


ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุก 6 เดือน	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ	กฟภ.
	2) ในกรณีที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ดำเนินการ กฟภ. จะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดให้บริษัทผู้รับจ้างถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะต้องปลูกป่าทดแทน โดยดำเนินการประสานงานกับศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี หรือในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยเน้นชนิดและพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่และไม้เศรษฐกิจ ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกป่าทดแทน และไม้เบิกนำซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ป่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกป่าทดแทน	พื้นที่ปลูกป่าทดแทน ของงานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ภายหลัง กฟภ. ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1เอ	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด


ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟภ. จะต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทราบโดยเร็วเพื่อจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ	กฟภ.
	5) ในกรณีดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า 22 เคมีเดิม จะดำเนินการวางระบบจำหน่ายไฟฟ้าชั่วคราวผากไปกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าฝั่งตรงข้ามพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	6) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการ ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ กฟภ. แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	6.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไข มาตรการฯ ที่รับจดทะเบียนไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ	กฟภ.
	6.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุดที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้			



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	(1) หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป (2) หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบ	พื้นที่งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	กฟภ.
	7) หากมีประเด็นปัญหาข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดข้องหรือความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	กฟภ.
	8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องประสานกรมทางหลวงหรือหน่วยงานของกรมทางหลวงในเขตท้องที่ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่เขตทางสำหรับดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนดำเนินงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดโดยกรมทางหลวง	พื้นที่งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	9) พื้นที่โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนเข้าดำเนินโครงการจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 10) พื้นที่โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11) พื้นที่โครงการที่อยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ก่อนเข้าดำเนินโครงการจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เป็นของอธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 23 วรรคสอง ของกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านธรณีวิทยา	1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการสำรวจสภาพธรณีวิทยาเพิ่มเติมในบริเวณตำแหน่งที่จะปักเสาไฟฟ้า และพิจารณาหลีกเลี่ยงการปักเสาไฟฟ้าบริเวณที่พบโครงสร้างหินแข็งหรือหินโผล่ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างฐานราก 2) กำหนดวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น บริเวณพื้นที่ทั่วไปเลือกใช้เครื่องขุด/เจาะหลุมสำหรับก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าโดยใช้รถแบคโฮ (Backhoe) หรือเจาะหลุมเสาเข็มโดยใช้มอเตอร์สว่านเจาะดิน (Auger Drilling) แทนการขุดดินด้วยแรงงานคน สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีโครงสร้างหินแข็งควรมีการจัดเตรียมเครื่องเจาะกระแทก (Jack Hammer) หรือเครื่องสกัดหิน เพื่อใช้ประกอบการขุด/เจาะ เป็นต้น	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
2. ด้านระดับเสียง	1) แจ้งแผนก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3) ดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในช่วงเวลากลางคืน 4) ในกรณีที่ทำการก่อสร้างบริเวณชุมชนต้องดับเครื่องยนต์อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่ใช้งาน	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านระดับเสียง (ต่อ)	5) ในกรณีที่มีการก่อสร้างผ่านโรงเรียนหรือสถานพยาบาล กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลีกอุดหู หรือที่ครอบหู สำหรับพนักงานและคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลที่มีเสียงดัง	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
3. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	1) ให้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากฝนโดยตรง 2) นำเศษดินที่ขุดขึ้นมาถมกลับลงไปในพื้นที่ที่ปักเสาหรือบริเวณโดยรอบ และบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินร่วงหล่นหรือถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง 3) ปรับสภาพและบดอัดชั้นดินบริเวณโดยรอบของฐานเสาไฟฟ้าให้แน่นตามมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 4) ในการปรับปรุงไหล่ทางซึ่งมีกมัวพืชปกคลุมอยู่ ให้ใช้วิธีการแผ้วถางวัชพืชหรือต้นไม้เฉพาะที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างออก และจำกัดพื้นที่เฉพาะบริเวณได้แนวสายส่งที่มีอยู่เดิม หรือกรณีจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเกินจากพื้นที่ได้แนวสายส่งเดิม ให้จำกัดอยู่ภายในเขตทางของทางหลวงหมายเลข 323 เท่านั้น	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	5) ดำเนินการปลูกพืชคลุมดินบริเวณโดยรอบตำแหน่งที่กิจกรรมการขุดเปิดและก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และบริเวณที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับแหล่งน้ำผิวดิน (เฉพาะพื้นที่โครงการช่วงที่ 4) ขนาดพื้นที่ปลูกประมาณ 2.5 x 2.5 เมตร ได้แก่ บริเวณ ทล.323 กม.210+211 ถึง กม.210+983, กม.233+091 ถึง กม.233+875, กม.234+400 ถึง กม.234+800 (บริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ำผิวดิน), กม.247+686 ถึง กม.248+810, กม. 263+578 ถึง กม.263+915 และบริเวณ กม.264+904 ถึง กม.265+023 แสดงภาพตัวอย่างการปลูกพืชคลุมดินบริเวณฐานราก ดังรูปที่ 2 โดยใช้พืชตระกูลถั่ว ผัก ตลอดจนพืชตระกูลหญ้า ในท้องถิ่นคลุมดินบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนหรือน้ำไหลบ่าหน้าดิน ทั้งนี้ ในปีแรกของการปลูกพืชคลุมดิน ต้องหมั่นกำจัดวัชพืช บ้างเป็นครั้งคราว และปลูกซ่อมแซมพืชคลุมดินที่ตายหรือแคะแสร้งจนกว่าพืชคลุมดินจะขึ้นคลุมดินทั่วทั้งแปลงปลูก	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	1) กำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกัน/ลดการไหลบ่าหน้าดินและการพัดพาตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางก่อสร้าง 2) บริเวณที่ตั้งเสาที่มีสภาพภูมิประเทศสูงชันหรือลาดชันสูง ต้องทำทางเบี่ยงเบนน้ำไหลบ่าหน้าดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินบริเวณโคนเสาที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฝนตกหนัก ให้ไหลระบายลงสู่แหล่งน้ำหรือลำธารต่าง ๆ โดยเร็ว เพื่อลดปริมาณความชุ่มชื้นจากตะกอนบริเวณโคนเสาสู่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งปลูกพืชคลุมดินและหญ้าโดยรอบโคนเสาและพื้นที่โดยรอบ 3) กำหนดที่ตั้งของพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตลอดจนห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้ห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 50 เมตร 4) ใช้วัสดุคลุมกันกองดินและหินที่ขุดขึ้นมาจากการขุดหลุมก่อสร้างฐานราก เพื่อป้องกันไม่ให้มีกรซล้างดินโดยน้ำฝนที่ไหลผ่านกองดิน จนกว่าจะนำดินและหินกลับลงในหลุมจนหมดเมื่อดำเนินการวางเสาแล้วเสร็จ 5) ในพื้นที่ก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดการสุขาภิบาลสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่ที่มีถังพักสิ่งปฏิกูลระบบปิดและถูกสุขลักษณะ ในกรณีที่รถสุขาไม่สามารถเข้าไปถึงทางโครงการจะใช้สุขาเคลื่อนที่ที่มีถังพักสิ่งปฏิกูลแทน ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยรถปิคอัพและเก็บขนสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	6) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณสำนักงานสนามที่สามารถรองรับน้ำเสียจากห้องสุขา และน้ำอุปโภคให้ได้มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่	พื้นที่สำนักงานสนาม ของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
5. ด้านนิเวศวิทยานก	ทรัพยากรป่าไม้ 1) การออกแบบเพื่อกำหนดตำแหน่งปักเสาระบบไฟฟ้าของโครงการฯ โดยให้หลบเลี่ยงต้นไม้ที่กีดขวางในแนวพื้นที่ก่อสร้าง การตัดฟันต้นไม้โดยไม่จำเป็นและเลือกใช้วิธีการลิดกิ่งหรือตัดยอดในกรณีที่พบว่าเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือเลือกตัดฟันต้นไม้ที่กีดขวางและมีความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของโครงการฯ เท่านั้น 2) กรณีที่มีการทำไม้ในพื้นที่โครงการ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการได้ภายในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 3) ในการก่อสร้างทุกกรณีในพื้นที่อนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการลิด/ทอนกิ่งไม้ การตัดต้นไม้ในช่วงของการก่อสร้าง กำหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประสานงานกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการ และให้เข้ามาดูแลการดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการตัดไม้ โดยมีมาตรการควบคุมการตัดไม้ การนำไม้ออกจากพื้นที่ และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การหาเก็บของป่า และการล่าสัตว์ป่าจากคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งชะบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอดงมะดาง และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านนิเวศวิทยานก (ต่อ)	4) ในกรณีที่ต้องมีการตัดฟัน หรือการลิดรอนกิ่งไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) ในกรณีที่ต้องมีการแผ้วถางไม้เล็ก ไม้ไผ่ และไม้ล้มลุกออก ให้ดำเนินการเฉพาะที่จำเป็น ในแนวสายส่งระบบ 115 เควี เท่านั้น 6) ห้ามเผาวัสดุใด ๆ ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ของโครงการโดยเด็ดขาด 7) ในกรณีที่สำรวจพบว่าพื้นที่แนวสายส่งระบบ 115 เควี มีเศษพืชและใบไม้แห้งอยู่มาก จนอาจก่อให้เกิดไฟป่า ให้ประสานงานกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 8) ห้ามมิให้คนงานทิ้งสิ่งของใด ๆ ในพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด 9) การลิดรอนกิ่งไม้เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้า ให้ขนย้ายกิ่งไม้ออกจากพื้นที่แนวเขตทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร และป้องกันการเกิดไฟป่า 10) ไม่ดำเนินการให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่กลุ่มป่าที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่ากรณีใด ๆ 11) ติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และจัดอบรมให้แก่คนงานก่อสร้างในเรื่องการป้องกันไฟป่า และการห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างเคร่งครัด	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านนิเวศวิทยานก (ต่อ)	12) การขนย้ายเสาไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ให้พิจารณาตำแหน่งจัดวางเสาให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อพันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่อยู่ตามแนวขอบถนน	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	ทรัพยากรสัตว์ป่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด โดยควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของคนงานให้ปฏิบัติตามดังนี้	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	1) ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิดในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด			
	2) ห้ามทิ้งเศษอาหาร ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากอาจจะ กลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิดที่หากินตามพื้นดิน ทำให้เกิดความเป็นพิษ ต่อสัตว์ป่าได้			
	3) หากพบไข่ รังไข่ ตัวอ่อนสัตว์ป่า และสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและอันตรายจากการก่อสร้าง ให้ประสานศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สายด่วน 1362) ให้เข้ามาดำเนินการ			
	4) ไม่ตัดฟันต้นไม้ที่มีนกกำลังสร้างรัง วางไข่ และเลี้ยงลูกอ่อน พร้อมทั้ง มีข้อกำหนด ห้ามมิให้ลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดและกำหนดโทษต่อผู้ฝ่าฝืน			
	5) ห้ามล่าหรือจับสัตว์ป่าและสัตว์น้ำทุกชนิด			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการคมนาคมขนส่ง	1) แจ้างแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ และชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่	หน่วยงานราชการและ ชุมชนในพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	2) กำหนดตำแหน่งปักเสาไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการก่อสร้าง และตำแหน่งของเสาต้องไม่กีดขวางการจราจร			
	3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคใช้ถนนเขตทางหลวงหมายเลข 3272 (ทองผาภูมิ-บิ๊ลอก) และเขตทางหลวงหมายเลข 323 (ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์) ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน รวมทั้งติดป้ายแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ ชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น			
	4) หลีกเลี่ยงการทำงานช่วงวันหยุดยาว (วันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ฤดูหนาว)			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	5) ช่วงที่ผ่านพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ บริเวณ กม.233 ถึง กม.236 เนื่องจากมีลักษณะสภาพพื้นที่ไหลทางแคบจะดำเนินการก่อสร้างโดยการขนส่งเสาจากพื้นที่สำนักงานสนามและพื้นที่เก็บกองวัสดุ (พื้นที่ช่วงที่ 2 ประมาณ กม.222 ถึง กม.223) ตามจำนวนที่จะก่อสร้างในช่วงนี้เท่านั้น โดยจะไม่มี การวางวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในบริเวณนี้	อ่างเก็บน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ บริเวณ กม.233 ถึง กม.236	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	6) ต้องไม่วางกองวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะกีดขวางการจราจร และต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หรือเส้นทางเข้า-ออกของชุมชนในพื้นที่	เส้นทางคมนาคมที่ใช้ สำหรับพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีธงสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร			
	8) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีการติดสัญญาณและไฟแสงสว่างเตือนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน			
	9) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและควบคุมน้ำหนักของการบรรทุกเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการบำรุงรักษาทุกครั้งก่อนการใช้งาน			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	10) รถยนต์ที่ใช้ในโครงการฯ ต้องได้รับมาตรฐานการระบายอากาศเสียและระดับเสียงของ กรมการขนส่งทางบก และมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการบำรุงรักษา ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 11) ติดตั้งป้ายเตือนและติดสัญญาณไฟให้ผู้ที่ใช้ถนนได้รับทราบก่อนถึงจุดก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงที่ถนนโค้งหรือมีความชันสูง เช่น บริเวณ ทล.323 ช่วง กม.210 ถึง กม.211, กม.233 ถึง กม.234 หรือ กม.263 ถึง กม.266 เป็นต้น โดยการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งป้ายเตือนของ กรมทางหลวง ตัวอย่างการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแสดงดังรูปที่ 3 12) จำกัดความเร็วของรถที่ใช้ในพื้นที่โครงการหรือช่วงที่ผ่านชุมชนให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในพื้นที่ทั่วไปให้มีความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 13) ต้องเร่งปรับปรุงและคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้างและ/หรือผิวจราจรหากเกิดการชำรุด จากกิจกรรมของโครงการให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม 14) กำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้มิดชิด ระมัดระวังไม่ให้วัสดุ อุปกรณ์ที่ขนส่งตกหล่นไปกีดขวางการจราจร 15) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้กระทำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	เส้นทางคมนาคมที่ใช้ สำหรับพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	16) ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่โครงการให้ใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว	เส้นทางคมนาคมที่ใช้ สำหรับพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	17) ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงถนนในเวลากลางคืน			
	18) ไม่จอดยานพาหนะของโครงการบริเวณทางโค้ง ทางลาดชัน หรือบนเส้นทางคมนาคม ที่ไม่สามารถจัดทำทางเบี่ยงสำหรับยานพาหนะอื่นที่สัญจรผ่าน			
	19) กำหนดให้มีการทาสีเหลืองสะท้อนแสงเสาไฟฟ้า บริเวณตำแหน่งเสาที่ปักใกล้ชิดถนน หรือทางหลวงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า			
	20) ใช้เชือกหรือสายรัดวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ผูกมัดหรือรัดวัสดุที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการ ตกหล่น			
7. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน	1) ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีของโครงการฯ ให้หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบกำหนดวันเวลาการก่อสร้างอย่างทั่วถึงไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เช่น จัดหมาย เอกสารตีตประกาศ เป็นต้น	หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องและชุมชน ใกล้เคียงพื้นที่ งานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม (ถ้ามี)			



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งชะบuri อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอลองผาภูมิ และอำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	3) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	4) อบรมคนงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกันและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและขนบประเพณี ของท้องถิ่น เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่อาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น			
	5) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน (กลไกดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน แสดงดัง รูปที่ 4) โดยผู้ร้องเรียนสามารถทำหนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือร้องเรียน ผ่านผู้นำชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล 1129 PEA Call Center และ เอกสารต่าง ๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ 1129@pea.co.th หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนในการ ดำเนินการ ซึ่งจะทำการแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียน พร้อมกับส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นที่/ฝ่ายปฏิบัติการ ในพื้นที่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยแยกเป็นกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ - กรณีทั่วไป : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง และ ดำเนินการแก้ไข (วิเคราะห์สาเหตุ กำหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไขปัญหาให้ เรียบร้อย) ภายใน 48 ชั่วโมง - กรณีฉุกเฉิน : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้นทันที และดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง	ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ งานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.

รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	ทั้งนี้ จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชัน Line ทั้งกรณีที่เกี่ยวข้องสำเร็จและไม่สำเร็จ ซึ่งในกรณีแก้ไขไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็นระยะ ทุก 1 เดือน และเมื่อแก้ไขสำเร็จแล้วให้จัดทำสรุปและบันทึก/รายงาน รวมทั้งประสานงานและนัดหมายผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน ภายใน 5 วันทำการ และปิดประกาศแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบภายใน 5 วันทำการ เช่น ศาลาประชาคม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ศาสนสถาน และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (www.pea.co.th) เป็นต้น	ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ งานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
8. ด้านสุขภาพของประชาชน	ก. <u>มาตรการด้านการจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1) กำหนดให้วางเสาไฟและของฐานรากให้อยู่ในแนวราบกับพื้น 2) ห้ามวางหรือกองเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณเขตทาง หรือวางในลักษณะกีดขวางการจราจรของประชาชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางจราจร 3) ไม่วางกองวัสดุในลักษณะกีดขวางการจราจร และต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือเส้นทางเข้า-ออกของชุมชนในพื้นที่	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งชลบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภothองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านสุขภาพของประชาชน (ต่อ)	4) กำหนดช่วงเวลาในการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	5) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่			
	6) ปิดประกาศแจ้งหมายเลขสายด่วน หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติของสายส่งระบบ 115 เควีของโครงการ ให้ประชาชนทราบ			
	7) ห้ามไม่ให้คนงานก่อสร้างเข้าไปในบริเวณแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ			
	8) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งจำนวนคนงาน ระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์และจัดเตรียมแผนงานหรือมาตรการเฉพาะเพื่อรองรับในการให้บริการ เช่น การกำหนดขั้นตอนการให้บริการทางการแพทย์ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น			
	ข. มาตรการด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และการทำงานกับเครื่องจักรและยานพาหนะ			
	9) แจ้งให้ผู้ขับรถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณก่อสร้างได้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์	เส้นทางคมนาคมที่ใช้ สำหรับพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	10) ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านสุขภาพของประชาชน (ต่อ)	11) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนไฟกระพริบที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร	เส้นทางคมนาคมที่ใช้ สำหรับพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้าออกของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง			
	13) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง			
	14) พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด			
	15) ต้องมีการตรวจสอบสภาพของรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยต้องตรวจสอบก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่าการชำรุดหรือนำมาใช้โดยเด็ดขาด			
	16) ต้องระมัดระวังในการขนส่งอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ชุมชน โดยใช้ความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด			
	17) ควบคุมไม่ให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกว่ากฎหมายกำหนด			
	18) มีผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และระมัดระวังไม่ให้วัสดุอุปกรณ์ที่ขนส่งตกหล่นไปกีดขวางการจราจร			
	19) หากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายของผิวดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม			



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านสุขภาพของประชาชน (ต่อ)	20) ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ในขณะที่ใช้งานเสร็จ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	21) ขณะทำการยกเสาไฟลงจากรถเทรลเลอร์ขนส่งเสา จะต้องทำการกันพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะบุคคลภายนอกทุกครั้ง			
	22) ผู้บังคับรถเครน รถบรรทุกติดเครน จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการบังคับรถเครน หรือรถบรรทุกติดเครนเท่านั้น			
	23) ต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญาณทุกครั้ง ในการใช้งานรถเครน			
	24) กำหนดตำแหน่งที่วางอุปกรณ์เครื่องจักร ให้อยู่ในตำแหน่งพื้นราบ เพื่อให้ตั้งเครื่องจักรได้อย่างมั่นคงเพื่อลดความสั่นสะเทือนและไม่ให้เกิดเสียงดัง			
	25) ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามาในพื้นที่ที่อาจได้รับอันตรายจากเครน			
	26) ต้องควบคุมการรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้อุปกรณ์ประกอบหัวเสาหรือเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก			
	ค. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านน้ำใช้	พื้นที่สำนักงานสนาม ของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	27) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้พนักงานโครงการอย่างเพียงพอ ติดตั้งถังสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 3 วัน และจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ภายในสำนักงานสนาม			
	28) กำชับให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด หากพบเห็นอุปกรณ์สุขภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทันที			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้างและพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน	ก. มาตรการด้านการจัดการด้านความปลอดภัย 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้างและตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย โดยดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาก่อสร้าง	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	พื้นที่สำนักงานสนาม และพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการอบรมและทบทวน มาตรการด้านความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ขาปีนเสา หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันอันตราย และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน พร้อมทั้งต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)	4) ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ควบคุมงานจะต้องเรียกผู้ปฏิบัติงานมาประชุมพร้อมกัน เพื่อย้ำเตือนถึงหลักการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงขอบเขตของงานที่จะดำเนินการ	พื้นที่สำนักงานสนาม และพื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	5) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพสั่งหยุดงานหากพบสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน			
	6) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด			
	ข. มาตรการด้านการจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมถังรองรับขยะและถุงบรรจุขยะเพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง เช่น กล่องและถุงใส่อาหาร ขวดบรรจุน้ำดื่ม เป็นต้น ไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันใส่ถุงดำและนำออกมาจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดยประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดต่อไป			
	8) จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดรวมถึงจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกละเลยลักษณะให้แก่คนงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดใกล้เคียงตามความเหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่ให้เกิดโรคติดต่อกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ			

รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยของแรงงาน ก่อสร้างและพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)	9) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการตรวจสอบและป้องกันการใช้สารเสพติดของคนงานก่อสร้าง			
	11) ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างเคร่งครัด			
	12) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อมสำหรับการนำผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที			
	ค. มาตรการด้านการทำงานบนที่สูง	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	13) ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง (งานติดตั้งองค์ประกอบห้วเสาและงานการชิงสายไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานบนที่สูง” เพื่อให้ทราบถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยเท่านั้น			
	14) ห้ามใช้สารเสพติดสิ่งมีเมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือ นอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน			
	15) ห้ามผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ปฏิบัติงานบนที่สูง			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยของแรงงาน ก่อสร้างและพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)	ง. มาตรการด้านการป้องกันโรคติดต่อโดยมีแมลงเป็นพาหะ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	16) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมยาป้องกันแมลงที่มีสาร DEET ให้กับคนงานที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ป่า			
	17) สวมใส่เสื้อผ้าและถุงเท้าที่ปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลง			
	18) หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของพาหะ เช่น พุ่มไม้ ป่าละเมาะ ป่าดิบ หรือพื้นที่ที่แสงแดดส่องไปไม่ถึง เป็นต้น			
	19) กำชับให้สำรวจร่างกายและดูแลสุขภาพลักษณะส่วนบุคคลให้สะอาดภายหลังกลับจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ			
	20) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อให้บริการในกรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย			
	21) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)	จ. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านน้ำใช้	พื้นที่สำนักงานสนาม ของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	กฟภ.
	22) ในบริเวณพื้นที่สำนักงานชั่วคราวต้องจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม			
	23) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาที่พักคนงานก่อสร้างโดยเข้าบ้าน/ห้องแถว และจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้บริการอย่างเพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาน้ำใช้ ไฟฟ้า การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น			
	24) กำหนดให้ผู้รับเหมาประสานกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็อน จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งชลบุรี อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภทองผาภูมิ และอำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านนิเวศวิทยานก	1) ดำเนินการปลูกป่าทดแทน 69 ไร่ (ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์) โดยเน้นชนิดและพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่และไม้เศรษฐกิจ ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกป่าทดแทน และไม้เบิกนำซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ป่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกป่าทดแทน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประสานงานกับศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี หรือในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปลูกป่าเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการปลูกป่าในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมดูแลรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยการดูแลรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วง 3 ปีแรก ให้ทำการติดตามตรวจสอบอัตราการรอดตาย และหากถาวรพืชชรอปโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนพร้อมทั้งทำการปลูกซ่อม และช่วงปลายฤดูฝนพร้อมทั้งทำแนวกันไฟ ในปีที 1, 2 และ 3 ในช่วง 6 ปีหลัง ให้ทำการติดตามตรวจสอบอัตราการรอดตาย ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน พร้อมทั้งทำการปลูกซ่อม ในปีที 6 และ 9	พื้นที่ปลูกป่าทดแทน จำนวน 69 ไร่	ดำเนินการปลูกป่า ในปีที่ 1 ภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ และดูแลรักษาเป็นเวลา อีกไม่น้อยกว่า 9 ปี	กฟภ.

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านนิเวศวิทยานก (ต่อ)	2) ในการติดตั้งและลิดรอนกิ่งไม้เพื่อให้มีระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	3) มีการดูแลและจัดการต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าในกรณีต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าและเข้าดูแลพื้นที่ตามแนวสายไฟฟ้าเพื่อตัดกิ่งไม้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขออนุญาตเข้าพื้นที่			
	4) ให้มีมาตรการป้องกันสัตว์ไม่ให้ได้รับอันตรายจากการปีนเสาไฟฟ้า โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)			
	5) กำจัดพรรณไม้หรือลิดรอนกิ่งไม้ตามแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันสัตว์ปีนป่ายไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้า			
	6) ควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่โครงการ มีการลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า/ไข/ตัวอ่อน ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง			
	7) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อห้ามและข้อกำหนดทางด้านป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และไฟป่าในพื้นที่โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง และแหล่งน้ำใกล้เคียง	พื้นที่โครงการ เฉพาะส่วนที่พาดผ่าน พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 หมู่บ้านและ แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	8) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการติดตามการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการคมนาคมขนส่ง	1) ในช่วงที่มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของโครงการฯ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นนบริเวณพื้นที่โครงการได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวังเมื่อจะสัญจรผ่าน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	2) ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนก่อนถึงบริเวณที่จะปฏิบัติงานการลิดรอนกิ่งไม้ตามแบบมาตรฐาน “การติดตั้งกรวย สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	เส้นทางคมนาคมที่ใช้สำหรับพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	3) ไม่วางหรือกองวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานในลักษณะกีดขวางการจราจร และต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่หรือเส้นทางสัญจรเข้า-ออกของชุมชนในพื้นที่			
	4) ห้ามจอดยานพาหนะบริเวณทางโค้งหักศอก ทางลาดลงเขา หรือบริเวณที่ไม่มีทางเบี่ยงสำหรับยานพาหนะอื่นที่สัญจรผ่าน			
	5) ในขณะที่มีการตรวจสอบสภาพของเสาไฟฟ้า และการลิดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณริมทางหรือบริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะต้องจัดให้มีสัญญาณเตือนหรือป้ายที่เห็นเด่นชัด เพื่อให้ผู้ใช้นนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น			



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวโรไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวโรไซน์ จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน	1) หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ระบบความปลอดภัยของโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม (ถ้ามี) 2) หากมีประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ทันที 3) สร้างกลไกในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเหตุโดยทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ โดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูล 1129 PEA Call Center แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ 1129@pea.co.th หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากนั้นทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งเหตุ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามผู้ร้องเรียนทำการแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ร้องเรียนทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจถึงผลการตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในคำชี้แจง และหากเหตุเป็นจริง รับทำการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องเรียนและทำการตรวจสอบผลการดำเนินการทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับผลการแก้ไขและรับสำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานและส่งต้นฉบับไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ชุมชนใกล้เคียงโครงการ	ในปีที่ 1 ภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดอายุของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนและแก้ไข ปัญหา เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่อาจได้รับ ผลกระทบต่อไป	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านสุขภาพของประชาชน	1) กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการ ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร โดยมีการอบรมในช่วงก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเวลาดำเนินการ ปีละครั้งหรือตามความเหมาะสม	ชุมชนใกล้เคียงโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	2) ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และระบบความปลอดภัยของโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	3) หากมีประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ทันที			
	4) ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์ และปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อย่างเคร่งครัด			
	5) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเพื่อแก้ไขปัญหา โดยรวดเร็ว เมื่อมีอุบัติเหตุจากต้นไม้มล็ดลงพาดเสาไฟฟ้า			
	6) ก่อนที่จะดำเนินการลัดรอนกิ่งไม้ต้องตรวจดูให้ทั่วว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้สายไฟแรงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยจะต้องดับไฟฟ้าหรือให้หน่วยฮอตไลน์เป็นผู้ดำเนินการ หรือ ฉนวนครอบสาย (Conductor cover) ครอบสายไฟฟ้าก่อนดำเนินการลัดรอนกิ่งไม้ทุกครั้ง			

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านสุขภาพของประชาชน (ต่อ)	7) อย่าปล่อยให้กิ่งไม้ที่ตัดขาดแล้วค้างอยู่บนกิ่งอื่น จะต้องนำลงให้หมดก่อนทุกครั้ง หากปล่อยทิ้งไว้วันหลังอาจตกมาถูกคนหรือทรัพย์สิน และจัดเก็บให้บริเวณนั้นมีสภาพเหมือนเดิม โดยนำกิ่งไม้ที่ตัดไปทิ้งในที่ที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนดไว้	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
5. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1) พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.
	2) ทำการอบรมพนักงานในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการพูดเรื่องความปลอดภัยก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง			
	3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินการใช้หรือสวมใส่และบันทึกข้อมูล เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม			
	4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องจัดบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน			
	5) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน			
	6) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด			

รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งชลบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภothองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq} 1 \text{ hr.}$) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hrs.}$) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})	ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียงอ้างอิงตามคู่มือการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของกรมควบคุมมลพิษ (2546) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านอุล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภothองผาภูมิ (พิกัด 47 P 0464196 E 1633231 N) - สถานีที่ 2 ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านจงอ้าว (บ้านยางขาว) ตำบลปรางเผล อำเภอสังขละบุรี (พิกัด 47 P 0455103 E 1662468 N) - สถานีที่ 3 ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านจงอ้าว (บ้านยางขาว) ตำบลปรางเผล อำเภอสังขละบุรี (พิกัด 47 P 0451292 E 1667189 N) - สถานีที่ 4 ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านนิละ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี (พิกัด 47 P 0443655 E 1677491 N)	1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง ผ่านหรือใกล้กับ สถานีตรวจวัดระดับเสียงแต่ละสถานี	กฟภ.
2. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	- การเจริญเติบโตของพืชคลุมดิน	สำรวจสภาพพื้นที่ ดุแล และบำรุงรักษาพืชคลุมดินให้สามารถเจริญเติบโตและปกคลุมดินในพื้นที่	พื้นที่งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	2 ปี หลังจากปลูกพืชคลุมดินในช่วงก่อสร้างโครงการ	กฟภ.

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งชะบุรี อำเภอสว่างชะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอดงมะดาง และอำเภอสว่างชะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. ความขุ่น (Turbidity) 4. ความโปร่งแสง (Transparency) 5. ออกซิเจนละลาย (DO)	วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน หรือใช้วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปัจจุบัน	จำนวน 7 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 แม่น้ำรันตี (พิกัด 47 P 0447134 E 1672763 N) - สถานีที่ 2 ห้วยลิเจีย (พิกัด 47 P 0452997 E 1666155 N) - สถานีที่ 3 ห้วยทิมองทะ (พิกัด 47 P 0454232 E 1663702 N) - สถานีที่ 4 ห้วยกะเต็งเจ้ง (พิกัด 47 P 0456735 E 1660944 N) - สถานีที่ 5 ห้วยเกริงกะเวีย (พิกัด 47 P 0460351 E 1656319 N) - สถานีที่ 6 ห้วยอุล่อง (พิกัด 47 P 0464419 E 1634230 N) - สถานีที่ 7 แม่น้ำแควน้อย (พิกัด 47 P 0460771 E 1629343 N) แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 5	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง (ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม) และฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ในช่วงก่อสร้างโครงการ	กฟภ.

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งชะบuri อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภทองผาภูมิ และอำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. แพลงก์ตอนพืช 2. แพลงก์ตอนสัตว์ 3. สัตว์หน้าดิน 4. ปลา/ลูกปลา 5. พืชน้ำ	1. แพลงก์ตอนพืช วิเคราะห์ชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Compound light Microscope 2. แพลงก์ตอนสัตว์ วิเคราะห์ชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Stereomicroscope 3. สัตว์หน้าดิน จำแนกชนิดและนับจำนวนด้วย กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope) 4. ปลา/ลูกปลา และพืชน้ำ จำแนกชนิดตามลักษณะ ทางอนุกรมวิธาน โดยนักอนุกรมวิธาน	จำนวน 7 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 แม่น้ำรันตี (พิกัด 47 P 0447134 E 1672763 N) - สถานีที่ 2 ห้วยลิเจีย (พิกัด 47 P 0452997 E 1666155 N) - สถานีที่ 3 ห้วยทิมองทะ (พิกัด 47 P 0454232 E 1663702 N) - สถานีที่ 4 ห้วยกะเต็งเจ็ง (พิกัด 47 P 0456735 E 1660944 N) - สถานีที่ 5 ห้วยเกริงกะเวีย (พิกัด 47 P 0460351 E 1656319 N) - สถานีที่ 6 ห้วยอู่ล่อง (พิกัด 47 P 0464419 E 1634230 N) - สถานีที่ 7 แม่น้ำแควน้อย (พิกัด 47 P 0460771 E 1629343 N) แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 5	ดำเนินการ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน หลังจาก การก่อสร้างฐานราก คอนกรีตอัดแรง (คอ.) ในพื้นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ทุกช่วงแล้วเสร็จ	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน	พิจารณาและติดตามตรวจสอบจาก บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	- อำเภอทองผาภูมิ (1 หมู่บ้าน 1 ตำบล) - ตำบลท่าขนุน - หมู่ที่ 4 บ้านอุล้อง - อำเภอสังขละบุรี (5 หมู่บ้าน 3 ตำบล) - ตำบลปรางค์ผล - หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินแดง - หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย - หมู่ที่ 4 บ้านจงอัว (บ้านยางขาว) - ตำบลหนองลู - หมู่ที่ 1 บ้านนิละ - หมู่ที่ 3 บ้านไหล่น้ำ - ตำบลไถ่ไว่ - หมู่ที่ 1 บ้านเสน่ห์พ่อง - หมู่ที่ 2 บ้านกองม่องทะ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 6	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด


ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านสุขภาพของประชาชน	บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน เนื่องจากการก่อสร้างของโครงการ	พิจารณาติดตามตรวจสอบบันทึก การเกิดอุบัติเหตุของประชาชน เนื่องจากการ ก่อสร้างของโครงการ	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	กฟภ.
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1) บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่าง การปฏิบัติงานของพนักงาน 2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บของพนักงานในระหว่าง การก่อสร้าง	พิจารณาติดตามตรวจสอบ 1) บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่าง การปฏิบัติงานของพนักงาน 2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ในระหว่างการก่อสร้าง	พื้นที่งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	กฟภ.



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าส่งชลบุรี อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภothองผาภูมิ และอำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. ความขุ่น (Turbidity) 4. ความโปร่งแสง (Transparency) 5. ออกซิเจนละลาย (DO)	วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน หรือใช้วิธีการตามทีระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปัจจุบัน	จำนวน 7 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 แม่น้ำรันตี (พิกัด 47 P 0447134 E 1672763 N) - สถานีที่ 2 ห้วยลิเจีย (พิกัด 47 P 0452997 E 1666155 N) - สถานีที่ 3 ห้วยทิมองทะ (พิกัด 47 P 0454232 E 1663702 N) - สถานีที่ 4 ห้วยกะเต็งเจ็ง (พิกัด 47 P 0456735 E 1660944 N) - สถานีที่ 5 ห้วยเกริงกะเวีย (พิกัด 47 P 0460351 E 1656319 N) - สถานีที่ 6 ห้วยอุล่อง (พิกัด 47 P 0464419 E 1634230 N) - สถานีที่ 7 แม่น้ำแควน้อย (พิกัด 47 P 0460771 E 1629343 N) แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 5	ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง (ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือนพฤษภาคม) และฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม)	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด


ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านนิเวศวิทยานก	การเจริญเติบโต และการรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่	ติดตามตรวจสอบ การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน	พื้นที่ปลูกป่าทดแทน จำนวน 69 ไร่	1. ดำเนินการติดตามตรวจสอบ การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ - ในช่วง 3 ปีแรก ให้ทำการติดตามตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ 1 2 และ 3 - ช่วง 6 ปีหลัง ให้ทำการติดตามตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 6 และ 9 โดยหลังจากปีที่ 9 ไม่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบแล้วเนื่องจากไม้ที่ปลูกทดแทนสามารถยืนต้นได้แล้ว 2. ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาคสนาม	กฟภ.



รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านนิเวศวิทยานก (ต่อ)	การเจริญเติบโต และการรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่	ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน	พื้นที่ปลูกป่าทดแทน จำนวน 69 ไร่	โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ - ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในระยะ 1 กิโลเมตร จากแนวสายส่งไฟฟ้าบริเวณที่พาดผ่านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 โดยใช้ข้อมูล ณ ปีที่เริ่มก่อสร้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับช่วงเปิดดำเนินการ โดยดำเนินการทุก ๆ 2 ปี ตลอดระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง - กรณีพบว่า มีการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ได้แก่ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบป่าไม้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	กฟภ.

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ์-สถานีไฟฟ้าส่งขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน	บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	พิจารณาและติดตาม ตรวจสอบจากบันทึกและ รายงานข้อร้องเรียน	- อำเภอทองผาภูมิ (1 หมู่บ้าน 1 ตำบล) <u>ตำบลท่าขนุน</u> - หมู่ที่ 4 บ้านอุล่อง - อำเภอสังขละบุรี (5 หมู่บ้าน 3 ตำบล) <u>ตำบลปรางค์</u> - หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินแดง - หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย - หมู่ที่ 4 บ้านจงอ้าว (บ้านยางขาว) <u>ตำบลหนองลู</u> - หมู่ที่ 1 บ้านนิละ - หมู่ที่ 3 บ้านไหล่น้ำ <u>ตำบลไล่โว่</u> - หมู่ที่ 1 บ้านเสน่ห์พอง - หมู่ที่ 2 บ้านกองม่องทะ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 6	ในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้ว เสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดอายุ ของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่อาจได้รับ ผลกระทบต่อไป	กฟภ.
4. ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	สถิติอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดและ ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ การเกิดและระดับความรุนแรง ของการบาดเจ็บในระหว่าง การบำรุงรักษา	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	กฟภ.

รองผู้อำนวยการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

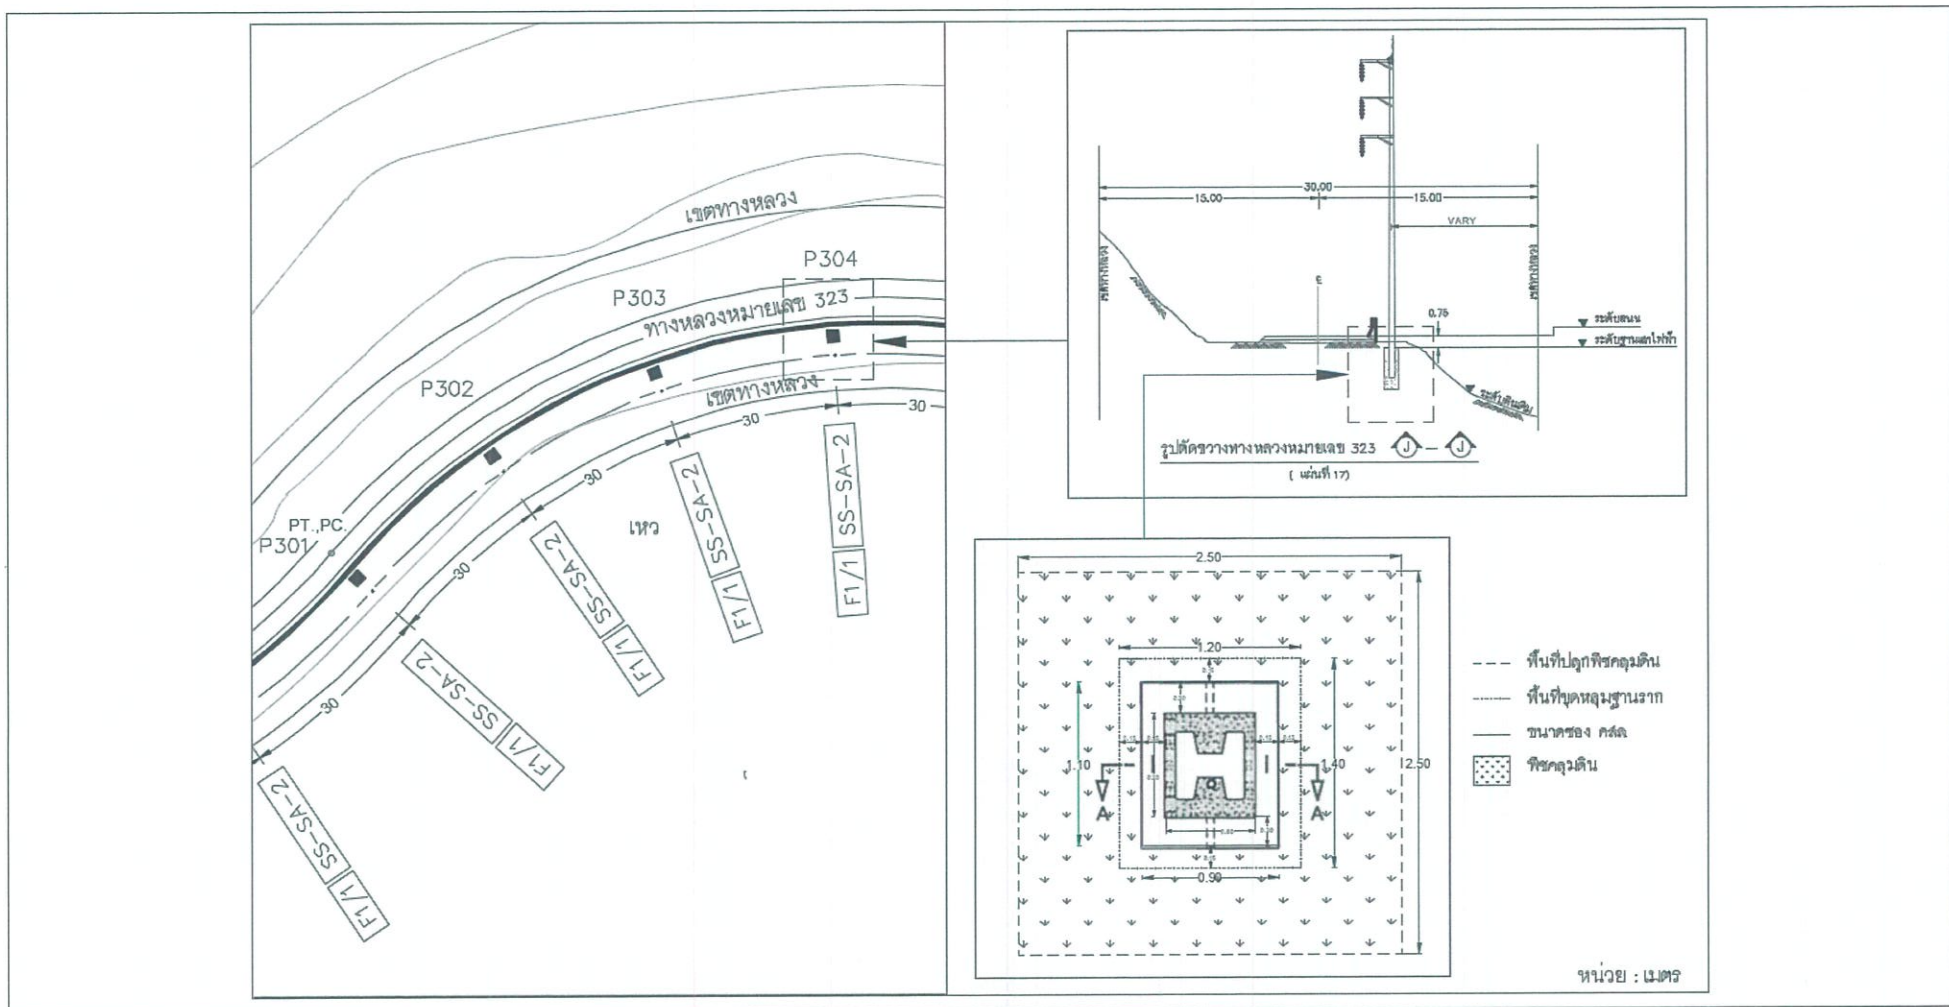

รูปที่ 2 ตัวอย่างการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานราก




รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

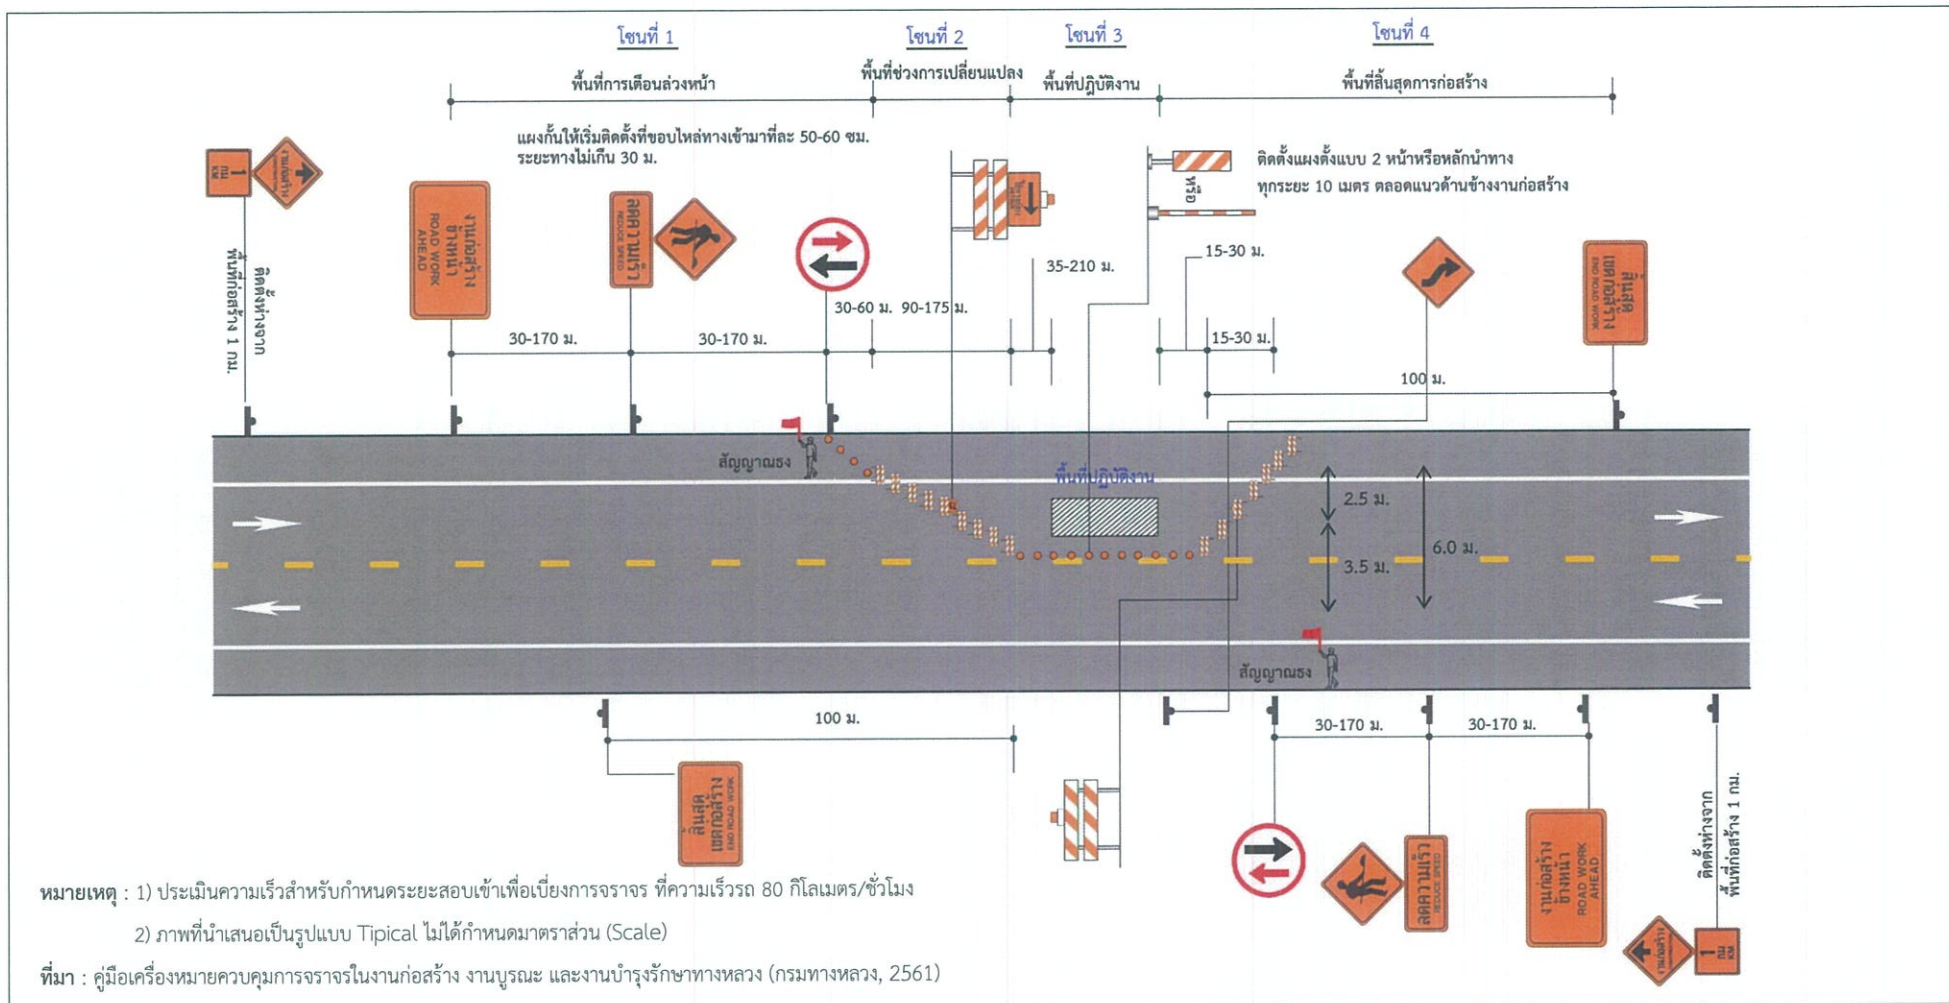

รูปที่ 3 การติดตั้งป้ายเตือนในงานก่อสร้าง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร




รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด

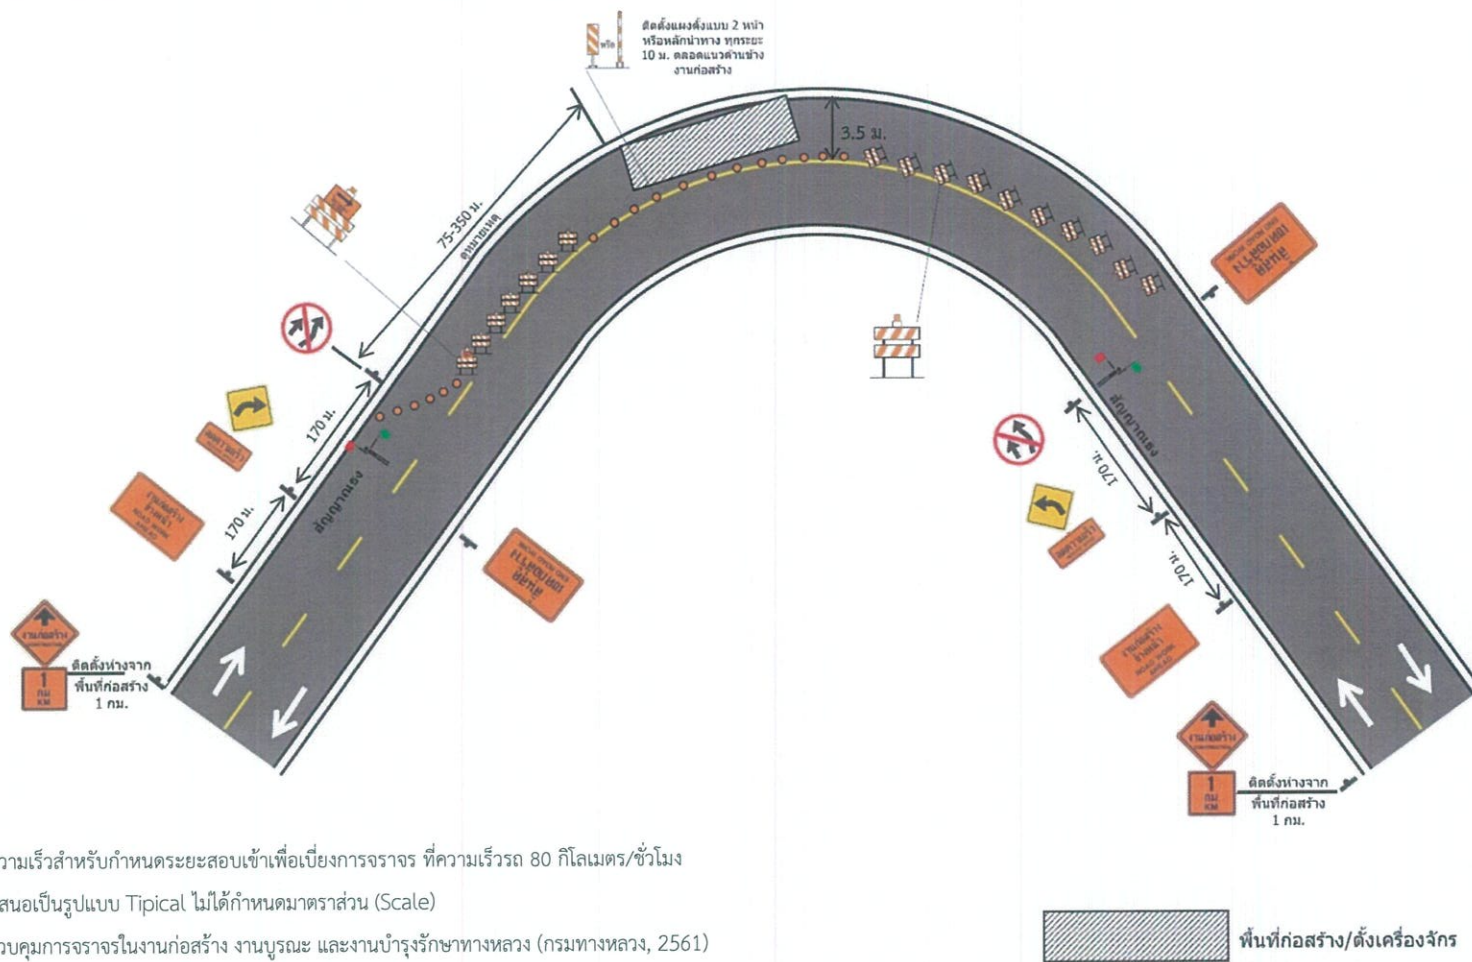


หมายเหตุ : 1) ประเมินความเร็วสำหรับกำหนดระยะสอบเข้าเพื่อป้องกันการจราจร ที่ความเร็วรถ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 2) ภาพที่นำเสนอเป็นรูปแบบ Typical ไม่ได้กำหนดมาตราส่วน (Scale)
 ที่มา : คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง (กรมทางหลวง, 2561)

รูปที่ 3 การติดตั้งป้ายเตือนในงานก่อสร้าง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (ต่อ)



รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด