

ภาคผนวก ค-5

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัยอบรม /
ซ้อมอบรมดับเพลิง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน
(Emergency Numbers)

Contact

<u>บริษัท จาร์ด็น ซิลเวอร์ (ลิฟท์)/Lift System</u>	Call Center 02-253-6371
<u>บริษัท EST Solar /Electriccity System</u> - [REDACTED]	Call Center 094-665-2528 [REDACTED]
<u>บริษัท G4S (รปภ.) /Security</u> - [REDACTED] (ผู้จัดการ โชน) - [REDACTED] (สายตรวจ)	Call Center 02-713-8700 [REDACTED]
<u>สถานีตำรวจ/Police Station</u> - ส.น. ทองหล่อ - ร.ค.ท [REDACTED]	Call Center 191 02-390-2240-3 [REDACTED]
<u>สถานีตำรวจดับเพลิง/Fire Department</u> - สถานีตำรวจดับเพลิงพระโขนง - [REDACTED] (พนักงานดับเพลิงพระ โขนง) - สถานีตำรวจดับเพลิงบางกะปิ	Call Center 199 02-311-4808,02-311-3429 [REDACTED] 02-318-1360
<u>การไฟฟ้า/Metropolitan Electriccity Authority</u> - การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย - ไฟฟ้าเขตบางกะปิ	Call Center 1130 02-221-2111 02-725-5222,02-725-5333
<u>การประปา/Metropolitan Waterworks Authority</u> - การประปานครหลวง - การประปาสุขุมวิท	Call Center 1125 02-223-0041 02-331-0028-32
<u>โรงพยาบาล/Hospitals</u> - โรงพยาบาล สมิติเวช - โรงพยาบาล สุขุมวิท	02-022-2222 02-391-0011,02-714-1300
<u>ศูนย์กู้ชีพเรนทร</u>	1669
<u>ศูนย์เอร์ว็ณ</u>	1646

Emergency Numbers


Committee

No.	Name	Telephone No.	E-mail address
1			johnyoung.thailand@gmail.com
2			sutaporn@siamfuturefarm.com
3			nauvarat@loxinfo.co.th
4			fjvaneyndhoven@gmail.com
5			rdgwhere@icloud.com

Management



1	<u>ผู้ตรวจการ/Surveyor</u>		Nuttapong.vongprateep@ap.jll.com
2	<u>ผู้จัดการอาคาร/Building Manager</u>		Alongkorn.Phinainitisart@ap.jll.com
3	<u>ผู้ช่วยวิศวกร/ABSE</u>		Anun.c@hotmail.com
4	<u>ประชาสัมพันธ์/Information</u>		Pipat.sogood@gmail.com
5	<u>บัญชี/Account</u>		Apapat.Chomchoo@ap.jll.com

Emergency Call Tree FULLERTON SUKHUMVIT

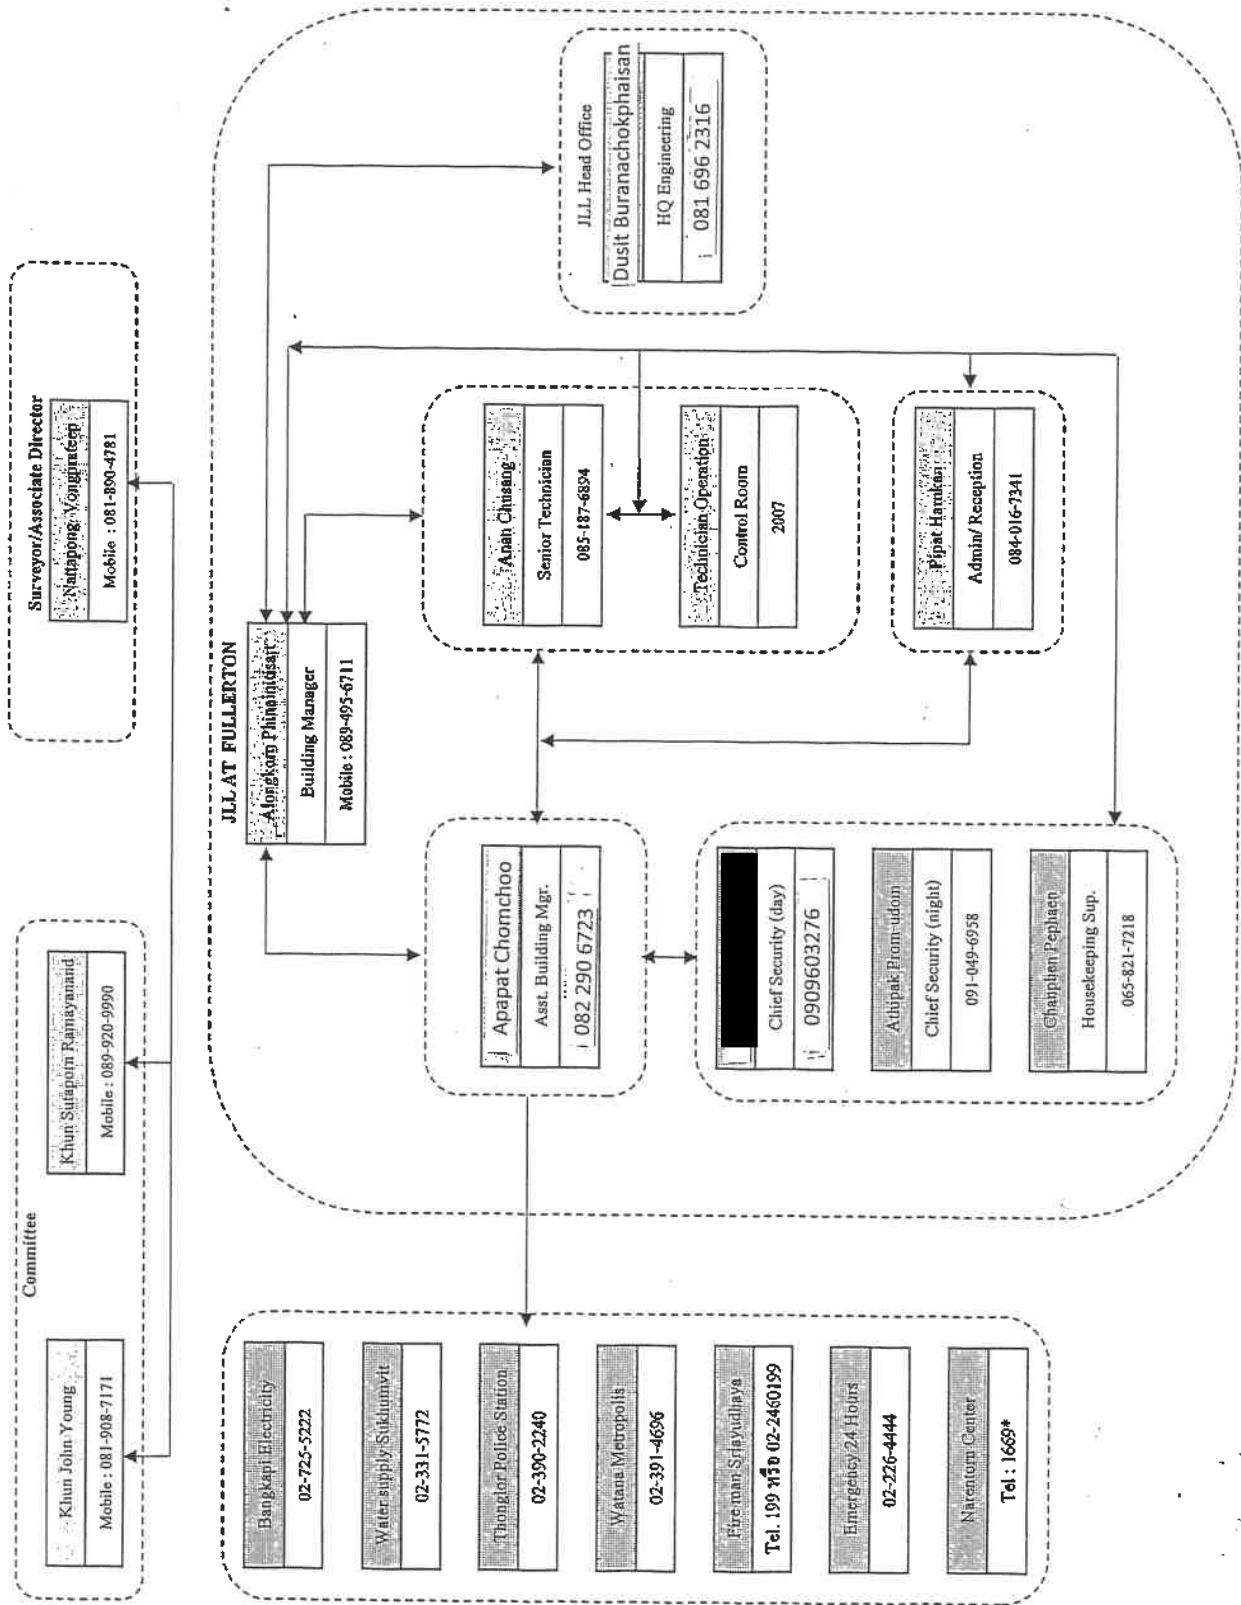


คู่มือความปลอดภัย

โปรดอย่าไว้ก่อน SAFETY FIRST



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)



หมวกนิรภัย



ถุงมือ



ครอบหูลดเสียง




ก๊อดหูลดเสียง



เข็มขัดนิรภัย



แว่นตานิรภัย



รองเท้านิรภัยหัวโลหะ



กระบังหน้าลดแสง

หมวกนิรภัย (Safety Helmet)




อุปกรณ์ป้องกันการ
กระแทกที่ศีรษะ

ที่อุดหู (Hearing Protection)




อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
เสียงดังเกินปกติ

แว่นตานิรภัย (Safety Goggles)




อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
ที่ดวงตาและใบหน้า

หน้ากากนิรภัย (Safety Respirators)




อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ระบบหายใจ

ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)



อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
ที่มือและนิ้วมือ

เสื้อผ้าสะท้อนแสง (Reflective Clothing)




อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะงาน
เสื้อผ้าสะท้อนแสง

รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)







อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
ที่เท้าและนิ้วเท้า

เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)



อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะงาน
การตกจากที่สูง

สี/สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่าง
	ระวังความเสียหาย หรือ/ระวังอันตราย	ระวังสายไฟฟ้าแรงสูง, ระวังความเสียหายแก่สิ่งของต่าง, ระวังยานพาหนะ
	บังคับให้ต้องปฏิบัติตาม หรือเป็นเกณฑ์	บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกัน, ส่วนบุคคล, เครื่องทบทวน/แปล
	แสดงสถานะบังคับ	ทางวิ่ง, ทางออกฉุกเฉิน, โทรศัพท์ฉุกเฉิน, ห้องพยาบาล, ทางสำหรับคนพิการ ฯลฯ
	ยกเว้น	ห้ามดื่ม, ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเล่นกีฬา, ห้ามจอดรถ ฯลฯ, ห้ามจอดรถ

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
และวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

เครื่องดับเพลิงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทเพลิงที่เกิดขึ้น

ดังนั้นเราต้องรู้ประเภทของเพลิงก่อน

ประเภทเพลิง

- เพลิงประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง เป็นต้น
- เพลิงประเภท B คือ เพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ
- เพลิงประเภท C คือ เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
- เพลิงประเภท D คือ เพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่ติดไฟได้

ถังดับเพลิงแต่ละชนิด


ชนิดของถังดับเพลิง



ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ำยาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เช่น เพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน แก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

เหมาะสำหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารขนาดใหญ่ โรงงาน อุตสาหกรรม โรงเรียน เป็นต้น มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์



ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2

ถังดับเพลิง ชนิด CO2 บรรจุถังสีแดง น้ำยาดับเพลิง เป็นน้ำแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีด จะมีลักษณะเป็นกระบอกรูปกรวย เวลาฉีด ลักษณะน้ำยาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไร้ความร้อน และออกซิเจน สามารถใช้กับไฟชนิด B C

เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงชนิด CO2 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์



ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน 1211

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน 1211 บรรจุถังสีเหลือง ใช้ดับเพลิงได้ดีโดย คุณสมบัติของสารเคมีคือ มีความเย็นจัด และมีประสิทธิภาพ ทำลายออกซิเจนที่ทำให้ติดไฟ น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง

เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง ข้อเสียของน้ำยาดับเพลิงชนิดนี้คือ มีสาร CFC ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม "กระทรวงอุตสาหกรรมได้ห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11, CFC-12 และควบคุมการนำเข้าของสารที่ทำลายชั้นโอโซนในปี 2541 ส่วน CFC-113, CFC-114, CFC-115 เมทิลคลอโรฟอร์มและสารฮาลอน เลิกใช้ในปี 2541" เครื่องดับเพลิงฮาลอน 1211 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์



ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123

ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 เป็นสารดับเพลิงที่ใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 ไม่ทำลายชั้นโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับไฟชนิด A B และ C ลักษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง

เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์



ถังดับเพลิงชนิด BF 2000

ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 บรรจุถังสีเขียว น้ำยาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE 36) สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดหิ้ว น้ำยาดับเพลิงชนิดทดแทนนี้ ได้รับการยอมรับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ การทดสอบโดยใช้ cup-burn ชี้ให้เห็นว่า น้ำยา BF 2000 (FE 36) จะต้องมีความเข้มข้น อย่างน้อยร้อยละ 7.5 ในการใช้สารดับเพลิง ในการทดสอบแบบ scale-up ได้พิสูจน์ว่าน้ำยา BE 2000 (FE 36) สามารถใช้ได้กับไฟชนิด A B และ C , BF 2000 (FE 36) ไม่แสดงปฏิกิริยากับวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป เช่น อลูมิเนียมสตีล ทองแดง ในระดับอุณหภูมิปกติ เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000 ลักษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง

เหมาะสำหรับ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์



ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม ตัวถังดับเพลิงทำด้วยสแตนเลส ภายในเป็นน้ำยาโฟม โดยแรงดันที่อัดไว้จะดันน้ำผสมกันโฟมยิ่งผ่านหัวฉีดฝักบัวพุ่งออกมาเป็นฟองกระจาย ไปปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดการ窒อากาศ ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน มีคุณสมบัติพิเศษโดยมีแผ่นฟิล์มน้ำปิดโอเชื้อเพลิงปกคลุมไม่ให้ไฟย้อนติดขึ้นมามากอีกสามารถใช้ได้กับไฟชนิด A B


เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย ร้านจำหน่ายน้ำมันและสี บัม น้ำมันหรือดับไฟที่เกิดจากน้ำมันชนิดต่างๆ **น้ำยาโฟมชนิดนี้ห้ามดับเพลิงที่เกิดจากระบบไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า** มีขนาด 20 ปอนด์

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม


วิธีการบำรุงดูแลรักษาถังดับเพลิง

ดูแลรักษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่แตก หัก หรือรั่ว และตัวถังไม่ผุกร่อนขึ้นสนิม


- ดูแลรักษาน้ำยาในถัง โดยหมั่นพลิกถังดับเพลิง กลับหัวลง เพื่อตรวจสอบว่า น้ำยาดับเพลิงในถังยังคงสภาพเดิม (เป็นของเหลว) ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
- ดูแลแรงดัน ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิงว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนด โดยดูจาก Gauge วัด โดยถ้าเข็มยังคงอยู่ในช่วงแถบสีเขียว แสดงว่า ถังดับเพลิงนั้นยังอยู่ในสภาพใช้งานได้



จุดปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย G4S อาคาร Fullerton (กรณีเพลิงไหม้)

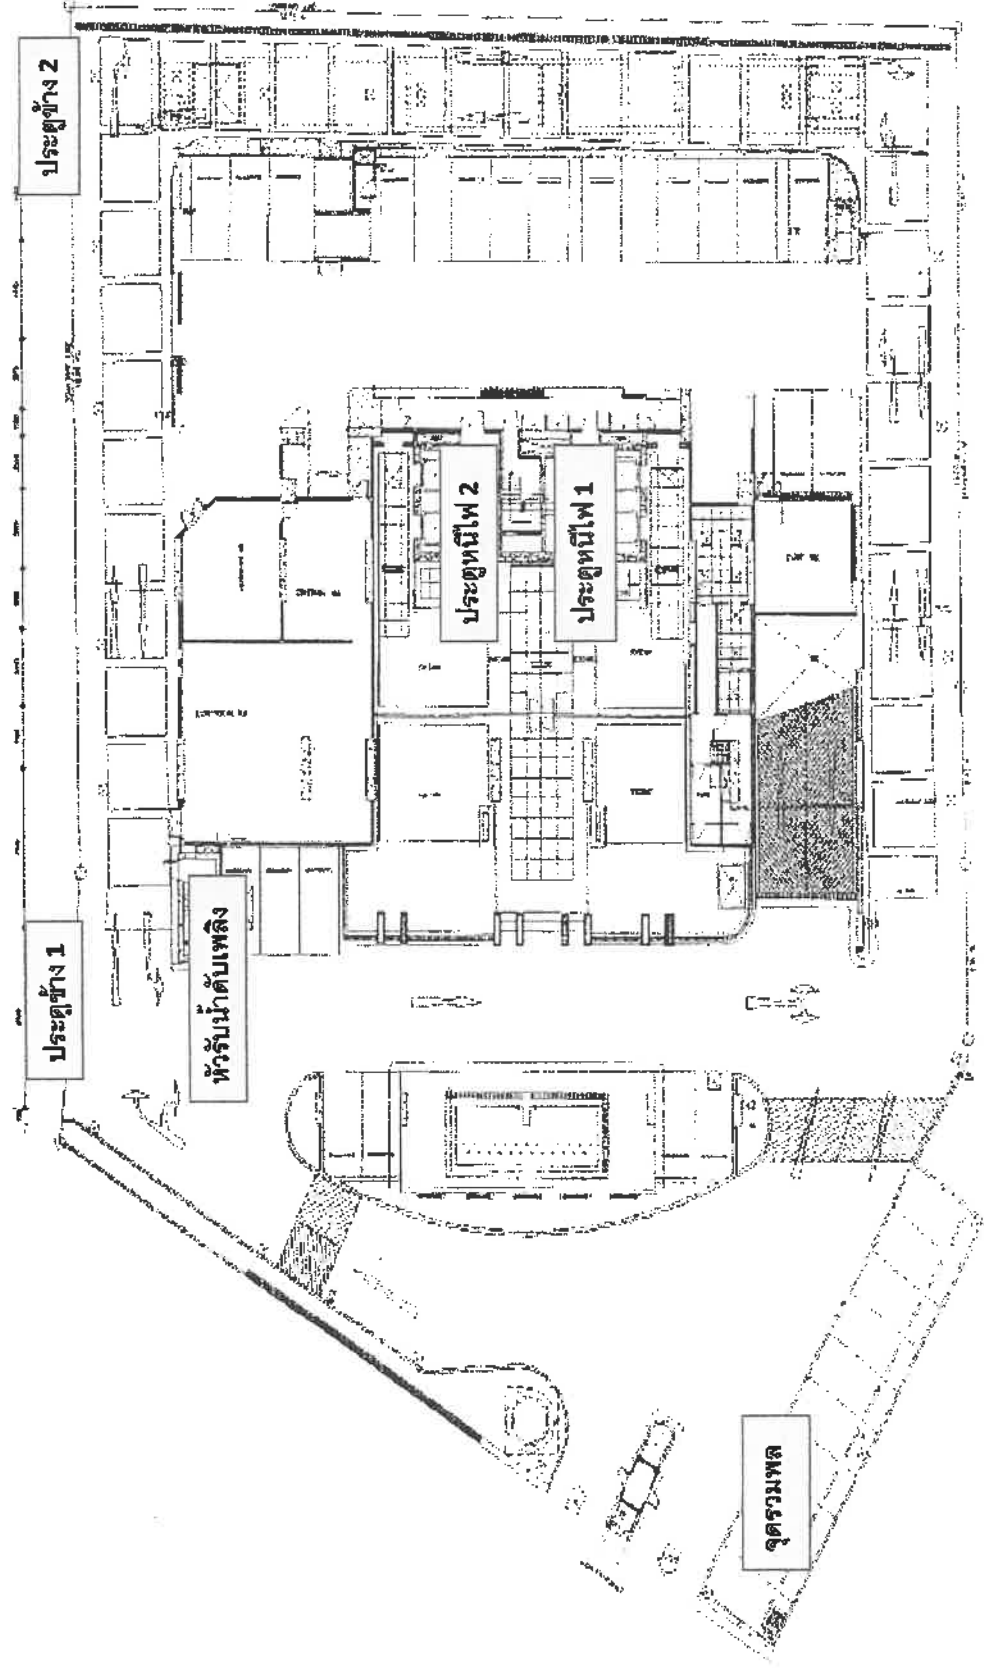

แผนผังปฏิบัติการเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย และการอพยพหนีไฟ

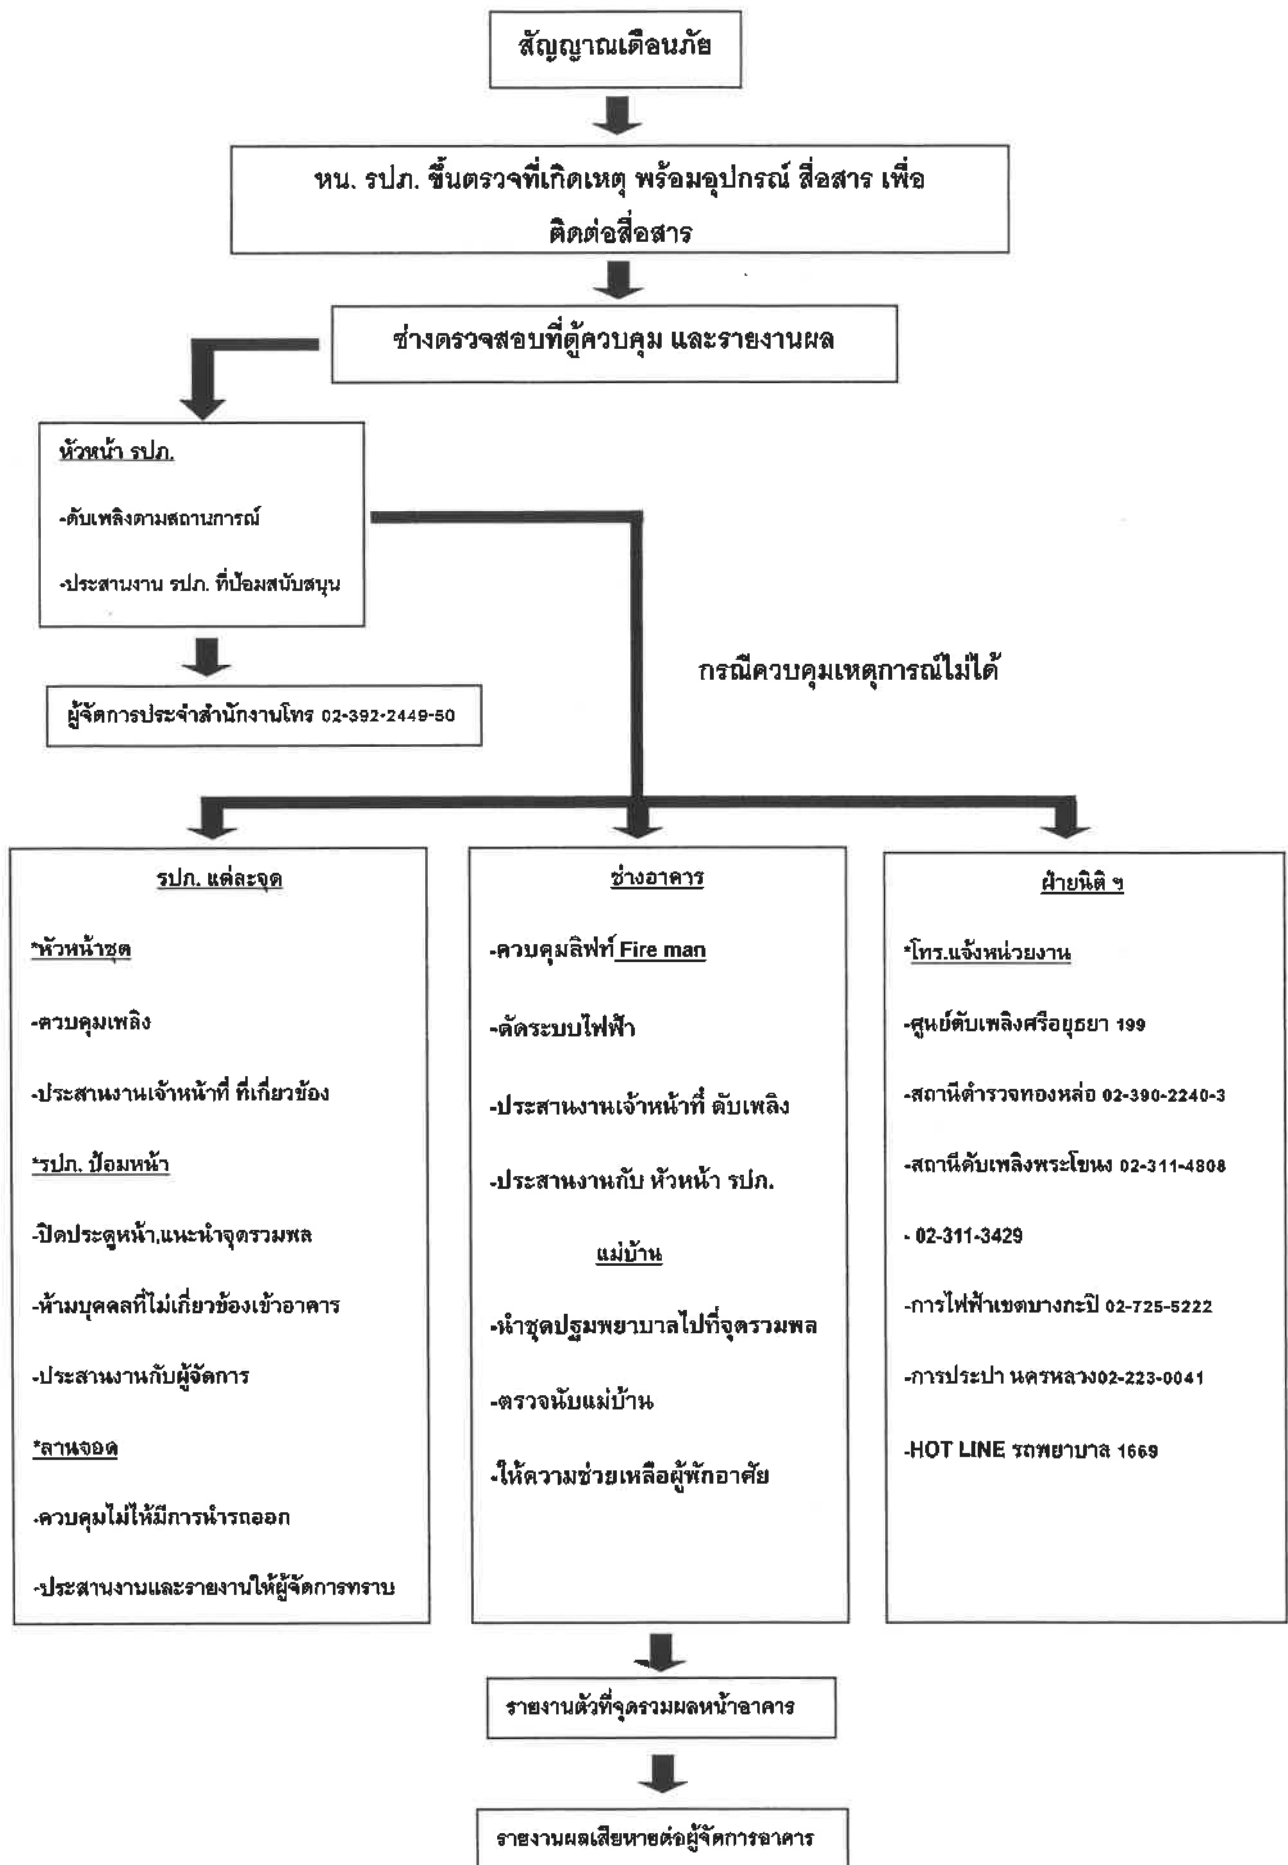

การประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

รายละเอียดการประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง

1.เมื่อเกิดเสียง Alarm ดังขึ้น หัวหน้ารปภ.ขึ้นไปตรวจสอบเบื้องต้นพร้อมกับ รปภ.จุดบ้อมหลัง ถ้าเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย ให้ใช้ถังเพลิง ดับไฟในบริเวณที่เกิดเหตุ

ห้องคอนโทรล : G1 ว.2

G1 : ว.2

คอนโทรล : ขณะนี้เกิดเสียงอารมที่ชั้น

G1 : 28 จะ ว.4 ใน 24 นี้

2.ถ้าเพลิงลุกไหม้มากขึ้นจนไม่สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ ให้หัวหน้า รปภ. ทำการแจ้ง บ้อมหน้าเพื่อประสานงานกับ หัวหน้าช่าง เพื่อแจ้งให้รปภ. จุดล๊อบบี้และช่างอาคาร ขึ้นไปช่วยเหลือในชั้นที่เกิดเหตุ และรอการแจ้งการตัดไฟจากหัวหน้าช่าง

G1 : บ้อมหน้า ว. 2

บ้อมหน้า : ว.2

G1 : แจ้งคอนโทรล ตัดไฟฟ้า 24 นี้ พร้อมช่างอาคาร กับ รปภ.ล๊อบบี้ ขึ้นมาพื้นที่

บ้อมหน้า : 28

บ้อมหน้า : คอนโทรล ว.2

บ้อมหน้า : G1 แจ้งตัดไฟฟ้า พร้อม รปภ.ล๊อบบี้ และช่างอาคาร ขึ้นพื้นที่

คอนโทรล : 28 (และแจ้งช่างอาคาร และ รปภ.ล๊อบบี้ ขึ้นพื้นที่)

รปภ. ล๊อบบี้ : 28

ช่างอาคาร : 28

*กรณีที่ คอนโทรลได้ขึ้นสัญญาณจาก G1 ชัดเจน

คอนโทรล : 28 ร่วม (พร้อมแจ้งช่างอาคาร และ รปภ.ล๊อบบี้ ขึ้นพื้นที่เกิดเหตุ)

3.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารไปยังจุดบ้อมหน้าเพื่อทำการประสานระหว่างหัวหน้าช่างและหัวหน้า รปภ.

4.เมื่อหัวหน้าช่างทำการตัดไฟฟ้าแล้วให้ทำการฉีดน้ำดับเพลิงในบริเวณที่เกิดเหตุ

คอนโทรล : บ้อมหน้า ว. 2

บ้อมหน้า : ว.2

คอนโทรล : แจ้ง G1 ว่า 24 นี้ ดับไฟเรียบร้อยแล้ว

บ้อมหน้า : ว.28 พร้อมแจ้ง G1

G1 : ว.2

บ้อมหน้า : 24นี้ตัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วดับเพลิง ได้

รายละเอียดการประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง

5.เมื่อไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้ประสานงานกับหัวหน้าช่าง หัวหน้าช่างจะทำการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ให้ ผู้อยู่ในอาคาร ทำการอพยพออกจากอาคาร

G1 : บ้อมหน้า ว.2

บ้อมหน้า : ว.2

G1: 24 นี้ไม่สามารถดับเพลิงได้ แจ้งการอพยพ

บ้อมหน้า : 28

บ้อมหน้า : คอนโทรล ว.2

คอนโทรล : ว.2

บ้อมหน้า : G1 แจ้งการอพยพจากอาคาร ในเวลานี้

คอนโทรล : 28

คอนโทรล : PR ว.2

PR : ว.2

คอนโทรล : แจ้งประกาศอพยพจากพื้นที่ และประกาศเหตุฉุกเฉิน

PR : 28 (พร้อมทั้งประกาศเสียงตามสาย)

6.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารทำการโทรศัพท์แจ้งสถานีดับเพลิง และโรงพยาบาล ให้เข้ามาในพื้นที่

7.พนักงานบัญชีทำการจัดเตรียมยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล พร้อมเรียกแม่บ้านมาช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์

8.รปภ.จุดบ้อมหน้าทำการดูแลเรื่องจราจร ไม่ให้รถเข้ามาในอาคาร ยกเว้นรถดับเพลิง และรถพยาบาล

9.ผู้จัดการอาคาร ไปที่ที่จุดรวมพลเพื่อทำการเช็คจำนวนลูกบ้าน

10.รปภ.จุดลิโอบบี้ ลงไปประตูหนีไฟ 1 ส่วนรปภ.จุดบ้อมหลังลงไปประตูหนีไฟ 2 โดยทั้ง 2 คน จะทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกบ้าน เรื่องการอพยพหนีไฟของลูกบ้าน

11.หัวหน้ารปภ.และช่างอาคาร ที่ยังอยู่ในระหว่าง รอดดับเพลิงให้ทำการอยู่ประจำที่จุด ประตูหนีไฟทั้ง 2 ประตู เพื่อช่วยเหลือเรื่องการอพยพของลูกบ้าน

12.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ไปห้องช่างอาคารเพื่อนำกุญแจไปเปิดประตูด้านข้างอาคารฝั่งทองหล่อ 2 บาน และไปจุดบ้อมหลัง เพื่อแนะนำลูกบ้านให้ไปที่จุดรวมพล

13.เมื่อรถดับเพลิงมาถึงหัวหน้า รปภ. ทำหน้าที่ประสานงานกับพนักงานดับเพลิง ในจุดที่เกิดเหตุ เช่น เรื่องสถานที่จอดรถดับเพลิงที่สามารถเข้าได้สะดวก บอกจุดที่เกิดเหตุและสถานการณ์ในพื้นที่

ช่างอาคารทำหน้าที่ประสานงานเรื่องการพาพนักงานดับเพลิงไปจุดรับน้ำดับเพลิง ช่วยต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น

14.และเมื่อเพลิงสงบ หัวหน้า รปภ.ทำการแจ้งหัวหน้าช่าง เพื่อประสานงานกับชุดสำรวจดำเนินงาน

รายละเอียดการประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง

15.ชุดสำรวจทำตรวจสอบความเสียหายและผู้ที่พักอยู่ในอาคาร ซึ่ง ประกอบด้วย

.....

16.เมื่อเหตุการณ์สงบหัวหน้ารปภ. แจ้งหัวหน้าช่าง และหัวหน้าช่างทำการแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ลูกบ้านเข้าพื้นที่
ห้องพักของตนเอง

17.ผู้จัดการอาคารให้ปากคำกับตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการนิติบุคคล

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และใบอนุญาตของหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ที่ กท ๑๘๐๕/ ๕๗/๒๗



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรับรองผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เรียน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
อ้างถึง หนังสือ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุน
วิทยากร ทำการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่พนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.- ร ๒๐๒ และ ดพด.- ร ๒๐๒) ได้จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์ไปดำเนินการ
ฝึกอบรมตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว โดยทำการฝึกอบรม ณ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้รับรายงานจาก นายศราวุฒิ รักพอ หัวหน้าคณะวิทยากร ว่าพนักงาน
นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท จำนวน ๑๑ คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

PAID

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/๕๗๓๕




สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด พูลเลอดัน สุขุมวิท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑๔/๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดยมีพนักงานรวม ๑๑ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) ได้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยดำเนินการฝึกอบรม ณ นิติบุคคลอาคารชุด พูลเลอดัน สุขุมวิท ผลการดำเนินการ ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พันตำรวจโท



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

PAID

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... กรุงเทพมหานคร.....

หมายเลขใบอนุญาต..... เลขที่..... คพค. - ร.๒๐๒..... หมายเลข..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรมเลขที่..... ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๔๔๗๗๖..... ลงวันที่..... ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ส่วนที่ ๑ การรายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท.....

ประเภทกิจการ.....

เลขที่..... ๑๒๑๙/๒..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... สุขุมวิท.....

ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ..... อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม..... ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม..... ๑๑..... คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม) ผู้หญิง..... คน ผู้ชาย..... คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายศราวุฒิ รักพ่อ..... (หัวหน้าวิทยากร) ๔.๒ นายอภิรักษ์ อภิญาขจรบุญ..... (วิทยากร)

๔.๓ นายอนนต์ เหมอินทิพย์..... (วิทยากร) ๔.๔..... (วิทยากร)

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายศราวุฒิ รักพ่อ..... (ครูฝึกดับเพลิง) ๕.๒ นายอภิรักษ์ อภิญาขจรบุญ..... (ครูฝึกดับเพลิง)

๕.๓ นายอนนต์ เหมอินทิพย์..... (ครูฝึกดับเพลิง) ๕.๔..... (ครูฝึกดับเพลิง)

๖. ชื่อผู้ดูแลการอบรม นายศราวุฒิ รักพ่อ.....


๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ..... ที่ทำการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท.....

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ..... พันตำรวจโท.....



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

PAIR

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....




วิทยากร

ลงชื่อ.....



วิทยากร

ลงชื่อ.....



วิทยากร

ลงชื่อ.....

() วิทยากร

ลงชื่อ.....

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นต้น
หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบลงทะเบียนนิฝึกอบรม ปี 2563

หลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้น

หน่วยฝึกอบรม : สถานีดับเพลิงพระราม

วันที่อบรม : วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อสถานประกอบการ : อาคารชุดพูลเลอดัน สุขุมวิท

เวลา 8.00 น. - 15.00 น.

ลำดับ ที่	รายชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงชื่อ		ผลคะแนน	
				เข้า	ป่วย	ก่อน	หลัง
1		ทอเรน	ทอเรน			12	15
2		รปค.	ดอร แคม			9	14
3		ร.ล.ก.	อานนท์			8	16
4		รปค.	อานนท์			8	16
5		รปค.	อานนท์			9	17
6		รปค.	463966			7	15
7		เฝ้ายาม	เฝ้ายาม			10	16
8		เฝ้ายาม	เฝ้ายาม			11	16
9		เฝ้ายาม	เฝ้ายาม			9	17
10		เฝ้ายาม	เฝ้ายาม			12	18
11		เฝ้ายาม	เฝ้ายาม			13	18
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

สถานีดับเพลิงพระราม กรุงเทพมหานคร

สถานีดับเพลิงพระราม กทม. ๗ ๐๖๐

PAID

แบบ ดพท. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพท.-ร ๒๐๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๔๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รายชื่อวิทยากรมอบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ดทต.-ร ๒๐๒

๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.

๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.

กรรมการ
[Redacted]

[Redacted]

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และใบอนุญาตหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๕/๕๗/๒๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท

อ้างถึง หนังสือ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุนวิทยากร ทำการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.- ร ๒๐๒ และ ดพต.- ร ๒๐๒) ได้จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์ไปดำเนินการฝึกซ้อมตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว โดยทำการฝึกซ้อม ณ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้รับรายงานจาก นายศราวุฒิ รักพ่อ หัวหน้าคณะวิทยากร ว่าพนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอดัน สุขุมวิท จำนวน ๒๐ คน ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

PAID

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/ ๕๓/๓๖



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑๙/๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดยมีพนักงานรวม ๒๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยดำเนินการฝึกซ้อม ณ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ผลการดำเนินการ ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พันตำรวจโท



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

PAID

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... กรุงเทพมหานคร
หมายเลขใบอนุญาต..... เลขที่..... คพ.ผ. - ร. ๒๐๒..... หมายเลข..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรมเลขที่..... ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๔๔๗๐๗๖..... ลงวันที่..... ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบการ..... นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลตัน สุขุมวิท
ประเภทกิจการ.....
เลขที่..... ๑๒๓๔/๒..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... สุขุมวิท
ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ..... อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง..... ๒๐..... คน ผู้หญิง..... คน ผู้ชาย..... คน
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๒๐..... คน ผู้หญิง..... คน ผู้ชาย..... คน
๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๒.๐๐..... นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมผล)
๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๖.๑..... (หัวหน้าวิทยากร)..... ๖.๒..... (วิทยากร)
๖.๓..... (วิทยากร)..... ๖.๔..... (วิทยากร)
๗. ชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ
๗.๑..... (ครูฝึกดับเพลิง)..... ๗.๒..... (ครูฝึกดับเพลิง)
๗.๓..... (ครูฝึกดับเพลิง)..... ๗.๔..... (ครูฝึกดับเพลิง)

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ..... พันตำรวจโท.....

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

PAID

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

วิทยากร

ลงชื่อ.....

วิทยากร

ลงชื่อ.....

วิทยากร

ลงชื่อ.....

วิทยากร

ลงชื่อ.....

นางจาง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

FULLERTON

S u k k e n n e s s

รายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

นิติบุคคลอาคารชุดฟูลเลตัน สุขุมวิท

1219/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลำดับที่ No.	ชื่อเจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย Name of Owner / Resident	ลงชื่อ sign	หมายเหตุ Remak
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

แบบ คพป. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ใบอนุญาตเลขที่ คพป.-ร ๒๐๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรโมศรี เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ ถนนดินสอ แขวงสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี วิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕๐๘ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน
สถาปนาเพื่อพระโอรส ๒๕๖๓

၈၆၈
 ၈၆၉
 ၈၇၀
 ၈၇၁
 ၈၇၂
 ၈၇၃
 ၈၇၄
 ၈၇၅
 ၈၇၆
 ၈၇၇
 ၈၇၈
 ၈၇၉
 ၈၈၀
 ၈၈၁
 ၈၈၂
 ၈၈၃
 ၈၈၄
 ၈၈၅
 ၈၈၆
 ၈၈၇
 ၈၈၈
 ၈၈၉
 ၈၉၀
 ၈၉၁
 ၈၉၂
 ၈၉၃
 ၈၉၄
 ၈၉၅
 ၈၉၆
 ၈၉၇
 ၈၉၈
 ၈၉၉
 ၉၀၀
 ၉၀၁
 ၉၀၂
 ၉၀၃
 ၉၀၄
 ၉၀၅
 ၉၀၆
 ၉၀၇
 ၉၀၈
 ၉၀၉
 ၉၁၀
 ၉၁၁
 ၉၁၂
 ၉၁၃
 ၉၁၄
 ၉၁၅
 ၉၁၆
 ၉၁၇
 ၉၁၈
 ၉၁၉
 ၉၂၀
 ၉၂၁
 ၉၂၂
 ၉၂၃
 ၉၂၄
 ၉၂၅
 ၉၂၆
 ၉၂၇
 ၉၂၈
 ၉၂၉
 ၉၃၀
 ၉၃၁
 ၉၃၂
 ၉၃၃
 ၉၃၄
 ၉၃၅
 ၉၃၆
 ၉၃၇
 ၉၃၈
 ၉၃၉
 ၉၄၀
 ၉၄၁
 ၉၄၂
 ၉၄၃
 ၉၄၄
 ၉၄၅
 ၉၄၆
 ၉၄၇
 ၉၄၈
 ၉၄၉
 ၉၅၀
 ၉၅၁
 ၉၅၂
 ၉၅၃
 ၉၅၄
 ၉၅၅
 ၉၅၆
 ၉၅၇
 ၉၅၈
 ၉၅၉
 ၉၆၀
 ၉၆၁
 ၉၆၂
 ၉၆၃
 ၉၆၄
 ၉၆၅
 ၉၆၆
 ၉၆၇
 ၉၆၈
 ၉၆၉
 ၉၇၀
 ၉၇၁
 ၉၇၂
 ၉၇၃
 ၉၇၄
 ၉၇၅
 ၉၇၆
 ၉၇၇
 ၉၇၈
 ၉၇၉
 ၉၈၀
 ၉၈၁
 ၉၈၂
 ၉၈၃
 ၉၈၄
 ၉၈၅
 ၉၈၆
 ၉၈၇
 ၉၈၈
 ၉၈၉
 ၉၉၀
 ၉၉၁
 ၉၉၂
 ၉၉၃
 ၉၉၄
 ၉၉၅
 ၉၉၆
 ၉၉၇
 ၉၉၈
 ၉၉၉
 ၁၀၀၀

[illegible]

/รายชื่อวิทยากร

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตศัลยกรรมเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ศพฉ.-ร ๒๐๒

๒๑๑ด.

๒๑๑ข.

๒๑๑ค.

๒๑๑ง.

๒๑๑ฉ.

๒๑๑ช.

๒๑๑ค.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

๒๑๑ด.

สำเนาถูกต้อง