

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ13

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเงินเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 725

บัญชีเลข
Account No.

สาขาอยู่ทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

โปรเจกต์วิจิตรนิทัศน์
ไพโรจน์พินิจกุล

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
บมจ. บัญชี เมเนชั่นครหลวง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 0255776



SA H 0255776

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/07/58	725	B/P			*****0.00	14162 1
28/07/58	725	SDCH	+++++++10,000.00		*****10,000.00	14162 2
29/09/58	81	SDCK	+++++++100,000.00		*****110,000.00	560087 3
30/10/58	725	SWCH	-----36,000.00		*****74,000.00	573739 4
31/12/58	0	IIPS	+++++++119.21		*****74,119.21	9400 5
12/01/59	725	SWCH	-----20,000.00		*****54,119.21	530793 6
05/04/59	725	SWTRC	-----50,000.00		*****4,119.21	530793 7
07/04/59	725	SDCK	+++++++60,000.00		*****64,119.21	19318 8
07/04/59	725	SWFE	-----60.00		*****64,059.21	19318 9
11/04/59	725	SWCH	-----60,000.00		*****4,059.21	530793 10
30/06/59	0	IIPS	+++++++81.35		*****4,140.56	9400 11
31/12/59	0	IIPS	+++++++10.41		*****4,150.97	9400 12
30/06/60	0	IIPS	+++++++10.39		*****4,161.26	9400 13
02/11/60	725	SDCK	+++++++500,000.00		*****504,161.26	530793 14
02/11/60	725	SWFE	-----500.00		*****503,661.26	530793 15
31/12/60	0	IIPS	+++++++421.04		*****504,082.30	9400 16
01/02/61	725	SWCH	-----100,000.00		*****404,082.30	573740 17
20/03/61	725	SWCH	-----14,500.00		*****389,582.30	573739 18
18/04/61	725	SWCH	-----16,969.00		*****372,613.30	573740 19
19/04/61	725	SDCK	+++++++500,000.00		*****872,613.30	530793 20
19/04/61	725	SWFE	-----500.00		*****872,113.30	530793 21
25/04/61	725	SWCH	-----500,000.00		*****372,113.30	573740 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWPโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 0255776

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/05/61	725	SWCH	-----25,000.00		*****347,113.30	530793 1
03/05/61	725	SWTRC	-----12,000.00		*****335,113.30	420012 2
11/06/61	725	SWCH	-----20,000.00		*****315,113.30	420012 3
30/06/61	0	IPS	+++++++1,012.40		*****316,125.70	9400 4
17/08/61	725	SDCK	+++++++200,000.00		*****516,125.70	573739 5
17/08/61	725	SWPE	-----200.00		*****515,925.70	573739 6
17/08/61	725	SDCK	+++++++700,000.00		*****1,215,925.70	573739 7
17/08/61	725	SWPE	-----700.00		*****1,215,225.70	573739 8
04/09/61	725	SWCH	-----993,390.00		*****221,835.70	420012 9
25/10/61	725	SWCH	-----20,000.00		*****201,835.70	420012 10
06/11/61	725	SWCH	-----20,000.00		*****181,835.70	551446 11
09/11/61	725	SWCH	-----160,000.00		*****21,835.70	573739 12
19/11/61	81	SWPE	-----186.00		*****21,649.70	551950 13
20/11/61	81	SDCK	+++++++165,172.00		*****186,821.70	90160 14
28/11/61	725	SWCH	-----176,821.40		*****10,000.30	573739 15
31/12/61	0	IPS	+++++++727.23		*****10,727.53	9400 16
15/03/62	81	SDCK	+++++++600,000.00		*****610,727.53	520695 17
15/03/62	81	SWPE	-----620.00		*****610,107.53	520695 18
25/03/62	725	SWCH	-----233,140.00		*****376,967.53	530792 19
01/04/62	81	SWPE	-----320.00		*****376,647.53	570935 20
02/04/62	81	SDCK	+++++++300,000.00		*****676,647.53	90160 21
04/05/62	725	SWCH	-----186,000.00		*****490,647.53	571495 22
BSD02/GSC02			เข้าบัญชี-เงินเดือน		BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร
BSW09/GSD09			หักบัญชี-ประกันชีวิต		BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11			หักบัญชี-ไฟฟ้า		BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14			หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ		BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22			โอนเงินผ่าน		BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม
			ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)			



SA H 0255776

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/05/62	725	SWCH	-----45,000.00		*****445,647.53	420012
17/05/62	725	SDCK		+++++++300,000.00	*****745,647.53	571495
17/05/62	725	SWFE	-----300.00		*****745,347.53	571495
11/06/62	725	SWCH	-----314,000.00		*****431,347.53	573739
19/06/62	725	SDCK		+++++++500,000.00	*****931,347.53	571495
19/06/62	725	SWFE	-----500.00		*****930,847.53	571495
30/06/62	0	IIPS		+++++++969.43	*****931,816.96	9400
02/07/62	81	SDCK		+++++++600,000.00	*****1,531,816.96	560087
02/07/62	81	SWFE	-----620.00		*****1,531,196.96	560087
03/07/62	725	SWCH	-----500,000.00		*****1,031,196.96	573739
09/08/62	725	SWCH	-----240,700.00		*****790,496.96	420012
19/08/62	81	SDCK		+++++++600,000.00	*****1,390,496.96	560087
19/08/62	81	SWFE	-----620.00		*****1,389,876.96	560087
19/09/62	725	SWCH	-----502,000.00		*****887,876.96	573739
31/12/62	0	IIPS		+++++++2,519.83	*****890,396.79	9400
28/01/63	725	SWCH	-----301,219.38		*****589,177.41	540755
21/03/63	1402	SWFE	-----618.00		*****588,559.41	560144
23/03/63	1402	SDCK		+++++++597,312.00	*****1,185,871.41	90160
05/05/63	81	SWFE	-----320.00		*****1,185,551.41	580782
07/05/63	81	SDCK		+++++++300,000.00	*****1,485,551.41	90160
02/06/63	81	SDCK		+++++++300,000.00	*****1,785,551.41	551950
02/06/63	81	SWFE	-----320.00		*****1,785,231.41	551950

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

IMS / ITOS

ORSDD/ORSWT

GTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment



SA H 0255776

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/06/63	725	SWCH	-----200,000.00		*****1,585,231.41	552040
30/06/63	0	IIPS	+++++++2,242.45		*****1,587,473.86	9400
01/07/63	81	SWFE	-----720.00		*****1,586,753.86	570935
02/07/63	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****2,286,753.86	90160
03/08/63	81	SWFE	-----720.00		*****2,286,033.86	520695
04/08/63	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****2,986,033.86	90160
01/09/63	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****3,686,033.86	570935
01/09/63	81	SWFE	-----720.00		*****3,685,313.86	570935
07/10/63	81	SWFE	-----720.00		*****3,684,593.86	570935
08/10/63	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****4,384,593.86	90160
20/10/63	725	SWCH	-----300,000.00		*****4,084,593.86	560287
21/10/63	725	SDCH	+++++++45,000.00		*****4,129,593.86	552040
17/11/63	725	SWCH	-----301,000.00		*****3,828,593.86	560287
31/12/63	0	IIPS	+++++++4,354.50		*****3,832,948.36	9400
09/06/64	725	SWCH	-----72,000.00		*****3,760,948.36	573739
29/06/64	725	SWCH	-----300,000.00		*****3,460,948.36	573739
29/06/64	725	SWCH	-----277,259.26		*****3,183,689.10	573739
29/06/64	725	SWCH	-----30,000.00		*****3,153,689.10	573739
29/06/64	725	SWCH	-----33,800.00		*****3,119,889.10	573739
30/06/64	0	IIPS	+++++++4,732.17		*****3,124,621.27	9400
07/07/64	65	SDCK	+++++++700,000.00		*****3,824,621.27	411473
07/07/64	65	SWFE	-----720.00		*****3,823,901.27	411473

PCSW/PCSE
RFTSD/RFTSW
SDCK/SDCKT/SDCTH
SDCH/SWCH
SDM/SWFE

ถอนเงินฝากประจำพร้อมดอกเบี้ย
โอนเงินไปฝากธนาคาร
ถอนเงินต้นเงินต้น
ฝาก/ถอนเงินสด
หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT
RFTSF
SDCK/SDCKT/SDTAX
SDTRC/SDTRT
SWTP/SWTPC

ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
ฝากด้วยเช็ค
ฝากโดยการโอน
หักบัญชีเงินต้นและดอกเบี้ย



SA H 0255776

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/08/64	725	SWCH	-----936,250.00		*****2,887,651.27	551446 1
19/08/64	65	SDCK	++++++1,049,664.00		*****3,937,315.27	580620 2
19/08/64	65	SWFE	-----1,070.00		*****3,936,245.27	580620 3
05/10/64	65	SDCK	++++++400,000.00		*****4,336,245.27	581029 4
05/10/64	65	SWFE	-----420.00		*****4,335,825.27	581029 5
18/11/64	81	SDCK	++++++700,000.00		*****5,035,825.27	21582 6
18/11/64	81	SWFE	-----720.00		*****5,035,105.27	21582 7
09/12/64	65	SWFE	-----720.00		*****5,034,385.27	580620 8
13/12/64	65	SDCK	++++++700,000.00		*****5,734,385.27	90160 9
16/12/64	65	SDCK	++++++700,000.00		*****6,434,385.27	581029 10
16/12/64	65	SWFE	-----720.00		*****6,433,665.27	581029 11
31/12/64	0	IPS	++++++5,500.68		*****6,439,165.95	9400 12
31/12/64	0	TAX	-----1,534.93		*****6,437,631.02	9400 13
10/01/65	725	SWTRC	-----282,369.19		*****6,155,241.83	573739 14
10/01/65	725	SWTRC	-----500,000.00		*****5,655,241.83	573739 15
10/01/65	725	SWTRC	-----200,000.00		*****5,455,241.83	573739 16
19/01/65	725	LOSDT	++++++165,000.00		*****5,620,241.83	AB0011 17
21/01/65	725	SWTRC	-----500,000.00		*****5,120,241.83	572312 18
21/01/65	725	SWTRC	++++++500,000.00		*****5,620,241.83	572312E 19
21/01/65	725	SWTRC	-----500,000.00		*****5,120,241.83	572312 20
17/03/65	65	SDCK	++++++445,120.00		*****5,565,361.83	580620 21
17/03/65	65	SWFE	-----466.00		*****5,564,895.83	580620 22

SWCRDF
SWATM
VSSWPค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISASWTRC/SWTRT
TAXก่อนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก



SA H 0255776

08/04/65 65 SWHE720.00

*****5,564,175.83 580620



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

ข้อความแนะนำผลิตภัณฑ์

- สินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี โอกาสγγๆ ของการมีบ้าน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินพร้อมใช้ คิดดอกเบี้ยตามยอดใช้จริง
- ทรัพย์สินรอกการขาย ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ ที่ดิน และอื่นๆ พร้อมขาย สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.npashowroom.ktb.co.th
- KTB Online ช่องทางใหม่ในการโอนเงิน ชำระค่าสินค้า/บริการ เรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
- Direct Debit บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

CALL CENTER 0 2111 1111 | www.ktb.co.th | KTB_Care | KTB_Care | KTB_Care | KTB_Care

จวบ. 090458.5,000,000

รหัสพิมพ์ ENG 082101

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
28/07/2558	ประเดิมเปิดบัญชี	-	10,000.00	10,000.00
29/09/2558	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2558	-	100,000.00	110,000.00
30/10/2558	สนับสนุนค่าเสียยัดโครงการ "Bike for Dad" รพ.สต. จระเข้สามพัน	16,000.00	-	94,000.00
30/10/2558	กลิ่นวัดเขาถ้ำเสือ 1 พฤศจิกายน 2558	20,000.00	-	74,000.00
31/12/2558	รับดอกเบี้ย	-	119.21	74,119.21
12/01/2559	สนับสนุนงานวันเด็ก เทศบาลจระเข้สามพัน	20,000.00	-	54,119.21
05/04/2559	สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน รร.วัดปทุมวนาราม	50,000.00	-	4,119.21
07/04/2559	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2559	-	60,000.00	64,119.21
07/04/2559	ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค	60.00	-	64,059.21
11/04/2559	สนับสนุนงานสงกรานต์ เทศบาลจระเข้สามพัน	60,000.00	-	4,059.21
30/06/2559	รับดอกเบี้ย	-	81.35	4,140.56
31/12/2559	รับดอกเบี้ย		10.41	4,150.97
30/06/2559	รับดอกเบี้ย		10.29	4,161.26
02/11/2560	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560	-	500,000.00	504,161.26
02/11/2560	ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค	500.00	-	503,661.26
31/12/2560	รับดอกเบี้ย	-	421.04	504,082.30
01/02/2561	ค่าจ้างกวาดถนนบริเวณสามแยกทางเข้าโรงโม่ (เดือนละ 20,000 /เริ่มกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561)	100,000.00	-	404,082.30
20/03/2561	ค่าเครื่องแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร สนับสนุนให้ชมรมอนุรักษ์น้ำเทยสวนหินพุหางนาค 11,000 และค่าทรายสร้างเขื่อน 3,500	14,500.00	-	389,582.30
18/04/2561	ค่าหิน+ทรายสำหรับสร้างฝาย 16,025, ค่าครอบใบอนุญาตวิทยุสื่อสารสวนหินพุหางนาค 944	16,969.00	-	372,613.30
19/04/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง A,B,C)	-	500,000.00	872,613.30
19/04/2561	ค่าธรรมเนียม ผ่าแคชเชียร์เช็ค	500.00	-	872,113.30
25/04/2561	ถอนเงิน เพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน	500,000.00	-	372,113.30
02/05/2561	กรณีรถบรรทุกน้ำมัน ออยเลอร์ ISUP	25,000.00	-	347,113.30
08/05/2561	ค่าเครื่องเป่าฝุ่นทำความสะอาดถนนหน้าโรงโม่หิน	12,000.00	-	335,113.30
11/06/2561	สนับสนุนงานกีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61	20,000.00	-	315,113.30
30/06/2561	รับดอกเบี้ย	-	1,012.40	316,125.70
17/08/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง A,B,C)	-	200,000.00	516,125.70
17/08/2561	ค่าธรรมเนียม ผ่าแคชเชียร์เช็ค	200.00		515,925.70
17/08/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง A,B,C)	-	700,000.00	1,215,925.70
17/08/2561	ค่าธรรมเนียม ผ่าแคชเชียร์เช็ค	700.00	-	1,215,225.70
04/09/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน หลังหักค่าทำถนน,กระเช้าเยียมผอ.,กวาดถนน	993,390.00	-	221,835.70
25/10/2561	ค่ากลิ่น วัดเขาถ้ำเสือ	20,000.00	-	201,835.70
06/11/2561	ค่าบัตรคอนเสิร์ตการกุศล สวนน้ำสุพรรณบุรี 10,000, ค่าใช้จ่ายสร้างฝายพุหางนาค	20,000.00	-	181,835.70
09/11/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน	160,000.00	-	21,835.70
19/11/2561	ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค	186.00	-	21,649.70
20/11/2561	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C ครั้งสุดท้ายปี 2560)	-	165,172.00	186,821.70
28/22/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน หลังหักค่า Banner รณรงค์คลุมผ้าใบ,งานดอน	176,821.40	-	10,000.30
31/12/2561	รับดอกเบี้ย	-	727.23	10,727.53
15/03/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 1/2561)	-	600,000.00	610,727.53
15/03/2562	ค่าธรรมเนียม ผ่าแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	610,107.53

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
25/03/2562	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ครั้งที่ 1/2561 และค่าใช้จ่ายสร้างฝาย ครั้งที่ 3	233,140.00		376,967.53
01/04/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	376,647.53
02/04/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 2/2561)	-	300,000.00	676,647.53
02/05/2562	ค่าติดตั้งไฟกระพริบ สามแยกทางเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน	186,000.00	-	490,647.53
16/05/2562	เบิกค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมถนนเลียบริมคันคลองจระเข้สามพัน	45,000.00	-	445,647.53
17/05/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 3/2561)	-	300,000.00	745,647.53
17/05/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	300.00	-	745,347.53
11/06/2562	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน ครั้งที่ 3/2561	314,000.00	-	431,347.53
19/05/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 4/2561)	-	500,000.00	931,347.53
19/05/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	500.00	-	930,847.53
30/06/2562	รับดอกเบี้ย	-	969.43	931,816.96
02/07/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 5/2561)	-	600,000.00	1,531,816.96
02/07/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	1,531,196.96
03/07/2562	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 4/2561	500,000.00	-	1,031,196.96
09/08/2562	ถอนค่าซื้อหินฝุ่นบรีจาด	240,700.00	-	790,496.96
19/08/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 7/2561)	-	600,000.00	1,390,496.96
19/08/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	1,389,876.96
19/09/2562	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 7/2561	502,000.00	-	887,876.96
31/12/2562	ดอกเบี้ย	-	2,519.83	890,396.79
28/01/2563	บรีจาดหินฝุ่นวัดโพธาราม ยอดวันที่ 6-30/11/2019+งานซ่อมแซมถนน	301,219.38	-	589,177.41
21/02/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	618.00	-	588,559.41
23/03/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 9/2561)	-	597,312.00	1,185,871.41
05/05/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	1,185,551.41
07/05/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 3/2562)	-	300,000.00	1,485,551.41
02/06/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 4/2562)	-	300,000.00	1,785,551.41
02/06/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	1,785,231.41
11/06/2563	เบิกเงินสด สรรองจ่ายค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	200,000.00	-	1,585,231.41
30/06/2563	ดอกเบี้ย	-	2,242.45	1,587,473.86
01/07/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	1,586,753.86
02/07/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 5/2562)	-	700,000.00	2,286,753.86
03/08/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	2,286,033.86
04/08/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 6/2562)	-	700,000.00	2,986,033.86
01/09/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 7/2562)	-	700,000.00	3,686,033.86
01/09/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	3,685,313.86
07/10/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	3,684,593.86
08/10/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 8/2562)	-	700,000.00	4,384,593.86
20/10/2563	เบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมริมคลองจระเข้สามพัน	300,000.00	-	4,084,593.86
21/10/2563	เงินเหลือจากเบิกช่วยเหลือน้ำท่วมนำฝากคืนบัญชี	-	45,000.00	4,129,593.86
17/11/2563	เบิกชำระค่าซ่อมถนนริมคลองจระเข้/ซ่อมถนนหมู่ 14/สนับสนุนเสือกักสายตรวจ	301,000.00	-	3,828,593.86
31/12/2563	ดอกเบี้ย	-	4,354.50	3,832,948.36
09/06/2564	มอบให้คุณปรัชญา ค่าทำความสะอาดถนน น้ำมันรถสายตรวจ	72,000.00	-	3,760,948.36

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
29/06/2564	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 1/2564	300,000.00		3,460,948.36
29/06/2564	ค่าหินฝุ่นบริจาคมที่วัดสระพังลาน ยอดวันที่ 20-25/05/2564	277,259.26	-	3,183,689.10
29/06/2564	สถานีตำรวจภูธรอุททอง ของบสนับสนุนซื้อคอมพิวเตอร์งานพิมพ์ใบสั่ง	30,000.00	-	3,153,689.10
29/06/2564	จ่ายค่าคอนกรีตบริจาคมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม 20 คิว	33,800.00		3,119,889.10
30/06/2564	ดอกเบี๋ย	-	4,732.17	3,124,621.27
07/07/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C,F1 (ครั้งที่ 12/2562)	-	700,000.00	3,824,621.27
07/07/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	3,823,901.27
17/08/2564	ค่าซ่อมแซมถนนหน้าโรงโม่-ทางหลวง 3342	936,250.00	-	2,887,651.27
19/08/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 13/2562) (ครั้งที่ 1/2563)	-	1,049,664.00	3,937,315.27
19/08/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	1,070.00		3,936,245.27
05/10/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 2/2563)	-	400,000.00	4,336,245.27
05/10/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	420.00	-	4,335,825.27
18/11/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 3/2563)		700,000.00	5,035,825.27
18/11/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	5,035,105.27
09/12/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	5,034,385.27
13/12/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 4/2563)	-	700,000.00	5,734,385.27
16/12/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 5/2563)	-	700,000.00	6,434,385.27
16/12/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	6,433,665.27
31/12/2564	รับดอกเบี๋ย		5,500.68	6,439,165.95
31/12/2564	ภาษี	1,534.93	-	6,437,631.02
10/01/2565	ชำระค่าหินบริจาคม ยอดวันที่ 3/10/2564-25/11/2564	282,389.19	-	6,155,241.83
10/01/2565	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 1/2565	500,000.00	-	5,655,241.83
10/01/2565	เบิกเงินสด สรรองจ่ายค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	200,000.00	-	5,455,241.83
19/01/2565	ตลาดพัฒนาอุตสาหกรรมโอนเข้าค่าหินโม่ผ่านปากโม่ ปี 2564	-	165,000.00	5,620,241.83
21/01/2565	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 2/2565	500,000.00	-	5,120,241.83
21/01/2565	ธนาคารออกเช็คผิด	-	500,000.00	5,620,241.83
21/01/2565	ทำรายการถอนอีกครั้ง	500,000.00	-	5,120,241.83
17/03/2565	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 7/2563)	-	445,120.00	5,565,361.83
17/03/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	466.00	-	5,564,895.83
08/04/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	5,564,175.83

เอกสารแนบ14

กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน **รหัสสาขา 725**
Office

บัญชีเลข
Account No.

สาขาอุททอง

ชื่อบัญชี
Account Name

โปรดระวังฉีกขาด
โทรศัพท์มาตลอด

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
บมจ.ปูนซีเมนต์ นครหลวง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 0255777



SA H 0255777

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/07/58	725	B/P			*****0.00	14162 1
28/07/58	725	SDCH		+++++++10,000.00	*****10,000.00	14162 2
06/08/58	81	SDCK		+++++++390,000.00	*****400,000.00	560087 3
13/08/58	725	SWCH	-----22,500.00		*****377,500.00	500635 4
01/09/58	725	SWCH	-----15,720.00		*****361,780.00	573739 5
20/10/58	725	SWCH	-----31,300.00		*****330,480.00	573739 6
31/12/58	0	IIPS		+++++++711.16	*****331,191.16	9400 7
30/06/59	0	IIPS		+++++++823.45	*****332,014.61	9400 8
31/12/59	0	IIPS		+++++++834.57	*****332,849.18	9400 9
09/05/60	725	SWCH	-----300,000.00		*****32,849.18	500635 10
30/06/60	0	IIPS		+++++++1607.48	*****33,456.66	9400 11
22/09/60	725	SWCH	-----30,000.00		*****3,456.66	573739 12
04/10/60	725	SDCK		+++++++200,000.00	*****203,456.66	420012 13
04/10/60	725	SWPE	-----200.00		*****203,256.66	420012 14
08/11/60	725	SWCH	-----33,285.00		*****169,971.66	551446 15
23/11/60	725	SWCH	-----40,000.00		*****129,971.66	420012 16
31/12/60	0	IIPS		+++++++240.42	*****130,212.08	9400 17
19/03/61	725	SDCK		+++++++50,000.00	*****180,212.08	420012 18
30/06/61	0	IIPS		+++++++394.09	*****180,606.17	9400 19
12/07/61	725	SWCH	-----40,200.00		*****140,406.17	530793 20
09/08/61	725	SWCH	-----30,000.00		*****110,406.17	420012 21
17/08/61	725	SDCK		+++++++200,000.00	*****310,406.17	573739 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BFโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 0255777

วันที่ DATE	สาขา ORGL BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STAFF NO
17/08/61	725	SWFX	-----200.00		*****310,206.17	573739 1
04/09/61	725	SWCH	-----130,716.00		*****179,490.17	420012 2
19/11/61	81	SWFE	-----155.00		*****179,335.17	551950 3
20/11/61	81	SDCK	+++++++134,828.00		*****314,163.17	90160 4
28/11/61	725	SWCH	-----304,163.00		*****10,000.17	573739 5
17/12/61	81	SWFE	-----220.00		*****9,780.17	580782 6
18/12/61	81	SDCK	+++++++200,000.00		*****209,780.17	90160 7
21/12/61	725	SWCH	-----170,800.00		*****38,980.17	420012 8
31/12/61	0	IIPS	+++++++410.64		*****39,390.81	9400 9
01/03/62	81	SDCK	+++++++247,758.00		*****287,148.81	570935 10
01/03/62	81	SWFE	-----268.00		*****286,880.81	570935 11
04/03/62	725	SWCH	-----270,000.00		*****16,880.81	420012 12
30/06/62	0	IIPS	+++++++71.14		*****16,951.95	9400 13
13/07/62	81	SWFE	-----620.00		*****16,331.95	560087 14
17/07/62	81	SDCK	+++++++600,000.00		*****616,331.95	90160 15
05/09/62	725	SWCH	-----170,460.00		*****445,871.95	571495 16
15/11/62	81	SDCK	+++++++600,000.00		*****1,045,871.95	560087 17
15/11/62	81	SWFE	-----620.00		*****1,045,251.95	560087 18
31/12/62	0	IIPS	+++++++1,532.47		*****1,046,784.42	9400 19
21/02/63	725	SWCH	-----500,000.00		*****546,784.42	573739 20
16/04/63	81	SDCK	+++++++598,656.00		*****1,145,440.42	560087 21
16/04/63	81	SWFE	-----619.00		*****1,144,821.42	560087 22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-คูปองบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA H 0255777

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/05/63	81	SWFE	-----320.00		*****1,144,501.42	580782
07/05/63	81	SDCK		+++++++300,000.00	*****1,444,501.42	90160
11/06/63	725	SWCH	-----300,000.00		*****1,144,501.42	552040
30/06/63	0	TIPS		+++++++2,118.27	*****1,146,619.69	9400
01/07/63	81	SWFE	-----320.00		*****1,146,299.69	570935
02/07/63	81	SDCK		+++++++300,000.00	*****1,446,299.69	90160
27/08/63	725	SWCH	-----200,000.00		*****1,246,299.69	573739
17/11/63	725	SWCH	-----181,555.00		*****1,064,744.69	560287
14/12/63	725	SWTRC	-----1,000,000.00		*****64,744.69	573739
31/12/63	0	TIPS		+++++++1,463.45	*****66,208.14	9400
04/03/64	65	SDCK		+++++++500,000.00	*****566,208.14	581029
04/03/64	65	SWFE	-----520.00		*****565,688.14	581029
02/04/64	65	SDCK		+++++++500,000.00	*****1,065,688.14	580620
02/04/64	65	SWFE	-----520.00		*****1,065,168.14	580620
30/06/64	0	TIPS		+++++++797.09	*****1,065,965.23	9400
09/08/64	725	SWCH	-----156,000.00		*****909,965.23	580676
19/08/64	65	SDCK		+++++++1,224,832.00	*****2,134,797.23	580620
19/08/64	65	SWFE	-----1,245.00		*****2,133,552.23	580620
05/10/64	65	SDCK		+++++++300,000.00	*****2,433,552.23	581029
05/10/64	65	SWFE	-----320.00		*****2,433,232.23	581029
31/12/64	0	TIPS		+++++++2,500.50	*****2,435,732.73	9400
31/12/64	0	TAX	-----494.64		*****2,435,238.09	9400

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
IMS/ITOS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
IPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment



SA H 0255777

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/01/65	725	ORSDT		+++++++82,500.00	*****2,517,738.09	AD0011 1
02/02/65	725	SDCK		+++++++700,000.00	*****3,217,738.09	573739 2
02/02/65	725	SWFE	-----700.00		*****3,217,038.09	573739 3
17/03/65	65	SDCK		+++++++322,560.00	*****3,539,598.09	580620 4
17/03/65	65	SWFE	-----343.00		*****3,539,255.09	580620 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

4

4

PCSW/PCSFE ถอนเงินสดด้วยบัตรค่าธรรมเนียม
RTSD/RTSW โอนจาก/โอนไปค่าธรรมเนียม
SCOH/SCOT/SCOTH ถอนเงินโดยบัญชี
SDCH/SWCH ฝากถอนเงินสด
SDMSWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนด้วย KTB ONLINE
RTSF หักค่าธรรมเนียม (ผ่านธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
28/07/2558	ประเดิมเปิดบัญชี	-	10,000.00	10,000.00
06/08/2558	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2558	-	390,000.00	400,000.00
07/08/2558	โครงการคัดกรองสุขภาพ หมู่ 1,14,15 ปี 2558	22,500.00	-	377,500.00
26/08/2558	โครงการตรวจสุขภาพชุมชน หมู่ 1,14,15 ปี 2558	31,300.00	-	346,200.00
01/09/2558	ค่าสติกเกอร์กลุ่มโรงโม่,อาหาร,ค่าใช้จ่ายทั่วไปวันตรวจสุขภาพ	15,720.00	-	330,480.00
31/12/1958	ดอกเบี้ย	-	711.16	331,191.16
30/06/1959	ดอกเบี้ย	-	823.45	332,014.61
09/05/2560	ดอกเบี้ย	-	834.57	332,849.18
09/05/2560	นำส่งเงินเข้าร่วมกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน	300,000.00	-	32,849.18
30/06/2560	ดอกเบี้ย	-	607.48	33,456.66
22/09/2560	โครงการตรวจสุขภาพชุมชน ปี 2560	30,000.00	-	3,456.66
04/10/2560	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560	-	200,000.00	203,456.66
04/10/2560	ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค	200.00	-	203,256.66
08/11/2560	โครงการตรวจสุขภาพชุมชน ปี 2560	33,285.00	-	169,971.66
23/11/2560	โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ	40,000.00	-	129,971.66
31/12/2560	ดอกเบี้ย	-	240.42	130,212.08
19/03/2561	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง F1)	-	50,000.00	180,212.08
30/06/2561	ดอกเบี้ย	-	394.09	180,606.17
12/07/2561	ค่าเสียยัดกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน แจกประชาชนตรวจสุขภาพ	40,200.00	-	140,406.17
09/08/2561	เบิกค่าใช้จ่ายจัดโครงการตรวจสุขภาพ	30,000.00	-	110,406.17
17/08/2561	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C)	-	200,000.00	310,406.17
17/08/2561	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	200.00	-	310,206.17
04/09/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน หลังหักค่าจัดตรวจสุขภาพ	130,716.00	-	179,490.17
19/11/2561	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	155.00	-	179,335.17
20/11/2561	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C)	-	134,828.00	314,163.17
28/11/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน	304,163.00	-	10,000.17
17/12/2561	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	220.00	-	9,780.17
17/12/2561	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C)	-	200,000.00	209,780.17
21/12/2561	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน หลังหักค่าบัตรงานอันตรายเดือนเจดีย์ 20,800.00	170,800.00	-	38,980.17
31/12/2561	ดอกเบี้ย	-	410.64	39,390.81
01/03/2562	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C) งวดสุดท้ายของปี 2560	-	247,758.00	287,148.81
01/03/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	268.00	-	286,880.81
04/03/2562	เบิกเข้ากลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน (ครั้งสุดท้ายของปี 2560)	270,000.00	-	16,880.81
30/06/2562	ดอกเบี้ย	-	71.14	16,951.95
15/07/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	16,331.95
17/07/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 6/2561)	-	600,000.00	616,331.95
05/09/2562	ค่าจัดตรวจสุขภาพ ปี 2562	170,460.00	-	445,871.95
15/11/2562	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 8/2561)	-	600,000.00	1,045,871.95

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
15/11/2562	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	1,045,251.95
31/12/2562	ดอกเบี้ย	-	1,532.47	1,046,784.42
21/02/2563	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 1/2562	500,000.00	-	546,784.42
16/04/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 10/2561)	-	598,656.00	1,145,440.42
16/04/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	619.00	-	1,144,821.42
05/05/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	1,144,501.42
07/05/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 3/2562)	-	300,000.00	1,444,501.42
11/06/2563	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 2/2562	300,000.00	-	1,144,501.42
30/06/2563	ดอกเบี้ย	-	2,118.27	1,146,619.69
01/07/2563	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	1,146,299.69
02/07/2563	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 5/2562)	-	300,000.00	1,446,299.69
27/08/2563	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 3/2562 เก็บ	200,000.00	-	1,246,299.69
28/10/2563	จ่ายค่าจัดตรวจสอบสุขภาพ ปี 2563 16,23 สิงหาคม 2563	181,555.00	-	1,064,744.69
14/12/2563	ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจระเข้สามพัน ครั้งที่ 4/2562	1,000,000.00	-	64,744.69
31/12/2563	ดอกเบี้ย	-	1,463.45	66,208.14
04/03/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 10/2562)	-	500,000.00	566,208.14
04/03/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	520.00	-	565,688.14
02/04/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 11/2562)	-	500,000.00	1,065,688.14
02/04/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	520.00	-	1,065,168.14
30/06/2564	ดอกเบี้ย	-	797.09	1,065,965.23
09/08/2564	เบิกมอบให้ รพ.อุทอง,สาธารณสุขจังหวัด, เทศบาลจระเข้สามพัน	156,000.00	-	909,965.23
19/08/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 13/2562) (ครั้งที่ 1/2563)	-	1,224,832.00	2,134,797.23
19/08/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	1,245.00	-	2,133,552.23
05/10/2564	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 2/2563)	-	300,000.00	2,433,552.23
05/10/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	2,433,232.23
31/12/2564	รับดอกเบี้ย	-	2,500.50	2,435,732.73
31/12/2564	ภาษี	494.64	-	2,435,238.09
19/01/2565	ตลาดพัฒนาอุตสาหกรรมโอนเข้าค่าหินไม่ผ่านปากโม ปี 2564	-	82,500.00	2,517,738.09
02/02/2565	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 6/2563)	-	700,000.00	3,217,738.09
02/02/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	700.00	-	3,217,038.09
17/03/2565	นำเงินเข้าบัญชี แปลง A,B,C (ครั้งที่ 7/2563)	-	322,560.00	3,539,598.09
17/03/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	343.00	-	3,539,255.09

เอกสารแนบ15

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเหมืองแร่

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน จำนวนทั้งสิ้น 698 หลังคาเรือน การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณตามวิธีการของทาโรยามาเน (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3rd Tokyo : Harper International Edition, 1973) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนที่ทำการสำรวจ				
ตำบล	อำเภอ	หมู่บ้าน	จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ¹⁾ (หลัง)	จำนวนแบบสอบถาม (ชุด)
จรเข้สามพัน	อุทุมพร	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ	219	80
		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน	479	174
รวม			698	254

ที่มา : ¹⁾ ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (<https://stat.bora.dopa.go.th>), 2564.

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 254 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling

จากการประมวลผล และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงความถี่โดยใช้ค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.5 และเพศชาย ร้อยละ 46.5 และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 36.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 26.0 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 26.4

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. เพศ						
- ชาย	36	45.0	82	47.1	118	46.5
- หญิง	44	55.0	92	52.9	136	53.5
2. อายุ						
- น้อยกว่า 20 ปี	2	2.5	5	2.9	7	2.8
- 21-30 ปี	6	7.5	16	9.2	22	8.7
- 31-40 ปี	12	15.0	29	16.7	41	16.1
- 41-50 ปี	21	26.3	45	25.9	66	26.0
- 51-60 ปี	34	42.5	58	33.3	92	36.2
- มากกว่า 60 ปี	5	6.3	21	12.1	26	10.2
3. การศึกษา						
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	3	3.8	11	6.3	14	5.5
- ประถมศึกษา	26	32.5	68	39.1	94	37.0
- มัธยมศึกษา	23	28.8	44	25.3	67	26.4
- อาชีวศึกษา	11	13.8	22	12.6	33	13.0
- ปริญญาตรีขึ้นไป	17	21.3	29	16.7	46	18.1

ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วย ร้อยละ 62.6 และสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 37.4 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 38.6 รองลงมาเป็นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ร้อยละ 30.7 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 29.5 และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ร้อยละ 78.0 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 78.0 รองลงมาคือน้ำดื่มไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.0 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาล ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือใช้น้ำประปา ร้อยละ 33.5 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ ร้อยละ 66.5 รองลงมาคือน้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.8

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่						
- ไม่มี	46	57.5	113	64.9	159	62.6
- มี	34	42.5	61	35.1	95	37.4
2. ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ระบบทางเดินหายใจ	15	38.5	24	38.7	39	38.6
- ระบบทางเดินอาหาร	3	7.7	6	9.7	9	8.9
- ระบบกล้ามเนื้อ	5	12.8	3	4.8	8	7.9
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	13	33.3	18	29.0	31	30.7
- โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ (เบาหวาน, ความดัน)	3	7.7	11	17.7	14	13.9
3. วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ปลดปล่อยให้หายเอง	12	15.0	9	5.2	21	8.3
- ซื้อยากินเอง	16	20.0	32	18.4	48	18.9
- ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	19	23.8	56	32.2	75	29.5
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	6	7.5	11	6.3	17	6.7
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	27	33.8	66	37.9	93	36.6
4. แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน						
- น้ำฝน	3	3.8	11	6.3	14	5.5
- น้ำบาดาล	6	7.5	9	5.2	15	5.9
- น้ำประปา	11	13.8	16	9.2	27	10.6
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	60	75.0	138	79.3	198	78.0

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
5. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน						
- ไม่มี	63	78.8	135	77.6	198	78.0
- น้ำไม่เพียงพอ	17	21.3	39	22.4	56	22.0
- น้ำเค็ม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำขุ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำมีสี/กลิ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน						
- น้ำฝน	7	8.8	12	6.9	19	7.5
- น้ำบาดาล	36	45.0	95	54.6	131	51.6
- น้ำประปา	30	37.5	55	31.6	85	33.5
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	2	2.5	3	1.7	5	2.0
- ชี้อ่านบรรจุขวด	5	6.3	9	5.2	14	5.5
7. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน						
- ไม่มี	43	53.8	126	72.4	169	66.5
- น้ำไม่เพียงพอ	26	32.5	32	18.4	58	22.8
- น้ำเค็ม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำขุ่น	9	11.3	16	9.2	25	9.8
- น้ำมีสี/กลิ่น	2	2.5	0	0.0	2	0.8

ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ ร้อยละ 72.8 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 40.9 รองลงมาคือ เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 34.6 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านคือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 23.6

ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่						
- ทราบ	53	66.3	132	75.9	185	72.8
- ไม่ทราบ	27	33.8	42	24.1	69	27.2
2. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร						
- เศรษฐกิจดีขึ้น	25	31.3	63	36.2	88	34.6
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	32	40.0	72	41.1	104	40.9
- ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น	16	20.0	26	14.9	42	16.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	7	8.8	13	7.5	20	7.9
- อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร						
- ฝุ่นละออง	27	33.8	56	32.2	83	32.7
- เสียงดังรบกวน	18	22.5	42	24.1	60	23.6
- แร่สั่นสะเทือน	12	15.0	31	17.8	43	16.9
- การอพยพย้ายถิ่น	3	3.8	16	9.2	19	7.5
- การจราจรติดขัด	20	25.0	29	16.7	49	19.3
- อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 5

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง โดยแหล่งที่มาของปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ การจราจร ร้อยละ 41.9 โดยปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 42.4 รองลงมาคิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 40.2

- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน โดยแหล่งที่มาของปัญหาเสียงดังส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ กิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 34.7 โดยปัญหาเสียงดังส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 42.7 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 33.3

- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน โดยแหล่งที่มาของปัญหาแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ กิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 35.6 โดยปัญหาแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 43.8 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 31.5

โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 72.4 และไม่เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 27.6

ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน


หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่						
- ได้รับ	45	56.3	96	55.2	141	55.5
- ไม่ได้รับ	35	43.8	78	44.8	113	44.5
ผลกระทบที่ได้รับ						
1.1 ผู้ปล่อย						
- ไม่มี	49	61.3	112	64.4	161	63.4
- มี.....สาเหตุ	31	38.8	62	35.6	93	36.6
- การจราจร	12	38.7	27	43.5	39	41.9
- กิจกรรมของเหมือง	15	48.4	29	46.8	44	47.3
- กิจกรรมของชุมชน	4	12.9	6	9.7	10	10.8
ระดับผลกระทบ						
- มาก	5	16.1	11	18.0	16	17.4
- ปานกลาง	12	38.7	27	44.3	39	42.4
- น้อย	14	45.2	23	37.7	37	40.2
1.2 เสียงดังรบกวน						
- ไม่มี	51	63.8	128	73.6	179	70.5
- มี.....สาเหตุ	29	36.3	46	26.4	75	29.5
- การจราจร	12	41.4	21	45.7	33	44.0
- กิจกรรมของเหมือง	9	31.0	17	37.0	26	34.7
- กิจกรรมของชุมชน	8	27.6	8	17.4	16	21.3
ระดับผลกระทบ						
- มาก	6	20.7	12	26.1	18	24.0
- ปานกลาง	9	31.0	16	34.8	25	33.3
- น้อย	14	48.3	18	39.1	32	42.7
1.3 แร่สั่นสะเทือน						
- ไม่มี	54	67.5	127	73.0	181	71.3
- มี.....สาเหตุ	26	32.5	47	27.0	73	28.7
- การจราจร	12	46.2	22	46.8	34	46.6
- กิจกรรมของเหมือง	9	34.6	17	36.2	26	35.6
- กิจกรรมของชุมชน	5	19.2	8	17.0	13	17.8

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ						
- มาก	5	19.2	13	27.7	18	24.7
- ปานกลาง	8	30.8	15	31.9	23	31.5
- น้อย	13	50.0	19	40.4	32	43.8
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่						
- เห็นด้วย	58	72.5	126	72.4	184	72.4
- ไม่เห็นด้วย	22	27.5	48	27.6	70	27.6

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ ในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย
- ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งแร่ทุกคันที่ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการให้มิดชิด
- เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ภาพแสดงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่

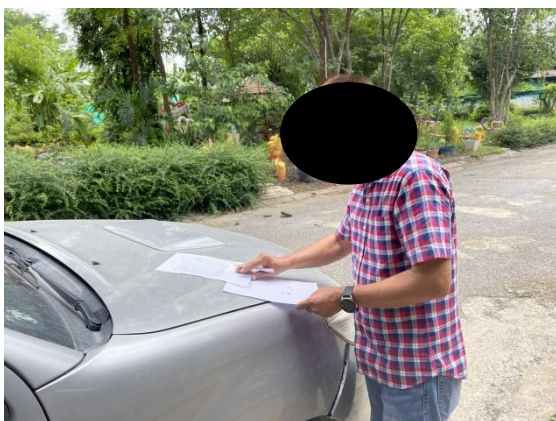



บริษัท ไม่น เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หมู่บ้าน..... หมู่ที่.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

- 1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
- 1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี
- 1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

- 2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
- 2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....
- 2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปลดปล่อยให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ
- 2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....
- 2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....
- 2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....
- 2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโครงการ

- 3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ
- 3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร
☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น
☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....
- 3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร
☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน ☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจราจรติดขัด
☐ อื่นๆ.....

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

ผลกระทบด้าน	แหล่งกำเนิด								
	การจราจร			กิจกรรมของเหมือง			กิจกรรมของชุมชน		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ฝุ่นละออง									
เสียงดัง									
แรงสั่นสะเทือน									
อื่นๆ.....									

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ16

ผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	น้ำหนัก (kg)	ความสูง (cm)	ดัชนีมวลกาย (BMI) (kg/m ²)	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (HRM)	ความดันโลหิต (mmHg) Systolic - 90-140 mmHg, Diastolic - 60-90 mmHg	อัตราการเต้นหัวใจ (bpm) 60-100 bpm	ผลการตรวจความดันโลหิต (Blood pressure)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
1	Aggregates	-	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:37:09	175.5	85.8	27.86	ปกติ	128/88	73	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:25:49	165.9	67.2	24.45	ปกติ	114/76	73	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:16:57	157.2	51.4	20.8	ปกติ	112/76	88	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	18/12/2564 11:07:48	172	84	28.39	ปกติ	134/87	87	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:35:24	144.6	54	29.83	ปกติ	130/90	90	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:47:10	168.8	71.3	27.58	ปกติ	110/80	88	ปกติ	NO	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:45:36	172.8	55.6	18.62	ปกติ	110/70	62	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 9:18:37	158.2	58.5	26.6	ปกติ	120/85	100	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 9:21:31	170.6	81.8	28.11	ปกติ	146/94	108	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 11:27:24	172.4	81.8	27.52	ปกติ	118/82	92	ปกติ	NO	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 11:26:49	187.5	122.4	34.82	ปกติ	137/95	78	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 10:00:20	163.7	74.8	27.24	ปกติ	143/111	98	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13	Aggregates	Business Development and Support	Business & Technical Development	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	18/12/2564 8:44:17	177.2	87.2	27.77	ปกติ	128/82	73	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 7:52:35	170.8	62.9	21.56	ปกติ	117/71	67	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 9:45:34	163.5	55.3	20.69	ปกติ	118/89	107	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 7:22:08	172.8	90.3	28.24	ปกติ	135/90	90	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	21/2/2564 8:09:09	166	63	22.86	ปกติ	132/81	71	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 9:02:39	179.2	73.7	22.85	ปกติ	126/79	77	ปกติ	NO	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 8:15:07	168.8	67.6	26.14	ปกติ	121/81	68	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	Aggregates	Commercial	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 11:17:55	170.3	74.4	25.65	ปกติ	122/84	79	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	17/1/2564 8:13:02	170.4	66.8	23.01	ปกติ	116/84	77	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 8:09:03	181.1	79.1	24.12	ปกติ	119/89	76	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/1/2564 7:18:34	166.9	83.3	29.9	ปกติ	120/78	109	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	16/12/2564 9:54:16	164.4	64.4	23.83	ปกติ	180/96	83	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 7:24:25	173	87.2	22.45	ปกติ	114/74	70	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 9:40:14	171.6	64.8	22.01	ปกติ	114/70	86	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 8:01:04	169.5	67.4	23.46	ปกติ	120/80	82	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	18/12/2564 8:25:50	170	64.4	22.28	ปกติ	120/80	105	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 8:13:38	167.5	69.6	24.81	ปกติ	135/95	90	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 9:56:11	182.8	113.9	34.08	ปกติ	138/83	80	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 12:23:57	167.7	73.1	27.42	ปกติ	135/89	84	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
32	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 8:44:45	180.7	88.3	29.86	ปกติ	122/88	78	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
33	Aggregates	-	Distribution	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 11:27:54	181	96.9	29.29	ปกติ	125/82	82	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
34	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:59:37	178.9	76.5	26.19	ปกติ	140/87	82	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
35	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 10:07:24	176.4	99	31.82	ปกติ	147/90	80	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
36	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 10:19:52	172.3	82.6	27.82	ปกติ	98/73	108	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
37	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:48:31	174.7	91.1	29.85	ปกติ	150/90	78	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
38	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:13:23	160.3	76	29.78	ปกติ	135/85	78	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
39	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 9:25:00	161.4	53.6	20.58	ปกติ	142/78	80	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
40	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:23:13	174.8	111.4	36.46	ปกติ	126/92	77	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
41	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 6:54:10	161.3	70.8	27.14	ปกติ	121/90	74	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
42	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 10:20:48	176.5	86.2	21.25	ปกติ	148/94	119	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
43	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 9:10:21	161.4	47.9	18.39	ปกติ	133/82	118	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
44	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA15	3/1/2564 7:36:10	187.1	71.5	25.61	ปกติ	146/96	63	ปกติ	NO	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
45	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:46:54	172.2	71.8	24.21	ปกติ	130/90	90	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 9:46:28	158.8	56.9	22.56	ปกติ	114/88	80	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
47	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 12:50:35	165.8	62.4	22.7	ปกติ	123/89	112	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
48	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	18/12/2564 8:27:04	174	133.8	44.19	ปกติ	150/84	88	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
49	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 10:48:50	164.4	62.8	23.24	ปกติ	112/72	74	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
50	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 8:19:57	171.6	81.1	27.84	ปกติ	156/79	98	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
51	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA28	3/1/2564 8:12:57	161	66.5	25.65	ปกติ	117/71	88	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
52	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 7:42:42	169.7	73.5	26.91	ปกติ	130/90	78	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
53	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA28	3/1/2564 7:59:57	181.2	143.9	43.83	ปกติ	140/90	88	ปกติ	NO	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
54	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA28	3/1/2564 7:24:18	175.1	84.7	28.27	ปกติ	140/90	82	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
55	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA13	3/1/2564 7:51:16	160.3	63.8	24.83	ปกติ	110/80	106	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
56	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA13	3/1/2564 9:13:27	168.2	71.4	25.24	ปกติ	140/90	82	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
57	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA28	3/1/2564 9:18:02	172	90.5	30.59	ปกติ	124/84	84	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
58	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA24	3/1/2564 8:03:10	167.3	64.8	23.13	ปกติ	127/86	66	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
59	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA28	3/1/2564 8:02:53	159.9	53.4	20.89	ปกติ	122/90	78	ปกติ	YES	NO	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
60	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 8:23:04	169.9	59.4	26.44	ปกติ	125/87	86	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
61	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรปราการ SCCC-AGG	สมุทรปราการ เอส ซีซี-เอจ	PA17	3/1/2564 8:07:14	181.5	88.3	24.06	ปกติ	128/88	86	ปกติ	YES	YES	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

[illegible]

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	ระดับไขมันในเลือด				ค่าการทำงานของไต				ค่าการทำงานของตับ				HbA1c (Negative)	Anti HbA1c (Negative)	GLUCOSE	AFP (0-7 ng/mL)	พหุพิกิต AFP (0-7 ng/mL)	Hb F (12-16 M, 13.5-16 gm%)	Hb F (12-16 M, 40-45 %)	WBC (4,000-11,000 cells/uL)	Platelet (150,000-400,000 cells/uL)	RBC Morphology (Normal)	ผลการตรวจหาสารพิษของเมทิลเล็ด (Complete Blood Count)	หมายเหตุ CBC
								FBG (10 mg/dL)	Cholesterol (0-200 mg/dL)	Triglyceride (0-150 mg/dL)	HDL Cholesterol (20-60 mg/dL)	LDL (0-130 mg/dL)	BUN (8-20 mg/dL)	Creatinine (0.5-1.2 mg/dL)	SGOT (0-50 U/L)	SGPT (0-50 U/L)	ALP (40-120 U/L)	Urea and Creatinine (0.5-1.2 mg/dL) (Female: 2.6-6.0 mg/dL)													
1	Aggregates	-	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:37:09	75	225	97	48	170	14	0.99	24	31	52	7.6						13.3	40	6380	371,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
2	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:25:49	99	242	172	49	178	12	0.94	29	45	66	7.1						15.4	47	4680	158,000	Normal	ปกติ		
3	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:16:57	85	207	69	63	194	21	0.8	18	13	55	5.4						12.9	40	5830	312,000	Normal	ปกติ		
4	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/12/2564 11:07:48	93	304	156	59	224	10	0.8	35	43	65	6.9						15	44	7310	280,000	Normal	ปกติ		
5	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:35:24	90	190	202	46	131	12	0.62	20	15	73	5.6						11	35	9340	362,000	Normal	พบภาวะไขมัน		
6	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:47:10	87	243	154	48	183	20	1.04	30	36	59	7.8						16.6	50	5830	344,000	Normal	ปกติ		
7	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:45:36	85	179	66	51	116	14	0.94	28	19	50	8.4						14.4	44	7260	220,000	Normal	ปกติ		
8	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:18:37	84	172	217	50	113	9	0.68	26	12	44	3.6						13.5	40	8610	255,000	Normal	ปกติ		
9	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:21:31	98	317	248	74	227	15	0.86	102	206	80	7						15.4	46	9760	288,000	Normal	ปกติ		
10	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 11:27:24	88	225	118	52	162	10	1.04	26	31	93	8.2						14.5	43	5900	274,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
11	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 11:26:49	96	235	273	47	171	13	1.03	24	30	72	7.7						16.1	47	8800	279,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
12	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 10:00:20	131	194	221	49	135	12	0.84	28	35	65	4.9						15.3	46	11630	436,000	Normal	พบภาวะไขมันในเลือดสูง		
13	Aggregates	Business Development and Support	Business & Technical Development	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/11/2564 8:44:17	87	249	145	71	163	11	0.94	22	25	50	7.9						13.3	43	6550	245,000	Normal	พบภาวะไขมัน		
14	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:52:35	87	228	63	62	157	25	1.05	62	53	45	6.5						14.4	42	5050	163,000	Normal	ปกติ		
15	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 9:45:34	82	225	128	68	143	8	0.52	19	18	81	3.1						13.8	41	6000	186,000	Normal	ปกติ		
16	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:22:08	97	205	124	55	138	11	0.99	20	15	69	6.2						15.4	47	7180	238,000	Normal	ปกติ		
17	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PH11	2/12/2564 8:09:09	89	290	78	92	193	17	1.27	23	23	57	6.3				1.55		14	41	5930	226,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
18	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 9:02:39	87	200	98	64	204	12	0.81	17	13	73	6						14.9	44	6320	186,000	Normal	ปกติ		
19	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 8:15:07	75	245	129	55	177	14	0.77	27	35	62	5.2						11.9	39	6900	385,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
20	Aggregates	Commercial	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 11:17:55	70	270	95	53	203	9	0.89	20	17	105	5.1						15.4	45	6800	323,000	Normal	ปกติ		
21	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	17/11/2564 8:13:02	73	259	243	51	201	11	0.92	19	26	66	6.8						16.1	46	6230	295,000	Normal	ปกติ		
22	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 8:09:03	88	197	207	40	140	12	1.15	27	29	79	8.6						12.9	43	6760	321,000	Normal	พบภาวะไขมัน		
23	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:18:34	97	343	623	46	216	11	0.81	21	21	67	7.5						13.6	43	9140	375,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
24	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PH11	16/12/2564 9:54:16	94	270	130	44	207	8	0.55	21	28	108	5				3.02		14.1	42	9730	262,000	Normal	ปกติ		
25	Aggregates	Aggregates Operations	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:24:25	82	215	94	43	164	15	0.82	20	14	80	5.2						11.7	37	8130	366,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
26	Aggregates	Aggregates Operations	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:40:14	78	220	98	56	157	14	1.07	20	18	61	6.5						13.6	42	5650	209,000	Normal	ปกติ		
27	Aggregates	Aggregates Operations	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:01:04	85	247	160	56	179	11	1.07	24	25	67	6.2						16.3	49	6570	298,000	Normal	ปกติ		
28	Aggregates	Aggregates Operations	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/11/2564 8:25:50	99	194	262	46	123	12	0.94	42	49	83	7.1						13.3	42	5220	303,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
29	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:13:38	80	246	191	67	166	11	0.78	19	15	55	4.4						13	39	6930	322,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
30	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:36:11	99	283	140	49	195	9	0.88	66	113	86	6.1				4.73		16.2	48	8850	249,000	Normal	ปกติ		
31	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 12:23:57	87	247	129	45	188	9	0.8	22	19	66	7.2						15.9	45	10340	272,000	Normal	ปกติ		
32	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 8:44:45	79	230	128	47	169	9	0.83	21	21	68	6.3						13.8	43	8170	248,000	Normal	ปกติ		
33	Aggregates	-	Distribution	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 11:27:54	92	251	107	55	187	10	1.05	41	55	68	7.5						15.6	46	8250	290,000	Normal	ปกติ		
34	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:59:37	96	174	148	36	127	14	0.88	19	22	68	7.2						15.2	46	6980	456,000	Normal	พบภาวะไขมันในเลือดสูง		
35	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:07:24	86	242	114	53	178	13	0.97	30	46	49	7.8						15.6	48	10350	299,000	Normal	ปกติ		
36	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:19:52	106	182	233	42	128	15	0.92	23	22	66	7.7						14.6	42	8730	263,000	Normal	ปกติ		
37	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:48:31	83	245	202	51	179	12	1.46	23	33	34	8.9						14.9	47	6030	206,000	Abnormal	พบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ		
38	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:13:23	104	143	121	52	101	18	1.09	30	51	98	7.2						14.9	44	7530	374,000	Normal	ปกติ		
39	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงคอนกรีต จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:25:00	86	155	165	49	100	12	0.94	37	53	89	5.9					</								

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	ระดับไขมันในเลือด				การเปลี่ยนแปลง		การส่งงานขอฉบับ				HbA1c (Negative)	Anti HbA1c (Negative)	HbA1c (GLUCHE)	AFP (0-7 ng/mL)	AFP	Hb (F 12-16 M, 11.5-16 g/dL) Hb (F 36-45 M, 40-54 %)	WBC (4,000-11,000 /cub.m.)	Platelet (150,000-400,000 /cub.m.)	RBC Morphology (Normal)	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)	หมายเหตุ CBC	
								FBIS (70-105 mg/dL)	Cholesterol (0-200 mg/dL)	Triglyceride (0-150 mg/dL)	HDL (≥ 40 mg/dL)	LDL (0-130 mg/dL)	BUN (8-20 mg/dL)	Creatinine (0.5-1.2 mg/dL)	SGPT (0-39 U/L)	SGPT (0-39 U/L)	ALT (0-40 U/L)												Urea scH (F 2.6-6.0 M, 3.5-7.2 mg/dL) (Female: 2.6-6.0 mg/dL)
55	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH13	3/1/2564 7:31:16	83	194	317	56	118	5	0.87	47	48	93	8.9			6.29		14.6	41	3340	187,000	Normal	พบเม็ดเลือดขาวตัวทวีปกติ	
56	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH13	3/1/2564 9:13:27	89	228	149	64	150	15	0.9	21	19	78	4.6			1.24		14.1	42	7030	342,000	Normal	ปกติ	
57	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/1/2564 9:18:02	83	164	150	41	114	15	1.04	41	44	90	6.5					16	50	7100	262,000	Normal	ปกติ	
58	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/1/2564 8:03:10	83	216	113	58	151	12	0.97	22	16	43	6.2					14.6	44	7530	252,000	Normal	ปกติ	
59	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/1/2564 8:02:53	89	197	120	69	121	14	0.82	26	18	46	7.1					15	45	5300	286,000	Normal	ปกติ	
60	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 8:23:04	80	250	358	60	168	11	0.7	64	57	65	9.5					14.8	43	7070	297,000	Normal	ปกติ	
61	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 8:07:14	95	208	95	57	140	16	1.01	32	37	57	8.1					14.3	42	4700	204,000	Normal	ปกติ	
62	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	3/1/2564 8:56:00	113	214	124	59	145	18	1.57	44	21	72	9.8			1.47		15.7	47	8190	310,000	Normal	ปกติ	
63	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	3/1/2564 7:27:07	84	187	98	47	130	23	1.07	37	44	57	6.9			1.98		14.8	47	8310	304,000	Normal	ปกติ	
64	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 11:09:24	88	319	105	72	238	12	1.05	34	43	45	5.8					13.7	42	7880	313,000	Abnormal	พบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผิดปกติ	
65	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 8:43:58	112	203	126	43	151	22	1.12	24	32	66	9					15.2	47	7890	213,000	Normal	ปกติ	
66	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 7:30:40	81	218	242	49	154	11	0.94	27	36	81	9					15.2	46	6470	240,000	Normal	ปกติ	
67	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/1/2564 7:24:50	97	204	203	58	206	10	0.86	33	42	56	6.1					16.3	49	7820	373,000	Normal	ปกติ	
68	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	3/1/2564 11:08:32	89	194	101	51	136	13	1.16	25	23	68	6.4			3.38		14	43	7790	274,000	Normal	ปกติ	
69	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุวรรณภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	3/1/2564 7:52:31	172	170	114	36	126	10</																

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	FBS (g/L) (100 mg/dl)	ระดับไขมันในเลือด				ค่าไต (creatinine) (0-1.2 mg/dl)	การคำนวณค่าไต				HbA1c (Negative)	Anti HbA1c (Negative)	HbA1c (Negative)	Anti HbA1c (Negative)	GLUCOSE (mg/dl)	AFP (0-7 ng/mL)	AFP (0-7 ng/mL)	Hb F (12-16 M: 13.5-16 gm%)	Hct (F: 36-47 M: 40-54 %)	WBC (4,000-11,000 Cells/uL)	Platelets (150,000-400,000 Cells/uL)	RBC Morphology (Normal)	ผลการตรวจหาสารพิษในเลือด (Complete Blood Count)	หมายเหตุ CBC	
									Cholesterol (0-200 mg/dl)	Triglyceride (0-150 mg/dl)	HDL (20-60 mg/dl)	LDL (0-130 mg/dl)		SGOT (0-5.1 mg/dl)	SGPT (0-5.1 mg/dl)	ALT (0-5.1 mg/dl)	AST (0-5.1 mg/dl)															
106	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 8:08:37	87	245	215	60	172	17	0.84	29	45	45	8.3							13.6	41	4620	333,000	Normal	ปกติ		
107	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:37:45	93	235	138	47	172	12	0.87	29	51	50	5.9							13.4	44	9740	280,000	Abnormal	พบภาวะซีด, ความเข้มข้นของเม็ดเลือดต่ำปกติ		
108	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH15	3/11/2564 8:04:48	86	185	82	53	124	12	0.91	31	16	67	5.6					3.04			15.3	45	6410	311,000	Normal	ปกติ	
109	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH15	3/11/2564 8:20:56	88	189	197	50	127	13	1.02	39	56	105	8.9					3.32			14.7	46	7700	392,000	Normal		
110	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH15	3/11/2564 9:59:06	112	213	263	43	157	18	0.94	25	29	47	5.8					2.49			13.8	39	9830	291,000	Normal	พบค่าไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	
111	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	25/11/2564 18:27:40	82	171	229	34	122	14	1.23	30	33	78	7.6							14.1	43	7100	299,000	Normal			
112	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	18/11/2564 8:28:01	70	139	160	26	97	18	1.47	43	84	169	6.2							13.2	40	14290	513,000	Normal	พบซีด,พบเม็ดเลือดขาวสูงปกติเล็กน้อย		
113	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:06:25	94	276	596.8	47	188	15	0.92	35	64	44	8							15.9	47	7440	372,000	Normal	ปกติ		
114	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:22:14	89	208	357	30	153	11	0.99	21	36	76	6.9							15.4	46	12580	408,000	Normal	พบเม็ดเลือดขาวสูงปกติเล็กน้อย		
115	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH15	3/11/2564 8:01:16	95	216	205	43	154	17	0.93	32	30	73	7.3					3.01			15.4	45	6940	211,000	Normal	ปกติ	
116	Aggregates	-	-	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	C1	3/11/2564 9:51:51	111	286	176	55	213	12	0.89	32	58	53	8.2							15.2	46	5570	263,000	Normal	ปกติ		
117	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	C2	3/11/2564 11:25:25	101	202	202	55	133	10	0.94	36	39	71	6.6							16.1	46	4850	270,000	Normal	ปกติ		
118	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	C2	3/11/2564 9:50:16	75	168	58	52	113	14	0.83	25	37	73	7.5							15.5	48	6050	256,000	Abnormal	พบความเข้มข้นของเม็ดเลือดต่ำปกติ		

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	Cake (Yellow)	Aqueous (Clear)	Sugar (100% 100%)	pH (4-5.80)	Protein (Negative)	Sugar (Negative)	Blood (Negative)	Bilir (0-0.5)	Bilir (0-0.5)	ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)	หมายเหตุ UA1	MEK (<2 mg/L)	Benzene (<500 mg/L)	Methanol (<1 mg/L)	Acetone (<2 mg/L)	Benzene (<0.5 mg/L)	Cobaltum (<5 mg/L)	Chromium (<10 mg/L)	Lead in Blood (<200 mg/L)	Mercury (<20 mg/L)	Inorganic arsenic (<5 mg/L)	Selenium (<400 mg/L)	Tobacco (<1.6 mg/L)	Xylenes (<1.5 mg/L)	หมายเหตุ UA2
1	Aggregates	-	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:37:09	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
2	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:25:49	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
3	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:16:57	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
4	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/12/2564 11:07:48	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
5	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:35:24	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Trace	0-1	1-2	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
6	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:47:10	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Trace	0-1	1-2	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
7	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:45:36	Yellow	Clear	1.025	5.0	1+ Negative	1+ Negative	0-1	0-1	5-10	ไม่พบ 1+ โปรตีน - มีเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
8	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:18:37	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
9	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:21:31	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
10	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 11:27:24	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Trace	0-1	2-3	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
11	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 11:26:49	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Trace	0-1	2-3	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
12	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 10:00:20	Yellow	Clear	1.005	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
13	Aggregates	Business Development and Support	Business & Technical Development	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/11/2564 8:44:17	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
14	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:52:35	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
15	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 9:45:34	Yellow	Clear	1.010	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
16	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:22:08	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
17	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	2/12/2564 8:09:09	Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
18	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 9:02:39	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
19	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 8:15:07	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
20	Aggregates	Commercial	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 11:17:55	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
21	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	17/11/2564 8:13:02	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
22	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 8:09:03	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
23	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	16/11/2564 7:18:34	Yellow	Clear	1.015	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
24	Aggregates	Commercial	Technical Solutions	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH11	16/12/2564 9:54:16	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
25	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:24:25	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
26	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:40:14	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
27	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:01:04	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
28	Aggregates	Aggregates Operations	-	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	18/11/2564 8:25:50	Yellow	Clear	1.015	6.5	Trace	Negative	Negative	0-1	0-1	พบโปรตีนเล็กน้อย															
29	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:13:38	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	พบโปรตีนเล็กน้อย															
30	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:56:11	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
31	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 12:23:57	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Trace	0-1	1-2	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
32	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 8:44:45	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
33	Aggregates	-	Distribution	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 11:27:54	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
34	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:59:37	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
35	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:07:24	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
36	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:19:52	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
37	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:48:31	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
38	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:13:23	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
39	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:25:00	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
40	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:23:13	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
41	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 6:54:10	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	1+	0-1	3-5	พบเม็ดประปนในปัสสาวะ 1+															
42	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:20:48	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
43	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:10:21	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
44	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PH15	3/11/2564 7:36:10	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
45	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:46:54	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
46	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:46:28	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
47	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 12:50:35	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
48	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	18/11/2564 8:27:04	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
49	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:48:50	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Trace	0-1	2-3	พบเม็ดประปนในปัสสาวะเล็กน้อย															
50	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:19:57	Yellow	Clear	1.010	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
51	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/11/2564 8:12:57	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
52	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:42:42	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
53	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/11/2564 7:59:57	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															
54	Aggregates	Aggregates Operations	Query	สมุทรภูมิSCCO-AGG	นครหลวงขอนแก่น จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/11/2564 7:24:18	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ															

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	Coke (Yellow)	Aquar (Clear)	Sugar (100% 100)	pH(4-8.0)	Protein(Negative)	Sugar(Negative)	Blood(Negative)	WBC (0-9)	RBC (0-4)	ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)	หมายเหตุ UA1		MEX(<2 mg/L)	Benzene (<100 µg/g Cr.)	Methanol(<10 mg/L)	Arsenic (<2 µg/L)	Benzene (<0.5 mg/L)	Cadmium (< 5 µppb Cr.)	Chromium (<10 µg/L)	Lead in Blood (<100 ng/L)	Mercury (<20 µg/g Cr.)	Inorganic arsenic (< 35 µg/kg L)	Selenium (<100 µg/g Cr.)	Toluene (< 1.6 µg/g Cr.)	Xylene (< 1.5 µg/g Cr.)	หมายเหตุ UA2	
55	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB13	3/11/2564 7:31:16	Yellow	Clear	1.010	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
56	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB13	3/11/2564 9:13:27	Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
57	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/11/2564 9:18:02	Yellow	Clear	1.020	5.5	True	Negative	Negative	0-1	0-1	พบโปรตีนเล็กน้อย																	
58	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 8:03:10	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
59	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA20	3/11/2564 8:02:53	Yellow	Clear	1.015	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
60	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:23:04	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
61	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:07:14	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
62	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 8:56:00	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	True	Negative	0-1	0-1	พบไขมันเล็กน้อย																	
63	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 7:27:07	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
64	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 11:09:24	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
65	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:43:58	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
66	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:30:40	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
67	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:24:50	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
68	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 11:08:32	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
69	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 7:52:31	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	True	Negative	0-1	1-2	พบไขมันเล็กน้อย																	
70	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 9:38:11	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
71	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 9:03:36	Yellow	Clear	1.005	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
72	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:51:51	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
73	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:02:26	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
74	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 9:29:59	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
75	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:49:27	Yellow	Clear	1.010	8.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
76	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:50:38	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
77	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 10:00:40	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
78	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:38:27	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
79	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:00:32	Yellow	Clear	1.025	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
80	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 8:33:30	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
81	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 10:10:02	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
82	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 9:12:48	Yellow	Clear	1.025	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
83	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 7:39:27	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
84	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 10:34:27	Yellow	Clear	1.025	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
85	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 6:58:07	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
86	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:26:23	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
87	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:26:00	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
88	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:19:10	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
89	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 7:00:00	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
90	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 8:00:19	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
91	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:58:31	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
92	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:14:19	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
93	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:28:13	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
94	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 6:52:37	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
95	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:34:14	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
96	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:32:29	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
97	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 7:45:30	Yellow	Clear	1.020	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
98	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PB11	3/11/2564 10:54:31	Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	ปกติ																	
99	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:13:43	Yellow	Clear	1.015	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
100	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 7:18:08	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
101	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 11:26:28	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
102	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 11:35:33	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	2+	0-1	5-10	พบเม็ดตะกอนปัสสาวะ2+เม็ดเม็ดตะกอนปัสสาวะปัสสาวะ																	
103	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	พบตามเข็มนาฬิกา	Yellow	Clear	1.026	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
104	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA17	3/11/2564 8:10:50	Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ																	
105	Aggregates	Aggregates Operations	Quarry	สุพรรณบุรีSCCO-AGG	นครหลวงชนบทก๊อช จำกัด SCCO-AGG	PA24	3/11/2564 7:13:11	Yellow	Clear	1.010	5.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	ปกติ											</						

[illegible]

[illegible]

116	Aggregates	-
-----	------------	---

No.	Function	Department	Division	Company code	Company	Program	Register Date	สมรรถภาพการได้ยินที่วัดได้จริง																ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการได้ยิน		อุปกรณ์ตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	หมายเหตุ Audio	หมายเหตุ การประเมินผล 2 ครั้ง และ 7 วัน ตามแผนพัฒนาฯ (ปี) ตามเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย)	หมายเหตุ การประเมินผลตาม แผนพัฒนาฯ (ปี) ตามเกณฑ์	ผลการทบทวนสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)	หมายเหตุ Occ
								ชาย(Male)								หญิง(Female)								ชาย(Male)	หญิง(Female)						
								500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	Hz	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	Hz	500-3k	4k-6k						
117	Aggregates	Aggregates Operations	Quantity	ศูนย์ซ่อมบำรุงSCCO-AGG	บริหารงานขนส่งสินค้า บริษัท SCCO-AGG	C2	3/11/2564 11:25:25	20	25	20	15	20	25	20	15	20	25	20	25	20	15	20	22.5	22.5	20	ปกติ		ปกติ			
118	Aggregates	Aggregates Operations	Quantity	ศูนย์ซ่อมบำรุงSCCO-AGG	บริหารงานขนส่งสินค้า บริษัท SCCO-AGG	C2	3/12/2564 9:50:16	25	20	20	15	20	20	15	25	25	20	15	25	15	15	15	20	20	20	21.25	ปกติ	ปกติ	พบความผิดปกติ		

เอกสารแนบ17

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 20-23 March 2022

Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทร์สุพรรณบุรี

Sampling Method : High Volume Air Sampler

(UTM 47P 0590426 E, 1585979 N.)

Data Provided by Laboratory

Sample Type : อากาศ

Received Date : 24 March 2022

Analytical Date : 24-30 March 2022

Report Date : 30 March 2022

Model of Equipment : TISH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 11 February 2022

Expiration Date : 11 February 2023

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m ³)	Standard ¹⁾ (mg/m ³)
TSP	20-21/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.110	0.330
	21-22/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.158	
	22-23/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.124	
PM-10	20-21/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.050	0.120
	21-22/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.074	
	22-23/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.059	

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742
Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
(UTM 47P 0590212 E, 1585758 N.)

Report No. : M650059
Sampling Date : 20-23 March 2022
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Data Provided by Laboratory

Sample Type : อากาศ
Analytical Date : 24-30 March 2022
Received Date : 24 March 2022
Report Date : 30 March 2022

Model of Equipment : TISH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 11 February 2022

Expiration Date : 11 February 2023

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m ³)	Standard ¹⁾ (mg/m ³)
TSP	20-21/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.066	0.330
	21-22/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.080	
	22-23/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.091	
PM-10	20-21/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.028	0.120
	21-22/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.038	
	22-23/03/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.042	

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 20-23 March 2022

Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
(UTM 47P 0590426 E, 1585979 N.)

Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

Time	Result					
	20-21 March 2022		21-22 March 2022		22-23 March 2022	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
16.00-17.00	1.0	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	1.2	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
18.00-19.00	1.0	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
07.00-08.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.00-11.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.00-12.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.00-13.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13.00-14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.00-15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.00-16.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : ต่ำกว่า 0.4 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอลำทะลุ จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 20-23 March 2022

Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี

Sampling Method : Anemometer


(UTM 47P 0590426 E, 1585979 N.)

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

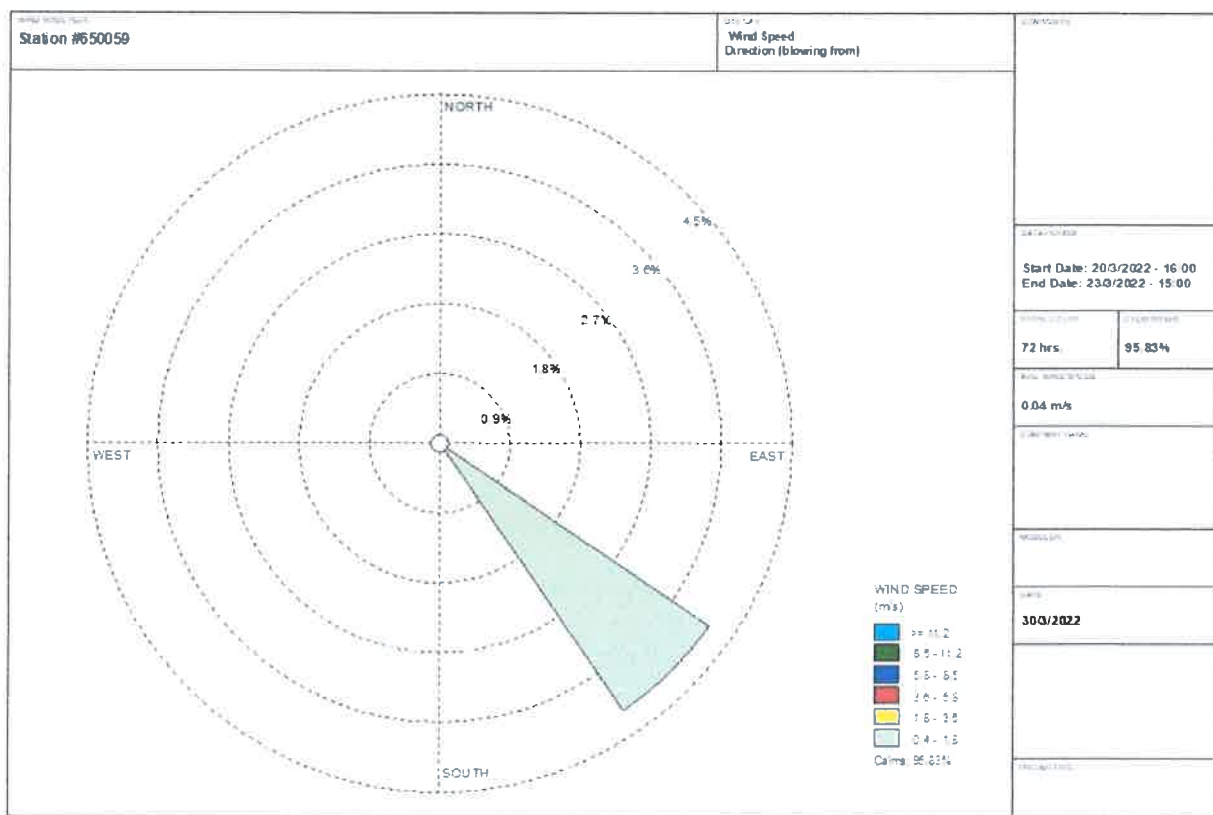

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 20-23 March 2022

Station : บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

Sampling Method : Anemometer

(UTM 47P 0590212 E, 1585758 N.)

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

Time	Result					
	20-21 March 2022		21-22 March 2022		22-23 March 2022	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
11.00-12.00	N/A	N/A	1.5	S	N/A	N/A
12.00-13.00	N/A	N/A	1.1	S	N/A	N/A
13.00-14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.00-15.00	1.1	SSW	N/A	N/A	N/A	N/A
15.00-16.00	2.0	SSW	N/A	N/A	N/A	N/A
16.00-17.00	1.0	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	1.2	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
18.00-19.00	1.0	SE	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
07.00-08.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.00-11.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : ต่ำกว่า 0.4 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี

(UTM 47P 0590426 E, 1585979 N.)

Report No. : M650059

Sampling Date : 20-23 March 2022


Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

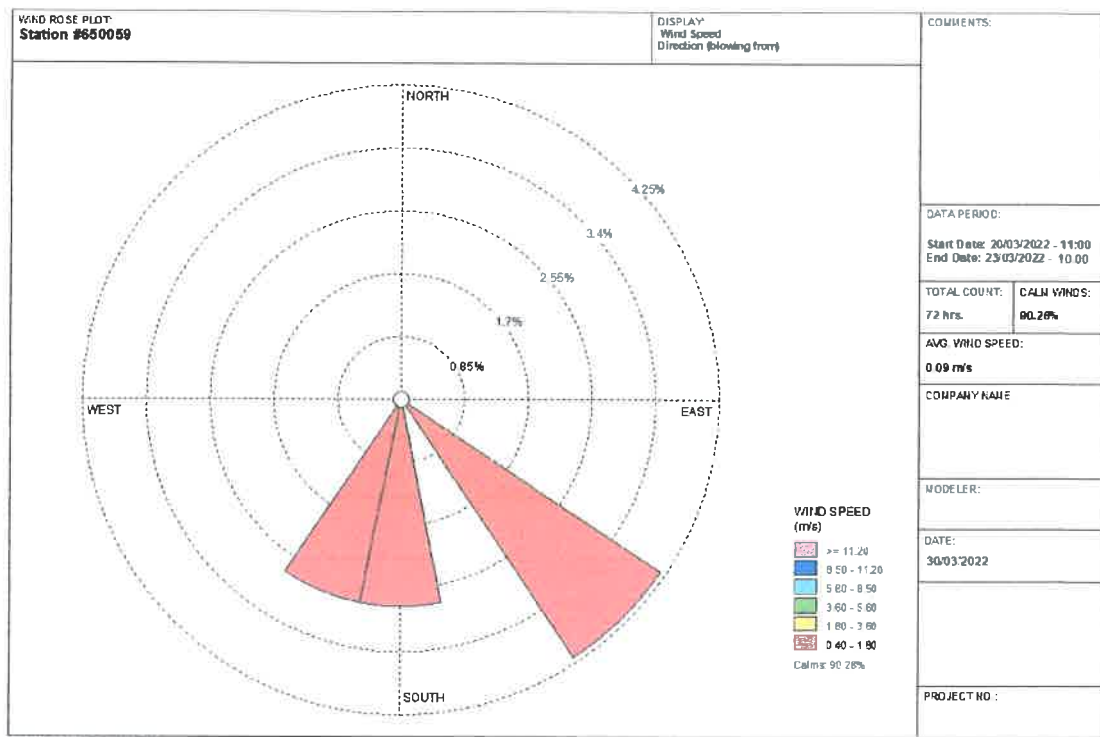

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742
Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd. Report No. : M650059
Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี Sampling Date : 20-23 March 2022
(UTM 47P 0590426 E, 1585979 N.) Sampling Method : Sound Level Meter

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ระดับเสียง Received Date : 24 March 2022
Report Date : 30 March 2022

Model of Equipment : ACO 6226

Model of Traceability : CA-12B/U2040047

Reference of level (dB(A)): 110 dB/1,000 Hz

Calibrated Date : 10 March 2022

Measurement of Reading (dB(A)) : 108.40 dB/999.95 Hz

Certificate No : Cal 010-0321-0342

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	20-21 March 2022		21-22 March 2022		22-23 March 2022	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
16.00-17.00	57.0	84.8	50.1	63.9	53.6	74.4
17.00-18.00	53.2	79.6	51.9	69.2	52.6	74.4
18.00-19.00	52.5	72.0	58.5	93.9	55.5	83.0
19.00-20.00	52.0	69.7	48.9	65.7	50.5	67.7
20.00-21.00	50.6	73.0	50.1	71.6	50.4	72.3
21.00-22.00	52.4	68.4	50.4	66.6	51.4	67.5
22.00-23.00	49.4	61.5	50.3	66.4	49.9	64.0
23.00-00.00	48.4	62.1	50.0	59.4	49.2	60.8
00.00-01.00	51.4	60.5	49.2	67.7	50.3	64.1
01.00-02.00	51.4	64.7	51.9	69.7	51.7	67.2
02.00-03.00	51.7	63.2	54.6	66.2	53.2	64.7
03.00-04.00	49.1	63.3	54.3	69.1	51.7	66.2
04.00-05.00	54.6	70.5	54.6	70.4	54.6	70.5
05.00-06.00	56.8	85.9	56.9	72.6	56.9	79.3
06.00-07.00	58.2	72.7	57.3	81.2	57.8	77.0
07.00-08.00	58.5	77.1	58.7	75.2	58.6	76.2
08.00-09.00	58.0	71.7	57.0	71.2	57.5	71.5
09.00-10.00	57.4	78.1	55.3	73.9	56.4	76.0
10.00-11.00	57.1	71.7	54.6	67.1	55.9	69.4
11.00-12.00	56.0	75.8	54.4	71.2	55.2	73.5
12.00-13.00	54.8	75.5	56.0	73.7	55.4	74.6
13.00-14.00	55.6	71.4	56.5	72.2	56.1	71.8
14.00-15.00	64.5	82.2	55.8	70.8	60.2	76.5
15.00-16.00	51.2	68.7	56.1	73.3	53.7	71.0
Average 24 hrs.	56.1	-	54.9	-	55.1	-
Maximum	-	85.9	-	93.9	-	83.0
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 20-23 March 2022

Station : บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
(UTM 47P 0590212 E, 1585758 N.)

Sampling Method : Sound Level Meter

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ระดับเสียง

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

Model of Equipment : ACO 6226

Model of Traceability : CA-12B/U2040047

Reference of level (dB(A)): 110 dB/1,000 Hz

Calibrated Date : 10 March 2022

Measurement of Reading (dB(A)) : 108.40 dB/999.95 Hz

Certificate No : Cal 010-0321-0342

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	20-21 March 2022		21-22 March 2022		22-23 March 2022	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	57.0	81.8	58.6	74.7	55.1	74.8
12.00-13.00	58.0	83.2	55.8	83.1	58.4	86.5
13.00-14.00	57.1	91.5	56.5	83.0	56.1	82.9
14.00-15.00	55.2	74.6	55.0	80.6	53.7	74.2
15.00-16.00	55.2	71.9	54.4	73.2	54.0	73.4
16.00-17.00	57.2	79.1	55.0	71.5	55.8	74.7
17.00-18.00	61.0	91.4	55.6	81.1	61.1	84.4
18.00-19.00	58.4	86.9	60.1	90.6	57.1	82.3
19.00-20.00	55.1	90.0	56.7	82.3	54.2	81.9
20.00-21.00	53.4	79.3	54.3	78.6	54.7	76.7
21.00-22.00	53.1	87.5	53.4	75.5	54.6	78.9
22.00-23.00	49.9	67.2	53.5	83.4	53.7	73.6
23.00-00.00	48.7	69.0	53.7	71.9	53.2	69.7
00.00-01.00	51.3	73.0	53.2	74.6	54.6	72.9
01.00-02.00	52.0	71.4	54.5	71.7	54.1	70.3
02.00-03.00	53.3	66.2	54.8	73.3	53.1	70.7
03.00-04.00	53.2	69.2	55.5	73.3	53.7	71.0
04.00-05.00	53.7	72.5	55.3	69.5	55.1	71.7
05.00-06.00	59.2	74.9	54.8	71.6	59.1	75.7
06.00-07.00	57.5	78.1	59.0	75.9	58.7	78.5
07.00-08.00	61.6	93.1	57.9	76.9	60.7	87.1
08.00-09.00	57.4	79.4	61.2	87.4	57.4	81.8
09.00-10.00	55.8	77.7	56.9	77.0	54.5	74.5
10.00-11.00	58.4	73.2	55.3	75.0	57.1	76.9
Average 24 hrs.	56.7	-	56.5	-	56.5	-
Maximum	-	93.1	-	90.6	-	87.1
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742

Address : ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650059

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd. Sampling Date : 23 March 2022

Station : ชุมชนที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (UTM 47P 0590212 E, 1585758 N.)

Sampling Method : Ground Vibration Recorder

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความสั่นสะเทือน

Received Date : 24 March 2022

Report Date : 30 March 2022

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency ; Hz	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity ; mm/sec	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement ; mm	0.000	0.000	0.000
Standard ¹⁾			
Peak Particle Velocity ; mm/sec	-	-	-
Peak Displacement ; mm	-	-	-
Measured Instrument	Brand	Model	
	Instantel	Minimate Blaster	

Note : ¹⁾ ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน
จากการทำเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm
เวลาระเบิดเหมือง 16.45 น.



Reviewed signatory



Approved signatory

เอกสารแนบ18

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE : AB204-S
SERIAL NO. : 1123163290[MEC-LAB02]
CLID. NO. : 362101622
JOB CONTROL NO. : 210803071300

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 August 2021

DATE OF ISSUED : 31 August 2021

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

k

Approved By :

Authorized Signatory

31 August 2021



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 1 of 3



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE	:	AB204-S
SERIAL NO.	:	1123163290[MEC-LAB02]
LOCATION SITE	:	LABORAOTORY
DATE OF CALIBRATION	:	05 August 2021



ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 26 °C to 27 °C

Relative Humidity : 52 % to 54 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).
The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. MM-0182-19, Due Date 16 December 2021.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2013)"

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 2 of 3



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA



1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty \pm (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,00
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.06	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.06	2,00
0.1000	0.1000	0.1000	0.0000	0.06	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.06	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.06	2,00
10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.07	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.08	2,00
100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	199.9997	200.0000	+0.0003	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00000

3. Effect of eccentric application of a load on the indication
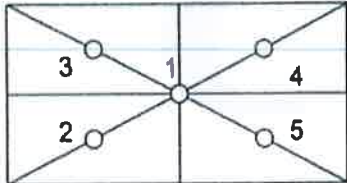
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of 54

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 3 of 3



Certificate of Calibration

Calibration Certification Information

Cal. Date: February 11, 2022 Rootsmer S/N: 438320 Ta: 294 °K
Operator: Jim Tisch Pa: 742.7 mm Hg
Calibration Model #: TE-5025A Calibrator S/N: 2262

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.4120	3.2	2.00
2	3	4	1	1.0030	6.4	4.00
3	5	6	1	0.8970	8.0	5.00
4	7	8	1	0.8540	8.9	5.50
5	9	10	1	0.7070	12.8	8.00

Data Tabulation

Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)}$ (y-axis)
0.9863	0.6985	1.4075	0.9957	0.7052	0.8898
0.9820	0.9791	1.9905	0.9914	0.9884	1.2583
0.9799	1.0924	2.2255	0.9892	1.1028	1.4069
0.9787	1.1460	2.3341	0.9880	1.1569	1.4755
0.9735	1.3769	2.8150	0.9828	1.3901	1.7796
QSTD	m=	2.07390	QA	m=	1.29864
	b=	-0.04082		b=	-0.02581
	r=	1.00000		r=	1.00000

Calculations

Vstd=	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$	Va=	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pa)$
Qstd=	Vstd/ΔTime	Qa=	Va/ΔTime
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions

Tstd: 298.15 °K

Pstd: 760 mm Hg

Key

ΔH: calibrator manometer reading (in H2O)

ΔP: rootsmer manometer reading (mm Hg)

Ta: actual absolute temperature (°K)

Pa: actual barometric pressure (mm Hg)

b: intercept

m: slope

RECALIBRATION

US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30

Certificate of Calibration

Order No: 2203040

Certificate No.: C2203-0102

Customer:

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD

Date of Calibration: 2022-03-24
Date of issue: 2022-03-25
Instrument Calibrated: Sound Calibrator
Manufacturer: Quest
Type: CA-12B
Serial no: U2040047

Calibration and verification performed:

The performed tests refer to the sections 5.2, 5.3 and 5.5 in IEC 60942 (2003): Electro-acoustics - Sound Calibrators. The calibrator has been tested as described in Annex B of the same standard.

Preconditioning:

The equipment was preconditioned for more than 12 hours at the specified calibration temperature and humidity.

Instruments and Program:

A complete list of instruments, hardware and software, that has been used for this calibration is separately available from the calibration laboratory.

Equipment standards used:

- Sound measuring equipment calibration unit 483B S/N31083
- Digital multimeter Keysight S/N HP34401A
- Ultra-low distortion function generator Stanford SRS DS360 S/N123625
- Acoustic sound calibrator class 0 Nor1253 S/N32941
- Reference microphone condenser G.R.A.S. 40AU-1 S/N309231
- System software Nor1504A

Traceability

The measured values are traceable to following the ISO/IEC 17025 laboratories:

Sound Pressure Level: NCL, Norway

Reference microphone: NCL, Norway

Voltage: TPA, Thailand

Frequency: TPA, Thailand

Certificate No.: C2203-0102

Environmental conditions:	Pressure:	Temperature:	Relative humidity:
Reference conditions:	101.43 kPa	23.0 °C	50 %RH
Measurement conditions:	100.67± 0.01 kPa	21.4 ± 1.1 °C	58.9 ± 2.2 %RH

1. Sound pressure level

Specified sound pressure level (dB)	Measured sound pressure level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2 (dB)
Reference microphone 40AU S/N 309231				
110.00	108.0	-2.0	± 0.1	± 0.75

2. Frequency

Specified Frequency (Hz)	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (%)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2 (%)
Reference microphone 40AU S/N 309231				
1000.00at 110dB	999.42	0.06	± 0.1	± 2.0

3. Total distortion

Specified sound pressure level (dB)	Measured Distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2 (%)
Reference microphone 40AU S/N 309231			
110.0	0.80	± 0.3	± 4.0

The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

Calibrated By

Checked By

Date of calibration : 2022-03-24

Date of issue : 2022-03-25



Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR22010174-4

Page : 1 of 4

Customer : MINE ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

Equipment Name : Vibration Monitors

Manufacturer : Instantel

Model : N/A

Serial Number : BG17837

ID. Number : VM-NO-1

Environmental Conditions

Ambient Temperature : $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$

Received Date : 13 Jan 2022

Relative Humidity : $50\% \pm 15\%$

Calibration Date : 17 Jan 2022

Location of Calibration : In-Lab

Recommend Due Date : 17 Jan 2023

Calibration Procedure : In-House Method

Date of Issue : 18 Jan 2022

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received. Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.

All calibrations are performed within manufacture's specifications. The calibration certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by :

Calibration Officer

Approved by

Authorized Signatory



Calibration Report

Certificate Number : SPR22010174-4

Page : 2 of 4

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
ICP Accelerometer	353B04	LW231796	45941	13 Nov 2022

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt, Germany



Result of Calibration

Certificate No. : SPR22010174-4

Page : 3 of 4

Results of Calibration : (*) Without () After Adjustment

Geophone P/N 721A3301 Functional Performance Test

Function	STD Reading	UUC. Reading	Error	Uncertainty (±)
Velocity (mm/s)	5.001	5.040	0.039	0.059

Frequency Response Performance Test @ 5mm/s

Unit : m/s²

Frequency (Hz)	STD Reading	UUC. Reading	Error	Uncertainty (±)
10.0	5.016	5.090	0.074	0.058
20.0	5.011	5.070	0.059	0.058
50.0	5.012	5.050	0.038	0.058
80.0	5.008	5.060	0.052	0.058
100.0	5.004	5.040	0.036	0.058
160.0	5.005	5.040	0.035	0.058
200.0	5.009	5.070	0.061	0.058
500.0	5.010	5.080	0.070	0.058



Result of Calibration

Certificate No. : SPR22010174-4

Page : 4 of 4

Results of Calibration : (*) Without () After Adjustment

Linearity Performance Test

Unit : m/s²

Frequency (Hz)	STD Reading	UUC. Reading	Error	Uncertainty (+)
160.0	0.500	0.520	0.020	0.0060
160.0	1.001	1.030	0.029	0.012
160.0	1.502	1.540	0.038	0.017
160.0	2.002	2.050	0.048	0.023
160.0	3.001	3.040	0.039	0.035
160.0	5.002	5.050	0.048	0.058
160.0	9.998	10.070	0.072	0.12

Note:

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only.
This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence approximately 95%

- End of Certificate -

เอกสารแนบ19

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



๒ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ MEC ๖๘๖-๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน [REDACTED]
โครงการ เจเอสพี ซีดี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[REDACTED]

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[REDACTED]

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนซึ่ง
คำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เตชะศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๕๑ ๒

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
6	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation Method
7	Chromium (VI)	Colorimetric Method
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
9	Free Chlorine	Iodometric Method
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
13	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
14	pH	Electrometric Method
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
16	Sulfide	Iodometric Method
17	Temperature	Laboratory and Field Methods
18	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
19	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C
20	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017. *วิภาส*



ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่



ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

ชื่อห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเลขการรับรองที่

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

☒ ถาวร

☐ นอกสถานที่

☐ชั่วคราว

☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. น้ำ (water)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cadmium 0.002 mg/l to 5 mg/l - Chromium 0.01 mg/l to 5 mg/l - Copper 0.01 mg/l to 5 mg/l - Iron 0.01 mg/l to 5 mg/l - Lead 0.01 mg/l to 5 mg/l - Manganese 0.01 mg/l to 5 mg/l - Nickel 0.002 mg/l to 5 mg/l - Zinc 0.01 mg/l to 5 mg/l - pH 2.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 2 000 mg/l 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0623

☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. น้ำ (ต่อ) (water)</p> <p>2. น้ำเสีย (wastewater)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Total dissolved solids (TDS) 10 mg/l to 2 000 mg/l - Total Solids 10 mg/l to 2 000 mg/l - Total hardness 1 mg/l to 2 000 mg/l (expressed as CaCO₃) - Cadmium 0.002 mg/l to 10 mg/l - Chromium 0.01 mg/l to 10 mg/l - Copper 0.01 mg/l to 10 mg/l - Lead 0.01 mg/l to 10 mg/l - Manganese 0.01 mg/l to 10 mg/l - Nickel 0.002 mg/l to 10 mg/l - Zinc 0.01 mg/l to 10 mg/l - pH 2.0 to 10.0 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0623

☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. น้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>(wastewater)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 10 000 mg/l - Total dissolved solids (TDS) 10 mg/l to 10 000 mg/l - Chemical oxygen demand (COD) 40 mg/l to 4 000 mg/l 	<ul style="list-style-type: none"> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

ออกให้ ณ วันที่ **๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓**



(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 20

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


สำนักงาน รหัสสาขา 725
Office

บัญชีเลข
Account

สาขาอุทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่
บมจ.ปูนซีเมนต์ นครหลวง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 0255778



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/07/58	725	B/P			*****0.00	14162 1
28/07/58	725	SDCH	+++++++10,000.00		*****10,000.00	14162 2
31/12/58	0	IIPS	+++++++21.51		*****10,021.51	9400 3
30/06/59	0	IIPS	+++++++24.92		*****10,046.43	9400 4
31/12/59	0	IIPS	+++++++25.25		*****10,071.68	9400 5
30/06/60	0	IIPS	+++++++24.97		*****10,096.65	9400 6
31/12/60	0	IIPS	+++++++25.45		*****10,122.10	9400 7
03/05/61	81	SWFE	-----220.00		*****9,902.10	551950 8
04/05/61	81	SDCK	+++++++200,000.00		*****209,902.10	90160 9
08/05/61	725	SWCH	-----200,000.00		*****9,902.10	420012 10
30/06/61	0	IIPS	+++++++35.88		*****9,937.98	9400 11
17/08/61	725	SDCK	+++++++100,000.00		*****109,937.98	573739 12
17/08/61	725	SWFK	-----100.00		*****109,837.98	573739 13
28/08/61	725	SWCU	-----50,000.00		*****59,837.98	420012 14
31/12/61	0	IIPS	+++++++126.23		*****59,964.21	9400 15
01/03/62	81	SDCK	+++++++400,000.00		*****459,964.21	570935 16
01/03/62	81	SWFE	-----420.00		*****459,544.21	570935 17
25/03/62	725	SWCH	-----400,000.00		*****59,544.21	530793 18
01/04/62	81	SWFE	-----320.00		*****59,224.21	570935 19
02/04/62	81	SDCK	+++++++300,000.00		*****359,224.21	90160 20
17/05/62	725	SDCK	+++++++300,000.00		*****659,224.21	571495 21
17/05/62	725	SWFE	-----300.00		*****658,924.21	571495 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BFโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/06/62	725	SWCH	-----150,000.00		*****508,924.21	573739 1
19/06/62	725	SDCK		+++++++100,000.00	*****608,924.21	571495 2
19/06/62	725	SWFE	-----100.00		*****608,824.21	571495 3
30/06/62	0	IIPS		+++++++809.02	*****609,633.23	9400 4
01/10/62	81	SWFE	-----620.00		*****609,013.23	560087 5
02/10/62	81	SDCK		+++++++600,000.00	*****1,209,013.23	90160 6
21/10/62	725	SWTRC	-----324,275.00		*****884,738.23	571495 7
13/12/62	725	SWTRC	-----665,562.00		*****219,176.23	573739 8
31/12/62	0	IIPS		+++++++1,790.71	*****220,966.94	9400 9
17/02/63	81	SWFE	-----920.00		*****220,046.94	520064 10
18/02/63	81	SDCK		+++++++900,000.00	*****1,120,046.94	90160 11
21/02/63	725	SWCH	-----1,069,613.72		*****50,433.22	573739 12
30/06/63	0	IIPS		+++++++267.26	*****50,700.48	9400 13
16/11/63	81	SWFE	-----4,020.00		*****46,680.48	570935 14
17/11/63	81	SDCK		+++++4,000,000.00	*****4,046,680.48	90160 15
17/11/63	725	SWCH	-----5,876.00		*****4,040,804.48	560287 16
31/12/63	0	IIPS		+++++++1,290.16	*****4,042,094.64	9400 17
26/01/64	725	SWTRC	-----3,742,443.34		*****299,651.30	570344 18
16/02/64	65	SDCK		+++++10,000,000.00	*****10,299,651.30	581029 19
16/02/64	65	SWFE	-----10,020.00		*****10,289,631.30	581029 20
24/02/64	725	SWTRC	-----2,410,616.34		*****7,879,014.96	573739 21
24/02/64	725	SWTRC		+++++2,410,616.34	*****10,289,631.30	573739 22

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSD22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW18/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-ค.บ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/02/64	725	SWTRC	-----2,410,616.34		*****7,879,014.96	573739 1
19/04/64	725	SWTRC	-----168,743.14		*****7,710,271.82	573739 2
13/05/64	725	SWCH	-----1,601,220.27		*****6,109,051.55	551446 3
13/05/64	725	SWCH	-----263,250.00		*****5,845,801.55	551446 4
09/06/64	725	SWCH	-----226,800.00		*****5,619,001.55	573739 5
29/06/64	725	SWCH	-----2,164,701.01		*****3,454,300.54	573739 6
29/06/64	725	SWCH	-----2,692,663.87		*****761,636.67	573739 7
30/06/64	0	IIPS	+++++++7,341.89		*****768,978.56	9400 8
31/12/64	0	IIPS	+++++++969.12		*****769,947.68	9400 9
31/12/64	0	TAX	-----1,246.65		*****768,701.03	9400 10
20/04/65	690	SDCK	+++++10,000,000.00		*****10,768,701.03	551172 11
20/04/65	690	SWFE	-----10,020.00		*****10,758,681.03	551172 12
05/05/65	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****11,458,681.03	580782 13
05/05/65	81	SWFE	-----720.00		*****11,457,961.03	580782 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/VMRSA/VERSA B

E

MIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนฟื้นฟูจากการทำเหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
28/07/2558	ประเดิมเปิดบัญชี	-	10,000.00	10,000.00
31/12/2558	ดอกเบีย	-	21.51	10,021.51
30/06/2559	ดอกเบีย	-	24.92	10,046.43
31/12/2559	ดอกเบีย	-	25.25	10,071.68
30/06/2560	ดอกเบีย	-	24.97	10,096.65
31/12/2560	ดอกเบีย	-	25.45	10,122.10
03/05/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 จ่ายค่าธรรมเนียม	220.00	-	9,902.10
04/05/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง F1)	-	200,000.00	209,902.10
08/05/2561	ถอนให้คุณปรีชญา ใช้ทำระบบนำหยดแนวริมรั้วหน้าโรงโม่	200,000.00	-	9,902.10
30/08/2561	รับดอกเบีย	-	35.88	9,937.98
17/08/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง A,B,C)	-	100,000.00	109,937.98
17/08/2561	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	100.00	-	109,837.98
28/08/2561	ถอนให้คุณกุลภัทร ใช้เตรียมปลูกต้นไม้บนพื้นที่เหมือง	50,000.00	-	59,837.98
31/12/2561	รับดอกเบีย	-	126.23	59,964.21
01/03/2562	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C) งวดสุดท้ายของปี 2560	-	400,000.00	459,964.21
01/03/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	420.00	-	459,544.21
25/03/2562	เบิกให้คุณสันติชัย ใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่	400,000.00	-	59,544.21
01/04/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	59,224.21
02/04/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 2/2561)	-	300,000.00	359,224.21
17/05/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 3/2561)	-	300,000.00	659,224.21
17/05/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	300.00	-	658,924.21
11/06/2562	เบิกให้ คุณปรีชญา	150,000.00	-	508,924.21
19/06/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 4/2561)	-	100,000.00	608,924.21
19/06/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	100.00	-	608,824.21
30/06/2562	รับดอกเบีย	-	809.02	609,633.23
01/10/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	609,013.23
02/10/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 1/2562)	-	600,000.00	1,209,013.23
21/10/2562	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 11-16/09/2562	324,275.00	-	884,738.23
13/12/2562	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 31/10/2562	665,562.00	-	219,176.23
31/12/2562	ดอกเบีย	-	1,790.71	220,966.94
17/02/2563	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	920.00	-	220,046.94
18/02/2563	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 2/2562)	-	900,000.00	1,120,046.94
21/02/2563	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 11-17/12/2562	1,069,613.72	-	50,433.22
30/06/2563	ดอกเบีย	-	267.26	50,700.48
16/11/2563	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	4,020.00	-	46,680.48
17/11/2563	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 3/2562)	-	4,000,000.00	4,046,680.48
17/11/2563	เบิกค่าหีนบริจาคศูนย์เพาะชำกล้าไม้เดิมบางนางบวช	5,876.00	-	4,040,804.48

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนฟื้นฟูจากการทำเหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
31/12/2563	ดอกเบี๋ย	-	1,290.16	4,042,094.64
26/01/2564	จ่ายค่าหินทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง ยอดวันที่ 3-29/12/2563	3,742,443.34	-	299,651.30
16/02/2564	นำเงินเข้าบัญชี	-	10,000,000.00	10,299,651.30
16/02/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	10,020.00	-	10,289,631.30
24/02/2564	ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง	2,410,616.34	-	7,879,014.96
24/02/2564	ธนาคารออกเช็คคัดคืนเข้าบัญชี	-	2,410,616.34	10,289,631.30
24/02/2564	ถอนค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง (ทำรายการอีกครั้ง)	2,410,616.34	-	7,879,014.96
19/04/2564	จ่าย vat ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง เพิ่มเติม	168,743.14	-	7,710,271.82
13/05/2564	จ่ายค่าหินทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง ยอดวันที่ 9-30/04/2564	1,601,220.27	-	6,109,051.55
13/05/2564	ค่าถังกักน้ำสำหรับรถน้ำ ISUP	263,250.00	-	5,845,801.55
09/06/2564	มอบให้คุณปรีชญา ค่าจ้างคนสวน ซื่อพันธุกล้าไม้ ปุย ฟื้นฟูเหมือง	226,800.00	-	5,619,001.55
29/06/2564	ค่าหินฝุ่นทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 3-29/05/2564	2,164,701.01	-	3,454,300.54
29/06/2564	ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง	2,692,663.87	-	761,636.67
30/06/2564	รับดอกเบี๋ย	-	7,341.89	768,978.56
31/12/2564	รับดอกเบี๋ย	-	969.12	769,947.68
31/12/2564	ภาษี	1,246.65	-	768,701.03
20/04/2565	นำเงินเข้าบัญชี	-	10,000,000.00	10,768,701.03
20/04/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	10,020.00	-	10,758,681.03
05/05/2565	นำเงินเข้าบัญชี	-	700,000.00	11,458,681.03
05/05/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	11,457,961.03