

ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|----------------------------|--|
| | | | 2205-AS0522 | |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR | |
| 1 | Sampling Date | - | 10/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 3.00 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 101 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 22.5 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 159.1 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 115.7 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 8.26 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 13.6 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.5 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.1 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | Standard (With Combustion) |
|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 2205-AS0522 | | |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.7 ⁽³⁾ | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 15.70 ⁽²⁾ | 29.89 ⁽³⁾ | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.10 ⁽³⁾ | 20 |

Remarks : HRSG GAS TURBINE GENERATOR = 47P 0592510 UTM 1530025

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) (New Power Plant)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

๓-๒๓๖-๖-๗๒๐๑
๐๘/๐๗/๒๒



Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager

๓-๒๓๖-๖-๖๐๔๗
๐๘/๐๗/๒๒

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-๒๓๖
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Report Date : 08/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 13/05/22

For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด

Analysis Date : 13-17/05/22

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)

Sampling By : TET

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))

Type of Sample : Stack

Job No. : S650001/May/1

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|----------------------------|--|
| | | | 2205-AS0522 | |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR | |
| 1 | Sampling Date | - | 10/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 3.00 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 101 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 22.5 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 159.1 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 115.7 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 8.26 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 13.6 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.5 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.1 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | | Standard (With Combustion) | | |
|------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----|
| | | | 2205-AS0522 | | | (A) (B) | | |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR | | | | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.0398 (g/s) | 0.7 ⁽³⁾ | 15 | 0.86 (g/s) | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 15.70 ⁽²⁾ | 3.4177 (g/s) | 29.89 ⁽³⁾ | 60 | 7.05 (g/s) | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.0303 (g/s) | < 0.10 ⁽³⁾ | 10 | 1.64 (g/s) | 20 |

Remarks : HRSG GAS TURBINE GENERATOR = 47P 0592510 UTM 1530025

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Berkprai Cogeneration Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

(B) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2010) (B.E. 2553)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

08.07.22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

08.07.22

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result |
|------|---|--------------------|----------------------------|
| | | | 2205-AS0522 |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR |
| 1 | Sampling Date | - | 10/05/22 |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 3.00 |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 101 |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 22.9 |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 161.9 |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 106.9 |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 16.76 |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 13.6 |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.5 |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.1 |

| Parameter | Unit | Method | Result |
|-----------|--------------------|--|---|
| | | | 2205-AS0522 |
| | | | HRSG GAS TURBINE GENERATOR |
| PM-10 | mg/Nm ³ | Gravimetric Method (US.EPA Method 201A, Oct 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ 0.0274 (g/s) 0.5 ⁽³⁾ |

Remarks : HRSG GAS TURBINE GENERATOR = 47P 0592510 UTM 1530025

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory



Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0523 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 167 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 16.5 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 21.9 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.1 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.27 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.5 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.7 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | Standard (With Combustion) |
|------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 2205-AS0523 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.4 ⁽²⁾ | 0.7 ⁽³⁾ | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 14.00 ⁽²⁾ | 23.17 ⁽³⁾ | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.10 ⁽³⁾ | 20 |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 1 = 47P 0592584 UTM 1530123

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) (New Power Plant)
Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

๓-๒๓๖-๓-๗๒๐๑

๐๘/๐๗/๒๒



Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager

๓-๒๓๖-๓-๖๐๔๗

๐๘/๐๗/๒๒

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-๒๓๖
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 5 of 24

TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0523 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 167 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 16.5 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 21.9 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.1 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.27 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.5 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.7 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | | Standard (With Combustion) | | |
|------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| | | | 2205-AS0523 | | | (A) | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | | | (B) | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.4 ⁽²⁾ | 0.0056(g/s) | 0.7 ⁽³⁾ | 15 | 0.10 (g/s) | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 14.00 ⁽²⁾ | 0.3452 (g/s) | 23.17 ⁽³⁾ | 60 | 0.84 (g/s) | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.0034 (g/s) | < 0.10 ⁽³⁾ | 10 | 0.20 (g/s) | 20 |
| NH ₃ | ppm | Colorimetric Method (JIS Method K0099) | < 0.043 ⁽²⁾ | < 0.0004 (g/s) | < 0.043 ⁽³⁾ | - | - | - |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 1 = 47P 0592584 UTM 1530123

- (1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)
(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Berkprai Cogeneration Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)
(B) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2010) (B.E. 2553)

Source : Natural Gas

Mrs. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุญบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0523 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 167 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 17.0 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 22.6 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 11.3 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 25.93 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 11.5 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 5.7 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | |
|-----------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | 2205-AS0523 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 1 | | |
| PM-10 | mg/Nm ³ | Gravimetric Method (US.EPA Method 201A, Oct 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.0032 (g/s) | 0.4 ⁽³⁾ |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 1 = 47P 0592584 UTM 1530123

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

08/07/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

08/07/22

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุญบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0524 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 164 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 16.6 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 22.0 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.3 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.27 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.1 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | Standard (With Combustion) |
|------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 2205-AS0524 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.4 ⁽³⁾ | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 31.00 ⁽²⁾ | 48.97 ⁽³⁾ | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.10 ⁽³⁾ | 20 |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 2 = 47P 0592586 UTM 1530126

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) (New Power Plants)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

๓-๒๓๖-๓-๗๒๐๑

๓-๒๓๖-๓-๗๒๐๑



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

๓-๒๓๖-๓-๖๐๔๗

๓-๒๓๖-๓-๖๐๔๗

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-๒๓๖
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0524 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 164 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 16.6 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 22.0 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.3 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.27 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.1 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | | Standard | | |
|------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|-----|
| | | | 2205-AS0524 | | | (With Combustion) | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | | | (A) | | (B) |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.0035 (g/s) | 0.4 ⁽³⁾ | 15 | 0.10 (g/s) | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 31.00 ⁽²⁾ | 0.7743 (g/s) | 48.97 ⁽³⁾ | 60 | 0.84 (g/s) | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.0035 (g/s) | < 0.10 ⁽³⁾ | 10 | 0.20 (g/s) | 20 |
| NH ₃ | ppm | Colorimetric Method (JIS Method K0099) | < 0.043 ⁽²⁾ | < 0.0004 (g/s) | < 0.043 ⁽³⁾ | - | - | - |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 2 = 47P 0592586 UTM 1530126

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Berkprai Cogeneration Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

(B) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2010) (B.E. 2553)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

.....



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

.....

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|--|
| | | | 2205-AS0524 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 164 | | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 17.1 | | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 22.7 | | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 11.4 | | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 25.93 | | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.1 | | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.5 | | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | |
|-----------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | 2205-AS0524 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 2 | | |
| PM-10 | mg/Nm ³ | Gravimetric Method (US.EPA Method 201A, Oct 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.0032 (g/s) | 0.4 ⁽³⁾ |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 2 = 47P 0592586 UTM 1530126

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

08/07/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

08/07/22

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Report Date : 08/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 13/05/22

For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Analysis Date : 13-17/05/22

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

Sampling By : TET

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Type of Sample : Stack

Job No. : S650001/May/1

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุญบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0525 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 161 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 17.3 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 23.0 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.9 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.29 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.2 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.4 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | Standard (With Combustion) |
|------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 2205-AS0525 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.5 ⁽³⁾ | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 21.70 ⁽²⁾ | 34.67 ⁽³⁾ | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.10 ⁽³⁾ | 20 |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 3 = 47P 0592583 UTM 1530129

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) (New Power Plant)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

2-236-ก-7201

08/07/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

2-236-ก-6047

08/07/22

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 2-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุญบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 13/05/22
Analysis Date : 13-17/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650001/May/1

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0525 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 161 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 17.3 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 23.0 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 13.9 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.29 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.2 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.4 | |

| Parameter | Unit | Method | Result | | | Standard | | |
|------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|-----|
| | | | 2205-AS0525 | | | (With Combustion) | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | | | (A) | (B) | (C) |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 0.3 ⁽²⁾ | 0.0043 (g/s) | 0.5 ⁽³⁾ | 15 | 0.10 (g/s) | 60 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 21.70 ⁽²⁾ | 0.5686 (g/s) | 34.67 ⁽³⁾ | 60 | 0.84 (g/s) | 120 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.0036 (g/s) | < 0.10 ⁽³⁾ | 10 | 0.20 (g/s) | 20 |
| NH ₃ | ppm | Colorimetric Method (JIS Method K0099) | < 0.043 ⁽²⁾ | < 0.0004 (g/s) | < 0.043 ⁽³⁾ | - | - | - |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 3 = 47P 0592583 UTM 1530129

- (1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)
(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Berkprai Cogeneration Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

(B) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2019) (B.E. 2562)

Source : Natural Gas

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager



"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Report Date : 08/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 13/05/22

For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนชั่น จำกัด

Analysis Date : 13-17/05/22

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนชั่น (ระยะดำเนินการ)

Sampling By : TET

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนชั่น
(ครั้งที่ 3))

Type of Sample : Stack

Job No. : S650001/May/1

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result | |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | 2205-AS0525 | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | |
| 1 | Sampling Date | - | 11/05/22 | |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 1.30 | |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 161 | |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 17.8 | |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 23.6 | |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 12.0 | |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 25.97 | |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 12.2 | |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 4.9 | |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 756.4 | |



| Parameter | Unit | Method | Result | | |
|-----------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | 2205-AS0525 | | |
| | | | HRSG GAS ENGINE 3 | | |
| PM-10 | mg/Nm ³ | Gravimetric Method (US.EPA Method 201A, Oct 07, 2020) | 0.2 ⁽²⁾ | 0.0023 (g/s) | 0.3 ⁽³⁾ |

Remarks : HRSG GAS ENGINE 3 = 47P 0592583 UTM 1530129



(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)


Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory





Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager


“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Report Date : 08/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 17/05/22

For บริษัท เบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น จำกัด

Analysis Date : 17-19/05/22

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

Sampling By : TET

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650001/May/1

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง



Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

| Sampling Point | Sample No. | Sampling Date | Result | |
|--|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | TSP (mg/m ³) | PM-10 (mg/m ³) |
| รพ. สด. บ้านบางพัง (47P 0592360 UTM 1530431) | 2205-AA0561 | 09-10/05/22 | 0.034 | 0.015 |
| | 2205-AA0565 | 10-11/05/22 | 0.038 | 0.014 |
| | 2205-AA0569 | 11-12/05/22 | 0.030 | 0.012 |
| | 2205-AA0573 | 12-13/05/22 | 0.028 | 0.011 |
| | 2205-AA0577 | 13-14/05/22 | 0.032 | 0.006 |
| | 2205-AA0581 | 14-15/05/22 | 0.031 | 0.017 |
| | 2205-AA0585 | 15-16/05/22 | 0.034 | 0.017 |
| โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา (47P 0593632 UTM 1530852) | 2205-AA0562 | 09-10/05/22 | 0.036 | 0.026 |
| | 2205-AA0566 | 10-11/05/22 | 0.052 | 0.025 |
| | 2205-AA0570 | 11-12/05/22 | 0.026 | 0.012 |
| | 2205-AA0574 | 12-13/05/22 | 0.033 | 0.017 |
| | 2205-AA0578 | 13-14/05/22 | 0.031 | 0.012 |
| | 2205-AA0582 | 14-15/05/22 | 0.031 | 0.018 |
| | 2205-AA0586 | 15-16/05/22 | 0.039 | 0.015 |
| Standard ⁽¹⁾ | | | 0.33 | 0.12 |



Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value


Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory





Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager


“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Report Date : 08/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 17/05/22

For บริษัท เบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น จำกัด

Analysis Date : 17-19/05/22

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

Sampling By : TET

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคโนเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650001/May/1

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

| Sampling Point | Sample No. | Sampling Date | Result | |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | TSP (mg/m ³) | PM-10 (mg/m ³) |
| โรงเรียนวัดหุบกระเทียม (47P 0591235 UTM 1529243) | 2205-AA0563 | 09-10/05/22 | 0.039 | 0.018 |
| | 2205-AA0567 | 10-11/05/22 | 0.041 | 0.014 |
| | 2205-AA0571 | 11-12/05/22 | 0.040 | 0.012 |
| | 2205-AA0575 | 12-13/05/22 | 0.036 | 0.013 |
| | 2205-AA0579 | 13-14/05/22 | 0.042 | 0.014 |
| | 2205-AA0583 | 14-15/05/22 | 0.037 | 0.017 |
| | 2205-AA0587 | 15-16/05/22 | 0.043 | 0.018 |
| โรงเรียนวัดปลักแรด (47P 0593246 UTM 1527879) | 2205-AA0564 | 09-10/05/22 | 0.048 | 0.012 |
| | 2205-AA0568 | 10-11/05/22 | 0.040 | 0.013 |
| | 2205-AA0572 | 11-12/05/22 | 0.041 | 0.015 |
| | 2205-AA0576 | 12-13/05/22 | 0.042 | 0.011 |
| | 2205-AA0580 | 13-14/05/22 | 0.064 | 0.019 |
| | 2205-AA0584 | 14-15/05/22 | 0.052 | 0.016 |
| | 2205-AA0588 | 15-16/05/22 | 0.057 | 0.025 |
| Standard ⁽¹⁾ | | | 0.33 | 0.12 |

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

08.07.22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

08.07.22

“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/1-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | รพ.สต. บ้านบางพัง | | | | | | |
| | | NO ₂ (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 14:00-15:00 | 0.0069 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0055 | 0.0069 | 0.0046 |
| 2. | 15:00-16:00 | 0.0034 | 0.0062 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0062 |
| 3. | 16:00-17:00 | 0.0023 | 0.0083 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0073 | 0.0058 | 0.0063 |
| 4. | 17:00-18:00 | 0.0030 | 0.0065 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0089 | 0.0056 | 0.0050 |
| 5. | 18:00-19:00 | 0.0082 | 0.0039 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0062 | 0.0052 |
| 6. | 19:00-20:00 | 0.0045 | 0.0068 | 0.0059 | 0.0023 | 0.0052 | 0.0074 | 0.0047 |
| 7. | 20:00-21:00 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0065 | 0.0052 | 0.0044 |
| 8. | 21:00-22:00 | 0.0061 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0060 | 0.0051 | 0.0035 |
| 9. | 22:00-23:00 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0046 |
| 10. | 23:00-00:00 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0076 |
| 11. | 00:00-01:00 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0049 |
| 12. | 01:00-02:00 | 0.0041 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0051 | 0.0067 | 0.0030 |
| 13. | 02:00-03:00 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0051 |
| 14. | 03:00-04:00 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0044 |
| 15. | 04:00-05:00 | 0.0035 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0056 | 0.0062 | 0.0050 | 0.0031 |
| 16. | 05:00-06:00 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0045 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0043 |
| 17. | 06:00-07:00 | 0.0031 | 0.0043 | 0.0027 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0053 |
| 18. | 07:00-08:00 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0027 | 0.0041 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0060 |
| 19. | 08:00-09:00 | 0.0053 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0076 |
| 20. | 09:00-10:00 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0068 | 0.0059 | 0.0035 |
| 21. | 10:00-11:00 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0045 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0031 |
| 22. | 11:00-12:00 | 0.0063 | 0.0027 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0033 |
| 23. | 12:00-13:00 | 0.0043 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0066 | 0.0046 | 0.0063 | 0.0029 |
| 24. | 13:00-14:00 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0055 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0042 |
| Minimum | | 0.0023 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0029 |
| Maximum | | 0.0082 | 0.0083 | 0.0080 | 0.0066 | 0.0089 | 0.0074 | 0.0076 |
| Average | | 0.0044 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0060 | 0.0056 | 0.0047 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.17 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/2-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา | | | | | | |
| | | NO ₂ (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 10:00-11:00 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0005 |
| 2. | 11:00-12:00 | 0.0054 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0033 | 0.0040 |
| 3. | 12:00-13:00 | 0.0060 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0014 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0043 |
| 4. | 13:00-14:00 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0032 | 0.0030 |
| 5. | 14:00-15:00 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0046 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0041 | 0.0039 |
| 6. | 15:00-16:00 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0052 | 0.0041 | 0.0017 | 0.0031 | 0.0037 |
| 7. | 16:00-17:00 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0034 | 0.0046 |
| 8. | 17:00-18:00 | 0.0050 | 0.0057 | 0.0032 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0040 |
| 9. | 18:00-19:00 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0034 |
| 10. | 19:00-20:00 | 0.0040 | 0.0048 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0050 |
| 11. | 20:00-21:00 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0034 | 0.0051 |
| 12. | 21:00-22:00 | 0.0046 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0051 |
| 13. | 22:00-23:00 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0033 | 0.0048 |
| 14. | 23:00-00:00 | 0.0041 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0012 | 0.0038 | 0.0014 | 0.0050 |
| 15. | 00:00-01:00 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0026 | 0.0041 |
| 16. | 01:00-02:00 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0043 |
| 17. | 02:00-03:00 | 0.0039 | 0.0053 | 0.0041 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0016 | 0.0041 |
| 18. | 03:00-04:00 | 0.0047 | 0.0039 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0039 |
| 19. | 04:00-05:00 | 0.0050 | 0.0042 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0030 |
| 20. | 05:00-06:00 | 0.0048 | 0.0073 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0012 | 0.0036 |
| 21. | 06:00-07:00 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0048 |
| 22. | 07:00-08:00 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0052 |
| 23. | 08:00-09:00 | 0.0040 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0040 |
| 24. | 09:00-10:00 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0025 |
| Minimum | | 0.0034 | 0.0027 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 |
| Maximum | | 0.0060 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0052 |
| Average | | 0.0046 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0040 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.17 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/3-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | | | | | | |
| | | NO ₂ (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 13:00-14:00 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0023 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0021 |
| 2. | 14:00-15:00 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0045 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0020 |
| 3. | 15:00-16:00 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0022 |
| 4. | 16:00-17:00 | 0.0024 | 0.0037 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0035 | 0.0024 |
| 5. | 17:00-18:00 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0022 |
| 6. | 18:00-19:00 | 0.0038 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0030 | 0.0047 | 0.0030 |
| 7. | 19:00-20:00 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 |
| 8. | 20:00-21:00 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0041 |
| 9. | 21:00-22:00 | 0.0049 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0044 |
| 10. | 22:00-23:00 | 0.0039 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0047 |
| 11. | 23:00-00:00 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0035 |
| 12. | 00:00-01:00 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0032 |
| 13. | 01:00-02:00 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0038 |
| 14. | 02:00-03:00 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0047 |
| 15. | 03:00-04:00 | 0.0028 | 0.0041 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0044 |
| 16. | 04:00-05:00 | 0.0016 | 0.0043 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0038 |
| 17. | 05:00-06:00 | 0.0022 | 0.0060 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0054 |
| 18. | 06:00-07:00 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0046 |
| 19. | 07:00-08:00 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0022 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0050 |
| 20. | 08:00-09:00 | 0.0030 | 0.0045 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0045 |
| 21. | 09:00-10:00 | 0.0034 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0043 |
| 22. | 10:00-11:00 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0023 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0050 |
| 23. | 11:00-12:00 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0044 |
| 24. | 12:00-13:00 | 0.0030 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0024 | 0.0043 |
| Minimum | | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0020 |
| Maximum | | 0.0049 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0054 |
| Average | | 0.0034 | 0.0036 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0038 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.17 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY.
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/4-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดปลักแรด | | | | | | |
| | | NO ₂ (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 11:00-12:00 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0028 |
| 2. | 12:00-13:00 | 0.0032 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0028 |
| 3. | 13:00-14:00 | 0.0029 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0039 | 0.0030 |
| 4. | 14:00-15:00 | 0.0034 | 0.0044 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0045 |
| 5. | 15:00-16:00 | 0.0041 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0029 |
| 6. | 16:00-17:00 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0020 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 |
| 7. | 17:00-18:00 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0031 |
| 8. | 18:00-19:00 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0037 | 0.0031 |
| 9. | 19:00-20:00 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0038 |
| 10. | 20:00-21:00 | 0.0051 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0028 |
| 11. | 21:00-22:00 | 0.0041 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0040 |
| 12. | 22:00-23:00 | 0.0039 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0042 |
| 13. | 23:00-00:00 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0031 | 0.0039 |
| 14. | 00:00-01:00 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0037 |
| 15. | 01:00-02:00 | 0.0048 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0037 |
| 16. | 02:00-03:00 | 0.0049 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0034 |
| 17. | 03:00-04:00 | 0.0043 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0025 |
| 18. | 04:00-05:00 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0028 |
| 19. | 05:00-06:00 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0032 |
| 20. | 06:00-07:00 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0030 |
| 21. | 07:00-08:00 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0035 | 0.0035 |
| 22. | 08:00-09:00 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0040 | 0.0024 | 0.0029 |
| 23. | 09:00-10:00 | 0.0045 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0031 |
| 24. | 10:00-11:00 | 0.0040 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0023 | 0.0023 |
| Minimum | | 0.0027 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0023 |
| Maximum | | 0.0055 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0045 |
| Average | | 0.0039 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.17 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/5-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | รพ.สต. บ้านบางพัง | | | | | | |
| | | SO ₂ ^(1 hr) (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 14.00-15.00 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0011 |
| 2. | 15.00-16.00 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0014 |
| 3. | 16.00-17.00 | 0.0036 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0006 |
| 4. | 17.00-18.00 | 0.0033 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0013 |
| 5. | 18.00-19.00 | 0.0028 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0012 |
| 6. | 19.00-20.00 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0004 |
| 7. | 20.00-21.00 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0017 |
| 8. | 21.00-22.00 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0011 |
| 9. | 22.00-23.00 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0031 | 0.0008 |
| 10. | 23.00-00.00 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0003 |
| 11. | 00.00-01.00 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0032 | 0.0001 |
| 12. | 01.00-02.00 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0004 |
| 13. | 02.00-03.00 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0001 |
| 14. | 03.00-04.00 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0008 |
| 15. | 04.00-05.00 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0007 |
| 16. | 05.00-06.00 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0003 |
| 17. | 06.00-07.00 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0009 |
| 18. | 07.00-08.00 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0019 | 0.0010 |
| 19. | 08.00-09.00 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0026 | 0.0001 | 0.0023 |
| 20. | 09.00-10.00 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0038 |
| 21. | 10.00-11.00 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0002 | 0.0031 |
| 22. | 11.00-12.00 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0033 |
| 23. | 12.00-13.00 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0040 |
| 24. | 13.00-14.00 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0039 |
| Minimum | | 0.0017 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Maximum | | 0.0038 | 0.0031 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0040 |
| Average | | 0.0027 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0014 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.30 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/6-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา | | | | | | |
| | | SO ₂ ^(1 hr) (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 10.00-11.00 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0019 |
| 2. | 11.00-12.00 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0021 |
| 3. | 12.00-13.00 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0019 |
| 4. | 13.00-14.00 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0014 |
| 5. | 14.00-15.00 | 0.0025 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0015 |
| 6. | 15.00-16.00 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0017 |
| 7. | 16.00-17.00 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0035 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0014 |
| 8. | 17.00-18.00 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0013 |
| 9. | 18.00-19.00 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0032 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0015 |
| 10. | 19.00-20.00 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0035 | 0.0016 |
| 11. | 20.00-21.00 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0011 |
| 12. | 21.00-22.00 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0008 |
| 13. | 22.00-23.00 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0010 |
| 14. | 23.00-00.00 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0003 |
| 15. | 00.00-01.00 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0002 |
| 16. | 01.00-02.00 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0004 |
| 17. | 02.00-03.00 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0030 | 0.0004 |
| 18. | 03.00-04.00 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0006 |
| 19. | 04.00-05.00 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0009 |
| 20. | 05.00-06.00 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0008 |
| 21. | 06.00-07.00 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0004 |
| 22. | 07.00-08.00 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0053 |
| 23. | 08.00-09.00 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0042 |
| 24. | 09.00-10.00 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0057 |
| Minimum | | 0.0005 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0002 |
| Maximum | | 0.0033 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0054 | 0.0057 |
| Average | | 0.0020 | 0.0017 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0016 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.30 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/7-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | | | | | | |
| | | SO ₂ ^(1 hr) (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 13.00-14.00 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0037 | 0.0017 |
| 2. | 14.00-15.00 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0042 | 0.0019 |
| 3. | 15.00-16.00 | 0.0025 | 0.0037 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0023 |
| 4. | 16.00-17.00 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0028 | 0.0017 |
| 5. | 17.00-18.00 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0038 | 0.0015 |
| 6. | 18.00-19.00 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0015 |
| 7. | 19.00-20.00 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0015 | 0.0011 |
| 8. | 20.00-21.00 | 0.0037 | 0.0024 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0013 |
| 9. | 21.00-22.00 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0051 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0016 |
| 10. | 22.00-23.00 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0038 | 0.0021 | 0.0016 |
| 11. | 23.00-00.00 | 0.0038 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0030 | 0.0012 |
| 12. | 00.00-01.00 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0023 | 0.0015 |
| 13. | 01.00-02.00 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0012 |
| 14. | 02.00-03.00 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0021 |
| 15. | 03.00-04.00 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0013 |
| 16. | 04.00-05.00 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0053 | 0.0037 | 0.0026 | 0.0018 |
| 17. | 05.00-06.00 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0024 | 0.0053 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0014 |
| 18. | 06.00-07.00 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0010 | 0.0055 | 0.0037 | 0.0026 | 0.0016 |
| 19. | 07.00-08.00 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0015 |
| 20. | 08.00-09.00 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0041 | 0.0009 | 0.0018 |
| 21. | 09.00-10.00 | 0.0042 | 0.0052 | 0.0024 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0009 | 0.0026 |
| 22. | 10.00-11.00 | 0.0033 | 0.0050 | 0.0024 | 0.0040 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0024 |
| 23. | 11.00-12.00 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0013 | 0.0028 |
| 24. | 12.00-13.00 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0018 | 0.0040 | 0.0048 | 0.0017 | 0.0031 |
| Minimum | | 0.0018 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0011 |
| Maximum | | 0.0045 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0031 |
| Average | | 0.0034 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0043 | 0.0037 | 0.0025 | 0.0018 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.30 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/8-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดปลักแรด | | | | | | |
| | | SO ₂ (1 hr) (ppm) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 11.00-12.00 | 0.0067 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0042 |
| 2. | 12.00-13.00 | 0.0055 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 |
| 3. | 13.00-14.00 | 0.0041 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0024 | 0.0043 | 0.0034 | 0.0047 |
| 4. | 14.00-15.00 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0046 |
| 5. | 15.00-16.00 | 0.0055 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0042 |
| 6. | 16.00-17.00 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0032 |
| 7. | 17.00-18.00 | 0.0042 | 0.0018 | 0.0050 | 0.0034 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0036 |
| 8. | 18.00-19.00 | 0.0052 | 0.0015 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0053 | 0.0047 |
| 9. | 19.00-20.00 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0044 |
| 10. | 20.00-21.00 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0041 |
| 11. | 21.00-22.00 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0058 | 0.0043 |
| 12. | 22.00-23.00 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0047 |
| 13. | 23.00-00.00 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0044 | 0.0055 | 0.0035 |
| 14. | 00.00-01.00 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0049 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0055 | 0.0043 |
| 15. | 01.00-02.00 | 0.0048 | 0.0035 | 0.0053 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0042 |
| 16. | 02.00-03.00 | 0.0039 | 0.0033 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0038 |
| 17. | 03.00-04.00 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0034 |
| 18. | 04.00-05.00 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0026 |
| 19. | 05.00-06.00 | 0.0040 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0019 |
| 20. | 06.00-07.00 | 0.0063 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0040 | 0.0035 | 0.0059 | 0.0028 |
| 21. | 07.00-08.00 | 0.0056 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0047 | 0.0026 |
| 22. | 08.00-09.00 | 0.0054 | 0.0034 | 0.0019 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0031 |
| 23. | 09.00-10.00 | 0.0040 | 0.0028 | 0.0012 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0023 |
| 24. | 10.00-11.00 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0059 | 0.0028 |
| Minimum | | 0.0006 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0019 |
| Maximum | | 0.0067 | 0.0046 | 0.0058 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0047 |
| Average | | 0.0046 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0036 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.30 | | | | | | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/9-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Sampling Date | Result | |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | SO ₂ ^(24 hr) (ppm) | |
| | | รพ.สต. บ้านบางพัง | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา |
| 1. | 09-10/05/22 | 0.0027 | 0.0020 |
| 2. | 10-11/05/22 | 0.0022 | 0.0017 |
| 3. | 11-12/05/22 | 0.0021 | 0.0027 |
| 4. | 12-13/05/22 | 0.0014 | 0.0009 |
| 5. | 13-14/05/22 | 0.0013 | 0.0015 |
| 6. | 14-15/05/22 | 0.0023 | 0.0029 |
| 7. | 15-16/05/22 | 0.0014 | 0.0016 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.12 | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department On other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department. (2019) (B.E. 2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/10-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Sampling Date | Result | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | | SO ₂ (24 hr) (ppm) | |
| | | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | โรงเรียนวัดปลักแรด |
| 1. | 09-10/05/22 | 0.0034 | 0.0046 |
| 2. | 10-11/05/22 | 0.0035 | 0.0027 |
| 3. | 11-12/05/22 | 0.0023 | 0.0031 |
| 4. | 12-13/05/22 | 0.0043 | 0.0038 |
| 5. | 13-14/05/22 | 0.0037 | 0.0039 |
| 6. | 14-15/05/22 | 0.0025 | 0.0047 |
| 7. | 15-16/05/22 | 0.0018 | 0.0036 |
| Standard ⁽¹⁾ | | 0.12 | |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department On other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department. (2019) (B.E. 2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/11-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | รพ.สต. บ้านบางพัง | | | | | | |
| | | Temperature (°C) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 14.00 | 27.5 | 30.8 | 40.4 | 41.4 | 36.8 | 40.7 | 44.6 |
| 2. | 15.00 | 27.4 | 30.3 | 35.7 | 37.4 | 36.3 | 39.3 | 44.1 |
| 3. | 16.00 | 27.6 | 30.9 | 27.8 | 29.6 | 35.1 | 39.5 | 38.2 |
| 4. | 17.00 | 28.5 | 30.6 | 25.1 | 28.7 | 33.4 | 36.3 | 26.8 |
| 5. | 18.00 | 27.7 | 30.0 | 25.4 | 27.7 | 32.3 | 33.4 | 27.7 |
| 6. | 19.00 | 26.5 | 28.3 | 25.2 | 26.7 | 30.0 | 31.7 | 27.1 |
| 7. | 20.00 | 26.1 | 27.2 | 25.3 | 26.4 | 28.3 | 30.1 | 26.4 |
| 8. | 21.00 | 26.3 | 27.1 | 25.2 | 26.3 | 27.9 | 29.4 | 26.8 |
| 9. | 22.00 | 25.7 | 27.1 | 25.1 | 26.2 | 27.2 | 29.1 | 26.8 |
| 10. | 23.00 | 25.5 | 26.6 | 25.0 | 26.2 | 26.5 | 28.4 | 26.9 |
| 11. | 00.00 | 25.1 | 25.8 | 25.0 | 26.0 | 26.2 | 28.0 | 26.7 |
| 12. | 01.00 | 24.9 | 25.7 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 27.4 | 26.7 |
| 13. | 02.00 | 24.8 | 25.6 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 27.0 | 26.3 |
| 14. | 03.00 | 24.7 | 25.4 | 24.8 | 25.3 | 25.9 | 26.7 | 26.3 |
| 15. | 04.00 | 24.6 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.8 | 26.1 | 26.4 |
| 16. | 05.00 | 24.8 | 25.2 | 24.7 | 24.5 | 25.9 | 25.8 | 25.8 |
| 17. | 06.00 | 25.1 | 25.0 | 24.6 | 24.9 | 25.6 | 25.4 | 25.5 |
| 18. | 07.00 | 25.9 | 26.4 | 25.4 | 25.9 | 26.7 | 26.5 | 26.7 |
| 19. | 08.00 | 30.2 | 28.8 | 29.7 | 28.9 | 29.0 | 31.8 | 31.4 |
| 20. | 09.00 | 32.7 | 34.3 | 33.6 | 31.1 | 34.7 | 34.4 | 34.1 |
| 21. | 10.00 | 32.7 | 35.3 | 36.8 | 37.9 | 33.7 | 39.3 | 38.3 |
| 22. | 11.00 | 31.3 | 36.2 | 38.9 | 39.0 | 36.1 | 41.0 | 40.3 |
| 23. | 12.00 | 30.3 | 39.3 | 39.1 | 41.5 | 37.8 | 42.3 | 40.9 |
| 24. | 13.00 | 32.3 | 40.7 | 40.4 | 40.3 | 36.9 | 43.8 | 40.7 |
| Average | | 27.4 | 29.5 | 29.1 | 29.9 | 30.4 | 32.6 | 31.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawon



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด **REPORT NO.** : 1311/12-39
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) **REPORT DATE** : May 31, 2022
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า **SAMPLING DATE** : May 9-16, 2022
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3)) **TYPE OF SAMPLE** : Ambient Air
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

| Item | Time | Result | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา | | | | | | |
| | | Temperature (°C) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 10.00 | 35.9 | 33.0 | 37.9 | 29.2 | 36.7 | 32.9 | 38.5 |
| 2. | 11.00 | 36.4 | 33.0 | 35.7 | 33.4 | 38.2 | 35.3 | 35.1 |
| 3. | 12.00 | 38.7 | 31.6 | 34.7 | 33.9 | 40.7 | 37.0 | 35.6 |
| 4. | 13.00 | 39.7 | 30.6 | 34.3 | 33.0 | 39.5 | 36.1 | 37.3 |
| 5. | 14.00 | 30.6 | 29.9 | 30.6 | 37.1 | 36.0 | 39.9 | 38.2 |
| 6. | 15.00 | 31.1 | 30.4 | 28.1 | 31.8 | 35.5 | 38.5 | 38.3 |
| 7. | 16.00 | 31.1 | 30.4 | 28.3 | 24.9 | 34.3 | 38.7 | 37.8 |
| 8. | 17.00 | 31.7 | 31.0 | 27.3 | 26.5 | 32.6 | 35.5 | 34.4 |
| 9. | 18.00 | 29.4 | 28.7 | 26.7 | 26.3 | 31.5 | 32.6 | 32.6 |
| 10. | 19.00 | 28.3 | 27.6 | 26.2 | 26.2 | 29.2 | 30.9 | 30.5 |
| 11. | 20.00 | 27.8 | 27.1 | 26.1 | 26.3 | 27.5 | 29.3 | 30.1 |
| 12. | 21.00 | 27.8 | 27.1 | 26.2 | 26.3 | 27.1 | 28.6 | 29.7 |
| 13. | 22.00 | 27.5 | 26.8 | 26.2 | 26.0 | 26.4 | 28.3 | 29.1 |
| 14. | 23.00 | 27.0 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 27.6 | 28.9 |
| 15. | 00.00 | 26.8 | 26.1 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 27.2 | 28.3 |
| 16. | 01.00 | 26.8 | 26.1 | 25.9 | 25.5 | 25.4 | 26.6 | 27.9 |
| 17. | 02.00 | 26.6 | 25.9 | 25.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.3 |
| 18. | 03.00 | 26.2 | 25.5 | 27.4 | 25.0 | 25.1 | 25.9 | 26.6 |
| 19. | 04.00 | 26.1 | 25.4 | 30.4 | 25.4 | 25.0 | 25.3 | 26.3 |
| 20. | 05.00 | 26.0 | 25.3 | 32.1 | 27.6 | 25.1 | 25.0 | 25.9 |
| 21. | 06.00 | 26.3 | 25.6 | 33.5 | 30.1 | 24.8 | 24.6 | 26.4 |
| 22. | 07.00 | 28.6 | 27.9 | 35.4 | 32.0 | 25.9 | 25.7 | 28.7 |
| 23. | 08.00 | 34.2 | 33.5 | 35.1 | 36.4 | 28.2 | 31.0 | 30.5 |
| 24. | 09.00 | 30.5 | 36.4 | 35.2 | 38.4 | 33.9 | 33.6 | 33.7 |
| Average | | 30.0 | 28.8 | 30.0 | 29.0 | 30.2 | 30.9 | 31.6 |

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawon



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/13-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|---------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | | | | | | |
| | | Temperature (°C) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 13.00 | 38.2 | 37.3 | 37.6 | 36.4 | 41.3 | 38.3 | 34.8 |
| 2. | 14.00 | 40.0 | 38.7 | 34.4 | 38.8 | 42.5 | 38.7 | 38.3 |
| 3. | 15.00 | 25.8 | 33.7 | 35.6 | 37.4 | 42.4 | 30.7 | 38.7 |
| 4. | 16.00 | 25.0 | 28.4 | 35.2 | 39.9 | 33.1 | 31.3 | 41.3 |
| 5. | 17.00 | 25.7 | 28.9 | 33.3 | 36.0 | 28.1 | 30.2 | 25.9 |
| 6. | 18.00 | 25.8 | 27.6 | 32.7 | 33.7 | 28.4 | 30.7 | 25.8 |
| 7. | 19.00 | 25.9 | 27.1 | 29.4 | 31.4 | 28.7 | 30.7 | 25.8 |
| 8. | 20.00 | 25.8 | 26.9 | 28.8 | 30.2 | 28.0 | 31.3 | 25.7 |
| 9. | 21.00 | 25.7 | 26.7 | 28.5 | 29.8 | 27.8 | 29.0 | 25.7 |
| 10. | 22.00 | 25.6 | 26.8 | 27.6 | 29.6 | 27.8 | 27.9 | 25.6 |
| 11. | 23.00 | 25.5 | 27.0 | 26.9 | 28.9 | 27.6 | 27.4 | 25.5 |
| 12. | 00.00 | 25.5 | 26.6 | 26.7 | 28.6 | 27.3 | 27.4 | 25.4 |
| 13. | 01.00 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 28.1 | 27.3 | 27.1 | 25.4 |
| 14. | 02.00 | 25.4 | 25.9 | 26.6 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 25.4 |
| 15. | 03.00 | 25.3 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 26.4 | 25.2 |
| 16. | 04.00 | 25.2 | 25.6 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 25.2 |
| 17. | 05.00 | 25.1 | 25.2 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 25.2 |
| 18. | 06.00 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 25.2 |
| 19. | 07.00 | 25.9 | 26.9 | 27.5 | 27.2 | 27.6 | 25.7 | 26.7 |
| 20. | 08.00 | 28.1 | 29.6 | 28.7 | 30.3 | 31.6 | 25.6 | 29.1 |
| 21. | 09.00 | 30.7 | 30.9 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 25.9 | 32.2 |
| 22. | 10.00 | 34.1 | 36.3 | 32.9 | 34.9 | 35.6 | 28.2 | 34.3 |
| 23. | 11.00 | 35.3 | 37.1 | 34.7 | 37.7 | 39.3 | 33.8 | 37.3 |
| 24. | 12.00 | 36.7 | 39.3 | 36.4 | 39.2 | 38.7 | 36.7 | 41.4 |
| Average | | 28.2 | 29.6 | 30.3 | 31.8 | 31.2 | 29.5 | 29.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawon



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/14-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Ambient Air

| Item | Time | Result | | | | | | |
|---------|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | โรงเรียนวัดปลักแรด | | | | | | |
| | | Temperature (°C) | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | 10-11/05/22 | 11-12/05/22 | 12-13/05/22 | 13-14/05/22 | 14-15/05/22 | 15-16/05/22 |
| 1. | 11.00 | 31.2 | 30.9 | 40.2 | 39.9 | 39.9 | 36.6 | 41.1 |
| 2. | 12.00 | 30.7 | 32.3 | 39.8 | 39.8 | 41.1 | 35.9 | 42.9 |
| 3. | 13.00 | 31.3 | 30.0 | 38.5 | 38.7 | 36.6 | 38.2 | 43.7 |
| 4. | 14.00 | 30.2 | 30.1 | 40.1 | 35.9 | 35.4 | 38.4 | 43.6 |
| 5. | 15.00 | 30.7 | 30.6 | 27.7 | 30.3 | 35.2 | 39.7 | 38.1 |
| 6. | 16.00 | 30.7 | 30.6 | 25.5 | 29.1 | 33.3 | 37.6 | 29.9 |
| 7. | 17.00 | 31.3 | 29.9 | 25.7 | 27.9 | 32.8 | 34.1 | 30.6 |
| 8. | 18.00 | 29.0 | 28.3 | 25.6 | 27.2 | 30.7 | 32.1 | 29.3 |
| 9. | 19.00 | 27.9 | 27.6 | 25.8 | 27.0 | 29.5 | 30.6 | 28.4 |
| 10. | 20.00 | 27.4 | 27.4 | 25.7 | 26.9 | 29.0 | 30.1 | 28.4 |
| 11. | 21.00 | 27.4 | 27.4 | 25.7 | 26.9 | 28.6 | 29.7 | 28.4 |
| 12. | 22.00 | 27.1 | 26.9 | 25.6 | 26.9 | 28.0 | 29.3 | 28.4 |
| 13. | 23.00 | 26.6 | 26.5 | 25.6 | 26.7 | 27.5 | 28.8 | 28.4 |
| 14. | 00.00 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.3 | 28.2 |
| 15. | 01.00 | 26.4 | 26.3 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 27.8 |
| 16. | 02.00 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 27.7 | 27.6 |
| 17. | 03.00 | 25.8 | 25.7 | 25.3 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 27.6 |
| 18. | 04.00 | 25.7 | 25.7 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.8 | 27.3 |
| 19. | 05.00 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 26.9 |
| 20. | 06.00 | 25.9 | 28.4 | 26.8 | 26.5 | 27.0 | 27.2 | 27.6 |
| 21. | 07.00 | 28.2 | 30.0 | 32.4 | 28.7 | 29.1 | 32.7 | 32.4 |
| 22. | 08.00 | 33.8 | 34.4 | 35.6 | 30.4 | 35.3 | 35.2 | 36.2 |
| 23. | 09.00 | 36.7 | 34.2 | 36.8 | 37.1 | 33.5 | 38.2 | 38.3 |
| 24. | 10.00 | 41.3 | 37.1 | 38.9 | 38.4 | 34.5 | 40.2 | 40.7 |
| Average | | 29.3 | 29.1 | 29.8 | 30.0 | 31.2 | 32.5 | 32.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawon



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/15-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 10-13, 2022

TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | พื้นที่โรงงานบริเวณปล่องระบายอากาศ (ขณะตรวจวัดปล่องระบาย) | | | | | |
|---------|-------|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 10-11/05/22 | | 11-12/05/22 | | 12-13/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 10.00 | 1.3 | SW | 0.9 | WSW | 0.9 | W |
| 2. | 11.00 | 2.2 | SW | 0.9 | WSW | 1.8 | SW |
| 3. | 12.00 | 2.2 | SSW | 0.9 | SW | 1.3 | W |
| 4. | 13.00 | 1.8 | SW | 0.9 | WSW | 0.9 | W |
| 5. | 14.00 | 1.8 | SW | 0.9 | W | 0.9 | W |
| 6. | 15.00 | 1.3 | SW | 0.9 | N | 1.8 | SW |
| 7. | 16.00 | 1.8 | SW | 2.2 | S | 0.0 | WSW |
| 8. | 17.00 | 2.2 | SSW | 0.4 | SW | 1.3 | W |
| 9. | 18.00 | 1.8 | SSW | 0.9 | SW | 0.4 | WSW |
| 10. | 19.00 | 1.8 | ESE | 0.9 | SW | 0.4 | WSW |
| 11. | 20.00 | 0.9 | SW | 0.9 | SW | 0.4 | WSW |
| 12. | 21.00 | 0.9 | WSW | 1.3 | SW | 0.4 | WSW |
| 13. | 22.00 | 0.9 | SW | 0.9 | SW | 0.4 | WSW |
| 14. | 23.00 | 1.3 | SW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 15. | 00.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 16. | 01.00 | 0.4 | SW | 0.9 | NW | 0.0 | WSW |
| 17. | 02.00 | 0.4 | SW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 18. | 03.00 | 0.0 | WSW | 0.4 | NW | 0.0 | WSW |
| 19. | 04.00 | 0.0 | WSW | 0.4 | NW | 0.0 | WSW |
| 20. | 05.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WNW | 0.0 | WSW |
| 21. | 06.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | W | 0.0 | WSW |
| 22. | 07.00 | 0.0 | WSW | 0.4 | NE | 0.9 | ENE |
| 23. | 08.00 | 0.9 | SW | 0.4 | NE | 0.4 | ENE |
| 24. | 09.00 | 0.9 | SW | 0.9 | WNW | 0.9 | NE |
| Average | | 1.1 | - | 0.7 | - | 0.5 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/16-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | รพ.สต. บ้านบางพัง | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 09-10/05/22 | | 10-11/05/22 | | 11-12/05/22 | | 12-13/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 14.00 | 0.0 | NNE | 0.9 | NW | 0.4 | N | 0.4 | N |
| 2. | 15.00 | 0.0 | NNE | 0.4 | NW | 0.9 | SSE | 0.9 | N |
| 3. | 16.00 | 0.0 | NNE | 0.4 | NW | 1.8 | NNW | 0.4 | NNW |
| 4. | 17.00 | 0.0 | NNE | 0.9 | NW | 0.0 | S | 0.4 | NW |
| 5. | 18.00 | 0.0 | NNE | 0.9 | W | 0.0 | S | 0.4 | NNW |
| 6. | 19.00 | 0.0 | NNE | 0.4 | WSW | 0.4 | S | 0.0 | NNW |
| 7. | 20.00 | 0.0 | NNE | 0.4 | WSW | 0.0 | SSW | 0.4 | NNW |
| 8. | 21.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.4 | SSW | 0.0 | NNW |
| 9. | 22.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 10. | 23.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 11. | 00.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 12. | 01.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 13. | 02.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 14. | 03.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 15. | 04.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 16. | 05.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 17. | 06.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 18. | 07.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 19. | 08.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 20. | 09.00 | 0.4 | NNE | 0.4 | WSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW |
| 21. | 10.00 | 0.9 | WNW | 0.4 | NW | 0.4 | WNW | 0.4 | NNW |
| 22. | 11.00 | 1.3 | WNW | 0.4 | NW | 0.9 | NNW | 0.4 | NNW |
| 23. | 12.00 | 0.9 | NNW | 0.9 | NNW | 0.9 | NNW | 0.9 | NE |
| 24. | 13.00 | 0.9 | W | 0.4 | NW | 0.9 | NNW | 0.9 | NW |
| Average | | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.2 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/17-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | รพ.สต. บ้านบางพัง | | | | | |
|---------|-------|-------------------|----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 13-14/05/22 | | 14-15/05/22 | | 15-16/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 14.00 | 0.9 | NW | 0.4 | NW | 0.4 | NNE |
| 2. | 15.00 | 0.9 | NW | 0.9 | NW | 0.4 | N |
| 3. | 16.00 | 0.4 | NW | 0.9 | NW | 0.4 | N |
| 4. | 17.00 | 0.4 | NW | 0.4 | NW | 0.4 | N |
| 5. | 18.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | W |
| 6. | 19.00 | 0.0 | NW | 0.9 | NW | 0.4 | WNW |
| 7. | 20.00 | 0.0 | NW | 0.4 | NW | 0.4 | WNW |
| 8. | 21.00 | 0.0 | NW | 0.4 | NW | 0.0 | WNW |
| 9. | 22.00 | 0.0 | NW | 0.4 | NW | 0.0 | WNW |
| 10. | 23.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 11. | 00.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 12. | 01.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 13. | 02.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 14. | 03.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 15. | 04.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 16. | 05.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 17. | 06.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 18. | 07.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 19. | 08.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.0 | WNW |
| 20. | 09.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NW | 0.4 | WNW |
| 21. | 10.00 | 0.0 | NW | 0.4 | NW | 0.4 | ENE |
| 22. | 11.00 | 0.0 | NW | 0.4 | NW | 0.4 | NNE |
| 23. | 12.00 | 0.4 | NW | 0.4 | N | 0.4 | N |
| 24. | 13.00 | 0.4 | NW | 0.4 | NNE | 0.4 | N |
| Average | | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.2 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/18-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 09-10/05/22 | | 10-11/05/22 | | 11-12/05/22 | | 12-13/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 10.00 | 0.0 | NNE | 0.4 | ENE | 0.9 | NE | 0.9 | NE |
| 2. | 11.00 | 0.9 | NNE | 0.4 | WSW | 1.3 | W | 0.9 | ENE |
| 3. | 12.00 | 0.9 | E | 0.4 | W | 1.3 | W | 0.9 | ENE |
| 4. | 13.00 | 1.3 | NE | 0.9 | ENE | 0.4 | W | 1.3 | W |
| 5. | 14.00 | 0.4 | WNW | 0.0 | W | 0.0 | W | 0.4 | W |
| 6. | 15.00 | 1.3 | W | 0.4 | W | 0.9 | NE | 0.0 | W |
| 7. | 16.00 | 1.3 | W | 0.0 | W | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| 8. | 17.00 | 0.4 | W | 0.4 | NW | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| 9. | 18.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| 10. | 19.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.9 | WSW | 0.9 | WSW |
| 11. | 20.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.0 | WSW | 0.0 | WSW |
| 12. | 21.00 | 0.4 | W | 0.0 | NW | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| 13. | 22.00 | 0.0 | W | 0.4 | NW | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| 14. | 23.00 | 0.0 | W | 0.4 | NW | 0.0 | W | 0.9 | WSW |
| 15. | 00.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.0 | WSW | 0.4 | WSW |
| 16. | 01.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.0 | WSW | 0.0 | WSW |
| 17. | 02.00 | 0.4 | W | 0.9 | NW | 0.0 | W | 0.0 | WSW |
| 18. | 03.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.0 | W | 0.0 | WSW |
| 19. | 04.00 | 0.4 | W | 0.4 | NW | 0.0 | W | 0.0 | WSW |
| 20. | 05.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | NW | 0.0 | WSW | 0.0 | W |
| 21. | 06.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WNW | 0.0 | WSW | 0.4 | W |
| 22. | 07.00 | 0.9 | NE | 0.4 | W | 0.0 | W | 0.0 | W |
| 23. | 08.00 | 0.9 | ENE | 0.4 | NE | 0.4 | ENE | 0.4 | ENE |
| 24. | 09.00 | 0.9 | ENE | 0.4 | NE | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW |
| Average | | 0.5 | - | 0.3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/19-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 13-14/05/22 | | 14-15/05/22 | | 15-16/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 10.00 | 0.9 | NE | 0.9 | NE | 0.9 | E |
| 2. | 11.00 | 0.9 | ENE | 0.9 | ENE | 1.8 | W |
| 3. | 12.00 | 0.9 | ENE | 0.9 | ENE | 0.9 | W |
| 4. | 13.00 | 0.9 | E | 0.9 | NW | 0.9 | W |
| 5. | 14.00 | 1.3 | W | 0.4 | NW | 1.8 | W |
| 6. | 15.00 | 0.4 | W | 1.3 | W | 1.8 | WSW |
| 7. | 16.00 | 0.0 | W | 0.4 | W | 0.9 | W |
| 8. | 17.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | W | 0.4 | W |
| 9. | 18.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | ENE | 0.9 | W |
| 10. | 19.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW | 0.9 | WSW |
| 11. | 20.00 | 0.9 | WSW | 0.4 | WSW | 0.9 | WSW |
| 12. | 21.00 | 0.0 | WSW | 0.4 | WSW | 0.9 | WSW |
| 13. | 22.00 | 0.4 | W | 0.9 | WSW | 0.4 | WSW |
| 14. | 23.00 | 1.3 | WSW | 0.0 | WSW | 0.4 | WSW |
| 15. | 00.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | N | 0.4 | WSW |
| 16. | 01.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | WSW | 0.9 | WSW |
| 17. | 02.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | SW | 0.0 | WSW |
| 18. | 03.00 | 0.0 | WSW | 0.0 | SW | 0.0 | WSW |
| 19. | 04.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | SW | 0.0 | WSW |
| 20. | 05.00 | 0.0 | WSW | 0.0 | SW | 0.0 | WSW |
| 21. | 06.00 | 0.0 | WSW | 0.0 | NNW | 0.0 | WSW |
| 22. | 07.00 | 0.0 | WSW | 0.0 | S | 0.0 | WSW |
| 23. | 08.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | ESE | 0.9 | ENE |
| 24. | 09.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW | 0.4 | NW |
| Average | | 0.5 | - | 0.4 | - | 0.7 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษกร (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/20-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | | | | | | | |
|---------|-------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 09-10/05/22 | | 10-11/05/22 | | 11-12/05/22 | | 12-13/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 13.00 | 0.0 | WSW | 0.9 | WNW | 1.8 | W | 0.9 | NE |
| 2. | 14.00 | 0.9 | WSW | 0.9 | WNW | 1.3 | W | 1.8 | W |
| 3. | 15.00 | 2.0 | WSW | 2.2 | WNW | 1.3 | W | 1.3 | W |
| 4. | 16.00 | 2.2 | WSW | 0.4 | NE | 0.4 | N | 0.9 | WNW |
| 5. | 17.00 | 0.0 | WSW | 2.2 | W | 0.4 | W | 0.4 | W |
| 6. | 18.00 | 0.4 | W | 1.3 | W | 0.4 | W | 0.4 | W |
| 7. | 19.00 | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.0 | NW | 1.3 | W |
| 8. | 20.00 | 0.4 | W | 1.3 | WSW | 0.4 | NW | 0.9 | WSW |
| 9. | 21.00 | 0.4 | W | 0.4 | WSW | 0.4 | NW | 0.9 | WSW |
| 10. | 22.00 | 0.0 | W | 0.4 | WSW | 0.0 | NW | 0.9 | WSW |
| 11. | 23.00 | 0.0 | W | 0.4 | WSW | 0.0 | NW | 0.4 | WSW |
| 12. | 00.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.4 | WSW |
| 13. | 01.00 | 0.0 | W | 0.4 | WSW | 0.0 | NW | 0.9 | WSW |
| 14. | 02.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.4 | WSW |
| 15. | 03.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 16. | 04.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 17. | 05.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 18. | 06.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.4 | NW | 0.0 | WSW |
| 19. | 07.00 | 0.0 | W | 0.0 | WSW | 0.0 | NW | 0.0 | WSW |
| 20. | 08.00 | 0.4 | W | 0.0 | WSW | 0.4 | NW | 0.4 | WSW |
| 21. | 09.00 | 0.4 | ENE | 0.0 | WSW | 0.4 | WNW | 0.9 | NE |
| 22. | 10.00 | 0.9 | NE | 0.4 | E | 0.0 | W | 0.4 | NNE |
| 23. | 11.00 | 1.3 | W | 0.9 | ENE | 0.9 | NE | 0.9 | NE |
| 24. | 12.00 | 1.3 | WSW | 0.9 | E | 0.4 | NE | 0.9 | NNE |
| Average | | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.4 | - | 0.6 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/21-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | โรงเรียนวัดหุบกระเทียม | | | | | |
|---------|-------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 13-14/05/22 | | 14-15/05/22 | | 15-16/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 13.00 | 0.9 | NE | 0.4 | NNE | 0.4 | ESE |
| 2. | 14.00 | 0.9 | NE | 0.4 | E | 0.4 | NNE |
| 3. | 15.00 | 0.4 | NE | 0.9 | E | 0.4 | E |
| 4. | 16.00 | 0.4 | ENE | 0.9 | E | 0.9 | E |
| 5. | 17.00 | 0.4 | WSW | 0.0 | E | 0.4 | WSW |
| 6. | 18.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | ESE | 0.4 | W |
| 7. | 19.00 | 1.8 | W | 0.9 | ESE | 0.0 | W |
| 8. | 20.00 | 0.9 | W | 0.9 | E | 0.4 | W |
| 9. | 21.00 | 0.4 | W | 0.4 | ENE | 0.0 | W |
| 10. | 22.00 | 0.4 | W | 0.4 | E | 0.0 | W |
| 11. | 23.00 | 0.0 | W | 0.0 | ENE | 0.0 | W |
| 12. | 00.00 | 0.0 | W | 0.0 | ENE | 0.0 | W |
| 13. | 01.00 | 0.0 | W | 0.0 | E | 0.0 | W |
| 14. | 02.00 | 0.0 | W | 0.0 | S | 0.0 | W |
| 15. | 03.00 | 0.0 | W | 0.0 | S | 0.0 | W |
| 16. | 04.00 | 0.0 | W | 0.0 | SSE | 0.0 | W |
| 17. | 05.00 | 0.0 | W | 0.0 | SSE | 0.4 | W |
| 18. | 06.00 | 0.0 | W | 0.0 | SSW | 0.0 | W |
| 19. | 07.00 | 0.4 | W | 0.0 | SSE | 0.4 | W |
| 20. | 08.00 | 0.0 | W | 0.0 | NW | 0.9 | ENE |
| 21. | 09.00 | 0.4 | ENE | 0.0 | NW | 0.9 | ENE |
| 22. | 10.00 | 0.9 | ENE | 0.4 | ENE | 1.3 | W |
| 23. | 11.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | ESE | 1.3 | W |
| 24. | 12.00 | 1.3 | NE | 0.4 | WSW | 0.9 | WSW |
| Average | | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.4 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด **REPORT NO.** : 1311/22-39
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) **REPORT DATE** : May 31, 2022
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า **SAMPLING DATE** : May 9-16, 2022
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3)) **TYPE OF SAMPLE** : WS & WD
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

| Item | Time | โรงเรียนวัดปลักแรด | | | | | | | |
|---------|-------|--------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 09-10/05/22 | | 10-11/05/22 | | 11-12/05/22 | | 12-13/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 11.00 | 0.9 | ESE | 0.9 | E | 0.4 | SSW | 0.9 | SW |
| 2. | 12.00 | 0.9 | E | 0.9 | E | 0.9 | SSW | 0.4 | N |
| 3. | 13.00 | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.9 | NNE | 0.4 | E |
| 4. | 14.00 | 0.0 | E | 0.4 | ESE | 0.9 | SE | 0.9 | S |
| 5. | 15.00 | 0.4 | ESE | 0.9 | E | 0.9 | NE | 0.9 | WSW |
| 6. | 16.00 | 0.9 | ESE | 0.9 | NNE | 0.4 | S | 0.9 | ESE |
| 7. | 17.00 | 0.9 | E | 0.9 | E | 0.4 | ENE | 0.4 | E |
| 8. | 18.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | N | 0.4 | S | 0.4 | ENE |
| 9. | 19.00 | 0.4 | E | 0.0 | ENE | 0.0 | ESE | 0.4 | E |
| 10. | 20.00 | 0.0 | ENE | 0.0 | NE | 0.4 | ESE | 0.0 | ESE |
| 11. | 21.00 | 0.0 | ENE | 0.0 | ENE | 0.0 | N | 0.4 | SSW |
| 12. | 22.00 | 0.0 | E | 0.0 | E | 0.0 | WSW | 0.0 | S |
| 13. | 23.00 | 0.0 | S | 0.0 | SSW | 0.0 | SW | 0.0 | S |
| 14. | 00.00 | 0.0 | S | 0.0 | SSE | 0.0 | SW | 0.0 | SSW |
| 15. | 01.00 | 0.0 | SSE | 0.0 | SSE | 0.0 | SW | 0.4 | SSW |
| 16. | 02.00 | 0.0 | SSE | 0.0 | SE | 0.0 | SW | 0.0 | SW |
| 17. | 03.00 | 0.0 | SSW | 0.0 | SSW | 0.0 | NNW | 0.0 | WSW |
| 18. | 04.00 | 0.0 | SSE | 0.0 | NW | 0.0 | S | 0.0 | WSW |
| 19. | 05.00 | 0.0 | NW | 0.0 | S | 0.0 | WSW | 0.0 | S |
| 20. | 06.00 | 0.0 | NW | 0.0 | NE | 0.0 | SW | 0.0 | WNW |
| 21. | 07.00 | 0.4 | ENE | 0.4 | ENE | 0.0 | W | 0.0 | WNW |
| 22. | 08.00 | 0.4 | ESE | 0.4 | ESE | 0.4 | WNW | 0.4 | WSW |
| 23. | 09.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW | 0.4 | W |
| 24. | 10.00 | 0.9 | E | 0.4 | ESE | 0.9 | SW | 0.4 | W |
| Average | | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/23-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : WS & WD

| Item | Time | โรงเรียนวัดปลักแรด | | | | | |
|---------|-------|--------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | 13-14/05/22 | | 14-15/05/22 | | 15-16/05/22 | |
| | | WS | WD | WS | WD | WS | WD |
| 1. | 11.00 | 0.9 | WSW | 0.4 | SW | 0.4 | W |
| 2. | 12.00 | 0.9 | SE | 0.4 | SW | 0.4 | WSW |
| 3. | 13.00 | 0.9 | SSW | 0.9 | WSW | 0.4 | SW |
| 4. | 14.00 | 0.9 | SSW | 0.9 | SE | 0.4 | WSW |
| 5. | 15.00 | 0.9 | ESE | 0.9 | ESE | 0.9 | SE |
| 6. | 16.00 | 0.4 | SSW | 0.4 | SSE | 0.4 | E |
| 7. | 17.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | E | 0.4 | SW |
| 8. | 18.00 | 0.4 | SW | 0.4 | E | 0.4 | ESE |
| 9. | 19.00 | 0.0 | WSW | 0.4 | ESE | 0.4 | SSE |
| 10. | 20.00 | 0.4 | S | 0.0 | E | 0.4 | SSE |
| 11. | 21.00 | 0.0 | SSW | 0.4 | E | 0.0 | ESE |
| 12. | 22.00 | 0.0 | SW | 0.0 | SW | 0.0 | SW |
| 13. | 23.00 | 0.0 | W | 0.0 | SSW | 0.0 | SW |
| 14. | 00.00 | 0.0 | SSW | 0.0 | SSW | 0.0 | SSW |
| 15. | 01.00 | 0.0 | SSE | 0.0 | SSW | 0.0 | SW |
| 16. | 02.00 | 0.0 | N | 0.0 | SW | 0.4 | WSW |
| 17. | 03.00 | 0.0 | NNE | 0.0 | SW | 0.4 | WSW |
| 18. | 04.00 | 0.0 | WSW | 0.0 | SW | 0.0 | WSW |
| 19. | 05.00 | 0.0 | S | 0.0 | SW | 0.0 | SSE |
| 20. | 06.00 | 0.0 | SW | 0.0 | SW | 0.0 | S |
| 21. | 07.00 | 0.0 | SW | 0.0 | WSW | 0.4 | S |
| 22. | 08.00 | 0.4 | WSW | 0.4 | WSW | 0.4 | W |
| 23. | 09.00 | 0.4 | SW | 0.4 | WSW | 0.9 | W |
| 24. | 10.00 | 0.4 | SW | 0.4 | W | 0.9 | W |
| Average | | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - |

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/24-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 53.9 | 77.5 | 49.9 | 59.8 | 82.2 | 57.0 | 60.5 | 79.4 | 59.3 | 64.2 | 83.8 | 63.0 |
| 2. | 13:00-14:00 | 60.6 | 90.8 | 50.2 | 57.7 | 63.6 | 57.4 | 56.8 | 78.0 | 53.2 | 58.1 | 82.0 | 55.2 |
| 3. | 14:00-15:00 | 55.7 | 86.3 | 50.6 | 57.5 | 60.3 | 57.3 | 53.4 | 57.8 | 52.9 | 57.6 | 66.6 | 54.6 |
| 4. | 15:00-16:00 | 56.3 | 81.8 | 50.9 | 57.2 | 60.7 | 57.0 | 52.8 | 55.2 | 52.2 | 57.0 | 66.9 | 54.3 |
| 5. | 16:00-17:00 | 59.1 | 85.0 | 50.4 | 54.9 | 64.1 | 52.4 | 51.3 | 55.7 | 49.7 | 56.9 | 80.6 | 52.1 |
| 6. | 17:00-18:00 | 53.1 | 86.5 | 50.8 | 51.8 | 77.4 | 48.1 | 48.6 | 69.6 | 46.6 | 52.1 | 66.1 | 49.5 |
| 7. | 18:00-19:00 | 54.5 | 93.2 | 51.3 | 47.4 | 72.8 | 45.1 | 48.8 | 55.6 | 45.2 | 51.0 | 68.5 | 48.9 |
| 8. | 19:00-20:00 | 58.0 | 91.5 | 51.9 | 48.3 | 65.5 | 45.1 | 49.5 | 73.1 | 44.2 | 54.3 | 70.2 | 49.0 |
| 9. | 20:00-21:00 | 62.3 | 86.6 | 54.7 | 55.0 | 81.3 | 45.5 | 51.9 | 68.6 | 45.1 | 56.9 | 71.1 | 49.5 |
| 10. | 21:00-22:00 | 60.0 | 89.2 | 55.7 | 57.2 | 76.1 | 47.0 | 55.7 | 68.6 | 52.2 | 55.9 | 81.4 | 50.3 |
| 11. | 22:00-23:00 | 64.3 | 87.2 | 63.3 | 62.4 | 80.2 | 58.8 | 61.4 | 79.5 | 56.3 | 54.7 | 78.8 | 50.9 |
| 12. | 23:00-00:00 | 62.2 | 84.5 | 56.4 | 59.0 | 81.8 | 55.4 | 61.4 | 84.8 | 51.3 | 57.2 | 83.6 | 50.6 |
| 13. | 00:00-01:00 | 58.1 | 66.1 | 55.4 | 58.4 | 77.2 | 44.8 | 55.2 | 77.5 | 45.7 | 55.1 | 81.3 | 51.4 |
| 14. | 01:00-02:00 | 57.7 | 67.3 | 55.2 | 56.8 | 80.8 | 51.5 | 59.5 | 88.2 | 49.9 | 59.7 | 84.9 | 53.5 |
| 15. | 02:00-03:00 | 58.8 | 81.3 | 54.6 | 54.7 | 78.3 | 51.3 | 52.3 | 70.9 | 49.7 | 57.5 | 64.4 | 57.3 |
| 16. | 03:00-04:00 | 53.3 | 73.1 | 51.3 | 54.8 | 80.4 | 52.3 | 54.6 | 80.5 | 49.4 | 57.2 | 59.1 | 56.9 |
| 17. | 04:00-05:00 | 52.0 | 69.2 | 49.6 | 53.0 | 64.6 | 51.7 | 54.9 | 81.1 | 49.8 | 57.1 | 60.0 | 56.6 |
| 18. | 05:00-06:00 | 52.4 | 70.9 | 49.7 | 57.1 | 79.9 | 51.3 | 58.1 | 84.3 | 50.1 | 56.9 | 63.8 | 56.7 |
| 19. | 06:00-07:00 | 58.0 | 71.8 | 49.8 | 58.3 | 77.0 | 50.9 | 54.8 | 85.8 | 49.7 | 51.4 | 61.6 | 48.4 |
| 20. | 07:00-08:00 | 56.8 | 81.7 | 50.4 | 58.2 | 76.2 | 51.1 | 52.3 | 67.4 | 50.1 | 50.7 | 77.1 | 45.3 |
| 21. | 08:00-09:00 | 52.5 | 67.6 | 50.7 | 55.5 | 82.3 | 51.7 | 61.7 | 98.3 | 55.1 | 48.0 | 62.3 | 44.6 |
| 22. | 09:00-10:00 | 55.6 | 79.1 | 50.9 | 53.8 | 75.9 | 51.8 | 62.2 | 89.7 | 55.6 | 48.0 | 68.7 | 44.7 |
| 23. | 10:00-11:00 | 57.4 | 83.9 | 51.5 | 57.5 | 86.4 | 51.7 | 61.8 | 88.5 | 54.0 | 54.7 | 81.0 | 44.6 |
| 24. | 11:00-12:00 | 57.6 | 85.2 | 52.2 | 60.9 | 89.3 | 53.8 | 59.5 | 86.5 | 55.1 | 60.4 | 75.8 | 52.9 |
| Leq 24 hr | | 58.4 | - | - | 57.3 | - | - | 57.8 | - | - | 57.1 | - | - |
| Lmax | | - | 93.2 | - | - | 89.3 | - | - | 98.3 | - | - | 84.9 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 65.4 | - | - | 64.3 | - | - | 64.4 | - | - | 63.3 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/25-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 62.2 | 81.5 | 57.9 | 61.1 | 84.3 | 55.4 | 54.3 | 78.5 | 50.3 |
| 2. | 13:00-14:00 | 56.0 | 78.5 | 44.7 | 56.6 | 84.5 | 45.7 | 57.4 | 83.3 | 50.7 |
| 3. | 14:00-15:00 | 58.8 | 80.5 | 51.2 | 55.3 | 77.2 | 50.6 | 55.0 | 80.1 | 51.4 |
| 4. | 15:00-16:00 | 54.2 | 76.0 | 50.8 | 60.4 | 87.9 | 49.2 | 59.8 | 84.6 | 55.8 |
| 5. | 16:00-17:00 | 55.6 | 80.1 | 51.5 | 52.6 | 70.6 | 49.5 | 57.1 | 63.0 | 56.8 |
| 6. | 17:00-18:00 | 53.3 | 65.2 | 52.0 | 53.6 | 80.2 | 49.1 | 56.9 | 59.7 | 56.7 |
| 7. | 18:00-19:00 | 52.7 | 64.3 | 51.2 | 55.2 | 80.8 | 49.8 | 56.7 | 60.1 | 56.3 |
| 8. | 19:00-20:00 | 59.1 | 79.6 | 50.8 | 58.2 | 84.0 | 49.4 | 55.2 | 63.5 | 54.9 |
| 9. | 20:00-21:00 | 57.0 | 74.4 | 50.5 | 52.0 | 85.5 | 49.8 | 51.5 | 76.8 | 47.6 |
| 10. | 21:00-22:00 | 56.0 | 75.9 | 51.2 | 57.8 | 90.2 | 50.6 | 46.8 | 72.2 | 44.6 |
| 11. | 22:00-23:00 | 56.9 | 82.0 | 51.7 | 62.1 | 91.3 | 56.3 | 47.7 | 63.7 | 44.5 |
| 12. | 23:00-00:00 | 54.4 | 75.6 | 51.5 | 62.1 | 85.6 | 54.6 | 52.6 | 75.6 | 44.7 |
| 13. | 00:00-01:00 | 57.9 | 89.0 | 51.8 | 58.9 | 88.2 | 54.4 | 55.2 | 80.7 | 44.5 |
| 14. | 01:00-02:00 | 59.1 | 85.5 | 58.7 | 62.2 | 86.2 | 55.9 | 61.7 | 79.6 | 58.2 |
| 15. | 02:00-03:00 | 59.7 | 79.1 | 58.6 | 62.5 | 83.5 | 56.5 | 60.2 | 81.2 | 55.2 |
| 16. | 03:00-04:00 | 54.1 | 77.7 | 52.7 | 57.0 | 65.1 | 54.6 | 57.0 | 78.2 | 44.0 |
| 17. | 04:00-05:00 | 52.9 | 56.7 | 52.2 | 56.9 | 66.3 | 54.2 | 57.5 | 80.2 | 50.9 |
| 18. | 05:00-06:00 | 52.3 | 55.2 | 51.8 | 58.1 | 80.3 | 53.7 | 53.4 | 77.7 | 50.7 |
| 19. | 06:00-07:00 | 48.8 | 55.4 | 46.8 | 53.0 | 72.1 | 50.5 | 54.7 | 79.8 | 51.7 |
| 20. | 07:00-08:00 | 48.4 | 69.3 | 45.8 | 51.0 | 68.2 | 48.9 | 52.6 | 62.0 | 51.3 |
| 21. | 08:00-09:00 | 48.9 | 58.9 | 44.7 | 51.3 | 69.9 | 48.7 | 54.5 | 79.3 | 50.8 |
| 22. | 09:00-10:00 | 49.1 | 72.8 | 43.6 | 56.6 | 70.8 | 48.6 | 58.3 | 76.4 | 50.3 |
| 23. | 10:00-11:00 | 53.5 | 68.3 | 48.0 | 56.4 | 81.1 | 49.8 | 58.2 | 75.6 | 50.6 |
| 24. | 11:00-12:00 | 57.8 | 70.0 | 54.6 | 52.3 | 77.7 | 50.1 | 54.6 | 79.4 | 50.9 |
| Leq 24 hr | | 56.4 | - | - | 58.2 | - | - | 56.6 | - | - |
| Lmax | | - | 89.0 | - | - | 91.3 | - | - | 84.6 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 62.7 | - | - | 66.2 | - | - | 63.4 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/26-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 56.0 | 65.7 | 51.0 | 61.7 | 89.1 | 55.4 | 50.8 | 71.2 | 47.2 | 51.5 | 75.3 | 46.1 |
| 2. | 13:00-14:00 | 53.3 | 79.0 | 49.6 | 61.7 | 87.9 | 53.1 | 57.2 | 83.5 | 47.7 | 55.4 | 70.8 | 48.7 |
| 3. | 14:00-15:00 | 53.2 | 79.9 | 47.5 | 58.4 | 80.8 | 54.6 | 61.2 | 78.3 | 52.5 | 58.8 | 66.7 | 55.5 |
| 4. | 15:00-16:00 | 57.2 | 85.0 | 48.5 | 63.9 | 85.9 | 62.4 | 64.0 | 84.0 | 60.9 | 61.9 | 86.8 | 58.5 |
| 5. | 16:00-17:00 | 56.1 | 77.4 | 52.3 | 58.3 | 83.1 | 54.9 | 59.1 | 82.2 | 53.3 | 58.6 | 87.0 | 50.8 |
| 6. | 17:00-18:00 | 52.9 | 57.2 | 52.3 | 56.6 | 64.8 | 53.9 | 61.1 | 83.0 | 53.6 | 57.7 | 79.7 | 52.7 |
| 7. | 18:00-19:00 | 52.3 | 54.9 | 51.8 | 56.9 | 66.3 | 53.8 | 58.1 | 81.6 | 53.5 | 57.7 | 90.4 | 51.7 |
| 8. | 19:00-20:00 | 51.3 | 55.1 | 51.5 | 56.7 | 80.0 | 52.7 | 57.9 | 82.6 | 53.7 | 54.6 | 73.1 | 52.0 |
| 9. | 20:00-21:00 | 48.0 | 69.0 | 46.1 | 51.7 | 65.5 | 49.2 | 56.1 | 67.7 | 54.6 | 56.7 | 82.7 | 51.6 |
| 10. | 21:00-22:00 | 48.2 | 55.0 | 44.7 | 50.5 | 67.9 | 48.3 | 55.1 | 66.8 | 53.8 | 57.2 | 83.3 | 52.1 |
| 11. | 22:00-23:00 | 48.8 | 72.5 | 43.6 | 50.8 | 69.6 | 48.3 | 60.7 | 82.1 | 53.3 | 58.5 | 86.5 | 52.0 |
| 12. | 23:00-00:00 | 49.0 | 57.7 | 43.8 | 57.2 | 70.5 | 48.6 | 59.9 | 78.4 | 53.1 | 57.6 | 88.0 | 52.3 |
| 13. | 00:00-01:00 | 55.0 | 68.0 | 51.2 | 55.4 | 83.9 | 52.7 | 59.6 | 78.4 | 53.7 | 55.4 | 92.1 | 52.2 |
| 14. | 01:00-02:00 | 59.0 | 78.9 | 55.3 | 57.0 | 81.3 | 53.4 | 57.8 | 84.5 | 54.1 | 61.4 | 93.0 | 52.4 |
| 15. | 02:00-03:00 | 60.6 | 84.2 | 52.6 | 58.4 | 82.5 | 53.1 | 56.9 | 78.1 | 54.1 | 62.3 | 88.1 | 57.4 |
| 16. | 03:00-04:00 | 54.3 | 76.9 | 45.1 | 58.1 | 86.1 | 53.8 | 58.5 | 90.8 | 53.9 | 59.3 | 90.7 | 56.5 |
| 17. | 04:00-05:00 | 58.8 | 87.6 | 49.9 | 60.3 | 87.4 | 54.8 | 60.7 | 91.5 | 56.7 | 62.1 | 88.7 | 57.3 |
| 18. | 05:00-06:00 | 56.5 | 79.8 | 49.1 | 59.9 | 84.4 | 59.6 | 61.7 | 81.6 | 61.3 | 61.8 | 86.0 | 57.2 |
| 19. | 06:00-07:00 | 53.9 | 79.9 | 48.8 | 59.8 | 61.6 | 59.5 | 57.5 | 80.2 | 55.2 | 59.3 | 67.6 | 57.3 |
| 20. | 07:00-08:00 | 54.5 | 80.5 | 49.1 | 59.6 | 62.5 | 59.1 | 55.5 | 60.0 | 54.8 | 59.4 | 68.8 | 56.7 |
| 21. | 08:00-09:00 | 55.3 | 83.7 | 49.5 | 59.5 | 66.3 | 59.2 | 54.9 | 57.7 | 54.4 | 60.3 | 82.8 | 56.3 |
| 22. | 09:00-10:00 | 58.8 | 85.2 | 48.9 | 55.3 | 64.1 | 50.9 | 52.3 | 57.9 | 49.4 | 57.3 | 81.2 | 53.2 |
| 23. | 10:00-11:00 | 51.6 | 66.8 | 49.5 | 53.7 | 79.6 | 49.0 | 50.8 | 71.8 | 48.6 | 53.0 | 68.3 | 51.5 |
| 24. | 11:00-12:00 | 56.4 | 92.5 | 51.2 | 49.4 | 64.8 | 47.1 | 51.4 | 61.4 | 47.4 | 54.4 | 72.4 | 51.2 |
| Leq 24 hr | | 55.5 | - | - | 58.4 | - | - | 58.7 | - | - | 58.9 | - | - |
| Lmax | | - | 92.5 | - | - | 89.1 | - | - | 91.5 | - | - | 93.0 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 62.8 | - | - | 64.6 | - | - | 65.8 | - | - | 66.4 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/27-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 58.1 | 73.3 | 51.1 | 61.4 | 81.8 | 52.8 | 57.8 | 82.6 | 51.4 |
| 2. | 13:00-14:00 | 57.6 | 83.6 | 51.9 | 60.0 | 78.1 | 52.7 | 54.1 | 87.7 | 52.0 |
| 3. | 14:00-15:00 | 55.0 | 80.2 | 52.6 | 54.7 | 66.9 | 53.4 | 61.0 | 92.7 | 54.0 |
| 4. | 15:00-16:00 | 56.7 | 81.0 | 52.8 | 57.9 | 84.2 | 53.7 | 62.4 | 91.6 | 54.5 |
| 5. | 16:00-17:00 | 59.3 | 85.8 | 53.1 | 57.4 | 83.9 | 53.9 | 60.8 | 84.3 | 55.9 |
| 6. | 17:00-18:00 | 57.9 | 83.5 | 53.9 | 57.4 | 91.2 | 53.5 | 60.1 | 90.4 | 57.0 |
| 7. | 18:00-19:00 | 60.0 | 87.1 | 56.4 | 61.5 | 87.7 | 61.2 | 63.0 | 88.4 | 57.0 |
| 8. | 19:00-20:00 | 59.8 | 66.6 | 59.4 | 60.4 | 81.3 | 59.3 | 60.3 | 85.6 | 57.4 |
| 9. | 20:00-21:00 | 59.4 | 62.2 | 59.1 | 55.4 | 59.7 | 54.8 | 59.2 | 67.3 | 56.5 |
| 10. | 21:00-22:00 | 59.1 | 61.3 | 58.7 | 54.9 | 57.4 | 54.4 | 59.2 | 68.5 | 56.4 |
| 11. | 22:00-23:00 | 58.5 | 66.0 | 58.3 | 54.2 | 57.6 | 54.0 | 59.6 | 82.5 | 55.6 |
| 12. | 23:00-00:00 | 52.3 | 71.3 | 50.3 | 50.2 | 56.5 | 48.8 | 54.5 | 74.3 | 52.3 |
| 13. | 00:00-01:00 | 52.7 | 79.3 | 47.4 | 50.9 | 71.5 | 47.8 | 53.3 | 70.4 | 50.8 |
| 14. | 01:00-02:00 | 50.1 | 66.2 | 46.6 | 50.9 | 70.6 | 46.1 | 53.4 | 72.1 | 50.9 |
| 15. | 02:00-03:00 | 53.6 | 78.1 | 47.1 | 51.6 | 75.0 | 45.9 | 59.6 | 73.0 | 51.0 |
| 16. | 03:00-04:00 | 57.9 | 83.2 | 47.0 | 56.7 | 70.5 | 52.2 | 54.8 | 83.3 | 52.0 |
| 17. | 04:00-05:00 | 62.4 | 82.0 | 60.2 | 61.0 | 81.4 | 57.7 | 54.2 | 69.2 | 52.5 |
| 18. | 05:00-06:00 | 62.4 | 83.7 | 59.0 | 60.0 | 86.5 | 56.9 | 57.2 | 80.7 | 52.5 |
| 19. | 06:00-07:00 | 56.8 | 80.7 | 46.5 | 57.3 | 86.7 | 47.6 | 59.0 | 85.5 | 53.1 |
| 20. | 07:00-08:00 | 61.6 | 82.7 | 53.5 | 56.9 | 86.4 | 52.8 | 59.0 | 86.8 | 53.9 |
| 21. | 08:00-09:00 | 55.4 | 80.2 | 53.0 | 54.9 | 90.1 | 51.6 | 59.7 | 83.8 | 58.5 |
| 22. | 09:00-10:00 | 57.4 | 82.3 | 54.2 | 55.1 | 79.6 | 51.5 | 59.2 | 61.0 | 59.0 |
| 23. | 10:00-11:00 | 55.2 | 64.5 | 53.9 | 57.6 | 83.0 | 51.3 | 59.1 | 61.9 | 58.7 |
| 24. | 11:00-12:00 | 54.7 | 66.5 | 53.3 | 55.6 | 86.2 | 52.1 | 58.9 | 63.2 | 58.6 |
| Leq 24 hr | | 58.3 | - | - | 57.5 | - | - | 59.1 | - | - |
| Lmax | | - | 87.1 | - | - | 91.2 | - | - | 92.7 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 64.6 | - | - | 63.2 | - | - | 63.9 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/28-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 59.1 | 94.2 | 42.4 | 59.6 | 87.2 | 46.2 | 61.1 | 90.9 | 46.5 | 58.0 | 93.4 | 41.7 |
| 2. | 13:00-14:00 | 57.0 | 81.3 | 45.2 | 59.7 | 95.3 | 43.5 | 60.0 | 93.4 | 46.0 | 55.8 | 77.0 | 44.8 |
| 3. | 14:00-15:00 | 57.7 | 82.4 | 45.3 | 57.5 | 78.3 | 46.5 | 59.6 | 86.8 | 45.6 | 56.8 | 77.6 | 44.3 |
| 4. | 15:00-16:00 | 61.4 | 88.7 | 47.2 | 58.6 | 79.5 | 46.5 | 60.5 | 89.4 | 45.5 | 60.3 | 85.6 | 45.2 |
| 5. | 16:00-17:00 | 61.9 | 89.0 | 47.6 | 61.9 | 87.5 | 46.8 | 61.2 | 92.6 | 46.6 | 60.6 | 80.7 | 48.1 |
| 6. | 17:00-18:00 | 63.1 | 94.5 | 48.4 | 62.6 | 82.6 | 49.8 | 59.7 | 93.7 | 47.1 | 60.0 | 85.9 | 46.4 |
| 7. | 18:00-19:00 | 61.1 | 95.6 | 49.1 | 61.9 | 85.9 | 49.3 | 59.9 | 87.7 | 46.0 | 58.4 | 84.6 | 44.6 |
| 8. | 19:00-20:00 | 60.8 | 89.6 | 48.1 | 60.5 | 87.8 | 46.5 | 58.9 | 93.9 | 45.3 | 56.3 | 98.0 | 43.1 |
| 9. | 20:00-21:00 | 60.9 | 95.8 | 47.2 | 58.3 | 99.9 | 45.2 | 56.0 | 81.1 | 43.8 | 52.9 | 82.2 | 42.4 |
| 10. | 21:00-22:00 | 58.3 | 83.0 | 45.8 | 55.6 | 84.1 | 44.3 | 56.3 | 86.6 | 44.1 | 53.7 | 86.9 | 42.3 |
| 11. | 22:00-23:00 | 55.2 | 88.5 | 45.9 | 55.7 | 88.8 | 44.3 | 53.4 | 82.7 | 44.3 | 49.9 | 74.1 | 43.4 |
| 12. | 23:00-00:00 | 55.3 | 84.6 | 46.0 | 51.9 | 76.0 | 45.3 | 53.1 | 83.7 | 44.9 | 54.5 | 87.1 | 41.7 |
| 13. | 00:00-01:00 | 55.0 | 85.6 | 46.8 | 55.9 | 89.0 | 43.8 | 51.5 | 80.1 | 42.3 | 48.2 | 77.8 | 41.1 |
| 14. | 01:00-02:00 | 52.9 | 82.0 | 44.5 | 51.7 | 83.7 | 43.0 | 51.3 | 80.1 | 39.1 | 45.0 | 71.3 | 39.9 |
| 15. | 02:00-03:00 | 53.8 | 82.0 | 40.2 | 46.8 | 73.2 | 42.2 | 47.1 | 71.5 | 43.0 | 49.5 | 74.6 | 39.5 |
| 16. | 03:00-04:00 | 49.0 | 73.4 | 45.0 | 50.2 | 76.5 | 41.4 | 55.0 | 93.7 | 43.9 | 59.3 | 81.4 | 44.5 |
| 17. | 04:00-05:00 | 56.7 | 95.6 | 45.5 | 60.5 | 83.3 | 45.6 | 56.2 | 82.4 | 44.8 | 57.7 | 78.1 | 43.6 |
| 18. | 05:00-06:00 | 57.9 | 84.3 | 48.7 | 59.2 | 80.0 | 45.5 | 58.8 | 81.7 | 44.0 | 60.9 | 93.8 | 46.2 |
| 19. | 06:00-07:00 | 60.4 | 83.6 | 45.8 | 62.8 | 95.7 | 48.1 | 61.5 | 88.4 | 47.1 | 60.6 | 89.5 | 44.3 |
| 20. | 07:00-08:00 | 62.9 | 90.3 | 48.7 | 62.0 | 91.4 | 46.2 | 58.6 | 93.2 | 46.7 | 57.7 | 81.5 | 45.1 |
| 21. | 08:00-09:00 | 60.5 | 95.1 | 48.9 | 59.8 | 83.4 | 47.0 | 58.4 | 83.8 | 46.5 | 58.8 | 94.4 | 45.5 |
| 22. | 09:00-10:00 | 60.4 | 85.7 | 47.8 | 59.5 | 96.3 | 47.4 | 57.9 | 81.5 | 45.0 | 57.3 | 83.9 | 42.4 |
| 23. | 10:00-11:00 | 59.7 | 83.4 | 47.3 | 59.2 | 85.8 | 45.1 | 59.4 | 89.6 | 46.2 | 59.0 | 79.9 | 43.2 |
| 24. | 11:00-12:00 | 60.9 | 91.5 | 48.0 | 60.6 | 81.6 | 44.8 | 56.9 | 82.8 | 42.8 | 58.9 | 89.0 | 44.9 |
| Leq 24 hr | | 59.5 | - | - | 59.4 | - | - | 58.3 | - | - | 57.7 | - | - |
| Lmax | | - | 95.8 | - | - | 99.9 | - | - | 93.9 | - | - | 98.0 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 63.6 | - | - | 64.4 | - | - | 63.1 | - | - | 63.5 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/29-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 58.9 | 91.5 | 44.7 | 56.1 | 77.4 | 45.1 | 60.8 | 87.6 | 46.4 |
| 2. | 13:00-14:00 | 60.4 | 87.2 | 46.0 | 57.2 | 78.0 | 44.4 | 61.5 | 90.2 | 46.4 |
| 3. | 14:00-15:00 | 61.0 | 89.8 | 46.0 | 61.1 | 86.0 | 45.8 | 61.5 | 93.4 | 47.4 |
| 4. | 15:00-16:00 | 61.3 | 93.0 | 46.9 | 60.9 | 83.2 | 48.5 | 61.1 | 94.5 | 47.7 |
| 5. | 16:00-17:00 | 59.9 | 94.1 | 47.5 | 60.2 | 86.3 | 46.2 | 60.0 | 85.6 | 46.5 |
| 6. | 17:00-18:00 | 60.2 | 88.1 | 46.2 | 58.9 | 85.0 | 44.7 | 59.4 | 94.7 | 45.8 |
| 7. | 18:00-19:00 | 59.7 | 94.3 | 45.7 | 56.4 | 98.4 | 43.5 | 56.8 | 81.9 | 44.6 |
| 8. | 19:00-20:00 | 56.3 | 81.5 | 44.2 | 52.9 | 82.6 | 42.9 | 57.0 | 87.4 | 44.9 |
| 9. | 20:00-21:00 | 56.7 | 87.0 | 44.5 | 54.2 | 87.3 | 42.7 | 53.8 | 83.5 | 45.7 |
| 10. | 21:00-22:00 | 53.5 | 83.1 | 45.3 | 51.6 | 84.3 | 43.8 | 53.7 | 84.5 | 45.7 |
| 11. | 22:00-23:00 | 53.5 | 84.1 | 45.3 | 54.2 | 87.5 | 42.0 | 52.1 | 80.9 | 42.6 |
| 12. | 23:00-00:00 | 51.8 | 80.5 | 42.4 | 48.4 | 78.2 | 41.2 | 52.0 | 80.9 | 43.5 |
| 13. | 00:00-01:00 | 51.7 | 80.5 | 41.5 | 45.5 | 71.7 | 40.0 | 51.0 | 75.7 | 43.2 |
| 14. | 01:00-02:00 | 47.6 | 71.9 | 42.7 | 51.4 | 75.0 | 39.6 | 56.0 | 94.5 | 45.7 |
| 15. | 02:00-03:00 | 55.9 | 94.1 | 44.7 | 59.7 | 81.8 | 45.5 | 57.3 | 83.2 | 43.5 |
| 16. | 03:00-04:00 | 56.8 | 82.8 | 43.1 | 58.3 | 78.5 | 44.0 | 59.9 | 80.8 | 45.6 |
| 17. | 04:00-05:00 | 59.2 | 80.4 | 44.7 | 62.0 | 94.2 | 46.6 | 61.7 | 89.2 | 48.2 |
| 18. | 05:00-06:00 | 61.9 | 88.8 | 47.5 | 60.1 | 84.6 | 44.5 | 59.3 | 94.0 | 47.4 |
| 19. | 06:00-07:00 | 59.0 | 93.6 | 47.2 | 58.0 | 81.9 | 45.6 | 59.0 | 84.6 | 47.4 |
| 20. | 07:00-08:00 | 58.8 | 84.2 | 46.9 | 59.2 | 94.8 | 45.4 | 59.0 | 82.4 | 45.4 |
| 21. | 08:00-09:00 | 58.4 | 81.9 | 45.3 | 57.8 | 84.3 | 42.8 | 60.0 | 90.4 | 47.4 |
| 22. | 09:00-10:00 | 59.7 | 90.0 | 46.8 | 59.2 | 80.3 | 43.7 | 57.6 | 83.6 | 42.7 |
| 23. | 10:00-11:00 | 57.3 | 83.2 | 42.5 | 59.5 | 89.4 | 45.5 | 58.6 | 94.2 | 43.4 |
| 24. | 11:00-12:00 | 58.3 | 93.8 | 42.5 | 59.4 | 91.9 | 45.1 | 56.7 | 78.4 | 45.3 |
| Leq 24 hr | | 58.4 | - | - | 58.2 | - | - | 58.7 | - | - |
| Lmax | | - | 94.3 | - | - | 98.4 | - | - | 94.7 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 63.9 | - | - | 64.3 | - | - | 64.5 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 1311/30-39

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)

Job No. : S650001/May/1

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 59.2 | 88.9 | 50.3 | 53.1 | 64.9 | 51.7 | 53.9 | 84.6 | 50.5 | 58.4 | 62.7 | 58.1 |
| 2. | 13:00-14:00 | 54.0 | 78.4 | 50.4 | 59.8 | 80.2 | 51.2 | 58.6 | 81.0 | 49.8 | 55.5 | 65.2 | 50.5 |
| 3. | 14:00-15:00 | 57.3 | 82.0 | 50.6 | 59.1 | 76.5 | 51.1 | 56.4 | 86.1 | 50.4 | 52.8 | 78.5 | 49.1 |
| 4. | 15:00-16:00 | 53.4 | 78.6 | 51.0 | 53.1 | 65.3 | 51.8 | 55.5 | 91.1 | 51.4 | 48.5 | 73.9 | 46.3 |
| 5. | 16:00-17:00 | 55.1 | 79.4 | 51.2 | 57.1 | 82.6 | 52.1 | 61.6 | 90.0 | 55.4 | 49.5 | 66.6 | 46.1 |
| 6. | 17:00-18:00 | 58.2 | 84.2 | 51.5 | 57.8 | 82.3 | 52.3 | 62.1 | 82.7 | 54.3 | 56.1 | 82.4 | 46.6 |
| 7. | 18:00-19:00 | 56.3 | 81.9 | 52.3 | 59.6 | 89.6 | 52.6 | 59.8 | 88.8 | 55.4 | 59.0 | 77.2 | 50.3 |
| 8. | 19:00-20:00 | 60.4 | 85.5 | 54.8 | 60.4 | 86.1 | 59.7 | 64.1 | 86.8 | 63.3 | 63.3 | 81.4 | 59.9 |
| 9. | 20:00-21:00 | 58.2 | 65.0 | 57.8 | 59.7 | 79.7 | 57.7 | 61.1 | 84.0 | 55.9 | 59.0 | 82.9 | 56.3 |
| 10. | 21:00-22:00 | 57.8 | 60.6 | 57.5 | 53.8 | 58.1 | 53.2 | 57.6 | 65.7 | 54.9 | 59.5 | 78.3 | 48.5 |
| 11. | 22:00-23:00 | 57.5 | 59.7 | 57.1 | 53.3 | 55.8 | 52.8 | 57.6 | 66.9 | 54.8 | 57.9 | 81.9 | 52.6 |
| 12. | 23:00-00:00 | 56.9 | 64.4 | 56.7 | 52.6 | 56.0 | 52.4 | 58.0 | 80.9 | 54.0 | 56.5 | 81.5 | 52.4 |
| 13. | 00:00-01:00 | 50.7 | 69.7 | 48.7 | 48.6 | 54.9 | 47.2 | 52.9 | 72.7 | 50.7 | 55.2 | 70.6 | 53.5 |
| 14. | 01:00-02:00 | 51.1 | 77.7 | 45.8 | 49.3 | 69.9 | 46.2 | 51.7 | 68.8 | 49.2 | 54.0 | 65.7 | 52.7 |
| 15. | 02:00-03:00 | 48.5 | 64.6 | 45.0 | 49.3 | 69.0 | 44.5 | 51.8 | 70.5 | 49.3 | 58.3 | 81.0 | 52.4 |
| 16. | 03:00-04:00 | 52.0 | 76.5 | 45.5 | 50.0 | 73.4 | 44.3 | 58.0 | 71.4 | 49.4 | 59.7 | 78.1 | 52.0 |
| 17. | 04:00-05:00 | 56.3 | 81.6 | 45.4 | 55.1 | 68.9 | 50.6 | 57.4 | 82.8 | 51.5 | 58.8 | 77.3 | 52.5 |
| 18. | 05:00-06:00 | 61.8 | 80.4 | 58.6 | 59.8 | 79.8 | 56.1 | 53.7 | 68.7 | 52.0 | 57.8 | 83.4 | 53.0 |
| 19. | 06:00-07:00 | 61.3 | 82.1 | 57.4 | 61.4 | 84.9 | 55.3 | 56.7 | 80.2 | 52.0 | 54.8 | 77.0 | 52.9 |
| 20. | 07:00-08:00 | 55.2 | 79.1 | 44.9 | 56.4 | 85.1 | 46.0 | 58.6 | 85.0 | 52.6 | 59.5 | 87.5 | 52.8 |
| 21. | 08:00-09:00 | 60.0 | 81.1 | 51.9 | 58.6 | 84.8 | 51.2 | 59.8 | 86.3 | 53.4 | 59.8 | 90.4 | 55.2 |
| 22. | 09:00-10:00 | 53.8 | 78.6 | 51.4 | 57.1 | 88.5 | 50.0 | 60.3 | 83.3 | 58.0 | 61.5 | 80.5 | 60.3 |
| 23. | 10:00-11:00 | 55.8 | 80.7 | 52.6 | 53.5 | 78.0 | 49.9 | 58.7 | 60.5 | 58.5 | 57.4 | 79.1 | 54.2 |
| 24. | 11:00-12:00 | 53.6 | 62.9 | 52.3 | 56.0 | 81.4 | 49.7 | 58.6 | 61.4 | 58.2 | 54.5 | 58.9 | 53.9 |
| Leq 24 hr | | 57.2 | - | - | 57.0 | - | - | 58.8 | - | - | 58.1 | - | - |
| Lmax | | - | 88.9 | - | - | 89.6 | - | - | 91.1 | - | - | 90.4 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 63.7 | - | - | 62.5 | - | - | 63.2 | - | - | 64.0 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540): ⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/31-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 53.8 | 56.3 | 53.3 | 58.1 | 68.0 | 55.3 | 54.3 | 79.0 | 51.8 |
| 2. | 13:00-14:00 | 52.1 | 56.8 | 48.4 | 57.9 | 81.7 | 52.1 | 56.0 | 81.1 | 52.8 |
| 3. | 14:00-15:00 | 49.7 | 70.7 | 47.7 | 53.0 | 67.2 | 50.6 | 54.2 | 66.2 | 52.9 |
| 4. | 15:00-16:00 | 50.1 | 60.3 | 46.3 | 53.3 | 71.3 | 50.0 | 53.6 | 65.3 | 52.1 |
| 5. | 16:00-17:00 | 50.5 | 74.2 | 45.1 | 55.6 | 71.2 | 50.0 | 60.1 | 80.6 | 51.8 |
| 6. | 17:00-18:00 | 53.8 | 69.7 | 46.8 | 57.5 | 72.2 | 50.7 | 58.1 | 75.4 | 51.5 |
| 7. | 18:00-19:00 | 56.9 | 64.2 | 53.7 | 57.0 | 82.4 | 51.3 | 56.9 | 76.9 | 52.4 |
| 8. | 19:00-20:00 | 61.6 | 83.3 | 57.4 | 55.7 | 79.8 | 51.8 | 57.9 | 83.0 | 52.6 |
| 9. | 20:00-21:00 | 58.7 | 85.9 | 51.5 | 58.1 | 84.6 | 51.7 | 55.4 | 76.6 | 52.5 |
| 10. | 21:00-22:00 | 56.4 | 78.6 | 48.0 | 56.1 | 82.3 | 52.5 | 57.4 | 90.0 | 52.9 |
| 11. | 22:00-23:00 | 59.7 | 89.3 | 50.8 | 60.8 | 85.9 | 54.9 | 60.4 | 86.5 | 60.0 |
| 12. | 23:00-00:00 | 53.4 | 72.0 | 50.8 | 58.6 | 65.4 | 58.3 | 59.9 | 80.1 | 59.4 |
| 13. | 00:00-01:00 | 55.7 | 81.6 | 50.6 | 58.2 | 60.1 | 57.9 | 54.2 | 61.5 | 53.7 |
| 14. | 01:00-02:00 | 56.0 | 82.2 | 50.9 | 58.0 | 61.0 | 57.5 | 53.8 | 57.7 | 53.2 |
| 15. | 02:00-03:00 | 59.1 | 85.4 | 51.2 | 57.9 | 64.8 | 57.7 | 53.3 | 56.4 | 52.8 |
| 16. | 03:00-04:00 | 55.3 | 86.9 | 50.8 | 51.3 | 62.6 | 49.3 | 49.2 | 55.3 | 47.7 |
| 17. | 04:00-05:00 | 54.4 | 80.4 | 51.2 | 51.6 | 78.1 | 46.2 | 49.5 | 70.3 | 46.8 |
| 18. | 05:00-06:00 | 59.7 | 93.4 | 56.9 | 49.4 | 65.0 | 45.8 | 49.8 | 59.9 | 45.7 |
| 19. | 06:00-07:00 | 62.2 | 87.0 | 56.0 | 49.8 | 69.7 | 45.7 | 50.3 | 73.8 | 44.8 |
| 20. | 07:00-08:00 | 60.9 | 89.6 | 55.2 | 55.7 | 82.0 | 45.6 | 54.9 | 69.3 | 49.4 |
| 21. | 08:00-09:00 | 61.4 | 87.6 | 56.3 | 61.2 | 76.8 | 55.8 | 59.3 | 78.7 | 56.0 |
| 22. | 09:00-10:00 | 63.9 | 84.9 | 60.7 | 62.2 | 82.5 | 58.4 | 58.6 | 85.3 | 55.7 |
| 23. | 10:00-11:00 | 59.3 | 83.1 | 56.3 | 56.5 | 79.5 | 45.3 | 57.5 | 85.5 | 46.4 |
| 24. | 11:00-12:00 | 58.5 | 67.7 | 55.7 | 60.4 | 81.5 | 52.2 | 56.0 | 78.2 | 51.6 |
| Leq 24 hr | | 58.4 | - | - | 57.6 | - | - | 56.5 | - | - |
| Lmax | | - | 93.4 | - | - | 85.9 | - | - | 90.0 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 64.7 | - | - | 63.4 | - | - | 62.1 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/32-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 55.4 | 68.9 | 53.3 | 54.2 | 88.4 | 46.4 | 52.9 | 76.6 | 44.9 | 56.2 | 76.0 | 54.7 |
| 2. | 13:00-14:00 | 55.9 | 76.0 | 54.1 | 53.1 | 82.6 | 47.8 | 51.9 | 80.1 | 47.5 | 56.6 | 77.2 | 55.2 |
| 3. | 14:00-15:00 | 55.5 | 83.4 | 46.7 | 52.1 | 80.7 | 48.4 | 61.3 | 96.1 | 57.7 | 53.9 | 76.0 | 48.2 |
| 4. | 15:00-16:00 | 54.7 | 84.1 | 48.2 | 56.2 | 82.6 | 49.8 | 59.3 | 88.8 | 52.4 | 52.7 | 75.1 | 48.5 |
| 5. | 16:00-17:00 | 53.0 | 76.6 | 49.0 | 53.0 | 77.9 | 50.0 | 57.9 | 82.0 | 54.6 | 57.9 | 91.6 | 48.7 |
| 6. | 17:00-18:00 | 59.7 | 89.9 | 49.3 | 55.6 | 87.5 | 50.2 | 58.1 | 75.5 | 57.2 | 52.3 | 78.4 | 47.9 |
| 7. | 18:00-19:00 | 55.4 | 83.3 | 49.9 | 53.6 | 66.6 | 51.8 | 58.9 | 69.0 | 58.0 | 53.6 | 64.7 | 53.3 |
| 8. | 19:00-20:00 | 54.8 | 66.7 | 51.2 | 54.3 | 73.0 | 52.2 | 60.0 | 78.7 | 58.4 | 53.9 | 63.0 | 51.7 |
| 9. | 20:00-21:00 | 56.0 | 66.8 | 53.4 | 54.8 | 62.3 | 53.0 | 59.1 | 77.5 | 58.3 | 53.3 | 65.4 | 51.5 |
| 10. | 21:00-22:00 | 57.5 | 63.0 | 54.4 | 54.5 | 66.1 | 53.3 | 58.8 | 65.9 | 58.3 | 54.6 | 67.6 | 52.9 |
| 11. | 22:00-23:00 | 58.4 | 65.6 | 56.7 | 55.5 | 60.9 | 54.7 | 59.8 | 93.6 | 58.8 | 55.6 | 65.5 | 54.6 |
| 12. | 23:00-00:00 | 59.1 | 64.0 | 58.2 | 54.2 | 62.8 | 53.6 | 59.2 | 68.1 | 58.7 | 55.2 | 64.1 | 54.1 |
| 13. | 00:00-01:00 | 56.2 | 61.8 | 55.4 | 53.3 | 69.0 | 51.9 | 59.4 | 85.0 | 58.8 | 56.3 | 68.3 | 54.9 |
| 14. | 01:00-02:00 | 56.3 | 67.0 | 54.7 | 52.4 | 59.9 | 51.2 | 59.4 | 65.5 | 58.9 | 55.2 | 77.3 | 49.0 |
| 15. | 02:00-03:00 | 54.0 | 67.6 | 52.2 | 51.5 | 64.9 | 50.4 | 60.2 | 72.8 | 59.4 | 57.6 | 85.4 | 48.2 |
| 16. | 03:00-04:00 | 52.9 | 72.1 | 49.7 | 52.7 | 71.5 | 47.4 | 61.8 | 83.4 | 59.5 | 55.5 | 81.9 | 50.1 |
| 17. | 04:00-05:00 | 56.3 | 77.0 | 50.2 | 59.4 | 94.6 | 49.9 | 61.3 | 89.2 | 57.9 | 54.0 | 73.1 | 50.1 |
| 18. | 05:00-06:00 | 60.5 | 98.2 | 48.7 | 56.7 | 89.0 | 47.7 | 59.8 | 77.3 | 57.7 | 59.6 | 91.2 | 51.0 |
| 19. | 06:00-07:00 | 53.9 | 73.1 | 48.6 | 54.1 | 81.5 | 48.0 | 59.0 | 82.4 | 57.4 | 55.7 | 84.6 | 51.3 |
| 20. | 07:00-08:00 | 52.0 | 70.4 | 47.7 | 49.4 | 75.2 | 44.8 | 58.9 | 87.4 | 56.6 | 56.2 | 68.0 | 52.5 |
| 21. | 08:00-09:00 | 50.5 | 69.3 | 47.4 | 49.1 | 72.3 | 44.1 | 58.1 | 82.5 | 54.9 | 58.1 | 68.1 | 56.8 |
| 22. | 09:00-10:00 | 49.6 | 72.3 | 46.5 | 48.5 | 67.0 | 44.6 | 56.3 | 73.9 | 54.9 | 59.2 | 66.9 | 55.7 |
| 23. | 10:00-11:00 | 52.5 | 75.9 | 48.2 | 48.8 | 78.7 | 44.3 | 55.9 | 70.7 | 54.7 | 59.4 | 63.4 | 58.0 |
| 24. | 11:00-12:00 | 50.8 | 76.2 | 47.0 | 49.6 | 72.2 | 44.4 | 55.4 | 72.7 | 54.3 | 60.2 | 65.3 | 59.0 |
| Leq 24 hr | | 55.9 | - | - | 54.0 | - | - | 59.0 | - | - | 56.5 | - | - |
| Lmax | | - | 98.2 | - | - | 94.6 | - | - | 96.1 | - | - | 91.6 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 63.2 | - | - | 61.3 | - | - | 66.3 | - | - | 62.8 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/33-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | |
| | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12:00-13:00 | 57.5 | 63.1 | 56.7 | 54.4 | 70.3 | 53.1 | 60.7 | 86.3 | 60.1 |
| 2. | 13:00-14:00 | 57.5 | 68.9 | 55.7 | 53.7 | 61.2 | 52.4 | 60.8 | 66.8 | 60.2 |
| 3. | 14:00-15:00 | 54.6 | 63.2 | 52.9 | 52.5 | 66.2 | 51.2 | 61.6 | 77.2 | 60.9 |
| 4. | 15:00-16:00 | 54.3 | 73.4 | 50.8 | 54.7 | 72.8 | 48.7 | 62.1 | 90.5 | 60.6 |
| 5. | 16:00-17:00 | 58.9 | 79.2 | 51.4 | 60.6 | 95.9 | 50.7 | 61.7 | 87.1 | 59.1 |
| 6. | 17:00-18:00 | 61.3 | 99.5 | 49.9 | 57.7 | 90.3 | 49.2 | 61.1 | 78.6 | 59.0 |
| 7. | 18:00-19:00 | 54.2 | 73.3 | 49.9 | 55.3 | 82.8 | 48.9 | 60.3 | 83.7 | 58.7 |
| 8. | 19:00-20:00 | 53.2 | 71.5 | 48.8 | 50.1 | 76.5 | 45.6 | 60.0 | 88.7 | 57.2 |
| 9. | 20:00-21:00 | 51.7 | 70.6 | 48.6 | 50.1 | 73.6 | 45.5 | 59.2 | 83.8 | 56.2 |
| 10. | 21:00-22:00 | 51.5 | 75.0 | 48.4 | 50.2 | 70.8 | 45.9 | 57.6 | 75.2 | 56.2 |
| 11. | 22:00-23:00 | 53.8 | 77.2 | 49.0 | 50.3 | 80.0 | 45.6 | 57.0 | 72.0 | 55.9 |
| 12. | 23:00-00:00 | 52.1 | 77.5 | 48.2 | 50.8 | 73.5 | 45.6 | 56.7 | 74.0 | 55.6 |
| 13. | 00:00-01:00 | 56.8 | 89.7 | 47.8 | 54.1 | 77.9 | 46.3 | 57.7 | 77.3 | 56.0 |
| 14. | 01:00-02:00 | 51.9 | 82.0 | 49.1 | 54.4 | 97.4 | 49.3 | 58.1 | 78.5 | 56.4 |
| 15. | 02:00-03:00 | 53.3 | 80.7 | 49.7 | 60.5 | 95.6 | 54.3 | 53.9 | 77.1 | 49.4 |
| 16. | 03:00-04:00 | 55.1 | 83.9 | 51.1 | 59.6 | 80.5 | 53.3 | 55.6 | 81.7 | 49.8 |
| 17. | 04:00-05:00 | 54.2 | 77.7 | 51.2 | 59.5 | 83.3 | 58.1 | 57.0 | 92.9 | 50.0 |
| 18. | 05:00-06:00 | 57.2 | 88.8 | 51.6 | 59.4 | 76.8 | 58.5 | 53.8 | 76.4 | 49.2 |
| 19. | 06:00-07:00 | 54.7 | 66.8 | 53.1 | 60.5 | 80.0 | 59.6 | 55.2 | 66.0 | 54.1 |
| 20. | 07:00-08:00 | 55.9 | 74.3 | 53.5 | 61.2 | 79.6 | 59.7 | 54.8 | 63.3 | 52.7 |
| 21. | 08:00-09:00 | 56.0 | 63.6 | 54.3 | 60.4 | 78.8 | 59.5 | 54.5 | 66.7 | 52.8 |
| 22. | 09:00-10:00 | 56.0 | 67.4 | 55.0 | 60.1 | 65.9 | 59.6 | 56.1 | 68.9 | 55.0 |
| 23. | 10:00-11:00 | 56.6 | 62.2 | 55.8 | 60.7 | 94.9 | 60.1 | 56.9 | 66.8 | 55.9 |
| 24. | 11:00-12:00 | 55.4 | 64.1 | 54.7 | 60.6 | 69.4 | 60.0 | 56.8 | 69.6 | 55.6 |
| Leq 24 hr | | 55.8 | - | - | 57.9 | - | - | 58.6 | - | - |
| Lmax | | - | 99.5 | - | - | 97.4 | - | - | 92.9 | - |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - | 70 | 115 | - |
| Ldn | | 61.4 | - | - | 64.4 | - | - | 63.4 | - | - |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 1311/34-39

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)

Job No. : S650001/May/1

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 55.5 | 82.3 | 51.7 | 61.7 | 98.3 | 55.1 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 53.8 | 75.9 | 51.8 | 62.2 | 89.7 | 55.6 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 57.5 | 86.4 | 51.7 | 61.8 | 88.5 | 54.0 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 60.9 | 89.3 | 53.8 | 59.5 | 86.5 | 55.1 |
| 5. | 12:00-13:00 | 53.9 | 77.5 | 49.9 | 59.8 | 82.2 | 57.0 | 60.5 | 79.4 | 59.3 |
| 6. | 13:00-14:00 | 60.6 | 90.8 | 50.2 | 57.7 | 63.6 | 57.4 | 56.8 | 78.0 | 53.2 |
| 7. | 14:00-15:00 | 55.7 | 86.3 | 50.6 | 57.5 | 60.3 | 57.3 | 53.4 | 57.8 | 52.9 |
| 8. | 15:00-16:00 | 56.3 | 81.8 | 50.9 | 57.2 | 60.7 | 57.0 | 52.8 | 55.2 | 52.2 |
| 9. | 16:00-17:00 | 59.1 | 85.0 | 50.4 | 54.9 | 64.1 | 52.4 | 51.3 | 55.7 | 49.7 |
| 10. | 17:00-18:00 | 53.1 | 86.5 | 50.8 | 51.8 | 77.4 | 48.1 | 48.6 | 69.6 | 46.6 |
| 11. | 18:00-19:00 | 54.5 | 93.2 | 51.3 | 47.4 | 72.8 | 45.1 | 48.8 | 55.6 | 45.2 |
| 12. | 19:00-20:00 | 58.0 | 91.5 | 51.9 | 48.3 | 65.5 | 45.1 | 49.5 | 73.1 | 44.2 |
| 13. | 20:00-21:00 | 62.3 | 86.6 | 54.7 | 55.0 | 81.3 | 45.5 | 51.9 | 68.6 | 45.1 |
| 14. | 21:00-22:00 | 60.0 | 89.2 | 55.7 | 57.2 | 76.1 | 47.0 | 55.7 | 68.6 | 52.2 |
| 15. | 22:00-23:00 | 64.3 | 87.2 | 63.3 | 62.4 | 80.2 | 58.8 | 61.4 | 79.5 | 56.3 |
| 16. | 23:00-00:00 | 62.2 | 84.5 | 56.4 | 59.0 | 81.8 | 55.4 | 61.4 | 84.8 | 51.3 |
| 17. | 00:00-01:00 | 58.1 | 66.1 | 55.4 | 58.4 | 77.2 | 44.8 | 55.2 | 77.5 | 45.7 |
| 18. | 01:00-02:00 | 57.7 | 67.3 | 55.2 | 56.8 | 80.8 | 51.5 | 59.5 | 88.2 | 49.9 |
| 19. | 02:00-03:00 | 58.8 | 81.3 | 54.6 | 54.7 | 78.3 | 51.3 | 52.3 | 70.9 | 49.7 |
| 20. | 03:00-04:00 | 53.3 | 73.1 | 51.3 | 54.8 | 80.4 | 52.3 | 54.6 | 80.5 | 49.4 |
| 21. | 04:00-05:00 | 52.0 | 69.2 | 49.6 | 53.0 | 64.6 | 51.7 | 54.9 | 81.1 | 49.8 |
| 22. | 05:00-06:00 | 52.4 | 70.9 | 49.7 | 57.1 | 79.9 | 51.3 | 58.1 | 84.3 | 50.1 |
| 23. | 06:00-07:00 | 58.0 | 71.8 | 49.8 | 58.3 | 77.0 | 50.9 | 54.8 | 85.8 | 49.7 |
| 24. | 07:00-08:00 | 56.8 | 81.7 | 50.4 | 58.2 | 76.2 | 51.1 | 52.3 | 67.4 | 50.1 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 58.0 | 89.3 | - | 59.8 | 98.3 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 60.5 | 93.2 | - | 56.9 | 81.8 | - | 56.6 | 84.8 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 56.6 | 81.7 | - | 56.8 | 80.8 | - | 55.9 | 88.2 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 12/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/35-39
REPORT DATE : May 31, 2022
SAMPLING DATE : May 9-12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 59.5 | 66.3 | 59.2 | 54.9 | 57.7 | 54.4 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 55.3 | 64.1 | 50.9 | 52.3 | 57.9 | 49.4 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 53.7 | 79.6 | 49.0 | 50.8 | 71.8 | 48.6 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 49.4 | 64.8 | 47.1 | 51.4 | 61.4 | 47.4 |
| 5. | 12:00-13:00 | 56.0 | 65.7 | 51.0 | 61.7 | 89.1 | 55.4 | 50.8 | 71.2 | 47.2 |
| 6. | 13:00-14:00 | 53.3 | 79.0 | 49.6 | 61.7 | 87.9 | 53.1 | 57.2 | 83.5 | 47.7 |
| 7. | 14:00-15:00 | 53.2 | 79.9 | 47.5 | 58.4 | 80.8 | 54.6 | 61.2 | 78.3 | 52.5 |
| 8. | 15:00-16:00 | 57.2 | 85.0 | 48.5 | 63.9 | 85.9 | 62.4 | 64.0 | 84.0 | 60.9 |
| 9. | 16:00-17:00 | 56.1 | 77.4 | 52.3 | 58.3 | 83.1 | 54.9 | 59.1 | 82.2 | 53.3 |
| 10. | 17:00-18:00 | 52.9 | 57.2 | 52.3 | 56.6 | 64.8 | 53.9 | 61.1 | 83.0 | 53.6 |
| 11. | 18:00-19:00 | 52.3 | 54.9 | 51.8 | 56.9 | 66.3 | 53.8 | 58.1 | 81.6 | 53.5 |
| 12. | 19:00-20:00 | 51.3 | 55.1 | 51.5 | 56.7 | 80.0 | 52.7 | 57.9 | 82.6 | 53.7 |
| 13. | 20:00-21:00 | 48.0 | 69.0 | 46.1 | 51.7 | 65.5 | 49.2 | 56.1 | 67.7 | 54.6 |
| 14. | 21:00-22:00 | 48.2 | 55.0 | 44.7 | 50.5 | 67.9 | 48.3 | 55.1 | 66.8 | 53.8 |
| 15. | 22:00-23:00 | 48.8 | 72.5 | 43.6 | 50.8 | 69.6 | 48.3 | 60.7 | 82.1 | 53.3 |
| 16. | 23:00-00:00 | 49.0 | 57.7 | 43.8 | 57.2 | 70.5 | 48.6 | 59.9 | 78.4 | 53.1 |
| 17. | 00:00-01:00 | 55.0 | 68.0 | 51.2 | 55.4 | 83.9 | 52.7 | 59.6 | 78.4 | 53.7 |
| 18. | 01:00-02:00 | 59.0 | 78.9 | 55.3 | 57.0 | 81.3 | 53.4 | 57.8 | 84.5 | 54.1 |
| 19. | 02:00-03:00 | 60.6 | 84.2 | 52.6 | 58.4 | 82.5 | 53.1 | 56.9 | 78.1 | 54.1 |
| 20. | 03:00-04:00 | 54.3 | 76.9 | 45.1 | 58.1 | 86.1 | 53.8 | 58.5 | 90.8 | 53.9 |
| 21. | 04:00-05:00 | 58.8 | 87.6 | 49.9 | 60.3 | 87.4 | 54.8 | 60.7 | 91.5 | 56.7 |
| 22. | 05:00-06:00 | 56.5 | 79.8 | 49.1 | 59.9 | 84.4 | 59.6 | 61.7 | 81.6 | 61.3 |
| 23. | 06:00-07:00 | 53.9 | 79.9 | 48.8 | 59.8 | 61.6 | 59.5 | 57.5 | 80.2 | 55.2 |
| 24. | 07:00-08:00 | 54.5 | 80.5 | 49.1 | 59.6 | 62.5 | 59.1 | 55.5 | 60.0 | 54.8 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 59.8 | 89.1 | - | 58.1 | 84.0 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 51.7 | 77.4 | - | 55.7 | 83.1 | - | 58.9 | 83.0 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 57.3 | 87.6 | - | 58.8 | 87.4 | - | 59.0 | 91.5 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 12/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/36-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 59.8 | 83.4 | 47.0 | 58.4 | 83.8 | 46.5 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 59.5 | 96.3 | 47.4 | 57.9 | 81.5 | 45.0 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 59.2 | 85.8 | 45.1 | 59.4 | 89.6 | 46.2 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 60.6 | 81.6 | 44.8 | 56.9 | 82.8 | 42.8 |
| 5. | 12:00-13:00 | 59.1 | 94.2 | 42.4 | 59.6 | 87.2 | 46.2 | 61.1 | 90.9 | 46.5 |
| 6. | 13:00-14:00 | 57.0 | 81.3 | 45.2 | 59.7 | 95.3 | 43.5 | 60.0 | 93.4 | 46.0 |
| 7. | 14:00-15:00 | 57.7 | 82.4 | 45.3 | 57.5 | 78.3 | 46.5 | 59.6 | 86.8 | 45.6 |
| 8. | 15:00-16:00 | 61.4 | 88.7 | 47.2 | 58.6 | 79.5 | 46.5 | 60.5 | 89.4 | 45.5 |
| 9. | 16:00-17:00 | 61.9 | 89.0 | 47.6 | 61.9 | 87.5 | 46.8 | 61.2 | 92.6 | 46.6 |
| 10. | 17:00-18:00 | 63.1 | 94.5 | 48.4 | 62.6 | 82.6 | 49.8 | 59.7 | 93.7 | 47.1 |
| 11. | 18:00-19:00 | 61.1 | 95.6 | 49.1 | 61.9 | 85.9 | 49.3 | 59.9 | 87.7 | 46.0 |
| 12. | 19:00-20:00 | 60.8 | 89.6 | 48.1 | 60.5 | 87.8 | 46.5 | 58.9 | 93.9 | 45.3 |
| 13. | 20:00-21:00 | 60.9 | 95.8 | 47.2 | 58.3 | 99.9 | 45.2 | 56.0 | 81.1 | 43.8 |
| 14. | 21:00-22:00 | 58.3 | 83.0 | 45.8 | 55.6 | 84.1 | 44.3 | 56.3 | 86.6 | 44.1 |
| 15. | 22:00-23:00 | 55.2 | 88.5 | 45.9 | 55.7 | 88.8 | 44.3 | 53.4 | 82.7 | 44.3 |
| 16. | 23:00-00:00 | 55.3 | 84.6 | 46.0 | 51.9 | 76.0 | 45.3 | 53.1 | 83.7 | 44.9 |
| 17. | 00:00-01:00 | 55.0 | 85.6 | 46.8 | 55.9 | 89.0 | 43.8 | 51.5 | 80.1 | 42.3 |
| 18. | 01:00-02:00 | 52.9 | 82.0 | 44.5 | 51.7 | 83.7 | 43.0 | 51.3 | 80.1 | 39.1 |
| 19. | 02:00-03:00 | 53.8 | 82.0 | 40.2 | 46.8 | 73.2 | 42.2 | 47.1 | 71.5 | 43.0 |
| 20. | 03:00-04:00 | 49.0 | 73.4 | 45.0 | 50.2 | 76.5 | 41.4 | 55.0 | 93.7 | 43.9 |
| 21. | 04:00-05:00 | 56.7 | 95.6 | 45.5 | 60.5 | 83.3 | 45.6 | 56.2 | 82.4 | 44.8 |
| 22. | 05:00-06:00 | 57.9 | 84.3 | 48.7 | 59.2 | 80.0 | 45.5 | 58.8 | 81.7 | 44.0 |
| 23. | 06:00-07:00 | 60.4 | 83.6 | 45.8 | 62.8 | 95.7 | 48.1 | 61.5 | 88.4 | 47.1 |
| 24. | 07:00-08:00 | 62.9 | 90.3 | 48.7 | 62.0 | 91.4 | 46.2 | 58.6 | 93.2 | 46.7 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 59.4 | 96.3 | - | 59.4 | 93.4 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 60.3 | 95.8 | - | 59.8 | 99.9 | - | 58.2 | 93.9 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 57.9 | 95.6 | - | 58.8 | 95.7 | - | 56.9 | 93.7 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 12/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/37-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 58.6 | 84.8 | 51.2 | 59.8 | 86.3 | 53.4 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 57.1 | 88.5 | 50.0 | 60.3 | 83.3 | 58.0 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 53.5 | 78.0 | 49.9 | 58.7 | 60.5 | 58.5 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 56.0 | 81.4 | 49.7 | 58.6 | 61.4 | 58.2 |
| 5. | 12:00-13:00 | 59.2 | 88.9 | 50.3 | 53.1 | 64.9 | 51.7 | 53.9 | 84.6 | 50.5 |
| 6. | 13:00-14:00 | 54.0 | 78.4 | 50.4 | 59.8 | 80.2 | 51.2 | 58.6 | 81.0 | 49.8 |
| 7. | 14:00-15:00 | 57.3 | 82.0 | 50.6 | 59.1 | 76.5 | 51.1 | 56.4 | 86.1 | 50.4 |
| 8. | 15:00-16:00 | 53.4 | 78.6 | 51.0 | 53.1 | 65.3 | 51.8 | 55.5 | 91.1 | 51.4 |
| 9. | 16:00-17:00 | 55.1 | 79.4 | 51.2 | 57.1 | 82.6 | 52.1 | 61.6 | 90.0 | 55.4 |
| 10. | 17:00-18:00 | 58.2 | 84.2 | 51.5 | 57.8 | 82.3 | 52.3 | 62.1 | 82.7 | 54.3 |
| 11. | 18:00-19:00 | 56.3 | 81.9 | 52.3 | 59.6 | 89.6 | 52.6 | 59.8 | 88.8 | 55.4 |
| 12. | 19:00-20:00 | 60.4 | 85.5 | 54.8 | 60.4 | 86.1 | 59.7 | 64.1 | 86.8 | 63.3 |
| 13. | 20:00-21:00 | 58.2 | 65.0 | 57.8 | 59.7 | 79.7 | 57.7 | 61.1 | 84.0 | 55.9 |
| 14. | 21:00-22:00 | 57.8 | 60.6 | 57.5 | 53.8 | 58.1 | 53.2 | 57.6 | 65.7 | 54.9 |
| 15. | 22:00-23:00 | 57.5 | 59.7 | 57.1 | 53.3 | 55.8 | 52.8 | 57.6 | 66.9 | 54.8 |
| 16. | 23:00-00:00 | 56.9 | 64.4 | 56.7 | 52.6 | 56.0 | 52.4 | 58.0 | 80.9 | 54.0 |
| 17. | 00:00-01:00 | 50.7 | 69.7 | 48.7 | 48.6 | 54.9 | 47.2 | 52.9 | 72.7 | 50.7 |
| 18. | 01:00-02:00 | 51.1 | 77.7 | 45.8 | 49.3 | 69.9 | 46.2 | 51.7 | 68.8 | 49.2 |
| 19. | 02:00-03:00 | 48.5 | 64.6 | 45.0 | 49.3 | 69.0 | 44.5 | 51.8 | 70.5 | 49.3 |
| 20. | 03:00-04:00 | 52.0 | 76.5 | 45.5 | 50.0 | 73.4 | 44.3 | 58.0 | 71.4 | 49.4 |
| 21. | 04:00-05:00 | 56.3 | 81.6 | 45.4 | 55.1 | 68.9 | 50.6 | 57.4 | 82.8 | 51.5 |
| 22. | 05:00-06:00 | 61.8 | 80.4 | 58.6 | 59.8 | 79.8 | 56.1 | 53.7 | 68.7 | 52.0 |
| 23. | 06:00-07:00 | 61.3 | 82.1 | 57.4 | 61.4 | 84.9 | 55.3 | 56.7 | 80.2 | 52.0 |
| 24. | 07:00-08:00 | 55.2 | 79.1 | 44.9 | 56.4 | 85.1 | 46.0 | 58.6 | 85.0 | 52.6 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 57.0 | 88.5 | - | 58.2 | 91.1 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 57.8 | 85.5 | - | 57.7 | 89.6 | - | 60.8 | 90.0 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 57.1 | 82.1 | - | 56.3 | 85.1 | - | 55.9 | 85.0 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 12/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 1311/38-39

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | |
| | | 09-10/05/22 | | | 10-11/05/22 | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 49.1 | 72.3 | 44.1 | 58.1 | 82.5 | 54.9 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 48.5 | 67.0 | 44.6 | 56.3 | 73.9 | 54.9 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 48.8 | 78.7 | 44.3 | 55.9 | 70.7 | 54.7 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 49.6 | 72.2 | 44.4 | 55.4 | 72.7 | 54.3 |
| 5. | 12:00-13:00 | 55.4 | 68.9 | 53.3 | 54.2 | 88.4 | 46.4 | 52.9 | 76.6 | 44.9 |
| 6. | 13:00-14:00 | 55.9 | 76.0 | 54.1 | 53.1 | 82.6 | 47.8 | 51.9 | 80.1 | 47.5 |
| 7. | 14:00-15:00 | 55.5 | 83.4 | 46.7 | 52.1 | 80.7 | 48.4 | 61.3 | 96.1 | 57.7 |
| 8. | 15:00-16:00 | 54.7 | 84.1 | 48.2 | 56.2 | 82.6 | 49.8 | 59.3 | 88.8 | 52.4 |
| 9. | 16:00-17:00 | 53.0 | 76.6 | 49.0 | 53.0 | 77.9 | 50.0 | 57.9 | 82.0 | 54.6 |
| 10. | 17:00-18:00 | 59.7 | 89.9 | 49.3 | 55.6 | 87.5 | 50.2 | 58.1 | 75.5 | 57.2 |
| 11. | 18:00-19:00 | 55.4 | 83.3 | 49.9 | 53.6 | 66.6 | 51.8 | 58.9 | 69.0 | 58.0 |
| 12. | 19:00-20:00 | 54.8 | 66.7 | 51.2 | 54.3 | 73.0 | 52.2 | 60.0 | 78.7 | 58.4 |
| 13. | 20:00-21:00 | 56.0 | 66.8 | 53.4 | 54.8 | 62.3 | 53.0 | 59.1 | 77.5 | 58.3 |
| 14. | 21:00-22:00 | 57.5 | 63.0 | 54.4 | 54.5 | 66.1 | 53.3 | 58.8 | 65.9 | 58.3 |
| 15. | 22:00-23:00 | 58.4 | 65.6 | 56.7 | 55.5 | 60.9 | 54.7 | 59.8 | 93.6 | 58.8 |
| 16. | 23:00-00:00 | 59.1 | 64.0 | 58.2 | 54.2 | 62.8 | 53.6 | 59.2 | 68.1 | 58.7 |
| 17. | 00:00-01:00 | 56.2 | 61.8 | 55.4 | 53.3 | 69.0 | 51.9 | 59.4 | 85.0 | 58.8 |
| 18. | 01:00-02:00 | 56.3 | 67.0 | 54.7 | 52.4 | 59.9 | 51.2 | 59.4 | 65.5 | 58.9 |
| 19. | 02:00-03:00 | 54.0 | 67.6 | 52.2 | 51.5 | 64.9 | 50.4 | 60.2 | 72.8 | 59.4 |
| 20. | 03:00-04:00 | 52.9 | 72.1 | 49.7 | 52.7 | 71.5 | 47.4 | 61.8 | 83.4 | 59.5 |
| 21. | 04:00-05:00 | 56.3 | 77.0 | 50.2 | 59.4 | 94.6 | 49.9 | 61.3 | 89.2 | 57.9 |
| 22. | 05:00-06:00 | 60.5 | 98.2 | 48.7 | 56.7 | 89.0 | 47.7 | 59.8 | 77.3 | 57.7 |
| 23. | 06:00-07:00 | 53.9 | 73.1 | 48.6 | 54.1 | 81.5 | 48.0 | 59.0 | 82.4 | 57.4 |
| 24. | 07:00-08:00 | 52.0 | 70.4 | 47.7 | 49.4 | 75.2 | 44.8 | 58.9 | 87.4 | 56.6 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 52.3 | 88.4 | - | 57.4 | 96.1 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 57.2 | 89.9 | - | 54.5 | 87.5 | - | 59.0 | 93.6 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 56.1 | 98.2 | - | 54.8 | 94.6 | - | 60.1 | 89.2 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 168 ชั่วโมง ถึง 16/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 1311/39-39

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 31, 2022

SAMPLING DATE : May 9-12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)

Job No. : S650001/May/1

| Item | Time | Result (dB (A)) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| | | บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | |
| | | 12-13/05/22 | | | 13-14/05/22 | | | 14-15/05/22 | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 08:00-09:00 | - | - | - | 56.0 | 63.6 | 54.3 | 60.4 | 78.8 | 59.5 | 54.5 | 66.7 | 52.8 |
| 2. | 09:00-10:00 | - | - | - | 56.0 | 67.4 | 55.0 | 60.1 | 65.9 | 59.6 | 56.1 | 68.9 | 55.0 |
| 3. | 10:00-11:00 | - | - | - | 56.6 | 62.2 | 55.8 | 60.7 | 94.9 | 60.1 | 56.9 | 66.8 | 55.9 |
| 4. | 11:00-12:00 | - | - | - | 55.4 | 64.1 | 54.7 | 60.6 | 69.4 | 60.0 | 56.8 | 69.6 | 55.6 |
| 5. | 12:00-13:00 | 56.2 | 76.0 | 54.7 | 57.5 | 63.1 | 56.7 | 54.4 | 70.3 | 53.1 | 60.7 | 86.3 | 60.1 |
| 6. | 13:00-14:00 | 56.6 | 77.2 | 55.2 | 57.5 | 68.9 | 55.7 | 53.7 | 61.2 | 52.4 | 60.8 | 66.8 | 60.2 |
| 7. | 14:00-15:00 | 53.9 | 76.0 | 48.2 | 54.6 | 63.2 | 52.9 | 52.5 | 66.2 | 51.2 | 61.6 | 77.2 | 60.9 |
| 8. | 15:00-16:00 | 52.7 | 75.1 | 48.5 | 54.3 | 73.4 | 50.8 | 54.7 | 72.8 | 48.7 | 62.1 | 90.5 | 60.6 |
| 9. | 16:00-17:00 | 57.9 | 91.6 | 48.7 | 58.9 | 79.2 | 51.4 | 60.6 | 95.9 | 50.7 | 61.7 | 87.1 | 59.1 |
| 10. | 17:00-18:00 | 52.3 | 78.4 | 47.9 | 61.3 | 99.5 | 49.9 | 57.7 | 90.3 | 49.2 | 61.1 | 78.6 | 59.0 |
| 11. | 18:00-19:00 | 53.6 | 64.7 | 53.3 | 54.2 | 73.3 | 49.9 | 55.3 | 82.8 | 48.9 | 60.3 | 83.7 | 58.7 |
| 12. | 19:00-20:00 | 53.9 | 63.0 | 51.7 | 53.2 | 71.5 | 48.8 | 50.1 | 76.5 | 45.6 | 60.0 | 88.7 | 57.2 |
| 13. | 20:00-21:00 | 53.3 | 65.4 | 51.5 | 51.7 | 70.6 | 48.6 | 50.1 | 73.6 | 45.5 | 59.2 | 83.8 | 56.2 |
| 14. | 21:00-22:00 | 54.6 | 67.6 | 52.9 | 51.5 | 75.0 | 48.4 | 50.2 | 70.8 | 45.9 | 57.6 | 75.2 | 56.2 |
| 15. | 22:00-23:00 | 55.6 | 65.5 | 54.6 | 53.8 | 77.2 | 49.0 | 50.3 | 80.0 | 45.6 | 57.0 | 72.0 | 55.9 |
| 16. | 23:00-00:00 | 55.2 | 64.1 | 54.1 | 52.1 | 77.5 | 48.2 | 50.8 | 73.5 | 45.6 | 56.7 | 74.0 | 55.6 |
| 17. | 00:00-01:00 | 56.3 | 68.3 | 54.9 | 56.8 | 89.7 | 47.8 | 54.1 | 77.9 | 46.3 | 57.7 | 77.3 | 56.0 |
| 18. | 01:00-02:00 | 55.2 | 77.3 | 49.0 | 51.9 | 82.0 | 49.1 | 54.4 | 97.4 | 49.3 | 58.1 | 78.5 | 56.4 |
| 19. | 02:00-03:00 | 57.6 | 85.4 | 48.2 | 53.3 | 80.7 | 49.7 | 60.5 | 95.6 | 54.3 | 53.9 | 77.1 | 49.4 |
| 20. | 03:00-04:00 | 55.5 | 81.9 | 50.1 | 55.1 | 83.9 | 51.1 | 59.6 | 80.5 | 53.3 | 55.6 | 81.7 | 49.8 |
| 21. | 04:00-05:00 | 54.0 | 73.1 | 50.1 | 54.2 | 77.7 | 51.2 | 59.5 | 83.3 | 58.1 | 57.0 | 92.9 | 50.0 |
| 22. | 05:00-06:00 | 59.6 | 91.2 | 51.0 | 57.2 | 88.8 | 51.6 | 59.4 | 76.8 | 58.5 | 53.8 | 76.4 | 49.2 |
| 23. | 06:00-07:00 | 55.7 | 84.6 | 51.3 | 54.7 | 66.8 | 53.1 | 60.5 | 80.0 | 59.6 | 55.2 | 66.0 | 54.1 |
| 24. | 07:00-08:00 | 56.2 | 68.0 | 52.5 | 55.9 | 74.3 | 53.5 | 61.2 | 79.6 | 59.7 | 54.8 | 63.3 | 52.7 |
| Leq 8 hr (08.00-16.00) | | - | - | - | 56.1 | 73.4 | - | 58.3 | 94.9 | - | 59.5 | 90.5 | - |
| Leq 8 hr (16.00-00.00) | | 54.9 | 91.6 | - | 56.1 | 99.5 | - | 55.1 | 95.9 | - | 59.6 | 88.7 | - |
| Leq 8 hr (00.00-08.00) | | 56.6 | 91.2 | - | 55.2 | 89.7 | - | 59.3 | 97.4 | - | 56.0 | 92.9 | - |

Remark : เริ่มตรวจวัด 09/05/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 168 ชั่วโมง ถึง 16/05/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/1-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(1/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 55.6 | 77.5 | 50.3 | 37. | 15.00 | 63.5 | 81.8 | 51.0 | 73. | 18.00 | 51.6 | 55.3 | 50.5 |
| 2. | 12.05 | 55.5 | 72.7 | 50.2 | 38. | 15.05 | 57.6 | 79.6 | 50.9 | 74. | 18.05 | 55.7 | 68.1 | 50.8 |
| 3. | 12.10 | 51.8 | 67.0 | 49.8 | 39. | 15.10 | 52.9 | 67.7 | 50.3 | 75. | 18.10 | 52.3 | 59.7 | 50.9 |
| 4. | 12.15 | 55.0 | 72.7 | 49.4 | 40. | 15.15 | 51.4 | 57.6 | 50.4 | 76. | 18.15 | 52.9 | 67.8 | 51.2 |
| 5. | 12.20 | 51.8 | 64.6 | 49.0 | 41. | 15.20 | 52.0 | 54.9 | 51.1 | 77. | 18.20 | 54.2 | 64.1 | 51.9 |
| 6. | 12.25 | 52.3 | 67.5 | 49.5 | 42. | 15.25 | 53.1 | 61.9 | 50.7 | 78. | 18.25 | 55.6 | 80.0 | 50.2 |
| 7. | 12.30 | 54.2 | 72.0 | 50.4 | 43. | 15.30 | 52.7 | 69.2 | 49.8 | 79. | 18.30 | 54.8 | 89.5 | 52.1 |
| 8. | 12.35 | 54.4 | 67.7 | 50.8 | 44. | 15.35 | 53.1 | 64.4 | 50.9 | 80. | 18.35 | 53.7 | 88.6 | 50.6 |
| 9. | 12.40 | 53.7 | 64.0 | 50.5 | 45. | 15.40 | 52.7 | 58.2 | 51.5 | 81. | 18.40 | 54.2 | 87.2 | 51.9 |
| 10. | 12.45 | 52.9 | 71.3 | 49.6 | 46. | 15.45 | 58.2 | 72.5 | 49.7 | 82. | 18.45 | 55.1 | 88.3 | 52.3 |
| 11. | 12.50 | 54.5 | 68.6 | 50.0 | 47. | 15.50 | 62.6 | 57.3 | 51.4 | 83. | 18.50 | 55.0 | 89.1 | 51.3 |
| 12. | 12.55 | 53.2 | 65.6 | 49.4 | 48. | 15.55 | 54.1 | 67.5 | 52.1 | 84. | 18.55 | 56.2 | 93.2 | 52.6 |
| 13. | 13.00 | 51.9 | 60.7 | 49.1 | 49. | 16.00 | 55.6 | 85.0 | 51.8 | 85. | 19.00 | 56.1 | 91.5 | 53.2 |
| 14. | 13.05 | 55.6 | 71.4 | 50.4 | 50. | 16.05 | 54.2 | 71.3 | 50.3 | 86. | 19.05 | 55.7 | 85.5 | 50.1 |
| 15. | 13.10 | 55.6 | 75.3 | 50.6 | 51. | 16.10 | 64.5 | 81.4 | 50.1 | 87. | 19.10 | 52.9 | 85.1 | 50.2 |
| 16. | 13.15 | 53.7 | 75.5 | 49.2 | 52. | 16.15 | 65.1 | 80.6 | 49.9 | 88. | 19.15 | 53.8 | 81.8 | 52.3 |
| 17. | 13.20 | 54.0 | 81.3 | 48.9 | 53. | 16.20 | 57.3 | 73.9 | 50.9 | 89. | 19.20 | 54.6 | 87.4 | 51.4 |
| 18. | 13.25 | 55.2 | 76.9 | 49.7 | 54. | 16.25 | 52.1 | 59.9 | 50.6 | 90. | 19.25 | 54.8 | 90.4 | 50.5 |
| 19. | 13.30 | 61.7 | 78.9 | 50.0 | 55. | 16.30 | 55.4 | 69.1 | 50.4 | 91. | 19.30 | 55.1 | 78.8 | 50.4 |
| 20. | 13.35 | 59.8 | 79.1 | 49.8 | 56. | 16.35 | 60.8 | 72.6 | 50.4 | 92. | 19.35 | 56.5 | 79.0 | 51.3 |
| 21. | 13.40 | 62.8 | 81.0 | 50.7 | 57. | 16.40 | 57.3 | 76.6 | 49.9 | 93. | 19.40 | 62.8 | 65.9 | 61.3 |
| 22. | 13.45 | 65.4 | 90.8 | 51.0 | 58. | 16.45 | 51.7 | 61.6 | 50.0 | 94. | 19.45 | 61.4 | 77.0 | 58.9 |
| 23. | 13.50 | 65.6 | 89.8 | 51.7 | 59. | 16.50 | 50.8 | 56.8 | 49.6 | 95. | 19.50 | 60.2 | 72.5 | 57.1 |
| 24. | 13.55 | 58.9 | 76.3 | 50.7 | 60. | 16.55 | 52.2 | 58.9 | 50.8 | 96. | 19.55 | 58.5 | 67.2 | 58.5 |
| 25. | 14.00 | 56.0 | 75.0 | 50.5 | 61. | 17.00 | 51.0 | 57.2 | 49.9 | 97. | 20.00 | 64.5 | 86.6 | 55.8 |
| 26. | 14.05 | 60.2 | 82.0 | 50.9 | 62. | 17.05 | 55.3 | 86.5 | 49.7 | 98. | 20.05 | 57.3 | 68.5 | 56.0 |
| 27. | 14.10 | 59.1 | 84.2 | 51.2 | 63. | 17.10 | 54.6 | 85.3 | 50.8 | 99. | 20.10 | 62.0 | 82.8 | 55.4 |
| 28. | 14.15 | 57.7 | 75.9 | 51.1 | 64. | 17.15 | 53.9 | 61.8 | 51.0 | 100. | 20.15 | 64.9 | 82.9 | 54.4 |
| 29. | 14.20 | 54.3 | 71.5 | 50.6 | 65. | 17.20 | 52.8 | 65.7 | 51.2 | 101. | 20.20 | 59.4 | 79.0 | 53.6 |
| 30. | 14.25 | 56.6 | 79.1 | 50.4 | 66. | 17.25 | 54.7 | 65.3 | 51.7 | 102. | 20.25 | 65.7 | 82.6 | 54.4 |
| 31. | 14.30 | 53.6 | 86.3 | 52.8 | 67. | 17.30 | 51.9 | 56.4 | 50.8 | 103. | 20.30 | 62.8 | 81.6 | 54.7 |
| 32. | 14.35 | 51.5 | 58.4 | 50.1 | 68. | 17.35 | 52.2 | 61.5 | 50.8 | 104. | 20.35 | 61.3 | 82.3 | 57.1 |
| 33. | 14.40 | 51.1 | 54.1 | 50.1 | 69. | 17.40 | 52.1 | 63.4 | 50.4 | 105. | 20.40 | 65.4 | 83.1 | 56.0 |
| 34. | 14.45 | 51.4 | 55.7 | 50.1 | 70. | 17.45 | 53.1 | 66.7 | 50.8 | 106. | 20.45 | 56.2 | 65.0 | 54.6 |
| 35. | 14.50 | 51.0 | 55.4 | 49.8 | 71. | 17.50 | 51.2 | 55.1 | 50.4 | 107. | 20.50 | 56.3 | 61.5 | 54.1 |
| 36. | 14.55 | 52.4 | 65.3 | 50.8 | 72. | 17.55 | 51.2 | 54.6 | 50.2 | 108. | 20.55 | 55.3 | 66.9 | 53.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 59.3 | 72.1 | 54.8 | 145. | 00.00 | 57.4 | 64.1 | 55.8 | 181. | 03.00 | 52.1 | 57.1 | 51.3 |
| 110. | 21.05 | 57.4 | 67.3 | 54.4 | 146. | 00.05 | 58.0 | 65.1 | 55.5 | 182. | 03.05 | 53.0 | 61.1 | 51.7 |
| 111. | 21.10 | 66.0 | 89.2 | 54.2 | 147. | 00.10 | 56.9 | 62.3 | 55.3 | 183. | 03.10 | 55.2 | 73.1 | 51.5 |
| 112. | 21.15 | 58.8 | 65.0 | 56.9 | 148. | 00.15 | 56.4 | 61.8 | 55.2 | 184. | 03.15 | 52.4 | 57.1 | 51.3 |
| 113. | 21.20 | 58.7 | 63.2 | 57.6 | 149. | 00.20 | 57.4 | 62.6 | 55.7 | 185. | 03.20 | 52.9 | 61.2 | 51.5 |
| 114. | 21.25 | 57.1 | 60.1 | 56.1 | 150. | 00.25 | 59.1 | 66.1 | 56.2 | 186. | 03.25 | 53.0 | 61.0 | 51.6 |
| 115. | 21.30 | 57.5 | 68.6 | 55.1 | 151. | 00.30 | 59.1 | 65.6 | 56.3 | 187. | 03.30 | 56.4 | 65.1 | 51.9 |
| 116. | 21.35 | 57.9 | 71.4 | 55.7 | 152. | 00.35 | 57.3 | 65.1 | 55.2 | 188. | 03.35 | 55.0 | 66.6 | 50.9 |
| 117. | 21.40 | 61.9 | 82.1 | 55.9 | 153. | 00.40 | 57.9 | 65.0 | 55.1 | 189. | 03.40 | 51.8 | 58.6 | 50.1 |
| 118. | 21.45 | 59.2 | 69.8 | 55.7 | 154. | 00.45 | 58.5 | 66.1 | 55.1 | 190. | 03.45 | 51.9 | 57.5 | 50.2 |
| 119. | 21.50 | 56.8 | 61.0 | 55.9 | 155. | 00.50 | 59.1 | 65.5 | 55.9 | 191. | 03.50 | 51.6 | 57.3 | 50.2 |
| 120. | 21.55 | 56.9 | 66.3 | 55.7 | 156. | 00.55 | 58.7 | 65.5 | 55.1 | 192. | 03.55 | 51.4 | 66.8 | 50.1 |
| 121. | 22.00 | 61.7 | 72.9 | 56.6 | 157. | 01.00 | 55.8 | 61.0 | 55.1 | 193. | 04.00 | 51.1 | 55.4 | 50.3 |
| 122. | 22.05 | 62.6 | 73.0 | 55.6 | 158. | 01.05 | 56.0 | 61.0 | 55.4 | 194. | 04.05 | 53.7 | 63.3 | 50.7 |
| 123. | 22.10 | 61.5 | 65.4 | 56.0 | 159. | 01.10 | 57.8 | 65.8 | 55.2 | 195. | 04.10 | 51.3 | 56.1 | 49.9 |
| 124. | 22.15 | 63.2 | 86.6 | 55.4 | 160. | 01.15 | 60.3 | 67.3 | 55.4 | 196. | 04.15 | 51.3 | 56.5 | 49.9 |
| 125. | 22.20 | 62.3 | 87.2 | 56.2 | 161. | 01.20 | 58.2 | 66.0 | 56.0 | 197. | 04.20 | 50.6 | 54.4 | 49.6 |
| 126. | 22.25 | 65.2 | 69.7 | 64.7 | 162. | 01.25 | 56.1 | 58.8 | 55.5 | 198. | 04.25 | 50.7 | 54.4 | 49.6 |
| 127. | 22.30 | 65.2 | 67.6 | 64.7 | 163. | 01.30 | 55.9 | 62.4 | 55.1 | 199. | 04.30 | 50.6 | 53.1 | 49.8 |
| 128. | 22.35 | 65.4 | 66.3 | 64.7 | 164. | 01.35 | 58.2 | 65.4 | 55.1 | 200. | 04.35 | 50.9 | 61.5 | 49.1 |
| 129. | 22.40 | 64.8 | 67.8 | 63.0 | 165. | 01.40 | 56.3 | 64.9 | 54.9 | 201. | 04.40 | 56.5 | 69.2 | 49.1 |
| 130. | 22.45 | 65.1 | 66.4 | 64.4 | 166. | 01.45 | 59.0 | 66.1 | 55.2 | 202. | 04.45 | 49.9 | 51.9 | 49.1 |
| 131. | 22.50 | 65.3 | 68.5 | 63.5 | 167. | 01.50 | 59.5 | 66.9 | 55.1 | 203. | 04.50 | 50.1 | 55.2 | 49.1 |
| 132. | 22.55 | 65.9 | 80.8 | 63.8 | 168. | 01.55 | 56.2 | 66.3 | 54.8 | 204. | 04.55 | 51.4 | 56.5 | 49.6 |
| 133. | 23.00 | 64.5 | 84.5 | 64.4 | 169. | 02.00 | 59.4 | 67.2 | 55.0 | 205. | 05.00 | 52.4 | 62.8 | 49.7 |
| 134. | 23.05 | 65.3 | 82.9 | 63.2 | 170. | 02.05 | 59.3 | 67.6 | 54.6 | 206. | 05.05 | 51.3 | 56.9 | 49.8 |
| 135. | 23.10 | 65.0 | 67.3 | 62.4 | 171. | 02.10 | 57.0 | 64.4 | 54.8 | 207. | 05.10 | 51.1 | 56.7 | 50.0 |
| 136. | 23.15 | 61.6 | 76.3 | 56.9 | 172. | 02.15 | 57.4 | 66.1 | 54.9 | 208. | 05.15 | 50.3 | 54.2 | 49.3 |
| 137. | 23.20 | 64.2 | 84.4 | 58.1 | 173. | 02.20 | 56.0 | 66.9 | 54.7 | 209. | 05.20 | 50.6 | 57.9 | 49.5 |
| 138. | 23.25 | 58.6 | 63.5 | 56.3 | 174. | 02.25 | 55.9 | 62.9 | 54.7 | 210. | 05.25 | 58.3 | 70.9 | 49.9 |
| 139. | 23.30 | 58.7 | 64.4 | 56.2 | 175. | 02.30 | 60.0 | 78.7 | 54.5 | 211. | 05.30 | 50.7 | 53.8 | 50.0 |
| 140. | 23.35 | 64.1 | 82.7 | 56.2 | 176. | 02.35 | 63.0 | 81.3 | 54.0 | 212. | 05.35 | 50.4 | 51.4 | 49.8 |
| 141. | 23.40 | 57.9 | 65.7 | 55.4 | 177. | 02.40 | 60.2 | 79.7 | 53.9 | 213. | 05.40 | 50.2 | 51.2 | 49.5 |
| 142. | 23.45 | 57.1 | 60.3 | 55.9 | 178. | 02.45 | 59.1 | 76.4 | 54.0 | 214. | 05.45 | 51.1 | 60.3 | 49.7 |
| 143. | 23.50 | 58.4 | 62.2 | 56.4 | 179. | 02.50 | 57.0 | 67.2 | 54.3 | 215. | 05.50 | 52.1 | 62.8 | 49.6 |
| 144. | 23.55 | 58.4 | 62.7 | 56.2 | 180. | 02.55 | 63.1 | 55.6 | 51.7 | 216. | 05.55 | 50.5 | 55.5 | 49.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 50.8 | 56.5 | 49.5 | 241. | 08.00 | 51.5 | 57.8 | 50.4 | 265. | 10.00 | 52.6 | 60.1 | 51.3 |
| 218. | 06.05 | 49.9 | 52.3 | 49.1 | 242. | 08.05 | 52.0 | 62.0 | 50.4 | 266. | 10.05 | 62.9 | 80.3 | 51.7 |
| 219. | 06.10 | 50.0 | 54.0 | 49.1 | 243. | 08.10 | 52.4 | 60.8 | 50.7 | 267. | 10.10 | 57.5 | 76.3 | 51.2 |
| 220. | 06.15 | 61.8 | 70.5 | 49.9 | 244. | 08.15 | 51.5 | 58.3 | 50.5 | 268. | 10.15 | 58.2 | 83.9 | 51.6 |
| 221. | 06.20 | 57.2 | 68.0 | 49.7 | 245. | 08.20 | 52.5 | 61.6 | 51.2 | 269. | 10.20 | 60.5 | 79.1 | 51.7 |
| 222. | 06.25 | 59.5 | 70.8 | 49.6 | 246. | 08.25 | 53.3 | 58.8 | 51.9 | 270. | 10.25 | 52.9 | 65.5 | 51.1 |
| 223. | 06.30 | 56.8 | 71.8 | 50.4 | 247. | 08.30 | 54.5 | 67.6 | 51.6 | 271. | 10.30 | 55.2 | 68.4 | 50.9 |
| 224. | 06.35 | 61.2 | 71.5 | 52.1 | 248. | 08.35 | 52.2 | 57.0 | 51.0 | 272. | 10.35 | 52.9 | 57.8 | 51.3 |
| 225. | 06.40 | 56.7 | 64.6 | 50.2 | 249. | 08.40 | 51.9 | 58.4 | 50.7 | 273. | 10.40 | 58.6 | 81.6 | 51.3 |
| 226. | 06.45 | 60.8 | 71.0 | 49.3 | 250. | 08.45 | 52.4 | 61.1 | 50.7 | 274. | 10.45 | 53.0 | 58.8 | 51.6 |
| 227. | 06.50 | 53.3 | 59.0 | 50.6 | 251. | 08.50 | 52.2 | 57.5 | 50.7 | 275. | 10.50 | 53.3 | 62.2 | 51.9 |
| 228. | 06.55 | 58.7 | 70.4 | 50.8 | 252. | 08.55 | 52.7 | 59.4 | 51.2 | 276. | 10.55 | 53.3 | 58.8 | 52.0 |
| 229. | 07.00 | 58.9 | 70.7 | 49.5 | 253. | 09.00 | 52.4 | 56.4 | 51.4 | 277. | 11.00 | 53.3 | 59.0 | 51.4 |
| 230. | 07.05 | 52.1 | 62.5 | 49.4 | 254. | 09.05 | 52.4 | 58.4 | 51.4 | 278. | 11.05 | 54.2 | 62.2 | 52.3 |
| 231. | 07.10 | 52.6 | 60.8 | 49.9 | 255. | 09.10 | 62.2 | 79.1 | 51.7 | 279. | 11.10 | 55.5 | 71.2 | 51.7 |
| 232. | 07.15 | 51.0 | 58.3 | 49.8 | 256. | 09.15 | 54.7 | 70.0 | 51.2 | 280. | 11.15 | 54.7 | 72.7 | 52.0 |
| 233. | 07.20 | 55.0 | 67.1 | 50.4 | 257. | 09.20 | 51.6 | 55.5 | 50.7 | 281. | 11.20 | 60.0 | 80.7 | 52.0 |
| 234. | 07.25 | 52.4 | 62.9 | 50.9 | 258. | 09.25 | 53.2 | 68.2 | 50.9 | 282. | 11.25 | 52.5 | 56.4 | 52.0 |
| 235. | 07.30 | 64.6 | 81.7 | 50.7 | 259. | 09.30 | 52.3 | 63.7 | 50.8 | 283. | 11.30 | 58.5 | 79.3 | 52.1 |
| 236. | 07.35 | 52.2 | 59.6 | 50.5 | 260. | 09.35 | 51.4 | 55.4 | 50.7 | 284. | 11.35 | 56.6 | 68.9 | 52.2 |
| 237. | 07.40 | 55.2 | 66.6 | 51.1 | 261. | 09.40 | 52.7 | 59.2 | 50.6 | 285. | 11.40 | 53.1 | 60.5 | 52.5 |
| 238. | 07.45 | 51.5 | 57.3 | 50.6 | 262. | 09.45 | 53.7 | 69.0 | 50.9 | 286. | 11.45 | 54.4 | 62.7 | 52.6 |
| 239. | 07.50 | 56.1 | 78.3 | 50.3 | 263. | 09.50 | 57.7 | 72.6 | 50.9 | 287. | 11.50 | 55.2 | 71.6 | 53.4 |
| 240. | 07.55 | 51.8 | 57.8 | 50.4 | 264. | 09.55 | 55.5 | 71.0 | 50.7 | 288. | 11.55 | 64.2 | 85.2 | 54.5 |

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/2-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(2/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 63.3 | 79.4 | 57.1 | 37. | 15.00 | 57.2 | 57.7 | 56.9 | 73. | 18.00 | 45.8 | 47.4 | 45.0 |
| 2. | 12.05 | 59.3 | 77.2 | 56.9 | 38. | 15.05 | 57.2 | 57.6 | 56.8 | 74. | 18.05 | 50.6 | 72.8 | 45.5 |
| 3. | 12.10 | 57.9 | 60.6 | 55.8 | 39. | 15.10 | 57.0 | 57.4 | 56.7 | 75. | 18.10 | 46.2 | 47.3 | 45.2 |
| 4. | 12.15 | 64.9 | 82.2 | 54.2 | 40. | 15.15 | 57.1 | 58.2 | 56.8 | 76. | 18.15 | 46.3 | 47.5 | 45.6 |
| 5. | 12.20 | 57.9 | 79.3 | 54.2 | 41. | 15.20 | 57.2 | 59.4 | 56.8 | 77. | 18.20 | 46.2 | 47.8 | 45.4 |
| 6. | 12.25 | 55.9 | 58.6 | 54.5 | 42. | 15.25 | 56.8 | 57.8 | 55.1 | 78. | 18.25 | 45.9 | 47.7 | 44.7 |
| 7. | 12.30 | 58.0 | 61.3 | 57.4 | 43. | 15.30 | 57.3 | 57.9 | 57.0 | 79. | 18.30 | 46.8 | 49.3 | 46.0 |
| 8. | 12.35 | 58.2 | 59.1 | 57.9 | 44. | 15.35 | 57.5 | 57.9 | 57.2 | 80. | 18.35 | 51.3 | 62.6 | 46.4 |
| 9. | 12.40 | 58.2 | 64.7 | 57.7 | 45. | 15.40 | 57.5 | 58.3 | 57.1 | 81. | 18.40 | 46.8 | 51.9 | 43.3 |
| 10. | 12.45 | 58.3 | 62.8 | 57.9 | 46. | 15.45 | 57.6 | 60.7 | 57.2 | 82. | 18.45 | 45.3 | 49.9 | 43.7 |
| 11. | 12.50 | 58.2 | 61.9 | 57.8 | 47. | 15.50 | 57.4 | 57.9 | 57.2 | 83. | 18.50 | 45.5 | 53.4 | 44.3 |
| 12. | 12.55 | 57.6 | 62.2 | 55.2 | 48. | 15.55 | 57.3 | 57.7 | 57.0 | 84. | 18.55 | 46.5 | 52.1 | 44.7 |
| 13. | 13.00 | 57.9 | 63.6 | 56.8 | 49. | 16.00 | 57.4 | 61.6 | 57.0 | 85. | 19.00 | 46.0 | 48.9 | 45.1 |
| 14. | 13.05 | 57.7 | 58.9 | 57.4 | 50. | 16.05 | 57.5 | 64.1 | 55.5 | 86. | 19.05 | 47.6 | 60.3 | 43.6 |
| 15. | 13.10 | 57.9 | 58.4 | 57.6 | 51. | 16.10 | 56.9 | 57.7 | 56.4 | 87. | 19.10 | 48.3 | 52.9 | 45.1 |
| 16. | 13.15 | 57.9 | 58.4 | 57.6 | 52. | 16.15 | 56.9 | 58.3 | 55.5 | 88. | 19.15 | 50.2 | 56.2 | 46.3 |
| 17. | 13.20 | 57.8 | 58.5 | 57.5 | 53. | 16.20 | 56.5 | 57.7 | 55.0 | 89. | 19.20 | 52.1 | 57.0 | 47.4 |
| 18. | 13.25 | 57.8 | 58.4 | 57.5 | 54. | 16.25 | 57.0 | 57.6 | 56.4 | 90. | 19.25 | 50.7 | 64.3 | 45.0 |
| 19. | 13.30 | 57.5 | 58.1 | 57.0 | 55. | 16.30 | 52.9 | 57.1 | 49.8 | 91. | 19.30 | 46.3 | 51.6 | 44.6 |
| 20. | 13.35 | 57.6 | 58.0 | 57.4 | 56. | 16.35 | 49.7 | 51.9 | 47.8 | 92. | 19.35 | 46.0 | 50.2 | 44.3 |
| 21. | 13.40 | 57.4 | 58.0 | 57.1 | 57. | 16.40 | 49.7 | 51.8 | 48.5 | 93. | 19.40 | 47.0 | 51.8 | 45.3 |
| 22. | 13.45 | 57.6 | 59.4 | 57.2 | 58. | 16.45 | 49.7 | 50.8 | 48.9 | 94. | 19.45 | 47.3 | 51.6 | 45.3 |
| 23. | 13.50 | 57.4 | 57.9 | 57.2 | 59. | 16.50 | 50.4 | 60.0 | 46.9 | 95. | 19.50 | 45.7 | 52.0 | 44.6 |
| 24. | 13.55 | 57.6 | 58.3 | 57.3 | 60. | 16.55 | 51.1 | 61.9 | 48.2 | 96. | 19.55 | 46.7 | 65.5 | 44.3 |
| 25. | 14.00 | 57.6 | 58.1 | 57.3 | 61. | 17.00 | 49.6 | 50.4 | 48.6 | 97. | 20.00 | 46.9 | 51.9 | 44.9 |
| 26. | 14.05 | 57.5 | 58.2 | 56.9 | 62. | 17.05 | 49.5 | 50.9 | 47.9 | 98. | 20.05 | 47.6 | 52.2 | 44.9 |
| 27. | 14.10 | 57.6 | 58.1 | 57.2 | 63. | 17.10 | 50.7 | 54.7 | 48.7 | 99. | 20.10 | 50.5 | 69.0 | 45.1 |
| 28. | 14.15 | 57.1 | 57.8 | 56.4 | 64. | 17.15 | 51.7 | 56.1 | 49.5 | 100. | 20.15 | 49.3 | 60.0 | 45.7 |
| 29. | 14.20 | 57.6 | 58.1 | 57.3 | 65. | 17.20 | 50.8 | 54.8 | 49.2 | 101. | 20.20 | 51.2 | 66.1 | 45.4 |
| 30. | 14.25 | 57.6 | 58.3 | 56.9 | 66. | 17.25 | 49.9 | 54.9 | 48.0 | 102. | 20.25 | 54.3 | 67.4 | 46.4 |
| 31. | 14.30 | 57.7 | 58.1 | 57.3 | 67. | 17.30 | 48.9 | 50.3 | 47.4 | 103. | 20.30 | 52.4 | 61.7 | 44.8 |
| 32. | 14.35 | 57.8 | 60.3 | 57.3 | 68. | 17.35 | 51.6 | 69.4 | 48.2 | 104. | 20.35 | 58.6 | 76.2 | 46.7 |
| 33. | 14.40 | 57.6 | 58.0 | 57.3 | 69. | 17.40 | 56.7 | 74.4 | 48.1 | 105. | 20.40 | 56.5 | 74.4 | 45.6 |
| 34. | 14.45 | 57.3 | 58.2 | 55.8 | 70. | 17.45 | 55.8 | 77.4 | 46.1 | 106. | 20.45 | 55.6 | 73.0 | 47.6 |
| 35. | 14.50 | 57.7 | 58.4 | 57.4 | 71. | 17.50 | 46.7 | 50.3 | 45.1 | 107. | 20.50 | 53.7 | 63.5 | 45.7 |
| 36. | 14.55 | 57.1 | 58.0 | 56.5 | 72. | 17.55 | 46.0 | 47.2 | 45.1 | 108. | 20.55 | 60.7 | 81.3 | 44.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 45.8 | 48.8 | 45.0 | 145. | 00.00 | 52.1 | 64.3 | 44.7 | 181. | 03.00 | 58.9 | 80.4 | 50.9 |
| 110. | 21.05 | 46.2 | 57.5 | 44.7 | 146. | 00.05 | 52.6 | 67.7 | 42.0 | 182. | 03.05 | 54.0 | 69.5 | 50.5 |
| 111. | 21.10 | 49.3 | 60.7 | 44.2 | 147. | 00.10 | 54.8 | 70.6 | 42.9 | 183. | 03.10 | 54.3 | 62.9 | 52.2 |
| 112. | 21.15 | 53.7 | 64.9 | 44.4 | 148. | 00.15 | 58.6 | 73.3 | 43.9 | 184. | 03.15 | 54.4 | 63.0 | 52.5 |
| 113. | 21.20 | 46.2 | 52.4 | 44.5 | 149. | 00.20 | 54.8 | 71.5 | 42.8 | 185. | 03.20 | 54.3 | 58.2 | 53.2 |
| 114. | 21.25 | 54.7 | 65.8 | 45.2 | 150. | 00.25 | 45.8 | 54.8 | 43.4 | 186. | 03.25 | 54.5 | 59.4 | 53.0 |
| 115. | 21.30 | 61.4 | 74.0 | 48.8 | 151. | 00.30 | 52.4 | 67.6 | 44.9 | 187. | 03.30 | 54.9 | 65.5 | 52.8 |
| 116. | 21.35 | 56.8 | 65.3 | 50.2 | 152. | 00.35 | 53.7 | 65.7 | 49.9 | 188. | 03.35 | 53.9 | 65.5 | 52.3 |
| 117. | 21.40 | 55.1 | 63.4 | 49.5 | 153. | 00.40 | 62.7 | 73.2 | 52.4 | 189. | 03.40 | 53.8 | 56.7 | 52.3 |
| 118. | 21.45 | 54.4 | 57.8 | 50.4 | 154. | 00.45 | 62.9 | 74.9 | 53.3 | 190. | 03.45 | 53.7 | 57.1 | 52.3 |
| 119. | 21.50 | 63.7 | 76.1 | 51.4 | 155. | 00.50 | 62.9 | 77.2 | 53.0 | 191. | 03.50 | 54.3 | 62.6 | 52.7 |
| 120. | 21.55 | 58.7 | 62.6 | 55.1 | 156. | 00.55 | 56.2 | 68.1 | 52.9 | 192. | 03.55 | 52.6 | 56.1 | 51.9 |
| 121. | 22.00 | 60.8 | 64.9 | 57.9 | 157. | 01.00 | 53.5 | 60.2 | 51.5 | 193. | 04.00 | 54.0 | 59.1 | 52.9 |
| 122. | 22.05 | 61.3 | 65.3 | 59.0 | 158. | 01.05 | 58.0 | 73.8 | 51.4 | 194. | 04.05 | 53.2 | 60.8 | 51.9 |
| 123. | 22.10 | 59.1 | 69.8 | 55.0 | 159. | 01.10 | 58.7 | 80.8 | 51.3 | 195. | 04.10 | 52.7 | 61.8 | 51.8 |
| 124. | 22.15 | 61.6 | 66.6 | 59.9 | 160. | 01.15 | 59.7 | 79.4 | 51.0 | 196. | 04.15 | 52.4 | 57.0 | 51.2 |
| 125. | 22.20 | 65.4 | 75.6 | 60.5 | 161. | 01.20 | 57.7 | 77.9 | 51.5 | 197. | 04.20 | 52.9 | 55.2 | 51.6 |
| 126. | 22.25 | 62.6 | 69.7 | 60.1 | 162. | 01.25 | 61.9 | 76.3 | 52.0 | 198. | 04.25 | 53.1 | 59.4 | 52.1 |
| 127. | 22.30 | 61.6 | 68.7 | 59.5 | 163. | 01.30 | 54.1 | 65.5 | 51.7 | 199. | 04.30 | 53.0 | 59.0 | 51.4 |
| 128. | 22.35 | 62.7 | 80.1 | 58.7 | 164. | 01.35 | 51.5 | 53.8 | 50.6 | 200. | 04.35 | 53.1 | 57.2 | 52.1 |
| 129. | 22.40 | 64.7 | 80.2 | 58.9 | 165. | 01.40 | 52.5 | 62.7 | 50.9 | 201. | 04.40 | 52.7 | 56.5 | 51.4 |
| 130. | 22.45 | 60.9 | 65.7 | 58.5 | 166. | 01.45 | 52.8 | 58.7 | 52.0 | 202. | 04.45 | 53.6 | 62.1 | 52.1 |
| 131. | 22.50 | 62.2 | 79.9 | 58.7 | 167. | 01.50 | 52.7 | 55.0 | 51.9 | 203. | 04.50 | 53.1 | 64.6 | 51.6 |
| 132. | 22.55 | 62.5 | 76.9 | 57.8 | 168. | 01.55 | 52.8 | 61.3 | 51.6 | 204. | 04.55 | 52.3 | 54.0 | 51.4 |
| 133. | 23.00 | 62.4 | 80.3 | 57.6 | 169. | 02.00 | 51.9 | 55.7 | 51.0 | 205. | 05.00 | 52.2 | 58.6 | 50.9 |
| 134. | 23.05 | 59.8 | 66.4 | 57.4 | 170. | 02.05 | 51.8 | 57.3 | 50.7 | 206. | 05.05 | 52.6 | 55.9 | 51.6 |
| 135. | 23.10 | 62.3 | 81.8 | 56.7 | 171. | 02.10 | 51.0 | 53.4 | 50.2 | 207. | 05.10 | 53.4 | 56.8 | 52.3 |
| 136. | 23.15 | 60.7 | 80.0 | 55.6 | 172. | 02.15 | 51.2 | 55.8 | 50.2 | 208. | 05.15 | 53.8 | 59.7 | 51.0 |
| 137. | 23.20 | 58.1 | 60.7 | 55.9 | 173. | 02.20 | 51.9 | 53.9 | 51.1 | 209. | 05.20 | 52.4 | 55.5 | 51.2 |
| 138. | 23.25 | 57.6 | 62.3 | 55.0 | 174. | 02.25 | 59.6 | 78.3 | 51.5 | 210. | 05.25 | 52.9 | 60.5 | 51.3 |
| 139. | 23.30 | 58.5 | 67.2 | 55.5 | 175. | 02.30 | 52.8 | 58.7 | 51.6 | 211. | 05.30 | 52.8 | 61.1 | 51.4 |
| 140. | 23.35 | 57.4 | 64.4 | 55.3 | 176. | 02.35 | 51.7 | 58.0 | 50.7 | 212. | 05.35 | 51.9 | 54.4 | 51.0 |
| 141. | 23.40 | 56.8 | 61.0 | 54.3 | 177. | 02.40 | 54.6 | 69.6 | 52.0 | 213. | 05.40 | 62.2 | 79.9 | 51.7 |
| 142. | 23.45 | 53.4 | 58.8 | 47.9 | 178. | 02.45 | 56.0 | 66.9 | 52.2 | 214. | 05.45 | 55.3 | 68.5 | 51.4 |
| 143. | 23.50 | 56.5 | 78.5 | 44.4 | 179. | 02.50 | 57.9 | 71.2 | 52.3 | 215. | 05.50 | 60.3 | 74.2 | 51.1 |
| 144. | 23.55 | 56.9 | 78.8 | 45.3 | 180. | 02.55 | 55.0 | 68.1 | 51.4 | 216. | 05.55 | 62.2 | 75.6 | 50.9 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 54.5 | 68.3 | 50.8 | 241. | 08.00 | 52.7 | 57.6 | 51.5 | 265. | 10.00 | 53.2 | 62.0 | 52.0 |
| 218. | 06.05 | 59.6 | 75.0 | 50.7 | 242. | 08.05 | 52.4 | 59.2 | 51.4 | 266. | 10.05 | 59.6 | 70.9 | 53.0 |
| 219. | 06.10 | 62.1 | 77.0 | 50.9 | 243. | 08.10 | 53.0 | 57.6 | 51.9 | 267. | 10.10 | 53.1 | 56.1 | 52.2 |
| 220. | 06.15 | 59.1 | 73.1 | 50.9 | 244. | 08.15 | 52.2 | 56.2 | 51.1 | 268. | 10.15 | 52.6 | 58.0 | 51.7 |
| 221. | 06.20 | 62.3 | 76.2 | 51.5 | 245. | 08.20 | 51.9 | 58.1 | 50.9 | 269. | 10.20 | 53.2 | 61.5 | 51.5 |
| 222. | 06.25 | 52.7 | 56.5 | 51.5 | 246. | 08.25 | 53.2 | 57.3 | 52.1 | 270. | 10.25 | 52.9 | 57.0 | 51.6 |
| 223. | 06.30 | 54.9 | 70.6 | 50.9 | 247. | 08.30 | 53.0 | 58.4 | 52.1 | 271. | 10.30 | 64.4 | 82.0 | 52.1 |
| 224. | 06.35 | 53.6 | 71.7 | 50.9 | 248. | 08.35 | 53.0 | 61.5 | 51.5 | 272. | 10.35 | 59.7 | 76.2 | 52.5 |
| 225. | 06.40 | 51.6 | 54.1 | 50.7 | 249. | 08.40 | 52.4 | 55.1 | 51.4 | 273. | 10.40 | 53.2 | 57.0 | 51.7 |
| 226. | 06.45 | 56.3 | 72.3 | 50.9 | 250. | 08.45 | 62.9 | 80.0 | 51.9 | 274. | 10.45 | 52.9 | 61.2 | 51.6 |
| 227. | 06.50 | 57.5 | 71.8 | 50.9 | 251. | 08.50 | 56.2 | 82.3 | 52.7 | 275. | 10.50 | 56.2 | 77.3 | 51.6 |
| 228. | 06.55 | 59.5 | 71.7 | 52.0 | 252. | 08.55 | 54.7 | 68.0 | 52.3 | 276. | 10.55 | 54.6 | 86.4 | 51.5 |
| 229. | 07.00 | 60.1 | 74.7 | 50.5 | 253. | 09.00 | 53.9 | 62.0 | 52.1 | 277. | 11.00 | 60.9 | 80.9 | 52.0 |
| 230. | 07.05 | 56.8 | 71.4 | 50.6 | 254. | 09.05 | 52.9 | 55.8 | 51.7 | 278. | 11.05 | 55.2 | 69.7 | 52.3 |
| 231. | 07.10 | 56.0 | 71.7 | 50.4 | 255. | 09.10 | 52.8 | 56.3 | 51.9 | 279. | 11.10 | 56.2 | 88.6 | 52.3 |
| 232. | 07.15 | 58.6 | 72.8 | 50.5 | 256. | 09.15 | 52.9 | 54.9 | 51.7 | 280. | 11.15 | 55.3 | 89.3 | 52.8 |
| 233. | 07.20 | 60.2 | 74.5 | 50.6 | 257. | 09.20 | 53.2 | 56.2 | 52.3 | 281. | 11.20 | 60.3 | 86.9 | 53.4 |
| 234. | 07.25 | 55.6 | 70.7 | 51.4 | 258. | 09.25 | 53.1 | 57.8 | 51.6 | 282. | 11.25 | 61.2 | 85.3 | 53.5 |
| 235. | 07.30 | 58.9 | 72.5 | 52.4 | 259. | 09.30 | 52.9 | 55.8 | 51.7 | 283. | 11.30 | 62.3 | 84.7 | 54.0 |
| 236. | 07.35 | 63.7 | 76.2 | 53.4 | 260. | 09.35 | 53.2 | 57.3 | 51.6 | 284. | 11.35 | 63.5 | 84.6 | 54.1 |
| 237. | 07.40 | 53.4 | 57.6 | 52.8 | 261. | 09.40 | 52.9 | 56.9 | 51.6 | 285. | 11.40 | 63.4 | 85.8 | 54.6 |
| 238. | 07.45 | 53.5 | 65.0 | 51.9 | 262. | 09.45 | 53.1 | 59.4 | 51.9 | 286. | 11.45 | 58.1 | 64.1 | 54.4 |
| 239. | 07.50 | 52.3 | 56.5 | 51.3 | 263. | 09.50 | 53.4 | 58.6 | 51.9 | 287. | 11.50 | 61.2 | 77.5 | 58.6 |
| 240. | 07.55 | 53.2 | 59.2 | 50.9 | 264. | 09.55 | 58.0 | 75.9 | 52.2 | 288. | 11.55 | 62.7 | 83.8 | 59.9 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/3-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(3/1-8)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 60.7 | 66.7 | 59.7 | 37. | 15.00 | 53.3 | 54.7 | 52.7 | 73. | 18.00 | 47.9 | 51.6 | 45.8 |
| 2. | 12.05 | 60.2 | 62.6 | 59.7 | 38. | 15.05 | 53.1 | 54.6 | 52.5 | 74. | 18.05 | 48.4 | 53.9 | 46.0 |
| 3. | 12.10 | 60.1 | 60.9 | 59.6 | 39. | 15.10 | 53.2 | 54.9 | 52.5 | 75. | 18.10 | 48.4 | 54.8 | 46.0 |
| 4. | 12.15 | 60.1 | 63.4 | 59.6 | 40. | 15.15 | 53.3 | 55.1 | 52.6 | 76. | 18.15 | 48.3 | 54.8 | 45.2 |
| 5. | 12.20 | 59.7 | 61.7 | 59.4 | 41. | 15.20 | 53.1 | 55.2 | 52.4 | 77. | 18.20 | 48.5 | 54.2 | 44.8 |
| 6. | 12.25 | 59.7 | 68.9 | 59.2 | 42. | 15.25 | 52.6 | 53.9 | 52.1 | 78. | 18.25 | 49.1 | 54.3 | 44.4 |
| 7. | 12.30 | 60.2 | 74.9 | 59.4 | 43. | 15.30 | 52.5 | 54.0 | 52.0 | 79. | 18.30 | 49.8 | 55.4 | 45.2 |
| 8. | 12.35 | 59.5 | 60.8 | 59.2 | 44. | 15.35 | 52.3 | 53.9 | 51.7 | 80. | 18.35 | 49.9 | 54.8 | 45.1 |
| 9. | 12.40 | 64.6 | 79.4 | 59.1 | 45. | 15.40 | 52.6 | 54.2 | 52.1 | 81. | 18.40 | 49.7 | 54.9 | 44.9 |
| 10. | 12.45 | 59.4 | 60.7 | 59.0 | 46. | 15.45 | 52.3 | 54.0 | 51.6 | 82. | 18.45 | 49.4 | 55.6 | 45.4 |
| 11. | 12.50 | 59.5 | 60.5 | 58.8 | 47. | 15.50 | 52.4 | 54.1 | 52.0 | 83. | 18.50 | 47.7 | 53.2 | 43.3 |
| 12. | 12.55 | 59.6 | 61.8 | 58.9 | 48. | 15.55 | 52.7 | 54.8 | 52.3 | 84. | 18.55 | 48.0 | 53.4 | 43.1 |
| 13. | 13.00 | 59.1 | 60.5 | 58.5 | 49. | 16.00 | 52.7 | 53.6 | 52.3 | 85. | 19.00 | 49.8 | 59.2 | 46.0 |
| 14. | 13.05 | 59.1 | 61.5 | 58.5 | 50. | 16.05 | 52.9 | 55.5 | 52.4 | 86. | 19.05 | 49.5 | 57.6 | 45.3 |
| 15. | 13.10 | 58.2 | 59.6 | 56.1 | 51. | 16.10 | 52.9 | 54.3 | 52.3 | 87. | 19.10 | 49.8 | 56.4 | 45.6 |
| 16. | 13.15 | 58.2 | 59.4 | 56.2 | 52. | 16.15 | 52.7 | 54.3 | 52.1 | 88. | 19.15 | 48.9 | 54.2 | 44.1 |
| 17. | 13.20 | 58.0 | 59.8 | 56.0 | 53. | 16.20 | 53.0 | 54.6 | 52.3 | 89. | 19.20 | 48.5 | 57.7 | 43.9 |
| 18. | 13.25 | 59.1 | 78.0 | 53.2 | 54. | 16.25 | 52.8 | 55.7 | 52.0 | 90. | 19.25 | 47.0 | 52.1 | 42.9 |
| 19. | 13.30 | 53.7 | 60.8 | 53.0 | 55. | 16.30 | 50.0 | 53.6 | 47.2 | 91. | 19.30 | 48.3 | 53.6 | 44.2 |
| 20. | 13.35 | 53.3 | 58.2 | 52.7 | 56. | 16.35 | 49.2 | 53.9 | 47.0 | 92. | 19.35 | 50.6 | 68.7 | 44.2 |
| 21. | 13.40 | 53.1 | 55.8 | 52.5 | 57. | 16.40 | 49.7 | 54.0 | 47.3 | 93. | 19.40 | 52.7 | 73.1 | 44.6 |
| 22. | 13.45 | 53.2 | 54.8 | 52.5 | 58. | 16.45 | 48.4 | 52.7 | 47.2 | 94. | 19.45 | 48.5 | 53.5 | 43.3 |
| 23. | 13.50 | 53.4 | 54.7 | 52.7 | 59. | 16.50 | 48.1 | 50.6 | 47.0 | 95. | 19.50 | 48.4 | 53.2 | 43.1 |
| 24. | 13.55 | 53.8 | 56.5 | 53.1 | 60. | 16.55 | 48.1 | 52.0 | 47.1 | 96. | 19.55 | 49.0 | 54.2 | 43.8 |
| 25. | 14.00 | 53.7 | 55.3 | 53.0 | 61. | 17.00 | 47.7 | 49.8 | 46.5 | 97. | 20.00 | 49.0 | 54.5 | 43.5 |
| 26. | 14.05 | 53.7 | 55.3 | 53.0 | 62. | 17.05 | 47.7 | 49.9 | 46.6 | 98. | 20.05 | 48.3 | 53.2 | 43.3 |
| 27. | 14.10 | 53.7 | 56.9 | 53.1 | 63. | 17.10 | 48.1 | 50.1 | 47.1 | 99. | 20.10 | 49.5 | 57.1 | 43.9 |
| 28. | 14.15 | 53.7 | 56.7 | 53.0 | 64. | 17.15 | 47.8 | 50.0 | 46.5 | 100. | 20.15 | 50.5 | 58.3 | 45.2 |
| 29. | 14.20 | 53.6 | 57.8 | 52.9 | 65. | 17.20 | 48.1 | 54.6 | 46.8 | 101. | 20.20 | 48.6 | 53.1 | 44.6 |
| 30. | 14.25 | 53.3 | 54.4 | 52.7 | 66. | 17.25 | 48.1 | 52.3 | 46.4 | 102. | 20.25 | 49.6 | 54.2 | 45.0 |
| 31. | 14.30 | 53.5 | 56.1 | 52.9 | 67. | 17.30 | 48.4 | 51.6 | 46.8 | 103. | 20.30 | 49.1 | 54.0 | 44.1 |
| 32. | 14.35 | 53.0 | 57.0 | 52.3 | 68. | 17.35 | 48.9 | 52.7 | 47.1 | 104. | 20.35 | 50.6 | 55.8 | 46.3 |
| 33. | 14.40 | 53.1 | 54.2 | 52.4 | 69. | 17.40 | 48.8 | 57.6 | 46.6 | 105. | 20.40 | 50.9 | 55.5 | 46.6 |
| 34. | 14.45 | 53.4 | 54.6 | 52.8 | 70. | 17.45 | 51.8 | 69.6 | 46.1 | 106. | 20.45 | 50.8 | 55.5 | 46.2 |
| 35. | 14.50 | 53.2 | 55.0 | 52.4 | 71. | 17.50 | 47.9 | 51.7 | 46.3 | 107. | 20.50 | 52.2 | 56.6 | 48.1 |
| 36. | 14.55 | 53.1 | 55.5 | 52.5 | 72. | 17.55 | 47.6 | 50.6 | 46.1 | 108. | 20.55 | 58.8 | 68.6 | 48.5 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 56.3 | 68.6 | 49.6 | 145. | 00.00 | 50.4 | 60.4 | 45.6 | 181. | 03.00 | 50.1 | 53.0 | 49.2 |
| 110. | 21.05 | 52.9 | 57.5 | 48.9 | 146. | 00.05 | 48.0 | 57.5 | 44.7 | 182. | 03.05 | 50.8 | 55.7 | 49.6 |
| 111. | 21.10 | 53.7 | 57.4 | 50.9 | 147. | 00.10 | 50.3 | 65.6 | 44.7 | 183. | 03.10 | 53.1 | 62.8 | 50.3 |
| 112. | 21.15 | 54.3 | 58.1 | 51.4 | 148. | 00.15 | 49.0 | 59.2 | 44.1 | 184. | 03.15 | 55.8 | 65.7 | 49.4 |
| 113. | 21.20 | 54.9 | 58.2 | 52.1 | 149. | 00.20 | 56.1 | 75.9 | 43.7 | 185. | 03.20 | 54.6 | 67.7 | 50.1 |
| 114. | 21.25 | 55.3 | 59.6 | 52.2 | 150. | 00.25 | 56.2 | 73.3 | 45.7 | 186. | 03.25 | 50.9 | 57.3 | 50.0 |
| 115. | 21.30 | 55.7 | 63.1 | 53.0 | 151. | 00.30 | 56.9 | 77.5 | 45.4 | 187. | 03.30 | 56.1 | 77.7 | 49.3 |
| 116. | 21.35 | 55.4 | 61.8 | 52.1 | 152. | 00.35 | 55.6 | 74.7 | 48.0 | 188. | 03.35 | 50.5 | 56.2 | 49.3 |
| 117. | 21.40 | 56.0 | 59.3 | 53.5 | 153. | 00.40 | 51.6 | 54.9 | 50.0 | 189. | 03.40 | 60.5 | 80.5 | 49.2 |
| 118. | 21.45 | 57.7 | 59.8 | 55.3 | 154. | 00.45 | 61.0 | 74.2 | 52.4 | 190. | 03.45 | 50.4 | 56.3 | 49.3 |
| 119. | 21.50 | 57.7 | 59.8 | 55.3 | 155. | 00.50 | 54.6 | 64.6 | 52.5 | 191. | 03.50 | 55.5 | 75.5 | 49.3 |
| 120. | 21.55 | 56.4 | 59.3 | 53.1 | 156. | 00.55 | 53.4 | 60.2 | 52.0 | 192. | 03.55 | 51.2 | 57.1 | 49.9 |
| 121. | 22.00 | 57.3 | 59.5 | 54.4 | 157. | 01.00 | 53.5 | 68.4 | 51.1 | 193. | 04.00 | 51.3 | 59.2 | 49.8 |
| 122. | 22.05 | 58.1 | 62.7 | 55.8 | 158. | 01.05 | 52.0 | 56.4 | 51.1 | 194. | 04.05 | 51.5 | 57.7 | 49.9 |
| 123. | 22.10 | 58.6 | 64.5 | 56.5 | 159. | 01.10 | 53.4 | 62.4 | 50.9 | 195. | 04.10 | 50.8 | 57.7 | 49.4 |
| 124. | 22.15 | 62.3 | 70.3 | 57.5 | 160. | 01.15 | 52.0 | 56.5 | 50.9 | 196. | 04.15 | 50.4 | 53.4 | 49.4 |
| 125. | 22.20 | 60.4 | 69.9 | 56.6 | 161. | 01.20 | 56.0 | 74.4 | 50.1 | 197. | 04.20 | 50.7 | 55.0 | 49.4 |
| 126. | 22.25 | 61.2 | 78.0 | 57.0 | 162. | 01.25 | 52.6 | 65.8 | 50.1 | 198. | 04.25 | 50.3 | 54.7 | 49.1 |
| 127. | 22.30 | 63.2 | 79.5 | 55.7 | 163. | 01.30 | 64.0 | 81.9 | 49.3 | 199. | 04.30 | 51.7 | 64.6 | 50.1 |
| 128. | 22.35 | 58.4 | 61.0 | 56.6 | 164. | 01.35 | 63.8 | 84.5 | 49.4 | 200. | 04.35 | 62.8 | 81.1 | 50.3 |
| 129. | 22.40 | 58.1 | 63.2 | 56.0 | 165. | 01.40 | 65.3 | 88.2 | 49.7 | 201. | 04.40 | 56.9 | 78.9 | 50.2 |
| 130. | 22.45 | 57.8 | 64.4 | 55.6 | 166. | 01.45 | 55.6 | 76.5 | 49.4 | 202. | 04.45 | 52.2 | 67.0 | 49.6 |
| 131. | 22.50 | 64.6 | 76.4 | 55.7 | 167. | 01.50 | 56.3 | 80.4 | 49.7 | 203. | 04.50 | 50.7 | 56.9 | 49.7 |
| 132. | 22.55 | 65.6 | 74.4 | 57.1 | 168. | 01.55 | 54.0 | 72.4 | 49.2 | 204. | 04.55 | 51.3 | 54.2 | 50.4 |
| 133. | 23.00 | 64.2 | 82.2 | 56.8 | 169. | 02.00 | 50.7 | 57.0 | 49.3 | 205. | 05.00 | 52.4 | 61.2 | 50.0 |
| 134. | 23.05 | 62.3 | 84.6 | 55.1 | 170. | 02.05 | 51.4 | 59.0 | 49.6 | 206. | 05.05 | 52.0 | 68.5 | 49.1 |
| 135. | 23.10 | 65.3 | 83.8 | 54.8 | 171. | 02.10 | 52.2 | 65.9 | 49.4 | 207. | 05.10 | 52.4 | 63.7 | 50.2 |
| 136. | 23.15 | 65.3 | 81.9 | 54.5 | 172. | 02.15 | 52.9 | 65.4 | 49.5 | 208. | 05.15 | 52.0 | 57.5 | 50.8 |
| 137. | 23.20 | 54.7 | 59.4 | 51.5 | 173. | 02.20 | 52.7 | 60.5 | 50.3 | 209. | 05.20 | 57.5 | 71.8 | 49.0 |
| 138. | 23.25 | 57.1 | 70.8 | 51.0 | 174. | 02.25 | 51.5 | 61.5 | 50.0 | 210. | 05.25 | 51.8 | 56.6 | 50.7 |
| 139. | 23.30 | 60.6 | 76.5 | 51.8 | 175. | 02.30 | 52.4 | 65.5 | 49.8 | 211. | 05.30 | 53.4 | 66.8 | 51.4 |
| 140. | 23.35 | 57.8 | 74.0 | 50.5 | 176. | 02.35 | 53.0 | 67.6 | 49.8 | 212. | 05.35 | 54.3 | 84.3 | 51.1 |
| 141. | 23.40 | 63.9 | 84.8 | 49.4 | 177. | 02.40 | 52.1 | 61.4 | 49.6 | 213. | 05.40 | 53.5 | 70.6 | 49.6 |
| 142. | 23.45 | 51.9 | 57.4 | 47.7 | 178. | 02.45 | 51.7 | 60.1 | 49.9 | 214. | 05.45 | 63.8 | 80.7 | 49.4 |
| 143. | 23.50 | 51.4 | 62.2 | 46.2 | 179. | 02.50 | 55.0 | 70.9 | 50.2 | 215. | 05.50 | 64.4 | 79.9 | 49.2 |
| 144. | 23.55 | 50.9 | 59.6 | 45.7 | 180. | 02.55 | 51.0 | 57.9 | 49.4 | 216. | 05.55 | 56.6 | 73.2 | 50.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 51.4 | 59.2 | 49.9 | 241. | 08.00 | 60.2 | 79.3 | 58.2 | 265. | 10.00 | 65.0 | 81.9 | 53.7 |
| 218. | 06.05 | 54.7 | 68.4 | 49.7 | 242. | 08.05 | 61.2 | 88.8 | 59.8 | 266. | 10.05 | 62.1 | 80.9 | 54.0 |
| 219. | 06.10 | 60.1 | 71.9 | 49.7 | 243. | 08.10 | 63.2 | 86.0 | 60.2 | 267. | 10.10 | 65.7 | 81.6 | 56.4 |
| 220. | 06.15 | 56.6 | 75.9 | 49.2 | 244. | 08.15 | 62.5 | 89.1 | 59.8 | 268. | 10.15 | 64.7 | 82.4 | 55.3 |
| 221. | 06.20 | 51.0 | 60.9 | 49.3 | 245. | 08.20 | 63.2 | 98.3 | 58.6 | 269. | 10.20 | 55.5 | 64.3 | 53.9 |
| 222. | 06.25 | 50.1 | 56.1 | 48.9 | 246. | 08.25 | 60.1 | 87.5 | 52.4 | 270. | 10.25 | 55.6 | 60.8 | 53.4 |
| 223. | 06.30 | 51.5 | 58.2 | 50.1 | 247. | 08.30 | 61.2 | 88.9 | 53.2 | 271. | 10.30 | 54.6 | 66.2 | 52.9 |
| 224. | 06.35 | 50.3 | 56.5 | 49.2 | 248. | 08.35 | 61.3 | 90.8 | 52.3 | 272. | 10.35 | 58.6 | 71.4 | 54.1 |
| 225. | 06.40 | 52.3 | 85.8 | 49.0 | 249. | 08.40 | 60.5 | 84.8 | 52.4 | 273. | 10.40 | 56.7 | 66.6 | 53.7 |
| 226. | 06.45 | 58.4 | 84.6 | 50.1 | 250. | 08.45 | 62.7 | 84.4 | 53.1 | 274. | 10.45 | 65.3 | 88.5 | 53.5 |
| 227. | 06.50 | 53.2 | 61.1 | 50.3 | 251. | 08.50 | 60.7 | 81.1 | 54.6 | 275. | 10.50 | 58.1 | 64.3 | 56.2 |
| 228. | 06.55 | 52.1 | 65.0 | 50.5 | 252. | 08.55 | 61.8 | 86.7 | 55.6 | 276. | 10.55 | 58.0 | 62.5 | 56.9 |
| 229. | 07.00 | 54.0 | 64.6 | 51.0 | 253. | 09.00 | 63.2 | 89.7 | 55.4 | 277. | 11.00 | 56.4 | 59.4 | 55.4 |
| 230. | 07.05 | 51.2 | 55.7 | 50.1 | 254. | 09.05 | 64.2 | 78.1 | 56.4 | 278. | 11.05 | 56.8 | 67.9 | 54.4 |
| 231. | 07.10 | 51.5 | 60.8 | 50.1 | 255. | 09.10 | 65.3 | 78.3 | 64.0 | 279. | 11.10 | 57.2 | 70.7 | 55.0 |
| 232. | 07.15 | 51.4 | 62.7 | 49.7 | 256. | 09.15 | 62.1 | 65.2 | 60.6 | 280. | 11.15 | 61.2 | 81.4 | 55.2 |
| 233. | 07.20 | 52.4 | 66.0 | 50.1 | 257. | 09.20 | 60.7 | 76.3 | 58.2 | 281. | 11.20 | 58.5 | 69.1 | 55.0 |
| 234. | 07.25 | 50.5 | 54.4 | 49.7 | 258. | 09.25 | 59.5 | 71.8 | 56.4 | 282. | 11.25 | 56.1 | 60.3 | 55.2 |
| 235. | 07.30 | 50.5 | 53.9 | 49.5 | 259. | 09.30 | 57.8 | 66.5 | 55.8 | 283. | 11.30 | 56.2 | 65.6 | 55.0 |
| 236. | 07.35 | 50.9 | 54.6 | 49.8 | 260. | 09.35 | 63.8 | 85.9 | 55.1 | 284. | 11.35 | 61.0 | 72.2 | 55.9 |
| 237. | 07.40 | 55.0 | 67.4 | 50.1 | 261. | 09.40 | 56.6 | 67.8 | 55.3 | 285. | 11.40 | 61.9 | 72.3 | 54.9 |
| 238. | 07.45 | 51.6 | 59.0 | 50.2 | 262. | 09.45 | 61.3 | 82.1 | 54.7 | 286. | 11.45 | 60.8 | 64.7 | 55.3 |
| 239. | 07.50 | 52.2 | 67.1 | 50.5 | 263. | 09.50 | 64.2 | 82.2 | 53.7 | 287. | 11.50 | 61.2 | 85.9 | 54.6 |
| 240. | 07.55 | 53.5 | 63.4 | 51.2 | 264. | 09.55 | 58.7 | 78.3 | 52.9 | 288. | 11.55 | 60.5 | 86.5 | 55.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/4-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(4/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 64.5 | 69.0 | 64.0 | 37. | 15.00 | 55.4 | 58.1 | 54.8 | 73. | 18.00 | 50.0 | 53.7 | 48.9 |
| 2. | 12.05 | 64.5 | 66.9 | 64.0 | 38. | 15.05 | 55.2 | 61.7 | 54.4 | 74. | 18.05 | 49.9 | 52.4 | 49.1 |
| 3. | 12.10 | 64.7 | 65.6 | 64.0 | 39. | 15.10 | 57.5 | 64.7 | 54.4 | 75. | 18.10 | 50.2 | 60.8 | 48.4 |
| 4. | 12.15 | 64.1 | 67.1 | 62.3 | 40. | 15.15 | 55.6 | 64.2 | 54.2 | 76. | 18.15 | 55.8 | 68.5 | 48.4 |
| 5. | 12.20 | 64.4 | 65.7 | 63.7 | 41. | 15.20 | 58.3 | 65.4 | 54.5 | 77. | 18.20 | 49.2 | 51.2 | 48.4 |
| 6. | 12.25 | 64.6 | 67.8 | 62.8 | 42. | 15.25 | 58.8 | 66.2 | 54.4 | 78. | 18.25 | 49.4 | 54.5 | 48.4 |
| 7. | 12.30 | 65.2 | 80.1 | 63.1 | 43. | 15.30 | 55.5 | 65.6 | 54.1 | 79. | 18.30 | 50.7 | 55.8 | 48.9 |
| 8. | 12.35 | 64.5 | 83.8 | 63.7 | 44. | 15.35 | 58.7 | 66.5 | 54.3 | 80. | 18.35 | 51.7 | 62.1 | 49.0 |
| 9. | 12.40 | 65.6 | 82.2 | 62.5 | 45. | 15.40 | 58.6 | 66.9 | 53.9 | 81. | 18.40 | 50.6 | 56.2 | 49.1 |
| 10. | 12.45 | 64.3 | 66.6 | 61.7 | 46. | 15.45 | 56.3 | 63.7 | 54.1 | 82. | 18.45 | 50.4 | 56.0 | 49.3 |
| 11. | 12.50 | 60.9 | 75.6 | 56.2 | 47. | 15.50 | 56.7 | 65.4 | 54.2 | 83. | 18.50 | 49.6 | 53.5 | 48.6 |
| 12. | 12.55 | 60.2 | 83.7 | 57.4 | 48. | 15.55 | 55.3 | 66.2 | 54.0 | 84. | 18.55 | 49.9 | 57.2 | 48.8 |
| 13. | 13.00 | 57.9 | 62.8 | 55.6 | 49. | 16.00 | 55.2 | 62.2 | 54.0 | 85. | 19.00 | 57.6 | 70.2 | 49.2 |
| 14. | 13.05 | 58.0 | 63.7 | 55.5 | 50. | 16.05 | 59.3 | 78.0 | 53.8 | 86. | 19.05 | 50.0 | 53.1 | 49.3 |
| 15. | 13.10 | 63.4 | 82.0 | 55.5 | 51. | 16.10 | 62.3 | 80.6 | 53.3 | 87. | 19.10 | 49.7 | 50.7 | 49.1 |
| 16. | 13.15 | 57.2 | 65.0 | 54.7 | 52. | 16.15 | 59.5 | 79.0 | 53.2 | 88. | 19.15 | 49.5 | 50.5 | 48.8 |
| 17. | 13.20 | 56.4 | 59.6 | 55.2 | 53. | 16.20 | 58.4 | 75.7 | 53.3 | 89. | 19.20 | 50.4 | 59.6 | 49.0 |
| 18. | 13.25 | 57.7 | 61.5 | 55.7 | 54. | 16.25 | 56.3 | 66.5 | 53.6 | 90. | 19.25 | 51.4 | 62.1 | 48.9 |
| 19. | 13.30 | 57.7 | 62.0 | 55.5 | 55. | 16.30 | 52.4 | 54.9 | 51.0 | 91. | 19.30 | 49.8 | 54.8 | 48.9 |
| 20. | 13.35 | 56.7 | 63.4 | 55.1 | 56. | 16.35 | 51.4 | 56.4 | 50.6 | 92. | 19.35 | 50.1 | 55.8 | 48.8 |
| 21. | 13.40 | 57.3 | 64.4 | 54.8 | 57. | 16.40 | 52.3 | 60.4 | 51.0 | 93. | 19.40 | 49.2 | 51.6 | 48.4 |
| 22. | 13.45 | 56.2 | 61.6 | 54.6 | 58. | 16.45 | 54.5 | 72.4 | 50.8 | 94. | 19.45 | 49.3 | 53.3 | 48.4 |
| 23. | 13.50 | 55.7 | 61.1 | 54.5 | 59. | 16.50 | 51.7 | 56.4 | 50.6 | 95. | 19.50 | 61.1 | 69.8 | 49.2 |
| 24. | 13.55 | 56.7 | 61.9 | 55.0 | 60. | 16.55 | 52.2 | 60.5 | 50.8 | 96. | 19.55 | 56.5 | 67.3 | 49.0 |
| 25. | 14.00 | 58.4 | 65.4 | 55.5 | 61. | 17.00 | 52.3 | 60.3 | 50.9 | 97. | 20.00 | 58.8 | 70.1 | 48.9 |
| 26. | 14.05 | 58.4 | 64.9 | 55.6 | 62. | 17.05 | 55.7 | 64.4 | 51.2 | 98. | 20.05 | 56.1 | 71.1 | 49.7 |
| 27. | 14.10 | 56.6 | 64.4 | 54.5 | 63. | 17.10 | 54.3 | 65.9 | 50.2 | 99. | 20.10 | 60.5 | 70.8 | 51.4 |
| 28. | 14.15 | 57.2 | 64.3 | 54.4 | 64. | 17.15 | 51.1 | 57.9 | 49.4 | 100. | 20.15 | 56.0 | 63.9 | 49.5 |
| 29. | 14.20 | 57.8 | 65.4 | 54.4 | 65. | 17.20 | 51.2 | 56.8 | 49.5 | 101. | 20.20 | 60.1 | 70.3 | 48.6 |
| 30. | 14.25 | 58.4 | 64.8 | 55.2 | 66. | 17.25 | 50.9 | 56.6 | 49.5 | 102. | 20.25 | 52.6 | 58.3 | 49.9 |
| 31. | 14.30 | 58.0 | 64.8 | 54.4 | 67. | 17.30 | 50.7 | 66.1 | 49.4 | 103. | 20.30 | 58.0 | 69.7 | 50.1 |
| 32. | 14.35 | 55.1 | 60.3 | 54.4 | 68. | 17.35 | 50.4 | 54.7 | 49.6 | 104. | 20.35 | 58.2 | 70.0 | 48.8 |
| 33. | 14.40 | 55.3 | 60.3 | 54.7 | 69. | 17.40 | 53.0 | 62.6 | 50.0 | 105. | 20.40 | 51.4 | 61.8 | 48.7 |
| 34. | 14.45 | 57.1 | 65.1 | 54.5 | 70. | 17.45 | 50.6 | 55.4 | 49.2 | 106. | 20.45 | 51.9 | 60.1 | 49.2 |
| 35. | 14.50 | 59.6 | 66.6 | 54.7 | 71. | 17.50 | 50.6 | 55.8 | 49.2 | 107. | 20.50 | 50.7 | 58.0 | 49.5 |
| 36. | 14.55 | 57.5 | 65.3 | 55.3 | 72. | 17.55 | 49.9 | 53.7 | 48.9 | 108. | 20.55 | 54.7 | 66.8 | 60.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 52.1 | 62.6 | 50.6 | 145. | 00.00 | 52.6 | 65.2 | 50.8 | 181. | 03.00 | 57.5 | 58.1 | 57.2 |
| 110. | 21.05 | 64.3 | 81.4 | 50.4 | 146. | 00.05 | 54.9 | 68.1 | 50.6 | 182. | 03.05 | 57.2 | 57.8 | 56.7 |
| 111. | 21.10 | 51.9 | 59.3 | 50.2 | 147. | 00.10 | 52.6 | 57.5 | 51.0 | 183. | 03.10 | 57.3 | 57.7 | 57.1 |
| 112. | 21.15 | 54.9 | 66.3 | 50.8 | 148. | 00.15 | 58.3 | 81.3 | 51.0 | 184. | 03.15 | 57.1 | 57.7 | 56.8 |
| 113. | 21.20 | 51.2 | 57.0 | 50.3 | 149. | 00.20 | 52.7 | 58.5 | 51.3 | 185. | 03.20 | 57.3 | 59.1 | 56.9 |
| 114. | 21.25 | 55.8 | 78.0 | 50.0 | 150. | 00.25 | 53.0 | 61.9 | 51.6 | 186. | 03.25 | 57.1 | 57.6 | 56.9 |
| 115. | 21.30 | 51.5 | 57.5 | 50.1 | 151. | 00.30 | 53.0 | 58.5 | 51.7 | 187. | 03.30 | 57.3 | 58.0 | 57.0 |
| 116. | 21.35 | 51.2 | 57.5 | 50.1 | 152. | 00.35 | 53.0 | 58.7 | 51.1 | 188. | 03.35 | 57.3 | 57.8 | 57.0 |
| 117. | 21.40 | 51.7 | 61.7 | 50.1 | 153. | 00.40 | 53.9 | 61.9 | 52.0 | 189. | 03.40 | 57.2 | 57.9 | 56.6 |
| 118. | 21.45 | 52.1 | 60.5 | 50.4 | 154. | 00.45 | 55.2 | 70.9 | 51.4 | 190. | 03.45 | 57.3 | 57.8 | 56.9 |
| 119. | 21.50 | 51.2 | 58.0 | 50.2 | 155. | 00.50 | 54.4 | 72.4 | 51.7 | 191. | 03.50 | 56.8 | 57.5 | 56.1 |
| 120. | 21.55 | 52.2 | 61.3 | 50.9 | 156. | 00.55 | 59.7 | 80.4 | 51.7 | 192. | 03.55 | 57.3 | 57.8 | 57.0 |
| 121. | 22.00 | 53.0 | 58.5 | 51.6 | 157. | 01.00 | 52.2 | 56.1 | 51.7 | 193. | 04.00 | 57.3 | 58.0 | 56.6 |
| 122. | 22.05 | 54.2 | 67.3 | 51.3 | 158. | 01.05 | 58.2 | 79.0 | 51.8 | 194. | 04.05 | 57.4 | 57.8 | 57.0 |
| 123. | 22.10 | 51.9 | 56.7 | 50.7 | 159. | 01.10 | 56.3 | 68.6 | 51.9 | 195. | 04.10 | 57.5 | 60.0 | 57.0 |
| 124. | 22.15 | 51.6 | 58.1 | 50.4 | 160. | 01.15 | 52.8 | 60.2 | 52.2 | 196. | 04.15 | 57.3 | 57.7 | 57.0 |
| 125. | 22.20 | 52.1 | 60.8 | 50.4 | 161. | 01.20 | 54.1 | 62.4 | 52.3 | 197. | 04.20 | 57.0 | 57.9 | 55.5 |
| 126. | 22.25 | 51.9 | 57.2 | 50.4 | 162. | 01.25 | 54.9 | 71.3 | 53.1 | 198. | 04.25 | 57.4 | 58.1 | 57.1 |
| 127. | 22.30 | 52.4 | 59.1 | 50.9 | 163. | 01.30 | 63.9 | 84.9 | 54.2 | 199. | 04.30 | 56.8 | 57.7 | 56.2 |
| 128. | 22.35 | 52.1 | 56.1 | 51.1 | 164. | 01.35 | 63.0 | 79.1 | 56.8 | 200. | 04.35 | 56.9 | 57.4 | 56.6 |
| 129. | 22.40 | 52.1 | 58.1 | 51.1 | 165. | 01.40 | 59.0 | 76.9 | 56.6 | 201. | 04.40 | 56.9 | 57.3 | 56.5 |
| 130. | 22.45 | 61.9 | 78.8 | 51.4 | 166. | 01.45 | 57.6 | 60.3 | 55.5 | 202. | 04.45 | 56.7 | 57.1 | 56.4 |
| 131. | 22.50 | 54.4 | 69.7 | 50.9 | 167. | 01.50 | 64.6 | 81.9 | 53.9 | 203. | 04.50 | 56.8 | 57.9 | 56.5 |
| 132. | 22.55 | 51.3 | 55.2 | 50.4 | 168. | 01.55 | 57.6 | 79.0 | 53.9 | 204. | 04.55 | 56.9 | 59.1 | 56.5 |
| 133. | 23.00 | 52.9 | 67.9 | 50.6 | 169. | 02.00 | 55.6 | 58.3 | 54.2 | 205. | 05.00 | 56.5 | 57.5 | 54.8 |
| 134. | 23.05 | 52.0 | 63.4 | 50.5 | 170. | 02.05 | 57.7 | 61.0 | 57.1 | 206. | 05.05 | 57.0 | 57.6 | 56.7 |
| 135. | 23.10 | 51.1 | 55.1 | 50.4 | 171. | 02.10 | 57.9 | 58.8 | 57.6 | 207. | 05.10 | 57.2 | 57.6 | 56.9 |
| 136. | 23.15 | 52.4 | 58.9 | 50.3 | 172. | 02.15 | 57.9 | 64.4 | 57.4 | 208. | 05.15 | 57.2 | 58.0 | 56.8 |
| 137. | 23.20 | 53.4 | 68.7 | 50.6 | 173. | 02.20 | 58.0 | 62.5 | 57.6 | 209. | 05.20 | 57.3 | 60.4 | 56.9 |
| 138. | 23.25 | 57.4 | 72.3 | 50.6 | 174. | 02.25 | 57.9 | 61.6 | 57.5 | 210. | 05.25 | 57.1 | 57.6 | 56.9 |
| 139. | 23.30 | 55.2 | 70.7 | 50.4 | 175. | 02.30 | 57.3 | 61.9 | 54.9 | 211. | 05.30 | 57.0 | 57.4 | 56.7 |
| 140. | 23.35 | 52.3 | 59.8 | 51.0 | 176. | 02.35 | 57.6 | 63.3 | 56.5 | 212. | 05.35 | 57.1 | 61.3 | 56.7 |
| 141. | 23.40 | 62.6 | 80.0 | 51.4 | 177. | 02.40 | 57.4 | 58.6 | 57.1 | 213. | 05.40 | 57.2 | 63.8 | 55.2 |
| 142. | 23.45 | 57.2 | 76.0 | 50.9 | 178. | 02.45 | 57.6 | 58.1 | 57.3 | 214. | 05.45 | 56.6 | 57.4 | 56.1 |
| 143. | 23.50 | 60.3 | 83.6 | 51.3 | 179. | 02.50 | 57.6 | 58.1 | 57.3 | 215. | 05.50 | 56.6 | 58.0 | 55.2 |
| 144. | 23.55 | 60.2 | 78.8 | 51.4 | 180. | 02.55 | 57.5 | 58.2 | 57.2 | 216. | 05.55 | 56.2 | 57.4 | 54.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 56.7 | 57.3 | 56.1 | 241. | 08.00 | 45.6 | 47.4 | 44.4 | 265. | 10.00 | 54.0 | 67.1 | 46.1 |
| 218. | 06.05 | 52.6 | 56.8 | 49.5 | 242. | 08.05 | 46.5 | 49.0 | 45.7 | 266. | 10.05 | 52.1 | 61.4 | 44.5 |
| 219. | 06.10 | 49.4 | 51.6 | 47.5 | 243. | 08.10 | 51.0 | 62.3 | 46.1 | 267. | 10.10 | 58.3 | 75.9 | 46.4 |
| 220. | 06.15 | 49.4 | 51.5 | 48.2 | 244. | 08.15 | 46.5 | 51.6 | 43.0 | 268. | 10.15 | 56.2 | 74.1 | 45.3 |
| 221. | 06.20 | 49.4 | 50.5 | 48.6 | 245. | 08.20 | 45.0 | 49.6 | 43.4 | 269. | 10.20 | 55.3 | 72.7 | 47.3 |
| 222. | 06.25 | 50.1 | 59.7 | 46.6 | 246. | 08.25 | 45.2 | 53.1 | 44.0 | 270. | 10.25 | 53.4 | 63.2 | 45.4 |
| 223. | 06.30 | 50.8 | 61.6 | 47.9 | 247. | 08.30 | 46.2 | 51.8 | 44.4 | 271. | 10.30 | 60.4 | 81.0 | 44.4 |
| 224. | 06.35 | 49.3 | 50.1 | 48.3 | 248. | 08.35 | 45.7 | 48.6 | 44.8 | 272. | 10.35 | 45.5 | 48.5 | 44.7 |
| 225. | 06.40 | 49.2 | 50.6 | 47.6 | 249. | 08.40 | 47.3 | 60.0 | 43.3 | 273. | 10.40 | 45.9 | 57.2 | 44.4 |
| 226. | 06.45 | 50.4 | 54.4 | 48.4 | 250. | 08.45 | 48.0 | 52.6 | 44.8 | 274. | 10.45 | 49.0 | 60.4 | 43.9 |
| 227. | 06.50 | 51.4 | 55.8 | 49.2 | 251. | 08.50 | 49.9 | 55.9 | 46.0 | 275. | 10.50 | 53.4 | 64.6 | 44.1 |
| 228. | 06.55 | 50.5 | 54.5 | 48.9 | 252. | 08.55 | 51.8 | 56.7 | 47.1 | 276. | 10.55 | 45.9 | 52.1 | 44.2 |
| 229. | 07.00 | 49.6 | 54.6 | 47.7 | 253. | 09.00 | 50.4 | 64.0 | 44.7 | 277. | 11.00 | 54.4 | 65.5 | 44.9 |
| 230. | 07.05 | 48.6 | 50.0 | 47.1 | 254. | 09.05 | 46.0 | 51.3 | 44.3 | 278. | 11.05 | 61.1 | 73.7 | 48.5 |
| 231. | 07.10 | 51.3 | 69.1 | 47.9 | 255. | 09.10 | 45.7 | 49.9 | 44.0 | 279. | 11.10 | 56.5 | 65.0 | 49.9 |
| 232. | 07.15 | 56.4 | 74.1 | 47.8 | 256. | 09.15 | 46.7 | 51.5 | 45.0 | 280. | 11.15 | 54.8 | 63.1 | 49.2 |
| 233. | 07.20 | 55.5 | 77.1 | 45.8 | 257. | 09.20 | 47.0 | 51.3 | 45.0 | 281. | 11.20 | 54.1 | 57.5 | 50.1 |
| 234. | 07.25 | 46.4 | 50.0 | 44.8 | 258. | 09.25 | 45.4 | 51.7 | 44.3 | 282. | 11.25 | 63.4 | 75.8 | 51.1 |
| 235. | 07.30 | 45.7 | 46.9 | 44.8 | 259. | 09.30 | 46.4 | 65.2 | 44.0 | 283. | 11.30 | 58.4 | 62.3 | 54.8 |
| 236. | 07.35 | 45.5 | 47.1 | 44.7 | 260. | 09.35 | 46.6 | 51.6 | 44.6 | 284. | 11.35 | 60.5 | 64.6 | 57.6 |
| 237. | 07.40 | 50.3 | 72.5 | 45.2 | 261. | 09.40 | 47.3 | 51.9 | 44.6 | 285. | 11.40 | 61.0 | 65.0 | 58.7 |
| 238. | 07.45 | 45.9 | 47.0 | 44.9 | 262. | 09.45 | 50.2 | 68.7 | 44.8 | 286. | 11.45 | 58.8 | 69.5 | 54.7 |
| 239. | 07.50 | 46.0 | 47.2 | 45.3 | 263. | 09.50 | 49.0 | 59.7 | 45.4 | 287. | 11.50 | 61.3 | 66.3 | 59.6 |
| 240. | 07.55 | 45.9 | 47.5 | 45.1 | 264. | 09.55 | 50.9 | 65.8 | 45.1 | 288. | 11.55 | 65.1 | 75.3 | 60.2 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/5-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(5/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 62.3 | 69.4 | 59.8 | 37. | 15.00 | 61.6 | 76.0 | 51.7 | 73. | 18.00 | 52.8 | 59.1 | 51.8 |
| 2. | 12.05 | 61.3 | 68.4 | 59.2 | 38. | 15.05 | 53.8 | 65.2 | 51.4 | 74. | 18.05 | 52.7 | 58.7 | 51.1 |
| 3. | 12.10 | 62.4 | 79.8 | 58.4 | 39. | 15.10 | 51.2 | 53.5 | 50.3 | 75. | 18.10 | 52.8 | 56.9 | 51.8 |
| 4. | 12.15 | 64.4 | 79.9 | 58.6 | 40. | 15.15 | 52.2 | 62.4 | 50.6 | 76. | 18.15 | 52.4 | 56.2 | 51.1 |
| 5. | 12.20 | 60.6 | 65.4 | 58.2 | 41. | 15.20 | 52.5 | 58.4 | 51.7 | 77. | 18.20 | 53.3 | 61.8 | 51.8 |
| 6. | 12.25 | 61.9 | 79.6 | 58.4 | 42. | 15.25 | 52.4 | 54.7 | 51.6 | 78. | 18.25 | 52.8 | 64.3 | 51.3 |
| 7. | 12.30 | 62.2 | 76.6 | 57.5 | 43. | 15.30 | 52.5 | 61.0 | 51.3 | 79. | 18.30 | 52.0 | 53.7 | 51.1 |
| 8. | 12.35 | 62.1 | 80.0 | 57.3 | 44. | 15.35 | 51.6 | 55.4 | 50.7 | 80. | 18.35 | 51.9 | 58.3 | 50.6 |
| 9. | 12.40 | 59.5 | 66.1 | 57.1 | 45. | 15.40 | 51.5 | 57.0 | 50.4 | 81. | 18.40 | 52.3 | 55.6 | 51.3 |
| 10. | 12.45 | 65.8 | 81.5 | 56.4 | 46. | 15.45 | 50.7 | 53.1 | 49.9 | 82. | 18.45 | 53.1 | 56.5 | 52.0 |
| 11. | 12.50 | 60.4 | 79.7 | 55.3 | 47. | 15.50 | 50.9 | 55.5 | 49.9 | 83. | 18.50 | 53.5 | 59.4 | 50.7 |
| 12. | 12.55 | 57.8 | 60.4 | 55.6 | 48. | 15.55 | 51.6 | 53.6 | 50.8 | 84. | 18.55 | 52.1 | 55.2 | 50.9 |
| 13. | 13.00 | 57.3 | 62.0 | 54.7 | 49. | 16.00 | 59.3 | 78.0 | 51.2 | 85. | 19.00 | 52.6 | 60.2 | 51.0 |
| 14. | 13.05 | 58.2 | 66.9 | 55.2 | 50. | 16.05 | 52.5 | 58.4 | 51.3 | 86. | 19.05 | 52.5 | 60.8 | 51.1 |
| 15. | 13.10 | 57.1 | 64.1 | 55.0 | 51. | 16.10 | 51.4 | 57.7 | 50.4 | 87. | 19.10 | 51.6 | 54.1 | 50.7 |
| 16. | 13.15 | 56.5 | 60.7 | 54.0 | 52. | 16.15 | 54.3 | 69.3 | 51.7 | 88. | 19.15 | 61.9 | 79.6 | 51.4 |
| 17. | 13.20 | 53.1 | 58.5 | 47.6 | 53. | 16.20 | 55.7 | 66.6 | 51.9 | 89. | 19.20 | 55.0 | 68.2 | 51.1 |
| 18. | 13.25 | 56.2 | 78.2 | 44.1 | 54. | 16.25 | 57.6 | 70.9 | 52.0 | 90. | 19.25 | 60.0 | 73.9 | 50.8 |
| 19. | 13.30 | 56.6 | 78.5 | 45.0 | 55. | 16.30 | 54.7 | 67.8 | 51.1 | 91. | 19.30 | 61.9 | 75.3 | 50.6 |
| 20. | 13.35 | 51.8 | 64.0 | 44.4 | 56. | 16.35 | 58.6 | 80.1 | 50.6 | 92. | 19.35 | 54.2 | 68.0 | 50.5 |
| 21. | 13.40 | 52.3 | 67.4 | 41.7 | 57. | 16.40 | 53.7 | 69.2 | 50.2 | 93. | 19.40 | 59.3 | 74.7 | 50.4 |
| 22. | 13.45 | 54.5 | 70.3 | 42.6 | 58. | 16.45 | 54.0 | 62.6 | 51.9 | 94. | 19.45 | 61.8 | 76.7 | 50.6 |
| 23. | 13.50 | 58.3 | 73.0 | 43.6 | 59. | 16.50 | 54.1 | 62.7 | 52.2 | 95. | 19.50 | 58.8 | 72.8 | 50.6 |
| 24. | 13.55 | 54.5 | 71.2 | 42.5 | 60. | 16.55 | 54.0 | 57.9 | 52.9 | 96. | 19.55 | 62.0 | 75.9 | 51.2 |
| 25. | 14.00 | 45.5 | 54.5 | 43.1 | 61. | 17.00 | 54.2 | 59.1 | 52.7 | 97. | 20.00 | 52.4 | 56.2 | 51.2 |
| 26. | 14.05 | 52.1 | 67.3 | 44.6 | 62. | 17.05 | 54.6 | 65.2 | 52.5 | 98. | 20.05 | 54.6 | 70.3 | 50.6 |
| 27. | 14.10 | 53.4 | 65.4 | 49.6 | 63. | 17.10 | 53.6 | 65.2 | 52.0 | 99. | 20.10 | 53.3 | 71.4 | 50.6 |
| 28. | 14.15 | 62.4 | 72.9 | 52.1 | 64. | 17.15 | 53.5 | 56.4 | 52.0 | 100. | 20.15 | 51.3 | 53.8 | 50.4 |
| 29. | 14.20 | 62.6 | 74.6 | 53.0 | 65. | 17.20 | 53.4 | 56.8 | 52.0 | 101. | 20.20 | 56.0 | 72.0 | 50.6 |
| 30. | 14.25 | 62.6 | 76.9 | 52.7 | 66. | 17.25 | 54.0 | 62.3 | 52.4 | 102. | 20.25 | 57.2 | 71.5 | 50.6 |
| 31. | 14.30 | 55.9 | 67.8 | 52.6 | 67. | 17.30 | 52.3 | 55.8 | 51.6 | 103. | 20.30 | 59.2 | 71.4 | 51.7 |
| 32. | 14.35 | 53.2 | 59.9 | 51.2 | 68. | 17.35 | 53.7 | 58.8 | 52.6 | 104. | 20.35 | 59.8 | 74.4 | 50.2 |
| 33. | 14.40 | 57.7 | 73.5 | 51.1 | 69. | 17.40 | 52.9 | 60.5 | 51.6 | 105. | 20.40 | 56.5 | 71.1 | 50.3 |
| 34. | 14.45 | 58.4 | 80.5 | 51.0 | 70. | 17.45 | 52.4 | 61.5 | 51.5 | 106. | 20.45 | 55.7 | 71.4 | 50.1 |
| 35. | 14.50 | 59.4 | 79.1 | 50.7 | 71. | 17.50 | 52.1 | 56.7 | 50.9 | 107. | 20.50 | 58.3 | 72.5 | 50.2 |
| 36. | 14.55 | 57.4 | 77.6 | 51.2 | 72. | 17.55 | 52.6 | 54.9 | 51.3 | 108. | 20.55 | 59.9 | 74.2 | 50.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 55.3 | 70.4 | 51.1 | 145. | 00.00 | 52.6 | 56.7 | 51.3 | 181. | 03.00 | 58.8 | 77.7 | 52.9 |
| 110. | 21.05 | 58.6 | 72.2 | 52.1 | 146. | 00.05 | 64.1 | 81.7 | 51.8 | 182. | 03.05 | 53.4 | 60.5 | 52.7 |
| 111. | 21.10 | 63.4 | 75.9 | 53.1 | 147. | 00.10 | 59.4 | 75.9 | 52.2 | 183. | 03.10 | 53.0 | 57.9 | 52.4 |
| 112. | 21.15 | 53.1 | 57.3 | 52.5 | 148. | 00.15 | 52.9 | 56.7 | 51.4 | 184. | 03.15 | 52.8 | 55.5 | 52.2 |
| 113. | 21.20 | 53.2 | 64.7 | 51.6 | 149. | 00.20 | 52.6 | 60.9 | 51.3 | 185. | 03.20 | 52.9 | 54.5 | 52.2 |
| 114. | 21.25 | 52.0 | 56.2 | 51.0 | 150. | 00.25 | 55.9 | 77.0 | 51.3 | 186. | 03.25 | 53.1 | 54.4 | 52.4 |
| 115. | 21.30 | 52.9 | 58.9 | 50.6 | 151. | 00.30 | 56.2 | 86.1 | 51.2 | 187. | 03.30 | 53.5 | 56.2 | 52.8 |
| 116. | 21.35 | 52.4 | 57.3 | 51.2 | 152. | 00.35 | 60.6 | 80.6 | 51.7 | 188. | 03.35 | 53.4 | 55.0 | 52.7 |
| 117. | 21.40 | 52.1 | 58.9 | 51.1 | 153. | 00.40 | 54.9 | 69.4 | 52.0 | 189. | 03.40 | 53.4 | 55.0 | 52.7 |
| 118. | 21.45 | 52.7 | 57.3 | 51.6 | 154. | 00.45 | 55.6 | 88.3 | 52.0 | 190. | 03.45 | 53.4 | 56.6 | 52.8 |
| 119. | 21.50 | 51.9 | 55.9 | 50.8 | 155. | 00.50 | 55.6 | 89.0 | 52.5 | 191. | 03.50 | 53.4 | 56.4 | 52.7 |
| 120. | 21.55 | 51.6 | 57.8 | 50.6 | 156. | 00.55 | 56.2 | 86.6 | 53.1 | 192. | 03.55 | 53.3 | 57.5 | 52.6 |
| 121. | 22.00 | 52.9 | 57.0 | 51.8 | 157. | 01.00 | 58.6 | 85.0 | 53.2 | 193. | 04.00 | 53.0 | 54.1 | 52.4 |
| 122. | 22.05 | 52.7 | 58.1 | 51.8 | 158. | 01.05 | 57.3 | 84.4 | 53.7 | 194. | 04.05 | 53.2 | 55.8 | 52.6 |
| 123. | 22.10 | 52.7 | 61.2 | 51.2 | 159. | 01.10 | 56.2 | 84.3 | 53.8 | 195. | 04.10 | 52.7 | 56.7 | 52.0 |
| 124. | 22.15 | 52.1 | 54.8 | 51.1 | 160. | 01.15 | 55.7 | 85.5 | 54.3 | 196. | 04.15 | 52.8 | 53.9 | 52.1 |
| 125. | 22.20 | 62.6 | 79.7 | 51.6 | 161. | 01.20 | 57.8 | 63.8 | 54.1 | 197. | 04.20 | 53.1 | 54.3 | 52.5 |
| 126. | 22.25 | 63.2 | 82.0 | 52.4 | 162. | 01.25 | 60.9 | 77.2 | 58.3 | 198. | 04.25 | 52.9 | 54.7 | 52.1 |
| 127. | 22.30 | 54.4 | 67.7 | 52.0 | 163. | 01.30 | 60.2 | 83.5 | 59.6 | 199. | 04.30 | 52.8 | 55.2 | 52.2 |
| 128. | 22.35 | 53.6 | 61.7 | 51.8 | 164. | 01.35 | 60.4 | 66.4 | 59.4 | 200. | 04.35 | 53.0 | 54.4 | 52.4 |
| 129. | 22.40 | 52.6 | 55.5 | 51.4 | 165. | 01.40 | 59.9 | 62.3 | 59.4 | 201. | 04.40 | 52.8 | 54.3 | 52.2 |
| 130. | 22.45 | 52.5 | 56.0 | 51.6 | 166. | 01.45 | 59.8 | 60.6 | 59.3 | 202. | 04.45 | 52.9 | 54.6 | 52.2 |
| 131. | 22.50 | 52.6 | 54.6 | 51.4 | 167. | 01.50 | 59.8 | 63.1 | 59.3 | 203. | 04.50 | 53.0 | 54.8 | 52.3 |
| 132. | 22.55 | 52.9 | 55.9 | 52.0 | 168. | 01.55 | 59.4 | 61.4 | 59.1 | 204. | 04.55 | 52.8 | 54.9 | 52.1 |
| 133. | 23.00 | 52.8 | 57.5 | 51.3 | 169. | 02.00 | 59.4 | 68.6 | 58.9 | 205. | 05.00 | 52.3 | 53.6 | 51.8 |
| 134. | 23.05 | 52.6 | 55.5 | 51.4 | 170. | 02.05 | 59.9 | 74.6 | 59.1 | 206. | 05.05 | 52.2 | 53.7 | 51.7 |
| 135. | 23.10 | 52.9 | 57.0 | 51.3 | 171. | 02.10 | 59.2 | 60.5 | 58.9 | 207. | 05.10 | 52.0 | 53.6 | 51.4 |
| 136. | 23.15 | 52.6 | 56.6 | 51.3 | 172. | 02.15 | 64.3 | 79.1 | 58.8 | 208. | 05.15 | 52.3 | 53.9 | 51.8 |
| 137. | 23.20 | 52.8 | 59.1 | 51.6 | 173. | 02.20 | 59.1 | 60.4 | 58.7 | 209. | 05.20 | 52.0 | 53.7 | 51.3 |
| 138. | 23.25 | 53.1 | 58.3 | 51.6 | 174. | 02.25 | 59.2 | 60.2 | 58.5 | 210. | 05.25 | 52.1 | 53.8 | 51.7 |
| 139. | 23.30 | 57.7 | 75.6 | 51.9 | 175. | 02.30 | 59.3 | 61.5 | 58.6 | 211. | 05.30 | 52.4 | 54.5 | 52.0 |
| 140. | 23.35 | 52.9 | 61.7 | 51.7 | 176. | 02.35 | 58.8 | 60.2 | 58.2 | 212. | 05.35 | 52.4 | 53.3 | 52.0 |
| 141. | 23.40 | 59.3 | 70.6 | 52.7 | 177. | 02.40 | 58.8 | 61.2 | 58.2 | 213. | 05.40 | 52.6 | 55.2 | 52.1 |
| 142. | 23.45 | 52.8 | 55.8 | 51.9 | 178. | 02.45 | 57.9 | 59.3 | 55.8 | 214. | 05.45 | 52.6 | 54.0 | 52.0 |
| 143. | 23.50 | 52.3 | 57.7 | 51.4 | 179. | 02.50 | 57.9 | 59.1 | 55.9 | 215. | 05.50 | 52.4 | 54.0 | 51.8 |
| 144. | 23.55 | 52.9 | 61.2 | 51.2 | 180. | 02.55 | 57.7 | 59.5 | 55.7 | 216. | 05.55 | 52.7 | 54.3 | 52.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ (ทิศเหนือของโครงการ)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 52.5 | 55.4 | 51.7 | 241. | 08.00 | 48.8 | 54.0 | 44.1 | 265. | 10.00 | 49.3 | 53.9 | 44.7 |
| 218. | 06.05 | 49.7 | 53.3 | 46.9 | 242. | 08.05 | 49.5 | 55.1 | 44.9 | 266. | 10.05 | 48.8 | 53.7 | 43.8 |
| 219. | 06.10 | 48.9 | 53.6 | 46.7 | 243. | 08.10 | 49.6 | 54.5 | 44.8 | 267. | 10.10 | 50.3 | 55.5 | 46.0 |
| 220. | 06.15 | 49.4 | 53.7 | 47.0 | 244. | 08.15 | 49.4 | 54.6 | 44.6 | 268. | 10.15 | 50.6 | 55.2 | 46.3 |
| 221. | 06.20 | 48.1 | 52.4 | 46.9 | 245. | 08.20 | 49.1 | 55.3 | 45.1 | 269. | 10.20 | 50.5 | 55.2 | 45.9 |
| 222. | 06.25 | 47.8 | 50.3 | 46.7 | 246. | 08.25 | 47.4 | 52.9 | 43.0 | 270. | 10.25 | 51.9 | 56.3 | 47.8 |
| 223. | 06.30 | 47.8 | 51.7 | 46.8 | 247. | 08.30 | 47.7 | 53.1 | 42.8 | 271. | 10.30 | 58.5 | 68.3 | 48.2 |
| 224. | 06.35 | 47.4 | 49.5 | 46.2 | 248. | 08.35 | 49.5 | 58.9 | 45.7 | 272. | 10.35 | 56.0 | 68.3 | 49.3 |
| 225. | 06.40 | 47.4 | 49.6 | 46.3 | 249. | 08.40 | 49.2 | 57.3 | 45.0 | 273. | 10.40 | 52.6 | 57.2 | 48.6 |
| 226. | 06.45 | 47.8 | 49.8 | 46.8 | 250. | 08.45 | 49.5 | 56.1 | 45.3 | 274. | 10.45 | 53.4 | 57.1 | 50.6 |
| 227. | 06.50 | 47.5 | 49.7 | 46.2 | 251. | 08.50 | 48.6 | 53.9 | 43.8 | 275. | 10.50 | 54.0 | 57.8 | 51.1 |
| 228. | 06.55 | 47.8 | 54.3 | 46.5 | 252. | 08.55 | 48.2 | 57.4 | 43.6 | 276. | 10.55 | 54.6 | 57.9 | 51.8 |
| 229. | 07.00 | 47.8 | 52.0 | 46.1 | 253. | 09.00 | 46.7 | 51.8 | 42.6 | 277. | 11.00 | 55.0 | 59.3 | 51.9 |
| 230. | 07.05 | 48.1 | 51.3 | 46.5 | 254. | 09.05 | 48.0 | 53.3 | 43.9 | 278. | 11.05 | 55.4 | 62.8 | 52.7 |
| 231. | 07.10 | 48.6 | 52.4 | 46.8 | 255. | 09.10 | 50.3 | 68.4 | 43.9 | 279. | 11.10 | 55.1 | 61.5 | 51.8 |
| 232. | 07.15 | 48.5 | 57.3 | 46.3 | 256. | 09.15 | 52.4 | 72.8 | 44.3 | 280. | 11.15 | 55.7 | 59.0 | 53.2 |
| 233. | 07.20 | 51.5 | 69.3 | 45.8 | 257. | 09.20 | 48.2 | 53.2 | 43.0 | 281. | 11.20 | 57.4 | 59.5 | 55.0 |
| 234. | 07.25 | 47.6 | 51.4 | 46.0 | 258. | 09.25 | 48.1 | 52.9 | 42.8 | 282. | 11.25 | 57.4 | 59.5 | 55.0 |
| 235. | 07.30 | 47.3 | 50.3 | 45.8 | 259. | 09.30 | 48.7 | 53.9 | 43.5 | 283. | 11.30 | 56.1 | 59.0 | 52.8 |
| 236. | 07.35 | 47.6 | 51.3 | 45.5 | 260. | 09.35 | 48.7 | 54.2 | 43.2 | 284. | 11.35 | 57.0 | 59.2 | 54.1 |
| 237. | 07.40 | 48.1 | 53.6 | 45.7 | 261. | 09.40 | 48.0 | 52.9 | 43.0 | 285. | 11.40 | 57.8 | 62.4 | 55.5 |
| 238. | 07.45 | 48.1 | 54.5 | 45.7 | 262. | 09.45 | 49.2 | 56.8 | 43.6 | 286. | 11.45 | 58.3 | 64.2 | 56.2 |
| 239. | 07.50 | 48.0 | 54.5 | 44.9 | 263. | 09.50 | 50.2 | 58.0 | 44.9 | 287. | 11.50 | 62.0 | 70.0 | 57.2 |
| 240. | 07.55 | 48.2 | 53.9 | 44.5 | 264. | 09.55 | 48.3 | 52.8 | 44.3 | 288. | 11.55 | 60.1 | 69.6 | 56.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/6-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(6/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 60.9 | 77.7 | 56.7 | 37. | 15.00 | 52.3 | 65.5 | 49.8 | 73. | 18.00 | 50.0 | 54.4 | 48.8 |
| 2. | 12.05 | 62.9 | 79.2 | 55.4 | 38. | 15.05 | 63.7 | 81.6 | 49.0 | 74. | 18.05 | 51.4 | 64.3 | 49.8 |
| 3. | 12.10 | 58.1 | 60.7 | 56.3 | 39. | 15.10 | 63.5 | 84.2 | 49.1 | 75. | 18.10 | 62.5 | 80.8 | 50.0 |
| 4. | 12.15 | 57.8 | 62.9 | 55.7 | 40. | 15.15 | 65.0 | 87.9 | 49.4 | 76. | 18.15 | 56.6 | 78.6 | 49.9 |
| 5. | 12.20 | 57.5 | 64.1 | 55.3 | 41. | 15.20 | 55.3 | 76.2 | 49.1 | 77. | 18.20 | 51.9 | 66.7 | 49.3 |
| 6. | 12.25 | 64.3 | 76.1 | 55.4 | 42. | 15.25 | 66.0 | 80.1 | 49.4 | 78. | 18.25 | 50.4 | 56.6 | 49.4 |
| 7. | 12.30 | 65.3 | 74.1 | 56.8 | 43. | 15.30 | 53.7 | 72.1 | 48.9 | 79. | 18.30 | 51.0 | 53.9 | 50.1 |
| 8. | 12.35 | 60.3 | 81.9 | 56.5 | 44. | 15.35 | 50.4 | 56.7 | 49.0 | 80. | 18.35 | 52.1 | 60.9 | 49.7 |
| 9. | 12.40 | 62.3 | 84.3 | 54.8 | 45. | 15.40 | 51.1 | 58.7 | 49.3 | 81. | 18.40 | 51.7 | 68.2 | 48.8 |
| 10. | 12.45 | 60.2 | 83.5 | 54.5 | 46. | 15.45 | 51.9 | 65.6 | 49.1 | 82. | 18.45 | 52.1 | 63.4 | 49.9 |
| 11. | 12.50 | 56.3 | 81.6 | 54.2 | 47. | 15.50 | 52.6 | 65.1 | 49.2 | 83. | 18.50 | 51.7 | 57.2 | 50.5 |
| 12. | 12.55 | 54.4 | 59.1 | 51.2 | 48. | 15.55 | 52.4 | 60.2 | 50.0 | 84. | 18.55 | 57.2 | 71.5 | 48.7 |
| 13. | 13.00 | 56.8 | 70.5 | 50.7 | 49. | 16.00 | 51.2 | 61.2 | 49.7 | 85. | 19.00 | 51.5 | 56.3 | 50.4 |
| 14. | 13.05 | 60.3 | 76.2 | 51.5 | 50. | 16.05 | 52.1 | 65.2 | 49.5 | 86. | 19.05 | 53.1 | 66.5 | 51.1 |
| 15. | 13.10 | 57.5 | 73.7 | 50.2 | 51. | 16.10 | 52.7 | 67.3 | 49.5 | 87. | 19.10 | 54.6 | 84.0 | 50.8 |
| 16. | 13.15 | 63.6 | 84.5 | 49.1 | 52. | 16.15 | 51.8 | 61.1 | 49.3 | 88. | 19.15 | 53.2 | 70.3 | 49.3 |
| 17. | 13.20 | 51.6 | 57.1 | 47.4 | 53. | 16.20 | 51.4 | 59.8 | 49.6 | 89. | 19.20 | 63.5 | 80.4 | 49.1 |
| 18. | 13.25 | 51.1 | 61.9 | 45.9 | 54. | 16.25 | 54.7 | 70.6 | 49.9 | 90. | 19.25 | 64.1 | 79.6 | 48.9 |
| 19. | 13.30 | 50.6 | 59.3 | 45.4 | 55. | 16.30 | 50.7 | 57.6 | 49.1 | 91. | 19.30 | 56.3 | 72.9 | 49.9 |
| 20. | 13.35 | 50.1 | 60.1 | 45.3 | 56. | 16.35 | 49.8 | 52.7 | 48.9 | 92. | 19.35 | 51.1 | 58.9 | 49.6 |
| 21. | 13.40 | 47.7 | 57.2 | 44.4 | 57. | 16.40 | 50.5 | 55.4 | 49.3 | 93. | 19.40 | 54.4 | 68.1 | 49.4 |
| 22. | 13.45 | 50.0 | 65.3 | 44.4 | 58. | 16.45 | 52.8 | 62.5 | 50.0 | 94. | 19.45 | 59.8 | 71.6 | 49.4 |
| 23. | 13.50 | 48.7 | 58.9 | 43.8 | 59. | 16.50 | 55.5 | 66.4 | 49.1 | 95. | 19.50 | 56.3 | 75.6 | 48.9 |
| 24. | 13.55 | 55.8 | 75.6 | 43.4 | 60. | 16.55 | 54.3 | 67.4 | 49.8 | 96. | 19.55 | 50.7 | 60.6 | 49.0 |
| 25. | 14.00 | 55.9 | 73.0 | 45.4 | 61. | 17.00 | 50.6 | 57.0 | 49.7 | 97. | 20.00 | 49.8 | 55.8 | 48.6 |
| 26. | 14.05 | 56.6 | 77.2 | 45.1 | 62. | 17.05 | 55.8 | 77.4 | 49.0 | 98. | 20.05 | 51.2 | 57.9 | 49.8 |
| 27. | 14.10 | 55.3 | 74.4 | 47.7 | 63. | 17.10 | 50.2 | 55.9 | 49.0 | 99. | 20.10 | 50.0 | 56.2 | 48.9 |
| 28. | 14.15 | 51.3 | 54.6 | 49.7 | 64. | 17.15 | 60.2 | 80.2 | 48.9 | 100. | 20.15 | 53.2 | 85.5 | 48.7 |
| 29. | 14.20 | 60.7 | 73.9 | 52.1 | 65. | 17.20 | 50.1 | 56.0 | 49.0 | 101. | 20.20 | 54.2 | 84.3 | 49.8 |
| 30. | 14.25 | 54.3 | 64.3 | 52.2 | 66. | 17.25 | 55.2 | 75.2 | 49.0 | 102. | 20.25 | 52.9 | 60.8 | 50.0 |
| 31. | 14.30 | 53.1 | 59.9 | 51.7 | 67. | 17.30 | 50.9 | 56.8 | 49.6 | 103. | 20.30 | 51.8 | 64.7 | 50.2 |
| 32. | 14.35 | 53.2 | 68.1 | 50.8 | 68. | 17.35 | 51.0 | 58.9 | 49.5 | 104. | 20.35 | 53.7 | 64.3 | 50.7 |
| 33. | 14.40 | 51.7 | 56.1 | 50.8 | 69. | 17.40 | 51.2 | 57.4 | 49.6 | 105. | 20.40 | 50.9 | 55.4 | 49.8 |
| 34. | 14.45 | 53.1 | 62.1 | 50.6 | 70. | 17.45 | 50.5 | 57.4 | 49.1 | 106. | 20.45 | 51.2 | 60.5 | 49.8 |
| 35. | 14.50 | 51.7 | 56.2 | 50.6 | 71. | 17.50 | 50.1 | 53.1 | 49.1 | 107. | 20.50 | 51.1 | 62.4 | 49.4 |
| 36. | 14.55 | 55.7 | 74.1 | 49.8 | 72. | 17.55 | 50.4 | 54.7 | 49.1 | 108. | 20.55 | 52.1 | 65.7 | 49.8 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 50.2 | 54.1 | 49.4 | 145. | 00.00 | 55.3 | 60.5 | 53.1 | 181. | 03.00 | 57.4 | 61.2 | 55.4 |
| 110. | 21.05 | 50.2 | 53.6 | 49.2 | 146. | 00.05 | 54.3 | 65.9 | 52.6 | 182. | 03.05 | 57.4 | 61.7 | 55.2 |
| 111. | 21.10 | 50.6 | 54.3 | 49.5 | 147. | 00.10 | 58.3 | 71.1 | 53.8 | 183. | 03.10 | 56.4 | 63.1 | 54.8 |
| 112. | 21.15 | 54.7 | 67.1 | 49.8 | 148. | 00.15 | 56.4 | 66.3 | 53.4 | 184. | 03.15 | 57.0 | 64.1 | 54.5 |
| 113. | 21.20 | 51.3 | 58.7 | 49.9 | 149. | 00.20 | 65.0 | 88.2 | 53.2 | 185. | 03.20 | 55.9 | 61.3 | 54.3 |
| 114. | 21.25 | 51.9 | 66.8 | 50.2 | 150. | 00.25 | 57.8 | 64.0 | 55.9 | 186. | 03.25 | 55.4 | 60.8 | 54.2 |
| 116. | 21.30 | 53.2 | 63.1 | 50.9 | 151. | 00.30 | 57.7 | 62.2 | 56.6 | 187. | 03.30 | 56.4 | 61.6 | 54.7 |
| 116. | 21.35 | 59.2 | 79.0 | 57.9 | 152. | 00.35 | 56.1 | 59.1 | 55.1 | 188. | 03.35 | 58.1 | 65.1 | 55.2 |
| 117. | 21.40 | 58.4 | 88.5 | 52.3 | 153. | 00.40 | 56.5 | 67.6 | 54.1 | 189. | 03.40 | 58.1 | 64.6 | 55.3 |
| 118. | 21.45 | 60.2 | 88.6 | 53.3 | 154. | 00.45 | 56.9 | 70.4 | 54.7 | 190. | 03.45 | 56.3 | 64.1 | 54.2 |
| 119. | 21.50 | 61.3 | 89.2 | 54.3 | 155. | 00.50 | 60.9 | 81.1 | 54.9 | 191. | 03.50 | 56.9 | 64.0 | 54.1 |
| 120. | 21.55 | 63.5 | 90.2 | 55.3 | 156. | 00.55 | 58.2 | 68.8 | 54.7 | 192. | 03.55 | 57.5 | 65.1 | 54.1 |
| 121. | 22.00 | 64.3 | 90.1 | 55.1 | 157. | 01.00 | 55.8 | 60.0 | 54.9 | 193. | 04.00 | 58.1 | 64.5 | 54.9 |
| 122. | 22.05 | 64.5 | 91.3 | 54.6 | 158. | 01.05 | 55.9 | 65.3 | 54.7 | 194. | 04.05 | 57.7 | 64.5 | 54.1 |
| 123. | 22.10 | 63.4 | 90.5 | 56.3 | 159. | 01.10 | 60.7 | 71.9 | 55.6 | 195. | 04.10 | 54.8 | 60.0 | 54.1 |
| 124. | 22.15 | 60.2 | 84.5 | 56.3 | 160. | 01.15 | 61.6 | 72.0 | 54.6 | 196. | 04.15 | 55.0 | 60.0 | 54.4 |
| 125. | 22.20 | 61.3 | 84.1 | 55.7 | 161. | 01.20 | 60.5 | 64.4 | 55.0 | 197. | 04.20 | 56.8 | 64.8 | 54.2 |
| 126. | 22.25 | 62.3 | 80.8 | 57.4 | 162. | 01.25 | 61.2 | 85.6 | 54.6 | 198. | 04.25 | 59.3 | 66.3 | 54.4 |
| 127. | 22.30 | 60.3 | 86.4 | 56.2 | 163. | 01.30 | 61.3 | 86.2 | 56.2 | 199. | 04.30 | 57.2 | 65.0 | 55.0 |
| 128. | 22.35 | 61.5 | 89.4 | 56.8 | 164. | 01.35 | 64.2 | 68.7 | 63.7 | 200. | 04.35 | 55.1 | 57.8 | 54.5 |
| 129. | 22.40 | 62.3 | 77.8 | 55.6 | 165. | 01.40 | 64.2 | 66.6 | 63.7 | 201. | 04.40 | 54.9 | 61.4 | 54.1 |
| 130. | 22.45 | 60.2 | 78.0 | 55.7 | 166. | 01.45 | 64.4 | 65.3 | 63.7 | 202. | 04.45 | 57.2 | 64.4 | 54.1 |
| 131. | 22.50 | 61.8 | 64.9 | 56.3 | 167. | 01.50 | 63.8 | 66.8 | 62.0 | 203. | 04.50 | 55.3 | 63.9 | 53.9 |
| 132. | 22.55 | 60.4 | 76.0 | 57.9 | 168. | 01.55 | 64.1 | 65.4 | 63.4 | 204. | 04.55 | 58.0 | 65.1 | 54.2 |
| 133. | 23.00 | 59.2 | 71.5 | 56.1 | 169. | 02.00 | 64.3 | 67.5 | 62.5 | 205. | 05.00 | 58.5 | 65.9 | 54.1 |
| 134. | 23.05 | 57.5 | 66.2 | 55.5 | 170. | 02.05 | 64.9 | 79.8 | 62.8 | 206. | 05.05 | 55.2 | 65.3 | 53.8 |
| 135. | 23.10 | 63.5 | 85.6 | 54.8 | 171. | 02.10 | 65.3 | 83.5 | 63.4 | 207. | 05.10 | 58.4 | 66.2 | 54.0 |
| 136. | 23.15 | 56.3 | 67.5 | 55.0 | 172. | 02.15 | 65.3 | 81.9 | 62.2 | 208. | 05.15 | 58.3 | 66.6 | 53.6 |
| 137. | 23.20 | 61.0 | 81.8 | 54.4 | 173. | 02.20 | 64.0 | 66.3 | 61.4 | 209. | 05.20 | 56.0 | 63.4 | 53.8 |
| 138. | 23.25 | 63.9 | 81.9 | 53.4 | 174. | 02.25 | 60.6 | 75.3 | 55.9 | 210. | 05.25 | 56.4 | 65.1 | 53.9 |
| 139. | 23.30 | 58.4 | 78.0 | 52.6 | 175. | 02.30 | 61.2 | 83.4 | 57.1 | 211. | 05.30 | 55.0 | 65.9 | 53.7 |
| 140. | 23.35 | 64.7 | 81.6 | 53.4 | 176. | 02.35 | 57.6 | 62.5 | 55.3 | 212. | 05.35 | 54.9 | 61.9 | 53.7 |
| 141. | 23.40 | 61.8 | 80.6 | 53.7 | 177. | 02.40 | 57.7 | 63.4 | 55.2 | 213. | 05.40 | 59.0 | 77.7 | 53.5 |
| 142. | 23.45 | 65.4 | 81.3 | 56.1 | 178. | 02.45 | 63.1 | 81.7 | 55.2 | 214. | 05.45 | 62.0 | 80.3 | 53.0 |
| 143. | 23.50 | 64.4 | 82.1 | 55.0 | 179. | 02.50 | 56.9 | 64.7 | 54.4 | 215. | 05.50 | 59.2 | 78.7 | 52.9 |
| 144. | 23.55 | 55.2 | 64.0 | 53.6 | 180. | 02.55 | 56.1 | 59.3 | 54.9 | 216. | 05.55 | 58.1 | 75.4 | 53.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 56.0 | 66.2 | 53.3 | 241. | 08.00 | 49.1 | 54.2 | 48.1 | 265. | 10.00 | 52.3 | 58.0 | 49.6 |
| 218. | 06.05 | 52.1 | 54.6 | 50.7 | 242. | 08.05 | 50.4 | 55.5 | 48.6 | 266. | 10.05 | 57.7 | 69.4 | 49.8 |
| 219. | 06.10 | 51.1 | 56.1 | 50.3 | 243. | 08.10 | 51.4 | 61.8 | 48.7 | 267. | 10.10 | 57.9 | 69.7 | 48.5 |
| 220. | 06.15 | 52.0 | 60.1 | 50.7 | 244. | 08.15 | 50.3 | 55.9 | 48.8 | 268. | 10.15 | 51.1 | 61.5 | 48.4 |
| 221. | 06.20 | 54.2 | 72.1 | 50.5 | 245. | 08.20 | 50.1 | 55.7 | 49.0 | 269. | 10.20 | 51.6 | 59.8 | 48.9 |
| 222. | 06.25 | 51.4 | 56.1 | 50.3 | 246. | 08.25 | 49.3 | 53.2 | 48.3 | 270. | 10.25 | 50.4 | 57.7 | 49.2 |
| 223. | 06.30 | 51.9 | 60.2 | 50.5 | 247. | 08.30 | 49.6 | 56.9 | 48.5 | 271. | 10.30 | 54.4 | 66.5 | 49.8 |
| 224. | 06.35 | 52.0 | 60.0 | 50.6 | 248. | 08.35 | 57.3 | 69.9 | 48.9 | 272. | 10.35 | 51.8 | 62.3 | 50.3 |
| 225. | 06.40 | 55.4 | 64.1 | 50.9 | 249. | 08.40 | 49.7 | 52.8 | 49.0 | 273. | 10.40 | 64.0 | 81.1 | 50.1 |
| 226. | 06.45 | 54.0 | 65.6 | 49.9 | 250. | 08.45 | 49.4 | 50.4 | 48.8 | 274. | 10.45 | 51.6 | 59.0 | 49.9 |
| 227. | 06.50 | 50.8 | 57.6 | 49.1 | 251. | 08.50 | 49.2 | 50.2 | 48.5 | 275. | 10.50 | 54.6 | 66.0 | 50.5 |
| 228. | 06.55 | 50.9 | 56.5 | 49.2 | 252. | 08.55 | 50.1 | 59.3 | 48.7 | 276. | 10.55 | 50.9 | 56.7 | 50.0 |
| 229. | 07.00 | 50.6 | 56.3 | 49.2 | 253. | 09.00 | 51.1 | 61.8 | 48.6 | 277. | 11.00 | 55.5 | 77.7 | 49.7 |
| 230. | 07.05 | 50.4 | 65.8 | 49.1 | 254. | 09.05 | 49.5 | 54.5 | 48.6 | 278. | 11.05 | 51.2 | 57.2 | 49.8 |
| 231. | 07.10 | 50.1 | 54.4 | 49.3 | 255. | 09.10 | 49.8 | 55.5 | 48.5 | 279. | 11.10 | 50.9 | 57.2 | 49.8 |
| 232. | 07.15 | 52.7 | 62.3 | 49.7 | 256. | 09.15 | 48.9 | 51.3 | 48.1 | 280. | 11.15 | 51.4 | 61.4 | 49.8 |
| 233. | 07.20 | 50.3 | 55.1 | 48.9 | 257. | 09.20 | 49.0 | 53.0 | 48.1 | 281. | 11.20 | 51.8 | 60.2 | 50.1 |
| 234. | 07.25 | 50.3 | 55.5 | 48.9 | 258. | 09.25 | 60.8 | 69.5 | 48.9 | 282. | 11.25 | 50.9 | 57.7 | 49.9 |
| 235. | 07.30 | 49.6 | 53.4 | 48.6 | 259. | 09.30 | 56.2 | 67.0 | 48.7 | 283. | 11.30 | 51.9 | 61.0 | 50.6 |
| 236. | 07.35 | 49.7 | 53.4 | 48.6 | 260. | 09.35 | 58.5 | 69.8 | 48.6 | 284. | 11.35 | 52.7 | 58.2 | 51.3 |
| 237. | 07.40 | 49.6 | 52.1 | 48.8 | 261. | 09.40 | 55.8 | 70.8 | 49.4 | 285. | 11.40 | 53.9 | 67.0 | 51.0 |
| 238. | 07.45 | 49.9 | 60.5 | 48.1 | 262. | 09.45 | 60.2 | 70.5 | 51.1 | 286. | 11.45 | 51.6 | 56.4 | 50.4 |
| 239. | 07.50 | 55.5 | 68.2 | 48.1 | 263. | 09.50 | 55.7 | 63.6 | 49.2 | 287. | 11.50 | 51.3 | 57.8 | 50.1 |
| 240. | 07.55 | 48.9 | 50.9 | 48.1 | 264. | 09.55 | 59.8 | 70.0 | 48.3 | 288. | 11.55 | 51.8 | 60.5 | 50.1 |

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/7-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(7/1-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 51.6 | 56.9 | 50.1 | 37. | 15.00 | 54.6 | 71.0 | 52.8 | 73. | 18.00 | 57.1 | 57.8 | 56.8 |
| 2. | 12.05 | 52.1 | 58.8 | 50.6 | 38. | 15.05 | 63.6 | 84.6 | 53.9 | 74. | 18.05 | 56.5 | 57.4 | 55.9 |
| 3. | 12.10 | 51.8 | 55.8 | 50.8 | 39. | 15.10 | 62.7 | 78.8 | 56.5 | 75. | 18.10 | 56.6 | 57.1 | 56.3 |
| 4. | 12.15 | 51.8 | 57.8 | 50.8 | 40. | 15.15 | 58.7 | 76.6 | 56.3 | 76. | 18.15 | 56.6 | 57.0 | 56.2 |
| 5. | 12.20 | 61.6 | 78.5 | 51.1 | 41. | 15.20 | 57.3 | 60.0 | 55.2 | 77. | 18.20 | 56.4 | 56.8 | 56.1 |
| 6. | 12.25 | 54.1 | 69.4 | 50.6 | 42. | 15.25 | 64.3 | 81.6 | 53.6 | 78. | 18.25 | 56.5 | 57.6 | 56.2 |
| 7. | 12.30 | 51.0 | 54.9 | 50.1 | 43. | 15.30 | 57.3 | 78.7 | 53.6 | 79. | 18.30 | 56.6 | 58.8 | 56.2 |
| 8. | 12.35 | 52.6 | 67.6 | 50.3 | 44. | 15.35 | 55.3 | 58.0 | 53.9 | 80. | 18.35 | 56.2 | 57.2 | 54.5 |
| 9. | 12.40 | 51.7 | 63.1 | 50.2 | 45. | 15.40 | 57.4 | 60.7 | 56.8 | 81. | 18.40 | 56.7 | 57.3 | 56.4 |
| 10. | 12.45 | 50.8 | 54.8 | 50.1 | 46. | 15.45 | 57.6 | 58.5 | 57.3 | 82. | 18.45 | 56.9 | 57.3 | 56.6 |
| 11. | 12.50 | 52.1 | 58.6 | 50.0 | 47. | 15.50 | 57.6 | 64.1 | 57.1 | 83. | 18.50 | 56.9 | 57.7 | 56.5 |
| 12. | 12.55 | 53.1 | 68.4 | 50.3 | 48. | 15.55 | 57.7 | 62.2 | 57.3 | 84. | 18.55 | 57.0 | 60.1 | 56.6 |
| 13. | 13.00 | 57.1 | 72.0 | 50.3 | 49. | 16.00 | 57.6 | 61.3 | 57.2 | 85. | 19.00 | 56.8 | 57.3 | 56.6 |
| 14. | 13.05 | 54.9 | 70.4 | 50.1 | 50. | 16.05 | 57.0 | 61.6 | 54.6 | 86. | 19.05 | 56.7 | 57.1 | 56.4 |
| 15. | 13.10 | 52.0 | 59.5 | 50.7 | 51. | 16.10 | 57.3 | 63.0 | 56.2 | 87. | 19.10 | 56.8 | 61.0 | 56.4 |
| 16. | 13.15 | 62.3 | 79.7 | 51.1 | 52. | 16.15 | 57.1 | 58.3 | 56.8 | 88. | 19.15 | 56.9 | 63.5 | 54.9 |
| 17. | 13.20 | 56.9 | 75.7 | 50.6 | 53. | 16.20 | 57.3 | 57.8 | 57.0 | 89. | 19.20 | 56.3 | 57.1 | 55.8 |
| 18. | 13.25 | 60.2 | 83.3 | 51.0 | 54. | 16.25 | 57.3 | 57.8 | 57.0 | 90. | 19.25 | 56.3 | 57.7 | 54.9 |
| 19. | 13.30 | 59.9 | 78.5 | 51.1 | 55. | 16.30 | 57.2 | 57.9 | 56.9 | 91. | 19.30 | 55.9 | 57.1 | 54.4 |
| 20. | 13.35 | 52.3 | 64.9 | 50.5 | 56. | 16.35 | 57.2 | 57.8 | 56.9 | 92. | 19.35 | 56.4 | 57.0 | 55.8 |
| 21. | 13.40 | 54.6 | 67.8 | 50.3 | 57. | 16.40 | 56.9 | 57.5 | 56.4 | 93. | 19.40 | 52.3 | 56.5 | 49.2 |
| 22. | 13.45 | 52.3 | 57.2 | 50.7 | 58. | 16.45 | 57.0 | 57.4 | 56.8 | 94. | 19.45 | 49.1 | 51.3 | 47.2 |
| 23. | 13.50 | 58.0 | 81.0 | 50.7 | 59. | 16.50 | 56.8 | 57.4 | 56.5 | 95. | 19.50 | 49.1 | 51.2 | 47.9 |
| 24. | 13.55 | 52.4 | 58.2 | 51.0 | 60. | 16.55 | 57.0 | 58.8 | 56.6 | 96. | 19.55 | 49.1 | 50.2 | 48.3 |
| 25. | 14.00 | 52.7 | 61.6 | 51.3 | 61. | 17.00 | 56.8 | 57.3 | 56.6 | 97. | 20.00 | 49.8 | 59.4 | 46.3 |
| 26. | 14.05 | 52.7 | 58.2 | 51.4 | 62. | 17.05 | 57.0 | 57.7 | 56.7 | 98. | 20.05 | 50.5 | 61.3 | 47.6 |
| 27. | 14.10 | 52.7 | 58.4 | 50.8 | 63. | 17.10 | 57.0 | 57.5 | 56.7 | 99. | 20.10 | 49.0 | 49.8 | 48.0 |
| 28. | 14.15 | 53.6 | 61.6 | 51.7 | 64. | 17.15 | 56.9 | 57.6 | 56.3 | 100. | 20.15 | 48.9 | 50.3 | 47.3 |
| 29. | 14.20 | 54.9 | 70.6 | 51.1 | 65. | 17.20 | 57.0 | 57.5 | 56.6 | 101. | 20.20 | 50.1 | 54.1 | 48.1 |
| 30. | 14.25 | 54.1 | 72.1 | 51.4 | 66. | 17.25 | 56.5 | 57.2 | 55.8 | 102. | 20.25 | 51.1 | 55.5 | 48.9 |
| 31. | 14.30 | 59.4 | 80.1 | 51.4 | 67. | 17.30 | 57.0 | 57.5 | 56.7 | 103. | 20.30 | 50.2 | 54.2 | 48.6 |
| 32. | 14.35 | 51.9 | 55.8 | 51.4 | 68. | 17.35 | 57.0 | 57.7 | 56.3 | 104. | 20.35 | 49.3 | 54.3 | 47.4 |
| 33. | 14.40 | 57.9 | 78.7 | 51.5 | 69. | 17.40 | 57.1 | 57.5 | 56.7 | 105. | 20.40 | 48.3 | 49.7 | 46.8 |
| 34. | 14.45 | 56.0 | 68.3 | 51.6 | 70. | 17.45 | 57.2 | 59.7 | 56.7 | 106. | 20.45 | 51.0 | 68.8 | 47.6 |
| 35. | 14.50 | 52.5 | 59.9 | 51.9 | 71. | 17.50 | 57.0 | 57.4 | 56.7 | 107. | 20.50 | 56.1 | 73.8 | 47.5 |
| 36. | 14.55 | 53.8 | 62.1 | 52.0 | 72. | 17.55 | 56.7 | 57.6 | 55.2 | 108. | 20.55 | 55.2 | 76.8 | 45.5 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 46.1 | 49.7 | 44.5 | 145. | 00.00 | 53.1 | 62.9 | 45.1 | 181. | 03.00 | 55.9 | 77.9 | 43.8 |
| 110. | 21.05 | 45.4 | 46.6 | 44.5 | 146. | 00.05 | 60.1 | 80.7 | 44.1 | 182. | 03.05 | 56.3 | 78.2 | 44.7 |
| 111. | 21.10 | 45.2 | 46.8 | 44.4 | 147. | 00.10 | 45.2 | 48.2 | 44.4 | 183. | 03.10 | 51.5 | 63.7 | 44.1 |
| 112. | 21.15 | 50.0 | 72.2 | 44.9 | 148. | 00.15 | 45.6 | 56.9 | 44.1 | 184. | 03.15 | 52.0 | 67.1 | 41.4 |
| 113. | 21.20 | 45.6 | 46.7 | 44.6 | 149. | 00.20 | 48.7 | 60.1 | 43.6 | 185. | 03.20 | 54.2 | 70.0 | 42.3 |
| 114. | 21.25 | 45.7 | 46.9 | 45.0 | 150. | 00.25 | 53.1 | 64.3 | 43.8 | 186. | 03.25 | 58.0 | 72.7 | 43.3 |
| 115. | 21.30 | 45.6 | 47.2 | 44.8 | 151. | 00.30 | 45.6 | 51.8 | 43.9 | 187. | 03.30 | 54.2 | 70.9 | 42.2 |
| 116. | 21.35 | 45.3 | 47.1 | 44.1 | 152. | 00.35 | 54.1 | 65.2 | 44.6 | 188. | 03.35 | 45.2 | 54.2 | 42.8 |
| 117. | 21.40 | 46.2 | 48.7 | 45.4 | 153. | 00.40 | 60.8 | 73.4 | 48.2 | 189. | 03.40 | 51.8 | 67.0 | 44.3 |
| 118. | 21.45 | 50.7 | 62.0 | 45.8 | 154. | 00.45 | 56.2 | 64.7 | 49.6 | 190. | 03.45 | 53.1 | 65.1 | 49.3 |
| 119. | 21.50 | 46.2 | 51.3 | 42.7 | 155. | 00.50 | 54.5 | 62.8 | 48.9 | 191. | 03.50 | 62.1 | 72.6 | 51.8 |
| 120. | 21.55 | 44.7 | 49.3 | 43.1 | 156. | 00.55 | 53.8 | 57.2 | 49.8 | 192. | 03.55 | 62.3 | 74.3 | 52.7 |
| 121. | 22.00 | 44.9 | 52.8 | 43.7 | 157. | 01.00 | 63.1 | 75.5 | 50.8 | 193. | 04.00 | 62.3 | 76.6 | 52.4 |
| 122. | 22.05 | 45.9 | 51.5 | 44.1 | 158. | 01.05 | 58.1 | 62.0 | 54.5 | 194. | 04.05 | 55.6 | 67.5 | 52.3 |
| 123. | 22.10 | 45.4 | 48.3 | 44.5 | 159. | 01.10 | 60.2 | 64.3 | 57.3 | 195. | 04.10 | 52.9 | 59.6 | 50.9 |
| 124. | 22.15 | 47.0 | 59.7 | 43.0 | 160. | 01.15 | 60.7 | 64.7 | 58.4 | 196. | 04.15 | 57.4 | 73.2 | 50.8 |
| 125. | 22.20 | 47.7 | 52.3 | 44.5 | 161. | 01.20 | 58.5 | 69.2 | 54.4 | 197. | 04.20 | 58.1 | 80.2 | 50.7 |
| 126. | 22.25 | 49.6 | 55.6 | 45.7 | 162. | 01.25 | 61.0 | 66.0 | 59.3 | 198. | 04.25 | 59.1 | 78.8 | 50.4 |
| 127. | 22.30 | 51.5 | 56.4 | 46.8 | 163. | 01.30 | 64.8 | 75.0 | 59.9 | 199. | 04.30 | 57.1 | 77.3 | 50.9 |
| 128. | 22.35 | 50.1 | 63.7 | 44.4 | 164. | 01.35 | 62.0 | 69.1 | 59.5 | 200. | 04.35 | 61.3 | 75.7 | 51.4 |
| 129. | 22.40 | 45.7 | 51.0 | 44.0 | 165. | 01.40 | 61.0 | 68.1 | 58.9 | 201. | 04.40 | 53.5 | 64.9 | 51.1 |
| 130. | 22.45 | 45.4 | 49.6 | 43.7 | 166. | 01.45 | 62.1 | 79.5 | 58.1 | 202. | 04.45 | 50.9 | 53.2 | 50.0 |
| 131. | 22.50 | 46.4 | 51.2 | 44.7 | 167. | 01.50 | 64.1 | 79.6 | 58.3 | 203. | 04.50 | 51.9 | 62.1 | 50.3 |
| 132. | 22.55 | 46.7 | 51.0 | 44.7 | 168. | 01.55 | 60.3 | 65.1 | 57.9 | 204. | 04.55 | 52.2 | 58.1 | 51.4 |
| 133. | 23.00 | 45.1 | 51.4 | 44.0 | 169. | 02.00 | 61.6 | 79.3 | 58.1 | 205. | 05.00 | 52.1 | 54.4 | 51.3 |
| 134. | 23.05 | 46.1 | 64.9 | 43.7 | 170. | 02.05 | 61.9 | 76.3 | 57.2 | 206. | 05.05 | 52.2 | 60.7 | 51.0 |
| 135. | 23.10 | 46.3 | 51.3 | 44.3 | 171. | 02.10 | 61.8 | 79.7 | 57.0 | 207. | 05.10 | 51.3 | 55.1 | 50.4 |
| 136. | 23.15 | 47.0 | 51.6 | 44.3 | 172. | 02.15 | 59.2 | 65.8 | 56.8 | 208. | 05.15 | 51.2 | 56.7 | 50.1 |
| 137. | 23.20 | 49.9 | 68.4 | 44.5 | 173. | 02.20 | 65.5 | 81.2 | 56.1 | 209. | 05.20 | 50.4 | 52.8 | 49.6 |
| 138. | 23.25 | 48.7 | 59.4 | 45.1 | 174. | 02.25 | 60.1 | 79.4 | 55.0 | 210. | 05.25 | 50.6 | 55.2 | 49.6 |
| 139. | 23.30 | 50.6 | 65.5 | 44.8 | 175. | 02.30 | 57.5 | 60.1 | 55.3 | 211. | 05.30 | 51.3 | 53.3 | 50.5 |
| 140. | 23.35 | 53.7 | 66.8 | 45.8 | 176. | 02.35 | 57.0 | 61.7 | 54.4 | 212. | 05.35 | 59.0 | 77.7 | 50.9 |
| 141. | 23.40 | 51.8 | 61.1 | 44.2 | 177. | 02.40 | 57.9 | 66.6 | 54.9 | 213. | 05.40 | 52.2 | 58.1 | 51.0 |
| 142. | 23.45 | 58.0 | 75.6 | 46.1 | 178. | 02.45 | 56.8 | 63.8 | 54.7 | 214. | 05.45 | 51.1 | 57.4 | 50.1 |
| 143. | 23.50 | 55.9 | 73.8 | 45.0 | 179. | 02.50 | 56.2 | 60.4 | 53.7 | 215. | 05.50 | 54.0 | 69.0 | 51.4 |
| 144. | 23.55 | 55.0 | 72.4 | 47.0 | 180. | 02.55 | 52.8 | 58.2 | 47.3 | 216. | 05.55 | 55.4 | 66.3 | 51.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

| บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู (ทิศเหนือของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 57.3 | 70.6 | 51.7 | 241. | 08.00 | 52.5 | 64.0 | 51.0 | 265. | 10.00 | 56.9 | 71.2 | 50.3 |
| 218. | 06.05 | 54.4 | 67.5 | 50.8 | 242. | 08.05 | 51.7 | 53.4 | 50.8 | 266. | 10.05 | 58.9 | 71.1 | 51.4 |
| 219. | 06.10 | 58.3 | 79.8 | 50.3 | 243. | 08.10 | 51.6 | 58.0 | 50.3 | 267. | 10.10 | 59.5 | 74.1 | 49.9 |
| 220. | 06.15 | 53.4 | 68.9 | 49.9 | 244. | 08.15 | 52.0 | 55.3 | 51.0 | 268. | 10.15 | 56.2 | 70.8 | 50.0 |
| 221. | 06.20 | 53.7 | 62.3 | 51.6 | 245. | 08.20 | 52.8 | 56.2 | 51.7 | 269. | 10.20 | 55.4 | 71.1 | 49.8 |
| 222. | 06.25 | 53.8 | 62.4 | 51.9 | 246. | 08.25 | 53.2 | 59.1 | 50.4 | 270. | 10.25 | 58.0 | 72.2 | 49.9 |
| 223. | 06.30 | 53.7 | 57.6 | 52.6 | 247. | 08.30 | 51.8 | 54.9 | 50.6 | 271. | 10.30 | 59.6 | 73.9 | 50.0 |
| 224. | 06.35 | 53.9 | 58.8 | 52.4 | 248. | 08.35 | 52.3 | 59.9 | 50.7 | 272. | 10.35 | 55.0 | 70.1 | 50.8 |
| 225. | 06.40 | 54.3 | 64.9 | 52.2 | 249. | 08.40 | 52.2 | 60.5 | 50.8 | 273. | 10.40 | 58.3 | 71.9 | 51.8 |
| 226. | 06.45 | 53.3 | 64.9 | 51.7 | 250. | 08.45 | 51.3 | 53.8 | 50.4 | 274. | 10.45 | 63.1 | 75.6 | 52.8 |
| 227. | 06.50 | 53.2 | 56.1 | 51.7 | 251. | 08.50 | 61.6 | 79.3 | 51.1 | 275. | 10.50 | 52.8 | 57.0 | 52.2 |
| 228. | 06.55 | 53.1 | 56.5 | 51.7 | 252. | 08.55 | 54.7 | 67.9 | 50.8 | 276. | 10.55 | 52.9 | 64.4 | 51.3 |
| 229. | 07.00 | 53.7 | 62.0 | 52.1 | 253. | 09.00 | 59.7 | 73.6 | 50.5 | 277. | 11.00 | 51.7 | 55.9 | 50.7 |
| 230. | 07.05 | 52.0 | 55.5 | 51.3 | 254. | 09.05 | 61.6 | 75.0 | 50.3 | 278. | 11.05 | 52.6 | 58.6 | 50.3 |
| 231. | 07.10 | 53.4 | 58.5 | 52.3 | 255. | 09.10 | 53.9 | 67.7 | 50.2 | 279. | 11.10 | 52.1 | 57.0 | 50.9 |
| 232. | 07.15 | 52.6 | 60.2 | 51.3 | 256. | 09.15 | 59.0 | 74.4 | 50.1 | 280. | 11.15 | 51.8 | 58.6 | 50.8 |
| 233. | 07.20 | 52.1 | 61.2 | 51.2 | 257. | 09.20 | 61.5 | 76.4 | 50.3 | 281. | 11.20 | 52.4 | 57.0 | 51.3 |
| 234. | 07.25 | 51.8 | 56.4 | 50.6 | 258. | 09.25 | 58.5 | 72.5 | 50.3 | 282. | 11.25 | 51.6 | 55.6 | 50.5 |
| 235. | 07.30 | 52.3 | 54.6 | 51.0 | 259. | 09.30 | 61.7 | 75.6 | 50.9 | 283. | 11.30 | 51.3 | 57.5 | 50.3 |
| 236. | 07.35 | 52.5 | 58.8 | 51.5 | 260. | 09.35 | 52.1 | 55.9 | 50.9 | 284. | 11.35 | 52.6 | 56.7 | 51.5 |
| 237. | 07.40 | 52.4 | 58.4 | 50.8 | 261. | 09.40 | 54.3 | 70.0 | 50.3 | 285. | 11.40 | 52.4 | 57.8 | 51.5 |
| 238. | 07.45 | 52.5 | 56.6 | 51.5 | 262. | 09.45 | 53.0 | 71.1 | 50.3 | 286. | 11.45 | 52.4 | 60.9 | 50.9 |
| 239. | 07.50 | 52.1 | 55.9 | 50.8 | 263. | 09.50 | 51.0 | 53.5 | 50.1 | 287. | 11.50 | 51.8 | 54.5 | 50.8 |
| 240. | 07.55 | 53.0 | 61.5 | 51.5 | 264. | 09.55 | 55.7 | 71.7 | 50.3 | 288. | 11.55 | 62.3 | 79.4 | 51.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/8-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(8/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 59.1 | 65.7 | 57.1 | 37. | 15.00 | 58.0 | 79.6 | 48.9 | 73. | 18.00 | 52.6 | 54.4 | 51.8 |
| 2. | 12.05 | 58.5 | 59.3 | 58.0 | 38. | 15.05 | 58.5 | 77.8 | 48.0 | 74. | 18.05 | 52.5 | 54.9 | 51.9 |
| 3. | 12.10 | 58.5 | 59.9 | 57.1 | 39. | 15.10 | 62.1 | 84.3 | 48.1 | 75. | 18.10 | 52.7 | 54.1 | 52.1 |
| 4. | 12.15 | 58.1 | 59.3 | 56.6 | 40. | 15.15 | 59.0 | 85.0 | 47.9 | 76. | 18.15 | 52.5 | 54.0 | 51.9 |
| 5. | 12.20 | 58.6 | 59.2 | 58.0 | 41. | 15.20 | 56.0 | 70.9 | 48.1 | 77. | 18.20 | 52.6 | 54.3 | 51.9 |
| 6. | 12.25 | 54.5 | 58.7 | 51.4 | 42. | 15.25 | 54.1 | 69.5 | 49.8 | 78. | 18.25 | 52.7 | 54.5 | 52.0 |
| 7. | 12.30 | 51.3 | 53.5 | 49.4 | 43. | 15.30 | 57.6 | 78.0 | 50.1 | 79. | 18.30 | 52.5 | 54.6 | 51.8 |
| 8. | 12.35 | 51.3 | 53.4 | 50.1 | 44. | 15.35 | 58.3 | 81.5 | 50.3 | 80. | 18.35 | 52.0 | 53.3 | 51.5 |
| 9. | 12.40 | 51.3 | 52.4 | 50.5 | 45. | 15.40 | 53.6 | 76.1 | 49.6 | 81. | 18.40 | 51.9 | 53.4 | 51.4 |
| 10. | 12.45 | 52.0 | 61.6 | 48.5 | 46. | 15.45 | 52.6 | 68.5 | 48.2 | 82. | 18.45 | 51.7 | 53.3 | 51.1 |
| 11. | 12.50 | 52.7 | 63.5 | 49.8 | 47. | 15.50 | 51.9 | 66.3 | 48.7 | 83. | 18.50 | 52.0 | 53.6 | 51.5 |
| 12. | 12.55 | 51.2 | 52.0 | 50.2 | 48. | 15.55 | 51.6 | 68.3 | 48.3 | 84. | 18.55 | 51.7 | 53.4 | 51.0 |
| 13. | 13.00 | 51.1 | 52.5 | 49.5 | 49. | 16.00 | 54.1 | 74.2 | 48.7 | 85. | 19.00 | 51.8 | 53.5 | 51.4 |
| 14. | 13.05 | 52.3 | 56.3 | 50.3 | 50. | 16.05 | 54.8 | 76.5 | 49.4 | 86. | 19.05 | 52.1 | 54.2 | 51.7 |
| 15. | 13.10 | 53.3 | 57.7 | 51.1 | 51. | 16.10 | 56.3 | 75.5 | 50.5 | 87. | 19.10 | 52.1 | 53.0 | 51.7 |
| 16. | 13.15 | 52.4 | 56.4 | 50.8 | 52. | 16.15 | 58.5 | 60.9 | 57.9 | 88. | 19.15 | 52.3 | 54.9 | 51.8 |
| 17. | 13.20 | 51.5 | 56.5 | 49.6 | 53. | 16.20 | 57.6 | 59.0 | 55.5 | 89. | 19.20 | 52.3 | 53.7 | 51.7 |
| 18. | 13.25 | 50.5 | 51.9 | 49.0 | 54. | 16.25 | 57.6 | 68.8 | 55.6 | 90. | 19.25 | 52.1 | 53.7 | 51.5 |
| 19. | 13.30 | 53.2 | 71.0 | 49.8 | 55. | 16.30 | 57.4 | 59.2 | 55.4 | 91. | 19.30 | 52.4 | 54.0 | 51.7 |
| 20. | 13.35 | 58.3 | 76.0 | 49.7 | 56. | 16.35 | 58.5 | 77.4 | 52.6 | 92. | 19.35 | 52.2 | 55.1 | 51.4 |
| 21. | 13.40 | 57.4 | 79.0 | 47.7 | 57. | 16.40 | 53.1 | 60.2 | 52.4 | 93. | 19.40 | 49.4 | 53.0 | 46.6 |
| 22. | 13.45 | 48.3 | 51.9 | 46.7 | 58. | 16.45 | 52.7 | 57.6 | 52.1 | 94. | 19.45 | 48.6 | 53.3 | 46.4 |
| 23. | 13.50 | 47.6 | 48.8 | 46.7 | 59. | 16.50 | 52.5 | 55.2 | 51.9 | 95. | 19.50 | 49.1 | 53.4 | 46.7 |
| 24. | 13.55 | 47.4 | 49.0 | 46.6 | 60. | 16.55 | 52.6 | 54.2 | 51.9 | 96. | 19.55 | 47.8 | 52.1 | 46.6 |
| 25. | 14.00 | 52.2 | 74.4 | 47.1 | 61. | 17.00 | 52.8 | 54.1 | 52.1 | 97. | 20.00 | 47.5 | 50.0 | 46.4 |
| 26. | 14.05 | 47.8 | 48.9 | 46.8 | 62. | 17.05 | 53.2 | 55.9 | 52.5 | 98. | 20.05 | 47.5 | 51.4 | 46.5 |
| 27. | 14.10 | 47.9 | 49.1 | 47.2 | 63. | 17.10 | 53.1 | 54.7 | 52.4 | 99. | 20.10 | 47.1 | 49.2 | 45.9 |
| 28. | 14.15 | 47.8 | 49.4 | 47.0 | 64. | 17.15 | 53.1 | 54.7 | 52.4 | 100. | 20.15 | 47.1 | 49.3 | 46.0 |
| 29. | 14.20 | 47.5 | 49.3 | 46.3 | 65. | 17.20 | 53.1 | 56.3 | 52.5 | 101. | 20.20 | 47.5 | 49.5 | 46.5 |
| 30. | 14.25 | 48.4 | 50.9 | 47.6 | 66. | 17.25 | 53.1 | 56.1 | 52.4 | 102. | 20.25 | 47.2 | 49.4 | 45.9 |
| 31. | 14.30 | 52.9 | 64.2 | 48.0 | 67. | 17.30 | 53.0 | 57.2 | 52.3 | 103. | 20.30 | 47.5 | 54.0 | 46.2 |
| 32. | 14.35 | 59.0 | 77.3 | 47.5 | 68. | 17.35 | 52.7 | 53.8 | 52.1 | 104. | 20.35 | 47.5 | 51.7 | 45.8 |
| 33. | 14.40 | 54.5 | 77.0 | 47.4 | 69. | 17.40 | 52.9 | 55.5 | 52.3 | 105. | 20.40 | 47.8 | 51.0 | 46.2 |
| 34. | 14.45 | 56.0 | 79.9 | 47.7 | 70. | 17.45 | 52.4 | 56.4 | 51.7 | 106. | 20.45 | 48.3 | 52.1 | 46.5 |
| 35. | 14.50 | 53.4 | 73.6 | 47.6 | 71. | 17.50 | 52.5 | 53.6 | 51.8 | 107. | 20.50 | 48.2 | 57.0 | 46.0 |
| 36. | 14.55 | 51.5 | 66.2 | 48.5 | 72. | 17.55 | 52.8 | 54.0 | 52.2 | 108. | 20.55 | 51.2 | 69.0 | 45.5 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(8/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 47.3 | 51.1 | 45.7 | 145. | 00.00 | 51.6 | 56.0 | 47.5 | 181. | 03.00 | 50.8 | 61.6 | 45.6 |
| 110. | 21.05 | 47.0 | 50.0 | 45.5 | 146. | 00.05 | 58.2 | 68.0 | 47.9 | 182. | 03.05 | 50.3 | 59.0 | 45.1 |
| 111. | 21.10 | 47.3 | 51.0 | 45.2 | 147. | 00.10 | 55.7 | 68.0 | 49.0 | 183. | 03.10 | 49.8 | 59.8 | 45.0 |
| 112. | 21.15 | 47.8 | 53.3 | 45.4 | 148. | 00.15 | 52.3 | 56.9 | 48.3 | 184. | 03.15 | 47.4 | 56.9 | 44.1 |
| 113. | 21.20 | 47.8 | 54.2 | 45.4 | 149. | 00.20 | 53.1 | 56.8 | 50.3 | 185. | 03.20 | 49.7 | 65.0 | 44.1 |
| 114. | 21.25 | 47.7 | 54.2 | 44.6 | 150. | 00.25 | 53.7 | 57.5 | 50.8 | 186. | 03.25 | 48.4 | 58.6 | 43.5 |
| 115. | 21.30 | 47.9 | 53.6 | 44.2 | 151. | 00.30 | 54.3 | 57.6 | 51.5 | 187. | 03.30 | 55.5 | 75.3 | 43.1 |
| 116. | 21.35 | 48.5 | 53.7 | 43.8 | 152. | 00.35 | 54.7 | 59.0 | 51.6 | 188. | 03.35 | 55.6 | 72.7 | 45.1 |
| 117. | 21.40 | 49.2 | 54.8 | 44.6 | 153. | 00.40 | 55.1 | 62.5 | 52.4 | 189. | 03.40 | 56.3 | 76.9 | 44.8 |
| 118. | 21.45 | 49.3 | 54.2 | 44.5 | 154. | 00.45 | 54.8 | 61.2 | 51.5 | 190. | 03.45 | 55.0 | 74.1 | 47.4 |
| 119. | 21.50 | 49.1 | 54.3 | 44.3 | 155. | 00.50 | 55.4 | 58.7 | 52.9 | 191. | 03.50 | 51.0 | 54.3 | 49.4 |
| 120. | 21.55 | 48.8 | 55.0 | 44.8 | 156. | 00.55 | 57.1 | 59.2 | 54.7 | 192. | 03.55 | 60.4 | 73.6 | 51.8 |
| 121. | 22.00 | 47.1 | 52.6 | 42.7 | 157. | 01.00 | 57.1 | 59.2 | 54.7 | 193. | 04.00 | 54.0 | 64.0 | 51.9 |
| 122. | 22.05 | 47.4 | 52.8 | 42.5 | 158. | 01.05 | 55.8 | 58.7 | 52.5 | 194. | 04.05 | 52.8 | 59.6 | 51.4 |
| 123. | 22.10 | 49.2 | 58.6 | 45.4 | 159. | 01.10 | 56.7 | 58.9 | 53.8 | 195. | 04.10 | 52.9 | 67.8 | 50.5 |
| 124. | 22.15 | 48.9 | 57.0 | 44.7 | 160. | 01.15 | 57.5 | 62.1 | 55.2 | 196. | 04.15 | 51.4 | 55.8 | 50.5 |
| 125. | 22.20 | 49.2 | 55.8 | 45.0 | 161. | 01.20 | 58.0 | 63.9 | 55.9 | 197. | 04.20 | 52.8 | 61.8 | 50.3 |
| 126. | 22.25 | 48.3 | 53.6 | 43.5 | 162. | 01.25 | 61.7 | 69.7 | 56.9 | 198. | 04.25 | 51.4 | 55.9 | 50.3 |
| 127. | 22.30 | 47.9 | 57.1 | 43.3 | 163. | 01.30 | 59.8 | 69.3 | 56.0 | 199. | 04.30 | 55.4 | 73.8 | 49.5 |
| 128. | 22.35 | 46.4 | 51.5 | 42.3 | 164. | 01.35 | 60.6 | 77.4 | 56.4 | 200. | 04.35 | 52.0 | 65.2 | 49.5 |
| 129. | 22.40 | 47.7 | 53.0 | 43.6 | 165. | 01.40 | 62.6 | 78.9 | 55.1 | 201. | 04.40 | 63.4 | 81.3 | 48.7 |
| 130. | 22.45 | 50.0 | 68.1 | 43.6 | 166. | 01.45 | 57.8 | 60.4 | 56.0 | 202. | 04.45 | 63.2 | 83.9 | 48.8 |
| 131. | 22.50 | 52.1 | 72.5 | 44.0 | 167. | 01.50 | 57.5 | 62.6 | 55.4 | 203. | 04.50 | 64.7 | 87.6 | 49.1 |
| 132. | 22.55 | 47.9 | 52.9 | 42.7 | 168. | 01.55 | 57.2 | 63.8 | 55.0 | 204. | 04.55 | 55.0 | 75.9 | 48.8 |
| 133. | 23.00 | 47.8 | 52.6 | 42.5 | 169. | 02.00 | 64.0 | 75.8 | 55.1 | 205. | 05.00 | 65.7 | 79.8 | 49.1 |
| 134. | 23.05 | 48.4 | 53.6 | 43.2 | 170. | 02.05 | 65.0 | 73.8 | 56.5 | 206. | 05.05 | 53.4 | 71.8 | 48.6 |
| 135. | 23.10 | 48.4 | 53.9 | 42.9 | 171. | 02.10 | 64.2 | 81.6 | 56.2 | 207. | 05.10 | 50.1 | 56.4 | 48.7 |
| 136. | 23.15 | 47.7 | 52.6 | 42.7 | 172. | 02.15 | 54.3 | 84.0 | 54.5 | 208. | 05.15 | 50.8 | 58.4 | 49.0 |
| 137. | 23.20 | 48.9 | 56.5 | 43.3 | 173. | 02.20 | 56.2 | 83.2 | 54.2 | 209. | 05.20 | 51.6 | 65.3 | 48.8 |
| 138. | 23.25 | 49.9 | 57.7 | 44.6 | 174. | 02.25 | 55.6 | 81.3 | 53.9 | 210. | 05.25 | 52.3 | 64.8 | 48.9 |
| 139. | 23.30 | 48.0 | 52.5 | 44.0 | 175. | 02.30 | 54.1 | 58.8 | 50.9 | 211. | 05.30 | 52.1 | 59.9 | 49.7 |
| 140. | 23.35 | 49.0 | 53.6 | 44.4 | 176. | 02.35 | 56.5 | 70.2 | 50.4 | 212. | 05.35 | 50.9 | 60.9 | 49.4 |
| 141. | 23.40 | 48.5 | 53.4 | 43.5 | 177. | 02.40 | 60.0 | 75.9 | 51.2 | 213. | 05.40 | 51.8 | 64.9 | 49.2 |
| 142. | 23.45 | 50.0 | 55.2 | 45.7 | 178. | 02.45 | 57.2 | 73.4 | 49.9 | 214. | 05.45 | 52.4 | 67.0 | 49.2 |
| 143. | 23.50 | 50.3 | 54.9 | 46.0 | 179. | 02.50 | 63.3 | 84.2 | 48.8 | 215. | 05.50 | 51.5 | 60.8 | 49.0 |
| 144. | 23.55 | 50.2 | 54.9 | 45.6 | 180. | 02.55 | 51.3 | 56.8 | 47.1 | 216. | 05.55 | 51.1 | 59.5 | 49.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(8/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 54.4 | 70.3 | 49.6 | 241. | 08.00 | 50.1 | 56.3 | 49.1 | 265. | 10.00 | 52.6 | 60.5 | 49.7 |
| 218. | 06.05 | 50.4 | 57.3 | 48.8 | 242. | 08.05 | 50.7 | 53.6 | 49.8 | 266. | 10.05 | 51.5 | 64.4 | 49.9 |
| 219. | 06.10 | 49.5 | 52.4 | 48.6 | 243. | 08.10 | 51.8 | 60.6 | 49.4 | 267. | 10.10 | 53.4 | 64.0 | 50.4 |
| 220. | 06.15 | 50.2 | 55.1 | 49.0 | 244. | 08.15 | 51.4 | 67.9 | 48.5 | 268. | 10.15 | 50.6 | 55.1 | 49.5 |
| 221. | 06.20 | 52.5 | 62.2 | 49.7 | 245. | 08.20 | 51.8 | 63.1 | 49.6 | 269. | 10.20 | 50.9 | 60.2 | 49.5 |
| 222. | 06.25 | 55.2 | 65.1 | 48.8 | 246. | 08.25 | 51.4 | 56.9 | 50.2 | 270. | 10.25 | 50.8 | 62.1 | 49.1 |
| 223. | 06.30 | 54.0 | 67.1 | 49.5 | 247. | 08.30 | 56.9 | 71.2 | 48.4 | 271. | 10.30 | 51.8 | 65.4 | 49.5 |
| 224. | 06.35 | 50.3 | 56.7 | 49.4 | 248. | 08.35 | 51.2 | 56.0 | 50.1 | 272. | 10.35 | 49.9 | 53.8 | 49.1 |
| 225. | 06.40 | 55.5 | 77.1 | 48.7 | 249. | 08.40 | 52.8 | 66.2 | 50.8 | 273. | 10.40 | 49.9 | 53.3 | 48.9 |
| 226. | 06.45 | 49.9 | 55.6 | 48.7 | 250. | 08.45 | 53.4 | 83.7 | 50.5 | 274. | 10.45 | 50.3 | 54.0 | 49.2 |
| 227. | 06.50 | 59.9 | 79.9 | 48.6 | 251. | 08.50 | 52.9 | 70.0 | 49.0 | 275. | 10.50 | 54.4 | 66.8 | 49.5 |
| 228. | 06.55 | 49.8 | 55.7 | 48.7 | 252. | 08.55 | 63.2 | 80.1 | 48.8 | 276. | 10.55 | 51.0 | 58.4 | 49.6 |
| 229. | 07.00 | 54.9 | 74.9 | 48.7 | 253. | 09.00 | 63.8 | 79.3 | 48.6 | 277. | 11.00 | 51.6 | 66.5 | 49.9 |
| 230. | 07.05 | 50.6 | 56.5 | 49.3 | 254. | 09.05 | 56.0 | 72.6 | 49.6 | 278. | 11.05 | 52.9 | 62.8 | 50.6 |
| 231. | 07.10 | 50.7 | 58.6 | 49.2 | 255. | 09.10 | 50.8 | 58.6 | 49.3 | 279. | 11.10 | 53.6 | 78.7 | 50.1 |
| 232. | 07.15 | 50.9 | 57.1 | 49.3 | 256. | 09.15 | 54.1 | 67.8 | 49.1 | 280. | 11.15 | 54.3 | 88.2 | 52.1 |
| 233. | 07.20 | 50.2 | 57.1 | 48.8 | 257. | 09.20 | 59.5 | 71.3 | 49.1 | 281. | 11.20 | 55.6 | 89.4 | 50.1 |
| 234. | 07.25 | 49.8 | 52.8 | 48.8 | 258. | 09.25 | 56.0 | 75.3 | 48.6 | 282. | 11.25 | 56.8 | 90.4 | 52.4 |
| 235. | 07.30 | 50.1 | 54.4 | 48.8 | 259. | 09.30 | 50.4 | 60.3 | 48.7 | 283. | 11.30 | 57.3 | 91.4 | 53.4 |
| 236. | 07.35 | 49.7 | 54.1 | 48.5 | 260. | 09.35 | 49.5 | 55.5 | 48.3 | 284. | 11.35 | 57.4 | 91.7 | 51.0 |
| 237. | 07.40 | 51.1 | 64.0 | 49.5 | 261. | 09.40 | 50.9 | 57.6 | 49.5 | 285. | 11.40 | 55.3 | 92.5 | 50.4 |
| 238. | 07.45 | 62.2 | 80.5 | 49.7 | 262. | 09.45 | 49.7 | 55.9 | 48.6 | 286. | 11.45 | 57.1 | 90.2 | 51.4 |
| 239. | 07.50 | 56.3 | 78.3 | 49.6 | 263. | 09.50 | 63.4 | 85.2 | 48.4 | 287. | 11.50 | 57.6 | 84.2 | 52.3 |
| 240. | 07.55 | 51.6 | 66.4 | 49.0 | 264. | 09.55 | 63.1 | 84.0 | 49.5 | 288. | 11.55 | 60.2 | 83.8 | 53.1 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/9-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)

Job No. : S650001/May/1

(9/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 61.4 | 80.5 | 53.4 | 37. | 15.00 | 61.5 | 85.3 | 55.3 | 73. | 18.00 | 59.0 | 66.0 | 54.1 |
| 2. | 12.05 | 62.5 | 86.1 | 54.2 | 38. | 15.05 | 62.4 | 85.9 | 56.4 | 74. | 18.05 | 56.9 | 64.7 | 54.7 |
| 3. | 12.10 | 61.8 | 89.1 | 55.6 | 39. | 15.10 | 63.9 | 68.4 | 63.4 | 75. | 18.10 | 54.8 | 57.5 | 54.2 |
| 4. | 12.15 | 62.4 | 77.5 | 56.4 | 40. | 15.15 | 63.9 | 66.3 | 63.4 | 76. | 18.15 | 54.6 | 61.1 | 53.8 |
| 5. | 12.20 | 65.9 | 77.7 | 63.4 | 41. | 15.20 | 64.1 | 65.0 | 63.4 | 77. | 18.20 | 56.9 | 64.1 | 53.8 |
| 6. | 12.25 | 61.5 | 64.6 | 60.0 | 42. | 15.25 | 63.5 | 66.5 | 61.7 | 78. | 18.25 | 55.0 | 63.6 | 53.6 |
| 7. | 12.30 | 60.1 | 75.7 | 57.6 | 43. | 15.30 | 63.8 | 65.1 | 63.1 | 79. | 18.30 | 57.7 | 64.8 | 53.9 |
| 8. | 12.35 | 58.9 | 71.2 | 55.8 | 44. | 15.35 | 64.0 | 67.2 | 62.2 | 80. | 18.35 | 58.2 | 65.6 | 53.8 |
| 9. | 12.40 | 57.2 | 65.9 | 55.2 | 45. | 15.40 | 64.6 | 79.5 | 62.5 | 81. | 18.40 | 54.9 | 65.0 | 53.5 |
| 10. | 12.45 | 63.2 | 86.3 | 54.5 | 46. | 15.45 | 65.4 | 83.2 | 63.1 | 82. | 18.45 | 58.1 | 65.9 | 53.7 |
| 11. | 12.50 | 56.0 | 67.2 | 54.7 | 47. | 15.50 | 65.0 | 81.6 | 61.9 | 83. | 18.50 | 58.0 | 66.3 | 53.3 |
| 12. | 12.55 | 60.7 | 81.5 | 54.1 | 48. | 15.55 | 63.7 | 66.0 | 61.1 | 84. | 18.55 | 55.7 | 63.1 | 53.5 |
| 13. | 13.00 | 63.6 | 81.6 | 53.1 | 49. | 16.00 | 60.3 | 75.0 | 55.6 | 85. | 19.00 | 56.1 | 64.8 | 53.6 |
| 14. | 13.05 | 58.1 | 77.7 | 52.3 | 50. | 16.05 | 60.2 | 83.1 | 56.8 | 86. | 19.05 | 54.7 | 65.6 | 53.4 |
| 15. | 13.10 | 64.4 | 81.3 | 53.1 | 51. | 16.10 | 57.3 | 62.2 | 55.0 | 87. | 19.10 | 54.6 | 61.6 | 53.4 |
| 16. | 13.15 | 61.5 | 80.3 | 53.4 | 52. | 16.15 | 57.4 | 63.1 | 54.9 | 88. | 19.15 | 58.7 | 77.4 | 53.2 |
| 17. | 13.20 | 65.1 | 81.0 | 55.8 | 53. | 16.20 | 62.8 | 81.4 | 54.9 | 89. | 19.20 | 61.7 | 80.0 | 52.7 |
| 18. | 13.25 | 64.1 | 81.8 | 54.7 | 54. | 16.25 | 56.6 | 64.4 | 54.1 | 90. | 19.25 | 58.9 | 78.4 | 52.6 |
| 19. | 13.30 | 54.9 | 63.7 | 53.3 | 55. | 16.30 | 55.8 | 59.0 | 54.6 | 91. | 19.30 | 57.8 | 75.1 | 52.7 |
| 20. | 13.35 | 55.0 | 60.2 | 52.8 | 56. | 16.35 | 57.1 | 60.9 | 55.1 | 92. | 19.35 | 55.7 | 65.9 | 53.0 |
| 21. | 13.40 | 54.0 | 65.6 | 52.3 | 57. | 16.40 | 57.1 | 61.4 | 54.9 | 93. | 19.40 | 51.8 | 54.3 | 50.4 |
| 22. | 13.45 | 58.0 | 70.8 | 53.5 | 58. | 16.45 | 56.1 | 62.8 | 54.5 | 94. | 19.45 | 50.8 | 55.8 | 50.0 |
| 23. | 13.50 | 56.1 | 66.0 | 53.1 | 59. | 16.50 | 56.7 | 63.8 | 54.2 | 95. | 19.50 | 51.7 | 59.8 | 50.4 |
| 24. | 13.55 | 64.7 | 87.9 | 52.9 | 60. | 16.55 | 55.6 | 61.0 | 54.0 | 96. | 19.55 | 53.9 | 71.8 | 50.2 |
| 25. | 14.00 | 57.5 | 63.7 | 55.6 | 61. | 17.00 | 55.1 | 60.5 | 53.9 | 97. | 20.00 | 51.1 | 55.8 | 50.0 |
| 26. | 14.05 | 57.4 | 61.9 | 56.3 | 62. | 17.05 | 56.1 | 61.3 | 54.4 | 98. | 20.05 | 51.6 | 59.9 | 50.2 |
| 27. | 14.10 | 55.8 | 58.8 | 54.8 | 63. | 17.10 | 57.8 | 64.8 | 54.9 | 99. | 20.10 | 51.7 | 59.7 | 50.3 |
| 28. | 14.15 | 56.2 | 67.3 | 53.8 | 64. | 17.15 | 57.8 | 64.3 | 55.0 | 100. | 20.15 | 55.1 | 63.8 | 50.6 |
| 29. | 14.20 | 56.6 | 70.1 | 54.4 | 65. | 17.20 | 56.0 | 63.8 | 53.9 | 101. | 20.20 | 53.7 | 65.3 | 49.6 |
| 30. | 14.25 | 60.6 | 80.8 | 54.6 | 66. | 17.25 | 56.6 | 63.7 | 53.8 | 102. | 20.25 | 50.5 | 57.3 | 48.8 |
| 31. | 14.30 | 57.9 | 68.5 | 54.4 | 67. | 17.30 | 57.2 | 64.8 | 53.8 | 103. | 20.30 | 50.6 | 56.2 | 48.9 |
| 32. | 14.35 | 55.5 | 59.7 | 54.6 | 68. | 17.35 | 57.8 | 64.2 | 54.6 | 104. | 20.35 | 50.3 | 56.0 | 48.9 |
| 33. | 14.40 | 55.6 | 65.0 | 54.4 | 69. | 17.40 | 57.4 | 64.2 | 53.8 | 105. | 20.40 | 50.1 | 65.5 | 48.8 |
| 34. | 14.45 | 60.4 | 71.6 | 55.3 | 70. | 17.45 | 54.5 | 59.7 | 53.8 | 106. | 20.45 | 49.8 | 54.1 | 49.0 |
| 35. | 14.50 | 61.3 | 71.7 | 54.3 | 71. | 17.50 | 54.7 | 59.7 | 54.1 | 107. | 20.50 | 52.4 | 62.0 | 49.4 |
| 36. | 14.55 | 60.2 | 64.1 | 54.7 | 72. | 17.55 | 56.5 | 64.5 | 53.9 | 108. | 20.55 | 50.0 | 54.8 | 48.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 50.0 | 55.2 | 48.6 | 145. | 00.00 | 53.2 | 60.5 | 52.0 | 181. | 03.00 | 60.4 | 86.1 | 53.8 |
| 110. | 21.05 | 49.3 | 53.1 | 48.3 | 146. | 00.05 | 57.2 | 69.3 | 52.6 | 182. | 03.05 | 62.7 | 81.3 | 53.9 |
| 111. | 21.10 | 49.4 | 53.1 | 48.3 | 147. | 00.10 | 54.6 | 65.1 | 53.1 | 183. | 03.10 | 55.1 | 67.7 | 53.3 |
| 112. | 21.15 | 49.3 | 51.8 | 48.5 | 148. | 00.15 | 55.6 | 83.9 | 52.9 | 184. | 03.15 | 57.4 | 70.6 | 53.1 |
| 113. | 21.20 | 49.6 | 60.2 | 47.8 | 149. | 00.20 | 54.4 | 61.8 | 52.7 | 185. | 03.20 | 55.1 | 60.0 | 53.5 |
| 114. | 21.25 | 55.2 | 67.9 | 47.8 | 150. | 00.25 | 57.4 | 68.8 | 53.3 | 186. | 03.25 | 60.8 | 83.8 | 53.5 |
| 115. | 21.30 | 48.6 | 50.6 | 47.8 | 151. | 00.30 | 53.7 | 59.5 | 52.8 | 187. | 03.30 | 55.2 | 61.0 | 53.8 |
| 116. | 21.35 | 48.8 | 53.9 | 47.8 | 152. | 00.35 | 58.3 | 80.5 | 52.5 | 188. | 03.35 | 55.5 | 64.4 | 54.1 |
| 117. | 21.40 | 50.1 | 55.2 | 48.3 | 153. | 00.40 | 54.0 | 60.0 | 52.6 | 189. | 03.40 | 55.5 | 61.0 | 54.2 |
| 118. | 21.45 | 51.1 | 61.5 | 48.4 | 154. | 00.45 | 53.7 | 60.0 | 52.6 | 190. | 03.45 | 55.5 | 61.2 | 53.6 |
| 119. | 21.50 | 50.0 | 55.6 | 48.5 | 155. | 00.50 | 54.2 | 64.2 | 52.6 | 191. | 03.50 | 56.4 | 64.4 | 54.5 |
| 120. | 21.55 | 49.8 | 55.4 | 48.7 | 156. | 00.55 | 54.6 | 63.0 | 52.9 | 192. | 03.55 | 57.7 | 73.4 | 53.9 |
| 121. | 22.00 | 49.0 | 52.9 | 48.0 | 157. | 01.00 | 53.7 | 60.5 | 52.7 | 193. | 04.00 | 56.9 | 74.9 | 54.2 |
| 122. | 22.05 | 49.3 | 56.6 | 48.2 | 158. | 01.05 | 54.7 | 63.8 | 53.4 | 194. | 04.05 | 62.2 | 82.9 | 54.2 |
| 123. | 22.10 | 57.0 | 69.6 | 48.6 | 159. | 01.10 | 55.5 | 61.0 | 54.1 | 195. | 04.10 | 54.7 | 58.6 | 54.2 |
| 124. | 22.15 | 49.4 | 52.5 | 48.7 | 160. | 01.15 | 56.7 | 69.8 | 53.8 | 196. | 04.15 | 60.7 | 81.5 | 54.3 |
| 125. | 22.20 | 49.1 | 50.1 | 48.5 | 161. | 01.20 | 54.4 | 59.2 | 53.2 | 197. | 04.20 | 58.8 | 71.1 | 54.4 |
| 126. | 22.25 | 48.9 | 49.9 | 48.2 | 162. | 01.25 | 54.1 | 60.6 | 52.9 | 198. | 04.25 | 55.3 | 62.7 | 54.7 |
| 127. | 22.30 | 49.8 | 59.0 | 48.4 | 163. | 01.30 | 54.6 | 63.3 | 52.9 | 199. | 04.30 | 56.6 | 64.9 | 54.8 |
| 128. | 22.35 | 50.8 | 61.5 | 48.3 | 164. | 01.35 | 54.4 | 59.7 | 52.9 | 200. | 04.35 | 57.4 | 73.8 | 55.6 |
| 129. | 22.40 | 49.2 | 54.2 | 48.3 | 165. | 01.40 | 54.9 | 61.6 | 53.4 | 201. | 04.40 | 60.4 | 87.4 | 56.7 |
| 130. | 22.45 | 49.5 | 55.2 | 48.2 | 166. | 01.45 | 54.6 | 58.6 | 53.6 | 202. | 04.45 | 65.5 | 81.6 | 59.3 |
| 131. | 22.50 | 48.6 | 51.0 | 47.8 | 167. | 01.50 | 54.6 | 60.6 | 53.6 | 203. | 04.50 | 61.5 | 79.4 | 59.1 |
| 132. | 22.55 | 48.7 | 52.7 | 47.8 | 168. | 01.55 | 64.4 | 81.3 | 53.9 | 204. | 04.55 | 60.1 | 82.8 | 58.0 |
| 133. | 23.00 | 60.5 | 69.2 | 48.6 | 169. | 02.00 | 56.9 | 72.2 | 53.4 | 205. | 05.00 | 58.4 | 84.4 | 56.4 |
| 134. | 23.05 | 55.9 | 66.7 | 48.4 | 170. | 02.05 | 53.8 | 57.7 | 52.9 | 206. | 05.05 | 60.1 | 81.5 | 56.4 |
| 135. | 23.10 | 58.2 | 69.5 | 48.3 | 171. | 02.10 | 55.4 | 70.4 | 53.1 | 207. | 05.10 | 58.1 | 60.8 | 56.7 |
| 136. | 23.15 | 55.5 | 70.5 | 49.1 | 172. | 02.15 | 54.5 | 65.9 | 53.0 | 208. | 05.15 | 60.2 | 63.5 | 59.6 |
| 137. | 23.20 | 59.9 | 70.2 | 50.8 | 173. | 02.20 | 53.6 | 57.6 | 52.9 | 209. | 05.20 | 60.4 | 61.3 | 60.1 |
| 138. | 23.25 | 55.4 | 63.3 | 48.9 | 174. | 02.25 | 54.9 | 61.4 | 52.8 | 210. | 05.25 | 60.4 | 66.9 | 59.9 |
| 139. | 23.30 | 59.5 | 69.7 | 48.0 | 175. | 02.30 | 55.9 | 71.2 | 53.1 | 211. | 05.30 | 60.5 | 65.0 | 60.1 |
| 140. | 23.35 | 52.0 | 57.7 | 49.3 | 176. | 02.35 | 59.9 | 74.8 | 53.1 | 212. | 05.35 | 60.4 | 64.1 | 60.0 |
| 141. | 23.40 | 57.4 | 69.1 | 49.5 | 177. | 02.40 | 57.7 | 73.2 | 52.9 | 213. | 05.40 | 59.8 | 64.4 | 57.4 |
| 142. | 23.45 | 57.6 | 69.4 | 48.2 | 178. | 02.45 | 54.8 | 62.3 | 53.5 | 214. | 05.45 | 60.1 | 65.8 | 59.0 |
| 143. | 23.50 | 50.8 | 61.2 | 48.1 | 179. | 02.50 | 65.1 | 82.5 | 53.9 | 215. | 05.50 | 59.9 | 61.1 | 59.6 |
| 144. | 23.55 | 51.3 | 59.5 | 48.6 | 180. | 02.55 | 59.7 | 78.5 | 53.4 | 216. | 05.55 | 60.1 | 60.6 | 59.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 60.1 | 60.6 | 59.8 | 241. | 08.00 | 59.3 | 60.4 | 59.0 | 265. | 10.00 | 53.9 | 58.3 | 51.7 |
| 218. | 06.05 | 60.0 | 60.7 | 59.7 | 242. | 08.05 | 59.4 | 61.6 | 59.0 | 266. | 10.05 | 53.0 | 57.0 | 51.4 |
| 219. | 06.10 | 60.0 | 60.6 | 59.7 | 243. | 08.10 | 59.0 | 60.0 | 57.3 | 267. | 10.10 | 52.1 | 57.1 | 50.2 |
| 220. | 06.15 | 59.7 | 60.3 | 59.2 | 244. | 08.15 | 59.5 | 60.1 | 59.2 | 268. | 10.15 | 51.1 | 52.5 | 49.6 |
| 221. | 06.20 | 59.8 | 60.2 | 59.6 | 245. | 08.20 | 59.7 | 60.1 | 59.4 | 269. | 10.20 | 53.8 | 71.6 | 50.4 |
| 222. | 06.25 | 59.6 | 60.2 | 59.3 | 246. | 08.25 | 59.7 | 60.5 | 59.3 | 270. | 10.25 | 58.9 | 76.6 | 50.3 |
| 223. | 06.30 | 59.8 | 61.6 | 59.4 | 247. | 08.30 | 59.8 | 62.9 | 59.4 | 271. | 10.30 | 58.0 | 79.6 | 48.3 |
| 224. | 06.35 | 59.6 | 60.1 | 59.4 | 248. | 08.35 | 59.6 | 60.1 | 59.4 | 272. | 10.35 | 48.9 | 52.5 | 47.3 |
| 225. | 06.40 | 59.8 | 60.5 | 59.5 | 249. | 08.40 | 59.5 | 59.9 | 59.2 | 273. | 10.40 | 48.2 | 49.4 | 47.3 |
| 226. | 06.45 | 59.8 | 60.3 | 59.5 | 250. | 08.45 | 59.6 | 63.8 | 59.2 | 274. | 10.45 | 48.0 | 49.6 | 47.2 |
| 227. | 06.50 | 59.7 | 60.4 | 59.1 | 251. | 08.50 | 59.7 | 66.3 | 57.7 | 275. | 10.50 | 52.8 | 75.0 | 47.7 |
| 228. | 06.55 | 59.8 | 60.3 | 59.4 | 252. | 08.55 | 59.1 | 59.9 | 58.6 | 276. | 10.55 | 48.4 | 49.5 | 47.4 |
| 229. | 07.00 | 59.3 | 60.0 | 58.6 | 253. | 09.00 | 59.1 | 60.5 | 57.7 | 277. | 11.00 | 48.5 | 49.7 | 47.8 |
| 230. | 07.05 | 59.8 | 60.3 | 59.5 | 254. | 09.05 | 58.7 | 59.9 | 57.2 | 278. | 11.05 | 48.4 | 50.0 | 47.6 |
| 231. | 07.10 | 59.8 | 60.5 | 59.1 | 255. | 09.10 | 59.2 | 59.8 | 58.6 | 279. | 11.10 | 48.1 | 49.9 | 46.9 |
| 232. | 07.15 | 59.9 | 60.3 | 59.5 | 256. | 09.15 | 55.1 | 59.3 | 52.0 | 280. | 11.15 | 49.0 | 51.5 | 48.2 |
| 233. | 07.20 | 60.0 | 62.5 | 59.5 | 257. | 09.20 | 51.9 | 54.1 | 50.0 | 281. | 11.20 | 53.5 | 64.8 | 48.6 |
| 234. | 07.25 | 59.8 | 60.2 | 59.5 | 258. | 09.25 | 51.9 | 54.0 | 50.7 | 282. | 11.25 | 49.0 | 54.1 | 45.5 |
| 235. | 07.30 | 59.5 | 60.4 | 58.0 | 259. | 09.30 | 51.9 | 53.0 | 51.1 | 283. | 11.30 | 47.5 | 52.1 | 45.9 |
| 236. | 07.35 | 59.9 | 60.6 | 59.6 | 260. | 09.35 | 52.6 | 62.2 | 49.1 | 284. | 11.35 | 47.7 | 55.6 | 46.5 |
| 237. | 07.40 | 59.3 | 60.2 | 58.7 | 261. | 09.40 | 53.3 | 64.1 | 50.4 | 285. | 11.40 | 48.7 | 54.3 | 46.9 |
| 238. | 07.45 | 59.4 | 59.9 | 59.1 | 262. | 09.45 | 51.8 | 52.6 | 50.8 | 286. | 11.45 | 48.2 | 51.1 | 47.3 |
| 239. | 07.50 | 59.4 | 59.8 | 59.0 | 263. | 09.50 | 51.7 | 53.1 | 50.1 | 287. | 11.50 | 49.8 | 62.5 | 45.8 |
| 240. | 07.55 | 59.2 | 59.6 | 58.9 | 264. | 09.55 | 52.9 | 56.9 | 50.9 | 288. | 11.55 | 50.5 | 55.1 | 47.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/10-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(10/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 52.4 | 58.4 | 48.5 | 37. | 15.00 | 63.8 | 68.8 | 62.1 | 73. | 18.00 | 61.9 | 81.6 | 53.2 |
| 2. | 12.05 | 54.3 | 59.2 | 49.6 | 38. | 15.05 | 63.5 | 77.8 | 62.7 | 74. | 18.05 | 59.9 | 80.1 | 53.7 |
| 3. | 12.10 | 52.9 | 66.5 | 47.2 | 39. | 15.10 | 64.8 | 71.9 | 62.3 | 75. | 18.10 | 64.1 | 78.5 | 54.2 |
| 4. | 12.15 | 48.5 | 53.8 | 46.8 | 40. | 15.15 | 63.8 | 70.9 | 61.7 | 76. | 18.15 | 56.3 | 67.7 | 53.9 |
| 5. | 12.20 | 48.2 | 52.4 | 46.5 | 41. | 15.20 | 64.9 | 82.3 | 60.9 | 77. | 18.20 | 53.7 | 56.0 | 52.8 |
| 6. | 12.25 | 49.2 | 54.0 | 47.5 | 42. | 15.25 | 64.2 | 82.4 | 61.1 | 78. | 18.25 | 54.7 | 64.9 | 53.1 |
| 7. | 12.30 | 49.5 | 53.8 | 47.5 | 43. | 15.30 | 63.1 | 67.9 | 60.7 | 79. | 18.30 | 55.0 | 60.9 | 54.2 |
| 8. | 12.35 | 47.9 | 54.2 | 46.8 | 44. | 15.35 | 64.4 | 82.1 | 60.9 | 80. | 18.35 | 54.9 | 57.2 | 54.1 |
| 9. | 12.40 | 48.9 | 67.7 | 46.5 | 45. | 15.40 | 64.7 | 79.1 | 60.0 | 81. | 18.40 | 55.0 | 63.5 | 53.8 |
| 10. | 12.45 | 49.1 | 54.1 | 47.1 | 46. | 15.45 | 64.6 | 82.5 | 59.8 | 82. | 18.45 | 54.1 | 57.9 | 53.2 |
| 11. | 12.50 | 49.8 | 54.4 | 47.1 | 47. | 15.50 | 62.0 | 68.6 | 59.6 | 83. | 18.50 | 54.0 | 59.5 | 52.9 |
| 12. | 12.55 | 52.7 | 71.2 | 47.3 | 48. | 15.55 | 63.4 | 84.0 | 58.9 | 84. | 18.55 | 53.2 | 55.6 | 52.4 |
| 13. | 13.00 | 51.5 | 62.2 | 47.9 | 49. | 16.00 | 62.9 | 82.2 | 57.8 | 85. | 19.00 | 53.4 | 58.0 | 52.4 |
| 14. | 13.05 | 53.4 | 68.3 | 47.6 | 50. | 16.05 | 60.3 | 62.9 | 58.1 | 86. | 19.05 | 54.1 | 56.1 | 53.3 |
| 15. | 13.10 | 56.5 | 69.6 | 48.6 | 51. | 16.10 | 59.8 | 64.5 | 57.2 | 87. | 19.10 | 61.8 | 80.5 | 53.7 |
| 16. | 13.15 | 54.6 | 63.9 | 47.0 | 52. | 16.15 | 60.7 | 69.4 | 57.7 | 88. | 19.15 | 55.0 | 60.9 | 53.8 |
| 17. | 13.20 | 60.8 | 78.4 | 48.9 | 53. | 16.20 | 59.6 | 66.6 | 57.5 | 89. | 19.20 | 53.9 | 60.2 | 52.9 |
| 18. | 13.25 | 58.7 | 76.6 | 47.8 | 54. | 16.25 | 59.0 | 63.2 | 56.5 | 90. | 19.25 | 56.8 | 71.8 | 54.2 |
| 19. | 13.30 | 57.8 | 75.2 | 49.8 | 55. | 16.30 | 55.6 | 61.0 | 50.1 | 91. | 19.30 | 58.2 | 69.1 | 54.4 |
| 20. | 13.35 | 55.9 | 65.7 | 47.9 | 56. | 16.35 | 58.7 | 80.7 | 46.6 | 92. | 19.35 | 60.1 | 73.4 | 54.5 |
| 21. | 13.40 | 62.9 | 83.5 | 46.9 | 57. | 16.40 | 59.1 | 81.0 | 47.5 | 93. | 19.40 | 57.2 | 70.3 | 53.6 |
| 22. | 13.45 | 48.0 | 51.0 | 47.2 | 58. | 16.45 | 54.3 | 66.5 | 46.9 | 94. | 19.45 | 61.1 | 82.6 | 53.1 |
| 23. | 13.50 | 48.4 | 59.7 | 46.9 | 59. | 16.50 | 54.8 | 69.9 | 44.2 | 95. | 19.50 | 56.2 | 71.7 | 52.7 |
| 24. | 13.55 | 51.5 | 62.9 | 46.4 | 60. | 16.55 | 57.0 | 72.8 | 45.1 | 96. | 19.55 | 56.5 | 65.1 | 54.4 |
| 25. | 14.00 | 55.9 | 67.1 | 46.6 | 61. | 17.00 | 60.8 | 75.5 | 46.1 | 97. | 20.00 | 56.6 | 65.2 | 54.7 |
| 26. | 14.05 | 48.4 | 54.6 | 46.7 | 62. | 17.05 | 57.0 | 73.7 | 45.0 | 98. | 20.05 | 56.5 | 60.4 | 55.4 |
| 27. | 14.10 | 56.9 | 68.0 | 47.4 | 63. | 17.10 | 48.0 | 57.0 | 45.6 | 99. | 20.10 | 56.7 | 61.6 | 55.2 |
| 28. | 14.15 | 63.6 | 76.2 | 51.0 | 64. | 17.15 | 54.6 | 69.8 | 47.1 | 100. | 20.15 | 57.1 | 67.7 | 55.0 |
| 29. | 14.20 | 59.0 | 67.5 | 52.4 | 65. | 17.20 | 55.9 | 67.9 | 52.1 | 101. | 20.20 | 56.1 | 67.7 | 54.5 |
| 30. | 14.25 | 57.3 | 65.6 | 51.7 | 66. | 17.25 | 64.9 | 75.4 | 54.6 | 102. | 20.25 | 56.0 | 58.9 | 54.5 |
| 31. | 14.30 | 56.6 | 60.0 | 52.6 | 67. | 17.30 | 65.1 | 77.1 | 55.5 | 103. | 20.30 | 55.9 | 59.3 | 54.5 |
| 32. | 14.35 | 65.9 | 78.3 | 53.6 | 68. | 17.35 | 65.1 | 79.4 | 55.2 | 104. | 20.35 | 56.5 | 64.8 | 54.9 |
| 33. | 14.40 | 60.9 | 64.8 | 57.3 | 69. | 17.40 | 58.4 | 70.3 | 55.1 | 105. | 20.40 | 54.8 | 58.3 | 54.1 |
| 34. | 14.45 | 63.0 | 67.1 | 60.1 | 70. | 17.45 | 55.7 | 62.4 | 53.7 | 106. | 20.45 | 56.2 | 61.3 | 55.1 |
| 35. | 14.50 | 63.5 | 67.5 | 61.2 | 71. | 17.50 | 60.2 | 76.0 | 53.6 | 107. | 20.50 | 55.4 | 63.0 | 54.1 |
| 36. | 14.55 | 61.3 | 72.0 | 57.2 | 72. | 17.55 | 60.9 | 83.0 | 53.5 | 108. | 20.55 | 54.9 | 64.0 | 54.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 54.6 | 59.2 | 53.4 | 145. | 00.00 | 60.8 | 75.0 | 52.7 | 181. | 03.00 | 54.8 | 60.2 | 53.9 |
| 110. | 21.05 | 55.1 | 57.4 | 53.8 | 146. | 00.05 | 62.4 | 76.7 | 52.8 | 182. | 03.05 | 55.4 | 63.7 | 53.7 |
| 111. | 21.10 | 55.3 | 61.6 | 54.3 | 147. | 00.10 | 57.8 | 72.9 | 53.6 | 183. | 03.10 | 55.1 | 59.2 | 53.8 |
| 112. | 21.15 | 55.2 | 61.2 | 53.6 | 148. | 00.15 | 61.1 | 74.7 | 54.6 | 184. | 03.15 | 60.2 | 84.2 | 54.3 |
| 113. | 21.20 | 55.3 | 59.4 | 54.3 | 149. | 00.20 | 65.9 | 78.4 | 55.6 | 185. | 03.20 | 61.9 | 78.4 | 54.7 |
| 114. | 21.25 | 54.9 | 58.7 | 53.6 | 150. | 00.25 | 55.6 | 59.8 | 55.0 | 186. | 03.25 | 55.4 | 59.2 | 53.9 |
| 115. | 21.30 | 55.8 | 64.3 | 54.3 | 151. | 00.30 | 55.7 | 67.2 | 54.1 | 187. | 03.30 | 55.1 | 63.4 | 53.8 |
| 116. | 21.35 | 55.3 | 66.8 | 53.8 | 152. | 00.35 | 54.5 | 58.7 | 53.5 | 188. | 03.35 | 58.4 | 79.5 | 53.8 |
| 117. | 21.40 | 54.5 | 56.2 | 53.6 | 153. | 00.40 | 55.4 | 61.4 | 53.1 | 189. | 03.40 | 54.6 | 88.6 | 53.7 |
| 118. | 21.45 | 54.4 | 60.8 | 53.1 | 154. | 00.45 | 54.9 | 59.8 | 53.7 | 190. | 03.45 | 63.1 | 83.1 | 54.2 |
| 119. | 21.50 | 54.8 | 58.1 | 53.8 | 155. | 00.50 | 54.6 | 61.4 | 53.6 | 191. | 03.50 | 57.4 | 71.9 | 54.5 |
| 120. | 21.55 | 55.6 | 59.0 | 54.5 | 156. | 00.55 | 55.2 | 59.8 | 54.1 | 192. | 03.55 | 58.4 | 90.8 | 54.5 |
| 121. | 22.00 | 56.0 | 61.9 | 53.2 | 157. | 01.00 | 54.4 | 58.4 | 53.3 | 193. | 04.00 | 55.6 | 91.5 | 55.0 |
| 122. | 22.05 | 54.6 | 57.7 | 53.4 | 158. | 01.05 | 54.1 | 60.3 | 53.1 | 194. | 04.05 | 56.2 | 89.1 | 55.6 |
| 123. | 22.10 | 55.1 | 62.7 | 53.5 | 159. | 01.10 | 55.4 | 59.5 | 54.3 | 195. | 04.10 | 54.7 | 87.5 | 53.1 |
| 124. | 22.15 | 55.0 | 63.3 | 53.6 | 160. | 01.15 | 55.2 | 60.6 | 54.3 | 196. | 04.15 | 56.7 | 86.9 | 56.2 |
| 125. | 22.20 | 54.1 | 56.6 | 53.2 | 161. | 01.20 | 55.2 | 63.7 | 53.7 | 197. | 04.20 | 54.6 | 86.8 | 52.3 |
| 126. | 22.25 | 64.4 | 82.1 | 53.9 | 162. | 01.25 | 54.6 | 57.3 | 53.6 | 198. | 04.25 | 60.2 | 88.0 | 56.8 |
| 127. | 22.30 | 57.5 | 70.7 | 53.6 | 163. | 01.30 | 65.1 | 82.2 | 54.1 | 199. | 04.30 | 60.3 | 66.3 | 56.6 |
| 128. | 22.35 | 62.5 | 76.4 | 53.3 | 164. | 01.35 | 57.6 | 84.5 | 54.9 | 200. | 04.35 | 63.4 | 79.7 | 60.8 |
| 129. | 22.40 | 64.4 | 77.8 | 53.1 | 165. | 01.40 | 56.9 | 70.2 | 54.5 | 201. | 04.40 | 64.3 | 86.0 | 62.1 |
| 130. | 22.45 | 56.7 | 70.5 | 53.0 | 166. | 01.45 | 56.1 | 64.2 | 54.3 | 202. | 04.45 | 62.9 | 68.9 | 61.9 |
| 131. | 22.50 | 61.8 | 77.2 | 52.9 | 167. | 01.50 | 55.1 | 58.0 | 53.9 | 203. | 04.50 | 62.4 | 64.8 | 61.9 |
| 132. | 22.55 | 64.3 | 79.2 | 53.1 | 168. | 01.55 | 55.0 | 58.5 | 54.1 | 204. | 04.55 | 62.3 | 63.1 | 61.8 |
| 133. | 23.00 | 61.3 | 75.3 | 53.1 | 169. | 02.00 | 55.1 | 57.1 | 53.9 | 205. | 05.00 | 62.3 | 65.6 | 61.8 |
| 134. | 23.05 | 64.5 | 78.4 | 53.7 | 170. | 02.05 | 55.4 | 58.4 | 54.5 | 206. | 05.05 | 61.9 | 63.9 | 61.6 |
| 135. | 23.10 | 54.9 | 58.7 | 53.7 | 171. | 02.10 | 55.3 | 60.0 | 53.8 | 207. | 05.10 | 61.9 | 71.1 | 61.4 |
| 136. | 23.15 | 57.1 | 72.8 | 53.1 | 172. | 02.15 | 55.1 | 58.0 | 53.9 | 208. | 05.15 | 62.4 | 77.1 | 61.6 |
| 137. | 23.20 | 55.8 | 73.9 | 53.1 | 173. | 02.20 | 55.4 | 59.5 | 53.8 | 209. | 05.20 | 61.7 | 63.0 | 61.4 |
| 138. | 23.25 | 53.8 | 56.3 | 52.9 | 174. | 02.25 | 55.1 | 59.1 | 53.8 | 210. | 05.25 | 62.5 | 81.6 | 61.3 |
| 139. | 23.30 | 58.5 | 74.5 | 53.1 | 175. | 02.30 | 55.3 | 61.6 | 54.1 | 211. | 05.30 | 61.6 | 62.9 | 61.2 |
| 140. | 23.35 | 59.7 | 74.0 | 53.1 | 176. | 02.35 | 55.6 | 60.8 | 54.1 | 212. | 05.35 | 61.7 | 62.7 | 61.0 |
| 141. | 23.40 | 61.7 | 73.9 | 54.2 | 177. | 02.40 | 60.2 | 78.1 | 54.4 | 213. | 05.40 | 61.8 | 64.0 | 61.1 |
| 142. | 23.45 | 62.3 | 76.9 | 52.7 | 178. | 02.45 | 55.4 | 64.2 | 54.2 | 214. | 05.45 | 61.3 | 62.7 | 60.7 |
| 143. | 23.50 | 59.0 | 73.6 | 52.8 | 179. | 02.50 | 61.8 | 73.1 | 55.2 | 215. | 05.50 | 61.3 | 63.7 | 60.7 |
| 144. | 23.55 | 58.2 | 73.9 | 52.6 | 180. | 02.55 | 55.3 | 58.3 | 54.4 | 216. | 05.55 | 60.4 | 61.8 | 58.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 60.4 | 61.6 | 58.4 | 241. | 08.00 | 55.5 | 57.3 | 54.8 | 265. | 10.00 | 50.0 | 52.2 | 48.7 |
| 218. | 06.05 | 60.2 | 62.0 | 58.2 | 242. | 08.05 | 55.3 | 57.4 | 54.6 | 266. | 10.05 | 50.3 | 56.8 | 49.0 |
| 219. | 06.10 | 61.3 | 80.2 | 55.4 | 243. | 08.10 | 54.8 | 56.1 | 54.3 | 267. | 10.10 | 50.3 | 54.5 | 48.6 |
| 220. | 06.15 | 55.9 | 63.0 | 55.2 | 244. | 08.15 | 54.7 | 56.2 | 54.2 | 268. | 10.15 | 50.6 | 53.8 | 49.0 |
| 221. | 06.20 | 55.5 | 60.4 | 54.9 | 245. | 08.20 | 54.5 | 56.1 | 53.9 | 269. | 10.20 | 51.1 | 54.9 | 49.3 |
| 222. | 06.25 | 55.3 | 58.0 | 54.7 | 246. | 08.25 | 54.8 | 56.4 | 54.3 | 270. | 10.25 | 51.0 | 59.8 | 48.8 |
| 223. | 06.30 | 55.4 | 57.0 | 54.7 | 247. | 08.30 | 54.5 | 56.2 | 53.8 | 271. | 10.30 | 54.0 | 71.8 | 48.3 |
| 224. | 06.35 | 55.6 | 56.9 | 54.9 | 248. | 08.35 | 54.6 | 56.3 | 54.2 | 272. | 10.35 | 50.1 | 53.9 | 48.5 |
| 225. | 06.40 | 56.0 | 58.7 | 55.3 | 249. | 08.40 | 54.9 | 57.0 | 54.5 | 273. | 10.40 | 49.8 | 52.8 | 48.3 |
| 226. | 06.45 | 55.9 | 57.5 | 55.2 | 250. | 08.45 | 54.9 | 55.8 | 54.5 | 274. | 10.45 | 50.1 | 53.8 | 48.0 |
| 227. | 06.50 | 55.9 | 57.5 | 55.2 | 251. | 08.50 | 55.1 | 57.7 | 54.6 | 275. | 10.50 | 50.6 | 56.1 | 48.2 |
| 228. | 06.55 | 55.9 | 59.1 | 55.3 | 252. | 08.55 | 55.1 | 56.5 | 54.5 | 276. | 10.55 | 50.6 | 57.0 | 48.2 |
| 229. | 07.00 | 55.9 | 58.9 | 55.2 | 253. | 09.00 | 54.9 | 56.5 | 54.3 | 277. | 11.00 | 50.5 | 57.0 | 47.4 |
| 230. | 07.05 | 55.8 | 60.0 | 55.1 | 254. | 09.05 | 55.2 | 56.8 | 54.5 | 278. | 11.05 | 50.7 | 56.4 | 47.0 |
| 231. | 07.10 | 55.5 | 56.6 | 54.9 | 255. | 09.10 | 55.0 | 57.9 | 54.2 | 279. | 11.10 | 51.3 | 56.5 | 46.6 |
| 232. | 07.15 | 55.7 | 58.3 | 55.1 | 256. | 09.15 | 52.2 | 55.8 | 49.4 | 280. | 11.15 | 52.0 | 57.6 | 47.4 |
| 233. | 07.20 | 55.2 | 59.2 | 54.5 | 257. | 09.20 | 51.4 | 56.1 | 49.2 | 281. | 11.20 | 52.1 | 57.0 | 47.3 |
| 234. | 07.25 | 55.3 | 56.4 | 54.6 | 258. | 09.25 | 51.9 | 56.2 | 49.5 | 282. | 11.25 | 51.9 | 57.1 | 47.1 |
| 235. | 07.30 | 55.6 | 56.8 | 55.0 | 259. | 09.30 | 50.6 | 54.9 | 49.4 | 283. | 11.30 | 51.6 | 57.8 | 47.6 |
| 236. | 07.35 | 55.4 | 57.2 | 54.6 | 260. | 09.35 | 50.3 | 52.8 | 49.2 | 284. | 11.35 | 49.9 | 55.4 | 45.5 |
| 237. | 07.40 | 55.3 | 57.7 | 54.7 | 261. | 09.40 | 50.3 | 54.2 | 49.3 | 285. | 11.40 | 50.2 | 55.6 | 45.3 |
| 238. | 07.45 | 55.5 | 56.9 | 54.9 | 262. | 09.45 | 49.9 | 52.0 | 48.7 | 286. | 11.45 | 52.0 | 61.4 | 48.2 |
| 239. | 07.50 | 55.3 | 56.8 | 54.7 | 263. | 09.50 | 49.9 | 52.1 | 48.8 | 287. | 11.50 | 51.7 | 59.8 | 47.5 |
| 240. | 07.55 | 55.4 | 57.1 | 54.7 | 264. | 09.55 | 50.3 | 52.3 | 49.3 | 288. | 11.55 | 52.0 | 58.6 | 47.8 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/11-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 9-16, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(11/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 51.1 | 56.4 | 46.3 | 37. | 15.00 | 64.5 | 72.5 | 59.7 | 73. | 18.00 | 54.2 | 58.7 | 53.1 |
| 2. | 12.05 | 50.7 | 59.9 | 46.1 | 38. | 15.05 | 62.6 | 72.1 | 58.8 | 74. | 18.05 | 58.2 | 76.6 | 52.3 |
| 3. | 12.10 | 49.2 | 54.3 | 45.1 | 39. | 15.10 | 63.4 | 80.2 | 59.2 | 75. | 18.10 | 54.8 | 68.0 | 52.3 |
| 4. | 12.15 | 50.5 | 55.8 | 46.4 | 40. | 15.15 | 61.2 | 81.7 | 57.9 | 76. | 18.15 | 55.4 | 84.1 | 51.5 |
| 5. | 12.20 | 52.8 | 70.9 | 46.4 | 41. | 15.20 | 60.6 | 63.2 | 58.8 | 77. | 18.20 | 58.6 | 86.7 | 51.6 |
| 6. | 12.25 | 54.9 | 75.3 | 46.8 | 42. | 15.25 | 60.3 | 65.4 | 58.2 | 78. | 18.25 | 64.2 | 90.4 | 51.9 |
| 7. | 12.30 | 50.7 | 55.7 | 45.5 | 43. | 15.30 | 60.0 | 66.6 | 57.8 | 79. | 18.30 | 57.8 | 78.7 | 51.6 |
| 8. | 12.35 | 50.6 | 55.4 | 45.3 | 44. | 15.35 | 61.2 | 78.6 | 57.9 | 80. | 18.35 | 55.7 | 82.6 | 51.9 |
| 9. | 12.40 | 51.2 | 56.4 | 46.0 | 45. | 15.40 | 61.4 | 76.6 | 59.3 | 81. | 18.40 | 56.2 | 74.6 | 51.4 |
| 10. | 12.45 | 51.2 | 56.7 | 45.7 | 46. | 15.45 | 62.3 | 84.4 | 59.0 | 82. | 18.45 | 52.9 | 59.2 | 51.5 |
| 11. | 12.50 | 50.5 | 55.4 | 45.5 | 47. | 15.50 | 61.4 | 86.8 | 57.3 | 83. | 18.50 | 53.6 | 61.2 | 51.8 |
| 12. | 12.55 | 51.7 | 59.3 | 46.1 | 48. | 15.55 | 62.3 | 86.0 | 57.0 | 84. | 18.55 | 54.4 | 68.1 | 51.6 |
| 13. | 13.00 | 52.7 | 60.5 | 47.4 | 49. | 16.00 | 63.1 | 84.1 | 56.7 | 85. | 19.00 | 55.1 | 67.6 | 51.7 |
| 14. | 13.05 | 50.8 | 55.3 | 46.8 | 50. | 16.05 | 56.9 | 61.6 | 53.7 | 86. | 19.05 | 54.9 | 62.7 | 52.5 |
| 15. | 13.10 | 51.8 | 56.4 | 47.2 | 51. | 16.10 | 59.3 | 73.0 | 53.2 | 87. | 19.10 | 53.7 | 63.7 | 52.2 |
| 16. | 13.15 | 51.3 | 56.2 | 46.3 | 52. | 16.15 | 62.8 | 78.7 | 54.0 | 88. | 19.15 | 54.6 | 67.7 | 52.0 |
| 17. | 13.20 | 52.8 | 58.0 | 48.5 | 53. | 16.20 | 60.0 | 76.2 | 52.7 | 89. | 19.20 | 55.2 | 69.8 | 52.0 |
| 18. | 13.25 | 53.1 | 57.7 | 48.8 | 54. | 16.25 | 61.4 | 87.0 | 51.6 | 90. | 19.25 | 54.3 | 63.6 | 51.8 |
| 19. | 13.30 | 53.0 | 57.7 | 48.4 | 55. | 16.30 | 54.1 | 59.6 | 49.9 | 91. | 19.30 | 53.9 | 62.3 | 52.1 |
| 20. | 13.35 | 54.4 | 58.8 | 50.3 | 56. | 16.35 | 53.6 | 64.4 | 48.4 | 92. | 19.35 | 57.2 | 73.1 | 52.4 |
| 21. | 13.40 | 61.0 | 70.8 | 50.7 | 57. | 16.40 | 53.1 | 61.8 | 47.9 | 93. | 19.40 | 53.2 | 60.1 | 51.6 |
| 22. | 13.45 | 58.5 | 70.8 | 51.8 | 58. | 16.45 | 52.6 | 62.6 | 47.8 | 94. | 19.45 | 52.3 | 55.2 | 51.4 |
| 23. | 13.50 | 55.1 | 59.7 | 51.1 | 59. | 16.50 | 50.2 | 59.7 | 46.9 | 95. | 19.50 | 53.0 | 57.9 | 51.8 |
| 24. | 13.55 | 55.9 | 59.6 | 53.1 | 60. | 16.55 | 52.5 | 67.8 | 46.9 | 96. | 19.55 | 55.3 | 65.0 | 52.5 |
| 25. | 14.00 | 56.5 | 60.3 | 53.6 | 61. | 17.00 | 51.2 | 61.4 | 46.3 | 97. | 20.00 | 58.0 | 67.9 | 51.6 |
| 26. | 14.05 | 57.1 | 60.4 | 54.3 | 62. | 17.05 | 58.3 | 78.1 | 45.9 | 98. | 20.05 | 56.8 | 69.9 | 52.3 |
| 27. | 14.10 | 57.5 | 61.8 | 54.4 | 63. | 17.10 | 58.4 | 75.5 | 47.9 | 99. | 20.10 | 53.1 | 59.5 | 52.2 |
| 28. | 14.15 | 57.9 | 65.3 | 55.2 | 64. | 17.15 | 59.1 | 79.7 | 47.6 | 100. | 20.15 | 58.3 | 79.9 | 51.5 |
| 29. | 14.20 | 57.6 | 64.0 | 54.3 | 65. | 17.20 | 57.8 | 76.9 | 50.2 | 101. | 20.20 | 52.7 | 58.4 | 51.5 |
| 30. | 14.25 | 58.2 | 61.5 | 55.7 | 66. | 17.25 | 53.8 | 57.1 | 52.2 | 102. | 20.25 | 62.7 | 82.7 | 51.4 |
| 31. | 14.30 | 59.9 | 62.0 | 57.5 | 67. | 17.30 | 63.2 | 76.4 | 54.6 | 103. | 20.30 | 52.6 | 58.5 | 51.5 |
| 32. | 14.35 | 59.9 | 62.0 | 57.5 | 68. | 17.35 | 56.8 | 66.8 | 54.7 | 104. | 20.35 | 57.7 | 77.7 | 51.5 |
| 33. | 14.40 | 58.6 | 61.5 | 55.3 | 69. | 17.40 | 55.6 | 62.4 | 54.2 | 105. | 20.40 | 53.4 | 59.3 | 52.1 |
| 34. | 14.45 | 59.5 | 61.7 | 56.6 | 70. | 17.45 | 55.7 | 70.6 | 53.3 | 106. | 20.45 | 53.5 | 61.4 | 52.0 |
| 35. | 14.50 | 60.3 | 64.9 | 58.0 | 71. | 17.50 | 54.2 | 58.6 | 53.3 | 107. | 20.50 | 53.7 | 59.9 | 52.1 |
| 36. | 14.55 | 60.8 | 66.7 | 58.7 | 72. | 17.55 | 55.6 | 64.6 | 53.1 | 108. | 20.55 | 53.0 | 59.9 | 51.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 52.6 | 55.6 | 51.6 | 145. | 00.00 | 53.6 | 64.9 | 51.9 | 181. | 03.00 | 60.0 | 84.6 | 57.5 |
| 110. | 21.05 | 52.9 | 57.2 | 51.6 | 146. | 00.05 | 54.6 | 68.2 | 52.3 | 182. | 03.05 | 57.7 | 66.5 | 56.1 |
| 111. | 21.10 | 52.5 | 56.9 | 51.3 | 147. | 00.10 | 52.7 | 56.6 | 51.9 | 183. | 03.10 | 57.8 | 63.0 | 55.6 |
| 112. | 21.15 | 53.9 | 66.8 | 52.3 | 148. | 00.15 | 52.7 | 56.1 | 51.7 | 184. | 03.15 | 56.8 | 68.4 | 55.1 |
| 113. | 21.20 | 65.0 | 83.3 | 52.5 | 149. | 00.20 | 53.1 | 56.8 | 52.0 | 185. | 03.20 | 60.8 | 73.6 | 56.3 |
| 114. | 21.25 | 59.1 | 81.1 | 52.4 | 150. | 00.25 | 57.2 | 69.6 | 52.3 | 186. | 03.25 | 58.9 | 68.8 | 55.9 |
| 115. | 21.30 | 54.4 | 69.2 | 51.8 | 151. | 00.30 | 53.8 | 61.2 | 52.4 | 187. | 03.30 | 60.4 | 90.7 | 55.7 |
| 116. | 21.35 | 52.9 | 59.1 | 51.9 | 152. | 00.35 | 54.4 | 69.3 | 52.7 | 188. | 03.35 | 60.3 | 66.5 | 58.4 |
| 117. | 21.40 | 53.5 | 56.4 | 52.6 | 153. | 00.40 | 55.7 | 65.6 | 53.4 | 189. | 03.40 | 60.2 | 64.7 | 59.1 |
| 118. | 21.45 | 54.6 | 63.4 | 52.2 | 154. | 00.45 | 56.2 | 81.5 | 50.1 | 190. | 03.45 | 58.6 | 61.6 | 57.6 |
| 119. | 21.50 | 54.2 | 70.7 | 51.3 | 155. | 00.50 | 57.6 | 91.0 | 51.2 | 191. | 03.50 | 59.0 | 70.1 | 56.6 |
| 120. | 21.55 | 54.6 | 65.9 | 52.4 | 156. | 00.55 | 58.4 | 92.1 | 52.4 | 192. | 03.55 | 59.4 | 72.9 | 57.2 |
| 121. | 22.00 | 54.2 | 59.7 | 53.0 | 157. | 01.00 | 62.3 | 89.5 | 50.4 | 193. | 04.00 | 63.4 | 83.6 | 57.4 |
| 122. | 22.05 | 59.7 | 74.0 | 51.2 | 158. | 01.05 | 63.1 | 90.1 | 51.6 | 194. | 04.05 | 60.7 | 71.3 | 57.2 |
| 123. | 22.10 | 54.0 | 58.8 | 52.9 | 159. | 01.10 | 60.4 | 91.2 | 52.0 | 195. | 04.10 | 58.3 | 62.5 | 57.4 |
| 124. | 22.15 | 55.6 | 69.0 | 53.6 | 160. | 01.15 | 61.2 | 92.3 | 52.4 | 196. | 04.15 | 58.4 | 67.8 | 57.2 |
| 125. | 22.20 | 56.4 | 86.5 | 53.3 | 161. | 01.20 | 59.8 | 93.0 | 51.4 | 197. | 04.20 | 63.2 | 74.4 | 58.1 |
| 126. | 22.25 | 55.7 | 72.8 | 51.8 | 162. | 01.25 | 58.9 | 87.0 | 51.5 | 198. | 04.25 | 64.1 | 74.5 | 57.1 |
| 127. | 22.30 | 60.2 | 82.9 | 51.6 | 163. | 01.30 | 57.8 | 86.6 | 52.3 | 199. | 04.30 | 63.0 | 66.9 | 57.5 |
| 128. | 22.35 | 62.3 | 82.1 | 51.4 | 164. | 01.35 | 60.2 | 83.3 | 53.2 | 200. | 04.35 | 64.5 | 88.1 | 58.6 |
| 129. | 22.40 | 58.8 | 75.4 | 52.4 | 165. | 01.40 | 62.3 | 88.9 | 53.4 | 201. | 04.40 | 62.1 | 88.7 | 57.3 |
| 130. | 22.45 | 53.6 | 61.4 | 52.1 | 166. | 01.45 | 61.4 | 91.9 | 54.6 | 202. | 04.45 | 60.3 | 71.2 | 56.2 |
| 131. | 22.50 | 56.9 | 70.6 | 51.9 | 167. | 01.50 | 62.5 | 80.3 | 55.3 | 203. | 04.50 | 60.4 | 69.1 | 55.3 |
| 132. | 22.55 | 62.3 | 74.1 | 51.9 | 168. | 01.55 | 63.4 | 80.5 | 54.8 | 204. | 04.55 | 62.3 | 67.8 | 55.4 |
| 133. | 23.00 | 58.8 | 78.1 | 51.4 | 169. | 02.00 | 64.3 | 67.4 | 62.8 | 205. | 05.00 | 63.4 | 69.3 | 54.3 |
| 134. | 23.05 | 53.2 | 63.1 | 51.5 | 170. | 02.05 | 62.9 | 78.5 | 60.4 | 206. | 05.05 | 64.3 | 67.9 | 56.7 |
| 135. | 23.10 | 52.3 | 58.3 | 51.1 | 171. | 02.10 | 61.7 | 74.0 | 58.6 | 207. | 05.10 | 62.5 | 70.0 | 65.0 |
| 136. | 23.15 | 53.7 | 60.4 | 52.3 | 172. | 02.15 | 60.0 | 68.7 | 58.0 | 208. | 05.15 | 60.0 | 82.3 | 54.6 |
| 137. | 23.20 | 52.5 | 58.7 | 51.4 | 173. | 02.20 | 61.2 | 88.1 | 57.3 | 209. | 05.20 | 61.2 | 86.0 | 52.7 |
| 138. | 23.25 | 62.4 | 88.0 | 51.2 | 174. | 02.25 | 58.8 | 70.0 | 57.5 | 210. | 05.25 | 60.4 | 84.4 | 52.3 |
| 139. | 23.30 | 63.4 | 86.8 | 52.3 | 175. | 02.30 | 63.5 | 84.3 | 56.9 | 211. | 05.30 | 60.7 | 68.8 | 53.4 |
| 140. | 23.35 | 55.4 | 63.3 | 52.5 | 176. | 02.35 | 61.4 | 84.4 | 55.9 | 212. | 05.35 | 63.1 | 77.8 | 58.4 |
| 141. | 23.40 | 54.3 | 67.2 | 52.7 | 177. | 02.40 | 60.9 | 80.5 | 55.1 | 213. | 05.40 | 62.1 | 85.9 | 59.6 |
| 142. | 23.45 | 56.2 | 66.8 | 53.2 | 178. | 02.45 | 64.2 | 84.1 | 55.9 | 214. | 05.45 | 60.1 | 65.0 | 57.8 |
| 143. | 23.50 | 53.4 | 57.9 | 52.3 | 179. | 02.50 | 64.3 | 83.1 | 56.2 | 215. | 05.50 | 60.2 | 65.9 | 57.7 |
| 144. | 23.55 | 53.7 | 63.0 | 52.3 | 180. | 02.55 | 61.2 | 83.8 | 58.6 | 216. | 05.55 | 60.8 | 84.2 | 57.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.4 | 67.2 | 56.9 | 241. | 08.00 | 57.8 | 66.4 | 56.4 | 265. | 10.00 | 53.3 | 60.1 | 51.6 |
| 218. | 06.05 | 58.6 | 61.8 | 57.4 | 242. | 08.05 | 60.5 | 67.6 | 56.7 | 266. | 10.05 | 53.4 | 59.0 | 51.7 |
| 219. | 06.10 | 59.9 | 63.7 | 57.9 | 243. | 08.10 | 61.0 | 68.4 | 56.6 | 267. | 10.10 | 53.1 | 58.8 | 51.7 |
| 220. | 06.15 | 59.9 | 64.2 | 57.7 | 244. | 08.15 | 57.7 | 67.8 | 56.3 | 268. | 10.15 | 52.9 | 68.3 | 51.6 |
| 221. | 06.20 | 58.9 | 65.6 | 57.3 | 245. | 08.20 | 60.9 | 68.7 | 56.5 | 269. | 10.20 | 52.6 | 56.9 | 51.8 |
| 222. | 06.25 | 59.5 | 66.6 | 57.0 | 246. | 08.25 | 60.8 | 69.1 | 56.1 | 270. | 10.25 | 55.2 | 64.8 | 52.2 |
| 223. | 06.30 | 58.4 | 63.8 | 56.8 | 247. | 08.30 | 58.5 | 65.9 | 56.3 | 271. | 10.30 | 52.8 | 57.6 | 51.4 |
| 224. | 06.35 | 57.9 | 63.3 | 56.7 | 248. | 08.35 | 58.9 | 67.6 | 56.4 | 272. | 10.35 | 52.8 | 58.0 | 51.4 |
| 225. | 06.40 | 58.9 | 64.1 | 57.2 | 249. | 08.40 | 57.5 | 68.4 | 56.2 | 273. | 10.40 | 52.1 | 55.9 | 51.1 |
| 226. | 06.45 | 60.6 | 67.6 | 57.7 | 250. | 08.45 | 57.4 | 64.4 | 56.2 | 274. | 10.45 | 52.2 | 55.9 | 51.1 |
| 227. | 06.50 | 60.6 | 67.1 | 57.8 | 251. | 08.50 | 61.5 | 80.2 | 56.0 | 275. | 10.50 | 52.1 | 54.6 | 51.3 |
| 228. | 06.55 | 58.8 | 66.6 | 56.7 | 252. | 08.55 | 64.5 | 82.8 | 55.5 | 276. | 10.55 | 52.4 | 63.0 | 50.6 |
| 229. | 07.00 | 59.4 | 66.5 | 56.6 | 253. | 09.00 | 61.7 | 81.2 | 55.4 | 277. | 11.00 | 58.0 | 70.7 | 50.6 |
| 230. | 07.05 | 60.0 | 67.6 | 56.6 | 254. | 09.05 | 60.6 | 77.9 | 55.5 | 278. | 11.05 | 51.4 | 53.4 | 50.6 |
| 231. | 07.10 | 60.6 | 67.0 | 57.4 | 255. | 09.10 | 58.5 | 68.7 | 55.8 | 279. | 11.10 | 51.6 | 56.7 | 50.6 |
| 232. | 07.15 | 60.2 | 67.0 | 56.6 | 256. | 09.15 | 54.6 | 57.1 | 53.2 | 280. | 11.15 | 52.9 | 58.0 | 51.1 |
| 233. | 07.20 | 57.3 | 62.5 | 56.6 | 257. | 09.20 | 53.6 | 58.6 | 52.8 | 281. | 11.20 | 53.9 | 64.3 | 51.2 |
| 234. | 07.25 | 57.5 | 62.5 | 56.9 | 258. | 09.25 | 54.5 | 62.6 | 53.2 | 282. | 11.25 | 52.8 | 58.4 | 51.3 |
| 235. | 07.30 | 59.3 | 67.3 | 56.7 | 259. | 09.30 | 56.7 | 74.6 | 53.0 | 283. | 11.30 | 52.6 | 58.2 | 51.5 |
| 236. | 07.35 | 61.8 | 68.8 | 56.9 | 260. | 09.35 | 53.9 | 58.6 | 52.8 | 284. | 11.35 | 51.8 | 55.7 | 50.8 |
| 237. | 07.40 | 59.7 | 67.5 | 57.5 | 261. | 09.40 | 54.4 | 62.7 | 53.0 | 285. | 11.40 | 52.1 | 59.4 | 51.0 |
| 238. | 07.45 | 57.6 | 60.3 | 57.0 | 262. | 09.45 | 54.5 | 62.5 | 53.1 | 286. | 11.45 | 59.8 | 72.4 | 51.4 |
| 239. | 07.50 | 57.4 | 63.9 | 56.6 | 263. | 09.50 | 57.9 | 66.6 | 53.4 | 287. | 11.50 | 52.2 | 55.3 | 51.5 |
| 240. | 07.55 | 59.7 | 66.9 | 56.6 | 264. | 09.55 | 56.5 | 68.1 | 52.4 | 288. | 11.55 | 51.9 | 52.9 | 51.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/12-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(12/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 51.7 | 52.7 | 51.0 | 37. | 15.00 | 53.8 | 60.3 | 52.6 | 73. | 18.00 | 55.0 | 62.4 | 54.4 |
| 2. | 12.05 | 52.6 | 61.8 | 51.2 | 38. | 15.05 | 54.3 | 63.0 | 52.6 | 74. | 18.05 | 56.3 | 64.6 | 54.5 |
| 3. | 12.10 | 53.6 | 64.3 | 51.1 | 39. | 15.10 | 54.1 | 59.4 | 52.6 | 75. | 18.10 | 57.1 | 73.5 | 55.3 |
| 4. | 12.15 | 52.0 | 57.0 | 51.1 | 40. | 15.15 | 54.6 | 61.3 | 53.1 | 76. | 18.15 | 58.4 | 87.1 | 56.4 |
| 5. | 12.20 | 52.3 | 58.0 | 51.0 | 41. | 15.20 | 54.3 | 58.3 | 53.3 | 77. | 18.20 | 65.2 | 81.3 | 59.0 |
| 6. | 12.25 | 51.4 | 53.8 | 50.6 | 42. | 15.25 | 54.3 | 60.3 | 53.3 | 78. | 18.25 | 61.2 | 79.1 | 58.8 |
| 7. | 12.30 | 51.5 | 55.5 | 50.6 | 43. | 15.30 | 64.1 | 81.0 | 53.6 | 79. | 18.30 | 59.8 | 62.5 | 57.7 |
| 8. | 12.35 | 63.3 | 72.0 | 51.4 | 44. | 15.35 | 56.6 | 71.9 | 53.1 | 80. | 18.35 | 60.2 | 84.1 | 56.1 |
| 9. | 12.40 | 58.7 | 89.5 | 51.2 | 45. | 15.40 | 53.5 | 57.4 | 52.6 | 81. | 18.40 | 59.8 | 81.2 | 56.1 |
| 10. | 12.45 | 61.0 | 72.3 | 51.1 | 46. | 15.45 | 55.1 | 70.1 | 52.8 | 82. | 18.45 | 57.8 | 60.5 | 56.4 |
| 11. | 12.50 | 58.3 | 73.3 | 51.9 | 47. | 15.50 | 54.2 | 65.6 | 52.7 | 83. | 18.50 | 59.9 | 63.2 | 59.3 |
| 12. | 12.55 | 62.7 | 73.0 | 53.6 | 48. | 15.55 | 53.3 | 57.3 | 52.6 | 84. | 18.55 | 60.1 | 61.0 | 59.8 |
| 13. | 13.00 | 58.2 | 66.1 | 51.7 | 49. | 16.00 | 54.6 | 61.1 | 52.5 | 85. | 19.00 | 60.1 | 66.6 | 59.6 |
| 14. | 13.05 | 62.3 | 72.5 | 50.8 | 50. | 16.05 | 55.6 | 70.9 | 52.8 | 86. | 19.05 | 60.2 | 64.7 | 59.8 |
| 15. | 13.10 | 54.8 | 60.5 | 52.1 | 51. | 16.10 | 59.6 | 74.5 | 52.8 | 87. | 19.10 | 60.1 | 63.8 | 59.7 |
| 16. | 13.15 | 60.2 | 71.9 | 52.3 | 52. | 16.15 | 57.4 | 72.9 | 52.6 | 88. | 19.15 | 59.5 | 64.1 | 57.1 |
| 17. | 13.20 | 60.4 | 72.2 | 51.0 | 53. | 16.20 | 54.5 | 62.0 | 53.2 | 89. | 19.20 | 59.8 | 65.5 | 58.7 |
| 18. | 13.25 | 53.6 | 64.0 | 50.9 | 54. | 16.25 | 64.8 | 82.2 | 53.6 | 90. | 19.25 | 59.6 | 60.8 | 59.3 |
| 19. | 13.30 | 54.1 | 62.3 | 51.4 | 55. | 16.30 | 59.4 | 78.2 | 53.1 | 91. | 19.30 | 59.8 | 60.3 | 59.5 |
| 20. | 13.35 | 52.9 | 60.2 | 51.7 | 56. | 16.35 | 60.5 | 85.8 | 53.5 | 92. | 19.35 | 59.8 | 60.3 | 59.5 |
| 21. | 13.40 | 56.9 | 69.0 | 52.3 | 57. | 16.40 | 62.4 | 81.0 | 53.6 | 93. | 19.40 | 59.7 | 60.4 | 59.4 |
| 22. | 13.45 | 54.3 | 64.8 | 52.8 | 58. | 16.45 | 54.8 | 67.4 | 53.0 | 94. | 19.45 | 59.7 | 60.3 | 59.4 |
| 23. | 13.50 | 55.6 | 83.6 | 52.6 | 59. | 16.50 | 57.1 | 70.3 | 52.8 | 95. | 19.50 | 59.4 | 60.0 | 58.9 |
| 24. | 13.55 | 54.1 | 61.5 | 52.4 | 60. | 16.55 | 54.8 | 59.7 | 53.2 | 96. | 19.55 | 59.5 | 59.9 | 59.3 |
| 25. | 14.00 | 57.1 | 68.5 | 53.0 | 61. | 17.00 | 60.5 | 83.5 | 53.2 | 97. | 20.00 | 59.3 | 59.9 | 59.0 |
| 26. | 14.05 | 53.4 | 59.2 | 52.5 | 62. | 17.05 | 54.9 | 60.7 | 53.5 | 98. | 20.05 | 59.5 | 61.3 | 59.1 |
| 27. | 14.10 | 58.0 | 80.2 | 52.2 | 63. | 17.10 | 55.2 | 64.1 | 53.8 | 99. | 20.10 | 59.3 | 59.8 | 59.1 |
| 28. | 14.15 | 53.7 | 59.7 | 52.3 | 64. | 17.15 | 55.2 | 60.7 | 53.9 | 100. | 20.15 | 59.5 | 60.2 | 59.2 |
| 29. | 14.20 | 53.4 | 59.7 | 52.3 | 65. | 17.20 | 55.2 | 60.9 | 53.3 | 101. | 20.20 | 59.5 | 60.0 | 59.2 |
| 30. | 14.25 | 53.9 | 63.9 | 52.3 | 66. | 17.25 | 56.1 | 64.1 | 54.2 | 102. | 20.25 | 59.4 | 60.1 | 58.8 |
| 31. | 14.30 | 54.3 | 62.7 | 52.6 | 67. | 17.30 | 57.4 | 73.1 | 53.6 | 103. | 20.30 | 59.5 | 60.0 | 59.1 |
| 32. | 14.35 | 53.4 | 60.2 | 52.4 | 68. | 17.35 | 56.6 | 74.6 | 53.9 | 104. | 20.35 | 59.0 | 59.7 | 58.3 |
| 33. | 14.40 | 54.4 | 63.5 | 53.1 | 69. | 17.40 | 61.9 | 82.6 | 53.9 | 105. | 20.40 | 59.5 | 60.0 | 59.2 |
| 34. | 14.45 | 55.2 | 60.7 | 53.8 | 70. | 17.45 | 54.4 | 58.3 | 53.9 | 106. | 20.45 | 59.5 | 60.2 | 58.8 |
| 35. | 14.50 | 56.4 | 69.5 | 53.5 | 71. | 17.50 | 60.4 | 81.2 | 54.0 | 107. | 20.50 | 59.6 | 60.0 | 59.2 |
| 36. | 14.55 | 54.1 | 58.9 | 52.9 | 72. | 17.55 | 58.5 | 70.8 | 54.1 | 108. | 20.55 | 59.7 | 62.2 | 59.2 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 59.5 | 59.9 | 59.2 | 145. | 00.00 | 58.6 | 76.3 | 50.0 | 181. | 03.00 | 58.4 | 76.3 | 47.5 |
| 110. | 21.05 | 59.2 | 60.1 | 57.7 | 146. | 00.05 | 57.7 | 79.3 | 48.0 | 182. | 03.05 | 57.5 | 74.9 | 49.5 |
| 111. | 21.10 | 59.6 | 60.3 | 59.3 | 147. | 00.10 | 48.6 | 52.2 | 47.0 | 183. | 03.10 | 55.6 | 65.4 | 47.6 |
| 112. | 21.15 | 59.0 | 59.9 | 58.4 | 148. | 00.15 | 47.9 | 49.1 | 47.0 | 184. | 03.15 | 62.6 | 83.2 | 46.6 |
| 113. | 21.20 | 59.1 | 59.6 | 58.8 | 149. | 00.20 | 47.7 | 49.3 | 46.9 | 185. | 03.20 | 47.7 | 50.7 | 46.9 |
| 114. | 21.25 | 59.1 | 59.5 | 58.7 | 150. | 00.25 | 52.5 | 74.7 | 47.4 | 186. | 03.25 | 48.1 | 59.4 | 46.6 |
| 115. | 21.30 | 58.9 | 59.3 | 58.6 | 151. | 00.30 | 48.1 | 49.2 | 47.1 | 187. | 03.30 | 51.2 | 62.6 | 46.1 |
| 116. | 21.35 | 59.0 | 60.1 | 58.7 | 152. | 00.35 | 48.2 | 49.4 | 47.5 | 188. | 03.35 | 55.6 | 66.8 | 46.3 |
| 117. | 21.40 | 59.1 | 61.3 | 58.7 | 153. | 00.40 | 48.1 | 49.7 | 47.3 | 189. | 03.40 | 48.1 | 54.3 | 46.4 |
| 118. | 21.45 | 58.7 | 59.7 | 57.0 | 154. | 00.45 | 47.8 | 49.6 | 46.6 | 190. | 03.45 | 56.6 | 67.7 | 47.1 |
| 119. | 21.50 | 59.2 | 59.8 | 58.9 | 155. | 00.50 | 48.7 | 51.2 | 47.9 | 191. | 03.50 | 63.3 | 75.9 | 50.7 |
| 120. | 21.55 | 59.4 | 59.8 | 59.1 | 156. | 00.55 | 53.2 | 64.5 | 48.3 | 192. | 03.55 | 58.7 | 67.2 | 52.1 |
| 121. | 22.00 | 59.4 | 60.2 | 59.0 | 157. | 01.00 | 48.7 | 53.8 | 45.2 | 193. | 04.00 | 57.0 | 65.3 | 51.4 |
| 122. | 22.05 | 59.5 | 62.6 | 59.1 | 158. | 01.05 | 47.2 | 51.8 | 45.6 | 194. | 04.05 | 56.3 | 59.7 | 52.3 |
| 123. | 22.10 | 59.3 | 59.8 | 59.1 | 159. | 01.10 | 47.4 | 55.3 | 46.2 | 195. | 04.10 | 60.3 | 78.0 | 53.3 |
| 124. | 22.15 | 59.2 | 59.6 | 58.9 | 160. | 01.15 | 48.4 | 54.0 | 46.6 | 196. | 04.15 | 60.6 | 64.5 | 57.0 |
| 125. | 22.20 | 59.3 | 63.5 | 58.9 | 161. | 01.20 | 47.9 | 50.8 | 47.0 | 197. | 04.20 | 62.7 | 66.8 | 59.8 |
| 126. | 22.25 | 59.4 | 66.0 | 57.4 | 162. | 01.25 | 49.5 | 62.2 | 45.5 | 198. | 04.25 | 63.2 | 67.2 | 60.9 |
| 127. | 22.30 | 58.8 | 59.6 | 58.3 | 163. | 01.30 | 50.2 | 54.8 | 47.0 | 199. | 04.30 | 61.0 | 71.7 | 56.9 |
| 128. | 22.35 | 58.8 | 60.2 | 57.4 | 164. | 01.35 | 52.1 | 58.1 | 48.2 | 200. | 04.35 | 63.5 | 68.5 | 61.8 |
| 129. | 22.40 | 58.4 | 59.6 | 56.9 | 165. | 01.40 | 54.0 | 58.9 | 49.3 | 201. | 04.40 | 63.4 | 77.5 | 62.4 |
| 130. | 22.45 | 58.9 | 59.5 | 58.3 | 166. | 01.45 | 52.6 | 66.2 | 46.9 | 202. | 04.45 | 64.5 | 71.6 | 62.0 |
| 131. | 22.50 | 54.8 | 59.0 | 51.7 | 167. | 01.50 | 48.2 | 53.5 | 46.5 | 203. | 04.50 | 63.5 | 70.6 | 61.4 |
| 132. | 22.55 | 51.6 | 53.8 | 49.7 | 168. | 01.55 | 47.9 | 52.1 | 46.2 | 204. | 04.55 | 64.6 | 82.0 | 60.6 |
| 133. | 23.00 | 51.6 | 53.7 | 50.4 | 169. | 02.00 | 48.9 | 53.7 | 47.2 | 205. | 05.00 | 63.4 | 82.1 | 60.8 |
| 134. | 23.05 | 51.6 | 52.7 | 50.8 | 170. | 02.05 | 49.2 | 53.5 | 47.2 | 206. | 05.05 | 62.8 | 67.6 | 60.4 |
| 135. | 23.10 | 52.3 | 61.9 | 48.8 | 171. | 02.10 | 47.6 | 53.9 | 46.5 | 207. | 05.10 | 64.1 | 81.8 | 60.6 |
| 136. | 23.15 | 53.0 | 63.8 | 60.1 | 172. | 02.15 | 48.6 | 67.4 | 46.2 | 208. | 05.15 | 64.4 | 78.8 | 59.7 |
| 137. | 23.20 | 51.5 | 52.3 | 50.5 | 173. | 02.20 | 48.8 | 53.8 | 46.8 | 209. | 05.20 | 64.3 | 82.2 | 59.5 |
| 138. | 23.25 | 51.4 | 52.8 | 49.8 | 174. | 02.25 | 49.5 | 54.1 | 46.8 | 210. | 05.25 | 61.7 | 68.3 | 59.3 |
| 139. | 23.30 | 52.6 | 56.6 | 50.6 | 175. | 02.30 | 52.4 | 70.9 | 47.0 | 211. | 05.30 | 62.3 | 83.7 | 58.6 |
| 140. | 23.35 | 53.6 | 58.0 | 51.4 | 176. | 02.35 | 51.2 | 61.9 | 47.6 | 212. | 05.35 | 62.6 | 81.9 | 57.5 |
| 141. | 23.40 | 52.7 | 56.7 | 51.1 | 177. | 02.40 | 53.1 | 68.0 | 47.3 | 213. | 05.40 | 60.0 | 62.6 | 57.8 |
| 142. | 23.45 | 51.8 | 56.8 | 49.9 | 178. | 02.45 | 56.2 | 69.3 | 48.3 | 214. | 05.45 | 59.5 | 64.2 | 56.9 |
| 143. | 23.50 | 50.8 | 52.2 | 49.3 | 179. | 02.50 | 54.3 | 63.6 | 46.7 | 215. | 05.50 | 60.4 | 69.1 | 57.4 |
| 144. | 23.55 | 53.5 | 71.3 | 50.1 | 180. | 02.55 | 60.5 | 78.1 | 48.6 | 216. | 05.55 | 59.3 | 66.3 | 57.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 58.7 | 62.9 | 56.2 | 241. | 08.00 | 54.4 | 64.6 | 52.8 | 265. | 10.00 | 55.7 | 58.6 | 54.2 |
| 218. | 06.05 | 55.3 | 60.7 | 49.8 | 242. | 08.05 | 54.7 | 60.6 | 53.9 | 266. | 10.05 | 55.6 | 59.0 | 54.2 |
| 219. | 06.10 | 58.4 | 80.4 | 46.3 | 243. | 08.10 | 54.6 | 56.9 | 53.8 | 267. | 10.10 | 56.2 | 64.5 | 54.6 |
| 220. | 06.15 | 58.8 | 80.7 | 47.2 | 244. | 08.15 | 54.7 | 63.2 | 53.5 | 268. | 10.15 | 54.5 | 58.0 | 53.8 |
| 221. | 06.20 | 54.0 | 66.2 | 46.6 | 245. | 08.20 | 53.8 | 57.6 | 52.9 | 269. | 10.20 | 55.9 | 61.0 | 54.8 |
| 222. | 06.25 | 54.5 | 69.6 | 43.9 | 246. | 08.25 | 53.7 | 59.2 | 52.6 | 270. | 10.25 | 55.1 | 62.7 | 53.8 |
| 223. | 06.30 | 56.7 | 72.5 | 44.8 | 247. | 08.30 | 52.9 | 55.3 | 52.1 | 271. | 10.30 | 54.6 | 63.7 | 53.7 |
| 224. | 06.35 | 60.5 | 75.2 | 45.8 | 248. | 08.35 | 53.1 | 57.7 | 52.1 | 272. | 10.35 | 54.3 | 58.9 | 53.1 |
| 225. | 06.40 | 56.7 | 73.4 | 44.7 | 249. | 08.40 | 53.8 | 55.8 | 53.0 | 273. | 10.40 | 54.8 | 57.1 | 53.5 |
| 226. | 06.45 | 47.7 | 56.7 | 45.3 | 250. | 08.45 | 61.5 | 80.2 | 53.4 | 274. | 10.45 | 55.0 | 61.3 | 54.0 |
| 227. | 06.50 | 54.3 | 69.5 | 46.8 | 251. | 08.50 | 54.7 | 60.6 | 53.5 | 275. | 10.50 | 54.9 | 60.9 | 53.3 |
| 228. | 06.55 | 55.6 | 67.6 | 51.8 | 252. | 08.55 | 53.6 | 59.9 | 52.6 | 276. | 10.55 | 55.0 | 59.1 | 54.0 |
| 229. | 07.00 | 64.6 | 75.1 | 54.3 | 253. | 09.00 | 56.5 | 71.5 | 53.9 | 277. | 11.00 | 54.6 | 58.4 | 53.3 |
| 230. | 07.05 | 64.8 | 76.8 | 55.2 | 254. | 09.05 | 57.9 | 68.8 | 54.1 | 278. | 11.05 | 55.5 | 64.0 | 54.0 |
| 231. | 07.10 | 64.8 | 79.1 | 54.9 | 255. | 09.10 | 59.8 | 73.1 | 54.2 | 279. | 11.10 | 55.0 | 66.5 | 53.5 |
| 232. | 07.15 | 58.1 | 70.0 | 54.8 | 256. | 09.15 | 56.9 | 70.0 | 53.3 | 280. | 11.15 | 54.2 | 55.9 | 53.3 |
| 233. | 07.20 | 55.4 | 62.1 | 53.4 | 257. | 09.20 | 60.8 | 82.3 | 52.8 | 281. | 11.20 | 54.1 | 60.5 | 52.8 |
| 234. | 07.25 | 59.9 | 75.7 | 53.3 | 258. | 09.25 | 55.9 | 71.4 | 52.4 | 282. | 11.25 | 54.5 | 57.8 | 53.5 |
| 235. | 07.30 | 60.6 | 82.7 | 53.2 | 259. | 09.30 | 56.2 | 64.8 | 54.1 | 283. | 11.30 | 55.3 | 58.7 | 54.2 |
| 236. | 07.35 | 61.6 | 81.3 | 52.9 | 260. | 09.35 | 56.3 | 64.9 | 54.4 | 284. | 11.35 | 55.7 | 61.6 | 52.9 |
| 237. | 07.40 | 59.6 | 79.8 | 53.4 | 261. | 09.40 | 56.2 | 60.1 | 55.1 | 285. | 11.40 | 54.3 | 57.4 | 53.1 |
| 238. | 07.45 | 63.8 | 78.2 | 53.9 | 262. | 09.45 | 56.4 | 61.3 | 54.9 | 286. | 11.45 | 54.8 | 62.4 | 53.2 |
| 239. | 07.50 | 56.0 | 67.4 | 53.6 | 263. | 09.50 | 56.8 | 67.4 | 54.7 | 287. | 11.50 | 54.7 | 63.0 | 53.3 |
| 240. | 07.55 | 53.4 | 55.7 | 52.5 | 264. | 09.55 | 55.8 | 67.4 | 54.2 | 288. | 11.55 | 53.8 | 56.3 | 52.9 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/13-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(13/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 64.1 | 81.8 | 53.6 | 37. | 15.00 | 54.3 | 57.0 | 53.3 | 73. | 18.00 | 56.4 | 87.7 | 52.4 |
| 2. | 12.05 | 57.2 | 70.4 | 53.3 | 38. | 15.05 | 64.8 | 81.9 | 53.8 | 74. | 18.05 | 60.0 | 66.0 | 56.3 |
| 3. | 12.10 | 62.2 | 76.1 | 53.0 | 39. | 15.10 | 60.4 | 84.2 | 54.6 | 75. | 18.10 | 63.1 | 79.4 | 60.5 |
| 4. | 12.15 | 64.1 | 77.5 | 52.8 | 40. | 15.15 | 56.6 | 69.9 | 54.2 | 76. | 18.15 | 60.4 | 85.7 | 52.3 |
| 5. | 12.20 | 56.4 | 70.2 | 52.7 | 41. | 15.20 | 55.8 | 63.9 | 54.0 | 77. | 18.20 | 62.6 | 68.6 | 61.6 |
| 6. | 12.25 | 61.5 | 76.9 | 52.6 | 42. | 15.25 | 54.8 | 57.7 | 53.6 | 78. | 18.25 | 62.1 | 64.5 | 61.6 |
| 7. | 12.30 | 64.0 | 78.9 | 52.8 | 43. | 15.30 | 54.7 | 58.2 | 53.8 | 79. | 18.30 | 62.0 | 62.8 | 61.5 |
| 8. | 12.35 | 61.0 | 75.0 | 52.8 | 44. | 15.35 | 54.8 | 56.8 | 53.6 | 80. | 18.35 | 62.0 | 65.3 | 61.5 |
| 9. | 12.40 | 64.2 | 78.1 | 53.4 | 45. | 15.40 | 55.1 | 58.1 | 54.2 | 81. | 18.40 | 61.6 | 63.6 | 61.3 |
| 10. | 12.45 | 64.6 | 58.4 | 53.4 | 46. | 15.45 | 55.0 | 59.7 | 53.5 | 82. | 18.45 | 61.6 | 70.8 | 61.1 |
| 11. | 12.50 | 56.8 | 72.5 | 52.8 | 47. | 15.50 | 54.8 | 57.7 | 53.6 | 83. | 18.50 | 62.1 | 76.8 | 61.3 |
| 12. | 12.55 | 55.5 | 73.6 | 52.8 | 48. | 15.55 | 55.1 | 59.2 | 53.5 | 84. | 18.55 | 61.4 | 62.7 | 61.1 |
| 13. | 13.00 | 53.5 | 56.0 | 52.6 | 49. | 16.00 | 54.8 | 58.8 | 53.5 | 85. | 19.00 | 62.3 | 81.3 | 61.0 |
| 14. | 13.05 | 58.2 | 74.2 | 52.8 | 50. | 16.05 | 55.0 | 61.3 | 53.8 | 86. | 19.05 | 61.3 | 62.6 | 60.9 |
| 15. | 13.10 | 59.4 | 73.7 | 52.8 | 51. | 16.10 | 55.3 | 60.5 | 53.8 | 87. | 19.10 | 61.4 | 62.4 | 60.7 |
| 16. | 13.15 | 61.4 | 73.6 | 53.9 | 52. | 16.15 | 59.9 | 77.8 | 54.1 | 88. | 19.15 | 61.5 | 63.7 | 60.8 |
| 17. | 13.20 | 62.0 | 76.6 | 52.4 | 53. | 16.20 | 55.1 | 63.9 | 53.9 | 89. | 19.20 | 61.0 | 62.4 | 60.4 |
| 18. | 13.25 | 58.7 | 73.3 | 52.5 | 54. | 16.25 | 61.5 | 72.8 | 54.9 | 90. | 19.25 | 61.0 | 63.4 | 60.4 |
| 19. | 13.30 | 57.9 | 73.6 | 52.3 | 55. | 16.30 | 55.0 | 58.0 | 54.1 | 91. | 19.30 | 60.1 | 61.5 | 58.0 |
| 20. | 13.35 | 60.5 | 74.7 | 52.4 | 56. | 16.35 | 54.5 | 59.9 | 53.6 | 92. | 19.35 | 60.1 | 61.3 | 58.1 |
| 21. | 13.40 | 62.1 | 76.4 | 52.5 | 57. | 16.40 | 55.1 | 63.4 | 53.4 | 93. | 19.40 | 59.9 | 61.7 | 57.9 |
| 22. | 13.45 | 57.5 | 72.6 | 53.3 | 58. | 16.45 | 54.8 | 58.9 | 53.5 | 94. | 19.45 | 61.0 | 79.9 | 55.1 |
| 23. | 13.50 | 60.8 | 74.4 | 54.3 | 59. | 16.50 | 55.3 | 83.9 | 54.0 | 95. | 19.50 | 55.6 | 62.7 | 54.9 |
| 24. | 13.55 | 61.5 | 78.1 | 55.3 | 60. | 16.55 | 61.6 | 78.1 | 54.4 | 96. | 19.55 | 55.2 | 60.1 | 54.6 |
| 25. | 14.00 | 55.3 | 59.5 | 54.7 | 61. | 17.00 | 55.1 | 58.9 | 53.6 | 97. | 20.00 | 55.0 | 57.7 | 54.4 |
| 26. | 14.05 | 55.4 | 66.9 | 53.8 | 62. | 17.05 | 54.8 | 63.1 | 53.5 | 98. | 20.05 | 55.1 | 56.7 | 54.4 |
| 27. | 14.10 | 54.2 | 58.4 | 53.2 | 63. | 17.10 | 58.1 | 79.2 | 53.5 | 99. | 20.10 | 55.3 | 56.6 | 54.6 |
| 28. | 14.15 | 55.1 | 61.1 | 52.8 | 64. | 17.15 | 57.9 | 88.3 | 53.4 | 100. | 20.15 | 55.7 | 58.4 | 55.0 |
| 29. | 14.20 | 54.6 | 59.5 | 53.4 | 65. | 17.20 | 62.8 | 82.8 | 53.9 | 101. | 20.20 | 55.6 | 57.2 | 54.9 |
| 30. | 14.25 | 54.3 | 61.1 | 53.3 | 66. | 17.25 | 57.1 | 71.6 | 54.2 | 102. | 20.25 | 55.6 | 57.2 | 54.9 |
| 31. | 14.30 | 54.9 | 59.5 | 53.8 | 67. | 17.30 | 56.4 | 90.5 | 54.2 | 103. | 20.30 | 55.6 | 58.8 | 55.0 |
| 32. | 14.35 | 54.1 | 58.1 | 53.0 | 68. | 17.35 | 54.7 | 91.2 | 53.4 | 104. | 20.35 | 55.6 | 58.6 | 54.9 |
| 33. | 14.40 | 53.8 | 60.0 | 52.8 | 69. | 17.40 | 53.4 | 88.8 | 51.4 | 105. | 20.40 | 55.5 | 59.7 | 54.8 |
| 34. | 14.45 | 55.1 | 59.2 | 54.0 | 70. | 17.45 | 55.3 | 87.2 | 50.0 | 106. | 20.45 | 55.2 | 56.3 | 54.6 |
| 35. | 14.50 | 54.9 | 60.3 | 54.0 | 71. | 17.50 | 54.6 | 86.6 | 51.0 | 107. | 20.50 | 55.4 | 58.0 | 54.8 |
| 36. | 14.55 | 54.9 | 63.4 | 53.4 | 72. | 17.55 | 58.7 | 86.5 | 56.0 | 108. | 20.55 | 54.9 | 58.9 | 54.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 55.0 | 56.1 | 54.3 | 145. | 00.00 | 50.7 | 59.5 | 48.5 | 181. | 03.00 | 52.8 | 57.4 | 48.5 |
| 110. | 21.05 | 55.3 | 56.5 | 54.7 | 146. | 00.05 | 53.7 | 71.5 | 48.0 | 182. | 03.05 | 52.7 | 57.4 | 48.1 |
| 111. | 21.10 | 55.1 | 56.9 | 54.3 | 147. | 00.10 | 49.8 | 53.6 | 48.2 | 183. | 03.10 | 54.1 | 58.5 | 50.0 |
| 112. | 21.15 | 55.0 | 57.4 | 54.4 | 148. | 00.15 | 49.5 | 52.5 | 48.0 | 184. | 03.15 | 60.7 | 70.5 | 50.4 |
| 113. | 21.20 | 55.2 | 56.6 | 54.6 | 149. | 00.20 | 49.8 | 53.5 | 47.7 | 185. | 03.20 | 58.2 | 70.5 | 51.5 |
| 114. | 21.25 | 55.0 | 56.5 | 54.4 | 150. | 00.25 | 50.3 | 55.8 | 47.9 | 186. | 03.25 | 54.8 | 59.4 | 50.8 |
| 115. | 21.30 | 55.1 | 56.8 | 54.4 | 151. | 00.30 | 50.3 | 56.7 | 47.9 | 187. | 03.30 | 55.6 | 59.3 | 52.8 |
| 116. | 21.35 | 55.2 | 57.0 | 54.5 | 152. | 00.35 | 50.2 | 56.7 | 47.1 | 188. | 03.35 | 56.2 | 60.0 | 53.3 |
| 117. | 21.40 | 55.0 | 57.1 | 54.3 | 153. | 00.40 | 50.4 | 56.1 | 46.7 | 189. | 03.40 | 56.8 | 60.1 | 54.0 |
| 118. | 21.45 | 54.5 | 55.8 | 54.0 | 154. | 00.45 | 51.0 | 56.2 | 46.3 | 190. | 03.45 | 57.2 | 61.5 | 54.1 |
| 119. | 21.50 | 54.4 | 55.9 | 53.9 | 155. | 00.50 | 51.7 | 57.3 | 47.1 | 191. | 03.50 | 57.6 | 65.0 | 54.9 |
| 120. | 21.55 | 54.2 | 55.8 | 53.6 | 156. | 00.55 | 51.8 | 56.7 | 47.0 | 192. | 03.55 | 57.3 | 63.7 | 54.0 |
| 121. | 22.00 | 54.5 | 56.1 | 54.0 | 157. | 01.00 | 51.6 | 56.8 | 46.8 | 193. | 04.00 | 57.9 | 61.2 | 55.4 |
| 122. | 22.05 | 54.2 | 55.9 | 53.5 | 158. | 01.05 | 51.3 | 57.5 | 47.3 | 194. | 04.05 | 59.6 | 61.7 | 57.2 |
| 123. | 22.10 | 54.3 | 56.0 | 53.9 | 159. | 01.10 | 49.6 | 55.1 | 45.2 | 195. | 04.10 | 59.6 | 61.7 | 57.2 |
| 124. | 22.15 | 54.6 | 56.7 | 54.2 | 160. | 01.15 | 49.9 | 55.3 | 45.0 | 196. | 04.15 | 58.3 | 61.2 | 55.0 |
| 125. | 22.20 | 54.6 | 55.5 | 54.2 | 161. | 01.20 | 51.7 | 61.1 | 47.9 | 197. | 04.20 | 59.2 | 61.4 | 56.3 |
| 126. | 22.25 | 54.8 | 57.4 | 54.3 | 162. | 01.25 | 51.4 | 59.5 | 47.2 | 198. | 04.25 | 60.0 | 64.6 | 57.7 |
| 127. | 22.30 | 54.8 | 56.2 | 54.2 | 163. | 01.30 | 51.7 | 58.3 | 47.5 | 199. | 04.30 | 60.5 | 66.4 | 58.4 |
| 128. | 22.35 | 54.6 | 56.2 | 54.0 | 164. | 01.35 | 50.8 | 56.1 | 46.0 | 200. | 04.35 | 64.2 | 72.2 | 59.4 |
| 129. | 22.40 | 54.9 | 56.5 | 54.2 | 165. | 01.40 | 50.4 | 59.6 | 45.8 | 201. | 04.40 | 62.3 | 71.8 | 58.5 |
| 130. | 22.45 | 54.7 | 57.6 | 53.9 | 166. | 01.45 | 48.9 | 54.0 | 44.8 | 202. | 04.45 | 63.1 | 79.9 | 58.9 |
| 131. | 22.50 | 51.9 | 55.5 | 49.1 | 167. | 01.50 | 50.2 | 55.5 | 46.1 | 203. | 04.50 | 62.5 | 81.4 | 57.6 |
| 132. | 22.55 | 51.1 | 55.8 | 48.9 | 168. | 01.55 | 52.5 | 70.6 | 46.1 | 204. | 04.55 | 60.3 | 62.9 | 58.5 |
| 133. | 23.00 | 51.6 | 55.9 | 49.2 | 169. | 02.00 | 54.6 | 75.0 | 46.5 | 205. | 05.00 | 60.0 | 65.1 | 57.9 |
| 134. | 23.05 | 50.3 | 54.6 | 49.1 | 170. | 02.05 | 50.4 | 55.4 | 45.2 | 206. | 05.05 | 59.7 | 66.3 | 57.5 |
| 135. | 23.10 | 50.0 | 52.5 | 48.9 | 171. | 02.10 | 50.3 | 55.1 | 45.0 | 207. | 05.10 | 60.2 | 78.3 | 57.6 |
| 136. | 23.15 | 50.0 | 53.9 | 49.0 | 172. | 02.15 | 50.9 | 56.1 | 45.7 | 208. | 05.15 | 61.3 | 76.3 | 59.0 |
| 137. | 23.20 | 49.6 | 51.7 | 48.4 | 173. | 02.20 | 50.9 | 56.4 | 45.4 | 209. | 05.20 | 62.5 | 84.1 | 58.7 |
| 138. | 23.25 | 49.6 | 51.8 | 48.5 | 174. | 02.25 | 50.2 | 55.1 | 45.2 | 210. | 05.25 | 58.4 | 86.5 | 57.0 |
| 139. | 23.30 | 50.0 | 52.0 | 49.0 | 175. | 02.30 | 51.4 | 59.0 | 45.8 | 211. | 05.30 | 57.4 | 85.7 | 56.7 |
| 140. | 23.35 | 49.7 | 51.9 | 48.4 | 176. | 02.35 | 52.4 | 60.2 | 47.1 | 212. | 05.35 | 58.3 | 83.8 | 56.4 |
| 141. | 23.40 | 50.0 | 56.5 | 48.7 | 177. | 02.40 | 50.5 | 55.0 | 46.5 | 213. | 05.40 | 56.6 | 61.3 | 53.4 |
| 142. | 23.45 | 50.0 | 64.2 | 48.3 | 178. | 02.45 | 51.5 | 56.1 | 46.9 | 214. | 05.45 | 59.0 | 72.7 | 52.9 |
| 143. | 23.50 | 50.3 | 53.5 | 48.7 | 179. | 02.50 | 51.0 | 55.9 | 46.0 | 215. | 05.50 | 62.5 | 78.4 | 53.7 |
| 144. | 23.55 | 50.8 | 54.6 | 49.0 | 180. | 02.55 | 52.5 | 57.7 | 48.2 | 216. | 05.55 | 59.7 | 75.9 | 52.4 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 64.2 | 86.7 | 51.3 | 241. | 08.00 | 56.2 | 90.1 | 51.6 | 265. | 10.00 | 62.4 | 82.4 | 51.1 |
| 218. | 06.05 | 53.8 | 59.3 | 49.6 | 242. | 08.05 | 57.5 | 78.4 | 51.3 | 266. | 10.05 | 52.3 | 58.2 | 51.2 |
| 219. | 06.10 | 53.3 | 64.1 | 48.1 | 243. | 08.10 | 55.3 | 82.3 | 51.6 | 267. | 10.10 | 57.4 | 77.4 | 51.2 |
| 220. | 06.15 | 52.8 | 61.5 | 47.6 | 244. | 08.15 | 55.9 | 74.3 | 51.1 | 268. | 10.15 | 53.1 | 59.0 | 51.8 |
| 221. | 06.20 | 52.3 | 62.3 | 47.5 | 245. | 08.20 | 52.6 | 58.9 | 51.2 | 269. | 10.20 | 53.2 | 61.1 | 51.7 |
| 222. | 06.25 | 49.9 | 59.4 | 46.6 | 246. | 08.25 | 53.3 | 60.9 | 51.5 | 270. | 10.25 | 53.4 | 59.6 | 51.8 |
| 223. | 06.30 | 52.2 | 67.5 | 46.6 | 247. | 08.30 | 54.1 | 67.8 | 51.3 | 271. | 10.30 | 52.7 | 59.6 | 51.3 |
| 224. | 06.35 | 50.9 | 61.1 | 46.0 | 248. | 08.35 | 54.8 | 67.3 | 51.4 | 272. | 10.35 | 52.3 | 55.3 | 51.3 |
| 225. | 06.40 | 58.0 | 77.8 | 45.6 | 249. | 08.40 | 54.6 | 62.4 | 52.2 | 273. | 10.40 | 52.6 | 56.9 | 51.3 |
| 226. | 06.45 | 58.1 | 75.2 | 47.6 | 250. | 08.45 | 53.4 | 63.4 | 51.9 | 274. | 10.45 | 52.2 | 56.6 | 51.0 |
| 227. | 06.50 | 58.8 | 79.4 | 47.3 | 251. | 08.50 | 54.3 | 67.4 | 51.7 | 275. | 10.50 | 53.6 | 66.5 | 52.0 |
| 228. | 06.55 | 57.5 | 76.6 | 49.9 | 252. | 08.55 | 54.9 | 69.5 | 51.7 | 276. | 10.55 | 64.7 | 83.0 | 52.2 |
| 229. | 07.00 | 53.5 | 56.8 | 51.9 | 253. | 09.00 | 54.0 | 63.3 | 51.5 | 277. | 11.00 | 58.8 | 80.8 | 52.1 |
| 230. | 07.05 | 62.9 | 76.1 | 54.3 | 254. | 09.05 | 53.6 | 62.0 | 51.8 | 278. | 11.05 | 54.1 | 68.9 | 51.5 |
| 231. | 07.10 | 56.5 | 66.5 | 54.4 | 255. | 09.10 | 56.9 | 72.8 | 52.1 | 279. | 11.10 | 52.6 | 58.8 | 51.6 |
| 232. | 07.15 | 55.3 | 62.1 | 53.9 | 256. | 09.15 | 52.9 | 59.8 | 51.3 | 280. | 11.15 | 53.2 | 56.1 | 52.3 |
| 233. | 07.20 | 55.4 | 70.3 | 53.0 | 257. | 09.20 | 52.0 | 54.9 | 51.1 | 281. | 11.20 | 54.3 | 63.1 | 51.9 |
| 234. | 07.25 | 53.9 | 58.3 | 53.0 | 258. | 09.25 | 52.7 | 57.6 | 51.5 | 282. | 11.25 | 53.9 | 70.4 | 51.0 |
| 235. | 07.30 | 55.3 | 64.3 | 52.8 | 259. | 09.30 | 55.0 | 64.7 | 52.2 | 283. | 11.30 | 54.3 | 65.6 | 52.1 |
| 236. | 07.35 | 53.9 | 58.4 | 52.8 | 260. | 09.35 | 57.7 | 67.6 | 51.3 | 284. | 11.35 | 53.9 | 59.4 | 52.7 |
| 237. | 07.40 | 57.9 | 76.3 | 52.0 | 261. | 09.40 | 56.5 | 69.6 | 52.0 | 285. | 11.40 | 59.4 | 73.7 | 50.9 |
| 238. | 07.45 | 54.5 | 67.7 | 52.0 | 262. | 09.45 | 52.8 | 59.2 | 51.9 | 286. | 11.45 | 53.7 | 58.5 | 52.6 |
| 239. | 07.50 | 55.6 | 83.8 | 51.2 | 263. | 09.50 | 58.0 | 79.6 | 51.2 | 287. | 11.50 | 55.3 | 68.7 | 53.3 |
| 240. | 07.55 | 56.4 | 86.4 | 51.3 | 264. | 09.55 | 52.4 | 58.1 | 51.2 | 288. | 11.55 | 56.7 | 86.2 | 53.0 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/14-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(14/1-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 55.4 | 72.5 | 51.5 | 37. | 15.00 | 60.1 | 86.7 | 52.6 | 73. | 18.00 | 63.8 | 74.2 | 56.8 |
| 2. | 12.05 | 60.5 | 82.6 | 51.3 | 38. | 15.05 | 60.3 | 86.3 | 53.1 | 74. | 18.05 | 62.7 | 66.6 | 57.2 |
| 3. | 12.10 | 61.2 | 81.8 | 51.1 | 39. | 15.10 | 61.4 | 83.0 | 54.2 | 75. | 18.10 | 63.4 | 87.8 | 60.2 |
| 4. | 12.15 | 58.5 | 75.1 | 52.1 | 40. | 15.15 | 63.4 | 88.6 | 54.7 | 76. | 18.15 | 64.5 | 88.4 | 61.2 |
| 5. | 12.20 | 53.3 | 61.1 | 51.8 | 41. | 15.20 | 64.1 | 91.6 | 54.3 | 77. | 18.20 | 62.4 | 70.9 | 59.8 |
| 6. | 12.25 | 56.6 | 70.3 | 51.6 | 42. | 15.25 | 64.2 | 80.0 | 53.1 | 78. | 18.25 | 64.7 | 68.8 | 58.4 |
| 7. | 12.30 | 62.0 | 73.8 | 51.6 | 43. | 15.30 | 63.4 | 80.2 | 53.4 | 79. | 18.30 | 64.3 | 67.5 | 56.7 |
| 8. | 12.35 | 58.5 | 77.8 | 51.1 | 44. | 15.35 | 64.0 | 67.1 | 62.5 | 80. | 18.35 | 62.7 | 69.0 | 60.3 |
| 9. | 12.40 | 52.9 | 62.8 | 51.2 | 45. | 15.40 | 62.6 | 78.2 | 60.1 | 81. | 18.40 | 60.0 | 67.6 | 54.9 |
| 10. | 12.45 | 52.0 | 58.0 | 50.8 | 46. | 15.45 | 61.4 | 73.7 | 58.3 | 82. | 18.45 | 61.7 | 69.7 | 55.6 |
| 11. | 12.50 | 53.4 | 60.1 | 52.0 | 47. | 15.50 | 59.7 | 68.4 | 57.7 | 83. | 18.50 | 60.9 | 82.0 | 54.3 |
| 12. | 12.55 | 52.2 | 58.4 | 51.1 | 48. | 15.55 | 60.5 | 87.8 | 57.0 | 84. | 18.55 | 62.8 | 85.7 | 55.3 |
| 13. | 13.00 | 56.1 | 87.7 | 50.9 | 49. | 16.00 | 58.5 | 69.7 | 57.2 | 85. | 19.00 | 60.8 | 84.1 | 54.6 |
| 14. | 13.05 | 54.7 | 86.5 | 52.0 | 50. | 16.05 | 63.2 | 84.0 | 56.6 | 86. | 19.05 | 62.4 | 68.5 | 56.8 |
| 15. | 13.10 | 55.1 | 63.0 | 52.2 | 51. | 16.10 | 61.2 | 84.1 | 55.6 | 87. | 19.10 | 62.8 | 77.5 | 58.1 |
| 16. | 13.15 | 54.0 | 66.9 | 52.4 | 52. | 16.15 | 60.6 | 80.2 | 54.8 | 88. | 19.15 | 60.7 | 85.6 | 59.3 |
| 17. | 13.20 | 55.9 | 66.5 | 52.9 | 53. | 16.20 | 62.3 | 83.8 | 55.6 | 89. | 19.20 | 59.8 | 64.7 | 57.5 |
| 18. | 13.25 | 53.1 | 57.6 | 52.0 | 54. | 16.25 | 64.0 | 82.8 | 55.9 | 90. | 19.25 | 59.9 | 65.6 | 57.4 |
| 19. | 13.30 | 53.4 | 62.7 | 52.0 | 55. | 16.30 | 60.6 | 83.5 | 58.3 | 91. | 19.30 | 59.8 | 83.9 | 57.4 |
| 20. | 13.35 | 53.3 | 64.6 | 51.6 | 56. | 16.35 | 61.3 | 84.3 | 57.2 | 92. | 19.35 | 59.1 | 66.9 | 56.6 |
| 21. | 13.40 | 54.3 | 67.9 | 52.0 | 57. | 16.40 | 57.4 | 66.2 | 55.8 | 93. | 19.40 | 58.3 | 61.5 | 57.1 |
| 22. | 13.45 | 52.4 | 56.3 | 51.6 | 58. | 16.45 | 57.5 | 62.7 | 55.3 | 94. | 19.45 | 59.6 | 63.4 | 57.6 |
| 23. | 13.50 | 52.4 | 55.8 | 51.4 | 59. | 16.50 | 56.5 | 68.1 | 54.8 | 95. | 19.50 | 59.6 | 63.9 | 57.4 |
| 24. | 13.55 | 52.8 | 56.5 | 51.7 | 60. | 16.55 | 60.5 | 73.3 | 56.0 | 96. | 19.55 | 58.6 | 65.3 | 57.0 |
| 25. | 14.00 | 56.9 | 69.3 | 52.0 | 61. | 17.00 | 58.6 | 68.5 | 55.6 | 97. | 20.00 | 59.2 | 66.3 | 56.7 |
| 26. | 14.05 | 53.5 | 60.9 | 52.1 | 62. | 17.05 | 60.2 | 90.4 | 55.4 | 98. | 20.05 | 58.1 | 63.5 | 56.5 |
| 27. | 14.10 | 54.1 | 69.0 | 52.4 | 63. | 17.10 | 60.0 | 66.2 | 58.1 | 99. | 20.10 | 57.6 | 63.0 | 56.4 |
| 28. | 14.15 | 55.4 | 65.3 | 53.1 | 64. | 17.15 | 59.9 | 64.4 | 58.8 | 100. | 20.15 | 58.6 | 63.8 | 56.9 |
| 29. | 14.20 | 60.2 | 81.2 | 60.1 | 65. | 17.20 | 58.3 | 61.3 | 57.3 | 101. | 20.20 | 60.3 | 67.3 | 57.4 |
| 30. | 14.25 | 61.4 | 90.7 | 53.6 | 66. | 17.25 | 58.7 | 69.8 | 56.3 | 102. | 20.25 | 60.3 | 66.8 | 57.5 |
| 31. | 14.30 | 62.5 | 91.5 | 54.4 | 67. | 17.30 | 59.1 | 72.6 | 56.9 | 103. | 20.30 | 58.5 | 66.3 | 56.4 |
| 32. | 14.35 | 62.4 | 92.5 | 55.3 | 68. | 17.35 | 63.1 | 83.3 | 57.1 | 104. | 20.35 | 59.1 | 66.2 | 56.3 |
| 33. | 14.40 | 60.8 | 89.7 | 55.6 | 69. | 17.40 | 60.4 | 71.0 | 56.9 | 105. | 20.40 | 59.7 | 67.3 | 56.3 |
| 34. | 14.45 | 63.7 | 89.5 | 56.1 | 70. | 17.45 | 58.0 | 62.2 | 57.1 | 106. | 20.45 | 60.3 | 66.7 | 57.1 |
| 35. | 14.50 | 63.8 | 86.4 | 56.2 | 71. | 17.50 | 58.1 | 67.5 | 56.9 | 107. | 20.50 | 59.9 | 66.7 | 56.3 |
| 36. | 14.55 | 62.8 | 92.7 | 52.4 | 72. | 17.55 | 62.9 | 74.1 | 57.8 | 108. | 20.55 | 57.0 | 62.2 | 56.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/2-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 57.2 | 62.2 | 56.6 | 145. | 00.00 | 54.9 | 64.5 | 51.9 | 181. | 03.00 | 53.3 | 63.7 | 50.6 |
| 110. | 21.05 | 59.0 | 67.0 | 56.4 | 146. | 00.05 | 52.5 | 57.3 | 51.1 | 182. | 03.05 | 53.8 | 62.0 | 51.1 |
| 111. | 21.10 | 61.5 | 68.5 | 56.6 | 147. | 00.10 | 52.5 | 57.7 | 51.1 | 183. | 03.10 | 52.6 | 59.9 | 51.4 |
| 112. | 21.15 | 59.4 | 67.2 | 57.2 | 148. | 00.15 | 51.8 | 55.6 | 50.8 | 184. | 03.15 | 56.6 | 68.7 | 52.0 |
| 113. | 21.20 | 57.3 | 60.0 | 56.7 | 149. | 00.20 | 51.9 | 55.6 | 50.8 | 185. | 03.20 | 54.0 | 64.5 | 52.5 |
| 114. | 21.25 | 57.1 | 63.6 | 56.3 | 150. | 00.25 | 51.8 | 54.3 | 51.0 | 186. | 03.25 | 55.7 | 83.3 | 52.3 |
| 115. | 21.30 | 59.4 | 66.6 | 56.3 | 151. | 00.30 | 52.1 | 62.7 | 50.3 | 187. | 03.30 | 53.8 | 61.2 | 52.1 |
| 116. | 21.35 | 57.5 | 66.1 | 56.1 | 152. | 00.35 | 57.7 | 70.4 | 50.3 | 188. | 03.35 | 56.8 | 68.2 | 52.7 |
| 117. | 21.40 | 60.2 | 67.3 | 56.4 | 153. | 00.40 | 51.1 | 53.1 | 50.3 | 189. | 03.40 | 53.1 | 58.9 | 52.2 |
| 118. | 21.45 | 60.7 | 68.1 | 56.3 | 154. | 00.45 | 51.3 | 56.4 | 50.3 | 190. | 03.45 | 57.7 | 79.9 | 51.9 |
| 119. | 21.50 | 57.4 | 67.5 | 56.0 | 155. | 00.50 | 52.6 | 57.7 | 50.8 | 191. | 03.50 | 53.4 | 59.4 | 52.0 |
| 120. | 21.55 | 60.6 | 68.4 | 56.2 | 156. | 00.55 | 53.6 | 64.0 | 50.9 | 192. | 03.55 | 53.1 | 59.4 | 52.0 |
| 121. | 22.00 | 60.5 | 68.8 | 55.8 | 157. | 01.00 | 52.5 | 58.1 | 51.0 | 193. | 04.00 | 53.6 | 63.6 | 52.0 |
| 122. | 22.05 | 58.2 | 65.6 | 56.0 | 158. | 01.05 | 52.3 | 57.9 | 51.2 | 194. | 04.05 | 54.0 | 62.4 | 52.3 |
| 123. | 22.10 | 58.6 | 67.3 | 56.1 | 159. | 01.10 | 51.5 | 55.4 | 50.5 | 195. | 04.10 | 53.1 | 59.9 | 52.1 |
| 124. | 22.15 | 57.2 | 68.1 | 55.9 | 160. | 01.15 | 51.8 | 59.1 | 50.7 | 196. | 04.15 | 54.1 | 63.2 | 52.8 |
| 125. | 22.20 | 57.1 | 64.1 | 55.9 | 161. | 01.20 | 59.5 | 72.1 | 51.1 | 197. | 04.20 | 54.9 | 60.4 | 53.5 |
| 126. | 22.25 | 61.2 | 79.9 | 55.7 | 162. | 01.25 | 51.9 | 55.0 | 51.2 | 198. | 04.25 | 56.1 | 69.2 | 53.2 |
| 127. | 22.30 | 64.2 | 82.5 | 55.2 | 163. | 01.30 | 51.6 | 52.6 | 51.0 | 199. | 04.30 | 53.8 | 58.6 | 52.6 |
| 128. | 22.35 | 61.4 | 80.9 | 55.1 | 164. | 01.35 | 51.4 | 52.4 | 50.7 | 200. | 04.35 | 53.5 | 60.0 | 52.3 |
| 129. | 22.40 | 60.3 | 77.6 | 55.2 | 165. | 01.40 | 52.3 | 61.5 | 50.9 | 201. | 04.40 | 54.0 | 62.7 | 52.3 |
| 130. | 22.45 | 58.2 | 68.4 | 55.5 | 166. | 01.45 | 53.3 | 64.0 | 50.8 | 202. | 04.45 | 53.8 | 59.1 | 52.3 |
| 131. | 22.50 | 54.3 | 56.8 | 52.9 | 167. | 01.50 | 51.7 | 56.7 | 50.8 | 203. | 04.50 | 54.3 | 61.0 | 52.8 |
| 132. | 22.55 | 53.3 | 58.3 | 52.5 | 168. | 01.55 | 52.0 | 57.7 | 50.7 | 204. | 04.55 | 54.0 | 58.0 | 53.0 |
| 133. | 23.00 | 54.2 | 62.3 | 52.9 | 169. | 02.00 | 51.1 | 53.5 | 50.3 | 205. | 05.00 | 54.0 | 60.0 | 53.0 |
| 134. | 23.05 | 56.4 | 74.3 | 52.7 | 170. | 02.05 | 51.2 | 55.2 | 50.3 | 206. | 05.05 | 63.8 | 80.7 | 53.3 |
| 135. | 23.10 | 53.6 | 58.3 | 52.5 | 171. | 02.10 | 63.0 | 71.7 | 51.1 | 207. | 05.10 | 56.3 | 71.6 | 52.8 |
| 136. | 23.15 | 54.1 | 62.4 | 52.7 | 172. | 02.15 | 58.4 | 69.2 | 50.9 | 208. | 05.15 | 53.2 | 57.1 | 52.3 |
| 137. | 23.20 | 54.2 | 62.2 | 52.8 | 173. | 02.20 | 60.7 | 72.0 | 50.8 | 209. | 05.20 | 54.8 | 69.8 | 52.5 |
| 138. | 23.25 | 57.6 | 66.3 | 53.1 | 174. | 02.25 | 58.0 | 73.0 | 51.6 | 210. | 05.25 | 53.9 | 65.3 | 52.4 |
| 139. | 23.30 | 56.2 | 67.8 | 52.1 | 175. | 02.30 | 62.4 | 72.7 | 53.3 | 211. | 05.30 | 53.0 | 57.0 | 52.3 |
| 140. | 23.35 | 53.0 | 59.8 | 51.3 | 176. | 02.35 | 57.9 | 65.8 | 51.4 | 212. | 05.35 | 54.3 | 60.8 | 52.2 |
| 141. | 23.40 | 53.1 | 58.7 | 51.4 | 177. | 02.40 | 62.0 | 72.2 | 50.5 | 213. | 05.40 | 55.3 | 70.6 | 52.5 |
| 142. | 23.45 | 52.8 | 58.5 | 51.4 | 178. | 02.45 | 54.5 | 60.2 | 51.8 | 214. | 05.45 | 59.3 | 74.2 | 52.5 |
| 143. | 23.50 | 52.6 | 68.0 | 51.3 | 179. | 02.50 | 59.9 | 71.6 | 52.0 | 215. | 05.50 | 57.1 | 72.6 | 52.3 |
| 144. | 23.55 | 52.3 | 56.6 | 51.5 | 180. | 02.55 | 60.1 | 71.9 | 50.7 | 216. | 05.55 | 54.2 | 61.7 | 52.9 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/3-3)

| บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 64.5 | 81.9 | 53.3 | 241. | 08.00 | 60.9 | 78.8 | 58.5 | 265. | 10.00 | 59.1 | 59.8 | 58.5 |
| 218. | 06.05 | 59.1 | 77.9 | 52.8 | 242. | 08.05 | 59.5 | 62.2 | 57.4 | 266. | 10.05 | 59.2 | 59.7 | 58.8 |
| 219. | 06.10 | 60.5 | 85.5 | 53.2 | 243. | 08.10 | 60.3 | 83.8 | 55.8 | 267. | 10.10 | 58.7 | 59.4 | 58.0 |
| 220. | 06.15 | 62.1 | 80.7 | 53.3 | 244. | 08.15 | 59.5 | 80.9 | 55.8 | 268. | 10.15 | 59.2 | 59.7 | 58.9 |
| 221. | 06.20 | 54.5 | 67.1 | 52.7 | 245. | 08.20 | 57.5 | 60.2 | 56.1 | 269. | 10.20 | 59.2 | 59.9 | 58.5 |
| 222. | 06.25 | 56.8 | 70.0 | 52.5 | 246. | 08.25 | 59.6 | 62.9 | 59.0 | 270. | 10.25 | 59.3 | 59.7 | 58.9 |
| 223. | 06.30 | 54.5 | 59.4 | 52.9 | 247. | 08.30 | 59.8 | 60.7 | 59.5 | 271. | 10.30 | 59.4 | 61.9 | 58.9 |
| 224. | 06.35 | 60.2 | 83.2 | 52.9 | 248. | 08.35 | 59.8 | 66.3 | 59.3 | 272. | 10.35 | 59.2 | 59.6 | 58.9 |
| 225. | 06.40 | 54.6 | 60.4 | 53.2 | 249. | 08.40 | 59.9 | 64.4 | 59.5 | 273. | 10.40 | 58.9 | 59.8 | 57.4 |
| 226. | 06.45 | 54.9 | 63.8 | 53.5 | 250. | 08.45 | 59.8 | 63.5 | 59.4 | 274. | 10.45 | 59.3 | 60.0 | 59.0 |
| 227. | 06.50 | 54.9 | 60.4 | 53.6 | 251. | 08.50 | 59.2 | 63.8 | 56.8 | 275. | 10.50 | 58.7 | 59.6 | 58.1 |
| 228. | 06.55 | 54.9 | 60.6 | 53.0 | 252. | 08.55 | 59.5 | 65.2 | 58.4 | 276. | 10.55 | 58.8 | 59.3 | 58.5 |
| 229. | 07.00 | 55.8 | 63.8 | 53.9 | 253. | 09.00 | 59.3 | 60.5 | 59.0 | 277. | 11.00 | 58.8 | 59.2 | 58.4 |
| 230. | 07.05 | 57.1 | 72.8 | 53.3 | 254. | 09.05 | 59.5 | 60.0 | 59.2 | 278. | 11.05 | 58.6 | 59.0 | 58.3 |
| 231. | 07.10 | 56.3 | 74.3 | 53.6 | 255. | 09.10 | 59.5 | 60.0 | 59.2 | 279. | 11.10 | 58.7 | 59.8 | 58.4 |
| 232. | 07.15 | 61.6 | 82.3 | 53.6 | 256. | 09.15 | 59.4 | 60.1 | 59.1 | 280. | 11.15 | 58.8 | 61.0 | 58.4 |
| 233. | 07.20 | 54.1 | 58.0 | 53.6 | 257. | 09.20 | 59.4 | 60.0 | 59.1 | 281. | 11.20 | 58.4 | 59.4 | 56.7 |
| 234. | 07.25 | 60.1 | 80.9 | 53.7 | 258. | 09.25 | 59.1 | 59.7 | 58.6 | 282. | 11.25 | 58.9 | 59.5 | 58.6 |
| 235. | 07.30 | 58.2 | 70.5 | 53.8 | 259. | 09.30 | 59.2 | 59.6 | 59.0 | 283. | 11.30 | 59.1 | 59.5 | 58.8 |
| 236. | 07.35 | 54.7 | 62.1 | 54.1 | 260. | 09.35 | 59.0 | 59.6 | 58.7 | 284. | 11.35 | 59.1 | 59.9 | 58.7 |
| 237. | 07.40 | 56.0 | 64.3 | 54.2 | 261. | 09.40 | 59.2 | 61.0 | 58.8 | 285. | 11.40 | 59.2 | 62.3 | 58.8 |
| 238. | 07.45 | 56.8 | 73.2 | 55.0 | 262. | 09.45 | 59.0 | 59.5 | 58.8 | 286. | 11.45 | 59.0 | 59.5 | 58.8 |
| 239. | 07.50 | 57.4 | 86.8 | 56.1 | 263. | 09.50 | 59.2 | 59.9 | 58.9 | 287. | 11.50 | 58.9 | 59.3 | 58.6 |
| 240. | 07.55 | 64.9 | 81.0 | 58.7 | 264. | 09.55 | 59.2 | 59.7 | 58.9 | 288. | 11.55 | 59.0 | 63.2 | 58.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/15-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(15/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 57.7 | 73.4 | 44.2 | 37. | 15.00 | 60.6 | 80.0 | 46.1 | 73. | 18.00 | 59.2 | 77.4 | 49.7 |
| 2. | 12.05 | 58.9 | 75.7 | 42.8 | 38. | 15.05 | 60.9 | 75.1 | 47.4 | 74. | 18.05 | 60.4 | 78.3 | 48.1 |
| 3. | 12.10 | 54.7 | 70.3 | 42.1 | 39. | 15.10 | 61.0 | 76.3 | 47.9 | 75. | 18.10 | 60.7 | 79.0 | 49.2 |
| 4. | 12.15 | 56.5 | 72.6 | 42.4 | 40. | 15.15 | 60.0 | 75.4 | 44.0 | 76. | 18.15 | 60.0 | 73.3 | 50.5 |
| 5. | 12.20 | 57.1 | 71.7 | 42.0 | 41. | 15.20 | 64.1 | 88.7 | 45.3 | 77. | 18.20 | 59.3 | 73.8 | 49.1 |
| 6. | 12.25 | 60.6 | 83.6 | 42.9 | 42. | 15.25 | 60.9 | 75.4 | 46.5 | 78. | 18.25 | 60.2 | 95.6 | 47.6 |
| 7. | 12.30 | 56.4 | 70.6 | 41.5 | 43. | 15.30 | 59.7 | 76.0 | 46.4 | 79. | 18.30 | 61.2 | 80.7 | 51.7 |
| 8. | 12.35 | 58.0 | 73.7 | 42.5 | 44. | 15.35 | 64.9 | 88.1 | 47.6 | 80. | 18.35 | 62.9 | 81.6 | 48.9 |
| 9. | 12.40 | 57.2 | 71.2 | 41.6 | 45. | 15.40 | 60.1 | 80.7 | 46.9 | 81. | 18.40 | 62.2 | 75.5 | 50.3 |
| 10. | 12.45 | 60.2 | 94.2 | 42.4 | 46. | 15.45 | 59.2 | 75.6 | 47.7 | 82. | 18.45 | 60.5 | 74.6 | 48.4 |
| 11. | 12.50 | 62.8 | 89.5 | 41.9 | 47. | 15.50 | 60.0 | 77.0 | 48.0 | 83. | 18.50 | 61.3 | 78.3 | 49.1 |
| 12. | 12.55 | 61.5 | 84.8 | 43.8 | 48. | 15.55 | 60.8 | 77.5 | 48.5 | 84. | 18.55 | 63.2 | 81.5 | 47.5 |
| 13. | 13.00 | 60.3 | 81.3 | 46.7 | 49. | 16.00 | 62.2 | 78.8 | 48.2 | 85. | 19.00 | 59.4 | 73.7 | 48.1 |
| 14. | 13.05 | 56.3 | 73.4 | 41.0 | 50. | 16.05 | 64.3 | 84.9 | 47.4 | 86. | 19.05 | 60.4 | 78.2 | 48.6 |
| 15. | 13.10 | 57.6 | 73.7 | 46.0 | 51. | 16.10 | 62.0 | 78.3 | 48.1 | 87. | 19.10 | 61.2 | 89.6 | 48.5 |
| 16. | 13.15 | 55.3 | 73.4 | 42.3 | 52. | 16.15 | 64.2 | 89.0 | 49.8 | 88. | 19.15 | 58.5 | 72.2 | 48.6 |
| 17. | 13.20 | 56.1 | 73.2 | 43.4 | 53. | 16.20 | 61.0 | 78.5 | 47.7 | 89. | 19.20 | 59.4 | 76.4 | 47.7 |
| 18. | 13.25 | 51.9 | 72.1 | 41.7 | 54. | 16.25 | 60.3 | 80.7 | 48.2 | 90. | 19.25 | 63.0 | 85.9 | 47.7 |
| 19. | 13.30 | 55.4 | 72.2 | 43.4 | 55. | 16.30 | 60.4 | 76.1 | 48.6 | 91. | 19.30 | 61.1 | 82.0 | 48.7 |
| 20. | 13.35 | 57.5 | 75.8 | 47.9 | 56. | 16.35 | 61.4 | 78.4 | 45.2 | 92. | 19.35 | 59.4 | 80.2 | 48.7 |
| 21. | 13.40 | 57.1 | 73.2 | 46.5 | 57. | 16.40 | 62.0 | 76.3 | 47.2 | 93. | 19.40 | 57.8 | 71.8 | 48.1 |
| 22. | 13.45 | 55.9 | 73.3 | 44.4 | 58. | 16.45 | 61.5 | 84.7 | 46.5 | 94. | 19.45 | 60.8 | 77.3 | 47.2 |
| 23. | 13.50 | 57.2 | 72.7 | 45.9 | 59. | 16.50 | 60.7 | 75.7 | 47.2 | 95. | 19.50 | 59.8 | 73.6 | 47.2 |
| 24. | 13.55 | 58.5 | 76.3 | 46.1 | 60. | 16.55 | 60.0 | 74.9 | 47.2 | 96. | 19.55 | 64.2 | 86.7 | 46.0 |
| 25. | 14.00 | 57.0 | 76.0 | 43.3 | 61. | 17.00 | 64.2 | 91.3 | 47.3 | 97. | 20.00 | 59.2 | 73.9 | 46.1 |
| 26. | 14.05 | 55.2 | 70.1 | 41.8 | 62. | 17.05 | 65.0 | 86.1 | 50.6 | 98. | 20.05 | 59.1 | 77.0 | 47.4 |
| 27. | 14.10 | 57.5 | 77.2 | 42.8 | 63. | 17.10 | 62.4 | 75.0 | 48.3 | 99. | 20.10 | 64.5 | 85.8 | 47.1 |
| 28. | 14.15 | 53.9 | 72.1 | 45.2 | 64. | 17.15 | 65.0 | 86.2 | 49.4 | 100. | 20.15 | 65.2 | 95.6 | 47.5 |
| 29. | 14.20 | 54.5 | 69.3 | 45.6 | 65. | 17.20 | 60.6 | 74.0 | 47.7 | 101. | 20.20 | 60.3 | 95.8 | 47.6 |
| 30. | 14.25 | 54.9 | 69.4 | 45.8 | 66. | 17.25 | 64.7 | 84.2 | 47.8 | 102. | 20.25 | 58.2 | 76.8 | 45.8 |
| 31. | 14.30 | 57.7 | 77.8 | 46.5 | 67. | 17.30 | 63.7 | 79.8 | 49.8 | 103. | 20.30 | 61.5 | 85.3 | 47.2 |
| 32. | 14.35 | 56.5 | 74.2 | 45.4 | 68. | 17.35 | 62.8 | 79.3 | 48.4 | 104. | 20.35 | 61.2 | 82.2 | 46.5 |
| 33. | 14.40 | 58.5 | 78.4 | 44.9 | 69. | 17.40 | 63.2 | 94.5 | 48.2 | 105. | 20.40 | 59.0 | 74.3 | 47.2 |
| 34. | 14.45 | 60.3 | 80.0 | 43.8 | 70. | 17.45 | 60.3 | 78.0 | 47.9 | 106. | 20.45 | 57.7 | 75.6 | 47.6 |
| 35. | 14.50 | 61.3 | 82.4 | 45.8 | 71. | 17.50 | 61.2 | 79.5 | 49.2 | 107. | 20.50 | 56.2 | 78.8 | 47.5 |
| 36. | 14.55 | 58.5 | 73.6 | 47.0 | 72. | 17.55 | 60.0 | 72.5 | 48.5 | 108. | 20.55 | 58.7 | 79.4 | 45.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 60.0 | 81.5 | 45.8 | 145. | 00.00 | 52.1 | 69.5 | 47.6 | 181. | 03.00 | 46.1 | 56.2 | 45.1 |
| 110. | 21.05 | 56.6 | 74.0 | 45.8 | 146. | 00.05 | 48.7 | 57.2 | 47.0 | 182. | 03.05 | 48.5 | 68.9 | 45.0 |
| 111. | 21.10 | 56.0 | 76.6 | 45.9 | 147. | 00.10 | 55.2 | 74.6 | 48.1 | 183. | 03.10 | 46.1 | 48.9 | 44.8 |
| 112. | 21.15 | 56.0 | 72.0 | 45.6 | 148. | 00.15 | 53.7 | 74.5 | 46.8 | 184. | 03.15 | 51.3 | 73.4 | 45.3 |
| 113. | 21.20 | 55.2 | 71.3 | 45.5 | 149. | 00.20 | 52.6 | 75.0 | 46.5 | 185. | 03.20 | 50.8 | 71.6 | 45.4 |
| 114. | 21.25 | 59.5 | 79.4 | 46.3 | 150. | 00.25 | 58.5 | 81.0 | 46.7 | 186. | 03.25 | 46.6 | 60.9 | 45.4 |
| 115. | 21.30 | 62.4 | 82.2 | 45.4 | 151. | 00.30 | 60.2 | 85.6 | 44.9 | 187. | 03.30 | 47.8 | 55.9 | 45.6 |
| 116. | 21.35 | 53.7 | 71.1 | 45.1 | 152. | 00.35 | 51.9 | 70.3 | 45.1 | 188. | 03.35 | 50.9 | 71.5 | 45.0 |
| 117. | 21.40 | 58.4 | 76.9 | 45.9 | 153. | 00.40 | 53.1 | 73.4 | 46.4 | 189. | 03.40 | 48.6 | 71.5 | 39.4 |
| 118. | 21.45 | 54.9 | 74.7 | 45.7 | 154. | 00.45 | 53.0 | 71.0 | 47.0 | 190. | 03.45 | 45.1 | 49.1 | 43.5 |
| 119. | 21.50 | 57.5 | 74.3 | 46.4 | 155. | 00.50 | 50.8 | 70.6 | 44.8 | 191. | 03.50 | 51.8 | 71.8 | 40.6 |
| 120. | 21.55 | 60.8 | 83.0 | 45.0 | 156. | 00.55 | 56.3 | 76.3 | 46.9 | 192. | 03.55 | 47.6 | 70.0 | 42.7 |
| 121. | 22.00 | 53.4 | 74.4 | 45.3 | 157. | 01.00 | 50.7 | 63.1 | 49.3 | 193. | 04.00 | 46.7 | 66.9 | 40.8 |
| 122. | 22.05 | 53.6 | 76.9 | 45.7 | 158. | 01.05 | 50.4 | 61.0 | 49.3 | 194. | 04.05 | 49.6 | 66.5 | 42.1 |
| 123. | 22.10 | 57.5 | 77.5 | 46.2 | 159. | 01.10 | 52.2 | 73.3 | 49.1 | 195. | 04.10 | 60.1 | 76.8 | 45.4 |
| 124. | 22.15 | 53.3 | 74.5 | 45.6 | 160. | 01.15 | 48.1 | 51.7 | 44.4 | 196. | 04.15 | 64.1 | 95.6 | 43.3 |
| 125. | 22.20 | 54.2 | 73.2 | 45.9 | 161. | 01.20 | 52.3 | 74.3 | 44.6 | 197. | 04.20 | 53.0 | 67.1 | 46.3 |
| 126. | 22.25 | 50.9 | 69.3 | 47.0 | 162. | 01.25 | 50.4 | 71.2 | 43.6 | 198. | 04.25 | 53.6 | 71.6 | 40.5 |
| 127. | 22.30 | 57.8 | 76.6 | 45.9 | 163. | 01.30 | 47.0 | 65.9 | 43.5 | 199. | 04.30 | 58.8 | 80.1 | 46.0 |
| 128. | 22.35 | 55.5 | 76.0 | 45.9 | 164. | 01.35 | 56.7 | 81.3 | 45.1 | 200. | 04.35 | 49.1 | 64.0 | 45.1 |
| 129. | 22.40 | 50.2 | 70.5 | 46.5 | 165. | 01.40 | 53.4 | 71.7 | 43.6 | 201. | 04.40 | 49.9 | 65.5 | 45.6 |
| 130. | 22.45 | 54.2 | 88.5 | 47.2 | 166. | 01.45 | 58.4 | 82.0 | 44.5 | 202. | 04.45 | 52.5 | 67.2 | 48.1 |
| 131. | 22.50 | 59.1 | 77.6 | 46.0 | 167. | 01.50 | 49.9 | 69.8 | 43.8 | 203. | 04.50 | 50.9 | 67.6 | 47.2 |
| 132. | 22.55 | 54.1 | 70.9 | 45.6 | 168. | 01.55 | 48.0 | 67.7 | 44.0 | 204. | 04.55 | 53.8 | 69.1 | 47.2 |
| 133. | 23.00 | 53.2 | 75.6 | 46.1 | 169. | 02.00 | 56.0 | 79.2 | 39.5 | 205. | 05.00 | 54.7 | 67.8 | 48.6 |
| 134. | 23.05 | 55.0 | 72.6 | 45.7 | 170. | 02.05 | 48.4 | 73.1 | 39.9 | 206. | 05.05 | 59.2 | 72.6 | 49.5 |
| 135. | 23.10 | 56.0 | 79.3 | 47.9 | 171. | 02.10 | 50.1 | 74.4 | 39.3 | 207. | 05.10 | 57.4 | 70.8 | 49.6 |
| 136. | 23.15 | 54.3 | 70.2 | 48.7 | 172. | 02.15 | 44.8 | 67.3 | 38.8 | 208. | 05.15 | 55.7 | 67.3 | 50.3 |
| 137. | 23.20 | 54.9 | 76.8 | 46.6 | 173. | 02.20 | 55.3 | 82.0 | 38.7 | 209. | 05.20 | 57.4 | 72.9 | 52.8 |
| 138. | 23.25 | 53.4 | 74.0 | 45.3 | 174. | 02.25 | 42.5 | 51.9 | 39.9 | 210. | 05.25 | 58.8 | 75.8 | 53.1 |
| 139. | 23.30 | 52.1 | 73.0 | 45.3 | 175. | 02.30 | 53.5 | 74.5 | 40.4 | 211. | 05.30 | 55.8 | 70.7 | 48.7 |
| 140. | 23.35 | 55.0 | 72.4 | 45.4 | 176. | 02.35 | 52.1 | 70.1 | 41.6 | 212. | 05.35 | 61.7 | 84.3 | 44.5 |
| 141. | 23.40 | 55.2 | 75.4 | 45.7 | 177. | 02.40 | 48.3 | 69.3 | 44.3 | 213. | 05.40 | 55.4 | 73.9 | 44.5 |
| 142. | 23.45 | 55.0 | 76.3 | 47.0 | 178. | 02.45 | 58.0 | 79.7 | 45.1 | 214. | 05.45 | 57.1 | 72.4 | 43.9 |
| 143. | 23.50 | 60.5 | 84.6 | 45.8 | 179. | 02.50 | 58.8 | 80.5 | 45.1 | 215. | 05.50 | 59.2 | 78.6 | 44.6 |
| 144. | 23.55 | 51.1 | 67.4 | 47.0 | 180. | 02.55 | 49.8 | 72.6 | 45.3 | 216. | 05.55 | 57.0 | 75.1 | 43.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 57.7 | 72.8 | 44.3 | 241. | 08.00 | 60.8 | 75.4 | 50.6 | 265. | 10.00 | 58.7 | 73.3 | 48.9 |
| 218. | 06.05 | 61.3 | 83.6 | 43.7 | 242. | 08.05 | 60.9 | 83.2 | 48.3 | 266. | 10.05 | 59.2 | 74.2 | 48.9 |
| 219. | 06.10 | 58.4 | 75.0 | 44.7 | 243. | 08.10 | 60.6 | 74.4 | 50.5 | 267. | 10.10 | 57.3 | 72.6 | 48.4 |
| 220. | 06.15 | 58.4 | 75.5 | 45.4 | 244. | 08.15 | 59.7 | 72.7 | 49.6 | 268. | 10.15 | 59.2 | 73.5 | 46.9 |
| 221. | 06.20 | 60.3 | 75.0 | 46.9 | 245. | 08.20 | 59.0 | 74.6 | 49.0 | 269. | 10.20 | 59.8 | 75.5 | 48.1 |
| 222. | 06.25 | 58.9 | 72.3 | 45.9 | 246. | 08.25 | 59.5 | 75.6 | 50.1 | 270. | 10.25 | 63.0 | 82.3 | 48.5 |
| 223. | 06.30 | 57.6 | 74.9 | 45.2 | 247. | 08.30 | 60.3 | 95.1 | 50.5 | 271. | 10.30 | 57.3 | 74.0 | 46.9 |
| 224. | 06.35 | 61.6 | 78.0 | 45.8 | 248. | 08.35 | 59.0 | 77.1 | 46.8 | 272. | 10.35 | 58.0 | 74.4 | 46.3 |
| 225. | 06.40 | 61.5 | 79.0 | 47.0 | 249. | 08.40 | 64.0 | 86.6 | 47.6 | 273. | 10.40 | 59.2 | 79.7 | 47.7 |
| 226. | 06.45 | 62.8 | 81.9 | 47.7 | 250. | 08.45 | 59.7 | 74.6 | 48.7 | 274. | 10.45 | 58.5 | 76.3 | 45.9 |
| 227. | 06.50 | 61.0 | 79.1 | 45.7 | 251. | 08.50 | 61.2 | 83.2 | 48.4 | 275. | 10.50 | 61.8 | 83.2 | 46.1 |
| 228. | 06.55 | 61.7 | 77.9 | 46.4 | 252. | 08.55 | 59.1 | 78.1 | 47.0 | 276. | 10.55 | 60.5 | 83.4 | 46.3 |
| 229. | 07.00 | 62.0 | 81.9 | 47.2 | 253. | 09.00 | 59.5 | 74.9 | 46.1 | 277. | 11.00 | 60.4 | 81.3 | 46.7 |
| 230. | 07.05 | 61.5 | 79.3 | 47.8 | 254. | 09.05 | 60.0 | 71.8 | 48.6 | 278. | 11.05 | 59.7 | 80.0 | 45.7 |
| 231. | 07.10 | 61.7 | 75.0 | 46.9 | 255. | 09.10 | 60.1 | 74.4 | 48.2 | 279. | 11.10 | 60.4 | 83.5 | 44.9 |
| 232. | 07.15 | 63.5 | 84.8 | 48.4 | 256. | 09.15 | 60.6 | 74.9 | 48.5 | 280. | 11.15 | 60.5 | 74.9 | 46.4 |
| 233. | 07.20 | 63.6 | 84.5 | 47.5 | 257. | 09.20 | 62.5 | 82.1 | 48.5 | 281. | 11.20 | 61.5 | 83.1 | 48.1 |
| 234. | 07.25 | 63.0 | 80.0 | 49.5 | 258. | 09.25 | 63.3 | 85.7 | 50.1 | 282. | 11.25 | 59.7 | 73.2 | 47.8 |
| 235. | 07.30 | 63.4 | 89.8 | 49.2 | 259. | 09.30 | 60.3 | 75.7 | 48.7 | 283. | 11.30 | 60.5 | 84.9 | 48.4 |
| 236. | 07.35 | 62.6 | 82.0 | 49.5 | 260. | 09.35 | 59.5 | 75.8 | 46.5 | 284. | 11.35 | 59.0 | 74.3 | 51.7 |
| 237. | 07.40 | 60.2 | 76.0 | 48.7 | 261. | 09.40 | 59.7 | 78.8 | 46.4 | 285. | 11.40 | 65.9 | 91.5 | 51.5 |
| 238. | 07.45 | 63.5 | 87.3 | 49.4 | 262. | 09.45 | 58.7 | 75.0 | 47.0 | 286. | 11.45 | 59.5 | 76.8 | 48.1 |
| 239. | 07.50 | 65.2 | 90.3 | 48.7 | 263. | 09.50 | 58.9 | 74.3 | 46.6 | 287. | 11.50 | 58.7 | 74.5 | 49.1 |
| 240. | 07.55 | 63.1 | 80.5 | 49.4 | 264. | 09.55 | 59.1 | 75.5 | 47.4 | 288. | 11.55 | 59.0 | 77.0 | 46.5 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/16-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(16/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 63.7 | 87.2 | 49.5 | 37. | 15.00 | 58.8 | 78.9 | 46.6 | 73. | 18.00 | 62.2 | 76.8 | 53.2 |
| 2. | 12.05 | 59.4 | 75.1 | 50.3 | 38. | 15.05 | 57.6 | 75.3 | 46.5 | 74. | 18.05 | 63.2 | 84.7 | 53.3 |
| 3. | 12.10 | 58.6 | 74.2 | 48.6 | 39. | 15.10 | 59.6 | 79.5 | 46.0 | 75. | 18.10 | 62.5 | 80.2 | 53.3 |
| 4. | 12.15 | 56.3 | 72.2 | 47.0 | 40. | 15.15 | 57.1 | 75.9 | 45.7 | 76. | 18.15 | 63.9 | 85.9 | 53.6 |
| 5. | 12.20 | 59.2 | 72.2 | 50.7 | 41. | 15.20 | 57.1 | 73.0 | 44.4 | 77. | 18.20 | 61.4 | 80.7 | 51.7 |
| 6. | 12.25 | 59.2 | 77.6 | 47.0 | 42. | 15.25 | 57.8 | 74.0 | 45.8 | 78. | 18.25 | 63.4 | 84.2 | 49.9 |
| 7. | 12.30 | 58.8 | 74.5 | 45.3 | 43. | 15.30 | 59.4 | 73.0 | 46.7 | 79. | 18.30 | 60.2 | 78.0 | 48.0 |
| 8. | 12.35 | 60.0 | 76.8 | 43.9 | 44. | 15.35 | 58.2 | 74.5 | 47.1 | 80. | 18.35 | 62.2 | 79.4 | 48.6 |
| 9. | 12.40 | 55.8 | 71.4 | 43.2 | 45. | 15.40 | 59.3 | 76.1 | 46.4 | 81. | 18.40 | 58.4 | 74.7 | 46.0 |
| 10. | 12.45 | 57.6 | 73.7 | 43.5 | 46. | 15.45 | 55.1 | 70.7 | 45.2 | 82. | 18.45 | 59.0 | 77.4 | 46.6 |
| 11. | 12.50 | 58.2 | 72.8 | 43.1 | 47. | 15.50 | 61.0 | 74.5 | 47.7 | 83. | 18.50 | 60.1 | 75.5 | 46.5 |
| 12. | 12.55 | 61.7 | 84.7 | 44.0 | 48. | 15.55 | 59.5 | 77.2 | 46.7 | 84. | 18.55 | 62.7 | 85.7 | 45.5 |
| 13. | 13.00 | 57.5 | 71.7 | 42.6 | 49. | 16.00 | 59.8 | 77.5 | 44.5 | 85. | 19.00 | 62.6 | 87.8 | 47.0 |
| 14. | 13.05 | 59.1 | 74.8 | 43.6 | 50. | 16.05 | 58.0 | 71.9 | 44.9 | 86. | 19.05 | 60.3 | 79.6 | 47.4 |
| 15. | 13.10 | 58.3 | 72.3 | 42.7 | 51. | 16.10 | 60.3 | 77.7 | 46.6 | 87. | 19.10 | 58.6 | 79.4 | 46.0 |
| 16. | 13.15 | 60.3 | 95.3 | 43.5 | 52. | 16.15 | 60.1 | 77.1 | 46.9 | 88. | 19.15 | 60.7 | 85.3 | 47.3 |
| 17. | 13.20 | 63.9 | 90.6 | 43.0 | 53. | 16.20 | 61.9 | 82.7 | 46.2 | 89. | 19.20 | 62.1 | 82.2 | 48.3 |
| 18. | 13.25 | 62.6 | 85.9 | 44.9 | 54. | 16.25 | 64.7 | 87.5 | 47.4 | 90. | 19.25 | 54.5 | 76.4 | 44.8 |
| 19. | 13.30 | 61.4 | 82.4 | 47.8 | 55. | 16.30 | 59.8 | 79.2 | 45.0 | 91. | 19.30 | 59.3 | 79.8 | 45.4 |
| 20. | 13.35 | 57.4 | 74.5 | 42.1 | 56. | 16.35 | 61.2 | 74.4 | 47.2 | 92. | 19.35 | 57.5 | 74.6 | 46.8 |
| 21. | 13.40 | 58.7 | 74.8 | 47.1 | 57. | 16.40 | 61.4 | 78.2 | 46.6 | 93. | 19.40 | 60.0 | 81.2 | 45.9 |
| 22. | 13.45 | 56.4 | 74.5 | 43.4 | 58. | 16.45 | 63.6 | 83.3 | 48.1 | 94. | 19.45 | 60.9 | 79.6 | 46.3 |
| 23. | 13.50 | 57.2 | 74.3 | 44.5 | 59. | 16.50 | 64.9 | 83.8 | 49.0 | 95. | 19.50 | 64.4 | 86.5 | 46.7 |
| 24. | 13.55 | 53.0 | 73.2 | 42.8 | 60. | 16.55 | 61.5 | 75.4 | 49.0 | 96. | 19.55 | 57.5 | 77.3 | 45.6 |
| 25. | 14.00 | 56.5 | 73.3 | 44.5 | 61. | 17.00 | 63.3 | 79.3 | 48.7 | 97. | 20.00 | 60.8 | 81.6 | 46.6 |
| 26. | 14.05 | 58.6 | 76.9 | 49.0 | 62. | 17.05 | 64.4 | 82.6 | 51.9 | 98. | 20.05 | 60.5 | 81.2 | 44.7 |
| 27. | 14.10 | 58.2 | 74.3 | 47.6 | 63. | 17.10 | 61.8 | 75.9 | 51.2 | 99. | 20.10 | 58.1 | 74.5 | 47.0 |
| 28. | 14.15 | 57.0 | 74.4 | 45.5 | 64. | 17.15 | 61.4 | 81.5 | 49.8 | 100. | 20.15 | 58.2 | 74.4 | 44.9 |
| 29. | 14.20 | 58.3 | 73.8 | 47.0 | 65. | 17.20 | 60.6 | 75.0 | 50.1 | 101. | 20.20 | 57.7 | 80.4 | 45.0 |
| 30. | 14.25 | 59.6 | 77.4 | 47.2 | 66. | 17.25 | 61.9 | 79.6 | 49.5 | 102. | 20.25 | 56.0 | 73.6 | 45.0 |
| 31. | 14.30 | 58.1 | 77.1 | 44.4 | 67. | 17.30 | 63.0 | 76.7 | 49.8 | 103. | 20.30 | 57.9 | 77.7 | 46.1 |
| 32. | 14.35 | 56.3 | 71.2 | 42.9 | 68. | 17.35 | 64.1 | 81.3 | 49.5 | 104. | 20.35 | 54.7 | 73.2 | 44.8 |
| 33. | 14.40 | 58.6 | 78.3 | 43.9 | 69. | 17.40 | 62.5 | 81.0 | 50.5 | 105. | 20.40 | 55.4 | 99.9 | 45.3 |
| 34. | 14.45 | 55.0 | 73.2 | 46.3 | 70. | 17.45 | 61.5 | 78.8 | 49.5 | 106. | 20.45 | 56.2 | 77.2 | 45.5 |
| 35. | 14.50 | 55.6 | 70.4 | 46.7 | 71. | 17.50 | 62.9 | 79.8 | 49.3 | 107. | 20.50 | 54.6 | 72.6 | 46.2 |
| 36. | 14.55 | 56.0 | 70.5 | 46.9 | 72. | 17.55 | 62.7 | 77.3 | 52.4 | 108. | 20.55 | 61.9 | 85.0 | 44.5 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 59.6 | 83.1 | 44.4 | 145. | 00.00 | 48.4 | 69.5 | 44.8 | 181. | 03.00 | 44.7 | 64.0 | 38.9 |
| 110. | 21.05 | 57.3 | 79.0 | 43.5 | 146. | 00.05 | 59.5 | 85.8 | 44.3 | 182. | 03.05 | 46.7 | 68.6 | 41.2 |
| 111. | 21.10 | 51.6 | 70.6 | 44.0 | 147. | 00.10 | 62.4 | 89.0 | 43.5 | 183. | 03.10 | 53.1 | 76.5 | 39.2 |
| 112. | 21.15 | 59.5 | 84.1 | 44.2 | 148. | 00.15 | 49.9 | 69.8 | 44.2 | 184. | 03.15 | 49.9 | 71.1 | 39.3 |
| 113. | 21.20 | 56.0 | 77.3 | 44.1 | 149. | 00.20 | 57.0 | 80.7 | 44.7 | 185. | 03.20 | 48.9 | 67.1 | 41.6 |
| 114. | 21.25 | 51.7 | 74.3 | 44.2 | 150. | 00.25 | 49.6 | 66.7 | 44.3 | 186. | 03.25 | 46.8 | 55.7 | 44.3 |
| 115. | 21.30 | 54.0 | 74.3 | 44.3 | 151. | 00.30 | 44.4 | 50.5 | 42.6 | 187. | 03.30 | 50.8 | 70.2 | 44.0 |
| 116. | 21.35 | 52.6 | 71.0 | 44.4 | 152. | 00.35 | 50.1 | 69.2 | 43.3 | 188. | 03.35 | 54.9 | 76.1 | 44.1 |
| 117. | 21.40 | 54.6 | 74.9 | 43.7 | 153. | 00.40 | 57.8 | 81.1 | 44.0 | 189. | 03.40 | 45.1 | 53.1 | 44.0 |
| 118. | 21.45 | 54.0 | 72.9 | 46.4 | 154. | 00.45 | 45.5 | 62.0 | 43.5 | 190. | 03.45 | 52.0 | 72.0 | 44.2 |
| 119. | 21.50 | 53.7 | 72.6 | 44.6 | 155. | 00.50 | 50.3 | 70.5 | 43.2 | 191. | 03.50 | 50.2 | 70.2 | 40.0 |
| 120. | 21.55 | 51.7 | 71.4 | 45.1 | 156. | 00.55 | 56.7 | 78.8 | 43.6 | 192. | 03.55 | 46.2 | 68.0 | 39.5 |
| 121. | 22.00 | 52.5 | 74.0 | 44.4 | 157. | 01.00 | 57.8 | 83.7 | 43.3 | 193. | 04.00 | 56.2 | 70.2 | 40.4 |
| 122. | 22.05 | 52.9 | 72.5 | 45.2 | 158. | 01.05 | 49.4 | 72.0 | 43.4 | 194. | 04.05 | 58.6 | 73.7 | 40.6 |
| 123. | 22.10 | 58.8 | 85.0 | 45.6 | 159. | 01.10 | 52.9 | 72.8 | 44.1 | 195. | 04.10 | 63.3 | 80.1 | 47.9 |
| 124. | 22.15 | 63.1 | 82.8 | 45.5 | 160. | 01.15 | 50.9 | 69.9 | 43.5 | 196. | 04.15 | 61.5 | 83.3 | 47.6 |
| 125. | 22.20 | 52.8 | 70.8 | 45.3 | 161. | 01.20 | 49.1 | 69.4 | 40.5 | 197. | 04.20 | 57.9 | 69.5 | 47.0 |
| 126. | 22.25 | 53.4 | 88.8 | 45.1 | 162. | 01.25 | 48.3 | 66.8 | 40.3 | 198. | 04.25 | 56.7 | 69.6 | 45.8 |
| 127. | 22.30 | 50.8 | 73.8 | 43.1 | 163. | 01.30 | 49.3 | 70.4 | 41.0 | 199. | 04.30 | 58.2 | 74.4 | 45.3 |
| 128. | 22.35 | 53.6 | 72.1 | 43.5 | 164. | 01.35 | 46.1 | 57.3 | 42.9 | 200. | 04.35 | 63.5 | 83.3 | 43.4 |
| 129. | 22.40 | 52.6 | 70.4 | 43.8 | 165. | 01.40 | 44.2 | 48.2 | 43.1 | 201. | 04.40 | 60.6 | 75.6 | 42.7 |
| 130. | 22.45 | 50.1 | 69.4 | 43.4 | 166. | 01.45 | 54.3 | 79.7 | 42.2 | 202. | 04.45 | 61.7 | 75.1 | 42.7 |
| 131. | 22.50 | 51.8 | 71.3 | 43.6 | 167. | 01.50 | 52.8 | 76.4 | 42.5 | 203. | 04.50 | 62.4 | 81.0 | 47.0 |
| 132. | 22.55 | 49.5 | 72.6 | 44.1 | 168. | 01.55 | 44.7 | 50.1 | 43.1 | 204. | 04.55 | 57.0 | 72.1 | 48.8 |
| 133. | 23.00 | 51.1 | 72.9 | 44.2 | 169. | 02.00 | 44.0 | 48.6 | 43.2 | 205. | 05.00 | 57.7 | 78.1 | 48.9 |
| 134. | 23.05 | 54.0 | 74.2 | 44.7 | 170. | 02.05 | 45.4 | 65.7 | 42.4 | 206. | 05.05 | 57.6 | 73.6 | 47.4 |
| 135. | 23.10 | 52.8 | 72.6 | 44.9 | 171. | 02.10 | 44.4 | 59.9 | 42.8 | 207. | 05.10 | 56.6 | 76.3 | 45.5 |
| 136. | 23.15 | 46.9 | 63.9 | 45.2 | 172. | 02.15 | 44.2 | 53.0 | 42.5 | 208. | 05.15 | 56.3 | 74.1 | 42.3 |
| 137. | 23.20 | 48.3 | 65.1 | 45.3 | 173. | 02.20 | 48.9 | 68.9 | 43.4 | 209. | 05.20 | 57.4 | 72.3 | 44.9 |
| 138. | 23.25 | 53.4 | 71.7 | 45.9 | 174. | 02.25 | 43.6 | 50.5 | 42.3 | 210. | 05.25 | 57.0 | 76.0 | 44.3 |
| 139. | 23.30 | 52.5 | 74.1 | 45.7 | 175. | 02.30 | 45.8 | 67.3 | 41.5 | 211. | 05.30 | 57.8 | 77.3 | 43.8 |
| 140. | 23.35 | 50.5 | 71.1 | 45.7 | 176. | 02.35 | 47.8 | 69.2 | 41.4 | 212. | 05.35 | 58.1 | 75.1 | 44.8 |
| 141. | 23.40 | 54.5 | 72.0 | 46.2 | 177. | 02.40 | 48.7 | 70.5 | 41.5 | 213. | 05.40 | 59.9 | 76.1 | 45.4 |
| 142. | 23.45 | 50.7 | 70.0 | 46.4 | 178. | 02.45 | 48.3 | 73.2 | 40.5 | 214. | 05.45 | 61.0 | 80.0 | 45.8 |
| 143. | 23.50 | 51.1 | 72.0 | 44.6 | 179. | 02.50 | 49.2 | 63.2 | 42.0 | 215. | 05.50 | 61.9 | 74.4 | 47.9 |
| 144. | 23.55 | 51.7 | 76.0 | 44.7 | 180. | 02.55 | 46.5 | 70.6 | 38.2 | 216. | 05.55 | 62.8 | 79.4 | 48.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 62.0 | 80.0 | 46.4 | 241. | 08.00 | 60.8 | 77.3 | 46.8 | 265. | 10.00 | 60.0 | 80.8 | 45.5 |
| 218. | 06.05 | 60.2 | 74.4 | 48.1 | 242. | 08.05 | 60.4 | 81.3 | 45.5 | 266. | 10.05 | 59.5 | 80.2 | 45.7 |
| 219. | 06.10 | 60.6 | 81.8 | 47.6 | 243. | 08.10 | 60.7 | 81.5 | 45.0 | 267. | 10.10 | 58.1 | 75.0 | 45.6 |
| 220. | 06.15 | 61.4 | 95.7 | 50.6 | 244. | 08.15 | 61.3 | 82.5 | 46.9 | 268. | 10.15 | 58.1 | 72.9 | 45.6 |
| 221. | 06.20 | 62.1 | 77.7 | 49.6 | 245. | 08.20 | 60.9 | 83.4 | 47.2 | 269. | 10.20 | 59.1 | 75.8 | 44.7 |
| 222. | 06.25 | 63.5 | 85.6 | 47.0 | 246. | 08.25 | 58.9 | 72.7 | 48.1 | 270. | 10.25 | 58.2 | 78.9 | 43.9 |
| 223. | 06.30 | 61.9 | 82.3 | 47.8 | 247. | 08.30 | 58.1 | 73.7 | 47.7 | 271. | 10.30 | 56.5 | 70.9 | 43.4 |
| 224. | 06.35 | 63.0 | 80.7 | 49.9 | 248. | 08.35 | 61.0 | 75.6 | 47.8 | 272. | 10.35 | 59.7 | 76.7 | 45.7 |
| 225. | 06.40 | 63.1 | 80.6 | 50.2 | 249. | 08.40 | 58.0 | 71.7 | 47.4 | 273. | 10.40 | 57.4 | 71.8 | 45.6 |
| 226. | 06.45 | 63.8 | 82.0 | 49.4 | 250. | 08.45 | 57.4 | 73.3 | 47.0 | 274. | 10.45 | 60.7 | 79.6 | 42.5 |
| 227. | 06.50 | 64.5 | 78.0 | 48.1 | 251. | 08.50 | 59.6 | 75.9 | 44.9 | 275. | 10.50 | 57.1 | 73.2 | 41.0 |
| 228. | 06.55 | 64.8 | 85.7 | 48.0 | 252. | 08.55 | 58.4 | 72.2 | 45.6 | 276. | 10.55 | 62.4 | 85.8 | 42.3 |
| 229. | 07.00 | 61.9 | 76.9 | 46.2 | 253. | 09.00 | 58.8 | 76.1 | 45.0 | 277. | 11.00 | 59.7 | 73.8 | 42.1 |
| 230. | 07.05 | 63.4 | 91.4 | 46.1 | 254. | 09.05 | 58.7 | 74.1 | 47.7 | 278. | 11.05 | 60.4 | 76.0 | 45.0 |
| 231. | 07.10 | 62.1 | 79.7 | 45.4 | 255. | 09.10 | 60.3 | 75.2 | 49.4 | 279. | 11.10 | 59.4 | 74.0 | 45.3 |
| 232. | 07.15 | 59.0 | 74.4 | 45.4 | 256. | 09.15 | 60.2 | 79.5 | 49.0 | 280. | 11.15 | 64.0 | 79.9 | 44.2 |
| 233. | 07.20 | 62.9 | 86.1 | 46.2 | 257. | 09.20 | 60.8 | 75.0 | 47.0 | 281. | 11.20 | 61.2 | 81.6 | 44.1 |
| 234. | 07.25 | 60.5 | 77.6 | 45.4 | 258. | 09.25 | 57.5 | 72.2 | 46.3 | 282. | 11.25 | 61.6 | 80.2 | 43.1 |
| 235. | 07.30 | 60.2 | 77.3 | 45.5 | 259. | 09.30 | 60.1 | 75.8 | 47.9 | 283. | 11.30 | 60.3 | 76.5 | 45.1 |
| 236. | 07.35 | 63.9 | 85.6 | 45.8 | 260. | 09.35 | 58.8 | 73.9 | 48.0 | 284. | 11.35 | 61.1 | 79.7 | 44.6 |
| 237. | 07.40 | 60.7 | 75.1 | 47.8 | 261. | 09.40 | 60.7 | 75.2 | 47.9 | 285. | 11.40 | 60.6 | 76.4 | 45.3 |
| 238. | 07.45 | 64.5 | 76.7 | 50.5 | 262. | 09.45 | 57.9 | 74.2 | 45.5 | 286. | 11.45 | 54.7 | 70.0 | 44.1 |
| 239. | 07.50 | 61.1 | 76.1 | 49.5 | 263. | 09.50 | 60.1 | 96.3 | 46.7 | 287. | 11.50 | 61.3 | 81.5 | 47.3 |
| 240. | 07.55 | 59.9 | 76.4 | 48.4 | 264. | 09.55 | 58.8 | 79.7 | 44.6 | 288. | 11.55 | 56.9 | 73.3 | 46.1 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/17-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(17/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 62.7 | 81.8 | 46.1 | 37. | 15.00 | 62.4 | 83.0 | 45.5 | 73. | 18.00 | 58.5 | 76.3 | 46.7 |
| 2. | 12.05 | 56.8 | 72.0 | 45.3 | 38. | 15.05 | 60.1 | 76.4 | 46.2 | 74. | 18.05 | 65.1 | 87.7 | 46.6 |
| 3. | 12.10 | 60.8 | 77.6 | 45.6 | 39. | 15.10 | 62.3 | 87.1 | 47.9 | 75. | 18.10 | 56.6 | 70.3 | 46.7 |
| 4. | 12.15 | 59.7 | 78.0 | 44.1 | 40. | 15.15 | 59.1 | 76.6 | 45.8 | 76. | 18.15 | 57.5 | 74.5 | 45.8 |
| 5. | 12.20 | 65.2 | 90.7 | 43.8 | 41. | 15.20 | 58.4 | 78.8 | 46.3 | 77. | 18.20 | 61.1 | 84.0 | 45.8 |
| 6. | 12.25 | 60.0 | 79.6 | 46.8 | 42. | 15.25 | 58.5 | 74.2 | 46.7 | 78. | 18.25 | 59.2 | 80.1 | 46.8 |
| 7. | 12.30 | 58.3 | 73.5 | 47.7 | 43. | 15.30 | 59.5 | 76.5 | 43.3 | 79. | 18.30 | 57.5 | 78.3 | 46.8 |
| 8. | 12.35 | 61.0 | 83.6 | 47.7 | 44. | 15.35 | 60.1 | 74.4 | 45.3 | 80. | 18.35 | 55.9 | 69.9 | 46.2 |
| 9. | 12.40 | 59.9 | 80.9 | 47.2 | 45. | 15.40 | 59.6 | 82.8 | 44.6 | 81. | 18.40 | 58.9 | 75.4 | 45.3 |
| 10. | 12.45 | 56.6 | 72.5 | 46.2 | 46. | 15.45 | 58.8 | 73.8 | 45.3 | 82. | 18.45 | 57.9 | 71.7 | 45.3 |
| 11. | 12.50 | 64.1 | 90.9 | 46.8 | 47. | 15.50 | 58.1 | 73.0 | 45.3 | 83. | 18.50 | 62.3 | 84.8 | 44.1 |
| 12. | 12.55 | 58.3 | 72.3 | 47.7 | 48. | 15.55 | 64.3 | 89.4 | 45.4 | 84. | 18.55 | 57.3 | 72.0 | 44.2 |
| 13. | 13.00 | 59.6 | 80.6 | 48.0 | 49. | 16.00 | 63.1 | 84.2 | 48.7 | 85. | 19.00 | 57.2 | 75.1 | 45.5 |
| 14. | 13.05 | 60.8 | 82.3 | 47.5 | 50. | 16.05 | 60.5 | 73.1 | 46.4 | 86. | 19.05 | 62.6 | 83.9 | 45.2 |
| 15. | 13.10 | 57.5 | 74.3 | 46.1 | 51. | 16.10 | 63.1 | 84.3 | 47.5 | 87. | 19.10 | 60.2 | 93.7 | 45.6 |
| 16. | 13.15 | 56.2 | 72.0 | 45.9 | 52. | 16.15 | 58.7 | 72.1 | 45.8 | 88. | 19.15 | 61.4 | 93.9 | 45.7 |
| 17. | 13.20 | 59.4 | 77.2 | 46.6 | 53. | 16.20 | 62.8 | 82.3 | 45.9 | 89. | 19.20 | 56.3 | 74.9 | 43.9 |
| 18. | 13.25 | 56.2 | 71.6 | 45.4 | 54. | 16.25 | 61.8 | 77.9 | 47.9 | 90. | 19.25 | 59.6 | 83.4 | 45.3 |
| 19. | 13.30 | 64.5 | 93.4 | 47.5 | 55. | 16.30 | 60.9 | 77.4 | 46.5 | 91. | 19.30 | 59.3 | 80.3 | 44.6 |
| 20. | 13.35 | 63.4 | 86.3 | 46.9 | 56. | 16.35 | 64.3 | 92.6 | 46.3 | 92. | 19.35 | 57.1 | 72.4 | 45.3 |
| 21. | 13.40 | 58.4 | 78.1 | 41.9 | 57. | 16.40 | 58.4 | 76.1 | 46.0 | 93. | 19.40 | 55.8 | 73.7 | 45.7 |
| 22. | 13.45 | 59.4 | 80.5 | 43.9 | 58. | 16.45 | 59.3 | 77.6 | 47.3 | 94. | 19.45 | 54.3 | 76.9 | 45.6 |
| 23. | 13.50 | 56.6 | 71.7 | 45.1 | 59. | 16.50 | 58.1 | 70.6 | 46.6 | 95. | 19.50 | 56.8 | 77.5 | 43.8 |
| 24. | 13.55 | 58.7 | 78.1 | 44.2 | 60. | 16.55 | 57.3 | 75.5 | 47.8 | 96. | 19.55 | 58.1 | 79.6 | 43.9 |
| 25. | 14.00 | 59.0 | 73.2 | 45.5 | 61. | 17.00 | 58.5 | 76.4 | 46.2 | 97. | 20.00 | 54.7 | 72.1 | 43.9 |
| 26. | 14.05 | 59.1 | 74.4 | 46.0 | 62. | 17.05 | 58.8 | 77.1 | 47.3 | 98. | 20.05 | 54.1 | 74.7 | 44.0 |
| 27. | 14.10 | 58.1 | 73.5 | 42.1 | 63. | 17.10 | 58.1 | 71.4 | 48.6 | 99. | 20.10 | 54.1 | 70.1 | 43.7 |
| 28. | 14.15 | 62.2 | 86.8 | 43.4 | 64. | 17.15 | 57.4 | 71.9 | 47.2 | 100. | 20.15 | 53.3 | 69.4 | 43.6 |
| 29. | 14.20 | 59.0 | 73.5 | 44.6 | 65. | 17.20 | 60.1 | 93.7 | 45.7 | 101. | 20.20 | 57.6 | 77.5 | 44.4 |
| 30. | 14.25 | 57.8 | 74.1 | 44.5 | 66. | 17.25 | 62.4 | 78.8 | 49.8 | 102. | 20.25 | 60.5 | 80.3 | 43.5 |
| 31. | 14.30 | 63.0 | 86.2 | 45.7 | 67. | 17.30 | 61.0 | 79.7 | 47.0 | 103. | 20.30 | 51.8 | 69.2 | 43.2 |
| 32. | 14.35 | 58.2 | 78.8 | 45.0 | 68. | 17.35 | 60.3 | 73.6 | 48.4 | 104. | 20.35 | 56.5 | 75.0 | 44.0 |
| 33. | 14.40 | 57.3 | 73.7 | 45.8 | 69. | 17.40 | 58.6 | 72.7 | 46.5 | 105. | 20.40 | 53.0 | 72.8 | 43.8 |
| 34. | 14.45 | 58.1 | 75.1 | 46.1 | 70. | 17.45 | 59.4 | 76.4 | 47.2 | 106. | 20.45 | 55.6 | 72.4 | 44.5 |
| 35. | 14.50 | 58.9 | 75.6 | 46.6 | 71. | 17.50 | 61.3 | 79.6 | 45.6 | 107. | 20.50 | 58.9 | 81.1 | 43.1 |
| 36. | 14.55 | 60.3 | 76.9 | 46.3 | 72. | 17.55 | 57.5 | 71.8 | 46.2 | 108. | 20.55 | 51.5 | 72.5 | 43.4 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 51.7 | 75.0 | 43.8 | 145. | 00.00 | 48.5 | 59.1 | 47.4 | 181. | 03.00 | 47.7 | 64.6 | 40.2 |
| 110. | 21.05 | 55.6 | 75.6 | 44.3 | 146. | 00.05 | 50.3 | 71.4 | 47.2 | 182. | 03.05 | 58.2 | 74.9 | 43.5 |
| 111. | 21.10 | 51.4 | 72.6 | 43.7 | 147. | 00.10 | 46.2 | 49.8 | 42.5 | 183. | 03.10 | 62.2 | 93.7 | 41.4 |
| 112. | 21.15 | 52.3 | 71.3 | 44.0 | 148. | 00.15 | 50.4 | 72.4 | 42.7 | 184. | 03.15 | 51.1 | 65.2 | 44.4 |
| 113. | 21.20 | 49.0 | 67.4 | 45.1 | 149. | 00.20 | 48.5 | 69.3 | 41.7 | 185. | 03.20 | 51.7 | 69.7 | 38.6 |
| 114. | 21.25 | 55.9 | 74.7 | 44.0 | 150. | 00.25 | 45.1 | 64.0 | 41.6 | 186. | 03.25 | 56.9 | 78.2 | 44.1 |
| 115. | 21.30 | 53.6 | 74.1 | 44.0 | 151. | 00.30 | 54.8 | 79.4 | 43.2 | 187. | 03.30 | 47.2 | 62.1 | 43.2 |
| 116. | 21.35 | 48.3 | 68.6 | 44.6 | 152. | 00.35 | 51.5 | 69.8 | 41.7 | 188. | 03.35 | 48.0 | 63.6 | 43.7 |
| 117. | 21.40 | 64.3 | 86.6 | 45.3 | 153. | 00.40 | 56.5 | 80.1 | 42.6 | 189. | 03.40 | 50.6 | 65.3 | 46.2 |
| 118. | 21.45 | 57.2 | 75.7 | 44.1 | 154. | 00.45 | 48.0 | 67.9 | 41.9 | 190. | 03.45 | 49.0 | 65.7 | 45.3 |
| 119. | 21.50 | 52.2 | 69.0 | 43.7 | 155. | 00.50 | 46.1 | 65.8 | 42.1 | 191. | 03.50 | 51.9 | 67.2 | 45.3 |
| 120. | 21.55 | 51.3 | 73.7 | 44.2 | 156. | 00.55 | 54.1 | 77.3 | 37.6 | 192. | 03.55 | 52.8 | 65.9 | 46.7 |
| 121. | 22.00 | 53.1 | 70.7 | 43.8 | 157. | 01.00 | 46.5 | 71.2 | 38.0 | 193. | 04.00 | 57.3 | 70.7 | 47.6 |
| 122. | 22.05 | 54.1 | 77.4 | 46.0 | 158. | 01.05 | 48.2 | 72.5 | 37.4 | 194. | 04.05 | 55.5 | 68.9 | 47.7 |
| 123. | 22.10 | 52.4 | 68.3 | 46.8 | 159. | 01.10 | 42.9 | 65.4 | 36.9 | 195. | 04.10 | 53.8 | 65.4 | 48.4 |
| 124. | 22.15 | 53.0 | 74.9 | 44.7 | 160. | 01.15 | 53.4 | 80.1 | 36.8 | 196. | 04.15 | 55.5 | 71.0 | 50.9 |
| 125. | 22.20 | 51.5 | 72.1 | 43.4 | 161. | 01.20 | 40.6 | 50.0 | 38.0 | 197. | 04.20 | 56.9 | 73.9 | 51.2 |
| 126. | 22.25 | 50.2 | 71.1 | 43.4 | 162. | 01.25 | 51.6 | 72.6 | 38.5 | 198. | 04.25 | 53.9 | 68.8 | 46.8 |
| 127. | 22.30 | 53.1 | 70.5 | 43.5 | 163. | 01.30 | 50.2 | 68.2 | 39.7 | 199. | 04.30 | 59.8 | 82.4 | 42.6 |
| 128. | 22.35 | 53.3 | 73.5 | 43.8 | 164. | 01.35 | 46.4 | 67.4 | 42.4 | 200. | 04.35 | 53.5 | 72.0 | 42.6 |
| 129. | 22.40 | 53.1 | 74.4 | 45.1 | 165. | 01.40 | 56.1 | 77.8 | 43.2 | 201. | 04.40 | 55.2 | 70.5 | 42.0 |
| 130. | 22.45 | 58.6 | 82.7 | 43.9 | 166. | 01.45 | 56.9 | 78.6 | 43.2 | 202. | 04.45 | 57.3 | 76.7 | 42.7 |
| 131. | 22.50 | 49.2 | 65.5 | 45.1 | 167. | 01.50 | 47.9 | 70.7 | 43.4 | 203. | 04.50 | 55.1 | 73.2 | 41.9 |
| 132. | 22.55 | 50.2 | 67.6 | 45.7 | 168. | 01.55 | 44.2 | 54.3 | 43.2 | 204. | 04.55 | 55.8 | 70.9 | 42.4 |
| 133. | 23.00 | 46.8 | 55.3 | 45.1 | 169. | 02.00 | 46.6 | 67.0 | 43.1 | 205. | 05.00 | 59.4 | 81.7 | 41.8 |
| 134. | 23.05 | 53.3 | 72.7 | 46.2 | 170. | 02.05 | 44.2 | 47.0 | 42.9 | 206. | 05.05 | 56.5 | 73.1 | 42.8 |
| 135. | 23.10 | 51.8 | 72.6 | 44.9 | 171. | 02.10 | 49.4 | 71.5 | 43.4 | 207. | 05.10 | 56.5 | 73.6 | 43.5 |
| 136. | 23.15 | 50.7 | 73.1 | 44.6 | 172. | 02.15 | 48.9 | 69.7 | 43.5 | 208. | 05.15 | 58.4 | 73.1 | 45.0 |
| 137. | 23.20 | 56.6 | 79.1 | 44.8 | 173. | 02.20 | 44.7 | 59.0 | 43.5 | 209. | 05.20 | 57.0 | 70.4 | 44.0 |
| 138. | 23.25 | 58.3 | 83.7 | 43.0 | 174. | 02.25 | 45.9 | 54.0 | 43.7 | 210. | 05.25 | 55.7 | 73.0 | 43.3 |
| 139. | 23.30 | 50.0 | 68.4 | 43.2 | 175. | 02.30 | 49.0 | 69.6 | 43.1 | 211. | 05.30 | 59.7 | 76.1 | 43.9 |
| 140. | 23.35 | 51.2 | 71.5 | 44.5 | 176. | 02.35 | 46.7 | 69.6 | 37.5 | 212. | 05.35 | 59.6 | 77.1 | 45.1 |
| 141. | 23.40 | 51.1 | 69.1 | 45.1 | 177. | 02.40 | 43.2 | 47.2 | 41.6 | 213. | 05.40 | 60.9 | 80.0 | 45.8 |
| 142. | 23.45 | 48.9 | 68.7 | 42.9 | 178. | 02.45 | 49.9 | 69.9 | 38.7 | 214. | 05.45 | 59.1 | 77.2 | 43.8 |
| 143. | 23.50 | 54.4 | 74.4 | 45.0 | 179. | 02.50 | 45.7 | 68.1 | 40.8 | 215. | 05.50 | 59.8 | 76.0 | 44.5 |
| 144. | 23.55 | 48.8 | 61.2 | 47.4 | 180. | 02.55 | 44.8 | 65.0 | 38.9 | 216. | 05.55 | 60.1 | 80.0 | 45.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.6 | 77.4 | 45.9 | 241. | 08.00 | 58.1 | 69.9 | 46.7 | 265. | 10.00 | 57.8 | 78.1 | 43.8 |
| 218. | 06.05 | 59.8 | 73.1 | 45.0 | 242. | 08.05 | 58.2 | 72.5 | 46.3 | 266. | 10.05 | 58.5 | 81.6 | 43.0 |
| 219. | 06.10 | 61.6 | 82.9 | 46.5 | 243. | 08.10 | 58.7 | 73.0 | 46.6 | 267. | 10.10 | 58.6 | 73.0 | 44.5 |
| 220. | 06.15 | 61.7 | 82.6 | 45.6 | 244. | 08.15 | 60.6 | 80.2 | 46.6 | 268. | 10.15 | 59.6 | 81.2 | 46.2 |
| 221. | 06.20 | 61.1 | 78.1 | 47.6 | 245. | 08.20 | 61.4 | 83.8 | 48.2 | 269. | 10.20 | 57.8 | 71.3 | 45.9 |
| 222. | 06.25 | 65.5 | 87.9 | 47.3 | 246. | 08.25 | 58.4 | 73.8 | 46.8 | 270. | 10.25 | 58.6 | 83.0 | 46.5 |
| 223. | 06.30 | 60.7 | 80.1 | 47.6 | 247. | 08.30 | 57.6 | 73.9 | 44.6 | 271. | 10.30 | 57.1 | 72.4 | 49.8 |
| 224. | 06.35 | 58.3 | 74.1 | 46.8 | 248. | 08.35 | 57.8 | 76.9 | 44.5 | 272. | 10.35 | 64.0 | 89.6 | 49.6 |
| 225. | 06.40 | 61.6 | 85.4 | 47.5 | 249. | 08.40 | 56.8 | 73.1 | 45.1 | 273. | 10.40 | 57.6 | 74.9 | 46.2 |
| 226. | 06.45 | 63.3 | 88.4 | 46.8 | 250. | 08.45 | 57.0 | 72.4 | 44.7 | 274. | 10.45 | 56.8 | 72.6 | 47.2 |
| 227. | 06.50 | 61.2 | 78.6 | 47.5 | 251. | 08.50 | 57.2 | 73.6 | 45.5 | 275. | 10.50 | 57.1 | 75.1 | 44.6 |
| 228. | 06.55 | 58.9 | 73.5 | 48.7 | 252. | 08.55 | 56.8 | 71.4 | 47.0 | 276. | 10.55 | 61.8 | 85.3 | 47.6 |
| 229. | 07.00 | 59.0 | 81.3 | 46.4 | 253. | 09.00 | 57.3 | 72.3 | 47.0 | 277. | 11.00 | 57.5 | 73.2 | 48.4 |
| 230. | 07.05 | 58.7 | 72.5 | 48.6 | 254. | 09.05 | 55.4 | 70.7 | 46.5 | 278. | 11.05 | 56.7 | 72.3 | 46.7 |
| 231. | 07.10 | 57.8 | 70.8 | 47.7 | 255. | 09.10 | 57.3 | 71.6 | 45.0 | 279. | 11.10 | 54.4 | 70.3 | 45.1 |
| 232. | 07.15 | 57.1 | 72.7 | 47.1 | 256. | 09.15 | 57.9 | 73.6 | 46.2 | 280. | 11.15 | 57.3 | 70.3 | 48.8 |
| 233. | 07.20 | 57.6 | 73.7 | 48.2 | 257. | 09.20 | 61.1 | 80.4 | 46.6 | 281. | 11.20 | 57.3 | 75.7 | 45.1 |
| 234. | 07.25 | 58.6 | 93.2 | 48.6 | 258. | 09.25 | 55.4 | 72.1 | 45.0 | 282. | 11.25 | 56.9 | 72.6 | 43.4 |
| 235. | 07.30 | 57.1 | 75.2 | 44.9 | 259. | 09.30 | 56.1 | 72.5 | 44.4 | 283. | 11.30 | 58.1 | 74.9 | 42.0 |
| 236. | 07.35 | 62.1 | 84.7 | 45.7 | 260. | 09.35 | 57.3 | 77.8 | 45.8 | 284. | 11.35 | 53.9 | 69.5 | 41.3 |
| 237. | 07.40 | 57.8 | 72.7 | 46.8 | 261. | 09.40 | 56.6 | 74.4 | 44.0 | 285. | 11.40 | 55.7 | 71.8 | 41.6 |
| 238. | 07.45 | 59.3 | 81.3 | 46.5 | 262. | 09.45 | 59.9 | 81.3 | 44.2 | 286. | 11.45 | 56.3 | 70.9 | 41.2 |
| 239. | 07.50 | 57.2 | 76.2 | 45.1 | 263. | 09.50 | 58.6 | 81.5 | 44.4 | 287. | 11.50 | 59.8 | 82.8 | 42.1 |
| 240. | 07.55 | 57.6 | 73.0 | 44.2 | 264. | 09.55 | 58.5 | 79.4 | 44.8 | 288. | 11.55 | 55.6 | 69.8 | 40.7 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/18-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(18/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 57.2 | 72.9 | 41.7 | 37. | 15.00 | 56.1 | 70.0 | 43.0 | 73. | 18.00 | 58.4 | 77.7 | 45.5 |
| 2. | 12.05 | 56.4 | 70.4 | 40.8 | 38. | 15.05 | 58.4 | 75.8 | 44.7 | 74. | 18.05 | 56.7 | 77.5 | 44.1 |
| 3. | 12.10 | 60.3 | 93.4 | 41.6 | 39. | 15.10 | 58.2 | 75.2 | 45.0 | 75. | 18.10 | 58.8 | 83.4 | 45.4 |
| 4. | 12.15 | 62.0 | 88.7 | 41.1 | 40. | 15.15 | 60.0 | 80.8 | 44.3 | 76. | 18.15 | 60.2 | 80.3 | 46.4 |
| 5. | 12.20 | 60.7 | 84.0 | 43.0 | 41. | 15.20 | 62.8 | 85.6 | 45.5 | 77. | 18.20 | 52.6 | 74.5 | 42.9 |
| 6. | 12.25 | 59.5 | 80.5 | 45.9 | 42. | 15.25 | 57.9 | 77.3 | 43.1 | 78. | 18.25 | 57.4 | 77.9 | 43.5 |
| 7. | 12.30 | 55.5 | 72.6 | 40.2 | 43. | 15.30 | 59.3 | 72.5 | 45.3 | 79. | 18.30 | 55.6 | 72.7 | 44.9 |
| 8. | 12.35 | 56.8 | 72.9 | 45.2 | 44. | 15.35 | 59.5 | 76.3 | 44.7 | 80. | 18.35 | 58.1 | 79.3 | 44.0 |
| 9. | 12.40 | 54.5 | 72.6 | 41.5 | 45. | 15.40 | 61.7 | 81.4 | 46.2 | 81. | 18.40 | 59.0 | 77.7 | 44.4 |
| 10. | 12.45 | 56.3 | 72.4 | 42.6 | 46. | 15.45 | 63.0 | 81.9 | 47.1 | 82. | 18.45 | 62.5 | 84.6 | 44.8 |
| 11. | 12.50 | 51.1 | 71.3 | 40.9 | 47. | 15.50 | 59.6 | 73.5 | 47.1 | 83. | 18.50 | 55.6 | 75.4 | 43.7 |
| 12. | 12.55 | 54.6 | 71.4 | 42.6 | 48. | 15.55 | 61.4 | 77.4 | 46.8 | 84. | 18.55 | 58.9 | 79.7 | 44.7 |
| 13. | 13.00 | 56.7 | 75.0 | 47.1 | 49. | 16.00 | 62.5 | 80.7 | 50.0 | 85. | 19.00 | 58.6 | 79.3 | 42.8 |
| 14. | 13.05 | 56.3 | 72.4 | 45.7 | 50. | 16.05 | 59.9 | 74.0 | 49.3 | 86. | 19.05 | 56.2 | 72.6 | 45.1 |
| 15. | 13.10 | 55.1 | 72.5 | 43.6 | 51. | 16.10 | 59.5 | 79.6 | 47.9 | 87. | 19.10 | 56.3 | 72.5 | 43.0 |
| 16. | 13.15 | 56.4 | 71.9 | 45.1 | 52. | 16.15 | 58.7 | 73.1 | 48.2 | 88. | 19.15 | 55.8 | 78.5 | 43.1 |
| 17. | 13.20 | 57.7 | 75.5 | 45.3 | 53. | 16.20 | 60.0 | 77.7 | 47.6 | 89. | 19.20 | 54.1 | 71.7 | 43.1 |
| 18. | 13.25 | 56.2 | 75.2 | 42.5 | 54. | 16.25 | 61.1 | 74.8 | 47.9 | 90. | 19.25 | 56.0 | 75.8 | 44.2 |
| 19. | 13.30 | 54.4 | 69.3 | 41.0 | 55. | 16.30 | 62.2 | 79.4 | 47.6 | 91. | 19.30 | 52.8 | 71.3 | 42.9 |
| 20. | 13.35 | 56.7 | 76.4 | 42.0 | 56. | 16.35 | 60.6 | 79.1 | 48.6 | 92. | 19.35 | 55.3 | 98.0 | 43.4 |
| 21. | 13.40 | 53.1 | 71.3 | 44.4 | 57. | 16.40 | 59.6 | 76.9 | 47.6 | 93. | 19.40 | 54.3 | 75.3 | 43.6 |
| 22. | 13.45 | 53.7 | 68.5 | 44.8 | 58. | 16.45 | 61.0 | 77.9 | 47.4 | 94. | 19.45 | 52.7 | 70.7 | 44.3 |
| 23. | 13.50 | 54.1 | 68.6 | 45.0 | 59. | 16.50 | 60.8 | 75.4 | 50.5 | 95. | 19.50 | 60.0 | 83.1 | 42.6 |
| 24. | 13.55 | 56.9 | 77.0 | 44.7 | 60. | 16.55 | 60.3 | 74.9 | 51.3 | 96. | 19.55 | 57.7 | 81.2 | 42.5 |
| 25. | 14.00 | 55.7 | 73.4 | 44.6 | 61. | 17.00 | 61.3 | 82.8 | 51.4 | 97. | 20.00 | 55.4 | 77.1 | 41.6 |
| 26. | 14.05 | 57.7 | 77.6 | 44.1 | 62. | 17.05 | 60.6 | 78.3 | 51.4 | 98. | 20.05 | 49.7 | 68.7 | 42.1 |
| 27. | 14.10 | 55.2 | 74.0 | 43.8 | 63. | 17.10 | 62.0 | 84.0 | 51.7 | 99. | 20.10 | 57.6 | 82.2 | 42.3 |
| 28. | 14.15 | 55.2 | 71.1 | 42.5 | 64. | 17.15 | 59.5 | 78.8 | 49.8 | 100. | 20.15 | 54.1 | 75.4 | 42.2 |
| 29. | 14.20 | 55.9 | 72.1 | 43.9 | 65. | 17.20 | 61.5 | 82.3 | 48.0 | 101. | 20.20 | 49.8 | 72.4 | 42.3 |
| 30. | 14.25 | 57.5 | 71.1 | 44.8 | 66. | 17.25 | 58.3 | 76.1 | 46.1 | 102. | 20.25 | 52.1 | 72.4 | 42.4 |
| 31. | 14.30 | 56.3 | 72.6 | 45.2 | 67. | 17.30 | 60.3 | 77.5 | 46.7 | 103. | 20.30 | 50.7 | 69.1 | 42.5 |
| 32. | 14.35 | 57.4 | 74.2 | 44.5 | 68. | 17.35 | 56.5 | 72.8 | 44.1 | 104. | 20.35 | 52.7 | 73.0 | 41.8 |
| 33. | 14.40 | 53.2 | 68.8 | 43.3 | 69. | 17.40 | 57.1 | 75.5 | 44.7 | 105. | 20.40 | 52.1 | 71.0 | 44.5 |
| 34. | 14.45 | 59.1 | 72.6 | 45.8 | 70. | 17.45 | 58.2 | 73.6 | 44.6 | 106. | 20.45 | 51.8 | 70.7 | 42.7 |
| 35. | 14.50 | 57.6 | 75.3 | 44.8 | 71. | 17.50 | 60.8 | 83.8 | 43.6 | 107. | 20.50 | 49.8 | 69.5 | 43.2 |
| 36. | 14.55 | 57.9 | 75.6 | 42.6 | 72. | 17.55 | 60.7 | 85.9 | 45.1 | 108. | 20.55 | 50.6 | 72.1 | 42.5 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 51.0 | 70.6 | 43.3 | 145. | 00.00 | 47.5 | 70.1 | 41.5 | 181. | 03.00 | 56.7 | 71.8 | 38.7 |
| 110. | 21.05 | 56.9 | 83.1 | 43.7 | 146. | 00.05 | 51.0 | 70.9 | 42.2 | 182. | 03.05 | 61.4 | 78.2 | 46.0 |
| 111. | 21.10 | 61.2 | 80.9 | 43.6 | 147. | 00.10 | 49.0 | 68.0 | 41.6 | 183. | 03.10 | 59.6 | 81.4 | 45.7 |
| 112. | 21.15 | 50.9 | 68.9 | 43.4 | 148. | 00.15 | 47.2 | 67.5 | 38.6 | 184. | 03.15 | 56.0 | 67.6 | 45.1 |
| 113. | 21.20 | 51.4 | 86.9 | 43.2 | 149. | 00.20 | 46.4 | 64.9 | 38.4 | 185. | 03.20 | 54.8 | 67.7 | 43.9 |
| 114. | 21.25 | 48.9 | 71.9 | 41.2 | 150. | 00.25 | 47.4 | 68.5 | 39.1 | 186. | 03.25 | 56.3 | 72.5 | 43.4 |
| 115. | 21.30 | 51.7 | 70.2 | 41.6 | 151. | 00.30 | 44.2 | 55.4 | 41.0 | 187. | 03.30 | 61.6 | 81.4 | 41.5 |
| 116. | 21.35 | 50.7 | 68.5 | 41.9 | 152. | 00.35 | 42.3 | 46.3 | 41.2 | 188. | 03.35 | 58.7 | 73.7 | 40.8 |
| 117. | 21.40 | 48.2 | 67.5 | 41.5 | 153. | 00.40 | 52.4 | 77.8 | 40.3 | 189. | 03.40 | 59.8 | 73.2 | 40.8 |
| 118. | 21.45 | 49.9 | 69.4 | 41.7 | 154. | 00.45 | 50.9 | 74.5 | 40.6 | 190. | 03.45 | 64.2 | 79.1 | 45.1 |
| 119. | 21.50 | 47.6 | 70.7 | 42.2 | 155. | 00.50 | 42.8 | 48.2 | 41.2 | 191. | 03.50 | 55.1 | 70.2 | 46.9 |
| 120. | 21.55 | 49.2 | 71.0 | 42.3 | 156. | 00.55 | 42.1 | 46.7 | 41.3 | 192. | 03.55 | 55.8 | 76.2 | 47.0 |
| 121. | 22.00 | 52.1 | 72.3 | 42.8 | 157. | 01.00 | 43.5 | 63.8 | 40.5 | 193. | 04.00 | 55.7 | 71.7 | 45.5 |
| 122. | 22.05 | 50.9 | 70.7 | 43.0 | 158. | 01.05 | 42.5 | 58.0 | 40.9 | 194. | 04.05 | 54.7 | 74.4 | 43.6 |
| 123. | 22.10 | 45.0 | 62.0 | 43.3 | 159. | 01.10 | 42.3 | 51.1 | 40.6 | 195. | 04.10 | 54.4 | 72.2 | 40.4 |
| 124. | 22.15 | 46.4 | 63.2 | 43.4 | 160. | 01.15 | 47.0 | 67.0 | 41.5 | 196. | 04.15 | 55.5 | 70.4 | 43.0 |
| 125. | 22.20 | 51.5 | 69.8 | 44.0 | 161. | 01.20 | 41.7 | 48.6 | 40.4 | 197. | 04.20 | 55.1 | 74.1 | 42.4 |
| 126. | 22.25 | 50.6 | 72.2 | 43.8 | 162. | 01.25 | 43.9 | 65.4 | 39.6 | 198. | 04.25 | 55.9 | 75.4 | 41.9 |
| 127. | 22.30 | 48.6 | 69.2 | 43.8 | 163. | 01.30 | 45.9 | 67.3 | 39.5 | 199. | 04.30 | 56.2 | 73.2 | 42.9 |
| 128. | 22.35 | 52.6 | 70.1 | 44.3 | 164. | 01.35 | 46.8 | 68.6 | 39.6 | 200. | 04.35 | 58.0 | 74.2 | 43.5 |
| 129. | 22.40 | 48.8 | 68.1 | 44.5 | 165. | 01.40 | 46.4 | 71.3 | 38.6 | 201. | 04.40 | 59.1 | 78.1 | 43.9 |
| 130. | 22.45 | 49.2 | 70.1 | 42.7 | 166. | 01.45 | 47.3 | 61.3 | 40.1 | 202. | 04.45 | 60.0 | 72.5 | 46.0 |
| 131. | 22.50 | 49.8 | 74.1 | 42.8 | 167. | 01.50 | 44.6 | 68.7 | 36.3 | 203. | 04.50 | 60.9 | 77.5 | 46.2 |
| 132. | 22.55 | 46.5 | 67.6 | 42.9 | 168. | 01.55 | 42.8 | 62.1 | 37.0 | 204. | 04.55 | 60.1 | 78.1 | 44.5 |
| 133. | 23.00 | 57.6 | 83.9 | 42.4 | 169. | 02.00 | 44.8 | 66.7 | 39.3 | 205. | 05.00 | 58.3 | 72.5 | 46.2 |
| 134. | 23.05 | 60.5 | 87.1 | 41.6 | 170. | 02.05 | 51.2 | 74.6 | 37.3 | 206. | 05.05 | 58.7 | 79.9 | 45.7 |
| 135. | 23.10 | 48.0 | 67.9 | 42.3 | 171. | 02.10 | 48.0 | 69.2 | 37.4 | 207. | 05.10 | 60.4 | 93.8 | 48.7 |
| 136. | 23.15 | 55.1 | 78.8 | 42.8 | 172. | 02.15 | 47.0 | 65.2 | 39.7 | 208. | 05.15 | 60.2 | 75.8 | 47.7 |
| 137. | 23.20 | 47.7 | 64.8 | 42.4 | 173. | 02.20 | 44.9 | 53.8 | 42.4 | 209. | 05.20 | 61.6 | 83.7 | 45.1 |
| 138. | 23.25 | 42.5 | 48.6 | 40.7 | 174. | 02.25 | 48.9 | 68.3 | 42.1 | 210. | 05.25 | 60.0 | 80.4 | 45.9 |
| 139. | 23.30 | 48.2 | 67.3 | 41.4 | 175. | 02.30 | 53.0 | 74.2 | 42.2 | 211. | 05.30 | 61.1 | 78.8 | 48.0 |
| 140. | 23.35 | 55.9 | 79.2 | 42.1 | 176. | 02.35 | 43.2 | 51.2 | 42.1 | 212. | 05.35 | 61.2 | 78.7 | 48.3 |
| 141. | 23.40 | 43.6 | 60.1 | 41.6 | 177. | 02.40 | 50.1 | 70.1 | 42.3 | 213. | 05.40 | 61.9 | 80.1 | 47.5 |
| 142. | 23.45 | 48.4 | 68.6 | 41.3 | 178. | 02.45 | 48.3 | 68.3 | 38.1 | 214. | 05.45 | 62.6 | 76.1 | 46.2 |
| 143. | 23.50 | 54.8 | 76.9 | 41.7 | 179. | 02.50 | 44.3 | 66.1 | 37.6 | 215. | 05.50 | 62.9 | 83.8 | 46.1 |
| 144. | 23.55 | 55.9 | 81.8 | 41.4 | 180. | 02.55 | 54.3 | 68.3 | 38.5 | 216. | 05.55 | 60.0 | 75.0 | 44.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 64.9 | 89.5 | 44.2 | 241. | 08.00 | 56.8 | 72.2 | 45.8 | 265. | 10.00 | 58.5 | 74.1 | 43.1 |
| 218. | 06.05 | 60.2 | 77.8 | 43.5 | 242. | 08.05 | 58.4 | 73.3 | 47.5 | 266. | 10.05 | 57.5 | 72.1 | 43.4 |
| 219. | 06.10 | 57.1 | 72.5 | 43.5 | 243. | 08.10 | 58.3 | 77.6 | 47.1 | 267. | 10.10 | 62.1 | 78.0 | 42.3 |
| 220. | 06.15 | 61.0 | 84.2 | 44.3 | 244. | 08.15 | 58.9 | 73.1 | 45.1 | 268. | 10.15 | 59.3 | 79.7 | 42.2 |
| 221. | 06.20 | 58.6 | 75.7 | 43.5 | 245. | 08.20 | 55.6 | 70.3 | 44.4 | 269. | 10.20 | 59.7 | 78.3 | 41.2 |
| 222. | 06.25 | 58.3 | 75.4 | 43.6 | 246. | 08.25 | 58.2 | 73.9 | 46.0 | 270. | 10.25 | 58.4 | 74.6 | 43.2 |
| 223. | 06.30 | 62.0 | 83.7 | 43.9 | 247. | 08.30 | 56.9 | 72.0 | 46.1 | 271. | 10.30 | 59.2 | 77.8 | 42.7 |
| 224. | 06.35 | 58.8 | 73.2 | 45.9 | 248. | 08.35 | 58.8 | 73.3 | 46.0 | 272. | 10.35 | 58.7 | 74.5 | 43.4 |
| 225. | 06.40 | 62.6 | 74.8 | 48.6 | 249. | 08.40 | 56.0 | 72.3 | 43.6 | 273. | 10.40 | 52.8 | 68.1 | 42.2 |
| 226. | 06.45 | 59.2 | 74.2 | 47.6 | 250. | 08.45 | 64.2 | 94.4 | 44.8 | 274. | 10.45 | 59.4 | 79.6 | 45.4 |
| 227. | 06.50 | 58.0 | 74.5 | 46.5 | 251. | 08.50 | 56.9 | 77.8 | 42.7 | 275. | 10.50 | 55.0 | 71.4 | 44.2 |
| 228. | 06.55 | 58.9 | 75.4 | 44.9 | 252. | 08.55 | 58.1 | 78.9 | 43.6 | 276. | 10.55 | 60.8 | 79.9 | 44.2 |
| 229. | 07.00 | 58.5 | 79.4 | 43.6 | 253. | 09.00 | 57.6 | 78.3 | 43.8 | 277. | 11.00 | 54.9 | 70.1 | 43.4 |
| 230. | 07.05 | 58.8 | 79.6 | 43.1 | 254. | 09.05 | 56.2 | 73.1 | 43.7 | 278. | 11.05 | 58.9 | 75.7 | 43.7 |
| 231. | 07.10 | 59.4 | 80.6 | 45.0 | 255. | 09.10 | 56.2 | 71.0 | 43.7 | 279. | 11.10 | 57.8 | 76.1 | 42.2 |
| 232. | 07.15 | 59.0 | 81.5 | 45.3 | 256. | 09.15 | 57.2 | 73.9 | 42.8 | 280. | 11.15 | 63.3 | 88.8 | 41.9 |
| 233. | 07.20 | 57.0 | 70.8 | 46.2 | 257. | 09.20 | 56.3 | 77.0 | 42.0 | 281. | 11.20 | 58.1 | 77.7 | 44.9 |
| 234. | 07.25 | 56.2 | 71.8 | 45.8 | 258. | 09.25 | 54.6 | 69.0 | 41.5 | 282. | 11.25 | 56.4 | 71.6 | 45.8 |
| 235. | 07.30 | 59.1 | 73.7 | 45.9 | 259. | 09.30 | 57.8 | 74.8 | 43.8 | 283. | 11.30 | 59.1 | 81.7 | 45.8 |
| 236. | 07.35 | 56.1 | 69.8 | 45.5 | 260. | 09.35 | 55.5 | 69.9 | 43.7 | 284. | 11.35 | 58.0 | 79.0 | 45.3 |
| 237. | 07.40 | 55.5 | 71.4 | 45.1 | 261. | 09.40 | 58.8 | 77.7 | 40.6 | 285. | 11.40 | 54.7 | 70.6 | 44.3 |
| 238. | 07.45 | 57.7 | 74.0 | 43.0 | 262. | 09.45 | 55.2 | 71.3 | 39.1 | 286. | 11.45 | 62.2 | 89.0 | 44.9 |
| 239. | 07.50 | 56.5 | 70.3 | 43.7 | 263. | 09.50 | 60.5 | 83.9 | 40.4 | 287. | 11.50 | 56.4 | 70.4 | 45.8 |
| 240. | 07.55 | 56.9 | 74.2 | 43.1 | 264. | 09.55 | 57.8 | 71.9 | 40.2 | 288. | 11.55 | 57.7 | 78.7 | 46.1 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/19-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(19/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 58.9 | 80.4 | 45.6 | 37. | 15.00 | 60.9 | 73.5 | 46.8 | 73. | 18.00 | 63.0 | 84.3 | 45.6 |
| 2. | 12.05 | 55.6 | 72.4 | 44.2 | 38. | 15.05 | 63.5 | 84.7 | 47.9 | 74. | 18.05 | 64.5 | 94.1 | 46.0 |
| 3. | 12.10 | 54.3 | 70.1 | 44.0 | 39. | 15.10 | 59.1 | 72.5 | 46.2 | 75. | 18.10 | 60.5 | 94.3 | 46.1 |
| 4. | 12.15 | 57.5 | 75.3 | 44.7 | 40. | 15.15 | 63.2 | 82.7 | 46.3 | 76. | 18.15 | 56.7 | 75.3 | 44.3 |
| 5. | 12.20 | 54.3 | 69.7 | 43.5 | 41. | 15.20 | 62.2 | 78.3 | 48.3 | 77. | 18.20 | 60.0 | 83.8 | 45.7 |
| 6. | 12.25 | 62.6 | 91.5 | 45.6 | 42. | 15.25 | 61.3 | 77.8 | 46.9 | 78. | 18.25 | 59.7 | 80.7 | 45.0 |
| 7. | 12.30 | 61.5 | 84.4 | 45.0 | 43. | 15.30 | 64.7 | 93.0 | 46.7 | 79. | 18.30 | 57.5 | 72.8 | 45.7 |
| 8. | 12.35 | 58.8 | 78.5 | 42.3 | 44. | 15.35 | 58.8 | 76.5 | 46.4 | 80. | 18.35 | 56.2 | 74.1 | 46.1 |
| 9. | 12.40 | 59.8 | 80.9 | 44.3 | 45. | 15.40 | 59.7 | 78.0 | 47.7 | 81. | 18.40 | 54.7 | 77.3 | 46.0 |
| 10. | 12.45 | 57.0 | 72.1 | 45.5 | 46. | 15.45 | 58.5 | 71.0 | 47.0 | 82. | 18.45 | 57.2 | 77.9 | 44.2 |
| 11. | 12.50 | 59.1 | 78.5 | 44.6 | 47. | 15.50 | 57.7 | 75.9 | 48.2 | 83. | 18.50 | 58.5 | 80.0 | 44.3 |
| 12. | 12.55 | 59.4 | 73.6 | 45.9 | 48. | 15.55 | 58.9 | 76.8 | 46.6 | 84. | 18.55 | 55.1 | 72.5 | 44.3 |
| 13. | 13.00 | 59.5 | 74.8 | 46.4 | 49. | 16.00 | 59.2 | 77.5 | 47.7 | 85. | 19.00 | 54.5 | 75.1 | 44.4 |
| 14. | 13.05 | 58.5 | 73.9 | 42.5 | 50. | 16.05 | 58.5 | 71.8 | 49.0 | 86. | 19.05 | 54.5 | 70.5 | 44.1 |
| 15. | 13.10 | 62.6 | 87.2 | 43.8 | 51. | 16.10 | 57.8 | 72.3 | 47.6 | 87. | 19.10 | 53.7 | 69.8 | 44.0 |
| 16. | 13.15 | 59.4 | 73.9 | 45.0 | 52. | 16.15 | 60.5 | 94.1 | 46.1 | 88. | 19.15 | 58.0 | 77.9 | 44.8 |
| 17. | 13.20 | 58.2 | 74.5 | 44.9 | 53. | 16.20 | 61.4 | 79.2 | 50.2 | 89. | 19.20 | 60.9 | 80.7 | 43.9 |
| 18. | 13.25 | 63.4 | 86.6 | 46.1 | 54. | 16.25 | 61.4 | 80.1 | 47.4 | 90. | 19.25 | 52.2 | 69.6 | 43.6 |
| 19. | 13.30 | 58.6 | 79.2 | 45.4 | 55. | 16.30 | 60.7 | 74.0 | 48.8 | 91. | 19.30 | 56.9 | 75.4 | 44.4 |
| 20. | 13.35 | 57.7 | 74.1 | 46.2 | 56. | 16.35 | 59.0 | 73.1 | 46.9 | 92. | 19.35 | 53.4 | 73.2 | 44.2 |
| 21. | 13.40 | 58.5 | 75.5 | 46.5 | 57. | 16.40 | 59.8 | 76.8 | 47.6 | 93. | 19.40 | 56.0 | 72.8 | 44.9 |
| 22. | 13.45 | 59.3 | 76.0 | 47.0 | 58. | 16.45 | 61.7 | 80.0 | 46.0 | 94. | 19.45 | 59.3 | 81.5 | 43.5 |
| 23. | 13.50 | 60.7 | 77.3 | 46.7 | 59. | 16.50 | 57.9 | 72.2 | 46.6 | 95. | 19.50 | 51.9 | 72.9 | 43.8 |
| 24. | 13.55 | 62.8 | 83.4 | 45.9 | 60. | 16.55 | 58.9 | 76.7 | 47.1 | 96. | 19.55 | 52.1 | 75.4 | 44.2 |
| 25. | 14.00 | 60.5 | 76.8 | 46.6 | 61. | 17.00 | 65.5 | 88.1 | 47.0 | 97. | 20.00 | 56.0 | 76.0 | 44.7 |
| 26. | 14.05 | 62.7 | 87.5 | 48.3 | 62. | 17.05 | 57.0 | 70.7 | 47.1 | 98. | 20.05 | 51.8 | 73.0 | 44.1 |
| 27. | 14.10 | 59.5 | 77.0 | 46.2 | 63. | 17.10 | 57.9 | 74.9 | 46.2 | 99. | 20.10 | 52.7 | 71.7 | 44.4 |
| 28. | 14.15 | 58.8 | 79.2 | 46.7 | 64. | 17.15 | 61.5 | 84.4 | 46.2 | 100. | 20.15 | 49.4 | 67.8 | 45.5 |
| 29. | 14.20 | 58.9 | 74.6 | 47.1 | 65. | 17.20 | 59.6 | 80.5 | 47.2 | 101. | 20.20 | 56.3 | 75.1 | 44.4 |
| 30. | 14.25 | 59.9 | 76.9 | 43.7 | 66. | 17.25 | 57.9 | 78.7 | 47.2 | 102. | 20.25 | 54.0 | 74.5 | 44.4 |
| 31. | 14.30 | 60.5 | 74.8 | 45.7 | 67. | 17.30 | 56.3 | 70.3 | 46.6 | 103. | 20.30 | 48.7 | 69.0 | 45.0 |
| 32. | 14.35 | 60.0 | 83.2 | 45.0 | 68. | 17.35 | 59.3 | 75.8 | 45.7 | 104. | 20.35 | 64.7 | 87.0 | 45.7 |
| 33. | 14.40 | 59.2 | 74.2 | 45.7 | 69. | 17.40 | 58.3 | 72.1 | 45.7 | 105. | 20.40 | 57.6 | 76.1 | 44.5 |
| 34. | 14.45 | 58.5 | 73.4 | 45.7 | 70. | 17.45 | 62.7 | 85.2 | 44.5 | 106. | 20.45 | 52.6 | 69.4 | 44.1 |
| 35. | 14.50 | 64.7 | 89.8 | 45.8 | 71. | 17.50 | 57.7 | 72.4 | 44.6 | 107. | 20.50 | 51.7 | 74.1 | 44.6 |
| 36. | 14.55 | 63.5 | 84.6 | 49.1 | 72. | 17.55 | 57.6 | 75.5 | 45.9 | 108. | 20.55 | 53.5 | 71.1 | 44.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 54.5 | 77.8 | 46.4 | 145. | 00.00 | 48.6 | 72.9 | 37.8 | 181. | 03.00 | 55.9 | 69.3 | 48.1 |
| 110. | 21.05 | 52.8 | 68.7 | 47.2 | 146. | 00.05 | 43.3 | 65.8 | 37.3 | 182. | 03.05 | 54.2 | 65.8 | 48.8 |
| 111. | 21.10 | 53.4 | 75.3 | 45.1 | 147. | 00.10 | 53.8 | 80.5 | 37.2 | 183. | 03.10 | 55.9 | 71.4 | 51.3 |
| 112. | 21.15 | 51.9 | 72.5 | 43.8 | 148. | 00.15 | 41.0 | 50.4 | 38.4 | 184. | 03.15 | 57.3 | 74.3 | 51.6 |
| 113. | 21.20 | 50.6 | 71.5 | 43.8 | 149. | 00.20 | 52.0 | 73.0 | 38.9 | 185. | 03.20 | 54.3 | 69.2 | 47.2 |
| 114. | 21.25 | 53.5 | 70.9 | 43.9 | 150. | 00.25 | 50.6 | 68.6 | 40.1 | 186. | 03.25 | 60.2 | 82.8 | 43.0 |
| 115. | 21.30 | 53.7 | 73.9 | 44.2 | 151. | 00.30 | 46.8 | 67.8 | 42.8 | 187. | 03.30 | 53.9 | 72.4 | 43.0 |
| 116. | 21.35 | 53.5 | 74.8 | 45.5 | 152. | 00.35 | 56.5 | 78.2 | 43.6 | 188. | 03.35 | 55.6 | 70.9 | 42.4 |
| 117. | 21.40 | 59.0 | 83.1 | 44.3 | 153. | 00.40 | 57.3 | 79.0 | 43.6 | 189. | 03.40 | 57.7 | 77.1 | 43.1 |
| 118. | 21.45 | 49.6 | 65.9 | 45.5 | 154. | 00.45 | 48.3 | 71.1 | 43.8 | 190. | 03.45 | 55.5 | 73.6 | 42.3 |
| 119. | 21.50 | 50.6 | 68.0 | 46.1 | 155. | 00.50 | 44.6 | 54.7 | 43.6 | 191. | 03.50 | 56.2 | 71.3 | 42.8 |
| 120. | 21.55 | 47.2 | 55.7 | 45.5 | 156. | 00.55 | 47.0 | 67.4 | 43.5 | 192. | 03.55 | 59.8 | 82.1 | 42.2 |
| 121. | 22.00 | 53.7 | 73.1 | 46.6 | 157. | 01.00 | 44.6 | 47.4 | 43.3 | 193. | 04.00 | 56.9 | 73.5 | 43.2 |
| 122. | 22.05 | 52.2 | 73.0 | 45.3 | 158. | 01.05 | 49.8 | 71.9 | 43.8 | 194. | 04.05 | 56.9 | 74.0 | 43.9 |
| 123. | 22.10 | 51.1 | 73.5 | 45.0 | 159. | 01.10 | 49.3 | 70.1 | 43.9 | 195. | 04.10 | 58.8 | 73.5 | 45.4 |
| 124. | 22.15 | 57.0 | 79.5 | 45.2 | 160. | 01.15 | 45.1 | 59.4 | 43.9 | 196. | 04.15 | 57.4 | 70.8 | 44.4 |
| 125. | 22.20 | 58.7 | 84.1 | 43.4 | 161. | 01.20 | 46.3 | 54.4 | 44.1 | 197. | 04.20 | 56.1 | 73.4 | 43.7 |
| 126. | 22.25 | 50.4 | 68.8 | 43.6 | 162. | 01.25 | 49.4 | 70.0 | 43.5 | 198. | 04.25 | 60.1 | 76.5 | 44.3 |
| 127. | 22.30 | 51.6 | 71.9 | 44.9 | 163. | 01.30 | 47.1 | 70.0 | 37.9 | 199. | 04.30 | 60.0 | 77.5 | 45.5 |
| 128. | 22.35 | 51.5 | 69.5 | 45.5 | 164. | 01.35 | 43.6 | 47.6 | 42.0 | 200. | 04.35 | 61.3 | 80.4 | 46.2 |
| 129. | 22.40 | 49.3 | 69.1 | 43.3 | 165. | 01.40 | 50.3 | 70.3 | 39.1 | 201. | 04.40 | 59.5 | 77.6 | 44.2 |
| 130. | 22.45 | 54.8 | 74.8 | 45.4 | 166. | 01.45 | 46.1 | 68.5 | 41.2 | 202. | 04.45 | 60.2 | 76.4 | 44.9 |
| 131. | 22.50 | 49.2 | 61.6 | 47.8 | 167. | 01.50 | 45.2 | 65.4 | 39.3 | 203. | 04.50 | 60.5 | 80.4 | 45.7 |
| 132. | 22.55 | 48.9 | 59.5 | 47.8 | 168. | 01.55 | 48.1 | 65.0 | 40.6 | 204. | 04.55 | 60.0 | 77.8 | 46.3 |
| 133. | 23.00 | 50.7 | 71.8 | 47.6 | 169. | 02.00 | 58.6 | 75.3 | 43.9 | 205. | 05.00 | 60.2 | 73.5 | 45.4 |
| 134. | 23.05 | 46.6 | 50.2 | 42.9 | 170. | 02.05 | 62.6 | 94.1 | 41.8 | 206. | 05.05 | 62.0 | 83.3 | 46.9 |
| 135. | 23.10 | 50.8 | 72.8 | 43.1 | 171. | 02.10 | 51.5 | 65.6 | 44.8 | 207. | 05.10 | 62.1 | 83.0 | 46.0 |
| 136. | 23.15 | 48.9 | 69.7 | 42.1 | 172. | 02.15 | 52.1 | 70.1 | 39.0 | 208. | 05.15 | 61.5 | 78.5 | 48.0 |
| 137. | 23.20 | 45.5 | 64.4 | 42.0 | 173. | 02.20 | 57.3 | 78.6 | 44.5 | 209. | 05.20 | 65.9 | 88.3 | 47.7 |
| 138. | 23.25 | 55.2 | 79.8 | 43.6 | 174. | 02.25 | 47.6 | 62.5 | 43.6 | 210. | 05.25 | 61.1 | 80.5 | 48.0 |
| 139. | 23.30 | 51.9 | 70.2 | 42.1 | 175. | 02.30 | 48.4 | 64.0 | 44.1 | 211. | 05.30 | 58.7 | 74.5 | 47.2 |
| 140. | 23.35 | 56.9 | 80.5 | 43.0 | 176. | 02.35 | 51.0 | 65.7 | 46.6 | 212. | 05.35 | 62.0 | 85.8 | 47.9 |
| 141. | 23.40 | 48.4 | 68.3 | 42.3 | 177. | 02.40 | 49.4 | 66.1 | 45.7 | 213. | 05.40 | 63.7 | 88.8 | 47.2 |
| 142. | 23.45 | 46.5 | 66.2 | 42.5 | 178. | 02.45 | 52.3 | 67.6 | 45.7 | 214. | 05.45 | 61.6 | 79.0 | 47.9 |
| 143. | 23.50 | 54.5 | 77.7 | 38.0 | 179. | 02.50 | 53.2 | 66.3 | 47.1 | 215. | 05.50 | 59.3 | 73.9 | 49.1 |
| 144. | 23.55 | 46.9 | 71.6 | 38.4 | 180. | 02.55 | 57.7 | 71.1 | 48.0 | 216. | 05.55 | 59.4 | 81.7 | 46.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.1 | 72.9 | 49.0 | 241. | 08.00 | 55.8 | 71.1 | 46.9 | 265. | 10.00 | 57.1 | 72.7 | 47.1 |
| 218. | 06.05 | 58.2 | 71.2 | 48.1 | 242. | 08.05 | 57.7 | 72.0 | 45.4 | 266. | 10.05 | 54.8 | 70.7 | 45.5 |
| 219. | 06.10 | 57.5 | 73.1 | 47.5 | 243. | 08.10 | 58.3 | 74.0 | 46.6 | 267. | 10.10 | 57.7 | 70.7 | 49.2 |
| 220. | 06.15 | 58.0 | 74.1 | 48.6 | 244. | 08.15 | 61.5 | 80.8 | 47.0 | 268. | 10.15 | 57.7 | 76.1 | 45.5 |
| 221. | 06.20 | 60.4 | 93.6 | 49.0 | 245. | 08.20 | 55.8 | 72.5 | 45.4 | 269. | 10.20 | 57.3 | 73.0 | 43.8 |
| 222. | 06.25 | 57.5 | 75.6 | 45.3 | 246. | 08.25 | 56.5 | 72.9 | 44.8 | 270. | 10.25 | 58.5 | 75.3 | 42.4 |
| 223. | 06.30 | 62.5 | 85.1 | 46.1 | 247. | 08.30 | 57.7 | 78.2 | 46.2 | 271. | 10.30 | 54.3 | 69.9 | 41.7 |
| 224. | 06.35 | 58.2 | 73.1 | 47.2 | 248. | 08.35 | 57.0 | 74.8 | 44.4 | 272. | 10.35 | 56.1 | 72.2 | 42.0 |
| 225. | 06.40 | 59.7 | 81.7 | 46.9 | 249. | 08.40 | 60.3 | 81.7 | 44.6 | 273. | 10.40 | 56.7 | 71.3 | 41.6 |
| 226. | 06.45 | 57.6 | 76.6 | 45.5 | 250. | 08.45 | 59.0 | 81.9 | 44.8 | 274. | 10.45 | 60.2 | 83.2 | 42.5 |
| 227. | 06.50 | 58.0 | 73.4 | 44.6 | 251. | 08.50 | 58.9 | 79.8 | 45.2 | 275. | 10.50 | 56.0 | 70.2 | 41.1 |
| 228. | 06.55 | 58.5 | 70.3 | 47.1 | 252. | 08.55 | 58.2 | 78.5 | 44.2 | 276. | 10.55 | 57.6 | 73.3 | 42.1 |
| 229. | 07.00 | 58.6 | 72.9 | 46.7 | 253. | 09.00 | 58.9 | 82.0 | 43.4 | 277. | 11.00 | 56.8 | 70.8 | 41.2 |
| 230. | 07.05 | 59.1 | 73.4 | 47.0 | 254. | 09.05 | 59.0 | 73.4 | 44.9 | 278. | 11.05 | 60.5 | 93.8 | 42.0 |
| 231. | 07.10 | 61.0 | 80.6 | 47.0 | 255. | 09.10 | 60.0 | 81.6 | 46.6 | 279. | 11.10 | 62.4 | 89.1 | 41.5 |
| 232. | 07.15 | 61.8 | 84.2 | 48.6 | 256. | 09.15 | 58.2 | 71.7 | 46.3 | 280. | 11.15 | 61.1 | 84.4 | 43.4 |
| 233. | 07.20 | 58.8 | 74.2 | 47.2 | 257. | 09.20 | 59.0 | 83.4 | 46.9 | 281. | 11.20 | 59.9 | 80.9 | 46.3 |
| 234. | 07.25 | 58.0 | 74.3 | 45.0 | 258. | 09.25 | 57.5 | 72.8 | 50.2 | 282. | 11.25 | 55.9 | 73.0 | 40.6 |
| 235. | 07.30 | 58.2 | 77.3 | 44.9 | 259. | 09.30 | 64.4 | 90.0 | 50.0 | 283. | 11.30 | 57.2 | 73.3 | 45.6 |
| 236. | 07.35 | 57.2 | 73.5 | 45.5 | 260. | 09.35 | 58.0 | 75.3 | 46.6 | 284. | 11.35 | 54.9 | 73.0 | 41.9 |
| 237. | 07.40 | 57.4 | 72.8 | 45.1 | 261. | 09.40 | 57.2 | 73.0 | 47.6 | 285. | 11.40 | 55.7 | 72.8 | 43.0 |
| 238. | 07.45 | 57.6 | 74.0 | 45.9 | 262. | 09.45 | 57.5 | 75.5 | 45.0 | 286. | 11.45 | 51.5 | 71.7 | 41.3 |
| 239. | 07.50 | 57.2 | 71.8 | 47.4 | 263. | 09.50 | 62.2 | 85.7 | 48.0 | 287. | 11.50 | 55.0 | 71.8 | 43.0 |
| 240. | 07.55 | 57.7 | 72.7 | 47.4 | 264. | 09.55 | 57.9 | 73.6 | 48.8 | 288. | 11.55 | 57.1 | 75.4 | 47.5 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/20-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(20/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 56.7 | 72.8 | 46.1 | 37. | 15.00 | 60.3 | 74.4 | 49.7 | 73. | 18.00 | 56.6 | 73.0 | 45.5 |
| 2. | 12.05 | 55.5 | 72.9 | 44.0 | 38. | 15.05 | 59.9 | 80.0 | 48.3 | 74. | 18.05 | 56.7 | 72.9 | 43.4 |
| 3. | 12.10 | 56.8 | 72.3 | 46.5 | 39. | 15.10 | 59.1 | 73.5 | 48.6 | 75. | 18.10 | 56.2 | 78.9 | 43.5 |
| 4. | 12.15 | 58.1 | 75.9 | 45.7 | 40. | 15.15 | 60.4 | 78.1 | 48.0 | 76. | 18.15 | 54.5 | 72.1 | 43.5 |
| 5. | 12.20 | 56.6 | 75.6 | 42.9 | 41. | 15.20 | 61.5 | 75.2 | 48.3 | 77. | 18.20 | 56.4 | 76.2 | 44.6 |
| 6. | 12.25 | 54.8 | 69.7 | 41.4 | 42. | 15.25 | 62.6 | 79.8 | 48.0 | 78. | 18.25 | 53.2 | 71.7 | 43.3 |
| 7. | 12.30 | 57.1 | 76.8 | 42.4 | 43. | 15.30 | 61.0 | 79.5 | 49.0 | 79. | 18.30 | 55.7 | 98.4 | 43.8 |
| 8. | 12.35 | 53.5 | 71.7 | 44.8 | 44. | 15.35 | 60.0 | 77.3 | 48.0 | 80. | 18.35 | 54.7 | 75.7 | 44.0 |
| 9. | 12.40 | 54.1 | 68.9 | 45.2 | 45. | 15.40 | 61.4 | 78.3 | 47.8 | 81. | 18.40 | 53.1 | 71.1 | 44.7 |
| 10. | 12.45 | 54.5 | 69.0 | 45.4 | 46. | 15.45 | 61.2 | 75.8 | 50.9 | 82. | 18.45 | 60.4 | 83.5 | 43.0 |
| 11. | 12.50 | 57.3 | 77.4 | 45.1 | 47. | 15.50 | 60.7 | 75.3 | 51.7 | 83. | 18.50 | 58.1 | 81.6 | 42.9 |
| 12. | 12.55 | 56.1 | 73.8 | 45.0 | 48. | 15.55 | 61.7 | 83.2 | 51.8 | 84. | 18.55 | 55.8 | 77.5 | 42.0 |
| 13. | 13.00 | 58.1 | 78.0 | 44.5 | 49. | 16.00 | 61.0 | 78.7 | 51.8 | 85. | 19.00 | 50.1 | 69.1 | 42.5 |
| 14. | 13.05 | 55.6 | 74.4 | 44.2 | 50. | 16.05 | 62.4 | 84.4 | 52.1 | 86. | 19.05 | 58.0 | 82.6 | 42.7 |
| 15. | 13.10 | 55.6 | 71.5 | 42.9 | 51. | 16.10 | 59.9 | 79.2 | 50.2 | 87. | 19.10 | 54.5 | 75.8 | 42.6 |
| 16. | 13.15 | 56.3 | 72.5 | 44.3 | 52. | 16.15 | 61.9 | 82.7 | 48.4 | 88. | 19.15 | 50.2 | 72.8 | 42.7 |
| 17. | 13.20 | 57.9 | 71.5 | 45.2 | 53. | 16.20 | 58.7 | 76.5 | 46.5 | 89. | 19.20 | 52.5 | 72.8 | 42.8 |
| 18. | 13.25 | 56.7 | 73.0 | 45.6 | 54. | 16.25 | 60.7 | 77.9 | 47.1 | 90. | 19.25 | 51.1 | 69.5 | 42.9 |
| 19. | 13.30 | 57.8 | 74.6 | 44.9 | 55. | 16.30 | 56.9 | 73.2 | 44.5 | 91. | 19.30 | 53.1 | 73.4 | 42.2 |
| 20. | 13.35 | 53.6 | 69.2 | 43.7 | 56. | 16.35 | 57.5 | 75.9 | 45.1 | 92. | 19.35 | 52.5 | 71.4 | 44.9 |
| 21. | 13.40 | 59.5 | 73.0 | 46.2 | 57. | 16.40 | 58.6 | 74.0 | 45.0 | 93. | 19.40 | 52.2 | 71.1 | 43.1 |
| 22. | 13.45 | 58.0 | 75.7 | 45.2 | 58. | 16.45 | 61.2 | 84.2 | 44.0 | 94. | 19.45 | 50.2 | 69.9 | 43.6 |
| 23. | 13.50 | 58.3 | 76.0 | 43.0 | 59. | 16.50 | 61.1 | 86.3 | 45.5 | 95. | 19.50 | 51.0 | 72.5 | 42.9 |
| 24. | 13.55 | 56.5 | 70.4 | 43.4 | 60. | 16.55 | 58.8 | 78.1 | 45.9 | 96. | 19.55 | 51.4 | 71.0 | 43.7 |
| 25. | 14.00 | 58.8 | 76.2 | 45.1 | 61. | 17.00 | 57.1 | 77.9 | 44.5 | 97. | 20.00 | 57.3 | 83.5 | 44.1 |
| 26. | 14.05 | 58.6 | 75.6 | 45.4 | 62. | 17.05 | 59.2 | 83.8 | 45.8 | 98. | 20.05 | 61.6 | 81.3 | 44.0 |
| 27. | 14.10 | 60.4 | 81.2 | 44.7 | 63. | 17.10 | 60.6 | 80.7 | 46.8 | 99. | 20.10 | 51.3 | 69.3 | 43.8 |
| 28. | 14.15 | 63.2 | 86.0 | 45.9 | 64. | 17.15 | 53.0 | 74.9 | 43.3 | 100. | 20.15 | 52.6 | 87.3 | 43.6 |
| 29. | 14.20 | 58.3 | 77.7 | 43.5 | 65. | 17.20 | 57.8 | 78.3 | 43.9 | 101. | 20.20 | 49.3 | 72.3 | 41.6 |
| 30. | 14.25 | 59.7 | 72.9 | 45.7 | 66. | 17.25 | 56.0 | 73.1 | 45.3 | 102. | 20.25 | 52.1 | 70.6 | 42.0 |
| 31. | 14.30 | 59.9 | 76.7 | 45.1 | 67. | 17.30 | 58.5 | 79.7 | 44.4 | 103. | 20.30 | 51.1 | 68.9 | 42.3 |
| 32. | 14.35 | 62.1 | 81.8 | 46.6 | 68. | 17.35 | 59.4 | 78.1 | 44.8 | 104. | 20.35 | 48.6 | 67.9 | 41.9 |
| 33. | 14.40 | 63.4 | 82.3 | 47.5 | 69. | 17.40 | 62.9 | 85.0 | 45.2 | 105. | 20.40 | 50.3 | 69.8 | 42.1 |
| 34. | 14.45 | 60.0 | 73.9 | 47.5 | 70. | 17.45 | 56.0 | 75.8 | 44.1 | 106. | 20.45 | 48.0 | 71.1 | 42.6 |
| 35. | 14.50 | 61.8 | 77.8 | 47.2 | 71. | 17.50 | 59.3 | 80.1 | 45.1 | 107. | 20.50 | 49.6 | 71.4 | 42.7 |
| 36. | 14.55 | 62.9 | 81.1 | 50.4 | 72. | 17.55 | 59.0 | 79.7 | 43.2 | 108. | 20.55 | 52.5 | 72.7 | 43.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 51.3 | 71.1 | 43.4 | 145. | 00.00 | 42.9 | 58.4 | 41.3 | 181. | 03.00 | 55.1 | 74.8 | 44.0 |
| 110. | 21.05 | 45.4 | 62.4 | 43.7 | 146. | 00.05 | 42.7 | 51.5 | 41.0 | 182. | 03.05 | 54.8 | 72.6 | 40.8 |
| 111. | 21.10 | 46.8 | 63.6 | 43.8 | 147. | 00.10 | 47.4 | 67.4 | 41.9 | 183. | 03.10 | 55.9 | 70.8 | 43.4 |
| 112. | 21.15 | 51.9 | 70.2 | 44.4 | 148. | 00.15 | 42.1 | 49.0 | 40.8 | 184. | 03.15 | 55.5 | 74.5 | 42.8 |
| 113. | 21.20 | 51.0 | 72.6 | 44.2 | 149. | 00.20 | 44.3 | 65.8 | 40.0 | 185. | 03.20 | 56.3 | 75.8 | 42.3 |
| 114. | 21.25 | 49.0 | 69.6 | 44.2 | 150. | 00.25 | 46.3 | 67.7 | 39.9 | 186. | 03.25 | 56.6 | 73.6 | 43.3 |
| 115. | 21.30 | 53.0 | 70.5 | 44.7 | 151. | 00.30 | 47.2 | 69.0 | 40.0 | 187. | 03.30 | 58.4 | 74.6 | 43.9 |
| 116. | 21.35 | 49.2 | 68.5 | 44.9 | 152. | 00.35 | 46.8 | 71.7 | 39.0 | 188. | 03.35 | 59.5 | 78.5 | 44.3 |
| 117. | 21.40 | 49.6 | 70.5 | 43.1 | 153. | 00.40 | 47.7 | 61.7 | 40.5 | 189. | 03.40 | 60.4 | 72.9 | 46.4 |
| 118. | 21.45 | 50.2 | 74.5 | 43.2 | 154. | 00.45 | 45.0 | 69.1 | 36.7 | 190. | 03.45 | 61.3 | 77.9 | 46.6 |
| 119. | 21.50 | 46.9 | 68.0 | 43.3 | 155. | 00.50 | 43.2 | 62.5 | 37.4 | 191. | 03.50 | 60.5 | 78.5 | 44.9 |
| 120. | 21.55 | 58.0 | 84.3 | 42.8 | 156. | 00.55 | 45.2 | 67.1 | 39.7 | 192. | 03.55 | 58.7 | 72.9 | 46.6 |
| 121. | 22.00 | 60.9 | 87.5 | 42.0 | 157. | 01.00 | 51.6 | 75.0 | 37.7 | 193. | 04.00 | 59.1 | 80.3 | 46.1 |
| 122. | 22.05 | 48.4 | 68.3 | 42.7 | 158. | 01.05 | 48.4 | 69.6 | 37.8 | 194. | 04.05 | 60.5 | 94.2 | 49.1 |
| 123. | 22.10 | 55.5 | 79.2 | 43.2 | 159. | 01.10 | 47.4 | 65.6 | 40.1 | 195. | 04.10 | 60.6 | 76.2 | 48.1 |
| 124. | 22.15 | 48.1 | 65.2 | 42.8 | 160. | 01.15 | 45.3 | 54.2 | 42.8 | 196. | 04.15 | 62.0 | 84.1 | 45.5 |
| 125. | 22.20 | 42.9 | 49.0 | 41.1 | 161. | 01.20 | 49.3 | 68.7 | 42.5 | 197. | 04.20 | 60.4 | 80.8 | 46.3 |
| 126. | 22.25 | 48.6 | 67.7 | 41.8 | 162. | 01.25 | 53.4 | 74.6 | 42.6 | 198. | 04.25 | 61.5 | 79.2 | 48.4 |
| 127. | 22.30 | 56.3 | 79.6 | 42.5 | 163. | 01.30 | 43.6 | 51.6 | 42.5 | 199. | 04.30 | 61.6 | 79.1 | 48.7 |
| 128. | 22.35 | 44.0 | 60.5 | 42.0 | 164. | 01.35 | 50.5 | 70.5 | 42.7 | 200. | 04.35 | 62.3 | 80.5 | 47.9 |
| 129. | 22.40 | 48.8 | 69.0 | 41.7 | 165. | 01.40 | 48.7 | 68.7 | 38.5 | 201. | 04.40 | 63.0 | 76.5 | 46.6 |
| 130. | 22.45 | 55.2 | 77.3 | 42.1 | 166. | 01.45 | 44.7 | 66.5 | 38.0 | 202. | 04.45 | 63.3 | 84.2 | 46.5 |
| 131. | 22.50 | 56.3 | 82.2 | 41.8 | 167. | 01.50 | 54.7 | 68.7 | 38.9 | 203. | 04.50 | 60.4 | 75.4 | 44.7 |
| 132. | 22.55 | 47.9 | 70.5 | 41.9 | 168. | 01.55 | 57.1 | 72.2 | 39.1 | 204. | 04.55 | 65.3 | 89.9 | 44.6 |
| 133. | 23.00 | 51.4 | 71.3 | 42.6 | 169. | 02.00 | 61.8 | 78.6 | 46.4 | 205. | 05.00 | 60.6 | 78.2 | 43.9 |
| 134. | 23.05 | 49.4 | 68.4 | 42.0 | 170. | 02.05 | 60.0 | 81.8 | 46.1 | 206. | 05.05 | 57.5 | 72.9 | 43.9 |
| 135. | 23.10 | 47.6 | 67.9 | 39.0 | 171. | 02.10 | 56.4 | 68.0 | 45.5 | 207. | 05.10 | 61.4 | 84.6 | 44.7 |
| 136. | 23.15 | 46.8 | 65.3 | 38.8 | 172. | 02.15 | 55.2 | 68.1 | 44.3 | 208. | 05.15 | 59.0 | 76.1 | 43.9 |
| 137. | 23.20 | 47.8 | 68.9 | 39.5 | 173. | 02.20 | 56.7 | 72.9 | 43.8 | 209. | 05.20 | 58.7 | 75.8 | 44.0 |
| 138. | 23.25 | 44.6 | 55.8 | 41.4 | 174. | 02.25 | 62.0 | 81.8 | 41.9 | 210. | 05.25 | 62.4 | 84.1 | 44.3 |
| 139. | 23.30 | 42.7 | 46.7 | 41.6 | 175. | 02.30 | 59.1 | 74.1 | 41.2 | 211. | 05.30 | 59.2 | 73.6 | 46.3 |
| 140. | 23.35 | 52.8 | 78.2 | 40.7 | 176. | 02.35 | 60.2 | 73.6 | 41.2 | 212. | 05.35 | 63.0 | 75.2 | 49.0 |
| 141. | 23.40 | 51.3 | 74.9 | 41.0 | 177. | 02.40 | 64.6 | 79.5 | 45.5 | 213. | 05.40 | 59.6 | 74.6 | 48.0 |
| 142. | 23.45 | 43.2 | 48.6 | 41.6 | 178. | 02.45 | 55.5 | 70.6 | 47.3 | 214. | 05.45 | 58.4 | 74.9 | 46.9 |
| 143. | 23.50 | 42.5 | 47.1 | 41.7 | 179. | 02.50 | 56.2 | 76.6 | 47.4 | 215. | 05.50 | 59.3 | 75.8 | 45.3 |
| 144. | 23.55 | 43.9 | 64.2 | 40.9 | 180. | 02.55 | 56.1 | 72.1 | 45.9 | 216. | 05.55 | 58.9 | 79.8 | 44.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.2 | 80.0 | 43.5 | 241. | 08.00 | 56.6 | 73.5 | 44.1 | 265. | 10.00 | 59.3 | 76.1 | 44.1 |
| 218. | 06.05 | 59.8 | 81.0 | 45.4 | 242. | 08.05 | 56.6 | 71.4 | 44.1 | 266. | 10.05 | 58.2 | 76.5 | 42.6 |
| 219. | 06.10 | 59.4 | 81.9 | 45.7 | 243. | 08.10 | 57.6 | 74.3 | 43.2 | 267. | 10.10 | 63.7 | 89.2 | 42.3 |
| 220. | 06.15 | 57.4 | 71.2 | 46.6 | 244. | 08.15 | 56.7 | 77.4 | 42.4 | 268. | 10.15 | 58.5 | 78.1 | 45.3 |
| 221. | 06.20 | 56.6 | 72.2 | 46.2 | 245. | 08.20 | 55.0 | 69.4 | 41.9 | 269. | 10.20 | 56.8 | 72.0 | 46.2 |
| 222. | 06.25 | 59.5 | 74.1 | 46.3 | 246. | 08.25 | 58.2 | 75.2 | 44.2 | 270. | 10.25 | 59.5 | 82.1 | 46.2 |
| 223. | 06.30 | 56.5 | 70.2 | 45.9 | 247. | 08.30 | 55.9 | 70.3 | 44.1 | 271. | 10.30 | 58.4 | 79.4 | 45.7 |
| 224. | 06.35 | 55.9 | 71.8 | 45.5 | 248. | 08.35 | 59.2 | 78.1 | 41.0 | 272. | 10.35 | 55.1 | 71.0 | 44.7 |
| 225. | 06.40 | 58.1 | 74.4 | 43.4 | 249. | 08.40 | 55.6 | 71.7 | 39.5 | 273. | 10.40 | 62.6 | 89.4 | 45.3 |
| 226. | 06.45 | 56.9 | 70.7 | 44.1 | 250. | 08.45 | 60.9 | 84.3 | 40.8 | 274. | 10.45 | 56.8 | 70.8 | 46.2 |
| 227. | 06.50 | 57.3 | 74.6 | 43.5 | 251. | 08.50 | 58.2 | 72.3 | 40.6 | 275. | 10.50 | 58.1 | 79.1 | 46.5 |
| 228. | 06.55 | 57.2 | 72.6 | 46.2 | 252. | 08.55 | 58.9 | 74.5 | 43.5 | 276. | 10.55 | 59.3 | 80.8 | 46.0 |
| 229. | 07.00 | 58.8 | 73.7 | 47.9 | 253. | 09.00 | 57.9 | 72.5 | 43.8 | 277. | 11.00 | 56.0 | 72.8 | 44.6 |
| 230. | 07.05 | 58.7 | 78.0 | 47.5 | 254. | 09.05 | 62.5 | 78.4 | 42.7 | 278. | 11.05 | 54.7 | 70.5 | 44.4 |
| 231. | 07.10 | 59.3 | 73.5 | 45.5 | 255. | 09.10 | 59.7 | 80.1 | 42.6 | 279. | 11.10 | 57.9 | 75.7 | 45.1 |
| 232. | 07.15 | 56.0 | 70.7 | 44.8 | 256. | 09.15 | 60.1 | 78.7 | 41.6 | 280. | 11.15 | 54.7 | 70.1 | 43.9 |
| 233. | 07.20 | 58.6 | 74.3 | 46.4 | 257. | 09.20 | 58.8 | 75.0 | 43.6 | 281. | 11.20 | 63.0 | 91.9 | 46.0 |
| 234. | 07.25 | 57.3 | 72.4 | 46.5 | 258. | 09.25 | 59.6 | 78.2 | 43.1 | 282. | 11.25 | 61.9 | 84.8 | 45.4 |
| 235. | 07.30 | 59.2 | 73.7 | 46.4 | 259. | 09.30 | 59.1 | 74.9 | 43.8 | 283. | 11.30 | 59.2 | 78.9 | 42.7 |
| 236. | 07.35 | 56.4 | 72.7 | 44.0 | 260. | 09.35 | 53.2 | 68.5 | 42.6 | 284. | 11.35 | 60.2 | 81.3 | 44.7 |
| 237. | 07.40 | 64.6 | 94.8 | 45.2 | 261. | 09.40 | 59.8 | 80.0 | 45.8 | 285. | 11.40 | 57.4 | 72.5 | 45.9 |
| 238. | 07.45 | 57.3 | 78.2 | 43.1 | 262. | 09.45 | 55.4 | 71.8 | 44.6 | 286. | 11.45 | 59.5 | 78.9 | 45.0 |
| 239. | 07.50 | 58.5 | 79.3 | 44.0 | 263. | 09.50 | 61.2 | 80.3 | 44.6 | 287. | 11.50 | 59.8 | 74.0 | 46.3 |
| 240. | 07.55 | 58.0 | 78.7 | 44.2 | 264. | 09.55 | 55.3 | 70.5 | 43.8 | 288. | 11.55 | 59.9 | 75.2 | 46.8 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/21-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(21/1-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 58.9 | 74.3 | 42.9 | 37. | 15.00 | 58.9 | 72.2 | 49.4 | 73. | 18.00 | 54.9 | 70.9 | 44.5 |
| 2. | 12.05 | 63.0 | 87.6 | 44.2 | 38. | 15.05 | 58.2 | 72.7 | 48.0 | 74. | 18.05 | 54.1 | 70.2 | 44.4 |
| 3. | 12.10 | 59.8 | 74.3 | 45.4 | 39. | 15.10 | 60.2 | 94.5 | 46.5 | 75. | 18.10 | 58.4 | 78.3 | 45.2 |
| 4. | 12.15 | 58.6 | 74.9 | 45.3 | 40. | 15.15 | 61.5 | 79.6 | 50.6 | 76. | 18.15 | 61.3 | 81.1 | 44.3 |
| 5. | 12.20 | 63.8 | 87.0 | 46.5 | 41. | 15.20 | 61.8 | 80.5 | 47.8 | 77. | 18.20 | 52.6 | 70.0 | 44.0 |
| 6. | 12.25 | 59.0 | 79.6 | 45.8 | 42. | 15.25 | 61.1 | 74.4 | 49.2 | 78. | 18.25 | 57.3 | 75.8 | 44.8 |
| 7. | 12.30 | 58.1 | 74.5 | 46.6 | 43. | 15.30 | 59.4 | 73.5 | 47.3 | 79. | 18.30 | 53.8 | 73.6 | 44.6 |
| 8. | 12.35 | 58.9 | 75.9 | 46.9 | 44. | 15.35 | 60.2 | 77.2 | 48.0 | 80. | 18.35 | 56.4 | 73.2 | 45.3 |
| 9. | 12.40 | 59.7 | 76.4 | 47.4 | 45. | 15.40 | 62.1 | 80.4 | 46.4 | 81. | 18.40 | 59.7 | 81.9 | 43.9 |
| 10. | 12.45 | 61.1 | 77.7 | 47.1 | 46. | 15.45 | 68.3 | 72.6 | 47.0 | 82. | 18.45 | 52.3 | 73.3 | 44.2 |
| 11. | 12.50 | 63.2 | 83.8 | 46.3 | 47. | 15.50 | 59.3 | 77.1 | 47.5 | 83. | 18.50 | 52.5 | 75.8 | 44.6 |
| 12. | 12.55 | 60.9 | 77.2 | 47.0 | 48. | 15.55 | 65.9 | 88.5 | 47.4 | 84. | 18.55 | 56.4 | 76.4 | 45.1 |
| 13. | 13.00 | 63.1 | 87.9 | 48.7 | 49. | 16.00 | 57.4 | 71.1 | 47.5 | 85. | 19.00 | 52.2 | 73.4 | 44.5 |
| 14. | 13.05 | 59.9 | 77.4 | 46.6 | 50. | 16.05 | 58.3 | 75.3 | 46.6 | 86. | 19.05 | 53.1 | 72.1 | 44.8 |
| 15. | 13.10 | 59.2 | 79.6 | 47.1 | 51. | 16.10 | 61.9 | 84.8 | 46.6 | 87. | 19.10 | 49.8 | 68.2 | 45.9 |
| 16. | 13.15 | 59.3 | 75.0 | 47.5 | 52. | 16.15 | 60.0 | 80.9 | 47.6 | 88. | 19.15 | 56.7 | 75.5 | 44.8 |
| 17. | 13.20 | 60.3 | 77.3 | 44.1 | 53. | 16.20 | 58.3 | 79.1 | 47.6 | 89. | 19.20 | 54.4 | 74.9 | 44.8 |
| 18. | 13.25 | 60.9 | 75.2 | 46.1 | 54. | 16.25 | 56.7 | 70.7 | 47.0 | 90. | 19.25 | 49.1 | 69.4 | 45.4 |
| 19. | 13.30 | 60.4 | 83.6 | 45.4 | 55. | 16.30 | 59.7 | 76.2 | 46.1 | 91. | 19.30 | 65.1 | 87.4 | 46.1 |
| 20. | 13.35 | 59.6 | 74.6 | 46.1 | 56. | 16.35 | 58.7 | 72.5 | 46.1 | 92. | 19.35 | 58.0 | 76.5 | 44.9 |
| 21. | 13.40 | 58.9 | 73.8 | 46.1 | 57. | 16.40 | 63.1 | 85.6 | 44.9 | 93. | 19.40 | 53.0 | 69.8 | 44.5 |
| 22. | 13.45 | 65.1 | 90.2 | 46.2 | 58. | 16.45 | 58.1 | 72.8 | 45.0 | 94. | 19.45 | 52.1 | 74.5 | 45.0 |
| 23. | 13.50 | 63.9 | 85.0 | 49.5 | 59. | 16.50 | 58.0 | 75.9 | 46.3 | 95. | 19.50 | 53.9 | 71.5 | 44.6 |
| 24. | 13.55 | 61.3 | 73.9 | 47.2 | 60. | 16.55 | 63.4 | 84.7 | 46.0 | 96. | 19.55 | 54.9 | 78.2 | 46.8 |
| 25. | 14.00 | 63.9 | 85.1 | 48.3 | 61. | 17.00 | 64.2 | 94.5 | 46.4 | 97. | 20.00 | 53.2 | 69.1 | 47.6 |
| 26. | 14.05 | 59.5 | 72.9 | 46.6 | 62. | 17.05 | 62.4 | 94.7 | 46.5 | 98. | 20.05 | 53.8 | 75.7 | 45.5 |
| 27. | 14.10 | 63.6 | 83.1 | 46.7 | 63. | 17.10 | 57.1 | 75.7 | 44.7 | 99. | 20.10 | 52.3 | 72.9 | 44.2 |
| 28. | 14.15 | 62.6 | 78.7 | 48.7 | 64. | 17.15 | 60.4 | 84.2 | 46.1 | 100. | 20.15 | 51.0 | 71.9 | 44.2 |
| 29. | 14.20 | 61.7 | 78.2 | 47.3 | 65. | 17.20 | 60.1 | 81.1 | 45.4 | 101. | 20.20 | 53.9 | 71.3 | 44.3 |
| 30. | 14.25 | 65.1 | 93.4 | 47.1 | 66. | 17.25 | 57.9 | 73.2 | 46.1 | 102. | 20.25 | 54.1 | 74.3 | 44.6 |
| 31. | 14.30 | 59.2 | 76.9 | 46.8 | 67. | 17.30 | 56.6 | 74.5 | 46.5 | 103. | 20.30 | 53.9 | 75.2 | 45.9 |
| 32. | 14.35 | 60.1 | 78.4 | 48.1 | 68. | 17.35 | 55.1 | 77.7 | 46.4 | 104. | 20.35 | 59.4 | 83.5 | 44.7 |
| 33. | 14.40 | 58.9 | 71.4 | 47.4 | 69. | 17.40 | 57.6 | 78.3 | 44.6 | 105. | 20.40 | 50.0 | 66.3 | 45.9 |
| 34. | 14.45 | 58.1 | 76.3 | 48.6 | 70. | 17.45 | 58.9 | 80.4 | 44.7 | 106. | 20.45 | 51.0 | 68.4 | 46.5 |
| 35. | 14.50 | 59.3 | 77.2 | 47.0 | 71. | 17.50 | 55.5 | 72.9 | 44.7 | 107. | 20.50 | 47.6 | 56.1 | 45.9 |
| 36. | 14.55 | 59.6 | 77.9 | 48.1 | 72. | 17.55 | 54.9 | 75.5 | 44.8 | 108. | 20.55 | 54.1 | 73.5 | 47.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/2-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 52.6 | 73.4 | 45.7 | 145. | 00.00 | 50.2 | 72.3 | 44.2 | 181. | 03.00 | 57.3 | 74.4 | 44.3 |
| 110. | 21.05 | 51.5 | 73.9 | 45.4 | 146. | 00.05 | 49.7 | 70.5 | 44.3 | 182. | 03.05 | 59.2 | 73.9 | 45.8 |
| 111. | 21.10 | 57.4 | 79.9 | 45.6 | 147. | 00.10 | 45.5 | 59.8 | 44.3 | 183. | 03.10 | 57.8 | 71.2 | 44.8 |
| 112. | 21.15 | 59.1 | 84.5 | 43.8 | 148. | 00.15 | 46.7 | 54.8 | 44.5 | 184. | 03.15 | 56.5 | 73.8 | 44.1 |
| 113. | 21.20 | 50.8 | 69.2 | 44.0 | 149. | 00.20 | 49.8 | 70.4 | 43.9 | 185. | 03.20 | 60.5 | 76.9 | 44.7 |
| 114. | 21.25 | 52.0 | 72.3 | 45.3 | 150. | 00.25 | 47.5 | 70.4 | 38.3 | 186. | 03.25 | 60.4 | 77.9 | 45.9 |
| 115. | 21.30 | 51.9 | 69.9 | 45.9 | 151. | 00.30 | 44.0 | 48.0 | 42.4 | 187. | 03.30 | 61.7 | 80.8 | 46.6 |
| 116. | 21.35 | 49.7 | 69.5 | 43.7 | 152. | 00.35 | 50.7 | 70.7 | 39.5 | 188. | 03.35 | 59.9 | 78.0 | 44.6 |
| 117. | 21.40 | 55.2 | 75.2 | 45.8 | 153. | 00.40 | 46.5 | 68.9 | 41.6 | 189. | 03.40 | 60.6 | 76.8 | 45.3 |
| 118. | 21.45 | 49.6 | 62.0 | 48.2 | 154. | 00.45 | 45.6 | 65.8 | 39.7 | 190. | 03.45 | 60.9 | 80.8 | 46.1 |
| 119. | 21.50 | 49.3 | 59.9 | 48.2 | 155. | 00.50 | 48.5 | 65.4 | 41.0 | 191. | 03.50 | 60.4 | 78.2 | 46.7 |
| 120. | 21.55 | 51.1 | 72.2 | 48.0 | 156. | 00.55 | 59.0 | 75.7 | 44.3 | 192. | 03.55 | 60.6 | 73.9 | 45.8 |
| 121. | 22.00 | 47.0 | 50.6 | 43.3 | 157. | 01.00 | 63.0 | 94.5 | 42.2 | 193. | 04.00 | 62.4 | 83.7 | 47.3 |
| 122. | 22.05 | 51.2 | 73.2 | 43.5 | 158. | 01.05 | 51.9 | 66.0 | 45.2 | 194. | 04.05 | 62.5 | 83.4 | 46.4 |
| 123. | 22.10 | 49.3 | 70.1 | 42.5 | 159. | 01.10 | 52.5 | 70.5 | 39.4 | 195. | 04.10 | 61.9 | 78.9 | 48.4 |
| 124. | 22.15 | 45.9 | 64.8 | 42.4 | 160. | 01.15 | 57.7 | 79.0 | 44.9 | 196. | 04.15 | 62.4 | 88.7 | 48.1 |
| 125. | 22.20 | 55.6 | 80.2 | 44.0 | 161. | 01.20 | 48.0 | 62.9 | 44.0 | 197. | 04.20 | 61.5 | 80.9 | 48.4 |
| 126. | 22.25 | 52.3 | 70.6 | 42.5 | 162. | 01.25 | 48.8 | 64.4 | 44.5 | 198. | 04.25 | 59.1 | 74.9 | 47.6 |
| 127. | 22.30 | 57.3 | 80.9 | 43.4 | 163. | 01.30 | 51.4 | 66.1 | 47.0 | 199. | 04.30 | 62.4 | 86.2 | 48.3 |
| 128. | 22.35 | 48.8 | 68.7 | 42.7 | 164. | 01.35 | 49.8 | 66.5 | 46.1 | 200. | 04.35 | 64.1 | 89.2 | 47.6 |
| 129. | 22.40 | 46.9 | 66.6 | 42.9 | 165. | 01.40 | 52.7 | 68.0 | 46.1 | 201. | 04.40 | 62.0 | 79.4 | 48.3 |
| 130. | 22.45 | 54.9 | 78.1 | 38.4 | 166. | 01.45 | 53.6 | 66.7 | 47.5 | 202. | 04.45 | 59.7 | 74.3 | 49.5 |
| 131. | 22.50 | 47.3 | 72.0 | 38.8 | 167. | 01.50 | 58.1 | 71.5 | 48.4 | 203. | 04.50 | 59.8 | 82.1 | 47.2 |
| 132. | 22.55 | 49.0 | 73.3 | 38.2 | 168. | 01.55 | 56.3 | 69.7 | 48.5 | 204. | 04.55 | 59.5 | 73.3 | 49.4 |
| 133. | 23.00 | 43.7 | 66.2 | 37.7 | 169. | 02.00 | 54.6 | 66.2 | 49.2 | 205. | 05.00 | 58.6 | 71.6 | 48.5 |
| 134. | 23.05 | 54.2 | 80.9 | 37.6 | 170. | 02.05 | 56.3 | 71.8 | 51.7 | 206. | 05.05 | 57.9 | 73.5 | 47.9 |
| 135. | 23.10 | 41.4 | 50.8 | 38.8 | 171. | 02.10 | 57.7 | 74.7 | 52.0 | 207. | 05.10 | 58.4 | 74.5 | 49.0 |
| 136. | 23.15 | 52.4 | 73.4 | 39.3 | 172. | 02.15 | 54.7 | 69.6 | 47.6 | 208. | 05.15 | 60.2 | 94.0 | 49.4 |
| 137. | 23.20 | 51.0 | 69.0 | 40.5 | 173. | 02.20 | 60.6 | 83.2 | 43.4 | 209. | 05.20 | 57.9 | 76.0 | 45.7 |
| 138. | 23.25 | 47.2 | 68.2 | 43.2 | 174. | 02.25 | 54.3 | 72.8 | 43.4 | 210. | 05.25 | 62.9 | 85.5 | 46.5 |
| 139. | 23.30 | 56.9 | 78.6 | 44.0 | 175. | 02.30 | 56.0 | 71.3 | 42.8 | 211. | 05.30 | 58.6 | 73.5 | 47.6 |
| 140. | 23.35 | 57.7 | 79.4 | 44.0 | 176. | 02.35 | 58.1 | 77.5 | 43.5 | 212. | 05.35 | 60.1 | 82.1 | 47.3 |
| 141. | 23.40 | 48.7 | 71.5 | 44.2 | 177. | 02.40 | 55.9 | 74.0 | 42.7 | 213. | 05.40 | 58.0 | 77.0 | 45.9 |
| 142. | 23.45 | 45.0 | 65.1 | 44.0 | 178. | 02.45 | 56.6 | 71.7 | 43.2 | 214. | 05.45 | 58.4 | 73.8 | 45.0 |
| 143. | 23.50 | 47.4 | 67.8 | 43.9 | 179. | 02.50 | 60.2 | 82.5 | 42.6 | 215. | 05.50 | 58.9 | 70.7 | 47.5 |
| 144. | 23.55 | 45.0 | 47.8 | 43.7 | 180. | 02.55 | 57.3 | 73.9 | 43.6 | 216. | 05.55 | 59.0 | 73.3 | 47.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/3-3)

| บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.5 | 73.8 | 47.4 | 241. | 08.00 | 59.4 | 73.8 | 45.3 | 265. | 10.00 | 60.4 | 94.2 | 42.4 |
| 218. | 06.05 | 61.4 | 81.0 | 47.4 | 242. | 08.05 | 60.4 | 82.0 | 47.0 | 266. | 10.05 | 62.8 | 89.5 | 41.9 |
| 219. | 06.10 | 62.2 | 84.6 | 49.0 | 243. | 08.10 | 58.6 | 72.1 | 46.7 | 267. | 10.10 | 61.5 | 84.8 | 43.8 |
| 220. | 06.15 | 59.2 | 74.6 | 47.6 | 244. | 08.15 | 59.4 | 83.8 | 47.3 | 268. | 10.15 | 60.3 | 81.3 | 46.7 |
| 221. | 06.20 | 58.4 | 74.7 | 45.4 | 245. | 08.20 | 57.9 | 73.2 | 50.6 | 269. | 10.20 | 56.3 | 73.4 | 41.0 |
| 222. | 06.25 | 58.6 | 77.7 | 45.3 | 246. | 08.25 | 64.8 | 90.4 | 50.4 | 270. | 10.25 | 57.6 | 73.7 | 46.0 |
| 223. | 06.30 | 57.6 | 73.9 | 45.9 | 247. | 08.30 | 58.4 | 75.7 | 47.0 | 271. | 10.30 | 55.3 | 73.4 | 42.3 |
| 224. | 06.35 | 57.8 | 73.2 | 45.5 | 248. | 08.35 | 57.6 | 73.4 | 48.0 | 272. | 10.35 | 56.1 | 73.2 | 43.4 |
| 225. | 06.40 | 58.0 | 74.4 | 46.3 | 249. | 08.40 | 57.9 | 75.9 | 45.4 | 273. | 10.40 | 51.9 | 72.1 | 41.7 |
| 226. | 06.45 | 57.6 | 72.2 | 47.8 | 250. | 08.45 | 62.6 | 86.1 | 48.4 | 274. | 10.45 | 55.4 | 72.2 | 43.4 |
| 227. | 06.50 | 58.1 | 73.1 | 47.8 | 251. | 08.50 | 58.3 | 74.0 | 49.2 | 275. | 10.50 | 57.5 | 75.8 | 47.9 |
| 228. | 06.55 | 56.2 | 71.5 | 47.3 | 252. | 08.55 | 57.5 | 73.1 | 47.5 | 276. | 10.55 | 57.1 | 73.2 | 46.5 |
| 229. | 07.00 | 58.1 | 72.4 | 45.8 | 253. | 09.00 | 55.2 | 71.1 | 45.9 | 277. | 11.00 | 55.9 | 73.3 | 44.4 |
| 230. | 07.05 | 58.7 | 74.4 | 47.0 | 254. | 09.05 | 58.1 | 71.1 | 49.6 | 278. | 11.05 | 57.2 | 72.7 | 45.9 |
| 231. | 07.10 | 61.9 | 81.2 | 47.4 | 255. | 09.10 | 58.1 | 76.5 | 45.9 | 279. | 11.10 | 58.5 | 76.3 | 46.1 |
| 232. | 07.15 | 56.2 | 72.9 | 45.8 | 256. | 09.15 | 57.7 | 73.4 | 44.2 | 280. | 11.15 | 57.0 | 76.0 | 43.3 |
| 233. | 07.20 | 56.9 | 73.3 | 45.2 | 257. | 09.20 | 58.9 | 75.7 | 42.8 | 281. | 11.20 | 55.2 | 70.1 | 41.8 |
| 234. | 07.25 | 58.1 | 78.6 | 46.6 | 258. | 09.25 | 54.7 | 70.3 | 42.1 | 282. | 11.25 | 57.5 | 77.2 | 42.8 |
| 235. | 07.30 | 57.4 | 75.2 | 44.8 | 259. | 09.30 | 56.5 | 72.6 | 42.4 | 283. | 11.30 | 53.9 | 72.1 | 45.2 |
| 236. | 07.35 | 60.7 | 82.1 | 45.0 | 260. | 09.35 | 57.1 | 71.7 | 42.0 | 284. | 11.35 | 54.5 | 69.3 | 45.6 |
| 237. | 07.40 | 59.4 | 82.3 | 45.2 | 261. | 09.40 | 60.6 | 83.6 | 42.9 | 285. | 11.40 | 54.9 | 69.4 | 45.8 |
| 238. | 07.45 | 59.3 | 80.2 | 45.6 | 262. | 09.45 | 56.4 | 70.6 | 41.5 | 286. | 11.45 | 57.7 | 77.8 | 45.5 |
| 239. | 07.50 | 58.6 | 78.9 | 44.6 | 263. | 09.50 | 58.0 | 73.7 | 42.5 | 287. | 11.50 | 56.5 | 74.2 | 45.4 |
| 240. | 07.55 | 59.3 | 82.4 | 43.8 | 264. | 09.55 | 57.2 | 71.2 | 41.6 | 288. | 11.55 | 58.5 | 78.4 | 44.9 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/22-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(22/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 64.5 | 85.2 | 50.1 | 37. | 15.00 | 55.5 | 66.9 | 51.4 | 73. | 18.00 | 58.9 | 81.9 | 51.6 |
| 2. | 12.05 | 66.0 | 88.9 | 50.4 | 38. | 15.05 | 51.8 | 57.6 | 50.9 | 74. | 18.05 | 53.3 | 59.1 | 51.9 |
| 3. | 12.10 | 56.3 | 77.2 | 50.1 | 39. | 15.10 | 56.4 | 78.6 | 50.6 | 75. | 18.10 | 53.6 | 62.5 | 52.2 |
| 4. | 12.15 | 60.5 | 81.1 | 50.4 | 40. | 15.15 | 52.1 | 58.1 | 50.7 | 76. | 18.15 | 53.6 | 59.1 | 52.3 |
| 5. | 12.20 | 54.7 | 73.1 | 49.9 | 41. | 15.20 | 51.8 | 58.1 | 50.7 | 77. | 18.20 | 53.6 | 59.3 | 51.7 |
| 6. | 12.25 | 51.4 | 57.7 | 50.0 | 42. | 15.25 | 52.3 | 62.3 | 50.7 | 78. | 18.25 | 54.5 | 62.5 | 52.6 |
| 7. | 12.30 | 52.1 | 59.7 | 50.3 | 43. | 15.30 | 52.7 | 61.1 | 51.0 | 79. | 18.30 | 55.8 | 71.5 | 52.0 |
| 8. | 12.35 | 52.9 | 66.6 | 50.1 | 44. | 15.35 | 51.8 | 58.6 | 50.8 | 80. | 18.35 | 55.0 | 73.0 | 52.3 |
| 9. | 12.40 | 53.6 | 66.1 | 50.2 | 45. | 15.40 | 52.8 | 61.9 | 51.5 | 81. | 18.40 | 60.3 | 81.0 | 52.3 |
| 10. | 12.45 | 53.4 | 61.2 | 51.0 | 46. | 15.45 | 53.6 | 59.1 | 52.2 | 82. | 18.45 | 52.8 | 56.7 | 52.3 |
| 11. | 12.50 | 52.2 | 62.2 | 50.7 | 47. | 15.50 | 54.8 | 67.9 | 51.9 | 83. | 18.50 | 58.8 | 79.6 | 52.4 |
| 12. | 12.55 | 53.1 | 66.2 | 50.5 | 48. | 15.55 | 52.5 | 57.3 | 51.3 | 84. | 18.55 | 56.9 | 69.2 | 52.5 |
| 13. | 13.00 | 53.7 | 68.3 | 50.5 | 49. | 16.00 | 52.2 | 58.7 | 51.0 | 85. | 19.00 | 53.4 | 60.8 | 52.8 |
| 14. | 13.05 | 52.8 | 62.1 | 50.3 | 50. | 16.05 | 52.7 | 61.4 | 51.0 | 86. | 19.05 | 54.7 | 63.0 | 52.9 |
| 15. | 13.10 | 52.4 | 60.8 | 50.6 | 51. | 16.10 | 52.5 | 57.8 | 51.0 | 87. | 19.10 | 55.5 | 71.9 | 53.7 |
| 16. | 13.15 | 55.7 | 71.6 | 50.9 | 52. | 16.15 | 53.0 | 59.7 | 51.5 | 88. | 19.15 | 64.5 | 85.5 | 54.8 |
| 17. | 13.20 | 51.7 | 58.6 | 50.1 | 53. | 16.20 | 52.7 | 56.7 | 51.7 | 89. | 19.20 | 63.6 | 79.7 | 57.4 |
| 18. | 13.25 | 50.8 | 53.7 | 49.9 | 54. | 16.25 | 52.7 | 58.7 | 51.7 | 90. | 19.25 | 59.6 | 77.5 | 57.2 |
| 19. | 13.30 | 51.5 | 56.4 | 50.3 | 55. | 16.30 | 62.5 | 79.4 | 52.0 | 91. | 19.30 | 58.2 | 60.9 | 56.1 |
| 20. | 13.35 | 53.8 | 63.5 | 51.0 | 56. | 16.35 | 55.0 | 70.3 | 51.5 | 92. | 19.35 | 65.2 | 82.5 | 54.5 |
| 21. | 13.40 | 56.5 | 66.4 | 50.1 | 57. | 16.40 | 51.9 | 55.8 | 51.0 | 93. | 19.40 | 58.2 | 79.6 | 54.5 |
| 22. | 13.45 | 55.3 | 68.4 | 50.8 | 58. | 16.45 | 53.5 | 68.5 | 51.2 | 94. | 19.45 | 56.2 | 58.9 | 54.8 |
| 23. | 13.50 | 51.6 | 58.0 | 50.7 | 59. | 16.50 | 52.6 | 64.0 | 51.1 | 95. | 19.50 | 58.3 | 61.6 | 57.7 |
| 24. | 13.55 | 56.8 | 78.4 | 50.0 | 60. | 16.55 | 51.7 | 55.7 | 51.0 | 96. | 19.55 | 58.5 | 59.4 | 58.2 |
| 25. | 14.00 | 51.2 | 56.9 | 50.0 | 61. | 17.00 | 53.0 | 59.5 | 50.9 | 97. | 20.00 | 58.5 | 65.0 | 58.0 |
| 26. | 14.05 | 61.2 | 81.2 | 49.9 | 62. | 17.05 | 54.0 | 69.3 | 51.2 | 98. | 20.05 | 58.6 | 63.1 | 58.2 |
| 27. | 14.10 | 51.1 | 57.0 | 50.0 | 63. | 17.10 | 58.0 | 72.9 | 51.2 | 99. | 20.10 | 58.5 | 62.2 | 58.1 |
| 28. | 14.15 | 56.2 | 76.2 | 50.0 | 64. | 17.15 | 55.8 | 71.3 | 51.0 | 100. | 20.15 | 57.9 | 62.5 | 55.5 |
| 29. | 14.20 | 51.9 | 57.8 | 50.6 | 65. | 17.20 | 52.9 | 60.4 | 51.6 | 101. | 20.20 | 58.2 | 63.9 | 57.1 |
| 30. | 14.25 | 52.0 | 59.9 | 50.5 | 66. | 17.25 | 63.2 | 80.6 | 52.0 | 102. | 20.25 | 58.0 | 59.2 | 57.7 |
| 31. | 14.30 | 52.2 | 58.4 | 50.6 | 67. | 17.30 | 57.8 | 76.6 | 51.5 | 103. | 20.30 | 58.2 | 58.7 | 57.9 |
| 32. | 14.35 | 51.3 | 58.6 | 50.1 | 68. | 17.35 | 62.1 | 84.2 | 51.9 | 104. | 20.35 | 58.2 | 58.7 | 57.9 |
| 33. | 14.40 | 55.3 | 67.4 | 50.7 | 69. | 17.40 | 60.8 | 79.4 | 52.0 | 105. | 20.40 | 58.1 | 58.8 | 57.8 |
| 34. | 14.45 | 52.7 | 63.2 | 51.2 | 70. | 17.45 | 53.2 | 65.8 | 51.4 | 106. | 20.45 | 58.1 | 58.7 | 57.8 |
| 35. | 14.50 | 64.9 | 82.0 | 51.0 | 71. | 17.50 | 55.5 | 68.7 | 51.2 | 107. | 20.50 | 57.8 | 58.4 | 57.3 |
| 36. | 14.55 | 52.5 | 59.9 | 50.8 | 72. | 17.55 | 53.2 | 58.1 | 51.6 | 108. | 20.55 | 57.9 | 58.3 | 57.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/2-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 57.7 | 58.3 | 57.4 | 145. | 00.00 | 50.0 | 52.1 | 48.8 | 181. | 03.00 | 47.3 | 52.1 | 45.6 |
| 110. | 21.05 | 57.9 | 59.7 | 57.5 | 146. | 00.05 | 50.0 | 51.1 | 49.2 | 182. | 03.05 | 47.6 | 51.9 | 45.6 |
| 111. | 21.10 | 57.7 | 58.2 | 57.5 | 147. | 00.10 | 50.7 | 60.3 | 47.2 | 183. | 03.10 | 46.0 | 52.3 | 44.9 |
| 112. | 21.15 | 57.9 | 58.6 | 57.6 | 148. | 00.15 | 51.4 | 62.2 | 48.5 | 184. | 03.15 | 47.0 | 65.8 | 44.6 |
| 113. | 21.20 | 57.9 | 58.4 | 57.6 | 149. | 00.20 | 49.9 | 50.7 | 48.9 | 185. | 03.20 | 47.2 | 52.2 | 45.2 |
| 114. | 21.25 | 57.8 | 58.5 | 57.2 | 150. | 00.25 | 49.8 | 51.2 | 48.2 | 186. | 03.25 | 47.9 | 52.5 | 45.2 |
| 115. | 21.30 | 57.9 | 58.4 | 57.5 | 151. | 00.30 | 51.0 | 55.0 | 49.0 | 187. | 03.30 | 50.8 | 69.3 | 45.4 |
| 116. | 21.35 | 57.4 | 58.1 | 56.7 | 152. | 00.35 | 52.0 | 56.4 | 49.8 | 188. | 03.35 | 49.6 | 60.3 | 46.0 |
| 117. | 21.40 | 57.9 | 58.4 | 57.6 | 153. | 00.40 | 51.1 | 55.1 | 49.5 | 189. | 03.40 | 51.5 | 66.4 | 45.7 |
| 118. | 21.45 | 57.9 | 58.6 | 57.2 | 154. | 00.45 | 50.2 | 55.2 | 48.3 | 190. | 03.45 | 54.6 | 67.7 | 46.7 |
| 119. | 21.50 | 58.0 | 58.4 | 57.6 | 155. | 00.50 | 49.2 | 50.6 | 47.7 | 191. | 03.50 | 52.7 | 62.0 | 45.1 |
| 120. | 21.55 | 58.1 | 60.6 | 57.6 | 156. | 00.55 | 51.9 | 69.7 | 48.5 | 192. | 03.55 | 58.9 | 76.5 | 47.0 |
| 121. | 22.00 | 57.9 | 58.3 | 57.6 | 157. | 01.00 | 57.0 | 74.7 | 48.4 | 193. | 04.00 | 56.8 | 74.7 | 45.9 |
| 122. | 22.05 | 57.6 | 58.5 | 56.1 | 158. | 01.05 | 56.1 | 77.7 | 46.4 | 194. | 04.05 | 55.9 | 73.3 | 47.9 |
| 123. | 22.10 | 58.0 | 58.7 | 57.7 | 159. | 01.10 | 47.0 | 50.6 | 45.4 | 195. | 04.10 | 54.0 | 63.8 | 46.0 |
| 124. | 22.15 | 57.4 | 58.3 | 56.8 | 160. | 01.15 | 46.3 | 47.5 | 45.4 | 196. | 04.15 | 61.0 | 81.6 | 45.0 |
| 125. | 22.20 | 57.5 | 58.0 | 57.2 | 161. | 01.20 | 46.1 | 47.7 | 45.3 | 197. | 04.20 | 46.1 | 49.1 | 45.3 |
| 126. | 22.25 | 57.5 | 57.9 | 57.1 | 162. | 01.25 | 50.9 | 73.1 | 45.8 | 198. | 04.25 | 46.5 | 57.8 | 45.0 |
| 127. | 22.30 | 57.3 | 57.7 | 57.0 | 163. | 01.30 | 46.5 | 47.6 | 45.5 | 199. | 04.30 | 49.6 | 61.0 | 44.5 |
| 128. | 22.35 | 57.4 | 58.5 | 57.1 | 164. | 01.35 | 46.6 | 47.8 | 45.9 | 200. | 04.35 | 54.0 | 65.2 | 44.7 |
| 129. | 22.40 | 57.5 | 59.7 | 57.1 | 165. | 01.40 | 46.5 | 48.1 | 45.7 | 201. | 04.40 | 46.5 | 52.7 | 44.8 |
| 130. | 22.45 | 57.1 | 58.1 | 55.4 | 166. | 01.45 | 46.2 | 48.0 | 45.0 | 202. | 04.45 | 55.0 | 66.1 | 45.5 |
| 131. | 22.50 | 57.6 | 58.2 | 57.3 | 167. | 01.50 | 47.1 | 49.6 | 46.3 | 203. | 04.50 | 61.7 | 74.3 | 49.1 |
| 132. | 22.55 | 57.8 | 58.2 | 57.5 | 168. | 01.55 | 51.6 | 62.9 | 46.7 | 204. | 04.55 | 57.1 | 65.6 | 50.5 |
| 133. | 23.00 | 57.8 | 58.6 | 57.4 | 169. | 02.00 | 47.1 | 52.2 | 43.6 | 205. | 05.00 | 55.4 | 63.7 | 49.8 |
| 134. | 23.05 | 57.9 | 61.0 | 57.5 | 170. | 02.05 | 45.6 | 50.2 | 44.0 | 206. | 05.05 | 54.7 | 58.1 | 50.7 |
| 135. | 23.10 | 57.7 | 58.2 | 57.5 | 171. | 02.10 | 45.8 | 53.7 | 44.6 | 207. | 05.10 | 64.0 | 76.4 | 51.7 |
| 136. | 23.15 | 57.6 | 58.0 | 57.3 | 172. | 02.15 | 46.8 | 52.4 | 45.0 | 208. | 05.15 | 59.0 | 62.9 | 55.4 |
| 137. | 23.20 | 57.7 | 61.9 | 57.3 | 173. | 02.20 | 46.3 | 49.2 | 45.4 | 209. | 05.20 | 61.1 | 65.2 | 58.2 |
| 138. | 23.25 | 57.8 | 64.4 | 55.8 | 174. | 02.25 | 47.9 | 60.6 | 43.9 | 210. | 05.25 | 61.6 | 65.6 | 59.3 |
| 139. | 23.30 | 57.2 | 58.0 | 56.7 | 175. | 02.30 | 48.6 | 53.2 | 45.4 | 211. | 05.30 | 59.4 | 70.1 | 55.3 |
| 140. | 23.35 | 57.2 | 58.6 | 55.8 | 176. | 02.35 | 50.5 | 56.5 | 46.6 | 212. | 05.35 | 61.9 | 66.9 | 60.2 |
| 141. | 23.40 | 56.8 | 58.0 | 55.3 | 177. | 02.40 | 52.4 | 57.3 | 47.7 | 213. | 05.40 | 65.7 | 75.9 | 60.8 |
| 142. | 23.45 | 57.3 | 57.9 | 56.7 | 178. | 02.45 | 51.0 | 64.6 | 45.3 | 214. | 05.45 | 62.9 | 70.0 | 60.4 |
| 143. | 23.50 | 53.2 | 57.4 | 50.1 | 179. | 02.50 | 46.6 | 51.9 | 44.9 | 215. | 05.50 | 61.9 | 69.0 | 59.8 |
| 144. | 23.55 | 50.0 | 52.2 | 48.1 | 180. | 02.55 | 46.3 | 50.5 | 44.6 | 216. | 05.55 | 63.0 | 80.4 | 59.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 65.0 | 80.5 | 59.2 | 241. | 08.00 | 63.0 | 73.5 | 52.7 | 265. | 10.00 | 54.9 | 69.9 | 52.3 |
| 218. | 06.05 | 61.2 | 66.0 | 58.8 | 242. | 08.05 | 63.2 | 75.2 | 53.6 | 266. | 10.05 | 56.3 | 67.2 | 52.5 |
| 219. | 06.10 | 62.5 | 80.2 | 59.0 | 243. | 08.10 | 63.2 | 77.5 | 53.3 | 267. | 10.10 | 58.2 | 71.5 | 52.6 |
| 220. | 06.15 | 62.8 | 77.2 | 58.1 | 244. | 08.15 | 56.5 | 68.4 | 53.2 | 268. | 10.15 | 55.3 | 68.4 | 51.7 |
| 221. | 06.20 | 62.7 | 80.6 | 57.9 | 245. | 08.20 | 53.8 | 60.5 | 51.8 | 269. | 10.20 | 59.2 | 80.7 | 51.2 |
| 222. | 06.25 | 60.1 | 66.7 | 57.7 | 246. | 08.25 | 58.3 | 74.1 | 51.7 | 270. | 10.25 | 54.3 | 69.8 | 50.8 |
| 223. | 06.30 | 61.5 | 82.1 | 57.0 | 247. | 08.30 | 59.0 | 81.1 | 51.6 | 271. | 10.30 | 54.6 | 63.2 | 52.5 |
| 224. | 06.35 | 61.0 | 80.3 | 55.9 | 248. | 08.35 | 60.0 | 79.7 | 51.3 | 272. | 10.35 | 54.7 | 63.3 | 52.8 |
| 225. | 06.40 | 58.4 | 61.0 | 56.2 | 249. | 08.40 | 58.0 | 78.2 | 51.8 | 273. | 10.40 | 54.6 | 58.5 | 53.5 |
| 226. | 06.45 | 57.9 | 62.6 | 55.3 | 250. | 08.45 | 62.2 | 76.6 | 52.3 | 274. | 10.45 | 54.8 | 59.7 | 53.3 |
| 227. | 06.50 | 58.8 | 67.5 | 55.8 | 251. | 08.50 | 54.4 | 65.8 | 52.0 | 275. | 10.50 | 55.2 | 65.8 | 53.1 |
| 228. | 06.55 | 57.7 | 64.7 | 55.6 | 252. | 08.55 | 51.8 | 54.1 | 50.9 | 276. | 10.55 | 54.2 | 65.8 | 52.6 |
| 229. | 07.00 | 57.1 | 61.3 | 54.6 | 253. | 09.00 | 52.8 | 63.0 | 51.2 | 277. | 11.00 | 54.1 | 57.0 | 52.6 |
| 230. | 07.05 | 53.7 | 59.1 | 48.2 | 254. | 09.05 | 53.1 | 59.0 | 52.3 | 278. | 11.05 | 54.0 | 57.4 | 52.6 |
| 231. | 07.10 | 56.8 | 78.8 | 44.7 | 255. | 09.10 | 53.0 | 55.3 | 52.2 | 279. | 11.10 | 54.6 | 62.9 | 53.0 |
| 232. | 07.15 | 57.2 | 79.1 | 45.6 | 256. | 09.15 | 53.1 | 61.6 | 51.9 | 280. | 11.15 | 52.9 | 56.4 | 52.2 |
| 233. | 07.20 | 52.4 | 64.6 | 45.0 | 257. | 09.20 | 52.2 | 56.0 | 51.3 | 281. | 11.20 | 54.3 | 59.4 | 53.2 |
| 234. | 07.25 | 52.9 | 68.0 | 42.3 | 258. | 09.25 | 52.1 | 57.6 | 51.0 | 282. | 11.25 | 53.5 | 61.1 | 52.2 |
| 235. | 07.30 | 55.1 | 70.9 | 43.2 | 259. | 09.30 | 51.3 | 53.7 | 50.5 | 283. | 11.30 | 53.0 | 62.1 | 52.1 |
| 236. | 07.35 | 58.9 | 73.6 | 44.2 | 260. | 09.35 | 51.5 | 56.1 | 50.5 | 284. | 11.35 | 52.7 | 57.3 | 51.5 |
| 237. | 07.40 | 55.1 | 71.8 | 43.1 | 261. | 09.40 | 52.2 | 54.2 | 51.4 | 285. | 11.40 | 53.2 | 55.5 | 51.9 |
| 238. | 07.45 | 46.1 | 55.1 | 43.7 | 262. | 09.45 | 59.9 | 78.6 | 51.8 | 286. | 11.45 | 53.4 | 59.7 | 52.4 |
| 239. | 07.50 | 52.7 | 67.9 | 45.2 | 263. | 09.50 | 53.1 | 59.0 | 51.9 | 287. | 11.50 | 53.3 | 59.3 | 51.7 |
| 240. | 07.55 | 54.0 | 66.0 | 50.2 | 264. | 09.55 | 52.0 | 58.3 | 51.0 | 288. | 11.55 | 53.4 | 57.5 | 52.4 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/23-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(23/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 53.0 | 56.8 | 51.7 | 37. | 15.00 | 53.7 | 57.9 | 53.1 | 73. | 18.00 | 53.5 | 57.3 | 52.0 |
| 2. | 12.05 | 53.9 | 62.4 | 52.4 | 38. | 15.05 | 53.8 | 65.3 | 52.2 | 74. | 18.05 | 53.2 | 61.5 | 51.9 |
| 3. | 12.10 | 53.4 | 64.9 | 51.9 | 39. | 15.10 | 52.6 | 56.8 | 51.6 | 75. | 18.10 | 56.5 | 77.6 | 51.9 |
| 4. | 12.15 | 52.6 | 54.3 | 51.7 | 40. | 15.15 | 53.5 | 59.5 | 51.2 | 76. | 18.15 | 57.3 | 86.7 | 51.8 |
| 5. | 12.20 | 52.5 | 58.9 | 51.2 | 41. | 15.20 | 53.0 | 57.9 | 51.8 | 77. | 18.20 | 61.2 | 81.2 | 52.3 |
| 6. | 12.25 | 52.9 | 56.2 | 51.9 | 42. | 15.25 | 52.7 | 59.5 | 51.7 | 78. | 18.25 | 55.5 | 70.0 | 52.6 |
| 7. | 12.30 | 53.7 | 57.1 | 52.6 | 43. | 15.30 | 53.3 | 57.9 | 52.2 | 79. | 18.30 | 60.0 | 88.9 | 52.6 |
| 8. | 12.35 | 54.1 | 60.0 | 51.3 | 44. | 15.35 | 52.5 | 56.5 | 51.4 | 80. | 18.35 | 61.2 | 89.6 | 53.1 |
| 9. | 12.40 | 52.7 | 55.8 | 51.5 | 45. | 15.40 | 52.2 | 58.4 | 51.2 | 81. | 18.40 | 62.1 | 87.2 | 53.7 |
| 10. | 12.45 | 53.2 | 60.8 | 51.6 | 46. | 15.45 | 53.5 | 57.6 | 52.4 | 82. | 18.45 | 62.5 | 85.6 | 53.8 |
| 11. | 12.50 | 53.1 | 61.4 | 51.7 | 47. | 15.50 | 53.3 | 58.7 | 52.4 | 83. | 18.50 | 60.4 | 85.0 | 54.3 |
| 12. | 12.55 | 52.2 | 54.7 | 51.3 | 48. | 15.55 | 53.3 | 61.8 | 51.8 | 84. | 18.55 | 60.7 | 84.9 | 54.4 |
| 13. | 13.00 | 62.5 | 80.2 | 52.0 | 49. | 16.00 | 52.7 | 55.4 | 51.7 | 85. | 19.00 | 61.4 | 86.1 | 54.9 |
| 14. | 13.05 | 55.6 | 68.8 | 51.7 | 50. | 16.05 | 63.2 | 80.3 | 52.2 | 86. | 19.05 | 58.4 | 64.4 | 54.7 |
| 15. | 13.10 | 60.6 | 74.5 | 51.4 | 51. | 16.10 | 62.5 | 82.6 | 53.0 | 87. | 19.10 | 61.5 | 77.8 | 58.9 |
| 16. | 13.15 | 62.5 | 75.9 | 51.2 | 52. | 16.15 | 55.0 | 68.3 | 52.6 | 88. | 19.15 | 60.5 | 84.1 | 60.2 |
| 17. | 13.20 | 54.8 | 68.6 | 51.1 | 53. | 16.20 | 54.2 | 62.3 | 52.4 | 89. | 19.20 | 61.0 | 67.0 | 60.0 |
| 18. | 13.25 | 59.9 | 75.3 | 51.0 | 54. | 16.25 | 53.2 | 56.1 | 52.0 | 90. | 19.25 | 60.5 | 62.9 | 60.0 |
| 19. | 13.30 | 62.4 | 77.3 | 51.2 | 55. | 16.30 | 53.1 | 56.6 | 52.2 | 91. | 19.30 | 60.4 | 61.2 | 59.9 |
| 20. | 13.35 | 59.4 | 73.4 | 51.2 | 56. | 16.35 | 53.2 | 55.2 | 52.0 | 92. | 19.35 | 60.4 | 63.7 | 59.9 |
| 21. | 13.40 | 62.6 | 76.5 | 51.8 | 57. | 16.40 | 53.5 | 56.5 | 52.6 | 93. | 19.40 | 60.0 | 62.0 | 59.7 |
| 22. | 13.45 | 53.0 | 56.8 | 51.8 | 58. | 16.45 | 53.4 | 58.1 | 51.9 | 94. | 19.45 | 60.0 | 69.2 | 59.5 |
| 23. | 13.50 | 55.2 | 70.9 | 51.2 | 59. | 16.50 | 53.2 | 56.1 | 52.0 | 95. | 19.50 | 60.5 | 75.2 | 59.7 |
| 24. | 13.55 | 53.9 | 72.0 | 51.2 | 60. | 16.55 | 53.5 | 57.6 | 51.9 | 96. | 19.55 | 59.8 | 61.1 | 59.5 |
| 25. | 14.00 | 51.9 | 54.4 | 51.0 | 61. | 17.00 | 53.2 | 57.2 | 51.9 | 97. | 20.00 | 64.9 | 79.7 | 59.4 |
| 26. | 14.05 | 56.6 | 72.6 | 51.2 | 62. | 17.05 | 53.4 | 59.7 | 52.2 | 98. | 20.05 | 59.7 | 61.0 | 59.3 |
| 27. | 14.10 | 57.8 | 72.1 | 51.2 | 63. | 17.10 | 53.7 | 58.9 | 52.2 | 99. | 20.10 | 59.8 | 60.8 | 59.1 |
| 28. | 14.15 | 59.8 | 72.0 | 52.3 | 64. | 17.15 | 58.3 | 76.2 | 52.5 | 100. | 20.15 | 59.9 | 62.1 | 59.2 |
| 29. | 14.20 | 60.4 | 75.0 | 50.8 | 65. | 17.20 | 53.5 | 62.3 | 52.3 | 101. | 20.20 | 59.4 | 60.8 | 58.8 |
| 30. | 14.25 | 57.1 | 71.7 | 50.9 | 66. | 17.25 | 59.9 | 71.2 | 53.3 | 102. | 20.25 | 59.4 | 61.8 | 58.8 |
| 31. | 14.30 | 56.3 | 72.0 | 50.7 | 67. | 17.30 | 53.4 | 56.4 | 52.5 | 103. | 20.30 | 58.5 | 59.9 | 56.4 |
| 32. | 14.35 | 58.9 | 73.1 | 50.8 | 68. | 17.35 | 52.9 | 58.3 | 52.0 | 104. | 20.35 | 58.5 | 59.7 | 56.5 |
| 33. | 14.40 | 60.5 | 74.8 | 50.9 | 69. | 17.40 | 53.5 | 61.8 | 51.8 | 105. | 20.40 | 58.3 | 60.1 | 56.3 |
| 34. | 14.45 | 55.9 | 71.0 | 51.7 | 70. | 17.45 | 53.2 | 57.3 | 51.9 | 106. | 20.45 | 59.4 | 78.3 | 53.5 |
| 35. | 14.50 | 59.2 | 72.8 | 52.7 | 71. | 17.50 | 64.7 | 82.3 | 52.4 | 107. | 20.50 | 54.0 | 61.1 | 53.3 |
| 36. | 14.55 | 64.0 | 76.5 | 53.7 | 72. | 17.55 | 60.0 | 76.5 | 52.8 | 108. | 20.55 | 53.6 | 58.5 | 53.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/2-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 53.4 | 56.1 | 52.8 | 145. | 00.00 | 50.0 | 54.3 | 47.6 | 181. | 03.00 | 53.0 | 73.4 | 44.9 |
| 110. | 21.05 | 53.5 | 55.1 | 52.8 | 146. | 00.05 | 48.7 | 53.0 | 47.5 | 182. | 03.05 | 48.8 | 53.8 | 43.6 |
| 111. | 21.10 | 53.7 | 55.0 | 53.0 | 147. | 00.10 | 48.4 | 50.9 | 47.3 | 183. | 03.10 | 48.7 | 53.5 | 43.4 |
| 112. | 21.15 | 54.1 | 56.8 | 53.4 | 148. | 00.15 | 48.4 | 52.3 | 47.4 | 184. | 03.15 | 49.3 | 54.5 | 44.1 |
| 113. | 21.20 | 54.0 | 55.6 | 53.3 | 149. | 00.20 | 48.0 | 50.1 | 46.8 | 185. | 03.20 | 49.3 | 54.8 | 43.8 |
| 114. | 21.25 | 54.0 | 55.6 | 53.3 | 150. | 00.25 | 48.0 | 50.2 | 46.9 | 186. | 03.25 | 48.6 | 53.5 | 43.6 |
| 115. | 21.30 | 54.0 | 57.2 | 53.4 | 151. | 00.30 | 48.4 | 50.4 | 47.4 | 187. | 03.30 | 49.8 | 57.4 | 44.2 |
| 116. | 21.35 | 54.0 | 57.0 | 53.3 | 152. | 00.35 | 48.1 | 50.3 | 46.8 | 188. | 03.35 | 50.8 | 58.6 | 45.5 |
| 117. | 21.40 | 53.9 | 58.1 | 53.2 | 153. | 00.40 | 48.4 | 54.9 | 47.1 | 189. | 03.40 | 48.9 | 53.4 | 44.9 |
| 118. | 21.45 | 53.6 | 54.7 | 53.0 | 154. | 00.45 | 48.4 | 52.6 | 46.7 | 190. | 03.45 | 49.9 | 54.6 | 45.3 |
| 119. | 21.50 | 53.8 | 56.4 | 53.2 | 155. | 00.50 | 48.7 | 51.9 | 47.1 | 191. | 03.50 | 49.4 | 54.3 | 44.4 |
| 120. | 21.55 | 53.3 | 57.3 | 52.6 | 156. | 00.55 | 49.2 | 53.0 | 47.4 | 192. | 03.55 | 50.9 | 56.1 | 46.6 |
| 121. | 22.00 | 53.4 | 54.5 | 52.7 | 157. | 01.00 | 49.1 | 57.9 | 46.9 | 193. | 04.00 | 51.2 | 55.8 | 46.9 |
| 122. | 22.05 | 53.7 | 54.9 | 53.1 | 158. | 01.05 | 52.1 | 69.9 | 46.4 | 194. | 04.05 | 51.1 | 55.8 | 46.5 |
| 123. | 22.10 | 53.5 | 55.3 | 52.7 | 159. | 01.10 | 48.2 | 52.0 | 46.6 | 195. | 04.10 | 52.5 | 56.9 | 48.4 |
| 124. | 22.15 | 53.4 | 55.8 | 52.8 | 160. | 01.15 | 47.9 | 50.9 | 46.4 | 196. | 04.15 | 59.1 | 68.9 | 48.8 |
| 125. | 22.20 | 53.6 | 55.0 | 53.0 | 161. | 01.20 | 48.2 | 51.9 | 46.1 | 197. | 04.20 | 56.6 | 68.9 | 49.9 |
| 126. | 22.25 | 53.4 | 54.9 | 52.8 | 162. | 01.25 | 48.7 | 54.2 | 46.3 | 198. | 04.25 | 53.2 | 57.8 | 49.2 |
| 127. | 22.30 | 53.5 | 55.2 | 52.8 | 163. | 01.30 | 48.7 | 55.1 | 46.3 | 199. | 04.30 | 54.0 | 57.7 | 51.2 |
| 128. | 22.35 | 53.6 | 55.4 | 52.9 | 164. | 01.35 | 48.6 | 55.1 | 45.5 | 200. | 04.35 | 54.6 | 58.4 | 51.7 |
| 129. | 22.40 | 53.4 | 55.5 | 52.7 | 165. | 01.40 | 48.8 | 54.5 | 45.1 | 201. | 04.40 | 55.2 | 58.5 | 52.4 |
| 130. | 22.45 | 52.9 | 54.2 | 52.4 | 166. | 01.45 | 49.4 | 54.6 | 44.7 | 202. | 04.45 | 55.6 | 59.9 | 52.5 |
| 131. | 22.50 | 52.8 | 54.3 | 52.3 | 167. | 01.50 | 50.1 | 55.7 | 45.5 | 203. | 04.50 | 56.0 | 63.4 | 53.3 |
| 132. | 22.55 | 52.6 | 54.2 | 52.0 | 168. | 01.55 | 50.2 | 55.1 | 45.4 | 204. | 04.55 | 55.7 | 62.1 | 52.4 |
| 133. | 23.00 | 52.9 | 54.5 | 52.4 | 169. | 02.00 | 50.0 | 55.2 | 45.2 | 205. | 05.00 | 56.3 | 59.6 | 53.8 |
| 134. | 23.05 | 52.6 | 54.3 | 51.9 | 170. | 02.05 | 49.7 | 55.9 | 45.7 | 206. | 05.05 | 58.0 | 60.1 | 55.6 |
| 135. | 23.10 | 52.7 | 54.4 | 52.3 | 171. | 02.10 | 48.0 | 53.5 | 43.6 | 207. | 05.10 | 58.0 | 60.1 | 55.6 |
| 136. | 23.15 | 53.0 | 55.1 | 52.6 | 172. | 02.15 | 48.3 | 53.7 | 43.4 | 208. | 05.15 | 56.7 | 59.6 | 53.4 |
| 137. | 23.20 | 53.0 | 53.9 | 52.6 | 173. | 02.20 | 50.1 | 59.5 | 46.3 | 209. | 05.20 | 57.6 | 59.8 | 54.7 |
| 138. | 23.25 | 53.2 | 55.8 | 52.7 | 174. | 02.25 | 49.8 | 57.9 | 45.6 | 210. | 05.25 | 58.4 | 63.0 | 56.1 |
| 139. | 23.30 | 53.2 | 54.6 | 52.6 | 175. | 02.30 | 50.1 | 56.7 | 45.9 | 211. | 05.30 | 58.9 | 64.8 | 56.8 |
| 140. | 23.35 | 53.0 | 54.6 | 52.4 | 176. | 02.35 | 49.2 | 54.5 | 44.4 | 212. | 05.35 | 62.6 | 70.6 | 57.8 |
| 141. | 23.40 | 53.3 | 54.9 | 52.6 | 177. | 02.40 | 48.8 | 58.0 | 44.2 | 213. | 05.40 | 60.7 | 70.2 | 56.9 |
| 142. | 23.45 | 53.1 | 56.0 | 52.3 | 178. | 02.45 | 47.3 | 52.4 | 43.2 | 214. | 05.45 | 61.5 | 78.3 | 57.3 |
| 143. | 23.50 | 50.3 | 53.9 | 47.5 | 179. | 02.50 | 48.6 | 53.9 | 44.5 | 215. | 05.50 | 63.5 | 79.8 | 56.0 |
| 144. | 23.55 | 49.5 | 54.2 | 47.3 | 180. | 02.55 | 50.9 | 69.0 | 44.5 | 216. | 05.55 | 58.7 | 61.3 | 56.9 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 58.4 | 63.5 | 56.3 | 241. | 08.00 | 51.9 | 55.2 | 50.3 | 265. | 10.00 | 52.4 | 61.7 | 49.9 |
| 218. | 06.05 | 58.1 | 64.7 | 55.9 | 242. | 08.05 | 61.3 | 74.5 | 52.7 | 266. | 10.05 | 52.0 | 60.4 | 50.2 |
| 219. | 06.10 | 64.9 | 76.7 | 56.0 | 243. | 08.10 | 54.9 | 64.9 | 52.8 | 267. | 10.10 | 55.3 | 71.2 | 50.5 |
| 220. | 06.15 | 65.9 | 74.7 | 57.4 | 244. | 08.15 | 53.7 | 60.5 | 52.3 | 268. | 10.15 | 51.3 | 58.2 | 49.7 |
| 221. | 06.20 | 60.2 | 82.5 | 57.1 | 245. | 08.20 | 53.8 | 68.7 | 51.4 | 269. | 10.20 | 50.4 | 53.3 | 49.5 |
| 222. | 06.25 | 61.5 | 84.9 | 55.4 | 246. | 08.25 | 52.3 | 56.7 | 51.4 | 270. | 10.25 | 51.1 | 56.0 | 49.9 |
| 223. | 06.30 | 62.3 | 84.1 | 55.1 | 247. | 08.30 | 53.7 | 62.7 | 51.2 | 271. | 10.30 | 53.4 | 63.1 | 50.6 |
| 224. | 06.35 | 61.2 | 82.2 | 54.8 | 248. | 08.35 | 52.3 | 56.8 | 51.2 | 272. | 10.35 | 56.1 | 66.0 | 49.7 |
| 225. | 06.40 | 55.0 | 59.7 | 51.8 | 249. | 08.40 | 56.3 | 74.7 | 50.4 | 273. | 10.40 | 54.9 | 68.0 | 50.4 |
| 226. | 06.45 | 57.4 | 71.1 | 51.3 | 250. | 08.45 | 52.9 | 66.1 | 50.4 | 274. | 10.45 | 51.2 | 57.6 | 50.3 |
| 227. | 06.50 | 60.9 | 76.8 | 52.1 | 251. | 08.50 | 64.3 | 82.2 | 49.6 | 275. | 10.50 | 56.4 | 78.0 | 49.6 |
| 228. | 06.55 | 58.1 | 74.3 | 50.8 | 252. | 08.55 | 64.1 | 84.8 | 49.7 | 276. | 10.55 | 50.8 | 56.5 | 49.6 |
| 229. | 07.00 | 64.2 | 85.1 | 49.7 | 253. | 09.00 | 65.6 | 88.5 | 50.0 | 277. | 11.00 | 60.8 | 80.8 | 49.5 |
| 230. | 07.05 | 52.2 | 57.7 | 48.0 | 254. | 09.05 | 55.9 | 76.8 | 49.7 | 278. | 11.05 | 50.7 | 56.6 | 49.6 |
| 231. | 07.10 | 51.7 | 62.5 | 46.5 | 255. | 09.10 | 56.4 | 80.7 | 50.0 | 279. | 11.10 | 55.8 | 75.8 | 49.6 |
| 232. | 07.15 | 51.2 | 59.9 | 46.0 | 256. | 09.15 | 54.3 | 72.7 | 49.5 | 280. | 11.15 | 51.5 | 57.4 | 50.2 |
| 233. | 07.20 | 50.7 | 60.7 | 45.9 | 257. | 09.20 | 51.0 | 57.3 | 49.6 | 281. | 11.20 | 51.6 | 59.5 | 50.1 |
| 234. | 07.25 | 48.3 | 57.8 | 45.0 | 258. | 09.25 | 51.7 | 59.3 | 49.9 | 282. | 11.25 | 51.8 | 58.0 | 50.2 |
| 235. | 07.30 | 50.6 | 65.9 | 45.0 | 259. | 09.30 | 52.5 | 66.2 | 49.7 | 283. | 11.30 | 51.1 | 58.0 | 49.7 |
| 236. | 07.35 | 49.3 | 59.5 | 44.4 | 260. | 09.35 | 53.2 | 65.7 | 49.8 | 284. | 11.35 | 50.7 | 53.7 | 49.7 |
| 237. | 07.40 | 56.4 | 76.2 | 44.0 | 261. | 09.40 | 53.0 | 60.8 | 50.6 | 285. | 11.40 | 51.0 | 55.3 | 49.7 |
| 238. | 07.45 | 56.5 | 73.6 | 46.0 | 262. | 09.45 | 51.8 | 61.8 | 50.3 | 286. | 11.45 | 50.6 | 55.0 | 49.4 |
| 239. | 07.50 | 57.2 | 77.8 | 45.7 | 263. | 09.50 | 52.7 | 65.8 | 50.1 | 287. | 11.50 | 52.0 | 64.9 | 50.4 |
| 240. | 07.55 | 55.9 | 75.0 | 48.3 | 264. | 09.55 | 53.3 | 67.9 | 50.1 | 288. | 11.55 | 63.1 | 81.4 | 50.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/24-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(24/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 57.2 | 79.2 | 50.5 | 37. | 15.00 | 55.3 | 67.7 | 50.4 | 73. | 18.00 | 57.0 | 66.9 | 54.0 |
| 2. | 12.05 | 52.5 | 67.3 | 49.9 | 38. | 15.05 | 51.9 | 59.3 | 50.5 | 74. | 18.05 | 65.6 | 88.8 | 53.8 |
| 3. | 12.10 | 51.0 | 57.2 | 50.0 | 39. | 15.10 | 52.5 | 67.4 | 50.8 | 75. | 18.10 | 58.4 | 64.6 | 56.5 |
| 4. | 12.15 | 51.6 | 54.5 | 50.7 | 40. | 15.15 | 53.8 | 63.7 | 51.5 | 76. | 18.15 | 58.3 | 62.8 | 57.2 |
| 5. | 12.20 | 52.7 | 61.5 | 50.3 | 41. | 15.20 | 54.6 | 79.6 | 50.2 | 77. | 18.20 | 56.7 | 59.7 | 55.7 |
| 6. | 12.25 | 52.3 | 68.8 | 49.4 | 42. | 15.25 | 56.2 | 89.1 | 50.1 | 78. | 18.25 | 57.1 | 68.2 | 54.7 |
| 7. | 12.30 | 52.7 | 64.0 | 50.5 | 43. | 15.30 | 54.7 | 87.9 | 51.4 | 79. | 18.30 | 57.5 | 71.0 | 55.3 |
| 8. | 12.35 | 52.3 | 57.8 | 51.1 | 44. | 15.35 | 55.8 | 89.5 | 51.4 | 80. | 18.35 | 61.5 | 81.7 | 55.5 |
| 9. | 12.40 | 57.8 | 72.1 | 49.3 | 45. | 15.40 | 56.7 | 85.7 | 52.4 | 81. | 18.40 | 58.8 | 69.4 | 55.3 |
| 10. | 12.45 | 52.1 | 56.9 | 51.0 | 46. | 15.45 | 57.4 | 86.7 | 53.2 | 82. | 18.45 | 56.4 | 60.6 | 55.5 |
| 11. | 12.50 | 53.7 | 67.1 | 51.7 | 47. | 15.50 | 57.6 | 86.5 | 52.7 | 83. | 18.50 | 56.5 | 65.9 | 55.3 |
| 12. | 12.55 | 54.6 | 84.6 | 51.4 | 48. | 15.55 | 56.2 | 91.1 | 51.4 | 84. | 18.55 | 61.3 | 72.5 | 56.2 |
| 13. | 13.00 | 53.8 | 70.9 | 49.9 | 49. | 16.00 | 60.2 | 85.1 | 51.2 | 85. | 19.00 | 62.2 | 72.6 | 55.2 |
| 14. | 13.05 | 64.1 | 81.0 | 49.7 | 50. | 16.05 | 61.4 | 84.7 | 50.4 | 86. | 19.05 | 61.1 | 65.0 | 55.6 |
| 15. | 13.10 | 64.7 | 80.2 | 49.5 | 51. | 16.10 | 63.5 | 81.4 | 51.4 | 87. | 19.10 | 62.5 | 86.2 | 54.6 |
| 16. | 13.15 | 56.9 | 73.5 | 50.5 | 52. | 16.15 | 62.4 | 87.0 | 52.3 | 88. | 19.15 | 63.2 | 86.8 | 55.4 |
| 17. | 13.20 | 51.7 | 59.5 | 50.2 | 53. | 16.20 | 62.4 | 90.0 | 55.4 | 89. | 19.20 | 64.8 | 69.3 | 64.3 |
| 18. | 13.25 | 55.0 | 68.7 | 50.0 | 54. | 16.25 | 60.0 | 78.4 | 54.6 | 90. | 19.25 | 64.8 | 67.2 | 64.3 |
| 19. | 13.30 | 60.4 | 72.2 | 50.0 | 55. | 16.30 | 60.4 | 78.6 | 55.3 | 91. | 19.30 | 65.0 | 65.9 | 64.3 |
| 20. | 13.35 | 56.9 | 76.2 | 49.5 | 56. | 16.35 | 62.4 | 65.5 | 60.9 | 92. | 19.35 | 64.4 | 67.4 | 62.6 |
| 21. | 13.40 | 51.3 | 61.2 | 49.6 | 57. | 16.40 | 61.0 | 76.6 | 58.5 | 93. | 19.40 | 64.7 | 66.0 | 64.0 |
| 22. | 13.45 | 50.4 | 56.4 | 49.2 | 58. | 16.45 | 59.8 | 72.1 | 56.7 | 94. | 19.45 | 64.9 | 68.1 | 63.1 |
| 23. | 13.50 | 51.8 | 58.5 | 50.4 | 59. | 16.50 | 58.1 | 66.8 | 56.1 | 95. | 19.50 | 65.5 | 80.4 | 63.4 |
| 24. | 13.55 | 50.6 | 56.8 | 49.5 | 60. | 16.55 | 64.1 | 86.2 | 55.4 | 96. | 19.55 | 64.2 | 84.1 | 64.0 |
| 25. | 14.00 | 60.2 | 86.1 | 49.3 | 61. | 17.00 | 56.9 | 68.1 | 55.6 | 97. | 20.00 | 65.9 | 82.5 | 62.8 |
| 26. | 14.05 | 64.0 | 84.9 | 50.4 | 62. | 17.05 | 61.6 | 82.4 | 55.0 | 98. | 20.05 | 64.6 | 66.9 | 62.0 |
| 27. | 14.10 | 53.5 | 61.4 | 50.6 | 63. | 17.10 | 64.5 | 82.5 | 54.0 | 99. | 20.10 | 61.2 | 75.9 | 56.5 |
| 28. | 14.15 | 52.4 | 65.3 | 50.8 | 64. | 17.15 | 59.0 | 78.6 | 53.2 | 100. | 20.15 | 60.2 | 84.0 | 57.7 |
| 29. | 14.20 | 54.3 | 64.9 | 51.3 | 65. | 17.20 | 65.3 | 82.2 | 54.0 | 101. | 20.20 | 58.2 | 63.1 | 55.9 |
| 30. | 14.25 | 51.5 | 56.0 | 50.4 | 66. | 17.25 | 62.4 | 81.2 | 54.3 | 102. | 20.25 | 58.3 | 64.0 | 55.8 |
| 31. | 14.30 | 51.8 | 61.1 | 50.4 | 67. | 17.30 | 66.0 | 81.9 | 56.7 | 103. | 20.30 | 63.7 | 82.3 | 55.8 |
| 32. | 14.35 | 51.7 | 63.0 | 50.0 | 68. | 17.35 | 65.0 | 82.7 | 55.6 | 104. | 20.35 | 57.5 | 65.3 | 55.0 |
| 33. | 14.40 | 52.7 | 66.3 | 50.4 | 69. | 17.40 | 55.8 | 64.6 | 54.2 | 105. | 20.40 | 56.7 | 59.9 | 55.5 |
| 34. | 14.45 | 50.8 | 54.7 | 50.0 | 70. | 17.45 | 55.9 | 61.1 | 53.7 | 106. | 20.45 | 58.0 | 61.8 | 56.0 |
| 35. | 14.50 | 50.8 | 54.2 | 49.8 | 71. | 17.50 | 54.9 | 66.5 | 53.2 | 107. | 20.50 | 58.0 | 62.3 | 55.8 |
| 36. | 14.55 | 51.2 | 54.9 | 50.1 | 72. | 17.55 | 58.9 | 71.7 | 54.4 | 108. | 20.55 | 57.0 | 63.7 | 55.4 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/2-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 57.6 | 64.7 | 55.1 | 145. | 00.00 | 52.6 | 60.7 | 51.3 | 181. | 03.00 | 49.5 | 51.9 | 48.7 |
| 110. | 21.05 | 56.5 | 61.9 | 54.9 | 146. | 00.05 | 54.8 | 72.7 | 51.1 | 182. | 03.05 | 49.6 | 53.6 | 48.7 |
| 111. | 21.10 | 56.0 | 61.4 | 54.8 | 147. | 00.10 | 52.0 | 56.7 | 50.9 | 183. | 03.10 | 61.4 | 70.1 | 49.5 |
| 112. | 21.15 | 57.0 | 62.2 | 55.3 | 148. | 00.15 | 52.5 | 60.8 | 51.1 | 184. | 03.15 | 56.8 | 67.6 | 49.3 |
| 113. | 21.20 | 58.7 | 65.7 | 55.8 | 149. | 00.20 | 52.6 | 60.6 | 51.2 | 185. | 03.20 | 59.1 | 70.4 | 49.2 |
| 114. | 21.25 | 58.7 | 65.2 | 55.9 | 150. | 00.25 | 56.0 | 64.7 | 51.5 | 186. | 03.25 | 56.4 | 71.4 | 50.0 |
| 115. | 21.30 | 56.9 | 64.7 | 54.8 | 151. | 00.30 | 54.6 | 66.2 | 50.5 | 187. | 03.30 | 60.8 | 71.1 | 51.7 |
| 116. | 21.35 | 57.5 | 64.6 | 54.7 | 152. | 00.35 | 51.4 | 58.2 | 49.7 | 188. | 03.35 | 56.3 | 64.2 | 49.8 |
| 117. | 21.40 | 58.1 | 65.7 | 54.7 | 153. | 00.40 | 51.5 | 57.1 | 49.8 | 189. | 03.40 | 60.4 | 70.6 | 48.9 |
| 118. | 21.45 | 58.7 | 65.1 | 55.5 | 154. | 00.45 | 51.2 | 56.9 | 49.8 | 190. | 03.45 | 52.9 | 58.6 | 50.2 |
| 119. | 21.50 | 58.3 | 65.1 | 54.7 | 155. | 00.50 | 51.0 | 66.4 | 49.7 | 191. | 03.50 | 58.3 | 70.0 | 50.4 |
| 120. | 21.55 | 55.4 | 60.6 | 54.7 | 156. | 00.55 | 50.7 | 55.0 | 49.9 | 192. | 03.55 | 58.5 | 70.3 | 49.1 |
| 121. | 22.00 | 55.6 | 60.6 | 55.0 | 157. | 01.00 | 53.3 | 62.9 | 50.3 | 193. | 04.00 | 51.7 | 62.1 | 49.0 |
| 122. | 22.05 | 57.4 | 65.4 | 54.8 | 158. | 01.05 | 50.9 | 55.7 | 49.5 | 194. | 04.05 | 52.2 | 60.4 | 49.5 |
| 123. | 22.10 | 59.9 | 66.9 | 55.0 | 159. | 01.10 | 50.9 | 56.1 | 49.5 | 195. | 04.10 | 52.1 | 59.4 | 50.9 |
| 124. | 22.15 | 57.8 | 65.6 | 55.6 | 160. | 01.15 | 50.2 | 54.0 | 49.2 | 196. | 04.15 | 56.1 | 68.2 | 51.5 |
| 125. | 22.20 | 55.7 | 58.4 | 55.1 | 161. | 01.20 | 50.3 | 54.0 | 49.2 | 197. | 04.20 | 53.5 | 64.0 | 52.0 |
| 126. | 22.25 | 55.5 | 62.0 | 54.7 | 162. | 01.25 | 50.2 | 52.7 | 49.4 | 198. | 04.25 | 65.7 | 82.8 | 51.8 |
| 127. | 22.30 | 57.8 | 65.0 | 54.7 | 163. | 01.30 | 50.5 | 61.1 | 48.7 | 199. | 04.30 | 53.3 | 60.7 | 51.6 |
| 128. | 22.35 | 55.9 | 64.5 | 54.5 | 164. | 01.35 | 56.1 | 68.8 | 48.7 | 200. | 04.35 | 56.3 | 67.7 | 52.2 |
| 129. | 22.40 | 58.6 | 65.7 | 54.8 | 165. | 01.40 | 49.5 | 51.5 | 48.7 | 201. | 04.40 | 52.6 | 58.4 | 51.7 |
| 130. | 22.45 | 59.1 | 66.5 | 54.7 | 166. | 01.45 | 49.7 | 54.8 | 48.7 | 202. | 04.45 | 57.2 | 79.4 | 51.4 |
| 131. | 22.50 | 55.8 | 65.9 | 54.4 | 167. | 01.50 | 51.0 | 56.1 | 49.2 | 203. | 04.50 | 52.9 | 58.9 | 51.5 |
| 132. | 22.55 | 59.0 | 66.8 | 54.6 | 168. | 01.55 | 52.0 | 62.4 | 49.3 | 204. | 04.55 | 52.6 | 58.9 | 51.5 |
| 133. | 23.00 | 58.9 | 67.2 | 54.2 | 169. | 02.00 | 50.9 | 56.5 | 49.4 | 205. | 05.00 | 53.1 | 63.1 | 51.5 |
| 134. | 23.05 | 56.6 | 64.0 | 54.4 | 170. | 02.05 | 50.7 | 56.3 | 49.6 | 206. | 05.05 | 53.5 | 61.9 | 51.8 |
| 135. | 23.10 | 57.0 | 65.7 | 54.5 | 171. | 02.10 | 49.9 | 53.8 | 48.9 | 207. | 05.10 | 52.6 | 59.4 | 51.6 |
| 136. | 23.15 | 55.6 | 66.5 | 54.3 | 172. | 02.15 | 50.2 | 57.5 | 49.1 | 208. | 05.15 | 53.6 | 62.7 | 52.3 |
| 137. | 23.20 | 55.5 | 62.5 | 54.3 | 173. | 02.20 | 57.9 | 70.5 | 49.5 | 209. | 05.20 | 54.4 | 59.9 | 53.0 |
| 138. | 23.25 | 59.6 | 78.3 | 54.1 | 174. | 02.25 | 50.3 | 53.4 | 49.6 | 210. | 05.25 | 55.6 | 68.7 | 52.7 |
| 139. | 23.30 | 62.6 | 80.9 | 53.6 | 175. | 02.30 | 50.0 | 51.0 | 49.4 | 211. | 05.30 | 53.3 | 58.1 | 52.1 |
| 140. | 23.35 | 59.8 | 79.3 | 53.5 | 176. | 02.35 | 49.8 | 50.8 | 49.1 | 212. | 05.35 | 53.0 | 59.5 | 51.8 |
| 141. | 23.40 | 58.7 | 76.0 | 53.6 | 177. | 02.40 | 50.7 | 59.9 | 49.3 | 213. | 05.40 | 53.5 | 62.2 | 51.8 |
| 142. | 23.45 | 56.6 | 66.8 | 53.9 | 178. | 02.45 | 51.7 | 62.4 | 49.2 | 214. | 05.45 | 53.3 | 58.6 | 51.8 |
| 143. | 23.50 | 52.7 | 65.2 | 51.3 | 179. | 02.50 | 50.1 | 55.1 | 49.2 | 215. | 05.50 | 53.8 | 60.5 | 52.3 |
| 144. | 23.55 | 51.7 | 56.7 | 50.9 | 180. | 02.55 | 50.4 | 56.1 | 49.1 | 216. | 05.55 | 53.5 | 57.5 | 52.5 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 53.5 | 59.5 | 52.5 | 241. | 08.00 | 55.3 | 63.3 | 53.4 | 265. | 10.00 | 58.8 | 60.0 | 58.5 |
| 218. | 06.05 | 63.3 | 80.2 | 52.8 | 242. | 08.05 | 56.6 | 72.3 | 52.8 | 266. | 10.05 | 59.0 | 59.5 | 58.7 |
| 219. | 06.10 | 55.8 | 71.1 | 52.3 | 243. | 08.10 | 55.8 | 73.8 | 53.1 | 267. | 10.10 | 59.0 | 59.5 | 58.7 |
| 220. | 06.15 | 52.7 | 56.6 | 51.8 | 244. | 08.15 | 61.1 | 81.8 | 53.1 | 268. | 10.15 | 58.9 | 59.6 | 58.6 |
| 221. | 06.20 | 54.3 | 69.3 | 52.0 | 245. | 08.20 | 53.6 | 57.5 | 53.1 | 269. | 10.20 | 58.9 | 59.5 | 58.6 |
| 222. | 06.25 | 53.4 | 64.8 | 51.9 | 246. | 08.25 | 59.6 | 80.4 | 53.2 | 270. | 10.25 | 58.6 | 59.2 | 58.1 |
| 223. | 06.30 | 52.5 | 56.5 | 51.8 | 247. | 08.30 | 57.7 | 70.0 | 53.3 | 271. | 10.30 | 58.7 | 59.1 | 58.5 |
| 224. | 06.35 | 53.8 | 60.3 | 51.7 | 248. | 08.35 | 54.2 | 61.6 | 53.6 | 272. | 10.35 | 58.5 | 59.1 | 58.2 |
| 225. | 06.40 | 54.8 | 70.1 | 52.0 | 249. | 08.40 | 55.5 | 63.8 | 53.7 | 273. | 10.40 | 58.7 | 60.5 | 58.3 |
| 226. | 06.45 | 58.8 | 73.7 | 52.0 | 250. | 08.45 | 56.3 | 72.7 | 54.5 | 274. | 10.45 | 58.5 | 59.0 | 58.3 |
| 227. | 06.50 | 56.6 | 72.1 | 51.8 | 251. | 08.50 | 65.3 | 86.3 | 55.6 | 275. | 10.50 | 58.7 | 59.4 | 58.4 |
| 228. | 06.55 | 53.7 | 61.2 | 52.4 | 252. | 08.55 | 64.4 | 80.5 | 58.2 | 276. | 10.55 | 58.7 | 59.2 | 58.4 |
| 229. | 07.00 | 64.0 | 81.4 | 52.8 | 253. | 09.00 | 60.4 | 78.3 | 58.0 | 277. | 11.00 | 58.6 | 59.3 | 58.0 |
| 230. | 07.05 | 58.6 | 77.4 | 52.3 | 254. | 09.05 | 59.0 | 61.7 | 56.9 | 278. | 11.05 | 58.7 | 59.2 | 58.3 |
| 231. | 07.10 | 60.2 | 85.0 | 52.7 | 255. | 09.10 | 66.0 | 83.3 | 55.3 | 279. | 11.10 | 58.2 | 58.9 | 57.5 |
| 232. | 07.15 | 61.6 | 80.2 | 52.8 | 256. | 09.15 | 59.0 | 80.4 | 55.3 | 280. | 11.15 | 58.7 | 59.2 | 58.4 |
| 233. | 07.20 | 54.0 | 66.6 | 52.2 | 257. | 09.20 | 57.0 | 59.7 | 55.6 | 281. | 11.20 | 58.7 | 59.4 | 58.0 |
| 234. | 07.25 | 56.3 | 69.5 | 52.0 | 258. | 09.25 | 59.1 | 62.4 | 58.5 | 282. | 11.25 | 58.8 | 59.2 | 58.4 |
| 235. | 07.30 | 54.0 | 58.9 | 52.4 | 259. | 09.30 | 59.3 | 60.2 | 59.0 | 283. | 11.30 | 58.9 | 61.4 | 58.4 |
| 236. | 07.35 | 59.7 | 82.7 | 52.4 | 260. | 09.35 | 59.3 | 65.8 | 58.8 | 284. | 11.35 | 58.7 | 59.1 | 58.4 |
| 237. | 07.40 | 54.1 | 59.9 | 52.7 | 261. | 09.40 | 59.4 | 63.9 | 59.0 | 285. | 11.40 | 58.4 | 59.3 | 56.9 |
| 238. | 07.45 | 54.4 | 63.3 | 53.0 | 262. | 09.45 | 59.3 | 63.0 | 58.9 | 286. | 11.45 | 58.8 | 59.5 | 58.5 |
| 239. | 07.50 | 54.4 | 59.9 | 53.1 | 263. | 09.50 | 58.7 | 63.3 | 56.3 | 287. | 11.50 | 58.2 | 59.1 | 57.6 |
| 240. | 07.55 | 54.4 | 60.1 | 52.5 | 264. | 09.55 | 59.0 | 64.7 | 57.9 | 288. | 11.55 | 58.3 | 58.8 | 58.0 |

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/25-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(25/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 58.3 | 58.7 | 57.9 | 37. | 15.00 | 51.7 | 73.9 | 46.6 | 73. | 18.00 | 47.3 | 58.6 | 45.8 |
| 2. | 12.05 | 58.1 | 58.5 | 57.8 | 38. | 15.05 | 47.3 | 48.4 | 46.3 | 74. | 18.05 | 50.4 | 61.8 | 45.3 |
| 3. | 12.10 | 58.2 | 59.3 | 57.9 | 39. | 15.10 | 47.4 | 48.6 | 46.7 | 75. | 18.10 | 54.8 | 66.0 | 45.5 |
| 4. | 12.15 | 58.3 | 60.5 | 57.9 | 40. | 15.15 | 47.3 | 48.9 | 46.5 | 76. | 18.15 | 47.3 | 53.5 | 45.6 |
| 5. | 12.20 | 57.9 | 58.9 | 56.2 | 41. | 15.20 | 47.0 | 48.8 | 45.8 | 77. | 18.20 | 55.8 | 66.9 | 46.3 |
| 6. | 12.25 | 58.4 | 59.0 | 58.1 | 42. | 15.25 | 47.9 | 50.4 | 47.1 | 78. | 18.25 | 62.5 | 75.1 | 49.9 |
| 7. | 12.30 | 58.6 | 59.0 | 58.3 | 43. | 15.30 | 52.4 | 63.7 | 47.5 | 79. | 18.30 | 57.9 | 66.4 | 51.3 |
| 8. | 12.35 | 58.6 | 59.4 | 58.2 | 44. | 15.35 | 47.9 | 53.0 | 44.4 | 80. | 18.35 | 56.2 | 64.5 | 50.6 |
| 9. | 12.40 | 58.7 | 61.8 | 58.3 | 45. | 15.40 | 46.4 | 51.0 | 44.8 | 81. | 18.40 | 55.5 | 58.9 | 51.5 |
| 10. | 12.45 | 58.5 | 59.0 | 58.3 | 46. | 15.45 | 46.6 | 54.5 | 45.4 | 82. | 18.45 | 64.8 | 77.2 | 52.5 |
| 11. | 12.50 | 58.4 | 58.8 | 58.1 | 47. | 15.50 | 47.6 | 53.2 | 45.8 | 83. | 18.50 | 59.8 | 63.7 | 56.2 |
| 12. | 12.55 | 58.5 | 62.7 | 58.1 | 48. | 15.55 | 47.1 | 50.0 | 46.2 | 84. | 18.55 | 61.9 | 66.0 | 59.0 |
| 13. | 13.00 | 58.6 | 65.2 | 56.6 | 49. | 16.00 | 48.7 | 61.4 | 44.7 | 85. | 19.00 | 62.4 | 66.4 | 60.1 |
| 14. | 13.05 | 58.0 | 58.8 | 57.5 | 50. | 16.05 | 49.4 | 54.0 | 46.2 | 86. | 19.05 | 60.2 | 70.9 | 56.1 |
| 15. | 13.10 | 58.0 | 59.4 | 56.6 | 51. | 16.10 | 51.3 | 57.3 | 47.4 | 87. | 19.10 | 62.7 | 67.7 | 61.0 |
| 16. | 13.15 | 57.6 | 58.8 | 56.1 | 52. | 16.15 | 53.2 | 58.1 | 48.5 | 88. | 19.15 | 63.4 | 76.7 | 61.6 |
| 17. | 13.20 | 58.1 | 58.7 | 57.5 | 53. | 16.20 | 51.8 | 65.4 | 46.1 | 89. | 19.20 | 63.7 | 70.8 | 61.2 |
| 18. | 13.25 | 54.0 | 58.2 | 50.9 | 54. | 16.25 | 47.4 | 52.7 | 45.7 | 90. | 19.25 | 62.7 | 69.8 | 60.6 |
| 19. | 13.30 | 50.8 | 53.0 | 48.9 | 55. | 16.30 | 47.1 | 51.3 | 45.4 | 91. | 19.30 | 63.8 | 81.2 | 59.8 |
| 20. | 13.35 | 50.8 | 52.9 | 49.6 | 56. | 16.35 | 48.1 | 52.9 | 46.4 | 92. | 19.35 | 65.8 | 81.3 | 60.0 |
| 21. | 13.40 | 50.8 | 51.9 | 50.0 | 57. | 16.40 | 48.4 | 52.7 | 46.4 | 93. | 19.40 | 62.0 | 66.8 | 59.6 |
| 22. | 13.45 | 51.5 | 61.1 | 48.0 | 58. | 16.45 | 46.8 | 53.1 | 45.7 | 94. | 19.45 | 63.3 | 81.0 | 59.8 |
| 23. | 13.50 | 52.2 | 63.0 | 49.3 | 59. | 16.50 | 47.8 | 66.6 | 45.4 | 95. | 19.50 | 63.6 | 78.0 | 58.9 |
| 24. | 13.55 | 50.7 | 51.5 | 49.7 | 60. | 16.55 | 48.0 | 53.0 | 46.0 | 96. | 19.55 | 63.5 | 81.4 | 58.7 |
| 25. | 14.00 | 50.6 | 52.0 | 49.0 | 61. | 17.00 | 48.7 | 53.3 | 46.0 | 97. | 20.00 | 60.9 | 67.5 | 58.5 |
| 26. | 14.05 | 51.8 | 55.8 | 49.8 | 62. | 17.05 | 51.6 | 70.1 | 46.2 | 98. | 20.05 | 61.4 | 82.9 | 57.8 |
| 27. | 14.10 | 52.8 | 57.2 | 50.6 | 63. | 17.10 | 50.4 | 61.1 | 46.8 | 99. | 20.10 | 61.8 | 81.1 | 56.7 |
| 28. | 14.15 | 51.9 | 55.9 | 50.3 | 64. | 17.15 | 52.3 | 67.2 | 46.5 | 100. | 20.15 | 59.2 | 61.8 | 57.0 |
| 29. | 14.20 | 51.0 | 56.0 | 49.1 | 65. | 17.20 | 55.4 | 68.5 | 47.5 | 101. | 20.20 | 58.7 | 63.4 | 56.1 |
| 30. | 14.25 | 50.0 | 51.4 | 48.5 | 66. | 17.25 | 53.5 | 62.8 | 45.9 | 102. | 20.25 | 59.6 | 68.3 | 56.6 |
| 31. | 14.30 | 52.7 | 70.5 | 49.3 | 67. | 17.30 | 59.7 | 77.3 | 47.8 | 103. | 20.30 | 58.5 | 65.5 | 56.4 |
| 32. | 14.35 | 57.8 | 75.5 | 49.2 | 68. | 17.35 | 57.6 | 75.5 | 46.7 | 104. | 20.35 | 57.9 | 62.1 | 55.4 |
| 33. | 14.40 | 56.9 | 78.5 | 47.2 | 69. | 17.40 | 56.7 | 74.1 | 48.7 | 105. | 20.40 | 54.5 | 59.9 | 49.0 |
| 34. | 14.45 | 47.8 | 51.4 | 46.2 | 70. | 17.45 | 54.8 | 64.6 | 46.8 | 106. | 20.45 | 57.6 | 79.6 | 45.5 |
| 35. | 14.50 | 47.1 | 48.3 | 46.2 | 71. | 17.50 | 61.8 | 82.4 | 45.8 | 107. | 20.50 | 58.0 | 79.9 | 46.4 |
| 36. | 14.55 | 46.9 | 48.5 | 46.1 | 72. | 17.55 | 46.9 | 49.9 | 46.1 | 108. | 20.55 | 53.2 | 65.4 | 45.8 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 53.7 | 68.8 | 43.1 | 145. | 00.00 | 55.1 | 70.6 | 51.6 | 181. | 03.00 | 60.7 | 76.1 | 51.8 |
| 110. | 21.05 | 55.9 | 71.7 | 44.0 | 146. | 00.05 | 55.4 | 64.0 | 53.3 | 182. | 03.05 | 63.2 | 78.1 | 52.0 |
| 111. | 21.10 | 59.7 | 74.4 | 45.0 | 147. | 00.10 | 55.5 | 64.1 | 53.6 | 183. | 03.10 | 60.2 | 74.2 | 52.0 |
| 112. | 21.15 | 55.9 | 72.6 | 43.9 | 148. | 00.15 | 55.4 | 59.3 | 54.3 | 184. | 03.15 | 63.4 | 77.3 | 52.6 |
| 113. | 21.20 | 46.9 | 55.9 | 44.5 | 149. | 00.20 | 55.6 | 60.5 | 54.1 | 185. | 03.20 | 53.8 | 57.6 | 52.6 |
| 114. | 21.25 | 53.5 | 68.7 | 46.0 | 150. | 00.25 | 56.0 | 66.6 | 53.9 | 186. | 03.25 | 56.0 | 71.7 | 52.0 |
| 115. | 21.30 | 54.8 | 66.8 | 51.0 | 151. | 00.30 | 55.0 | 66.6 | 53.4 | 187. | 03.30 | 54.7 | 72.8 | 52.0 |
| 116. | 21.35 | 63.8 | 74.3 | 53.5 | 152. | 00.35 | 54.9 | 57.8 | 53.4 | 188. | 03.35 | 52.7 | 55.2 | 51.8 |
| 117. | 21.40 | 64.0 | 76.0 | 54.4 | 153. | 00.40 | 54.8 | 58.2 | 53.4 | 189. | 03.40 | 57.4 | 73.4 | 52.0 |
| 118. | 21.45 | 64.0 | 78.3 | 54.1 | 154. | 00.45 | 55.4 | 63.7 | 53.8 | 190. | 03.45 | 58.6 | 72.9 | 52.0 |
| 119. | 21.50 | 57.3 | 69.2 | 54.0 | 155. | 00.50 | 53.7 | 57.2 | 53.0 | 191. | 03.50 | 60.6 | 72.8 | 53.1 |
| 120. | 21.55 | 54.6 | 61.3 | 52.6 | 156. | 00.55 | 55.1 | 60.2 | 54.0 | 192. | 03.55 | 61.2 | 75.8 | 51.6 |
| 121. | 22.00 | 59.1 | 74.9 | 52.5 | 157. | 01.00 | 54.3 | 61.9 | 53.0 | 193. | 04.00 | 57.9 | 72.5 | 51.7 |
| 122. | 22.05 | 59.8 | 81.9 | 52.4 | 158. | 01.05 | 53.8 | 62.9 | 52.9 | 194. | 04.05 | 57.1 | 72.8 | 51.5 |
| 123. | 22.10 | 60.8 | 80.5 | 52.1 | 159. | 01.10 | 53.5 | 58.1 | 52.3 | 195. | 04.10 | 59.7 | 73.9 | 51.6 |
| 124. | 22.15 | 58.8 | 79.0 | 52.6 | 160. | 01.15 | 54.0 | 66.3 | 52.7 | 196. | 04.15 | 61.3 | 75.6 | 51.7 |
| 125. | 22.20 | 63.0 | 77.4 | 53.1 | 161. | 01.20 | 54.2 | 60.5 | 53.2 | 197. | 04.20 | 56.7 | 71.8 | 52.5 |
| 126. | 22.25 | 55.2 | 66.6 | 52.8 | 162. | 01.25 | 54.1 | 60.1 | 52.5 | 198. | 04.25 | 60.0 | 73.6 | 53.5 |
| 127. | 22.30 | 52.6 | 54.9 | 51.7 | 163. | 01.30 | 54.2 | 58.3 | 53.2 | 199. | 04.30 | 64.8 | 77.3 | 54.5 |
| 128. | 22.35 | 53.6 | 63.8 | 52.0 | 164. | 01.35 | 53.8 | 57.6 | 52.5 | 200. | 04.35 | 54.5 | 58.7 | 53.9 |
| 129. | 22.40 | 53.9 | 59.8 | 53.1 | 165. | 01.40 | 54.7 | 63.2 | 53.2 | 201. | 04.40 | 54.6 | 66.1 | 53.0 |
| 130. | 22.45 | 53.8 | 56.1 | 53.0 | 166. | 01.45 | 54.2 | 65.7 | 52.7 | 202. | 04.45 | 53.4 | 57.6 | 52.4 |
| 131. | 22.50 | 53.9 | 62.4 | 52.7 | 167. | 01.50 | 53.4 | 55.1 | 52.5 | 203. | 04.50 | 54.3 | 60.3 | 52.0 |
| 132. | 22.55 | 53.0 | 56.8 | 52.1 | 168. | 01.55 | 53.3 | 59.7 | 52.0 | 204. | 04.55 | 53.8 | 58.7 | 52.6 |
| 133. | 23.00 | 52.9 | 58.4 | 51.8 | 169. | 02.00 | 53.7 | 57.0 | 52.7 | 205. | 05.00 | 53.5 | 60.3 | 52.5 |
| 134. | 23.05 | 52.1 | 54.5 | 51.3 | 170. | 02.05 | 54.5 | 57.9 | 53.4 | 206. | 05.05 | 54.1 | 58.7 | 53.0 |
| 135. | 23.10 | 52.3 | 56.9 | 51.3 | 171. | 02.10 | 54.9 | 60.8 | 52.1 | 207. | 05.10 | 53.3 | 57.3 | 52.2 |
| 136. | 23.15 | 53.0 | 55.0 | 52.2 | 172. | 02.15 | 53.5 | 56.6 | 52.3 | 208. | 05.15 | 53.0 | 59.2 | 52.0 |
| 137. | 23.20 | 60.7 | 79.4 | 52.6 | 173. | 02.20 | 54.0 | 61.6 | 52.4 | 209. | 05.20 | 54.3 | 58.4 | 53.2 |
| 138. | 23.25 | 53.9 | 59.8 | 52.7 | 174. | 02.25 | 53.9 | 62.2 | 52.5 | 210. | 05.25 | 54.1 | 59.5 | 53.2 |
| 139. | 23.30 | 52.8 | 59.1 | 51.8 | 175. | 02.30 | 53.0 | 55.5 | 52.1 | 211. | 05.30 | 54.1 | 62.6 | 52.6 |
| 140. | 23.35 | 55.7 | 70.7 | 53.1 | 176. | 02.35 | 63.3 | 81.0 | 52.8 | 212. | 05.35 | 53.5 | 56.2 | 52.5 |
| 141. | 23.40 | 57.1 | 68.0 | 53.3 | 177. | 02.40 | 56.4 | 69.6 | 52.5 | 213. | 05.40 | 64.0 | 81.1 | 53.0 |
| 142. | 23.45 | 59.0 | 72.3 | 53.4 | 178. | 02.45 | 61.4 | 75.3 | 52.2 | 214. | 05.45 | 63.4 | 83.4 | 53.8 |
| 143. | 23.50 | 56.1 | 69.2 | 52.5 | 179. | 02.50 | 63.3 | 76.7 | 52.0 | 215. | 05.50 | 55.8 | 69.1 | 53.4 |
| 144. | 23.55 | 60.0 | 81.5 | 52.0 | 180. | 02.55 | 55.6 | 69.4 | 51.9 | 216. | 05.55 | 55.0 | 63.1 | 53.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 54.0 | 56.9 | 52.8 | 241. | 08.00 | 56.3 | 70.8 | 53.4 | 265. | 10.00 | 60.2 | 62.6 | 59.6 |
| 218. | 06.05 | 53.9 | 57.4 | 53.0 | 242. | 08.05 | 60.2 | 89.7 | 53.4 | 266. | 10.05 | 59.3 | 60.7 | 57.2 |
| 219. | 06.10 | 54.0 | 56.0 | 52.8 | 243. | 08.10 | 59.6 | 90.4 | 53.9 | 267. | 10.10 | 59.3 | 60.5 | 57.3 |
| 220. | 06.15 | 54.3 | 57.3 | 53.4 | 244. | 08.15 | 60.2 | 88.0 | 54.5 | 268. | 10.15 | 59.1 | 60.9 | 57.1 |
| 221. | 06.20 | 54.2 | 58.9 | 52.7 | 245. | 08.20 | 58.4 | 86.4 | 54.6 | 269. | 10.20 | 60.2 | 79.1 | 54.3 |
| 222. | 06.25 | 54.0 | 56.9 | 52.8 | 246. | 08.25 | 56.8 | 85.8 | 55.1 | 270. | 10.25 | 54.8 | 61.9 | 54.1 |
| 223. | 06.30 | 54.3 | 58.4 | 52.7 | 247. | 08.30 | 58.3 | 85.7 | 55.2 | 271. | 10.30 | 54.4 | 59.3 | 53.8 |
| 224. | 06.35 | 54.0 | 58.0 | 52.7 | 248. | 08.35 | 60.2 | 86.9 | 55.7 | 272. | 10.35 | 54.2 | 56.9 | 53.6 |
| 225. | 06.40 | 54.2 | 60.5 | 53.0 | 249. | 08.40 | 59.2 | 65.2 | 55.5 | 273. | 10.40 | 54.3 | 55.9 | 53.6 |
| 226. | 06.45 | 54.5 | 59.7 | 53.0 | 250. | 08.45 | 62.3 | 78.6 | 59.7 | 274. | 10.45 | 54.5 | 55.8 | 53.8 |
| 227. | 06.50 | 59.1 | 77.0 | 53.3 | 251. | 08.50 | 60.2 | 84.9 | 58.3 | 275. | 10.50 | 54.9 | 57.6 | 54.2 |
| 228. | 06.55 | 54.3 | 63.1 | 53.1 | 252. | 08.55 | 61.8 | 67.8 | 60.8 | 276. | 10.55 | 54.8 | 56.4 | 54.1 |
| 229. | 07.00 | 60.7 | 72.0 | 54.1 | 253. | 09.00 | 61.3 | 63.7 | 60.8 | 277. | 11.00 | 54.8 | 56.4 | 54.1 |
| 230. | 07.05 | 54.2 | 57.2 | 53.3 | 254. | 09.05 | 61.2 | 62.0 | 60.7 | 278. | 11.05 | 54.8 | 58.0 | 54.2 |
| 231. | 07.10 | 53.7 | 59.1 | 52.8 | 255. | 09.10 | 61.2 | 64.5 | 60.7 | 279. | 11.10 | 54.8 | 57.8 | 54.1 |
| 232. | 07.15 | 54.3 | 62.6 | 52.6 | 256. | 09.15 | 60.8 | 62.8 | 60.5 | 280. | 11.15 | 54.7 | 58.9 | 54.0 |
| 233. | 07.20 | 54.0 | 58.1 | 52.7 | 257. | 09.20 | 60.8 | 70.0 | 60.3 | 281. | 11.20 | 54.4 | 55.5 | 53.8 |
| 234. | 07.25 | 65.5 | 83.1 | 53.2 | 258. | 09.25 | 61.3 | 76.0 | 60.5 | 282. | 11.25 | 54.6 | 57.2 | 54.0 |
| 235. | 07.30 | 60.8 | 77.3 | 53.6 | 259. | 09.30 | 60.6 | 61.9 | 60.3 | 283. | 11.30 | 54.1 | 58.1 | 53.4 |
| 236. | 07.35 | 54.3 | 58.1 | 52.8 | 260. | 09.35 | 65.7 | 80.5 | 60.2 | 284. | 11.35 | 54.2 | 55.3 | 53.5 |
| 237. | 07.40 | 54.0 | 62.3 | 52.7 | 261. | 09.40 | 60.5 | 61.8 | 60.1 | 285. | 11.40 | 54.5 | 55.7 | 53.9 |
| 238. | 07.45 | 57.3 | 78.4 | 52.7 | 262. | 09.45 | 60.6 | 61.6 | 59.9 | 286. | 11.45 | 54.3 | 56.1 | 53.5 |
| 239. | 07.50 | 60.4 | 87.5 | 52.6 | 263. | 09.50 | 60.7 | 62.9 | 60.0 | 287. | 11.50 | 54.2 | 56.6 | 53.6 |
| 240. | 07.55 | 62.0 | 82.0 | 53.1 | 264. | 09.55 | 60.2 | 61.6 | 59.6 | 288. | 11.55 | 54.4 | 55.8 | 53.8 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/26-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(26/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 54.2 | 55.7 | 53.6 | 37. | 15.00 | 49.5 | 55.0 | 47.1 | 73. | 18.00 | 54.0 | 58.6 | 50.0 |
| 2. | 12.05 | 54.3 | 56.0 | 53.6 | 38. | 15.05 | 49.5 | 55.9 | 47.1 | 74. | 18.06 | 54.8 | 58.5 | 52.0 |
| 3. | 12.10 | 54.4 | 56.2 | 53.7 | 39. | 15.10 | 49.4 | 55.9 | 46.3 | 75. | 18.10 | 55.4 | 59.2 | 52.5 |
| 4. | 12.15 | 54.2 | 56.3 | 53.5 | 40. | 15.15 | 49.6 | 55.3 | 45.9 | 76. | 18.15 | 56.0 | 59.3 | 53.2 |
| 5. | 12.20 | 53.7 | 55.0 | 53.2 | 41. | 15.20 | 50.2 | 55.4 | 45.5 | 77. | 18.20 | 56.4 | 60.7 | 53.3 |
| 6. | 12.25 | 53.6 | 55.1 | 53.1 | 42. | 15.25 | 50.9 | 56.5 | 46.3 | 78. | 18.25 | 56.8 | 64.2 | 54.1 |
| 7. | 12.30 | 53.4 | 55.0 | 52.8 | 43. | 15.30 | 51.0 | 55.9 | 46.2 | 79. | 18.30 | 56.5 | 62.9 | 53.2 |
| 8. | 12.35 | 53.7 | 55.3 | 53.2 | 44. | 15.35 | 50.8 | 56.0 | 46.0 | 80. | 18.35 | 57.1 | 60.4 | 54.6 |
| 9. | 12.40 | 53.4 | 55.1 | 52.7 | 45. | 15.40 | 50.5 | 56.7 | 46.5 | 81. | 18.40 | 58.8 | 60.9 | 56.4 |
| 10. | 12.45 | 53.5 | 55.2 | 53.1 | 46. | 15.45 | 48.8 | 54.3 | 44.4 | 82. | 18.45 | 58.8 | 60.9 | 56.4 |
| 11. | 12.50 | 53.8 | 55.9 | 53.4 | 47. | 15.50 | 49.1 | 54.5 | 44.2 | 83. | 18.50 | 57.5 | 60.4 | 54.2 |
| 12. | 12.55 | 53.8 | 54.7 | 53.4 | 48. | 15.55 | 50.9 | 60.3 | 47.1 | 84. | 18.55 | 58.4 | 60.6 | 55.5 |
| 13. | 13.00 | 54.0 | 56.6 | 53.5 | 49. | 16.00 | 50.6 | 58.7 | 46.4 | 85. | 19.00 | 59.2 | 63.8 | 56.9 |
| 14. | 13.05 | 54.0 | 55.4 | 53.4 | 50. | 16.05 | 50.9 | 57.5 | 46.7 | 86. | 19.05 | 59.7 | 65.6 | 57.6 |
| 15. | 13.10 | 53.8 | 55.4 | 53.2 | 51. | 16.10 | 50.0 | 55.3 | 45.2 | 87. | 19.10 | 63.4 | 71.4 | 58.6 |
| 16. | 13.15 | 54.1 | 55.7 | 53.4 | 52. | 16.15 | 49.6 | 58.8 | 46.0 | 88. | 19.15 | 61.5 | 71.0 | 57.7 |
| 17. | 13.20 | 53.9 | 56.8 | 53.1 | 53. | 16.20 | 48.1 | 53.2 | 44.0 | 89. | 19.20 | 62.3 | 79.1 | 58.1 |
| 18. | 13.25 | 51.1 | 54.7 | 48.3 | 54. | 16.25 | 49.4 | 54.7 | 45.3 | 90. | 19.25 | 64.3 | 80.6 | 56.8 |
| 19. | 13.30 | 50.3 | 55.0 | 48.1 | 55. | 16.30 | 51.7 | 69.8 | 45.3 | 91. | 19.30 | 59.5 | 62.1 | 57.7 |
| 20. | 13.35 | 50.8 | 55.1 | 48.4 | 56. | 16.35 | 53.8 | 74.2 | 45.7 | 92. | 19.35 | 59.2 | 64.3 | 57.1 |
| 21. | 13.40 | 49.5 | 53.8 | 48.3 | 57. | 16.40 | 49.6 | 54.6 | 44.4 | 93. | 19.40 | 58.9 | 65.5 | 56.7 |
| 22. | 13.45 | 49.2 | 51.7 | 48.1 | 58. | 16.45 | 49.5 | 54.3 | 44.2 | 94. | 19.45 | 65.7 | 77.5 | 56.8 |
| 23. | 13.50 | 49.2 | 53.1 | 48.2 | 59. | 16.50 | 50.1 | 55.3 | 44.9 | 95. | 19.50 | 57.6 | 75.5 | 55.1 |
| 24. | 13.55 | 48.8 | 50.9 | 47.6 | 60. | 16.55 | 50.1 | 55.6 | 44.6 | 96. | 19.55 | 58.4 | 83.3 | 57.9 |
| 25. | 14.00 | 48.8 | 51.0 | 47.7 | 61. | 17.00 | 49.4 | 54.3 | 44.4 | 97. | 20.00 | 54.6 | 85.7 | 51.3 |
| 26. | 14.05 | 49.2 | 51.2 | 48.2 | 62. | 17.05 | 50.6 | 58.2 | 45.0 | 98. | 20.05 | 56.2 | 84.9 | 55.9 |
| 27. | 14.10 | 48.9 | 51.1 | 47.6 | 63. | 17.10 | 51.6 | 59.4 | 46.3 | 99. | 20.10 | 60.2 | 83.0 | 55.6 |
| 28. | 14.15 | 49.2 | 55.7 | 47.9 | 64. | 17.15 | 49.7 | 54.2 | 45.7 | 100. | 20.15 | 55.8 | 60.5 | 52.6 |
| 29. | 14.20 | 49.2 | 53.4 | 47.5 | 65. | 17.20 | 50.7 | 55.3 | 46.1 | 101. | 20.20 | 58.2 | 71.9 | 52.1 |
| 30. | 14.25 | 49.5 | 52.7 | 47.9 | 66. | 17.25 | 50.2 | 55.1 | 45.2 | 102. | 20.25 | 61.7 | 77.6 | 52.9 |
| 31. | 14.30 | 50.0 | 53.8 | 48.2 | 67. | 17.30 | 51.7 | 56.9 | 47.4 | 103. | 20.30 | 58.9 | 75.1 | 51.6 |
| 32. | 14.35 | 49.9 | 58.7 | 47.7 | 68. | 17.35 | 52.0 | 56.6 | 47.7 | 104. | 20.35 | 65.0 | 85.9 | 50.5 |
| 33. | 14.40 | 52.9 | 70.7 | 47.2 | 69. | 17.40 | 51.9 | 56.6 | 47.3 | 105. | 20.40 | 53.0 | 58.5 | 48.8 |
| 34. | 14.45 | 49.0 | 52.8 | 47.4 | 70. | 17.45 | 53.3 | 57.7 | 49.2 | 106. | 20.45 | 52.5 | 63.3 | 47.3 |
| 35. | 14.50 | 48.7 | 51.7 | 47.2 | 71. | 17.50 | 59.9 | 69.7 | 49.6 | 107. | 20.50 | 52.0 | 60.7 | 46.8 |
| 36. | 14.55 | 49.0 | 52.7 | 46.9 | 72. | 17.55 | 57.4 | 69.7 | 50.7 | 108. | 20.55 | 51.5 | 61.5 | 46.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/2-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 49.1 | 58.6 | 45.8 | 145. | 00.00 | 51.9 | 56.8 | 50.7 | 181. | 03.00 | 55.8 | 69.5 | 50.8 |
| 110. | 21.05 | 51.4 | 66.7 | 45.8 | 146. | 00.05 | 54.2 | 63.9 | 51.4 | 182. | 03.05 | 61.2 | 73.0 | 50.8 |
| 111. | 21.10 | 50.1 | 60.3 | 45.2 | 147. | 00.10 | 56.9 | 66.8 | 50.5 | 183. | 03.10 | 57.7 | 77.0 | 50.3 |
| 112. | 21.15 | 57.2 | 77.0 | 44.8 | 148. | 00.15 | 55.7 | 68.8 | 51.2 | 184. | 03.15 | 52.1 | 62.0 | 50.4 |
| 113. | 21.20 | 57.3 | 74.4 | 46.8 | 149. | 00.20 | 52.0 | 58.4 | 51.1 | 185. | 03.20 | 51.2 | 57.2 | 50.0 |
| 114. | 21.25 | 58.0 | 78.6 | 46.5 | 150. | 00.25 | 57.2 | 78.8 | 50.4 | 186. | 03.25 | 52.6 | 59.3 | 51.2 |
| 115. | 21.30 | 56.7 | 75.8 | 49.1 | 151. | 00.30 | 51.6 | 57.3 | 50.4 | 187. | 03.30 | 51.4 | 57.6 | 50.3 |
| 116. | 21.35 | 52.7 | 56.0 | 51.1 | 152. | 00.35 | 61.6 | 81.6 | 50.3 | 188. | 03.35 | 52.3 | 86.9 | 50.1 |
| 117. | 21.40 | 62.1 | 75.3 | 53.5 | 153. | 00.40 | 51.5 | 57.4 | 50.4 | 189. | 03.40 | 53.6 | 85.7 | 51.2 |
| 118. | 21.45 | 55.7 | 65.7 | 53.6 | 154. | 00.45 | 56.6 | 76.6 | 50.4 | 190. | 03.45 | 54.3 | 62.2 | 51.4 |
| 119. | 21.50 | 54.5 | 61.3 | 53.1 | 155. | 00.50 | 52.3 | 58.2 | 51.0 | 191. | 03.50 | 53.2 | 66.1 | 51.6 |
| 120. | 21.55 | 54.6 | 69.5 | 52.2 | 156. | 00.55 | 52.4 | 60.3 | 50.9 | 192. | 03.55 | 55.1 | 65.7 | 52.1 |
| 121. | 22.00 | 53.1 | 57.5 | 52.2 | 157. | 01.00 | 52.6 | 58.8 | 51.0 | 193. | 04.00 | 52.3 | 56.8 | 51.2 |
| 122. | 22.05 | 54.5 | 63.5 | 52.0 | 158. | 01.05 | 51.9 | 58.8 | 50.5 | 194. | 04.05 | 52.6 | 61.9 | 51.2 |
| 123. | 22.10 | 53.1 | 57.6 | 52.0 | 159. | 01.10 | 51.5 | 54.5 | 50.5 | 195. | 04.10 | 52.5 | 63.8 | 50.8 |
| 124. | 22.15 | 57.1 | 75.5 | 51.2 | 160. | 01.15 | 51.8 | 56.1 | 50.5 | 196. | 04.15 | 53.5 | 67.1 | 51.2 |
| 125. | 22.20 | 53.7 | 66.9 | 51.2 | 161. | 01.20 | 51.4 | 55.8 | 50.2 | 197. | 04.20 | 51.6 | 55.5 | 50.8 |
| 126. | 22.25 | 65.1 | 83.0 | 50.4 | 162. | 01.25 | 52.8 | 65.7 | 51.2 | 198. | 04.25 | 51.6 | 55.0 | 50.6 |
| 127. | 22.30 | 64.9 | 85.6 | 50.5 | 163. | 01.30 | 63.9 | 82.2 | 51.4 | 199. | 04.30 | 52.0 | 55.7 | 50.9 |
| 128. | 22.35 | 60.5 | 89.3 | 50.8 | 164. | 01.35 | 58.0 | 80.0 | 51.3 | 200. | 04.35 | 56.1 | 68.5 | 51.2 |
| 129. | 22.40 | 56.7 | 77.6 | 50.5 | 165. | 01.40 | 53.3 | 68.1 | 50.7 | 201. | 04.40 | 52.7 | 60.1 | 51.3 |
| 130. | 22.45 | 61.2 | 81.5 | 50.8 | 166. | 01.45 | 51.8 | 58.0 | 50.8 | 202. | 04.45 | 53.3 | 68.2 | 51.6 |
| 131. | 22.50 | 55.1 | 73.5 | 50.3 | 167. | 01.50 | 52.4 | 55.3 | 51.5 | 203. | 04.50 | 54.6 | 64.5 | 52.3 |
| 132. | 22.55 | 51.8 | 58.1 | 50.4 | 168. | 01.55 | 53.5 | 62.3 | 51.1 | 204. | 04.55 | 60.2 | 80.4 | 59.3 |
| 133. | 23.00 | 52.5 | 60.1 | 50.7 | 169. | 02.00 | 53.1 | 69.6 | 50.2 | 205. | 05.00 | 61.4 | 89.9 | 60.9 |
| 134. | 23.05 | 53.3 | 67.0 | 50.5 | 170. | 02.05 | 53.5 | 64.8 | 51.3 | 206. | 05.05 | 61.5 | 90.2 | 59.6 |
| 135. | 23.10 | 54.0 | 66.5 | 50.6 | 171. | 02.10 | 53.1 | 58.6 | 51.9 | 207. | 05.10 | 60.3 | 92.4 | 58.3 |
| 136. | 23.15 | 53.8 | 61.6 | 51.4 | 172. | 02.15 | 58.6 | 72.9 | 50.1 | 208. | 05.15 | 59.4 | 93.4 | 54.2 |
| 137. | 23.20 | 52.6 | 62.6 | 51.1 | 173. | 02.20 | 52.9 | 57.7 | 51.8 | 209. | 05.20 | 58.6 | 87.6 | 54.3 |
| 138. | 23.25 | 53.5 | 66.6 | 50.9 | 174. | 02.25 | 54.5 | 67.9 | 52.5 | 210. | 05.25 | 57.4 | 89.6 | 53.5 |
| 139. | 23.30 | 54.1 | 68.7 | 50.9 | 175. | 02.30 | 55.4 | 85.4 | 52.2 | 211. | 05.30 | 56.2 | 91.9 | 53.8 |
| 140. | 23.35 | 53.2 | 62.5 | 50.7 | 176. | 02.35 | 54.6 | 71.7 | 50.7 | 212. | 05.35 | 60.2 | 85.9 | 52.3 |
| 141. | 23.40 | 52.8 | 61.2 | 51.0 | 177. | 02.40 | 64.9 | 81.8 | 50.5 | 213. | 05.40 | 58.3 | 85.5 | 56.4 |
| 142. | 23.45 | 56.1 | 72.0 | 51.3 | 178. | 02.45 | 65.5 | 81.0 | 50.3 | 214. | 05.45 | 59.3 | 82.2 | 57.6 |
| 143. | 23.50 | 52.1 | 59.0 | 50.5 | 179. | 02.50 | 57.7 | 74.3 | 51.3 | 215. | 05.50 | 60.2 | 87.8 | 58.3 |
| 144. | 23.55 | 51.2 | 54.1 | 50.3 | 180. | 02.55 | 52.5 | 60.3 | 51.0 | 216. | 05.55 | 61.2 | 90.8 | 57.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 62.3 | 79.2 | 57.6 | 241. | 08.00 | 57.9 | 69.0 | 55.5 | 265. | 10.00 | 59.1 | 64.8 | 56.6 |
| 218. | 06.05 | 62.8 | 79.4 | 54.3 | 242. | 08.05 | 58.3 | 71.8 | 56.1 | 266. | 10.05 | 64.5 | 83.1 | 56.6 |
| 219. | 06.10 | 63.2 | 66.3 | 55.3 | 243. | 08.10 | 62.3 | 82.5 | 56.3 | 267. | 10.10 | 58.3 | 66.1 | 55.8 |
| 220. | 06.15 | 61.8 | 77.4 | 59.3 | 244. | 08.15 | 59.6 | 70.2 | 56.1 | 268. | 10.15 | 57.5 | 60.7 | 56.3 |
| 221. | 06.20 | 60.6 | 72.9 | 57.5 | 245. | 08.20 | 57.2 | 61.4 | 56.3 | 269. | 10.20 | 58.8 | 62.6 | 56.8 |
| 222. | 06.25 | 58.9 | 67.6 | 56.9 | 246. | 08.25 | 57.3 | 66.7 | 56.1 | 270. | 10.25 | 58.8 | 63.1 | 56.6 |
| 223. | 06.30 | 64.9 | 87.0 | 56.2 | 247. | 08.30 | 62.1 | 73.3 | 57.0 | 271. | 10.30 | 57.8 | 64.5 | 56.2 |
| 224. | 06.35 | 57.7 | 68.9 | 56.4 | 248. | 08.35 | 63.0 | 73.4 | 56.0 | 272. | 10.35 | 58.4 | 65.5 | 55.9 |
| 225. | 06.40 | 62.4 | 83.2 | 55.8 | 249. | 08.40 | 61.9 | 65.8 | 56.4 | 273. | 10.40 | 57.3 | 62.7 | 55.7 |
| 226. | 06.45 | 65.3 | 83.3 | 54.8 | 250. | 08.45 | 62.3 | 87.0 | 59.6 | 274. | 10.45 | 56.8 | 62.2 | 55.6 |
| 227. | 06.50 | 59.8 | 79.4 | 54.0 | 251. | 08.50 | 61.2 | 87.6 | 58.3 | 275. | 10.50 | 57.8 | 63.0 | 56.1 |
| 228. | 06.55 | 60.2 | 83.0 | 54.8 | 252. | 08.55 | 65.6 | 70.1 | 65.1 | 276. | 10.55 | 59.5 | 66.5 | 56.6 |
| 229. | 07.00 | 63.2 | 82.0 | 55.1 | 253. | 09.00 | 65.6 | 68.0 | 65.1 | 277. | 11.00 | 59.5 | 66.0 | 56.7 |
| 230. | 07.05 | 64.3 | 82.7 | 57.5 | 254. | 09.05 | 65.8 | 66.7 | 65.1 | 278. | 11.05 | 57.7 | 65.5 | 55.6 |
| 231. | 07.10 | 65.8 | 83.5 | 56.4 | 255. | 09.10 | 65.2 | 68.2 | 63.4 | 279. | 11.10 | 58.3 | 65.4 | 55.5 |
| 232. | 07.15 | 56.6 | 65.4 | 55.0 | 256. | 09.15 | 65.5 | 66.8 | 64.8 | 280. | 11.15 | 58.9 | 66.5 | 55.5 |
| 233. | 07.20 | 56.7 | 61.9 | 54.5 | 257. | 09.20 | 65.7 | 68.9 | 63.9 | 281. | 11.20 | 59.5 | 65.9 | 56.3 |
| 234. | 07.25 | 55.7 | 67.3 | 54.0 | 258. | 09.25 | 62.1 | 81.2 | 58.3 | 282. | 11.25 | 59.1 | 65.9 | 55.5 |
| 235. | 07.30 | 59.7 | 72.5 | 55.2 | 259. | 09.30 | 62.3 | 84.9 | 54.3 | 283. | 11.30 | 56.2 | 61.4 | 55.5 |
| 236. | 07.35 | 57.8 | 67.7 | 54.8 | 260. | 09.35 | 60.2 | 83.3 | 56.3 | 284. | 11.35 | 56.4 | 61.4 | 55.8 |
| 237. | 07.40 | 60.2 | 89.6 | 54.6 | 261. | 09.40 | 65.4 | 67.7 | 62.8 | 285. | 11.40 | 58.2 | 66.2 | 55.6 |
| 238. | 07.45 | 59.2 | 65.4 | 57.3 | 262. | 09.45 | 62.0 | 76.7 | 57.3 | 286. | 11.45 | 60.7 | 67.7 | 55.8 |
| 239. | 07.50 | 59.1 | 63.6 | 58.0 | 263. | 09.50 | 60.2 | 84.8 | 58.5 | 287. | 11.50 | 58.6 | 66.4 | 56.4 |
| 240. | 07.55 | 57.5 | 60.5 | 56.5 | 264. | 09.55 | 59.0 | 63.9 | 56.7 | 288. | 11.55 | 56.5 | 59.2 | 55.9 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/27-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(27/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 56.3 | 62.8 | 55.5 | 37. | 16.00 | 51.0 | 53.5 | 50.2 | 73. | 18.00 | 65.3 | 82.4 | 51.4 |
| 2. | 12.05 | 58.6 | 65.8 | 55.5 | 38. | 16.05 | 51.3 | 61.9 | 49.5 | 74. | 18.05 | 52.9 | 60.3 | 51.2 |
| 3. | 12.10 | 56.7 | 65.3 | 55.3 | 39. | 16.10 | 56.9 | 69.6 | 49.5 | 75. | 18.10 | 55.9 | 67.3 | 51.8 |
| 4. | 12.15 | 59.4 | 66.5 | 55.6 | 40. | 16.15 | 50.3 | 52.3 | 49.5 | 76. | 18.15 | 52.2 | 58.0 | 51.3 |
| 5. | 12.20 | 59.9 | 67.3 | 55.5 | 41. | 16.20 | 50.5 | 55.6 | 49.5 | 77. | 18.20 | 56.8 | 79.0 | 51.0 |
| 6. | 12.25 | 56.6 | 66.7 | 55.2 | 42. | 16.25 | 51.8 | 56.9 | 50.0 | 78. | 18.25 | 52.5 | 58.5 | 51.1 |
| 7. | 12.30 | 59.8 | 67.6 | 55.4 | 43. | 16.30 | 52.8 | 63.2 | 50.1 | 79. | 18.30 | 52.2 | 58.5 | 51.1 |
| 8. | 12.35 | 59.7 | 68.0 | 55.0 | 44. | 16.35 | 51.7 | 57.3 | 50.2 | 80. | 18.35 | 52.7 | 62.7 | 51.1 |
| 9. | 12.40 | 57.4 | 64.8 | 55.2 | 45. | 16.40 | 51.5 | 57.1 | 50.4 | 81. | 18.40 | 53.1 | 61.5 | 51.4 |
| 10. | 12.45 | 57.8 | 66.5 | 55.3 | 46. | 16.45 | 50.7 | 54.6 | 49.7 | 82. | 18.45 | 52.2 | 59.0 | 51.2 |
| 11. | 12.50 | 56.4 | 67.3 | 55.1 | 47. | 16.50 | 51.0 | 58.3 | 49.9 | 83. | 18.50 | 53.2 | 62.3 | 51.9 |
| 12. | 12.55 | 56.3 | 63.3 | 55.1 | 48. | 16.55 | 58.7 | 71.3 | 50.3 | 84. | 18.55 | 54.0 | 59.5 | 52.6 |
| 13. | 13.00 | 60.4 | 79.1 | 54.9 | 49. | 16.00 | 51.1 | 54.2 | 50.4 | 85. | 19.00 | 55.2 | 68.3 | 52.3 |
| 14. | 13.05 | 63.4 | 81.7 | 54.4 | 50. | 16.05 | 50.8 | 51.8 | 50.2 | 86. | 19.05 | 52.9 | 57.7 | 51.7 |
| 15. | 13.10 | 60.6 | 80.1 | 54.3 | 51. | 16.10 | 50.6 | 51.6 | 49.9 | 87. | 19.10 | 52.6 | 59.1 | 51.4 |
| 16. | 13.15 | 59.5 | 76.8 | 54.4 | 52. | 16.15 | 51.5 | 60.7 | 50.1 | 88. | 19.15 | 53.1 | 61.8 | 51.4 |
| 17. | 13.20 | 57.4 | 67.6 | 54.7 | 53. | 16.20 | 52.5 | 63.2 | 50.0 | 89. | 19.20 | 52.9 | 58.2 | 51.4 |
| 18. | 13.25 | 53.5 | 56.0 | 52.1 | 54. | 16.25 | 50.9 | 55.9 | 50.0 | 90. | 19.25 | 53.4 | 60.1 | 51.9 |
| 19. | 13.30 | 52.5 | 57.5 | 51.7 | 55. | 16.30 | 51.2 | 56.9 | 49.9 | 91. | 19.30 | 53.1 | 57.1 | 52.1 |
| 20. | 13.35 | 53.4 | 61.5 | 52.1 | 56. | 16.35 | 50.3 | 52.7 | 49.5 | 92. | 19.35 | 53.1 | 59.1 | 52.1 |
| 21. | 13.40 | 55.6 | 73.5 | 51.9 | 57. | 16.40 | 50.4 | 54.4 | 49.5 | 93. | 19.40 | 62.9 | 79.8 | 52.4 |
| 22. | 13.45 | 52.8 | 57.5 | 51.7 | 58. | 16.45 | 62.2 | 70.9 | 50.3 | 94. | 19.45 | 55.4 | 70.7 | 51.9 |
| 23. | 13.50 | 53.3 | 61.6 | 51.9 | 59. | 16.50 | 57.6 | 68.4 | 50.1 | 95. | 19.50 | 52.3 | 56.2 | 51.4 |
| 24. | 13.55 | 53.4 | 61.4 | 52.0 | 60. | 16.55 | 59.9 | 71.2 | 50.0 | 96. | 19.55 | 53.9 | 68.9 | 51.6 |
| 25. | 14.00 | 56.8 | 65.5 | 52.3 | 61. | 17.00 | 57.2 | 72.2 | 50.8 | 97. | 20.00 | 53.0 | 64.4 | 51.5 |
| 26. | 14.05 | 55.4 | 67.0 | 51.3 | 62. | 17.05 | 61.6 | 71.9 | 52.5 | 98. | 20.05 | 52.1 | 56.1 | 51.4 |
| 27. | 14.10 | 52.2 | 59.0 | 50.5 | 63. | 17.10 | 57.1 | 65.0 | 50.6 | 99. | 20.10 | 53.4 | 59.9 | 51.3 |
| 28. | 14.15 | 52.3 | 57.9 | 50.6 | 64. | 17.15 | 61.2 | 71.4 | 49.7 | 100. | 20.15 | 54.4 | 69.7 | 51.6 |
| 29. | 14.20 | 52.0 | 57.7 | 50.6 | 65. | 17.20 | 53.7 | 59.4 | 51.0 | 101. | 20.20 | 58.4 | 73.3 | 51.6 |
| 30. | 14.25 | 51.8 | 67.2 | 50.5 | 66. | 17.25 | 59.1 | 70.8 | 51.2 | 102. | 20.25 | 56.2 | 71.7 | 51.4 |
| 31. | 14.30 | 51.5 | 55.8 | 50.7 | 67. | 17.30 | 59.3 | 71.1 | 49.9 | 103. | 20.30 | 53.3 | 60.8 | 52.0 |
| 32. | 14.35 | 54.1 | 63.7 | 51.1 | 68. | 17.35 | 52.5 | 62.9 | 49.8 | 104. | 20.35 | 63.6 | 81.0 | 52.4 |
| 33. | 14.40 | 51.7 | 56.5 | 50.3 | 69. | 17.40 | 53.0 | 61.2 | 50.3 | 105. | 20.40 | 58.2 | 77.0 | 51.9 |
| 34. | 14.45 | 51.7 | 56.9 | 50.3 | 70. | 17.45 | 51.7 | 59.0 | 50.5 | 106. | 20.45 | 60.2 | 84.6 | 52.3 |
| 35. | 14.50 | 51.0 | 54.8 | 50.0 | 71. | 17.50 | 55.7 | 67.8 | 51.1 | 107. | 20.50 | 61.2 | 79.8 | 52.4 |
| 36. | 14.55 | 51.1 | 54.8 | 50.0 | 72. | 17.55 | 53.1 | 63.6 | 51.6 | 108. | 20.55 | 53.6 | 66.2 | 51.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 55.9 | 69.1 | 51.6 | 145. | 00.00 | 58.2 | 58.8 | 57.7 | 181. | 03.00 | 53.6 | 57.8 | 50.5 |
| 110. | 21.05 | 53.6 | 58.5 | 52.0 | 146. | 00.05 | 58.3 | 58.7 | 58.1 | 182. | 03.05 | 50.4 | 52.6 | 48.5 |
| 111. | 21.10 | 59.3 | 82.3 | 52.0 | 147. | 00.10 | 58.1 | 58.7 | 57.8 | 183. | 03.10 | 50.4 | 52.5 | 49.2 |
| 112. | 21.15 | 53.7 | 59.5 | 52.3 | 148. | 00.15 | 58.3 | 60.1 | 57.9 | 184. | 03.15 | 50.4 | 51.5 | 49.6 |
| 113. | 21.20 | 54.0 | 62.9 | 52.6 | 149. | 00.20 | 58.1 | 58.6 | 57.9 | 185. | 03.20 | 51.1 | 60.7 | 47.6 |
| 114. | 21.25 | 54.0 | 59.5 | 52.7 | 150. | 00.25 | 58.3 | 59.0 | 58.0 | 186. | 03.25 | 51.8 | 62.6 | 48.9 |
| 115. | 21.30 | 54.0 | 59.7 | 52.1 | 151. | 00.30 | 58.3 | 58.8 | 58.0 | 187. | 03.30 | 50.3 | 51.1 | 49.3 |
| 116. | 21.35 | 54.9 | 62.9 | 53.0 | 152. | 00.35 | 58.2 | 58.9 | 57.6 | 188. | 03.35 | 50.2 | 51.6 | 48.6 |
| 117. | 21.40 | 56.2 | 71.9 | 52.4 | 153. | 00.40 | 58.3 | 58.8 | 57.9 | 189. | 03.40 | 51.4 | 55.4 | 49.4 |
| 118. | 21.45 | 55.4 | 73.4 | 52.7 | 154. | 00.45 | 57.8 | 58.5 | 57.1 | 190. | 03.45 | 52.4 | 56.8 | 50.2 |
| 119. | 21.50 | 60.7 | 81.4 | 52.7 | 155. | 00.50 | 58.3 | 58.8 | 58.0 | 191. | 03.50 | 51.5 | 55.5 | 49.9 |
| 120. | 21.55 | 53.2 | 57.1 | 52.7 | 156. | 00.55 | 58.3 | 59.0 | 57.6 | 192. | 03.55 | 50.6 | 55.6 | 48.7 |
| 121. | 22.00 | 59.2 | 80.0 | 52.8 | 157. | 01.00 | 58.4 | 58.8 | 58.0 | 193. | 04.00 | 49.6 | 51.0 | 48.1 |
| 122. | 22.05 | 57.3 | 69.6 | 52.9 | 158. | 01.05 | 58.5 | 61.0 | 58.0 | 194. | 04.05 | 52.3 | 70.1 | 48.9 |
| 123. | 22.10 | 53.8 | 61.2 | 53.2 | 159. | 01.10 | 58.3 | 58.7 | 58.0 | 195. | 04.10 | 57.4 | 75.1 | 48.8 |
| 124. | 22.15 | 55.1 | 63.4 | 53.3 | 160. | 01.15 | 58.0 | 58.9 | 56.5 | 196. | 04.15 | 56.5 | 78.1 | 46.8 |
| 125. | 22.20 | 55.9 | 72.3 | 54.1 | 161. | 01.20 | 58.4 | 59.1 | 58.1 | 197. | 04.20 | 47.4 | 51.0 | 45.8 |
| 126. | 22.25 | 64.9 | 85.9 | 55.2 | 162. | 01.25 | 57.8 | 58.7 | 57.2 | 198. | 04.25 | 46.7 | 47.9 | 45.8 |
| 127. | 22.30 | 64.0 | 80.1 | 57.8 | 163. | 01.30 | 57.9 | 58.4 | 57.6 | 199. | 04.30 | 46.5 | 48.1 | 45.7 |
| 128. | 22.35 | 60.0 | 77.9 | 57.6 | 164. | 01.35 | 57.9 | 58.3 | 57.5 | 200. | 04.35 | 51.3 | 73.5 | 46.2 |
| 129. | 22.40 | 58.6 | 61.3 | 56.5 | 165. | 01.40 | 57.7 | 58.1 | 57.4 | 201. | 04.40 | 46.9 | 48.0 | 45.9 |
| 130. | 22.45 | 65.6 | 82.9 | 54.9 | 166. | 01.45 | 57.8 | 58.9 | 57.5 | 202. | 04.45 | 47.0 | 48.2 | 46.3 |
| 131. | 22.50 | 58.6 | 80.0 | 54.9 | 167. | 01.50 | 57.9 | 60.1 | 57.5 | 203. | 04.50 | 46.9 | 48.5 | 46.1 |
| 132. | 22.55 | 56.6 | 59.3 | 55.2 | 168. | 01.55 | 57.5 | 58.5 | 55.8 | 204. | 04.55 | 46.6 | 48.4 | 45.4 |
| 133. | 23.00 | 58.7 | 62.0 | 58.1 | 169. | 02.00 | 58.0 | 58.6 | 57.7 | 205. | 05.00 | 47.5 | 50.0 | 46.7 |
| 134. | 23.05 | 58.9 | 59.8 | 58.6 | 170. | 02.05 | 58.2 | 58.6 | 57.9 | 206. | 05.05 | 52.0 | 63.3 | 47.1 |
| 135. | 23.10 | 58.9 | 65.4 | 58.4 | 171. | 02.10 | 58.2 | 59.0 | 57.8 | 207. | 05.10 | 47.5 | 52.6 | 44.0 |
| 136. | 23.15 | 59.0 | 63.5 | 58.6 | 172. | 02.15 | 58.3 | 61.4 | 57.9 | 208. | 05.15 | 46.0 | 50.6 | 44.4 |
| 137. | 23.20 | 58.9 | 62.6 | 58.5 | 173. | 02.20 | 58.1 | 58.6 | 57.9 | 209. | 05.20 | 46.2 | 54.1 | 45.0 |
| 138. | 23.25 | 58.3 | 62.9 | 55.9 | 174. | 02.25 | 58.0 | 58.4 | 57.7 | 210. | 05.25 | 47.2 | 52.8 | 45.4 |
| 139. | 23.30 | 58.6 | 64.3 | 57.5 | 175. | 02.30 | 58.1 | 62.3 | 57.7 | 211. | 05.30 | 46.7 | 49.6 | 45.8 |
| 140. | 23.35 | 58.4 | 59.6 | 58.1 | 176. | 02.35 | 58.2 | 64.8 | 56.2 | 212. | 05.35 | 48.3 | 61.0 | 44.3 |
| 141. | 23.40 | 58.6 | 59.1 | 58.3 | 177. | 02.40 | 57.6 | 58.4 | 57.1 | 213. | 05.40 | 49.0 | 53.6 | 45.8 |
| 142. | 23.45 | 58.6 | 59.1 | 58.3 | 178. | 02.45 | 57.6 | 59.0 | 56.2 | 214. | 05.45 | 50.9 | 56.9 | 47.0 |
| 143. | 23.50 | 58.5 | 59.2 | 58.2 | 179. | 02.50 | 57.2 | 58.4 | 55.7 | 215. | 05.50 | 52.8 | 57.7 | 48.1 |
| 144. | 23.55 | 58.5 | 59.1 | 58.2 | 180. | 02.55 | 57.7 | 58.3 | 57.1 | 216. | 05.55 | 51.4 | 65.0 | 45.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 47.0 | 52.3 | 45.3 | 241. | 08.00 | 62.1 | 74.7 | 49.5 | 265. | 10.00 | 59.2 | 67.9 | 56.2 |
| 218. | 06.05 | 46.7 | 50.9 | 45.0 | 242. | 08.05 | 57.5 | 66.0 | 50.9 | 266. | 10.05 | 58.1 | 65.1 | 56.0 |
| 219. | 06.10 | 47.7 | 52.5 | 46.0 | 243. | 08.10 | 55.8 | 64.1 | 50.2 | 267. | 10.10 | 57.5 | 61.7 | 55.0 |
| 220. | 06.15 | 48.0 | 52.3 | 46.0 | 244. | 08.15 | 55.1 | 58.5 | 51.1 | 268. | 10.15 | 54.1 | 59.5 | 48.6 |
| 221. | 06.20 | 46.4 | 52.7 | 45.3 | 245. | 08.20 | 64.4 | 76.8 | 52.1 | 269. | 10.20 | 57.2 | 79.2 | 45.1 |
| 222. | 06.25 | 47.4 | 66.2 | 45.0 | 246. | 08.25 | 59.4 | 63.3 | 55.8 | 270. | 10.25 | 57.6 | 79.5 | 46.0 |
| 223. | 06.30 | 47.6 | 52.6 | 45.6 | 247. | 08.30 | 61.5 | 65.6 | 58.6 | 271. | 10.30 | 52.8 | 65.0 | 45.4 |
| 224. | 06.35 | 48.3 | 52.9 | 45.6 | 248. | 08.35 | 62.0 | 66.0 | 59.7 | 272. | 10.35 | 53.3 | 68.4 | 42.7 |
| 225. | 06.40 | 51.2 | 69.7 | 45.8 | 249. | 08.40 | 59.8 | 70.5 | 55.7 | 273. | 10.40 | 55.5 | 71.3 | 43.6 |
| 226. | 06.45 | 50.0 | 60.7 | 46.4 | 250. | 08.45 | 62.3 | 67.3 | 60.6 | 274. | 10.45 | 59.3 | 74.0 | 44.6 |
| 227. | 06.50 | 51.9 | 66.8 | 46.1 | 251. | 08.50 | 62.3 | 76.3 | 61.2 | 275. | 10.50 | 55.5 | 72.2 | 43.5 |
| 228. | 06.55 | 55.0 | 68.1 | 47.1 | 252. | 08.55 | 63.3 | 70.4 | 60.8 | 276. | 10.55 | 46.5 | 55.5 | 44.1 |
| 229. | 07.00 | 53.1 | 62.4 | 45.5 | 253. | 09.00 | 62.3 | 69.4 | 60.2 | 277. | 11.00 | 53.1 | 68.3 | 45.6 |
| 230. | 07.05 | 59.3 | 76.9 | 47.4 | 254. | 09.05 | 63.4 | 80.8 | 59.4 | 278. | 11.05 | 54.4 | 66.4 | 50.6 |
| 231. | 07.10 | 57.2 | 75.1 | 46.3 | 255. | 09.10 | 65.4 | 80.9 | 59.6 | 279. | 11.10 | 63.4 | 73.9 | 53.1 |
| 232. | 07.15 | 56.3 | 73.7 | 48.3 | 256. | 09.15 | 61.6 | 66.4 | 59.2 | 280. | 11.15 | 63.6 | 75.6 | 54.0 |
| 233. | 07.20 | 54.4 | 64.2 | 46.4 | 257. | 09.20 | 62.9 | 80.6 | 59.4 | 281. | 11.20 | 63.6 | 77.9 | 53.7 |
| 234. | 07.25 | 61.4 | 82.0 | 45.4 | 258. | 09.25 | 63.2 | 77.6 | 58.5 | 282. | 11.25 | 56.9 | 68.8 | 53.6 |
| 235. | 07.30 | 46.5 | 49.5 | 45.7 | 259. | 09.30 | 63.1 | 81.0 | 58.3 | 283. | 11.30 | 54.2 | 60.9 | 52.2 |
| 236. | 07.35 | 46.9 | 58.2 | 45.4 | 260. | 09.35 | 60.5 | 67.1 | 58.1 | 284. | 11.35 | 58.7 | 74.5 | 52.1 |
| 237. | 07.40 | 50.0 | 61.4 | 44.9 | 261. | 09.40 | 61.2 | 82.5 | 57.4 | 285. | 11.40 | 59.4 | 81.5 | 52.0 |
| 238. | 07.45 | 54.4 | 65.6 | 45.1 | 262. | 09.45 | 61.4 | 80.7 | 56.3 | 286. | 11.45 | 60.4 | 80.1 | 51.7 |
| 239. | 07.50 | 46.9 | 53.1 | 45.2 | 263. | 09.50 | 58.8 | 61.4 | 56.6 | 287. | 11.50 | 58.4 | 78.6 | 52.2 |
| 240. | 07.55 | 55.4 | 66.5 | 45.9 | 264. | 09.55 | 58.3 | 63.0 | 55.7 | 288. | 11.55 | 62.6 | 77.0 | 52.7 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/28-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(28/1-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 54.8 | 66.2 | 52.4 | 37. | 15.00 | 53.7 | 59.7 | 52.1 | 73. | 18.00 | 59.6 | 73.2 | 53.1 |
| 2. | 12.05 | 52.2 | 54.5 | 51.3 | 38. | 15.05 | 53.8 | 57.9 | 52.8 | 74. | 18.05 | 64.4 | 76.9 | 54.1 |
| 3. | 12.10 | 53.2 | 63.4 | 51.6 | 39. | 15.10 | 53.4 | 57.2 | 52.1 | 75. | 18.10 | 54.1 | 58.3 | 53.5 |
| 4. | 12.15 | 53.5 | 59.4 | 52.7 | 40. | 15.15 | 54.3 | 62.8 | 52.8 | 76. | 18.15 | 54.2 | 65.7 | 52.6 |
| 5. | 12.20 | 53.4 | 55.7 | 52.6 | 41. | 15.20 | 53.8 | 65.3 | 52.3 | 77. | 18.20 | 53.0 | 57.2 | 52.0 |
| 6. | 12.25 | 53.5 | 62.0 | 52.3 | 42. | 15.25 | 53.0 | 54.7 | 52.1 | 78. | 18.25 | 53.9 | 59.9 | 51.6 |
| 7. | 12.30 | 52.6 | 56.4 | 51.7 | 43. | 15.30 | 52.9 | 59.3 | 51.6 | 79. | 18.30 | 53.4 | 58.3 | 52.2 |
| 8. | 12.35 | 52.5 | 58.0 | 51.4 | 44. | 15.35 | 53.3 | 56.6 | 52.3 | 80. | 18.35 | 53.1 | 59.9 | 52.1 |
| 9. | 12.40 | 51.7 | 54.1 | 50.9 | 45. | 15.40 | 54.1 | 57.5 | 53.0 | 81. | 18.40 | 53.7 | 58.3 | 52.6 |
| 10. | 12.45 | 51.9 | 56.5 | 50.9 | 46. | 15.45 | 54.5 | 60.4 | 51.7 | 82. | 18.45 | 52.9 | 56.9 | 51.8 |
| 11. | 12.50 | 52.6 | 54.6 | 51.8 | 47. | 15.50 | 53.1 | 56.2 | 51.9 | 83. | 18.50 | 52.6 | 58.8 | 51.6 |
| 12. | 12.55 | 60.3 | 79.0 | 52.2 | 48. | 15.55 | 53.6 | 61.2 | 52.0 | 84. | 18.55 | 53.9 | 58.0 | 52.8 |
| 13. | 13.00 | 53.5 | 59.4 | 52.3 | 49. | 16.00 | 53.5 | 61.8 | 52.1 | 85. | 19.00 | 53.7 | 59.1 | 52.8 |
| 14. | 13.05 | 52.4 | 58.7 | 51.4 | 50. | 16.05 | 52.6 | 55.1 | 51.7 | 86. | 19.05 | 53.7 | 62.2 | 52.2 |
| 15. | 13.10 | 55.3 | 70.3 | 52.7 | 51. | 16.10 | 62.9 | 80.6 | 52.4 | 87. | 19.10 | 53.1 | 55.8 | 52.1 |
| 16. | 13.15 | 56.7 | 67.6 | 52.9 | 52. | 16.15 | 56.0 | 69.2 | 52.1 | 88. | 19.15 | 63.6 | 80.7 | 52.6 |
| 17. | 13.20 | 58.6 | 71.9 | 53.0 | 53. | 16.20 | 61.0 | 74.9 | 51.8 | 89. | 19.20 | 64.2 | 83.0 | 53.4 |
| 18. | 13.25 | 55.7 | 68.8 | 52.1 | 54. | 16.25 | 62.9 | 76.3 | 51.6 | 90. | 19.25 | 55.4 | 68.7 | 53.0 |
| 19. | 13.30 | 59.6 | 81.1 | 51.6 | 55. | 16.30 | 55.2 | 69.0 | 51.5 | 91. | 19.30 | 54.6 | 62.7 | 52.8 |
| 20. | 13.35 | 54.7 | 70.2 | 51.2 | 56. | 16.35 | 60.3 | 75.7 | 51.4 | 92. | 19.35 | 53.6 | 56.5 | 52.4 |
| 21. | 13.40 | 55.0 | 63.6 | 52.9 | 57. | 16.40 | 62.8 | 77.7 | 51.6 | 93. | 19.40 | 53.5 | 57.0 | 52.6 |
| 22. | 13.45 | 55.1 | 63.7 | 53.2 | 58. | 16.45 | 59.8 | 73.8 | 51.6 | 94. | 19.45 | 53.6 | 55.6 | 52.4 |
| 23. | 13.50 | 55.0 | 58.9 | 53.9 | 59. | 16.50 | 63.0 | 76.9 | 52.2 | 95. | 19.50 | 53.9 | 56.9 | 53.0 |
| 24. | 13.55 | 55.2 | 60.1 | 53.7 | 60. | 16.55 | 53.4 | 57.2 | 52.2 | 96. | 19.55 | 53.8 | 58.5 | 52.3 |
| 25. | 14.00 | 55.6 | 66.2 | 53.5 | 61. | 17.00 | 55.6 | 71.3 | 51.6 | 97. | 20.00 | 53.8 | 56.5 | 52.4 |
| 26. | 14.05 | 54.8 | 66.2 | 53.0 | 62. | 17.05 | 54.3 | 72.4 | 51.6 | 98. | 20.05 | 53.9 | 58.0 | 52.3 |
| 27. | 14.10 | 54.5 | 57.4 | 53.0 | 63. | 17.10 | 52.3 | 54.8 | 51.4 | 99. | 20.10 | 53.6 | 57.6 | 52.3 |
| 28. | 14.15 | 54.4 | 57.8 | 53.0 | 64. | 17.15 | 57.0 | 73.0 | 51.6 | 100. | 20.15 | 53.8 | 60.1 | 52.6 |
| 29. | 14.20 | 55.0 | 63.3 | 53.4 | 65. | 17.20 | 58.2 | 72.5 | 51.6 | 101. | 20.20 | 54.1 | 59.3 | 52.6 |
| 30. | 14.25 | 53.3 | 56.8 | 52.6 | 66. | 17.25 | 60.2 | 72.4 | 52.7 | 102. | 20.25 | 58.7 | 76.6 | 52.9 |
| 31. | 14.30 | 54.7 | 59.8 | 53.6 | 67. | 17.30 | 60.8 | 75.4 | 51.2 | 103. | 20.30 | 53.9 | 62.7 | 52.7 |
| 32. | 14.35 | 53.9 | 61.5 | 52.6 | 68. | 17.35 | 57.5 | 72.1 | 51.3 | 104. | 20.35 | 60.3 | 71.6 | 53.7 |
| 33. | 14.40 | 53.4 | 62.5 | 52.5 | 69. | 17.40 | 56.7 | 72.4 | 51.1 | 105. | 20.40 | 53.8 | 56.8 | 52.9 |
| 34. | 14.45 | 53.1 | 57.7 | 51.9 | 70. | 17.45 | 59.3 | 73.6 | 51.2 | 106. | 20.45 | 53.3 | 58.7 | 52.4 |
| 35. | 14.50 | 53.6 | 55.9 | 52.3 | 71. | 17.50 | 60.9 | 75.2 | 51.3 | 107. | 20.50 | 53.9 | 62.2 | 52.2 |
| 36. | 14.55 | 53.8 | 60.1 | 52.8 | 72. | 17.55 | 56.3 | 71.4 | 52.1 | 108. | 20.55 | 53.6 | 57.7 | 52.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 53.4 | 82.7 | 52.8 | 145. | 00.00 | 54.4 | 61.5 | 53.7 | 181. | 03.00 | 50.7 | 54.3 | 47.9 |
| 110. | 21.05 | 60.4 | 76.9 | 53.2 | 146. | 00.05 | 54.0 | 58.9 | 53.4 | 182. | 03.05 | 49.9 | 54.6 | 47.7 |
| 111. | 21.10 | 53.9 | 57.7 | 52.4 | 147. | 00.10 | 53.8 | 56.5 | 53.2 | 183. | 03.10 | 50.4 | 54.7 | 48.0 |
| 112. | 21.15 | 53.6 | 61.9 | 52.3 | 148. | 00.15 | 53.9 | 55.5 | 53.2 | 184. | 03.15 | 49.1 | 53.4 | 47.9 |
| 113. | 21.20 | 56.9 | 78.0 | 52.3 | 149. | 00.20 | 54.1 | 55.4 | 53.4 | 185. | 03.20 | 48.8 | 51.3 | 47.7 |
| 114. | 21.25 | 57.4 | 87.1 | 52.2 | 150. | 00.25 | 54.5 | 57.2 | 53.8 | 186. | 03.25 | 48.8 | 52.7 | 47.8 |
| 115. | 21.30 | 61.6 | 81.6 | 52.7 | 151. | 00.30 | 54.4 | 56.0 | 53.7 | 187. | 03.30 | 48.4 | 50.5 | 47.2 |
| 116. | 21.35 | 55.9 | 70.4 | 53.0 | 152. | 00.35 | 54.4 | 56.0 | 53.7 | 188. | 03.35 | 48.4 | 50.6 | 47.3 |
| 117. | 21.40 | 56.4 | 89.3 | 53.0 | 153. | 00.40 | 54.4 | 57.6 | 53.8 | 189. | 03.40 | 48.8 | 50.8 | 47.8 |
| 118. | 21.45 | 56.2 | 90.0 | 53.5 | 154. | 00.45 | 54.4 | 57.4 | 53.7 | 190. | 03.45 | 48.5 | 50.7 | 47.2 |
| 119. | 21.50 | 57.4 | 87.6 | 54.1 | 155. | 00.50 | 54.3 | 58.5 | 53.6 | 191. | 03.50 | 48.8 | 55.3 | 47.5 |
| 120. | 21.55 | 57.6 | 86.0 | 54.2 | 156. | 00.55 | 54.0 | 55.1 | 53.4 | 192. | 03.55 | 48.8 | 53.0 | 47.1 |
| 121. | 22.00 | 58.4 | 85.4 | 54.7 | 157. | 01.00 | 54.2 | 56.8 | 53.6 | 193. | 04.00 | 49.1 | 52.3 | 47.5 |
| 122. | 22.05 | 57.6 | 85.3 | 54.8 | 158. | 01.05 | 53.7 | 57.7 | 53.0 | 194. | 04.05 | 49.6 | 53.4 | 47.8 |
| 123. | 22.10 | 58.6 | 86.5 | 55.3 | 159. | 01.10 | 53.8 | 54.9 | 53.1 | 195. | 04.10 | 49.5 | 58.3 | 47.3 |
| 124. | 22.15 | 58.8 | 64.8 | 55.1 | 160. | 01.15 | 54.1 | 55.3 | 53.5 | 196. | 04.15 | 52.5 | 70.3 | 46.8 |
| 125. | 22.20 | 61.9 | 78.2 | 59.3 | 161. | 01.20 | 53.9 | 55.7 | 53.1 | 197. | 04.20 | 48.6 | 52.4 | 47.0 |
| 126. | 22.25 | 62.1 | 84.5 | 60.6 | 162. | 01.25 | 53.8 | 56.2 | 53.2 | 198. | 04.25 | 48.3 | 51.3 | 46.8 |
| 127. | 22.30 | 61.4 | 67.4 | 60.4 | 163. | 01.30 | 54.0 | 55.4 | 53.4 | 199. | 04.30 | 48.6 | 52.3 | 46.5 |
| 128. | 22.35 | 60.9 | 63.3 | 60.4 | 164. | 01.35 | 53.8 | 55.3 | 53.2 | 200. | 04.35 | 49.1 | 54.6 | 46.7 |
| 129. | 22.40 | 60.8 | 61.6 | 60.3 | 165. | 01.40 | 53.9 | 55.6 | 53.2 | 201. | 04.40 | 49.1 | 55.5 | 46.7 |
| 130. | 22.45 | 60.8 | 64.1 | 60.3 | 166. | 01.45 | 54.0 | 55.8 | 53.3 | 202. | 04.45 | 49.0 | 55.5 | 45.9 |
| 131. | 22.50 | 60.4 | 62.4 | 60.1 | 167. | 01.50 | 53.8 | 55.9 | 53.1 | 203. | 04.50 | 49.2 | 54.9 | 45.5 |
| 132. | 22.55 | 60.4 | 69.6 | 59.9 | 168. | 01.55 | 53.3 | 54.6 | 52.8 | 204. | 04.55 | 49.8 | 55.0 | 45.1 |
| 133. | 23.00 | 60.9 | 75.6 | 60.1 | 169. | 02.00 | 53.2 | 54.7 | 52.7 | 205. | 05.00 | 50.5 | 56.1 | 45.9 |
| 134. | 23.05 | 60.2 | 61.5 | 59.9 | 170. | 02.05 | 53.0 | 54.6 | 52.4 | 206. | 05.05 | 50.6 | 55.5 | 45.8 |
| 135. | 23.10 | 60.3 | 80.1 | 59.8 | 171. | 02.10 | 53.3 | 54.9 | 52.8 | 207. | 05.10 | 50.4 | 55.6 | 45.6 |
| 136. | 23.15 | 60.1 | 61.4 | 59.7 | 172. | 02.15 | 53.0 | 54.7 | 52.3 | 208. | 05.15 | 50.1 | 56.3 | 46.1 |
| 137. | 23.20 | 60.2 | 61.2 | 59.5 | 173. | 02.20 | 53.1 | 54.8 | 52.7 | 209. | 05.20 | 48.4 | 53.9 | 44.0 |
| 138. | 23.25 | 60.3 | 62.5 | 59.6 | 174. | 02.25 | 53.4 | 55.5 | 53.0 | 210. | 05.25 | 48.7 | 54.1 | 43.8 |
| 139. | 23.30 | 59.8 | 61.2 | 59.2 | 175. | 02.30 | 53.4 | 54.3 | 53.0 | 211. | 05.30 | 50.5 | 59.9 | 46.7 |
| 140. | 23.35 | 59.8 | 62.2 | 59.2 | 176. | 02.35 | 53.6 | 56.2 | 53.1 | 212. | 05.35 | 50.2 | 58.3 | 46.0 |
| 141. | 23.40 | 58.9 | 60.3 | 56.8 | 177. | 02.40 | 53.6 | 55.0 | 53.0 | 213. | 05.40 | 50.5 | 57.1 | 46.3 |
| 142. | 23.45 | 58.9 | 60.1 | 56.9 | 178. | 02.45 | 53.4 | 55.0 | 52.8 | 214. | 05.45 | 49.6 | 54.9 | 44.8 |
| 143. | 23.50 | 58.7 | 60.5 | 56.7 | 179. | 02.50 | 53.7 | 55.3 | 53.0 | 215. | 05.50 | 49.2 | 58.4 | 44.6 |
| 144. | 23.55 | 59.8 | 78.7 | 53.9 | 180. | 02.55 | 53.5 | 56.4 | 52.7 | 216. | 05.55 | 47.7 | 52.8 | 43.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/3-3)

| บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 49.0 | 54.3 | 44.9 | 241. | 08.00 | 56.4 | 63.8 | 53.7 | 265. | 10.00 | 61.3 | 77.2 | 52.5 |
| 218. | 06.05 | 51.3 | 69.4 | 44.9 | 242. | 08.05 | 56.1 | 62.5 | 52.8 | 266. | 10.05 | 58.5 | 74.7 | 51.2 |
| 219. | 06.10 | 53.4 | 73.8 | 45.3 | 243. | 08.10 | 56.7 | 60.0 | 54.2 | 267. | 10.10 | 64.6 | 85.5 | 50.1 |
| 220. | 06.15 | 49.2 | 54.2 | 44.0 | 244. | 08.15 | 58.4 | 60.5 | 56.0 | 268. | 10.15 | 52.6 | 58.1 | 48.4 |
| 221. | 06.20 | 49.1 | 53.9 | 43.8 | 245. | 08.20 | 58.4 | 60.5 | 56.0 | 269. | 10.20 | 52.1 | 62.9 | 46.9 |
| 222. | 06.25 | 49.7 | 54.9 | 44.5 | 246. | 08.25 | 57.1 | 60.0 | 53.8 | 270. | 10.25 | 51.6 | 60.3 | 46.4 |
| 223. | 06.30 | 49.7 | 55.2 | 44.2 | 247. | 08.30 | 58.0 | 60.2 | 55.1 | 271. | 10.30 | 51.1 | 61.1 | 46.3 |
| 224. | 06.35 | 49.0 | 53.9 | 44.0 | 248. | 08.35 | 58.8 | 63.4 | 56.5 | 272. | 10.35 | 48.7 | 58.2 | 45.4 |
| 225. | 06.40 | 50.2 | 57.8 | 44.6 | 249. | 08.40 | 59.3 | 65.2 | 57.2 | 273. | 10.40 | 51.0 | 66.3 | 45.4 |
| 226. | 06.45 | 51.2 | 59.0 | 45.9 | 250. | 08.45 | 63.0 | 71.0 | 58.2 | 274. | 10.45 | 49.7 | 59.9 | 44.8 |
| 227. | 06.50 | 49.3 | 53.8 | 45.3 | 251. | 08.50 | 61.1 | 70.6 | 57.3 | 275. | 10.50 | 56.8 | 76.6 | 44.4 |
| 228. | 06.55 | 50.3 | 54.9 | 45.7 | 252. | 08.55 | 61.9 | 78.7 | 57.7 | 276. | 10.55 | 56.9 | 74.0 | 46.4 |
| 229. | 07.00 | 49.8 | 54.7 | 44.8 | 253. | 09.00 | 63.9 | 80.2 | 56.4 | 277. | 11.00 | 57.6 | 78.2 | 46.1 |
| 230. | 07.05 | 51.3 | 56.5 | 47.0 | 254. | 09.05 | 59.1 | 61.7 | 57.3 | 278. | 11.05 | 56.3 | 75.4 | 48.7 |
| 231. | 07.10 | 51.6 | 56.2 | 47.3 | 255. | 09.10 | 58.8 | 63.9 | 56.7 | 279. | 11.10 | 52.3 | 55.6 | 50.7 |
| 232. | 07.15 | 51.5 | 56.2 | 46.9 | 256. | 09.15 | 58.5 | 65.1 | 56.3 | 280. | 11.15 | 61.7 | 74.9 | 53.1 |
| 233. | 07.20 | 52.9 | 57.3 | 48.8 | 257. | 09.20 | 58.6 | 77.1 | 56.4 | 281. | 11.20 | 55.3 | 65.3 | 53.2 |
| 234. | 07.25 | 59.5 | 69.3 | 49.2 | 258. | 09.25 | 57.6 | 75.1 | 54.6 | 282. | 11.25 | 54.1 | 60.9 | 52.7 |
| 235. | 07.30 | 57.0 | 69.3 | 50.3 | 259. | 09.30 | 56.8 | 82.9 | 54.3 | 283. | 11.30 | 54.2 | 69.1 | 51.8 |
| 236. | 07.35 | 53.6 | 58.2 | 49.6 | 260. | 09.35 | 56.4 | 85.3 | 55.8 | 284. | 11.35 | 52.7 | 57.1 | 51.8 |
| 237. | 07.40 | 54.4 | 58.1 | 51.6 | 261. | 09.40 | 57.3 | 84.5 | 55.5 | 285. | 11.40 | 54.1 | 63.1 | 51.6 |
| 238. | 07.45 | 55.0 | 58.8 | 52.1 | 262. | 09.45 | 55.4 | 82.6 | 55.2 | 286. | 11.45 | 52.7 | 57.2 | 51.6 |
| 239. | 07.50 | 55.6 | 58.9 | 52.8 | 263. | 09.50 | 55.4 | 60.1 | 52.2 | 287. | 11.50 | 56.7 | 75.1 | 50.8 |
| 240. | 07.55 | 56.0 | 60.3 | 52.9 | 264. | 09.55 | 57.8 | 71.5 | 51.7 | 288. | 11.55 | 53.3 | 66.5 | 50.8 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/29-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(29/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 53.8 | 59.0 | 51.6 | 37. | 15.00 | 58.1 | 84.1 | 47.0 | 73. | 18.00 | 55.1 | 74.1 | 49.6 |
| 2. | 12.05 | 53.8 | 58.6 | 52.3 | 38. | 15.05 | 55.1 | 70.0 | 47.2 | 74. | 18.05 | 59.3 | 81.1 | 50.0 |
| 3. | 12.10 | 54.5 | 65.2 | 53.2 | 39. | 15.10 | 53.2 | 68.6 | 48.9 | 75. | 18.10 | 58.2 | 83.3 | 50.3 |
| 4. | 12.15 | 54.1 | 58.8 | 52.8 | 40. | 15.15 | 56.7 | 77.1 | 49.2 | 76. | 18.15 | 56.8 | 75.0 | 50.2 |
| 5. | 12.20 | 54.3 | 56.3 | 52.6 | 41. | 15.20 | 57.4 | 80.6 | 49.4 | 77. | 18.20 | 53.4 | 70.6 | 49.7 |
| 6. | 12.25 | 54.5 | 68.9 | 52.5 | 42. | 15.25 | 52.7 | 75.2 | 48.7 | 78. | 18.25 | 55.7 | 78.2 | 49.5 |
| 7. | 12.30 | 55.6 | 57.9 | 54.7 | 43. | 15.30 | 51.7 | 67.6 | 47.3 | 79. | 18.30 | 57.1 | 78.1 | 49.8 |
| 8. | 12.35 | 54.5 | 56.6 | 53.3 | 44. | 15.35 | 51.0 | 65.4 | 47.8 | 80. | 18.35 | 51.6 | 56.0 | 50.3 |
| 9. | 12.40 | 56.5 | 59.2 | 55.3 | 45. | 15.40 | 50.7 | 67.4 | 47.4 | 81. | 18.40 | 52.4 | 62.6 | 49.4 |
| 10. | 12.45 | 56.9 | 59.9 | 56.3 | 46. | 15.45 | 53.2 | 73.3 | 47.8 | 82. | 18.45 | 51.7 | 60.4 | 49.5 |
| 11. | 12.50 | 56.7 | 59.3 | 56.0 | 47. | 15.50 | 53.9 | 75.6 | 48.5 | 83. | 18.50 | 52.6 | 56.7 | 51.0 |
| 12. | 12.55 | 57.1 | 62.2 | 56.2 | 48. | 15.55 | 55.4 | 74.6 | 49.6 | 84. | 18.55 | 51.8 | 55.2 | 51.0 |
| 13. | 13.00 | 56.1 | 59.7 | 53.7 | 49. | 16.00 | 54.7 | 76.6 | 49.4 | 85. | 19.00 | 51.7 | 60.0 | 50.2 |
| 14. | 13.05 | 57.6 | 62.3 | 56.3 | 50. | 16.05 | 54.6 | 71.8 | 49.3 | 86. | 19.05 | 50.9 | 60.1 | 49.5 |
| 15. | 13.10 | 56.6 | 58.3 | 55.8 | 51. | 16.10 | 50.9 | 66.1 | 48.9 | 87. | 19.10 | 55.3 | 57.4 | 49.7 |
| 16. | 13.15 | 55.7 | 58.1 | 54.6 | 52. | 16.15 | 54.1 | 71.8 | 48.5 | 88. | 19.15 | 55.7 | 61.0 | 51.7 |
| 17. | 13.20 | 55.8 | 59.2 | 54.5 | 53. | 16.20 | 50.9 | 63.7 | 48.1 | 89. | 19.20 | 55.2 | 60.1 | 50.7 |
| 18. | 13.25 | 58.2 | 62.8 | 56.0 | 54. | 16.25 | 51.4 | 66.6 | 48.6 | 90. | 19.25 | 57.0 | 66.7 | 51.1 |
| 19. | 13.30 | 57.8 | 59.9 | 56.2 | 55. | 16.30 | 53.3 | 71.1 | 49.5 | 91. | 19.30 | 55.6 | 64.0 | 51.5 |
| 20. | 13.35 | 50.1 | 63.9 | 45.6 | 56. | 16.35 | 53.5 | 66.8 | 49.9 | 92. | 19.35 | 55.0 | 65.7 | 52.3 |
| 21. | 13.40 | 49.5 | 68.3 | 46.3 | 57. | 16.40 | 52.8 | 63.1 | 49.6 | 93. | 19.40 | 54.7 | 64.0 | 51.9 |
| 22. | 13.45 | 51.5 | 70.7 | 46.9 | 58. | 16.45 | 52.0 | 70.4 | 48.7 | 94. | 19.45 | 56.3 | 63.0 | 53.4 |
| 23. | 13.50 | 54.2 | 76.0 | 47.9 | 59. | 16.50 | 53.6 | 67.6 | 49.1 | 95. | 19.50 | 53.8 | 59.9 | 51.3 |
| 24. | 13.55 | 58.2 | 75.6 | 47.4 | 60. | 16.55 | 52.3 | 64.7 | 48.5 | 96. | 19.55 | 52.8 | 58.3 | 50.9 |
| 25. | 14.00 | 48.9 | 64.2 | 46.4 | 61. | 17.00 | 51.0 | 59.8 | 48.2 | 97. | 20.00 | 52.9 | 56.9 | 50.4 |
| 26. | 14.05 | 50.8 | 68.1 | 46.1 | 62. | 17.05 | 54.7 | 70.5 | 49.5 | 98. | 20.05 | 52.6 | 57.9 | 50.8 |
| 27. | 14.10 | 50.2 | 68.8 | 45.8 | 63. | 17.10 | 54.7 | 74.4 | 49.7 | 99. | 20.10 | 54.1 | 61.4 | 52.1 |
| 28. | 14.15 | 50.9 | 66.5 | 46.1 | 64. | 17.15 | 52.8 | 74.6 | 48.3 | 100. | 20.15 | 53.7 | 57.0 | 51.9 |
| 29. | 14.20 | 58.1 | 76.4 | 46.6 | 65. | 17.20 | 53.1 | 80.4 | 48.0 | 101. | 20.20 | 53.9 | 57.6 | 51.3 |
| 30. | 14.25 | 53.6 | 76.1 | 46.5 | 66. | 17.25 | 54.3 | 76.0 | 48.8 | 102. | 20.25 | 55.0 | 60.5 | 52.7 |
| 31. | 14.30 | 55.1 | 79.0 | 46.8 | 67. | 17.30 | 60.8 | 78.0 | 49.1 | 103. | 20.30 | 56.9 | 60.5 | 54.1 |
| 32. | 14.35 | 52.5 | 72.7 | 46.7 | 68. | 17.35 | 58.9 | 78.2 | 48.9 | 104. | 20.35 | 57.9 | 60.3 | 56.7 |
| 33. | 14.40 | 50.6 | 65.3 | 47.6 | 69. | 17.40 | 61.9 | 80.1 | 49.8 | 105. | 20.40 | 58.0 | 60.2 | 57.0 |
| 34. | 14.45 | 57.1 | 78.7 | 48.0 | 70. | 17.45 | 64.5 | 89.9 | 50.1 | 106. | 20.45 | 56.6 | 59.6 | 55.1 |
| 35. | 14.50 | 57.6 | 76.9 | 47.1 | 71. | 17.50 | 64.7 | 88.9 | 50.8 | 107. | 20.50 | 57.0 | 66.8 | 55.9 |
| 36. | 14.55 | 61.2 | 83.4 | 47.2 | 72. | 17.55 | 58.0 | 75.4 | 49.8 | 108. | 20.55 | 58.3 | 60.7 | 56.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 58.6 | 60.1 | 58.0 | 145. | 00.00 | 56.8 | 61.4 | 55.5 | 181. | 03.00 | 53.9 | 55.7 | 52.4 |
| 110. | 21.05 | 58.2 | 60.0 | 56.9 | 146. | 00.05 | 56.0 | 57.4 | 55.4 | 182. | 03.05 | 52.4 | 56.1 | 49.9 |
| 111. | 21.10 | 56.2 | 60.2 | 52.4 | 147. | 00.10 | 56.9 | 61.8 | 55.8 | 183. | 03.10 | 56.2 | 62.9 | 54.5 |
| 112. | 21.15 | 56.2 | 58.0 | 55.4 | 148. | 00.15 | 56.4 | 57.5 | 55.8 | 184. | 03.15 | 54.9 | 57.8 | 53.8 |
| 113. | 21.20 | 54.3 | 57.8 | 52.1 | 149. | 00.20 | 56.5 | 58.0 | 55.8 | 185. | 03.20 | 51.2 | 55.8 | 49.8 |
| 114. | 21.25 | 54.8 | 58.7 | 52.1 | 150. | 00.25 | 56.2 | 59.6 | 55.5 | 186. | 03.25 | 53.3 | 56.8 | 50.1 |
| 115. | 21.30 | 55.9 | 59.3 | 51.9 | 151. | 00.30 | 56.0 | 58.3 | 54.1 | 187. | 03.30 | 50.2 | 51.8 | 49.4 |
| 116. | 21.35 | 56.5 | 59.3 | 53.4 | 152. | 00.35 | 55.4 | 57.3 | 53.4 | 188. | 03.35 | 50.5 | 60.3 | 49.6 |
| 117. | 21.40 | 57.2 | 61.5 | 51.4 | 153. | 00.40 | 55.8 | 57.4 | 55.1 | 189. | 03.40 | 53.0 | 70.7 | 48.3 |
| 118. | 21.45 | 58.6 | 61.1 | 56.8 | 154. | 00.45 | 56.1 | 58.3 | 55.4 | 190. | 03.45 | 54.3 | 72.1 | 48.1 |
| 119. | 21.50 | 59.5 | 61.8 | 58.4 | 155. | 00.50 | 56.0 | 57.6 | 55.3 | 191. | 03.50 | 50.7 | 55.8 | 48.8 |
| 120. | 21.55 | 59.9 | 63.0 | 58.9 | 156. | 00.55 | 56.0 | 57.7 | 55.2 | 192. | 03.55 | 49.0 | 51.6 | 48.4 |
| 121. | 22.00 | 60.2 | 63.4 | 59.1 | 157. | 01.00 | 57.5 | 60.3 | 55.7 | 193. | 04.00 | 49.1 | 53.3 | 47.8 |
| 122. | 22.05 | 60.1 | 65.6 | 59.1 | 158. | 01.05 | 55.8 | 59.3 | 55.0 | 194. | 04.05 | 55.6 | 68.6 | 50.2 |
| 123. | 22.10 | 59.9 | 61.8 | 59.0 | 159. | 01.10 | 55.9 | 60.0 | 54.9 | 195. | 04.10 | 54.2 | 70.1 | 51.0 |
| 124. | 22.15 | 57.2 | 62.1 | 51.4 | 160. | 01.15 | 58.4 | 60.6 | 55.5 | 196. | 04.15 | 54.3 | 69.1 | 51.1 |
| 125. | 22.20 | 53.5 | 57.5 | 52.4 | 161. | 01.20 | 58.2 | 61.0 | 57.3 | 197. | 04.20 | 52.2 | 57.8 | 51.2 |
| 126. | 22.25 | 55.7 | 59.2 | 54.7 | 162. | 01.25 | 57.4 | 60.3 | 54.9 | 198. | 04.25 | 56.0 | 71.7 | 51.5 |
| 127. | 22.30 | 55.9 | 60.3 | 55.2 | 163. | 01.30 | 53.7 | 56.6 | 51.8 | 199. | 04.30 | 54.9 | 71.1 | 49.7 |
| 128. | 22.35 | 58.9 | 61.8 | 57.2 | 164. | 01.35 | 54.0 | 58.3 | 53.0 | 200. | 04.35 | 52.3 | 70.1 | 49.2 |
| 129. | 22.40 | 59.3 | 61.3 | 56.8 | 165. | 01.40 | 54.7 | 56.6 | 53.2 | 201. | 04.40 | 52.5 | 57.6 | 49.9 |
| 130. | 22.45 | 58.5 | 59.9 | 57.8 | 166. | 01.45 | 55.0 | 57.6 | 54.2 | 202. | 04.45 | 59.3 | 72.6 | 51.9 |
| 131. | 22.50 | 58.2 | 60.2 | 56.4 | 167. | 01.50 | 54.7 | 57.1 | 53.7 | 203. | 04.50 | 59.3 | 74.8 | 49.7 |
| 132. | 22.55 | 59.4 | 61.9 | 56.5 | 168. | 01.55 | 56.7 | 67.0 | 54.5 | 204. | 04.55 | 60.9 | 77.0 | 50.2 |
| 133. | 23.00 | 58.5 | 59.9 | 57.7 | 169. | 02.00 | 57.3 | 67.6 | 55.9 | 205. | 05.00 | 60.6 | 77.9 | 50.0 |
| 134. | 23.05 | 58.5 | 60.0 | 57.7 | 170. | 02.05 | 54.7 | 57.1 | 54.0 | 206. | 05.05 | 60.1 | 75.9 | 49.9 |
| 135. | 23.10 | 58.0 | 59.8 | 56.8 | 171. | 02.10 | 52.7 | 55.5 | 51.2 | 207. | 05.10 | 61.1 | 79.0 | 49.9 |
| 136. | 23.15 | 57.9 | 64.0 | 56.5 | 172. | 02.15 | 51.9 | 55.5 | 50.4 | 208. | 05.15 | 61.5 | 80.6 | 49.9 |
| 137. | 23.20 | 57.7 | 62.5 | 56.6 | 173. | 02.20 | 54.1 | 56.2 | 53.1 | 209. | 05.20 | 58.6 | 98.2 | 48.7 |
| 138. | 23.25 | 57.9 | 60.3 | 56.8 | 174. | 02.25 | 53.7 | 55.4 | 52.8 | 210. | 05.25 | 59.5 | 74.4 | 48.6 |
| 139. | 23.30 | 59.7 | 61.9 | 58.6 | 175. | 02.30 | 53.9 | 57.5 | 52.9 | 211. | 05.30 | 63.7 | 89.7 | 48.9 |
| 140. | 23.35 | 60.6 | 62.2 | 59.7 | 176. | 02.35 | 53.6 | 55.7 | 51.6 | 212. | 05.35 | 64.5 | 88.5 | 48.6 |
| 141. | 23.40 | 59.9 | 61.8 | 58.8 | 177. | 02.40 | 53.0 | 61.9 | 51.1 | 213. | 05.40 | 57.1 | 78.8 | 48.6 |
| 142. | 23.45 | 59.9 | 62.8 | 59.0 | 178. | 02.45 | 53.7 | 55.3 | 51.6 | 214. | 05.45 | 58.7 | 82.0 | 48.4 |
| 143. | 23.50 | 59.8 | 61.5 | 58.9 | 179. | 02.50 | 52.2 | 56.1 | 51.2 | 215. | 05.50 | 54.0 | 73.0 | 48.5 |
| 144. | 23.55 | 60.0 | 61.7 | 59.2 | 180. | 02.55 | 54.2 | 55.5 | 53.5 | 216. | 05.55 | 55.2 | 70.8 | 48.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | | | | 09-10/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 58.3 | 73.1 | 48.4 | 241. | 08.00 | 48.9 | 58.3 | 46.9 | 265. | 10.00 | 51.3 | 64.7 | 48.4 |
| 218. | 06.05 | 52.0 | 67.5 | 48.0 | 242. | 08.05 | 50.7 | 58.1 | 47.3 | 266. | 10.05 | 52.5 | 73.7 | 48.6 |
| 219. | 06.10 | 53.0 | 69.6 | 48.6 | 243. | 08.10 | 52.7 | 59.5 | 48.1 | 267. | 10.10 | 50.1 | 64.0 | 48.5 |
| 220. | 06.15 | 52.2 | 63.6 | 49.2 | 244. | 08.15 | 50.2 | 61.7 | 47.5 | 268. | 10.15 | 50.3 | 64.6 | 48.6 |
| 221. | 06.20 | 51.9 | 64.0 | 48.6 | 245. | 08.20 | 51.3 | 63.7 | 47.4 | 269. | 10.20 | 49.6 | 59.0 | 47.9 |
| 222. | 06.25 | 51.7 | 64.2 | 48.8 | 246. | 08.25 | 49.7 | 62.2 | 47.2 | 270. | 10.25 | 58.0 | 75.9 | 48.6 |
| 223. | 06.30 | 55.2 | 69.7 | 49.0 | 247. | 08.30 | 49.5 | 68.2 | 47.4 | 271. | 10.30 | 54.5 | 74.6 | 48.4 |
| 224. | 06.35 | 56.0 | 72.0 | 48.7 | 248. | 08.35 | 48.9 | 57.8 | 46.4 | 272. | 10.35 | 52.0 | 75.3 | 47.6 |
| 225. | 06.40 | 51.4 | 65.0 | 48.8 | 249. | 08.40 | 50.1 | 63.8 | 46.4 | 273. | 10.40 | 50.7 | 68.6 | 47.4 |
| 226. | 06.45 | 51.8 | 64.0 | 48.0 | 250. | 08.45 | 50.5 | 63.5 | 47.4 | 274. | 10.45 | 49.7 | 63.2 | 47.2 |
| 227. | 06.50 | 51.5 | 69.5 | 48.6 | 251. | 08.50 | 52.5 | 66.9 | 49.2 | 275. | 10.50 | 48.8 | 62.8 | 47.0 |
| 228. | 06.55 | 54.2 | 70.6 | 48.5 | 252. | 08.55 | 49.1 | 69.3 | 46.0 | 276. | 10.55 | 52.4 | 68.8 | 47.5 |
| 229. | 07.00 | 52.2 | 70.4 | 47.9 | 253. | 09.00 | 49.9 | 69.0 | 46.5 | 277. | 11.00 | 51.8 | 65.4 | 47.8 |
| 230. | 07.05 | 48.7 | 60.0 | 47.3 | 254. | 09.05 | 46.9 | 61.2 | 44.6 | 278. | 11.05 | 51.8 | 73.5 | 47.5 |
| 231. | 07.10 | 48.9 | 58.7 | 47.6 | 255. | 09.10 | 48.4 | 71.4 | 45.1 | 279. | 11.10 | 49.4 | 66.1 | 46.9 |
| 232. | 07.15 | 50.6 | 65.5 | 48.3 | 256. | 09.15 | 48.8 | 59.0 | 46.0 | 280. | 11.15 | 49.0 | 62.5 | 47.1 |
| 233. | 07.20 | 51.6 | 67.0 | 48.4 | 257. | 09.20 | 52.2 | 72.3 | 46.4 | 281. | 11.20 | 53.5 | 72.6 | 47.2 |
| 234. | 07.25 | 51.4 | 62.5 | 48.4 | 258. | 09.25 | 48.3 | 60.3 | 45.8 | 282. | 11.25 | 51.0 | 66.4 | 46.9 |
| 235. | 07.30 | 53.1 | 68.6 | 48.4 | 259. | 09.30 | 48.4 | 60.0 | 45.9 | 283. | 11.30 | 51.1 | 70.6 | 47.1 |
| 236. | 07.35 | 55.4 | 70.2 | 47.1 | 260. | 09.35 | 48.9 | 60.0 | 46.6 | 284. | 11.35 | 48.7 | 69.5 | 47.1 |
| 237. | 07.40 | 53.2 | 68.6 | 46.6 | 261. | 09.40 | 49.7 | 57.1 | 47.5 | 285. | 11.40 | 51.5 | 76.2 | 46.6 |
| 238. | 07.45 | 53.7 | 69.4 | 46.7 | 262. | 09.45 | 50.2 | 64.5 | 48.3 | 286. | 11.45 | 48.2 | 55.5 | 46.6 |
| 239. | 07.50 | 50.4 | 60.5 | 47.4 | 263. | 09.50 | 50.3 | 65.4 | 48.2 | 287. | 11.50 | 48.5 | 67.3 | 46.1 |
| 240. | 07.55 | 50.5 | 66.2 | 47.7 | 264. | 09.55 | 50.4 | 59.3 | 48.9 | 288. | 11.55 | 51.4 | 68.4 | 46.3 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/30-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(30/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 52.5 | 71.3 | 46.4 | 37. | 15.00 | 52.3 | 65.7 | 50.1 | 73. | 18.00 | 53.9 | 66.6 | 50.1 |
| 2. | 12.05 | 51.3 | 65.6 | 46.8 | 38. | 15.05 | 50.9 | 62.6 | 49.2 | 74. | 18.05 | 53.8 | 61.4 | 50.9 |
| 3. | 12.10 | 47.5 | 63.8 | 45.8 | 39. | 15.10 | 51.6 | 63.4 | 49.4 | 75. | 18.10 | 53.2 | 59.1 | 50.3 |
| 4. | 12.15 | 50.1 | 70.4 | 45.9 | 40. | 15.15 | 51.2 | 64.9 | 48.7 | 76. | 18.15 | 53.8 | 59.4 | 51.5 |
| 5. | 12.20 | 53.3 | 69.0 | 46.6 | 41. | 15.20 | 54.7 | 74.8 | 50.3 | 77. | 18.20 | 54.4 | 59.0 | 52.4 |
| 6. | 12.25 | 48.7 | 68.5 | 46.2 | 42. | 15.25 | 52.5 | 71.3 | 50.0 | 78. | 18.25 | 54.4 | 58.2 | 52.7 |
| 7. | 12.30 | 52.8 | 70.5 | 45.9 | 43. | 15.30 | 52.6 | 68.5 | 49.4 | 79. | 18.30 | 53.7 | 57.3 | 51.9 |
| 8. | 12.35 | 48.9 | 66.9 | 46.0 | 44. | 15.35 | 63.9 | 82.6 | 49.4 | 80. | 18.35 | 53.4 | 65.5 | 51.8 |
| 9. | 12.40 | 49.1 | 71.4 | 46.4 | 45. | 15.40 | 52.8 | 67.6 | 49.7 | 81. | 18.40 | 52.7 | 58.0 | 51.8 |
| 10. | 12.45 | 50.8 | 62.7 | 48.7 | 46. | 15.45 | 53.4 | 69.7 | 50.1 | 82. | 18.45 | 53.5 | 59.7 | 51.9 |
| 11. | 12.50 | 50.8 | 60.0 | 48.9 | 47. | 15.50 | 57.2 | 76.1 | 50.1 | 83. | 18.50 | 53.4 | 59.8 | 51.2 |
| 12. | 12.55 | 62.6 | 88.4 | 48.5 | 48. | 15.55 | 55.5 | 79.5 | 49.9 | 84. | 18.55 | 52.8 | 63.6 | 51.9 |
| 13. | 13.00 | 61.1 | 82.6 | 48.9 | 49. | 16.00 | 54.5 | 77.9 | 49.7 | 85. | 19.00 | 52.6 | 62.4 | 51.7 |
| 14. | 13.05 | 51.6 | 77.7 | 48.1 | 50. | 16.05 | 53.0 | 68.7 | 50.2 | 86. | 19.05 | 52.5 | 56.4 | 51.7 |
| 15. | 13.10 | 50.2 | 67.0 | 48.0 | 51. | 16.10 | 52.5 | 62.5 | 50.3 | 87. | 19.10 | 53.3 | 58.0 | 52.0 |
| 16. | 13.15 | 51.3 | 72.5 | 48.0 | 52. | 16.15 | 54.2 | 69.8 | 51.0 | 88. | 19.15 | 54.1 | 73.0 | 51.1 |
| 17. | 13.20 | 47.9 | 54.7 | 46.5 | 53. | 16.20 | 54.0 | 69.7 | 50.5 | 89. | 19.20 | 53.4 | 59.5 | 52.1 |
| 18. | 13.25 | 48.8 | 63.0 | 46.6 | 54. | 16.25 | 52.0 | 68.8 | 49.9 | 90. | 19.25 | 53.5 | 62.7 | 52.2 |
| 19. | 13.30 | 49.8 | 62.4 | 47.2 | 55. | 16.30 | 52.9 | 70.4 | 49.7 | 91. | 19.30 | 54.6 | 59.8 | 53.3 |
| 20. | 13.35 | 48.3 | 58.6 | 46.6 | 56. | 16.35 | 52.8 | 72.0 | 49.9 | 92. | 19.35 | 55.9 | 63.8 | 53.0 |
| 21. | 13.40 | 49.1 | 66.9 | 47.1 | 57. | 16.40 | 53.7 | 65.2 | 51.3 | 93. | 19.40 | 56.2 | 60.9 | 53.9 |
| 22. | 13.45 | 49.6 | 64.6 | 47.5 | 58. | 16.45 | 51.3 | 58.2 | 49.9 | 94. | 19.45 | 55.8 | 62.2 | 52.6 |
| 23. | 13.50 | 50.2 | 60.6 | 48.5 | 59. | 16.50 | 51.5 | 66.0 | 49.7 | 95. | 19.50 | 53.3 | 61.8 | 52.0 |
| 24. | 13.55 | 52.7 | 77.9 | 48.4 | 60. | 16.55 | 52.8 | 76.4 | 50.0 | 96. | 19.55 | 54.6 | 58.0 | 53.4 |
| 25. | 14.00 | 53.4 | 80.7 | 48.6 | 61. | 17.00 | 53.2 | 75.1 | 49.9 | 97. | 20.00 | 54.3 | 57.6 | 51.7 |
| 26. | 14.05 | 51.7 | 74.4 | 48.1 | 62. | 17.05 | 52.5 | 67.9 | 49.9 | 98. | 20.05 | 54.5 | 57.3 | 52.2 |
| 27. | 14.10 | 49.5 | 64.7 | 47.4 | 63. | 17.10 | 53.8 | 72.3 | 50.4 | 99. | 20.10 | 55.7 | 59.5 | 53.0 |
| 28. | 14.15 | 51.6 | 74.2 | 47.6 | 64. | 17.15 | 55.3 | 72.5 | 50.0 | 100. | 20.15 | 56.6 | 58.5 | 55.8 |
| 29. | 14.20 | 49.7 | 65.7 | 47.9 | 65. | 17.20 | 55.9 | 73.5 | 50.0 | 101. | 20.20 | 55.9 | 59.2 | 53.3 |
| 30. | 14.25 | 50.2 | 66.3 | 48.1 | 66. | 17.25 | 56.3 | 87.5 | 51.2 | 102. | 20.25 | 53.8 | 62.3 | 52.7 |
| 31. | 14.30 | 52.8 | 72.2 | 48.7 | 67. | 17.30 | 57.2 | 77.4 | 50.7 | 103. | 20.30 | 55.2 | 60.1 | 52.9 |
| 32. | 14.35 | 52.7 | 79.4 | 48.4 | 68. | 17.35 | 57.5 | 78.1 | 50.2 | 104. | 20.35 | 55.6 | 58.3 | 54.0 |
| 33. | 14.40 | 50.9 | 65.3 | 48.4 | 69. | 17.40 | 54.1 | 70.2 | 50.3 | 105. | 20.40 | 54.2 | 55.8 | 53.6 |
| 34. | 14.45 | 51.1 | 66.5 | 48.4 | 70. | 17.45 | 55.1 | 69.8 | 50.8 | 106. | 20.45 | 53.5 | 55.2 | 52.2 |
| 35. | 14.50 | 54.9 | 75.9 | 49.0 | 71. | 17.50 | 58.8 | 86.1 | 50.2 | 107. | 20.50 | 54.3 | 55.7 | 53.6 |
| 36. | 14.55 | 53.7 | 73.4 | 49.1 | 72. | 17.55 | 51.6 | 67.3 | 49.4 | 108. | 20.55 | 53.3 | 55.4 | 52.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 53.5 | 56.5 | 52.6 | 145. | 00.00 | 53.8 | 55.2 | 52.9 | 181. | 03.00 | 49.7 | 52.6 | 48.9 |
| 110. | 21.05 | 53.5 | 58.2 | 52.5 | 146. | 00.05 | 53.2 | 55.5 | 51.9 | 182. | 03.05 | 49.8 | 51.3 | 49.1 |
| 111. | 21.10 | 55.5 | 65.8 | 53.7 | 147. | 00.10 | 53.0 | 58.7 | 52.0 | 183. | 03.10 | 50.3 | 62.7 | 49.4 |
| 112. | 21.15 | 55.5 | 66.1 | 53.9 | 148. | 00.15 | 53.9 | 58.1 | 53.1 | 184. | 03.15 | 54.9 | 69.5 | 48.7 |
| 113. | 21.20 | 55.5 | 58.0 | 52.8 | 149. | 00.20 | 53.1 | 69.0 | 52.0 | 185. | 03.20 | 48.8 | 66.7 | 47.2 |
| 114. | 21.25 | 54.5 | 60.6 | 52.8 | 150. | 00.25 | 52.9 | 63.6 | 51.9 | 186. | 03.25 | 47.8 | 52.7 | 46.8 |
| 115. | 21.30 | 53.9 | 56.5 | 53.2 | 151. | 00.30 | 53.2 | 61.3 | 51.8 | 187. | 03.30 | 48.0 | 52.9 | 47.2 |
| 116. | 21.35 | 54.7 | 61.6 | 53.7 | 152. | 00.35 | 53.0 | 55.2 | 51.8 | 188. | 03.35 | 48.4 | 51.5 | 47.6 |
| 117. | 21.40 | 54.7 | 57.5 | 54.0 | 153. | 00.40 | 52.4 | 53.9 | 51.6 | 189. | 03.40 | 49.2 | 60.9 | 47.3 |
| 118. | 21.45 | 54.2 | 59.2 | 53.3 | 154. | 00.45 | 55.6 | 68.9 | 51.9 | 190. | 03.45 | 56.1 | 69.4 | 47.4 |
| 119. | 21.50 | 54.3 | 64.2 | 53.1 | 155. | 00.50 | 52.7 | 62.1 | 51.2 | 191. | 03.50 | 56.7 | 70.8 | 46.1 |
| 120. | 21.55 | 54.3 | 57.0 | 53.6 | 156. | 00.55 | 52.4 | 55.9 | 51.4 | 192. | 03.55 | 55.9 | 71.5 | 46.4 |
| 121. | 22.00 | 54.8 | 69.8 | 54.0 | 157. | 01.00 | 52.4 | 55.6 | 51.6 | 193. | 04.00 | 52.7 | 68.2 | 50.0 |
| 122. | 22.05 | 54.8 | 58.4 | 54.1 | 158. | 01.05 | 51.9 | 54.8 | 50.9 | 194. | 04.05 | 55.9 | 70.4 | 50.2 |
| 123. | 22.10 | 56.0 | 57.4 | 55.4 | 159. | 01.10 | 52.4 | 55.5 | 51.5 | 195. | 04.10 | 57.1 | 71.5 | 50.8 |
| 124. | 22.15 | 56.1 | 58.3 | 55.3 | 160. | 01.15 | 52.8 | 56.5 | 52.0 | 196. | 04.15 | 57.9 | 72.3 | 50.8 |
| 125. | 22.20 | 56.7 | 60.9 | 55.9 | 161. | 01.20 | 54.2 | 59.9 | 51.3 | 197. | 04.20 | 59.5 | 71.7 | 51.4 |
| 126. | 22.25 | 56.6 | 60.6 | 55.9 | 162. | 01.25 | 53.2 | 59.4 | 51.9 | 198. | 04.25 | 60.2 | 76.5 | 51.0 |
| 127. | 22.30 | 56.6 | 60.7 | 55.4 | 163. | 01.30 | 52.2 | 54.0 | 51.3 | 199. | 04.30 | 62.5 | 80.1 | 49.3 |
| 128. | 22.35 | 56.1 | 57.4 | 55.5 | 164. | 01.35 | 52.0 | 55.7 | 51.0 | 200. | 04.35 | 59.9 | 77.2 | 49.4 |
| 129. | 22.40 | 54.7 | 57.8 | 53.1 | 165. | 01.40 | 51.8 | 59.5 | 50.9 | 201. | 04.40 | 60.2 | 76.5 | 49.8 |
| 130. | 22.45 | 54.0 | 59.8 | 52.7 | 166. | 01.45 | 51.8 | 59.0 | 50.9 | 202. | 04.45 | 60.8 | 83.3 | 47.4 |
| 131. | 22.50 | 53.8 | 59.8 | 52.8 | 167. | 01.50 | 51.5 | 57.1 | 50.5 | 203. | 04.50 | 61.2 | 94.6 | 47.6 |
| 132. | 22.55 | 54.0 | 59.8 | 53.2 | 168. | 01.55 | 51.9 | 58.1 | 50.7 | 204. | 04.55 | 57.7 | 79.7 | 47.4 |
| 133. | 23.00 | 54.4 | 58.2 | 53.7 | 169. | 02.00 | 52.0 | 53.3 | 51.2 | 205. | 05.00 | 56.5 | 76.6 | 47.5 |
| 134. | 23.05 | 53.4 | 56.2 | 52.4 | 170. | 02.05 | 52.1 | 57.9 | 51.0 | 206. | 05.05 | 54.4 | 71.8 | 47.3 |
| 135. | 23.10 | 53.3 | 54.8 | 52.7 | 171. | 02.10 | 52.2 | 54.9 | 51.3 | 207. | 05.10 | 53.0 | 71.0 | 47.5 |
| 136. | 23.15 | 53.4 | 54.7 | 52.8 | 172. | 02.15 | 52.2 | 53.5 | 51.3 | 208. | 05.15 | 55.6 | 75.0 | 47.6 |
| 137. | 23.20 | 54.3 | 55.9 | 53.2 | 173. | 02.20 | 53.0 | 64.9 | 50.2 | 209. | 05.20 | 63.3 | 89.0 | 47.9 |
| 138. | 23.25 | 54.4 | 56.7 | 53.6 | 174. | 02.25 | 51.2 | 53.5 | 50.4 | 210. | 05.25 | 58.1 | 80.3 | 47.5 |
| 139. | 23.30 | 54.4 | 56.2 | 53.8 | 175. | 02.30 | 51.6 | 55.6 | 50.5 | 211. | 05.30 | 55.0 | 72.0 | 47.8 |
| 140. | 23.35 | 54.4 | 56.9 | 53.8 | 176. | 02.35 | 51.6 | 61.0 | 50.4 | 212. | 05.35 | 51.9 | 66.1 | 48.7 |
| 141. | 23.40 | 54.5 | 59.5 | 53.8 | 177. | 02.40 | 50.3 | 55.8 | 49.4 | 213. | 05.40 | 54.6 | 71.9 | 48.3 |
| 142. | 23.45 | 53.7 | 56.3 | 52.7 | 178. | 02.45 | 50.8 | 55.3 | 49.5 | 214. | 05.45 | 50.4 | 63.9 | 47.6 |
| 143. | 23.50 | 54.6 | 57.5 | 54.0 | 179. | 02.50 | 49.4 | 51.7 | 48.5 | 215. | 05.50 | 52.0 | 69.4 | 47.9 |
| 144. | 23.55 | 55.0 | 62.8 | 53.6 | 180. | 02.55 | 50.6 | 56.3 | 49.6 | 216. | 05.55 | 57.3 | 73.6 | 47.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | | | | 10-11/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 53.4 | 73.2 | 48.1 | 241. | 08.00 | 49.1 | 62.9 | 44.2 | 265. | 10.00 | 47.8 | 69.5 | 44.8 |
| 218. | 06.05 | 52.2 | 68.3 | 47.9 | 242. | 08.05 | 48.2 | 65.0 | 43.5 | 266. | 10.05 | 50.8 | 68.5 | 44.2 |
| 219. | 06.10 | 54.4 | 73.8 | 47.6 | 243. | 08.10 | 49.7 | 70.1 | 43.7 | 267. | 10.10 | 47.4 | 70.2 | 44.0 |
| 220. | 06.15 | 52.6 | 68.1 | 47.2 | 244. | 08.15 | 47.0 | 58.6 | 44.1 | 268. | 10.15 | 46.5 | 59.1 | 44.2 |
| 221. | 06.20 | 51.2 | 67.9 | 47.2 | 245. | 08.20 | 52.0 | 66.7 | 46.0 | 269. | 10.20 | 47.1 | 61.7 | 43.7 |
| 222. | 06.25 | 53.2 | 76.5 | 48.0 | 246. | 08.25 | 52.0 | 72.3 | 44.6 | 270. | 10.25 | 49.6 | 61.4 | 45.0 |
| 223. | 06.30 | 51.3 | 76.6 | 48.0 | 247. | 08.30 | 49.2 | 65.6 | 44.2 | 271. | 10.30 | 47.1 | 58.9 | 44.5 |
| 224. | 06.35 | 59.4 | 81.5 | 47.4 | 248. | 08.35 | 48.3 | 68.6 | 44.3 | 272. | 10.35 | 51.9 | 78.7 | 44.2 |
| 225. | 06.40 | 52.9 | 68.0 | 47.6 | 249. | 08.40 | 48.8 | 64.8 | 44.0 | 273. | 10.40 | 50.9 | 71.1 | 43.7 |
| 226. | 06.45 | 52.5 | 66.3 | 48.1 | 250. | 08.45 | 47.3 | 69.1 | 43.4 | 274. | 10.45 | 46.9 | 55.1 | 44.4 |
| 227. | 06.50 | 53.9 | 67.1 | 48.0 | 251. | 08.50 | 45.9 | 61.0 | 43.5 | 275. | 10.50 | 46.8 | 59.7 | 44.5 |
| 228. | 06.55 | 54.8 | 70.1 | 48.4 | 252. | 08.55 | 46.3 | 61.5 | 44.0 | 276. | 10.55 | 48.7 | 55.0 | 44.3 |
| 229. | 07.00 | 51.8 | 67.9 | 47.0 | 253. | 09.00 | 46.3 | 58.4 | 44.3 | 277. | 11.00 | 51.1 | 70.2 | 44.7 |
| 230. | 07.05 | 51.0 | 69.5 | 46.0 | 254. | 09.05 | 47.2 | 67.0 | 44.7 | 278. | 11.05 | 49.1 | 71.7 | 44.1 |
| 231. | 07.10 | 50.3 | 58.9 | 46.5 | 255. | 09.10 | 46.4 | 62.0 | 44.2 | 279. | 11.10 | 46.8 | 54.6 | 44.4 |
| 232. | 07.15 | 47.8 | 61.4 | 44.8 | 256. | 09.15 | 48.6 | 55.8 | 44.4 | 280. | 11.15 | 52.9 | 70.1 | 45.3 |
| 233. | 07.20 | 48.3 | 68.0 | 44.7 | 257. | 09.20 | 50.2 | 63.8 | 44.8 | 281. | 11.20 | 51.4 | 66.8 | 44.4 |
| 234. | 07.25 | 48.1 | 63.8 | 44.9 | 258. | 09.25 | 50.0 | 63.8 | 44.9 | 282. | 11.25 | 51.5 | 67.5 | 45.5 |
| 235. | 07.30 | 49.1 | 62.7 | 45.1 | 259. | 09.30 | 48.1 | 61.7 | 44.5 | 283. | 11.30 | 51.1 | 69.9 | 45.4 |
| 236. | 07.35 | 49.8 | 64.0 | 44.3 | 260. | 09.35 | 50.4 | 65.3 | 44.7 | 284. | 11.35 | 47.5 | 68.9 | 44.3 |
| 237. | 07.40 | 49.2 | 63.9 | 44.3 | 261. | 09.40 | 48.9 | 64.9 | 43.9 | 285. | 11.40 | 48.0 | 72.2 | 44.3 |
| 238. | 07.45 | 50.8 | 75.2 | 44.2 | 262. | 09.45 | 46.3 | 55.8 | 44.5 | 286. | 11.45 | 45.8 | 61.6 | 44.0 |
| 239. | 07.50 | 47.2 | 59.2 | 43.7 | 263. | 09.50 | 48.8 | 64.9 | 44.7 | 287. | 11.50 | 45.9 | 58.6 | 43.3 |
| 240. | 07.55 | 46.0 | 65.7 | 42.9 | 264. | 09.55 | 48.4 | 61.1 | 45.0 | 288. | 11.55 | 44.9 | 58.1 | 43.5 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/31-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(31/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 46.0 | 58.1 | 43.9 | 37. | 15.00 | 60.9 | 72.1 | 57.5 | 73. | 18.00 | 58.2 | 62.8 | 57.7 |
| 2. | 12.05 | 51.8 | 66.6 | 44.0 | 38. | 15.05 | 61.6 | 88.8 | 54.6 | 74. | 18.05 | 58.2 | 67.3 | 57.6 |
| 3. | 12.10 | 45.6 | 66.9 | 42.6 | 39. | 15.10 | 57.4 | 72.2 | 53.0 | 75. | 18.10 | 58.3 | 64.3 | 57.8 |
| 4. | 12.15 | 49.1 | 69.2 | 43.1 | 40. | 15.15 | 56.9 | 72.5 | 51.9 | 76. | 18.15 | 58.2 | 63.4 | 57.7 |
| 5. | 12.20 | 47.9 | 55.6 | 44.1 | 41. | 15.20 | 60.7 | 78.1 | 52.1 | 77. | 18.20 | 58.3 | 64.5 | 57.7 |
| 6. | 12.25 | 49.2 | 65.2 | 45.0 | 42. | 15.25 | 63.5 | 79.2 | 53.2 | 78. | 18.25 | 58.4 | 66.6 | 57.8 |
| 7. | 12.30 | 47.8 | 61.1 | 44.8 | 43. | 15.30 | 59.2 | 77.4 | 52.7 | 79. | 18.30 | 59.4 | 68.3 | 58.2 |
| 8. | 12.35 | 47.3 | 63.9 | 45.2 | 44. | 15.35 | 56.8 | 76.2 | 51.9 | 80. | 18.35 | 59.2 | 69.0 | 58.2 |
| 9. | 12.40 | 47.6 | 66.0 | 44.9 | 45. | 15.40 | 55.9 | 68.8 | 52.6 | 81. | 18.40 | 58.8 | 64.9 | 58.3 |
| 10. | 12.45 | 46.9 | 67.6 | 44.9 | 46. | 15.45 | 55.8 | 70.4 | 51.9 | 82. | 18.45 | 59.6 | 64.7 | 58.3 |
| 11. | 12.50 | 60.0 | 76.6 | 45.7 | 47. | 15.50 | 57.1 | 76.7 | 50.9 | 83. | 18.50 | 60.0 | 64.1 | 58.6 |
| 12. | 12.55 | 58.2 | 69.9 | 46.5 | 48. | 15.55 | 56.2 | 73.6 | 50.7 | 84. | 18.55 | 60.1 | 63.8 | 58.6 |
| 13. | 13.00 | 49.0 | 69.3 | 46.1 | 49. | 16.00 | 54.6 | 68.2 | 51.7 | 85. | 19.00 | 59.3 | 63.3 | 58.4 |
| 14. | 13.05 | 47.1 | 53.5 | 45.8 | 50. | 16.05 | 55.8 | 76.8 | 52.1 | 86. | 19.05 | 60.4 | 78.7 | 58.4 |
| 15. | 13.10 | 49.0 | 64.2 | 46.3 | 51. | 16.10 | 55.0 | 68.7 | 52.8 | 87. | 19.10 | 58.8 | 61.4 | 58.3 |
| 16. | 13.15 | 56.9 | 80.1 | 46.6 | 52. | 16.15 | 54.7 | 70.6 | 52.2 | 88. | 19.15 | 60.0 | 69.6 | 58.5 |
| 17. | 13.20 | 49.4 | 63.1 | 47.5 | 53. | 16.20 | 54.9 | 77.1 | 51.1 | 89. | 19.20 | 60.8 | 78.3 | 58.4 |
| 18. | 13.25 | 49.5 | 65.8 | 47.0 | 54. | 16.25 | 58.4 | 80.3 | 50.5 | 90. | 19.25 | 59.7 | 64.0 | 58.4 |
| 19. | 13.30 | 51.5 | 66.6 | 47.5 | 55. | 16.30 | 58.6 | 71.7 | 56.3 | 91. | 19.30 | 60.5 | 63.8 | 58.5 |
| 20. | 13.35 | 52.6 | 65.1 | 48.0 | 56. | 16.35 | 58.5 | 76.9 | 57.1 | 92. | 19.35 | 60.1 | 67.3 | 58.6 |
| 21. | 13.40 | 50.8 | 63.2 | 48.0 | 57. | 16.40 | 61.4 | 82.0 | 57.8 | 93. | 19.40 | 59.7 | 65.9 | 58.4 |
| 22. | 13.45 | 50.6 | 63.5 | 48.0 | 58. | 16.45 | 59.1 | 69.8 | 57.8 | 94. | 19.45 | 61.0 | 75.4 | 58.5 |
| 23. | 13.50 | 52.7 | 71.1 | 49.5 | 59. | 16.50 | 58.8 | 71.8 | 57.1 | 95. | 19.50 | 60.2 | 66.8 | 58.7 |
| 24. | 13.55 | 53.8 | 70.4 | 51.2 | 60. | 16.55 | 59.0 | 76.7 | 57.0 | 96. | 19.55 | 59.5 | 72.0 | 58.4 |
| 25. | 14.00 | 54.6 | 96.1 | 53.3 | 61. | 17.00 | 57.9 | 68.2 | 56.8 | 97. | 20.00 | 59.8 | 74.7 | 58.3 |
| 26. | 14.05 | 55.6 | 92.2 | 54.6 | 62. | 17.05 | 57.9 | 68.4 | 56.8 | 98. | 20.05 | 58.6 | 70.8 | 58.0 |
| 27. | 14.10 | 56.8 | 93.2 | 55.6 | 63. | 17.10 | 57.8 | 68.2 | 57.0 | 99. | 20.10 | 59.2 | 64.5 | 58.4 |
| 28. | 14.15 | 59.6 | 89.7 | 56.4 | 64. | 17.15 | 58.1 | 71.3 | 57.0 | 100. | 20.15 | 58.5 | 62.5 | 58.0 |
| 29. | 14.20 | 60.1 | 90.5 | 57.6 | 65. | 17.20 | 58.5 | 67.6 | 57.2 | 101. | 20.20 | 58.6 | 62.8 | 58.2 |
| 30. | 14.25 | 61.2 | 91.2 | 57.7 | 66. | 17.25 | 58.3 | 65.4 | 57.5 | 102. | 20.25 | 58.5 | 61.5 | 58.1 |
| 31. | 14.30 | 62.3 | 83.2 | 58.6 | 67. | 17.30 | 58.6 | 75.5 | 57.2 | 103. | 20.30 | 58.7 | 64.4 | 58.2 |
| 32. | 14.35 | 61.2 | 74.3 | 58.4 | 68. | 17.35 | 57.8 | 63.6 | 57.2 | 104. | 20.35 | 60.2 | 77.5 | 58.0 |
| 33. | 14.40 | 63.5 | 89.8 | 60.4 | 69. | 17.40 | 57.7 | 63.7 | 57.2 | 105. | 20.40 | 58.7 | 60.2 | 58.3 |
| 34. | 14.45 | 64.2 | 92.1 | 60.2 | 70. | 17.45 | 57.8 | 62.0 | 57.2 | 106. | 20.45 | 59.4 | 72.7 | 58.3 |
| 35. | 14.50 | 59.0 | 78.3 | 54.6 | 71. | 17.50 | 58.1 | 63.1 | 57.5 | 107. | 20.50 | 60.1 | 62.6 | 58.5 |
| 36. | 14.55 | 65.0 | 87.9 | 61.5 | 72. | 17.55 | 58.2 | 63.2 | 57.5 | 108. | 20.55 | 59.0 | 64.4 | 58.4 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 58.5 | 59.3 | 58.1 | 145. | 00.00 | 59.4 | 67.8 | 58.6 | 181. | 03.00 | 60.8 | 75.9 | 59.9 |
| 110. | 21.05 | 59.1 | 65.9 | 58.2 | 146. | 00.05 | 59.1 | 62.5 | 58.6 | 182. | 03.05 | 60.3 | 63.4 | 59.3 |
| 111. | 21.10 | 58.7 | 59.8 | 58.3 | 147. | 00.10 | 59.2 | 64.3 | 58.6 | 183. | 03.10 | 60.4 | 62.5 | 59.7 |
| 112. | 21.15 | 59.0 | 63.3 | 58.5 | 148. | 00.15 | 60.7 | 85.0 | 58.8 | 184. | 03.15 | 60.2 | 62.5 | 59.3 |
| 113. | 21.20 | 59.5 | 62.7 | 58.4 | 149. | 00.20 | 59.5 | 67.3 | 58.9 | 185. | 03.20 | 60.2 | 63.1 | 59.1 |
| 114. | 21.25 | 58.5 | 61.6 | 57.9 | 150. | 00.25 | 59.3 | 61.4 | 58.8 | 186. | 03.25 | 60.3 | 64.5 | 59.8 |
| 115. | 21.30 | 58.5 | 60.4 | 58.0 | 151. | 00.30 | 59.3 | 60.6 | 58.8 | 187. | 03.30 | 63.9 | 83.4 | 59.0 |
| 116. | 21.35 | 58.6 | 59.6 | 58.2 | 152. | 00.35 | 59.2 | 61.1 | 58.6 | 188. | 03.35 | 62.9 | 79.7 | 59.3 |
| 117. | 21.40 | 58.8 | 60.7 | 58.3 | 153. | 00.40 | 59.3 | 60.8 | 58.8 | 189. | 03.40 | 61.0 | 75.5 | 59.8 |
| 118. | 21.45 | 58.9 | 61.8 | 58.4 | 154. | 00.45 | 59.2 | 61.5 | 58.7 | 190. | 03.45 | 61.3 | 70.8 | 59.9 |
| 119. | 21.50 | 59.2 | 60.9 | 58.6 | 155. | 00.50 | 59.5 | 61.2 | 58.9 | 191. | 03.50 | 62.3 | 80.4 | 60.2 |
| 120. | 21.55 | 58.9 | 62.3 | 58.4 | 156. | 00.55 | 59.1 | 61.2 | 58.6 | 192. | 03.55 | 64.6 | 80.3 | 59.1 |
| 121. | 22.00 | 58.5 | 60.0 | 58.0 | 157. | 01.00 | 59.2 | 62.5 | 58.6 | 193. | 04.00 | 60.2 | 88.4 | 58.8 |
| 122. | 22.05 | 58.7 | 64.6 | 58.2 | 158. | 01.05 | 59.3 | 61.6 | 58.8 | 194. | 04.05 | 62.3 | 89.2 | 58.5 |
| 123. | 22.10 | 58.7 | 61.0 | 58.2 | 159. | 01.10 | 59.3 | 60.9 | 58.7 | 195. | 04.10 | 61.4 | 85.8 | 58.2 |
| 124. | 22.15 | 59.0 | 66.9 | 58.4 | 160. | 01.15 | 59.4 | 63.9 | 58.7 | 196. | 04.15 | 62.8 | 85.1 | 58.3 |
| 125. | 22.20 | 59.0 | 61.4 | 58.5 | 161. | 01.20 | 59.2 | 61.7 | 58.7 | 197. | 04.20 | 62.7 | 82.7 | 58.1 |
| 126. | 22.25 | 59.6 | 63.4 | 58.8 | 162. | 01.25 | 59.4 | 61.5 | 58.9 | 198. | 04.25 | 64.0 | 84.0 | 57.8 |
| 127. | 22.30 | 59.4 | 61.3 | 58.8 | 163. | 01.30 | 59.2 | 60.8 | 58.7 | 199. | 04.30 | 58.8 | 65.3 | 57.7 |
| 128. | 22.35 | 59.5 | 67.2 | 58.8 | 164. | 01.35 | 59.6 | 66.5 | 59.0 | 200. | 04.35 | 59.2 | 75.5 | 57.8 |
| 129. | 22.40 | 59.3 | 61.9 | 58.7 | 165. | 01.40 | 59.9 | 63.0 | 59.1 | 201. | 04.40 | 59.6 | 76.0 | 57.7 |
| 130. | 22.45 | 59.8 | 64.0 | 59.0 | 166. | 01.45 | 59.6 | 63.1 | 58.9 | 202. | 04.45 | 59.9 | 75.8 | 57.9 |
| 131. | 22.50 | 63.9 | 93.6 | 58.9 | 167. | 01.50 | 59.7 | 62.5 | 59.1 | 203. | 04.50 | 60.8 | 79.3 | 57.8 |
| 132. | 22.55 | 59.3 | 65.1 | 58.8 | 168. | 01.55 | 59.7 | 63.9 | 58.9 | 204. | 04.55 | 61.0 | 80.0 | 57.5 |
| 133. | 23.00 | 59.1 | 60.1 | 58.7 | 169. | 02.00 | 59.5 | 62.2 | 58.7 | 205. | 05.00 | 59.7 | 73.3 | 57.5 |
| 134. | 23.05 | 59.1 | 61.8 | 58.6 | 170. | 02.05 | 59.9 | 63.7 | 59.3 | 206. | 05.05 | 59.1 | 76.5 | 57.5 |
| 135. | 23.10 | 59.9 | 68.1 | 58.7 | 171. | 02.10 | 59.9 | 63.6 | 59.1 | 207. | 05.10 | 58.6 | 69.6 | 57.5 |
| 136. | 23.15 | 59.1 | 63.4 | 58.4 | 172. | 02.15 | 59.9 | 62.3 | 59.0 | 208. | 05.15 | 60.1 | 74.0 | 57.7 |
| 137. | 23.20 | 58.9 | 60.8 | 58.4 | 173. | 02.20 | 59.9 | 62.9 | 59.2 | 209. | 05.20 | 61.5 | 77.3 | 57.8 |
| 138. | 23.25 | 59.4 | 62.3 | 58.7 | 174. | 02.25 | 60.3 | 62.8 | 59.4 | 210. | 05.25 | 59.0 | 69.8 | 57.6 |
| 139. | 23.30 | 59.3 | 65.5 | 58.8 | 175. | 02.30 | 60.4 | 62.3 | 59.8 | 211. | 05.30 | 60.9 | 76.1 | 57.8 |
| 140. | 23.35 | 59.3 | 61.0 | 58.8 | 176. | 02.35 | 60.0 | 62.0 | 59.0 | 212. | 05.35 | 59.5 | 73.2 | 57.6 |
| 141. | 23.40 | 59.2 | 60.1 | 58.7 | 177. | 02.40 | 60.5 | 62.3 | 60.0 | 213. | 05.40 | 61.0 | 73.9 | 57.6 |
| 142. | 23.45 | 59.5 | 63.5 | 58.7 | 178. | 02.45 | 60.6 | 63.8 | 60.0 | 214. | 05.45 | 59.4 | 67.8 | 57.8 |
| 143. | 23.50 | 59.0 | 62.0 | 58.5 | 179. | 02.50 | 60.6 | 63.3 | 60.0 | 215. | 05.50 | 59.3 | 70.5 | 57.7 |
| 144. | 23.55 | 59.1 | 64.6 | 58.5 | 180. | 02.55 | 60.9 | 72.8 | 60.0 | 216. | 05.55 | 58.8 | 70.0 | 57.7 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | | | | 11-12/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.1 | 69.9 | 57.5 | 241. | 08.00 | 58.5 | 73.5 | 55.0 | 265. | 10.00 | 56.5 | 66.6 | 55.2 |
| 218. | 06.05 | 59.5 | 72.8 | 57.5 | 242. | 08.05 | 56.4 | 67.1 | 54.9 | 266. | 10.05 | 57.0 | 66.5 | 55.9 |
| 219. | 06.10 | 58.4 | 64.4 | 57.5 | 243. | 08.10 | 57.3 | 73.3 | 54.6 | 267. | 10.10 | 55.8 | 63.9 | 54.7 |
| 220. | 06.15 | 58.8 | 75.5 | 57.6 | 244. | 08.15 | 56.4 | 70.1 | 54.5 | 268. | 10.15 | 56.0 | 66.0 | 54.8 |
| 221. | 06.20 | 58.4 | 65.6 | 57.4 | 245. | 08.20 | 56.2 | 75.9 | 54.8 | 269. | 10.20 | 56.3 | 68.2 | 54.7 |
| 222. | 06.25 | 59.9 | 82.4 | 57.3 | 246. | 08.25 | 57.7 | 82.5 | 54.9 | 270. | 10.25 | 55.4 | 61.8 | 54.5 |
| 223. | 06.30 | 58.2 | 66.5 | 57.2 | 247. | 08.30 | 57.4 | 81.2 | 54.9 | 271. | 10.30 | 55.5 | 59.6 | 54.6 |
| 224. | 06.35 | 60.6 | 77.2 | 57.4 | 248. | 08.35 | 58.3 | 71.2 | 55.0 | 272. | 10.35 | 55.4 | 67.2 | 54.4 |
| 225. | 06.40 | 58.5 | 69.4 | 57.3 | 249. | 08.40 | 59.5 | 75.9 | 54.9 | 273. | 10.40 | 55.4 | 70.7 | 54.3 |
| 226. | 06.45 | 58.6 | 68.0 | 57.3 | 250. | 08.45 | 56.5 | 68.0 | 54.7 | 274. | 10.45 | 55.5 | 63.1 | 54.5 |
| 227. | 06.50 | 58.6 | 69.0 | 57.4 | 251. | 08.50 | 62.3 | 76.8 | 55.4 | 275. | 10.50 | 55.7 | 68.8 | 54.6 |
| 228. | 06.55 | 58.4 | 68.8 | 57.3 | 252. | 08.55 | 55.6 | 59.1 | 54.8 | 276. | 10.55 | 55.9 | 60.8 | 54.8 |
| 229. | 07.00 | 60.1 | 74.6 | 57.3 | 253. | 09.00 | 56.4 | 66.0 | 54.9 | 277. | 11.00 | 55.8 | 61.2 | 54.6 |
| 230. | 07.05 | 58.3 | 63.2 | 57.4 | 254. | 09.05 | 56.6 | 70.6 | 54.9 | 278. | 11.05 | 55.5 | 62.9 | 54.6 |
| 231. | 07.10 | 58.5 | 70.1 | 57.1 | 255. | 09.10 | 55.4 | 61.3 | 54.6 | 279. | 11.10 | 56.2 | 69.3 | 54.3 |
| 232. | 07.15 | 59.7 | 70.3 | 57.0 | 256. | 09.15 | 56.2 | 65.3 | 54.8 | 280. | 11.15 | 55.1 | 66.6 | 54.2 |
| 233. | 07.20 | 58.0 | 66.4 | 56.8 | 257. | 09.20 | 57.2 | 68.1 | 55.3 | 281. | 11.20 | 54.9 | 64.0 | 54.2 |
| 234. | 07.25 | 58.4 | 65.8 | 56.7 | 258. | 09.25 | 56.3 | 58.9 | 55.2 | 282. | 11.25 | 55.2 | 62.9 | 54.2 |
| 235. | 07.30 | 58.1 | 69.3 | 56.5 | 259. | 09.30 | 55.8 | 62.2 | 54.6 | 283. | 11.30 | 55.3 | 60.6 | 54.4 |
| 236. | 07.35 | 59.1 | 73.0 | 56.2 | 260. | 09.35 | 55.9 | 73.0 | 54.8 | 284. | 11.35 | 55.0 | 63.3 | 54.1 |
| 237. | 07.40 | 57.9 | 69.2 | 55.6 | 261. | 09.40 | 57.1 | 68.8 | 55.0 | 285. | 11.40 | 55.1 | 63.4 | 54.3 |
| 238. | 07.45 | 60.3 | 78.0 | 55.3 | 262. | 09.45 | 56.6 | 73.9 | 55.1 | 286. | 11.45 | 55.1 | 64.1 | 54.3 |
| 239. | 07.50 | 57.3 | 70.5 | 55.4 | 263. | 09.50 | 56.1 | 69.4 | 54.8 | 287. | 11.50 | 55.3 | 67.3 | 54.5 |
| 240. | 07.55 | 60.3 | 87.4 | 55.3 | 264. | 09.55 | 55.9 | 62.9 | 54.8 | 288. | 11.55 | 56.1 | 72.7 | 54.5 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/32-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(32/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 55.5 | 66.4 | 54.7 | 37. | 15.00 | 53.5 | 75.1 | 48.3 | 73. | 18.00 | 54.4 | 59.7 | 53.3 |
| 2. | 12.05 | 55.6 | 64.6 | 54.8 | 38. | 15.05 | 51.0 | 65.8 | 48.1 | 74. | 18.05 | 54.8 | 59.5 | 53.8 |
| 3. | 12.10 | 56.2 | 68.2 | 54.7 | 39. | 15.10 | 51.7 | 71.2 | 48.7 | 75. | 18.10 | 54.1 | 56.3 | 53.3 |
| 4. | 12.15 | 56.1 | 69.0 | 54.7 | 40. | 15.15 | 54.7 | 72.5 | 48.6 | 76. | 18.15 | 55.2 | 57.7 | 54.1 |
| 5. | 12.20 | 55.3 | 64.8 | 54.5 | 41. | 15.20 | 52.4 | 67.8 | 48.6 | 77. | 18.20 | 49.6 | 56.5 | 48.1 |
| 6. | 12.25 | 58.4 | 76.0 | 54.4 | 42. | 15.25 | 52.2 | 65.7 | 48.4 | 78. | 18.25 | 51.7 | 56.1 | 49.2 |
| 7. | 12.30 | 56.5 | 67.9 | 54.6 | 43. | 15.30 | 50.3 | 63.5 | 47.7 | 79. | 18.30 | 51.1 | 55.2 | 50.2 |
| 8. | 12.35 | 55.4 | 68.7 | 54.4 | 44. | 15.35 | 51.9 | 64.4 | 47.9 | 80. | 18.35 | 51.6 | 55.3 | 50.8 |
| 9. | 12.40 | 55.7 | 71.8 | 54.6 | 45. | 15.40 | 53.5 | 66.1 | 49.1 | 81. | 18.40 | 52.3 | 59.1 | 50.2 |
| 10. | 12.45 | 56.1 | 74.1 | 55.1 | 46. | 15.45 | 54.4 | 66.0 | 50.4 | 82. | 18.45 | 54.1 | 61.6 | 53.3 |
| 11. | 12.50 | 56.7 | 71.8 | 55.3 | 47. | 15.50 | 52.8 | 69.6 | 48.7 | 83. | 18.50 | 55.5 | 59.1 | 54.6 |
| 12. | 12.55 | 56.5 | 75.0 | 55.3 | 48. | 15.55 | 52.6 | 66.6 | 47.8 | 84. | 18.55 | 54.9 | 64.7 | 53.2 |
| 13. | 13.00 | 56.7 | 67.7 | 55.4 | 49. | 16.00 | 57.3 | 75.8 | 47.7 | 85. | 19.00 | 55.9 | 63.0 | 54.1 |
| 14. | 13.05 | 56.7 | 69.8 | 55.5 | 50. | 16.05 | 64.7 | 80.4 | 48.0 | 86. | 19.05 | 55.4 | 57.9 | 52.4 |
| 15. | 13.10 | 56.9 | 64.5 | 55.5 | 51. | 16.10 | 54.0 | 73.6 | 48.6 | 87. | 19.10 | 55.3 | 62.0 | 53.9 |
| 16. | 13.15 | 56.6 | 64.8 | 55.7 | 52. | 16.15 | 53.2 | 73.2 | 48.8 | 88. | 19.15 | 55.5 | 60.1 | 53.8 |
| 17. | 13.20 | 56.3 | 69.6 | 55.0 | 53. | 16.20 | 51.9 | 70.6 | 48.9 | 89. | 19.20 | 53.2 | 58.7 | 51.9 |
| 18. | 13.25 | 57.1 | 68.6 | 55.4 | 54. | 16.25 | 55.9 | 81.9 | 49.0 | 90. | 19.25 | 53.8 | 57.7 | 51.9 |
| 19. | 13.30 | 57.2 | 69.0 | 55.3 | 55. | 16.30 | 52.0 | 64.3 | 49.2 | 91. | 19.30 | 53.4 | 57.2 | 51.3 |
| 20. | 13.35 | 56.0 | 65.6 | 54.7 | 56. | 16.35 | 53.1 | 75.5 | 49.0 | 92. | 19.35 | 52.5 | 57.3 | 50.8 |
| 21. | 13.40 | 56.4 | 75.4 | 54.5 | 57. | 16.40 | 55.3 | 75.0 | 49.0 | 93. | 19.40 | 51.4 | 54.8 | 50.5 |
| 22. | 13.45 | 55.6 | 62.5 | 54.7 | 58. | 16.45 | 52.8 | 68.0 | 48.4 | 94. | 19.45 | 52.2 | 58.5 | 51.4 |
| 23. | 13.50 | 55.7 | 63.8 | 54.9 | 59. | 16.50 | 55.0 | 79.2 | 47.7 | 95. | 19.50 | 51.8 | 56.0 | 50.6 |
| 24. | 13.55 | 58.0 | 77.2 | 54.9 | 60. | 16.55 | 62.4 | 91.6 | 47.5 | 96. | 19.55 | 53.3 | 56.9 | 49.6 |
| 25. | 14.00 | 58.3 | 76.0 | 55.2 | 61. | 17.00 | 55.6 | 78.4 | 47.8 | 97. | 20.00 | 54.8 | 58.2 | 52.2 |
| 26. | 14.05 | 56.7 | 65.9 | 55.4 | 62. | 17.05 | 51.8 | 71.0 | 47.4 | 98. | 20.05 | 52.0 | 56.0 | 51.3 |
| 27. | 14.10 | 52.6 | 71.7 | 47.3 | 63. | 17.10 | 54.3 | 75.1 | 47.2 | 99. | 20.10 | 53.2 | 55.7 | 51.5 |
| 28. | 14.15 | 54.0 | 74.7 | 46.8 | 64. | 17.15 | 48.1 | 58.2 | 46.9 | 100. | 20.15 | 53.6 | 65.4 | 51.1 |
| 29. | 14.20 | 53.7 | 75.8 | 47.2 | 65. | 17.20 | 49.2 | 64.8 | 47.4 | 101. | 20.20 | 52.7 | 58.4 | 51.5 |
| 30. | 14.25 | 50.4 | 71.9 | 47.7 | 66. | 17.25 | 52.4 | 72.6 | 47.9 | 102. | 20.25 | 53.4 | 57.1 | 52.5 |
| 31. | 14.30 | 53.7 | 72.9 | 48.1 | 67. | 17.30 | 51.5 | 67.9 | 47.5 | 103. | 20.30 | 52.9 | 58.1 | 51.1 |
| 32. | 14.35 | 50.8 | 66.5 | 48.3 | 68. | 17.35 | 50.3 | 64.5 | 47.9 | 104. | 20.35 | 54.1 | 56.3 | 52.3 |
| 33. | 14.40 | 54.9 | 71.1 | 48.6 | 69. | 17.40 | 50.1 | 55.8 | 47.9 | 105. | 20.40 | 54.5 | 57.2 | 52.7 |
| 34. | 14.45 | 52.2 | 66.8 | 48.9 | 70. | 17.45 | 53.8 | 62.0 | 50.8 | 106. | 20.45 | 52.8 | 57.5 | 51.4 |
| 35. | 14.50 | 50.8 | 64.3 | 48.3 | 71. | 17.50 | 53.2 | 57.9 | 48.9 | 107. | 20.50 | 52.5 | 57.7 | 50.3 |
| 36. | 14.55 | 50.2 | 66.9 | 47.9 | 72. | 17.55 | 51.8 | 57.0 | 48.5 | 108. | 20.55 | 52.5 | 55.3 | 51.0 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 53.2 | 63.9 | 51.9 | 145. | 00.00 | 56.0 | 58.9 | 54.9 | 181. | 03.00 | 54.5 | 69.9 | 50.2 |
| 110. | 21.05 | 52.8 | 57.5 | 51.5 | 146. | 00.05 | 57.2 | 68.3 | 56.3 | 182. | 03.05 | 58.0 | 78.4 | 50.5 |
| 111. | 21.10 | 53.0 | 55.0 | 51.3 | 147. | 00.10 | 56.2 | 58.3 | 54.5 | 183. | 03.10 | 58.7 | 81.9 | 50.7 |
| 112. | 21.15 | 53.2 | 67.6 | 51.2 | 148. | 00.15 | 57.7 | 61.4 | 54.4 | 184. | 03.15 | 54.0 | 76.5 | 50.0 |
| 113. | 21.20 | 54.3 | 56.6 | 53.4 | 149. | 00.20 | 56.0 | 62.4 | 54.8 | 185. | 03.20 | 53.0 | 68.9 | 48.6 |
| 114. | 21.25 | 53.2 | 55.3 | 52.0 | 150. | 00.25 | 56.0 | 62.4 | 54.9 | 186. | 03.25 | 52.3 | 66.7 | 49.1 |
| 115. | 21.30 | 55.2 | 57.9 | 54.0 | 151. | 00.30 | 55.3 | 57.2 | 54.2 | 187. | 03.30 | 52.0 | 68.7 | 48.7 |
| 116. | 21.35 | 55.6 | 58.6 | 55.0 | 152. | 00.35 | 54.5 | 57.2 | 53.8 | 188. | 03.35 | 54.5 | 74.6 | 49.1 |
| 117. | 21.40 | 55.4 | 58.0 | 54.7 | 153. | 00.40 | 55.1 | 58.7 | 54.1 | 189. | 03.40 | 55.2 | 76.9 | 49.8 |
| 118. | 21.45 | 55.8 | 60.9 | 54.9 | 154. | 00.45 | 57.5 | 59.3 | 55.9 | 190. | 03.45 | 56.7 | 75.9 | 50.9 |
| 119. | 21.50 | 54.8 | 58.4 | 52.4 | 155. | 00.50 | 57.3 | 59.4 | 55.6 | 191. | 03.50 | 56.0 | 77.9 | 50.7 |
| 120. | 21.55 | 56.3 | 61.0 | 55.0 | 156. | 00.55 | 55.8 | 57.3 | 55.0 | 192. | 03.55 | 55.9 | 73.1 | 50.6 |
| 121. | 22.00 | 55.3 | 57.0 | 54.5 | 157. | 01.00 | 55.9 | 57.1 | 55.1 | 193. | 04.00 | 52.2 | 67.4 | 50.2 |
| 122. | 22.05 | 54.4 | 56.8 | 53.3 | 158. | 01.05 | 55.7 | 67.5 | 54.8 | 194. | 04.05 | 55.4 | 73.1 | 49.8 |
| 123. | 22.10 | 54.5 | 57.9 | 53.2 | 159. | 01.10 | 55.9 | 61.0 | 55.1 | 195. | 04.10 | 52.2 | 65.0 | 49.4 |
| 124. | 22.15 | 56.9 | 61.5 | 54.7 | 160. | 01.15 | 56.0 | 58.9 | 54.7 | 196. | 04.15 | 52.7 | 67.9 | 49.9 |
| 125. | 22.20 | 56.5 | 58.6 | 54.9 | 161. | 01.20 | 57.1 | 60.5 | 56.1 | 197. | 04.20 | 54.6 | 72.4 | 50.8 |
| 126. | 22.25 | 55.6 | 65.5 | 54.3 | 162. | 01.25 | 51.4 | 65.2 | 46.9 | 198. | 04.25 | 54.8 | 68.1 | 51.2 |
| 127. | 22.30 | 55.6 | 57.5 | 54.3 | 163. | 01.30 | 50.8 | 69.6 | 47.6 | 199. | 04.30 | 54.1 | 64.4 | 50.9 |
| 128. | 22.35 | 55.6 | 57.3 | 54.9 | 164. | 01.35 | 52.8 | 72.0 | 48.2 | 200. | 04.35 | 53.3 | 71.7 | 50.0 |
| 129. | 22.40 | 55.7 | 57.8 | 55.0 | 165. | 01.40 | 55.5 | 77.3 | 49.2 | 201. | 04.40 | 54.9 | 68.9 | 50.4 |
| 130. | 22.45 | 55.6 | 58.5 | 54.8 | 166. | 01.45 | 59.5 | 76.9 | 48.7 | 202. | 04.45 | 53.6 | 66.0 | 49.8 |
| 131. | 22.50 | 55.6 | 59.7 | 54.7 | 167. | 01.50 | 50.2 | 65.5 | 47.7 | 203. | 04.50 | 52.3 | 61.1 | 49.5 |
| 132. | 22.55 | 55.2 | 57.2 | 54.2 | 168. | 01.55 | 52.1 | 69.4 | 47.4 | 204. | 04.55 | 56.0 | 71.8 | 50.8 |
| 133. | 23.00 | 55.2 | 56.9 | 54.5 | 169. | 02.00 | 51.5 | 70.1 | 47.1 | 205. | 05.00 | 56.0 | 75.7 | 51.0 |
| 134. | 23.05 | 54.7 | 57.5 | 53.7 | 170. | 02.05 | 52.2 | 67.8 | 47.4 | 206. | 05.05 | 54.1 | 75.9 | 49.6 |
| 135. | 23.10 | 54.6 | 57.9 | 52.0 | 171. | 02.10 | 59.4 | 77.7 | 47.9 | 207. | 05.10 | 54.4 | 81.7 | 49.3 |
| 136. | 23.15 | 54.3 | 57.2 | 52.7 | 172. | 02.15 | 54.9 | 77.4 | 47.8 | 208. | 05.15 | 55.6 | 77.3 | 50.1 |
| 137. | 23.20 | 55.2 | 63.4 | 54.0 | 173. | 02.20 | 56.4 | 80.3 | 48.1 | 209. | 05.20 | 62.1 | 79.3 | 50.4 |
| 138. | 23.25 | 55.2 | 64.1 | 54.3 | 174. | 02.25 | 53.8 | 74.0 | 48.0 | 210. | 05.25 | 60.2 | 79.5 | 50.2 |
| 139. | 23.30 | 55.0 | 57.2 | 54.0 | 175. | 02.30 | 51.9 | 66.6 | 48.9 | 211. | 05.30 | 63.2 | 81.4 | 51.1 |
| 140. | 23.35 | 55.4 | 57.9 | 54.6 | 176. | 02.35 | 58.4 | 80.0 | 49.3 | 212. | 05.35 | 60.2 | 91.2 | 51.4 |
| 141. | 23.40 | 55.2 | 59.4 | 54.2 | 177. | 02.40 | 58.9 | 78.2 | 48.4 | 213. | 05.40 | 61.5 | 90.2 | 52.1 |
| 142. | 23.45 | 55.6 | 57.9 | 54.6 | 178. | 02.45 | 62.5 | 84.7 | 48.5 | 214. | 05.45 | 59.3 | 76.7 | 51.1 |
| 143. | 23.50 | 56.0 | 58.0 | 53.9 | 179. | 02.50 | 59.4 | 85.4 | 48.3 | 215. | 05.50 | 56.4 | 75.4 | 50.9 |
| 144. | 23.55 | 55.6 | 58.0 | 54.5 | 180. | 02.55 | 56.4 | 71.3 | 48.5 | 216. | 05.55 | 60.6 | 82.4 | 51.3 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | | | | 12-13/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.5 | 84.6 | 51.6 | 241. | 08.00 | 55.4 | 62.7 | 53.4 | 265. | 10.00 | 61.2 | 63.1 | 60.3 |
| 218. | 06.05 | 58.1 | 76.3 | 51.5 | 242. | 08.05 | 55.0 | 58.3 | 53.2 | 266. | 10.05 | 58.5 | 63.4 | 52.7 |
| 219. | 06.10 | 54.7 | 71.9 | 51.0 | 243. | 08.10 | 55.2 | 58.9 | 52.6 | 267. | 10.10 | 54.8 | 58.8 | 53.7 |
| 220. | 06.15 | 57.0 | 79.5 | 50.8 | 244. | 08.15 | 56.3 | 61.8 | 54.0 | 268. | 10.15 | 57.0 | 60.5 | 56.0 |
| 221. | 06.20 | 58.4 | 79.4 | 51.1 | 245. | 08.20 | 58.2 | 61.8 | 55.4 | 269. | 10.20 | 57.2 | 61.6 | 56.5 |
| 222. | 06.25 | 52.9 | 57.3 | 51.6 | 246. | 08.25 | 59.2 | 61.6 | 58.0 | 270. | 10.25 | 60.2 | 63.1 | 58.5 |
| 223. | 06.30 | 53.7 | 63.9 | 50.7 | 247. | 08.30 | 59.3 | 61.5 | 58.3 | 271. | 10.30 | 60.6 | 62.6 | 58.1 |
| 224. | 06.35 | 53.0 | 61.7 | 50.8 | 248. | 08.35 | 57.9 | 60.9 | 56.4 | 272. | 10.35 | 59.8 | 61.2 | 59.1 |
| 225. | 06.40 | 53.9 | 58.0 | 52.3 | 249. | 08.40 | 58.3 | 68.1 | 57.2 | 273. | 10.40 | 59.5 | 61.5 | 57.7 |
| 226. | 06.45 | 53.1 | 56.5 | 52.3 | 250. | 08.45 | 59.6 | 62.0 | 57.9 | 274. | 10.45 | 60.7 | 63.2 | 57.8 |
| 227. | 06.50 | 53.0 | 61.3 | 51.5 | 251. | 08.50 | 59.9 | 61.4 | 59.3 | 275. | 10.50 | 59.8 | 61.2 | 59.0 |
| 228. | 06.55 | 52.2 | 61.4 | 50.8 | 252. | 08.55 | 59.5 | 61.3 | 58.2 | 276. | 10.55 | 59.8 | 61.3 | 59.0 |
| 229. | 07.00 | 56.6 | 58.7 | 51.0 | 253. | 09.00 | 57.5 | 61.5 | 53.7 | 277. | 11.00 | 59.3 | 61.1 | 58.1 |
| 230. | 07.05 | 57.0 | 62.3 | 53.0 | 254. | 09.05 | 57.5 | 59.3 | 56.7 | 278. | 11.05 | 59.2 | 65.3 | 57.8 |
| 231. | 07.10 | 56.5 | 61.4 | 52.0 | 255. | 09.10 | 55.6 | 59.1 | 53.4 | 279. | 11.10 | 59.0 | 63.8 | 57.9 |
| 232. | 07.15 | 58.3 | 68.0 | 52.4 | 256. | 09.15 | 56.1 | 60.0 | 53.4 | 280. | 11.15 | 59.2 | 61.6 | 58.1 |
| 233. | 07.20 | 56.9 | 65.3 | 52.8 | 257. | 09.20 | 57.2 | 60.6 | 53.2 | 281. | 11.20 | 61.0 | 63.2 | 59.9 |
| 234. | 07.25 | 56.3 | 67.0 | 53.6 | 258. | 09.25 | 57.8 | 60.6 | 54.7 | 282. | 11.25 | 61.9 | 63.5 | 61.0 |
| 235. | 07.30 | 56.0 | 65.3 | 53.2 | 259. | 09.30 | 58.5 | 62.8 | 52.7 | 283. | 11.30 | 61.2 | 63.1 | 60.1 |
| 236. | 07.35 | 57.6 | 64.3 | 54.7 | 260. | 09.35 | 59.9 | 62.4 | 58.1 | 284. | 11.35 | 61.2 | 64.1 | 60.3 |
| 237. | 07.40 | 55.1 | 61.2 | 52.6 | 261. | 09.40 | 60.8 | 63.1 | 59.7 | 285. | 11.40 | 61.1 | 62.8 | 60.2 |
| 238. | 07.45 | 54.1 | 59.6 | 52.2 | 262. | 09.45 | 61.2 | 64.3 | 60.2 | 286. | 11.45 | 61.3 | 63.0 | 60.5 |
| 239. | 07.50 | 54.2 | 58.2 | 51.7 | 263. | 09.50 | 61.5 | 64.7 | 60.4 | 287. | 11.50 | 58.1 | 62.7 | 56.8 |
| 240. | 07.55 | 53.9 | 59.2 | 52.1 | 264. | 09.55 | 61.4 | 66.9 | 60.4 | 288. | 11.55 | 57.3 | 58.7 | 56.7 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/33-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(33/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (บริเวณโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 58.2 | 63.1 | 57.1 | 37. | 16.00 | 57.5 | 64.2 | 55.8 | 73. | 18.00 | 54.3 | 70.9 | 49.9 |
| 2. | 12.05 | 57.7 | 58.8 | 57.1 | 38. | 16.05 | 56.2 | 59.1 | 55.1 | 74. | 18.05 | 53.5 | 64.9 | 50.5 |
| 3. | 12.10 | 57.8 | 59.3 | 57.1 | 39. | 15.10 | 52.5 | 57.1 | 51.1 | 75. | 18.10 | 53.2 | 66.3 | 49.9 |
| 4. | 12.15 | 57.5 | 60.9 | 56.8 | 40. | 15.15 | 54.6 | 58.1 | 51.4 | 76. | 18.15 | 53.0 | 65.5 | 50.1 |
| 5. | 12.20 | 57.3 | 59.6 | 55.4 | 41. | 15.20 | 51.5 | 53.1 | 50.7 | 77. | 18.20 | 56.5 | 71.0 | 50.3 |
| 6. | 12.25 | 56.7 | 58.6 | 54.7 | 42. | 15.25 | 51.8 | 61.6 | 50.9 | 78. | 18.25 | 57.3 | 73.3 | 50.0 |
| 7. | 12.30 | 57.1 | 58.7 | 56.4 | 43. | 15.30 | 54.3 | 72.0 | 49.6 | 79. | 18.30 | 52.7 | 66.3 | 50.1 |
| 8. | 12.35 | 57.4 | 59.6 | 56.7 | 44. | 15.35 | 55.6 | 73.4 | 49.4 | 80. | 18.35 | 53.1 | 65.3 | 49.3 |
| 9. | 12.40 | 57.3 | 58.9 | 56.6 | 45. | 15.40 | 52.0 | 57.1 | 50.1 | 81. | 18.40 | 52.8 | 70.8 | 49.9 |
| 10. | 12.45 | 57.3 | 59.0 | 56.5 | 46. | 15.45 | 50.3 | 52.9 | 49.7 | 82. | 18.45 | 55.5 | 71.9 | 49.8 |
| 11. | 12.50 | 58.8 | 61.6 | 57.0 | 47. | 15.50 | 50.4 | 54.6 | 49.1 | 83. | 18.50 | 53.5 | 71.7 | 49.2 |
| 12. | 12.55 | 57.1 | 60.6 | 56.3 | 48. | 15.55 | 56.9 | 69.9 | 51.5 | 84. | 18.55 | 50.0 | 61.3 | 48.6 |
| 13. | 13.00 | 57.2 | 61.3 | 56.2 | 49. | 16.00 | 55.5 | 71.4 | 52.3 | 85. | 19.00 | 50.2 | 60.0 | 48.9 |
| 14. | 13.05 | 59.7 | 61.9 | 56.8 | 50. | 16.05 | 55.6 | 70.4 | 52.4 | 86. | 19.05 | 51.9 | 66.8 | 49.6 |
| 15. | 13.10 | 59.5 | 62.3 | 58.6 | 51. | 16.10 | 53.5 | 59.1 | 52.5 | 87. | 19.10 | 52.9 | 68.3 | 49.7 |
| 16. | 13.15 | 58.7 | 61.6 | 56.2 | 52. | 16.15 | 57.3 | 73.0 | 52.8 | 88. | 19.15 | 52.7 | 63.8 | 49.7 |
| 17. | 13.20 | 55.0 | 57.9 | 53.1 | 53. | 16.20 | 56.2 | 72.4 | 51.0 | 89. | 19.20 | 54.4 | 69.9 | 49.7 |
| 18. | 13.25 | 55.3 | 59.6 | 54.3 | 54. | 16.25 | 53.6 | 71.4 | 50.5 | 90. | 19.25 | 56.7 | 71.5 | 48.4 |
| 19. | 13.30 | 56.0 | 57.9 | 54.5 | 55. | 16.30 | 53.8 | 58.9 | 51.2 | 91. | 19.30 | 54.5 | 69.9 | 47.9 |
| 20. | 13.35 | 56.3 | 58.9 | 55.5 | 56. | 16.35 | 60.6 | 73.9 | 53.2 | 92. | 19.35 | 55.0 | 70.7 | 48.0 |
| 21. | 13.40 | 56.0 | 58.4 | 55.0 | 57. | 16.40 | 60.6 | 76.1 | 51.0 | 93. | 19.40 | 51.7 | 61.8 | 48.7 |
| 22. | 13.45 | 58.0 | 68.3 | 55.8 | 58. | 16.45 | 62.2 | 78.3 | 51.5 | 94. | 19.45 | 51.8 | 67.5 | 49.0 |
| 23. | 13.50 | 58.6 | 68.9 | 57.2 | 59. | 16.50 | 61.9 | 79.2 | 51.3 | 95. | 19.50 | 50.2 | 59.6 | 48.2 |
| 24. | 13.55 | 56.0 | 58.4 | 55.3 | 60. | 16.55 | 61.4 | 77.2 | 51.2 | 96. | 19.55 | 52.0 | 59.4 | 48.6 |
| 25. | 14.00 | 54.0 | 56.8 | 52.5 | 61. | 17.00 | 62.4 | 80.3 | 51.2 | 97. | 20.00 | 54.0 | 60.8 | 49.4 |
| 26. | 14.05 | 53.2 | 56.8 | 51.7 | 62. | 17.05 | 62.8 | 81.9 | 51.2 | 98. | 20.05 | 51.5 | 63.0 | 48.8 |
| 27. | 14.10 | 55.4 | 57.5 | 54.4 | 63. | 17.10 | 63.2 | 99.5 | 50.0 | 99. | 20.10 | 52.6 | 65.0 | 48.7 |
| 28. | 14.15 | 55.0 | 56.7 | 54.1 | 64. | 17.15 | 60.8 | 75.7 | 49.9 | 100. | 20.15 | 51.0 | 63.5 | 48.5 |
| 29. | 14.20 | 55.2 | 58.8 | 54.2 | 65. | 17.20 | 65.0 | 91.0 | 50.2 | 101. | 20.20 | 50.8 | 69.5 | 48.7 |
| 30. | 14.25 | 54.9 | 57.0 | 52.9 | 66. | 17.25 | 64.2 | 89.8 | 49.9 | 102. | 20.25 | 50.2 | 59.1 | 47.7 |
| 31. | 14.30 | 54.3 | 63.2 | 52.4 | 67. | 17.30 | 58.4 | 80.1 | 49.9 | 103. | 20.30 | 51.4 | 65.1 | 47.7 |
| 32. | 14.35 | 55.0 | 56.6 | 52.9 | 68. | 17.35 | 60.0 | 83.3 | 49.7 | 104. | 20.35 | 51.8 | 64.8 | 48.7 |
| 33. | 14.40 | 53.5 | 57.4 | 52.5 | 69. | 17.40 | 55.3 | 74.3 | 49.8 | 105. | 20.40 | 53.8 | 68.2 | 50.5 |
| 34. | 14.45 | 55.5 | 56.8 | 54.8 | 70. | 17.45 | 56.5 | 72.1 | 50.0 | 106. | 20.45 | 50.4 | 70.6 | 47.3 |
| 35. | 14.50 | 55.2 | 57.0 | 53.7 | 71. | 17.50 | 59.6 | 74.4 | 49.7 | 107. | 20.50 | 51.2 | 70.3 | 47.8 |
| 36. | 14.55 | 53.7 | 57.4 | 51.2 | 72. | 17.55 | 53.3 | 68.8 | 49.3 | 108. | 20.55 | 48.2 | 62.5 | 45.9 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 49.7 | 72.7 | 46.4 | 145. | 00.00 | 48.8 | 65.1 | 47.1 | 181. | 03.00 | 52.9 | 64.7 | 50.7 |
| 110. | 21.05 | 50.1 | 60.3 | 47.3 | 146. | 00.05 | 51.4 | 71.7 | 47.2 | 182. | 03.05 | 52.5 | 66.2 | 50.0 |
| 111. | 21.10 | 53.5 | 73.6 | 47.7 | 147. | 00.10 | 54.6 | 70.3 | 47.9 | 183. | 03.10 | 56.0 | 76.1 | 51.6 |
| 112. | 21.15 | 49.6 | 61.6 | 47.1 | 148. | 00.15 | 50.0 | 69.8 | 47.5 | 184. | 03.15 | 53.8 | 72.6 | 51.3 |
| 113. | 21.20 | 49.7 | 61.3 | 47.2 | 149. | 00.20 | 54.1 | 71.8 | 47.2 | 185. | 03.20 | 53.9 | 69.8 | 50.7 |
| 114. | 21.25 | 50.2 | 61.3 | 47.9 | 150. | 00.25 | 50.2 | 68.2 | 47.3 | 186. | 03.25 | 54.6 | 83.9 | 50.7 |
| 115. | 21.30 | 51.0 | 58.4 | 48.8 | 151. | 00.30 | 50.4 | 72.7 | 47.7 | 187. | 03.30 | 54.1 | 68.9 | 51.0 |
| 116. | 21.35 | 51.5 | 65.8 | 49.6 | 152. | 00.35 | 52.1 | 64.0 | 50.0 | 188. | 03.35 | 54.7 | 71.0 | 51.4 |
| 117. | 21.40 | 51.6 | 66.7 | 49.5 | 153. | 00.40 | 52.1 | 61.3 | 50.2 | 189. | 03.40 | 58.5 | 77.4 | 51.4 |
| 118. | 21.45 | 51.7 | 60.6 | 50.2 | 154. | 00.45 | 63.9 | 89.7 | 49.8 | 190. | 03.45 | 56.8 | 80.8 | 51.2 |
| 119. | 21.50 | 52.6 | 66.0 | 49.7 | 155. | 00.50 | 62.4 | 83.9 | 50.2 | 191. | 03.50 | 55.8 | 79.2 | 51.0 |
| 120. | 21.55 | 53.8 | 75.0 | 49.9 | 156. | 00.55 | 52.9 | 79.0 | 49.4 | 192. | 03.55 | 54.3 | 70.0 | 51.5 |
| 121. | 22.00 | 51.4 | 65.3 | 49.8 | 157. | 01.00 | 51.5 | 68.3 | 49.3 | 193. | 04.00 | 53.8 | 63.8 | 51.6 |
| 122. | 22.05 | 51.6 | 65.9 | 49.9 | 158. | 01.05 | 52.6 | 73.8 | 49.3 | 194. | 04.05 | 55.5 | 71.1 | 52.3 |
| 123. | 22.10 | 50.9 | 60.3 | 49.2 | 159. | 01.10 | 49.2 | 56.0 | 47.8 | 195. | 04.10 | 55.3 | 71.0 | 51.8 |
| 124. | 22.15 | 59.3 | 77.2 | 49.9 | 160. | 01.15 | 50.1 | 64.3 | 47.9 | 196. | 04.15 | 53.3 | 70.1 | 51.2 |
| 125. | 22.20 | 55.8 | 75.9 | 49.7 | 161. | 01.20 | 51.1 | 63.7 | 48.5 | 197. | 04.20 | 54.2 | 71.7 | 51.0 |
| 126. | 22.25 | 53.3 | 76.6 | 48.9 | 162. | 01.25 | 49.6 | 59.9 | 47.9 | 198. | 04.25 | 54.1 | 73.3 | 51.2 |
| 127. | 22.30 | 52.0 | 69.9 | 48.7 | 163. | 01.30 | 50.4 | 68.2 | 48.4 | 199. | 04.30 | 55.0 | 66.5 | 52.6 |
| 128. | 22.35 | 51.0 | 64.5 | 48.5 | 164. | 01.35 | 50.9 | 66.9 | 48.8 | 200. | 04.35 | 52.6 | 59.5 | 51.2 |
| 129. | 22.40 | 60.1 | 64.1 | 48.3 | 165. | 01.40 | 51.5 | 61.9 | 49.8 | 201. | 04.40 | 52.8 | 67.3 | 51.0 |
| 130. | 22.45 | 63.7 | 70.1 | 48.8 | 166. | 01.45 | 54.0 | 79.2 | 49.7 | 202. | 04.45 | 54.1 | 77.7 | 51.3 |
| 131. | 22.50 | 63.1 | 66.7 | 49.1 | 167. | 01.50 | 54.7 | 82.0 | 49.9 | 203. | 04.50 | 54.5 | 76.4 | 51.2 |
| 132. | 22.55 | 63.1 | 74.8 | 48.8 | 168. | 01.55 | 53.0 | 75.7 | 49.4 | 204. | 04.55 | 53.8 | 69.2 | 51.2 |
| 133. | 23.00 | 50.7 | 67.4 | 48.2 | 169. | 02.00 | 50.8 | 66.0 | 48.7 | 205. | 05.00 | 55.1 | 73.6 | 51.7 |
| 134. | 23.05 | 50.3 | 63.8 | 48.4 | 170. | 02.05 | 52.9 | 75.5 | 48.9 | 206. | 05.05 | 56.6 | 73.8 | 51.3 |
| 135. | 23.10 | 54.8 | 73.9 | 48.5 | 171. | 02.10 | 51.0 | 67.0 | 49.2 | 207. | 05.10 | 57.2 | 74.8 | 51.3 |
| 136. | 23.15 | 52.3 | 67.7 | 48.2 | 172. | 02.15 | 51.5 | 67.6 | 49.4 | 208. | 05.15 | 59.6 | 88.8 | 52.5 |
| 137. | 23.20 | 52.4 | 71.9 | 48.4 | 173. | 02.20 | 54.1 | 73.5 | 50.0 | 209. | 05.20 | 58.5 | 78.7 | 52.0 |
| 138. | 23.25 | 50.0 | 70.8 | 48.4 | 174. | 02.25 | 54.0 | 80.7 | 49.7 | 210. | 05.25 | 58.8 | 79.4 | 51.5 |
| 139. | 23.30 | 52.8 | 77.5 | 47.9 | 175. | 02.30 | 52.2 | 66.6 | 49.7 | 211. | 05.30 | 55.4 | 71.5 | 51.6 |
| 140. | 23.35 | 49.5 | 56.8 | 47.9 | 176. | 02.35 | 52.4 | 67.8 | 49.7 | 212. | 05.35 | 56.4 | 71.1 | 52.1 |
| 141. | 23.40 | 49.8 | 68.6 | 47.4 | 177. | 02.40 | 56.2 | 77.2 | 50.3 | 213. | 05.40 | 60.1 | 87.4 | 51.5 |
| 142. | 23.45 | 52.7 | 69.7 | 47.6 | 178. | 02.45 | 55.0 | 74.7 | 50.4 | 214. | 05.45 | 52.9 | 68.6 | 50.7 |
| 143. | 23.50 | 53.8 | 72.6 | 47.7 | 179. | 02.50 | 53.6 | 67.0 | 51.4 | 215. | 05.50 | 55.2 | 67.9 | 51.4 |
| 144. | 23.55 | 52.6 | 66.9 | 48.1 | 180. | 02.55 | 52.2 | 63.9 | 50.5 | 216. | 05.55 | 55.1 | 62.7 | 52.2 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | | | | 13-14/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 54.5 | 60.4 | 51.6 | 241. | 08.00 | 57.0 | 60.8 | 54.3 | 265. | 10.00 | 57.3 | 58.7 | 56.7 |
| 218. | 06.05 | 55.1 | 60.7 | 52.8 | 242. | 08.05 | 57.9 | 59.8 | 57.1 | 266. | 10.05 | 57.4 | 59.6 | 56.6 |
| 219. | 06.10 | 55.7 | 60.3 | 53.7 | 243. | 08.10 | 57.2 | 60.5 | 54.6 | 267. | 10.10 | 58.0 | 62.2 | 57.2 |
| 220. | 06.15 | 55.7 | 59.5 | 54.0 | 244. | 08.15 | 55.1 | 63.6 | 54.0 | 268. | 10.15 | 57.9 | 61.9 | 57.2 |
| 221. | 06.20 | 55.0 | 58.6 | 53.2 | 245. | 08.20 | 56.5 | 61.4 | 54.2 | 269. | 10.20 | 57.9 | 62.0 | 56.7 |
| 222. | 06.25 | 54.7 | 66.8 | 53.1 | 246. | 08.25 | 56.9 | 59.6 | 55.3 | 270. | 10.25 | 57.4 | 58.7 | 56.8 |
| 223. | 06.30 | 54.0 | 59.3 | 53.1 | 247. | 08.30 | 55.5 | 57.1 | 54.9 | 271. | 10.30 | 56.0 | 59.1 | 54.4 |
| 224. | 06.35 | 54.8 | 61.0 | 53.2 | 248. | 08.35 | 54.8 | 56.5 | 53.5 | 272. | 10.35 | 55.3 | 61.1 | 54.0 |
| 225. | 06.40 | 54.7 | 61.1 | 52.5 | 249. | 08.40 | 55.6 | 57.0 | 54.9 | 273. | 10.40 | 55.1 | 61.1 | 54.1 |
| 226. | 06.45 | 54.1 | 64.9 | 53.2 | 250. | 08.45 | 54.6 | 56.7 | 53.5 | 274. | 10.45 | 55.3 | 61.1 | 54.5 |
| 227. | 06.50 | 53.9 | 63.7 | 53.0 | 251. | 08.50 | 54.8 | 57.8 | 53.9 | 275. | 10.50 | 55.7 | 59.5 | 55.0 |
| 228. | 06.55 | 53.8 | 57.7 | 53.0 | 252. | 08.55 | 54.8 | 59.5 | 53.8 | 276. | 10.55 | 54.7 | 57.5 | 53.7 |
| 229. | 07.00 | 54.6 | 59.3 | 53.3 | 253. | 09.00 | 56.8 | 67.1 | 55.0 | 277. | 11.00 | 54.6 | 56.1 | 54.0 |
| 230. | 07.05 | 55.4 | 74.3 | 52.4 | 254. | 09.05 | 56.8 | 67.4 | 55.2 | 278. | 11.05 | 54.7 | 56.0 | 54.1 |
| 231. | 07.10 | 54.7 | 60.8 | 53.4 | 255. | 09.10 | 56.8 | 59.3 | 54.1 | 279. | 11.10 | 55.6 | 57.2 | 54.5 |
| 232. | 07.15 | 54.8 | 64.0 | 53.5 | 256. | 09.15 | 55.8 | 61.9 | 54.1 | 280. | 11.15 | 55.7 | 58.0 | 54.9 |
| 233. | 07.20 | 55.9 | 61.1 | 54.6 | 257. | 09.20 | 55.2 | 57.8 | 54.5 | 281. | 11.20 | 55.7 | 57.5 | 55.1 |
| 234. | 07.25 | 57.2 | 65.1 | 54.3 | 258. | 09.25 | 56.0 | 62.9 | 55.0 | 282. | 11.25 | 55.7 | 58.2 | 55.1 |
| 235. | 07.30 | 57.5 | 62.2 | 55.2 | 259. | 09.30 | 56.0 | 58.8 | 55.3 | 283. | 11.30 | 55.8 | 60.8 | 55.1 |
| 236. | 07.35 | 57.1 | 63.5 | 53.9 | 260. | 09.35 | 55.5 | 60.5 | 54.6 | 284. | 11.35 | 55.0 | 57.6 | 54.0 |
| 237. | 07.40 | 54.6 | 63.1 | 53.3 | 261. | 09.40 | 55.6 | 65.5 | 54.4 | 285. | 11.40 | 55.9 | 58.8 | 55.3 |
| 238. | 07.45 | 55.9 | 59.3 | 54.7 | 262. | 09.45 | 55.6 | 58.3 | 54.9 | 286. | 11.45 | 56.3 | 64.1 | 54.9 |
| 239. | 07.50 | 55.6 | 58.9 | 53.0 | 263. | 09.50 | 56.1 | 61.1 | 55.3 | 287. | 11.50 | 55.1 | 56.5 | 54.2 |
| 240. | 07.55 | 55.8 | 58.6 | 53.5 | 264. | 09.55 | 56.1 | 59.7 | 55.4 | 288. | 11.55 | 54.5 | 56.8 | 53.2 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
 General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/34-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(34/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 54.3 | 60.0 | 53.3 | 37. | 15.00 | 51.6 | 64.0 | 50.7 | 73. | 18.00 | 55.7 | 75.1 | 48.9 |
| 2. | 12.05 | 55.2 | 59.4 | 54.4 | 38. | 15.05 | 56.2 | 70.8 | 50.0 | 74. | 18.05 | 53.9 | 69.4 | 48.5 |
| 3. | 12.10 | 54.4 | 70.3 | 53.3 | 39. | 15.10 | 50.1 | 68.0 | 48.5 | 75. | 18.10 | 52.5 | 69.2 | 48.5 |
| 4. | 12.15 | 54.2 | 64.9 | 53.2 | 40. | 15.15 | 49.1 | 54.0 | 48.1 | 76. | 18.15 | 54.5 | 77.8 | 49.3 |
| 5. | 12.20 | 54.5 | 62.6 | 53.1 | 41. | 15.20 | 49.3 | 54.2 | 48.5 | 77. | 18.20 | 52.6 | 77.9 | 49.3 |
| 6. | 12.25 | 54.3 | 56.5 | 53.1 | 42. | 15.25 | 49.7 | 52.8 | 48.9 | 78. | 18.25 | 60.7 | 82.8 | 48.7 |
| 7. | 12.30 | 53.7 | 55.2 | 52.9 | 43. | 15.30 | 50.5 | 62.2 | 48.6 | 79. | 18.30 | 54.2 | 69.3 | 48.9 |
| 8. | 12.35 | 56.9 | 70.2 | 53.2 | 44. | 15.35 | 57.4 | 70.7 | 48.7 | 80. | 18.35 | 53.8 | 67.6 | 49.4 |
| 9. | 12.40 | 54.0 | 63.4 | 52.5 | 45. | 15.40 | 58.0 | 72.1 | 47.4 | 81. | 18.40 | 55.2 | 68.4 | 49.3 |
| 10. | 12.45 | 53.7 | 57.2 | 52.7 | 46. | 15.45 | 57.2 | 72.8 | 47.7 | 82. | 18.45 | 56.1 | 71.4 | 49.7 |
| 11. | 12.50 | 53.7 | 56.9 | 52.9 | 47. | 15.50 | 54.0 | 69.5 | 51.3 | 83. | 18.50 | 53.1 | 69.2 | 48.3 |
| 12. | 12.55 | 53.2 | 56.1 | 52.2 | 48. | 15.55 | 57.2 | 71.7 | 51.5 | 84. | 18.55 | 52.3 | 70.8 | 47.3 |
| 13. | 13.00 | 53.7 | 56.8 | 52.8 | 49. | 16.00 | 58.4 | 72.8 | 52.1 | 85. | 19.00 | 51.6 | 60.2 | 47.8 |
| 14. | 13.05 | 54.1 | 57.8 | 53.3 | 50. | 16.05 | 59.2 | 73.6 | 52.1 | 86. | 19.05 | 49.1 | 62.7 | 46.1 |
| 15. | 13.10 | 55.5 | 61.2 | 52.6 | 51. | 16.10 | 60.8 | 73.0 | 52.7 | 87. | 19.10 | 49.6 | 69.3 | 46.0 |
| 16. | 13.15 | 54.5 | 60.7 | 53.2 | 52. | 16.15 | 61.5 | 77.8 | 52.3 | 88. | 19.15 | 49.4 | 65.1 | 46.2 |
| 17. | 13.20 | 53.5 | 55.3 | 52.6 | 53. | 16.20 | 63.8 | 81.4 | 50.6 | 89. | 19.20 | 50.4 | 64.0 | 46.4 |
| 18. | 13.25 | 53.3 | 57.0 | 52.3 | 54. | 16.25 | 61.2 | 78.5 | 50.7 | 90. | 19.25 | 51.1 | 65.3 | 45.6 |
| 19. | 13.30 | 53.1 | 60.8 | 52.2 | 55. | 16.30 | 61.5 | 77.8 | 51.1 | 91. | 19.30 | 50.5 | 65.2 | 45.6 |
| 20. | 13.35 | 53.1 | 60.3 | 52.2 | 56. | 16.35 | 62.1 | 84.6 | 48.7 | 92. | 19.35 | 52.1 | 76.5 | 45.5 |
| 21. | 13.40 | 52.8 | 58.4 | 51.8 | 57. | 16.40 | 60.3 | 95.9 | 48.9 | 93. | 19.40 | 48.5 | 60.5 | 45.0 |
| 22. | 13.45 | 53.2 | 59.4 | 52.0 | 58. | 16.45 | 59.0 | 81.0 | 48.7 | 94. | 19.45 | 47.3 | 67.0 | 44.2 |
| 23. | 13.50 | 53.3 | 54.6 | 52.5 | 59. | 16.50 | 57.8 | 77.9 | 48.8 | 95. | 19.50 | 50.4 | 64.2 | 45.5 |
| 24. | 13.55 | 53.4 | 59.2 | 52.3 | 60. | 16.55 | 55.7 | 73.1 | 48.6 | 96. | 19.55 | 49.5 | 66.3 | 44.8 |
| 25. | 14.00 | 53.5 | 56.2 | 52.6 | 61. | 17.00 | 54.3 | 72.3 | 48.8 | 97. | 20.00 | 51.0 | 71.4 | 45.0 |
| 26. | 14.05 | 53.5 | 54.8 | 52.6 | 62. | 17.05 | 56.9 | 76.3 | 48.9 | 98. | 20.05 | 48.3 | 59.9 | 45.4 |
| 27. | 14.10 | 54.3 | 66.2 | 51.5 | 63. | 17.10 | 64.6 | 90.3 | 49.2 | 99. | 20.10 | 53.3 | 68.0 | 47.3 |
| 28. | 14.15 | 52.5 | 54.8 | 51.7 | 64. | 17.15 | 59.4 | 81.6 | 48.8 | 100. | 20.15 | 53.3 | 73.6 | 45.9 |
| 29. | 14.20 | 52.9 | 56.9 | 51.8 | 65. | 17.20 | 56.3 | 73.3 | 49.1 | 101. | 20.20 | 50.5 | 66.9 | 45.5 |
| 30. | 14.25 | 52.9 | 62.3 | 51.7 | 66. | 17.25 | 53.2 | 67.4 | 50.0 | 102. | 20.25 | 49.6 | 69.9 | 45.6 |
| 31. | 14.30 | 51.6 | 57.1 | 50.7 | 67. | 17.30 | 55.9 | 73.2 | 49.6 | 103. | 20.30 | 50.1 | 66.1 | 45.3 |
| 32. | 14.35 | 52.1 | 56.6 | 50.8 | 68. | 17.35 | 51.7 | 65.2 | 48.9 | 104. | 20.35 | 48.6 | 70.4 | 44.7 |
| 33. | 14.40 | 50.7 | 53.0 | 49.8 | 69. | 17.40 | 53.3 | 70.7 | 49.2 | 105. | 20.40 | 47.2 | 62.3 | 44.8 |
| 34. | 14.45 | 51.9 | 57.6 | 50.9 | 70. | 17.45 | 58.6 | 74.9 | 49.1 | 106. | 20.45 | 47.6 | 62.8 | 45.3 |
| 35. | 14.50 | 51.0 | 53.9 | 50.2 | 71. | 17.50 | 54.7 | 74.5 | 49.4 | 107. | 20.50 | 47.6 | 59.7 | 45.6 |
| 36. | 14.55 | 51.1 | 52.6 | 50.4 | 72. | 17.55 | 53.5 | 69.6 | 49.2 | 108. | 20.55 | 48.5 | 68.3 | 46.0 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 47.7 | 63.3 | 45.5 | 145. | 00.00 | 46.9 | 68.2 | 43.9 | 181. | 03.00 | 58.7 | 73.5 | 54.3 |
| 110. | 21.05 | 49.9 | 57.1 | 45.7 | 146. | 00.05 | 50.4 | 70.5 | 44.4 | 182. | 03.05 | 58.2 | 73.8 | 53.2 |
| 111. | 21.10 | 51.5 | 65.1 | 46.1 | 147. | 00.10 | 49.2 | 56.9 | 45.4 | 183. | 03.10 | 62.0 | 79.4 | 53.4 |
| 112. | 21.15 | 51.3 | 65.1 | 46.2 | 148. | 00.15 | 50.5 | 66.5 | 46.3 | 184. | 03.15 | 64.8 | 80.5 | 54.5 |
| 113. | 21.20 | 49.4 | 63.0 | 45.8 | 149. | 00.20 | 49.1 | 62.4 | 46.1 | 185. | 03.20 | 60.5 | 78.7 | 54.0 |
| 114. | 21.25 | 51.7 | 66.6 | 46.0 | 150. | 00.25 | 48.6 | 65.2 | 46.5 | 186. | 03.25 | 58.1 | 77.5 | 53.2 |
| 115. | 21.30 | 50.2 | 66.2 | 45.2 | 151. | 00.30 | 48.9 | 67.3 | 46.2 | 187. | 03.30 | 57.2 | 70.1 | 53.9 |
| 116. | 21.35 | 47.6 | 57.1 | 45.8 | 152. | 00.35 | 48.2 | 68.9 | 46.2 | 188. | 03.35 | 57.1 | 71.7 | 53.2 |
| 117. | 21.40 | 50.1 | 66.2 | 46.0 | 153. | 00.40 | 61.3 | 77.9 | 47.0 | 189. | 03.40 | 58.4 | 78.0 | 52.2 |
| 118. | 21.45 | 49.7 | 62.4 | 46.3 | 154. | 00.45 | 59.5 | 71.2 | 47.8 | 190. | 03.45 | 57.5 | 74.9 | 52.0 |
| 119. | 21.50 | 49.1 | 70.8 | 46.1 | 155. | 00.50 | 50.3 | 70.6 | 47.4 | 191. | 03.50 | 55.9 | 69.5 | 53.0 |
| 120. | 21.55 | 52.1 | 69.8 | 45.5 | 156. | 00.55 | 48.4 | 54.8 | 47.1 | 192. | 03.55 | 57.1 | 78.1 | 53.4 |
| 121. | 22.00 | 48.7 | 71.5 | 45.3 | 157. | 01.00 | 50.3 | 65.5 | 47.6 | 193. | 04.00 | 56.3 | 70.0 | 54.1 |
| 122. | 22.05 | 47.8 | 60.4 | 45.5 | 158. | 01.05 | 58.2 | 81.4 | 47.9 | 194. | 04.05 | 56.0 | 71.9 | 53.5 |
| 123. | 22.10 | 48.4 | 63.0 | 45.0 | 159. | 01.10 | 50.7 | 64.4 | 48.8 | 195. | 04.10 | 56.2 | 78.4 | 52.4 |
| 124. | 22.15 | 50.9 | 62.7 | 46.3 | 160. | 01.15 | 50.8 | 67.1 | 48.3 | 196. | 04.15 | 59.7 | 81.6 | 51.8 |
| 125. | 22.20 | 48.4 | 60.2 | 45.8 | 161. | 01.20 | 52.8 | 67.9 | 48.8 | 197. | 04.20 | 59.9 | 73.0 | 57.6 |
| 126. | 22.25 | 53.2 | 80.0 | 45.5 | 162. | 01.25 | 53.9 | 66.4 | 49.3 | 198. | 04.25 | 59.8 | 78.2 | 58.4 |
| 127. | 22.30 | 52.2 | 72.4 | 45.0 | 163. | 01.30 | 52.1 | 64.5 | 49.3 | 199. | 04.30 | 62.7 | 83.3 | 59.1 |
| 128. | 22.35 | 48.2 | 56.4 | 45.7 | 164. | 01.35 | 51.9 | 64.8 | 49.3 | 200. | 04.35 | 60.4 | 71.1 | 59.1 |
| 129. | 22.40 | 48.1 | 61.0 | 45.8 | 165. | 01.40 | 54.0 | 72.4 | 50.8 | 201. | 04.40 | 60.1 | 73.1 | 58.4 |
| 130. | 22.45 | 50.0 | 56.3 | 45.6 | 166. | 01.45 | 55.1 | 71.7 | 52.5 | 202. | 04.45 | 60.3 | 78.0 | 58.3 |
| 131. | 22.50 | 52.4 | 71.5 | 46.0 | 167. | 01.50 | 56.3 | 97.4 | 54.6 | 203. | 04.50 | 59.2 | 69.5 | 58.1 |
| 132. | 22.55 | 50.4 | 73.0 | 45.4 | 168. | 01.55 | 57.3 | 93.5 | 52.3 | 204. | 04.55 | 59.2 | 69.7 | 58.1 |
| 133. | 23.00 | 48.1 | 55.9 | 45.7 | 169. | 02.00 | 58.3 | 94.5 | 51.4 | 205. | 05.00 | 59.1 | 69.5 | 58.3 |
| 134. | 23.05 | 54.2 | 71.4 | 46.6 | 170. | 02.05 | 60.5 | 95.6 | 52.3 | 206. | 05.05 | 59.4 | 72.6 | 58.3 |
| 135. | 23.10 | 52.7 | 68.1 | 45.7 | 171. | 02.10 | 61.2 | 94.6 | 51.8 | 207. | 05.10 | 59.8 | 68.9 | 58.5 |
| 136. | 23.15 | 52.8 | 68.8 | 46.8 | 172. | 02.15 | 58.0 | 87.6 | 52.3 | 208. | 05.15 | 59.6 | 66.7 | 58.8 |
| 137. | 23.20 | 52.4 | 71.2 | 46.7 | 173. | 02.20 | 58.7 | 84.5 | 55.6 | 209. | 05.20 | 59.9 | 76.8 | 58.5 |
| 138. | 23.25 | 48.8 | 70.2 | 45.6 | 174. | 02.25 | 57.9 | 75.6 | 54.3 | 210. | 05.25 | 59.1 | 64.9 | 58.5 |
| 139. | 23.30 | 49.3 | 73.5 | 45.6 | 175. | 02.30 | 58.9 | 91.1 | 55.6 | 211. | 05.30 | 59.0 | 65.0 | 58.5 |
| 140. | 23.35 | 47.1 | 62.9 | 45.3 | 176. | 02.35 | 60.5 | 93.4 | 54.3 | 212. | 05.35 | 59.1 | 63.3 | 58.5 |
| 141. | 23.40 | 47.2 | 59.9 | 44.6 | 177. | 02.40 | 61.3 | 79.6 | 53.5 | 213. | 05.40 | 59.4 | 64.4 | 58.8 |
| 142. | 23.45 | 46.2 | 59.4 | 44.8 | 178. | 02.45 | 62.0 | 89.2 | 54.6 | 214. | 05.45 | 59.5 | 64.5 | 58.8 |
| 143. | 23.50 | 47.3 | 59.4 | 45.2 | 179. | 02.50 | 62.2 | 73.4 | 58.8 | 215. | 05.50 | 59.5 | 64.1 | 59.0 |
| 144. | 23.55 | 53.1 | 67.9 | 45.3 | 180. | 02.55 | 62.9 | 90.1 | 55.9 | 216. | 05.55 | 59.5 | 68.6 | 58.9 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | | | | 14-15/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 59.6 | 65.6 | 59.1 | 241. | 08.00 | 60.5 | 65.8 | 59.7 | 265. | 10.00 | 60.0 | 62.3 | 59.5 |
| 218. | 06.05 | 59.5 | 64.7 | 59.0 | 242. | 08.05 | 59.8 | 63.8 | 59.3 | 266. | 10.05 | 60.3 | 68.2 | 59.7 |
| 219. | 06.10 | 59.6 | 65.8 | 59.0 | 243. | 08.10 | 59.9 | 64.1 | 59.5 | 267. | 10.10 | 60.3 | 62.7 | 59.8 |
| 220. | 06.15 | 59.7 | 67.9 | 59.1 | 244. | 08.15 | 59.8 | 62.8 | 59.4 | 268. | 10.15 | 60.9 | 64.7 | 60.1 |
| 221. | 06.20 | 60.7 | 69.6 | 59.5 | 245. | 08.20 | 60.0 | 65.7 | 59.5 | 269. | 10.20 | 60.7 | 62.6 | 60.1 |
| 222. | 06.25 | 60.5 | 70.3 | 59.5 | 246. | 08.25 | 61.5 | 78.8 | 59.3 | 270. | 10.25 | 60.8 | 68.5 | 60.1 |
| 223. | 06.30 | 60.1 | 66.2 | 59.6 | 247. | 08.30 | 60.0 | 61.5 | 59.6 | 271. | 10.30 | 60.6 | 63.2 | 60.0 |
| 224. | 06.35 | 60.9 | 66.0 | 59.6 | 248. | 08.35 | 60.7 | 74.0 | 59.6 | 272. | 10.35 | 61.1 | 65.3 | 60.3 |
| 225. | 06.40 | 61.3 | 65.4 | 59.9 | 249. | 08.40 | 61.4 | 63.9 | 59.8 | 273. | 10.40 | 62.3 | 94.9 | 60.2 |
| 226. | 06.45 | 61.4 | 65.1 | 59.9 | 250. | 08.45 | 60.3 | 65.7 | 59.7 | 274. | 10.45 | 60.6 | 66.4 | 60.1 |
| 227. | 06.50 | 60.6 | 64.6 | 59.7 | 251. | 08.50 | 59.8 | 60.6 | 59.4 | 275. | 10.50 | 60.4 | 61.4 | 60.0 |
| 228. | 06.55 | 61.7 | 80.0 | 59.7 | 252. | 08.55 | 60.4 | 67.2 | 59.5 | 276. | 10.55 | 60.4 | 63.1 | 59.9 |
| 229. | 07.00 | 60.1 | 62.7 | 59.6 | 253. | 09.00 | 60.0 | 61.1 | 59.6 | 277. | 11.00 | 61.2 | 69.4 | 60.0 |
| 230. | 07.05 | 61.3 | 70.9 | 59.8 | 254. | 09.05 | 60.3 | 64.6 | 59.8 | 278. | 11.05 | 60.4 | 64.7 | 59.7 |
| 231. | 07.10 | 62.1 | 79.6 | 59.7 | 255. | 09.10 | 60.8 | 64.0 | 59.7 | 279. | 11.10 | 60.2 | 62.1 | 59.7 |
| 232. | 07.15 | 61.0 | 65.3 | 59.7 | 256. | 09.15 | 59.8 | 62.9 | 59.2 | 280. | 11.15 | 60.7 | 63.6 | 60.0 |
| 233. | 07.20 | 61.8 | 65.1 | 59.8 | 257. | 09.20 | 59.8 | 61.7 | 59.3 | 281. | 11.20 | 60.6 | 66.8 | 60.1 |
| 234. | 07.25 | 61.4 | 68.6 | 59.9 | 258. | 09.25 | 59.9 | 60.9 | 59.5 | 282. | 11.25 | 60.6 | 62.3 | 60.1 |
| 235. | 07.30 | 61.0 | 67.2 | 59.7 | 259. | 09.30 | 60.1 | 62.0 | 59.6 | 283. | 11.30 | 60.5 | 61.4 | 60.0 |
| 236. | 07.35 | 62.3 | 76.7 | 59.8 | 260. | 09.35 | 60.2 | 63.1 | 59.7 | 284. | 11.35 | 60.8 | 64.8 | 60.0 |
| 237. | 07.40 | 61.5 | 68.1 | 60.0 | 261. | 09.40 | 60.5 | 62.2 | 59.9 | 285. | 11.40 | 60.3 | 63.3 | 59.8 |
| 238. | 07.45 | 60.8 | 73.3 | 59.7 | 262. | 09.45 | 60.2 | 63.6 | 59.7 | 286. | 11.45 | 60.4 | 65.9 | 59.8 |
| 239. | 07.50 | 61.1 | 76.0 | 59.6 | 263. | 09.50 | 59.8 | 61.3 | 59.3 | 287. | 11.50 | 60.7 | 69.1 | 59.9 |
| 240. | 07.55 | 59.9 | 72.1 | 59.3 | 264. | 09.55 | 60.0 | 65.9 | 59.5 | 288. | 11.55 | 60.4 | 63.8 | 59.9 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/35-35

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 9-16, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(35/1-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 1. | 12.00 | 60.5 | 65.6 | 59.9 | 37. | 15.00 | 61.7 | 63.8 | 61.0 | 73. | 18.00 | 59.7 | 65.7 | 58.8 |
| 2. | 12.05 | 62.0 | 66.3 | 60.1 | 38. | 15.05 | 61.5 | 63.8 | 60.6 | 74. | 18.05 | 60.1 | 76.8 | 58.9 |
| 3. | 12.10 | 60.8 | 68.6 | 60.2 | 39. | 15.10 | 61.5 | 64.4 | 60.4 | 75. | 18.10 | 59.7 | 66.9 | 58.7 |
| 4. | 12.15 | 60.6 | 62.7 | 60.1 | 40. | 15.15 | 61.6 | 65.8 | 61.1 | 76. | 18.15 | 61.2 | 83.7 | 58.6 |
| 5. | 12.20 | 60.6 | 61.9 | 60.1 | 41. | 15.20 | 62.3 | 84.7 | 60.3 | 77. | 18.20 | 59.5 | 67.8 | 58.5 |
| 6. | 12.25 | 60.5 | 62.4 | 59.9 | 42. | 15.25 | 64.2 | 81.0 | 60.6 | 78. | 18.25 | 61.9 | 78.5 | 58.7 |
| 7. | 12.30 | 60.6 | 62.1 | 60.1 | 43. | 15.30 | 62.3 | 76.8 | 61.1 | 79. | 18.30 | 59.8 | 70.7 | 58.6 |
| 8. | 12.35 | 60.5 | 62.8 | 60.0 | 44. | 15.35 | 62.6 | 72.1 | 61.2 | 80. | 18.35 | 59.9 | 69.3 | 58.6 |
| 9. | 12.40 | 60.8 | 62.5 | 60.2 | 45. | 15.40 | 63.5 | 81.7 | 61.5 | 81. | 18.40 | 59.9 | 70.3 | 58.7 |
| 10. | 12.45 | 60.4 | 62.5 | 59.9 | 46. | 15.45 | 62.3 | 81.6 | 60.4 | 82. | 18.45 | 59.7 | 70.1 | 58.6 |
| 11. | 12.50 | 60.5 | 63.8 | 59.9 | 47. | 15.50 | 60.4 | 89.7 | 60.1 | 83. | 18.50 | 61.4 | 75.9 | 58.6 |
| 12. | 12.55 | 60.6 | 62.9 | 60.1 | 48. | 15.55 | 60.3 | 90.5 | 59.8 | 84. | 18.55 | 59.6 | 64.5 | 58.7 |
| 13. | 13.00 | 60.6 | 62.2 | 60.0 | 49. | 16.00 | 61.2 | 87.1 | 59.5 | 85. | 19.00 | 59.8 | 71.4 | 58.4 |
| 14. | 13.05 | 60.7 | 65.2 | 60.0 | 50. | 16.05 | 62.4 | 86.4 | 59.6 | 86. | 19.05 | 61.0 | 71.6 | 58.3 |
| 15. | 13.10 | 60.5 | 63.0 | 60.0 | 51. | 16.10 | 64.0 | 84.0 | 59.4 | 87. | 19.10 | 59.3 | 67.7 | 58.1 |
| 16. | 13.15 | 60.7 | 62.8 | 60.2 | 52. | 16.15 | 62.4 | 85.3 | 59.1 | 88. | 19.15 | 59.7 | 67.1 | 58.0 |
| 17. | 13.20 | 60.5 | 62.1 | 60.0 | 53. | 16.20 | 60.1 | 66.6 | 59.0 | 89. | 19.20 | 59.4 | 70.6 | 57.8 |
| 18. | 13.25 | 60.9 | 66.8 | 60.3 | 54. | 16.25 | 60.5 | 76.8 | 59.1 | 90. | 19.25 | 60.4 | 74.3 | 57.5 |
| 19. | 13.30 | 61.2 | 64.3 | 60.4 | 55. | 16.30 | 60.9 | 77.3 | 59.0 | 91. | 19.30 | 59.2 | 70.5 | 56.9 |
| 20. | 13.35 | 60.9 | 64.4 | 60.2 | 56. | 16.35 | 61.2 | 77.1 | 59.2 | 92. | 19.35 | 61.6 | 79.3 | 56.6 |
| 21. | 13.40 | 61.0 | 63.8 | 60.4 | 57. | 16.40 | 62.1 | 80.6 | 59.1 | 93. | 19.40 | 58.6 | 71.8 | 56.7 |
| 22. | 13.45 | 61.0 | 65.2 | 60.2 | 58. | 16.45 | 62.3 | 81.3 | 58.8 | 94. | 19.45 | 61.6 | 88.7 | 56.6 |
| 23. | 13.50 | 60.8 | 63.5 | 60.0 | 59. | 16.50 | 61.0 | 74.6 | 58.8 | 95. | 19.50 | 59.8 | 74.8 | 56.3 |
| 24. | 13.55 | 61.2 | 65.0 | 60.6 | 60. | 16.55 | 60.4 | 77.8 | 58.8 | 96. | 19.55 | 57.7 | 68.4 | 56.2 |
| 25. | 14.00 | 61.2 | 64.9 | 60.4 | 61. | 17.00 | 59.9 | 70.9 | 58.8 | 97. | 20.00 | 58.6 | 74.6 | 55.9 |
| 26. | 14.05 | 61.2 | 63.6 | 60.3 | 62. | 17.05 | 61.4 | 75.3 | 59.0 | 98. | 20.05 | 57.7 | 71.4 | 55.8 |
| 27. | 14.10 | 61.2 | 64.2 | 60.5 | 63. | 17.10 | 62.8 | 78.6 | 59.1 | 99. | 20.10 | 57.5 | 77.2 | 56.1 |
| 28. | 14.15 | 61.6 | 64.1 | 60.7 | 64. | 17.15 | 60.3 | 71.1 | 58.9 | 100. | 20.15 | 59.0 | 83.8 | 56.2 |
| 29. | 14.20 | 61.7 | 63.6 | 61.1 | 65. | 17.20 | 62.2 | 77.4 | 59.1 | 101. | 20.20 | 58.7 | 82.5 | 56.2 |
| 30. | 14.25 | 61.3 | 63.3 | 60.3 | 66. | 17.25 | 60.8 | 74.5 | 58.9 | 102. | 20.25 | 59.6 | 72.5 | 56.3 |
| 31. | 14.30 | 61.8 | 63.6 | 61.3 | 67. | 17.30 | 62.3 | 75.2 | 58.9 | 103. | 20.30 | 60.8 | 77.2 | 56.2 |
| 32. | 14.35 | 61.9 | 65.1 | 61.3 | 68. | 17.35 | 60.7 | 69.1 | 59.1 | 104. | 20.35 | 57.8 | 69.3 | 56.0 |
| 33. | 14.40 | 61.9 | 64.6 | 61.3 | 69. | 17.40 | 60.6 | 71.8 | 59.0 | 105. | 20.40 | 63.6 | 78.1 | 56.7 |
| 34. | 14.45 | 62.2 | 74.1 | 61.3 | 70. | 17.45 | 60.1 | 71.3 | 59.0 | 106. | 20.45 | 56.9 | 60.4 | 56.1 |
| 35. | 14.50 | 62.1 | 77.2 | 61.2 | 71. | 17.50 | 60.4 | 71.2 | 58.8 | 107. | 20.50 | 57.7 | 67.3 | 56.2 |
| 36. | 14.55 | 61.6 | 64.7 | 60.6 | 72. | 17.55 | 60.8 | 74.1 | 58.8 | 108. | 20.55 | 57.9 | 71.9 | 56.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/2-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 109. | 21.00 | 56.7 | 62.6 | 55.9 | 145. | 00.00 | 57.5 | 69.5 | 56.0 | 181. | 03.00 | 53.0 | 72.5 | 50.0 |
| 110. | 21.05 | 57.5 | 66.6 | 56.1 | 146. | 00.05 | 57.4 | 70.3 | 56.0 | 182. | 03.05 | 56.0 | 73.8 | 49.9 |
| 111. | 21.10 | 58.5 | 69.4 | 56.6 | 147. | 00.10 | 56.6 | 66.1 | 55.8 | 183. | 03.10 | 53.7 | 69.1 | 49.9 |
| 112. | 21.15 | 57.6 | 60.2 | 56.5 | 148. | 00.15 | 59.7 | 77.3 | 55.7 | 184. | 03.15 | 53.5 | 67.0 | 49.7 |
| 113. | 21.20 | 57.1 | 63.5 | 55.9 | 149. | 00.20 | 57.8 | 69.2 | 55.9 | 185. | 03.20 | 51.6 | 64.8 | 49.0 |
| 114. | 21.25 | 57.2 | 74.3 | 56.1 | 150. | 00.25 | 56.7 | 70.0 | 55.7 | 186. | 03.25 | 53.2 | 65.7 | 49.2 |
| 115. | 21.30 | 58.4 | 70.1 | 56.3 | 151. | 00.30 | 57.0 | 73.1 | 55.9 | 187. | 03.30 | 54.8 | 67.4 | 50.4 |
| 116. | 21.35 | 57.9 | 75.2 | 56.4 | 152. | 00.35 | 57.4 | 75.4 | 56.4 | 188. | 03.35 | 55.7 | 67.3 | 51.7 |
| 117. | 21.40 | 57.4 | 70.7 | 56.1 | 153. | 00.40 | 58.0 | 73.1 | 56.6 | 189. | 03.40 | 54.1 | 70.9 | 50.0 |
| 118. | 21.45 | 57.2 | 64.2 | 56.1 | 154. | 00.45 | 57.8 | 76.3 | 56.6 | 190. | 03.45 | 53.9 | 67.9 | 49.1 |
| 119. | 21.50 | 57.8 | 67.9 | 56.5 | 155. | 00.50 | 58.0 | 69.0 | 56.7 | 191. | 03.50 | 58.6 | 77.1 | 49.0 |
| 120. | 21.55 | 58.3 | 67.8 | 57.2 | 156. | 00.55 | 58.0 | 71.1 | 56.8 | 192. | 03.55 | 60.2 | 81.7 | 49.3 |
| 121. | 22.00 | 57.1 | 65.2 | 56.0 | 157. | 01.00 | 58.2 | 65.8 | 56.8 | 193. | 04.00 | 55.3 | 74.9 | 49.9 |
| 122. | 22.05 | 57.3 | 67.3 | 56.1 | 158. | 01.05 | 57.9 | 66.1 | 57.0 | 194. | 04.05 | 54.5 | 74.5 | 50.1 |
| 123. | 22.10 | 57.6 | 69.5 | 56.0 | 159. | 01.10 | 57.6 | 70.9 | 56.3 | 195. | 04.10 | 53.2 | 71.9 | 50.2 |
| 124. | 22.15 | 56.7 | 63.1 | 55.8 | 160. | 01.15 | 58.4 | 69.9 | 56.7 | 196. | 04.15 | 57.2 | 83.2 | 50.3 |
| 125. | 22.20 | 56.8 | 60.9 | 55.9 | 161. | 01.20 | 58.5 | 70.3 | 56.6 | 197. | 04.20 | 53.3 | 65.6 | 50.5 |
| 126. | 22.25 | 56.7 | 68.5 | 55.7 | 162. | 01.25 | 57.3 | 66.9 | 56.0 | 198. | 04.25 | 54.4 | 76.8 | 50.3 |
| 127. | 22.30 | 56.7 | 72.0 | 55.6 | 163. | 01.30 | 57.7 | 76.7 | 55.8 | 199. | 04.30 | 56.6 | 76.3 | 50.3 |
| 128. | 22.35 | 56.8 | 64.4 | 55.8 | 164. | 01.35 | 56.9 | 63.8 | 56.0 | 200. | 04.35 | 54.1 | 69.3 | 49.7 |
| 129. | 22.40 | 57.0 | 70.1 | 55.9 | 165. | 01.40 | 57.0 | 65.1 | 56.2 | 201. | 04.40 | 56.3 | 80.5 | 49.0 |
| 130. | 22.45 | 57.2 | 62.1 | 56.1 | 166. | 01.45 | 59.3 | 78.5 | 56.2 | 202. | 04.45 | 63.7 | 92.9 | 48.8 |
| 131. | 22.50 | 57.1 | 62.5 | 55.9 | 167. | 01.50 | 59.6 | 77.3 | 56.5 | 203. | 04.50 | 56.9 | 79.7 | 49.1 |
| 132. | 22.55 | 56.8 | 64.2 | 55.9 | 168. | 01.55 | 58.0 | 67.2 | 56.7 | 204. | 04.55 | 53.1 | 72.3 | 48.7 |
| 133. | 23.00 | 57.5 | 70.6 | 55.6 | 169. | 02.00 | 53.9 | 73.0 | 48.6 | 205. | 05.00 | 55.6 | 76.4 | 48.5 |
| 134. | 23.05 | 56.4 | 67.9 | 55.5 | 170. | 02.05 | 55.3 | 76.0 | 48.1 | 206. | 05.05 | 49.4 | 59.5 | 48.2 |
| 135. | 23.10 | 56.2 | 65.3 | 55.5 | 171. | 02.10 | 55.0 | 77.1 | 48.5 | 207. | 05.10 | 50.5 | 66.1 | 48.7 |
| 136. | 23.15 | 56.5 | 64.2 | 55.5 | 172. | 02.15 | 51.7 | 73.2 | 49.0 | 208. | 05.15 | 53.7 | 73.9 | 49.2 |
| 137. | 23.20 | 56.6 | 61.9 | 55.7 | 173. | 02.20 | 55.0 | 74.2 | 49.4 | 209. | 05.20 | 52.8 | 69.2 | 48.8 |
| 138. | 23.25 | 56.3 | 64.6 | 55.4 | 174. | 02.25 | 52.1 | 67.8 | 49.6 | 210. | 05.25 | 51.6 | 65.8 | 49.2 |
| 139. | 23.30 | 56.4 | 64.7 | 55.6 | 175. | 02.30 | 56.2 | 72.4 | 49.9 | 211. | 05.30 | 51.4 | 57.1 | 49.2 |
| 140. | 23.35 | 56.4 | 65.4 | 55.6 | 176. | 02.35 | 53.5 | 68.1 | 50.2 | 212. | 05.35 | 55.1 | 63.3 | 52.1 |
| 141. | 23.40 | 56.6 | 68.6 | 55.8 | 177. | 02.40 | 52.1 | 65.6 | 49.6 | 213. | 05.40 | 54.5 | 59.2 | 50.2 |
| 142. | 23.45 | 57.4 | 74.0 | 55.8 | 178. | 02.45 | 51.5 | 68.2 | 49.2 | 214. | 05.45 | 53.1 | 58.3 | 49.8 |
| 143. | 23.50 | 56.8 | 67.7 | 56.0 | 179. | 02.50 | 54.8 | 76.4 | 49.6 | 215. | 05.50 | 55.7 | 61.0 | 54.6 |
| 144. | 23.55 | 56.9 | 65.9 | 56.1 | 180. | 02.55 | 52.3 | 67.1 | 49.4 | 216. | 05.55 | 56.1 | 60.8 | 55.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/3-3)

| บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|------|-----------------|
| Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | | Item | Time | Result : Leq 5 min (dB(A)) | | |
| | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | | | | 15-16/05/22 | | |
| | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ | | | Leq | Lmax | L ₉₀ |
| 217. | 06.00 | 55.4 | 57.6 | 54.6 | 241. | 08.00 | 54.5 | 57.0 | 52.8 | 265. | 10.00 | 55.8 | 59.2 | 54.5 |
| 218. | 06.05 | 56.5 | 59.0 | 55.4 | 242. | 08.05 | 54.9 | 66.7 | 52.4 | 266. | 10.05 | 58.2 | 62.8 | 56.0 |
| 219. | 06.10 | 50.9 | 57.8 | 49.4 | 243. | 08.10 | 54.0 | 59.7 | 52.8 | 267. | 10.10 | 57.8 | 59.9 | 56.2 |
| 220. | 06.15 | 53.0 | 57.4 | 50.5 | 244. | 08.15 | 54.7 | 58.4 | 53.8 | 268. | 10.15 | 56.9 | 66.8 | 55.6 |
| 221. | 06.20 | 52.4 | 56.5 | 51.5 | 245. | 08.20 | 54.2 | 59.4 | 52.4 | 269. | 10.20 | 56.8 | 58.8 | 55.6 |
| 222. | 06.25 | 52.9 | 56.6 | 52.1 | 246. | 08.25 | 55.4 | 57.6 | 53.6 | 270. | 10.25 | 56.9 | 58.6 | 56.2 |
| 223. | 06.30 | 53.6 | 60.4 | 51.5 | 247. | 08.30 | 55.8 | 58.5 | 54.0 | 271. | 10.30 | 57.0 | 59.1 | 56.3 |
| 224. | 06.35 | 55.4 | 62.9 | 54.6 | 248. | 08.35 | 54.1 | 58.8 | 52.7 | 272. | 10.35 | 56.9 | 59.8 | 56.1 |
| 225. | 06.40 | 56.8 | 60.4 | 55.9 | 249. | 08.40 | 53.8 | 59.0 | 51.6 | 273. | 10.40 | 56.9 | 61.0 | 56.0 |
| 226. | 06.45 | 56.2 | 66.0 | 54.5 | 250. | 08.45 | 53.8 | 56.6 | 52.3 | 274. | 10.45 | 56.5 | 58.5 | 55.5 |
| 227. | 06.50 | 57.2 | 64.3 | 55.4 | 251. | 08.50 | 54.5 | 65.2 | 53.2 | 275. | 10.50 | 56.5 | 58.2 | 55.8 |
| 228. | 06.55 | 56.7 | 59.2 | 53.7 | 252. | 08.55 | 54.1 | 58.8 | 52.8 | 276. | 10.55 | 56.0 | 58.8 | 55.0 |
| 229. | 07.00 | 56.6 | 63.3 | 55.2 | 253. | 09.00 | 54.3 | 56.3 | 52.6 | 277. | 11.00 | 55.9 | 59.2 | 53.3 |
| 230. | 07.05 | 56.8 | 61.4 | 55.1 | 254. | 09.05 | 54.5 | 68.9 | 52.5 | 278. | 11.05 | 55.6 | 58.5 | 54.0 |
| 231. | 07.10 | 54.5 | 60.0 | 53.2 | 255. | 09.10 | 55.6 | 57.9 | 54.7 | 279. | 11.10 | 56.5 | 64.7 | 55.3 |
| 232. | 07.15 | 55.1 | 59.0 | 53.2 | 256. | 09.15 | 54.5 | 56.6 | 53.3 | 280. | 11.15 | 56.5 | 65.4 | 55.6 |
| 233. | 07.20 | 54.7 | 58.5 | 52.6 | 257. | 09.20 | 56.5 | 59.2 | 55.3 | 281. | 11.20 | 56.3 | 58.5 | 55.3 |
| 234. | 07.25 | 53.8 | 58.6 | 52.1 | 258. | 09.25 | 56.9 | 59.9 | 56.3 | 282. | 11.25 | 56.7 | 59.2 | 55.9 |
| 235. | 07.30 | 52.7 | 56.1 | 51.8 | 259. | 09.30 | 56.7 | 59.3 | 56.0 | 283. | 11.30 | 56.5 | 60.7 | 55.5 |
| 236. | 07.35 | 53.5 | 59.8 | 52.7 | 260. | 09.35 | 57.1 | 62.2 | 56.2 | 284. | 11.35 | 56.9 | 59.2 | 55.9 |
| 237. | 07.40 | 53.1 | 57.3 | 51.9 | 261. | 09.40 | 56.1 | 59.7 | 53.7 | 285. | 11.40 | 57.3 | 59.3 | 55.2 |
| 238. | 07.45 | 54.6 | 58.2 | 50.9 | 262. | 09.45 | 57.6 | 62.3 | 56.3 | 286. | 11.45 | 56.9 | 59.3 | 55.8 |
| 239. | 07.50 | 56.1 | 59.5 | 53.5 | 263. | 09.50 | 56.6 | 58.3 | 55.8 | 287. | 11.50 | 57.3 | 60.2 | 56.2 |
| 240. | 07.55 | 53.3 | 57.3 | 52.6 | 264. | 09.55 | 55.7 | 58.1 | 54.6 | 288. | 11.55 | 58.5 | 69.6 | 57.6 |

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT


Analysis No. : R22-0038
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 07/02/22
Received Date : 10/01/22
Analysis Date : 10-13/01/22
Sampling Date : 07/01/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Jan


Sample Conditions : 2201-WW0133 = clear/slight black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2201-WW0133 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 26.8 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.87 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 848 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 2 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.5 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592498 UTM 1529998
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)


Ms. Wareerut Prachumdang
Chief of Laboratory
ว-236-ก-7201
07/02/22




Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ก-6047
07/02/22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-0038
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 07/02/22
Received Date : 10/01/22
Analysis Date : 10-12/01/22
Sampling Date : 07/01/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Jan

Sample Conditions : 2201-WW0133 = clear/slight black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2201-WW0133 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 1,214 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 4.89 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 11.40 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 90.65 |
| | - Ca | mg/L | | 101.70 |
| | - Mg | mg/L | | 24.85 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592498 UTM 1529998

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

07/02/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Manager Laboratory

07/02/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT


Analysis No. : R22-0295
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 18/02/22
Received Date : 07/02/22
Analysis Date : 08-14/02/22
Sampling Date : 04/02/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Feb

Sample Conditions : 2202-WW0118 = light yellow/moderate black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2202-WW0118 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 28.5 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.88 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 797 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 4 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.7 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)


Ms. Wareerut Prachumdang
Chief of Laboratory
จ-236-ก-7201
18/02/22




Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ก-6047
18/02/22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-0295

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632)

Report Date : 18/02/22

Received Date : 07/02/22

Analysis Date : 08-14/02/22

Sampling Date : 04/02/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650001/Feb

Sample Conditions : 2202-WW0118 = light yellow/moderate black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2202-WW0118 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 1,473 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.68 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 16.76 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 130.36 |
| | - Ca | mg/L | | 97.34 |
| | - Mg | mg/L | | 23.67 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

18, 02, 22



Mrs. Pornpip Pethshee

Manager Laboratory

18, 02, 22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-0557

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 17/03/22

Received Date : 07/03/22

Analysis Date : 07-14/03/22

Sampling Date : 04/03/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650001/Mar

Sample Conditions : 2203-WW0129 = clear/slight black sediment/covered white oil slick

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2203-WW0129 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 30.2 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 8.46 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 669 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 4 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.5 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

ว-236-ก-7201

17/03/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

ว-236-ก-6047

17/03/22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-0557
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 17/03/22
Received Date : 07/03/22
Analysis Date : 07-14/03/22
Sampling Date : 04/03/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Mar

Sample Conditions : 2203-WW0129 = clear/slight black sediment/covered white oil slick

| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2203-WW0129 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 1,105 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | 9.4 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.22 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 12.68 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 82.56 |
| | - Ca | mg/L | | 66.13 |
| | - Mg | mg/L | | 18.66 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

17/03/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Manager Laboratory

17/03/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT


Analysis No. : R22-0880
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 18/04/22
Received Date : 04/04/22
Analysis Date : 04-08/04/22
Sampling Date : 01/04/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Apr

Sample Conditions : 2204-WW0075 = yellow turbid/high yellow sediment/covered with oil slick

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2204-WW0075 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 31.5 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 8.34 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 480 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 2 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.6 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592496 UTM 1530014
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)


Ms. Wareerut Prachumdang
Chief of Laboratory
จ-236-ก-7201
18/04/22




Mrs. Pornip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ก-6047
18/04/22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-0880
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณนุชบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632


Report Date : 18/04/22
Received Date : 04/04/22
Analysis Date : 04-08/04/22
Sampling Date : 01/04/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Apr

Sample Conditions : 2204-WW0075 = yellow turbid/high yellow sediment/covered with oil slick


| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2204-WW0075 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 713 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | 2.9 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 4.57 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 11.16 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 72.61 |
| | - Ca | mg/L | | 70.41 |
| | - Mg | mg/L | | 14.24 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592496 UTM 1530014

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017


Ms. Wareerut Prachumdang
Chief of Laboratory
18/04/22




Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
18/04/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1205
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรน จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรน (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรน
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณนำฝน/คุณนุชบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 20/05/22
Received Date : 09/05/22
Analysis Date : 09-11/05/22
Sampling Date : 06/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/May

Sample Conditions : 2205-WW0137 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2205-WW0137 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 29.9 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 8.11 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 750 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 3 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.3 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdang
Chief of Laboratory
จ-236-ก-7201
20/05/22



Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ก-6047
20/05/22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1205

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 20/05/22

Received Date : 09/05/22

Analysis Date : 09-12/05/22

Sampling Date : 06/05/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650001/May

Sample Conditions : 2205-WW0137 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/smell

| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2205-WW0137 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 1,125 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.99 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 14.44 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 101.03 |
| | - Ca | mg/L | | 79.71 |
| | - Mg | mg/L | | 18.20 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592497 UTM 1529999

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

20/05/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

20/05/22

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1505

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 17/06/22

Received Date : 06/06/22

Analysis Date : 06-13/06/22

Sampling Date : 02/06/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650001/June

Sample Conditions : 2206-WW0115 = clear/slight black sediment

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------|------|--|-------------------|----------|
| | | | | 2206-WW0115 | |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 30.0 | 40 |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 8.43 | 5.5-9.0 |
| 3 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 581 | 3,000 |
| 4 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 2 | 20 |
| 5 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.6 | 5 |
| 6 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | 1 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

๖-๒๓๖-๖-๗๒๐๑

๑๗/๐๖/๒๒



Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

๖-๒๓๖-๖-๖๐๔๗

๑๗/๐๖/๒๒

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-๒๓๖
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1505

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 17/06/22

Received Date : 06/06/22

Analysis Date : 06-10/06/22

Sampling Date : 02/06/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650001/June

Sample Conditions : 2206-WW0115 = clear/slight black sediment

| Item | Parameter | Unit | Method | Result |
|------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 2206-WW0115 |
| | | | | บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย |
| 1 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 994 |
| 2 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 |
| 3 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 6.62 |
| 4 | SAR | - | Calculate Method | 8.02 |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 57.63 |
| | - Ca | mg/L | | 84.43 |
| | - Mg | mg/L | | 18.72 |

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Ms. Wareerut Prachumdang

Chief of Laboratory

17, 06, 22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

17, 06, 22

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 15 of 24

TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date : 14/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WF0316 = yellow turbid/high black sediment, Flow Rate = 39 m³/s, Depth = 4 m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard ⁽¹⁾ |
|------|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | 2205-WF0316 เหนือหน้า 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายัง สถานีสูบน้ำของ โครงการ (SW1) | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 29.4 | 32.4 ⁽²⁾ |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.46 | 5.5-9.0 |
| 3 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 206 | - |
| 4 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 5 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 140 | - |
| 6 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.32 | ≥ 4.0 |
| 7 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 2 | 2.0 |
| 8 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.6 | - |
| 9 | Phosphate | mg/L | Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E) | < 0.01 | - |
| 10 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | - |
| 11 | Chlorophyll A | mg/m ³ | Colorimetric Method | 26.77 | - |
| 12 | SAR | - | Calculate Method | 2.30 | - |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 9.53 | - |
| | - Ca | mg/L | | 28.29 | - |
| | - Mg | mg/L | | 5.97 | - |
| 13 | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E) | 7.9 x 10 ³ | 4,000 |
| 14 | Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 1.3 x 10 ⁴ | 20,000 |

Remarks : เหนือหน้า 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1) = 47P 0592479 UTM 1530706

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3

(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือหน้าขึ้นไป 500 เมตร เหนือหน้า 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 29.4 °C ดังนั้นค่ามาตรฐานอุณหภูมิโดยสภาพน้ำผิวดิน คือ 29.4 °C + 3 °C = 32.4 °C)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date : 14/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WF0317 = yellow turbid/high black sediment, Flow Rate = 39 m³/s, Depth = 4 m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard ⁽¹⁾ |
|------|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | 2205-WF0317 ทำน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้ง ของโครงการ (SW2) | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 29.8 | 32.4 ⁽²⁾ |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.54 | 5.5-9.0 |
| 3 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 211 | - |
| 4 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 5 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 124 | - |
| 6 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.08 | ≥4.0 |
| 7 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 4 | 2.0 |
| 8 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.7 | - |
| 9 | Phosphate | mg/L | Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E) | < 0.01 | - |
| 10 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | - |
| 11 | Chlorophyll A | mg/m ³ | Colorimetric Method | 2.64 | - |
| 12 | SAR | - | Calculate Method | 1.46 | - |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 6.36 | - |
| | - Ca | mg/L | | 31.63 | - |
| | - Mg | mg/L | | 6.07 | - |
| 13 | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E) | 1.3 x 10 ⁴ | 4,000 |
| 14 | Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 2.4 x 10 ⁴ | 20,000 |

Remarks : ทำน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW2) = 47P 0592777 UTM 1530686
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือลำน้ำไป 500 เมตร เหนือลำน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 29.4 °C ดังนั้นค่าอุณหภูมิที่อุณหภูมิเกณฑ์น้ำผิวดิน คือ 29.4 °C + 3 °C = 32.4 °C)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory



Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคลเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคลเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date : 14/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WF0318 = yellow turbid/high black sediment, Flow Rate = 39 m³/s, Depth = 4 m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard ⁽¹⁾ |
|------|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | 2205-WF0318 ทำนน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้ง ของโครงการ (SW3) | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 29.8 | 32.4 ⁽²⁾ |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.53 | 5.5-9.0 |
| 3 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 213 | - |
| 4 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 5 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 129 | - |
| 6 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 5.65 | ≥ 4.0 |
| 7 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 3 | 2.0 |
| 8 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.6 | - |
| 9 | Phosphate | mg/L | Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E) | < 0.01 | - |
| 10 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | - |
| 11 | Chlorophyll A | mg/m ³ | Colorimetric Method | 4.12 | - |
| 12 | SAR | - | Calculate Method | 1.57 | - |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 6.37 | - |
| | - Ca | mg/L | | 27.08 | - |
| | - Mg | mg/L | | 5.96 | - |
| 13 | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E) | 3.3 x 10 ³ | 4,000 |
| 14 | Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 4.9 x 10 ³ | 20,000 |

Remarks : ทำนน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW3) = 47P 0593180 UTM 1530616

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3

(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือลำน้ำไป 500 เมตร เหนือน้ำ 500 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้าอ่างสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 29.4 °C ดังนั้นโครงการอุณหภูมิคุณภาพน้ำผิวดิน คือ 29.4 °C + 3 °C = 32.4 °C)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

08.07.22



Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

08.07.22

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date : 14/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WF0319 = yellow turbid/high black sediment, Flow Rate = 39 m³/s, Depth = 4 m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard ⁽¹⁾ |
|------|-------------------------|-------------------|--|---|-------------------------|
| | | | | 2205-WF0319 ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้ง ของโครงการ (SW4) | |
| 1 | Temperature | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 29.9 | 32.4 ⁽²⁾ |
| 2 | pH | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.54 | 5.5-9.0 |
| 3 | Conductivity | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 198 | - |
| 4 | SS | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 5 | TDS | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 131 | - |
| 6 | DO | mg/L | Membrane Electrode (SM 4500 G) | 6.09 | ≥4.0 |
| 7 | BOD | mg/L | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B) | 2 | 2.0 |
| 8 | Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B) | 0.7 | - |
| 9 | Phosphate | mg/L | Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E) | < 0.01 | - |
| 10 | Free Chlorine | mg/L | DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl ₂ F) | < 0.01 | - |
| 11 | Chlorophyll A | mg/m ³ | Colorimetric Method | 3.93 | - |
| 12 | SAR | - | Calculate Method | 1.47 | - |
| | - Na | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 6.11 | - |
| | - Ca | mg/L | | 28.33 | - |
| | - Mg | mg/L | | 6.16 | - |
| 13 | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E) | 4.9 x 10 ³ | 4,000 |
| 14 | Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 7.9 x 10 ³ | 20,000 |

Remarks : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW4) = 47P 0593443 UTM 1530434

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3

(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือเขื่อนขึ้นไป 500 เมตร เหนือเขื่อน 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้าอ่างสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 29.4 °C ดังนั้นอุณหภูมิที่อุณหภูมิคุณภาพน้ำผิวดิน คือ 29.4 °C + 3 °C = 32.4 °C)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632



Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17/05/22
Sampling Date : 14/05/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/May/1

| Item | Sampling Point | Result |
|------|---|---------------------|
| | | Temperature (°C) |
| 1 | จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1) | 29.4 |

Remarks : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1) = 47P 0592079 UTM 1530724
Method : Temperature - Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)
SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017


Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory





Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager


“Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2”

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคอเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคอเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date * : 15/05/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WG0320 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------------|---------------------------|--|------------------------------------|----------|
| | | | | 2205-WG0320 | |
| | | | | หมู่ที่ 8 วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร | |
| 1 | Temperature * | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 31.4 | - |
| 2 | pH * | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.50 | - |
| 3 | Salinity * | ppt | Electrical Conductivity (SM 2520 B) | 0.30 | - |
| 4 | Conductivity * | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 830 | - |
| 5 | SS * | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 6 | TDS * | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 463 | - |
| 7 | Hardness * | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric (SM 2340 C) | 363.7 | - |
| 8 | Sulfate * | mg/L | Turbidimetric (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E) | 24.89 | - |
| 9 | Chloride * | mg/L | Argentometric Method (SM 4500-Cl ⁻ B) | 32.4 | - |
| 10 | Lead * | mg/L | Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B) | < 0.001 | 0.01 |
| 11 | Mercury * | mg/L | Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B) | < 0.0005 | 0.001 |
| 12 | Arsenic * | mg/L | Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C) | < 0.0005 | 0.01 |
| 13 | Iron | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | 0.07 | - |
| 14 | E. Coli * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F) | < 1.8 | - |
| 15 | Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 2.0 | - |

Remarks : * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
หมู่ที่ 8 วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร = 47P 0592240 UTM 1530603
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory



Mrs. Pornip Pethshee
Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง
Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22
Received Date : 17/05/22
Analysis Date : 17-24/05/22
Sampling Date * : 15/05/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WG0321 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------|
| | | | | 2205-WG0321 | |
| | | | | หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ ตำบลเบิกไพร | |
| 1 | Temperature * | ⁰ C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 31.9 | - |
| 2 | pH * | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.44 | - |
| 3 | Salinity * | ppt | Electrical Conductivity (SM 2520 B) | 0.30 | - |
| 4 | Conductivity * | us/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 828 | - |
| 5 | SS * | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 ⁰ C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 6 | TDS * | mg/L | Dried at 180 ⁰ C (SM 2540 C) | 458 | - |
| 7 | Hardness * | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric (SM 2340 C) | 418.4 | - |
| 8 | Sulfate * | mg/L | Turbidimetric (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E) | 25.49 | - |
| 9 | Chloride * | mg/L | Argentometric Method (SM 4500-Cl ⁻ B) | 34.9 | - |
| 10 | Lead * | mg/L | Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B) | < 0.001 | 0.01 |
| 11 | Mercury * | mg/L | Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B) | < 0.0005 | 0.001 |
| 12 | Arsenic * | mg/L | Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C) | < 0.0005 | 0.01 |
| 13 | Iron | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | < 0.05 | - |
| 14 | E. Coli * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F) | < 1.8 | - |
| 15 | Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | < 1.8 | - |

Remarks : * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

Method : หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ ตำบลเบิกไพร = 47P 0593325 UTM 1530337

Standard : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพร โคนเนอเรชั่น จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณนำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22

Received Date : 17/05/22

Analysis Date : 17-24/05/22

Sampling Date * : 15/05/22

Sampling By * : TET

Type of Sample : Groundwater

Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WG0322 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------------|---------------------------|--|---|----------|
| | | | | 2205-WG0322 | |
| | | | | หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระตัง ตำบลเบิกไพร | |
| 1 | Temperature * | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 32.1 | - |
| 2 | pH * | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.41 | - |
| 3 | Salinity * | ppt | Electrical Conductivity (SM 2520 B) | 0.30 | - |
| 4 | Conductivity * | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 798 | - |
| 5 | SS * | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 6 | TDS * | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 434 | - |
| 7 | Hardness * | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric (SM 2340 C) | 423.7 | - |
| 8 | Sulfate * | mg/L | Turbidimetric (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E) | 27.43 | - |
| 9 | Chloride * | mg/L | Argentometric Method (SM 4500-Cl ⁻ B) | 33.9 | - |
| 10 | Lead * | mg/L | Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B) | < 0.001 | 0.01 |
| 11 | Mercury * | mg/L | Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B) | < 0.0005 | 0.001 |
| 12 | Arsenic * | mg/L | Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C) | < 0.0005 | 0.01 |
| 13 | Iron | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | < 0.05 | - |
| 14 | E. Coli * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F) | < 1.8 | - |
| 15 | Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 2.0 | - |

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

: หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระตัง ตำบลเบิกไพร = 47P 0590767 UTM 1528387

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์ (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลบอลเนอเรนซ์
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุญบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22

Received Date : 17/05/22

Analysis Date : 17-24/05/22

Sampling Date * : 15/05/22

Sampling By * : TET

Type of Sample : Groundwater

Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WG0323 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| | | | | 2205-WG0323 | |
| | | | | หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ ตำบลเบิกไพร | |
| 1 | Temperature * | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 31.9 | - |
| 2 | pH * | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.50 | - |
| 3 | Salinity * | ppt | Electrical Conductivity (SM 2520 B) | 0.30 | - |
| 4 | Conductivity * | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 831 | - |
| 5 | SS * | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 6 | TDS * | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 455 | - |
| 7 | Hardness * | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric (SM 2340 C) | 415.8 | - |
| 8 | Sulfate * | mg/L | Turbidimetric (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E) | 25.41 | - |
| 9 | Chloride * | mg/L | Argentometric Method (SM 4500-Cl ⁻ B) | 32.4 | - |
| 10 | Lead * | mg/L | Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B) | < 0.001 | 0.01 |
| 11 | Mercury * | mg/L | Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B) | < 0.0005 | 0.001 |
| 12 | Arsenic * | mg/L | Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C) | < 0.0005 | 0.01 |
| 13 | Iron | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | < 0.05 | - |
| 14 | E. Coli * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F) | < 1.8 | - |
| 15 | Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 4.5 | - |

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

: หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ ตำบลเบิกไพร = 47P 0593364 UTM 1529710

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-1879

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
(ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน/คุณบุษบง

Tel. (099) 615 1696, (087) 423 8632

Report Date : 08/07/22

Received Date : 17/05/22

Analysis Date : 17-24/05/22

Sampling Date * : 15/05/22

Sampling By * : TET

Type of Sample : Groundwater

Job No. : S650001/May/1

Sample Conditions : 2205-WG0324 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

| Item | Parameter | Unit | Method | Result | Standard |
|------|---------------------|---------------------------|--|--|----------|
| | | | | 2205-WG0324 | |
| | | | | บ่อสังเกตการณ์ 2 บริเวณบ้านพักพนักงานของ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | |
| 1 | Temperature * | °C | Laboratory and Field, Methods (SM 2550B) | 31.5 | - |
| 2 | pH * | - | Electrometric Method (SM 4500 B) | 7.38 | - |
| 3 | Salinity * | ppt | Electrical Conductivity (SM 2520 B) | 0.30 | - |
| 4 | Conductivity * | µs/cm | Laboratory Method (SM 2510 B) | 835 | - |
| 5 | SS * | mg/L | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F) | < 2.5 | - |
| 6 | TDS * | mg/L | Dried at 180 °C (SM 2540 C) | 465 | - |
| 7 | Hardness * | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric (SM 2340 C) | 392.1 | - |
| 8 | Sulfate * | mg/L | Turbidimetric (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E) | 26.11 | - |
| 9 | Chloride * | mg/L | Argentometric Method (SM 4500-Cl ⁻ B) | 34.4 | - |
| 10 | Lead * | mg/L | Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B) | < 0.001 | 0.01 |
| 11 | Mercury * | mg/L | Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B) | < 0.0005 | 0.001 |
| 12 | Arsenic * | mg/L | Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C) | < 0.0005 | 0.01 |
| 13 | Iron | mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B | < 0.05 | - |
| 14 | E. Coli * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F) | < 1.8 | - |
| 15 | Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C) | 2.0 | - |

Remarks : * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

: บ่อสังเกตการณ์ 2 บริเวณบ้านพักพนักงานของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี = 47P 0592915 UTM 1529475

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

"Refer to Analysis No. R22-1311 and follow to QF-10-02 No. 023/22 in order to remove NH₃ Result out of the table on page 2"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าบีโกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

| ดิวิชั่น/ไฟลัม | สกุล/กลุ่ม (Genus/Group) | ปริมาณแพลงก์ตอน | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 |
| แพลงก์ตอนพืช (เซลล์ต่อลิตร) | | | | | |
| Cyanophyta | <i>Lyngbya</i> sp. | - | 44 | - | - |
| | <i>Microcystis</i> sp. | - | 22 | 11 | - |
| | <i>Oscillatoria</i> sp. | 75 | 400 | 223 | 196 |
| | <i>Raphidiopsis</i> sp. | - | 355 | 85 | 206 |
| | <i>Spirulina</i> sp. | - | - | 11 | - |
| Chlorophyta | <i>Actinastrum</i> sp. | - | 11 | 42 | 29 |
| | <i>Ankistrodesmus</i> sp. | 65 | 189 | 127 | - |
| | <i>Closterium</i> sp. | 159 | 133 | 64 | 39 |
| | <i>Coelastrum</i> sp. | - | 78 | - | - |
| | <i>Cosmarium</i> sp. | - | - | 74 | - |
| | <i>Dictyosphaerium</i> sp. | - | 22 | 32 | 78 |
| | <i>Elakatothrix</i> sp. | - | 11 | - | - |
| | <i>Eudorina</i> sp. | - | 22 | 106 | 10 |
| | <i>Euglena</i> sp. | - | 22 | - | 10 |
| | <i>Gonium</i> sp. | - | - | 21 | 20 |
| | <i>Kirchneriella</i> sp. | - | 22 | 21 | 10 |
| | <i>Oocystis</i> sp. | - | - | - | 59 |


ตาราง ผลการวิเคราะห์แฟลกellateโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอเงินนอร์ชน จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565) (ต่อ)

| ดิวิชัน/ไฟลัม | สกุล/กลุ่ม (Genus/Group) | ปริมาณแฟลกellate | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|-----|-------|-----|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 |
| | <i>Pandorina</i> sp. | - | - | 11 | - |
| | <i>Pediastrum</i> sp. | 37 | 11 | - | - |
| | <i>Phacus</i> sp. | - | 11 | 11 | - |
| | <i>Scenedesmus</i> sp. | - | 100 | 53 | 88 |
| | <i>Selenastrum</i> sp. | - | - | 11 | - |
| | <i>Staurastrum</i> sp. | - | 22 | 382 | 314 |
| | <i>Strombomonas</i> sp. | 37 | 22 | - | 10 |
| | <i>Tetraedron</i> sp. | - | - | 42 | - |
| | <i>Trachelomonas</i> sp. | 56 | - | 32 | 59 |
| Chromophyta | <i>Achnanthes</i> sp. | 9 | - | - | - |
| | <i>Amphora</i> sp. | 9 | - | - | - |
| | <i>Aulacoseira</i> sp. | 144 | 178 | 117 | 39 |
| | <i>Biddulphia</i> sp. | 9 | 11 | - | - |
| | <i>Ceratium</i> sp. | - | - | 32 | 29 |
| | <i>Cocconeis</i> sp. | - | 11 | - | 10 |
| | <i>Cyclotella</i> sp. | 785 | 622 | 1,272 | 470 |
| | <i>Cymbella</i> sp. | 19 | 33 | 170 | - |
| | <i>Epithemia</i> sp. | - | - | - | 10 |
| | <i>Eunotia</i> sp. | 19 | 144 | - | 39 |
| | <i>Fragilaria</i> sp. | - | - | 53 | - |
| | <i>Gomphonema</i> sp. | 9 | 33 | 11 | 20 |
| | <i>Gyrosigma</i> sp. | 187 | 44 | 212 | 49 |
| | <i>Melosira</i> sp. | - | 22 | 21 | - |
| | <i>Navicula</i> sp. | 19 | 89 | 32 | - |
| | <i>Nitzschia</i> sp. | 28 | 33 | - | 69 |
| | <i>Peridinium</i> sp. | 28 | 67 | 254 | 157 |
| | <i>Pinnularia</i> sp. | - | - | - | 20 |

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนนอเรนจ์ จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565) (ต่อ)


| ดิวิชั่น/ไฟลัม | สกุล/กลุ่ม (Genus/Group) | ปริมาณแพลงก์ตอน | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 |
| | <i>Surirella</i> sp. | 178 | 44 | 42 | 59 |
| | <i>Synedra</i> sp. | 561 | 755 | 265 | 235 |
| | <i>Tryblionella</i> sp. | - | - | - | 29 |
| แพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อลิตร) | | | | | |
| Protozoa | <i>Arcella</i> sp. | 84 | 56 | 32 | - |
| | <i>Coleps</i> sp. | - | 22 | - | - |
| | <i>Didinium</i> sp. | - | 11 | - | - |
| | <i>Diffugia</i> sp. | 9 | 22 | - | - |
| | <i>Euglypha</i> sp. | 37 | 78 | 21 | 20 |
| Rotifera | <i>Asplanchna</i> sp. | - | 11 | - | - |
| | <i>Collotheca</i> sp. | - | - | - | 10 |
| | <i>Lecane</i> sp. | - | - | 11 | - |
| | <i>Lepadella</i> sp. | - | - | 11 | - |
| | <i>Trichocerca</i> sp. | - | - | 11 | 10 |
| Arthropoda | Copepod nauplii | - | 11 | - | - |
| สกุลแพลงก์ตอนพืช | | 20 | 32 | 31 | 28 |
| สกุล/กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ | | 3 | 7 | 5 | 3 |
| สกุล/กลุ่มแพลงก์ตอนรวม | | 23 | 39 | 36 | 31 |
| ปริมาณแพลงก์ตอนพืช | | 2,433 | 3,583 | 3,840 | 2,363 |
| ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ | | 130 | 211 | 86 | 40 |
| ปริมาณแพลงก์ตอนรวม | | 2,563 | 3,794 | 3,926 | 2,403 |
| ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช | | 2.1549 | 2.6595 | 2.5819 | 2.7385 |
| ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ | | 0.8247 | 1.6534 | 1.5012 | 1.0397 |
| ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช | | 0.7193 | 0.7674 | 0.7519 | 0.8218 |
| ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์ | | 0.7507 | 0.8497 | 0.9328 | 0.9412 |

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ



(นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน)

ผู้วิเคราะห์



(นายอองกต อินทรชาติ)

หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา



สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

ตาราง ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน โครงการโรงไฟฟ้าบิกไพรโคเจนเนอร์ชั่น จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

| ไฟล์ | สกุล (Genus) | ปริมาณสัตว์หน้าดิน | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 |
| สัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) | | | | | |
| Annelida | Lumbriculus sp. | 60 | 104 | - | - |
| Arthropoda | Chironomus sp. | 134 | 608 | 60 | 30 |
| | Ephemera sp. | 15 | 45 | - | - |
| | Polycentropus sp. | 15 | - | - | - |
| สกุลสัตว์หน้าดิน | | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ปริมาณสัตว์หน้าดิน | | 224 | 757 | 60 | 30 |
| ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน | | 1.0223 | 0.6165 | 0.0000 | 0.0000 |

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือหน้า 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

ดร.อรุณ กัทธว ๗
(นายอรรณวุฒิ กันทะวงศ์)
ผู้วิเคราะห์

.....
(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา



สถานีวิจัยประมงศรีราชา

101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์ผลตัวน้ำ

ตาราง ผลการวิเคราะห์ผลตัวน้ำ (Aquatic animal) โครงการโรงไฟฟ้าฝายกั้นน้ำบริเวณคลองชลประทาน จังหวัดชลบุรี (เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

| ลำดับที่ | ครอบครัว (วงศ์) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อไทย | จำนวนตัวที่พบบริเวณที่ทำการสำรวจ (ตัว) | | | | ช่วงขนาด (ซม.) | น้ำหนักรวม |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------------|--|----|----|----|-------------------|------------|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | | |
| 1 | Ambassidae | <i>Parambassis siamensis</i> | แป้นแก้ว | 1 | 2 | - | - | 5.20-6.00 | 7.00 |
| 2 | Belonidae | <i>Xenentodon cancila</i> | เข็มแม่น้ำ | 1 | - | - | - | 21.50 | 21.00 |
| 3 | Cyprinidae | <i>Barbonymus altus</i> | ตะเพียนทอง | - | - | 1 | 1 | 14.00-14.50 | 70.00 |
| 4 | | <i>Barbonymus schwanefeldii</i> | กระแห | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.00-15.60 | 173.00 |
| 5 | | <i>Cirrhinus molitorella</i> | แก่ง | 1 | - | - | 1 | 13.60-19.00 | 85.00 |
| 6 | | <i>Gymnostomus siamensis</i> | สร้อยขาว | 1 | - | 1 | 1 | 14.50-15.50 | 110.00 |
| 7 | | <i>Hampala macrolepidota</i> | กระดี่ขี้ตด | 1 | 1 | 1 | - | 15.70-16.50 | 124.00 |
| 8 | | <i>Mystacoleucus marginatus</i> | หนามหลัง | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.50-11.20 | 35.00 |

ตาราง ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำ (Aquatic animal) โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (เก็บตัวอย่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

(ต่อ)


| ลำดับที่ | ครอบครัว (วงศ์) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อไทย | จำนวนตัวที่พบบริเวณที่ทำการสำรวจ (ตัว) | | | | ช่วงขนาด (ซม.) | น้ำหนักรวม (กรัม) |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | | |
| 9 | | <i>Opsarius koratensis</i> | น้ำหมึก | 3 | 1 | - | - | 7.60-8.70 | 17.00 |
| 10 | | <i>Sikukia steinegeri</i> | น้ำฝายหลังคำ | - | - | - | 2 | 5.10-5.90 | 3.00 |
| รวมทั้งหมด 3 วงศ์ 10 ชนิด | | | | 8 | 5 | 5 | 6 | 5.10-19.00 | 645.00 |
| รวมปริมาณทั้งหมด | | | | 10 | 10 | 6 | 7 | | |
| ค่าดัชนีความหลากหลาย | | | | 1.9730 | 1.5048 | 1.5607 | 1.7479 | | |

หมายเหตุ : สถานี S1 : เขื่อนน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ

สถานี S2 : เขื่อนน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ


สถานี S3 : เขื่อนน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S4 : เขื่อนน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ



(นายสุโรจน์ เริ่มคำริห์)

ผู้วิเคราะห์



(นายอลงกต อินทรชาติ)

หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา



สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน

ตาราง ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนนครชัย จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

| กลุ่มของสัตว์น้ำวัยอ่อน | ปริมาณ (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร) | | | |
|---|------------------------------------|----|----|----|
| | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1. Copepod nauplii (ตัวอ่อน โคพีพอดระยะนาอเพลียส) | - | - | 22 | - |
| 2. Gastropod larva (ลูกหอยฝาเดียว) | 5 | - | - | - |
| 3. Mayfly larva (ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว) | 11 | - | - | - |
| 4. Polychaete larva (ตัวอ่อนไส้เดือนน้ำ) | - | - | - | 5 |
| 5. Stonefly larva (ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ) | 22 | 47 | 11 | 10 |
| 6. Young shrimp (ลูกกุ้ง) | 5 | - | - | 5 |
| จำนวนกลุ่มของสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งหมด | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ปริมาณของสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งหมด | 43 | 47 | 33 | 20 |

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือหน้า 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

.....
(นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์)
ผู้วิเคราะห์

.....
(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา



สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์ ไข่ปลาและลูกปลาวัยอ่อน
ตาราง ผลการวิเคราะห์ไข่ปลาและลูกปลาวัยอ่อนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอร์ชั่น จังหวัดราบุรี
(เก็บตัวอย่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2565)

| กลุ่มของปลาวัยอ่อน | ชื่อไทย | ปริมาณ (ตัว/ฟองต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร) | | | |
|----------------------|---------------|--|--------|--------|--------|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Phylum Chordata | | | | | |
| Class Pisces | | | | | |
| Order Cypriniformes | | | | | |
| Family Cyprinidae | ซีว | 11 | - | - | 5 |
| Order Siluriformes | | | | | |
| Family Pangasiidae | สวาย-สังกะวาด | - | 6 | 5 | - |
| รวมจำนวนชนิด | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมปริมาณทั้งหมด | | 11 | 6 | 5 | 5 |
| ค่าดัชนีความหลากหลาย | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ปริมาณไข่ปลา | | - | 6 | - | 5 |

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ทำนน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ทำนน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ทำนน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์)

ผู้วิเคราะห์

ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายอลงกต อินทรชาติ)

หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/1-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 10-11, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Sampling Time | Result (dB(A)) | | | |
|----------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | บริเวณ Cooling Tower | | บริเวณ Chiller | |
| | | 10/05/22 | | 11/05/22 | |
| | | Leq 1 hr. | Lmax | Leq 1 hr. | Lmax |
| 1. | 09.00-10.00 | 79.0 | 79.8 | 81.1 | 83.5 |
| 2. | 10.00-11.00 | 79.3 | 79.8 | 81.5 | 83.6 |
| 3. | 11.00-12.00 | 79.4 | 79.8 | 81.1 | 83.5 |
| 4. | 12.00-13.00 | 79.5 | 79.9 | 81.3 | 83.5 |
| 5. | 13.00-14.00 | 79.4 | 79.9 | 81.5 | 83.2 |
| 6. | 14.00-15.00 | 79.4 | 79.7 | 81.3 | 83.6 |
| 7. | 15.00-16.00 | 79.3 | 79.7 | 81.4 | 83.6 |
| 8. | 16.00-17.00 | 79.4 | 79.9 | 81.5 | 83.8 |
| Leq 8 hr | | 79.3 | - | 81.3 | - |
| Lmax | | - | 79.9 | - | 83.8 |
| Standard | | 85 ⁽¹⁾ | 115 ⁽²⁾ | 85 ⁽¹⁾ | 115 ⁽²⁾ |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

⁽²⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/2-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Sampling Time | Result (dB(A)) | | | |
|----------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | บริเวณ Boiler Feed Pump | | บริเวณ Gas Turbine | |
| | | 10/05/22 | | 10/05/22 | |
| | | Leq 1 hr. | Lmax | Leq 1 hr. | Lmax |
| 1. | 09.00-10.00 | 79.7 | 80.2 | 81.3 | 85.8 |
| 2. | 10.00-11.00 | 79.5 | 80.1 | 82.4 | 85.0 |
| 3. | 11.00-12.00 | 79.4 | 80.0 | 82.0 | 84.9 |
| 4. | 12.00-13.00 | 79.4 | 80.0 | 83.4 | 85.6 |
| 5. | 13.00-14.00 | 79.4 | 79.8 | 81.5 | 84.5 |
| 6. | 14.00-15.00 | 79.6 | 80.0 | 82.2 | 84.3 |
| 7. | 15.00-16.00 | 79.5 | 79.9 | 82.0 | 84.5 |
| 8. | 16.00-17.00 | 79.4 | 79.8 | 83.0 | 85.9 |
| Leq 8 hr | | 79.5 | - | 82.3 | - |
| Lmax | | - | 80.2 | - | 85.9 |
| Standard | | 85 ⁽¹⁾ | 115 ⁽²⁾ | 85 ⁽¹⁾ | 115 ⁽²⁾ |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

⁽²⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/3-12

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 11, 2022

TYPE OF SAMPLE : Sound Level

| Item | Sampling Time | Result (dB(A)) | |
|----------|---------------|----------------------|--------------------|
| | | บริเวณ Steam Turbine | |
| | | 11/05/22 | |
| | | Leq 1 hr. | Lmax |
| 1. | 09.00-10.00 | 83.8 | 84.5 |
| 2. | 10.00-11.00 | 83.8 | 84.9 |
| 3. | 11.00-12.00 | 83.5 | 84.9 |
| 4. | 12.00-13.00 | 83.5 | 84.9 |
| 5. | 13.00-14.00 | 83.7 | 85.0 |
| 6. | 14.00-15.00 | 83.8 | 85.6 |
| 7. | 15.00-16.00 | 83.8 | 84.5 |
| 8. | 16.00-17.00 | 83.7 | 84.6 |
| Leq 8 hr | | 83.7 | - |
| Lmax | | - | 85.6 |
| Standard | | 85 ⁽¹⁾ | 115 ⁽²⁾ |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

⁽²⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/4-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 11, 2022
TYPE OF SAMPLE : Heat

| Item | Description | Sampling Date | Sampling Time | Result (°C) | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------|------|------|--------------|
| | | | | NWB | DB | GT | WBGT | WBGT Average |
| 1. | บริเวณ Condenser Exhaust Unit ⁽³⁾ - เดินตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร (5 นาที) | 11/05/22 | 10.00-12.00 | 28.4 | 33.6 | 34.0 | 30.1 | 28.8 |
| | บริเวณท่อลำเลียงไอน้ำ ⁽³⁾ - เดินตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร (5 นาที) | | | 28.4 | 33.4 | 33.9 | 30.0 | |
| | บริเวณ Steam Turbine ⁽³⁾ - เดินตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร (5 นาที) | | | 28.7 | 33.5 | 34.1 | 30.3 | |
| | บริเวณ Gas Turbine ⁽³⁾ - เดินตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร (5 นาที) | | | 28.9 | 33.8 | 34.6 | 30.6 | |
| | - ทำงานเอกสารและนั่งพัก ⁽³⁾ (100 นาที) | | | 26.7 | 31.3 | 32.8 | 28.5 | |
| Standard ⁽¹⁾⁽²⁾ | | | | - | - | - | - | 34.0 |

Standard : ⁽¹⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559) ; Light Work Load

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546) ; Light Work Load

Remark : ⁽³⁾ คุณนิวัฒน์ วันดีวงศ์ อายุ 33 ปี อายุงาน 10 ปี รหัส 591981

Indoor (inside building or workplace) : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

When : NWB = Natural Wet Bulb Thermometer

DB = Dry Bulb Thermometer

GT = Globe Thermometer

WBGT = Wet Bulb Globe Temperature

WBGT Average = $(WBGT_1 \times t_1) + (WBGT_2 \times t_2) + \dots + (WBGT_n \times t_n)$

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/5-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

(5/1-2)

| Item | Sampling Point | Description | Results (Lux) | Standard ⁽¹⁾ (Lux) |
|------|---|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | Light Intensity | |
| | | | 13/05/22 | |
| 1. | Administration Building ชั้น 2 โต๊ะทำงานคุณวิฑูรย์ อยู่สบาย | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 441 | 400-500 |
| 2. | โต๊ะทำงานคุณสุกัญญา เชื้อบุญ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 472 | 400-500 |
| 3. | โต๊ะทำงานคุณวรรณิสา เกษตรธรรม | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 463 | 400-500 |
| 4. | โต๊ะทำงานคุณวิศิรา เรืองตระกูล | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 410 | 400-500 |
| 5. | โต๊ะทำงานคุณกุลธรา กระต่ายทอง | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 497 | 400-500 |
| 6. | โต๊ะทำงานคุณวิศกร พุทธานนท์ ห้องประชุม ชั้น 2 | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 401 | 400-500 |
| 7. | โต๊ะทำงานคุณไวยทย์ ปานกลิ่น | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 412 | 400-500 |
| 8. | โต๊ะทำงานคุณธงชัย ปลั่งพงศ์พันธ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 613 | 400-500 |
| 9. | Administration Building ชั้น 1 โต๊ะทำงานคุณปิยวัฒน์ พรพุทธาพิทักษ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 478 | 400-500 |
| 10. | โต๊ะทำงานคุณพัชรีย์ ทุเรื่อ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 496 | 400-500 |
| 11. | โต๊ะทำงานคุณจิตรลดา มาวัฒนพงศ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 444 | 400-500 |
| 12. | โต๊ะทำงานคุณน้ำฝน วุฒิมหากรณ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 452 | 400-500 |
| 13. | โต๊ะทำงานคุณบุษบง ชมพูพันธ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 497 | 400-500 |
| 14. | โต๊ะทำงานคุณกฤษฎาพนธ์ บำรุงญาติ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 484 | 400-500 |
| 15. | โต๊ะทำงานคุณปานัน ผานาค | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 471 | 400-500 |
| 16. | โต๊ะทำงานคุณกัลยธนาพร กันกั | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 411 | 400-500 |
| 17. | โต๊ะทำงานคุณฐิติมา ศรีสัญญา | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 408 | 400-500 |
| 18. | โต๊ะทำงานคุณอรนิตา ศรีบาง | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 457 | 400-500 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(5/2-2)

| Item | Sampling Point | Description | Results (Lux) | Standard ⁽¹⁾ (Lux) |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | Light Intensity | |
| | | | 13/05/22 | |
| Electrical and Control Building | | | | |
| 19. | โต๊ะทำงานคุณวิภาณี ตั้งกิจจาวสุทธิ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 627 | 400-500 |
| 20. | โต๊ะทำงานคุณปัทมา ตั้งรัตนเมธี | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 599 | 400-500 |
| 21. | โต๊ะทำงานคุณอโนนา ปิ๊ปปู่ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 570 | 400-500 |
| 22. | โต๊ะทำงานคุณกตพร มาตราข | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 492 | 400-500 |
| 23. | โต๊ะทำงานคุณประเสริฐ โพธิ์เดช | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 487 | 400-500 |
| 24. | โต๊ะทำงานคุณชาญณรงค์ ภูสุภาณูสรณ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 460 | 400-500 |
| 25. | โต๊ะทำงานคุณนพพร รัมมัต | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 478 | 400-500 |
| 26. | โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ CCR-1 | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 411 | 400-500 |
| 27. | โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ CCR-2 | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 462 | 400-500 |
| Workshop | | | | |
| 28. | โต๊ะทำงานคุณชัยณัฐ สุพัฒนา | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 405 | 400-500 |
| 29. | โต๊ะทำงานคุณณทัต ผลโชค | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 483 | 400-500 |
| 30. | โต๊ะทำงานคุณอัศพล สิริรัตนไพฑูรย์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 477 | 400-500 |
| 31. | โต๊ะทำงานคุณธนากร จั่วแจ่มใส | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 468 | 400-500 |
| 32. | โต๊ะทำงานคุณนิวัฒน์ วันติงษ์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 453 | 400-500 |
| 33. | โต๊ะทำงานคุณสถาพร หนูเอก | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 455 | 400-500 |
| 34. | โต๊ะทำงานคุณอำนาจ มนัสสา | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 469 | 400-500 |
| 35. | โต๊ะทำงานคุณปริวัฒน์ ศิริพิพัฒน์ | เอกสารและคอมพิวเตอร์ | 457 | 400-500 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/6-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/Occ

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|---|-------------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| | Administration Building ชั้น 2 ทางเดินชั้น 2 | | |
| 1. | ทางเดินชั้น 2 จุดที่ 1 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 305 |
| 2. | ทางเดินชั้น 2 จุดที่ 2 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 290 |
| 3. | ทางเดินชั้น 2 จุดที่ 3 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 206 |
| 4. | ทางเดินชั้น 2 จุดที่ 4 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 148 |
| 5. | ทางเดินชั้น 2 จุดที่ 5 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 377 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 265 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 100 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 148 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 50 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/7-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

REPORT DATE : May 27, 2022

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า

SAMPLING DATE : May 13, 2022

เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/Occ

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| | Administration Building ชั้น 2 | | |
| | ห้องประชุม ชั้น 2 | | |
| 1. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 1 | ห้องประชุม | 375 |
| 2. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 2 | ห้องประชุม | 479 |
| 3. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 3 | ห้องประชุม | 462 |
| 4. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 4 | ห้องประชุม | 395 |
| 5. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 5 | ห้องประชุม | 380 |
| 6. | ห้องประชุมชั้น 2 จุดที่ 6 | ห้องประชุม | 371 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 410 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 300 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 371 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 150 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/8-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/Occ

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| 1. | Administration Building ชั้น 2 | | |
| 2. | บันไดทางขึ้นลง ชั้น 2 | | |
| 3. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 1 | บันไดทางเดิน | 366 |
| 4. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 2 | บันไดทางเดิน | 380 |
| 5. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 3 | บันไดทางเดิน | 342 |
| 6. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 4 | บันไดทางเดิน | 348 |
| 7. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 5 | บันไดทางเดิน | 360 |
| 8. | บันไดทางขึ้นลงชั้น 2 จุดที่ 6 | บันไดทางเดิน | 355 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 358 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 100 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 342 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 50 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/9-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| | Administration Building ชั้น 1 | | |
| | ห้องประชุมชั้น 1 | | |
| 1. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 1 | ห้องประชุม | 408 |
| 2. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 2 | ห้องประชุม | 472 |
| 3. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 3 | ห้องประชุม | 461 |
| 4. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 4 | ห้องประชุม | 379 |
| 5. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 5 | ห้องประชุม | 376 |
| 6. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 6 | ห้องประชุม | 365 |
| 7. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 7 | ห้องประชุม | 442 |
| 8. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 8 | ห้องประชุม | 475 |
| 9. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 9 | ห้องประชุม | 490 |
| 10. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 10 | ห้องประชุม | 487 |
| 11. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 11 | ห้องประชุม | 475 |
| 12. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 12 | ห้องประชุม | 390 |
| 13. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 13 | ห้องประชุม | 447 |
| 14. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 14 | ห้องประชุม | 495 |
| 15. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 15 | ห้องประชุม | 476 |
| 16. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 16 | ห้องประชุม | 403 |
| 17. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 17 | ห้องประชุม | 411 |
| 18. | ห้องประชุมชั้น 1 จุดที่ 18 | ห้องประชุม | 459 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 439 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 300 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 365 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 150 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.
Suphakchaya Yoonim



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/May/Occ

REPORT NO. : 2022/10-12
REPORT DATE : May 27, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|---|-------------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| 1. | Administration Building ชั้น 1 (ต่อ) ทางเดินหน้าประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 305 |
| 2. | ทางเดินหน้าประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 297 |
| 3. | ทางเดินหน้าประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 189 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 263 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 100 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 189 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 50 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/11-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 27, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/Occ

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| | Administration Building ชั้น 1 (ต่อ) | | |
| | ทางเดินชั้น 1 | | |
| 1. | ทางเดินชั้น 1 จุดที่ 1 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 268 |
| 2. | ทางเดินชั้น 1 จุดที่ 2 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 310 |
| 3. | ทางเดินชั้น 1 จุดที่ 3 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 375 |
| 4. | ทางเดินชั้น 1 จุดที่ 4 | ทางเดิน (ในอาคาร) | 183 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 284 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 100 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 183 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 50 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/12-12

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

REPORT DATE : May 27, 2022

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า

SAMPLING DATE : May 13, 2022

เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

TYPE OF SAMPLE : Light (Spot)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/Occ

| Item | Sampling Point | Description | Result (Lux) |
|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Light Intensity |
| | | | 13/05/22 |
| 1. | Workshop ห้องประชุม จุดที่ 1 | ห้องประชุม | 970 |
| 2. | ห้องประชุม จุดที่ 2 | ห้องประชุม | 826 |
| 3. | ห้องประชุม จุดที่ 3 | ห้องประชุม | 676 |
| 4. | ห้องประชุม จุดที่ 4 | ห้องประชุม | 807 |
| ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง | | | 819 |
| มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾ | | | 300 |
| ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด | | | 676 |
| มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾ | | | 150 |

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)

Suphakchaya Y.

Suphakchaya Yoonim



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/1-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ STG Building | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax | | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 85.0 | 86.4 | 22. | D1 | 86.4 | 86.6 |
| 2. | A2 | 84.9 | 85.6 | 23. | D2 | 85.6 | 86.4 |
| 3. | A3 | 84.8 | 85.4 | 24. | D3 | 86.2 | 87.1 |
| 4. | A4 | 85.0 | 85.8 | 25. | D4 | 84.8 | 85.5 |
| 5. | A5 | 83.6 | 84.1 | 26. | D5 | 84.1 | 85.0 |
| 6. | A6 | 82.9 | 83.2 | 27. | D6 | 82.8 | 83.7 |
| 7. | A7 | 82.9 | 83.6 | 28. | D7 | 84.0 | 84.7 |
| 8. | B1 | 85.1 | 86.5 | 29. | E1 | 85.4 | 86.2 |
| 9. | B2 | 84.2 | 85.6 | 30. | E2 | 85.8 | 86.4 |
| 10. | B3 | 86.9 | 87.7 | 31. | E3 | 86.0 | 86.4 |
| 11. | B4 | 85.1 | 85.5 | 32. | E4 | 85.3 | 85.9 |
| 12. | B5 | 83.8 | 84.4 | 33. | E5 | 84.7 | 85.2 |
| 13. | B6 | 83.2 | 83.9 | 34. | E6 | 84.0 | 84.5 |
| 14. | B7 | 83.1 | 83.8 | 35. | E7 | 83.9 | 94.6 |
| 15. | C1 | 85.5 | 86.5 | | | | |
| 16. | C2 | 84.6 | 85.3 | | | | |
| 17. | C3 | 86.5 | 87.4 | | | | |
| 18. | C4 | 85.0 | 86.5 | | | | |
| 19. | C5 | 84.4 | 85.0 | | | | |
| 20. | C6 | 83.1 | 83.8 | | | | |
| 21. | C7 | 83.6 | 84.7 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/2-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ Gas Engine Building (Ground Floor) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|-------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax | | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 102.8 | 108.5 | 21. | E1 | 103.0 | 108.5 |
| 2. | A2 | 102.4 | 108.9 | 22. | E2 | 103.0 | 108.9 |
| 3. | A3 | 102.2 | 108.8 | 23. | E3 | 103.3 | 109.9 |
| 4. | A4 | 102.5 | 108.9 | 24. | E4 | 103.4 | 109.9 |
| 5. | A5 | 103.6 | 108.9 | 25. | E5 | 103.1 | 108.2 |
| 6. | B1 | 103.0 | 108.6 | 26. | F1 | 102.4 | 108.8 |
| 7. | B2 | 103.5 | 109.2 | 27. | F2 | 102.0 | 108.3 |
| 8. | B3 | 103.0 | 109.4 | 28. | F3 | 102.2 | 108.6 |
| 9. | B4 | 103.5 | 109.9 | 29. | F4 | 102.4 | 108.8 |
| 10. | B5 | 103.5 | 108.4 | 30. | F5 | 103.0 | 108.8 |
| 11. | C1 | 102.4 | 108.5 | | | | |
| 12. | C2 | 104.0 | 109.9 | | | | |
| 13. | C3 | 107.0 | 109.9 | | | | |
| 14. | C4 | 104.1 | 109.9 | | | | |
| 15. | C5 | 103.1 | 108.5 | | | | |
| 16. | D1 | 103.3 | 108.8 | | | | |
| 17. | D2 | 103.4 | 109.8 | | | | |
| 18. | D3 | 103.3 | 109.9 | | | | |
| 19. | D4 | 103.0 | 109.5 | | | | |
| 20. | D5 | 103.3 | 108.8 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/3-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ Gas Engine Building (Cable Floor) | | | |
|--|----------------|----------------|-------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 102.0 | 108.5 |
| 2. | A2 | 102.2 | 108.8 |
| 3. | B1 | 102.3 | 108.4 |
| 4. | B2 | 102.2 | 108.8 |
| 5. | C1 | 102.4 | 108.8 |
| 6. | C2 | 102.3 | 108.6 |
| 7. | D1 | 102.1 | 108.8 |
| 8. | D2 | 102.3 | 108.9 |
| 9. | E1 | 102.3 | 108.5 |
| 10. | E2 | 102.2 | 108.8 |
| 11. | F1 | 102.4 | 108.5 |
| 12. | F2 | 102.3 | 108.8 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/4-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ Gas Turbine | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax | | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 80.0 | 81.2 | 22. | D1 | 72.1 | 73.0 |
| 2. | A2 | 82.1 | 83.5 | 23. | D2 | 72.5 | 81.3 |
| 3. | A3 | 82.9 | 84.2 | 24. | D3 | 71.9 | 75.5 |
| 4. | A4 | 83.1 | 85.1 | 25. | D4 | 73.5 | 78.5 |
| 5. | A5 | 81.2 | 83.1 | 26. | D5 | 75.2 | 77.5 |
| 6. | A6 | 82.0 | 84.5 | 27. | D6 | 78.2 | 81.2 |
| 7. | A7 | 81.5 | 85.1 | 28. | D7 | 77.5 | 79.5 |
| 8. | A8 | 80.0 | 82.3 | 29. | D8 | 77.8 | 79.2 |
| 9. | A9 | 79.5 | 81.2 | 30. | D9 | 76.8 | 78.2 |
| 10. | A10 | 79.2 | 82.3 | 31. | D10 | 72.1 | 77.8 |
| 11. | A11 | 79.9 | 81.5 | 32. | D11 | 68.2 | 73.1 |
| 12. | A12 | 78.1 | 83.2 | 33. | D12 | 68.1 | 68.5 |
| 13. | A13 | 77.8 | 81.0 | 34. | D13 | 71.2 | 83.6 |
| 14. | B1 | 78.3 | 78.9 | | | | |
| 15. | B2 | 80.8 | 84.9 | | | | |
| 16. | B3 | 72.6 | 81.7 | | | | |
| 17. | B4 | 80.1 | 82.8 | | | | |
| 18. | C1 | 78.1 | 80.0 | | | | |
| 19. | C2 | 75.8 | 79.0 | | | | |
| 20. | C3 | 77.2 | 81.5 | | | | |
| 21. | C4 | 79.2 | 81.2 | | | | |

**TET****Thai Environmental Technic Limited**
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/5-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ Workshop & Warehouse Building | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 56.9 | 76.1 |
| 2. | A2 | 57.3 | 59.6 |
| 3. | B1 | 58.1 | 72.3 |
| 4. | B2 | 56.2 | 69.7 |
| 5. | C1 | 54.5 | 70.1 |
| 6. | C2 | 57.9 | 67.1 |
| 7. | D1 | 53.9 | 56.8 |
| 8. | D2 | 54.7 | 57.9 |
| 9. | E1 | 54.6 | 62.3 |
| 10. | E2 | 53.6 | 59.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/6-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ E&C Building (Second Floor) | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax | | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 64.8 | 74.2 | 21. | E1 | 70.2 | 74.6 |
| 2. | A2 | 64.6 | 76.8 | 22. | E2 | 72.7 | 76.0 |
| 3. | A3 | 64.6 | 79.3 | 23. | E3 | 69.7 | 73.6 |
| 4. | A4 | 67.6 | 79.2 | 24. | E4 | 67.5 | 70.1 |
| 5. | A5 | 67.5 | 78.6 | 25. | E5 | 66.5 | 72.3 |
| 6. | B1 | 73.6 | 81.0 | 26. | F1 | 67.2 | 71.8 |
| 7. | B2 | 74.4 | 82.1 | 27. | F2 | 65.3 | 70.2 |
| 8. | B3 | 72.0 | 77.9 | 28. | F3 | 69.3 | 74.2 |
| 9. | B4 | 67.9 | 73.6 | 29. | F4 | 62.6 | 68.7 |
| 10. | B5 | 67.8 | 70.1 | 30. | F5 | 63.2 | 70.3 |
| 11. | C1 | 74.9 | 79.3 | 31. | G1 | 62.1 | 67.9 |
| 12. | C2 | 73.9 | 75.6 | 32. | G2 | 63.2 | 72.7 |
| 13. | C3 | 70.2 | 74.9 | 33. | G3 | 62.4 | 71.3 |
| 14. | C4 | 66.3 | 74.1 | 34. | G4 | 63.7 | 68.9 |
| 15. | C5 | 68.2 | 74.4 | 35. | G5 | 65.5 | 75.2 |
| 16. | D1 | 72.3 | 78.2 | | | | |
| 17. | D2 | 73.6 | 76.8 | | | | |
| 18. | D3 | 69.9 | 72.0 | | | | |
| 19. | D4 | 64.2 | 69.3 | | | | |
| 20. | D5 | 68.1 | 76.2 | | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/7-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ E&C Building (Third Floor) | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax | | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | - | - | 21. | E1 | - | - |
| 2. | A2 | 63.8 | 69.9 | 22. | E2 | 51.2 | 53.7 |
| 3. | A3 | 63.1 | 65.3 | 23. | E3 | 50.3 | 54.1 |
| 4. | A4 | 64.8 | 69.6 | 24. | E4 | 56.2 | 63.1 |
| 5. | A5 | 69.2 | 73.4 | 25. | E5 | 56.3 | 60.7 |
| 6. | B1 | - | - | 26. | F1 | - | - |
| 7. | B2 | 58.1 | 62.0 | 27. | F2 | 53.7 | 67.1 |
| 8. | B3 | 58.2 | 62.4 | 28. | F3 | 53.6 | 57.2 |
| 9. | B4 | 50.6 | 54.3 | 29. | F4 | 48.2 | 53.1 |
| 10. | B5 | 53.2 | 59.8 | 30. | F5 | 47.2 | 58.4 |
| 11. | C1 | - | - | 31. | G1 | - | - |
| 12. | C2 | 58.3 | 60.3 | 32. | G2 | 60.1 | 63.8 |
| 13. | C3 | 56.7 | 63.9 | 33. | G3 | 60.8 | 67.2 |
| 14. | C4 | 50.9 | 54.8 | 34. | G4 | 64.3 | 69.7 |
| 15. | C5 | 54.4 | 56.3 | 35. | G5 | 63.8 | 64.8 |
| 16. | D1 | - | - | | | | |
| 17. | D2 | 56.2 | 58.0 | | | | |
| 18. | D3 | 55.2 | 58.6 | | | | |
| 19. | D4 | 53.3 | 57.1 | | | | |
| 20. | D5 | 54.9 | 62.4 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/8-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณ Water Treatment Control Building | | | |
|---|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | 56.2 | 62.4 |
| 2. | A2 | 53.1 | 57.6 |
| 3. | B1 | 56.8 | 60.3 |
| 4. | B2 | 55.0 | 60.5 |
| 5. | C1 | 56.8 | 68.3 |
| 6. | C2 | 55.2 | 61.8 |
| 7. | D1 | 56.2 | 58.4 |
| 8. | D2 | 57.0 | 64.3 |
| 9. | E1 | 57.1 | 63.2 |
| 10. | E2 | 54.8 | 60.2 |
| 11. | F1 | 58.0 | 63.9 |
| 12. | F2 | 56.7 | 64.3 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/9-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 2 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 13/05/22 | Leq | Lmax | | 13/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | - | - | 25. | D1 | 47.8 | 49.2 |
| 2. | A2 | - | - | 26. | D2 | - | - |
| 3. | A3 | 48.8 | 52.0 | 27. | D3 | 43.6 | 47.2 |
| 4. | A4 | 48.3 | 53.4 | 28. | D4 | 43.7 | 45.6 |
| 5. | A5 | 47.3 | 49.6 | 29. | D5 | 43.8 | 45.9 |
| 6. | A6 | - | - | 30. | D6 | 43.3 | 46.0 |
| 7. | A7 | 40.8 | 42.9 | 31. | D7 | 43.8 | 45.7 |
| 8. | A8 | 46.8 | 47.4 | 32. | D8 | 43.1 | 44.5 |
| 9. | B1 | - | - | | | | |
| 10. | B2 | - | - | | | | |
| 11. | B3 | 48.4 | 54.2 | | | | |
| 12. | B4 | 47.1 | 51.6 | | | | |
| 13. | B5 | 47.3 | 53.2 | | | | |
| 14. | B6 | - | - | | | | |
| 15. | B7 | 42.6 | 46.3 | | | | |
| 16. | B8 | 44.9 | 45.6 | | | | |
| 17. | C1 | 50.2 | 53.2 | | | | |
| 18. | C2 | 52.3 | 53.8 | | | | |
| 19. | C3 | 49.4 | 56.8 | | | | |
| 20. | C4 | 42.2 | 45.7 | | | | |
| 21. | C5 | 44.3 | 48.2 | | | | |
| 22. | C6 | 42.5 | 45.6 | | | | |
| 23. | C7 | 42.4 | 46.2 | | | | |
| 24. | C8 | 42.3 | 45.6 | | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/10-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 1 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 13/05/22 | Leq | Lmax | | 13/05/22 | Leq | Lmax |
| 1. | A1 | - | - | 25. | D1 | - | - |
| 2. | A2 | 55.3 | 56.5 | 26. | D2 | - | - |
| 3. | A3 | 46.3 | 50.3 | 27. | D3 | 50.2 | 53.4 |
| 4. | A4 | 43.0 | 49.7 | 28. | D4 | 53.0 | 54.6 |
| 5. | A5 | 42.5 | 45.3 | 29. | D5 | 52.4 | 54.8 |
| 6. | A6 | 41.7 | 44.5 | 30. | D6 | 52.7 | 58.3 |
| 7. | A7 | 42.9 | 43.4 | 31. | D7 | 56.7 | 59.2 |
| 8. | A8 | 40.2 | 45.8 | 32. | D8 | 54.7 | 58.8 |
| 9. | B1 | - | - | | | | |
| 10. | B2 | 54.5 | 62.7 | | | | |
| 11. | B3 | 52.1 | 63.5 | | | | |
| 12. | B4 | 42.7 | 48.8 | | | | |
| 13. | B5 | 43.4 | 48.7 | | | | |
| 14. | B6 | 44.2 | 59.1 | | | | |
| 15. | B7 | 46.1 | 58.3 | | | | |
| 16. | B8 | 41.4 | 51.3 | | | | |
| 17. | C1 | - | - | | | | |
| 18. | C2 | 52.6 | 53.8 | | | | |
| 19. | C3 | 50.1 | 52.3 | | | | |
| 20. | C4 | 50.2 | 53.0 | | | | |
| 21. | C5 | 50.8 | 51.9 | | | | |
| 22. | C6 | 57.2 | 66.0 | | | | |
| 23. | C7 | 49.8 | 59.2 | | | | |
| 24. | C8 | 54.7 | 59.8 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/11-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(11/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | D4 | 59.4 | 62.5 | 61. | G7 | 58.3 | 64.0 |
| 2. | A2 | 58.6 | 62.8 | 32. | D5 | 59.1 | 62.8 | 62. | G8 | 58.6 | 61.8 |
| 3. | A3 | 60.7 | 61.8 | 33. | D6 | - | - | 63. | G9 | 55.3 | 60.1 |
| 4. | A4 | 61.3 | 64.7 | 34. | D7 | - | - | 64. | H1 | - | - |
| 5. | A5 | 61.4 | 63.9 | 35. | D8 | - | - | 65. | H2 | 57.4 | 60.1 |
| 6. | A6 | - | - | 36. | D9 | - | - | 66. | H3 | 57.7 | 60.5 |
| 7. | A7 | - | - | 37. | E1 | - | - | 67. | H4 | 57.9 | 61.8 |
| 8. | A8 | - | - | 38. | E2 | 58.7 | 61.5 | 68. | H5 | 58.1 | 62.9 |
| 9. | A9 | - | - | 39. | E3 | 58.4 | 60.2 | 69. | H6 | 58.7 | 64.1 |
| 10. | B1 | - | - | 40. | E4 | 58.8 | 64.0 | 70. | H7 | 57.8 | 60.5 |
| 11. | B2 | 61.3 | 64.8 | 41. | E5 | 58.2 | 60.9 | 71. | H8 | 56.3 | 60.7 |
| 12. | B3 | 60.3 | 65.2 | 42. | E6 | 58.4 | 60.0 | 72. | H9 | - | - |
| 13. | B4 | 62.4 | 66.5 | 43. | E7 | 58.0 | 60.1 | 73. | I1 | - | - |
| 14. | B5 | 60.9 | 64.3 | 44. | E8 | 58.4 | 60.3 | 74. | I2 | 57.5 | 60.8 |
| 15. | B6 | - | - | 45. | E9 | 57.2 | 59.3 | 75. | I3 | 57.4 | 60.3 |
| 16. | B7 | - | - | 46. | F1 | - | - | 76. | I4 | 57.7 | 61.5 |
| 17. | B8 | - | - | 47. | F2 | 58.2 | 60.3 | 77. | I5 | 58.0 | 60.8 |
| 18. | B9 | - | - | 48. | F3 | 58.3 | 60.4 | 78. | I6 | 57.7 | 62.5 |
| 19. | C1 | - | - | 49. | F4 | 58.5 | 61.3 | 79. | I7 | 57.1 | 60.2 |
| 20. | C2 | 59.2 | 62.4 | 50. | F5 | 58.1 | 61.2 | 80. | I8 | 56.2 | 65.3 |
| 21. | C3 | 58.7 | 59.9 | 51. | F6 | 58.3 | 59.7 | 81. | I9 | - | - |
| 22. | C4 | 59.7 | 63.2 | 52. | F7 | 59.0 | 62.1 | 82. | J1 | - | - |
| 23. | C5 | 60.2 | 63.1 | 53. | F8 | 58.5 | 64.2 | 83. | J2 | 57.3 | 61.2 |
| 24. | C6 | - | - | 54. | F9 | 56.4 | 59.7 | 84. | J3 | 56.9 | 62.4 |
| 25. | C7 | - | - | 55. | G1 | - | - | 85. | J4 | 58.0 | 62.4 |
| 26. | C8 | - | - | 56. | G2 | 58.5 | 62.3 | 86. | J5 | 58.9 | 69.1 |
| 27. | C9 | - | - | 57. | G3 | 58.7 | 62.6 | 87. | J6 | 56.8 | 64.3 |
| 28. | D1 | - | - | 58. | G4 | 58.2 | 62.6 | 88. | J7 | 55.4 | 61.3 |
| 29. | D2 | 59.0 | 62.2 | 59. | G5 | 58.4 | 63.1 | 89. | J8 | 57.4 | 63.4 |
| 30. | D3 | 58.8 | 60.7 | 60. | G6 | 58.4 | 60.7 | 90. | J9 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 91. | K1 | - | - | 121. | N4 | - | - | 151. | Q7 | 54.5 | 57.8 |
| 92. | K2 | 56.4 | 60.2 | 122. | N5 | - | - | 152. | Q8 | 56.4 | 60.0 |
| 93. | K3 | - | - | 123. | N6 | - | - | 153. | Q9 | - | - |
| 94. | K4 | - | - | 124. | N7 | 56.2 | 60.3 | 154. | R1 | - | - |
| 95. | K5 | - | - | 125. | N8 | 56.3 | 64.4 | 155. | R2 | 52.4 | 53.9 |
| 96. | K6 | - | - | 126. | N9 | - | - | 156. | R3 | 52.7 | 57.5 |
| 97. | K7 | 56.2 | 60.5 | 127. | O1 | - | - | 157. | R4 | 53.6 | 54.9 |
| 98. | K8 | 56.7 | 64.8 | 128. | O2 | 54.2 | 56.0 | 158. | R5 | 52.8 | 54.9 |
| 99. | K9 | - | - | 129. | O3 | - | - | 159. | R6 | 53.6 | 57.2 |
| 100. | L1 | - | - | 130. | O4 | - | - | 160. | R7 | 53.1 | 57.7 |
| 101. | L2 | 57.0 | 60.3 | 131. | O5 | - | - | 161. | R8 | 54.2 | 58.9 |
| 102. | L3 | - | - | 132. | O6 | - | - | 162. | R9 | - | - |
| 103. | L4 | - | - | 133. | O7 | 55.1 | 57.5 | 163. | S1 | - | - |
| 104. | L5 | - | - | 134. | O8 | 55.4 | 59.1 | 164. | S2 | 52.6 | 53.4 |
| 105. | L6 | - | - | 135. | O9 | - | - | 165. | S3 | 52.1 | 56.9 |
| 106. | L7 | 57.0 | 61.5 | 136. | P1 | - | - | 166. | S4 | 52.8 | 55.8 |
| 107. | L8 | 57.1 | 64.1 | 137. | P2 | 54.4 | 57.3 | 167. | S5 | 52.2 | 57.3 |
| 108. | L9 | - | - | 138. | P3 | 54.2 | 58.0 | 168. | S6 | 52.4 | 55.9 |
| 109. | M1 | - | - | 139. | P4 | 53.8 | 57.0 | 169. | S7 | 53.4 | 58.2 |
| 110. | M2 | 56.2 | 60.0 | 140. | P5 | 52.6 | 57.4 | 170. | S8 | 53.7 | 58.0 |
| 111. | M3 | - | - | 141. | P6 | 53.4 | 57.5 | 171. | S9 | - | - |
| 112. | M4 | - | - | 142. | P7 | 55.2 | 59.4 | 172. | T1 | - | - |
| 113. | M5 | - | - | 143. | P8 | 55.8 | 59.2 | 173. | T2 | 52.3 | 54.8 |
| 114. | M6 | - | - | 144. | P9 | - | - | 174. | T3 | 53.0 | 54.8 |
| 115. | M7 | 56.4 | 62.1 | 145. | Q1 | - | - | 175. | T4 | 52.6 | 57.3 |
| 116. | M8 | 56.2 | 60.4 | 146. | Q2 | 53.8 | 56.6 | 176. | T5 | 53.1 | 55.8 |
| 117. | M9 | - | - | 147. | Q3 | 53.3 | 57.9 | 177. | T6 | 52.6 | 56.0 |
| 118. | N1 | - | - | 148. | Q4 | 53.2 | 57.9 | 178. | T7 | 53.6 | 58.9 |
| 119. | N2 | 54.3 | 56.2 | 149. | Q5 | 53.5 | 56.7 | 179. | T8 | 52.6 | 57.5 |
| 120. | N3 | - | - | 150. | Q6 | 54.3 | 56.7 | 180. | T9 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/3-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1) | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 12/05/22 | Leq | Lmax |
| 181. | U1 | - | - |
| 182. | U2 | 56.8 | 59.0 |
| 183. | U3 | 52.4 | 60.7 |
| 184. | U4 | 52.3 | 55.4 |
| 185. | U5 | 54.0 | 56.6 |
| 186. | U6 | 52.8 | 55.9 |
| 187. | U7 | 52.9 | 57.6 |
| 188. | U8 | 51.9 | 56.8 |
| 189. | U9 | - | - |
| 190. | V1 | - | - |
| 191. | V2 | - | - |
| 192. | V3 | - | - |
| 193. | V4 | - | - |
| 194. | V5 | - | - |
| 195. | V6 | - | - |
| 196. | V7 | - | - |
| 197. | V8 | - | - |
| 198. | V9 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/12-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(12/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 71.4 | 74.1 | 31. | C1 | 71.4 | 72.7 | 61. | E1 | - | - |
| 2. | A2 | 72.6 | 77.0 | 32. | C2 | 72.3 | 77.4 | 62. | E2 | - | - |
| 3. | A3 | 75.3 | 77.0 | 33. | C3 | 73.8 | 77.2 | 63. | E3 | - | - |
| 4. | A4 | 77.5 | 80.2 | 34. | C4 | 74.6 | 76.8 | 64. | E4 | - | - |
| 5. | A5 | 75.0 | 79.8 | 35. | C5 | 72.5 | 76.1 | 65. | E5 | - | - |
| 6. | A6 | 73.5 | 73.8 | 36. | C6 | 73.6 | 80.2 | 66. | E6 | - | - |
| 7. | A7 | 72.6 | 73.4 | 37. | C7 | 74.0 | 75.1 | 67. | E7 | - | - |
| 8. | A8 | 71.3 | 73.0 | 38. | C8 | 74.2 | 75.6 | 68. | E8 | - | - |
| 9. | A9 | 72.6 | 75.7 | 39. | C9 | 74.3 | 75.2 | 69. | E9 | - | - |
| 10. | A10 | 72.4 | 75.8 | 40. | C10 | 75.0 | 76.7 | 70. | E10 | - | - |
| 11. | A11 | 76.5 | 77.1 | 41. | C11 | 74.5 | 78.9 | 71. | E11 | - | - |
| 12. | A12 | 73.5 | 74.7 | 42. | C12 | 73.7 | 74.1 | 72. | E12 | - | - |
| 13. | A13 | 71.9 | 72.6 | 43. | C13 | 72.1 | 73.6 | 73. | E13 | - | - |
| 14. | A14 | 68.1 | 72.2 | 44. | C14 | 70.8 | 74.6 | 74. | E14 | 65.6 | 67.2 |
| 15. | A15 | 68.5 | 71.8 | 45. | C15 | 68.3 | 70.2 | 75. | E15 | 65.5 | 67.5 |
| 16. | B1 | 71.4 | 77.5 | 46. | D1 | - | - | 76. | F1 | - | - |
| 17. | B2 | 73.3 | 77.1 | 47. | D2 | - | - | 77. | F2 | - | - |
| 18. | B3 | 74.3 | 75.3 | 48. | D3 | - | - | 78. | F3 | - | - |
| 19. | B4 | 76.5 | 78.3 | 49. | D4 | - | - | 79. | F4 | - | - |
| 20. | B5 | 74.2 | 76.1 | 50. | D5 | - | - | 80. | F5 | - | - |
| 21. | B6 | 75.8 | 76.7 | 51. | D6 | - | - | 81. | F6 | - | - |
| 22. | B7 | 76.1 | 76.7 | 52. | D7 | - | - | 82. | F7 | - | - |
| 23. | B8 | 76.2 | 78.4 | 53. | D8 | - | - | 83. | F8 | - | - |
| 24. | B9 | 75.7 | 78.2 | 54. | D9 | - | - | 84. | F9 | - | - |
| 25. | B10 | 75.8 | 76.3 | 55. | D10 | - | - | 85. | F10 | - | - |
| 26. | B11 | 75.4 | 76.1 | 56. | D11 | - | - | 86. | F11 | - | - |
| 27. | B12 | 74.3 | 75.1 | 57. | D12 | - | - | 87. | F12 | - | - |
| 28. | B13 | 72.4 | 73.2 | 58. | D13 | - | - | 88. | F13 | - | - |
| 29. | B14 | 70.5 | 74.4 | 59. | D14 | 66.5 | 68.8 | 89. | F14 | 60.2 | 62.5 |
| 30. | B15 | 68.8 | 71.5 | 60. | D15 | 66.7 | 68.5 | 90. | F15 | 60.0 | 61.9 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 91. | G1 | - | - | 121. | I1 | - | - | 151. | K1 | - | - |
| 92. | G2 | - | - | 122. | I2 | - | - | 152. | K2 | - | - |
| 93. | G3 | - | - | 123. | I3 | - | - | 153. | K3 | - | - |
| 94. | G4 | - | - | 124. | I4 | - | - | 154. | K4 | - | - |
| 95. | G5 | - | - | 125. | I5 | - | - | 155. | K5 | - | - |
| 96. | G6 | - | - | 126. | I6 | - | - | 156. | K6 | - | - |
| 97. | G7 | - | - | 127. | I7 | - | - | 157. | K7 | - | - |
| 98. | G8 | - | - | 128. | I8 | - | - | 158. | K8 | - | - |
| 99. | G9 | - | - | 129. | I9 | - | - | 159. | K9 | - | - |
| 100. | G10 | - | - | 130. | I10 | - | - | 160. | K10 | - | - |
| 101. | G11 | - | - | 131. | I11 | - | - | 161. | K11 | - | - |
| 102. | G12 | - | - | 132. | I12 | - | - | 162. | K12 | - | - |
| 103. | G13 | - | - | 133. | I13 | - | - | 163. | K13 | - | - |
| 104. | G14 | 59.8 | 62.2 | 134. | I14 | 59.8 | 61.4 | 164. | K14 | 60.6 | 62.7 |
| 105. | G15 | 59.9 | 61.4 | 135. | I15 | 59.2 | 61.2 | 165. | K15 | 59.2 | 60.8 |
| 106. | H1 | - | - | 136. | J1 | - | - | 166. | L1 | - | - |
| 107. | H2 | - | - | 137. | J2 | - | - | 167. | L2 | - | - |
| 108. | H3 | - | - | 138. | J3 | - | - | 168. | L3 | - | - |
| 109. | H4 | - | - | 139. | J4 | - | - | 169. | L4 | - | - |
| 110. | H5 | - | - | 140. | J5 | - | - | 170. | L5 | - | - |
| 111. | H6 | - | - | 141. | J6 | - | - | 171. | L6 | - | - |
| 112. | H7 | - | - | 142. | J7 | - | - | 172. | L7 | - | - |
| 113. | H8 | - | - | 143. | J8 | - | - | 173. | L8 | - | - |
| 114. | H9 | - | - | 144. | J9 | - | - | 174. | L9 | - | - |
| 115. | H10 | - | - | 145. | J10 | - | - | 175. | L10 | - | - |
| 116. | H11 | - | - | 146. | J11 | - | - | 176. | L11 | - | - |
| 117. | H12 | - | - | 147. | J12 | - | - | 177. | L12 | - | - |
| 118. | H13 | - | - | 148. | J13 | - | - | 178. | L13 | - | - |
| 119. | H14 | 60.5 | 61.2 | 149. | J14 | 60.7 | 61.5 | 179. | L14 | 59.8 | 61.4 |
| 120. | H15 | 60.0 | 61.2 | 150. | J15 | 59.5 | 61.2 | 180. | L15 | 59.3 | 60.6 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/3-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 181. | M1 | - | - | 211. | O1 | - | - | 241. | Q1 | - | - |
| 182. | M2 | - | - | 212. | O2 | - | - | 242. | Q2 | - | - |
| 183. | M3 | - | - | 213. | O3 | - | - | 243. | Q3 | - | - |
| 184. | M4 | - | - | 214. | O4 | - | - | 244. | Q4 | - | - |
| 185. | M5 | - | - | 215. | O5 | - | - | 245. | Q5 | - | - |
| 186. | M6 | - | - | 216. | O6 | - | - | 246. | Q6 | - | - |
| 187. | M7 | - | - | 217. | O7 | - | - | 247. | Q7 | - | - |
| 188. | M8 | - | - | 218. | O8 | - | - | 248. | Q8 | - | - |
| 189. | M9 | - | - | 219. | O9 | - | - | 249. | Q9 | 57.1 | 58.2 |
| 190. | M10 | - | - | 220. | O10 | - | - | 250. | Q10 | 56.5 | 57.6 |
| 191. | M11 | - | - | 221. | O11 | - | - | 251. | Q11 | 56.2 | 57.6 |
| 192. | M12 | - | - | 222. | O12 | - | - | 252. | Q12 | 56.1 | 57.3 |
| 193. | M13 | - | - | 223. | O13 | - | - | 253. | Q13 | 55.5 | 56.6 |
| 194. | M14 | 60.2 | 61.7 | 224. | O14 | 59.5 | 60.2 | 254. | Q14 | 56.0 | 57.1 |
| 195. | M15 | 60.0 | 61.5 | 225. | O15 | 58.2 | 59.1 | 255. | Q15 | 56.7 | 57.2 |
| 196. | N1 | - | - | 226. | P1 | - | - | 256. | R1 | - | - |
| 197. | N2 | - | - | 227. | P2 | - | - | 257. | R2 | - | - |
| 198. | N3 | - | - | 228. | P3 | - | - | 258. | R3 | - | - |
| 199. | N4 | - | - | 229. | P4 | - | - | 259. | R4 | - | - |
| 200. | N5 | - | - | 230. | P5 | - | - | 260. | R5 | - | - |
| 201. | N6 | - | - | 231. | P6 | - | - | 261. | R6 | - | - |
| 202. | N7 | - | - | 232. | P7 | - | - | 262. | R7 | - | - |
| 203. | N8 | - | - | 233. | P8 | - | - | 263. | R8 | 56.2 | 57.6 |
| 204. | N9 | - | - | 234. | P9 | 56.5 | 57.8 | 264. | R9 | 57.5 | 58.5 |
| 205. | N10 | - | - | 235. | P10 | 58.1 | 59.2 | 265. | R10 | 56.1 | 57.2 |
| 206. | N11 | - | - | 236. | P11 | 57.8 | 58.6 | 266. | R11 | 56.2 | 57.5 |
| 207. | N12 | - | - | 237. | P12 | 57.9 | 59.1 | 267. | R12 | - | - |
| 208. | N13 | - | - | 238. | P13 | 57.6 | 58.6 | 268. | R13 | - | - |
| 209. | N14 | 60.1 | 61.7 | 239. | P14 | 57.6 | 59.5 | 269. | R14 | - | - |
| 210. | N15 | 59.6 | 60.5 | 240. | P15 | 58.8 | 59.8 | 270. | R15 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/13-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 12, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(13/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (3) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq | | | 12/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 58.2 | 59.0 | 31. | C3 | 58.7 | 62.4 | 61. | E5 | 58.4 | 62.5 |
| 2. | A2 | 58.3 | 59.1 | 32. | C4 | 58.8 | 62.2 | 62. | E6 | 58.8 | 62.2 |
| 3. | A3 | 58.4 | 60.5 | 33. | C5 | 58.1 | 62.2 | 63. | E7 | 58.4 | 62.5 |
| 4. | A4 | 58.3 | 59.4 | 34. | C6 | 58.4 | 62.0 | 64. | E8 | 58.4 | 62.2 |
| 5. | A5 | 58.0 | 59.9 | 35. | C7 | 58.6 | 62.2 | 65. | E9 | 59.6 | 66.2 |
| 6. | A6 | 58.1 | 59.8 | 36. | C8 | 58.8 | 62.3 | 66. | E10 | 59.8 | 66.5 |
| 7. | A7 | 58.4 | 59.6 | 37. | C9 | 60.2 | 66.2 | 67. | E11 | 59.0 | 66.5 |
| 8. | A8 | 58.3 | 59.7 | 38. | C10 | 60.0 | 66.2 | 68. | E12 | 59.4 | 66.2 |
| 9. | A9 | 60.9 | 66.8 | 39. | C11 | 60.2 | 66.2 | 69. | E13 | 60.3 | 66.2 |
| 10. | A10 | 60.9 | 66.9 | 40. | C12 | 60.0 | 66.2 | 70. | E14 | 60.2 | 66.5 |
| 11. | A11 | 60.8 | 66.5 | 41. | C13 | 60.1 | 66.3 | 71. | F1 | 57.3 | 59.3 |
| 12. | A12 | 60.6 | 66.5 | 42. | C14 | 60.2 | 66.5 | 72. | F2 | 58.4 | 61.3 |
| 13. | A13 | 60.3 | 66.8 | 43. | D1 | 58.0 | 59.3 | 73. | F3 | 58.7 | 62.2 |
| 14. | A14 | 60.0 | 66.8 | 44. | D2 | 58.3 | 61.5 | 74. | F4 | 58.1 | 62.2 |
| 15. | B1 | 58.0 | 59.2 | 45. | D3 | 58.6 | 62.2 | 75. | F5 | 58.2 | 62.5 |
| 16. | B2 | 58.2 | 61.7 | 46. | D4 | 58.4 | 62.2 | 76. | F6 | 58.4 | 65.2 |
| 17. | B3 | 58.5 | 62.2 | 47. | D5 | 58.6 | 62.4 | 77. | F7 | 58.8 | 65.5 |
| 18. | B4 | 58.4 | 59.9 | 48. | D6 | 58.5 | 62.2 | 78. | F8 | 58.7 | 65.5 |
| 19. | B5 | 58.1 | 59.9 | 49. | D7 | 58.3 | 62.4 | 79. | F9 | 59.3 | 66.2 |
| 20. | B6 | 58.3 | 59.8 | 50. | D8 | 58.5 | 62.4 | 80. | F10 | 59.2 | 66.2 |
| 21. | B7 | 58.8 | 59.9 | 51. | D9 | 60.3 | 66.5 | 81. | F11 | 59.5 | 66.5 |
| 22. | B8 | 58.2 | 59.9 | 52. | D10 | 60.2 | 66.5 | 82. | F12 | 59.8 | 66.9 |
| 23. | B9 | 60.4 | 66.5 | 53. | D11 | 60.0 | 66.4 | 83. | F13 | 59.8 | 66.8 |
| 24. | B10 | 60.9 | 66.5 | 54. | D12 | 60.2 | 66.2 | 84. | F14 | 59.9 | 68.8 |
| 25. | B11 | 60.8 | 66.5 | 55. | D13 | 60.3 | 66.3 | 85. | G1 | 58.0 | 59.0 |
| 26. | B12 | 60.9 | 66.5 | 56. | D14 | 60.2 | 66.5 | 86. | G2 | 57.4 | 59.6 |
| 27. | B13 | 60.9 | 66.5 | 57. | E1 | 58.0 | 59.5 | 87. | G3 | 57.4 | 65.0 |
| 28. | B14 | 60.8 | 66.5 | 58. | E2 | 58.0 | 61.6 | 88. | G4 | 57.4 | 65.5 |
| 29. | C1 | 58.1 | 59.1 | 59. | E3 | 58.9 | 62.0 | 89. | G5 | 57.7 | 65.5 |
| 30. | C2 | 58.5 | 61.4 | 60. | E4 | 58.8 | 62.2 | 90. | G6 | 57.8 | 65.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (3) | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------|------|----------------------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point 12/05/22 | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point 12/05/22 | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 91. | G7 | 57.7 | 65.9 | 121. | I9 | 57.1 | 65.3 |
| 92. | G8 | 58.3 | 65.5 | 122. | I10 | 58.2 | 65.5 |
| 93. | G9 | 58.5 | 65.6 | 123. | I11 | 58.0 | 65.5 |
| 94. | G10 | 58.9 | 66.2 | 124. | I12 | 58.0 | 65.8 |
| 95. | G11 | 58.8 | 66.5 | 125. | I13 | 60.9 | 67.3 |
| 96. | G12 | 59.0 | 66.9 | 126. | I14 | 60.3 | 67.3 |
| 97. | G13 | 59.1 | 66.4 | 127. | J1 | - | - |
| 98. | G14 | 58.3 | 66.5 | 128. | J2 | - | - |
| 99. | H1 | 58.0 | 59.1 | 129. | J3 | - | - |
| 100. | H2 | 57.0 | 59.5 | 130. | J4 | - | - |
| 101. | H3 | 57.0 | 62.5 | 131. | J5 | - | - |
| 102. | H4 | 57.0 | 64.2 | 132. | J6 | - | - |
| 103. | H5 | 57.1 | 65.2 | 133. | J7 | 59.4 | 67.4 |
| 104. | H6 | 57.0 | 65.5 | 134. | J8 | 59.1 | 67.5 |
| 105. | H7 | 57.8 | 65.6 | 135. | J9 | 59.2 | 67.5 |
| 106. | H8 | 58.0 | 65.4 | 136. | J10 | 59.4 | 67.5 |
| 107. | H9 | 58.5 | 65.5 | 137. | J11 | 59.9 | 67.5 |
| 108. | H10 | 58.0 | 66.1 | 138. | J12 | 60.0 | 67.2 |
| 109. | H11 | 58.4 | 66.5 | 139. | J13 | 60.0 | 67.2 |
| 110. | H12 | 59.4 | 67.5 | 140. | J14 | 60.1 | 67.3 |
| 111. | H13 | 59.6 | 66.9 | 141. | | | |
| 112. | H14 | 59.9 | 66.9 | 142. | | | |
| 113. | I1 | - | - | 143. | | | |
| 114. | I2 | - | - | 144. | | | |
| 115. | I3 | 57.0 | 59.4 | 145. | | | |
| 116. | I4 | 57.1 | 59.3 | 146. | | | |
| 117. | I5 | 57.0 | 59.4 | 147. | | | |
| 118. | I6 | 57.2 | 59.5 | 148. | | | |
| 119. | I7 | 57.0 | 65.3 | 149. | | | |
| 120. | I8 | 57.0 | 65.3 | 150. | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/14-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(14/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (4) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 69.8 | 71.6 | 31. | B6 | 69.8 | 71.0 | 61. | C11 | 70.5 | 71.9 |
| 2. | A2 | 69.4 | 71.4 | 32. | B7 | 70.3 | 70.8 | 62. | C12 | 70.8 | 72.4 |
| 3. | A3 | 70.1 | 72.6 | 33. | B8 | 71.4 | 72.6 | 63. | C13 | 70.1 | 71.2 |
| 4. | A4 | 74.6 | 79.2 | 34. | B9 | 70.8 | 71.8 | 64. | C14 | 71.4 | 71.8 |
| 5. | A5 | 75.6 | 76.4 | 35. | B10 | 72.9 | 73.4 | 65. | C15 | 71.3 | 71.9 |
| 6. | A6 | 70.4 | 70.8 | 36. | B11 | 73.1 | 74.6 | 66. | C16 | 70.3 | 71.2 |
| 7. | A7 | 70.2 | 70.4 | 37. | B12 | 72.6 | 73.8 | 67. | C17 | 70.2 | 70.8 |
| 8. | A8 | 72.1 | 74.6 | 38. | B13 | 71.6 | 72.9 | 68. | C18 | 71.8 | 72.1 |
| 9. | A9 | 71.8 | 75.2 | 39. | B14 | 72.6 | 73.4 | 69. | C19 | 70.1 | 71.2 |
| 10. | A10 | 74.6 | 76.8 | 40. | B15 | 74.8 | 75.6 | 70. | C20 | 71.4 | 72.3 |
| 11. | A11 | 75.1 | 76.2 | 41. | B16 | 74.8 | 75.3 | 71. | C21 | 70.7 | 71.7 |
| 12. | A12 | 75.1 | 75.4 | 42. | B17 | 73.9 | 74.8 | 72. | C22 | 69.4 | 71.8 |
| 13. | A13 | 75.2 | 75.8 | 43. | B18 | 72.6 | 73.4 | 73. | C23 | 69.9 | 84.2 |
| 14. | A14 | 75.1 | 75.9 | 44. | B19 | 74.3 | 76.2 | 74. | C24 | 69.2 | 80.1 |
| 15. | A15 | 76.2 | 76.8 | 45. | B20 | 72.4 | 73.0 | 75. | C25 | - | - |
| 16. | A16 | 76.4 | 77.9 | 46. | B21 | 72.3 | 73.6 | 76. | D1 | 69.2 | 70.1 |
| 17. | A17 | 74.8 | 74.9 | 47. | B22 | 70.2 | 71.9 | 77. | D2 | 68.6 | 71.2 |
| 18. | A18 | 74.2 | 75.6 | 48. | B23 | 70.1 | 71.8 | 78. | D3 | 65.1 | 70.2 |
| 19. | A19 | 75.4 | 76.8 | 49. | B24 | 70.3 | 71.6 | 79. | D4 | 64.8 | 71.1 |
| 20. | A20 | 74.9 | 75.2 | 50. | B25 | - | - | 80. | D5 | 67.8 | 71.2 |
| 21. | A21 | 74.3 | 75.4 | 51. | C1 | 69.3 | 71.4 | 81. | D6 | 68.6 | 72.4 |
| 22. | A22 | 72.1 | 72.6 | 52. | C2 | 67.2 | 69.6 | 82. | D7 | 69.6 | 70.1 |
| 23. | A23 | 71.6 | 72.6 | 53. | C3 | 65.3 | 68.4 | 83. | D8 | 69.2 | 69.8 |
| 24. | A24 | 70.2 | 72.1 | 54. | C4 | 65.8 | 69.2 | 84. | D9 | 68.6 | 69.4 |
| 25. | A25 | - | - | 55. | C5 | 69.7 | 69.9 | 85. | D10 | 68.4 | 69.3 |
| 26. | B1 | 69.7 | 71.4 | 56. | C6 | 69.2 | 71.8 | 86. | D11 | 68.2 | 69.4 |
| 27. | B2 | 67.4 | 69.8 | 57. | C7 | 70.1 | 70.6 | 87. | D12 | 68.8 | 69.7 |
| 28. | B3 | 68.4 | 69.3 | 58. | C8 | 70.0 | 70.3 | 88. | D13 | 67.9 | 68.6 |
| 29. | B4 | 70.4 | 70.8 | 59. | C9 | 70.1 | 70.8 | 89. | D14 | 70.1 | 70.2 |
| 30. | B5 | 73.6 | 74.2 | 60. | C10 | 70.3 | 70.4 | 90. | D15 | 70.3 | 70.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (4) | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 13/05/22 | Leq | Lmax |
| 91. | D16 | 69.8 | 70.4 |
| 92. | D17 | 69.4 | 70.3 |
| 93. | D18 | 68.6 | 71.2 |
| 94. | D19 | 68.7 | 71.4 |
| 95. | D20 | 67.6 | 71.3 |
| 96. | D21 | 66.4 | 71.2 |
| 97. | D22 | 68.7 | 68.9 |
| 98. | D23 | 68.7 | 69.4 |
| 99. | D24 | 68.4 | 69.2 |
| 100. | D25 | 68.7 | 69.4 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/15-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(15/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (5) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 79.8 | 82.8 | 31. | B9 | 70.2 | 70.8 | 61. | C17 | 79.6 | 80.2 |
| 2. | A2 | 76.7 | 81.8 | 32. | B10 | - | - | 62. | C18 | 79.6 | 81.3 |
| 3. | A3 | 76.9 | 81.3 | 33. | B11 | - | - | 63. | C19 | 79.4 | 80.4 |
| 4. | A4 | 74.2 | 75.1 | 34. | B12 | - | - | 64. | C20 | 79.6 | 80.1 |
| 5. | A5 | 72.8 | 75.6 | 35. | B13 | - | - | 65. | C21 | 78.9 | 79.1 |
| 6. | A6 | 71.3 | 71.8 | 36. | B14 | - | - | 66. | C22 | 78.6 | 78.9 |
| 7. | A7 | 71.6 | 71.9 | 37. | B15 | - | - | 67. | D1 | 83.4 | 84.2 |
| 8. | A8 | 71.2 | 71.8 | 38. | B16 | 81.6 | 81.9 | 68. | D2 | 82.8 | 84.6 |
| 9. | A9 | 71.3 | 72.0 | 39. | B17 | 79.8 | 80.1 | 69. | D3 | 81.6 | 83.5 |
| 10. | A10 | - | - | 40. | B18 | 80.1 | 80.4 | 70. | D4 | 80.9 | 82.1 |
| 11. | A11 | - | - | 41. | B19 | 80.2 | 80.6 | 71. | D5 | 79.6 | 81.4 |
| 12. | A12 | - | - | 42. | B20 | - | - | 72. | D6 | 75.4 | 81.9 |
| 13. | A13 | - | - | 43. | B21 | - | - | 73. | D7 | 75.8 | 79.0 |
| 14. | A14 | - | - | 44. | B22 | - | - | 74. | D8 | 76.2 | 77.8 |
| 15. | A15 | - | - | 45. | C1 | 83.8 | 84.6 | 75. | D9 | 76.4 | 78.6 |
| 16. | A16 | 74.6 | 75.3 | 46. | C2 | 82.8 | 83.6 | 76. | D10 | 76.6 | 78.9 |
| 17. | A17 | 73.6 | 74.6 | 47. | C3 | 81.3 | 82.4 | 77. | D11 | 76.8 | 78.6 |
| 18. | A18 | 72.8 | 73.4 | 48. | C4 | 80.2 | 81.4 | 78. | D12 | 80.2 | 82.9 |
| 19. | A19 | 72.9 | 73.8 | 49. | C5 | 79.6 | 81.2 | 79. | D13 | 80.2 | 80.5 |
| 20. | A20 | - | - | 50. | C6 | 75.9 | 76.4 | 80. | D14 | 78.5 | 80.1 |
| 21. | A21 | - | - | 51. | C7 | 74.8 | 76.9 | 81. | D15 | 78.7 | 80.2 |
| 22. | A22 | - | - | 52. | C8 | 75.6 | 76.7 | 82. | D16 | 77.8 | 79.8 |
| 23. | B1 | 80.4 | 82.6 | 53. | C9 | 75.4 | 75.8 | 83. | D17 | 79.8 | 80.2 |
| 24. | B2 | 79.8 | 81.4 | 54. | C10 | 73.1 | 74.2 | 84. | D18 | 79.4 | 80.1 |
| 25. | B3 | 79.6 | 81.0 | 55. | C11 | 77.8 | 83.2 | 85. | D19 | 78.9 | 80.2 |
| 26. | B4 | 75.3 | 76.4 | 56. | C12 | 81.1 | 83.7 | 86. | D20 | 78.6 | 81.8 |
| 27. | B5 | 74.8 | 75.1 | 57. | C13 | 83.1 | 83.6 | 87. | D21 | 76.8 | 81.3 |
| 28. | B6 | 74.3 | 75.1 | 58. | C14 | 78.7 | 80.6 | 88. | D22 | 79.4 | 82.4 |
| 29. | B7 | 75.9 | 76.4 | 59. | C15 | 79.5 | 80.5 | 89. | E1 | 79.6 | 81.6 |
| 30. | B8 | 75.6 | 76.3 | 60. | C16 | 78.6 | 80.2 | 90. | E2 | 82.9 | 84.5 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (5) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | Leq | Lmax |
| 91. | E3 | 82.6 | 84.2 | 106. | E18 | 76.8 | 78.6 | 121. | F11 | 72.9 | 73.2 |
| 92. | E4 | 79.1 | 80.4 | 107. | E19 | 79.8 | 80.1 | 122. | F12 | 74.6 | 74.8 |
| 93. | E5 | 79.4 | 81.3 | 108. | E20 | 79.4 | 80.9 | 123. | F13 | 74.1 | 76.7 |
| 94. | E6 | 76.4 | 81.2 | 109. | E21 | 79.4 | 80.4 | 124. | F14 | 75.9 | 76.1 |
| 95. | E7 | 74.6 | 77.4 | 110. | E22 | 79.8 | 81.6 | 125. | F15 | 75.6 | 76.4 |
| 96. | E8 | 75.8 | 76.0 | 111. | F1 | 77.7 | 78.6 | 126. | F16 | 76.9 | 77.8 |
| 97. | E9 | 75.4 | 76.3 | 112. | F2 | 82.6 | 86.3 | 127. | F17 | 76.8 | 78.1 |
| 98. | E10 | 75.3 | 76.4 | 113. | F3 | 81.6 | 83.4 | 128. | F18 | 77.8 | 78.9 |
| 99. | E11 | 74.3 | 75.8 | 114. | F4 | 77.6 | 79.8 | 129. | F19 | 76.8 | 77.6 |
| 100. | E12 | 76.1 | 78.6 | 115. | F5 | 74.9 | 76.8 | 130. | F20 | 74.3 | 75.8 |
| 101. | E13 | 77.6 | 78.9 | 116. | F6 | 74.1 | 76.4 | 131. | F21 | 74.6 | 76.8 |
| 102. | E14 | 76.3 | 78.6 | 117. | F7 | 72.8 | 73.9 | 132. | F22 | 74.8 | 76.8 |
| 103. | E15 | 76.9 | 78.6 | 118. | F8 | 74.8 | 75.2 | | | | |
| 104. | E16 | 75.9 | 76.8 | 119. | F9 | 72.9 | 73.2 | | | | |
| 105. | E17 | 76.9 | 78.9 | 120. | F10 | 72.0 | 72.8 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/16-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(16/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (6) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 69.1 | 70.1 | 31. | B7 | 70.2 | 71.3 | 61. | C13 | 73.6 | 74.2 |
| 2. | A2 | 69.8 | 70.4 | 32. | B8 | 71.4 | 71.8 | 62. | C14 | 71.8 | 72.6 |
| 3. | A3 | 69.7 | 71.0 | 33. | B9 | 71.6 | 72.3 | 63. | C15 | 71.8 | 72.1 |
| 4. | A4 | 69.6 | 72.4 | 34. | B10 | 71.4 | 72.3 | 64. | C16 | 71.0 | 72.4 |
| 5. | A5 | 68.4 | 72.1 | 35. | B11 | 72.1 | 73.4 | 65. | C17 | 71.8 | 73.4 |
| 6. | A6 | 68.7 | 69.8 | 36. | B12 | 73.2 | 73.4 | 66. | C18 | 72.4 | 73.3 |
| 7. | A7 | 68.4 | 71.8 | 37. | B13 | 72.9 | 73.4 | 67. | C19 | 72.4 | 74.1 |
| 8. | A8 | 70.0 | 71.3 | 38. | B14 | 72.4 | 73.4 | 68. | C20 | 71.8 | 72.6 |
| 9. | A9 | 69.3 | 70.2 | 39. | B15 | 73.4 | 74.2 | 69. | C21 | 71.3 | 72.1 |
| 10. | A10 | 69.4 | 69.8 | 40. | B16 | 73.4 | 74.1 | 70. | C22 | 71.4 | 73.4 |
| 11. | A11 | 69.1 | 70.2 | 41. | B17 | 73.2 | 73.9 | 71. | C23 | 71.6 | 73.4 |
| 12. | A12 | 69.8 | 71.3 | 42. | B18 | 72.1 | 73.8 | 72. | C24 | 69.6 | 71.6 |
| 13. | A13 | 69.7 | 72.4 | 43. | B19 | 72.1 | 73.4 | 73. | D1 | 63.8 | 78.8 |
| 14. | A14 | 71.3 | 72.4 | 44. | B20 | 71.3 | 72.1 | 74. | D2 | 69.8 | 76.5 |
| 15. | A15 | 71.3 | 72.2 | 45. | B21 | 71.8 | 72.3 | 75. | D3 | 70.1 | 72.4 |
| 16. | A16 | 70.1 | 71.4 | 46. | B22 | 70.9 | 71.8 | 76. | D4 | 71.6 | 73.4 |
| 17. | A17 | 69.8 | 70.8 | 47. | B23 | 71.4 | 73.8 | 77. | D5 | 72.9 | 73.4 |
| 18. | A18 | 69.3 | 79.4 | 48. | B24 | 68.7 | 69.8 | 78. | D6 | 73.4 | 75.6 |
| 19. | A19 | 69.3 | 71.2 | 49. | C1 | 63.7 | 70.1 | 79. | D7 | 72.7 | 75.4 |
| 20. | A20 | 69.4 | 71.3 | 50. | C2 | 69.7 | 70.1 | 80. | D8 | 71.3 | 72.3 |
| 21. | A21 | 69.5 | 71.7 | 51. | C3 | 69.9 | 71.6 | 81. | D9 | 71.6 | 74.8 |
| 22. | A22 | 67.8 | 72.4 | 52. | C4 | 69.8 | 72.4 | 82. | D10 | 72.6 | 73.4 |
| 23. | A23 | 70.3 | 71.4 | 53. | C5 | 71.6 | 74.0 | 83. | D11 | 74.3 | 74.8 |
| 24. | A24 | 68.9 | 69.8 | 54. | C6 | 72.6 | 73.4 | 84. | D12 | 74.6 | 76.8 |
| 25. | B1 | 68.3 | 69.7 | 55. | C7 | 72.6 | 73.8 | 85. | D13 | 71.9 | 72.6 |
| 26. | B2 | 69.7 | 70.1 | 56. | C8 | 72.1 | 73.8 | 86. | D14 | 72.4 | 73.6 |
| 27. | B3 | 69.4 | 71.2 | 57. | C9 | 72.9 | 74.2 | 87. | D15 | 73.6 | 74.8 |
| 28. | B4 | 69.3 | 71.2 | 58. | C10 | 73.6 | 75.9 | 88. | D16 | 72.5 | 76.5 |
| 29. | B5 | 69.8 | 71.0 | 59. | C11 | 73.8 | 75.4 | 89. | D17 | 71.9 | 73.4 |
| 30. | B6 | 69.5 | 71.4 | 60. | C12 | 73.4 | 74.8 | 90. | D18 | 72.3 | 72.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (6) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 91. | D19 | 72.3 | 73.4 | 101. | E5 | 74.6 | 75.9 | 111. | E15 | 73.4 | 74.6 |
| 92. | D20 | 72.1 | 74.3 | 102. | E6 | 73.8 | 75.3 | 112. | E16 | 72.9 | 75.6 |
| 93. | D21 | 72.1 | 74.3 | 103. | E7 | 74.9 | 75.8 | 113. | E17 | 73.1 | 73.8 |
| 94. | D22 | 72.4 | 73.4 | 104. | E8 | - | - | 114. | E18 | 74.8 | 75.8 |
| 95. | D23 | 71.4 | 73.2 | 105. | E9 | - | - | 115. | E19 | 74.3 | 75.8 |
| 96. | D24 | 70.1 | 71.2 | 106. | E10 | - | - | 116. | E20 | 74.6 | 76.8 |
| 97. | E1 | - | - | 107. | E11 | - | - | 117. | E21 | 72.7 | 74.5 |
| 98. | E2 | - | - | 108. | E12 | - | - | 118. | E22 | 73.4 | 74.6 |
| 99. | E3 | - | - | 109. | E13 | - | - | 119. | E23 | 72.6 | 75.6 |
| 100. | E4 | 74.6 | 75.8 | 110. | E14 | 72.6 | 74.5 | 120. | E24 | 69.8 | 70.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/17-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(17/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (7) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 76.3 | 77.0 | 31. | B12 | 78.0 | 78.8 | 61. | D4 | - | - |
| 2. | A2 | 76.4 | 78.2 | 32. | B13 | 77.4 | 78.5 | 62. | D5 | - | - |
| 3. | A3 | 78.8 | 81.8 | 33. | B14 | 79.8 | 80.2 | 63. | D6 | - | - |
| 4. | A4 | 82.0 | 83.0 | 34. | B15 | 79.8 | 80.3 | 64. | D7 | - | - |
| 5. | A5 | 83.0 | 84.0 | 35. | B16 | 75.5 | 80.5 | 65. | D8 | - | - |
| 6. | A6 | 84.0 | 86.2 | 36. | B17 | 70.0 | 80.0 | 66. | D9 | - | - |
| 7. | A7 | 83.2 | 87.6 | 37. | B18 | 69.5 | 80.0 | 67. | D10 | - | - |
| 8. | A8 | 81.5 | 82.6 | 38. | B19 | 68.0 | 80.0 | 68. | D11 | - | - |
| 9. | A9 | 80.0 | 82.8 | 39. | C1 | 76.0 | 77.0 | 69. | D12 | - | - |
| 10. | A10 | 80.1 | 80.9 | 40. | C2 | 76.6 | 78.2 | 70. | D13 | 68.5 | 70.8 |
| 11. | A11 | 79.0 | 79.9 | 41. | C3 | 78.8 | 89.8 | 71. | D14 | 68.4 | 70.6 |
| 12. | A12 | 78.0 | 78.5 | 42. | C4 | 82.2 | 83.0 | 72. | D15 | 68.4 | 70.5 |
| 13. | A13 | 77.2 | 78.5 | 43. | C5 | 83.0 | 84.0 | 73. | D16 | 70.4 | 80.0 |
| 14. | A14 | 79.7 | 80.2 | 44. | C6 | 84.9 | 86.2 | 74. | D17 | - | - |
| 15. | A15 | 79.6 | 80.3 | 45. | C7 | 83.4 | 87.6 | 75. | D18 | - | - |
| 16. | A16 | 75.3 | 80.5 | 46. | C8 | 81.6 | 82.6 | 76. | D19 | - | - |
| 17. | A17 | 70.0 | 80.0 | 47. | C9 | 81.0 | 82.2 | 77. | E1 | 76.0 | 77.0 |
| 18. | A18 | 69.9 | 80.0 | 48. | C10 | 80.0 | 80.9 | 78. | E2 | 76.6 | 78.2 |
| 19. | A19 | 68.4 | 80.0 | 49. | C11 | 79.1 | 79.9 | 79. | E3 | - | - |
| 20. | B1 | 76.6 | 77.0 | 50. | C12 | 78.0 | 78.8 | 80. | E4 | - | - |
| 21. | B2 | 76.4 | 78.2 | 51. | C13 | 77.5 | 78.5 | 81. | E5 | - | - |
| 22. | B3 | 78.6 | 81.8 | 52. | C14 | 79.9 | 80.2 | 82. | E6 | - | - |
| 23. | B4 | 82.1 | 83.0 | 53. | C15 | 79.9 | 80.3 | 83. | E7 | - | - |
| 24. | B5 | 83.1 | 84.0 | 54. | C16 | 75.4 | 80.5 | 84. | E8 | - | - |
| 25. | B6 | 84.2 | 86.2 | 55. | C17 | - | - | 85. | E9 | - | - |
| 26. | B7 | 83.3 | 87.6 | 56. | C18 | - | - | 86. | E10 | - | - |
| 27. | B8 | 81.4 | 82.6 | 57. | C19 | - | - | 87. | E11 | - | - |
| 28. | B9 | 82.0 | 82.9 | 58. | D1 | 76.1 | 77.0 | 88. | E12 | - | - |
| 29. | B10 | 80.0 | 80.9 | 59. | D2 | 76.7 | 78.2 | 89. | E13 | 68.7 | 70.8 |
| 30. | B11 | 79.0 | 79.7 | 60. | D3 | - | - | 90. | E14 | 68.8 | 70.8 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (7) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/65 | Leq |
| 91. | E15 | 64.4 | 65.5 | 106. | F11 | - | - | 121. | G7 | 77.0 | 79.0 |
| 92. | E16 | 68.5 | 80.0 | 107. | F12 | - | - | 122. | G8 | 74.5 | 78.3 |
| 93. | E17 | - | - | 108. | F13 | 68.9 | 70.5 | 123. | G9 | 75.2 | 77.4 |
| 94. | E18 | - | - | 109. | F14 | 68.8 | 70.5 | 124. | G10 | 75.0 | 78.1 |
| 95. | E19 | - | - | 110. | F15 | 64.0 | 65.5 | 125. | G11 | 70.5 | 75.3 |
| 96. | F1 | 76.2 | 77.0 | 111. | F16 | 68.0 | 79.3 | 126. | G12 | 70.0 | 75.1 |
| 97. | F2 | 77.5 | 78.2 | 112. | F17 | - | - | 127. | G13 | 69.9 | 75.0 |
| 98. | F3 | - | - | 113. | F18 | - | - | 128. | G14 | 69.9 | 75.0 |
| 99. | F4 | - | - | 114. | F19 | - | - | 129. | G15 | 69.8 | 74.8 |
| 100. | F5 | - | - | 115. | G1 | - | - | 130. | G16 | 68.1 | 79.4 |
| 101. | F6 | - | - | 116. | G2 | 74.2 | 75.2 | 131. | G17 | - | - |
| 102. | F7 | - | - | 117. | G3 | 74.4 | 76.5 | 132. | G18 | - | - |
| 103. | F8 | - | - | 118. | G4 | 74.4 | 76.5 | 133. | G19 | - | - |
| 104. | F9 | - | - | 119. | G5 | 78.8 | 79.9 | | | | |
| 105. | F10 | - | - | 120. | G6 | 77.3 | 79.0 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/18-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (8) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 35. | B15 | 68.8 | 71.6 | 69. | D9 | 80.2 | 84.5 |
| 2. | A2 | - | - | 36. | B16 | - | - | 70. | D10 | 82.3 | 84.8 |
| 3. | A3 | - | - | 37. | B17 | - | - | 71. | D11 | 82.6 | 84.7 |
| 4. | A4 | - | - | 38. | B18 | - | - | 72. | D12 | 82.4 | 84.5 |
| 5. | A5 | - | - | 39. | B19 | 68.5 | 68.9 | 73. | D13 | 73.5 | 74.2 |
| 6. | A6 | - | - | 40. | B20 | - | - | 74. | D14 | 72.0 | 72.9 |
| 7. | A7 | 80.2 | 81.5 | 41. | C1 | - | - | 75. | D15 | 68.8 | 72.0 |
| 8. | A8 | - | - | 42. | C2 | - | - | 76. | D16 | 68.2 | 70.4 |
| 9. | A9 | - | - | 43. | C3 | - | - | 77. | D17 | 68.1 | 70.0 |
| 10. | A10 | 79.6 | 82.0 | 44. | C4 | - | - | 78. | D18 | 68.5 | 69.0 |
| 11. | A11 | 79.9 | 82.0 | 45. | C5 | - | - | 79. | D19 | - | - |
| 12. | A12 | 79.1 | 82.0 | 46. | C6 | - | - | 80. | D20 | - | - |
| 13. | A13 | 73.5 | 74.1 | 47. | C7 | 82.0 | 83.4 | 81. | E1 | 80.4 | 82.5 |
| 14. | A14 | 72.0 | 72.9 | 48. | C8 | 82.2 | 83.4 | 82. | E2 | 80.0 | 82.2 |
| 15. | A15 | 68.7 | 71.6 | 49. | C9 | 82.3 | 83.5 | 83. | E3 | 80.0 | 82.3 |
| 16. | A16 | - | - | 50. | C10 | 80.0 | 82.3 | 84. | E4 | 82.0 | 84.1 |
| 17. | A17 | - | - | 51. | C11 | 80.1 | 82.2 | 85. | E5 | 82.2 | 83.9 |
| 18. | A18 | - | - | 52. | C12 | 80.6 | 82.2 | 86. | E6 | 82.2 | 83.6 |
| 19. | A19 | 68.6 | 69.9 | 53. | C13 | 73.0 | 74.1 | 87. | E7 | 82.6 | 83.5 |
| 20. | A20 | 68.5 | 68.9 | 54. | C14 | 72.2 | 72.9 | 88. | E8 | 82.3 | 83.5 |
| 21. | B1 | - | - | 55. | C15 | 68.5 | 71.6 | 89. | E9 | 83.3 | 84.1 |
| 22. | B2 | - | - | 56. | C16 | 68.3 | 70.4 | 90. | E10 | 83.0 | 84.4 |
| 23. | B3 | - | - | 57. | C17 | 68.0 | 70.0 | 91. | E11 | 82.2 | 84.3 |
| 24. | B4 | - | - | 58. | C18 | 68.0 | 69.0 | 92. | E12 | 82.0 | 84.6 |
| 25. | B5 | - | - | 59. | C19 | - | - | 93. | E13 | 73.8 | 74.4 |
| 26. | B6 | - | - | 60. | C20 | - | - | 94. | E14 | 72.1 | 72.9 |
| 27. | B7 | 80.1 | 81.3 | 61. | D1 | 79.9 | 80.9 | 95. | E15 | 68.5 | 72.0 |
| 28. | B8 | - | - | 62. | D2 | 79.8 | 80.9 | 96. | E16 | 68.1 | 70.4 |
| 29. | B9 | - | - | 63. | D3 | 80.1 | 80.9 | 97. | E17 | 68.0 | 70.0 |
| 30. | B10 | 79.3 | 82.2 | 64. | D4 | 80.3 | 81.0 | 98. | E18 | 68.6 | 69.0 |
| 31. | B11 | 79.5 | 82.0 | 65. | D5 | 82.2 | 84.3 | 99. | E19 | - | - |
| 32. | B12 | 79.4 | 82.2 | 66. | D6 | 82.8 | 84.4 | 100. | E20 | - | - |
| 33. | B13 | 73.3 | 74.1 | 67. | D7 | 82.2 | 84.4 | | | | |
| 34. | B14 | 72.2 | 72.9 | 68. | D8 | 83.0 | 84.0 | | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/19-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (9) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 65.0 | 69.4 | 31. | B10 | 66.8 | 70.1 | 61. | C19 | 64.1 | 64.9 |
| 2. | A2 | 65.7 | 70.5 | 32. | B11 | 66.1 | 66.9 | 62. | C20 | 64.3 | 65.0 |
| 3. | A3 | 65.3 | 70.0 | 33. | B12 | 66.0 | 66.8 | 63. | C21 | 64.6 | 65.3 |
| 4. | A4 | 65.0 | 69.8 | 34. | B13 | 64.8 | 70.6 | 64. | D1 | 68.0 | 69.3 |
| 5. | A5 | 66.4 | 69.5 | 35. | B14 | 64.0 | 64.8 | 65. | D2 | 68.7 | 69.3 |
| 6. | A6 | 65.0 | 70.1 | 36. | B15 | 64.1 | 64.8 | 66. | D3 | 69.4 | 71.0 |
| 7. | A7 | 65.1 | 70.1 | 37. | B16 | - | - | 67. | D4 | 69.5 | 71.5 |
| 8. | A8 | 66.5 | 70.1 | 38. | B17 | - | - | 68. | D5 | 69.7 | 71.5 |
| 9. | A9 | 66.0 | 70.0 | 39. | B18 | - | - | 69. | D6 | 69.9 | 71.8 |
| 10. | A10 | 66.1 | 77.0 | 40. | B19 | 64.1 | 65.0 | 70. | D7 | 70.4 | 71.0 |
| 11. | A11 | 65.3 | 70.0 | 41. | B20 | 64.0 | 65.0 | 71. | D8 | 70.8 | 71.1 |
| 12. | A12 | 65.0 | 70.5 | 42. | B21 | 64.1 | 65.3 | 72. | D9 | 70.0 | 71.0 |
| 13. | A13 | 60.5 | 70.6 | 43. | C1 | 68.4 | 71.0 | 73. | D10 | 69.7 | 70.0 |
| 14. | A14 | 64.2 | 64.8 | 44. | C2 | 68.5 | 71.0 | 74. | D11 | 64.9 | 66.0 |
| 15. | A15 | - | - | 45. | C3 | 68.8 | 69.0 | 75. | D12 | 64.6 | 66.0 |
| 16. | A16 | - | - | 46. | C4 | 68.9 | 69.9 | 76. | D13 | 64.1 | 70.6 |
| 17. | A17 | - | - | 47. | C5 | 68.8 | 69.9 | 77. | D14 | 64.5 | 64.9 |
| 18. | A18 | 64.2 | 65.0 | 48. | C6 | 70.0 | 71.4 | 78. | D15 | - | - |
| 19. | A19 | 64.0 | 64.8 | 49. | C7 | 70.1 | 71.4 | 79. | D16 | - | - |
| 20. | A20 | - | - | 50. | C8 | 70.0 | 71.3 | 80. | D17 | - | - |
| 21. | A21 | - | - | 51. | C9 | 66.0 | 70.9 | 81. | D18 | - | - |
| 22. | B1 | 65.5 | 69.8 | 52. | C10 | 66.2 | 67.5 | 82. | D19 | 64.0 | 64.9 |
| 23. | B2 | 65.0 | 69.9 | 53. | C11 | 66.0 | 67.5 | 83. | D20 | - | - |
| 24. | B3 | 66.4 | 69.8 | 54. | C12 | 64.5 | 66.0 | 84. | D21 | - | - |
| 25. | B4 | 66.0 | 69.8 | 55. | C13 | 64.4 | 70.6 | | | | |
| 26. | B5 | 69.0 | 70.5 | 56. | C14 | 64.0 | 64.8 | | | | |
| 27. | B6 | 70.5 | 71.8 | 57. | C15 | 64.3 | 64.9 | | | | |
| 28. | B7 | 70.4 | 71.8 | 58. | C16 | - | - | | | | |
| 29. | B8 | 71.3 | 83.0 | 59. | C17 | - | - | | | | |
| 30. | B9 | 69.4 | 70.2 | 60. | C18 | 64.0 | 65.0 | | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/20-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(20/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (10) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | D1 | 61.2 | 62.8 | 61. | G1 | 62.3 | 68.2 |
| 2. | A2 | 57.0 | 60.6 | 32. | D2 | 60.1 | 61.2 | 62. | G2 | 61.5 | 63.1 |
| 3. | A3 | 57.5 | 59.5 | 33. | D3 | 59.9 | 62.2 | 63. | G3 | - | - |
| 4. | A4 | 57.8 | 58.8 | 34. | D4 | 56.8 | 61.0 | 64. | G4 | - | - |
| 5. | A5 | 57.2 | 58.9 | 35. | D5 | 57.2 | 58.5 | 65. | G5 | - | - |
| 6. | A6 | 56.5 | 67.9 | 36. | D6 | 58.5 | 59.6 | 66. | G6 | - | - |
| 7. | A7 | 60.2 | 62.2 | 37. | D7 | 60.2 | 68.5 | 67. | G7 | - | - |
| 8. | A8 | 59.9 | 61.2 | 38. | D8 | 60.5 | 61.2 | 68. | G8 | - | - |
| 9. | A9 | 58.2 | 59.9 | 39. | D9 | 60.1 | 61.5 | 69. | G9 | - | - |
| 10. | A10 | 58.6 | 59.5 | 40. | D10 | 60.4 | 61.2 | 70. | G10 | - | - |
| 11. | B1 | - | - | 41. | E1 | 61.6 | 63.0 | 71. | H1 | 63.2 | 65.1 |
| 12. | B2 | 58.5 | 69.9 | 42. | E2 | 60.7 | 61.5 | 72. | H2 | 62.2 | 63.0 |
| 13. | B3 | 59.5 | 60.8 | 43. | E3 | - | - | 73. | H3 | - | - |
| 14. | B4 | 60.1 | 61.8 | 44. | E4 | - | - | 74. | H4 | - | - |
| 15. | B5 | 64.2 | 65.2 | 45. | E5 | - | - | 75. | H5 | - | - |
| 16. | B6 | 60.2 | 61.5 | 46. | E6 | - | - | 76. | H6 | - | - |
| 17. | B7 | 59.5 | 60.8 | 47. | E7 | - | - | 77. | H7 | - | - |
| 18. | B8 | 58.9 | 61.2 | 48. | E8 | - | - | 78. | H8 | - | - |
| 19. | B9 | 58.5 | 59.8 | 49. | E9 | - | - | 79. | H9 | - | - |
| 20. | B10 | 58.8 | 61.2 | 50. | E10 | 62.2 | 63.5 | 80. | H10 | - | - |
| 21. | C1 | - | - | 51. | F1 | 61.5 | 63.1 | 81. | I1 | 63.9 | 65.2 |
| 22. | C2 | 59.7 | 60.4 | 52. | F2 | 60.8 | 62.2 | 82. | I2 | 63.1 | 64.2 |
| 23. | C3 | 58.8 | 59.0 | 53. | F3 | - | - | 83. | I3 | - | - |
| 24. | C4 | 58.1 | 59.1 | 54. | F4 | - | - | 84. | I4 | - | - |
| 25. | C5 | 59.5 | 60.2 | 55. | F5 | - | - | 85. | I5 | - | - |
| 26. | C6 | 61.5 | 62.5 | 56. | F6 | - | - | 86. | I6 | - | - |
| 27. | C7 | 58.6 | 59.9 | 57. | F7 | - | - | 87. | I7 | - | - |
| 28. | C8 | 58.8 | 61.2 | 58. | F8 | - | - | 88. | I8 | - | - |
| 29. | C9 | 59.2 | 62.2 | 59. | F9 | - | - | 89. | I9 | - | - |
| 30. | C10 | 59.2 | 60.4 | 60. | F10 | 63.5 | 65.1 | 90. | I10 | 65.5 | 66.1 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (10) | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 13/05/22 | Leq | Lmax | | 13/05/22 | Leq | Lmax |
| 91. | J1 | 63.5 | 65.1 | 101. | K1 | 63.4 | 64.2 |
| 92. | J2 | 64.5 | 66.1 | 102. | K2 | 64.2 | 66.2 |
| 93. | J3 | 65.2 | 66.1 | 103. | K3 | 63.1 | 64.9 |
| 94. | J4 | 65.1 | 66.5 | 104. | K4 | 63.9 | 65.3 |
| 95. | J5 | 65.4 | 67.2 | 105. | K5 | 65.3 | 65.7 |
| 96. | J6 | 65.0 | 66.4 | 106. | K6 | 65.5 | 66.1 |
| 97. | J7 | 66.2 | 67.9 | 107. | K7 | 65.7 | 66.1 |
| 98. | J8 | 68.4 | 69.8 | 108. | K8 | 66.1 | 68.4 |
| 99. | J9 | 67.2 | 68.1 | 109. | K9 | 67.6 | 68.1 |
| 100. | J10 | 67.4 | 68.1 | 110. | K10 | 66.8 | 67.8 |

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/21-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(21/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (11)

| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 58.8 | 59.6 | 31. | D1 | 63.2 | 65.2 | 61. | G1 | 61.1 | 62.8 |
| 2. | A2 | 57.6 | 58.8 | 32. | D2 | 61.2 | 62.5 | 62. | G2 | 61.9 | 63.1 |
| 3. | A3 | 58.1 | 59.3 | 33. | D3 | 57.2 | 59.5 | 63. | G3 | 63.5 | 65.2 |
| 4. | A4 | 60.1 | 61.4 | 34. | D4 | 58.9 | 59.4 | 64. | G4 | 63.2 | 65.1 |
| 5. | A5 | 67.0 | 68.5 | 35. | D5 | 59.5 | 61.2 | 65. | G5 | - | - |
| 6. | A6 | 67.6 | 67.9 | 36. | D6 | 61.2 | 62.3 | 66. | G6 | - | - |
| 7. | A7 | 67.9 | 68.5 | 37. | D7 | 61.8 | 62.8 | 67. | G7 | - | - |
| 8. | A8 | 68.1 | 69.3 | 38. | D8 | 62.5 | 63.5 | 68. | G8 | - | - |
| 9. | A9 | 67.2 | 68.8 | 39. | D9 | 62.0 | 64.1 | 69. | G9 | 63.4 | 65.1 |
| 10. | A10 | 65.4 | 66.5 | 40. | D10 | 62.9 | 63.9 | 70. | G10 | 63.8 | 64.2 |
| 11. | B1 | 57.2 | 60.5 | 41. | E1 | 61.5 | 62.5 | 71. | H1 | - | - |
| 12. | B2 | 56.1 | 60.0 | 42. | E2 | 62.9 | 64.2 | 72. | H2 | 62.2 | 63.9 |
| 13. | B3 | 58.5 | 61.5 | 43. | E3 | 63.5 | 65.1 | 73. | H3 | 64.1 | 65.9 |
| 14. | B4 | 59.4 | 61.2 | 44. | E4 | - | - | 74. | H4 | 65.2 | 65.9 |
| 15. | B5 | 58.8 | 59.7 | 45. | E5 | - | - | 75. | H5 | 64.0 | 66.2 |
| 16. | B6 | 59.5 | 60.6 | 46. | E6 | - | - | 76. | H6 | 68.9 | 69.5 |
| 17. | B7 | 61.2 | 63.2 | 47. | E7 | - | - | 77. | H7 | 67.9 | 68.8 |
| 18. | B8 | 65.4 | 67.1 | 48. | E8 | - | - | 78. | H8 | 65.1 | 67.2 |
| 19. | B9 | 62.9 | 64.2 | 49. | E9 | 62.5 | 64.8 | 79. | H9 | 64.2 | 65.9 |
| 20. | B10 | 62.1 | 63.9 | 50. | E10 | 63.1 | 65.2 | 80. | H10 | 64.9 | 65.8 |
| 21. | C1 | 61.2 | 62.4 | 51. | F1 | 61.8 | 63.1 | 81. | I1 | 65.4 | 66.2 |
| 22. | C2 | 58.9 | 59.9 | 52. | F2 | 61.0 | 62.9 | 82. | I2 | 69.5 | 70.5 |
| 23. | C3 | 57.6 | 58.8 | 53. | F3 | 62.5 | 63.8 | 83. | I3 | 65.6 | 67.2 |
| 24. | C4 | 59.5 | 60.9 | 54. | F4 | 62.9 | 63.6 | 84. | I4 | 67.8 | 68.1 |
| 25. | C5 | 61.2 | 62.5 | 55. | F5 | - | - | 85. | I5 | 70.5 | 71.2 |
| 26. | C6 | 61.2 | 62.4 | 56. | F6 | - | - | 86. | I6 | 71.2 | 73.5 |
| 27. | C7 | 59.6 | 60.4 | 57. | F7 | - | - | 87. | I7 | 67.5 | 68.5 |
| 28. | C8 | 61.2 | 69.5 | 58. | F8 | - | - | 88. | I8 | 62.8 | 65.7 |
| 29. | C9 | 61.5 | 62.4 | 59. | F9 | 62.9 | 64.9 | 89. | I9 | 66.1 | 67.2 |
| 30. | C10 | 61.2 | 65.1 | 60. | F10 | 62.6 | 63.8 | 90. | I10 | 68.8 | 66.6 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (11) | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | 13/05/22 | Leq | Lmax | | 13/05/22 | Leq | Lmax |
| 91. | J1 | 66.2 | 68.1 | 101. | K1 | 66.5 | 68.2 |
| 92. | J2 | 66.8 | 67.5 | 102. | K2 | 67.1 | 69.5 |
| 93. | J3 | 65.2 | 68.2 | 103. | K3 | 66.8 | 67.6 |
| 94. | J4 | 64.5 | 65.4 | 104. | K4 | 66.2 | 67.5 |
| 95. | J5 | 65.7 | 66.1 | 105. | K5 | 67.8 | 68.5 |
| 96. | J6 | 60.3 | 65.9 | 106. | K6 | 67.1 | 68.5 |
| 97. | J7 | 67.5 | 68.3 | 107. | K7 | 67.0 | 68.9 |
| 98. | J8 | 68.2 | 69.5 | 108. | K8 | 66.8 | 67.6 |
| 99. | J9 | 65.2 | 66.8 | 109. | K9 | 65.0 | 65.9 |
| 100. | J10 | 65.6 | 67.2 | 110. | K10 | 65.4 | 67.2 |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/22-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (12) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 64.8 | 66.4 | 31. | F1 | 64.2 | 65.5 | 61. | K1 | 65.6 | 66.6 |
| 2. | A2 | 61.2 | 62.3 | 32. | F2 | 64.5 | 64.8 | 62. | K2 | 66.1 | 66.7 |
| 3. | A3 | 62.8 | 63.5 | 33. | F3 | 63.8 | 65.1 | 63. | K3 | 65.9 | 66.8 |
| 4. | A4 | 63.5 | 64.2 | 34. | F4 | 63.6 | 64.9 | 64. | K4 | 65.2 | 65.9 |
| 5. | A5 | 62.4 | 63.9 | 35. | F5 | 63.9 | 65.1 | 65. | K5 | 66.2 | 67.1 |
| 6. | A6 | 63.9 | 64.8 | 36. | F6 | 63.8 | 65.5 | 66. | K6 | 64.9 | 65.5 |
| 7. | B1 | 63.1 | 64.6 | 37. | G1 | 65.7 | 66.6 | 67. | | | |
| 8. | B2 | 62.9 | 65.5 | 38. | G2 | 64.2 | 65.8 | 68. | | | |
| 9. | B3 | 63.5 | 64.8 | 39. | G3 | 63.6 | 66.1 | 69. | | | |
| 10. | B4 | 64.2 | 65.2 | 40. | G4 | 63.8 | 65.9 | 70. | | | |
| 11. | B5 | 63.2 | 65.5 | 41. | G5 | 63.5 | 64.8 | 71. | | | |
| 12. | B6 | 64.5 | 66.2 | 42. | G6 | 64.2 | 65.1 | 72. | | | |
| 13. | C1 | 63.5 | 64.8 | 43. | H1 | 65.1 | 66.2 | 73. | | | |
| 14. | C2 | 63.9 | 65.1 | 44. | H2 | 64.9 | 65.6 | 74. | | | |
| 15. | C3 | 64.4 | 65.8 | 45. | H3 | 63.6 | 65.6 | 75. | | | |
| 16. | C4 | 65.1 | 66.2 | 46. | H4 | 63.8 | 66.4 | 76. | | | |
| 17. | C5 | 63.5 | 64.9 | 47. | H5 | 63.6 | 68.1 | 77. | | | |
| 18. | C6 | 63.9 | 65.1 | 48. | H6 | 64.1 | 65.0 | 78. | | | |
| 19. | D1 | 63.5 | 64.8 | 49. | I1 | 65.0 | 66.1 | 79. | | | |
| 20. | D2 | 63.8 | 66.3 | 50. | I2 | 64.2 | 65.9 | 80. | | | |
| 21. | D3 | 61.3 | 64.8 | 51. | I3 | 64.7 | 65.2 | 81. | | | |
| 22. | D4 | 62.9 | 63.6 | 52. | I4 | 65.0 | 66.2 | 82. | | | |
| 23. | D5 | 63.1 | 66.2 | 53. | I5 | 64.9 | 66.5 | 83. | | | |
| 24. | D6 | 63.2 | 66.5 | 54. | I6 | 64.5 | 65.9 | 84. | | | |
| 25. | E1 | 64.9 | 66.8 | 55. | J1 | 64.1 | 65.2 | 85. | | | |
| 26. | E2 | 65.2 | 65.9 | 56. | J2 | 64.5 | 65.2 | 86. | | | |
| 27. | E3 | 64.8 | 66.2 | 57. | J3 | 64.2 | 64.9 | 87. | | | |
| 28. | E4 | 64.0 | 65.1 | 58. | J4 | 65.1 | 66.5 | 88. | | | |
| 29. | E5 | 63.6 | 64.8 | 59. | J5 | 64.3 | 65.2 | 89. | | | |
| 30. | E6 | 63.9 | 64.2 | 60. | J6 | 64.5 | 65.1 | 90. | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/23-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(23/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 64.2 | 65.1 | 31. | B13 | 56.6 | 59.9 | 61. | D7 | 59.6 | 61.2 |
| 2. | A2 | 64.5 | 68.9 | 32. | B14 | 55.2 | 57.8 | 62. | D8 | 59.9 | 62.0 |
| 3. | A3 | 65.1 | 69.2 | 33. | B15 | 54.1 | 58.2 | 63. | D9 | 58.9 | 61.3 |
| 4. | A4 | - | - | 34. | B16 | 53.1 | 58.9 | 64. | D10 | 60.0 | 62.2 |
| 5. | A5 | - | - | 35. | B17 | 53.5 | 60.2 | 65. | D11 | 60.2 | 63.4 |
| 6. | A6 | - | - | 36. | B18 | 53.2 | 59.5 | 66. | D12 | 60.5 | 67.0 |
| 7. | A7 | 63.6 | 65.9 | 37. | C1 | 64.6 | 68.8 | 67. | D13 | 58.1 | 60.2 |
| 8. | A8 | 58.6 | 62.1 | 38. | C2 | 64.6 | 65.1 | 68. | D14 | 56.4 | 60.0 |
| 9. | A9 | 58.2 | 59.2 | 39. | C3 | 65.2 | 68.2 | 69. | D15 | 52.8 | 56.9 |
| 10. | A10 | 56.7 | 59.5 | 40. | C4 | 65.0 | 67.2 | 70. | D16 | 55.2 | 57.8 |
| 11. | A11 | 58.1 | 59.9 | 41. | C5 | 68.9 | 69.8 | 71. | D17 | 54.9 | 58.2 |
| 12. | A12 | 56.9 | 58.2 | 42. | C6 | 68.1 | 70.1 | 72. | D18 | 57.3 | 59.5 |
| 13. | A13 | 56.6 | 57.8 | 43. | C7 | 67.6 | 70.1 | 73. | E1 | 67.6 | 72.8 |
| 14. | A14 | 56.5 | 58.0 | 44. | C8 | 68.5 | 69.8 | 74. | E2 | 64.5 | 65.5 |
| 15. | A15 | 56.7 | 58.1 | 45. | C9 | 68.3 | 69.2 | 75. | E3 | 63.8 | 65.5 |
| 16. | A16 | 52.3 | 54.2 | 46. | C10 | 67.9 | 69.5 | 76. | E4 | 63.3 | 67.1 |
| 17. | A17 | 51.0 | 54.2 | 47. | C11 | 62.2 | 65.2 | 77. | E5 | 62.5 | 65.8 |
| 18. | A18 | 53.2 | 55.8 | 48. | C12 | 60.1 | 63.4 | 78. | E6 | 59.2 | 62.4 |
| 19. | B1 | 66.4 | 67.2 | 49. | C13 | 59.2 | 61.2 | 79. | E7 | 59.1 | 63.2 |
| 20. | B2 | 64.2 | 67.1 | 50. | C14 | 55.1 | 59.2 | 80. | E8 | 60.8 | 65.1 |
| 21. | B3 | 64.3 | 64.5 | 51. | C15 | 53.0 | 56.6 | 81. | E9 | 59.5 | 60.2 |
| 22. | B4 | 67.6 | 69.5 | 52. | C16 | 52.5 | 56.3 | 82. | E10 | 59.7 | 61.2 |
| 23. | B5 | 68.3 | 70.2 | 53. | C17 | 54.6 | 57.2 | 83. | E11 | - | - |
| 24. | B6 | 67.6 | 68.4 | 54. | C18 | 56.2 | 58.8 | 84. | E12 | - | - |
| 25. | B7 | 67.8 | 69.5 | 55. | D1 | 68.0 | 69.6 | 85. | E13 | - | - |
| 26. | B8 | 68.9 | 69.9 | 56. | D2 | 64.1 | 65.4 | 86. | E14 | - | - |
| 27. | B9 | 68.2 | 70.8 | 57. | D3 | 64.5 | 67.5 | 87. | E15 | 52.8 | 55.8 |
| 28. | B10 | 68.3 | 71.2 | 58. | D4 | 62.8 | 65.4 | 88. | E16 | 53.5 | 56.5 |
| 29. | B11 | - | - | 59. | D5 | 63.1 | 65.6 | 89. | E17 | 58.9 | 61.2 |
| 30. | B12 | 56.5 | 59.6 | 60. | D6 | 58.8 | 59.4 | 90. | E18 | 59.0 | 62.4 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 91. | F1 | 68.4 | 75.4 | 121. | G13 | - | - | 151. | I7 | 67.1 | 69.5 |
| 92. | F2 | 64.4 | 65.1 | 122. | G14 | - | - | 152. | I8 | 68.9 | 71.2 |
| 93. | F3 | 65.4 | 66.5 | 123. | G15 | 62.5 | 66.5 | 153. | I9 | 71.1 | 73.2 |
| 94. | F4 | - | - | 124. | G16 | 62.1 | 65.2 | 154. | I10 | 70.1 | 72.2 |
| 95. | F5 | - | - | 125. | G17 | 61.9 | 63.4 | 155. | I11 | 68.5 | 70.2 |
| 96. | F6 | - | - | 126. | G18 | 62.0 | 65.2 | 156. | I12 | 67.9 | 70.8 |
| 97. | F7 | - | - | 127. | H1 | 67.8 | 68.4 | 157. | I13 | 66.2 | 69.5 |
| 98. | F8 | - | - | 128. | H2 | 69.2 | 88.6 | 158. | I14 | 65.0 | 66.2 |
| 99. | F9 | 68.1 | 70.2 | 129. | H3 | 65.2 | 67.2 | 159. | I15 | 63.9 | 65.2 |
| 100. | F10 | 66.2 | 71.3 | 130. | H4 | 65.5 | 68.5 | 160. | I16 | 63.0 | 65.1 |
| 101. | F11 | - | - | 131. | H5 | - | - | 161. | I17 | 63.5 | 64.9 |
| 102. | F12 | - | - | 132. | H6 | 68.0 | 72.1 | 162. | I18 | 62.2 | 63.5 |
| 103. | F13 | - | - | 133. | H7 | 68.2 | 71.5 | 163. | J1 | 68.6 | 73.0 |
| 104. | F14 | - | - | 134. | H8 | 69.5 | 73.2 | 164. | J2 | 69.5 | 72.5 |
| 105. | F15 | 59.1 | 65.1 | 135. | H9 | 70.9 | 71.8 | 165. | J3 | 67.2 | 68.1 |
| 106. | F16 | 60.2 | 62.4 | 136. | H10 | 69.2 | 72.4 | 166. | J4 | 68.5 | 69.5 |
| 107. | F17 | 61.5 | 63.5 | 137. | H11 | 66.2 | 70.2 | 167. | J5 | - | - |
| 108. | F18 | 61.7 | 62.2 | 138. | H12 | 65.4 | 67.8 | 168. | J6 | 69.1 | 70.2 |
| 109. | G1 | 64.7 | 66.5 | 139. | H13 | 64.9 | 65.4 | 169. | J7 | 70.0 | 71.5 |
| 110. | G2 | 66.5 | 67.1 | 140. | H14 | 64.2 | 68.2 | 170. | J8 | 69.5 | 72.1 |
| 111. | G3 | 66.2 | 68.2 | 141. | H15 | 63.6 | 65.6 | 171. | J9 | 68.6 | 69.2 |
| 112. | G4 | 65.6 | 67.8 | 142. | H16 | 62.8 | 66.2 | 172. | J10 | 70.8 | 72.8 |
| 113. | G5 | 66.1 | 68.9 | 143. | H17 | 63.5 | 64.2 | 173. | J11 | 70.2 | 73.1 |
| 114. | G6 | 67.2 | 69.9 | 144. | H18 | 62.1 | 65.3 | 174. | J12 | 70.5 | 71.2 |
| 115. | G7 | 67.5 | 70.2 | 145. | I1 | 66.8 | 75.4 | 175. | J13 | 69.1 | 70.2 |
| 116. | G8 | 67.9 | 71.4 | 146. | I2 | 67.8 | 69.2 | 176. | J14 | 68.2 | 69.9 |
| 117. | G9 | 68.8 | 69.8 | 147. | I3 | 66.9 | 68.6 | 177. | J15 | 67.2 | 68.3 |
| 118. | G10 | 68.5 | 71.2 | 148. | I4 | - | - | 178. | J16 | 65.0 | 66.2 |
| 119. | G11 | - | - | 149. | I5 | - | - | 179. | J17 | 63.9 | 65.2 |
| 120. | G12 | - | - | 150. | I6 | - | - | 180. | J18 | 62.8 | 63.5 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/3-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 181. | K1 | 70.6 | 75.1 | 196. | K16 | 63.2 | 65.4 | 211. | L13 | 73.1 | 75.6 |
| 182. | K2 | 82.1 | 85.7 | 197. | K17 | 63.5 | 66.2 | 212. | L14 | 72.0 | 73.7 |
| 183. | K3 | 69.8 | 84.6 | 198. | K18 | 62.0 | 65.1 | 213. | L15 | 71.2 | 72.8 |
| 184. | K4 | 68.2 | 73.1 | 199. | L1 | 70.9 | 77.8 | 214. | L16 | 68.5 | 69.9 |
| 185. | K5 | 67.8 | 68.6 | 200. | L2 | 78.4 | 81.0 | 215. | L17 | 67.2 | 70.2 |
| 186. | K6 | 67.1 | 68.5 | 201. | L3 | 77.5 | 82.3 | 216. | L18 | 66.1 | 68.2 |
| 187. | K7 | 68.1 | 69.2 | 202. | L4 | 67.1 | 68.1 | | | | |
| 188. | K8 | 71.2 | 72.3 | 203. | L5 | 67.6 | 68.4 | | | | |
| 189. | K9 | 71.5 | 73.4 | 204. | L6 | 68.2 | 69.5 | | | | |
| 190. | K10 | 71.0 | 72.6 | 205. | L7 | 68.6 | 69.8 | | | | |
| 191. | K11 | 72.2 | 73.9 | 206. | L8 | 69.5 | 72.1 | | | | |
| 192. | K12 | 71.1 | 72.2 | 207. | L9 | 68.6 | 69.8 | | | | |
| 193. | K13 | 68.9 | 70.8 | 208. | L10 | 70.0 | 72.2 | | | | |
| 194. | K14 | 67.6 | 69.8 | 209. | L11 | 72.5 | 74.3 | | | | |
| 195. | K15 | 65.4 | 68.2 | 210. | L12 | 73.4 | 74.9 | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/24-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(24/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (14) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | D4 | - | - | 61. | G7 | 56.0 | 60.3 |
| 2. | A2 | - | - | 32. | D5 | - | - | 62. | G8 | 56.1 | 58.8 |
| 3. | A3 | - | - | 33. | D6 | 54.7 | 59.7 | 63. | G9 | 54.8 | 59.3 |
| 4. | A4 | - | - | 34. | D7 | 55.0 | 60.8 | 64. | H1 | - | - |
| 5. | A5 | - | - | 35. | D8 | 53.9 | 58.2 | 65. | H2 | - | - |
| 6. | A6 | 54.2 | 59.6 | 36. | D9 | 55.6 | 60.1 | 66. | H3 | - | - |
| 7. | A7 | 53.2 | 59.9 | 37. | E1 | - | - | 67. | H4 | - | - |
| 8. | A8 | 54.2 | 57.4 | 38. | E2 | - | - | 68. | H5 | - | - |
| 9. | A9 | 53.8 | 57.5 | 39. | E3 | - | - | 69. | H6 | 58.5 | 65.1 |
| 10. | B1 | - | - | 40. | E4 | - | - | 70. | H7 | 55.4 | 60.4 |
| 11. | B2 | - | - | 41. | E5 | - | - | 71. | H8 | 56.2 | 59.9 |
| 12. | B3 | - | - | 42. | E6 | 59.0 | 61.1 | 72. | H9 | 55.3 | 59.8 |
| 13. | B4 | - | - | 43. | E7 | 54.4 | 59.7 | 73. | I1 | - | - |
| 14. | B5 | - | - | 44. | E8 | 53.9 | 59.2 | 74. | I2 | - | - |
| 15. | B6 | 56.1 | 58.9 | 45. | E9 | 54.9 | 59.6 | 75. | I3 | - | - |
| 16. | B7 | 53.7 | 58.5 | 46. | F1 | - | - | 76. | I4 | - | - |
| 17. | B8 | 53.6 | 58.0 | 47. | F2 | - | - | 77. | I5 | - | - |
| 18. | B9 | 54.2 | 57.6 | 48. | F3 | - | - | 78. | I6 | 58.4 | 64.8 |
| 19. | C1 | - | - | 49. | F4 | - | - | 79. | I7 | 56.2 | 62.2 |
| 20. | C2 | - | - | 50. | F5 | - | - | 80. | I8 | 56.8 | 60.6 |
| 21. | C3 | - | - | 51. | F6 | 57.1 | 60.1 | 81. | I9 | 56.7 | 61.3 |
| 22. | C4 | - | - | 52. | F7 | 54.7 | 60.2 | 82. | J1 | - | - |
| 23. | C5 | - | - | 53. | F8 | 56.7 | 59.8 | 83. | J2 | - | - |
| 24. | C6 | 58.0 | 60.1 | 54. | F9 | 56.2 | 59.9 | 84. | J3 | - | - |
| 25. | C7 | 54.1 | 59.3 | 55. | G1 | - | - | 85. | J4 | - | - |
| 26. | C8 | 54.2 | 58.1 | 56. | G2 | - | - | 86. | J5 | - | - |
| 27. | C9 | 53.8 | 58.2 | 57. | G3 | - | - | 87. | J6 | 56.5 | 61.2 |
| 28. | D1 | - | - | 58. | G4 | - | - | 88. | J7 | 56.7 | 62.8 |
| 29. | D2 | - | - | 59. | G5 | - | - | 89. | J8 | 57.1 | 64.3 |
| 30. | D3 | - | - | 60. | G6 | 58.3 | 64.1 | 90. | J9 | 58.0 | 64.4 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (14) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 91. | K1 | - | - | 118. | N1 | - | - | 145. | Q1 | - | - |
| 92. | K2 | - | - | 119. | N2 | - | - | 146. | Q2 | - | - |
| 93. | K3 | - | - | 120. | N3 | - | - | 147. | Q3 | - | - |
| 94. | K4 | - | - | 121. | N4 | - | - | 148. | Q4 | - | - |
| 95. | K5 | - | - | 122. | N5 | - | - | 149. | Q5 | - | - |
| 96. | K6 | 57.1 | 60.5 | 123. | N6 | 58.6 | 62.8 | 150. | Q6 | 56.1 | 60.1 |
| 97. | K7 | 57.4 | 64.0 | 124. | N7 | 60.1 | 65.2 | 151. | Q7 | 62.3 | 67.0 |
| 98. | K8 | 56.7 | 63.0 | 125. | N8 | 56.2 | 63.4 | 152. | Q8 | 64.7 | 68.1 |
| 99. | K9 | 58.0 | 60.8 | 126. | N9 | 59.6 | 64.8 | 153. | Q9 | 58.7 | 62.4 |
| 100. | L1 | - | - | 127. | O1 | - | - | 154. | R1 | - | - |
| 101. | L2 | - | - | 128. | O2 | - | - | 155. | R2 | - | - |
| 102. | L3 | - | - | 129. | O3 | - | - | 156. | R3 | - | - |
| 103. | L4 | - | - | 130. | O4 | - | - | 157. | R4 | - | - |
| 104. | L5 | - | - | 131. | O5 | - | - | 158. | R5 | - | - |
| 105. | L6 | 59.3 | 62.7 | 132. | O6 | 55.1 | 60.1 | 159. | R6 | 53.3 | 62.0 |
| 106. | L7 | 57.3 | 62.2 | 133. | O7 | 63.7 | 64.9 | 160. | R7 | 66.5 | 70.2 |
| 107. | L8 | 57.0 | 64.0 | 134. | O8 | 57.5 | 60.8 | 161. | R8 | 63.0 | 69.6 |
| 108. | L9 | 58.7 | 60.2 | 135. | O9 | 59.5 | 66.3 | 162. | R9 | 58.2 | 67.4 |
| 109. | M1 | - | - | 136. | P1 | - | - | | | | |
| 110. | M2 | - | - | 137. | P2 | - | - | | | | |
| 111. | M3 | - | - | 138. | P3 | - | - | | | | |
| 112. | M4 | - | - | 139. | P4 | - | - | | | | |
| 113. | M5 | - | - | 140. | P5 | - | - | | | | |
| 114. | M6 | 58.3 | 63.3 | 141. | P6 | 56.0 | 59.9 | | | | |
| 115. | M7 | 57.5 | 64.1 | 142. | P7 | 62.4 | 65.4 | | | | |
| 116. | M8 | 56.6 | 67.1 | 143. | P8 | 63.8 | 69.5 | | | | |
| 117. | M9 | 59.2 | 66.0 | 144. | P9 | 59.6 | 64.3 | | | | |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/25-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(25/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | B15 | - | - | 61. | D13 | - | - |
| 2. | A2 | 53.1 | 65.3 | 32. | B16 | - | - | 62. | D14 | - | - |
| 3. | A3 | 53.5 | 69.4 | 33. | C1 | - | - | 63. | D15 | - | - |
| 4. | A4 | 53.0 | 69.2 | 34. | C2 | 50.4 | 60.2 | 64. | D16 | - | - |
| 5. | A5 | 53.1 | 64.9 | 35. | C3 | 55.0 | 61.4 | 65. | E1 | - | - |
| 6. | A6 | 53.3 | 65.3 | 36. | C4 | 56.9 | 64.0 | 66. | E2 | 53.4 | 63.0 |
| 7. | A7 | 54.0 | 66.3 | 37. | C5 | 53.0 | 69.4 | 67. | E3 | 51.3 | 62.2 |
| 8. | A8 | 53.0 | 65.4 | 38. | C6 | 52.2 | 65.5 | 68. | E4 | 50.1 | 60.2 |
| 9. | A9 | 54.0 | 65.6 | 39. | C7 | 52.1 | 64.2 | 69. | E5 | 51.0 | 62.2 |
| 10. | A10 | 53.3 | 64.5 | 40. | C8 | 52.9 | 63.4 | 70. | E6 | 51.0 | 62.2 |
| 11. | A11 | 53.0 | 69.2 | 41. | C9 | 51.9 | 64.4 | 71. | E7 | 52.2 | 62.0 |
| 12. | A12 | - | - | 42. | C10 | 52.0 | 63.8 | 72. | E8 | 53.4 | 62.0 |
| 13. | A13 | - | - | 43. | C11 | 53.3 | 65.0 | 73. | E9 | 51.4 | 64.0 |
| 14. | A14 | - | - | 44. | C12 | - | - | 74. | E10 | 52.7 | 61.3 |
| 15. | A15 | - | - | 45. | C13 | - | - | 75. | E11 | 50.2 | 60.4 |
| 16. | A16 | - | - | 46. | C14 | - | - | 76. | E12 | 50.1 | 59.3 |
| 17. | B1 | - | - | 47. | C15 | - | - | 77. | E13 | - | - |
| 18. | B2 | 52.1 | 64.4 | 48. | C16 | - | - | 78. | E14 | - | - |
| 19. | B3 | 53.3 | 65.2 | 49. | D1 | - | - | 79. | E15 | - | - |
| 20. | B4 | 55.0 | 64.9 | 50. | D2 | 52.4 | 64.3 | 80. | E16 | - | - |
| 21. | B5 | 53.0 | 65.0 | 51. | D3 | 53.3 | 65.1 | 81. | F1 | - | - |
| 22. | B6 | 54.2 | 65.5 | 52. | D4 | 52.0 | 65.0 | 82. | F2 | 54.3 | 62.1 |
| 23. | B7 | 55.0 | 64.6 | 53. | D5 | 53.9 | 64.1 | 83. | F3 | 53.4 | 64.1 |
| 24. | B8 | 52.5 | 66.3 | 54. | D6 | 50.1 | 60.3 | 84. | F4 | 54.0 | 63.3 |
| 25. | B9 | 53.0 | 63.5 | 55. | D7 | 50.2 | 60.0 | 85. | F5 | 53.4 | 65.2 |
| 26. | B10 | 52.6 | 63.7 | 56. | D8 | 50.1 | 60.5 | 86. | F6 | 54.0 | 62.8 |
| 27. | B11 | 50.1 | 60.2 | 57. | D9 | 50.8 | 61.7 | 87. | F7 | 54.6 | 64.1 |
| 28. | B12 | - | - | 58. | D10 | 53.4 | 64.0 | 88. | F8 | 52.2 | 63.4 |
| 29. | B13 | - | - | 59. | D11 | 53.0 | 65.0 | 89. | F9 | 50.4 | 61.2 |
| 30. | B14 | - | - | 60. | D12 | 54.1 | 65.5 | 90. | F10 | 51.0 | 60.2 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 91. | F11 | 50.1 | 60.5 | 121. | H9 | 52.2 | 63.8 | 151. | J7 | 50.2 | 62.5 |
| 92. | F12 | 50.0 | 60.3 | 122. | H10 | 52.0 | 65.3 | 152. | J8 | 51.7 | 63.1 |
| 93. | F13 | 50.0 | 60.0 | 123. | H11 | 50.0 | 64.4 | 153. | J9 | 51.0 | 63.2 |
| 94. | F14 | - | - | 124. | H12 | 50.0 | 62.4 | 154. | J10 | 51.0 | 62.9 |
| 95. | F15 | - | - | 125. | H13 | 52.7 | 60.2 | 155. | J11 | 53.0 | 64.1 |
| 96. | F16 | - | - | 126. | H14 | - | - | 156. | J12 | 52.6 | 63.8 |
| 97. | G1 | - | - | 127. | H15 | - | - | 157. | J13 | 52.0 | 63.7 |
| 98. | G2 | 54.3 | 65.0 | 128. | H16 | - | - | 158. | J14 | 51.5 | 63.0 |
| 99. | G3 | 53.4 | 64.8 | 129. | I1 | - | - | 159. | J15 | 52.3 | 64.0 |
| 100. | G4 | 54.0 | 60.5 | 130. | I2 | 54.1 | 62.2 | 160. | J16 | 50.4 | 65.0 |
| 101. | G5 | 54.5 | 60.6 | 131. | I3 | 53.3 | 62.0 | 161. | K1 | 54.3 | 63.0 |
| 102. | G6 | 53.4 | 60.5 | 132. | I4 | 54.4 | 62.2 | 162. | K2 | 54.1 | 62.8 |
| 103. | G7 | 52.2 | 60.7 | 133. | I5 | 53.3 | 62.0 | 163. | K3 | 53.9 | 63.0 |
| 104. | G8 | 50.1 | 60.0 | 134. | I6 | 53.0 | 62.1 | 164. | K4 | 56.0 | 64.8 |
| 105. | G9 | 50.0 | 60.0 | 135. | I7 | 52.2 | 62.4 | 165. | K5 | 53.4 | 65.3 |
| 106. | G10 | 50.1 | 60.0 | 136. | I8 | 50.4 | 63.0 | 166. | K6 | 55.6 | 63.9 |
| 107. | G11 | 50.5 | 60.8 | 137. | I9 | 50.3 | 62.2 | 167. | K7 | 54.0 | 65.0 |
| 108. | G12 | 50.0 | 60.0 | 138. | I10 | 50.0 | 62.0 | 168. | K8 | 53.8 | 64.5 |
| 109. | G13 | 50.1 | 60.3 | 139. | I11 | 50.0 | 62.0 | 169. | K9 | 50.9 | 60.8 |
| 110. | G14 | - | - | 140. | I12 | 51.1 | 60.5 | 170. | K10 | 51.7 | 62.2 |
| 111. | G15 | - | - | 141. | I13 | 50.3 | 60.1 | 171. | K11 | 52.7 | 63.4 |
| 112. | G16 | - | - | 142. | I14 | 50.0 | 60.3 | 172. | K12 | 53.0 | 64.8 |
| 113. | H1 | - | - | 143. | I15 | 50.0 | 60.0 | 173. | K13 | 52.6 | 63.0 |
| 114. | H2 | 53.3 | 65.3 | 144. | I16 | - | - | 174. | K14 | 52.0 | 65.5 |
| 115. | H3 | 53.9 | 60.9 | 145. | J1 | 53.4 | 63.5 | 175. | K15 | 53.0 | 64.0 |
| 116. | H4 | 50.4 | 60.6 | 146. | J2 | 53.9 | 63.0 | 176. | K16 | - | - |
| 117. | H5 | 50.8 | 60.5 | 147. | J3 | 54.1 | 63.3 | 177. | L1 | 53.0 | 64.1 |
| 118. | H6 | 50.0 | 60.0 | 148. | J4 | 52.6 | 63.0 | 178. | L2 | 53.1 | 63.3 |
| 119. | H7 | 50.3 | 60.1 | 149. | J5 | 52.0 | 63.9 | 179. | L3 | 52.2 | 62.9 |
| 120. | H8 | 52.0 | 60.4 | 150. | J6 | 52.1 | 63.0 | 180. | L4 | 51.7 | 64.0 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/3-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 181. | L5 | 52.4 | 64.0 | 211. | N3 | 54.0 | 64.9 | 241. | P1 | 54.7 | 62.2 |
| 182. | L6 | 53.4 | 63.3 | 212. | N4 | 54.0 | 65.0 | 242. | P2 | 53.0 | 62.2 |
| 183. | L7 | 53.0 | 65.0 | 213. | N5 | 53.4 | 65.0 | 243. | P3 | 52.2 | 64.0 |
| 184. | L8 | 52.1 | 63.7 | 214. | N6 | 53.9 | 64.8 | 244. | P4 | 53.7 | 63.0 |
| 185. | L9 | 53.5 | 63.8 | 215. | N7 | 53.0 | 64.5 | 245. | P5 | 52.6 | 64.0 |
| 186. | L10 | 53.0 | 64.1 | 216. | N8 | 52.6 | 63.4 | 246. | P6 | 53.0 | 64.8 |
| 187. | L11 | 54.1 | 64.8 | 217. | N9 | 52.0 | 65.0 | 247. | P7 | 53.0 | 64.5 |
| 188. | L12 | 51.7 | 65.5 | 218. | N10 | 50.0 | 64.1 | 248. | P8 | 54.0 | 65.0 |
| 189. | L13 | 52.5 | 63.6 | 219. | N11 | 50.1 | 63.2 | 249. | P9 | 53.9 | 65.0 |
| 190. | L14 | 53.7 | 63.5 | 220. | N12 | - | - | 250. | P10 | - | - |
| 191. | L15 | - | - | 221. | N13 | - | - | 251. | P11 | - | - |
| 192. | L16 | - | - | 222. | N14 | - | - | 252. | P12 | - | - |
| 193. | M1 | 54.1 | 65.3 | 223. | N15 | - | - | 253. | P13 | - | - |
| 194. | M2 | 53.4 | 64.8 | 224. | N16 | - | - | 254. | P14 | - | - |
| 195. | M3 | 52.2 | 65.5 | 225. | O1 | 53.3 | 60.4 | 255. | P15 | - | - |
| 196. | M4 | 53.0 | 64.1 | 226. | O2 | 50.7 | 64.5 | 256. | P16 | - | - |
| 197. | M5 | 52.2 | 63.1 | 227. | O3 | 50.7 | 62.2 | | | | |
| 198. | M6 | 53.4 | 64.1 | 228. | O4 | 51.7 | 63.0 | | | | |
| 199. | M7 | 52.2 | 69.1 | 229. | O5 | 52.6 | 64.4 | | | | |
| 200. | M8 | 52.3 | 64.8 | 230. | O6 | 50.4 | 62.2 | | | | |
| 201. | M9 | 53.0 | 64.4 | 231. | O7 | 50.5 | 62.4 | | | | |
| 202. | M10 | 52.6 | 63.5 | 232. | O8 | 53.4 | 64.0 | | | | |
| 203. | M11 | 53.0 | 64.0 | 233. | O9 | 54.7 | 65.8 | | | | |
| 204. | M12 | 52.2 | 60.4 | 234. | O10 | 52.3 | 64.8 | | | | |
| 205. | M13 | - | - | 235. | O11 | - | - | | | | |
| 206. | M14 | - | - | 236. | O12 | - | - | | | | |
| 207. | M15 | - | - | 237. | O13 | - | - | | | | |
| 208. | M16 | - | - | 238. | O14 | - | - | | | | |
| 209. | N1 | 55.1 | 65.8 | 239. | O15 | - | - | | | | |
| 210. | N2 | 54.3 | 65.0 | 240. | O16 | - | - | | | | |

**TET**
Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/26-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(26/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (16) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | B15 | 53.3 | 56.0 | 61. | D13 | 50.5 | 54.6 |
| 2. | A2 | 50.0 | 55.9 | 32. | B16 | 51.2 | 56.4 | 62. | D14 | 51.1 | 55.0 |
| 3. | A3 | 50.3 | 54.8 | 33. | C1 | - | - | 63. | D15 | 53.4 | 56.0 |
| 4. | A4 | 50.9 | 53.9 | 34. | C2 | 49.9 | 58.8 | 64. | D16 | - | - |
| 5. | A5 | 52.1 | 56.5 | 35. | C3 | 48.7 | 53.8 | 65. | E1 | 49.9 | 54.9 |
| 6. | A6 | 50.9 | 54.0 | 36. | C4 | 49.9 | 53.5 | 66. | E2 | 51.0 | 59.0 |
| 7. | A7 | 44.9 | 54.0 | 37. | C5 | 51.0 | 56.4 | 67. | E3 | 52.0 | 55.9 |
| 8. | A8 | 50.0 | 53.4 | 38. | C6 | 49.9 | 54.9 | 68. | E4 | 50.1 | 56.5 |
| 9. | A9 | - | - | 39. | C7 | 51.0 | 55.0 | 69. | E5 | 51.0 | 55.0 |
| 10. | A10 | 51.3 | 54.9 | 40. | C8 | 50.0 | 55.9 | 70. | E6 | 50.0 | 54.0 |
| 11. | A11 | 50.8 | 54.0 | 41. | C9 | 50.1 | 54.0 | 71. | E7 | 53.1 | 58.5 |
| 12. | A12 | 51.1 | 53.9 | 42. | C10 | - | - | 72. | E8 | 48.5 | 54.9 |
| 13. | A13 | 57.5 | 58.3 | 43. | C11 | 50.0 | 55.6 | 73. | E9 | 49.9 | 53.0 |
| 14. | A14 | 50.2 | 55.9 | 44. | C12 | 50.9 | 54.5 | 74. | E10 | 50.1 | 53.9 |
| 15. | A15 | 53.6 | 59.0 | 45. | C13 | 52.0 | 53.5 | 75. | E11 | 51.0 | 54.0 |
| 16. | A16 | 52.5 | 56.3 | 46. | C14 | 50.1 | 53.4 | 76. | E12 | 50.1 | 56.9 |
| 17. | B1 | - | - | 47. | C15 | 52.0 | 55.9 | 77. | E13 | 51.5 | 53.4 |
| 18. | B2 | 50.1 | 56.1 | 48. | C16 | - | - | 78. | E14 | 50.1 | 55.4 |
| 19. | B3 | 50.0 | 54.9 | 49. | D1 | 51.0 | 60.1 | 79. | E15 | 52.5 | 56.1 |
| 20. | B4 | 51.0 | 56.0 | 50. | D2 | 50.5 | 60.0 | 80. | E16 | - | - |
| 21. | B5 | 53.1 | 58.1 | 51. | D3 | 50.0 | 53.5 | 81. | F1 | 51.0 | 55.6 |
| 22. | B6 | 50.9 | 55.5 | 52. | D4 | 49.9 | 54.9 | 82. | F2 | 50.0 | 53.8 |
| 23. | B7 | 51.1 | 53.4 | 53. | D5 | 49.9 | 54.2 | 83. | F3 | 51.9 | 56.9 |
| 24. | B8 | 50.2 | 54.8 | 54. | D6 | 52.0 | 57.0 | 84. | F4 | 52.0 | 54.8 |
| 25. | B9 | 50.1 | 53.9 | 55. | D7 | 50.9 | 54.7 | 85. | F5 | 53.1 | 56.8 |
| 26. | B10 | 50.3 | 54.0 | 56. | D8 | 49.9 | 55.5 | 86. | F6 | 52.0 | 55.9 |
| 27. | B11 | 50.2 | 53.5 | 57. | D9 | 50.0 | 56.0 | 87. | F7 | 53.0 | 58.9 |
| 28. | B12 | 49.7 | 54.5 | 58. | D10 | 51.0 | 54.5 | 88. | F8 | 55.0 | 56.0 |
| 29. | B13 | 53.4 | 58.0 | 59. | D11 | 50.0 | 53.9 | 89. | F9 | 50.0 | 54.0 |
| 30. | B14 | 52.0 | 55.9 | 60. | D12 | 49.9 | 55.0 | 90. | F10 | 51.1 | 56.0 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (16) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 91. | F11 | 50.9 | 54.1 | 121. | H9 | 48.8 | 53.8 | 151. | J7 | 53.4 | 58.2 |
| 92. | F12 | 52.1 | 61.0 | 122. | H10 | 50.5 | 55.9 | 152. | J8 | 54.2 | 57.6 |
| 93. | F13 | 50.1 | 59.9 | 123. | H11 | 48.8 | 54.6 | 153. | J9 | 41.9 | 58.9 |
| 94. | F14 | 52.0 | 60.1 | 124. | H12 | 49.9 | 53.9 | 154. | J10 | 49.0 | 62.0 |
| 95. | F15 | 53.2 | 60.0 | 125. | H13 | 50.2 | 54.5 | 155. | J11 | 50.1 | 60.3 |
| 96. | F16 | - | - | 126. | H14 | 50.7 | 55.8 | 156. | J12 | 49.2 | 54.8 |
| 97. | G1 | 50.1 | 64.9 | 127. | H15 | 52.8 | 60.0 | 157. | J13 | 52.9 | 61.1 |
| 98. | G2 | 51.7 | 61.9 | 128. | H16 | - | - | 158. | J14 | 50.1 | 60.0 |
| 99. | G3 | 48.9 | 53.9 | 129. | I1 | 50.1 | 60.0 | 159. | J15 | 48.5 | 59.4 |
| 100. | G4 | 50.4 | 55.0 | 130. | I2 | 54.0 | 57.8 | 160. | J16 | - | - |
| 101. | G5 | 52.8 | 56.0 | 131. | I3 | 56.1 | 59.9 | 161. | K1 | 49.4 | 55.3 |
| 102. | G6 | 50.1 | 53.5 | 132. | I4 | 54.1 | 60.1 | 162. | K2 | 49.9 | 57.6 |
| 103. | G7 | 50.1 | 55.9 | 133. | I5 | 52.5 | 59.8 | 163. | K3 | 49.7 | 55.5 |
| 104. | G8 | 54.3 | 60.9 | 134. | I6 | 53.6 | 58.7 | 164. | K4 | 48.3 | 52.3 |
| 105. | G9 | 53.7 | 58.9 | 135. | I7 | 54.0 | 59.0 | 165. | K5 | 49.9 | 55.8 |
| 106. | G10 | 54.3 | 58.3 | 136. | I8 | 54.1 | 60.5 | 166. | K6 | 52.7 | 60.8 |
| 107. | G11 | 52.6 | 57.5 | 137. | I9 | 54.4 | 59.0 | 167. | K7 | 47.1 | 53.3 |
| 108. | G12 | 53.6 | 60.9 | 138. | I10 | 54.6 | 60.2 | 168. | K8 | 50.9 | 59.1 |
| 109. | G13 | 54.9 | 60.0 | 139. | I11 | 56.1 | 60.3 | 169. | K9 | 47.3 | 55.3 |
| 110. | G14 | 54.0 | 54.7 | 140. | I12 | 55.0 | 60.4 | 170. | K10 | 47.8 | 59.0 |
| 111. | G15 | 53.0 | 59.0 | 141. | I13 | 56.7 | 61.4 | 171. | K11 | 46.5 | 51.5 |
| 112. | G16 | - | - | 142. | I14 | 57.0 | 62.0 | 172. | K12 | 48.1 | 60.0 |
| 113. | H1 | 49.9 | 54.9 | 143. | I15 | 56.0 | 60.9 | 173. | K13 | 48.8 | 57.3 |
| 114. | H2 | 50.9 | 60.0 | 144. | I16 | - | - | 174. | K14 | 48.1 | 58.3 |
| 115. | H3 | 47.9 | 61.0 | 145. | J1 | 54.0 | 59.2 | 175. | K15 | 47.3 | 62.4 |
| 116. | H4 | 49.9 | 60.0 | 146. | J2 | 56.0 | 60.0 | 176. | K16 | - | - |
| 117. | H5 | 53.8 | 54.9 | 147. | J3 | 56.0 | 59.9 | 177. | | | |
| 118. | H6 | 51.0 | 56.9 | 148. | J4 | 55.0 | 59.0 | 178. | | | |
| 119. | H7 | 50.1 | 58.1 | 149. | J5 | 53.5 | 58.2 | 179. | | | |
| 120. | H8 | 49.0 | 54.9 | 150. | J6 | 54.0 | 58.4 | 180. | | | |

**TET**
Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/27-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(27/1-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (17) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | D4 | - | - | 61. | G7 | 51.4 | 53.9 |
| 2. | A2 | - | - | 32. | D5 | - | - | 62. | G8 | 51.3 | 64.0 |
| 3. | A3 | - | - | 33. | D6 | 51.2 | 53.9 | 63. | G9 | 52.6 | 53.3 |
| 4. | A4 | 52.0 | 53.8 | 34. | D7 | 50.9 | 53.9 | 64. | H1 | - | - |
| 5. | A5 | 51.7 | 53.4 | 35. | D8 | 50.7 | 52.3 | 65. | H2 | - | - |
| 6. | A6 | - | - | 36. | D9 | 52.4 | 52.7 | 66. | H3 | - | - |
| 7. | A7 | - | - | 37. | E1 | - | - | 67. | H4 | - | - |
| 8. | A8 | - | - | 38. | E2 | - | - | 68. | H5 | 51.1 | 52.6 |
| 9. | A9 | - | - | 39. | E3 | - | - | 69. | H6 | 51.9 | 54.6 |
| 10. | B1 | - | - | 40. | E4 | - | - | 70. | H7 | 52.2 | 53.7 |
| 11. | B2 | - | - | 41. | E5 | - | - | 71. | H8 | 51.7 | 54.0 |
| 12. | B3 | - | - | 42. | E6 | 51.0 | 54.3 | 72. | H9 | 52.1 | 54.1 |
| 13. | B4 | - | - | 43. | E7 | 51.6 | 54.1 | 73. | I1 | - | - |
| 14. | B5 | - | - | 44. | E8 | 51.2 | 52.4 | 74. | I2 | - | - |
| 15. | B6 | 50.2 | 51.9 | 45. | E9 | 49.7 | 52.2 | 75. | I3 | - | - |
| 16. | B7 | 52.2 | 54.6 | 46. | F1 | - | - | 76. | I4 | - | - |
| 17. | B8 | 50.6 | 53.1 | 47. | F2 | - | - | 77. | I5 | 50.7 | 52.3 |
| 18. | B9 | 50.3 | 52.6 | 48. | F3 | - | - | 78. | I6 | 51.7 | 54.4 |
| 19. | C1 | - | - | 49. | F4 | - | - | 79. | I7 | 52.0 | 54.6 |
| 20. | C2 | - | - | 50. | F5 | - | - | 80. | I8 | 51.8 | 54.5 |
| 21. | C3 | - | - | 51. | F6 | 51.8 | 53.7 | 81. | I9 | 52.4 | 54.3 |
| 22. | C4 | - | - | 52. | F7 | 51.7 | 53.6 | 82. | J1 | - | - |
| 23. | C5 | - | - | 53. | F8 | 51.0 | 52.2 | 83. | J2 | - | - |
| 24. | C6 | 50.4 | 53.6 | 54. | F9 | 52.1 | 53.7 | 84. | J3 | - | - |
| 25. | C7 | 52.6 | 59.4 | 55. | G1 | - | - | 85. | J4 | - | - |
| 26. | C8 | 50.6 | 52.5 | 56. | G2 | - | - | 86. | J5 | 50.8 | 52.4 |
| 27. | C9 | 50.2 | 52.3 | 57. | G3 | - | - | 87. | J6 | 50.1 | 53.0 |
| 28. | D1 | - | - | 58. | G4 | - | - | 88. | J7 | 52.7 | 54.5 |
| 29. | D2 | - | - | 59. | G5 | - | - | 89. | J8 | 52.3 | 56.4 |
| 30. | D3 | - | - | 60. | G6 | 50.6 | 54.1 | 90. | J9 | 52.2 | 54.6 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/2-2)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (17) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 91. | K1 | - | - | 121. | N4 | 50.3 | 54.1 | 151. | Q7 | 52.3 | 54.4 |
| 92. | K2 | - | - | 122. | N5 | 50.7 | 54.0 | 152. | Q8 | 52.4 | 54.1 |
| 93. | K3 | - | - | 123. | N6 | 51.3 | 54.0 | 153. | Q9 | - | - |
| 94. | K4 | 51.7 | 53.0 | 124. | N7 | 51.7 | 53.8 | 154. | R1 | - | - |
| 95. | K5 | 51.3 | 51.7 | 125. | N8 | 52.6 | 54.5 | 155. | R2 | 52.4 | 54.6 |
| 96. | K6 | 50.9 | 53.2 | 126. | N9 | - | - | 156. | R3 | 51.3 | 52.6 |
| 97. | K7 | 52.4 | 54.5 | 127. | O1 | - | - | 157. | R4 | 51.3 | 54.2 |
| 98. | K8 | 52.2 | 54.5 | 128. | O2 | - | - | 158. | R5 | 52.0 | 53.7 |
| 99. | K9 | 52.2 | 56.8 | 129. | O3 | 51.8 | 52.9 | 159. | R6 | 52.3 | 54.6 |
| 100. | L1 | - | - | 130. | O4 | 51.8 | 54.3 | 160. | R7 | 52.0 | 56.8 |
| 101. | L2 | - | - | 131. | O5 | 52.0 | 53.7 | 161. | R8 | 52.2 | 56.3 |
| 102. | L3 | - | - | 132. | O6 | 52.0 | 53.7 | 162. | R9 | - | - |
| 103. | L4 | 51.8 | 54.2 | 133. | O7 | 51.1 | 53.4 | 163. | S1 | 49.8 | 53.7 |
| 104. | L5 | 51.4 | 52.6 | 134. | O8 | - | - | 164. | S2 | 51.4 | 59.5 |
| 105. | L6 | 52.0 | 53.9 | 135. | O9 | - | - | 165. | S3 | 51.4 | 52.7 |
| 106. | L7 | 52.0 | 54.0 | 136. | P1 | - | - | 166. | S4 | 52.0 | 54.5 |
| 107. | L8 | 52.0 | 54.3 | 137. | P2 | 51.3 | 53.7 | 167. | S5 | 51.7 | 54.2 |
| 108. | L9 | 52.4 | 53.9 | 138. | P3 | 51.7 | 52.9 | 168. | S6 | 52.6 | 54.9 |
| 109. | M1 | - | - | 139. | P4 | 51.7 | 52.9 | 169. | S7 | 52.2 | 54.9 |
| 110. | M2 | - | - | 140. | P5 | 51.6 | 54.1 | 170. | S8 | - | - |
| 111. | M3 | - | - | 141. | P6 | 52.1 | 53.9 | 171. | S9 | - | - |
| 112. | M4 | 51.6 | 53.5 | 142. | P7 | 52.2 | 54.1 | 172. | | | |
| 113. | M5 | 50.8 | 51.9 | 143. | P8 | 54.0 | 56.9 | 173. | | | |
| 114. | M6 | 51.6 | 54.6 | 144. | P9 | - | - | 174. | | | |
| 115. | M7 | 51.3 | 53.9 | 145. | Q1 | - | - | 175. | | | |
| 116. | M8 | 52.4 | 54.5 | 146. | Q2 | 51.0 | 53.0 | 176. | | | |
| 117. | M9 | - | - | 147. | Q3 | 50.9 | 52.4 | 177. | | | |
| 118. | N1 | - | - | 148. | Q4 | 50.8 | 53.4 | 178. | | | |
| 119. | N2 | - | - | 149. | Q5 | 51.3 | 58.9 | 179. | | | |
| 120. | N3 | 52.0 | 53.4 | 150. | Q6 | 52.0 | 54.7 | 180. | | | |

**TET**
Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/28-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอน้ำปอง จังหวัดราชนบุรี

Job No. : S650001/May/1

(28/1-5)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | - | - | 31. | B13 | 52.1 | 52.6 | 61. | D7 | - | - |
| 2. | A2 | - | - | 32. | B14 | 52.3 | 54.1 | 62. | D8 | - | - |
| 3. | A3 | - | - | 33. | B15 | 51.6 | 52.2 | 63. | D9 | - | - |
| 4. | A4 | - | - | 34. | B16 | - | - | 64. | D10 | - | - |
| 5. | A5 | - | - | 35. | B17 | - | - | 65. | D11 | - | - |
| 6. | A6 | - | - | 36. | B18 | - | - | 66. | D12 | - | - |
| 7. | A7 | - | - | 37. | C1 | - | - | 67. | D13 | - | - |
| 8. | A8 | - | - | 38. | C2 | - | - | 68. | D14 | 49.8 | 51.2 |
| 9. | A9 | - | - | 39. | C3 | - | - | 69. | D15 | 50.1 | 52.4 |
| 10. | A10 | - | - | 40. | C4 | - | - | 70. | D16 | 50.3 | 51.4 |
| 11. | A11 | - | - | 41. | C5 | - | - | 71. | D17 | 50.3 | 51.3 |
| 12. | A12 | - | - | 42. | C6 | - | - | 72. | D18 | - | - |
| 13. | A13 | - | - | 43. | C7 | 52.6 | 53.1 | 73. | E1 | 52.6 | 53.4 |
| 14. | A14 | 52.1 | 52.6 | 44. | C8 | 52.6 | 53.1 | 74. | E2 | 51.8 | 52.6 |
| 15. | A15 | - | - | 45. | C9 | 52.4 | 53.3 | 75. | E3 | - | - |
| 16. | A16 | - | - | 46. | C10 | - | - | 76. | E4 | - | - |
| 17. | A17 | - | - | 47. | C11 | - | - | 77. | E5 | - | - |
| 18. | A18 | - | - | 48. | C12 | - | - | 78. | E6 | - | - |
| 19. | B1 | - | - | 49. | C13 | - | - | 79. | E7 | - | - |
| 20. | B2 | - | - | 50. | C14 | 49.6 | 50.1 | 80. | E8 | - | - |
| 21. | B3 | - | - | 51. | C15 | 49.3 | 51.2 | 81. | E9 | - | - |
| 22. | B4 | - | - | 52. | C16 | 49.5 | 50.2 | 82. | E10 | - | - |
| 23. | B5 | - | - | 53. | C17 | - | - | 83. | E11 | - | - |
| 24. | B6 | - | - | 54. | C18 | - | - | 84. | E12 | - | - |
| 25. | B7 | - | - | 55. | D1 | - | - | 85. | E13 | - | - |
| 26. | B8 | - | - | 56. | D2 | 50.1 | 50.6 | 86. | E14 | - | - |
| 27. | B9 | - | - | 57. | D3 | 50.3 | 50.8 | 87. | E15 | 43.8 | 50.1 |
| 28. | B10 | 52.6 | 52.8 | 58. | D4 | 49.8 | 50.1 | 88. | E16 | 48.6 | 51.2 |
| 29. | B11 | 52.3 | 53.6 | 59. | D5 | 49.9 | 50.8 | 89. | E17 | 49.3 | 50.9 |
| 30. | B12 | 51.9 | 52.8 | 60. | D6 | 50.1 | 50.9 | 90. | E18 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/2-5)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 91. | F1 | - | - | 121. | G13 | - | - | 151. | I7 | - | - |
| 92. | F2 | - | - | 122. | G14 | - | - | 152. | I8 | - | - |
| 93. | F3 | - | - | 123. | G15 | 48.9 | 49.8 | 153. | I9 | - | - |
| 94. | F4 | - | - | 124. | G16 | 49.6 | 51.9 | 154. | I10 | - | - |
| 95. | F5 | - | - | 125. | G17 | 48.7 | 49.9 | 155. | I11 | - | - |
| 96. | F6 | - | - | 126. | G18 | - | - | 156. | I12 | - | - |
| 97. | F7 | - | - | 127. | H1 | - | - | 157. | I13 | - | - |
| 98. | F8 | - | - | 128. | H2 | - | - | 158. | I14 | - | - |
| 99. | F9 | - | - | 129. | H3 | - | - | 159. | I15 | - | - |
| 100. | F10 | - | - | 130. | H4 | - | - | 160. | I16 | 48.9 | 50.6 |
| 101. | F11 | - | - | 131. | H5 | - | - | 161. | I17 | 49.8 | 50.1 |
| 102. | F12 | - | - | 132. | H6 | - | - | 162. | I18 | 49.8 | 52.6 |
| 103. | F13 | - | - | 133. | H7 | - | - | 163. | J1 | - | - |
| 104. | F14 | - | - | 134. | H8 | - | - | 164. | J2 | - | - |
| 105. | F15 | 49.8 | 50.2 | 135. | H9 | - | - | 165. | J3 | - | - |
| 106. | F16 | 49.6 | 50.8 | 136. | H10 | - | - | 166. | J4 | - | - |
| 107. | F17 | 49.8 | 50.2 | 137. | H11 | - | - | 167. | J5 | - | - |
| 108. | F18 | - | - | 138. | H12 | - | - | 168. | J6 | - | - |
| 109. | G1 | - | - | 139. | H13 | - | - | 169. | J7 | - | - |
| 110. | G2 | - | - | 140. | H14 | - | - | 170. | J8 | - | - |
| 111. | G3 | - | - | 141. | H15 | - | - | 171. | J9 | - | - |
| 112. | G4 | - | - | 142. | H16 | 49.8 | 50.1 | 172. | J10 | - | - |
| 113. | G5 | - | - | 143. | H17 | 48.7 | 50.8 | 173. | J11 | - | - |
| 114. | G6 | - | - | 144. | H18 | 49.7 | 50.3 | 174. | J12 | - | - |
| 115. | G7 | - | - | 145. | I1 | - | - | 175. | J13 | - | - |
| 116. | G8 | - | - | 146. | I2 | - | - | 176. | J14 | - | - |
| 117. | G9 | - | - | 147. | I3 | - | - | 177. | J15 | - | - |
| 118. | G10 | - | - | 148. | I4 | - | - | 178. | J16 | 49.6 | 52.0 |
| 119. | G11 | - | - | 149. | I5 | - | - | 179. | J17 | 48.6 | 50.2 |
| 120. | G12 | - | - | 150. | I6 | - | - | 180. | J18 | 49.8 | 53.6 |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/3-5)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 181. | K1 | - | - | 211. | L13 | - | - | 241. | N7 | - | - |
| 182. | K2 | - | - | 212. | L14 | - | - | 242. | N8 | - | - |
| 183. | K3 | - | - | 213. | L15 | - | - | 243. | N9 | 47.1 | 51.8 |
| 184. | K4 | - | - | 214. | L16 | - | - | 244. | N10 | - | - |
| 185. | K5 | - | - | 215. | L17 | - | - | 245. | N11 | - | - |
| 186. | K6 | - | - | 216. | L18 | - | - | 246. | N12 | - | - |
| 187. | K7 | - | - | 217. | M1 | - | - | 247. | N13 | - | - |
| 188. | K8 | - | - | 218. | M2 | - | - | 248. | N14 | - | - |
| 189. | K9 | - | - | 219. | M3 | - | - | 249. | N15 | - | - |
| 190. | K10 | - | - | 220. | M4 | - | - | 250. | N16 | - | - |
| 191. | K11 | - | - | 221. | M5 | - | - | 251. | N17 | - | - |
| 192. | K12 | - | - | 222. | M6 | - | - | 252. | N18 | - | - |
| 193. | K13 | 48.9 | 51.2 | 223. | M7 | - | - | 253. | O1 | - | - |
| 194. | K14 | 49.8 | 51.2 | 224. | M8 | - | - | 254. | O2 | - | - |
| 195. | K15 | - | - | 225. | M9 | 49.8 | 51.4 | 255. | O3 | - | - |
| 196. | K16 | - | - | 226. | M10 | - | - | 256. | O4 | 49.8 | 50.2 |
| 197. | K17 | - | - | 227. | M11 | - | - | 257. | O5 | - | - |
| 198. | K18 | - | - | 228. | M12 | - | - | 258. | O6 | - | - |
| 199. | L1 | - | - | 229. | M13 | - | - | 259. | O7 | - | - |
| 200. | L2 | - | - | 230. | M14 | - | - | 260. | O8 | - | - |
| 201. | L3 | - | - | 231. | M15 | - | - | 261. | O9 | - | - |
| 202. | L4 | - | - | 232. | M16 | - | - | 262. | O10 | - | - |
| 203. | L5 | - | - | 233. | M17 | - | - | 263. | O11 | - | - |
| 204. | L6 | - | - | 234. | M18 | - | - | 264. | O12 | - | - |
| 205. | L7 | - | - | 235. | N1 | - | - | 265. | O13 | - | - |
| 206. | L8 | - | - | 236. | N2 | - | - | 266. | O14 | - | - |
| 207. | L9 | 48.9 | 50.2 | 237. | N3 | - | - | 267. | O15 | - | - |
| 208. | L10 | 48.7 | 50.1 | 238. | N4 | 48.8 | 51.9 | 268. | O16 | - | - |
| 209. | L11 | 48.9 | 51.6 | 239. | N5 | - | - | 269. | O17 | - | - |
| 210. | L12 | 49.8 | 51.4 | 240. | N6 | - | - | 270. | O18 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/4-5)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 271. | P1 | - | - | 301. | Q13 | - | - | 331. | S7 | 50.2 | 50.4 |
| 272. | P2 | - | - | 302. | Q14 | - | - | 332. | S8 | - | - |
| 273. | P3 | - | - | 303. | Q15 | - | - | 333. | S9 | - | - |
| 274. | P4 | - | - | 304. | Q16 | - | - | 334. | S10 | - | - |
| 275. | P5 | 49.8 | 52.4 | 305. | Q17 | - | - | 335. | S11 | - | - |
| 276. | P6 | 50.1 | 52.1 | 306. | Q18 | - | - | 336. | S12 | - | - |
| 277. | P7 | - | - | 307. | R1 | - | - | 337. | S13 | - | - |
| 278. | P8 | - | - | 308. | R2 | - | - | 338. | S14 | - | - |
| 279. | P9 | - | - | 309. | R3 | - | - | 339. | S15 | - | - |
| 280. | P10 | - | - | 310. | R4 | - | - | 340. | S16 | - | - |
| 281. | P11 | - | - | 311. | R5 | - | - | 341. | S17 | - | - |
| 282. | P12 | - | - | 312. | R6 | 49.8 | 51.6 | 342. | S18 | - | - |
| 283. | P13 | - | - | 313. | R7 | 50.1 | 52.4 | 343. | T1 | - | - |
| 284. | P14 | - | - | 314. | R8 | - | - | 344. | T2 | - | - |
| 285. | P15 | - | - | 315. | R9 | - | - | 345. | T3 | - | - |
| 286. | P16 | - | - | 316. | R10 | - | - | 346. | T4 | - | - |
| 287. | P17 | - | - | 317. | R11 | - | - | 347. | T5 | - | - |
| 288. | P18 | - | - | 318. | R12 | - | - | 348. | T6 | - | - |
| 289. | Q1 | - | - | 319. | R13 | - | - | 349. | T7 | 50.2 | 51.4 |
| 290. | Q2 | - | - | 320. | R14 | - | - | 350. | T8 | - | - |
| 291. | Q3 | - | - | 321. | R15 | - | - | 351. | T9 | - | - |
| 292. | Q4 | - | - | 322. | R16 | - | - | 352. | T10 | - | - |
| 293. | Q5 | - | - | 323. | R17 | - | - | 353. | T11 | - | - |
| 294. | Q6 | 49.8 | 50.1 | 324. | R18 | - | - | 354. | T12 | - | - |
| 295. | Q7 | - | - | 325. | S1 | | | 355. | T13 | - | - |
| 296. | Q8 | - | - | 326. | S2 | | | 356. | T14 | - | - |
| 297. | Q9 | - | - | 327. | S3 | | | 357. | T15 | - | - |
| 298. | Q10 | - | - | 328. | S4 | | | 358. | T16 | - | - |
| 299. | Q11 | - | - | 329. | S5 | | | 359. | T17 | - | - |
| 300. | Q12 | - | - | 330. | S6 | 50.1 | 52.1 | 360. | T18 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/5-5)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|-----|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 361. | U1 | - | - | 376. | U16 | - | - | 391. | V13 | - | - |
| 362. | U2 | - | - | 377. | U17 | - | - | 392. | V14 | - | - |
| 363. | U3 | - | - | 378. | U18 | - | - | 393. | V15 | - | - |
| 364. | U4 | - | - | 379. | V1 | - | - | 394. | V16 | - | - |
| 365. | U5 | - | - | 380. | V2 | - | - | 395. | V17 | - | - |
| 366. | U6 | - | - | 381. | V3 | - | - | 396. | V18 | - | - |
| 367. | U7 | 50.1 | 51.2 | 382. | V4 | - | - | | | | |
| 368. | U8 | - | - | 383. | V5 | - | - | | | | |
| 369. | U9 | - | - | 384. | V6 | - | - | | | | |
| 370. | U10 | - | - | 385. | V7 | 50.1 | 52.4 | | | | |
| 371. | U11 | - | - | 386. | V8 | - | - | | | | |
| 372. | U12 | - | - | 387. | V9 | - | - | | | | |
| 373. | U13 | - | - | 388. | V10 | - | - | | | | |
| 374. | U14 | - | - | 389. | V11 | - | - | | | | |
| 375. | U15 | - | - | 390. | V12 | - | - | | | | |



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

REPORT NO. : 2022/29-29

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า
 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/May/1

(29/1-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 1. | A1 | 60.2 | 60.8 | 31. | B5 | - | - | 61. | C9 | - | - |
| 2. | A2 | 59.8 | 60.2 | 32. | B6 | - | - | 62. | C10 | - | - |
| 3. | A3 | 56.8 | 60.1 | 33. | B7 | - | - | 63. | C11 | - | - |
| 4. | A4 | 56.8 | 59.8 | 34. | B8 | - | - | 64. | C12 | - | - |
| 5. | A5 | 56.4 | 59.8 | 35. | B9 | - | - | 65. | C13 | - | - |
| 6. | A6 | 54.6 | 60.2 | 36. | B10 | - | - | 66. | C14 | - | - |
| 7. | A7 | 53.4 | 54.8 | 37. | B11 | - | - | 67. | C15 | - | - |
| 8. | A8 | 53.4 | 54.0 | 38. | B12 | - | - | 68. | C16 | - | - |
| 9. | A9 | 53.4 | 54.3 | 39. | B13 | - | - | 69. | C17 | - | - |
| 10. | A10 | 53.1 | 53.6 | 40. | B14 | 53.6 | 55.4 | 70. | C18 | - | - |
| 11. | A11 | 52.4 | 52.8 | 41. | B15 | 53.8 | 55.2 | 71. | C19 | - | - |
| 12. | A12 | 52.4 | 52.9 | 42. | B16 | 52.1 | 52.8 | 72. | C20 | - | - |
| 13. | A13 | 52.1 | 53.4 | 43. | B17 | 53.1 | 54.9 | 73. | C21 | 53.6 | 55.1 |
| 14. | A14 | - | - | 44. | B18 | 53.2 | 53.8 | 74. | C22 | 53.4 | 53.6 |
| 15. | A15 | - | - | 45. | B19 | 52.9 | 53.1 | 75. | C23 | 53.2 | 54.1 |
| 16. | A16 | - | - | 46. | B20 | 52.6 | 54.1 | 76. | C24 | 53.6 | 54.1 |
| 17. | A17 | - | - | 47. | B21 | 52.9 | 55.4 | 77. | C25 | - | - |
| 18. | A18 | - | - | 48. | B22 | 53.6 | 55.7 | 78. | C26 | - | - |
| 19. | A19 | - | - | 49. | B23 | 52.4 | 53.8 | 79. | D1 | - | - |
| 20. | A20 | - | - | 50. | B24 | 53.2 | 54.1 | 80. | D2 | - | - |
| 21. | A21 | - | - | 51. | B25 | - | - | 81. | D3 | - | - |
| 22. | A22 | - | - | 52. | B26 | - | - | 82. | D4 | - | - |
| 23. | A23 | - | - | 53. | C1 | - | - | 83. | D5 | - | - |
| 24. | A24 | - | - | 54. | C2 | - | - | 84. | D6 | - | - |
| 25. | A25 | - | - | 55. | C3 | - | - | 85. | D7 | - | - |
| 26. | A26 | - | - | 56. | C4 | - | - | 86. | D8 | - | - |
| 27. | B1 | - | - | 57. | C5 | - | - | 87. | D9 | - | - |
| 28. | B2 | - | - | 58. | C6 | - | - | 88. | D10 | - | - |
| 29. | B3 | - | - | 59. | C7 | - | - | 89. | D11 | - | - |
| 30. | B4 | - | - | 60. | C8 | - | - | 90. | D12 | - | - |

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


(29/2-3)

| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | Leq | Lmax |
| 91. | D13 | - | - | 121. | E17 | - | - | 151. | F21 | - | - |
| 92. | D14 | - | - | 122. | E18 | - | - | 152. | F22 | - | - |
| 93. | D15 | - | - | 123. | E19 | - | - | 153. | F23 | - | - |
| 94. | D16 | - | - | 124. | E20 | - | - | 154. | F24 | - | - |
| 95. | D17 | - | - | 125. | E21 | - | - | 155. | F25 | 53.2 | 58.1 |
| 96. | D18 | - | - | 126. | E22 | - | - | 156. | F26 | - | - |
| 97. | D19 | - | - | 127. | E23 | - | - | 157. | G1 | - | - |
| 98. | D20 | - | - | 128. | E24 | 53.8 | 59.1 | 158. | G2 | - | - |
| 99. | D21 | - | - | 129. | E25 | - | - | 159. | G3 | - | - |
| 100. | D22 | - | - | 130. | E26 | - | - | 160. | G4 | - | - |
| 101. | D23 | - | - | 131. | F1 | - | - | 161. | G5 | - | - |
| 102. | D24 | 54.6 | 58.9 | 132. | F2 | - | - | 162. | G6 | - | - |
| 103. | D25 | - | - | 133. | F3 | - | - | 163. | G7 | - | - |
| 104. | D26 | - | - | 134. | F4 | - | - | 164. | G8 | - | - |
| 105. | E1 | - | - | 135. | F5 | - | - | 165. | G9 | - | - |
| 106. | E2 | - | - | 136. | F6 | - | - | 166. | G10 | - | - |
| 107. | E3 | - | - | 137. | F7 | - | - | 167. | G11 | - | - |
| 108. | E4 | - | - | 138. | F8 | - | - | 168. | G12 | - | - |
| 109. | E5 | - | - | 139. | F9 | - | - | 169. | G13 | - | - |
| 110. | E6 | - | - | 140. | F10 | - | - | 170. | G14 | - | - |
| 111. | E7 | - | - | 141. | F11 | - | - | 171. | G15 | - | - |
| 112. | E8 | - | - | 142. | F12 | - | - | 172. | G16 | - | - |
| 113. | E9 | - | - | 143. | F13 | - | - | 173. | G17 | - | - |
| 114. | E10 | - | - | 144. | F14 | - | - | 174. | G18 | - | - |
| 115. | E11 | - | - | 145. | F15 | - | - | 175. | G19 | - | - |
| 116. | E12 | - | - | 146. | F16 | - | - | 176. | G20 | - | - |
| 117. | E13 | - | - | 147. | F17 | - | - | 177. | G21 | - | - |
| 118. | E14 | - | - | 148. | F18 | - | - | 178. | G22 | - | - |
| 119. | E15 | - | - | 149. | F19 | - | - | 179. | G23 | - | - |
| 120. | E16 | - | - | 150. | F20 | - | - | 180. | G24 | - | - |




(29/3-3)


| บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|-----|------|----------------|----------------|------|
| Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | | Item | Sampling Point | Result (dB(A)) | |
| | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq | | | 13/05/22 | Leq |
| 181. | G25 | 53.4 | 55.2 | 217. | I9 | - | - | 253. | J19 | - | - |
| 182. | G26 | - | - | 218. | I10 | - | - | 254. | J20 | - | - |
| 183. | H1 | - | - | 219. | I11 | - | - | 255. | J21 | - | - |
| 184. | H2 | - | - | 220. | I12 | - | - | 256. | J22 | - | - |
| 185. | H3 | - | - | 221. | I13 | - | - | 257. | J23 | - | - |
| 186. | H4 | - | - | 222. | I14 | - | - | 258. | J24 | - | - |
| 187. | H5 | - | - | 223. | I15 | - | - | 259. | J25 | - | - |
| 188. | H6 | - | - | 224. | I16 | - | - | 260. | J26 | 52.9 | 58.4 |
| 189. | H7 | - | - | 225. | I17 | - | - | 261. | K1 | - | - |
| 190. | H8 | - | - | 226. | I18 | - | - | 262. | K2 | - | - |
| 191. | H9 | - | - | 227. | I19 | - | - | 263. | K3 | - | - |
| 192. | H10 | - | - | 228. | I20 | - | - | 264. | K4 | - | - |
| 193. | H11 | - | - | 229. | I21 | - | - | 265. | K5 | - | - |
| 194. | H12 | - | - | 230. | I22 | - | - | 266. | K6 | - | - |
| 195. | H13 | - | - | 231. | I23 | - | - | 267. | K7 | - | - |
| 196. | H14 | - | - | 232. | I24 | - | - | 268. | K8 | - | - |
| 197. | H15 | - | - | 233. | I25 | - | - | 269. | K9 | - | - |
| 198. | H16 | - | - | 234. | I26 | - | - | 270. | K10 | - | - |
| 199. | H17 | - | - | 235. | J1 | - | - | 271. | K11 | - | - |
| 200. | H18 | - | - | 236. | J2 | - | - | 272. | K12 | - | - |
| 201. | H19 | - | - | 237. | J3 | - | - | 273. | K13 | - | - |
| 202. | H20 | - | - | 238. | J4 | - | - | 274. | K14 | - | - |
| 203. | H21 | - | - | 239. | J5 | - | - | 275. | K15 | - | - |
| 204. | H22 | - | - | 240. | J6 | - | - | 276. | K16 | - | - |
| 205. | H23 | - | - | 241. | J7 | - | - | 277. | K17 | - | - |
| 206. | H24 | - | - | 242. | J8 | - | - | 278. | K18 | - | - |
| 207. | H25 | 53.6 | 55.8 | 243. | J9 | - | - | 279. | K19 | - | - |
| 208. | H26 | - | - | 244. | J10 | - | - | 280. | K20 | - | - |
| 209. | I1 | - | - | 245. | J11 | - | - | 281. | K21 | - | - |
| 210. | I2 | - | - | 246. | J12 | - | - | 282. | K22 | - | - |
| 211. | I3 | - | - | 247. | J13 | - | - | 283. | K23 | - | - |
| 212. | I4 | - | - | 248. | J14 | - | - | 284. | K24 | - | - |
| 213. | I5 | - | - | 249. | J15 | - | - | 285. | K25 | - | - |
| 214. | I6 | - | - | 250. | J16 | - | - | 286. | K26 | 53.8 | 59.6 |
| 215. | I7 | - | - | 251. | J17 | - | - | | | | |
| 216. | I8 | - | - | 252. | J18 | - | - | | | | |

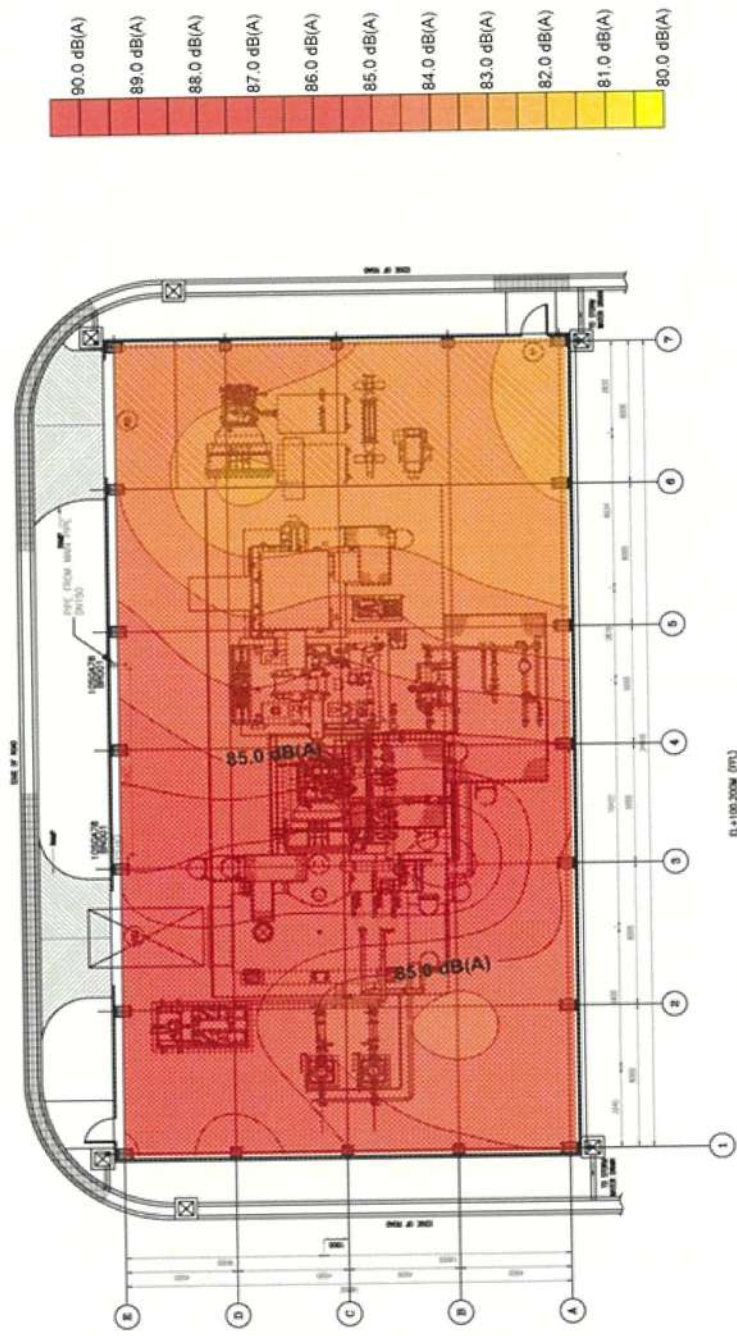


รูปที่ 1 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ STG Building

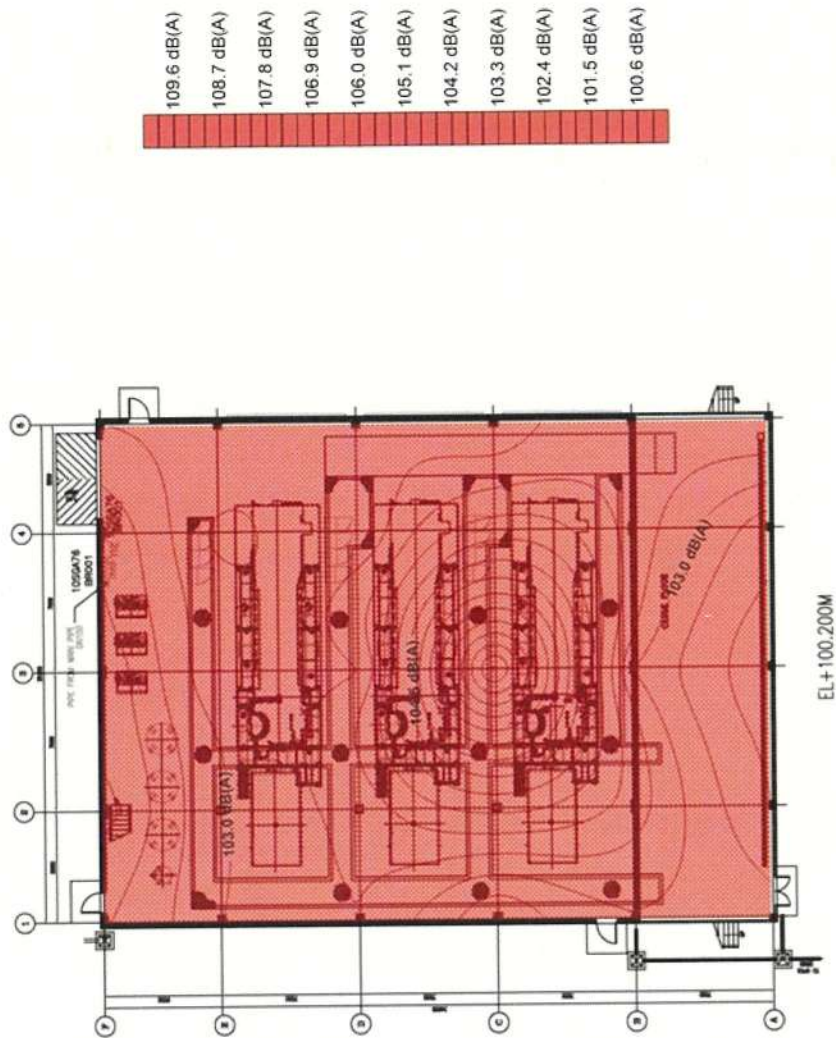


รูปที่ 2 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Gas Engine Building (Ground Floor)




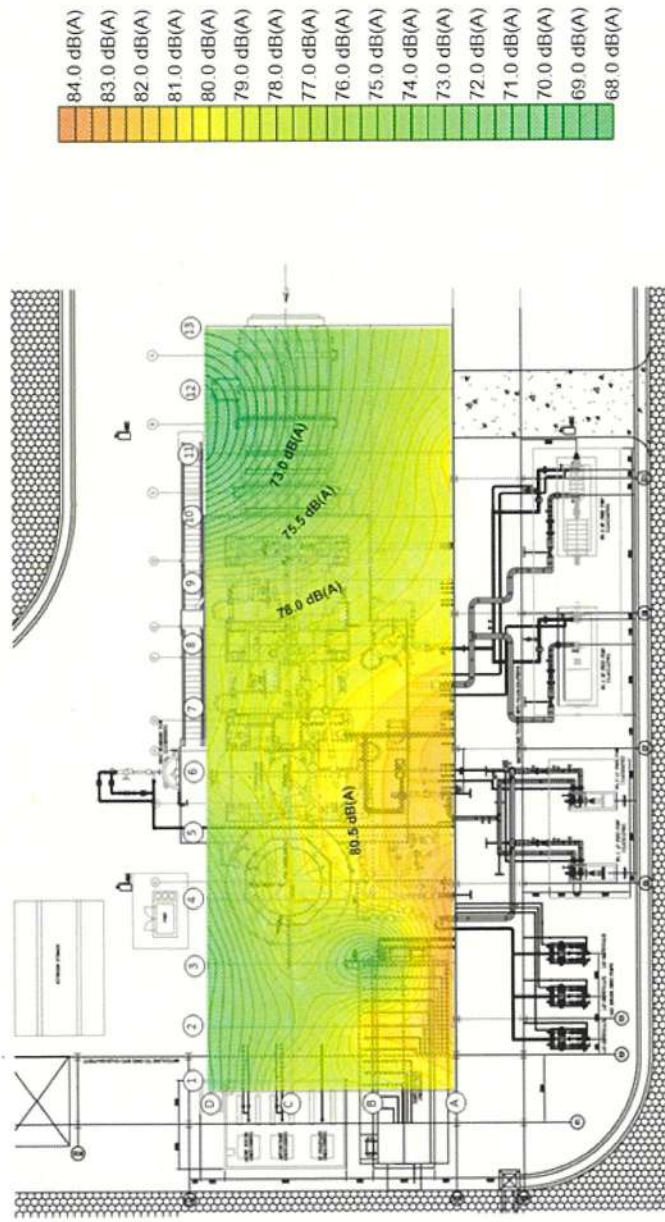


รูปที่ 4 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Gas Turbine




รูปที่ 5 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Workshop & Warehouse Building

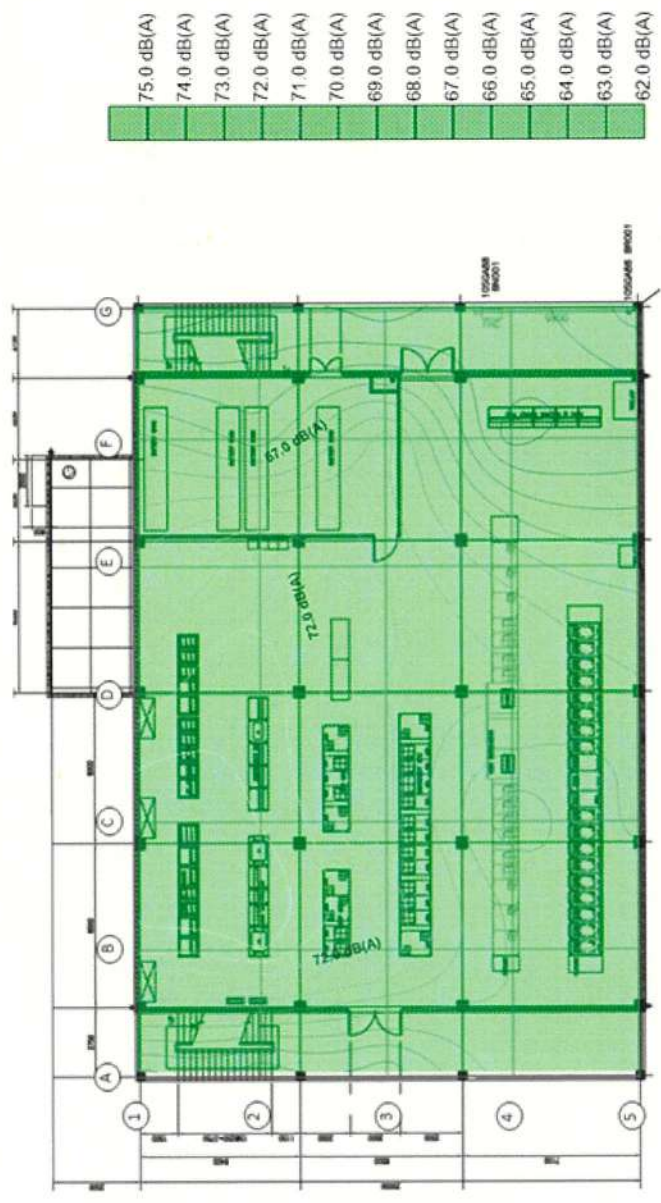


รูปที่ 6 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ E&C Building (Second Floor)

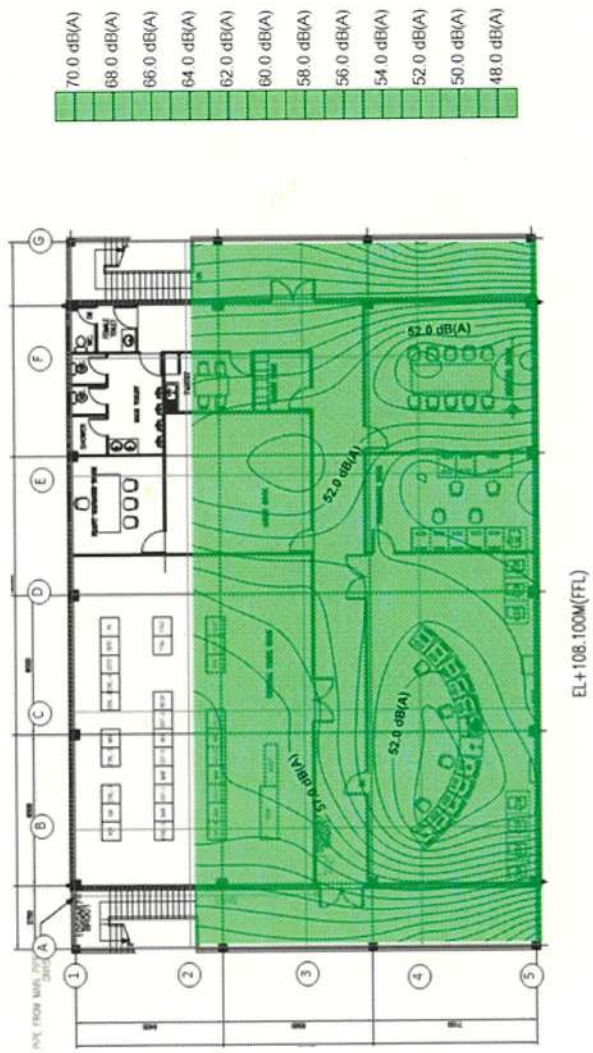


รูปที่ 7 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ E&C Building (Third Floor)

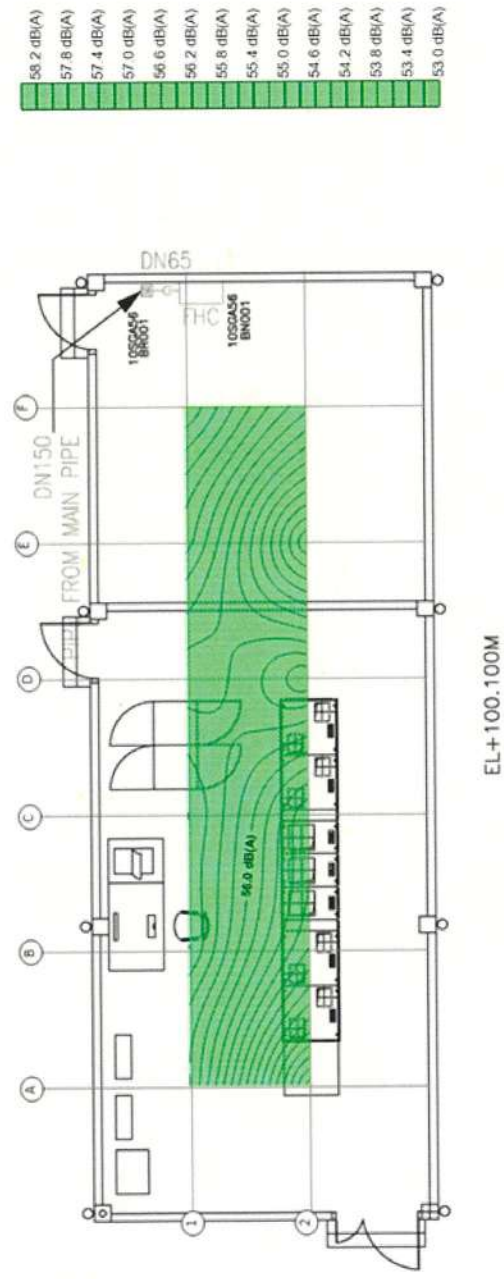


รูปที่ 8 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Water Treatment Control Building

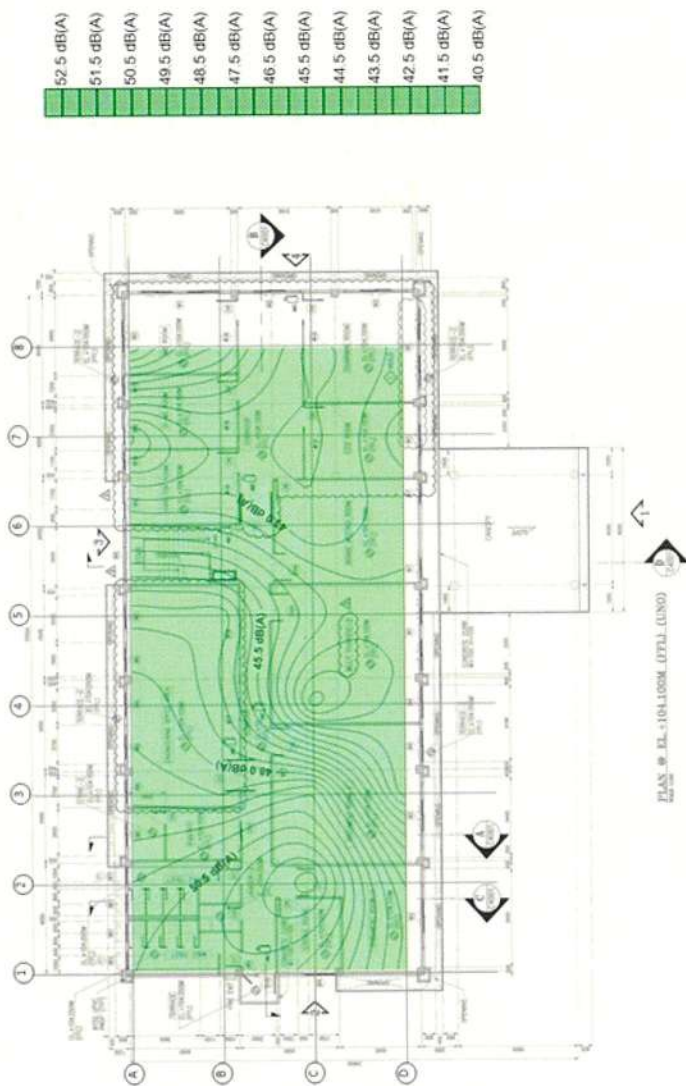


รูปที่ 9 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 2

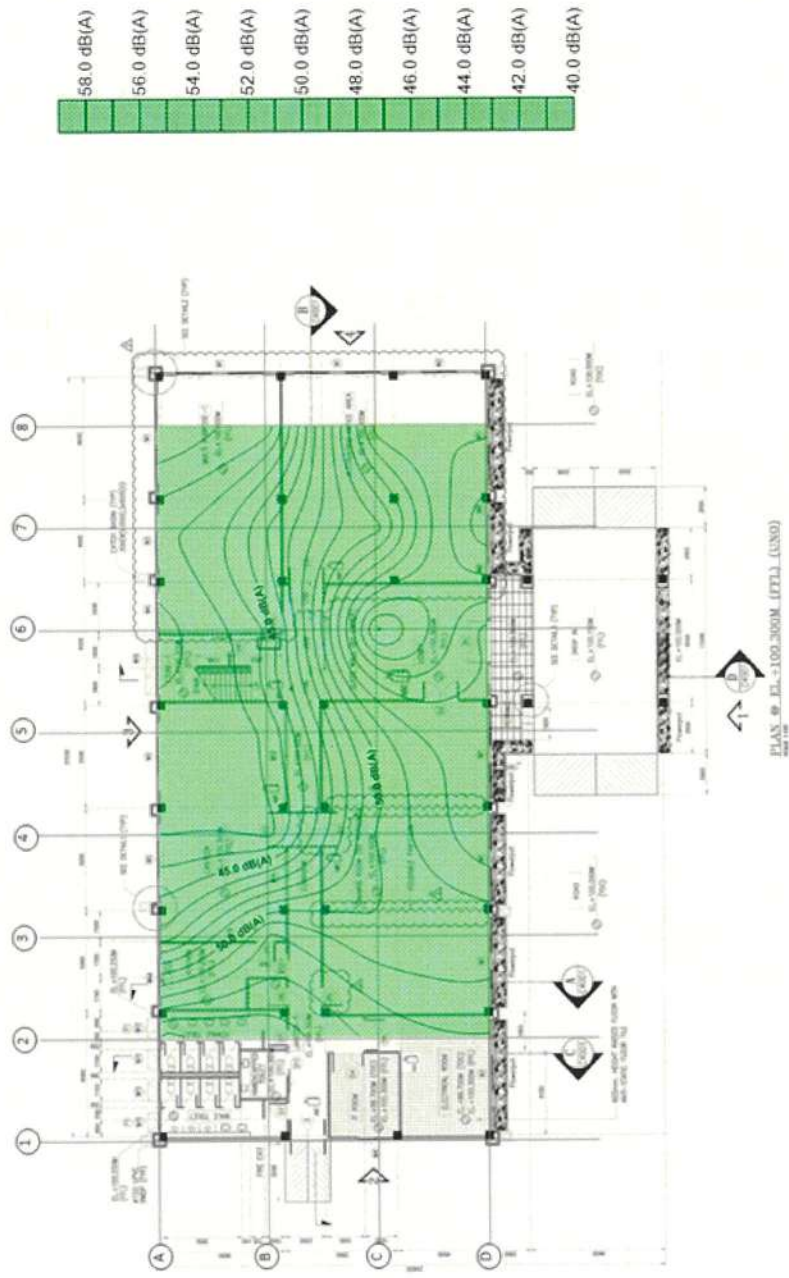




รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 1

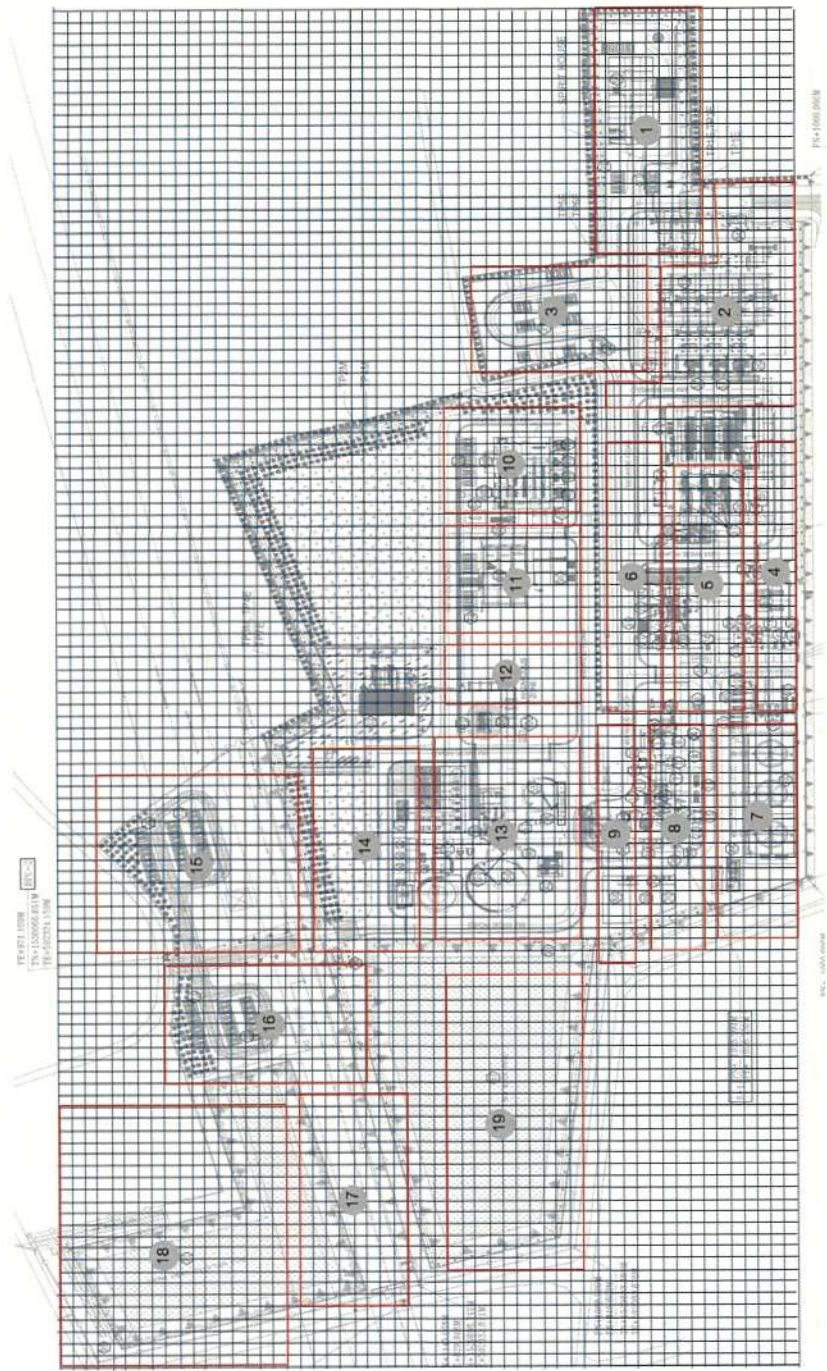





รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ

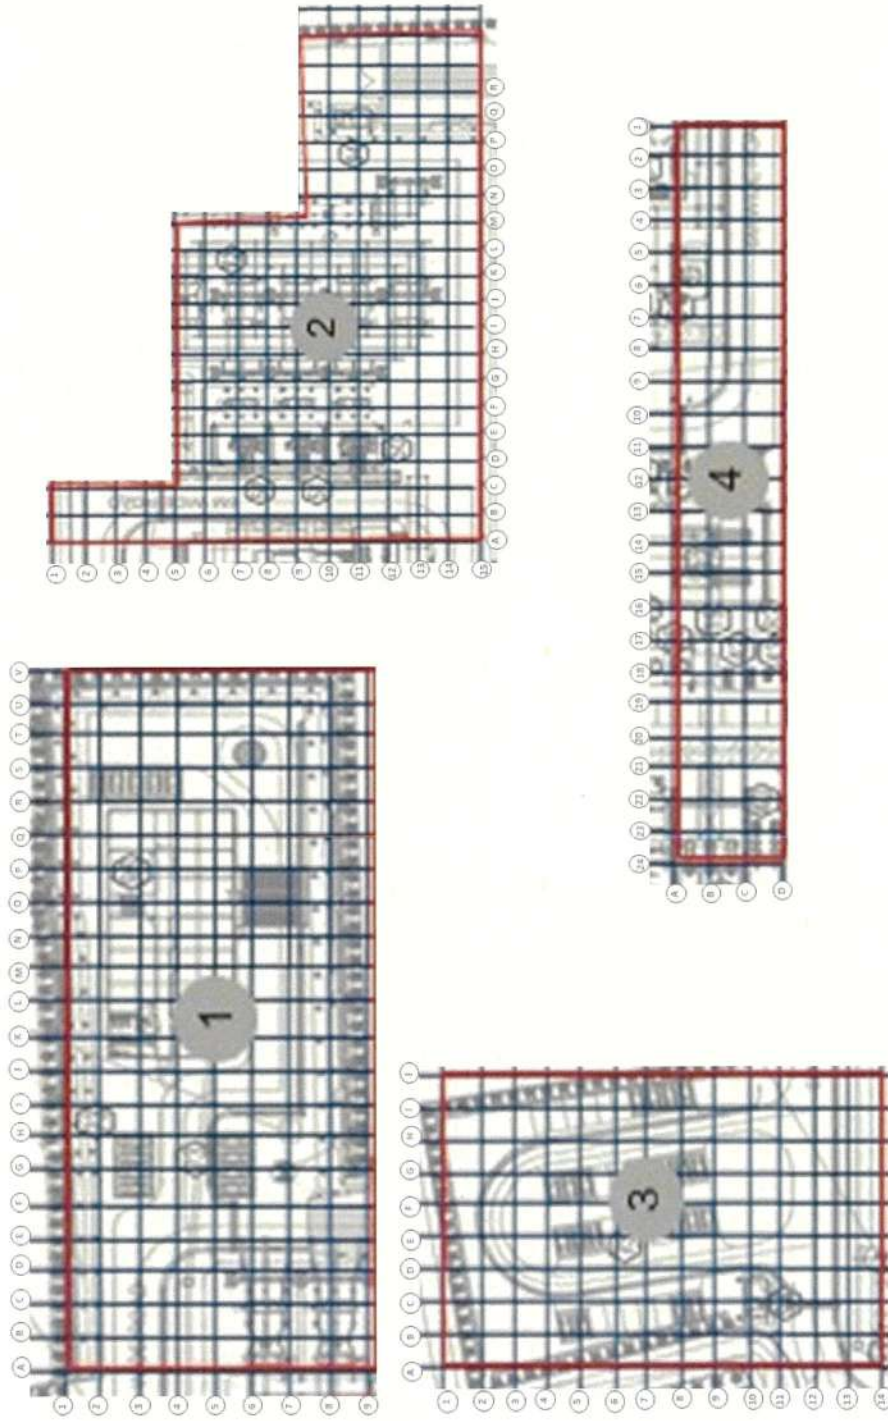





รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

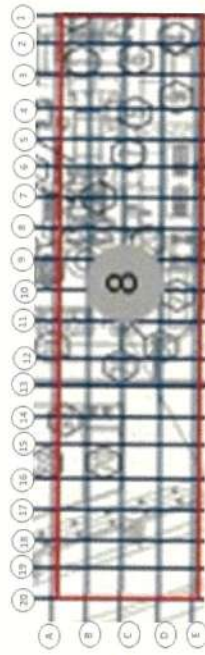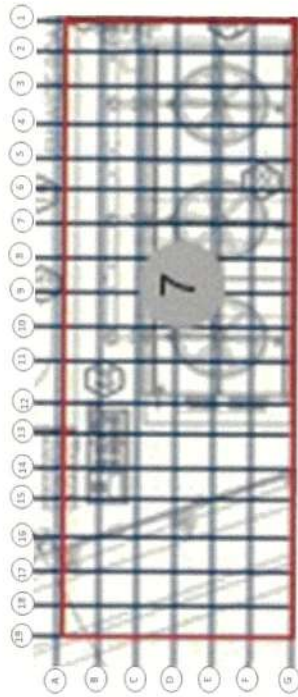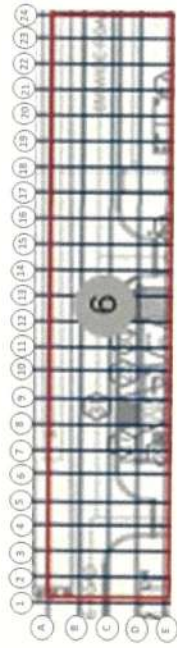




รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

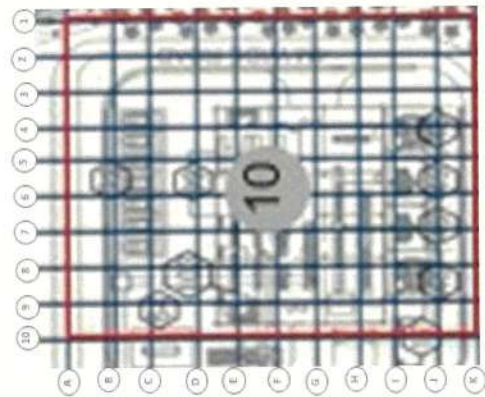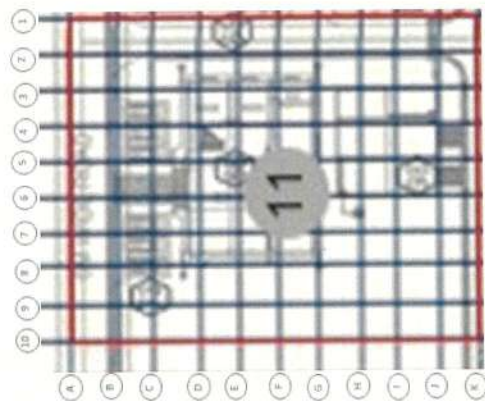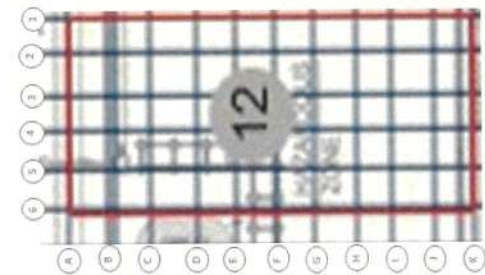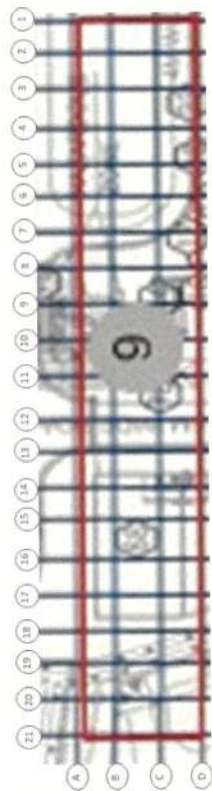


รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

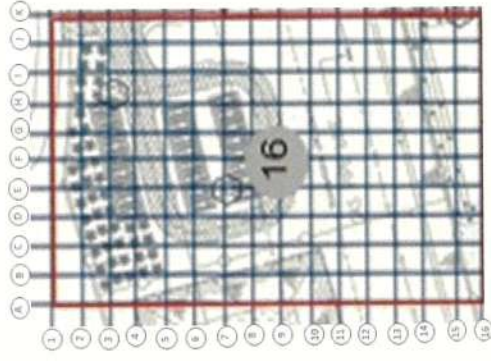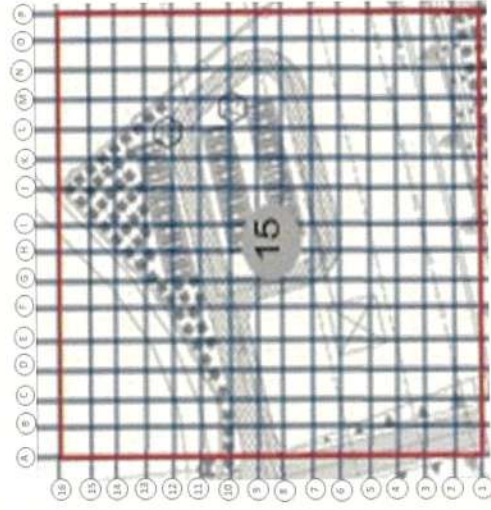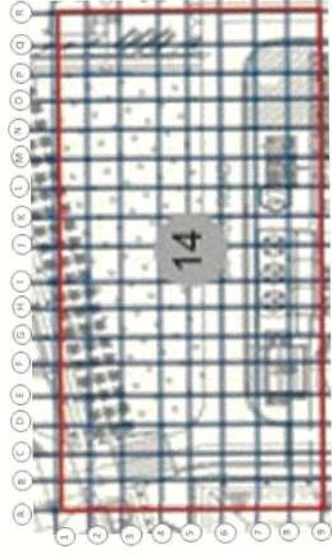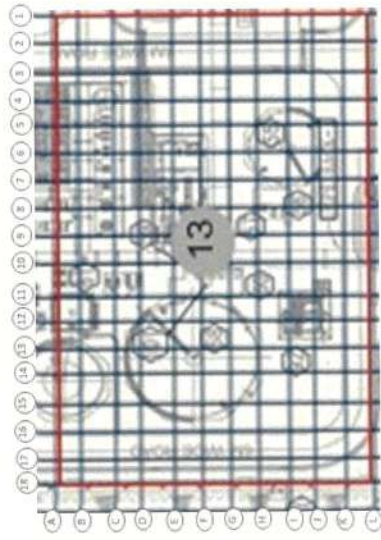

รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

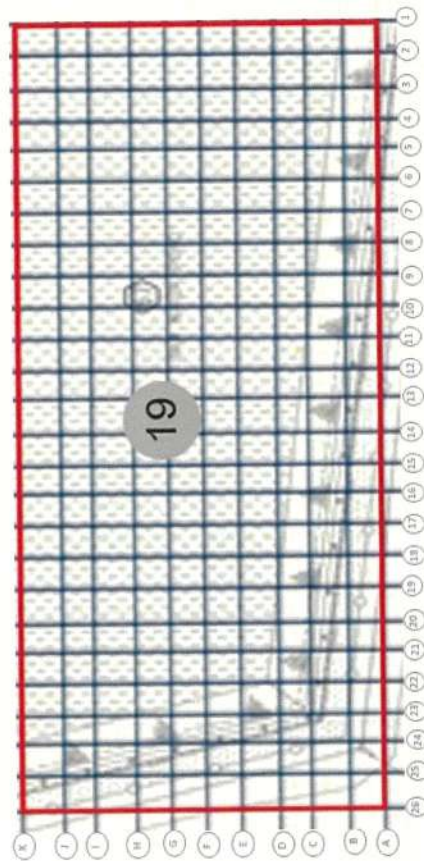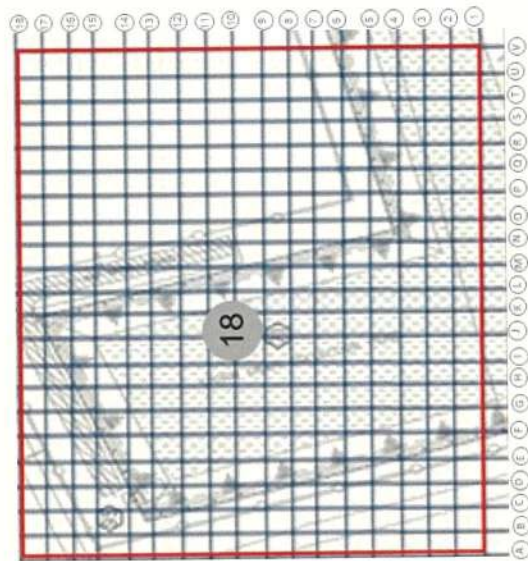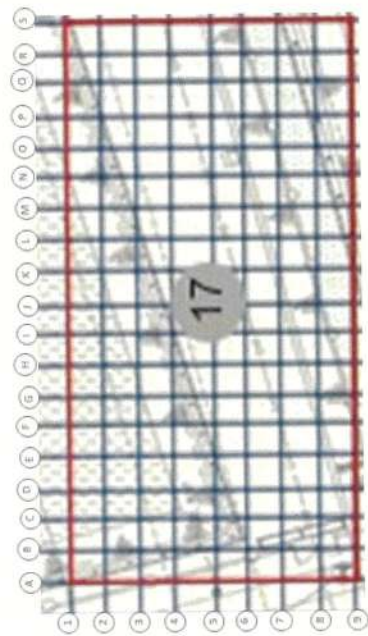

รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

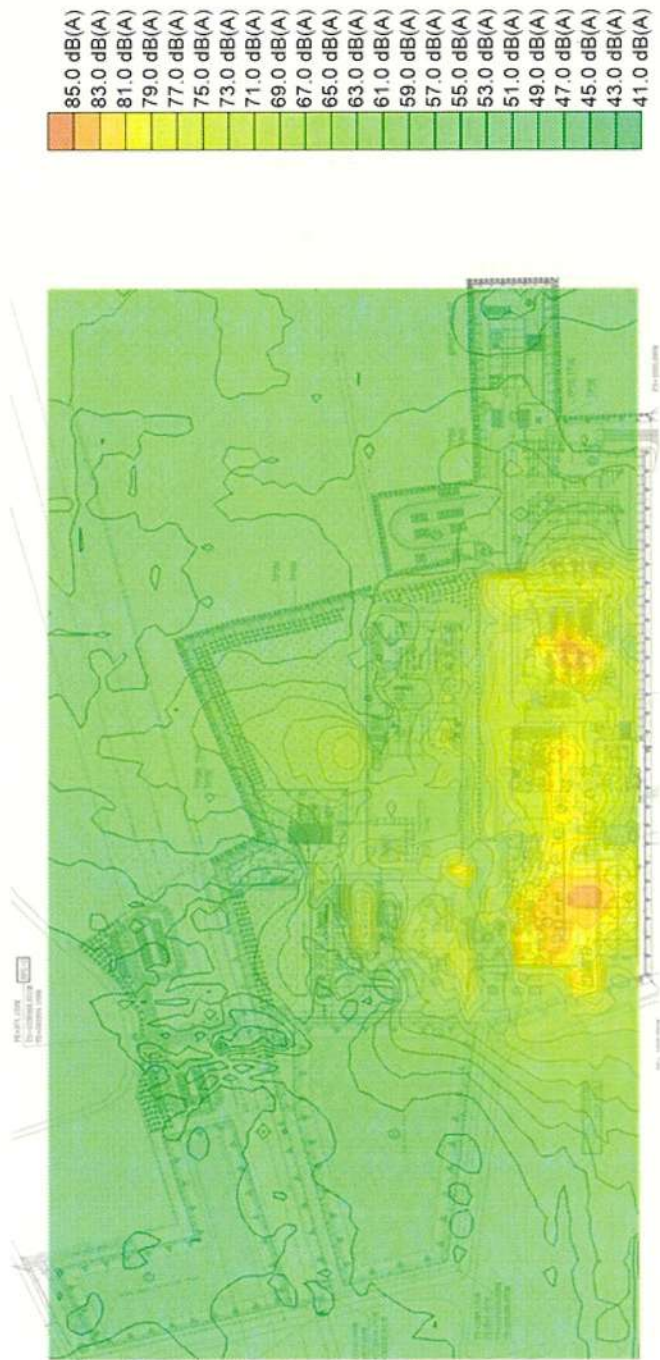

รูปที่ 12 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ