
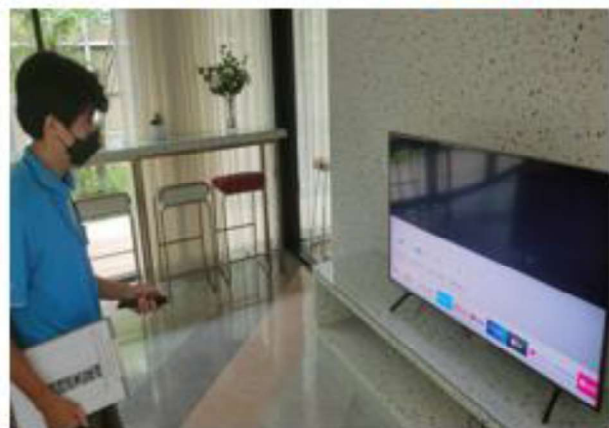


ภาคผนวก 7:

รายงานการตรวจสอบระบบ CCTV, ระบบ MATV

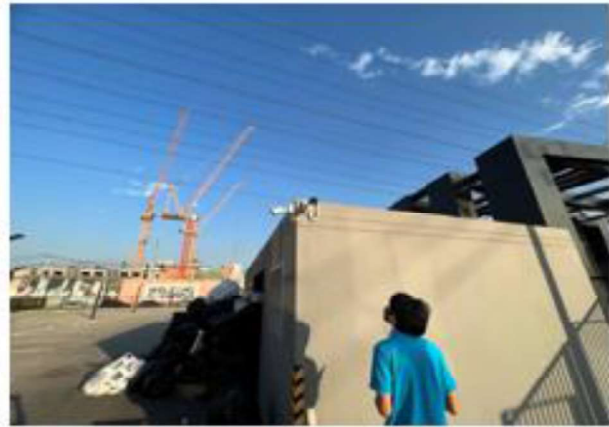

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน 1 ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (N/A)	Capacity Change (%)	Indicator	Alarm	Indicator	Alarm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
2	1st Floor	3.5		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
3	1st Floor	3.5		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
4	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
5	1st Floor	3.2		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
6	1st Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
7	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
8	1st Floor	3.5		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
9	1st Floor	3.2		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
10	1st Floor	3.2		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
11	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
12	1st Floor	3.5		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
13	1st Floor	3.3		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
14	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
15	1st Floor	3.2		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
16	1st Floor	3.5		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
17	1st Floor	3.3		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
18	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
19	1st Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ไม่พบ (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาระบุว่าปกติ / ผิด / ไม่ปกติ
(3) Non / ไม่พบ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: 21/1/65
Checked By / ตรวจสอบ: 21/1/65
Verified By / ตรวจสอบ: 21/1/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน 1 ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (N/A)	Capacity Change (%)	Indicator	Alarm	Indicator	Alarm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
38	3rd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
39	3rd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
40	3rd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
41	3rd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
42	3rd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
43	3rd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1.30 hours
44	3rd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
45	3rd Floor	3.6		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
46	3rd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
47	3rd Floor	3.2		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
48	3rd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
49	3rd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1.30 hours
50	3rd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
51	3rd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
52	3rd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ไม่พบ (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาระบุว่าปกติ / ผิด / ไม่ปกติ
(3) Non / ไม่พบ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: 21/1/65
Checked By / ตรวจสอบ: 21/1/65
Verified By / ตรวจสอบ: 21/1/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน 1 ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (N/A)	Capacity Change (%)	Indicator	Alarm	Indicator	Alarm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
20	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
21	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
22	2nd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
23	2nd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
24	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
25	2nd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1.30 hours
26	2nd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
27	2nd Floor	3.6		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
28	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
29	2nd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
30	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
31	2nd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1.30 hours
32	2nd Floor	3.5		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours
33	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours
34	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours
35	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours
36	2nd Floor	3.4		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours
37	2nd Floor	3.3		Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ไม่พบ (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาระบุว่าปกติ / ผิด / ไม่ปกติ
(3) Non / ไม่พบ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: 21/1/65
Checked By / ตรวจสอบ: 21/1/65
Verified By / ตรวจสอบ: 21/1/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน 1 ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (N/A)	Capacity Change (%)	Indicator	Alarm	Indicator	Alarm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
53	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
54	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
55	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
56	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
57	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
58	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
59	5th Floor	3.5		Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1.30 hours
60	5th Floor	3.2		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
61	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
62	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
63	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
64	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
65	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1.30 hours
66	5th Floor	3.5		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
67	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
68	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
69	5th Floor	3.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
70	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours
71	5th Floor	3.3		Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ไม่พบ (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาระบุว่าปกติ / ผิด / ไม่ปกติ
(3) Non / ไม่พบ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: 21/1/65
Checked By / ตรวจสอบ: 21/1/65
Verified By / ตรวจสอบ: 21/1/65

ACRM ENPM/MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/AH)	Indicator	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
72	4	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
73	4	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
74	4	ทางเดิน ST-4	3.2		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
75	4	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
76	4	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
77	4	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
78	5	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
79	5	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
80	5	ทางเดิน ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
81	5	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
82	5	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
83	5	ทางเดิน ST-2	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
84	6	ทางเดิน ST-2	3.6		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
85	6	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
86	6	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
87	6	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
88	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
89	6	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุไว้ Normal, a Normal, a Abnormal
(3) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM ENPM/MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/AH)	Indicator	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
106	1	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
107	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
108	1	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
109	1	ทางเดิน ST-1	3.2		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
110	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
111	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
112	1	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
113	2	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
114	2	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
115	2	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
116	2	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
117	2	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
118	2	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
119	2	ทางเดิน ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours	
120	3	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours	
121	3	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours	
122	3	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours	
123	3	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours	
124	3	ทางเดิน ST-3	3.6		Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours	
125	1	ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุไว้ Normal, a Normal, a Abnormal
(3) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM ENPM/MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/AH)	Indicator	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
90	7	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
91	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
92	7	ทางเดิน ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
93	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
94	7	ทางเดิน	3.6		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
95	7	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
96	8	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
97	8	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
98	8	ทางเดิน ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
99	8	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
100	8	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
101	8	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours	
102	1	ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
103	1	ST-2	3.6		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	
104	1	ST-3	3.5		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุไว้ Normal, a Normal, a Abnormal
(3) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM ENPM/MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/AH)	Indicator	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
125	4	ทางเดิน ST-2	3.7		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
126	4	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
127	4	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
128	4	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
129	4	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours	
130	5	ทางเดิน ST-2	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
131	5	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
132	5	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
133	5	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
134	5	ทางเดิน ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours	
135	6	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
136	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
137	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
138	6	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
139	6	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours	
140	7	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
141	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
142	7	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
143	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
144	7	ทางเดิน	3.6		Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours	
145	1	ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุไว้ Normal, a Normal, a Abnormal
(3) Non / ระบุไว้ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65
Date / วันที่ 22/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Vdc)	DC Amperage กระแส (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความ (V/Ah)	Lastest Change --- ล่าสุด	มี สัญญาณ เตือน	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
145	8	ทางเดิน ST-3	3.2		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
146	8	ทางเดิน ST-4	3.4		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
147	8	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
148	8	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
149	8	ทางเดิน ST-5	3.5		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
152	1	ST-3	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ว่าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุว่าเป็นความผิดปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM. / ผู้จัดการอาคาร) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Vdc)	DC Amperage กระแส (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความ (V/Ah)	Lastest Change --- ล่าสุด	มี สัญญาณ เตือน	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
173	4	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		4	✓	LED	1,30 hours
174	4	ทางเดิน ST-1	3.5		Battery Dry	2.9		4	✓	LED	1,30 hours
175	4	ทางเดิน	3.6		Battery Dry	2.9		4	✓	LED	1,30 hours
176	4	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		4	✓	LED	1,30 hours
177	4	ทางเดิน ST-3	3.2		Battery Dry	2.9		4	✓	LED	1,30 hours
178	5	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9		5	✓	LED	1,30 hours
179	5	ทางเดิน ST-4	3.4		Battery Dry	2.9		5	✓	LED	1,30 hours
180	5	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		5	✓	LED	1,30 hours
181	5	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		5	✓	LED	1,30 hours
182	5	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9		5	✓	LED	1,30 hours
183	6	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		6	✓	LED	1,30 hours
184	6	ทางเดิน ST-1	3.2		Battery Dry	2.9		6	✓	LED	1,30 hours
185	6	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		6	✓	LED	1,30 hours
186	6	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		6	✓	LED	1,30 hours
187	6	ทางเดิน ST-3	3.5		Battery Dry	2.9		6	✓	LED	1,30 hours
188	7	ทางเดิน ST-4	3.4		Battery Dry	2.9		7	✓	LED	1,30 hours
189	7	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9		7	✓	LED	1,30 hours
190	7	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		7	✓	LED	1,30 hours
191	7	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		7	✓	LED	1,30 hours
192	7	ทางเดิน ST-2	3.5		Battery Dry	2.9		7	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ว่าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุว่าเป็นความผิดปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM. / ผู้จัดการอาคาร) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Vdc)	DC Amperage กระแส (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความ (V/Ah)	Lastest Change --- ล่าสุด	มี สัญญาณ เตือน	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
153	1	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
154	1	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
155	1	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
156	1	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
157	1	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
158	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
159	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
160	1	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
163	2	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1,30 hours
164	2	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1,30 hours
165	2	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1,30 hours
166	2	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1,30 hours
167	2	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1,30 hours
168	3	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1,30 hours
169	3	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1,30 hours
170	3	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1,30 hours
171	3	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1,30 hours
172	3	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ว่าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุว่าเป็นความผิดปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM. / ผู้จัดการอาคาร) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Vdc)	DC Amperage กระแส (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความ (V/Ah)	Lastest Change --- ล่าสุด	มี สัญญาณ เตือน	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
193	8	ทางเดิน ST-2	3.2		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
194	8	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
195	8	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
196	8	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
197	8	ทางเดิน ST-3	3.5		Battery Dry	2.9		8	✓	LED	1,30 hours
198	1	ST-1	3.6		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
199	1	ST-2	3.3		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours
200	1	ST-3	3.4		Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ


Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ว่าไม่มีสัญลักษณ์
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุว่าเป็นความผิดปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM. / ผู้จัดการอาคาร) *KS*
Date / วันที่ 23/1/65
Time / เวลา



ACRM
ACR RESPONSE LTD.

หมายเลขบัตร : ENPMA M&E/223/41

ใบรายงานการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัย


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 3 Year / ปี 53 Building / อาคาร :

Sheet No. / แผ่น

No./No. ลำดับ		Floor/Floor ชั้น	Location/Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่						Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
				DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (..... Volt) (1)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (..... Amp) (2)	Disulfur Water / น้ำกรด (3)	Capacity / ความจุ (P / Ah) (4)	Change rate / อัตราการเสื่อมสภาพ (5)	Start / เริ่มต้น (6)	Stop / หยุด (7)	Good / ดี (8)	Bad / แย่ (9)	Change / เปลี่ยน (10)	
72	4	อาคาร 31-4	13.7	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
73	4	อาคาร 31-3	13.5	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
74	4	อาคาร 31-2	13.8	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
75	4	อาคาร 31-1	13.9	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
76	4	อาคาร 31-0	13.5	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
77	4	อาคาร 31-5	13.6	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
78	5	อาคาร 31-4	13.5	Battery Dry	2.9	4	N	N	LED	1.30 hours				
79	5	อาคาร 31-3	13.4	Battery Dry	2.9	5	N	N	LED	1.30 hours				
80	5	อาคาร 31-2	13.8	Battery Dry	2.9	5	N	N	LED	1.30 hours				
81	5	อาคาร 31-1	13.9	Battery Dry	2.9	5	N	N	LED	1.30 hours				
82	5	อาคาร 31-0	13.5	Battery Dry	2.9	5	N	N	LED	1.30 hours				
83	5	อาคาร 31-5	13.6	Battery Dry	2.9	5	N	N	LED	1.30 hours				
84	6	อาคาร 31-4	13.5	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				
85	6	อาคาร 31-3	13.4	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				
86	6	อาคาร 31-2	13.8	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				
87	6	อาคาร 31-1	13.9	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				
88	6	อาคาร 31-0	13.5	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				
89	6	อาคาร 31-5	13.6	Battery Dry	2.9	6	N	N	LED	1.30 hours				

Remarks / หมายเหตุ : _____



ACR Engineering Co., Ltd.
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า

WNGWVW07W07

ENPM/MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกชนิดไฟ


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 7 Year / ปี 62 Building / อาคาร : _____

Sheet No. / แผ่น _____

ลำดับ ที่ Floor ชั้น Location สถานที่			Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่						Operation of Control System การทำงานของ ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สถานะของหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ใช้งาน
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Disulfur Water น้ำขี้เถ้า	Capacity ความ จุล (Ah)	Leakage การ รั่วไหล	Change การ เปลี่ยน	ดี ดี	ผิดปกติ	ทำงาน ปกติ	หลอด เสีย	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
105	1	ทางเดิน ST-2	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	N	P	LED	1.30 hours
106	1	บันไดขึ้น	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	N	P	LED	1.30 hours
107	1	บันไดลง	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	N	P	LED	1.30 hours
108	1	ทางเชื่อม ทางเชื่อม	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	N	P	LED	1.30 hours
109	1	ทางเชื่อม	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	N	P	LED	1.30 hours
110	1	บันไดขึ้น	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	P	P	LED	1.30 hours
111	1	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	P	P	LED	1.30 hours
112	1	ทางเดิน ST-3	13.5		Battery Dry	2.9		1	1	P	N	LED	1.30 hours
/													
115	2	ทางเดิน ST-2	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
116	2	ทางเดิน ST-1	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
117	2	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
118	2	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
119	2	ทางเดิน ST-3	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
120	2	ทางเดิน ST-2	13.5		Battery Dry	2.9		2	1	P	P	LED	1.30 hours
121	3	ทางเดิน ST-1	13.5		Battery Dry	2.9		3	1	P	P	LED	1.30 hours
122	3	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		3	1	P	P	LED	1.30 hours
123	3	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		3	1	P	P	LED	1.30 hours
124	3	ทางเดิน ST-2	13.5		Battery Dry	2.9		3	1	P	P	LED	1.30 hours
150	1	ST-1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	P	P	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ



วันที่ตรวจพบข้อบกพร่อง

ENPM-MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจข้อบกพร่องทางออกหนีไฟ


Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 7 Year / ปี 63 Building / อาคาร 0

จำนวน ไฟ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Leastest Change ค่าต่ำสุด	ติดไฟ ทำงาน	สวิตช์ ทดสอบ	หลอด ไหม	หลอด เสีย Burnt (Yes / No)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
90	7	ทางเดิน ST-2	11.4		Battery Dry	2.9		7	Y	N	LED	1,30 hours
91	7	ทางเดิน 11	11.4		Battery Dry	2.9		7	Y	N	LED	1,30 hours
92	7	ทางเดิน ST-1	11.4		Battery Dry	2.9		7	Y	N	LED	1,30 hours
93	7	ทางเดิน 11	11.4		Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
94	7	ทางเดิน 11	11.1		Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
95	7	ทางเดิน ST-3	11.5		Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
96	8	ทางเดิน ST-2	11.5		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
97	8	ทางเดิน 11	11.4		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
98	8	ทางเดิน ST-1	11.5		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
99	8	ทางเดิน 11	11.5		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
100	8	ทางเดิน 11	11.5		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
101	8	ทางเดิน ST-2	11.5		Battery Dry	2.9		8	N	N	LED	1,30 hours
102	1	ST-1	11.7		Battery Dry	2.9		1	N	N	LED	1,30 hours
103	1	ST-2	11.7		Battery Dry	2.9		1	N	N	LED	1,30 hours
104	1	ST-3	11.7		Battery Dry	2.9		1	N	N	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ



ACRM
Association of
Chiropractors
Registration of
Members

ใบรายงานผลการตรวจสอบป้ายออกหนังสือ

Exit Sign Monthly Checklist

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ENP/PM M&E/023/11

Date / วันที่ ๑1 Month / เดือน ๕ Year / ปี ๕5 Building / อาคาร : B

Sheet No. / แผ่น

ลำดับ #	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง	
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟ (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity Capacity (V / Ah)	Latest Change ล่าสุด	ลิ้น ติด	สวิตช์ ทำงาน	หลอด ทำงาน	หลอด ทำงาน		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
125	4	ทางขึ้น ST-5	๑7.7			Battery Dry	2.9		4	N	N	LED	1,30 hours
126	4	ทางขึ้น ST-4	๑๖.9			Battery Dry	2.9		4	N	N	LED	1,30 hours
127	4	ทางขึ้น	๑๖.๖			Battery Dry	2.9		4	N	N	LED	1,30 hours
128	4	ทางขึ้น	๑๖.๖			Battery Dry	2.9		4	N	N	LED	1,30 hours
129	4	ทางขึ้น ST-3	๑๖.๖			Battery Dry	2.9		4	N	N	LED	1,30 hours
130	5	ทางขึ้น ST-2	๑๖.๔			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
131	5	ทางขึ้น ST-1	๑๖.๔			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
132	5	ทางขึ้น	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
133	5	ทางขึ้น	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
134	5	ทางขึ้น ST-5	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
135	6	ทางขึ้น ST-4	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
136	6	ทางขึ้น ST-3	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		5	N	N	LED	1,30 hours
137	6	ทางขึ้น	๑๖.๓			Battery Dry	2.9		6	N	N	LED	1,30 hours
138	6	ทางขึ้น	๑๖.๔			Battery Dry	2.9		6	N	N	LED	1,30 hours
139	6	ทางขึ้น ST-2	๑๖.๔			Battery Dry	2.9		6	N	N	LED	1,30 hours
140	7	ทางขึ้น ST-2	๑๖.๕			Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
141	7	ทางขึ้น ST-1	๑๖.๔			Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
142	7	ทางขึ้น	๑๖.๕			Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
143	7	ทางขึ้น	๑๖.๖			Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
144	7	ทางขึ้น ST-5	๑๖.๖			Battery Dry	2.9		7	N	N	LED	1,30 hours
151	1	ST-2	๑๖.๕			Battery Dry	2.9		1	N	N	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : 8

Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Start	Stop	Good	Bad	
145	8	13.5		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
146	8	13.4		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
147	8	13.4		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
148	8	13.5		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
149	8	13.4		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
150	1	13.4		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Not: (1) Phase Mark Not if not applicable / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการงาน) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 31 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Start	Stop	Good	Bad	
173	4	13.4		Battery Dry	2.9		4	1	LED	1.30 hours	
174	4	13.4		Battery Dry	2.9		4	1	LED	1.30 hours	
175	4	13.4		Battery Dry	2.9		4	1	LED	1.30 hours	
176	4	13.4		Battery Dry	2.9		4	1	LED	1.30 hours	
177	4	13.4		Battery Dry	2.9		4	1	LED	1.30 hours	
178	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	1	LED	1.30 hours	
179	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	1	LED	1.30 hours	
180	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	1	LED	1.30 hours	
181	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	1	LED	1.30 hours	
182	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	1	LED	1.30 hours	
183	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	1	LED	1.30 hours	
184	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	1	LED	1.30 hours	
185	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	1	LED	1.30 hours	
186	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	1	LED	1.30 hours	
187	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	1	LED	1.30 hours	
188	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	1	LED	1.30 hours	
189	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	1	LED	1.30 hours	
190	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	1	LED	1.30 hours	
191	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	1	LED	1.30 hours	
192	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	1	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Not: (1) Phase Mark Not if not applicable / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการงาน) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 31 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : 8

Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Start	Stop	Good	Bad	
153	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
154	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
155	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
156	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
157	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
158	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
159	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
160	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
161	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
162	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
163	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
164	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
165	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
166	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
167	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
168	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
169	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
170	2	13.7		Battery Dry	2.9		2	1	LED	1.30 hours	
171	3	13.7		Battery Dry	2.9		3	1	LED	1.30 hours	
172	3	13.7		Battery Dry	2.9		3	1	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Not: (1) Phase Mark Not if not applicable / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการงาน) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 31 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Start	Stop	Good	Bad	
193	8	13.7		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
194	8	13.7		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
195	8	13.7		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
196	8	13.7		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
197	8	13.7		Battery Dry	2.9		8	1	LED	1.30 hours	
198	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
199	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	
200	1	13.7		Battery Dry	2.9		1	1	LED	1.30 hours	


Remark / หมายเหตุ

Not: (1) Phase Mark Not if not applicable / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการงาน) : 21/2/65 Date / วันที่ : 21/2/65 Time / เวลา : 15:00



ACR
SYSTEMS CO., LTD.

WP/PM/01/2023
ENPM M&E/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบวิทยุจากสถานี


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 8, Year / ปี 65 Building / อาคาร : _____

Sheet No. / แผ่น _____

		Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ		Discharge hours / ชั่วโมงการคายประจุ
ชั้น / Floor	ตำแหน่ง / Location	DC Voltage แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Disulfated Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Load Change +/- เปลี่ยนโหลด	สวิตช์ / Switch	แบตเตอรี่ / Battery	หลอดไฟ / Light Bulb	หลอดไฟ / Light Bulb	ชั่วโมง / Hours
ชั้น / Floor	ตำแหน่ง / Location	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
54	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
55	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
56	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
57	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
58	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
59	1 ชั้น / 1st Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		1	✓	LED	1.30 hours	
60	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
61	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
62	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
63	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
64	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
65	2 ชั้น / 2nd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		2	✓	LED	1.30 hours	
66	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	
67	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	
68	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	
69	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	
70	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	
71	3 ชั้น / 3rd Floor	82.2	2.9	Battery Dry	2.9		3	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ : _____



ACRM
ACR Engineering & Maintenance

วันที่ตรวจเช็ค: _____

ENRPA-MILE-023-61


ใบรายงานผลการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Date / วันที่ ๑1 Month / เดือน ๑๐ Year / ปี ๕๖ Building / อาคาร / D

Sheet No. / แผ่น

			Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System			Condition of Light outlets		ตรวจสอบ ชั่วโมง จ่ายไฟ สำรอง	ตรวจสอบ ชั่วโมง จ่ายไฟ สำรอง
จำนวน ไฟ	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (_____ Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (_____ Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lowest Change ต่ำสุด เปลี่ยน ค่า	ติดตั้ง เสร็จ ()	มีการ ทดสอบ ()	จุดตรวจ โดย	หลอด สว่าง ()			
90	7	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
91	7	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
92	7	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
93	7	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
94	7	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
95	7	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	7		LED	1.30 hours		
96	8	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
97	8	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
98	8	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
99	8	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
100	8	ทางเดิน	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
101	8	ทางเดิน ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	8		LED	1.30 hours		
102	1	ST-1	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	1		LED	1.30 hours		
103	1	ST-2	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	1		LED	1.30 hours		
104	1	ST-3	<u>B1</u>			Battery Dry	2.9	↑	1		LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ _____



ACB
ACB THAILAND
THAI FIRE INSURANCE CO., LTD.

วันที่รับแจ้งเหตุ

ENRPM/MAE/G24/01

ใบรายงานการตรวจระบบไฟฟ้าของอาคาร


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่: 26 Month / เดือน: 1 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: D

Sheet No. / แผ่น

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการดูแล					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง แจ้งเตือน เข้าพื้นที่
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (--- Volt)	AC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสสลับ (--- Amp)	Dilified Water น้ำจืด	Capacity ความจุ ไฟฟ้า (N / Ah)	Latest Change การ แก้ไข ล่าสุด	มีเสียง เตือน	สามารถ ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
72	4	ทางเดิน ST-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
73	4	ทางเดิน	13.2		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
74	4	ทางเดิน ST-5	13.4		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
75	4	ทางเดิน	13.6		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
76	4	ทางเดิน	13.7		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
77	4	ทางเดิน ST-5	13.1		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
78	5	ทางเดิน ST-2	13.2		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
79	5	ทางเดิน	13.7	17.0	Battery Dry	2.9	17.0	5	✓	✓	LED	1.30 hours
80	5	ทางเดิน ST-2	13.9		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
81	5	ทางเดิน	13.9		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
82	5	ทางเดิน	14.1		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
83	5	ทางเดิน ST-2	14.2		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
84	6	ทางเดิน ST-2	14.2		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
85	6	ทางเดิน	14.4		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
86	6	ทางเดิน ST-2	14.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
87	6	ทางเดิน	14.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
88	6	ทางเดิน	14.9		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
89	6	ทางเดิน ST-2	14.9		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ:



ACSRM
Association of
Chiang Rai
Schools
Regional
Management

หน่วยที่ ๒๒

ENPM MSE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกหนีไฟ


Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 11 ปี ค.ศ. 2015 Year / ปี 2558 Building / อาคาร B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการแบตเตอรี่						Operation of Control System การ ทดสอบ		Condition of Light Bulbs หลอด ไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity (V / Ah)	Lastest Change เมื่อ ล่าสุด	มี ข้อบกพร่อง	สวิตช์ ทำงาน	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ ชำรุด	จ่ายไฟ	
105	1	ทางลิ้น ๑๑	13.๖			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
106	1	ทางลิ้น ๑๒	13.1			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
307	1	ทางลิ้น ๓๐	14.๔			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
109	1	ทางลิ้น ๓๑	13.๖	n/a		2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
110	1	ทางลิ้น ๓๒	13.๖			2.9	n/a	1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
111	1	ทางลิ้น ๓๓	13.๖			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
112	1	ทางลิ้น ๓๔	13.1			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
115	2	ทางลิ้น ๑๑	13.1			2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
116	2	ทางลิ้น ๑๒	12.1			2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
117	2	ทางลิ้น ๑๓	12.๐			2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
118	2	ทางลิ้น ๑๔	13.1			2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
119	2	ทางลิ้น ๑๕	13.๖	n/a		2.9	n/a	2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
120	2	ทางลิ้น ๑๖	13.๖			2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
121	3	ทางลิ้น ๑๑	13.๖			2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
122	3	ทางลิ้น ๑๒	13.๖			2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
123	3	ทางลิ้น ๑๓	13.๖			2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
124	3	ทางลิ้น ๑๔	13.1			2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours
150	1	๑๑-1	13.๖			2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours

Remarks / หมายเหตุ



ACR
Engineering & Service Co., Ltd.

วันที่ 11/01/2561

ENPM-MAE/023-01

ใบรายงานการตรวจรับเข้าอาคารหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. ๗ ฉบับ


Date / วันที่ ๑1 Month / เดือน ๑ ปี ๒๕61 Building / อาคาร ๖ / ๖-๖ B

จำนวน ชิ้น	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่						Operation of Control System การทำงานของ ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมง ใช้งาน	จำนวน ชิ้นเสีย
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (.....V)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (.....Amp)	Discharged Water น้ำแห้ง	Capacity ความจุ (V / Ah)	Charged น้ำเต็ม แล้ว	Change เปลี่ยน แล้ว	สวิตช์ เปิด	สวิตช์ ปิด	หลอด ไหม้	หลอด ไม่ไหม้		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
125	4	ทางเดิน S1-2	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
126	4	ทางเดิน S1-2	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
127	4	ทางเดิน S1-3	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
128	4	ทางเดิน S1-3	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
129	4	ทางเดิน S1-4	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
130	5	ทางเดิน S1-2	B-3		Battery Dry	2.9			4	/	/	LED	1,30 hours	
131	5	ทางเดิน S1-4	B-3		Battery Dry	2.9			5	/	/	LED	1,30 hours	
132	5	ทางเดิน S1-5	B-3		Battery Dry	2.9			5	/	/	LED	1,30 hours	
133	5	ทางเดิน S1-6	B-4		Battery Dry	2.9			5	/	/	LED	1,30 hours	
134	5	ทางเดิน S1-3	B-3		Battery Dry	2.9			5	/	/	LED	1,30 hours	
135	6	ทางเดิน S1-2	B-4		Battery Dry	2.9			6	/	/	LED	1,30 hours	
136	6	ทางเดิน S1-3	B-4		Battery Dry	2.9			6	/	/	LED	1,30 hours	
137	6	ทางเดิน S1-4	B-4		Battery Dry	2.9			6	/	/	LED	1,30 hours	
138	6	ทางเดิน S1-5	B-4		Battery Dry	2.9			6	/	/	LED	1,30 hours	
139	6	ทางเดิน S1-6	B-3		Battery Dry	2.9			6	/	/	LED	1,30 hours	
140	7	ทางเดิน S1-2	B-3		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
141	7	ทางเดิน S1-3	B-4		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
-1	7	ทางเดิน S1-4	B-4		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
142	7	ทางเดิน S1-5	B-4		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
143	7	ทางเดิน S1-6	B-3		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
144	7	ทางเดิน S1-3	B-3		Battery Dry	2.9			7	/	/	LED	1,30 hours	
151	1	SS-2	B-1		Battery Dry	2.9			1	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), / (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกชื่อ	Created By / สร้างชื่อ	Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงชื่อ (RM. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่
Time / เวลา	Time / เวลา	Time / เวลา



ACR Engineering Co., Ltd.
วิศวกรรมการติดตั้ง

วันที่ตรวจ/ปี

ENMP/MAE/23-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้าย خروجหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น


Date / วันที่ 01 Month / เดือน ก.ค. Year / ปี 60 Building / อาคาร 8

		Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่						Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
ชั้น F	Floor	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Disbuted Voltage โวลตาจ	Capacity ความ จุลย (V / Ah)	Loadet กระแส ไฟฟ้า โหลด	ตัว ตัด	สวิตช์ ควบคุม	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	ชั่วโมง ทำงาน
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
152	1	ทางเดิน ST-2	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
154	1	ทางเดิน ST-1	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
150	1	ทางเดิน ST-3	<u>11.6</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
151	1	ทางเดิน ST-4	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
157	1	ทางเดิน ST-5	<u>11.6</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
158	1	ทางเดิน ST-6	<u>11.6</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
159	1	ทางเดิน ST-7	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
160	1	ทางเดิน ST-8	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
160	1	ทางเดิน ST-8	<u>11.9</u>		Battery Dry	2.9		1	/	/	LED	1.30 hours
163	2	ทางเดิน ST-2	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		2	/	/	LED	1.30 hours
164	2	ทางเดิน ST-1	<u>11.6</u>		Battery Dry	2.9		2	/	/	LED	1.30 hours
165	2	ทางเดิน ST-3	<u>11.6</u>		Battery Dry	2.9		2	/	/	LED	1.30 hours
166	2	ทางเดิน ST-4	<u>11.1</u>		Battery Dry	2.9		2	/	/	LED	1.30 hours
167	2	ทางเดิน ST-5	<u>11.7</u>		Battery Dry	2.9		2	/	/	LED	1.30 hours
168	3	ทางเดิน ST-2	<u>11.2</u>		Battery Dry	2.9		3	/	/	LED	1.30 hours
169	3	ทางเดิน ST-1	<u>11.2</u>		Battery Dry	2.9		3	/	/	LED	1.30 hours
0	3	ทางเดิน ST-3	<u>11.1</u>		Battery Dry	2.9		3	/	/	LED	1.30 hours
171	3	ทางเดิน ST-4	<u>11.2</u>		Battery Dry	2.9		3	/	/	LED	1.30 hours
172	3	ทางเดิน ST-5	<u>11.2</u>		Battery Dry	2.9		3	/	/	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Reviewed By : นายณัฏฐ์โกล	Checked By : นายสมบุญโกล	Verified By : นายสมบุญโกล
Signature : นายณัฏฐ์ (Tech. / ช่าง)	Signature : นายสมบุญ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature : นายณัฏฐ์ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ : 27/9/68	Date / วันที่ : 27/9/68	Date / วันที่ : 27/9/68
Time / เวลา : 12:00	Time / เวลา : 12:00	Time / เวลา : 12:00

										วันที่รับตรวจ : _____ ENPM/MSE/023-61		
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ Exit Sign Monthly Checklist										Sheet No. / ฉบับ : _____		
Date / วันที่ : 21		Month / เดือน : มิ.ย.		Year / ปี : 65		Building / อาคาร : _____		B. _____				
ลำดับที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพการทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมงการชาร์จไฟ
			DC Voltage แบตเตอรี่มีค่ากี่โวลต์ (.....Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้ากี่แอมป์ (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change ใหม่ล่าสุดเมื่อไหร่	ติดตั้ง มีปัญหาหรือไม่	มีการทดสอบหรือไม่	หลอดไฟไหม้หรือไม่	หลอดไฟใหม่หรือไม่	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
140	B	ทางเดิน ST-2	15.4v	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	LED	1.30 hours	
141	B	ทางเดิน ST-2	15.7	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	LED	1.30 hours	
147	A	ทางเดิน ST-2	15.9	N/A	Battery Dry	2.9	N/A	8	/	LED	1.30 hours	
148	B	ทางเดิน ST-2	15.9	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	LED	1.30 hours	
149	B	ทางเดิน ST-2	15.9	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	LED	1.30 hours	
152	F	ST-3	15.9	/	Battery Dry	2.9	/	1	/	LED	1.30 hours	


Remarks / หมายเหตุ : _____

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / *กรุณาทำ NA ถ้าไม่มีข้อมูล*
 (2) *Non/Normal* (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / *กรุณาทำ Normal/Abnormal / ปกติ / ไม่ปกติ*
 (3) *Non/Abnormal* (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / *กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล*

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Staff)
Date / วันที่
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / อนุมัติโดย
Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่



ACRM
ACRYLIC CHEMICAL REPAIR MATERIAL

ใบรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

EN/PM/ME/023-61




Date / วันที่ 21 Month / เดือน 3 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

Sheet No. / แผ่น

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การควบคุมระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง	
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟ (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความ จุลจก (V / Ah)	Leaded Change การ เปลี่ยน ธาตุ	ลิ้น ปิด	หลอด ทำงาน	หลอด ไหม้ Burned out	หลอด ใหม่ New		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
173	4	ทางขึ้น ST-5	13.2			Battery Dry	2.9		4	/	/	LED	1.30 hours
174	4	ทางขึ้น ST-5	13.2			Battery Dry	2.9		4	/	/	LED	1.30 hours
175	4	ทางขึ้น	13.3			Battery Dry	2.9		4	/	/	LED	1.30 hours
176	4	ทางขึ้น	13.3			Battery Dry	2.9		4	/	/	LED	1.30 hours
177	4	ทางขึ้น ST-5	13.3			Battery Dry	2.9		4	/	/	LED	1.30 hours
178	5	ทางขึ้น ST-5	13.2			Battery Dry	2.9		5	/	/	LED	1.30 hours
179	5	ทางขึ้น ST-5	13.2			Battery Dry	2.9		5	/	/	LED	1.30 hours
180	5	ทางขึ้น	13.3			Battery Dry	2.9		5	/	/	LED	1.30 hours
181	5	ทางขึ้น	13.3			Battery Dry	2.9		5	/	/	LED	1.30 hours
182	5	ทางขึ้น ST-5	13.2			Battery Dry	2.9	n/a	5	/	/	LED	1.30 hours
183	5	ทางขึ้น ST-5	13.1			Battery Dry	2.9		5	/	/	LED	1.30 hours
184	6	ทางขึ้น ST-4	13.1			Battery Dry	2.9		6	/	/	LED	1.30 hours
185	6	ทางขึ้น	13.0			Battery Dry	2.9		6	/	/	LED	1.30 hours
186	6	ทางขึ้น	13.0			Battery Dry	2.9		6	/	/	LED	1.30 hours
187	6	ทางขึ้น ST-3	13.1			Battery Dry	2.9		6	/	/	LED	1.30 hours
188	7	ทางขึ้น ST-1	13.2			Battery Dry	2.9		7	/	/	LED	1.30 hours
189	7	ทางขึ้น ST-1	13.2			Battery Dry	2.9		7	/	/	LED	1.30 hours
190	7	ทางขึ้น	13.0			Battery Dry	2.9		7	/	/	LED	1.30 hours
191	7	ทางขึ้น	13.2			Battery Dry	2.9		7	/	/	LED	1.30 hours
192	7	ทางขึ้น ST-3	13.1			Battery Dry	2.9		7	/	/	LED	1.30 hours

Prepared / เตรียมโดย _____

Notes : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Recorded By / บันทึกโดย Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)	Checked By / ตรวจสอบโดย Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
 Date / วันที่ 21/3/63	 Date / วันที่ 21/3/63	 Date / วันที่

Notes:	1) Please check that the information reported is true and accurate. 2) Please ensure that the information reported is true and accurate. 3) Please ensure that the information reported is true and accurate.			KES	APR
Received by: <u>Signature</u>	Checked by: <u>Signature</u>	1) Please check that the information reported is true and accurate. 2) Please ensure that the information reported is true and accurate. 3) Please ensure that the information reported is true and accurate.			
Date / Year: <u>21/06/63</u>	Date / Year: <u>21/06/63</u>	Date / Year: _____			

Name	(1) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง		KKS	PKS
	(2) (3) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(4) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(5) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(6) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(7) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(8) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(9) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
	(10) Please Mark X on all applicable / กรุณาทำ X ในข้อที่ถูกต้อง			
Recorded by / บันทึกโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ตรวจสอบโดย		
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการงาน)		
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่		
Time / เวลา	Time / เวลา	Time / เวลา		

[illegible]

Name : (1) Phasorn Mark N/A or <i>นางสาว น. น.</i> / <i>นางสาว น. น.</i> (2) Phasorn Mark N/A or <i>นางสาว น. น.</i> / <i>นางสาว น. น.</i> (3) Phasorn Mark N/A or <i>นางสาว น. น.</i> / <i>นางสาว น. น.</i>			KKS	PPS
Recorded by / บันทึกโดย Signature : <i>นางสาว น. น.</i> (Tech. / ช่าง)			Checked by / ตรวจสอบโดย Signature : <i>นางสาว น. น.</i> (Tech. Spec. / ช่างเทคนิค)	
Date / วันที่ <i>2011-05-26</i> Time / เวลา <i>15:00</i>			Date / วันที่ Time / เวลา	

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : D

Sheet No. / แผ่น

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟดับ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V/Ah)	Lastest Change การเปลี่ยน ล่าสุด	Limit ขีดจำกัด	Alarm การเตือน	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
53	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
54	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
55	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
56	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
57	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
58	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
59	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
60	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
61	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
62	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
63	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
64	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
65	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
66	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
67	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
68	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
69	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
70	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
71	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ไม่ใช้ถ้าไม่เกี่ยวข้อง (2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal (3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Dist Data / รายการระบุข้อมูลระยะห่าง

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-2-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : D

Sheet No. / แผ่น

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟดับ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V/Ah)	Lastest Change การเปลี่ยน ล่าสุด	Limit ขีดจำกัด	Alarm การเตือน	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
80	7	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
91	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
92	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
93	7	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
94	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
95	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours		
96	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
97	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
98	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
99	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
100	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
101	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours		
102	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
103	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
104	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ไม่ใช้ถ้าไม่เกี่ยวข้อง (2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal (3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Dist Data / รายการระบุข้อมูลระยะห่าง

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-2-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : D

Sheet No. / แผ่น

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟดับ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V/Ah)	Lastest Change การเปลี่ยน ล่าสุด	Limit ขีดจำกัด	Alarm การเตือน	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
72	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
73	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
74	4	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
75	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
76	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
77	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours		
78	5	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
79	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
80	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
81	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
82	5	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
83	5	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours		
84	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		
85	6	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		
86	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		
87	6	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		
88	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		
89	6	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ไม่ใช้ถ้าไม่เกี่ยวข้อง (2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal (3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Dist Data / รายการระบุข้อมูลระยะห่าง

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-2-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : D

Sheet No. / แผ่น

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟดับ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V/Ah)	Lastest Change การเปลี่ยน ล่าสุด	Limit ขีดจำกัด	Alarm การเตือน	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
105	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
106	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
107	1	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
108	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
109	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
110	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
111	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
112	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		
115	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
116	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
117	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
118	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
119	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours		
120	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
121	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
122	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
123	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
124	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours		
150	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ไม่ใช้ถ้าไม่เกี่ยวข้อง (2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal (3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Dist Data / รายการระบุข้อมูลระยะห่าง

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-2-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่: 21 Month / เดือน: 11 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Capacity / ความจุการคายประจุ (V / Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)			Indicator / ตัวชี้	Alarm / เสียงเตือน	Visual / มอง	Touch / สัมผัส	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
125	4	13.0		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
126	4	13.2		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
127	4	13.1		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
128	4	13.2		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
129	4	13.2		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
130	5	13.2		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
131	5	13.2		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
132	5	13.1		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
133	5	13.0		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
134	5	13.0		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
135	6	13.1		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
136	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
137	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
138	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
139	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
140	7	13.1		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
141	7	13.2		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
142	7	13.1		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
143	7	13.0		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
144	7	13.0		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
151	1	13.0		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุได้ N/A ถ้าไม่มี

(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าเป็นปกติ, a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21-11-65 Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/11/65

Verified By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 20/11/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่: 21 Month / เดือน: 11 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Capacity / ความจุการคายประจุ (V / Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)			Indicator / ตัวชี้	Alarm / เสียงเตือน	Visual / มอง	Touch / สัมผัส	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
153	1	13.2		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
154	1	13.0		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
155	1	13.1		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
156	1	13.2		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
157	1	13.1		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
158	1	13.1		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
159	1	13.1		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
160	1	13.2		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
163	2	13.2		Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
164	2	13.1		Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
165	2	13.2		Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
166	2	13.1		Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
167	2	13.2		Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
168	3	13.1		Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
169	3	13.2		Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
170	3	13.0		Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
171	3	13.2		Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
172	3	13.0		Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุได้ N/A ถ้าไม่มี

(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าเป็นปกติ, a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21-11-65 Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/11/65

Verified By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 20/11/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่: 21 Month / เดือน: 11 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Capacity / ความจุการคายประจุ (V / Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)			Indicator / ตัวชี้	Alarm / เสียงเตือน	Visual / มอง	Touch / สัมผัส	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
145	8	13.2		Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
146	8	13.1		Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
147	8	13.0		Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
148	8	13.2		Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
149	8	13.1		Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
152	1	13.2		Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุได้ N/A ถ้าไม่มี

(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าเป็นปกติ, a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21-11-65 Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/11/65

Verified By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 20/11/65

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่: 21 Month / เดือน: 11 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Capacity / ความจุการคายประจุ (V / Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)			Indicator / ตัวชี้	Alarm / เสียงเตือน	Visual / มอง	Touch / สัมผัส	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
173	4	13.2		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
174	4	13.1		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
175	4	13.2		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
176	4	13.0		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
177	4	13.5		Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
178	5	13.0		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
179	5	13.2		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
180	5	13.0		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
181	5	13.1		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
182	5	13.2		Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
183	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
184	6	13.1		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
185	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
186	6	13.0		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
187	6	13.2		Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
188	7	13.0		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
189	7	13.0		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
190	7	13.2		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
191	7	13.1		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours
192	7	13.2		Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุได้ N/A ถ้าไม่มี

(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าเป็นปกติ, a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21-11-65 Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/11/65


Verified By / ตรวจสอบ: Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 20/11/65

(1) Please Mark with an asterisk (*) the following: (2) Item numbers (21, (22, (23, (24) Please Mark as Normal / Abnormal / Impaired/ not impaired as follows: a) (21), (22) b) (23) c) (24) (25), (26), (27), (28), (29), (30) Please Specify Date and a reference to the following table.			KTS	AR
Recorded by / บันทึกโดย Signature / ลงนาม (Tech. #4) 			Checked by / ตรวจสอบโดย Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 	
Date / วันที่ Time / เวลา 01-1-05 15:00-16:00			Verified by / ตรวจสอบโดย Signature / ลงนาม (QA / วิศวกรตรวจสอบ) 	
Date / วันที่ Time / เวลา 01-1-05 15:00-16:00			Date / วันที่ Time / เวลา 01-1-05 15:00-16:00	

Name	(1) Please Mark N/A in all appropriate / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ในข้อที่			KKS	APR
	(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark a, Normal, a, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a, Normal, a, Abnormal ในข้อที่ (3), (7), (8)				
	(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Date / กรุณาระบุรายละเอียดวันที่				
Recorded by / บันทึกชื่อ	Checked by / ตรวจสอบโดย	Validated by / ตรวจสอบความถูกต้องโดย			
Signature / ลงนาม (Type / พิมพ์)	Signature / ลงนาม (Type / พิมพ์) หรือ (Handwritten / เขียนด้วยปากก)	Signature / ลงนาม (Type / พิมพ์) หรือ (Handwritten / เขียนด้วยปากก)			
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่			
Time / เวลา	Time / เวลา	Time / เวลา			

Name	(1) Please Mark With (x) the appropriate report type and classification (2) <i>Don't know</i> (3), (7), (8) <i>Normal</i> (4) <i>Abnormal</i> (9) <i>Unsure/Not Sure</i> (5) <i>Not</i> , <i>Noted</i> (3) <i>Don't know</i> (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9) (10) Please Specify Detail Date of report/ตรวจพบเชื้อไวรัส	KKS	ABR
Recorded By / บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดย	Verified By / ตรวจสอบ/ตรวจซ้ำโดย	
Signature / ลงนาม (Sign / ฝ่า)	Signature / ลงนาม (Sign / ฝ่า) 	Signature / ลงนาม (Sign / ฝ่า) 	
Date / วันที่ 25/05/05	Date / วันที่	Date / วันที่	
Time / เวลา	Time / เวลา	Time / เวลา	

[illegible]



ACRM
ACCREDITED
COURT REPORTERS & MEDIA

ใบรายงานการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้า

Exit Sign Monthly Checklist


วันที่ตรวจเช็ค

ENPM/MAE/023-61

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 05 Year / ปี 65 Building / อาคาร : D Sheet No. / แผ่น

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกผลการตรวจเช็ค						Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟดับ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water ถังน้ำเต็ม	Capacity (V / Ah)	Lowest Change ระดับ ต่ำสุด	Change ระดับ ต่ำสุด	Control System ระบบ ควบคุม	Control System ระบบ ควบคุม	Light Bulbs หลอด ไฟ	Light Bulbs หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
53	1	ห้องประชุม	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
54	1	ห้องประชุม	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
56	1	ห้องประชุม	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
57	1	ห้องประชุม	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
58	1	ห้องประชุม	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
59	1	ห้องประชุม	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
60	2	ห้องประชุม ST-1	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
60	2	ห้องประชุม ST-1	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours			
61	2	ห้องประชุม	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	2	LED	1.30 hours			
62	2	ห้องประชุม ST-1	12.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	2	LED	1.30 hours			
63	2	ห้องประชุม	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	2	2	LED	1.30 hours			
64	2	ห้องประชุม	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	2	2	LED	1.30 hours			
65	2	ห้องประชุม ST-2	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	2	LED	1.30 hours			
66	2	ห้องประชุม ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			
67	3	ห้องประชุม	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			
68	3	ห้องประชุม ST-1	12.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			
69	3	ห้องประชุม	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			
70	3	ห้องประชุม	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			
71	3	ห้องประชุม ST-1	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	3	3	LED	1.30 hours			

Formick / 14/10/2023



ACRM
Asset Control & Reporting Module

วันที่บันทึกข้อมูล : ENPM/M&E/023-61

ใบรายงานการตรวจของบ้าฯทางออกไฟฟ้


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ : 06 Month / เดือน : 05 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : D

Sheet No. / แผ่น

ส่วนที่ Floor ชั้น			Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours ชั่วโมง ไฟฟ้
			DC Voltage แรงดันขั้วลบ (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Latest Change วันที่ ล่าสุด	สถานะ แบตเตอรี่	การ ทดสอบ	หลอด ไฟฟ้	หลอด ไฟฟ้	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
90	7	อาคาร S1-5	79.4		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
91	7	อาคาร S1-5	79.5		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
92	7	อาคาร S1-5	79.4		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
93	7	อาคาร S1-5	79.4		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
94	7	อาคาร S1-5	79.4		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
95	7	อาคาร S1-5	79.5		Battery Dry	2.9		7	/	LED	1:30 hours	
96	8	อาคาร S1-5	79.5		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
97	8	อาคาร S1-5	79.5		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
98	8	อาคาร S1-5	79.6		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
99	8	อาคาร S1-5	79.6		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
100	8	อาคาร S1-5	79.6		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
101	8	อาคาร S1-5	79.7		Battery Dry	2.9		8	/	LED	1:30 hours	
102	1	S1-1	79.4		Battery Dry	2.9		1	/	LED	1:30 hours	
103	1	S1-2	79.4		Battery Dry	2.9		1	/	LED	1:30 hours	
104	1	S1-3	79.5		Battery Dry	2.9		1	/	LED	1:30 hours	

Form No. / หมายเลข :



ACRM

วันที่ครบกำหนด : EN/PM/ M&E/02-61

ใบรายงานการตรวจสอบบิณฑาทนออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 5 Year / ปี 65


Sheet No. / แผ่น

Building / อาคาร : _____

D : _____

			Battery Record / บันทึกผลแบตเตอรี่					Operation of Control System / การทำงานระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายไฟ	
จำนวน ตู้	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Diluted Water น้ำจืด	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change ล่าสุด	ลิ้น ชัก	สวิตช์ ทดสอบ	ทำงาน ปกติ	หลอด ชำรุด	ชั่วโมง การคายไฟ	ชั่วโมง การคายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
72	4	ทางเดิน ST-3	41.7	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
73	4	ทางเดิน ST-3	41.2	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
74	4	ทางเดิน ST-3	41.7	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
75	4	ทางเดิน ST-3	41.2	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
76	4	ทางเดิน ST-3	41.6	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
77	4	ทางเดิน ST-3	41.4	3	Battery Dry	2.9		4	4	LED	1:30 hours		
78	5	ทางเดิน ST-3	41.3	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
79	5	ทางเดิน ST-3	41.6	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
80	5	ทางเดิน ST-3	41.3	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
81	5	ทางเดิน ST-3	41.7	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
82	5	ทางเดิน ST-3	41.5	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
83	5	ทางเดิน ST-3	41.5	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
84	5	ทางเดิน ST-3	41.3	3	Battery Dry	2.9		5	5	LED	1:30 hours		
85	6	ทางเดิน ST-4	41.3	3	Battery Dry	2.9		6	6	LED	1:30 hours		
86	6	ทางเดิน ST-4	41.3	3	Battery Dry	2.9		6	6	LED	1:30 hours		
87	6	ทางเดิน ST-4	41.3	3	Battery Dry	2.9		6	6	LED	1:30 hours		
88	6	ทางเดิน ST-4	41.3	3	Battery Dry	2.9		6	6	LED	1:30 hours		
89	6	ทางเดิน ST-4	41.3	3	Battery Dry	2.9		6	6	LED	1:30 hours		

Flamm / หมายเหตุ : _____



ACSRM
ACRYLIC CHEMICAL SUPPLY & REPAIR METHOD

วันที่รับส่งพัสดุ

ENPM/ M&E/02-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ


Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 05 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การควบคุมระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ที่ไฟ ดับ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vatt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Leastest Change การ เปลี่ยนแปลง	ดีด ดัน	สวิตช์ ทดสอบ	หลอด ทำงาน	หลอด เสีย Burnt out (.....)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
106	1	ทางเดิน ST-5	19.5		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
107	1	บันได	19.1		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
107	1	บันได	19.2		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
109	1	ลิฟต์	19.3		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
109	1	ลิฟต์	19.3		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
110	1	ลิฟต์	19.3		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
111	1	ทางเดิน	19.3		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
112	1	ทางเดิน ST-5	19.4		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours
115	2	ทางเดิน ST-5	19.8		Battery Dn	2.9		2		LED		1:30 hours
116	2	ทางเดิน ST-4	19.8		Battery Dn	2.9		2		LED		1:30 hours
117	2	ทางเดิน	19.8		Battery Dn	2.9		2		LED		1:30 hours
118	2	ทางเดิน	19.8		Battery Dn	2.9		2		LED		1:30 hours
119	2	ทางเดิน ST-3	19.9		Battery Dn	2.9		2		LED		1:30 hours
120	2	ทางเดิน ST-2	19.9		Battery Dn	2.9		3		LED		1:30 hours
121	3	ทางเดิน ST-4	19.9		Battery Dn	2.9		3		LED		1:30 hours
121	3	ทางเดิน	19.9		Battery Dn	2.9		3		LED		1:30 hours
123	3	ทางเดิน	19.6		Battery Dn	2.9		3		LED		1:30 hours
124	3	ทางเดิน ST-3	19.8		Battery Dn	2.9		3		LED		1:30 hours
150	1	BT-1	19.7		Battery Dn	2.9		1		LED		1:30 hours

Remark / หมายเหตุ



ACRM
ACR Management Co., Ltd.

วันที่ตรวจเช็ค : ENFM/MS/026-01

ใบรายงานการตรวจเช็คระบบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist


Date / วันที่ : 26 Month / เดือน : 05 Year / ปี : 05

Building / อาคาร : 8

Sheet No. / เลข

		Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
จำนวน	Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้าตรง (--- Volt)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้าตรง (--- Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น (--- Liters)	Capacity / ความจุ (Ah / KVA)	Lastest Change / ระยะเวลาเปลี่ยนครั้งล่าสุด	เปิด / ปิด	ทำงาน / ไม่ทำงาน	หลอด / หลอดใหม่	จำนวน / ชั่วโมง
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
105	4	ทางเดิน ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
106	4	ทางเดิน ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
107	4	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
108	4	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
109	4	ทางเดิน ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
120	5	ทางเดิน ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		4		LED	1,30 hours
131	6	ทางเดิน ST-1	99.5		Battery Dry	2.9		5		LED	1,30 hours
132	6	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		5		LED	1,30 hours
133	6	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		5		LED	1,30 hours
134	5	ทางเดิน ST-3	99.5		Battery Dry	2.9		5		LED	1,30 hours
135	6	ทางเดิน ST-3	99.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1,30 hours
136	6	ทางเดิน ST-1	99.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1,30 hours
137	6	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1,30 hours
138	6	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1,30 hours
139	6	ทางเดิน ST-3	99.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1,30 hours
140	7	ทางเดิน ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		7		LED	1,30 hours
141	7	ทางเดิน ST-1	99.5		Battery Dry	2.9		7		LED	1,30 hours
142	7	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		7		LED	1,30 hours
143	7	ทางเดิน	99.5		Battery Dry	2.9		7		LED	1,30 hours
144	7	ทางเดิน ST-3	99.5		Battery Dry	2.9		7		LED	1,30 hours
145	1	ST-2	99.5		Battery Dry	2.9		1		LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ :



ACR
SYSTEMS LTD.

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายหาของหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

พิกัดสถานที่ : ENPM/MAE/023-1

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 05 Year / ปี 65 Building / อาคาร : 8

			Battery Report / 日報ข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	
จำนวน	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest การ เปลี่ยน ล่าสุด	Load โหลด	เปิด ทำงาน	ปิด ทำงาน	หลอด ใหม่	หลอด เก่า	ชั่วโมง ใช้งาน
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
153	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
154	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
155	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
160	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
157	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
158	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
159	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
160	1	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	1	1		LED	LED	1.30 hours
163	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
164	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
165	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
166	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
167	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
168	2	อาคาร SI-3	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	2	2		LED	LED	1.30 hours
169	3	อาคาร SI-1	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	3	3		LED	LED	1.30 hours
70	3	อาคาร SI-1	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	3	3		LED	LED	1.30 hours
171	3	อาคาร SI-1	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	3	3		LED	LED	1.30 hours
172	3	อาคาร SI-1	73.6	/	Battery Dry	2.9	/	3	3		LED	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Date / วันที่		Month / เดือน		Year / ปี		Building / อาคาร		Sheet No. / แผ่น				
<p align="center">ใบรายงานการตรวจสอบป้ายหาออกหนีไฟ Exit Sign Monthly Checklist</p>												
ลำดับ ที่	Room ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change ...เมื่อ ล่าสุด	ชนิด ที่ใช้น	วิธีการ ทดสอบ	หลอด ไหม้	หลอด สว่าง ปกติ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
145	B	ทางเดิน ST-2	12.2	/	Battery Dry	2.9	/	B	/	/	LED	1:30 hours
146	A	ทางเดิน ST-1	12.4	/	Battery Dry	2.9	/	B	/	/	LED	1:30 hours
147	B	ทางเดิน	12.8	/	Battery Dry	2.9	/	B	/	/	LED	1:30 hours
148	B	ทางเดิน ST-2	12.8	/	Battery Dry	2.9	/	B	/	/	LED	1:30 hours
149	B	ทางเดิน ST-2	12.3	/	Battery Dry	2.9	/	B	/	/	LED	1:30 hours
152	1	ST-3	12.3	/	Battery Dry	2.9	/	T	/	/	LED	1:30 hours
Remark / หมายเหตุ												



ACRM
ACRYLIC CHEMICAL REPAIR MATERIAL

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายยาของอาคารไฟฟ้า

Exit Sign Monthly Checklist

วันที่บันทึกทำรายการ : ENPM/MAE/G2/11

Date / วันที่ : 16 Month / เดือน : 05 Year / ปี : 63 Building / อาคาร : C

Sheet No. / แผ่น

ชั้น Floor ชั้น		สถานที่ Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่						Operation of การปฏิบัติงาน		Condition of สภาพของหลอดไฟ		ชั่วโมง Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change	ตรวจ เช็ค	ใช้งาน ทดสอบ	ใช้งานได้ ใช้งาน ได้	หมดอายุ หมด อายุ		
ที่	ที่		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
173	4	ทางเดิน SI-4	72.4		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
174	4	ทางเดิน SI-4	72.3		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
175	4	ทางเดิน SI-4	72.3		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
176	4	ทางเดิน SI-4	72.3		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
177	4	ทางเดิน SI-5	72.4		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
178	4	ทางเดิน SI-5	72.4		Battery Dry	2.9		4		LED	1.30 hours		
179	5	ทางเดิน SI-4	72.1		Battery Dry	2.9		5		LED	1.30 hours		
180	5	ทางเดิน SI-4	72.1		Battery Dry	2.9		5		LED	1.30 hours		
181	5	ทางเดิน SI-5	72.3		Battery Dry	2.9		5		LED	1.30 hours		
182	5	ทางเดิน SI-5	72.3		Battery Dry	2.9		5		LED	1.30 hours		
183	6	ทางเดิน SI-5	72.3		Battery Dry	2.9		6		LED	1.30 hours		
184	6	ทางเดิน SI-1	72.3		Battery Dry	2.9		6		LED	1.30 hours		
185	6	ทางเดิน SI-1	72.0		Battery Dry	2.9		6		LED	1.30 hours		
186	6	ทางเดิน SI-1	72.0		Battery Dry	2.9		6		LED	1.30 hours		
187	6	ทางเดิน SI-5	72.5		Battery Dry	2.9		6		LED	1.30 hours		
188	7	ทางเดิน SI-2	72.8		Battery Dry	2.9		7		LED	1.30 hours		
189	7	ทางเดิน SI-1	72.8		Battery Dry	2.9		7		LED	1.30 hours		
190	7	ทางเดิน SI-2	72.8		Battery Dry	2.9		7		LED	1.30 hours		
191	7	ทางเดิน SI-2	72.4		Battery Dry	2.9		7		LED	1.30 hours		
192	7	ทางเดิน SI-5	72.6		Battery Dry	2.9		7		LED	1.30 hours		

Remark / หมายเหตุ :

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวนันทพร เกตุสาร ENP/M/ME/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 05 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change *** เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น			Min. ต่ำสุด	Max. สูงสุด	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
193	8	ทางเดิน ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
194	8	ทางเดิน ST-1	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
195	8	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
6	8	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
197	8	ทางเดิน ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
198	1	ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
199	1	ST-2	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
200	1	ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไม่ได้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าเป็นสถานะ a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 26/05/65
Date / วันที่ 26/05/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 26/05/65
Date / วันที่ 26/05/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 26/05/65
Date / วันที่ 26/05/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวนันทพร เกตุสาร ENP/M/ME/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change *** เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น			Min. ต่ำสุด	Max. สูงสุด	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
20	4	ทางเดิน ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
21	4	ทางเดิน	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
22	4	ทางเดิน ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
23	4	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
24	4	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
25	4	ทางเดิน ST-3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
26	5	ทางเดิน ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
27	5	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
28	5	ทางเดิน ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
29	5	ทางเดิน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
30	5	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
31	5	ทางเดิน ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
32	6	ทางเดิน ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
33	6	ทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
34	6	ทางเดิน ST-1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
35	6	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
36	6	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
37	6	ทางเดิน ST-3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไม่ได้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าเป็นสถานะ a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวนันทพร เกตุสาร ENP/M/ME/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change *** เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น			Min. ต่ำสุด	Max. สูงสุด	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	1	โถงทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
2	1	โถงทางเดิน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
3	1	โถงทางเดิน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
4	1	โถงทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
5	1	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
6	1	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
7	1	ทางเดิน ST-3	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
8	2	ทางเดิน ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
9	2	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
10	2	ทางเดิน ST-1	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
11	2	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
12	2	ทางเดิน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
13	2	ทางเดิน ST-3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
14	3	ทางเดิน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
15	3	ทางเดิน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
16	3	ทางเดิน ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
17	3	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
18	3	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
19	3	ทางเดิน ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไม่ได้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าเป็นสถานะ a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวนันทพร เกตุสาร ENP/M/ME/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change *** เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น			Min. ต่ำสุด	Max. สูงสุด	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
38	7	ทางเดิน ST-2	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
39	7	ทางเดิน	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
40	7	ทางเดิน ST-1	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
41	7	ทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
42	7	ทางเดิน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
43	7	ทางเดิน ST-3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
44	8	ทางเดิน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
45	8	ทางเดิน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
46	8	ทางเดิน ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
47	8	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
48	8	ทางเดิน	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
49	8	ทางเดิน ST-3	11.8	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
50	1	ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
51	1	ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
52	1	ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไม่ได้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าเป็นสถานะ a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65
Date / วันที่ 31/6/65
Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Light Bulbs / หลอดไฟ	Control System / ระบบควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
53	1 ประตูกระจก	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
54	1 ผนัง	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
55	1 ประตูกระจก	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
56	1 ประตูกระจก	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
57	1 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
58	1 ผนัง	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
59	1 ผนัง	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
60	2 ผนัง ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
61	2 ผนัง	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
62	2 ผนัง ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
63	2 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
64	2 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
65	2 ผนัง ST-2	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
66	3 ผนัง ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
67	3 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
68	3 ผนัง ST-1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
69	3 ผนัง	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
70	3 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
71	3 ผนัง ST-1	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : KPS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Light Bulbs / หลอดไฟ	Control System / ระบบควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
90	7 ผนัง ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
91	7 ผนัง	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
92	7 ผนัง ST-1	12.5	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
93	7 ผนัง	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
94	7 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
95	7 ผนัง ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
96	8 ผนัง ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
97	8 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
98	8 ผนัง ST-1	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
99	8 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
100	8 ผนัง	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
101	8 ผนัง ST-2	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
102	1 ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
103	1 ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
104	1 ST-3	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : KPS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Light Bulbs / หลอดไฟ	Control System / ระบบควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
72	4 ผนัง ST-2	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
73	4 ผนัง	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
74	4 ผนัง ST-1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
75	4 ผนัง	12.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
76	4 ผนัง	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
77	4 ผนัง ST-2	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
78	5 ผนัง ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
79	5 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
80	5 ผนัง ST-1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
81	5 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
82	5 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
83	5 ผนัง ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
84	6 ผนัง ST-2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	
85	6 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	
86	6 ผนัง ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	
87	6 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	
88	6 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	
89	6 ผนัง ST-1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : KPS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Light Bulbs / หลอดไฟ	Control System / ระบบควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
105	1 ผนัง ST-2	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
106	1 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
107	1 ผนัง	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
108	1 ประตูกระจก	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
109	1 ประตูกระจก	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
110	1 ประตูกระจก	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
111	1 ผนัง	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
112	1 ผนัง ST-2	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
115	2 ผนัง ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
116	2 ผนัง ST-1	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
117	2 ผนัง	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
118	2 ผนัง	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
119	2 ผนัง ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
120	3 ผนัง ST-2	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
121	3 ผนัง ST-1	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
122	3 ผนัง	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
123	3 ผนัง	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
124	3 ผนัง ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
125	1 ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : KPS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity (N/Ah)	Lastest Change (วันที่เปลี่ยน)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water			มีระดับ	การทดสอบ	หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
125	4	ทางเดิน ST-0	12.6		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
126	4	ทางเดิน ST-1	12.3		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
127	4	ทางเดิน	12.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
128	4	ทางเดิน	12.7		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
129	4	ทางเดิน ST-2	13.2		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
130	5	ทางเดิน ST-0	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
131	5	ทางเดิน ST-1	13.4		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
132	5	ทางเดิน	12.8		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
133	5	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
134	5	ทางเดิน ST-2	13.1		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
135	6	ทางเดิน ST-0	13.2		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
136	6	ทางเดิน	12.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
137	6	ทางเดิน	12.5		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
138	6	ทางเดิน	13.4		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
139	6	ทางเดิน ST-1	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
140	7	ทางเดิน ST-0	12.4		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
141	7	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
142	7	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
143	7	ทางเดิน	13.4		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
144	7	ทางเดิน ST-2	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
151	1	ST-0	13.1		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มี (2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ (3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 20/6/65 Time / เวลา

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity (N/Ah)	Lastest Change (วันที่เปลี่ยน)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water			มีระดับ	การทดสอบ	หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
153	1	ทางเดิน ST-0	12.6		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
154	1	ทางเดิน	12.7		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
155	1	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
156	1	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
157	1	ทางเดิน	13.2		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
158	1	ทางเดิน	13.1		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
159	1	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
160	1	ทางเดิน ST-2	13.2		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours
163	2	ทางเดิน ST-0	13.4		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED	1,30 hours
164	2	ทางเดิน	12.4		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED	1,30 hours
165	2	ทางเดิน	12.6		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED	1,30 hours
166	2	ทางเดิน	12.5		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED	1,30 hours
167	2	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED	1,30 hours
168	3	ทางเดิน ST-0	13.4		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED	1,30 hours
169	3	ทางเดิน	13.1		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED	1,30 hours
170	3	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED	1,30 hours
171	3	ทางเดิน	13.4		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED	1,30 hours
172	3	ทางเดิน ST-2	13.0		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มี (2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ (3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 20/6/65 Time / เวลา

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity (N/Ah)	Lastest Change (วันที่เปลี่ยน)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water			มีระดับ	การทดสอบ	หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
145	8	ทางเดิน ST-0	12.9		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED	1,30 hours
146	8	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED	1,30 hours
147	8	ทางเดิน	13.1		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED	1,30 hours
148	8	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED	1,30 hours
149	8	ทางเดิน ST-2	12.6		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED	1,30 hours
152	1	ST-0	12.5		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มี (2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ (3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 20/6/65 Time / เวลา

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 65 Building / อาคาร C

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity (N/Ah)	Lastest Change (วันที่เปลี่ยน)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water			มีระดับ	การทดสอบ	หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
173	4	ทางเดิน ST-0	12.6		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
174	4	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
175	4	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
176	4	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
177	4	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1,30 hours
178	5	ทางเดิน ST-0	13.1		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
179	5	ทางเดิน	13.4		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
180	5	ทางเดิน	13.2		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
181	5	ทางเดิน	12.6		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
182	5	ทางเดิน	12.7		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1,30 hours
183	6	ทางเดิน ST-0	12.9		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
184	6	ทางเดิน	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
185	6	ทางเดิน	13.1		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
186	6	ทางเดิน	12.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
187	6	ทางเดิน	12.5		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1,30 hours
188	7	ทางเดิน ST-0	13.4		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
189	7	ทางเดิน	12.6		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
190	7	ทางเดิน	13.5		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
191	7	ทางเดิน	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours
192	7	ทางเดิน ST-2	13.4		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มี (2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ (3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 20/6/65 Time / เวลา

ACRM
Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายไฟฉุกเฉิน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 12 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่วซึม	Cabinet / Glass / ตู้ / กระดาษ / กระจก
193	8	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1,30 hours
194	8	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1,30 hours
195	8	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1,30 hours
196	8	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1,30 hours
197	8	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1,30 hours
198	1	ST-1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1,30 hours
199	1	ST-2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1,30 hours
200	1	ST-3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ
(2) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่วซึม	Cabinet / Glass / ตู้ / กระดาษ / กระจก
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่วซึม	Cabinet / Glass / ตู้ / กระดาษ / กระจก
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่วซึม	Cabinet / Glass / ตู้ / กระดาษ / กระจก
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : KPS
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

ACRM
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC D1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 22/1/65

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 18:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 4 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 4 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 14 Month / เดือน: 9 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: 1

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / ราวสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC D1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): AP
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 14 Month / เดือน: 9 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / ราวสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): AP
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 14 Month / เดือน: 9 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / ราวสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): AP
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

ACRM
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 14 Month / เดือน: 9 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / ราวสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): AP
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: KS
Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร): KS
Date / วันที่: 21/9/65
Time / เวลา: 15:30



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ENP/M/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 3 ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ กระดาษ กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ENP/M/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 4 ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ กระดาษ กุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ENP/M/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 4 ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ กระดาษ กุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ENP/M/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 09 ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ กระดาษ กุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ENPM/MSE/024-2-61
--------------------------------	-------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 04 Year / ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/04/65

Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ENPM/MSE/024-2-61
--------------------------------	-------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 22/04/65

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ENPM/MSE/024-2-61
--------------------------------	-------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 23/04/65

Time / เวลา 19:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ENPM/MSE/024-2-61
--------------------------------	-------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 23/04/65

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หน่วยงานกักตุน

ENPM/ M&E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 63

Building / อาคาร D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกักตุน

ENPM/ M&E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 63

Building / อาคาร A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกักตุน

ENPM/ M&E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 63

Building / อาคาร D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกักตุน

ENPM/ M&E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 63

Building / อาคาร B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



Form No. ENPM/MS/022-1-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 12 Year / ปี 55 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Star / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N, Normal, A, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A ถ้าไม่適用, N ปกติ, A ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 17:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 17:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 17:00



Form No. ENPM/MS/022-1-01

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ A

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 12 Year / ปี 55 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (3)	Capacity / ความจุ (V / Ah) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / สภาพการทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ (8)
17	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
18	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
19	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
20	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
21	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
22	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
23	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
24	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
25	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
26	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
27	ทางเดิน	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
28	ทางเดิน	13.3	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
29	ทางเดิน	13.8	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours
30	ทางเดิน ST-2	13.7	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable, N/A if not applicable, N, Normal, A, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A ถ้าไม่適用, N ปกติ, A ผิดปกติ

(2) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4) Please Mark, a, Normal, a, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a, N, A ถ้าไม่適用

(3) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30



Form No. ENPM/MS/022-1-01

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 12 Year / ปี 55 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (3)	Capacity / ความจุ (V / Ah) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / สภาพการทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ (8)
1	MCB	13.1	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
2	Standard Pump	13.3	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
3	Lobby Lift	13.4	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
4	Lobby Two	13.2	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
5	ห้องโถง	13.0	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
6	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
7	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
8	ทางเดิน	12.7	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
9	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
10	ห้องโถง	13.7	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
11	ทางเดิน	13.8	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
12	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
13	ทางเดิน	13.2	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
14	ทางเดิน	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
15	ทางเดิน	13.9	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
16	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable, N/A if not applicable, N, Normal, A, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A ถ้าไม่適用, N ปกติ, A ผิดปกติ

(2) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4) Please Mark, a, Normal, a, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a, N, A ถ้าไม่適用

(3) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30



Form No. ENPM/MS/022-1-01

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ A

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 12 Year / ปี 55 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (3)	Capacity / ความจุ (V / Ah) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / สภาพการทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ (8)
31	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
32	ห้องโถง	13.7	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
33	ทางเดิน ST-2	13.4	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
34	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
35	ทางเดิน	13.4	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
36	ทางเดิน	13.3	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
37	ทางเดิน ST-2	13.2	/	Battery On	2.9	5	/	/	SWLED 2 hours
38	ห้องโถง	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
39	ห้องโถง	13.4	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
40	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
41	ทางเดิน	13.7	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
42	ทางเดิน	13.4	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
43	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
44	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	/	SWLED 2 hours
45	ST-1	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	/	SWLED 2 hours
46	ST-1	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	/	SWLED 2 hours
47	ST-1	13.9	/	Battery On	2.9	3	/	/	SWLED 2 hours
48	ST-1	13.4	/	Battery On	2.9	4	/	/	SWLED 2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable, N/A if not applicable, N, Normal, A, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A ถ้าไม่適用, N ปกติ, A ผิดปกติ

(2) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4) Please Mark, a, Normal, a, Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a, N, A ถ้าไม่適用

(3) Non / ไม่适用 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/11/65 Time / เวลา : 15:30

ACRM
ASB Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / หน่วย
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Unit No. หน่วยที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....VdC) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	
45	7	ลิโบริรี่	13.2	Battery On	2 hours
46	7	ลิโบริรี่	13.3	Battery On	2 hours
47	7	ลิโบริรี่ ST-2	13.5	Battery On	2 hours
48	7	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
49	7	ลิโบริรี่	13.5	Battery On	2 hours
50	7	ลิโบริรี่ ST-2	13.5	Battery On	2 hours
51	8	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
52	8	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
53	8	ลิโบริรี่ ST-2	13.9	Battery On	2 hours
54	8	ลิโบริรี่	13.9	Battery On	2 hours
55	8	ลิโบริรี่	13.9	Battery On	2 hours
56	8	ลิโบริรี่	13.7	Battery On	2 hours
57	8	ลิโบริรี่	13.3	Battery On	2 hours
58	8	ลิโบริรี่ ST-2	13.4	Battery On	2 hours
59	8	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
60	8	ลิโบริรี่	13.9	Battery On	2 hours
61	8	ลิโบริรี่	13.9	Battery On	2 hours
62	8	ลิโบริรี่	13.8	Battery On	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a Normal, a Abnormal
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
ASB Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / หน่วย
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

Unit No. หน่วยที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....VdC) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	
83	1	MOB	13.6	Battery On	2 hours
84	1	Transit Pump	13.9	Battery On	2 hours
85	1	Lobby Lobby	13.8	Battery On	2 hours
86	1	Lobby Lobby	13.7	Battery On	2 hours
87	1	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
88	1	ลิโบริรี่	13.5	Battery On	2 hours
89	1	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
90	1	ลิโบริรี่	13.5	Battery On	2 hours
91	1	ลิโบริรี่ ST-2	13.6	Battery On	2 hours
92	1	ลิโบริรี่	13.7	Battery On	2 hours
93	1	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
94	1	ลิโบริรี่ ST-2	13.1	Battery On	2 hours
95	1	ลิโบริรี่	13.5	Battery On	2 hours
96	1	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
97	1	ลิโบริรี่	13.3	Battery On	2 hours
98	1	ลิโบริรี่ ST-2	13.6	Battery On	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a Normal, a Abnormal
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

ACRM
ASB Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / หน่วย
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Unit No. หน่วยที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....VdC) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	
67	1	ST-2	13.6	Battery On	2 hours
68	2	ST-2	13.5	Battery On	2 hours
69	3	ST-2	13.9	Battery On	2 hours
70	4	ST-2	13.7	Battery On	2 hours
71	5	ST-2	13.5	Battery On	2 hours
72	6	ST-2	13.5	Battery On	2 hours
73	7	ST-2	13.6	Battery On	2 hours
74	8	ST-2	13.6	Battery On	2 hours
75	1	ST-2	13.8	Battery On	2 hours
76	2	ST-3	13.9	Battery On	2 hours
77	3	ST-3	13.2	Battery On	2 hours
78	4	ST-3	13.7	Battery On	2 hours
79	5	ST-3	13.6	Battery On	2 hours
80	6	ST-3	13.3	Battery On	2 hours
81	7	ST-3	13.4	Battery On	2 hours
82	8	ST-3	13.1	Battery On	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a Normal, a Abnormal
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
ASB Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / หน่วย
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

Unit No. หน่วยที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....VdC) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	
99	3	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
100	3	ลิโบริรี่	13.9	Battery On	2 hours
101	3	ลิโบริรี่ ST-2	13.8	Battery On	2 hours
102	3	ลิโบริรี่	13.7	Battery On	2 hours
103	3	ลิโบริรี่	13.8	Battery On	2 hours
104	3	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
105	3	ลิโบริรี่ ST-2	13.2	Battery On	2 hours
106	4	ลิโบริรี่	13.5	Battery On	2 hours
107	4	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
108	4	ลิโบริรี่ ST-2	13.9	Battery On	2 hours
109	4	ลิโบริรี่	13.8	Battery On	2 hours
110	4	ลิโบริรี่	13.6	Battery On	2 hours
111	4	ลิโบริรี่	13.4	Battery On	2 hours
112	4	ลิโบริรี่ ST-2	13.3	Battery On	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a Normal, a Abnormal
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Capacity (V/Ah)	Lastest Change (V/Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperes (A)	Discharge Time (min)			Test Result	Operational	Light Bulb Status		
113	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		5	✓	✓	2 hours	
114	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		5	✓	✓	2 hours	
115	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		5	✓	✓	2 hours	
116	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		5	✓	✓	2 hours	
117	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.3			2.9		5	✓	✓	2 hours	
118	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		5	✓	✓	2 hours	
119	5	ลิฟต์ลิฟท์	13.9			2.9		5	✓	✓	2 hours	
120	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		6	✓	✓	2 hours	
121	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.8			2.9		6	✓	✓	2 hours	
122	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.3			2.9		6	✓	✓	2 hours	
123	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.2			2.9		6	✓	✓	2 hours	
124	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.3			2.9		6	✓	✓	2 hours	
125	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		6	✓	✓	2 hours	
126	6	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		6	✓	✓	2 hours	
141	1	ST-1	13.5			2.9		1	✓	✓	2 hours	
142	2	ST-1	13.6			2.9		2	✓	✓	2 hours	
143	3	ST-1	13.6			2.9		3	✓	✓	2 hours	
144	4	ST-1	13.3			2.9		4	✓	✓	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (9) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Capacity (V/Ah)	Lastest Change (V/Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperes (A)	Discharge Time (min)			Test Result	Operational	Light Bulb Status		
148	1	ST-2	13.7			2.9		1	✓	✓	2 hours	
150	2	ST-2	13.5			2.9		2	✓	✓	2 hours	
151	3	ST-2	13.3			2.9		3	✓	✓	2 hours	
152	4	ST-2	13.4			2.9		4	✓	✓	2 hours	
153	5	ST-2	13.5			2.9		5	✓	✓	2 hours	
154	6	ST-2	13.5			2.9		6	✓	✓	2 hours	
155	7	ST-2	13.4			2.9		7	✓	✓	2 hours	
156	8	ST-2	13.4			2.9		8	✓	✓	2 hours	
157	1	ST-3	13.3			2.9		1	✓	✓	2 hours	
158	2	ST-3	13.7			2.9		2	✓	✓	2 hours	
159	3	ST-3	13.6			2.9		3	✓	✓	2 hours	
160	4	ST-3	13.9			2.9		4	✓	✓	2 hours	
161	5	ST-3	13.7			2.9		5	✓	✓	2 hours	
162	6	ST-3	13.4			2.9		6	✓	✓	2 hours	
163	7	ST-3	13.6			2.9		7	✓	✓	2 hours	
164	8	ST-3	13.3			2.9		8	✓	✓	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (9) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Capacity (V/Ah)	Lastest Change (V/Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperes (A)	Discharge Time (min)			Test Result	Operational	Light Bulb Status		
127	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		7	✓	✓	2 hours	
128	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		7	✓	✓	2 hours	
129	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		7	✓	✓	2 hours	
130	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		7	✓	✓	2 hours	
131	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		7	✓	✓	2 hours	
132	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		7	✓	✓	2 hours	
133	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		7	✓	✓	2 hours	
134	7	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		7	✓	✓	2 hours	
135	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		8	✓	✓	2 hours	
136	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		8	✓	✓	2 hours	
137	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		8	✓	✓	2 hours	
138	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		8	✓	✓	2 hours	
139	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		8	✓	✓	2 hours	
140	8	ลิฟต์ลิฟท์	13.8			2.9		8	✓	✓	2 hours	
145	5	ST-1	13.2			2.9		5	✓	✓	2 hours	
146	6	ST-1	13.4			2.9		6	✓	✓	2 hours	
147	7	ST-1	13.6			2.9		7	✓	✓	2 hours	
148	8	ST-1	13.3			2.9		8	✓	✓	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (9) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Capacity (V/Ah)	Lastest Change (V/Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperes (A)	Discharge Time (min)			Test Result	Operational	Light Bulb Status		
165	1	MDR	13.4			2.9		1	✓	✓	2 hours	
166	1	Escalator Room	13.9			2.9		1	✓	✓	2 hours	
167	1	Lobby Lift	13.6			2.9		1	✓	✓	2 hours	
168	1	Lobby Lift	13.6			2.9		1	✓	✓	2 hours	
169	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		1	✓	✓	2 hours	
170	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		1	✓	✓	2 hours	
171	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		1	✓	✓	2 hours	
172	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		1	✓	✓	2 hours	
173	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.5			2.9		1	✓	✓	2 hours	
174	1	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		1	✓	✓	2 hours	
175	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		2	✓	✓	2 hours	
176	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.3			2.9		2	✓	✓	2 hours	
177	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.7			2.9		2	✓	✓	2 hours	
178	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		2	✓	✓	2 hours	
179	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.4			2.9		2	✓	✓	2 hours	
180	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.6			2.9		2	✓	✓	2 hours	
181	2	ลิฟต์ลิฟท์	13.3			2.9		2	✓	✓	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (9) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) Date / วันที่ 22/1/65 Time / เวลา 15:00

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร 8

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่							Operation of Control System / การปฏิบัติงานระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
วันที่ / Date	Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้าตรง (..... Volt) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้าตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water / น้ำกลั่น (3)	Capacity / ความจุ (V / Ah) (4)	Latest Charge / วันที่ชาร์จล่าสุด (5)	ชนิด / ชนิด	หลอดไฟ / หลอดไฟ	หลอดไฟ / หลอดไฟ	ชั่วโมง / ชั่วโมง
1987	3	ชั้น 3 (ห้อง)	13.5	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1988	3	บันได (ห้อง)	13.5	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1989	3	ทางเดิน ST-2	13.2	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1990	3	ทางเดิน ST-1	13.5	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1991	3	ทางเดิน	13.4	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1992	3	ทางเดิน	13.9	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1993	3	ทางเดิน ST-2	13.8	/	Battery DC	2.8	3	/	/	SW/LED	2 hours
1994	4	ชั้น 4 (ห้อง)	14.7	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
1995	4	บันได (ห้อง)	13.9	N/A	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
1996	4	ทางเดิน	13.6	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
1997	4	ทางเดิน ST-1	13.5	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
1998	4	ทางเดิน	13.4	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
1999	4	ทางเดิน	13.8	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
2000	4	ทางเดิน ST-2	13.3	/	Battery DC	2.8	4	/	/	SW/LED	2 hours
Remark / หมายเหตุ											

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของรายการ

KLS 102

Recorded By / จอห์น จิตโธ
Signature / อานันท์ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21 / 11 / 69
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (BM / ผู้ดำเนินการ)
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงส่วของเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Date / วันที่ 28 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่										Operation of	Condition of		Discharge
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Discharge Status	Capacity Total (Ah / A-h)	Limit Charge	Limit Discharge	Control System		Light Bulb		Hours ชั่วโมง
									แบตเตอรี่ สถานะ (6)	แบตเตอรี่ สถานะ (7)	หลอด ไฟ (8)	หลอด ไฟ (9)	
210	7	บันไดลิฟต์	13.6	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
211	7	บันไดลิฟต์	13.5	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
212	7	บันไดลิฟต์ ST-2	13.4	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
213	7	บันไดลิฟต์ ST-1	13.4	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
214	7	บันไดลิฟต์	13.3	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
215	7	บันไดลิฟต์	13.5	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
216	7	บันไดลิฟต์ ST-2	13.6	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
217	8	บันไดลิฟต์	13.5	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
218	8	บันไดลิฟต์	13.6	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
219	8	บันไดลิฟต์ ST-1	13.2	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
220	8	บันไดลิฟต์ ST-2	13.9	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
221	8	บันไดลิฟต์	13.8	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
222	8	บันไดลิฟต์	13.7	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
223	8	บันไดลิฟต์ ST-2	13.1	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
224	5	ST-1	13.5	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
225	6	ST-1	13.6	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
226	7	ST-1	13.4	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours
227	8	ST-1	13.2	/	Battery Dis	2.9	/	/	✓	✓	✓	✓	2 hours

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูลดังนี้

kpg 4

Recorded By / ลงบันทึกโดย
Signature / ลงเซ็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่
Time / เวลา

Checked By / ตรวจทานโดย
Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง
Date / วันที่

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (SM) / ผู้จัดการสาขา
Date / วันที่ 23/1/66

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Cheng-Min / *Journal*

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 63

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่												Discharge
ลำดับที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (l / Kg)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Load ปริมาณไฟฟ้า จ่าย (A)	Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ	Hours ชั่วโมง	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	เปิด เปิด (6)	ปิด ปิด (7)	หลอด หลอด (8)		หลอด หลอด (9)
(10)												
196	5	ห้องลิโด้	13.6	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
197	5	ห้องลิโด้	13.5	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
198	5	ห้องลิโด้ ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
199	5	ห้องลิโด้ ST-1	13.8	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
200	5	ห้องลิโด้	13.8	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
201	5	ห้องลิโด้	13.7	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
202	5	ห้องลิโด้ ST-2	13.9	/	Battery On	2.9	/	5	/	/	SWLED	2 Hours
203	6	ห้องลิโด้	13.6	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
204	6	ห้องลิโด้	13.6	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
205	6	ห้องลิโด้ ST-2	13.4	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
206	6	ห้องลิโด้ ST-1	13.5	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
207	6	ห้องลิโด้	13.5	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
208	6	ห้องลิโด้	13.6	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
209	6	ห้องลิโด้ ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	/	6	/	/	SWLED	2 Hours
224	1	ST-1	13.7	/	Battery On	2.9	/	1	/	/	SWLED	2 Hours
225	2	ST-1	13.9	/	Battery On	2.9	/	2	/	/	SWLED	2 Hours
226	3	ST-1	13.4	/	Battery On	2.9	/	3	/	/	SWLED	2 Hours
227	4	ST-1	13.3	/	Battery On	2.9	/	4	/	/	SWLED	2 Hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาเขียนรายละเอียดข้อมูล

KKS AB

Recorded By / จศบปัสสิกโก
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ชาญชื่น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการสาขา)
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. 125124

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร 8

Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่								Operation of		Condition of		Discharge
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage	DC Amperes	Distilled	Capacity	Leasted	Control System		Light Bulbs		Hours
			แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt) (1)	กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	Water ปริมาณ (3)	จำนวน (V / Ah) (4)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ชนิด รีเลย์ (6)	ชนิด หลอด (7)	ชนิด หลอด (8)	ชนิด หลอด (9)	
232	1	ST-2	13.7	/	Battery Dry	2.9	/	1	/	/	SWALED	2 hours
233	2	ST-2	12.7	/	Battery Dry	2.9	/	2	/	/	SWALED	3 hours
234	3	ST-2	13.5	/	Battery Dry	2.9	/	3	/	/	SWALED	2 hours
235	4	ST-2	13.8	/	Battery Dry	2.9	/	4	/	/	SWALED	2 hours
236	5	ST-2	13.7	/	Battery Dry	2.9	/	5	/	/	SWALED	2 hours
237	6	ST-2	13.4	/	Battery Dry	2.9	/	6	/	/	SWALED	2 hours
238	7	ST-2	13.5	/	Battery Dry	2.9	/	7	/	/	SWALED	2 hours
239	8	ST-2	13.5	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	/	SWALED	2 hours
240	1	ST-3	13.4	/	Battery Dry	2.9	/	1	/	/	SWALED	2 hours
241	2	ST-3	13.4	/	Battery Dry	2.9	/	2	/	/	SWALED	2 hours
242	3	ST-3	13.2	/	Battery Dry	2.9	/	3	/	/	SWALED	2 hours
243	4	ST-3	12.7	/	Battery Dry	2.9	/	4	/	/	SWALED	2 hours
244	5	ST-3	13.2	/	Battery Dry	2.9	/	5	/	/	SWALED	2 hours
245	6	ST-3	12.7	/	Battery Dry	2.9	/	6	/	/	SWALED	2 hours
246	7	ST-3	13.6	/	Battery Dry	2.9	/	7	/	/	SWALED	2 hours
247	8	ST-3	13.4	/	Battery Dry	2.9	/	8	/	/	SWALED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item 1/กรณีข้อ (3), (4), (5) Please Mark 4 Normal / 4 ปกติ, 1 Abnormal / 1 ไม่ปกติ
(3) Item 1/กรณีข้อ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

KKS A

Recorded By / จภกษิณโธ
Signature / ภาณุสิน (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจและบันทึก
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / อนุมัติโดย
Signature / ลงนาม (IM) / ผู้รักษาการ
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงนามประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 62

Building / อาคาร C

Battery Record / ข้อมูลแบตเตอรี่														
วันที่	Floor	Location สถานที่	DC Voltage	DC Amperes	Distilled	Capacity	Latest	Operation of			Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ ใช้แล้ว / เวลา	
			แบตเตอรี่ลิโด้ (..... Volt)	แบตเตอรี่ลิโด้ (..... Amp)	Water ป้อนน้ำ	พิกิต (V / Ah)	Charge วันที่เติมน้ำ ล่าสุด	มีลิเทียม เต็ม (Y/N)	สถานะ แบตเตอรี่	อุณหภูมิ	เวลา ใช้ / เวลา			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2448	1	MOD	13.4		Battery On	2.9		1	/	/				
2449	1	Passage Pump	13.6		Battery On	2.9		1	/	/				
2500	1	Lobby Lift	13.9		Battery On	2.9		1	/	/				
2511	1	Lobby On	13.8		Battery On	2.9		1	/	/				
2602	1	ลิฟต์ลิโด้	13.6		Battery On	2.9		1	/	/				
2630	1	ลิฟต์ลิโด้	13.7		Battery On	2.9		1	/	/				
2704	1	สำนักงาน ST-4	13.3		Battery On	2.9		1	/	/				
2750	1	สำนักงาน	13.4		Battery On	2.9		1	/	/				
2750	1	สำนักงาน	12.6		Battery On	2.9		1	/	/				
2751	1	สำนักงาน ST-3	13.4		Battery On	2.9		1	/	/				
2758	2	ลิฟต์ลิโด้	12.5	N/A	Battery On	2.9		2	/	/				
2759	2	ลิฟต์ลิโด้	13.6		Battery On	2.9		2	/	/				
2800	2	สำนักงาน ST-2	13.7		Battery On	2.9		2	/	/				
2811	2	สำนักงาน	13.6		Battery On	2.9		2	/	/				
2820	2	สำนักงาน	12.5		Battery On	2.9		2	/	/				
2830	2	สำนักงาน	13.4		Battery On	2.9		2	/	/				
2854	2	สำนักงาน ST-5	13.3					2	/	/				

Remark / Warnung:

Note : (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาทำ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, + ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Dental Data / กรุณาระบุรายละเอียดของฟัน

Recorded By / จอห์นนี่ โท
Signature / ลานเซ็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech, Sup. / หัวหน้าช่าง) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (PM. / ผู้จัดการแผนก)
Date / วันที่ 13/1/65

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามจ่ายเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65


Building / อาคาร C

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่													Date
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage	DC Amperes	Distilled Water	Capacity	Load	Control System		Location of		Discharge	
			แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	น้ำกลั่น	ความจุ (Ah)	การชาร์จ	การคายประจุ	แบตเตอรี่	Light Bulbs			
			(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	สถานะ	สถานะ	ชนิด	จำนวน			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2778	5	บันไดลิฟต์	13.7		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2800	5	บันไดลิฟต์	13.4		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2811	5	ทางเดิน ST-2	13.7		Battery	2.9		5	✓	✓	ON/LED	2 hours	
2802	5	ทางเดิน ST-1	13.4		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2803	5	ทางเดิน	13.4		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2804	5	ทางเดิน	13.4		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2805	5	ทางเดิน ST-3	13.5		Battery	2.9		5	✓		ON/LED	2 hours	
2806	5	บันไดลิฟต์	13.5		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2807	5	บันไดลิฟต์	13.4		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2808	5	ทางเดิน ST-2	13.7		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2809	5	ทางเดิน ST-1	13.4		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2900	6	ทางเดิน	13.7		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2901	6	ทางเดิน	13.4		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
2902	6	ทางเดิน ST-3	13.5		Battery	2.9		6	✓		ON/LED	2 hours	
3007	2	ST-1	13.5		Battery	2.9		1			ON/LED	2 hours	
3008	2	ST-1	13.4		Battery	2.9		2			ON/LED	2 hours	
3009	3	ST-1	13.7		Battery	2.9		3			ON/LED	2 hours	
3111	4	ST-1	13.3		Battery	2.9		4			ON/LED	2 hours	

Barnack / MATHISMAN

Note: (1) Phase Mark, N/A if not applicable / หมายเหตุ: N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / หมายเหตุ: a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / จสนันท์กโธษ
Signature / สาธิตเงิน (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการสาขา
Date / วันที่ 23/1/65

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามจากเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65

Building / อาคาร C

ลำดับ งาน	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ที่ ใช้ ไฟ	
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (--- Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (--- Amp)	Dislled Water ประจุ น้ำ	Capacity จุลยาศ ความจุ (V / Ah)	Leastest Change การเปลี่ยนแปลง ค่า	ลิฟต์ ขึ้น / ลง	อาคาร หลัก	อาคาร จอดรถ	หลอด ไฟ (บาท)		หลอด ไฟ (บาท)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
265	3	บันไดขึ้นฟ้า	13.7	N/A	Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
266	3	บันไดขึ้นฟ้า	13.7		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
267	3	ทางขึ้น ST-2	13.6		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
268	3	ทางขึ้น ST-1	13.5		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
269	3	ทางขึ้น	13.4		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
270	3	ทางขึ้น	13.5		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
271	3	ทางขึ้น ST-2	13.3		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
272	4	บันไดขึ้นฟ้า	13.7		Battery Dry	2.9	3	/	/	/	SWALED	2 Hours	
273	4	บันไดขึ้นฟ้า	13.9		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
274	4	ทางขึ้น ST-2	13.5		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
275	4	ทางขึ้น ST-1	13.6		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
276	4	ทางขึ้น	13.4		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
277	4	ทางขึ้น	13.5		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
278	4	ทางขึ้น ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	4	/	/	/	SWALED	2 Hours	
331	1	GA	13.6		Battery Dry	2.9	1	/	/	/	SWALED	2 Hours	
332	1	GA	13.3		Battery Dry	2.9	1	/	/	/	SWALED	2 Hours	

Remark / warning

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / *ប្រសិនបើ គ្មាន ព័ត៌មានណាមួយ*
(2) Yes / *បាទ/ចាស* (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / *ធម្មតា* / *ធម្មតា/ធម្មតា* a Mild / *ខ្លាំង*
(3) Yes / *បាទ/ចាស* (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / *បញ្ជាក់ទិន្នន័យបន្ថែម*

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:28

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ผู้จัดการธนาคาร)
Date / วันที่ 23/11/63

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65

Building / อาคาร C.....

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่												
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage	DC Amperes	Discharged	Capacity	Latest	Operation of		Condition of	Remarks	
			แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (..... Volt)	กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	น้ำยาเต็ม	ประจุ (V / Ah)	การเปลี่ยนแปลง	การเปิดใช้งาน	การปิดใช้งาน	Light Bulbs		อื่นๆ
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
2953	F	ห้องลิฟต์ที่ 1	12.5	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2954	F	ห้องลิฟต์ที่ 1	12.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2955	F	ห้องลิฟต์ ST-2	13.5	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2956	F	ห้องลิฟต์ ST-1	13.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2957	F	ห้องลิฟต์	13.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2958	F	ห้องลิฟต์	13.2	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
2959	F	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3000	B	ห้องลิฟต์ที่ 1	13.5	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3001	B	ห้องลิฟต์ที่ 1	13.6	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3002	B	ห้องลิฟต์ ST-2	13.7	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3003	B	ห้องลิฟต์ ST-1	13.7	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3004	B	ห้องลิฟต์	13.2	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3005	B	ห้องลิฟต์	13.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3006	B	ห้องลิฟต์ ST-2	13.6	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3111	S	ST-1	13.5	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3112	B	ST-1	13.5	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3113	F	ST-1	13.4	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	
3114	B	ST-1	13.3	/	/	Battery Dis.	2.9	✓	✓	SWALED	2 hours	

Remark 1. We have

Note: (1) Phospha Mark N/A if not applicable / វិសោធន៍ មិនអនុវត្ត
(2) Non / ផ្សេង (3), (7), (8) Phospha Mark, a Normal / Abnormal / វិសោធន៍ ធម្មតា / វិសោធន៍ ធម្មតា
(3) Non / ផ្សេង (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phospha Search Detail Data / រក្សាទុកស្វ័យប្រវត្តិស្វ័យប្រវត្តិ

Recorded By / จันทนวิมล โสภ
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 16:00

Checked By / ตรวจทานโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง
Date / วันที่

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / หมายเหตุ (RM) / ผู้จัดการสาขา
Date / วันที่ 2/10/65

ACRM
EMERGENCY LIGHT MONTHLY CHECKLIST

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Discharge Hours	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Capacity (Ah)			
315	1	ST-0	13.3		2.9	1	✓	2 hours
316	2	ST-0	13.5		2.9	2	✓	2 hours
317	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
318	4	ST-0	13.4		2.9	4	✓	2 hours
319	5	ST-0	13.5		2.9	5	✓	2 hours
320	6	ST-0	13.5		2.9	6	✓	2 hours
321	7	ST-0	13.6		2.9	7	✓	2 hours
322	8	ST-0	13.7		2.9	8	✓	2 hours
323	1	ST-0	13.7		2.9	1	✓	2 hours
324	2	ST-0	13.7		2.9	2	✓	2 hours
325	3	ST-0	13.7		2.9	3	✓	2 hours
326	4	ST-0	13.6		2.9	4	✓	2 hours
327	5	ST-0	13.5		2.9	5	✓	2 hours
328	6	ST-0	13.5		2.9	6	✓	2 hours
329	7	ST-0	13.4		2.9	7	✓	2 hours
330	8	ST-0	13.4		2.9	8	✓	2 hours
331	1	GB	13.3		2.9	8	✓	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark not applicable / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้
(2) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้
(3) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
EMERGENCY LIGHT MONTHLY CHECKLIST

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Discharge Hours	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Capacity (Ah)			
17	3	ST-0	13.5		2.9	3	✓	2 hours
18	3	ST-0	13.5		2.9	3	✓	2 hours
19	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
20	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
21	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
22	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
23	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
24	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
25	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
26	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
27	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
28	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
29	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours
30	3	ST-0	13.4		2.9	3	✓	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark not applicable / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้
(2) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้
(3) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
EMERGENCY LIGHT MONTHLY CHECKLIST

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Discharge Hours	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Capacity (Ah)			
1	1	MOB	13.6		2.9	1	✓	2 hours
2	1	Staircase	13.6		2.9	1	✓	2 hours
3	1	Staircase	13.6		2.9	1	✓	2 hours
4	1	Staircase	13.6		2.9	1	✓	2 hours
5	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
6	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
7	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
8	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
9	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
10	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
11	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
12	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
13	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
14	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
15	1	Staircase	13.7		2.9	1	✓	2 hours
16	1	Staircase	13.6		2.9	1	✓	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark not applicable / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้
(2) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้
(3) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ACRM
EMERGENCY LIGHT MONTHLY CHECKLIST

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่			Discharge Hours	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Capacity (Ah)			
31	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours
32	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours
33	5	ST-0	13.2		2.9	5	✓	2 hours
34	5	ST-0	13.2		2.9	5	✓	2 hours
35	5	ST-0	13.0		2.9	5	✓	2 hours
36	5	ST-0	13.1		2.9	5	✓	2 hours
37	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours
38	5	ST-0	13.6		2.9	5	✓	2 hours
39	5	ST-0	13.7		2.9	5	✓	2 hours
40	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours
41	5	ST-0	13.7		2.9	5	✓	2 hours
42	5	ST-0	13.6		2.9	5	✓	2 hours
43	5	ST-0	13.2		2.9	5	✓	2 hours
44	5	ST-0	13.3		2.9	5	✓	2 hours
45	5	ST-0	13.3		2.9	5	✓	2 hours
46	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours
47	5	ST-0	13.6		2.9	5	✓	2 hours
48	5	ST-0	13.4		2.9	5	✓	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark not applicable / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้
(2) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้
(3) Non-Operational (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal / รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องใช้, ใช้งานได้

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)
Date / วันที่ 21/1/65
Time / เวลา 15:30

ใบรายงานการตรวจสอบแสดงระหว่างถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๒๕๖๓

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่										Discharge การ คายประจุ	
ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (... 12 ... Volt) (...)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (... Amp) (...)	Distilled Water น้ำกลั่น (...)	Capacity พิกิต (... Ah) (...)	Lastest Charge วันที่ชาร์จ ล่าสุด (...)	Operation of Control System การทำงานของ ระบบควบคุม อัตโนมัติ (...)	Condition of Light Bulb สถานะหลอดไฟ หลอดไฟ (...)		
45	7	ลิ้นชักที่ 12	12.2		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
46	7	ลิ้นชักที่ 12	12.4		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
47	7	ลิ้นชัก ST-2	13.4		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
48	7	ลิ้นชักที่ 13	13.5		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
49	7	ลิ้นชักที่ 13	13.6		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
50	7	ลิ้นชักที่ 13	13.5		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
51	7	ลิ้นชัก ST-3	13.2		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
52	8	ลิ้นชักที่ 13	13.4		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
53	8	ลิ้นชักที่ 13	13.7		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
54	8	ลิ้นชัก ST-3	13.7	N/A	Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
55	8	ลิ้นชักที่ 13	13.9		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
56	8	ลิ้นชักที่ 13	13.9		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
57	8	ลิ้นชักที่ 13	13.9		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
58	8	ลิ้นชัก ST-4	13.6		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
60	5	ST-1	13.9		Battery On	2.9	/	5	/	OKLED	2 hours
64	5	ST-1	13.6		Battery On	2.9	/	6	/	OKLED	2 hours
67	5	ST-1	13.5		Battery On	2.9	/	7	/	OKLED	2 hours
68	5	ST-1	13.5		Battery On	2.9	/	8	/	OKLED	2 hours
Remark / หมายเหตุ											

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), / (10) Please Specify Detail Date / กรุณาระบุรายละเอียดวันที่

KKS APR

Recorded By / จชบ.นันทิโกศล
Signature / อานนท์ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจโดย :
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ : 21/1/63
Time / เวลา :

Verified By / ตรวจสอบแล้ว
Signature / ลงนาม (BM) / ผู้บริหารงาน
Date / วันที่ 22/12/66

ในรายงานการตรวจสอบแสงสว่างถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ၁၈၈၇၆

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

		Battery Record / บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่						Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
ลำดับที่	Floor No.	Location Name	DC Voltage แรงดันไฟฟ้าตรงกระแสตรง (--- Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้าตรงกระแสตรง (--- Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Coverage (% / min)	Limited Change ปรับลด-เพิ่ม อัตรา	เปิด/ปิดระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ	เปิด/ปิดหลอดไฟ	สถานะหลอดไฟ	หมายเหตุ	จำนวนชั่วโมง
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
83	1	MDB	13.0	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
84	1	Transfer Pump	13.2	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
85	1	Lobby Lift	13.4	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
86	1	Lobby In	13.4	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
87	1	ลิฟต์บันไดเลื่อน	13.5	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
88	1	บันไดลิฟต์	13.6	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
89	1	ทางเดิน	13.6	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
90	1	ทางเดิน	13.2	/	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
91	1	ทางเดิน ST	13.7	N/A	Battery On	2.9	/	1	/	SWILED		2 hours
92	2	บันไดลิฟต์	13.7	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
93	2	บันไดลิฟต์	13.8	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
94	2	ทางเดิน ST	13.6	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
95	2	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
96	2	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
97	2	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours
98	2	ทางเดิน ST	13.4	/	Battery On	2.9	/	2	/	SWILED		2 hours

Remark : everything OK

Note: (1) Please Mark NR, if not applicable / *กรุณาใส่ NR ถ้าไม่เกี่ยวข้อง*
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / *กรุณาใส่ ปกติ/ ผิดปกติ*
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / *กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล*

KKS APR

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 2/2/69
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 31/7/63
Time / เวลา

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (พิมพ์ / ใช้นามสกุล)
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๒๕๖๖

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการตรวจเช็ค					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ ไม่ เป็น ปกติ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lettest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ตัว ที่ 1	ตัว ที่ 2	ตัว ที่ 3	ตัว ที่ 4	
67	1	ST-2	13.2	/	/	2.9	/	1	/	/	WAILED	2 hours
68	2	ST-2	13.2	/	/	2.9	/	2	/	/	WAILED	2 hours
69	3	ST-2	13.5	/	/	2.9	/	3	/	/	WAILED	2 hours
70	4	ST-2	13.6	/	/	2.9	/	4	/	/	WAILED	2 hours
71	5	ST-2	13.6	/	/	2.9	/	5	/	/	WAILED	2 hours
72	6	ST-2	13.7	/	/	2.9	/	6	/	/	WAILED	2 hours
73	7	ST-2	13.8	/	/	2.9	/	7	/	/	WAILED	2 hours
74	8	ST-2	13.5	/	/	2.9	/	8	/	/	WAILED	2 hours
75	1	ST-3	13.5	/	/	2.9	/	1	/	/	WAILED	2 hours
76	2	ST-3	13.4	N/A	/	2.9	N/A	2	/	/	WAILED	2 hours
77	3	ST-3	13.4	/	/	2.9	/	3	/	/	WAILED	2 hours
78	4	ST-3	13.6	/	/	2.9	/	4	/	/	WAILED	2 hours
79	5	ST-3	13.6	/	/	2.9	/	5	/	/	WAILED	2 hours
80	6	ST-3	13.7	/	/	2.9	/	6	/	/	WAILED	2 hours
81	7	ST-3	13.9	/	/	2.9	/	7	/	/	WAILED	2 hours
82	8	ST-3	13.7	/	/	2.9	/	8	/	/	WAILED	2 hours
Remark / หมายเหตุ												

Note: (1) Please Mark NR if not applicable / *မှတ်ချက်* (2) Please Mark, a Normal / Abnormal / *မှတ်ချက်* (3) Please Specify Detail Data / *မှတ်ချက်*

KKS AR

Recorded By / จอห์นนี่ โสภะ
Signature / ลานะเพิน (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21 / 2 / 65
Time / เวลา 13 : 00

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรประจำ)
Date / วันที่ 21/1/65

Verified By / ควบคุมการตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (IM) / ผู้จัดการอาคาร
Date / วันที่ 28/2/16

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๒๕๖๖

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 63

ส.ร.บ. ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการควบคุมแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ที่เริ่ม จาก
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าที่ แบตเตอรี่ (..... Volt) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้าที่ แบตเตอรี่ (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำประปา (3)	Capacity ความ จุลจก (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ติดตั้ง ที่ (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	จุดตรวจ โดย (8)	พบ ข้อบกพร่อง / ความ ผิดปกติ (9)	
99	3	บริเวณลิโด้	13.0		Battery On	2.9		3			OKWLED	2 hours
100	3	บริเวณลิโด้	13.1		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
101	3	ทางเดิน ST-3	13.0		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
102	3	ทางเดิน	13.9		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
103	3	ทางเดิน	13.6		Battery On	2.9		3			OKWLED	2 hours
104	3	ทางเดิน	13.5		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
105	3	ทางเดิน ST-3	12.2		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
106	4	บริเวณลิโด้	13.9		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
107	4	บริเวณลิโด้	13.6	N/A	Battery On	2.9	N/A				OKWLED	2 hours
108	4	ทางเดิน ST-3	13.7		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
109	4	ทางเดิน	13.6		Battery On	2.9		4			OKWLED	2 hours
110	4	ทางเดิน	13.4		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
111	4	ทางเดิน	13.5		Battery On	2.9					OKWLED	2 hours
112	4	ทางเดิน ST-3	13.3		Battery On	2.9		4			OKWLED	2 hours

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, or Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

KKS APR

Recorded By / จารึกบันทึก
Signature / ลงนาม (Tech. / วิชา)
Date / วันที่ 21/2/65
Time / เวลา 14:00

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ ๑๒/๒/๕๖

Verified By / พจนานุกรมฉบับ
Signature / พจนานุกรม (BM) / พจนานุกรม
Date / วันที่ 22/1/16

ACRM
ACR Response Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ลำดับที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ					Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น (L)	Capacity ความจุ (Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน (Date)	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวบ่งชี้	Alarm สัญญาณ	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง				
113	5	ห้องลิฟต์	13.0					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
114	5	ห้องลิฟต์	13.0					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
115	5	ห้องลิฟต์ ST-2	13.2					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
116	5	ห้องลิฟต์	13.2					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
117	5	ห้องลิฟต์	13.1					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
118	5	ห้องลิฟต์	13.3					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
119	5	ห้องลิฟต์ ST-2	13.3					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
120	6	ห้องลิฟต์	13.4					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
121	6	ห้องลิฟต์	13.6					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
122	6	ห้องลิฟต์ ST-2	13.5	N/A				6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
123	6	ห้องลิฟต์	13.4					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
124	6	ห้องลิฟต์	13.4					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
125	6	ห้องลิฟต์	13.4					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
126	6	ห้องลิฟต์ ST-2	13.5					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
141	1	ST-1	13.7					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
142	2	ST-1	13.7					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
143	3	ST-1	13.4					3	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
144	4	ST-1	13.4					4	/	/	/	/	SWLED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Non-Operational (3), (7), (8) Please Mark a Normal / Abnormal / กรุณาบันทึกสถานะ: ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non-Operational (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/2/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 25/2/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
ACR Response Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ลำดับที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ					Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น (L)	Capacity ความจุ (Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน (Date)	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวบ่งชี้	Alarm สัญญาณ	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง				
149	1	ST-2	13.8					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
150	2	ST-2	13.6					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
151	3	ST-2	13.7					3	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
152	4	ST-2	13.7					4	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
153	5	ST-2	13.4					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
154	6	ST-2	13.5					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
155	7	ST-2	13.4					7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
156	8	ST-2	13.5					8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
157	1	ST-3	13.5					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
158	2	ST-3	13.6					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
159	3	ST-3	13.7					3	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
160	4	ST-3	13.8					4	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
161	5	ST-3	13.8					5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
162	6	ST-3	13.7					6	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
163	7	ST-3	13.6					7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
164	8	ST-3	13.5					8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Non-Operational (3), (7), (8) Please Mark a Normal / Abnormal / กรุณาบันทึกสถานะ: ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non-Operational (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/2/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 25/2/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
ACR Response Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ลำดับที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ					Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น (L)	Capacity ความจุ (Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน (Date)	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวบ่งชี้	Alarm สัญญาณ	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง				
127	7	ห้องลิฟต์						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
128	7	ห้องลิฟต์						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
129	7	ห้องลิฟต์ ST-2						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
130	7	ห้องลิฟต์						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
131	7	ห้องลิฟต์						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
132	7	ห้องลิฟต์						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
133	7	ห้องลิฟต์ ST-2						7	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
134	8	ห้องลิฟต์						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
135	8	ห้องลิฟต์						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
136	8	ห้องลิฟต์ ST-2						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
137	8	ห้องลิฟต์						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
138	8	ห้องลิฟต์						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
139	8	ห้องลิฟต์						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
140	8	ห้องลิฟต์ ST-2						8	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
141	5	ST-1						5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
142	5	ST-1						5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
143	5	ST-1						5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
144	5	ST-1						5	/	/	/	/	SWLED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Non-Operational (3), (7), (8) Please Mark a Normal / Abnormal / กรุณาบันทึกสถานะ: ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non-Operational (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/2/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 25/2/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
ACR Response Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ลำดับที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ					Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น (L)	Capacity ความจุ (Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน (Date)	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวบ่งชี้	Alarm สัญญาณ	Test ทดสอบ	Visual มองเห็น	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง				
165	1	MOB	13.8					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
166	1	Handicap Parking	13.7					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
167	1	Lobby 1st Fl.	13.6					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
168	1	Lobby 2nd Fl.	13.5					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
169	1	ห้องลิฟต์	13.4					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
170	1	ห้องลิฟต์	13.3					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
171	1	ห้องลิฟต์ ST-2	13.3					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
172	1	ห้องลิฟต์	13.5					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
173	1	ห้องลิฟต์	13.6					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
174	1	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4					1	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
175	2	ห้องลิฟต์	13.5					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
176	2	ห้องลิฟต์	13.6					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
177	2	ห้องลิฟต์ ST-2	13.7					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
178	2	ห้องลิฟต์	13.8					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
179	2	ห้องลิฟต์	13.9					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
180	2	ห้องลิฟต์	13.5					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				
181	2	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4					2	/	/	/	/	SWLED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Non-Operational (3), (7), (8) Please Mark a Normal / Abnormal / กรุณาบันทึกสถานะ: ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Non-Operational (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/2/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 25/2/65 Time / เวลา 15:00

ACRM
ASIA COMMUNICATIONS RESOURCES MANAGEMENT P.L.C.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ _____

Date / วันที่ 21 / Month / เดือน 2 / Year / ปี 65 / Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
180	3	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
181	3	ชั้นใต้ดิน	13.7		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
184	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.6		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
185	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.6		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
186	3	ชั้นใต้ดิน	13.7		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
187	3	ชั้นใต้ดิน	13.5		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
188	3	ชั้นใต้ดิน	13.5		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
189	3	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
190	3	ชั้นใต้ดิน	13.6	N/A	Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
191	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.3		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
192	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.3		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
193	3	ชั้นใต้ดิน	13.7		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
194	3	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
195	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.4		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not a Not applicable / report not in this table
(2) Non / Normal (3) (7) (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not
(3) Non / Normal (1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 05:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

ACRM
ASIA COMMUNICATIONS RESOURCES MANAGEMENT P.L.C.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ _____

Date / วันที่ 21 / Month / เดือน 2 / Year / ปี 65 / Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
210	7	ชั้นใต้ดิน	12.9		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
211	7	ชั้นใต้ดิน	13.0		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
212	7	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.0		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
213	7	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.2		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
214	7	ชั้นใต้ดิน	13.1		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
215	7	ชั้นใต้ดิน	12.2		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
216	7	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.3		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
217	8	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
218	8	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
219	8	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.8		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
220	8	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.7	N/A	Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
221	8	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
222	8	ชั้นใต้ดิน	13.9		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
223	8	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.6		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
226	5	ST-1	13.4		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
229	6	ST-1	13.4		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
230	7	ST-1	13.4		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
231	8	ST-1	13.4		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not a Not applicable / report not in this table
(2) Non / Normal (3) (7) (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not
(3) Non / Normal (1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

ACRM
ASIA COMMUNICATIONS RESOURCES MANAGEMENT P.L.C.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ _____

Date / วันที่ 21 / Month / เดือน 2 / Year / ปี 65 / Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
196	5	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
197	5	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
198	5	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.4		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
199	5	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.5		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
200	5	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
201	5	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
202	5	ชั้นใต้ดิน ST-2	12.3		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
203	6	ชั้นใต้ดิน	14.2		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
204	6	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
205	6	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.7	N/A	Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
206	6	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.7		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
207	6	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
208	6	ชั้นใต้ดิน	13.9		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
209	6	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.7		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
224	1	ST-1	13.0		Battery Ok	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
225	2	ST-1	13.1		Battery Ok	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
226	3	ST-1	13.2		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
227	4	ST-1	13.3		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not a Not applicable / report not in this table
(2) Non / Normal (3) (7) (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not
(3) Non / Normal (1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

ACRM
ASIA COMMUNICATIONS RESOURCES MANAGEMENT P.L.C.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ _____

Date / วันที่ 21 / Month / เดือน 2 / Year / ปี 65 / Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
232	1	ST-2	13.8		Battery Ok	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
233	2	ST-2	13.6		Battery Ok	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
234	3	ST-2	13.5		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
235	4	ST-2	13.4		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
236	5	ST-2	13.3		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
237	6	ST-2	13.4		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
238	7	ST-2	13.7		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
239	8	ST-2	13.8		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
240	1	ST-3	13.7	N/A	Battery Ok	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
241	2	ST-3	13.6		Battery Ok	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
242	3	ST-3	13.8		Battery Ok	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
243	4	ST-3	13.9		Battery Ok	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
244	5	ST-3	13.7		Battery Ok	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
245	6	ST-3	13.7		Battery Ok	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
246	7	ST-3	13.9		Battery Ok	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
247	8	ST-3	13.8		Battery Ok	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not a Not applicable / report not in this table
(2) Non / Normal (3) (7) (8) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not
(3) Non / Normal (1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) Phase Mark, a Normal / Abnormal / report not in this table, a Not, a Not

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)
Date / วันที่ 21/12/65
Time / เวลา

KKS APR

KKS APR

kk5 102

KRS 102

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๒๕๖๖

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 63 Building / อาคาร A

จำนวนชิ้น	Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V) (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (A) (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (l / hr)	Capacity ความจุ (Ah)	Load ภาระ	Control System		Light Bulbs		
								Change การเปลี่ยน	Start เปิด	Stop ปิด	Run ทำงาน	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45	7	ห้องลิฟต์	13.9	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
46	7	ห้องลิฟต์	13.0	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
47	7	ทางเดิน ST-6	13.9	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
48	7	ทางเดิน	13.9	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
49	7	ทางเดิน	13.9	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
50	7	ทางเดิน	13.9	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
51	7	ทางเดิน ST-5	13.3	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
52	8	ห้องลิฟต์	13.9	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
53	8	ห้องลิฟต์	13.1	N/A	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
54	8	ทางเดิน	13.2	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
55	8	ทางเดิน	13.9	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
56	8	ทางเดิน	13.2	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
57	8	ทางเดิน	13.9	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
58	8	ทางเดิน ST-1	13.1	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours
63	5	ST-1	13.2	/	Battery	2.9	5	5			ON/LED	2 Hours
64	6	ST-1	13.1	/	Battery	2.9	6	6			ON/LED	2 Hours
65	7	ST-1	13.8	/	Battery	2.9	7	7			ON/LED	2 Hours
1	8	ST-1	13.1	/	Battery	2.9	8	8			ON/LED	2 Hours

Remark / Warning:

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item 1/Itemที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, & Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, & ไม่ปกติ
(3) Item 1/Itemที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), & (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-3-67
Time / เวลา 15.00 น.

Checked By / ตรวจเช็คโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (BM) /
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามถูกต้องเป็นประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขหน้า

Date / วันที่ 24 Month / เดือน 3 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

Battery Record / บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่												
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage	DC Amps	Distilled	Capacity	Load	Operation of		Condition of	Discharge	
			แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (.....Vdc)	กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Water ประจุ	ความจุ (Ah)	เปลี่ยนแปลง ในครั้งนี้นี้ จำนวน	Control System	Light Bulbs	Hours		
			(V)	(A)	(G)	(*)		อัตโนมัติ	Manual	ปกติ / ชาร์จ	(H)	(10)
80	1	MOB	13.0		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
84	1	Mobile Phone	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
86	1	Lobby 1st	13.4		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
88	1	Lobby 1st	13.0		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
89	1	ลิฟต์ชั้น 1	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
88	1	ลิฟต์ชั้น 1	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
89	1	ลิฟต์ชั้น 1	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
90	1	ลิฟต์ชั้น 1	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
91	1	ลิฟต์ชั้น 1	13.3		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
90	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
93	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
94	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
95	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.2		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
96	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
97	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	
98	2	ลิฟต์ชั้น 2	13.1		Battery 0	2.9		1	/	CHWLED	2 hours	

Remark 1. Warmus.

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, & Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-2-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/10/65
Time / เวลา

Verified By / พทพพรพรพรพรพรพร
Signature / พทพรพร (BM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 24/11/25

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามผู้ตรวจ

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ၁၈၇၇၆

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 8 Year / ปี 63

Battery Record (บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่)					Operation		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (+/- Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้าที่ขั้ว (+/- Amp)	Distilled Water ปริมาณน้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ชนิดของหลอดไฟ	จำนวนชั่วโมงที่ ใช้งานได้
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
67	1	SF-2	13.0		Battery OK	2.9	1	INWLED	2 Hours
68	2	SF-2	13.0		Battery OK	2.9	2	INWLED	2 Hours
69	3	SF-2	13.2		Battery OK	2.9	3	INWLED	2 Hours
70	4	SF-2	13.1		Battery OK	2.9	4	INWLED	2 Hours
71	5	SF-2	13.2		Battery OK	2.9	5	INWLED	2 Hours
72	6	SF-2	13.2		Battery OK	2.9	6	INWLED	2 Hours
73	7	SF-2	13.1		Battery OK	2.9	7	INWLED	2 Hours
74	8	SF-2	13.1		N/A	N/A	8	INWLED	2 Hours
75	1	SF-3	13.2		Battery OK	2.9	1	INWLED	2 Hours
76	2	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	2	INWLED	2 Hours
77	3	SF-3	13.2		Battery OK	2.9	3	INWLED	2 Hours
78	4	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	4	INWLED	2 Hours
79	5	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	5	INWLED	2 Hours
80	6	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	6	INWLED	2 Hours
81	7	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	7	INWLED	2 Hours
82	8	SF-3	13.1		Battery OK	2.9	8	INWLED	2 Hours

Remark / warning

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / กรุณาใส่ a ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Date / กรุณาระบุรายละเอียดวันเดือนปี

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / วิชา)
Date / วันที่ 21-3-65
Time / เวลา 15.00

Checked By / ตรวจเช็คโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (BM. / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 22/3/13

ใบรายชื่อการตรวจตราสอบแลหาว่าละเมิดหรือไม่

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ushvd

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ๕ Year / ปี 63 Building / อาคาร D

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่										
ลำดับที่	Floor	Location	DC Voltage แรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์ (..... Volt)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ (..... Amp)	Insulated Water ป้องกันน้ำ	Capacity พิกิต (V / Ah)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours ชั่วโมง ทำงาน / ชั่วโมง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99	3	บันไดขึ้นลิฟต์	13.1	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
100	3	บันไดขึ้นลิฟต์	13.1	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
101	3	ห้องเครื่อง ST-02	13.9	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
102	3	ห้องเครื่อง	13.1	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
103	3	ห้องเครื่อง	13.2	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
104	3	ห้องเครื่อง	13.1	/	Battery On	2.9		3	/	SWILED 2 hours
105	3	ห้องเครื่อง ST-02	13.9	/	Battery On	2.9	1/4	3	/	SWILED 2 hours
106	4	บันไดขึ้นลิฟต์	13.1	N/A	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
107	4	บันไดขึ้นลิฟต์	13.9	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
108	4	ห้องเครื่อง ST-02	13.9	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
109	4	ห้องเครื่อง	13.1	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
110	4	ห้องเครื่อง	13.9	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
111	4	ห้องเครื่อง	13.1	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours
112	4	ห้องเครื่อง ST-02	13.9	/	Battery On	2.9		4	/	SWILED 2 hours

Bernard / *Intergenerational* 103

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), / (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 01-3-64
Time / เวลา 12.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรนำ)
Date / วันที่ 21/3/65

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 24/03/65

ACRM
Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงว่าถูกเดินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 63 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Leakage	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
182	3	ชั้น 3	13.0								2 hours	
183	3	ชั้น 3	13.0								2 hours	
184	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
185	3	ชั้น 3	13.0								2 hours	
186	3	ชั้น 3	13.0								2 hours	
187	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
188	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
189	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
190	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
191	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
192	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
193	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
194	3	ชั้น 3	13.1								2 hours	
195	3	ชั้น 3	13.2								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark Not if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal (3), (7), (8) Please Mark a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(3) Non / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21-11-63 Time / เวลา 11:00 AM

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21/11/63

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21/11/63

ACRM
Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงว่าถูกเดินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 63 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Leakage	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
210	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
211	7	ชั้น 7	13.1								2 hours	
212	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
213	7	ชั้น 7	13.1								2 hours	
214	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
215	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
216	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
217	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
218	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
219	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
220	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
221	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
222	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
223	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
224	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
225	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
226	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
227	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
228	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
229	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
230	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	
231	7	ชั้น 7	13.2								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark Not if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal (3), (7), (8) Please Mark a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(3) Non / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21-11-63 Time / เวลา 11:00 AM

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21/11/63

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 21/11/63

ACRM
Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงว่าถูกเดินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 11 Year / ปี 63 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Leakage	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
196	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
197	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
198	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
199	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
200	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
201	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
202	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
203	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
204	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
205	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
206	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
207	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
208	5	ชั้น 5	13.2								2 hours	
209	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
210	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
211	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
212	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
213	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
214	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
215	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
216	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
217	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
218	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
219	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
220	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
221	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
222	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
223	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
224	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
225	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
226	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
227	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
228	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
229	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
230	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	
231	5	ชั้น 5	13.1								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark Not if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal (3), (7), (8) Please Mark a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(3) Non / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31-11-63 Time / เวลา 11:00 AM

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31/11/63

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31/11/63

ACRM
Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงว่าถูกเดินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 11 Year / ปี 63 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Leakage	Control System	Light Bulbs	Light Bulbs		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
232	1	ST-2	13.1								2 hours	
233	3	ST-2	13.2								2 hours	
234	3	ST-2	13.1								2 hours	
235	4	ST-2	13.2								2 hours	
236	5	ST-2	13.1								2 hours	
237	6	ST-2	13.2								2 hours	
238	7	ST-2	13.1								2 hours	
239	8	ST-2	13.2								2 hours	
240	1	ST-3	13.2								2 hours	
241	2	ST-3	13.1								2 hours	
242	3	ST-3	13.1								2 hours	
243	4	ST-3	13.2								2 hours	
244	5	ST-3	13.2								2 hours	
245	6	ST-3	13.1								2 hours	
246	7	ST-3	13.1								2 hours	
247	8	ST-3	13.2								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark Not if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal (3), (7), (8) Please Mark a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาทำเครื่องหมาย X ถ้าไม่ใช้
(3) Non / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31-11-63 Time / เวลา 11:00 AM

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31/11/63

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค) Date / วันที่ 31/11/63

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๒๕๖๓

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 7-9 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

Battery Record / บันทึกการเชื่อมต่อแบตเตอรี่								Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge
จำนวนตู้	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt) (..... V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp) (..... A)	Discharge Water ปริมาณน้ำ (..... l) (..... L)	Capacity ความจุ (N / Ah) (..... Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	ชนิด / รุ่น	จำนวนหลอดไฟ	จำนวนชั่วโมง
248	1	MOB	B. 6		Battery On	2.9	/	1	/	
249	1	Transit Pump	B. 1		Battery On	2.9	/	1	/	
250	1	Lobby Lift	B. 2		Battery On	2.9	/	1	/	
251	1	Lobby Lift	B. 1		Battery On	2.9	/	1	/	
252	1	ลิฟต์บันได	B. 2		Battery On	2.9	/	1	/	
253	1	ลิฟต์บันได	B. 1		Battery On	2.9	/	1	/	
254	1	ลิฟต์บันได ST-4	B. 6		Battery On	2.9	/	1	/	
255	1	ลิฟต์บันได	B. 1	N/A	Battery On	2.9	N/A	1	/	
256	1	ลิฟต์บันได	B. 2		Battery On	2.9	/	1	/	
257	1	ลิฟต์บันได ST-4	B. 1		Battery On	2.9	/	1	/	
258	2	ลิฟต์บันได	B. 6		Battery On	2.9	/	2	/	
259	2	ลิฟต์บันได	B. 1		Battery On	2.9	/	2	/	
260	2	ลิฟต์บันได ST-4	B. 9		Battery On	2.9	/	2	/	
261	2	ลิฟต์บันได ST-4	B. 1		Battery On	2.9	/	2	/	
262	2	ลิฟต์บันได	B. 6		Battery On	2.9	/	2	/	
263	2	ลิฟต์บันได	B. 1		Battery On	2.9	/	2	/	
264	2	ลิฟต์บันได ST-4	B. 2		Battery On	2.9	/	2	/	
Remarks / หมายเหตุ :										

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, or Abnormal / กรุณาใส่ ปกติ หรือ ผิด
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / จอห์นนี่ โสภะ
Signature / ชาญชื่น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 23-9-64
Time / เวลา 12-00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ ๒๑/๖/๖๕
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบเรียบร้อย
Signature / ลงนาม (RM. / รับผิดชอบ)
Date / วันที่ 28/3/65

ใบรายงานการตรวจสอบและส่งสว่างถูกเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 30 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่												
วันที่	Floor	Location	DC Voltage	DC Amperage	Discharged	Capacity	Leastest	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Water Level (.....)	จำนวน (T / A)	การเปลี่ยนแปลง	การทำงานของระบบควบคุม	สถานะหลอดไฟ	สถานะหลอดไฟ		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2719	5	ถังเก็บน้ำ B.0	B.0	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2805	5	ถังเก็บน้ำ B.0	B.0	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2811	5	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2802	5	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2805	5	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2844	5	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2811	5	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	5	/	/	OK/LED	2 hours
2886	6	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	4	/	/	OK/LED	2 hours
2907	6	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	N/A	Battery Dis.	2.9	N/A	6	/	/	OK/LED	2 hours
2888	6	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	6	/	/	OK/LED	2 hours
2888	6	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	6	/	/	OK/LED	2 hours
2900	6	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	6	/	/	OK/LED	2 hours
2911	6	ถังเก็บน้ำ B.1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	6	/	/	OK/LED	2 hours
2920	6	ถังเก็บน้ำ B.2	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	6	/	/	OK/LED	2 hours
3007	1	SI-1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	1	/	/	OK/LED	2 hours
3008	2	SI-1	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	2	/	/	OK/LED	2 hours
3009	3	SI-1	B.1	/	Battery Dis.	2.9	/	3	/	/	OK/LED	2 hours
3010	4	SI-1	B.2	/	Battery Dis.	2.9	/	4	/	/	OK/LED	2 hours
Remark : ไม่มีข้อบกพร่อง												

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / จอห์นสัน โส
Signature / ลานเซ็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-3-65
Time / เวลา 15.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าฯ)
Date / วันที่ ๒๑/๖/๕
Time / เวลา

Verified By / อนุมัติการขึ้นทะเบียน
Signature / ลงนาม (BM / วิศวกรอาคาร)
Date / วันที่ 27/4/65

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๘๘/๗๗

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2-1 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

Battery Record / บันทึกการตรวจวัด												
ลำดับ ที่	Floor	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้าตรง กระแสไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้าตรง (..... Amp)	Water น้ำ	Cooling ความเย็น	Current ค่าไฟ (V / A)	Load โหลด	Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ	Discharge Discharge ชั่วโมง ที่หมดไฟ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ลิฟต์ ลิฟต์ (6)	พัดลม พัดลม (7)	ตู้เย็น ตู้เย็น (8)	ตู้เย็น ตู้เย็น (9)	(10)
2655	3	บันไดลิฟต์	B.O	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2656	3	บันไดลิฟต์	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2657	3	บันไดลิฟต์ ST-2	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2668	3	บันไดลิฟต์ ST-1	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2669	3	บันไดลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2700	3	บันไดลิฟต์	B.Q	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2711	3	บันไดลิฟต์ ST-2	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	3	/	OK/LED	2 hours
2712	3	บันไดลิฟต์	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2724	3	บันไดลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2734	3	บันไดลิฟต์	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2745	3	บันไดลิฟต์ ST-1	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2746	3	บันไดลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2777	4	บันไดลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
2778	4	บันไดลิฟต์	B.E	Battery Dis.	2.9	/	/	/	4	/	OK/LED	2 hours
3311	1	ลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	1	/	OK/LED	2 hours
3321	1	ลิฟต์	B.I	Battery Dis.	2.9	/	/	/	1	/	OK/LED	2 hours

Remark : WARNING

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ว่า ปกติหรือไม่, ปกติ/ผิดปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาใส่รายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / จอห์น วิจิตร
Signature / จอห์น (Tech. / วิชา)
Date / วันที่ 21-3-68
Time / เวลา 11.00 am

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/3/63
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (IM) / ผู้จัดการสาขา
Date / วันที่ 27/3/61

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามลงเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ۱۱۱۱۱۱۱۱

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานระบบ ควบคุม	Condition of Light Bulbs สถานะหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมงการ คายประจุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแส ตรง (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้ากระแส ตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Limiting Charge Voltage โวลเตจการชาร์จ จำกัด		หลอดไฟที่ เสีย	หลอด ไฟที่ใช้งานได้	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	
293	7	ห้องลิฟต์	13.0		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
294	7	บันไดลิฟต์	13.9		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
295	7	ทางลิฟต์ ST-1	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
296	7	ทางลิฟต์ ST-2	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
297	7	ทางลิฟต์	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
298	7	ทางลิฟต์	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
299	7	ทางลิฟต์ ST-1	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
300	8	ห้องลิฟต์	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
301	8	บันไดลิฟต์	13.2	N/A	Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
302	8	ทางลิฟต์ ST-1	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
303	8	ทางลิฟต์ ST-2	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
304	8	ทางลิฟต์	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
305	8	ทางลิฟต์	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
306	8	ทางลิฟต์ ST-1	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours
311	9	ST-1	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	5	OK	2 hours
312	9	ST-1	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	6	OK	2 hours
313	9	ST-1	13.2		Battery OK	2.5h	/	/	7	OK	2 hours
314	9	ST-1	13.1		Battery OK	2.5h	/	/	8	OK	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NR if not applicable / กรุณาทำ NR ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาทำ a ปกติ / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / จอห์นนี่ โท
Signature / ลานเท็น (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21-3-65
Time / เวลา 15.00 น.




Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรประจำ)
Date / วันที่ 21/5/65
Time / เวลา

Verified By / อนุมัติ/ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (IM / ผู้จัดการสาขา)
Date / วันที่

Recorded By / บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดย	Verified By / ตรวจสอบความถูกต้องโดย
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่
Time / เวลา	Time / เวลา	

Recorded By / บันทึกชื่อ	Checked By / ตรวจสอบชื่อ	Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 21-8-65	Date / วันที่ 21/8/65	Date / วันที่
Time / เวลา 15.00	Time / เวลา	

Recorded By / บันทึกข้อมูล	Checked By / ตรวจสอบข้อมูล	Verified By / ตรวจสอบความถูกต้อง
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงนาม (SM. / ผู้ควบคุมอาคาร)
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่

Recorded By / บันทึกชื่อและ Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)	Checked By / ตรวจสอบชื่อและ Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Verified By / ตรวจสอบรายชื่อและ Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้ควบคุมอาคาร)
		
Date / วันที่ 27-2-65	Date / วันที่ 27-2-65	Date / วันที่ 27-2-65
Witness / ผู้พยาน		

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจเช็คฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 23 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (N/A)	Capacity จุลจก (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm สัญญาณ	Good ดี	Bad เสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
83	1	MOB	13.0					1	✓	SWLED	2 hours	
84	1	Periscope Pump	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
85	1	Lobby Unit	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
86	1	Lobby Unit	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
87	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
88	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
89	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
90	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
91	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
92	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
93	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
94	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
95	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
96	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
97	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
98	1	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not if not applicable / report if not applicable
(2) Normal / Normal (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable
(3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจเช็คฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (N/A)	Capacity จุลจก (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm สัญญาณ	Good ดี	Bad เสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
113	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
114	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
115	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
116	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
117	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
118	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
119	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
120	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
121	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
122	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
123	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
124	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
125	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
126	5	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
141	4	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
142	4	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
143	4	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	
144	4	Unit 1	13.1					1	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not if not applicable / report if not applicable
(2) Normal / Normal (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable
(3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจเช็คฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (N/A)	Capacity จุลจก (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm สัญญาณ	Good ดี	Bad เสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
99	3	Unit 1	13.0					3	✓	SWLED	2 hours	
100	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
101	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
102	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
103	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
104	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
105	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
106	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
107	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
108	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
109	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
110	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
111	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	
112	3	Unit 1	13.1					3	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not if not applicable / report if not applicable
(2) Normal / Normal (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable
(3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจเช็คฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (---Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (---Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (N/A)	Capacity จุลจก (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm สัญญาณ	Good ดี	Bad เสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
127	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
128	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
129	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
130	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
131	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
132	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
133	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
134	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
135	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
136	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
137	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
138	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
139	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
140	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
141	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
142	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
143	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	
144	7	Unit 1	13.1					7	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not if not applicable / report if not applicable
(2) Normal / Normal (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable
(3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา 13.00

Verified By / ตรวจสอบแล้ว
Signature / ลงนาม (RM) / ผู้บริหาร
Date / วันที่

Verified By / ทบทวนโดย.....
Signature / ลงนาม (BM) / ผู้ดำเนินการจัดทำ.....
Date / วันที่

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงค่าจากเงินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Sheet No. / แผ่นที่

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Test ทดสอบ	Charge ชาร์จ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
232	1	ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
233	2	ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
234	3	ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
235	4	ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
236	5	ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
237	6	ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
238	7	ST-2	12.0		Battery Dr	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
239	8	ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
240	1	ST-3	12.1		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
241	2	ST-3	12.2		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
242	3	ST-3	12.1		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
243	4	ST-3	12.0		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
244	5	ST-3	12.2		Battery Dr	2.9		5	✓	SWILED	2 hours	
245	6	ST-3	12.2		Battery Dr	2.9		6	✓	SWILED	2 hours	
246	7	ST-3	12.0		Battery Dr	2.9		7	✓	SWILED	2 hours	
247	8	ST-3	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ระบุไม่ได้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ

Recorded By / บันทึกค่า
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KS AP
Date / วันที่ 11-5-65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS AP
Date / วันที่ 11/5/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงค่าจากเงินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Sheet No. / แผ่นที่

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Test ทดสอบ	Charge ชาร์จ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
17	3	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
18	3	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
19	3	ห้องลิฟต์ ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
20	3	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
21	3	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
22	3	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
23	3	ห้องลิฟต์ ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
24	4	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
25	4	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
26	4	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
27	4	ห้องลิฟต์	12.3		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
28	4	ห้องลิฟต์	12.4		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
29	4	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	
30	4	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ระบุไม่ได้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ

Recorded By / บันทึกค่า
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KS AP
Date / วันที่ 11-5-65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงค่าจากเงินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Sheet No. / แผ่นที่

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Test ทดสอบ	Charge ชาร์จ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	1	MEB	12.9		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
2	1	Generator Pump	12.9		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
3	1	Lobby Lift	12.4		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
4	1	Lobby Lift	12.1		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
5	1	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
6	1	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
7	1	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
8	1	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
9	1	ห้องลิฟต์ ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
10	2	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
11	2	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
12	2	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
13	2	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
14	2	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
15	2	ห้องลิฟต์	12.1		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
16	2	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ระบุไม่ได้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ

Recorded By / บันทึกค่า
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KS AP
Date / วันที่ 11-5-65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
ASR Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและแสดงค่าจากเงินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Date / วันที่ 11 Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

Sheet No. / แผ่นที่

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Test ทดสอบ	Charge ชาร์จ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
31	8	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
32	8	ห้องลิฟต์	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
33	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.0		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
34	8	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
35	8	ห้องลิฟต์	12.9		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
36	8	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
37	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
38	8	ห้องลิฟต์	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
39	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
40	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
41	8	ห้องลิฟต์	12.2		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
42	8	ห้องลิฟต์	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
43	8	ห้องลิฟต์	12.0		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
44	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.1		Battery Dr	2.9		8	✓	SWILED	2 hours	
45	1	ST-1	12.1		Battery Dr	2.9		1	✓	SWILED	2 hours	
46	2	ST-1	12.1		Battery Dr	2.9		2	✓	SWILED	2 hours	
47	3	ST-1	12.0		Battery Dr	2.9		3	✓	SWILED	2 hours	
48	4	ST-1	12.0		Battery Dr	2.9		4	✓	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ระบุไม่ได้
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าที่ผิดปกติ, aปกติ, aผิดปกติ

Recorded By / บันทึกค่า
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KS AP
Date / วันที่ 11-5-65
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร) KS AP
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ _____

Date / วันที่ _____ Month / เดือน _____ Year / ปี _____

Building / อาคาร _____

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่				Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม				Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ				Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (...Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (...Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity จุลจก (V / Ah)	Latest Change ล่าสุด	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
40	7	12.9				7			SWILED	2 hours				
40	7	12.9				7			SWILED	2 hours				
47	7	13.0				7			SWILED	2 hours				
48	7	13.1				7			SWILED	2 hours				
49	7	13.0				7			SWILED	2 hours				
50	7	13.2				7			SWILED	2 hours				
51	7	12.9				7			SWILED	2 hours				
52	8	13.1				8			SWILED	2 hours				
53	8	13.0				8			SWILED	2 hours				
54	8	13.7				8			SWILED	2 hours				
55	8	13.0				8			SWILED	2 hours				
56	8	13.4				8			SWILED	2 hours				
57	8	13.2				8			SWILED	2 hours				
58	8	13.0				8			SWILED	2 hours				
63	5	13.1				5			SWILED	2 hours				
64	6	13.2				6			SWILED	2 hours				
65	7	13.4				7			SWILED	2 hours				
66	8	13.0				8			SWILED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ _____

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal
(3) Non / Normal, a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal, a Normal

Recorded By / บันทึกโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

ACRM
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ _____

Date / วันที่ _____ Month / เดือน _____ Year / ปี _____

Building / อาคาร _____

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่				Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม				Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ				Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (...Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (...Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity จุลจก (V / Ah)	Latest Change ล่าสุด	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
80	1	12.9				1			SWILED	2 hours				
84	1	13.0				1			SWILED	2 hours				
85	1	13.1				1			SWILED	2 hours				
86	1	13.2				1			SWILED	2 hours				
87	1	13.0				1			SWILED	2 hours				
88	1	13.1				1			SWILED	2 hours				
89	1	13.2				1			SWILED	2 hours				
90	1	13.5				1			SWILED	2 hours				
91	1	13.2				1			SWILED	2 hours				
92	2	13.1				2			SWILED	2 hours				
93	2	13.1				2			SWILED	2 hours				
94	2	13.3				2			SWILED	2 hours				
95	2	13.2				2			SWILED	2 hours				
96	2	13.1				2			SWILED	2 hours				
97	2	13.2				2			SWILED	2 hours				
98	2	13.1				2			SWILED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ _____

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal
(3) Non / Normal, a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal, a Normal

Recorded By / บันทึกโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

ACRM
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ _____

Date / วันที่ _____ Month / เดือน _____ Year / ปี _____

Building / อาคาร _____

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่				Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม				Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ				Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (...Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (...Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity จุลจก (V / Ah)	Latest Change ล่าสุด	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
87	1	13.0				1			SWILED	2 hours				
88	2	13.1				2			SWILED	2 hours				
89	3	13.0				3			SWILED	2 hours				
90	4	12.9				4			SWILED	2 hours				
91	5	12.2				5			SWILED	2 hours				
92	6	13.1				6			SWILED	2 hours				
93	7	13.0				7			SWILED	2 hours				
94	8	13.1				8			SWILED	2 hours				
95	1	13.1				1			SWILED	2 hours				
96	2	13.0				2			SWILED	2 hours				
97	3	13.1				3			SWILED	2 hours				
98	4	13.2				4			SWILED	2 hours				
99	5	13.5				5			SWILED	2 hours				
100	6	13.2				6			SWILED	2 hours				
101	7	13.4				7			SWILED	2 hours				
102	8	13.1				8			SWILED	2 hours				
103	1	13.1				1			SWILED	2 hours				
104	2	13.2				2			SWILED	2 hours				
105	3	13.2				3			SWILED	2 hours				
106	4	13.3				4			SWILED	2 hours				
107	5	13.4				5			SWILED	2 hours				
108	6	13.2				6			SWILED	2 hours				
109	7	13.2				7			SWILED	2 hours				
110	8	13.1				8			SWILED	2 hours				
111	1	13.2				1			SWILED	2 hours				
112	2	13.2				2			SWILED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ _____

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal
(3) Non / Normal, a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal, a Normal

Recorded By / บันทึกโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

ACRM
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ _____

Date / วันที่ _____ Month / เดือน _____ Year / ปี _____

Building / อาคาร _____

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่				Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม				Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ				Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (...Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (...Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity จุลจก (V / Ah)	Latest Change ล่าสุด	Control System ระบบควบคุม	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ	Light Bulbs หลอดไฟ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
99	3	13.0				3			SWILED	2 hours				
100	3	13.2				3			SWILED	2 hours				
101	3	13.0				3			SWILED	2 hours				
102	3	13.1				3			SWILED	2 hours				
103	3	13.0				3			SWILED	2 hours				
104	3	13.1				3			SWILED	2 hours				
105	3	13.2				3			SWILED	2 hours				
106	4	13.3				4			SWILED	2 hours				
107	4	13.4				4			SWILED	2 hours				
108	4	13.2				4			SWILED	2 hours				
109	4	13.2				4			SWILED	2 hours				
110	4	13.1				4			SWILED	2 hours				
111	4	13.2				4			SWILED	2 hours				
112	4	13.2				4			SWILED	2 hours				

Remark / หมายเหตุ _____

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Non / Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal
(3) Non / Normal, a Normal, a Normal, a Normal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Normal, a Normal

Recorded By / บันทึกโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Checked By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

Verified By / ตรวจสอบโดย _____
Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่ _____
Time / เวลา _____

ACRM
ASR Management System

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: _____ Month / เดือน: 5 Year / ปี: 63 Building / อาคาร: D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทดสอบระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
113	5	ชั้นใต้ดิน	13.1								2 hours	
114	5	บันได	13.2								2 hours	
115	5	ทางเดิน ST-5	13.4								2 hours	
116	5	ทางเดิน	13.3								2 hours	
117	5	ทางเดิน	13.2								2 hours	
118	5	ทางเดิน	13.4								2 hours	
119	5	ทางเดิน ST-5	13.5								2 hours	
120	6	ชั้นใต้ดิน	13.6								2 hours	
121	6	บันได	13.7								2 hours	
122	6	ทางเดิน ST-6	13.3								2 hours	
123	6	ทางเดิน	13.9								2 hours	
124	6	ทางเดิน	13.4								2 hours	
125	6	ทางเดิน	13.3								2 hours	
126	6	ทางเดิน ST-6	13.2								2 hours	
141	1	ST-1	13.0								2 hours	
142	2	ST-1	13.1								2 hours	
143	3	ST-1	13.2								2 hours	
144	4	ST-1	13.3								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (7), (8) Please Mark a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Abnormal
(3) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) _____
Date / วันที่: 20/6/63
Time / เวลา: _____

Checked By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

Verified By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

ACRM
ASR Management System

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: _____ Month / เดือน: 5 Year / ปี: 63 Building / อาคาร: D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทดสอบระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
145	1	ST-2	13.3								2 hours	
150	2	ST-2	13.0								2 hours	
151	3	ST-2	13.4								2 hours	
152	4	ST-2	13.2								2 hours	
153	5	ST-2	13.6								2 hours	
154	6	ST-2	13.3								2 hours	
155	7	ST-2	13.4								2 hours	
156	8	ST-2	13.5								2 hours	
157	1	ST-3	13.6								2 hours	
158	2	ST-3	13.4								2 hours	
159	3	ST-3	13.2								2 hours	
160	4	ST-3	13.3								2 hours	
161	5	ST-3	13.9								2 hours	
162	6	ST-3	13.4								2 hours	
163	7	ST-3	13.3								2 hours	
164	8	ST-3	13.2								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (7), (8) Please Mark a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Abnormal
(3) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) _____
Date / วันที่: 20/6/63
Time / เวลา: _____

Checked By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

Verified By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

ACRM
ASR Management System

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: _____ Month / เดือน: 5 Year / ปี: 63 Building / อาคาร: D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทดสอบระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
127	7	ชั้นใต้ดิน	13.4								2 hours	
128	7	บันได	13.2								2 hours	
129	7	ทางเดิน ST-7	13.3								2 hours	
130	7	ทางเดิน	13.2								2 hours	
131	7	ทางเดิน	13.6								2 hours	
132	7	ทางเดิน	13.1								2 hours	
133	7	ทางเดิน ST-7	13.3								2 hours	
134	8	ชั้นใต้ดิน	13.8								2 hours	
135	8	บันได	13.9								2 hours	
136	8	ทางเดิน ST-8	13.4								2 hours	
137	8	ทางเดิน	13.3								2 hours	
138	8	ทางเดิน	13.2								2 hours	
139	8	ทางเดิน	13.1								2 hours	
140	8	ทางเดิน ST-8	13.0								2 hours	
145	5	ST-1	13.4								2 hours	
146	5	ST-1	13.5								2 hours	
147	7	ST-1	13.8								2 hours	
148	8	ST-1	13.6								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (7), (8) Please Mark a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Abnormal
(3) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) _____
Date / วันที่: 20/6/63
Time / เวลา: _____

Checked By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

Verified By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

ACRM
ASR Management System

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาฉุกเฉิน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: _____ Month / เดือน: 5 Year / ปี: 63 Building / อาคาร: D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทดสอบระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	Tester ผู้ทดสอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
165	1	MCB	13.4								2 hours	
166	1	Generator Room	13.8								2 hours	
167	1	Lobby Inlet	13.3								2 hours	
168	1	Lobby In	13.9								2 hours	
169	1	ชั้นใต้ดิน	13.0								2 hours	
170	1	บันได	13.6								2 hours	
171	1	ทางเดิน ST-1	13.7								2 hours	
172	1	ทางเดิน	13.2								2 hours	
173	1	ทางเดิน	13.3								2 hours	
174	1	ทางเดิน ST-1	13.1								2 hours	
175	2	ชั้นใต้ดิน	13.5								2 hours	
176	2	บันได	13.6								2 hours	
177	2	ทางเดิน ST-2	13.7								2 hours	
178	2	ทางเดิน	13.0								2 hours	
179	2	ทางเดิน	13.3								2 hours	
180	2	ทางเดิน	13.2								2 hours	
181	2	ทางเดิน ST-2	13.1								2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (7), (8) Please Mark a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Abnormal
(3) Tester / ผู้ทดสอบ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) _____
Date / วันที่: 20/6/63
Time / เวลา: _____

Checked By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

Verified By / ตรวจสอบโดย: _____
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร) _____
Date / วันที่: _____
Time / เวลา: _____

ACRM
All Risk Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาประจำปี
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Alarm สัญญาณ เตือน	Alarm Test ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ / ชิ้น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
182	3	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
183	3	ชั้นใต้ดิน	13.2		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
184	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.4		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
185	3	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.6		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
186	3	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
187	3	ชั้นใต้ดิน	13.9		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
188	3	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.1		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
189	4	ชั้นใต้ดิน	13.2		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
190	4	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.4		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
191	4	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.5		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
192	4	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.6		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
193	4	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
194	4	ชั้นใต้ดิน	13.2		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
195	4	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.6		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Normal / ปกติ (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียด

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบการติดตั้งโดย: Signature / ลงนาม (EM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

ACRM
All Risk Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาประจำปี
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Alarm สัญญาณ เตือน	Alarm Test ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ / ชิ้น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
210	7	ชั้นใต้ดิน	13.5		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
211	7	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
212	7	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.4		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
213	7	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.3		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
214	7	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
215	7	ชั้นใต้ดิน	13.9		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
216	7	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.6		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
217	8	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
218	8	ชั้นใต้ดิน	13.5		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
219	8	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.8		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
220	8	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.2		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
221	8	ชั้นใต้ดิน	13.1		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
222	8	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
223	8	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.9		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
224	5	ST-1	13.2		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
225	6	ST-1	13.6		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
230	7	ST-1	13.8		Battery Dr.	2.9		7	/	SWILED	2 hours	
231	8	ST-1	13.9		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Normal / ปกติ (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียด

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบการติดตั้งโดย: Signature / ลงนาม (EM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

ACRM
All Risk Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาประจำปี
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Alarm สัญญาณ เตือน	Alarm Test ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ / ชิ้น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
196	5	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
197	5	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
198	5	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.8		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
199	5	ชั้นใต้ดิน ST-1	13.2		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
200	5	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
201	5	ชั้นใต้ดิน	13.6		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
202	5	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.5		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
203	6	ชั้นใต้ดิน	13.4		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
204	6	ชั้นใต้ดิน	13.3		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
205	6	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.2		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
206	6	ชั้นใต้ดิน	13.2		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
207	6	ชั้นใต้ดิน	13.0		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
208	6	ชั้นใต้ดิน	13.2		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
209	6	ชั้นใต้ดิน ST-2	13.5		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
224	1	ST-1	13.4		Battery Dr.	2.9		1	/	SWILED	2 hours	
225	2	ST-1	13.6		Battery Dr.	2.9		2	/	SWILED	2 hours	
226	3	ST-1	13.9		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
227	4	ST-1	13.8		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Normal / ปกติ (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียด

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบการติดตั้งโดย: Signature / ลงนาม (EM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

ACRM
All Risk Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจบำรุงรักษาประจำปี
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 64 Building / อาคาร: B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Alarm สัญญาณ เตือน	Alarm Test ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ / ชิ้น	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
232	1	ST-2	13.4		Battery Dr.	2.9		1	/	SWILED	2 hours	
233	2	ST-2	13.5		Battery Dr.	2.9		2	/	SWILED	2 hours	
234	3	ST-2	13.6		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
235	4	ST-2	13.9		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
236	5	ST-2	13.8		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
237	6	ST-2	13.9		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
238	7	ST-2	13.3		Battery Dr.	2.9		7	/	SWILED	2 hours	
239	8	ST-2	13.9		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	
240	1	ST-3	13.9		Battery Dr.	2.9		1	/	SWILED	2 hours	
241	2	ST-3	13.7		Battery Dr.	2.9		2	/	SWILED	2 hours	
242	3	ST-3	13.7		Battery Dr.	2.9		3	/	SWILED	2 hours	
243	4	ST-3	13.6		Battery Dr.	2.9		4	/	SWILED	2 hours	
244	5	ST-3	13.4		Battery Dr.	2.9		5	/	SWILED	2 hours	
245	6	ST-3	13.5		Battery Dr.	2.9		6	/	SWILED	2 hours	
246	7	ST-3	13.8		Battery Dr.	2.9		7	/	SWILED	2 hours	
247	8	ST-3	13.8		Battery Dr.	2.9		8	/	SWILED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ปกติ, ไม่ปกติ
(3) Normal / ปกติ (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียด

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบการติดตั้งโดย: Signature / ลงนาม (EM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: 5/6/65 Time / เวลา

ACRM
ALL INFORMATION IS PUBLIC

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่านฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor No. ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharge การคายประจุ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
245	1 MCB	13.6		Battery On	2.9		1	SW/LED	2 hours
246	1 Standby Pump	13.5		Battery On	2.9		1		
250	1 Lobby Lift	13.4		Battery On	2.9		1		
251	1 Lobby Lift	13.3		Battery On	2.9		1		
252	1 ลิฟต์ Lobby	13.1		Battery On	2.9		1		
253	1 ลิฟต์ Lobby	13.0		Battery On	2.9		1		
254	1 ลิฟต์ Lobby	13.4		Battery On	2.9		1		
255	1 ลิฟต์ Lobby	13.5		Battery On	2.9		1		
256	1 ลิฟต์ Lobby	13.6		Battery On	2.9		1		
257	1 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		1		
258	2 ลิฟต์ Lobby	13.9		Battery On	2.9		2		
259	2 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		2		
260	2 ลิฟต์ Lobby	13.1		Battery On	2.9		2		
261	2 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		2		
262	2 ลิฟต์ Lobby	13.4		Battery On	2.9		2		
263	2 ลิฟต์ Lobby	13.5		Battery On	2.9		2		
264	2 ลิฟต์ Lobby	13.8		Battery On	2.9		2		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาเลือกสถานะ: ปกติ, / ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Type, / พิมพ์)
Date / วันที่: 20/5/65
Time / เวลา:

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Type, Sup. / พิมพ์ชื่อ)
Date / วันที่: 20/5/65
Time / เวลา:

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Type, Sup. / พิมพ์ชื่อ)
Date / วันที่: 20/5/65
Time / เวลา:

ACRM
ALL INFORMATION IS PUBLIC

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่านฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่: 5 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor No. ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharge การคายประจุ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
279	5 ลิฟต์ Lobby	13.4		Battery On	2.9		5		
280	5 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		5		
281	5 ลิฟต์ Lobby	13.6		Battery On	2.9		5		
282	5 ลิฟต์ Lobby	13.5		Battery On	2.9		5		
283	5 ลิฟต์ Lobby	13.4		Battery On	2.9		5		
284	5 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		5		
285	5 ลิฟต์ Lobby	13.6		Battery On	2.9		5		
286	5 ลิฟต์ Lobby	13.6		Battery On	2.9		5		
287	5 ลิฟต์ Lobby	13.9		Battery On	2.9		6		
288	5 ลิฟต์ Lobby	13.9		Battery On	2.9		6		
289	5 ลิฟต์ Lobby	13.4		Battery On	2.9		6		
290	5 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		6		
291	5 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		6		
292	5 ลิฟต์ Lobby	13.3		Battery On	2.9		6		
293	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
294	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
295	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
296	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
297	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
298	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
299	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
300	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
301	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
302	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
303	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
304	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
305	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
306	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
307	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
308	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
309	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
310	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
311	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
312	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
313	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
314	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
315	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
316	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
317	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
318	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
319	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
320	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
321	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
322	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
323	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
324	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
325	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
326	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
327	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
328	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
329	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
330	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
331	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
332	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
333	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
334	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
335	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
336	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
337	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
338	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
339	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
340	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
341	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
342	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
343	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
344	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
345	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
346	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
347	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
348	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
349	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
350	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
351	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
352	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
353	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
354	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
355	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
356	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
357	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
358	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
359	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
360	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
361	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
362	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
363	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
364	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
365	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
366	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
367	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
368	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
369	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
370	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
371	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
372	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
373	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
374	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
375	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
376	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
377	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
378	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
379	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
380	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
381	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
382	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
383	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
384	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
385	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
386	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
387	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
388	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
389	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
390	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
391	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
392	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
393	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
394	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
395	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
396	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
397	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
398	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
399	5 ลิฟต์ Lobby	13.2		Battery On	2.9		6		
400	5 ลิฟต์ Lobby	13.2							

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและลงข้อมูลประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 5 Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ				Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ ชาร์จ ไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity Change N / Ah	Lastest Change น้ำ	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
293	7	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
294	7	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
295	7	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
296	7	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
297	7	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
298	7	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
299	7	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
300	8	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
301	8	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
302	8	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
303	8	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
304	8	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
305	8	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
306	8	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
311	5	ST-1	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
312	6	ST-1	13.8		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
313	7	ST-1	13.8		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
4	8	ST-1	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Mgt. / ผู้จัดการงาน)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและลงข้อมูลประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 9 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ				Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ ชาร์จ ไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity Change N / Ah	Lastest Change น้ำ	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
17	3	ห้องลิฟต์	12.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
18	3	ห้องลิฟต์	12.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
19	3	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
20	3	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
21	3	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
22	3	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
23	3	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
24	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
25	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
26	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
27	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
28	4	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
29	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
30	4	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Mgt. / ผู้จัดการงาน)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและลงข้อมูลประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 9 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ				Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ ชาร์จ ไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity Change N / Ah	Lastest Change น้ำ	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1	1	MOB	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
2	1	Disaster Room	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
3	1	Lobby Left	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
4	1	Lobby Right	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
5	1	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
6	1	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
7	1	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
8	1	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
9	1	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
10	2	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
11	2	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
12	2	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
13	2	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
14	2	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
15	2	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
16	2	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Mgt. / ผู้จัดการงาน)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

ACRM
All Risk Management

ใบรายงานการตรวจสอบและลงข้อมูลประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 9 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ				Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ ชาร์จ ไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity Change N / Ah	Lastest Change น้ำ	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด	Light Bulbs หลอด			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
31	5	ห้องลิฟต์	13.3		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
32	5	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
33	5	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
34	5	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
35	5	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
36	5	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
37	5	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
38	6	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
39	6	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
40	6	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
41	6	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
42	6	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
43	6	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
44	6	ห้องลิฟต์	13.7		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
59	1	ST-1	14.1		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
60	2	ST-1	13.2		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
61	3	ST-1	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		
62	4	ST-1	13.6		Battery On	2.9					SWILED	2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย aปกติ, aผิดปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (Mgt. / ผู้จัดการงาน)
Date / วันที่ 21/6/65
Time / เวลา

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจวัดค่าฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR / ชั้น	FLOOR / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Discharge Hours / ชั่วโมง		
			DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Capacity / ความจุ (V / Ah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
45	7	ห้องลิฟต์	13.2		2.9	7	SWLED	2 hours
46	7	ห้องลิฟต์	12.6		2.9	7	SWLED	2 hours
47	7	ห้องลิฟต์ ST-2	12.7		2.9	7	SWLED	2 hours
48	7	ทางเดิน	13.4		2.9	7	SWLED	2 hours
49	7	ทางเดิน	13.4		2.9	7	SWLED	2 hours
50	7	ทางเดิน	14.2		2.9	7	SWLED	2 hours
51	7	ทางเดิน ST-1	13.2		2.9	7	SWLED	2 hours
52	8	ห้องลิฟต์	14.1		2.9	8	SWLED	2 hours
53	8	ทางเดิน	14.2		2.9	8	SWLED	2 hours
54	8	ทางเดิน ST-2	13.2		2.9	8	SWLED	2 hours
55	8	ทางเดิน	13.2		2.9	8	SWLED	2 hours
56	8	ทางเดิน	13.2		2.9	8	SWLED	2 hours
57	8	ทางเดิน	13.2		2.9	8	SWLED	2 hours
58	8	ทางเดิน ST-2	13.2		2.9	8	SWLED	2 hours
63	5	ST-1	14.1		2.9	5	SWLED	2 hours
64	6	ST-1	14.2		2.9	6	SWLED	2 hours
65	7	ST-1	13.1		2.9	7	SWLED	2 hours
66	8	ST-1	14.1		2.9	8	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) N/A / Normal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาใช้ N/A / Normal / Abnormal
(3) N/A / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา :

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจวัดค่าฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR / ชั้น	FLOOR / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Discharge Hours / ชั่วโมง		
			DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Capacity / ความจุ (V / Ah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
83	1	MDB	12.6		2.9	1	SWLED	2 hours
84	1	Transfer Point	12.7		2.9	1	SWLED	2 hours
85	1	Lobby 1st	13.9		2.9	1	SWLED	2 hours
86	1	Lobby 1st	12.9		2.9	1	SWLED	2 hours
87	1	ห้องลิฟต์	13.2		2.9	1	SWLED	2 hours
88	1	ห้องลิฟต์	14.2		2.9	1	SWLED	2 hours
89	1	ทางเดิน	13.6		2.9	1	SWLED	2 hours
90	1	ทางเดิน	12.7		2.9	1	SWLED	2 hours
91	1	ทางเดิน ST-2	12.9		2.9	1	SWLED	2 hours
92	2	ห้องลิฟต์	13.9		2.9	2	SWLED	2 hours
93	2	ห้องลิฟต์	14.1		2.9	2	SWLED	2 hours
94	2	ทางเดิน ST-2	13.2		2.9	2	SWLED	2 hours
95	2	ทางเดิน	12.7		2.9	2	SWLED	2 hours
96	2	ทางเดิน	13.9		2.9	2	SWLED	2 hours
97	2	ทางเดิน	12.9		2.9	2	SWLED	2 hours
98	2	ทางเดิน ST-2	12.9		2.9	2	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) N/A / Normal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาใช้ N/A / Normal / Abnormal
(3) N/A / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา :

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจวัดค่าฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR / ชั้น	FLOOR / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Discharge Hours / ชั่วโมง		
			DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Capacity / ความจุ (V / Ah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
67	1	ST-2	12.1		2.9	1	SWLED	2 hours
68	2	ST-2	12.5		2.9	2	SWLED	2 hours
69	3	ST-2	13.6		2.9	3	SWLED	2 hours
70	4	ST-2	12.7		2.9	4	SWLED	2 hours
71	5	ST-2	12.8		2.9	5	SWLED	2 hours
72	6	ST-2	13.1		2.9	6	SWLED	2 hours
73	7	ST-2	13.6		2.9	7	SWLED	2 hours
74	8	ST-2	14.6		2.9	8	SWLED	2 hours
75	1	ST-3	13.5		2.9	1	SWLED	2 hours
76	2	ST-3	12.6		2.9	2	SWLED	2 hours
77	3	ST-3	12.5		2.9	3	SWLED	2 hours
78	4	ST-3	13.6		2.9	4	SWLED	2 hours
79	5	ST-3	12.6		2.9	5	SWLED	2 hours
80	6	ST-3	13.9		2.9	6	SWLED	2 hours
81	7	ST-3	14.6		2.9	7	SWLED	2 hours
82	8	ST-3	14.6		2.9	8	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) N/A / Normal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาใช้ N/A / Normal / Abnormal
(3) N/A / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา :

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและตรวจวัดค่าฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR / ชั้น	FLOOR / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Discharge Hours / ชั่วโมง		
			DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Capacity / ความจุ (V / Ah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
99	3	ห้องลิฟต์	12.4		2.9	3	SWLED	2 hours
100	3	ห้องลิฟต์	13.6		2.9	3	SWLED	2 hours
101	3	ทางเดิน ST-2	14.1		2.9	3	SWLED	2 hours
102	3	ทางเดิน	13.9		2.9	3	SWLED	2 hours
103	3	ทางเดิน	13.9		2.9	3	SWLED	2 hours
104	3	ทางเดิน	13.1		2.9	3	SWLED	2 hours
105	3	ทางเดิน ST-2	13.9		2.9	3	SWLED	2 hours
106	4	ห้องลิฟต์	12.9		2.9	4	SWLED	2 hours
107	4	ห้องลิฟต์	12.7		2.9	4	SWLED	2 hours
108	4	ทางเดิน ST-2	13.9		2.9	4	SWLED	2 hours
109	4	ทางเดิน	13.9		2.9	4	SWLED	2 hours
110	4	ทางเดิน	14.1		2.9	4	SWLED	2 hours
111	4	ทางเดิน	12.9		2.9	4	SWLED	2 hours
112	4	ทางเดิน ST-2	12.9		2.9	4	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) N/A / Normal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาใช้ N/A / Normal / Abnormal
(3) N/A / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/6/65
Time / เวลา :

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS AP
Signature / ลงชื่อ (EM / ผู้จัดการอาคาร) :
Date / วันที่ :
Time / เวลา :

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกการตรวจเช็ค		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)				Discharge น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Control System การทำงานของระบบ	
113	5	ห้องลิฟต์	13.5		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
114	5	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
115	5	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
116	5	ห้องลิฟต์	13.8		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
117	5	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
118	5	ห้องลิฟต์	12.6		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
119	5	ห้องลิฟต์ ST-2	12.4		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
120	6	ห้องลิฟต์	12.5		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
121	6	ห้องลิฟต์	12.6		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
122	6	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
123	6	ห้องลิฟต์	13.8		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
124	6	ห้องลิฟต์	12.1		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
125	6	ห้องลิฟต์	12.4		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
126	6	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
141	1	ST-1	13.9		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
142	2	ST-1	13.0		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
143	3	ST-1	12.9		Battery On	2.9		3	/	/	SWLED	2 hours
144	4	ST-1	12.7		Battery On	2.9		4	/	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark tick if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, b Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, b ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกการตรวจเช็ค		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)				Discharge น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Control System การทำงานของระบบ	
145	1	ST-2	12.9		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
150	2	ST-2	13.4		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
151	3	ST-2	13.5		Battery On	2.9		3	/	/	SWLED	2 hours
152	4	ST-2	13.4		Battery On	2.9		4	/	/	SWLED	2 hours
153	5	ST-2	12.6		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
154	6	ST-2	12.7		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
155	7	ST-2	12.5		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
156	8	ST-2	12.4		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
157	1	ST-3	13.7		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
158	2	ST-3	12.8		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
159	3	ST-3	12.7		Battery On	2.9		3	/	/	SWLED	2 hours
160	4	ST-3	13.1		Battery On	2.9		4	/	/	SWLED	2 hours
161	5	ST-3	12.1		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
162	6	ST-3	13.5		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
163	7	ST-3	14.6		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
164	8	ST-3	12.7		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark tick if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, b Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, b ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกการตรวจเช็ค		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)				Discharge น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Control System การทำงานของระบบ	
127	7	ห้องลิฟต์	12.4		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
128	7	ห้องลิฟต์	12.6		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
129	7	ห้องลิฟต์ ST-2	13.1		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
130	7	ห้องลิฟต์	13.1		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
131	7	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
132	7	ห้องลิฟต์	12.2		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
133	7	ห้องลิฟต์ ST-2	13.2		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
134	8	ห้องลิฟต์	13.4		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
135	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
136	8	ห้องลิฟต์ ST-2	13.7		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
137	8	ห้องลิฟต์	13.1		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
138	8	ห้องลิฟต์	12.9		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
139	8	ห้องลิฟต์	14.1		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
140	8	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours
145	5	ST-1	12.7		Battery On	2.9		5	/	/	SWLED	2 hours
146	6	ST-1	12.5		Battery On	2.9		6	/	/	SWLED	2 hours
147	7	ST-1	13.6		Battery On	2.9		7	/	/	SWLED	2 hours
148	8	ST-1	12.5		Battery On	2.9		8	/	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark tick if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, b Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, b ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	LOCATION สถานที่	Battery Record / บันทึกการตรวจเช็ค		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)				Discharge น้ำ	Capacity Capacity (V / Ah)	Least Change เปลี่ยน	Control System การทำงานของระบบ	
165	1	MCB	12.7		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
166	1	Breaker Room	13.1		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
167	1	Lobby 1st Fl.	13.8		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
168	1	Lobby 2nd Fl.	13.7		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
169	1	ห้องลิฟต์	12.9		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
170	1	ห้องลิฟต์	12.4		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
171	1	ห้องลิฟต์ ST-2	13.5		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
172	1	ห้องลิฟต์	12.6		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
173	1	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
174	1	ห้องลิฟต์ ST-2	12.7		Battery On	2.9		1	/	/	SWLED	2 hours
175	2	ห้องลิฟต์	12.5		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
176	2	ห้องลิฟต์	13.6		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
177	2	ห้องลิฟต์ ST-2	13.6		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
178	2	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
179	2	ห้องลิฟต์	13.2		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
180	2	ห้องลิฟต์	12.5		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours
181	2	ห้องลิฟต์ ST-2	12.6		Battery On	2.9		2	/	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark tick if not applicable / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ถ้าไม่ใช้
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Please Mark, a Normal, b Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, b ไม่ปกติ
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย KKS
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร) KKS
Date / วันที่ 21/6/63
Time / เวลา

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 01 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุมแสงสว่างฉุกเฉิน					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟฉุกเฉิน					Discharge Hours จำนวนชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V/Ah)	Leakage รั่วซึม	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Reset รีเซ็ต	Test ทดสอบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง			
180	3	ห้องลิฟต์	12.6													2 hours		
180	3	ห้องลิฟต์	12.4													2 hours		
184	3	ห้องลิฟต์ ST-2	12.2													2 hours		
186	3	ห้องลิฟต์ ST-2	14.4													2 hours		
186	3	ห้องลิฟต์	13.5													2 hours		
187	3	ห้องลิฟต์	13.4													2 hours		
188	3	ห้องลิฟต์ ST-2	12.6													2 hours		
189	4	ห้องลิฟต์	12.5													2 hours		
190	4	ห้องลิฟต์	12.7													2 hours		
191	4	ห้องลิฟต์ ST-2	13.8													2 hours		
192	4	ห้องลิฟต์ ST-2	14.1													2 hours		
193	4	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
194	4	ห้องลิฟต์	12.4													2 hours		
195	4	ห้องลิฟต์ ST-2	12.3													2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Normal / Abnormal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A, NA
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร):
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 01 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุมแสงสว่างฉุกเฉิน					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟฉุกเฉิน					Discharge Hours จำนวนชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V/Ah)	Leakage รั่วซึม	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Reset รีเซ็ต	Test ทดสอบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง			
210	7	ห้องลิฟต์	13.9													2 hours		
211	7	ห้องลิฟต์	12.7													2 hours		
212	7	ห้องลิฟต์ ST-2	12.5													2 hours		
213	7	ห้องลิฟต์ ST-2	13.3													2 hours		
214	7	ห้องลิฟต์	13.1													2 hours		
215	7	ห้องลิฟต์	12.4													2 hours		
216	7	ห้องลิฟต์ ST-2	12.6													2 hours		
217	8	ห้องลิฟต์	12.7													2 hours		
218	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9													2 hours		
219	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.6													2 hours		
220	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.6													2 hours		
221	8	ห้องลิฟต์	12.7													2 hours		
222	8	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
223	8	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9													2 hours		
228	5	ST-1	13.7													2 hours		
229	6	ST-1	13.1													2 hours		
230	7	ST-1	12.9													2 hours		
231	8	ST-1	12.9													2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Normal / Abnormal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A, NA
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร):
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 01 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุมแสงสว่างฉุกเฉิน					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟฉุกเฉิน					Discharge Hours จำนวนชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V/Ah)	Leakage รั่วซึม	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Reset รีเซ็ต	Test ทดสอบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง			
196	5	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
197	5	ห้องลิฟต์	12.3													2 hours		
198	5	ห้องลิฟต์ ST-2	12.8													2 hours		
199	5	ห้องลิฟต์ ST-2	13.9													2 hours		
200	5	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
201	5	ห้องลิฟต์	13.9													2 hours		
202	5	ห้องลิฟต์ ST-2	13.4													2 hours		
203	6	ห้องลิฟต์	12.6													2 hours		
204	6	ห้องลิฟต์ ST-2	13.9													2 hours		
205	6	ห้องลิฟต์ ST-2	12.9													2 hours		
206	6	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
207	6	ห้องลิฟต์	12.9													2 hours		
208	6	ห้องลิฟต์	13.4													2 hours		
209	6	ห้องลิฟต์ ST-2	13.6													2 hours		
224	1	ST-1	13.6													2 hours		
225	2	ST-1	12.9													2 hours		
226	3	ST-1	12.7													2 hours		
227	4	ST-1	12.5													2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Normal / Abnormal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A, NA
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร):
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
AEC Management Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 01 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบควบคุมแสงสว่างฉุกเฉิน					Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟฉุกเฉิน					Discharge Hours จำนวนชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity จุลจก (V/Ah)	Leakage รั่วซึม	Control System ระบบควบคุม	Indicator ตัวชี้	Alarm เตือน	Reset รีเซ็ต	Test ทดสอบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ	Hours ชั่วโมง			
232	1	ST-2	12.6													2 hours		
233	2	ST-2	12.7													2 hours		
234	3	ST-2	12.7													2 hours		
235	4	ST-2	12.9													2 hours		
236	5	ST-2	12.6													2 hours		
237	6	ST-2	12.8													2 hours		
238	7	ST-2	12.3													2 hours		
239	8	ST-2	12.3													2 hours		
240	1	ST-3	12.4													2 hours		
241	2	ST-3	12.6													2 hours		
242	3	ST-3	12.6													2 hours		
243	4	ST-3	12.7													2 hours		
244	5	ST-3	12.9													2 hours		
245	6	ST-3	13.4													2 hours		
246	7	ST-3	13.9													2 hours		
247	8	ST-3	13.6													2 hours		

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(2) Normal / Abnormal / Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N, A, NA
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง):
Date / วันที่ 21/11/65
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: KKS
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการอาคาร):
Date / วันที่
Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน ล่าสุด	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
246	1	MOB	12.6		Battery On	2.9	1	/	/			
246	1	Handicap Pump	12.5		Battery On	2.9	1	/	/			
250	1	Lobby 1st	12.5		Battery On	2.9	1	/	/			
251	1	Lobby 2nd	12.6		Battery On	2.9	1	/	/			
252	1	ลิฟต์	12.2		Battery On	2.9	1	/	/			
253	1	ลิฟต์	12.4		Battery On	2.9	1	/	/			
254	1	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	1	/	/			
255	1	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	1	/	/			
256	1	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	1	/	/			
257	1	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	1	/	/			
258	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			
259	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			
260	2	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	2	/	/			
261	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			
262	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			
263	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			
264	2	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	2	/	/			

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / Abnormal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำ Normal, a Abnormal (3), (7), (8)
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) KES
Date / วันที่ 21/1/15 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน ล่าสุด	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
278	5	ลิฟต์	12.8		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
280	5	ลิฟต์	12.2		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
281	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
282	5	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
283	5	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
284	5	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
285	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
286	5	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
287	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
288	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
289	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
290	5	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
291	5	ลิฟต์	12.2		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
292	5	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
307	1	ST-1	12.9		Battery On	2.9	1	/	/	SWLED	2 hours	
308	2	ST-1	12.6		Battery On	2.9	2	/	/	SWLED	2 hours	
309	3	ST-1	12.9		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
310	4	ST-1	12.9		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / Abnormal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำ Normal, a Abnormal (3), (7), (8)
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) KES
Date / วันที่ 21/1/15 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน ล่าสุด	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
265	3	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
266	3	ลิฟต์	12.5		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
267	3	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
268	3	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
269	3	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
270	3	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
271	3	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	3	/	/	SWLED	2 hours	
272	4	ลิฟต์	12.8		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
273	4	ลิฟต์	12.4		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
274	4	ลิฟต์	12.5		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
275	4	ลิฟต์	12.5		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
276	4	ลิฟต์	12.5		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
277	4	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
278	4	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	4	/	/	SWLED	2 hours	
331	1	GA	14.1		Battery On	2.9	1	/	/	SWLED	2 hours	
332	1	GA	13.2		Battery On	2.9	1	/	/	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / Abnormal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำ Normal, a Abnormal (3), (7), (8)
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) KES
Date / วันที่ 21/1/15 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

ACRM
AEC Engineering Co., Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 63 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Discharged Water น้ำ	Capacity ความจุ (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน ล่าสุด	Control System ระบบ	Light Bulbs หลอดไฟ	Condition สภาพ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
293	7	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
294	7	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
295	7	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
296	7	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
297	7	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
298	7	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
299	7	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
300	8	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
301	8	ลิฟต์	12.6		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
302	8	ลิฟต์	12.7		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
303	8	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
304	8	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
305	8	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
306	8	ลิฟต์	12.9		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	
311	5	ST-1	12.9		Battery On	2.9	5	/	/	SWLED	2 hours	
312	6	ST-1	12.4		Battery On	2.9	6	/	/	SWLED	2 hours	
313	7	ST-1	12.8		Battery On	2.9	7	/	/	SWLED	2 hours	
314	8	ST-1	12.7		Battery On	2.9	8	/	/	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(2) Normal / Abnormal (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำ Normal, a Abnormal (3), (7), (8)
(3) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) KES
Date / วันที่ 21/1/15 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Sup. / ผู้จัดการอาคาร) KES
Date / วันที่ 21/6/63 Time / เวลา



มาตรฐานกลาง ENPMM/ME/022-1-61

ใบรายงานการตรวจสอบและสว่านจากเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / ๘๖๖๖

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ๖ Year / ปี ๖๕

Building / อาคาร C

No.	Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System			Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าตรง (--- Volt) (1)	DC Amperage กระแสไฟฟ้าตรง (--- Amp) (2)	Estimated Water ถังน้ำ (3)	Capacity (v / Ah) (4)	Lowest Change ต่ำสุด (5)	Alarm แจ้งเตือน (6)	Test ทดสอบ (7)	Good ดี (8)	Bad แย่ (9)	
315	1	ST-2	13.9		Battery Dis	2.9		1	/	/	/	2 hours
316	2	ST-2	13.7		Battery Dis	2.9		2	/	/	/	2 hours
317	3	ST-2	13.5		Battery Dis	2.9		3	/	/	/	2 hours
318	4	ST-2	13.7		Battery Dis	2.9		4	/	/	/	2 hours
319	5	ST-2	13.6		Battery Dis	2.9		5	/	/	/	2 hours
320	6	ST-2	13.6		Battery Dis	2.9		6	/	/	/	2 hours
321	7	ST-2	13.5		Battery Dis	2.9		7	/	/	/	2 hours
322	8	ST-2	13.6		Battery Dis	2.9		8	/	/	/	2 hours
323	1	ST-3	13.6		Battery Dis	2.9		1	/	/	/	2 hours
324	2	ST-3	13.9		Battery Dis	2.9		2	/	/	/	2 hours
325	3	ST-3	13.8		Battery Dis	2.9		3	/	/	/	2 hours
326	4	ST-3	13.6		Battery Dis	2.9		4	/	/	/	2 hours
327	5	ST-3	13.9		Battery Dis	2.9		5	/	/	/	2 hours
328	6	ST-3	13.9		Battery Dis	2.9		6	/	/	/	2 hours
329	7	ST-3	13.9		Battery Dis	2.9		7	/	/	/	2 hours
330	8	ST-3	13.6		Battery Dis	2.9		8	/	/	/	2 hours
331	1	GB	13.6		Battery Dis	2.9		8	/	/	/	2 hours

Remark / หมายเหตุ

- Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
 (2) Normal / Normal (1), (7), (8) Please Mark, a Normal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ปกติ
 (3) Normal / Normal (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

KES AP

Recorded By / บันทึกข้อมูล

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบการสอบ

Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการงาน)

Date / วันที่

Time / เวลา