



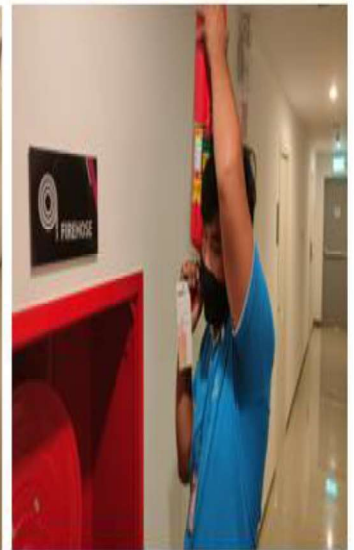


**ภาคผนวก 4:**  
**เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย**

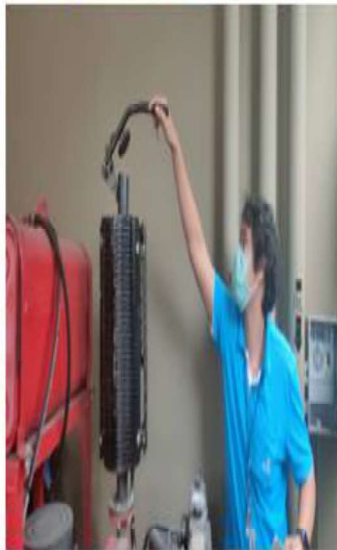

Recorded By / บันทึกชื่อ Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)	Checked By / ตรวจสอบชื่อ Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Verified By / ตรวจสอบชื่อ Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการสาขา)
		
Date / วันที่ 21/1/65 Time / เวลา 16:20	Date / วันที่ Time / เวลา	Date / วันที่ 21/1/65

Recorded By / บันทึกชื่อ Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ Time / เวลา	Checked By / ตรวจสอบชื่อ Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ Time / เวลา	Verified By / ควบคุมตรวจสอบชื่อ Signature / ลงชื่อ (QM / วิศวกรควบคุม) Date / วันที่ Time / เวลา
 21/1/65 15:09	    	 21/1/65

Recorded By / บันทึกชื่อ	Checked By / ตรวจสอบชื่อ	Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการโครงการ)
9/27		27/10/08
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่
27/10/08		27/10/08
Time / เวลา		
15:00		

Recorded By / บันทึกชื่อ	Checked By / ตรวจสอบชื่อ	Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / วิชา)	Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิชาช่วย)	Signature / ลงนาม (Doc. / วิชาการ)
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่
Time / เวลา	Time / เวลา	Time / เวลา



ACRM ENPM/M&E/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (N/AH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
72	4	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
73	4	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
74	4	ทางเดิน ST-4	3.2		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
75	4	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
76	4	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
77	4	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
78	4	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
79	5	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
80	5	ทางเดิน ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
81	5	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
82	5	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
83	5	ทางเดิน ST-2	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
84	6	ทางเดิน ST-2	3.6		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
85	6	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
86	6	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
87	6	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
88	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
89	6	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:20

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

ACRM ENPM/M&E/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (N/AH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
106	1	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
107	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
108	1	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
109	1	ทางเดิน ST-1	3.2		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
110	1	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
111	1	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
112	1	ทางเดิน ST-3	3.3		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
113	2	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
114	2	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
115	2	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
116	2	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
117	2	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
118	2	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
119	2	ทางเดิน ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	2	✓	LED 1.30 hours
120	3	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours
121	3	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours
122	3	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours
123	3	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours
124	3	ทางเดิน ST-1	3.6		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours
125	3	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	3	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:20

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

ACRM ENPM/M&E/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR	FLOOR	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (N/AH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
90	7	ทางเดิน ST-2	3.3		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
91	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
92	7	ทางเดิน ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
93	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
94	7	ทางเดิน	3.6		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
95	7	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
96	8	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
97	8	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
98	8	ทางเดิน ST-1	3.3		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
99	8	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
100	8	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
101	8	ทางเดิน ST-3	3.4		Battery Dry	2.9	8	✓	LED 1.30 hours
102	1	ST-1	3.5		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
103	1	ST-2	3.6		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours
104	1	ST-3	3.2		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:20

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

ACRM ENPM/M&E/023-01

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

FLOOR	FLOOR	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (N/AH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
126	4	ทางเดิน ST-2	3.7		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
127	4	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
128	4	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
129	4	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9	4	✓	LED 1.30 hours
130	5	ทางเดิน ST-2	3.5		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
131	5	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
132	5	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
133	5	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
134	5	ทางเดิน ST-1	3.2		Battery Dry	2.9	5	✓	LED 1.30 hours
135	6	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
136	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
137	6	ทางเดิน	3.2		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
138	6	ทางเดิน	3.3		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
139	6	ทางเดิน ST-1	3.4		Battery Dry	2.9	6	✓	LED 1.30 hours
140	7	ทางเดิน ST-2	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
141	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
142	7	ทางเดิน	3.4		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
143	7	ทางเดิน	3.5		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
144	7	ทางเดิน ST-1	3.6		Battery Dry	2.9	7	✓	LED 1.30 hours
145	1	ST-2	3.2		Battery Dry	2.9	1	✓	LED 1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ระบุค่าในตาราง a ปกติ, a ปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 21/1/65  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:20

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร) 22/1/65  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:20



ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MEE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Capacity Change / ความจุเปลี่ยน (V/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V/Ah)					
145	8 ทางเดิน ST-3	3.2			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
146	8 ทางเดิน ST-4	3.4			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
147	8 ทางเดิน	3.4			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
148	8 ทางเดิน	3.4			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
149	8 ทางเดิน ST-5	3.5			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
152	1 ST-3	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / ระบุค่าที่ผิดปกติ a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MEE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Capacity Change / ความจุเปลี่ยน (V/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V/Ah)					
173	4 ทางเดิน ST-2	3.2			2.9		4	✓	LED	1,30 hours
174	4 ทางเดิน ST-3	3.5			2.9		4	✓	LED	1,30 hours
175	4 ทางเดิน	3.6			2.9		4	✓	LED	1,30 hours
176	4 ทางเดิน	3.3			2.9		4	✓	LED	1,30 hours
177	4 ทางเดิน ST-5	3.2			2.9		4	✓	LED	1,30 hours
178	5 ทางเดิน ST-2	3.3			2.9		5	✓	LED	1,30 hours
179	5 ทางเดิน ST-3	3.4			2.9		5	✓	LED	1,30 hours
180	5 ทางเดิน	3.4			2.9		5	✓	LED	1,30 hours
181	5 ทางเดิน	3.3			2.9		5	✓	LED	1,30 hours
182	5 ทางเดิน ST-5	3.3			2.9		5	✓	LED	1,30 hours
183	6 ทางเดิน ST-2	3.2			2.9		6	✓	LED	1,30 hours
184	6 ทางเดิน ST-3	3.2			2.9		6	✓	LED	1,30 hours
185	6 ทางเดิน	3.3			2.9		6	✓	LED	1,30 hours
186	6 ทางเดิน	3.4			2.9		6	✓	LED	1,30 hours
187	6 ทางเดิน ST-5	3.5			2.9		6	✓	LED	1,30 hours
188	7 ทางเดิน ST-2	3.4			2.9		7	✓	LED	1,30 hours
189	7 ทางเดิน ST-3	3.3			2.9		7	✓	LED	1,30 hours
190	7 ทางเดิน	3.4			2.9		7	✓	LED	1,30 hours
191	7 ทางเดิน	3.4			2.9		7	✓	LED	1,30 hours
192	7 ทางเดิน ST-5	3.5			2.9		7	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / ระบุค่าที่ผิดปกติ a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MEE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Capacity Change / ความจุเปลี่ยน (V/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V/Ah)					
153	1 ทางเดิน ST-2	3.2			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
154	1 ทางเดิน	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
155	1 ทางเดิน	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
156	1 ทางเดิน	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
157	1 ทางเดิน	3.5			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
158	1 ทางเดิน	3.4			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
159	1 ทางเดิน	3.4			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
160	1 ทางเดิน ST-2	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / ระบุค่าที่ผิดปกติ a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

นางสาวณัฏฐา ENPM/MEE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Capacity Change / ความจุเปลี่ยน (V/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / ระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (VDC)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V/Ah)					
193	8 ทางเดิน ST-2	3.2			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
194	8 ทางเดิน ST-3	3.3			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
195	8 ทางเดิน	3.4			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
196	8 ทางเดิน	3.2			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
197	8 ทางเดิน ST-5	3.5			2.9		8	✓	LED	1,30 hours
198	1 ST-1	3.6			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
199	1 ST-2	3.3			2.9		1	✓	LED	1,30 hours
200	1 ST-3	3.4			2.9		1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / ระบุค่าที่ผิดปกติ a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล  
(3) Non / ภายนอก (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) *ณัฏฐา*  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00





Recorded By / บันทึกชื่อ	Checked By / ตรวจสอบชื่อ	Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech. / วิชา)	Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าวิชา)	Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่	Date / วันที่	Date / วันที่
Time / เวลา	Time / เวลา	

Received By / ได้รับทราบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)  
Date / วันที่

Verified By / อนุมัติโดย  
Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่

<p>Recorded By / บันทึกชื่อ</p> <p>Signature / ลงนาม (Tech. / ฟ้า)</p> <p>Date / วันที่ 21/2/65</p> <p>Time / เวลา 15:00</p>	<p>Checked By / ตรวจสอบชื่อ</p> <p>Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วัชรินทร์)</p> <p>Date / วันที่ 21/2/65</p> <p>Time / เวลา</p>	<p>Verified By / ตรวจสอบชื่อ</p> <p>Signature / ลงนาม (IM. / ธีรภัทร)</p> <p>Date / วันที่ 21/2/65</p> <p>Time / เวลา</p>
--	---	---

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรนำช่าง)  
Date / วันที่

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่



ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : 8

Sheet No. / แผ่น

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Test	Alarm	Test	Alarm	
145	8	ST-2	13.5		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
146	8	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
147	8	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
148	8	ST-4	13.5		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
149	8	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
150	1	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียด

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65  
Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/9/65  
Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร) : 21/9/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : C

Sheet No. / แผ่น

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Test	Alarm	Test	Alarm	
173	4	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	4	OK	OK	LED	1,30 hours	
174	4	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	4	OK	OK	LED	1,30 hours	
175	4	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	4	OK	OK	LED	1,30 hours	
176	4	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	4	OK	OK	LED	1,30 hours	
177	4	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	4	OK	OK	LED	1,30 hours	
178	5	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	5	OK	OK	LED	1,30 hours	
179	5	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	5	OK	OK	LED	1,30 hours	
180	5	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	5	OK	OK	LED	1,30 hours	
181	5	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	5	OK	OK	LED	1,30 hours	
182	5	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	5	OK	OK	LED	1,30 hours	
183	6	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	6	OK	OK	LED	1,30 hours	
184	6	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	6	OK	OK	LED	1,30 hours	
185	6	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	6	OK	OK	LED	1,30 hours	
186	6	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	6	OK	OK	LED	1,30 hours	
187	6	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	6	OK	OK	LED	1,30 hours	
188	7	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	7	OK	OK	LED	1,30 hours	
189	7	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	7	OK	OK	LED	1,30 hours	
190	7	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	7	OK	OK	LED	1,30 hours	
191	7	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	7	OK	OK	LED	1,30 hours	
192	7	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	7	OK	OK	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียด

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65  
Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/9/65  
Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร) : 21/9/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : 8

Sheet No. / แผ่น

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Test	Alarm	Test	Alarm	
153	1	ST-2	13.7		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
154	1	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
155	1	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
156	1	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
157	1	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
158	1	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
159	1	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
160	1	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
161	2	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
162	2	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
163	2	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
164	2	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
165	2	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
166	2	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
167	2	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
168	2	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
169	2	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
170	2	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	2	OK	OK	LED	1,30 hours	
171	3	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	3	OK	OK	LED	1,30 hours	
172	3	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	3	OK	OK	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียด

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65  
Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/9/65  
Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร) : 21/9/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : C

Sheet No. / แผ่น

FLOOR	FLOOR	LOCATION	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Lastest Change (V / Ah)	Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
			DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V / Ah)		Test	Alarm	Test	Alarm	
193	8	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
194	8	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
195	8	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
196	8	ST-4	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
197	8	ST-5	13.4		Battery Dry	2.9	8	OK	OK	LED	1,30 hours	
198	1	ST-2	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
199	1	ST-1	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	
200	1	ST-3	13.4		Battery Dry	2.9	1	OK	OK	LED	1,30 hours	


Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียด

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : 21/2/65  
Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 21/9/65  
Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร) : 21/9/65







**ACR**  
SYSTEMS LTD.

WSP/SPM/001

ENPM/ME/023/01

### ใบรายงานการตรวจระบบไฟฟ้าอาคารชนิดพิเศษ


#### Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 8 Year / ปี 65 Building / อาคาร : \_\_\_\_\_

Sheet No. / แผ่น \_\_\_\_\_

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">รหัส</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Floor</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Location</div> </div>		Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่						Operation of Control System / การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs / สภาพของหลอดไฟ		<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Discharge hours</div>
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperage กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Disulfated Water น้ำกลั่น	Capacity ความจุ (% / Ah)	Load ภาระ	Change การ เปลี่ยน	Start เปิด	Stop ปิด	Good ดี	Bad เสีย	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
53	1	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
54	1	บันได	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
55	1	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
56	1	บันได	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
57	1	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
58	1	บันได	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
59	1	Staircase ST-4	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
60	2	Staircase ST-2	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		1		✓	LED	1.30 hours
61	2	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
62	2	Staircase ST-4	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
63	2	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
64	2	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
65	2	Staircase ST-2	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
66	3	Staircase ST-2	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		2		✓	LED	1.30 hours
67	3	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		3		✓	LED	1.30 hours
68	3	Staircase ST-4	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		3		✓	LED	1.30 hours
69	3	Staircase	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		3		✓	LED	1.30 hours
70	3	Staircase ST-4	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		3		✓	LED	1.30 hours
71	3	Staircase ST-2	<u>H2</u>	2.9	Battery Dry	2.9		3		✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ \_\_\_\_\_



**ACRM**  
ACRYLIC CHEMICAL REPAIR MATERIAL

หมายเลขเอกสาร : ENLIGHT MISE/023-61

### ใบรายงานผลการตรวจสอบป้ายหาทางออกหนีไฟ


Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 8 Year / ปี 63 Building / อาคาร : \_\_\_\_\_

Sheet No. / แผ่น \_\_\_\_\_

Battery Record / บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่			Operation of Control System / สภาพการทำงานของระบบ					Condition of Light tubes / สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายไฟ	
ลำดับที่	Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	DC Amperage / กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ	Lowest Charge / ค่าต่ำสุด	Control System / ระบบควบคุม	หลอดไฟ	หลอดไฟ	ชั่วโมงการคายไฟ
			(1) (V)	(2) (Amp)	(3)	(4) (V / Ah)	(5)	(6) (V)	(7)	(8)	
90	7	ทางเดิน ST-2	15.9			Battery Dry	2.9	↑	7	LED	1.30 hours
91	7	ทางเดิน	15.4			Battery Dry	2.9	7	7	LED	1.30 hours
92	7	ทางเดิน ST-2	15.8			Battery Dry	2.9	7	7	LED	1.30 hours
93	7	ทางเดิน	15.6			Battery Dry	2.9	7	7	LED	1.30 hours
94	7	ทางเดิน	15.7			Battery Dry	2.9	7	7	LED	1.30 hours
95	7	ทางเดิน ST-2	15.3			Battery Dry	2.9	7	7	LED	1.30 hours
96	8	ทางเดิน ST-2	15.7			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
97	8	ทางเดิน	15.5			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
98	8	ทางเดิน ST-2	15.3			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
99	8	ทางเดิน	15.7			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
100	8	ทางเดิน	15.7			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
101	8	ทางเดิน ST-2	15.4			Battery Dry	2.9	8	8	LED	1.30 hours
102	1	ST-1	15.3			Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours
103	1	ST-2	15.9			Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours
104	1	ST-3	15.1			Battery Dry	2.9	1	1	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ \_\_\_\_\_



ACB  
ACB BATTERY LTD.

วันที่ติดตั้ง : \_\_\_\_\_

ENPM/ M&E/G23-6

## ใบรายงานการตรวจสอบแบตเตอรี่ของอินโฟ


### Exit Sign Monthly Checklist

Date / วันที่ : 26 Month / เดือน : 3 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : \_\_\_\_\_

Sheet No. / แผ่น : \_\_\_\_\_

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการดูแล					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vat)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Diluted น้ำกลั่น ประจําวัน	Capacity ความ จุลจํา (V / Ah)	Latest Change การ เปลี่ยน ล่าสุด	มี เสียง	สวิตช์ ทำงาน	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
			( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
72	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
73	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
74	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
75	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
76	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
77	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
78	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
79	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
80	4	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED	1.30 hours
81	5	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
82	5	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
83	5	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
84	5	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED	1.30 hours
85	6	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
86	6	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
87	6	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
88	6	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
89	6	อาคาร S1-5	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED	1.30 hours
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

Remark / หมายเหตุ : \_\_\_\_\_



**ACRM**  
ACRYLIC CHEMICAL REPAIR MATERIAL

หมายเลขบัญชี

ENPM-MSE/023-61

## ใบรายงานการตรวจสอบป้ายโฆษณาถนน

### Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / ฉบับ

Date / วันที่ 31 Month / เดือน ก.ค. Year / ปี 65

Building / อาคาร : B

		Battery Record / ปีที่ทำการดูแล										Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	
ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled น้ำประปา	Capacity ความ จุลจก (V / Ah)	Lastest Change การ เปลี่ยน ล่าสุด	มีลิ้น สวิตช์	สามารถ ทำงาน ได้	หลอด ติด	หลอด เสีย	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน ชั่วโมง				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
105	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
106	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
107	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
108	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>	<i>N/A</i>	Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
109	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9	<i>N/A</i>	1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
110	1	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
111	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
112	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
115	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
116	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
117	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
118	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.2</i>		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
119	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>	<i>N/A</i>	Battery Dry	2.9	<i>N/A</i>	2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
120	2	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
121	3	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
122	3	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
123	3	ทางลิ้น ST-3	<i>13.0</i>		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
124	3	ทางลิ้น ST-3	<i>13.1</i>		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				
150	1	ST-1	<i>13.5</i>		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	✓	LED	1.30 hours				

Remark / หมายเหตุ :









ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (V / A)	Capacity Change (%)		หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
54	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
55	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
56	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
57	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
58	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
59	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
60	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
61	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
62	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
63	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
64	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
65	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
66	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
67	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
68	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
69	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
70	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
71	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Abnormal  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ฐาน (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่: 21-9-65  
Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (V / A)	Capacity Change (%)		หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
80	7	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
91	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
92	7	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
93	7	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
94	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
95	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1,30 hours
96	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
97	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
98	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
99	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
100	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
101	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1,30 hours
102	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
103	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
104	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Abnormal  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ฐาน (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่: 21-9-65  
Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (V / A)	Capacity Change (%)		หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
72	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
73	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
74	4	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
75	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
76	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
77	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1,30 hours
78	5	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
79	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
80	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
81	5	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
82	5	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
83	5	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1,30 hours
84	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours
85	6	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours
86	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours
87	6	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours
88	6	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours
89	6	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Abnormal  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ฐาน (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่: 21-9-65  
Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่				Operation of Control System	Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water (V / A)	Capacity Change (%)		หลอดไฟ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
105	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
106	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
107	1	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
108	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
109	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
110	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
111	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
112	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours
115	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
116	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
117	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
118	2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
119	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1,30 hours
120	3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
121	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
122	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
123	3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
124	3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1,30 hours
150	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาใส่ Normal, a Normal, a Abnormal  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ฐาน (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่: 21-9-65  
Time / เวลา: 15.00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ฐาน (Tech. Sup. / ช่างเทคนิค)  
Date / วันที่: 21/9/65  
Time / เวลา: 15.00





ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 22 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change	มีระดับน้ำ	การทดสอบ	จุดตรวจ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
193	8	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
194	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
195	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
196	8	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
197	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
198	1	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
199	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
200	1	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 22-05-65 Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 24/05/65

Verified By / ตรวจสอบระบบ: Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 24/05/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change	มีระดับน้ำ	การทดสอบ	จุดตรวจ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
20	4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
21	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
22	4	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
23	4	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
24	4	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
25	4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	/	/	LED	1,30 hours	
26	5	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
27	5	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
28	5	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
29	5	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
30	5	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
31	5	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	5	/	/	LED	1,30 hours	
32	6	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
33	6	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
34	6	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
35	6	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
36	6	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	
7	6	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	6	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 26/05/65 Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 26/05/65

Verified By / ตรวจสอบระบบ: Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 26/05/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change	มีระดับน้ำ	การทดสอบ	จุดตรวจ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	1	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
2	1	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
3	1	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
4	1	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
5	1	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
6	1	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
7	1	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
8	2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
9	2	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
10	2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
11	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
12	2	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
13	2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	/	/	LED	1,30 hours	
14	3	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
15	3	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
16	3	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
17	3	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
18	3	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	
19	3	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 26/05/65 Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 26/05/65

Verified By / ตรวจสอบระบบ: Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 26/05/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน เดือน ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change	มีระดับน้ำ	การทดสอบ	จุดตรวจ	หลอดไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
38	7	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
39	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
40	7	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
41	7	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
42	7	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
43	7	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	/	/	LED	1,30 hours	
44	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
45	8	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
46	8	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
47	8	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
48	8	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
49	8	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	/	/	LED	1,30 hours	
50	1	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
51	1	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	
52	1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	/	/	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 26/05/65 Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 26/05/65

Verified By / ตรวจสอบระบบ: Signature / ลงชื่อ (IM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่ 26/05/65



ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน 05 ปี 65

Sheet No. / แผ่น

Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change (Date)			
53	1 ปังงูตง	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
54	1 วนัน	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
55	1 ปังงูตง	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
56	1 ปังงูตง	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
57	1 วนัน	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
58	1 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
59	1 วนัน ST-2	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
60	2 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
61	2 วนัน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
62	2 วนัน ST-2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
63	2 วนัน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
64	2 วนัน	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
65	2 วนัน ST-2	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
66	3 วนัน ST-2	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
67	3 วนัน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
68	3 วนัน ST-2	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
69	3 วนัน	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
70	3 วนัน	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
71	3 วนัน ST-2	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่มี  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าที่ตรงตาม a ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, / ช่าง) Date / วันที่: 26/05/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: Time / เวลา

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน 05 ปี 65

Sheet No. / แผ่น

Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change (Date)			
90	7 วนัน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
91	7 วนัน	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
92	7 วนัน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
93	7 วนัน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
94	7 วนัน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
95	7 วนัน ST-2	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	LED	1.30 hours
96	8 วนัน ST-2	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
97	8 วนัน	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
98	8 วนัน ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
99	8 วนัน	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
100	8 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
101	8 วนัน ST-2	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	LED	1.30 hours
102	1 ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
103	1 ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
104	1 ST-3	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่มี  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าที่ตรงตาม a ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, / ช่าง) Date / วันที่: 26/05/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: Time / เวลา

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน 5 ปี 65

Sheet No. / แผ่น

Building / อาคาร : D

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change (Date)			
72	4 วนัน ST-2	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
73	4 วนัน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
74	4 วนัน ST-2	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
75	4 วนัน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
76	4 วนัน	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
77	4 วนัน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	LED	1.30 hours
78	5 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
79	5 วนัน	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
80	5 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
81	5 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
82	5 วนัน	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
83	5 วนัน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
84	5 วนัน ST-2	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	LED	1.30 hours
85	6 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours
86	6 วนัน ST-2	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours
87	6 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours
88	6 วนัน	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours
89	6 วนัน ST-2	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่มี  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าที่ตรงตาม a ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, / ช่าง) Date / วันที่: 26/05/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: Time / เวลา

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ 26 เดือน 05 ปี 65

Sheet No. / แผ่น

Building / อาคาร : B

Floor	Location	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System	Condition of Light Bulbs	Discharge Hours
		DC Voltage (V)	DC Amperage (A)	Distilled Water	Capacity (V/Ah)	Lastest Change (Date)			
106	1 วนัน ST-2	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
107	1 วนัน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
108	1 วนัน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
109	1 วนัน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
110	1 วนัน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
111	1 วนัน	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
112	1 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours
113	2 วนัน ST-2	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
114	2 วนัน ST-2	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
115	2 วนัน	13.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
116	2 วนัน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
117	2 วนัน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
118	2 วนัน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
119	2 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	LED	1.30 hours
120	3 วนัน ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
121	3 วนัน ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
122	3 วนัน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
123	3 วนัน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
124	3 วนัน ST-2	13.8	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	LED	1.30 hours
125	1 ST-1	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	LED	1.30 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่มี  
(2) Item / รายการ (1), (7), (8) Phase Mark, a Normal, / Abnormal / ระบุค่าที่ตรงตาม a ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Phase Specify Detail Data / ระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, / ช่าง) Date / วันที่: 26/05/65 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่: Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) Date / วันที่: Time / เวลา





ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 26 Month / เดือน 05 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change ..... เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	
193	8	ทางเดิน ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
194	8	ทางเดิน ST-4	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
195	8	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
6	8	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
197	8	ทางเดิน ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
198	1	ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
199	1	ST-2	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
200	1	ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Normal / ปกติ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 26/05/65  
Date / วันที่ 26/05/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 26/05/65  
Date / วันที่ 26/05/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 26/05/65  
Date / วันที่ 26/05/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change ..... เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	
20	4	ทางเดิน ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
21	4	ทางเดิน	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
22	4	ทางเดิน ST-4	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
23	4	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
24	4	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
25	4	ทางเดิน ST-3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
26	5	ทางเดิน ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
27	5	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
28	5	ทางเดิน ST-4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
29	5	ทางเดิน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
30	5	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
31	5	ทางเดิน ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
32	6	ทางเดิน ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
33	6	ทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
34	6	ทางเดิน ST-4	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
35	6	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
36	6	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
37	6	ทางเดิน ST-3	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	6	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Normal / ปกติ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change ..... เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	
1	1	บันไดทางขึ้น	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
2	1	บันได	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
3	1	บันไดทางลง	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
4	1	บันไดทางขึ้น	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
5	1	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
6	1	ทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
7	1	ทางเดิน ST-3	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
8	2	ทางเดิน ST-4	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
9	2	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
10	2	ทางเดิน ST-1	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
11	2	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
12	2	ทางเดิน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
13	2	ทางเดิน ST-2	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
14	3	ทางเดิน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
15	3	ทางเดิน	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
16	3	ทางเดิน ST-4	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
17	3	ทางเดิน	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
18	3	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
19	3	ทางเดิน ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Normal / ปกติ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 65 Building / อาคาร A

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change ..... เปลี่ยน ล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง ที่ จ่ายไฟ
			(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	
38	7	ทางเดิน ST-2	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
39	7	ทางเดิน	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
40	7	ทางเดิน ST-4	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
41	7	ทางเดิน	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
42	7	ทางเดิน	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
43	7	ทางเดิน ST-3	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
44	8	ทางเดิน ST-2	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
45	8	ทางเดิน	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
46	8	ทางเดิน ST-4	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
47	8	ทางเดิน	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
48	8	ทางเดิน	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
49	8	ทางเดิน ST-3	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
50	1	ST-1	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
51	1	ST-2	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	
52	1	ST-3	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	✓	✓	LED	1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note:

(1) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(2) Normal / ปกติ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ

(3) Normal / ปกติ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) 31/6/65  
Date / วันที่ 31/6/65  
Time / เวลา 15:00



ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Discharge Water / น้ำดับเพลิง	Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (Vdc)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)				ลิ้ม / Limb	ทดสอบ / Test	หลอด / Bulb	หลอด / Bulb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
53	1 ประตูกระจก	12.8	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
54	1 หนีไฟ	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
55	1 ประตูกระจก	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
56	1 ประตูกระจก	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
57	1 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
58	1 หนีไฟ	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
59	1 หนีไฟ	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
60	2 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
61	2 หนีไฟ	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
62	2 หนีไฟ	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
63	2 หนีไฟ	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
64	2 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
65	2 หนีไฟ	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
66	3 หนีไฟ	12.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
67	3 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
68	3 หนีไฟ	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
69	3 หนีไฟ	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
70	3 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
71	3 หนีไฟ	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ไม่ใช้ (1), (7), (8) Please Mark, a, Normal, / กรุณาทำเครื่องหมาย a, ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Non / ไม่ใช้ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Exact Data / กรุณาระบุค่าที่แน่นอน

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้ตรวจราชการ) : Date / วันที่ : 21/6/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Discharge Water / น้ำดับเพลิง	Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (Vdc)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)				ลิ้ม / Limb	ทดสอบ / Test	หลอด / Bulb	หลอด / Bulb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
90	7 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
91	7 หนีไฟ	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
92	7 หนีไฟ	12.5	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
93	7 หนีไฟ	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
94	7 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
95	7 หนีไฟ	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	7	✓	✓	LED	1.30 hours	
96	8 หนีไฟ	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
97	8 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
98	8 หนีไฟ	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
99	8 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
100	8 หนีไฟ	13.4	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
101	8 หนีไฟ	13.7	2.9	Battery Dry	2.9	8	✓	✓	LED	1.30 hours	
102	1 ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
103	1 ST-2	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
104	1 ST-3	12.4	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ไม่ใช้ (1), (7), (8) Please Mark, a, Normal, / กรุณาทำเครื่องหมาย a, ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Non / ไม่ใช้ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Exact Data / กรุณาระบุค่าที่แน่นอน

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้ตรวจราชการ) : Date / วันที่ : 21/6/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Discharge Water / น้ำดับเพลิง	Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (Vdc)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)				ลิ้ม / Limb	ทดสอบ / Test	หลอด / Bulb	หลอด / Bulb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
72	4 หนีไฟ	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
73	4 หนีไฟ	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
74	4 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
75	4 หนีไฟ	12.1	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
76	4 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
77	4 หนีไฟ	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	4	✓	✓	LED	1.30 hours	
78	5 หนีไฟ	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
79	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
80	5 หนีไฟ	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
81	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
82	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
83	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
84	5 หนีไฟ	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
85	5 หนีไฟ	13.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
86	5 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
87	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
88	5 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	
89	5 หนีไฟ	13.2	2.9	Battery Dry	2.9	5	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ไม่ใช้ (1), (7), (8) Please Mark, a, Normal, / กรุณาทำเครื่องหมาย a, ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Non / ไม่ใช้ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Exact Data / กรุณาระบุค่าที่แน่นอน

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้ตรวจราชการ) : Date / วันที่ : 21/6/65

ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

วันที่ตรวจ : ENPM/MAE/023-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Exit Sign Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : สิงหาคม Year / ปี : 67 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Discharge Water / น้ำดับเพลิง	Capacity / ความจุ (N/Ah)	Latest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (Vdc)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (Amp)				ลิ้ม / Limb	ทดสอบ / Test	หลอด / Bulb	หลอด / Bulb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
105	1 หนีไฟ	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
106	1 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
107	1 หนีไฟ	12.3	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
108	1 ประตูกระจก	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
109	1 ประตูกระจก	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
110	1 ประตูกระจก	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
111	1 หนีไฟ	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
112	1 หนีไฟ	12.2	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	
115	2 หนีไฟ	12.7	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
116	2 หนีไฟ	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
117	2 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
118	2 หนีไฟ	13.5	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
119	2 หนีไฟ	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	2	✓	✓	LED	1.30 hours	
120	3 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
121	3 หนีไฟ	13.3	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
122	3 หนีไฟ	12.6	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
123	3 หนีไฟ	12.9	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
124	3 หนีไฟ	13.0	2.9	Battery Dry	2.9	3	✓	✓	LED	1.30 hours	
125	1 ST-1	13.1	2.9	Battery Dry	2.9	1	✓	✓	LED	1.30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้  
(2) Non / ไม่ใช้ (1), (7), (8) Please Mark, a, Normal, / กรุณาทำเครื่องหมาย a, ปกติ, / ไม่ปกติ  
(3) Non / ไม่ใช้ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Exact Data / กรุณาระบุค่าที่แน่นอน

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้ตรวจราชการ) : Date / วันที่ : 21/6/65

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Alarm / สัญญาณเตือน	Test / ทดสอบ	Indicator / ไฟแสดงสถานะ	Broken / หลอดไฟเสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
125	4	12.6		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
126	4	12.3		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
127	4	12.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
128	4	12.7		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
129	4	13.2		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
130	5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
131	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
132	5	12.8		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
133	5	13.0		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
134	5	13.1		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
135	6	13.2		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
136	6	12.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
137	6	12.5		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
138	6	13.4		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
139	6	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
140	7	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
141	7	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
142	7	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
143	7	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
144	7	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
145	1	13.1		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์  
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Alarm / สัญญาณเตือน	Test / ทดสอบ	Indicator / ไฟแสดงสถานะ	Broken / หลอดไฟเสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
153	1	12.6		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
154	1	12.7		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
155	1	12.9		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
156	1	13.0		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
157	1	13.2		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
158	1	13.1		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
159	1	13.0		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
160	1	13.0		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	
161	2	13.4		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
162	2	12.9		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
163	2	12.6		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
164	2	12.5		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
165	2	12.9		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
166	2	12.9		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
167	2	12.9		Battery Dry	2.9		2	✓	✓	LED 1,30 hours	
168	3	13.4		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED 1,30 hours	
169	3	13.0		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED 1,30 hours	
170	3	13.0		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED 1,30 hours	
171	3	12.9		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED 1,30 hours	
172	3	13.0		Battery Dry	2.9		3	✓	✓	LED 1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์  
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Alarm / สัญญาณเตือน	Test / ทดสอบ	Indicator / ไฟแสดงสถานะ	Broken / หลอดไฟเสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
145	8	12.9		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED 1,30 hours	
146	8	12.9		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED 1,30 hours	
147	8	13.0		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED 1,30 hours	
148	8	13.0		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED 1,30 hours	
149	8	12.6		Battery Dry	2.9		8	✓	✓	LED 1,30 hours	
150	1	12.5		Battery Dry	2.9		1	✓	✓	LED 1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์  
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM Exit Sign Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่น

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 6 Year / ปี 65 Building / อาคาร C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Capacity / ความจุ (N/Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours / ชั่วโมงการคายประจุ
		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น			Alarm / สัญญาณเตือน	Test / ทดสอบ	Indicator / ไฟแสดงสถานะ	Broken / หลอดไฟเสีย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
173	4	12.6		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
174	4	12.9		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
175	4	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
176	4	13.0		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
177	4	12.9		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
178	4	13.1		Battery Dry	2.9		4	✓	✓	LED 1,30 hours	
179	5	13.4		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
180	5	13.2		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
181	5	12.6		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
182	5	12.7		Battery Dry	2.9		5	✓	✓	LED 1,30 hours	
183	6	12.9		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
184	6	13.0		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
185	6	13.1		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
186	6	12.6		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
187	6	12.5		Battery Dry	2.9		6	✓	✓	LED 1,30 hours	
188	7	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
189	7	12.6		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
190	7	13.0		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
191	7	12.9		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	
192	7	13.4		Battery Dry	2.9		7	✓	✓	LED 1,30 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสัญลักษณ์  
(2) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย a ปกติ, a ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Phase Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบข้อมูล  
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร) KS  
Date / วันที่ 21/6/65  
Time / เวลา 15:00



ACRM  
Exit Sign Monthly Checklist

หน่วยเลขเอกสาร : ENPMM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Date / วันที่ : 21 Month / เดือน : 6 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperage / กระแสไฟฟ้า (A)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V / Ah)	Lastest Change / เปลี่ยนครั้งสุดท้าย	Operation / การทำงาน	Control System / ระบบควบคุม	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Discharge / ใช้งาน
		(1)	(2)									
193	8 อาคาร ST-3	12.6	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
194	8 อาคาร ST-3	13.4	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
195	8 อาคาร	13.3	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
196	8 อาคาร	13.0	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
197	8 อาคาร ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
198	1 ST-1	12.8	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
199	1 ST-2	13.0	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours
200	1 ST-3	12.9	2.9	Battery Dry	2.9						LED	1,30 hours

Remark / หมายเหตุ :

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable, N/Not applicable, N/Normal, Ab/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N/ปกติ, Ab/ผิดปกติ (2) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Please Mark N/A if not applicable, N/Not applicable, N/Normal, Ab/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N/ปกติ, Ab/ผิดปกติ (3) Please Specify Exact Date / กรุณาระบุวันที่ตรวจสอบให้ชัดเจน

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM  
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

หน่วยเลขเอกสาร : ENPMM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน : 6 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / ตู้	Key / กุญแจ
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ :

Note : Please Mark N/A if not applicable, N/Not applicable, N/Normal, Ab/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N/ปกติ, Ab/ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM  
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

หน่วยเลขเอกสาร : ENPMM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน : 6 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / ตู้	Key / กุญแจ
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ :

Note : Please Mark N/A if not applicable, N/Not applicable, N/Normal, Ab/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N/ปกติ, Ab/ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM  
Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

หน่วยเลขเอกสาร : ENPMM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน : 6 Year / ปี : 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / ตู้	Key / กุญแจ
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ :

Note : Please Mark N/A if not applicable, N/Not applicable, N/Normal, Ab/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N/ปกติ, Ab/ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร) : Date / วันที่ : 21/6/65 Time / เวลา : 15:00

ACRM  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC D1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 22/1/65

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65

ACRM  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Week / สัปดาห์: 3 Month / เดือน: 5 Year / ปี: 65 Building / อาคาร: C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง): Date / วันที่: 21/1/65 Time / เวลา: 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง): Date / วันที่: 21/1/65

Verified By / ตรวจสอบชื่อ: Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร): Date / วันที่: 22/1/65





หน่วยงานกลาง

ENPM/ M&amp;E/24-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว / ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC D1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC D2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC D3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC D4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC D5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC D6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC D7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC D8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา 15.30

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา



หน่วยงานกลาง

ENPM/ M&amp;E/24-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว / ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC B1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC B2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC B3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC B4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC B5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC B6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC B7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC B8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หน่วยงานกลาง

ENPM/ M&amp;E/24-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว / ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC A1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC A2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC A3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC A4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC A5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC A6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC A7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC A8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หน่วยงานกลาง

ENPM/ M&amp;E/24-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 9 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valve / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว / ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC C1-01	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-01	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-01	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-01	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-01	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-01	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-01	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-01	N	N	N	N	N	N	N
1	FHC C1-02	N	N	N	N	N	N	N
2	FHC C2-02	N	N	N	N	N	N	N
3	FHC C3-02	N	N	N	N	N	N	N
4	FHC C4-02	N	N	N	N	N	N	N
5	FHC C5-02	N	N	N	N	N	N	N
6	FHC C6-02	N	N	N	N	N	N	N
7	FHC C7-02	N	N	N	N	N	N	N
8	FHC C8-02	N	N	N	N	N	N	N

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร ENPM/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 3 ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ผนึก	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร ENPM/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 4 ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ผนึก	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร ENPM/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 4 ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ผนึก	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร ENPM/ M&E/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 4 ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ผนึก	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Normal , Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , N ปกติ , Ab ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/9/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา





หมายเลขเอกสาร	EN/PM/MSE/024-2-61
---------------	--------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน 04 Year / ปี 65 Building / อาคาร : D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 21/04/65  
Time / เวลา 13:01

Checked By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)  
Date / วันที่  
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่  
Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร	EN/PM/MSE/024-2-61
---------------	--------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 22/04/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)  
Date / วันที่  
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่  
Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร	EN/PM/MSE/024-2-61
---------------	--------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 25/04/65  
Time / เวลา 19:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)  
Date / วันที่  
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่  
Time / เวลา



หมายเลขเอกสาร	EN/PM/MSE/024-2-61
---------------	--------------------

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ Month / เดือน 5 Year / ปี 65 Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้เก็บสายกุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 25/04/65  
Time / เวลา 19:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)  
Date / วันที่  
Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)  
Date / วันที่  
Time / เวลา



หน่วยงานกยภ

ENPM/ M&amp;E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 2563

Building / อาคาร D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกยภ

ENPM/ M&amp;E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 2563

Building / อาคาร A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC A1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC A1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC A2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC A3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC A4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC A5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC A6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC A7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC A8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกยภ

ENPM/ M&amp;E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 2563

Building / อาคาร D

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC D1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC D1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC D2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC D3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC D4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC D5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC D6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC D7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC D8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา



หน่วยงานกยภ

ENPM/ M&amp;E/024-2-01

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 11 Month / เดือน 12 Year / ปี 2563

Building / อาคาร B

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	FHC B1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC B1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC B2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC B3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC B4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC B5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC B6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC B7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC B8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Normal, Ab Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, N ปกติ, Ab ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (SM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/63

Time / เวลา





หน้าบันทึกการตรวจ

ENPM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน 11 Year / ปี 55

Building / อาคาร : C

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Hose Rack / รางสายฉีดน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Star / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	FHC C1-01	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-01	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-01	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-01	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-01	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-01	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-01	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-01	/	/	/	/	/	/	/
1	FHC C1-02	/	/	/	/	/	/	/
2	FHC C2-02	/	/	/	/	/	/	/
3	FHC C3-02	/	/	/	/	/	/	/
4	FHC C4-02	/	/	/	/	/	/	/
5	FHC C5-02	/	/	/	/	/	/	/
6	FHC C6-02	/	/	/	/	/	/	/
7	FHC C7-02	/	/	/	/	/	/	/
8	FHC C8-02	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / report if not applicable. (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable.

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการงาน) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00



หน้าบันทึกการตรวจ

ENPM/MS/022-1-61

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ A

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 55

Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (V / A) (3)	Capacity / ความจุ (.....) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / การทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการชาร์จ (8)
17	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
18	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
19	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
20	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
21	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
22	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
23	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
24	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
25	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
26	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
27	ทางเดิน	13.6	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
28	ทางเดิน	13.3	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
29	ทางเดิน	13.3	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours
30	ทางเดิน ST-2	13.7	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / report if not applicable. (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable.

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการงาน) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00



หน้าบันทึกการตรวจ

ENPM/MS/024-2-61

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 55

Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (V / A) (3)	Capacity / ความจุ (.....) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / การทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการชาร์จ (8)
1	MOB	13.1	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
2	Standard Pump	13.3	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
3	Lobby Unit	13.4	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
4	Lobby Unit	13.2	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
5	ห้องโถง	13.0	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
6	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
7	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
8	ทางเดิน	13.7	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
9	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
10	ห้องโถง	13.7	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
11	ห้องโถง	13.8	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
12	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
13	ทางเดิน	13.2	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
14	ทางเดิน	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
15	ทางเดิน	13.9	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
16	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / report if not applicable. (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable.

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการงาน) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00



หน้าบันทึกการตรวจ

ENPM/MS/022-1-61

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ A

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 55

Building / อาคาร : A

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc) (1)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้า (.....Amp) (2)	Discharged Water / น้ำดับเพลิง (V / A) (3)	Capacity / ความจุ (.....) (4)	Lastest Change / วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	Operation of Control System / การทำงานของระบบ (6)	Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ (7)	Discharge Hours / ชั่วโมงการชาร์จ (8)
31	ห้องโถง	13.6	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
32	ห้องโถง	13.7	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
33	ทางเดิน ST-2	13.4	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
34	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
35	ทางเดิน	13.4	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
36	ทางเดิน	13.3	/	Battery On	2.9	5	/	SWLED	2 hours
37	ทางเดิน ST-2	13.2	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
38	ห้องโถง	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
39	ห้องโถง	13.4	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
40	ทางเดิน ST-2	13.6	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
41	ทางเดิน	13.7	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
42	ทางเดิน	13.4	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
43	ทางเดิน	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
44	ทางเดิน ST-2	13.5	/	Battery On	2.9	6	/	SWLED	2 hours
45	ST-1	13.6	/	Battery On	2.9	1	/	SWLED	2 hours
46	ST-1	13.6	/	Battery On	2.9	2	/	SWLED	2 hours
47	ST-1	13.9	/	Battery On	2.9	3	/	SWLED	2 hours
48	ST-1	13.4	/	Battery On	2.9	4	/	SWLED	2 hours

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark N/A if not applicable / report if not applicable. (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (4) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (5) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (6) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (7) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable. (8) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / report if not applicable.

Recorded By / บันทึกโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย: Signature / ลงชื่อ (Sup. / ผู้จัดการงาน) Date / วันที่ 21/11/65 Time / เวลา 15:00

ACRM  
408 Management Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ \_\_\_\_\_

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V/Ah)	Lastest Change ครั้งล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแส (.....Amp)				มีสติ มี	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
45	ชั้น 45	13.2		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
46	ชั้น 46	13.3		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
47	ชั้น 47	13.5		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
48	ชั้น 48	13.6		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
49	ชั้น 49	13.5		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
50	ชั้น 50	13.5		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
51	ชั้น 51	13.5		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
52	ชั้น 52	13.6		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
53	ชั้น 53	13.4		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
54	ชั้น 54	13.8	N/A	Battery On	2.9	N/A	8	✓	SWLED	2 hours	
55	ชั้น 55	13.9		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
56	ชั้น 56	13.7		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
57	ชั้น 57	13.3		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
58	ชั้น 58	13.4		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
59	ชั้น 59	13.4		Battery On	2.9		5	✓	SWLED	2 hours	
60	ชั้น 60	13.9		Battery On	2.9		6	✓	SWLED	2 hours	
61	ชั้น 61	13.7		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
62	ชั้น 62	13.8		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

ACRM  
408 Management Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ \_\_\_\_\_

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V/Ah)	Lastest Change ครั้งล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแส (.....Amp)				มีสติ มี	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
83	ชั้น 83	13.6		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
84	ชั้น 84	13.9		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
85	ชั้น 85	13.8		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
86	ชั้น 86	13.7		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
87	ชั้น 87	13.6		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
88	ชั้น 88	13.5		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
89	ชั้น 89	13.4		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
90	ชั้น 90	13.5		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
91	ชั้น 91	13.6		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
92	ชั้น 92	13.7		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
93	ชั้น 93	13.6		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
94	ชั้น 94	13.1		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
95	ชั้น 95	13.6		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
96	ชั้น 96	13.4		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
97	ชั้น 97	13.3		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
98	ชั้น 98	13.6		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
408 Management Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ \_\_\_\_\_

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร A

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V/Ah)	Lastest Change ครั้งล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแส (.....Amp)				มีสติ มี	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
63	ชั้น 63	13.6		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
64	ชั้น 64	13.5		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
65	ชั้น 65	13.9		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
66	ชั้น 66	13.7		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
67	ชั้น 67	13.5		Battery On	2.9		5	✓	SWLED	2 hours	
68	ชั้น 68	13.5		Battery On	2.9		6	✓	SWLED	2 hours	
69	ชั้น 69	13.6		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
70	ชั้น 70	13.6		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
71	ชั้น 71	13.8		Battery On	2.9		1	✓	SWLED	2 hours	
72	ชั้น 72	13.9		Battery On	2.9		2	✓	SWLED	2 hours	
73	ชั้น 73	13.2	N/A	Battery On	2.9	N/A	3	✓	SWLED	2 hours	
74	ชั้น 74	13.7		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
75	ชั้น 75	13.6		Battery On	2.9		5	✓	SWLED	2 hours	
76	ชั้น 76	13.3		Battery On	2.9		6	✓	SWLED	2 hours	
77	ชั้น 77	13.3		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
78	ชั้น 78	13.3		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
79	ชั้น 79	13.3		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	
80	ชั้น 80	13.3		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
81	ชั้น 81	13.6		Battery On	2.9		7	✓	SWLED	2 hours	
82	ชั้น 82	13.1		Battery On	2.9		8	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

ACRM  
408 Management Ltd.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / เลขที่ \_\_\_\_\_

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่		Discharge Water น้ำ	Capacity Capacity (V/Ah)	Lastest Change ครั้งล่าสุด	Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมง
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (.....Vdc)	DC Amperes กระแส (.....Amp)				มีสติ มี	การ ทดสอบ	หลอด ไฟ	หลอด ไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
99	ชั้น 99	13.6		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
100	ชั้น 100	13.7		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
101	ชั้น 101	13.8		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
102	ชั้น 102	13.7		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
103	ชั้น 103	13.8		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
104	ชั้น 104	13.6		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
105	ชั้น 105	13.2		Battery On	2.9		3	✓	SWLED	2 hours	
106	ชั้น 106	13.5		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
107	ชั้น 107	13.4		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
108	ชั้น 108	13.9		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
109	ชั้น 109	13.8		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
110	ชั้น 110	13.6		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
111	ชั้น 111	13.4		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	
112	ชั้น 112	13.3		Battery On	2.9		4	✓	SWLED	2 hours	

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not applicable / ไม่ใช้ (2) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / ปกติ, ผิดปกติ

Recorded By / บันทึกข้อมูล  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30

Verified By / ตรวจสอบ  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/11/65  
Time / เวลา 15:30



ACRM  
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่  
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Hours ชั่วโมง	Discharge Status สถานะ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Capacity จุลจก (Ah)		
113	5	ลิฟต์	13.7		2.9	5	✓
114	5	ลิฟต์	13.4		2.9	5	✓
115	5	ลิฟต์	13.7		2.9	5	✓
116	5	ลิฟต์	13.5		2.9	5	✓
117	5	ลิฟต์	13.3		2.9	5	✓
118	5	ลิฟต์	13.6		2.9	5	✓
119	5	ลิฟต์	13.9		2.9	5	✓
120	6	ลิฟต์	13.7		2.9	5	✓
121	6	ลิฟต์	13.8		2.9	5	✓
122	6	ลิฟต์	13.3		2.9	5	✓
123	6	ลิฟต์	13.2		2.9	5	✓
124	6	ลิฟต์	13.3		2.9	5	✓
125	6	ลิฟต์	13.4		2.9	5	✓
126	6	ลิฟต์	13.5		2.9	5	✓
141	1	ST-1	13.5		2.9	1	✓
142	2	ST-1	13.6		2.9	2	✓
143	3	ST-1	13.6		2.9	3	✓
144	4	ST-1	13.3		2.9	4	✓

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not in application / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) Non-Compliant (3) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (4) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (5) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการ)  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่  
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Hours ชั่วโมง	Discharge Status สถานะ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Capacity จุลจก (Ah)		
148	1	ST-2	13.7		2.9	1	✓
150	2	ST-2	13.5		2.9	2	✓
151	3	ST-2	13.5		2.9	3	✓
152	4	ST-2	13.4		2.9	4	✓
153	5	ST-2	13.5		2.9	5	✓
154	6	ST-2	13.5		2.9	6	✓
155	7	ST-2	13.4		2.9	7	✓
156	8	ST-2	13.4		2.9	8	✓
157	1	ST-3	13.8		2.9	1	✓
158	2	ST-3	13.7		2.9	2	✓
159	3	ST-3	13.6		2.9	3	✓
160	4	ST-3	13.9		2.9	4	✓
161	5	ST-3	13.7		2.9	5	✓
162	6	ST-3	13.4		2.9	6	✓
163	7	ST-3	13.6		2.9	7	✓
164	8	ST-3	13.3		2.9	8	✓

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not in application / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) Non-Compliant (3) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (4) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (5) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการ)  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่  
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Hours ชั่วโมง	Discharge Status สถานะ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Capacity จุลจก (Ah)		
127	7	ลิฟต์	13.4		2.9	7	✓
128	7	ลิฟต์	13.5		2.9	7	✓
129	7	ลิฟต์	13.5		2.9	7	✓
130	7	ลิฟต์	13.4		2.9	7	✓
131	7	ลิฟต์	13.5		2.9	7	✓
132	7	ลิฟต์	13.6		2.9	7	✓
133	7	ลิฟต์	13.4		2.9	7	✓
134	7	ลิฟต์	13.7		2.9	7	✓
135	8	ลิฟต์	13.8		2.9	8	✓
136	8	ลิฟต์	13.5		2.9	8	✓
137	8	ลิฟต์	13.5		2.9	8	✓
138	8	ลิฟต์	13.5		2.9	8	✓
139	8	ลิฟต์	13.6		2.9	8	✓
140	8	ลิฟต์	13.8		2.9	8	✓
141	9	ST-1	13.2		2.9	9	✓
142	9	ST-1	13.4		2.9	9	✓
143	9	ST-1	13.6		2.9	9	✓
144	9	ST-1	13.3		2.9	9	✓

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not in application / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) Non-Compliant (3) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (4) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (5) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการ)  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ACRM  
ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน  
Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่  
Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร D

FLOOR ชั้น	FLOOR ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Discharge Hours ชั่วโมง	Discharge Status สถานะ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (A)	Capacity จุลจก (Ah)		
165	1	MOB	13.4		2.9	1	✓
166	1	Escalator	13.4		2.9	1	✓
167	1	Lobby	13.6		2.9	1	✓
168	1	Lobby	13.6		2.9	1	✓
169	1	ลิฟต์	13.7		2.9	1	✓
170	1	ลิฟต์	13.4		2.9	1	✓
171	1	ลิฟต์	13.5		2.9	1	✓
172	1	ลิฟต์	13.6		2.9	1	✓
173	1	ลิฟต์	13.8		2.9	1	✓
174	1	ลิฟต์	13.7		2.9	1	✓
175	2	ลิฟต์	13.6		2.9	2	✓
176	2	ลิฟต์	13.3		2.9	2	✓
177	2	ลิฟต์	13.7		2.9	2	✓
178	2	ลิฟต์	13.6		2.9	2	✓
179	2	ลิฟต์	13.4		2.9	2	✓
180	2	ลิฟต์	13.6		2.9	2	✓
181	2	ลิฟต์	13.3		2.9	2	✓

Remark / หมายเหตุ

Note: (1) Phase Mark Not in application / รูปถ่าย ไม่ใช้ (2) Non-Compliant (3) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (4) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้ (5) (1), (2), (3) Phase Mark, a Normal, a Abnormal / รูปถ่าย ไม่ใช้

Recorded By / บันทึกโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)  
Date / วันที่ 22/1/65  
Time / เวลา 15:00

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (Mgt. / ผู้จัดการ)  
Date / วันที่ 23/1/65  
Time / เวลา 15:00

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามเป็นประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Chart No. 12345

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

ลำดับ ที่	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt) (1)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ความจุ (Ah) (4)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	มีลิ้น ชักเปิด (6)	สถานะ การพบ (7)	หลอด ไหน (8)	หลอด ชนิด / จำนวน (9)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
180	3	ลิ้นชักใต้	13.5	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
180	3	ตู้ลิ้นชัก	13.5	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
184	3	ทางเดิน ST-4	15.2	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
184	3	ทางเดิน ST-4	13.5	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
186	3	ทางเดิน	13.4	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
187	3	ทางเดิน	13.9	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
189	3	ทางเดิน ST-6	13.9	/	Battery Gr.	2.9		3	/	/	SW/LED	2 hours	
189	3	ลิ้นชักใต้	14.7	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
190	4	ตู้ลิ้นชัก	13.4	N/A	Battery Gr.	2.9	N/A	4	/	/	SW/LED	2 hours	
191	4	ทางเดิน	13.6	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
192	4	ทางเดิน ST-4	15.5	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
193	4	ทางเดิน	13.4	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
194	4	ทางเดิน	13.3	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
195	4	ทางเดิน ST-6	13.3	/	Battery Gr.	2.9		4	/	/	SW/LED	2 hours	
Remark / หมายเหตุ													

Note : (1) Please Mark NR if not applicable / ไม่พบผลึก / ไม่พบผลึก  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark, & Normal / Abnormal / ปรากฏปกติ/ผิดปกติ : ปกติ , ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Exact Data / ระบุค่าที่แน่นอน/ระบุค่าที่แน่นอน

KKS 102

Recorded By / ลงบันทึกโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 21/1/19  
Time / เวลา 15:30

Checked By / ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร) \_\_\_\_\_  
Date / วันที่ \_\_\_\_\_

Verified By / ตรวจสอบความถูกต้อง  
Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการสาขา)  
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบและลงคะแนนประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Date / วันที่ 8 Month / เดือน 1 Year / ปี 65

Battery Record / บันทึกการประจุแบตเตอรี่							Operation of Control System			Condition of Light Bulb		Discharge
วันที่	Floor	Location	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (l / A)	Capacity ปริมาณน้ำ (l / A)	Leakage การรั่วซึม น้ำ (.....)	ชนิด	สถานะ	ความสว่าง	หลอด	ชั่วโมง
ที่	ชั้น	สถานที่	(..... Volt)	(..... Amp)	(.....)	(.....)		หลอด	ไฟ	วัตต์	ชนิด	(.....)
210	7	บันไดขึ้นลิฟต์	13.6	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
211	7	บันไดขึ้นลิฟต์	13.5	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
212	7	ห้องน้ำ ST-6	13.4	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
213	7	ห้องน้ำ ST-4	13.4	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
214	7	ห้องน้ำ	13.3	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
215	7	ห้องน้ำ	13.5	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
216	7	ห้องน้ำ ST-0	13.6	/	Battery	2.8	/	7	/	/	WASLED	2 hours
217	8	บันไดขึ้นลิฟต์	13.5	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
218	8	บันไดขึ้นลิฟต์	13.6	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
219	8	ห้องน้ำ ST-0	13.7	N/A	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
220	8	ห้องน้ำ ST-4	13.8	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
221	8	ห้องน้ำ	13.8	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
222	8	ห้องน้ำ	13.7	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
223	8	ห้องน้ำ ST-0	13.6	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
224	8	ST-4	13.6	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
225	8	ST-1	13.6	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
226	8	ST-1	13.6	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours
227	8	ST-1	13.7	/	Battery	2.8	/	8	/	/	WASLED	2 hours

Form 1 (Rev. 1/2019) 1

Notes: (1) Please Mark 'Self' if you are applying to / *กรุณาทำเครื่องหมาย 'ตัวเอง' ถ้าท่านสมัคร*  
(2) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark as 'Normal' or 'Abnormal' / *กรุณาทำเครื่องหมาย 'ปกติ' หรือ 'ผิดปกติ'*  
(3) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / *กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล*

KKS APZ

Recorded By / บันทึกชื่อ  
Signature / ลงนาม (Tech. / วิชา)  
Date / วันที่ ๒/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจโดย :  
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร) :  
Date / วันที่ :  
Place / สถานที่ :

Verified By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงนาม (IM / ผู้ตรวจสอบการ)

27/10/65  
Date / วันที่ 27/10/65

ใบรายงานการตรวจสอบและลงนามจากเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Chart No. 14242

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร B

Battery Monitor / วันที่เริ่มใช้งาน							Operation of		Condition of		Overcharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ แจ้งเตือน
ลำดับที่	Room ห้อง	Location สถานที่	DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (..... Liter)	Capacity ความจุ (% / Ah)	Load เปลี่ยนแปลง น้ำหนัก	Control System		Light Bulb หลอดไฟ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รีเลย์ ตัวเปิด	สวิตช์ ควบคุม	หลอด ทำงาน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
196	5	ห้องลิโด้	13.6		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
197	5	ห้องลิโด้	13.5		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
198	5	ห้องลิโด้ ST-2	13.6		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
199	5	ห้องลิโด้ ST-4	13.8		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
200	5	ห้องลิโด้	13.8		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
201	5	ห้องลิโด้	13.7		Battery Dr	2.8	5	/	/	ON/LED	2 hours
202	4	ห้องลิโด้ ST-2	13.8		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
203	6	ห้องลิโด้	13.6		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
204	6	ห้องลิโด้	13.6		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
205	6	ห้องลิโด้ ST-2	13.4	N/A	Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
206	6	ห้องลิโด้ ST-4	13.5		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
207	6	ห้องลิโด้	13.5		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
208	6	ห้องลิโด้	13.6		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
209	6	ห้องลิโด้ ST-2	13.7		Battery Dr	2.8	6	/	/	ON/LED	2 hours
210	1	ST-1	13.3		Battery Dr	2.8	1	/	/	ON/LED	2 hours
225	2	ST-1	13.9		Battery Dr	2.8	2	/	/	ON/LED	2 hours
226	3	ST-4	13.4		Battery Dr	2.8	3	/	/	ON/LED	2 hours
227	4	ST-1	13.3		Battery Dr	2.8	4	/	/	ON/LED	2 hours

Remark / Remark

Note : (1) Please Mark Yes / not applicable / *กรุณา* ติ๊ก ใช่ / ไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Yes / *ใช่* (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / a Abnormal / *กรุณา* ติ๊ก ปกติ / ไม่ปกติ  
(3) Yes / *ใช่* (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / *กรุณา* ระบุรายละเอียดข้อมูล

KKS A8

Recorded By / จดบันทึกโดย  
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ชาญชัย (Tech. Sup. / วิศวกรช่างเทคนิค)  
Date / วันที่

Verified By / ผู้ตรวจสอบการลงชื่อ  
Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการสาขา)  
Date / วันที่

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างจากเงินประจำเดือน

Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / 141454


Date / วันที่ 21 Month / เดือน 1 Year / ปี 65 Building / อาคาร 8

Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่										Date / วันที่		
สํานักงาน / Office	Room / ห้อง	Location / สถานที่	DC Voltage / แรงดันไฟฟ้าตรง (.....Volt)	DC Amperes / กระแสไฟฟ้าตรง (.....Amp)	Distilled Water / น้ำกลั่น	Capacity / ความจุ (V / Ah)	Load Change / ปริมาณไฟฟ้าใช้งาน	Operation of Control System / การทำงานของระบบควบคุม			Condition of Light Bulbs / สภาพหลอดไฟ	Hours / ชั่วโมง
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	มิเตอร์ / มิเตอร์ (6)	สวิตช์ / สวิตช์ (7)	เบรกเกอร์ / เบรกเกอร์ (8)	หลอดไฟ / หลอดไฟ (9)	จำนวนชั่วโมง / จำนวนชั่วโมง (10)
232	1	ST-2	13.2		Battery OK	2.8	/	1	✓	✓	SW/LED	2 hours
233	2	ST-2	12.7		Battery OK	2.8	/	2	✓	✓	SW/LED	2 hours
234	3	ST-2	13.5		Battery OK	2.8	/	3	✓	✓	SW/LED	2 hours
235	4	ST-2	13.8		Battery OK	2.8	/	4	✓	✓	SW/LED	2 hours
236	5	ST-2	13.7		Battery OK	2.8	/	5	✓	✓	SW/LED	2 hours
237	6	ST-2	13.4		Battery OK	2.8	/	6	✓	✓	SW/LED	2 hours
238	7	ST-2	13.5		Battery OK	2.8	/	7	✓	✓	SW/LED	2 hours
239	8	ST-2	13.5		Battery OK	2.8	/	8	✓	✓	SW/LED	2 hours
240	1	ST-3	12.4		Battery OK	2.8	/	1	✓	✓	SW/LED	2 hours
241	2	ST-3	12.4		N/A	2.8	/	2	✓	✓	SW/LED	2 hours
242	3	ST-3	13.2			2.8	/	3	✓	✓	SW/LED	2 hours
243	4	ST-3	12.7			2.8	/	4	✓	✓	SW/LED	2 hours
244	5	ST-3	13.2			2.8	/	5	✓	✓	SW/LED	2 hours
245	6	ST-3	12.7		Battery OK	2.8	/	6	✓	✓	SW/LED	2 hours
246	7	ST-3	13.6		Battery OK	2.8	/	7	✓	✓	SW/LED	2 hours
247	8	ST-3	13.4		Battery OK	2.8	/	8	✓	✓	SW/LED	2 hours
Remark / หมายเหตุ												

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
(2) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark, a Normal / Abnormal / กรุณาใส่ ปกติ/ ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของค่า

kks 108

Recorded By / จอห์นสัน  
Signature / จอห์นสัน (Tech. / ช่าง)  
Date / วันที่ 21/1/65  
Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบโดย  
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)   
Date / วันที่ .....

Verified By / อนุมัติการขอใบ  
Signature / อนุมัติ (BM / ผู้บริหารสาขา)  
Date / วันที่ 24/10