



PTTGC E-health Book



เข้าหน้า Intranet → เลือก Application

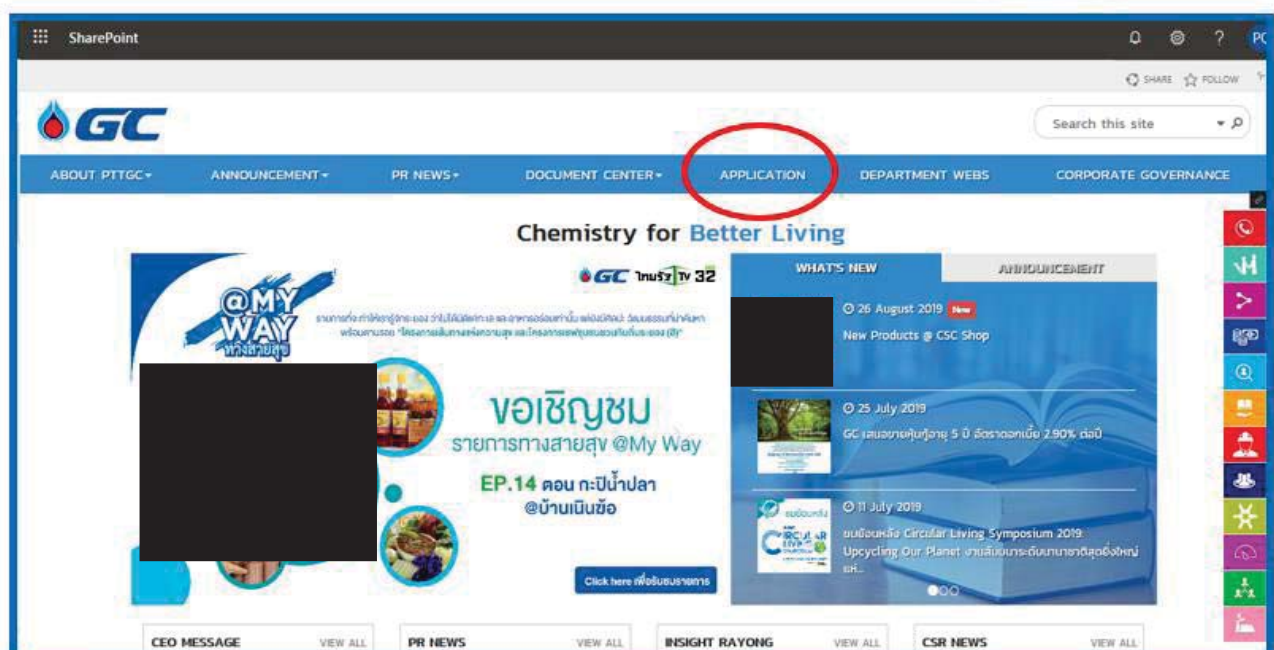

ระบบ E-Health Book



ตำแหน่ง Safety Engineer

ส่วน SHE - EO-Based Performance

ฝ่าย SHE Standard and Policy

บริษัท พลังงาน วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการทำงาน

ประวัติการเจ็บป่วย

การตรวจสุขภาพ

รายงานผลการตรวจสุขภาพ

การขออนุญาตหยุดงาน

การตรวจสุขภาพ

26/04/2560

No	รายการตรวจ	26/04/2560	ระบุ (กรณีผิดปกติ)	ระดับผิดปกติ
1	การมองเห็นด้วยสองตา (Binocular Vision)	✓	การรับภาพของตาทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
2	การตรวจวัดการมองเห็นเชิงสายตา (Visual Acuity)	✓	สายตาปกติ	
3	ตาบอดสี (Color Blindness)	✓	ไม่พบตาบอดสี	
4	ความชัดลึก (Stereo Depth)	✓	ผลการตรวจความชัดลึก(การแยกมิติ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
5	การส่ายของเพนนิลแนวดิ่ง (Vertical Phoria)	✓	ไม่พบการส่ายเพนนิลแนวดิ่ง	
6	การส่ายของเพนนิลแนวนอน (Lateral Phoria)	✓	ไม่พบการส่ายเพนนิลแนวนอน	
7	การตรวจลานสายตาข้างขวามือด้านขวา (Horizontal Visual Field-Right)	✓	ผลการตรวจลานสายตาข้างขวามือด้านขวาอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
8	การตรวจลานสายตาข้างซ้ายมือด้านซ้าย (Horizontal Visual Field-Left)	✓	ผลการตรวจลานสายตาข้างซ้ายมือด้านซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
9	การมองเห็นระยะใกล้ (สายตาสั้น)	✓	สายตาสั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
10	การมองเห็นระยะไกล (สายตาวน)	✓	สายตาวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
11	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)	✓	ผลการเอกซเรย์ปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
12	การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	✓		
13	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)	✓	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
14	แมมโมแกรม (Mammography:MM)	✓		

[http://gpgblbin.pttgc.com/PTTGC_Healthbook/\(S\(ag510blm50nen4oc0d0ord\)\)/Forms/HealthCheckDetail?C=M/VwMDVzM...](http://gpgblbin.pttgc.com/PTTGC_Healthbook/(S(ag510blm50nen4oc0d0ord))/Forms/HealthCheckDetail?C=M/VwMDVzM...)