

ภาคผนวก ข-13

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19



สถานประกอบการ สถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE)

สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภท ขนาดเล็ก

ผ่านมาตรฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

(บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

มอบให้ ณ วันที่ 30/06/2021



รับคำแนะนำชม ส่งตรงไปกรมอนามัย

การรับรองนับตั้งแต่วันที่ 30/06/2021 ถึง 13/07/2021 (กรุณาพิมพ์ใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นชัดเจน)



กรมอนามัย

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้



มาตรการสำคัญ

ด้านการป้องกันโรค

1. จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพื้นที่สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน
3. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการ ควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
4. ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานประกอบการ
5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้าออก หน้าที่พัสดุ ห้องอาหาร ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
6. มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถทำที่บ้านได้ (work from home) จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกัน
7. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง หรือกั้นด้วยแผ่นใสหรือวัสดุอื่นใดในบริเวณที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น อาคารสำนักงาน อาคารการผลิต สถานที่รับประทานอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น
8. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่ประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งในพื้นที่ผลิต สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง โรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหาร และรถรับส่งพนักงาน
2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอย แต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้อง

3. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท

แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย
2. พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือปิดสถานที่ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด
3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะ ประชาสัมพันธ์ ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
4. กรณีพบพนักงานติดเชื้อมากกว่า 10 % ให้ใช้หลักการจัดการ โควิด 19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม (Bubble & Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก

	Title: Emergency Drill Record	Document Number: GP-EHS-004-001_Form B			
		Region: GLOBAL	Issue: 0	Date: 2020-07-23	Page: 1 of 2

Site Name:	OM Siam Power Plant		
Site Location:	Rayong, Thailand		
Type of Drill:	<input type="checkbox"/> Evacuation	<input checked="" type="checkbox"/> Medical (COVID-19 infectious case)	<input type="checkbox"/> Severe Weather
	<input type="checkbox"/> Fire	<input type="checkbox"/> Chemical Release	<input type="checkbox"/> Other
Date of Drill:	24 March 2022		Gensuite Case ID:
Emergency Coordinator:	Ms. Chayasirin Saenpao		
Participating Outside Agencies:	No.		

Description / Summary of drill scenario:

On March 24, 2022, Siam Power site we practice emergency case for BCP confirmed COVID-19 infectious case on site (drill over the table on conference meeting/ teams). We demonstrated emergency case scenario COVID-19 infections that GE employee /Operator has received COVID-19 testing (RT-PCR) and is confirmed to be COVID-19 positive, **regardless of vaccination status.**

1. Shift Supervisor immediately informed to Manager via cell phone. Operation Manager, EHS and Plan Manager following site BCP for COVID-19 Alert level 5 (Site team/employee have been impacted by infection: Essential Maintenance Only, Isolation of Operations Team).

2. Employee who are confirmed COVID-19 case must stay home, and isolate. Admin contact Bangkok Rayong Hospital for medical guidance from Doctor or health professional.

3. Safety Stand down for Investigate While at work, did anyone come into Close Contact with the Employee who tested positive for COVID-19?

1) While the positive Employee was symptomatic; or

2) During the 48 hours before the positive Employee's onset of symptoms; or

3) If the positive Employee is asymptomatic, the date of the positive COVID-19 test?

- If NO, no further action.
- If YES, request names of Employees who were in close contact (within 6 feet/2 meters and >15 minutes over a 24-hour period) and RT-PCR and isolate 10 days.
- NOTE: Follow Business practice for Contact Tracing

4. Employee who has confirmed COVID-19 case isolate Day 0, Day 5 test ATK and Day 10 will confirmation by RT-PCR test before return to work.

Negative : Return to work

Positive : Contact their health professional for medical guidance.

	Title: Emergency Drill Record	Document Number: GP-EHS-004-001_Form B			
		Region: GLOBAL	Issue: 0	Date: 2020-07-23	Page: 2 of 2

Drill Performance:			
Feedback:	Yes	No	Comments
1. All employees accounted for at assembly areas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Emergency response effectively coordinated?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Missing employees reported to the emergency coordinator?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Did outside agencies understand their role, if applicable?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
5. Alarm/warning systems function properly?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Emergency lighting worked, and sufficient to illuminate routes during power outage?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total Number of employees evacuated: 12 persons		Drill over the table on conference meeting/ teams.	
Recommendations for Improvement: No			
Drill Evaluator (Print name): Chayasirin S. Date of Evaluation: 24 March 2022			



May 20, 2022


Confidential. Not to be copied, distributed, or reproduced without prior approval.



Precautionary Measures COVID-19 post pandemic

1. Communication ,announcement and update The Precautionary Measures for prevention coronavirus spread including COVID-19 Safety plan ,BCP for COVID-19 ,Return To Work guidance and contractors Screening process before entering site to all employees ,contractor workers and visitors.

[illegible]



GE Gas Power - Return to Work (RTW) Guidance for COVID-19 Cases

Updated: January 27, 2022

This guidance applies to all employees and contractors at all GE operations, including fixed facilities, field service organizations, and our construction project work ("Employees"). **NOTE:** In the event of travel, Employees should quarantine as per local regulatory requirements.

This guidance is not intended to supersede or replace any applicable regulatory requirements. In case of conflict, the most stringent requirements shall prevail, provided that full compliance with applicable legal and regulatory requirements is achieved.

PURPOSE

This document provides GE's medical guidance on Return-to-Work (RTW) protocol for employees with potential or confirmed cases of COVID-19. Please carefully review the guidance provided below. Our priority, as always, is the health and safety of our employees. If you have any questions, please contact your local Human Resources (HR) manager. This document shall apply to all GE employees and contractors who developed COVID-19 or might have been exposed to the SARS-CoV-2 virus.


COVID-19 protocols remain in place to protect "At-Risk" individuals. For more information see [COVID-19 Vaccines for People with Underlying Medical Conditions \(CDC\)](#).

This is a dynamic situation so please contact your Local Health Authorities and / or GE Medical & Health Services team / Environment, Health and Safety (EHS) / HR for latest guidance and support.

DEFINITIONS

TERM/PHRASE	DEFINITION
Calculating Quarantine	Day 0 of quarantine is the last day you had contact with a person who has had COVID-19. Day 1 is the first full day after your last contact with a person who has had COVID-19.
Close Contact	Having been within 6 feet/2 meters for over 15 minutes over a 24-hour period.
Confirmed case	Individual has received COVID-19 Testing and is confirmed to be COVID-19 positive.
COVID-19	The disease caused by the SARS-CoV-2 virus
COVID-19 Symptoms	<p><u>The most common symptoms being:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fever (>37.5°C/99.5°F) or chills ◦ Cough ◦ Shortness of breath / difficulty breathing ◦ Fatigue ◦ Muscle pain (e.g., body aches, widespread muscle soreness, etc.) ◦ Headache <ul style="list-style-type: none"> ◦ New loss of taste and/or smell ◦ Sore throat ◦ Congestion or runny nose ◦ Nausea or vomiting ◦ Diarrhea </div> <p>Click here for the current list of CDC COVID-19 symptoms</p>

CONFIDENTIAL - NOT FOR EXTERNAL DISTRIBUTION - Page 1 of 8



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic

3. Posted and shared the precautionary measures for minimize risk of transmission of acute respiratory infections COVID-19 to all employees, contractor workers and visitors.



4. Installed alcohol gel for hand cleansing at main gate and the entrance to office building all SIPCO site.



2. Conducted and implement the Health screening / questionnaire form for contractor workers and visitors before entering site.



QR Code : GE-SIPCO COVID-19 Passive Screening Questionnaire

GE COVID-19 Passive Screening Questionnaire

Please review the following before entering any GE site.

1. Currently, do you have ANY of the following symptoms:

- Fever or chills
- New loss of taste or smell
- Sore Throat
- Congestion or runny nose
- Fatigue
- Nausea or vomiting
- Diarrhea
- Atypical headache
- Muscle or body aches

If you have symptoms, call your healthcare provider to explain your symptoms and ask for next steps.

If you answered yes to any of these questions, then STOP, You are NOT allowed to enter the site. Contact your People Leader (GE employees) or host (visitors or contractors).

If you do not feel well, please stay home.

2. In the past 5 days, have you traveled from a location where (within 6ft/2m for >15 minutes over a 24-hour period) with someone who is presumed or confirmed to have COVID-19 while (i) during the 48 hours prior to symptom onset, or (ii) during the 48 hours prior to their positive test result?

3. In the past 10 days, have you been asked to quarantine for close contact (within 6ft/2m for >15 minutes over a 24-hour period) with someone who is presumed or confirmed to have COVID-19 while (i) during the 48 hours prior to symptom onset, or (ii) during the 48 hours prior to their positive test result?

Additional questions for people who are not up to date with their vaccine:

4. In the past 12 months, have you received any of the following vaccines?

5. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

6. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

7. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

8. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

9. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

10. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

GE-SIPCO COVID-19 Passive Screening Questionnaire

SIAM POWER / GE RAYONG, THAILAND

Personal Information

Full Name: _____

Position: _____

Company: _____

Phone Number: _____

Email: _____

Address: _____

City: _____

State: _____

Zip: _____

Country: _____

1. Currently, do you have ANY of the following symptoms?

2. In the past 5 days, have you traveled from a location where (within 6ft/2m for >15 minutes over a 24-hour period) with someone who is presumed or confirmed to have COVID-19 while (i) during the 48 hours prior to symptom onset, or (ii) during the 48 hours prior to their positive test result?

3. In the past 10 days, have you been asked to quarantine for close contact (within 6ft/2m for >15 minutes over a 24-hour period) with someone who is presumed or confirmed to have COVID-19 while (i) during the 48 hours prior to symptom onset, or (ii) during the 48 hours prior to their positive test result?

4. In the past 12 months, have you received any of the following vaccines?

5. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?


6. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

7. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

8. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

9. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

10. Have you been diagnosed with COVID-19 in the past 12 months?

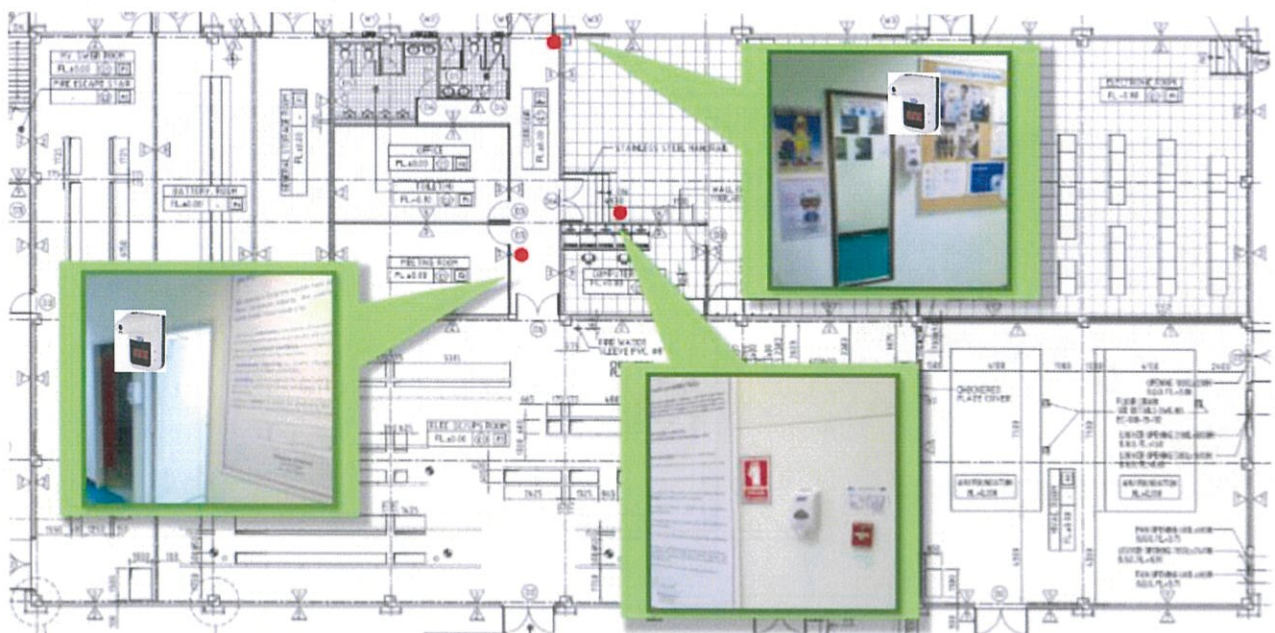


Hand Gel Automatic Dispenser Location

Water Treatment Plant

2 points in Workshop: Main entrance, Entrance to WT

- Red point shows the location of hand gel automatic dispenser

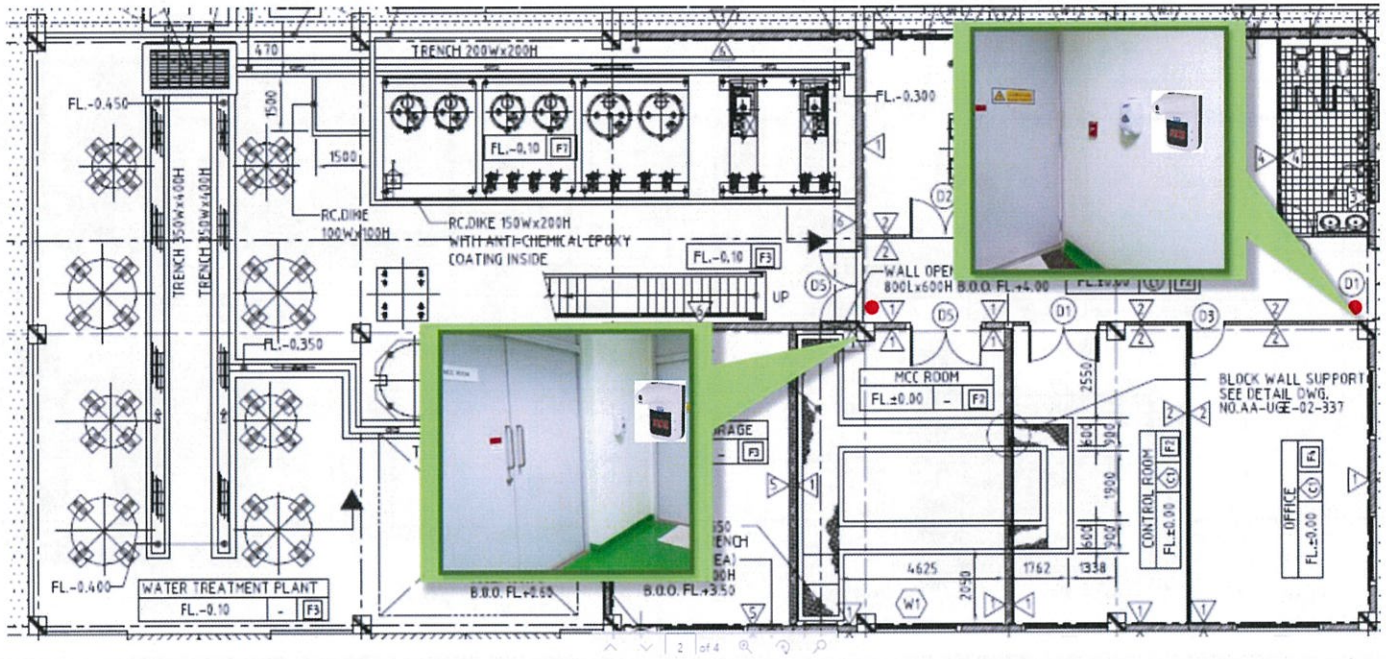


Hand Gel Automatic Dispenser Location

Guard House

1 point at the window where the visitor contact with security guys (outside the building)

- Red point shows the location of hand gel automatic dispenser

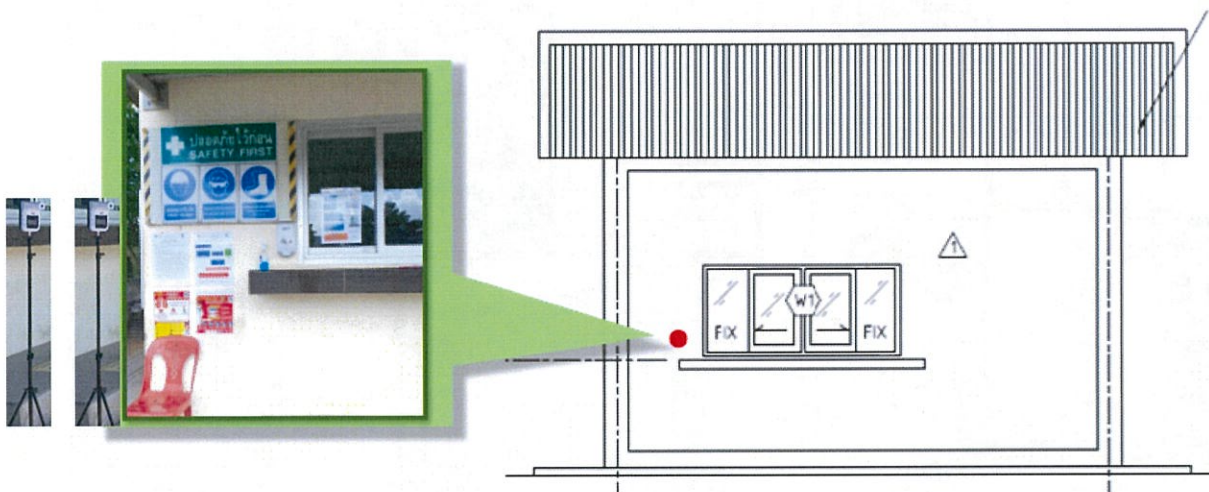

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

5. Remind to all employees and contractor workers following the Right way to wash hands - these 8 steps to clean hands ,wash hands often with soap and water for at least 20 seconds. Alcohol-based hand sanitizers are comparable alternatives.

6. Practice good personal hygiene (e.g. after clean-up is carried out, after handling waste or other dirty items, and after visiting the toilet).



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

- 7. Engaged customer & contractors in awareness session COVID-19 spread and how to prevention in toolbox talk , Safety moment in morning meeting , Pre-Job brief, EHS Information board.



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

8. Mandatory wearing of face mask and other PPEs for prevention COVID-19 :
- Face shield and Mask for Shift supervisors when start plant .
 - Security guard wear sanitary mask and face shield during working



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

9. Remove & Dispose N 95 / Surgical or Medical Masks in infectious waste container



Waster Treatment plant



Warehouse



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

10. Follow social distancing (at least 2 meters)

- WFH schedule
- Implement e-PTW

RE: Open PTW_20220518_ME_APPR

Mungjai, Jeerasith (GE Gas Power) : Wattanakham, Wittawas (GE Gas Power) : Sae-heng, Nopphadol (GE Gas Power) : Aurojit, Chumpon (GE Gas Power) : Tanawatnaukui, Wanchai (GE Gas Power)
 To : Poonphakdee, Isara (GE Gas Power) : Wattanakham, Wittawas (GE Gas Power) : Sae-heng, Nopphadol (GE Gas Power) : Aurojit, Chumpon (GE Gas Power) : Tanawatnaukui, Wanchai (GE Gas Power)
 Cc : Sermis, Chatchawan (GE Gas Power) : Thongpau, Suwat (GE Gas Power) : Nohsup, Dokkari (GE Gas Power) : Suwandee, Montree (GE Gas Power) : Mounghin, Thanet (GE Gas Power) : Saengpa, Chayasin (GE Gas Power)
 Kamsing, Thongdee (GE Gas Power) : Saeue, Phanom (GE Gas Power)

Dear K. Isara

- PTW-8081 Monthly Inspection EOT Crane. [Work ready to start](#)
[Z:\0200_O&M\PTW_List\PTW_2022\ME\PTW-8081 Monthly Inspection EOT Crane](#)

Best Regards
 Jeerasith Mungjai

From: Poonphakdee, Isara (GE Gas Power) <Isara.Poonphakdee@ge.com>

Sent: Wednesday, May 18, 2022 8:18 AM

To: Mungjai, Jeerasith (GE Gas Power) <Jeerasith.Mungjai@ge.com>; Wattanakham, Wittawas (GE Gas Power) <Wittawas.Wattanakham@ge.com>; Chumpon, Chumpon (GE Gas Power) <Chumpon.Chumpon@ge.com>; Tanawatnaukui, Wanchai (GE Gas Power) <Tanawatnaukui.Wanchai@ge.com>;

Cc: Sermis, Chatchawan (GE Gas Power) <Chatchawan.Sermis@ge.com>; Thongpau, Suwat (GE Gas Power) <Suwat.Thongpau@ge.com>; Montree, Suwandee (GE Gas Power) <Montree.Suwandee@ge.com>; Mounghin, Thanet (GE Gas Power) <Thanet.Mounghin@ge.com>; Saengpa, Chayasin (GE Gas Power) <Chayasin.Saengpa@ge.com>;

Phanom (GE Gas Power) <Phanom.Saeue@ge.com>

Subject: Open PTW_20220518_ME_APPR

Dear Sirs,

Open PTW_20220518

- PTW-8081 Monthly Inspection EOT Crane. [Work In Progress](#)
[Z:\0200_O&M\PTW_List\PTW_2022\ME\PTW-8081 Monthly Inspection EOT Crane](#)

Admin - Admin Desk		Working		Level 3: Minimum non-essential work		Level 4-5 Alert Essential Maintenance Only (3-2, 2-3) Effective date 18 March 2022 Start 18 March - 23 May 2022											
Admin - Admin Desk		Working		Level 3: Minimum non-essential work		Level 4-5 Alert Essential Maintenance Only (3-2, 2-3) Effective date 18 March 2022 Start 18 March - 23 May 2022											
1	Isara Poonphakdee	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
2	Wanchai Tanawatnaukui	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
3	Montree Suwandee	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
4	Matheka Phanthasong	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
5	Chatchawan Sermis	Admin	Desk	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
6	Thanet Mounghin	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
7	Mr. Assistance - Sumee Haungthai	Admin	Desk	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
8	Puakaw Pumpak (Store A)	Workshop	Table	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
9	Songdam Nangnauka (G&L Lab)	CAI Room	CAI Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
10	Paying Charemsong (Workshop)	Workshop	Table	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
11	Susochai Phansa	Workshop	Table	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
12	Nilpong Nongrao	Workshop	Table	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
13	Kittipon Kongsri	Admin	Desk	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
14	Kunkaw Dapthawan	WTP	WTP	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
15	Chayasin Saengpa	Admin	Desk	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
16	Kanaporn Korkkanta	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
17	Nasime Yamaguchi	Admin	Desk	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
18	Pompen Chayaporn (Admin)	Admin	Cartoon	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
19	Off Chumpon (Confirmer)	Confirmer	Confirmer	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
20	Rang-on Phakhsang (CCR)	CCR WTP	CCR	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
21	Norin	Site	Main Gate	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
22	Rangsiman	Site	Main Gate	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				20	17	18	17	16	0	13	12	13	10	11	3	0	11

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

11. Follow social distancing (at least 2 meters)

- Post sticker maintain social distancing and direction walkway all plant area



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

GE-Siam Power Site -Social Distancing Measures




Office Room at Admin Building



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

GE-Siam Power Site -Social Distancing Measures

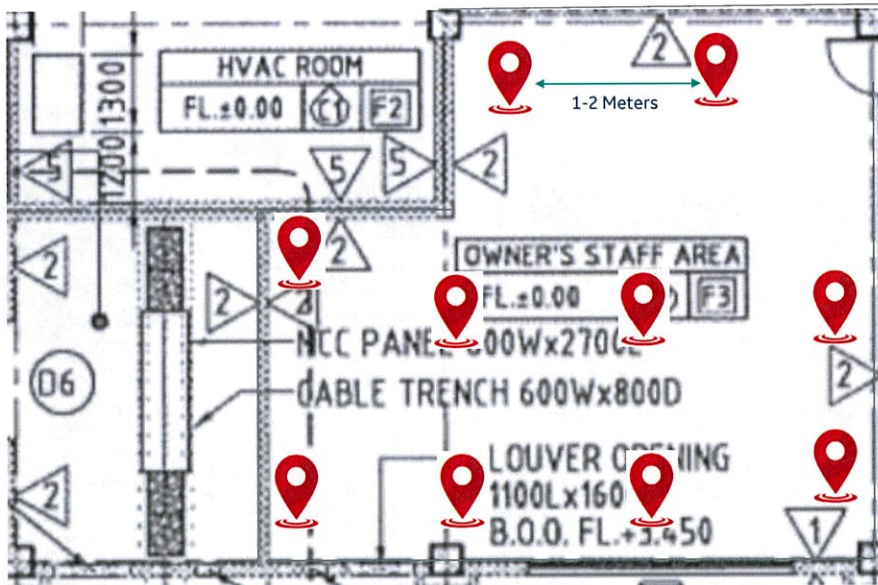

Office Room at Admin Building

Employees sit and keep social distancing

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

12. Quarantine and restrict site access (only business essential people allowed at site)

- a. EHS training/ Visitor/ Quarantine Containers.
- b. Prohibit visitor/ contractors' access to Admin and CCR buildings.



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.


12. Quarantine and restrict site access (only business essential people allowed at site)

- c. Vender or supplier need to contact GE-employee (Billing and invoice process) required to place at Temporary tents opposite Guard house with utilize 70% Ethyl alcohol.
- d. All delivered material required to place at Temporary tents opposite warehouse with utilize 70% Ethyl alcohol.



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

13. Auto Door w/ no touch sensor at Admin office building both left side and front site of office building.

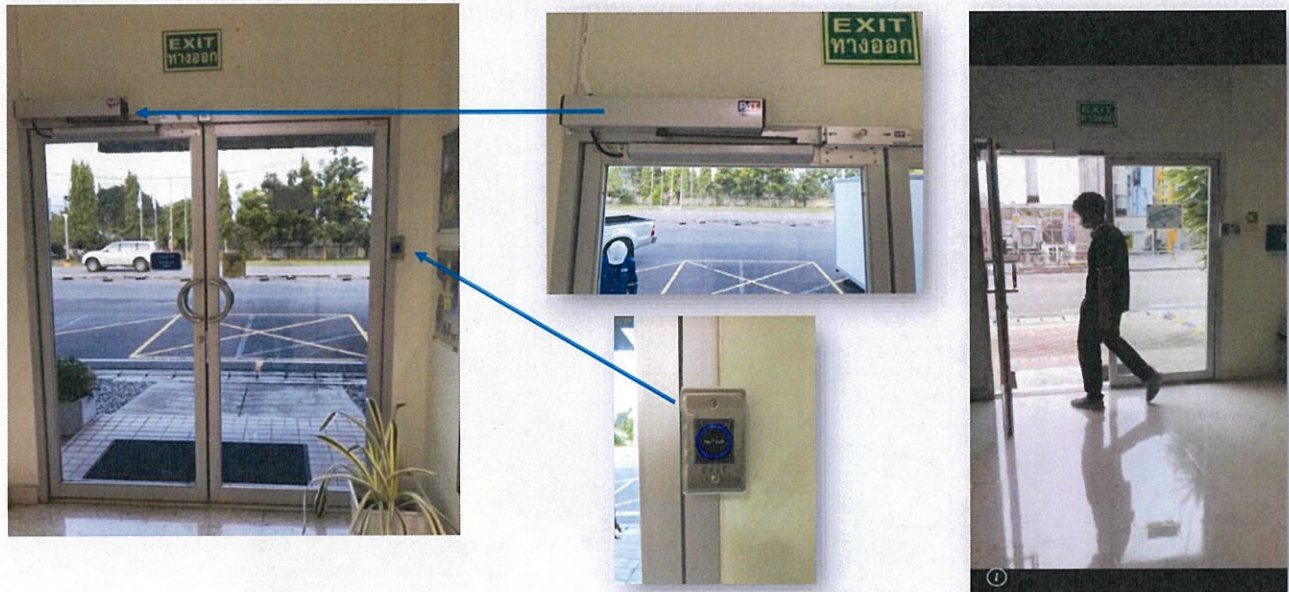

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

GE-Siam Power Site – Air Ventilation in Admin Office area



Install Air Ventilation at Office Admin Building:



Install weather shade at guard house (Main Gate) :

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

14. Disinfection Workplace: CCR, Water Treatment, Admin, Guardhouse, Visitor/ Quarantine Containers
Date : 10 January 2021.



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

15. Disinfection and cleaning office equipment

Adequate disinfectant/Hand Sanitizer will be provided.

Daily office cleaning service has been increased- twice daily.

Ad-hoc disinfecting service has been coordinated and will be activated when the need arise (e.g. if there is a confirmed case).




Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

16. COVID-19 outbreak situation update and tracking.

1. Website of Thailand situation update new cases, confirmed case, PUI etc.


<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php>

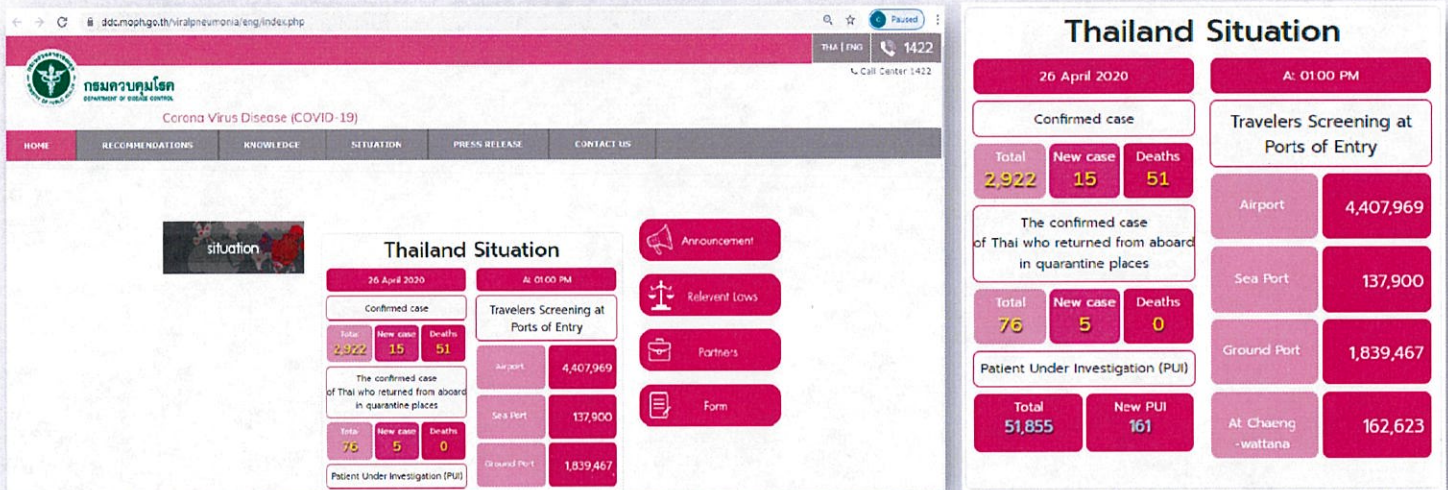

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

16. COVID-19 outbreak situation update (Continue)

2. Website of Rayong situation <http://rayonghealth.com/cdc/>

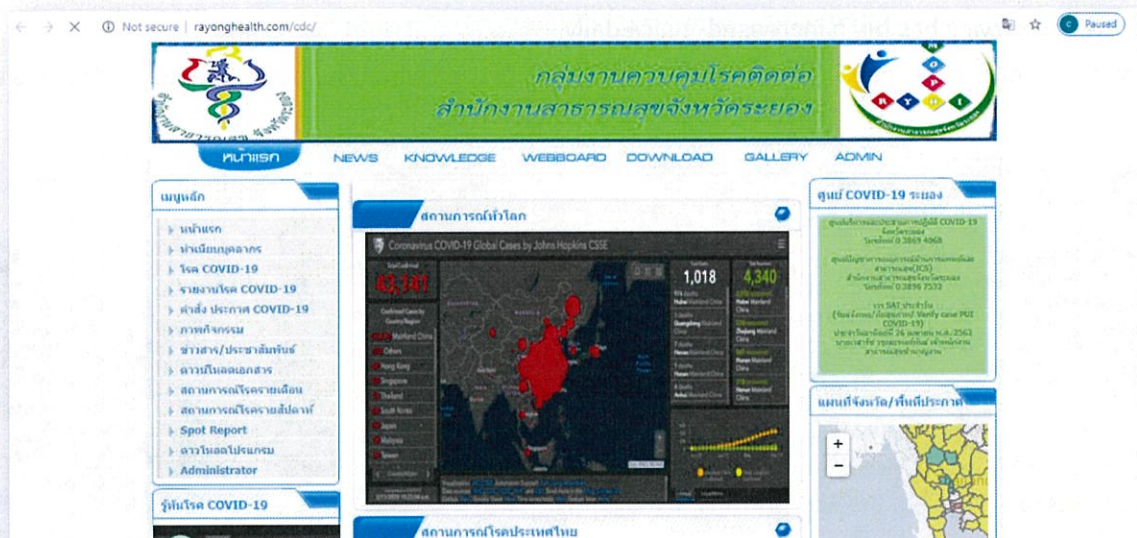

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.


17. Install Screen Windows of Admin Building on 30 April 2021



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

18. Install barricade for protection the speeding of infectious during have breakfast or lunch..



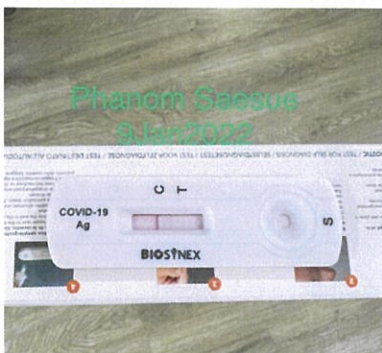

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

- **19. ATK testing** must be completed before arriving at the office for all GE-employees and permanence contractors, testing will need to be done every week. Each employee and contractors will need to show a picture of their ATK result, with date stamped, to the facility team. **No ATK result, no entry.** ATK Test kits will be available on site.



Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

20. Boosted and Recently Fully Vaccinated all employees and permanence contractor.

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย (THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)					
โปรดเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย เพื่อใช้แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว Please keep the Thailand Certificate of COVID-19 Vaccination to certify that you have been vaccinated with the COVID-19 vaccine. This certificate shall be issued by the certifying officer and shall identify the vaccination site.					
เข็ม (Dose)	วันที่ฉีดวัคซีน (Date of Vaccination)	ชื่อผู้ฉีดวัคซีน (Name of Vaccinator)	ชื่อผู้รับวัคซีน (Name of Vaccinee)	จำนวนเข็มที่ได้รับ (Number of Doses Received)	สถานที่ฉีดวัคซีน (Vaccination Site)
เข็มที่ 1 (1st dose)	02 สิงหาคม 2564 02 August 2021	CoronaVax	Senavee Life Sciences	202106027	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 2 (2nd dose)	30 สิงหาคม 2564 30 August 2021	AstraZeneca	AstraZeneca	PV46700	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 3 (3rd dose)	09 ธันวาคม 2564 09 December 2021	Moderna	Moderna	049721A	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย (THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)					
โปรดเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย เพื่อใช้แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว Please keep the Thailand Certificate of COVID-19 Vaccination to certify that you have been vaccinated with the COVID-19 vaccine. This certificate shall be issued by the certifying officer and shall identify the vaccination site.					
เข็ม (Dose)	วันที่ฉีดวัคซีน (Date of Vaccination)	ชื่อผู้ฉีดวัคซีน (Name of Vaccinator)	ชื่อผู้รับวัคซีน (Name of Vaccinee)	จำนวนเข็มที่ได้รับ (Number of Doses Received)	สถานที่ฉีดวัคซีน (Vaccination Site)
เข็มที่ 1 (1st dose)	17 สิงหาคม 2564 17 September 2021	COVLO	Shopharm	202108239	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 2 (2nd dose)	15 ตุลาคม 2564 15 October 2021	COVLO	Shopharm	202108239	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 3 (3rd dose)	13 ธันวาคม 2564 13 December 2021	Cominaty	Pfizer, BioNTech	1062A	สถานพยาบาลเอกชน (เอกชนสุราษฎร์ธานี)

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย (THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)					
โปรดเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย เพื่อใช้แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว Please keep the Thailand Certificate of COVID-19 Vaccination to certify that you have been vaccinated with the COVID-19 vaccine. This certificate shall be issued by the certifying officer and shall identify the vaccination site.					
เข็ม (Dose)	วันที่ฉีดวัคซีน (Date of Vaccination)	ชื่อผู้ฉีดวัคซีน (Name of Vaccinator)	ชื่อผู้รับวัคซีน (Name of Vaccinee)	จำนวนเข็มที่ได้รับ (Number of Doses Received)	สถานที่ฉีดวัคซีน (Vaccination Site)
เข็มที่ 1 (1st dose)	17 สิงหาคม 2564 17 August 2021	COVLO	Shopharm	202108239	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 2 (2nd dose)	07 กันยายน 2564 07 September 2021	COVLO	Shopharm	20210781967	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เข็มที่ 3 (3rd dose)	13 ธันวาคม 2564 13 December 2021	Cominaty	Pfizer, BioNTech	1062A	สถานพยาบาลเอกชน (เอกชนสุราษฎร์ธานี)

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

21. Contractors and Visitor must show the ATK testing result before coming to site **No ATK result, no entry.** Sourcing office , Competent Person and EHS specialist inform to contractor, visitor or customer for following the Precautionary Measures COVID-19 post pandemic updated.



HR-AT-456/21

21 ธันวาคม 2564

เรื่อง หนังสือแจ้งมาตรการป้องกัน COVID-19 ของบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในวงกว้าง
ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 (COVID-19) โดยให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และให้พนักงานทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
อย่างสม่ำเสมอ และให้พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
และให้พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือมีผู้คนจำนวนมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ อนุสรณ์)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค

บริษัท แอลเอส ลอเบอรีทรี จำกัด (บริษัทมหาชน)



บริษัท บร็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
BRXG GROUP CO., LTD.

ใบรับรองผลการตรวจ COVID-19

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท บร็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 100/101 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-11000000 โทรสาร 02-11000000 E-mail: hr@brxg.com



ผลการตรวจ
ผู้ตรวจ นายแพทย์ อนุสรณ์ อนุสรณ์ อายุ 45 ปี วิชาเวชศาสตร์ป้องกันโรค โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผู้ตรวจ นายแพทย์ อนุสรณ์ อนุสรณ์ อายุ 45 ปี วิชาเวชศาสตร์ป้องกันโรค โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ผลการตรวจ
วันที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผลการตรวจ
วันที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 (ใบรับรองผลการตรวจ COVID-19)



Additional Document Request for COVID-19

Category	Documents request	Remark
Group 1 : Contractor Worker (CW) who are on site working and servicing (closed contact to GE/ Siam Power employees)	1.COVID-19 Testing • Antigen Test Kit (24hrs Clinic, Lab, Home use) before onsite date 2. Vaccination Record (1st, 2nd, 3rd shot) : Sor Por Sor Chor, Mor 33, Vaccination Certificate, Mor Prom screen capture. 3. Health screening Form or COVID-19 Passive Screening Questionnaire	If CW working on site more than 7 days , CW must repeat COVID-19 Test and send tested result to GE EHS before working on site.
Group 2 : Vender or supplier need to contact GE-employees ,Siam Power ; Billing and invoicing, all delivered material , waste transportation.	1.COVID-19 Testing • RT-PCR Test (7 days) before onsite date or • Antigen Test Kit (7 days Clinic, Lab, Home use) before onsite date. 2. Vaccination Record (1st, 2nd, 3rd shot) : Sor Por Sor Chor, Mor 33, Vaccination Certificate, Mor Prom screen capture. 3. Health screening Form or COVID-19 Passive Screening Questionnaire	7 Days + 24 hrs  
Group 3 : Visitor or Customer	1.COVID-19 Testing • RT-PCR Test (7 days) before onsite date or • Antigen Test Kit (7 days Clinic, Lab, Home use) before onsite date. 2. Vaccination Record (1st, 2nd, 3rd shot) : Sor Por Sor Chor, Mor 33, Vaccination Certificate, Mor Prom screen capture. 3. Health screening Form or COVID-19 Passive Screening Questionnaire	Plant manager will consider case by case.

Remark : 1. Additional documents request ,all concern please send to GE EHS Chayasirin.Saenpao@ge.com before onsite date or prepare hard copy to show and submit to security guard at main gate.
2. If any emergency case or visitor / contactor cannot show documents as we request on time , please information to safety in order to special request to Plant Manager consider again.
3.Waste Transportation : Antigen Test Kit (home use) available to test before access to site. **Update 6 June 2022.**



Confidential. Not to be copied, distributed, or reproduced without prior approval.

Precautionary Measures COVID-19 Post Pandemic.

1. COVID-19 Vaccination Record (1st, 2nd, 3rd shot) : Sor Por Sor Chor, Mor 33, Vaccination Certificate, Mor Prom screen capture (not less than 2nd shot) before start working or service on site and Health Screen declaration form.
2. ATK testing must be completed before allowing entrance to Siam Power site .No ATK result, no entry.
 - ATK require 24 Hr. before perform work
 - (show a picture or document certificate of their ATK result, with date stamped).
3. Restrict site access (only business essential people allowed at site) and Limit access to Control Room and Admin Building. No Contractor Supervisor (CS) and CP allow to enter into CCR. ePTW replaceable paper PTW.
4. Mandatory wearing of face mask (Surgical Masks) or N95 and PPEs.
5. Follow Social distancing (at least 2 meters)
6. Hand sanitizers and proper hygiene in placed.
7. Remove & Dispose N 95 / Surgical or Medical Masks in infectious waste container.
8. Vender or supplier need to contact GE-employee (Billing and invoice process) required to place at Temporary tents opposite Guard house with utilize 70% Ethyl alcohol.
9. All delivered material required to place at Temporary tents opposite warehouse with utilize 70% Ethyl alcohol.
10. Follow local government health protocols and travel restrictions.



Confidential. Not to be copied, distributed, or reproduced without prior approval.



ภาคผนวก ข-14

แผนการตรวจสอบร่างระเบียบน้ำ และการดูแลพื้นที่สีเขียว

แผนงานการทำงานและการแบ่งงาน



พื้นที่รับผิดชอบ

นกน้อย กรอบสีเหลือง	พิพัฒน์ กรอบสีขาว
<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สนามหญ้าเรียบทางเดินหน้าตึกแอดมินรวมถึงบริเวณฟุตบอล บริเวณรอบอาคารสตีมเทอร์บายน์ สนามหญ้าหลังโรงจอตระหน้า CCR สนามหญ้ารอบตึก CCR บริเวณรอบถัง raw water และรอบคูลิ่งทาวเวอร์จนถึงบริเวณรั้วด้านหลังและแนวต้นสน บริเวณแก๊สเมเตอร์ริง ดูแลเรื่องการเปิดปิดวาล์วน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สนามหญ้าใหญ่ของตึกแอดมิน และบ่อหมัก บริเวณรอบแก๊สเทอร์บายน์ บริเวณรอบโรงเก็บขยะไปตลอดจนแนวรั้วและแนวต้นสน บริเวณรอบโรงบำบัดน้ำ ดูแลเรื่องการฉีดยาฆ่าเชื้อและตัดหญ้าสนามหญ้า

งานทั่วไป

- รดน้ำต้นไม้ (ดูแลรดน้ำให้ทั่วบริเวณโรงงาน และด้านนอกรั้ว)
- เก็บกวาดใบไม้และดูแลความสะอาดในบริเวณพื้นที่โรงงาน
- ฉีดพ่นยาฆ่าศัตรูพืชตามความเหมาะสม
- ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลรักษาและให้ปุ๋ยต้นไม้ เพาะพันธุ์ต้นไม้ตามความจำเป็นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- กำจัดวัชพืชในบริเวณสนามหญ้า ตามทางเดินบริเวณฟุตบอล และรอบบริเวณโรงงาน

ตารางการเปิดน้ำและการรดน้ำ


- 08:00 – 12:00** เปิดวาล์วน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้บริเวณบ่อหมัก รปภ. และรอบตึกแอดมิน รวมถึงเปิดน้ำเพื่อปล่อยน้ำไปรดต้นไม้ด้านนอกรั้วด้วย
- 13:00 – 15:00** ปิดวาล์วน้ำด้านตึกแอดมิน เพื่อรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบตึก CCR
- 08:00 – 17:00** เปิดน้ำรดน้ำต้นไม้ด้านนอก (เปิดวาล์วไม่ต้องสุดเพื่อให้มีน้ำรดต้นไม้ด้านในด้วย)

งานตัดหญ้า / ตกแต่งสวน	งานประจำอาทิตย์	งานประจำเดือน
ศุกร์ / เสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตัดหญ้าสนามหญ้ารอบตึกแอดมิน และสนามข้างบ่อหมัก รปภ.	ทุกวันพุธ เดินสำรวจรางระบายน้ำรอบโรงงาน <ul style="list-style-type: none"> สำรวจว่ามีวัชพืชหรือไม่ ถ้ามีให้กำจัดออก สำรวจว่ามีปริมาณเศษดินทรายอยู่ในรางระบายน้ำหรือไม่ แจ้งผลหัวหน้างานหลังสำรวจเสร็จ	ช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือน ถอนหญ้าในบริเวณแก๊สเมเตอร์ริง
ศุกร์ / เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตัดหญ้าสนามหญ้ารอบตึกคอนโทรลรุม และบริเวณหลังที่จอตระหน้าตึก		ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ใส่ปุ๋ยต้นไม้รอบบริเวณโรงงาน

*** ขุดลอกท่อระบายน้ำรอบบริเวณโรงงานปีละครั้ง ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ภาคผนวก ข-15

เอกสารขออนุญาตติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ
และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Bangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110.

Tel: +662 711 5151 Fax: +662 711 5152 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. 0107549000068

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nonglaloek, Bankhai, Rayong 21120. Tel: +6638 923 950-1 Fax: +6638 923 954

ที่ Siam Power-อปต.01/60

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุญาตติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ


เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะลอก

ตามที่ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ไอน้ำส่งจำหน่าย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Co-Generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 450 เมกะวัตต์ สถานที่ตั้งโรงงานอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองตะลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดต่อและขอ
อนุญาตติดประกาศข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง
และคุณภาพน้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะลอก (มิได้ออกหนังสือแจ้งขออนุญาต) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการ
ของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจการดำเนินงาน และได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการของ
โครงการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด

และโดยที่บริษัทฯ มิได้ออกหนังสือขออนุญาตท่านอย่างเป็นทางการ ในการนี้บริษัทฯ จึงขอ
ออกหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งขออนุญาตติดประกาศข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของโครงการต่อ
ประชาชนในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะลอกทุก ๆ 6 เดือนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ได้รับ
ลงชื่อ...
(...)
วันที่.....



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Bangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110.

Tel: +662 711 5151 Fax: +662 711 5152 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. 0107549000068

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nonglathok, Bangkok, Rayong 21120. Tel: +6638 923 950-1 Fax: +6638 923 954

ที่ Siam Power-ก้านันตำบลหนองละลอก-01/60

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560


เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ (SIPCO)

เรียน คุณอานนท์ เมธีนันท์ ก้านันตำบลหนองละลอก

ด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้า SIPCO) ผู้ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Co-Generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 450 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และโดยที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ที่ทางบริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการก้านันตำบลหนองละลอก บ้านเลขที่ 102/2 หมู่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการของโรงงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบผลการดำเนินงาน ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ และนำความรู้สู่บุตรหลานรวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ปกครองตำบลหนองละลอกของท่านด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Bangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110.

Tel: +662 711 5151 Fax: +662 711 5152 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. 0107549000068

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nonglalo, Bankhai, Rayong 21120. Tel: +6638 923 950-1 Fax: +6638 923 954

ที่ Siam Power-โรงเรียนบ้านมาบตอง-01/60

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุญาตติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ (SIPCO)

เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมาบตอง

ตามที่ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้า SIPCO) ผู้ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Co-Generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 450 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รับความกรุณาจากทางท่านอนุญาตให้บริษัทฯ นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศไปติดตั้งและตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน และโดยที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขออนุญาตนำเอกสารข้อมูลดังกล่าว ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านมาบตอง ที่อยู่ : ถนน 3143 หมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการของโรงไฟฟ้า SIPCO ให้นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และหรือข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง อนึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูล และข่าวสารของโรงงานจะก่อให้เกิดความรู้ หรืออาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่นักเรียนของท่านที่จะมุ่งมั่นศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน หรือเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่ช่วยในการขับเคลื่อน และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



ภาคผนวก ข-16

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน (CSR)

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ตำบลหนองสะลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565

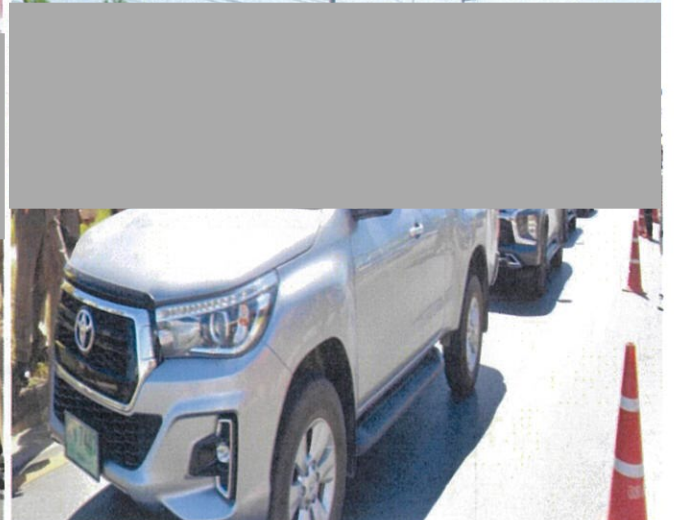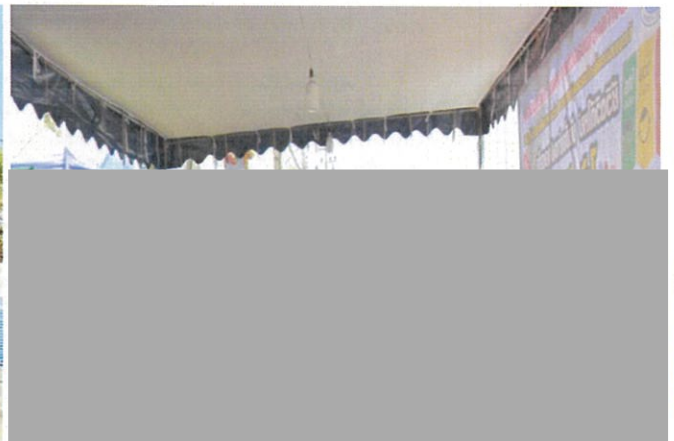

ที่พิเศษ/๒๕๖๔



ที่ทำการกำนันตำบลหนองละลอก
หมู่ ๒ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ

เรียน บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่สถานีตำรวจ อ.บ.พ.ร. สาธารณสุข อสม. จิตอาสา อาสาผู้ภัย ป้องกัน และกักกัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์
सारวัตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง
หลายวัน และมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางอำเภอบ้านค่ายจึงได้จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และอำนวยความสะดวก ตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านค่าย ระหว่างวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองละลอก ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด
ตรวจโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในการดำเนินงานดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ที่พิเศษ/๒๕๖๔



ที่ทำการกำนันตำบลหนองละลอก
หมู่ ๒ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ทาง บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนให้กำนันมาเป็นจำนวน
๕,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น ทางกำนันตำบลหนองละลอกได้รับเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลงไปด้วยความ
เรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
หมู่ 5 ตำบลหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 7 มกราคม 2565

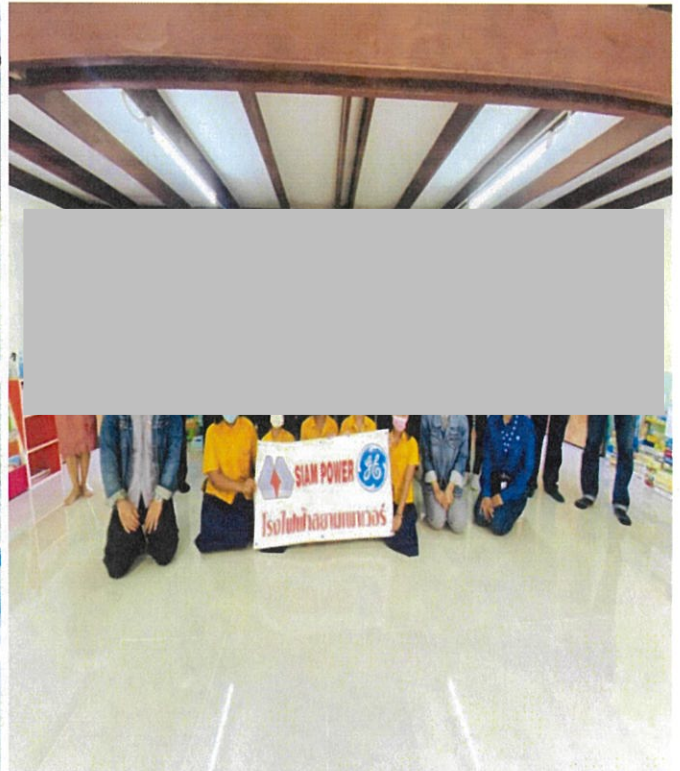

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนสื่อมวลชนพร้อมหมวก (อสม) และชุดเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
หมู่ 5 บ้านดินเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 10 มกราคม 2565



ที่ 12/2564

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120

29 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสื่อมวลชนพร้อมหมวก 15 ชุด และชุดกรมการปกครอง 1 ชุด
เรียน ผู้จัดการ บริษัทสยาม เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยหมู่ 5 ต.หนองละลอก (บ้านดินเนิน) มีเจ้าหน้าที่ (อ.ส.ม.) ทั้งหมด 15 คน และเจ้าหน้าที่
กรมการปกครอง จำนวน 1 คน ในกรณีที่งานหรือกิจกรรมในหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำ
หน้าที่ในเขตละแวกเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 เช่น การควบคุมให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม การควบคุมการจัดงานเชื้อ แจกเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากป้องกัน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องสวมเสื้อกั๊กและหมวก เพื่อสวมใส่เป็นเครื่องแบบให้เกิดความเรียบร้อยและเพื่อให้
ประชาชนรับทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาชนจะได้สอบถามและขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง จึง
ในปัจุบันสื่อมวลชนพร้อมหมวก มีจำนวนไม่เพียงพอ ส่วนชุดกรมการปกครองก็ไม่มี

ทางหมู่ 5 (บ้านดินเนิน) ซึ่งได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บริษัทสยาม เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อมวลชนพร้อมหมวก สำหรับ (อ.ส.ม.) จำนวน 15 ชุด
และชุดกรมการปกครอง สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง จำนวน 1 ชุด

หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

(ผู้ใหญ่)

()

ที่ 01/2565

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120

10 มกราคม 2565

เรื่อง ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนสื่อมวลชนพร้อมหมวก 15 ชุด และชุดกรมการปกครอง 1 ชุด
เรียน ผู้จัดการ บริษัทสยาม เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ตามที่หมู่ 5 (บ้านดินเนิน) ต.หนองละลอก ได้จัดทำหนังสือเลขที่ 12/2564 เพื่อขอความอนุเคราะห์การ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อมวลชนพร้อมหมวก 15 ชุด และชุดกรมการปกครอง 1 ชุด

ทางบริษัทสยาม เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อ
มวลชนพร้อมหมวก 15 ชุด และชุดกรมการปกครอง 1 ชุด จำนวน 15,200 บาท ทางหมู่ 5 (บ้านดินเนิน) ต.หนองละลอก
ต้องขอขอบพระคุณ บริษัทบริษัทสยาม เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้การสนับสนุนใน
ครั้งนี้

()

()

บริษัทสยามเฟาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 โรงเรียนวัดบ้านค่าย
หมู่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

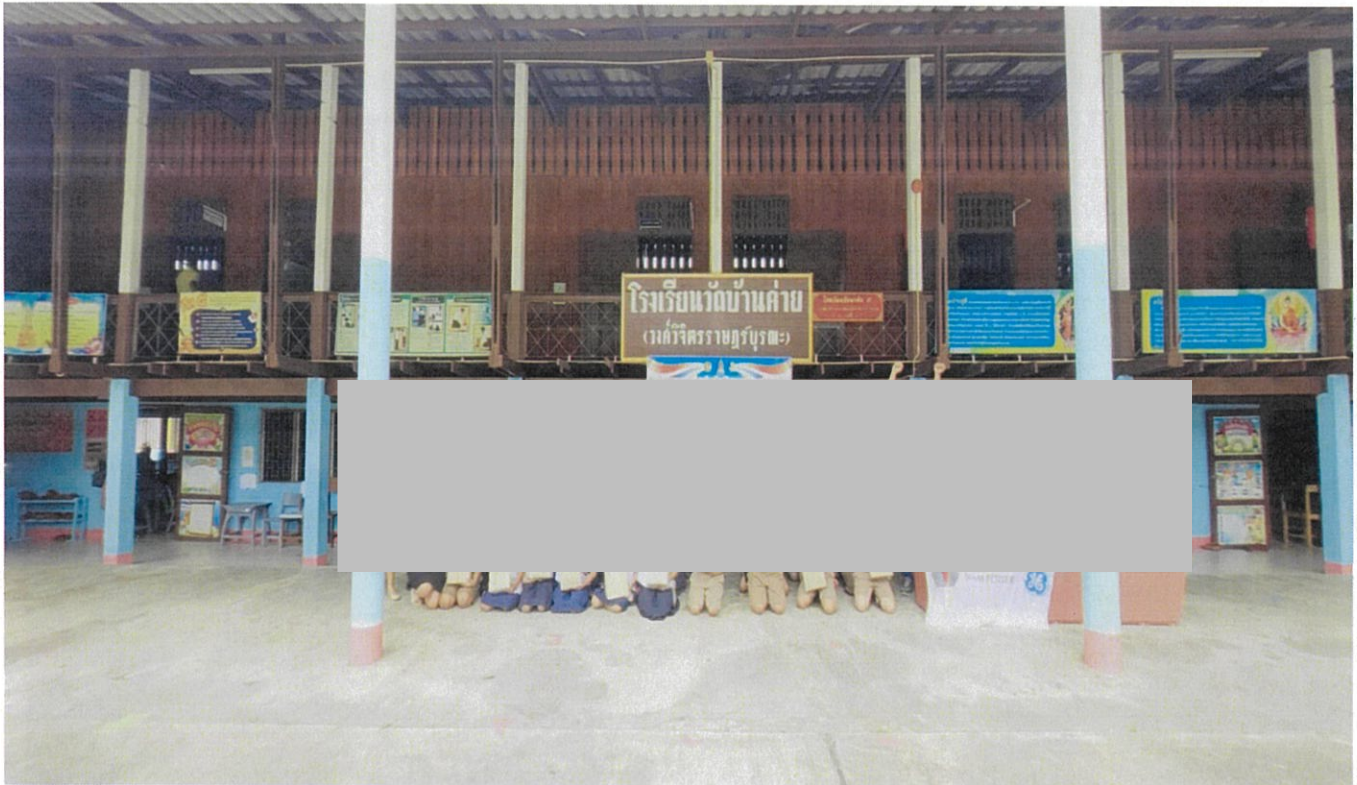

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านมาบตอง
หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนจัดซื้อโต๊ะหินขัด วางบริเวณสระเก็บน้ำหนองน้ำขาว
หมู่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 3 มีนาคม 2565





มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN
๔๒๐ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๓๖๕-๖๘, ๐ ๒๓๕๔ ๘๓๗๐-๗๑ โทรสาร: ๐ ๒๓๕๔ ๘๓๖๙
420 Rajavidhi Road, Rajathevee, Bangkok 10400
Tel. 0 2354 8365-68, 0 2354 8370-71 Fax: 0 2354 8369
www.blind.or.th

ที่ ม.0932/65

5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น มหาชน จำกัด

ตามที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นั้น


มูลนิธิฯ ได้รับสิ่งของดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป ขอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ โปรดคลำบันดาลให้ท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น มหาชน จำกัด มีดวงตาแจ่มใส ปราศจากภัยอันตรายจากภัยพิบัติทั้งปวง ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญด้วยศุภฤทธิพรชัยทุกประการ อีกทั้งกิจการงานประสบแต่ความเจริญวัฒนาถาวรสืบไป



บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้รักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
หมู่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 6 เมษายน 2565



บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้รักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 11 เมษายน 2565

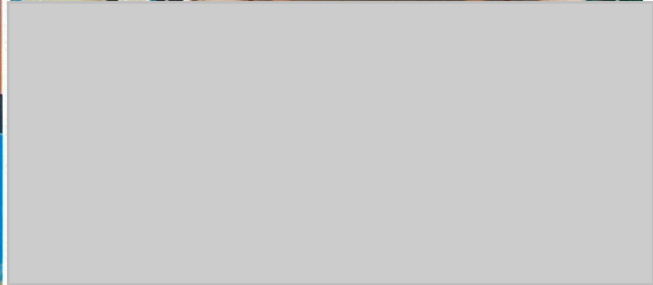



ที่ พิเศษ/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ

เรียน ผู้จัดการบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้จังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ และมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองละลอก ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จะดำเนินการมอบข้าวสารครัวเรือนละ ๑ ถุงๆ ละ ๕ กิโลกรัม และไข่ไก่ครัวเรือนละ ๑ แผง นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวชาวตำบลหนองละลอก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

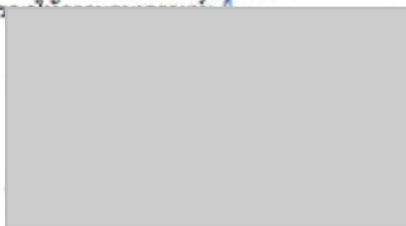

ที่ พิเศษ/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕


เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร และไข่ไก่) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองละลอก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) นั้น


ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อนำไปจัดหาเครื่องอุปโภคดังกล่าวให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณยิ่ง

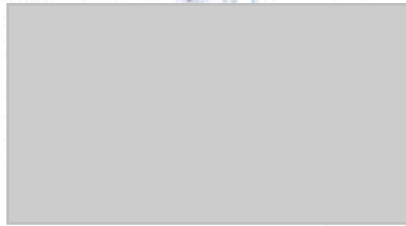

อก

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หนองเสือคัพ ครั้งที่ 22
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

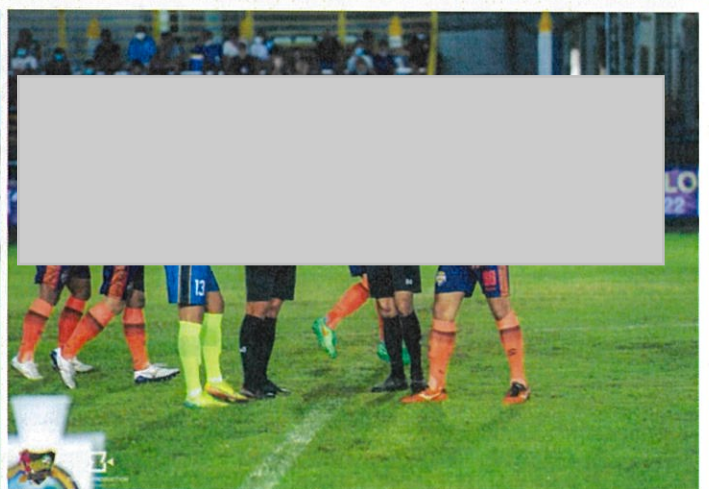



ที่ พิเศษ / ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ

เรียน ผู้จัดการบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก กำหนดจัดโครงการจัดงานแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (หนองละลอก คัพ) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลหนองละลอกและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ชมและร่วมเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการดังกล่าวฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเหมือนเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายก



ที่ พิเศษ / ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก กำหนดจัดโครงการจัดงานแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (หนองละลอก คัพ) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลหนองละลอกและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ชมและร่วมเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง นั้น

ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

บริษัทสยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุดบนอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านค่าย
หมู่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565



ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

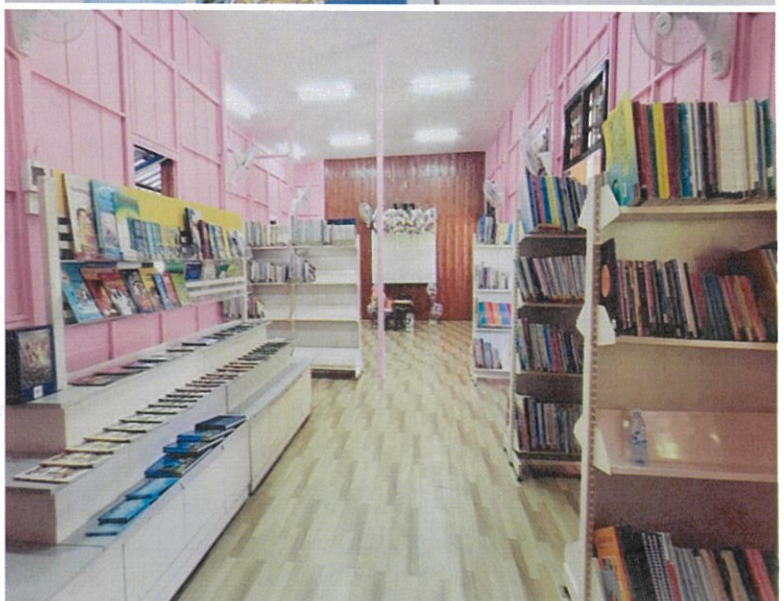



จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์

OBEC LINE

โรงเรียนวัดบ้านค่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1



นางสาววิภาพรรณ อุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย

26 พฤษภาคม 2565

รับมอบห้องสมุดจากบริษัท
สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท เน็กซ์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี้ จำกัด



วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดบ้านค่าย นำโดย
นางสาววิภาพรรณ อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านค่าย ให้การต้อนรับคุณธงพร กนกพนาทิต
คุณชาमार ผู้บริหารสยามเพาเวอร์ ตัวแทนจากบริษัท เน็กซ์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี้
และ คุณธีระ ตันติเวชวุฒิกุล ซึ่ง คุณธงพร กนกพนาทิต และคุณชาमार
เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดสยามเพาเวอร์ให้กับโรงเรียนวัดบ้านค่าย
ทางโรงเรียนวัดบ้านค่ายขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง

จัดทำโดยประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านค่าย



โรงเรียนวัดบ้านค่าย

ที่ ศธ ๐๔๑๒๕.๒๒๗/๒๑๓



โรงเรียนวัดบ้านค่าย
๑๔๕/๑ หมู่ ๕ ตำบลบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกๆ ปี จากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เป็นปีที่ ๒ ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมรื่นเริง สนุกสนาน หรือการแสดงบนเวทีของนักเรียน ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงงดการจัด กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม

ในการนี้ทาง โรงเรียนวัดบ้านค่าย ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนงบประมาณหรือจะมอบเป็นของขวัญ หรืออุปกรณ์การเรียน ที่จะมอบให้กับเด็กๆ จำนวน ๑๔๕ คน เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านร่วมทำบุญกุศลตามกำลังและศรัทธา ให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป อนึ่งในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดประทานพร ให้ท่านและครอบครัว/หน่วยงาน/สำนักงาน/องค์กรของท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้

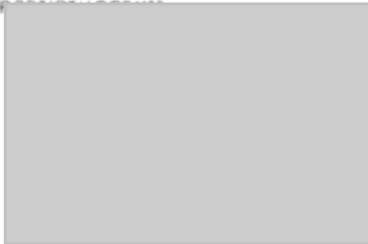

ที่ ศธ ๐๔๑๒๕.๒๒๗/๑๒๒

โรงเรียนวัดบ้านค่าย
๑๔๕/๑ หมู่ ๕ ตำบลบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยทางโรงเรียนวัดบ้านค่าย ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๗๐,๖๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อย บาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อเติมห้องสมุดบนอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านค่าย (วงศวิจิตรราษฎร์บูรณะ) ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดบ้านค่ายนั้น

ในการนี้โรงเรียนวัดบ้านค่าย ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้



กลุ่มบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๔๖๖๘๗

เบอร์ฟานผู้อำนวยการ ๐๘๔-๖๐๕๖๙๙๙๙

ภาคผนวก ข-17

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย และเอกสารการประชุม



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120
Tel: +66 38 923999
Fax: +66 38 923955

ประกาศ เยนอร์ธ อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์

ที่ 1/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เยนอร์ธ อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 9 คน ดังนี้

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120
Tel: +66 38 923999
Fax: +66 38 923955

(ต่อ)

5. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้า

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน สรรก และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565





คำอธิบายเพิ่มเติม

1. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50 – 99 คน มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้วย นายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารซึ่งมีหนังสือมอบหมาย เป็นประธานฯ
ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 2 คน (นายจ้างแต่งตั้ง) เป็นกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้าง 2 คน (มาจากการเลือกตั้ง) เป็นกรรมการ
โดยให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นเลขานุการ
2. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 – 499 คน มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน
ประกอบด้วย นายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารซึ่งมีหนังสือมอบหมาย เป็นประธานฯ
ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 3 คน (นายจ้างแต่งตั้ง) เป็นกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน (มาจากการเลือกตั้ง) เป็นกรรมการ
โดยให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นเลขานุการ
3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน
ประกอบด้วย นายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารซึ่งมีหนังสือมอบหมาย เป็นประธานฯ
ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 5 คน (นายจ้างแต่งตั้ง) เป็นกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน (มาจากการเลือกตั้ง) เป็นกรรมการ
โดยให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นเลขานุการ
4. หากสถานประกอบการใดต้องการเพิ่มคณะกรรมการมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนด ให้มีกรรมการจากผู้แทน
นายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้างเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
5. กรณีนายจ้างไม่ได้เป็นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และมอบหมายให้ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
เป็นประธานกรรมการ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นประธานกรรมการ

Subject:

EXT: Re: ขอนำส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

WARNING: This email originated from outside of GE. Please validate the sender's email address before clicking on links or attachments as they may not be safe.

ฝ่ายงานความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ได้รับข้อความและเอกสารที่ท่านส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณาปรี้น E-mail ฉบับนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : การนำส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการร่วมตัวของบุคคลหมู่มาก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่านสามารถนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

เยนอร์ล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คัมปะนี อิงค์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ตามข้อกำหนด

ในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งเอกสารแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการมาเพื่อ โปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวชยาศิริณี แสนเปา

หมายเหตุ : เนื่องด้วยประกาศแต่งตั้งฉบับนี้ เป็นการแต่งตั้ง ต่อเนื่องจาก ฉบับปี 2564 เนื่องจากคณะกรรมการบางท่าน ลาออกไป โดยประกาศแต่งตั้งฉบับเก่าและฉบับนี้ จะหมดวาระหน้าที่ ในวันที่ 5 เมษายน 2566

หากท่านได้รับ e-mail รบกวนแจ้งผลการพิจารณาให้ทางเราทราบค่ะ

ภาคผนวก ข-18

ผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2564

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เขเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

จัดทำโดย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์นรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel. (038) 921999 ต่อ 1821-22 Fax. 038-921823

ที่ HPC 22/2565

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

11 มกราคม 2565

เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เขเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัท เขเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด ได้ทำการตรวจสุขภาพ พนักงานประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีรายชื่อพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 19 คน กระทำการตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตามใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเลขที่ ค.10201002057 และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการใบอนุญาตเลขที่ 10201002657 ดำเนินการโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ได้ทำการสรุปผลและรวบรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองผลการตรวจสุขภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงในเรื่องมาตรฐานในการบริการ และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และถึงแควต้อม และมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร. (038) 921999 ต่อ 1821

FAX : (038) 921999 ต่อ 1823

บริษัท เยนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อินค์ จำกัด
สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	2
ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	3
แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	4
ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	5
รายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	11
ผลการตรวจร่างกายทั่วไป	
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)	13
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	15
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต (BP)	21
ผลการตรวจวัดชีพจร (Pulse)	24
ผลการตรวจวัดรอบเอว (Waist)	27
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	33
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)	37
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)	40
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)	44
ตรวจไขมัน HDL (ไขมันชนิดดี) ในเลือด	47
ตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL Direct)	50
ตรวจการทำงานของไตในเลือด (BUN, Creatinine)	54
ตรวจการทำงานของตับในเลือด (SGPT/SGOT)	56
ตรวจกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด	58
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs/HBsAg)	61
ตรวจไวรัสตับอักเสบนีเอ (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)	66
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine)	70
ตรวจสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine)	73

บริษัท เยนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อินค์ จำกัด
สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
ผลการตรวจเครื่องมือพิเศษ	
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	76
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	81
ตรวจสมรรถภาพแรงบีบมือ	102
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง	105
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา	107
ผลการตรวจทางอาชีวอนามัย	
ผลการตรวจสายคออาชีวอนามัย	86
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	92

ภาคผนวก

สำเนาผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564	
คำแนะนำการตรวจสุขภาพ	
เอกสารรับรองคุณภาพ	

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เยเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

จัดทำโดย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เลขที่ 8 หมู่ 2 อ.แกลง จ.นครราชสีมา ค.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel. (038) 921999 ต่อ 1821-22 Fax. 038-921823

8 หมู่ 2 อ.แกลง จ.นครราชสีมา ค.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

8 Moo. 2 Soi Sangchaneramit Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000 Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

รายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

เยเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

รายชื่อทั้งหมด(คน)	19	
จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ(คน)	19	
จำนวนผู้ไม่เข้ารับการตรวจ(คน)	0	
อายุ (ปี):		
น้อยสุด	28	
เฉลี่ย	40	
มากที่สุด	49	
เพศ:		
ชาย	14	73.68%
หญิง	5	26.32%
จำนวนผู้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (คน)	19	
จำนวนผู้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ - ผลปกติ(คน)	19	100.00%
จำนวนผู้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ - ผลผิดปกติ (ผู้ป่วย) (คน)	0	0.00%
จำนวนผู้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ - ผลผิดปกติ(คน)	0	0.00%
จำนวนผู้ไม่รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (คน)	0	

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เขมอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เขมอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการตรวจสุขภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผลปกติ	% ปกติ	ผลผิดปกติ	% ผิดปกติ
1	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)	19	19	100.00%	0	0.00%
2	ผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	19	7	36.84%	12	63.16%
3	ผลการตรวจวัดความดันโลหิต (BP)	19	16	84.21%	3	15.79%
4	ผลการตรวจชีพจร (Pulse)	19	18	94.74%	1	5.26%
5	ผลการตรวจวัดรอบเอว (Waist)	19	15	78.95%	4	21.05%
6	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	19	15	78.95%	4	21.05%
7	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	19	13	68.42%	6	31.58%
8	ผลการตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	19	9	47.37%	10	52.63%
9	ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)	19	13	68.42%	6	31.58%
10	ผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือด	19	15	78.95%	4	21.05%
11	ผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL Direct) ในเลือด	19	7	36.84%	12	63.16%
12	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)	19	19	100.00%	0	0.00%
13	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase)	19	19	100.00%	0	0.00%
14	ผลการตรวจกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด	19	14	73.68%	5	26.32%
15	ผลการตรวจปัสสาวะตามปกติ (Urine Examination)	19	18	94.74%	1	5.26%
16	ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine)	19	19	100.00%	0	0.00%
17	ผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	19	16	84.21%	3	15.79%
18	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	19	15	78.95%	4	21.05%

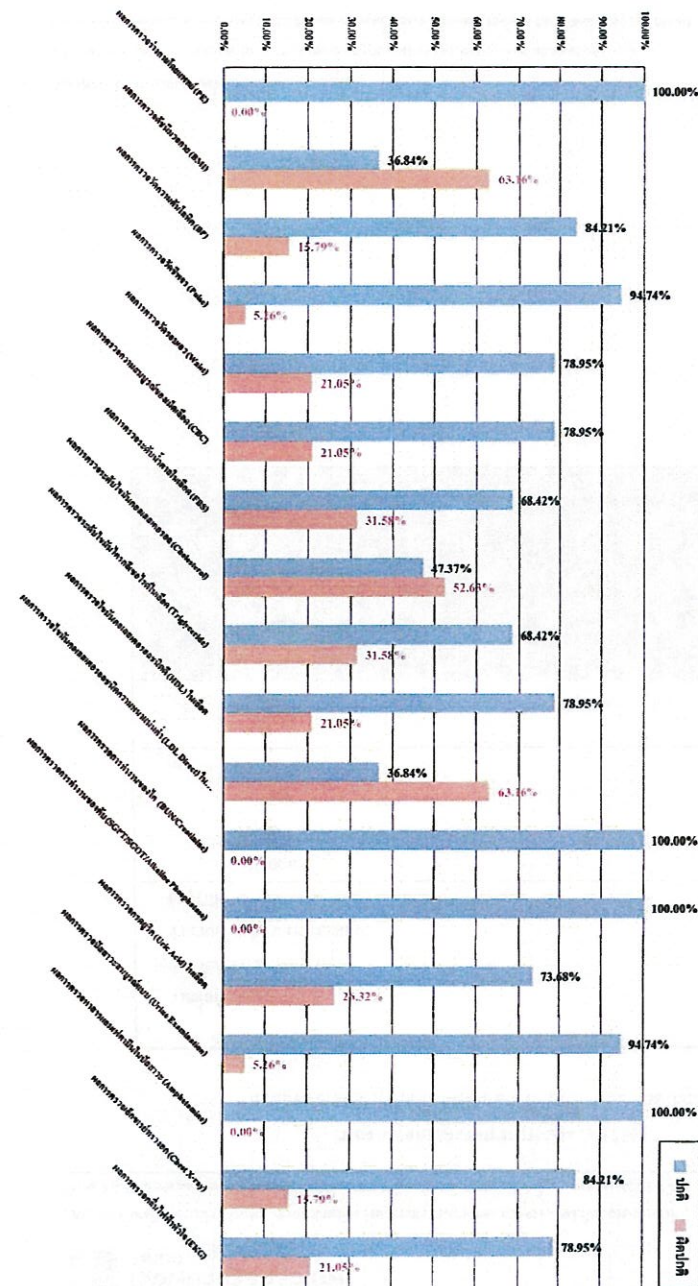

เขมอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564


เขเนอวัด อีเลททริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิงค์

ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เขเนอวัด อีเลททริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิงค์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชนิดการตรวจ	ตรวจ	มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	ไม่มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	พบเชื้อ (คน)	ร้อยละ
1	ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs/HBsAg)	19	16	84.21%	3	15.79%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ประจำปี 2564

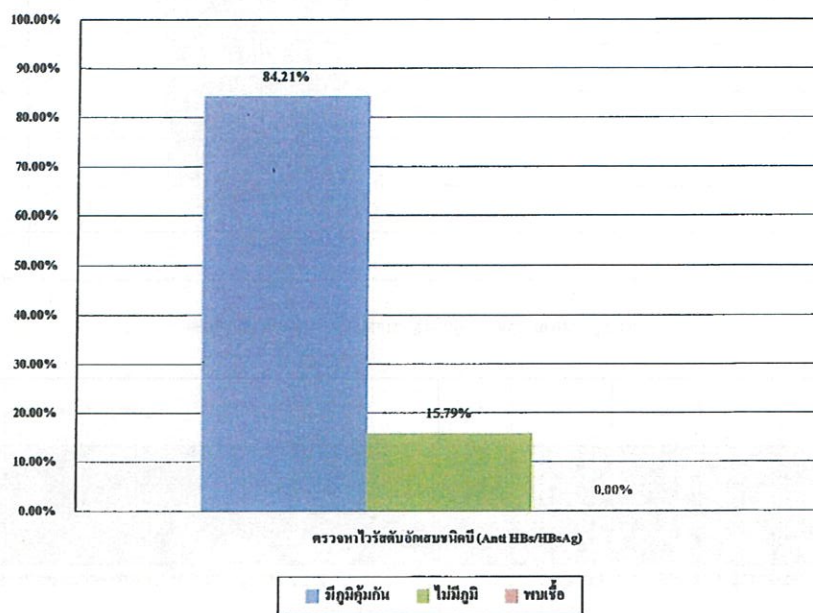

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขเนอวัด อีเลททริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิงค์

ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เขเนอวัด อีเลททริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิงค์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชนิดการตรวจ	ตรวจ	มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	ไม่มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	พบเชื้อ (คน)	ร้อยละ
1	ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)	19	13	68.42%	6	31.58%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ประจำปี 2564

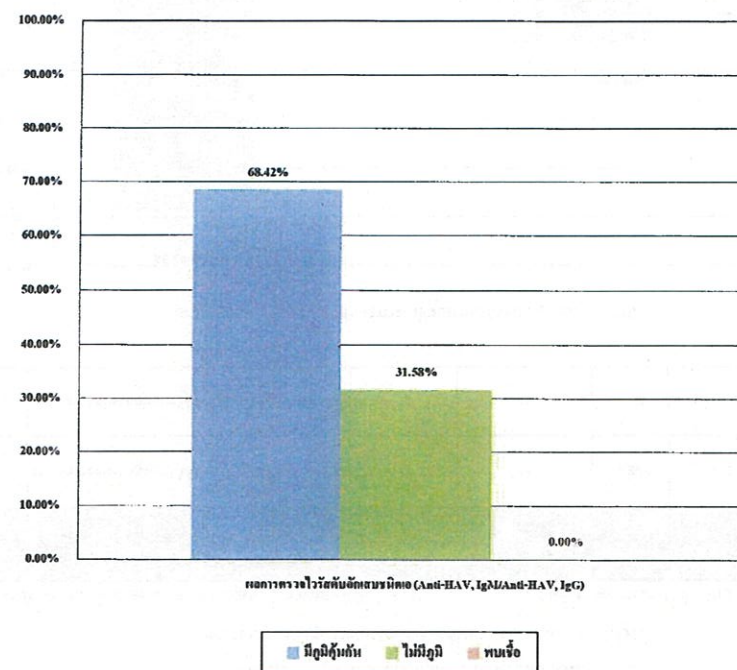

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด

ภาพรวมการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย ประจำปี 2564

เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชนิดการตรวจ	ตรวจ	สามารถปฏิบัติงานได้ (คน)	% สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงานได้เกินมาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ (คน)	% ปฏิบัติงานได้เกินมาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คน)	% ปฏิบัติงานไม่ได้
1	ผลการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย	19	15	78.95%	4	21.05%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงภาพรวมการตรวจทางอาชีวอนามัยของพนักงาน ประจำปี 2564

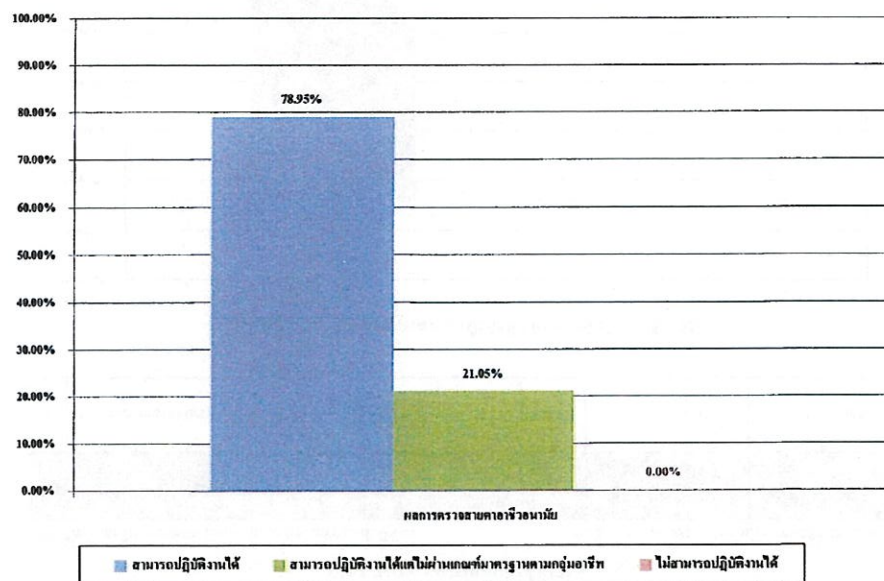

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

ถนนสุขุมวิทซอย 11 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด

ภาพรวมการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ประจำปี 2564

เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการตรวจสุขภาพ	จำนวนผู้ตรวจ	ตรวจการได้ยินทุกปี (คน)	% ปกติ	ตรวจซ้ำใน 30 วัน (คน)	% คัดปกติ
1	ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม OSHA	18	16	88.89%	2	11.11%
2	ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม NIOSH	18	10	55.56%	8	44.44%

แผนภูมิแสดงภาพรวมการตรวจทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ประจำปี 2564

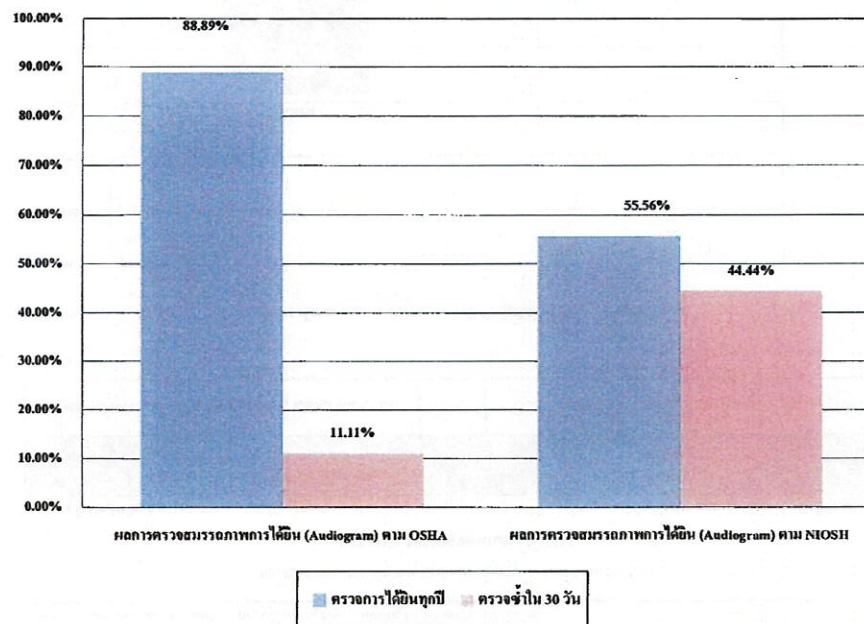

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

ถนนสุขุมวิทซอย 11 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด


ภาพรวมการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย(Audiogram) ประจำปี 2564 ไม่มี Baseline

เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการตรวจสุขภาพ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ (คน)	% ปกติ	ผลผิดปกติ (คน)	% ผิดปกติ
1	ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ไม่มี Baseline เปรียบเทียบ	1	0	0.00%	1	100.00%

แผนภูมิแสดงภาพรวมการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ประจำปี 2564 ไม่มี Baseline

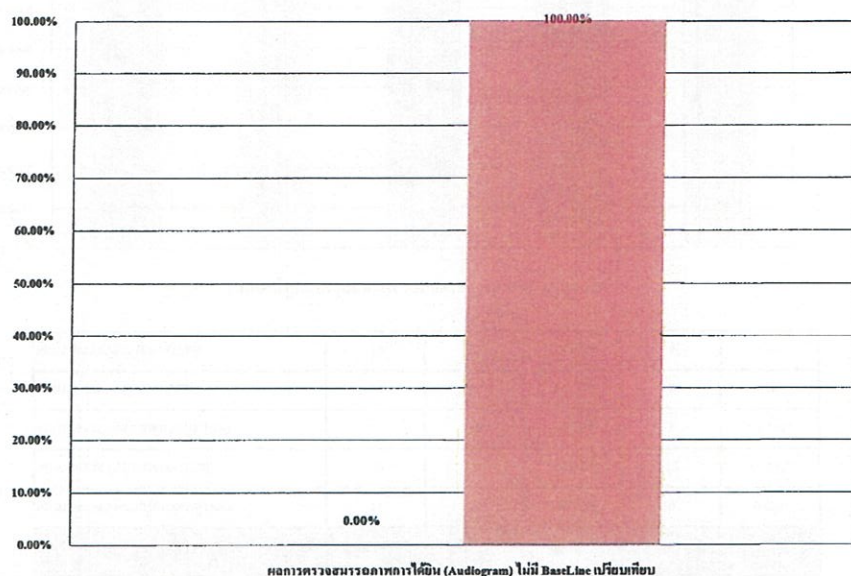

■ ผลปกติ ■ ผลผิดปกติ


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ	19	100.00%
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี

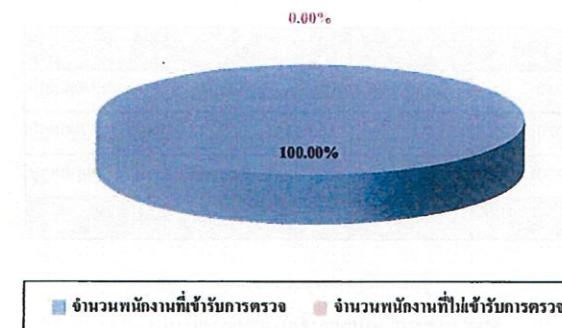


■ จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ■ จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ

เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปผลการตรวจร่างกายทั่วไปของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	ตรวจ	ปกติ (คน)	ร้อยละ	ผิดปกติ (คน)	ร้อยละ
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)	19	19	100.00%	0	0.00%
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	19	7	36.84%	12	63.16%
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต (BP)	19	16	84.21%	3	15.79%
ผลการตรวจวัดชีพจร (Pulse)	19	18	94.74%	1	5.26%
ผลการตรวจวัดรอบเอว (Waist)	19	15	78.95%	4	21.05%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจร่างกายของพนักงาน

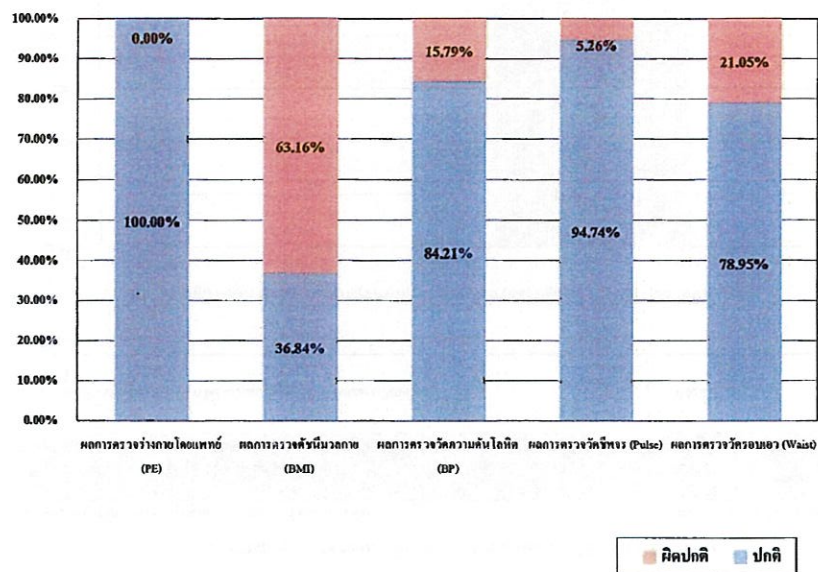

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอเรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	19	100.00%
ผู้มีผลผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	0	0.00%
ผู้มีผลผิดปกติ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์

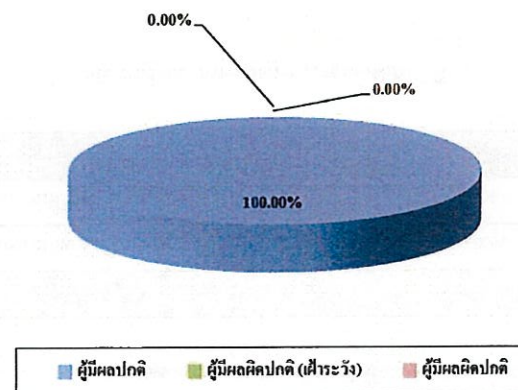

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจคัดหามวลกาย

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ	2	10.53%
ผู้มีน้ำหนักปกติ	7	36.84%
ผู้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน	5	26.32%
ผู้มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (ส่วนระดับ 1)	2	10.53%
ผู้มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (ส่วนระดับ 2)	3	15.79%
ผู้มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (ส่วนระดับ 3)	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจคัดหามวลกาย

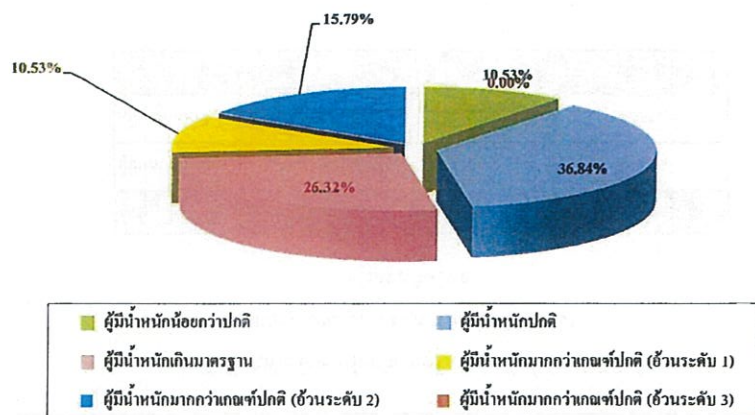


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจคัดหาคะแนนโลหิต

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	16	84.21%
ผู้มีผลผิดปกติ	3	15.79%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจคัดหาคะแนนโลหิต

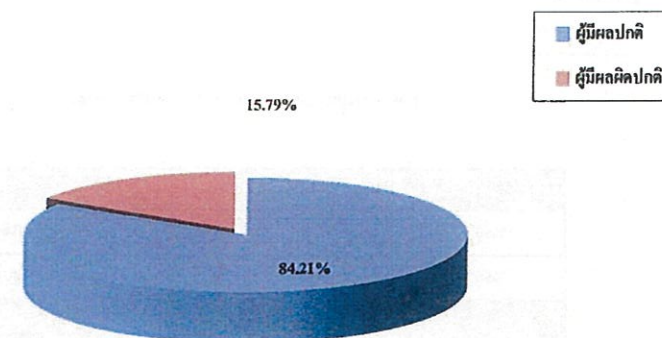

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขเนอรัล อีเลคทริก อินเตอรเนชันแนล โอเปอเรชันส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจวัดชีพจร

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	18	94.74%
ผู้มีผลผิดปกติ	1	5.26%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจวัดชีพจร

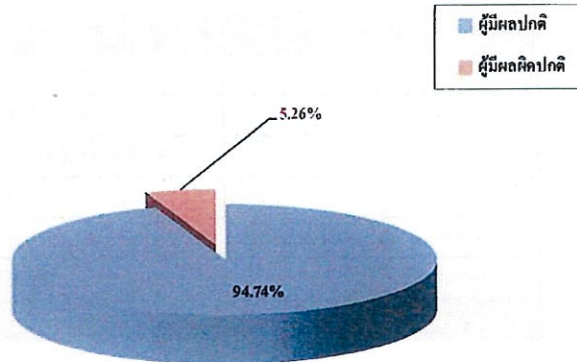

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขเนอรัล อีเลคทริก อินเตอรเนชันแนล โอเปอเรชันส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจวัดเส้นรอบเอว

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	15	78.95%
ผู้มีผลผิดปกติ	4	21.05%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจวัดเส้นรอบเอว

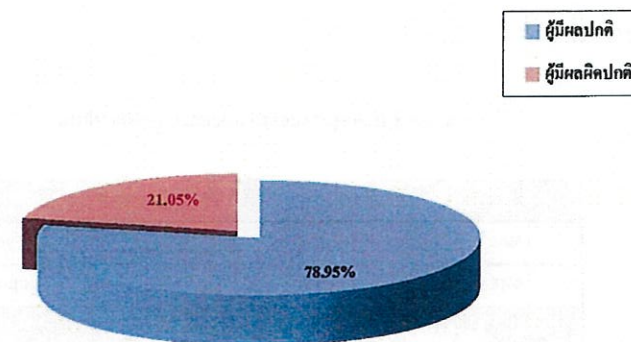

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เขเนอรัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต อีเพอร์เนชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเตด

สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	ตรวจ	ปกติ (คน)	ร้อยละ	ผิดปกติ (คน)	ร้อยละ
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	19	15	78.95%	4	21.05%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	19	13	68.42%	6	31.58%
ผลการตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	19	9	47.37%	10	52.63%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)	19	13	68.42%	6	31.58%
ผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือด	19	15	78.95%	4	21.05%
ผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL Direct) ในเลือด	19	7	36.84%	12	63.16%
ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)	19	19	100.00%	0	0.00%
ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase)	19	19	100.00%	0	0.00%
ผลการตรวจกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด	19	14	73.68%	5	26.32%
ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)	19	18	94.74%	1	5.26%
ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine)	19	19	100.00%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงาน

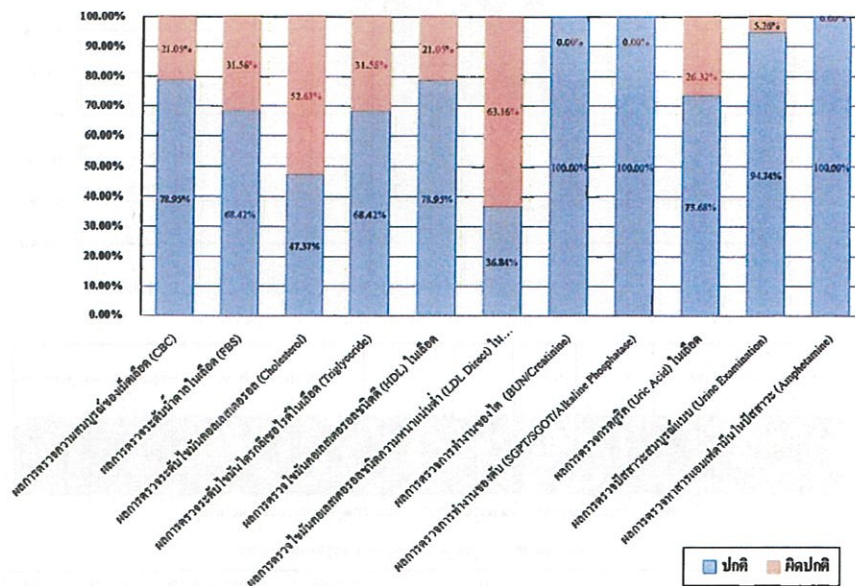

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เขเนอรัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต อีเพอร์เนชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเตด

สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	ตรวจ	มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	ไม่มีภูมิคุ้มกัน (คน)	ร้อยละ	พบเชื้อ (คน)	ร้อยละ
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs/HBsAg)	19	16	84.21%	3	15.79%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงาน

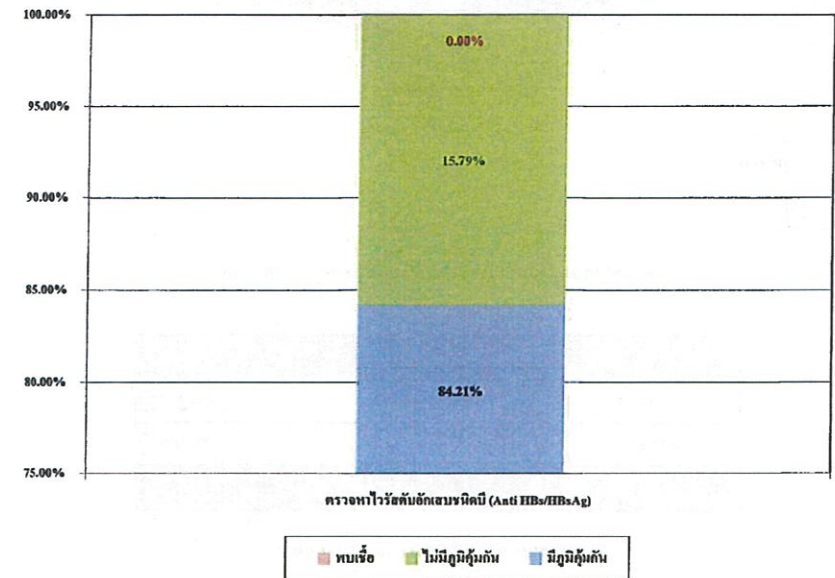

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เยนเอร็ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด


สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	ทศ 18	มีภูมิคุ้มกัน (กม)	ร้อยละ	ไม่มีภูมิคุ้มกัน (กม)	ร้อยละ	พบเชื้อ (คน)	ร้อยละ
ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)	19	13	68.42%	6	31.58%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของพนักงาน

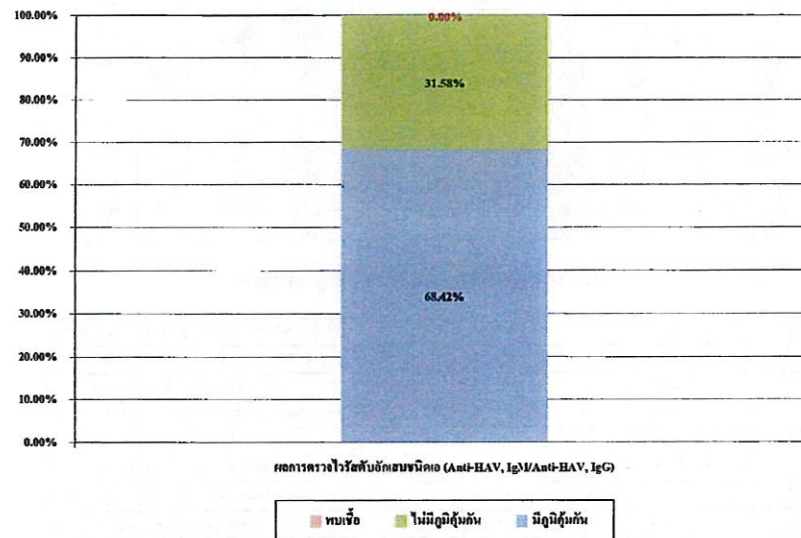

ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)




เยนเอร็ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	15	78.95%
ผู้มีผลผิดปกติ	4	21.05%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

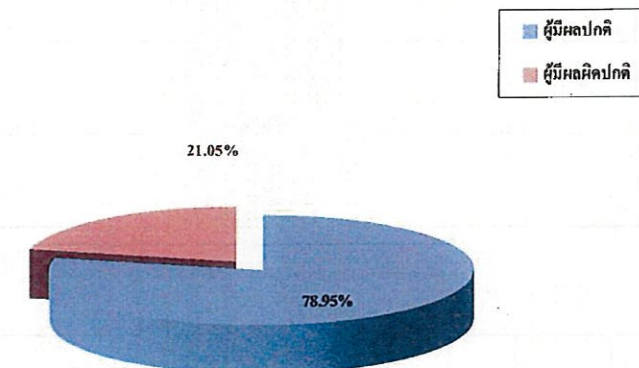


เยนอร์ล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	13	68.42%
ผู้มีผลผิดปกติ	6	31.58%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

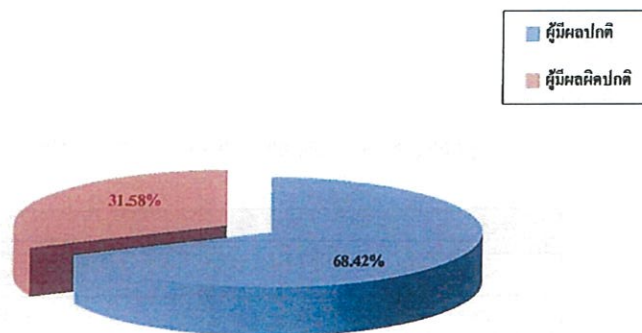


เยนอร์ล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	9	47.37%
ผู้มีผลผิดปกติ	10	52.63%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล

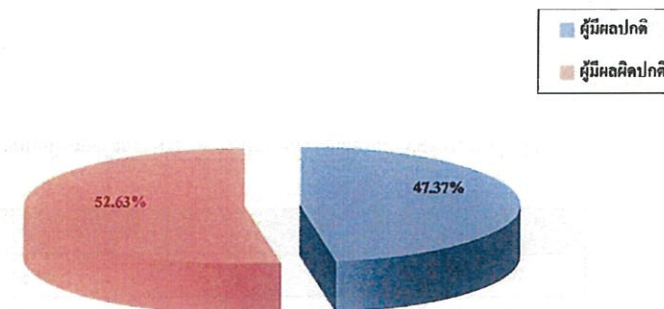


เขเนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอร์เรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	13	68.42%
ผู้มีผลผิดปกติ	6	31.58%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด

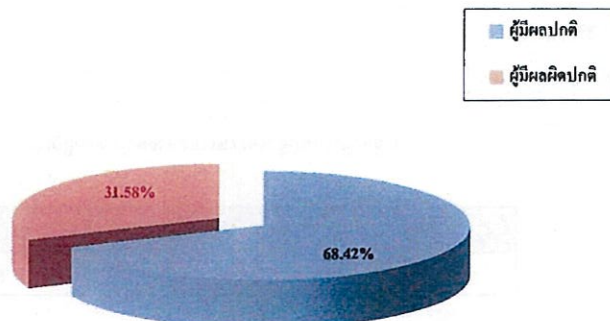

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขเนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอร์เรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	15	78.95%
ผู้มีผลผิดปกติ	4	21.05%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือด

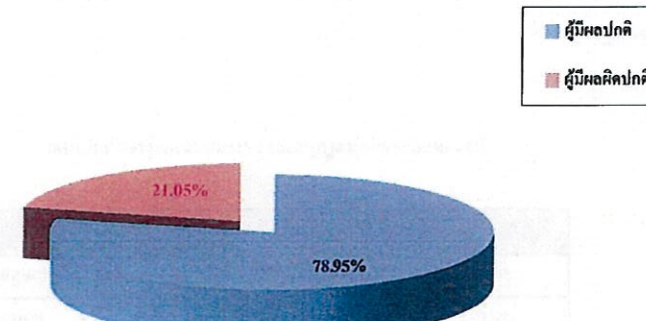

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขมอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL Direct) ในเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	7	36.84%
ผู้มีผลผิดปกติ	12	63.16%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL Direct) ในเลือด

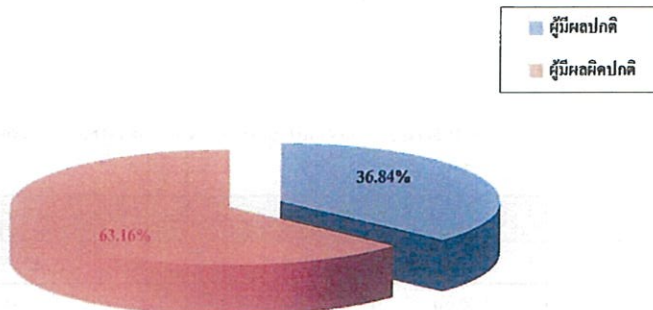

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขมอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	19	100.00%
ผู้มีผลผิดปกติ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)

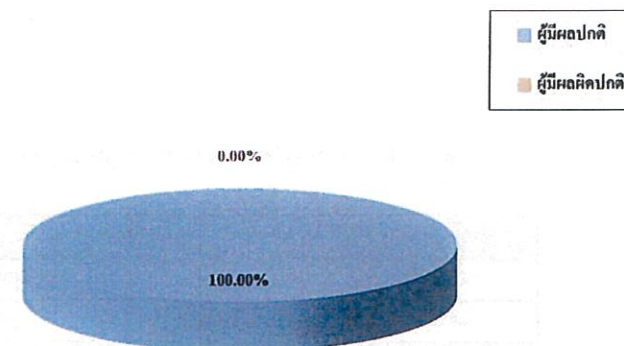

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์ดี อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT/SGOT)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	19	100.00%
ผู้มีผลผิดปกติ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT/SGOT)

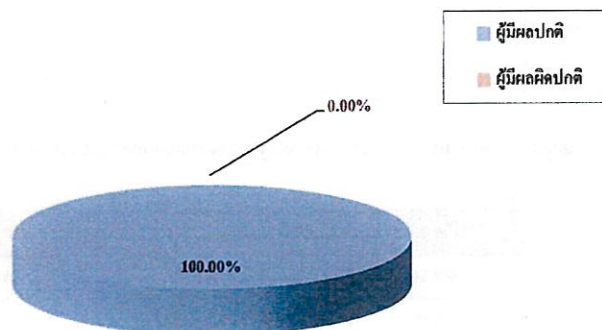

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์ดี อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี จำกัด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	14	73.68%
ผู้มีผลผิดปกติ	5	26.32%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด

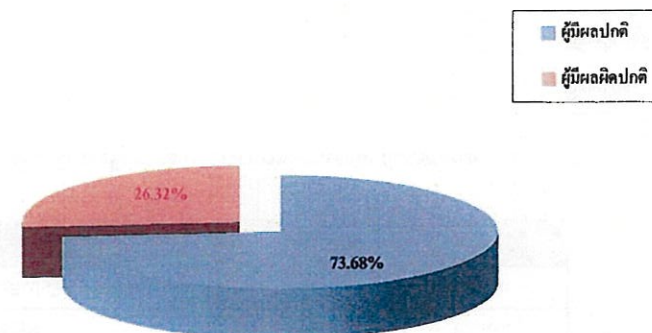

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


แผนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบนิตปี (Anti HBs/HBsAg)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
พบเชื้อไวรัสตับอักเสบนิตปี	0	0.00%
ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี	3	15.79%
มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี	16	84.21%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจไวรัสตับอักเสบนิตปี (Anti HBs/HBsAg)

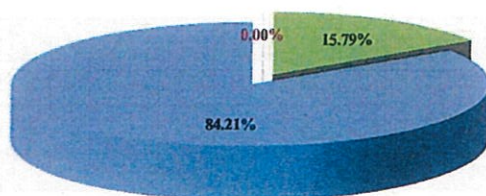

■ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบนิตปี ■ ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี ■ มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี


แผนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปะนี อิงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบนิตปี (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
พบเชื้อไวรัสตับอักเสบนิตปี	0	0.00%
ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี	13	68.42%
มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี	6	31.58%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจไวรัสตับอักเสบนิตปี (Anti-HAV, IgM/Anti-HAV, IgG)

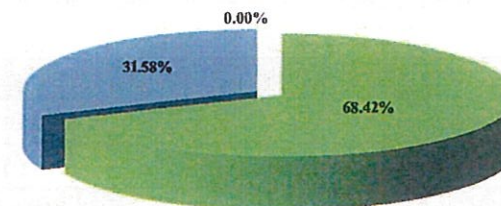

■ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบนิตปี ■ ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี ■ มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิตปี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อิเลกทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจปีสภาวะสมบูรณ์แบบ

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้ไม่ผลปกติ	18	94.74%
ผู้ไม่ผลผิดปกติ	1	5.26%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจปีสภาวะสมบูรณ์แบบ

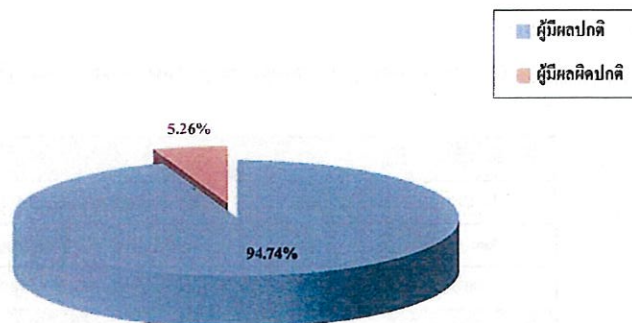

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อิเลกทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้ไม่ผลปกติ	19	100.00%
ผู้ไม่ผลผิดปกติ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

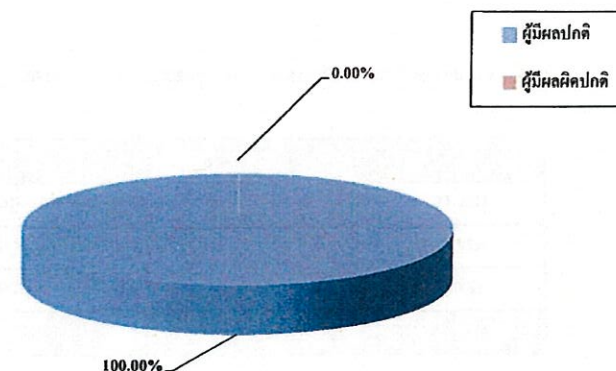

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เขเนอรัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต ซันแนล โอเปอร์เรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปผลการตรวจเครื่องมือพิเศษของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	ตรวจ	ปกติ (คน)	ร้อยละ	มีผลผิดปกติเล็กน้อย	ร้อยละ	มีผลผิดปกติ	ร้อยละ
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	19	16	84.21%	0	0.00%	3	15.79%
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	19	15	78.95%	4	21.05%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจเครื่องมือพิเศษของพนักงาน

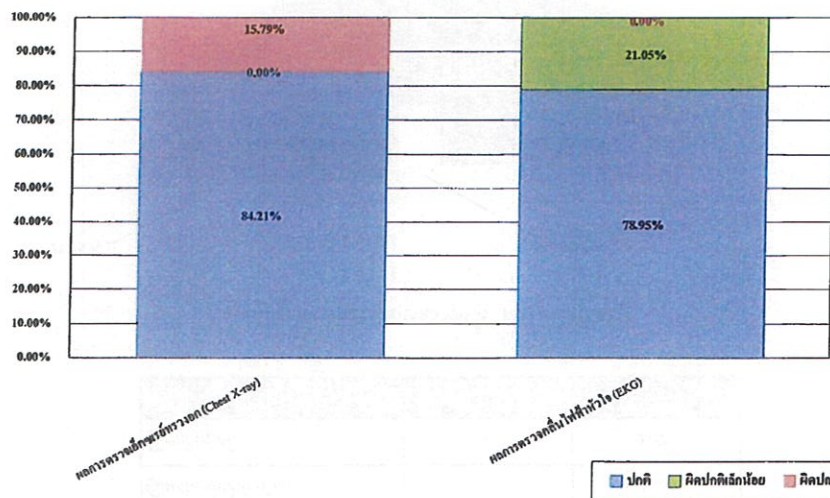

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขเนอรัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต ซันแนล โอเปอร์เรชันส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้ผิดปกติ	16	84.21%
ผู้ผิดปกติเล็กน้อย (สังเกตอาการ)	1	5.26%
ผู้ผิดปกติ	2	10.53%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

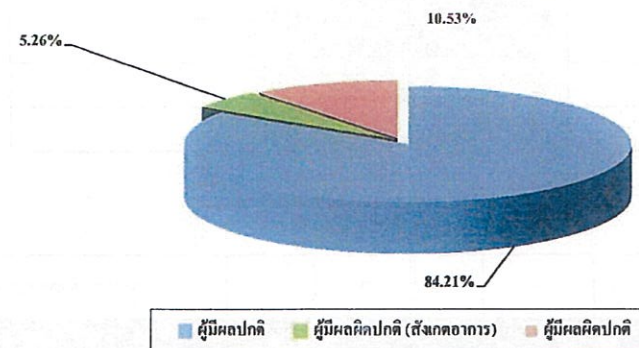

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์ล อิเล็กทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	15	78.95%
ผู้มีผลผิดปกติเล็กน้อย	4	21.05%
ผู้มีผลผิดปกติ	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	19	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

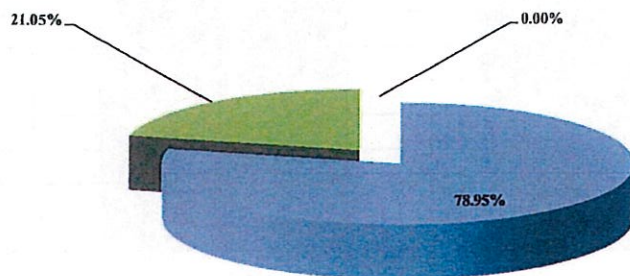

■ ผู้มีผลปกติ
 ■ ผู้มีผลผิดปกติเล็กน้อย
 ■ ผู้มีผลผิดปกติ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

เยนอร์ล อิเล็กทริก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปผลการตรวจทางอาชีวอนามัยของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	การตรวจ	สามารถปฏิบัติงานได้ (คน)	ร้อยละ	สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ (คน)	ร้อยละ	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คน)	ร้อยละ
ตรวจสายตาด้านการมองเห็น (Occupation Vision Test)	19	15	78.95%	4	21.05%	0	0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางอาชีวอนามัยของพนักงาน

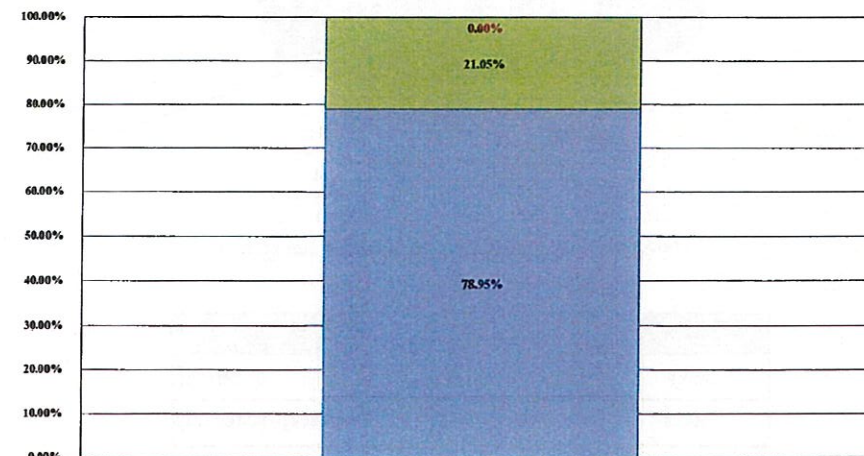

ตรวจสายตาด้านการมองเห็น (Occupation Vision Test)

■ สามารถปฏิบัติงานได้
 ■ สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ
 ■ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


แบบฟอร์ม อีเลกทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อกำหนด โดยแยกตามลักษณะกลุ่มงานอาชีพ

กลุ่มอาชีพ	จำนวนพนักงาน	สามารถปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ	ร้อยละ	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ร้อยละ
1. ตำแหน่งงาน (Admin)	12	10	83.33%	2	16.67%	0	0.00%
2. ตรวจสอบ (Inspection)	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3. ขยายยานพาหนะ (Mobile equipment)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. ฝ่ายผลิต (Operator)	4	3	75.00%	1	25.00%	0	0.00%
5. แรงงานทั่วไป (Labor)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6. วิศวกรรม (Engineering)	2	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%

พนักงานอาชีพ โดยแยกตามลักษณะกลุ่มงานอาชีพ

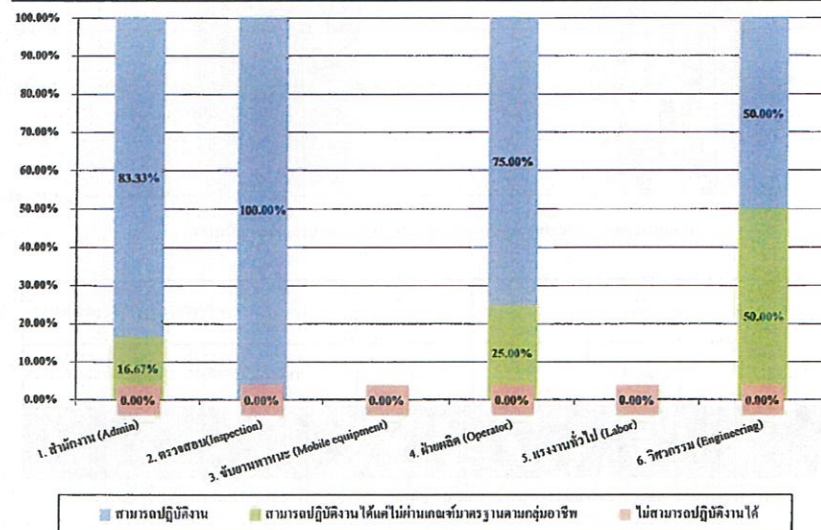

แบบฟอร์ม อีเลกทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ

กลุ่มอาชีพที่ 1 งานสำนักงาน

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก ทำงานกับเอกสาร รวมถึงอาจมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้วย เช่น งานบริหาร งานธุรการ งานเลขานุการ งานบัญชี งานจัดซื้อ งานพิมพ์ดีด งานเสมียน งานเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล งานฝ่ายสารสนเทศ งานในห้องควบคุม

กลุ่มอาชีพที่ 2 งานตรวจสอบคุณภาพ

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านเป็นงานใช้สายตามองสิ่งที่มีขนาดเล็ก หรือมองสิ่งของในระยะใกล้กับดวงตาเป็นหลัก เช่น งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน งานตรวจสอบหรือแยกหรือร้อยตัวหนี งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กในฝ่ายการผลิต งานควบคุมเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กหรือทำงานกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

กลุ่มอาชีพที่ 3 งานขยายยานพาหนะ

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านเป็นงานขยายยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่เป็นหลัก เช่น ขับรถยนต์ ขับรถบรรทุก ขับรถตัด ขับรถคอนกรีต ขับรถแทรกเตอร์ ขับรถกระเช้า ขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับรถเคลื่อนย้ายสินค้า ขับรถเคลื่อนย้าย

กลุ่มอาชีพที่ 4 งานควบคุมเครื่องจักร

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านเป็นงานควบคุมเครื่องจักร หรืองานประกอบในฝ่ายการผลิต ที่มองสิ่งของที่มีขนาดปกติหรือขนาดใหญ่ ทำงานโดยต้องมองสิ่งที่อยู่ในระยะช่วงแขนเป็นหลัก เช่น งานคุมเครื่องกลึง งานคุมเครื่องเจาะ งานคุมเครื่องตัด งานคุมเครื่องปั๊มขึ้นรูป งานคุมเครื่องหล่อแบบ งานคุมเครื่องเลื่อย งานคุมเครื่องบด โม่ งานประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดปกติหรือขนาดใหญ่ในส่วนการผลิต

กลุ่มอาชีพที่ 5 แรงงานทั่วไป

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านเป็นงานที่มีลักษณะใช้แรงงานทั่วไป เป็นงานที่ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เป็นหลัก เช่น งานแม่บ้าน งานฝ่ายซ่อม งานยกเบรกล้างของ งานเข็นรถขนส่งสินค้า

กลุ่มอาชีพที่ 6 งานช่างและวิศวกรรม

เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านเป็นงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลักษณะการทำงานเปลี่ยนแปลงไปมา ไม่ได้ทำงานลักษณะเดิมซ้ำๆ เป็นหลัก เช่น งานบริหาร งานติดตั้ง ข้างประปา ข้างปูน ข้างทาสี ข้างไม้ ข้างไฟฟ้า ข้างซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม

หมายเหตุ

1. ให้ท่านเลือกกลุ่มอาชีพที่เข้าได้กับท่านมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มอาชีพ แต่หากงานของท่านมีลักษณะเข้าได้กับหลายกลุ่มอาชีพ กรุณาแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ผู้แปลผลจะใช้เกณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มข้นมากที่สุดที่ท่านเลือกในการแปลผล
2. หากท่านไม่สามารถเลือกกลุ่มอาชีพได้ หรือ ไม่มีข้อมูล แพทย์ผู้แปลผลขออนุญาตเป็นผู้เลือกกลุ่มอาชีพให้กับท่านตามที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ซักประวัติอาชีพได้

แหล่งที่มา


1. Purdue job standards for OPTEC Vision Tester (Part No. 2000200).
2. Job standards for use with the TITMUS Vision Screener (Rev.2.08 PS).

แผนอวด อีเอคทริก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปผลการตรวจทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ตรวจการได้ยินทุกปี (กข)	ร้อยละ	ตรวจซ้ำใน 30 วัน (กข)	ร้อยละ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม OSHA	18	16	88.89%	2	11.11%
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม NIOSH	18	10	55.56%	8	44.44%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ของพนักงาน

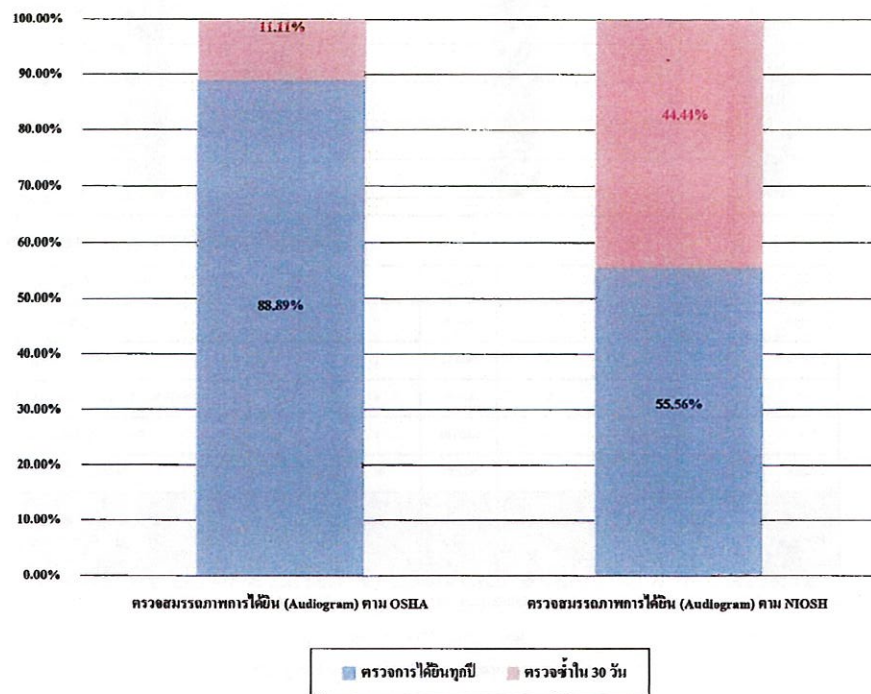

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

แผนอวด อีเอคทริก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปผลการตรวจทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ชนิดการตรวจ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ (กข)	ร้อยละ	ผลผิดปกติ (กข)	ร้อยละ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ไม่มี BaseLine เปรียบเทียบ	1	0	0.00%	1	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจทางอาชีวอนามัย (Audiogram) ของพนักงาน

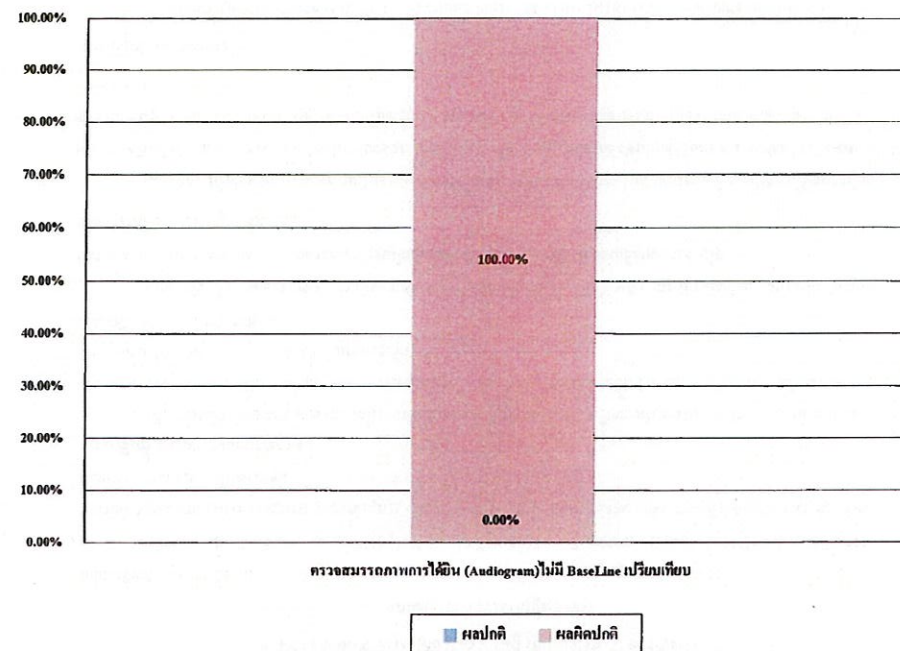

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์ล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม OSHA

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ตรวจการได้ยินทุกปี	16	88.89%
ตรวจซ้ำใน 30 วัน	2	11.11%
ผู้ตรวจทั้งหมด	18	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม OSHA

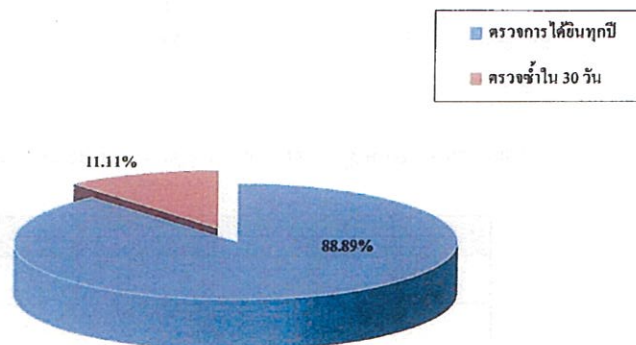


เยนอร์ล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม NIOSH

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ตรวจการได้ยินทุกปี	10	55.56%
ตรวจซ้ำใน 30 วัน	8	44.44%
ผู้ตรวจทั้งหมด	18	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ตาม NIOSH

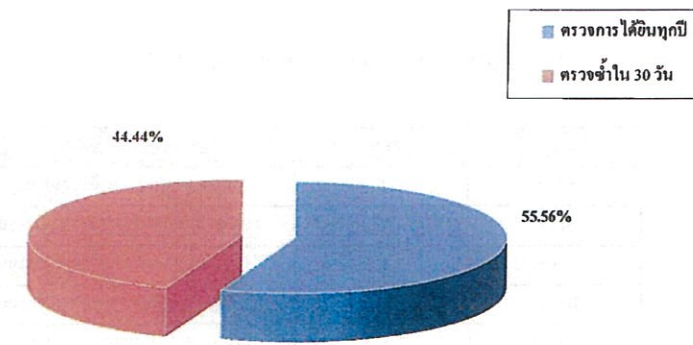

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เยนอร์ล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ไม่มี BaseLine เปรียบเทียบ

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	0	0.00%
ผู้มีผลผิดปกติ	1	100.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	1	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ไม่มี BaseLine เปรียบเทียบ

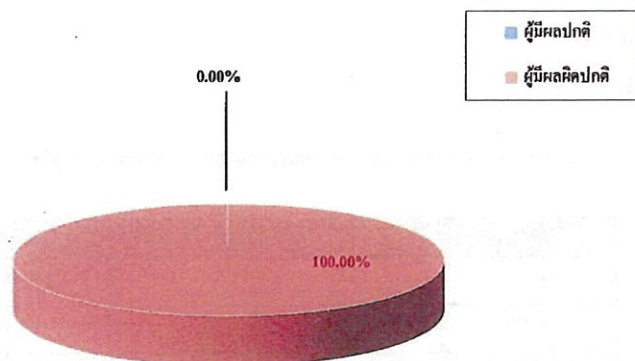

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823



เยนอร์ล อีเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสมรรถภาพแรงบีบมือ

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
กล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีมาก	5	27.78%
กล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี	2	11.11%
กล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	8	44.44%
กล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยแข็งแรง	2	11.11%
กล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์ไม่แข็งแรง	1	5.56%
ผู้ตรวจทั้งหมด	18	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสมรรถภาพแรงบีบมือ

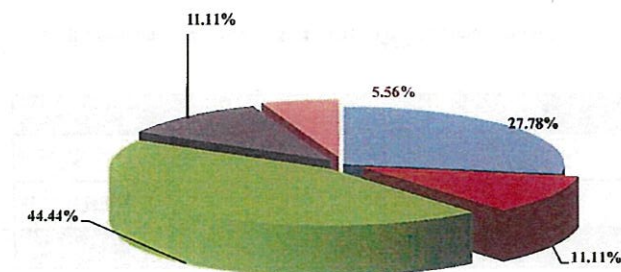

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
กล้ามเนื้อหลังอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีมาก	6	35.29%
กล้ามเนื้อหลังอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี	1	5.88%
กล้ามเนื้อหลังอยู่ในเกณฑ์พอใช้	9	52.94%
กล้ามเนื้อหลังอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยแข็งแรง	1	5.88%
กล้ามเนื้อหลังอยู่ในเกณฑ์ไม่แข็งแรง	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	17	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง

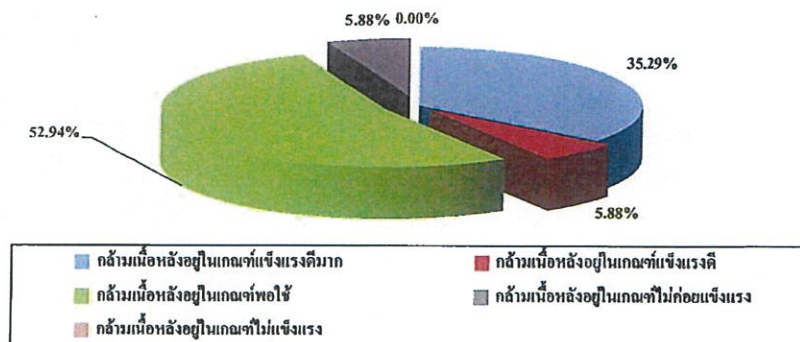

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


เขตนอร์ด อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพอร์เรชั่นส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
กล้ามเนื้อขาอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีมาก	10	55.56%
กล้ามเนื้อขาอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี	3	16.67%
กล้ามเนื้อขาอยู่ในเกณฑ์พอใช้	4	22.22%
กล้ามเนื้อขาอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยแข็งแรง	1	5.56%
กล้ามเนื้อขาอยู่ในเกณฑ์ไม่แข็งแรง	0	0.00%
ผู้ตรวจทั้งหมด	18	100.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา

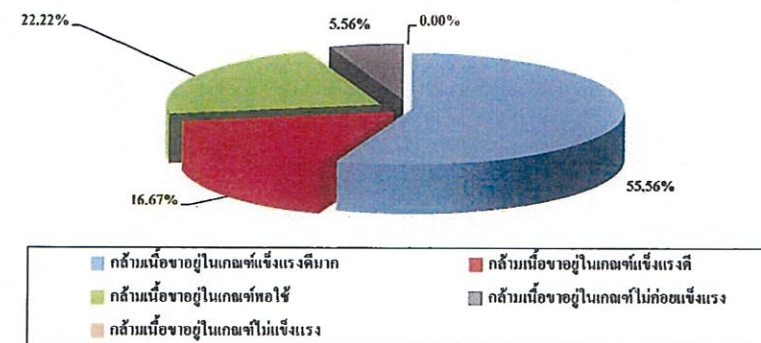

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120
Tel: +66 38 923999
Fax: +66 38 923955

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ
รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง


อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.
๒๕๖๓ และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผล
การตรวจสอบสภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน การ
ให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ
รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๔

เอนเอิร์ล ฮีเลททริค อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ ได้จัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข ตาม
กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก
พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ จึงขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้
การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อ
โปรดรับไว้พิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายสำนักงาน	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	งดตรวจ	-	-	-	งดตรวจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	4	3	1	ให้พนักงานทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำพบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในอีกต่อไป	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดัดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่
	ตรวจสายตาอาชีพอนามัย (Occupation Vision Test)	4	3	1	แนะนำควรพบจักษุแพทย์	ติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน
รวมจำนวนลูกจ้าง (คน)		19	19	0		



- หมายเหตุ ๑.** งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานที่ลูกจ้างทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การให้การรักษาน้ำ (ไม่ตรวจรายละเอียด) เช่น การส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพซ้ำ การส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษายาบาล เป็นต้น
๓. การแก้ไขสภาพแวดล้อม (ไม่ตรวจรายละเอียด) เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เป็นต้น
๔. การป้องกันที่ตัวลูกจ้าง (ไม่ตรวจรายละเอียด) เช่น จัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง การเปลี่ยนงาน เป็นต้น

๖. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข

แผนก	งานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ		การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	การแก้ไขสุขภาพแวดล้อม (ไม่ตรวจรายละเอียด)	
ฝ่ายปฏิบัติการ	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	งดตรวจ	-	-	-	งดตรวจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	10	5	3	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการได้ยินซ้ำพบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในอีกต่อไป	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดัดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่
	ตรวจสายตาอาชีพอนามัย (Occupation Vision Test)	10	9	1	แนะนำควรพบจักษุแพทย์เฉพาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน
ฝ่ายซ่อมบำรุง	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	งดตรวจ	-	-	-	งดตรวจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	5	4	1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการได้ยินซ้ำพบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในอีกต่อไป	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดัดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่
	ตรวจสายตาอาชีพอนามัย (Occupation Vision Test)	5	3	2	แนะนำควรพบจักษุแพทย์เฉพาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน

Saenpao, Chayasirin (GE Gas Power)

038-694117-9 ต่อ 101 - 103, 115 - 116

หมายเหตุ : การนำส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการร่วมตัวของบุคคลหมู่มาก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่านสามารถนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในวันที่ 4 มี.ค. 2022 เวลา 10:23 Saenpao, Chayasirin (GE Gas Power) <Chayasirin.Saenpao@ge.com> เขียนว่า:

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖4

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสอบสภาพลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖4

เขนอร์ล อิเลทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข

ตามกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕63 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ จึงขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖4

(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดรับไว้พิจารณา