



 Chow Steel Industries Public Company Limited		แบบตรวจสอบอันดับเพลิง				
		ประจำเดือน	มกราคม /	2022		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR
						ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ		10/1/65
				จป.		11/1/65
				ผก.ฝ่าย		12/1/65
รวม		14				

 Chow Steel Industries Public Company Limited		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน		มกราคม		2022
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR
						ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15 ✓	8 ✓		ผู้ตรวจ	<i>[Signature]</i>	10/1/65
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50 ✓	3 ✓		จป.	<i>[Signature]</i>	11/1/65
3. CO2	15 ✓	6 ✓		ผก.ฝ่าย	<i>[Signature]</i>	12/1/65
4. น้ำยาเหลวระเหย	15 ✓	1 ✓				
รวม		18 ✓				

แบบตรวจสอบระดับเพลิง

ประจำเดือน		มกราคม		2022	
ชนิดดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	วค/ป
				จป.	10/1/69
				ผจก.ฝ่าย	11/1/69
				ฉร ๑๕๕	12/1/69
รวม		21			

รายละเอียดดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

แบบตรวจสอบระดับเพลิง


ประจำเดือน		มกราคม		2022	
ชนิดดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	วค/ป
2. CO <sub>2</sub>	15	2		จป.	10/1/69
				ผจก.ฝ่าย	11/1/69
				ฉร ๑๕๕	12/1/69
รวม		11			

รายละเอียดดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		

หมายเหตุ

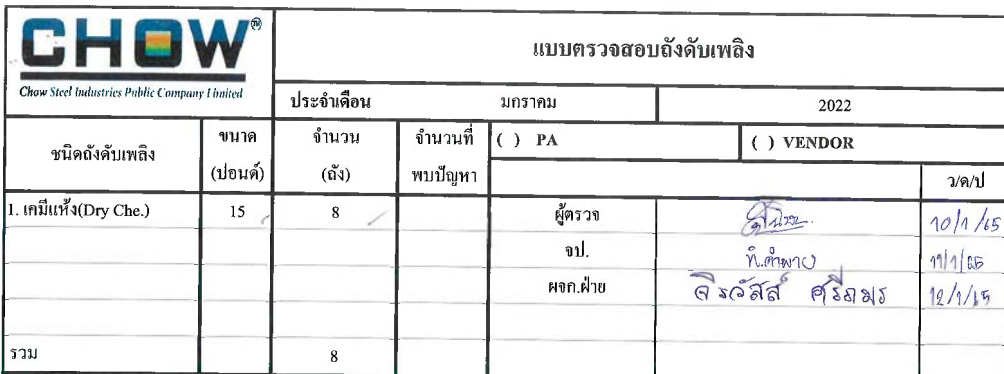



[illegible]

ประจำเดือน	มกราคม	2022
------------	--------	------

ชนิดดั่งคำเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ			10/1/65
				จป.	พ.ศ.พาว		11/1/65
				ผจก.ฝ่าย	จ.รอสส์ ศรีอักษร		12/1/65
รวม		8					

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3 ✓	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	83 ✓	
3	CO2	15		8 ✓	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1 ✓	ห้อง Server
รวม				95	ถึง

รวม	95	ถึง
-----	----	-----

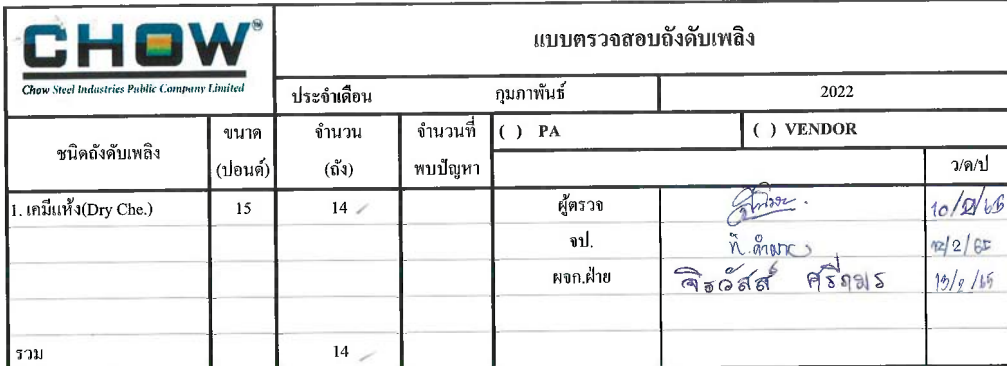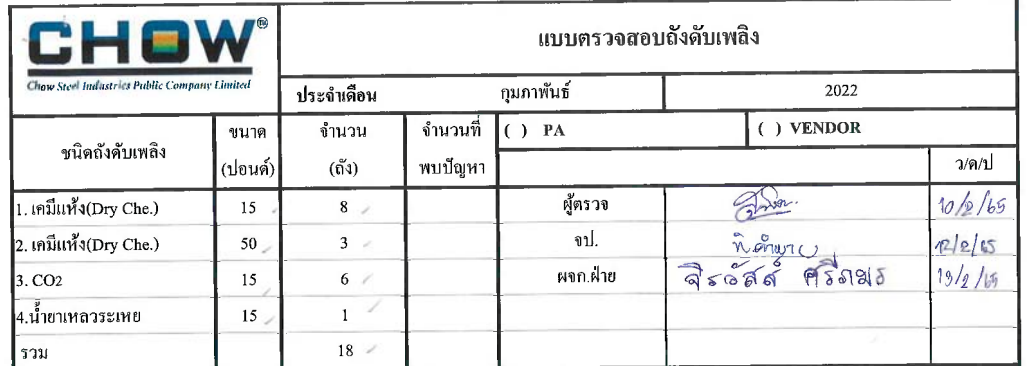[illegible]

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั้อมรปภ.	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องซังเฟส.1	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องซังเฟส.2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15 ✓		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15 ✓		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15 ✓		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15 ✓		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15 ✓		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15 ✓		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		กุมภาพันธ์		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	10/2/65
				จป.	12/2/65
				ผจก.ฝ่าย	13/2/65
รวม		21			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		กุมภาพันธ์		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	10/2/65
2. CO <sub>2</sub>	15	2		จป.	12/2/65
				ผจก.ฝ่าย	13/2/65
รวม		11			



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		

หมายเหตุ

[illegible]

### หมายเหตุ

 Chow Steel Industries Public Company Limited		แบบตรวจสอบระดับเพลิง				
		ประจำเดือน		กุมภาพันธ์		2022
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR
						ว/ค/ป
1. เกล็ดแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ		10/6/65
				จป.	น.จันทวงศ์	12/2/65
				ผกก.ฝ่าย	ธีรธวัช ธีรธวัช	13/2/65
รวม		21				

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		

### หมายเหตุ




### แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

ประจำเดือน

กุ่มภาพันธุ์

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ด/ป
1. เคมี่แห้ง(Dry Che.)	15 ✓	11 ✓		ผู้ตรวจ			13/1/66
				จป.	ก.คำพาศ		12/2/65
				ผก.ฝ่าย	๑๕๐๘๘๘๘ คิธณพร		13/2/65
รวม		11 ✓					

**รายละเอียดถึงระดับเพลิงที่พบปัญหา**

[illegible]

### หมายเหตุ

### สรุปประเภทและจำนวนถึงดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3 ✓	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86 ✓	
3	CO2	15		8 ✓	ห้องสวิตช์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1 ✓	ห้อง Server
รวม				98 ✓	ถึง






### แบบตรวจสอบดังกล่าว

ประจำเดือน

มีนาคม

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ค/ป
1. เติมน้ำแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ		8/3/65	
				จป.	ก. ดาชา	16/65	
				ผจก.ฝ่าย	ศิริสวัสดิ์ ศรีภพ		
รวม		14					

รายละเอียดดังต่อไปนี้

[illegible]

## หมายเหตุ



### แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

ประจำเดือน

มีนาคม

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
					ว/ด/ป
1. เคมแห้ง(Dry Che.)	15 ,	8		ผู้ตรวจ	<i>[Signature]</i> 8/3/65
2. เคมแห้ง(Dry Che.)	50 ,	3		จป.	<i>[Signature]</i> ๗/๓/๖๕
3. CO2	15 ,	6		ผจก.ฝ่าย	<i>[Signature]</i> ๗/๓/๖๕
4. น้ำยาเหลวระเหย	15 ,	1			
รวม		18			

รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊อมรบก.	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องซังเฟส.1	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องซังเฟส.2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15 ✓		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50 ✓	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15 ✓		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15 ✓		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15 ✓		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15 ✓		✓		
OF.008	หน้าห้องวอเทค	Dry Chemical	15 ✓		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15 ✓		✓		

### หมายเหตุ








### แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

ประจำเดือน

มีนาคม

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR	วค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ		8/2/65
				จป.	ท.คณู	9/3/65
				ผจก.ฝ่าย	จิรวัสส์ ศรีภรณ์	
รวม		11				

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา


[illegible]

### หมายเหตุ


### สรุปประเภทและจำนวนอันดับเพลง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.) ✓	50 ✓	6A-20B ✓	3 ✓	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.) ✓	15 ✓	6A-20B ✓	86 ✓	
3	CO2 ✓	15 ✓		8 ✓	ห้องสวิตช์เกียร์ ✓
4	น้ำยาเหลวระเหย ✓	15 ✓		1 ✓	ห้อง Server
รวม				98	ถึง

รวม	98	ถึง	
-----	----	-----	--

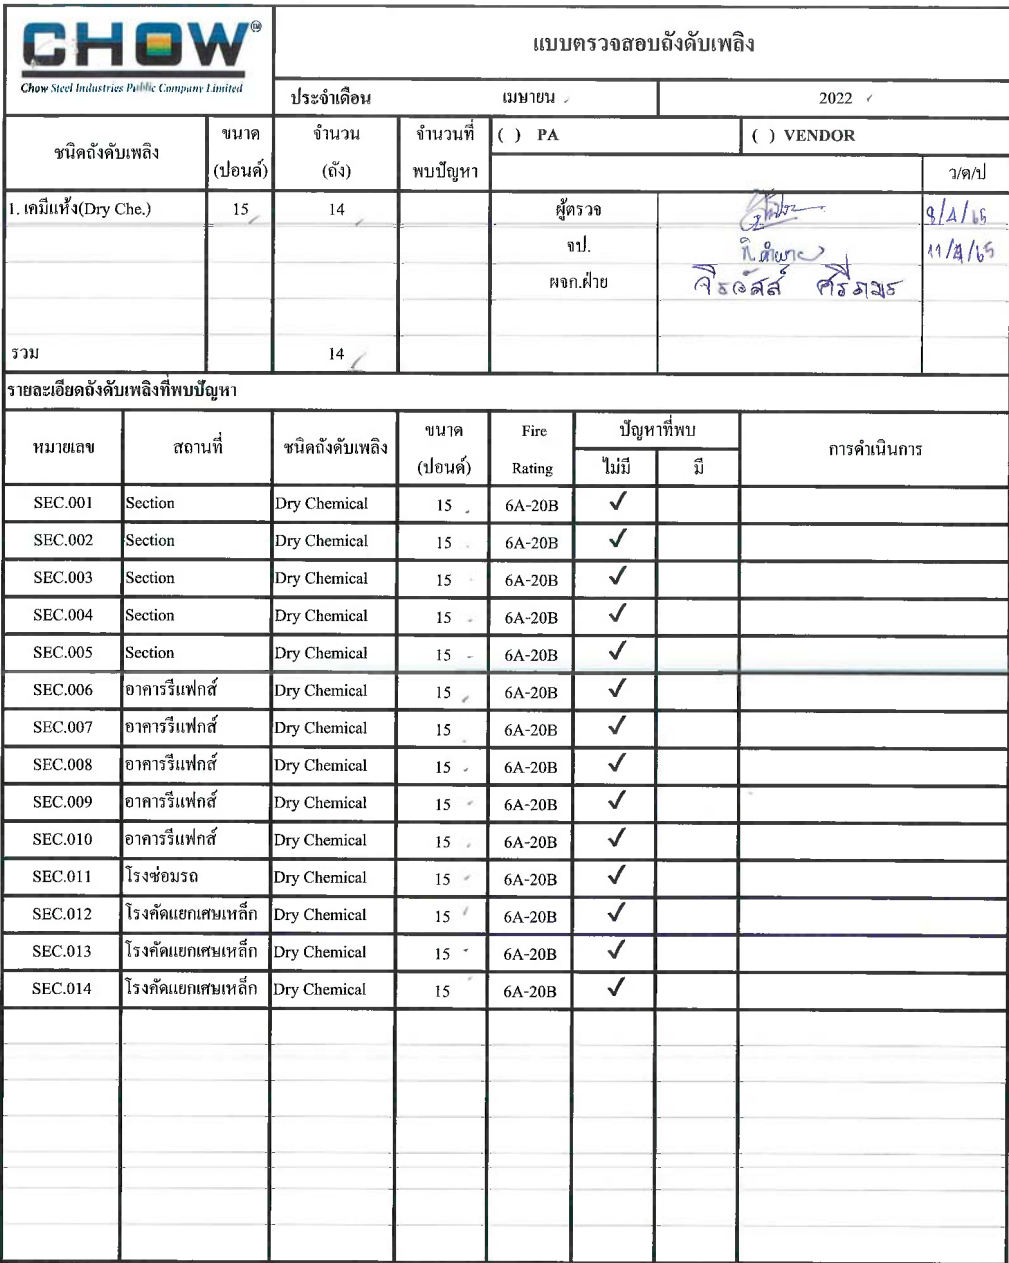

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

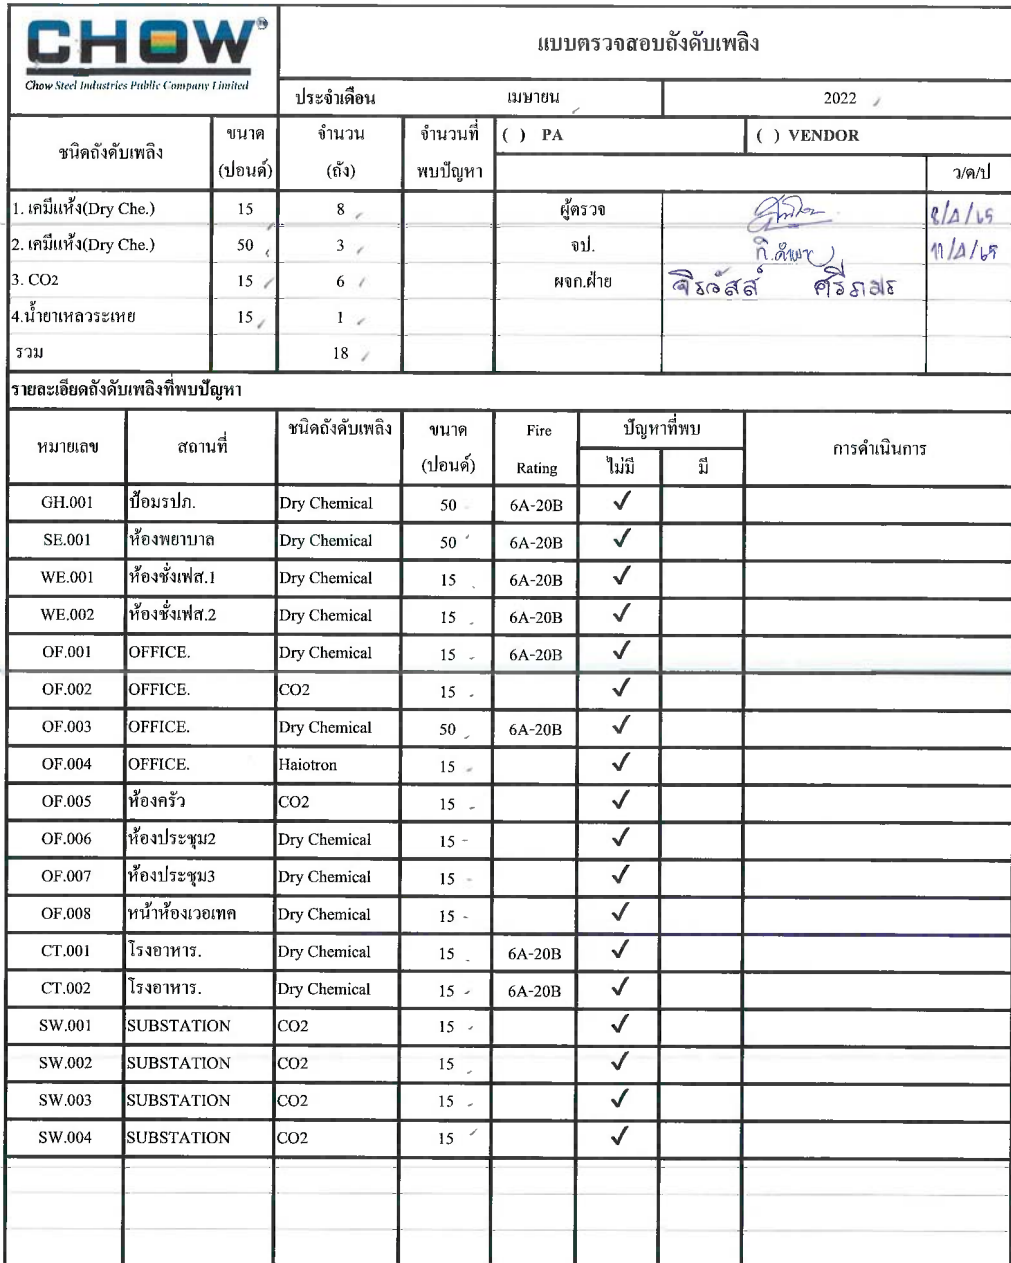

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)



แบบตรวจสอบระดับเพลิง

ประจำเดือน		เมษายน		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	ว/ค/ป
				จป.	ว/ค/ป
				ผก.ฝ่าย	ว/ค/ป
รวม		21			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

แบบตรวจสอบระดับเพลิง

ประจำเดือน		เมษายน		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	ว/ค/ป
2. CO <sub>2</sub>	15	2		จป.	ว/ค/ป
				ผก.ฝ่าย	ว/ค/ป
รวม		11			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		

หมายเหตุ






### แบบตรวจสอบถ่วงน้ำหนัก

ประจำเดือน

MEMPHIS

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ด/ป
1. เคนีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ			8/4/66
				จป.	โศภณ		11/4/66
				ผจก.ฝ่าย	ธีรวิสิทธิ์ ศิริสมร		
รวม		11					

รายละเอียดดังต่อไปนี้

[illegible]

## หมายเหตุ

### สรุปประเภทและจำนวนกังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry-Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
รวม				98	ถึง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		พฤษภาคม		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	ว/ค/ป
				จป.	11/5/65
				ผจก.ฝ่าย	12/5/65
				จิรัชสิทธิ์ ศรีธรรม	
รวม		21			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		พฤษภาคม		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	ว/ค/ป
2. CO <sub>2</sub>	15	2		จป.	11/5/65
				ผจก.ฝ่าย	12/5/65
				จิรัชสิทธิ์ ศรีธรรม	
รวม		11			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO <sub>2</sub>	15		✓		

หมายเหตุ








### แบบตรวจสอบถ่วงน้ำหนัก

ประจำเดือน

พฤษภาคม

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ			11/5/65
				จป.	ก. ต้นเพ		12/5/65
				ผจก.ฝ่าย	วิ รัชสิทธิ์	ศรีธนา	
รวม		11					


รายละเอียดดังต่อไปนี้

[illegible]


### หมายเหตุ

สรุปประเภทและจำนวนกังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเลวระเหย	15		1	ห้อง Server
รวม				98	ถึง

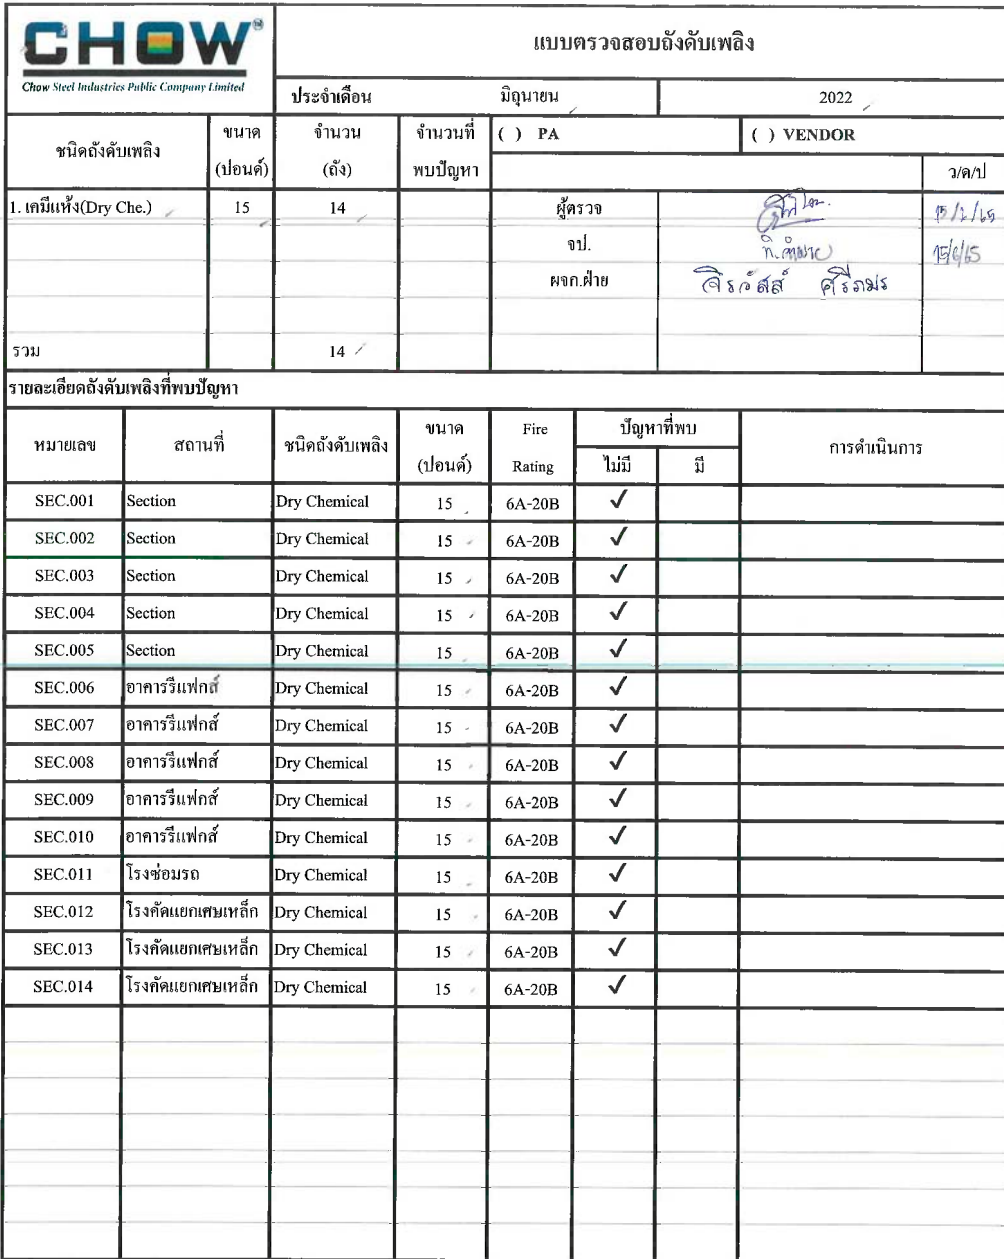

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

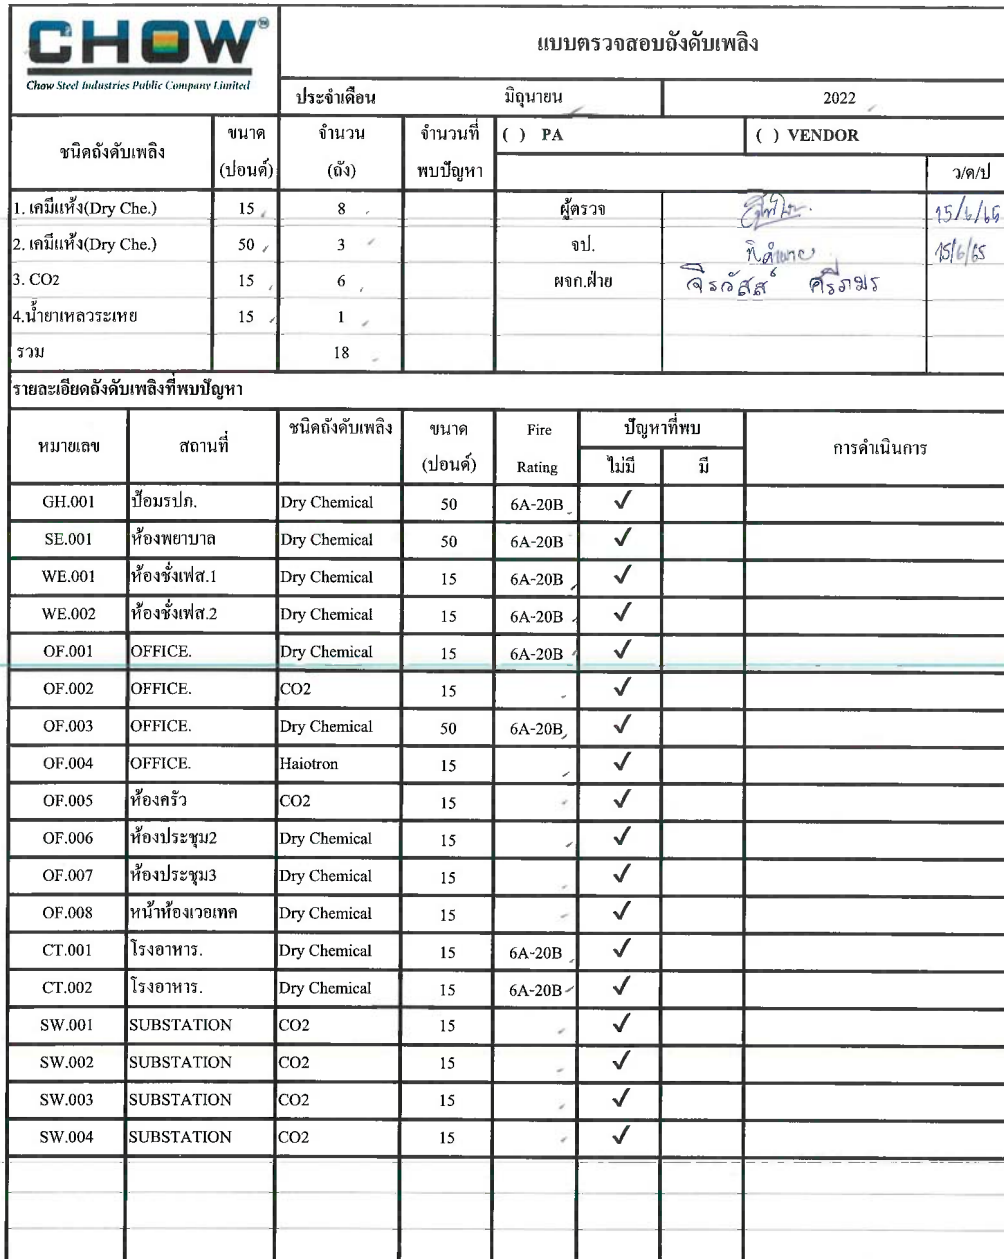

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		มิถุนายน		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15 ✓	21 ✓		ผู้ตรวจ	15/6/65
				จป.	15/6/65
				ผจก.ฝ่าย	จิรวัสส์ ศิริพงษ์
รวม		21 ✓			

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		

หมายเหตุ


แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน		มิถุนายน		2022	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15 ✓	9 ✓		ผู้ตรวจ	15/6/65
2. CO <sub>2</sub>	15 ✓	2 ✓		จป.	15/6/65
				ผจก.ฝ่าย	จิรวัสส์ ศิริพงษ์
รวม		11 ✓			


รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส 2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ

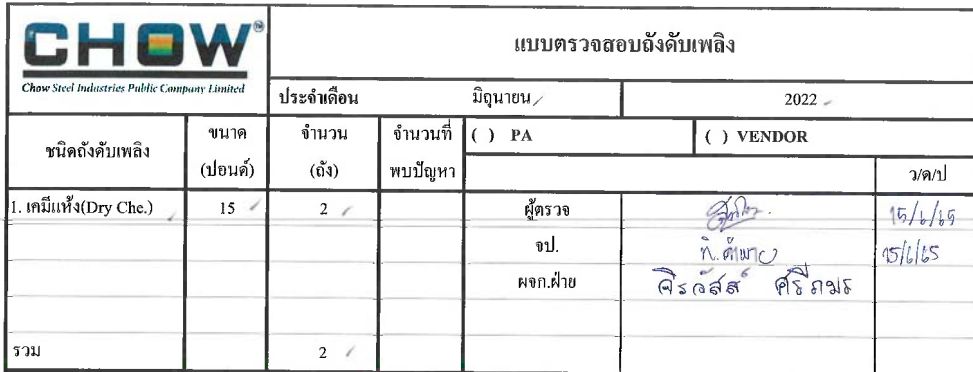[illegible]

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

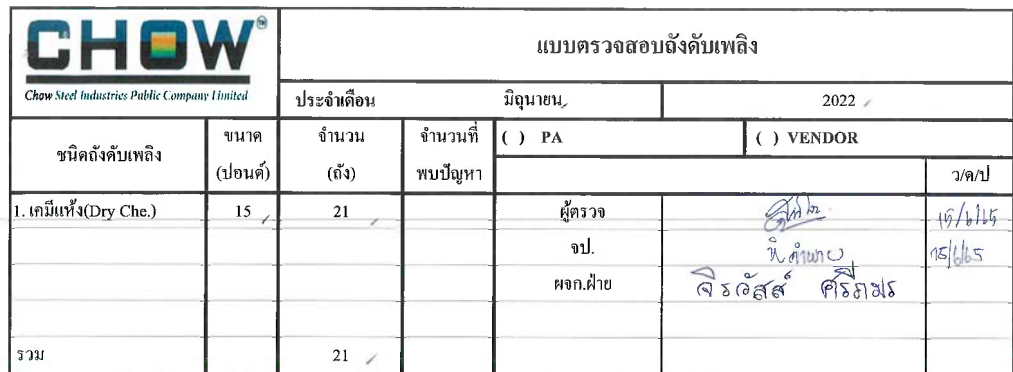

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 -	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15 ✓	6A-20B	✓		

## หมายเหตุ





### แบบทดสอบถั่งดัดเพลลล

ประจำเดือน

มิถุนายน

2022

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	( ) PA		( ) VENDOR	
							ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ			15/11/65
				จป.			15/11/65
				ผจก.ฝ่าย			
รวม		11					

รายละเอียดอันดับเพลิงที่พบปัญหา

[illegible]

## หมายเหตุ

### สรุปประเภทและจำนวนถึงดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
รวม				98	ถึง