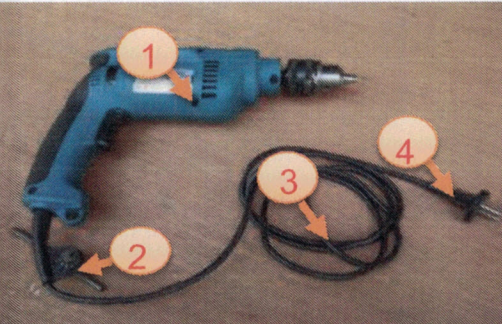


แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนไฟฟ้า

เดือน มกราคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับ	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

วันที่ : 13-1-65

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มกราคม 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สโตร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิศ
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล

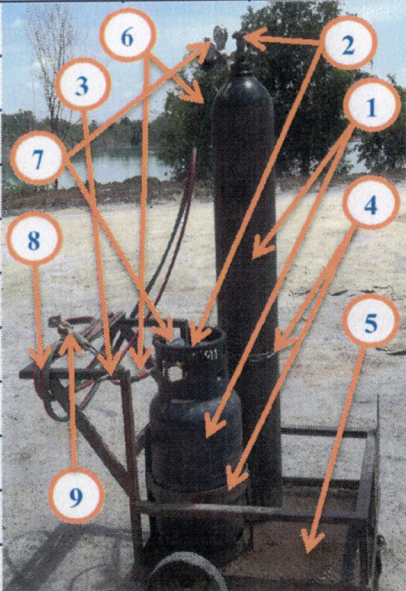
ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 13-1-65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย

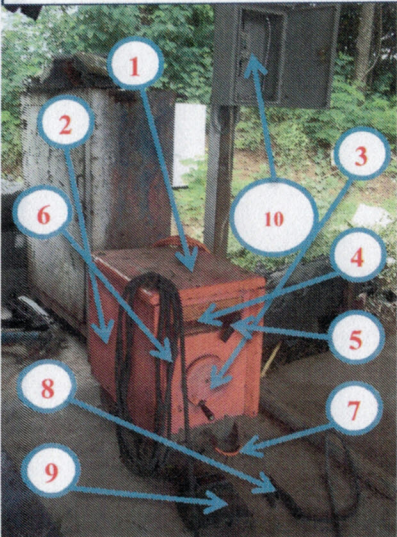
หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21 / 2 / 65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....

หัวหน้ากะ

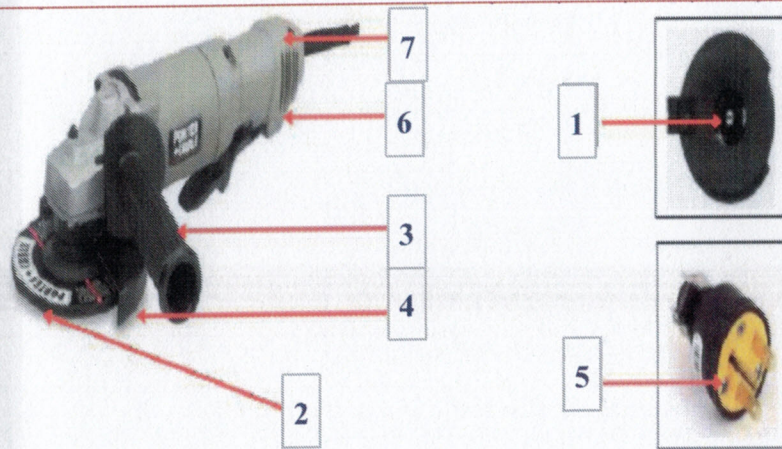
จป.วชาชพ

วันที่ : 21/2/65

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :....

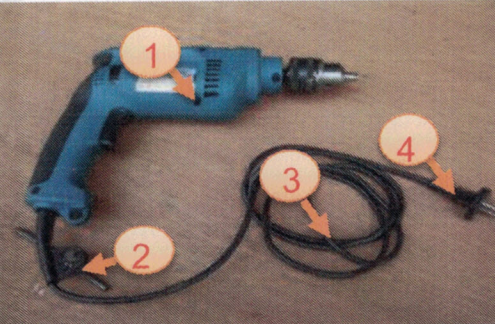
หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21/2/65

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
สว่านไฟฟ้า

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				
<p>ตรวจเช็ค โดย :.....</p> <p>หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง</p>			<p>จป.เทคนิค</p> <p>วันที่ : 22/2/65</p>				

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		สโตร
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 22/2/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน มีนาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

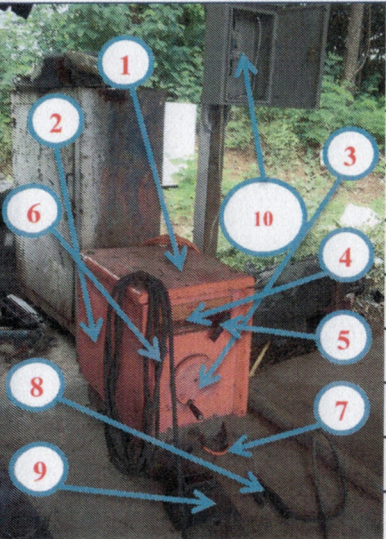
ตรวจเช็คโดย :



วันที่ : 8/3/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน มีนาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

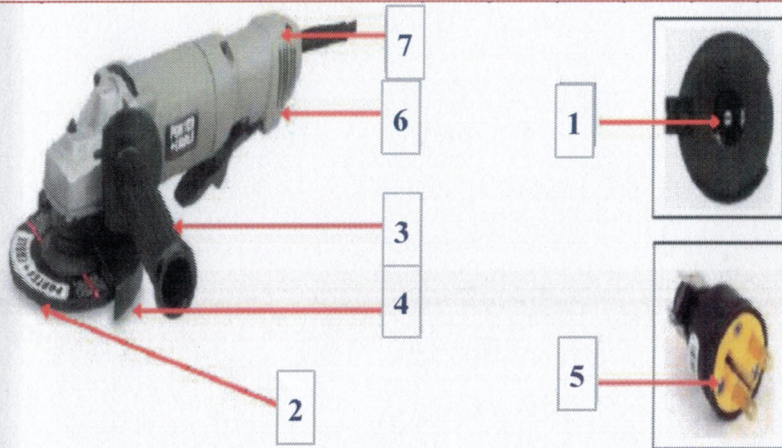
จป.วิชาชีพ

วันที่ : 8/3/65

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน มีนาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....

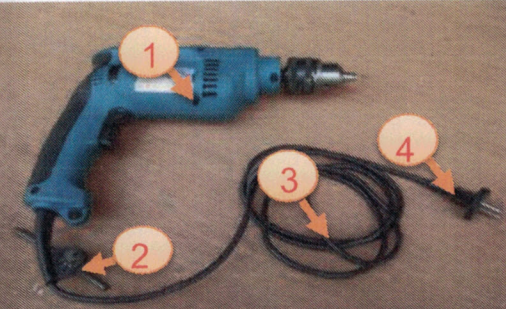
หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 8/3/65

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า

เดือน มีนาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั้น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับ	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง


จป.เทคนิค

วันที่ : ๑/๓/๖๕

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		สโตร์
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล

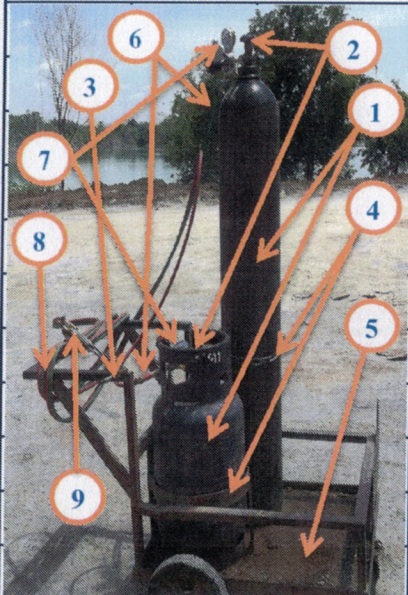
ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 9/3/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน เมษายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซรัค	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย :

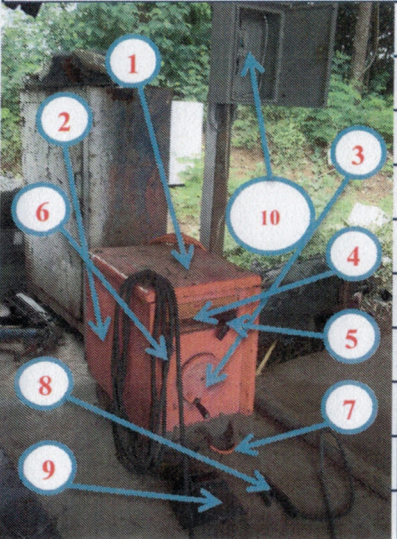
หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 20/4/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน เมษายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

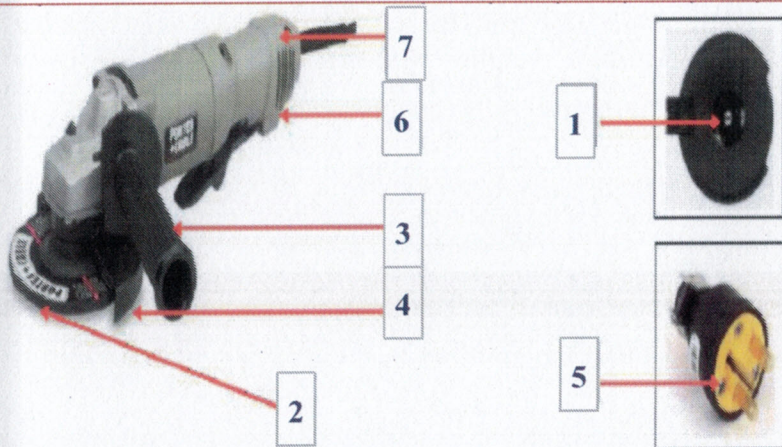
จป.วิชาชีพ

วันที่ : 20/4/65

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน เมษายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....


หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 20/4/65

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนไฟฟ้า

เดือน เมษายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :.....

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

จป.เทคนิค

วันที่ : 21/4/65

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สตอร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล

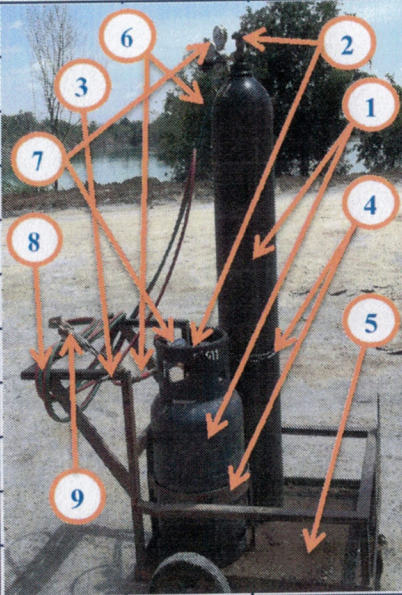
ผู้ตรวจสอบ : ... 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 21/4/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน พฤษภาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

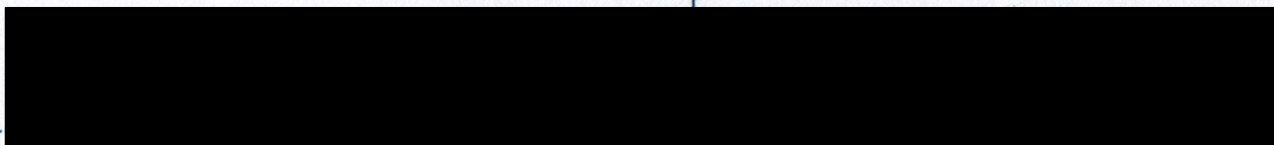
วันที่ : 24-5-65

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนไฟฟ้า

เดือน พฤษภาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับ	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย ...



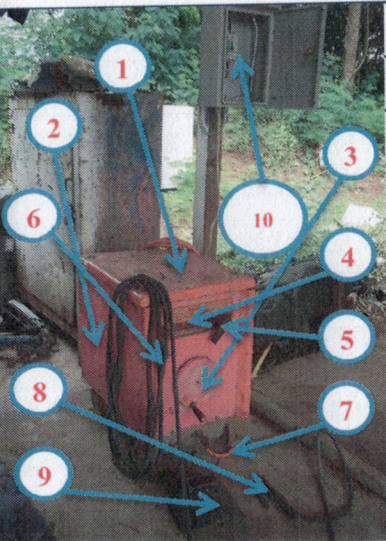
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

จป.เทคนิค

วันที่ : 24-5-65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

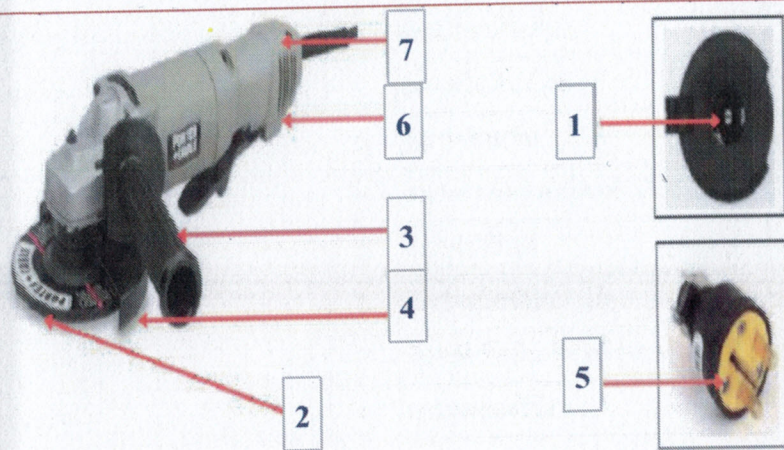
เดือน พฤษภาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่น้ำกากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				
<p>ตรวจเช็คโดย : [REDACTED]</p> <p>หัวหน้ากะ : [REDACTED]</p>				<p>จป.วิชาชีพ</p> <p>วันที่ : 24-5-65</p>				

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน พฤษภาคม 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่: 24-5-65

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤษภาคม 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		สโตร์
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	/		/		/		/		บันน้ำมันดีเซล
6	โฟม	/		/		/		/		บันน้ำมันดีเซล

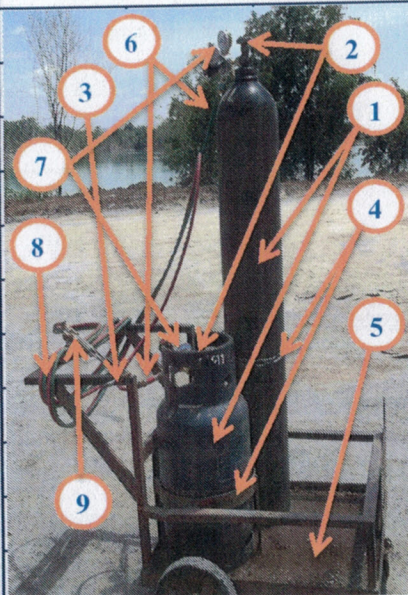
ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 24-5-65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน มิถุนายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจ์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย

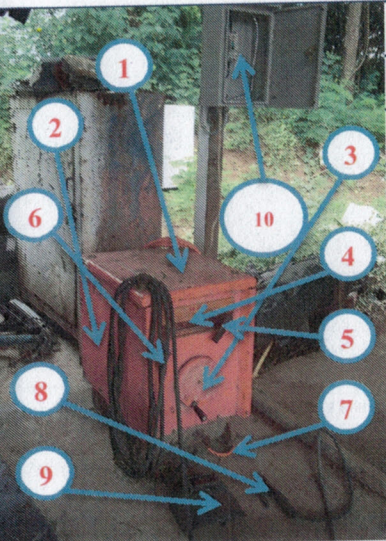
หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 9/6/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

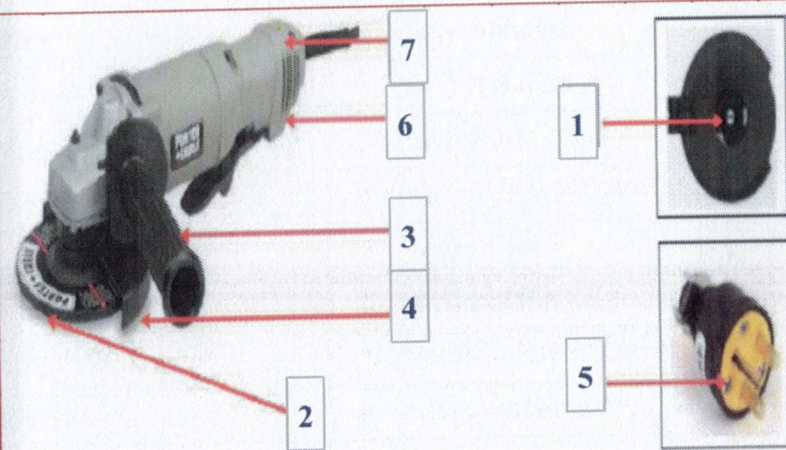
เดือน มิถุนายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่น้ำกากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				
<p>ตรวจเช็คโดย :</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้ากะ</p>				<p style="text-align: right;">จป.วิชาชีพ</p> <p>วันที่ : 9/6/65</p>				

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน มิถุนายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : ๑/๖/๖๕

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนไฟฟ้า

เดือน มิถุนายน 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				
<p>ตรวจเช็คโดย :... [REDACTED]</p> <p>หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง</p>			<p style="text-align: right;">จป.เทคนิค</p> <p>วันที่ : 9/6/65</p>				

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มิถุนายน 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สโตร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิศ
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : ๑/๖/๖5