


#### 4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้นการนำเสนอรายงานฯ ในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565 (หมายเหตุ : ไม่มีการเก็บน้ำในเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากการจัดจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2565) ซึ่งจะรายงานผลในรายงานฉบับ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2565) ทั้งนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ลำดับ	พารามิเตอร์	ความถี่
1	pH	เดือนละ 1 ครั้ง
2	Suspended Solids	เดือนละ 1 ครั้ง
3	Dissolved Solids	เดือนละ 1 ครั้ง
4	Settleable Solids	เดือนละ 1 ครั้ง
5	Oil&Grease	เดือนละ 1 ครั้ง
6	TKN	เดือนละ 1 ครั้ง
7	BOD	เดือนละ 1 ครั้ง
8	Sulfide	เดือนละ 1 ครั้ง
9	Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง
10	Fecal Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง

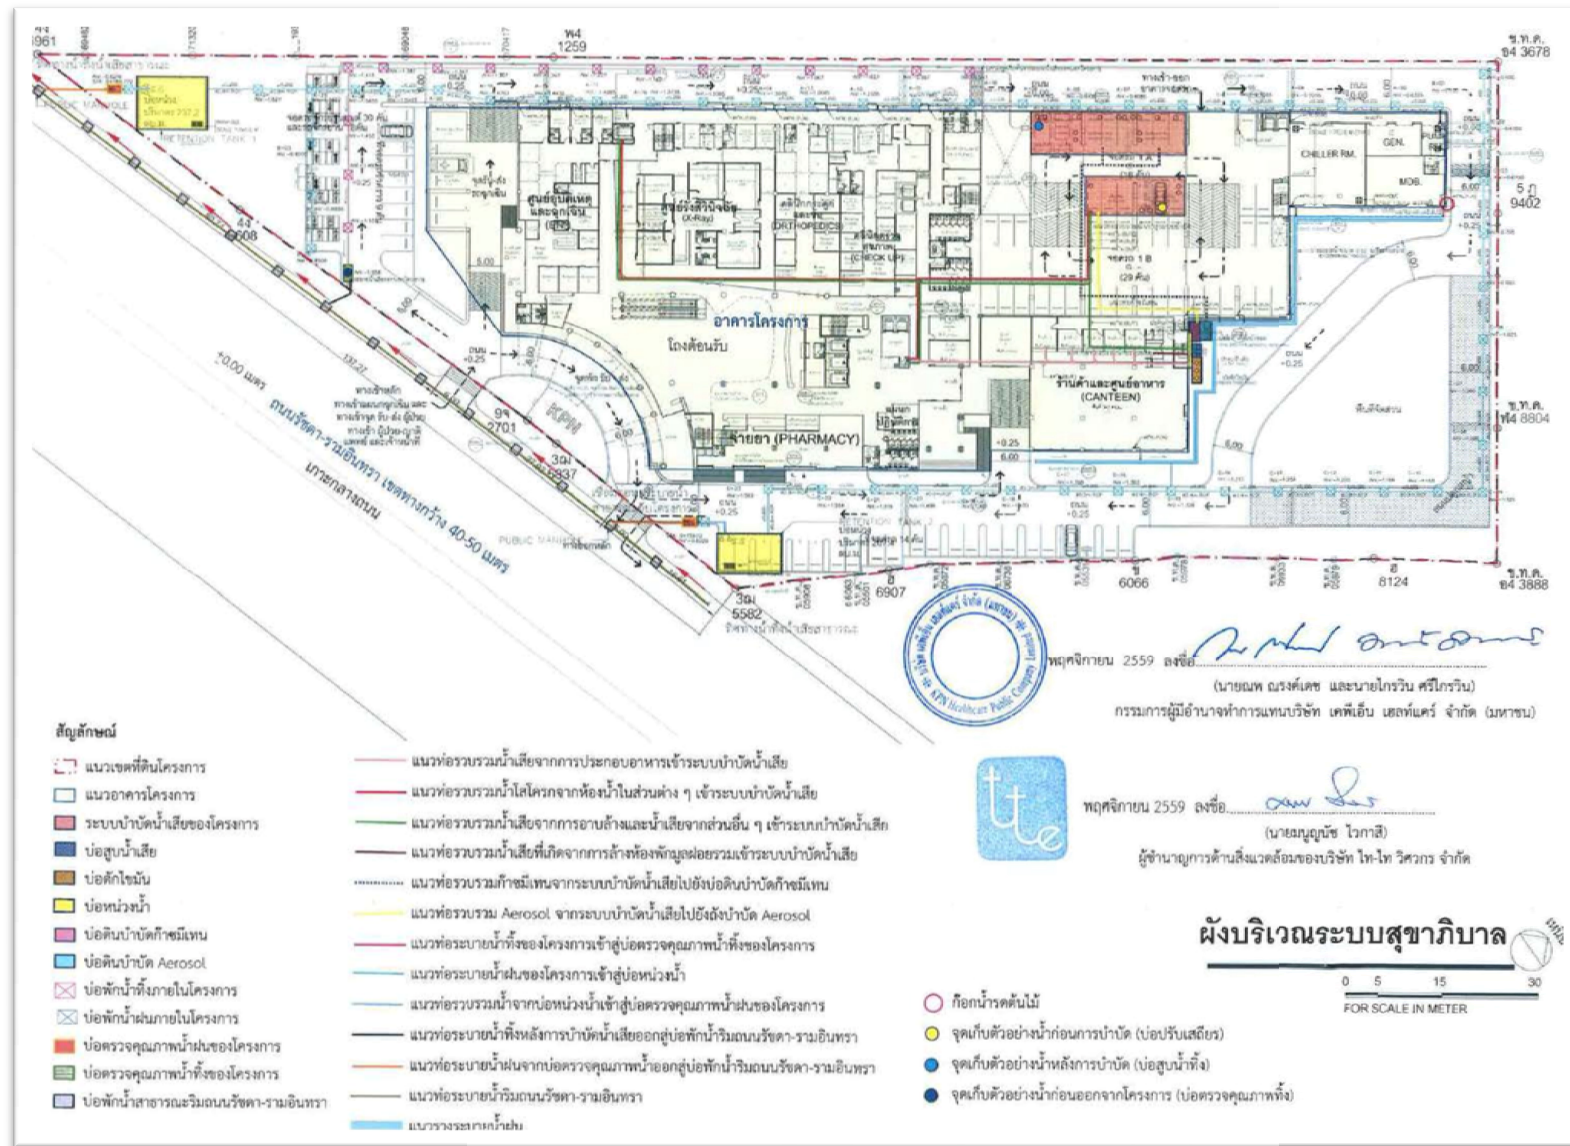

ภาพที่ 4 ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ