

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบเมื่อถึงตำแหน่งในตาราง ให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีฉลาก, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								และ ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	100%	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ปัอมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปัมน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDR Room (ห้อง MDR) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปัมน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	11	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8



Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่สิ่งกีดขวางใดๆ	เริ่มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบข้อบกพร่องตำแหน่ง	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีข้อบกพร่อง, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ผู้ตรวจสอบ	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักรีด) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักรีด) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3


Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

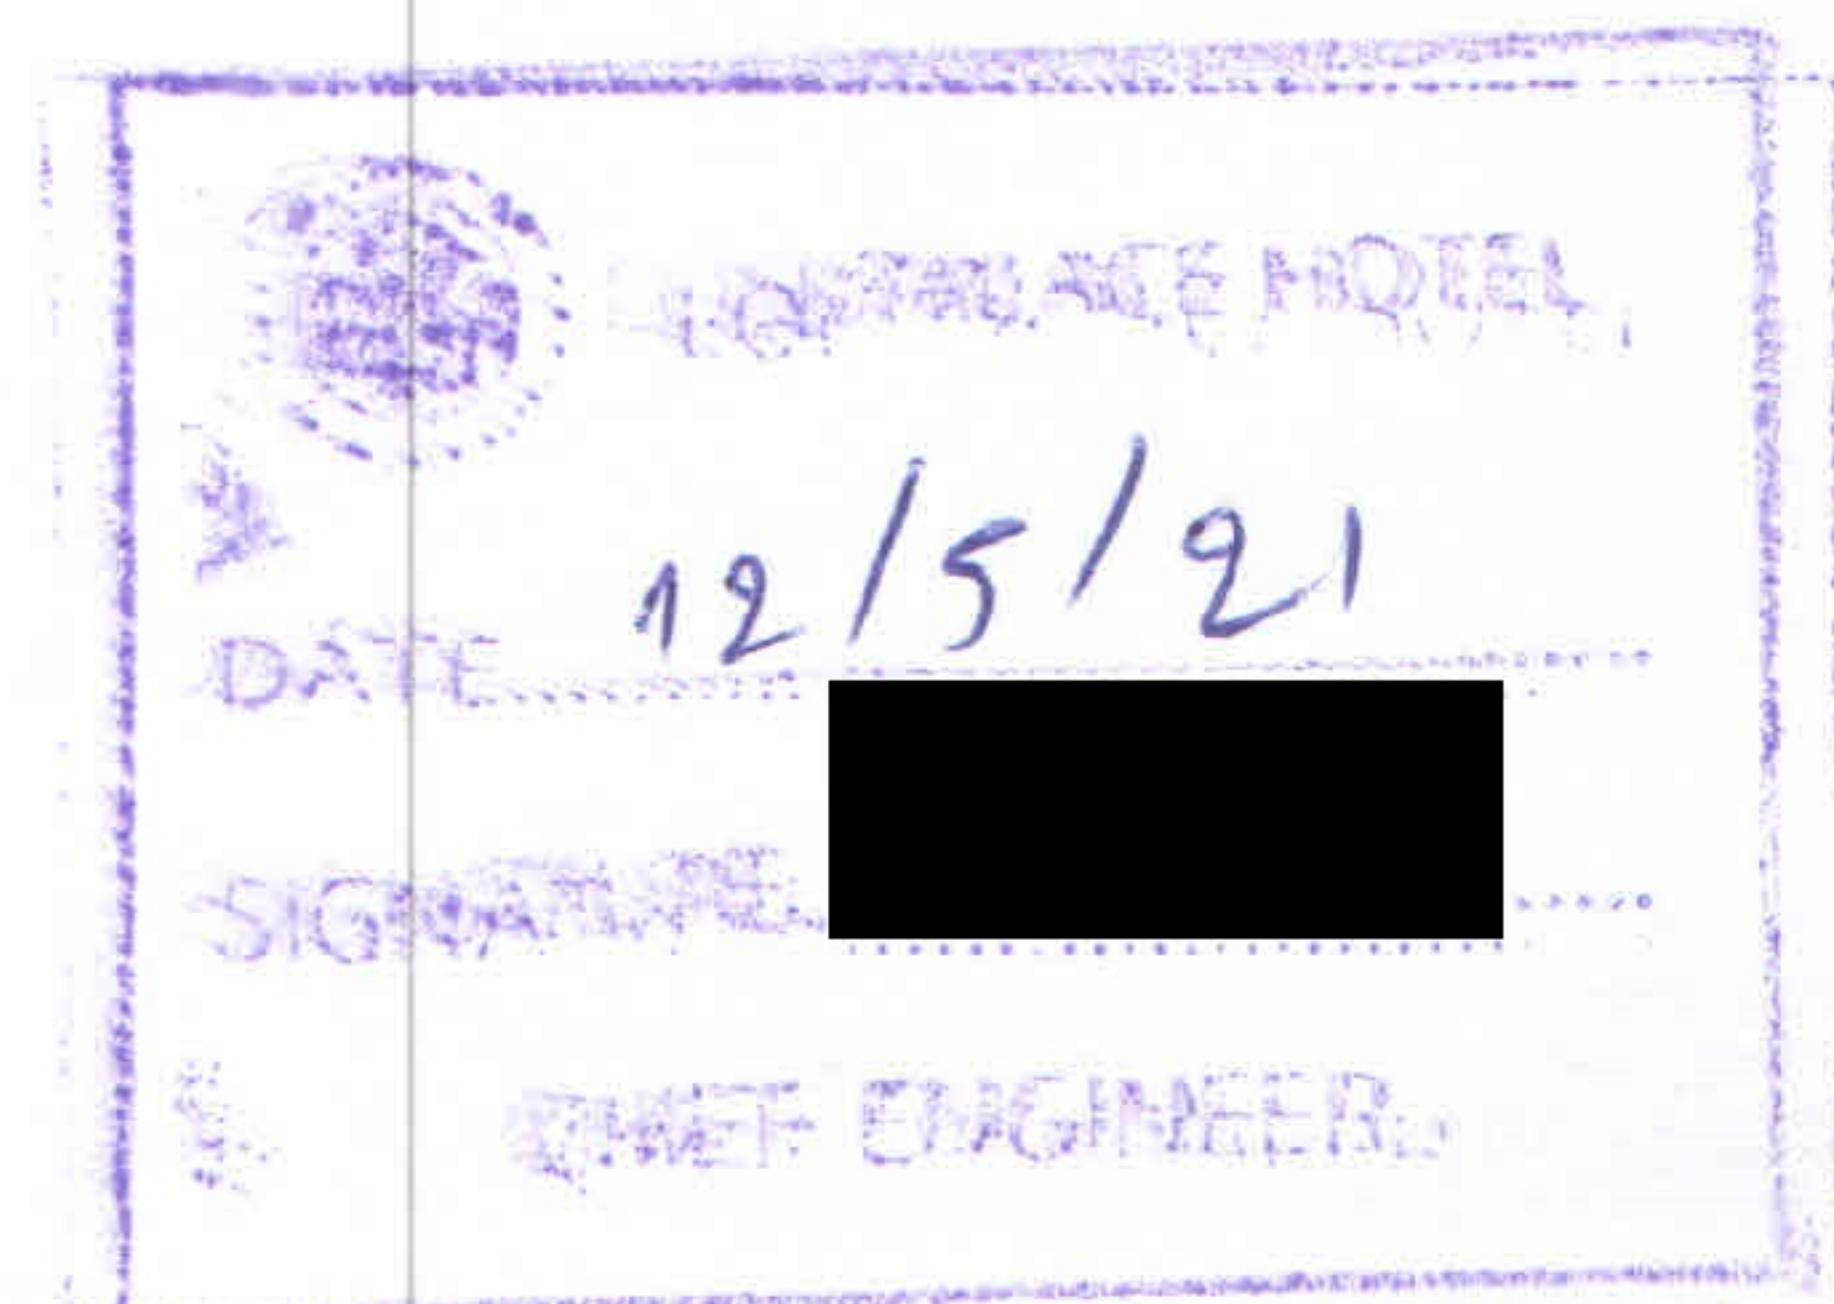


Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการจี้หน้าหมักและเขย่าถัง	ตรวจสอบข้อถึงตำแหน่งใบตรวจให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีข้อบกพร่อง, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ผู้ตรวจสอบ	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ปั๊อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสต็อก) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสต็อก) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruerk Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั๊มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน  
 Level 01 - First Floor - ชั้น 1  
 Level 02 - Second Floor - ชั้น 2  
 Level 03 - Third Floor - ชั้น 3  
 Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5  
 Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6  
 Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7  
 Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

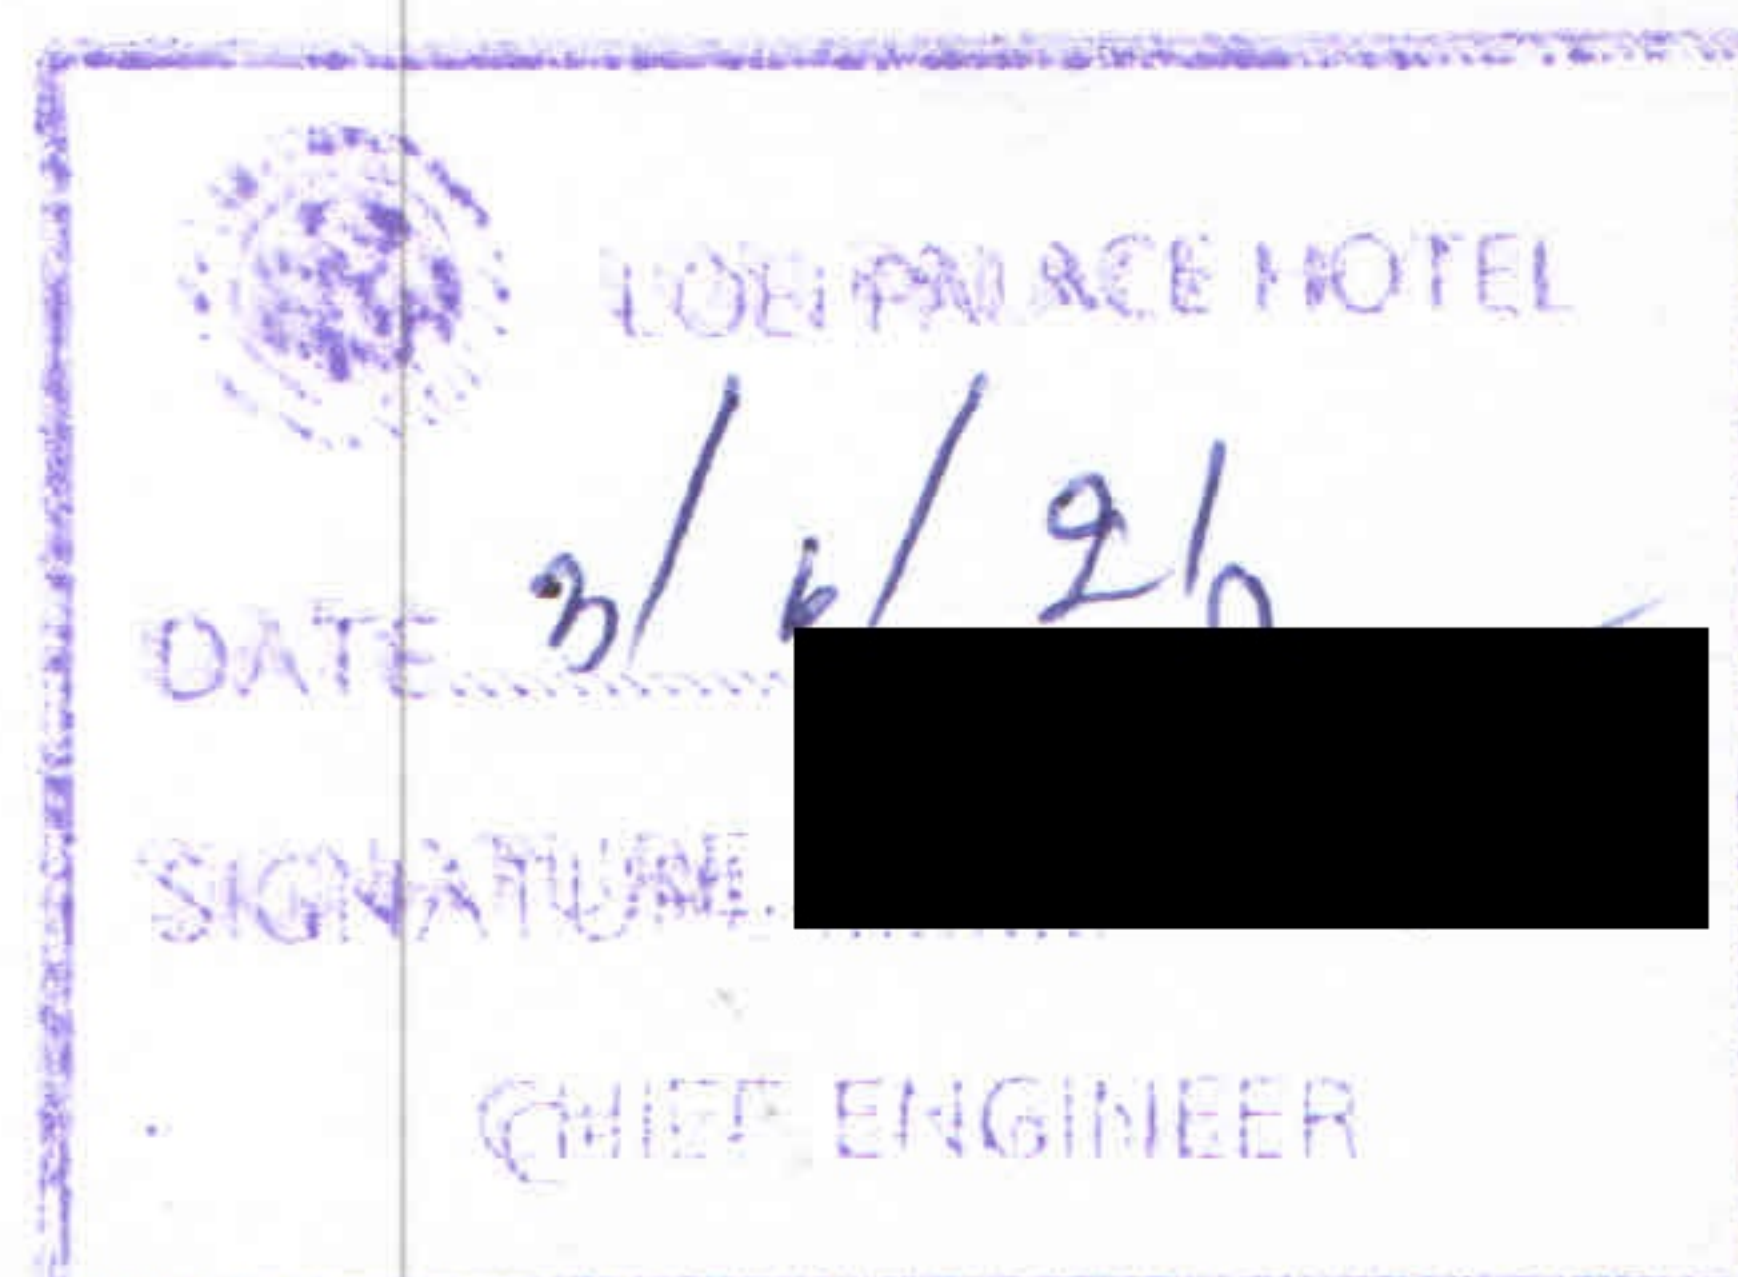

Ref	Location	Type	ถึงระดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เข็มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบหรือถึงตำแหน่งใบตรวจ ให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีถังเก็บ, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ผู้ตรวจสอบ	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chalyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั๊มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

LOEI PALACE HOTEL	
DATE	6/2/21
SIGNATURE	[Signature]
CHIEF ENGINEER	

Ref	Location	Type	ถังดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถังสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มออกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบหรือถัง ตำแหน่งใบตรวจ ให้ตรงกัน 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งาน ต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีข้อบกพร่อง, สาย และ หัวฉีด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ชื่อผู้ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3


Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

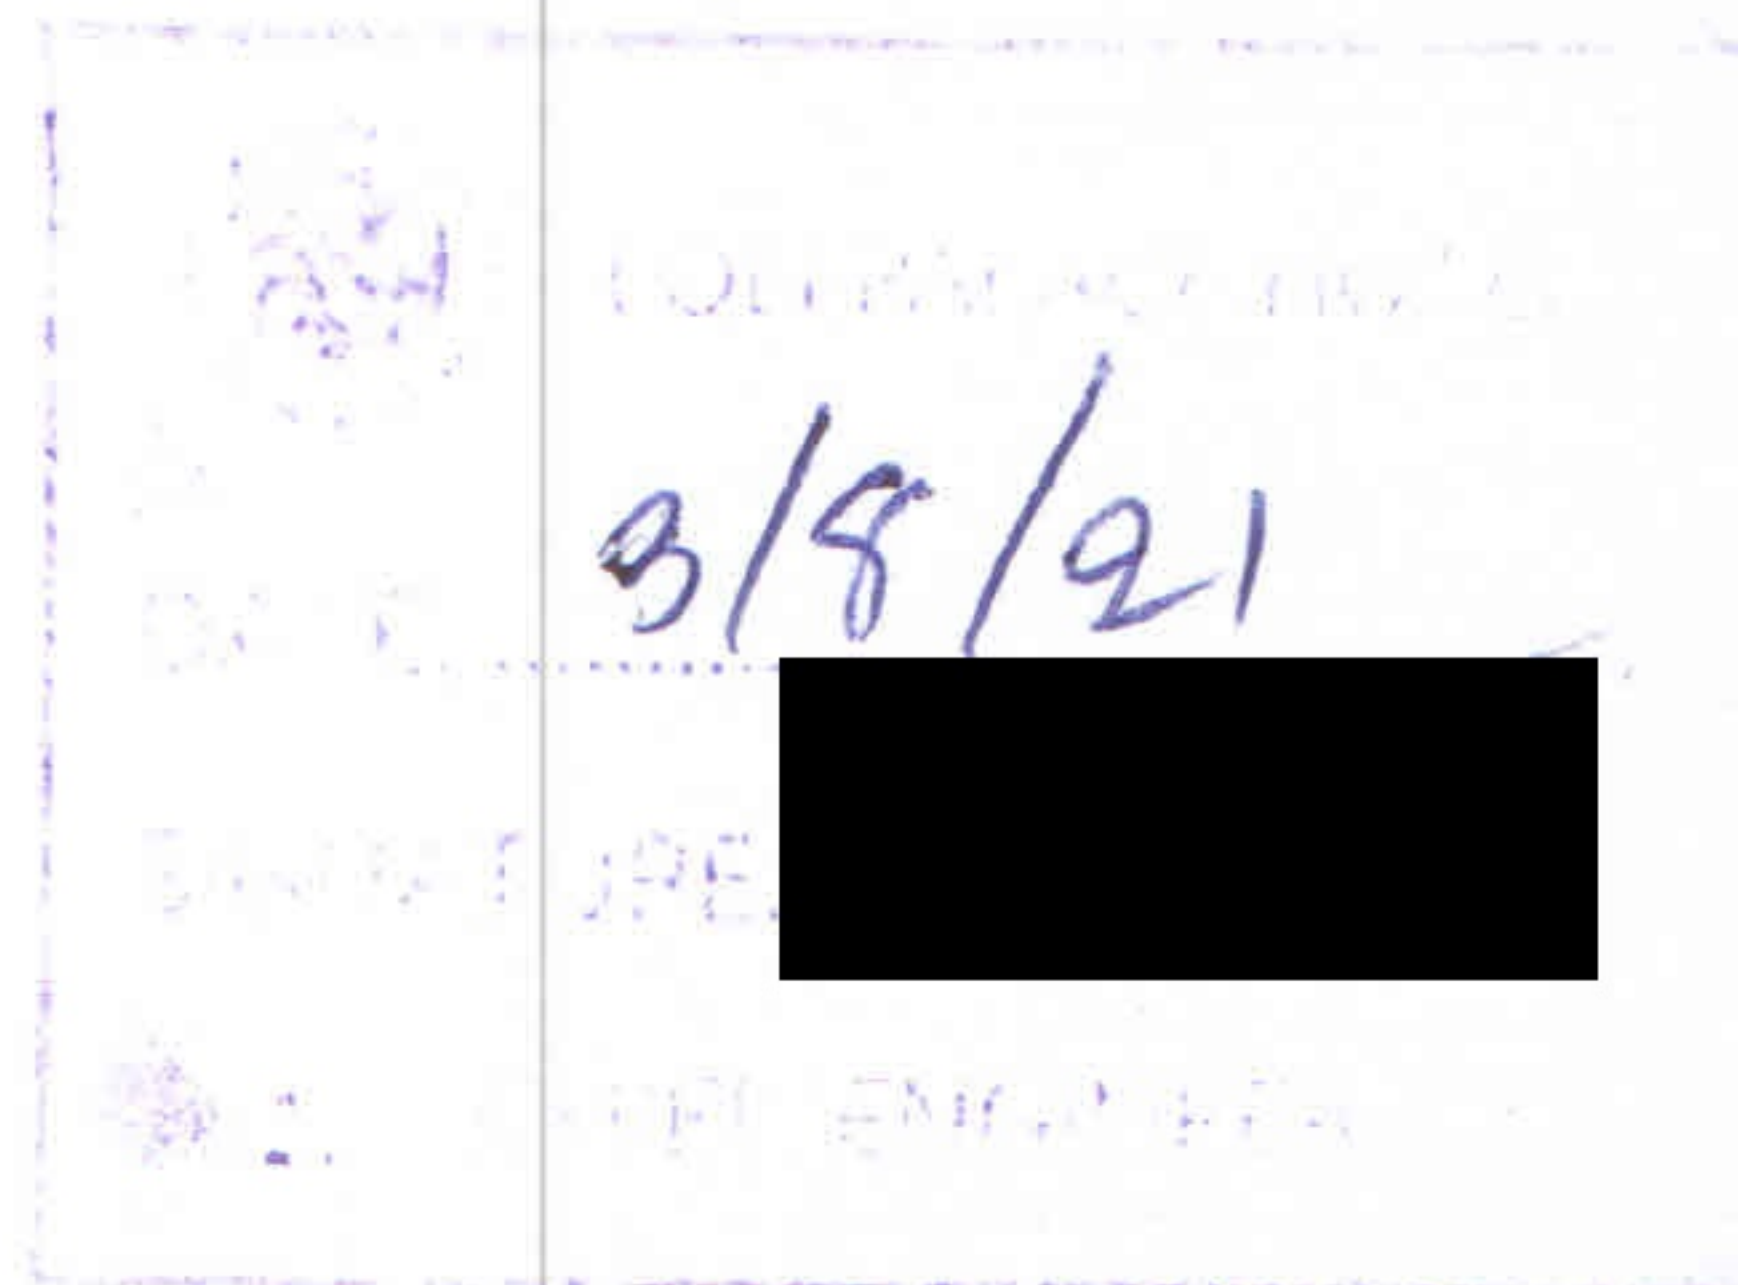

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เข็มนาฬิกาแสดงถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเข็มนาฬิกา	ตรวจสอบข้อบกพร่อง ตำแหน่งใบตรวจให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มือจับ, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ผู้ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (บ้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพลกฤษ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั๊มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3


Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

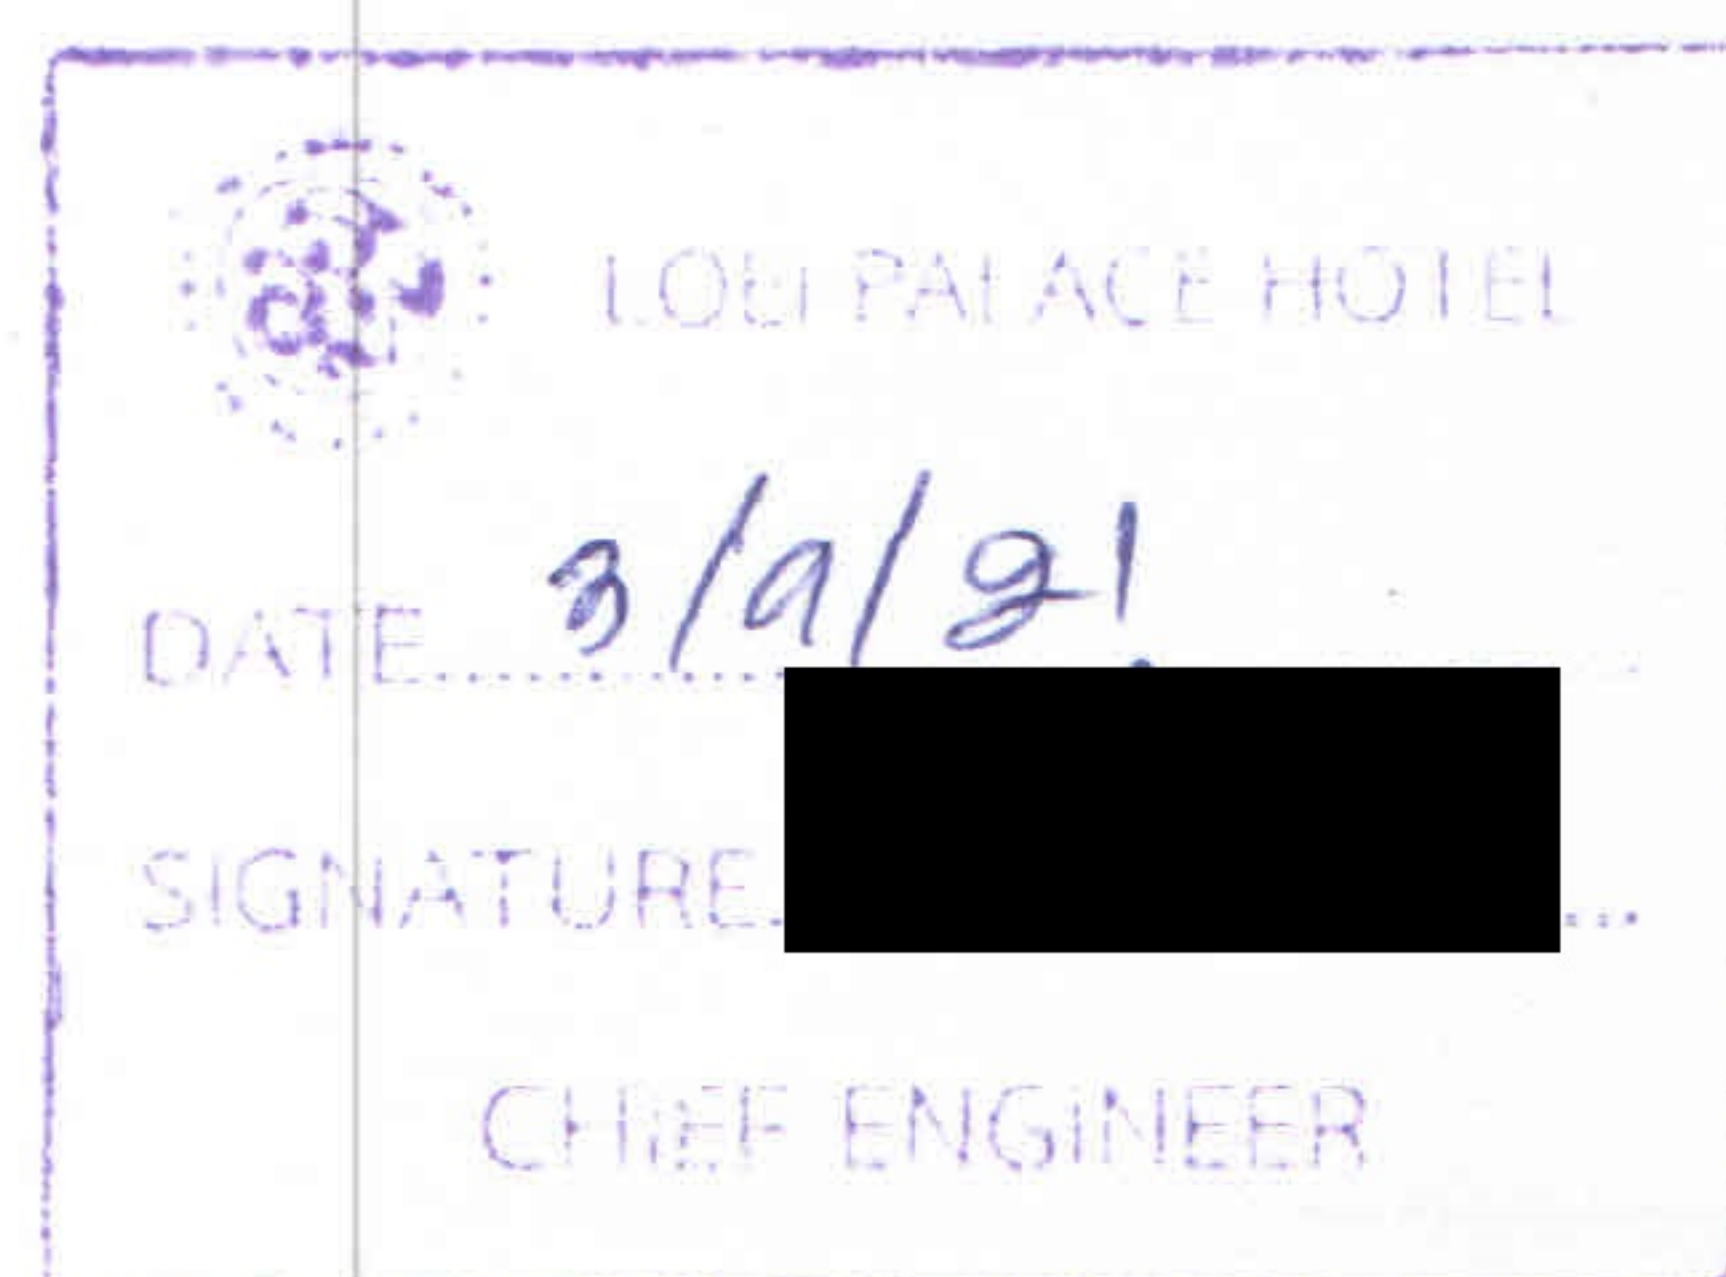

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่สิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มออกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบข้อบกพร่องตำแหน่งใบตรวจให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีฉลาก, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักรีด) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักรีด) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพักGM) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

- Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน
- Level 01 - First Floor - ชั้น 1
- Level 02 - Second Floor - ชั้น 2
- Level 03 - Third Floor - ชั้น 3
- Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

- Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5
- Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6
- Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7
- Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8



LOEI PALACE HOTEL

DATE 10/10/21

SIGNATURE 

CHIEF ENGINEER

21

Ref	Location	Type	ถังดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถังสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เชื่อมบอกรวมถึงตั้งอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบที่ถือถัง ตำแหน่งใบตรวจให้ตรงกัน 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีฉลาก, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ชื่อและตำแหน่ง	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3


Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

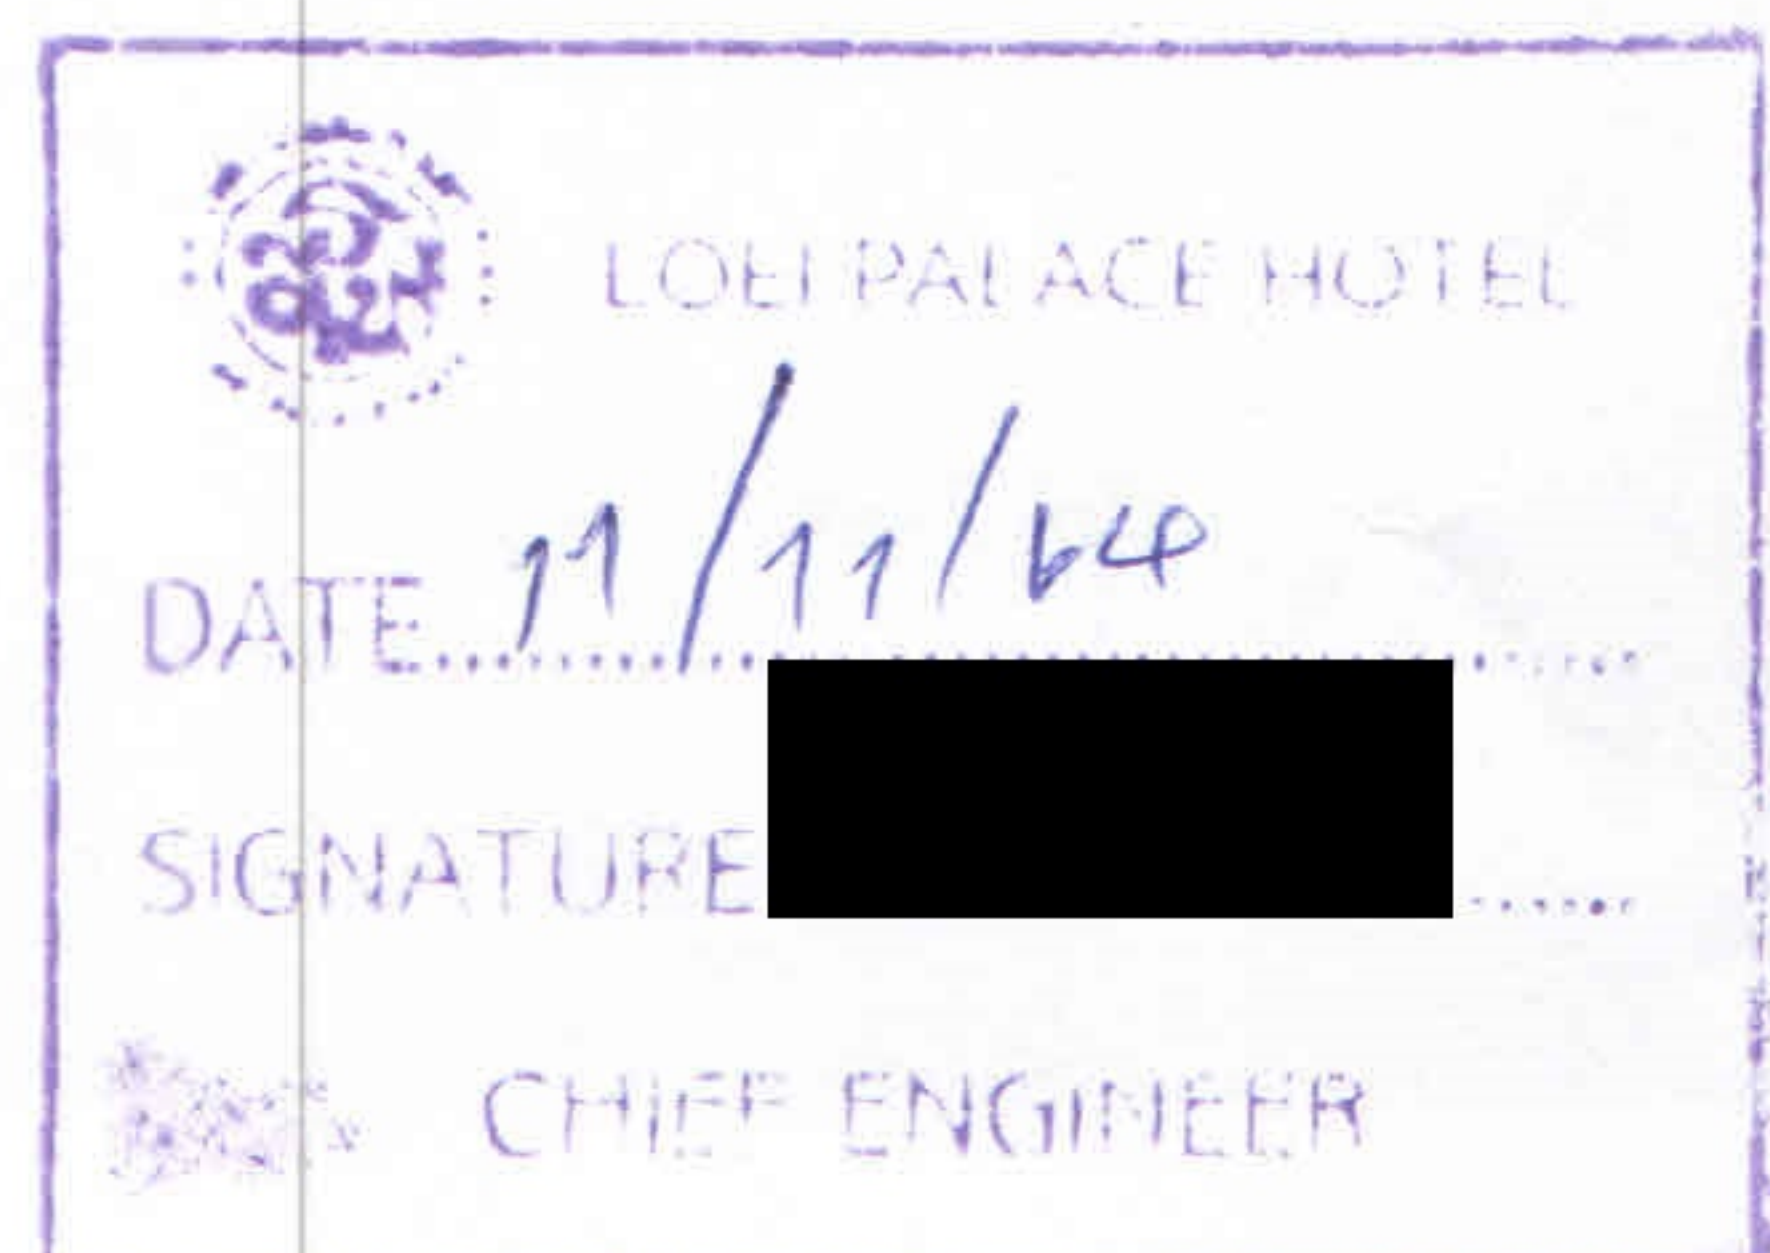

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันถังอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการชั่งน้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบข้อถึง ตำแหน่งใบตรวจ ให้ตรงกัน 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีข้อบกพร่อง สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพักGM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

LOEI PALACE HOTEL

DATE 15/12/2019

SIGNATURE

CHIEF ENGINEER

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่ง	ตรวจสอบข้อบกพร่อง 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานตั้งอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีข้อบกพร่อง และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ประจำตัว ตรวจสอบเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (บ้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruet Room (ห้องชัยพลฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั๊มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDR Room (ห้อง MDR) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8



Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มออกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและแรงดัน	ตรวจสอบชื่อถัง ตำแหน่งในตรงกัน 3จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีฉลาก, สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ชื่อ: ควบคุม	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ปั๊อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
14	WPL PFE 01-008	Chalyapruet Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั๊มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	/	/	/	/	/	/		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3


Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8



LOEI PALACE HOTEL

DATE: 1/2/21

SIGNATURE: [Signature]

CHIEF ENGINEER

Ref	Location	Type	ถึงดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้โดยไม่สิ่งกีดขวางใดๆ	เชื่อมออกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและแรงยก	ตรวจสอบเมื่อถึงตำแหน่งในตรวจให้ตรงกับ 3 จุด	ป้ายบอกวิธีการใช้งานต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ	มีอุปกรณ์ สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ประเภท								ตรวจเช็ค	
1	WPL PFE B-001	Parking Area (ทางลงที่จอดรถ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	WPL PFE B-002	Garbage Room (หน้าห้องขยะ) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	WPL PFE B-003	ENG Room (หน้าห้องช่าง) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	WPL PFE B-004	Artist Room (หน้าห้องช่างศิลป์) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	WPL PFE B-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	WPL PFE B-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	WPL PFE 01-001	Guardhouse (ป้อมยาม) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	WPL PFE 01-002	Botun Restaurant (ห้องอาหารโบตัน) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	WPL PFE 01-003	Front of Main Kitchen (หน้าห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	WPL PFE 01-004	Main Kitchen (ห้องครัวใหญ่) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	WPL PFE 01-005	Main Kitchen M (ห้องครัวใหญ่ชั้นลอย) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	WPL PFE 01-006	Front of Main Store (หน้าห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	WPL PFE 01-007	Main Store (ห้องสโตร์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	WPL PFE 01-008	Chaiyapruerk Room (ห้องชัยพฤกษ์) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	WPL PFE 01-009	Front Office (ห้องทำงาน FO) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	WPL PFE 01-010	Fire Pump Zone (โซนปั้มน้ำดับเพลิง) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	WPL PFE 01-011	MDB Room (ห้อง MDB) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	WPL PFE 01-012	Mali Room Zone (โซนห้องมะลิ) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	WPL PFE 01-013	Gas Room (ห้องแก๊ส) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	WPL PFE 01-014	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	WPL PFE 01-015	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 01	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	WPL PFE 02-001	Generator Room (ห้อง Generator) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	WPL PFE 02-002	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	WPL PFE 02-003	Laundry Room (ห้องซักผ้า) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	WPL PFE 02-004	Pool Pump Room (ห้องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	WPL PFE 02-005	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	WPL PFE 02-006	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 02	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	WPL PFE 03-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	WPL PFE 03-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 03	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	WPL PFE 04-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	WPL PFE 04-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 04	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	WPL PFE 05-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	WPL PFE 05-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 05	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	WPL PFE 06-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	WPL PFE 06-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 06	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	WPL PFE 07-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	WPL PFE 07-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 07	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	WPL PFE 08-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	WPL PFE 08-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	WPL PFE 08-003	GM Apartment (ห้องพัก GM) LEVEL 08	Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chief Engineer:		GM:									

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - ชั้น 8

