




PREVENTIVE MAINTENANCE

AIA Sathorn Tower

รายงานประจำเดือน	เดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานโดย	นาย กฤษณะ อารมย์ดี
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (M)

ภาพประกอบรายงาน

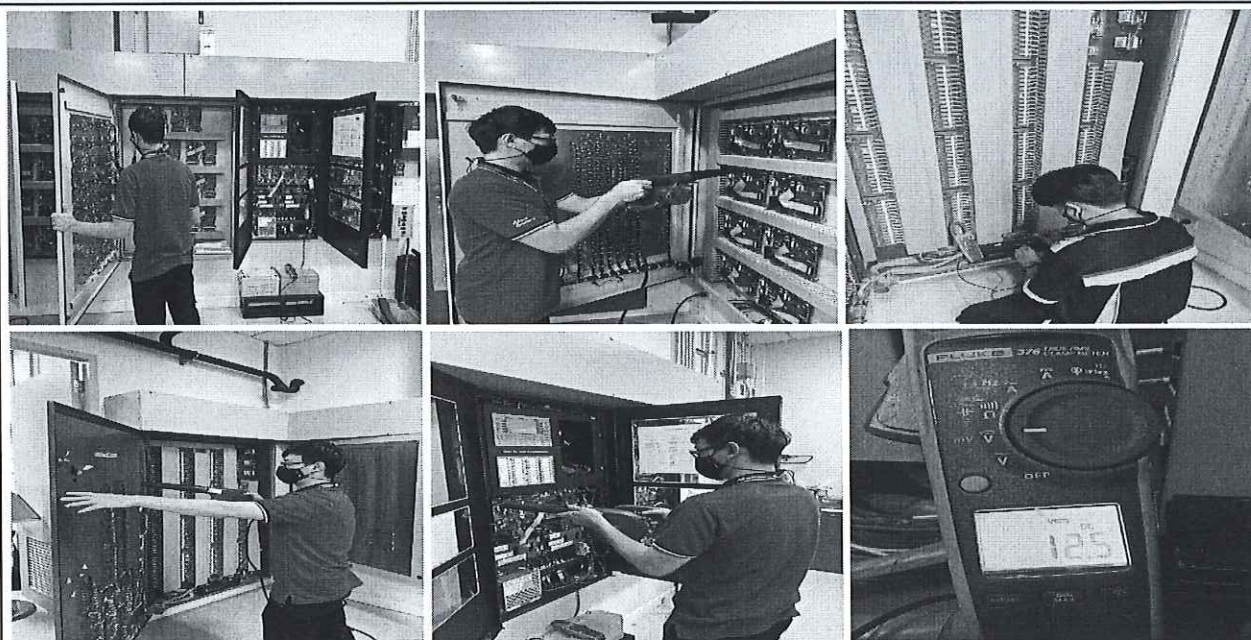

รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำของเดือน กรกฎาคม 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alaram , Trouble , Disable

หมายเหตุ จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel DISIBLE จำนวน 1 จุด TBL FLOW SW 2A FL กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข

BUILDING : AIA Sathorn Tower				Ref No : JLL-PM-EE-015/03			
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM				Rev. Date : 3/7/15			
EQUIPMENT NUMBER : FCP-01			TYPE OF MAINTENANCE		<input checked="" type="radio"/> M	<input type="radio"/> 2M	<input type="radio"/> Q
LOCATION : Control Room 1.FL			<input type="radio"/> H	<input type="radio"/> Y			
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks		
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N			
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M					
	- Alarm		0 points	N			
	- Trouble		0 points	N			
	- Disable		1 points	AB			
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-	-			
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-	-			
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H					
	- Initiate to Floor Alarm		mins	-			
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		mins	-			
	- Sandwich Alarm to General Alarm		mins	-			
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H					
	- Alarm, bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-			
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-	-			
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-			
	- AHU / เครื่องเป่าลมเย็นตัดการทำงานทุกชุด		-	-			
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-	-			
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-	-			
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-	-			
- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด	-	-					
Comment : TBL Flow Sw. 2AF. อุปกรณ์ชำรุดอยู่ในระหว่างทำการแก้ไข							
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail							
PM by :							
Signature :							
Date :							

รายงานประจำเดือน	เดือน สิงหาคม 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน สุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (H)

ภาพประกอบรายงาน



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 6 เดือน ของเดือน สิงหาคม 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alram , Trouble , Disable , ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ มตรวจสอบสภาพตู้กราฟฟิค , ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วงหลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ , ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านอาทรัพย์

หมายเหตุ จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel DISIBLE Manual 5FL (5ZM-1) กำลังอยู่ระหว่างรอ ผรม.JEC เข้าแก้ไข

BUILDING : AIA Sathorn Tower		Ref No : JLL-PM-EE-015/03			
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM		Rev. Date : 3/7/15			
EQUIPMENT NUMBER : FCP-01		TYPE OF MAINTENANCE			
LOCATION : Control Room 1.FL		M 2M Q H Y			
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N	
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M			
	- Alarm		- points	N	
	- Trouble		1 points	AB	
	- Disable		- points	N	
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-	N	
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-	N	
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H			
	- Initiate to Floor Alarm		5 mins	N	
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		3 mins	N	
	- Sandwich Alarm to General Alarm		2 mins	N	
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H			
	- Alarm bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	N	
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-	N	
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	N	
	- AHU / เครื่องเป่าลมเป็นติดการทำงานทุกชุด		-	N	
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-	N	
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-	N	
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-	N	
	- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด		-	N	
Comment : Manual 5FL 52M-1 (ไม่กดชุด รอดับในกรณีไฟ)					
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail					
PM by :					
Signature :					
Date :					



PREVENTIVE MAINTENANCE

AIA Sathorn Tower

รายงานประจำเดือน	เดือน กันยายน 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย วรุตม์ ปวนคำมา 02.นาย กฤษณะ อารมย์ดี
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System Period (Y)

ภาพประกอบรายงาน



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำปี ของเดือน กันยายน 2565 ของระบบ Fire Alarm โดยการตรวจเช็คสภาพทั่วไป ตรวจสอบการทำงานและ ทำความสะอาด ชุด Smoke / Heat / Manual ST. / Siren/Horn / Speaker / Tel.Jack , ตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ , ตรวจสอบสภาพตู้กราฟฟิก , ทดสอบลำดับการแจ้งเตือนของระบบ , ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอ๊าท์พุต (อุปกรณ์แจ้งเตือน และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ

หมายเหตุ จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ใช้ได้ปกติ





PREVENTIVE MAINTENANCE

AIA Sathorn Tower

รายงานประจำเดือน	เดือน กันยายน 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย วรุตม์ ปวนคำมา , นาย สุรเชษฐ์ สนิธิสุวรรณ
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (M)

ภาพประกอบรายงาน

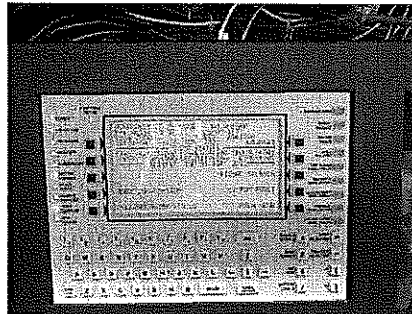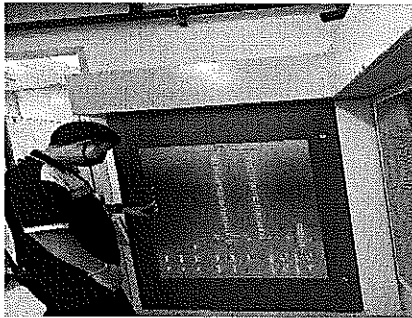

รายละเอียดงาน	<p>ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน กันยายน 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alarm , Trouble , Disable</p> <p>*หมายเหตุ* จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel DISIBLE Manual 5FL (SZM-1) กำลังอยู่ระหว่างรอ ผรม.JEC เข้าแก้ไข</p>
---------------	---



BUILDING : AIA Sathorn Tower		Ref No : JLL-PM-EE-015/03			
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM		Rev. Date : 3/7/15			
EQUIPMENT NUMBER : FCP-01		TYPE OF MAINTENANCE			
LOCATION : Control Room 1.FL		<div> <div>M</div> <div>2M</div> <div>Q</div> <div>H</div> <div>Y</div> </div>			
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N	
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M			
	- Alarm		- points	N	
	- Trouble		1 points	AB	
	- Disable		- points	N	
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-	-	
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-	-	
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H			
	- Initiate to Floor Alarm		mins	-	
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		mins	-	
	- Sandwich Alarm to General Alarm		mins	-	
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์โหวงด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H			
	- Alarm bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-	
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-	-	
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-	
	- AHU / เครื่องเป่าลมเย็นตัดการทำงานทุกชุด		-	-	
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-	-	
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-	-	
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-	-	
- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด	-	-			
Comment : Pre- Action 5 FL / 5ZEPAC					
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่กระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail					
PM by :					
Signature :					
Date :					

รายงานประจำเดือน	เดือน ตุลาคม 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธที่ 6 ตุลาคม 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (M)

ภาพประกอบรายงาน



รายละเอียดงาน	<p>ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alram , Trouble , Disable</p> <p>*หมายเหตุ* จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>
---------------	---

BUILDING : AIA Sathorn Tower				Ref No : JLL-PM-EE-015/03			
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM				Rev. Date : 3/7/15			
EQUIPMENT NUMBER : FCP-01				TYPE OF MAINTENANCE			
LOCATION : Control Room 1.FL				<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> 2M <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> Y			
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks		
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N			
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M					
	- Alarm		0 points	N			
	- Trouble		0 points	N			
	- Disable		0 points	N			
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-	-			
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-	-			
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H					
	- Initiate to Floor Alarm		mins	-			
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		mins	-			
	- Sandwich Alarm to General Alarm		mins	-			
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H					
	- Alarm bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-			
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-	-			
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-			
	- AHU / เครื่องเป่าลมเย็นตัดการทำงานทุกชุด		-	-			
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-	-			
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-	-			
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-	-			
- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด	-	-					
Comment : 							
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail							
PM by :							
Signature :							
Date :							

รายงานประจำเดือน	เดือน พฤศจิกายน 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย สุรศักดิ์ บรรจมาศ
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (M)

ภาพประกอบรายงาน



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alram , Trouble , Disable

หมายเหตุ จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel สามารถใช้งานได้ตามปกติ

BUILDING : AIA Sathorn Tower					Ref No : JLL-PM-EE-015/03				
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM					Rev. Date : 3/7/15				
EQUIPMENT NUMBER : FCP-01			TYPE OF MAINTENANCE		M	2M	Q	H	Y
LOCATION : Control Room 1.FL									
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks				
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N					
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M							
	- Alarm		- points	N					
	- Trouble		- points	N					
	- Disable		- points	N					
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-	-					
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-	-					
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after Input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาห่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H							
	- Initiate to Floor Alarm		mins	-					
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		mins	-					
	- Sandwich Alarm to General Alarm		mins	-					
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H							
	- Alarm bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-					
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-	-					
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-	-					
	- AHU / เครื่องเป่าลมเป็นติดการทำงานทุกชุด		-	-					
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-	-					
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-	-					
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-	-					
- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด	-	-							
Comment : <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>									
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail									
PM by : [REDACTED]									
Signature : [REDACTED]									
Date : [REDACTED]									



PREVENTIVE MAINTENANCE

AIA Sathorn Tower

รายงานประจำเดือน	เดือน ธันวาคม 2565
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565
ผู้ปฏิบัติงาน	01.นาย กฤษณะ อารมย์ดี , นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานPM 1	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel Period (M)

ภาพประกอบรายงาน



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของระบบ Fire Alarm Control Panel No. FCP-01 โดยการตรวจสอบสภาพทั่วไป , ตรวจสอบสถานะของผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Alarm , Trouble , Disable

หมายเหตุ จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm Control Panel พบ Ground Fault loop 7 ผู้รับเหมาจะเข้าตรวจเช็คในวันที่ 11 ไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ตัวอื่นสามารถใช้งานได้ปกติ

[illegible]