

เอกสารสรุปผล

งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่

ระบบ Fire Pump ประจำปี พ.ศ.2565

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท



WISANU POWER ENGINEERING LTD., PRT.

19 SOI KRUNGTHEPKRITHA 2 (LERTNAVA) HUAMAK BANGKAPI BANGKOK 10240 Tel. 02-731-7911 Fax. 02-704-4183



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศณุ เพาเวอร์ วิศวกรรม

19 ซอยกรุงเทพกรีฑา 2 (เลิศนาว่า) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-731-7911 แฟกซ์ 02-704-4183

เรียน ผู้จัดการอาคาร และงานระบบฯ
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท
เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค, ทดสอบและบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า Fire Pump ประจำปี

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565

สืบเนื่องจากที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจเช็ค, ทดสอบ และบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ระบบ Fire Pump ของทางอาคาร ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท ดังรายละเอียดที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้นั้น ซึ่งได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จึงขอจัดส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

วิศณุ รอดมาลา

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Mobile : 081-306-7871



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

CUSTOMER นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

ENGINE NO 21954704

MODEL 6 BTA5.9-C

MNF CUMMINS

ENGINE				
1. INSPECTIONS	[ตรวจสอบ]	YES	NO	REMARK (หมายเหตุ)
1.1 CHARGING ALTERNATOR & BELT	ไดชาร์จและสายพาน	ปกติ		
1.2 STARTER MOTOR	มอเตอร์สตาร์ท	ปกติ		
1.3 BATTERY ACID & LEVEL	ระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่	ปกติ		
1.4 BATTERY CONN & CABLE	ข้อต่อและสายแบตเตอรี่	ปกติ		
1.5 STOP SOLENOID	โซลินอยด์ดับ	ปกติ		
1.6 FUEL FILTER	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ		FS1280,FF505 เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่
1.7 FUEL FILTER	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ		
1.8 RADIATOR/HEAT EXCHANGER	หม้อน้ำ			
1.9 HOSES/PIPE	ท่อยางและท่อแป๊ป	ปกติ		
1.10 COOLANT LEVEL	ระดับน้ำในหม้อน้ำ			
1.11 BELT	สายพานเครื่องยนต์	ปกติ		
1.12 AIR CLEANER	ไส้กรองอากาศ	ปกติ		เป่าทำความสะอาด
1.13 COOLING FAN	พัดลมระบายความร้อน			
1.14 EXHAUST VALVE	วาล์วไอเสีย	ปกติ		
1.15 INLET VALVE	วาล์วไอดี	ปกติ		
1.16 OIL FILTER	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ปกติ		LF3959 เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่
1.17 OIL COOLER	ชุดหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง	ปกติ		
1.18 OIL LEVEL	ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ		
1.19 EXHAUST SYSTEM	ระบบไอเสีย	ปกติ		

2) ENGINE INSTRUMENT PANEL

2.1 ENGINE FULL LOAD RPM./Hz.	รอบเครื่อง/ความถี่	ปกติ		2150 RPM
2.2 ENGINE OIL PRESSURE	แรงดันน้ำมันเครื่อง	ปกติ		80 bal
2.3 ENGINE TEMPERATURE	ความร้อนน้ำ	ปกติ		
2.5 BATTERY CHARGE	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ		24.4 V

Remark :

โครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565



ทำการตรวจเช็ค,บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ Fire Pump




ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ Fire Pump เก่าออก



ทำการเปลี่ยนถ่ายและเติมน้ำมันเครื่องยนต์ Fire Pump

โครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีไอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

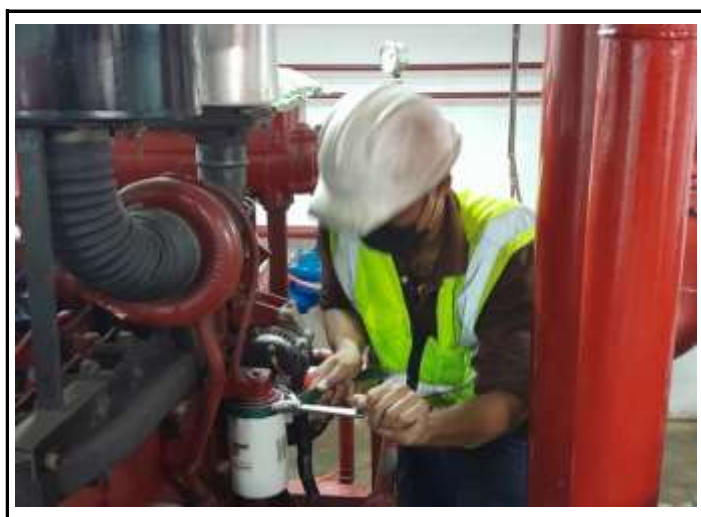

ทำการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ Fire Pump



ผลการทดสอบระบบหลังเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษา