

## การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

---

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกส่วนขยายของบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียง และคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างปี 2563-2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 4.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกส่วนขยาย พ.ศ. 2547, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ และทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2563-2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ข้อมูลทั่วไป/พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน	
			07 ก.ค. 63	11 ธ.ค. 63	10 มิ.ย. 64	13 ธ.ค. 64	17 มิ.ย. 65	16 ธ.ค. 65	(1)	(2)
Stack of Nitric Acid Plant	ความสูงของปล่อง	m.	54	54	54	54	54	54	-	-
	เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง	m.	Ø 0.80	Ø 0.80	Ø 0.80	Ø 0.80	Ø 0.80	Ø 0.80	-	-
	อุณหภูมิภายในปล่อง	°C	126	129	120	121	103	110	-	-
	ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	m/s	25.4	24.7	24.7	28.1	29.5	27.2	-	-
	อัตราการไหลอากาศภายในปล่อง	m <sup>3</sup> /s	12.8	12.4	12.4	14.1	14.8	13.7	-	-
	ร้อยละของออกซิเจน	%	4.6	3.9	4.1	6.2	11.5	5.5	-	-
	Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	4.5	20.0	4.6	0.9	0.8	1.3	320	-
		g/s	0.0492	0.2216	0.0510	0.0104	0.0096	0.0152	-	-
	NH <sub>3</sub>	ppm	<0.043	32.334	0.074	1.178	0.363	0.299	-	-
		g/s	<0.0003	0.2489	0.0006	0.0090	0.0031	0.0024	-	-
	NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	52.10	40.56	38.06	52.01	87.11	59.57	200	250
		g/s	1.0781	0.8447	0.7992	1.0760	2.0406	1.2754	-	2.3

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

<sup>(2)</sup> มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกส่วนขยาย พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2563-2565



ตำแหน่งตรวจวัด	ข้อมูลทั่วไป/พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน	
			07 ก.ค. 63	11 ธ.ค. 63	10 มิ.ย. 64	13 ธ.ค. 64	17 มิ.ย. 65	16 ธ.ค. 65	(1)	(2)
Stack of Ammonium Nitrate Plant	ความสูงของปล่อง	m.	34	34	34	34	34	34	-	-
	เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง	m.	Ø 1.20	Ø 1.20	Ø 1.20	Ø 1.20	Ø 1.20	Ø 1.10	-	-
	อุณหภูมิภายในปล่อง	°C	40	42	40	41	40	40	-	-
	ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	m/s	15.6	14.9	15.9	15.7	15.0	16.1	-	-
	อัตราการไหลอากาศภายในปล่อง	m <sup>3</sup> /s	14.8	14.2	15.1	14.9	14.3	15.3	-	-
	ร้อยละของออกซิเจน	%	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	-	-
	Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	2.6	7.3	14.2	1.5	1.5	2.1	400	-
		g/s	0.0364	0.0956	0.1972	0.0207	0.0195	0.0294	-	-
	NH <sub>3</sub>	ppm	0.063	5.921	<0.043	0.241	0.467	0.554	-	25.0
		g/s	0.0006	0.0542	<0.0004	0.0023	0.0043	0.0055	-	-
	NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	<2.66	<2.66	<2.66	<0.10	<0.10	<0.10	-*	-
		g/s	<0.0693	<0.0658	<0.0695	<0.0026	<0.0025	<0.0027	-	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)



<sup>(2)</sup> มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกส่วนขยาย พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) : มาตรฐาน NO<sub>x</sub> as NO<sub>2</sub> ขณะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง = 200 ppm

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2563-2565

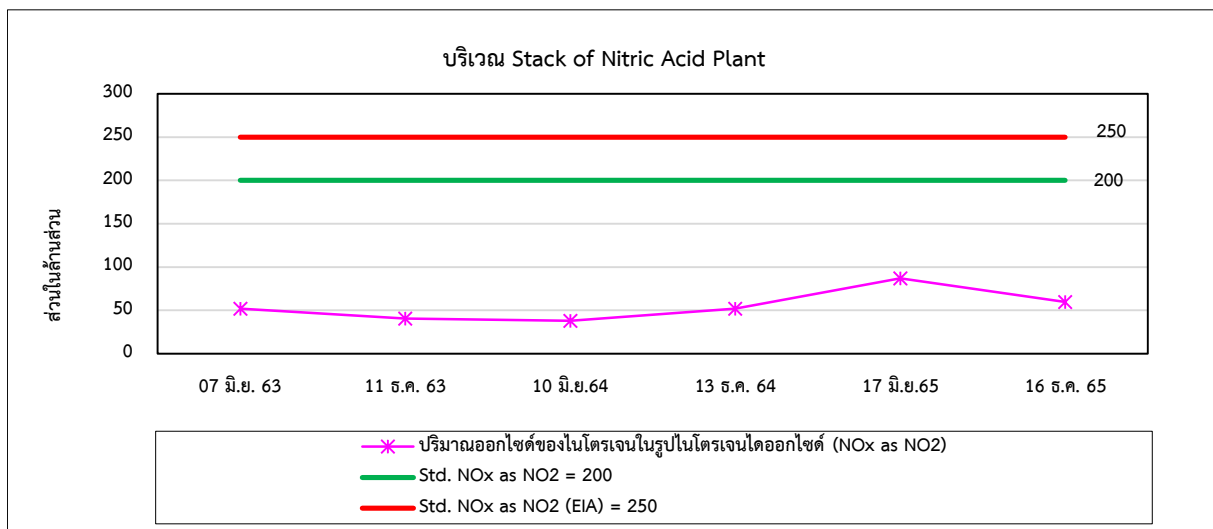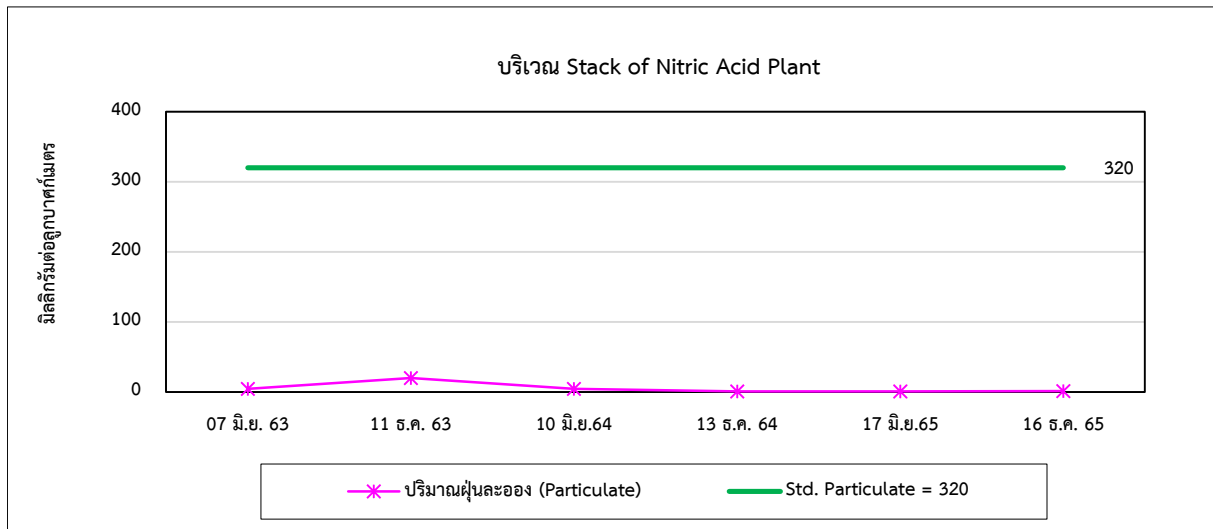

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2563-2565

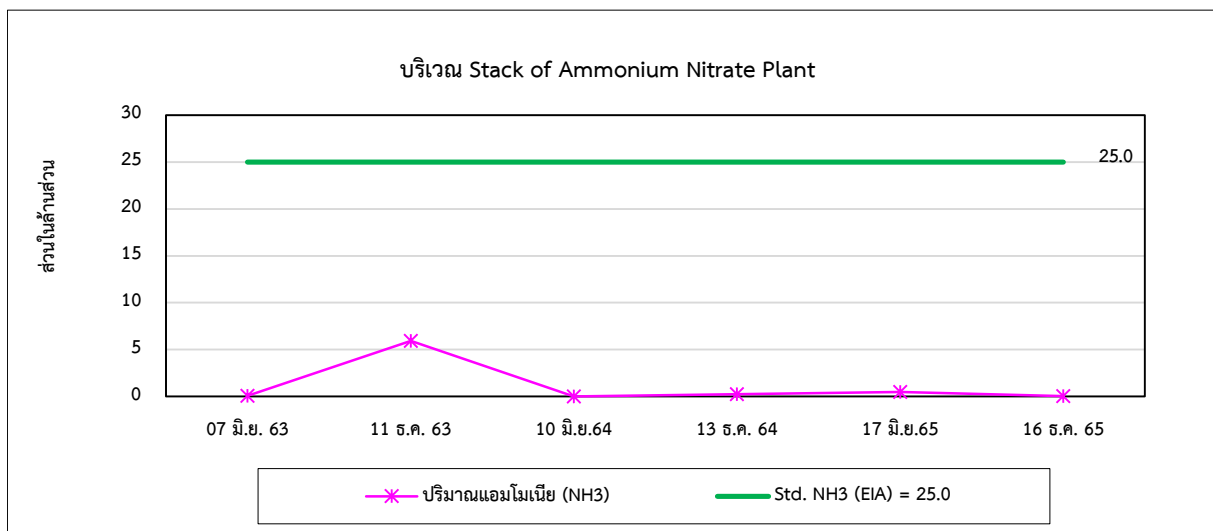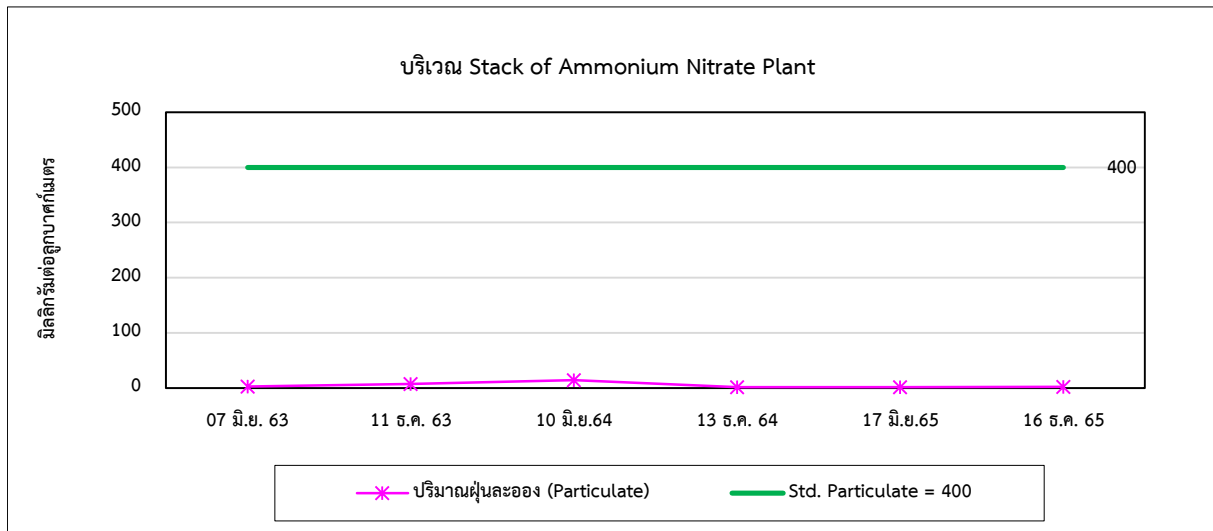

## 4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวมจำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณอาคารสำนักงานของโรงงาน TNC, หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ต. ตะพง และหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ต. เชิงเนิน ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ NO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า ปริมาณมลสารส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ ยกเว้นปริมาณ NH<sub>3</sub> มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.2-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.2-1


ตารางที่ 4.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
1.	อาคารสำนักงานของโรงงาน TNC	มิ.ย. 63	0.019-0.021	0.010-0.012	<0.03	0.0023-0.0075
		ธ.ค. 63	0.065-0.094	0.045-0.073	<0.03	0.0014-0.0048
		มิ.ย. 64	0.013-0.025	0.009-0.010	<0.03	0.0014-0.0051
		ธ.ค. 64	0.036-0.045	0.025-0.036	<0.03	0.0012-0.0066
		มิ.ย. 65	0.020-0.023	0.005-0.011	<0.03	0.0049-0.0098
		ธ.ค. 65	0.077-0.087	0.026-0.045	<0.03	0.0013-0.0051
2.	หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ต. ตะพง	มิ.ย. 63	0.020-0.031	0.010-0.013	<0.03	0.0017-0.0038
		ธ.ค. 63	0.056-0.069	0.037-0.044	<0.03	0.0070-0.0089
		มิ.ย. 64	0.031-0.038	0.009-0.010	<0.03	0.0009-0.0088
		ธ.ค. 64	0.042-0.055	0.017-0.021	<0.03	0.0002-0.0051
		มิ.ย. 65	0.017-0.040	0.012-0.033	<0.03	0.0036-0.0089
		ธ.ค. 65	0.057-0.079	0.038-0.040	<0.03	0.0004-0.0052
3.	หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ต. เชิงเนิน	มิ.ย. 63	0.017-0.025	0.009-0.010	<0.03	0.0021-0.0079
		ธ.ค. 63	0.062-0.082	0.035-0.050	<0.03	0.0036-0.0099
		มิ.ย. 64	0.022-0.036	0.014-0.019	<0.03	0.0010-0.0035
		ธ.ค. 64	0.081-0.093	0.027-0.033	<0.03	0.0001-0.0077
		มิ.ย. 65	0.027-0.036	0.015-0.023	<0.03	0.0038-0.0091
		ธ.ค. 65	0.073-0.106	0.023-0.031	<0.03	0.0032-0.0070
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.12	-	0.17 <sup>(2)</sup>




มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป




รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565

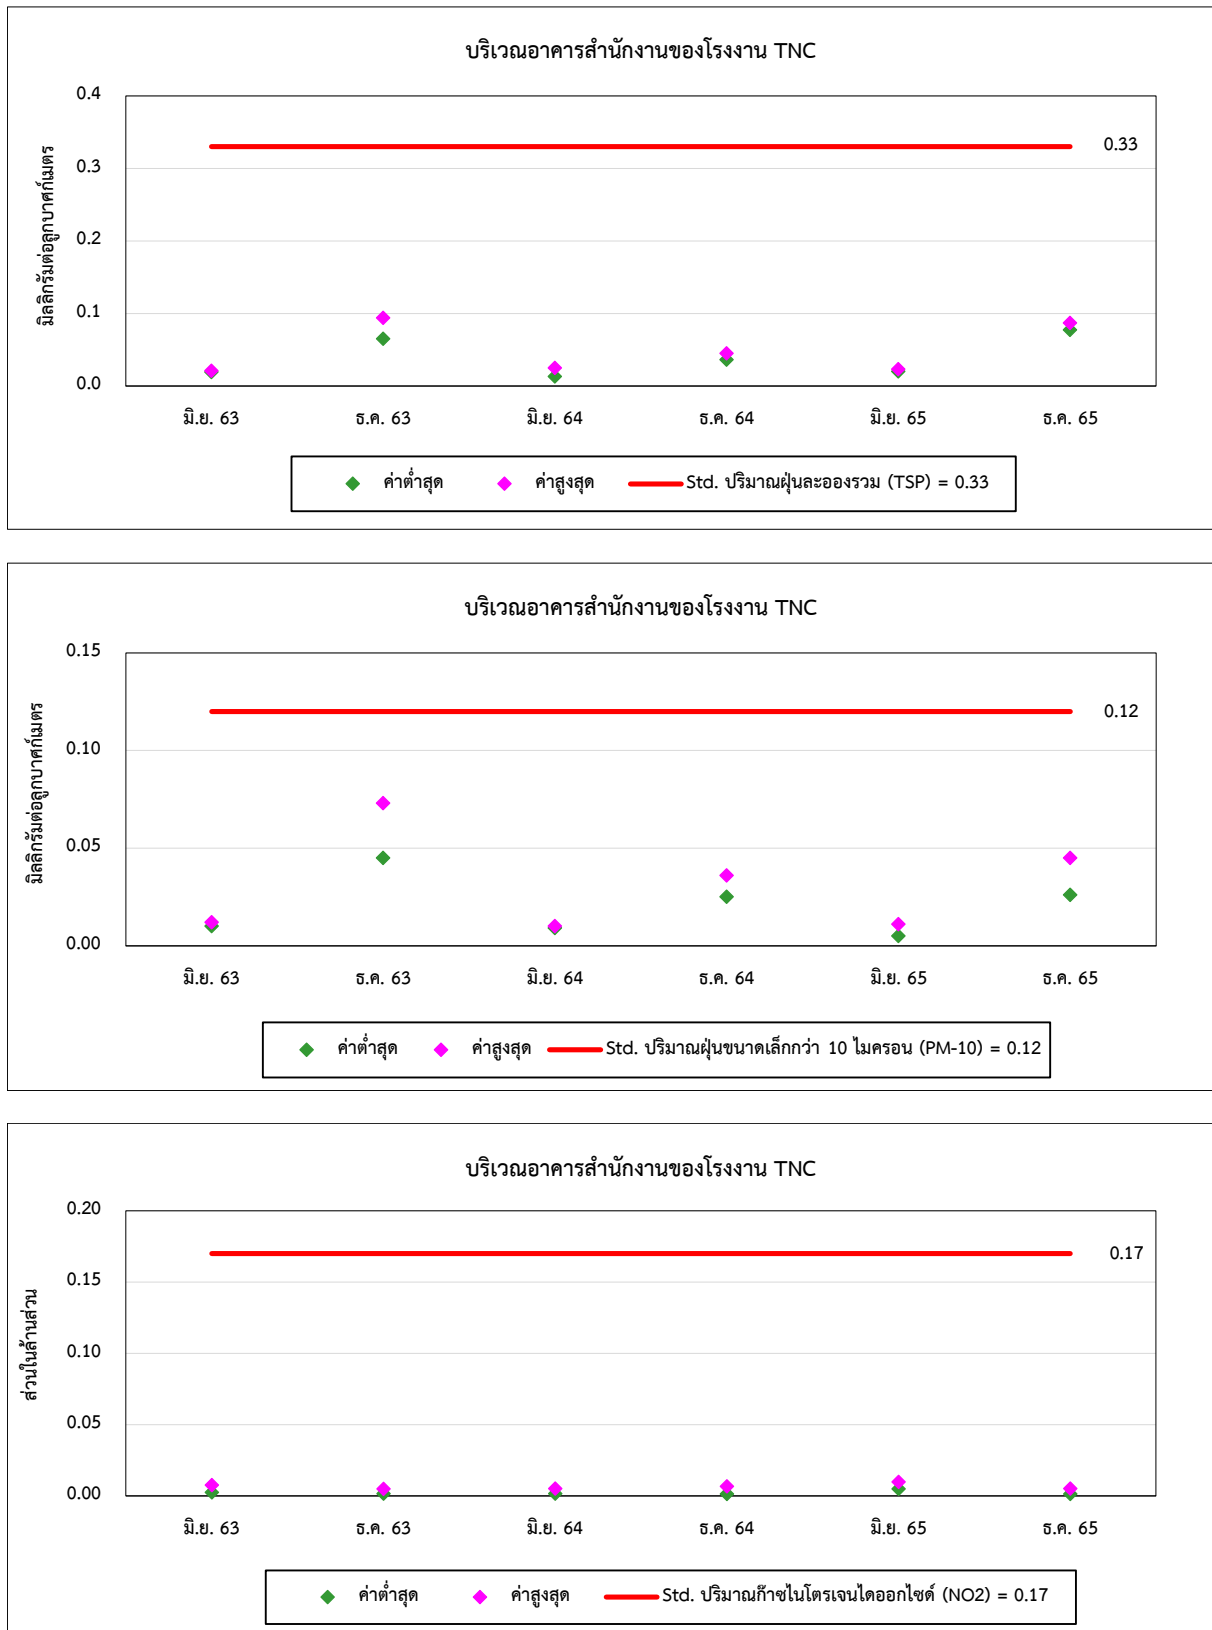

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565

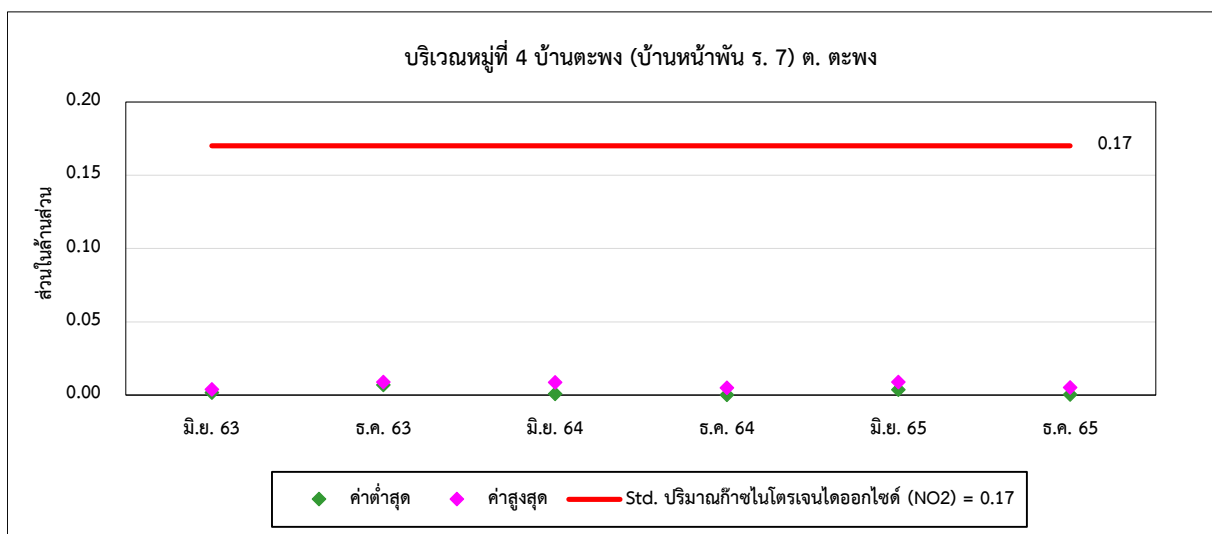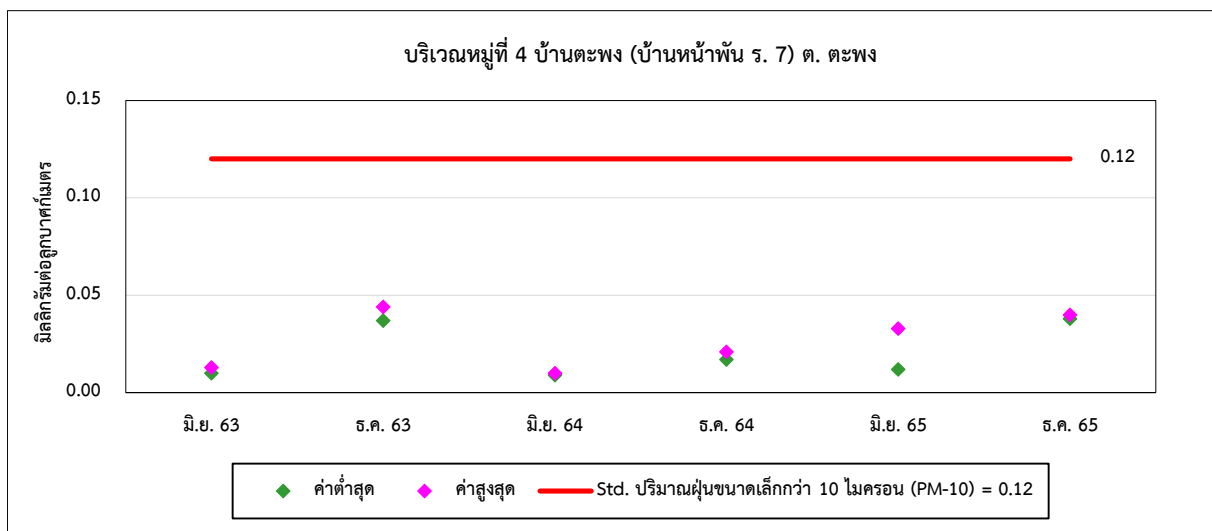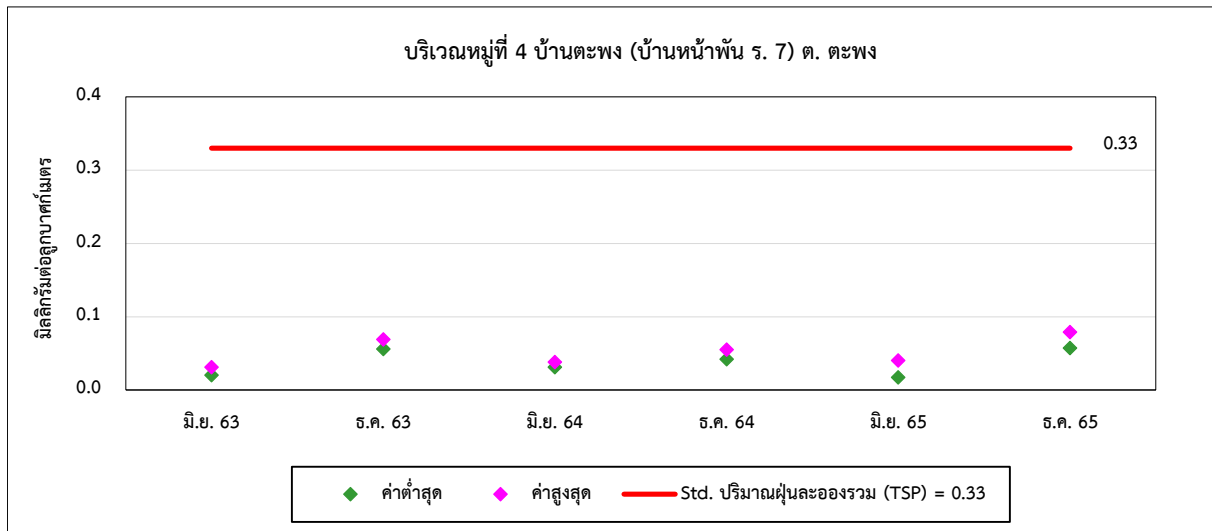

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565

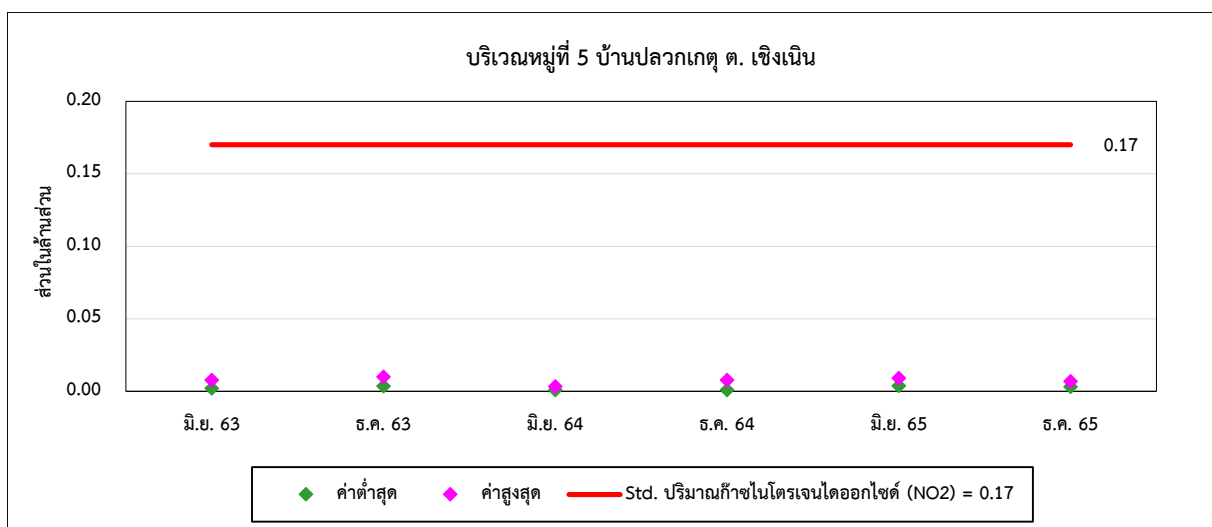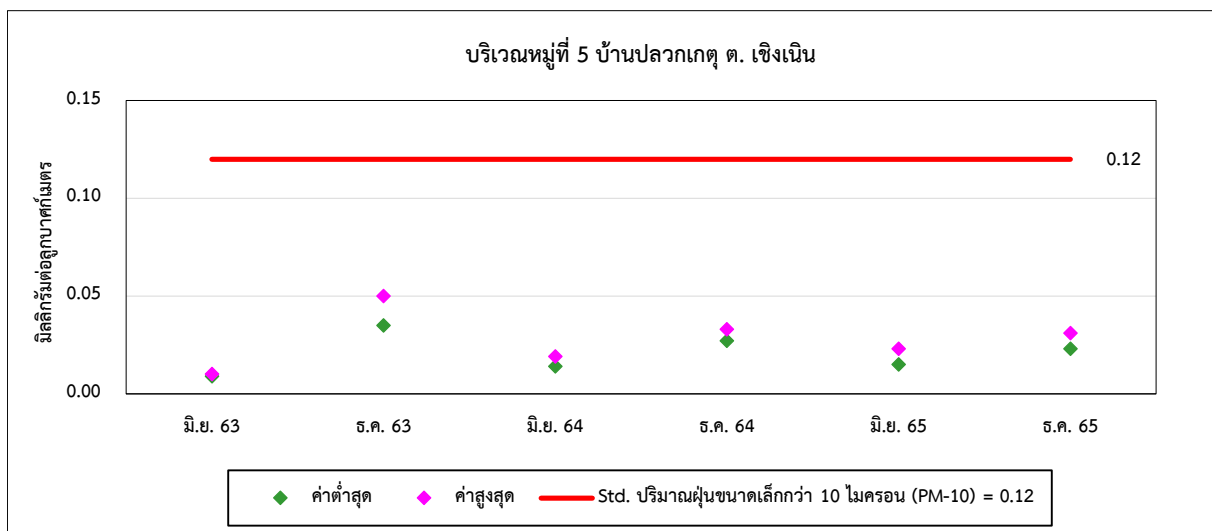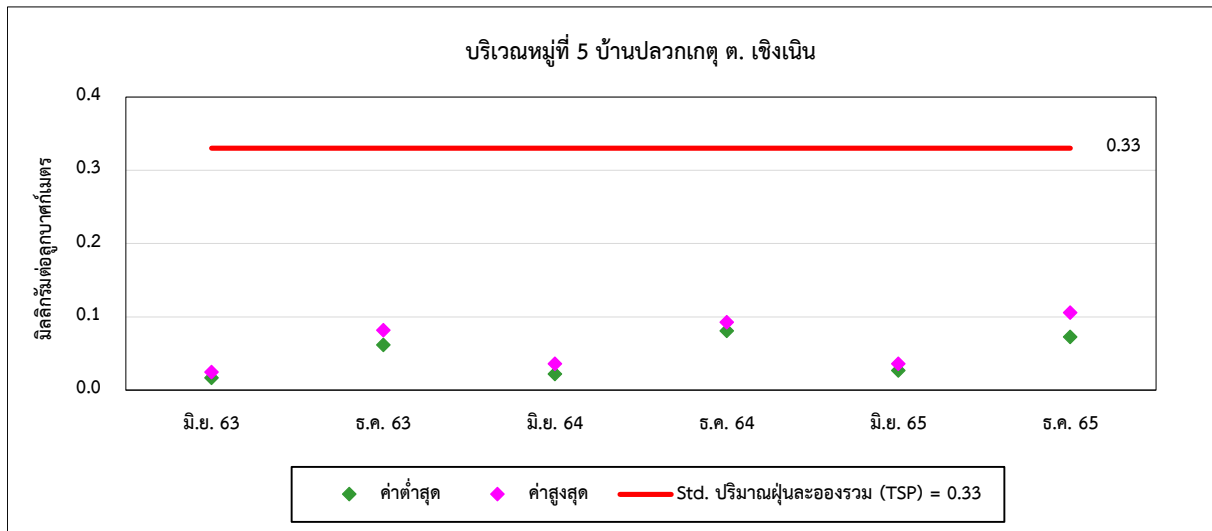

#### 4.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{NO}_2$  และ Respirable Dust ผลวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณ  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NO}_2$  และ  $\text{HNO}_3$  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และปริมาณ Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA) เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.3-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.3-1

ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
			NH <sub>3</sub> (ppm)	HNO <sub>3</sub> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)	Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
1.	อาคารผลิตกรดไนตริก (Nitric Acid Plant)	24 มิ.ย. 63	23.652	0.041	0.4249	<0.010
		12 ธ.ค. 63	0.080	0.083	0.2130	<0.010
		08 มิ.ย. 64	0.434	0.101	0.0189	0.200
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.309	0.0273	0.133
		17 มิ.ย. 65	0.825	0.071	<0.0005	0.334
		16 ธ.ค. 65	<0.043	<0.004	<0.0005	0.334
2.	อาคารผลิตแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate Plant)	07 ก.ค. 63	1.914	<0.004	0.0574	<0.010
		12 ธ.ค. 63	<0.043	0.022	0.3037	<0.010
		08 มิ.ย. 64	1.376	0.005	0.1525	<0.010
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.945	0.1741	<0.010
		17 มิ.ย. 65	0.094	0.073	<0.0005	0.134
		16 ธ.ค. 65	48.179	<0.004	0.0077	<0.010
3.	หอดูดซับ (Absorption Tower)	24 มิ.ย. 63	0.133	<0.004	0.0259	0.133
		12 ธ.ค. 63	4.982	0.004	0.2485	0.200
		08 มิ.ย. 64	0.750	0.008	0.0557	<0.010
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.262	0.1022	0.201
		17 มิ.ย. 65	0.259	0.067	<0.0005	<0.010
		16 ธ.ค. 65	<0.043	<0.004	0.0288	0.401
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			50	2	5*	3 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017)

<sup>(2)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

หมายเหตุ : \* ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565


อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
			NH <sub>3</sub> (ppm)	HNO <sub>3</sub> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)	Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
4.	หน่วยเก็บกรดไนตริก (HNO <sub>3</sub> Acid Storage Tank Area)	24 มิ.ย. 63	<0.043	0.018	0.3765	0.134
		12 ธ.ค. 63	<0.043	0.027	0.3146	<0.010
		08 มิ.ย. 64	0.462	0.016	0.0425	<0.010
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.306	0.0513	<0.010
		17 มิ.ย. 65	6.291	0.088	<0.0005	0.267
		16 ธ.ค. 65	0.053	<0.004	0.0065	0.133
5.	สถานีเติมกรดไนตริกบรรจุลงถัง (Filling Station)	24 มิ.ย. 63	6.606	<0.004	0.0749	0.067
		12 ธ.ค. 63	<0.043	0.163	0.3192	<0.010
		08 มิ.ย. 64	0.657	0.018	0.0403	0.067
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.271	0.0415	<0.010
		17 มิ.ย. 65	4.219	0.094	<0.0005	<0.010
		16 ธ.ค. 65	<0.043	<0.004	<0.0005	<0.010
6.	หน่วยทำเม็ดผลึกแอมโมเนียมไนเตรท เป็นเม็ดกลม (Prilling Tower)	07 ก.ค. 63	<0.043	<0.004	0.0428	<0.010
		12 ธ.ค. 63	2.043	0.049	0.2374	0.267
		08 มิ.ย. 64	0.282	0.050	<0.0005	0.200
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.303	0.0673	<0.010
		17 มิ.ย. 65	0.523	0.031	0.7947	<0.010
		16 ธ.ค. 65	0.189	<0.004	0.0564	0.400
7.	หน่วยทำให้ผลึกแอมโมเนียมไนเตรท เป็นเม็ดกลม (Palletizing Unit)	24 มิ.ย. 63	0.266	<0.004	0.0082	<0.010
		12 ธ.ค. 63	<0.043	0.024	0.2251	<0.010
		08 มิ.ย. 64	1.593	0.018	0.0829	<0.010
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.258	0.0935	<0.010
		17 มิ.ย. 65	0.247	0.063	<0.0005	0.267
		16 ธ.ค. 65	0.054	<0.004	0.1249	<0.010
8.	หน่วยบรรจุถุงแอมโมเนียมไนเตรท (Bagging Unit)	24 มิ.ย. 63	0.089	<0.004	0.0433	0.200
		12 ธ.ค. 63	<0.043	0.041	0.2322	<0.010
		08 มิ.ย. 64	0.744	0.013	0.0112	<0.010
		18 ธ.ค. 64	<0.043	0.342	0.1177	<0.010
		17 มิ.ย. 65	1.686	0.060	<0.0005	<0.010
		16 ธ.ค. 65	0.225	<0.004	0.2524	<0.010
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			50	2	5*	3 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชี้แจงค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017)




<sup>(2)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

หมายเหตุ : \* ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน




รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

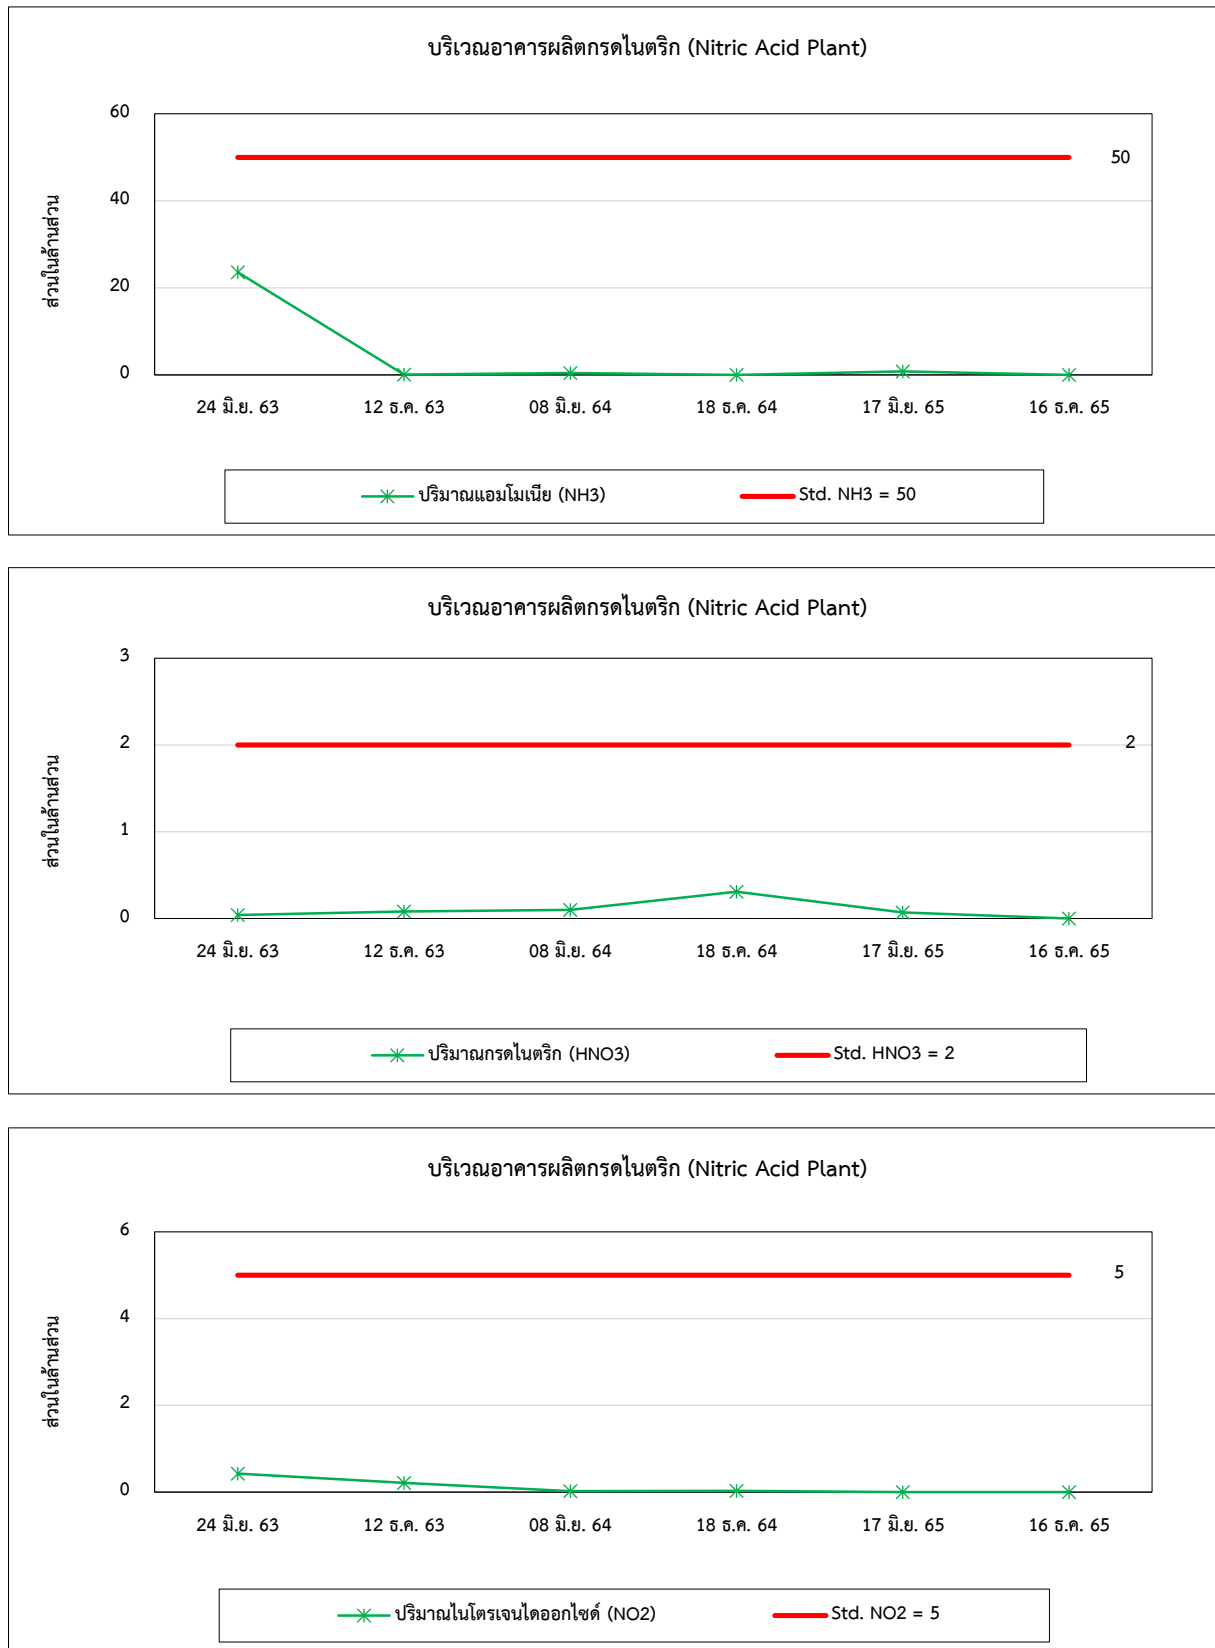




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

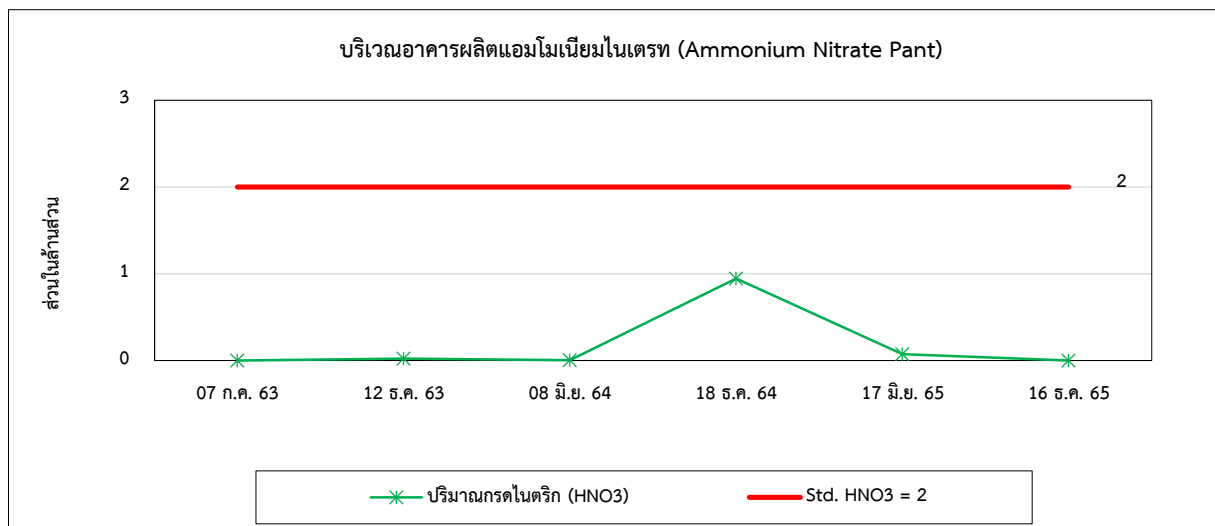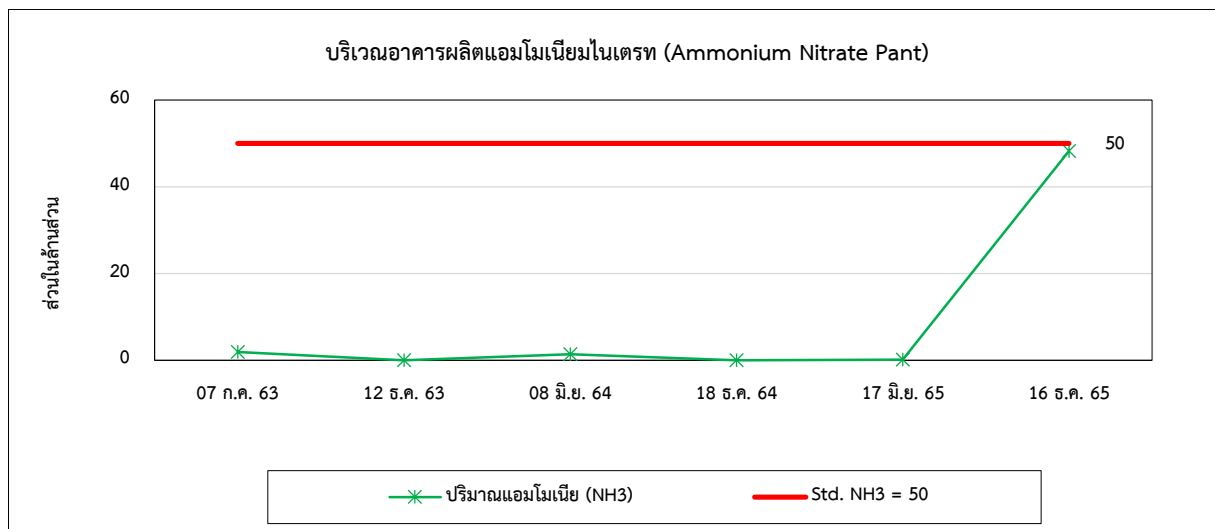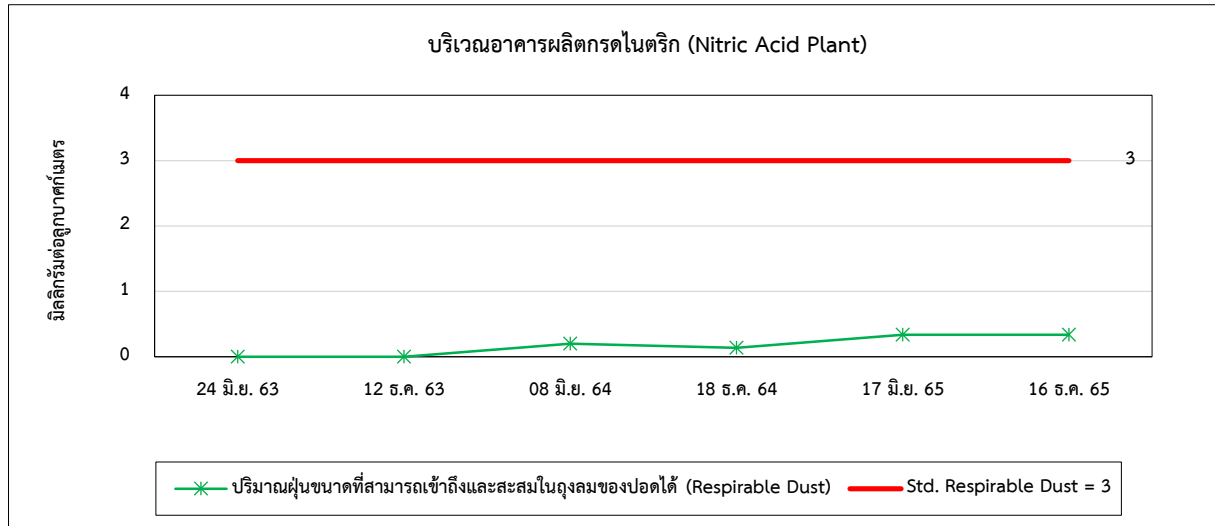




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

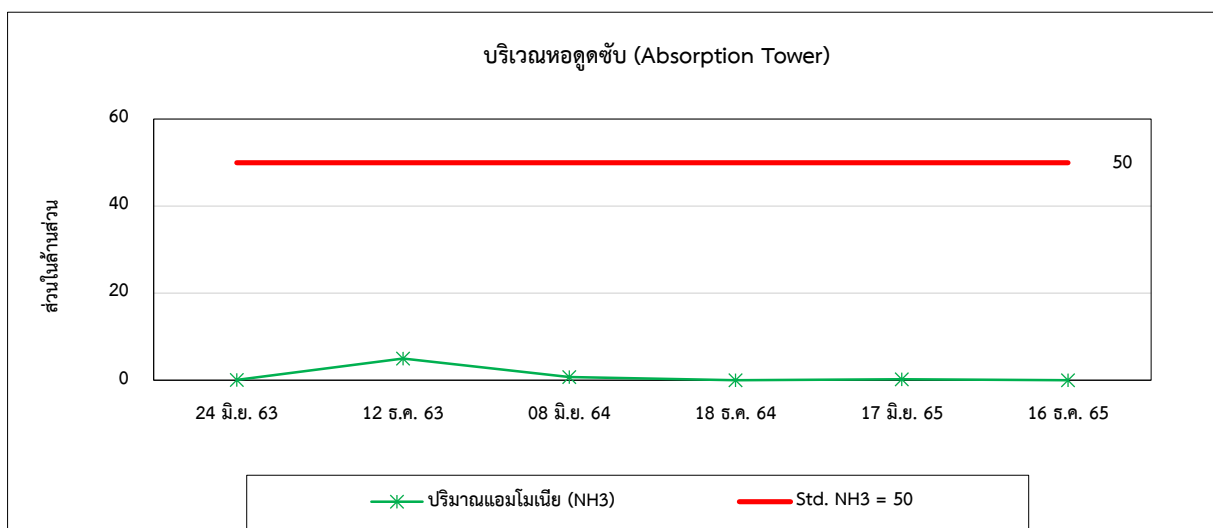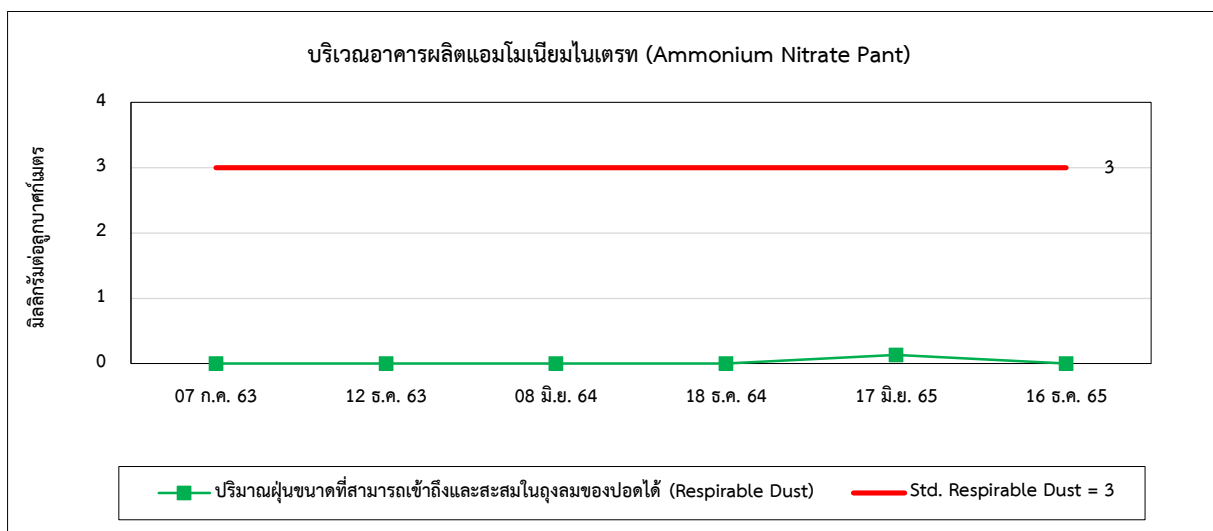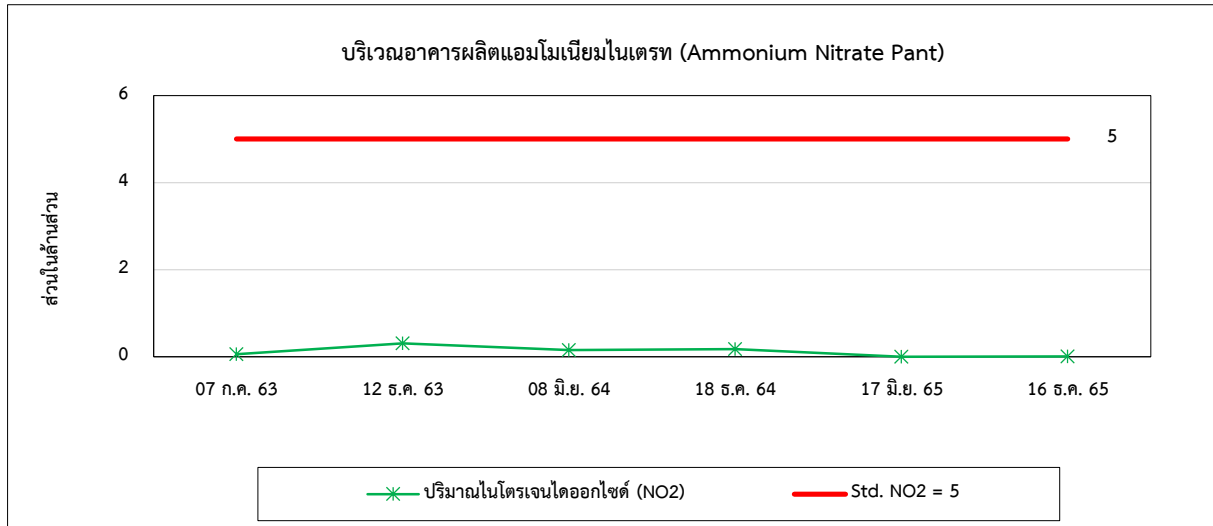




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

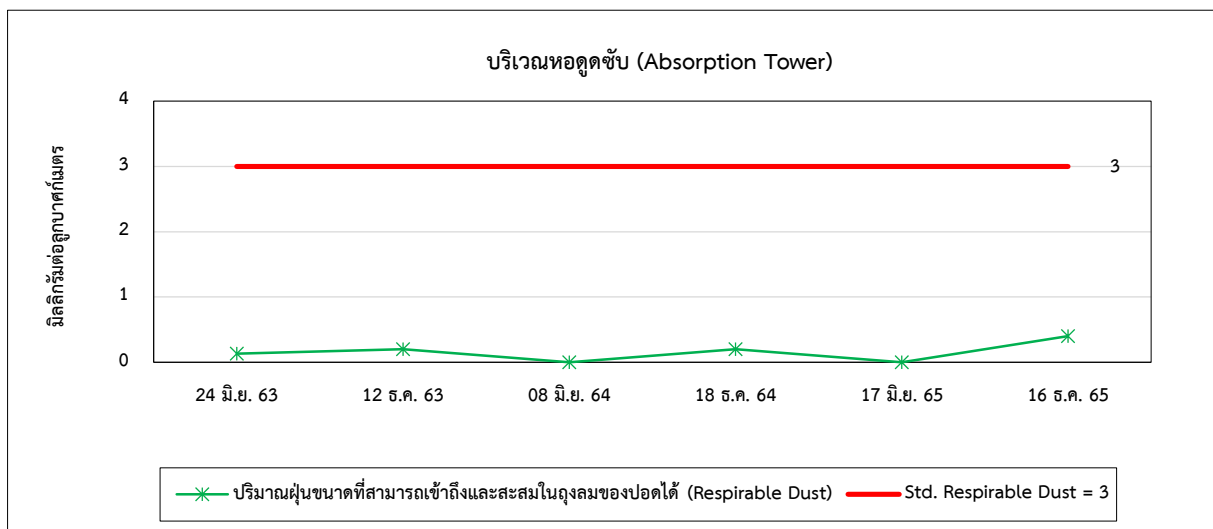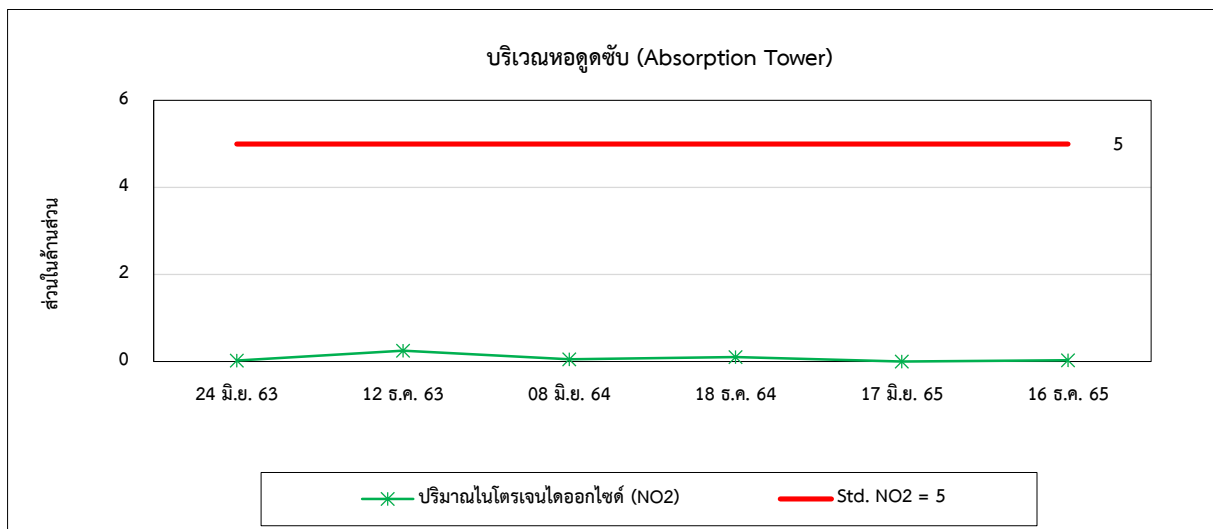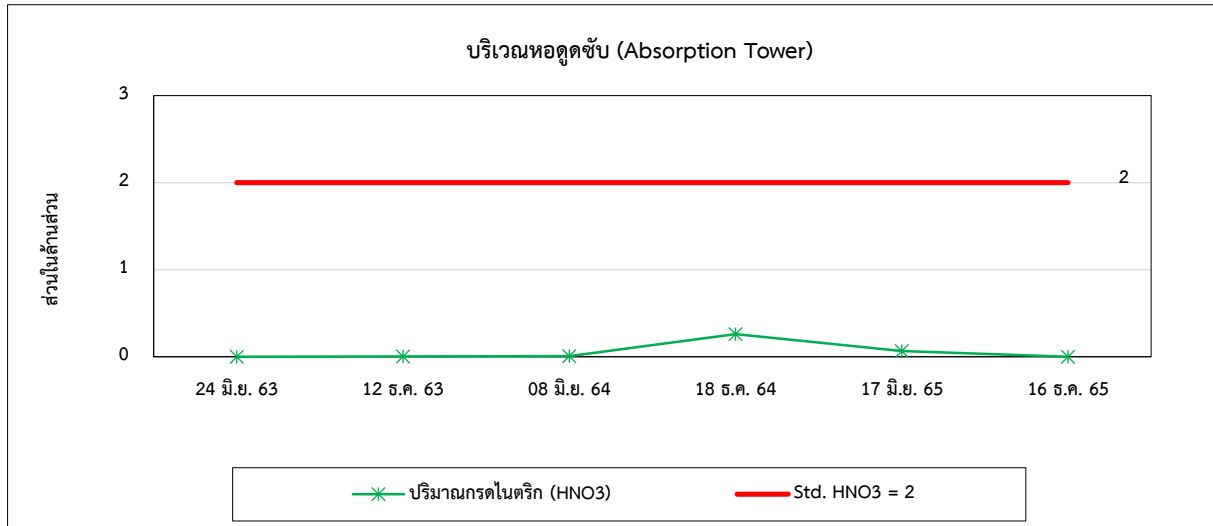




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

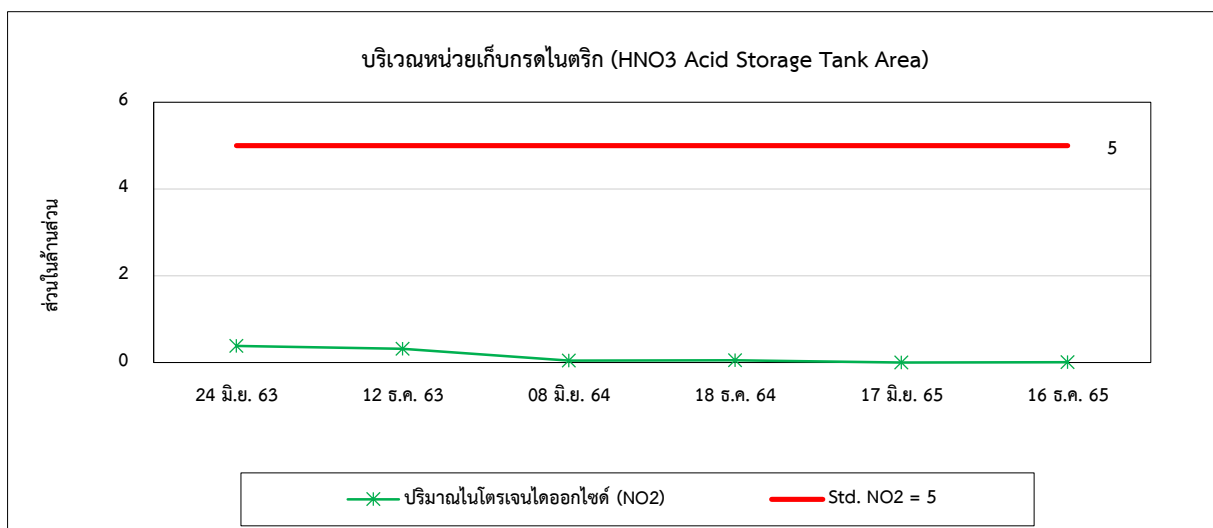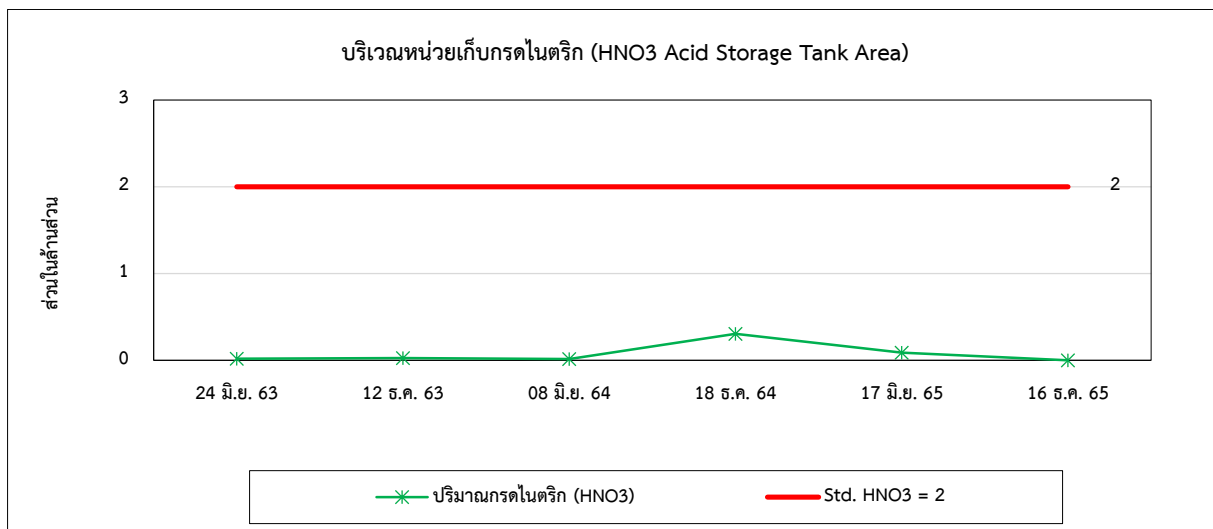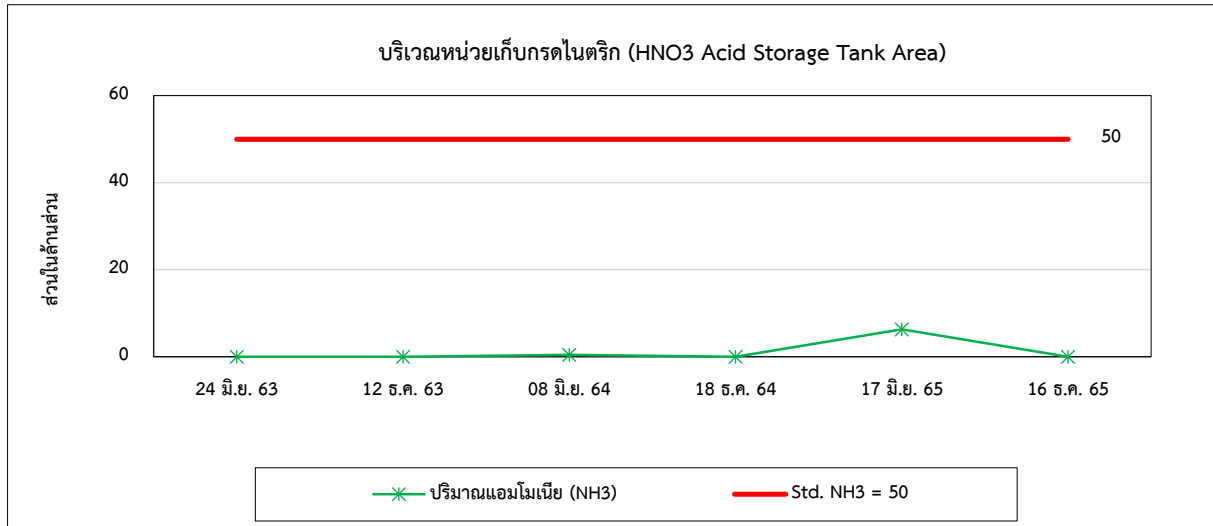




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

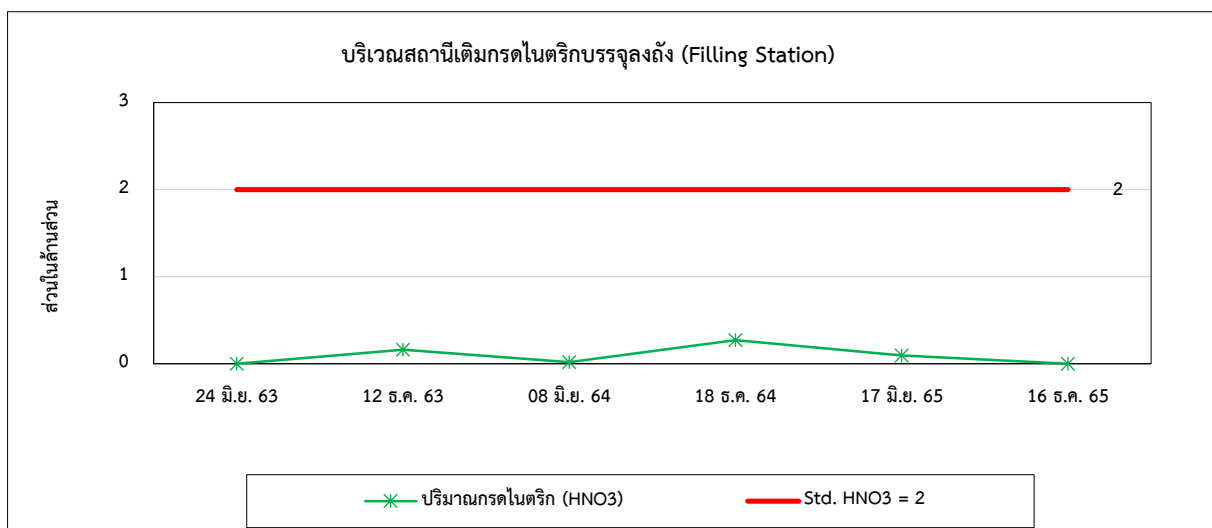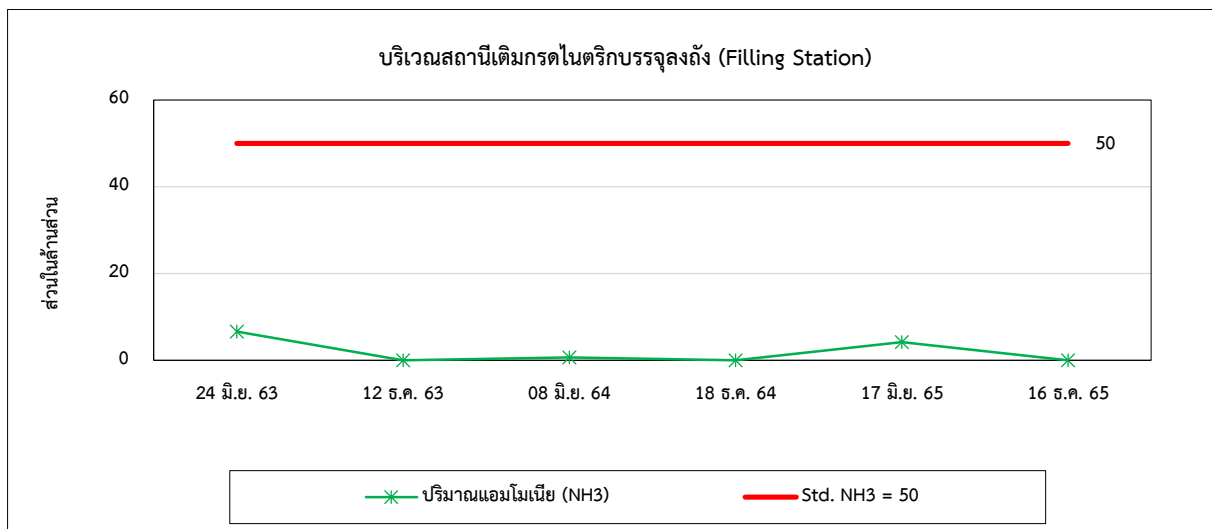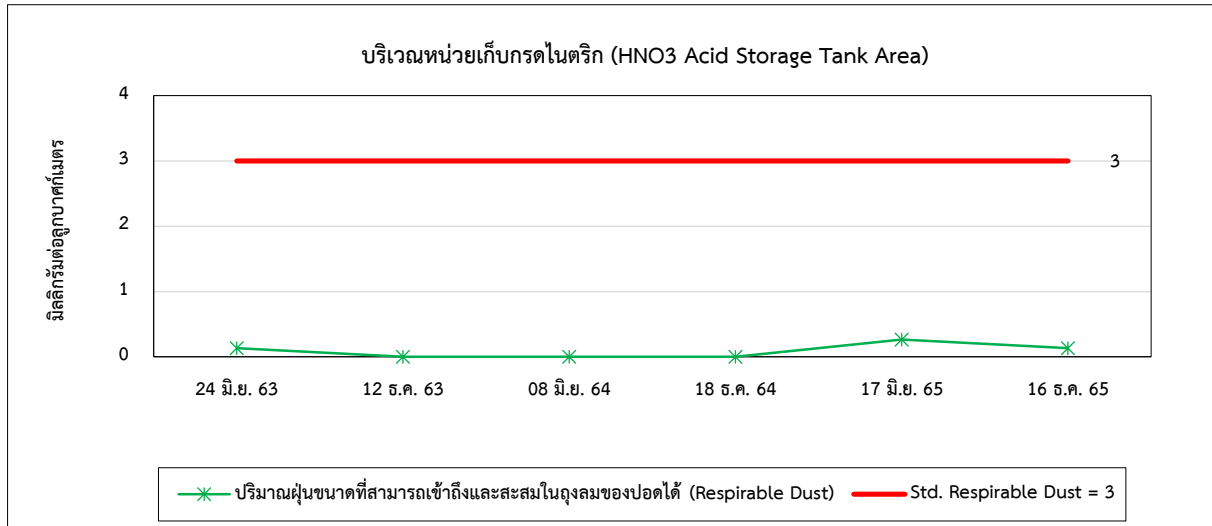


รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

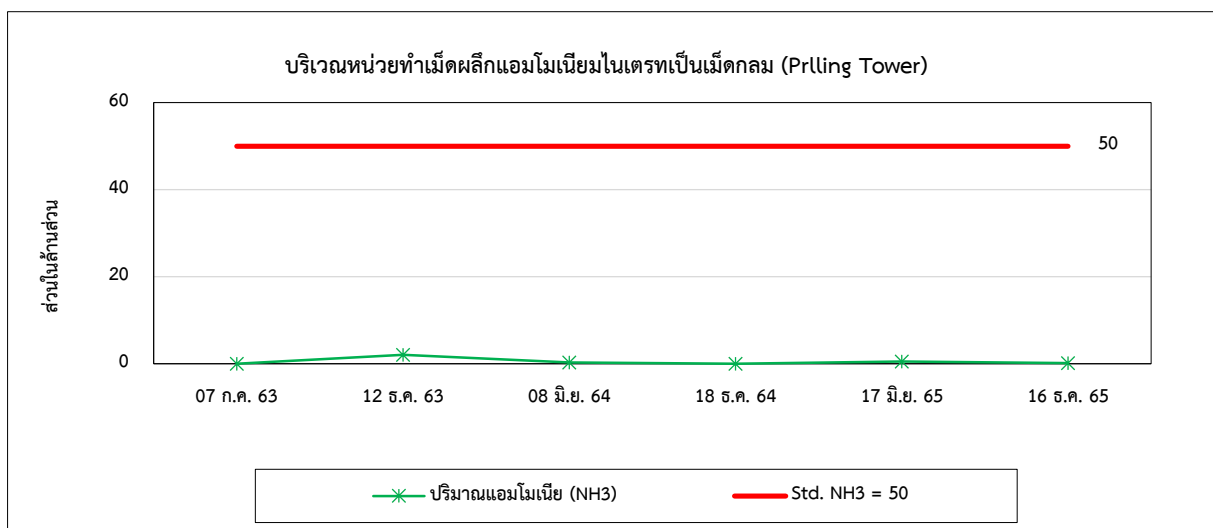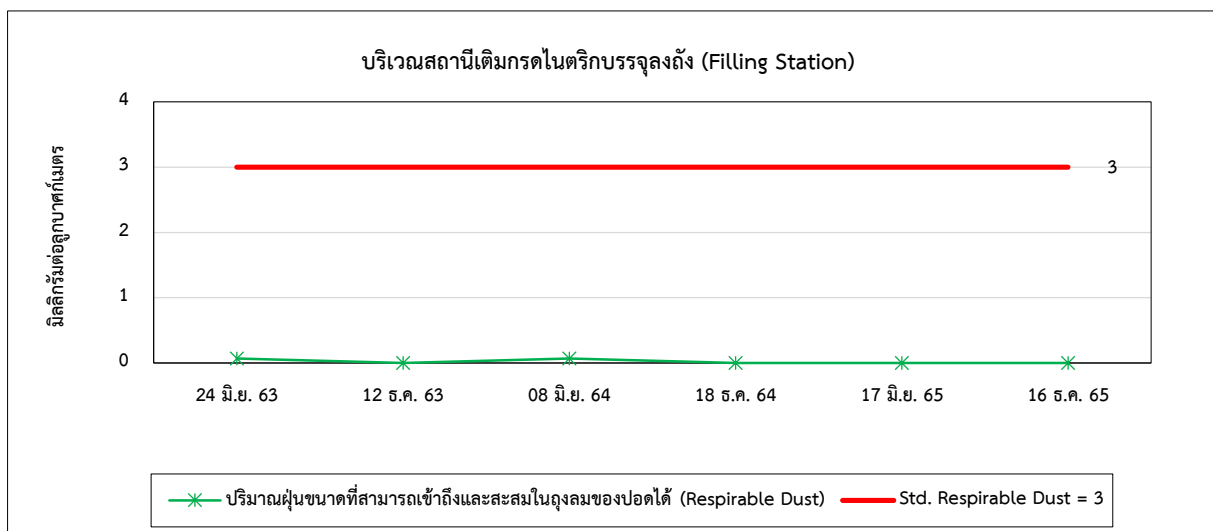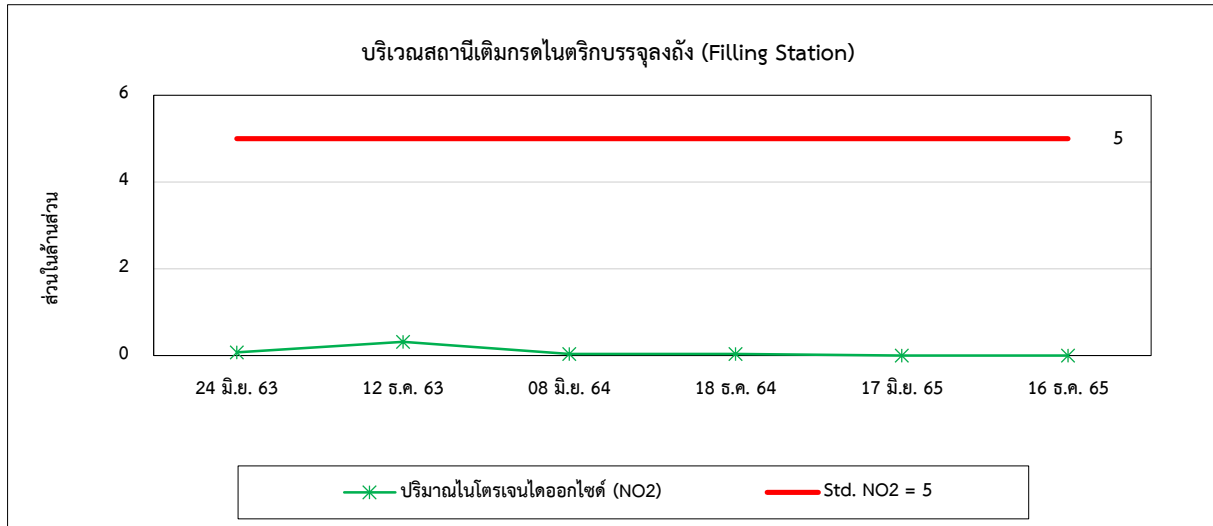




รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

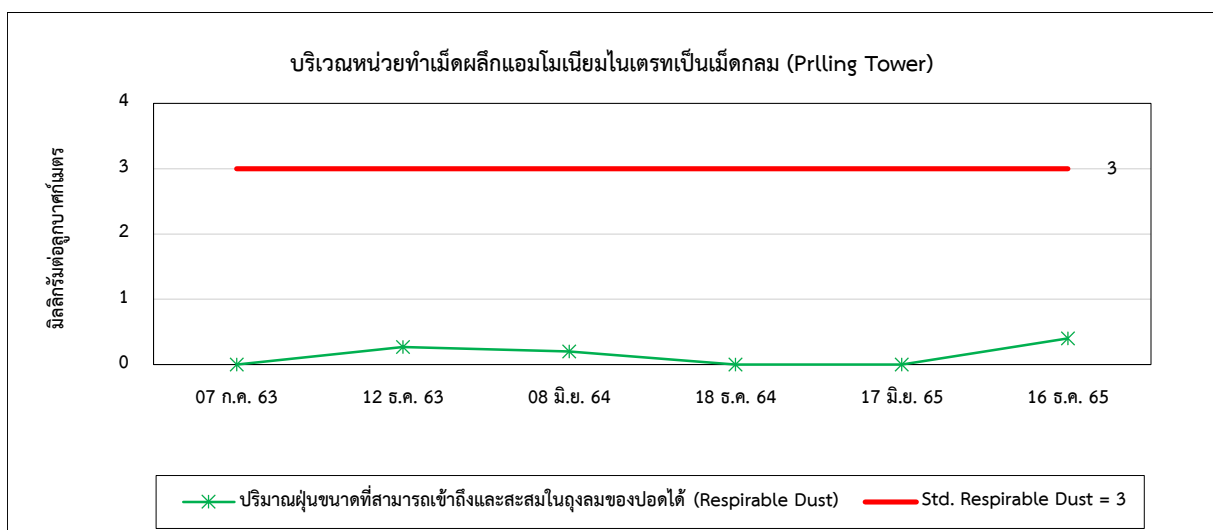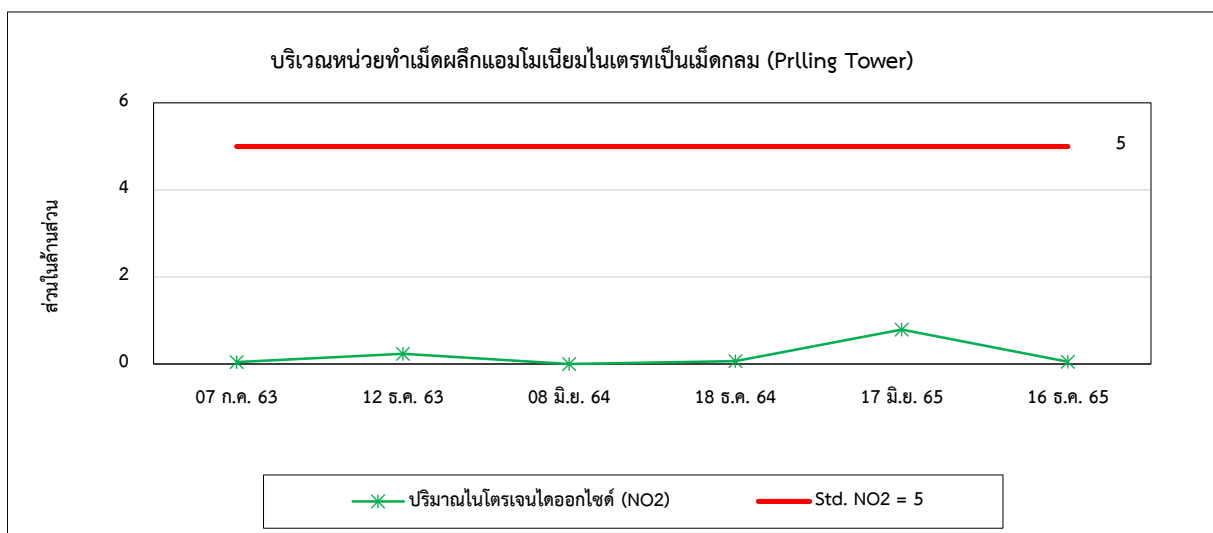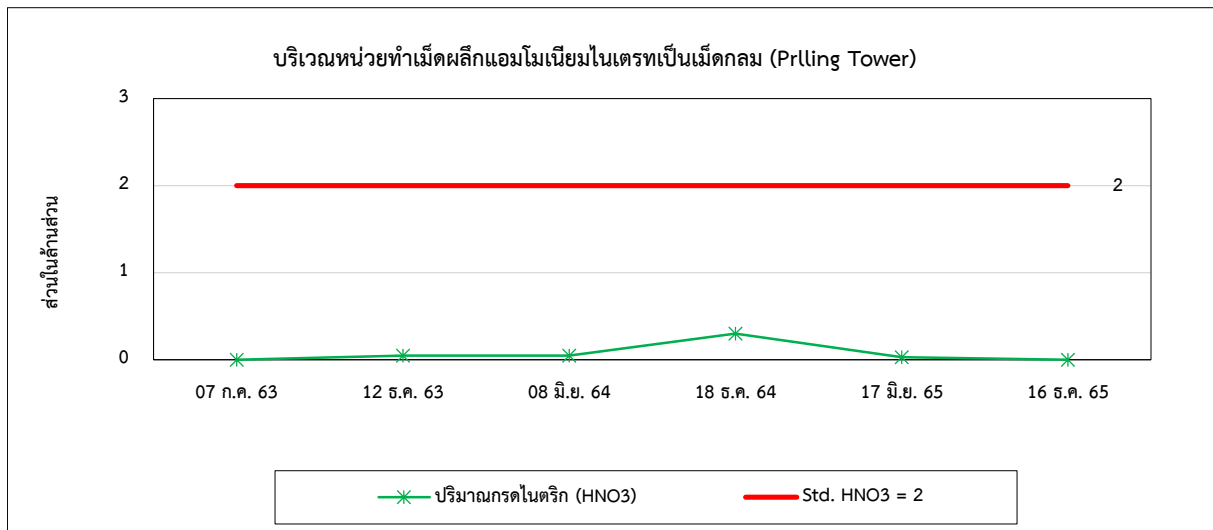



รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

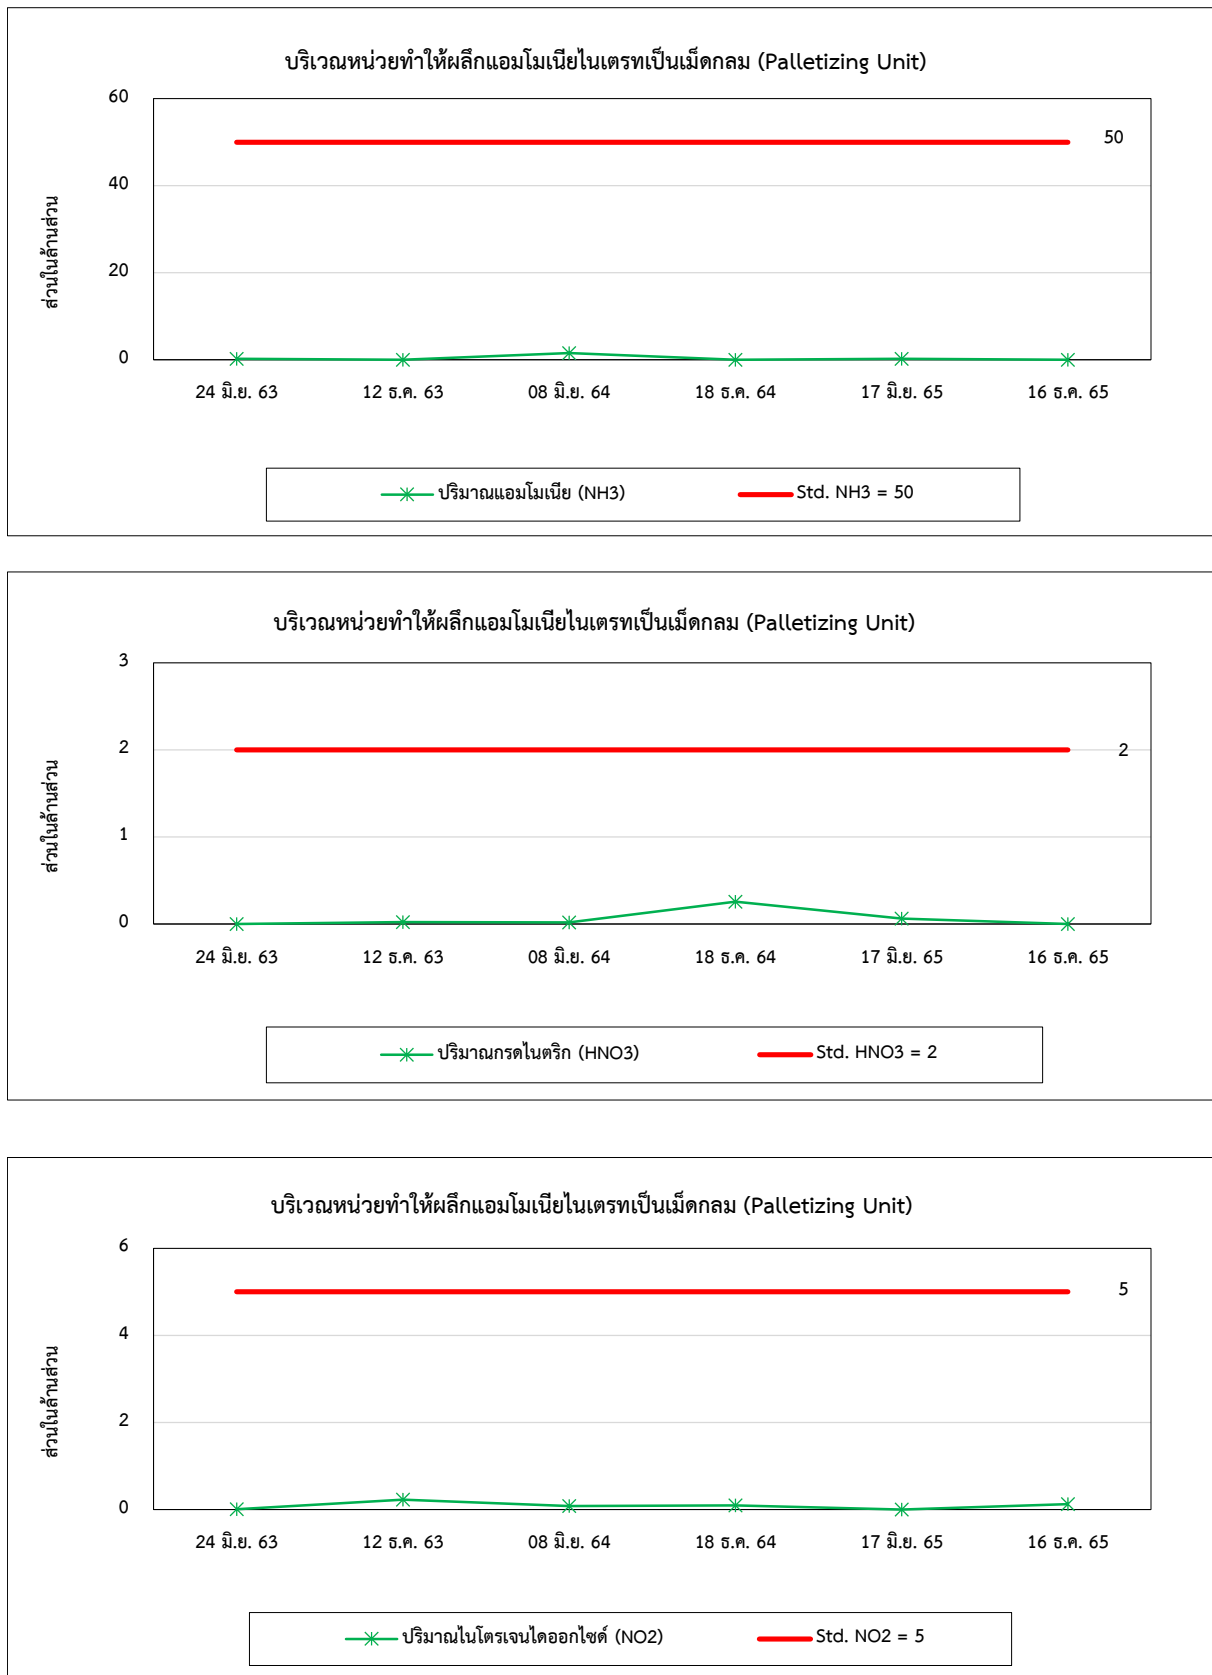

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

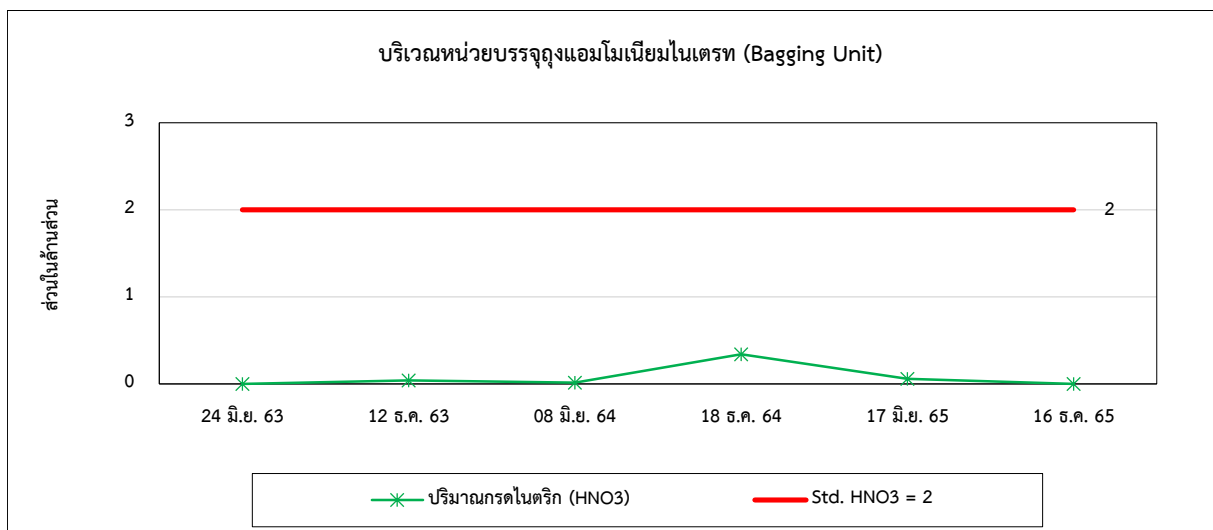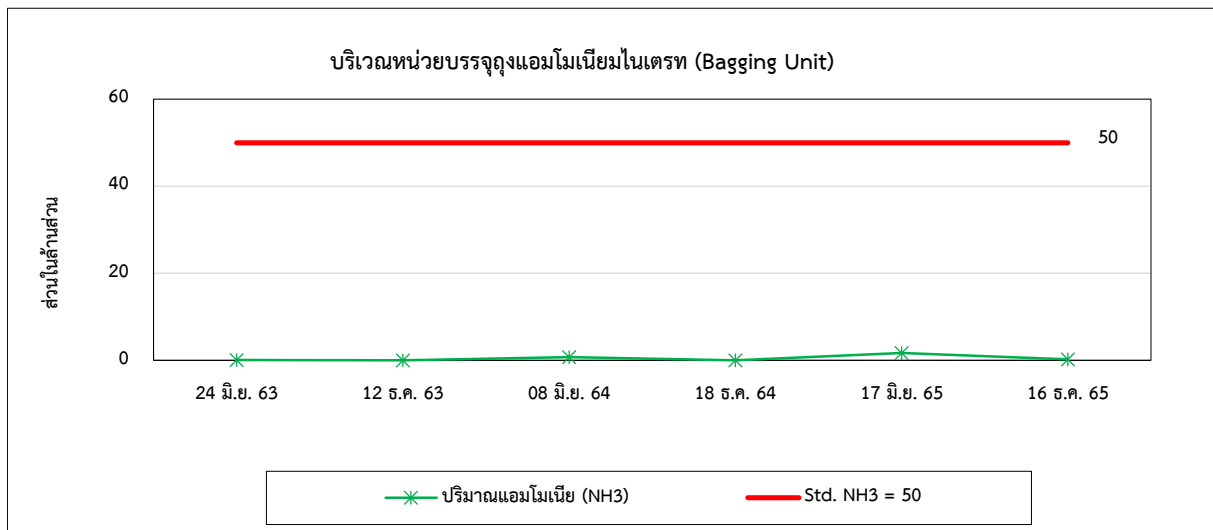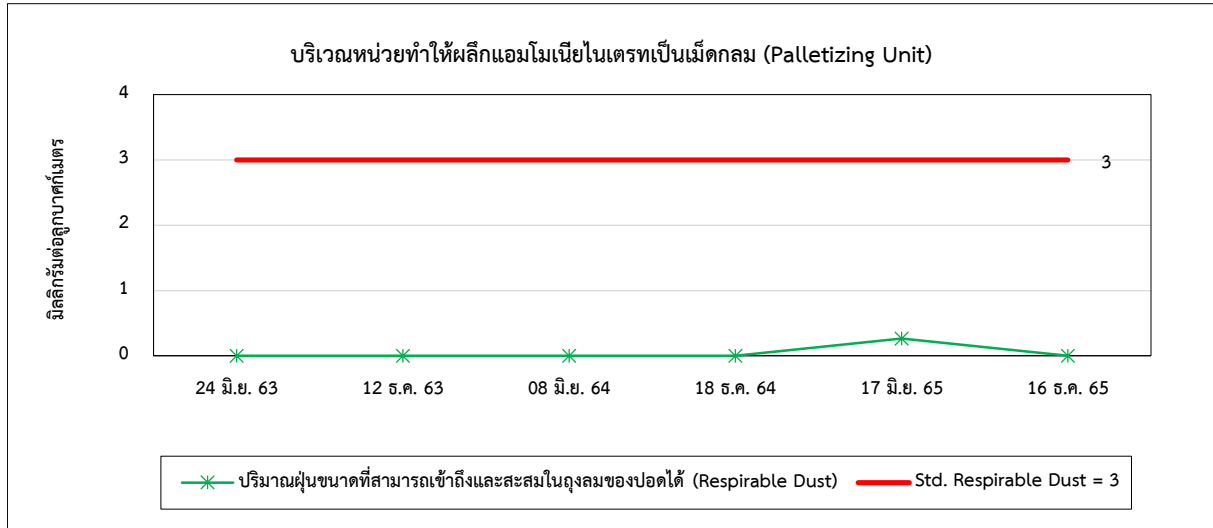

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2563-2565

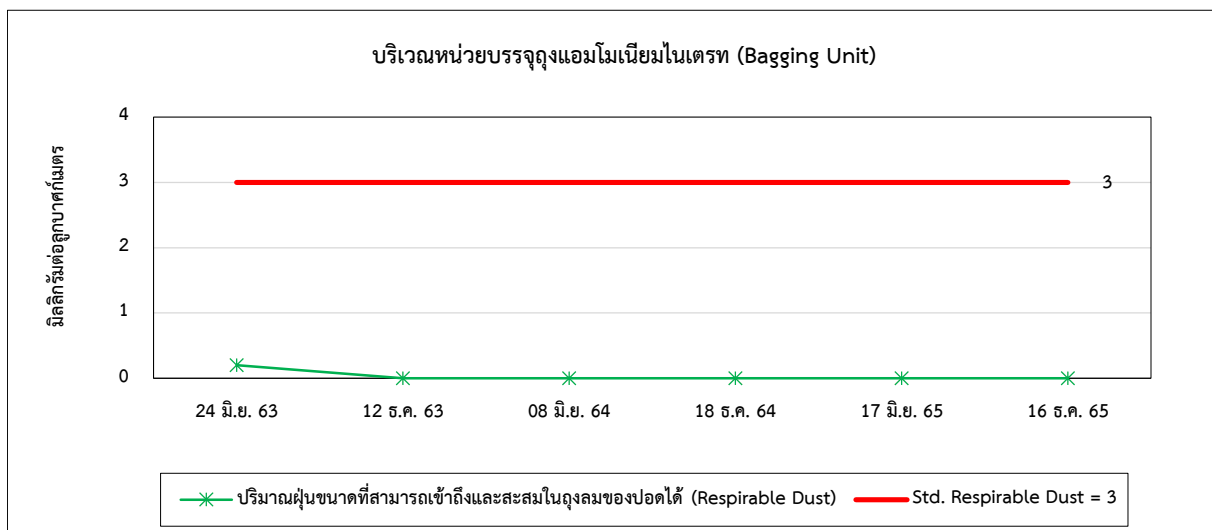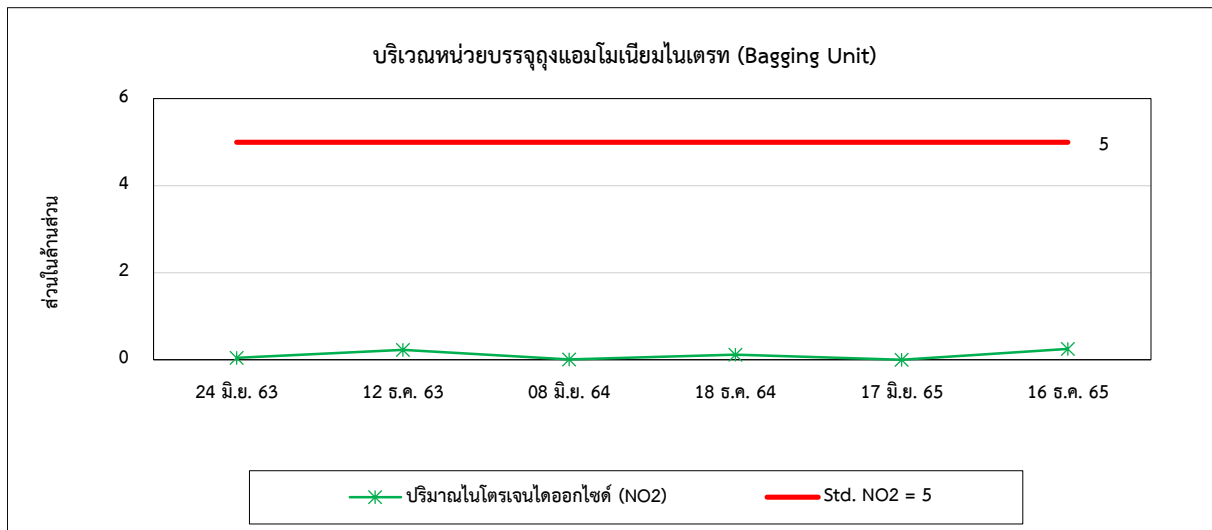

#### 4.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 สำหรับค่า Leq 5 min ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลงบ้างเล็กน้อย ในช่วง การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.4-1

**ตารางที่ 4.4-1** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))	
			Leq 5 min	Lmax
1.	สายพานลำเลียง (Conveyer)	12 มี.ค. 63	79.3	81.0
		07 ก.ค. 63	69.8	71.4
		28 ก.ย. 63	79.8	81.1
		12 ธ.ค. 63	82.4	84.3
		10 มี.ค. 64	73.6	76.3
		08 มิ.ย. 64	79.6	82.0
		09 ก.ย. 64	79.8	81.0
		13 ธ.ค. 64	77.5	82.0
		14 มี.ค. 65	79.8	82.4
		17 มิ.ย. 65	82.6	85.7
		13 ก.ย. 65	80.4	82.6
		16 ธ.ค. 65	79.8	81.6
2.	เครื่องเผาไหม้ความร้อน (Exhaust Dryer)	12 มี.ค. 63	81.9	83.2
		07 ก.ค. 63	79.2	84.1
		28 ก.ย. 63	82.2	84.8
		12 ธ.ค. 63	83.8	84.6
		10 มี.ค. 64	77.0	83.4
		08 มิ.ย. 64	86.2	88.1
		09 ก.ย. 64	84.7	86.0
		13 ธ.ค. 64	82.1	85.6
		14 มี.ค. 65	83.6	88.7
		17 มิ.ย. 65	81.4	83.1
		13 ก.ย. 65	84.5	86.7
		16 ธ.ค. 65	84.2	86.8
มาตรฐาน			-	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

**ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)**  
**ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))	
			Leq 5 min	Lmax
3.	หน่วยทำให้แห้งขั้นต้น (Pre Dryer)	12 มี.ค. 63	83.1	84.3
		07 ก.ค. 63	78.9	82.2
		28 ก.ย. 63	82.1	85.8
		12 ธ.ค. 63	81.2	82.2
		10 มี.ค. 64	78.7	82.0
		08 มิ.ย. 64	82.6	84.6
		09 ก.ย. 64	83.2	85.0
		13 ธ.ค. 64	82.6	87.2
		14 มี.ค. 65	84.4	91.7
		17 มิ.ย. 65	82.6	85.6
		13 ก.ย. 65	83.4	85.1
		16 ธ.ค. 65	84.1	86.4
4.	หน่วยพัดลมร้อน (Air Fan)	12 มี.ค. 63	80.6	83.1
		07 ก.ค. 63	70.1	78.8
		28 ก.ย. 63	80.1	82.2
		12 ธ.ค. 63	81.3	82.2
		10 มี.ค. 64	77.0	79.2
		08 มิ.ย. 64	82.3	85.7
		09 ก.ย. 64	83.0	84.6
		13 ธ.ค. 64	80.1	85.5
		14 มี.ค. 65	85.0	89.8
		17 มิ.ย. 65	83.1	86.2
		13 ก.ย. 65	83.1	85.6
		16 ธ.ค. 65	80.0	83.8
5.	เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)	12 มี.ค. 63	86.0	88.7
		07 ก.ค. 63	92.0	98.7
		28 ก.ย. 63	87.9	89.0
		12 ธ.ค. 63	85.7	88.4
		10 มี.ค. 64	80.0	82.0
		08 มิ.ย. 64	87.2	89.9
		09 ก.ย. 64	88.1	89.3
		13 ธ.ค. 64	84.3	88.5
		14 มี.ค. 65	87.2	95.9
		17 มิ.ย. 65	84.6	87.1
		13 ก.ย. 65	89.9	91.2
		16 ธ.ค. 65	89.4	92.6
มาตรฐาน			-	140




มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

**ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)**  
**ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565**




อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))	
			Leq 5 min	Lmax
6.	เครื่องทำให้แห้ง (Dryer)	12 มี.ค. 63	83.0	84.1
		07 ก.ค. 63	82.1	88.6
		28 ก.ย. 63	82.4	84.5
		12 ธ.ค. 63	81.5	82.3
		10 มี.ค. 64	76.7	79.7
		08 มิ.ย. 64	85.8	88.5
		09 ก.ย. 64	85.2	86.1
		13 ธ.ค. 64	81.8	84.3
		14 มี.ค. 65	82.3	85.6
		17 มิ.ย. 65	81.6	83.3
		13 ก.ย. 65	85.1	89.6
		16 ธ.ค. 65	84.0	85.8
7.	บริเวณอาคารติดตั้งเครื่องอัดอากาศ (ส่วนขยายโครงการ)	12 มี.ค. 63	82.8	87.0
		07 ก.ค. 63	90.2	94.5
		28 ก.ย. 63	83.1	84.0
		12 ธ.ค. 63	82.6	83.3
		10 มี.ค. 64	79.5	81.9
		08 มิ.ย. 64	82.1	84.6
		09 ก.ย. 64	83.9	85.1
		13 ธ.ค. 64	80.0	89.8
		14 มี.ค. 65	85.5	92.2
		17 มิ.ย. 65	81.6	84.3
		13 ก.ย. 65	89.3	92.7
		16 ธ.ค. 65	89.6	92.9
มาตรฐาน			-	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)


รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)  
ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

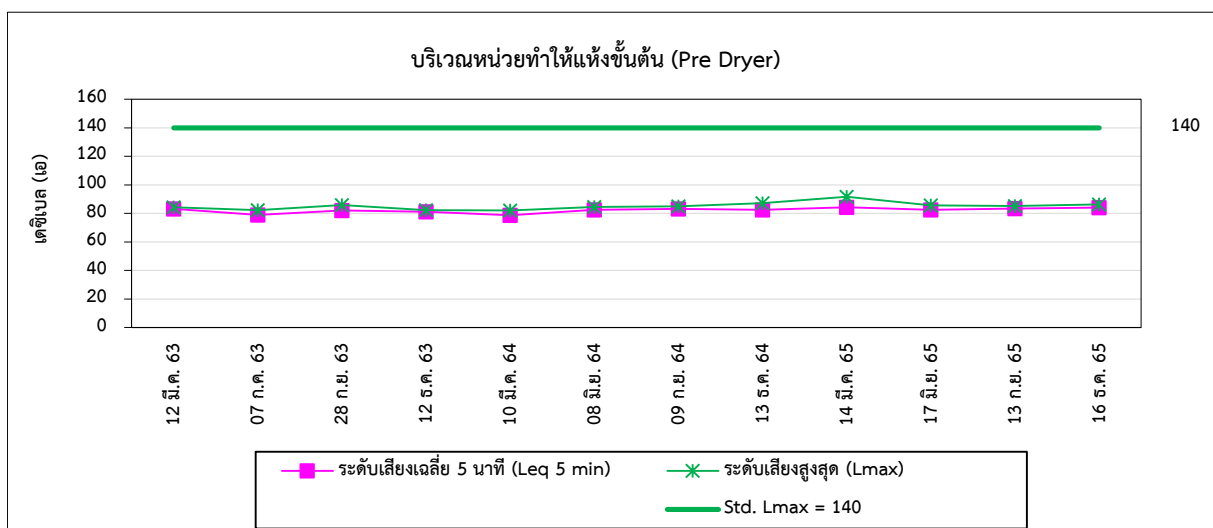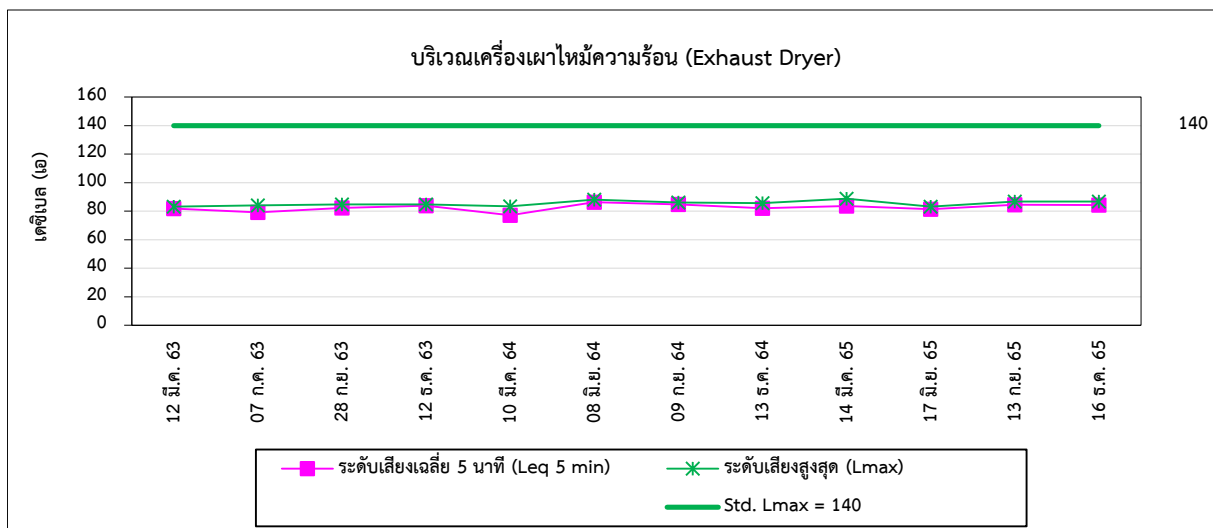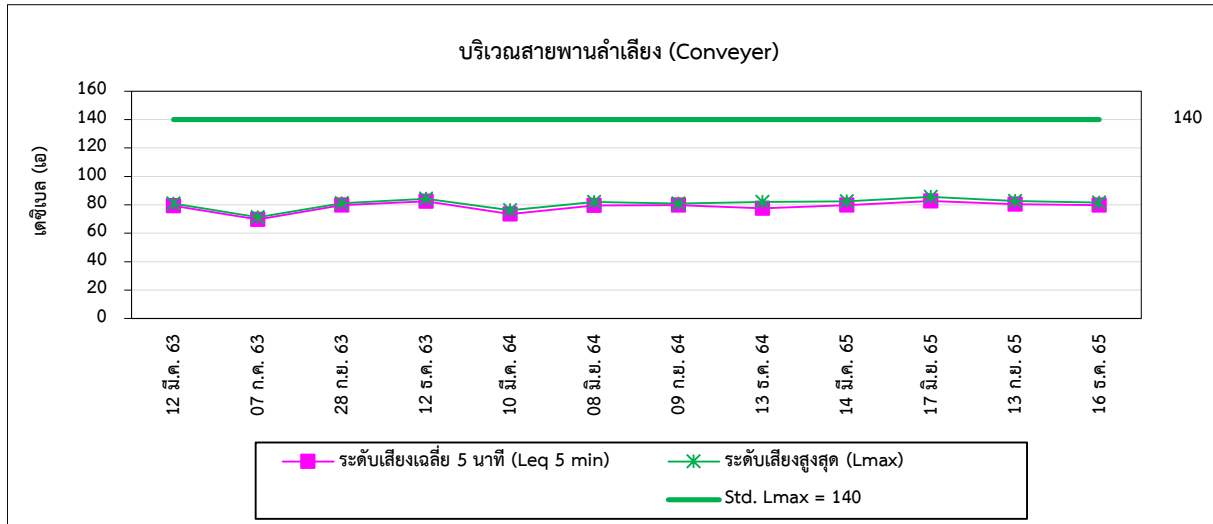

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)  
ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

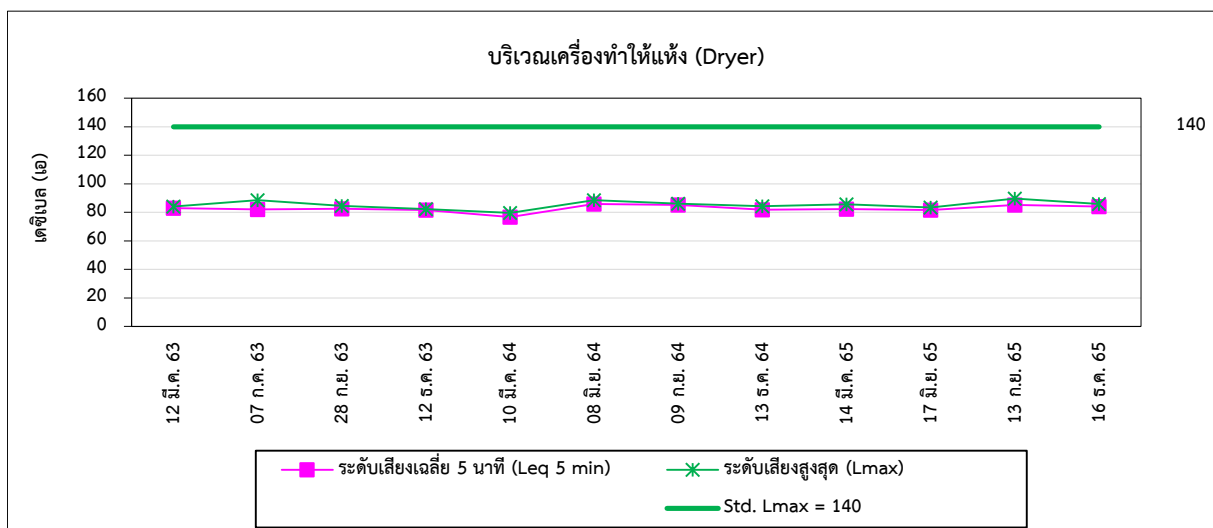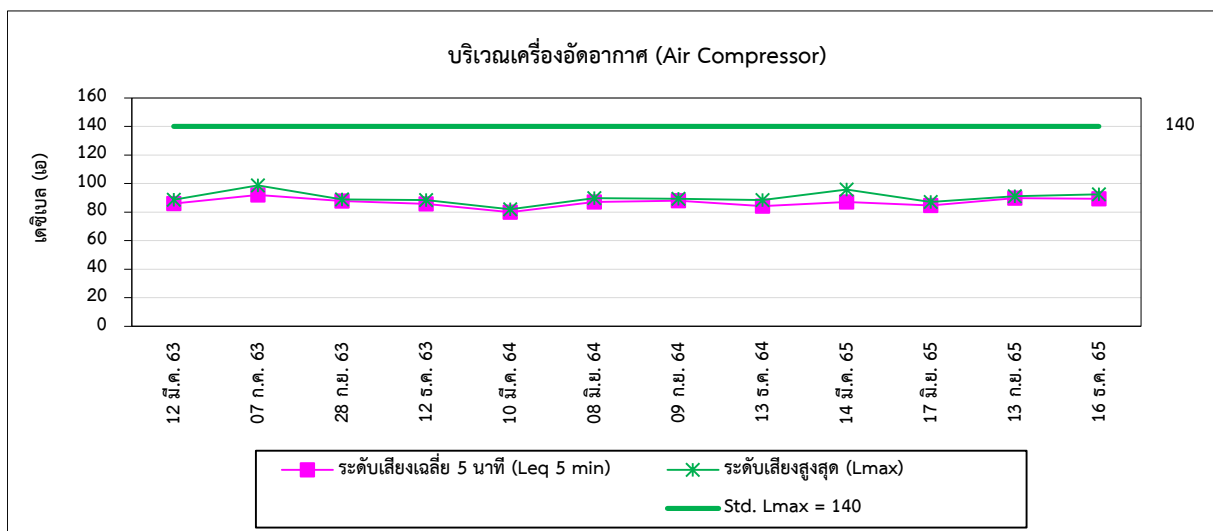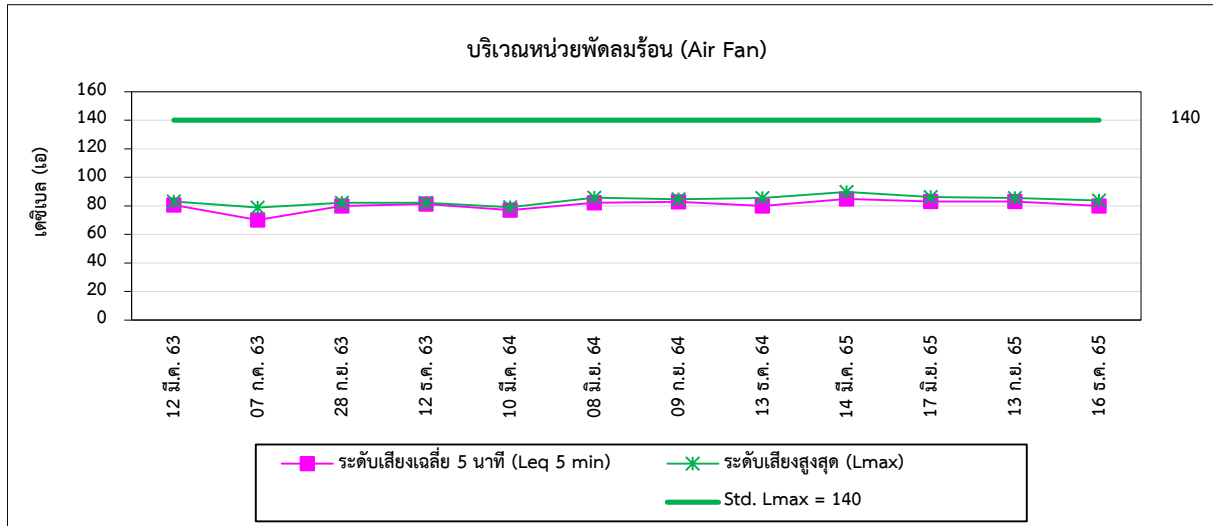

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)  
ในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2563-2565

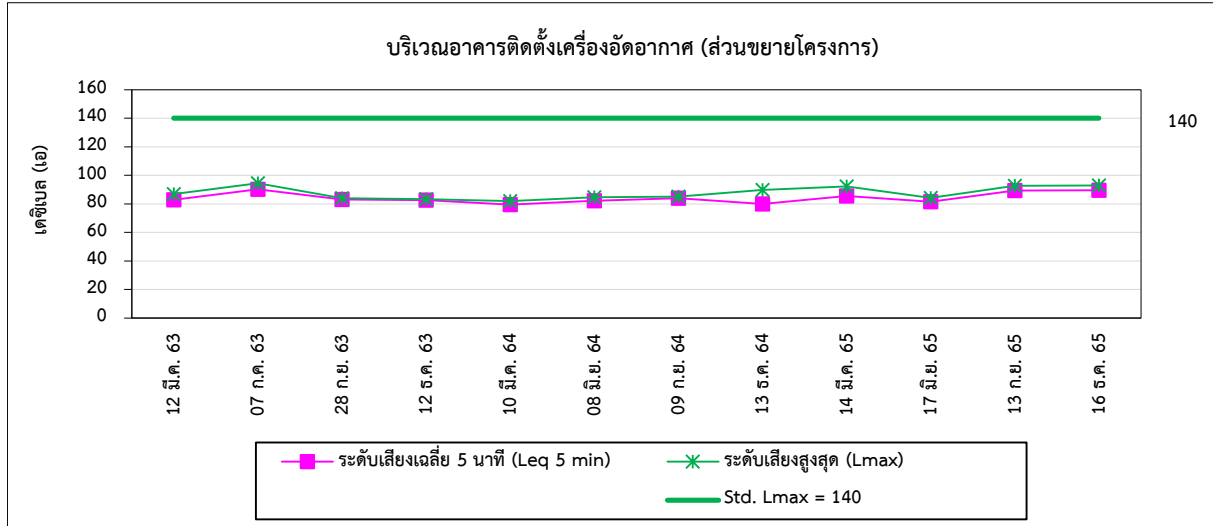

#### 4.5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq}$  24 hr) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 สำหรับค่า  $L_{90}$  และ  $L_{dn}$  ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง บ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 4.5-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.5-1

ตารางที่ 4.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))			
		$L_{eq}$ 24 hr	$L_{dn}$	$L_{max}$	$L_{90}$
อาคารสำนักงาน	ม.ย. 63	60.9-62.7	67.0-70.2	85.3-95.2	57.8-63.6
	ธ.ค. 63	61.3-63.0	67.2-68.2	80.6-86.7	57.6-61.4
	ม.ย. 64	55.3-57.0	61.2-63.7	77.9-86.1	48.0-57.5
	ธ.ค. 64	53.1-57.0	58.8-63.4	72.2-95.3	43.7-54.6
	ม.ย. 65	56.3-57.4	60.5-61.2	77.4-88.5	49.9-58.2
	ธ.ค. 65	65.1-67.5	71.8-72.3	78.7-82.3	60.2-64.2
ริมรั้วกำแพงด้านทิศเหนือ	ม.ย. 63	60.2-62.2	66.9-68.3	71.6-73.9	51.6-62.2
	ธ.ค. 63	60.9-61.0	66.8-67.4	80.0-86.5	52.9-60.6
	ม.ย. 64	63.1-63.7	69.2-70.0	71.1-87.5	49.9-54.9
	ธ.ค. 64	56.4-56.8	62.7-63.3	62.1-70.0	54.5-56.8
	ม.ย. 65	61.5-63.0	67.1-68.1	91.0-94.4	56.5-60.0
	ธ.ค. 65	63.9-64.5	70.4-71.3	74.5-90.1	62.0-64.2
ริมรั้วกำแพงด้านทิศใต้	ม.ย. 63	59.3-63.1	66.0-70.7	78.9-106.9	56.7-64.2
	ธ.ค. 63	60.7-62.2	66.4-67.4	86.8-90.1	45.5-62.5
	ม.ย. 64	56.1-61.4	61.4-67.8	78.1-88.3	49.1-60.1
	ธ.ค. 64	51.1-58.5	57.6-65.7	71.5-76.4	47.9-54.4
	ม.ย. 65	60.9-64.6	67.2-71.5	78.8-95.9	56.1-61.6
	ธ.ค. 65	61.0-64.2	67.7-70.9	76.2-79.4	54.6-63.2
มาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr <sup>(1)(2)</sup>		70	-	-	-
มาตรฐาน $L_{max}$ <sup>(1)(2)</sup>		-	-	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565


ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))			
		Leq 24 hr	Ldn	Lmax	L90
ริมรั้วกำแพงด้านทิศตะวันออก	มิ.ย. 63	63.1-63.4	69.3-69.6	85.9-87.9	58.1-61.9
	ธ.ค. 63	59.2-60.6	65.5-67.0	81.7-85.3	52.4-60.8
	มิ.ย. 64	58.7-63.6	65.2-69.8	74.8-89.2	53.5-62.9
	ธ.ค. 64	62.4-62.7	68.9-69.0	77.2-94.5	60.7-62.7
	มิ.ย. 65	56.0-57.3	62.5-63.2	70.4-85.7	53.3-55.7
	ธ.ค. 65	54.2-60.0	60.9-66.6	69.9-78.8	48.6-61.6
ริมรั้วกำแพงด้านทิศตะวันตก	มิ.ย. 63	62.5-63.3	68.6-70.3	79.4-81.0	56.7-61.9
	ธ.ค. 63	52.6-54.8	58.9-60.8	63.6-68.5	48.9-54.6
	มิ.ย. 64	62.5-62.9	68.9-69.3	77.4-82.7	51.3-53.6
	ธ.ค. 64	62.5-62.8	69.4-69.5	77.9-83.6	60.1-63.9
	มิ.ย. 65	57.6-58.1	64.1-64.3	63.9-81.0	56.2-57.7
	ธ.ค. 65	62.8-65.4	70.0-71.8	83.2-94.2	60.5-65.8
หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร. 7) ต. ตะพง	มิ.ย. 63	57.9-59.7	64.6-66.0	84.4-90.7	53.8-58.6
	ธ.ค. 63	48.6-56.6	55.4-59.5	78.4-88.6	42.6-53.8
	มิ.ย. 64	51.5-55.1	57.7-61.3	75.2-86.1	47.1-53.0
	ธ.ค. 64	57.2-61.6	63.0-69.5	87.5-93.6	38.5-64.7
	มิ.ย. 65	51.1-53.3	58.0-60.0	72.9-80.7	39.7-49.8
	ธ.ค. 65	55.1-58.1	62.7-64.1	70.2-80.3	46.4-59.3
หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ต. เชิงเนิน	มิ.ย. 63	56.6-60.9	62.0-68.3	78.3-96.6	49.2-57.5
	ธ.ค. 63	57.4-61.2	64.1-67.9	84.1-92.2	51.5-55.2
	มิ.ย. 64	57.3-58.0	63.0-64.8	75.8-81.5	50.5-57.2
	ธ.ค. 64	53.0-55.9	57.7-64.2	84.7-94.9	41.5-49.5
	มิ.ย. 65	51.5-55.5	58.6-61.5	71.4-76.4	44.0-61.3
	ธ.ค. 65	52.5-58.2	57.2-63.2	79.6-86.9	44.2-51.4
มาตรฐาน Leq 24 hr <sup>(1)(2)</sup>		70	-	-	-
มาตรฐาน Lmax <sup>(1)(2)</sup>		-	-	115	-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)



รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

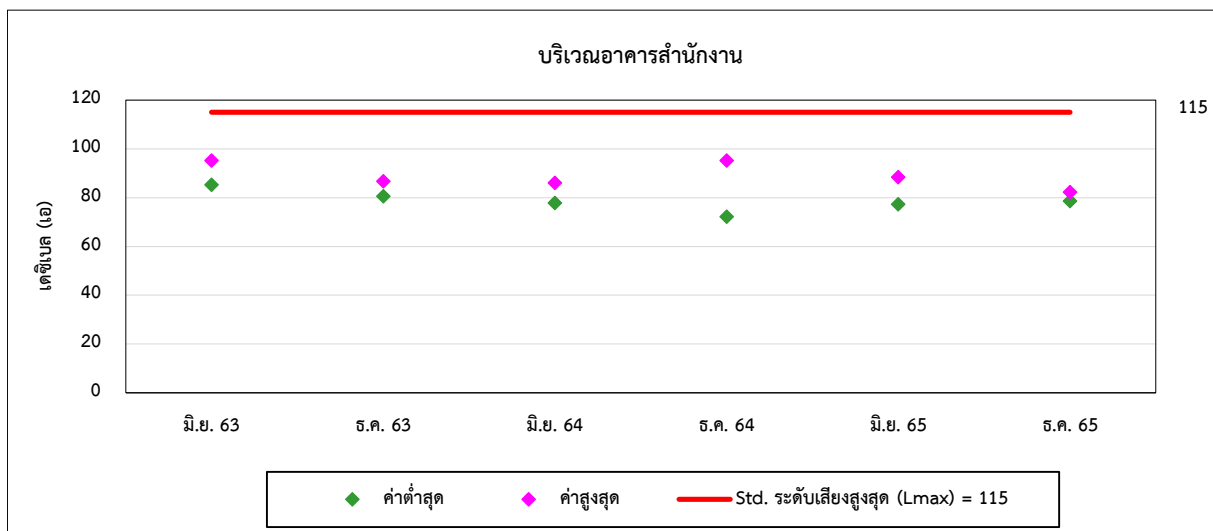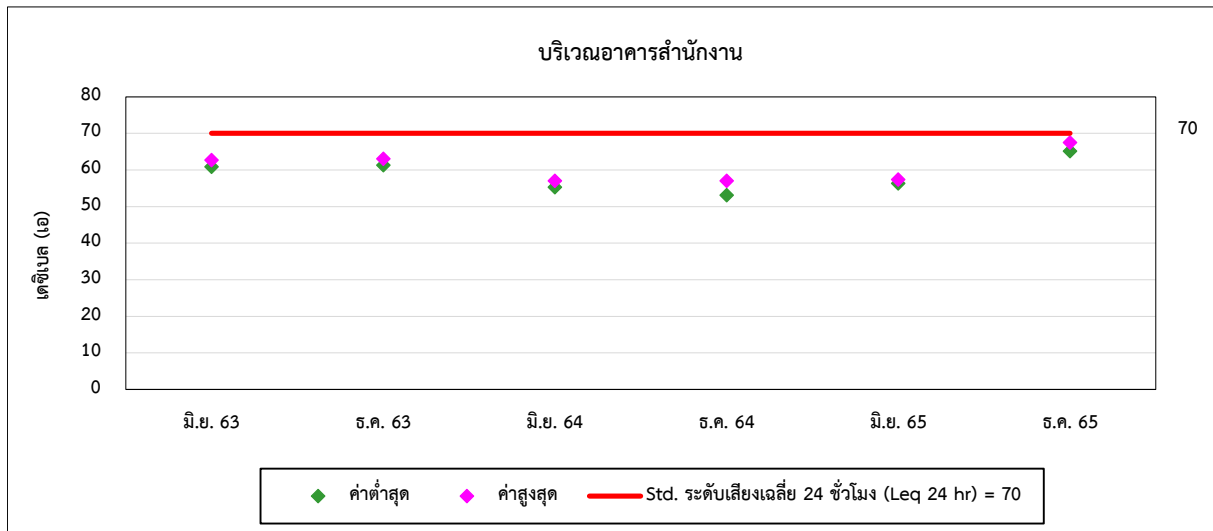



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

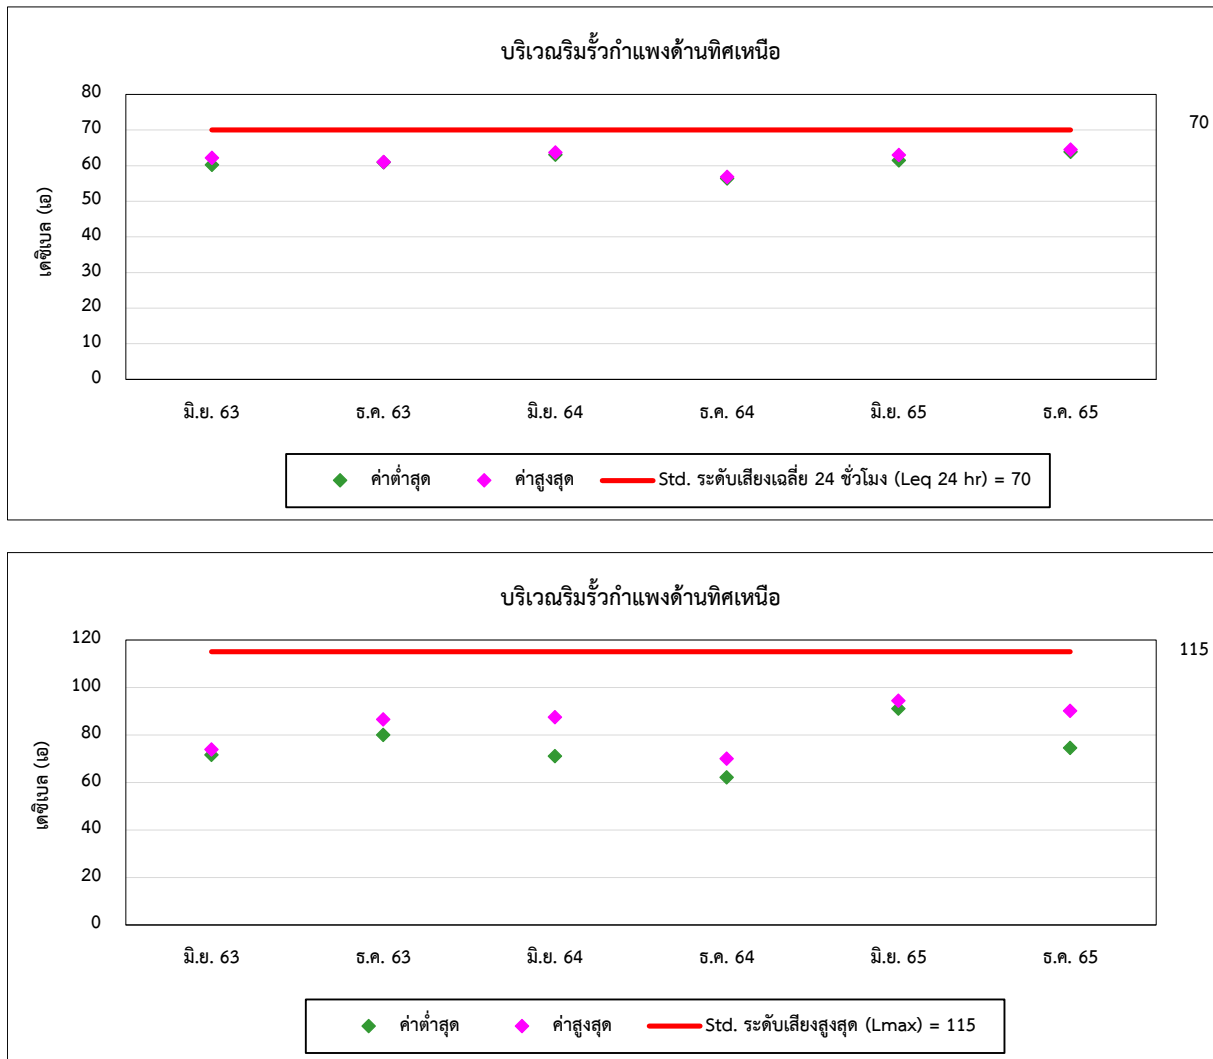



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

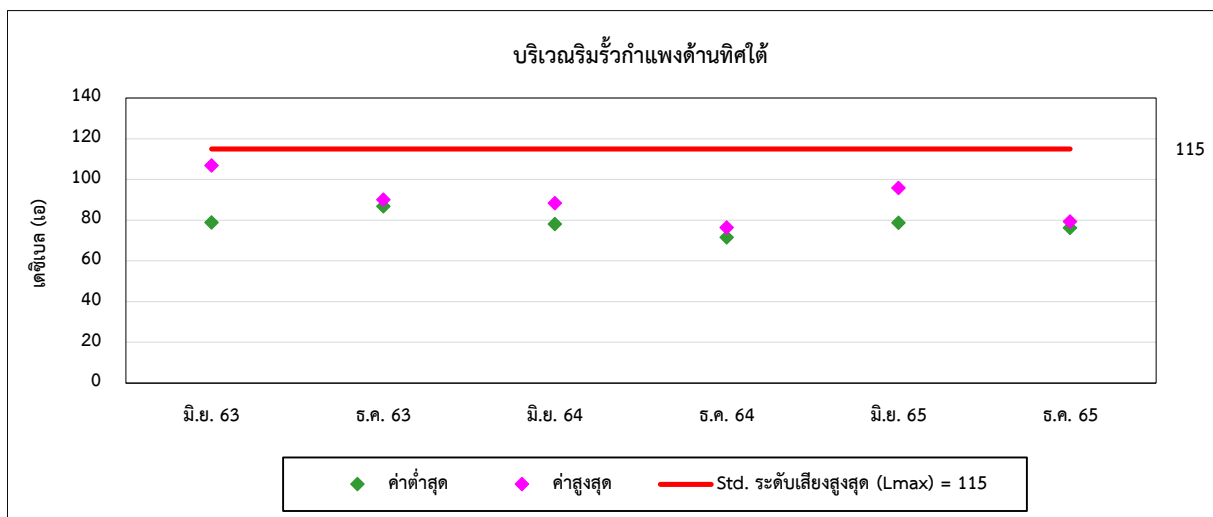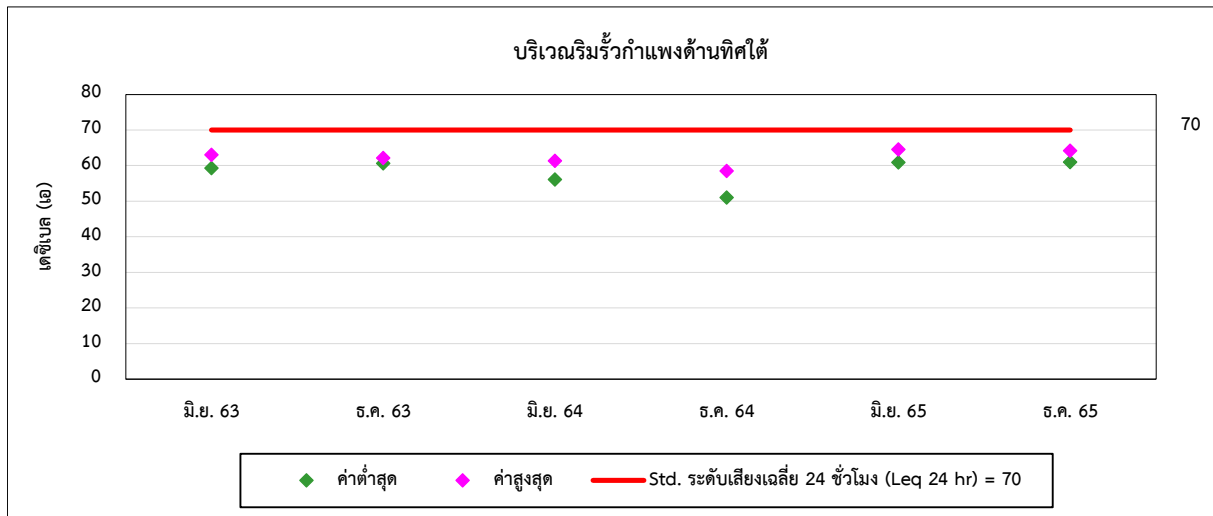



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

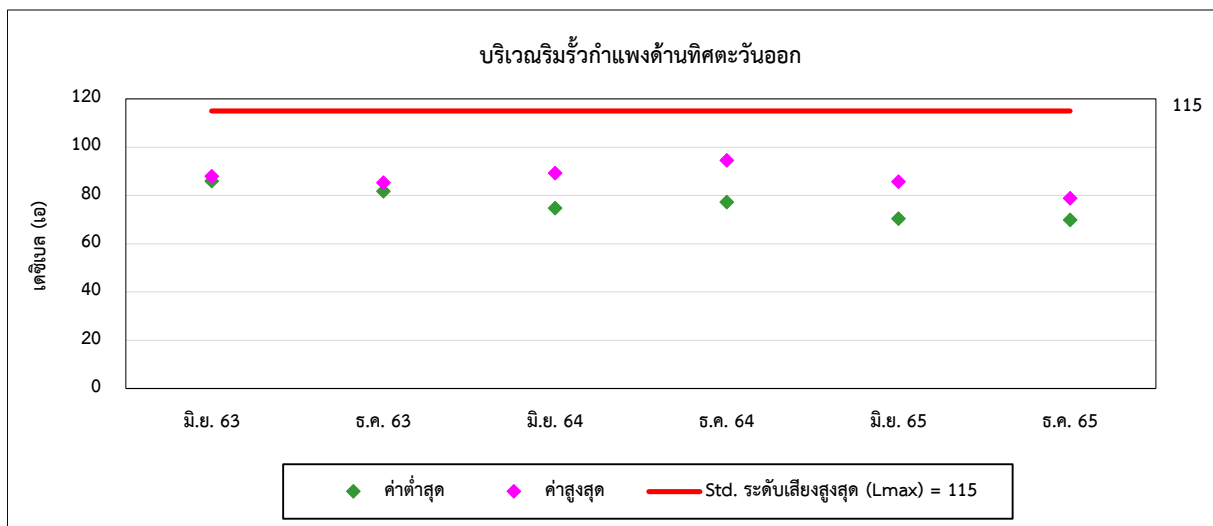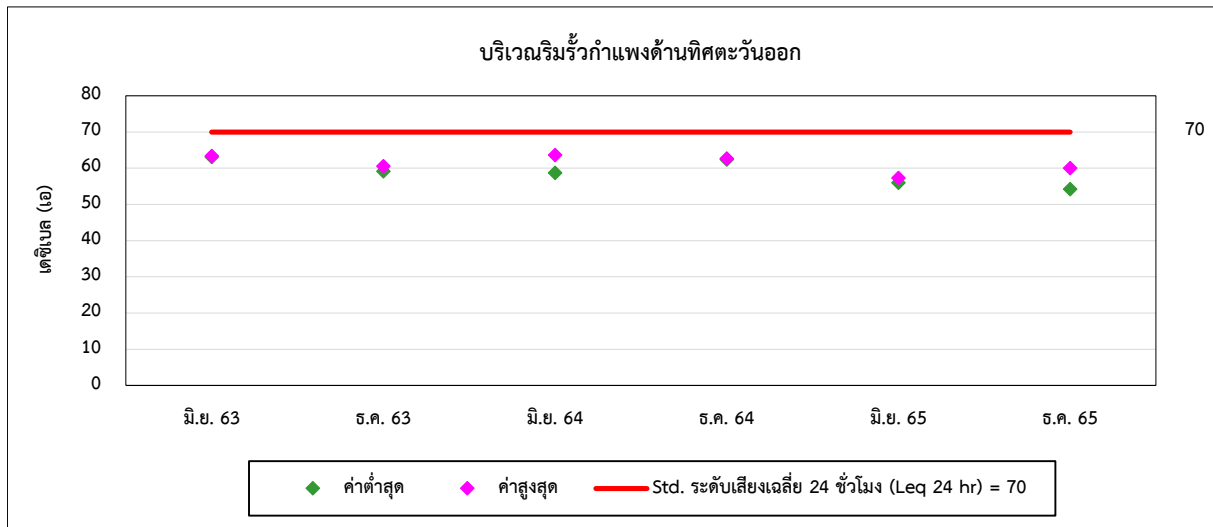



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

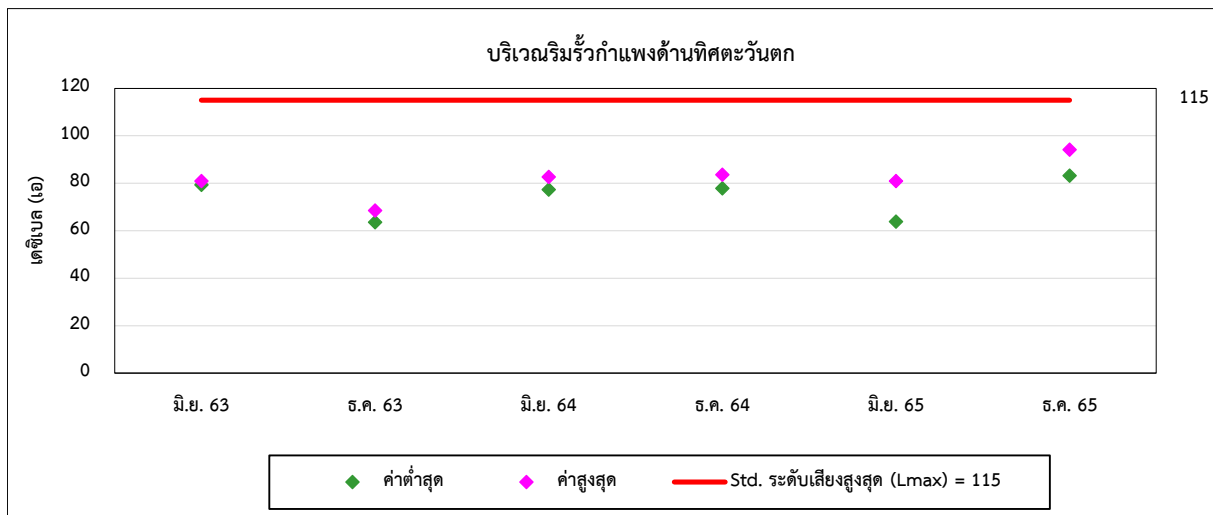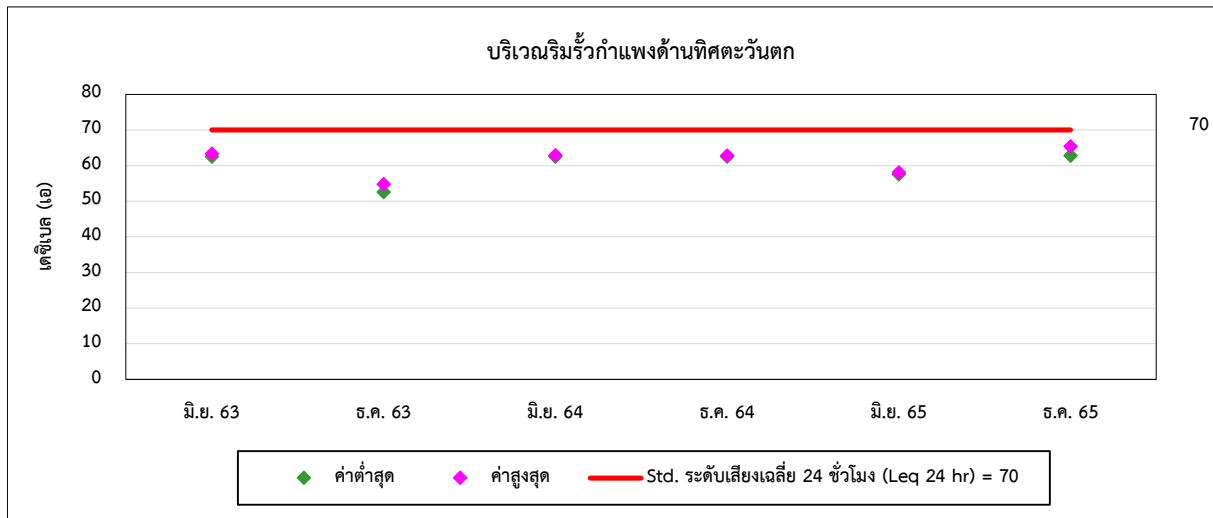

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

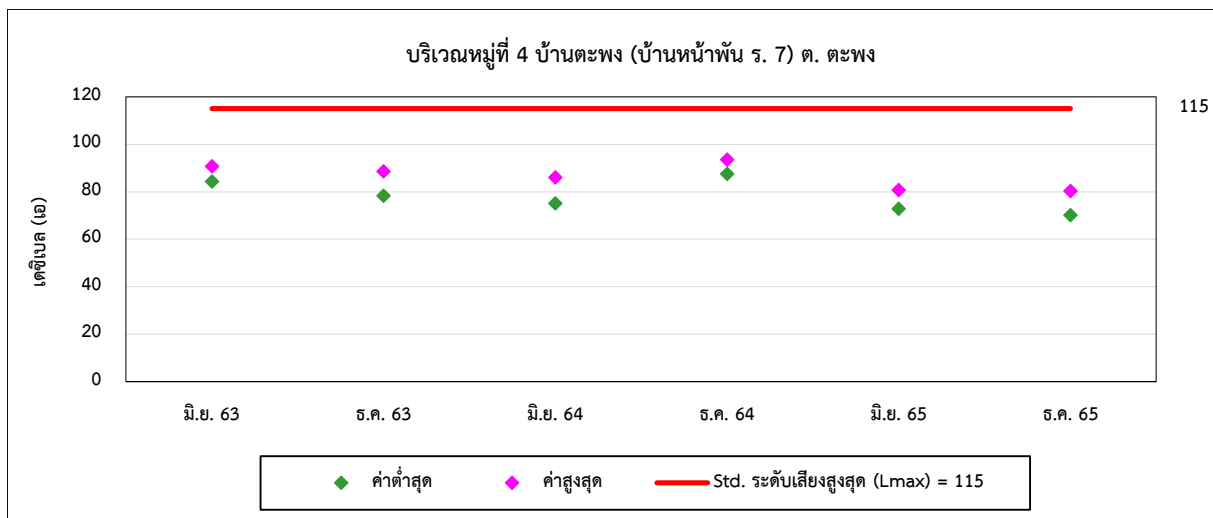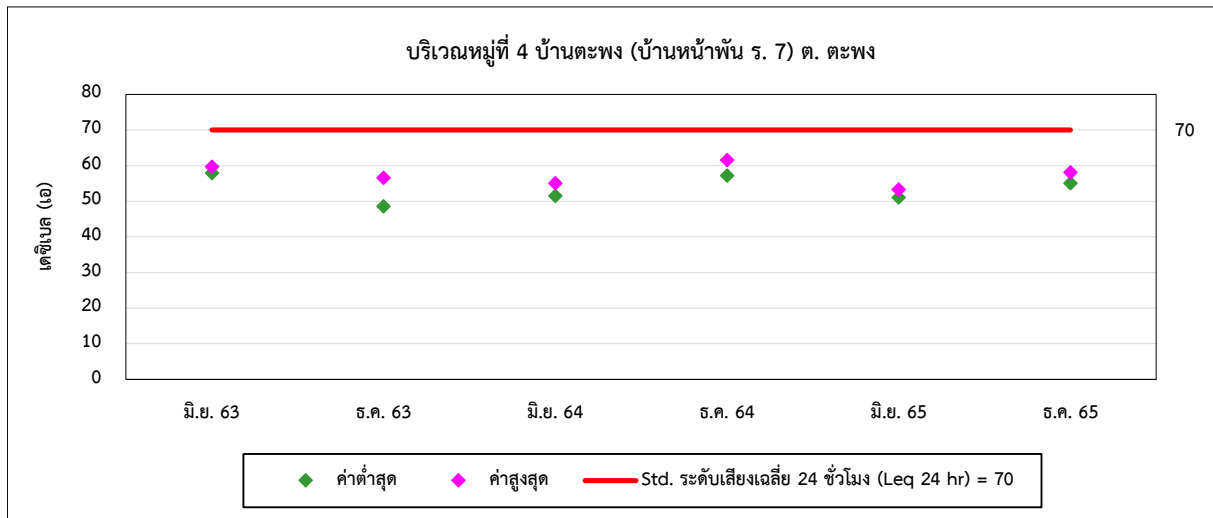

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565

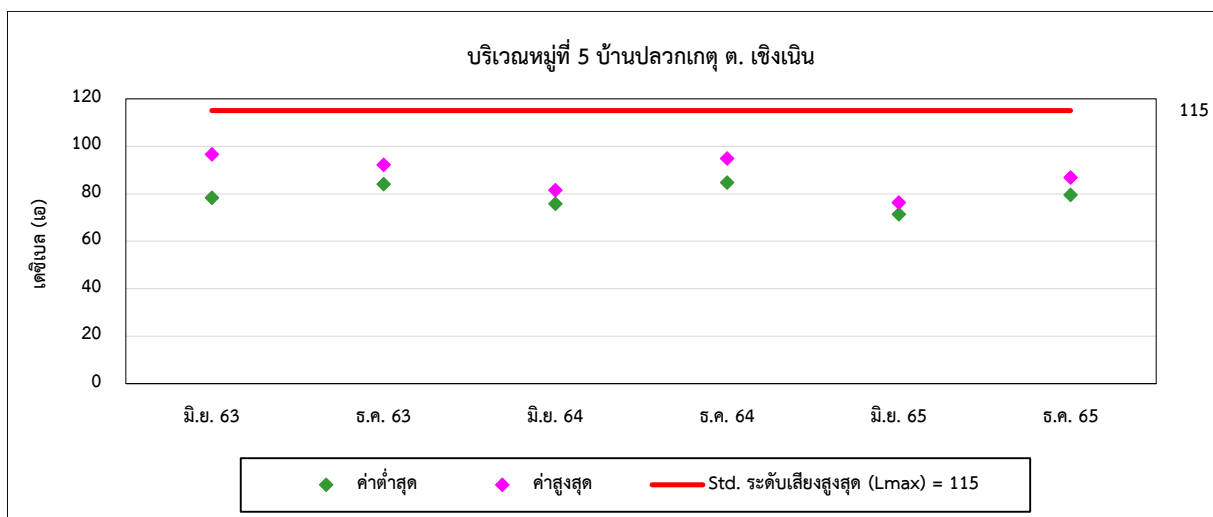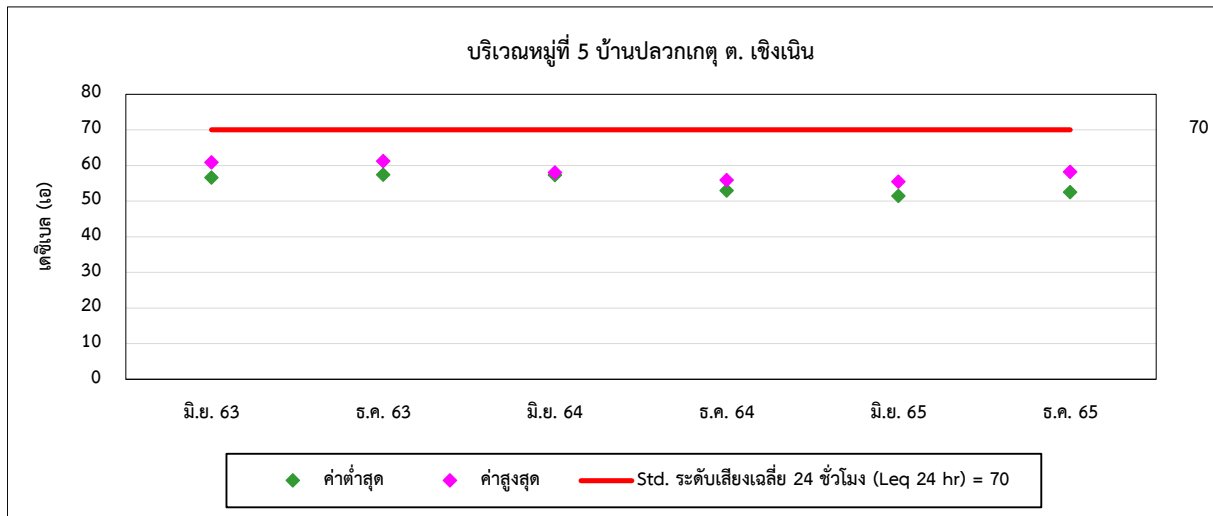

#### 4.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง รวมจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งจากท่อพักรวม และน้ำทิ้งในบ่อ Holding Basin ส่วนที่ 2 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่า pH, Temperature, ปริมาณ TSS, TDS, DO, BOD, Oil & Grease, Sulfate, Phosphate, TKN และ Fecal Coliform Bacteria ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน สำหรับปริมาณ DO, Sulfate, Phosphate และ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.6-1 และกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 4.6-1

ตารางที่ 4.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			น้ำทิ้งจากหอพักรวม						
			ม.ค.-มิ.ย.63	ก.ค.-ธ.ค.63	ม.ค.-มิ.ย.64	ก.ค.-ธ.ค.64	ม.ค.-มิ.ย.65	ก.ค.-ธ.ค.65	
1.	Temperature	°C	31.8-39.5	31.8-38.7	33.7-39.1	30.9-35.5	32.4-37.6	27.4-39.1	40
2.	pH	-	6.95-7.95	7.15-7.69	6.86-7.53	6.77-8.13	6.70-8.17	7.31-8.11	5.5-9.0
3.	TSS	mg/L	<0.50-5.37	<0.50-9.16	<2.5-11.42	<2.5-2.8	<2.5-20.6	<2.5-7.3	50
4.	TDS	mg/L	486-985	517-669	307-778	285-683	176-1,122	341-827	3,000
5.	BOD	mg/L	1-5	1-2	1-4	<1-5	1-7	2-4	20
6.	Oil & Grease	mg/L	0.5-0.8	0.6-0.8	0.5-0.7	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	5
7.	TKN	mg/L	5.85-27.10	2.20-36.99	7.96-24.08	13.23-34.95	6.58-88.1	12.64-70.13	100
8.	DO	mg/L	2.41-3.66	2.05-4.68	3.56-5.91	3.04-6.33	3.21-7.65	2.79-6.57	-
9.	Phosphate	mg/L	4.50-11.72	1.58-6.59	0.68-8.68	1.10-4.53	1.66-9.74	0.74-27.98	-
10.	Sulfate	mg/L	112.21-464.01	64.63-259.80	75.27-194.26	26.7-107.82	39.85-345.35	16.17-174.66	-
11.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	70.0->160,000	1,300->160,000	7,900->160,000	1,100-92,000	49->160,000	350-24,000	-




มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน

ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565




อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			น้ำทิ้งในบ่อ Holding Basin ส่วนที่ 2						
			ม.ค.-มิ.ย.63	ก.ค.-ธ.ค.63	ม.ค.-มิ.ย.64	ก.ค.-ธ.ค.64	ม.ค.-มิ.ย.65	ก.ค.-ธ.ค.65	
1.	Temperature	°C	29.2-38.7	30.1-35.6	32.7-38.4	31.9-35.8	32.9-36.9	33.2-38.0	40
2.	pH	-	6.81-8.72	6.74-8.33	6.98-7.94	6.08-8.41	7.71-8.88	7.79-8.84	5.5-9.0
3.	TSS	mg/L	3.25-18.79	1.14-20.82	<2.5-22.65	<2.5-4.1	4.2-14.4	5.2-48.0	50
4.	TDS	mg/L	423-917	559-1,066	404-1,111	527-1,063	588-2,106	427-1,091	3,000
5.	BOD	mg/L	2-8	1-6	3-9	<1-3	<1-7	2-12	20
6.	Oil & Grease	mg/L	0.5-0.8	0.5-0.7	0.6-0.8	0.5-0.7	0.5-0.8	0.5-0.9	5
7.	TKN	mg/L	0.12-75.74	6.41-32.93	4.10-40.26	0.38-38.3	<0.10-76.66	11.14-80.2	100
8.	DO	mg/L	2.90-7.56	2.75-6.46	4.54-6.27	3.72-9.17	4.02-5.61	3.72-8.40	-
9.	Phosphate	mg/L	0.30-1.88	<0.01-0.59	<0.01-0.19	0.07-0.62	<0.01-0.51	0.07-1.01	-
10.	Sulfate	mg/L	39.91-147.13	20.89-51.09	36.77-125.86	12.61-117.03	26.35-99.21	10.81-69.38	-
11.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	23.0->160,000	220-4,900	1,600-17,000	20-1,400	2.0->160,000	23-35,000	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน




รูปที่ 4.6-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

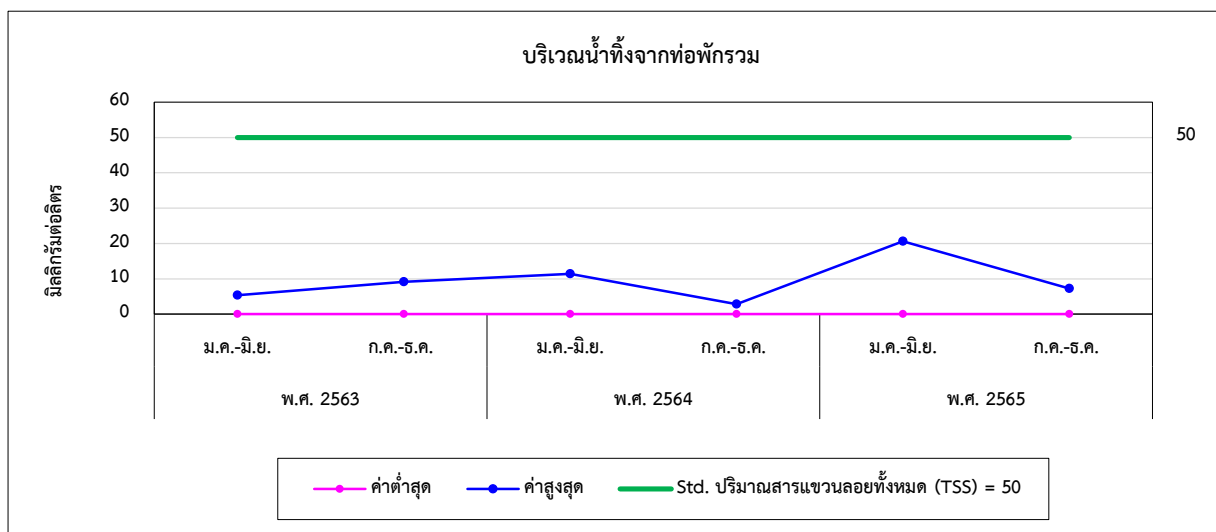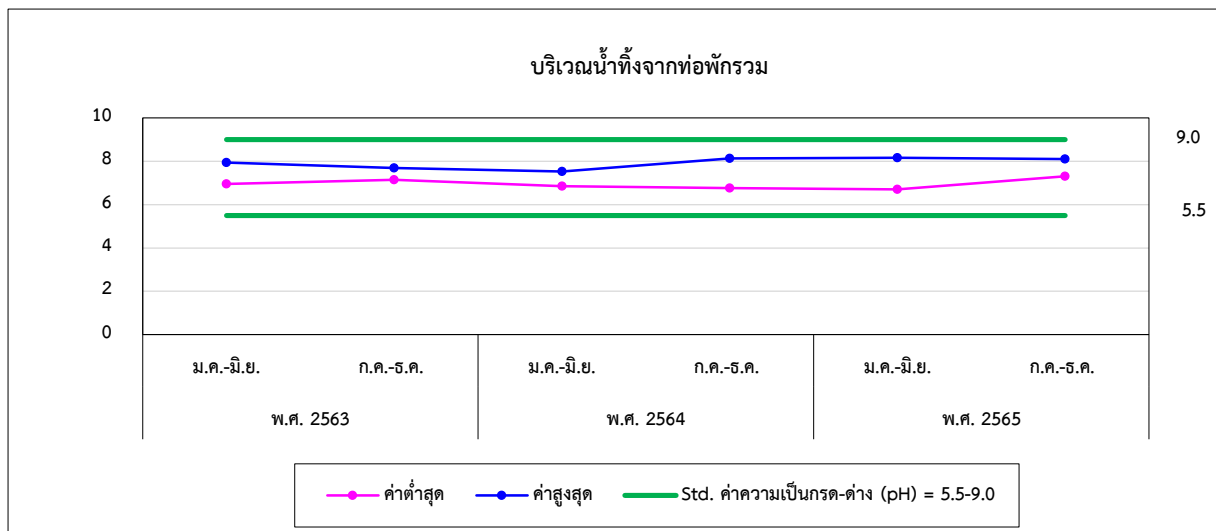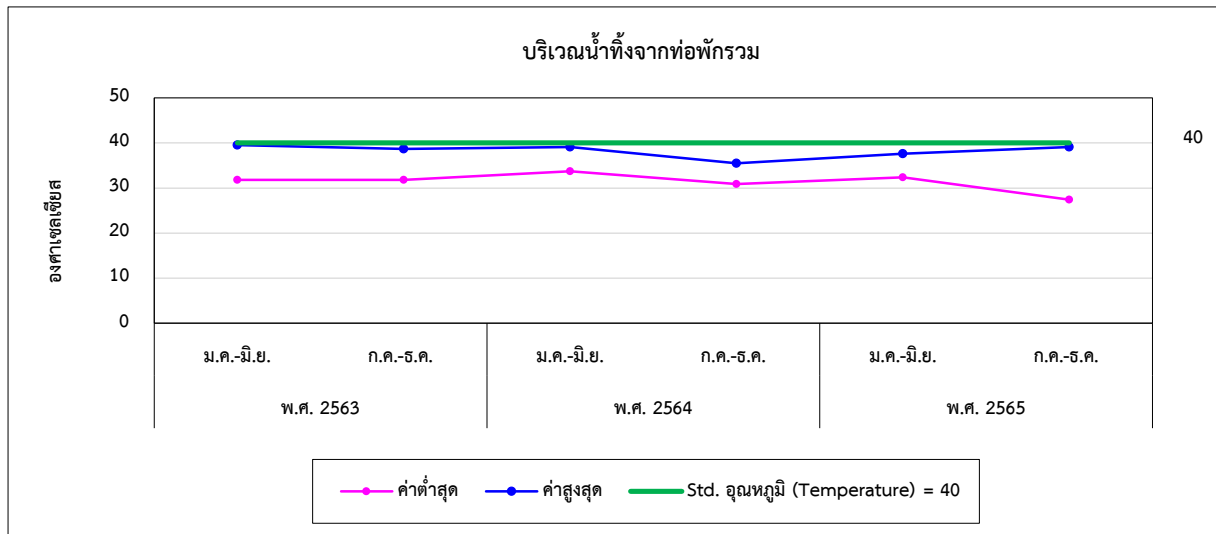




รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

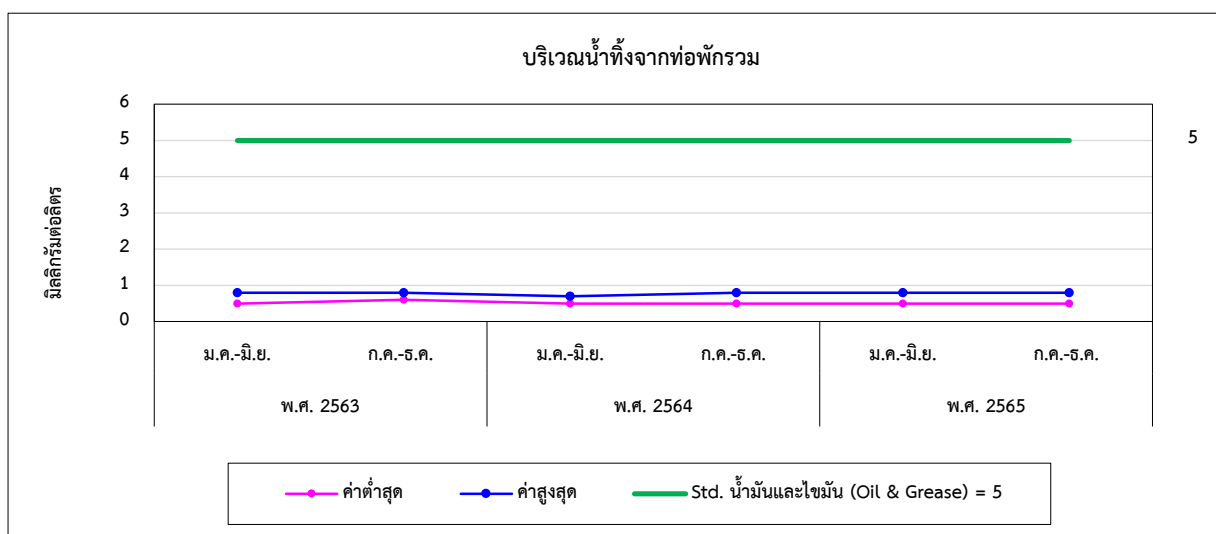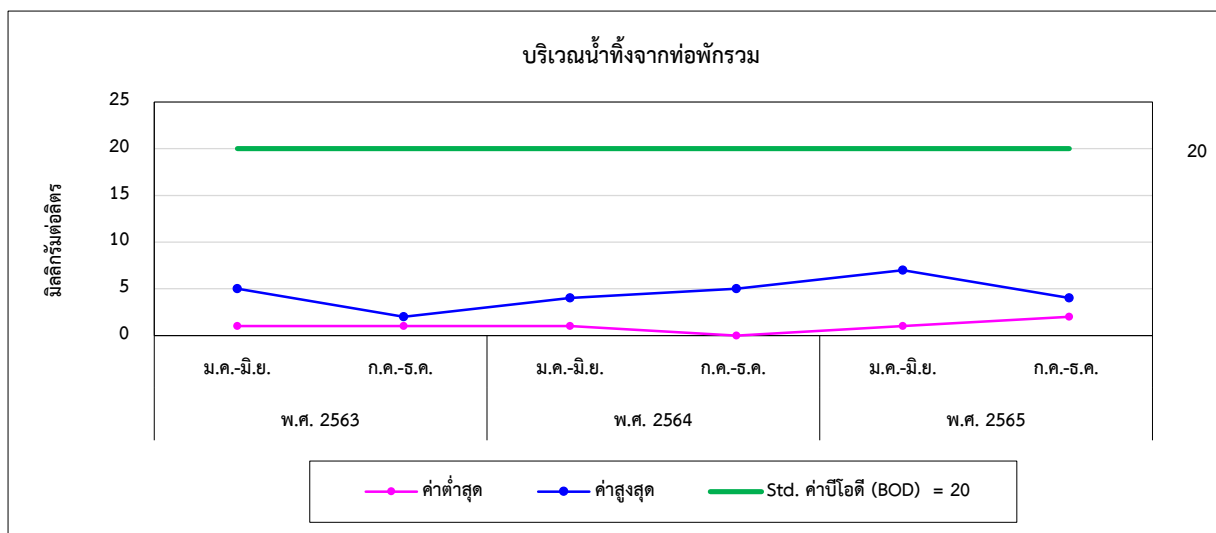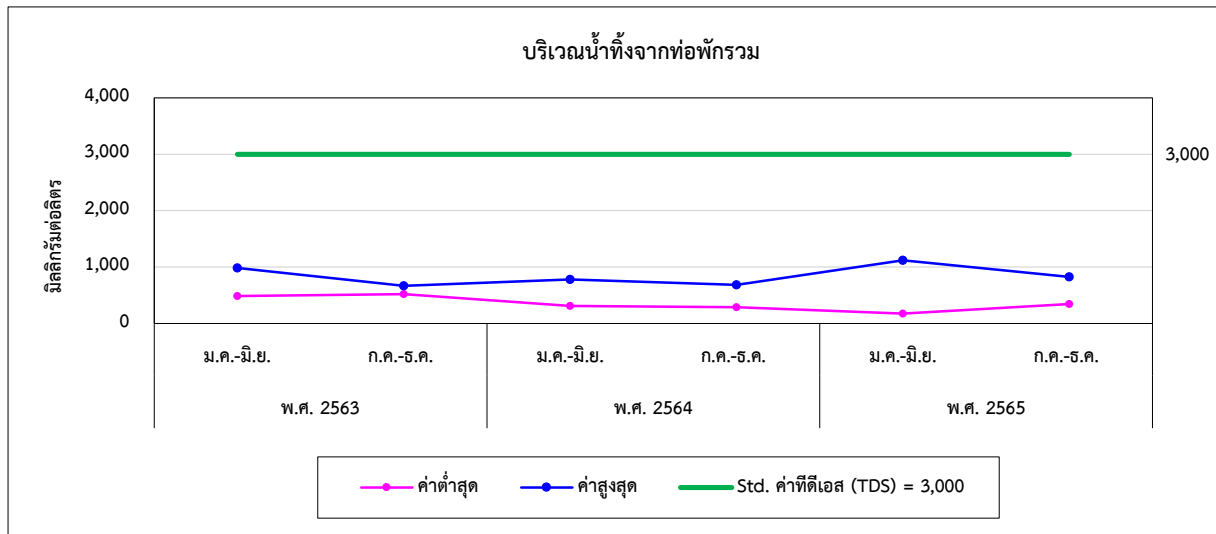

รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

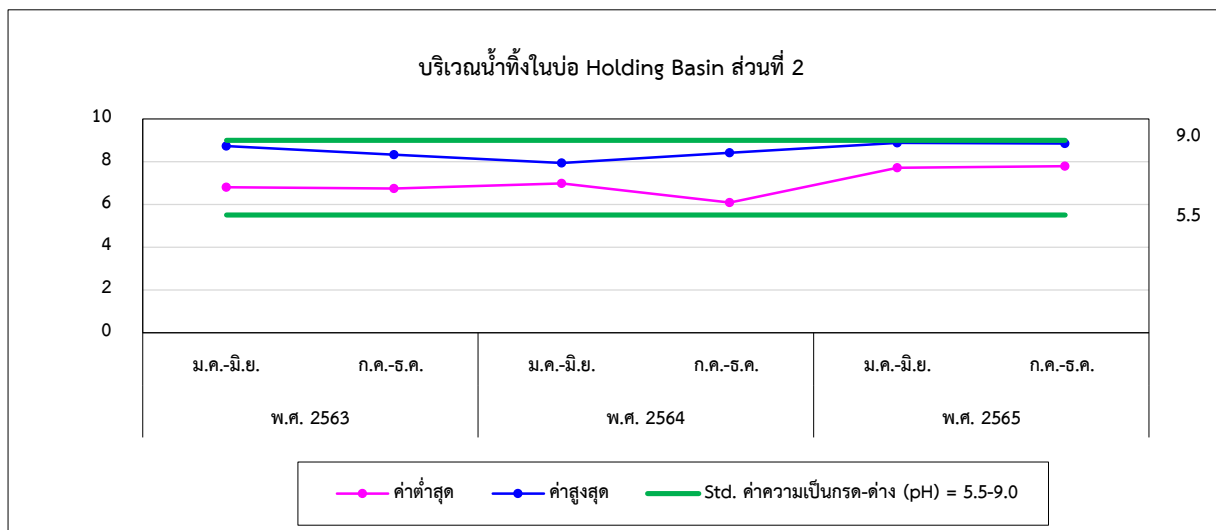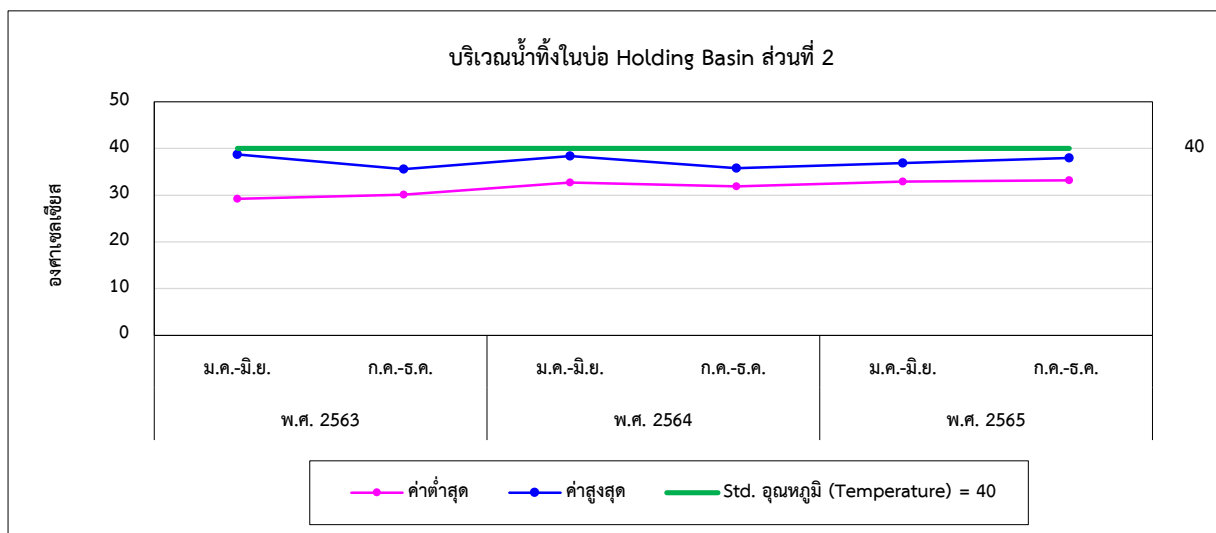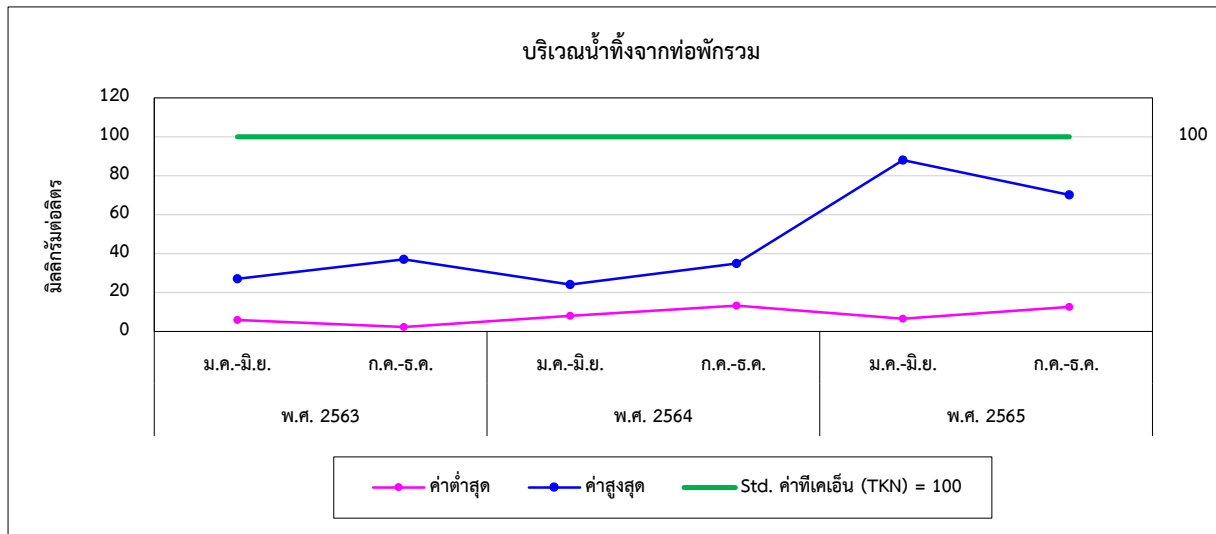

รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

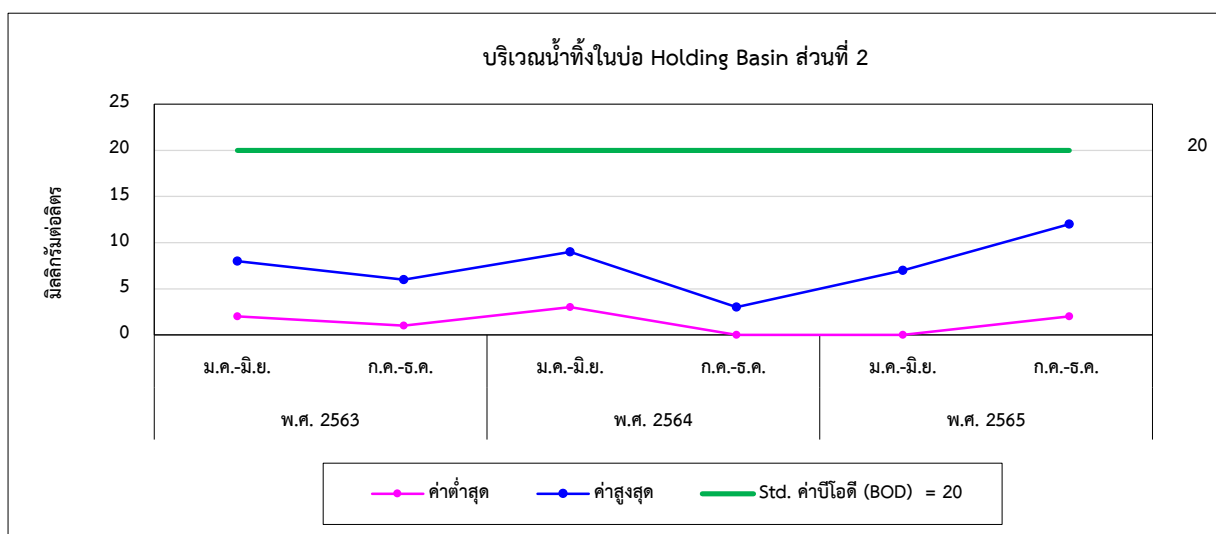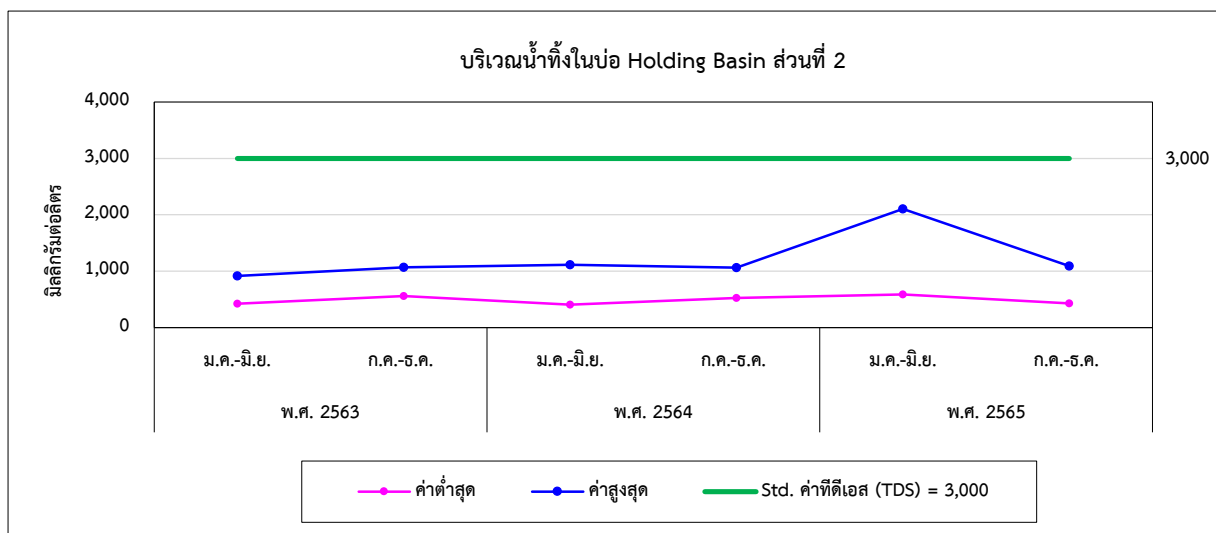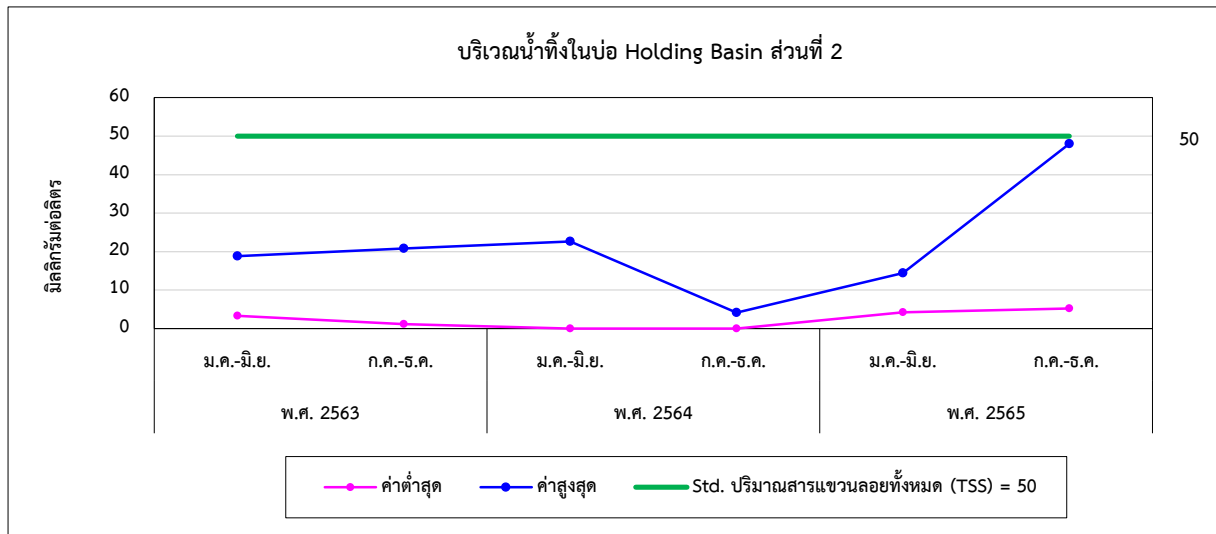

รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2563-2565

