

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่... 24 / เดือน... กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ชื่อและนามสกุล

...

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่... 26 / เดือน... กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู


Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST-1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

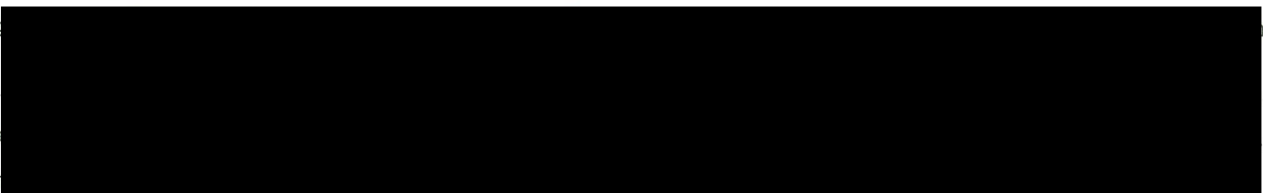Sig  (อาคาร)

...

Da

Tin

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 27 / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

อาคาร)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน


Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 27 / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P2A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

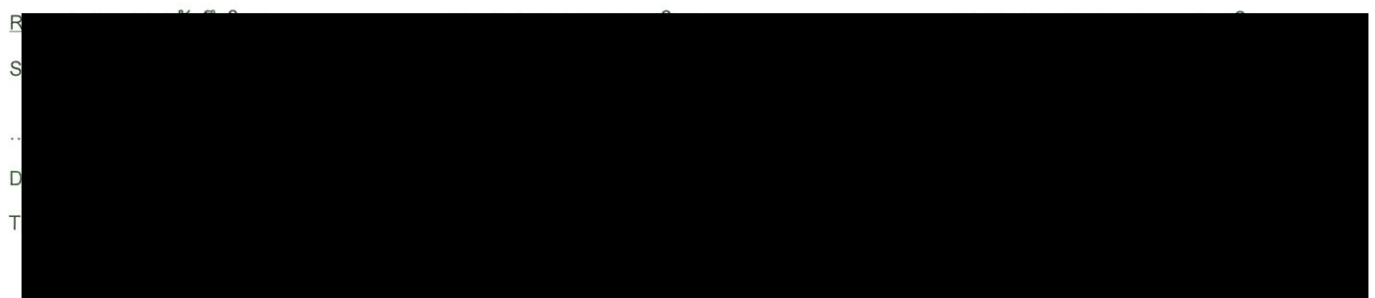

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่..... / เดือน..... Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 20 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หมายเหตุตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 19 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 18 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P2A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 22 / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Record / บันทึก
 Signature / ลงนาม (ชื่อและนามสกุล)
 Date / วันที่
 Time / เวลา

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 28 / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

7

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(การ)

Date /

Time /

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 29 / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

รอาคร)

.....

.....

Date

.....

Time

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 28 / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู


Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P2A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

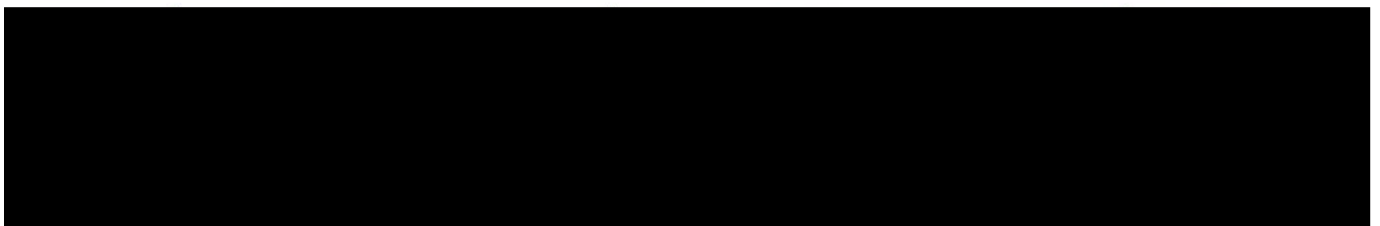

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
R	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
27	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
27	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

การ)

Date /

Time /

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
R	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
34	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
33	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
32	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
31	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
30	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
29	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
28	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
27	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
27	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Reported by / รายงานโดย
Signature / ลงนาม
Date / วันที่
Time / เวลา

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ ๑๙ / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature

ร)

Date

Time

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 29 / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
26	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
25	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
24	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
23	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature

.....

Date

Time

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 29 / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Redacted Signature Area]

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 29 / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อและนามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่)

Signature / ลงนาม (ชื่อและนามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่)

Signature / ลงนาม (ชื่อและนามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่)

Signature / ลงนาม (ชื่อและนามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 29 / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P2A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 29 / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
P2A	ST1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อ

Signature /

Date /

Time /

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๒๖ / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date

Title

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่..... / เดือน..... Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 26 / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 26 / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P2A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Si

...

D

Ti

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 20 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
R	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
34	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
33	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
32	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
31	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
30	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
29	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
28	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
27	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
27	ST1	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู


Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หมายเหตุตรวจสอบโดย

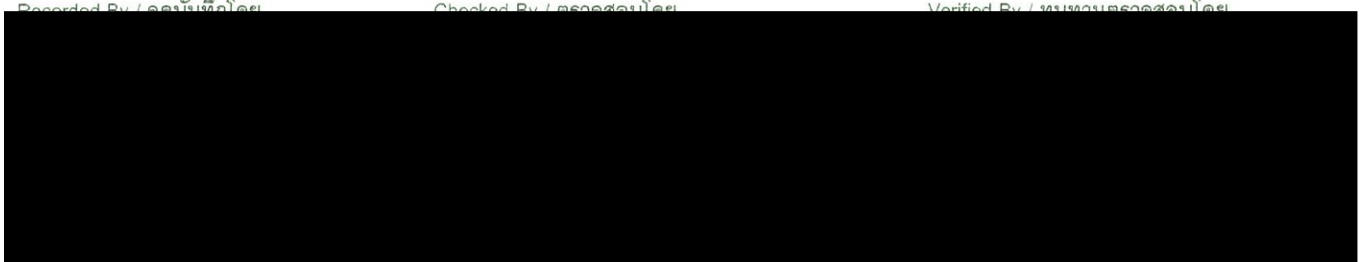

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 24 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 25 / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคารศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P2A	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

าร)

