

# ภาคผนวก ข-5

---

บันทึกการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ  
และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

**SUBMERSIBLE PUMP**

Location PUMP ROOM ( B G FL. )

**TASK (รายละเอียดการทำงาน)**

- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม
- Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ
- Check Low Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มทำงาน
- Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มหยุดทำงาน
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจสอบเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกวาล์วและเช็ควาล์ว
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น
- Clean Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อครน
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้

Standards	SP - 3			SP - 4		
/	/			/		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
N	2			2		
/	/			/		
400/230V	380			380		
A A A	23	1.9	1.9	1.6	1.4	1.4
(A)	3			3		

Recommendations / Remark :

Checked By :		Approve By :	
Signature :		Signature :	
Date :	25/11/65	Date :	25/11/65

N = Normal      AB = Abnormal      BD = Break Down      X = Don't PM      - = Non Install      / = Do PM



**SUBMERSIBLE PUMP**

Location PUMP ROOM ( B FL. )





**TASK (รายละเอียดการทำงาน)**

- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม
- Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ
- Low Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มทำงาน
- Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มหยุดทำงาน
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบขันจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจสอบเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและเช็ควาล์ว
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อโคลน
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
- Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้

Standards			SP - 1			SP - 2		
I			/			/		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
N			2			2		
I			/			/		
400/230V			380			380		
A	A	A	4.8	4.7	4.8	2.1	2.2	2.1
(A)			3.5			3.5		

Recommendations / Remark :

- ติดตั้งสายใหม่ SP-1 ใหม่ แก้ไขแล้วเสร็จ

Client			
Checked By :		Approve By :	
Signature :		Signature :	
Date :	25/11/65	Date :	25/11/65

= Normal      AB = Abnormal      BD = Break Down      X = Don't PM      - = Non Install      / = Do PM


# ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบความเพียงพอและ  
ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักขยะ



พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางทำความสะอาดห้องขยะเปียก ทุกวันศุกร์

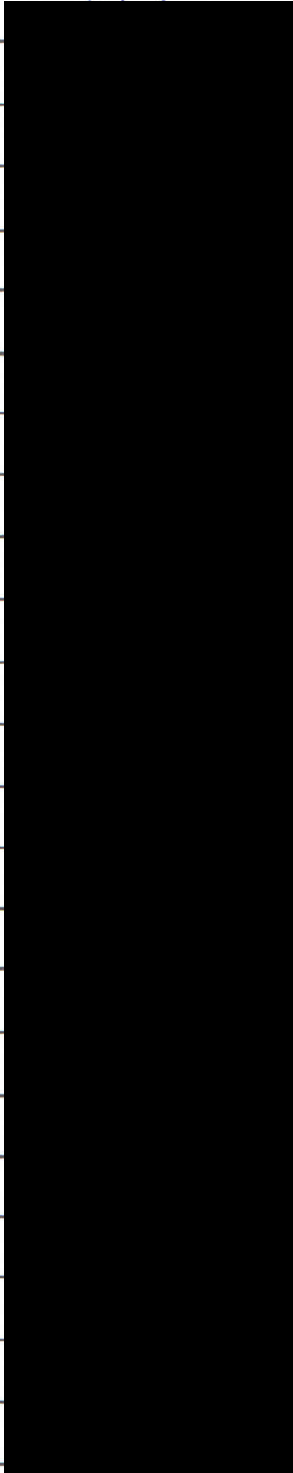วัน/เดือน/ปี	เวลา	ลงชื่อผู้ทำ	หมายเหตุ
7 / 1 / ๖๕	๐๖.๐๐		
14 / 1 / ๖๕	๐๖.๐๐		
21 / 1 / ๖๕	๐๖.๐๐		
28 / 1 / ๖๕	๐๖.๐๐		
4 / 2 / ๖๕	๐๖.๐๐		
11 / 2 / ๖๕	๐๖.๐๐		
18 / 2 / ๖๕	๐๖.๐๐		
25 / 2 / ๖๕	๐๖.๐๐		
4 / 3 / ๖๕	๐๖.๐๐		
11 / 3 / ๖๕	๐๖.๐๐		
18 / 3 / ๖๕	๐๖.๐๐		
25 / 3 / ๖๕	๐๖.๐๐		
8 / 4 / ๖๕	๐๖.๐๐		
15 / 4 / ๖๕	๐๖.๐๐		
22 / 4 / ๖๕	๐๖.๐๐		
29 / 4 / ๖๕	๐๖.๐๐		
6 / 5 / ๖๕	๐๖.๐๐		
13 / 5 / ๖๕	๐๖.๐๐		
20 / 5 / ๖๕	๐๖.๐๐		
27 / 5 / ๖๕	๐๖.๐๐		
3 / 6 / ๖๕	๐๖.๐๐		
10 / 6 / ๖๕	๐๖.๐๐		
17 / 6 / ๖๕	๐๖.๐๐		
24 / 6 / ๖๕	๐๖.๐๐		

พ.ศ. 2565

ตารางทำความสะอาดห้องขยะเปียก ทุกวันศุกร์

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ลงชื่อผู้ทำ	หมายเหตุ
1/7/65	06.00		
8/7/65	06.00		
15/7/65	06.00		
22/7/65	06.00		
29/7/65	06.00		
5/8/65	06.00		
12/8/65	06.00		
19/8/65	06.00		
26/8/65	06.00		
9/9/65	06.00		
16/9/65	06.00		
23/9/65	06.00		
30/9/65	06.00		
7/10/65	06.00		
14/10/65	06.00		
21/10/65	06.00		
28/10/65	06.00		
4/11/65	06.00		
11/11/65	06.00		
18/11/65	06.00		
25/11/65	06.00		
2/12/65	06.00		
9/12/65	06.00		
16/12/65	06.00		
23/12/65	06.00		
30/12/65	06.00		



# ภาคผนวก ข-7

---

กฎระเบียบในการเข้าพัก

## **ประกาศ**

### **เรียน แขกผู้เข้าพัก**

**1.โรงแรมจะรับผิดชอบทรัพย์สินของผู้เข้าพักกรณีเกิดการสูญหาย หรือ เสียหาย ดังนี้**

**1.1 การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม**

**1.2 หากทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามข้อ 1.1 เป็นประเภทเงิน ทอง**

**ธนบัตร ตัวเงิน อัญมณี หรือ ของมีค่าอื่นๆโรงแรมจะรับผิดชอบ 5,000.00 บาท**

**เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากและแจ้งราคาแห่งทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม**

**2.โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ หากความสูญหาย หรือ เสียหาย ดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้**

**2.1 เหตุสุดวิสัย**

**2.2 เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ**

**2.3 เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพัก บริวาร หรือ บุคคลที่เข้าพัก**

**Dear Guests,**

**1. The Jasmine Resort Hotel will be held responsible for guest's property in case of loss or damage as following :**

**1.1 The loss or damage occurs in the hotel**

**1.2 If the property that is loss or damaged following article 1.1**

**money, gold, traveler cheques, jewelry or other valuable items**

**the Jasmine Resort Hotel shall take responsibility for 5,000.00 Baht**

**unless the guest declares and deposits his/her property with the hotel.**

**2. The Jasmine Resort Hotel shall not liable for any loss or damage**

**by the following case :**

**2.1 The case is beyond the control of Jasmine Resort Hotel**

**2.2 The existing condition of the article.**

**2.3 The loss or damage is made by the guest or the visitor.Safe Deposit Box are available free of charge at the Front Desk 24 hrs. service.**





บัตรทะเบียนเข้าพักโรงแรม  
GUEST REGISTRATION CARD

NO. 41217

ชื่อตัว NAME	ชื่อสกุล LAST NAME	
วัน เดือน ปี เกิด DATE OF BIRTH	สัญชาติ NATIONALITY	อาชีพ PROFESSIONAL
ที่อยู่ปัจจุบัน ADDRESS		รหัสไปรษณีย์ POST CODE
โทรศัพท์ TELEPHONE	อีเมลล์ E-MAIL	
มาจาก COMING FROM (FULL ADDRESS)		
จะไป NEXT DESTINATION (FULL ADDRESS)		
หนังสือเดินทางเลขที่ PASSPORT NO.	ออกให้โดย ISSUE BY	
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ IMMIGRATION NO.		
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.	วันออกบัตร DATE OF ISSUE	วันหมดอายุ DATE OF EXPIRY

วัน เดือน ปี ที่เข้าพัก CHECK IN DATE	วัน เดือน ปี ที่ออกไป CHECK OUT DATE	ห้องพักที่ ROOM NO.	ตรวจสอบโดย CHECK IN BY
เวลา TIME	เวลา TIME	ลายมือชื่อผู้พัก SIGNATURE	

การชำระเงิน METHOD OF PAYMENT	<input type="checkbox"/> เงินสด CASH	<input type="checkbox"/> เครดิตการ์ด CREDIT CARD	<input type="checkbox"/> บัตรกำนัล VOUCHER	<input type="checkbox"/> อื่นๆ OTHER
คุณ ARE YOU	<input type="checkbox"/> สูบบุหรี่ SMOKING	<input type="checkbox"/> ไม่สูบบุหรี่ NON SMOKING		

เงื่อนไขของการใช้บริการโรงแรม  
Term & Condition of using the hotel service.

当ホテルにご宿泊されるお客様に関する条件事項

- ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในทรัพย์สินส่วนบุคคล ข้าพเจ้าจะเก็บของมีค่าให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลา  
I agree that the hotel is not responsible for loss or damage to my personal belonging or items. I will keep my valuables secure at all time.  
ホテル側が私の鞆や品物をお部屋での紛失もしくは破損に関して責任を負わないことに同意します。常に安全に貴重品を保管します。
- สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในห้องพักไม่สามารถนำออกไปได้ ข้าพเจ้ารับผิดชอบในทุกๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก  
All facilities in guest room cannot be taken away. I am responsible for any damage during stay.  
お部屋にある備品類をお部屋から持ち出し不可です。ご滞在中に備品類を破損された場合は責任を負うことになります。
- เวลาเช็คเอาท์ 12:00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดจะคิดค่าบริการเทียบเท่ากับราคาเต็มของห้องพัก  
Check out time is 12:00 hrs. Late check out subjected to full rate  
チェックアウトのお時間はお昼 12 時まででございます。レイトチェックアウトは原則的に追加料金が発生致します。
- การสูบบุหรี่ในห้องพักที่ปลอดบุหรี่ จะโดนโทษปรับ 5,000 บาท ต่อครั้ง  
Smoking in the Non Smoking room will be penalty charged THB 5,000/time  
禁煙部屋で喫煙されたお客様には 1 度につき罰金 5,000 バーツ加算されます。
- ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากใช้ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดตัว ผิดจุดประสงค์ของการใช้งาน จะถูกคิดค่าบริการต่อรายการที่ใช้  
I agree that misuse of bed sheets, pillow cover, bath towel in the room etc., will be charged per item.  
お客様によるお部屋にあるベッドシート、枕カバー、バスタオル等を汚され尚且つ洗い落とせなかった場合は品目につき弁償金が発生致します。
- ข้าพเจ้ารับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักของข้าพเจ้าที่โรงแรมในเครือจัสมินกรุป และข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงแรมในเครือจัสมินกรุปในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเข้าพักกับบัตรเครดิตที่แนบมา และข้อมูลทั้งหมดที่จัดไว้ให้  
I agree that my liability for all charges incurred during my stay at Jasmine Group Hotel, and I hereby authorized Jasmine Group Hotel to settle all charges of my stay with the attached credit card and all information provided  
ジャスミングループホテルでの滞在中に私自身が起こした全ての費用に関する事は私の責任であることに同意します。これによりクレジットカードならびに情報提供と共に私の滞在に関する全ての費用を清算致します

<input type="checkbox"/> I agree ยินยอม	<input type="checkbox"/> I disagree ไม่ยินยอม
--	--

## ภาคผนวก ข-8

---

เอกสารการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้น  
ที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ



## Capitalize Budget for 2022 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
	<u>เครื่องมือและอุปกรณ์</u>									
1	วิทยุสื่อสาร	5	1	6,770.00	6,770.00	แท่นตัวที่เสื่อมสภาพ				✓
2	ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว	-	1	5,000.00	5,000.00	ใช้ทดแทนตัวที่ชำรุด		✓		
3	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	1	1	8,500.00	8,500.00	ใช้ทดแทนตัวเก่าเริ่มเสื่อมสภาพ			✓	
4	เครื่องมือคูคลูกปืนมอเตอร์	-	3	1,200.00	3,600.00	ใช้ซ่อมมอเตอร์ขนาดเล็ก		✓		
	รวมเครื่องมือและอุปกรณ์				23,870.00					
	<u>อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัก</u>									
1	หัวอ่านประตู	7	30	2,520.00	75,600.00	ประตูห้องพัก	✓			✓
2	แผงแปลงถ่าน	6	10	2,220.00	22,200.00	ประตูห้องพัก			✓	
3	แผงคอนโทรลลูกบิด	2	3	1,200.00	3,600.00	ประตูห้องพัก				✓
4	ชุดคำสั่งเปิดประตูห้องพักผ่านโทรศัพท์+ลงระบบ PC	-	240	3,655.00	877,200.00	พัฒนาระบบทันสมัย				✓
5	ชุดคอนโทรลอ่างอาบน้ำ	0	2	4,900.00	9,800.00	ใช้ในงานซ่อมแซมระบบอ่างอาบน้ำห้องพัก	✓			
6	ชุดคอนโทรลเตาไฟฟ้า	0	1	4,630.00	4,630.00	ใช้ในงานซ่อมแซมเตาไฟฟ้าในห้องพัก			✓	
7	ดัดแปลงประตูห้องพัก	1	2	2,440.00	4,880.00	ใช้ในงานซ่อมแซมประตูในห้องพัก				✓
8	ชุดมอเตอร์วาล์วแอร์	3	75	4,700.00	352,500.00	ใช้ในงานซ่อมแซมระบบปรับอากาศ	✓			✓
9	มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ	0	6	2,200.00	13,200.00	ใช้เปลี่ยนในห้อง	✓			
10	ชุดมอเตอร์กรองสระน้ำและวาล์วห้อง 1901,1915	0	2	48,600.00	97,200.00	ใช้สำรองอะไหล่ระบบกรองสระน้ำ 1901,1915		✓		
11	เครื่องซักผ้า	0	4	11,000.00	44,000.00	ใช้เปลี่ยนในห้อง (แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)	✓			✓
12	ฉนวนหุ้มท่อแอร์	5	50	2,500.00	125,000.00	ใช้แก้ไขหุ้มฉนวนท่อแอร์		✓		
13	หัวดักกลิ่นห้องน้ำ	12	40	260.00	10,400.00	ใช้ดักกลิ่นห้องน้ำ	✓			
14	ไฟหยดน้ำ LED	40	120	100.00	12,000.00	ใช้แทนหลอด T5		✓		
15	คอยล์เย็นแอร์ห้องพัก	0	5	5,000.00	25,000.00	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลงและสำรอง			✓	

## Capitalize Budget for 2022 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
16	ทีวี ขนาด 40",50"	0	25	13,060.00	326,500.00	อะไหล่ทีวี (แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)	✓			
17	ปรับปรุงระบบTV	0	240	2,509.00	602,160.00	เพิ่มระบบรองรับAndroid			✓	
18	ตู้เย็น	1	3	9,990.00	29,970.00	(แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)		✓		
19	อะไหล่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ส่วนห้องพัก	0	2	19,900.00	39,800.00	(แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)			✓	
20	อะไหล่เครื่องสตรัม	0	3	19,500.00	58,500.00	ใช้เปลี่ยนแทนตัวที่ชำรุด		✓		
21	ตรวจน้ำห้องพักแบบที่เรียลลิตี้เชียนเนอร์	0	3	1,589.00	4,767.00	ทางผู้ตรวจCSG แนะนำ	✓			✓
22	เครื่องดูดควัน	0	2	6,500.00	13,000.00	ใช้เปลี่ยนแทนตัวที่ชำรุด		✓		
	รวมอุปกรณ์ในห้องพัก				2,751,907.00					
	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง									
22	ฝ้าเพดานโถงหน้าลิฟต์ 4-6 ( สีดำ )		1	12,000.00	12,000.00	สีต่าง	✓			
23	พื้นหินทางเข้า Lobby ( แดกหัก )		1	60,000.00	60,000.00	แดกหัก		✓		
24	ปรับปรุงพื้นไม้สระว่ายน้ำ ชั้น L		1	15,000.00	15,000.00	สีลอกเสื่อมสภาพ				✓
25	เปลี่ยนแอร์น้ำยาเป็นคอปยน้ำ (ห้องอาหาร)		2	87,000.00	174,000.00	ประหยัดพลังงาน			✓	
26	เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower		2	79,000.00	158,000.00	ประหยัดพลังงาน				✓
27	ผิวเนื้อองค์พระพินเนส ( สีภายนอกแตกหลาย )		1	107,000.00	107,000.00	สีภายนอกแตกหลาย		✓		
28	เก้าอี้หินขัดในสระว่ายน้ำ ( สีลอกเสื่อมสภาพ )		1	47,000.00	47,000.00	สีลอกเสื่อมสภาพ			✓	
29	ฝ้าเพดานบริเวณบ่อไฮโดรสปา ( ฝ้าชำรุดสีเก่า )		1	27,000.00	27,000.00	ฝ้าเสื่อมสภาพ ( เปลี่ยนวัสดุทนความชื้น )				✓
30	พื้นไม้รอบบ่อไฮโดรสปา ( ชำรุดสีลอก )		1	29,800.00	29,800.00	สีลอกเสื่อมสภาพ			✓	
31	ผิวบ่อไฮโดรสปา ( ผิวแตกหลาย )		1	85,000.00	85,000.00	สีภายนอกแตกหลาย			✓	
32	ปรับปรุงป้ายชื่อโรงแรม ( บริเวณทางเข้า )		1	20,000.00	20,000.00	ปรับปรุงสีใหม่				✓
33	ปรับปรุงสีพื้นไม้สวนชั้น 19		1	7,000.00	7,000.00	สีลอกเสื่อมสภาพ				✓
34	งานซ่อมหลังคา ชั้น คาคีฬา		1	78,000.00	78,000.00	เสื่อมสภาพเกิดรอยร้าว		✓		
35	งานปรับปรุงพื้น ชั้น 7		1	255,000.00	255,000.00	ติดแอร์,ติดม่าน,อื่นๆ	✓			



## Capitalize Budget for 2022 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
36	คู่มือไขมัน+บ่อเกรอะ ( ตึกใหญ่ )		3	136,000.00	408,000.00	คู่มือคักไขมันและบ่อเกรอะ	✓			✓
37	บ่อเกรอะ ( อาคารพาณิชย์ )		1	6,500.00	6,500.00	คู่มือคักไขมันและบ่อเกรอะ	✓			
38	งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลเสีย		2	87,000.00	174,000.00	ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลเสียที่เสื่อมสภาพลง			✓	
39	อะไหล่ระบบ FIRE ALARMSYSTEM		3	25,000.00	75,000.00	ปรับปรุงระบบ		✓		
40	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซิลเลอร์		2	78,000.00	156,000.00	ระบบทำความเย็น	✓			
41	งานปรับปรุงต่อท่อน้ำร้อน		3	35,000.00	105,000.00	ปรับปรุงระบบท่อน้ำร้อน				✓
42	คู่มือเครื่องทำน้ำแข็ง		1	20,000.00	20,000.00	อะไหล่ซ่อม	✓			✓
43	เปลี่ยนคอยล์ฮีตปั้ม ชั้น คาเฟ่		4	39,900.00	159,600.00	คอยล์ฮีตปั้มเสื่อมสภาพ		✓		
44	แผงคอนโทรลเครื่องทำน้ำร้อน		2	7,400.00	14,800.00	เสื่อมสภาพ		✓		
45	สำรองอะไหล่ตู้MDB		2	28,000.00	56,000.00	สำรองอะไหล่ระบบไฟฟ้า	✓			
46	งานเปลี่ยนวาล์ว Cooling Tower		4	12,400.00	49,600.00	วาล์วเสื่อมสภาพปิดน้ำไม่อยู่		✓		
47	แบตเตอรี่เครื่อง FIRE PUMP		4	2,950.00	11,800.00	ถึงระยะ		✓		
48	เปลี่ยนแอร์ห้องครัวเตรียม		3	23,000.00	69,000.00	คอยล์เสื่อมสภาพ			✓	
49	งานปรับปรุงกระเบื้องสระว่าหน้า		1	98,000.00	98,000.00	กระเบื้องสระว่าหน้าชำรุด		✓		
50	บริการบำรุงรักษาตู้MDB1,2,ATS		2	59,000.00	118,000.00	ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า	✓			
51	อะไหล่ระบบสระว่าหน้า		2	39,600.00	79,200.00	ปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มและเปลี่ยนปั้ม			✓	
52	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง GENERATOR		1	30,500.00	30,500.00	เปลี่ยนตามระยะ		✓		
53	ปรับปรุงยั้งซิลิโคนกระงกและรอยต่อผนังรอบอาคาร		1	1,590,000.00	1,590,000.00	ปรับปรุงและป้องกันน้ำรั่วภายนอกอาคาร		✓		
54	เปลี่ยนคอยล์แอร์ Lobby ชั้น G ( ตัวตรง โถงลิฟท์ )		1	308,000.00	308,000.00	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลง			✓	
55	เปลี่ยนวาล์วน้ำซิลเลอร์ เบอร์ 02		2	190,000.00	380,000.00	วาล์วปิดน้ำไม่อยู่		✓		
56	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินทางเดินส่วนกลาง		20	960.00	19,200.00	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลง ( 3ปี )		✓		
57	เคเบิลสลิฟต์ No.1		1	388,000.00	388,000.00	ถึงระยะ			✓	
58	อะไหล่ลิฟต์		6	19,900.00	119,400.00	อะไหล่สำหรับตัวที่ไม่อยู่ในประกัน	✓			✓

## Capitalize Budget for 2022 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
59	เพิ่มแอร์ห้องเครื่องลิฟต์เบอร์ 4-6		1	37,000.00	37,000.00	เพิ่มแอร์ห้องเครื่องลิฟต์เบอร์ 4-6				✓
60	ตะแกรง รางระบายน้ำรอบอาคาร		30	960.00	28,800.00	เปลี่ยนแทนที่เสื่อมสภาพ		✓		
61	ปรับปรุงทำกันซึมสวน ชั้น 19 + ขาแนวพื้นสระน้ำ 2 ห้อง		3	30,000.00	90,000.00	พื้นเสื่อมสภาพ	✓			✓
62	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		2	29,700.00	59,400.00	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี	✓			✓
63	ทำความสะอาดกระงะกอาคารพาณิชย์		2	35,300.00	70,600.00	ทำความสะอาด	✓		✓	
64	เดินระบบไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารพาณิชย์		1	168,000.00	168,000.00	ยังไม่ได้วางระบบตู้ไฟฟ้า			✓	
65	ต่อบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซ		1	5,000.00	5,000.00	บัตรหมดอายุ		✓		
66	ต่อใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ 2		1	48,000.00	48,000.00	ต่อใบ( สถานีแก๊ส )	✓			
67	โครงการปรับปรุงใช้โซล่าเซลล์ ชั้น G และจุดอื่นๆ		1	50,000.00	50,000.00	ประหยัดพลังงาน		✓		
68	งานติดตั้งประตูกั้นไฟห้อง MDB , GENERATOR		2	45,500.00	91,000.00	ทางผู้ตรวจ CSG แนะนำ		✓		
69	ระบบชาร์จรถไฟฟ้า (EV)		1	150,000.00	150,000.00					
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง				6,308,200.00					
	Grand Total				9,083,977.00					

9,083,977.00

APPROVED BY SURASAK

APPROVED BY GM ..... 

Remark : Before Vat

PREPARE BY SUNYA

13 ม.ค. 2565



## ภาคผนวก ข-9

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ  
สรุปการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565



ลำดับ	เวลา	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
1	14.00 น.	รมควัน Smoke ในห้อง..... ให้เกิดสัญญาณ Alarm มาที่ห้อง Control	
		Control แจ้ง Inspector ตรวจสอบ Alarm แจ้งเหตุที่ชั้น ....	
2	14.02 น.	Inspector ตรวจพบเหตุเพลิงไหม้ในห้อง .....แจ้งยืนยันการเกิดเหตุมาที่shv' Contron และใช้ถังดับเพลิงในพื้นที่ฉีดดับเพลิง (ใช้ถัง Co2. ของดับเพลิงฉีดที่ห้อง ..... )	
3	14.02 น.	Control รับทราบ พร้อมแจ้งหัวหน้า วีรยศฯ มาประจำที่ห้อง Control	
		วีรยศฯ รับทราบเหตุ พร้อมเข้ามาประจำที่ห้อง Control	
4	14.03 น.	วีรยศฯ สอบถาม วิภาฯ เพื่อยืนยันการเกิดเหตุที่ห้อง..... ( ทำหน้าที่ ผอ. ระวังเหตุ )	
		# แจ้งทีมไฟแมนร์ นำอุปกรณ์เคลื่อนที่เร็ว ขึ้นสนับสนุนที่ห้อง .....	
		# แจ้งช่างเข้าประจำห้อง MDB ที่ชั้น B เตรียมดับไฟ	
		# แจ้งช่างเข้าควบคุมระบบ Lift ที่ชั้น G	
		# แจ้งช่างเข้าควบคุมระบบ Fir Pump ที่ชั้น B	
5	14.05 น.	ทีมไฟแมนร์ถึงจุดเกิดเหตุห้อง ..... ใช้ถังดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วร่วมฉีดดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้ ต้นเพลิงลุกลามเป็นวงกว้าง ขออนุญาต ผอ. ใช้น้ำดับเพลิง วีรยศฯ รับทราบ	ส
		# แจ้งช่างควบคุมระบบ Lift ปิดสวิตซ์ให้ Lift ไรต์ตัวลงมาที่ชั้น G ทุกตัว (ช่างรับทราบ)	
		# แจ้งช่างประจำห้อง MDB ที่ชั้น B ดับไฟฟ้าทั้งหมด (ช่างรับทราบ แจ้งยืนยันดับไฟฟ้า)	
		# แจ้งช่างควบคุมระบบ Fir Pump ที่ชั้น B ทำการ Run Fir Pump ช่างรับทราบ (ไม่ Run )	
6	14.07 น.	ระบบ Alarm ชั้น L และชั้น 8 ดัง (ระหว่างชั้นเกิดเหตุ )	
		# ทีมไฟแมนร์แจ้ง Control ไฟลุกลามเป็นวงกว้างดับไม่ได้ ขออนุญาตออกสนับสนุนดับ	ส
		# วีรยศฯ ผอ. ประจำ Control รับทราบ แจ้งหน่วยงานดับเพลิงพระโขนงมาสนับสนุน	
7	14.10 น.	ระบบ Alarm ดังทุกชั้นภายในอาคาร	เ
		# ประกาศเสียงตามสาย สั่งอพยพ ให้ลงจากอาคาร (ใช้ทางบันไดประตูหนีไฟ ST. 1 และ 2	
		# รอดับเพลิงจากหน่วยพระโขนงมาถึงพื้นที่ เข้าพบ ผอ. รับทราบสถานการณ์ ปริมาณน้ำดับเพลิงในอาคาร แหล่งน้ำ และแบบแปลนตัวอาคารเส้นทางไปที่จุดเกิดเหตุ	
8	14.12 น.	# ทีมดับเพลิงพระโขนง ขึ้นไปถึงที่เกิดเหตุ ห้อง.....	ดับ
		# ผอ. ดับเพลิง ไปที่จุดรวมพลหน้าอาคาร	
9	14.13 น.	ที่จุดรวมพลหน้าอาคาร	I
		# ผู้ที่อพยพลงมาถึงจุดรวมพล / จัดให้เข้าแถวแยกแต่ละแผนก ผู้นำอพยพตรวจเช็คผู้สูญหาย	
		ผู้ได้รับบาดเจ็บ แจ้งยอดจำนวนคนให้ ผอ. รับทราบ พร้อมกรอกแบบประเมิน	ค
		# แผนกแม่บ้าน แจ้งมีผู้สูญหาย 1 คน (น้องเมดผู้ชาย)	
		# ผอ. ดับเพลิง แจ้งผู้ประสานงานที่จุดเกิดเหตุ แบ่งทีมค้นหาช่วยชีวิต	ส



10	14.20 น.	ทีมดับเพลิงลงมาจากอาคาร รายงานตัวต่อ ผอ. ดับเพลิงที่หน้าจุดรวมพล ดับเพลิงได้เป็นระเบียบเรียบร้อย และค้นหาช่วยน้องเมดผู้ชายพบที่ทางหนีไฟชั้น 8 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาล ดูแลเรียบร้อย
11	14.25 น.	# ผอ. รับทราบสถานการณ์ ประกาศแจ้งยกเลิกแผนอพยพ แจ้งช่างเปิดไฟฟ้า / เปิด Lift ทำงานตามปกติ # เชิญทุกคนร่วมถ่ายรูปหมู่ครั้งที่ 1 # แจ้งให้แบ่งจำนวนคนอยู่ชมการสาธิต ร่วมใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ และกลับเข้าปฏิบัติงาน
12	14.27 น.	วิทยากรดับเพลิงพระโขนง แนะนำถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร # สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง การฉีดสารเคมี และร่วมฉีดถังดับเพลิงดับไฟจริง
13	15.30 น.	## เลิกซ้อมสาธิต เชิญทุกคนร่วมถ่ายรูปหมู่ครั้งที่ 2
14	15.35 น.	# ผอ. กล่าวขอบคุณ คณะวิทยากร และขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกคน มอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร พร้อมกล่าวสวัสดิ์ปีดงาน
ทีมงานร่วมปฏิบัติ ( นักแสดง )		
1	ผอ. ดับเพลิง	
2	ทีม ไฟแมนรี่	
3	ผู้ร่วมที่เกิดเหตุ	
4	ประจำ Control	
5	ห้อง MDB ชั้น B	
6	หน้า Lift	
7	ห้อง Fire Pump ชั้น B	
8	ทีมจราจร	
9	กองอำนวยการ ทีมพยาบาล	
10	ควบคุมเสียงตามสาย	
11	ช่างภาพ	
12	ตรวจเช็คเสียงกริ่ง Alarm ชั้น 21 - B	
จึงเรียนมาเพื่อทราบ		
<div></div>		
Senior Assistant Inspector		



## Jasmine Resort Hoter

ทีมอำนวยการดับเพลิง

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (สุขุมวิท 67-69)

### หน้าที่วิธีปฏิบัติ

1	เมื่อได้รับแจ้งการเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ มาประจำที่ห้องคอนโทรล เพื่อรับทราบและสั่งการ
2	ประเมินสถานการณ์
3	สั่งปิดพื้นที่ และการจราจร
4	สั่งตัดระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์โดยสาร
5	สั่งให้ประกาศเสียงตามสาย อพยพพนักงาน ลูกจ้างจากอาคาร ให้ไปที่จุดรวมพล
6	ประสานงานแนะนำแผนผังโครงสร้างอาคาร ให้หน่วยจากด้านนอกที่เข้ามาสนับสนุนไปจุดเกิดเหตุ
7	สั่งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน เมื่อมั่นใจว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
8	ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ประเมินความเสียหาย
9	ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

### อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1	วิทยุสื่อสาร
2	โทรศัพท์
3	ไฟฉาย
4	แบบแปลนแผนผังโครงสร้างอาคาร
5	เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

### รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทร	มือถือ	โทรศัพท์	ตำแหน่งใน		
					ภายใน			แผนฉุกเฉิน		
1			Director of Premise	E/N	JC#4050			ผอ.ดับเพลิง		
2			Projec Manager	E/N	JC. / JF			ผอ.ดับเพลิง		
			ผู้ทำการแทน							
1			Senior Assist./ Eng	E/N	4050			ทำการแทน ผอ.		
2			Assist. Ins / Eng	E/N	4058			ทำการแทน ผอ.		
3			Senior Duty /Eng	E/N	4051			ทำการแทน ผอ.		
4			Duty /Eng	E/N	4053			ทำการแทน ผอ.		
5			Senior. Ins /Eng	E/N	4055			ทำการแทน ผอ.		
6			Senior. Ins /Eng	E/N	4055			ทำการแทน ผอ.		
7			MGR./ F.O	F/O	4001			ทำการแทน ผอ.		



# Jasmine Resort Hoter

ทีมผจญเพลิง

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (ดูขุมวิท 67-69)

## หน้าที่วิธีปฏิบัติ

1	เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาที่จุดเตรียมอุปกรณ์ไว้ (หน้าห้องคอนโทรล) พร้อมใส่ชุดผจญเพลิงโดยเร็วที่สุด
2	นำอุปกรณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วใช้ลิฟต์เบอร์ 1 เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
3	ถึงจุดเกิดเหตุแจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบ และทำการดับเพลิงเบื้องต้น
4	หลังจากทำการดับเพลิงเบื้องต้นแล้ว หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบเป็นระยะๆ
5	ถ้าดับได้ แจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบเพื่อประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน
6	ถ้าดับไม่ได้ แจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบ เพื่อแจ้งหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน และประกาศอพยพลงจากอาคาร
7	ถ้าเป็นเหตุขั้นที่ทีมดับเพลิงอาคารดับไม่ได้ หลังจากหน่วยงานนอกที่มาสนับสนุนขึ้นไปถึงจุดเกิดเหตุ ส่งพื้นที่ให้ทีมที่มาสนับสนุน หากได้รับแจ้งมีผู้สูญหายให้ดำเนินการค้นหาเพื่อช่วยชีวิต

## อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1	ชุดผจญเพลิง	จำนวน 2 ชุด	( ชุดผจญเพลิง 1 ชุด = 1. รองเท้า 2. กางเกง 3. เสื้อ 4.ถุงมือหนัง 5. สูด 6. หมวก )
2	อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA	จำนวน 2 ชุด	( SCBA 1 ชุด = 1. หน้ากากกันควัน / 2. ชุดถังลม )
3	สายฉีดน้ำขนาด นิ้วครึ่ง	จำนวน 1 เส้น	
4	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	จำนวน 1 หัว	
5	ขวานใหญ่	จำนวน 1 เล่ม	
6	วิทยุสื่อสารประจำตัว		
7	ไฟฉาย		

## รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทร	มือถือ	โทรศัพท์	ตำแหน่งใน
					ภายใน		อุปกรณ์สื่อสาร	แผนฉุกเฉิน
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Inspector	ENG.	4055	[REDACTED]	วิทยุสื่อสาร	หน. ทีม
2			Inspector	ENG.	4055		วิทยุสื่อสาร	หัวฉีด ทีม 1
3			Inspector	ENG.	4055		วิทยุสื่อสาร	
4			ช่าง	ENG.	4053		วิทยุสื่อสาร	
5			Senior. Ins /Eng	E/N	4055		วิทยุสื่อสาร	หน. ทีม
6			Inspector	ENG.	4055		วิทยุสื่อสาร	หัวฉีด ทีม 2
7			ช่าง	ENG.	4053		วิทยุสื่อสาร	
8			แม่บ้าน		4021		วิทยุสื่อสาร	

### แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (สุขุมวิท 67-69)

#### หน้าที่วิธีปฏิบัติ

1	เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ไปประจำตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ( รอรับคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง )
2	ห้องเครื่อง Fire Pump ชั้น B เพื่อควบคุมการทำงานของระบบ Fire Pump ในการส่งน้ำขึ้นไปใช้ที่จุดเกิดเหตุ
3	ห้อง MDB ชั้น B เพื่อทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายเข้ามาในอาคาร
4	หน้า Lift 4-6 ชั้น G เพื่อรอช่วยเหลือคนติดใน Lift และทำการปิดระบบ Lift ทั้งหมดหลังจาก Lift ไรยลงมาถึงชั้น G


#### อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1	วิทยุสื่อสาร
2	ไฟฉาย
3	กุญแจสำหรับปิดห้องเครื่อง Lift
4	กุญแจสำหรับปิดประตู Lift ทุกตัว

#### รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทร	มือถือ	โทรศัพท์	ตำแหน่งใน
					ภายใน		อุปกรณ์สื่อสาร	แผนฉุกเฉิน
1	นาย [REDACTED]	ชาย	Senior Assist./ Eng	E/N	4050	[REDACTED]	วิทยุสื่อสาร	หน. ทีม
2	นาย [REDACTED]	โต้ง	Senior Duty /Eng	E/N	4051	[REDACTED]	วิทยุสื่อสาร	Fire Pump ชั้น B
3	นาย [REDACTED]	พง	Duty /Eng	E/N	4053	[REDACTED]	วิทยุสื่อสาร	ห้อง MDB ชั้น B
4	นาย [REDACTED]	แอ็ด	ช่าง	ENG.	4053	[REDACTED]	วิทยุสื่อสาร	ระบบ Lift ชั้น G

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



Senior Assistant Inspector



## รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต.....กรุงเทพมหานคร.....

หมายเลขใบอนุญาต.....เลขที่ ดพฝ.ร ๒๐๒.....

หมดอายุ.....๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ESPSIA๐๐๑ - ๐๐๐๐๐๐๕๔๐๗๙๒ ลงวันที่.....๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

### ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล.....

ประเภทกิจการ.....ที่พักอาศัย.....

ที่ตั้งเลขที่.....๑๕๑๑.....หมู่ที่.....๒.....ซอย.....

ถนน.....สุขุมวิท.....

ตำบล/แขวง.....พระโขนงเหนือ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

โทรศัพท์.....๐ ๒๓๓๕ ๕๐๐๐.....โทรสาร.....-

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง.....๕๓.....คน หญิง.....-.....คน ชาย.....-.....คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมหนีไฟ.....๕๓.....คน หญิง.....-.....คน ชาย.....-.....คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๓.๔๐.....นาที

(เริ่มตั้งแต่ สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ น..... (หัวหน้าวิทยากร) ๖.๒ น..... (วิทยากร)

๖.๓..... (วิทยากร) ๖.๔..... (วิทยากร)

๗. ชื่อผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

๗.๑ น..... (หัวหน้าวิทยากร) ๗.๒ น..... (วิทยากร)

๗.๓..... (วิทยากร) ๗.๔..... (วิทยากร)

ลงชื่อ.....

(นาย..... พงษ์ภักดี)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

### ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

(นาย..... วิทยากร)

ลงชื่อ.....

(นาย..... วิทยากร)

ลงชื่อ.....

(.....) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(.....) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(.....)

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ที่ กท ๑๘๐๕/ว๓๕๖



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ของ โรงแรมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/วส๕๗



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผล การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


เรียน ผู้จัดการ โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมฯ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโรงแรมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(๒) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/ว๓๕๘



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงแรมจัสมินรีสอร์ท โฮเทล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๙๓ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นาย

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ๒) ๑๗/๓๗/๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

โรงแรมจัดมินิรีสอร์ท ไฮเทล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕






มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕




ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นาย [REDACTED])

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

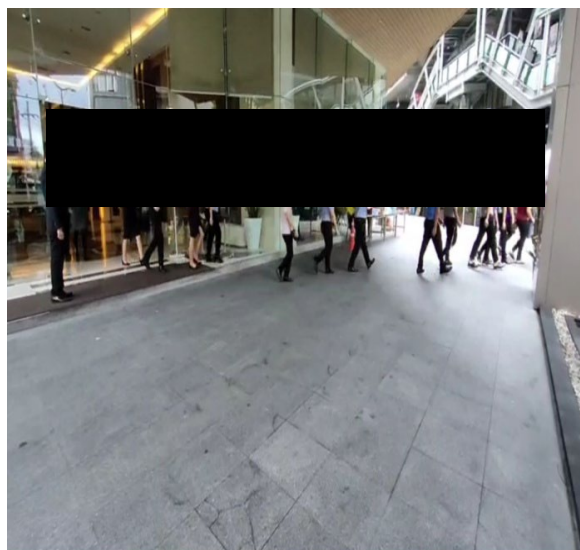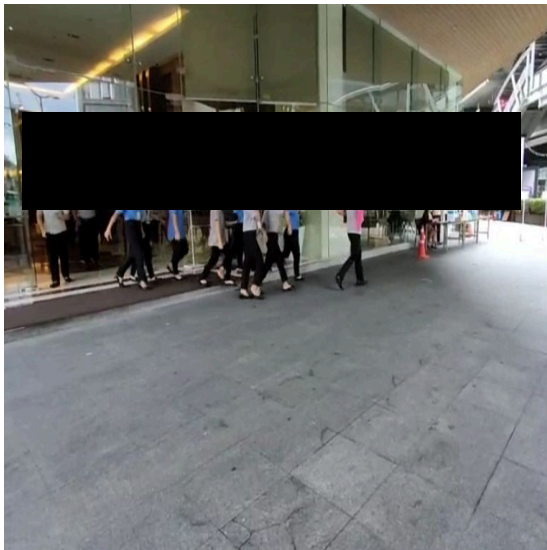
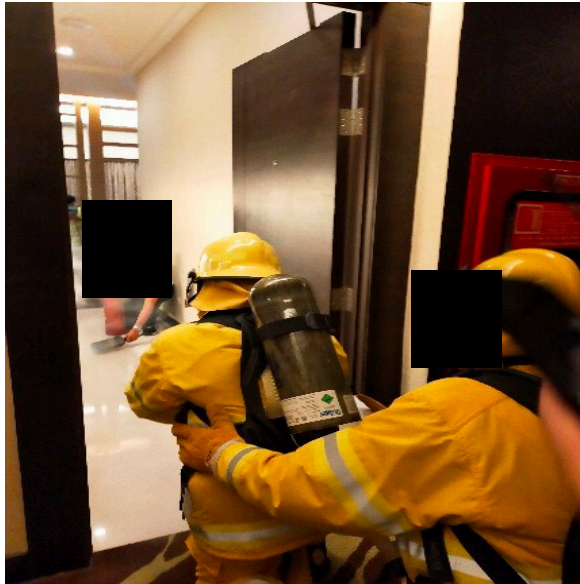
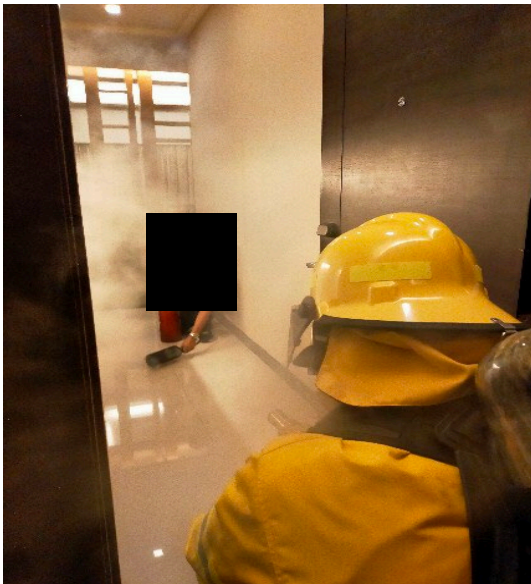
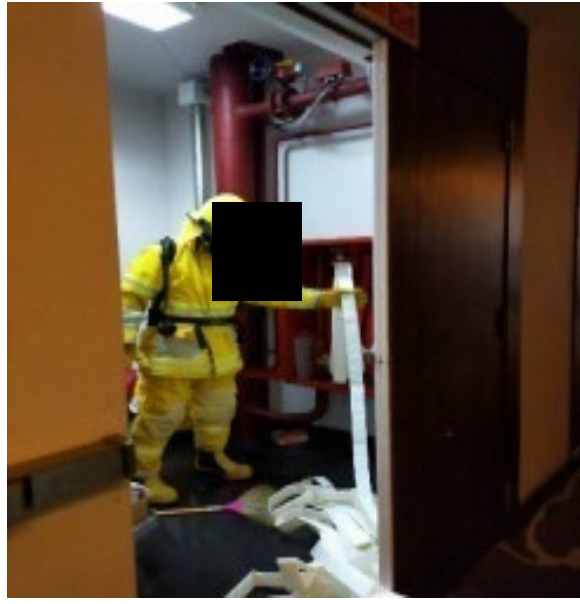




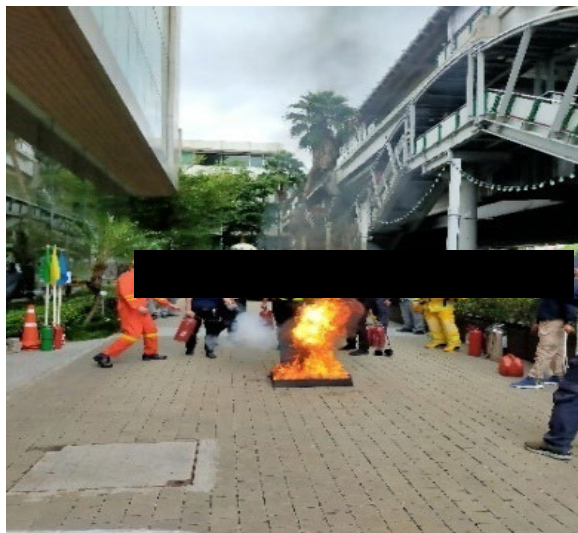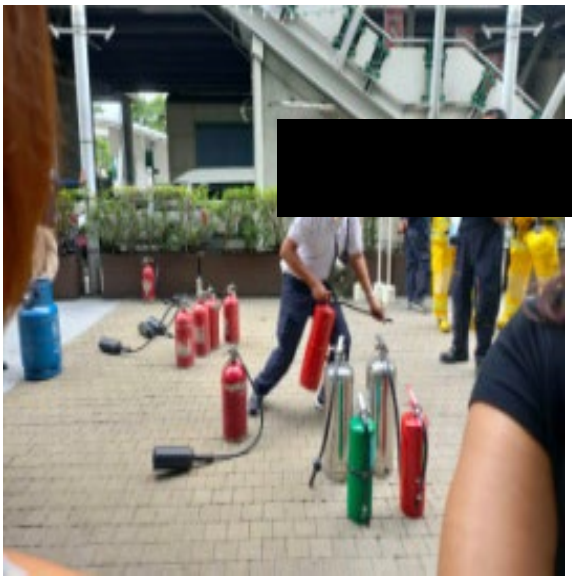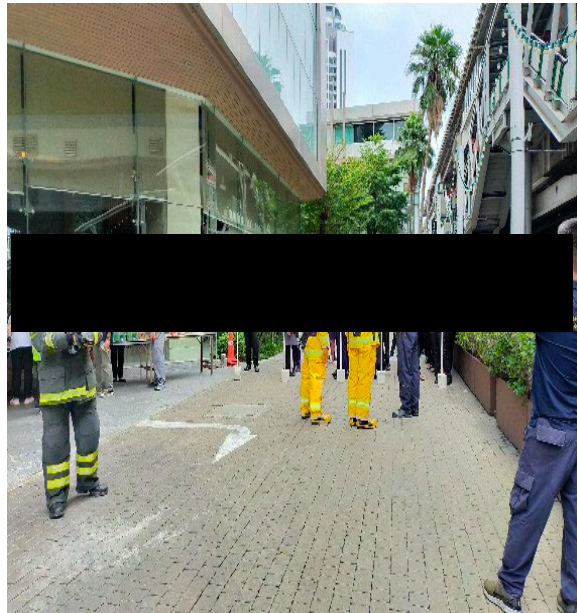





# รูปภาพซ้อมดับเพลิงปี 2565

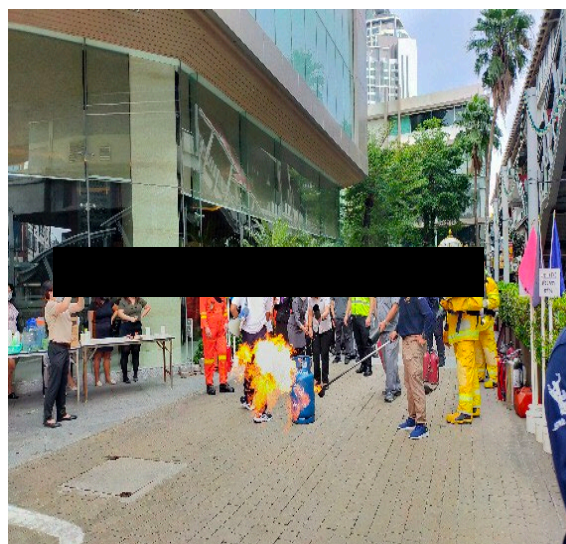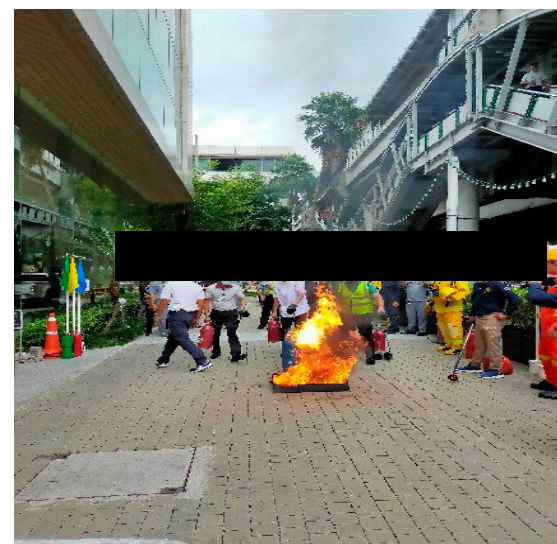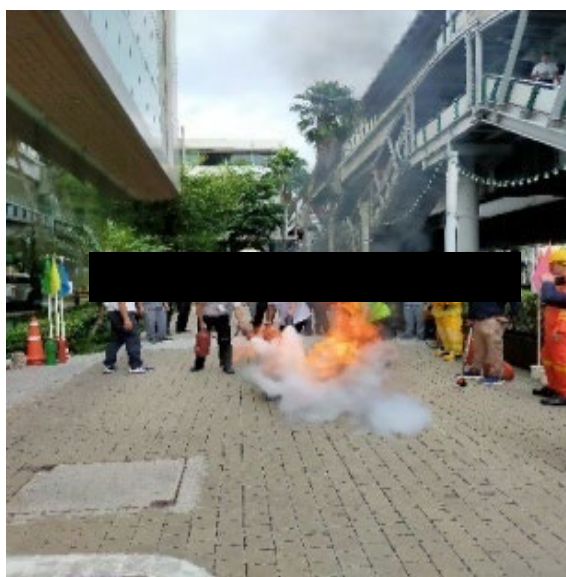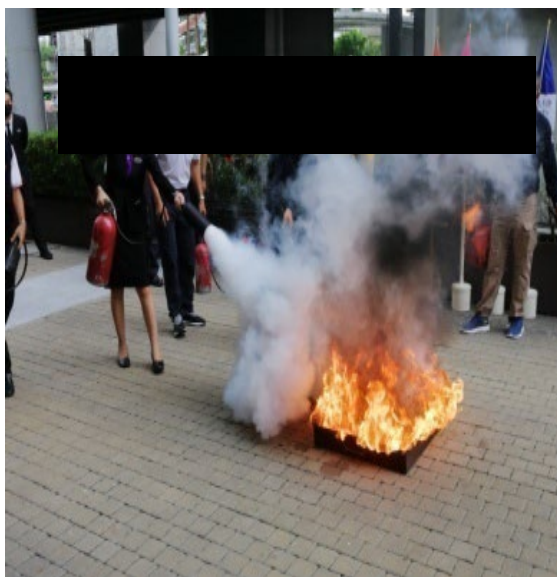



# รูปภาพซ้อมดับเพลิงปี 2565

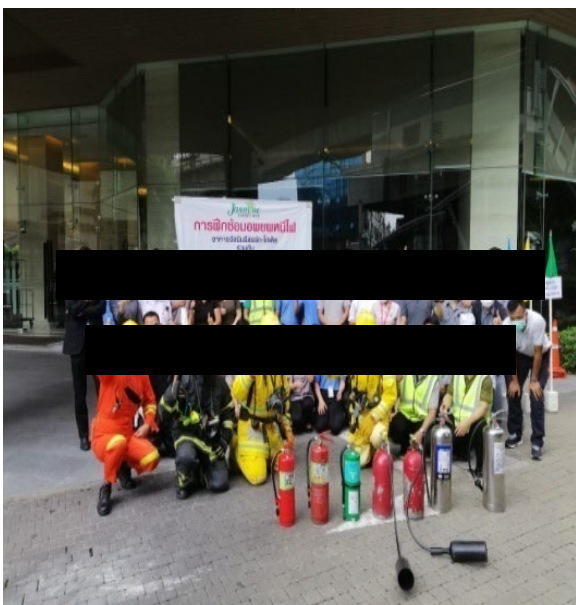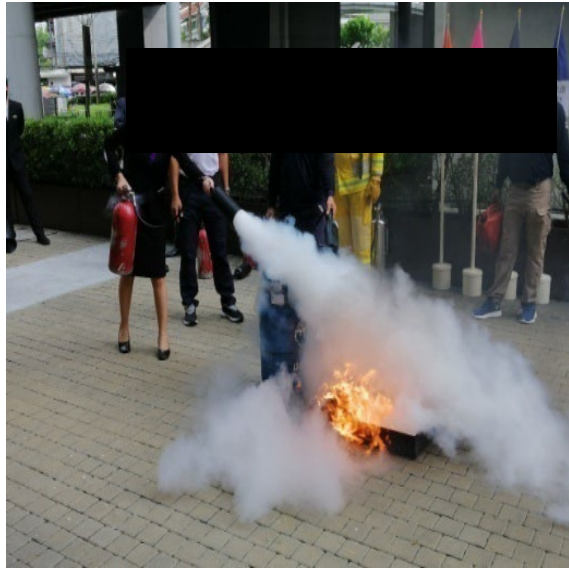

# ภาคผนวก ข-10

---

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องอาบน้ำ/ สตรีมซาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องอาบน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องพัก ห้องเคอร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องчилเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ 28 ก.ค. 2565

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาเตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องซิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

วันที่ 30 ส.ค 2565



ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเปียก	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเปียก	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเปียก	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเปียก	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเปียก	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเปียก	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเปียก	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบิ๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเปียก	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบิ๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเปียก	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F.B	ถังเปียก	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเปียก	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเปียก	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเปียก	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเปียก	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเปียก	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องซิลเลอร์ Chiller	ถังเปียก	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเปียก	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเปียก	1	✓		
			รวมถังเปียก	20			
			รวมถังแดง	3			

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเปียก	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเปียก	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเปียก	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเปียก	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องอาบน้ำ/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องอาบน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเปียก	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเปียก	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเปียก	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มพูลสปา Pool Spa	ถังเปียก	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเปียก	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาเตอร์บาร์ F&B	ถังเปียก	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเปียก	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเปียก	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเปียก	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเปียก	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเปียก	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องซิลเลอร์ Chiller	ถังเปียก	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเปียก	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเปียก	1	✓		
			รวมถังเปียก	20			
			รวมถังแดง	3			

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบิ๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบิ๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาเตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเปเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องซิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX 8 พ.ย 2565

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเปียก	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเปียก	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเปียก	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเปียก	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องชาวน้ำ/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเปียก	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเปียก	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเปียก	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเปียก	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มพูลสปา Pool Spa	ถังเปียก	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องบ่มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเปียก	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาเตอร์บาร์ F&B	ถังเปียก	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเปียก	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเปียก	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเปียก	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเปียก	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเปียก	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องซิลเลอร์ Chiller	ถังเปียก	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเปียก	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเปียก	1	✓		
			รวมถังเปียก	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX วันที่ 27 ธ.ค 2565



ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	



ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น							ชั้น						
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	ดี1 / เสีย1	2	✓	เสีย1
16	7		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	7		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1
17	L	1	1	1 x	2	✓	เสีย1	L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		

เครื่องหมาย

✓ ดี

✗ เสีย

ผู้ตรวจ

[Redacted Signature]

วันที่ 27 ก.ค 2565

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จากชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น							ชั้น						
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1 x	2	✓	เสีย1
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย1	7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1 x	2	✓	เสีย1	L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
								เครื่องหมาย	✓ ดี	✗ เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค



ปปป วันที่ 25 ส.ค 2565



ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น							ชั้น						
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
เครื่องหมาย									✓ ดี	✗ เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX 28 ก.ย 2565

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ	โคมไฟ	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ	โคมไฟ	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น			ฉุกเฉิน	ติดผนัง			ชั้น			ฉุกเฉิน	ติดผนัง		
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	2	1 ✗	4	✓	เสีย 1	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1 ✗	2	✓	เสีย 1	21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
5	19		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย 1	19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	เสีย 2	✓	✗
9	15	1	2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย 1	15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	เสีย 2	✓	เสีย 2
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	เสีย 2	✓	เสีย 2
16	7		2	ดี1 / เสีย1	4	✓	เสีย 1	7		2	2	ดี2/ เสีย2	✓	เสีย 2
17	L	1	1	1 ✗	2	✓	เสีย 1	L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	ดี3/ เสีย1	✓	เสีย 1
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	4	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	ดี1 / เสีย1	✓	เสีย 1
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
เครื่องหมาย									✓ ดี	✗ เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค

ค 2565

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จากชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น							ชั้น						
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
เครื่องหมาย									✓ ดี	✗ เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค

5

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	ST. 1	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย	ST. 2	สโมค	ลำโพง	ไฟ ฉุกเฉิน	โคมไฟ ติดผนัง	✓ ดี	✗ เสีย
	ชั้น							ชั้น						
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	2	1 x	4	✓	เสีย 1	ดาดฟ้าชั้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1 x	2	✓	เสีย 1	21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		

เครื่องหมาย

✓ ดี

✗ เสีย

ผู้ตรวจเช็ค

565





## อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาหล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาว	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 25 ธ.ค 2565





อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				30			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1										✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	45	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	2			7				65			✓		ลำโพงถอดไว้
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				1 ตัว

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนาระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนาระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓	1	
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Genertor		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ในห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคอีเตอร์รอบพื้นที่ชั้น บี		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 24 ธ.ค 2565

วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครีว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

ผู้ตรวจ XXXXXXXXXX วันที่ 25 ธ.ค 2565



โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	2				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1	1			1	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	4	1		✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	4	1		✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				3			✓		
ทางเดินออกสวน	1	3+1x	2	3	1	1	1	5			✓	1 x	1 x ไฟไม่ติด
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		2		2				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 3.		1		1				2			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
สระน้ำด้านนอก	1										✓		
รวมทั้งหมด	10	29	8	23	4	9	7	48	2	1			
เครื่องหมาย										✓ ดี	X เสีย		

ผู้ตรวจ  
[Redacted Signature] วันที่ 25 ธ.ค 2565



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาหล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	ดี3/ เสีย1	1	1	13			✓		1 x ไฟไม่ติด
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ผู้ตรวจประเมินความเสี่ยง: [redacted] วันที่ 27 พ.ย 2565



ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						3			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ผู้ตรวจ

พ.ย 2565

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter คิว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			
เครื่องหมาย										✓ ดี	X เสีย		

ผู้ตรวจ

26 พ.ย 2565

วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			
เครื่องหมาย										✓ ดี	X เสีย		

ผู้ตรวจ วันที่ 27 พ.ย 2565



ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พุดาวน	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาหล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	1	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาว์	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	อีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 28 ต.ค 2565

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						3			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัสดมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัสดมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				



ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1 X	1		1	1	1			✓	เสีย 1	
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง MDB		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคอีเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ผู้ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลาง วันที่ 26 ต.ค 2565

วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter คิว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

วันที่ 28 เม.ย. 2565



## ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โชน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

วันที่ 28 ต.ค 2565

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	ชุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า-7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					
						เครื่องหมาย			✓ ดี	X เสีย			



## อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			





อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พูดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	ดี3/เสีย1	1	1	13			✓		1 xไฟไม่ติด
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 28 ก.ย 2565

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						3			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พูดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนาระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัฒนาระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				



วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พูดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter คิว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย



วันที่ 27 ก.ย 2565

วันที่ 1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

วันที่ 28 ก.ย 2565



วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาหล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาว	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4 x	1	1	15			✓		4 x ไฟไม่ติด
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮิต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	ดี3/ เสีย1	1	1	13			✓		1 x ไฟไม่ติด
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

ผู้ตรวจ [REDACTED] วันที่ 29 ส.ค 2565

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6												
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓	
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓	
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓	
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓	
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓	
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓	
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓	
Office HR.		1						1			✓	
Office AR.		1						1			✓	
Meeting Room		1						1			✓	
Office GM.		1						1			✓	
Office Sales.		3						3			✓	
ห้องเก็บของ HK.		1						3			✓	
ห้อง STORE.		1									✓	
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓	
กระจกโค้ง									1		✓	
Canteen										1	✓	
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1		
ชั้น 5												
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓	
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓	
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓	
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓	
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓	
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓	
กระจกโค้ง									1		✓	
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓	
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1			

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัสดมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัสดมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย
-------------	------	--------



## อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคอีเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 29 ส.ค 2565



วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter คิว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

ยี่ วันที่ 29 ส.ค 2565

โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

ผู้

วันที่ 29 ส.ค 2565



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel


วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พุดาวน	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาหล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 xไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4 x	1	1	15			✓		4 xไฟไม่ติด
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 xไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4 x	1	1	15			✓		4 xไฟไม่ติด
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พวดาว	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4 x	1	1	15			✓		4 x ไฟไม่ติด
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย ✓ ดี X เสีย

<div>  <div> <div>อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor</div> <div>ชั้น ดาดฟ้า - 7</div> <div>Jasmine Resort Hotel</div> </div> </div>													
วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565													
ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาว์	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีด เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1 x	1	1	4			✓		1 x ไฟไม่ติด
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮิต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	ดี3/ เสีย1	1	1	13			✓		1 x ไฟไม่ติด
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 29 ก.ค 2565



อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6												
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓	
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓	
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓	
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓	
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓	
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓	
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				30			✓	
Office HR.		1						1			✓	
Office AR.		1						1			✓	
Meeting Room		1						1			✓	
Office GM.		1						1			✓	
Office Sales.		3						3			✓	
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓	
ห้อง STORE.		1									✓	
ห้องเก็บของ FO.	1										✓	
กระจกโค้ง									1		✓	
Canteen										1	✓	
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	45	1	1		
ชั้น 5												
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓	
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓	
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓	
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓	
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓	
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓	
กระจกโค้ง									1		✓	
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓	
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1			



ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				



## อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคอีเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
เครื่องหมาย									✓ ดี	X เสีย			

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โชน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โชนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter คิว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย

✓ ดี

X เสีย

วันที่ 29 ก.ค. 2565

วันที่ 1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โชน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พุดาวน	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	ฮีต เตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			

เครื่องหมาย


✓ ดี

X เสีย

ผู้จัดทำ วันที่ 29 ก.ค. 2565

ตารางทดสอบระบบ Fire Alarm Bell ข้อมูลแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี 2565 อาคาร Jasmine Resort Hotel จาก ชั้น 21 - B															
ลำดับ	วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565							ลำดับ	วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565						
1	สถานที่	จำนวน	การทดสอบ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			2	สถานที่	จำนวน	การทดสอบ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
ชั้น	จุดติดตั้ง	พูดวน	กริ่ง	✓ ดี	X เสีย	ลงชื่อ	การแก้ไข	ชั้น	จุดติดตั้ง	พูดวน	กริ่ง	✓ ดี	X เสีย	ลงชื่อ	การแก้ไข
21	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				8	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
20	โถงลิฟต์ No 1.	1			X			7	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1			X				ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1			X				ข้างประตู ST 2.	1		✓			
19	โถงลิฟต์ No 1.	1			X			L	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
							หน้าห้อง Fitness		1		✓				
18	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				6A	โถงลิฟต์ No 1.	1			X		
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1			X		
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1			X		
17	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				6	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
16	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				5	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
15	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				4	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
14	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				3	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
12	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				2	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
11	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				G	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1			X		
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
10	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓				B	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					ข้างประตู ST 1.	1		✓			
	ข้างประตู ST 2.	1		✓					ข้างประตู ST 2.	1		✓			
9	โถงลิฟต์ No 1.	1		✓					สรุปอุปกรณ์	พูดวน	กริ่ง	ดี	เสีย		
	ข้างประตู ST 1.	1		✓					จำนวน	70	70	62	8		
	ข้างประตู ST 2.	1		✓											


[illegible]

[illegible]


(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด	
ลำดับ	(ห้อง)				ภพ	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	IN		
62	คำพอง		นิสสัน	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
63	สมชาย		ฮอนด้า	เก๋ง	เทา	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
64	ชัยรัตน์		อิซูซุ	กระบะ	ดำ	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X			
65	ธนพล		มาสด้า	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
66	วัชรพงษ์		ฮอนด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X		
67	จอห์น		โตโยต้า	เก๋ง	น้ำตาล	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X		
68	วุฒิชัย		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
69	กิม		มิตซูบิชิ	เก๋ง	ฟ้า	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X		
70	เชล		นิสสัน	เก๋ง	แดง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71	เชล		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	X	X		
72	พชร.		ฟอร์ด	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	พชร.		ซูซูกิ	เก๋ง	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	บอร์น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	
75	พชร.		อิซูซุ	กระบะ	เขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	
76	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ชมพู	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	X		
77	พชร.		อิซูซุ	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	บอร์น	✓	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	
79	พชร.		มิตซูบิชิ	แวน	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	
80	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ขาว	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81	พชร.		นิสสัน	เก๋ง	ดำ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X		
82	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	X		
83	พชร.		นิสสัน	กระบะ	เทา	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	เทา	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓		
85	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ดำ	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	พชร.		ฮอนด้า	เก๋ง	ดำ	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
87	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	ดำ	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
88	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	ดำ	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X		
89	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ขาว	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X		
90	ลกกล้าพัก		โตโยต้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X		




(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด		
ลำดับ	(ห้อง)					เลข	MONT	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MONT	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MONT	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MONT	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MONT	TUE			WED	IN
1	1404		Lexus	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	1808		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	9009		มิตซูบิชิ	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4	1517		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
5	1003		โตโยต้า	แดง	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	1701		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	2001		เบนซ์	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	1715		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	1501		อู่ชู	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	1718		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	1818		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
12	1801		มิตซูบิชิ	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	1601		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	2006		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
15	2105		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	1602		โตโยต้า	แวน	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	1717		นิสสัน	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
18	9002		โตโยต้า	ดำ	ตู้	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
19	1403		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
20	1702		โตโยต้า	ขาว	แวน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
21	1812		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X		
22	2014		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓			
23	1618		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	1002		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
25	2107		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	1609		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	2015		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	1810		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	2104		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	ลูกค้าพัก		ฮอนด้า	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X			




(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม้จอด		
ลำดับ	(ห้อง)					MON	TUE	WEI	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WEI	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WEI	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WEI	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WEI	IN			
31	1103		มิตซูบิชิ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓				
32	1214		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
33	1907		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
34	1807		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
35	1707		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
36	9012		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
37	1202		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	1906		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	2007		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	1817		อิซูซุ	ดำ	แวน	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	1809		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	1509		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	8021		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
44	1710		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45	1507		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
46	1610			อิซูซุ	เทา	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
47	7008			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
48	9021			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X		
49	1209			มิตซูบิชิ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
50	1502			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
51	8009	โตโยต้า		เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓			
52	1208	โตโยต้า		ดำ	แวน	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X			
53	BG.	โตโยต้า		เก๋ง	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
54	ลูกค้าพัก	โตโยต้า		เก๋ง	ดำ	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓			
55	ลูกค้าพัก	โตโยต้า		เก๋ง	ขาว	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	ลูกค้าพัก	โตโยต้า		เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	ลูกค้าพัก	มิตซูบิชิ		เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
58	ลูกค้าพัก	ฮอนด้า		เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			




(3) ลำดับ	เจ้าของรถ (ห้อง)	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด X ไม่จอด		
						MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED				
61	2002		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
62	1009		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
63	1705		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
64	ลูกค้าพัก		นิสสัน	ขาว	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
65	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
66	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X		
67	ลูกค้าพัก		อู่ชู	เทา	แวน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
68	ลูกค้าพัก		อู่ชู	ขาว	แวน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
69	สมชาย		ฮอนด้า	เก๋ง	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
70	ชัยรัตน์		อู่ชู	กระบะ	ดำ	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓			
71	ธนพลธ์		มาสด้า	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
72	วัชรพงษ์		ฮอนด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X	X			
73	จอน		โตโยต้า	เก๋ง	น้ำตาล	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
74	คำพอง		นิสสัน	เก๋ง	ขาว	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X		
75	วุฒธิชัย		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓		
76	กิม		มิตซูบิชิ	เก๋ง	ฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓			
77	เชล		นิสสัน	เก๋ง	แดง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X			
78	เชล		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓			
79	เชล		ฮอนด้า	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X			
80	พชร.		ฟอร์ด	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓			
81	พชร.	ซูซูกิ	เก๋ง	ดำ	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓			
82	พชร.	โตโยต้า	กระบะ	บอร์น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
83	พชร.	อู่ชู	กระบะ	เขียว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
84	พชร.	โตโยต้า	เก๋ง	ชมพู	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
85	พชร.	นิสสัน	เก๋ง	ดำ	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X				
86	พชร.	ฮอนด้า	เก๋ง	น้ำตาล	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X			
87	พชร.	โตโยต้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
88	พชร.	โตโยต้า	กระบะ	บอร์น	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
89	พชร.	โตโยต้า	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
90	พชร.		อู่ชู	กระบะ	บอร์น	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			



(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด			
ลำดับ	(ห้อง)					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI					
1	1404		Lexus	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	1808		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	1003		โตโยต้า	แดง	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	1701		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	2001		เบนซ์	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	1715		โตโยต้า	ขาว	ตู้	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X				
7	1501		อิซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	1718		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	1818		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	1801		มิตซูบิชิ	ดำ	แวน	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	1601		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	2006		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	2105		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	1602		โตโยต้า	แวน	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	1717		นิสสัน	ขาว	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
16	9002		โตโยต้า	ดำ	ตู้	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17	1403		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18	1702		โตโยต้า	ขาว	แวน	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	1812		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	2014		โตโยต้า	ขาว	ตู้	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓			
21	1618		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	1002		โตโยต้า	ขาว	แวน	X	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	2107		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	1609		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	2015		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	1810		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	2104		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	1907		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
29	1103		มิตซูบิชิ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓			
30	1214		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			



( 2 )	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด			
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI					
31	2011		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32	1807		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
33	1707		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
34	9012		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	1202		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36	1906		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
37	2007		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	1817		อู่ชู	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	1809		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	1509		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
41	8021		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	1710		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	1507		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	1610		อู่ชู	เทา	ขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	7008		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
46	9021		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
47	1209		มิตซูบิชิ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
48	1502		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
49	8009		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓		
50	1208		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X			
51	1510		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
52	1508		อู่ชู	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
53	1406		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
54	2011		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
55	1009		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	1705		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	ลูกค้าพัก		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว		
58	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว		
59	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	ว			
60	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว		



(3)	เข้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด	
ลำดับ	(ห้อง)					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	IN	OUT	
61	สมชาย		ซอนต้า	เก๋ง	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
62	ชัยรัตน์		อีซูซุ	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X		
63	ชนพลธ์		มาสด้า	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
64	วัชรพงษ์		ซอนต้า	เก๋ง	ขาว	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X		
65	จอห์น		โตโยต้า	เก๋ง	น้ำตาล	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	คำพอง		นิสสัน	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓		
67	อุดมรัชย์		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X		
68	คิม		มิตซูบิชิ	เก๋ง	ฟ้า	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
69	เชล		นิสสัน	เก๋ง	แดง	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X		
70	เชล		มาสด้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
71	เชล		ซอนต้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓			
72	พชร.		ฟอร์ด	กระบะ	ดำ	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓		
73	พชร.		ซูซูกิ	เก๋ง	ดำ	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X		
74	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	บอร์น	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X		
75	พชร.		อีซูซุ	กระบะ	เขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	พชร.		ซอนต้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	พชร.		มิตซูบิชิ	แวน	ขาว	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X		
78	พชร.		อีซูซุ	กระบะ	ฟ้า	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓		
79	พชร.		นิสสัน	กระบะ	เทา	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓		
80	พชร.		โตโยต้า	กระบะ	น้ำตาล	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
81	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X		
82	พชร.		ซูซูกิ	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓		
83	พชร.		โตโยต้า	เก๋ง	เทา	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	
84	พชร.		ซอนต้า	เก๋ง	ขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
85	ลูก้าพัก		โตโยต้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
86	ลูก้าพัก		มาสด้า	เก๋ง	แดง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
87	ลูก้าพัก		โตโยต้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	ลูก้าพัก		โตโยต้า	เก๋ง	ดำ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	
89	ลูก้าพัก		มาสด้า	เก๋ง	เทา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	ลูก้าพัก		ซอนต้า	เก๋ง	ขาว	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด			
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	MON					
1	1715		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	1501		อิซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	1718		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
4	1801		มิตซูบิชิ	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓				
5	1601		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	1602		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	1906		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	1403		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	1812		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓			
10	2014		โตโยต้า	ขาว	ตู้	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
11	1618		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	1002		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	2107		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X			
14	1510		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	1508		อิซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	1710		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓			
17	1406		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X				
18	2011		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	1009		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	1707		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	1517		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	1609		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	2015		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓		
24	9003		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	1608		โตโยต้า	ด-ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
26	1103		มิตซูบิชิ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓			
27	1810		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	2104		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	1214		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓		
30	1907		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		





( 2 )	เข้าขอรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	ประเภท	สีรถ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด					
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	MO							
31	1807		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
32	9012		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
33	1202		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
34	2007		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
35	1817		อิซูซุ	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
36	1809		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
37	1509		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
38	8021		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
39	1507		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
40	1610		อิซูซุ	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	7008		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	9021		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
43	1209		มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
44	1208		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X						
45	8009		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X				
46	1814		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
47	ชั้น2		มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
48	2002		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X						
49	1410		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
50	1707		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
51	1717		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
52	1812		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
53	1003		โตโยต้า	แดง	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
54	1701		ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
55	2001		เบนซ์	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	1404		Lexus	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	1904		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
58	ลูก้าพัก		ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X				
59	ลูก้าพัก		ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	X	✓						
60	ลูก้าพัก		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			




(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓ จอด X ไม่จอด	
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	MON	IN		
61	2005		นิสสัน	เทา	เก๋ง	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
62	9009		มิตซูบิชิ	ดำ	แวน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
63	1907		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓				
64	พชร.		ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
65	พชร.		ฮอนด้า	ฟ้า	กระบะ	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓			
66	พชร.		อู่ชู	เขียว	กระบะ	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓			
67	พชร.		โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
68	พชร.		ซูซูกิ	เทา	เก๋ง	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
69	พชร.		โปรตอน	ดำ	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
70	พชร.		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
71	พชร.		นิสสัน	ดำ	เก๋ง	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X			
72	พชร.		นิสสัน	เทา	กระบะ	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X			
73	พชร.		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓		
74	พชร.		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X		
75	พชร.		อู่ชู	ขาว	เก๋ง	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X			
76	พชร.		ฮอนด้า	เหลือง	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
77	พชร.		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X		
78	สมชาย		ฮอนด้า	เก๋ง	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓			
79	ชัยรัตน์		อู่ชู	ดำ	กระบะ	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X		
80	พงษ์กร		โตโยต้า	เทา	กระบะ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
81	มนตรี		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
82	คำพอง		นิสสัน	ขาว	เก๋ง	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X		
83	จอร์น		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X		
84	ปอง		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓		
85	วุฒธิชัย		มาสด้า	เทา	เก๋ง	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X		
86	คิม		มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
87	ปิม		นิสสัน	แดง	เก๋ง	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X			
88	เชล		มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
89	วิชุดา		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X		
90	GM		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X			


[illegible]

[illegible]




(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จุด X ไม่จุด			
ลำดับ	(ห้อง)					TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED		IN	OUT			
61	2005		นิสสัน	เทา	เก๋ง	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
62	9009		มิตซูบิชิ	ดำ	แวน	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
63	1907		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
64	พขร.		ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓				
65	พขร.		ฮอนด้า	ฟ้า	กระบะ	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
66	พขร.		อิซูซุ	เขียว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
67	พขร.		โตโยต้า	เทา	กระบะ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X				
68	พขร.		ซูซูกิ	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
69	พขร.		โปรตอน	ดำ	เก๋ง	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
70	พขร.		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓			
71	พขร.		นิสสัน	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓				
72	พขร.		นิสสัน	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
73	พขร.		ซูซูกิ	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
74	พขร.		โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75	พขร.		อิซูซุ	ขาว	เก๋ง	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
76	พขร.		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓			
77	พขร.		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓				
78	สมชาย		ฮอนด้า	เก๋ง	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
79	ชัยรัตน์		มิตซูบิชิ	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓				
80	พงษ์กร		โตโยต้า	เทา	กระบะ	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
81	มนตรี		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
82	คำพอง		นิสสัน	ขาว	เก๋ง	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓				
83	จอร์น		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓					
84	ปอง		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X				
85	วุฒธิชัย		มาสด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓				
86	กิม		มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X					
87	บีม		นิสสัน	แดง	เก๋ง	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓				
88	เชล		มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
89	วิชุดา		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				
90	GM		โตโยต้า	น้ำตาล	เก๋ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

[illegible]



(2)	เข้าขอรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	ประเภท	สีรถ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จุด X ไม่จุด
ลำดับ	ชื่อ-ห้องพัก					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	OUT
31	1807		โตโยต้า	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
32	9012		ฮอนด้า	ขาว	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X			
33	1202		โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34	2007		โตโยต้า	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	1817		อิซูซุ	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36	1809		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X			
37	1509		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	8021		ฮอนด้า	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	1507		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	1610		อิซูซุ	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	7008		โตโยต้า	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	9009		มิตซูบิชิ	ขาว	แวน	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	1209		มิตซูบิชิ	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
44	1208		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓			
45	8009		โตโยต้า	เทา	ถัง	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓			
46	1814		โตโยต้า	ดำ	ถัง	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
47	ชั้น2		มิตซูบิชิ	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
48	2002		โตโยต้า	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
49	1410		โตโยต้า	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
50	1707		ฮอนด้า	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
51	1717		ฮอนด้า	เทา	ถัง	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
52	1812		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
53	1003		โตโยต้า	แดง	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
54	1701		ฮอนด้า	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
55	2001		เบนซ์	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
56	1404		Lexus	ดำ	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
57	1517		โตโยต้า	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
58	ลูกค้าพัก		ฮอนด้า	เทา	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
59	ลูกค้าพัก		ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
60	ลูกค้าพัก		โตโยต้า	ขาว	ถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

[illegible]



## Jasmine Resort Hotel

ตารางเช็คหัวสโมค (Smoke) ภายในห้องพักลูกค้า ตั้งแต่ ชั้น 7 - 21 ตรวจเช็คประจำปี 2565

Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
Floor.7	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.7	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	7001	2	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	7002	2	✓			2	โถง Lobby	2	✓		
3	7003	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	7004	3	✓			4	ทางเดิน Corridor	5	✓		
5	7005	3	✓			5	ห้อง Lift No.2,3	1	✓		
6	7006	3	✓								
7	7007	2	✓								
8	7008	3	✓								
Floor.8	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.8	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	8001	1	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	8002	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	8003	2	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	8004	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	8005	1	✓								
6	8006	1	✓								
7	8007	1	✓								
8	8008	1	✓								
9	8009	2	✓								
10	8010	1	✓								
11	8011	1	✓								
12	8012	2	✓								
13	8014	1	✓								
14	8015	1	✓								
15	8016	1	✓								
16	8017	1	✓								
17	8018	1	✓								
18	8019	1	✓								
19	8020	1	✓								
20	8021	2	✓								
21	8022	1	✓								
Floor.9	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.9	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	9001	1	✓								
2	9002	2	✓								
3	9003	2	✓								



Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
Floor.9	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.9	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
4	9005	1	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
5	9005	1	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
6	9006	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
7	9007	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
8	9008	1	✓								
9	9009	2	✓								
10	9010	1	✓								
11	9011	1	✓								
12	9012	2	✓								
13	9014	1	✓								
14	9015	1	✓								
15	9016	1	✓								
16	9017	1	✓								
17	9018	1	✓								
18	9019	1	✓								
19	9020	1	✓								
20	9021	2	✓								
21	9022	1	✓								
Floor.10	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.10	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1001	1	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1002	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1003	2	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1004	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1005	1	✓								
6	1006	1	✓								
7	1007	1	✓								
8	1008	1	✓								
9	1009	2	✓								
10	1010	1	✓								
11	1011	1	✓								
12	1012	2	✓								
13	1014	1	✓								
14	1015	1	✓								
15	1016	1	✓								

Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
Floor.10	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.10	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
16	1017	1	✓								
17	1018	1	✓								
18	1019	1	✓								
19	1020	1	✓								
20	1021	2	✓								
21	1022	1	✓								
Floor.11	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.11	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1101	2	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1102	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1103	2	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1104	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1105	1	✓								
6	1106	1	✓								
7	1107	1	✓								
8	1108	1	✓								
9	1109	1	✓								
10	1110	1	✓								
11	1111	1	✓								
12	1112	2	✓								
13	1114	1	✓								
14	1115	1	✓								
15	1116	1	✓								
16	1117	1	✓								
17	1118	1	✓								
18	1119	1	✓								
19	1120	1	✓								
20	1121	2	✓								
21	1122	1	✓								
Floor.12	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.12	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1201	1	✓								
2	1202	2	✓								
3	1203	2	✓								
4	1204	1	✓								
5	1205	1	✓								



## Jasmine Resort Hotel

ตารางเช็คหัวสโมค (Smoke) ภายในห้องพักลูกค้า ตั้งแต่ ชั้น 7 - 21 ตรวจเช็คประจำปี 2565

Floor.12	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.12	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
6	1206	1	✓								
7	1207	1	✓								
8	1208	1	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
9	1209	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
10	1210	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
11	1211	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
12	1212	1	✓								
13	1214	1	✓								
14	1215	1	✓								
15	1216	1	✓								
16	1217	1	✓								
17	1218	1	✓								
18	1219	1	✓								
19	1220	1	✓								
20	1221	1	✓								
21	1222	1	✓								
Floor.14	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.14	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1401	1	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1402	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1403	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1404	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1405	1	✓								
6	1406	1	✓								
7	1407	1	✓								
8	1408	1	✓								
9	1409	2	✓								
10	1410	1	✓								
11	1411	1	✓								
12	1412	2	✓								
13	1414	1	✓								
14	1415	1	✓								
15	1416	1	✓								
16	1417	1	✓								
17	1418	1	✓								
18	1419	1	✓								

Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
19	1420	1	✓								
20	1421	2	✓								
21	1422	1	✓								
Floor.15	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.15	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1501	3	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1502	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1503	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1504	1	✓				ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1505	1	✓								
6	1506	1	✓								
7	1507	2	✓								
8	1508	2	✓								
9	1509	2	✓								
10	1510	1	✓								
11	1511	1	✓								
12	1512	1	✓								
13	1514	1	✓								
14	1515	1	✓								
15	1516	1	✓								
16	1517	2	✓								
17	1518	2	✓								
Floor.16	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.16	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1601	3	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1602	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1603	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1604	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1605	1	✓								
6	1606	1	✓								
7	1607	2	✓								
8	1608	2	✓								
9	1609	2	✓								
10	1610	2	✓								
11	1611	1	✓								
12	1612	1	✓								
13	1614	1	✓								

Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
14	1615	1	✓								
15	1616	1	✓								
16	1617	2	✓								
17	1618	2	✓								
Floor.17	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.17	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1701	3	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1702	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1703	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1704	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1705	1	✓								
6	1706	1	✓								
7	1707	2	✓								
8	1708	2	✓								
9	1709	2	✓								
10	1710	2	✓								
11	1711	1	✓								
12	1712	1	✓								
13	1714	1	✓								
14	1715	1	✓								
15	1716	1	✓								
16	1717	1	✓								
17	1718	2	✓								
Floor.18	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.18	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1801	3	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1802	2	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1803	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1804	1	✓			4	ทางเดิน Corridor	8	✓		
5	1805	1	✓								
6	1806	1	✓								
7	1807	2	✓								
8	1808	2	✓								
9	1809	2	✓								
10	1810	2	✓								
11	1811	1	✓								
12	1812	1	✓								



## Jasmine Resort Hotel

ตารางเช็คหัวสโมค (Smoke) ภายในห้องพักลูกค้า ตั้งแต่ ชั้น 7 - 21 ตรวจเช็คประจำปี 2565

Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
13	1814	1	✓								
14	1815	1	✓								
15	1816	1	✓								
16	1817	2	✓								
17	1818	2	✓								
Floor.19	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.19	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	1901	2	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	1902	1	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	1903	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	1904	2	✓			4	ทางเดิน Corridor	7	✓		
5	1905	2	✓			5	ห้องเก็บของ HK.	2	✓		
6	1906	2	✓								
7	1907	2	✓								
8	1908	1	✓								
9	1909	1	✓								
10	1910	1	✓								
11	1911	1	✓								
12	1912	1	✓								
13	1914	2	✓								
14	1915	2	✓								
Floor.20	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.20	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	2001	2	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	2002	1	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	2003	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	2004	2	✓			4	ทางเดิน Corridor	7	✓		
5	2005	2	✓			5	ห้องเก็บของ HK.	2	✓		
6	2006	2	✓								
7	2007	2	✓								
8	2008	1	✓								
9	2009	1	✓								
10	2010	1	✓								
11	2011	1	✓								
12	2012	1	✓								
13	2014	2	✓								
14	2015	2	✓								



## Jasmine Resort Hotel

ตารางเช็คหัวสโมค (Smoke) ภายในห้องพักลูกค้า ตั้งแต่ ชั้น 7 - 21 ตรวจเช็คประจำปี 2565


Floor	Room.	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย	Floor	จุดติดตั้ง	จำนวน	✓ ดี	X เสีย	ระบุสาเหตุที่เสีย
Floor.21	หัวสโมคภายในห้องพัก					Floor.21	หัวสโมคทางเดิน Corridor / ส่วนกลาง				
1	2101	2	✓			1	ในห้อง Shaft ไฟ	1	✓		
2	2102	1	✓			2	ในห้องแม่บ้าน	1	✓		
3	2103	1	✓			3	หน้า Lift No.1	1	✓		
4	2104	2	✓			4	ทางเดิน Corridor	7	✓		
5	2105	2	✓			5	ห้องเก็บของ HK.	2	✓		
6	2106	2	✓								
7	2107	2	✓								
8	2108	1	✓								
9	2109	1	✓								
10	2110	1	✓								
11	2111	1	✓								
12	2112	1	✓								
13	2114	2	✓								
14	2115	2	✓								

ทำการตรวจเช็คหัว Smoke ภายในห้องพักของลูกค้า ตั้งแต่ ชั้น 7 - 21 ทั้งหมดมีห้องพัก จำนวน 244 ห้อง

รวมทั้งหมดมีหัวสโมค จำนวน 341 หัว

สรุปหัว Smoke แต่ละชั้นมีดังนี้			
ชั้น	จำนวนห้องพัก	สโมค	หน่วย
7	8	19	หัว
8	21	26	หัว
9	21	26	หัว
10	21	26	หัว
11	21	26	หัว
12	21	26	หัว
14	21	26	หัว
15	17	25	หัว
16	17	26	หัว
17	17	26	หัว
18	17	26	หัว
19	14	21	หัว
20	14	21	หัว
21	14	21	หัว
รวม	244	341	หัว

1. ใช้แม่เหล็กผูกติดปลายไม้จิ้มไปที่หัวสโมคจนกว่าหลอดไฟหัวสโมคติดแดง และหลอดไฟหน้าห้องติดแดง สโมคปกติดี
2. หัวสโมคทำงานส่งสัญญาณไปที่ห้องคอนโทรลตู้ควบคุมระบบ Alarm แจ้งสถานที่จุดเกิดเหตุ ระบบทำงานปกติ รีเซ็ต
3. หัวสโมค หรือหลอดไฟหน้าห้อง จุดไหนเสียบันทึกแจ้งช่างทำการแก้ไขต่อไป

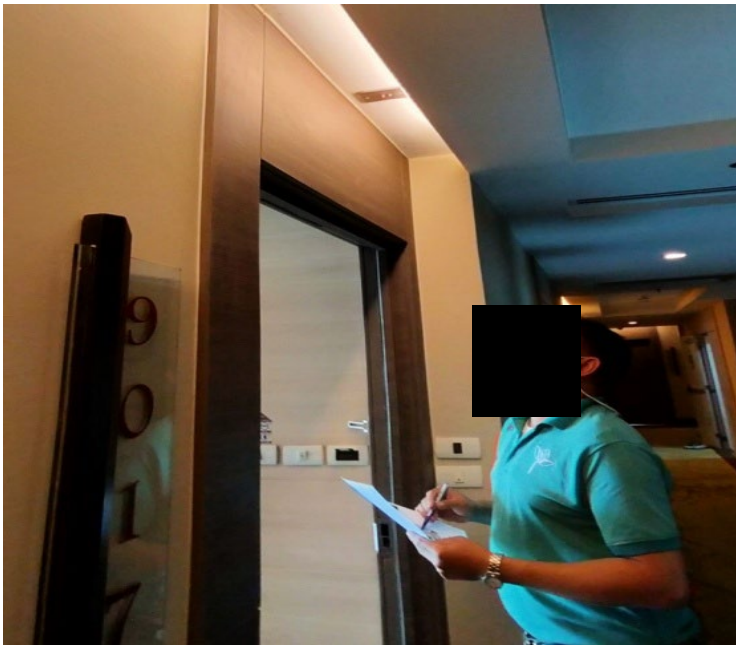

สรุปยอดจำนวนหัวสโมคแต่ละโซน ภายในอาคารจัสมิน รีสอร์ท ตั้งแต่ชั้น 21 - B ทั้งหมด มีดังนี้

1	สโมคโซนภายในห้องพัก	มีจำนวน 341 หัว
2	สโมคโซนคอร์ริเดอร์ ทางเดิน	มีจำนวน 157 หัว
3	สโมคโซน ST. 1, 2 และชั้น L - B	มีจำนวน 119 หัว
4	หัว Heat Detector	มีจำนวน 10 หัว

**รวมหัวสโมค 617 หัว**

( หัวสโมคที่เสียทีมช่างทำการซ่อมแก้ไขใช้งานได้ปกติแล้ว )