

เอกสารแนบที่ 52

เอกสารการบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

บันทึกปริมาณรอบรทุกเช้า - ออกโรงงาน




บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2022-12-30

รถอ้อยลานนอก 724 คัน : รถอ้อยลานใน 229 คัน(เทอ้อยแล้วรอซึ่งออก 13 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 953 คัน


| รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 30 ธ.ค. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|------------|-----|----------|------------|-------|--------|------------|--|-------|------------|------------|-----|----------|------------|---------|-------|------------|---|-------|------------|------------|-----|-----------|------------|-------|--------|------------|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | |
| | ลิบอ้อย | ฟาง | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | รวมคู่ | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | รวมคู่ | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | นบ.อ้อย | ลิบอ้อย | ฟาง | รวมคู่ | นบ.อ้อย | | | |
| 00:00-00:59 | 6 | 12 | 598.98 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 12 | 30 | 598.98 | 2 | 8 | 291.88 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 18 | 291.88 | 8 | 20 | 890.86 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 20 | 48 | 890.86 |
| 01:00-01:59 | 8 | 17 | 800.16 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 17 | 42 | 800.16 | 12 | 12 | 614.77 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 36 | 614.77 | 20 | 29 | 1,414.93 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 29 | 78 | 1,414.93 |
| 02:00-02:59 | 7 | 20 | 883.12 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 20 | 47 | 883.12 | 9 | 14 | 614.28 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 14 | 37 | 614.28 | 16 | 34 | 1,497.40 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 34 | 84 | 1,497.40 |
| 03:00-03:59 | 6 | 14 | 583.46 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 14 | 34 | 583.46 | 7 | 20 | 727.93 | 1 | 0 | 15.26 | 8 | 20 | 48 | 743.19 | 13 | 34 | 1,311.39 | 1 | 0 | 15.26 | 14 | 34 | 82 | 1,326.65 |
| 04:00-04:59 | 11 | 11 | 514.89 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 33 | 514.89 | 0 | 1 | 29.53 | 0 | 3 | 98.58 | 0 | 4 | 8 | 128.11 | 11 | 12 | 544.42 | 0 | 3 | 98.58 | 11 | 15 | 41 | 643.00 |
| 05:00-05:59 | 10 | 8 | 428.02 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 26 | 428.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 428.02 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 26 | 428.02 |
| รวม 00:00-05:59 | 48 | 82 | 3,808.63 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 82 | 212 | 3,808.63 | 30 | 55 | 2,278.39 | 1 | 3 | 113.84 | 31 | 58 | 147 | 2,392.23 | 78 | 137 | 6,087.02 | 1 | 3 | 113.84 | 79 | 140 | 359 | 6,200.86 |
| 06:00-06:59 | 4 | 15 | 545.99 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | 34 | 545.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | 545.99 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | 34 | 545.99 |
| 07:00-07:59 | 1 | 4 | 118.08 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 9 | 118.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 118.08 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 9 | 118.08 |
| 08:00-08:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09:00-09:59 | 0 | 1 | 26.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 26.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 26.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 26.26 |
| 10:00-10:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11:00-11:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม 06:00-11:59 | 5 | 20 | 690.33 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | 45 | 690.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | 690.33 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | 45 | 690.33 |
| 12:00-12:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13:00-13:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14:00-14:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15:00-15:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16:00-16:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17:00-17:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม 12:00-17:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18:00-18:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19:00-19:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20:00-20:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21:00-21:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22:00-22:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23:00-23:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม 18:00-23:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| To Day | 53 | 102 | 4,498.96 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 102 | 257 | 4,498.96 | 30 | 55 | 2,278.39 | 1 | 3 | 113.84 | 31 | 58 | 147 | 2,392.23 | 83 | 157 | 6,777.35 | 1 | 3 | 113.84 | 84 | 160 | 404 | 6,891.19 |
| To Date | 3,512 | 5,509 | 279,763.80 | 50 | 79 | 3,836.33 | 3,562 | 5,588 | 14,738 | 283,600.13 | 1,786 | 3,062 | 142,776.82 | 111 | 188 | 9,007.41 | 1,897 | 3,250 | 8,397 | 151,784.23 | 5,298 | 8,571 | 422,540.62 | 161 | 267 | 12,843.74 | 5,459 | 8,838 | 23,135 | 435,384.36 |
| | เริ่มหีบ: 2022-12-13 ถึงปัจจุบัน: 18 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 3836.33 คัน 1.35 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 279763.80 คัน 98.65 % สะสมถึงปัจจุบัน: 283600.13 คัน หีบเฉลี่ย (คัน/วัน) : 15755.56คัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 19.24 คัน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: 2022-12-16 ถึงปัจจุบัน: 15 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 9007.41 คัน 5.93 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 142776.82 คัน 94.07 % สะสมถึงปัจจุบัน: 151784.23 คัน หีบเฉลี่ย (คัน/วัน) : 10118.95คัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.08 คัน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: 2022-12-13 ถึงปัจจุบัน: 18 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 12843.74 คัน 2.95 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 422540.62 คัน 97.05 % สะสมถึงปัจจุบัน: 435384.36 คัน หีบเฉลี่ย (คัน/วัน) : 24188.02คัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.82 คัน | | | | | | | | | |



เลือกวันที่ : 2022-11-30

รถอ้อยลานนอก 724 คัน : รถอ้อยลานใน 229 คัน(เหอ้อยแล้วรอขังออก 13 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 953 คัน


| รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายวัน/โรง วันที่ 30 พ.ย. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|------------|------|---------|------------|------|--------|---------|---|------|---------|------------|------|---------|------------|------|--------|---------|---|------|---------|------------|------|--------|------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | |
| | สืบลิ้ง | ฟ่าง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | รวมผู้ | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | รวมผู้ | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟ่าง | รวมผู้ | บน.อ้อย | | | |
| To Day | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| To Date | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(ผู้) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(ผู้) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(ผู้) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | |



เลือกวันที่ : 2022-10-31

รถอ้อยลานนอก 719 ตู : รถอ้อยลานใน 231 ตู(เหออ้อยแล้วรถข้างนอก 10 ตู) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 950 ตู


| รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 31 ธ.ค. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|------------|-----|---------|------------|-----|-------|---------|---|-----|---------|------------|-----|---------|------------|-----|-------|---------|---|-----|---------|------------|-----|---------|------------|-----|-------|---------|--|--|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | | |
| | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | รวมฝู | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | รวมฝู | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ้ง | ฟาง | รวมฝู | บน.อ้อย | | |
| To Day | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| To Date | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: คำน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: คำน % สะสมถึงปัจจุบัน: คำน หีบเฉลี่ย (คำน/วัน) : คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ฝู) : คำน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: คำน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: คำน % สะสมถึงปัจจุบัน: คำน หีบเฉลี่ย (คำน/วัน) : คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ฝู) : คำน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: คำน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: คำน % สะสมถึงปัจจุบัน: คำน หีบเฉลี่ย (คำน/วัน) : คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ฝู) : คำน | | | | | | | | | | | |



เลือกวันที่ : 2022-09-30

รถอ้อยลานนอก 719 ตั้ : รถอ้อยลานใน 231 ตั้(เหอ้อยแล่วร่อซ้งออก 10 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 950 ตั้

| รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 30 ค.ย. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|------------|------|---------|------------|------|-------|---------|---|------|---------|------------|------|---------|------------|------|-------|---------|---|------|---------|------------|------|-------|------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | |
| | สีนวล | พ่วง | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | รวมสุ | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | รวมสุ | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | บน.อ้อย | สีนวล | พ่วง | รวมสุ | บน.อ้อย | | | |
| To Day | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| To Date | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(๕) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(๕) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(๕) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | |



เลือกวันที่ : 2022-08-31

รถอ้อยลานนอก 715 คัน : รถอ้อยลานใน 236 คัน(เหอ้อบแล้วรอซ้งออก 13 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 951 คัน

| รายงานอ้อยเข้าเทียบอ้อยรายวัน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|------------|-----|---------|------------|-----|------|---------|---|-----|---------|------------|-----|------|------------|-------|-----|---------|---|-----|---------|------------|-----|------|------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | |
| | สืบลิ | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | รวมอ | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | รวมอ | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | บน.อ้อย | สืบลิ | ฟาง | รวมอ | บน.อ้อย | | | |
| To Day | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| To Date | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(อ) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(อ) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> % สะสมถึงปัจจุบัน: <i>ตัน</i> หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : <i>ตัน</i> บน.บรรทุกเฉลี่ย(อ) : <i>ตัน</i> | | | | | | | | | |



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2022-07-31

รถอ้อยลานนอก 715 ตู : รถอ้อยลานใน 236 ตู (เทอ้อยแล้วรอขังออก 13 ตู) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 951 ตู

| รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 31 ก.ค. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|------------|-----|---------|------------|-----|--------|--|----------|-----|---------|------------|-----|--------|------------|-------|-----|--|------------|------|
| ช่วงเวลา | Phase I | | | | | | | | | | Phase II | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | |
| | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | อ้อยสด | | | อ้อยไฟไหม้ | | | รวมทั้งหมด | | | | รวมทั้งหมด | |
| | สีบลู | พวง | บน.อ้อย | สีบลู | พวง | บน.อ้อย | สีบลู | พวง | รวมคู่ | บน.อ้อย | สีบลู | พวง | บน.อ้อย | สีบลู | พวง | รวมคู่ | บน.อ้อย | สีบลู | พวง | บน.อ้อย | สีบลู | พวง |
| To Day | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| To Date | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : ตัน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : ตัน | | | | | | | | | | เริ่มหีบ: หีบถึงปัจจุบัน: วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: ตัน % สะสมถึงปัจจุบัน: ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : ตัน | | |

เอกสารแนบที่ 53
การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)

เอกสารแนบที่ 54

ผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2565

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง | วัดหันน้ำตั้ง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 หน่วยงาน/ชุมชนที่สังกัด | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง | วัดหันน้ำตั้ง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| 1.2 ตำแหน่ง | นักวิชาการ สาธารณสุข | หัวหน้างาน | ครูผู้ช่วย | เจ้าอาวาส | พระลูกวัด | นักวิชาการ สาธารณสุข | เจ้าหน้าที่ธุรการ | เจ้าอาวาส | ผอ.รพสต. | ครู | เจ้าอาวาส | พระลูกวัด | เจ้าอาวาส | นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม | ผู้อำนวยการ โรงเรียน | เจ้าอาวาส | ผู้อำนวยการ โรงเรียน | พนักงานส่วนตำบล | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส |
| 1.3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | 30 ปี | 1 ปี | 3 ปี | 1 ปี | 4 ปี | 11 ปี | 1 ปี | 15 ปี | 28 ปี | 8 ปี | 6 ปี | 3 ปี | 2 ปี | 5 ปี | 4 ปี | 4 ปี | 7 ปี | 1 ปี |
| 1.4 อายุ | 28 ปี | 57 ปี | 27 ปี | 67 ปี | 46 ปี | 32 ปี | 35 ปี | 32 ปี | 58 ปี | 51 ปี | 46 ปี | 71 ปี | 34 ปี | 44 ปี | 58 ปี | 50 ปี | 36 ปี | 43 ปี | 49 ปี |
| 1.5 การศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ประถมศึกษา | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) มัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - |
| (5) อนุปริญญา/ปวส. | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ปริญญาตรี | √ | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | √ |
| (7) สูงกว่าปริญญาตรี | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - |
| (8) อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน | 30 คน | 60 คน | 6 คน | - | 6 รูป | 6 คน | 13 คน | 5 รูป | 6 คน | 17 รูป | 5 รูป | - | 5 รูป | 75 คน | - | 11 รูป | 14 คน | 45 คน | 10 รูป |
| 2.2 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก | น้ำซื้อ | บาดาล | น้ำซื้อ | น้ำขุด-ถัง | น้ำกรอง | น้ำซื้อ | ประปากรอง | น้ำขุด | น้ำซื้อ | น้ำซื้อ | น้ำขุด | น้ำขุด | น้ำขุด น้ำถัง | น้ำซื้อ | ประปาหมู่บ้าน | น้ำขุด น้ำถัง | น้ำประปา | น้ำซื้อ | น้ำขุด |
| (2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | น้ำประปา | น้ำประปา | น้ำประปา | ประปา | ประปา | ประปา | ประปา | น้ำประปา | ประปา | น้ำประปา | น้ำประปา | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้าน | ประปา | ประปา น้ำบาดาล | ประปา | น้ำประปา |
| 2.3 วิธีกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน | ฝังกลบ | เผา/ฝังกลบ | เผา | ฝัง เเผา | - | ฝังกลบ | เผา | ฝังกลบ | เตาเผา | เผา,ฝัง | เผา | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา, | เผา/ฝัง คัดแยก | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | กำจัดขยะเอง เผา/ฝัง | - |
| 2.4 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน | - | ท่อบำบัดน้ำเสีย | ท่อน้ำทิ้ง | ทิ้งลงดิน | - | ลำคลอง | - | ปล่อยลงดิน | บ่อบำบัด | ปล่อยลงดิน | ท่อระบายน้ำ | ทิ้งลงดิน | ปล่อยลงดิน | - | บ่อบำบัด | ปล่อยลงดิน | ท่อระบายน้ำ | ปล่อยซึมลงดิน | - |
| 2.5 ในปี 2565 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านใด ต่อไปนีหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไฟฟ้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | - |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | √ ตับ่อย | - | - | √ ไฟตก | - | - | - | - | - | - | - | - | √ ไฟตก | - | √ ไฟตก | - | √ ไฟดับ |
| (2) ประปา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | √ ขุ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) น้ำดื่ม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ ไม่เพียงพอ | - | - |
| (4) น้ำใช้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) น้ำเพื่อการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | - | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ น้ำไม่เพียงพอ | - | √ ขยะมาก | √ แล้ง | - |
| (6) การกำจัดขยะ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | √ ขยะไม่แห้ง เผาไม่ได้ | - | - | - | √ มีควัน | √ ไม่มีที่ทิ้งขยะ | - | √ ไม่มีที่ทิ้งขยะ | - | - | - | - | √ ไม่มีที่ทิ้งขยะ | - | - | - | - | - |
| (7) การให้บริการทางสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำดิ้ง | วัดหันน้ำดิ้ง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2565) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ปัญหากลิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
| - ไม่มี | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..ฟาร์มหมู | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบแหล่งที่มากลิ่นสารเคมีในไร่.... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - |
| 2. ปัญหาเขม่าควัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| - ไม่มี | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (เผาถ่าน, เผาหญ้า, เผาอ้อย,อบเห็ดฟาง | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | - |
| (2) การจราจร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ปัญหาฝุ่นละออง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | √ | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| - ไม่มี | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - | - |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - |
| (2) การจราจร | - | | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแถม | โรงเรียน วังหันน้ำดัง | วัดหันน้ำดัง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| 4. ปัญหาน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. ปัญหาเสียง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ |
| - ไม่มี | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | - |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บางฤดู | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลางวันบางเวลา | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ |
| - กลางวันตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนบางเวลา | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| - กลางคืนตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทั้งปี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลางวันบางเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางวันตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนบางเวลา | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ |
| (2) การจราจร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| 6. คมนาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำดิง | วัดหันน้ำดิง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) เทศกาลต่างๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| 7. น้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ตามธรรมชาติ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) อื่นๆ (ระบุ)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอ เอนเนอयी จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (4) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 ทราบจากแหล่งใด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ทราบเอง | - | - | - | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - |
| (2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - |
| (3) พนักงานของบริษัท | - | - | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | √ |
| (4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | √ |
| (5) การจัดประชุม | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) ผู้นำชุมชน..... | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชาราษฎร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำดัง | วัดหันน้ำดัง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| 4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) เคย | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
| (2) ไม่เคย | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - | - |
| 4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ต้องการ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - |
| (2) ต้องการ คือ | √ | - | - | | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| 1) การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ |
| 2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข | √ | √ | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3) การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| 4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 5) การรับสมัครงาน | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 6) การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคี โดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนโรงงานและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| 7) การประชาสัมพันธ์ของโครงการ | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - |
| 8) อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) มี | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| (ระบุ)..... | - | - | - | - | วัดมีน้ำดื่มสะอาด | ได้รับเงินสนับสนุน | ชุมชนมีงานทำ | ได้รับงบทำนุบำรุงวัด | คนมีงานทำ | สนับสนุนงบประมาณ | - | - | ชุมชนได้รับประโยชน์ | - | สนับสนุนงบประมาณ | มีงบพัฒนาชุมชน | สนับสนุนงบประมาณ | ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน | กิจกรรมชุมชน |
| (2) ไม่แสดงความคิดเห็น | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| 4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) มี | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | √ |
| (ระบุ)..... | - | - | - | - | วัดมีน้ำดื่มสะอาด | คนในพื้นที่มีงานทำ | ชุมชนมีงานทำ | ได้รับงบทำนุบำรุงวัด | คนมีงานทำ | - | - | - | ชุมชนได้รับประโยชน์ | - | สนับสนุนงบประมาณ | มีงบพัฒนาชุมชน | - | - | ได้รับงบทำนุบำรุงวัด |
| (2) ไม่แสดงความคิดเห็น | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | √ | √ | - |
| 4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) มี | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (ระบุ)..... | - | เสียง กลิ่นฝุ่นละออง | - | - | - | - | กลิ่น ฝุ่นควัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปัญหาสุขภาพมลภาวะทางอากาศ | อาจเกิดมลภาวะในช่วงเปิดหีบ | ได้รับงบทำนุบำรุงวัด |
| (2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | - | √ | - | - | - | - |
| (3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - |
| 4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) มี | - | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (ระบุ)..... | - | เสียง กลิ่นฝุ่นละออง | - | - | - | - | กลิ่น ฝุ่น ควัน ปัญหาสุขภาพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มลภาวะทางอากาศ | อาจมีฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 | - |
| (2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | √ | - | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | - |
| (3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - |
| 4.9จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่เคย | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ |
| (2) เคย โดยแจ้งไปที่..... | - | √ ผู้ใหญ่บ้าน | - | - | - | √ โรงงานน้ำตาล | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| 4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ได้รับการแก้ไข | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ได้รับการแก้ไข โดย | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (2) ชี้แจงสาเหตุและดาร์แก้ไขปัญหให้ชุมชนรับทราบ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนโรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) อื่นๆ.... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | หน่วยงานราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | อบต. เทพนิมิต | โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียน บ้านสามขา | วัดสามขา | วัดชัยมงคล | รพ.สต. โพธิ์เอน | โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน | วัดก้อง ประชากรภูร์ | รพ.สต. วังชะโอน | โรงเรียน บ้านวังชะโอน | วัดแสงสุริยา ราม | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | อบต.วังแฉม | โรงเรียน วังหันน้ำดิง | วัดหันน้ำดิง | โรงเรียน ถาวรวัฒนา | อบต.ถาวรวัฒนา | วัดถาวรวัฒนาใต้ |
| 4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโครงการ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| (2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| (3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - |
| (4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| (5) สร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| (6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าทอดกฐินและงานบุญต่างๆ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | - |
| (7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | - |
| (8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | - |
| (9) อื่นๆ ระบุ...สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ... | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (10)ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| (11)ไม่แสดงความคิดเห็น | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | - | - | - | - | - | - | เรื่องฝุ่นละออง ควันจะมีช่วง ฤดูเปิดหีบ | - | - | - | - | อย่าให้น้ำเสีย ไหลลงสู่ แหล่งน้ำ | - | ให้โครงการ ได้มีส่วนร่วม กับกิจกรรม ของชุมชน | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลการวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดิง | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผช.ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | กำนัน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน |
| 1.2 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | 12 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 ปี | 6 ปี | 4 ปี | 11 ปี | 1 ปี | 11 ปี | 11 ปี | 12 ปี | 8 ปี | 10 ปี | 4 ปี |
| 1.3 อายุ | 45 ปี | 53 ปี | 47 ปี | 52 ปี | 42 ปี | 59 ปี | 44 ปี | 59 ปี | 55 ปี | 54 ปี | 49 ปี | 52 ปี | 59 ปี | 55 ปี | 44 ปี |
| 1.4 การศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ประถมศึกษา | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) มัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - |
| (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ |
| (5) อนุปริญญา/ปวส. | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ปริญญาตรี | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| (7) สูงกว่าปริญญาตรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จำนวนครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน | 280 ครัวเรือน | 92 ครัวเรือน | 200 ครัวเรือน | 109 ครัวเรือน | 98 ครัวเรือน | 164 ครัวเรือน | 150 ครัวเรือน | 112 ครัวเรือน | 150 ครัวเรือน | 103 ครัวเรือน | 118 ครัวเรือน | 187 ครัวเรือน | 197 ครัวเรือน | 202 ครัวเรือน | 230 ครัวเรือน |
| 2.2 จำนวนประชากรแฝงในชุมชน | 371 คน | - | 500 คน | 445 คน | 400 | 520 คน | 500 คน | 350 คน | 50 คน | 160 คน | 20 คน | 20 คน | 50 คน | 60 คน | 80 คน |
| 2.3 อาชีพของประชากรในชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) อาชีพหลักของชุมชน | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | รับจ้างทั่วไป | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร | เกษตรกร |
| (2) อาชีพรองของชุมชน | รับจ้าง | รับจ้าง | ค้าขาย | ค้าขาย | รับจ้างทั่วไป | เกษตรกร | ค้าขาย | ค้าขาย | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป | รับจ้างทั่วไป |
| 2.4 โรงเรียนหรือสถานบริการด้านการศึกษา | โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน | โรงเรียนบ้านสามขา | โรงเรียนมิ่งขวัญ/โรงเรียนโพธิ์เอน | - | โรงเรียนวังชะโอน | โรงเรียนวังชะโอน/โรงเรียนบ้านสาขา | โรงเรียนบ้านวังชะโอน | โรงเรียนวังชะโอน | โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิง | โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิง | โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิง | โรงเรียนถาวรวัฒนา | โรงเรียนถาวรวัฒนา | โรงเรียนถาวรวัฒนา |
| 2.5 วัดหรือศาสนสถานในชุมชน | วัดชัยมงคล | วัดสามขา | วัดก้องประชาราษฎร์ | วัดป่าวังชะโอน | วัดหนองไทร | วัดวังผึ้ง | วัดแสงสุริยาราม | วัดแสงสุริยาราม | วัดวังหันน้ำดิง | วัดมาบไผ่ | วัดวังหันน้ำดิง | วัดวังหันน้ำดิง | วัดถาวรวัฒนา (ใต้) | วัดถาวรวัฒนา (ใต้) | วัดถาวรวัฒนา (เหนือ) |
| 2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานบริการทางสาธารณสุขในชุมชน | รพสต.โพธิ์เอน | รพสต.โพธิ์เอน | รพสต.บ้านโพธิ์เอน | รพสต.วังชะโอน | รพสต.วังชะโอน | รพ.สต.วังชะโอน | รพ.สต.วังชะโอน | รพ.สต.วังชะโอน | รพ.สต.บ่อทอง | รพ.สต.บ่อทอง | รพ.สต.บ่อทอง | รพ.สต.บ่อทอง | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | รพ.สต.ถาวรวัฒนา |
| 2.7 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำบรรจุขวด | น้ำบรรจุขวด/น้ำประปากรอง | น้ำบรรจุขวด | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำประปากรอง | น้ำบรรจุขวด/น้ำบอบาตาล | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำบรรจุขวด/ถัง | น้ำบรรจุขวด | น้ำบรรจุขวด/น้ำประปากรอง | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด | น้ำบรรจุขวด |
| (2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน |
| (3) น้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก | คลองชลประทาน | คลองชลประทาน | คลองชลประทาน | คลองชลประทาน | คลองวังยาว | คลองชลประทาน | คลอง | คลอง | คลองวังยาง/แม่น้ำ | คลองชลประทาน | คลอง | คลองวังหัน | คลองชลประทาน | คลองชลประทาน | คลอง |
| 2.8 วิธีกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน | อบต.เทพนิมิตเก็บ | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง | เผา/ฝัง |
| 2.9 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงพื้นดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน | ปล่อยลงดิน |
| 2.10 ในปี 2565 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไฟฟ้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | √ ไฟสว่างไม่เพียงพอ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ประปา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ มีตะกอน | - | - | - | - |
| (3) น้ำดื่ม | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) น้ำใช้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) น้ำเพื่อการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) การกำจัดขยะ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | √ (ทิ้งขยะไม่เป็นที่) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (7) การให้บริการทางสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มี (โปรดระบุปัญหา)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2565) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ปัญหากลิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | √ ฟาร์มหมู | √ ฟาร์มหมู | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ปัญหาเขม่าควัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| - ไม่มี | - | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| - น้อย | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | √ ฟาร์มหมู | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) การจราจร | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ปัญหาฝุ่นละออง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ |
| - ไม่มี | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ |
| - ทั้งปี | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| - น้อย | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | √ การเผาขยะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) การจราจร | - | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | √ | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | √ |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน | - | - | - | - | - | √ | - | √ เผาอ้อย | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังแฉม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| 4. ปัญหาน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. ปัญหาเสียง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| บางฤดู | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลางวันบางเวลา | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางวันตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนบางเวลา | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทั้งปี | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลางวันบางเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางวันตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนบางเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กลางคืนตลอดเวลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) การจราจร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. คมนาคม | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) การจราจร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. น้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ตามธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) อื่นๆ (ระบุ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บางฤดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทั้งปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระดับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โรงงานน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) อื่นๆ (ระบุ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 ทราบจากแหล่งใด | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ทราบเอง | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| (2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ | - | √ | - | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | - |
| (3) พนักงานของบริษัท | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ |
| (5) การจัดประชุม | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | √ |
| (6) อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังแฉม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดัง | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| 4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - เคย | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - ไม่เคย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร จากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ต้องการ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| (2) ต้องการ คือ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน | - | √ | √ | - | √ | - | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | √ |
| - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| - การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - การรับสมัครงาน | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| - การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - การประชาสัมพันธ์ของโครงการ | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่าหรือห้องเช่า) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน) | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| - อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่าหรือห้องเช่า) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| - มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| - อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลิ่นเหม็นรบกวน | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เขม่าควันรบกวน | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ฝุ่นละออง | - | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| - น้ำเสีย | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เสียงดังรบกวน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น) | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้ำท่วม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กลิ่นเหม็นรบกวน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เขม่าควันรบกวน | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ฝุ่นละออง | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| - น้ำเสีย | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - เสียงดังรบกวน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - น้ำท่วม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - อื่นๆ (ระบุ)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| ประเด็นที่ศึกษา | ผู้นำชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | ตำบลเทพนิมิต | | | | ตำบลวังชะโอน | | | | ตำบลวังชม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| | หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน | หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา | หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่ | หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร | หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง | หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน | หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา | หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี | หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา | หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ | หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง | หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา | หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ | หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่เคย | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| - เคย โดยแจ้งไปที่..... | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ได้รับการแก้ไข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ได้รับการแก้ไขโดย..... | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรับทราบ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือการแก้ไขปัญหา | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - อื่นๆ..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ | - | - | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | - | √ | - | - |
| (2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | √ |
| (3) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนได้รับทราบ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| (5) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่นปรับปรุงถนน | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ |
| (6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกรฐิน และงานบุญต่างๆ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | - |
| (7) รับคนในพื้นที่ทำงาน | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ |
| (8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
| (9) อื่นๆ (ระบุ)...การจราจรช่วงเปิดหีบ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (10) ไม่มี | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
| (11) ไม่แสดงความคิดเห็น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | การดูแลการจราจรในช่วงเปิดหีบ | ไม่มีความคิดเห็น | ไม่มีความคิดเห็น | ไม่มีความคิดเห็น | ไม่มีความคิดเห็น | ไม่มีความคิดเห็น | ช่วยทางด้านงบประมาณกับชุมชนและช่วยเหลือด้านกิจกรรมในชุมชน | ให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละอองในช่วงเปิดหีบให้มากขึ้น | ไม่มีความคิดเห็น | แก้ไขปัญหาเรื่องเขม่าควันฝุ่นละอองในหมู่บ้าน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมชนวัด และโรงเรียน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมชนวัด และโรงเรียน | แก้ไขปัญหาเรื่องเขม่าควันฝุ่นละออง และเก็บเศษอ้อยที่ร่วงหล่นบนพื้นถนนในหมู่บ้าน | ช่วงเปิดหีบอ้อยให้ใช้รถฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง | สนับสนุนการขุดลอกคลองในชุมชน |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโเอนเนอयी จำกัด ประจำปี 2565

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแฉม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังผึ้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 เพศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ชาย | 10 | 11 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 14 | 138 | 35.0 |
| (2) หญิง | 28 | 9 | 30 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 19 | 14 | 11 | 17 | 15 | 18 | 18 | 256 | 65.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.2 อายุ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 21-30 ปี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
| (2) 31-40 ปี | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | 7.9 |
| (3) 41-50 ปี | 14 | 8 | 16 | 6 | 13 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 139 | 35.3 |
| (4) มากกว่า 50 ปี | 20 | 9 | 28 | 17 | 8 | 13 | 12 | 15 | 20 | 7 | 10 | 17 | 11 | 14 | 19 | 220 | 55.8 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.3 สมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่เกิน 3 คน | 18 | 10 | 28 | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 167 | 42.4 |
| (2) 4-6 คน | 20 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 18 | 11 | 9 | 17 | 13 | 14 | 20 | 206 | 52.3 |
| (3) มากกว่า 6 คน | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | 5.3 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.4 การศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| (2) ระดับประถมศึกษา | 18 | 9 | 27 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 21 | 6 | 14 | 17 | 7 | 15 | 19 | 209 | 53.0 |
| (3) มัธยมศึกษาตอนต้น | 14 | 7 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 9 | 7 | 118 | 29.9 |
| (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 51 | 12.9 |
| (5) ปวส. หรืออนุปริญญา | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 |
| (6) ระดับปริญญาตรี | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
| (7) สูงกว่าปริญญาตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (8) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.5 ภูมิลำเนา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) เป็นคนพื้นที่/ชุมชนนี้มาแต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.8) | 38 | 20 | 45 | 23 | 19 | 22 | 24 | 17 | 31 | 21 | 18 | 25 | 25 | 24 | 32 | 384 | 97.5 |
| (2) ย้ายมาจากพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร (ระบุ.....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3) ย้ายมาจากภาคกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.3 |
| (4) ย้ายมาจากภาคเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) ย้ายมาจากภาคใต้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) ย้ายมาจากภาคตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (7) ย้ายมาจากภาคตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (8) ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.3 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.6 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) น้อยกว่า 1 ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) 1-5 ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.0 |
| (3) 6-10 ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 |
| (4) 11-15 ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) 16-20 ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) มากกว่า 20 ปี | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 70.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 100.0 |
| 1.7 สาเหตุสำคัญที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 60.0 |
| (2) เพื่อประกอบอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 |
| (3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) มาเรียนหนังสือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) เพื่อหาที่อยู่ใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
| (6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 |
| (7) อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนนอยี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังฝั้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำต้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| 1.8 ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชีพอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 83 | 21.1 |
| (2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| (3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.8 |
| (4) รับจ้างทั่วไป | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 91 | 23.1 |
| (5) เกษตรกรรม (ทำไร่/ทำนา) | 12 | 12 | 26 | 15 | 17 | 15 | 11 | 9 | 22 | 7 | 11 | 12 | 9 | 15 | 19 | 212 | 53.8 |
| (6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (7) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.9 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) โรคประจำตัว ระบุ..... | 15 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | 10 | 150 | 36.9 |
| (2) โรคภูมิแพ้ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5.2 |
| (3) โรคระบบทางเดินหายใจ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 6.6 |
| (4) ได้รับอุบัติเหตุ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| (5) โรคระบบทางเดินอาหาร | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 38 | 9.3 |
| (6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (7) อื่นๆ ระบุ....ผู้ป่วยติดเตียง, พิการด้านสมอง | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.7 |
| (8) ไม่มีการเจ็บป่วย (ข้ามไปตอบข้อ 1.11) | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 154 | 37.8 |
| รวม | 44 | 20 | 45 | 25 | 21 | 21 | 24 | 18 | 33 | 25 | 20 | 26 | 28 | 29 | 28 | 407 | 100.0 |
| 1.10 วิธีรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ปล่อยให้หายเอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) ซื้อยามารับประทานเอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| (3) ไป รพ.สต. ระบุ...รพ.สต.ถาวรวัฒนา / รพ.สต.วังชะโอน /รพ.สต.โพธิ์เอน | 26 | 12 | 45 | 19 | 13 | 12 | 12 | 17 | 33 | 13 | 12 | 25 | 19 | 27 | 32 | 317 | 70.9 |
| รพ.สต.บ่อทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) ไปคลินิก/รพ.เอกชน | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3.1 |
| (5) ไป รพ.รัฐ | 10 | 7 | 16 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 14 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 115 | 25.7 |
| (6) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 61 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 49 | 22 | 20 | 28 | 26 | 34 | 38 | 447 | 100.0 |
| 1.11 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) น้ำฝน | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.7 |
| 2) น้ำบ่อตื้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3) น้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4) น้ำบรรจุขวด/ถัง | 27 | 20 | 45 | 24 | 20 | 21 | 24 | 16 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 379 | 94.0 |
| 5) น้ำประปา (กรอง) | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.2 |
| 6) อื่นๆ ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 48 | 26 | 21 | 22 | 24 | 17 | 36 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 34 | 403 | 100.0 |
| 1.12 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่มีปัญหา | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| (2) น้ำไม่เพียงพอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3) น้ำขุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) น้ำมีกลิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) น้ำมีตะกอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 1.13 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) น้ำฝน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) น้ำบ่อตื้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3) น้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4) น้ำประปา | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 5) น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอเนนอยี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลลาววัฒนา | | | รวม | |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไผ่ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังผึ้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำดี | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านลาววัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาแร้ | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| 1.14 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ไม่มีปัญหา | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| (2) น้ำไม่เพียงพอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3) น้ำขุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) น้ำมีกลิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) น้ำไม่ไหล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ตอนที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปี 2565) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 กลิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 41 | 10.4 |
| 2) ไม่มี | 37 | 16 | 45 | 25 | 19 | 12 | 23 | 8 | 33 | 22 | 18 | 25 | 21 | 24 | 25 | 353 | 89.6 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางฤดู | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 32 | 78.0 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.0 |
| รวม | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 41 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ปานกลาง | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 70.7 |
| 3) น้อย | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29.3 |
| รวม | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 41 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (ฟาร์มหมู,เผาถ่าน,เผาหญ้า,อบเห็ดฟาง) ระบุ..... | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 52.3 |
| (2) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 31.8 |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.8 |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) อื่นๆ (ระบุ).....ลานมันลำปะหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.1 |
| รวม | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 44 | 100.0 |
| 2.2 เขม่า/ควัน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 10.2 |
| 2) ไม่มี | 35 | 20 | 39 | 22 | 19 | 22 | 21 | 14 | 25 | 22 | 17 | 24 | 22 | 25 | 27 | 354 | 89.8 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางเวลา | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 38 | 95.0 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 |
| รวม | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 2) ปานกลาง | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 62.5 |
| 3) น้อย | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 35.0 |
| รวม | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน (เผาถ่าน,เผาหญ้า,เผาอ้อย,อบเห็ดฟาง) ระบุ..... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 |
| (2) การจราจร | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 54.3 |
| (3) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15.2 |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28.3 |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 46 | 100.0 |
| 2.3 ฝุ่นละออง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10 | 78 | 19.8 |
| 2) ไม่มี | 33 | 20 | 26 | 24 | 17 | 20 | 21 | 16 | 23 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 22 | 316 | 80.2 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังผึ้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางเวลา | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 77 | 98.7 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 |
| รวม | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10 | 78 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.7 |
| 2) ปานกลาง | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 64 | 82.1 |
| 3) น้อย | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.3 |
| รวม | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10 | 78 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 |
| (2) การจราจร | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 54 | 67.5 |
| (3) โรงงานน้ำตาล (รถบรรทุก,การปรับหน้าดิน) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10.0 |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17.5 |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) อื่นๆ (ระบุ)..... | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 |
| รวม | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 80 | 100.0 |
| 2.4 น้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 2) ไม่มี | 38 | 20 | 45 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 392 | 99.5 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางเวลา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| 2) ปานกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| 3) น้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2.5 เสียง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 17.5 |
| 2) ไม่มี | 18 | 19 | 41 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 27 | 18 | 16 | 22 | 24 | 23 | 31 | 325 | 82.5 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางฤดู | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) กลางวัน | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50.0 |
| บางเวลา | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45.0 |
| ตลอดเวลา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 |
| รวม | 22 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100.0 |
| 1.2) กลางคืน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บางเวลา | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90.0 |
| ตลอดเวลา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 |
| รวม | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.0 |
| 2) ทั้งปี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) กลางวัน | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37 | 48.7 |
| บางเวลา | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 43.4 |
| ตลอดเวลา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.9 |
| รวม | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 76 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอยี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังผึ้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| 1.2)กลางคืน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บางเวลา | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 83.8 |
| ตลอดเวลา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.2 |
| รวม | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 37 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 |
| 2) ปานกลาง | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 51 | 73.9 |
| 3) น้อย | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24.6 |
| รวม | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) การจราจร | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 100.0 |
| 3) โรงงานน้ำตาล (รถบรรทุก,การปรับหน้าดิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 100.0 |
| 2.6 คมนาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6.6 |
| 2) ไม่มี | 36 | 20 | 39 | 25 | 21 | 22 | 24 | 16 | 28 | 21 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 368 | 93.4 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางฤดู | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 96.2 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 |
| รวม | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.4 |
| 2) ปานกลาง | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 76.9 |
| 3) น้อย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7 |
| รวม | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) การจราจร | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 100.0 |
| (3) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 100.0 |
| 2.7 น้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 2) ไม่มี | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 16 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 26 | 32 | 392 | 99.5 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางฤดู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ปานกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| 3) น้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ตามธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
| (2) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแถม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังฝั้ง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| 2.8 อื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ไม่มี | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บางฤดู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ระดับผลกระทบที่ได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| 1) มาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ปานกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3) น้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) โรงงานน้ำตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (5) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอี่ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.8 |
| 2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
| 3) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล | 27 | 20 | 45 | 23 | 18 | 21 | 21 | 14 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 371 | 94.2 |
| 4) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 3.2 ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ทราบเอง | 33 | 13 | 39 | 25 | 17 | 19 | 21 | 15 | 30 | 19 | 14 | 24 | 23 | 25 | 28 | 345 | 52.9 |
| 2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ | 11 | 14 | 29 | 22 | 19 | 13 | 18 | 8 | 23 | 14 | 11 | 16 | 14 | 19 | 11 | 242 | 37.1 |
| 3) พนักงานของบริษัท | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.3 |
| 4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3.1 |
| 5) การจัดประชุม | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 4.4 |
| 6) อื่นๆ ระบุ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| รวม | 53 | 30 | 76 | 52 | 38 | 37 | 43 | 24 | 58 | 37 | 29 | 42 | 41 | 47 | 45 | 652 | 100.0 |
| 3.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานจากทางโครงการ หรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เคย | 35 | 17 | 39 | 24 | 18 | 21 | 22 | 16 | 31 | 22 | 16 | 21 | 25 | 23 | 29 | 359 | 91.1 |
| 2) ไม่เคย | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 35 | 8.9 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 3.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ไม่ต้องการ | 11 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66 | 16.8 |
| 2) ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | 27 | 17 | 43 | 14 | 15 | 20 | 13 | 12 | 31 | 19 | 13 | 23 | 25 | 26 | 30 | 328 | 83.2 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| (2.1) การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน | 24 | 8 | 36 | 3 | 15 | 18 | 11 | 11 | 26 | 15 | 12 | 19 | 17 | 18 | 19 | 252 | 47.5 |
| (2.2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันและแก้ไข | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 14 | 9 | 13 | 16 | 100 | 18.8 |
| (2.3) การชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4.1 |
| (2.4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 39 | 7.3 |
| (2.5) การรับสมัครงาน | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 92 | 17.3 |
| (2.6) การจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาก็มีการร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2.7) การประชาสัมพันธ์ของโครงการ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3.8 |
| (2.8) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.1 |
| รวม | 35 | 18 | 85 | 7 | 19 | 28 | 20 | 18 | 62 | 29 | 22 | 43 | 43 | 44 | 58 | 531 | 100.0 |

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอยี่ จำกัด ประจำปี 2565 (ต่อ)

| รายละเอียด | ตำบลเทพนิมิต | | | ตำบลวังชะโอน | | | | | ตำบลวังแคม | | | | ตำบลถาวรวัฒนา | | | รวม | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|
| | ม.4 บ้านโพธิ์เอน | ม.8 บ้านสามขา | ม.9 บ้านมาบไฟ | ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย | ม.7 บ้านหนองไทร | ม.9 บ้านวังฝััง | ม.10 บ้านวังชะโอน | ม.14 บ้านเนินศิลา | ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง | ม.12 บ้านวังทุ่งพัฒนา | ม.14 บ้านคลองเจริญ | ม.16 บ้านคลองม่วง | ม.1 บ้านถาวรวัฒนา | ม.2 บ้านถนนใหญ่ | ม.9 บ้านคลองปลาร้า | | |
| | (n=38) | (n=20) | (n=45) | (n=25) | (n=21) | (n=22) | (n=24) | (n=17) | (n=33) | (n=22) | (n=18) | (n=25) | (n=25) | (n=27) | (n=32) | (n=394) | ร้อยละ |
| 3.5 โครงการก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ | 24 | 12 | 34 | 14 | 12 | 20 | 13 | 11 | 22 | 13 | 13 | 19 | 21 | 18 | 25 | 271 | 42.9 |
| 2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย/บ้านเช่าหรือห้องเช่า) | 14 | 7 | 28 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 18 | 16 | 20 | 172 | 27.3 |
| 3) มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน) | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 108 | 17.1 |
| 4) อื่นๆ ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5) ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6) ไม่แสดงความคิดเห็น | 9 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 80 | 12.7 |
| รวม | 48 | 30 | 87 | 35 | 16 | 31 | 34 | 24 | 60 | 35 | 32 | 42 | 52 | 44 | 61 | 631 | 100.0 |
| 3.6 โครงการก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) กลิ่นเหม็นรบกวน | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | 4.6 |
| (2) เขม่าควันรบกวน | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 48 | 10.5 |
| (3) ฝุ่นละออง | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 65 | 14.2 |
| (4) น้ำเสีย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| (5) เสียงดังรบกวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (6) การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
| (7) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.1 |
| (8) น้ำท่วม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (9) อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (10) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9) | 19 | 9 | 14 | 14 | 8 | 12 | 11 | 4 | 21 | 9 | 11 | 12 | 4 | 11 | 10 | 169 | 37.0 |
| (11) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 3.9) | 15 | 11 | 9 | 7 | 19 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 145 | 31.7 |
| รวม | 41 | 20 | 65 | 27 | 31 | 22 | 26 | 18 | 38 | 22 | 18 | 31 | 26 | 33 | 39 | 457 | 100.0 |
| 3.7 จากข้อ 3.6 ท่านเคยแจ้งปัญหา/ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับทางโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 3.9) | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 2) เคย โดยแจ้งไปที่..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 38 | 20 | 45 | 25 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 22 | 18 | 25 | 25 | 27 | 32 | 394 | 100.0 |
| 3.8 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ไม่ได้รับการแก้ไข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2) ได้รับการแก้ไข โดย..... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2.1) รับฟังปัญหา และความคิดเห็นของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2.2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหให้ชุมชนรับทราบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2.3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2.4) อื่นๆ..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3.9 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ | 15 | 7 | 27 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 17 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 150 | 20.9 |
| (2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 8 | 16 | 14 | 21 | 140 | 19.5 |
| (3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 4.9 |
| (4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3.5 |
| (5) สร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 4.0 |
| (6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกรฐิน และงานบุญต่างๆ | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 7 | 10 | 1 | 6 | 11 | 102 | 14.2 |
| (7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 90 | 12.6 |
| (8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.7 |
| (9) อื่นๆ (ระบุ)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (10) ไม่มี | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.5 |
| (11) ไม่แสดงความคิดเห็น | 13 | 8 | 5 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 123 | 17.2 |
| รวม | 61 | 32 | 104 | 35 | 28 | 26 | 36 | 24 | 76 | 41 | 34 | 49 | 48 | 54 | 69 | 717 | 100.0 |

เอกสารแนบที่ 55
สรุปสถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี



ที่ สล. 01/2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกลุ่มรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉม | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงาน

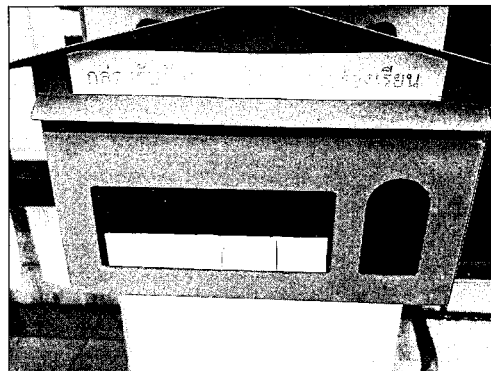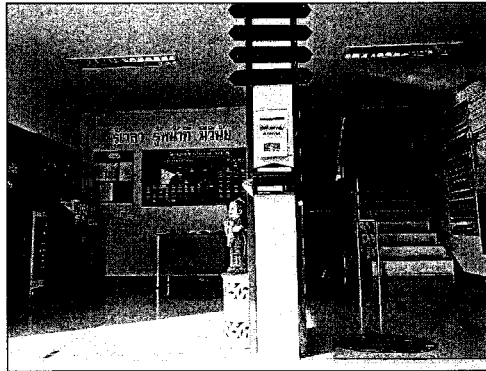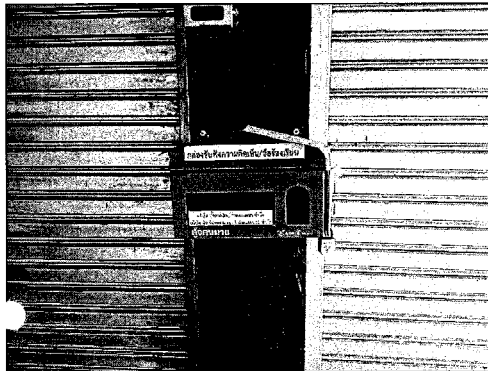

ที่ สล. 03/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปรีณิตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)







สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉก | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

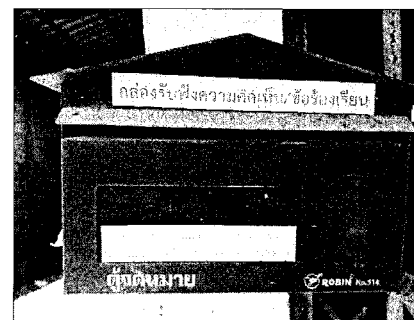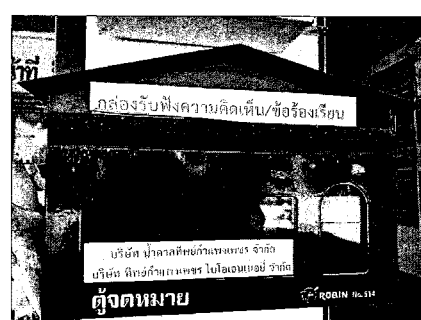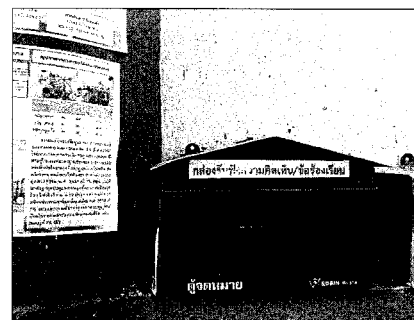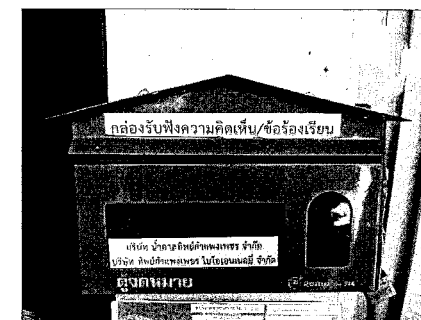



ที่ สล. 04/2563

วันที่ 02 เมษายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉก | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

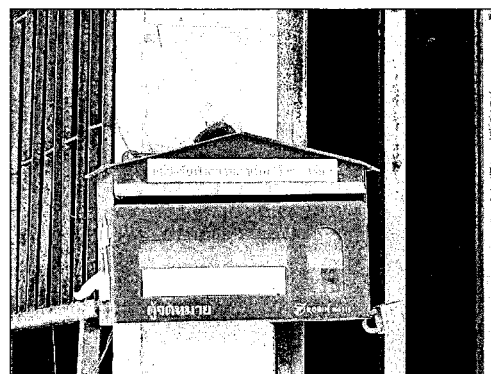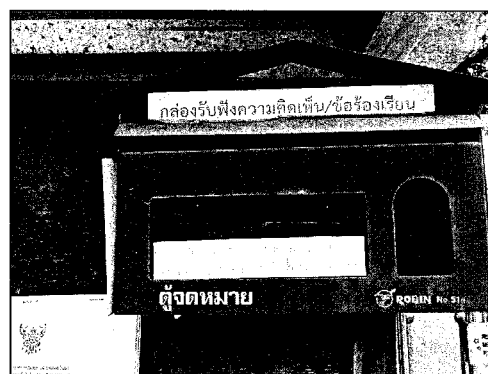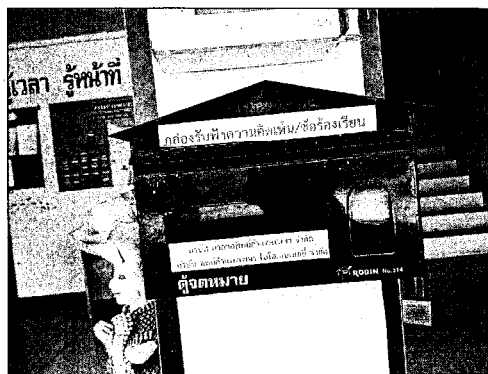

ที่ สล. 05/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย: [Redacted] หน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย: [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉก | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

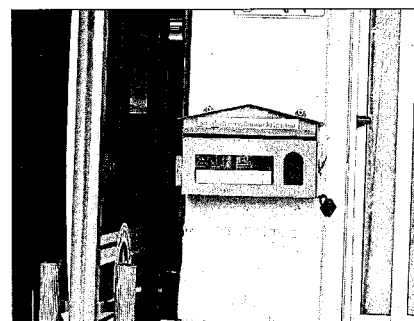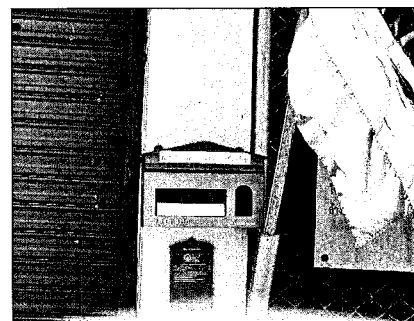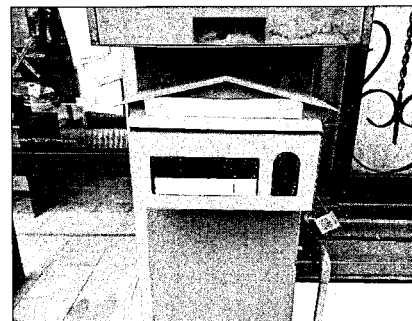



ที่ สค. 06/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อเสนอเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท้าซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม



เห็นชอบโดย [REDACTED] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

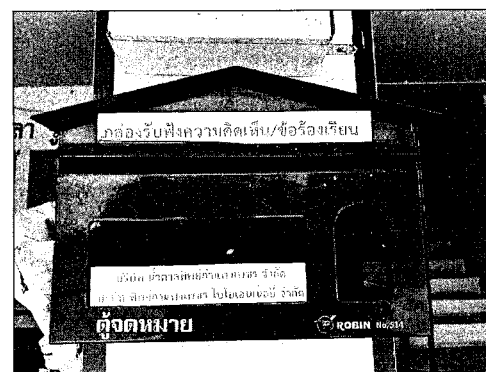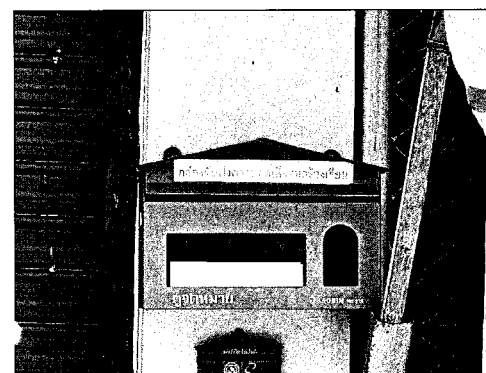



ที่ สล. 09/2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สด.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | ตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 5 | รพ.สด.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ตำบลถาวรพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | รพ.สด.ถาวรพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 10 | ตำบลวังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | สถานีนอนมัยบ่อทอง ด.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดิง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | พื้นที่โรงงาน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด






บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงาน

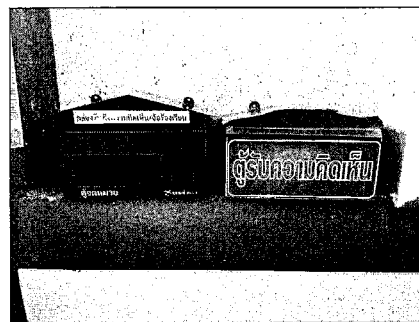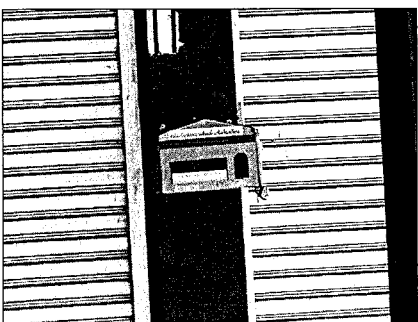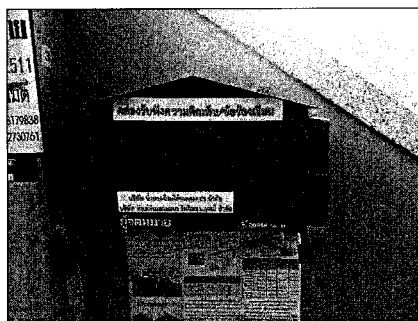

ที่ สล. 10/2563

วันที่ 04 สิงหาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)



อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแอม | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแอม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

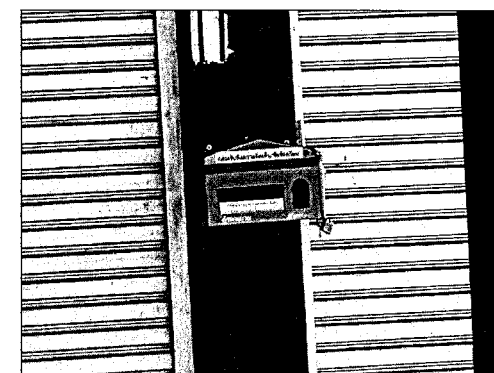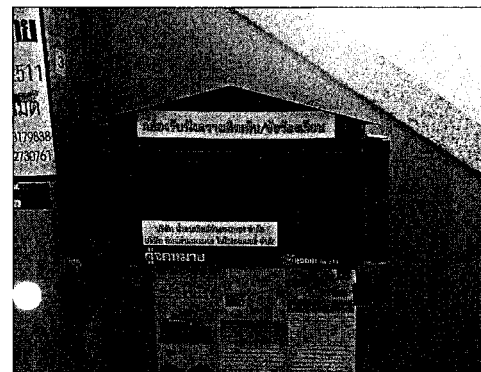



ที่ ศก. 11/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 5 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 9 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 10 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ตำบลวังแฉม | | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดิ่ง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 18 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 19 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

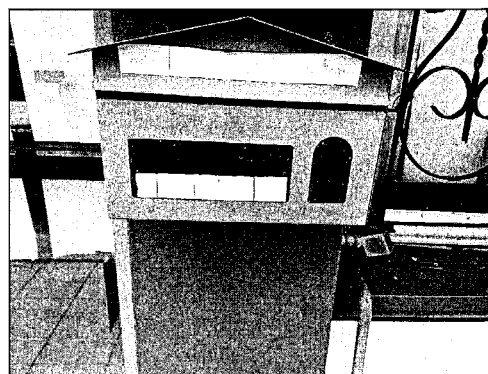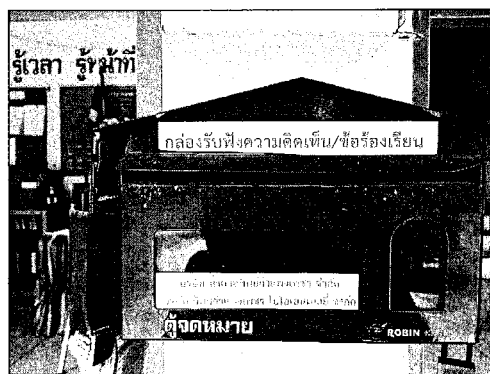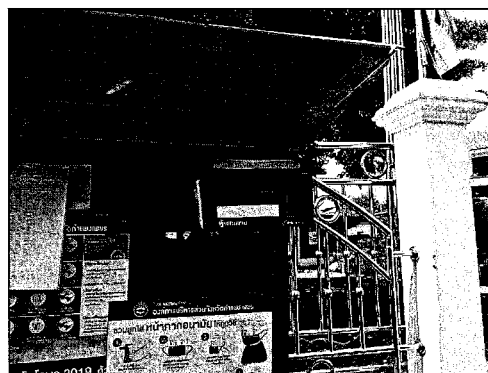

ที่ สล. 12/2563

วันที่ 09 ตุลาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉก | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

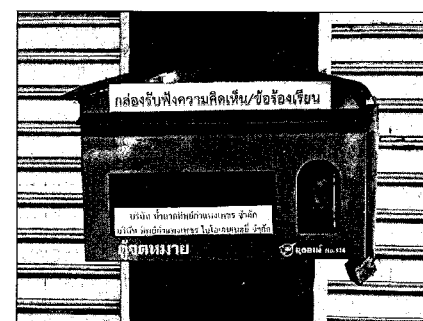



ที่ สล. 13/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่ตั้งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

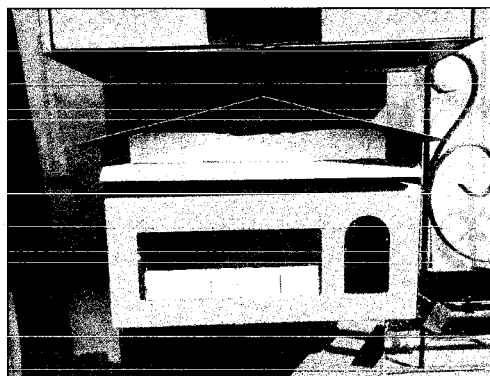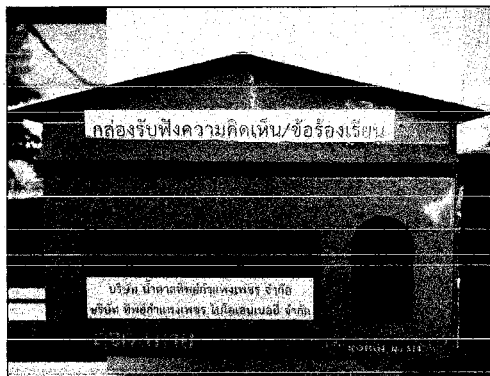

ที่ สล. 14/2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปได้พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร






(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทัพบกบ้านหนองที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉ่ม | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

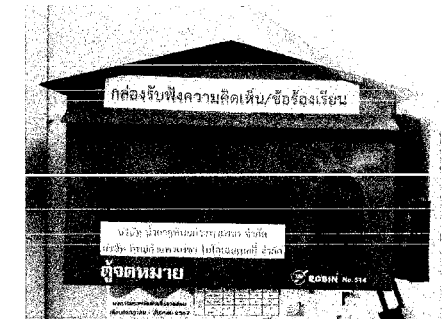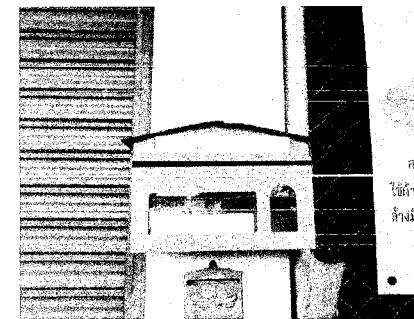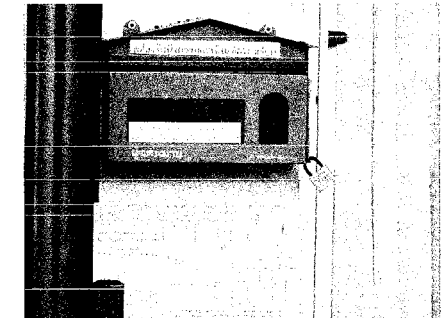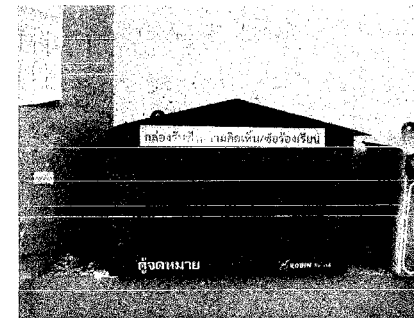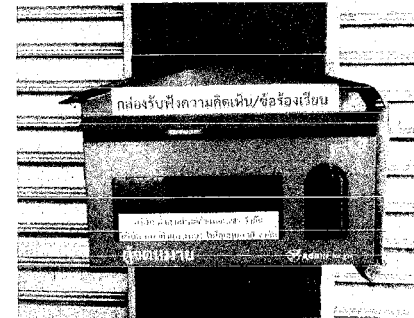



ที่ สด. 15/2563

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกลุ่มรับ
ฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวน
ทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนด ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉม | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

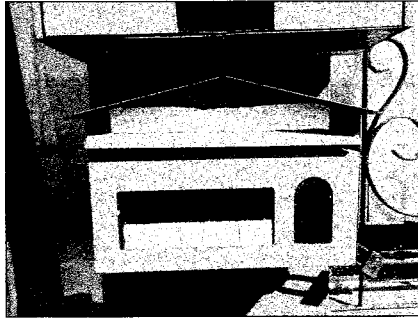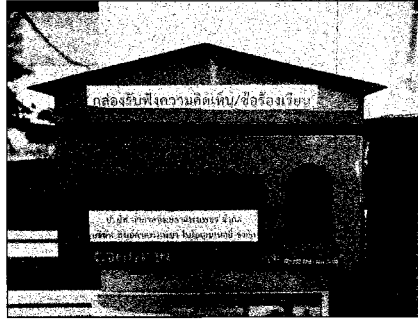

ที่ สล. 01/2564

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ หัวหน้าแผนกฯ และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หล่องเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉม | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

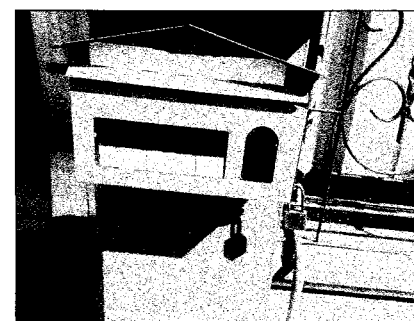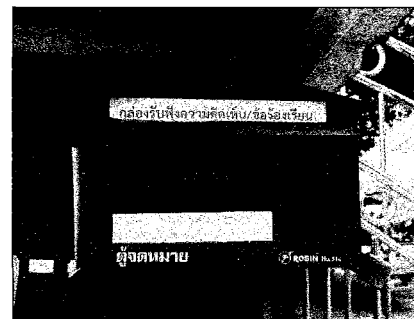



ที่ สล. 02/2564

วันที่ 04 มีนาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม


เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

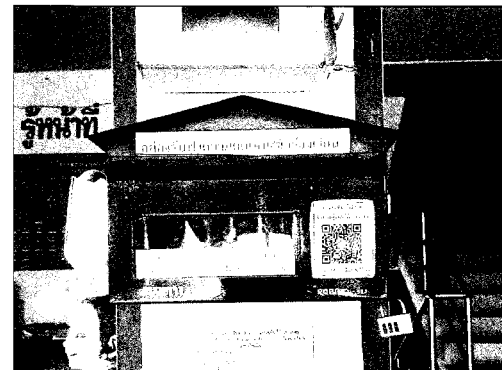



ที่ สล. 03/2564

วันที่ 02 เมษายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 04/2564

วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

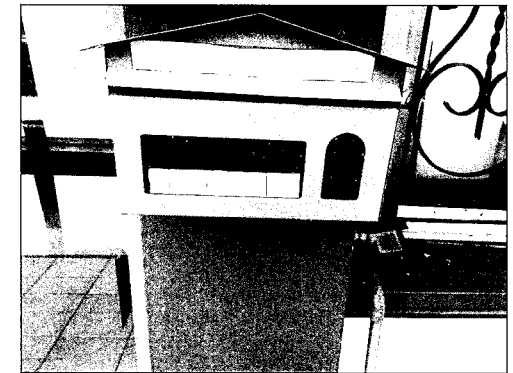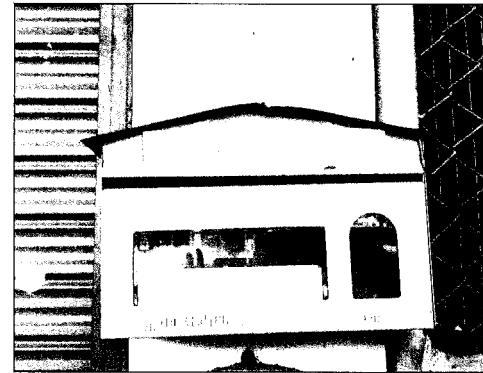




บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ที่ สล. 06/2564

วันที่ 02 กรกฎาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม





เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

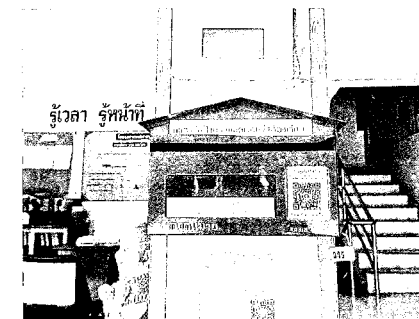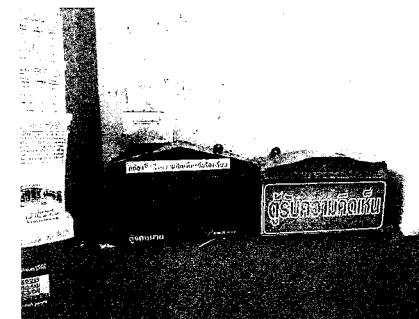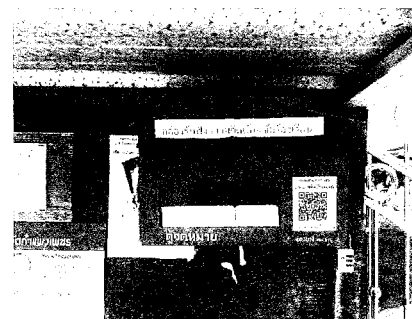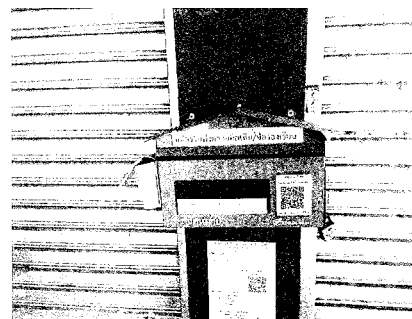



ที่ สล. 07/2564

วันที่ 02 สิงหาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนชล ทำสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)




อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต. บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 5 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 10 | ตำบลวังแฉม | | |
| 11 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 15 | โรงอาหาร โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

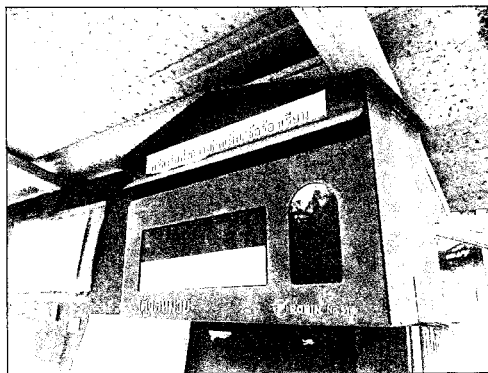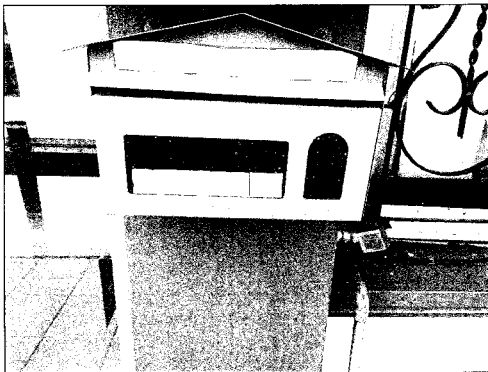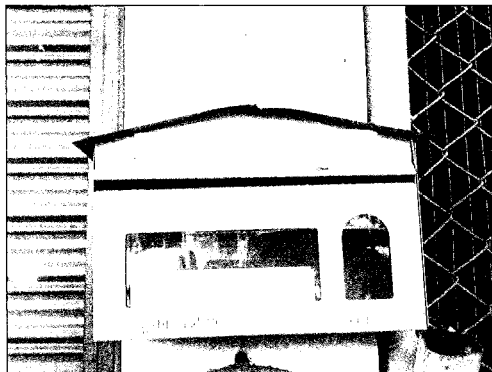

ที่ สล.08/2564

วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนชล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

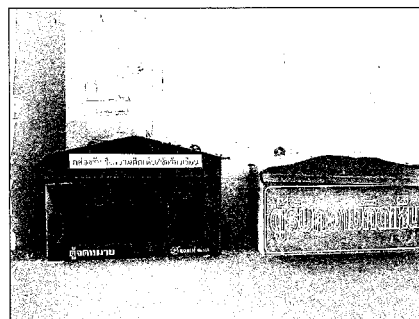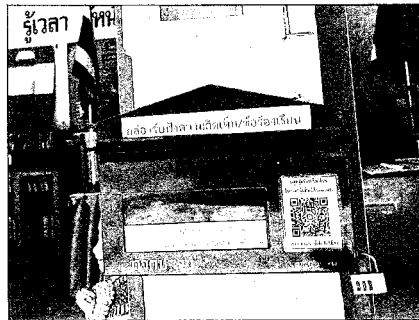

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล. 10/2564

วันที่ 08 ตุลาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)



อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | ตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 5 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 10 | ตำบลวังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | พื้นที่โรงงาน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | โรงอาหาร โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

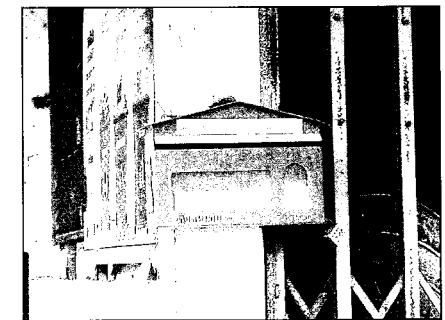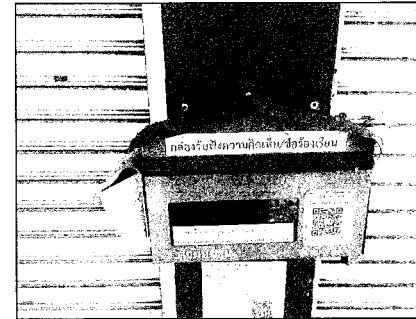

ที่ สส. 11/2564

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล


อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนดล ท่าชุม)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย......หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย......ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉม | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

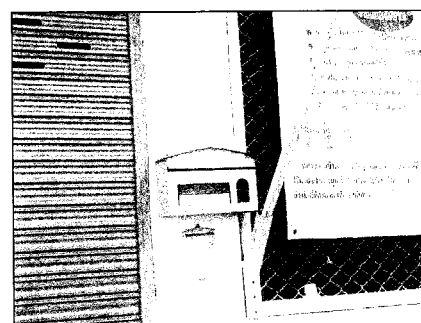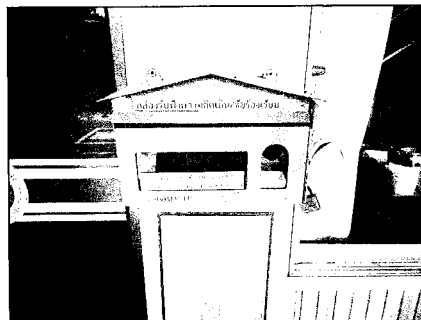

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด. 12/2564

วันที่ 02 ธันวาคม 2564

เรื่อง สุรปราชญ์ผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอัครศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

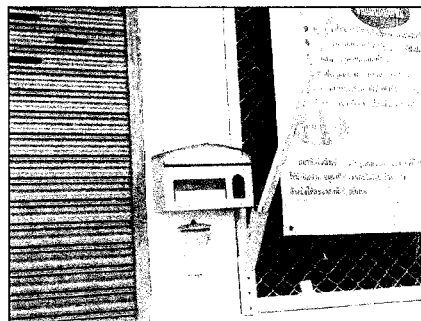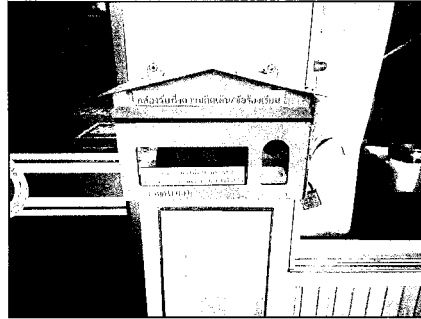

ที่ สล. 13/2564

วันที่ 06 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งเวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนคล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่ตั้งเวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม




(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพิกัญ)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

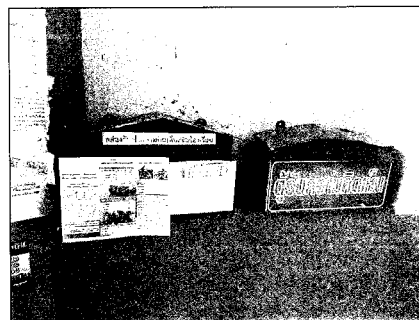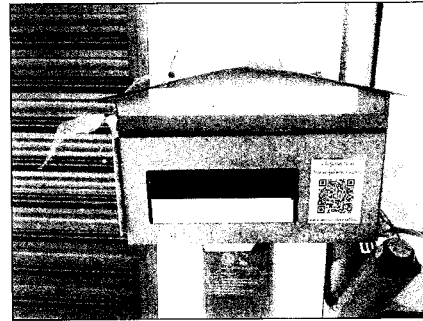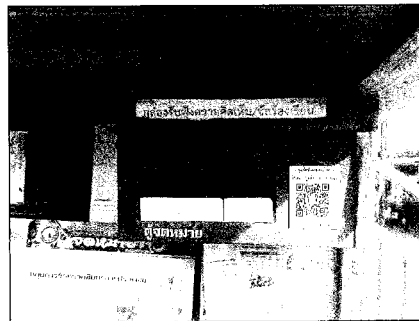

ที่ สท.01/2565

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล หาดสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีตพร หลงเงา)

อนุมัติโดย... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอดพุทธพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ตำบลวังแฉก | | |
| 14 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

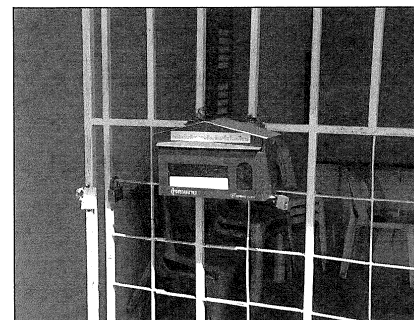



ที่ สล 02/2565

วันที่ 02 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปพบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนพล หาดสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ


(นางสาวปรีฉัตร หดองเจาะ)

อนุมัติโดย...ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรัพย์กัม)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

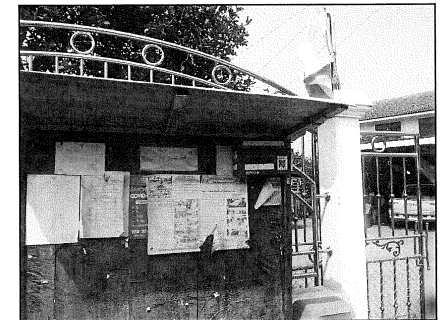



ที่ สด 03/2565

วันที่ 04 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนกร ทาชูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัย





(นางสาวปวีณา หลงจนะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

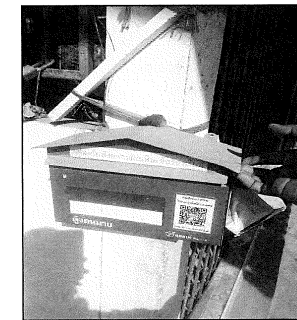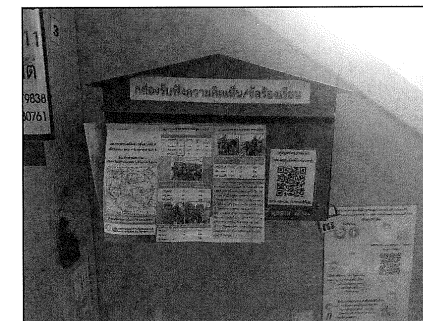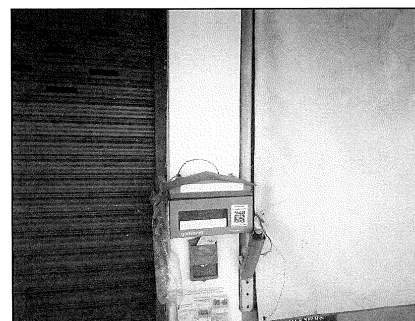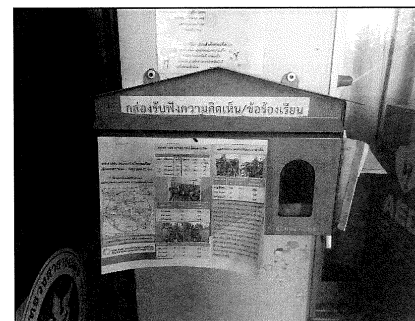



ที่ สส 04/2565

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ


(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

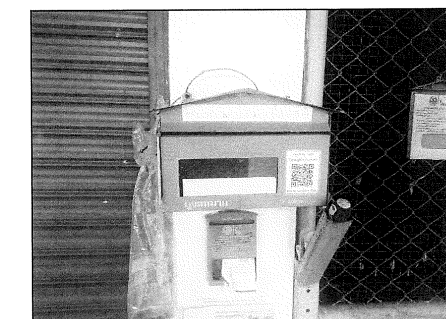

ที่ สด 05/2565

วันที่ 03 มิถุนายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย...หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย...ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉม | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

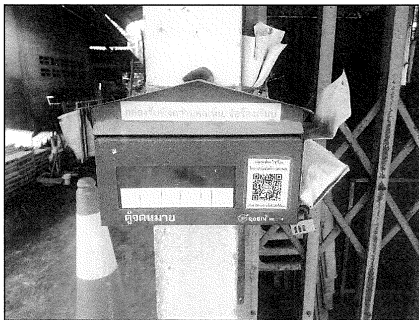

ที่ สด 06/2565

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่ที่ส่งแควดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

(นายธนศร ทาซุง)

เจ้าหน้าที่ส่งแควดล้อม

เห็นชอบโดย... [Redacted Signature] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย... [Redacted Signature] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพูทพิทักษ์)



สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉม | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

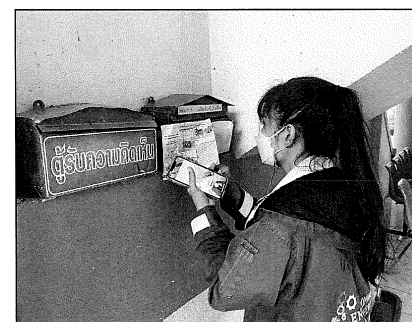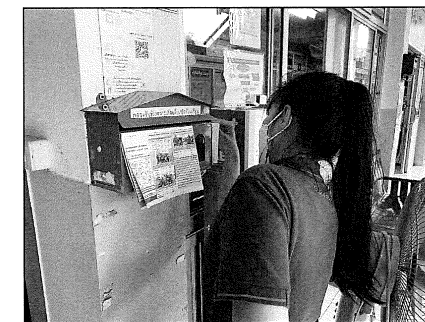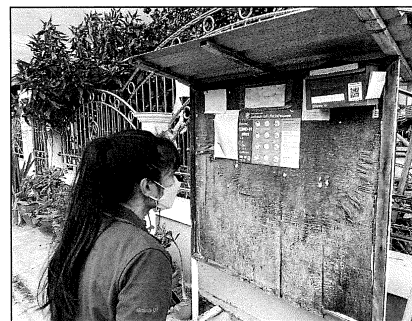



ที่ สด 07/2565

วันที่ 02 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนล ทาชุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ




(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

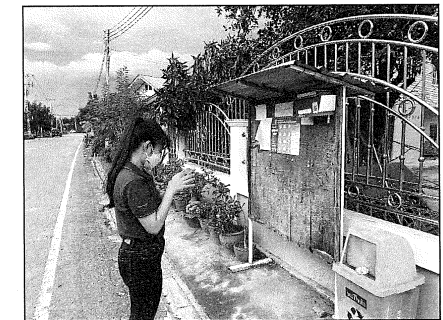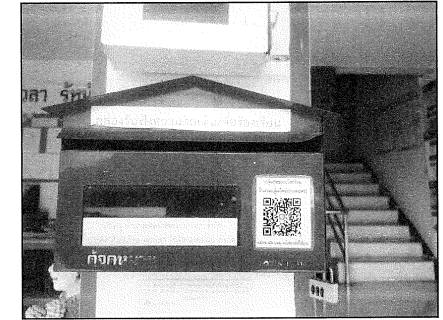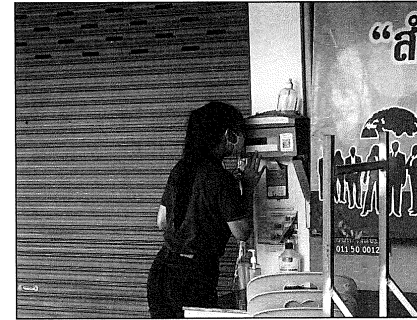



ที่ สด 08/2565

วันที่ 05 กันยายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปริฉัตร หลองพะระ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

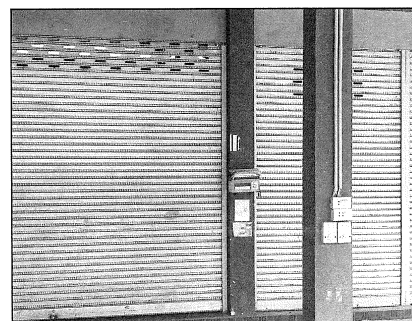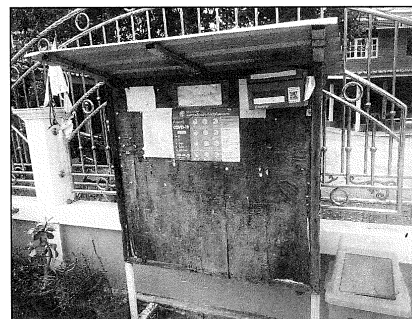



ที่ สด 09/2565

วันที่ 02 ตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ




(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

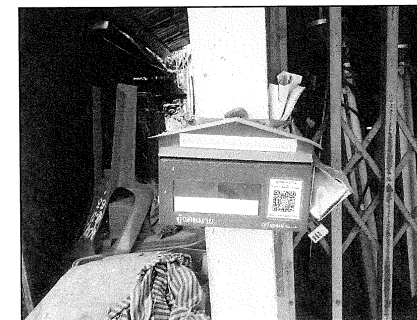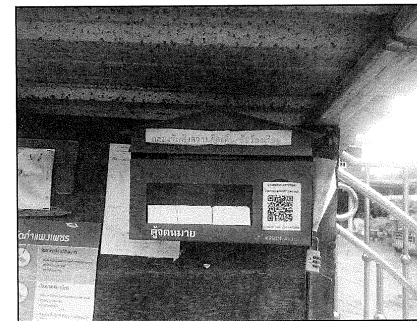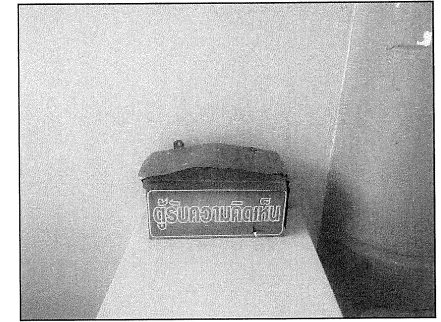

ที่ สด 10/2565

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป


โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


ทำจริง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย......หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปริณิตรา หลองเจาะ)

อนุมัติโดย......ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉก | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสัก อ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสัก อ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 11/2565

วันที่ 02 ธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่ส่งเวรและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนัดด ทาทุ่ง)

เจ้าหน้าที่ส่งเวร

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย...ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายคศิกดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉม | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดิ่ง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

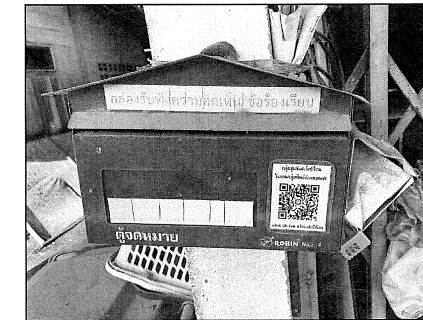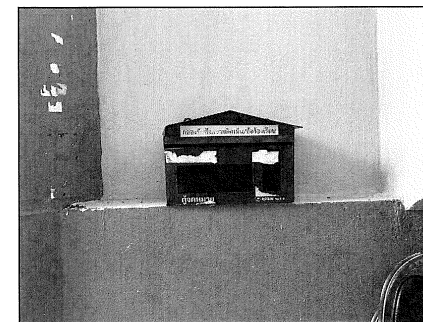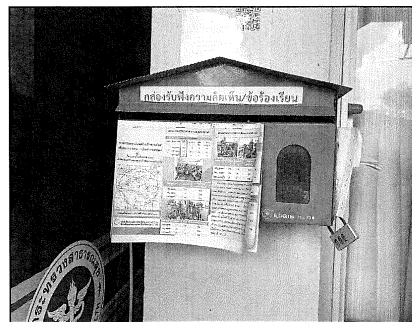



ที่ สด 12/2565

วันที่ 04 มกราคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล หาดสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)




สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

| ที่ | สถานที่ | ผลการสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|----------|
| 1 | ตำบลเทพนิมิต | | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 3 | รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 4 | ตำบลวังชะโอน | | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 6 | รพ.สต.วังชะโอน | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 7 | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 9 | ตำบลถาวรวัฒนา | | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 11 | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 12 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 13 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 14 | ตำบลวังแฉก | | |
| 15 | สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 16 | ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 17 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 18 | พื้นที่โรงงาน | | |
| 19 | โรงอาหาร | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |
| 20 | โรงไฟฟ้า | ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน | |



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

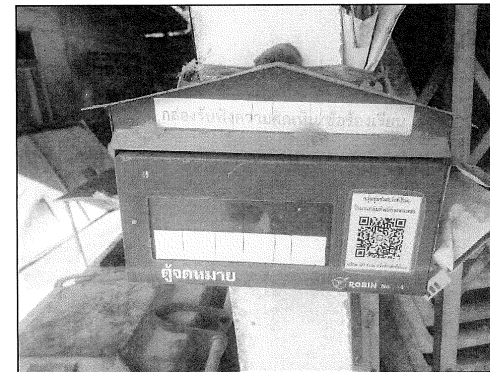

เอกสารแนบที่ 56


สรุปผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี

กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Total | Normal | Found |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE | 784 | 679 | 105 |


กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

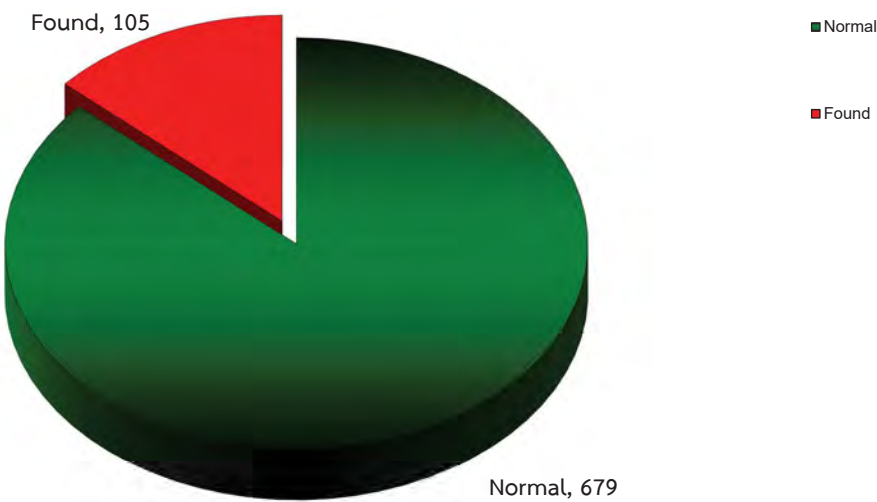

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Total | Normal | Abnormal |
|---|-------|--------|----------|
| ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP | 785 | 560 | 225 |
| ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI | 785 | 268 | 517 |
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 442 | 282 | 160 |
| ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA | 437 | 412 | 25 |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 795 | 648 | 147 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN | 443 | 434 | 9 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 443 | 413 | 30 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR | 443 | 330 | 113 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 795 | 417 | 378 |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 795 | 519 | 276 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 443 | 388 | 55 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal | 443 | 303 | 140 |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT | 443 | 405 | 38 |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT | 443 | 378 | 65 |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 786 | 758 | 28 |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 668 | 353 | 315 |

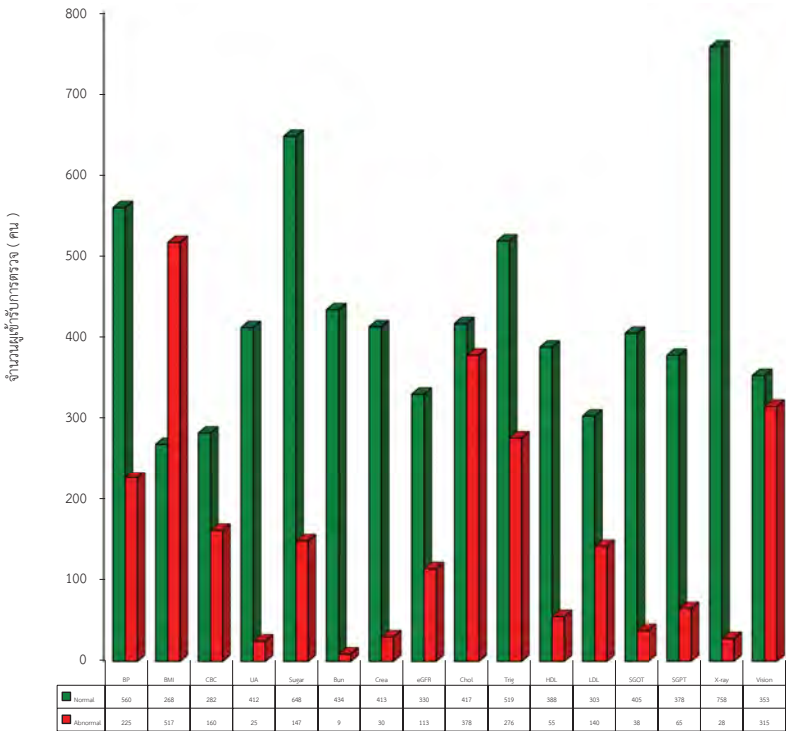

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (รายการตรวจกลุ่มเสี่ยง) ประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Total | Normal | Abnormal | Follow |
|---|-------|--------|----------|--------|
| ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด : Lead | 13 | 13 | 0 | 0 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry | 504 | 467 | 37 | 0 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision | 523 | 280 | 0 | 243 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry | 503 | 434 | 40 | 29 |

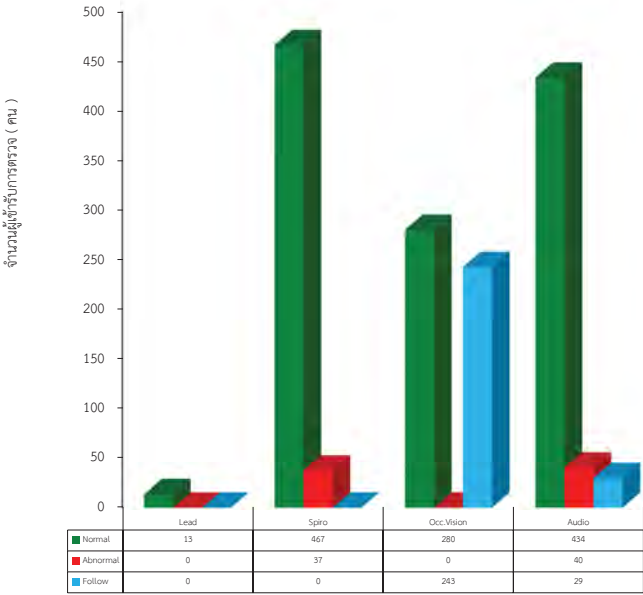

สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Abnormal | คิดเป็นร้อยละ % |
|---|----------|-----------------|
| ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI | 517 | 65.86% |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 315 | 47.16% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 378 | 47.55% |
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 160 | 36.20% |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 276 | 34.72% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal | 140 | 31.60% |
| ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP | 225 | 28.66% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR | 113 | 25.51% |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 147 | 18.49% |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT | 65 | 14.67% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 55 | 12.42% |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT | 38 | 8.58% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 30 | 6.77% |
| ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA | 25 | 5.72% |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 28 | 3.56% |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 28 | 3.56% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN | 9 | 2.03% |

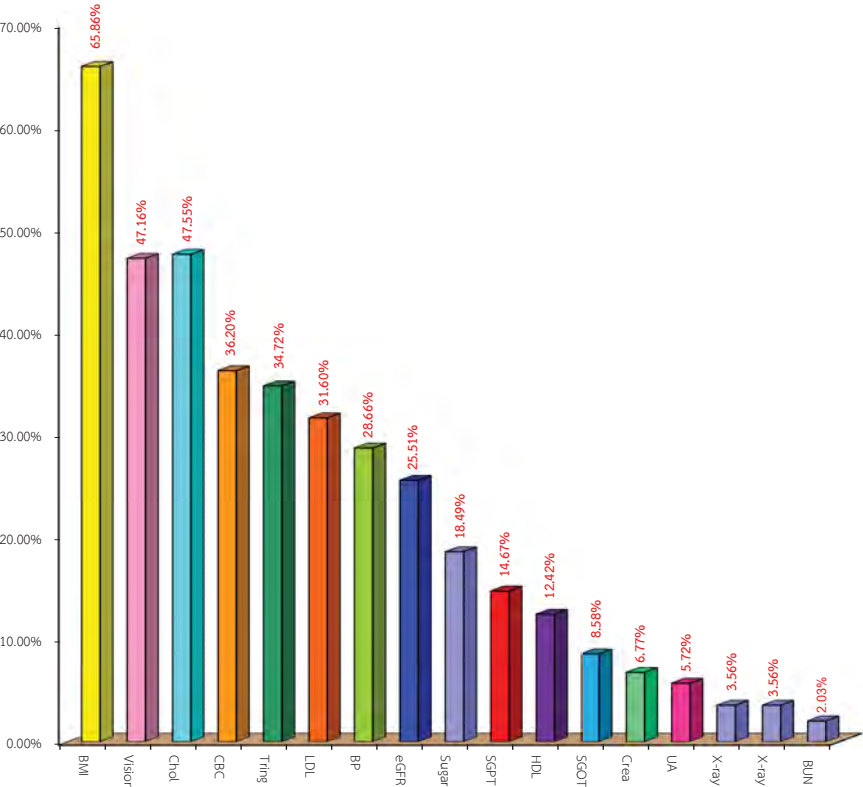


สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Follow | Percent |
|---|--------|---------|
| ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย : Occupational Vision | 243 | 46.46% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry | 29 | 5.77% |

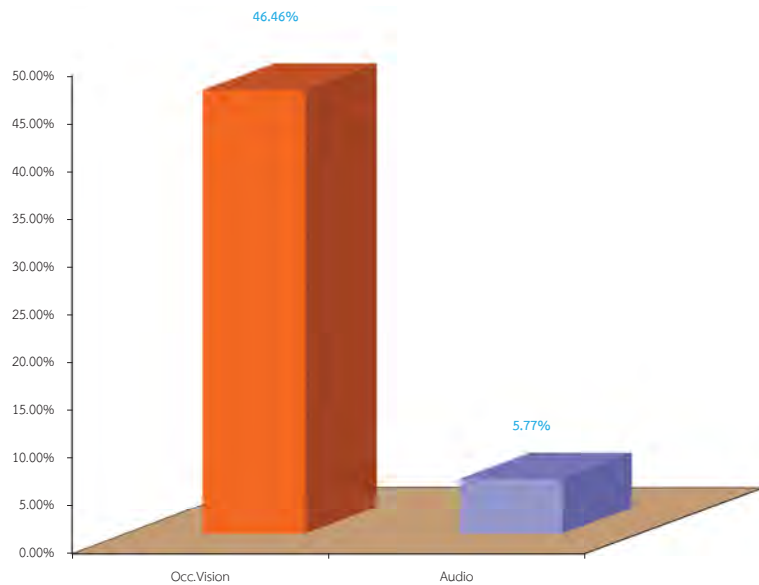

สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Abnormal | Percent |
|---|----------|---------|
| ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry | 40 | 7.95% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry | 37 | 7.34% |

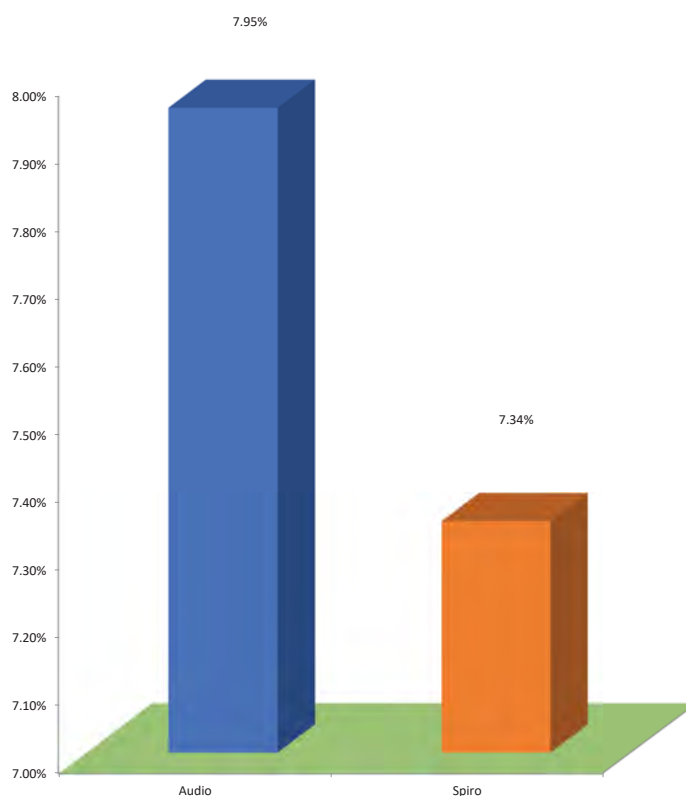

กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Description | Total | Normal | Found |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE | 318 | 317 | 1 |

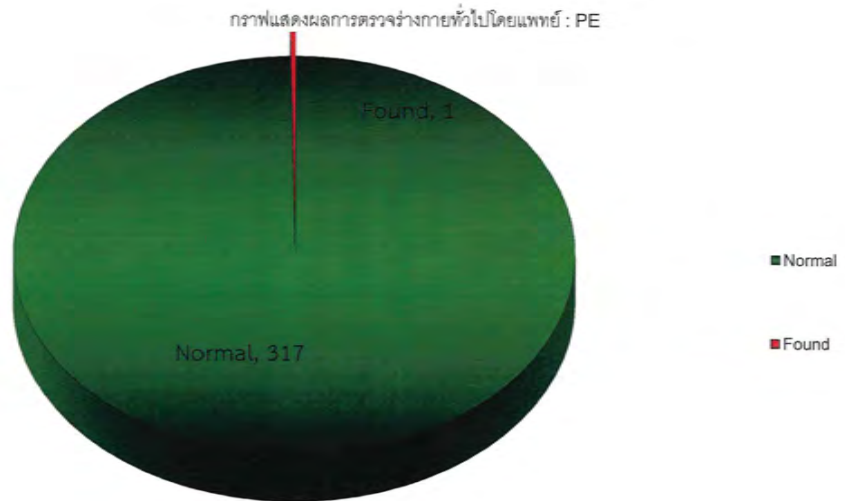

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565 (ของปี 2564 เลื่อนมาตรวจเดือนมีนาคม 2565)

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Description | Total | Normal | Abnormal |
|---|-------|--------|----------|
| ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP | 581 | 454 | 127 |
| ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI | 582 | 189 | 393 |
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 415 | 279 | 136 |
| ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ : UA | 414 | 396 | 18 |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 581 | 461 | 120 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN | 415 | 407 | 8 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 415 | 383 | 32 |
| ผลการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของไต : eGFR | 415 | 300 | 115 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 581 | 205 | 376 |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 581 | 351 | 230 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 415 | 370 | 45 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal | 415 | 193 | 222 |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT | 415 | 358 | 57 |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT | 415 | 321 | 94 |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 581 | 578 | 3 |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 523 | 236 | 287 |

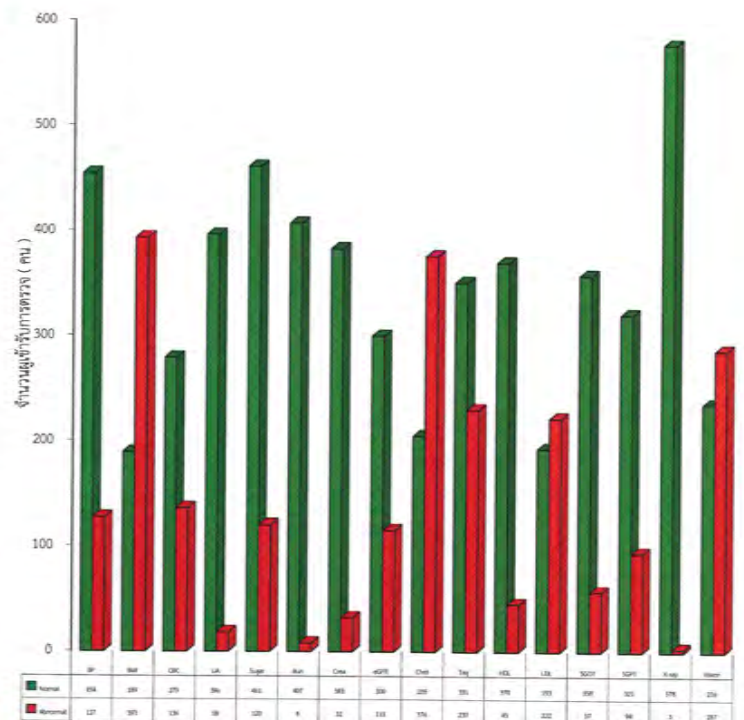

สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Abnormal | คิดเป็นร้อยละ % |
|---|----------|-----------------|
| ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI | 393 | 67.53% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 376 | 64.72% |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 287 | 54.88% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal | 222 | 53.49% |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 230 | 39.59% |
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 136 | 32.77% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR | 115 | 27.71% |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT | 94 | 22.65% |
| ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP | 127 | 21.86% |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 120 | 20.65% |
| ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT | 57 | 13.73% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 45 | 10.84% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 32 | 7.71% |
| ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA | 18 | 4.35% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : SUN | 8 | 1.93% |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 3 | 0.52% |

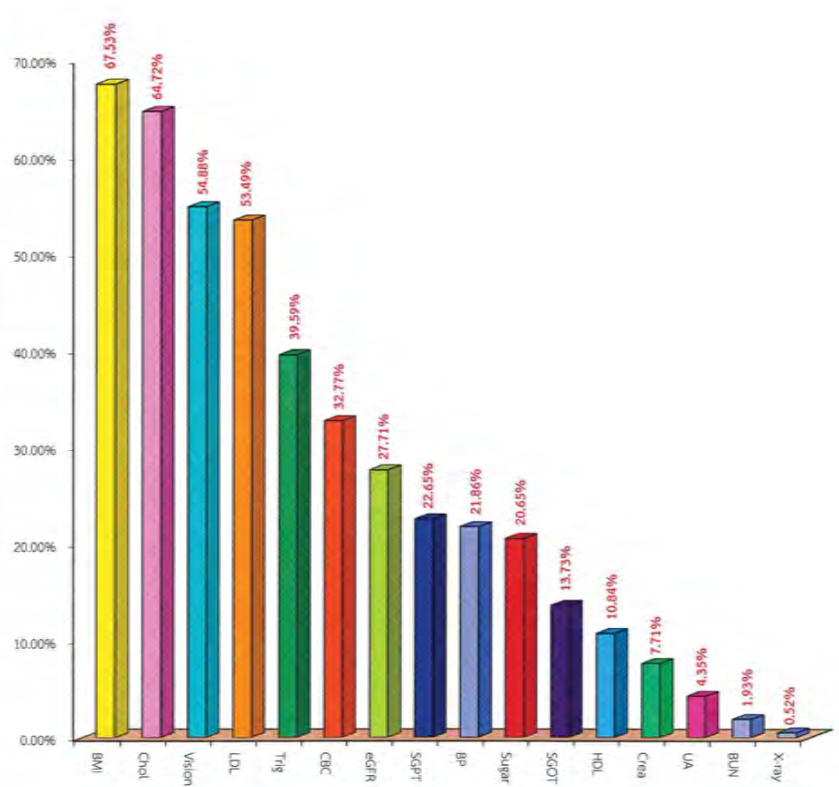


กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Total | Normal | Found |
|---|-------|--------|-------|
| ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) | 568 | 564 | 4 |


ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

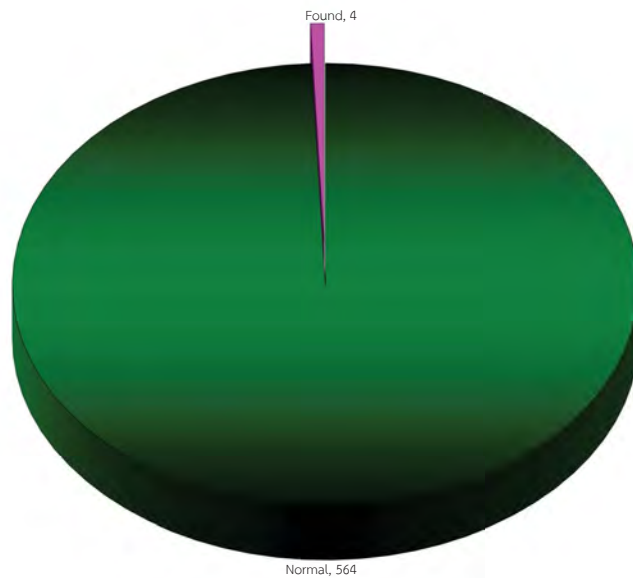

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Total | Normal | Abnormal |
|---|-------|--------|----------|
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 460 | 318 | 142 |
| ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA | 459 | 439 | 20 |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 736 | 590 | 146 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun | 460 | 457 | 3 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 460 | 436 | 24 |
| ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระเพาะปัสสาวะ : eGFR | 460 | 376 | 84 |
| ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไนด์ : Uric Acid | 1 | 0 | 1 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 736 | 345 | 391 |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 736 | 465 | 271 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 460 | 402 | 58 |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL | 460 | 264 | 196 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT | 460 | 401 | 59 |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT | 460 | 384 | 76 |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 726 | 718 | 8 |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 629 | 314 | 315 |

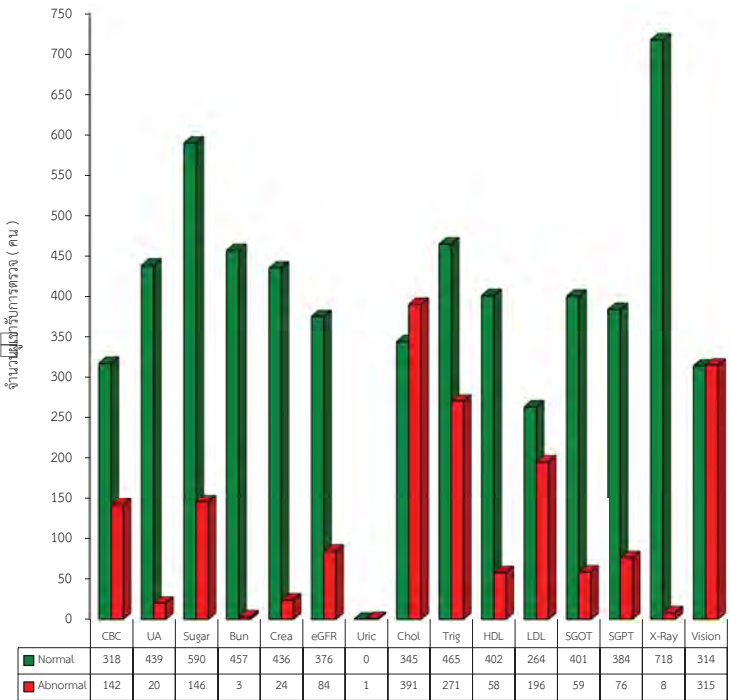

สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงานที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Abnormal | Percent |
|---|----------|---------|
| ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไนด์ : Uric Acid | 1 | 100.00% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol | 391 | 53.13% |
| ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity | 315 | 50.08% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL | 196 | 42.61% |
| ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride | 271 | 36.82% |
| ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | 142 | 30.87% |
| ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar | 146 | 19.84% |
| ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระเพาะปัสสาวะ : eGFR | 84 | 18.26% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT | 76 | 16.52% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT | 59 | 12.83% |
| ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL | 58 | 12.61% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine | 24 | 5.22% |
| ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA | 20 | 4.36% |
| ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray | 8 | 1.10% |
| ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun | 3 | 0.65% |

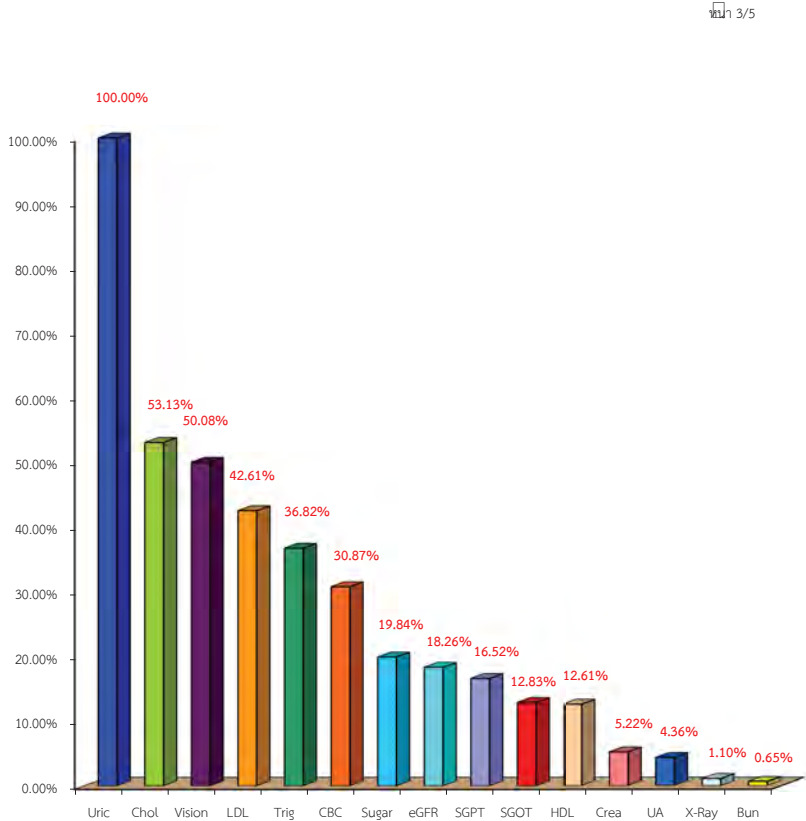

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


| Descreption | Total | Normal | Abnormal |
|---|-------|--------|----------|
| ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in blood) | 15 | 15 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารนิกเกิลในเลือด (Nickel in blood) | 85 | 85 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารแอมโมเนียในเลือด (Ammonia in blood) | 1 | 1 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารปรอทในเลือด (Mercury in blood) | 1 | 1 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ (Chromium in urine) | 85 | 85 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารเมทิลเอทิลดีโตนในปัสสาวะ (MEK in urine) | 4 | 4 | 0 |
| ผลการตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine) | 1 | 1 | 0 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) | 326 | 282 | 44 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) | 70 | 56 | 14 |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision) | 344 | 333 | 11 |

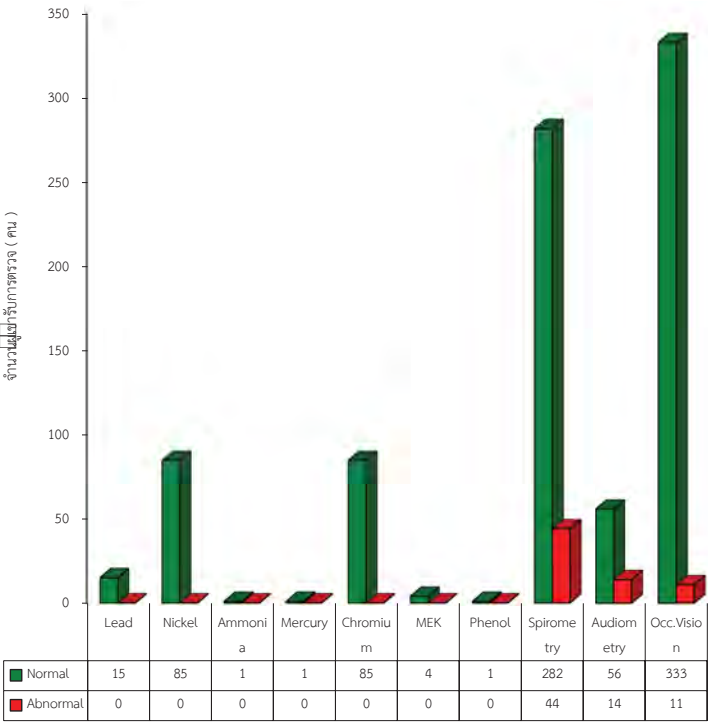

สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

| Descreption | Abnormal | Percent |
|---|----------|---------|
| ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) | 14 | 20.00% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) | 44 | 13.50% |
| ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision) | 11 | 3.20% |

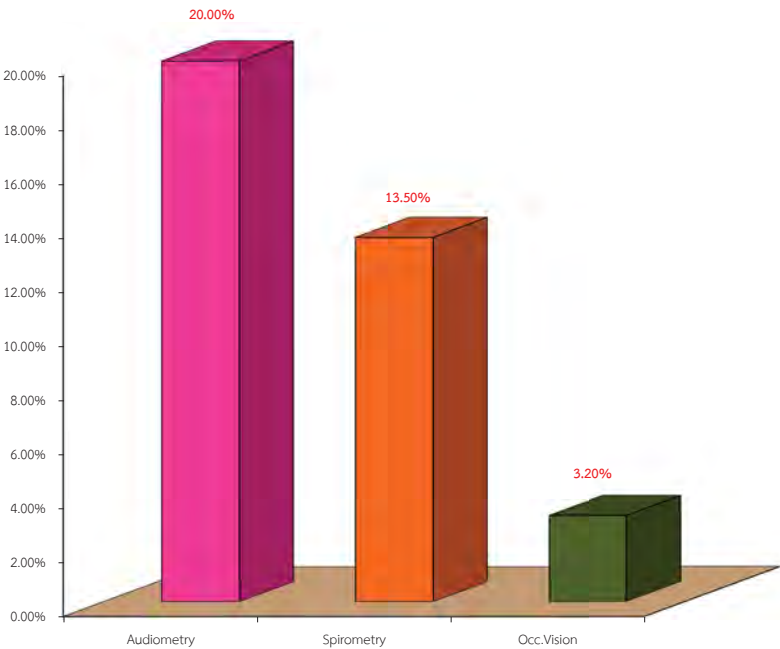

เอกสารแนบที่ 57

Layout เปรียบเทียบพื้นที่โครงการในปัจจุบันกับตาม EIA