

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 766 ห้อง สูง 38 ชั้น ความสูงพื้นที่อาคารขนาด 3-1-92.5 ไร่ หรือ 5,570 ตารางเมตร และมีที่จอดรถยนต์ 294 คัน ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินให้เป็นอาคารชุดพักอาศัย ที่มีความทันสมัย เป็นส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบครัน พร้อมทั้งจัดแต่งภูมิสถาปัตยกรรม และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่มีความร่มรื่นสวยงาม รวมทั้งเพื่อสร้างทางเลือกด้านที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานรวมทั้งผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีทางเลือกด้านที่พักอาศัยมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีห้องชุดพักอาศัยทั้งหมดจำนวน 766 ห้อง เข้าข่ายอาคารชุดพักอาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ห้อง จัดเป็นการพัฒนาโครงการที่เข้าข่ายที่ต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำตามกระบวนการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/13452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม

### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 ประกอบไปด้วย คุณภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย การไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การจราจร สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข ทัศนียภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการระวายน้ำ ผลกระทบต่อสถานทูตจีน

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ประกอบไปด้วย คุณภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย การไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การจราจร สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข ทัศนียภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการระวายน้ำ ผลกระทบต่อสถานทูตจีน ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 3.4-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโวลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ	<b>ดัชนีชี้วัดตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ และพืชคลุมดินให้มีความสมบูรณ์ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูก ภายในโครงการ	✓ - ทางโครงการมอบหมายให้คนสวนดูแลต้นไม้รอบอาคาร และ บริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้ง จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ตายในทันที	-	ภาพที่ 2.2-2 คนสวนดูแล พื้นที่สีเขียว
2. คุณภาพอากาศ	<b>ดัชนีชี้วัดตรวจวัด</b> - ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ป้ายจำกัดความเร็วและสัน นูนลดความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี	✓ - บริเวณพื้นที่ลานจอดรถภายในโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้าม ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด ผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ ใน ตำแหน่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนอย่างทั่วถึง	-	ภาพที่ 2.2-8 ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ขณะจอดรถ
	<b>ดัชนีชี้วัดตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้าม ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่ จอดรถยนต์ของโครงการ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- การติดตั้งป้ายเตือน “ห้าม ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของ โครงการ	✓ - บริเวณพื้นที่ลานจอดรถภายในโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้าม ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด ผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ ใน ตำแหน่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนอย่างทั่วถึง	-	ภาพที่ 2.2-8 ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ขณะจอดรถ
	<b>ดัชนีชี้วัดตรวจวัด</b> - ค่าเฉลี่ยของก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในพื้นที่โครงการ	✓ - ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้ติดต่อให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์ฯ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.5-3-1 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 ผล การตรวจวิเคราะห์พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 3.5.3-1	-	ภาคผนวก ง-1 ผลตรวจ วิเคราะห์คุณภาพอากาศ

### ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโวลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง</li> <li>- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง</li> <li>- ผู้และออกรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)</li> <li>- ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10)</li> </ul> <p><u>ระยะเวลา/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก ๆ 6 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้ติดต่อให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.5.3-1 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 3.5.3-1</li> </ul>	-	ภาคผนวก ง-1 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
3. ทรัพยากรน้ำ	<p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN)</li> </ul> <p><u>ระยะเวลา/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุดได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ภาพที่ 3.5.4-1) ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 พบว่า <u>พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ยกเว้นค่า ทีเคเอ็น (TKN) ที่มีค่าเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มในเดือนต่อมาพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.4-1</u></li> </ul>	-	ภาคผนวก ง-2 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



**ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รัชดา คอมโมดิมเนียม (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. แห่ส่งน้ำใช้	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบท่อส่งน้ำ และระบบ จ่ายน้ำประปา	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารมีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี ชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	-	ภาพที่ 2.2-18 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบประปา
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> คุณภาพน้ำทางกายภาพ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความขุ่น (Turbidity) - สี (Color) - แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) - แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก ๆ 6 เดือน	✓ - ตรวจสอบโครงสร้างของถัง เก็บน้ำขึ้นใต้ดิน และชั้น หลังคา	- นิติบุคคลอาคารชุดได้ให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เข้า ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังส่งน้ำใช้ของโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังส่งน้ำขึ้นใต้ดิน และถังส่งน้ำขึ้น ดาดฟ้า (ภาพที่ 3.5.5-1) เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 ผลการ ตรวจวิเคราะห์ พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำประปานครหลวง ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตาราง ที่ 3.5.5-1	-	ภาคผนวก ง-3 ผลตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความสะอาด <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ปีละ 1 ครั้ง	- ถังเก็บน้ำใช้	✓ - ทางโครงการได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังส่งน้ำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของถัง ส่งน้ำใช้ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ถังส่งน้ำขึ้นใต้ดินและถังส่งน้ำ ขึ้นดาดฟ้า เป็นประจำทุกวัน	-	ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบถังส่งน้ำ

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รีซิดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การบำบัดน้ำเสีย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณ บ่อตรวจระบายน้ำ	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ภาพที่ 3.5.4-1) ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 พบว่า <b>พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ</b> <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด</b> <b>มาตรฐาน ยกเว้นค่า ทีเคเอ็น (TKN) ที่มีค่าเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่</b> <b>กำหนด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มในเดือนต่อมาพบว่ามีความอยู่ใน</b> <b>เกณฑ์มาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.4-1</b>	-	ภาคผนวก ง-2 ผลตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- ตรวจตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ของระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารได้มีการตรวจสอบการทำงานและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง สม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-15 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ เสีย
5. การบำบัดน้ำเสีย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - เศษมูลฝอยและตะกอนดินทราย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อ ระบายน้ำรอบบ่อการ และบ่อตกตะกอน	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบ่อน้ำรอบพื้นที่ โครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เมื่อตรวจพบว่ามีความผิดปกติ จะดำเนินการขุดลอกทำความสะอาด	-	ภาพที่ 2.2-21 ทำความ สะอาดรางระบายน้ำ

**ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีออลท์ รีซิดา คอมโมเนียม (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ตะกอนหนาก้นในบ่อเกรอะ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบตะกอนในบ่อ เกรอะพร้อมแจ้งหน่วยงาน สูบกักจัดการตะกอน	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในบ่อ ตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน พบว่าปริมาณ ตะกอนสะสมภายในบ่อตะกอนมีปริมาณน้อยมาก ประกอบกับไม่ มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งภายในบ่อบำบัด ทั้งนี้หากพบว่าปริมาณ ตะกอนมีปริมาณเพิ่มขึ้นสมควรสุบกักกำจัดทางโครงการจะ ประสานงานหน่วยงานเข้ามาสูบลบตะกอนไปกำจัด	-	ภาพที่ 2.2-15 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ เสีย
	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ประสิทธิภาพระบบ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบระบบบำบัด ละอองน้ำ	✓ - เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด ละอองน้ำ (Aerosol) อย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-22 ระบบ กำจัด Aerosol และก๊าซ มีเทน
	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสะอาด <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ปีละ 2 ครั้ง	- ระบบบำบัดละอองน้ำ	✓ - ระบบกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) เป็นระบบที่ติดตั้งแบบสำเร็จรูป และเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งที่ได้มาตรฐานจาก บริษัทผู้ติดตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของการทำความสะอาดเจ้าหน้าที่จะ พิจารณาตามความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-22 ระบบ กำจัด Aerosol และก๊าซ มีเทน
6. การระบายน้ำ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - การอุดตันของรางระบายน้ำและบ่อ ดักมูลฝอยที่เตรียมไว้ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบระบายน้ำและบ่อดัก มูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อ ของโครงการกับท่อระบาย น้ำสาธารณะ	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ โครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสม จะดำเนินการขุดลอกทำความสะอาด	-	ภาพที่ 2.2-24 ทำความ สะอาดรางระบายน้ำ
7. การจัดการมูลฝอย	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ทุกวัน	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและ ห้องพักมูลฝอยรวมให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	✓ - พนักงานทำความสะอาดเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอย ในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักรับมูลฝอยรวมทุกครั้งที่มีการ เก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราเฝ้าระวังในห้องพักมูลฝอยทุกวัน	-	ภาพที่ 2.2-31 พนักงาน เก็บขยะประจำชั้นพัก อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง



ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รีซิดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - มูลฝอยตกค้าง <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้าง บริเวณห้องพักมูล ฝอยรวมและภาชนะรองรับ มูลฝอย	✓ - พนักงานทำความสะอาดจะทำการเก็บรวบรวมขยะจากชั้นพักอาศัย 2 รอบต่อวัน ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. และ 13.00 น. ทั้งนี้เพื่อ เป็นการลดปริมาณขยะตกค้าง	-	ภาพที่ 2.2-31 พนักงาน เก็บขยะประจำชั้นพัก อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง
8. การไฟฟ้า	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การถูกร่อนหรือสายไฟชำรุด <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การ ลัดวงจรของหม้อแปลง ไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างได้มีการตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	-	ภาพที่ 2.2-36 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
9. การป้องกันอัคคีภัย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การใช้งานได้ของ ของระบบป้องกัน และแจ้งเตือนอัคคีภัย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ	- ตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัยให้ใช้ได้ดี	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างได้มีการตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	-	ภาพที่ 2.2-36 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
10. การจราจร	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - สภาพการชำรุดและเสียหาย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณ จราจร	✓ - เจ้าหน้าที่โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ ระบบการจราจร พื้นถนน เครื่องหมายระบุทิศทาง การเดินรถภายในโครงการ และพื้นที่ ลานจอดรถยนต์ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-10 ระบบ การจราจร

### ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีออลส์ รีซิดา คอมโมเนี่ยม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. การจราจร (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - กิจกรรมหรือสิ่ง กีดขวางบริเวณที่ จอดรถยนต์ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ กิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการ ก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ รถยนต์	✓ - ทางโครงการไม่อนุญาตให้มีการนำวัสดุ/อุปกรณ์ หรือกระทำการ ก่อสร้างบริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ นอกจากการแก้ไข ซ่อมแซมบริเวณพื้นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งและกั้นพื้นที่ให้ ผู้พักอาศัยทราบ เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว จะเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่ จอดรถตามปกติ	-	ภาพที่ 2.2-50 พื้นที่จอดรถ
11. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อ คุณภาพชีวิต <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนน ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และถ้า มีการชำรุดต้องดำเนินการ แก้ไขทันที	✓ - เจ้าหน้าที่โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ ระบบการจราจร พื้นถนน เครื่องหมายระบุทิศทางการเดินทางในโครงการ และพื้นที่ ลานจอดรถยนต์ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-10 ระบบ การจราจร
12. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- อาคารพักอาศัยและกล้อง วงจรปิด CCTV	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสมอแก่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ข-3 หนังสือ รับการส่งรายงาน ฉบับ มกราคม - มิถุนายน 2565
12. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- อาคารพักอาศัยและกล้อง วงจรปิด CCTV	✓ - ทางโครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชั้นภายในอาคารโครงการ พร้อมทั้งจัดให้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยใน พื้นที่โครงการสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-55 กล้องวงจร ปิด CCTV

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโวลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - สภาพและการชำรุดเสียหาย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- อุปกรณ์ป้องกันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	-
13. สาธารณสุข	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การรณรงค์และให้ความรู้ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- ประชาสัมพันธ์ภัยเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการออกกกำลังกาย	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยดูแลรักษาอนามัยให้ถูกต้องลักษณะ เช่น การรับประทานอาหารปรุงสุก การดูแลความสะอาดของภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้	-	ภาพที่ 2.2-57 รณรงค์การดูแลรักษาสุขอนามัย
14. ทัศนียภาพ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - สภาพและการชำรุดเสียหาย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- อุปกรณ์ป้องกันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	-
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การเติบโตของต้นไม้ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 1 เดือน	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตและการบำรุงรักษาต้นไม้	✓ - ทางโครงการมอบหมายให้คนสวนดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพที่อยู่เสมอ พร้อมทั้งแจ้งให้มีการปลูกทดแทนหากพบว่าต้นไม้ตายในทันที	-	ภาพที่ 2.2-2 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ปีละ 1 ครั้ง	- ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนนอก	✓ - เมื่อพบว่าต้นไม้ในพื้นที่โครงการมีการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้มาจนบดบังทัศนวิสัยและอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหักของกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้	-	ภาพที่ 2.2-2 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว

**ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีออลพี รัชดา คอมโมเนียม (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริการส้วม น้ำ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - วันละ 1 ครั้ง	- ส้วมวายน้ำจุดเล็ก 1 จุด - ส้วมวายน้ำจุดต้น 1 จุด ขณะที่มีผู้ใช้ส้วมวายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีความสะอาดเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาส้วมวายน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ จะทำการตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ วันละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ส้วมวายน้ำจุดต้น และส้วมวายน้ำส่วนลึก (ภาพที่ 3.5.5-2)</li> </ul>	-	ภาคผนวก ง-4 ผลการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส้วมวายน้ำ : ค่าความเป็น กรด-ด่างและคลอรีน
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ส้วมวายน้ำจุดเล็ก 1 จุด - ส้วมวายน้ำจุดต้น 1 จุด ขณะที่มีผู้ใช้ส้วมวายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพของส้วมวายน้ำในโครงการจำนวน 2 จุด ได้แก่ ส้วมวายน้ำส่วนลึก และ ส้วมวายน้ำส่วนต้น (ภาพที่ 3.5.6-1) จากการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria พบว่า <u>ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u> ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-1</li> </ul>	-	ภาคผนวก ง-5 ผลการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส้วมวายน้ำ : โดย ห้องปฏิบัติการ
	<b>พารามิเตอร์</b> - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - อุณหภูมิ (Temperature) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate)	- ส้วมวายน้ำจุดเล็ก 1 จุด - ส้วมวายน้ำจุดต้น 1 จุด ขณะที่มีผู้ใช้ส้วมวายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้แจ้ง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำส้วมวายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ส้วมวายน้ำส่วนลึก และ ส้วมวายน้ำส่วนต้น (ภาพที่ 3.5.6-1) ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผลการพบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ยกเว้นค่าความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 600 mg/L เนื่องจากระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ โดยใช้โครงการเป็นส้วมวายน้ำที่ควบคุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ ซึ่งจะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ทั้งนี้ ทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำหนังสือชี้แจงให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร</li> </ul>	-	-



ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รีซิดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริหารส้วม น้ำ (ต่อ)	- จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (E.coli) - ความใส (Clean) <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ปีละ 1 ครั้ง	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความแข็งแรง/สภาพของ - โครงสร้าง <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ. รับทราบแล้ว ผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 3.5-6-3		
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความแข็งแรง/สภาพของ - โครงสร้าง <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- สถานที่ตั้งส้วมและน้ำ สวะ - สถานที่ตั้งส้วมและน้ำ สวะ	✓ - โครงการได้มีการออกแบบโครงสร้างและดำเนินการก่อสร้างส้วม น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน มั่นคงและแข็งแรง พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพทั่วไปของส้วมและน้ำทุกวัน หากพบว่ามี การชำรุดจะทำการปิดให้บริการส้วมชั่วคราวเพื่อทำการแก้ไขให้ เรียบร้อยก่อนเปิดให้บริการ	-	ภาพที่ 2.2-65 ส้วมส้วม
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบจำนวนและสภาพ ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน ของอุปกรณ์ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ ทำความสะอาดส้วมและน้ำ และอุปกรณ์ให้ความสว่าง บริเวณส้วม	✓ - เจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำ ความสะอาดส้วมและน้ำ และอุปกรณ์ให้ความสว่างบริเวณส้วม น้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการป้องกันส้วม ให้อยู่ในสภาพดี <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- การป้องกันส้วม	✓ - โครงการเลือกใช้วัสดุกระเบื้องของโครงการที่สามารถทนต่อ แรงดันในส้วมและน้ำได้เป็นอย่างดี รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้อง ทั่วไปและเป็นการป้องกันขนาดมาตรฐานของส้วมและน้ำที่สามารถยึด เกาะกับผิวได้เป็นอย่างดีไม่หลุดร่อนเสียหายก่อนเวลาอันควร	-	ภาพที่ 2.2-65 ส้วมส้วม



### ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีออลพี รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่สิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ โดยจะต้องติดตั้งทดแทนทันทีหาก พบว่าป้ายมีการชำรุดหรือหลุดร่วง เป็นต้น <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- ป้ายบอกความลึกของสระ ว่ายน้ำ	✓ - สำหรับป้ายบอกความลึกจะมีการระบุอยู่ในป้ายข้อปฏิบัติในการใช้ สระว่ายน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารจะทำการตรวจสอบด้วย สายตาเป็นประจำทุกวัน เมื่อพบว่ามีชำรุดหรือลบลบเลื่อนจะทำการ การปรับเปลี่ยนทันที	-	ภาพที่ 2.2-68 ป้ายข้อ ปฏิบัติการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความสะอาดของอ่างล้างมือพื้นที่ล้าง ตัว และพื้นที่ล้างเท้า <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- อ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณสระ ว่ายน้ำเป็นประจำทุกวันก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการสระว่ายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-21 ทำความ สะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบจำนวนและสภาพ ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน ของป้าย <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า บริเวณสระว่ายน้ำ	✓ - ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ ซึ่งภายใน ข้อบังคับมาตรการระบุข้อความดังกล่าวไว้ อีกทั้งในคู่มือระเบียบพัก อาศัยไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณพื้นที่ โครงการให้ผู้พักอาศัยรับทราบ	-	ภาพที่ 2.2-68 ป้ายข้อ ปฏิบัติการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ ภาคผนวก ค-2 ระเบียบ คู่มือพักอาศัย
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ คุณภาพน้ำ	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการตรวจวัด หรือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของสระว่ายน้ำ	-	ภาคผนวก ง-4 ผลการ ตรวจวิเคราะห์ค่าความ เป็นกรด-ด่างและคลอรีน

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโวลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - สภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติ ของการใช้สระว่ายน้ำให้ปลอดภัย หากมีการชำรุดจะต้องเปลี่ยนแปลง ทดแทนทันที <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของ การใช้สระว่ายน้ำให้ ปลอดภัย	✓ - เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบสภาพของกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ใน สภาพดี ถ้าพบว่ามีมีการแตกหักชำรุด ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับในการ ใช้สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ พื้นที่ล้างตัว และความสะดวกสบายบริเวณสระว่ายน้ำ น้ำเป็นประจํา หากพบว่ามีการชำรุดของพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะ รีบดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที	-	ภาพที่ 2.2-68 ป้ายข้อ ปฏิบัติการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จัดบันทึกระยะเวลาการใช้งานและ บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน	- บันทึกระยะเวลาการใช้งาน เครื่องกรองน้ำ และดูแล บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการบันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่องกรองน้ำ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำเป็นประจำทุกวัน และมีการล้าง ทำความสะอาดเมื่อพบว่ามีการสะสมของคราบตะกอน	-	ภาคผนวก ค-4 เอกสาร การตรวจสอบบำรุงรักษา
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - อายุการใช้งานของสารเคมี - ห้องเครื่องสระว่ายน้ำและสภาพของ บรรจุภัณฑ์ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง	- บรรจุภัณฑ์และอายุการใช้ งานของสารเคมี	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และอายุการใช้งาน ของสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสระว่ายน้ำทุกครั้ง พร้อม ทั้งมีการจัดทำพื้นที่สำหรับเก็บสารเคมีแยกเฉพาะ	-	ภาพที่ 2.2-70 ห้องเก็บ สารเคมี
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ปีละ 1 ครั้ง	- อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของคณาจารย์ที่ เจ้าหน้าที่เติมสารเคมี	✓ - เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงานที่สัมผัสกับสารเคมีอย่าง เพียงพอ	-	-

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมือปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้า มายังบริเวณสระว่ายน้ำ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- บริเวณสระว่ายน้ำ	✓ - ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายระเบียบปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำตรวจการปฏิบัติตามข้อกำหนดการระเบียบ การใช้บริการสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด	-	ภาพที่ 2.2-68 ป้ายข้อ ปฏิบัติการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำและ พื้นที่ส่วนกลาง <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- บริเวณสระว่ายน้ำและพื้นที่ ส่วนกลาง	✓ - นิเทศดูแลการทำความสะอาดให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณสระ ว่ายน้ำเป็นประจำทุกวันก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการสระว่ายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-21 พนักงาน ทำความสะอาดพื้นที่ ส่วนกลาง
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - สภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติ ของการใช้สระว่ายน้ำ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - เดือน 1 เดือน	- ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของ การใช้สระว่ายน้ำ	✓ - เจ้าหน้าที่ที่มีการดูแลและตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและข้อ ปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-68 ป้ายข้อ ปฏิบัติการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จำนวนและสภาพตลอดจนความ พร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ งาน <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- จำนวนและสภาพตลอดจน ความพร้อมในการใช้งาน ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต	✓ - บริเวณสระว่ายน้ำมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำบริเวณพื้นที่ เก็บอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและ นำมาใช้ได้ทันที ประกอบไปด้วย โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ	-	ภาพที่ 2.2-66 อุปกรณ์ ช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล รีอัลท์ รัชดา คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
15. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของ การบริการระหว่าง น้ำ (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จำนวนและสภาพตลอดจนความ พร้อมในการใช้งานของโทรศัพท์ <b>ระยะเวลา/ความถี่</b> - ทุกวัน	- โทรศัพท์สำหรับติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดทำรายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สถานพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และพนักงานรักษาความ ปลอดภัยประจำสรว่ายน้ำ เพื่อที่จะสามารถเข้ารับผู้ป่วยได้ทันเวลา	-	ภาคผนวก ค-9 เบอร์ ติดต่อฉุกเฉิน

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ดัชนี ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำใช้ คุณภาพน้ำทิ้ง และ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1) คุณภาพอากาศกำหนดให้ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยของไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO<sub>x</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) ความถี่ 6 เดือนครั้ง

2) คุณภาพน้ำใช้ กำหนดให้มีการตรวจวัด ลักษณะทางกายภาพ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), กลิ่น, สี (Color), ความขุ่น (Turbidity), โคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) และ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ในถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง

3) คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตรวจวัด 1 จุด ได้แก่ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน

4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณ 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน้ำส่วนลึก และ สระว่ายน้ำส่วนตื้น มีพารามิเตอร์ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ pH, Free Chlorine ให้ตรวจวัดทุกวัน (โดยทางโครงการดำเนินการตรวจวัดเอง เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง) , Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria และ Fecal ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง และ ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness), อุณหภูมิ (Temperature), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform, จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (E.Coli) , ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness) และความใส (Clean) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง



### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีเวอร์ส รัชดา คอนโดมิเนียม ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง น้ำใช้ และ น้ำสระว่ายน้ำ

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจะทำการเก็บตัวอย่างโดยวิธี Air Sampling โดยตัวอย่างจะถูกนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 7 วัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจกบันทึกข้อมูลใบแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน UA EPA Method ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจกบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีการวิเคราะห์

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1) คุณภาพอากาศ	- TSP	- High-Volume Air Sampling	09 - 10/12/65	US EPA Method Part 50 App B
	- PM <sub>10</sub>	- High-Volume Air Sampling	09 - 10/12/65	US EPA Method Part 50 App J
	- Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	- Introduction Manual SO <sub>2</sub> Fluorescent Analyzer	09/12/65	US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58
	- Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> )	- Chemiluminescent NO/NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> Analyzer	09/12/65	US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F
	- Carbon Monoxide (CO)	- Carbon Monoxide Analyzer	09/12/65	US EPA Method Part 50 App C
	- Total Hydrocarbon (HC)	- Total Hydrocarbon Analyzer	09/12/65	US EPA Method Part 50 App C
2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	- pH	- Electrometric	15/07/65	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>rd</sup> ed, 2017
	- BOD	- Azide Modification	24/08/65	
	- TSS	- SMWW 2017 (2450D)	21/09/65	
	- Settleable Solid	- Volumetric Test	19/10/65	
	- TDS	- Dried at 103-105 °C	18/11/65	
	- Sulfide	- Iodometric	09/12/65	

ตารางที่ 3.5.2-1 (ต่อ) ขอบเขตวิธีการวิเคราะห์

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
3) ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli</li> <li>- Turbidity</li> <li>- Color</li> <li>- Odour</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrometric</li> <li>- Other Escherichia Coli Procedure</li> <li>- Nephelometric</li> <li>- Platinum-cobalt</li> <li>- Threshold</li> </ul>	19/12/65	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017
4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH*</li> <li>- Free Chlorine*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH Test kit</li> <li>- Chlorine Test kit</li> </ul>	ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard Total Coliform Fermentation Technique</li> <li>- Thermo tolerant (Fecal) Coliform Procedure</li> </ul>	15/07/65 24/08/65 21/09/65 19/10/65 18/11/65 09/12/65	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Combined chlorine</li> <li>- Alkalinity</li> <li>- Calcium hardness</li> <li>- Cyanuric acid</li> <li>- Chloride</li> <li>- Ammonia</li> <li>- Nitrate</li> <li>- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli</li> <li>- Staphylococcus aureus</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calculation</li> <li>- Titration Method</li> <li>- EDTA Titrimetric Method &amp; Calculation</li> <li>- Photometric</li> <li>- Argentometric Method</li> <li>- Titrimetric</li> <li>- Brucine</li> <li>- Other Escherichia Coli Procedure</li> <li>-</li> <li>- Standard Total Coliform Fermentation Technique</li> <li>- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure</li> </ul>	25/05/65	APHA-AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017

### 3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 คัดนี้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังภาพที่ 3.5.3-1 และผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.3-1 สารสรุปได้ดังนี้

#### สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

##### 1) ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide (CO) 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 3.02 ppm มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ppm

##### 2) ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน Total Hydrocarbon (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 2.82 ppm สำหรับค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอนปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน

##### 3) ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ Sulfur Dioxide (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ Sulfur Dioxide (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.002 ppm ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.001 ppm as SO<sub>2</sub>

##### 4) ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน Nitrogen Dioxide (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.015 ppm ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.027 ppm as NO<sub>2</sub>

##### 5) ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)

ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) มีค่าเท่ากับ 0.034 mg/m<sup>3</sup> ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.047 mg/m<sup>3</sup>

##### 6) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) มีค่าเท่ากับ 0.016 mg/m<sup>3</sup> ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.022 mg/m<sup>3</sup>



ภาพที่ 3.5.3-1 แสดงตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	NO <sub>2</sub> (ppm)	SO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	THC (ppm)	TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )
11:00 AM - 12:00 PM	0.010	0.001	3.02	2.82	0.047	0.022
12:00 PM - 01:00 PM	0.011	0.001				
01:00 PM - 02:00 PM	0.011	0.001				
02:00 PM - 03:00 PM	0.012	0.001				
03:00 PM - 04:00 PM	0.013	0.001				
04:00 PM - 05:00 PM	0.015	0.001				
05:00 PM - 06:00 PM	0.013	0.001				
06:00 PM - 07:00 PM	0.014	0.001				
07:00 PM - 08:00 PM	0.014	0.001				
08:00 PM - 09:00 PM	0.014	0.001				
09:00 PM - 10:00 PM	0.021	0.001				
10:00 PM - 11:00 PM	0.012	0.001				
11:00 PM - 12:00 AM	0.012	0.001				
12:00 AM - 01:00 AM	0.012	0.001				
01:00 AM - 02:00 AM	0.012	0.001				
02:00 AM - 03:00 AM	0.011	0.001				
03:00 AM - 04:00 AM	0.012	0.001				
04:00 AM - 05:00 AM	0.011	0.001				
05:00 AM - 06:00 AM	0.011	0.001				
06:00 AM - 07:00 AM	0.011	0.002				
07:00 AM - 08:00 AM	0.012	0.002				
08:00 AM - 09:00 AM	0.013	0.002				
09:00 AM - 10:00 AM	0.014	0.001				
10:00 AM - 11:00 AM	0.013	0.002				
Average (24 hrs)	0.012	0.001	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.015	0.002	-	-	-	-
Standard 1hr -Average	0.17	0.30	30	-	0.33	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

<sup>3/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

<sup>4/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



รายละเอียดของอุปกรณ์ตรวจวัด NO<sub>2</sub> และ SO<sub>2</sub>: NO-NO<sub>2</sub>-NO<sub>x</sub> Analyzer Model APNA-370 Serial No.P1EJ99E5  
SO<sub>2</sub> Analyzer Model APSA-370 Serial No. YDL839W0  
รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่การสอบเทียบ : Number CC241587, Pressure 2000 psig , 2000 psig  
Concentration of nitric oxide 50.9 ppm  
Concentration of sulfur dioxide 49.68 ppm  
Certification Date: 07/12/17 Expiration Date: 07/12/21

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางนิรมล ผดุงสงฆ์  
เบอร์โทรศัพท์ : 03-580-0593

ชื่อผู้บันทึก : นายรังศศิกร โกสุมภ์  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายรังศศิกร โกสุมภ์

## เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากการจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 6 ดัชนี ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง แสดงดังตารางที่ 3.5.3-2 และภาพที่ 3.5.3-2 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 1) ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide (CO) 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.00-3.02 ppm มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 30 ppm

### 2) ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน Total Hydrocarbon (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1.50-20.61 ppm สำหรับค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอนปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน

### 3) ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ Sulfur Dioxide (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 24 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ Sulfur Dioxide (SO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.003 ppm ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 ppm as SO<sub>2</sub>

### 4) ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน Nitrogen Dioxide (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>2</sub>) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.015-0.034 ppm ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.17 ppm as NO<sub>2</sub>

### 5) ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)


ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.032-0.061 mg/m<sup>3</sup> ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.33 mg/m<sup>3</sup>

### 6) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.015-0.024 mg/m<sup>3</sup> ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.12 mg/m<sup>3</sup>


ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

วัน/เดือน/ ปี	ผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศ					
	CO	THC	(SO <sub>2</sub> )	(NO <sub>2</sub> )	TSP	PM-10
	ppm	ppm	(ppm)	(ppm)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )
19/06/63	1.20	6.13	0.003	0.034	0.032	0.020
04/12/63	1.10	1.50	0.003	0.034	0.061	0.024
17/06/64	1.10	20.61	0.002	0.019	0.034	0.015
21/12/64	1.00	5.23	0.002	0.021	0.035	0.016
28/06/65	2.64	3.32	0.001	0.027	0.043	0.021
09/12/65	3.02	2.82	0.002	0.015	0.047	0.022
มาตรฐาน	30 <sup>1/</sup>	-	0.30 <sup>2/</sup>	0.17 <sup>3/</sup>	0.33 <sup>4/</sup>	0.12 <sup>4/</sup>

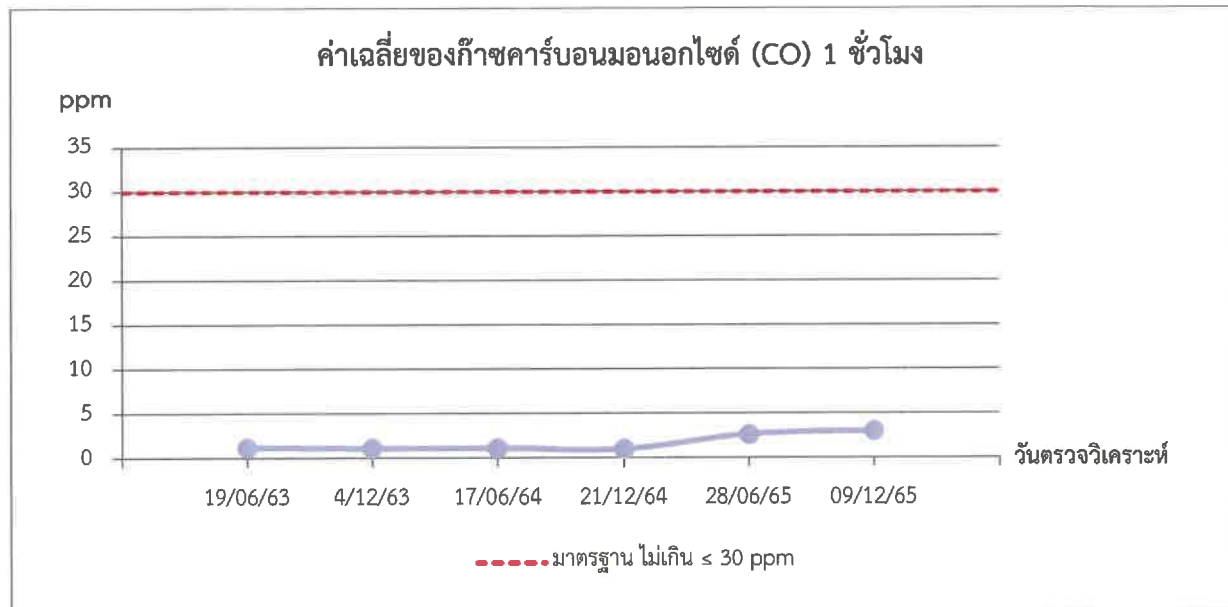


หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 30 ppm

ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

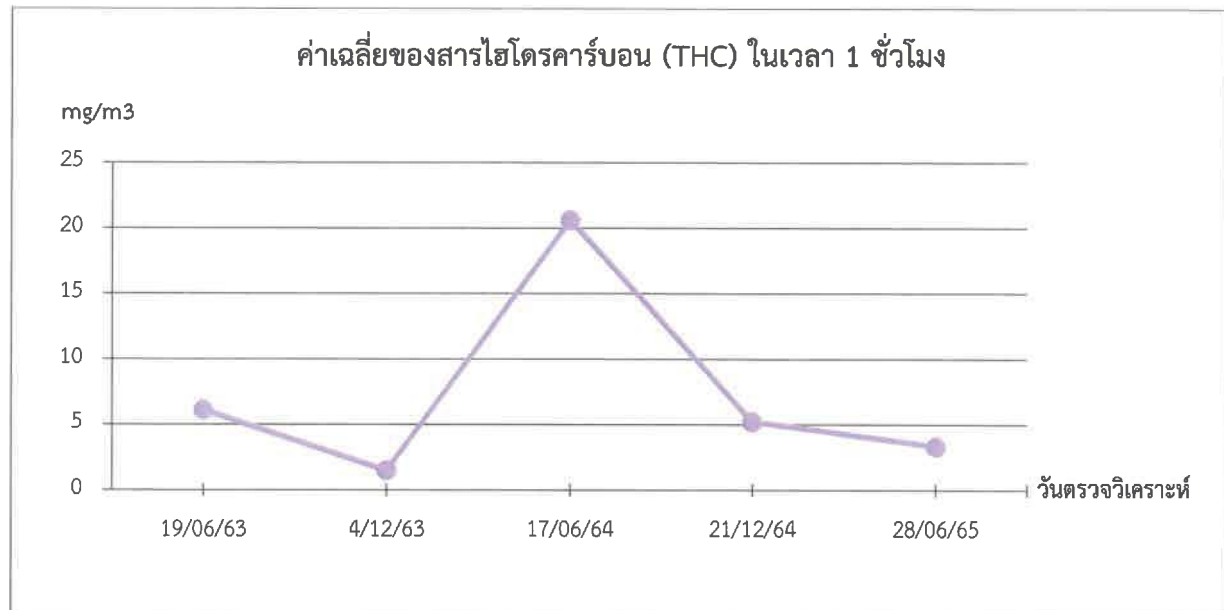


หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐานของสารไฮโดรคาร์บอน

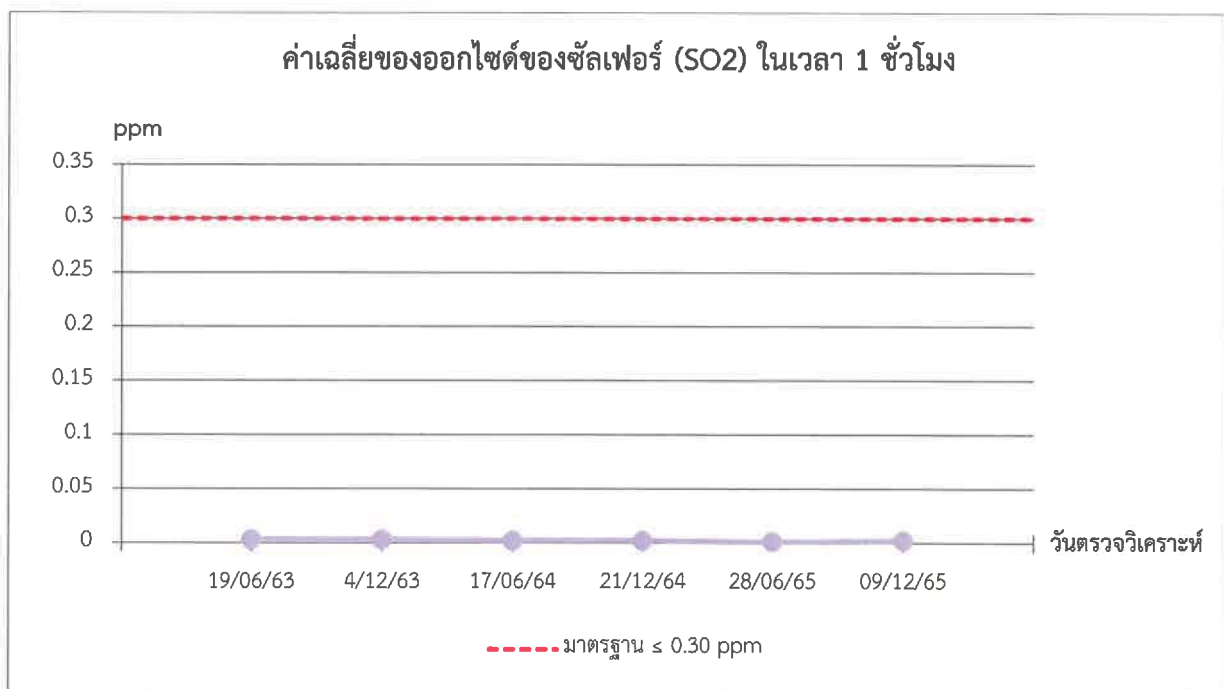


หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐาน  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.30 ppm as SO<sub>2</sub>

ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

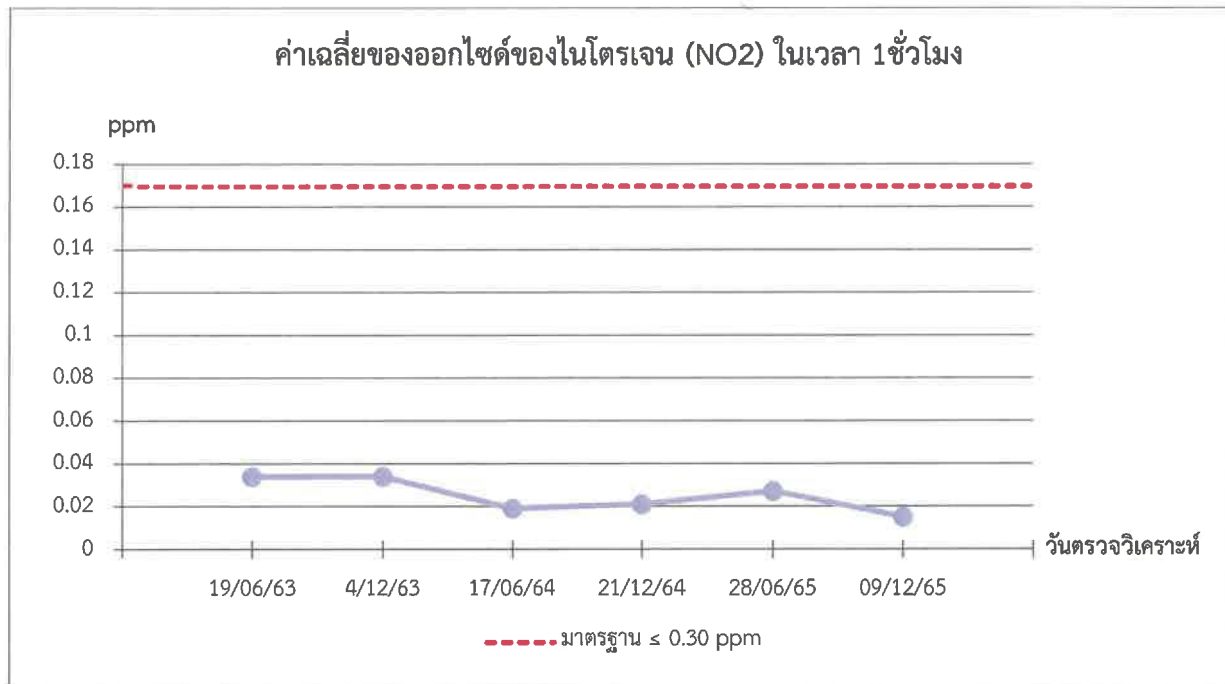


หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.17 ppm as NO<sub>2</sub>

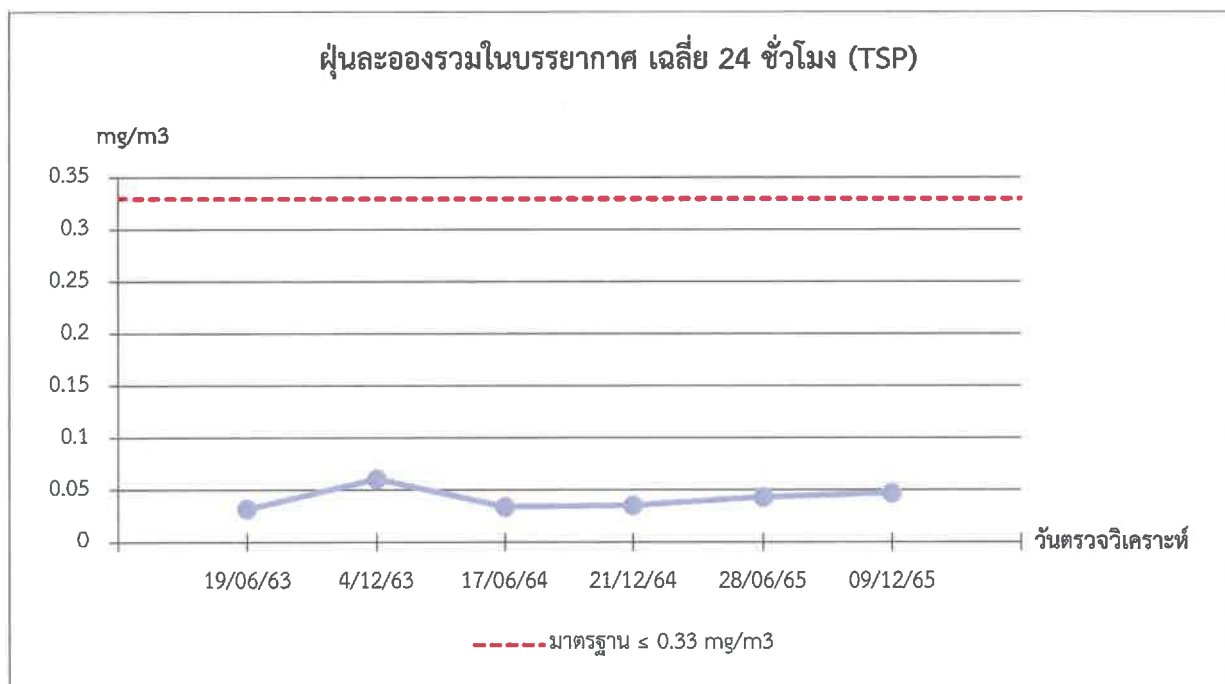

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไว้ไม่เกิน 0.33 mg/m<sup>3</sup>

**ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน**



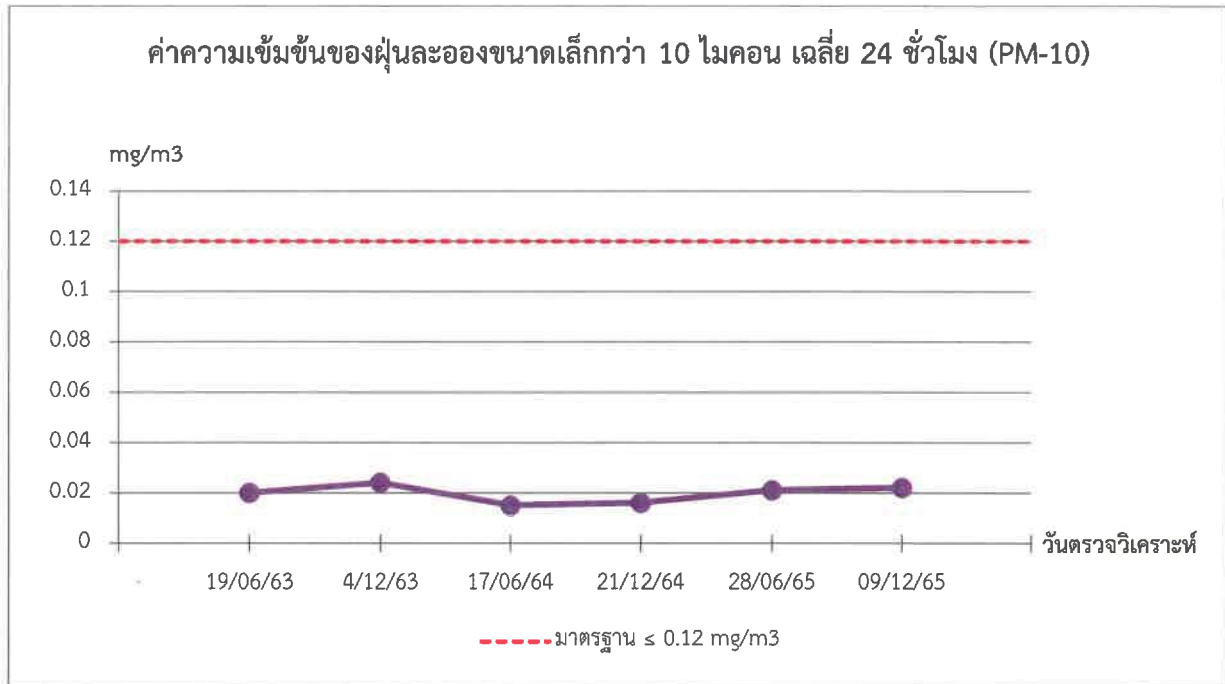

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไว้ไม่เกิน  $0.12 \text{ mg/m}^3$

ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

### 3.5.4 คุณภาพภาพน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตรวจวัด 1 จุด ได้แก่ บริเวณตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) 1 ครั้ง/เดือน ซึ่งโครงการเริ่มดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565 ตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังภาพที่ 3.5.4-1



ภาพที่ 3.5.4-1 แสดงตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

#### สรุปผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ยกเว้นค่าทีเคเอ็น (TKN) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ในช่วงเดือนต่อมาพบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.4-1, ภาคผนวก ง-2 และภาพที่ 3.5.4-2

ตารางที่ 3.5.4-1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดตรวจวัด	วันที่	ผลการวิเคราะห์							
		pH	BOD	TSS	TDS	Settleable Solid	Grease & Oil	TKN	Sulfide
		C°	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L
จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อน ระบายออกนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	15/07/65	7.8	19	23	368	0.5	4	45	<0.10
	24/08/65	7.6	<4	<10	168	<0.10	<2	5	<0.10
	21/09/65	7.5	<4	<10	158	<0.10	<2	<5	<0.10
	19/10/65	7.7	12	30	192	0.1	<2	25	<0.10
	18/11/65	7.7	12	10	200	<0.10	<2	26	<0.10
	09/12/65	7.8	<4	<10	250	<0.1	<2	16	<0.10
ค่าสูงสุด- ค่าสูงสุด	7.5 - 7.8	<4 - 19	<10 - 30	158 - 368	<0.10 - 0.5	<2 - 4	<5 - 45	<0.10	
มาตรฐาน	5.0-9.0	≤20	≤30	≤500	≤0.5	≤20	≤35	≤1.0	

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

\* เป็นค่า TDS ที่ลบออกจากค่า TDS น้ำประปา

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

ชื่อผู้วิเคราะห์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

: นายมานพ สลามซอ

: นางนิรมล ผดุงสงฆ์

: นางสาวอรวรรณ สี่ใต้

: บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

เลขทะเบียน

เลขทะเบียน

เลขทะเบียน

โทรศัพท์

: ว-190-จ-0011

: ว-190-ค-0001

: ว-190-จ-0007

: 035-800-5993

### เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งประจำปี 2563 - ปัจจุบัน พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ยกเว้นค่า บีโอดี (BOD), ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) และค่าทีเคเอ็น (TKN) ที่มีค่าเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากบ่อบำบัดอากาศภายในบ่อบำบัดอากาศชำรุด โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมและสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแนวโน้มในช่วงเดือนถัดมา พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ในพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.4-2 และภาพที่ 3.5.4-2




ตารางที่ 3.5.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งประจำปี 2563 - ปัจจุบัน

จุดตรวจวัด	วันที่	ผลการวิเคราะห์								
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solid mL/L	Grease & Oil mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L	
- จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกนอก โครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	21/05/63	7.8	37	45	457	<0.1	<2	52	<0.10	
	18/06/63	7.6	35	30	468	<0.1	4	27	<0.10	
	23/07/63	7.2	28	16	380	<0.1	4	14	<0.10	
	20/08/63	7.3	37	22	392	<0.1	<2	20	<0.10	
	17/09/63	7.7	10	11	398	<0.1	<2	35	<0.10	
	22/10/63	7.8	14	11	390	<0.1	<2	35	<0.10	
	19/11/63	7.6	15	12	330	<0.1	<2	40	<0.10	
	03/12/63	8	13	17	328	<0.1	2	39	<0.10	
	31/01/64	7.3	48	60	580	0.1	6	32	<0.10	
	03/02/64	7.3	38	71	524	0.2	4	33	<0.10	
	26/03/64	7.8	7	<10	271	<0.1	<2	9	<0.10	
	23/04/64	7.2	24	17	332	<0.1	<2	14	<0.10	
	20/05/64	8.0	4	<10	224	<0.1	<2	16	<0.10	
	16/06/64	8	<4	<10	258	<0.1	<2	8	<0.10	
	13/07/64	7.7	20	17	172	<0.1	<2	42	<0.10	
10/08/64	7.5	8	<10	232	0.3	<2	<5	<0.10		
15/09/64	7.8	9	<10	218	<0.1	<2	13	<0.10		
28/10/64	7.8	10	<10	130	<0.1	<2	12	<0.10		
26/11/64	7.6	14	13	390	<0.1	<2	57	<0.10		
21/12/64	7.3	36	43	354	<0.1	2	42	<0.10		
มาตรฐาน	5.0-9.0	≤20	≤30	≤500	≤0.5	≤20	≤35	≤1.0		






ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งปี 2563 - ปัจจุบัน



จุดตรวจวัด	วันที่	ผลการวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solid mL/L	Grease & Oil mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
- จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนระบายออกนอก โครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	24/01/65	7.8	9	<10	300	<0.1	<2	11	<0.10
	22/02/65	8.0	6	<10	294	<0.1	<2	20	<0.10
	22/03/65	7.8	7	<10	218	<0.1	<2	9	<0.10
	29/04/65	8.3	<4	<10	256	<0.1	2	<5	<0.10
	25/05/65	7.8	<4	<10	304	<0.1	<2	19	<0.10
	21/06/65	8.1	6	<10	220	<0.1	<2	12	<0.10
	15/07/65	7.8	19	23	368	0.5	4	45	<0.10
	24/08/65	7.6	<4	<10	168	<0.10	<2	5	<0.10
	21/09/65	7.5	<4	<10	158	<0.10	<2	<5	<0.10
	19/10/65	7.7	12	30	192	0.1	<2	25	<0.10
มาตรฐาน	18/11/65	7.7	12	10	200	<0.10	<2	26	<0.10
	09/12/65	7.8	<4	<10	250	<0.1	<2	16	<0.10
		5.0-9.0	≤20	≤30	≤500	≤0.5	≤20	≤35	≤1.0

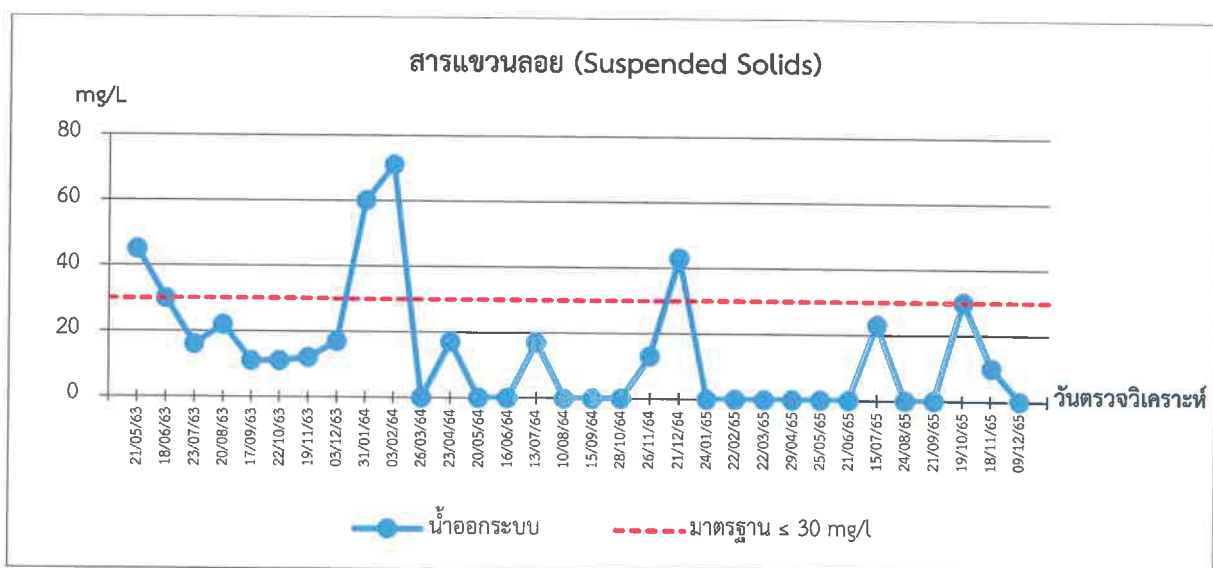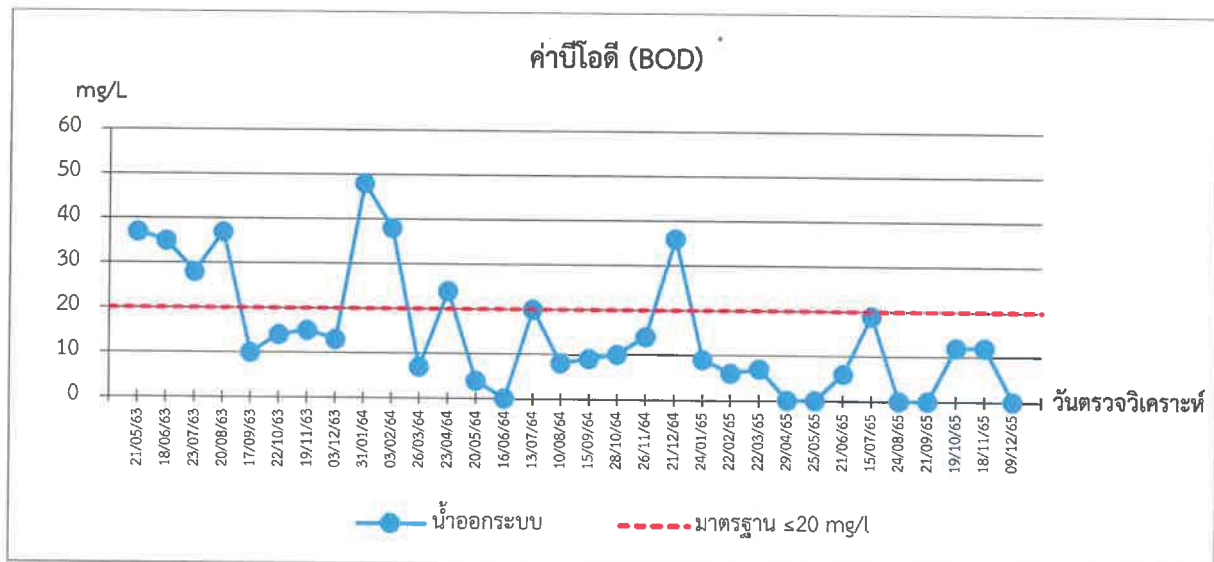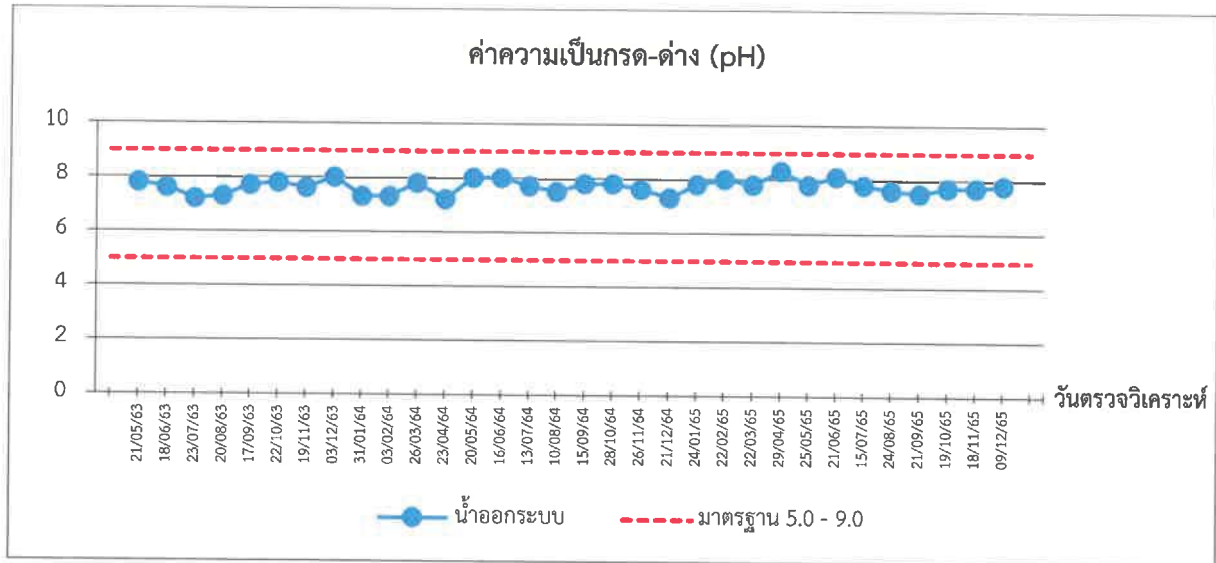

ภาพที่ 3.5.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

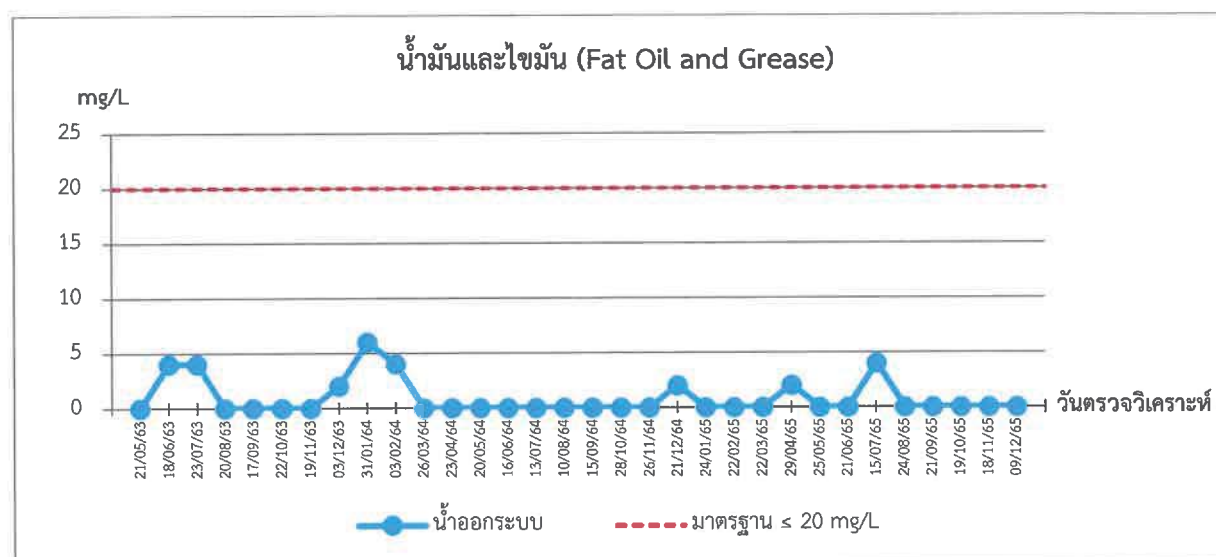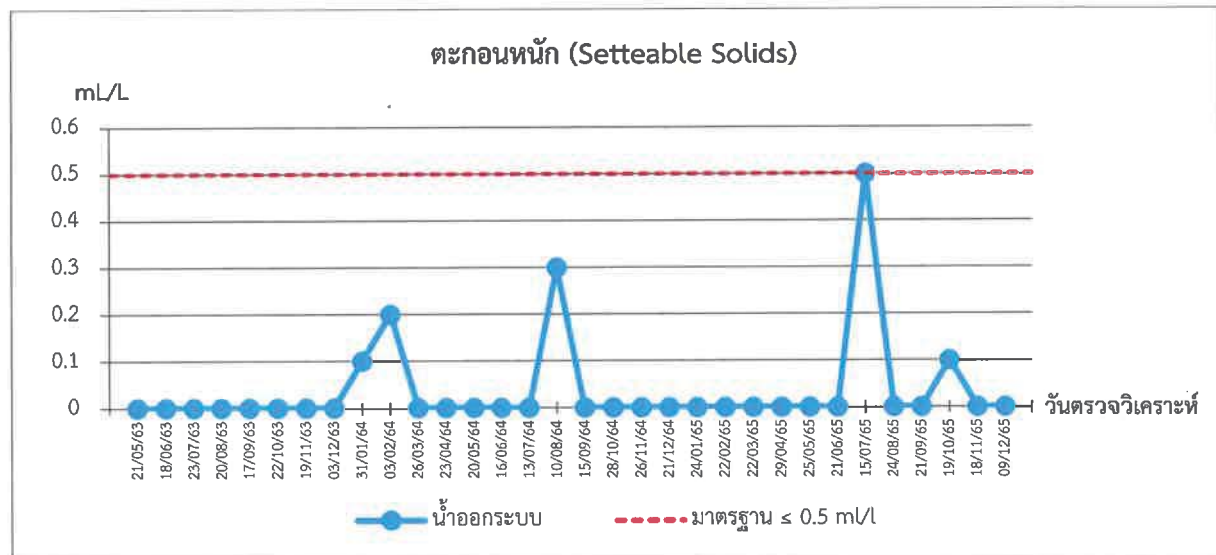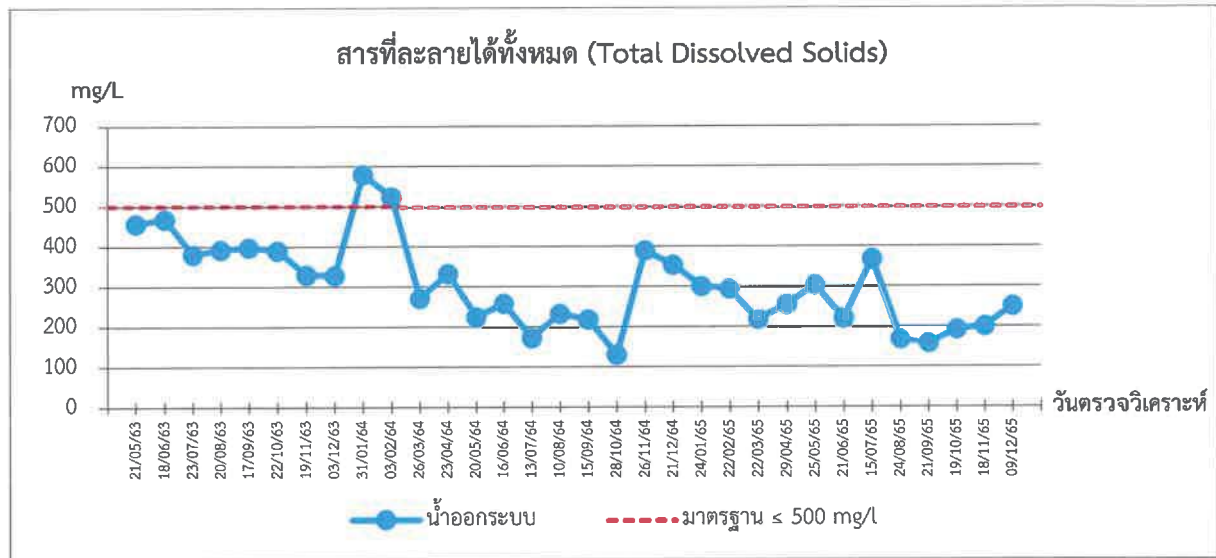

ภาพที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

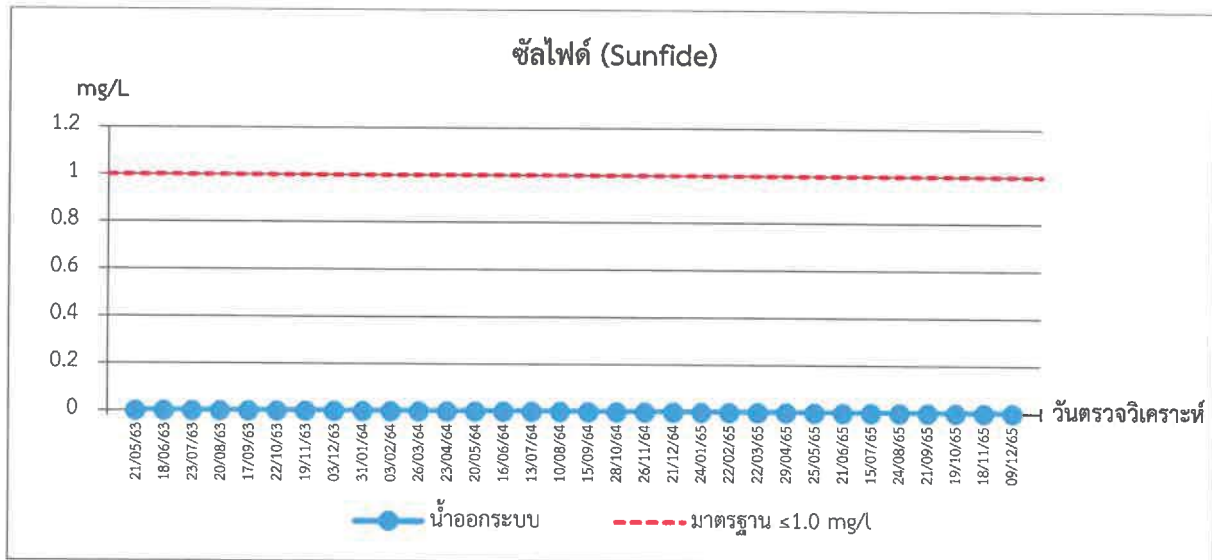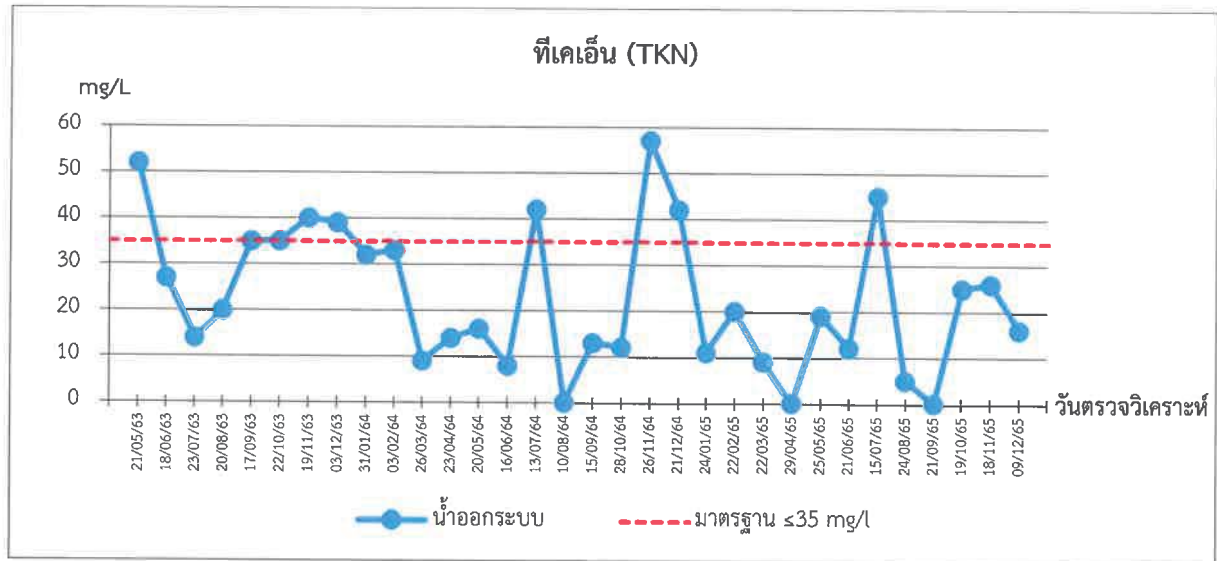

ภาพที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

### 3.5.5 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการตรวจวัด ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), กลิ่น, สี (Color), ความขุ่น (Turbidity), โคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) และ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ในถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน และ ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า ตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.5.5-1



ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน



ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า

ภาพที่ 3.5.5-1 ตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้

#### สรุปผลตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้จากถังสำรองน้ำ

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้จากถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน และถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปานครหลวง พ.ศ. 2560 ทั้ง 2 จุด ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.5-1 และ ภาคผนวก ง-3

ตารางที่ 3.5.5-1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำ

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		pH	Turbidity (NTU)	Color (Pt-Co Unit)	Total Coliform (MPN/100 mL)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)
ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน	09/12/65	7.2	0.68	3.6	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
ถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า	09/12/65	7.5	0.64	3.7	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน		6.5 - 8.5	≤1.0	≤15	ตรวจไม่พบ	-

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของการประปาานครหลวง พ.ศ. 2560

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสมมาตร อยู่สา

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด โทรศัพท์ : 035-800-593






### เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้จากถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน และถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า พบว่า **ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปานครหลวง** ทั้ง 2 จุดตรวจวัดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5.5-2 และ ภาพที่ 3.5.5-2

ตารางที่ 3.5.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำ

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		pH	Turbidity (NTU)	Color (Pt-Co Unit)	Total Coliform (MPN/100 mL)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)
ถังสำรองน้ำใช้ชั้น ใต้ดิน	19/06/63	7.6	0.48	<1.0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	03/12/63	7.7	0.74	5.6	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	17/06/64	7.8	0.38	<0.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	21/12/64	7.8	0.48	6.6	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	21/06/65	7.6	0.65	2.9	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	7.2	0.68	3.6	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
ถังสำรองน้ำใช้ชั้น ดาดฟ้า	19/06/63	7.8	0.37	<1.0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	03/12/63	7.9	0.72	5.9	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	17/06/64	7.9	0.34	<1.0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	21/12/64	7.5	0.44	6.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	21/06/65	7.7	0.67	3.4	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	7.5	0.64	3.7	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน		6.5 - 8.5	≤1.0	≤15	ตรวจไม่พบ	-

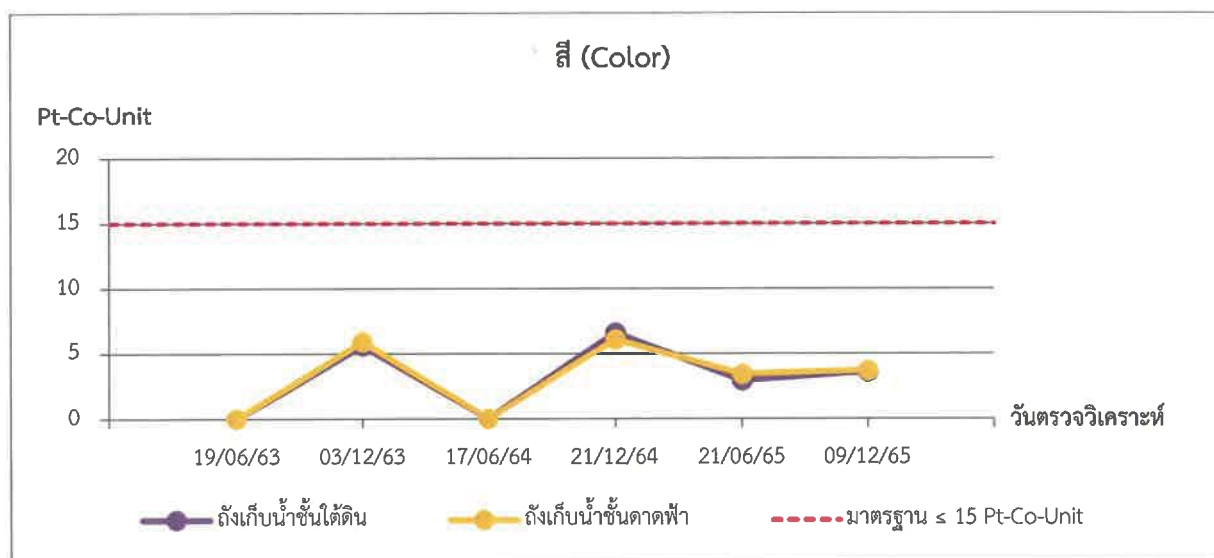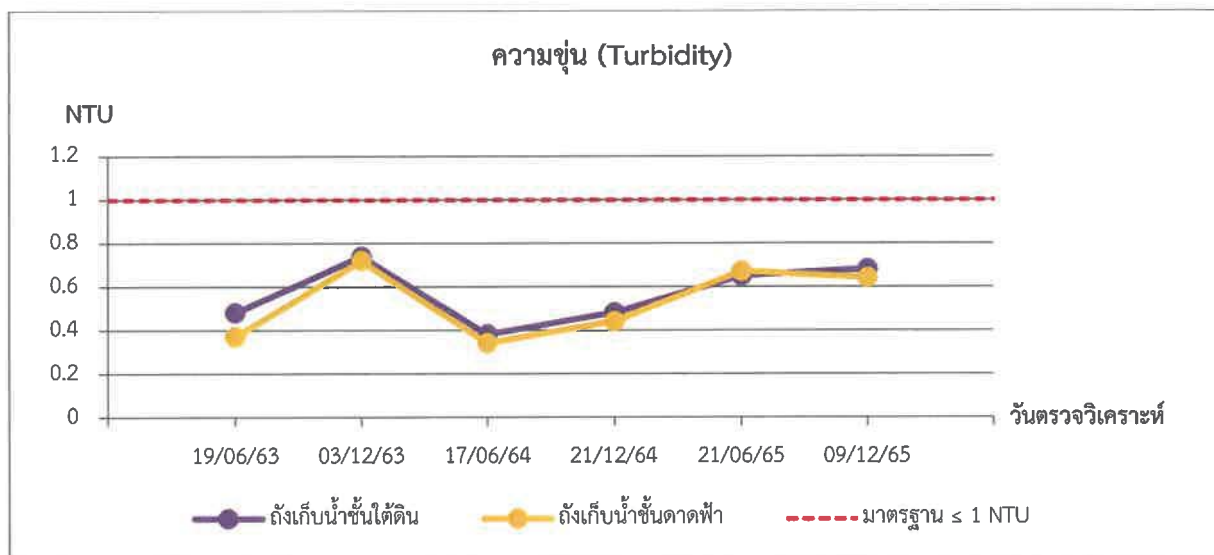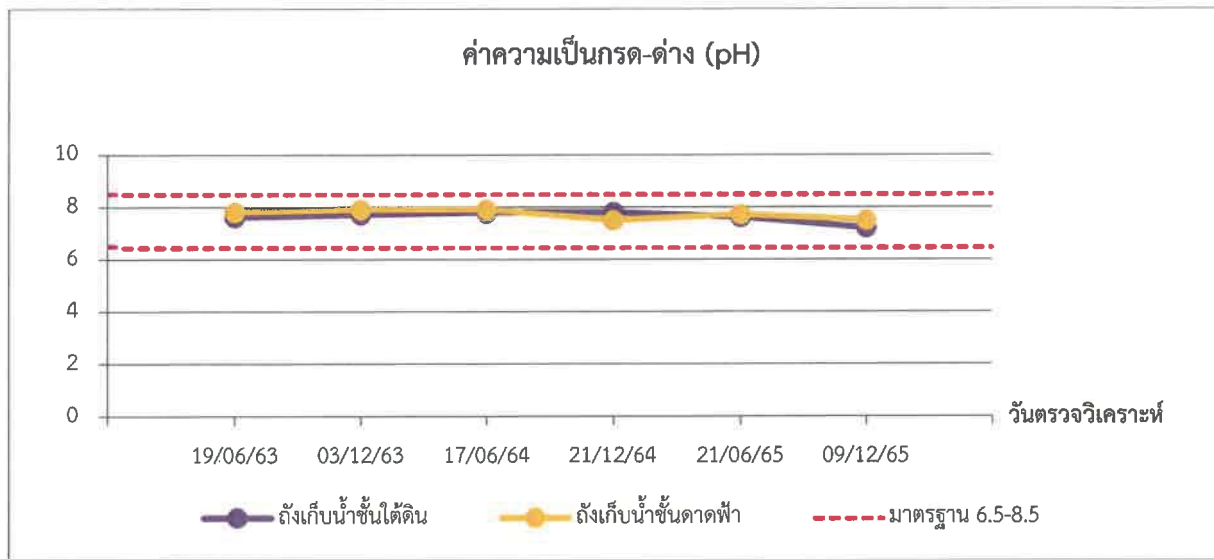

ภาพที่ 3.5.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

### 3.5.6 คุณภาพภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณ 2 จุด ได้แก่สระว่ายน้ำ ส่วนต้น และ สระว่ายน้ำส่วนลึก มีพารามิเตอร์ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ pH และ Free Chlorine ให้ตรวจวัดทุกวัน (โดยทางโครงการดำเนินการตรวจวัดเอง เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง) ,Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria และ Fecal ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง และ ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness), อุณหภูมิ (Temperature), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform, จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (E.Coli) , ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness) และความใส (Clean) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 3.5.6-1



สระว่ายน้ำส่วนต้น




สระว่ายน้ำส่วนลึก

ภาพที่ 3.5.6-1 แสดงตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

#### 1) ความถี่วัน 2 ครั้ง

ตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่สระว่ายน้ำส่วนลึก และ สระว่ายน้ำส่วนต้น มีพารามิเตอร์ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ให้ตรวจวัดทุกวัน โดยทางโครงการดำเนินการตรวจวัดเอง เป็นประจำทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง จำนวนจุดตรวจวัด 1 จุด แสดงดังภาพที่ 3.5.6-2 และผลการตรวจวัดแสดงดัง (ภาคผนวก ง-4)

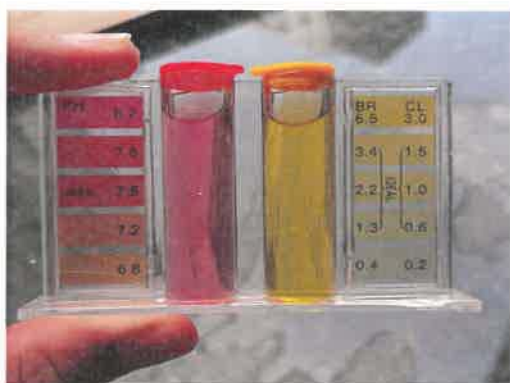

ภาพที่ 3.5.6-2 แสดงวิธีการตรวจวิเคราะห์ค่า pH และ Chlorine

## 2) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการได้เริ่มดำเนินการตรวจวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างแสดงดัง ภาพที่ 3.5.6-1

### สรุปผลตรวจวัด Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria

จากการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria พบว่า **ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-1 และภาคผนวก ง-5

ตารางที่ 3.5.6-1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
สระว่ายน้ำส่วนต้น	15/07/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/08/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/09/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/10/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/11/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
สระว่ายน้ำส่วนลึก	15/07/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/08/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/09/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/10/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/11/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

\* สระว่ายน้ำระบบเกลือ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนากร ผดุงเวียง

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 035-800-593



### เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria

จากการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ในช่วงปี 2563 ถึงปัจจุบัน พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3.5.6-2

ตารางที่ 3.5.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
ส้วมสาธารณะส่วนต้น	21/05/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/06/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	23/07/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/08/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	17/09/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/10/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/11/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	03/12/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	31/01/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	03/02/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	26/03/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	23/04/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/05/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	16/06/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	13/07/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	10/08/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	15/09/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	28/10/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	26/11/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/12/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/01/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/02/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/03/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	29/04/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	25/05/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/06/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบ



ตารางที่ 3.5.6-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
สระว่ายน้ำส่วนต้น (ต่อ)	15/07/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/08/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/09/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/10/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/11/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
สระว่ายน้ำส่วนลึก	21/05/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/06/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	23/07/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/08/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	17/09/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/10/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/11/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	03/12/63	<1.1	ตรวจไม่พบ
	31/01/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	03/02/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	26/03/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	23/04/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/05/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	16/06/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	16/06/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	13/07/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	10/08/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	15/09/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	28/10/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	26/11/64	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/01/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/02/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	22/03/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	29/04/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	25/05/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	21/06/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	15/07/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	24/08/65	<1.1	ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 3.5.6-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
สระว่ายน้ำส่วนลึก (ต่อ)	21/09/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	19/10/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	18/11/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
	09/12/65	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบ

### 3) ความถี่ปีละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบกำหนดให้ ทำการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ โดยมี พารามิเตอร์ได้แก่ ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness), อุณหภูมิ (Temperature), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (E.Coli) , ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness) และความใส (Clearn) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งและวิธีการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.5.6-2

### สรุปผลตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ยกเว้นค่า ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 600 mg/L เนื่องจากระบบฆ่าเชื้อโรคสระว่ายน้ำของโครงการเป็นสระว่ายน้ำที่คุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ ซึ่งจะใช้เกลือธรรมชาติในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน ทั้งนี้ ทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับทราบแล้ว ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-3 และ ภาคผนวก ง-5

### ตารางที่ 3.5.6-3 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์		มาตรฐาน
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	
ความเป็นด่าง (Alkalinity)	mg/L	62	70	80-100
ค่าความกระด้าง (Calcium hardness)	mg/L	113	101	250-600
คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine)	mg/L	0.07	0.10	0.5-1.0
ความเข้มข้นกรดยานูริก (Cyanuric acid)	mg/L	6	5	30-60
ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride)	mg/L	2074	2282	≤600
ความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia)	mg/L	<0.10	<0.10	≤20
ความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate)	mg/L	12	11	-
E. coli	MPN/100 mL	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	<1.1	<1.1	ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

\* สระว่ายน้ำระบบเกลือ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์ เลขทะเบียน : ว-190-ค-4128  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวณกร ผดุงเวียง  
 บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 035-800-593

### เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ




จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2563-ปัจจุบัน พบว่า **พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน**คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ยกเว้นค่า ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 600 mg/L เนื่องจากระบบฆ่าเชื้อโรคสระว่ายน้ำของโครงการเป็นสระว่ายน้ำแบบระบบเกลือ ทั้งนี้ ทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับทราบแล้ว ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-4, ภาพที่ 3.5.6-3 และภาคผนวก ง-5

ตารางที่ 3.5.6-4 เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพน้ำระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน

บริเวณที่ตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์									
		Alkalinity (mg/L)	Calcium hardness (mg/L)	Combined chlorine (mg/L)	Cyanuric acid (mg/L)	Chloride (mg/L)	Ammonia (mg/L)	Nitrate (mg/L)	E. coli (MPN/100 mL)	TCB (MPN/100 mL)	FCB (MPN/100 mL)
สระว่ายน้ำส่วนต้น	21/05/63	82	110	0.19	9	1985	<0.10	1.8	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/05/64	80	79	0.02	7	1768	<0.10	6.8	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	25/05/65	62	113	0.07	6	2074	<0.10	12	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
สระว่ายน้ำส่วนเล็ก	21/05/63	102	112	0.19	14	1928	<0.10	1.8	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	20/05/64	90	89	0.02	8	1957	<0.10	6.2	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	25/05/65	70	101	0.1	5	2282	<0.10	11	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		80-100	250-600	0.5-1.0	30-60	≤600	≤20	-	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ



หมายเหตุ : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

\* สระว่ายน้ำระบบเกลือ

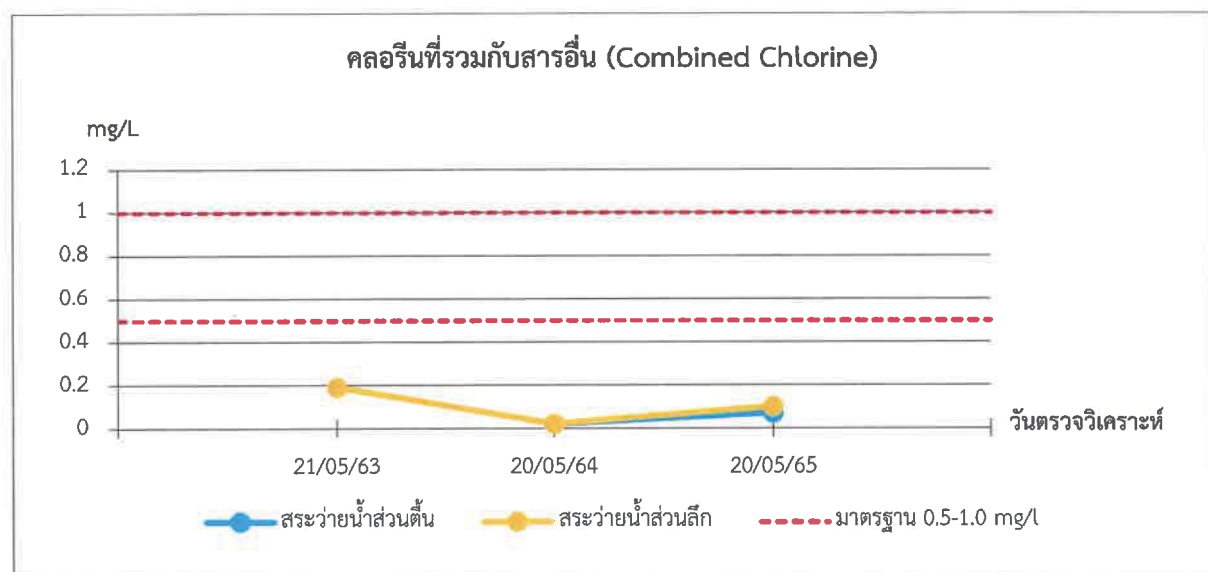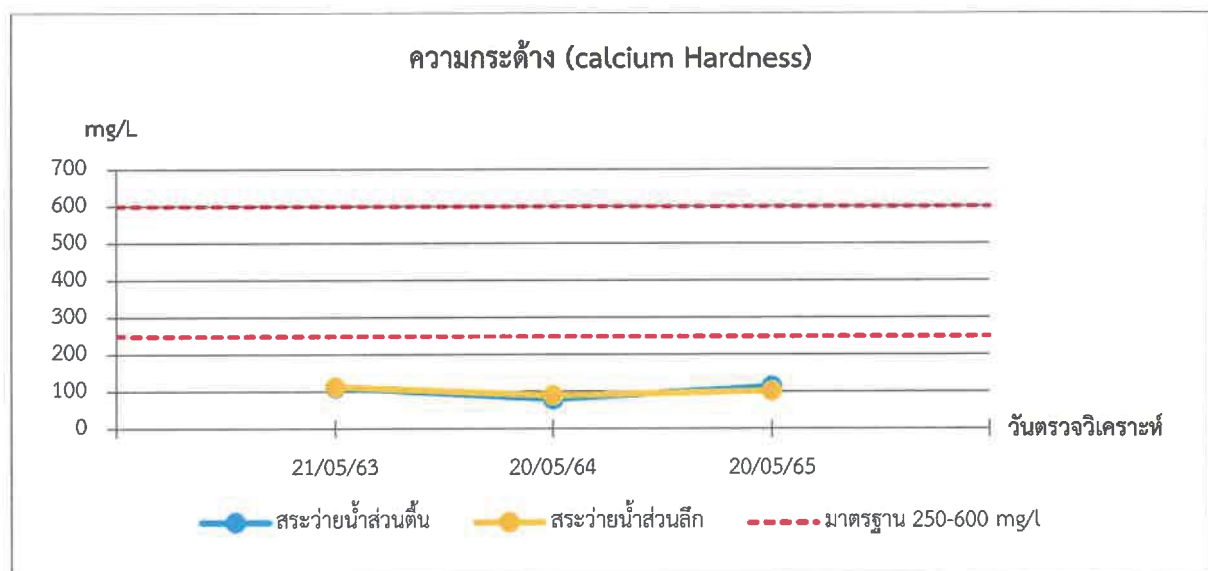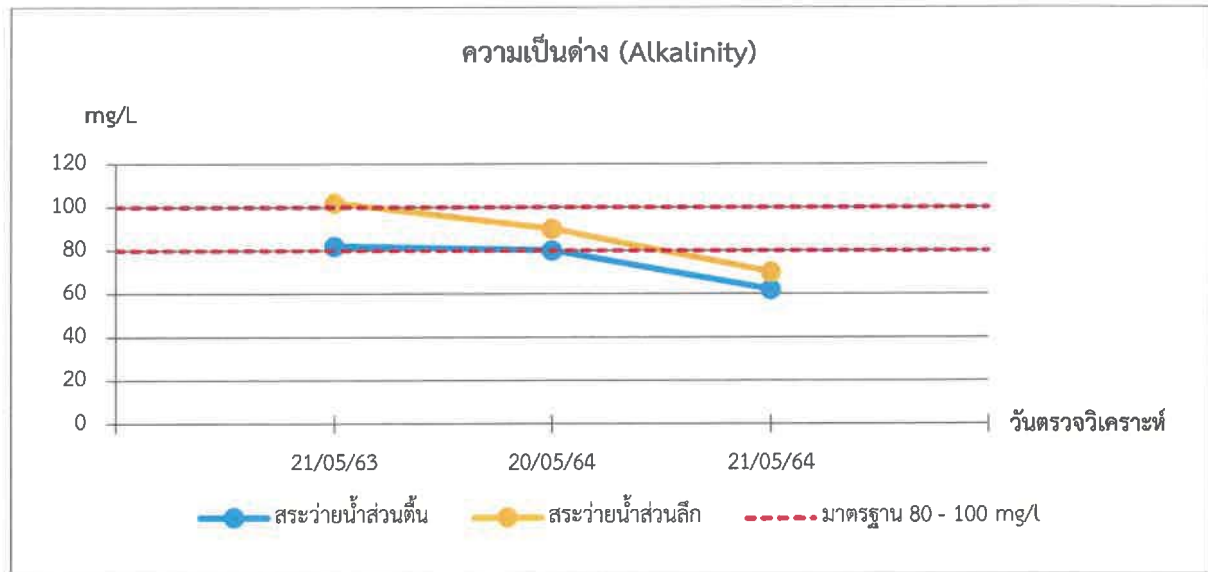

ภาพที่ 3.5.6-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2563 – ปัจจุบัน



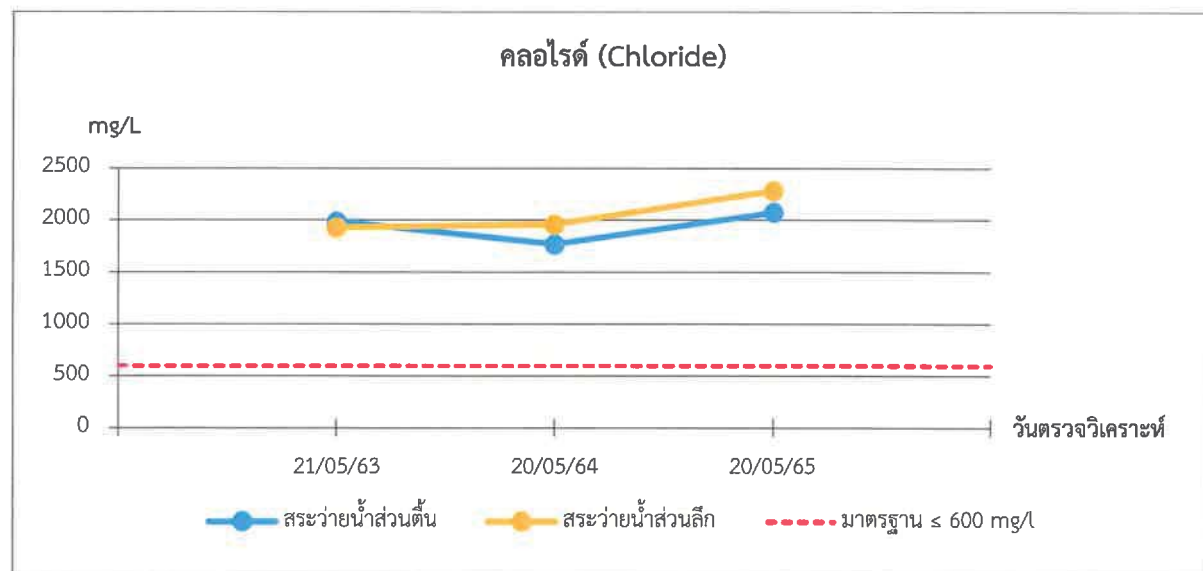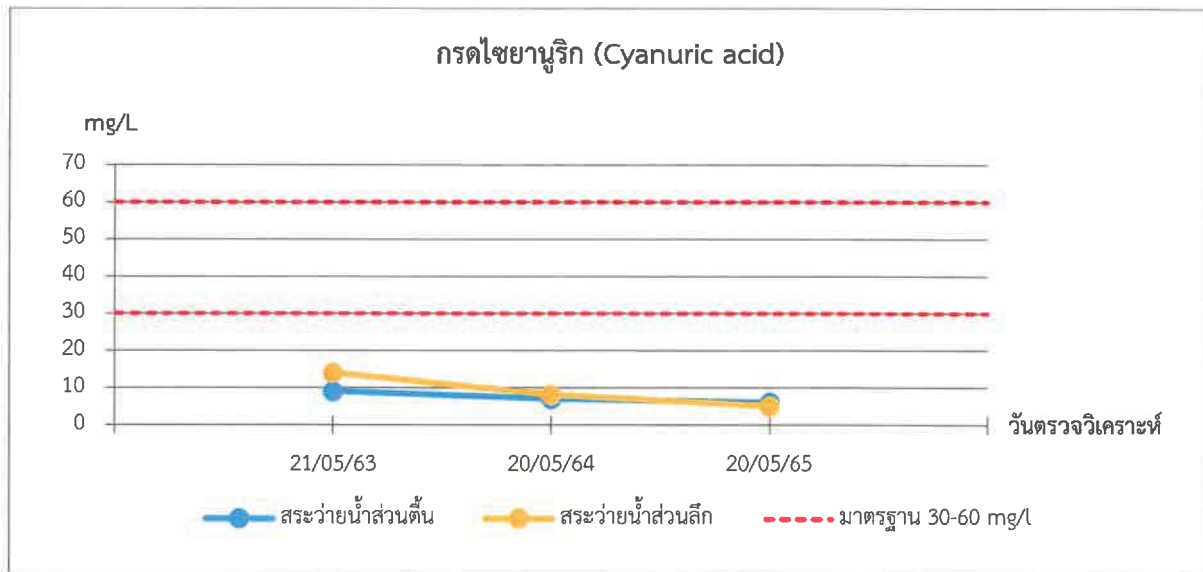

ภาพที่ 3.5.6-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2563 – ปัจจุบัน