

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

July 2022.


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒, ๑๓/๑ หมู่ที่ ๓ ซอย -

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ .....  
 076-629999 โทรสาร 076-697777 มี น.ส.ณัฏฐาณันดา อัครวิทย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๒๒/๒๕๖๐ ออกให้โดย นายท. ปิ่นมณี ห่มค้าย ๕ มี.ย ๒๕๖๕

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

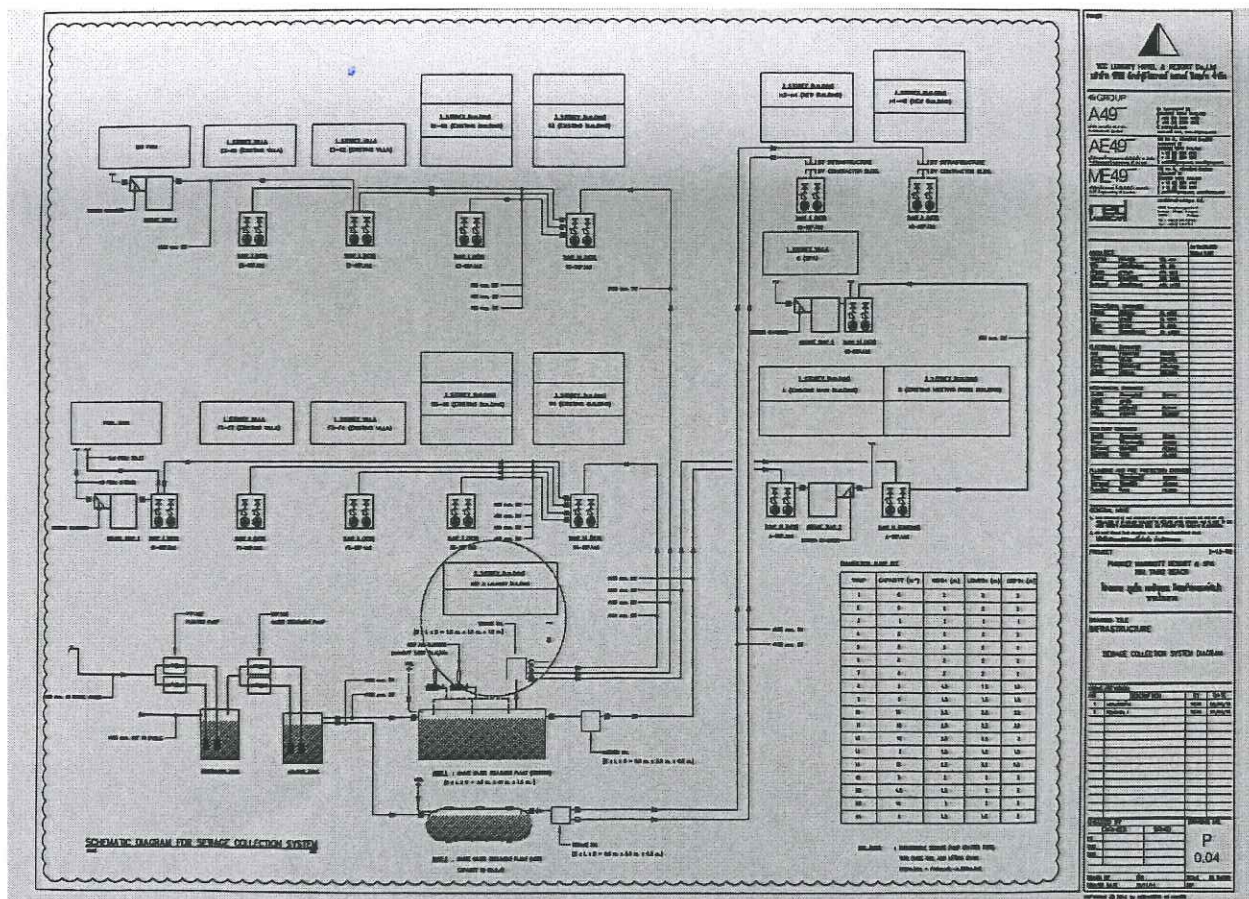

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-07-22	240	145	123	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
2-7-22	247	236	211	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
3-7-22	242	138	126	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
4-7-22	240	190	122	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
5-7-22	243	138	107	รดน้ำไร่	18	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
6-7-22	246	147	121	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว
7-7-22	247	217	191	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว
8-7-22	257	246	215	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว
9-7-22	261	297	255	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว
10-7-22	215	241	208	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว
11-7-22	211	174	156	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
12-7-22	219	160	134	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
13-7-22	201	185	164	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
14-7-22	197	203	185	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
15-7-22	204	198	184	รดน้ำไร่	20	ปกติ	ปกติ	#51 รดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชัย
16-7-22	198	274	212	รดน้ำไร่	25	ปกติ	ปกติ	#61 รดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวาว

3668 3169 2914 348.



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
18-7-22	199	247	229	รดต้นไม้	25	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
18-7-22	207	182	162	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
19-7-22	194	198	178	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
20-7-22	190	198	183	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
21-7-22	199	222	206	รดต้นไม้	25	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
22-7-22	195	185	165	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
23-7-22	197	240	220	รดต้นไม้	25	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
24-7-22	196	234	196	รดต้นไม้	25	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
25-7-22	193	200	147	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
26-7-22	192	177	154	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
27-7-22	200	184	159	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
28-7-22	199	199	175	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
29-7-22	200	214	186	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
30-7-22	201	245	220	รดต้นไม้	25	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช
31-7-22	198	200	186	รดต้นไม้	20	ปกติ	ปกติ	#4 เลือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอาญ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอาญ .....

ออกให้โดย .....