
การปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ

บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ของนิติบุคคล อาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำ , น้ำใช้ , มูลฝอย ,ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบระบายอากาศ ,คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผู้พักอาศัย

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 แสดงดังตาราง 3.2

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ เดอะซีด สาทร-ตากสิน
ตารางที่ 3.2

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ⊙ ปฏิบัติ ไม่ตรงตามมาตรการ)		อ้างอิง รูป/เอกสาร
1.คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อน การบำบัด	-บ่อปรับสภาพน้ำ	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี มาตรฐาน	-เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อปรับ สภาพน้ำไปวิเคราะห์ตัวอย่างเดือนละ ครั้ง	เอกสารที่ 3.5
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลัง การบำบัด	-บ่อสูบน้ำทิ้ง	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี มาตรฐาน	-เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อสูบน้ำ ทิ้งไปวิเคราะห์ตัวอย่างเดือนละครั้ง	เอกสารที่ 3.5
2. น้ำใช้	-เส้นท่อประปา	-ทางกายภาพ การแตกหรือรั่วซึมของ ท่อประปา	-เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา เดือนละครั้ง	เอกสารที่ 3.6-4
3.มูลฝอย	-บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และ ห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ	-ปริมาณมูลฝอยตกค้าง -ความสะดวก	-ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	มีการตรวจสอบและทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำ	-
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย	1.อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ สัญญาณเตือนอัคคีภัย	-ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	-3 เดือน / ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทุก 3 เดือน	-
	2.ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	-ทดสอบอุปกรณ์	-3 เดือน / ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง ทุก 3 เดือน	-
	3.ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี ไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	-ตรวจสอบ	-3 เดือน / ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทาง การหนีไฟทุก 3 เดือน	-

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ⊙ ปฏิบัติ ไม่ตรงตามมาตรการ)		อ้างอิง รูป/เอกสาร
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4.อุปกรณ์ดับเพลิง -เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ -หัวรับน้ำดับเพลิง -สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย ฉีด (FHC)	-ตรวจสอบ -ตรวจสอบ -ตรวจสอบ	-3 เดือน / ครั้ง -3 เดือน / ครั้ง -เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 3 เดือน และทุกๆเดือน	-
	5.บันไดหนีไฟและเส้นทางในการ หนีไฟ	-ตรวจสอบ	-เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบบันไดหนีไฟและ เส้นทางหนีไฟทุกๆเดือน	เอกสารที่ 3.6- 3
5.ระบบระบายอากาศ	-ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และ ประตู	-ตรวจสอบ	-เดือนละ 1 ครั้ง	✓	มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู ทุกเดือน	เอกสารที่ 3.6- 1
6.คุณภาพชีวิตและความ พึงพอใจของผู้พักอาศัย	-ผู้อยู่อาศัย	-ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นหาก พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่นิติ บุคคลอาคารชุดจะต้องแก้ไขปัญหา ทันที	-ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	มีกล่องรับความคิดเห็นและเรื่อง ร้องเรียนต่างๆตลอดเวลา	-

ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	-ความเป็นกรด-ด่าง PH -บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) -ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) -ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) -ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) -แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ค่าไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	- Electrometric - 5-Day BOD Test, Azide Modification - Dried at 103-105 °C - Dried at 103-105 °C - ZnS Precipitation, Iodometric - MPN Test - Liquid-Liquid,partition-Gravimetric	ก.ค.-ธ.ค. 2565

*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-133-ค-5470

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวัด พบว่า

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าระหว่าง 6.0-7.2
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 7-34 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าระหว่าง 0.2-38 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ <0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าระหว่าง เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร
- ผลวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน มีค่าระหว่าง <5 มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.1-1 และรูปที่ 3.3.1-1

รูปอ้างอิง 3.3



รูปที่ 3.3.1-1 รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน	
		19/7/65	10/8/65	8/9/65	5/10/65	9/11/65	7/12/65		
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.3	7.2	6.3	7.2	7.1	7.2	5.0-9.0 ^{1/}	-
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	Mg/l	18	23	4	18	54	16	≤30 ^{1/}	≤20 ^{2/}
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	24	69	5	30	17	22	≤30 ^{1/}	-
4. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	Mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	ND	2.9	<0.2	≤1.0 ^{1/}	-
5. วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	Mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤20 ^{1/}	-
6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100ml	4.9×10 ²	2.8×10 ²	1	1.1×10 ³	91.4×10 ³	3.5×10 ³	-	-


หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
19/7/65	7.3	18	24	<0.2	<5	4.9x10 ²
10/8/65	7.2	23	69	<0.2	<5	2.8x10 ²
8/9/65	6.3	4	5	<0.2	<5	1.0
5/10/65	7.2	18	30	ND	<5	1.1x10 ³
9/11/65	7.1	54	17	2.9	<5	1.4x10 ³
7/12/65	7.2	16	22	<0.2	<5	3.5x10 ²


หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

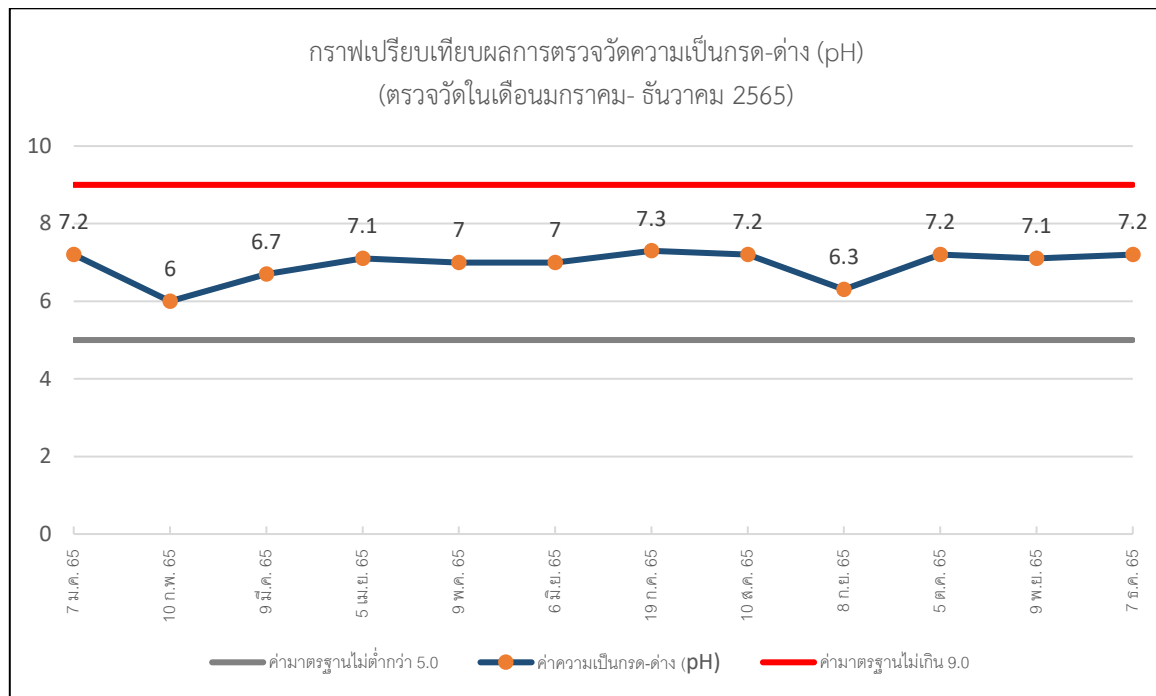


รูปที่ 3.3.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565)

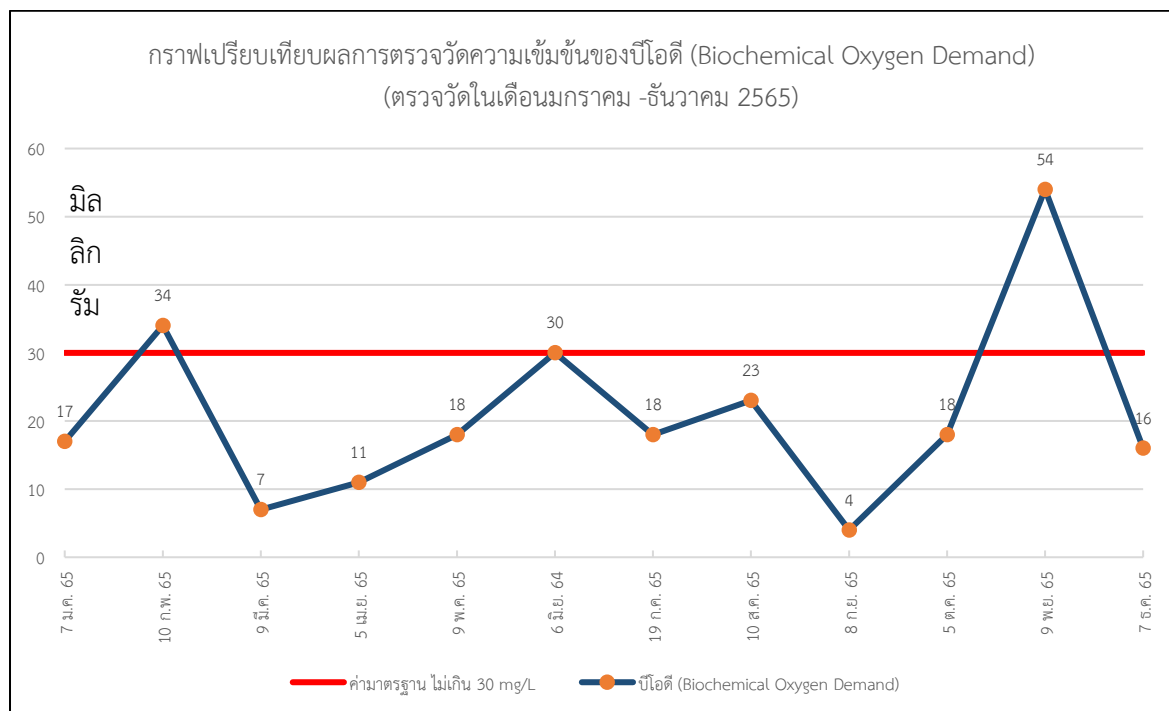


รูปที่ 3.3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565)

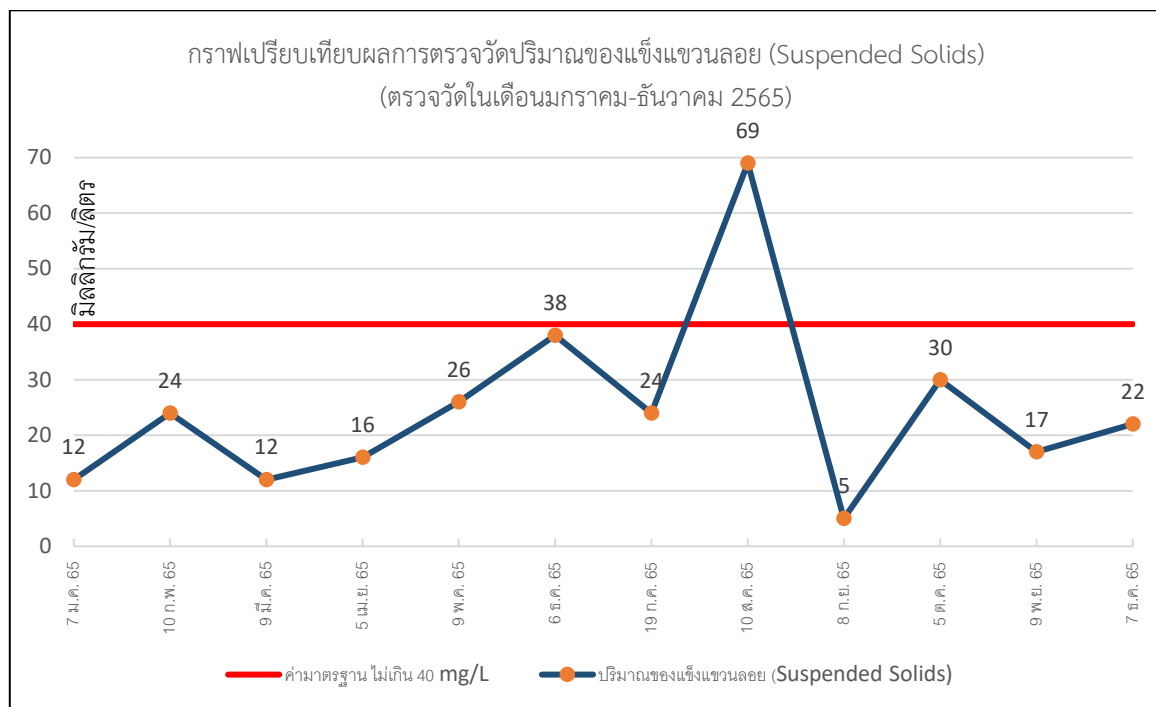

รูปที่ 3.3.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565)

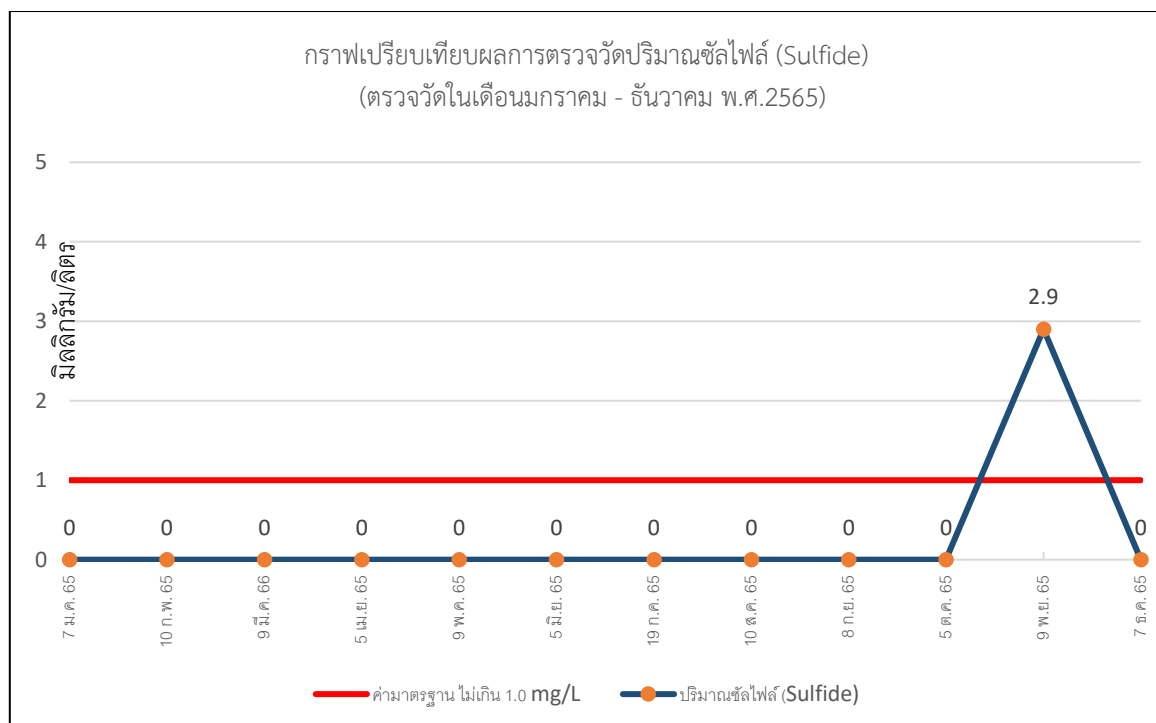


รูปที่ 3.3.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2565)

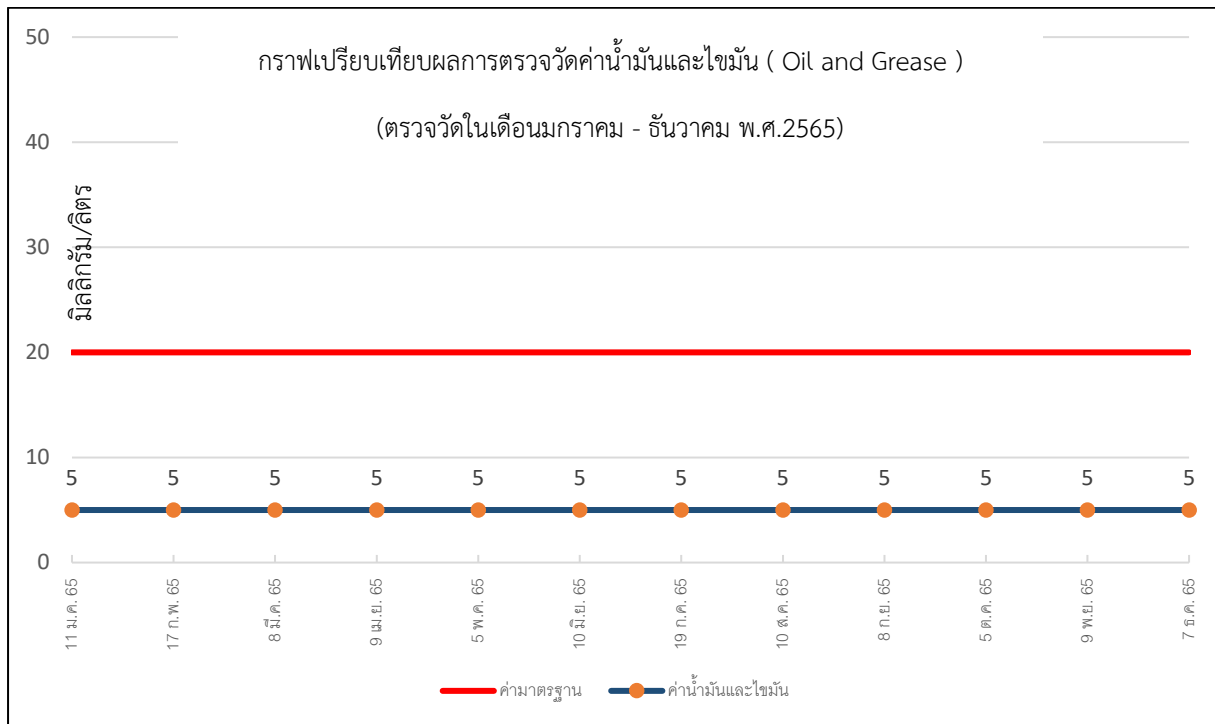

รูปที่ 3.3.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2565)

3.4 เอกสารอ้างอิง



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

Address จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

Sampling Site

ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร แขวงคลองตันใต้

Address เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 30 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 กรกฎาคม 2565

Reported Date


เลขที่วิเคราะห์ : 19072/01780/1 เลขที่ตัวอย่าง : S16109 - S16110

Analysis No. **Sample No.**

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	560	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	251	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	<0.2	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548




(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
 3-133-ค-5470


Reported results refer to submitted sample only.
 Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 1/2-2</div>																										
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2565 Sampling Date		วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 30 กรกฎาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 30 กรกฎาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 19072/01780/2 เลขที่ตัวอย่าง : S16109 - S16110 Analysis No. Sample No.																								
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.* อาคารประเภท ก</th> </tr> <tr> <th>Influent</th> <th>Effluent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residual Chlorine</td> <td>mg/l</td> <td>DPD Colorimetric</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>5.4 x 10⁴</td> <td>4.9 x 10²</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>มีตะกอน</td> <td>มีตะกอน</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก	Influent	Effluent	Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	4.9 x 10 ²	-	Appearance	-	Physical Test	มีตะกอน	มีตะกอน	-
ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก																								
Influent	Effluent																									
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-																					
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	4.9 x 10 ²	-																					
Appearance	-	Physical Test	มีตะกอน	มีตะกอน	-																					
หมายเหตุ 1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548																										
 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager																										
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.																										
FM-LB-03;Re00																										

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 1/2-1</div>																																							
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address : จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ Address : เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 สิงหาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 100822/00761/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17797 - S17798 Analysis No. Sample No.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ methods</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.* อาคารประเภท ก</th> </tr> <tr> <th>Influent</th> <th>Effluent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric</td> <td>7.2</td> <td>7.2</td> <td>5.0 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 103-105 °C</td> <td>56</td> <td>69</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Azide Modification</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>≤ 20</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>ZnS Precipitation, Iodometric</td> <td>0.5</td> <td>0.2</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Oil and Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, partition-Gravimetric</td> <td><5</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก	Influent	Effluent	pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0	SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	69	≤ 30	BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	29	23	≤ 20	Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	0.2	≤ 1.0	Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20	
รายการ parameters				หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods		ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก																														
	Influent	Effluent																																					
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0																																		
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	69	≤ 30																																		
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	29	23	≤ 20																																		
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	0.2	≤ 1.0																																		
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20																																		
หมายเหตุ 1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548																																							
 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ก-5470																																							
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.																																							


FM-LB-03;Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)


	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>		page 1/2-2		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Sampling Date </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วิ ว-133-0-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 สิงหาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 100822/00761/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17797 - S17798 Analysis No. Sample No. </td> </tr> </table>			ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วิ ว-133-0-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 สิงหาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 100822/00761/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17797 - S17798 Analysis No. Sample No.
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วิ ว-133-0-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 สิงหาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 100822/00761/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17797 - S17798 Analysis No. Sample No.			
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			Influent	Effluent
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	2.8×10^2
Appearance	-	Physical Test	มีตะกอน	มีตะกอน
หมายเหตุ 1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548				
 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager				
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																									
page 1/2-1																																									
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address : จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมคลองอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address : เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2565 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กันยายน 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 กันยายน 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 16 กันยายน 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 080922/00819/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20003 - S20004 Analysis No. Sample No.																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ methods</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.* อาคารประเภท ก</th> </tr> <tr> <th>Influent</th> <th>Effluent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric</td> <td>7.1</td> <td>6.3</td> <td>5.0 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 103-105°C</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Azide Modification</td> <td>34</td> <td>4</td> <td>≤ 20</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>ZnS Precipitation, Iodometric</td> <td>0.2</td> <td><0.2</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Oil and Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, partition-Gravimetric</td> <td><5</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก	Influent	Effluent	pH	-	Electrometric	7.1	6.3	5.0 - 9.0	SS	mg/l	Dried at 103-105°C	38	5	≤ 30	BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	34	4	≤ 20	Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1.0	Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20			
รายการ parameters				หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods		ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก																																
	Influent	Effluent																																							
pH	-	Electrometric	7.1	6.3	5.0 - 9.0																																				
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	38	5	≤ 30																																				
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	34	4	≤ 20																																				
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1.0																																				
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20																																				
หมายเหตุ 1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548																																									
 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ก-5470																																									
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.																																									
FM-LB-03;Re00																																									

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 1/2-2</div>					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address : จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ Address : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2565 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กันยายน 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 กันยายน 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 16 กันยายน 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 080922/00819/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20003 - S20004 Analysis No. Sample No.			
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.8 x 102	1.0	-
Appearance	-	Physical Test	มีตะกอน	มีตะกอนเล็กน้อย	-
หมายเหตุ 1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548					
 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager					
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.					

FM-LB-03:Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

Address จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

Sampling Site

ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้

Address เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 051022/000325/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21993 - S21994

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	35	30	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	20	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	ND	ND	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page i/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

Address จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

Sampling Site

ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้

Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 051022/000325/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21993 - S21994

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.1 x 10 ³	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

CS-10-02-0-00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

Address จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

Sampling Site

ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้

Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 091122/00366/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24354 - S24355

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	97	17	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	339	54	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.2	2.9	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1 B-03:Rev0

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

Address จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

Sampling Site

ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้

Address เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 091122/00366/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24354 - S24355

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5	1.4×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นตะกอนดำ	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.



Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 1/2-1</div>				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address จังหวัดชลบุรี 20150		ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริ จันทวี ว-133-จ-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 ธันวาคม 2565 Analysis Date		
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ Address เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600		วันที่รายงานผล : 7 - 14 ธันวาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 0071222/00459/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26937 - S26938 Analysis No. Sample No.		
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type		วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2565 Sampling Date		
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent Effluent	Std.* อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3 7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	67 22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	166 16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2 <0.2	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5 <5	≤ 20
หมายเหตุ 1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548				
<div style="margin-top: 10px;"> (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 9-133-ก-5470 </div>				
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 21/41 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง Address : จังหวัดชลบุรี 20150 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน Sampling Site ที่อยู่ : 88 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ Address : เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2565 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2565 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 ธันวาคม 2565 Analysis Date วันที่รายงานผล : 7 - 14 ธันวาคม 2565 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 0071222/00459/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26937 - S26938 Analysis No. Sample No.		
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent Effluent	Std.* อาคารประเภท ก
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ⁵	3.5 x 10 ²
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอน	ใสมีตะกอน
หมายเหตุ 1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548				
 (Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager				
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.				

FM-1 R-01-R-00

3.5 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

3.6 บันทึกอ้างอิง

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ					
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้					
ตารางตรวจเช็ค MDB					
ประจำเดือน... ๖.๖... 2565					
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวรรณ	/			
2/12/2565	ธนวรรณ	/			
3/12/2565	ธนวรรณ	/			
4/12/2565	ธนวรรณ	/			
5/12/2565	ธนวรรณ	/			
6/12/2565	ธนวรรณ	/			
7/12/2565	ธนวรรณ	/			
8/12/2565	ธนวรรณ	/			
9/12/2565	ธนวรรณ	/			
10/12/2565	ธนวรรณ	/			
11/12/2565	ธนวรรณ	/			
12/12/2565	ธนวรรณ	/			
13/12/2565	ธนวรรณ	/			
14/12/2565	ธนวรรณ	/			
15/12/2565	ธนวรรณ	/			
16/12/2565	ธนวรรณ	/			
17/12/2565	ธนวรรณ	/			
18/12/2565	ธนวรรณ	/			
19/12/2565	ธนวรรณ	/			
20/12/2565	ธนวรรณ	/			
21/12/2565	ธนวรรณ	/			
22/12/2565	ธนวรรณ	/			
23/12/2565	ธนวรรณ	/			
24/12/2565	ธนวรรณ	/			
25/12/2565	ธนวรรณ	/			
26/12/2565	ธนวรรณ	/			
27/12/2565	ธนวรรณ	/			
28/12/2565	ธนวรรณ	/			
29/12/2565	ธนวรรณ	/			
30/12/2565	ธนวรรณ	/			
31/12/2565	ธนวรรณ	/			

ลงชื่อ ธนวรรณ ธนวรรณ ลงชื่อ ผศ.ผจก.แผนกวิศวกรรม


3.6-1 บันทึกตรวจเช็คตู้ MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ					
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้					
ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น.....					
ประจำเดือน					
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวรรณ	/			
2/12/2565	ธนวรรณ	/			
3/12/2565	ธนวรรณ	/			
4/12/2565	ธนวรรณ	/			
5/12/2565	ธนวรรณ	/			
6/12/2565	ธนวรรณ	/			
7/12/2565	ธนวรรณ	/			
8/12/2565	ธนวรรณ	/			
9/12/2565	ธนวรรณ	/			
10/12/2565	ธนวรรณ	/			
11/12/2565	ธนวรรณ	/			
12/12/2565	ธนวรรณ	/			
13/12/2565	ธนวรรณ	/			
14/12/2565	ธนวรรณ	/			
15/12/2565	ธนวรรณ	/			
16/12/2565	ธนวรรณ	/			
17/12/2565	ธนวรรณ	/			
18/12/2565	ธนวรรณ	/			
19/12/2565	ธนวรรณ	/			
20/12/2565	ธนวรรณ	/			
21/12/2565	ธนวรรณ	/			
22/12/2565	ธนวรรณ	/			
23/12/2565	ธนวรรณ	/			
24/12/2565	ธนวรรณ	/			
25/12/2565	ธนวรรณ	/			
26/12/2565	ธนวรรณ	/			
27/12/2565	ธนวรรณ	/			
28/12/2565	ธนวรรณ	/			
29/12/2565	ธนวรรณ	/			
30/12/2565	ธนวรรณ	/			
31/12/2565	ธนวรรณ	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ พช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-2 บันทึกการตรวจเช็คบันไดหนีไฟ

ลงชื่อ Dum ลงชื่อ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้

ตารางตรวจเช็ค บันไดหนีไฟ ชั้น.....²


ประจำเดือน..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	มีสิ่งกีดขวาง	
1/12/2565	จ			
2/12/2565	จ			
3/12/2565	จ			
4/12/2565	จ			
5/12/2565	จ			
6/12/2565	จ			
7/12/2565	จ			
8/12/2565	จ			
9/12/2565	จ			
10/12/2565	จ			
11/12/2565	จ			
12/12/2565	จ			
13/12/2565	จ			
14/12/2565	จ			
15/12/2565	จ			
16/12/2565	จ			
17/12/2565	จ			
18/12/2565	จ			
19/12/2565	จ			
20/12/2565	จ			
21/12/2565	จ			
22/12/2565	จ			
23/12/2565	จ			
24/12/2565	จ			
25/12/2565	จ			
26/12/2565	จ			
27/12/2565	จ			
28/12/2565	จ			
29/12/2565	จ			
30/12/2565	จ			
31/12/2565	จ			

ลงชื่อ จ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม


3.6-2 บันทึกการตรวจเช็คบันไดหนีไฟ

ลงชื่อ  ลงชื่อ _____ พช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ </div>				
<div style="text-align: center;"> ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้ </div>				
<div style="text-align: center;"> ตารางตรวจเช็ค บันไดหนีไฟ ชั้น 4 </div>				
<div style="text-align: center;"> ประจำเดือน 12 2565 </div>				
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	มีสิ่งกีดขวาง	
1/12/2565	จก	✓		
2/12/2565	จก	✓		
3/12/2565	จก	✓		
4/12/2565	จก	✓		
5/12/2565	จก	✓		
6/12/2565	จก	✓		
7/12/2565	จก	✓		
8/12/2565	จก	✓		
9/12/2565	จก	✓		
10/12/2565	จก	✓		
11/12/2565	จก	✓		
12/12/2565	จก	✓		
13/12/2565	จก	✓		
14/12/2565	จก	✓		
15/12/2565	จก	✓		
16/12/2565	จก	✓		
17/12/2565	จก	✓		
18/12/2565	จก	✓		
19/12/2565	จก	✓		
20/12/2565	จก	✓		
21/12/2565	จก	✓		
22/12/2565	จก	✓		
23/12/2565	จก	✓		
24/12/2565	จก	✓		
25/12/2565	จก	✓		
26/12/2565	จก	✓		
27/12/2565	จก	✓		
28/12/2565	จก	✓		
29/12/2565	จก	✓		
30/12/2565	จก	✓		
31/12/2565	จก	✓		

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-2 บันทึกการตรวจเช็คบันไดหนีไฟ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้

ตารางตรวจเช็ค บันไดหนีไฟ ชั้น 6...

ประจำเดือน 07/2565 2565


วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	มีสิ่งกีดขวาง	
1/12/2565	ดู	✓		
2/12/2565	ดู	✓		
3/12/2565	ดู	✓		
4/12/2565	ดู	✓		
5/12/2565	ดู	✓		
6/12/2565	ดู	✓		
7/12/2565	ดู	✓		
8/12/2565	ดู	✓		
9/12/2565	ดู	✓		
10/12/2565	ดู	✓		
11/12/2565	ดู	✓		
12/12/2565	ดู	✓		
13/12/2565	ดู	✓		
14/12/2565	ดู	✓		
15/12/2565	ดู	✓		
16/12/2565	ดู	✓		
17/12/2565	ดู	✓		
18/12/2565	ดู	✓		
19/12/2565	ดู	✓		
20/12/2565	ดู	✓		
21/12/2565	ดู	✓		
22/12/2565	ดู	✓		
23/12/2565	ดู	✓		
24/12/2565	ดู	✓		
25/12/2565	ดู	✓		
26/12/2565	ดู	✓		
27/12/2565	ดู	✓		
28/12/2565	ดู	✓		
29/12/2565	ดู	✓		
30/12/2565	ดู	✓		
31/12/2565	ดู	✓		

ลงชื่อ ดู ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-2 บันทึกตรวจเช็คบันไดหนีไฟ


ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ พช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-2 บันทึกตรวจเช็คบันไดหนีไฟ

<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ </div>				
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้				
ตรางตรวจเช็ค บันไดหนีไฟ ชั้น 8...				
ประจำเดือน 8/..... 2565				
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	มีสิ่งกีดขวาง	
1/12/2565	chu	/		
2/12/2565	chu	/		
3/12/2565	chu	/		
4/12/2565	chu	/		
5/12/2565	chu	/		
6/12/2565	chu	/		
7/12/2565	chu	/		
8/12/2565	chu	/		
9/12/2565	chu	/		
10/12/2565	chu	/		
11/12/2565	chu	/		
12/12/2565	chu	/		
13/12/2565	chu	/		
14/12/2565	chu	/		
15/12/2565	chu	/		
16/12/2565	chu	/		
17/12/2565	chu	/		
18/12/2565	chu	/		
19/12/2565	chu	/		
20/12/2565	chu	/		
21/12/2565	chu	/		
22/12/2565	chu	/		
23/12/2565	chu	/		
24/12/2565	chu	/		
25/12/2565	chu	/		
26/12/2565	chu	/		
27/12/2565	chu	/		
28/12/2565	chu	/		
29/12/2565	chu	/		
30/12/2565	chu	/		
31/12/2565	chu	/		

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-2 บันทึกการตรวจเช็คบันไดหนีไฟ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น 2

ประจำเดือน มิ.ย. 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวรรณ	/			
2/12/2565	ธนวรรณ	/			
3/12/2565	ธนวรรณ	/			
4/12/2565	ธนวรรณ	/			
5/12/2565	ธนวรรณ	/			
6/12/2565	ธนวรรณ	/			
7/12/2565	ธนวรรณ	/			
8/12/2565	ธนวรรณ	/			
9/12/2565	ธนวรรณ	/			
10/12/2565	ธนวรรณ	/			
11/12/2565	ธนวรรณ	/			
12/12/2565	ธนวรรณ	/			
13/12/2565	ธนวรรณ	/			
14/12/2565	ธนวรรณ	/			
15/12/2565	ธนวรรณ	/			
16/12/2565	ธนวรรณ	/			
17/12/2565	ธนวรรณ	/			
18/12/2565	ธนวรรณ	/			
19/12/2565	ธนวรรณ	/			
20/12/2565	ธนวรรณ	/			
21/12/2565	ธนวรรณ	/			
22/12/2565	ธนวรรณ	/			
23/12/2565	ธนวรรณ	/			
24/12/2565	ธนวรรณ	/			
25/12/2565	ธนวรรณ	/			
26/12/2565	ธนวรรณ	/			
27/12/2565	ธนวรรณ	/			
28/12/2565	ธนวรรณ	/			
29/12/2565	ธนวรรณ	/			
30/12/2565	ธนวรรณ	/			
31/12/2565	ธนวรรณ	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้

ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น.....³

ประจำเดือน ธ.ค. 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวรรษ	/			
2/12/2565	ธนวรรษ	/			
3/12/2565	ธนวรรษ	/			
4/12/2565	ธนวรรษ	/			
5/12/2565	ธนวรรษ	/			
6/12/2565	ธนวรรษ	/			
7/12/2565	ธนวรรษ	/			
8/12/2565	ธนวรรษ	/			
9/12/2565	ธนวรรษ	/			
10/12/2565	ธนวรรษ	/			
11/12/2565	ธนวรรษ	/			
12/12/2565	ธนวรรษ	/			
13/12/2565	ธนวรรษ	/			
14/12/2565	ธนวรรษ	/			
15/12/2565	ธนวรรษ	/			
16/12/2565	ธนวรรษ	/			
17/12/2565	ธนวรรษ	/			
18/12/2565	ธนวรรษ	/			
19/12/2565	ธนวรรษ	/			
20/12/2565	ธนวรรษ	/			
21/12/2565	ธนวรรษ	/			
22/12/2565	ธนวรรษ	/			
23/12/2565	ธนวรรษ	/			
24/12/2565	ธนวรรษ	/			
25/12/2565	ธนวรรษ	/			
26/12/2565	ธนวรรษ	/			
27/12/2565	ธนวรรษ	/			
28/12/2565	ธนวรรษ	/			
29/12/2565	ธนวรรษ	/			
30/12/2565	ธนวรรษ	/			
31/12/2565	ธนวรรษ	/			


ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ

<div> <div>Seahawk</div> <div>สถาบันที่กักการตรวจเช็คห้องระบบ</div> </div>					
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้					
ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น 4...					
ประจำเดือน ๖.๖. 2565					
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนรรณ	/			
2/12/2565	ธนรรณ	/			
3/12/2565	ธนรรณ	/			
4/12/2565	ธนรรณ	/			
5/12/2565	ธนรรณ	/			
6/12/2565	ธนรรณ	/			
7/12/2565	ธนรรณ	/			
8/12/2565	ธนรรณ	/			
9/12/2565	ธนรรณ	/			
10/12/2565	ธนรรณ	/			
11/12/2565	ธนรรณ	/			
12/12/2565	ธนรรณ	/			
13/12/2565	ธนรรณ	/			
14/12/2565	ธนรรณ	/			
15/12/2565	ธนรรณ	/			
16/12/2565	ธนรรณ	/			
17/12/2565	ธนรรณ	/			
18/12/2565	ธนรรณ	/			
19/12/2565	ธนรรณ	/			
20/12/2565	ธนรรณ	/			
21/12/2565	ธนรรณ	/			
22/12/2565	ธนรรณ	/			
23/12/2565	ธนรรณ	/			
24/12/2565	ธนรรณ	/			
25/12/2565	ธนรรณ	/			
26/12/2565	ธนรรณ	/			
27/12/2565	ธนรรณ	/			
28/12/2565	ธนรรณ	/			
29/12/2565	ธนรรณ	/			
30/12/2565	ธนรรณ	/			
31/12/2565	ธนรรณ	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คหลังระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น 5.....

ประจำเดือน 5.12.2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวัฒน์	/			
2/12/2565	ธนวัฒน์	/			
3/12/2565	ธนวัฒน์	/			
4/12/2565	ธนวัฒน์	/			
5/12/2565	ธนวัฒน์	/			
6/12/2565	ธนวัฒน์	/			
7/12/2565	ธนวัฒน์	/			
8/12/2565	ธนวัฒน์	/			
9/12/2565	ธนวัฒน์	/			
10/12/2565	ธนวัฒน์	/			
11/12/2565	ธนวัฒน์	/			
12/12/2565	ธนวัฒน์	/			
13/12/2565	ธนวัฒน์	/			
14/12/2565	ธนวัฒน์	/			
15/12/2565	ธนวัฒน์	/			
16/12/2565	ธนวัฒน์	/			
17/12/2565	ธนวัฒน์	/			
18/12/2565	ธนวัฒน์	/			
19/12/2565	ธนวัฒน์	/			
20/12/2565	ธนวัฒน์	/			
21/12/2565	ธนวัฒน์	/			
22/12/2565	ธนวัฒน์	/			
23/12/2565	ธนวัฒน์	/			
24/12/2565	ธนวัฒน์	/			
25/12/2565	ธนวัฒน์	/			
26/12/2565	ธนวัฒน์	/			
27/12/2565	ธนวัฒน์	/			
28/12/2565	ธนวัฒน์	/			
29/12/2565	ธนวัฒน์	/			
30/12/2565	ธนวัฒน์	/			
31/12/2565	ธนวัฒน์	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น...๒...

ประจำเดือน .ม.ค.. 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนวัฒน์				
2/12/2565	ธนวัฒน์	/			
3/12/2565	ธนวัฒน์	/			
4/12/2565	ธนวัฒน์	/			
5/12/2565	ธนวัฒน์	/			
6/12/2565	ธนวัฒน์	/			
7/12/2565	ธนวัฒน์	/			
8/12/2565	ธนวัฒน์	/			
9/12/2565	ธนวัฒน์	/			
10/12/2565	ธนวัฒน์	/			
11/12/2565	ธนวัฒน์	/			
12/12/2565	ธนวัฒน์	/			
13/12/2565	ธนวัฒน์	/			
14/12/2565	ธนวัฒน์	/			
15/12/2565	ธนวัฒน์	/			
16/12/2565	ธนวัฒน์	/			
17/12/2565	ธนวัฒน์	/			
18/12/2565	ธนวัฒน์	/			
19/12/2565	ธนวัฒน์	/			
20/12/2565	ธนวัฒน์	/			
21/12/2565	ธนวัฒน์	/			
22/12/2565	ธนวัฒน์	/			
23/12/2565	ธนวัฒน์	/			
24/12/2565	ธนวัฒน์	/			
25/12/2565	ธนวัฒน์	/			
26/12/2565	ธนวัฒน์	/			
27/12/2565	ธนวัฒน์	/			
28/12/2565	ธนวัฒน์	/			
29/12/2565	ธนวัฒน์	/			
30/12/2565	ธนวัฒน์	/			
31/12/2565	ธนวัฒน์	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น 4

ประจำเดือน ธ.ค. 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนรรณ	/			
2/12/2565	ธนรรณ	/			
3/12/2565	ธนรรณ	/			
4/12/2565	ธนรรณ	/			
5/12/2565	ธนรรณ	/			
6/12/2565	ธนรรณ	/			
7/12/2565	ธนรรณ	/			
8/12/2565	ธนรรณ	/			
9/12/2565	ธนรรณ	/			
10/12/2565	ธนรรณ	/			
11/12/2565	ธนรรณ	/			
12/12/2565	ธนรรณ	/			
13/12/2565	ธนรรณ	/			
14/12/2565	ธนรรณ	/			
15/12/2565	ธนรรณ	/			
16/12/2565	ธนรรณ	/			
17/12/2565	ธนรรณ	/			
18/12/2565	ธนรรณ	/			
19/12/2565	ธนรรณ	/			
20/12/2565	ธนรรณ	/			
21/12/2565	ธนรรณ	/			
22/12/2565	ธนรรณ	/			
23/12/2565	ธนรรณ	/			
24/12/2565	ธนรรณ	/			
25/12/2565	ธนรรณ	/			
26/12/2565	ธนรรณ	/			
27/12/2565	ธนรรณ	/			
28/12/2565	ธนรรณ	/			
29/12/2565	ธนรรณ	/			
30/12/2565	ธนรรณ	/			
31/12/2565	ธนรรณ	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ ชั้น.....

ประจำเดือน ธ.ค. 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ธนธรณ์	/			
2/12/2565	ธนธรณ์	/			
3/12/2565	ธนธรณ์	/			
4/12/2565	ธนธรณ์	/			
5/12/2565	ธนธรณ์	/			
6/12/2565	ธนธรณ์	/			
7/12/2565	ธนธรณ์	/			
8/12/2565	ธนธรณ์	/			
9/12/2565	ธนธรณ์	/			
10/12/2565	ธนธรณ์	/			
11/12/2565	ธนธรณ์	/			
12/12/2565	ธนธรณ์	/			
13/12/2565	ธนธรณ์	/			
14/12/2565	ธนธรณ์	/			
15/12/2565	ธนธรณ์	/			
16/12/2565	ธนธรณ์	/			
17/12/2565	ธนธรณ์	/			
18/12/2565	ธนธรณ์	/			
19/12/2565	ธนธรณ์	/			
20/12/2565	ธนธรณ์	/			
21/12/2565	ธนธรณ์	/			
22/12/2565	ธนธรณ์	/			
23/12/2565	ธนธรณ์	/			
24/12/2565	ธนธรณ์	/			
25/12/2565	ธนธรณ์	/			
26/12/2565	ธนธรณ์	/			
27/12/2565	ธนธรณ์	/			
28/12/2565	ธนธรณ์	/			
29/12/2565	ธนธรณ์	/			
30/12/2565	ธนธรณ์	/			
31/12/2565	ธนธรณ์	/			

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-3 บันทึกการตรวจเช็คหน้าต่างระบายอากาศ



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ปประปาชั้น 1.....

ประจำเดือน 12..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.น	/			
2/12/2565	ด.น	/			
3/12/2565	ด.น	/			
4/12/2565	ด.น	/			
5/12/2565	ด.น	/			
6/12/2565	ด.น	/			
7/12/2565	ด.น	/			
8/12/2565	ด.น	/			
9/12/2565	ด.น	/			
10/12/2565	ด.น	/			
11/12/2565	ด.น	/			
12/12/2565	ด.น	/			
13/12/2565	ด.น	/			
14/12/2565	ด.น	/			
15/12/2565	ด.น	/			
16/12/2565	ด.น	/			
17/12/2565	ด.น	/			
18/12/2565	ด.น	/			
19/12/2565	ด.น	/			
20/12/2565	ด.น	/			
21/12/2565	ด.น	/			
22/12/2565	ด.น	/			
23/12/2565	ด.น	/			
24/12/2565	ด.น	/			
25/12/2565	ด.น	/			
26/12/2565	ด.น	/			
27/12/2565	ด.น	/			
28/12/2565	ด.น	/			
29/12/2565	ด.น	/			
30/12/2565	ด.น	/			
31/12/2565	ด.น	/			


ลงชื่อ ด.น ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกตรวจเช็คท่อประปา

<div> <div>  </div> <div> <div>ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ</div> </div> </div>					
ชื่อหน่วยงาน เตะขี้ตี่					
ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ปประปาชั้น 2.....					
ประจำเดือน 01... 2565					
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ม	/			
2/12/2565	ด.ม	/			
3/12/2565	ด.ม	/			
4/12/2565	ด.ม	/			
5/12/2565	ด.ม	/			
6/12/2565	ด.ม	/			
7/12/2565	ด.ม	/			
8/12/2565	ด.ม	/			
9/12/2565	ด.ม	/			
10/12/2565	ด.ม	/			
11/12/2565	ด.ม	/			
12/12/2565	ด.ม	/			
13/12/2565	ด.ม	/			
14/12/2565	ด.ม	/			
15/12/2565	ด.ม	/			
16/12/2565	ด.ม	/			
17/12/2565	ด.ม	/			
18/12/2565	ด.ม	/			
19/12/2565	ด.ม	/			
20/12/2565	ด.ม	/			
21/12/2565	ด.ม	/			
22/12/2565	ด.ม	/			
23/12/2565	ด.ม	/			
24/12/2565	ด.ม	/			
25/12/2565	ด.ม	/			
26/12/2565	ด.ม	/			
27/12/2565	ด.ม	/			
28/12/2565	ด.ม	/			
29/12/2565	ด.ม	/			
30/12/2565	ด.ม	/			
31/12/2565	ด.ม	/			


ลงชื่อ ด.ม ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกการตรวจเช็คท่อประปา

<div> <div>  </div> <div> บันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ </div> </div>					
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้					
ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ประปาชั้น ชั้น 5.....					
ประจำเดือน 05/07/2565 2565					
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	อน	/			
2/12/2565	อน	/			
3/12/2565	อน	/			
4/12/2565	อน	/			
5/12/2565	อน	/			
6/12/2565	อน	/			
7/12/2565	อน	/			
8/12/2565	อน	/			
9/12/2565	อน	/			
10/12/2565	อน	/			
11/12/2565	อน	/			
12/12/2565	อน	/			
13/12/2565	อน	/			
14/12/2565	อน	/			
15/12/2565	อน	/			
16/12/2565	อน	/			
17/12/2565	อน	/			
18/12/2565	อน	/			
19/12/2565	อน	/			
20/12/2565	อน	/			
21/12/2565	อน	/			
22/12/2565	อน	/			
23/12/2565	อน	/			
24/12/2565	อน	/			
25/12/2565	อน	/			
26/12/2565	อน	/			
27/12/2565	อน	/			
28/12/2565	อน	/			
29/12/2565	อน	/			
30/12/2565	อน	/			
31/12/2565	อน	/			

ลงชื่อ อน ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกตรวจเช็คท่อประปา



บันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ประปาชั้น 4

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	อน	✓			
2/12/2565	อน	✓			
3/12/2565	อน	✓			
4/12/2565	อน	✓			
5/12/2565	อน	✓			
6/12/2565	อน	✓			
7/12/2565	อน	✓			
8/12/2565	อน	✓			
9/12/2565	อน	✓			
10/12/2565	อน	✓			
11/12/2565	อน	✓			
12/12/2565	อน	✓			
13/12/2565	อน	✓			
14/12/2565	อน	✓			
15/12/2565	อน	✓			
16/12/2565	อน	✓			
17/12/2565	อน	✓			
18/12/2565	อน	✓			
19/12/2565	อน	✓			
20/12/2565	อน	✓			
21/12/2565	อน	✓			
22/12/2565	อน	✓			
23/12/2565	อน	✓			
24/12/2565	อน	✓			
25/12/2565	อน	✓			
26/12/2565	อน	✓			
27/12/2565	อน	✓			
28/12/2565	อน	✓			
29/12/2565	อน	✓			
30/12/2565	อน	✓			
31/12/2565	อน	✓			

ลงชื่อ อน ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกตรวจเช็คท่อประปา



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เตะขี้ตี่


ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องซาร์ประปาชั้น ชั้น 5.....

ประจำเดือน 5..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	จก	/			
2/12/2565	จก	/			
3/12/2565	จก	/			
4/12/2565	จก	/			
5/12/2565	จก	/			
6/12/2565	จก	/			
7/12/2565	จก	/			
8/12/2565	จก	/			
9/12/2565	จก	/			
10/12/2565	จก	/			
11/12/2565	จก	/			
12/12/2565	จก	/			
13/12/2565	จก	/			
14/12/2565	จก	/			
15/12/2565	จก	/			
16/12/2565	จก	/			
17/12/2565	จก	/			
18/12/2565	จก	/			
19/12/2565	จก	/			
20/12/2565	จก	/			
21/12/2565	จก	/			
22/12/2565	จก	/			
23/12/2565	จก	/			
24/12/2565	จก	/			
25/12/2565	จก	/			
26/12/2565	จก	/			
27/12/2565	จก	/			
28/12/2565	จก	/			
29/12/2565	จก	/			
30/12/2565	จก	/			
31/12/2565	จก	/			

ลงชื่อ จก ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกการตรวจเช็คท่อประปา



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ประปาชั้น 6....

ประจำเดือน 06..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ม	✓			
2/12/2565	ด.ม	✓			
3/12/2565	ด.ม	✓			
4/12/2565	ด.ม	✓			
5/12/2565	ด.ม	✓			
6/12/2565	ด.ม	✓			
7/12/2565	ด.ม	✓			
8/12/2565	ด.ม	✓			
9/12/2565	ด.ม	✓			
10/12/2565	ด.ม	✓			
11/12/2565	ด.ม	✓			
12/12/2565	ด.ม	✓			
13/12/2565	ด.ม	✓			
14/12/2565	ด.ม	✓			
15/12/2565	ด.ม	✓			
16/12/2565	ด.ม	✓			
17/12/2565	ด.ม	✓			
18/12/2565	ด.ม	✓			
19/12/2565	ด.ม	✓			
20/12/2565	ด.ม	✓			
21/12/2565	ด.ม	✓			
22/12/2565	ด.ม	✓			
23/12/2565	ด.ม	✓			
24/12/2565	ด.ม	✓			
25/12/2565	ด.ม	✓			
26/12/2565	ด.ม	✓			
27/12/2565	ด.ม	✓			
28/12/2565	ด.ม	✓			
29/12/2565	ด.ม	✓			
30/12/2565	ด.ม	✓			
31/12/2565	ด.ม	✓			

ลงชื่อ ด.ม ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกตรวจเช็คท่อประปา



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้


ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ปประปาชั้น 4.....

ประจำเดือน 4..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ช.	/			
2/12/2565	ด.ช.	/			
3/12/2565	ด.ช.	/			
4/12/2565	ด.ช.	/			
5/12/2565	ด.ช.	/			
6/12/2565	ด.ช.	/			
7/12/2565	ด.ช.	/			
8/12/2565	ด.ช.	/			
9/12/2565	ด.ช.	/			
10/12/2565	ด.ช.	/			
11/12/2565	ด.ช.	/			
12/12/2565	ด.ช.	/			
13/12/2565	ด.ช.	/			
14/12/2565	ด.ช.	/			
15/12/2565	ด.ช.	/			
16/12/2565	ด.ช.	/			
17/12/2565	ด.ช.	/			
18/12/2565	ด.ช.	/			
19/12/2565	ด.ช.	/			
20/12/2565	ด.ช.	/			
21/12/2565	ด.ช.	/			
22/12/2565	ด.ช.	/			
23/12/2565	ด.ช.	/			
24/12/2565	ด.ช.	/			
25/12/2565	ด.ช.	/			
26/12/2565	ด.ช.	/			
27/12/2565	ด.ช.	/			
28/12/2565	ด.ช.	/			
29/12/2565	ด.ช.	/			
30/12/2565	ด.ช.	/			
31/12/2565	ด.ช.	/			

ลงชื่อ ด.ช. ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกการตรวจเช็คท่อประปา



ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ

ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้

ตารางตรวจเช็คท่อประปาภายในห้องชาร์ปประปาชั้น 3.....

ประจำเดือน 07..... 2565

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ม	/			
2/12/2565	ด.ม	/			
3/12/2565	ด.ม	/			
4/12/2565	ด.ม	/			
5/12/2565	ด.ม	/			
6/12/2565	ด.ม	/			
7/12/2565	ด.ม	/			
8/12/2565	ด.ม	/			
9/12/2565	ด.ม	/			
10/12/2565	ด.ม	/			
11/12/2565	ด.ม	/			
12/12/2565	ด.ม	/			
13/12/2565	ด.ม	/			
14/12/2565	ด.ม	/			
15/12/2565	ด.ม	/			
16/12/2565	ด.ม	/			
17/12/2565	ด.ม	/			
18/12/2565	ด.ม	/			
19/12/2565	ด.ม	/			
20/12/2565	ด.ม	/			
21/12/2565	ด.ม	/			
22/12/2565	ด.ม	/			
23/12/2565	ด.ม	/			
24/12/2565	ด.ม	/			
25/12/2565	ด.ม	/			
26/12/2565	ด.ม	/			
27/12/2565	ด.ม	/			
28/12/2565	ด.ม	/			
29/12/2565	ด.ม	/			
30/12/2565	ด.ม	/			
31/12/2565	ด.ม	/			

ลงชื่อ ด.ม ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

3.6-4 บันทึกการตรวจเช็คท่อประปา

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น.....						
ประจำเดือน 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	อ.น	/				
2/12/2565	อ.น	/				
3/12/2565	อ.น	/				
4/12/2565	อ.น	/				
5/12/2565	อ.น	/				
6/12/2565	อ.น	/				
7/12/2565	อ.น	/				
8/12/2565	อ.น	/				
9/12/2565	อ.น	/				
10/12/2565	อ.น	/				
11/12/2565	อ.น	/				
12/12/2565	อ.น	/				
13/12/2565	อ.น	/				
14/12/2565	อ.น	/				
15/12/2565	อ.น	/				
16/12/2565	อ.น	/				
17/12/2565	อ.น	/				
18/12/2565	อ.น	/				
19/12/2565	อ.น	/				
20/12/2565	อ.น	/				
21/12/2565	อ.น	/				
22/12/2565	อ.น	/				
23/12/2565	อ.น	/				
24/12/2565	อ.น	/				
25/12/2565	อ.น	/				
26/12/2565	อ.น	/				
27/12/2565	อ.น	/				
28/12/2565	อ.น	/				
29/12/2565	อ.น	/				
30/12/2565	อ.น	/				
31/12/2565	อ.น	/				

ลงชื่อ ลงชื่อ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ .

3.6-5 บันทึกการตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น..... ²						
ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	จก	/				
2/12/2565	จก	/				
3/12/2565	จก	/				
4/12/2565	จก	/				
5/12/2565	จก	/				
6/12/2565	จก	/				
7/12/2565	จก	/				
8/12/2565	จก	/				
9/12/2565	จก	/				
10/12/2565	จก	/				
11/12/2565	จก	/				
12/12/2565	จก	/				
13/12/2565	จก	/				
14/12/2565	จก	/				
15/12/2565	จก	/				
16/12/2565	จก	/				
17/12/2565	จก	/				
18/12/2565	จก	/				
19/12/2565	จก	/				
20/12/2565	จก	/				
21/12/2565	จก	/				
22/12/2565	จก	/				
23/12/2565	จก	/				
24/12/2565	จก	/				
25/12/2565	จก	/				
26/12/2565	จก	/				
27/12/2565	จก	/				
28/12/2565	จก	/				
29/12/2565	จก	/				
30/12/2565	จก	/				
31/12/2565	จก	/				

ลงชื่อ จก ลงชื่อ _____ ผช.ผวก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ

3.6-5 บันทึกการตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น.....						
ประจำเดือน 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	จน	/				
2/12/2565	จน	/				
3/12/2565	จน	/				
4/12/2565	จน	/				
5/12/2565	จน	/				
6/12/2565	จน	/				
7/12/2565	จน	/				
8/12/2565	จน	/				
9/12/2565	จน	/				
10/12/2565	จน	/				
11/12/2565	จน	/				
12/12/2565	จน	/				
13/12/2565	จน	/				
14/12/2565	จน	/				
15/12/2565	จน	/				
16/12/2565	จน	/				
17/12/2565	จน	/				
18/12/2565	จน	/				
19/12/2565	จน	/				
20/12/2565	จน	/				
21/12/2565	จน	/				
22/12/2565	จน	/				
23/12/2565	จน	/				
24/12/2565	จน	/				
25/12/2565	จน	/				
26/12/2565	จน	/				
27/12/2565	จน	/				
28/12/2565	จน	/				
29/12/2565	จน	/				
30/12/2565	จน	/				
31/12/2565	จน	/				

ลงชื่อ ลงชื่อ ผช.ผกก.แผนกวิศวกรรม


ลงชื่อ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ

3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ลงชื่อ ลงชื่อ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ .

3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น 4						
ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	จน	/				
2/12/2565	จน	/				
3/12/2565	จน	/				
4/12/2565	จน	/				
5/12/2565	จน	/				
6/12/2565	จน	/				
7/12/2565	จน	/				
8/12/2565	จน	/				
9/12/2565	จน	/				
10/12/2565	จน	/				
11/12/2565	จน	/				
12/12/2565	จน	/				
13/12/2565	จน	/				
14/12/2565	จน	/				
15/12/2565	จน	/				
16/12/2565	จน	/				
17/12/2565	จน	/				
18/12/2565	จน	/				
19/12/2565	จน	/				
20/12/2565	จน	/				
21/12/2565	จน	/				
22/12/2565	จน	/				
23/12/2565	จน	/				
24/12/2565	จน	/				
25/12/2565	จน	/				
26/12/2565	จน	/				
27/12/2565	จน	/				
28/12/2565	จน	/				
29/12/2565	จน	/				
30/12/2565	จน	/				
31/12/2565	จน	/				

ลงชื่อ จน ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม


ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ

3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ลงชื่อ *[Signature]* ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ _____


3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น ๕.....						
ประจำเดือน <u>สิงหาคม</u> 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ช.	✓				
2/12/2565	ด.ช.	✓				
3/12/2565	ด.ช.	✓				
4/12/2565	ด.ช.	✓				
5/12/2565	ด.ช.	✓				
6/12/2565	ด.ช.	✓				
7/12/2565	ด.ช.	✓				
8/12/2565	ด.ช.	✓				
9/12/2565	ด.ช.	✓				
10/12/2565	ด.ช.	✓				
11/12/2565	ด.ช.	✓				
12/12/2565	ด.ช.	✓				
13/12/2565	ด.ช.	✓				
14/12/2565	ด.ช.	✓				
15/12/2565	ด.ช.	✓				
16/12/2565	ด.ช.	✓				
17/12/2565	ด.ช.	✓				
18/12/2565	ด.ช.	✓				
19/12/2565	ด.ช.	✓				
20/12/2565	ด.ช.	✓				
21/12/2565	ด.ช.	✓				
22/12/2565	ด.ช.	✓				
23/12/2565	ด.ช.	✓				
24/12/2565	ด.ช.	✓				
25/12/2565	ด.ช.	✓				
26/12/2565	ด.ช.	✓				
27/12/2565	ด.ช.	✓				
28/12/2565	ด.ช.	✓				
29/12/2565	ด.ช.	✓				
30/12/2565	ด.ช.	✓				
31/12/2565	ด.ช.	✓				

ลงชื่อ ด.ช. ลงชื่อ _____ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ

3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector

ใบบันทึกการตรวจเช็คห้องระบบ						
ชื่อหน่วยงาน เดอะ ซิตี้						
ตารางตรวจเช็คหัว Smoke Detector ชั้น.....						
ประจำเดือน 2565						
วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ				หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	โซน 1 - 3	สาเหตุ	
1/12/2565	ด.ช.	/				
2/12/2565	ด.ช.	/				
3/12/2565	ด.ช.	/				
4/12/2565	ด.ช.	/				
5/12/2565	ด.ช.	/				
6/12/2565	ด.ช.	/				
7/12/2565	ด.ช.	/				
8/12/2565	ด.ช.	/				
9/12/2565	ด.ช.	/				
10/12/2565	ด.ช.	/				
11/12/2565	ด.ช.	/				
12/12/2565	ด.ช.	/				
13/12/2565	ด.ช.	/				
14/12/2565	ด.ช.	/				
15/12/2565	ด.ช.	/				
16/12/2565	ด.ช.	/				
17/12/2565	ด.ช.	/				
18/12/2565	ด.ช.	/				
19/12/2565	ด.ช.	/				
20/12/2565	ด.ช.	/				
21/12/2565	ด.ช.	/				
22/12/2565	ด.ช.	/				
23/12/2565	ด.ช.	/				
24/12/2565	ด.ช.	/				
25/12/2565	ด.ช.	/				
26/12/2565	ด.ช.	/				
27/12/2565	ด.ช.	/				
28/12/2565	ด.ช.	/				
29/12/2565	ด.ช.	/				
30/12/2565	ด.ช.	/				
31/12/2565	ด.ช.	/				

ลงชื่อ ลงชื่อ ผช.ผจก.แผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ

3.6-5 บันทึกตรวจเช็คหัว Smoke Detector



บริษัท อินฟินิตี้ การ์เด้น แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

อาคารสาธิตคอนโดมิเนียม 2 ห้องเลขที่ 34/2 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 4 อ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-350-0419
E-mail : infinity_garden@yahoo.com

ตารางตรวจการปฏิบัติงาน
พื้นที่ส่วนกลาง

หน่วยงาน กองช่างสวน ประจำปี 4 ต.ก.
ผู้รับผิดชอบ กันต์ จันทร์วงษ์ เวลาปฏิบัติงาน 09.00 น. - 17.00 น.

วันที่	ดูพื้นที่	คันฝุ่น	เช็ดกระจก	บันไดลอย	บันไดหนีไฟ	ลิฟท์	ป้ายต่างๆ	สีอบบิ	ห้องนิติฯ	ห้องพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	✓												
2	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	07.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
3	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
4	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
5	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
6	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
7	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
8	✓												
9	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
10	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
11	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
12	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
13	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
14	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
15	✓					8.00 น.							
16	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
17	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
18	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
19	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
20	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
21	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
22	✓												
23	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
24	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
25	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
26	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
27	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
28	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
29	✓												
30	✓	13.00 น.	08.00 น.			8.00 น.		7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		
31	✓	13.00 น.	08.00 น.	✓	✓	8.00 น.	✓	7.00 น.	07.00 น.	09.00 น.	กันต์		

☐ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นที่น่าพึงพอใจ

☐ ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน IGC

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/ตรวจสอบ IGC

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ฝ่ายจัดการผู้จัดการอาคารฯ

(.....)

3.6-6 บันทึกตรวจพื้นที่ส่วนกลาง



บริษัท อินฟินิตี้ การ์เด้น แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด
อาคารสยามคอนโดทอม 2 ห้องเลขที่ 34/2 ชั้นที่ 4 อ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-380-0419
E-mail : infinity_garden@yahoo.com

ตารางตรวจการปฏิบัติงาน พื้นที่ส่วนกลาง

หน่วยงาน เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ประจำชั้น 5 ดึก
ผู้รับผิดชอบ กิตติ รื่นทิวา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 08.00 น. - 17.00 น.
50%

วันที่	ดูพื้นที่	คันฝุ่น	เช็ดกระจก	บันไดกลาง	บันไดหนีไฟ	ลิฟท์	ป้ายต่างๆ	สีบ่อบ	ห้องนิตย	ห้องพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	✓			✓	✓	08.00น					กิตติ		
2	✓	13.00น	8.40น		✓	08.00น	✓	14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
3	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
4	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
5	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
6	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
7	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
8													
9	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
10	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
11	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
12	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
13	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
14	✓	13.00น	8.40น			08.00น		14.00น	7.00น	09.00น	กิตติ		
15													
16	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
17	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
18	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
19	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
20	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
21	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
22													
23	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
24	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
25	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
26	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
27	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
28	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
29													
30	✓	13.00น	08.00น			8.40น		14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		
31	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	14.00น	07.00น	09.00น	กิตติ		

☐ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นที่น่าพึงพอใจ

☐ ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน IGC

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ IGC

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการอาคารฯ

(.....)

3.6-6 บันทึกตรวจพื้นที่ส่วนกลาง



บริษัท อินฟินิตี้ การ์เด้น แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด
อาคารสยามคอนโดทอล 2 ห้องเลขที่ 34/2 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 4 อ.เทพารักษ์
จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-380-0419
E-mail : infinity_garden@yahoo.com

ตารางตรวจการปฏิบัติงาน พื้นที่ส่วนกลาง

หน่วยงาน เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน ประจำปี 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ กัญจน์ จันทร์โสภา เวลาปฏิบัติงาน 08.00-14.00 น.
80%

วันที่	ดูพื้นที่	ต้นพื้น	เช็ดกระจก	บันไดกลาง	บันไดหนีไฟ	ลิฟท์	ป้ายต่างๆ	สีอบบิ	ห้องนิติฯ	ห้องพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	08.00 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
2	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
3	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
4	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
5	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
6	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	08.00 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
7	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
8													
9	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
10	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	08.00 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
11	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
12	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
13	✓	13.00 น.	8.40 น.			08.00 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
14	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	08.00 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
15													
16	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
17	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
18	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	8.40 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
19	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
20	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
21	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
22													
23	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	8.40 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
24	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
25	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
26	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
27	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	8.40 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
28	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
29													
30	✓	13.00 น.	8.40 น.			8.40 น.		7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		
31	✓	13.00 น.	8.40 น.	✓	✓	8.40 น.	✓	7.40 น.	07.00 น.	09.00 น.	กัญจน์		

☐ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นที่น่าพึงพอใจ

☐ ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน IGC

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ IGC

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการอาคารฯ

(.....)

3.6-6 บันทึกตรวจพื้นที่ส่วนกลาง



บริษัท อินฟินิตี้ การ์เด้น แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด
อาคารสยามคอนโดทอ 2 ห้องเลขที่ 34/2 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 4 อ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์เมือง อ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-380-0419
E-mail : infinity_garden@yahoo.com

ตารางตรวจการปฏิบัติงาน พื้นที่ส่วนกลาง

หน่วยงาน โครงการตากสิน ประจำปี 4 คิก
ผู้รับผิดชอบ กัญญา คุ้มวงศ์ เวลาปฏิบัติงาน 08.00 น. - 14.00 น.
สพ

วันที่	จุด	คันฝุ่น	เช็ดกระจก	บันไดกลาง	บันไดหนีไฟ	ลิฟท์	ป้ายต่างๆ	สือบ	ห้องนิติฯ	ห้องพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	✓												
2	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
3	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
4	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
5	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
6	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
7	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
8	✓												
9	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
10	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
11	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
12	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
13	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
14	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
15	✓												
16	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
17	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
18	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
19	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
20	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
21	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
22	✓												
23	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
24	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
25	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
26	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
27	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
28	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
29	✓												
30	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		
31	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กัญญา		

☐ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นที่น่าพึงพอใจ

☐ ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน IGC

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ IGC

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการอาคารฯ

(.....)

3.6-6 บันทึกตรวจพื้นที่ส่วนกลาง



บริษัท อินฟินิตี้ การ์เด้น แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด
อาคารสยามคอนโดเทล 2 ห้องเลขที่ 34/2 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์
จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-380-0419
E-mail : infinity_garden@yahoo.com

ตารางตรวจการปฏิบัติงาน พื้นที่ส่วนกลาง

หน่วยงาน 100๑๕๓ สภากาชาดไทย ประจำชั้น ๘ ดึก
ผู้รับผิดชอบ กิ่งกัญญา วัฒนศิริ เวลาปฏิบัติงาน ๐๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วันที่	จุด	คันฝุ่น	เช็ดกระจก	บันไดกลาง	บันไดหนีไฟ	ลิฟท์	ป้ายต่างๆ	ถังขยะ	ห้องนิติฯ	ห้องพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	7.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
2	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	7.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
3	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	7.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
4	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	7.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
5	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	7.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
6	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
7	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
8													
9	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
10	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
11	✓	13.00น	8.40น	✓	✓	08.00น	✓	7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
12	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
13	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
14	✓	13.00น	8.40น			08.00น		7.40น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
15													
16	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
17	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
18	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
19	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
20	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
21	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
22													
23	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
24	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
25	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
26	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
27	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
28	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
29													
30	✓	13.00น	08.00น			8.40น		7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		
31	✓	13.00น	08.00น	✓	✓	8.40น	✓	7.00น	07.00น	09.00น	กิ่งกัญญา		

☐ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นที่น่าพึงพอใจ

☐ ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน IGC

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ IGC

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการอาคารฯ

(.....)

3.6-6 บันทึกตรวจพื้นที่ส่วนกลาง

ใบตรวจเช็คบ่อพักขยะบะบะบะน้ำ(บ่อหนอง)



อาคาร เดอะ ซิตี้ สาทร-ตากสิน

ประจำเดือน...ส.ค.

รายการ	ผู้ตรวจเช็ค	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
ความสะอาด	ขจรพร	/		
การทำงานของปั๊ม	ขจรพร	/		
กลิ่น	ขจรพร	/		

ลงชื่อ ขจรพร ขจรพร ช่างผู้ดำเนินการ ลงชื่อ ผ.พ.จก.แผนกศ.

(ขจรพร ขจรพร) ()

ลงชื่อ (นายเจตศักดิ์ จันทา) ผู้ตรวจเช็ค/อนุมัติ