


ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 24.....
ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-
6699..... มี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003..... เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561...ออกให้โดย....18 กค. 61..... หมดอายุ.....17 กค. 66.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

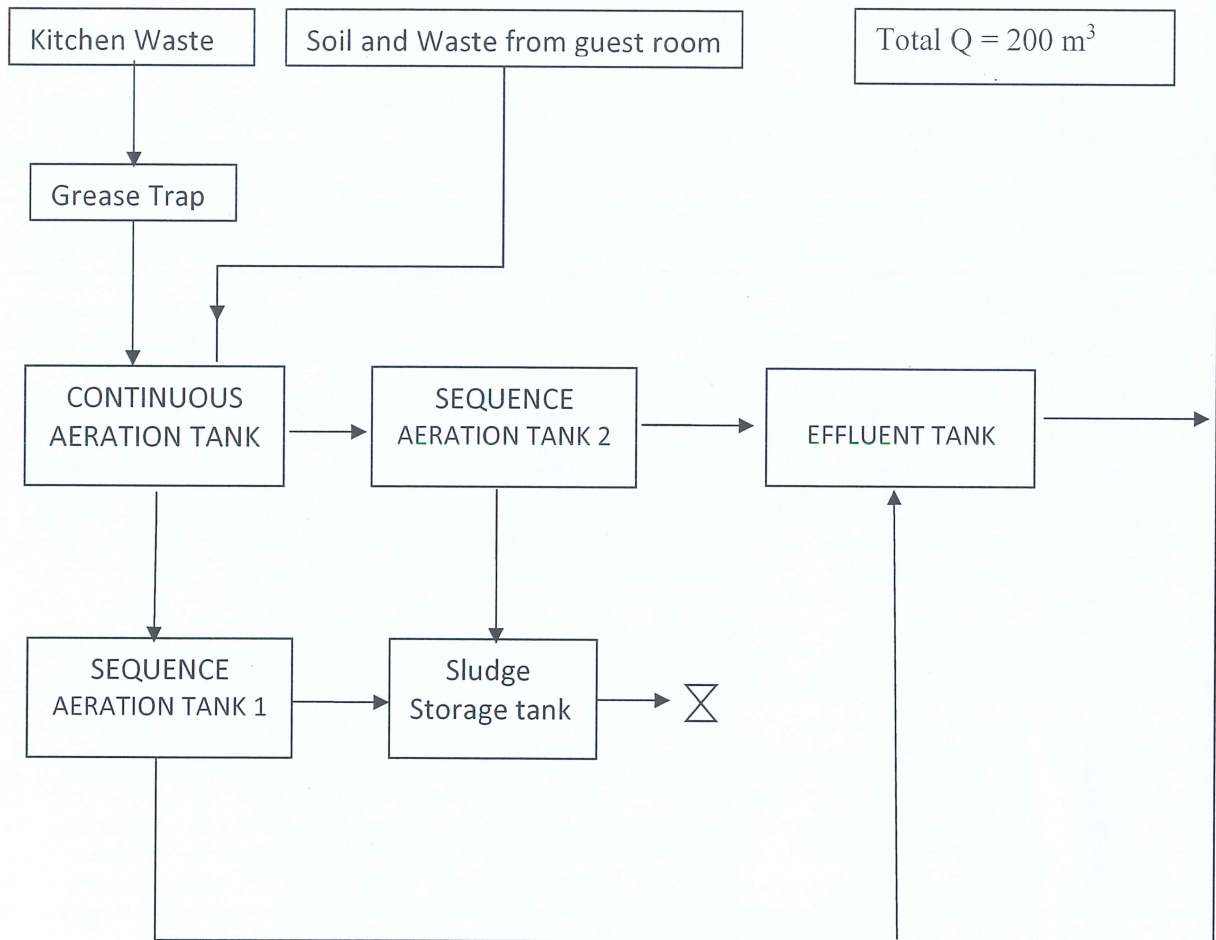

WASTEWATER TREATMENT PLANT SCHEMATIC

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่ง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนดินที่กักเก็บจากถังบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายเซ็นผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2023	238	188	143	133	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
02/01/2023	233	174	129	119	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
03/01/2023	219	193	148	138	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
04/01/2023	249	167	122	112	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
05/01/2023	225	130	85	75	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
06/01/2023	223	144	99	89	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
07/01/2023	228	177	132	122	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
08/01/2023	227	168	123	113	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
09/01/2023	233	180	135	125	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
10/01/2023	252	146	101	91	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
11/01/2023	217	132	87	77	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
12/01/2023	245	136	91	81	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
13/01/2023	228	163	118	108	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
14/01/2023	218	160	115	105	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
15/01/2023	217	176	131	121	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
16/01/2023	230	153	108	98	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานตามตำแหน่งเทคนิคพิเศษ													
วันที่สอบ ปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ เทศบาล (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ. ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (สูตร/ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกาก/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกาก/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง-จ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ด้านเคมีที่ เกิดจากระบบ บำบัดน้ำไป กำจัด(ลบ.ม.)
17/01/2023	231	166	121	111	-	/	/	/	-	-	/	-	-
18/01/2023	237	165	120	110	-	/	/	/	-	-	/	-	-
19/01/2023	236	161	116	106	-	/	/	/	-	-	/	-	-
20/01/2023	215	168	123	113	-	/	/	/	-	-	/	-	-
21/01/2023	205	175	130	120	-	/	/	/	-	-	/	-	-
22/01/2023	211	201	156	146	-	/	/	/	-	-	/	-	-
23/01/2023	227	195	150	140	-	/	/	/	-	-	/	-	-
24/01/2023	224	171	126	116	-	/	/	/	-	-	/	-	-
25/01/2023	197	201	156	146	-	/	/	/	-	-	/	-	-
26/01/2023	235	160	115	105	-	/	/	/	-	-	/	-	-
27/01/2023	242	201	156	146	-	/	/	/	-	-	/	-	-
28/01/2023	235	233	188	178	-	/	/	/	-	-	/	-	-
29/01/2023	269	210	165	155	-	/	/	/	-	-	/	-	-
30/01/2023	260	179	134	124	-	/	/	/	-	-	/	-	-
31/01/2023	256	193	148	138	-	/	/	/	-	-	/	-	-
	7162	5366	3971	3661									

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

นาย
ผู้
บันทึก

หมายเหตุ

๑. ในกรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ผู้สถิติและผู้ตอบมีข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบป้อนข้อมูลผิดพลาดหรือการติดขัดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....บริษัท ทีซีซี โอเทค แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย หมดอายุ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท
 24.....
 ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ..... คลองเตย.....
 จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-
 6699..... มี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561..ออกให้โดย.....18 กค. 61..... หมดอายุ.....17 กค. 66.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ
 เดือน มกราคม..... พ.ศ. 2566..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
บริษัท สเปเชียลเคเบิล..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE)..... ความสามารถในการ
 การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400..... ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง...24... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
 (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7162..... Unit.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5366..... m³ (Cu m³).....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3971..... m³ (Cu m³).....
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3661..... m³ (Cu m³).....
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 50.....
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ค่าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับ
 ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็น
 เท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **18/1** หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน
เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ **02-649-6666** โทรสาร **02-620-6699**

มี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด สาขา 00002 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 58/2564 ออกให้โดย 1 มค .64 หมดอายุ 31 ธค. 68

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

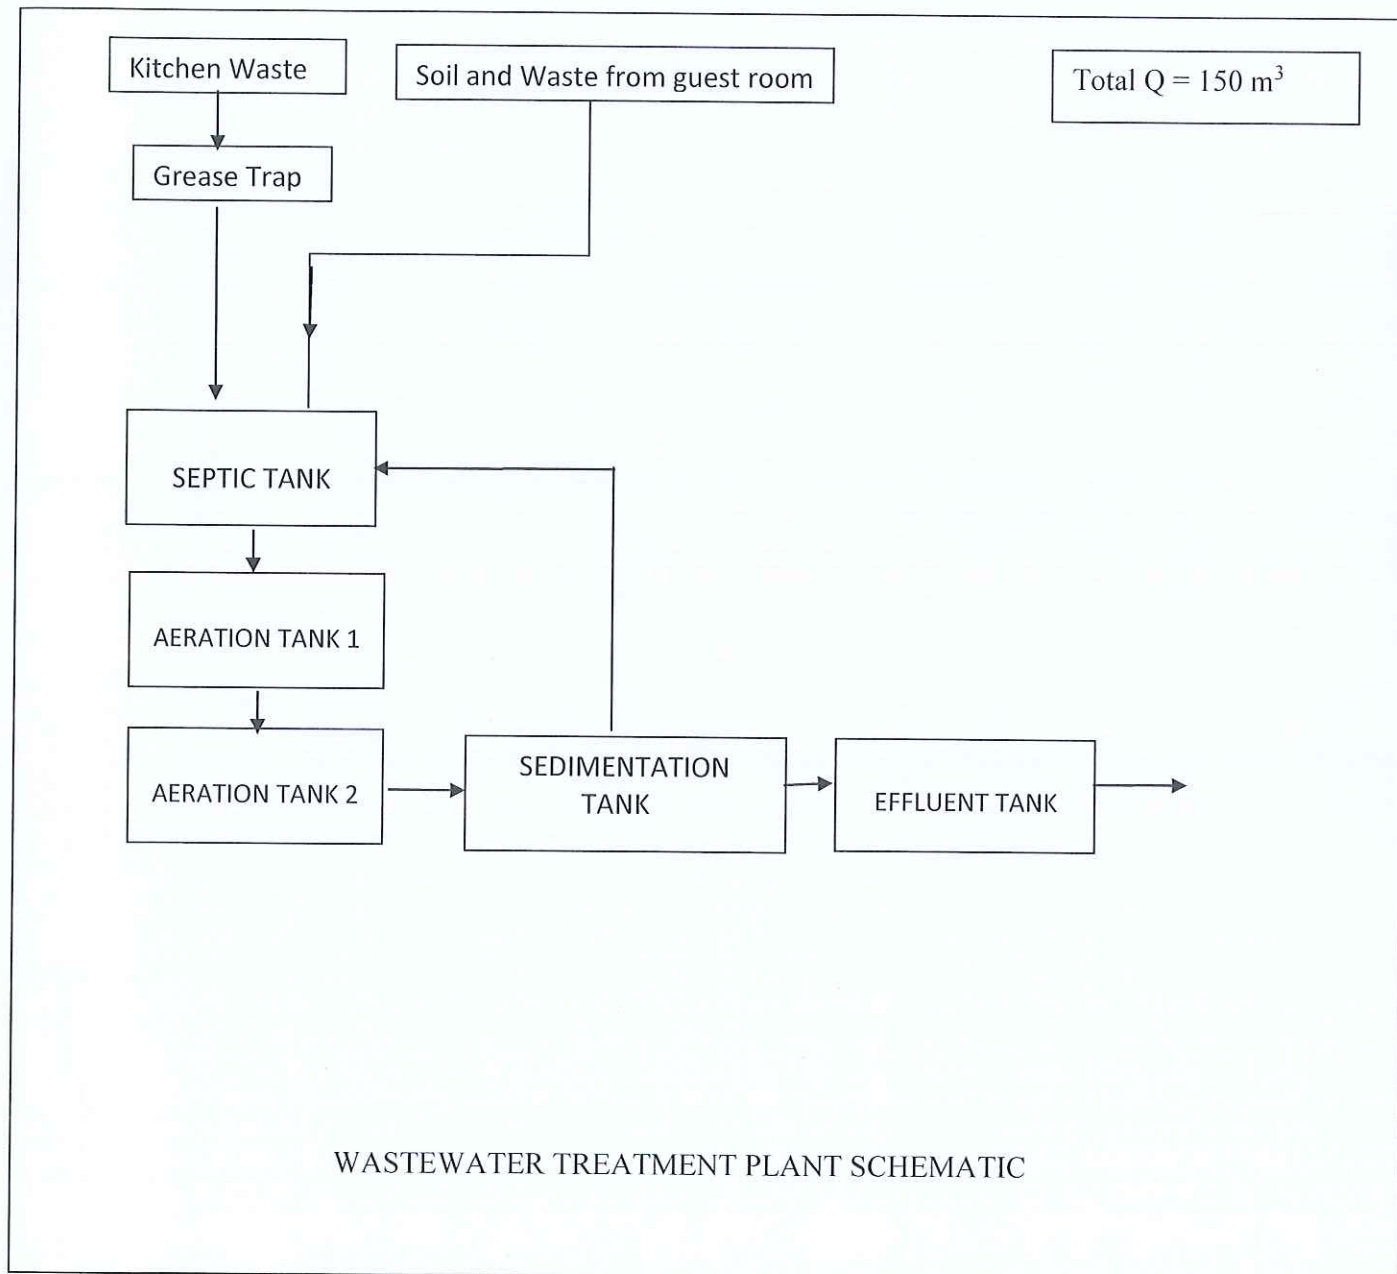

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการปล่อย น้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (กม.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย(กม. ม.)	การรวม น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (รวม/ไม่ รวม)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(ซื้อ/ ผลิตเอง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (กม.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัด น้ำเสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/2023	244	158	113	103	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
2/2/2023	244	164	119	109	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
3/2/2023	244	173	128	118	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
4/2/2023	244	167	122	112	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
5/2/2023	244	158	113	103	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
6/2/2023	244	166	121	111	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
7/2/2023	244	174	129	119	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
8/2/2023	244	160	115	105	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
9/2/2023	244	179	134	124	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
10/2/2023	244	169	124	114	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
11/2/2023	244	173	128	118	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
12/2/2023	244	170	125	115	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
13/2/2023	244	183	138	128	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
14/2/2023	244	160	115	105	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
15/2/2023	244	151	106	96	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	
16/2/2023	244	155	110	100	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	

สถิติและข้อมูลปฏิบัติงานตามองค์ก้ามลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารที่ใส่ใช้/ปริมาณที่ใส่ใช้หรือ (ลิตร/วัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)		เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)									
17/2/2023	244	162	117	107	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
18/2/2023	244	168	123	113	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
19/2/2023	244	163	118	108	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
20/2/2023	244	171	126	116	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
21/2/2023	244	159	114	104	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
22/2/2023	244	158	113	103	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
23/2/2023	244	160	115	105	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
24/2/2023	244	175	130	120	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
25/2/2023	244	171	126	116	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
26/2/2023	244	161	116	106	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
27/2/2023	244	171	126	116	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
28/2/2023	244	154	109	99	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-		
	6832	4634	3374	3094												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ในแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
...บริษัท ทีซีซี โสเทล แออสเทท แมนเนจเม้นท์ จำกัด...สาขา 00002.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย หมดอายุ
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย หมดอายุ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/1..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท

26.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-6699.....

มี บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด...สาขา 00002..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 58/2564.....ออกให้โดย.....1 มค . 64..... หมดอายุ.....31 ธค. 68.....ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2566..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ.....บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....).....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย บริษัท สเปเชียลแล็บ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกรองไร้อากาศ(Anaerobic filler process).....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย □ แบบต่อเนื่อง...24... ชั่วโมง/วัน □ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

□ เครื่องสูบลดทอน □ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6832..... Unit.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4634 m³ (Cu m³),.....(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3374..... m³ (Cu m³),.....(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3094..... m³ (Cu m³),.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบลดทอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ขอย สุขุมวิท 24.....
ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-
6699..... มี บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003..... เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561.....ออกให้โดย.....18 กค. 61..... หมดอายุ.....17 กค. 66.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

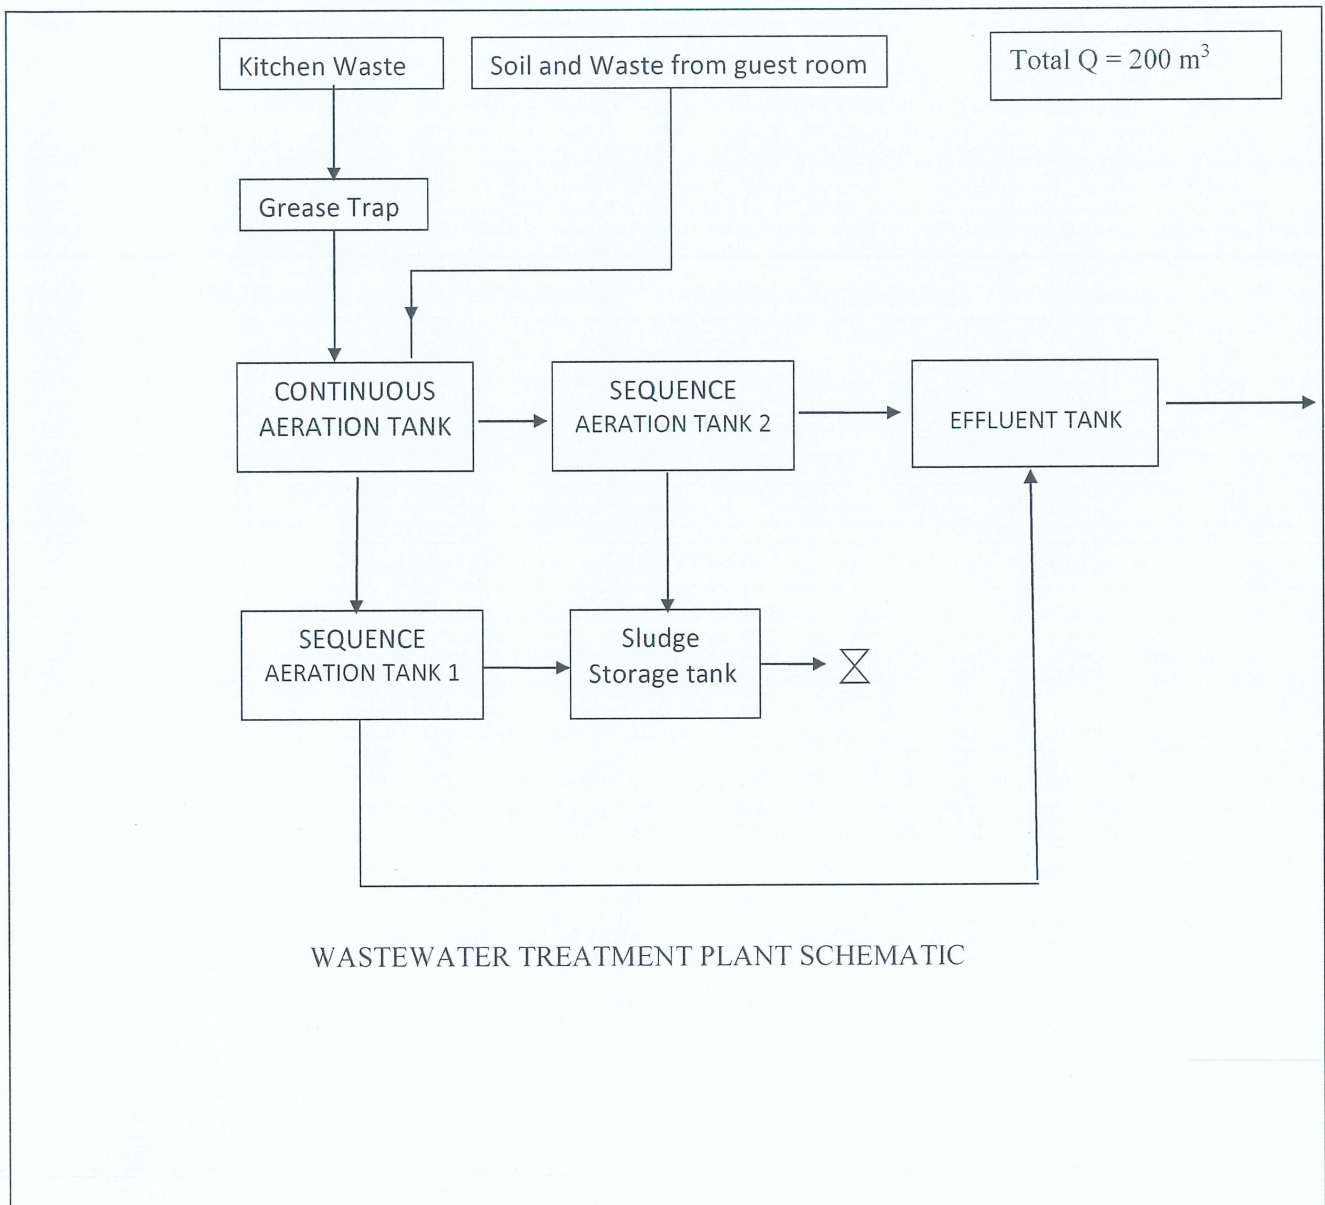

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ณ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย(ณ. ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/วัน ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัตถุอันตราย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ณ. ม.)	ปัญหา การระบาย น้ำ	ลายมือชื่อ ผู้ บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องจาง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องจาง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/2023	224	159	114	104	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
02/03/2023	186	169	124	114	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
03/03/2023	211	168	123	113	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
04/03/2023	211	181	136	126	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
05/03/2023	226	165	120	110	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
06/03/2023	203	174	129	119	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
07/03/2023	179	156	111	101	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
08/03/2023	173	159	114	104	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
09/03/2023	163	170	125	115	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
10/03/2023	188	178	133	123	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
11/03/2023	165	171	126	116	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
12/03/2023	125	176	131	121	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
13/03/2023	156	185	140	130	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
14/03/2023	161	173	128	118	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
15/03/2023	168	158	113	103	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย
16/03/2023	152	181	136	126	-	/	/	/	-	-	/	-	-	-	สมชาย

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม												
ปี วัน เดือน ปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ต. ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ปล่อย (ของ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
17/03/2023	151	175	130	120	-	/	/	/	-	-	/	-
18/03/2023	159	173	128	118	-	/	/	/	-	-	/	-
19/03/2023	157	180	135	125	-	/	/	/	-	-	/	-
20/03/2023	145	177	132	122	-	/	/	/	-	-	/	-
21/03/2023	153	172	127	117	-	/	/	/	-	-	/	-
22/03/2023	78	182	137	127	-	/	/	/	-	-	/	-
23/03/2023	155	159	114	104	-	/	/	/	-	-	/	-
24/03/2023	131	170	125	115	-	/	/	/	-	-	/	-
25/03/2023	130	176	131	121	-	/	/	/	-	-	/	-
26/03/2023	104	183	138	128	-	/	/	/	-	-	/	-
27/03/2023	105	200	155	145	-	/	/	/	-	-	/	-
28/03/2023	142	179	134	124	-	/	/	/	-	-	/	-
29/03/2023	221	179	134	124	-	/	/	/	-	-	/	-
30/03/2023	202	181	136	126	-	/	/	/	-	-	/	-
31/03/2023	168	178	133	123	-	/	/	/	-	-	/	-
	5092	5387	3992	3682								

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

นาย
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....บริษัท พีซีซี โอเพน แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....บริษัท สเปซซียดแล็บ.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท

24.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-
6699..... มี บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561..ออกให้โดย.....18 กค. 61..... หมดอายุ.....17 กค. 66.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ
เดือน มีนาคม..... พ.ศ. 2566..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ.....บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....).....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย บริษัท สเปเชียลแล็บ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE)..... ความสามารถในการ

การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง...24... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5029..... Unit.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5387..... m³ (Cu m³),.....(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3992..... m³ (Cu m³),.....(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3682..... m³ (Cu m³),.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 50.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ค่าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....11..... หมู่ที่..... ๖๖..... ตำบล..... ๒๔..... ถนน..... ตำบล..... แขวง/ตำบล..... คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....
..... คลองเตย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์..... 02-649-6666..... โทรสาร..... 02-620-6699..... มี.....บริษัท..... กิจการ.....
เทศบาล..... กรุงเทพมหานคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย.....โรงเรือน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... 99/2561..... ออกให้โดย..... 18 กค. 61..... หมดอายุ..... 17 กค. 66.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

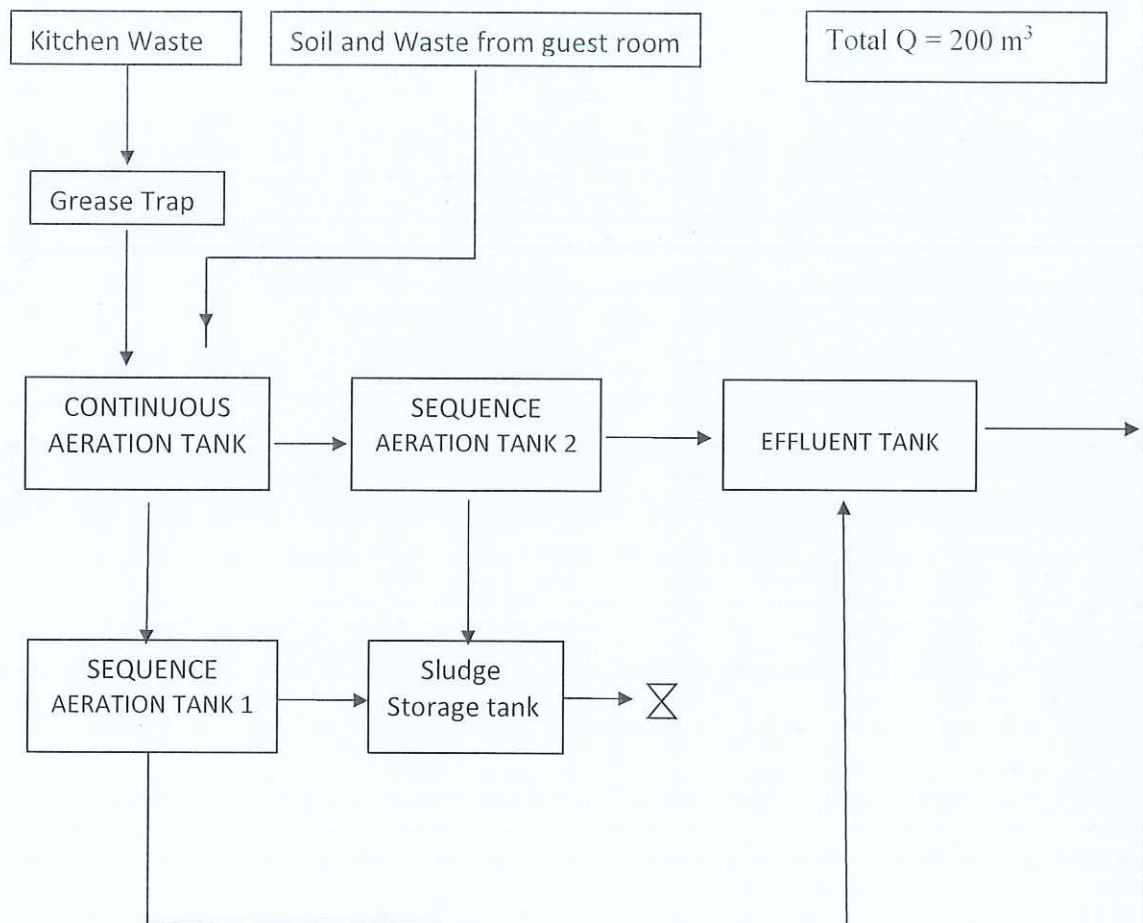

WASTEWATER TREATMENT PLANT SCHEMATIC

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของโรงงานปิโตรเคมี														ปริมาณน้ำทิ้ง รวม ม.ค.
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (กิโลวัตต์- ชั่วโมง)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย(ม. ค.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม หรือลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ผ่านดินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่เข้าไป กำจัด(ม. ค.)	ปริมาณ อุปกรณ์ อุปกรณ์ ความเสียหาย	
					ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น หรือน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/04/2023	159	190	145	135	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
02/04/2023	158	216	171	161	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
03/04/2023	156	161	116	106	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
04/04/2023	150	168	123	113	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
05/04/2023	149	167	122	112	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
06/04/2023	153	183	138	128	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
07/04/2023	159	216	171	161	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
08/04/2023	159	217	172	162	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
09/04/2023	159	205	160	150	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
10/04/2023	155	200	155	145	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
11/04/2023	146	166	121	111	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
12/04/2023	151	177	132	122	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
13/04/2023	152	202	157	147	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
14/04/2023	142	195	150	140	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
15/04/2023	126	201	156	146	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
16/04/2023	131	263	218	208	-	/	/	/	-	-	/	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ใบกรณีระบบกับต้นน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นักสถิติและผู้ควบคุมการดำเนินงานมีเอกสารประกอบการพิจารณา

บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสตา ยมเนอเม้นท์ จำกัด สาขา 00003... เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการดำเนินงานมีเอกสาร

(.....)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ในอนุญาตเลขที่.....

ออกให้โดย.....

บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสตา ยมเนอเม้นท์ จำกัด สาขา 00003... เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการดำเนินงานมีเอกสาร

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ในอนุญาตเลขที่.....

ออกให้โดย.....

บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสตา ยมเนอเม้นท์ จำกัด สาขา 00003... เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการดำเนินงานมีเอกสาร

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ในอนุญาตเลขที่.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือผู้ผลิตที่ 11 หมู่ที่ จอบ สุขุมวิท 24.....
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-649-
 6666 โทรสาร 02-620-6699 มี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท เมาเทนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
 มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561 ออกให้โดย 18 กค. 61 หมออาญ 17 กค. 66.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท เมาเทนจเม้นท์ จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออาญ
 ออกให้โดย

..... บริษัท สเปเชียลแล็บ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออาญ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE) ความสามารถในการ
 การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

..... เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องรวมเศษสากตะกอน

..... เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้องระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ถูค

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4138 Unit.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6040 m³ (Cu m³).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4690 m³ (Cu m³).....

(๔) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย 4390 m³ (Cu m³).....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องรวมเศษสากตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 50

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา

๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ จอย สุขุมวิท 24.....ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ
.....คลองเตย.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-6699..... มี บริษัท ทีซีซี ไฮ

เทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561.....ออกให้โดย.....18 กค. 61.....หมดอายุ.....17 กค. 66.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

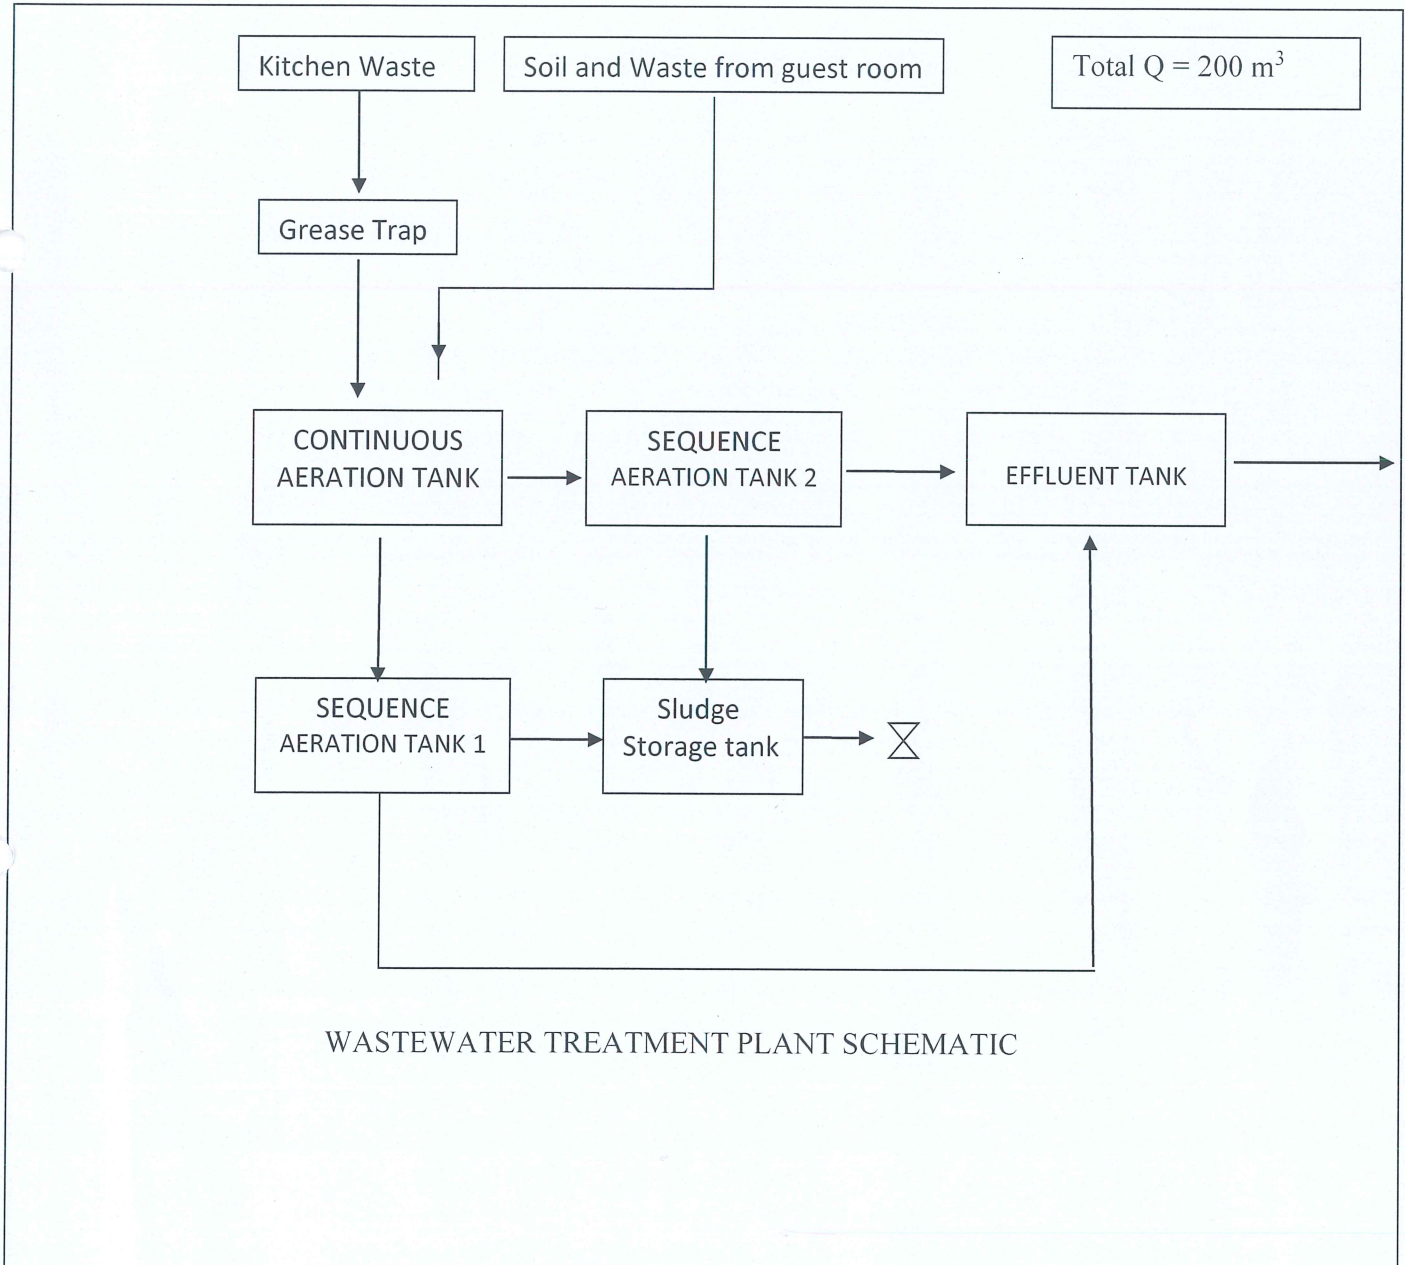

WASTEWATER TREATMENT PLANT SCHEMATIC

สถิติและข้อมูลที่ใช้จากแหล่งกำเนิดหลัก

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้มากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/05/2023	123	199	154	144	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
02/05/2023	114	164	119	109	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
03/05/2023	120	181	136	126	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
04/05/2023	116	162	117	107	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
05/05/2023	127	197	152	142	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
06/05/2023	115	180	135	125	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
07/05/2023	119	164	119	109	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
08/05/2023	121	209	164	154	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
09/05/2023	119	204	159	149	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
10/05/2023	119	208	163	153	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
11/05/2023	126	200	155	145	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
12/05/2023	122	214	169	159	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
13/05/2023	116	219	174	164	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
14/05/2023	119	165	120	110	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
15/05/2023	117	165	120	110	-	/	/	/	-	-	/	-	-	
16/05/2023	117	219	174	164	-	/	/	/	-	-	/	-	-	

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานทางด้านอนามัย												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในชุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดออก (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/05/2023	122	174	129	119	-	/	/	/	-	-	/	-
18/05/2023	118	228	183	173	-	/	/	/	-	-	/	-
19/05/2023	123	205	160	150	-	/	/	/	-	-	/	-
20/05/2023	127	252	207	197	-	/	/	/	-	-	/	-
21/05/2023	133	251	206	196	-	/	/	/	-	-	/	-
22/05/2023	119	200	155	145	-	/	/	/	-	-	/	-
23/05/2023	126	248	203	193	-	/	/	/	-	-	/	-
24/05/2023	116	202	157	147	-	/	/	/	-	-	/	-
25/05/2023	126	201	156	146	-	/	/	/	-	-	/	-
26/05/2023	118	208	163	153	-	/	/	/	-	-	/	-
27/05/2023	131	235	190	180	-	/	/	/	-	-	/	-
28/05/2023	130	257	212	202	-	/	/	/	-	-	/	-
29/05/2023	128	237	192	182	-	/	/	/	-	-	/	-
30/05/2023	124	204	159	149	-	/	/	/	-	-	/	-
31/05/2023	122	170	125	115	-	/	/	/	-	-	/	-
	3773	6319.6	4924.6	4614.6								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบันทึกน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งกลับแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอตกสทา เมมเบอร์เนชั่น จำกัด สาขา 00003...เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดเสีย

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หน้าอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....บริษัท สเปเชียลเล็ป.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หน้าอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 24.....
 ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ คลองเตย..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-
 6666..... โทรสาร 02-620-6699..... มี บริษัท **ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด**..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
 มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561..ออกให้โดย..... 18 กค. 61..... หมดยอายุ..... 17 กค. 66.....

ใน การ นี้ ขอ รายงาน ส รุ ป ผล การ ทำ งาน ของ ระบบ บ ำ บั ด น้ำ เสีย ของ แห่ ล่ง ก ำ นี ด ม ล พิ ช ส ำ ท รั บ
 เดือน เมษายน..... พ.ศ. 2566..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... บริษัท **ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด**..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

..... บริษัท **สเปเชียลแล็บ**..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE) ความสามารถใน
 การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง...24... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3773..... Unit.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6319.6..... m³ (Cu m³).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4924.6..... m³ (Cu m³).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4614.6..... m³ (Cu m³).....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 50.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา

๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกการวิเคราะห์และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11..... หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 24..... ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล คลองตัน..... เขต/อำเภอ
..... คลองเตย..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-649-6666..... โทรสาร 02-620-6699..... มี บริษัท ทีซีซี โซ

เพล แอสสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด.สาขา 00003..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561..... ออกให้โดย..... 18 กค. 61..... หมดอายุ..... 17 กค. 66.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

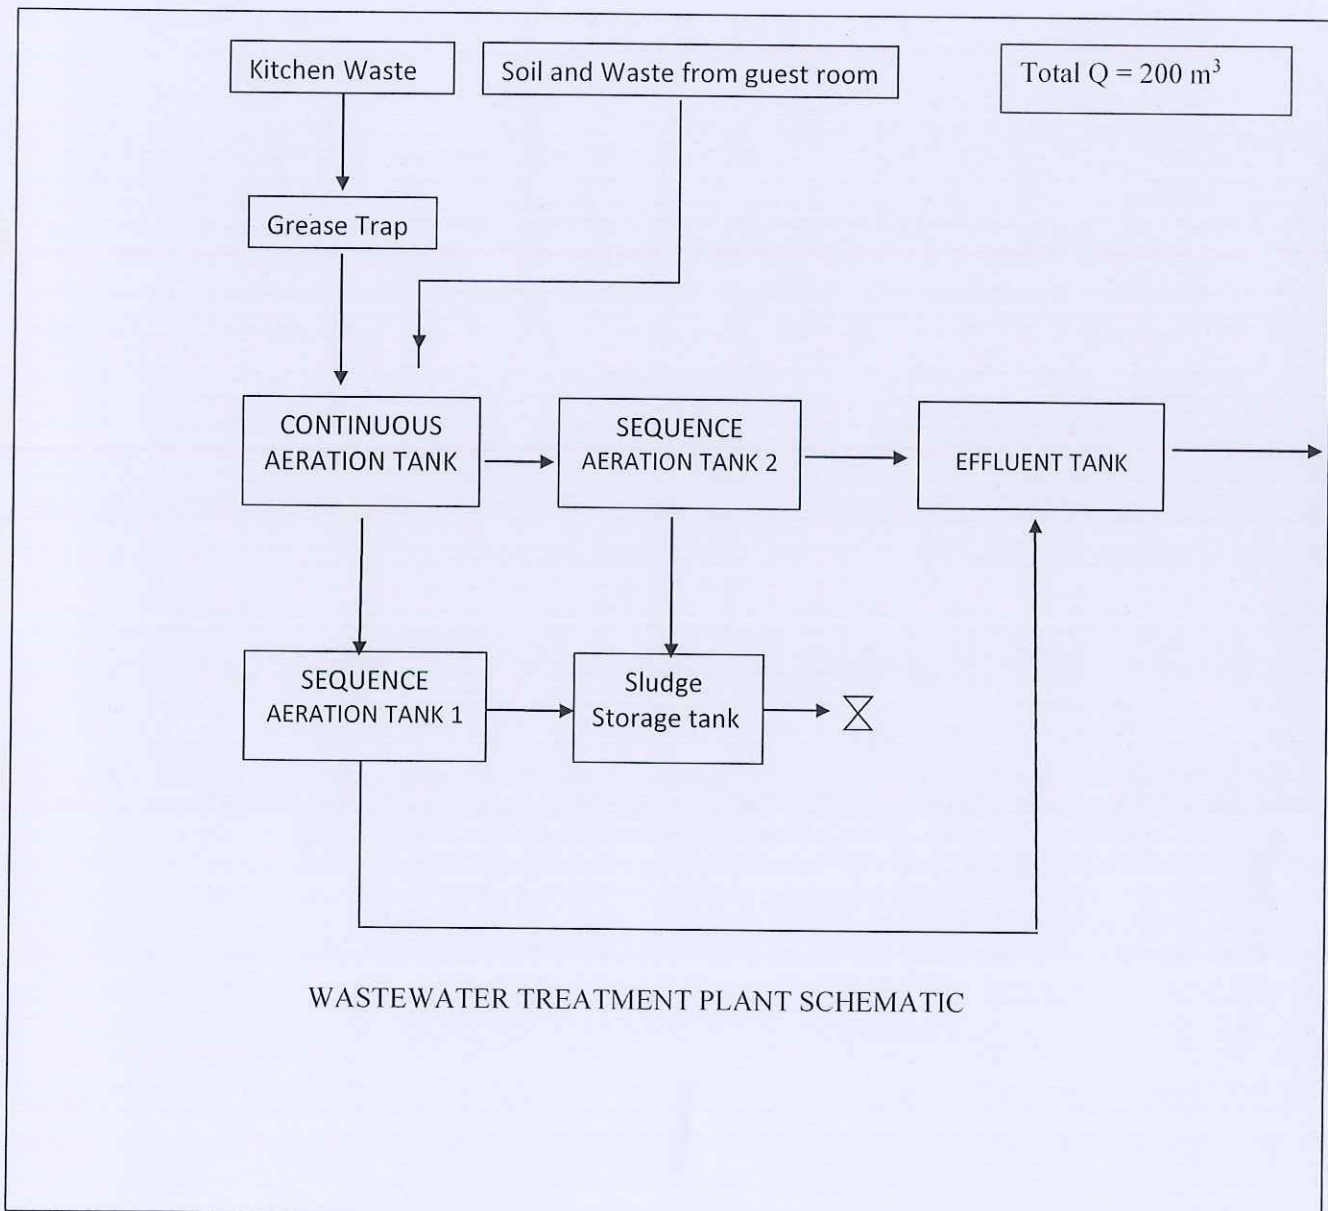

สถิติประจำวันปฏิบัติงานของพนักงานนิเทศพืช																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำใช้ในภาคกิจกรรม	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคต่อแนวทางการปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
01/06/2023	121	164	119	109	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
02/06/2023	121	200	155	145	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
03/06/2023	123	199	154	144	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
04/06/2023	123	207	162	152	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
05/06/2023	116	197	152	142	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
06/06/2023	112	200	155	145	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
07/06/2023	148	236	191	181	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
08/06/2023	210	170	125	115	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
09/06/2023	205	254	209	199	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
10/06/2023	210	199	154	144	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
11/06/2023	213	197	152	142	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
12/06/2023	206	206	161	151	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
13/06/2023	182	195	150	140	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
14/06/2023	176	200	155	145	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
15/06/2023	194	203	158	148	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		
16/06/2023	178	271	226	216	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-		

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดหลัก												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในภาคกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตาม/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบละกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/06/2023	181	334	289	279	-	/	/	/	-	-	/	-
18/06/2023	190	212	167	157	-	/	/	/	-	-	/	-
19/06/2023	172	208	163	153	-	/	/	/	-	-	/	-
20/06/2023	176	197	152	142	-	/	/	/	-	-	/	-
21/06/2023	178	209	164	154	-	/	/	/	-	-	/	-
22/06/2023	177	200	155	145	-	/	/	/	-	-	/	-
23/06/2023	169	202	157	147	-	/	/	/	-	-	/	-
24/06/2023	175	226	181	171	-	/	/	/	-	-	/	-
25/06/2023	204	242	197	187	-	/	/	/	-	-	/	-
26/06/2023	162	222	177	167	-	/	/	/	-	-	/	-
27/06/2023	178	196	151	141	-	/	/	/	-	-	/	-
28/06/2023	173	161	116	106	-	/	/	/	-	-	/	-
29/06/2023	176	220	175	165	-	/	/	/	-	-	/	-
30/06/2023	182	242	197	187	-	/	/	/	-	-	/	-
	5131	6370	5020	4720								

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

(Handwritten signatures and dates)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการดำเนินงานที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนับระบบกับตัวน้ำเสียที่มีการคิดสิ่งของตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลในตารางข้างต้นถูกต้องสมบูรณ์ประการ

.....บริษัท ทีซีซี โอเทล แอกลท แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขา 00003... เจ้าของบริษัทหรือบุคคลที่มอบหมายให้ลงนามนี้

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

บริษัท สปป.ซีแอล

.....ผู้รับแจ้งรายการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 24
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-649-
 6666 โทรสาร 02-620-6699 มี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
 มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 99/2561 ออกให้โดย 18 กค. 61 เมล็ดอายุ 17 กค. 66

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

..... บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ เมล็ดอายุ
 ออกให้โดย

..... บริษัท สเปเชียลแล็บ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ เมล็ดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE) ความสามารถในการ
 การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องฉีดยา

☐ เครื่องขจัดไขมันเสีย ☐ เครื่องขจัดของแข็ง

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่อยระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5131 Unit

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6370 m³ (Cu m³)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5020 m³ (Cu m³)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4720 m³ (Cu m³)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องฉีดยา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องขจัดไขมันเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องขจัดของแข็ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 50

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียผู้รับจ้างให้เก็บกากบำบัดน้ำเสียให้นำมาใส่ถุงขยะสีแดงและแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗