

เอกสารแนบ 5

รายงานการฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล
ในเขตท่าเรือศรีราชา สมมติเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล บริเวณท่า SBM 2



	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

Oil Spill Drill

สถานที่: ท่าเทียบเรือ PTT ท่า 6/7 (Jetty คส)

วันที่: 04 มกราคม 2566

เวลา: 1030-1136 Hrs.

ผู้สังเกตการณ์:

คุณเสมอ พลายุพิชิต

Marine Supervisor- Esso Siracha Marine Terminal

ผู้เข้าร่วมฝึก:

นายฉัตรชัย ไพฑูริย์

MarinerThai2004-Site Manager

นายพัลลภ นาคว

MarinerThai2004-Supervisor

นายชัชวาล คนเที่ยง

MarinerThai2004-Safety Officer

นายสมพงษ์ คำงาม

MarinerThai2004-Chief Engineer

นายมนักร ยาวีโร

MarinerThai2004- BI Foreman Chart W

นายสมภพ สัมพันธ์

MarinerThai2004- BI Worker Chart W

นายพีระพล ระคำภา

MarinerThai2004- Marine Worker Chart B

นายศตวรรษ สวัสดิ์เมือง

MarinerThai2004- Marine Worker Marine Chart B

นายเกรียงไกร เสงี่ยมจิตต์

MarinerThai2004- Marine Foreman Chart C

นายคมกริช ลอยสุวิวงศ์

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C

นายนิธิภัทร พูลสวัสดิ์

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C

นายวุฒิชัย หลอดเพชร

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C

กัปตัน และทีมงานเรือรับเชื้อ JC 14

JC Marine – JC 14

กัปตัน และทีมงานเรือรับเชื้อ JC 1

JC Marine – JC 1

สถานการณ์จำลองน้ำมันหกหล่นลงสู่ทะเล:

เกิดเหตุน้ำมันหกหล่นบริเวณท่าเทียบเรือน้ำมัน PTT 6/7 และน้ำมันหกหล่นลงสู่ทะเล

เวลา	กิจกรรม
1030	ประกาศเริ่มการฝึก / ESSO เริ่มปล่อยบูมจากท้ายเรือ OSR1 ลงน้ำ
1050	บูมจำนวน 300 เมตรลงน้ำ, เติมน้ำมันเรียบร้อย พร้อมรายงานตัวกับ Jetty คส
1055	เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณด้านหน้าท่า Jetty คส
1100	ปรับแต่งรูปแบบบูมตามคำสั่ง Jetty คส
1136	จบการฝึก ทุกฝ่ายถอนตัวกลับที่ตั้ง

	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

ข้อเสนอแนะ:




- เรือลากบูนที่จัดมาใช้งานเป็นเรือจักรเดี่ยวทำให้กำลังและความคล่องตัวไม่เพียงพอ กับบูนที่มีขนาดใหญ่ และมีความยาว 300 เมตร ทำให้บูน และเรือลากบูนถูกกระแสน้ำ และลมพัดไปติดกับเสาของท่าเทียบเรือ และไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง

การปรับปรุงแก้ไข:

- การฝึกครั้งถัดไปจำเป็นต้องใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ 2 จักรเท่านั้นเพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน




พุดคุยเตรียมพร้อมรับการฝึก ESSO-MarinerThai-JC Marine

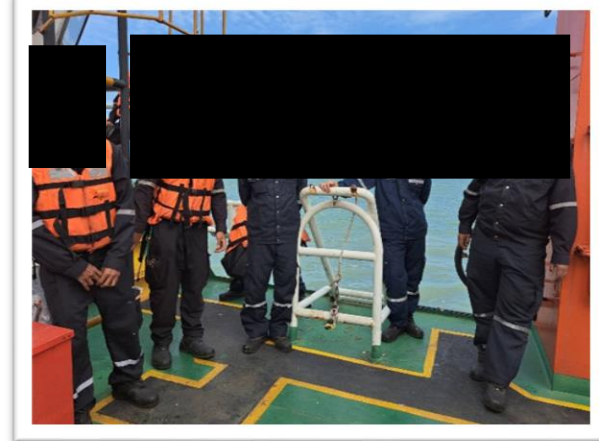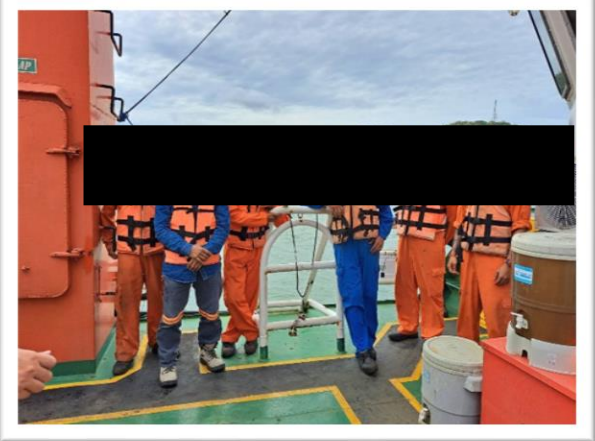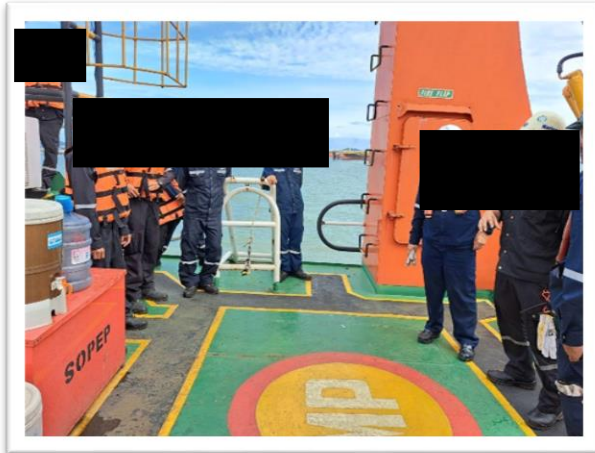


	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

เริ่มการฝึก ขนย้ายเครื่องปั๊มลม และส่งปลายบูมให้เรือ JC14

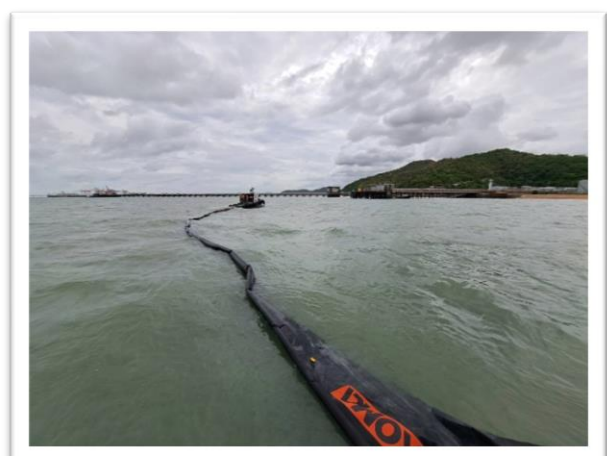


 MarinerThai 2004 Co., Ltd.	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

JC 14 และ JC 1 ลากบูมความยาว 300 เมตร จากนั้นรายงานตัวกับ Jetty คส พร้อมเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

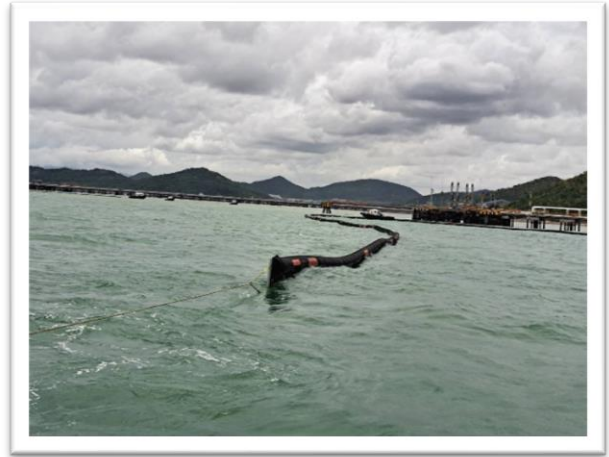

 MarinerThai 2004 Co., Ltd.	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

Jetty คส แจ้งจบการฝึก ทุกฝ่ายถอนตัวนำบูมกลับที่ตั้ง

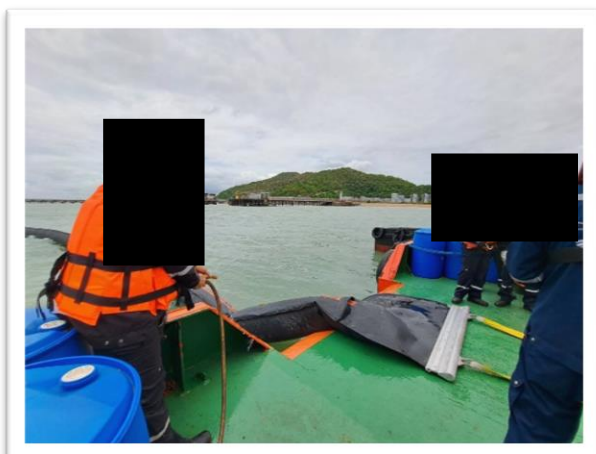

เอกสารแนบ 6

เอกสารการฝึกซ้อมป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ แก่พนักงานประจำปี 2565





Esso (Thailand) Public Company Limited
Esso (Thailand) Public Company Limited
Esso (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Esso (Thailand) Public Company Limited
Esso (Thailand) Public Company Limited
Esso (Thailand) Public Company Limited



ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน้ายกชั้นน้ำมัน ปี ๒๕๖๕

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้ส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานส่วน โรงกลั่นฯ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(..... ร.ก.ย. ๒๕๖๕) (..... ร.ก.ย. ๒๕๖๕)

วันที่...../...../.....

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับมอบอำนาจ

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๓๓-๑๔๒๓๕๔ (ศูนย์รวมสารเคมี)

โทรสาร ๐๓๓-๑๔๒๐๑๖

ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและทำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ที่อยู่ เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขุมวิท 7

แขวง/ตำบล ท่งสุลา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 033-142000

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑,๑๓๑ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำ
การฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๑,๑๓๑ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ขบ ๐๐๒๙/๕๔๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☐ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ นายรังสรรค์ ชัยชนะ เลขที่ใบอนุญาต ดพต. ๐๑๒ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....นายจ้าง



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน่วยกักตุนน้ำมัน S-3


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

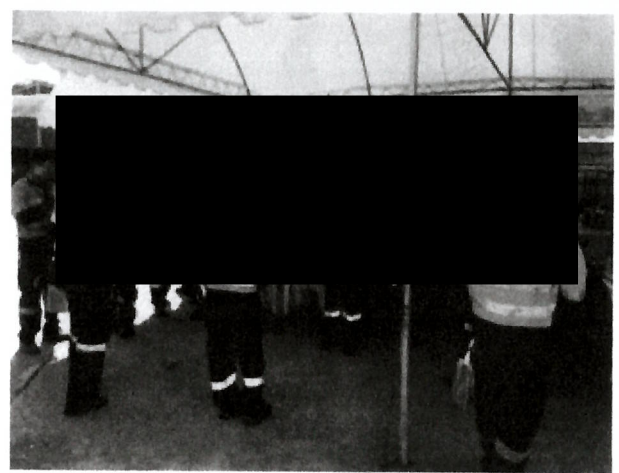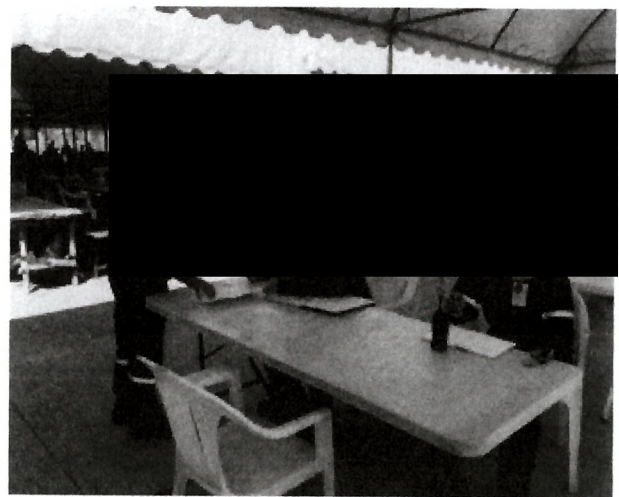

ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน่วยกักน้ำมัน S-3

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

.....

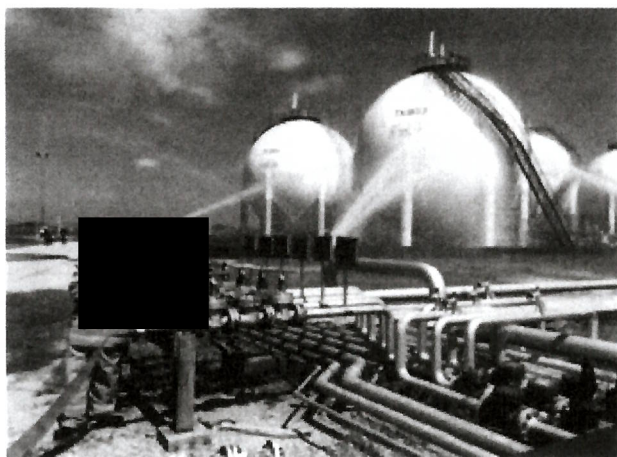

แบบ ดพด. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๑๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ โรงกลั่นน้ำมัน
ปิโตรเลียมเอสโซ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔ ราย
ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาว สกปรพรรณ วิชา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุมใบอนุญาตขึ้นต้น.๐๑๓-๐๓-๖๓

(ลงนาม)...นายทะเบียน

(นายบรรณทร บุญพร้อม)


ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตเลขที่ คพต. ๐๑๒

- | | |
|----------------|---------|
| ๑. นายรังสรรค์ | ชัยชนะ |
| ๒. นายอิสระ | มุสิกอง |
| ๓. นายสัญญาชัย | แช่ลิ้ม |
| ๔. นายสวัสดิ์ | สำโรงพล |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางโสภา เกียรตินิรชา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ รง ๐๕๐๔/๒๒๐๖



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางโสภา เกียรตินิรชา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๓



Esso (Thailand) Public Company Limited
3135/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3135/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-24517400 โทรสาร 0-24539000073



ที่ อส 289/2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๒. รายงานการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

เนื่องด้วยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๕ และได้จัดส่งรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ของโรงกลั่นฯ ซึ่งจัดฝึกอบรมขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีนายรังสรรค์ ชัยชนะ เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนรายงานมาเพื่อทราบ

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว
(ลงชื่อ).....
(.....)
วันที่..... 6 ต.ค. 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับมอบอำนาจ

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๒๓-๑๔๒๐๕๔ (คุณรังสรรค์ ชัยชนะ)

โทรสาร ๐๒๓-๑๔๒๐๑๖

ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



SRIRACHA REFINERY

กำหนดการฝึกดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร : Basic Fire Training Program

วันที่ : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

Time	Topics of Discussion	Duration	Location	Present by
08:00-08:15	Course opening	15 min	NAB-130	วิทยากร
08:15-09:45	ภาคทฤษฎี <ul style="list-style-type: none">• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้• การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย• การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ• เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ	1.30 hr.	NAB-130	วิทยากร : 1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ 2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล 3. นายธวัชชัย อาจวิชัย 4. นายสุรเดช รวบรัตน์
09:45-10:00	Coffee Break	15 min		
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none">• วิธีกรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง• แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย• การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ• Emergency handing in Refinery	2 hr.	NAB-130	วิทยากร : 1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ 2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล 3. นายธวัชชัย อาจวิชัย 4. นายสุรเดช รวบรัตน์
12:00-13:00	Lunch Break			
13:00-17:00	ภาคปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none">• ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ เอ• ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ บี• ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ ซี• ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง	4 hr.	Fire Training	วิทยากร : 1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ 2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล 3. นายธวัชชัย อาจวิชัย 4. นายสุรเดช รวบรัตน์

แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเลขทะเบียน คพ. 012 หมดอายุ 18 สิงหาคม 2566
 อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ อส 252 / 2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ส่วนที่ 1 การรายงานการฝึกอบรม

- ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรม
 ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมัน
 ที่ตั้งเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 7
 ตำบล แขวง อำเภอ จังหวัด
 โทรศัพท์ 033-142394 โทรสาร 033-142016
 - วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม 28 กันยายน 2565
 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 คน
 - ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี
 - นายรังสรรค์ ชัยชนะ
 - นายสุรเดช รวบรวม
 - นายธวัชชัย อาจวิชัย
 -
 - ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกภาคปฏิบัติ
 - นายรังสรรค์ ชัยชนะ
 - นายสุรเดช รวบรวม
 - นายธวัชชัย อาจวิชัย
 - นายสวัสดิ์ สำโรงพล
 - สถานที่ฝึกภาคสนาม สนามฝึกซ้อมโรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่
- ลงชื่อ (นายรังสรรค์ ชัยชนะ)
 ผู้รายงาน
- ลงชื่อ (นายสมบุญ รวมก้อนทอง)
 กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 พร้อมประทับตราบริษัท

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 6 ตุลาคม 2565

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้น

ลงชื่อ (นายรังสรรค์ ชัยชนะ) วิทยากร

ลงชื่อ (นายสุรเดช รวบรวม) วิทยากร

ลงชื่อ (นายธวัชชัย อาจวิชัย) วิทยากร

ลงชื่อ (นายสวัสดิ์ สำโรงพล) วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
 (นายสมบุญ รวมก้อนทอง) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา





ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

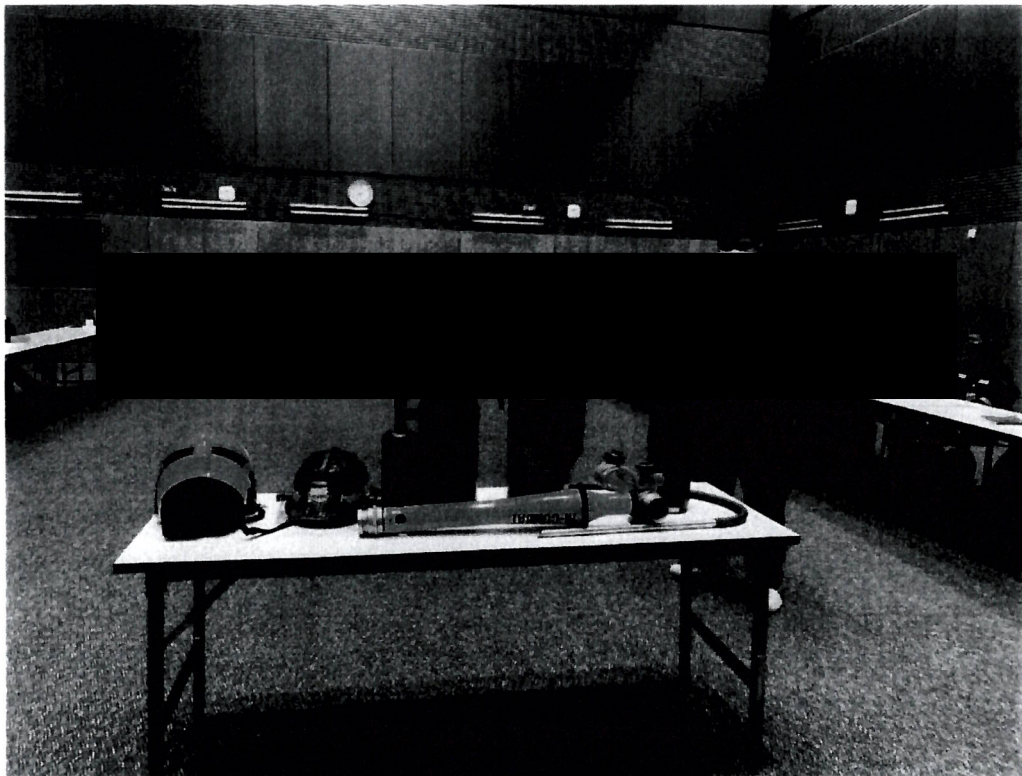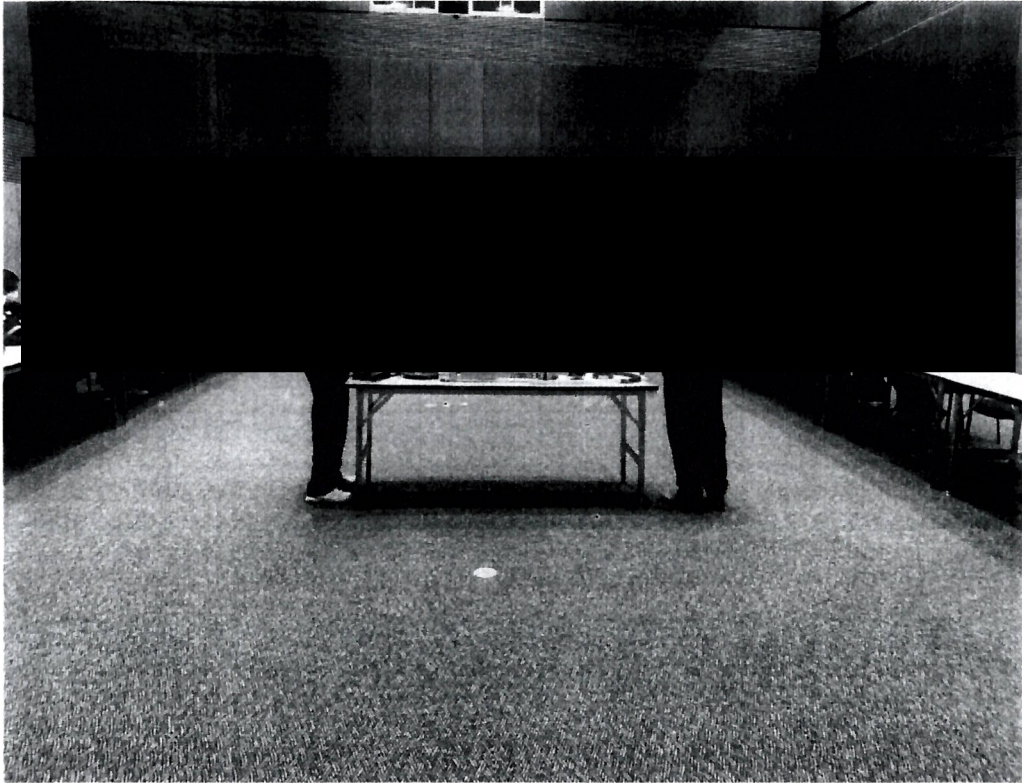


ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

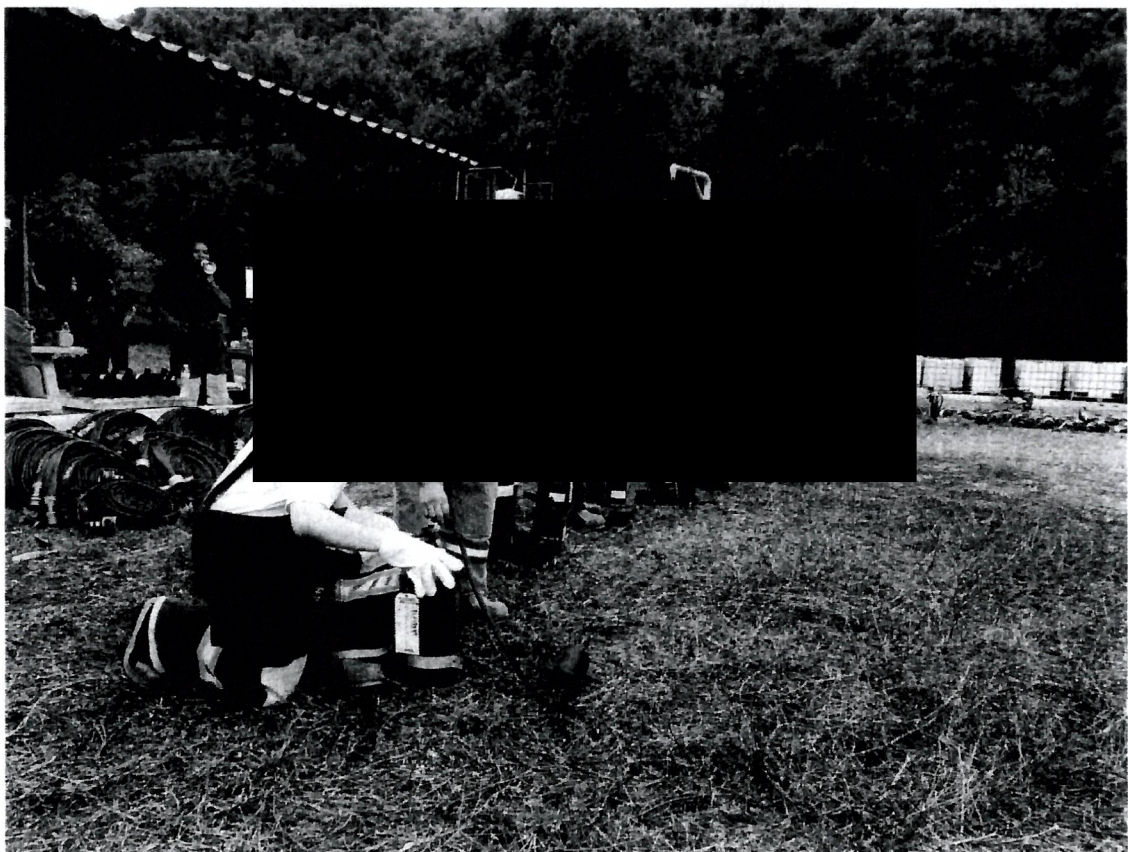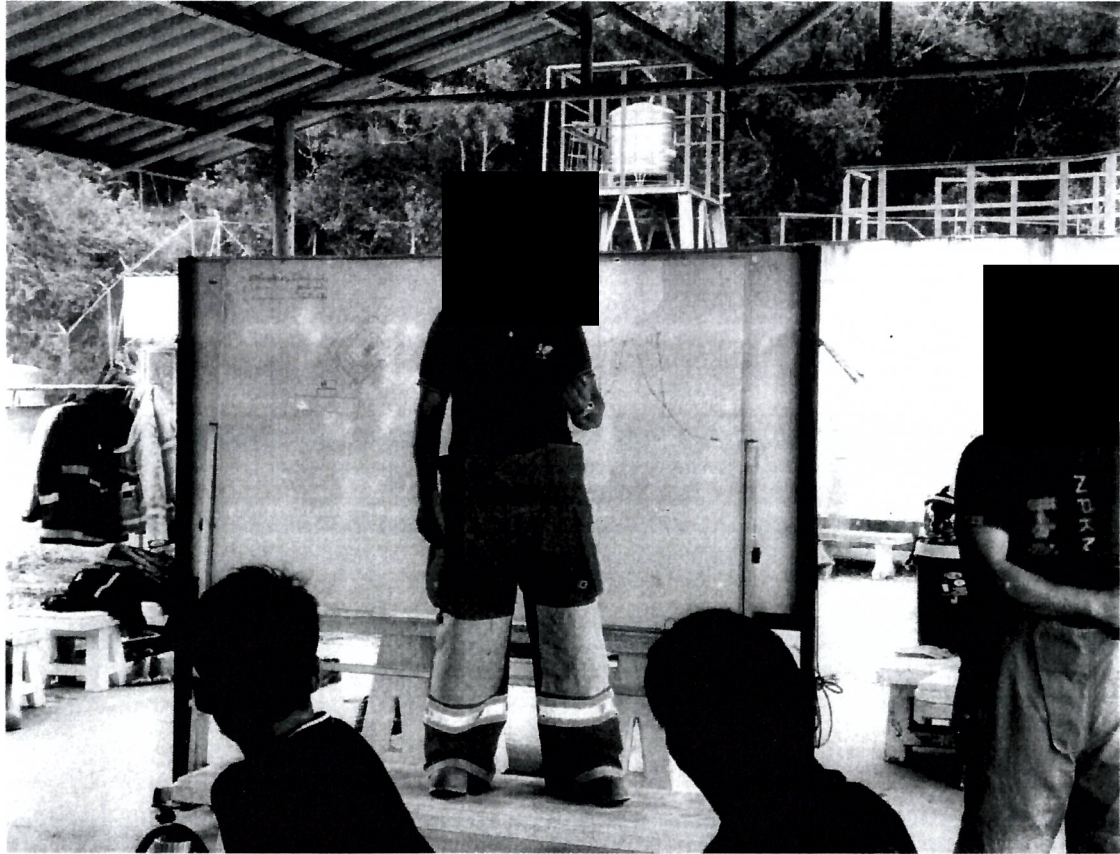

ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

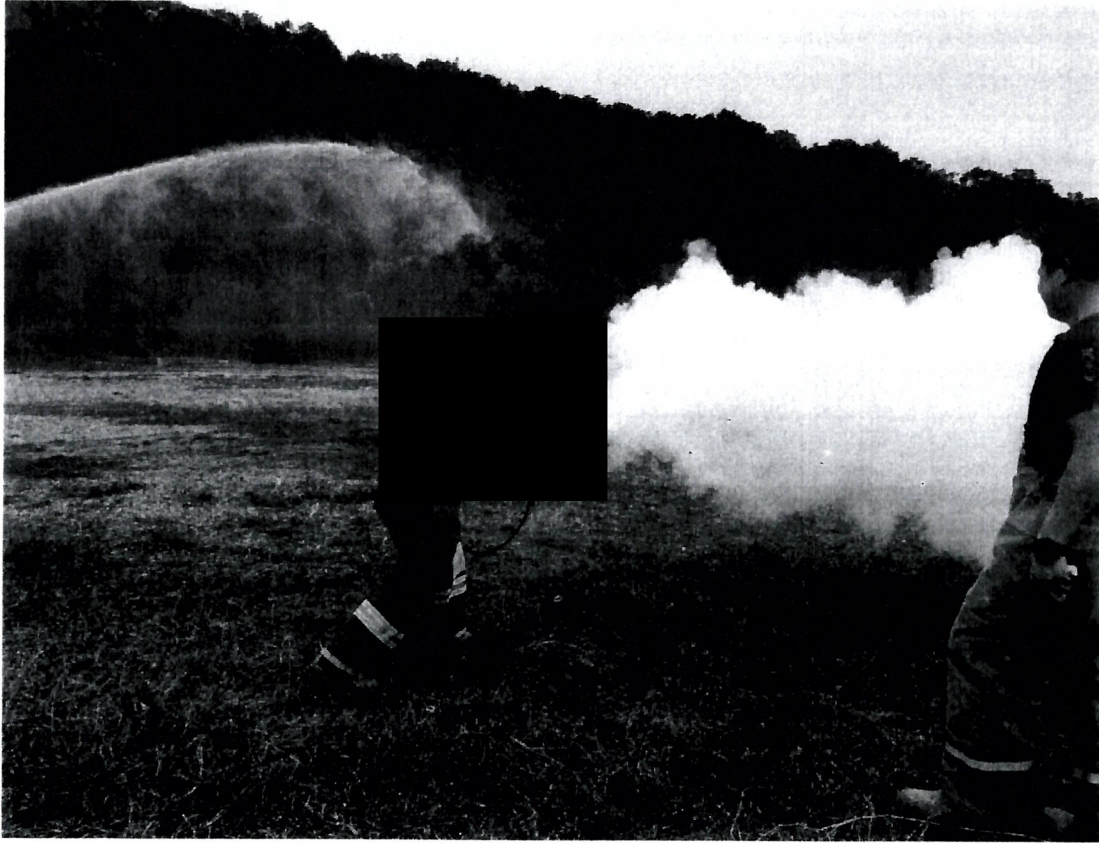



ที่ ขบ ๐๐๓๐/๕๐๘๒

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
๑๘/๑ ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา


อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา
ส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกซ้อมในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร
ภายในโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการฝึกซ้อม นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของท่านแล้ว เห็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมครบองค์ประกอบ กรณีนายจ้างจัดให้
มีการฝึกซ้อมเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐
จึงเห็นควรให้ท่านฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหวัง หมอยา)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานความปลอดภัยในการทำงาน

โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๕๐๒

โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๗๔๙๓

เอกสารแนบ 7

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2565





Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-23407-4000 ทะเบียนเลขที่ 0-0753900073



ที่ อส 025/2566

26 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานและสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเอสโซ่ ศรีราชา
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือ
ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด

2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 2 ชุด สำหรับสำนักรับนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด และ สำหรับสำนักรับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น
บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำส่ง
รายงานมายังท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายตามประกาศที่อ้างถึงนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ได้ต้นฉบับส่ง (ต้นฉบับพร้อมต่อ)
(ลงชื่อ)
(.....)

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ. ม.ค. ๒๕๖๖
แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
C/F 30.04.15
สำเนา : อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1, อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2407-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 1664
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา 13.094

ที่ อส 024/2566,

26 มกราคม 2566,

เรื่อง นำส่งรายงานและสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565.

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือ
ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่
ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด
2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 2 ชุด สำหรับสำนักรับนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด และสำหรับสำนักรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่ง
สำเนารายงานผล มาเพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ได้รับเอกสาร / เก็บฉบับในสำเนา
(ลงชื่อ).....
(.....)
วันที่ 27 / 3 / 66

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2407-4000 โทรสาร 010753900073



ที่ อส 027/2566,

26 มกราคม 2566,

เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เรียน กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 .
2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565, พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
สำเนารายงานผล มาเพื่อให้กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสาร / ดัชนีฉบับแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรินทิพย์ ศรีบุญ)
(.....)

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369

โทรสาร 0 3314 2005

C/F 30.04.15

(นายสมบุญ รมภอนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2407-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ อส 029/2566

26 มกราคม 2566

- เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565.
- เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
2. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 025/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผลให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ดัชนีฉบับไว้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.....)

30 ม.ค. 2566

วันที่...../...../.....

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369

โทรสาร 0 3314 2005

C/F 30.04.15

.....

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2407-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ อส 028/2566.

26 มกราคม 2566.

- เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
- เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
2. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 025/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด.
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด.

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผลให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(.....)

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369

โทรสาร 0 3314 2005

C/F 30.04.15

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2407-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ อส 030/2566.

26 มกราคม 2566.

เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 8 (ชลบุรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
2. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 025/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566.
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผลให้ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

ได้รับเอกสาร / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)...

(นาย สมบุญ ธรรมกิจ)

วันที่ 30 / ม.ค. / 2566

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
C/F 30.04.15

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2407-4300 โทรเลขเลขที่ 0107539000073



ที่ อส 031/2566

26 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566
2. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 025/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด
4. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผลให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

ได้รับเอกสาร / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

วันที่ 30 / ม.ค. / 66

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
C/F 30.04.15



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2407-4000 โทรเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ อส 026/2566

26 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ
อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเลขที่ อส 024/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566
2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น
บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบส่ง
รายงานมายังท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายตามประกาศที่อ้างถึงนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ได้รับเอกสาร / ต้มฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)
(..... เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....)

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3314 2522, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
C/F 30.04.15

สำเนา: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กองบริหารงานอนุญาตโรงงาน 1, อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน

เอกสารแนบ 8

สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนด
ค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

พ.ศ. 2563





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04389/66

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลนครแหลมฉบัง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	88,225.00	ปี2566
รวมเงิน			88,225.00	
ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวพทนนท์ อุนฟ้า)	
			เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้				
เลขเช็ค/เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา เลขที่ 00105899 ลงวันที่ 16			:	88,225.00 บาท
กุมภาพันธ์ 2566				



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2407-4000 โทรสาร: 0107539000073



ที่ อส 070/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถ่วงลำลำนมน้ำ
เรียน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
อ้างถึง ที่ ขบ 52602/655 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย เช็คลงวันที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้แจ้งให้ทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา
ให้ยื่นคำร้อง และชำระค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถ่วงลำลำนมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ โรงกลั่นฯ ได้ทำ
เช็คลงจ่ายเทศบาลนครแหลมฉบังเพื่อเป็นค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถ่วงลำลำนมน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งเช็คลงวันที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 88,225 บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
ห้าบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพัทธธีรา ขนุนทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับไว้แล้ว

แผนกประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 3314 2724

โทรสาร 0 3314 2005

(ลงชื่อ).....

(.....)

วันที่ 17 ก.พ. 2566