shama

Month of January 2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	14-1-23	SAB-PFE-01	✓				SAB-PFE-002	✓		
31	Dry Chemical		SAB-PFE-003	✓				SAB-PFE-004	✓		
30	Dry Chemical		SAB-PFE-005	✓				SAB-PFE-006	✓		
29	Dry Chemical		SAB-PFE-007	✓				SAB-PFE-008		X	
28	Dry Chemical		SAB-PFE-009	✓				SAB-PFE-010		X	
27	Dry Chemical		SAB-PFE-011	✓				SAB-PFE-012	✓		
26	Dry Chemical		SAB-PFE-013	✓				SAB-PFE-014	✓		
25	Dry Chemical		SAB-PFE-015	✓				SAB-PFE-016	✓		
24	Dry Chemical		SAB-PFE-017	✓				SAB-PFE-018	✓		
23	Dry Chemical		SAB-PFE-019	✓				SAB-PFE-020	✓		
22	Dry Chemical		SAB-PFE-021	✓				SAB-PFE-021-1	✓		
21	Dry Chemical		SAB-PFE-022	✓				SAB-PFE-022-1	✓		
20	Dry Chemical		SAB-PFE-023	✓				SAB-PFE-024		X	
19	Dry Chemical		SAB-PFE-025	✓				SAB-PFE-026	✓		
18	Dry Chemical		SAB-PFE-027	✓				SAB-PFE-028	✓		
17	Dry Chemical		SAB-PFE-029		X			SAB-PFE-030		X	
16	Dry Chemical		SAB-PFE-031		X			SAB-PFE-032	✓		
15	Dry Chemical		SAB-PFE-033	✓				SAB-PFE-034	✓		
14	Dry Chemical		SAB-PFE-035	✓				SAB-PFE-036		X	
12	Dry Chemical		SAB-PFE-037	✓				SAB-PFE-038	✓		
11	Dry Chemical		SAB-PFE-039	✓				SAB-PFE-040	✓		
10	Dry Chemical		SAB-PFE-041	✓				SAB-PFE-042		X	
9	Dry Chemical		SAB-PFE-043	✓				SAB-PFE-044	✓		
8	Dry Chemical		SAB-PFE-045	✓				SAB-PFE-046		X	
R floo corridor	Dry Chemical	14-1-23	SAB-PFE-047	✓				SAB-PFE-048	✓		
						Asset Number					
Meeting Room S	CO2	14-12-22				SAB-PFE-049		✓			
Meeting Room B	CO2					SAB-PFE-050		✓			
EntrancePantry	CO2					SAB-PFE-051		✓			
Rental Office P5A	Halon					SAB-PFE-052		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-053		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-053-1		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-053-2		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-054		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-054-1		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-054-2		✓			
Carpark P5	Dry Chemical					SAB-PFE-055		✓			
HK Office P4	CO2					SAB-PFE-056		✓			
Engineering workshop P4	CO2					SAB-PFE-057		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-058		✓			
	Dry Chemical					SAB-PFE-059		✓			
Carpark P4	Dry Chemical					SAB-PFE-060		✓			
Carpark P4A	Dry Chemical					SAB-PFE-061		✓			
Carpark P3A	Dry Chemical					SAB-PFE-062		✓			
Carpark P3	Dry Chemical					SAB-PFE-063		✓			
Carpark P2A	Dry Chemical					SAB-PFE-064		✓			
Carpark P2	Dry Chemical					SAB-PFE-065		✓			
Carpark P1A	Dry Chemical					SAB-PFE-066		✓			
Carpark P1	Dry Chemical					SAB-PFE-067		✓			
Gas Station	Dry Chemical					SAB-PFE-067-1		✓			
Server lobby A	Dry Chemical	15-1-23				SAB-PFE-067-2		15-1-20			

Tower B Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Asset Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregular	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
29	Dry Chemical	15-9-23	SAB-PEE-068	✓				SAB-PEE-069	✓		
28	Dry Chemical		SAB-PEE-070	✓				SAB-PEE-071	✓		
27	Dry Chemical		SAB-PEE-072	✓				SAB-PEE-073	✓		
26	Dry Chemical		SAB-PEE-074	✓				SAB-PEE-075	✓		
25	Dry Chemical		SAB-PEE-076	✓				SAB-PEE-077	✓		
23	Dry Chemical		SAB-PEE-078	✓				SAB-PEE-079	✓		
22	Dry Chemical		SAB-PEE-080	✓				SAB-PEE-081	✓		
21	Dry Chemical		SAB-PEE-082	✓				SAB-PEE-083	✓		
20	Dry Chemical		SAB-PEE-084	✓				SAB-PEE-085	✓		
19	Dry Chemical		SAB-PEE-086	✓				SAB-PEE-087	✓		
18	Dry Chemical		SAB-PEE-088	✓				SAB-PEE-089		X	
17	Dry Chemical		SAB-PEE-090	✓				SAB-PEE-091	✓		
16	Dry Chemical		SAB-PEE-092	✓				SAB-PEE-093	✓		
15	Dry Chemical		SAB-PEE-094	✓				SAB-PEE-095	✓		
12	Dry Chemical		SAB-PEE-096	✓				SAB-PEE-097	✓		
11	Dry Chemical		SAB-PEE-098	✓				SAB-PEE-099	✓		
10	Dry Chemical		SAB-PEE-100	✓				SAB-PEE-101	✓		
9	Dry Chemical	15-1-23	SAB-PEE-102	✓				SAB-PEE-103	✓		
Asset Number											
8	Dry Chemical	15-1-23	SAB-PEE-104	✓		SAB-PEE-105		SAB-PEE-106		X	
R floor corridor	Dry Chemical		SAB-PEE-108	✓		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109	✓		
Carpark P5	Dry Chemical					SAB-PEE-110		✓			
Carpark P4	Dry Chemical					SAB-PEE-111		✓			
Carpark P3	Dry Chemical					SAB-PEE-112		✓			
Carpark 2	Dry Chemical					SAB-PEE-113		✓			
Carpark 1	Dry Chemical					SAB-PEE-114		✓			
Office M floor	CO2					SAB-PEE-115		✓			
	CO2					SAB-PEE-116		✓			
	Dry Chemical					SAB-PEE-117		✓			
	Dry Chemical					SAB-PEE-118		✓			
Canteen	CO2					SAB-PEE-119		✓			
	Dry Chemical					SAB-PEE-120		✓			
GM. office	Dry chemical					SAB-PEE-120-1		✓			
Staff Entrance	Co2					SAB-PEE-121		✓			
	Dry Chemical					SAB-PEE-122		✓			
Male Locker	Dry Chemical					SAB-PEE-123		✓			
Smokimg Area	Dry Chemical	15-1-23				SAB-PEE-124		✓			

Checked By: Arthid J

Position: Team Member Security

Month of February 2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	25-2-23	SAB-PFE-01	✓				SAB-PFE-002	✓		
31	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-003	✓				SAB-PFE-004	✓		
30	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-005	✓				SAB-PFE-006	✓		
29	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-007	✓				SAB-PFE-008			50
28	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-009	✓				SAB-PFE-010			50
27	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-011	✓				SAB-PFE-012	✓		
26	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-013	✓				SAB-PFE-014	✓		
25	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-015	✓				SAB-PFE-016	✓		
24	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-017	✓				SAB-PFE-018	✓		
23	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-019	✓				SAB-PFE-020	✓		
22	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-021	✓				SAB-PFE-021-1	✓		
21	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-022	✓				SAB-PFE-022-1	✓		
20	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-023					SAB-PFE-024	✓		50
19	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-025	✓				SAB-PFE-026	✓		
18	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-027	✓				SAB-PFE-028	✓		
17	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-029	✓				SAB-PFE-030			50
16	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-031					SAB-PFE-032	✓		50
15	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-033	✓				SAB-PFE-034	✓		
14	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-035	✓				SAB-PFE-036			50
12	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-037	✓				SAB-PFE-038	✓		
11	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-039	✓				SAB-PFE-040	✓		
10	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-041					SAB-PFE-042			50
9	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-043	✓				SAB-PFE-044	✓		
8	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PFE-045	✓				SAB-PFE-046			50
R floo corridor	Dry Chemical	25-2-23	SAB-PFE-047	✓				SAB-PFE-048	✓		
						Asset Number					
Meeting Room S	CO2	25-2-23				SAB-PFE-049	✓				
Meeting Room B	CO2	〃 〃				SAB-PFE-050	✓				
EntrancePantry	CO2	〃 〃				SAB-PFE-051	✓				
Rental Office P5A	Halon	〃 〃				SAB-PFE-052	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-053	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-053-1	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-053-2	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-054	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-054-1	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-054-2	✓				
Carpark P5	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-055	✓				
HK Office P4	CO2	〃 〃				SAB-PFE-056	✓				
Engineering workshop P4	CO2	〃 〃				SAB-PFE-057	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-058	✓				
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-059	✓				
Carpark P4	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-060	✓				
Carpark P4A	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-061	✓				
Carpark P3A	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-062	✓				
Carpark P3	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-063	✓				
Carpark P2A	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-064	✓				
Carpark P2	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-065	✓				
Carpark P1A	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-066	✓				
Carpark P1	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-067	✓				
Gas Station	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PFE-067-1	✓				
Server lobby A	Dry Chemical	25-2-23				SAB-PFE-067-2	✓				

Tower B Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Asset Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregular	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
29	Dry Chemical	25-2-23	SAB-PEE-068	✓				SAB-PEE-069	✓		
28	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-070	✓				SAB-PEE-071	✓		
27	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-072	✓				SAB-PEE-073	✓		
26	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-074	✓				SAB-PEE-075	✓		
25	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-076	✓				SAB-PEE-077	✓		
23	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-078	✓				SAB-PEE-079	✓		
22	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-080	✓				SAB-PEE-081	✓		
21	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-082	✓				SAB-PEE-083	✓		
20	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-084	✓				SAB-PEE-085	✓		
19	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-086	✓				SAB-PEE-087	✓		
18	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-088	✓				SAB-PEE-089			JO
17	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-090	✓				SAB-PEE-091	✓		
16	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-092	✓				SAB-PEE-093	✓		
15	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-094	✓				SAB-PEE-095	✓		
12	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-096	✓				SAB-PEE-097	✓		
11	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-098	✓				SAB-PEE-099	✓		
10	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-100	✓				SAB-PEE-101	✓		
9	Dry Chemical	25-2-23	SAB-PEE-102	✓				SAB-PEE-103	✓		
Asset Number											
8	Dry Chemical	25-2-23	SAB-PEE-104			SAB-PEE-105		SAB-PEE-106			JO
R floor corridor	Dry Chemical	〃 〃	SAB-PEE-108	✓		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109	✓		
Carpark P5	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-110		✓			
Carpark P4	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-111		✓			
Carpark P3	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-112		✓			
Carpark 2	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-113		✓			
Carpark 1	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-114		✓			
Office M floor	CO2	〃 〃				SAB-PEE-115		✓			
	CO2	〃 〃				SAB-PEE-116		✓			
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-117		✓			
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-118		✓			
Canteen	CO2	〃 〃				SAB-PEE-119		✓			
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-120		✓			
GM. office	Dry chemical	〃 〃				SAB-PEE-120-1		✓			
Staff Entrance	Co2	〃 〃				SAB-PEE-121		✓			
	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-122		✓			
Male Locker	Dry Chemical	〃 〃				SAB-PEE-123		✓			
Smokimg Area	Dry Chemical	25-2-23				SAB-PEE-124		✓			

Check By Mr. Pathikorn M.

Position Team Member Security

Month of ...March...2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	14. 3. 23	SAB-PFE-01	✓				SAB-PFE-002	✓		
31	Dry Chemical	11	SAB-PFE-003	✓				SAB-PFE-004	✓		
30	Dry Chemical	11	SAB-PFE-005	✓				SAB-PFE-006	✓		
29	Dry Chemical	11	SAB-PFE-007	✓				SAB-PFE-008	✓		
28	Dry Chemical	11	SAB-PFE-009	✓				SAB-PFE-010	✓		
27	Dry Chemical	11	SAB-PFE-011	✓				SAB-PFE-012	✓		
26	Dry Chemical	11	SAB-PFE-013	✓				SAB-PFE-014	✓		
25	Dry Chemical	11	SAB-PFE-015	✓				SAB-PFE-016	✓		
24	Dry Chemical	11	SAB-PFE-017	✓				SAB-PFE-018	✓		
23	Dry Chemical	11	SAB-PFE-019	✓				SAB-PFE-020	✓		
22	Dry Chemical	11	SAB-PFE-021	✓				SAB-PFE-021-1	✓		
21	Dry Chemical	11	SAB-PFE-022	✓				SAB-PFE-022-1	✓		
20	Dry Chemical	11	SAB-PFE-023	✓				SAB-PFE-024	✓		
19	Dry Chemical	11	SAB-PFE-025	✓				SAB-PFE-026	✓		
18	Dry Chemical	11	SAB-PFE-027	✓				SAB-PFE-028	✓		
17	Dry Chemical	11	SAB-PFE-029	✓				SAB-PFE-030	✓		
16	Dry Chemical	11	SAB-PFE-031	✓				SAB-PFE-032	✓		
15	Dry Chemical	11	SAB-PFE-033	✓				SAB-PFE-034	✓		
14	Dry Chemical	11	SAB-PFE-035	✓				SAB-PFE-036	✓		
12	Dry Chemical	11	SAB-PFE-037	✓				SAB-PFE-038	✓		
11	Dry Chemical	11	SAB-PFE-039	✓				SAB-PFE-040	✓		
10	Dry Chemical	11	SAB-PFE-041	✓				SAB-PFE-042	✓		
9	Dry Chemical	11	SAB-PFE-043	✓				SAB-PFE-044	✓		
8	Dry Chemical	11	SAB-PFE-045	✓				SAB-PFE-046	✓		
R floo corridor	Dry Chemical	11	SAB-PFE-047	✓				SAB-PFE-048	✓		
		11				Asset Number					
Meeting Room S	CO2	11				SAB-PFE-049		✓			
Meeting Room B	CO2	11				SAB-PFE-050		✓			
EntrancePantry	CO2	11				SAB-PFE-051		✓			
Rental Office P5A	Halon	11				SAB-PFE-052		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053-1		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053-2		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054-1		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054-2		✓			
Carpark P5	Dry Chemical	11				SAB-PFE-055		✓			
HK Office P4	CO2	11				SAB-PFE-056		✓			
Engineering workshop P4	CO2	11				SAB-PFE-057		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-058		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-059		✓			
Carpark P4	Dry Chemical	11				SAB-PFE-060		✓			
Carpark P4A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-061		✓			
Carpark P3A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-062		✓			
Carpark P3	Dry Chemical	11				SAB-PFE-063		✓			
Carpark P2A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-064		✓			
Carpark P2	Dry Chemical	11				SAB-PFE-065		✓			
Carpark P1A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-066		✓			
Carpark P1	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067		✓			
Gas Station	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067-1		✓			
Server lobby A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067-2		✓			

Tower B Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Asset Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregular	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
29	Dry Chemical	4/9/23	SAB-PEE-068	✓				SAB-PEE-069	✓		
28	Dry Chemical	11	SAB-PEE-070	✓				SAB-PEE-071	✓		
27	Dry Chemical	11	SAB-PEE-072	✓				SAB-PEE-073	✓		
26	Dry Chemical	11	SAB-PEE-074	✓				SAB-PEE-075	✓		
25	Dry Chemical	11	SAB-PEE-076	✓				SAB-PEE-077	✓		
23	Dry Chemical	11	SAB-PEE-078	✓				SAB-PEE-079	✓		
22	Dry Chemical	11	SAB-PEE-080	✓				SAB-PEE-081	✓		
21	Dry Chemical	11	SAB-PEE-082	✓				SAB-PEE-083	✓		
20	Dry Chemical	11	SAB-PEE-084	✓				SAB-PEE-085	✓		
19	Dry Chemical	11	SAB-PEE-086	✓				SAB-PEE-087	✓		
18	Dry Chemical	11	SAB-PEE-088	✓				SAB-PEE-089	✓		
17	Dry Chemical	11	SAB-PEE-090	✓				SAB-PEE-091	✓		
16	Dry Chemical	11	SAB-PEE-092	✓				SAB-PEE-093	✓		
15	Dry Chemical	11	SAB-PEE-094	✓				SAB-PEE-095	✓		
12	Dry Chemical	11	SAB-PEE-096	✓				SAB-PEE-097	✓		
11	Dry Chemical	11	SAB-PEE-098	✓				SAB-PEE-099	✓		
10	Dry Chemical	11	SAB-PEE-100	✓				SAB-PEE-101	✓		
9	Dry Chemical	11	SAB-PEE-102	✓				SAB-PEE-103	✓		
Asset Number											
8	Dry Chemical	11	SAB-PEE-104	✓		SAB-PEE-105		SAB-PEE-106	✓		
R floor corridor	Dry Chemical	11	SAB-PEE-108	✓		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109	✓		
Carpark P5	Dry Chemical	11				SAB-PEE-110		✓			
Carpark P4	Dry Chemical	11				SAB-PEE-111		✓			
Carpark P3	Dry Chemical	11				SAB-PEE-112		✓			
Carpark 2	Dry Chemical	11				SAB-PEE-113		✓			
Carpark 1	Dry Chemical	11				SAB-PEE-114		✓			
Office M floor	CO2	11				SAB-PEE-115		✓			
	CO2	11				SAB-PEE-116		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PEE-117		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PEE-118		✓			
Canteen	CO2	11				SAB-PEE-119		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PEE-120		✓			
GM. office	Dry chemical	11				SAB-PEE-120-1		✓			
Staff Entrance	Co2	11				SAB-PEE-121		✓			
	Dry Chemical	11				SAB-PEE-122		✓			
Male Locker	Dry Chemical	11				SAB-PEE-123		✓			
Smokimg Area	Dry Chemical	11				SAB-PEE-124		✓			

Checked By..... Pathan

Position..... Team Member Security.

shama

Month of .....April...2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	16-4-23	SAB-PFE-01	/				SAB-PFE-002	/		
31	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-003	/				SAB-PFE-004	/		
30	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-005	/				SAB-PFE-006	/		
29	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-007	/				SAB-PFE-008	/		
28	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-009	/				SAB-PFE-010	/		
27	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-011	/				SAB-PFE-012	/		
26	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-013	/				SAB-PFE-014	/		
25	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-015	/				SAB-PFE-016	/		
24	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-017	/				SAB-PFE-018	/		
23	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-019	/				SAB-PFE-020	/		
22	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-021	/				SAB-PFE-021-1	/		
21	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-022	/				SAB-PFE-022-1	/		
20	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-023	/				SAB-PFE-024	/		
19	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-025	/				SAB-PFE-026	/		
18	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-027	/				SAB-PFE-028	/		
17	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-029	/				SAB-PFE-030	/		
16	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-031	/				SAB-PFE-032	/		
15	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-033	/				SAB-PFE-034	/		
14	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-035	/				SAB-PFE-036	/		
12	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-037	/				SAB-PFE-038	/		
11	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-039	/				SAB-PFE-040	/		
10	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-041	/				SAB-PFE-042	/		
9	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-043	/				SAB-PFE-044	/		
8	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-045	/				SAB-PFE-046	/		
R floo corridor	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-047	/				SAB-PFE-048	/		
						Asset Number					
Meeting Room S	CO2	16-04-23				SAB-PFE-049		/			
Meeting Room B	CO2	〃				SAB-PFE-050		/			
EntrancePantry	CO2	〃				SAB-PFE-051		/			
Rental Office P5A	Halon	〃				SAB-PFE-052		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053-1		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053-2		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054-1		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054-2		/			
Carpark P5	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-055		/			
HK Office P4	CO2	〃				SAB-PFE-056		/			
Engineering workshop P4	CO2	〃				SAB-PFE-057		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-058		/			
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-059		/			
Carpark P4	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-060		/			
Carpark P4A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-061		/			
Carpark P3A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-062		/			
Carpark P3	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-063		/			
Carpark P2A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-064		/			
Carpark P2	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-065		/			
Carpark P1A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-066		/			
Carpark P1	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-067		/			
Gas Station	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-067-1		/			
Server lobby A	Dry Chemical	16-04-23				SAB-PFE-067-2		/			

Tower B Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Asset Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregular	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
29	Dry Chemical	16-04-23	SAB-PEE-068	/				SAB-PEE-069	/		
28	Dry Chemical		SAB-PEE-070	/				SAB-PEE-071	/		
27	Dry Chemical		SAB-PEE-072	/				SAB-PEE-073	/		
26	Dry Chemical		SAB-PEE-074	/				SAB-PEE-075	/		
25	Dry Chemical		SAB-PEE-076	/				SAB-PEE-077	/		
23	Dry Chemical		SAB-PEE-078	/				SAB-PEE-079	/		
22	Dry Chemical		SAB-PEE-080	/				SAB-PEE-081	/		
21	Dry Chemical		SAB-PEE-082	/				SAB-PEE-083	/		
20	Dry Chemical		SAB-PEE-084	/				SAB-PEE-085	/		
19	Dry Chemical		SAB-PEE-086	/				SAB-PEE-087	/		
18	Dry Chemical		SAB-PEE-088	/				SAB-PEE-089	/		
17	Dry Chemical		SAB-PEE-090	/				SAB-PEE-091	/		
16	Dry Chemical		SAB-PEE-092	/				SAB-PEE-093	/		
15	Dry Chemical		SAB-PEE-094	/				SAB-PEE-095	/		
12	Dry Chemical		SAB-PEE-096	/				SAB-PEE-097	/		
11	Dry Chemical		SAB-PEE-098	/				SAB-PEE-099	/		
10	Dry Chemical		SAB-PEE-100	/				SAB-PEE-101	/		
9	Dry Chemical	16-04-23	SAB-PEE-102	/				SAB-PEE-103	/		
Asset Number											
8	Dry Chemical	16-04-23	SAB-PEE-104	/		SAB-PEE-105		SAB-PEE-106			
R floor corridor	Dry Chemical		SAB-PEE-108	/		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109			
Carpark P5	Dry Chemical					SAB-PEE-110		/			
Carpark P4	Dry Chemical					SAB-PEE-111		/			
Carpark P3	Dry Chemical					SAB-PEE-112		/			
Carpark 2	Dry Chemical					SAB-PEE-113		/			
Carpark 1	Dry Chemical					SAB-PEE-114		/			
Office M floor	CO2					SAB-PEE-115		/			
	CO2					SAB-PEE-116		/			
	Dry Chemical					SAB-PEE-117		/			
	Dry Chemical					SAB-PEE-118		/			
Canteen	CO2					SAB-PEE-119		/			
	Dry Chemical					SAB-PEE-120		/			
GM. office	Dry chemical					SAB-PEE-120-1		/			
Staff Entrance	Co2					SAB-PEE-121		/			
	Dry Chemical					SAB-PEE-122		/			
Male Locker	Dry Chemical					SAB-PEE-123		/			
Smokimg Area	Dry Chemical	16-04-23				SAB-PEE-124		/			

Check By..... Mr. Arthit J.

Position..... Team Member Security

shama

Month of ...May...2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	14 5-23	SAB-PFE-01	✓				SAB-PFE-002	✓		
31	Dry Chemical	11	SAB-PFE-003	✓				SAB-PFE-004	✓		
30	Dry Chemical	11	SAB-PFE-005	✓				SAB-PFE-006	✓		
29	Dry Chemical	11	SAB-PFE-007	✓				SAB-PFE-008	✓		
28	Dry Chemical	11	SAB-PFE-009	✓				SAB-PFE-010	✓		
27	Dry Chemical	11	SAB-PFE-011	✓				SAB-PFE-012	✓		
26	Dry Chemical	11	SAB-PFE-013	✓				SAB-PFE-014	✓		
25	Dry Chemical	11	SAB-PFE-015	✓				SAB-PFE-016	✓		
24	Dry Chemical	11	SAB-PFE-017	✓				SAB-PFE-018	✓		
23	Dry Chemical	11	SAB-PFE-019	✓				SAB-PFE-020	✓		
22	Dry Chemical	11	SAB-PFE-021	✓				SAB-PFE-021-1	✓		
21	Dry Chemical	11	SAB-PFE-022	✓				SAB-PFE-022-1	✓		
20	Dry Chemical	11	SAB-PFE-023	✓				SAB-PFE-024	✓		
19	Dry Chemical	11	SAB-PFE-025	✓				SAB-PFE-026	✓		
18	Dry Chemical	11	SAB-PFE-027	✓				SAB-PFE-028	✓		
17	Dry Chemical	11	SAB-PFE-029	✓				SAB-PFE-030	✓		
16	Dry Chemical	11	SAB-PFE-031	✓				SAB-PFE-032	✓		
15	Dry Chemical	11	SAB-PFE-033	✓				SAB-PFE-034	✓		
14	Dry Chemical	11	SAB-PFE-035	✓				SAB-PFE-036	✓		
12	Dry Chemical	11	SAB-PFE-037	✓				SAB-PFE-038	✓		
11	Dry Chemical	11	SAB-PFE-039	✓				SAB-PFE-040	✓		
10	Dry Chemical	11	SAB-PFE-041	✓				SAB-PFE-042	✓		
9	Dry Chemical	11	SAB-PFE-043	✓				SAB-PFE-044	✓		
8	Dry Chemical	11	SAB-PFE-045	✓				SAB-PFE-046	✓		
R floo corridor	Dry Chemical	11	SAB-PFE-047	✓				SAB-PFE-048	✓		
						Asset Number					
Meeting Room S	CO2	11				SAB-PFE-049	✓				
Meeting Room B	CO2	11				SAB-PFE-050	✓				
EntrancePantry	CO2	11				SAB-PFE-051	✓				
Rental Office P5A	Halon	11				SAB-PFE-052	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053-1	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-053-2	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054-1	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-054-2	✓				
Carpark P5	Dry Chemical	11				SAB-PFE-055	✓				
HK Office P4	CO2	11				SAB-PFE-056	✓				
Engineering workshop P4	CO2	11				SAB-PFE-057	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-058	✓				
	Dry Chemical	11				SAB-PFE-059	✓				
Carpark P4	Dry Chemical	11				SAB-PFE-060	✓				
Carpark P4A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-061	✓				
Carpark P3A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-062	✓				
Carpark P3	Dry Chemical	11				SAB-PFE-063	✓				
Carpark P2A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-064	✓				
Carpark P2	Dry Chemical	11				SAB-PFE-065	✓				
Carpark P1A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-066	✓				
Carpark P1	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067	✓				
Gas Station	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067-1	✓				
Server lobby A	Dry Chemical	11				SAB-PFE-067-2	✓				

Tower B Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Asset Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregular	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
29	Dry Chemical	15.05.23	SAB-PEE-068	✓				SAB-PEE-069	✓		
28	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-070	✓				SAB-PEE-071	✓		
27	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-072	✓				SAB-PEE-073	✓		
26	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-074	✓				SAB-PEE-075	✓		
25	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-076	✓				SAB-PEE-077	✓		
23	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-078	✓				SAB-PEE-079	✓		
22	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-080	✓				SAB-PEE-081	✓		
21	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-082	✓				SAB-PEE-083	✓		
20	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-084	✓				SAB-PEE-085	✓		
19	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-086	✓				SAB-PEE-087	✓		
18	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-088	✓				SAB-PEE-089	✓		
17	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-090	✓				SAB-PEE-091	✓		
16	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-092	✓				SAB-PEE-093	✓		
15	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-094	✓				SAB-PEE-095	✓		
12	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-096	✓				SAB-PEE-097	✓		
11	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-098	✓				SAB-PEE-099	✓		
10	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-100	✓				SAB-PEE-101	✓		
9	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-102	✓				SAB-PEE-103	✓		
Asset Number											
8	Dry Chemical	15.05.23	SAB-PEE-104	✓		SAB-PEE-105		SAB-PEE-106	✓		
R floor corridor	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-108	✓		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109	✓		
Carpark P5	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-110		✓			
Carpark P4	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-111		✓			
Carpark P3	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-112		✓			
Carpark 2	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-113		✓			
Carpark 1	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-114		✓			
Office M floor	CO2	〃				SAB-PEE-115		✓			
	CO2	〃				SAB-PEE-116		✓			
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-117		✓			
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-118		✓			
Canteen	CO2	〃				SAB-PEE-119		✓			
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-120		✓			
GM. office	Dry chemical	〃				SAB-PEE-120-1		✓			
Staff Entrance	Co2	〃				SAB-PEE-121		✓			
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-122		✓			
Male Locker	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-123		✓			
Smokimg Area	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-124		✓			

Checked By.....Pathorn.....

Position.....Team Member Security

Month of ...June...2023

Tower A Fire Extinguisher Checklist

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition		Middle Condition		Access Number	Left side Condition		Remark
				Regular	Irregula	Regular	Irregular		Regular	Irregular	
32	Dry Chemical	15/6/23	SAB-PFE-01	✓				SAB-PFE-002	✓		
31	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-003	✓				SAB-PFE-004	✓		
30	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-005	✓				SAB-PFE-006	✓		
29	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-007	✓				SAB-PFE-008	✓		
28	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-009	✓				SAB-PFE-010	✓		
27	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-011	✓				SAB-PFE-012	✓		
26	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-013	✓				SAB-PFE-014	✓		
25	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-015	✓				SAB-PFE-016	✓		
24	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-017	✓				SAB-PFE-018	✓		
23	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-019	✓				SAB-PFE-020	✓		
22	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-021	✓				SAB-PFE-021-1	✓		
21	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-022	✓				SAB-PFE-022-1	✓		
20	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-023	✓				SAB-PFE-024	✓		
19	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-025	✓				SAB-PFE-026	✓		
18	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-027	✓				SAB-PFE-028	✓		
17	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-029	✓				SAB-PFE-030	✓		
16	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-031	✓				SAB-PFE-032	✓		
15	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-033	✓				SAB-PFE-034	✓		
14	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-035	✓				SAB-PFE-036	✓		
12	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-037	✓				SAB-PFE-038	✓		
11	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-039	✓				SAB-PFE-040	✓		
10	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-041	✓				SAB-PFE-042	✓		
9	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-043	✓				SAB-PFE-044	✓		
8	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-045	✓				SAB-PFE-046	✓		
R floo corridor	Dry Chemical	〃	SAB-PFE-047	✓				SAB-PFE-048	✓		
						Asset Number					
Meeting Room S	CO2	〃				SAB-PFE-049	✓				
Meeting Room B	CO2	〃				SAB-PFE-050	✓				
EntrancePantry	CO2	〃				SAB-PFE-051	✓				
Rental Office P5A	Halon	〃				SAB-PFE-052	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053-1	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-053-2	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054-1	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-054-2	✓				
Carpark P5	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-055	✓				
HK Office P4	CO2	〃				SAB-PFE-056	✓				
Engineering workshop P4	CO2	〃				SAB-PFE-057	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-058	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-059	✓				
Carpark P4	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-060	✓				
Carpark P4A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-061	✓				
Carpark P3A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-062	✓				
Carpark P3	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-063	✓				
Carpark P2A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-064	✓				
Carpark P2	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-065	✓				
Carpark P1A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-066	✓				
Carpark P1	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-067	✓				
Gas Station	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-067-1	✓				
Server lobby A	Dry Chemical	〃				SAB-PFE-067-2	✓				

Tower B Fire Extinguisher Checklist

June 23

Location	Type	Date check	Asset Number	Right side Condition Regular	Right side Condition Irregular	Middle Condition Regular	Middle Condition Irregular	Asset Number	Left side Condition Regular	Left side Condition Irregular	Remark
29	Dry Chemical	15/6/23	SAB-PEE-068	✓				SAB-PEE-069	✓		
28	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-070	✓				SAB-PEE-071	✓		
27	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-072	✓				SAB-PEE-073	✓		
26	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-074	✓				SAB-PEE-075	✓		
25	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-076	✓				SAB-PEE-077	✓		
23	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-078	✓				SAB-PEE-079	✓		
22	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-080	✓				SAB-PEE-081	✓		
21	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-082	✓				SAB-PEE-083	✓		
20	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-084	✓				SAB-PEE-085	✓		
19	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-086	✓				SAB-PEE-087	✓		
18	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-088	✓				SAB-PEE-089	✓		
17	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-090	✓				SAB-PEE-091	✓		
16	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-092	✓				SAB-PEE-093	✓		
15	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-094	✓				SAB-PEE-095	✓		
12	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-096	✓				SAB-PEE-097	✓		
11	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-098	✓				SAB-PEE-099	✓		
10	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-100	✓				SAB-PEE-101	✓		
9	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-102	✓				SAB-PEE-103	✓		
Asset Number											
8	Dry Chemical	15/6/23	SAB-PEE-104	✓		SAB-PEE-105		SAB-PEE-106	✓		
R floor corridor	Dry Chemical	〃	SAB-PEE-108	✓		SAB-PEE-107		SAB-PEE-109	✓		
Carpark P5	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-110	✓				
Carpark P4	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-111	✓				
Carpark P3	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-112	✓				
Carpark 2	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-113	✓				
Carpark 1	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-114	✓				
Office M floor	CO2	〃				SAB-PEE-115	✓				
	CO2	〃				SAB-PEE-116	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-117	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-118	✓				
Canteen	CO2	〃				SAB-PEE-119	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-120	✓				
GM. office	Dry chemical	〃				SAB-PEE-120-1	✓				
Staff Entrance	Co2	〃				SAB-PEE-121	✓				
	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-122	✓				
Male Locker	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-123	✓				
Smokimg Area	Dry Chemical	〃				SAB-PEE-124	✓				

Checked By.....

Position.....Team member Security

J.P. SOUTHERN LIMITED, PARTNERSHIP
1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนเวฬุวนาท์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
TEL : (662) 734-9615,(662) 734-9618-9 FAX : (662) 734-6904

DATE 10/02/66
สั่งที่ 12-12 ปี 2565 วันที่ 8289

SERVICE REPORT
รายงานการบริการ 11110377 ต้นฉบับ

Customer Name
(ชื่อลูกค้า) Shama
Address
(ที่อยู่)

CONDITION (ลักษณะงาน): ☐ WARRANTY (ประกัน) ☑ MAINTENANCE (บำรุงรักษา) ☐ PER CALL (โทรตาม) ☐ OTHER (อื่นๆ)

PRODUCT OF : (สินค้า) Fire Alarm System MODEL NO. (รุ่น) Simplex

SERVICE SUBJECT :-
ทาง J.P Southern ได้เข้ามาทำการตรวจเช็ค
Fire Alarm System ฟหลอำเสือน กุมภาฟันธ์ 2566
โดยได้ทำการตรวจเช็ค Fire Alarm และ Trobk
ตามชั้นต่าง ๆ และได้ทำการตรวจเช็ค Module

ACTION :-
ที่ห้องหาย ของ อาคาร A/B และได้ทำการ Test Lode
Battery FCP ของห้อง Control อาคาร A/B
และได้ทำการทดสอบเสียงสัญญาณเตือนภัย ครบร้อย 9-10/2/66

REMARKS :- Test Lode Battery Tower A-B 120 นาที
ทดสอบเสียงสัญญาณเตือนภัยครบร้อย

PROBLEM SOLVED (การแก้ไข): ☑ Yes (งานเรียบร้อย) ☐ Observing (สังเกตุการณ์) ☐ Follow Up (ติดตาม)

SERVICE START (เริ่มงาน) 10 / 02 / 66
FINISH (เสร็จงาน) 10 / 02 / 66

( ) SERVICE REPRESENTATIVE (ผู้ให้บริการ)

( ) CUSTOMER (ผู้รับบริการ)

Ref. No. J.6289

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง : การเข้าตรวจเช็คระบบ FIRE ALARM (TOWER A,B)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 12/12)

เรียน : คุณมานพ โครงการ SHAMA LAKEVIEW ASOKE BANGKOK

จากการที่ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี เซาท์เทิร์น ได้รับใบสั่งซื้อเลขที่ K0012.2 R2 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ดำเนินการตรวจเช็คระบบ FIRE ALARM ให้กับทาง JR KYUSHU BUSINESS DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. นั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี เซาท์เทิร์น ได้เข้าดำเนินการตรวจเช็คระบบดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายจงรักษ์ พรมรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี เซาท์เทิร์น
1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : 02-734-9615 02-734-9618-9 Fax : 02-734-6904 02-734-9188

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW

BUILDING - A

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
G - FL	Lobby Area	√				√				Manual 5 ตัว,Smoke4 และ5 ใช้งานไม่ได้
G - FL	Front Office							√		Heat 1 ตัว
G - FL	PABX room						√	√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
G - FL	Bell Store							√		Heat 1 ตัว
G - FL	Coffeol							√		Heat 1 ตัว
G - FL	Bistro					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	Lowsan					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	Giffshop	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีห้อง
G - FL	Electrical room									
G - FL	Corridor Lift		√				√			Manual 1 ตัว ,Smoke 1 ตัว
G - FL	CCTV room						√			Smoke 1 ตัว
G - FL	Salon	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีห้อง
G - FL	MDB room	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 1 ตัว
G - FL	Fire pump room	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 1 ตัว
G - FL	Sump pump room						√			Smoke 1 ตัว
G - FL	Toilet (ชายและหญิง)						√		√	Heat 1 ตัว , Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
P - 1	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
	Corridor Lift	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 2
P - 2	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
	Corridor Lift	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 2
P - 3	Electrical room						√			Smoke 1 ตัว
	Corridor Lift		√				√			Manual 1 ตัว ,Smoke 2
P - 4	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
	Corridor Lift	√				√		√		Manual 1 ตัว ,Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
P - 5	Golf Bay room									
	CRO Office AIMT Office (รวมเป็นห้องเดียวกัน) F/A Office (SLP)					√				Smoke 1 ตัว , Heat 6 ตัว
	Toilet							√		Heat 1 ตัว
	Store AIMT									
	Meeting room	√				√		√		Manual 1 ตัว ,Smoke 1 ตัว , Heat 2 ตัว
	Procurement Office									
	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
	Pump room									
	Corridor Lift	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 1 ตัวแต่ไม่มีอุปกรณ์

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
R - FL.	Fitness room	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 9 ตัว , Heat 1 ตัว
R - FL.	Meeting room 1	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 3 ตัว
R - FL.	Meeting room 2									
R - FL.	Panty room					√				Smoke 1 ตัว
R - FL.	Pubic area					√				Smoke 1 ตัว
R - FL.	Toilet (meeting)							√		Heat 1 ตัว
R - FL.	Toilet (Fitness)							√		Heat 1 ตัว
R - FL.	Kid room					√				Smoke 2 ตัว
R - FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
R - FL.	Corridor Lift					√				Smoke 2 ตัว
R - FL.	Panty (HK)					√				Smoke 1 ตัว
R - FL.	Corridor G Room	√				√				Manual 2 ตัว, Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
8 FL.	Room. 804					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 805									
8 FL.	Room. 806					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 807					√		√		ดิดอุปกรณ์ภายในห้องไฟหลอดไม่ดิด
8 FL.	Room. 808					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
8 FL.	Room. 809					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 810					√			√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว เสีย
8 FL.	Room. 811					√		√		Smoke 4 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 812									
8 FL.	Room. 814					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 815					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
8 FL.	Corridor (Guest room)	√								Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
8 FL.	E. Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
9 FL.	Room. 904									Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 905					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 906					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 907									Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 908									Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 909					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 910									Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 911									Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
9 FL.	Room. 912									Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
9 FL.	Room. 914									Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
9 FL.	Room. 915									Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
9 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
9 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
9 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
9 FL.	Zone A									ปลดสาย
9 FL.	Zone B									ปลดสาย
9 FL.	Zone C									ปลดสาย

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
10 FL.	Room. 1004					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1005						√		√	Smoke 1ตัว, Heat 1 ตัว ปลดสาย
10 FL.	Room. 1006					√		√		Smoke 1ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1007					√		√		Smoke 1ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1008					√		√		Smoke 2ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1009					√		√		Smoke 1ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1010					√		√		Smoke 1ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1011					√		√		Smoke 3ตัว, Heat 3 ตัว
10 FL.	Room. 1012					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
10 FL.	Room. 1014					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
10 FL.	Room. 1015					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
10 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
10 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
10 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
10 FL.	Zone A									ปลดสาย
10 FL.	หน้าลิฟท์									Manual , Bell ไม่มีอุปกรณ์

หมายเหตุ : .....

.....

.....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
11 FL.	Room. 1104					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1105					√		√		
11 FL.	Room. 1106					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1107					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1108					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1109					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1110					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1111					√		√		Smoke 5 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1112					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
11 FL.	Room. 1114					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
11 FL.	Room. 1115					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
11 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
11 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
11 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR	Location	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK
ชั้น	สถานที่	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	หมายเหตุ
12 FL.	Room. 1204					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1205					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1206					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1207					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1208					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1209					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1210						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1211					√		√		Smoke 4 ตัว, Heat 2 ตัว
12 FL.	Room. 1212						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว สายขาด
12 FL.	Room. 1214					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
12 FL.	Room. 1215					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
12 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
12 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
12 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
14 FL.	Room. 1404					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1405					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1406					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1407					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1408					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1409					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1410					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1411					√		√		Smoke 4 ตัว, Heat 1 ตัว
14 FL.	Room. 1412						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว สายขาด
14 FL.	Room. 1414						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว สายขาด
14 FL.	Room. 1415						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 2 ตัว สายขาด
14 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
14 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
14 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
15 FL.	Room. 1504						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1505						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว ปลดสายไว้
15 FL.	Room. 1506						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1507						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1508						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว (Smokeเสีย 1 ตัว)
15 FL.	Room. 1509					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1510					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1511					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 2 ตัว
15 FL.	Room. 1512					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
15 FL.	Room. 1514					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
15 FL.	Room. 1515					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
15 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
15 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
15 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
16 FL.	Room. 1604					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1605					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1606					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1607					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1608					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1609					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1610					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1611					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
16 FL.	Room. 1612					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
16 FL.	Room. 1614					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
16 FL.	Room. 1615					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
16 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
16 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
16 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ : .....

.....

.....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
17 FL.	Room. 1704					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1705					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1706					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1707					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1708					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1709					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1710					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1711					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
17 FL.	Room. 1712					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
17 FL.	Room. 1714					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
17 FL.	Room. 1715					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
17 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
17 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
17 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
18 FL.	Room. 1804					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1805					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1806					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1807					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1808					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1809						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว ZONE B OPEN
18 FL.	Room. 1810						√		√	ปลดสาย B Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1811						√		√	Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
18 FL.	Room. 1812					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
18 FL.	Room. 1814					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
18 FL.	Room. 1815					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
18 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
18 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว,Smoke 3 ไม่มี Alarm
18 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว
18 FL.	Zone A									ปลดสาย
18 FL.	Zone B									ปลดสาย

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
19 FL.	Room. 1904						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1905						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1906						√		√	ปลดสาย
19 FL.	Room. 1907						√		√	ปลดสาย Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1908						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1909						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1910						√		√	ถอดสายมีปัญหา Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1911						√		√	Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
19 FL.	Room. 1912					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
19 FL.	Room. 1914					√				Smoke 2 ตัว, Heat ไม่มี
19 FL.	Room. 1915					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
19 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
19 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัว
19 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว
19 FL.	Zone B									
19 FL.	Zone C									ปลดสาย

หมายเหตุ : .....

.....

.....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
20 FL.	Room. 2004					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2005					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2006					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2007					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2008					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2009					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2010					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2011					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
20 FL.	Room. 2012					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 2 ตัว
20 FL.	Room. 2014					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
20 FL.	Room. 2015					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
20 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัวไม่มี Alarm
20 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว,Smoke 3 ตัวไม่มี Alarm
20 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว เสีย
20 FL.	Zone A									ปลดสาย

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
21 FL.	Room. 2101					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 4 ตัว
21 FL.	Room. 2102					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
21 FL.	Room. 2103					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
21 FL.	Room. 2111					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 2 ตัว
21 FL.	Room. 2112								√	Smoke ไม่มี , Heat 3 ตัว
21 FL.	Room. 2114						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
21 FL.	Room. 2115						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
21 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
21 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว
21 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว
21 FL.	ZONE D									ปลดสาย

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR	Location	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK
ชั้น	สถานที่	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	หมายเหตุ
22 FL.	Room. 2201					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 5 ตัว
22 FL.	Room. 2202					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
22 FL.	Room. 2203					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
22 FL.	Room. 2211					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
22 FL.	Room. 2212					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 3 ตัว
22 FL.	Room. 2214					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
22 FL.	Room. 2215					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 2 ตัว
22 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
22 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว
22 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
23 FL.	Room. 2301					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 5 ตัว
23 FL.	Room. 2302					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 3 ตัว
23 FL.	Room. 2303					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
23 FL.	Room. 2311					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 3 ตัว
23 FL.	Room. 2312					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
23 FL.	Room. 2314					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
23 FL.	Room. 2315					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
23 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
23 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว
23 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
24 FL.	Room. 2401					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 4 ตัว
24 FL.	Room. 2402					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 2 ตัว
24 FL.	Room. 2403					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
24 FL.	Room. 2411					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 1 ตัว
24 FL.	Room. 2412					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
24 FL.	Room. 2414					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 3 ตัว
24 FL.	Room. 2415					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 2 ตัว
24 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว, Smoke 2 ตัว
24 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว, Smoke 2 ตัว
24 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
25 FL.	Room. 2501					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 6 ตัว
25 FL.	Room. 2502					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
25 FL.	Room. 2503					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
25 FL.	Room. 2511					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 2 ตัว
25 FL.	Room. 2512					√		√		
25 FL.	Room. 2514					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
25 FL.	Room. 2515					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
25 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 1 ตัว
25 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว
25 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
26 FL.	Room. 2601					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 4 ตัว
26 FL.	Room. 2602					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 3 ตัว
26 FL.	Room. 2603					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
26 FL.	Room. 2611						√		√	Open
26 FL.	Room. 2612					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
26 FL.	Room. 2614					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
26 FL.	Room. 2615					√		√		Smoke 3 ตัว
26 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว,Smoke 2 ตัว
26 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว
26 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
27 FL.	Room. 2701					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 3 ตัว
27 FL.	Room. 2702					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 3 ตัว
27 FL.	Room. 2703					√				Smoke 3 ตัว
27 FL.	Room. 2711					√				Smoke 3 ตัว
27 FL.	Room. 2712					√		√		Smoke 3 ตัว, Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2714					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 2 ตัว
27 FL.	Room. 2715					√				Smoke 3 ตัว
27 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 2 ตัว
27 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว ,Smoke 2 ตัว
27 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR	Location	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK
ชั้น	สถานที่	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	หมายเหตุ
28 FL.	Room. 2804					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2805					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2806					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2807					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2808					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2809					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2810					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2811					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2812					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2814					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2815					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
28 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 2 ตัว
28 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว ,Smoke 4 ตัว
28 FL.	E Room					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR	Location	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK
ชั้น	สถานที่	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	หมายเหตุ
29 FL.	Room. 2904					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2905					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2906					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2907					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2908									Zone A, Zone B ปลดสายอยู่
29 FL.	Room. 2909					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2910									
29 FL.	Room. 2911					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2912					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2914					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2915					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว Zone D
29 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว ,Smoke 2 ตัว ไม่มี Alarm
29 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว ,Smoke 4 ตัว ไม่มี Alarm
29 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
29 FL.	Zone A									ปลดสาย
29 FL.	หน้าลิฟท์									ไม่มีอุปกรณ์ Smoke

หมายเหตุ : .....

.....

.....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
30 FL.	Room. 3004					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3005					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3006					√				Smoke 2 ตัว
30 FL.	Room. 3007						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว ปลดสาย Zone C
30 FL.	Room. 3008					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3009					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3010					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3011					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3012					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3014					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
30 FL.	Room. 3015						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว ปลดสาย Zone D
30 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 2 ตัว
30 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว ,Smoke 4 ตัว
30 FL.	E Room									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
31 FL.	Room. 3101					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3102					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3103					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3104					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3105					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3106					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3107					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Room. 3108					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
31 FL.	Corridor (Lift)						√			Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
31 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 3 ตัว ,Smoke 6 ตัว ไม่มี Alarm
31 FL.	E Room						√			Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
31 FL.	Zone A									ปลดสาย

หมายเหตุ : .....

.....

.....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
32 FL.	Room. 3201					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
32 FL.	Room. 3202					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
32 FL.	Room. 3203						√		√	Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว / Open ปลดสาย
32 FL.	Room. 3204						√		√	Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว / Open /Zone C ปลดสายอยู่
32 FL.	Room. 3205					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
32 FL.	Room. 3206					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
32 FL.	Room. 3207					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว Zone C
32 FL.	Room. 3208					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
32 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว ,Smoke 4 ตัว
32 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
32 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 3 ตัว ,Smoke 6 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -A)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
33 FL.	Roof area					√				Smoke 3 ตัว
33 FL.	Lift room	√				√				Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

Signatures

REQUESTED BY	APPROVAL BY
SIGNED.....	SIGNED.....
NAME.....	NAME.....
DATE.....	DATE.....
J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP	SHAMA LAKEVIEW

J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. พี เซาท์เทิร์น

1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ก.ท.ม. 10240

โทรศัพท์ : 02-734-9615,02-734-9618-9 โทรสาร: 02-734-6904

.....

ตารางการตรวจเช็คระบบ FIRE ALARM

โครงการ: SHAMA LAKEVIEW TOWER A

JR KYUSHU BUSINESS DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

ประจำงวดที่....12/12... วันที่ตรวจเช็ค.....10/02/2566.....

ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของตู้ FCP			
	* ทำความสะอาดตู้ FCP	√		
	* ทำความสะอาด CARD CPU	√		
	* ตรวจเช็คขั้วสายของ CARD NET	√		
	* ตรวจเช็ค COLOUR GRAPHIC	√		
	* ตรวจเช็ค BATTERY	√		
	* LIST POINT TROUBLE	√		
	* ตรวจเช็ค POWER SUPPLY	√		
2	RTU MODULE			
	* ทำความสะอาดตู้ RTU	√		
	* ตรวจเช็ค ZAM MODULE	√		
	* ตรวจเช็คสาย NET	√		
	* ตรวจเช็คขั้วสาย ZAM MODULE	√		
	* ตรวจเช็คสาย POWER 24 VDC	√		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ.....ผู้รับบริการตรวจเช็ค

(.....) (.....)

วันที่..... วันที่ .....

รูปภาพประกอบการตรวจเช็ค BATTERY

BACKUP 120 MIN BUILDING - A

J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. พี เซาท์เทิร์น

1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ : 02-734-9615,02-734-9618-9 โทรสาร: 02-734-6904

.....

PROJECT : JR KYUSHU BUSINESS DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

<u>รูปภาพประกอบตรวจเช็ค BATTERY BACKUP 120 MIN (โครงการ SHAMA LAKEVIEW TOWER A)</u>

1		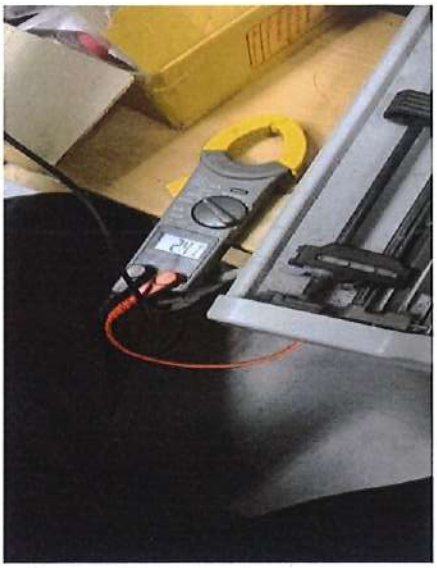
2		

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW

BUILDING - B

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
G - FL	Management Office (GM)					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	Sale Office						√			Smoke 2 ตัว
G - FL	Coolchili					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	Office for rent									
G - FL	Toilet (ชายและหญิง)									Smoke 2 ตัว
G - FL	Pubic area									
G - FL	Corridor Lift						√			Smoke 1 ตัว
G - FL	Eng. Office					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	S/C Office					√				Smoke 2 ตัว
G - FL	Locker room					√				Smoke 3 ตัว
G - FL	Corridor for staff									
G - FL	Generator room									
G - FL	Fire pump room									
G - FL	Toilet ramp to capark									
G - FL	Store Security					√				Smoke 1 ตัว
G - FL	ส่วนกลาง C.D	√								Manual 2 ตัว ,Smoke 2 ตัว
G - FL	Meeting room						√			Smoke 1 ตัว
G - FL	A/C office	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 4 ตัว , Heat 1 ตัว
G - FL	HR office					√				Smoke 2 ตัว
G - FL	IT office					√				Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
M - FL	MDB room	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
M - FL	HR Office, HR Store									
M - FL	IT Office									
M - FL	Server room									
M - FL	Toilet									
M - FL	Corridor									
M - FL	Canteen									
M - FL	ส่วนกลาง	√								Manual 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
P - 1	Corridor (Lift)									
P - 2	Corridor (Lift)									
P - 3	Corridor (Lift)									
P - 4	Corridor (Lift)									
P - 5	Pump room									
	Linen room 1									
	Linen room 2									
	Corridor (Lift)									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
R - FL.	Corridor (Lift)									
R - FL.	Electrical room									
R - FL.	Corridor area, room									
R - FL.	Toilet									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
8 FL.	Room. 801					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 802					√		√		Smoke 2 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 803					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 804					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 806					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 808					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 810							√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 812					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 814					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 816					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Room. 818					√		√		Smoke 1 ตัว, Heat 1 ตัว
8 FL.	Corridor (Lift)					√				Smoke 2 ตัว
8 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
8 FL.	Corridor (Guest room)					√		√		Smoke 3 ตัว, Manual 3 ตัว, Heat 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
9 FL.	Room. 901					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 902					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 903					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 904					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 905					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 906					√		√		Smoke 1 ตัว
9 FL.	Room. 907					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 908					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 909					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 910					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 911					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 912					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 914					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 915					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 916					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Room. 918					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
9 FL.	Corridor (Lift)									
9 FL.	Electrical room									
9 FL.	Corridor (Guest room)									

หมายเหตุ : .....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
10 FL.	Room. 1001					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1002					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1003					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1004					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1005					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1006					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1007					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1008					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1009					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1010					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1011					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1012					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1014					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1015					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1016					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Room. 1018					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
10 FL.	Corridor (Lift)									
10 FL.	Electrical room									
10 FL.	Corridor (Guest room)									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
11 FL.	Room. 1101					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1102					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1103					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1104					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1105					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1106					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1107					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1108					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1109					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1110					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1111					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1112									
11 FL.	Room. 1114					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Room. 1116					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
11 FL.	Corridor (Lift)									
11 FL.	Electrical room									
11 FL.	Corridor (Guest room)									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
12 FL.	Room. 1201					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1202					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1203					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1204					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1205					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1206					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1207					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1208					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1209					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1210					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1211					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1212					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1214					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Room. 1216					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
12 FL.	Corridor (Lift)									
12 FL.	Electrical room									
12 FL.	Corridor (Guest room)									

หมายเหตุ : .....

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
15 FL.	Room. 1501					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1502					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1503					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1504									
15 FL.	Room. 1505					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1506					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1507					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1508					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1509					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1510					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1511					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1512					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1514					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
15 FL.	Room. 1516					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว (LED มีปัญหา)
15 FL.	Corridor (Lift)									
15 FL.	Electrical room									
15 FL.	Corridor (Guest room)									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
16 FL.	Room. 1601						√		√	Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1602						√		√	Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1603						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1604						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1605						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1606						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1607						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว (*Open)
16 FL.	Room. 1608						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
16 FL.	Room. 1609							√	√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว Open
16 FL.	Room. 1610						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว Open
16 FL.	Room. 1612							√	√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว Open
16 FL.	Room. 1614						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว (*Open)
16 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว ไม่มีAlarm
16 FL.	Electrical room						√			Smoke 1 ตัว ไม่มีAlarm
16 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 4 ตัว , Smoke 4 ตัว ไม่มีAlarm
16 FL.	M-57 Open Z. A									
16 FL.	M-59 Open Z. C									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
17 FL.	Room. 1701					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1702					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1703					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1704					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1705					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1706					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1707					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1708					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1709					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1710					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1712					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Room. 1714					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
17 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
17 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
17 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 4 ตัว , Smoke 4 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
18 FL.	Room. 1801					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1802					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1803					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1804					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1805					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1806					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1807					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1808					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1809					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1810					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1812					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Room. 1814					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
18 FL.	Corridor (Lift)		√			√				Manual 1 ตัว , Smoke 1 ตัว ไม่มี Alarm
18 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
18 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 4 ตัว , Smoke 4 ตัว ไม่มี Alarm

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
19 FL.	Room. 1901					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1902					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1903					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1904					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1905					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1906					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1907					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1908					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1910					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Room. 1912					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
19 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
19 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
19 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 3 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
20 FL.	Room. 2001					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2002					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2003					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2004					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2005					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2006					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2007					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2008					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2010					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Room. 2012					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
20 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
20 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
20 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 3 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR	Location	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK
ชั้น	สถานที่	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	หมายเหตุ
21 FL.	Room. 2101					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2102					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2103					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2104						√		√	ไม่มี Alarm
21 FL.	Room. 2105					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2106						√		√	Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว Open
21 FL.	Room. 2107					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2108					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2110					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Room. 2112					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
21 FL.	Corridor (Lift)	√					√			Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
21 FL.	Electrical room						√			Smoke 1 ตัว
21 FL.	Corridor (Guest room)	√					√			Manual 2 ตัว,Smoke 2 ตัว (1ตัวไม่มีAlarm)
21 FL.	M-75 Open									

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
22 FL.	Room. 2201					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2202					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2203					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2204					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2205					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2206					√		√		Smoke 1 ตัว(เสีย) , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2208					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Room. 2210					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
22 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
22 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
22 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 3 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
23 FL.	Room. 2301					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2302					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2303					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2304					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2305					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2306					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2308					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Room. 2310					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
23 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
23 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
23 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 3 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
25 FL.	Room. 2501					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2502					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2503					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2504					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2505					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2506					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2508					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Room. 2510					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
25 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
25 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
25 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
26 FL.	Room. 2601					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Room. 2602					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Room. 2603					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Room. 2604					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Room. 2606					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Room. 2608					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
26 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
26 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
26 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
27 FL.	Room. 2701					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2702					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2703					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2704					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2706					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Room. 2708					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
27 FL.	Corridor (Lift)		√				√			Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
27 FL.	Electrical room						√			Smoke 1 ตัว
27 FL.	Corridor (Guest room)		√				√			Manual 2 ตัว , Smoke 2 ตัว
27 FL.	Zone A									ปลดสาย

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
28 FL.	Room. 2801					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2802					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2803					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2804					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2806					√		√		Smoke 1 ตัว LED ไม่ติดแดง , Heat 1 ตัว
28 FL.	Room. 2808					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
28 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
28 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
28 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
29 FL.	Room. 2901					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2902					√		√		Smoke 2 ตัว , Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2903					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2904					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2906					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว
29 FL.	Room. 2908					√		√		Smoke 1 ตัว , Heat 1 ตัว (LEDไม่ติด)
29 FL.	Corridor (Lift)	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 2 ตัว
29 FL.	Electrical room					√				Smoke 1 ตัว
29 FL.	Corridor (Guest room)	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 2 ตัว

หมายเหตุ :

TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM

PROJECT : SHAMA LAKEVIEW (BUILDING -B)

FLOOR ชั้น	Location สถานที่	MANUAL PULL STATION		ALARM BELL		SMOKE DETECTOR		HEAT DETECTOR		REMARK หมายเหตุ
		Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Not Pass	
30 FL.	Roof area	√				√				Manual 2 ตัว , Smoke 4 ตัว
30 FL.	Lift room	√				√				Manual 1 ตัว , Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ :

Signatures

REQUESTED BY	APPROVAL BY
SIGNED.....	SIGNED.....
NAME.....	NAME.....
DATE.....	DATE.....
J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP	SHAMA LAKEVIEW

J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. พี เซาท์เทิร์น

1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ก.ท.ม. 10240

โทรศัพท์ : 02-734-9615,02-734-9618-9 โทรสาร: 02-734-6904

.....

ตารางการตรวจเช็คระบบ FIRE ALARM

โครงการ: SHAMA LAKEVIEW TOWER B

JR KYUSHU BUSINESS DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

ประจำงวดที่.....12/12..... **วันที่ตรวจเช็ค..10/02/2566.....**

ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของตู้ FCP			
	* ทำความสะอาดตู้ FCP	√		
	* ทำความสะอาด CARD CPU	√		
	* ตรวจเช็คขั้วสายของ CARD NET	√		
	* ตรวจเช็ค COLOUR GRAPHIC	√		
	* ตรวจเช็ค BATTERY	√		
	* LIST POINT TROUBLE	√		
	* ตรวจเช็ค POWER SUPPLY	√		
2	RTU MODULE			
	* ทำความสะอาดตู้ RTU	√		
	* ตรวจเช็ค ZAM MODULE	√		
	* ตรวจเช็คสาย NET	√		
	* ตรวจเช็คขั้วสาย ZAM MODULE	√		
	* ตรวจเช็คสาย POWER 24 VDC	√		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการตรวจเช็ค

(.....)

วันที่ .....

รูปภาพประกอบการตรวจเช็ค BATTERY

BACKUP 120 MIN BUILDING - B

J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. พี เซาท์เทิร์น

1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ : 02-734-9615,02-734-9618-9 โทรสาร: 02-734-6904

.....

PROJECT : JR KYUSHU BUSINESS DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

<u>รูปภาพประกอบตรวจเช็ค BATTERY BACKUP 120 MIN (โครงการ SHAMA LAKEVIEW TOWER B)</u>

1		
2		

J.P SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพี เซาท์เทิร์น

1111 ซอย 38 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ก.ท.ม. 10240

โทร 02-734-9615,02-734-9618-9 โทรสาร: 02-734-6904

.....

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

โครงการ: SHAMA LAKEVIEW

วันที่.....10/02/2566.....

NO.	รายการอุปกรณ์ที่มีปัญหา	อาการ	วันที่แจ้ง	หมายเหตุ
1	BATTERY 12 VDC 2 ลูก ทั้งของ	- TOWER B อายุการใช้งาน	10/2/2566	สมควรเปลี่ยน
	TOWER A / TOWER B ได้ทำการ	เริ่มติดตั้ง 19/10//2019		
	TEST LODE TOWER A / TOWER B	- TOWER A อายุการใช้งาน		สมควรเปลี่ยน
	120 นาที	เริ่มติดตั้ง 23/02/2016		

ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....

ลงชื่อผู้รับการตรวจเช็ค.....

วันที่.....