

ภาคผนวก ค



ภาคผนวก ค เอกสารอ้างอิง

- ภาคผนวก ค-1 สำเนารายงานผลตรวจค่าน้ำเค็มเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566
- ภาคผนวก ค-2 สำเนาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ปี 2565
- ภาคผนวก ค-3 สำเนาหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565
- ภาคผนวก ค-4 สำเนาใบตรวจรับเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ภาคผนวก ก-1

สำเนารายงานผลตรวจค่าน้ำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230118012

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 23-Jan-18

Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Jan-18

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 18-25,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนเข้าระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			230118012	230118013	
Sampling Time			1:30 PM	1:35 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	270	7.2	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	131	19.3	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	215	295	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	14	3.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	74	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	5.9	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	54,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawasdi
 Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230118014

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 23-Jan-18

Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Jan-18

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 18-25,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230118014	
Sampling Time			1:40 PM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	4.2	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	8.8	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	155	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	2.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	450	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มซี-รามอินทรา

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 230118015

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มซี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 23-Jan-18

Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Jan-18

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 20,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230118015
Sampling Time			1:45 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	290

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230118016

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax : -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 23-Jan-18

Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Jan-18

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 23-25,2023

Approved Date : 27-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ
Analysis No.			230118016
Sampling Time			1:50 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230215026

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 15-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนเข้าระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			230215026	230215027	
Sampling Time			1:40 PM	1:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	7.0	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	206	9.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	231	12.3	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	212	172	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	23	2.9	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	81	3.1	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	13	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	28,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230215028

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 15-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230215028	
Sampling Time			2:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.5	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11.7	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	172	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	8.7	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	780	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว

Report No: 230215029

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 17, 2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230215029
Sampling Time			1:40 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	218

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230215030

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Feb-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Feb-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 20-22,2023

Approved Date : 24-Feb-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230215030
Sampling Time			1:44 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230315016

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax : -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 15-22,2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนเข้าระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			230315016	230315017	
Sampling Time			1:15 PM	1:25 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	6.9	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	206	20.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	105	53.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	226	166	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	19	1.7	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	67	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	11	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	92,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230315018

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 15-22,2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230315018	
Sampling Time			1:30 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.5	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	23.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	141	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	7,900	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax : -

Page 1 of 1

Report No: 230315019

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 21, 2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230315019
Sampling Time			1:00 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	234

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Report No: 230315020

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 15-Mar-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Mar-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 20-23,2023

Approved Date : 28-Mar-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ	
Analysis No.			230315020	
Sampling Time			1:03 PM	
Physical Appearance			Clear sediment	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	17	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230419011

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 19-Apr-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Apr-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 19-26,2023

Approved Date : 28-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ก่อนเขาระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			230419011	230419012	
Sampling Time			12:10 PM	12:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	206	9.6	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	119	25.5	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	266	206	≤3,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	29	3.8	≤5
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	67	4.0	≤100
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	12	<1.0	≤1
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	54,000	-

Standard : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230419013

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 19-Apr-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Apr-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 19-26,2023

Approved Date : 28-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230419013	
Sampling Time			12:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.6	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	10.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	101	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	3.6	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	2,200	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นีเวร่า เอกมัย-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230419014

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source

: -

: -

Sampling Date : 19-Apr-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Apr-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 21, 2023

Approved Date : 28-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230419014
Sampling Time			12:00 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	204

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวระ เอ็มบี-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230419015

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวระ เอ็มบี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 19-Apr-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Apr-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 24-26,2023

Approved Date : 28-Apr-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			230419015
Sampling Time			12:15 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวระ เอ็มบี-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230517009

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวระ เอ็มบี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 17-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 17-24,2023

Approved Date : 30-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนเข้าระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			230517009	230517010	
Sampling Time			1:30 PM	1:35 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	7.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	328	7.4	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	271	14.4	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	353	193	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	30	2.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	94	10	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	11	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	24,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Report No: 230517011

Tel : 0-2165-0502

Fax : -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 17-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 17-24,2023

Approved Date : 30-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักส้วม	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230517011	
Sampling Time			1:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	228	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	11,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 230517012

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 17-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 19,2023

Approved Date : 30-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230517012
Sampling Time			1:45 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	202

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230517013

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 17-May-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-May-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 22-24,2023

Approved Date : 30-May-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำระวายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำระวายน้ำ
Analysis No.			230517013
Sampling Time			1:50 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว

Report No: 230621011

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มบี-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 21-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 21-Jun-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 21-28,2023

Approved Date : 03-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนเข้าระบบ	น้ำหลังบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			230621011	230621012	
Sampling Time			1:10 PM	1:15 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	9.0	6.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	229	13.8	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	117	90.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	264	241	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.9	0.9	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	168	7.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว

Report No: 230621013

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 21-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 21-Jun-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 21-28, 2023

Approved Date : 03-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230621013	
Sampling Time			1:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	10.5	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	25.3	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	191	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	5.6	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	54,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวร่า เอกมัย-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว

Report No: 230621014

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวร่า เอกมัย-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 21-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 21-Jun-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 23, 2023

Approved Date : 03-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230621014
Sampling Time			1:25 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	214

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Report No: 230621015

Tel : 0-2165-0502

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอ็มย์-รามอินทรา

: เลขที่ 588 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sampling Date : 21-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 21-Jun-23

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 22-28,2023

Approved Date : 03-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			230621015	
Sampling Time			1:05 PM	
Physical Appearance			Clear	
Combine Chlorine	mg/L	DPD	<0.1	0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	48	80-100
Calcium-H	mg/L CaCO ₃	APHA:3500-Ca(B)	66	250-600
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	375	≤600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	40	30-60
N-Ammonia	mg/L N	APHA:4500-NH ₃ (C)	0.56	≤20
Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	2.6	≤50
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

ภาคผนวก ค-2


สำเนาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ปี 2565

เลขที่.....๑๕๕๔/๒๕๖๕.....

แบบ ร.๑

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑

เลขที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕



ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๘๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....อาคารชุด นีเวร่า เอกมัย-รวมอินทรา จำนวน ๑ หลัง โดยนิติบุคคลอาคารชุด นีเวร่า เอกมัย-รวมอินทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๘๘
ตรอก/ซอย.....สุคนธ์วิสุทธิ.๓๘ ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ลาดพร้าว.....อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบ
อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ.....นริศ ท.พลีส นิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด.....
เลขทะเบียน.....ม.ร.๐๔๗/๒๕๕๐.ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕.....แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ตั้งแต่แปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี


ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....ปี.....
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชชัย นกาศักดิ์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

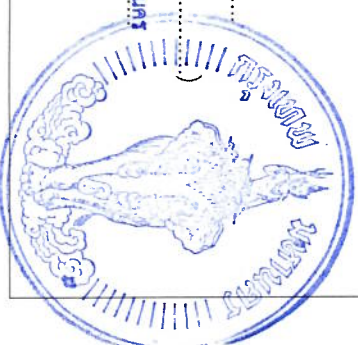

ภาคผนวก ค-3

สำเนาหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565



กรุงเทพมหานคร



คู่มือปีที่ ๑๕๖๕ / ๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ศพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด นิเวรา เอกลักษณ์-รามอินทรา

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนสุขุมวิทซอย ๕ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : Cn220/65-2 วันที่รับรายงาน : 27 มกราคม 2566
ชื่อโครงการ : NEWERA EKAMAI-RAMINTRA
เจ้าของโครงการ : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/12813 วันที่เห็นชอบ : 6 ตุลาคม 2560
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เขต : ลาดพร้าว
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลายกกำหนด ผู้จัดทำรายงาน : นิติบุคคลอาคารชุด
ผู้ส่ง : มธรส เบอร์โทรผู้ส่ง : 064-9327878

ผลการตรวจสอบเอกสาร :
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่ตรวจรับรายงาน
นางสาววิศรา ทองคำ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่รับรองการตรวจรับรายงาน
นางสาวอณูณี แก้วประสิทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ก-4

สำเนาใบตรวจรับเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565