



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-10

แบบตรวจสอบข้อแก้ไข

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน

ร.ร. พ.ศ. 25๕๖

ชื่อเครื่องจักร: Oil-Water Separator				ยี่ห้อ:															รุ่น:																
รหัสเครื่องจักร:				ผู้รับผิดชอบ:															คลัง:																
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตรวจสอบทั่วไป																																			
1	เบรคเกอร์แผงควบคุม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "On" ทุกตัว ไฟติด	1 W																															
2	สวิตช์ควบคุมปั๊ม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "Auto" ทุกตัว	1 W																															
3	วาล์วและท่อทาง	คาด	ไม่รั่วซึม	1 W																															
4	วาล์วระบายน้ำลงราง	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																															
5	วาล์ว Fill Line	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																															
6	Foot Valve	คาด, หมุนดู	ไม่ค้าง, ไม่อุดตัน	1 W																															
7	ลูกลอยทุกตัว	คาด	ขยับขึ้น-ลงได้ไม่ติดขัด	1 W																															
8	ลูกลอย Sump Pump	คาด	มองเห็นชัดเจน	1 W																															
9	Oil Separator Tank	คาด	มีฟองอากาศลอยขึ้นบนผิวน้ำ	1 W																															
10	Oil Skimmer	คาด	ไม่มีน้ำสนออกจาก Oil Skimmer	1 W																															
11	Coalescing Filter	คาด	ไม่มีสิ่งอุดตัน	1 W																															
12	ตะแกรงดักเศษ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																															
13	บ่อพักน้ำ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																															
14	ถังปรับแรงดัน	ดูที่เกจวัด	อยู่ระหว่าง 1-2 bar/psi	1 W *																															
15	ฐานมอเตอร์/ถังกรอง/ถังแยกน้ำ	คาด	น๊อตไม่เคลื่อนจากรอยมาร์ค	1 W																															
16	ระดับน้ำมันในถังเก็บ	คาด	อยู่ระหว่าง 0-100% ลิตร	1 W *																															
17	มิเตอร์ไฟฟ้า	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																															
18	มิเตอร์น้ำ	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																															
19	ชั่วโมงการทำงาน	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																															
20	สายดิน	คาด/มือจับ	ไม่เกิน Due Date สายไม่ขาด น๊อตยึดไม่หลวม	1 M																															
ตรวจขณะเดินเครื่อง																																			
21	แผงควบคุม	คาด	ไฟสถานะติดทุกดวง	1 W																															
22	Flow Meter	คาด/บันทึกค่า	ระหว่าง 1-2 gpm (1-2 ลิตร/นาที)	1 W *																															
23	ปั๊มทุกตัว	คาด/หูฟัง/มือจับ	ไม่ดัง-ร่อนผิดปกติ ไม่รั่วซึม	1 W																															
24	Sump Pump	คาด	ปกติ = ลูกปั๊มป้องกันไม่-มา	1 W																															
25	เครื่องโอโซน	คาด	มีแสงสีม่วงหรือสีฟ้าตกกระทบ	1 W																															
26	Cartridge Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน 1 bar/psi	1 W *																															
27	Carbosorb Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน 1 bar/psi	1 W *																															
28	Multi-Media Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน 1 bar/psi	1 W *																															
หมายเหตุ 1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข 2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ ✗ ถ้าผิดปกติ - ถ้าไม่เกี่ยวข้อง 3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2				ลงชื่อผู้ตรวจ																															



ว.อ. ๒๕๖  
พ.ศ. ๒๕๖

F-รคธ.-4116\_F3(A) ประกาศใช้ครั้งที่ 3



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน

พ.ศ. 2060

ชื่อเครื่องจักร: Oil-Water Separator				ยี่ห้อ: 12/1/20																	รุ่น: 12/1/20																
รหัสเครื่องจักร:				ผู้รับผิดชอบ:																	คลัง:																
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>ตรวจสอบทั่วไป</b>																																					
1	เบรกเกอร์แผงควบคุม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "On" ทุกตัว ไฟติด	1 W																																	
2	สวิตช์ควบคุมปั๊ม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "Auto" ทุกตัว	1 W																																	
3	วาล์วและท่อทาง	คาด	ไม่รั่วซึม	1 W																																	
4	วาล์วระบายน้ำลงราง	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																																	
5	วาล์ว Fill Line	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																																	
6	Foot Valve	คาด, หมุนดู	ไม่ค้าง, ไม่อุดตัน	1 W																																	
7	ลูกลอยทุกตัว	คาด	ขยับขึ้น-ลงได้ไม่ติดขัด	1 W																																	
8	ลูกลอย Sump Pump	คาด	มองเห็นชัดเจน	1 W																																	
9	Oil Separator Tank	คาด	มีฟองอากาศลอยขึ้นบนผิวน้ำ	1 W																																	
10	Oil Skimmer	คาด	ไม่มีน้ำมันออกจาก Oil Skimmer	1 W																																	
11	Coalescing Filter	คาด	ไม่มีสิ่งอุดตัน	1 W																																	
12	ตะแกรงดักเศษ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																																	
13	บ่อพักน้ำ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																																	
14	ถังปรับแรงดัน	ดูที่เกจวัด	อยู่ระหว่าง _____ bar/psi	1 W *																																	
15	ฐานมอเตอร์/ถังกรอง/ถังแยกน้ำ	คาด	น็อตไม่เคลื่อนจากรอยมาร์ค	1 W																																	
16	ระดับน้ำมันในถังเก็บ	คาด	อยู่ระหว่าง 0-100% ลิตร	1 W *																																	
17	มิเตอร์ไฟฟ้า	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
18	มิเตอร์น้ำ	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
19	ชั่วโมงการทำงาน	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
20	สายดิน	คาด/มือจับ	ไม่เกิน Due Date สายไม่ขาด น็อตยึดไม่หลวม	1 M																																	
<b>ตรวจสอบขณะเดินเครื่อง</b>																																					
21	แผงควบคุม	คาด	ไฟสถานะติดทุกดวง	1 W																																	
22	Flow Meter	คาด/บันทึกค่า	ระหว่าง _____ gpm ( _____ ลิตร/นาที)	1 W *																																	
23	ปั๊มทุกตัว	คาด/หฟัง/มือจับ	ไม่ดัง-ร้อนผิดปกติ ไม่รั่วซึม	1 W																																	
24	Sump Pump	คาด	ปกติ = ลูกปั๊มป้องกันไม่ไป-มา	1 W																																	
25	เครื่องโอโซน	คาด	มีแสงสีม่วงหรือสีฟ้าตกกระทบ	1 W																																	
26	Cartridge Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน _____ bar/psi	1 W *																																	
27	Carbosorb Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน _____ bar/psi	1 W *																																	
28	Multi-Media Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน _____ bar/psi	1 W *																																	
หมายเหตุ 1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข				ลงชื่อ																																	
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ ✗ ถ้าผิดปกติ - ถ้าไม่เกี่ยวข้อง				ผู้ตรวจ																																	
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2																																					



W.F. 2546

F-รคธ.-4116\_F3(A) ประกาศใช้ครั้งที่ 3



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน

ว.พ. พ.ศ. 2566

ชื่อเครื่องจักร: Oil-Water Separator				ยี่ห้อ:																	รุ่น:																
รหัสเครื่องจักร:				ผู้รับผิดชอบ:																	คลัง:																
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>ตรวจสอบทั่วไป</b>																																					
1	เบรคเกอร์แผงควบคุม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "On" ทุกตัว ไฟติด	1 W																																	
2	สวิตช์ควบคุมปั๊ม	คาด	อยู่ตำแหน่ง "Auto" ทุกตัว	1 W																																	
3	วาล์วและท่อทาง	คาด	ไม่รั่วซึม	1 W																																	
4	วาล์วระบายน้ำลงราง	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																																	
5	วาล์ว Fill Line	คาด	ปกติ "ปิด"	1 W																																	
6	Foot Valve	คาด, หมุนดู	ไม่ค้าง, ไม่อุดตัน	1 W																																	
7	ลูกลอยทุกตัว	คาด	ขยับขึ้น-ลงได้ไม่ติดขัด	1 W																																	
8	ลูกลอย Sump Pump	คาด	มองเห็นชัดเจน	1 W																																	
9	Oil Separator Tank	คาด	มีฟองอากาศลอยขึ้นบนผิวหน้า	1 W																																	
10	Oil Skimmer	คาด	ไม่มีน้ำมันออกจาก Oil Skimmer	1 W																																	
11	Coalescing Filter	คาด	ไม่มีสิ่งอุดตัน	1 W																																	
12	ตะแกรงดักเศษ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																																	
13	บ่อพักน้ำ	คาด	ไม่มีเศษขยะ	1 W																																	
14	ถังปรับแรงดัน	ดูที่เกจวัด	อยู่ระหว่าง — bar/psi	1 W *																																	
15	ฐานมอเตอร์/ถังกรอง/ถังแยกน้ำ	คาด	ไม่เคลื่อนจากรอยมาร์ค	1 W																																	
16	ระดับน้ำมันในถังเก็บ	คาด	อยู่ระหว่าง 0-100% ลิตร	1 W *																																	
17	มิเตอร์ไฟฟ้า	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
18	มิเตอร์น้ำ	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
19	ชั่วโมงการทำงาน	ดูที่มิเตอร์	บันทึกค่าตามจริง	1 W *																																	
20	สายดิน	คาด/มือจับ	ไม่เกิน Due Date สายไม่ขาด น๊อตยึดไม่หลวม	1 M																																	
<b>ตรวจสอบขณะเดินเครื่อง</b>																																					
21	แผงควบคุม	คาด	ไฟสถานะติดทุกดวง	1 W																																	
22	Flow Meter	คาด/บันทึกค่า	ระหว่าง — gpm ( — ลิตร/นาที)	1 W *																																	
23	ปั๊มทุกตัว	คาด/หูฟัง/มือจับ	ไม่ดัง-ร้อนผิดปกติ ไม่รั่วซึม	1 W																																	
24	Sump Pump	คาด	ปกติ = ลูกป๊องปองหมุนไป-มา	1 W																																	
25	เครื่องโอโซน	คาด	มีแสงสีม่วงหรือสีฟ้าตกกระทบ	1 W																																	
26	Cartridge Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน — bar/psi	1 W *																																	
27	Carbosorb Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน — bar/psi	1 W *																																	
28	Multi-Media Filter	ดูที่เกจวัด	แรงดันไม่เกิน — bar/psi	1 W *																																	
หมายเหตุ 1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข				ลงชื่อผู้ตรวจ																																	
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ * ถ้าผิดปกติ — ถ้าไม่เกี่ยวข้อง																																					
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2																																					



2.1. พ.ศ. 2566

F-รคธ.-4116\_F3(A) ประกาศใช้ครั้งที่ 3





บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-11

กฎความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน





## ประกาศ บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสงขลา

### เรื่อง กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั่วไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ นโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้;

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ วิธีขั้นตอนการปฏิบัติ หากไม่รู้ให้ถามหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใดที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เครื่องหมาย ป้ายเตือน และคำแนะนำ อย่างเคร่งครัด
3. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และใช้อย่างถูกวิธี
4. รักษาสภาพพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาดเรียบร้อย และจัดเก็บสิ่งของ วัสดุให้เป็นระเบียบ
5. ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน หรือทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติอื่น
6. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามความเสี่ยงของงานหรือที่กำหนดและรักษา รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดให้รายงานและขอเปลี่ยนจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ทันทีที่เห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บหรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ให้แจ้งหยุดการทำงานในทันที และรายงานหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และรายงานในระบบการรายงาน
8. กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นเหตุเล็กน้อย ก็ตาม ให้รายงานหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง กรณี กรณีบาดเจ็บต้องทำการปฐมพยาบาลทันทีและรายงานการบาดเจ็บในระบบการรายงาน
9. การปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรใดๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่และได้รับอนุญาตเท่านั้น
10. ห้ามทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่อันตราย/ควบคุม หรือห้ามนำอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น ไม้ขีด ไฟแช็ก อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบป้องกัน ฯลฯ เข้ามาในพื้นที่อันตราย/ควบคุม ยกเว้นในบริเวณพื้นที่ที่อนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
11. ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามเสพ ชื้อ หรือขายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่
12. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เว้นบริเวณที่กำหนดให้สูบบุหรี่เท่านั้น
13. การยกสิ่งของให้สูงเข้า จับให้มั่นคง และยกขึ้นด้วยกำลังขา โดยพยายามให้หลังตรงอยู่เสมอ ถ้าสิ่งของที่ยกมีน้ำหนักมากๆ เกินกำลังต้องหาผู้อื่นช่วย หรือใช้เครื่องมือช่วยยก
14. การขยับเขยื้อนพาหนะในพื้นที่ใช้ความเร็วไม่เกินที่กำหนด ปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด และคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ/โดยสารทุกครั้ง หากคันใดไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่
15. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้อ หรือสวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ หรือไม่สวมรองเท้าขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
16. ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าเขตพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
17. ห้ามมิให้อนุญาตบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
18. กรณีที่มีบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกไทยเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
19. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือได้ยินสัญญาณฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องให้ความสนใจ และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของพื้นที่อย่างเคร่งครัด
20. ดิบดีตรแสดงตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ และคิดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

( นายวสุทฐ กระจ่างเลก )

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา





บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-12

บันทึกปริมาณมูลฝอยทั่วไป

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66



## รายการการรวบรวมจัดเก็บและทำลายของเสียทั่วไป

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสงขลา			แผนก : บริหารทั่วไป						วันที่จัดทำ : 05/03/2566					
ลำดับ	งาน /พื้นที่		การรวบรวม/จัดเก็บ/ทำลายของเสียทั่วไป ประจำปี 2566											
		หน่วย (กก.)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	จุดเก็บขยะพื้นที่ A	1. ปริมาณที่จัดเก็บ	1480	1850	1850	1480	1850	1480						
		2. ปริมาณสะสม	0	0	0	0	0	0						
		3. ปริมาณที่ส่งกำจัด/ทิ้ง	0	0	0	0	0	0						
		4. ปริมาณคงเหลือ	1480	1850	1850	1480	1850	1480						
		5. สถานที่จัดเก็บ	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร						
		6. วิธีการกำจัด	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร						
		7. วันที่บันทึก	2/5/2566	3/5/2566	4/5/2566	5/5/2566	6/5/2566	7/5/2566						
	จุดเก็บขยะพื้นที่ C	1. ปริมาณที่จัดเก็บ	1184	1184	1184	1184	1480	1184						
		2. ปริมาณสะสม	0	0	0	0	0	0						
		3. ปริมาณที่ส่งกำจัด/ทิ้ง	0	0	0	0	0	0						
		4. ปริมาณคงเหลือ	1184	1184	1184	1184	1480	1184						
		5. สถานที่จัดเก็บ	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร						
		6. วิธีการกำจัด	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร	ทม.สิงหนคร						
	จุดเก็บขยะ A+C	7. รวมปริมาณขยะที่ส่งกำจัด/ทิ้ง	2,664.00	3,034.00	3,034.00	2,664.00	3,330.00	2,664.00						
		8. วันที่บันทึก	2/5/2566	3/5/2566	4/5/2566	5/5/2566	6/5/2566	7/5/2566						
	(น.ส.ชัชฎา พรหมทอง) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ผู้จัดทำ ...../...../.....		(นายเรืองศักดิ์ จันทรมาก) ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป ผู้ทบทวน ...../...../.....						( นายวิสุทธิ์ กระจำโลก ) ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา ผู้อนุมัติ ...../...../.....					





บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-13

บันทึกปริมาณของเสียอันตราย

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66



## รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : .....คป.สช.....			แผนก : .....			วันที่จัดทำ : .....30 มิ.ย... 66.....			
ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	พื้นที่ปฏิบัติการ	เศษผ้าปนเปื้อน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	100 กก.			จป	
2	พื้นที่ปฏิบัติการ	วัสดุปนเปื้อน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	กก.			จป	
3	พื้นที่ปฏิบัติการ	น้ำมันเครื่องใช้แล้ว	-	โรงเก็บขยะอันตราย	400 ลิตร			จป	
4	พื้นที่ปฏิบัติการ	ถังสีผสมน้ำมัน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ถัง			จป	
5	พื้นที่ปฏิบัติการ	น้ำยาโฟมดับเพลิง	-	โรงเก็บขยะอันตราย	-			จป	
6	พื้นที่ปฏิบัติการ	ใส่กรองอากาศ	-	โรงเก็บขยะอันตราย	3 ลูก			จป	
7	อาคารสำนักงาน	กระดาษคาร์บอน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	1 กล่อง			จป	
8	อาคารสำนักงาน	ตลับหมึกพิมพ์	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ตลับ			จป	
9	อาคารสำนักงาน / พื้นที่ปฏิบัติการ	หลอดไฟ	-	โรงเก็บขยะอันตราย	20 หลอด			จป	
10	พื้นที่ปฏิบัติการ	กระป๋องสี	-	โรงเก็บขยะอันตราย	กระป๋อง			จป	
11	พื้นที่ปฏิบัติการ	แบตเตอรี่	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ลูก			จป	
12	พื้นที่ปฏิบัติการ	น้ำมันปนเปื้อน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ลิตร			จป	
13	พื้นที่ปฏิบัติการ	น้ำปนเปื้อน	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ลิตร			จป	
14	พื้นที่ปฏิบัติการ	ฝุ่นสี	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ถัง			จป	
15	พื้นที่ปฏิบัติการ	ถ่านไฟฉาย	-	โรงเก็บขยะอันตราย	ก้อน			จป	
16	พื้นที่ปฏิบัติการ	สนิมเหล็ก GS-02		โรงเก็บขยะอันตราย	กก.			จป	
ชื่อ-นามสกุล นายวัชร บุษากรณ์ ตำแหน่ง .....จป.....		ชื่อ-นามสกุล นายวัชร บุษากรณ์ ตำแหน่ง .....จป.....				ชื่อ-นามสกุล นายวิสุทธิ กระจ่างโลก ตำแหน่ง .....ผจ.คป.สช.....			
ผู้จัดทำ		ผู้ทบทวน				ผู้อนุมัติ			





บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-14

ใบเสร็จรับเงินการกำจัดขยะทั่วไปโดยเทศบาล

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 71 เลขที่ 02

เทศบาลเมืองสิงหนคร

สำนักงาน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร 1 เดือน  
ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
บ้านเลขที่..... ๗๕๐/๑ ซอย ๑๖  
อำเภอ..... สิงหนคร เป็นเงิน 500 บาท  
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ๑ ๖๖



ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินค้ำมูลฝอย

เล่มที่ 10 เลขที่ 37

สำนักงาน เทศบาลเมืองสิงหนคร

ได้รับเงินค้ำมูลฝอยอัตรา.....เดือน  
ประจำเดือน ๓๑ ๑๕๐๐ บาท  
บ้านเลขที่ ๑๑๕ ตำบลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร  
อำเภอ.....เป็นเงิน ๕๐๐ บาท  
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 3 กพ ๖๖



ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-15

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66





# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 11


วันที่ 11 เมษายน 2566



วันที่ 11 เมษายน 2566 นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา ร่วมด้วยพนักงานฯ

จัด “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัท เอส ซี แครรีเออร์ , บริษัท ศิรินคร จำกัด, ผู้รับเหมา และพนักงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง

ดื่มไม่ขับ-ลดเร็ว หยุดความเสี่ยง “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

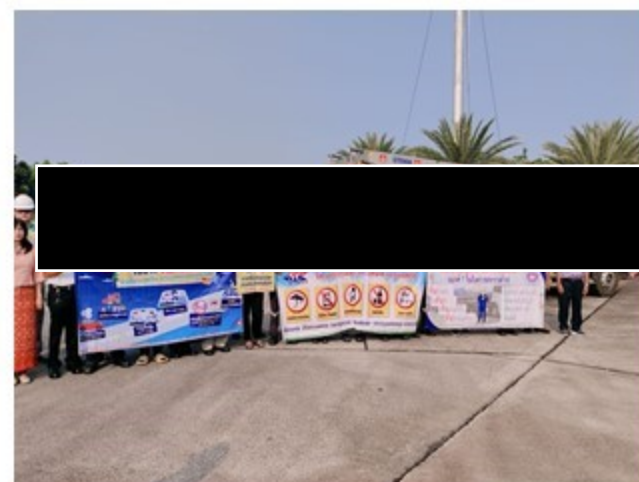

คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้





# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา

## ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 14

วันที่ 28 เมษายน 2566



ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา นำโดย คุณวิสุทธิ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา พร้อมด้วย คุณเรืองศักดิ์ จันทรมาก ผจ.ผ.บป., คุณวณัฐสันต์ เลิศสุรวัฒน์ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ สค.สสค. เข้าเยี่ยมบ้าน เยือนมัสยิด ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.มัสยิดสุลต่านสุไลมาน 2.มัสยิดอัลมูบา 3.มัสยิดยาบัลโรคเหาะหะมีะ 4.มัสยิดนือารูลอิสลาม 5.มัสยิดคารูลีรอม 6.มัสยิดอีมาดุดดิน 7.มัสยิดคารูลาม 8.มัสยิดสวนปาล์ม 9.มัสยิดปากคลอง 10.มัสยิดยาบัลโรคเหาะหะมีะ 11.มัสยิดหัวสวนอ่อนบ้านทะเลนอก



เพื่อมอบอาหารเครื่องดื่มสนับสนุนช่วงถือศีลอด ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลามช่วงเดือนรอมฎอน อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของชุมชนชาวมุสลิมในพื้นที่รอบสถานประกอบการ (Small) ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน อันจะนำมาซึ่งการยอมรับจากชุมชน (Trust) และจันทมติให้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ (License to Operate)



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้





# CSR Activity



30 Jan-5 Feb 2023

## OR สนับสนุนประเพณีบุญผะเหวด วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

### คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

คุณสุริยัน พฤทธิพงษ์พันธ์ ผจ.คป.ทก. พร้อมด้วยพนักงานสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมสอยดาวในประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวอีสาน ณ วัดสว่างสุทธาราม เพื่อช่วยรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมไว้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริเวณสถานประกอบการของ OR อีกด้วย



## OR สนับสนุนกิจกรรม “วันสถาปนาโรงเรียนชะแล่นิมิตวิทยา” จ.สงขลา

### คลังปิโตรเลียมสงขลา

คุณวิสุทธิ์ กระจำงโลก ผจ.คป.สว. พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “วันสถาปนาโรงเรียนชะแล่นิมิตวิทยา” ณ โรงเรียนชะแล่นิมิตวิทยา ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในโอกาสครบรอบ 37 ปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริเวณสถานประกอบการของ OR และยังสอดคล้องกับนโยบาย OR “เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” อีกด้วย



## OR สนับสนุน Amazon Gift Set และปฏิทิน ให้แก่วัดสังกะเปรียว จ.ชลบุรี

### คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ

OR ถวาย Amazon Gift Set และปฏิทิน OR ให้แก่พระสมุห์ ศิลา มหาบุญโญ (หลวงพี่หัน) ณ วัดสังกะเปรียว จ.ชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ภายในกิจกรรมของวัด นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบสถานประกอบการของ OR อีกด้วย



## OR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10 จ.สระบุรี

### คลังน้ำมันสระบุรี

คุณบวร สวัสดิ์กิจ ผ.บจ.คน.สบ. พร้อมพนักงานมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อสนับสนุนจัดกีฬาสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OR ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ชุมชน ให้ดีขึ้นและพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน





# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค



ฉบับที่ 16

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566



วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา นายวัชร บุษากรณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” Morning Coffee ประจำปี 2566 ของชมรมกาแฟยามเช้าครอบครัวสิงหนคร ณ บ้านพักนายอำเภอสิงหนคร ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งแจ้งเตือนข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆของแต่ละหน่วยงาน โดยมีคุณสัญญา แหละหมั่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3

วันที่ 16 มกราคม 2566



เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา คุณเรืองศักดิ์ จันท์มาก ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงาน คป.สข. และ สสญ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยแจกของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัล อีกทั้ง จัดเลี้ยงไอศกรีม จำนวน 1 ถึง แชนดวิช จำนวน 200 ชิ้น และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายกอง จันท์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บูธคลังปิโตรเลียมสงขลาอีกด้วย



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้






# OR Fire and Spill Emergency Drills Committee :

ฉบับที่ OR-F&S 66/31

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลัง  
ปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค โดย **คุณวีระ สุวรรณโชติ ผจ.ผ.ปม.คป.สข.**  
และ พนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง หนีไฟ ประจำปี  
2566

คุณชูชาติ โพธิ์รัตน์  
หัวหน้าคณะทำงาน

โดย คุณชูชาติ โพธิ์รัตน์ ผจ.ปภธ. (หัวหน้า  
คณะทำงาน) และ คณะทำงาน ร่วมตรวจ  
ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับใน  
สถานะฉุกเฉิน ทดสอบการติดต่อสื่อสาร และ  
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยศูนย์ฝึกอบรม  
ดับเพลิง OR ผู้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ  
เป็นผู้ฝึกซ้อมให้ตามกฎหมาย ในการฝึกซ้อม  
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการ เข้า  
สังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

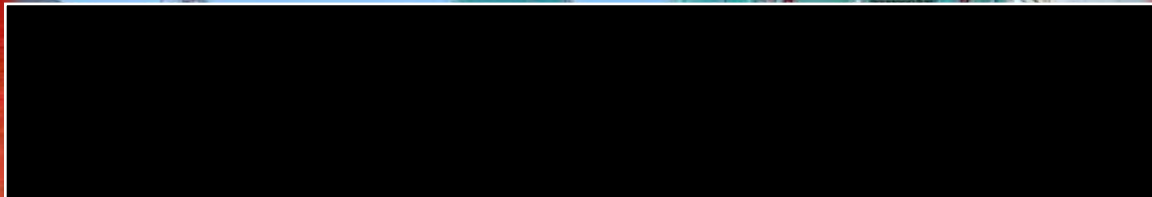






## OR ลงพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเสา หมู่ 2 ร่วมผลักดันโครงการ รัศมี แอ็ก ท่าเสา สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปลา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

### คลังปีโตรเลียมสงขลา

คุณเรืองศักดิ์ จันทรมาศ ผจ.ผ.บ.ป. พร้อมพนักงาน ร่วมผลักดันโครงการ รัศมี แอ็ก ท่าเสา หมู่ 2 ภายใต้แผนงาน TOGETHER ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปลา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ พื้นที่ชุมชนบ้านท่าเสา จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ OR ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ ตามวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth” เพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

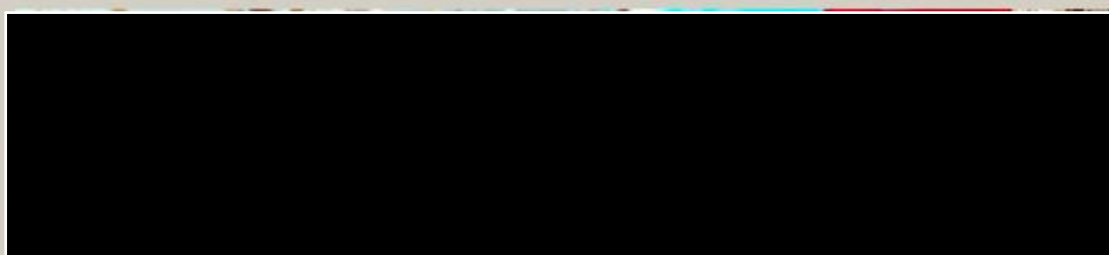

## OR ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน

### คลังน้ำมันสระบุรี

คุณบวร สวัสดิ์กิจ ผจ.ผ.บ.ค.น.สบ. พร้อมพนักงาน ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยมี คุณสุรัชย์ คัมภีรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองโน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริเวณรอบคลังของ OR และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”



## OR จัดโครงการความรู้ดี ๆ มีรอบถึงประจำปี 2566 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

### คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ


คุณชินทร์ กลิ่นนิล ผจ.ผ.บ.ช. และ คุณธนภุช อินทะศักดิ์ ผจ.ผ.ป.ก. พร้อมพนักงาน จัดโครงการความรู้ดี ๆ มีรอบถึง ประจำปี 2566 ณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคลัง ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมเปลี่ยนสายน้ำก๊าซหุงต้มในครัวเรือน พร้อมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ถังก๊าซอย่างถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ก๊าซหุงต้ม ปตท. “มากกว่าความปลอดภัย เราอยากเห็นคนไทยมีความสุข” ก๊าซหุงต้ม ปตท. ดีต่อใจ ปลอดภัยทุกคน



## OR สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยาง Herbal Hub ผลิตน้ำมันเหลือง ภายใต้โครงการ Together ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

### คลังปีโตรเลียมลำปาง

คุณอนุวัฒน์ น้อยจันทร์ ผจ.ค.ป.ล.ป. พร้อมด้วยพนักงาน สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยาง Herbal Hub ผลิตน้ำมันเหลือง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ Together ณ พื้นที่คลังปีโตรเลียมลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมแก่ผู้สูงอายุในชุมชน อันนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องการดำเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจสู่ชุมชนในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ OR SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “S-Small” หรือการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก เพื่อสร้างความเติบโตไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

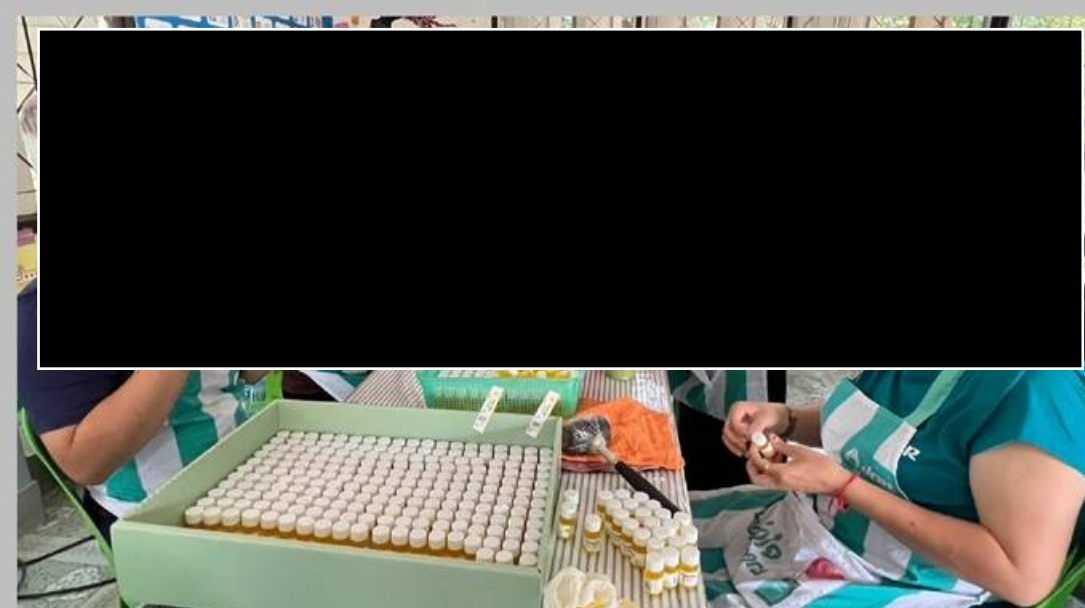




# CSR Activity

19 - 25 June 2023

OR สนับสนุนโครงการรักษ์ แอควา ประจำปี 2566 จ.สงขลา

## คลังปีโตรเลียมสงขลา

คุณชูชาติ โพธิ์ธิดา ผจ.ปกร. คุณวิไล บุญเจริญชัย ผจ.สสญ. คุณวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผจ.คป.สข. และคุณนุชยา จันทบุบผา ผจ.บส. พร้อมพนักงาน ร่วมสนับสนุนโครงการรักษ์ แอควา ประจำปี 2566 ณ จ.สงขลา เพื่อผลักดันให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปลาสำหรับเพาะพันธุ์ปลา และมอบให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูป จากสาหร่าย ผสมนางเพื่อนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง OR SDG ที่ตอบโจทย์เป้าหมาย “S Small” สร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปด้วยกัน

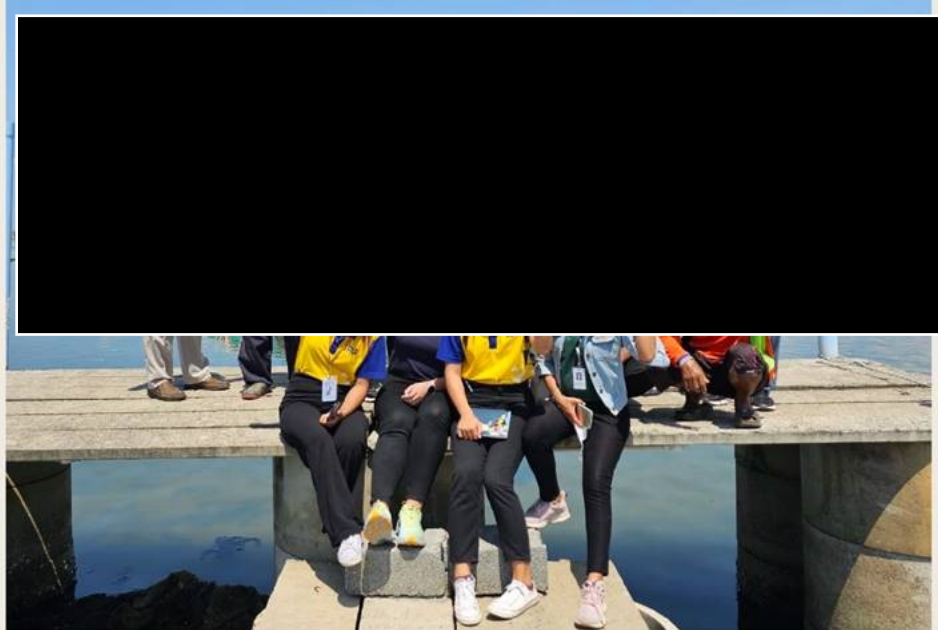

OR สนับสนุนโครงการ  
OR ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน จ.ปทุมธานี

## คลังน้ำมันลำลูกกา



คุณธรรมรัตน์ สุวรรณเพชร ผจ.ผ.ปท. คน.สก. พร้อมด้วย พนักงาน สนับสนุนโครงการ OR ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ดำเนินการ ติดตั้งถังดับเพลิงประจำจุดในหมู่บ้านนารมณ-นาริน จำนวน 8 จุด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ผ่านการตรวจสอบและติดตั้งถังดับเพลิง พร้อมมีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี นับว่าสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

OR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมดี  
ชีวิตรอบรู้ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต จ.ชลบุรี

## คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ



คุณสุรศักดิ์ สีทา ผจ.คท บป. พร้อมคณะทำงาน Zero Waste บางละมุง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตรอบรู้ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OR ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ชุมชน ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการของ OR อย่างยั่งยืนอีกด้วย





# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 4

วันที่ 18 มกราคม 2566



วันที่ 18 มกราคม 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเรืองศักดิ์ จันทรมาท ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมมือกับ อำเภอสิงหนคร เพื่อบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา โดยมี นายอิทธิเดช เลพะคุณ ปลัดอำเภอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้





# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา

## ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 13

วันที่ 26 เมษายน 2566



วันที่ 26 เมษายน 2566 นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา พร้อมด้วย นายวัชร บุษากรณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมหน่วยในศูนย์อำนาจการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม ดี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ของศูนย์อำนาจการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ให้กับหน่วยงานหลัก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลในพื้นที่ความรับผิดชอบได้รับทราบ ตลอดจนแนวทางการประสานความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อปฏิบัติร่วมกัน โดยมี พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 และผู้บังคับบัญชาการเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบเพื่อดำเนินการ

- 1.การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
- 2.การเตรียมความพร้อมในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์
- 3.การติดตามและเฝ้าระวังเรือประมง IUU บังคับใช้กฎหมาย
- 4.การเตรียมความพร้อมการฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX) การฝึกปฏิบัติร่วมกัน ศรชล.ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ ศรชล.ภาค 2



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566



วันที่ 1 มีนาคม 2566 นำโดย คุณวิสุทธิ  
กระจำโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา  
พร้อมด้วย พนักงาน คป.สข. และฝ่ายสื่อสารองค์กร

- มอบกรวยยางจราจรให้กับ สวนประวัติศาสตร์  
พลเอกเปรมดิณีสถลานนท์ สงขลา โดยมี คุณยุทธชัย  
เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ฯ  
รักษาการ ผู้อำนวยการ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  
ดิณีสถลานนท์ สงขลา จำนวน 70 อัน เป็นผู้รับมอบ



- มอบกรวยยางจราจร ให้กับ สถานีตำรวจภูธร  
ม่วงงาม โดยมี พ.ต.ท.สุวิทย์ กมลเจริญ สารวัตร  
ป้องกันปราบปราม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
จำนวน 50 อัน เป็นผู้รับมอบ

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และ  
ส่วนราชการ ด้านจราจร อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้  
หน่วยงานภายนอกเข้าถึงหน่วยงาน คป.สข.และเป็  
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัด  
สงขลา

คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา






## ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

### ฉบับที่ 2

วันที่ 16 มกราคม 2566



เมื่อวันที่ 9 - 12 มกราคม 2566 นำโดย นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานคลังปิโตรเลียมสงขลา มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนจำนวน 20 โรงเรียน 6 ชุมชน

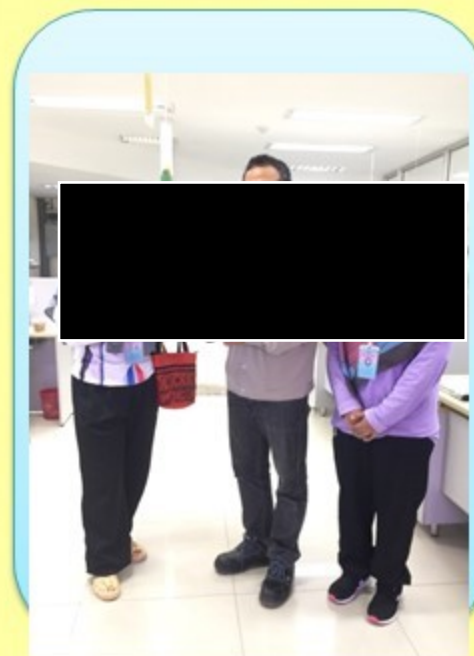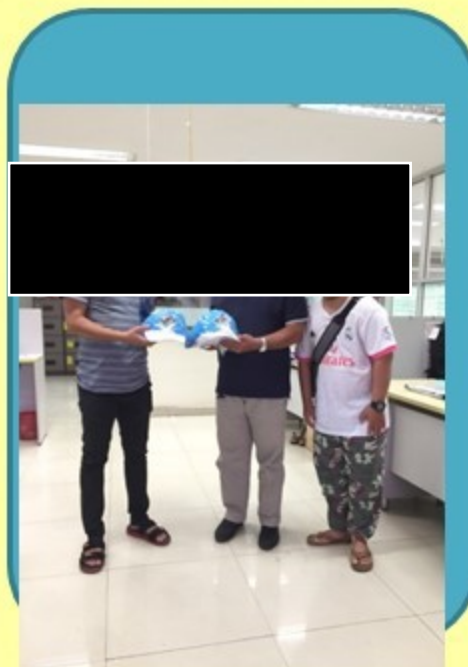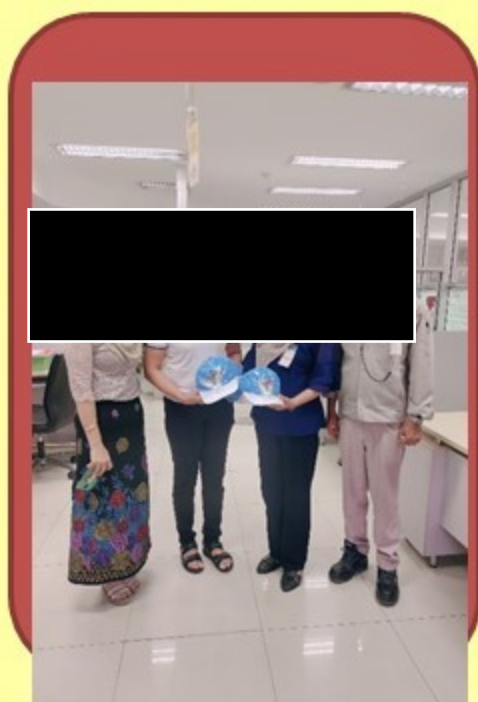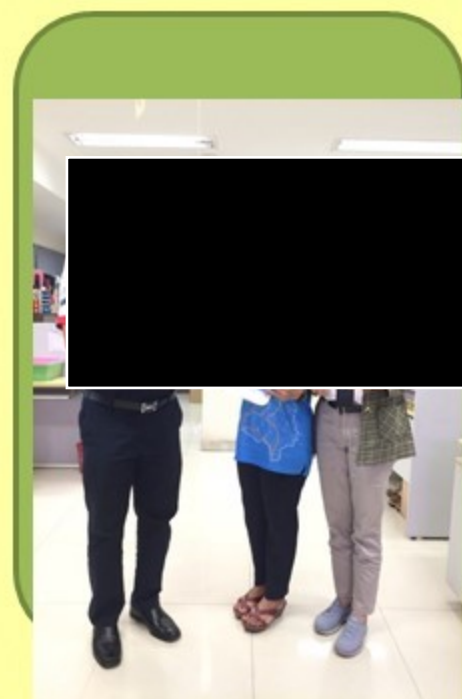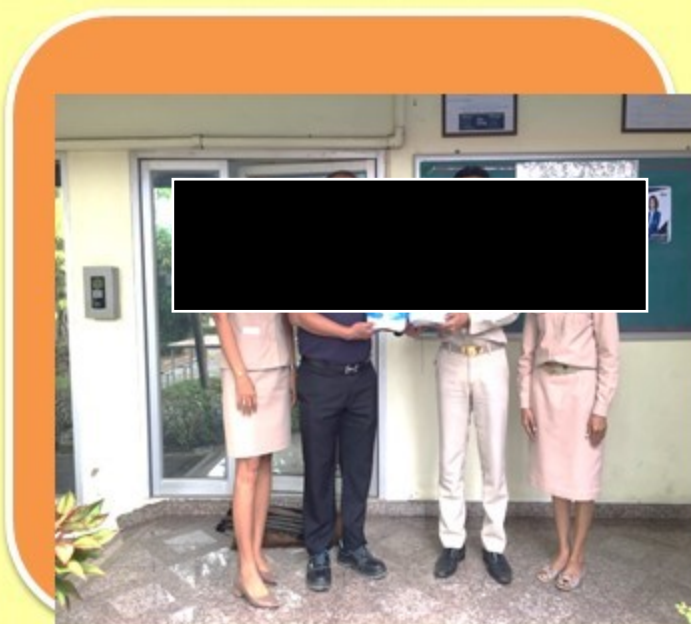

คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้



# CSR Activity

17-23 April 2023



OR มอบเงินสนับสนุนจัดงาน  
ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ประจำปี 2566 จ.แพร่

## คลังน้ำมันเด่นชัย

คุณสมนึก บรรดาศักดิ์ ผจ.คน.ดช. พร้อมด้วยพนักงาน มอบเงินสนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ประจำปี 2566 ให้แก่คุณวุฒิศรชัย สุธรรมศุกาเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริเวณสถานประกอบการของ OR เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”



## OR สนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม โครงการเยี่ยมบ้าน เยือนมัสยิด จ.สงขลา

### คลังปีโตรเลียมสงขลา


คุณวิสุทธิ์ กระจำโลก ผจ.คป.สข. พร้อมด้วยพนักงาน สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มโครงการเยี่ยมบ้าน เยือนมัสยิด ให้แก่มัสยิดที่ตั้งอยู่รอบบริเวณสถานประกอบการของ OR จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ มัสยิดสุลต่านสุไลมาน มัสยิดอัลมูบา มัสยิดยาบัล โรดเหรีหะหม๊ะ มัสยิดอีอารูลอิสลาม มัสยิดดาร์ลุ อีรโดม และมัสยิดอีมาดุดดิน สำหรับช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อร่วมสนับสนุนชุมชน กิจกรรมทางศาสนาอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป



## OR สนับสนุนโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ประจำปี 2566

### ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้มและคลังก๊าซบ้านโรงปิ:

คุณภาณุพันธ์ กรัณย์จรัสแสง ผจ.ปกร. คุณณัฐวัฒน์ รัฐวิวรรธน์ ผจ.ตทท. และคุณสุรศักดิ์ สีทา ผจ.คก.บป. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ มีดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธี กิจกรรมสอนดับเพลิงเบื้องต้น กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซในครัวเรือน และเปลี่ยนสายก๊าซหุงต้ม รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

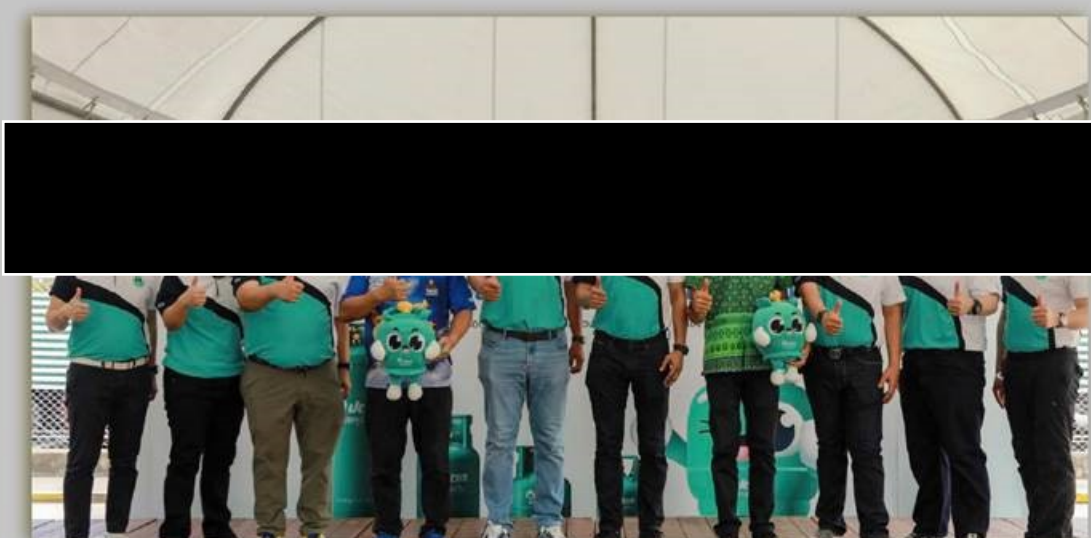



# CSR Activity

24-30 April 2023



OR จัดโครงการ "OR รักเรือ รักน้ำ" ครั้งที่ 2  
ด้วยแนวคิด ขับขี่เรือปลอดภัย ไว้ใจน้ำมันเครื่องเรือ จ.สุราษฎร์ธานี

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี



คุณสุนทร เชื้อสูง สร. OR พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน บริษัท พีพี โกลบอล ลายน์ จำกัด และ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "OR รักเรือ รักน้ำ" ด้วยแนวคิด ขับขี่เรือปลอดภัย ไว้ใจน้ำมันเครื่อง OR เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือหางยาวแก่ชุมชนผ่านกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือหางยาวให้ชุมชนในพื้นที่จำนวน 200 ลำ ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยลดการระคายเคืองในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องน้ำมันหล่อลื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเครื่องยนต์ ตลอดจนเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล นับว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR "Empowering All toward Inclusive Growth" หรือ "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน" รวมถึงแนวทาง OR SDG หรือ SDG ในแบบฉบับของ OR ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้แก่คนตัวเล็ก (S-Small) เพื่อสร้างความเติบโตไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

OR สนับสนุนอาหารเครื่องต้ม  
โครงการเยี่ยมบ้าน เชื้อนมัสยิด จ.สงขลา

คลังปิโตรเลียมสงขลา



คุณวิสุทธิ์ กระจำโลก ผจ.คป.สง. พร้อมด้วยพนักงาน สนับสนุนอาหารเครื่องต้ม โครงการเยี่ยมบ้าน เยือนมัสยิด ให้แก่ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริเวณสถานประกอบการของ OR จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ มัสยิดดารุสลาม มัสยิดสวนปาล์ม มัสยิดปากคลอง มัสยิดยาบิลโรดเหรีหะมี และมัสยิดหัวสวนอ่อนบ้านทะเลนอก สำหรับช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามศาสนาของอิสลาม เพื่อร่วมสนับสนุนชุมชน กิจกรรมทางศาสนาอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป


ผ่าขตลาดก๊าซหุงต้ม ผ่าขสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ  
และส่วนบริหารอาคารและซ่อมบำรุง OASYS ร่วมสนับสนุน  
โครงการ LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถึง



คุณทัศนพัฒน์ พวกเจริญ ผจ.บข.จพร. ร่วมกับหน่วยงาน ตร. และ พศญ. ร่วมสนับสนุนโครงการ LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถึง ประจำปี 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมภายในโครงการ มีดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้แก๊สหุงต้มอย่างถูกวิธี กิจกรรมสอนดับเพลิงเบื้องต้น กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแก๊สในครัวเรือน และลงพื้นที่ทำความสะอาดพร้อมเปลี่ยนสายปรับแรงดันแก๊สให้แก่โรงครัวของโรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนคอดินคลอง 27 โรงเรียนวัดราชบุรุษศรีธารธรรม และโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน



# ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

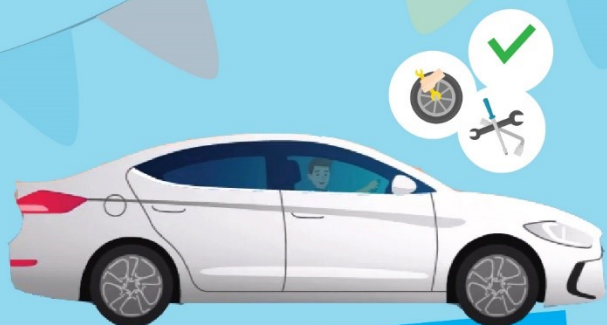

**ตรวจสอบสภาพรถ**  
ก่อนออกเดินทาง



**ปฏิบัติตามกฎจราจร**



**คาดเข็มขัด**  
ทุกครั้ง ทุกที่นั่ง



**ง่วง เมา ไม่ขับ**



**หลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์**  
หากจำเป็นต้องใช้ Hand Free  
หรือ Small Talk



**เปิดไฟ**  
ใส่หมวกกันน็อค



# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา

## ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

### ฉบับที่ 12

### วันที่ 11 เมษายน 2566



วันที่ 11 เมษายน 2566 นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา พร้อมพนักงาน ฯ ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ครอบครัวรอบคลัง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสังคม ชุมชน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รู้จัก OR มากยิ่งขึ้น



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 1

วันที่ 11 มกราคม 2566



เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิสุทธิ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา พนักงาน และฝ่ายสื่อสารการตลาด เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” Morning Coffee ประจำปี 2566 ของชมรมกาแฟยามเช้า ครอบครัวสังขนคร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสังขนคร อำเภอสังขนคร จังหวัดสงขลา โดย คลังปิโตรเลียมสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอสังขนคร เพื่อพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งแจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสังขนคร พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยในครั้งนี้ทาง



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







# ข่าวประชาสัมพันธ์คลังปิโตรเลียมสงขลา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิสุทธิ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา และพนักงานคลังฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 45001 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คุณชวลิต แก้วน้ำดี และ คุณสนชัย ศิริประภา เป็นผู้ตรวจประเมิน



คำขวัญจังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้







บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือน้ำมันและก๊าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-16

แผนการตรวจสอบสุขภาพ

ประจำปี พ.ศ. 2566





# กำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันนี้ – 31 ธ.ค. 2566

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

วันนี้ – 31 ต.ค. 2566

## รายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำที่สามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

### โรงพยาบาลที่ตรวจได้เฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปี

- โรงพยาบาลธนบุรี 2
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- โรงพยาบาลพญาไท 1,3
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลวิไลม์คอลลีเซียมเตอร์
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสุภูมิ
- โรงพยาบาลวิมุต
- โรงพยาบาลเมตตาพร
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- กดตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

### โรงพยาบาลที่ตรวจได้ทั้งตรวจสุขภาพประจำปี และ/หรือ ปัจจัยเสี่ยง

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ช.ศูนย์วิจัย
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลพระรามเก้า
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลบีแคร์ ลำลูกกา
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 1
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิชญโลก
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จอนแก่น
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
- โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี **NEW**

กรณีมีความประสงค์เข้ารับบริการใน ร.พ. นอกเหนือรายชื่อข้างต้น  
ขอให้สำรองจ่าย และนำมาเบิกตามขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลของ OR ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด

## หมายเหตุ :

1. พนักงานสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากวันที่เข้ารับการตรวจ
2. ลูกจ้างทดลองงานซึ่งมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานแล้ว แนะนำให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
3. พนักงานจะต้องดำเนินการนัดหมายกับโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ โดยขอให้ศึกษาคำแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ)
4. พนักงานจะต้องแสดงบัตรพนักงานและบัตรประชาชนต่อสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
5. **ขอความร่วมมือพนักงานที่ต้องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เข้ารับการตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี**
6. พนักงาน secondment-in ขอให้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิของบริษัทต้นสังกัด **กรณีต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ขอให้แสดงบัตรพนักงาน OR คู่กับบัตรพนักงานบริษัทต้นสังกัด**



### ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

#### การตรวจสุขภาพประจำปี

- คุณเบญจมาภรณ์ 083-814-5072
- คุณจิตติภัทร 084-393-5165
- คุณอนุธิดา 087-272-0396

#### การตรวจปัจจัยเสี่ยง

- คุณอนันต์สิทธิ์ 080-070-4402