



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2


ปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)

**ภาคผนวก ก**

**สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ**

**ประจำปี 2566**

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 มกราคม – มิถุนายน 2566

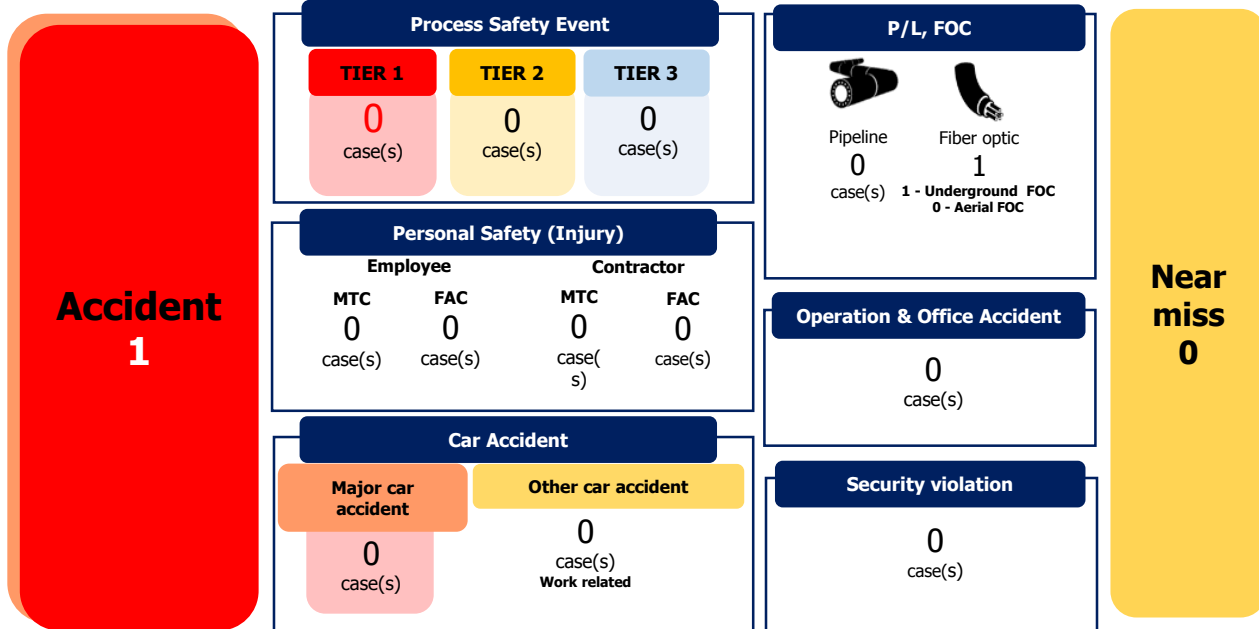

## Fiber Optic Cable

  
Fiber optic  
1  
case(s)

### Underground FOC



**ปท.2 : วันที่ 12 ก.พ. 2566 เวลา 18.10 น.**

FOC แบบชั่วคราวขาดระหว่าง GNS - NS2

คาดว่าชาวบ้านเข้ามาทำการตัดสาย FOC เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นสายไฟฟ้า  
Communication SCADA Fail 1 สถานี (GNS)

ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแบบชั่วคราวแล้วเสร็จ