

Project Digging pong

Safety Inspection and PTW compliance Check 1/12/65

บริษัท : Aqua Permit Sup: คุณชัยสิทธิ์ (อยู่หน้างาน)

พื้นที่ : Future Area

Permit No. : Hot work 163777

ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุชล

Specific Permit No. :

หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 10:50 น.

รายละเอียดของงาน :

งานผูกเหล็กเส้น ตัดเหล็กเส้น งานตัดเหล็กเส้น

ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 25%

JSEA GC-17-(TP-PP-PC)2022-009



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-

รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ	
	Yes	No
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	✓	-
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	✓	-
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	-
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	-
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	-
สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	-

Safety Inspection and PTW compliance Check 2/12/65

บริษัท : Aqua Permit Sup: คุณชัยสิทธิ์ (อยู่หน้างาน)

พื้นที่ : Future Area

Permit No. : Hot work 164366

ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุชล

Specific Permit No. :

หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 10:00 น.

รายละเอียดของงาน :

งานผูกเหล็กเส้น งานเชื่อมเหล็กค้ำยันแผ่นซีทไฟล

ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 25%

JSEA GC-17-(TP-PP-PC)2022-002



รายการที่ตรวจ PTW

สิ่งที่ตรวจพบ

Yes

No

การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)

✓

-

การวัดปริมาณออกซิเจน (%O₂)

✓

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list

✓

-

การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box

✓

-

การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)

-

-

สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน

✓

-

ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-

Safety Inspection and PTW compliance Check 6/12/65

บริษัท : Aqua Permit Sup: คุณชัยสิทธิ์ (อยู่หน้างาน)

พื้นที่ : Future Area

Permit No. : Hot work 163791

ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุชล

Specific Permit No. :

หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 10:00 น.

รายละเอียดของงาน :

งานเข้าแบบ เจียร์คอนกรีต

ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 25%

JSEA GC-17-(TP-PP-PC)2022-002



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-

รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ	
	Yes	No
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	✓	-
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	✓	-
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	-
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	-
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	-
สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	-

Safety Inspection and PTW compliance Check 7/12/65

บริษัท : Aqua Permit Sup: คุณชัยสิทธิ์ (อยู่หน้างาน)

พื้นที่ : Future Area

Permit No. : Hot work 163734

ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุชล

Specific Permit No. : ชุด 214

หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 10:00 น.

รายละเอียดของงาน :

งานชุด ปรับผิวดิน

ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 25%

JSEA GC-17-(TP-PP-PC)2022-002



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :


-

รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ	
	Yes	No
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	✓	-
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	✓	-
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	-
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	-
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	-
สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	-

Project Solar Roof


Safety Inspection and PTW compliance Check 1/12/65

บริษัท : Total Permit Sup: คุณ นฤ (อยู่นำงาน)		พื้นที่ : PWH	
Permit No. : Cold work 174311		ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุริยัน	
Specific Permit No. : ชุด 233		หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 14:30 น.	
รายละเอียดของงาน :			
ชุดดินทำฐานราก			
ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 25%			
JSEA GCS-17-(TP-PP-PC)2022-0012			
รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ		
	Yes	No	
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	-	-	
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	-	-	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	-	
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	-	
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	-	
สอบถามถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	-	



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :


-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :
-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint

Safety Inspection and PTW compliance Check 2/12/65


บริษัท : Total Permit Sup: คุณ นฤ (อยู่นำงาน)		พื้นที่ : PWH	
Permit No. : Cold work 174312		ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุรียัน	
Specific Permit No. : นั่งร้าน 212		หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 14:00 น.	
รายละเอียดของงาน :			
ตั้งนั่งร้าน			
ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 50%			
JSEA GCS-17-(TP-PP-PC)2022-0008			
รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ		
	Yes	No	
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	-	-	
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	-	-	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	-	
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	-	
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	-	
สอบถามถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	-	



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint

พบประเด็น : การตรวจที่หน้างานพบไม่มีการเขียนเอกสาร Pre-Health Screening ที่หน้างาน ให้ทำการดำเนินการให้แล้วเสร็จ



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :
-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint
พบประเด็น : การตรวจที่หน้างานพบไม่มีการเขียนเอกสาร Pre-Health Screening ที่หน้างาน ให้ทำการดำเนินการให้แล้วเสร็จ

Safety Inspection and PTW compliance Check 6/12/65

บริษัท : Total Permit Sup: คุณ นฤ (อยู่นำงาน)

พื้นที่ : PWH

Permit No. : Cold work 174314,174316

ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุริยัน

Specific Permit No. : นั่งร้าน 213,214

หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 10:00 น.

รายละเอียดของงาน :

ตั้งนั่งร้าน

ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 50%

JSEA GCS-17-(TP-PP-PC)2022-0008

รายการที่ตรวจ PTW

สิ่งที่ตรวจพบ

Yes

No

การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)

-

-

การวัดปริมาณออกซิเจน (%O₂)

-

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list

✓

-

การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box

✓

-

การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)

-

-

สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน

✓

-



ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint

Safety Inspection and PTW compliance Check 6/12/65







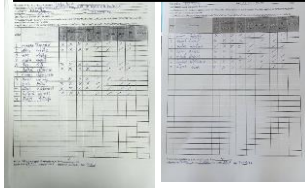
บริษัท : Total Permit Sup: คุณ นฤ (อยู่หน้างาน)			พื้นที่ : PWH		
Permit No. : Cold work 174105			ผู้ควบคุมงาน GC : คุณสุริยัน		
Specific Permit No. : ชุด 233			หน่วยงาน : TP-PP-PC เวลา 14:00 น.		
รายละเอียดของงาน :					
ชุดติดตั้ง Support					
ปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ : 20%					
JSEA GCS-17-(TP-PP-PC)2022-0008					
รายการที่ตรวจ PTW			สิ่งที่ตรวจพบ		
			Yes	No	
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)			-	-	
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)			-	-	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list			✓	-	
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box			✓	-	
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)			-	-	
สอบถามถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน			✓	-	















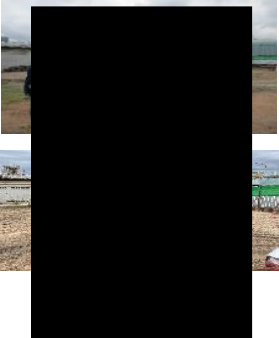

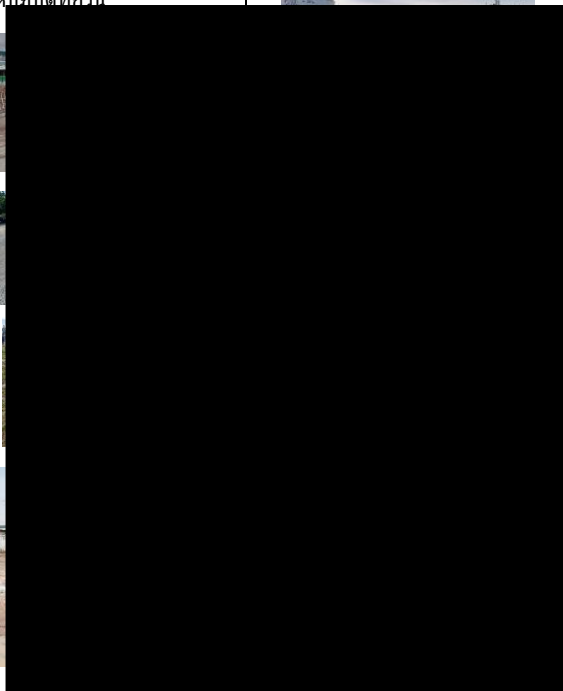

ประเด็นชมเชย / ประเด็นไม่ปลอดภัย :

-ได้ทำ KYT ตามข้อกำหนด Pre-Task checkpoint



Project SHE Management Audit Report							
Project : P-PS-2018-004_Digging ponds following law & regulation (EIA)_Civil Work				Area/Plant : GCS		Contractor Aqua	
Audit Date 28-02-2023				Auditted By : Suchon>R		Area Supervisor : ชัยสิทธิ์	
No	Topic	Phase	Result			Suggestion ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง	Remark / Picture
			Taget เป้าหมาย	Follow ปฏิบัติตามจริง	Not Follow ไม่ปฏิบัติตาม		
1	Kick off contractor	Preparation Phase	1 taget	✓		Kick off ผ่าน MST วันที่ 12/04/22	
2	Safety stand down	Preparation Phase	1 taget	✓		18/8/2022	
3	Top down and safety management commitment	Preparation Phase		✓		18/8/2022	
4	ผู้นำด้านความปลอดภัย (Appoint Safety Leader)	Preparation Phase	1 Time	✓		18/8/2022	
5	โครงการเพื่อห้วงใยเพื่อน (Identify for newworker)	Preparation Phase	N/A		✓	ไม่มีผู้ปฏิบัติงานใหม่	<div>แบบ sticker</div> <div>เตือนเรทด้วย ถ้าไม่ปลอดภัย</div> <div>เพื่อน</div> <div>ห้วงใย</div> <div>เพื่อน</div>
6	Alcohol test	Execution Phase	N/A		✓	อยู่ในช่วง Covid	
7	Amphetamine test	Execution Phase	1 Time	✓		จัดทำที่บริษัท	
8	Bood pressure test	Execution Phase	Daily	✓		ใช้ Pre-Scanning ของ GC17	 

9	Daily Activity and Job Method Statement Talk	Execution Phase	Daily	✓		ให้เขียนแนบ Work permit ทุกวัน	
10	Weekly Management safety talk	Execution Phase	Weekly				 
11	Monthly management team line walk	Execution Phase	1 Time			เดิน management safety walk วันที่16/09/2565	 
12	Safety team Weekly line walk	Execution Phase	1 Time			ดำเนินการวันที่ 16/09/2565	
13	Safety team routine meeting	Execution Phase			✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
14	กิจกรรม SWO	Execution Phase	Daily	✓		สัปดาห์ละ 2-3 ฉบับ	     

15	กิจกรรม demonstration	Execution Phase	1 Time	✓		<p>สาธิตการใช้งานถังดับเพลิง</p> <p>22/9/2565</p> <p>สาธิตการทำงานกับรถเจาะเสาเข็ม</p> <p>14/11/2565</p>	
16	Safety Promotion Board	Execution Phase	1 Time	✓		Board บริษัท Vender	
17	Safety celebration	Execution Phase	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
18	Man of the month, Role model	Execution Phase	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
19	Evacuation plan	Execution	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
20	5S Activity	Execution Phase	Daily	✓		<p>ไฟฉุกเฉิน</p> 	

21	Campaign for trash management (ขยะแลกยิ้ม)	Execution Phase	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
22	Hazardous Substances Control (การควบคุมสารเคมีอันตราย)	Execution Phase	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
23	Environment Impact Assessment/EIA	Execution Phase	N/A		✓	ไม่เกี่ยวข้อง	
24	สรุปผลการดำเนินงาน	Post Phase	1 target			Close report	
25	เก็บข้อมูลในระบบ safety data base (N/A)	Post Phase	N/A			N/A	