

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/1972 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และหนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 150 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/7694 และหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ครั้งที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/3786 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 (ภาคผนวก ก) ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

3.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ได้วางขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงได้ดังตารางที่ 3-1 และสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 3-1

3.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
				ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจาก ปล่องระบาย (1) การตรวจวัดแบบชั่วคราว (Sampling)	- ฝุ่นละออง (PM) - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณออกซิเจน (%O ₂) - อุณหภูมิของก๊าซ - ความทึบแสง (Opacity) - อัตราไหลของก๊าซ - สัดส่วนและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	- ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ดำเนินการ ช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ						✓					✓	
(2) การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs)	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ฝุ่นละออง (PM) - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂)	- ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ	ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย ราย 1 ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(3) การตรวจวัดประสิทธิภาพ ESP (Efficiency ESP)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP)	ตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง					✓							
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- PM ₁₀ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - TSP (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - NO ₂ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ทิศทางและความเร็วลม	- สถานีตรวจวัด จำนวน 5 สถานี * บ้านหลังถ้ำ (วัดหลังถ้ำ) * วัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง) * บ้านโคกส้มเสี้ยว * โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน * วัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) แต่ละครั้ง ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ดำเนินการช่วงเดียวกับการ ตรวจวัดคุณภาพ อากาศจากปล่องระบาย						✓					✓	
1.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ รองรับการระบายมลสาร การติดตามตรวจสอบ รายงาน สถานภาพการใช้พื้นที่รองรับ การระบายมลสารของโครงการ โดยมีรายละเอียดที่รายงาน ประกอบด้วย 1) สถานภาพการใช้พื้นที่ ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ 2) การระบายมลสารจาก กิจกรรมการใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการระบาย ฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์จากพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มเติม	- ฝุ่นละอองรวม - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	- พื้นที่รองรับการระบายมลสารของ โครงการภายในสวนอุตสาหกรรม 304 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 113.39 ไร่ * โฉนดที่ดินเลขที่ 16811 18332 และ 17337 เนื้อที่รวม 62.27 ไร่ ใช้รองรับการระบายมลพิษทาง อากาศของโครงการ 58 ไร่ * โฉนดที่ดินเลขที่ 5052 เนื้อที่ 92.22 ไร่ ใช้รองรับการระบาย มลพิษทางอากาศของโครงการ 55.39 ไร่	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)						✓					✓	
1.4 อัตราการระบายมลสาร (Emission Loading) 1) สถานภาพการระบาย มลสารของโครงการในรูปแบบ ของ (Emission Loading) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อัตราการระบายตามข้อกำหนด ของสวนอุตสาหกรรม 304	- ฝุ่นละอองรวม - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	- ประสานงานสวนอุตสาหกรรม 304 ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงาน	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)						✓						✓

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566


มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
				ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
1.4 อัตราการระบายมลสาร (Emission Loading) (ต่อ) 2) สถานภาพการระบายมลสารของแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ในสวนอุตสาหกรรม 304 ดังนี้ - อัตราการระบาย (Emission Loading) ของโรงงานอุตสาหกรรมรายโรง และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราการระบายตามข้อกำหนดของสวนอุตสาหกรรม 304 - อัตราการระบายรวม (Total Emission Loading) ของสวนอุตสาหกรรม 304 และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราการระบายตามข้อกำหนดของสวนอุตสาหกรรม 304 (จำแนกตามระดับความสูงปล่อยระบายอากาศ)									✓						✓
2. คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	- พีเอช (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - สารแขวนลอย (SS) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - อัตราการไหล (Flow rate)	- สถานีตรวจวัด 1 สถานี คือ * บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)	ตรวจวัดปีละ 12 ครั้ง โดยตรวจวัดทุกๆเดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3.1 ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L _{eq} 1 hr)	- สถานีตรวจวัด จำนวน 3 สถานี * ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ * ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ * บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว	ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง						✓					✓	
3.2 การรบกวน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{eq} 5 min) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L _{eq} 1 hr)	- ชุมชนที่มีการร้องเรียน - ชุมชนที่เป็นตัวแทนกรณีไม่ได้รับการรบกวน	เมื่อได้รับการร้องเรียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และโครงการเปิดเดินระบบตามปกติ	เมื่อมีเรื่องร้องเรียน											
4. กากของเสีย	- บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นและขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด	- พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง (โครงการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 5.1 การตรวจสอบสุขภาพและรายงานผลตรวจสุขภาพพนักงาน	- โปรแกรมพื้นฐาน * สุขภาพทั่วไป * เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ * สมรรถภาพการทำงานของตับ * สมรรถภาพการทำงานของไต * ตรวจสายตา * ตรวจปัสสาวะ * ตรวจเลือด ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานทุกคน	- พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง											✓	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
				ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
5.1 การตรวจสอบสุขภาพและรายงาน ผลตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (ต่อ)	- โปรแกรมสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง เหมือนกับโปรแกรมพื้นฐาน โดยมี การตรวจเพิ่มเติม * สมรรถภาพการทำงานของปอด * สมรรถภาพการได้ยินให้กับ พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่ส่วนผลิต	- พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง											✓	
	- โปรแกรมสำหรับพนักงานที่มีอายุ มากกว่า 35 ปี เหมือนกับโปรแกรม พื้นฐาน โดยมีการตรวจเพิ่มเติม * ระดับไขมันในเลือด * ระดับน้ำตาลในเลือด * ระดับกรดยูริก * คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้กับพนักงานที่มีอายุมากกว่า 35 ปี	- พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง											✓	
	- การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของ พนักงานโดยแพทย์อาชีวอนามัย วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจ สุขภาพพนักงานโดยแพทย์ อาชีวอนามัย * ความเสี่ยงอันตรายและสุขภาพ จำแนกตามลักษณะงาน * ข้อมูลสุขภาพพนักงานในโครงการ และแนวโน้มความเสี่ยงด้านสุขภาพ * วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุ ความผิดปกติของผลตรวจสอบสุขภาพ พนักงานให้กับพนักงานทุกคน	- พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง											✓	
5.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน	- เสียง (L _{eq} 12 hrs)	- ระยะ 1 เมตร บริเวณ * พัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ * เครื่องกำเนิดไฟฟ้า * หม้อแปลงไฟฟ้า	ปีละ 4 ครั้ง			✓			✓		✓			✓	
	- ความร้อน ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลล์ โกลบ (WBGT °C)	- บริเวณที่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน * หม้อไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนที่ มีอากาศร้อนของปี						✓						
	- ฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert or Nuisance Dust) * ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust)	- บริเวณพื้นที่บ่อนเชื้อเพลิงของ ระบบผลิตไอน้ำ	ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง						✓						
5.3 อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน	- รายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน * สาเหตุ * ลักษณะของอุบัติเหตุ * จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ * สภาพการเสียหาย/สูญเสีย * การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	- ภายในพื้นที่โครงการเมื่อเกิด อุบัติเหตุในการทำงาน และเหตุ ฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง (โครงการมีการสรุป จำนวนอุบัติเหตุและ รายงานผลเป็นประจำ ทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- มาตรการด้านความปลอดภัย การ ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินโดยติดตามและ ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ ด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย รวมทั้งการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง								✓			✓	✓

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
				ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
5.4 สาธารณสุข	<div>- บันทึกความถี่และความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เช่น โรคทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง เป็นต้น</div> <div>- บันทึกข้อร้องเรียนด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินการของโครงการ</div>	<div>- ชุมชนโดยรอบโครงการที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ (บ้านหัวโล่ บ้านลาดโพธิ์ตร บ้านโป่งไผ่ และบ้านโคกกระบก)</div>	ปีละ 1 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลซ้ำชุมชนเดิม นอกจากผลกระทบมีแนวโน้มเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง												✓
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน	<div>- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ และนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ</div>	<div>- ชุมชนโดยรอบ</div>	ปีละ 1 ครั้ง (โครงการดำเนินการปีละ 2 ครั้ง)						✓						✓
	<div>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการโดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เกี่ยวกับความเข้าใจในโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับ</div>	<div>- ชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการโดยรอบ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร</div>	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง										✓		

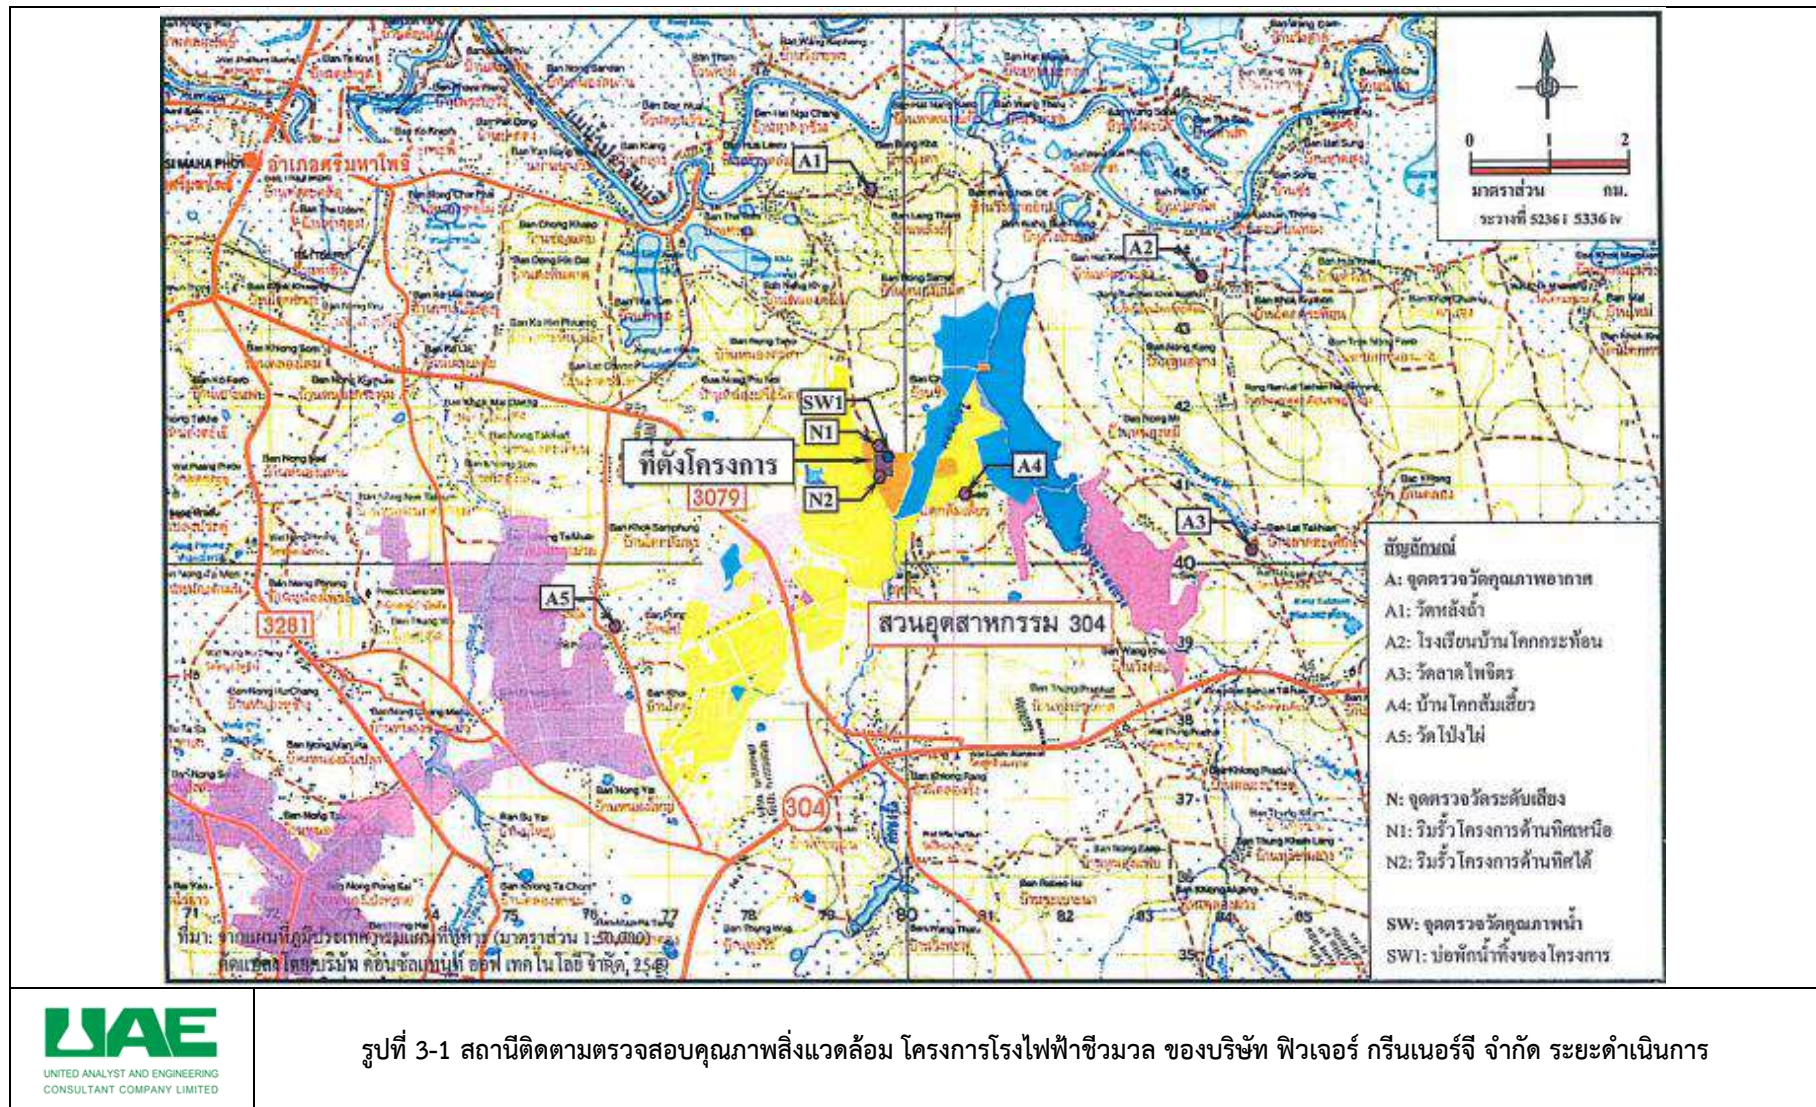

ตารางที่ 3-2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์

พารามิเตอร์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย		
- TSP	- US.EPA Method 5/Isokinetic	- Gravimetric Method
- NO _x as NO ₂	- US.EPA Method 7E/Impinger	- Portable Analyzer, Electrochemical Method At Site
- SO ₂	- US.EPA Method 6C/Impinger	- Portable Analyzer, Electrochemical Method At Site
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ		
- PM ₁₀	- Size Selective High Volume Air Sampler	- Gravimetric Method
- TSP	- High Volume Air Sampler	- Gravimetric Method
- NO ₂	- Analyzer	- Chemiluminescent
- SO ₂	- Analyzer	- UV-Fluorescence
- WS & WD	- Wind Speed and Direction Recording Meter	- Wind Speed and Direction Recording Meter
3. คุณภาพน้ำทิ้ง		
- pH	- On site	- pH Meter
- Temperature	- On site	- Thermometer
- TDS	- Grab Sampling	- Dried at 103-105 °C
- SS	- Grab Sampling	- Dried at 103-105 °C
- BOD ₅	- Grab Sampling	- 5-Day BOD Test
- DO	- Grab Sampling	- DO meter
- Free Chlorine	- Grab Sampling	- Iodometric Method
- Flow rate	- Onsite	- Flow meter
4. ระดับเสียง		
- L _{eq} 24 hr	- Sound Level Meter	- Electronic Method
- L ₉₀	- Sound Level Meter	- Electronic Method
- L _{eq} 1 hr	- Sound Level Meter	- Electronic Method
- L _{eq} 5 min	- Sound Level Meter	- Electronic Method
- L _{eq} 12 hr	- Sound Level Meter	- Electronic Method
5. ระดับความร้อน		
- Heat Stress	- Certified Thermometer	- WBGT
6. คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน		
- Total Dust	- Personal Pump / Filter	- Gravimetric Method

3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด จะอ้างอิงกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

- มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549
- ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม 2552
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 30 เมษายน 2544

3) ระดับเสียงโดยทั่วไป

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม 2549

4) ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2549
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

5) ระดับความร้อน

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549 และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

6) คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) อาศัยตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 64 วันที่ 12 กรกฎาคม 2520

3.4 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ โดยมีการตรวจวัด 2 แบบ ดังนี้

- การตรวจวัดแบบชั่วคราว (Sampling) โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณออกซิเจน ($\%\text{O}_2$) อุณหภูมิของก๊าซ ความทึบแสง (Opacity) อัตราไหลของก๊าซ สัดส่วนและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งกำหนดให้ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ดำเนินการตรวจวัดโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs) โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกซิเจน (O_2) และความทึบแสง (Opacity) ซึ่งกำหนดให้ตรวจวัดแบบต่อเนื่องรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ชั่วโมง ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด



ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack)

รูปที่ 3-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack) ระหว่าง
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงได้ดังตารางที่ 3-3 และรูปการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-2

1.1) ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack)

ผลการติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สรุปได้ดังนี้ เมื่อคำนวณความเข้มข้นของสาร
มลพิษที่สถานะอากาศแห้ง ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 พบว่า ฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) มีค่า 11.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อัตราการระบายมีค่าเท่ากับ 164.18 กิโลกรัม/วัน ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าเท่ากับ 57 ส่วนในล้านส่วนอัตรา
การระบายมีค่าเท่ากับ 1,479.51 กิโลกรัม/วัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเท่ากับ < 1 ส่วนในล้านส่วน อัตราการระบายมี
ค่าเท่ากับ < 36.11 กิโลกรัม/วัน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน และค่าความทึบแสงมีค่าเท่ากับ 5 %
แสดงดังตารางที่ 3-3

เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพ
อากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจวัด : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลาขณะเก็บตัวอย่าง : 10.10 – 11.30 น.

ข้อมูลกระบวนการผลิต

- อัตราการผลิต 105.41 MW

ข้อมูลเชื้อเพลิง

- ชนิดของเชื้อเพลิง: Woodchip อัตราการใช้เชื้อเพลิง Woodchip 100%

ข้อมูลลักษณะของปล่อง

- ความสูงของปล่อง 120 เมตร ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 779406 E 1541805 N
- เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ สถานีตรวจวัด 4.24 เมตร
- อุณหภูมิภายในปล่อง 168.50 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 16.25 เมตร/วินาที
- ร้อยละของออกซิเจน 7.66 ร้อยละของความชื้น 19.81

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}	อัตราการระบายจริง (กิโลกรัม/วัน)	เกณฑ์อัตราการระบาย (กิโลกรัม/วัน) ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินฯ ^{2/}
		Actual O ₂	7 % O ₂				
Oxides of Nitrogen (NO _x as NO ₂)	ppm	54	57	200	90	1,479.51	2,178.14
Sulfur Dioxide (SO ₂)	ppm	< 1	< 1	60	50	< 36.11	1,683.94
Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m ³	11.3	11.9	320	50	164.18	643.68
Carbon Monoxide (CO)	ppm	1	1	690	-	-	-
ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด					
Opacity	%	5		-	-	-	-

มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

^{2/}ค่าที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุสันต์ พันสิงห์

ชื่อผู้บันทึก : นายสุสันต์ พันสิงห์

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวบุษกร เลิศภณมาศ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-145-ค-8049

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-2828

1.2) การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs) บริเวณปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack) พบว่าระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 การระบายมลสารมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แสดงภาคผนวก ข-8

1.3) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ESP

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ESP ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พบว่า คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสาร มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ESP มีค่าเท่ากับ 99.96 % และพบว่าค่าฝุ่นละอองที่ระบายหลังจากจากระบบบำบัด มีค่าเท่ากับ 7.39 mg/m^3 ซึ่งมีค่าเป็นไปตามที่ EIA กำหนดไว้ไม่เกิน 50 mg/m^3 รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ESP บริเวณ Inlet ESP Unit 1, Inlet ESP Unit 2 และ Outlet ESP

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
วันที่ทำการตรวจวัด : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง : 10.30 – 11.24 น.

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						ประสิทธิภาพ (%)	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}
		Inlet ESP Unit 1		Inlet ESP Unit 2		Outlet ESP				
เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง	m	3.6		3.6		4.24		-	-	-
ความสูงของปล่อง	m	120		120		120		-	-	-
อุณหภูมิภายในปล่อง	°C	166		154.83		166.25		-	-	-
ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	m/s	34.78		31.22		11.71		-	-	-
อัตราการไหลของอากาศ	Nm³/hr	894,792.67		811,669.56		400,024.91		-	-	-
ออกซิเจน	%	6.29		6.39		7.37		-	-	-
คาร์บอนไดออกไซด์	%	14.5		14.4		7.72		-	-	-
คาร์บอนมอนอกไซด์		0.1		0.1		0.1		-		
ความชื้น	%	16.41		17.69		22.98		-	-	-
ประเภทของแหล่งกำเนิดเชื้อเพลิง	-	Combustion		Combustion		Combustion		-	-	-
	-	ชีวมวล		ชีวมวล		ชีวมวล		-	-	-
พารามิเตอร์	mg/m³	At Actual O₂	At 7% O₂	At Actual O₂	At 7% O₂	At Actual O₂	At 7% O₂	-	-	-
Total Suspended Particulate (TSP)		11,674	11,107	10,323	9,889	7.19	7.39	99.96	≤320	≤50

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (คำนวณที่ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7)

^{2/} มาตรฐานในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพงศ์เทพ เหล่าขจร
ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์เทพ เหล่าขจร
ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวบุษกร เลิศภานุมาศ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-2828
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-145-ค-80

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ (Power Boiler Stack) ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566 แสดงได้ดังตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-3 พบว่า คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด ทุกครั้งที่ตรวจวัด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566



วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	Oxides of Nitrogen (NO _x as NO ₂)		Sulfur Dioxide (SO ₂)		Total Suspended Particulate (TSP)	
	ppm	kg/day	ppm	kg/day	mg/m ³	kg/day
20 มิ.ย. 61	40.5	1,128	< 1.30	< 50.4	0.84	12.4
19 ธ.ค. 61	16.6	276.48	< 1.30	< 50.36	0.68	5.96
9 ก.ค. 62	30.4	580.63	< 1.30	< 34.55	6.15	62.43
29 พ.ย. 62	1.27	23.43	< 1.30	< 33.36	6.43	63.04
10 มิ.ย. 63	76.0	2,076.31	0.41	15.58	29.8	432.73
2 ธ.ค. 63	71.9	1,144.26	< 1.30	< 28.78	8.60	72.75
13 มิ.ย. 64	53.0	837.65	< 1.0	< 21.99	11.9	99.97
13 ธ.ค. 64	46	994.01	< 1.0	< 30.06	17.9	205.59
14 มิ.ย. 65	77.0	1,592.62	< 1.0	< 28.78	20.4	224.27
13 พ.ย. 65	53	1,548.57	< 1.0	< 40.65	20.7	321.47
2 มิ.ย. 66	57	1,479.51	< 1.0	< 36.11	11.9	164.18
มาตรฐาน ^{1/}	200	-	60	-	320	-
EIA ^{2/}	90	2,178.14	50	1,683.94	50	643.68

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก พ.ศ. 2549



^{2/} ค่าที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

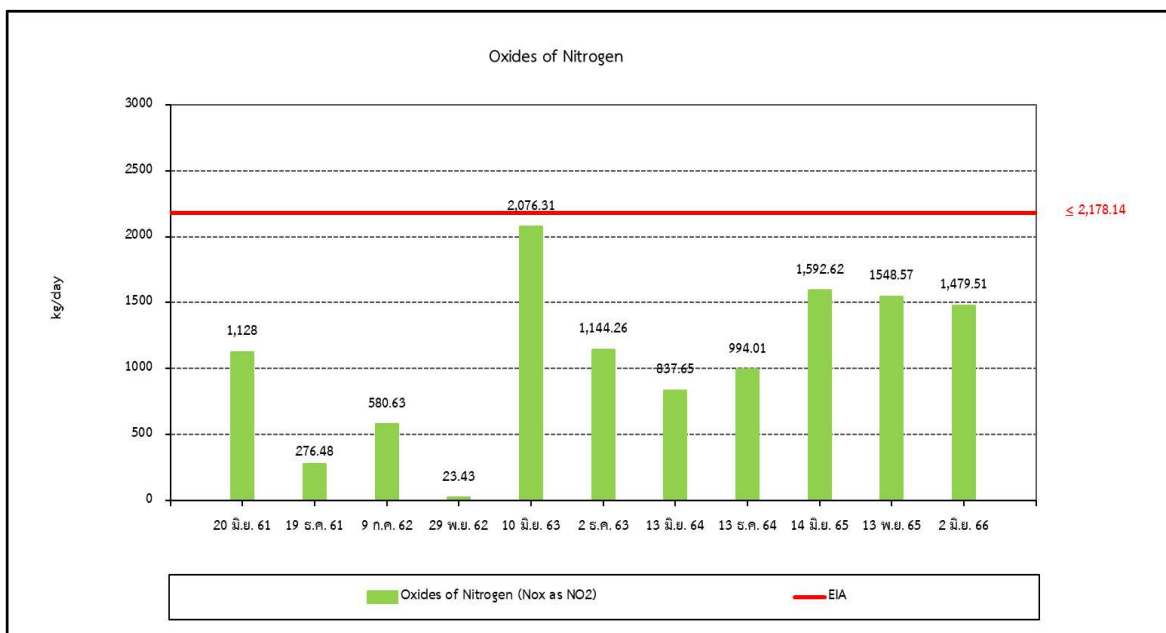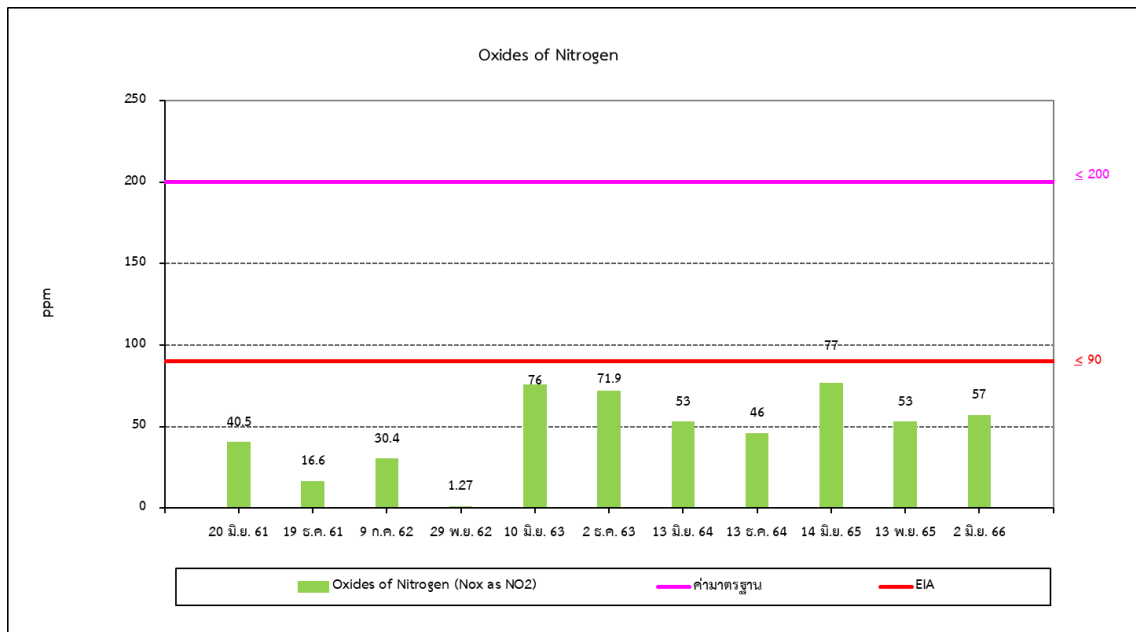

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

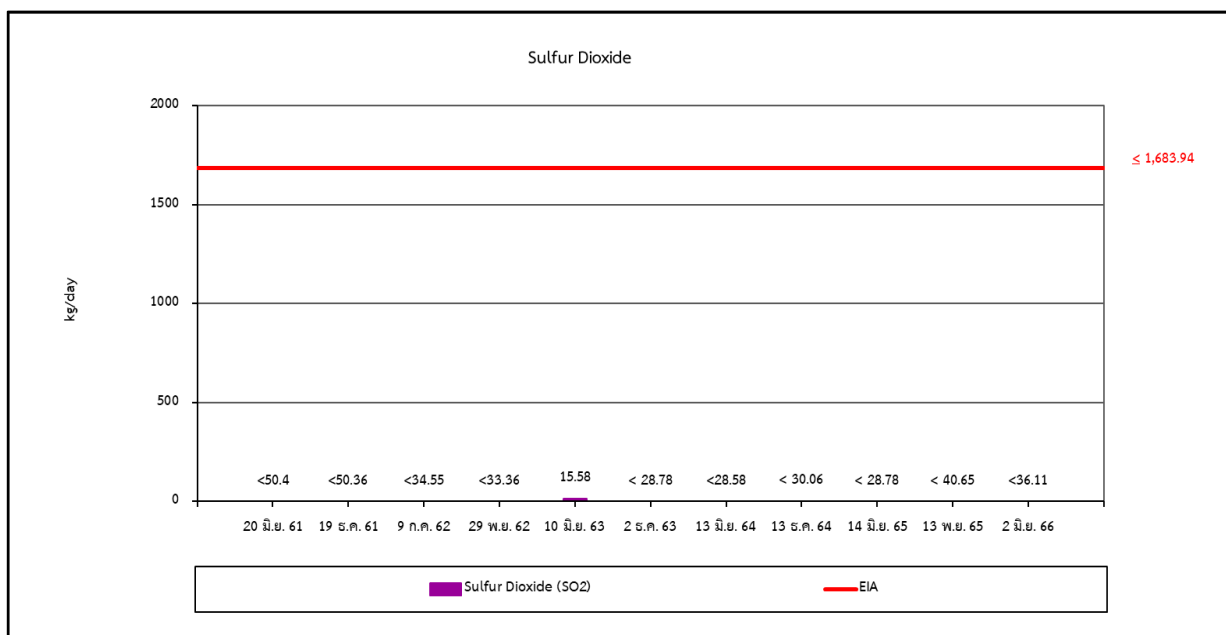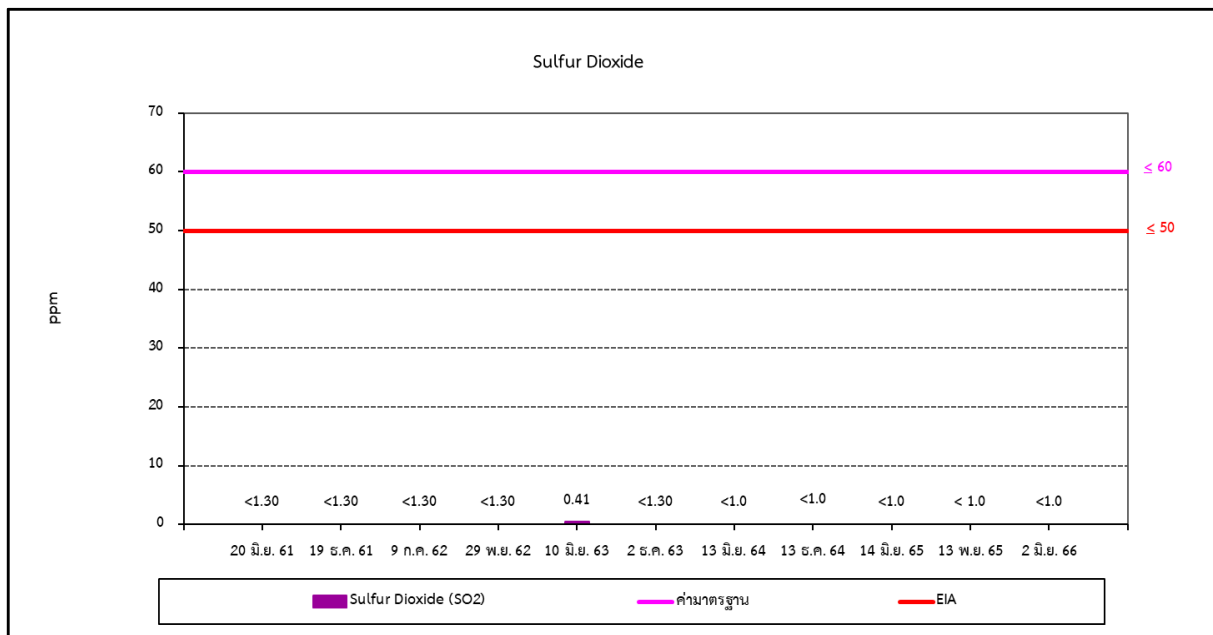

รูปที่ 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

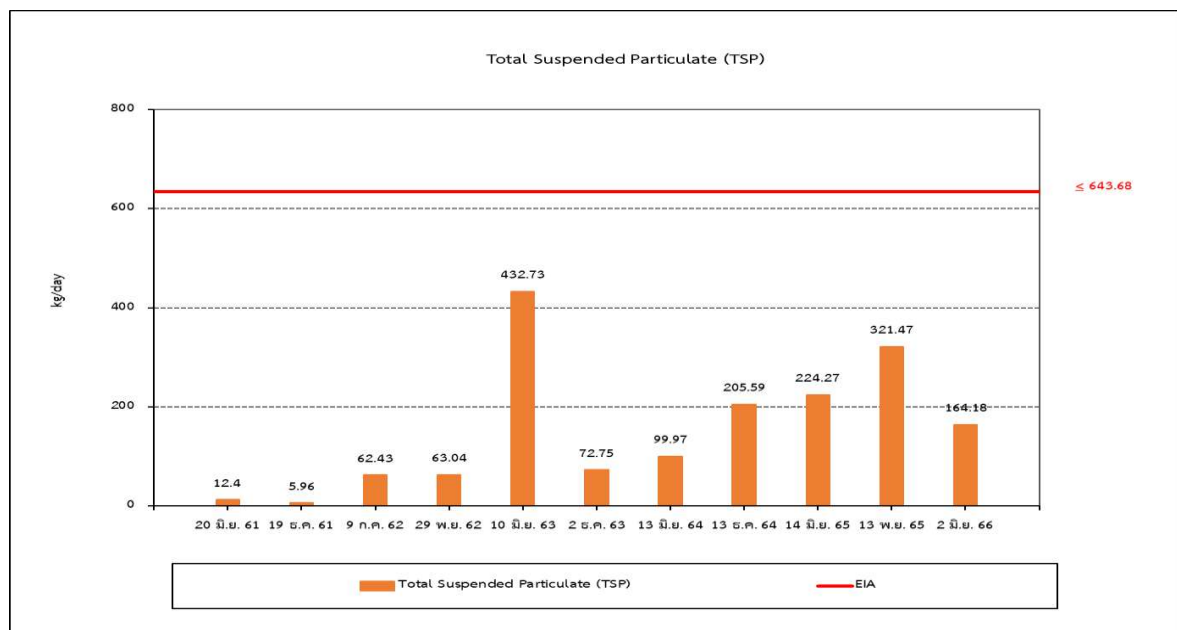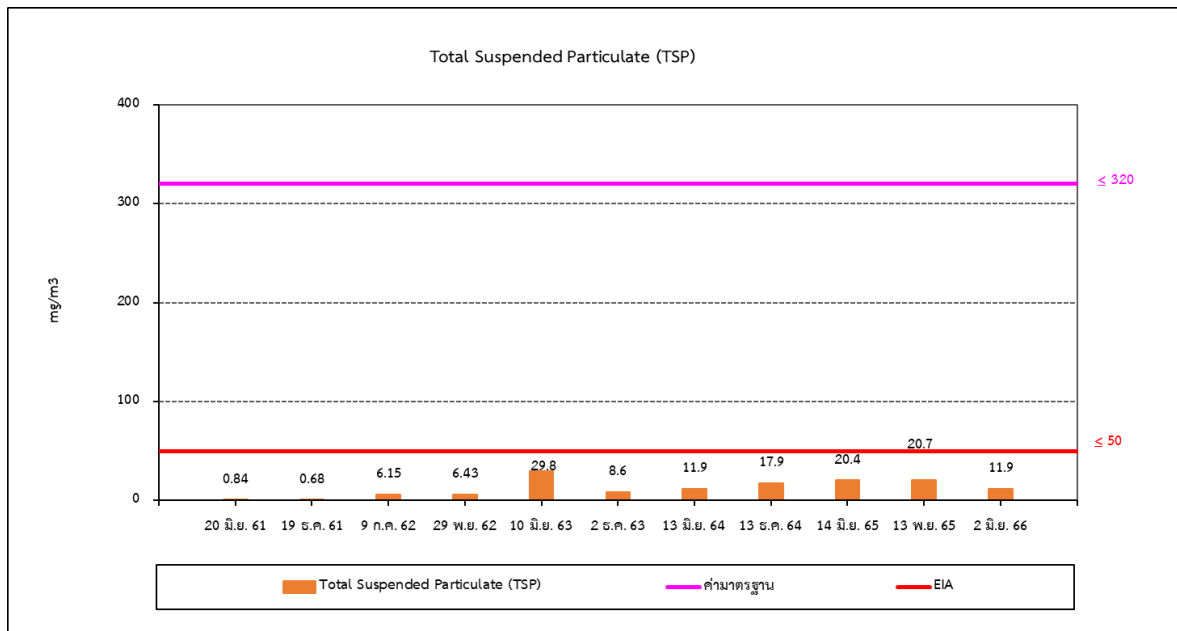

รูปที่ 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน) บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว และบริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุท) แสดงดังรูปที่ 3-4 โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) รวมถึงตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมด้วย โดยตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) แต่แต่ละครั้งตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง



บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)



บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน



บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)



บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว



บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุท)

รูปที่ 3-4 แสดงสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทิศทางลม
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566**

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-6 ถึงตารางที่ 3-30 สรุปได้ดังนี้

- บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.050-0.056 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0080-0.0132 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0027 และ 0.0012-0.0014 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมที่บ้านหลังถ้ำ (วัดหลังถ้ำ) โดยพบว่า ลมที่พัดผ่านบ้านหลังถ้ำ (วัดหลังถ้ำ) ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตก (WSW) ด้วยความเร็วลมระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาที และความเร็วลมระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 เมตรต่อวินาที และเป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 25.6

- บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.043-0.084 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.023 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0064-0.0239 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0016 และ 0.0011-0.0013 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมที่โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน โดยพบว่า ลมที่พัดผ่านโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศตะวันตก (WNW) ด้วยความเร็วลมระหว่าง 1.5 ถึง 2.0 เมตรต่อวินาที และเป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 25

- บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.040-0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.039 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0069-0.0169 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0021 และ 0.0009-0.0015 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพอากาศ ที่ตรวจวัดได้บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน) ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ที่วัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน) โดยพบว่า ลมที่พัดผ่านวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน) ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจาก ทิศใต้ (S) ด้วยความเร็วลมระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาที และเป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 11.3

- บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง ทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.053-0.068 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.029-0.039 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0075-0.0136 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0001-0.0021 และ 0.0008-0.0014 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ที่บ้านโคกส้มเสี้ยว โดยพบว่า ลมที่พัดผ่านบ้านโคกส้มเสี้ยว ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ด้วยความเร็วลม ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 เมตรต่อวินาที และเป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 12.5

- บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง) พบว่า ปริมาณฝุ่น ละอองทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.046-0.092 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0056-0.0207 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0009-0.0015 และ 0.0010-0.0013 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพ อากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง) ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ที่วัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง) โดยพบว่า ลมที่พัดผ่านวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุง) ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW) ด้วยความเร็วลมระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 เมตรต่อวินาที และเป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 38.1

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779221 E 1545004 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m ³)
	บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.051
3 – 4 มิ.ย. 66	0.051
4 – 5 มิ.ย. 66	0.056
5 – 6 มิ.ย. 66	0.055
6 – 7 มิ.ย. 66	0.051
7 – 8 มิ.ย. 66	0.050
8 – 9 มิ.ย. 66	0.054
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.050
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.056
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.33

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : หนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : หนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิติยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : หนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 783654 E 1543933 N

ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m ³)
	บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
2 – 3 มิ.ย. 66	0.084
3 – 4 มิ.ย. 66	0.059
4 – 5 มิ.ย. 66	0.046
5 – 6 มิ.ย. 66	0.046
6 – 7 มิ.ย. 66	0.050
7 – 8 มิ.ย. 66	0.050
8 – 9 มิ.ย. 66	0.043
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.043
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.084
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.33

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} นางสาวหนึ่งฤทัย โอบมาลี/วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย โอบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย โอบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชนันท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N

ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m ³)
	บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลานตะเคียน)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.050
3 – 4 มิ.ย. 66	0.055
4 – 5 มิ.ย. 66	0.051
5 – 6 มิ.ย. 66	0.042
6 – 7 มิ.ย. 66	0.040
7 – 8 มิ.ย. 66	0.048
8 – 9 มิ.ย. 66	0.045
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.040
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.055
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.33

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิติยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลีเลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-9 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m ³)
	บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว
2 – 3 มิ.ย. 66	0.068
3 – 4 มิ.ย. 66	0.067
4 – 5 มิ.ย. 66	0.063
5 – 6 มิ.ย. 66	0.064
6 – 7 มิ.ย. 66	0.054
7 – 8 มิ.ย. 66	0.053
8 – 9 มิ.ย. 66	0.053
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.053
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.068
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง^{1/}	≤ 0.33

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว/บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันทมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0001
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-10 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสัมพุง)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชนันท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 775950 E 1539568 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสัมพุง)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m ³)
	บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสัมพุง)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.092
3 – 4 มิ.ย. 66	0.046
4 – 5 มิ.ย. 66	0.058
5 – 6 มิ.ย. 66	0.053
6 – 7 มิ.ย. 66	0.051
7 – 8 มิ.ย. 66	0.050
8 – 9 มิ.ย. 66	0.051
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.046
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.092
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง^{1/}	≤ 0.33

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรี อินต๊ะ/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรี อินต๊ะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิติยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรี อินต๊ะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-11 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชนันท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779221 E 1545004 N

ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (mg/m ³) บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.024
3 – 4 มิ.ย. 66	0.029
4 – 5 มิ.ย. 66	0.031
5 – 6 มิ.ย. 66	0.030
6 – 7 มิ.ย. 66	0.034
7 – 8 มิ.ย. 66	0.030
8 – 9 มิ.ย. 66	0.035
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.024
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.035
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.12

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-12 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชนันท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 783654 E 1543933 N

ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (mg/m ³)
	บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
2 – 3 มิ.ย. 66	0.018
3 – 4 มิ.ย. 66	0.022
4 – 5 มิ.ย. 66	0.017
5 – 6 มิ.ย. 66	0.019
6 – 7 มิ.ย. 66	0.023
7 – 8 มิ.ย. 66	0.023
8 – 9 มิ.ย. 66	0.017
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.017
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.023
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.12

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-13 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (mg/m ³) บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.039
3 – 4 มิ.ย. 66	0.039
4 – 5 มิ.ย. 66	0.033
5 – 6 มิ.ย. 66	0.023
6 – 7 มิ.ย. 66	0.022
7 – 8 มิ.ย. 66	0.026
8 – 9 มิ.ย. 66	0.024
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.022
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.039
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.12

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-14 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (mg/m ³) บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว
2 – 3 มิ.ย. 66	0.030
3 – 4 มิ.ย. 66	0.039
4 – 5 มิ.ย. 66	0.034
5 – 6 มิ.ย. 66	0.032
6 – 7 มิ.ย. 66	0.031
7 – 8 มิ.ย. 66	0.034
8 – 9 มิ.ย. 66	0.029
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.029
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.039
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.12

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว/บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิติยา นันทมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายไกรวิทย์ แสงแก้ว เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0001
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-15 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 775950 E 1539568 N
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (mg/m ³) บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)
2 – 3 มิ.ย. 66	0.035
3 – 4 มิ.ย. 66	0.016
4 – 5 มิ.ย. 66	0.020
5 – 6 มิ.ย. 66	0.019
6 – 7 มิ.ย. 66	0.019
7 – 8 มิ.ย. 66	0.026
8 – 9 มิ.ย. 66	0.020
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	0.016
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	0.035
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.12

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินตะ/บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินตะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินตะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 – 9 มิ.ย. 66
12:00-13:00	0.0089	0.0088	0.0089	0.0090	0.0092	0.0090	0.0090
13:00-14:00	0.0092	0.0089	0.0099	0.0087	0.0088	0.0092	0.0095
14:00-15:00	0.0088	0.0087	0.0085	0.0091	0.0090	0.0091	0.0092
15:00-16:00	0.0088	0.0087	0.0085	0.0094	0.0102	0.0083	0.0095
16:00-17:00	0.0086	0.0086	0.0085	0.0087	0.0108	0.0086	0.0097
17:00-18:00	0.0095	0.0087	0.0086	0.0101	0.0095	0.0090	0.0091
18:00-19:00	0.0094	0.0089	0.0093	0.0097	0.0109	0.0089	0.0090
19:00-20:00	0.0099	0.0094	0.0099	0.0096	0.0084	0.0088	0.0091
20:00-21:00	0.0115	0.0106	0.0106	0.0098	0.0084	0.0097	0.0099
21:00-22:00	0.0125	0.0132	0.0116	0.0103	0.0081	0.0095	0.0117
22:00-23:00	0.0130	0.0094	0.0116	0.0109	0.0082	0.0100	0.0108
23:00-00:00	0.0111	0.0090	0.0112	0.0121	0.0091	0.0097	0.0111
00:00-01:00	0.0105	0.0090	0.0104	0.0109	0.0092	0.0098	0.0112
01:00-02:00	0.0100	0.0095	0.0105	0.0112	0.0093	0.0082	0.0112
02:00-03:00	0.0093	0.0104	0.0112	0.0120	0.0096	0.0080	0.0114
03:00-04:00	0.0097	0.0105	0.0099	0.0103	0.0101	0.0080	0.0110
04:00-05:00	0.0093	0.0099	0.0093	0.0112	0.0100	0.0082	0.0102
05:00-06:00	0.0099	0.0101	0.0094	0.0113	0.0093	0.0085	0.0101
06:00-07:00	0.0096	0.0110	0.0105	0.0121	0.0101	0.0086	0.0109
07:00-08:00	0.0097	0.0108	0.0101	0.0113	0.0099	0.0090	0.0109
08:00-09:00	0.0095	0.0104	0.0098	0.0104	0.0094	0.0093	0.0107
09:00-10:00	0.0098	0.0095	0.0103	0.0111	0.0122	0.0117	0.0114
10:00-11:00	0.0096	0.0092	0.0093	0.0116	0.0110	0.0098	0.0108
11:00-12:00	0.0090	0.0092	0.0101	0.0116	0.0096	0.0105	0.0096
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0086	0.0086	0.0085	0.0087	0.0081	0.0080	0.0090
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0130	0.0132	0.0116	0.0121	0.0122	0.0117	0.0117
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.17						

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serail No.) : Thermo Fisher Scientific/42C /17C-68153-359

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serail No.) : Dasibi Environmental Corp/5008/486

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128767

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 57.21 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 – 9 มิ.ย. 66
13:00-14:00	0.0086	0.0078	0.0085	0.0093	0.0087	0.0094	0.0086
14:00-15:00	0.0090	0.0077	0.0075	0.0077	0.0092	0.0090	0.0086
15:00-16:00	0.0094	0.0077	0.0077	0.0087	0.0090	0.0074	0.0080
16:00-17:00	0.0120	0.0076	0.0080	0.0083	0.0119	0.0096	0.0092
17:00-18:00	0.0097	0.0076	0.0084	0.0088	0.0102	0.0093	0.0078
18:00-19:00	0.0095	0.0078	0.0095	0.0088	0.0105	0.0087	0.0096
19:00-20:00	0.0097	0.0084	0.0102	0.0096	0.0079	0.0085	0.0093
20:00-21:00	0.0136	0.0103	0.0100	0.0101	0.0080	0.0100	0.0095
21:00-22:00	0.0144	0.0105	0.0108	0.0108	0.0075	0.0094	0.0111
22:00-23:00	0.0130	0.0078	0.0110	0.0108	0.0077	0.0096	0.0115
23:00-00:00	0.0100	0.0076	0.0099	0.0107	0.0082	0.0091	0.0116
00:00-01:00	0.0093	0.0079	0.0088	0.0101	0.0081	0.0089	0.0116
01:00-02:00	0.0089	0.0083	0.0088	0.0102	0.0081	0.0073	0.0103
02:00-03:00	0.0086	0.0090	0.0093	0.0123	0.0082	0.0069	0.0101
03:00-04:00	0.0082	0.0090	0.0086	0.0121	0.0085	0.0069	0.0097
04:00-05:00	0.0079	0.0090	0.0083	0.0107	0.0088	0.0071	0.0087
05:00-06:00	0.0096	0.0093	0.0082	0.0122	0.0083	0.0073	0.0089
06:00-07:00	0.0088	0.0110	0.0089	0.0133	0.0087	0.0078	0.0096
07:00-08:00	0.0084	0.0104	0.0090	0.0113	0.0086	0.0084	0.0095
08:00-09:00	0.0081	0.0097	0.0088	0.0102	0.0099	0.0092	0.0099
09:00-10:00	0.0102	0.0125	0.0100	0.0106	0.0100	0.0105	0.0102
10:00-11:00	0.0109	0.0098	0.0095	0.0156	0.0128	0.0086	0.0110
11:00-12:00	0.0083	0.0085	0.0084	0.0169	0.0104	0.0107	0.0092
12:00-13:00	0.0080	0.0086	0.0104	0.0108	0.0088	0.0097	0.0098
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0079	0.0076	0.0075	0.0077	0.0075	0.0069	0.0078
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0144	0.0125	0.0110	0.0169	0.0128	0.0107	0.0116
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.17						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-20 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 775950 E 1539568 N ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serail No.) : Teledyne API/T200/ 374

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serail No.) : Dasibi Environmental Corp/5008/486

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128767

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 57.21 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 – 9 มิ.ย. 66
10:00-11:00	0.0095	0.0093	0.0097	0.0089	0.0115	0.0116	0.0095
11:00-12:00	0.0093	0.0093	0.0093	0.0094	0.0109	0.0103	0.0086
12:00-13:00	0.0089	0.0088	0.0090	0.0087	0.0086	0.0106	0.0089
13:00-14:00	0.0103	0.0101	0.0105	0.0096	0.0084	0.0113	0.0087
14:00-15:00	0.0096	0.0093	0.0100	0.0086	0.0109	0.0082	0.0095
15:00-16:00	0.0092	0.0092	0.0092	0.0091	0.0108	0.0108	0.0087
16:00-17:00	0.0103	0.0111	0.0096	0.0126	0.0114	0.0107	0.0096
17:00-18:00	0.0115	0.0122	0.0108	0.0136	0.0135	0.0110	0.0115
18:00-19:00	0.0134	0.0133	0.0135	0.0130	0.0100	0.0120	0.0142
19:00-20:00	0.0188	0.0176	0.0200	0.0151	0.0096	0.0098	0.0207
20:00-21:00	0.0179	0.0180	0.0178	0.0182	0.0096	0.0117	0.0180
21:00-22:00	0.0135	0.0136	0.0134	0.0138	0.0072	0.0117	0.0142
22:00-23:00	0.0107	0.0112	0.0102	0.0121	0.0083	0.0112	0.0161
23:00-00:00	0.0087	0.0090	0.0085	0.0115	0.0086	0.0101	0.0172
00:00-01:00	0.0097	0.0099	0.0094	0.0104	0.0089	0.0071	0.0146
01:00-02:00	0.0089	0.0099	0.0080	0.0107	0.0086	0.0056	0.0126
02:00-03:00	0.0084	0.0088	0.0080	0.0096	0.0083	0.0057	0.0101
03:00-04:00	0.0083	0.0085	0.0081	0.0105	0.0087	0.0075	0.0085
04:00-05:00	0.0101	0.0102	0.0099	0.0109	0.0089	0.0089	0.0092
05:00-06:00	0.0122	0.0126	0.0118	0.0124	0.0084	0.0109	0.0106
06:00-07:00	0.0118	0.0120	0.0116	0.0104	0.0086	0.0154	0.0133
07:00-08:00	0.0121	0.0119	0.0122	0.0134	0.0107	0.0150	0.0150
08:00-09:00	0.0106	0.0107	0.0105	0.0122	0.0125	0.0172	0.0115
09:00-10:00	0.0094	0.0101	0.0087	0.0127	0.0125	0.0110	0.0096
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0083	0.0085	0.0080	0.0086	0.0072	0.0056	0.0085
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0188	0.0180	0.0200	0.0182	0.0135	0.0172	0.0207
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.17						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินด๊ะ/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินด๊ะ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินด๊ะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0006

เบอร์โทรศัพท์ : 085-835-4510

ตารางที่ 3-21 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779221 E 1545004 N ชื่อสถานีตรวจวัด: บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serail No.) : Teledyne API/T100/ 1625

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serail No.) : Dasibi Environmental Corp/5008/486

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128767

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 55.62 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 - 9 มิ.ย. 66
12:00-13:00	0.0009	0.0008	0.0009	0.0009	0.0007	0.0006	0.0007
13:00-14:00	0.0011	0.0007	0.0014	0.0011	0.0010	0.0008	0.0011
14:00-15:00	0.0011	0.0009	0.0009	0.0016	0.0015	0.0008	0.0009
15:00-16:00	0.0010	0.0007	0.0010	0.0012	0.0007	0.0011	0.0014
16:00-17:00	0.0016	0.0009	0.0011	0.0027	0.0009	0.0010	0.0010
17:00-18:00	0.0012	0.0012	0.0008	0.0011	0.0014	0.0010	0.0010
18:00-19:00	0.0013	0.0014	0.0012	0.0012	0.0016	0.0012	0.0015
19:00-20:00	0.0013	0.0013	0.0013	0.0015	0.0011	0.0012	0.0009
20:00-21:00	0.0016	0.0014	0.0012	0.0010	0.0015	0.0012	0.0010
21:00-22:00	0.0016	0.0018	0.0014	0.0014	0.0017	0.0012	0.0013
22:00-23:00	0.0015	0.0015	0.0014	0.0013	0.0016	0.0014	0.0011
23:00-00:00	0.0017	0.0013	0.0014	0.0013	0.0016	0.0012	0.0011
00:00-01:00	0.0016	0.0011	0.0012	0.0012	0.0015	0.0011	0.0010
01:00-02:00	0.0017	0.0017	0.0011	0.0013	0.0015	0.0008	0.0012
02:00-03:00	0.0010	0.0019	0.0013	0.0014	0.0016	0.0011	0.0012
03:00-04:00	0.0016	0.0017	0.0015	0.0014	0.0015	0.0014	0.0013
04:00-05:00	0.0017	0.0017	0.0015	0.0014	0.0014	0.0016	0.0013
05:00-06:00	0.0015	0.0016	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016	0.0014
06:00-07:00	0.0017	0.0016	0.0014	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014
07:00-08:00	0.0015	0.0018	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0014
08:00-09:00	0.0017	0.0016	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0014
09:00-10:00	0.0017	0.0018	0.0015	0.0013	0.0015	0.0014	0.0014
10:00-11:00	0.0011	0.0013	0.0013	0.0013	0.0011	0.0014	0.0010
11:00-12:00	0.0009	0.0009	0.0011	0.0012	0.0008	0.0014	0.0011
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0009	0.0007	0.0008	0.0009	0.0007	0.0006	0.0007
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0017	0.0019	0.0015	0.0027	0.0017	0.0016	0.0015
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0014	0.0014	0.0013	0.0014	0.0013	0.0012	0.0012
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{2/}	≤ 0.12						

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน เวลา 1 ชั่วโมง

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-23 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N ชื่อสถานีตรวจวัด: บริเวณวัดลาดไผ่จิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serail No.) : Thermo Fisher Scientific/43C/43C/F-56056-306

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serail No.) : Dasibi Environmental Corp/5008/486

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128767

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 55.62 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 - 9 มิ.ย. 66
13:00-14:00	0.0010	0.0009	0.0009	0.0012	0.0010	0.0006	0.0006
14:00-15:00	0.0008	0.0007	0.0007	0.0010	0.0008	0.0008	0.0008
15:00-16:00	0.0008	0.0008	0.0007	0.0010	0.0012	0.0007	0.0007
16:00-17:00	0.0011	0.0011	0.0010	0.0011	0.0013	0.0008	0.0006
17:00-18:00	0.0011	0.0011	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0008
18:00-19:00	0.0012	0.0012	0.0013	0.0013	0.0012	0.0011	0.0010
19:00-20:00	0.0014	0.0014	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013	0.0011
20:00-21:00	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013	0.0011
21:00-22:00	0.0017	0.0017	0.0016	0.0017	0.0013	0.0011	0.0012
22:00-23:00	0.0015	0.0017	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.0011
23:00-00:00	0.0015	0.0018	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013	0.0011
00:00-01:00	0.0015	0.0019	0.0013	0.0014	0.0012	0.0011	0.0010
01:00-02:00	0.0016	0.0020	0.0013	0.0015	0.0014	0.0012	0.0011
02:00-03:00	0.0016	0.0019	0.0015	0.0015	0.0014	0.0013	0.0010
03:00-04:00	0.0016	0.0019	0.0013	0.0016	0.0014	0.0012	0.0011
04:00-05:00	0.0016	0.0021	0.0013	0.0014	0.0014	0.0012	0.0011
05:00-06:00	0.0017	0.0021	0.0014	0.0015	0.0014	0.0014	0.0012
06:00-07:00	0.0017	0.0018	0.0016	0.0015	0.0014	0.0013	0.0010
07:00-08:00	0.0017	0.0019	0.0017	0.0015	0.0012	0.0013	0.0012
08:00-09:00	0.0014	0.0015	0.0014	0.0014	0.0012	0.0010	0.0008
09:00-10:00	0.0012	0.0012	0.0012	0.0013	0.0012	0.0008	0.0006
10:00-11:00	0.0009	0.0009	0.0012	0.0008	0.0009	0.0009	0.0007
11:00-12:00	0.0008	0.0009	0.0006	0.0012	0.0007	0.0007	0.0006
12:00-13:00	0.0010	0.0009	0.0012	0.0009	0.0007	0.0007	0.0008
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.0008	0.0007	0.0006	0.0008	0.0007	0.0006	0.0006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.0017	0.0021	0.0017	0.0017	0.0014	0.0014	0.0012
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0013	0.0015	0.0013	0.0013	0.0012	0.0011	0.0009
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{2/}	≤ 0.12						

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน เวลา 1 ชั่วโมง

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-24 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) บริเวณบ้านโคกส้มเลี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N ชื่อสถานีตรวจวัด: บริเวณบ้านโคกส้มเลี้ยว

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serail No.) : Teledyne API / T100 /1626

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serail No.) : Dasibi Environmental Corp/5008/486

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128767

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 55.62 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)						
	2 – 3 มิ.ย. 66	3 – 4 มิ.ย. 66	4 – 5 มิ.ย. 66	5 – 6 มิ.ย. 66	6 – 7 มิ.ย. 66	7 – 8 มิ.ย. 66	8 – 9 มิ.ย. 66
14:00-15:00	0.0007	0.0004	0.0004	0.0002	0.0005	0.0005	0.0007
15:00-16:00	0.0008	0.0004	0.0005	0.0002	0.0006	0.0009	0.0008
16:00-17:00	0.0008	0.0010	0.0010	0.0005	0.0014	0.0011	0.0009
17:00-18:00	0.0010	0.0011	0.0012	0.0007	0.0015	0.0013	0.0009
18:00-19:00	0.0011	0.0012	0.0013	0.0010	0.0012	0.0016	0.0013
19:00-20:00	0.0013	0.0012	0.0013	0.0013	0.0011	0.0016	0.0015
20:00-21:00	0.0011	0.0012	0.0008	0.0012	0.0017	0.0018	0.0015
21:00-22:00	0.0011	0.0013	0.0010	0.0010	0.0020	0.0018	0.0016
22:00-23:00	0.0009	0.0012	0.0007	0.0009	0.0019	0.0015	0.0018
23:00-00:00	0.0009	0.0011	0.0009	0.0008	0.0015	0.0014	0.0015
00:00-01:00	0.0009	0.0011	0.0007	0.0009	0.0016	0.0015	0.0015
01:00-02:00	0.0009	0.0011	0.0009	0.0008	0.0017	0.0015	0.0016
02:00-03:00	0.0011	0.0012	0.0010	0.0010	0.0017	0.0018	0.0016
03:00-04:00	0.0012	0.0014	0.0011	0.0012	0.0019	0.0016	0.0018
04:00-05:00	0.0013	0.0014	0.0012	0.0013	0.0018	0.0017	0.0018
05:00-06:00	0.0014	0.0015	0.0012	0.0014	0.0018	0.0021	0.0020
06:00-07:00	0.0014	0.0015	0.0012	0.0015	0.0017	0.0020	0.0020
07:00-08:00	0.0013	0.0014	0.0012	0.0013	0.0017	0.0020	0.0020
08:00-09:00	0.0011	0.0012	0.0008	0.0013	0.0015	0.0015	0.0018
09:00-10:00	0.0008	0.0009	0.0004	0.0012	0.0010	0.0016	0.0013
10:00-11:00	0.0006	0.0006	0.0004	0.0008	0.0005	0.0013	0.0011
11:00-12:00	0.0003	0.0004	0.0001	0.0005	0.0005	0.0010	0.0008
12:00-13:00	0.0003	0.0003	0.0004	0.0002	0.0004	0.0007	0.0005
13:00-14:00	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0006	0.0005	0.0005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.0003	0.0003	0.0001	0.0002	0.0004	0.0005	0.0005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.0014	0.0015	0.0013	0.0015	0.0020	0.0021	0.0020
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0009	0.0010	0.0008	0.0009	0.0013	0.0014	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤ 0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{2/}	≤ 0.12						

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน เวลา 1 ชั่วโมง

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ- 0001






เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838



ตารางที่ 3-26 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779221 E 1545004 N

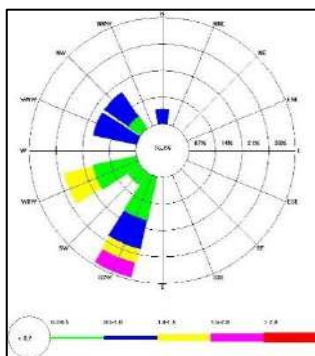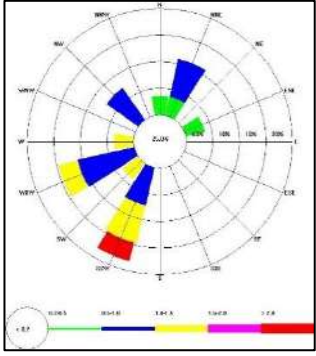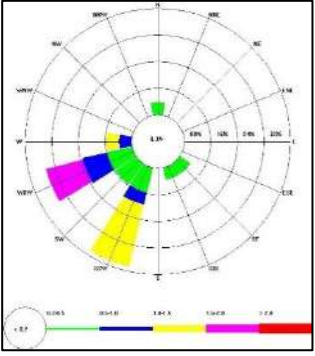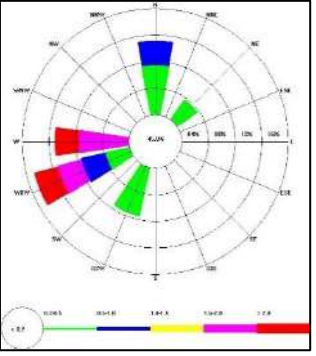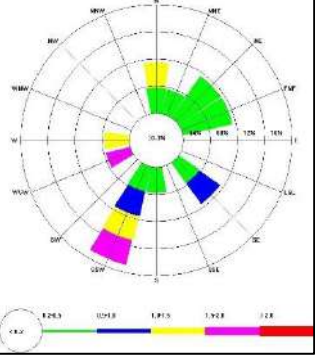เวลา	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
12:00-13:00	WNW	0.9	N	0.9	WSW	1.3	WSW	2.2	WSW	0.4
13:00-14:00	WNW	0.9	NNE	0.9	SSW	0.9	w	1.8	SSW	0.4
14:00-15:00	WNW	0.9	NW	0.9	WSW	0.9	w	1.8	NNE	1.8
15:00-16:00	WNW	0.9	NNE	0.9	w	0.9	w	2.7	WSW	1.8
16:00-17:00	NW	0.9	NW	0.9	SSW	1.3	WSW	1.8	SSW	0.9
17:00-18:00	NW	1.3	WSW	0.9	SSW	1.8	WSW	0.9	SE	0.4
18:00-19:00	WSW	1.3	WSW	0.9	WSW	1.8	N	0.4	ENE	0.9
19:00-20:00	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	1.3	N	0.1	SSW	1.3
20:00-21:00	SSW	0.4	SSW	0.9	w	0.4	NNE	0.1	N	0.4
21:00-22:00	SSW	0.4	SSW	1.3	WSW	0.4	NE	0.1	SE	0.4
22:00-23:00	WSW	1.8	SSW	2.2	WSW	1.3	NE	0.1	N	0.1
23:00-00:00	SSW	1.3	SSW	1.3	SSW	1.3	ESE	0.4	NNE	0.1
00:00-01:00	SSW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	NE	0.4
01:00-02:00	SSW	0.4	N	0.1	SSW	0.4	NE	0.4	NE	0.1
02:00-03:00	WSW	0.9	SW	0.4	SW	0.4	WSW	0.4	ENE	0.4
03:00-04:00	SSW	0.4	NNE	0.1	SSW	0.4	N	0.1	ENE	0.1
04:00-05:00	SSW	0.4	NNE	0.1	SSE	0.4	NE	0.1	SSW	0.1
05:00-06:00	SW	0.1	NE	0.1	SE	0.1	ENE	0.1	NNE	0.1
06:00-07:00	N	0.1	ENE	0.1	SE	0.4	ENE	0.1	NE	0.1
07:00-08:00	NNE	0.1	ENE	0.1	SW	0.1	NE	0.1	NNE	0.1
08:00-09:00	NNE	0.1	ENE	0.4	SW	0.4	NE	0.1	NNE	0.4
09:00-10:00	NNE	0.4	ENE	1.3	N	1.3	NE	0.1	NE	0.4
10:00-11:00	WSW	0.4	SW	1.3	SSW	0.9	ENE	0.4	S	1.3
11:00-12:00	NW	0.9	W	1.3	WSW	1.8	SSW	0.9	SSW	1.3
Wind Rose										

ตารางที่ 3-26 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779221 E 1545004 N




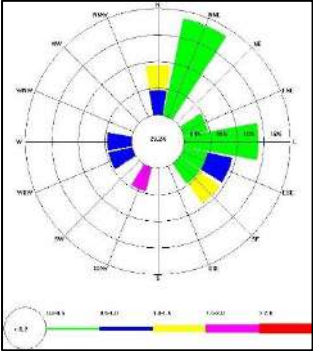
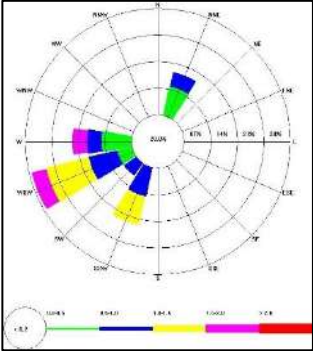
เวลา	7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
12:00-13:00	W	1.8	W	0.4
13:00-14:00	SSW	0.9	NNE	0.4
14:00-15:00	WSW	0.9	WSW	1.8
15:00-16:00	N	1.3	W	1.3
16:00-17:00	N	1.3	WSW	0.9
17:00-18:00	SE	0.9	NNE	1.3
18:00-19:00	ESE	0.4	WSW	1.8
19:00-20:00	NNE	0.4	WSW	1.3
20:00-21:00	NNE	0.4	WSW	0.9
21:00-22:00	E	0.1	WSW	0.4
22:00-23:00	NE	0.1	W	0.1
23:00-00:00	NE	0.1	W	0.1
00:00-01:00	ENE	0.1	W	0.1
01:00-02:00	NE	0.4	NNE	0.1
02:00-03:00	NNE	0.1	NNE	0.1
03:00-04:00	NNE	0.4	SW	0.9
04:00-05:00	NNE	0.4	W	0.9
05:00-06:00	ESE	0.1	SW	0.9
06:00-07:00	SSE	0.4	SSW	1.3
07:00-08:00	E	0.1	SSW	0.4
08:00-09:00	NE	0.4	NNE	0.4
09:00-10:00	ENE	0.4	W	0.9
10:00-11:00	SE	0.4	SSW	1.3
11:00-12:00	E	0.9	SSW	0.9
Wind Rose				

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตก (WSW) และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.2 - 0.5 เมตร/วินาที และ 0.5 - 1.0 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจักรีชัย อินต๊ะ
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีชัย อินต๊ะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันทมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีชัย อินต๊ะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 2-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838


ตารางที่ 3-27 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 783654 E 1543933 N

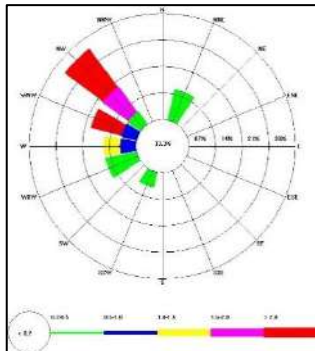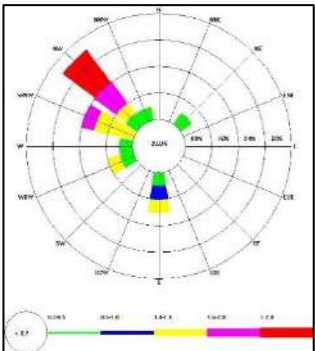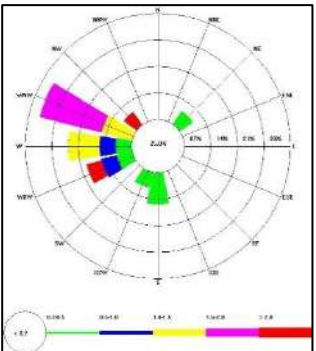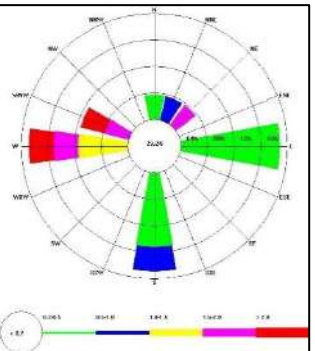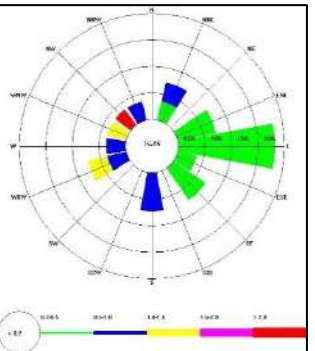เวลา	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
13:00-14:00	NW	3.1	NW	1.3	WNW	1.8	WNW	1.8	NNW	0.9
14:00-15:00	WNW	2.7	NW	1.8	WNW	1.8	W	1.8	NNE	0.9
15:00-16:00	NW	2.7	NW	2.2	WNW	2.2	WNW	2.7	WNW	1.3
16:00-17:00	NW	2.7	NW	2.2	NW	2.2	W	2.2	WSW	1.3
17:00-18:00	WNW	2.2	NW	2.2	WNW	1.8	W	1.3	SE	0.4
18:00-19:00	W	1.3	NW	1.8	WNW	1.3	NW	1.8	SE	0.4
19:00-20:00	W	0.9	WNW	1.3	W	1.3	NNE	0.9	S	0.9
20:00-21:00	WSW	0.4	WSW	0.4	W	1.3	E	0.4	NW	2.7
21:00-22:00	WSW	0.1	S	0.4	W	0.4	E	0.1	NNE	0.4
22:00-23:00	WNW	0.1	S	0.9	W	0.1	E	0.1	ENE	0.4
23:00-00:00	SSW	0.4	S	1.3	SSW	0.4	S	0.4	ENE	0.4
00:00-01:00	WSW	0.4	WSW	1.3	WSW	0.9	s	0.4	E	0.4
01:00-02:00	NW	0.4	NW	0.4	WSW	0.4	N	0.4	E	0.4
02:00-03:00	W	0.1	NNW	0.4	W	0.1	S	0.4	E	0.4
03:00-04:00	NNE	0.1	NE	0.4	s	0.4	E	0.4	ESE	0.1
04:00-05:00	ENE	0.1	N	0.1	s	0.1	E	0.1	E	0.1
05:00-06:00	E	0.1	S	0.1	s	0.1	E	0.1	ESE	0.1
06:00-07:00	E	0.1	SE	0.1	s	0.4	ENE	0.1	ESE	0.1
07:00-08:00	NNE	0.4	ENE	0.1	s	0.1	E	0.1	ESE	0.4
08:00-09:00	N	0.1	E	0.1	NNE	0.1	SE	0.1	E	0.4
09:00-10:00	NNE	0.4	W	0.4	NE	0.4	E	0.4	E	0.4
10:00-11:00	WNW	0.9	WNW	1.3	W	0.9	E	0.4	S	0.9
11:00-12:00	NW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.3	S	0.9	WSW	0.9
12:00-13:00	NW	1.8	WNW	1.3	WNW	1.8	W	1.3	W	0.9
Wind Rose										

ตารางที่ 3-27 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 783654 E 1543933 N





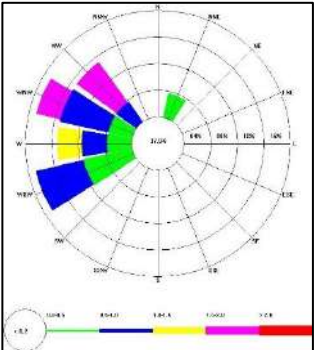
เวลา	7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
13:00-14:00	W	0.9	NW	0.9
14:00-15:00	NNE	0.9	WNW	0.9
15:00-16:00	N	2.2	W	0.9
16:00-17:00	NNE	2.2	WNW	1.8
17:00-18:00	SE	1.3	NW	1.8
18:00-19:00	SE	0.9	NW	1.8
19:00-20:00	ENE	0.4	W	1.3
20:00-21:00	E	0.4	WNW	0.9
21:00-22:00	SE	0.4	WNW	0.4
22:00-23:00	ESE	0.4	WSW	0.4
23:00-00:00	E	0.4	SSE	0.1
00:00-01:00	E	0.1	E	0.1
01:00-02:00	NW	0.1	E	0.1
02:00-03:00	NW	2.2	SE	0.1
03:00-04:00	WNW	0.4	S	0.1
04:00-05:00	S	0.4	N	0.1
05:00-06:00	S	0.4	NW	0.1
06:00-07:00	E	0.4	WSW	0.1
07:00-08:00	E	0.1	S	0.1
08:00-09:00	E	0.4	NNE	0.4
09:00-10:00	ESE	0.4	W	0.4
10:00-11:00	E	0.9	WSW	0.4
11:00-12:00	ENE	0.4	WSW	0.9
12:00-13:00	W	0.9	WSW	0.9
Wind Rose				

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.5-2.0 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ- 0004
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838



ตารางที่ 3-28 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N

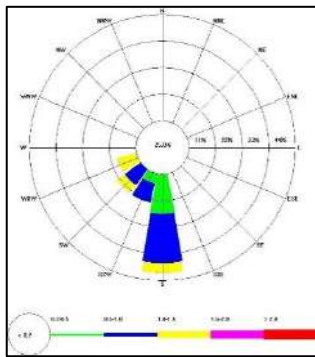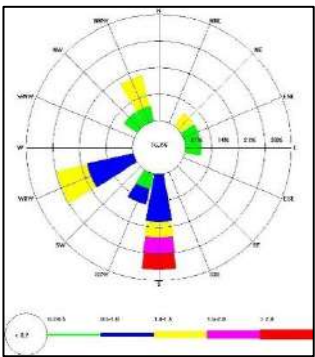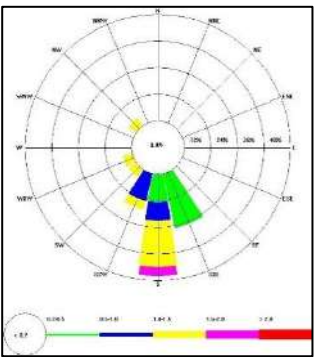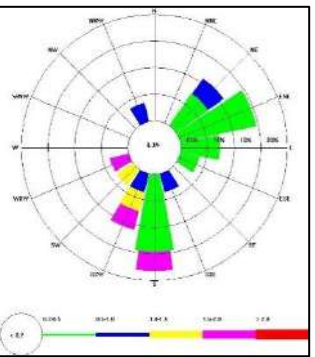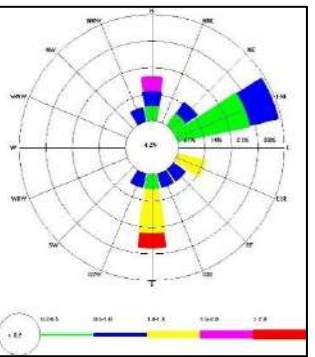เวลา	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
13:00-14:00	WSW	1.3	NNW	1.3	NW	1.3	SW	1.3	NNW	0.9
14:00-15:00	WSW	1.3	NNW	1.3	S	1.3	WSW	1.8	S	1.3
15:00-16:00	SW	1.3	NW	1.3	SW	1.3	SSW	1.8	S	2.7
16:00-17:00	S	0.9	WSW	0.9	S	1.8	S	1.8	ESE	1.3
17:00-18:00	S	0.9	WSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	ESE	1.3
18:00-19:00	SSW	0.9	WSW	0.9	SSW	1.3	NE	0.9	SE	0.9
19:00-20:00	S	0.9	S	0.9	S	1.3	NE	0.4	N	1.8
20:00-21:00	S	0.4	S	0.9	S	0.4	NE	0.4	S	0.4
21:00-22:00	SSW	0.4	S	1.8	S	0.4	E	0.4	ENE	0.4
22:00-23:00	S	0.9	S	2.2	S	1.3	ESE	0.4	NE	0.4
23:00-00:00	S	1.3	S	0.9	S	1.3	S	0.4	NE	0.9
00:00-01:00	S	0.4	NW	0.4	S	0.9	S	0.4	ENE	0.9
01:00-02:00	S	0.4	NW	0.1	SSE	0.4	S	0.4	ENE	0.9
02:00-03:00	SSW	0.1	NNW	0.4	SSE	0.4	S	0.4	ENE	0.4
03:00-04:00	SSW	1.1	N	0.1	S	0.4	ENE	0.4	ENE	0.1
04:00-05:00	SSW	2.1	E	0.4	SSE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4
05:00-06:00	S	3.1	ENE	0.1	SSE	0.4	ENE	0.1	ENE	0.4
06:00-07:00	SSE	4.1	ENE	0.4	SSE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4
07:00-08:00	SSW	5.1	NE	0.1	SSE	0.4	ENE	0.4	N	0.4
08:00-09:00	S	0.4	SSW	0.4	S	0.9	ENE	0.1	N	0.9
09:00-10:00	S	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	E	0.4	SSE	0.9
10:00-11:00	SW	0.9	WSW	1.3	S	1.3	SSE	0.9	S	1.3
11:00-12:00	SSW	0.9	S	1.3	WSW	1.3	SSW	1.3	S	1.3
12:00-13:00	SW	0.9	WSW	1.3	SSW	0.9	NNW	0.9	SSW	0.9
Wind Rose										

ตารางที่ 3-28 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดลาดไฟจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดลาดไฟจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 784160 E 1540424 N




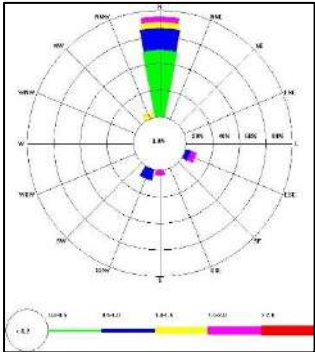
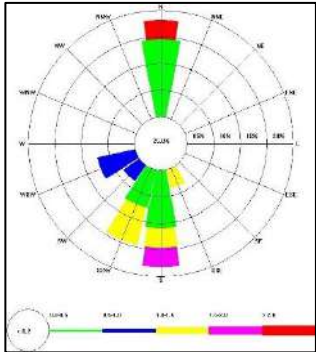
เวลา	7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
13:00-14:00	S	1.8	S	1.3
14:00-15:00	NNW	1.3	S	0.4
15:00-16:00	N	1.8	WSW	0.9
16:00-17:00	ESE	1.8	WSW	0.9
17:00-18:00	N	1.3	SW	0.9
18:00-19:00	N	0.9	SSW	1.3
19:00-20:00	N	0.9	SSW	0.4
20:00-21:00	N	0.9	SSW	0.4
21:00-22:00	N	0.4	S	0.4
22:00-23:00	N	0.4	S	0.1
23:00-00:00	N	0.4	N	0.1
00:00-01:00	N	0.4	N	0.1
01:00-02:00	N	0.9	N	0.1
02:00-03:00	N	0.4	N	0.1
03:00-04:00	N	0.4	N	0.1
04:00-05:00	N	0.4	N	0.4
05:00-06:00	N	0.4	N	0.4
06:00-07:00	N	0.4	N	0.4
07:00-08:00	N	0.4	N	0.4
08:00-09:00	N	0.4	S	0.4
09:00-10:00	N	0.4	SSE	1.3
10:00-11:00	ESE	0.9	SSW	1.3
11:00-12:00	SSW	0.9	S	1.8
12:00-13:00	SSW	0.9	N	2.2
Wind Rose				

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.2-0.5 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจักรีย์ อินดี๊ะ
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินดี๊ะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทีเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินดี๊ะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838



ตารางที่ 3-29 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชนิษฐ์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N

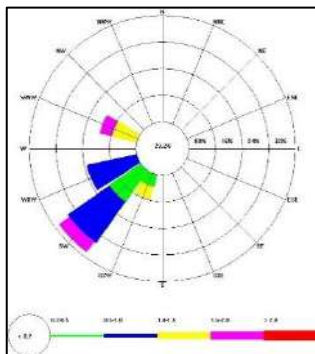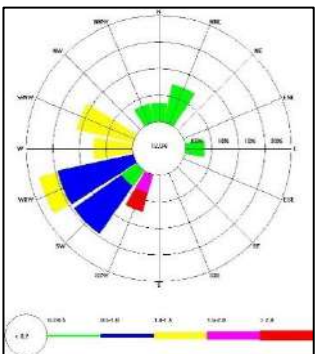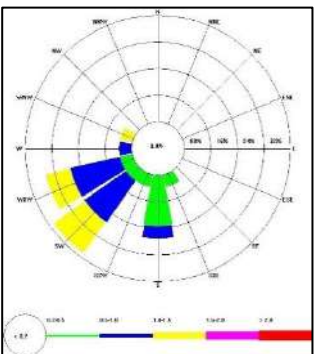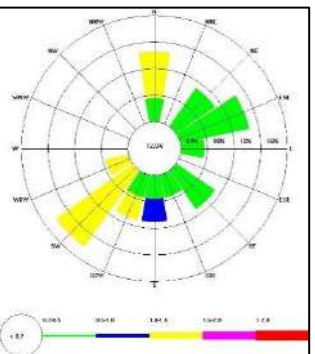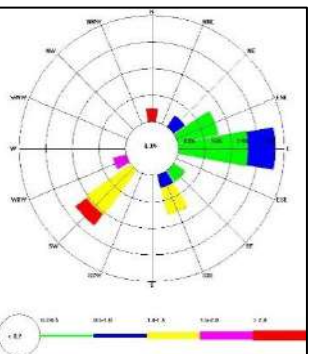เวลา	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
14:00-15:00	WNW	1.3	WNW	1.3	WNW	1.3	SW	1.3	WSW	1.8
15:00-16:00	WNW	1.8	WNW	1.3	SW	0.9	WSW	1.3	SW	2.7
16:00-17:00	WSW	0.9	WNW	1.3	WSW	1.3	SW	1.3	SSE	1.3
17:00-18:00	WSW	0.9	W	1.3	WSW..	0.9	SSW	1.3	SSE	1.3
18:00-19:00	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	0.9	NE	0.4	SSE	0.9
19:00-20:00	SW	0.4	WSW	0.9	WSW	0.9	SE	0.4	N	2.2
20:00-21:00	SW	0.4	SW	0.9	WSW	0.4	SE	0.1	SE	0.4
21:00-22:00	SW	0.4	SSW	2.2	SSW	0.4	SE	0.4	NE	0.9
22:00-23:00	SSW	1.3	SSW	1.8	SW	1.3	SSE	0.4	E	0.4
23:00-00:00	SW	1.8	SW	0.9	SW	1.3	S	0.4	E	0.4
00:00-01:00	SW	0.9	NNW	0.4	SW	0.9	N	0.4	E	0.9
01:00-02:00	SW	0.1	N	0.4	SW	0.4	SSW	0.4	ENE	0.4
02:00-03:00	SSW	0.1	NNE	0.4	S	0.4	SSE	0.1	ENE	0.4
03:00-04:00	S	0.1	NNE	0.4	S	0.4	ENE	0.4	E	0.1
04:00-05:00	SSW	0.1	E	0.4	SSE	0.4	ENE	0.4	E	0.1
05:00-06:00	ESE	0.1	SE	0.1	S	0.4	ENE	0.1	E	0.4
06:00-07:00	NNW	0.1	ENE	0.1	S	0.4	NE	0.4	ENE	0.4
07:00-08:00	SW	0.1	ENE	0.1	S	0.9	ENE	0.4	E	0.4
08:00-09:00	SSW	0.4	SW	0.4	SW	1.3	E	0.4	E	0.9
09:00-10:00	SW	0.9	SW	0.9	SW	0.9	S	0.9	E	0.4
10:00-11:00	WSW	0.9	WSW	0.9	SW	0.9	SW	1.3	SW	1.3
11:00-12:00	SW	0.9	WSW	0.9	WSW	1.3	SW	1.3	SW	1.3
12:00-13:00	SW	0.9	W	1.3	W	0.9	N	1.3	SW	1.3
13:00-14:00	WNW	1.3	WSW	1.3	WSW	0.9	N	1.3	SW	1.3
Wind Rose										

ตารางที่ 3-29 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N




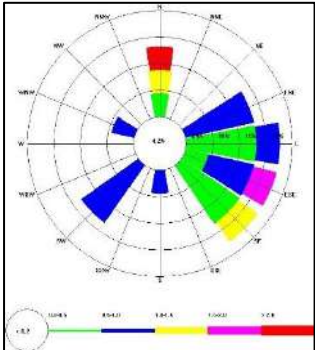
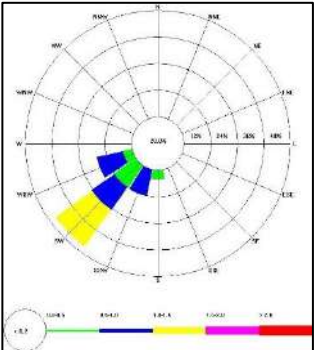
เวลา	7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
14:00-15:00	WNW	0.9	SW	0.9
15:00-16:00	N	2.2	WSW	0.9
16:00-17:00	ESE	1.8	WSW	0.9
17:00-18:00	SE	1.3	WSW	0.9
18:00-19:00	ESE	0.9	SW	0.9
19:00-20:00	ENE	0.9	WSW	0.4
20:00-21:00	E	0.9	SW	0.4
21:00-22:00	ENE	0.9	SW	0.4
22:00-23:00	ENE	0.9	SW	0.1
23:00-00:00	E	0.1	SW	0.1
00:00-01:00	E	0.4	SSW	0.1
01:00-02:00	N	1.3	SSW	0.1
02:00-03:00	N	0.4	SSW	0.1
03:00-04:00	SE	0.4	SSW	0.9
04:00-05:00	SE	0.4	SW	0.9
05:00-06:00	ESE	0.4	SSW	0.9
06:00-07:00	E	0.4	SSW	0.9
07:00-08:00	SE	0.4	SW	0.4
08:00-09:00	E	0.4	S	0.4
09:00-10:00	ESE	0.9	SW	1.3
10:00-11:00	S	0.9	SW	1.3
11:00-12:00	SW	0.9	SW	1.3
12:00-13:00	SW	0.9	SW	1.3
13:00-14:00	SW	0.9	SW	1.3
Wind Rose				

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-1.0 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายไกรวิญช์ แสงแก้ว
ชื่อผู้บันทึก : นายไกรวิญช์ แสงแก้ว
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันทมีน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายไกรวิญช์ แสงแก้วเลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ- 0001
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838



ตารางที่ 3-30 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 775950 E 1539568 N

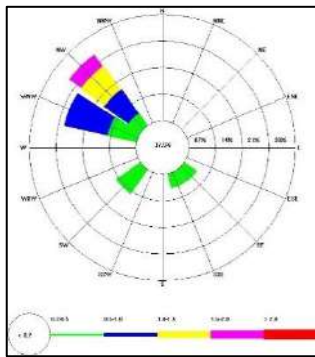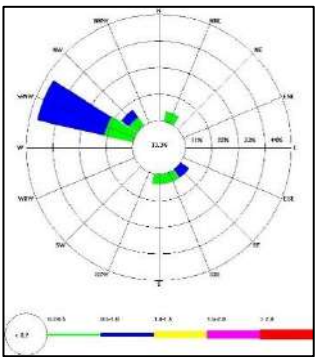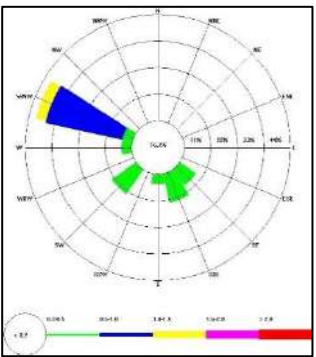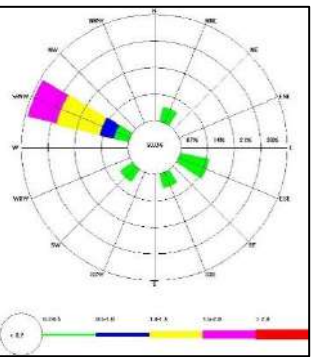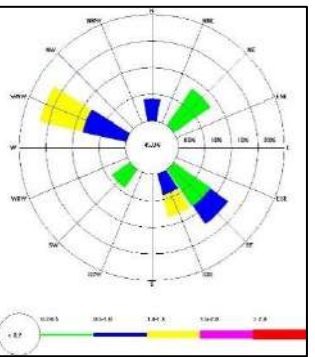เวลา	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
10:00-11:00	NW	1.3	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.3	WNW	0.9
11:00-12:00	NW	1.3	WNW	0.9	WNW	0.4	WNW	0.9	WNW	0.9
12:00-13:00	NW	1.8	WNW	0.4	WNW	0.9	WNW	1.3	WNW	1.3
13:00-14:00	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.8	WNW	1.3
14:00-15:00	NW	0.9	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.8	SSE	0.9
15:00-16:00	WNW	0.9	NW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.3	SSE	1.3
16:00-17:00	WNW	0.9	NW	0.4	WNW	1.3	WNW	0.4	SE	0.9
17:00-18:00	SW	0.4	WNW	0.9	WNW	0.9	NNE	0.4	SE	0.4
18:00-19:00	SW	0.1	SW	0.1	W	0.4	NW	0.1	N	0.9
19:00-20:00	SW	0.1	SSE	0.4	WNW	0.1	NW	0.1	ESE	0.1
20:00-21:00	SW	0.1	SE	0.9	WNW	0.1	NW	0.1	NE	0.4
21:00-22:00	SE	0.4	S	0.4	SW	0.4	ESE	0.4	ENE	0.1
22:00-23:00	SW	0.4	WNW	0.4	SW	0.4	ESE	0.1	ENE	0.1
23:00-00:00	NW	0.4	NE	0.1	SW	0.4	SE	0.1	E	0.1
00:00-01:00	SW	0.1	NE	0.1	SSW	0.1	ESE	0.1	E	0.1
01:00-02:00	WSW	0.1	NNE	0.4	SSE	0.4	ESE	0.1	E	0.1
02:00-03:00	S	0.1	NNE	0.1	SE	0.4	ESE	0.1	E	0.1
03:00-04:00	SSE	0.4	NE	0.1	ESE	0.1	ESE	0.1	NE	0.1
04:00-05:00	SE	0.1	NE	0.1	S	0.4	ESE	0.1	NE	0.1
05:00-06:00	WNW	0.1	NE	0.1	SSE	0.4	ENE	0.1	NE	0.1
06:00-07:00	WNW	0.1	NE	0.1	SSE	0.4	ENE	0.1	NE	0.1
07:00-08:00	WNW	0.4	WNW	0.4	SE	0.4	ESE	0.4	NE	0.4
08:00-09:00	WNW	0.4	WNW	0.9	WNW	0.9	SSE	0.4	SE	0.4
09:00-10:00	NW	0.9	WNW	0.9	WNW	0.9	SW	0.4	SW	0.4
Wind Rose										

ตารางที่ 3-30 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสั้มพุง)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกสั้มพุง)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 775950 E 1539568 N

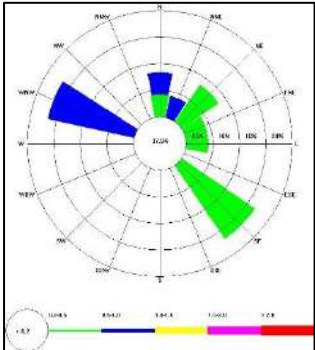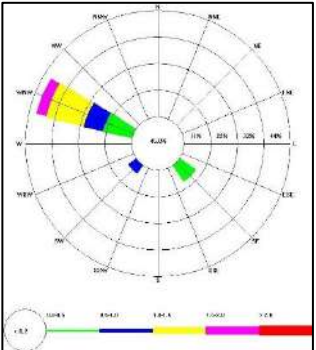เวลา	7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66	
	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)
10:00-11:00	WNW	0.9	WNW	0.4
11:00-12:00	WNW	0.9	WNW	0.9
12:00-13:00	WNW	0.9	WNW	1.3
13:00-14:00	WNW	0.9	WNW	1.3
14:00-15:00	NNE	0.9	WNW	1.3
15:00-16:00	E	0.9	WNW	1.8
16:00-17:00	SE	0.4	WNW	1.3
17:00-18:00	SE	0.4	WNW	0.9
18:00-19:00	ENE	0.4	WNW	0.4
19:00-20:00	NE	0.4	WNW	0.4
20:00-21:00	E	0.4	WNW	0.1
21:00-22:00	NE	0.4	W	0.1
22:00-23:00	E	0.1	SSW	0.1
23:00-00:00	W	0.1	SSW	0.1
00:00-01:00	N	0.4	SSE	0.1
01:00-02:00	NNE	0.1	SSW	0.1
02:00-03:00	NNE	0.1	WSW	0.1
03:00-04:00	ESE	0.1	WSW	0.1
04:00-05:00	SE	0.1	SW	0.1
05:00-06:00	SE	0.1	SE	0.4
06:00-07:00	E	0.1	WSW	0.1
07:00-08:00	E	0.1	W	0.1
08:00-09:00	SE	0.4	SE	0.4
09:00-10:00	SE	0.4	SW	0.9
Wind Rose				

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-1.0 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจักรีชัย อินต๊ะ
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีชัย อินต๊ะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีชัย อินต๊ะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ๖-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

การเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566 แสดงได้ดังตารางที่ 3-31 และรูปที่ 3-5 ถึงรูปที่ 3-9 สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของสถานีดตรวจวัดรอบโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาแนวโน้มแล้ว พบว่า ความเข้มข้นฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) สูงสุด 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) สูงสุด 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศนั้นมีค่าไม่แตกต่างกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา และมีระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน



ตารางที่ 3-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	PM ₁₀ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	NO ₂ 1 ชั่วโมง (ppm)	SO ₂ 1 ชั่วโมง (ppm)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppm)
1. บ้านหลังถ้ำ (วัดหลังถ้ำ)	13-20 มิ.ย. 61	0.044-0.079	0.010-0.018	0.0042-0.0210	0.0012-0.0021	0.0016-0.0018
	7-14 พ.ย. 61	0.044-0.089	0.029-0.049	0.0024-0.0166	0.0011-0.0042	0.0012-0.0016
	22-29 มิ.ย. 62	0.043-0.124	0.031-0.060	0.0034-0.0163	0.0002-0.0048	0.0008-0.0015
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	0.043-0.070	0.014-0.029	0.0032-0.0175	0.0004-0.0025	0.0008-0.0013
	8-15 มิ.ย. 63	0.046-0.060	0.019-0.029	0.0031-0.0153	0.0004-0.0023	0.0009-0.0015
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	0.058-0.133	0.019-0.048	0.0051-0.0139	0.0006-0.0016	0.0008-0.0014
	4-11 มิ.ย. 64	0.033-0.049	0.019-0.028	0.0007-0.0120	0.0008-0.0063	0.0015-0.0021
	15-22 พ.ย. 64	0.034-0.042	0.010-0.011	0.0032-0.0123	0.0002-0.0054	0.0011-0.0026
	14-21 มิ.ย. 65	0.033-0.052	0.020-0.030	0.0042-0.0131	0.0007-0.0034	0.0013-0.0018
	10-17 พ.ย. 65	0.032-0.065	0.015-0.045	0.0050-0.0380	0.0007-0.0017	0.0011-0.0013
	2-9 มิ.ย. 66	0.050-0.056	0.024-0.035	0.0080-0.0132	0.0006-0.0027	0.0012-0.0014
2. โรงเรียนบ้านโคก กระทอน	13-20 มิ.ย. 61	0.053-0.089	0.027-0.048	0.0010-0.0213	0.0007-0.0088	0.0011-0.0023
	7-14 พ.ย. 61	0.015-0.030	0.013-0.027	0.0027-0.0153	0.0013-0.0021	0.0017-0.0019
	22-29 มิ.ย. 62	0.033-0.057	0.015-0.029	0.0018-0.0117	0.0001-0.0043	0.0008-0.0018
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	0.052-0.090	0.038-0.049	0.0022-0.0184	0.0003-0.0017	0.0007-0.0010
	8-15 มิ.ย. 63	0.043-0.063	0.017-0.036	0.0006-0.0186	0.0003-0.0016	0.0009-0.0014
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	0.021-0.034	0.017-0.021	0.0032-0.0104	0.0004-0.0040	0.0010-0.0019
	4-11 มิ.ย. 64	0.035-0.060	0.020-0.027	0.0020-0.0403	0.0007-0.0040	0.0010-0.0018
	15-22 พ.ย. 64	0.030-0.053	0.018-0.028	0.0042-0.0240	0.0007-0.0028	0.0011-0.0019
	14-21 มิ.ย. 65	0.041-0.060	0.016-0.026	0.0026-0.0208	0.0006-0.0020	0.0014-0.0015
	10-17 พ.ย. 65	0.037-0.062	0.028-0.043	0.0025-0.0193	0.0006-0.0015	0.0010-0.0012
	2-9 มิ.ย. 66	0.043-0.084	0.017-0.023	0.0064-0.0239	0.0006-0.0016	0.0011-0.0013



ตารางที่ 3-31 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	PM ₁₀ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	NO ₂ 1 ชั่วโมง (ppm)	SO ₂ 1 ชั่วโมง (ppm)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppm)
3. วัดลาดไฟจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)	13-20 มิ.ย. 61	0.029-0.046	0.010-0.021	0.0016-0.0126	0.0004-0.0017	0.0013-0.0014
	7-14 พ.ย. 61	0.039-0.075	0.022-0.049	0.0026-0.0118	0.0001-0.0029	0.0013-0.0020
	22-29 มิ.ย. 62	0.031-0.069	0.020-0.038	0.0015-0.0145	0.0004-0.0023	0.0008-0.0009
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	0.030-0.057	0.015-0.028	0.0031-0.0141	0.0005-0.0014	0.0009-0.0012
	8-15 มิ.ย. 63	0.034-0.062	0.007-0.014	0.0019-0.0350	0.0004-0.0029	0.0012-0.0014
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	0.034-0.052	0.015-0.038	0.0010-0.0095	0.0005-0.0012	0.0008-0.0010
	4-11 มิ.ย. 64	0.041-0.072	0.0021-0.033	0.0033-0.0244	0.0013-0.0030	0.0017-0.0021
	15-22 พ.ย. 64	0.035-0.060	0.010-0.016	0.0034-0.0180	0.0006-0.0039	0.0014-0.0020
	14-21 มิ.ย. 65	0.041-0.080	0.014-0.044	0.0040-0.0126	0.0005-0.0017	0.0012-0.0014
	10-17 พ.ย. 65	0.044-0.070	0.024-0.044	0.0041-0.0180	0.0005-0.0016	0.0009-0.0011
	2-9 มิ.ย. 66	0.040-0.055	0.022-0.039	0.0069-0.0169	0.0006-0.0021	0.0009-0.0015
4. บ้านโคกส้มเสี้ยว	13-20 มิ.ย. 61	0.040-0.068	0.026-0.045	0.0053-0.0214	0.0005-0.0024	0.0010-0.0014
	7-14 พ.ย. 61	0.039-0.096	0.016-0.036	0.0012-0.0288	0.0003-0.0011	0.0006-0.0008
	22-29 มิ.ย. 62	0.036-0.081	0.020-0.030	0.0017-0.0153	0.0005-0.0014	0.0008-0.0010
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	0.089-0.205	0.025-0.031	0.0013-0.0301	0.0009-0.0029	0.0013-0.0017
	8-15 มิ.ย. 63	0.031-0.039	0.015-0.018	0.0011-0.0179	0.0004-0.0039	0.0014-0.0017
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	0.030-0.053	0.019-0.030	0.0033-0.0237	0.0003-0.0018	0.0007-0.0012
	4-11 มิ.ย. 64	0.030-0.059	0.017-0.026	0.0039-0.0238	0.0004-0.0026	0.0014-0.0019
	15-22 พ.ย. 64	0.037-0.058	0.018-0.032	0.0027-0.0156	0.0006-0.0019	0.0012-0.0013
	14-21 มิ.ย. 65	0.050-0.076	0.021-0.030	0.0025-0.0176	0.0004-0.0020	0.0011-0.0016
	10-17 พ.ย. 65	0.049-0.067	0.021-0.046	0.0045-0.0194	0.0001-0.0027	0.0009-0.0017
	2-9 มิ.ย. 66	0.053-0.068	0.029-0.039	0.0075-0.0136	0.0001-0.0021	0.0008-0.0014
5. วัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)	13-20 มิ.ย. 61	0.108-0.174	0.048-0.086	0.0050-0.0873	0.0010-0.0031	0.0009-0.0014
	7-14 พ.ย. 61	0.079-0.278	0.033-0.091	0.0012-0.0378	0.0000-0.0075	0.0016-0.0024
	22-29 มิ.ย. 62	0.078-0.118	0.032-0.064	0.0034-0.0256	0.0011-0.0034	0.0015-0.0019
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	0.171-0.320	0.080-0.112	0.0046-0.0156	0.0006-0.0045	0.0012-0.0017
	8-15 มิ.ย. 63	0.032-0.038	0.020-0.026	0.0019-0.0266	0.0002-0.0020	0.0009-0.0014
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	0.039-0.094	0.010-0.031	0.0035-0.0206	0.0001-0.0042	0.0006-0.0014
	4-11 มิ.ย. 64	0.054-0.078	0.027-0.035	0.0027-0.0173	0.0009-0.0018	0.0012-0.0013
	15-22 พ.ย. 64	0.062-0.095	0.030-0.050	0.0023-0.0112	0.0003-0.0031	0.0009-0.0013
	14-21 มิ.ย. 65	0.065-0.152	0.039-0.067	0.0023-0.0262	0.0003-0.0024	0.0010-0.0015
	10-17 พ.ย. 65	0.063-0.230	0.037-0.111	0.0008-0.0218	0.0012-0.0272	0.0027-0.0054
	2-9 มิ.ย. 66	0.046-0.092	0.016-0.035	0.0056-0.0207	0.0009-0.0015	0.0010-0.0013
มาตรฐาน		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{2/}	0.30 ^{3/}	0.12 ^{1/}


มาตรฐาน : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{2/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
^{3/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยบริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ข้อมูลตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในภาคผนวก ก-3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

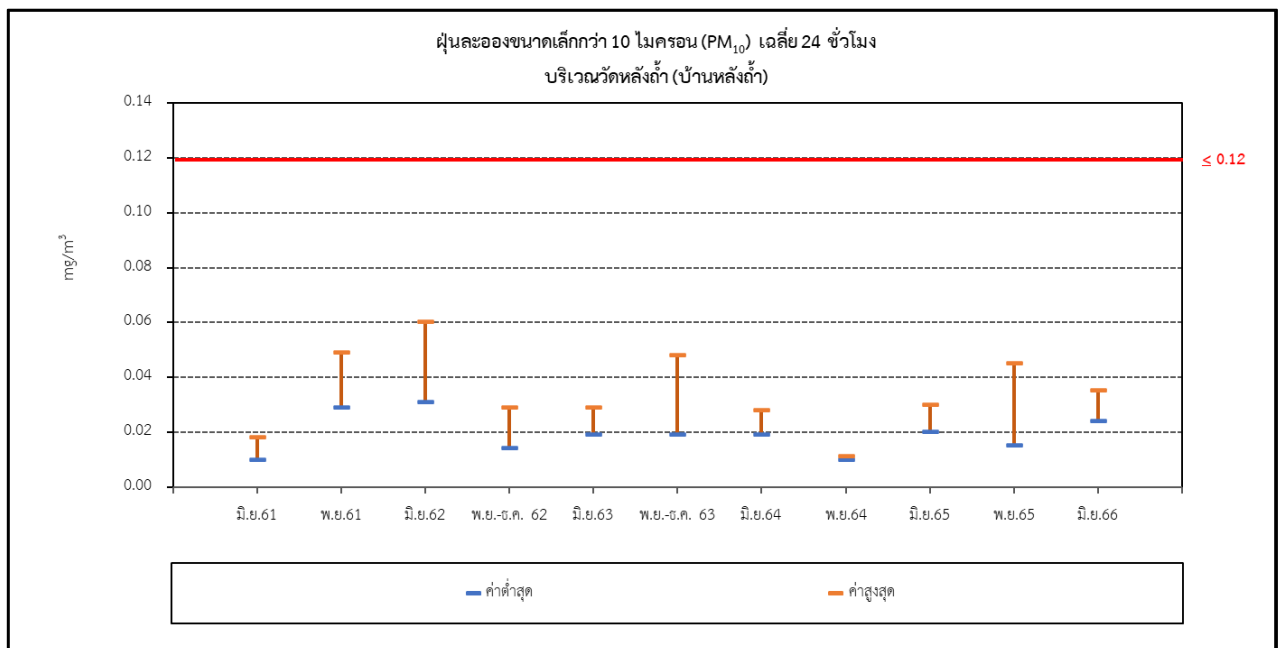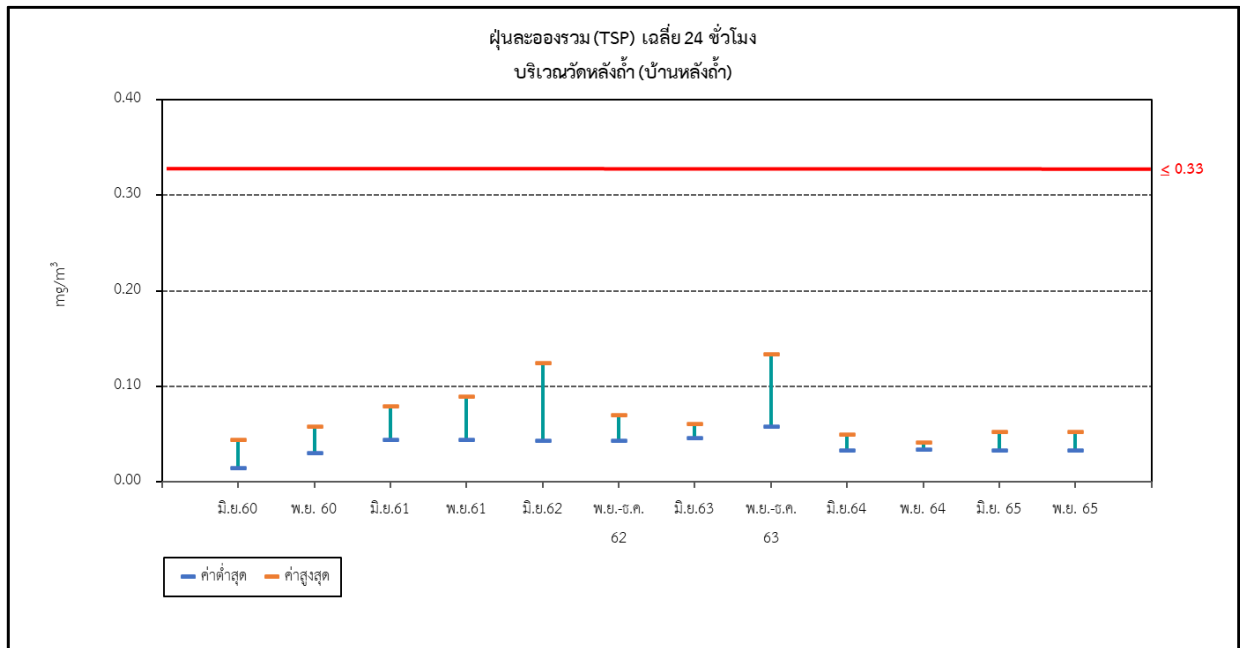



รูปที่ 3-5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

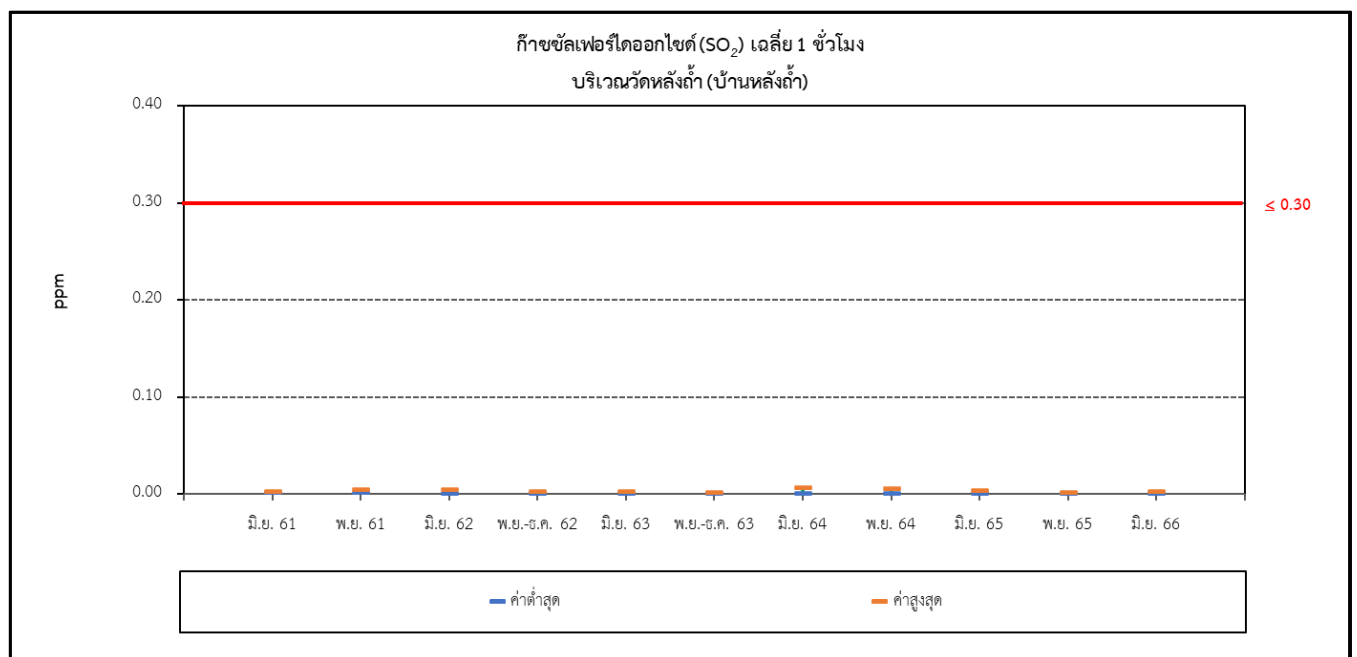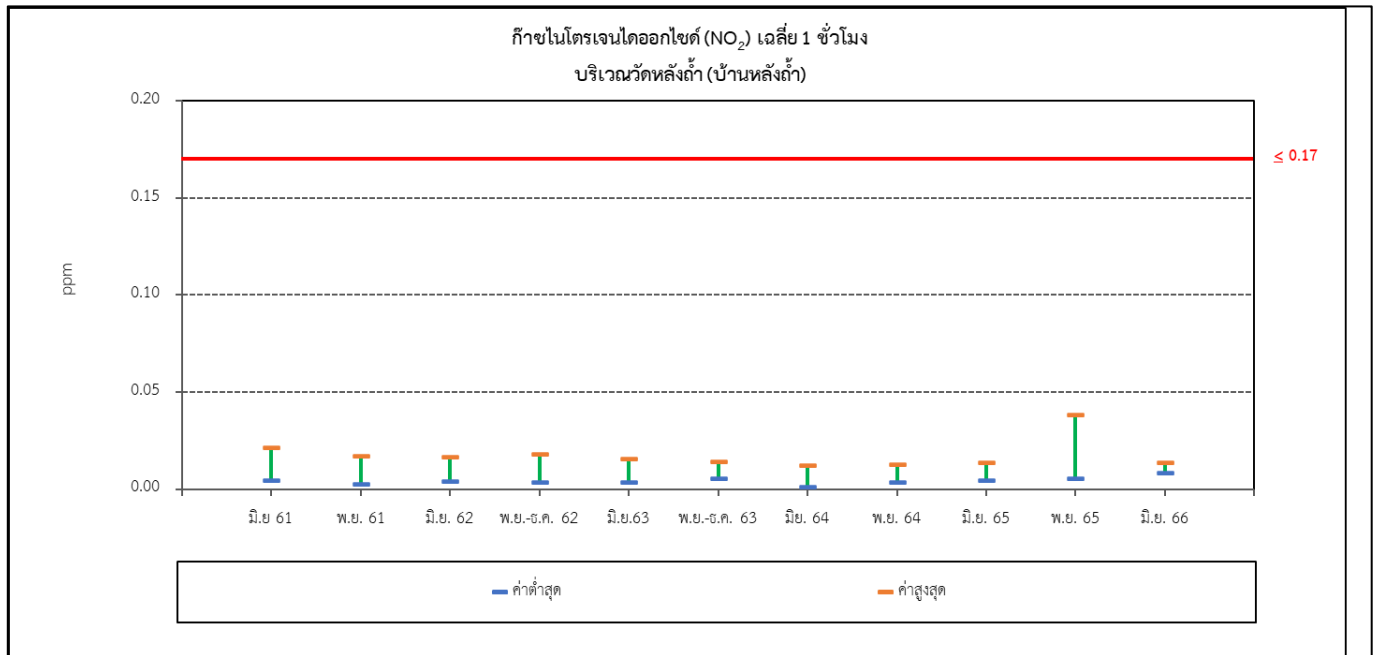

รูปที่ 3-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566


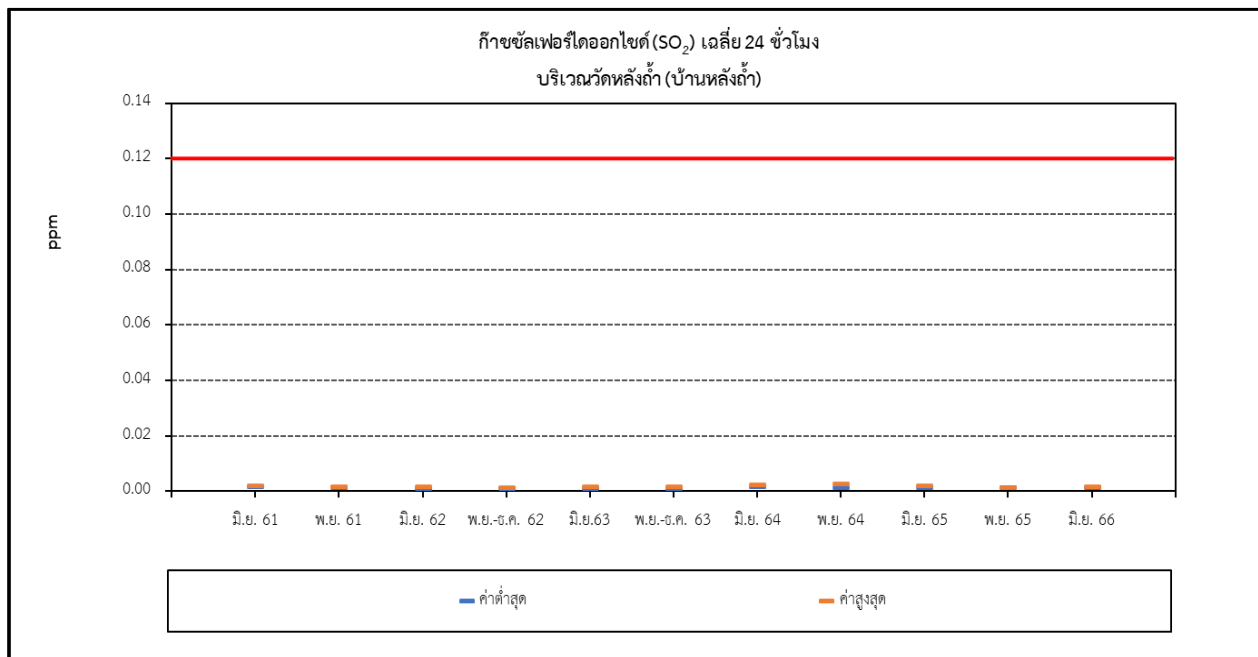


รูปที่ 3-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดหลังถ้ำ (บ้านหลังถ้ำ) ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566

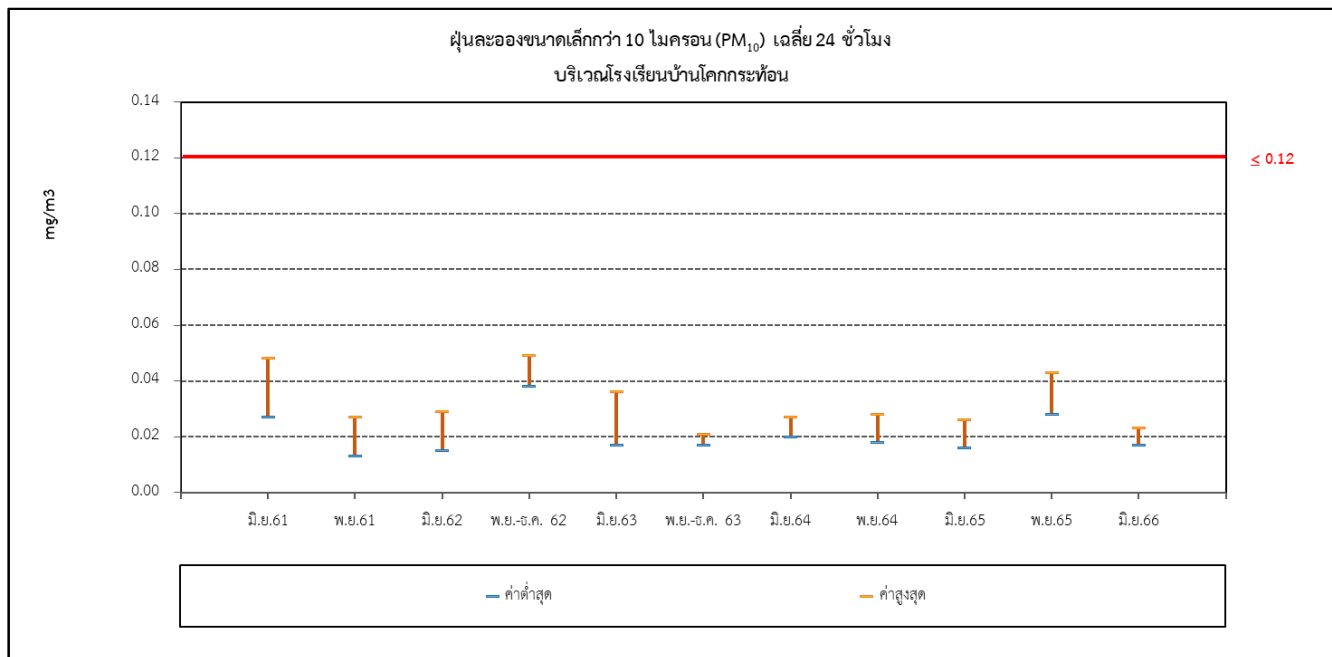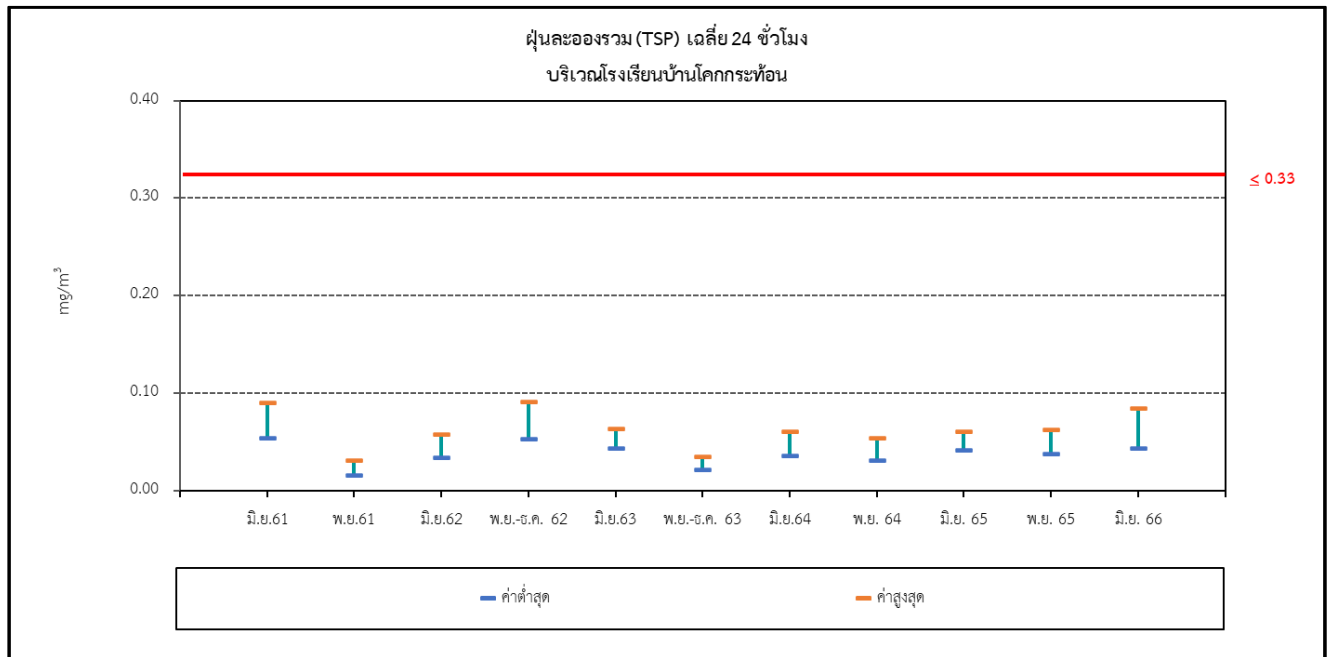


รูปที่ 3-6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน



ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

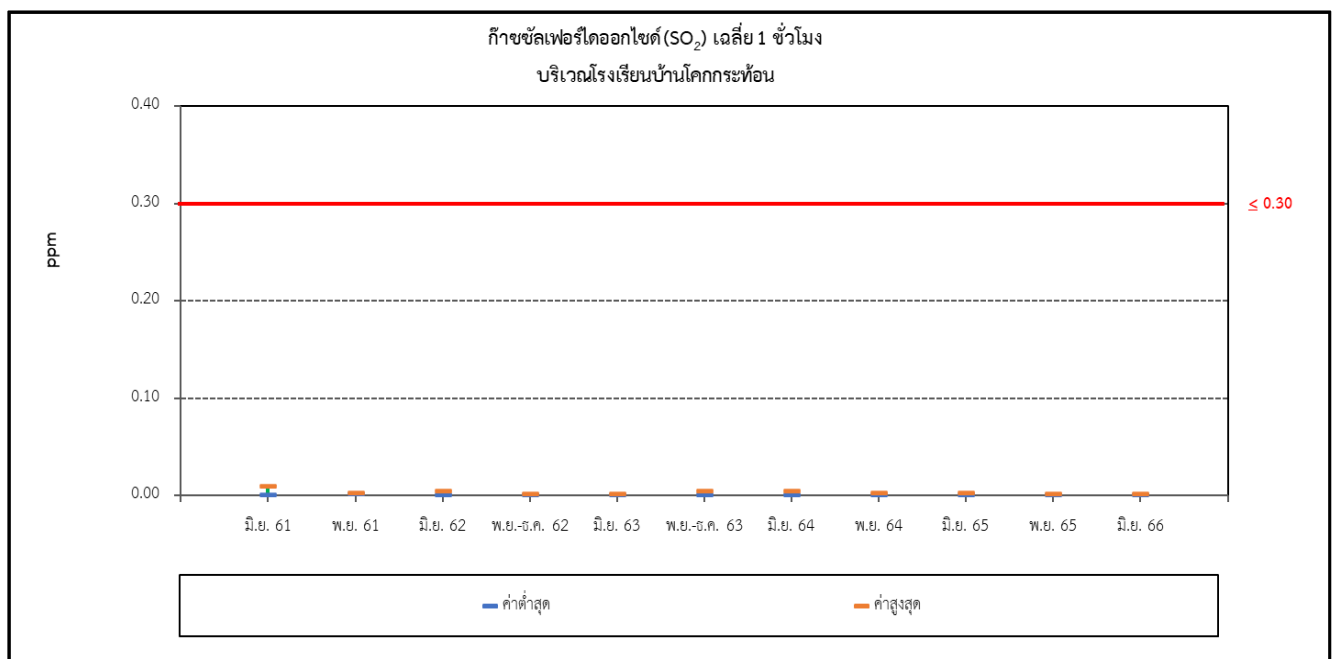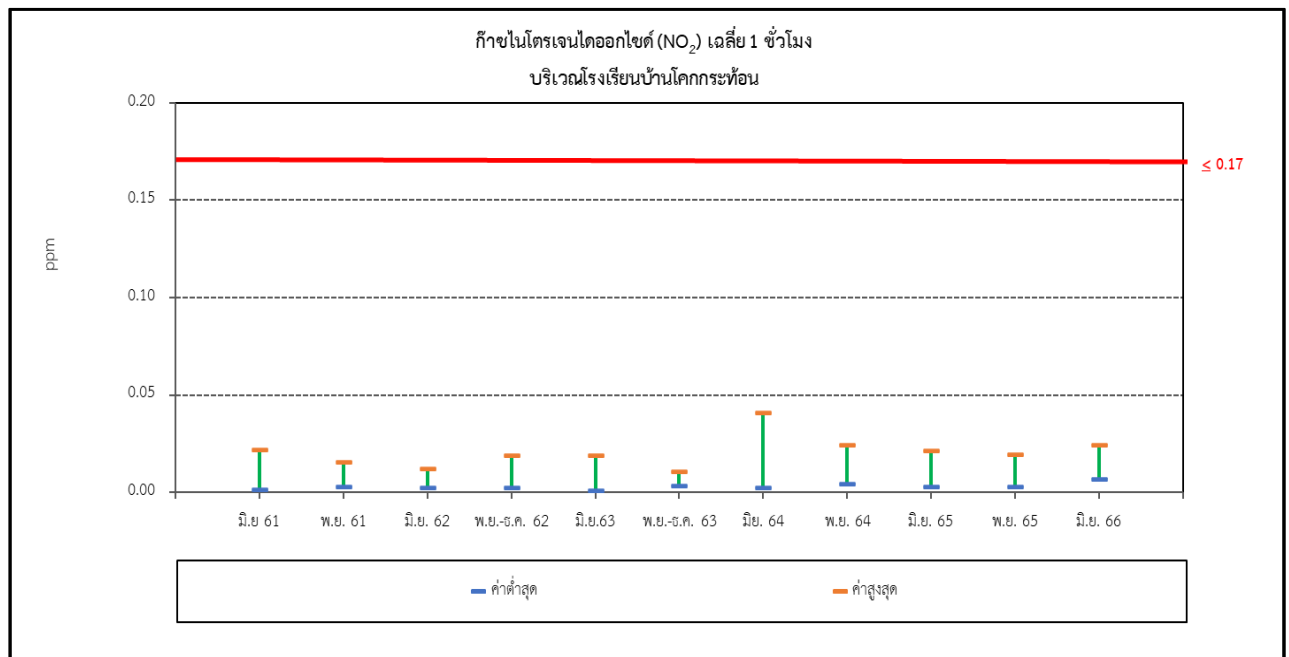



รูปที่ 3-6 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

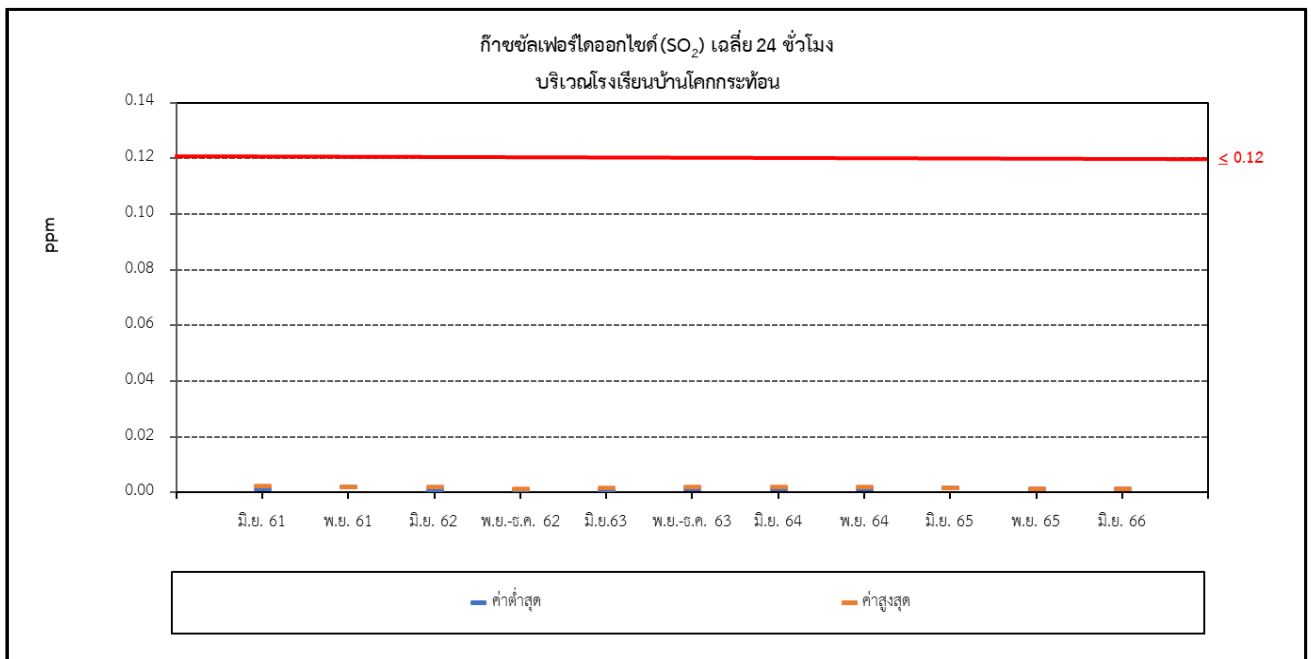


รูปที่ 3-6 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

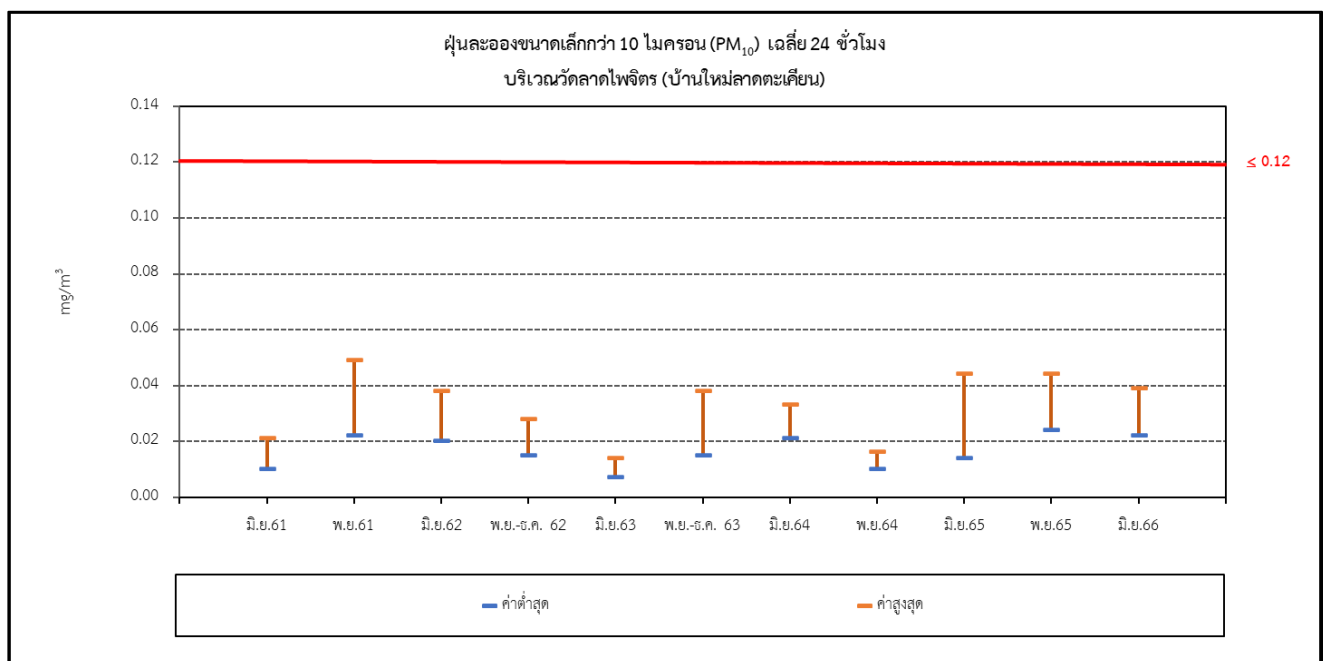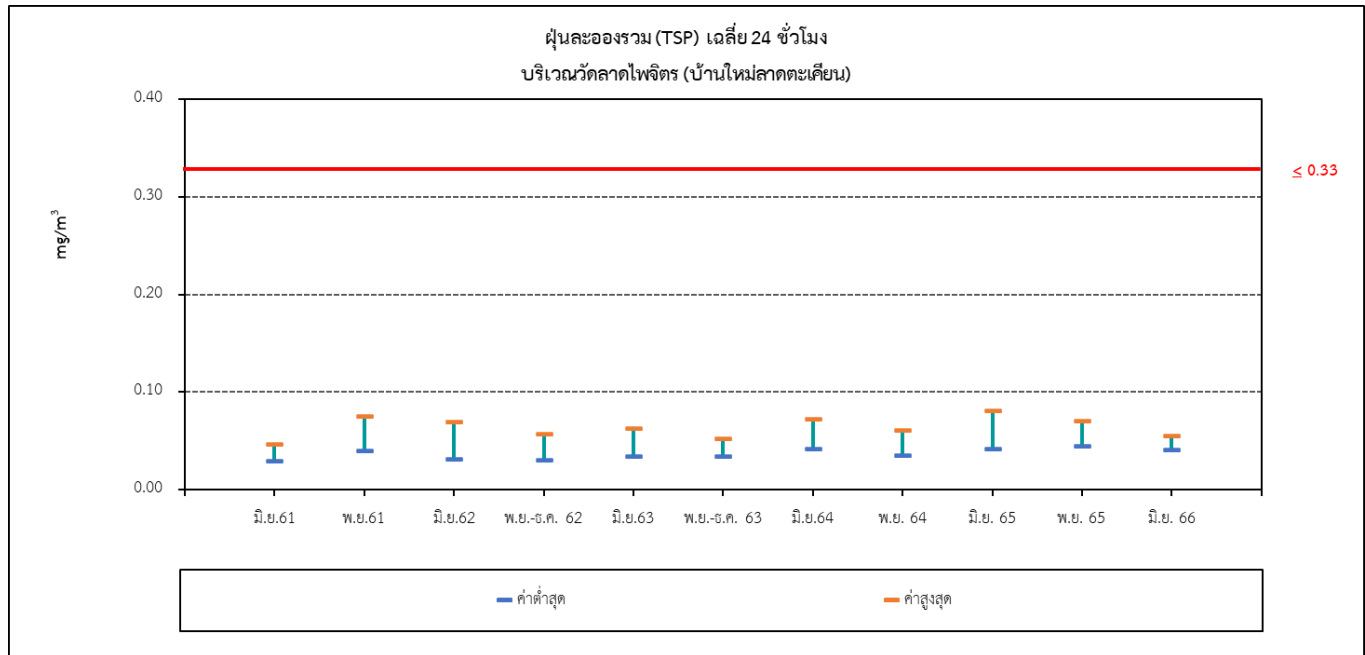



รูปที่ 3-7 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

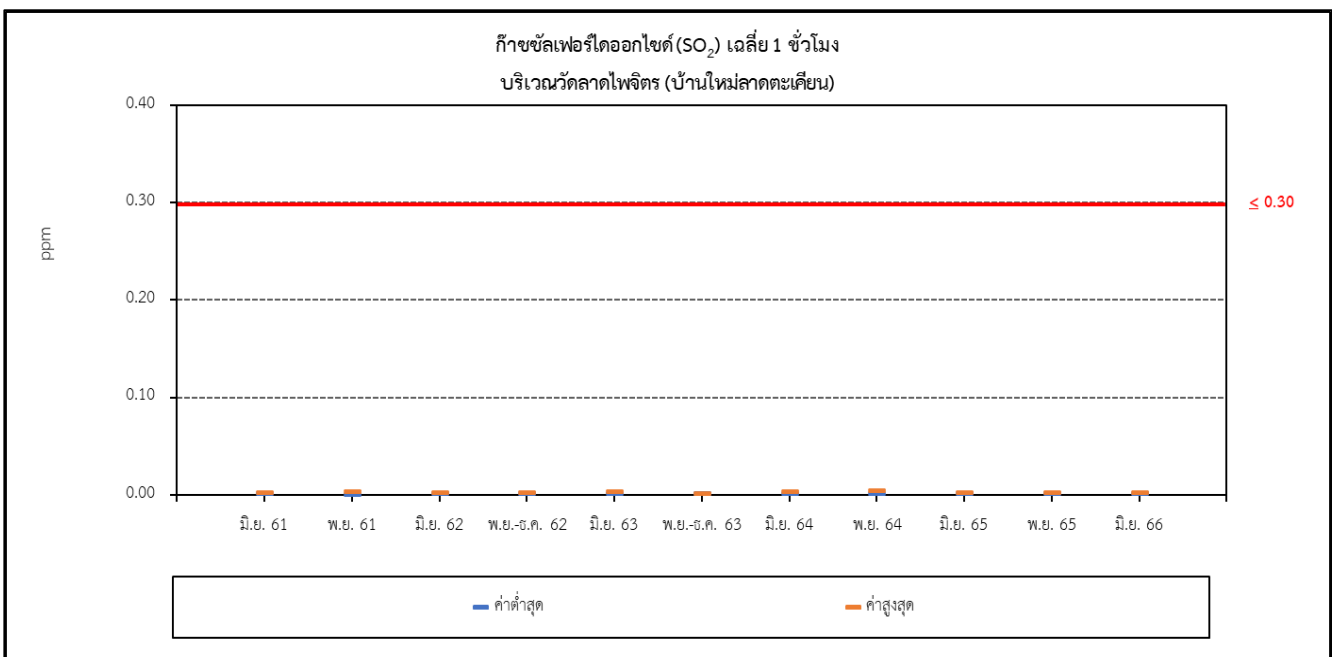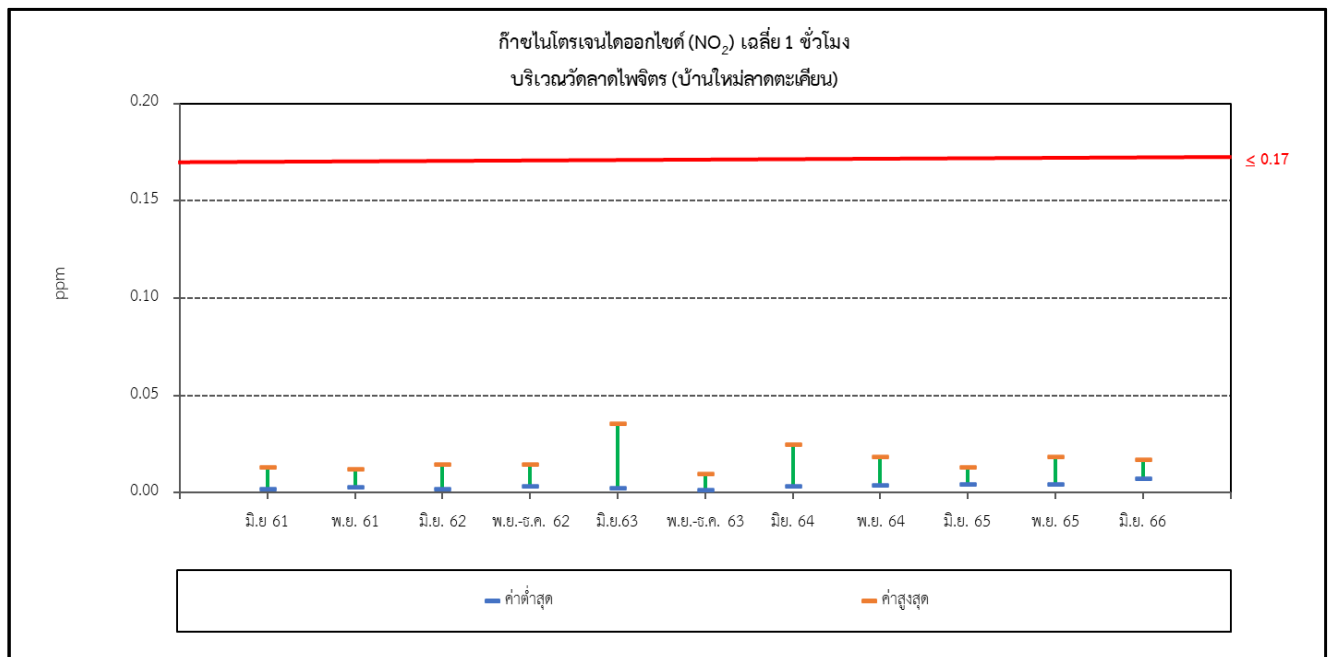



รูปที่ 3-7 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

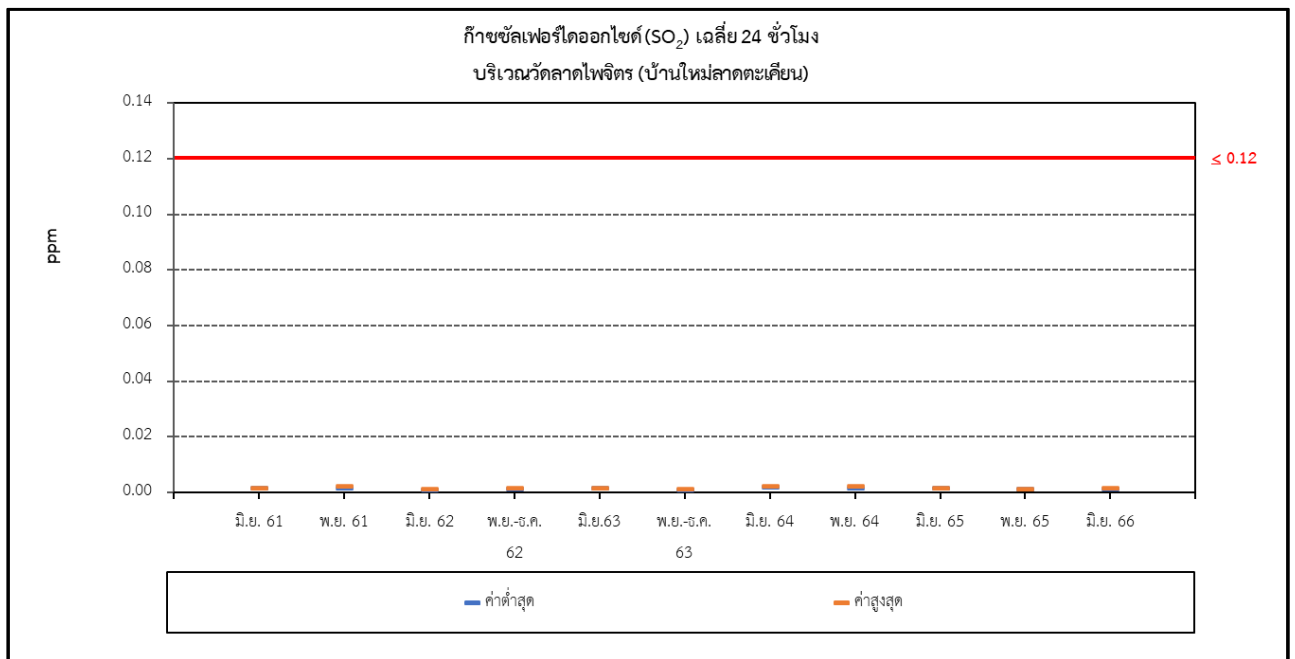


รูปที่ 3-7 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดลาดไพจิตร (บ้านใหม่ลาดตะเคียน)
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

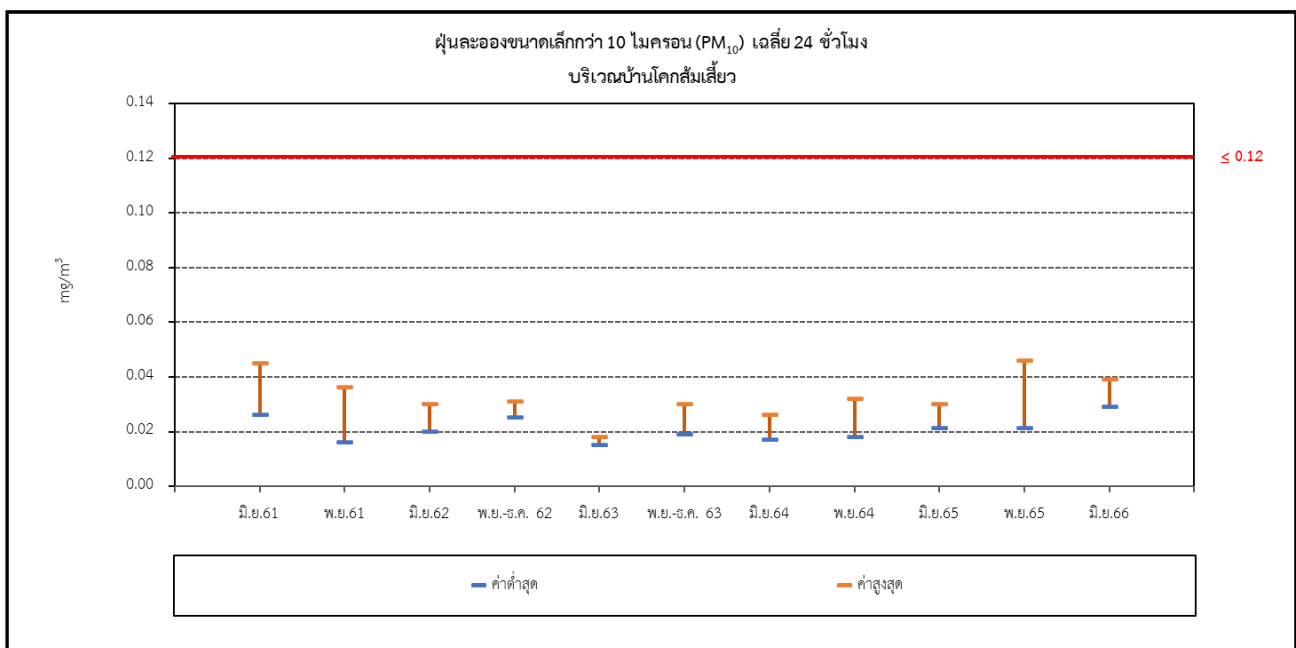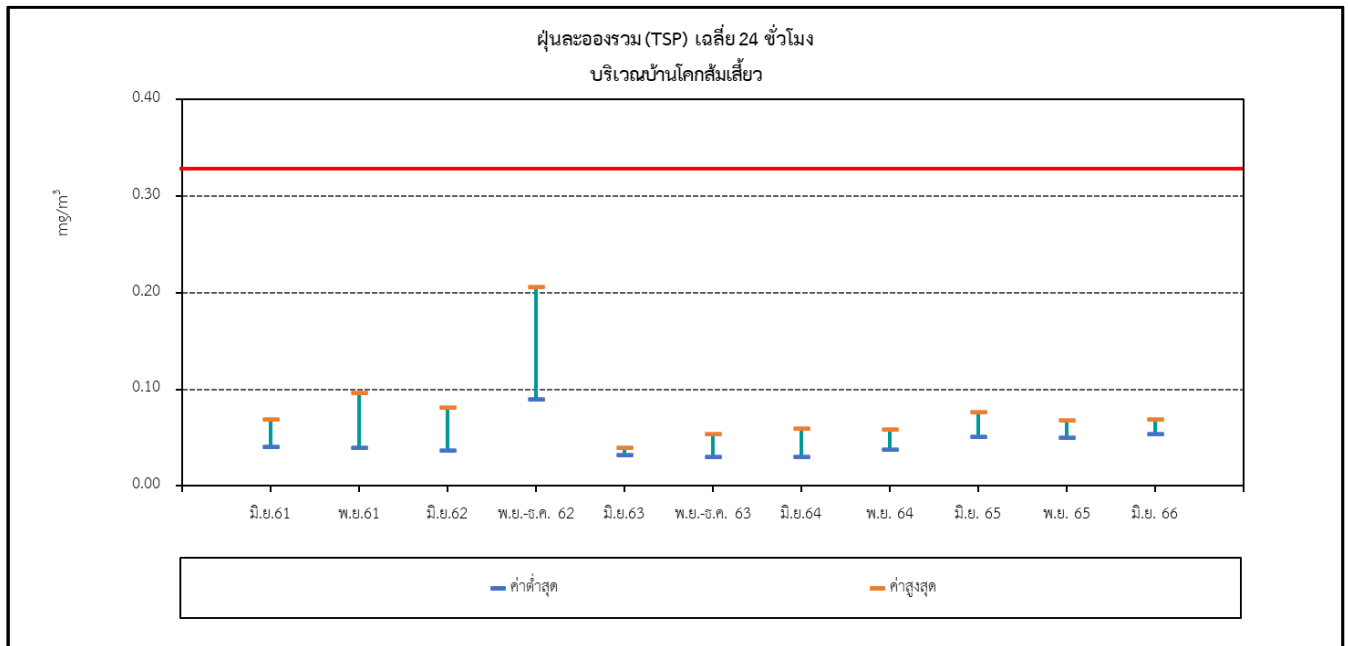



รูปที่ 3-8 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

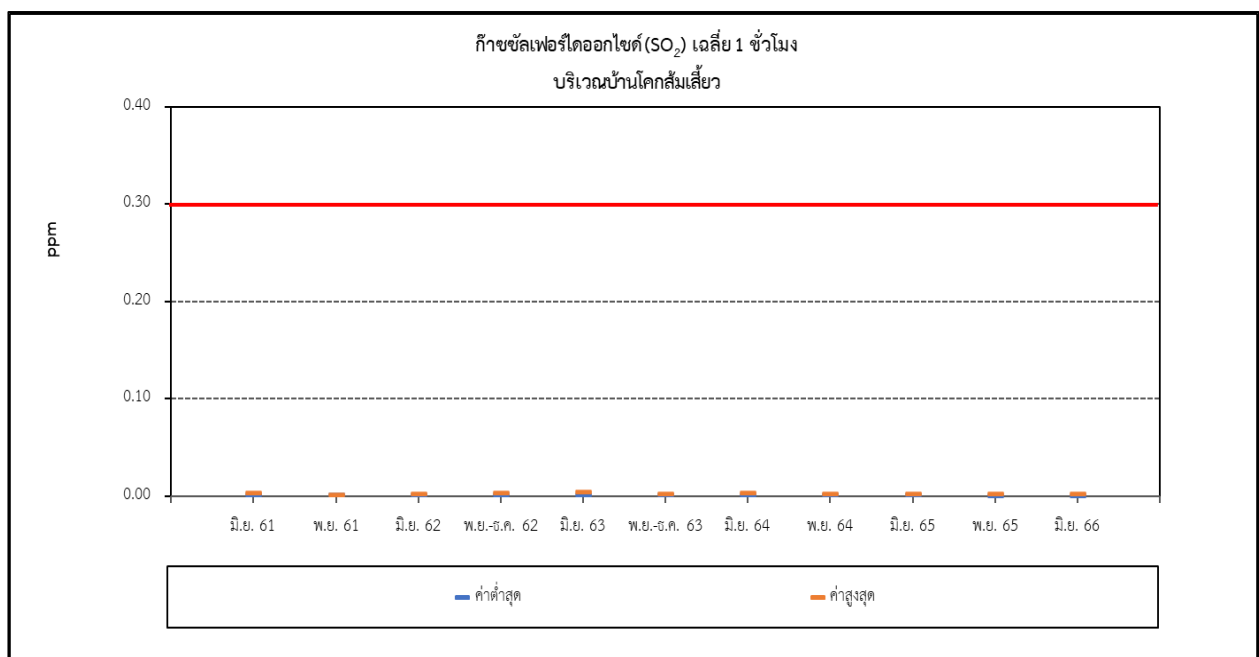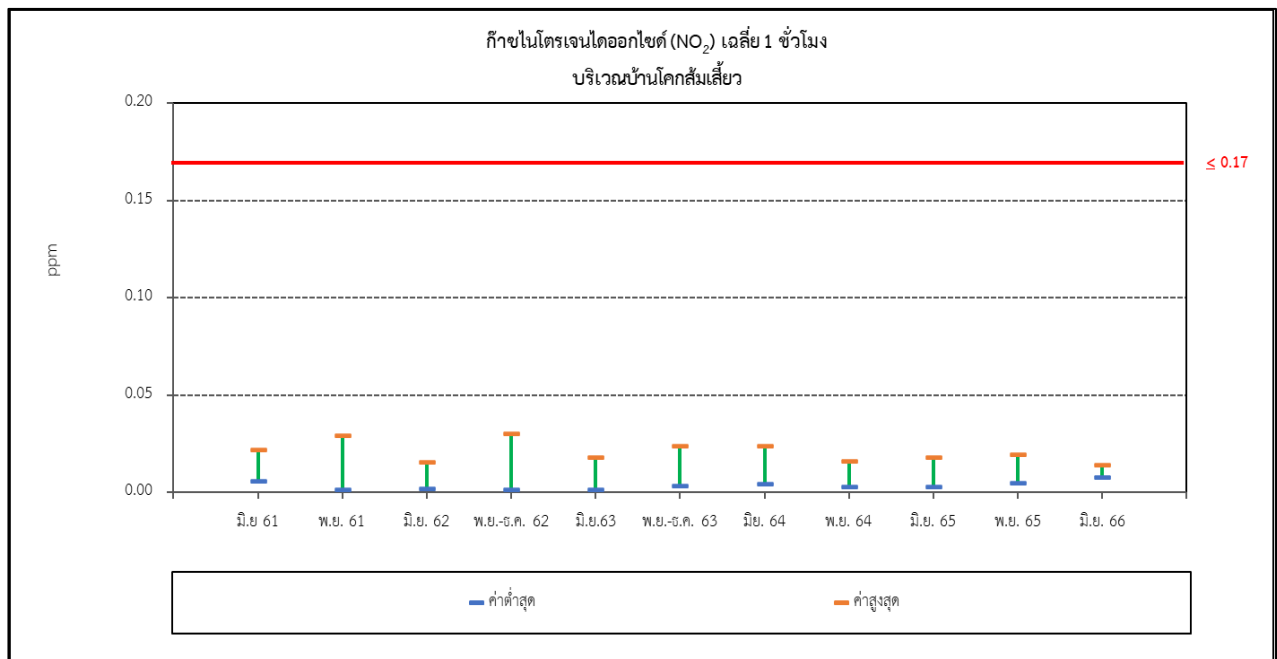



รูปที่ 3-8 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

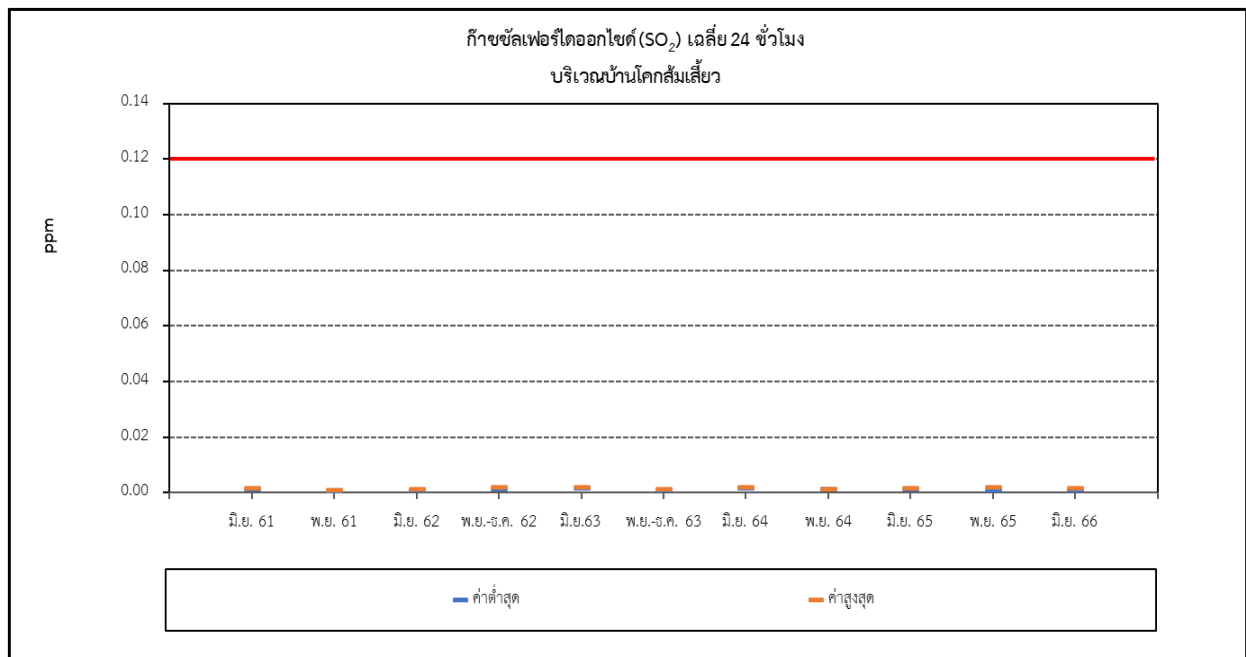


รูปที่ 3-8 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

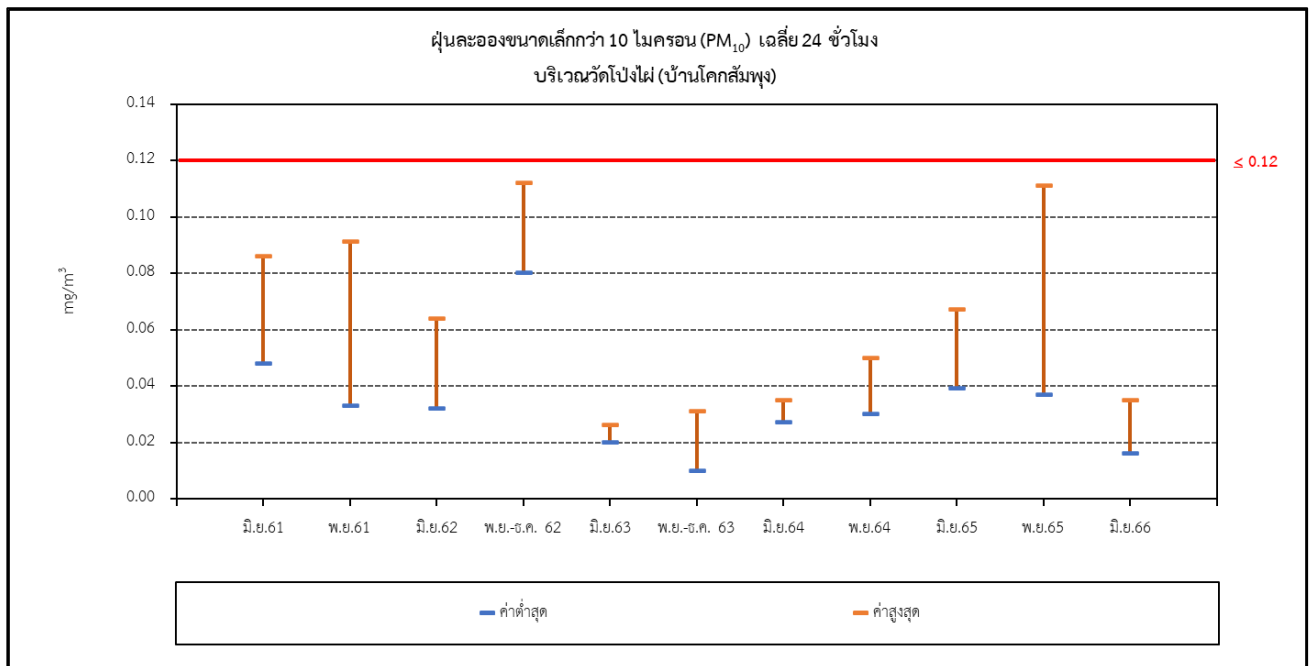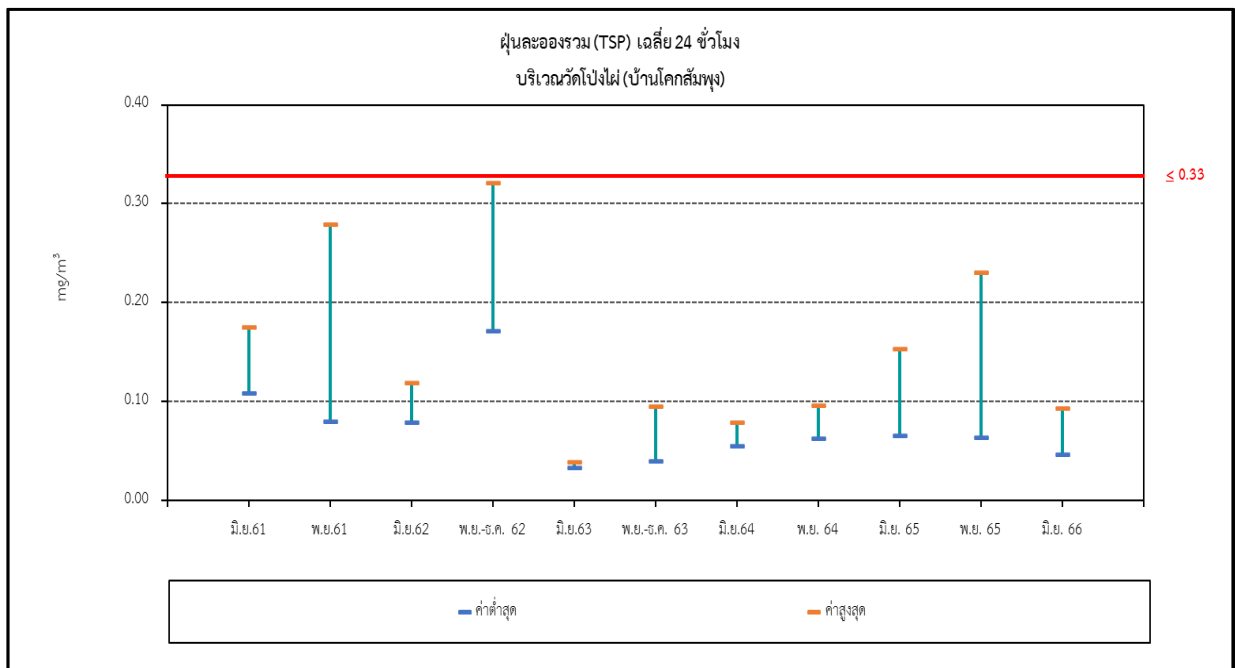

รูปที่ 3-9 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

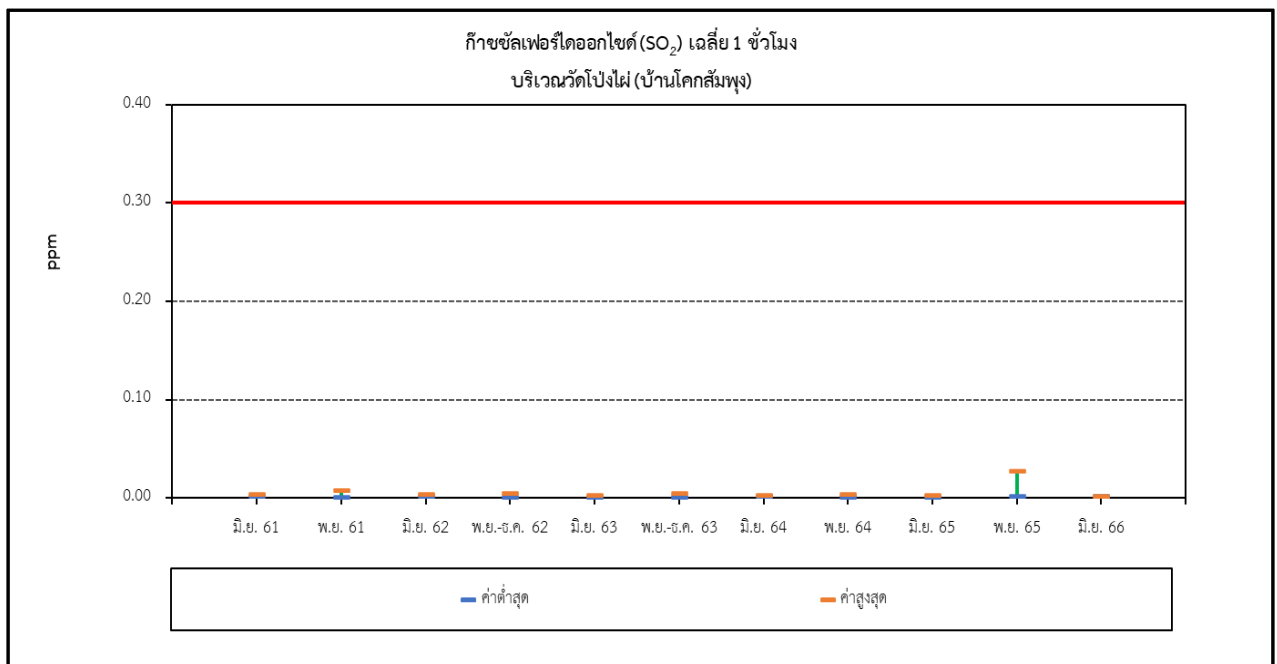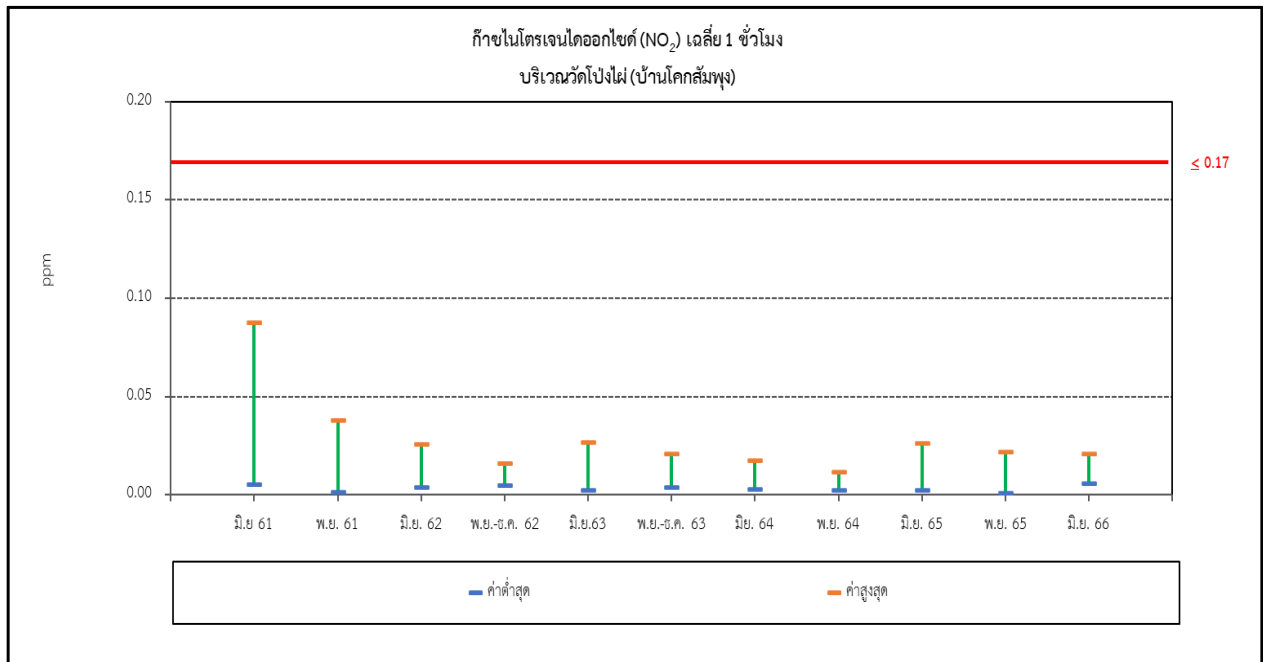

รูปที่ 3-9 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

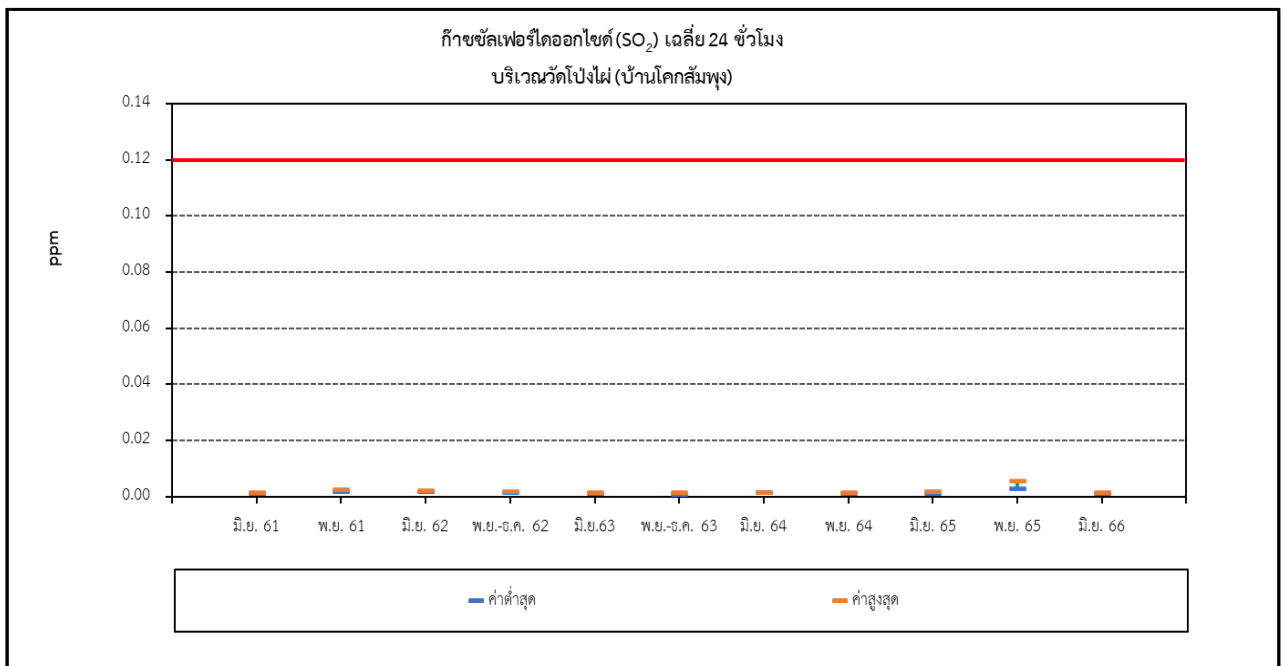

รูปที่ 3-9 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดโป่งไผ่ (บ้านโคกส้มพุ้ง)
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่รองรับการระบายมลสาร

มาตรการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ รายงานสถานภาพการใช้พื้นที่รองรับการระบายมลสารของโครงการ โดยมีรายละเอียดที่รายงาน ประกอบด้วย

- 1) สถานภาพการใช้พื้นที่ ลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์
- 2) การระบายมลสารจากกิจกรรมการใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการระบายฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม

โดยพื้นที่รองรับการระบายมลสารของโครงการภายในสวนอุตสาหกรรม 304 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 113.39 ไร่ ประกอบด้วย (รูปที่ 3-10)

- โฉนดที่ดินเลขที่ 16811 18332 และ 17337 เนื้อที่รวม 62.27 ไร่ ใช้รองรับการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 58 ไร่

- โฉนดที่ดินเลขที่ 5052 เนื้อที่ 92.22 ไร่ ใช้รองรับการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 55.39 ไร่

ซึ่งมาตรการกำหนดให้ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ตรวจวัด ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) และจากผลการตรวจวัดและสำรวจเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีการระบายฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการภายในสวนอุตสาหกรรม 304 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 113.39 ไร่ ตามที่ EIA กำหนด



สภาพพื้นที่รองรับการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 55.39 ไร่



สภาพพื้นที่รองรับการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 58 ไร่

รูปที่ 3-10 สภาพพื้นที่รองรับการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ

3.4.4 อัตราการระบายมลสาร (Emission Loading)

มาตรการกำหนดให้มีการประสานงานกับสวนอุตสาหกรรม 304 ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานอัตราการระบายมลสาร ประกอบด้วย

- 1) สถานภาพการระบายมลสารของโครงการในรูปแบบของ (Emission Loading) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราการระบายตามข้อกำหนดของสวนอุตสาหกรรม 304
- 2) สถานภาพการระบายมลสารของแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ในสวนอุตสาหกรรม 304 ดังนี้
 - อัตราการระบาย (Emission Loading) ของโรงงานอุตสาหกรรมรายโรง และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราการระบายตามข้อกำหนดของสวนอุตสาหกรรม 304
 - อัตราการระบายรวม (Total Emission Loading) ของสวนอุตสาหกรรม 304 และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราการระบายตามข้อกำหนดของสวนอุตสาหกรรม 304 (จำแนกตามระดับความสูงปล่อยระบายอากาศ) โครงการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลอัตราการระบายของโรงงานอุตสาหกรรมรายโรง รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค-2

3.4.5 คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ จำนวน 1 สถานี คือ บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond) แสดงดังรูปที่ 3-11 โดยตรวจวิเคราะห์ค่าพีเอช (pH), อุณหภูมิ (Temperature), ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS), สารแขวนลอย (SS), บีโอดี (BOD), ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และอัตราการไหล ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการของบริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-11 โดยน้ำทิ้งของโครงการจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เนื่องจากน้ำทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอุตสาหกรรม 304 และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งของสวนอุตสาหกรรม 304 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้และแปลงปลูกยูคาลิปตัส โดยน้ำทิ้งจะไม่ถูกระบายลงสู่ระบบสาธารณะ โดยรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3-32



บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)

รูปที่ 3-11 สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการ

ตารางที่ 3-32 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชนิท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 779489 X 1541680 Y

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่าสูงสุด/ต่ำสุด
		4 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66	3 เม.ย. 66	3 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	
pH ^{1/}	-	7.2	8.3	6.9	7.9	7.4	8.6	6.9 – 8.6
Temperature ^{1/}	°C	24.9	36.6	29.2	34	40	35.2	29.9 – 40
Total Suspended Solids ^{1/}	mg/L	3	6	<3	<3	7	8	< 3.0 – 8.0
Total Dissolved Solids ^{1/}	mg/L	205	281	258	328	245	333	205 - 333
Free Chlorine ^{1/}	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1.0
BOD ₅ ^{1/}	mg/L	2	<2	2	<2	<2	<2	< 2.0 -2
Oil & Grease ^{1/}	mg/L	< 4.0	4	< 4.0	<4.0	<4.0	<4.0	< 4.0 - 4.0
Dissolved Oxygen	mg/L	2.1	2.9	1.8	2.0	1.9	3.5	1.8 – 3.5
Flow rate	m ³ /hr	18	14.4	18	18	18	18	14.4 – 18

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์

ชื่อผู้บันทึก: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ: นายธีรวัฒน์ ขมมิ่ง

ชื่อผู้วิเคราะห์: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-145-จ-5378

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์: 0 2763 2828

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นางสาวชนนิกานต์ แสนสุข

ชื่อผู้บันทึก: นางสาวชนนิกานต์ แสนสุข

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ: นางสาววีราภรณ์ ผลเจริญ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์: นางสาวชนนิกานต์ แสนสุข เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0007

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์: 02 634 5230 ต่อ 3311

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566 แสดงได้ดังตารางที่ 3-33 และรูปที่ 3-12 สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำเสียของโครงการ (Holding Pond) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอน

ตารางที่ 3-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

เดือนที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
	pH	Temperature	Total Suspended Solids	Total Dissolved Solids	Free Chlorine	BOD ₅	Oil & Grease	Dissolved Oxygen	Flow rate
	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	m ³ /hr
ม.ค. 61	7.1	27.4	3	83	< 1	6	< 4	3.2	0.24
ก.พ. 61	8.1	32.0	10	332	< 1	< 2	< 4.0	4.1	0.51
มี.ค. 61	8.2	29.8	66	172	< 1	7	8.8	3.9	0.36
เม.ย. 61	8.4	36.2	8	351	< 1	< 2	< 4.0	3.1	0.54
พ.ค. 61	8.5	36.8	18	310	< 1	2	< 4.0	5.1	3.12
มิ.ย. 61	8.5	32.8	8	248	< 1	< 2	12.4	3	4.5
ก.ค. 61	7.5	34.1	60	173	< 1	< 2	< 4	4.6	4.02
ส.ค. 61	8.1	26.4	11	276	< 1	< 2	< 4	8.4	10.3
ก.ย. 61	8.6	27.8	5	84	< 1	< 2	< 4	6.0	0.3
ต.ค. 61	7.9	32.0	5	229	< 1	< 2	< 4	6.5	0.154
พ.ย. 61	8.2	31.1	6	233	< 1	3	< 4	7.4	0.2
ธ.ค. 61	7.7	32.5	4	225	< 1	2	< 4	6.2	13
ม.ค. 62	8.3	29.6	8	243	< 1	< 2	< 4.0	7.2	10.8
ก.พ. 62	8.2	28.8	4	339	< 1	< 2	< 4.0	6	8.1
มี.ค. 62	8.8	31.7	4	228	< 1	< 2	< 4.0	5.4	6.5
เม.ย. 62	8.2	31.4	3	172	< 1	< 2	< 4.0	4.8	9.3
พ.ค. 62	8.3	32.4	9	331	< 1	3	< 4.0	5.5	8.1
มิ.ย. 62	8.4	30.6	8	534	< 1	< 2	< 4.0	5.6	9.2
ก.ค. 62	8.3	29.7	11	433	< 1	3	< 4.0	4.5	13.0
ส.ค. 62	8.5	31.7	9	310	< 1	3	< 4.0	4.8	10.8
ก.ย. 62	8.3	32.0	6	330	< 1	< 2	< 4.0	5.2	14.4
ต.ค. 62	8.4	30.4	16	206	< 1	4	< 4.0	5.9	9.3
พ.ย. 62	7.7	33.2	3	270	< 1	< 2	< 4.0	5.8	24.0

ตารางที่ 3-33 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566


วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
	pH	Temperature	Total Suspended Solids	Total Dissolved Solids	Free Chlorine	BOD ₅	Oil & Grease	Dissolved Oxygen	Flow rate
	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	m ³ /hr
ธ.ค. 62	8.4	32	5	310	< 1	< 2	< 4.0	3.5	7.2
ม.ค. 63	7.6	29.8	6	399	< 1	4	< 4.0	5.7	10.28
ก.พ. 63	8.0	29.0	73	1,600	< 1	3	< 4.0	2.1	9.0
มี.ค. 63	8.0	35.4	31	417	< 1	< 2	15.4	3.5	18.0
เม.ย. 63	8.1	34.1	< 3	360	< 1	3	< 4.0	5.2	10.8
พ.ค. 63	8.3	30.7	7	435	< 1	< 2	< 4.0	4.3	12.0
มิ.ย. 63	8.8	35.3	3	350	< 1	< 2	< 4.0	4.6	18.0
ก.ค. 63	7.3	38.2	4	486	< 1	< 2	< 4.0	6.2	18.0
ส.ค. 63	8.4	33.5	10	512	< 1	2	< 4.0	4.9	24.0
ก.ย. 63	5.8	32.5	15	421	< 1	2	< 4.0	5.8	32.0
ต.ค. 63	6.4	31.0	6	373	< 1	2	< 4.0	5.4	1.04
พ.ย. 63	6.7	32.1	21	225	< 1	2	< 4.0	5.5	10.0
ธ.ค. 63	8.7	30.2	5	130	< 1	2	< 4.0	6.0	12.0
ม.ค. 64	7.8	31.1	6	322	< 1	4	< 4.0	2.1	9.0
ก.พ. 64	7.8	30.4	4	322	< 1	< 2	< 4.0	1.1	9.2
มี.ค. 64	8.3	31.2	< 3	765	< 1	< 2	< 4.0	5	0.8
เม.ย. 64	7.1	31.0	41	669	< 1	4	< 4.0	3.2	9.00
พ.ค. 64	8.1	32.6	6	687	< 1	2	< 4.0	3.8	24.0
มิ.ย. 64	8.3	32.5	16	621	< 1	< 2	< 4.0	5	16.0
ก.ค. 64	8.2	32.8	70	513	< 1	2	< 4.0	3.4	22.0
ส.ค. 64	9	32.7	59	288	< 1	2	< 4.0	3.3	14.4
ก.ย. 64	8.4	32.3	58	436	< 1	2	< 4.0	4.4	24.0
ต.ค. 64	8.6	32	30	451	< 1	3	< 4.0	4.5	15.96
พ.ย. 64	8.5	33.3	14	453	< 1	2	< 4.0	4.5	12.96
ธ.ค. 64	8.3	30.8	3	85	< 1	4	< 4.0	3.6	21.6
ม.ค. 65	8.5	26.9	< 3	210	< 1	< 2.0	< 4.0	6.5	16.2
ก.พ. 65	8.7	31.4	3	283	< 1	2	< 4.0	4.7	18
มี.ค. 65	6.9	31.1	3	294	< 1	2	< 4.0	5.3	14.4
เม.ย. 65	8.3	31.3	34	375	< 1	< 2.0	< 4.0	5.3	24
พ.ค. 65	8.4	33.8	209	372	< 1	3	< 4.0	4	36
มิ.ย. 65	8.3	36.8	3	331	< 1	< 2	< 4.0	3.8	14.4

หมายเหตุ : ตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด


ตารางที่ 3-33 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
	pH	Temperature	Total Suspended Solids	Total Dissolved Solids	Free Chlorine	BOD ₅	Oil & Grease	Dissolved Oxygen	Flow rate
	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	m ³ /hr
ก.ค. 65	7.9	29.3	5	116	< 1	< 2	< 4	5.1	18
ส.ค. 65	8.2	33.9	4	96	< 1	< 2	< 4	5.1	14
ก.ย. 65	7.6	32.8	4	244	< 1	< 2	< 4	4.1	14.4
ต.ค. 65	8.4	32.8	4	306	< 1	< 2	< 4	3.2	14.4
พ.ย. 65	8.6	32.4	<3	240	< 1	< 2	< 4	2.1	18
ธ.ค. 65	8.0	33.6	<3	188	< 1	< 2	< 4	3.0	14.4
ม.ค. 66	7.2	24.9	3	205	< 1	2	< 4.0	2.1	18
ก.พ. 66	8.3	36.6	6	281	< 1	<2	4	2.9	14.4
มี.ค. 66	6.9	29.2	<3	258	< 1	2	< 4.0	1.8	18
เม.ย. 66	7.9	34	<3	328	< 1	<2	<4.0	2	18
พ.ค. 66	7.4	40	7	245	< 1	<2	<4.0	1.9	18
มิ.ย. 66	8.6	35.2	8	333	< 1	<2	<4.0	3.5	18


หมายเหตุ : ตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

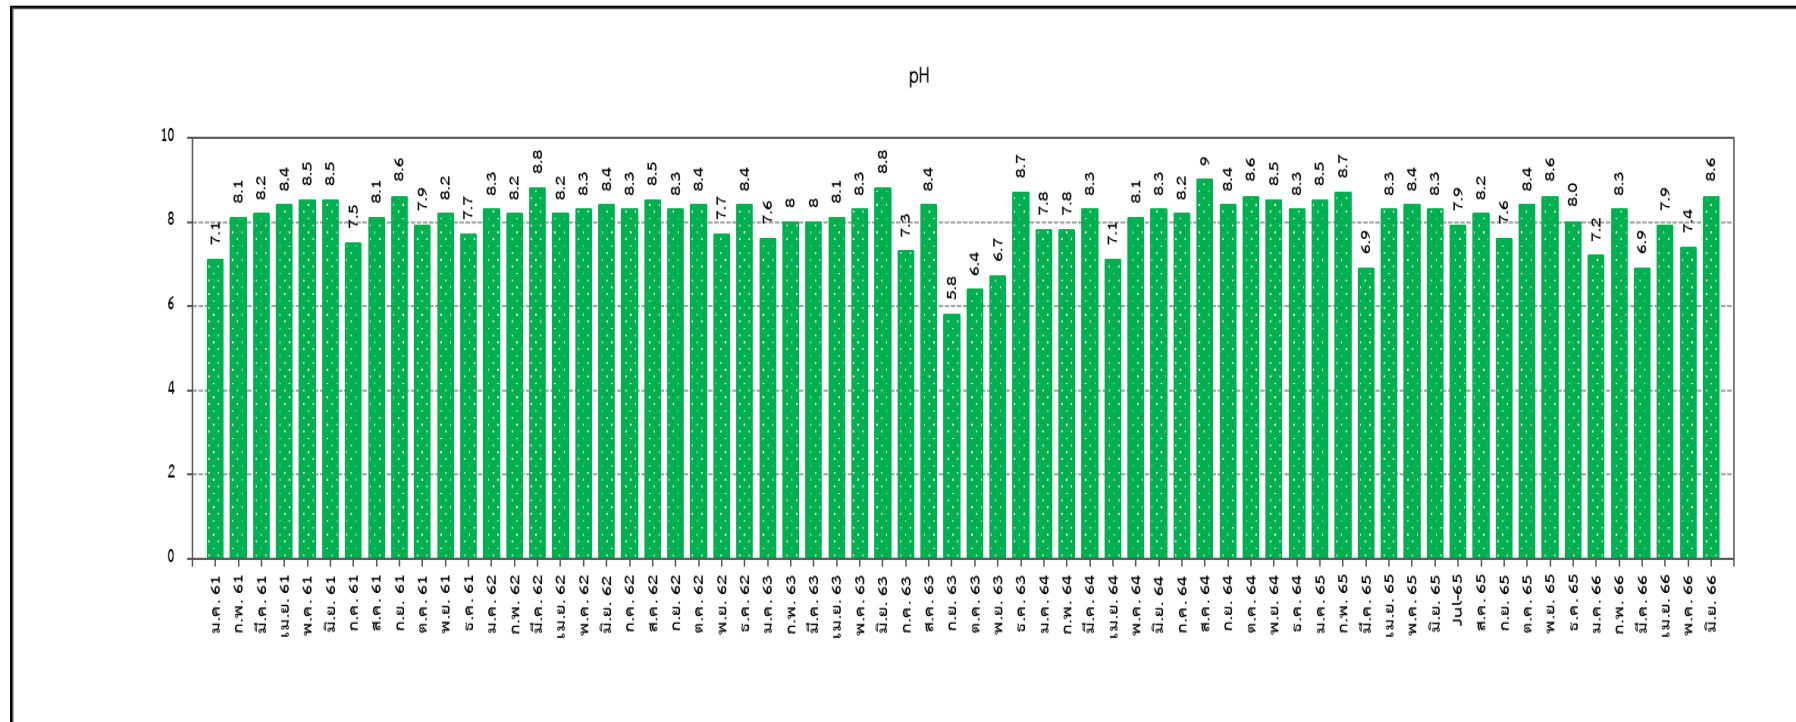


รูปที่ 3-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

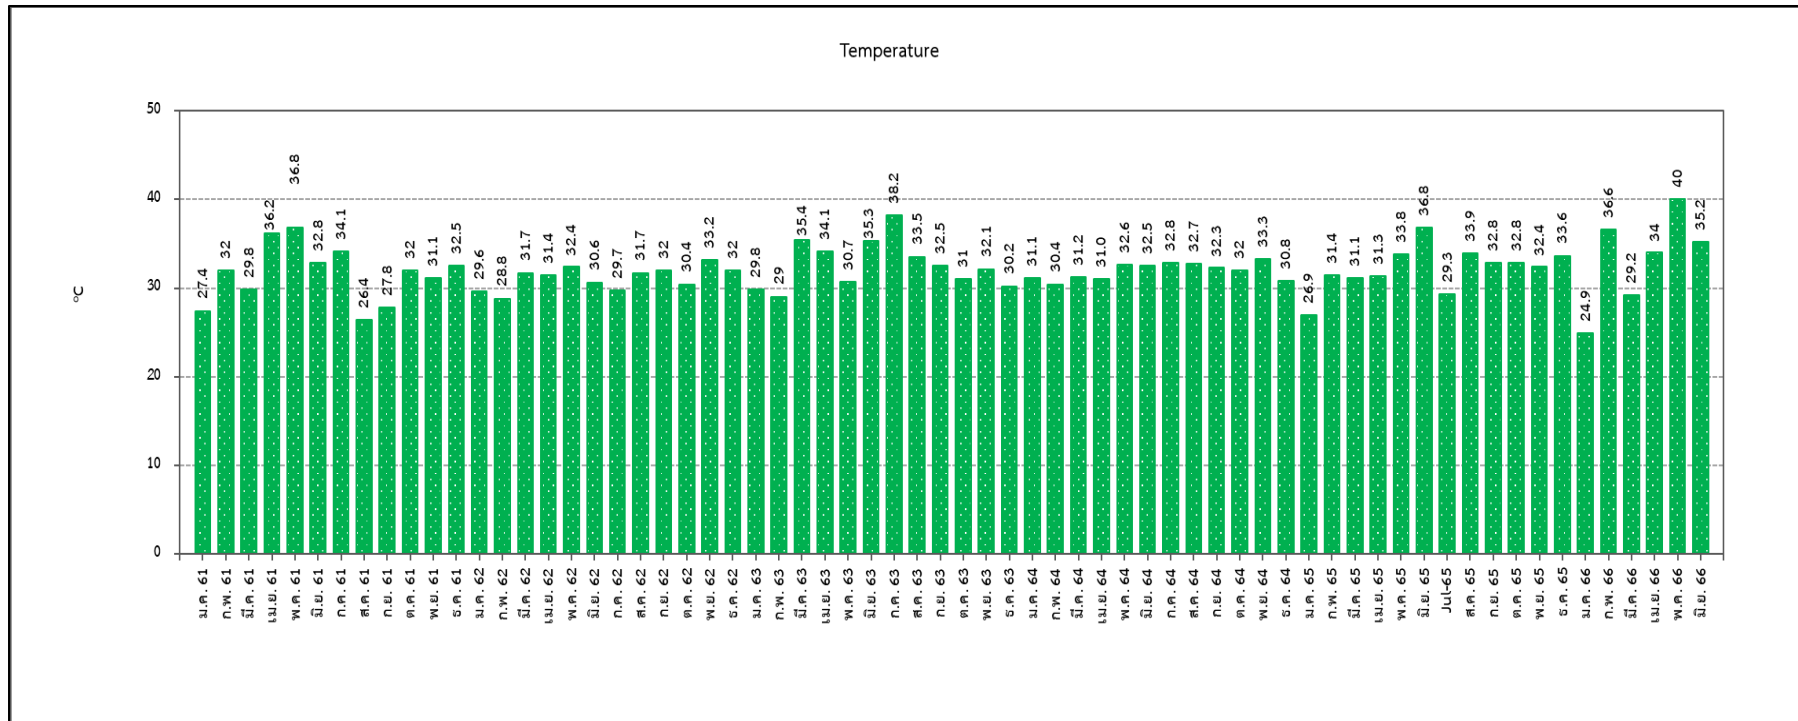


รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

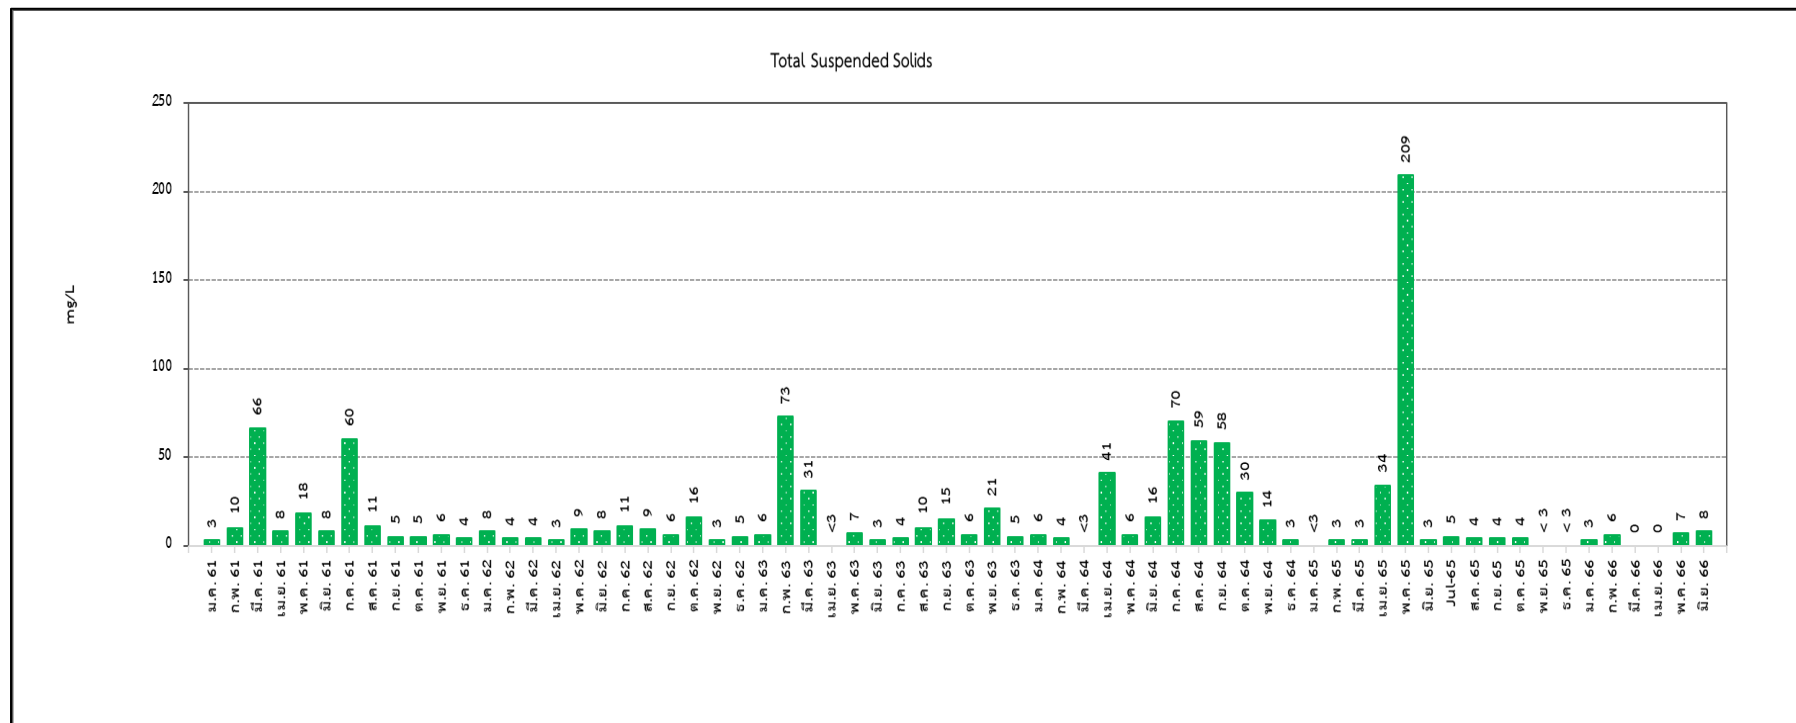


รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

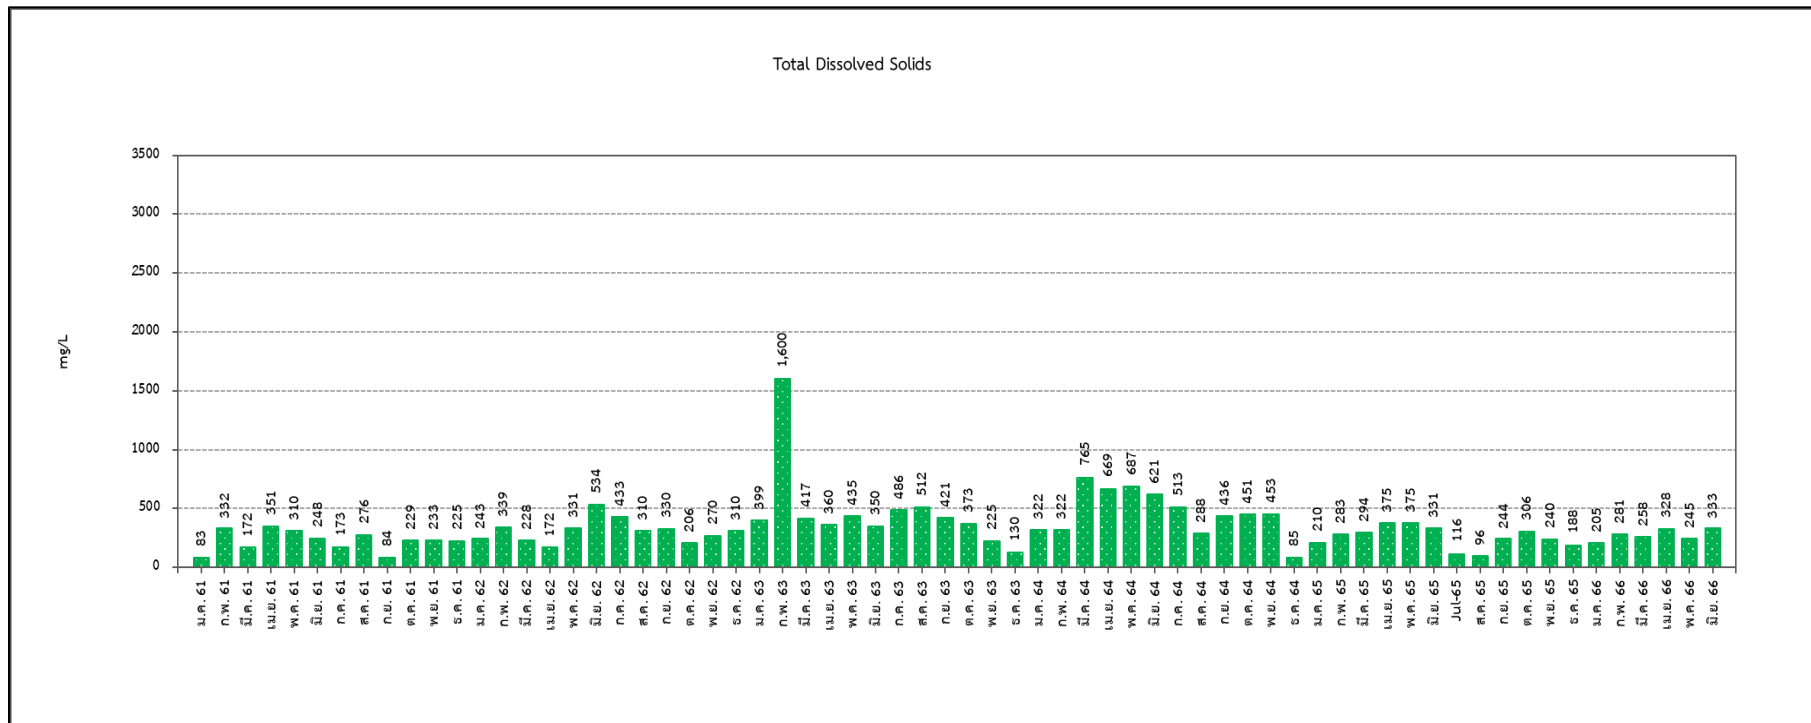


รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

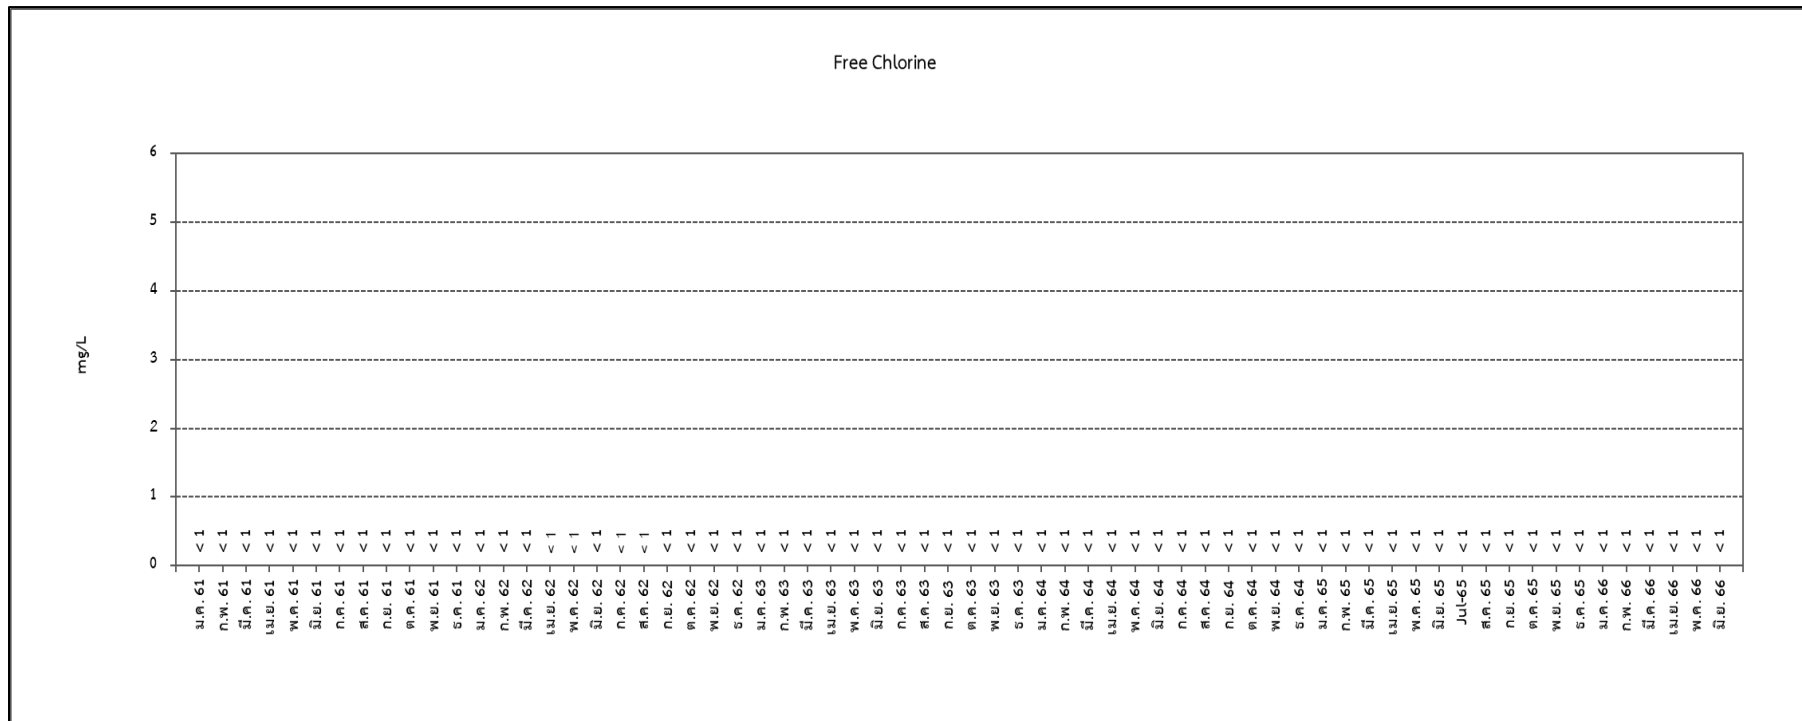


รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

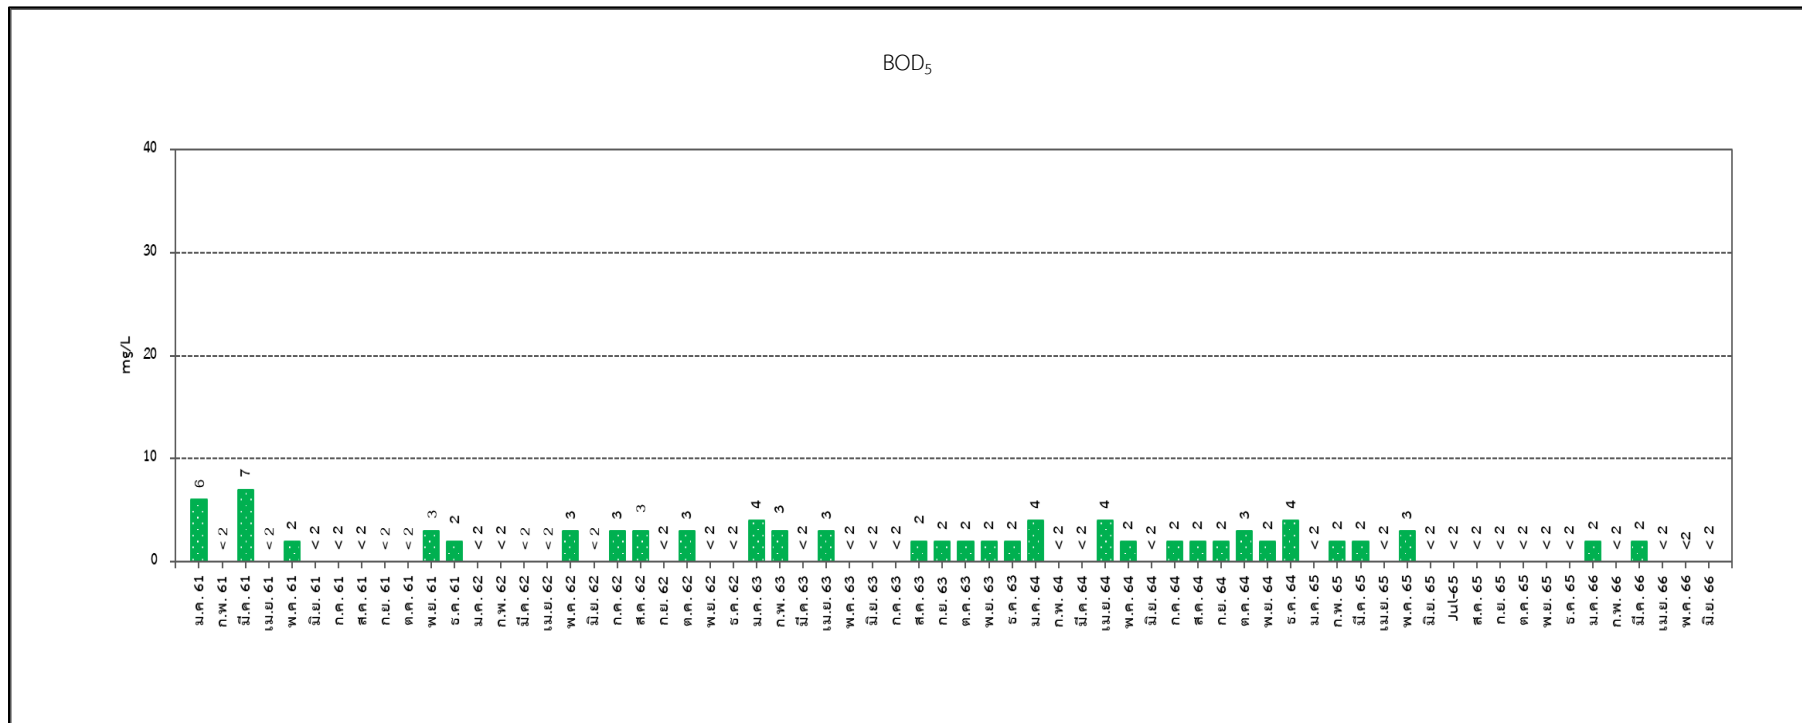


รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

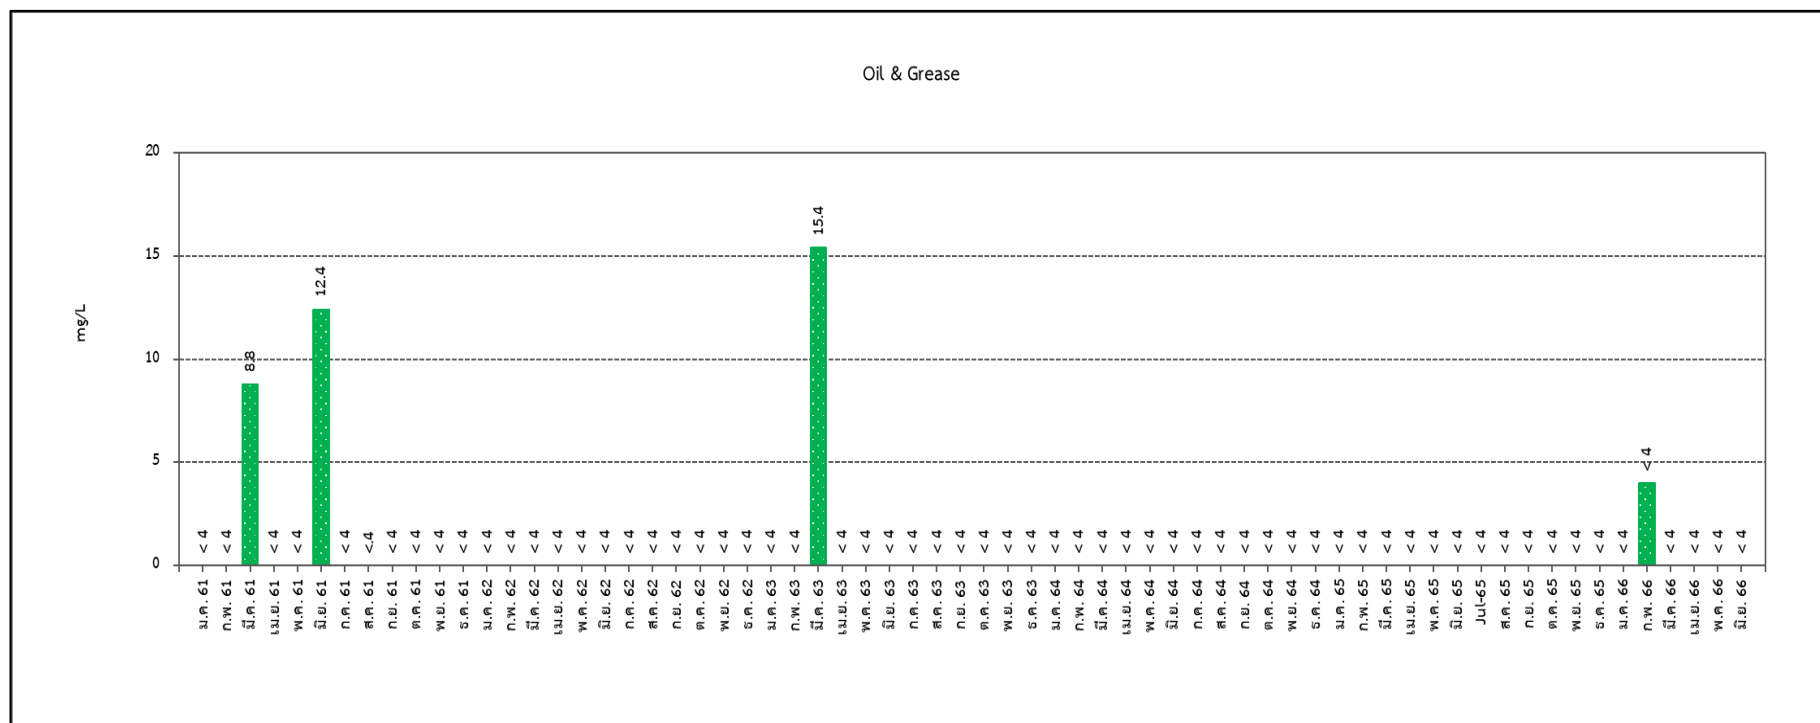

รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

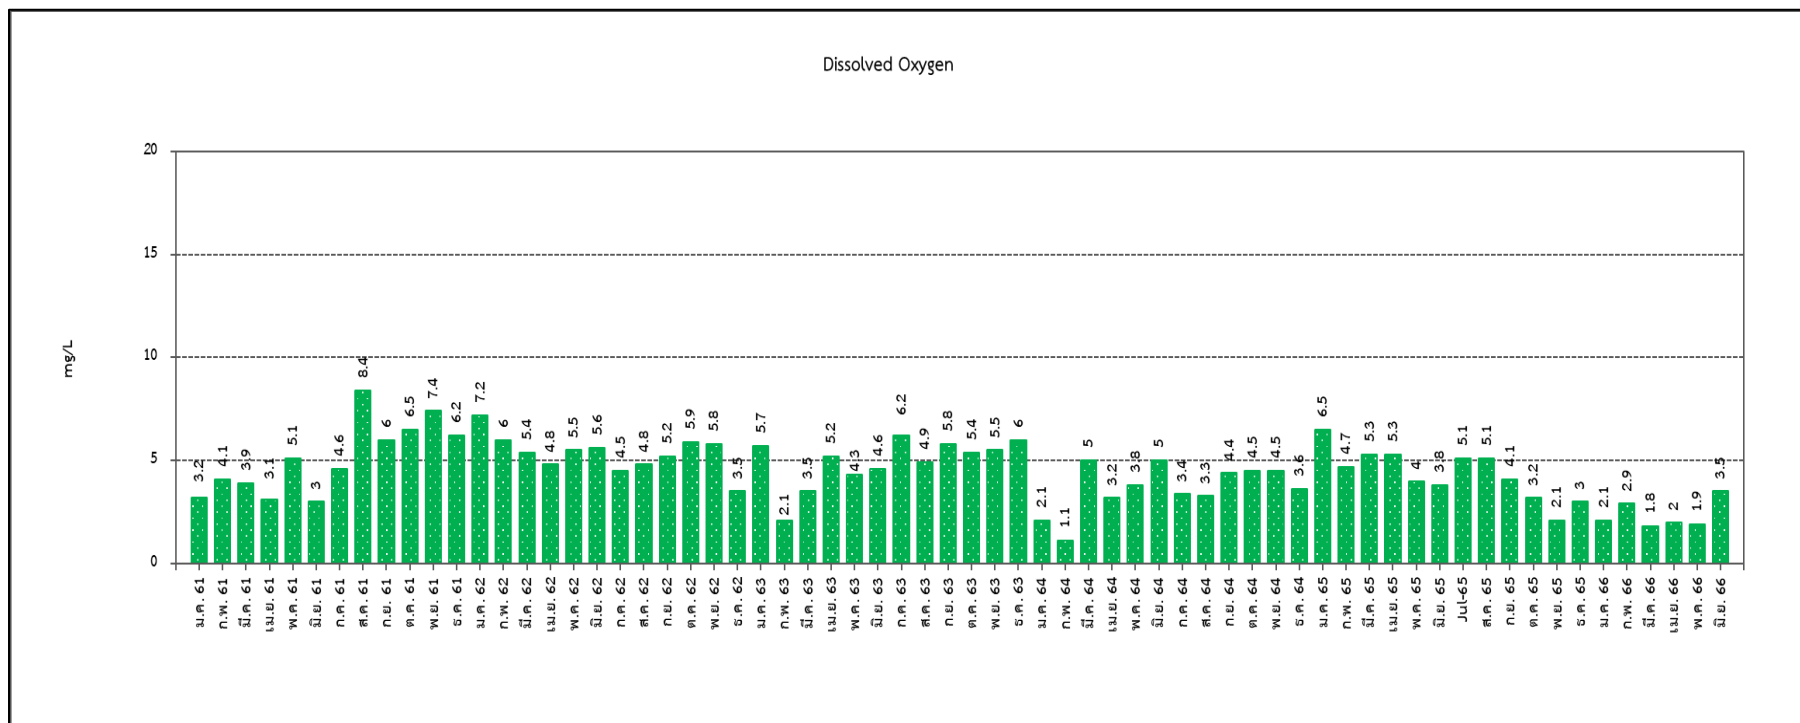

รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

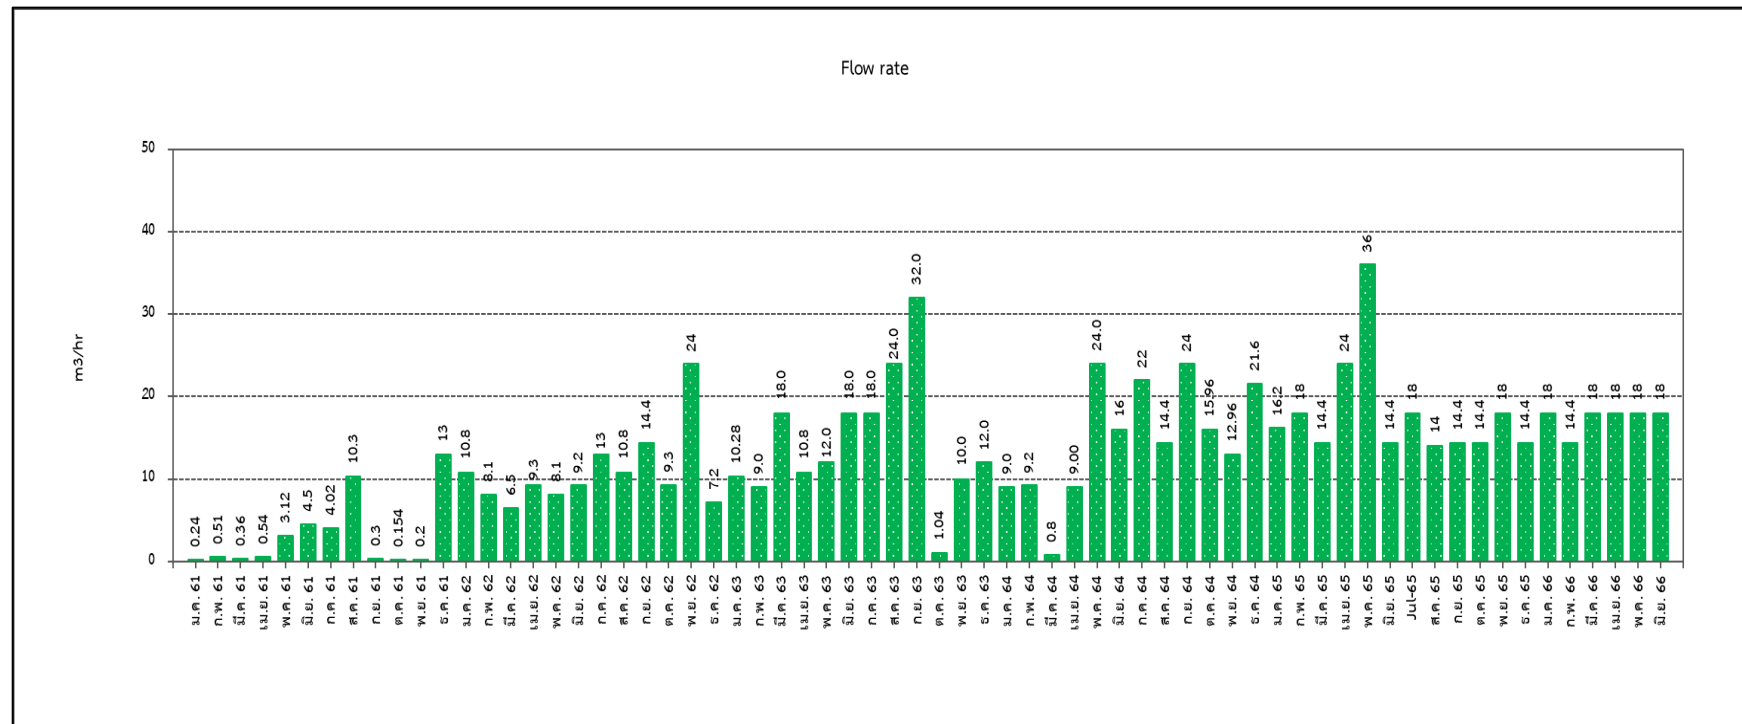

รูปที่ 3-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.6 ระดับเสียงโดยทั่วไป

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ และบริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว แสดงดังรูปที่ 3-13 โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3-34 ถึง ตารางที่ 3-36 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 62.3-69.8 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 63.0-64.0 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 75.5-87.9 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 61.5-63.0 เดซิเบล (เอ) และเมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่ตรวจวัดได้ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ไม่มีมาตรฐานกำหนด

- บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 64.2-68.4 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 65.2-66.5 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 78.5-89.2 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 62.8-66.9 เดซิเบล (เอ) และเมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่ตรวจวัดได้ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ไม่มีมาตรฐานกำหนด

- บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบ้านโคกส้มเสี้ยว พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 41.3-66.3 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) มีค่าอยู่ในช่วง 47.8-55.2 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 75.3-92.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 39.4-49.8 เดซิเบล (เอ) และเมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่ตรวจวัดได้บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ไม่มีมาตรฐานกำหนด



ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ



ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้



บ้านโคกส้มเสี้ยว

รูปที่ 3-13 สถานีตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3-34 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือของโครงการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779307 E 1541646 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.12 /192015
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/100012
ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.1
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]						มาตรฐาน
	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
09.30 - 10.30	62.6	61.8	62.7	62.0	62.8	62.0	-
10.30- 11.30	63.0	62.1	62.8	62.0	63.1	62.1	-
11.30- 12.30	62.5	61.8	62.7	62.0	62.6	62.0	-
12.30 - 13.30	62.3	61.7	62.5	61.9	62.7	61.9	-
13.30 - 14.30	62.4	61.6	62.4	61.7	62.5	61.8	-
14.30 - 15.30	62.3	61.6	62.4	61.7	62.4	61.8	-
15.30 - 16.30	62.5	61.6	62.3	61.6	62.5	61.9	-
16.30 - 17.30	62.9	61.8	62.4	61.7	62.8	62.0	-
17.30- 18.30	62.7	61.9	62.6	61.8	62.7	62.0	-
18.30 - 19.30	62.7	62.0	62.7	61.9	62.5	61.8	-
19.30 - 20.30	62.6	62.0	63.2	62.4	63.5	62.3	-
20.30 - 21.30	62.9	62.0	63.8	62.4	62.8	62.0	-
21.30 - 22.30	63.2	62.4	63.2	62.3	62.6	61.8	-
22.30 - 23.30	63.3	62.4	63.2	62.4	62.5	61.8	-
23.30 - 00.30	63.2	62.3	63.3	62.5	62.6	61.8	-
00.30- 01.30	63.3	62.3	63.1	62.5	63.0	62.1	-
01.30- 02.30	63.2	62.4	62.9	62.5	64.0	62.5	-
02.30 - 03.30	63.2	62.5	63.0	62.5	63.7	62.5	-
03.30 - 04.30	63.4	62.7	63.3	62.6	63.6	62.7	-
04.30 - 05.30	63.8	62.6	63.5	62.7	63.7	62.8	-
05.30 - 06.30	63.2	62.3	63.0	62.5	63.8	62.7	-
06.30 - 07.30	63.3	62.4	64.5	62.2	63.4	62.5	-
07.30 - 08.30	66.4	62.4	65.6	62.1	63.3	62.5	-
08.30 - 09.30	63.1	62.2	62.7	61.9	63.2	62.5	-
L _{eq} 24 hr	63.2		63.1		63.0		≤70
L _{max}	78.9		81.0		81.1		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวอนันตพร งามสง่า/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวอนันตพร งามสง่า
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอนันตพร งามสง่า เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0003
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-34 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือของโครงการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779307 E 1541646 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.12 /192015
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/100012
ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.1
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/2019

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]								มาตรฐาน
	5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66		7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
09.30 - 10.30	63.1	62.5	63.0	62.5	63.3	62.7	63.2	62.5	-
10.30- 11.30	62.7	62.3	62.8	62.3	63.3	62.7	63.5	62.6	-
11.30- 12.30	62.7	62.3	62.9	62.4	63.4	62.7	63.4	62.5	-
12.30 - 13.30	62.9	62.3	63.2	62.5	63.4	62.8	63.6	62.4	-
13.30 - 14.30	63.0	62.1	63.2	62.5	63.5	62.9	63.4	62.4	-
14.30 - 15.30	62.8	62.2	63.2	62.5	63.6	62.8	62.7	62.1	-
15.30 - 16.30	63.9	62.3	63.3	62.5	63.5	62.6	62.7	62.1	-
16.30 - 17.30	69.8	62.5	63.5	62.5	63.2	62.3	63.1	61.7	-
17.30- 18.30	63.1	62.1	62.8	62.1	62.9	62.2	63.8	61.9	-
18.30- 19.30	62.6	62.0	62.8	62.0	62.7	62.0	63.0	61.7	-
19.30 - 20.30	65.2	62.4	62.8	62.0	63.1	62.2	62.8	61.5	-
20.30 - 21.30	63.3	62.4	62.9	62.1	62.6	61.9	62.8	61.5	-
21.30 - 22.30	62.8	62.1	63.1	62.2	62.7	62.0	62.8	61.5	-
22.30 - 23.30	63.4	62.6	63.2	62.4	62.8	62.1	63.3	61.5	-
23.30 - 00.30	63.7	63.0	63.5	62.8	63.0	62.3	63.3	61.7	-
00.30 - 01.30	63.6	62.8	63.5	62.8	63.0	62.3	63.3	61.8	-
01.30- 02.30	64.2	62.9	63.4	62.6	63.0	62.3	63.3	61.9	-
02.30 - 03.30	64.3	63.0	63.4	62.6	63.3	62.5	63.0	61.9	-
03.30 - 04.30	64.4	63.0	63.6	62.8	62.9	62.3	63.6	61.9	-
04.30 - 05.30	63.6	62.7	63.4	62.6	63.2	62.4	63.6	62.2	-
05.30 - 06.30	63.5	62.8	63.2	62.6	63.2	62.4	63.8	62.3	-
06.30 - 07.30	63.5	62.9	63.1	62.5	62.9	62.3	63.7	62.2	-
07.30 - 08.30	63.5	62.7	63.2	62.4	62.9	62.4	63.9	62.2	-
08.30 - 09.30	63.2	62.6	63.9	62.6	63.0	62.4	63.7	62.3	-
L _{eq} 24 hr	64.0		63.2		63.1		63.3		≤70
L _{max}	87.9		75.5		76.1		80.0		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวอนันตพร งามสง่า/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวอนันตพร งามสง่า
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอนันตพร งามสง่า เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0003
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-35 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ของโครงการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779869 E 1540496 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.11 /192014
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/100012
ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/2019

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]						มาตรฐาน
	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
09.30 - 10.30	64.2	62.8	64.7	63.4	64.8	63.3	-
10.30 - 11.30	65.0	63.1	65.4	63.9	65.1	63.7	-
11.30- 12.30	64.6	62.8	65.6	64.1	65.0	63.6	-
12.30 - 13.30	65.2	63.2	65.0	63.4	65.6	64.0	-
13.30 - 14.30	65.5	63.8	65.1	63.3	65.6	64.0	-
14.30 - 15.30	65.0	63.2	65.1	63.7	65.5	64.1	-
15.30- 16.30	65.4	63.7	65.2	63.5	65.0	63.7	-
16.30 - 17.30	65.0	63.7	65.1	63.5	65.6	63.9	-
17.30 - 18.30	65.1	63.8	64.7	63.6	65.7	64.1	-
18.30 - 19.30	65.0	63.9	65.2	64.1	65.6	64.4	-
19.30 - 20.30	64.7	63.8	66.4	64.5	65.4	64.1	-
20.30 - 21.30	65.3	64.1	66.1	64.7	65.2	64.3	-
21.30 - 22.30	65.7	64.6	65.8	64.6	65.6	64.5	-
22.30 - 23.30	65.3	64.1	65.3	63.8	65.7	64.6	-
23.30 - 00.30	65.4	64.4	65.3	64.2	65.6	64.5	-
00.30 - 01.30	65.3	64.2	65.0	64.1	65.7	64.6	-
01.30 - 02.30	65.4	64.3	65.0	64.1	65.8	64.6	-
02.30 - 03.30	65.4	64.3	65.3	64.3	66.0	64.9	-
03.30 - 04.30	65.8	64.6	65.7	64.7	65.8	64.8	-
04.30 - 05.30	65.7	64.5	65.8	64.9	66.2	65.1	-
05.30 - 06.30	65.3	64.3	65.5	64.6	66.0	64.9	-
06.30 - 07.30	65.6	64.5	65.4	64.4	66.0	64.8	-
07.30 - 08.30	64.9	63.9	64.9	63.8	65.1	63.5	-
08.30 - 09.30	64.6	63.3	65.0	63.6	65.0	63.2	-
L _{eq} 24 hr	65.2		65.3		65.5		≤70
L _{max}	81.8		81.6		78.5		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวอนันตพร งามสง่า/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวอนันตพร งามสง่า
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอนันตพร งามสง่า เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0003
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-35 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ของโครงการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 779869 E 1540496 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO/6236 No.16/212016
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/100012
ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/2019

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]								มาตรฐาน
	5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66		7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
09.30 - 10.30	64.7	63.0	65.7	64.3	65.7	64.4	66.3	65.1	-
10.30 - 11.30	64.7	63.2	65.1	64.0	65.4	64.1	66.1	64.8	-
11.30 - 12.30	65.6	64.1	66.1	64.2	65.0	63.6	65.5	64.4	-
12.30 - 13.30	65.1	63.7	65.2	63.9	65.3	64.2	65.0	63.8	-
13.30 - 14.30	65.1	63.5	65.7	64.0	65.0	63.8	65.9	64.3	-
14.30 - 15.30	65.4	63.8	66.4	65.1	64.5	63.0	66.4	64.5	-
15.30 - 16.30	65.6	64.0	67.1	65.7	66.8	65.5	65.2	63.8	-
16.30 - 17.30	65.2	63.4	66.4	65.2	66.4	65.3	65.5	64.1	-
17.30 - 18.30	65.0	63.8	66.9	65.5	65.9	65.0	65.2	64.0	-
18.30- 19.30	65.7	64.6	64.7	63.2	65.8	64.9	65.3	64.1	-
19.30 - 20.30	65.7	64.7	67.7	66.2	66.5	65.6	65.3	64.3	-
20.30 - 21.30	65.8	64.9	66.8	65.7	66.4	65.5	65.6	64.7	-
21.30 - 22.30	65.9	65.0	67.1	66.0	66.6	65.7	65.8	64.9	-
22.30 - 23.30	65.7	64.7	67.4	66.1	66.2	65.2	66.0	65.1	-
23.30 - 00.30	65.2	64.2	67.4	66.0	66.7	65.1	66.2	65.3	-
00.30 - 01.30	65.3	64.3	67.2	65.9	65.3	63.9	67.0	65.5	-
01.30 - 02.30	65.1	64.1	67.0	65.5	66.0	64.6	66.2	65.3	-
02.30 - 03.30	65.5	64.5	66.0	64.8	67.0	65.6	65.8	65.0	-
03.30 - 04.30	65.5	64.7	66.4	65.1	66.8	65.7	65.8	65.0	-
04.30 - 05.30	65.8	64.8	66.8	65.5	67.5	66.2	66.0	65.1	-
05.30 - 06.30	65.5	64.5	66.6	65.4	68.2	66.9	66.1	65.2	-
06.30 - 07.30	65.5	64.5	66.5	65.4	68.4	66.7	66.3	65.4	-
07.30 - 08.30	65.4	64.5	66.0	65.1	67.8	66.5	66.7	65.3	-
08.30 - 09.30	65.9	64.7	65.5	64.4	66.8	65.5	66.0	65.2	-
L _{eq} 24 hr	65.4		66.5		66.4		65.9		≤70
L _{max}	80.4		89.2		89.0		88.7		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวอนันตพร งามสง่า/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวอนันตพร งามสง่า
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอนันตพร งามสง่า เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0003
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-36 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Rion NL-42 No.10 /00646442
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Rion NC-74/35046798

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/2019

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]						มาตรฐาน
	2 – 3 มิ.ย. 66		3 – 4 มิ.ย. 66		4 – 5 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
10.30- 11.30	47.5	41.7	47.6	42.4	47.8	44.8	-
11.30- 12.30	49.0	42.2	47.7	42.1	47.1	42.8	-
12.30- 13.30	46.6	41.8	43.1	40.5	47.1	43.5	-
13.30 - 14.30	46.3	42.5	44.0	41.2	46.4	42.8	-
14.30 - 15.30	47.3	43.3	48.2	41.4	47.1	42.4	-
15.30 - 16.30	46.9	43.0	45.5	41.6	48.8	44.5	-
16.30 - 17.30	49.2	45.6	48.3	42.2	49.3	45.2	-
17.30 - 18.30	50.3	45.6	48.4	44.5	49.1	45.9	-
18.30 - 19.30	49.7	47.0	49.5	45.3	49.3	46.2	-
19.30 - 20.30	50.0	48.3	48.7	46.2	50.1	47.0	-
20.30 - 21.30	50.5	47.2	49.6	47.4	51.1	48.9	-
21.30 - 22.30	48.3	45.9	49.1	45.8	51.0	47.4	-
22.30 - 23.30	47.8	45.7	46.4	44.4	47.9	45.6	-
23.30 - 00.30	46.0	43.4	43.7	42.2	47.8	44.8	-
00.30 - 01.30	43.4	40.7	43.8	41.7	46.1	42.9	-
01.30 - 02.30	43.6	41.5	43.4	42.5	45.3	42.1	-
02.30 - 03.30	45.6	42.8	44.0	41.8	44.0	41.8	-
03.30 - 04.30	45.2	42.7	43.8	41.7	43.7	42.0	-
04.30 - 05.30	48.7	43.1	44.6	42.2	44.3	41.9	-
05.30 - 06.30	48.5	42.6	49.2	42.4	46.7	43.2	-
06.30 - 07.30	50.2	42.3	49.0	43.0	50.7	45.9	-
07.30 - 08.30	50.1	44.4	50.9	43.0	48.9	46.0	-
08.30 - 09.30	48.7	42.9	50.7	44.4	48.9	45.2	-
09.30 - 10.30	45.6	41.8	50.5	46.7	49.1	44.8	-
L _{eq} 24 hr	48.1		47.8		48.3		≤70
L _{max}	78.5		75.3		76.0		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-36 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 782370 E 1539079 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Rion NL-42 No.10 /00646442
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Rion NC-74/35046798

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): 21-66/2019

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]								มาตรฐาน
	5 – 6 มิ.ย. 66		6 – 7 มิ.ย. 66		7 – 8 มิ.ย. 66		8 – 9 มิ.ย. 66		
	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	L _{eq} 1 hr	L ₉₀	
10.30 - 11.30	50.5	44.3	47.6	44.7	51.2	45.3	50.6	45.2	-
11.30 - 12.30	54.4	45.2	46.0	42.2	49.3	44.5	49.2	44.3	-
12.30 - 13.30	47.7	44.2	47.4	42.1	47.5	44.2	48.0	44.3	-
13.30 - 14.30	47.6	43.3	49.1	43.9	47.3	42.9	49.8	45.6	-
14.30 - 15.30	54.2	47.9	58.0	47.0	47.5	42.7	50.3	46.3	-
15.30 - 16.30	49.0	46.0	48.7	45.9	49.1	46.1	49.6	45.3	-
16.30 - 17.30	48.9	46.2	49.0	45.7	49.1	45.9	50.9	46.6	-
17.30 - 18.30	51.7	42.5	48.2	45.2	49.7	44.3	51.0	46.8	-
18.30 - 19.30	47.6	42.9	66.3	46.8	51.0	44.7	52.5	46.1	-
19.30 - 20.30	49.2	45.0	59.4	49.8	51.1	47.0	50.5	48.4	-
20.30 - 21.30	47.3	44.2	56.2	48.8	48.3	45.8	50.1	48.1	-
21.30 - 22.30	46.5	44.7	55.3	48.1	46.9	45.2	49.4	47.7	-
22.30 - 23.30	47.6	43.8	53.1	48.2	47.7	43.4	49.7	47.8	-
23.30 - 00.30	44.8	41.0	52.2	48.2	46.4	43.5	47.8	45.4	-
00.30 - 01.30	45.1	42.0	51.7	47.5	58.6	46.5	46.0	43.4	-
01.30 - 02.30	45.6	43.1	48.3	43.7	50.3	46.9	45.1	43.5	-
02.30 - 03.30	41.8	39.5	45.8	41.9	46.9	45.1	45.0	43.1	-
03.30 - 04.30	41.3	39.4	44.0	41.3	45.8	44.0	45.7	43.5	-
04.30 - 05.30	42.8	40.1	46.0	42.4	44.4	43.0	46.3	44.0	-
05.30 - 06.30	49.8	41.1	48.3	43.4	51.4	45.9	53.7	46.7	-
06.30 - 07.30	48.7	42.5	48.9	43.7	51.2	47.1	49.3	46.9	-
07.30 - 08.30	47.9	46.2	48.0	43.6	51.9	49.2	49.4	47.7	-
08.30 - 09.30	48.8	45.3	46.4	42.8	48.1	46.4	47.8	45.8	-
09.30 - 10.30	46.9	44.1	48.8	44.6	47.4	45.4	46.4	44.7	-
L _{eq} 24 hr	48.9		55.2		50.4		49.5		≤70
L _{max}	76.1		92.0		82.0		82.2		≤115

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี/บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ออบมาลี เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-199-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

ผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-37 และรูปที่ 3-14 สามารถสรุปได้ว่าระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกวันที่ทำการตรวจวัด และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม พบว่าระดับเสียงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ในแต่ละสถานีตรวจวัด ยกเว้นระดับเสียง 24 ชั่วโมง บริเวณสถานีตรวจวัดบริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือที่มีค่าเกินมาตรฐาน โดยสาเหตุเกิดจากการจราจรคับคั่งในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา 17.30 – 18.30 น. ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตรวจวัดระดับเสียง


ตารางที่ 3-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]		
		L _{eq} 1 hr	L _{eq} 24 hr	L ₉₀
ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ	13-20 มิ.ย. 61	63.1-87.1	63.9-74.1*	62.5-66.7
	7-14 พ.ย. 61	60.4-79.0	56.5-64.5	59.5-66.8
	22-29 มิ.ย. 62	61.2-74.1	62.7-66.9	60.4-66.5
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	65.2-69.9	66.5-67.1	62.3-66.4
	8-15 มิ.ย. 63	64.8-69.9	65.7-67.3	64.3-68.0
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	63.5-69.9	66.0-67.7	62.4-67.7
	4-11 มิ.ย. 64	64.3-68.3	65.1-66.7	63.4-67.2
	15-22 พ.ย. 64	56.2-65.9	58.0-61.4	55.3-62.0
	14-21 มิ.ย. 65	58.5-70.0	60.6-64.0	57.5-65.9
	10-17 พ.ย. 65	64.3-69.3	65.1-66.0	63.8-67.8
	2-9 มิ.ย. 66	62.3-69.8	63.0-64.0	61.5-63.0
ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้	13-20 มิ.ย. 61	55.6-70.5	57.5-67.4	54.8-67.8
	7-14 พ.ย. 61	52.4-65.9	65.3-68.2	52.4-64.7
	22-29 มิ.ย. 62	56.2-72.2	58.5-67.7	55.1-67.6
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	62.5-68.4	65.4-67.3	61.5-66.4
	8-15 มิ.ย. 63	60.3-68.9	62.4-63.5	59.0-63.8
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	55.2-67.9	62.1-64.5	53.3-64.1
	4-11 มิ.ย. 64	66.1-70.0	67.2-69.1	65.0-69.6
	15-22 พ.ย. 64	51.0-66.6	53.2-58.4	49.9-54.4
	14-21 มิ.ย. 65	56.4-69.8	61.3-64.8	51.8-65.4
	10-17 พ.ย. 65	62.7-69.6	65.5-66.4	61.2-67.6
	2-9 มิ.ย. 66	64.2-68.4	65.2-66.5	62.8-66.9



ตารางที่ 3-37 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]		
		L _{eq} 1 hr	L _{eq} 24 hr	L ₉₀
บ้านโคกส้มเสี้ยว	13-20 มิ.ย. 61	46.0-65.9	50.8-56.3	42.8-58.5
	7-14 พ.ย. 61	37.8-61.7	51.3-53.2	34.9-49.8
	22-29 มิ.ย. 62	45.0-75.9	51.5-65.3	42.1-63.9
	25 พ.ย.-2 ธ.ค. 62	43.1-54.5	47.4-49.8	39.4-50.4
	8-15 มิ.ย. 63	41.4-64.2	48.5-54.1	40.4-52.2
	28 พ.ย.-5 ธ.ค. 63	44.0-59.7	49.8-53.9	39.0-57.2
	4-11 มิ.ย. 64	41.5-69.9	53.0-67.1	37.3-68.6
	15-22 พ.ย. 64	42.7-69.9	52.5-61.2	37.7-62.2
	14-21 มิ.ย. 65	41.7-64.8	46.6-54.4	36.9-52.1
	10-17 พ.ย. 65	45.6-66.7	52.1-59.4	40.1-62.3
	2-9 มิ.ย. 66	41.3-66.3	47.8-55.2	39.4-49.8
มาตรฐาน		-	≤70	-



มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

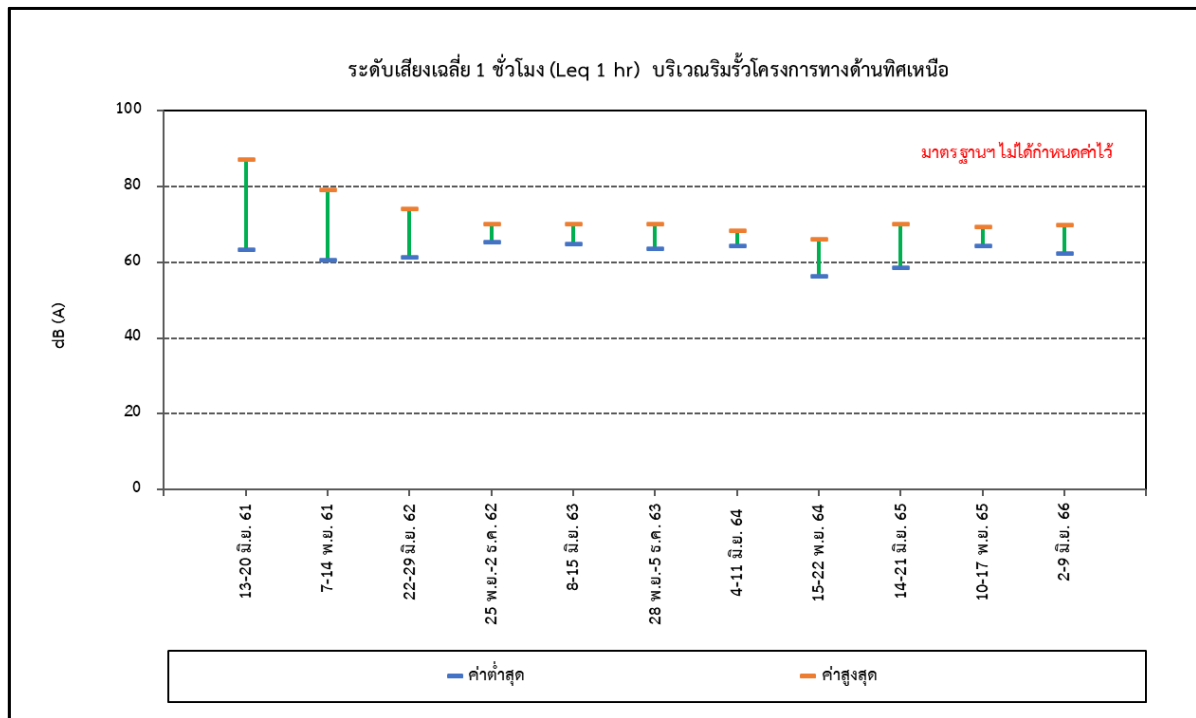



รูปที่ 3-14 แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

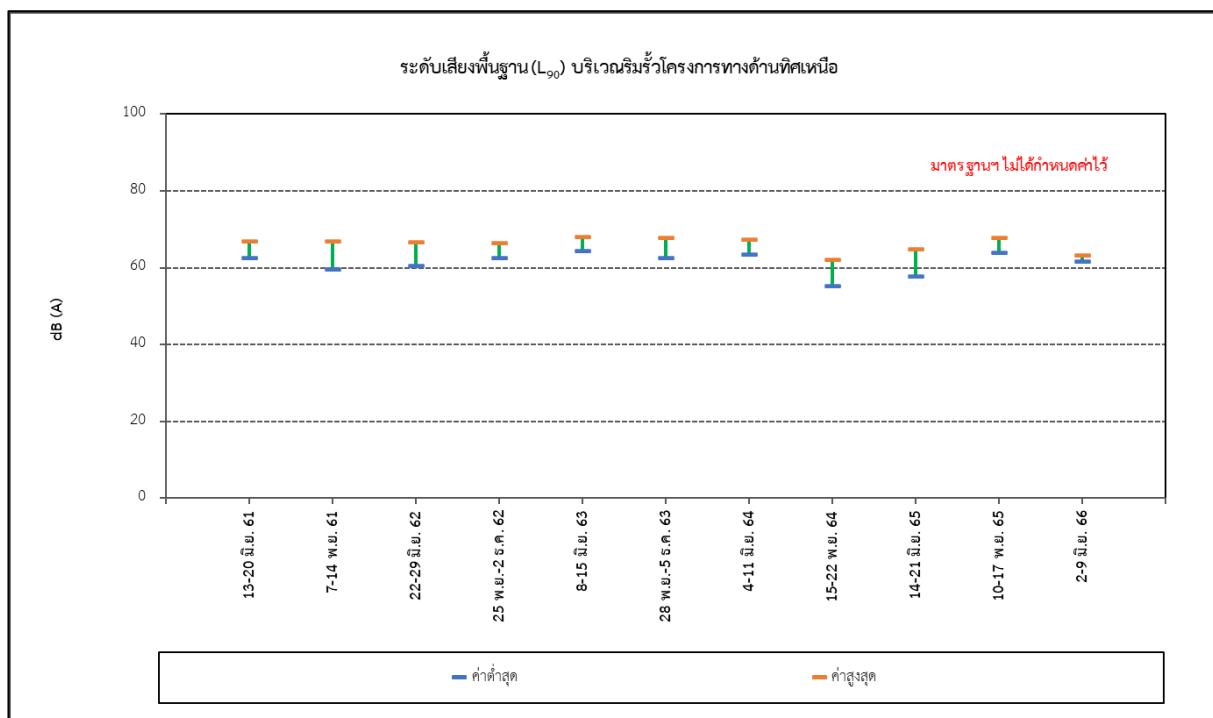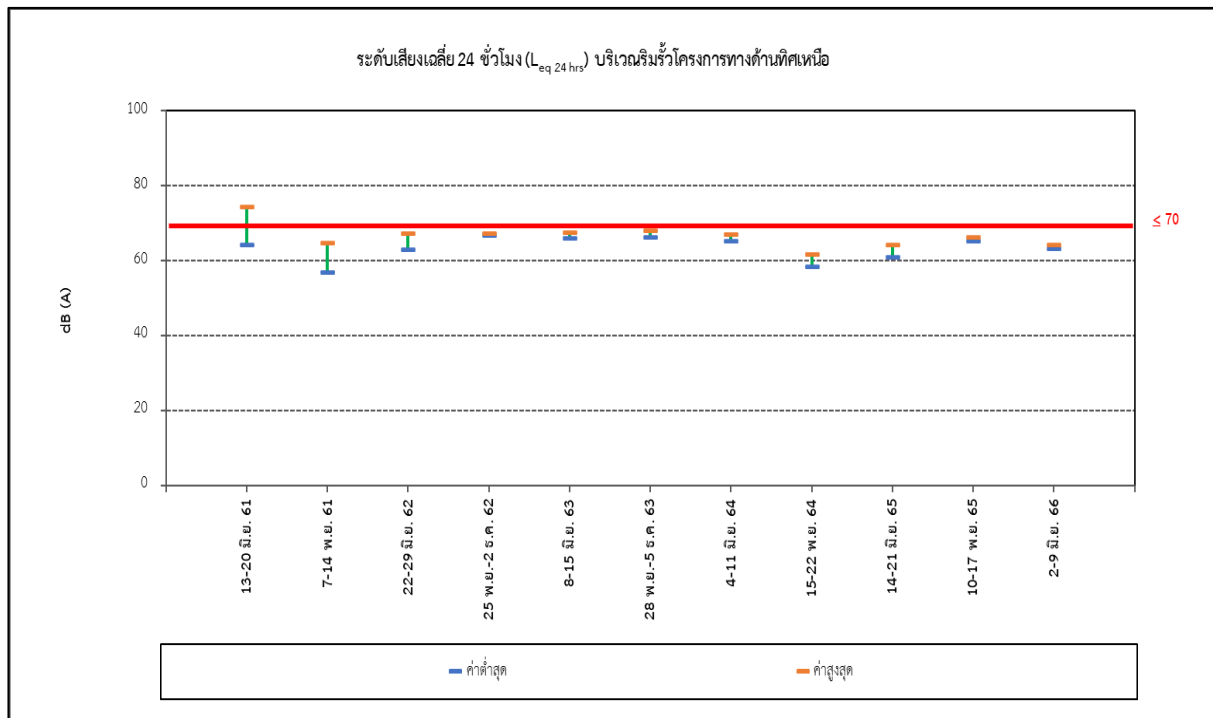



รูปที่ 3-14 (ต่อ) แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

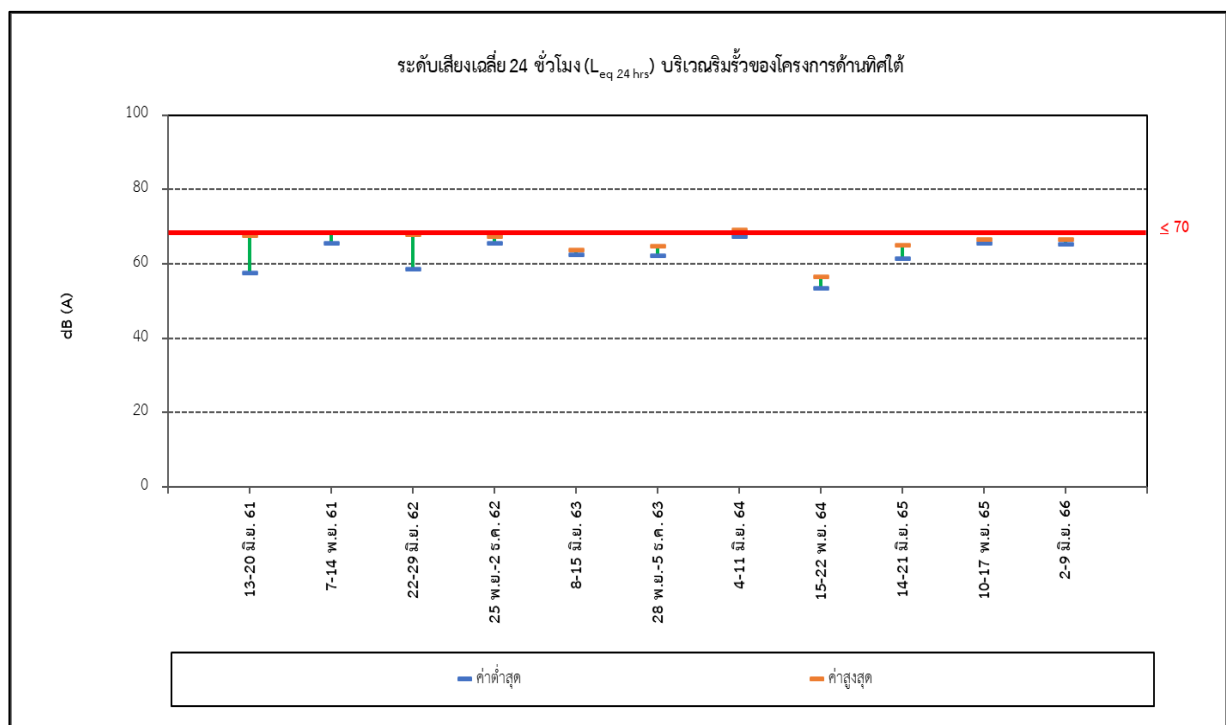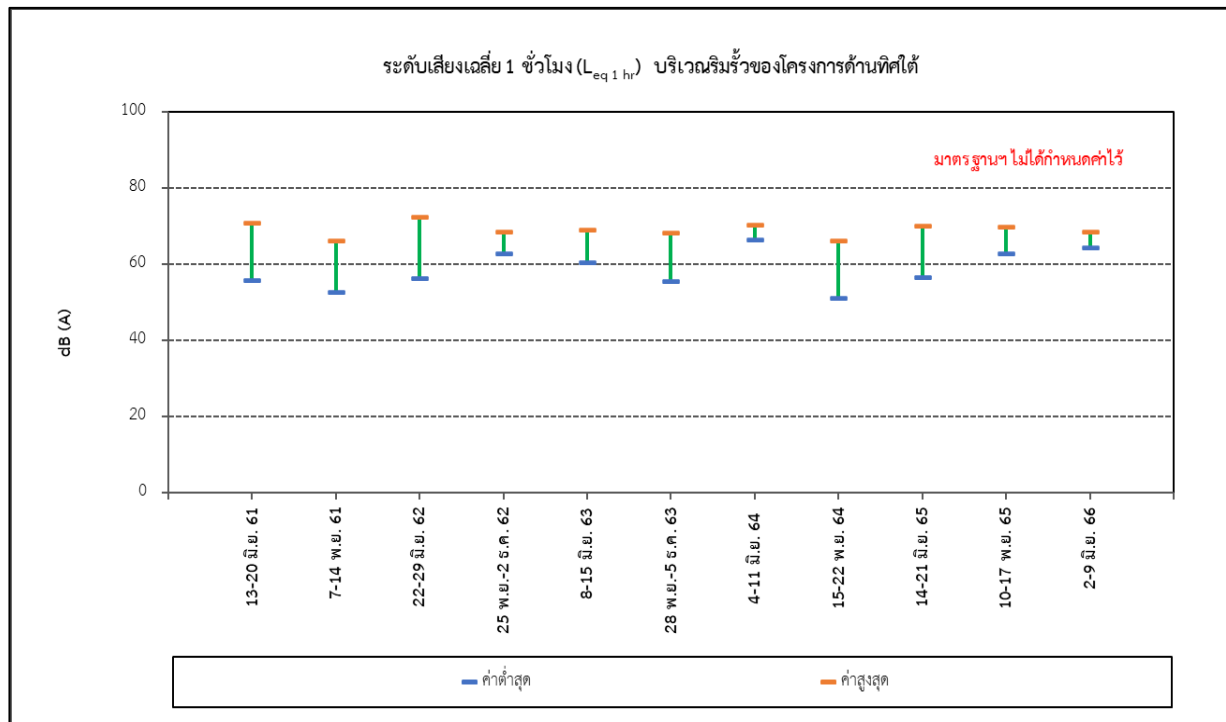

รูปที่ 3-14 (ต่อ) แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

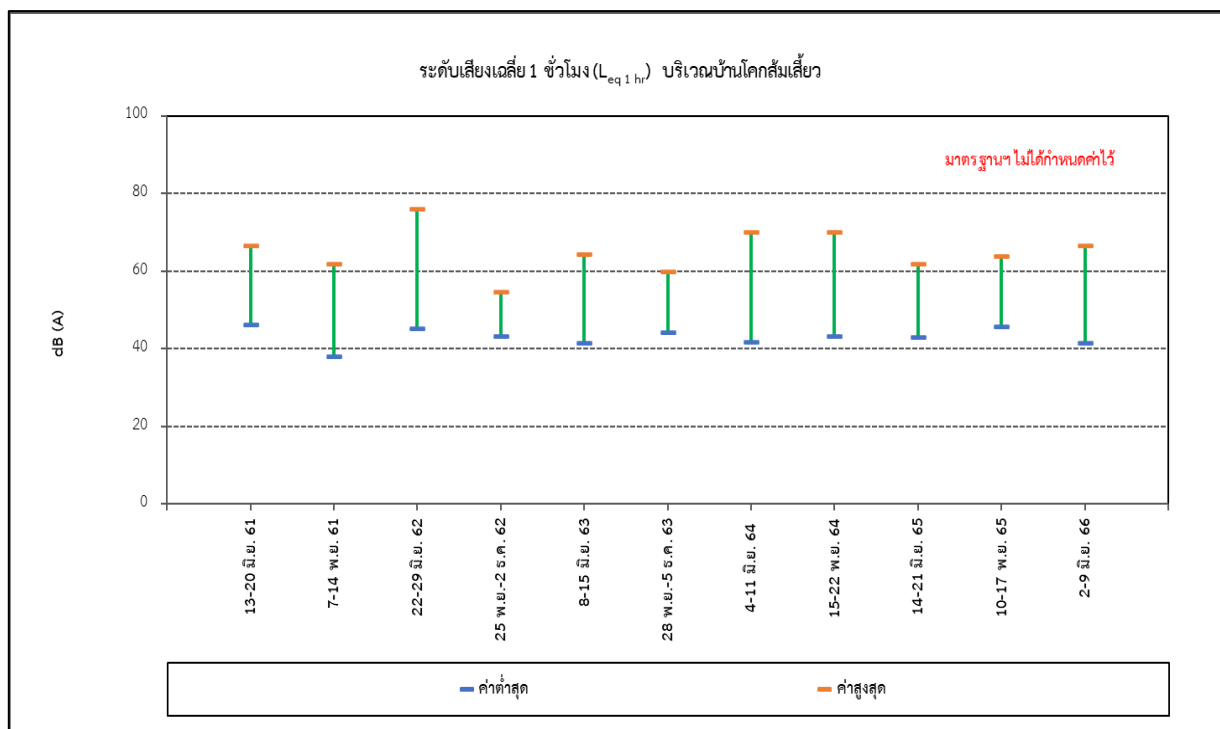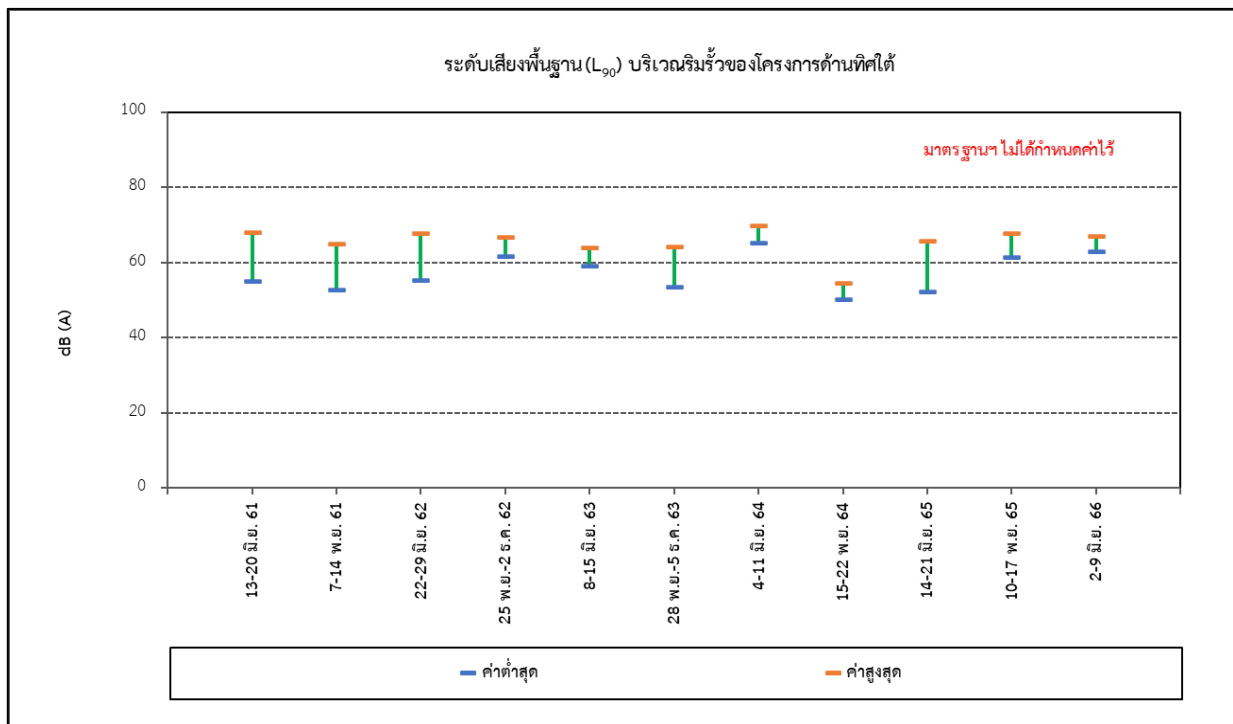

รูปที่ 3-14 (ต่อ) แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

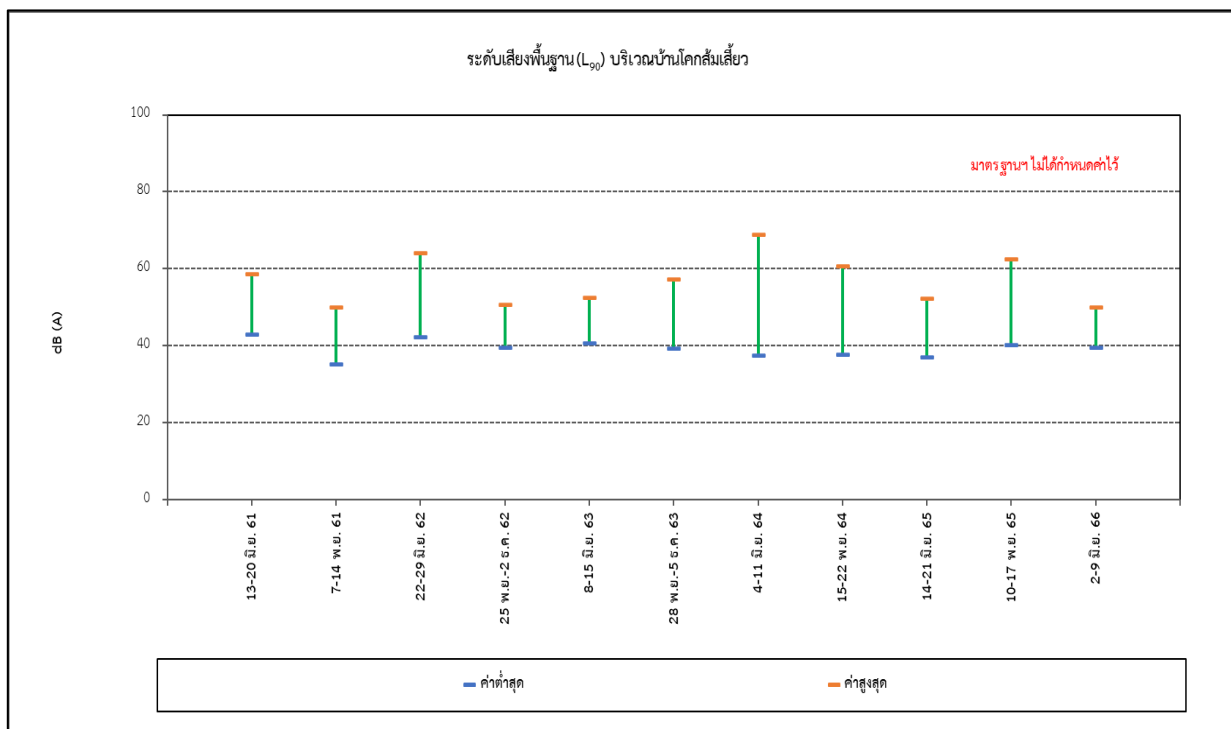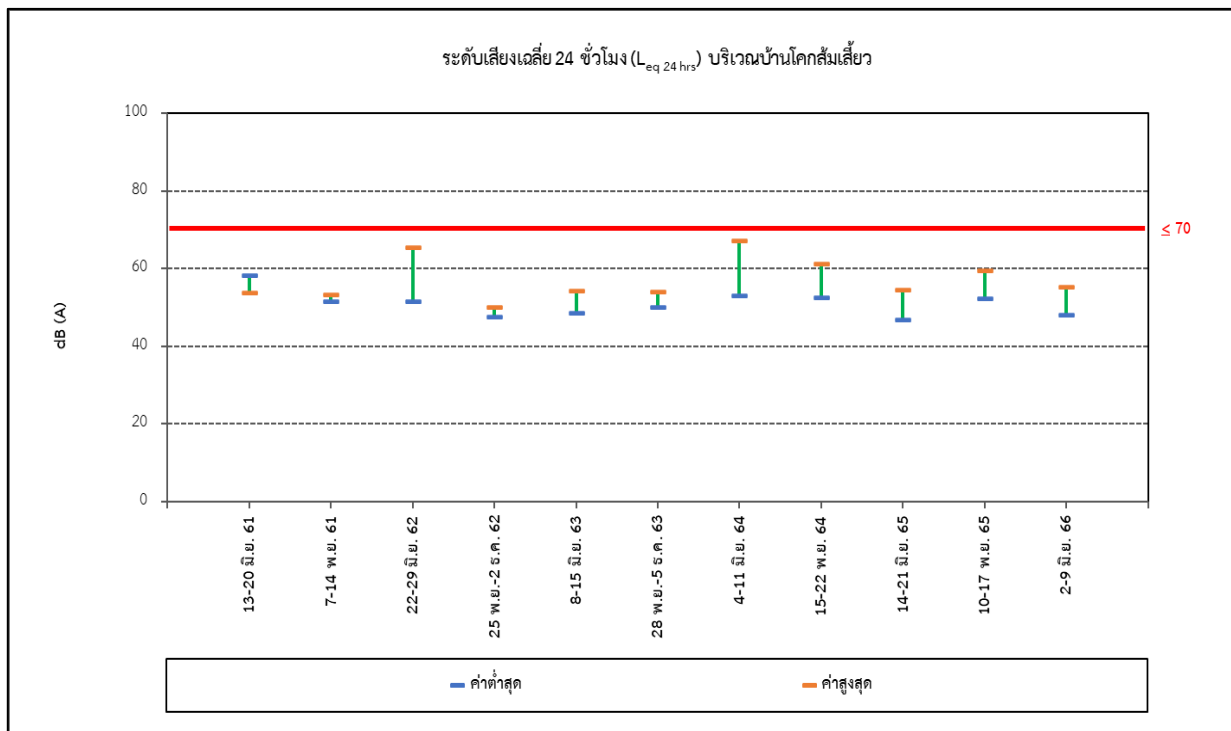

รูปที่ 3-14 (ต่อ) แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

3.4.7 ระดับการรบกวน

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับการรบกวน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนที่มีการร้องเรียน และบริเวณชุมชนที่เป็นตัวแทนกรณีไม่ได้รับการรบกวน โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{eq\ 5\ min}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) เมื่อได้รับการร้องเรียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และโครงการเปิดเดินระบบตามปกติ

จากการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบว่ามีชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเมื่อมีชุมชนได้รับผลกระทบดังกล่าว ทางโครงการจะดำเนินการตรวจวัดระดับการรบกวน เพื่อให้สอดคล้องตามที่มาตรการกำหนด

3.4.8 การจัดการกากของเสีย

มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นและขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด ปีละ 1 ครั้ง (โครงการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน) โดยระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางโครงการมีการจดบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นและขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ ตามที่มาตรการกำหนดแล้ว ดังแสดงในภาคผนวก ข-52

3.4.9 การตรวจสอบสุขภาพและรายงานผลตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงในภาคผนวก ข-51 และได้นำเสนอผลการตรวจสอบสุขภาพไว้ในรายงานฉบับนี้ สำหรับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการมีแผนจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 และจะนำเสนอผลการตรวจสอบสุขภาพในรายงานฉบับถัดไป

3.4.10 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดเสียงในพื้นที่ทำงาน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hr}$) ปีละ 4 ครั้ง

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hr}$) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3-38 ถึงตารางที่ 3-40 และสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-15 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hr}$) บริเวณพัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 และมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า ระดับเสียงในสถานที่ทำงานมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่มีเสียงดังแล้ว



บริเวณพัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ



บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปที่ 3-15 สถานีตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

ตารางที่ 3-38 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq} 12 \text{ hrs}$) ในพื้นที่ทำงาน บริเวณพัฒลมุดอากาศของหม้อไอน้ำ (Boiler)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชนิษฐ์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 779404E 1541791N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.14 /212014

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/10012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO/6236/No.16/212016

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/10012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]			
	28 มี.ค. 66		27 มิ.ย. 66	
	L _{eq}	L _{max}	L _{eq}	L _{max}
1 st hour	79.8	81.9	78.2	81.0
2 nd hour	79.6	82.2	82.7	94.0
3 rd hour	80.3	82.9	83.4	85.4
4 th hour	80.2	82.4	83.4	85.0
5 th hour	80.0	82.1	83.5	85.5
6 th hour	79.8	83.6	83.3	85.2
7 th hour	79.8	82.5	82.9	84.3
8 th hour	80.1	82.7	83.3	87.9
9 th hour	79.9	81.7	83.2	84.5
10 th hour	79.7	82.8	83.2	84.5
11 th hour	79.8	83.0	83.2	84.7
12 th hour	79.9	82.4	83.1	84.6
L _{eq} 12 hrs	79		83	
มาตรฐาน L _{eq} 12 hrs ^{1/}	83			

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินดิ๊ะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินดิ๊ะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวติดยา นันหมื่น

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินดิ๊ะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ๖-199-๖-0006 / ๖-199-๖-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 034-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-39 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hrs}$) ในพื้นที่ทำงาน บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 779419E 1541709N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.12 /192015

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO /2127 /100012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.11 /192014

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO /2127 /100012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.9

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]			
	28 มี.ค. 66		27 มี.ย. 66	
	L _{eq}	L _{max}	L _{eq}	L _{max}
1 st hour	82.5	85.5	83.9	92.6
2 nd hour	82.6	86.3	83.2	86.2
3 rd hour	82.3	84.2	83.1	85.0
4 th hour	82.2	84.5	83.1	85.4
5 th hour	82.2	84.3	83.1	85.0
6 th hour	82.4	84.4	82.9	85.4
7 th hour	82.4	84.4	82.9	84.0
8 th hour	82.5	85.3	82.9	87.1
9 th hour	82.6	84.9	83.1	85.2
10 th hour	82.5	84.7	83.1	85.1
11 th hour	82.4	84.6	83.0	83.9
12 th hour	82.4	84.8	83.2	84.1
L _{eq} 12 hrs	82		83	
มาตรฐาน L _{eq} 12 hrs ^{1/}	83			

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินตะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินตะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันทน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินตะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 2-199-จ-0006 / 2-199-จ-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 034-208-800 ต่อ 3838

ตารางที่ 3-40 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hrs}$) ในพื้นที่ทำงาน บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร

ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 779374E 1541702N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.15 /212015

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO/2127/100012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ACO /6236 No.14 /212014

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ACO /2127 /100012

ระดับเสียงอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.92

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 21-66/0219

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย [dB(A)]			
	28 มี.ค. 66		27 มี.ย. 66	
	L _{eq}	L _{max}	L _{eq}	L _{max}
1 st hour	79.1	80.1	78.8	82.8
2 nd hour	79.5	80.3	78.7	90.6
3 rd hour	79.4	80.6	78.7	81.5
4 th hour	79.1	80.3	78.6	79.7
5 th hour	79.1	80.5	78.7	81.8
6 th hour	79.4	81.1	78.5	79.6
7 th hour	79.5	80.6	78.5	79.5
8 th hour	79.4	80.4	78.5	79.6
9 th hour	79.5	80.6	78.5	79.4
10 th hour	79.7	80.5	78.7	79.8
11 th hour	79.5	80.3	78.9	88.9
12 th hour	79.4	80.5	78.8	87.9
L _{eq} 12 hrs	79		78	
มาตรฐาน L _{eq} 12 hrs ^{1/}	83			

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินตะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินตะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันทน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินตะ / นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ๑-199-๑-0006 / ๑-199-๑-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 034-208-800 ต่อ 3838

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566

ผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq\ 12\ hr}$) ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566 มีรายละเอียดแสดงดัง **ตารางที่ 3-41 และรูปที่ 3-16** สามารถสรุปได้ว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในบริเวณพัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกครั้งที่ได้ตรวจวัด และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ในแต่ละสถานีตรวจวัด


ตารางที่ 3-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		$L_{eq\ 12\ hrs}$
พัดลมดูดอากาศของหม้อไอน้ำ (Boiler)	27 ก.พ. 61	84.0
	8 พ.ค. 61	82.0
	17 ก.ย. 61	81
	12 ธ.ค. 61	82.0
	22 มี.ค. 62	77.0
	17 พ.ค. 62	83.0
	16 ส.ค. 62	80
	1 พ.ย. 62	81
	3 มี.ค. 63	78
	22 มิ.ย. 63	76
	6 ส.ค. 63	80
	7 ต.ค. 63	81
	9 ก.พ. 64	78
	29 มิ.ย. 64	79
	13 ส.ค. 64	77
	15 ธ.ค. 64	80
	10 ก.พ. 65	80
	11 มิ.ย. 65	82
	17 ส.ค. 65	83
	29 พ.ย. 65	80
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine)	28 มี.ค. 66	79
	27 มิ.ย. 66	83
	27 ก.พ. 61	80.0
	8 พ.ค. 61	79.0
	17 ก.ย. 61	79.0
	10 ต.ค. 61	83.0
	22 มี.ค. 62	83.0
	17 พ.ค. 62	83.0
	16 ส.ค. 62	83

ตารางที่ 3-41 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L _{eq} 12 hrs
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine) (ต่อ)	18 พ.ย. 62	80
	3 มี.ค. 63	80
	22 มิ.ย. 63	81
	6 ส.ค. 63	82
	7 ต.ค. 63	82
	9 ก.พ. 64	81
	29 มิ.ย. 64	83
	2 ก.ย. 64	83
	15 ธ.ค. 64	83
	10 ก.พ. 65	83
	11 มิ.ย. 65	83
	17 ส.ค. 65	83
	29 พ.ย. 65	83
	28 มี.ค. 66	82
	27 มิ.ย. 66	83
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	27 ก.พ. 61	86.0
	8 พ.ค. 61	83.0
	17 ก.ย. 61	78.0
	10 ต.ค. 61	78.0
	22 มี.ค. 62	78.0
	17 พ.ค. 62	81.0
	16 ส.ค. 62	80
	1 พ.ย. 62	82
	3 มี.ค. 63	80
	22 มิ.ย. 63	75
	6 ส.ค. 63	79
	7 ต.ค. 63	78
	9 ก.พ. 64	74
	29 มิ.ย. 64	80
	13 ส.ค. 64	79
	15 ธ.ค. 64	79
	10 ก.พ. 65	78
	11 มิ.ย. 65	79
	17 ส.ค. 65	80
	29 พ.ย. 65	78
	28 มี.ค. 66	79
	27 มิ.ย. 66	78
มาตรฐาน ^{1/} และ 2/	87	
มาตรฐาน ^{3/}	83	

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (หมวด 3 : เสียง)
มาตรฐาน^{2/} : ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 เป็นต้นไป เทียบกับมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 3 : เสียง)
มาตรฐาน^{3/} : ตั้งแต่เดือน พ.ค. 61 เป็นต้นไป เทียบกับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

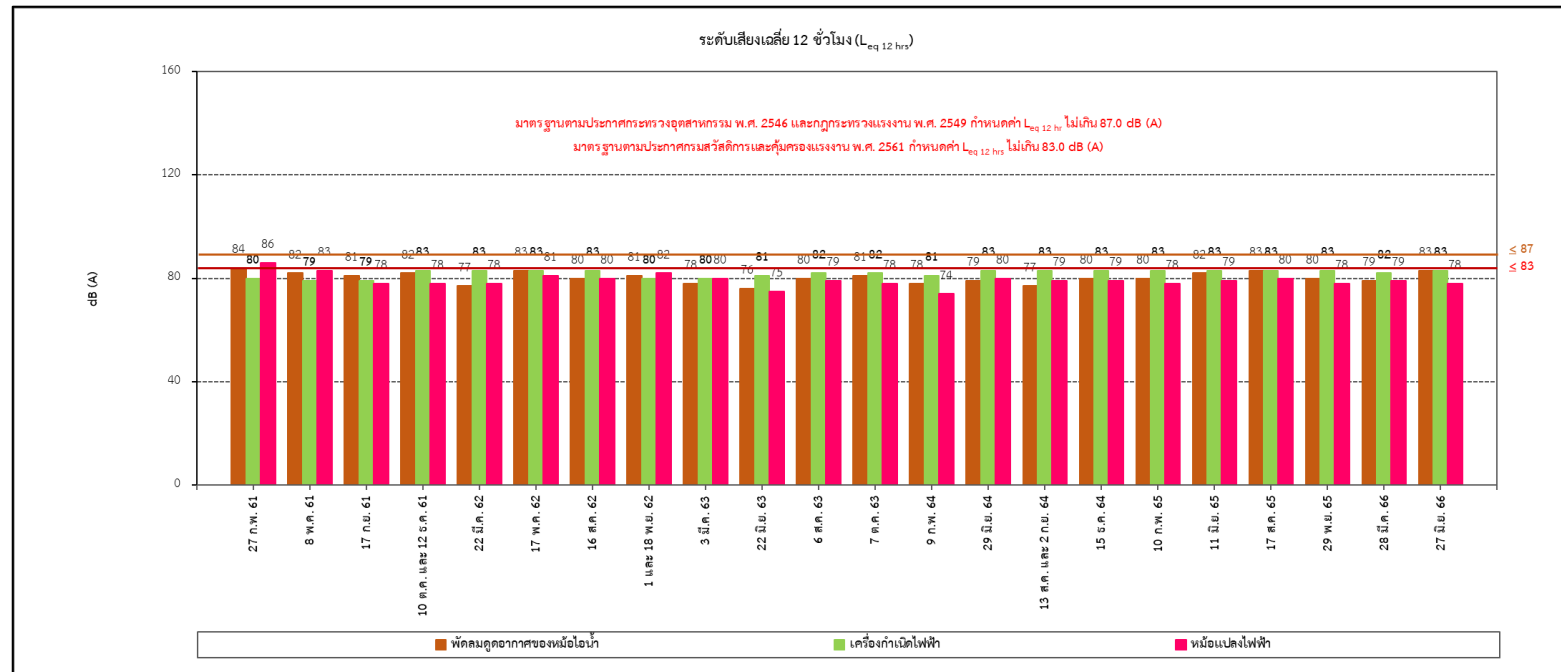

รูปที่ 3-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.11 ความร้อนในพื้นที่ทำงาน

1) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในพื้นที่ทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงาน บริเวณหม้อไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยตรวจวัดระดับความร้อน (Wet Bulb Globe Temperature, WBGT) ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการตรวจวัดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-17 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) ของประเภทงานเบาไม่เกิน 34 °C แสดงดังตารางที่ 3-42



บริเวณหม้อไอน้ำ (Boiler ชั้น 2)



บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine ชั้น 2)

รูปที่ 3-17 สถานีตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงาน

ตารางที่ 3-42 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในพื้นที่ทำงาน

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชินท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจวัด	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะ/ประเภทของงาน	ผลการตรวจวัด (°C)	มาตรฐาน ^{1/}
27 มิ.ย. 66	บริเวณหม้อไอน้ำ (Boiler ชั้น 2)	งานเบา	29	34
	บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine ชั้น 2)	งานเบา	32	34

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินตะ
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินตะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินตะ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-199-จ-0006
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838


2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

ผลการติดตามตรวจวัดค่าความร้อนในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-43 และรูปที่ 3-18 พบว่า ค่าความร้อนทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกปีที่ยื่นผลการตรวจวัด

ตารางที่ 3-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)	มาตรฐาน ^{1/}
บริเวณหม้อไอน้ำ (Boiler ชั้น 2)	8 พ.ค. 61	33	34
	17 พ.ค. 62	31	34
	21 พ.ค. 63	29	34
	29 มิ.ย. 64	32	34
	11 มิ.ย. 65	29	34
	27 มิ.ย. 66	29	34
บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine ชั้น 2)	8 พ.ค. 61	32	34
	17 พ.ค. 62	30	34
	21 พ.ค. 63	33	34
	29 มิ.ย. 64	30	34
	11 มิ.ย. 65	32	34
	27 มิ.ย. 66	32	34

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

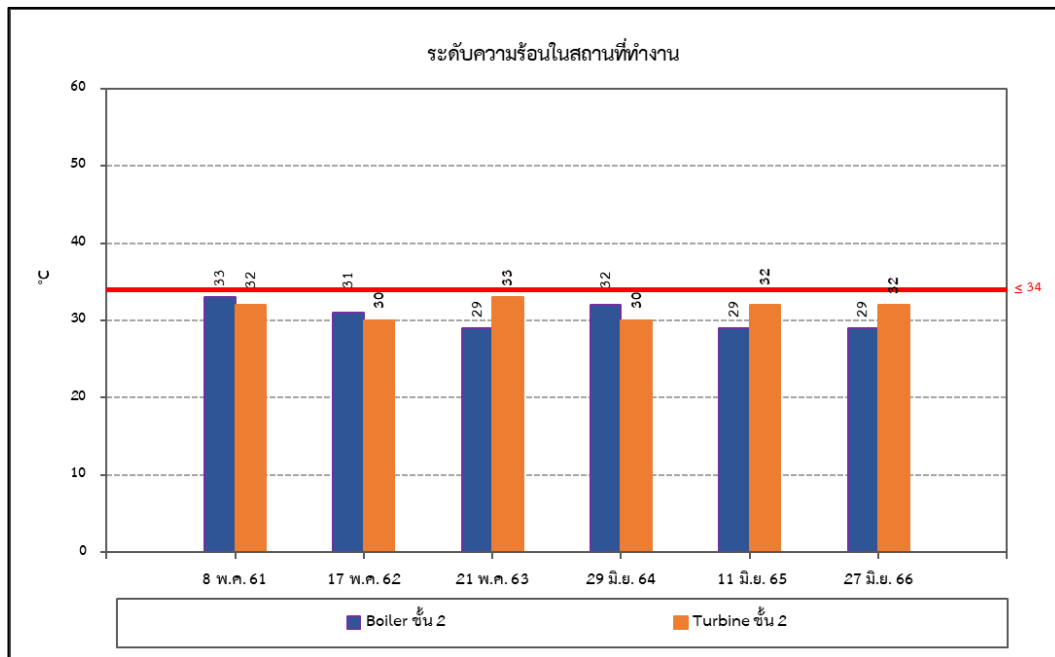

รูปที่ 3-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน (WBGT) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.12 ฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert or Nuisance Dust)

1) ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญในพื้นที่ทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert or Nuisance Dust) บริเวณพื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ โดยตรวจวัดค่าฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง โดยดำเนินการตรวจวัดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-19 พบว่าผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) ที่ได้มาเทียบเคียงกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 3-44



บริเวณพื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ

รูปที่ 3-19 สถานีตรวจวัดฝุ่นในพื้นที่ทำงาน

ตารางที่ 3-44 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust)

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายเดชนันท์ กลิ่นขจร
ช่วงเวลาระหว่างตรวจวัดเดือน : มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจวัด	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m ³)	มาตรฐาน ^{1/}
27 มิ.ย. 66	บริเวณพื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ	0.10	15

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายจักรีย์ อินตะ
ชื่อผู้บันทึก : นายจักรีย์ อินตะ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ ควบคุม : นางสาวทิตยา นันหมื่น
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท อินทีเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายจักรีย์ อินตะ
เบอร์โทรศัพท์ : 037-208-800 ต่อ 3838


2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) ในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) ในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-45 และรูปที่ 3-20 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกปีที่ยังดำเนินการตรวจวัด

ตารางที่ 3-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) ในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m ³)	มาตรฐาน ^{1/}
พื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ	8 พ.ค. 61	0.1	15
	17 พ.ค. 62	0.25	15
	22 มิ.ย. 63	1.32	15
	29 มิ.ย. 64	0.28	15
	11 มิ.ย. 65	0.13	15
	27 มิ.ย. 66	0.10	15

มาตรฐาน^{1/} : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

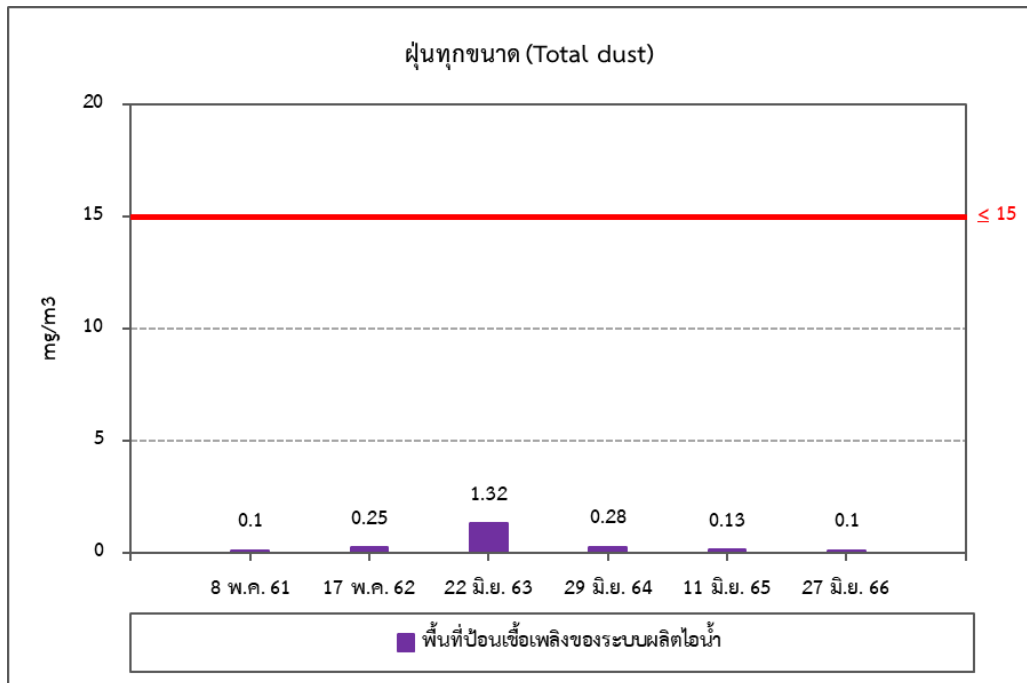

รูปที่ 3-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2566

3.4.13 อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน

1) มาตรการกำหนดให้มีการรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน โดยมีการบันทึกสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ สภาพการเสียหาย/สูญเสีย และการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ภายในพื้นที่โครงการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการมีการสรุปจำนวนอุบัติเหตุและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง ในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2566 ภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ โครงการได้ดำเนินการสืบหาสาเหตุ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-46 และภาคผนวก ข-26

ตารางที่ 3-46 สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายเตชินท์ กลิ่นขจร

ระหว่างเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประเภทของอุบัติเหตุ	ความถี่ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
1. Major Injury	1	โรงไฟฟ้าชีวมวล	มีการกำหนด KPI เรื่องอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R.) < 3 และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (I.S.R) = 0
2. Minor Injury	2	โรงไฟฟ้าชีวมวล	
3. Minor Fire	1	โรงไฟฟ้าชีวมวล	
4. Minor Property	2	โรงไฟฟ้าชีวมวล	

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวภัทรนัน สารลักษณ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล : นางสาวภัทรนัน สารลักษณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 08-5835-6081

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ : ทางโครงการได้ดำเนินการสืบหาสาเหตุ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ มีการติดป้ายเตือนต่างๆในบริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และได้มีการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้พนักงานทราบ

2) มาตรการด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินโดยติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการได้สรุปแผนการฝึกซ้อมรับแผนเหตุฉุกเฉินต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-49

3.4.14 สาธารณสุข

มาตรการกำหนดให้ทำการจดบันทึกต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ดังนี้

- 1) บันทึกความถี่และความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เช่น โรคทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง เป็นต้น
- 2) บันทึกข้อร้องเรียนด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินการของโครงการ

บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ (บ้านหัวโล่ บ้านลาดไผ่จิตร บ้านโป่งไผ่ และบ้านโคกกระบก) ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลซ้ำชุมชนเดิม นอกจากผลกระทบมีแนวโน้มเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

ในปี พ.ศ. 2566 ทางโครงการจะดำเนินการรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 และจะรายงานผลในเล่มรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

3.4.15 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน

1. มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับและนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยให้รายงานผลการบันทึกปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอย่างเคร่งครัด

2. มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการโดยรอบ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เกี่ยวกับความเข้าใจโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการมีแผนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566