ภาคผนวก จ-17

แผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance)



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ มหาชน จำกัด

Global Power Synergy Public Company Limited

Maintenace devision section

PM Activity type	Functional location	FunctLocDescrip.	Description	TAG ID	Plant	ABC indic.	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Remark
PTB	DAH5-1-51J-CMP-001A-M	AIR COMPRESSOR 1A FEEDER	2M - PM Instrument Air Compressors	CMP-001A-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-CMP-001B-M	AIR COMPRESSOR 1B FEEDER	2M - PM Instrument Air Compressors	CMP-001B-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-CMP-002-M	AIR COMPRESSOR C	2M - PM Instrument Air Compressors	CMP-002-M	GPSC-SRC	C	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-DRY-001A-M	DESICANT AIR DRYER 1A FEEDER	2M - PM Instrument Air Compressors	DRY-001A-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-DRY-001B-M	DESICANT AIR DRYER 1B FEEDER	2M - PM Instrument Air Compressors	DRY-001B-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-DRY-002A-M	REFRIGERANT AIR DRYER A	2M - PM Instrument Air Compressors	DRY-002A-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-DRY-002B-M	REFRIGERANT AIR DRYER B	2M - PM Instrument Air Compressors	DRY-002B-M	GPSC-SRC	A	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-51J-CMP-003-M	SERVICE AIR COMPRESSOR	3M - PM Service Air Compressor 50 HP	CMP-003-M	GPSC-SRC	C	X		X		X		X		X		X		
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001A-M	COOLING TOWER FAN A	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001A-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001B-M	COOLING TOWER FAN B	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001B-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001C-M	COOLING TOWER FAN C	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001C-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001D-M	COOLING TOWER FAN D	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001D-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001E-M	COOLING TOWER FAN E	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001E-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001F-M	COOLING TOWER FAN F	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001F-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001G-M	COOLING TOWER FAN G	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001G-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001H-M	COOLING TOWER FAN H	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001H-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001I-M	COOLING TOWER FAN I	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001I-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-61E-FAN-001J-M	COOLING TOWER FAN J	3M - cooling fan lube oil replacement	FAN-001J-M	GPSC-SRC	C			X			X			X			X	
PTB	DAH5-1-EGC-10APP01-M	GT1 FORWARDING PUMP A	4M - Lube oil replacement	0APP01-M	GPSC-SRC	C	X						X						
PTB	DAH5-1-EGC-10APP02-M	GT1 FORWARDING PUMP B	4M - Lube oil replacement	0APP02-M	GPSC-SRC	C	X						X						
PTB	DAH5-1-EGC-10APP03-M	GT2 FORWARDING PUMP A	4M - Lube oil replacement	0APP03-M	GPSC-SRC	C	X						X						
PTB	DAH5-1-EGC-10APP04-M	GT2 FORWARDING PUMP B	4M - Lube oil replacement	0APP04-M	GPSC-SRC	C	X						X						
PTB	DAH5-1-EGC-10APP05-M	GT12 FORWARDING PUMP C	4M - Lube oil replacement	0APP05-M	GPSC-SRC	C	X						X						
PTB	DAH5-1-61E-TNK-001-M	STEAM TURBINE LUBE OIL TANK	1Y - Lube oil replacement	TNK-001-M	GPSC-SRC	S													
PTB	DAH5-1-61E-TNK-501-M	STEAM TURBINE HYDRAULIC TANK	1Y - Lube oil replacement	TNK-501-M	GPSC-SRC	S							X						
PTB	DAH5-1-61J-P-002A-M	CIRC WATER ACID FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-602A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-61J-P-002B-M	CIRC WATER ACID FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-602B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-61J-P-003A-M	CIRC WATER INHIBITOR FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-603A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-61J-P-003B-M	CIRC WATER INHIBITOR FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-603B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-61H-P-101A-M	BOILER FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-101A-M	GPSC-SRC	A							X						
PTB	DAH5-1-61H-P-101B-M	BOILER FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-101B-M	GPSC-SRC	A							X						
PTB	DAH5-1-61H-P-301A-M	BOILER FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-301A-M	GPSC-SRC	A							X						
PTB	DAH5-1-61H-P-301B-M	BOILER FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-301B-M	GPSC-SRC	A							X						
PTB	DAH5-1-51J-FPB-001-M	BELT PRESS FILTER PANEL	1Y - Lube oil replacement	FPB-001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-MIX-001-M	RAPID MIX STILLING CHAMBER MIX FEED	1Y - Lube oil replacement	MIX-001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-MXA-001-M	DRUM SCREEN THICKENER DRIVE	1Y - Lube oil replacement	MXA-001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-003A-M	CLARIFIER POLYMER METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-603A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-003B-M	CLARIFIER POLYMER METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-603B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-004A-M	SLUDGE THICKENER POLYMER METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-604A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-004B-M	SLUDGE THICKENER POLYMER METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-604B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-005A-M	CLARIFIED WATER PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-605A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-005B-M	CLARIFIED WATER PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-605B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-006A-M	FILTER PRESS POLYMER METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-606A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-006B-M	FILTER PRESS POLYMER METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-606B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-012A-M	ALUM METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-612A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-012B-M	ALUM METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-612B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-013A-M	SODIUM HYPOCHLORITE METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-613A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-013B-M	SODIUM HYPOCHLORITE METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-613B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-013C-M	SODIUM HYPOCHLORITE METERING PUMP C	1Y - Lube oil replacement	P-613C-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-014A-M	CAUSTIC METERING PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-614A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-014B-M	CAUSTIC METERING PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-614B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-602A-M	DEMINERALIZER ACID PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-602A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-602B-M	DEMINERALIZER ACID PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-602B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-603A-M	DEMINERALIZER CAUSTIC PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-603A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-603B-M	DEMINERALIZER CAUSTIC PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-603B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-604A-M	DEMINERALIZER RECYCLE PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-604A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-604B-M	DEMINERALIZER RECYCLE PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-604B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-604C-M	DEMINERALIZER RECYCLE PUMP C	1Y - Lube oil replacement	P-604C-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-605A-M	DEMINERALIZER REGEN PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-605A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-605B-M	DEMINERALIZER REGEN PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-605B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-614A-M	CYCLE MAKEUP PUMP 1A	1Y - Lube oil replacement	P-614A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-614B-M	CYCLE MAKEUP PUMP 1B	1Y - Lube oil replacement	P-614B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-602-M	CYCLE MAKEUP PUMP C	1Y - Lube oil replacement	P-602-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-601A-M	AMINE FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-601A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-601B-M	AMINE FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-601B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-602A-M	OXYGEN SCAVENGER FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-602A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-602B-M	OXYGEN SCAVENGER FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-602B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-103A-M	U1 PHOSPHATE FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-103A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-103B-M	U1 PHOSPHATE FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-103B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-103C-M	U1 PHOSPHATE FEED PUMP C	1Y - Lube oil replacement	P-103C-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-103D-M	U1 PHOSPHATE FEED PUMP D	1Y - Lube oil replacement	P-103D-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-203A-M	U2 PHOSPHATE FEED PUMP A	1Y - Lube oil replacement	P-203A-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-203B-M	U2 PHOSPHATE FEED PUMP B	1Y - Lube oil replacement	P-203B-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-203C-M	U2 PHOSPHATE FEED PUMP C	1Y - Lube oil replacement	P-203C-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-203D-M	U2 PHOSPHATE FEED PUMP D	1Y - Lube oil replacement	P-203D-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-DEM-001-M	DEMIN NEUTRALIZATION TANK AGITATOR	1Y - Lube oil replacement	MIX-001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-51J-P-601-M	OILFIRED DRUM WATER PUMP	1Y - Lube oil replacement	P-601-M	GPSC-SRC	A							X						
PTB	DAH5-1-MBV10BB001-M	LO TANK	1Y - Lube oil replacement	BB001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-MBX01BB001-M	HYDRAULIC TANK	1Y - Lube oil replacement	BB001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-2MBV10BB001-M	LO TANK	1Y - Lube oil replacement	BB001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-3MBX01BB001-M	HYDRAULIC TANK	1Y - Lube oil replacement	BB001-M	GPSC-SRC	C							X						
PTB	DAH5-1-61E-P-001A-M	AUX COOLING WATER PUMP A	3M - Rotating machine greasing	P-001A-M	GPSC-SRC	A		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-61E-P-001B-M	AUX COOLING WATER PUMP B	3M - Rotating machine greasing	P-001B-M	GPSC-SRC	A		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-61E-P-001C-M	AUX COOLING WATER PUMP C	3M - Rotating machine greasing	P-001C-M	GPSC-SRC	C		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-51J-P-009B-M	FILTERED WATER DISTRIBUTION PUMP A	3M - Rotating machine greasing	P-009A-M	GPSC-SRC	C		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-51J-P-009B-M	FILTERED WATER DISTRIBUTION PUMP B	3M - Rotating machine greasing	P-009B-M	GPSC-SRC	C		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-51J-VP-001A-M	CLARIFIER VACUUM PUMP A	3M - Rotating machine greasing	VP-001A-M	GPSC-SRC	C		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-51J-VP-001B-M	CLARIFIER VACUUM PUMP B	3M - Rotating machine greasing	VP-001B-M	GPSC-SRC	C		X			X			X			X		
PTB	DAH5-1-72H-P-101A-M	U1 HRSG BLOW DOWN SUMP DRAIN PUMP A	6M - Rotating machine greasing	P-101A-M	GPSC-SRC	C						X						X	
PTB	DAH5-1-72H-P-101B-M	U1 HRSG BLOW DOWN SUMP DRAIN PUMP B	6M - Rotating machine greasing	P-101B-M	GPSC-SRC	C						X						X	
PTB	DAH5-1-72H-P-301A-M	U2 HRSG BLOW DOWN SUMP DRAIN PUMP A	6M - Rotating machine greasing	P-301A-M	GPSC-SRC	C						X						X	
PTB	DAH5-1-72H-P-301B-M	U2 HRSG BLOW DOWN SUMP DRAIN PUMP B	6M - Rotating machine greasing	P-301B-M	GPSC-SRC	C						X						X	

| | | |

ภาคผนวก จ-18

แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล และประเภทของการเจ็บป่วย



ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือนมกราคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	57	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มกราคม 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	5
ระบบทางเดินอาหาร	10
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	13
ระบบผิวหนัง	15
ระบบประสาท	4
ระบบหู ตา คอ จมูก	3
ระบบสืบพันธุ์	3
ทำแผล	4
อื่นๆ	0
Total	57

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	30	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	1
ระบบทางเดินอาหาร	4
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	2
ระบบผิวหนัง	4
ระบบประสาท	7
ระบบหู ตา คอ จมูก	9
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	3
อื่นๆ	0
Total	30

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน มีนาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	29	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มีนาคม 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	4
ระบบทางเดินอาหาร	8
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	4
ระบบผิวหนัง	3
ระบบประสาท	5
ระบบหู ตา คอ จมูก	2
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	1
อื่นๆ	2
Total	29

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน เมษายน 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	19	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน เมษายน 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	3
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	12
ระบบผิวหนัง	0
ระบบประสาท	0
ระบบหู ตา คอ จมูก	1
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	2
อื่นๆ	1
Total	19

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน พฤษภาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	49	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน พฤษภาคม 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	12
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	7
ระบบผิวหนัง	8
ระบบประสาท	18
ระบบหู ตา คอ จมูก	2
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	2
อื่นๆ	0
Total	49

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน มิถุนายน 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	29	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

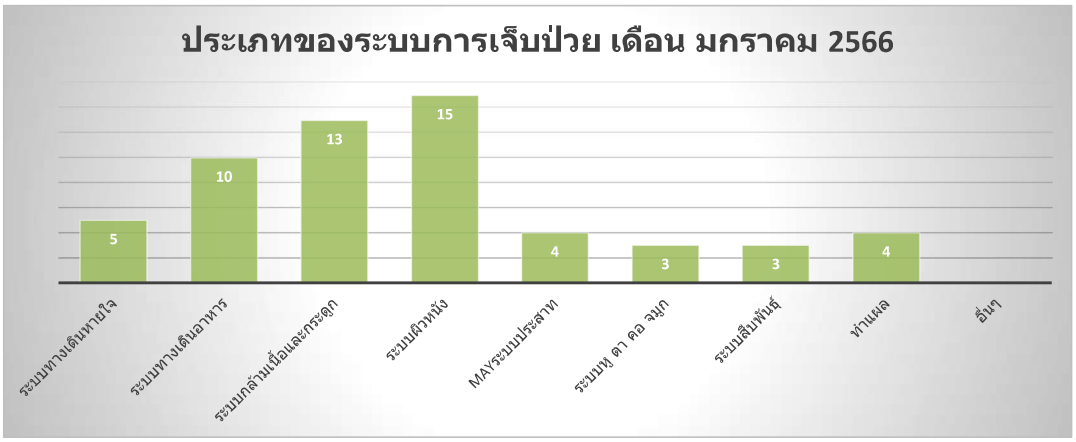
ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มิถุนายน 2566

Section / System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	9
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	2
ระบบผิวหนัง	3
ระบบประสาท	11
ระบบหู ตา คอ จมูก	2
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	2
อื่นๆ	0
Total	29

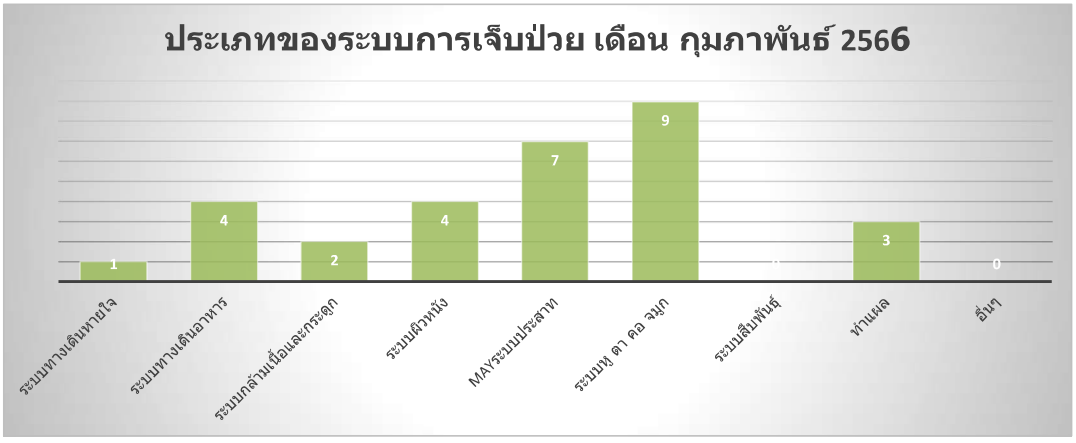
Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ เข็มลาด

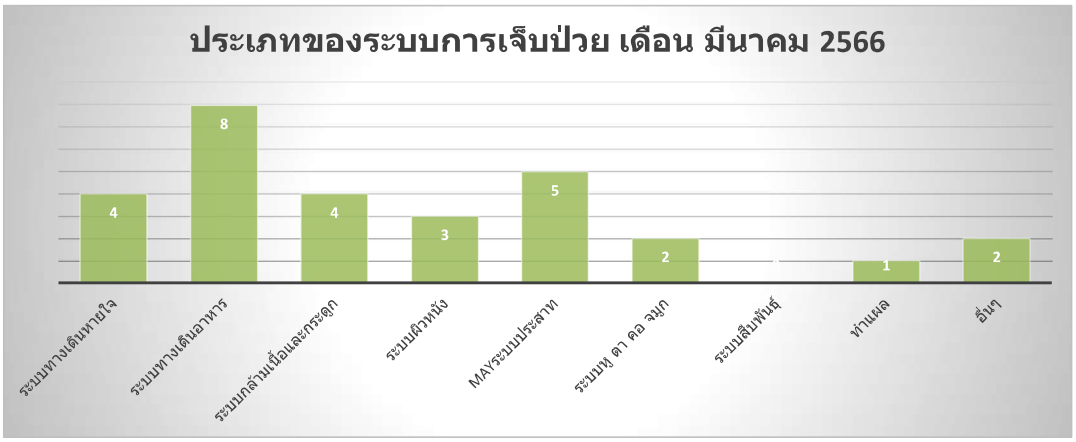

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน มกราคม 2566
57
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

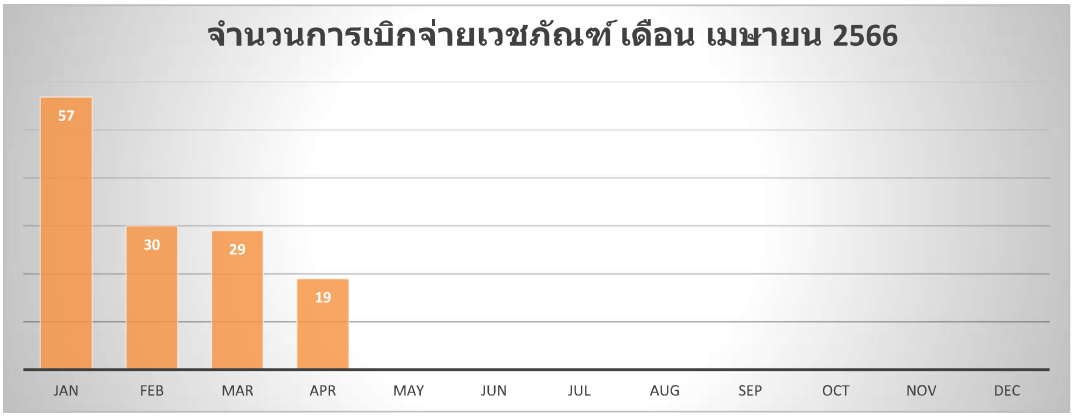

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มกราคม 2566
5
10
13
15
4
3
3
4
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบผิวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธ์
ทำแผล
อื่นๆ

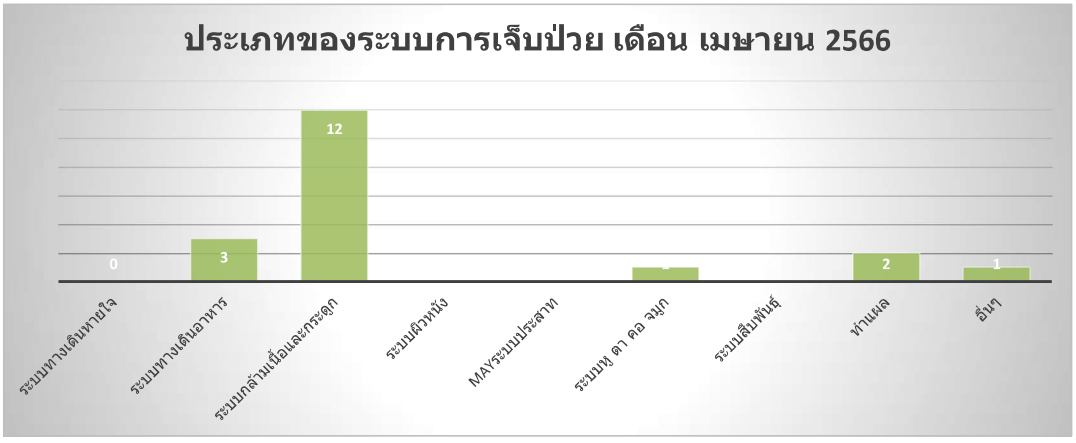

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
57
30
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

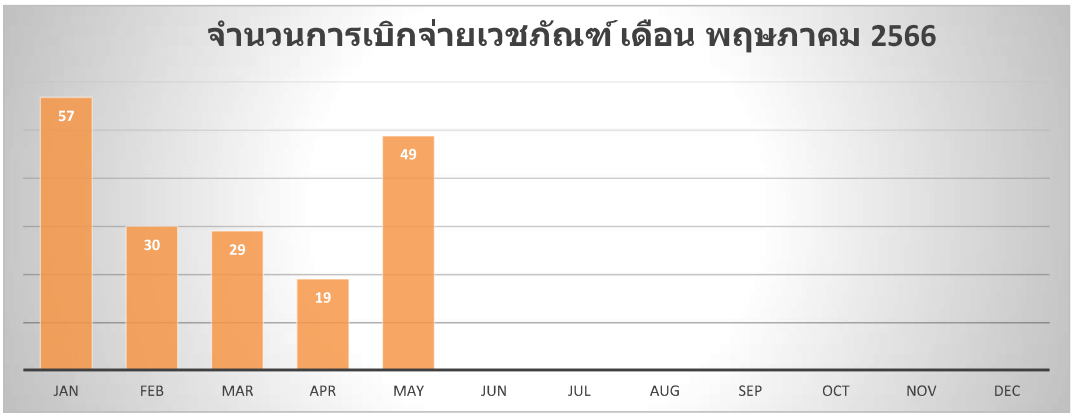

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กุมภาพันธ์ 2566
1
4
2
4
7
9
3
0
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบผิวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธ์
ทำแผล
อื่นๆ

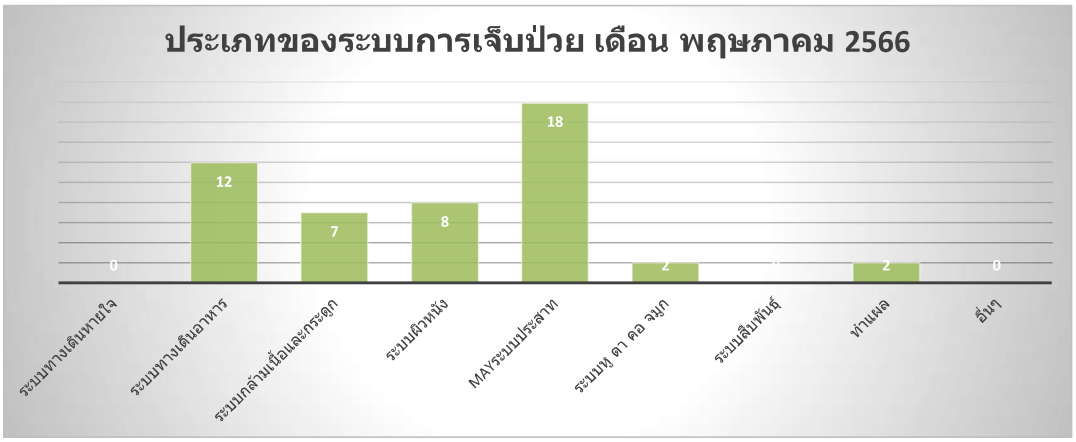

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน มีนาคม 2566
57
30
29
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

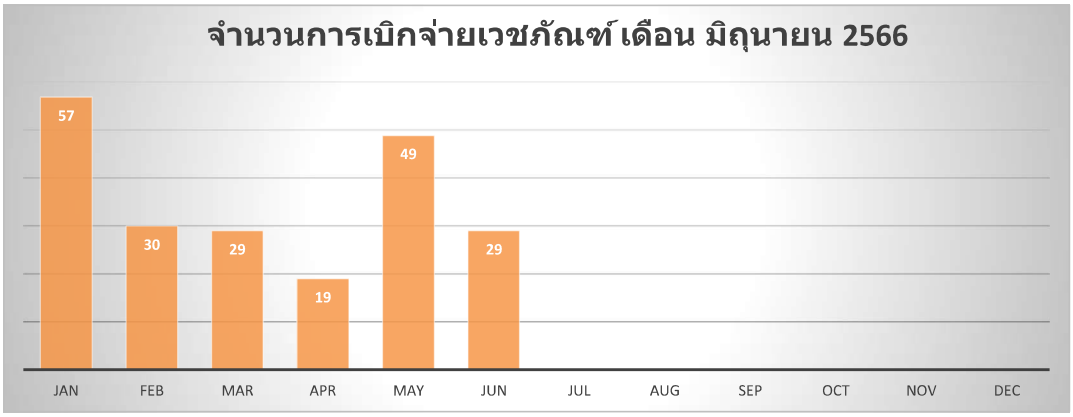

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มีนาคม 2566
4
8
4
3
5
2
1
2
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบตัวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธ์
ทำแผล
อื่นๆ

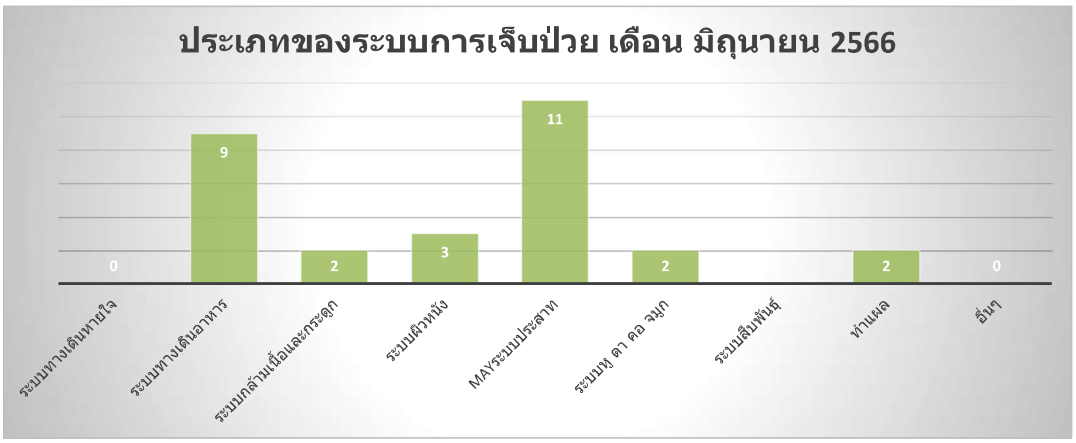

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน เมษายน 2566
57
30
29
19
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน เมษายน 2566
0
3
12
2
1
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบตัวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธ์
ทำแผล
อื่นๆ


จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 2566
57
30
29
19
49
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน พฤษภาคม 2566
0
12
7
8
18
2
2
0
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบผิวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธุ์
ทางแผล
อื่นๆ


จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน มิถุนายน 2566
57
30
29
19
49
29
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มิถุนายน 2566
0
9
2
3
11
2
2
0
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบผิวหนัง
MAYระบบประสาท
ระบบ ตา คอ จมูก
ระบบสืบพันธุ์
ทางแผล
อื่นๆ

ภาคผนวก จ-19

สรุปงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



กิจกรรม CSR พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าศรีราชา

1

F. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนกชุมชนสัมพันธ์

Updated

พื้นที่: การดำเนินงาน Community CSR ร่วมกับ กลุ่มไทยออยล์


No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
1		**ชื่อกิจกรรม/โครงการ**: สนับสนุนโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าศรีราชา **สถานที่**: อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา **วันที่ดำเนินกิจกรรม**: 9 – 12 มกราคม 2566 **วัตถุประสงค์**: เพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของคนในชุมชน **ผู้รับผิดชอบหลัก**: พิพัฒน์ ฐิติพัฒน์สกุล **งบประมาณที่ใช้**: 5,000 บาท
2		**ชื่อกิจกรรม/โครงการ**: สนับสนุนของขวัญสำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีชุมชน **สถานที่**: ศูนย์สุขภาพฯ ไทยออยล์ **วันที่ดำเนินกิจกรรม**: 21 เมษายน 2566 **วัตถุประสงค์**: เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีชุมชน **ผู้รับผิดชอบหลัก**: พิพัฒน์ ฐิติพัฒน์สกุล **งบประมาณที่ใช้**: -

2

F. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนกชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่: การดำเนินงาน Community CSR ร่วมกับ กลุ่มไทยออยล์

Updated

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
3		**ชื่อกิจกรรม/โครงการ**: ประชุม 3 ประสาน **สถานที่**: โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล **วันที่ดำเนินกิจกรรม**: 26 พฤษภาคม 2566 **วัตถุประสงค์**: **ผู้รับผิดชอบหลัก**: พิพัฒน์ ฐิติพัฒน์สกุล **งบประมาณที่ใช้**: -
4		**ชื่อกิจกรรม/โครงการ**: รับสมัครทุนป.ตรีต่อเนื่อง เขตจ.ชลบุรี และจ.ระยอง **สถานที่**: สัมภาษณ์ออนไลน์ **วันที่ดำเนินกิจกรรม**: กรกฎาคม 2566 **วัตถุประสงค์**: เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ให้เยาวชนในเขตจ.ชลบุรี และจ.ระยอง ประจำปี 2566 **ผู้รับผิดชอบหลัก**: วสันต์ สุสุนทร **งบประมาณที่ใช้**: 400,000 บาทต่อทุน

ภาคผนวก จ-20

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งล่าสุด



รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2565

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Global Power Synergy Public Company Limited

โรงไฟฟ้าศรีราชา



ดำเนินการฝึกซ้อมโดยบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ.095

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

แบบฟอร์มลงชื่อตรวจนับจำนวนพนักงาน

วันที่ 21. 11. 65.

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	บริษัท	ลายเซ็นต์	หมายเหตุ
1.	[illegible]		GPSC	[illegible]	
2.	[illegible]				
3.	[illegible]				
4.	[illegible]	091-9832111		[illegible]	
5.	[illegible]	064-9853979			
6.	[illegible]	086 8410080	GPSC	[illegible]	
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	093-0816822	BSA	[illegible]	
9.	[illegible]	097-0039120	BSA	[illegible]	
10.	[illegible]			[illegible]	
11.	[illegible]	089-7049026	GPSC	[illegible]	
12.	[illegible]	091-7109895	BSA	[illegible]	
13.	[illegible]	085-0926899	BSA	[illegible]	
14	[illegible]	094-9595575	GPSC	[illegible]	
15.	[illegible]	089-2494713	BSA	[illegible]	
16	[illegible]	095-3653554	ZJ-CHEM	[illegible]	
17	[illegible]	090-4445533	ZJ-CHEM	[illegible]	
18	[illegible]	089-6599030	BSA	[illegible]	
19	[illegible]	093-0446721	NPCSG	[illegible]	
20	[illegible]	082-2119455	BSA	Pucuthun	
21	[illegible]	082-064-8526	BSA	[illegible]	
22	[illegible]	-		[illegible]	
23.	[illegible]	086-8875575	GPSC	[illegible]	
24.	[illegible]	065 6616060	GPSC	[illegible]	

สถานการณ์สมมติ

SCENARIO

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2
21 พฤศจิกายน 2565 โรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

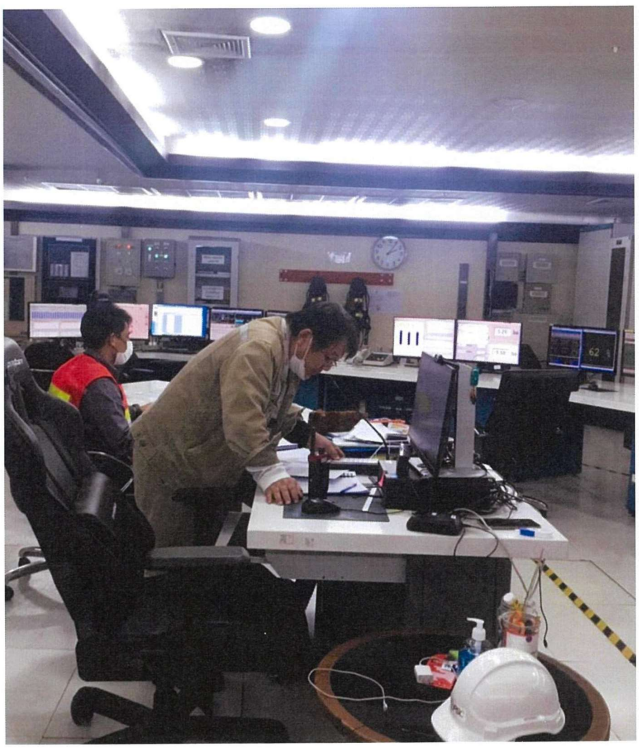
ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อความสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร
1		14.00 น.	FO เดินตรวจสอบหน้างานเนื่องจากมองเห็นควันที่พื้นที่ Fuel oil skid	SM		
		14.02 น.	FO ตรวจสอบหน้างานพบว่ามี เพลิงไหม้ที่ Fuel Oil separator unit พบเพลิงไหม้อยู่ภายในบ่อ Fuel Oil separator	ASM		วิทยุสื่อสาร
		14.03 น.	FO ประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้เอง และแจ้งไปทาง SM	FO		วิทยุสื่อสาร
		14.06 น.	SM รับทราบและพิจารณาตัดแยกระบบเชื้อเพลิงและระบบไฟฟ้าของ Fuel Oil separator pump และบริเวณใกล้เคียง (Fuel oil seperator pump)	FO/SM		วิทยุสื่อสาร
		14.07 น.	SM ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (แจ้งและขอประกาศจากฝ่าย)	EC/OC/ASM		วิทยุสื่อสาร
2	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1	14.08 น.	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1	ASM	"ประกาศ ประกาศ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ Oil separator unit ขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ควบคุมหยุดงานและเคลื่อนย้ายออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม"	
		14.10 น.	SM รับทำหน้าที่ EC ส่ง SMS แจ้ง SRC EML1	EC	SRC EML1	Smart Messaging
		14.15 น.	ERT รายงานตัวต่อ ECC / EC โดยทางโทรศัพท์หรือรายงานตัวโดยตรงที่ ECC ***ไม่รับรายงานตัวทาง Application LINE***	ERT		
		14.15 น.	FO แจ้งเรื่องการจัดตั้งจุด Command Post เรื่องทิศทางลม	EC/OC		วิทยุสื่อสาร
		14.15 น.	EC ตรวจสอบ Security การปิดประตูทางเข้าออก G-4	EC		วิทยุสื่อสาร
		14.15 น.	CC (ASM) แจ้งลูกค้า (แจ้งการซ้อมจริง)	ASM		โทรศัพท์
			ED แจ้ง CR ให้แจ้ง Commercial ของลูกค้า	EC/CR		โทรศัพท์
		14.18 น.	**MC** แจ้งเหตุการณ์ผู้เกี่ยวข้อง 1. ศูนย์ดับเพลิง Thai oil (แจ้ง บก.) แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเตรียมการรถดับเพลิง โทร 038-408500 ต่อ 1177 (ภายใน #83 1177) 2. แจ้งเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อทราบเหตุการณ์ โทร 038-490199 3. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 025373111, 025373222, 025373333, 025373444, 025373555	MC		โทรศัพท์
3	ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	14.20 น.	OC แจ้ง EC เรื่องการจัดตั้งจุด Command Post เรื่องทิศทางลม และจำนวน Fire Team 3 นายเพื่อวางแผนและเตรียมการดับเพลิง	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.21 น.	OC แจ้ง MC ขอทีม Security&Fire 2 นาย มาเป็น FT ช่วยดับเพลิงและขอสนับสนุน Ground Monitor	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.22 น.	OC จัดทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยนำ Mobile Foam มาใช้งาน	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.23 น.	OC สั่งการต่อสายน้ำดับเพลิงเตรียมไว้กรณีต้องการฉีดเพื่อทำการหล่อเย็นอุปกรณ์ข้างเคียงและโครงสร้าง	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.24 น.	EC ประสาน ST ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลการทำงานของ Fire Pump	ST		โทรศัพท์
		14.25 น.	OC แจ้ง Fire Team (security team) วางมุมปิดรอบบริเวณเพื่อจำกัดทางไหลของไฟและปิดที่ช่องรางระบายน้ำที่จะปล่อยไปยัง Oil seperator เพื่อป้องกันไฟลุกลาม	OC		วิทยุสื่อสาร
4	พนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ	14.27 น.	OC แจ้ง EC ว่า Fire Team 1 นาย (FO) ได้รับบาดเจ็บสาเหตุหกล้มขณะไปตรวจสภาพความปลอดภัยในอาคาร Cooling tower building	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.28 น.	EC แจ้ง ST ขอกำลังพลเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุ และแจ้งขอ First aid team ดูแลคนเจ็บที่จุดปฐมพยาบาล	EC		โทรศัพท์ / ECC
		14.28 น.	EC แจ้ง MC ประสานงาน Thaioil. เพื่อขอรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ	EC		วิทยุสื่อสาร
5	ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ Fuel Oil separator unit ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเสียหายบางส่วน ไฟลุกลามไปตามพื้นรอบบริเวณ	14.30 น.	OC แจ้ง EC ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เนื่องจากกำลังพลบาดเจ็บและมีจำนวนน้อยเกินไป ขอกำลังสนับสนุนจากภายนอก	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.32 น.	EC ขออนุมัติจาก ED ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	EC		
		14.33 น.	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	CC	"ประกาศ ประกาศ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณ Fuel Oil separator unit ขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ผู้ไม่เกี่ยวข้องตามแผนให้ไปรวมตัวที่จุดรวมพล .....ที่ 3....." (ประกาศ 2 รอบ)	
		14.35 น.	EC ส่ง SMS แจ้งทีม ERT	OC	SRC EML2	Smart Messaging
		14.36 น.	**MC** แจ้งเหตุการณ์ผู้เกี่ยวข้อง <u>**ยกระดับเป็นระดับ 2**</u> 1. ศูนย์ดับเพลิง Thai oil (แจ้ง บก.) แจ้งขอสนับสนุนรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โทร 038-408500 ต่อ 1177 (ภายใน # 83 1177) 2. แจ้งเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อทราบเหตุการณ์ โทร 038-490199 3. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 025373111, 025373222, 025373333, 025373444, 025373555	EC		วิทยุสื่อสาร
		14.36 น.	ED แจ้ง CCT ในการประสานงานสื่อสาร Press Release	ED		คุณณรงค์ชัย 081-808-5577
6	พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล	14.37 น.	พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องตามแผน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และรีบอพยพไปยังจุดรวมพลที่กำหนด เพื่อรอการตรวจสอบรายชื่อ	ALL		
		14.33 น.	HT รวบรวมรายชื่อพนักงาน,ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อที่เข้าไปพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อทำการตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ	Security		
		14.43 น.	HT รายงานจำนวนผู้อพยพมาที่ ECC	HT		วิทยุสื่อสาร
7	รถพยาบาลจาก Thaioil มาถึง	14.45 น.	MC ประสาน OC นำรถพยาบาลเข้ารับผู้บาดเจ็บ ณ จุดปฐมพยาบาล	MC		วิทยุสื่อสาร
			EC แจ้งสถานการณ์มีผู้บาดเจ็บและรายละเอียด ไปยัง ED			

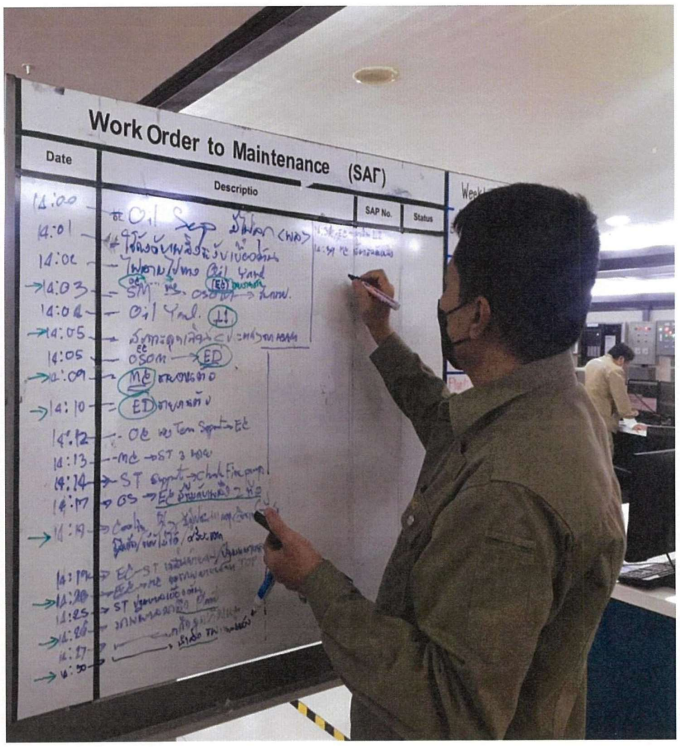
สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2
21 พฤศจิกายน 2565 โรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อความสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร
8	ตรวจสอบโครงสร้าง	14.42 น.	OC สอบถาม EC เรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง Cooling tower building เพื่อจะทำการเพิ่มแรงดันน้ำดับเพลิงและเพื่อความปลอดภัยของทีมดับเพลิง	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.42 น.	EC สั่งการ TC ตรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโครงสร้าง Cooling tower building	EC		โทรศัพท์ / ECC
		14.43 น.	TC แจ้ง EC โครงสร้างอาคารสามารถทนไฟไหม้และสามารถเข้าใกล้ตัวอาคารได้	TC		โทรศัพท์ / ECC
		14.45 น.	EC แจ้ง OC โครงสร้างอาคารสามารถทนไฟไหม้และสามารถเข้าใกล้ตัวอาคารได้	EC		วิทยุสื่อสาร
9	พนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ	14.45 น.	OC แจ้ง EC ว่า Fire Team 1 นาย (Security) ได้รับบาดเจ็บสาเหตุสำลักควันไฟ	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.50 น.	OC แจ้ง EC ขอทีมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่จุดปฐมพยาบาล (ขอกำลังพลสนับสนุนจาก ST)	OC		วิทยุสื่อสาร
		14.51 น.	EC แจ้ง ST ขอกำลังพลเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุ และแจ้งขอ First aid team ดูแลคนเจ็บที่จุดปฐมพยาบาล	EC		โทรศัพท์ / ECC
		14.52 น.	EC แจ้ง MC ประสานงาน รพ.วิภารามแหลมฉบัง เพื่อขอรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ	EC		วิทยุสื่อสาร
10	เกิดกลุ่มควันสีดำเป็นบริเวณกว้าง มีผลกระทบกับชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า	14.53 น.	ED แจ้งทีม CSR ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	ED		โทรศัพท์ / ECC
		14.55 น.	CSR ประสานงานและลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับกลุ่ม Thaioil (คุณสาวิตร)	PR		คุณสาวิตร 089-0925089
		14.56 น.	CSR จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชนเป็นระยะตามสถานการณ์	PR		
		15.00 น.	ออกแถลงการณ์ฉบับแรก (ตามขั้นตอนประชาสัมพันธ์)	PR		
11	รถดับเพลิงจาก Thaioil มาถึง	15.00 น.	MC แจ้ง EC รถดับเพลิงจาก Thaioil มาถึง	OC		วิทยุสื่อสาร
		15.00 น.	EC แจ้ง OC ให้ประสานงานกับรถดับเพลิงเพื่อชี้แจงสถานการณ์ และร่วมวางแผนการดับเพลิงกับทีมดับเพลิงของ Thaioil	EC		วิทยุสื่อสาร
12	รถพยาบาล รพ.วิภารามแหลมฉบังมาถึง	15.00 น.	MC ประสาน OC นำรถพยาบาลเข้าเข้ารับผู้บาดเจ็บ ณ จุดปฐมพยาบาล	MC		วิทยุสื่อสาร
		15.10 น.	ED ประสานงาน AD ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานดับเพลิงที่บาดเจ็บ	ED		โทรศัพท์
13	มีนักข่าวและชุมชนเข้ามาที่ประตูรั้ว (Security threat)	15.10 น.	MC แจ้ง EC มีนักข่าวและชุมชนเข้ามาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ่ายรูปที่แนวรั้วและ G4 โดยไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ และพยายามเข้าไปที่เกิดเหตุ	MC		วิทยุสื่อสาร
		15.12 น.	EC แจ้ง ED มีนักข่าวเข้ามาที่หน้าโรงงาน	EC		โทรศัพท์ / ECC
		15.12 น.	ED สั่งการ PR (CSR) เข้าประสานงานและดูแลนักข่าว	ED/PR		โทรศัพท์ / ECC
			OC แจ้ง EC ว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว			
14	สามารถควบคุมสถานการณ์ได้	15.12 น.	EC แจ้งทีม QC เข้าตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพบรรยากาศ กลิ่น น้ำที่เกิดจากการดับเพลิง	EC/QC		โทรศัพท์ / ECC
		15.20 น.	ED ร่วมกับ EC,OC,ST,MC,TC,QC ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ	ERT		
		15.25 น.	QC แจ้ง EC ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ	QC		โทรศัพท์ / ECC
		15.35 น.	ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	ED/EC	"ประกาศ ประกาศ ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้พนักงานทุกคนกลับเข้าทำงานตามปกติ"	
		15.40 น.	MC แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฯ	MC		โทรศัพท์
		15.42 น.	EC ส่ง SMS to Group All Emergency	EC	SRC CLEAR	Smart Messaging

SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





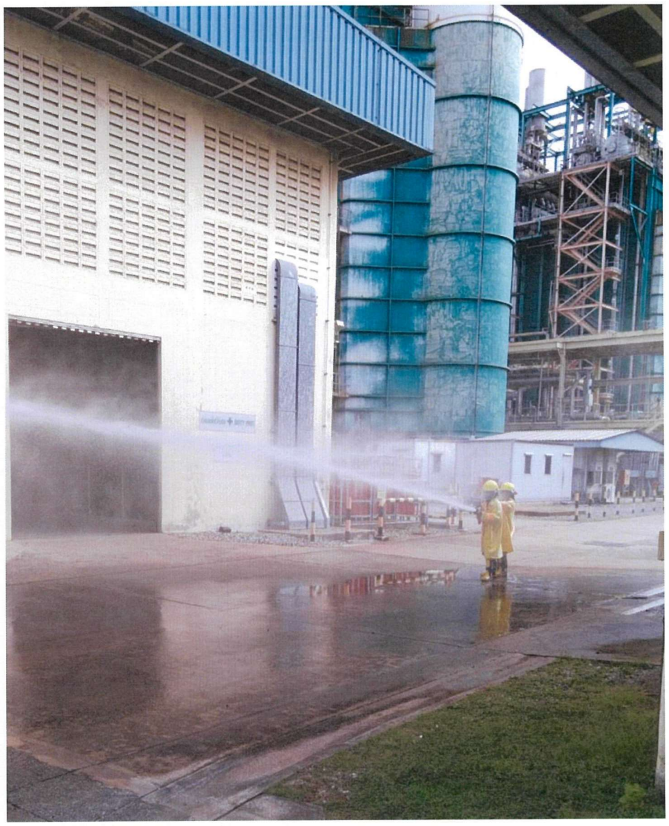
GPSC

ภาพการฝึกซ้อม

SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





GPSC

SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





GPSC

SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

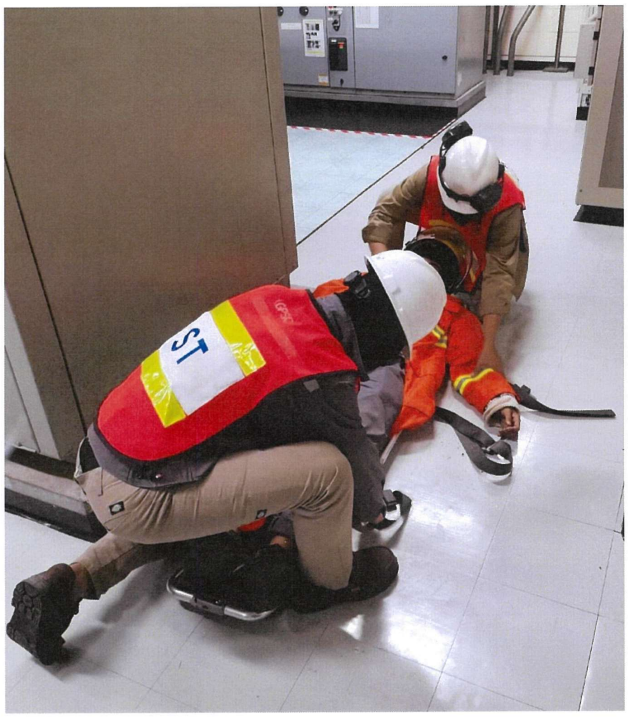
❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





SRC 2022 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



GPSC

ในนามกลุ่มผู้ประกอบการ

โครงสร้างองค์กรฉุกเฉิน

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/271/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกซ้อมดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลจากท่านเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:22:24 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

ไกร ลูกศรอัศนี
18/11/65

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/270/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:21:57 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

ชูชาติ
18/11/65

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/269/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
กลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงและรถพยาบาลของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการซ้อมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และโปรดแจ้งให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้ทราบถึงการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:21:28 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/268/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:20:55 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

18-11-65

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/274/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:23:41 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

18 พ.ย 65
10.30 น.

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/272/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน ประธานชุมชนรอบโรงกลั่นฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:22:49 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

ใบรับรองการฝึกซ้อม

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/273/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2565

เรียน รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Digitally signed by chartchai
DN: cn=chartchai, o, ou, email=chartchai.s@gpscgroup.com, c=TH
Date: 2022.11.17 16:23:15 +07'00'

(นายชาติชาย แซ่ลิ้ม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า GIPP และ SRC

14/11/65

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๙๕

๑. นายไพศาล น้อยประเสริฐ
๒. นายนพดล ยังธินะ
๓. นายสมศักดิ์ เอี่ยมเจริญ
๔. นายประชาชาติ งาเจือ
๕. นายวินัย วิเชียรติโชติ
๖. ส.ท. ขวัญชัย อารีรักษ์
๗. นายกำธร บำรุงพงษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางโสภา เกียรตินิรชา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

Rayong Fire Co.,Ltd.

แบบ ดพฝ. ๑

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๙๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ ซอยมิตรประชา ถนนชากกลาง-มิตรประชา ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางโสภา เกียรตินิรชา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

Rayong Fire Co.,Ltd.

หลักฐานการฝึกซ้อม

กองอำนวยการฝึกซ้อม

Emergency Drill 2022

Fire at Oil Separator

SRC (21 Nov 2022)

On November 21, 2022

วัตถุประสงค์การซ้อมและการประเมิน

ฝึกซ้อมตามภารกิจของแต่ละทีม ดังนี้

1.ทีม ERT SRC : ฝึกให้ได้เกณฑ์ตามกฎหมาย / กฎระเบียบบริษัท / สัญญา contract

2. ทีมผจญเหตุเพลิงไหม้ (FT) : ซ้อมการสวมชุดและใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง

3. ทีมสนับสนุน(ST) : ไปหน้างานพร้อมอุปกรณ์ครบและช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้ควบคุมระงับเหตุภาคสนาม (OC) : การสั่งการทีมเข้าผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความปลอดภัยและมีประสิทธภาพ

5. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (EC) : การบริหารจัดการทีมฉุกเฉินและสั่งการตามขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทได้ถูกต้อง ปลอดภัยกับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

6. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (CC) :การติดต่อสื่อสารภายในและ การส่งข้อความการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือกลุ่มไลน์ ได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว (เบอร์โทรถูกต้อง, ข้อความที่ส่งชัดเจน)

วัตถุประสงค์การซ้อมและการประเมิน

ฝึกซ้อมตามภารกิจของแต่ละทีม ดังนี้

7. ผู้นำทีมอพยพและทีมตรวจนับกำลังพล (HT) : ทำการนับจำนวนและสรุปผล ภายใน 5 นาที

8. ทีมประสานงาน (MC) : แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ดับเพลิง Thai oil, ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. ภายใน 10 นาที

9. ทีมสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (CCT) : ระยะเวลาในการPress Release หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ ภายใน 10 นาที, การประสานงานระหว่าง ทีม CSR การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือกลุ่มไลน์ ได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว (เบอร์โทรถูกต้อง, ข้อความที่ส่งชัดเจน)

สรุปข้อดีจากการซ้อม

1. การให้รายละเอียดของFO จากจุดเกิดเหตุ รายละเอียดชัดเจนดี
2. Fire team มาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว
3. มีวิธีการใช้ถังดับเพลิงได้ถูกต้อง
4. Fire team (ทีมรปภ.) มีการต่อสายได้รวดเร็วและถูกต้อง
5. First aid team สอบถามรายละเอียดจากผู้บาดเจ็บได้ดี และให้ข้อมูลกับทีมพยาบาลได้ชัดเจน

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

1. มีการนำหัวฉีดกับสายดับเพลิงมาไม่พร้อมกันทำให้ใช้เวลาในการต่อสาย เสนอแนะตอนไปเอาสายดับเพลิงมาให้ต่อกับหัวฉีดไว้ก่อนเลย
2. ขาด Fire leader ในการประสานงานดับเพลิงร่วมกับ OC
3. รถดับเพลิงของไทยออยล์จอดรถใกล้กับจุดเกิดเหตุเกินไป ควรพิจารณาจุดจอดรถดับเพลิงให้เหมาะสม
4. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการหิ้วเปล มีวิธีการเดินถอยหลัง และจำนวนคนน้อยเกินไป ควรเพิ่มจำนวน First aid team
5. การเลือกใช้ขนาดสายดับเพลิงยังไม่เหมาะสมเนื่องจากสายใหญ่เกินกว่ากำลังพล และยังไม่มีการใช้ Ground monitor
6. เสียงประกาศและเสียงไซเรนไม่ดัง ทำให้คนในPlant ไม่ทราบเวลาในการอพยพ และการประกาศ ให้ตรวจสอบการทดสอบเสียงสัญญาณประจำสัปดาห์
7. การทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้หัวหน้าทีมรายงานตรงต่อ EC ได้เลย ไม่ต้องรายงานผ่าน OC
8. ต้องมีการประเมินสถานการณ์ของผู้บาดเจ็บจาก First aid team ก่อนว่าควรแจงขอรถพยาบาลมาเลยหรือไม่
9. จุด Command post ควรพิจารณาให้เหมาะสม และให้มีความชัดเจนว่าอยู่จุดไหน รวมไปถึงต้องดู wind direction ประกอบด้วย
10. มีการตัดแยกระบบช้าไป คือตัดในระหว่างที่มีการฉีดน้ำแล้ว ควรที่จะตัดระบบก่อนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉิน
11. HT ต้องมีวิธีตรวจสอบให้แน่นอนว่ามีผู้อพยพออกมาครบหรือไม่
12. AD ยังไม่มีการแจ้งสถานการณ์กลับต่อ ED ในเรื่องของการติดตามผู้บาดเจ็บ
13. CCT ทีม CSR ยังไม่มีการแจ้งสถานการณ์กลับต่อ ED ในเรื่องผลการประสานงานกับชุมชนข้างเคียง
14. ควรมีScenario ตามสถานการณ์จริงที่มีจำนวนกำลังพลน้อยด้วย เช่นในช่วงกลางคืน

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

1.ตามกฎหมาย / กฎระเบียบบริษัท / สัญญา contract

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1.เพื่อฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย	1. จับเวลาตั้งแต่ประกาศอพยพจนออกจากพื้นที่อาคารหรือพื้นที่ควบคุม **ภายใน 5 นาที**	X 46 นาที	-	เสียงประกาศและเสียงไซเรนไม่ดัง ทำให้คนใน Plant ไม่ทราบเวลาในการอพยพ และการประกาศ ให้ตรวจสอบการทดสอบเสียงสัญญาณประจำสัปดาห์	ดำเนินการแก้ไขระบบเสียงสัญญาณและเสียงประกาศให้เรียบร้อย	OIET	23 Nov 22
2. รถดับเพลิงมาถึงโรงงานหลังจากแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม	2. จับเวลาตั้งแต่โทรขอความช่วยเหลือจนมาถึงหน้าที่เกิดเหตุ**ภายใน 30 นาที**	/ 3 นาที	-	รถดับเพลิงของไทยออยล์จอดรถใกล้กับจุดเกิดเหตุเกินไป ควรพิจารณาจุดจอดรถดับเพลิงให้เหมาะสม	ควรกำหนดจุดจอดรถดับเพลิงให้มีระยอที่เหมาะสมและดูทิศทางลม	มานพ	การซ้อมครั้งถัดไป
3. รถพยาบาลมาถึงโรงงานหลังจากแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม	3. จับเวลาตั้งแต่โทรขอความช่วยเหลือจนมาถึงหน้าที่เกิดเหตุ**ภายใน 30 นาที**	/ คันที่ 1 = 7 นาที คันที่ 2 = 10 นาที					

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

2. ทีมผจญเหตุเพลิงไหม้ (Fire Team)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1.เพื่อฝึกทักษะของพนักงานปฏิบัติการในการเข้าผจญเหตุเพลิงไหม้ (การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง, การสวมชุดดับเพลิง)	1.จับเวลาสวมชุดดับเพลิงเสร็จ (ความถูกต้องของการสวมชุด) **ภายใน 5 นาที**	/ 2 นาที	- การให้รายละเอียดของFOจากจุดเกิดเหตุ รายละเอียดชัดเจนดี - มีวิธีการใช้ถังดับเพลิงได้ถูกต้อง - Fire team มาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว	-			
	2.จับเวลาการต่อสายน้ำดับเพลิงและหัวฉีด **ภายใน 5 นาที**	/ ทีม 1 = 4 นาที ทีม2 = 2 นาที	Fire team (ทีมรปภ.) มีการต่อสายได้รวดเร็วและถูกต้อง	- มีการนำหัวฉีดกับสายดับเพลิงมาไม่พร้อมกันทำให้ใช้เวลาในการต่อสาย เสนอแนะตอนไปเอาสายดับเพลิงมาให้ต่อกับหัวฉีดไว้ก่อนเลย - การเลือกใช้ขนาดสายดับเพลิงยังไม่เหมาะสม เนื่องจากสายใหญ่เกินกว่ากำลังพล และยังไม่มีการใช้ Ground monitor	- ให้มีการต่อหัวฉีดไว้กับสายดับเพลิงก่อนนำสายมายังจุดดับเพลิง - เลือกใช้สายขนาดเล็กหากประเมินแล้วว่ากำลังพลน้อย	มานพ	การซ้อมครั้งถัดไป

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

3. ทีมสนับสนุน(Support Team)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1. เพื่อฝึกทักษะของชัพพอร์ตทีมในการเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ	1. บริหารจัดการจุดปฐมพยาบาลให้เหมาะสม รถพยาบาลสามารถเข้าถึงได้	/	First aid team สอบถามรายละเอียดจากผู้บาดเจ็บได้ดี และให้ข้อมูลกับทีมพยาบาลได้ชัดเจน	การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการหิ้วเปล มีวิธีการเดินถอยหลัง และจำนวนคนน้อยเกินไป ควรเพิ่มจำนวน First aid team	เพิ่มจำนวนของ Support Team ในการช่วยเหลือยกผู้บาดเจ็บ	กฤช	การซ้อมครั้งถัดไป

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

4. ผู้ควบคุมระงับเหตุภาคสนาม (On-scene Commander : OC)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1.เพื่อฝึกทักษะผู้ควบคุมระงับเหตุภาคสนาม (OC)ในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภาคสนาม/ ที่จุดเกิดเหตุ	1.การสั่งการทีมเข้าผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	/	-	- ขาด Fire leader ในการประสานงานดับเพลิงร่วมกับ OC - จุด Command post ควรพิจารณาให้เหมาะสม และให้มีความชัดเจนว่าอยู่จุดไหน รวมไปถึงต้องดู wind direction ประกอบด้วย	- จัดให้มีตำแหน่ง Fire leader ขึ้นเพื่อให้มีการประสานงานดับเพลิงช่วย OC	มานพ	การซ้อมครั้งถัดไป

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

5.ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Controller : EC)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1. เพื่อฝึกทักษะของผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (EC)และการวางแผนการและการสั่งการระงับเหตุเพลิงไหม้และสถาการณ์ผลกระทบภายนอกโรงงาน	1.การบริหารจัดการทีมฉุกเฉินและสั่งการตามขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทได้ถูกต้อง ปลอดภัยกับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน	/	-	ต้องมีการประเมินสถานการณ์ของผู้บาดเจ็บจาก First aid team ก่อนว่าควรแจงขอรถพยาบาลมาเลยหรือไม่	รอให้มีการยืนยันจาก First aid team ก่อนถึงจะมีการแจ้งขอรถพยาบาล	อนันต์	การซ้อมครั้งถัดไป
	2. ดำเนินการติดตามให้ทุกทีมที่เกี่ยวข้องรายงานตัว **ภายใน 10 นาที**	X	-	รายงานตัวไม่ครบทีม	มีการติดตามให้ทุกทีมที่เกี่ยวข้องรายงานตัว	อนันต์	การซ้อมครั้งถัดไป

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

6.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (Plant Communications Center : CC)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1. เพื่อฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (CC) กับลูกค้า	1. มีการติดต่อสื่อสารภายในและ การส่งข้อความการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือกลุ่มไลน์ ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว (เบอร์โทรถูกต้อง, ข้อความที่ส่งชัดเจน)	/	-	-			

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

7. ผู้นำทีมอพยพและทีมตรวจนับกำลังพล (Evacuation and Headcount Team : HT)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1.การเช็คจำนวนและรายงานไปที่ ED หรือ EC และความถูกต้องของข้อมูล	1. เมื่อพนักงานรวมที่จุดรวมพลทั้งหมด ทำการนับจำนวนและสรุปผล **ภายใน 5 นาที**	/ 3 นาที	-	HT ต้องมีวิธีตรวจสอบให้แน่นอนว่ามีผู้อพยพออกมาครบหรือไม่	เพิ่มระบบAccess control เพื่อการHead countที่จุดรวมพล	กิ่งกาญจน์	Mar 23

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

8. ทีมประสานงาน (Mutual Aid Coordination Team : MC)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1. เพื่อฝึกการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก	1. แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ดับเพลิงไทยออยล์ **ภายใน 10 นาที**	/ 1 นาที	-	-			
	2. แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. **ภายใน 10 นาที**	X เลเวล1 = 14 นาที เลเวล 2 = 17 นาที	-	-			

การเรียนรู้จากการซ้อมและการประเมินผล

9.ทีมสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Team : CCT)

วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	ประเด็นที่พบ		การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแก้ไข
			ข้อดี	ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง			
1. เพื่อฝึกการลงพื้นที่ชุมชน (CSR) ชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้	1.การประสานงานระหว่างทีม CSR	/	-	CCT ทีม CSR ยังไม่มีการแจ้งสถานการณ์กลับต่อ ED ในเรื่องผลการประสานงานกับชุมชนข้างเคียง	แจ้งไปยังหัวหน้าทีมCSR ให้มีการรายงานสถานการณ์กลับมายัง ED	พิพัฒน์	การซ้อมครั้งถัดไป
	2.ระยะเวลาในการPress Release หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ **ภายใน 10 นาที**	X 14 นาที					