

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/1/66	577.87	385.86	214.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิตเกษม
17/1/66	577.87	397.45	258.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิตเกษม
18/1/66	577.87	25.78	290.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
19/1/66	577.87	126.96	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
20/1/66	577.87	354.85	183.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
21/1/66	577.87	597.34	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
22/1/66	577.87	373.33	117.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชินนทร์
23/1/66	577.87	307.78	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
24/1/66	577.87	502.93	274.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
25/1/66	577.87	358.00	229.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
26/1/66	577.87	385.99	176.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินา
27/1/66	577.87	135.97	108.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินา
28/1/66	577.87	152.00	168.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
29/1/66	577.87	340.55	115.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
30/1/66	577.87	408.45	144.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
31/1/66	577.87	371.89	379.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร วัชรอุบลมุณี)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/66	569.82	351.89	335.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
2/2/66	569.82	370.04	201.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
3/2/66	569.82	157.16	211.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
4/2/66	569.82	186.14	199.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
5/2/66	569.82	395.72	163.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
6/2/66	569.82	322.70	394.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
7/2/66	569.82	396.95	304.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
8/2/66	569.82	416.63	275.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
9/2/66	569.82	487.26	206.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศวร์
10/2/66	569.82	111.35	173.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศวร์
11/2/66	569.82	197.58	1.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
12/2/66	569.82	373.42	77.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
13/2/66	569.82	495.51	78.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
14/2/66	569.82	337.73	695.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
15/2/66	569.82	374.03	403.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม

อาคารสิ่งก่อสร้าง
แบบ พส. ๑

แบบบันทึกการตรวจเช็คและข้อมูลแสดงผลการการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ๑ รอย
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงศาลม บึงมะลิ เขต/อำเภอ น้อยเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐2-๐8๘๘-๙๐๙๙ โทรสาร - มี คุณโอฬาร วัฒนคุณวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ก. อุตสาหกรรมไม่เข้า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
..... จึงมีแบบแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

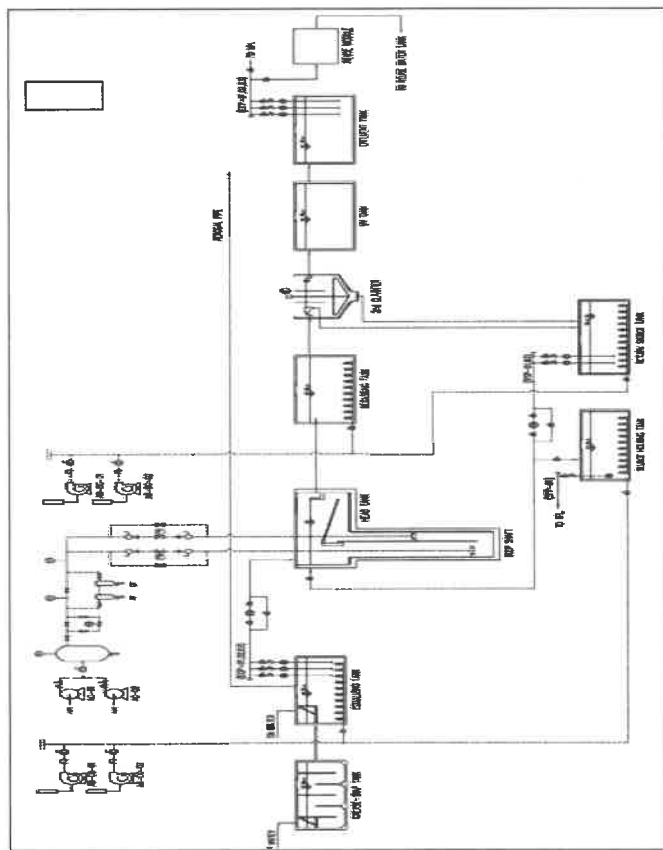

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ไร้ชื่อ/ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						รวมบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/2/66	569.82	369.10	226.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
17/2/66	569.82	234.02	190.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
18/2/66	569.82	127.95	85.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
19/2/66	569.82	304.70	47.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กฤษณม
20/2/66	569.82	399.22	66.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิติมา
21/2/66	569.82	511.92	546.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
22/2/66	569.82	434.59	232.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเนศร์
23/2/66	569.82	429.95	255.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเนศร์
24/2/66	569.82	217.17	198.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิติมา
25/2/66	569.82	178.66	122.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิติมา
26/2/66	569.82	488.22	146.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิติมา
27/2/66	569.82	399.45	236.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
28/2/66	569.82	301.48	229.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิติมา

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณไผ่ฟ้า รวยอุดมวุฒิ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

อาคารสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ร้อยจ้งทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - รอย -
ถนน เทพารักษ์ใต้ใหม่ แขวง/ตำบล บึงมะลิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร - มี คุณโอฬาร วัชรกุล เป็นเจ้าของบริษัทผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร -
ประกอบกิจการประเภท ๕ อวดารสีม่วงนไ้ใช้ว้ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
..... หมดยุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร วัชรกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอกซิเดชันสัต์ร์ แบบกวนผสมมีความสามารถในการรองรับ

น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๐๐ ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่สถานีบำบัดของเสีย

(๕) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ข้างหมอดูแลคุณภาพของน้ำทิ้งและจัดเก็บ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15955

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9370.56

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6293

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ซื้อจากที่ที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
หรือความลับเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/66	570.10	334.95	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
2/3/66	570.10	442.61	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
3/3/66	570.10	270.90	180.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
4/3/66	570.10	118.94	86.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
5/3/66	570.10	225.98	65.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
6/3/66	570.10	342.11	111.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิรกร
7/3/66	570.10	370.93	235.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
8/3/66	570.10	439.18	220.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิรกร
9/3/66	570.10	342.20	189.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
10/3/66	570.10	201.53	126.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
11/3/66	570.10	174.74	78.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
12/3/66	570.10	371.52	127.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
13/3/66	570.10	235.28	154.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
14/3/66	570.10	451.40	10.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
15/3/66	570.10	322.41	410.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ

แบบ ทส. ๑
อาคารสิ่งแวดล้อมเพสิกันท์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรสาร - 02-088-9099 โทรศัพท์ - 02-088-9099 มี คุณโอฬาร วัชรกุล เป็นเจ้าของบริษัทรับจ้างตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อ. อดิเรกช่างไม้ ไม้แปรรูป ในอนุเขตเลขที่ (ถ้ามี) ออกไปโดย เขตอายุ

..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

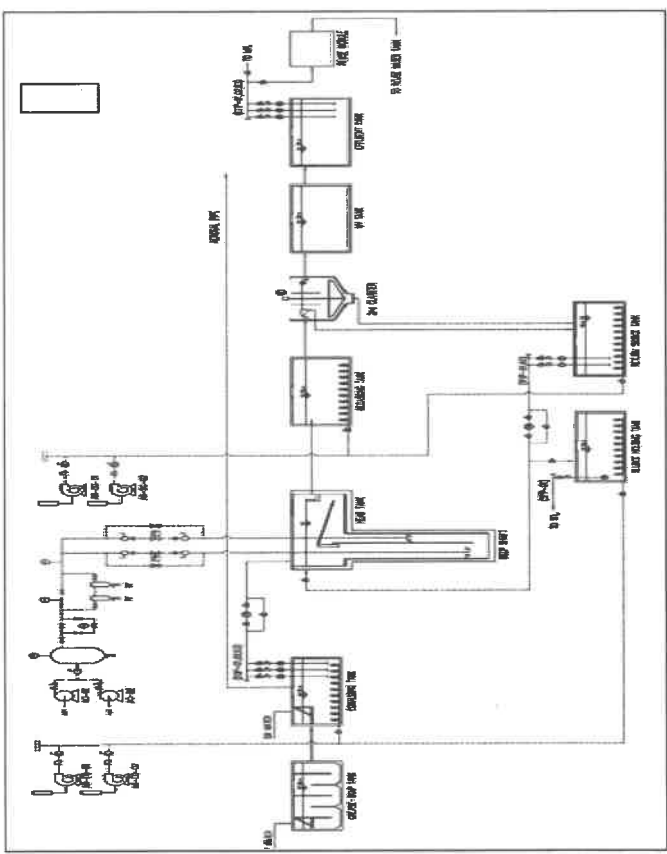

	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/66	570.10	354.72	180.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
17/3/66	570.10	222.06	169.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
18/3/66	570.10	201.49	101.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
19/3/66	570.10	322.17	67.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
20/3/66	570.10	383.42	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
21/3/66	570.10	372.02	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
22/3/66	570.10	335.57	174.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
23/3/66	570.10	361.48	104.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
24/3/66	570.10	243.66	229.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
25/3/66	570.10	184.59	73.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
26/3/66	570.10	345.34	162.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
27/3/66	570.10	453.78	195.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
28/3/66	570.10	539.46	287.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
29/3/66	570.10	451.71	214.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
30/3/66	570.10	386.66	287.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
31/3/66	570.10	204.87	169.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร วยอุดมวุฒิ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1788 หมู่ที่ ๒ รอย
ถนน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บึงกุ่ม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๐-๐๐๐๐ โทรสาร - มี คุณโอฬาร วัฒนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ก ข ค ด อ ค ๓๕๕๕ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ออกให้โดย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร วัฒนกุล)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบแอโรบิกดีแอกซิฟิเคชันแบบคอนสแตนต์ความเร็วในการหมุนรอบ

น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม. / วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำของเทศบาล
(๕) วิธีจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถบรรทุกจากเทศบาลเพื่อขนและกำจัดเก็บ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17674
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1007.68
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5312.000
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องลูบไล่น้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา
๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกระบบของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ วัตถุอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/66	566.96	407.96	113.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
17/4/66	566.96	347.71	197.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
18/4/66	566.96	501.36	156.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
19/4/66	566.96	444.29	275.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
20/4/66	566.96	361.34	203.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรินทร์
21/4/66	566.96	284.97	132.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
22/4/66	566.96	197.63	109.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
23/4/66	566.96	393.60	149.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศวร์
24/4/66	566.96	477.95	212.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศวร์
25/4/66	566.96	420.18	145.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
26/4/66	566.96	388.11	229.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
27/4/66	566.96	413.89	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
28/4/66	566.96	289.10	211.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
29/4/66	566.96	204.15	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
30/4/66	566.96	154.63	187.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน


๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัชรอุดมวุฒิ)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน ทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/66	541.93	427.87	246.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
2/5/66	541.93	443.57	271.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กิจเกษม
3/5/66	541.93	208.24	138.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
4/5/66	541.93	299.01	122.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
5/5/66	541.93	318.43	149.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
6/5/66	541.93	246.19	70.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
7/5/66	541.93	348.18	115.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
8/5/66	541.93	427.14	201.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชรินทร์
9/5/66	541.93	405.84	199.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
10/5/66	541.93	421.54	243.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
11/5/66	541.93	373.11	212.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
12/5/66	541.93	275.72	181.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
13/5/66	541.93	184.05	112.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	องอาจ
14/5/66	541.93	467.50	154.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
15/5/66	541.93	408.97	220.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย

อาคารสิ่งแวดล้อมเพ็ชร์
แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกการขอสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ๑ รอย -
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล บางกะปิ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอภาส วัชรกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ก. ข. ขยายส่วนเกินให้ว่า โดยคุณโอภาส (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

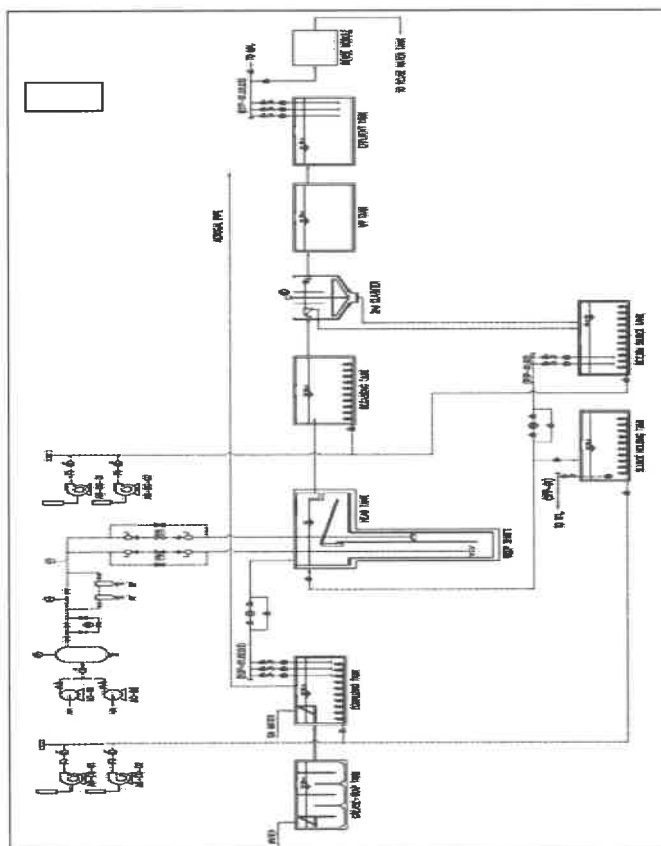

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/66	541.93	1012.13	256.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
17/5/66	541.93	74.44	189.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
18/5/66	541.93	275.22	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
19/5/66	541.93	137.93	123.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
20/5/66	541.93	188.13	62.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
21/5/66	541.93	348.82	164.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ฐิตินว
22/5/66	541.93	617.17	172.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
23/5/66	541.93	483.05	344.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
24/5/66	541.93	410.25	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
25/5/66	541.93	374.06	279.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
26/5/66	541.93	293.65	149.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
27/5/66	541.93	194.47	69.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
28/5/66	541.93	406.33	99.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นันทชัย
29/5/66	541.93	440.67	287.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วีรกร
30/5/66	541.93	377.87	185.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จิระเมศร์
31/5/66	541.93	518.82	225.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กัญญม

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร รัชชตมวภูมิ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ร้อยจั่วทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - รอย -
ถนน เพชรบุรีชัยใหม่ แขวงตำบล บางปะอิน เขตอำเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอฬาร วิทยุมงคล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๑ อาคารสำนักงานให้เช่า ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
..... หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งราชปริ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณโอฬาร วิทยุมงคล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ร้อยมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบแยกย่อยีเดียส์ลิตส์ แบบกวนผสมแบบความหนาแน่นในการรองรับ
น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม. / วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำลงถนน
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำการกำจัด ข้างบนดูแบบภาพแนบภาพแนบและจัดเก็บ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16800
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11408.36
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5697.000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ตกค้างที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ร้อยมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค-2

ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

๓. บัดนี้ขอทำทางขึ้น GENERATOR

วันที่ Test 19/6/61

[illegible]

one

19/6/66

LOG SHEET

WEEKLY TEST JOCKY - PUMP AND FIRE MOTOR PUMP

Date: 25/6/66

Time: (B3JP-01, B3EFP-01) Start: 14.55 / Stop: 14.55

Time: (35JP-01, 35EFP-01) Start: 14.05 / Stop: 14.15

Location: FI - B3 / 35.

No.	BEFORE TEST TO CHECK	Standard	Result	Equipment No.	Model	S/N	Location
1	Selector Switch	Auto	Normal	B3JP-01	Model: A96513392P	S/N: 0001	FI - B3 / 35.
2	Valve (Inlet/Outlet)	Open	Normal	B3JP-01	Model: A96513392P	S/N: 0001	FI - B3 / 35.
3	Pressure Gauge - In / Out (Psi.)	Psi	0/170	B3JP-01	Model: A96513392P	S/N: 0001	FI - B3 / 35.
4	Pressure Gauge Of System	Psi	185	B3JP-01	Model: A96513392P	S/N: 0001	FI - B3 / 35.
1	Selector Switch	Auto	Normal	B3EFP-01	Model: A96517050P	S/N: 002	FI - B3 / 35.
2	Valve (Inlet/Outlet)	Open	Normal	B3EFP-01	Model: A96517050P	S/N: 002	FI - B3 / 35.
3	Pressure Gauge - In / Out (Psi.)	Psi	0/150	B3EFP-01	Model: A96517050P	S/N: 002	FI - B3 / 35.
4	Pressure Gauge Of System	Psi	147	B3EFP-01	Model: A96517050P	S/N: 002	FI - B3 / 35.

Pressure Gauge, 35JP-01 In = 0 Out = 130 - 140 Psi

Pressure Gauge, B3JP-01 In = 0 Out = 165 - 175 Psi

Pressure Gauge, B3EFP-01 In = 0 Out = 155 - 175 Psi

Pressure Gauge, 35EFP-01 In = 0 Out = 120 - 130 Psi

Remark:

Checked by: 25/6/66

Date: 25/6/66

LOG SHEET

WEEKLY TEST ENGINE FIRE PUMP FI - B3/FL35

Date: 25/6/66

Time: (B3DPP-01) Start: 14.55 / Stop: 14.55

Time: (35DPP-01) Start: 14.05 / Stop: 14.15

Location: FI - B3 / FL35.

No.	BEFORE TEST TO CHECK	Standard	Result	Equipment No.	Model	S/N	Location
1	Radiator	Full	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
2	Oil Fuel Level (Tank) FL B3 (1200) Line / FL 35 (500) Line	> 80%	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
3	Oil Leake	None	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
4	Lubricant Oil Level (Low/Medium/Hi)	Medium	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
5	Lubricant Oil Leake	None	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
6	Belt Tension (In.)	None	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
7	Battery Specific	1"-1 1/2"	Normal	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
8	Battery No: 1 (Red/Green/Yellow)	9V - 12V	13.0	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
9	Valve (In/Out)	9V - 12V	13.0	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
10	Engine Operate Hours (Start)	9V - 12V	13.0	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
11	Revolution (RPM.)	3000	807	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
12	Engine Cooling Water (Radiator)	200 PSI	150	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
13	Water Temp (F)	< 200 (F)	150	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
14	Battery No: 1 / No: 2	9V - 12V	150	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
15	Pressure Gauge - In/Out (Psi.)	9V - 12V	150	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
16	Engine Operate Hours (Stop)	9V - 12V	150	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
17	Selector Switch (Auto/On)	Auto/On	203	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
18	Electrical Control Panel	Auto/On	203	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.
19	Pressure Gauge System (Psi.)	Auto/On	203	B3DPP-01	Model: J66H-U34	S/N: CD4045C081988	FI - B3.

Pressure Gauge, 35DPP-01 In = 0 Out = 120 - 130 Psi

Pressure Gauge, B3DPP-01 In = 0 Out = 150 - 160 Psi

Remark:

Checked by: 25/6/66

Date: 25/6/66

Approved by: 25/6/66

การวัดค่า pH
 วันที่ 11/06/66
 โดย อดิศักดิ์ ชัยสิทธิ์

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV 30 ml pH				ค่า pH	ปริมาณ SV 30 ml pH			ค่า pH	การวัด	หมายเหตุ
		ปริมาณทดสอบ (ml)	ปริมาณทดสอบ (ml)	ปริมาณทดสอบ (ml)	ปริมาณทดสอบ (ml)		ปริมาณทดสอบ (ml)	ปริมาณทดสอบ (ml)	ปริมาณทดสอบ (ml)			
1	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
2	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
3	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
4	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
5	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
6	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
7	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
8	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
9	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
10	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
11	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
12	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
13	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
14	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
15	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
16	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
17	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
18	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
19	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
20	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
21	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
22	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
23	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
24	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
25	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
26	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
27	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
28	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
29	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
30	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	
31	13.00	150	150	150	150	7	150	150	150	7	Normal	

ภาคผนวก ก 2-3

Checked by: อดิศักดิ์ ชัยสิทธิ์

Date: 11/06/66
 Approved by: อดิศักดิ์ ชัยสิทธิ์
 Date: 11/06/66


การเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบไหลข้าม (CROSS FLOW)

Daily Check List 7.1

COOLING TOWER No. 1

ประจำเดือน 11/66

วันที่	สถานะการทำงาน							สถานะการทำงาน			สถานะการทำงาน					Float Valve			Piping	
	เปิด	ปิด	ไม่ทำงาน	ทำงาน	ผิดปกติ	อื่นๆ	ปกติ	ผิดปกติ	อื่นๆ	ปกติ	ผิดปกติ	อื่นๆ	ปกติ	ผิดปกติ	อื่นๆ	ปกติ	ผิดปกติ	อื่นๆ	ปกติ	ผิดปกติ
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				

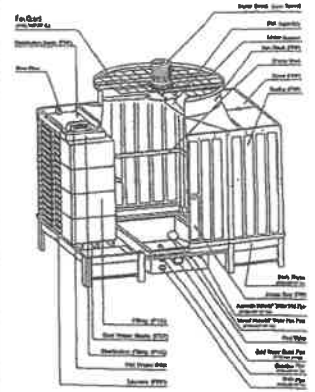

The diagram illustrates the internal components and connections of a vacuum furnace. Key parts include:


- Top Flange**: The uppermost part of the main chamber.
- Flange**: The circular seal at the top of the inner assembly.
- Bottom Flange**: The lower seal of the inner assembly.
- Sample Holder**: The container for the material being heated.
- Sample Support**: The structure supporting the sample holder.
- Vacuum Pump**: Connected to the bottom of the chamber to maintain low pressure.
- Vacuum Line**: The pipe connecting the pump to the chamber.
- Heating Element**: Located at the base of the chamber for heating the sample.
- Cooling Water Inlet/Outlet**: Ports for circulating cooling water around the chamber.
- Pressure Gauge**: Monitors the internal pressure of the chamber.
- Control Panel**: Used to operate and monitor the furnace's temperature and pressure.
- Insulation**: Material surrounding the chamber to retain heat.
- Support Structure**: The frame holding the entire unit.

ประจำเดือน 21. ๕

ตารางเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบไหลข้าม(CROSS FLOW)

Daily Check List P.2

วันที่	วาระน้ำดื่ม		วาระน้ำดื่มเร็ว		Tower Cooling		ความสะอาดรอบบริเวณ		บันทึกความผิดปกติ	ผู้ตรวจ	ผู้จัดการอาคาร
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด			
1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
4	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
6	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
9	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
10	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
11	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
12	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
13	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
14	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
15	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
16	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
17	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
18	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
19	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
20	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
21	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
22	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
23	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
24	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
25	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
26	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
27	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
28	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
29	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
30	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			
31	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐			

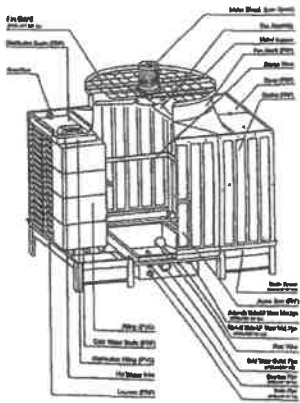


ตารางเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบไหลข้าม(CROSS FLOW)

Daily Check List P.1

COOLING TOWER No. 3

ประจำเดือน ๘. ๕


วันที่	อาจมีขึ้น							อาจมีขึ้น							Final Valve			Filling	
	ปริมาณน้ำ			ความสะอาด				ปริมาณน้ำ			ความสะอาด								
	ขึ้น	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	คราบน้ำ	คราบน้ำ	อื่นๆ	ขึ้น	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	คราบน้ำ	คราบน้ำ	อื่นๆ	ปกติ	ขึ้น	ต่ำ	ปกติ	อื่นๆ
1	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
2	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
3	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
4	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
5	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
6	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
7	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
8	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
9	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
10	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
11	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
12	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
13	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
14	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
15	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
16	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
17	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
18	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
19	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
20	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
21	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
22	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
23	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
24	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
25	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
26	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
27	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
28	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
29	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
30	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
31	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐

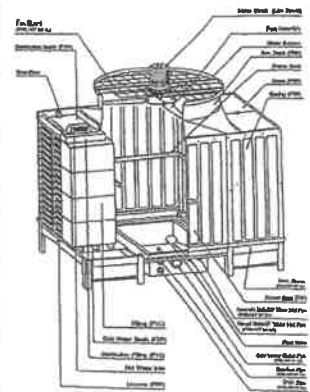

ตารางเช็คการทํานาน COOLING TOWER แบบท่อยื่น(CROSS FLOW)

Daily Check List P.2

วันที่	วาระน้ำดื่ม		วาระน้ำดื่มเร็ว		โคม Cooling		ความสะอาดรอบบริเวณ		บันทึกการทํานาน	ผู้ตรวจ	ผู้จัดการแผนก
	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	ปกติ	อื่น	สะอาด	ไม่สะอาด			
1	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
2	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
3	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
4	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
6	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
20	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
21	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			

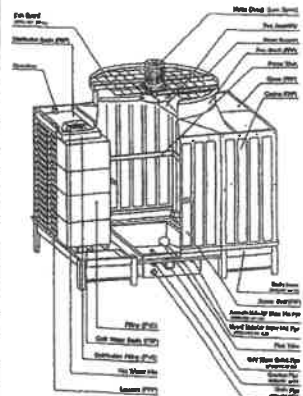


ตารางเช็คการทํานาน COOLING TOWER แบบท่อยื่น(CROSS FLOW)

Daily Check List P.3

COOLING TOWER No. 4

ประจำเดือน 21


วันที่	จุดให้นม							สายพาน			อุปกรณ์							First Valve			Filling			
	ปริมาณน้ำ			ความสะอาด							ปริมาณน้ำ			ความสะอาด										
	ต้น	หลัง	ไม่ให้นมจาก	สะอาด	สกปรก	ตะกอน	อื่นๆ	ปกติ	สกปรก	ขาด	ต้น	หลัง	แห้ง	สะอาด	สกปรก	ตะกอน	อื่นๆ	ปกติ	สกปรก	ขาด				
1	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

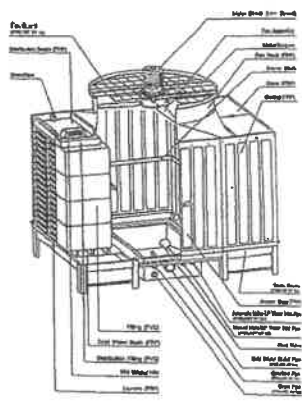

ตารางเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบไหลข้าม(CROSS FLOW)

Daily Check List P.2

วันที่	วาล์วเปิดเดิน		วาล์วเปิดเดินเร็ว		ใบพัด Cooling		ความสะอาดระบบบริเวณ		บันทึกการตรวจเช็คปกติ	ผู้ตรวจ	ผู้จัดระบบงาน
	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	ปกติ	สั้น	สะอาด	ไม่สะอาด			
1	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
2	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
3	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
4	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
6	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
20	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
21	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐			

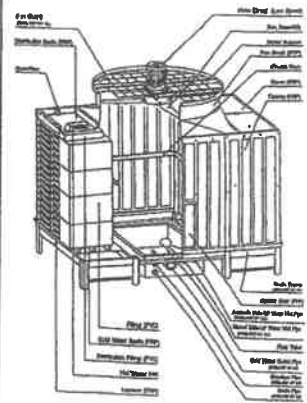


ตารางเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบไหลข้าม(CROSS FLOW)

Daily Check List P.1

COOLING TOWER No. 5

ประจำเดือน 2. 2

วันที่	อุปกรณ์								ระบบ								Float Valve		Filling	
	บริเวณหน้า				ความสะอาด				ประทุน				บริเวณหลัง							
	ถัง	ท่อน้ำ	ไม่แห้ง	สะอาด	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ	ถังน้ำ
1	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
2	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
3	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
4	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
5	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
6	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
7	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
8	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
9	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
10	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
11	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
12	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
13	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
14	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
15	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
16	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
17	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
18	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
19	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
20	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
21	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
22	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
23	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
24	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
25	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
26	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
27	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
28	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
29	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
30	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
31	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐

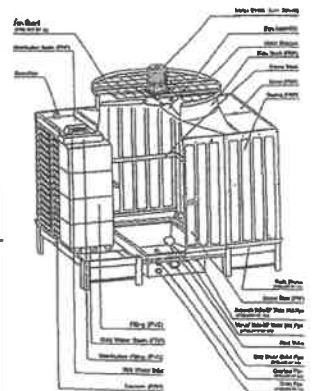


[illegible]

ประจักษ์ ๖.๕

ตารางเช็คการทำงาน COOLING TOWER แบบเพดาน(CROSS FLOW)

Daily Check List P.2

วันที่	วาล์วเปิดเต็ม		วาล์วเปิดครึ่ง		กระแส Cooling		ความสะอาดหอระบายน้ำ		บันทึกการผิดปกติ	ผู้ตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	ปกติ	อื่น	สะอาด	ไม่สะอาด			
1	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
2	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
3	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
4	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
5	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
6	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
7	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
8	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
9	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
10	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
11	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
12	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
13	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
14	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
15	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
16	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
17	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
18	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
19	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
20	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
21	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
22	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
23	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
24	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
25	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
26	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
27	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
28	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
29	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
30	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	
31	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐		สมิทธิ์	

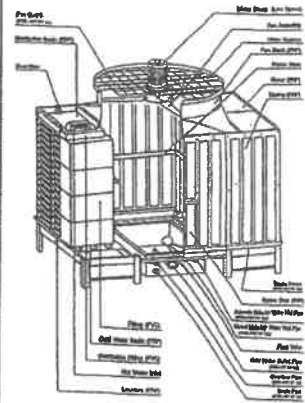

LOG SHEET
WEEKLY TEST PRESSURIZED AIR FAN
Month : 4. 6. 66

No.	Task Description	Standard	RETAIL				CARPARK				FACILITY				FACILITY			
			SRPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	SRPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	SRPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	SRPAF-01	IPAF-01	IPAF-01	IPAF-01
			Stair: MST-02	Stair: PST-04	Service Pitman Lift	Location: P111(Car Park Lift)	Stair: PST-02	Stair: PST-03	Service Pitman Lift	Location: 12A (OAU)	Stair: PST-01	Stair: MST-01	Stair: MST-01	Stair: MST-01	Service Pitman Lift	Location: P1.42	Location: P1.42	Location: P1.42
			Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result
			Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure
1	Check Main Damper	On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check Fan	On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check Fan 2nd	On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check Level of Water	Normal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check Level of Water	Normal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check To See All Equipment	Normal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check Main Damper	On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Checked by: [Signature]
Date: 4. 6. 66
Approved by: [Signature]
Date: 4. 6. 66

[illegible]

re man, ... **HUSA.**

SM
MILLER
FIVE b b b b

ตารางการตรวจจากระบบสุขภาพ

ประธานที่ปรึกษา สำนักงาน
วันที่ตรวจ 17/6/66

ระบบ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		บันทึกความผิดปกติ
น้ำดี	ควบคุมระดับ Control Pump	☒ ละเอียด	☐ ไม่ละเอียด	
	Seal PUMP	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	Pressure (PSI)	STD _____ Psi	ค่าที่อ่านได้ 190 _____ Psi	
	สกรนน้ำ	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	ลูกาเบดเค้นน้ำ	☒ ปกติ	☒ เหนียว	
	ควบคุมระดับภายในห้อง	☒ ละเอียด	☐ ไม่ละเอียด	
	ฐาน pump	☒ ปกติ	☐ เสียหาย	
น้ำดื่ม	อุปกรณ์เปิด ปิด valve น้ำดื่ม	☒ ปกติ	☐ ชำรุด	
	ตู้ Control, สายไฟ, ท่อ	☒ ปกติ	☐ ชำรุด	
	Pump ฐานน้ำ	☒ ปกติ	☐ รั่ว ☐ ชำรุด	
	Arrester	☒ ปกติ	☐ ชำรุด	
	สายพานน้ำเข้า - ออก	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	สภาพบริเวณเบด	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	ควบคุมระดับภายในตู้	☒ ละเอียด	☐ ไม่ละเอียด	
	ควบคุมระดับภายในห้อง / บ่อ	☒ ละเอียด	☐ ไม่ละเอียด	

ថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា

จัดการแบบ



พบเด็ก การตรวจพบ, ฟ้าผ่าความถี่, ฟ้าผ่า FIRE HOSE/ ฟ้าผ่าเพลิง และ ฟ้าผ่าความถี่

บริษัท ทราฟเฟอร์คอน, จำกัด ขอเสนอ ตู้ FIRE HOSE/ ผลิตโดย บริษัท ไทย
ประจักษ์ ๒๕๖. พ.ศ. ๒๕. TOWER

[illegible][illegible]

MS
96-679
FILED

FEB 15 1997
FBI - NEW YORK

RECEIVED
FEB 15 1997

[illegible]

Fire man, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938,

[illegible]

[illegible][illegible]

SM 6, 8, 10 4/11/11

[illegible][illegible]

SM. *John C. ...*
 61 66

ที่	จุดตรวจ-จุดตรวจ	จุดตรวจ	ตรวจ / ตรวจ	หมายเหตุ
G	พื้นที่จอดรถ	✓		
G	พื้นที่จอดรถ	✓		
G	พื้นที่จอดรถ 81	✓		
1	พื้นที่จอดรถ	✓		
1	พื้นที่จอดรถ	✓		
2	พื้นที่จอดรถ 10	✓		
2	พื้นที่จอดรถ 10	✓		
3	Food place 10	✓		
3	Food place 10	✓		
3	Food place 10	✓		
G	Fire Guard	✓		
G	Fire main 50 bar	✓		
G	Fire Command	✓		

[illegible]

SM. *John C. ...*
6-10-66
JUN 1966

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ชนิดกึ่งดับเพลิง			จำนวน	สภาพ / แรงดัน		หมายเหตุ
		CO2	แรงดัน	ชนิด		แรงดัน	ชนิด	
B1	EE-ROOM	✓			1	✓		
B2	EE-ROOM	✓			1	✓		
B3	EE-ROOM	✓			1	✓		
B3	EE-ROOM							
G	สถานี		✓		1	✓		
G	EE-ROOM	✓			1	✓		
P8	EE-ROOM	✓			1	✓		
P10	EE-ROOM	✓			1	✓		
P12	EE-ROOM	✓			1	✓		
3	ห้อง Gen	✓			1	✓		
3	ห้อง MDB	✓			3	✓		
14	ห้อง เก็บกึ่งดับเพลิง ชนิด N		✓		60	✓		
15	EE-ROOM	✓			1	✓		
16	EE-ROOM	✓			1	✓		
17	EE-ROOM	✓			1	✓		
18	EE-ROOM	✓			1	✓		
19	EE-ROOM	✓			1	✓		
20	EE-ROOM	✓			1	✓		
21	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
22	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
23	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
24	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
25	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
26	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
27	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
28	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
29	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
30	EE-ROOM	✓	✓		1	✓		
31	EE-ROOM	✓			1			
32	EE-ROOM	✓			1			



บันทึก การตรวจสอบกังดับเพลิง

ประจำเดือน...พ.ศ. ๒๕๖๒ EE - ROOM

ชั้น	สถานที่ติดตั้ง	ชนิดกังดับเพลิง		จำนวน	สภาพ / แรงดัน		หมายเหตุ
		CO2	ดับเพลิง		ปกติ	ผิดปกติ	
33	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
34	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
35	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
36	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
37	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
38	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
39	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
40	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
41	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		
42	EE-ROOM	✓	✓	1	✓		

ภาคผนวก ค2 - 14

รวมจำนวนกังดับเพลิง

Fire man... ผู้ตรวจ
วันที่ 5/6/66
SM... วันที่ 6/6/66
สุนทร



การตรวจสอบ FIRE ALARM CONTROL PANEL

สถานที่ตั้ง	อาคาร 21 Singha Complex	อาคาร / ชั้น	0202	วันที่	5/6/66
ชื่อคนตรวจ	716166	ชื่อผู้ควบคุม	...	ชื่อผู้ตรวจ	...
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจสอบสถานะ SOCCET สาย	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟ	✓			
3	ตรวจสอบ BATTERY No.1 12.9 VDC				
	ตรวจสอบ BATTERY No.2 12.04 VDC				
	ตรวจสอบ BATTERY No.3 12.01 VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY 0.01 VDC				
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ 92.0 VAC				
5	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
6	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจสอบกราฟิก ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ FCP	✓			
9	ตรวจสอบคู่มือ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ FCP	✓			

หมายเหตุ
Test function Alarm ทั้งหมด

บันทึกผลการปฏิบัติ
✓ ปฏิบัติการเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ผู้บันทึก : ...

Page 1

ตารางตรวจเช็คการทำงานของระบบแจ้งเหตุและสัญญาณเตือนเหตุ

ประจำเดือน ธันวาคม
วันที่ตรวจ ๑๙/๑๒/๖๖

จุด	ZONE	หมายเหตุ / ข้อผิดพลาด	Heat Detector	Smoke Detector	Manual Switch	REMARKS
G	MS2D2	จากตู้ไฟฟ้า			/	
	CS2D1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	GRD9	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	2R2D3	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
R2	2R2D5	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	2R2D1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	12A2M5	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	12A2D5	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
A	12A2D4	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	2R2D9	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	3R2D3	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	3R2D4	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
Incl. Place	14ZD3	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	14ZD2	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	14ZD5	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	20ZD2	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
20	30ZD6	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	30ZD4	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	29ZM1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	29ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
29	30ZD15	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	30ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	30ZD14	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	30ZD10	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
34	30ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZM2	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZD15	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
42	42ZM2	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZD15	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	
	42ZD1	จากตู้ควบคุมเครื่อง			/	

หมายเหตุ - อุปกรณ์ตรวจจับ HEAT DETECTOR, SMOKE DETECTOR, ALARM BELL
- ให้มีการตรวจเช็ค ZONE NO. 3 จุด / จุดตาม
- การแจ้งเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งเตือน
- ในการดู Test ให้ Note จุดทดสอบจะแจ้งเตือนด้วย Floor
คือต้องมีการแจ้งเตือนไป จะใช้ให้แจ้งเตือน
- ทำการ Test อุปกรณ์แจ้งเตือนและตัว

ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ N/AE
ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ LP
ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ Dep. N/AE

ตารางตรวจเช็คการทำงานของระบบแจ้งเหตุและสัญญาณเตือนเหตุ

ประจำเดือน ธันวาคม
วันที่ตรวจ ๑๙/๑๒/๖๖

จุด	ZONE	หมายเหตุ / ข้อผิดพลาด	Heat Detector	Smoke Detector	Manual Switch	REMARKS
3	Relat	3R2M1			/	แจ้งเตือน
	Low	14ZM1			/	แจ้งเตือน
	Low	20ZD5			/	แจ้งเตือน
	Mid	24ZD5			/	แจ้งเตือน
33	Mid	30ZD4			/	Incl
	High	30ZD9			/	BRB
	High	42ZM2			/	BRB
	Carpet	10ZD1			/	แจ้งเตือน
33	BOH	30ZD1			/	แจ้งเตือน
	BOH	30ZD4			/	แจ้งเตือน
	BOH	30ZD4			/	แจ้งเตือน
	BOH	30ZD4			/	แจ้งเตือน

หมายเหตุ - อุปกรณ์ตรวจจับ HEAT DETECTOR, SMOKE DETECTOR, ALARM BELL
- ให้มีการตรวจเช็ค ZONE NO. 3 จุด / จุดตาม
- การแจ้งเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งเตือน
- ในการดู Test ให้ Note จุดทดสอบจะแจ้งเตือนด้วย Floor
คือต้องมีการแจ้งเตือนไป จะใช้ให้แจ้งเตือน
- ทำการ Test อุปกรณ์แจ้งเตือนและตัว

ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ N/AE
ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ LP
ผู้ตรวจเช็ค ๒๐๑๖ Dep. N/AE

LOG SHEET

EMERGENCY LIGHT AND FIRE EXIT

PODIUM.

Month : สิงหาคม Year : 2566



Emergency Light			Emergency Light		Fire Exit		Fire Exit		Emergency	Machine	Emergency
Carpark			Retail		Carpark		Retail		Lifts.	Room	Light
FL	FST-01	FST-03	MST-02	FST-04	FST-02	FST-03	MST-02	FST-04	SF3	EE	AHU
	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
12A	Z	Z				Z					
12	Z	Z			Z	Z			Z		
11											
10	Z	Z							Z		
9											
8	Z	Z							Z		
7											
6	Z	Z							Z		
5											
4	Z	Z	Z/Z				Z/Z		Z	Z/Z	Z/Z
3	Z	Z	Z/Z				Z/Z		Z	Z/Z	Z/Z
2	Z	Z	Z/Z				Z/Z		Z	Z/Z	Z/Z
G	Z	Z	Z/Z			Z	Z/Z		Z	Z/Z	Z/Z
B1A				Z			Z			Z	Z
B1	Z			Z					Z		
B2				Z		Z					
B3				Z		Z					

Remark : N = Normal / F = Fail

Remark

Checked By : Bano

Date : 29/8/66

Approved By : [Signature]

Date : 29/8/66

LOG SHEET

EMERGENCY LIGHT AND FIRE EXIT

TOWERS & PODIUM.

Month : สิงหาคม Year : 2566



Emergency Light		Fire Exit		Emergency Light		Fire Exit		Emergency Light		Fire Exit		Emergency Light		Fire Exit	
Carpark		Retail		Carpark		Retail		Carpark		Retail		Carpark		Retail	
FL	FST-01	FST-03	MST-02	FST-04	FST-02	FST-03	MST-02	FST-04	FST-02	FST-03	MST-02	FST-04	FST-02	FST-03	MST-02
	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
40															
39															
38															
37															
36															
35															
34															
33															
32															
31															
30															
29															
28															
27															
26															
25															
24															
23															
22															
21															
20															
19															
18															
17															
16															
15															
14															
13															
12															
11															
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															
0															

Checked By : Bano

Date : 29/8/66

Approved By : [Signature]

Date : 29/8/66

ภาคผนวก ค-3

การซ่อมอพยพหนีไฟ



บริษัท เซ็นเตอร์ไฟร์เมดิค (ไทยแลนด์) จำกัด
CENTER FIRE MEDIC THAILAND



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๒

ขอรับรองว่า

บริษัท สิงห์ พรอเฟสเซอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งเลขที่ ๑๗๘ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น ๑๕ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐


ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

มีจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด ๕๕๔ คน รวมเวลา ๓ ชั่วโมง

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


(นายเอกวัฒน์ ทมมาศย์)
กรรมการผู้จัดการบริษัท

บริษัท เซ็นเตอร์ไฟร์เมดิค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๒๖๔๘

ภาคผนวก ค-4

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน

VOC Form

Your satisfaction is important to us. We would like to hear your valuable comments.



Receiving Date : _____ Time : _____ Record No. : _____
 Type of record : ☐ Complaint ☐ Compliment ☐ Suggestion
 Customer / Tenant name : _____ Tel : _____ E-mail : _____

Part 1 : Please tell us how we can serve you better	Part 2 : How to do it better.
Signature : _____ Date : _____ * Please pass to responsible department for corrective action within 10 Minutes *	Signature : _____ Dept. _____ Completion Date: _____ Time : _____
Part 3 : Feedback in 24 hours.	
☐ Feedbacked ☐ Waiting for feedback (Please identify) _____	
Remark : _____	
Staff name : _____ Date : _____ Time : _____	
Thank you for sharing your valuable time. Your comments and contact information will be kept in strictest confidence.	



