

ภาคผนวก ข.13

เอกสารการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

ภาคผนวก 6.2

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดระเบียบผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา

การพัฒนาโครงการท่าอากาศยานภูเก็ต (รวมถึงพื้นที่แปลงและยึดโครงการ) ในกรณีที่ขุดรังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงดังกล่าว 9 ของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล โดยไม่มีการขยายความยาวทางวิ่ง และจำนวนเที่ยวบินไม่เกิน 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง อย่างจำกัดตาม ขอบ. ได้กำหนดให้แผนปฏิบัติการเพื่อขอชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในเขตพัฒนาพื้นที่จะเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ไม่เบียดเบียนกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีป้องกันผลกระทบจากท่าอากาศยาน

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อประสานงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

(3) พื้นที่ดำเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ที่ดิน และหน่วยงานอนุญาตการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพะบุรี และกรมการขนส่งทางอากาศ

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตที่ไม่การเดินอากาศ และแผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต ในกรณีการมีในปัจจุบัน และการมีผลข้างหน้า พร้อมทั้งกำหนดในการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียง

- ประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ และเอกสารคำแนะนำที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดประกาศในประชาชนรับทราบ รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ที่มีครอบครองอาคารอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวไว้ได้ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าอากาศยาน ภายหลังจากปี พ.ศ. 2552 จะไม่ได้รับการชดเชยผลกระทบด้านเสียง

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันระหว่างหน่วยงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

(6) งบประมาณ

ประมาณ 100,000 บาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. แผนปฏิบัติการสำรวจอาคาร (Household Survey)

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานจากการศึกษาประเมินผลกระทบในกรณีการรับทราบว่าอาคารอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30-40 และ NEF>40 จำนวน 724 อาคาร ตามลำดับ ซึ่งโครงการได้กำหนดให้มีการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีการสำรวจจัดทำทะเบียนอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทราบจำนวนและลักษณะอาคารและยึด เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำทะเบียนอาคารที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต ห้อยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF 30-40 และ NEF>40 จากการประเมินในกรณีการรับทราบ

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดเตรียมแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ตในกรณีการรับทราบ

- ดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในกรณีการรับทราบข้อมูลสำรวจ ประกอบด้วย ตำบลบ่ออากาศ เขตบ่ออากาศ ซึ่งเจ้าของอาคาร ประเภทอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร วัตถุประสงค์สร้าง และปีที่ทำการก่อสร้าง

- จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผลกระทบ

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

(6) งบประมาณ

ประมาณ 2.0 ล้านบาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

3. แผนปฏิบัติการลดเสียงอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยาน ดังนั้น จึงต้องมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้ได้

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจำกัดเสียงได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เกิด

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในเขต NEF 30-40 และ NEF>40 จากอาคารดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดเตรียมแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ตในปัจจุบัน และกรณีต่อไป

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการลดเสียงที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ดังนี้

- พื้นที่ NEF>40 ให้เจรจาลดเสียงและสร้างสิ่งกีดขวาง โดยเทียบเสียงแนวทางการกำหนดค่าความถี่เสียงต่อความถี่เสียงที่อนุญาตตามมาตรฐาน 21 วรรคท้าย แห่ง พร.ว่าด้วยการควบคุมเสียงรบกวน พ.ศ. 2530 กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ให้ปรับเงินไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

- พื้นที่ NEF 30-40 ให้จัดให้มีแผนการปรับปรุงอาคาร บ้านเรือน และสถานที่อื่นใด ให้สามารถลดเสียงรบกวนจากอากาศยานได้ (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

สำหรับในกรณีที่เสียงจากการประเมินทุก 3 ปี มีพื้นที่ขยายไปกว่าที่ได้ประเมินไว้ในกรณีแล้วร้าย ให้ลดเสียงอาคารที่ได้รับผลกระทบอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเดิมในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับประชาชนที่ย้ายอยู่ในพื้นที่นอกแนวเส้นเสียงจากการประเมินในกรณีแล้วร้าย หากพบว่ามีการร้องเรียน ทอท. จะดำเนินการตรวจวัดเสียงในหน่วย NEF หากพบว่ามีระดับ NEF มากกว่า 30 dB จะต้องดำเนินการลดเสียงอาคารต้นเหตุ

- จัดตั้งคณะกรรมการลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง เพื่อดำเนินการลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบ อย่างน้อยควรมีอย่างน้อย

- ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
- โปรรีการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
- นายอำเภอ
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดิน อำเภอ
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 1 บ้าน
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 4 บ้าน
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 6 บ้าน
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 6 บ้าน

- ดำเนินการประเมินเสียงที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง (Noise Contour) และกำหนดพื้นที่ในการลดเสียง

- ดำเนินการประเมินราคา และลดเสียงที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการลดเสียงให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต

(6) งบประมาณ

ประมาณ 1,500 ล้านบาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
Public of Thailand Public Company Limited
(ผบอ.ทกท. โทร.804-1165)

ต่อ ทกท.ที่ 10993/59
ผบอ.ทกท.ที่ 2786/59

เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานซึ่งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาทำปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขุดเขต
ผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฐ์พงศ์)

1. ตามหนังสือ ทกท. 301/59 ลงวันที่ 17 พ.ค.59 เรื่องยืนยันตกลงจ้างและให้ลงนามในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาทำปรับปรุง
อาคารเพื่อดำเนินการขุดเขตผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฐ์พงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
นายสุพทนา ไสกา, นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา เป็นกรรมการ ตามสัญญาเลขที่ 4CH9-591002 จำนวน 1 งาน เป็น
เงิน 8,916,000.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 180 วัน นับตั้งแต่ 1 มิ.ย.59
ถึงวันที่ 27 พ.ย.59 นั้น
2. บริษัทฯ มีหนังสือที่ BG001/052016 ลงวันที่ 31 พ.ค.59 เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้ง
แผนการดำเนินงานซึ่งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และประเมินราคาทำปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขุดเขตผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยกำหนดวันประชุมวันที่ 20 มิ.ย.59
3. กรรมการแบบขอพบ บวรสินวิทย์ คำแท่น จงพ.คปท.3 สปอ.ผบอ.ทกท.เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
พิจารณาแล้วเพื่อให้งานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไปและแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

จกท.คปท.3 สปอ.ผบอ.ทกท.
16 มิ.ย.59



บริษัท ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
Public of Thailand Public Company Limited
(ผบอ.ทกท. โทร.804-1165)

ต่อ ทกท.ที่ 10993/59
ผบอ.ทกท.ที่ 2786/59

เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานซึ่งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาทำปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขุดเขต
ผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

- ...
 - คณะกรรมการฯ ทราบ
 - ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการต่อไป
- ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
17 มิ.ย.59

- ทราบแล้ว

นายสุพทนา ไสกา กรรมการ
17 มิ.ย.59

- ทราบแล้ว

นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา กรรมการ
17 มิ.ย.59

ทียอยู่ 3/97 ม.1 ต.พาคู
อ.ตลาง จ.ภูเก็ต

เลขที่: HKT01_CE L001 16-05-31

เพลงสวดช่วยผู้เจ็บไข้ (๓) ผู้สวดสวดแบบครอบครัว (๓) ๓๓

เรื่อง ขอนัดประชุมเพื่อเริ่มงาน

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมสถิติของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ภูเก็ต จำนวน 1 งาน

อ้างถึง
 ศัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๔๗-๕๙๑๐๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่ บริษัท ท่ออุตสาหกรรมไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต (พอท) ได้ทำสัญญาจ้างงานเพื่อ
ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรณีสิทธิบัตรที่คิดและสิ่งปลูกสร้างและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางเทคโนโลยี
ดำเนินการตรวจสอบและยกระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ซึ่งได้กำหนด
เริ่มงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้น

ในนามกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ บีจี (BG Consortium) จึงขอเปิดตัวระบบเพื่อนบ้าน เพื่อกำหนดส่งงานต่อที่

หนังสือรายงานการดำเนินงาน (Inception Report) พร้อมแผนปฏิบัติงาน แผนการควบคุมคุณภาพและแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control and Assurance Plan) จำนวน 6 เล่ม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบบได้เริ่มงานในบัดนี้มา ต่อไป

จึงเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกัญญาพร

ผู้มีอำนาจลงนาม

กลุ่มบริษัทความร่วมมือ บีจี (BG Consortium)

3. แผนปฏิบัติการลดเสียงอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยาน ดังนั้น จึงต้องมีการลดเสียงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานได้

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการลดผลกระทบด้านเสียงให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เกิด

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในเขต NEF 30-40 และ NEF>40 จากการดำเนินงานของท่าอากาศยาน

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดเตรียมแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และกรณีเดิร

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการลดผลกระทบด้านเสียง ดังนี้

■ พื้นที่ NEF>40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเทียบเคียงแนวทางการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ออกจากรถบรรทุกที่วิ่งอยู่แถวเส้น ตามมาตรา 21 วรรคท้าย แห่ง พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ให้รับเงินไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยให้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบันวิจัยพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

■ พื้นที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร บ้านเรือน และสถานที่อื่นใด ให้สามารถลดระดับเสียงรบกวนจากอากาศยานได้ (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ของสถาบันวิจัยพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

สำหรับในกรณีที่ดินเสียงจากการประเมินทุก 3 ปี มีพื้นที่ขยายไปกว่าที่ได้ประเมินไว้ในกรณีแรกแล้ว ให้ลดเสียงอาคารที่ได้รับผลกระทบทุกอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกแนวเส้นเสียงจากการประเมินในกรณีแรกแล้ว หากพบว่ามีการร้องเรียน ท่อพ. จะดำเนินการตรวจวัดเสียงในหน่วย NEF หากพบว่าระดับ NEF มากกว่า 30 ขึ้นไป จะต้องดำเนินการลดระดับความดังของเสียงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกอาคาร

- จัดตั้งคณะกรรมการลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง เพื่อดำเนินการลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบ อย่างน้อยการประกอบด้วย

- ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
- นายอำเภอถลาง
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดิน อำเภอถลาง
- องค์กรบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
- องค์กรบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
- ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านหมากปึก ตำบลไม้ขาว
- ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว
- ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านบ่อทราย ตำบลไม้ขาว
- ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบแนวระดับเสียง (Noise Contour) และหลักเกณฑ์ในการลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง

- ดำเนินการประเมินราคา และลดเสียงผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการลดเสียงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงท่าอากาศยานภูเก็ตแล้ว

(6) งบประมาณ

ประมาณ 1,500 ล้านบาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขณะเผชิญได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

การพัฒนาโครงการท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล โดยไม่มีการขยายความยาวทางวิ่ง และจำนวนที่ขนานไม่เกิน 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หอข. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการเพื่อลดข้อได้เปรียบผลกระทบด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในอนาคต อาจมีผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการรับประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นในอนาคต เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับและวิธีป้องกันผลกระทบจากท่าอากาศยาน

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

(3) พื้นที่ดำเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ที่ดิน และหน่วยงานอนุญาตการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และกรมการขนส่งทางอากาศ

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดทำแผนที่ขอบเขตที่ดินในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต ในการดำเนินการบินในปัจจุบัน และกรณีแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคำแนะนำในการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียง

- ประสานงานเพื่อจัดส่งแผนที่ และเอกสารคำแนะนำที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งกำหนดค่าใช้จ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบ และแจ้งข้อมูลกับผู้ที่มีแนวอนุญาตก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวได้ รับทราบว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการประเมินผลกระทบ ภายหลังจากปี พ.ศ. 2552 จะไม่ได้รับการชดเชยผลกระทบด้านเสียง

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อนเริ่มทำการก่อสร้างจำนวนโดยโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

(6) งบประมาณ

ประมาณ 100,000 บาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. แผนปฏิบัติการสำรวจอาคาร (Housing Survey)

(1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยาน จากการศึกษาประเมินผลกระทบในกรณีแล้วเสร็จ พบว่าอาคารอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30-40 และ NEF>40 จำนวน 724 อาคาร และ 344 อาคาร ซึ่งโครงการได้กำหนดให้มีการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีการสำรวจจัดทำทะเบียนอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทราบจำนวน และลักษณะอาคารโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

(2) วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำทะเบียนอาคารที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF 30-40 และ NEF>40 จากการประเมินในกรณีแล้วเสร็จ

(4) วิธีดำเนินการ

- จัดเตรียมแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ตในการนี้แล้วเสร็จ

- ดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในกรณีแล้วเสร็จ ข้อมูลที่สำรวจ ประกอบด้วย ตำแหน่งอาคาร เลขที่อาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ประเภทอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร ขนาดอาคาร วัสดุก่อสร้าง และปีที่ทำการก่อสร้าง

- จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการในส่วนขยายของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

(6) งบประมาณ

ประมาณ 2.0 ล้านบาท

(7) ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

(ฝมอ.ทกท.โทร.804-1165)

ต่อ ทกท.ที่ 10993/59

ฝมอ.ทกท.ที่ 2786/59

เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร
กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชย
ผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฎ์พงศ์)

1. ตามหนังสือ ทอท. 301/59 ลงวันที่ 17 พ.ค.59 เรื่องยืนยันตกลงจ้างและให้ลงนามในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุง
อาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฎ์พงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
นายยุทธนา โสกา, นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา เป็นกรรมการ ตามสัญญาเลขที่ 4CH9-591002 จำนวน 1 งาน เป็น
เงิน 8,916,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 180 วัน นับตั้งแต่ 1 มิ.ย.59
ถึงวันที่ 27 พ.ย.59 นั้น

2. บริษัทฯ มีหนังสือที่ BG001/052016 ลงวันที่ 31 พ.ค.59 เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้ง
แผนการดำเนินงานงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยกำหนดวันประชุมวันที่ 20 มิ.ย.59

3. กระผมนายชวณ บวรสินรักดี ตำแหน่ง จนท.คปท.3 สปอ.ฝมอ.ทกท./เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
พิจารณาแล้วเพื่อให้งานจ้างฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไปและแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

จนท.คปท.3 สปอ.ฝมอ.ทกท.

16 มิ.ย.59



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

(ผมอ.ทกท.โทร.804-1165)

ด่อ ทกท.ที่ 10993/59

ผมอ.ทกท.ที่ 2786/59

เรื่อง ขอเชิญประชุมเริ่มงาน เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชย
ผลกระทบด้านเสียงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

- ท่านแล้ว.....
- คณะกรรมการฯ ทราบ
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

17 มิ.ย.59

- ทราบแล้ว

นายยุทธนา ไสยา/กรรมการ

17 มิ.ย.59

- ทราบแล้ว

นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา/กรรมการ

17 มิ.ย.59

ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เลขที่ 2786
 วันที่ 7 มิ.ย 59
 เวลา 15.6 น.

BG Consortium

ที่อยู่ 3/97 ม.1 ต.สาคร

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

31 พฤษภาคม 2559

เลขที่ HKTO1_CE L001 16-05-31

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับ (ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน)

เรื่อง ขอนัดประชุมเพื่อเริ่มงาน

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขดเชยผลกระทบด้านเสี่ยงจากการดำเนินงาน โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

อ้างถึง สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 4CH9-591002 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทอท.) ได้ทำสัญญาจ้างงานที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขดเชยผลกระทบด้านเสี่ยงจากการดำเนินงาน โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งานซึ่งได้กำหนดเริ่มงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 แล้วนั้น

ในนามกลุ่มนิติบุคคลร่วมลงทุน บีจี (BG Consortium) จึงขอนัดเข้าประชุมเพื่อเริ่มงาน เพื่อกำหนดส่งงานงวดที่หนึ่ง รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) พร้อมแผนปฏิบัติงาน แผนการควบคุมคุณภาพและแผนประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance Plan) จำนวน 6 เล่ม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในสัญญา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นางภัสสร วัชรเชื้อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

กลุ่มนิติบุคคลร่วมลงทุน บีจี (BG Consortium)



วันที่ 25 ส.ค.60 ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่นายอำเภอคลองเตย และ นายเพชร ชันเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเช็คจ่ายค่าชดเชย เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ให้กับเจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบฯ และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ ทอท. กำหนด โดย ทอท. "ได้จ่ายค่าชดเชย"ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 737 อาคาร เป็นจำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท และในครั้งนี้อีกเพิ่มอีก 154 อาคาร รวมเป็นเงิน 31,432,839.66 บาท ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต





Gateway to the Andaman

วันที่ 21 ธ.ค.60 นายทองโต อุดลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และ นายเพชร จั่นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเช็คจ่ายเงินเช็คเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ให้กับเจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบฯ และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ ทอท. กำหนด โดย ทกก.จ่ายเช็คในวันที่ 20-21 ธ.ค.60 ในรอบเดือน ธ.ค.60 จำนวน 94 อาคาร เป็นเงิน 26 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการจ่ายเช็คเงินฯ ถึงปัจจุบัน ทกก.ได้จ่ายเงินค่าชดเชยฯ ไปทั้งสิ้น 972 อาคาร รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาทเศษ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต



HKT NEWS

WE MAKE THE FUTURE // FACEBOOK : PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT



กกก.เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มี.ค.

กกก. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (กกก.)

วันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมี นายพศิทธิ์ ศรีใหม่ ผู้อำนวยการ 8 ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผชก.8 ผอ.กกก.) เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต ด้านการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลิตสื่อโดย : ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต







บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ สำนท.พอท.ทบท. ๕๙๗ / ๖๕

ท่าอากาศยานภูเก็ต
๒๒๒ หมู่ ๖ ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา
เรียน นายภนัษฐ์ สุปรียธิติกุล และนายไสว แก้วตาทิพย์
อ้างถึง เอกสารเสนอราคา ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า ๔๐ จำนวน ๑ อาคาร (ของนายภนัษฐ์ สุปรียธิติกุล และนายไสว แก้วตาทิพย์) จากการดำเนินงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามหนังสือที่อ้างถึง นายภนัษฐ์ สุปรียธิติกุล และนายไสว แก้วตาทิพย์ ได้เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๕๑๗,๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น

ท่าอากาศยานภูเก็ต พิจารณาแล้วตกลงซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๕๑๗,๑๘๐.๐๐ บาท
ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอให้ไปทำสัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ เอี่ยมจ้อย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๕-๑๗๕๖

โทรสาร ๐-๗๖๓๒-๗๔๗๘

HKT NEWS

WE MAKE THE FUTURE // FACEBOOK : PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT



ทกก. เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจ ทรัพย์สินบ้านผลกระทบด้านเสียง

ทกก. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกก.)

วันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รกก.(สร.)) เป็นประธานในการประชุมสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจทรัพย์สินบ้านผลกระทบด้านเสียง โดยมี นายอนันต์ จิตรศรีธธา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (ผอ.ฝบส.), ผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ

ผลิตโดย : ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ภาคผนวก ข.14

การติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร

8 กรกฎาคม 2558

เลขที่ ANMS HK043/2015

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ

เขียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ทชท.

สำเนาถึง ผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 ชุด

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4C19-560004

ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาพร้อมติดตั้งระบบตรวจเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4CP9-570001 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558


ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชท.) ได้ว่าจ้างบริษัท ออเรคอน คอนสัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามสัญญา เลขที่ 4C19-560001 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าของการควบคุมการติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาพร้อมติดตั้งระบบตรวจเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตของผู้รับจ้าง(กลุ่มมีบุคคลร่วมลงทุน BSAM-01dB Airport Solutions) มีระยะเวลา 365 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 – 3 พฤศจิกายน 2557) ตามที่อ้างถึง 2
2. ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมการติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 8 จากทั้งหมด 10 ขั้นตอน ตาม Milestones ของที่ปรึกษา ที่กำหนดไว้ในแผนรับประกันคุณภาพ ปัจจุบันมีความคืบหน้าของทั้งโครงการอยู่ที่ 85% มีรายละเอียดงานการควบคุมการติดตั้ง ดังนี้
- 2.1. ร่วมกับผู้รับจ้างสำรวจและกำหนดพื้นที่ติดตั้งสถานที่ตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายงานการจัดระเบียบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลรายละเอียดโครงการ) และผู้รับจ้างได้ก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ดังนี้

- สถานีตรวจวัดเสียงบ้านบ่อไฟ (NMT_HKT_01) พิกัด N08 06 16.1/E98 18 27

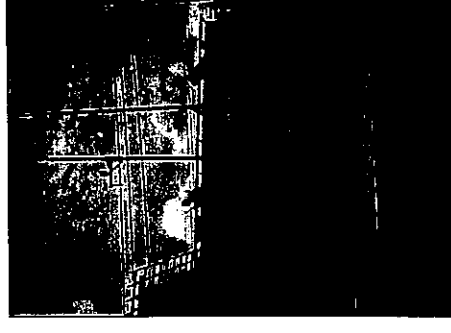


- สถานีตรวจวัดเสียงบ้านไม้ขาว (NMT_HKT_02) พิกัด N08 07 48/E98 18 27



- สถานีตรวจวัดเสียงบ้านหมากปรก (NMT_HKT_03) พิกัด N08 06 52/E98 18 13



- สถานีตรวจวัดเสียงบ้านแหลมทราย (NMT_HKT_04) พิกัด N08 06 58/E98 21 48

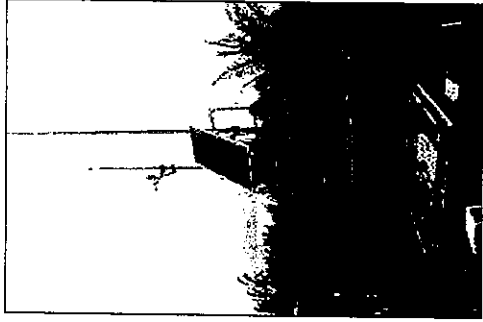

- 2.2. ควบคุมผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสียง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบติดตั้งสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล ระบบป้องกันฟ้าผ่า



- 2.3. ควบคุมผู้รับจ้างดำเนินการตกแต่งห้องควบคุมระบบตรวจวัดเสียง (ห้องคอมพิวเตอร์) และติดตั้งคอมพิวเตอร์เครือข่าย, ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ตามสัญญา



- 2.4. เริ่มดำเนินการทดสอบการเดินระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน (ต่อเนื่อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 – 18 ตุลาคม 2557 เพื่อทดสอบเสถียรภาพของระบบตรวจวัดเสียงฯ โดยระหว่างทำการทดสอบไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบอย่างมีนัยสำคัญ และได้รายงานผลการทดสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และตรงจรับงานงวดที่ 4 ให้แก่ผู้รับจ้างไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557
3. งานของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการในขั้นต่อไป คิดเป็นร้อยละ 15% ของงานทั้งโครงการ เป็นการส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) มีรายละเอียดที่จะดำเนินการ ดังนี้
- 3.1. การรับข้อมูลเรดาร์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับระบบตรวจเสียงอากาศยาน ที่จะต้องได้รับจาก บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บพท.) โดย บพท. จะต้องดำเนินการทำสัญญาในการเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงกับ บพท. เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน
- 3.2. จัดให้มีการฝึกอบรม ณ โรงงานผู้ผลิต และอบรมการใช้งานในสถานที่ติดตั้ง (On the job training) แก่เจ้าหน้าที่ บพท. ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3. จัดให้มีการส่งมอบ ตรวจรับระบบทั้งหมด (System Acceptance Tests) ให้แก่ บพท.
- 3.4. รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ภายหลังจากการส่งมอบแบบเรียบร้อยแล้ว
4. ข้อที่ต้อง และข้อเสนอแนะ ดังนี้
- 4.1. การดำเนินงานในปัจจุบันเกิดความล่าช้าสะสมกว่าแผนดำเนินการที่กำหนดไว้มากกว่า 6 (หก) เดือน เนื่องจากการทำงานที่ล่าช้าในการจัดทำห้องควบคุมระบบตรวจวัดเสียงและปัญหาการจัดหาข้อมูลเรดาร์ล่าช้า

- 4.2. การจัดหาและทำสัญญาเช่าใช้ข้อมูลเรดาร์กับ บพท. ล่าช้า พบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลเรดาร์ไม่สามารถนำมาใช้กับระบบได้ ในการนี้ที่ปรึกษาได้จัดทำให้การประชุมและดำเนินการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระยะๆ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย แต่ด้วยข้อมูลเรดาร์เป็นข้อมูลสำคัญที่หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมการเดินอากาศยานบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต จึงต้องมีการทบทวนพิจารณาและมีการดำเนินการอย่างรอบคอบ ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก ล่าสุด บพท. ได้แจ้งด้วยว่าจากรายงานการดำเนินการตามข้อขอได้แล้ว ต่อไปในขั้นตอนที่ผู้รับจ้างจะนำข้อมูลเรดาร์ไปปรับใช้กับซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบตรวจวัดเสียง โดยจะใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 2 (สอง) สัปดาห์ จึงจะทราบผล แล้วจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
- 4.3. ขอให้ บพท.เร่งดำเนินการทำสัญญาการเช่าใช้ข้อมูลเรดาร์กับ บพท. โดยด่วน เพื่อให้โครงการล่าช้ามากขึ้นอีก
- 4.4. ผู้รับจ้างคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 (หก) เดือน จึงสามารถส่งมอบระบบทั้งหมดให้แก่ บพท. ได้
- 4.5. ความล่าช้าในการดำเนินการโครงการส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง หากเกิดความล่าช้าข้างต้นยุติแล้วจะได้นำรายละเอียดแสดงแก่ บพท. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อ 4.3


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโครงการ



งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 3 เลขที่ BSAM-01dB_PK5603
19 มิถุนายน 2557

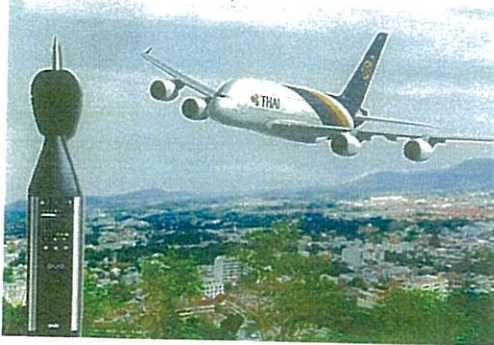

สัญญาเลขที่ 4CP9-570001

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556



BSAM-01dB_PK5603



บทที่ 1
บทนำ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) ได้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตตามมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้ส่งเสริมท่าอากาศยานภูเก็ตเป็น Gateway ทางภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และกำหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณการขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมให้เที่ยวบินแบบเจ้าหน้าท่า ทั้งจากในภูมิภาคและต่างประเทศที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายการขนส่งทางอากาศกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ การพัฒนาท่าอากาศยานดังกล่าว ได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสนามบินและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบท่าอากาศยาน ดังนั้นจึงได้กำหนดกรอบการศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน มาตราการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



จากสาระสำคัญตามรายงานการทบทวนผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วมลงทุน BSAM-01dB Airport Solutions เป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าดำเนินการในโครงการนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงถาวร บริเวณพื้นที่ชุมชนที่อยู่แนวการบิน-ลง ทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบสนามบินที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้กำหนด อีกทั้งได้ดำเนินการสร้างห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (Noise Control Room) เพื่อเป็นสถานที่เฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาลักษณะทางด้านเสียงจากอากาศยานอีกด้วย

BSAM-01dB_PK5603



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วัตถุประสงค์	2
บทที่ 3 แผนการดำเนินงาน	4
1. สำรองที่ดินโดยการทำ Soil test.	4
2. งานขุดดิน (Earth work)	5
3. ทำฐานราก Foundation	5
4. การทำคานก่อ	6
5. การวางคานและเสาเข็ม	6
6. เทนชั่นคอนกรีต	7
7. ติดตั้งรั้ว, เสาไฟส่องสว่าง, เสาสำหรับสายล่อฟ้าและแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์	7
8. งานเชื่อมโครงสร้างสถานี	8
9. ปัญหาของสถานี	9
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน	10
1. สถานีบ้านบ่อโหนด (NMT-HKT-01)	10
2. สถานีบ้านไม้ขาว (NMT-HKT-02)	11
3. สถานีบ้านนาหมากปรก (NMT-HKT-03)	12
4. สถานีบ้านแหลมทราย (NMT-HKT-04)	13
5. ค่าเฉลี่ยในการติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียง	14
6. ห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (Noise Control Room)	16
6.1 ท่าอากาศยานภูเก็ต	16
6.2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	17
7. ตำแหน่งการเชื่อมต่อสัญญาณ ADSL	17

ภาคผนวก ก แบบก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียง

ภาคผนวก ข ผลการทดสอบคอนกรีต

ภาคผนวก ค แบบการจัดวางอุปกรณ์

ภาคผนวก ง รายการอุปกรณ์

BSAM-01dB_PK5603



บทที่ 2
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากอากาศยานอย่างต่อเนื่องและได้ข้อมูลที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยอย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐานระดับเสียงที่สามารถตรวจวัดค่าระดับเสียงได้ตลอดเวลา และสามารถแสดงผลโดยอัตโนมัติ ตรวจลดผลกระทบตรวจวัดโดยนำค่าเปรียบเทียบกับขบวนการบินของอากาศยานที่ขึ้น-ลง ได้ทันที โดยจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร กำหนดให้ติดตั้ง 4 จุด คือ

- จุดที่ 1 บริเวณบ้านบ่อโหนด(ทิศใต้) ทิศใต้ 8° 6' 26" N, 98° 18' 27" E



- จุดที่ 2 บริเวณไม้ขาว(ทิศเหนือ) ทิศใต้ 8° 7' 18" N, 98° 18' 27" E



- จุดที่ 3 บริเวณบ้านหมากปรก (ทิศตะวันออก) พิกัด 8°6'52" N, 98°20'13" E



- จุดที่ 4 บริเวณบ้านแหลมทราย (ทิศตะวันออก) พิกัด 8°6'58" N, 98°21'48" E



โดยการตรวจวัดจะแสดงผลการตรวจวัด เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) Effective Perceived Noise Level (EPNL) และ Noise Exposure Forecast (NEF) ได้เป็นอย่างดี

3

บทที่ 3

แผนการดำเนินงาน

ตามที่ผู้บังคับการกรมการขนส่งทางบก (ท่าอากาศยานภูเก็ต) สัญญาเลขที่ 4CP9-570001 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กับทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น BSAM-01dB ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ BSAM-01dB ได้ผ่านการตรวจสอบเอกสารการควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพ รวมถึงการร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยเข้าทำการก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง คือ บ้านบ่อไร่ บ้านบึงขาว บ้านหมากปรก และบ้านแหลมทราย พร้อมทั้งการดำเนินการทำห้องควบคุมการตรวจวัดเสียงอีกจำนวน 1 ห้อง ณ อาคารซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานภูเก็ต

กลุ่มผู้บังคับการกรมการขนส่งทางบก BSAM-01dB Airport Solutions ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงแล้ว รวมทั้งห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (Noise Control Room) ตามแผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ดังนี้

งานทางด้านโยธาการก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงแบบถาวร มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. สำรวจดินโดยวิธี Soil Test โดยมีการเจาะดินและเก็บตัวอย่างดินในความลึกต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ดินสามารถรับน้ำหนักได้เท่าใดในกรณีการวางเสาเข็ม โดยมีการวาง เสาเข็ม 3 ชุด เสาเข็ม 4 ชุด ในการทดสอบ โดยผลการทดสอบจะอยู่ที่ความลึก 1.20 เมตร การเจาะดินสามารถรับน้ำหนักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพดิน และผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดของเสาเข็มที่วางลง



4

จากการทดสอบคุณสมบัติของดิน พบว่า ในดินชั้นแรกเป็นชั้นดินตะกอนทรายและดินเหนียวปนทราย มีความหนาแน่นและแข็งแรง มีผลต่อการรับน้ำหนักได้ โดยมีการวางเสาเข็มในชั้นดินเดิมที่แน่นแข็งที่จะรับน้ำหนักจากผิวดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร หากเลือกใช้ฐานรากเสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ชั้นดินตะกอนทรายอ่อนนุ่มกว่า 4 - 7 เมตร ลงไปจนถึงชั้นที่ 3 ที่ความลึกประมาณ 7 - 8 เมตร

2. งานขุดดิน (Earth work) โดยขุดลงไปจากระดับผิวดินตามระดับที่ได้จากการสำรวจดินชั้นเดิมเพื่อวางฐานรากต่อไป



3. วางฐานราก Foundation โดยมีขนาด 1,200x1,200x250mm โดยมีจำนวน 4 แท่นในแต่ละสถานที่ มีการเก็บปูนเพื่อทดสอบคุณสมบัติการรับแรง ซึ่งผลการทดสอบได้แนบมาด้วย (ภาคผนวก ข)



5

4. การทำคานอดู เพื่อยกระดับโครงสร้างชั้นในตำแหน่งที่ต้องการ (ภาคผนวก ก)



5. การวางคานและเสาเข็ม เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงสร้างและมีการยกระดับให้มีความสูง 50 ซม. เหนือระดับพื้นดินมีการเก็บปูนเพื่อทดสอบคุณสมบัติการรับแรง ซึ่งผลการทดสอบได้แนบมาด้วย (ภาคผนวก ข)



6

6. เทพเทินคอนกรีต เพื่อรับเสาและตู้เครื่องมือ



7. ติดตั้งรั้ว, เสาไฟโครโซน, เสาตัวรับสายสื่อสารและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเสาโครโซน ทำจากแผ่นเหล็ก 304 โดยมีความสูง 6 เมตร และเสาสำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์และสายสื่อสารมีความสูง 7.5 เมตร มีการทำแท่นเพื่อวางตู้ใส่เครื่องมือวิทยุและตู้ควบคุมการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ภายของทุกสถานีเป็นแบบ Master key (ภาคผนวก ก)



7

8. งานเชื่อมโครงวงของสถานี ที่ทำมาจาก Galvanized steel มีการทาสีและอุปกรณ์ป้องกันสนิม เชื่อมโดยช่างชำนาญที่มีฝีมือ เป็นวิธีทดสอบคุณภาพของรอยเชื่อม โดยมีน้ำหนัก 3 ตัน ซึ่งถ้ารอยเชื่อมได้คุณภาพ รอยเชื่อมจะเป็นสีขาว หากรอยเชื่อมไม่ได้คุณภาพ รอยเชื่อมจะเป็นแบบสีเทาเข้มได้ชัดเจน



จะมีการทาสีและใช้ Cold galvanized compound และสีกันสนิม



8

9. ฝ้าโครงสถานี เป็นป้ายที่ทำจากอลูมิเนียมที่ระบุเพื่อเก็บความแข็งแรง สลักให้เป็น 2K



9


บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน

การติดตั้งระบบการตรวจวัดเสียงทางอากาศยานภูเก็ต (หลัก) นี้ กลุ่มนิติบุคคลรวมลงทุน BSAM-01dB Airport Solutions ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจวัดเสียงถาวรทั้งสิ้น จำนวน 4 สถานี รวมทั้งห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (Noise Control Room) จำนวน 2 ห้อง ดังนี้

1. สถานีบ้านบ่อไร่ (NMT-HKT-01)

สถานีบ้านบ่อไร่ ติดตั้งห่างจากถนนหลัก 100 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 17 เมตร อยู่ในเขตระดับเส้นเสียง (NEF Contour) 30-40 ซึ่งในพื้นที่มีระดับเสียงพื้นฐานน้อยกว่า 65 dB



10


2. สถานีบ้านไม้ขาว (NMT-HKT-02)

สถานีบ้านไม้ขาว ติดตั้งห่างจากถนนหลัก 80 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 13 เมตร อยู่ในเขตระดับเสียง (NEF Contour) 30-40 ซึ่งในพื้นที่มีระดับเสียงพื้นฐานน้อยกว่า 65 dB




3. สถานีบ้านหมากปรก (NMT-HKT-03)

สถานีบ้านหมากปรก ติดตั้งห่างจากถนนหลัก 200 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8 เมตร อยู่ในเขตระดับเสียง (NEF Contour) 30-40 ซึ่งในพื้นที่มีระดับเสียงพื้นฐานน้อยกว่า 65 dB

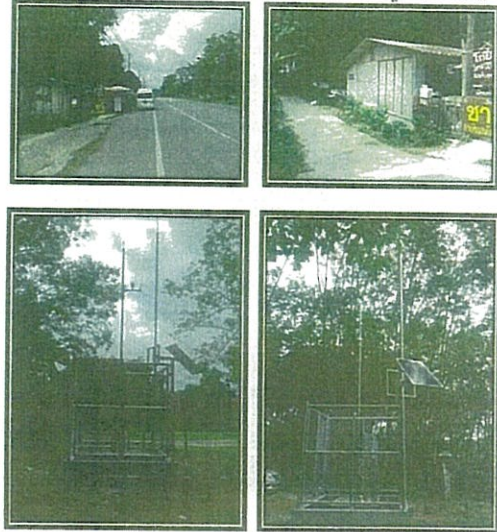


4. สถานีบ้านแหลมทราย (NMT-HKT-04)

สถานีบ้านแหลมทราย ติดตั้งห่างจากถนนหลัก 30 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 11 เมตร อยู่ในเขตระดับเสียง (NEF Contour) 30-40 ซึ่งในพื้นที่มีระดับเสียงพื้นฐานน้อยกว่า 65 dB

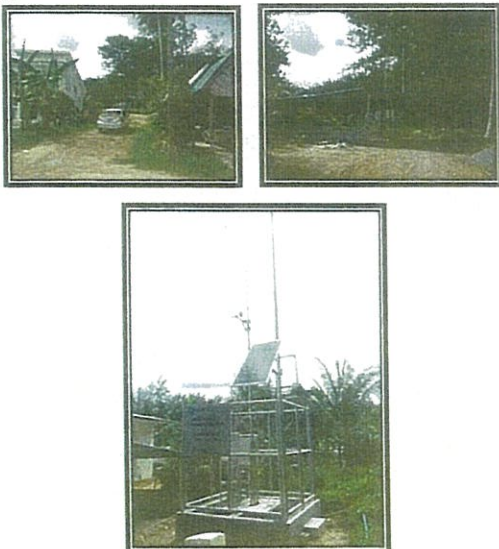

5. ค่าความผันผวนระดับในการติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียง

5.1 สถานีบ้านไร่ใหญ่

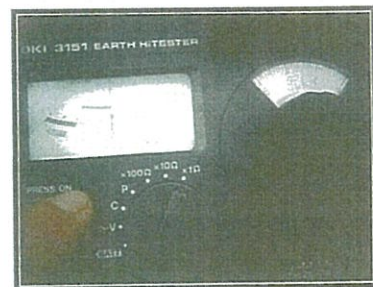

5.2 สถานีบ้านไม้ขาว



5.3 สถานีบ้านนาปรัง



5.4 สถานีบ้านแหลมทราย




15

6. ห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (Noise Control Room)

BSAM-01dB ได้ดำเนินการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง (ภาคผนวก ก) และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งรายการเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ตามเอกสารแนบ (ภาคผนวก ง)

6.1 ท่าอากาศยานภูเก็ต


ภายในห้อง 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องประชุมและห้องควบคุมการตรวจวัดเสียง ซึ่งบริเวณภายในห้องประชุมมีจอ LED ๒๔ นิ้ว ที่สามารถแสดงข้อมูลที่ได้จากห้องควบคุมการตรวจวัดเสียงได้

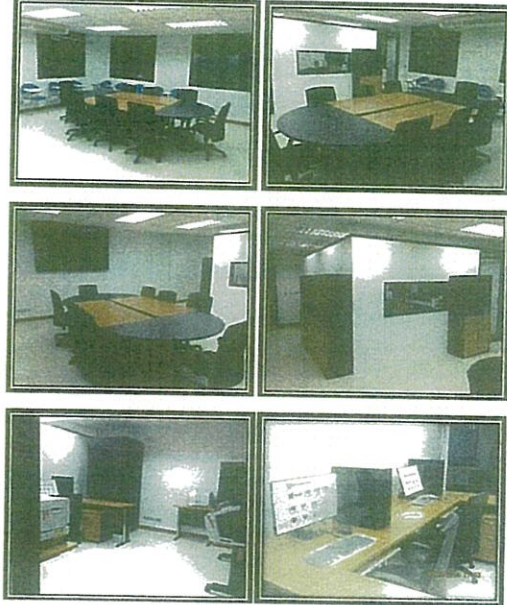

16


6.2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภายในห้องควบคุมสถานีตรวจวัดเสียง ณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ทลท. (AMF 301) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและเรียกใช้ข้อมูลจากห้องควบคุมตรวจวัดเสียงท่าอากาศยานภูเก็ต

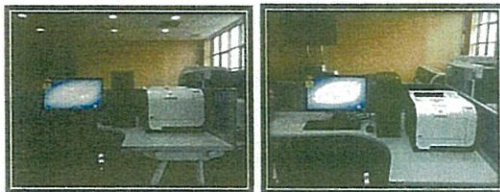


7. ตำแหน่งการเชื่อมต่อสัญญาณ ADSL

BSAM-01dB ได้ดำเนินการขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสัญญาณ ADSL ของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยได้เดินสายสัญญาณจากบริเวณถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานภูเก็ต

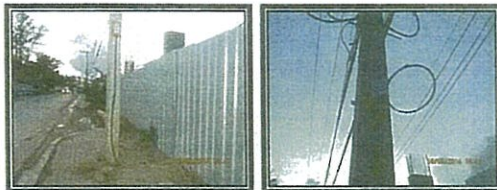

17



BSAM-01dB_PK5603







ภาคผนวก ก

แบบก่อสร้างสถานีดตรวจวัดเสียง

488/72 Phaholyothin Phase Bldg. 17 Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 02-619-0620-1, 02-619-1150 Fax: 02-619-1151 email: BSAM-01dB@brilliant-system.co.th

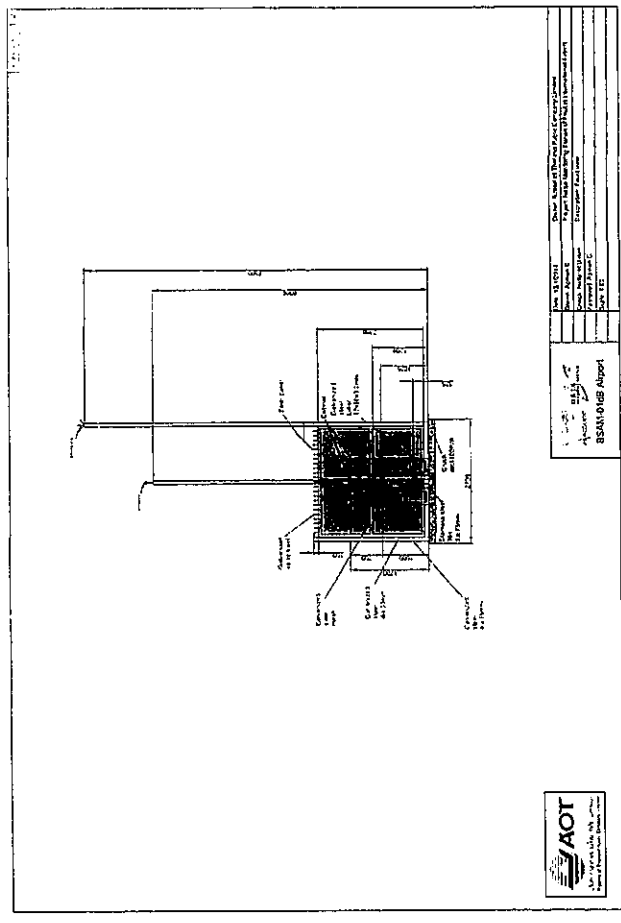
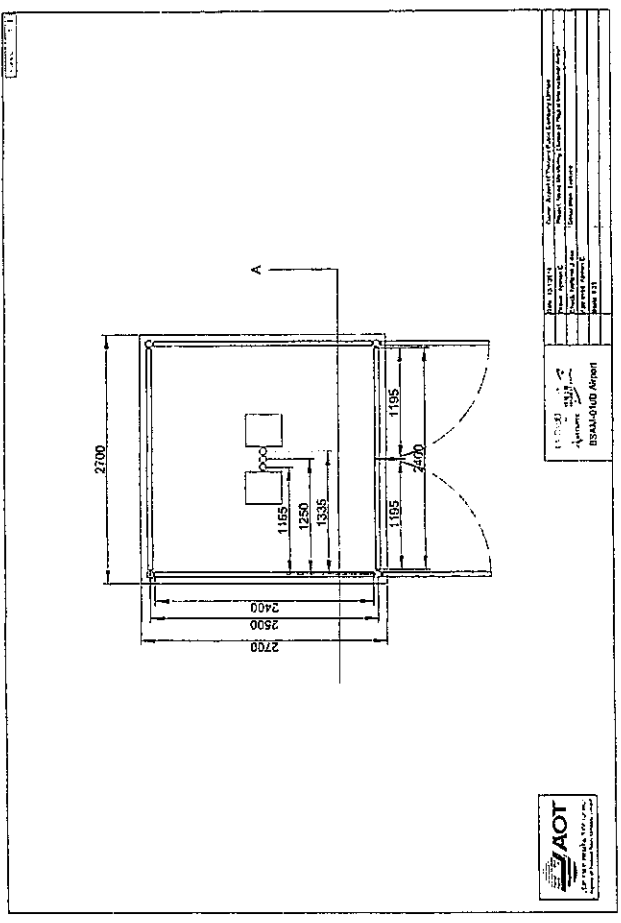


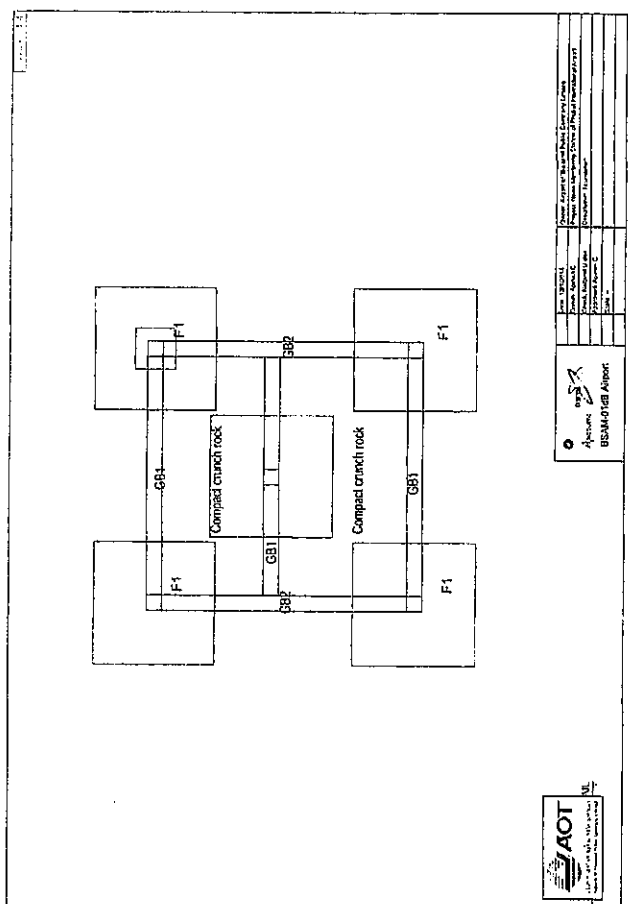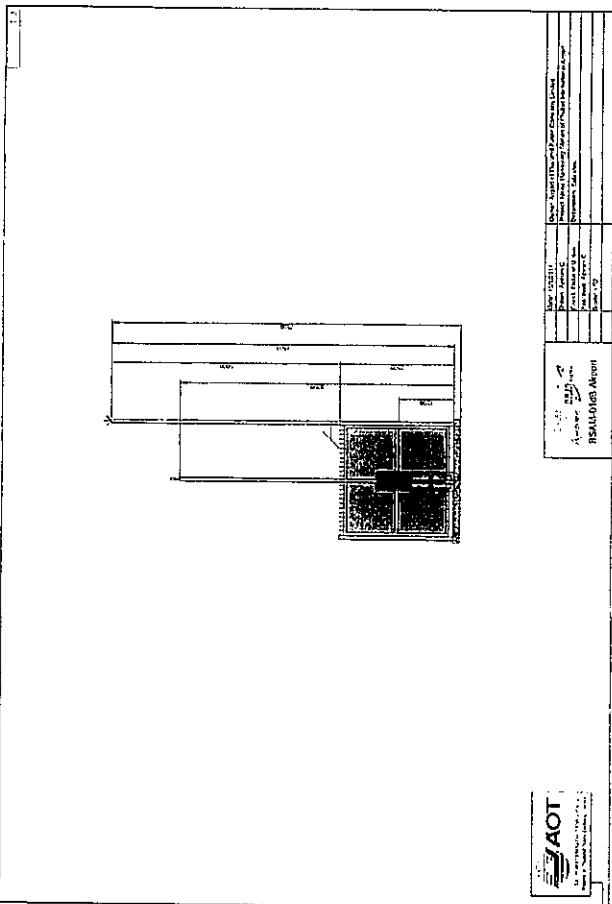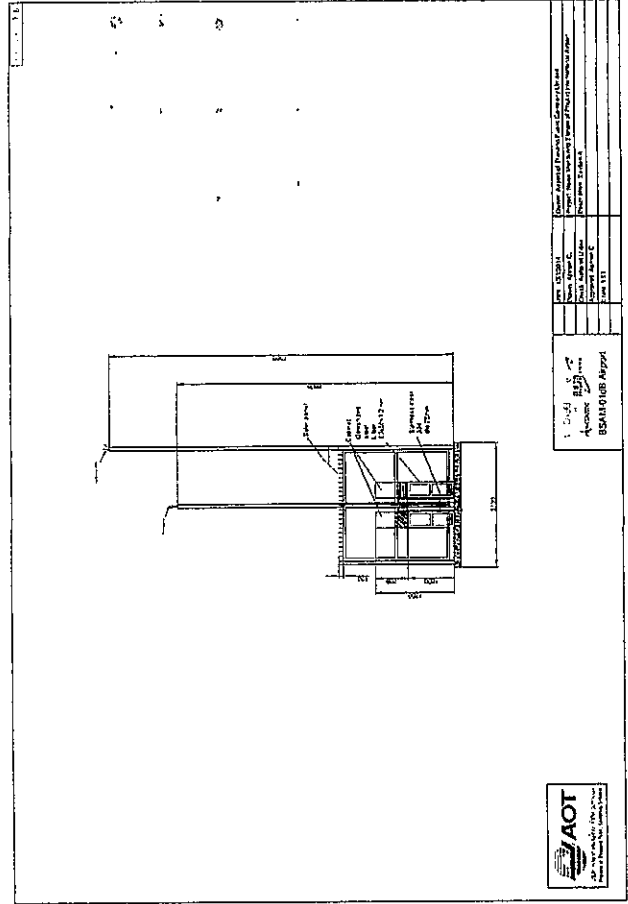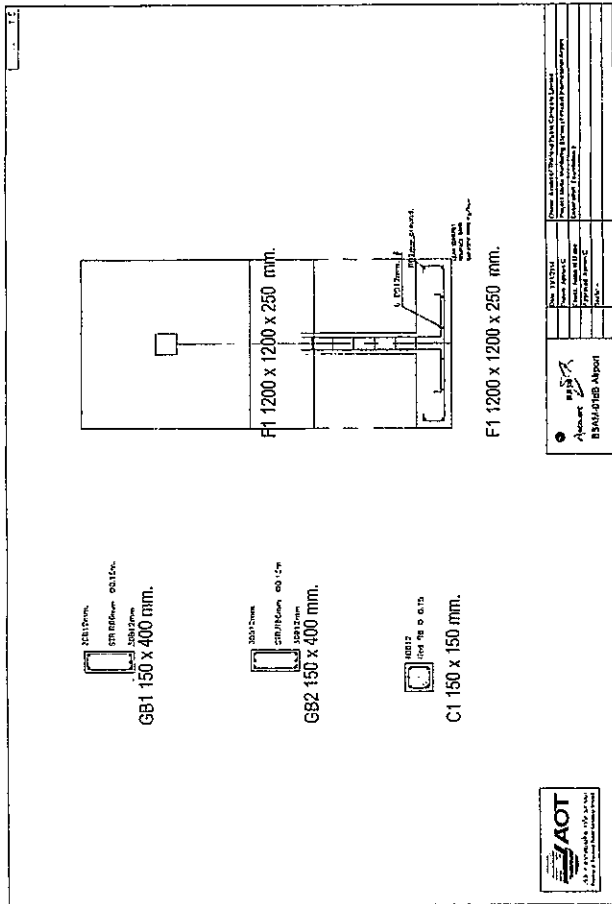

BSAM-01dB_PK5603

ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบคอนกรีต

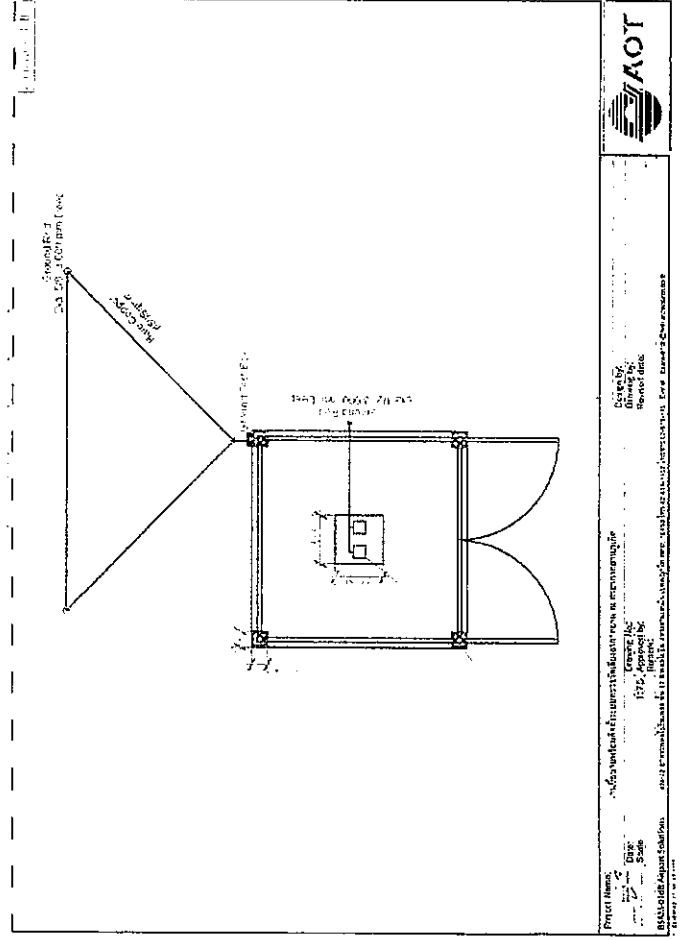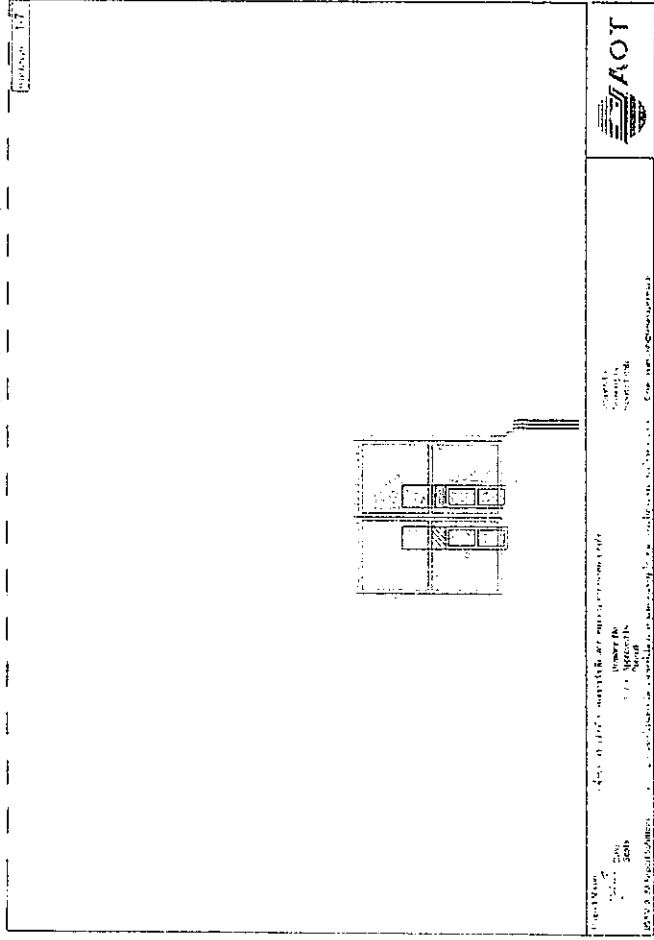

ภาคผนวก ค

แบบการจัดวางอุปกรณ์

406772 Phaholyothin Place Bld., 17 Fl., Phaholyothin Rd., Samsonit, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 02-619-0020-1, 02-619-1130 Fax: 02-619-1131 Email: BSAM-01dB@bangkocloud.com



No	Specimen	Distance (cm)	Weight (kg)	Density (kg/m³)	Stump	Date of Cast	Tested	Age (Days)	Ultimate Strength (MPa)
1	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	5	20.9
2	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	15	29.3
3	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	36.7
4	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
5	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
6	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
7	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
8	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
9	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
10	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
11	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
12	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
13	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
14	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
15	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
16	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
17	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
18	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
19	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
20	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
21	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
22	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
23	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
24	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
25	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
26	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
27	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
28	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
29	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
30	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5

Test by: วิศวกรโยธา (Computer by: วิศวกรโยธา)

Comment: วัสดุคอนกรีต

Project: ภูมิภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Date: 17 Dec 57

COMPRESSION TEST OF CONCRETE






No	Specimen	Distance (cm)	Weight (kg)	Density (kg/m³)	Stump	Date of Cast	Tested	Age (Days)	Ultimate Strength (MPa)
1	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	5	20.9
2	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	15	29.3
3	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	36.7
4	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
5	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
6	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
7	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
8	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
9	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
10	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
11	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
12	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
13	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
14	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
15	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
16	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
17	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
18	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
19	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
20	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
21	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
22	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
23	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
24	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
25	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
26	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
27	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
28	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
29	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5
30	15(15x15)	2.20	2.44	2.20	2.44	25-Nov-57	30-Nov-57	28	39.5

Test by: วิศวกรโยธา (Computer by: วิศวกรโยธา)

Comment: วัสดุคอนกรีต

COMPRESSION TEST OF CONCRETE

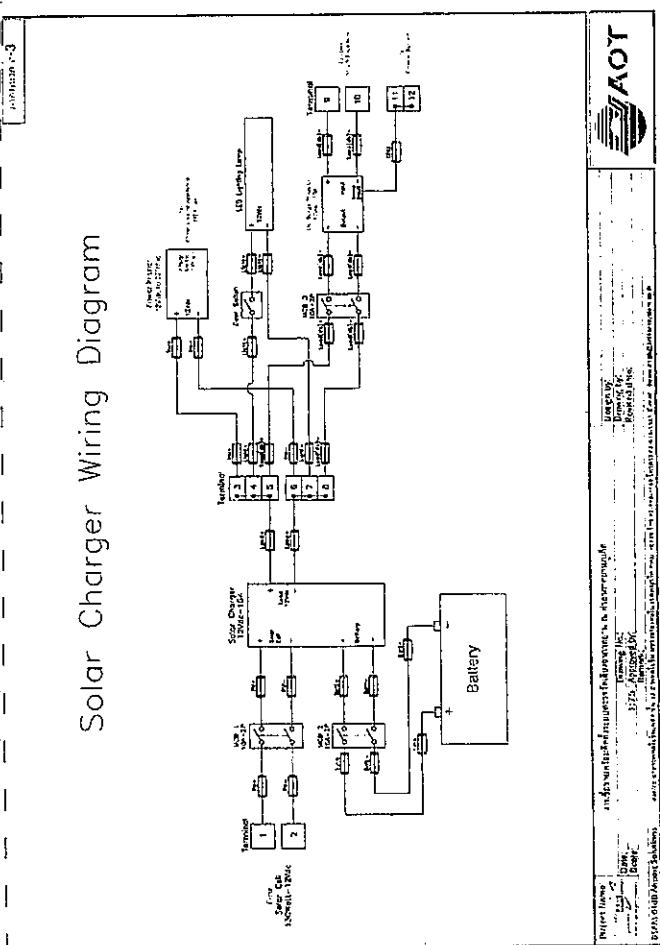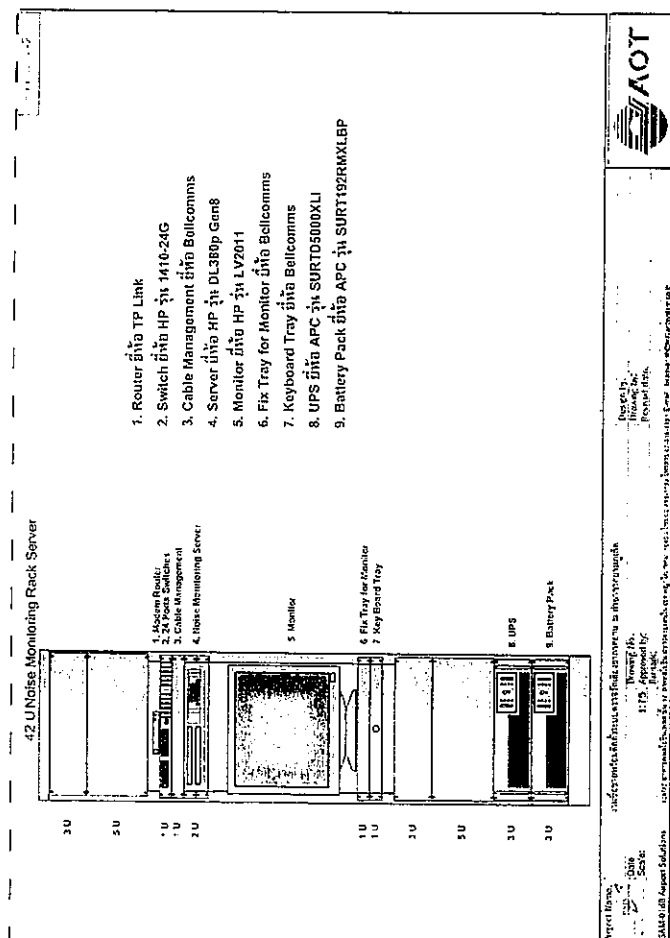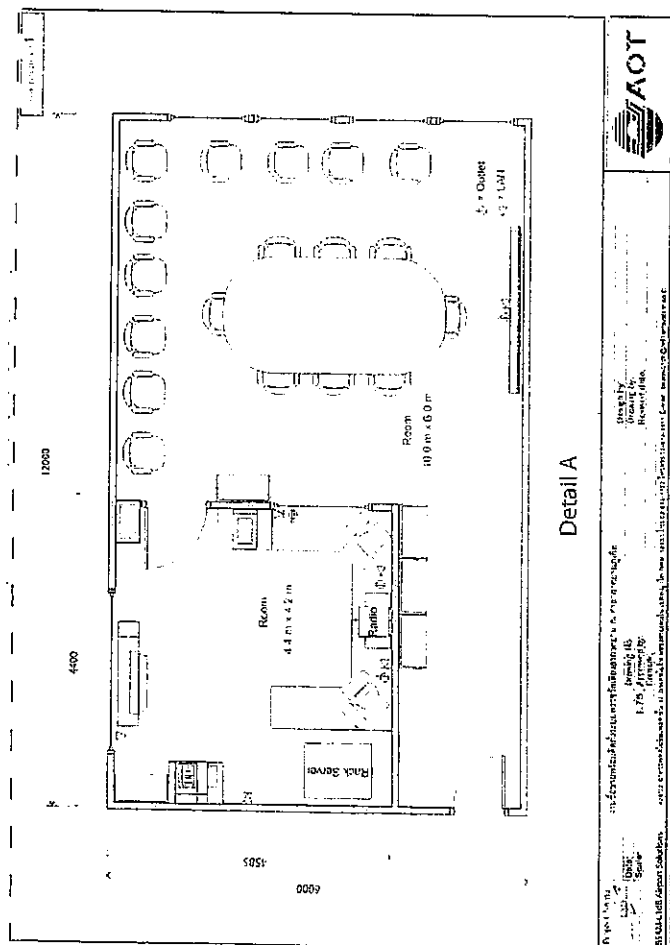

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	HP	HP DL380p	SERVEN : 1 ตู HP DL380 Gen8 8-9FF CTO Server HP U2311 20-IN LED Monitor M41 HP USB Keyboard HP USB Mouse (G7776A) HP 3Y 4x 24x 24x 600 H41 Support Windows Server 2012 Standard Edition 2P Parallel Option 12L MS VS12 Cal. 80254 6000 1L	SGH411D094 C0C3402F15	Phuket	1	220,000.00	220,000.00
2	HP	HP Z400	Workstation 3 ตู (Phuket 2 + Suvarnabhumi 1) HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC HP Z400 Workstation HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	95,000.00	95,000.00
3	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	95,000.00	95,000.00
4	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	95,000.00	95,000.00
5	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	95,000.00	95,000.00

ภาคผนวก

รายการอุปกรณ์

ง.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ง.2 อุปกรณ์สถานีตรวจวัดเสียง

ง.3 เฟอร์นิเจอร์

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00
2	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00
3	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00
4	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00
5	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00
6	HP	HP Z400	Workstation 2 ตู HP Z400 Workstation windows8Pro (Pre Installed) HP Z23 23-inch IPS Monitor 3Y MediaDirect Onsite PC	SGH411D094 30Q140178K SGH411D094 30Q140178K	Phuket	1	29,800.00	29,800.00

การตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบทรัพย์สินของราชการ
 วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	6,450,000.00	6,450,000.00
2	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	171,000.00	171,000.00
3	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	250,000.00	250,000.00
4	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
5	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
6	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
7	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
8	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
9	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
10	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
11	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
12	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
13	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
14	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
15	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
16	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
17	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
18	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
19	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00
20	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	16,200.00	16,200.00

(This price does not include 7%) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,055,000.00

การตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบทรัพย์สินของราชการ
 วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	375,000.00	375,000.00
2	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	50,000.00	50,000.00
3	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	107,000.00	107,000.00
4	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	45,000.00	45,000.00
5	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	150,000.00	150,000.00
6	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	375,000.00	375,000.00
7	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	50,000.00	50,000.00
8	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	107,000.00	107,000.00
9	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	45,000.00	45,000.00
10	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	150,000.00	150,000.00
11	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	375,000.00	375,000.00
12	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	50,000.00	50,000.00
13	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	107,000.00	107,000.00
14	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	45,000.00	45,000.00
15	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	150,000.00	150,000.00
16	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	375,000.00	375,000.00
17	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	50,000.00	50,000.00
18	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	107,000.00	107,000.00
19	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	45,000.00	45,000.00
20	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	150,000.00	150,000.00

(This price does not include 7%) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,055,000.00

การตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบทรัพย์สินของราชการ
 วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
7	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	90,000.00	90,000.00
8	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	510,000.00	510,000.00
9	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	13,000.00	13,000.00
10	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	15,665.42	15,665.42
11	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	7,535.32	7,535.32

(This price does not include 7%) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,650,200.74

การตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบทรัพย์สินของราชการ
 วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	2	18,000.00	36,000.00
12	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	8,000.00	8,000.00
13	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	30,000.00	30,000.00
14	0108	MacPro	Apple Mac Pro (8-core Intel Xeon)		AOT	1	1,660,200.74	1,660,200.74

(This price does not include 7%) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,660,200.74

โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

รายละเอียดของรายการสินค้าและบริการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
21	DAI	DAI	Smart mobile mounting station	10541	Portable 1	1	375,000.00	690,000.00
22	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	50,000.00	
23	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	107,000.00	
24	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	45,000.00	
25	DAI	DAI	Mobile phone with battery	161808	Portable 1	1	60,000.00	620,000.00
26	DAI	DAI	Sound pressure calculator	3513480	Portable 1	1	40,000.00	
27	DAI	DAI	Sound pressure calculator	3513480	Portable 2	1	375,000.00	
28	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	50,000.00	
29	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	107,000.00	4,200,000.00
30	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	45,000.00	
31	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	40,000.00	
32	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	40,000.00	

(This price does not include 7 %)

รวมรวมรวมรวมรวม

โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

รายละเอียดของรายการสินค้าและบริการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Brand	Model	Description	Serial No.	Place	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	DAI	DAI	Smart mobile mounting station	10541	Portable 1	1	375,000.00	375,000.00
2	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	50,000.00	50,000.00
3	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	107,000.00	107,000.00
4	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 1	1	45,000.00	45,000.00
5	DAI	DAI	Mobile phone with battery	161808	Portable 1	1	60,000.00	60,000.00
6	DAI	DAI	Sound pressure calculator	3513480	Portable 1	1	40,000.00	40,000.00
7	DAI	DAI	Sound pressure calculator	3513480	Portable 2	1	375,000.00	375,000.00
8	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	50,000.00	50,000.00
9	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	107,000.00	107,000.00
10	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	45,000.00	45,000.00
11	DAI	DAI	Mobile phone	161808	Portable 2	1	40,000.00	40,000.00

(This price does not include 7 %)

รวมรวมรวมรวมรวม

โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

รายละเอียดของรายการสินค้าและบริการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Model	Disciplines	Picture	Color	Quantity	Price/Unit	Total Amount
1	SHIMADZU (ရည်ကိုင်ဆောင်)	မိုက်ခရိုဂရပ်စ် (SHIMADZU) LCC: ဝတ်ကုန်ဆောင် / ကုသကုန်ဆောင် ဘဏ္ဍာရန် 100 ယူ. ၆၈ ယူ. ၇၂ ၄၅ ယူ.			1	5,182,800	5,182,800
2	SHIMADZU (ရည်ကိုင်ဆောင်)	မိုက်ခရိုဂရပ်စ် (SHIMADZU) LCC: ဝတ်ကုန်ဆောင် / ကုသကုန်ဆောင် ဘဏ္ဍာရန် 100 ယူ. ၆၈ ယူ. ၇၂ ၄၅ ယူ.			1	5,182,800	5,182,800
3	SHIMADZU (ရည်ကိုင်ဆောင်)	မိုက်ခရိုဂရပ်စ် (SHIMADZU) LCC: ဝတ်ကုန်ဆောင် / ကုသကုန်ဆောင် ဘဏ္ဍာရန် 100 ယူ. ၆၈ ယူ. ၇၂ ၄၅ ယူ.			1	5,182,800	5,182,800
4	SHIMADZU (ရည်ကိုင်ဆောင်)	မိုက်ခရိုဂရပ်စ် (SHIMADZU) LCC: ဝတ်ကုန်ဆောင် / ကုသကုန်ဆောင် ဘဏ္ဍာရန် 100 ယူ. ၆၈ ယူ. ၇၂ ၄၅ ယူ.			1	5,182,800	5,182,800
5	SHIMADZU (ရည်ကိုင်ဆောင်)	မိုက်ခရိုဂရပ်စ် (SHIMADZU) LCC: ဝတ်ကုန်ဆောင် / ကုသကုန်ဆောင် ဘဏ္ဍာရန် 100 ယူ. ၆၈ ယူ. ၇၂ ၄၅ ယူ.			1	5,182,800	5,182,800

(This price does not include 7 %)

รวมรวมรวมรวมรวม

โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

รายละเอียดของรายการสินค้าและบริการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Item	Model	Description	Picture	Color	Quantity	Price/Unit	Total Amount
4	SMART PLUS DESK 30 inch wide	Smart Plus (Smart Plus) LED: 1000x600mm / 1000mm x 600mm Weight: 11.5kg, 11.5					

(This price does not include 7 %)

รวมรวมรวมรวมรวม

การประเมินขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต

1. วิธีการประเมินขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าอากาศยาน

วิธีการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานโดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 3 วิธี คือ

1.1) การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) ประเมินโดยการบันทึกลักษณะและปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจริงของท่าอากาศยาน โดยเฉพาะในช่วงต้นถึง บันทึกรับผิดชอบและอัตราการจราจรที่เข้าสู่ หรือออกไปจากระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บันทึกเวลาล่าช้า (Delay Time) เวลาในการให้บริการ (Processing Time) และตรวจสอบข้อมูลการจราจรที่บันทึกไว้ว่ามีความสัมพันธ์กับตารางบินในลักษณะใด จากนั้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในรูปของความหนาแน่น เวลาที่ล่าช้า ปริมาณการไหลเวียนของจราจรต่อหน่วยเวลา และขีดกำหนดระดับการให้บริการ (Level of service) แล้ว จะสามารถคำนวณหาขีดความสามารถขององค์ประกอบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน

1.2) วิธีการเปรียบเทียบ (Comparison) โดยเปรียบเทียบกับท่าอากาศยานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและทราบถึงขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

1.3) วิธีการทางแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการทดลองปฏิบัติกับแบบจำลองผลกระทบของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยอาศัยรูปแบบและปริมาณการจราจรจากตารางการบินที่คาดคะเนขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองดังกล่าว สามารถนำไปใช้ในการประเมินขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้

ทั้งนี้ในการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ที่ต้องคำนึงถึง คือ

- ความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ จะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและระดับการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวก
- ขีดความสามารถ และระดับการให้บริการ มีความสัมพันธ์กันโดยตรงและต้องพิจารณาไปด้วยกันเสมอ

H2.3-1

2. การประเมินระดับการให้บริการ (Level of service)

ระดับการให้บริการ หมายถึง คุณภาพในการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในด้านความสะดวกสบายที่ให้ผู้มีหน้าที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ๆ สามารถออกมาได้โดยสะดวกเหมาะสม ความรวดเร็ว เวลาที่ใช้ในการคอย เป็นต้น

หากขีดความสามารถเป็นลัทธิที่แสดงถึงความสามารถในการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้ระดับการให้บริการที่กำหนดไว้แล้ว เมื่อระดับการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปขีดความสามารถก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ห้องพักคอยผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 100 คน โดยไม่เกิดความแออัดจากกล่าวได้ว่า ห้องพักคอยผู้โดยสารมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 100 คน โดยมีระดับการให้บริการที่ดี แต่เมื่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 150 คน จะทำให้เกิดความหนาแน่นและผู้ใช้บริการรู้สึกไม่สบายกล่าวได้ว่า ห้องพักคอยผู้โดยสารมีขีดความสามารถรองรับเพิ่มขึ้นเป็น 150 คน ในระดับการให้บริการที่ไม่ดี เป็นต้น

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระดับการให้บริการขององค์ประกอบ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในท่าอากาศยานภูเก็ตได้ International Air Transport Association (IATA) ได้กำหนดช่วงของระดับการให้บริการ เป็น 6 ระดับ ดังนี้

A	=	Excellent level of service; condition of free flow; no delays; excellent level of comfort
B	=	High level of service; condition of stable flow; very few delays; high level of comfort
C	=	Good level of service; condition of stable flow, acceptable delays; good level of comfort
D	=	Adequate level of service; condition of unstable flow, acceptable delays for short periods of time; adequate level of comfort
E	=	Inadequate level of service; condition of unstable flow; unacceptable delays; in adequate level of comfort
F	=	Unacceptable level of service; condition of cross-flows, system breakdown and unacceptable delays; unacceptable level of comfort

โดยทั่วไปท่าอากาศยานจะกำหนดระดับการให้บริการไว้ที่ต่ำกว่า ระดับ C ซึ่งส่วนที่เกี่ยวกับการระดับการให้บริการที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ เวลา นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมผู้โดยสาร ความต้องการทางจิตวิทยา และอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อขนาดพื้นที่ที่ต้องการ และระยะเวลาการไว้ทาง ตัวอย่างการวัดระดับการให้บริการของระบบต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานในเชิงพื้นที่และขนาดพื้นที่ดังกล่าวที่ H2.3-1

H2.3-2

ตารางที่ H2.3-1

ตัวอย่างมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานในปัจจุบัน

ตามมาตรฐาน International Air Transport Association (IATA)

รายการ	ระดับการให้บริการ					
	A	B	C	D	E	F
Check-in queue area (ตร.ม./ชม)	1.8	1.8	1.4	1.2	1.0	System Breakdown
Walk / Circulate (ตร.ม./ชม)	2.7	2.3	1.8	1.5	1.0	
Holdroom (ตร.ม./ชม)	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	
Bag Claim Area (Excluding claim device) (ตร.ม./ชม)	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	
GIS (ตร.ม./ชม)	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	

3. การประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ต

การประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน ดำเนินการโดยการตรวจสอบและประเมินระบบย่อยต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ อาคารผู้โดยสาร (Terminal Building System Capacity) ลานหรือ (Apron System Capacity) ทางวิ่ง (Runway System Capacity) ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC Capacity) แล้วนำมาเปรียบเทียบและทำให้เกิดความสอดคล้องกัน เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับทั้งหมดของท่าอากาศยาน (Total Airport Capacity) ในปัจจุบันในระดับการให้บริการ และนำข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต อาทิ รูปแบบตารางการบิน การคาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร เทียบวัน จะทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อใดจะเกิดปัญหากับขีดความสามารถของระบบย่อย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานต่อไป ตัวอย่างเช่น จากการพิจารณาในปัจจุบัน จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับขีดความสามารถของระบบใด ๆ และระดับการให้บริการไม่ต่ำกว่าระดับ C แต่เมื่อผู้โดยสารมากขึ้นระบบย่อยบางระบบอาจเพียงพอในระดับการให้บริการ D หรือ E ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ C เป็นต้น

สำหรับกระบวนการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ต จะพิจารณาประเมินขีดความสามารถของส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร โดยนำข้อมูลสถิติการจราจรทางอากาศยานทั้งลักษณะเฉพาะของรูปแบบอัตราปริมาณการจราจรในปี 2546 มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของส่วนประกอบต่าง ๆ โดยระบุขีดความสามารถในรูปของจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงพีค (Peak Hour Passenger) ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารจะไว้สำหรับที่กำหนดไว้ในตารางที่ H2.3-2

H2.3-3

ตารางที่ H2.3-2

ขีดความสามารถของส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน

ลำดับ	องค์ประกอบ	จำนวน/ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวก	ความหนาแน่นของผู้โดยสารต่อชั่วโมง	หมายเหตุ
1	Curb side	110 เมตร*	1,278	ไว้รองรับเที่ยวบินโดยทางบกในประเทศและผู้ใช้บริการระหว่างประเทศ
2	Pre Security before Check-in	3 Units*	516	
3	Check-in Counter	48 Counters*	1,109	
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ				
4	Passport Control-Outbound	12 Counter	821	
5	Security Control	2 Unit	541	
6	Departure Lounge	3,638 ตร.ม.	1,478	
7	Passport Control-Inbound	16 Counters	1,128	
8	Baggage Claim Device	3 Units	1,700	
	Wide Body A/C	1 Unit		
	Narrow Body A/C	1 Unit		
ผู้โดยสารภายในประเทศ				
9	Security Control	2 Unit	541	
10	Departure Lounge	1,247 ตร.ม.	508	
11	Baggage Claim Device	0 Units	1,283	
	Wide Body A/C	2 Units		
	Narrow Body A/C	2 Units		

จากการพยากรณ์ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จนถึงปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน แสดงในตารางที่ H2.3-3 และตารางที่ H2.3-4 พบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่จะไม่เพียงพอสำหรับรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสาร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยพิจารณาจากอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ 52,000 ตารางเมตร และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ 12.5 ล้านคนต่อปีจนถึงปี พ.ศ.2561

H2.3-4

ตารางที่ ๒2.3-3

การขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก	สภาพปัจจุบัน	การขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ทกท.**				
Annual Passenger	2551	2552	2554	2558	2561	2561
International	2,409,305	2,590,723	3,103,743	3,654,125	4,200,387	5,162,858
One-Way Peak						
International		1,213	1,485	1,737	1,988	2,398
1 Curb side	110 เมตร*	99	122	142	163	197
2 Pre Security before Check-in	3 Units*	12	16	18	21	25
3 Check-in Counter	49 Counters*	51	63	73	84	101
4 Queuing Dept of Check-in	20 เมตร*	7	7	7	7	7
5 Passport Control-Outbound	12 Counter	18	22	25	29	35
6 Passport Control-Outbound Queuing Dept.	23 เมตร*	4	4	4	4	4
7 Security Control	2 Unit	5	6	7	8	9
8 Departure Lounge	3,638 ตร.ม.	2,988	3,655	4,276	4,894	5,903
9 Passport Control-Inbound	18 Counters	20	25	29	33	40
10 Queuing Area for Passport Control-Inbound	840 ตร.ม.	558	680	795	911	1,098
11 Baggage Claim Device						
Wide Body A/C	3 Units	1	1	2	2	2
Narrow Body A/C	1 Units	3	3	4	4	5

หมายเหตุ: * สิ่งที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้โดยสารภายในประเทศและผู้ใช้บริการระหว่างประเทศ
 ** ข้อมูลการขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นการนำจำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารทั้งหมดในปี พ.ศ.2551 มาพิจารณา และใช้วิธีเฉลี่ยต่อ จากปี พ.ศ.2550 ในการขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศ

๒2.3-5

ตารางที่ ๒2.3-4

การขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก	สภาพปัจจุบัน	การขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ทกท.**				
Annual Passenger	2551	2552	2554	2558	2561	2561
Domestic	3,321,443	3,290,555	4,404,743	5,175,853	5,985,855	7,311,700
One-Way Peak						
Domestic	828	849	1,139	1,345	1,562	1,922
1 Curb side	110 เมตร*	70	63	110	128	158
2 Pre Security before Check-in	3 Units*	12	18	18	21	25
3 Check-in Counter	49 Counters*	27	38	43	50	61
4 Queuing Dept of Check-in	20 เมตร*	7	7	7	7	7
5 Security Control	2 Unit	3	4	5	8	7
6 Departure Lounge	3,638 ตร.ม.	2,980	2,904	3,311	3,845	4,731
Baggage Claim Device						
Wide Body A/C	3 Units	1	1	1	1	1
Narrow Body A/C	1 Units	1	1	2	2	2

หมายเหตุ: * สิ่งที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้โดยสารภายในประเทศและผู้ใช้บริการระหว่างประเทศ
 ** ข้อมูลการขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นการนำจำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารทั้งหมดในปี พ.ศ.2551 มาพิจารณา และใช้วิธีเฉลี่ยต่อ จากปี พ.ศ.2550 ในการขยายการเดินสายเที่ยวบินระหว่างประเทศ

๒2.3-๖

ข้อ 12. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้ตกลงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา และหากผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือค้ำชดเชยของทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาคับควบคุมแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้และผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด 1. นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ (10) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมลดค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะพิจารณาก่อนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นควรมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหา มาตามสัญญานี้ ซึ่งเห็นว่าจะต้องส่งมอบเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าชดเชยจากการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะตั้งข้อคิดขมในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อจนครบกำหนดเวลาตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ 15. ...

ข้อ 15. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงิน ค่าจ้าง หรือเงินใด ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวและผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันที่เพิ่มเติมเพื่อให้หลักประกันครบถ้วนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3. นานกว่าห้า (5) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้สัญญาทำขึ้นคือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นางกัญจิรา สุทธิพัฒนกิจ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นางภกฤษ วนเชื้อ)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นายอุดมศักดิ์ มัจฉาเวช)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นายวีรพัฒน์ วัฒนชัย)



ภาคผนวก ข.15

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียง
สนามบินภูเก็ตเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2540

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินภูเก็ต ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔

ข้อ ๒ ให้กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ดังต่อไปนี้

บริเวณ ก. กำหนดเขตดังนี้

ด้านทิศตะวันออก อาณาบริเวณจากจุดกึ่งกลางหัวทางวิ่ง ๒๗ ที่ต่อออกไป ๖๐ เมตร กำหนดแนวเส้นตรงลากเป็นมุมฉากออกไปทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๑๕๐ เมตร และจากจุดปลายแนวเส้นตรงทั้งสอง (กำหนดโดย ๑) กำหนดแนวเส้นทำมุม ๘.๕ องศา กับแนวนานทางวิ่งที่ต่อออกไป ไปบรรจบเส้นตัดที่ระยะ ๑๕ กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งที่ต่อออกไป ๖๐ เมตร (กำหนดโดย ๒) ซึ่งรวมท้องที่บ้านบ่อไทรกลาง บ้านบ่อไทร บ้านรากไม้ ตำบลไม้ขาว บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี เกาะง่า เกาะบ่ายู เกาะละวะน้อย ตำบลปากตอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เกาะละวะใหญ่ เกาะแพ แหลมสอม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง แหลมข่า (แหลมส้ม) ตำบลหล่อยูง ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ด้านทิศตะวันตก อาณาบริเวณจากจุดกึ่งกลางหัวทางวิ่ง ๐๕ ที่ต่อออกไป ๖๐ เมตร กำหนดแนวเส้นตรงลากเป็นมุมฉากออกไปทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๑๕๐ เมตร และจากจุดปลายแนวเส้นตรงทั้งสอง (กำหนดโดย ๓) กำหนดแนวเส้นทำมุม ๘.๕ องศา กับแนวนานทางวิ่งที่ต่อออกไป ไปบรรจบเส้นตัดที่ระยะ ๑๕ กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งที่ต่อออกไป ๖๐ เมตร (กำหนดโดย ๔) ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมทะเลอันดามัน ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

บริเวณ ข. กำหนดเขตดังนี้

อาณาบริเวณโดยรอบสนามบินภูเก็ต ยกเว้นบริเวณ ก. มีพื้นที่ภายในรัศมี ๖ กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางที่จุดกึ่งกลางหัวทางวิ่ง ๒๗ จุดกึ่งกลางหัวทางวิ่ง ๐๕ และจุดกึ่งกลางทางวิ่ง ๐๕/๒๗ ซึ่งรวมทั้งที่บ้านบ่อสอม บ้านไม้ขาว บ้านทุ่งคา บ้านส้มป่อย บ้านหมากปรก บ้านยูง บ้านหัวห้อง บ้านบางดุก บ้านโคกยาง บ้านหิ็ด บ้านคอเอ็น บ้านอ่าวตุน เกะนก เกะกะลา ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง บ้านดินทราย บ้านดินเหนียว บ้านในยาง บ้านพะมาลง บ้านสาธุ บ้านในทอน ตำบลสาธุ อำเภอถลาง บ้านเมืองใหม่ (๑) บ้านเมืองใหม่ (๒) บ้านท่ามะพร้าว บ้านแหลมทราย บ้านจะตุ บ้านบางขนุน บ้านเขาตาเกลี้ยง บ้านนาซอก บ้านท่าสัก ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บ้านแหลมชำ (แหลมส้ม) บ้านบางจัน ตำบลหล่ออยู่ อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก ข.16

แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
และบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

NDAMAN Company Limited

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตการณ์ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.1	395	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.2	399	6.3	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.1	392	6.2	/	X	/	
4	เครื่องเสียอากาศ - 01	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	คีต	คีต	คีต	/	-	-	
5	เครื่องเสียอากาศ - 02	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.2	393	1.5	/	-	-	
6	เครื่องเสียอากาศ - 03	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	9.8	379	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเสียอากาศ - 04	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.5	392	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.7	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	398	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.3	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเสียอากาศ - 05	บ่อเสียอากาศ	4.8	398	3.9	/	-	-	
12	เครื่องเสียอากาศ - 06	บ่อเสียอากาศ	4.5	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเสียอากาศ - 07	บ่อเสียอากาศ	4.4	392	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเสียอากาศ - 08	บ่อเสียอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	-	
15	เครื่องเสียอากาศ - 09	บ่อเสียอากาศ	4.9	393	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเสียอากาศ - 10	บ่อเสียอากาศ	4.4	393	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเสียอากาศ - 11	บ่อเสียอากาศ	4.8	392	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเสียอากาศ - 12	บ่อเสียอากาศ	6.0	392	4.0	/	-	-	
19	เครื่องเสียอากาศ - 13	บ่อเสียอากาศ	4.6	393	3.5	/	-	-	
20	เครื่องเสียอากาศ - 14	บ่อเสียอากาศ	คีต	คีต	คีต	/	-	-	
21	เครื่องเสียอากาศ - 15	บ่อเสียอากาศ	4.4	394	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเสียอากาศ - 16	บ่อเสียอากาศ	4.9	394	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเสียอากาศ - 17	บ่อเสียอากาศ	4.9	392	3.6	/	-	/	
24	เครื่องเสียอากาศ - 18	บ่อเสียอากาศ	6.0	392	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเสียอากาศ - 19	บ่อเสียอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเสียอากาศ - 20	บ่อเสียอากาศ	4.5	393	3.5	/	-	/	
27	ถังระดม Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังระดม Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปล่อย	การสังเกตเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย-04	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.5	373	6.2	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย-05	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	373	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-01	จิกโก	จิกโก	จิกโก	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-01	8.3	387	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย-03	PS-01	8.1	387	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-02	จิกโก	จิกโก	จิกโก	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-02	6.2	390	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-03	8.5	387	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-03	8.6	387	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	387	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	388	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารขึ้นหอ	4.8	370	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารขึ้นหอ	8.0	390	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารขึ้นหอ	9.1	391	2.5	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารขึ้นหอ	8.9	391	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารหอรถ	2.9	387	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารหอรถ	2.8	388	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารหอรถ	4.0	389	6.3	/	X	/	
	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารหอรถ	4.2	388	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.4	373	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	372	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตคนรับรถ OB	Low level	395	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตคนรับรถ OB	Low level	394	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตคนรับรถ OB	จิกโก	จิกโก	จิกโก	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตคนรับรถ OB	Low level	394	10.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	391	10.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	392	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจากทางเดิน	Low level	390	10.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจากทางเดิน	Low level	391	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตคนรับรถ Cargo	2.9	393	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 1 เดือน 21/11/2561 พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การเก็บผลเขียน / โฉนด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	373	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	373	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	374	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	374	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	373	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมเมล็ดอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	373	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	374	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมเมล็ดอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมเมล็ดอิน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมเมล็ดอิน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	ปฏิกิริยา	3.8	373	3.4	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	ปฏิกิริยา	3.8	373	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	ปฏิกิริยา	3.8	373	3.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	ปฏิกิริยา	3.4	374	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	ปฏิกิริยา	3.5	374	3.3	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	ปฏิกิริยา	3.5	373	3.8	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	ปฏิกิริยา	3.4	373	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดผล	3.9	374	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดผล	3.6	374	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดผล	3.5	373	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดผล	16.2	373	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดผล	15.8	373	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดผล -01	อาคารวัดผล	1.9	374	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอ -05	อาคารวัดผล	0.8	374	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟอสเฟอ -03	อาคารวัดผล	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมเมล็ดอิน -03	อาคารวัดผล	1.9	374	24.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดผล	5.8	373	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดผล	5.1	373	3.1	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 1 เดือน 20 จาก 21 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบความปลอดภัย	การเปลี่ยนแปลง / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	394	10.8	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	ซิกตา	ซิกตา	ซิกตา	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	Low level	391	11.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	388	5.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.0	382	3.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซิกตา	ซิกตา	ซิกตา	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	385	6.2	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	384	2.4	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	388	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.6	339	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.3	339	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	8.5	369	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	ซิกตา	ซิกตา	ซิกตา	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	393	22.6	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ซิกตา	ซิกตา	ซิกตา	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	ซิกตา	ซิกตา	ซิกตา	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	395	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.9	395	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.1	394	1.8	/	/	/	

[illegible]

	
(นายอัครเดช เจริญสุข)	(นายสุกฤษ์ จิรา)
หัวหน้าแผนกช่าง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
บริษัท พรวินัย อีเอ็มเคบี จำกัด	นาย.พทพ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกละเมิด	การสืบละเมิดอื่น / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.9	391	6.6	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.8	391	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.5	391	6.8	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	39.0	391	3.90	/	-	/	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	9.4	391	1.6	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	9.4	391	1.5	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	9.4	392	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปฏิจุล	4.5	391	3.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปฏิจุล	4.9	391	3.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปฏิจุล	4.3	391	3.9	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.8	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.4	393	3.5	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.6	399	3.4	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.9	399	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.4	393	3.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.3	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	4.5	392	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	39.0	392	3.90	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	4.6	392	3.3	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.8	392	3.3	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	4.2	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.3	393	4.3	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	8.0	399	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 2 เดือน ๕/๗/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสืบเสาะ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	393	6.3	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.3	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.3	393	3.3	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.3	393	3.3	/	/	/	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต -04	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	393	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.5	393	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.5	392	3.8	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.9	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต -06	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอนกรีต -07	อาคารวัดตะกอน	3.8	391	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.4	391	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	19.9	391	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.3	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิทีฟ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิทีฟ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมโพสิทีฟ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	27.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	0.4	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.5	391	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานะตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบกลไก	การเชื่อมต่อระบบ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปั๊มสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	397	6.9	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปั๊มสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	397	6.9	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	low level	395	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	low level	394	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	395	2.3	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	394	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	395	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	395	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	394	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.1	389	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.4	389	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.8	394	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.5	396	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	2.7	390	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	2.9	391	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	3.7	390	6.6	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	4.2	389	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	2.9	391	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	393	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์ รับจาก OB	low level	395	10.7	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์ รับจาก OB	low level	394	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์ รับจาก OB	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์ รับจาก OB	low level	390	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	394	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	394	11.1	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีนำจากทางเดิน	3.0	395	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีนำจากทางเดิน	3.2	395	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดส์ รับจาก Cargo	2.8	396	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบสัญญาณ	การสั่นสะเทือน / มิลลิ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	395	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	399	10.9	/	/	/	
93	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	394	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-01	Bay 5	3.0	393	10.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-01	Bay 5	3.0	394	10.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-02	Bay 4	3.0	390	10.7	/	X	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-02	Bay 4	3.0	392	10.8	/	X	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.0	385	10.5	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.0	388	10.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.0	386	10.6	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.0	389	10.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	3.0	388	10.8	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	3.0	389	10.9	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น บ้านพัก	บ้านพัก	3.0	388	10.8	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น บ้านพัก	บ้านพัก	3.0	390	10.7	/	/	/	
106	เครื่องสูบลำน้ำขึ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.0	392	10.9	/	X	-	
107	เครื่องสูบลำน้ำขึ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.0	391	10.8	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	390	10.7	/	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	396	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	396	10.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	395	10.6	/	/	/	

[illegible]

เลขชื่อ..... ผู้รับรอง..... (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีทอง อสังหาริมทรัพย์	☒ ปกติ ☐ มีอุปสรรค เลขชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ..... (นายสุกิจ จีงา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน นบ.ก.บยช
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์การระบบกว่า ๖๐๐ บังคับและสขวาภิบาล ประจำวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานะสิ่ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การบันทึกเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบลม - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบลม - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.4	393	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบลม - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	6.1	/	X	/	
4	เครื่องสูบลม - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.1	392	3.1	/	-	-	
5	เครื่องสูบลม - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	392	1.8	/	-	/	
6	เครื่องสูบลม - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	392	1.4	/	-	/	
7	เครื่องสูบลม - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบลม - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.6	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบลม - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.6	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบลม - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบลม - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	393	3.4	/	-	/	
12	เครื่องสูบลม - 06	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	393	3.5	/	-	/	
13	เครื่องสูบลม - 07	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	394	3.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบลม - 08	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	394	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบลม - 09	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	394	3.5	/	-	/	
16	เครื่องสูบลม - 10	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	393	3.3	/	-	/	
17	เครื่องสูบลม - 11	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.5	393	3.5	/	-	/	
18	เครื่องสูบลม - 12	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบลม - 13	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	392	3.4	/	-	/	
20	เครื่องสูบลม - 14	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.1	392	3.1	/	-	-	
21	เครื่องสูบลม - 15	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	394	4.0	/	-	/	
22	เครื่องสูบลม - 16	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.0	394	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบลม - 17	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.1	392	4.1	/	-	/	
24	เครื่องสูบลม - 18	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.4	/	-	/	
25	เครื่องสูบลม - 19	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	393	3.4	/	-	/	
26	เครื่องสูบลม - 20	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	393	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบลม - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้ถูกขอ	การสืบละเมิด / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	399	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	392	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องควบคุมคลอรีน -01	ถังเก็บคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องควบคุมคลอรีน -01	ถังเก็บคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.9	393	3.3	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.9	393	3.3	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.9	393	3.3	/	/	/	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต -04	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.5	393	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.6	392	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.6	392	3.7	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	392	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต -06	อาคารวิศวกรรม	3.4	391	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	อาคารวิศวกรรม	3.5	391	3.8	/	-	/	
52	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	อาคารวิศวกรรม	3.9	391	3.8	/	-	/	
53	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	อาคารวิศวกรรม	16.2	390	0.9	/	-	/	
54	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	อาคารวิศวกรรม	15.4	390	0.9	/	-	/	
55	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	อาคารวิศวกรรม	1.9	390	3.2	/	-	/	
56	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	อาคารวิศวกรรม	0.8	391	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	5.8	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.6	392	3.1	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเรือ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amper	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	394	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	394	6.2	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิกต	จิกต	จิกต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	low	390	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	low	390	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิกต	จิกต	จิกต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.0	391	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.8	392	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low	388	3.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low	389	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกต อาคารขึ้นเคร	8.9	390	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกต อาคารขึ้นเคร	8.6	391	2.8	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกต อาคารขึ้นเคร	8.5	391	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกต อาคารขึ้นเคร	8.9	392	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกต อาคารจอดรอ	2.8	388	11.0	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกต อาคารจอดรอ	2.9	388	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกต อาคารจอดรอ	3.8	389	6.2	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกต อาคารจอดรอ	4.2	389	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.4	388	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	389	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	จิกต บริเวณ OB	3.0	389	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	จิกต บริเวณ OB	3.1	388	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	จิกต บริเวณ OB	จิกต	จิกต	จิกต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	จิกต บริเวณ OB	low	388	10.6	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	390	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	390	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงการนิเทศ	low	389	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงการนิเทศ	low	389	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	จิกต บริเวณ Cargo	2.9	393	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	9.1	392	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	9.1	392	10.6	/	/	-	
93	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	5.0	391	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	3.0	388	3.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	3.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	3.1	393	3.4	/	X	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	389	3.4	/	X	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.3	388	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.9	389	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.9	389	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	6.0	388	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	3.4	386	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	3.4	390	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.4	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	393	3.4	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	10.6	393	92.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	393	3.4	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	393	3.4	/	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.2	394	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.1	394	1.3	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.8	393	1.6	/	/	/	

[illegible]

(นายจรูญ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวิบูลย์ อีเอ็มเคบี จำกัด	☒ ปกติ ☐ ติดปกติ (นายสุรชัย จิตา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หมก.พทท
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะสิ่ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบถูกออก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.2	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเมฆอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	ชิคช	ชิคช	ชิคช	/	-	-	
5	เครื่องเมฆอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเมฆอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.4	/	-	/	
7	เครื่องเมฆอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.5	399	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.5	390	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	390	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.5	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเมฆอากาศ - 05	บ่อเมฆอากาศ	4.6	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเมฆอากาศ - 06	บ่อเมฆอากาศ	4.4	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเมฆอากาศ - 07	บ่อเมฆอากาศ	4.6	392	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเมฆอากาศ - 08	บ่อเมฆอากาศ	4.8	399	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเมฆอากาศ - 09	บ่อเมฆอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
16	เครื่องเมฆอากาศ - 10	บ่อเมฆอากาศ	4.9	393	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเมฆอากาศ - 11	บ่อเมฆอากาศ	4.5	392	3.6	/	-	/	
18	เครื่องเมฆอากาศ - 12	บ่อเมฆอากาศ	4.4	392	3.8	/	-	/	
19	เครื่องเมฆอากาศ - 13	บ่อเมฆอากาศ	4.5	391	3.4	/	-	/	
20	เครื่องเมฆอากาศ - 14	บ่อเมฆอากาศ	ชิคช	ชิคช	ชิคช	/	-	-	
21	เครื่องเมฆอากาศ - 15	บ่อเมฆอากาศ	4.8	391	3.3	/	-	/	
22	เครื่องเมฆอากาศ - 16	บ่อเมฆอากาศ	4.6	392	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเมฆอากาศ - 17	บ่อเมฆอากาศ	4.4	392	3.6	/	-	/	
24	เครื่องเมฆอากาศ - 18	บ่อเมฆอากาศ	4.1	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเมฆอากาศ - 19	บ่อเมฆอากาศ	4.9	393	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเมฆอากาศ - 20	บ่อเมฆอากาศ	8.0	392	3.2	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 4 เดือน ๖/๖/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้ทดสอบ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	393	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคละอิน -01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคละอิน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคละอิน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
	เครื่องจ่ายคละอิน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคละอิน -01	ถังคละอิน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคละอิน -01	ถังคละอิน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอน -01	ปอสูบลมคอน	จิตร	จิตร	จิตร	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมคอน -02	ปอสูบลมคอน	3.4	391	3.2	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมคอน -03	ปอสูบลมคอน	จิตร	จิตร	จิตร	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมคอน -04	ปอสูบลมคอน	3.6	391	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอน -05	ปอสูบลมคอน	3.5	391	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนทย -01	ปอสูบลมคอน	3.9	393	3.6	/	X	/	
	เครื่องสูบลมคอนทย -02	ปอสูบลมคอน	3.8	393	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอน -06	อาคารวัดคละอิน	3.6	392	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอน -07	อาคารวัดคละอิน	3.6	392	3.8	/	-	/	
52	เครื่องฉีดอากาศ -01	อาคารวัดคละอิน	3.8	392	3.6	/	-	/	
53	เครื่องฉีดอากาศ -02	อาคารวัดคละอิน	16.0	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องฉีดอากาศ -03	อาคารวัดคละอิน	16.9	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดคละอิน -01	อาคารวัดคละอิน	1.8	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดคละอิน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดคละอิน	-	-	-	-	-	-	
	เครื่องถนอมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดคละอิน	1.8	391	28.2	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างถังพาน -01	อาคารวัดคละอิน	5.6	391	3.1	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างถังพาน -02	อาคารวัดคละอิน	5.7	390	3.1	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา ปีที่ 4 เดือน ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.1	391	6.2	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	390	6.2	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิ๊ต	จิ๊ต	จิ๊ต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.6	390	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.5	391	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิ๊ต	จิ๊ต	จิ๊ต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.3	392	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	389	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	389	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	386	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	385	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารสินค้า	8.8	390	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารสินค้า	8.9	391	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารสินค้า	8.4	390	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารสินค้า	8.6	391	2.6	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.9	388	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.8	387	10.4	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.3	388	6.4	/	X	/	
	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.1	389	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	388	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	387	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	389	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.1	388	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	จิ๊ต	จิ๊ต	จิ๊ต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	1.6	388	14.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	10.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.4	393	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยจากกากป่น	2.8	392	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยจากกากป่น	3.1	392	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	2.9	391	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 4 เดือน ๗/๗/๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การเก็บผลเก็บ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	392	105	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	392	105	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	394	105	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	3.1	385	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	3.0	386	9.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.0	392	9.8	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	385	5.4	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	388	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	389	9.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.8	390	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.5	391	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.4	390	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	391	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	8.0	392	1.8	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.0	392	3.0	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	398	22.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.0	392	3.0	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	392	3.0	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.0	394	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	395	1.6	/	/	/	

[illegible]

Figure 1 illustrates the research instrument, showing two versions of a questionnaire. The left version is for a male participant named นายสุรศักดิ์ เจริญสุข (Mr. Surasak Jearnsuk), born on 11/11/1988. The right version is for a male participant named นายสุกฤษฎ์ จิรา (Mr. Sukkharat Jira), also born on 11/11/1988. The right version includes a gender selection (ชาย/หญิง) and a position selection (หัวหน้าทีมควบคุมงาน/พนักงาน).

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบควบปั้มน้ำและระบายน้ำ ประจำวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะสิ่ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.4	399	6.4	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.8	399	6.3	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.9	399	6.3	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.0	391	1.8	/	-	-	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.0	391	1.6	/	-	-	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.8	391	1.9	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.6	390	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.5	390	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.6	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.8	/	-	-	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.9	392	3.6	/	-	-	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.6	/	-	-	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.8	393	3.5	/	-	-	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.5	393	3.4	/	-	-	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.8	393	3.4	/	-	-	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.6	394	3.6	/	-	-	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	394	3.8	/	-	-	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	394	3.6	/	-	-	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.8	393	3.4	/	-	-	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.9	393	3.9	/	-	-	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.5	392	3.8	/	-	-	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.6	/	-	-	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.6	394	4.0	/	-	-	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.4	394	3.5	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกเลือก	การเปลี่ยนแปลง / ใดๆ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	393	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	393	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมยก -01	บ่อสูบลมยก	3.9	392	3.9	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมยก -02	บ่อสูบลมยก	3.9	392	3.9	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมยก -03	บ่อสูบลมยก	3.9	392	3.9	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมยก -04	บ่อสูบลมยก	3.6	392	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมยก -05	บ่อสูบลมยก	3.8	391	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมยกย่อย -01	บ่อสูบลมยก	3.5	391	3.6	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมยกย่อย -02	บ่อสูบลมยก	3.5	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมยก -06	อาคารวัดลมยก	3.9	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมยก -07	อาคารวัดลมยก	3.8	393	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดลมยก	3.6	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดลมยก	3.9	392	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดลมยก	3.6	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดลมยก -01	อาคารวัดลมยก	1.8	393	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดลมยก	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดลมยก	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดลมยก	1.9	393	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดลมยก	3.4	393	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดลมยก	3.9	392	3.3	/	-	/	

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสถานียาบาล ประจำวันที่ 5 เดือน ๓/๓/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลยุธย	การเปลี่ยนแปลง / โหลด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่องสูบน้ำลิ้นแบบที่ 1	3.3	392	6.9	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่องสูบน้ำลิ้นแบบที่ 2	3.2	393	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	393	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.1	394	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.6	390	2.1	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	397	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	396	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	384	3.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	385	3.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารชินคอร์	8.9	390	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารชินคอร์	8.6	391	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารชินคอร์	8.0	392	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารชินคอร์	7.9	392	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารรถจอด	9.8	391	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารรถจอด	9.9	392	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดส์ อาคารรถจอด	3.9	392	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดส์ อาคารรถจอด	4.1	393	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	384	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	388	10.7	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์บริเวณ OB	2.9	388	11.1	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์บริเวณ OB	3.0	387	10.8	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์บริเวณ OB	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์บริเวณ OB	10.6	388	10.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	387	11.2	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	388	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำยาการบำบัด	3.1	389	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำยาการบำบัด	3.0	387	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดส์บริเวณ Cargo	2.8	389	10.8	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 5 เดือน ๑๐/๑๙๖๖ พ.ศ. ๒๕๐๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มตรวจ	ระบบลูกสอบ	การประเมินเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-1	พิศชนะนิมก Cargo	2.9	370	12.8	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-2	พิศชนะนิมก Cargo	3.1	370	12.8	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-2	พิศชนะนิมก Cargo	3.0	391	10.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	3.0	389	6.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	6.2	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	3.1	370	3.1	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	4.4	389	5.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.9	386	3.2	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.4	384	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	8.1	388	2.4	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	8.5	388	2.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	384	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	388	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	390	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	370	3.1	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	10.1	394	22.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	370	3.1	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	370	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	392	12.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.1	392	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.1	392	1.6	/	/	/	

หมายเลข : SA-01, SA-14 มีบันทึก, SA-08, SA-09 มีบันทึก, SNMCC-02 DOY มีบันทึก, ซิงค์
PS-01 มีบันทึก, PS-02 มีบันทึก, ธาตุ CT-ESNP/1-2 มีบันทึก, ธาตุ CT-ESNP/1-3 มีบันทึก, 1 ซิงค์

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
☐ ☒ ผิดปกติ

มีงานวิจัยมากมาย

MOD 5024

NDAMAN Company Limited
แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระดับความสูง	รูปอุปกรณ์	การเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	3.8	399	6.8	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	4.0	399	6.8	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	4.1	399	7.1	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	/	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	10.0	399	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	10.6	399	1.4	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับฝนภาคน้ำเสีย	10.1	402	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.7	398	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	398	6.9	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	399	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.9	399	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.8	398	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	398	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.4	397	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	8.0	397	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	8.1	397	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.5	398	4.1	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.7	398	4.0	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.6	399	4.0	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.9	398	3.5	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.0	398	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	8.2	398	4.1	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.7	399	4.4	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.7	399	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.8	399	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การเก็บขยะเพื่อน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	396	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.8	396	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	395	6.7	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	396	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	396	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	396	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมยก -01	บ่อสูบลมยก	3.3	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมยก -02	บ่อสูบลมยก	3.5	395	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมยก -03	บ่อสูบลมยก	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมยก -04	บ่อสูบลมยก	3.4	395	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมยก -05	บ่อสูบลมยก	8.0	395	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมยกย่อย -01	บ่อสูบลมยก	7.6	394	3.8	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมยกย่อย -02	บ่อสูบลมยก	7.5	394	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมยก -05	อาคารวิศวกรรม	3.9	394	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมยก -07	อาคารวิศวกรรม	3.1	395	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	3.8	395	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวิศวกรรม	15.9	396	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวิศวกรรม	16.8	396	0.8	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	1.9	397	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวิศวกรรม	0.9	396	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	1.8	397	29.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	5.6	397	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.9	396	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปลอดภัย	การแจ้งเตือน / สีไฟ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	375	6.5	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	396	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.9	373	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.7	372	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	12.0	373	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.3	392	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	12.0	378	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	12.0	388	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารโรงงาน	7.6	389	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารโรงงาน	7.9	389	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารโรงงาน	8.5	390	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารโรงงาน	8.3	390	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	2.8	391	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารรถบรรทุก	2.7	393	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารรถบรรทุก	4.4	386	6.5	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารรถบรรทุก	4.1	388	6.3	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	393	108	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	392	105	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย IOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	3.0	385	11.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย IOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	2.9	386	10.8	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย IOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย IOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	12.0	390	11.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	12.0	394	10.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	12.0	393	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีบนอาคารนิคม	3.2	394	10.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีบนอาคารนิคม	3.0	395	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย ICT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน Cargo	3.1	394	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำปีที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบป้องกัน	ระบบดูดซับ	การกั้นเขตเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	393	10.2	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	ทึบ	ทึบ	ทึบ	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	393	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	4.7	392	9.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	5.0	392	9.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	ทึบ	ทึบ	ทึบ	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	4.6	391	9.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	9.3	388	9.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	9.0	388	9.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	9.4	388	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	8.6	386	9.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	386	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	387	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	392	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	ทึบ	ทึบ	ทึบ	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	392	9.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ทึบ	ทึบ	ทึบ	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	ทึบ	ทึบ	ทึบ	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	393	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	394	9.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	395	1.6	/	/	/	

[illegible]

NDAMAN Company Limited

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕ เดือน ๗/๗/๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานีที่แจ้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบสัญญาณ	การสืบละเมิด / ปิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	0.96	6.6	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.8	0.95	6.2	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	0.92	5.0	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	0.96	1.1	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	0.95	1.2	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำมือ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	0.96	1.0	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.8	0.92	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.96	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.98	6.6	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำมือ - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.2	0.96	3.9	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำมือ - 06	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.8	0.98	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำมือ - 07	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.8	0.92	0.4	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำมือ - 08	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.5	0.94	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำมือ - 09	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.9	0.96	3.8	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำมือ - 10	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.0	0.99	1.2	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำมือ - 11	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.2	0.98	1.6	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำมือ - 12	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.8	0.98	1.2	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำมือ - 13	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.2	0.94	3.9	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำมือ - 14	ถังรับสภาพน้ำเสีย	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำมือ - 15	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.8	0.92	0.6	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำมือ - 16	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.0	0.98	0.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำมือ - 17	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.0	0.98	3.9	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำมือ - 18	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.6	0.98	1.1	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำมือ - 19	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.2	0.92	0.6	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำมือ - 20	ถังรับสภาพน้ำเสีย	2.9	0.99	0.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๒ เดือน ๗/๗/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสืบสวนเขียน / เสร็จ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	9.5	396	4.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	9.6	395	6.2	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	9.6	395	6.2	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคละอิน -01	อาคารควบคุม	0.08	396	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคละอิน -02	อาคารควบคุม	0.08	395	-	/	-	/	
35	ถังผสมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
36	เครื่องถนอมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
37	เครื่องจ่ายคละอิน -03	อาคารควบคุม	0.09	396	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคละอิน -04	อาคารควบคุม	0.08	396	-	/	-	/	
39	ถังผสมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
40	เครื่องถนอมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
41	เครื่องถนอมคละอิน -01	ถังคละอิน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมคละอิน -01	ถังคละอิน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมถนอม -01	ป้อนสูบลม	3.79	3.79	3.79	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมถนอม -02	ป้อนสูบลม	3.6	3.6	3.5	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมถนอม -03	ป้อนสูบลม	3.79	3.79	3.79	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมถนอม -04	ป้อนสูบลม	3.5	3.5	3.3	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมถนอม -05	ป้อนสูบลม	3.9	3.9	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมถนอม -01	ป้อนสูบลม	3.6	3.6	3.3	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมถนอม -02	ป้อนสูบลม	3.5	3.5	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมถนอม -06	อาคารคละอิน	3.9	3.9	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมถนอม -07	อาคารคละอิน	3.2	3.2	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารคละอิน	3.2	3.2	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารคละอิน	3.8	3.8	3.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารคละอิน	16.1	3.9	0.8	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารคละอิน	1.8	3.9	0.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารคละอิน	0.8	3.9	2.9	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารคละอิน	-	-	-	/	-	-	
58	เครื่องถนอมโพลิเมอร์ -03	อาคารคละอิน	1.8	3.9	2.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารคละอิน	3.8	3.9	0.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารคละอิน	3.9	3.9	0.3	/	-	/	



แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบลูกผสม	การประเมินผล / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำมือ -04	ปล่องสูบน้ำมือบนที่ 1	0.2	0.94	6.6	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำมือ -05	ปล่องสูบน้ำมือบนที่ 2	0.0	0.94	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำมือ -01	PS-01	0.79	0.93	0.79	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำมือ -02	PS-01	0.8	0.92	1.8	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำมือ -03	PS-01	0.7	0.93	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำมือ -01	PS-02	0.79	0.93	0.79	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำมือ -02	PS-02	0.7	0.94	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำมือ -01	PS-03	0.6	0.94	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำมือ -02	PS-03	0.9	0.95	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Sorting (BIR)	0.0	0.89	0.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Sorting (BIR)	0.4	0.88	0.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารอินเนอร์	0.5	0.88	3.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารอินเนอร์	0.6	0.87	0.2	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารอินเนอร์	Low level	0.92	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารอินเนอร์	Low level	0.92	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำมือ CP-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอตรง	2.8	3.93	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำมือ CP-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอตรง	3.0	3.94	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำมือ CP-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอตรง	4.4	3.92	6.3	/	X	/	
	เครื่องสูบน้ำมือ CP-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอตรง	4.2	3.99	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำมือ MO-SNP/1	MO	2.9	3.95	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำมือ MO-SNP/1	MO	3.2	3.95	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำมือ OB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ บล็อก OB	2.8	3.96	11.0	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำมือ OB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ บล็อก OB	2.9	3.95	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำมือ OB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์ บล็อก OB	0.79	0.96	0.79	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำมือ OB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์ บล็อก OB	Low level	0.96	10.4	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำมือ GSE-SP/1	GSE	2.9	3.94	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำมือ GSE-SP/1	GSE	0.1	0.95	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำมือ OM-SP/1	โพร่งแผนผังการกักเก็บ	0.2	3.95	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำมือ OM-SP/2	โพร่งแผนผังการกักเก็บ	0.0	3.94	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ บล็อก Cargo	Low level	0.95	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบยกของ	การสืบเชยเซ็น / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	3.95	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	High	High	High	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	3.95	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.7	3.92	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	3.92	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	High	High	High	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	3.95	5.8	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	9.9	3.87	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	9.1	3.88	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	8.8	3.90	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	8.5	3.91	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	3.91	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	3.92	2.9	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัดน้ำ	บำบัดน้ำ	Low level	3.96	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัดน้ำ	บำบัดน้ำ	High	High	High	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	3.93	2.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	High	High	High	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำส่ง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	High	High	High	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำส่ง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	3.95	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำส่ง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	3.95	1.1	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำส่ง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	3.94	1.8	/	/	/	

[illegible]

	 ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ลงชื่อ..... วันที่.....	ลงชื่อ..... วันที่.....

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวท้ายแบบกว้าง

บริษัท พรวิษณุ ยันตามัน จำกัด

(นายสุภชัย จีรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

พสก.ทอท

พสก.ทอท

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกตรวจ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังเก็บน้ำเสีย	0.9	390	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	391	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังเก็บน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	393	6.1	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	394	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังเก็บน้ำเสีย	3.9	395	1.7	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังเก็บน้ำเสีย	3.9	396	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังเก็บน้ำเสีย	3.6	397	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังเก็บน้ำเสีย	3.5	398	6.7	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังเก็บน้ำเสีย	3.5	399	6.7	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังเก็บน้ำเสีย	3.6	399	6.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	399	6.9	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังเก็บน้ำเสีย	3.8	390	6.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	395	6.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังเก็บน้ำเสีย	3.4	392	6.7	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังเก็บน้ำเสีย	3.6	393	6.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	394	6.8	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังเก็บน้ำเสีย	3.8	395	6.7	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังเก็บน้ำเสีย	3.6	396	6.7	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังเก็บน้ำเสีย	3.7	397	6.8	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังเก็บน้ำเสีย	3.9	397	6.9	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังเก็บน้ำเสีย	3.0	397	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังเก็บน้ำเสีย	3.4	398	4.0	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังเก็บน้ำเสีย	3.5	397	6.8	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังเก็บน้ำเสีย	3.3	398	6.8	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังเก็บน้ำเสีย	3.0	399	6.8	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังเก็บน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การตั้งเบรค / เสื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	390	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	392	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.4	393	3.4	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	7.9	392	3.3	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.4	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	7.7	392	3.3	/	x	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	7.6	391	3.2	/	x	/	
48	เครื่องสูบลมกลอนลอย -01	บ่อสูบลมกลอน	7.7	390	3.6	/	x	/	
49	เครื่องสูบลมกลอนลอย -02	บ่อสูบลมกลอน	7.8	391	3.5	/	x	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารรีดตะกอน	7.7	393	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารรีดตะกอน	7.6	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	7.7	391	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.6	390	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.9	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.3	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	391	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.8	389	2.7	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	390	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	389	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าสินค้าและอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า ประจำวันที่ ๙ เดือน ๑๐ ๒๕๖๕									
ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานีที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไข / หมายเหตุ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	๖.๕	๖๙.๑	๖.๕	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	๖.๖	๖๙.๖	๖.๕	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	๖.๖	๖๙.๕	๖.๖	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	X	-	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ลิฟต์ อาคารสินค้า	๖.๖	๖๙.๖	๖.๖	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบลูกข่าย	การตั้งและเปิดระบบ / เสร็จ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-1	พิศละวินบก Cargo	2.9	39.1	10.7	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศละวินบก Cargo	4.7	47.0	10.7	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศละวินบก Cargo	5.0	54.2	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	5.0	38.7	6.2	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.9	38.8	6.1	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.0	47.0	4.7	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.8	38.7	6.3	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	38.8	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	38.7	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.6	39.1	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.7	39.1	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	7.4	39.7	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	38.9	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บำบัด	บำบัด	9.0	39.6	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บำบัด	บำบัด	9.0	47.0	1.2	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.7	39.3	35.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	4.7	47.0	1.2	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	4.7	47.0	3.7	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	39.1	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	39.0	2.1	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	39.1	1.1	/	/	/	

รายชื่อเอกสาร 01 ชื่อห้อง เลขที่ศูนย์กอน 01, 03 ชื่อห้อง PS-01 ชื่อห้องที่ท่า 1
สมศค-02 Dorm ชื่อ 1 ชื่อห้อง ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มห้อง ชื่อห้อง บ้านพักคนงานท่าที่ 2 ชื่อห้อง
CT-ESNP-1-2 ชื่อ 1 ชื่อห้อง PS-02 ชื่อ 1 ชื่อห้อง เลขที่ห้องนอน 14 ชื่อชื่อคนนอนในห้องนอน

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง..... (นายจรูญเดช ทรัพย์สุโข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พระวิเศษ ดินแดนอิน จักรัต	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ..... (นายสุกฤษณ์ จิตา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน นายก.พทท
---	---

แบบฉบับเพื่อการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยกน้ำหนักไฟฟ้าและสทราปิวิค ประจําวันที่ 9 เดือน 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุวนรูป	ระบบลูกสอบ	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	4.0	994	6.6	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	4.5	994	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	4.3	994	6.9	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	3.9	994	3.9	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	9.4	994	1.5	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	9.7	994	1.5	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	9.1	993	1.7	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรเจน - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	993	6.5	/	-	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรเจน - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	994	6.7	/	-	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรเจน - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	994	6.7	/	-	/	
11	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 05	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.6	992	3.9	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 06	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.7	992	3.9	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 07	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.9	994	3.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 08	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.6	996	3.5	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 09	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.5	895	3.7	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 10	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.6	994	3.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 11	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.9	994	3.6	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 12	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.9	896	3.6	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 13	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.6	996	3.7	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 14	บ่อสูบน้ำอากาศ	3.9	994	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 15	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.7	996	3.8	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 16	บ่อสูบน้ำอากาศ	8.1	995	3.4	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 17	บ่อสูบน้ำอากาศ	8.0	995	4.4	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 18	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.6	994	4.2	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 19	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.9	994	3.4	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 20	บ่อสูบน้ำอากาศ	7.9	994	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา, ประจำวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การสืบละเมิด / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	5.7	394	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	5.7	394	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคอปรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคอปรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคอปรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคอปรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคอปรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคอปรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคอปรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคอปรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลม -01	ปล่อยลม	3.30	3.30	3.30	/	/	-	
44	เครื่องสูบลม -02	ปล่อยลม	7.5	3.5	3.4	/	/	-	
45	เครื่องสูบลม -03	ปล่อยลม	3.30	3.30	3.30	/	-	-	
46	เครื่องสูบลม -04	ปล่อยลม	7.4	3.9	3.3	/	-	-	
47	เครื่องสูบลม -05	ปล่อยลม	7.6	3.9	3.4	/	-	-	
48	เครื่องสูบลมย่อย -01	ปล่อยลม	7.7	3.9	3.6	/	-	/	
49	เครื่องสูบลมย่อย -02	ปล่อยลม	7.8	3.9	3.4	/	-	/	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารวัดลม	7.7	3.9	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารวัดลม	7.6	3.9	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดลม	7.5	3.9	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดลม	15.6	3.9	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดลม	15.4	3.9	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดลม -01	อาคารวัดลม	1.9	3.9	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟิล์ม -05	อาคารวัดลม	0.9	3.9	3.3	/	-	/	
57	ถังผสมฟิล์ม -03	อาคารวัดลม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมฟิล์ม -03	อาคารวัดลม	1.9	3.9	2.7	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดลม	6.6	3.9	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดลม	5.9	3.9	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 9 เดือน 2/12/2566

ลำดับ	รายการปฏิทิน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การเก็บผลเก็บ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	394	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	393	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.50	39.0	3.50	/	/	/	-
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.5	39	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.4	390	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.50	39.0	3.50	/	/	/	-
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.50	39.0	1.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	39	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	390	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	391	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	392	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นดอร์	3.9	393	2.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นดอร์	3.6	390	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นดอร์	3.0	393	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นดอร์	3.7	393	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารจอดรถ	2.9	389	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารจอดรถ	3.0	390	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	4.2	391	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	4.1	390	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	383	11.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	389	11.7	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ขึ้น OB	3.0	385	10.7	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ขึ้น OB	3.1	386	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ขึ้น OB	3.50	39.0	3.50	/	X	/	-
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ขึ้น OB	2.4	349	12.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	391	10.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	390	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีบนท่าอากาศยาน	3.1	390	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีบนท่าอากาศยาน	3.0	391	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ขึ้น OB Cargo	2.7	391	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกกด	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.4	399	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.15	398	10.5	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.7	397	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.5	387	5.3	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.15	398	3.15	X	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.6	387	5.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	385	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	384	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.0	386	3.1	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	3.1	385	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	386	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	387	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.3	390	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.15	398	3.15	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	397	13.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.15	398	3.15	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.15	398	3.15	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.0	391	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	391	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	392	1.9	/	/	/	

[illegible]

ชื่อ..... () หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวินฯ อื่นๆ.....	ชื่อ..... () เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบปลูกถอย	การเก็บผลเทียบ / เวลา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	✓	×	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.1	✓	×	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	6.0	✓	×	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	1.6	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.5	393	1.7	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	395	1.6	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	392	6.8	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	393	6.9	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.7	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	398	3.8	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	391	3.9	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	390	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	393	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.4	392	3.7	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.4	393	3.9	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	394	3.8	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	395	3.7	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	396	3.7	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	397	3.7	✓	-	✓	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	397	3.5	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.0	397	3.4	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.1	398	1.0	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.3	397	3.8	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	398	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.0	399	3.8	✓	-	✓	
27	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบเตือน	การขึ้นทะเบียน / ใช้งาน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.1	390	6.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.3	392	6.1	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคละอีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคละอีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคละอีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคละอีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคละอีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคละอีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคละอีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคละอีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคละอีน -01	ถังคละอีน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดคละอีน -01	ถังคละอีน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมคละอีน -01	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.7	393	3.3	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมคละอีน -02	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.8	392	3.3	✓	✓	-	
45	เครื่องสูบลมคละอีน -03	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.7	393	3.3	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมคละอีน -04	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.7	392	3.3	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมคละอีน -05	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.6	391	3.2	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมคละอีน -01	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.7	390	3.4	✓	X	✓	
49	เครื่องสูบลมคละอีน -02	ปั๊มสูบลมคละอีน	3.8	391	3.5	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมคละอีน -06	อาคารวัดคละอีน	3.7	393	3.3	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมคละอีน -07	อาคารวัดคละอีน	3.6	392	3.2	✓	-	✓	
52	เครื่องฉีดอากาศ -01	อาคารวัดคละอีน	3.7	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องฉีดอากาศ -02	อาคารวัดคละอีน	3.6	390	3.2	✓	-	✓	
54	เครื่องฉีดอากาศ -03	อาคารวัดคละอีน	3.7	391	3.3	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดคละอีน -01	อาคารวัดคละอีน	1.9	392	3.3	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์ -05	อาคารวัดคละอีน	0.9	391	3.2	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดคละอีน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดคละอีน	1.8	388	29.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดคละอีน	5.6	390	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดคละอีน	5.8	389	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและซากสัตว์ 10 เดือน พคพคพ - 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบเตือน	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียบนคันที่ 1	3.2	39.1	6.8	✓	×	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียบนคันที่ 2	3.3	39.2	6.8	✓	×	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	39.7	7.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.2	39.2	1.7	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.1	39.3	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	39.7	7.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.7	39.1	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.1	39.5	1.5	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.0	39.1	1.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	38.7	5.8	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	38.8	5.7	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.9	39.0	3.2	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	8.8	38.9	3.1	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเนอร์	8.9	39.1	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเนอร์	8.8	39.3	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารประจวบ	2.8	39.1	10.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารประจวบ	2.7	39.5	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารประจวบ	1.3	39.1	6.3	✓	×	✓	
	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารประจวบ	1.2	39.6	6.2	✓	×	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	39.0	10.5	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	39.1	10.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	3.1	39.1	10.7	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	3.2	39.2	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	Low level	39.0	10.8	✓	×	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	Low level	39.1	10.7	✓	×	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	39.1	11.2	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	39.3	11.1	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โวลต์บนท่าอากาศยาน	3.1	39.3	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โวลต์บนท่าอากาศยาน	3.0	39.2	10.6	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน Cargo	2.7	39.2	10.1	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ตรวจ	ระบบถูกตรวจ	การเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	พิศครบุรีรถ Cargo	2.8	393	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	พิศครบุรีรถ Cargo	2.7	379	3.7	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	พิศครบุรีรถ Cargo	2.8	375	10.9	✓	✓	-	
94	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	1.9	389	6.1	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	1.8	388	6.5	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	2.7	379	3.7	✓	X	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	1.2	391	6.1	✓	X	✓	
98	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	สถานจอดรถยนต์ Dom	9.1	387	3.2	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	สถานจอดรถยนต์ Dom	9.0	388	3.1	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	สถานจอดรถยนต์ Dom	8.8	390	3.1	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	สถานจอดรถยนต์ Dom	8.7	391	3.2	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	393	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	392	3.0	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	8.5	392	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	2.7	379	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	395	2.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	2.7	379	3.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	สถานจอดรถ Cargo	2.8	379	3.7	✓	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	สถานจอดรถ Cargo	2.0	393	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	สถานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบลำน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	สถานจอดรถ Cargo	Low level	396	1.7	✓	✓	✓	

[illegible]

๓๖๒.....

(นายจตุรงค์ เจริญกุล)

หัวท้าวแสนทอง

បរិវត្ត បរិសេក ភ័ន្ត ភោគ ភ័ន្ត ភ័ន្ត

Suppose that the $\mathcal{H}$ -valued function $\mathbf{f}$ is given by

1950

10. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

เพื่อพัฒนาการควบคุมงาน

พญก.ทอท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิทิน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.0	392	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.9	393	6.3	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.2	393	6.3	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	จิราด	จิราด	จิราด	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	2.9	393	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.5	392	1.9	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	ถังรับรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.8	392	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.4	391	6.3	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.5	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.6	391	6.3	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 05	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.8	393	3.6	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 06	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.5	393	3.6	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 07	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.5	393	3.8	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 08	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.9	399	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 09	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	8.0	392	4.1	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 10	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.6	392	3.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 11	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.4	393	4.2	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 12	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.8	393	3.6	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 13	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.4	392	3.5	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 14	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	จิราด	จิราด	จิราด	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 15	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.6	392	3.8	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 16	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.5	393	3.4	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 17	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 18	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.9	392	3.5	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 19	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	4.4	392	3.4	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 20	บ่อน้ำเลี้ยงอากาศ	8.1	392	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกเชื่อม	การรับและเตือน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	399	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.9	399	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	7.7	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	7.4	392	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอย -03	บ่อสูบลมกลอย	7.3	393	3.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอย -04	บ่อสูบลมกลอย	7.9	392	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอย -05	บ่อสูบลมกลอย	8.0	393	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	7.6	393	3.8	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	7.4	393	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอย -06	อาคารวัดผลกลอย	7.9	391	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอย -07	อาคารวัดผลกลอย	7.8	391	4.0	/	-	/	
52	เครื่องวัดค่า pH -01	อาคารวัดผลกลอย	7.6	390	3.4	/	-	/	
53	เครื่องวัดค่า pH -02	อาคารวัดผลกลอย	15.8	390	0.8	/	-	/	
54	เครื่องวัดค่า pH -03	อาคารวัดผลกลอย	15.6	390	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดค่า pH -01	อาคารวัดผลกลอย	1.8	391	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟต -05	อาคารวัดผลกลอย	0.9	391	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟอสเฟต -03	อาคารวัดผลกลอย	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลฟอสเฟต -03	อาคารวัดผลกลอย	1.9	392	27.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดผลกลอย	3.6	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดผลกลอย	3.5	392	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ยานกรรมภัณฑ์น้ำขึ้นและลงทางบก ประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -04	บ่อสูบลำน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	393	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -05	บ่อสูบลำน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	393	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -01	PS-01	จิ๋วต	จิ๋วต	จิ๋วต	/	/	-	
64	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	396	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -03	PS-01	8.3	396	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -01	PS-02	จิ๋วต	จิ๋วต	จิ๋วต	/	/	-	
67	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -02	PS-02	10.10	392	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	396	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบลำน้ำเสีย -02	PS-03	8.9	395	4.0	/	/	/	
70	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	388	3.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	389	3.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	4.8	391	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	8.1	391	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	8.8	394	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	8.6	395	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	10.10	393	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	10.10	394	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	4.4	394	6.3	/	X	/	
	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิโนค อากาศชีวเนอ	4.2	396	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบลำน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.4	394	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบลำน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	395	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิโนคแบบ OB	2.9	391	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิโนคแบบ OB	3.1	392	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิโนคแบบ OB	จิ๋วต	จิ๋วต	จิ๋วต	/	X	-	
85	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิโนคแบบ OB	10.10	395	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบลำน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	392	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบลำน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	11.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OM-SP/1	โพรบแบบอากาศชีวเนอ	3.2	392	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบลำน้ำเสีย OM-SP/2	โพรบแบบอากาศชีวเนอ	2.9	393	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิโนคแบบ Cargo	3.0	392	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคุ้มครอง	ระบบถูกต่อ	การประเมินเสียง / เมตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	39.2	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	/	-	
93	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	5.8	39.2	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	38.8	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	3.0	38.9	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	X	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	4.4	38.8	3.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ทางเดินตรงบันได Dom	9.2	38.6	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ทางเดินตรงบันได Dom	9.0	38.4	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ทางเดินตรงบันได Dom	8.4	38.9	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ทางเดินตรงบันได Dom	8.9	38.9	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VP (Dom)	Low level	39.1	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VP (Dom)	Low level	39.2	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บันพัก	บันพัก	9.2	39.1	1.4	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บันพัก	บันพัก	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	39.7	22.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ทางเดินตรง Cargo	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ทางเดินตรง Cargo	2.0	39.3	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ทางเดินตรง Cargo	Low level	39.4	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ทางเดินตรง Cargo	Low level	39.5	1.6	/	/	/	

งานวิจัย : การประเมินผลของ PS-01, PS-14 สังกัดศูนย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 01/03 สังกัดศูนย์, SWMC-02 DEM สังกัดศูนย์ 1 (วิชา)
 PS-01 สังกัดศูนย์ 1 (วิชา), PS-09 สังกัดศูนย์ 1 (วิชา), CT-ESNP/1-2 สังกัดศูนย์ 1 (วิชา), CT-ESNP/1-3 สังกัดศูนย์ 1 (วิชา)
 004/ESNP/1-2 สังกัดศูนย์ 1 (วิชา), สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย AOT สังกัดศูนย์ 2 (วิชา), สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดศูนย์ 2 (วิชา)

	✓ ปกติ X ผิดปกติ

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวหน้าแบบกว้าง

บริษัท พรวิชน อับดาณัน จำกัด

(นายสุภชัย สิงขร)

เจ้าแก้วแก้วที่ดาวแดงแดง

1100 5000

1000 1000

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะที่เสร็จ	การตรวจวัด			ระบุการควบคุม	ระบุลูกออก	การสืบเสาะสืบ / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.3	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	6.4	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	4.2	394	6.2	/	X	/	
4	เครื่องเมมบรินา - 01	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	ชิบูชิ	ชิบูชิ	ชิบูชิ	/	-	-	
5	เครื่องเมมบรินา - 02	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	10.2	393	1.8	/	-	-	
6	เครื่องเมมบรินา - 03	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	394	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเมมบรินา - 04	ตั้งปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	393	1.5	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	ปล่อยปฏิบัติการ	3.6	391	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	ปล่อยปฏิบัติการ	3.4	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	ปล่อยปฏิบัติการ	3.5	391	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเมมบรินา - 05	ปล่อยเมมบรินา	4.9	393	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเมมบรินา - 06	ปล่อยเมมบรินา	4.6	393	3.7	/	-	/	
13	เครื่องเมมบรินา - 07	ปล่อยเมมบรินา	4.6	394	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเมมบรินา - 08	ปล่อยเมมบรินา	4.8	394	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเมมบรินา - 09	ปล่อยเมมบรินา	4.4	395	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเมมบรินา - 10	ปล่อยเมมบรินา	4.5	394	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเมมบรินา - 11	ปล่อยเมมบรินา	4.3	395	4.1	/	-	/	
18	เครื่องเมมบรินา - 12	ปล่อยเมมบรินา	4.9	395	3.8	/	-	/	
19	เครื่องเมมบรินา - 13	ปล่อยเมมบรินา	4.8	395	4.0	/	-	/	
20	เครื่องเมมบรินา - 14	ปล่อยเมมบรินา	ชิบูชิ	ชิบูชิ	ชิบูชิ	/	-	-	
21	เครื่องเมมบรินา - 15	ปล่อยเมมบรินา	8.0	394	3.5	/	-	/	
22	เครื่องเมมบรินา - 16	ปล่อยเมมบรินา	8.1	393	3.2	/	-	/	
23	เครื่องเมมบรินา - 17	ปล่อยเมมบรินา	4.4	395	3.4	/	-	/	
24	เครื่องเมมบรินา - 18	ปล่อยเมมบรินา	4.9	394	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเมมบรินา - 19	ปล่อยเมมบรินา	4.6	394	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเมมบรินา - 20	ปล่อยเมมบรินา	4.8	395	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเมมบรินา - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวคูณ	ระบบแปลง	การแก้ไข / หมายเหตุ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.5	392	6.9	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.5	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมคลอรีน-01	ถังคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมคลอรีน-01	ถังคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมถนอม-01	ปลูบลมถนอม	3.9	390	3.5	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมถนอม-02	ปลูบลมถนอม	3.9	390	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมถนอม-03	ปลูบลมถนอม	3.9	390	3.5	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมถนอม-04	ปลูบลมถนอม	3.4	391	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมถนอม-05	ปลูบลมถนอม	3.8	391	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมถนอม-01	ปลูบลมถนอม	3.5	392	3.9	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมถนอม-02	ปลูบลมถนอม	3.7	392	3.5	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมถนอม-06	อาคารวิศวกรรม	3.8	390	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมถนอม-07	อาคารวิศวกรรม	3.6	390	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	3.8	390	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวิศวกรรม	16.2	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวิศวกรรม	15.6	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	1.8	391	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายน้ำดื่ม-05	อาคารวิศวกรรม	0.9	399	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมน้ำดื่ม-03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมน้ำดื่ม-03	อาคารวิศวกรรม	1.9	392	26.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารวิศวกรรม	2.6	392	3.4	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารวิศวกรรม	5.7	391	3.3	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบดูดซับ	การสืบละออง / เล็ด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิทด	จิทด	จิทด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.6	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	391	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิทด	จิทด	จิทด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.3	390	2.2	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	399	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	391	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	389	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	389	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารโรงงาน	8.9	388	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารโรงงาน	8.4	388	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารโรงงาน	9.0	390	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารโรงงาน	8.9	390	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิตโต้ อาคารรถบรรทุก	2.8	392	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิตโต้ อาคารรถบรรทุก	2.4	392	10.4	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตโต้ อาคารรถบรรทุก	4.3	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตโต้ อาคารรถบรรทุก	4.1	389	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	389	11.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	389	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตโตน้อย OB	3.0	391	12.0	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตโตน้อย OB	2.9	390	11.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตโตน้อย OB	จิทด	จิทด	จิทด	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตโตน้อย OB	Low level	389	10.4	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	390	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	390	11.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยทางอากาศ	Low level	394	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยทางอากาศ	Low level	396	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตโตน้อย Cargo	3.0	393	10.8	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	9.9	379	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	9.7	378	10.6	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	371	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.7	389	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	386	9.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.1	378	9.7	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	5.0	386	9.4	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	low level	387	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	low level	387	9.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	371	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	390	9.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.9	389	9.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	3.6	389	9.9	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	374	1.6	/	/	-	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	372	3.1	/	/	/	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	392	23.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	372	3.1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	372	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	9.0	393	10.8	/	X	/	
	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	394	1.6	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องบินโดยสาร SA-01, SA-12 มีที่นั่ง, ห้องควบคุม 01, 03 มีที่นั่ง, SNAC-01 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง
 PS-01 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง, PS-02 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง, GT-ESNP/4-9 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง, GT-ESNP/1-3 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง
 DB-ESNP/1-2 มีที่นั่ง 1 ที่นั่ง, ลิฟต์บันได มีที่นั่ง 2 ที่นั่ง, ลิฟต์บันได ADT มีที่นั่ง 2 ที่นั่ง

ชื่อ..... (นายชุตริทธิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวินธุ์ อิมมามัน จำกัด	ชื่อ..... (นายสุทธิชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พวค./พทค
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและกากชีวภาพ ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบลูกเรือ	การสืบเสาะเทียบ / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.1	349	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.9	348	6.3	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.8	349	6.2	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.6	348	6.3	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.6	349	1.8	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.9	349	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.2	348	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.9	349	6.3	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.6	349	6.3	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.7	349	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.8	349	3.4	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.9	349	3.6	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.3	349	3.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.6	349	3.9	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	2.4	349	3.9	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	7.6	349	3.8	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.9	349	4.0	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	8.1	349	3.4	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	8.0	349	3.6	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.8	349	3.8	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 21	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.9	349	3.4	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 22	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3.6	349	3.9	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 23	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.4	349	3.3	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 24	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	8.0	349	3.4	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 25	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	7.4	349	3.8	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 26	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	4.9	349	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระหว่างนำวัตถุดิบเข้าและระหว่างการใช้งาน ประจําวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 หน้า 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบลูกสูบ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	394	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	390	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	จิราด	จิราด	จิราด	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	4.6	399	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	จิราด	จิราด	จิราด	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	4.5	399	3.7	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	4.8	393	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	จิราด	จิราด	จิราด	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	4.4	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.6	391	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.6	391	3.6	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	390	3.5	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.1	490	0.8	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.9	490	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิโบลอส -05	อาคารวัดตะกอน	0.8	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิโบลอส -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมฟลิโบลอส -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	24.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.5	390	3.2	/	-	/	

แบบฉบับเพื่อการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงการและภาระการรับทราบของบรรณานุกรมฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจักษ์วันที่ 13 เดือน ๗/๗/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การสิ้นผลเกิน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย-04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	77.9	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย-05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	77.2	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-01	จิกวัด	จิกวัด	จิกวัด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-01	8.8	388	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย-03	PS-01	8.7	389	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-02	จิกวัด	จิกวัด	จิกวัด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-02	Low level	389	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-03	8.3	388	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-03	8.6	387	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	389	3.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	389	3.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกวัด อาคารอินเดอร์	8.1	374	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกวัด อาคารอินเดอร์	8.6	375	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถึคนวัด อาคารอินเดอร์	8.9	378	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถึคนวัด อาคารอินเดอร์	8.3	379	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	จิกวัด อาคารจระเข้	Low level	374	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	จิกวัด อาคารจระเข้	Low level	373	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	จิกคนวัด อาคารจระเข้	4.5	388	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	จิกคนวัด อาคารจระเข้	4.3	389	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.5	390	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จิกคนวัด OB	2.9	388	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จิกคนวัด OB	3.1	389	10.3	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จิกคนวัด OB	จิกวัด	จิกวัด	จิกวัด	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จิกคนวัด OB	Low level	377	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.4	391	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	391	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	โรงผสมน้ำจากทางน้ำ	3.1	391	10.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	โรงผสมน้ำจากทางน้ำ	2.8	392	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	จิกคนวัด Cargo	3.1	390	10.2	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกกด	การเปลี่ยนแปลง / เชื่อม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.6	148	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	วืด	วืด	วืด	/	/	-	
93	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.4	374	10.3	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-01	Bay 5	4.7	371	5.3	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-01	Bay 5	5.0	371	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-02	Bay 4	วืด	วืด	วืด	/	X	-	
97	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-02	Bay 4	4.5	371	5.3	/	X	/	
98	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	6.9	389	3.2	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	3.5	386	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	370	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	370	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-05	VIP (Dom)	3.8	389	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำดับ SNMCC-05	VIP (Dom)	3.5	389	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำดับ บ้านพัก	บ้านพัก	8.5	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำดับ บ้านพัก	บ้านพัก	วืด	วืด	วืด	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำดับสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	379	33.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำดับสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	วืด	วืด	วืด	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	วืด	วืด	วืด	/	X	/	
109	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	390	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.3	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำดับ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.3	/	/	/	

[illegible]




วันที่..... ปีพุทธศักราช ๒๕.....

☒ ปกติ
☐ ผิดปกติ

วันที่..... ปีพุทธศักราช ๒๕.....

(นายจตุพร พรหมพันธุ์) (นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี)

หัวหน้าแผนกช่าง

บริษัท พรวิเศษ อัญมณี จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบวัดความดัน	ระบบยกของ	การเก็บขยะเปียก / เติ่ง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.4	397	7.3	✓	X	✓	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	377	6.3	✓	X	✓	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.7	377	6.5	✓	X	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	317.๓	315	317.๑	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.7	376	1.5	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	11.1	376	1.5	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.๑	377	1.7	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำดิบ	3.6	376	6.๑	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำดิบ	3.5	376	6.7	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำดิบ	3.5	395	6.๑	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.6	375	3.๘	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	3๙5	3.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.๙	37๙	3.7	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	37๙	3.๘	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.๙	377	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	397	3.7	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.๘	376	3.๘	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.๘	376	๓.๘	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.9	37๙	4.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	315.๓	315.๓	317.๓	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	๔.1	37๙	3.5	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	๔.3	37๙	3.3	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.5	376	4.1	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.6	376	4.4	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.7	395	๓.7	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.9	375	๓.6	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบฉบับเพื่อการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบนำบัตรนำเขียนและสาขาiba. ประจําวันที่ 14 เดือน พค ๒๕๖๖ พค ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	394	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	394	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	395	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องฟอกน้ำผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องฟอกน้ำผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตกลอย -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตกลอย -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.3	398	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.6	396	3.3	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมกลอย -03	บ่อสูบลมกลอย	3.3	398	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอย -04	บ่อสูบลมกลอย	3.7	394	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอย -05	บ่อสูบลมกลอย	3.6	394	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.3	398	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.3	393	3.5	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอย -06	อาคารวัดตกกลอย	3.3	396	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอย -07	อาคารวัดตกกลอย	3.8	396	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตกกลอย	3.7	397	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตกกลอย	15.6	397	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตกกลอย	15.7	396	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตกกลอย -01	อาคารวัดตกกลอย	1.9	398	3.4	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิทเมียร์-05	อาคารวัดตกกลอย	0.9	396	3.3	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิทเมียร์ -03	อาคารวัดตกกลอย	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องฟอกน้ำผสมฟลิทเมียร์ -03	อาคารวัดตกกลอย	1.9	396	29.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตกกลอย	5.6	394	3.4	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตกกลอย	5.9	394	3.4	/	-	/	

.....
 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลอย	การขับเคลื่อน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียบนบกที่ 1	3.4	39.9	6.4	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียบนบกที่ 2	3.3	39.4	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	39.3	3.3	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	11.2	39.3	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	11.1	39.4	1.6	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	39.3	3.3	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.1	39.5	2.4	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	39.2	4.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.7	39.3	4.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	39.9	5.9	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	39.0	5.9	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารขึ้นบ่อ	3.9	39.7	3.2	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารขึ้นบ่อ	3.9	39.6	3.3	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟักไข่ อาคารขึ้นบ่อ	3.9	39.7	2.2	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟักไข่ อาคารขึ้นบ่อ	3.0	39.0	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟักไข่ อาคารขอตรง	2.9	39.4	10.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟักไข่ อาคารขอตรง	3.0	39.4	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟักไข่ อาคารขอตรง	3.9	39.6	6.3	✓	X	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟักไข่ อาคารขอตรง	4.0	39.5	6.4	✓	X	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	39.3	10.4	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	39.4	10.3	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟักไข่ บ่อ OB	2.9	39.5	10.8	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟักไข่ บ่อ OB	3.0	39.4	10.7	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟักไข่ บ่อ OB	3.3	39.3	3.3	✓	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟักไข่ บ่อ OB	2.5	39.5	10.4	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	39.4	10.5	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	39.3	10.4	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำอาหารบ่อเลี้ยง	3.2	39.4	10.5	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำอาหารบ่อเลี้ยง	3.1	39.3	10.6	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟักไข่ บ่อ Cargo	2.9	39.5	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรม. ประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การประเมินระบบ / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	396	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	393	10.6	/	/	/	-
93	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	396	11.1	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-01	Bay 5	10.1	391	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-01	Bay 5	10.1	393	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-02	Bay 4	3.2	393	11.2	/	X	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-02	Bay 4	3.2	390	5.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	393	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	395	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	391	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	391	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	10.1	389	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	10.1	389	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	392	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ บ้านพัก	บ้านพัก	3.2	393	11.3	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	10.1	392	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.2	392	11.2	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	390	11.3	/	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.9	393	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	394	1.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำเชื้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	395	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องมือตามมาตรฐาน 01, 12 มีทั้งชุด และชุดย่อยตามมาตรฐาน 01, 03 มีทั้งชุด และ PS-01 มีทั้งหมด 1 ชุด และ PS-02 มีทั้งหมด 1 ชุด และ SW-00-02 มีทั้งหมด 1 ชุด และ CT-EXMP/1-2 มีทั้งหมด 1 ชุด และ CT-EXMP/1-3 มีทั้งหมด 1 ชุด และ OB-EXMP/1-2 มีทั้งหมด 1 ชุด และเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีทั้งหมด 2 ชุด และเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีทั้งหมด 2 ชุด และเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีทั้งหมด 2 ชุด

เลขที่..... ผู้รับ..... เลขที่..... ผู้รับ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
--	--

(นายเอกรักษ์ เจริญสุข)

หัวข้อหน้าแบบกระดาษ

บริษัท พรวิชัย อัญมณี จำกัด

(นายศกชัย จิรา

เจ้าหน้าที่ควบคุมการ

מחבר: ד"ר יצחק שניידר

ת.צ.מ.מ.

NDAMAN Company Limited

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 13 เดือน ๗๓ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง / เติบโต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.8	392	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	6.1	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	6.1	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	1.6	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำมือ - 04	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	6.8	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	6.8	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำมือ - 05	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำมือ - 06	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำมือ - 07	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.8	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำมือ - 08	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำมือ - 09	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำมือ - 10	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำมือ - 11	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.8	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำมือ - 12	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำมือ - 13	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำมือ - 14	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำมือ - 15	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำมือ - 16	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำมือ - 17	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	4.0	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำมือ - 18	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำมือ - 19	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำมือ - 20	ถ้ำปิ่นสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 17 เดือน ๗ ค. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	391	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	391	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.06	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	31.01	31.01	31.01	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	9.8	391	3.9	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	31.01	31.01	31.01	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	9.4	391	3.3	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	9.6	391	3.2	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอนลอย -01	บ่อสูบลมกลอน	31.01	31.01	31.01	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอนลอย -02	บ่อสูบลมกลอน	9.8	391	3.5	/	X	-	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดลมกลอน	9.7	391	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดลมกลอน	9.6	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดลมกลอน	9.8	391	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดลมกลอน	15.6	391	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดลมกลอน	15.8	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดลมกลอน -01	อาคารวัดลมกลอน	1.9	391	3.3	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส -05	อาคารวัดลมกลอน	0.9	391	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมน้ำฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดลมกลอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมน้ำฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดลมกลอน	1.8	390	28.4	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำเสียพาน -01	อาคารวัดลมกลอน	5.6	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำเสียพาน -02	อาคารวัดลมกลอน	5.8	391	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน ๑๑. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกกระทบ	การประเมินความเสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ซีงัด	ซีงัด	ซีงัด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	9.0	394	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	394	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ซีงัด	ซีงัด	ซีงัด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	395	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.8	394	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย	PS-03	8.9	394	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	388	5.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	388	5.4	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	8.0	389	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	8.1	389	2.4	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	low level	391	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	low level	391	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	9.9	396	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	10.0	396	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	11.1	396	6.4	/	X	/	
	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	11.2	396	6.3	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	389	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	389	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	394	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.1	394	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	ซีงัด	ซีงัด	ซีงัด	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.4	394	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	389	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	389	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงซ่อมบำรุงอาคารนิคม	3.0	389	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงอาคารนิคม	3.1	389	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	low level	392	10.5	/	/	/	

แบบบัญชีการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 15 เดือน ๖1.๓. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุกรครบ	ระบบกลิ่นอบ	การเก็บขยะเปียก / เ็น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	low level	392	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	ต่ำ 10	ต่ำ 9	ต่ำ 9	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	389	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	low level	389	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	low level	389	9.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	ต่ำ 10	ต่ำ 10	ต่ำ 10	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.9	389	6.0	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถ Bay Dom	low level	391	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถ Bay Dom	low level	391	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถ Bay Dom	low level	393	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถ Bay Dom	low level	393	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.4	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	ต่ำ 10	ต่ำ 10	ต่ำ 10	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	392	2.3	/	X	-	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ต่ำ 10	ต่ำ 10	ต่ำ 10	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	ต่ำ 10	ต่ำ 10	ต่ำ 10	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	394	10.8	/	X	-	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	398	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	398	1.6	/	/	/	

1980-1981 01/14 រំពង្សី, 1980-1981 01/14 រំពង្សី, P5-01 រំពង្សី,
 P5-02 រំពង្សី, SMMCC-02 Don រំពង្សី, រំពង្សី/10 រំពង្សី 2 រំពង្សី, រំពង្សី/10 រំពង្សី 2 រំពង្សី
 CT-esmp/1-2 រំពង្សី CT-esmp/1-3 រំពង្សី OB-esmp/1-2 រំពង្សី

เลขที่	๑๑๑๑	วันที่	๑๑/๑๑/๖๕	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ชื่อ	(นามบุตรค. เจริญสุข)	ชื่อ	(นามบุตรค. จิต)	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
อาชีพ	หัวหน้าแผนกช่าง	อาชีพ	เจ้าพนักงานควบคุมงาน	
ที่พัก	พรวิบูลย์ บ้านแม่บ้าน	ที่พัก	บางกอก	

NDAMAN Company Limited

แบบบัญชีการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน 2.5. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกส่ง	การเปลี่ยนแปลง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.8	390	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	390	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.8	391	6.0	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	6.1	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	390	1.7	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำมือ - 04	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.8	390	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.6	391	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	6.9	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	6.9	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำมือ - 05	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.6	390	3.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำมือ - 06	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำมือ - 07	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.8	391	5.8	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำมือ - 08	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำมือ - 09	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำมือ - 10	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.6	391	3.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำมือ - 11	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.8	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำมือ - 12	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.8	390	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำมือ - 13	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.6	391	3.4	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำมือ - 14	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	391	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำมือ - 15	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำมือ - 16	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.1	392	3.4	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำมือ - 17	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	392	4.0	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำมือ - 18	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.8	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำมือ - 19	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.9	392	3.9	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำมือ - 20	ถังรับสภาพน้ำมือ	3.1	392	3.8	/	-	/	
27	ถังรับสภาพน้ำมือ	ถังรับสภาพน้ำมือ	-	-	-	/	-	/	
28	ถังรับสภาพน้ำมือ	ถังรับสภาพน้ำมือ	-	-	-	/	-	/	
29	ถังรับสภาพน้ำมือ	ถังรับสภาพน้ำมือ	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 16 เดือน ๔๑. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสืบละเมิด / โฉง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	391	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอย -01	ปล่อยลมกลอย	3.4	392	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอย -02	ปล่อยลมกลอย	3.5	392	3.3	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมกลอย -03	ปล่อยลมกลอย	3.3	392	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอย -04	ปล่อยลมกลอย	3.4	392	3.3	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอย -05	ปล่อยลมกลอย	3.3	392	3.2	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	ปล่อยลมกลอย	3.3	392	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	ปล่อยลมกลอย	3.3	391	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอย -06	อาคารวัดลมกลอย	3.4	392	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอย -07	อาคารวัดลมกลอย	3.6	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดลมกลอย	3.8	391	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดลมกลอย	15.4	391	10.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดลมกลอย	13.6	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดลมกลอย -01	อาคารวัดลมกลอย	1.9	392	3.3	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดลมกลอย	0.9	392	3.3	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดลมกลอย	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดลมกลอย	1.8	391	24.7	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมถังล้างยาพิษ -01	อาคารวัดลมกลอย	5.4	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมถังล้างยาพิษ -02	อาคารวัดลมกลอย	5.8	391	3.3	/	-	/	

แนบกับการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน ๑1. (๓). พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบยกของ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	low level	393	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	low level	393	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	394	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	394	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	6.6	394	4.5	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	390	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	390	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินคาร์ท	4.4	389	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินคาร์ท	8.9	388	3.4	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารอินคาร์ท	low level	389	2.5	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตโต้ อาคารอินคาร์ท	low level	389	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	2.8	391	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.9	391	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.9	394	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.9	394	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.4	384	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.8	384	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	388	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	388	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.9	389	12.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	395	10.3	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	395	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	3.1	393	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	3.2	393	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	low level	395	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 16 เดือน ๖, พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การเชื่อมต่อระบบ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-1	พิศเควินอณ Cargo	low level	39.9	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศเควินอณ Cargo	ข้าง 1	ข้าง 1	ข้าง 1	/	/	±	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศเควินอณ Cargo	3.0	39.9	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.8	39.9	5.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.8	39.9	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	ข้าง 1	ข้าง 1	ข้าง 1	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.9	39.9	5.9	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	39.9	2.4	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	39.9	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	39.9	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	39.9	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	4.2	39.0	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	4.1	39.0	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	4.2	39.2	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	ข้าง 1	ข้าง 1	ข้าง 1	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	39.2	23.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ข้าง 1	ข้าง 1	ข้าง 1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	ข้าง 1	ข้าง 1	ข้าง 1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.0	39.4	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39.9	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39.5	1.4	/	/	/	

[illegible]

[Redacted]		[Redacted]	
ลงชื่อ _____	[Redacted]	ลงชื่อ _____	[Redacted]
(นายนันทวัฒน์)		(นายสุกัญญา จิรา)	
หัวหน้าแผนกช่าง		เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน	
บริษัท พรวิบูลย์ อีเอ็มเคที จำกัด		นายก.พทช.	

NDAMAN Company Limited

แบบบัญชีการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกเชื่อม	การเปลี่ยนแปลง / เชื่อม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	4.4	๒๑6	๖.๖	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	4.5	๒๑5	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	4.5	๒๑6	6.9	/	X	/	
4	เครื่องดึงอากาศ - 01	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	๕.๑๐	๓๑๐	๓.๑๑	/	-	/	
5	เครื่องดึงอากาศ - 02	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	๑.4	๒๑6	1.5	/	-	/	
6	เครื่องดึงอากาศ - 03	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	๑.7	๒๑6	1.5	/	-	/	
7	เครื่องดึงอากาศ - 04	ถังรับทิ้งกากน้ำเสีย	๑.๑	๔๑5	1.7	/	-	/	
๘	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	3๑๐	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	๒๑4	6.7	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	3๑4	6.7	/	/	/	
11	เครื่องดึงอากาศ - 05	บ่อดึงอากาศ	7.6	3๑5	3.๙	/	-	/	
12	เครื่องดึงอากาศ - 06	บ่อดึงอากาศ	7.7	๓๑๖	๓.9	/	-	/	
13	เครื่องดึงอากาศ - 07	บ่อดึงอากาศ	7.๙	๒๑6	3.๙	/	-	/	
14	เครื่องดึงอากาศ - 08	บ่อดึงอากาศ	7.6	3๑5	3.5	/	-	/	
15	เครื่องดึงอากาศ - 09	บ่อดึงอากาศ	7.5	3๑6	๓.7	/	-	/	
16	เครื่องดึงอากาศ - 10	บ่อดึงอากาศ	7.6	3๑๐	3.7	/	-	/	
17	เครื่องดึงอากาศ - 11	บ่อดึงอากาศ	7.๙	3๑4	3.๖	/	-	/	
18	เครื่องดึงอากาศ - 12	บ่อดึงอากาศ	๑.๔	3๑๖	๓.๕	/	-	/	
19	เครื่องดึงอากาศ - 13	บ่อดึงอากาศ	3.6	3๑6	3.7	/	-	/	
20	เครื่องดึงอากาศ - 14	บ่อดึงอากาศ	๕.๑๐	๓๑๐	๓.๑๐	/	-	/	
21	เครื่องดึงอากาศ - 15	บ่อดึงอากาศ	7.7	3๑5	3.8	/	-	/	
22	เครื่องดึงอากาศ - 16	บ่อดึงอากาศ	๕.1	3๑5	3.4	/	-	/	
23	เครื่องดึงอากาศ - 17	บ่อดึงอากาศ	๕.0	3๑6	4.4	/	-	/	
24	เครื่องดึงอากาศ - 18	บ่อดึงอากาศ	7.6	๒๑5	4.2	/	-	/	
25	เครื่องดึงอากาศ - 19	บ่อดึงอากาศ	7.8	3๑4	3.4	/	-	/	
26	เครื่องดึงอากาศ - 20	บ่อดึงอากาศ	7.7	3๑4	3.๕	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบเบรก	การขึ้นและลง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	394	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	395	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	395	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	394	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคลอง -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.60	398.0	3.89	/	-	-	
44	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.7	394	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอย -03	บ่อสูบลมกลอย	3.60	398.0	3.89	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอย -04	บ่อสูบลมกลอย	3.9	395	3.2	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอย -05	บ่อสูบลมกลอย	3.6	394	3.3	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.40	398.0	3.89	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.9	393	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอย -06	อาคารวิศวกรรม	3.7	393	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอย -07	อาคารวิศวกรรม	3.6	394	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	3.5	394	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวิศวกรรม	15.6	396	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวิศวกรรม	15.9	395	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	1.9	394	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูออรีน -05	อาคารวิศวกรรม	0.9	395	3.3	/	-	/	
57	ถังผสมฟลูออรีน -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมฟลูออรีน -03	อาคารวิศวกรรม	1.9	395	3.7	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	3.9	396	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.9	394	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบยกของ	การขึ้นและลงบันได / ลิฟท์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำแบบ -04	ป้อมสูบน้ำชั้นบนบ่อที่ 1	3.4	393	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำแบบ -05	ป้อมสูบน้ำชั้นบนบ่อที่ 2	3.3	392	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำแบบ -01	PS-01	4.15	393.0	4.15	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำแบบ -02	PS-01	4.5	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำแบบ -03	PS-01	4.4	393	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำแบบ -01	PS-02	4.15	393.0	4.15	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำแบบ -02	PS-02	4.4	393	2.1	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำแบบ -01	PS-03	4.7	395	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำแบบ -02	PS-03	4.6	394	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	399	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	390	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารอินคเตอร์	Low level	399	2.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารอินคเตอร์	Low level	391	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-03	ฟักไข่ อาคารอินคเตอร์	3.8	395	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำแบบ SNMCC-03	ฟักไข่ อาคารอินคเตอร์	4.7	394	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำแบบ CP-ESNP/1-1	ฟักไข่ อาคารจระเข้	Low level	390	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำแบบ CP-ESNP/1-1	ฟักไข่ อาคารจระเข้	Low level	391	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำแบบ CP-ESNP/1-2	ฟักไข่ อาคารจระเข้	3.9	397	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำแบบ CP-ESNP/1-2	ฟักไข่ อาคารจระเข้	4.0	396	6.5	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำแบบ MO-SNP/1	MO	2.9	397	11.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำแบบ MO-SNP/1	MO	3.0	398	11.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำแบบ OB-ESNP/1-1	ฟักไข่บริเวณ OB	3.1	390	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำแบบ OB-ESNP/1-1	ฟักไข่บริเวณ OB	3.2	391	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำแบบ OB-ESNP/1-2	ฟักไข่บริเวณ OB	3.5	391.0	10.7	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำแบบ OB-ESNP/1-2	ฟักไข่บริเวณ OB	Low level	391	10.7	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำแบบ GSE-SP/1	GSE	3.1	399	10.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำแบบ GSE-SP/1	GSE	3.0	390	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำแบบ OM-SP/1	โรงผสมน้ำอาหารปลา	3.2	390	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำแบบ OM-SP/2	โรงผสมน้ำอาหารปลา	3.3	391	10.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำแบบ CT-ESNP/1-1	ฟักไข่บริเวณ Cargo	2.8	390	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบชลประทาน	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.7	391	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	391	10.5	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.7	391	10.7	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	386	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	5.0	389	5.7	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.1	381	3.1	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	386	5.8	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	low level	386	3.0	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	low level	389	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	389	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	390	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	391	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	381	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	381	3.1	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	391	2.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	389	3.1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	381	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	1.9	392	10.7	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	394	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: 1. ข้อใดที่ตรงกับข้อ 1, 1A, 2 และ 3 ของข้อ 1 ของกฎกระทรวงฯ, PS-01 มีทั้งหมด 1 ข้อ
PS-02 มีทั้งหมด 1 ข้อ, Sumec-02 มีทั้งหมด 1 ข้อ, CT-EN/PI-1 มีทั้งหมด 1 ข้อ, CT-EN/PI-3 มีทั้งหมด 1 ข้อ
OB-EN/PI-1 มีทั้งหมด 1 ข้อ, ส่วนที่เหลือไม่มีข้อใดตรงกับกฎกระทรวงฯ, ส่วนข้อ A-C มีทั้งหมด 1 ข้อ.

☐	ปภ.ค.
☐	นิย.ปภ.ค.

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายสุชัย ชีวะ)

ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ

บริษัท พรวิชัย อัญมณี จำกัด

צוות חירום

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบยูนิตควบคุม	ระบบปลุกออก	การเก็บขยะเปียก / ลิ้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.0	395	7.3	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.9	395	6.9	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.8	395	6.5	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	จิกต	จิกต	จิกต	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.3	394	1.5	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.6	394	1.5	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	11.0	395	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	394	3.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	394	3.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	395	3.8	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.8	395	4.1	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.6	396	3.6	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.9	396	4.0	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.0	396	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.4	397	3.7	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	8.1	397	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.5	397	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.9	395	3.4	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.6	397	4.0	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิกต	จิกต	จิกต	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.0	396	3.5	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.1	395	3.3	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	8.3	395	4.1	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	396	4.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.9	395	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.1	396	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การวิเคราะห์เบื้องต้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	393	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกรวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกรวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต	ปั้ลมสูบลมคอนกรีต	3.4	393	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต	อาคารวัดตะกอน	3.4	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอนกรีต	อาคารวัดตะกอน	3.4	393	3.4	/	-	/	
52	เครื่องวัดค่าอากาศ	อาคารวัดตะกอน	3.4	393	3.4	/	-	/	
53	เครื่องวัดค่าอากาศ	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	6.9	/	-	/	
54	เครื่องวัดค่าอากาศ	อาคารวัดตะกอน	13.6	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดค่าอากาศ	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิทีฟ	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิทีฟ	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมโพสิทีฟ	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	24.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน	อาคารวัดตะกอน	5.8	393	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเรือ -04	ปล่อยสูบน้ำขึ้นบนที่ 1	3.2	393	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเรือ -05	ปล่อยสูบน้ำขึ้นบนที่ 2	3.3	393	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเรือ -01	PS-01	หิวด	หิวด	หิวด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเรือ -02	PS-01	8.6	390	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเรือ -03	PS-01	8.9	391	1.2	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเรือ -01	PS-02	หิวด	หิวด	หิวด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเรือ -02	PS-02	Long	393	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเรือ -01	PS-03	8.0	390	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเรือ -02	PS-03	8.6	390	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-01	Sorting (BIR)	8.1	390	3.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	391	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-02	หิวด อากาศขึ้นบน	8.9	388	3.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-02	หิวด อากาศขึ้นบน	9.0	398	5.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-03	หิวด อากาศขึ้นบน	9.0	391	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-03	หิวด อากาศขึ้นบน	8.8	390	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเรือ CP-ESNP-1	หิวด อากาศขึ้นบน	9.8	393	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเรือ CP-ESNP-1	หิวด อากาศขึ้นบน	2.9	393	16.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเรือ CP-ESNP-2	หิวด อากาศขึ้นบน	4.4	399	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเรือ CP-ESNP-2	หิวด อากาศขึ้นบน	4.8	399	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเรือ MO-SNP/1	MO	2.8	388	12.0	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเรือ MO-SNP/1	MO	2.7	389	11.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเรือ OB-ESNP/1-1	หิวด ระบาย OB	3.0	388	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเรือ OB-ESNP/1-1	หิวด ระบาย OB	3.1	389	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเรือ OB-ESNP/1-2	หิวด ระบาย OB	หิวด	หิวด	หิวด	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเรือ OB-ESNP/1-2	หิวด ระบาย OB	Long	388	11.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเรือ GSE-SP/1	GSE	3.2	391	10.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเรือ GSE-SP/1	GSE	3.0	395	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเรือ OM-SP/1	ปล่อยน้ำสู่ภายนอก	3.1	393	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเรือ OM-SP/2	ปล่อยน้ำสู่ภายนอก	3.3	394	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	หิวด ระบาย Cargo	2.9	391	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารบน	ระบบถูกผล	การเชื่อมต่อระบบ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	394	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	ชิท	ชิท	ชิท	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.3	394	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	London	390	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	London	390	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	ชิท	ชิท	ชิท	/	X	/	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.4	391	5.4	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.3	385	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.1	386	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	London	390	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	London	391	9.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	390	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	2.5	391	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	393	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	ชิท	ชิท	ชิท	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	London	392	92.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ชิท	ชิท	ชิท	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	ชิท	ชิท	ชิท	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	395	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	London	395	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	London	394	1.6	/	/	/	

[illegible]

		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	วันที่ตรวจ.....

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายศุภชัย จีงา)

หัวหน้าแบบกว้าง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

บริษัท พรวิษณุ อัญมณี จำกัด

300 300M

REFERENCES

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนประกอบว่าดีหรือไม่เสียและสภาพแวดล้อม วันที่ 19 เดือน ๓ ปี ๒๐๑๙ หน้า 9/9

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานะเครื่อง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การรับและเขียน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	3.9	394	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.1	394	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	4.3	394	6.3	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 01	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 02	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	9.9	394	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 03	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	10.3	395	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	ถังรับเสียภาพน้ำเสีย	10.8	395	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.6	392	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.6	392	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ย	3.4	392	6.6	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 05	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.8	398	3.3	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 06	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.6	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 07	บ่อเลี้ยงอากาศ	8.0	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 08	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.9	394	4.0	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 09	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.5	394	3.9	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 10	บ่อเลี้ยงอากาศ	8.1	398	4.1	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 11	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 12	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.8	394	3.5	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 13	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.4	393	3.8	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 14	บ่อเลี้ยงอากาศ	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 15	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.3	394	3.4	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 16	บ่อเลี้ยงอากาศ	8.1	394	3.9	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 17	บ่อเลี้ยงอากาศ	8.0	393	3.4	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 18	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.9	393	4.0	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 19	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.7	393	3.6	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 20	บ่อเลี้ยงอากาศ	4.9	394	3.5	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและกากชีวภาพ ประจำวันที่ 19 เดือน ๖/๑๙๖๔ ปี ๒๕๕๐

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การขึ้นทะเบียน / ลีด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	392	6.2	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	392	6.3	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.3	392	6.3	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.3	391	6.3	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	392	6.3	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.3	392	6.3	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.3	392	6.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.3	392	6.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	389	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.1	389	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.4	399	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.9	392	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.0	394	2.3	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.9	394	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	2.8	392	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	2.9	391	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.8	391	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	4.1	392	6.3	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	392	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.9	390	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.1	390	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	3.3	390	10.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	2.4	390	11.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.8	390	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	391	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจากกรณีน้ำฝน	3.2	391	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจากกรณีน้ำฝน	3.0	390	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดส์ อาคารขึ้นเครื่อง	2.8	395	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน 5/10/2564 พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	392	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องรวมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องรวมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องวางทดสอบ -01	ถังทดสอบ 1	-	-	-	-	-	-	
42	เครื่องวางทดสอบ -01	ถังทดสอบ 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	391	3.9	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	391	3.9	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	391	3.8	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต -04	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.5	391	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	บ่อสูบลมคอนกรีต	4.9	390	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต -06	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.8	390	3.4	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต -07	อาคารรีไซเคิล	4.4	390	3.4	/	-	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต -08	อาคารรีไซเคิล	4.5	390	3.6	/	-	/	
51	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีไซเคิล	4.8	391	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีไซเคิล	4.6	391	3.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีไซเคิล	4.8	392	3.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -04	อาคารรีไซเคิล	4.9	392	3.8	/	-	/	
55	เครื่องจ่ายน้ำดื่ม -05	อาคารรีไซเคิล	4.9	392	3.8	/	-	/	
56	ถังผสมน้ำดื่ม -03	อาคารรีไซเคิล	-	-	-	-	-	-	
57	เครื่องรวมผสมน้ำดื่ม -03	อาคารรีไซเคิล	1.8	392	3.4	/	-	/	
58	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารรีไซเคิล	3.6	391	3.4	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารรีไซเคิล	3.9	391	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	พิศคนนอก Cargo	2.9	394	10.2	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	พิศคนนอก Cargo	3.1	377	10.2	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	พิศคนนอก Cargo	2.8	391	10.7	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	386	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	5.0	387	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.1	377	3.1	/	X	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	386	5.8	/	X	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	นางงอครวัด Dom	9.0	387	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	นางงอครวัด Dom	8.9	388	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	นางงอครวัด Dom	Low level	392	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	นางงอครวัด Dom	Low level	391	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	392	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	377	3.1	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	393	2.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	377	3.1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	นางงอครวัด Cargo	3.1	377	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	นางงอครวัด Cargo	Low level	396	10.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	นางงอครวัด Cargo	Low level	394	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	นางงอครวัด Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	

หมายเลขชิ้นงานทั้งหมด 01/14 ชิ้นงาน, เครื่องวัดความถี่ 01/03 ชิ้นงาน, เครื่องวัดความถี่ของ 01/01 ชิ้นงาน
 SWCC-01 DCM ชิ้นงาน 1 ชิ้น, CT-ENMP-1-2 ชิ้นงาน 1 ชิ้น, CT-ENMP-1-3 ชิ้นงาน 1 ชิ้น, DB-ENMP-1-2 ชิ้นงาน 1 ชิ้น,
 PS-01 ชิ้นงาน 1 ชิ้น, PS-02 ชิ้นงาน 1 ชิ้น, ลิ้นปั๊มเหล็ก 2 ชิ้น, ถังเก็บน้ำ 2 ชิ้น, AOT ชิ้นงาน 2 ชิ้น

Figure 1 illustrates the experimental design, showing two scenarios of target identification. In both scenarios, a participant (represented by a black circle) is asked to identify a target (represented by a black circle) from a set of options (represented by black circles).

Scenario 1 (Left):

- The target is labeled "นายกฤษณ์ เจริญสุข" (Nai Krasorn Jarinsuk).
- The options are labeled "นายกฤษณ์ เจริญสุข" and "ผู้วิเศษ" (The Magician).
- The participant is asked to identify the target.

Scenario 2 (Right):

- The target is labeled "นายกฤษณ์ จิตา" (Nai Krasorn Jita).
- The options are labeled "นายกฤษณ์ จิตา" and "ผู้ตรวจสอบ" (The Inspector).
- The participant is asked to identify the target.

A legend indicates the target identification results:

- ✓ ปกติ (Normal)
- X ผิดปกติ (Abnormal)

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การขึ้นและเก็บ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	390	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	390	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	390	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลม -01	ปฏักกลั่น	3.7	390	6.6	/	/	-	
44	เครื่องสูบลม -02	ปฏักกลั่น	3.8	391	6.5	/	/	-	
45	เครื่องสูบลม -03	ปฏักกลั่น	3.7	390	6.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลม -04	ปฏักกลั่น	3.6	391	6.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลม -05	ปฏักกลั่น	3.4	392	6.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลั่น -01	ปฏักกลั่น	3.7	390	6.6	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลั่น -02	ปฏักกลั่น	3.9	392	6.3	/	X	-	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	6.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	6.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.5	393	6.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	6.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	6.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	6.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	0.8	393	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	24.3	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาล, เขื่อนและสะพานบาดาล, ประจำวันที่ 20 เดือน ๖/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้รับชม	ระบบลูกศร	การรับชมเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	390	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	391	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	391	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-01	Bay 5	4.4	386	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-01	Bay 5	5.0	386	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-02	Bay 4	3.1	391	10.4	/	/	/	
97	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-02	Bay 4	4.4	384	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	Low level	388	3.0	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	Low level	388	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	Low level	391	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	Low level	390	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	4.5	391	3.6	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	391	3.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	391	10.4	/	/	/	
106	เครื่องสูบลำน้ำขึ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	394	22.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำขึ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	391	10.4	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	391	10.4	/	X	/	
109	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำขึ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	392	1.8	/	/	/	

SNMCC-01 DOT 1 คันที่ 1/1 คัน, OB-ESNP/1-2 คันที่ 1/1 คัน, PS-01 คันที่ 1/1 คัน, PS-02 คันที่ 1/1 คัน
CT-ESNP/1-2 คันที่ 1/1 คัน, CT-ESNP/1-3 คันที่ 1/1 คัน, คันที่ 1/1 คัน, คันที่ 1/1 คัน, คันที่ 1/1 คัน, DOT 1 คันที่ 2/2 คัน

(นายสุภชัย จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

00000000

พ.ร.บ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกต่อ	การขึ้นทะเบียน / เลียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.4	396	6.6	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.5	395	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.3	396	6.9	/	X	/	
4	เครื่องนิยามากา - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4130	3130	3130	/	-	-	
5	เครื่องนิยามากา - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.4	394	1.5	/	-	/	
6	เครื่องนิยามากา - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.3	394	1.7	/	-	/	
7	เครื่องนิยามากา - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	1.5	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	395	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	395	6.7	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	396	6.7	/	/	/	
11	เครื่องนิยามากา - 05	บ่อนิยามากา	3.6	396	3.8	/	-	/	
12	เครื่องนิยามากา - 06	บ่อนิยามากา	3.7	397	3.7	/	-	/	
13	เครื่องนิยามากา - 07	บ่อนิยามากา	3.8	397	3.8	/	-	/	
14	เครื่องนิยามากา - 08	บ่อนิยามากา	3.6	396	3.5	/	-	/	
15	เครื่องนิยามากา - 09	บ่อนิยามากา	3.5	395	3.7	/	-	/	
16	เครื่องนิยามากา - 10	บ่อนิยามากา	3.6	394	3.7	/	-	/	
17	เครื่องนิยามากา - 11	บ่อนิยามากา	3.5	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องนิยามากา - 12	บ่อนิยามากา	3.8	394	3.6	/	-	/	
19	เครื่องนิยามากา - 13	บ่อนิยามากา	3.9	396	3.6	/	-	/	
20	เครื่องนิยามากา - 14	บ่อนิยามากา	3130	3130	3130	/	-	-	
21	เครื่องนิยามากา - 15	บ่อนิยามากา	3.7	395	3.8	/	-	/	
22	เครื่องนิยามากา - 16	บ่อนิยามากา	8.1	396	3.4	/	-	/	
23	เครื่องนิยามากา - 17	บ่อนิยามากา	8.0	396	4.4	/	-	/	
24	เครื่องนิยามากา - 18	บ่อนิยามากา	7.6	395	4.2	/	-	/	
25	เครื่องนิยามากา - 19	บ่อนิยามากา	7.4	394	3.4	/	-	/	
26	เครื่องนิยามากา - 20	บ่อนิยามากา	7.7	394	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุกรวม	ระบบลูกโดด	การเปลี่ยนแปลง / เบ็ด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	394	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	395	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	395	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคอลลิน -01	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคอลลิน -02	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
35	ถังผสมคอลลิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมคอลลิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคอลลิน -03	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคอลลิน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคอลลิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมคอลลิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคอลลิน -01	ถังกลั่นคอลลิน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคอลลิน -01	ถังกลั่นคอลลิน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	ปั้ลมบลมกลอน	3.7	390	3.7	/	-	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	ปั้ลมบลมกลอน	3.7	390	3.6	/	-	-	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	ปั้ลมบลมกลอน	3.7	390	3.7	/	-	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	ปั้ลมบลมกลอน	3.9	393	3.4	/	X	-	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	ปั้ลมบลมกลอน	3.6	393	3.3	/	X	-	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	ปั้ลมบลมกลอน	3.7	390	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	ปั้ลมบลมกลอน	3.9	393	3.3	/	X	-	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารรีดคอลลิน	3.7	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารรีดคอลลิน	3.6	392	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดคอลลิน	3.5	394	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดคอลลิน	3.9	394	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดคอลลิน	3.7	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดคอลลิน -01	อาคารรีดคอลลิน	1.9	393	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดคอลลิน	0.9	393	3.3	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดคอลลิน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดคอลลิน	1.9	395	3.7	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดคอลลิน	5.9	396	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดคอลลิน	5.9	396	3.3	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะพื้นที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง / เติบโต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	391	6.2	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.13	315.0	3.13.0	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.1	395	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	396	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.13.0	313.0	3.13.0	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.1	397	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	394	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.7	395	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	399	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	390	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	3.7	390	2.7	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	3.9	391	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	3.0	392	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	3.1	393	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	Low level	395	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	Low level	394	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	3.9	387	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อง	4.0	389	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	397	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	399	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	3.0	397	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	3.1	399	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	3.13.0	313.0	3.13.0	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	Low level	396	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	391	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	392	11.0	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยทางอากาศ	3.1	391	10.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยทางอากาศ	3.0	390	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	3.6	390	10.5	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารโทร	ระบบกล้อง	การเชื่อมต่อ / เวิลด์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	วัดสวนโอบก Cargo	2.7	391	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	วัดสวนโอบก Cargo	3.1	312	31.9	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	วัดสวนโอบก Cargo	10.6	396	2.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-1	Bay 5	4.9	386	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	5.0	389	5.7	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.1	312	31.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	389	5.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	9.1	389	2.6	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	9.0	384	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	10.6	388	3.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	10.6	389	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	9.8	389	3.5	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	389	3.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	393	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	312	31.9	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	10.6	394	2.7	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	312	31.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	312	31.9	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	9.0	390	10.7	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.6	396	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.6	393	1.9	/	/	/	

[illegible]

(นายอตุรนต์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท: บริษัทฯ อื่นๆ ภายใน จังหวัด	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">✓</td><td>ปกติ</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">X</td><td>ผิดปกติ</td></tr> </table> (นายสุชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ภาคเหนือ	✓	ปกติ	X	ผิดปกติ
✓	ปกติ				
X	ผิดปกติ				

NDAMAN Company Limited

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 22 เดือน พ.ค. 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มแบบ	ระบบถูกเลือก	การสืบละเอียดย / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	391	6.0	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.91	392	3.91	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	1.9	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	391	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	391	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	392	6.9	/	-	-	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.8	/	-	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.9	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.6	391	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.6	391	3.9	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.91	392	3.91	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.0	392	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	4.0	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.1	392	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 22 เดือน ๖-๓ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.9	391	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	391	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคละอิน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคละอิน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคละอิน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคละอิน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคละอิน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคละอิน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดคละอิน -01	ถังคละอิน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดคละอิน -01	ถังคละอิน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลม -01	ปอสูบลม	3.5	392	3.0	/	/	-	
44	เครื่องสูบลม -02	ปอสูบลม	4.8	392	3.3	/	/	-	
45	เครื่องสูบลม -03	ปอสูบลม	3.0	392	3.0	/	/	-	
46	เครื่องสูบลม -04	ปอสูบลม	4.7	392	3.3	/	X	/	
47	เครื่องสูบลม -05	ปอสูบลม	4.6	391	3.2	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมย่อย -01	ปอสูบลม	3.0	392	3.0	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมย่อย -02	ปอสูบลม	4.8	391	3.5	/	X	/	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารีตละอิน	4.9	392	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารีตละอิน	4.6	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารีตละอิน	4.9	392	3.0	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารีตละอิน	15.6	392	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารีตละอิน	15.8	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีตละอิน -01	อาคารีตละอิน	1.9	391	3.3	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารีตละอิน	0.9	391	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารีตละอิน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมโพลิเมอร์ -03	อาคารีตละอิน	1.8	391	2.4	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารีตละอิน	5.6	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารีตละอิน	5.8	391	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 22 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิทิน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบหยุดยั้ง	การขึ้นลงลิฟต์ / มีด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	39.2	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่องสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	39.2	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.19.0	39.0	3.19.0	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.0	38.9	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.3	38.9	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.19.0	39.0	3.19.0	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.4	38.9	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.3	38.9	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	38.9	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.3	39.0	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.6	39.0	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นดรัม	3.2	39.1	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นดรัม	3.1	39.1	2.4	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นดรัม	3.19.0	39.1	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นดรัม	3.19.0	39.1	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อาคารขจัดทราย	2.8	39.2	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อาคารขจัดทราย	2.8	39.2	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารขจัดทราย	4.8	38.9	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารขจัดทราย	4.3	38.9	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	2.9	39.4	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	3.3	39.4	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดเดอร์บน OB	2.9	39.4	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดเดอร์บน OB	2.9	39.4	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์บน OB	3.19.0	39.0	3.19.0	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์บน OB	3.19.0	39.4	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	39.2	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	39.2	11.1	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	โรงหล่นกากอาหารดิบ	3.1	39.2	10.2	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	โรงหล่นกากอาหารดิบ	3.1	39.2	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1-1	ฟีดเดอร์บน Cargo	2.9	39.1	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุชาภิบาล. ประจำปีที่ ๒๒ เดือน มี. ก. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	391	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.75	311	31.5	✓	✓	-	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	391	10.9	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	4.8	386	9.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	4.4	386	9.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	3.1	3.9	31.5	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	4.9	386	6.0	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	3.9	389	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	3.9	389	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	386	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	386	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.4	386	2.9	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	386	2.9	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	394	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	390	31.5	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	394	23.9	✓	×	✓	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	31.5	31.5	31.5	✓	×	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	31.5	31.5	31.5	✓	×	-	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	390	10.8	✓	×	✓	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.9	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.9	✓	✓	✓	

1. 10/01/2019 01:34-14 1/15/2019 10/01/2019 01:03 1/15/2019 10/01/2019 01:03/2019
05-01 1/15/2019 18-02 1/15/2019 3/11/2019 02 1/15/2019 07-01/12 1/15/2019 07-01/12
1/15/2019 08-01/12 1/15/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019

ลชช.  ผู้รับรอง (นายสมชาย เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทรัพย์สิน อิมมูนาบิล จำกัด	ลชช.  ผู้ตรวจสอบ ☒ ปกติ ☐ มีข้อบกพร่อง (นายสุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทบท.ทพช.
--	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 23 เดือน 21.ก. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานีที่ส่ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบทดสอบ	การสิ้นสเปก / เสีย	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	390	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.1	391	3.1	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	1.6	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.4	391	1.5	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	391	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	390	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.5	391	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.5	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.5	391	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.5	391	3.5	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.0	392	3.5	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.3	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.3	391	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.3	392	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.1	392	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 23 เดือน ๗. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุวนกรม	ระบบลูกลอย	การเปลี่ยนแปลง / เมือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.9	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลตะกอน -01	บ่อสูบลตะกอน	3.92	393	3.4	/	/	-	
44	เครื่องสูบลตะกอน -02	บ่อสูบลตะกอน	3.8	393	3.4	/	/	-	
45	เครื่องสูบลตะกอน -03	บ่อสูบลตะกอน	3.92	393	3.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลตะกอน -04	บ่อสูบลตะกอน	3.4	393	3.3	/	X	/	
47	เครื่องสูบลตะกอน -05	บ่อสูบลตะกอน	3.6	393	3.3	/	X	/	
48	เครื่องสูบลตะกอนลอย -01	บ่อสูบลตะกอน	3.92	393	3.4	/	X	-	
49	เครื่องสูบลตะกอนลอย -02	บ่อสูบลตะกอน	3.8	393	3.3	/	X	-	
50	เครื่องสูบลตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	/	-	/	
51	เครื่องสูบลตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.7	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	19.8	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.8	393	0.7	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	3.3	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	2.4	/	-	/	
59	เครื่องสูบลน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบลน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 23 เดือน ๖.๓. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกละเมิด	การสืบละเมิด / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปตสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปตสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.1	391	6.4	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.1	390	6.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.0	390	6.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.1	391	6.4	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	390	6.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	390	6.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	390	6.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	394	6.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	394	6.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อ	3.9	393	6.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อ	3.5	393	6.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อ	low level	393	6.5	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารขึ้นเครื่อ	low level	393	6.5	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	low level	390	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	low level	390	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	6.2	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	6.3	389	6.3	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	389	10.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.1	385	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งนอก OB	2.4	388	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งนอก OB	2.8	388	10.3	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งนอก OB	3.5	391	10.3	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งนอก OB	2.5	383	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	392	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	392	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงซ่อมบำรุงการเดินเรือ	2.1	391	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงการเดินเรือ	2.3	391	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้งบน BEN Cargo	3.8	392	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 23 เดือน ๖. ๖. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกขอ	การประเมินระบบ / เติบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	392	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	31.3	313.3	313.3	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	393	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.3	390	5.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.6	390	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	31.3	313.3	313.3	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.3	389	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.8	389	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.7	389	9.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	388	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	388	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	387	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	384	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	31.3	313.3	313.3	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	394	29.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	31.3	313.3	313.3	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำบ้าน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	31.3	313.3	313.3	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำบ้าน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	391	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำบ้าน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.1	391	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำบ้าน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.9	391	1.4	/	/	/	

การตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิด 1 และ 2 2. เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิด 3 และ 4

ลชช. ผู้โทร (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีวัฒน์ อิมมูนาบิล จำกัด	☒ ปกติ ☐ มีไข้ ☐ ไม่มีไข้ ลชช. ผู้ตรวจสอบ (นายสุรศักดิ์ จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บมก.พทพ
---	---

NDAMAN Company Limited

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกย้อม	การเปลี่ยนแปลง / เลือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบลำเลียง - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.1	393	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบลำเลียง - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.9	393	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบลำเลียง - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.2	39 2	6.1	/	X	/	
4	เครื่องสูบลำเลียง - 01	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	3.9	393	6.0	/	-	-	
5	เครื่องสูบลำเลียง - 02	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	4.9	392	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบลำเลียง - 03	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบลำเลียง - 04	ถังปรับสภาพน้ำเลี้ยง	10.6	393	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบลำเลียง - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.6	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบลำเลียง - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบลำเลียง - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.6	39 1	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบลำเลียง - 05	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.8	392	3.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบลำเลียง - 06	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.4	39 2	3.6	/	-	/	
13	เครื่องสูบลำเลียง - 07	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.4	39 2	3.4	/	-	/	
14	เครื่องสูบลำเลียง - 08	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.5	393	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบลำเลียง - 09	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.9	393	3.6	/	-	/	
16	เครื่องสูบลำเลียง - 10	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.6	393	3.8	/	-	/	
17	เครื่องสูบลำเลียง - 11	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.9	394	3.6	/	-	/	
18	เครื่องสูบลำเลียง - 12	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.8	39 4	4.0	/	-	/	
19	เครื่องสูบลำเลียง - 13	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.6	394	3.9	/	-	/	
20	เครื่องสูบลำเลียง - 14	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	3.9	393	3.9	/	-	-	
21	เครื่องสูบลำเลียง - 15	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	3.0	39 4	3.4	/	-	/	
22	เครื่องสูบลำเลียง - 16	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.8	393	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบลำเลียง - 17	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	8.1	393	4.1	/	-	/	
24	เครื่องสูบลำเลียง - 18	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.3	394	4.0	/	-	/	
25	เครื่องสูบลำเลียง - 19	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.6	394	3.4	/	-	/	
26	เครื่องสูบลำเลียง - 20	บ่อเลี้ยงสาหร่าย	4.6	394	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบลำเลียง - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักตุน	การเก็บสะท้อน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	391	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.9	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.00	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	/	/	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต -04	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	บ่อสูบลมคอนกรีต	3.4	391	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต -06	อาคารวิศวกรรม	3.0	390	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอนกรีต -07	อาคารวิศวกรรม	3.9	390	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	3.7	390	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวิศวกรรม	4.9	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวิศวกรรม	15.3	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายน้ำดื่ม -05	อาคารวิศวกรรม	8.9	390	0.1	/	-	/	
57	ถังผสมน้ำดื่ม -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวาดผสมน้ำดื่ม -03	อาคารวิศวกรรม	1.8	390	29.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	3.8	390	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.6	391	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานะที่ถึง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเรือ	การเชื่อมต่อ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียบนบกที่ 1	3.3	370	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียบนบกที่ 2	3.4	371	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	374	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.1	375	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.1	375	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	375	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	376	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	377	0.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	379	0.5	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารขึ้นเคร	3.9	371	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารขึ้นเคร	3.6	374	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารขึ้นเคร	9.1	375	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารขึ้นเคร	8.9	374	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	2.8	373	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	2.9	373	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	371	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.2	372	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	379	11.7	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	389	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟีดระบบ OB	10.1	371	10.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟีดระบบ OB	10.1	371	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟีดระบบ OB	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟีดระบบ OB	2.4	371	11.4	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	375	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	374	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพรบการปนเปื้อน	3.0	374	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพรบการปนเปื้อน	2.8	373	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟีดระบบ Cargo	3.0	373	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักตุน	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	374	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	374	10.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.4	391	5.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	391	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.4	390	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	Low level	384	3.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	Low level	385	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	Low level	384	3.3	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	Low level	385	3.2	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	392	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	392	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บำบัด	บำบัด	0.2	376	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บำบัด	บำบัด	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	376	22.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	374	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	374	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	376	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องหมาย Δ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง, เครื่องหมาย ∇ หมายถึง การลดลง, เครื่องหมาย ∇ หมายถึง การเพิ่มขึ้น

PS-01 มีบันทึก 1 เรื่อง, PS-09 มีบันทึก 1 เรื่อง, OB-ESNP/1-2 มีบันทึก 1 เรื่อง, CT-ESNP/1-9 มีบันทึก 1 เรื่อง, SNMCC-09/PM มีบันทึก 1 เรื่อง, มีบันทึกของกรม AOT มีบันทึก 2 เรื่อง, มีบันทึกของกรม 2 เรื่อง

SNP-1-3 ข้อมูลทั่วไป

		☒	ปกติ
		☐	ผิดปกติ

เลขที่..... วันที่..... เลขที่..... วันที่.....

(1990-1991)

พิวทน์แถมกช่าง

บริษัท พรวิษณุ อัญมณี จำกัด

(มาตรา ๖๖ (๑))

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

צפון-מזרח

וועבזייט

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน 2/11/2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบวิทยุรวม	ระบบวิทยุขอ	การแก้ไขระบบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	4.0	391	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	4.1	390	6.2	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	4.3	390	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเสปียากาก - 01	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	4.3	391	6.1	/	-	/	
5	เครื่องเสปียากาก - 02	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	4.8	390	1.3	/	-	/	
6	เครื่องเสปียากาก - 03	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	10.2	391	1.3	/	-	/	
7	เครื่องเสปียากาก - 04	ถังรับเสภาภาณน้ำเสีย	10.6	391	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	390	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.4	390	6.8	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	390	6.9	/	/	/	
11	เครื่องเสปียากาก - 05	บ่อเสปียากาก	4.8	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเสปียากาก - 06	บ่อเสปียากาก	4.9	393	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเสปียากาก - 07	บ่อเสปียากาก	4.4	393	3.4	/	-	/	
14	เครื่องเสปียากาก - 08	บ่อเสปียากาก	4.5	392	3.8	/	-	/	
15	เครื่องเสปียากาก - 09	บ่อเสปียากาก	8.0	392	3.9	/	-	/	
16	เครื่องเสปียากาก - 10	บ่อเสปียากาก	4.9	391	3.4	/	-	/	
17	เครื่องเสปียากาก - 11	บ่อเสปียากาก	8.1	391	3.6	/	-	/	
18	เครื่องเสปียากาก - 12	บ่อเสปียากาก	4.4	391	3.6	/	-	/	
19	เครื่องเสปียากาก - 13	บ่อเสปียากาก	4.5	392	3.8	/	-	/	
20	เครื่องเสปียากาก - 14	บ่อเสปียากาก	4.3	391	3.7	/	-	/	
21	เครื่องเสปียากาก - 15	บ่อเสปียากาก	4.6	392	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเสปียากาก - 16	บ่อเสปียากาก	4.9	392	4.1	/	-	/	
23	เครื่องเสปียากาก - 17	บ่อเสปียากาก	8.1	391	4.0	/	-	/	
24	เครื่องเสปียากาก - 18	บ่อเสปียากาก	4.8	391	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเสปียากาก - 19	บ่อเสปียากาก	4.4	393	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเสปียากาก - 20	บ่อเสปียากาก	4.6	393	3.5	/	-	/	
27	ถังทรง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังทรง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการบัญชี	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบกลยุทธิ์	การเปลี่ยนแปลง / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.5	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.4	391	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมผลคลอรีน-01	ถังตกผลึก 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมผลคลอรีน-01	ถังตกผลึก 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลั่น-01	บ่อสูบลมกลั่น	3.7	392	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลั่น-02	บ่อสูบลมกลั่น	3.4	392	3.5	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมกลั่น-03	บ่อสูบลมกลั่น	3.7	392	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลั่น-04	บ่อสูบลมกลั่น	3.9	392	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลั่น-05	บ่อสูบลมกลั่น	3.5	392	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลั่น-01	บ่อสูบลมกลั่น	3.7	392	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลั่น-02	บ่อสูบลมกลั่น	3.5	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลั่น-06	อาคารวิศวกรรม	3.8	391	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลั่น-07	อาคารวิศวกรรม	3.6	390	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	3.4	390	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวิศวกรรม	15.8	392	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวิศวกรรม	15.6	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	1.9	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพแทสเซียม-05	อาคารวิศวกรรม	0.8	391	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพแทสเซียม-03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพแทสเซียม-03	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำเข้าสายพาน-01	อาคารวิศวกรรม	3.5	390	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำเข้าสายพาน-02	อาคารวิศวกรรม	3.4	390	3.1	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบยกของ	การขึ้นและเดิน / ลีด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.5	372	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	377	3.7	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.5	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.9	393	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	377	3.7	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.5	392	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	392	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	391	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	389	5.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	389	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	3.9	392	3.0	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารอินเนอร์	3.7	391	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเนอร์	4.0	393	3.2	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเนอร์	3.9	392	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อาคารจอตรง	2.9	391	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อาคารจอตรง	3.1	390	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอตรง	4.3	383	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอตรง	4.2	386	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	391	10.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	390	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์นอก OB	3.0	399	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์นอก OB	3.3	391	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์นอก OB	3.7	392	10.6	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์นอก OB	3.4	392	10.6	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	394	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจากถังน้ำหอ	3.3	393	10.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจากถังน้ำหอ	3.0	394	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์น้ำ Cargo	2.9	399	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การวิเคราะห์ / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	วัดตะรุ่มนอก Cargo	2.9	392	10.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	วัดตะรุ่มนอก Cargo	2.7	378	10.5	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	วัดตะรุ่มนอก Cargo	2.8	393	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	0.0	389	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	0.0	378	5.7	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.4	389	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	390	5.2	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	390	5.3	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	392	5.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	392	5.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	390	5.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	391	5.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	392	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	0.0	378	0.0	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	396	22.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.0	378	0.0	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	0.0	378	0.0	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	395	10.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	395	1.4	/	/	/	

[illegible]

๕๗/๑-๓ ๒๖๓๙๐๑ ๑๖๔๘๐

๑๕๕๐..... ๕๗/๑๐๑

☒ ปกติ
☐ มีไข้

.....

(ឯកសារ ទេសាភិបាល)

ข้าวเหนียวแกลบคั่ว

0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

บริษัท พรวิษณุ อับดาบับ จำกัด

(นายสมชาย หิมา)

เจ้าพนักงานควบคุมงาน

พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบความปลอดภัย	การเก็บผลเกิน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 01	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 02	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.1	394	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 03	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.0	394	6.1	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 01	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 02	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.2	393	1.4	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 03	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	10.2	393	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 04	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	9.9	394	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 01	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 01	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.6	390	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 01	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.6	391	6.5	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 05	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.5	398	3.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 06	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.8	399	3.5	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 07	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.4	392	3.6	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 08	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.4	392	3.9	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 09	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.6	393	3.7	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 10	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	8.0	393	3.4	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 11	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.9	393	3.6	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 12	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.7	392	3.7	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 13	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.5	392	3.4	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 14	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 15	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	3.0	392	4.0	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 16	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.5	391	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 17	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.8	391	4.1	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 18	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	8.1	391	3.6	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 19	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	7.5	392	3.4	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำน้ำเสีย - 20	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	4.8	392	3.9	/	-	/	
27	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	
28	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	
29	ถังรับปริมาณน้ำเสีย - 04	ถังรับปริมาณน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่ส่ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำวน	ระบบปลูกท่อ	การเปลี่ยนแปลง / เลือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	9.6	392	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	9.9	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	9.6	391	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.03	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.04	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมถยนต์ -01	บ่อสูบลมถยนต์	3.93	392	3.93	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมถยนต์ -02	บ่อสูบลมถยนต์	4.5	392	3.9	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมถยนต์ -03	บ่อสูบลมถยนต์	3.93	392	3.93	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมถยนต์ -04	บ่อสูบลมถยนต์	4.4	392	3.9	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมถยนต์ -05	บ่อสูบลมถยนต์	4.8	393	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมถังลอย -01	บ่อสูบลมถยนต์	3.93	392	3.93	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมถังลอย -02	บ่อสูบลมถยนต์	4.9	393	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมถยนต์ -06	อาคารวิศวกรรม	4.4	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมถยนต์ -07	อาคารวิศวกรรม	4.5	393	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	4.8	392	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวิศวกรรม	4.2	392	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวิศวกรรม	4.9	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	1.8	391	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโซลีนอยด์ -05	อาคารวิศวกรรม	0.9	391	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโซลีนอยด์ -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมถังผสมโซลีนอยด์ -03	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	2.4	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	5.4	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.8	392	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม		ระบบความปลอดภัย	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm			/ เมื่อ	
61	เครื่องสูบน้ำฝอย -01	บ่อสูบน้ำฝอยแบบที่ 1	3.9	392	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำฝอย -05	บ่อสูบน้ำฝอยแบบที่ 2	3.4	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำฝอย -01	PS-01	3.9	399	3.80	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำฝอย -02	PS-01	3.9	389	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำฝอย -03	PS-01	3.2	389	1.3	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำฝอย -01	PS-02	3.9	390	3.80	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำฝอย -02	PS-02	Low level	395	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำฝอย -01	PS-03	3.7	389	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำฝอย -02	PS-03	3.5	389	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	392	3.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	392	3.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-02	ฟิตโต้ อากาศขึ้นหอ	3.4	392	3.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-02	ฟิตโต้ อากาศขึ้นหอ	3.1	392	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-03	ฟิตโต้ อากาศขึ้นหอ	9.0	391	2.3	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำฝอย SNMCC-03	ฟิตโต้ อากาศขึ้นหอ	3.9	390	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำฝอย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อากาศขอรถ	Low level	390	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำฝอย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อากาศขอรถ	Low level	390	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำฝอย CP-ESNP1-2	ฟิตโต้ อากาศขอรถ	4.4	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำฝอย CP-ESNP1-2	ฟิตโต้ อากาศขอรถ	4.1	389	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำฝอย MO-SNP/1	MO	2.3	388	14.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำฝอย MO-SNP/1	MO	2.9	389	10.2	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำฝอยOB-ESNP1-1	ฟิตโต้ระบบ OB	2.9	389	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำฝอยOB-ESNP1-1	ฟิตโต้ระบบ OB	2.3	389	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำฝอยOB-ESNP1-2	ฟิตโต้ระบบ OB	3.9	390	3.80	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำฝอยOB-ESNP1-2	ฟิตโต้ระบบ OB	2.5	390	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำฝอย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำฝอย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	10.7	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำฝอย OM-SP/1	โรงผสมน้ำเพื่อการบริโภค	Low level	394	10.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำฝอย OM-SP/2	โรงผสมน้ำเพื่อการบริโภค	Low level	396	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำฝอยCT-ESNP1-1	ฟิตโต้ระบบ Cargo	3.0	392	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกละเมิด	การแก้ไข/เตือน	หมายเหตุ
			Ampr	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-1	พิศกะวันนา Cargo	2.8	378	18.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศกะวันนา Cargo	3.7	378	3.7	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	พิศกะวันนา Cargo	2.6	390	6.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	Low level	390	3.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	Low level	390	3.7	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	3.7	378	3.7	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.7	384	3.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	สถานขอพรหม Dom	Low level	389	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	สถานขอพรหม Dom	Low level	389	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	สถานขอพรหม Dom	Low level	391	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	สถานขอพรหม Dom	Low level	391	2.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	392	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	392	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	9.6	393	1.5	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	378	3.7	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	396	22.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.7	378	3.7	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	สถานขอพรหม Cargo	3.7	378	3.7	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	สถานขอพรหม Cargo	Low level	390	10.7	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	สถานขอพรหม Cargo	Low level	392	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	สถานขอพรหม Cargo	Low level	393	1.6	/	/	/	

พยาน: เจ้าพนักงาน ก 01, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

✓	ปกติ
X	ผิดปกติ

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายศุภชัย จีงา)

หัวท้าวแสนช้าง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

* เจริญพร พรวิมล สัมภาษณ์

7500-7509

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสลับเฟส / โวล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.0	393	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.2	394	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.1	394	6.1	/	X	/	
4	เครื่องดึงอากาศ - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	-	
5	เครื่องดึงอากาศ - 02	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	9.8	393	1.8	/	-	/	
6	เครื่องดึงอากาศ - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	10.3	393	1.8	/	-	/	
7	เครื่องดึงอากาศ - 04	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	9.9	394	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	391	6.7	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	391	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.6	/	/	/	
11	เครื่องดึงอากาศ - 05	บ่อดึงอากาศ	7.9	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องดึงอากาศ - 06	บ่อดึงอากาศ	7.7	394	3.8	/	-	/	
13	เครื่องดึงอากาศ - 07	บ่อดึงอากาศ	7.8	394	3.6	/	-	/	
14	เครื่องดึงอากาศ - 08	บ่อดึงอากาศ	7.6	394	3.9	/	-	/	
15	เครื่องดึงอากาศ - 09	บ่อดึงอากาศ	7.9	395	4.0	/	-	/	
16	เครื่องดึงอากาศ - 10	บ่อดึงอากาศ	7.5	395	4.1	/	-	/	
17	เครื่องดึงอากาศ - 11	บ่อดึงอากาศ	7.8	395	3.8	/	-	/	
18	เครื่องดึงอากาศ - 12	บ่อดึงอากาศ	8.1	395	3.9	/	-	/	
19	เครื่องดึงอากาศ - 13	บ่อดึงอากาศ	8.0	393	3.6	/	-	/	
20	เครื่องดึงอากาศ - 14	บ่อดึงอากาศ	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	/	-	-	
21	เครื่องดึงอากาศ - 15	บ่อดึงอากาศ	7.7	393	4.1	/	-	/	
22	เครื่องดึงอากาศ - 16	บ่อดึงอากาศ	7.6	393	3.7	/	-	/	
23	เครื่องดึงอากาศ - 17	บ่อดึงอากาศ	8.0	394	3.9	/	-	/	
24	เครื่องดึงอากาศ - 18	บ่อดึงอากาศ	7.8	394	4.0	/	-	/	
25	เครื่องดึงอากาศ - 19	บ่อดึงอากาศ	7.4	395	3.8	/	-	/	
26	เครื่องดึงอากาศ - 20	บ่อดึงอากาศ	7.9	393	3.7	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การรับสัญญาณ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	391	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	399	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	ปั๊มลมคอนกรีต	3.7	391	3.7	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	ปั๊มลมคอนกรีต	3.6	393	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมคอนกรีต -03	ปั๊มลมคอนกรีต	3.7	393	3.8	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมคอนกรีต -04	ปั๊มลมคอนกรีต	3.4	393	3.7	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมคอนกรีต -05	ปั๊มลมคอนกรีต	3.8	393	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมคอนกรีต -01	ปั๊มลมคอนกรีต	3.7	393	3.8	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมคอนกรีต -02	ปั๊มลมคอนกรีต	3.5	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมคอนกรีต -06	อาคารวัดคอนกรีต	3.4	392	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมคอนกรีต -07	อาคารวัดคอนกรีต	3.9	392	3.7	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดคอนกรีต	3.5	391	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดคอนกรีต	12.8	391	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดคอนกรีต	15.6	391	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดคอนกรีต -01	อาคารวัดคอนกรีต	1.9	391	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดคอนกรีต	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดคอนกรีต	1.9	392	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดคอนกรีต	3.6	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดคอนกรีต	3.4	392	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ยานระบบนำร่องอัตโนมัติและสุขภาพนักบิน ประจำวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566									
ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบกล้อง	การเชื่อมต่อระบบ / สื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.9	394	3.9	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	394	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.9	395	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.9	394	3.9	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.3	395	2.8	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	394	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	394	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	395	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	394	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	8.8	392	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	8.9	392	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	Low level	394	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	Low level	396	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	Low level	393	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	Low level	392	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	4.0	392	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อากาศอินเตอร์	4.1	393	6.2	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	399	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งนอก OB	2.9	392	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งนอก OB	3.0	393	10.8	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งนอก OB	3.9	393	3.9	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งนอก OB	Low level	392	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	394	11.0	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	396	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีวาล์วอากาศอินเตอร์	3.1	395	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีวาล์วอากาศอินเตอร์	3.2	395	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้งนอก Cargo	2.9	396	10.3	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบสื่อสาร	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	2.4	39.5	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	39.7	3.7	/	/	-	
93	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	39.4	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-01	Bay 5	4.5	39.6	3.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-01	Bay 5	4.7	39.4	3.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-02	Bay 4	3.1	39.0	3.7	/	/	-	
97	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-02	Bay 4	4.2	39.3	3.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.6	389	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.8	389	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	392	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	392	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	392	3.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำโพง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	393	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำโพง บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	39.5	1.4	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำโพง บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	39.0	3.7	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำโพงสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	396	33.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำโพงสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	39.0	3.7	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	39.0	3.7	/	X	-	
109	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	396	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	396	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำโพง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.8	/	/	/	

[illegible]

เลขที่ ผู้รับรอง (นายสุรเดช เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวิทย์ อิมเมจัน จำกัด	เลขที่ ผู้ตรวจสอบ (นายสุรชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บจก.บจก
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานบนำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา ประจําวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิทิน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบข้อมูล	การสืบละเมิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	0.8	0.90	6.9	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	0.8	0.91	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	0.90	0.90	0.90	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	10.0	0.90	1.0	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	10.11	0.90	1.6	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับชะล้างน้ำเสีย	10.12	0.90	1.6	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	0.8	0.90	6.0	✓	✓	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	✓	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	✓	✓	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักตุน	การเก็บข้อมูล / เวลา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	39.7	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	39.1	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	39.0	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.05	34.9	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.04	34.3	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	34.2	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	39.3	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.09	34.3	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.09	34.3	3.3	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	0.17	34.9	3.5	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	0.1	34.3	3.2	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	0.0	34.0	3.3	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.13	34.3	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.1	34.2	3.6	/	X	-	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	0.2	34.2	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.9	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.1	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.0	3.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.2	3.4	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.3	3.9	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.2	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.7	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมถังจ่ายอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.0	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมถังจ่ายอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	0.1	34.7	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและกากชีวภาพ ประจำวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่	การตรวจวัด			ระบบส่วนบน	ระบบลูกเรือ	การสืบเสาะบน / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย-04	ปล่องสูบน้ำเสียบนที่ 1	0.3	240	1.9	✓	✓	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย-05	ปล่องสูบน้ำเสียบนที่ 2	0.2	217	6.9	✓	✓	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-01	0.77	0.150	0.77	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-01	0.7	0.17	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย-03	PS-01	0.0	0.77	1.6	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-02	0.77	0.150	0.77	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-02	0.6	0.17	0.0	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-03	0.6	0.17	0.5	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-03	0.7	0.17	0.5	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	0.7	0.89	9.8	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	0.7	0.88	6.0	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	0.7	0.7	0.7	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	0.5	0.7	0.2	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	0.5	0.77	0.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	0.7	0.77	2.1	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารจอดรอ	0.0	0.77	10.7	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารจอดรอ	0.9	0.77	11.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารจอดรอ	0.9	0.70	6.5	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารจอดรอ	0.2	0.77	6.5	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	0.7	0.77	10.7	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	0.0	0.77	10.8	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดระบบ OB	0.7	0.70	10.7	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดระบบ OB	0.6	0.72	10.7	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดระบบ OB	0.77	0.77	0.77	✓	✓	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดระบบ OB	0.7	0.70	10.8	✓	✓	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.8	0.77	10.4	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.7	0.77	10.9	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพสแยกจากอาคารนิคม	0.7	0.77	10.9	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพสแยกจากอาคารนิคม	0.9	0.77	11.1	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1-1	ฟีดระบบ Cargo	0.0	0.77	10.8	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การสิ้นเปลือง / เชื้อเพลิง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	พิทชะวันบก Cargo	0.2	0.13	10.1	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	พิทชะวันบก Cargo	0.19	0.17	0.178	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	พิทชะวันบก Cargo	0.1	0.05	0.11	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	0.0	0.00	0.0	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	0.1	0.01	0.0	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	0.19	0.17	0.180	✓	✓	✓	
97	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	0.1	0.01	0.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบลำน้ำเรือ ข้ามพัก	ข้ามพัก	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบลำน้ำเรือ ข้ามพัก	ข้ามพัก	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
106	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.1	0.1	0.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.1	0.1	0.1	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	0.19	0.17	0.180	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	0.1	0.1	0.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	0.1	0.1	0.1	✓	✓	✓	

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ SA-๑ ถึง, เจ้าหน้าที่กรม.๑๓ ๐๑, ๐๓ ถึง, PS-๐๑ ๑๒ ๑ ถึง

[illegible]

$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$

[illegible]

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

ប៉ារ៉ាគីវ៉ាបេសកត្តា

ปฐกัมม พระวิมล ถิ่นฐานกับ จำกั

นายสุภชัย จิรา)

ภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม

700.700

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักเก็บ	การขึ้นทะเบียน / ปิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	394	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	394	6.1	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	6.2	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	6.2	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	394	1.5	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.7	394	1.6	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	394	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.6	393	6.3	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	393	6.9	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	393	6.8	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	394	3.5	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	394	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.5	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	395	3.9	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	399	4.0	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	395	3.2	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	394	4.1	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	394	3.6	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	3.5	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	394	3.4	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	395	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	395	3.4	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	394	4.1	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	394	3.9	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.0	395	3.4	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้ถือ	การสิ้นเปลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	392	6.9	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	395	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมเลนคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมเลนคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมเลนคลอรีน -01	ถังพักคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมเลนคลอรีน -01	ถังพักคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	393	3.5	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.5	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.5	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	3.6	392	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	3.4	392	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.5	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.8	393	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดลมกลอน	3.6	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดลมกลอน	3.5	393	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดลมกลอน	3.9	393	3.0	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดลมกลอน	16.2	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดลมกลอน	10.9	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดลมกลอน -01	อาคารวัดลมกลอน	1.8	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์ -05	อาคารวัดลมกลอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดลมกลอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมเลนโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดลมกลอน	1.9	392	28.1	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดลมกลอน	5.6	392	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดลมกลอน	6.5	393	3.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะสิ่ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกส่ง	การเปลี่ยนแปลง / มีเง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปลั๊กสูบน้ำเสียบนที่ 1	3.3	39.8	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปลั๊กสูบน้ำเสียบนที่ 2	3.2	39.3	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.1	39.6	1.7	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	39.6	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	39.6	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.1	39.6	1.8	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.1	39.4	9.0	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	39.4	4.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	39.8	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	39.4	5.3	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	39.3	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นหอ	4.6	39.5	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดส์ อาคารขึ้นหอ	4.8	39.5	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารขึ้นหอ	Lowest	39.8	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดส์ อาคารขึ้นหอ	Lowest	39.8	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารขอรถ	2.4	39.5	10.2	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดส์ อาคารขอรถ	2.9	39.6	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดส์ อาคารขอรถ	3.9	39.5	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดส์ อาคารขอรถ	4.1	39.5	6.8	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.2	39.7	10.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	39.6	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์บนหอ OB	2.8	39.8	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดส์บนหอ OB	3.0	39.7	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์บนหอ OB	3.1	39.8	10.5	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดส์บนหอ OB	2.4	39.3	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Lowest	39.3	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Lowest	39.3	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	ฟีดส์บนหอการขึ้นหอ	2.9	39.3	10.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	ฟีดส์บนหอการขึ้นหอ	3.0	39.3	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดส์บนหอการขึ้นหอ	2.9	39.3	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 29 เดือน 2017 พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การเชื่อมต่อระบบ / สื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	8.1	392	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	สิริทอง	สิริทอง	สิริทอง	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	395	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	391	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	391	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	สิริทอง	สิริทอง	สิริทอง	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	390	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.4	383	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.6	387	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Lowland	390	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Lowland	390	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.4	396	2.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.3	395	2.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.2	400	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	สิริทอง	สิริทอง	สิริทอง	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Lowland	399	25.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	สิริทอง	สิริทอง	สิริทอง	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	สิริทอง	สิริทอง	สิริทอง	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Lowland	394	109	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Lowland	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Lowland	395	1.8	/	/	/	

[illegible]

ชื่อ..... (นายสุวิทย์ ใจบุญ) วิชาบ้านแม่กลาง เบื้องหน้า พระวิหาร ถิ่นสามัคคี	ชื่อ..... (นายสุวิทย์ ใจบุญ) วิชาบ้านที่ควบคุมงาน เบื้องหน้า พระวิหาร
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การเชื่อมประเภท / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	4.1	395	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	3.0	395	6.9	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	3.9	395	6.0	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	3.80	393	3.70	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	10.2	394	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	10.9	394	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ตึกบริหารภาพน้ำเสีย	9.8	396	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.9	393	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	393	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.4	399	6.6	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเติมอากาศ	3.4	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.9	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.4	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.8	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเติมอากาศ	3.0	394	4.1	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเติมอากาศ	3.4	395	3.4	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเติมอากาศ	3.5	395	3.7	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเติมอากาศ	3.4	395	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเติมอากาศ	3.1	395	3.8	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเติมอากาศ	3.70	393	3.70	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.6	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.4	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเติมอากาศ	3.0	394	4.0	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเติมอากาศ	3.1	393	3.3	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	393	3.5	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา, ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบดูดกลืน	การประเมินเสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	393	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนทดสอบ -01	ถังทดสอบ 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องทวนทดสอบ -01	ถังทดสอบ 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลั่น -01	บ่อสูบลมกลั่น	จิตร	จิตร	จิตร	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลั่น -02	บ่อสูบลมกลั่น	3.5	394	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลั่น -03	บ่อสูบลมกลั่น	จิตร	จิตร	จิตร	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลั่น -04	บ่อสูบลมกลั่น	3.6	394	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลั่น -05	บ่อสูบลมกลั่น	3.5	394	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลั่นย่อย -01	บ่อสูบลมกลั่น	จิตร	จิตร	จิตร	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลั่นย่อย -02	บ่อสูบลมกลั่น	3.5	393	3.5	/	X	-	
50	เครื่องสูบลมกลั่น -06	อาคารวิศวกรรม	3.9	393	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลั่น -07	อาคารวิศวกรรม	3.6	393	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	3.4	394	0.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวิศวกรรม	13.4	394	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวิศวกรรม	15.8	394	0.9	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวิศวกรรม	1.8	393	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์ -05	อาคารวิศวกรรม	0.8	393	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	1.9	393	3.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมถังล้างยาพิษ -01	อาคารวิศวกรรม	5.5	394	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมถังล้างยาพิษ -02	อาคารวิศวกรรม	5.4	394	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ยานรบบน้ำบดน้ำเสียและสาขาวิบาล ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิวัติ	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การวิ่งเฉลี่ยรอบ / นาที	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	39.3	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	39.3	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	39.3	3.7	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.3	39.3	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.3	39.0	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	39.3	3.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.5	39.4	2.2	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.7	39.1	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.9	39.1	4.0	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	38.9	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	38.9	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อากาศในเบอร์	3.8	38.9	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อากาศในเบอร์	8.0	38.9	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อากาศในเบอร์	9.1	39.0	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อากาศในเบอร์	8.9	39.0	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อากาศในเบอร์	Lowel	38.9	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อากาศในเบอร์	Lowel	38.9	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อากาศในเบอร์	4.9	38.9	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อากาศในเบอร์	4.0	38.9	6.5	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	38.8	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.4	38.9	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตได้อากาศ OB	3.0	38.9	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตได้อากาศ OB	3.1	38.8	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตได้อากาศ OB	3.3	38.9	3.3	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตได้อากาศ OB	Lowel	38.8	11.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	39.6	11.3	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	39.6	10.4	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมกากอาหารในบ่อ	2.8	39.4	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมกากอาหารในบ่อ	2.9	39.4	10.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตได้อากาศ Cargo	2.8	39.4	10.2	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจสอบเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสหวิทยาการ. ประจำวันที่ 30 เดือน อคต ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบย่อย	การเก็บผลเก็บ / โผลง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	39.6	10.8	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	39.7	10.8	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	39.8	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	4.9	39.1	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	4.8	39.0	9.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	3.1	39.2	9.8	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	4.4	39.5	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	38.9	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	38.9	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	39.1	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	39.1	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	39.0	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	39.1	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บำบัด	บำบัด	8.8	39.4	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บำบัด	บำบัด	3.1	39.2	3.1	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	39.2	23.0	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	39.2	3.1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	39.2	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.2	10.8	/	X	/	
0	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.6	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.6	1.8	/	/	/	

[illegible]

09/1-8 วันที่ ๑๗/๐๓/๖๕

[Redacted] [Redacted]

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง.....ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเอกสาร.....

☒ ปกติ
☐ ผิดปกติ

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวท้าวและนกช่าง

ปฐัก พรวินณ ถันธวณัน จันัก

(นายสุภชัย จีงา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

10/01/2020

NDAMAN Company Limited

เลขที่ _____ วันที่ _____ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลอย	การใส่สายเคเบิล / เชื่อม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	✓	✗	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.7	391	6.1	✓	✗	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	✓	✗	✓	
4	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.7	393	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	8.7	394	1.6	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.5	393	1.7	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.8	395	1.6	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	393	6.8	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	6.7	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	392	6.7	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 05	บ่อซึมอากาศ	7.6	393	3.8	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 06	บ่อซึมอากาศ	7.7	391	3.9	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 07	บ่อซึมอากาศ	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 08	บ่อซึมอากาศ	7.7	390	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 09	บ่อซึมอากาศ	7.4	393	3.7	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 10	บ่อซึมอากาศ	7.6	394	3.9	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 11	บ่อซึมอากาศ	7.7	393	3.8	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 12	บ่อซึมอากาศ	7.8	392	3.7	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 13	บ่อซึมอากาศ	7.6	396	3.7	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 14	บ่อซึมอากาศ	7.7	397	3.7	✓	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 15	บ่อซึมอากาศ	7.9	396	3.5	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 16	บ่อซึมอากาศ	8.0	397	3.4	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 17	บ่อซึมอากาศ	8.3	399	3.0	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 18	บ่อซึมอากาศ	8.3	398	3.8	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 19	บ่อซึมอากาศ	8.4	397	3.4	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 20	บ่อซึมอากาศ	8.4	399	3.7	✓	-	✓	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องสูบน้ำอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การประเมินผล / เติบโต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.1	390	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.5	392	6.1	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนผสมคลอรีน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องทวนผสมคลอรีน-01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมกลอน-01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.3	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน-02	บ่อสูบลมกลอน	3.8	392	3.3	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมกลอน-03	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.3	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน-04	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.3	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมกลอน-05	บ่อสูบลมกลอน	3.6	391	3.2	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมกลอน-01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	392	3.3	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน-02	บ่อสูบลมกลอน	3.8	391	3.3	✓	X	-	
50	เครื่องสูบลมกลอน-06	อาคารหัตถการ	3.7	392	3.1	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมกลอน-07	อาคารหัตถการ	3.6	391	3.5	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารหัตถการ	3.7	393	3.1	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารหัตถการ	15.6	392	0.9	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารหัตถการ	15.8	393	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องหัตถการ-01	อาคารหัตถการ	1.9	391	3.2	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารหัตถการ	0.9	390	3.3	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์-03	อาคารหัตถการ	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพลิเมอร์-03	อาคารหัตถการ	1.8	389	3.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารหัตถการ	5.6	390	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารหัตถการ	5.8	389	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลอง	การแจ้งเตือนเสียง / โฟล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบลำน้ำ -04	ป้อมสูบลำน้ำแบบที่ 1	3.2	392	6.8	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบลำน้ำ -05	ป้อมสูบลำน้ำแบบที่ 2	3.3	391	6.8	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบลำน้ำ -01	PS-01	3.7	377	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบลำน้ำ -02	PS-01	8.5	388	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบลำน้ำ -03	PS-01	8.6	389	1.5	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบลำน้ำ -01	PS-02	3.7	377	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบลำน้ำ -02	PS-02	10.1	390	2.2	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบลำน้ำ -01	PS-03	8.2	388	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบลำน้ำ -02	PS-03	8.3	389	1.0	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	329	5.0	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	390	3.1	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-02	ฟีดส์ อากาศในบ่อ	7.6	387	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-02	ฟีดส์ อากาศในบ่อ	7.7	386	3.0	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อากาศในบ่อ	9.3	392	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อากาศในบ่อ	9.2	393	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบลำน้ำ CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อากาศในบ่อ	2.8	387	10.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบลำน้ำ CP-ESNP-1-1	ฟีดส์ อากาศในบ่อ	2.7	386	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบลำน้ำ CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อากาศในบ่อ	3.7	377	3.7	✓	✗	-	
79	เครื่องสูบลำน้ำ CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อากาศในบ่อ	1.3	380	6.3	✓	✗	✓	
80	เครื่องสูบลำน้ำ MO-SNP/1	MO	2.6	386	10.3	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบลำน้ำ MO-SNP/1	MO	2.7	387	10.7	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบลำน้ำ IOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ในบ่อ OB	3.0	381	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบลำน้ำ IOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ในบ่อ OB	2.9	383	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบลำน้ำ IOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ในบ่อ OB	2.1	388	10.9	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบลำน้ำ IOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ในบ่อ OB	2.3	389	10.3	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบลำน้ำ GSE-SP/1	GSE	2.9	389	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบลำน้ำ GSE-SP/1	GSE	2.8	390	11.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบลำน้ำ OM-SP/1	โรตเตอร์อากาศในบ่อ	3.1	390	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบลำน้ำ OM-SP/2	โรตเตอร์อากาศในบ่อ	3.0	391	10.7	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบลำน้ำ ICT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ในบ่อ Cargo	2.9	391	10.1	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบน้ำดื่มเย็นและสุขภาพจิต. ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อระบบ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	390	10.3	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.7	377	3.7	✓	✓	-	
93	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo		389	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.9	385	5.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.8	386	5.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	3.7	377	3.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	1.3	386	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	9.2	385	2.8	✓	X	✓	
99	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถมือ Dom	9.1	384	2.9	✓	X	✓	
100	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถมือ Dom	low level	389	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	9.5	390	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบลำน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	9.1	390	3.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	389	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบลำน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	377	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	391	2.9	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบลำน้ำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	377	3.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถมือ Cargo	3.7	377	3.7	✓	X	-	
109	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถมือ Cargo	3.0	392	10.9	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถมือ Cargo	low level	392	1.9	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบลำน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถมือ Cargo	low level	391	1.8	✓	✓	✓	

[illegible]

หมายเลข 14 ใบแจ้งเรื่องผู้ไม่เหมาะสม		☒ ปกติ
		☐ มีสุขภาพ
ชื่อ.....	ที่อยู่.....	ผู้ตรวจ.....
(นายจตุรงค์ เจริญสุข)		(นายศุภชัย จิตา)
หัวหน้าแผนก.....		เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน.....
บริษัท พหุวิษณุ อี.เค.เอ็ม จำกัด		นก.กษณ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกล้อ	การเก็บทะเบียน / เลือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.2	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	395	6.0	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	-	/	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	395	1.4	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	394	1.6	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	394	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	3.6	398	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	3.5	399	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	3.6	399	6.5	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.4	394	3.5	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.8	394	3.4	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.6	393	3.8	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.9	393	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.4	393	3.8	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.5	394	3.4	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.5	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.8	394	4.0	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.4	393	3.4	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	8.0	393	4.1	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.9	394	3.8	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	8.1	394	3.6	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.9	393	4.2	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.4	393	3.9	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บกักน้ำเสีย	4.2	393	3.4	/	-	/	
27	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังเก็บน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเมิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	399	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	393	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	393	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	399	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.9	/	-	/	
52	เครื่องยึดยาฟอส -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	394	3.8	/	-	/	
53	เครื่องยึดยาฟอส -02	อาคารวัดตะกอน	3.6	394	3.9	/	-	/	
54	เครื่องยึดยาฟอส -03	อาคารวัดตะกอน	3.8	394	3.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	3.9	393	3.9	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟิโบลิน -05	อาคารวัดตะกอน	3.9	394	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟิโบลิน -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมฟิโบลิน -03	อาคารวัดตะกอน	3.9	394	3.2	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสาขาทาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสาขาทาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.4	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสับเปลี่ยน / เติมน้ำมัน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	393	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.6	392	4.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.3	392	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	393	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.2	392	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.3	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.7	389	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	389	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	6.6	399	3.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเนอร์	8.8	392	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารอินเนอร์	8.9	396	3.5	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารอินเนอร์	9.2	393	3.3	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารขอตรง	2.8	390	10.7	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารขอตรง	2.9	390	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนืออาคารขอตรง	4.4	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนืออาคารขอตรง	4.1	389	6.2	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	10.2	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	391	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	388	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.1	389	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	392	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	394	11.3	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	395	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โถสับผิวน้ำการันนิช	Low level	395	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โถสับผิวน้ำการันนิช	Low level	394	10.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	2.8	398	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม			การสืบสวน / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm	ระบบควบคุม	ระบบกลไก			
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศะระวินนอก Cargo	3.1	399	10.9	/	/	/		
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะระวินนอก Cargo	3.1	399	10.9	/	/	-		
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะระวินนอก Cargo	2.9	395	10.5	/	/	/		
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.1	390	9.8	/	/	/		
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	390	5.6	/	/	/		
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.1	393	3.1	/	/	-		
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	389	5.6	/	/	/		
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.2	389	2.8	/	/	/		
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.9	389	2.9	/	/	/		
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	399	3.0	/	/	/		
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	10.1	393	3.1	/	/	/		
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	392	3.9	/	/	/		
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	392	3.2	/	/	/		
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	393	1.1	/	/	/		
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	393	3.1	/	/	-		
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	10.1	394	22.7	/	X	/		
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.1	393	3.1	/	X	-		
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	393	3.1	/	X	-		
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	393	11.7	/	X	/		
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	395	1.8	/	/	/		
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	10.1	395	1.9	/	/	/		

[illegible]

๓๔๗/๑-๓  

☒	ปกติ
☒	ผิดปกติ

เลขที่..... วันที่.....
 เลขที่..... วันที่.....

(นายจตุรงค์ เจริญสุข) (นายสุกชัย จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

บริษัท พรวิมล อับเตชัน จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลลอบ	การสืบละเหิน / เลือก	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	40	394	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.8	394	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.9	395	6.1	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.9	395	6.1	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	10.3	395	1.4	/	-	-	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	10.9	395	1.6	/	-	-	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	9.8	394	1.9	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.6	393	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.5	393	6.8	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.4	393	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.0	394	3.9	/	-	-	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.6	394	3.6	/	-	-	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.9	395	3.8	/	-	-	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.4	395	3.4	/	-	-	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.8	395	3.6	/	-	-	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.9	394	3.5	/	-	-	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.4	394	3.6	/	-	-	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.6	394	3.8	/	-	-	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.5	395	3.9	/	-	-	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.7	395	3.7	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.3	395	3.3	/	-	-	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	8.0	395	3.6	/	-	-	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.8	394	3.5	/	-	-	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.8	394	3.4	/	-	-	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.6	394	3.4	/	-	-	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.9	395	4.0	/	-	-	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกสอบ	การขึ้นละเมิด / เลื่อน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย-04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	393	6.5	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย-05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	393	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-01	จิกัด	จิกัด	จิกัด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-01	loaded	392	9.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย-03	PS-01	loaded	392	1.2	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-02	จิกัด	จิกัด	จิกัด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-02	loaded	392	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-03	8.6	392	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-03	8.5	392	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	loaded	386	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	loaded	384	5.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกัด อาคารสินค้า	8.9	392	3.0	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกัด อาคารสินค้า	8.8	392	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกัด อาคารสินค้า	9.2	394	2.2	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกัด อาคารสินค้า	8.9	394	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกัด อาคารจอดรถ	2.9	384	10.2	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกัด อาคารจอดรถ	2.8	384	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกัด อาคารจอดรถ	3.9	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกัด อาคารจอดรถ	4.0	389	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	384	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	384	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จิกัดระบบ OB	3.0	386	13.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จิกัดระบบ OB	2.8	386	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จิกัดระบบ OB	จิกัด	จิกัด	จิกัด	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จิกัดระบบ OB	loaded	387	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	387	11.2	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	387	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โทรศัพท์อาคารนิคม	3.0	390	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โทรศัพท์อาคารนิคม	3.1	391	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	จิกัดระบบ Cargo	2.9	392	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักตุน	การสืบละเหิน / เลื่อน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	345	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	344	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	344	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.02	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.02	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.74	373	3.73	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.74	373	3.73	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	392	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	392	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.74	373	3.73	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	393	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.6	393	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.4	393	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.9	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	4.8	392	3.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	4.6	392	3.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	4.8	394	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูมเมอร์ -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	394	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโซลิมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโซลิมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	393	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.8	393	3.4	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.4	392	3.5	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบกลูกสูบ	การขึ้นทะเบียน / เลือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศมวันนอก Cargo	2.8	398	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศมวันนอก Cargo	3.1	396	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศมวันนอก Cargo	2.8	389	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	386	5.6	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	385	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.1	390	10.5	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.3	386	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	4.2	389	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	4.1	389	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	Low level	390	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.9	388	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	389	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.1	389	1.3	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	390	10.5	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	391	99.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	390	10.5	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	390	10.5	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	390	10.6	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	3.1	394	1.6	/	/	/	

[illegible]

(นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวินัย อุตสาหกรรม จำกัด	(นายสุชาติ ชื่นา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ขก.พท.
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกปล่อย	การสืบกระพือ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	393	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	393	3.7	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.3	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	392	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บกากมูล	3.4	391	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บกากมูล	3.5	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บกากมูล	3.6	391	6.3	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.4	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.2	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.3	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.3	391	3.9	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.6	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.6	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.7	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.5	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.4	393	3.3	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.3	392	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสั่นสะเทือน / มิลลิ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	394	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	390	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.6	389	1.7	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.6	389	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.4	389	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.6	389	1.7	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.6	389	1.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.8	388	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	388	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	388	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.0	388	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	3.6	389	9.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	3.4	389	9.8	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเนือ อาคารอินเตอร์	9.1	390	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเนือ อาคารอินเตอร์	6.9	390	9.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	2.3	389	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	2.9	388	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเนือ อาคารจอดรถ	4.3	388	6.4	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเนือ อาคารจอดรถ	4.4	389	6.5	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	387	11.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	386	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดละวินอบ OB	3.0	388	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดละวินอบ OB	3.1	389	10.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดละวินอบ OB	3.6	389	11.0	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดละวินอบ OB	2.5	386	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	398	10.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	390	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตอลเว้าอาคารสินค้า	3.1	390	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตอลเว้าอาคารสินค้า	3.2	390	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดละวินอบ Cargo	9.8	390	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักตุน	การสังเกต / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	372	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	373	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	373	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	371	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	371	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	370	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.03	370	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	37.3	37.3	37.3	/	-	/	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	391	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	37.3	37.3	37.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	399	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	371	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	37.3	37.3	37.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	373	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.4	373	4.0	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.9	372	3.6	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	372	3.5	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	4.1	371	0.9	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	4.6	371	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.3	371	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	370	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	370	2.2	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.4	370	3.4	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.9	371	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการผู้บันทึก	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเอียดย / โหลด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-1	จัดระบบเก็บ Cargo	3.0	370	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	จัดระบบเก็บ Cargo	3.7	370	3.7	/	/	/	-
93	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	จัดระบบเก็บ Cargo	2.8	371	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	4.0	387	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	5.1	387	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	3.7	370	3.7	/	/	/	-
97	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	4.5	387	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.7	385	2.7	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.9	386	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	387	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	386	9.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	8.0	386	3.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	5.9	387	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	389	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	370	3.7	/	/	/	-
106	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	392	25.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	370	3.7	/	X	/	-
108	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอด Cargo	3.7	370	3.7	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอด Cargo	Low level	390	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอด Cargo	Low level	393	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอด Cargo	Low level	391	1.9	/	/	/	

Handwritten notes:

PS-01 มีจำนวน 1 ชิ้น PS-02 มีจำนวน 1 ชิ้น PC-ESNP-9 มีจำนวน 1 ชิ้น CT-ESNP-1-9 มีจำนวน 1 ชิ้น

SINACE-09 DM มีจำนวน 1 ชิ้น SINACE-09 DM มีจำนวน 2 ชิ้น SINACE-09 DM มีจำนวน 2 ชิ้น

CT-ESNP-1-9 มีจำนวน 1 ชิ้น

ลงชื่อ.....
(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวหน้าแบบกว้าง

(นายศุภชัย จีรา)

น้ำหน้ที่ควบคุมงาน

2000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 1 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มควบคุม	ระบบกักเก็บ	การประเมินผล / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.5	393	6.3	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน-02	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน-01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน-02	บ่อสูบลมตะกอน	3.2	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน-03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	-	/	
46	เครื่องสูบลมตะกอน-04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	392	3.6	/	X	-	
47	เครื่องสูบลมตะกอน-05	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	392	3.2	/	X	-	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย-01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย-02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน-06	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน-07	อาคารรีดตะกอน	3.9	390	3.9	/	-	/	
52	เครื่องรีดอากาศ-01	อาคารรีดตะกอน	3.8	392	3.9	/	-	/	
53	เครื่องรีดอากาศ-02	อาคารรีดตะกอน	16.2	390	0.9	/	-	/	
54	เครื่องรีดอากาศ-03	อาคารรีดตะกอน	15.8	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน-01	อาคารรีดตะกอน	1.8	392	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูมิลเลอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	390	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟลูมิลเลอร์-03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลฟลูมิลเลอร์-03	อาคารรีดตะกอน	1.8	392	3.3	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารรีดตะกอน	5.3	390	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารรีดตะกอน	5.2	391	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลอง	การสืบเชื้อสาย / เสีง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	6.1/6.1	37.2	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	5.9/5.9	37.0	8.9	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	37.3	10.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.4	37.8	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.8	37.2	5.2	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	5.9/5.9	37.0	8.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.5	37.5	3.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	8.8	37.3	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	9.1	37.5	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	6.1/6.1	37.2	9.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	6.1/6.1	37.6	3.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.8	37.6	3.8	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.8	37.3	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	37.3	1.3	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	5.9/5.9	37.0	8.9	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	6.1/6.1	37.3	23.6	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	5.9/5.9	37.3	8.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	5.9/5.9	37.0	8.9	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	6.1/6.1	37.2	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.1/6.1	37.1	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.1/6.1	37.2	1.8	/	/	/	

[illegible]

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	3.9	391	6.1	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	4.1	392	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	4.0	392	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	4.9	393	4.6	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	4.0	393	4.3	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	4.8	391	4.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำใต้โทรกร - 01	บ่อเก็บประจุ	3.6	390	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำใต้โทรกร - 01	บ่อเก็บประจุ	3.4	390	6.2	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำใต้โทรกร - 01	บ่อเก็บประจุ	3.5	391	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.2	392	3.3	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.8	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	4.0	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.1	394	3.3	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.9	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.5	393	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.5	393	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.3	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.9	/	-	/	
27	ถังระบ: Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังระบ: Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเหิน / เสี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	399	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	398	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	399	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.03	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	399	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องวัดผลกลอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องวัดผลกลอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.30	399	3.30	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.8	398	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.30	399	3.30	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	3.4	390	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	3.6	390	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.30	398	3.30	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.5	399	3.7	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดผลกลอน	3.6	399	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดผลกลอน	3.9	399	3.9	/	-	/	
52	เครื่องวัดผลกลอน -01	อาคารวัดผลกลอน	3.7	398	3.5	/	-	/	
53	เครื่องวัดผลกลอน -02	อาคารวัดผลกลอน	10.1	399	6.8	/	-	/	
54	เครื่องวัดผลกลอน -03	อาคารวัดผลกลอน	10.2	398	6.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดผลกลอน -01	อาคารวัดผลกลอน	9.9	399	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดผลกลอน	0.9	399	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดผลกลอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดผลกลอน	9.9	399	23.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดผลกลอน	5.6	390	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดผลกลอน	5.8	390	3.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะที่เริ่ม	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำย -04	ปอดูหน้าเขียนแบบที่ 1	3.2	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำย -05	ปอดูหน้าเขียนแบบที่ 2	3.3	392	6.6	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-01	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-01	8.4	389	15	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำย -03	PS-01	8.6	389	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-02	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-02	10.1	391	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-03	8.5	394	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-03	8.6	393	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	399	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	392	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินคเตอร์	9.9	390	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินคเตอร์	9.8	390	2.4	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินคเตอร์	Low level	395	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินคเตอร์	Low level	396	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.9	389	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.9	389	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.0	389	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.1	389	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำย MO-SNP/1	MO	2.6	390	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำย MO-SNP/1	MO	2.9	390	10.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	Low level	390	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	Low level	390	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	390	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำย GSE-SP/1	GSE	2.9	394	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำย GSE-SP/1	GSE	3.0	394	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำย OM-SP/1	โพแทสเซียมจากหินบด	3.1	393	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำย OM-SP/2	โพแทสเซียมจากหินบด	3.2	393	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำย CT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	Low level	393	11.4	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การเชื่อมต่อ / หรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศละวิน888 Cargo	Low level	393	11.1	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศละวิน888 Cargo	Low level	393	11.1	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศละวิน888 Cargo	2.8	395	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	399	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	399	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	393	393	393	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	391	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	9.1	388	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	8.9	388	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.1	390	2.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.4	390	2.8	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	391	1.8	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	393	393	393	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	398	23.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	393	393	393	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	393	393	393	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	393	10.4	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	399	1.9	/	/	/	

PS-01 ផ្ទាំងកាំរស្មី 1 គ្រឿង, PS-02 ផ្ទាំងកាំរស្មី 1 គ្រឿង, CB-ESNP/1-9 ផ្ទាំងកាំរស្មី 9 គ្រឿង, CT-ESNP/1-9 ផ្ទាំងកាំរស្មី 9 គ្រឿង, SNUCC-02 គោលដៅ 1 គ្រឿង, បំពង់បាញ់បាញ់ 40T ផ្ទាំងកាំរស្មី 2 គ្រឿង, បំពង់បាញ់បាញ់ 50 គ្រឿង, 2 គ្រឿង, CT-ESNP/1-9 ផ្ទាំងកាំរស្មី 1 គ្រឿង

(นายศกชัย จีรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

พทท,พพท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบน้ำบาดาลและสาขาวิบูล ประจำวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	4.1	344	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	4.0	344	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	4.1	345	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	จิรัช	จิรัช	จิรัช	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	10.9	345	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	9.8	344	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถักรับรักษาบน้ำเสีย	10.5	345	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บมูล	3.5	342	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บมูล	3.6	342	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บมูล	3.4	342	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.4	343	3.4	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.0	343	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.8	343	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.5	344	3.4	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.6	344	3.4	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	344	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.9	345	3.5	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.8	345	3.5	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	345	3.8	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิรัช	จิรัช	จิรัช	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	6.0	342	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.4	344	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.9	344	3.7	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.4	345	3.4	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	345	3.8	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.6	345	3.9	/	-	/	
27	ถังกรบ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรบ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังกรบ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	398	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	398	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	398	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	393	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	393	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	393	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	392	3.4	/	-	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.9	398	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.4	392	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.8	391	3.8	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	13.6	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	13.0	391	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.8	399	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.8	399	2.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.1	393	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่วิ่ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การตั้งระดับ / เติ้ม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	393	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	393	6.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	2.9	393	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	393	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	393	3.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	393	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.8	393	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.6	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	393	6.0	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	393	6.1	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.0	399	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.6	399	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	Low level	403	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	Low level	403	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอหอ	2.9	393	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอหอ	3.0	393	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารจอหอ	3.9	394	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารจอหอ	4.2	393	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	390	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	390	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตระดับ OB	2.9	384	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตระดับ OB	3.0	384	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตระดับ OB	3.3	393	3.3	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตระดับ OB	Low level	391	10.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	394	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	394	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมกากอาหารดิบ	3.0	393	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมกากอาหารดิบ	3.2	393	10.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตระดับ OB Cargo	2.8	393	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิกัดบริเวณท่า Cargo	2.9	393	10.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดบริเวณท่า Cargo	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดบริเวณท่า Cargo	2.8	394	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	390	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	390	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.8	389	60	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบริเวณ Dom	9.1	384	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบริเวณ Dom	8.9	384	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบริเวณ Dom	Low level	390	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบริเวณ Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	380	2.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	380	2.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	394	1.8	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	405	23.5	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	ซิกนา	ซิกนา	ซิกนา	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	393	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.4	/	/	/	

[illegible]

PP-1-3 ลงชื่อ.....ผู้รับรอง..... (นายอัครเดช เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวิบูลย์ อิมมูนาบิล จำกัด	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ..... (นายภูษิต จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	393	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลake -01	บ่อสูบลake	3.7	393	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลake -02	บ่อสูบลake	4.6	393	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลake -03	บ่อสูบลake	3.7	393	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบลake -04	บ่อสูบลake	4.5	393	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลake -05	บ่อสูบลake	4.4	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลakeลอย -01	บ่อสูบลake	3.7	393	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลakeลอย -02	บ่อสูบลake	4.9	392	3.6	/	X	-	
50	เครื่องสูบลake -06	อาคารรีดตะกอน	4.6	392	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลake -07	อาคารรีดตะกอน	4.6	391	3.7	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.8	391	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.8	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	19.6	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโซลิแมกซ์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนโซลิแมกซ์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	393	24.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	393	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.4	394	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกกลิ้ง	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.2	379	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	378	3.1	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.4	378	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	388	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	389	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.9	378	3.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	384	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	4.0	384	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.8	384	2.6	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Loaded	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Loaded	390	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.5	370	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.5	370	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	395	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	378	3.9	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Loaded	394	22.6	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.9	378	3.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	378	3.1	/	X	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	375	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Loaded	395	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Loaded	394	1.4	/	/	/	

เลขที่  ผู้รับสาร

(นายสุกิจ นามะสุสุข)

หัวหน้าแผนกช่าง

บริษัท พรวิชัย อีเอ็ม จำกัด

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เลขที่  ผู้ตรวจสาร

(นายสุกิจ จิตรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	✓	X	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	391	6.1	✓	X	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	6.0	✓	X	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	393	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.7	394	1.6	✓	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.5	393	1.7	✓	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	395	1.6	✓	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บกาก	3.6	392	6.8	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บกาก	3.5	393	6.7	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บกาก	3.5	392	6.7	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	✓	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.9	✓	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.6	✓	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.6	✓	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.7	✓	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.9	✓	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	394	3.8	✓	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.7	✓	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.6	394	3.7	✓	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.5	✓	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.6	✓	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	8.1	398	4.0	✓	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	8.3	399	3.8	✓	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.3	399	3.8	✓	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	8.0	398	3.8	✓	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	3.5	390	6.6	✓	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	3.8	392	6.8	✓	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.08	390	-	✓	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมผลคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	✓	-	-	
42	เครื่องถนอมผลคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	✓	-	-	
43	เครื่องสูบลูกบอล - 01	บ่อสูบลูกบอล	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลูกบอล - 02	บ่อสูบลูกบอล	7.8	392	3.3	✓	✓	-	
45	เครื่องสูบลูกบอล - 03	บ่อสูบลูกบอล	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลูกบอล - 04	บ่อสูบลูกบอล	7.6	391	3.3	✓	X	-	
47	เครื่องสูบลูกบอล - 05	บ่อสูบลูกบอล	7.7	392	3.2	✓	X	-	
48	เครื่องสูบลูกบอล - 01	บ่อสูบลูกบอล	7.7	393	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลูกบอล - 02	บ่อสูบลูกบอล	7.8	391	3.5	✓	X	-	
50	เครื่องสูบลูกบอล - 06	อาคารวัดผล	7.7	393	3.5	✓	-	-	
51	เครื่องสูบลูกบอล - 07	อาคารวัดผล	7.8	392	3.8	✓	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวัดผล	7.7	391	3.5	✓	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวัดผล	13.6	390	0.8	✓	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวัดผล	13.8	391	0.9	✓	-	-	
55	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวัดผล	1.9	392	3.3	✓	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพสิทีฟ - 05	อาคารวัดผล	0.9	391	3.2	✓	-	-	
57	ถังผสมโพสิทีฟ - 03	อาคารวัดผล	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพสิทีฟ - 03	อาคารวัดผล	1.8	388	2.7	✓	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 01	อาคารวัดผล	3.6	389	3.3	✓	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 02	อาคารวัดผล	3.8	390	3.2	✓	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	393	6.8	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-01	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-01	8.4	392	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	PS-01	8.5	393	1.3	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-02	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-02	8.6	391	2.8	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-03	8.6	393	3.8	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-03	8.5	392	3.3	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	8.8	389	3.8	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	8.9	388	3.9	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	8.9	390	3.1	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	8.8	391	3.0	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	9.0	390	3.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	9.1	395	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอสถ	10.1	392	10.9	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอสถ	10.1	393	10.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดได้อาคารจอสถ	3.9	385	6.3	✓	X	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดได้อาคารจอสถ	3.8	386	6.8	✓	X	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.6	390	11.9	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.5	391	11.8	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดได้อาคาร OB	3.1	389	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดได้อาคาร OB	3.0	390	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดได้อาคาร OB	3.1	391	10.6	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดได้อาคาร OB	10.1	392	11.6	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.1	392	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.2	393	10.7	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรตารีการบำบัด	3.2	393	10.8	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรตารีการบำบัด	3.1	392	10.7	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดได้อาคาร Cargo	3.0	394	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดได้อาคาร Cargo	3.0	393	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟีดได้อาคาร Cargo	2.9	391	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟีดได้อาคาร Cargo	2.8	392	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5 Low level	3.8	388	3.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5 Low level	3.7	389	3.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	8.5	389	3.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคาร Dom	8.7	390	2.8	✓	X	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคาร Dom	8.8	391	2.9	✓	X	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ฟีดได้อาคาร Dom	10.1	393	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ฟีดได้อาคาร Dom	10.1	392	3.0	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	391	3.0	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	390	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	392	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงาน	สำนักงาน	10.1	395	2.7	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงาน	สำนักงาน	7.7	393	3.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ฟีดได้อาคาร Cargo	3.5	390	10.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ฟีดได้อาคาร Cargo	3.6	391	10.9	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ฟีดได้อาคาร Cargo	10.1	395	1.1	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ฟีดได้อาคาร Cargo	10.1	394	1.2	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นสละเทียบ / โวลต์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	61	/	✓	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	394	60	/	✓	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	395	62	/	✓	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	395	16	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	395	18	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	394	17	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.6	394	65	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.5	393	64	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.5	393	64	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	36	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	34	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	38	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.5	394	35	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.8	394	36	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.5	395	36	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.7	395	37	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	4.9	395	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	4.6	394	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิ๊ด	จิ๊ด	จิ๊ด	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	4.4	394	38	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.8	394	36	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.6	395	37	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.9	395	3.8	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	395	3.9	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.6	394	3.9	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่ถึง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เติมน้ำมัน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	392	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	394	6.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.3	394	6.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	395	6.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	392	6.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.3	392	6.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	394	6.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	393	6.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.4	390	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.4	390	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	3.9	394	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	3.8	393	2.8	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	3.8	393	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	3.6	394	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	2.9	394	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	3.1	393	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	3.9	392	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	4.2	392	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	392	10.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	3.9	393	10.3	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	3.0	394	11.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	3.3	393	10.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	3.3	394	11.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	392	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟีดเดอร์ อาคารนิโงะ	3.2	393	10.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟีดเดอร์ อาคารนิโงะ	3.1	392	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	2.9	391	10.8	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเห็น / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	37%	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	39%	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	39.3	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องฟอกผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องฟอกผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทรวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องทรวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.73	31.3	3.73	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	7.5	39.3	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.73	31.3	3.73	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	4.6	39.3	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	8.0	39.4	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.73	31.3	3.73	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	4.4	39.4	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.6	39.4	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.6	39.5	3.5	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	39.5	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.6	39.5	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.8	39.4	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	39.4	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพแทสเซียม -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	39.4	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพแทสเซียม -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องฟอกผสมโพแทสเซียม -03	อาคารวัดตะกอน	4.8	39.3	3.1	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังล้างพาทาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.0	39.3	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังล้างพาทาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.6	39.3	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 09 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-1	จิตตะวันบก Cargo	3.1	391	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-2	จิตตะวันบก Cargo	2.4	399	11.2	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-2	จิตตะวันบก Cargo	2.9	393	10.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.8	388	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.5	388	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถลิ้น Dom	4.1	388	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถลิ้น Dom	8.6	389	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถลิ้น Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถลิ้น Dom	Low level	390	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	392	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	393	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	398	22.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.4	390	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	391	10.4	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.4	/	/	/	

หมายเหตุ: หัวข้อที่นำออก 01, 04 มีมติให้คงไว้ ส่วนหัวข้อ 01, 03 มีมติให้คงไว้, หัวข้อที่นำออก 01 สหภาพไม่เข้าร่วม
 05-01 มีมติว่า 1 ไร่ต่อ 05-02 มีมติว่า 1 ไร่ต่อ 01 NMCC-02 ไร่ต่อ 01 มีมติว่า 1 ไร่ต่อ
 01 หัวข้อที่นำออก 01 มีมติว่า 1 ไร่ต่อ 01 หัวข้อที่นำออก 01 มีมติว่า 1 ไร่ต่อ

ลงชื่อ.....  ผู้รับพรบ๑ (นายสุวิทย์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีวงษ์ จำกัด	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (นายสุวิทย์ จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทวีก.บม
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบเสาะ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	390	6.0	✓	✗	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.6	391	6.1	✓	✗	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	398	6.1	✓	✗	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	397	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	393	3.6	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	393	3.7	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	3.6	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.6	391	6.8	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.5	390	6.7	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.0	393	6.8	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.8	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.9	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.4	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.7	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.5	394	3.7	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	393	3.8	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.6	395	3.6	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.7	396	3.7	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.7	397	3.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	397	3.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.0	396	3.5	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.5	398	3.0	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.4	398	3.7	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.3	397	3.8	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.1	398	3.6	✓	-	✓	
27	อีกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	อีกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่เสร็จ	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การสับเปลี่ยน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย-04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.3	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย-05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.2	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-01	3.7	397	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-01	low level	393	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย-03	PS-01	low level	392	1.6	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-02	3.7	397	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-02	low level	392	2.3	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย-01	PS-03	8.5	393	1.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย-02	PS-03	8.6	394	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	389	3.3	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	390	3.6	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	8.8	391	2.1	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	8.7	392	2.0	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	391	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	395	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดใต้ อาคารจอร์จ	2.9	393	10.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดใต้ อาคารจอร์จ	2.8	394	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจอร์จ	1.3	392	6.3	✓	✗	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจอร์จ	1.2	391	6.4	✓	✗	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.6	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	390	10.5	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	391	11.1	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	392	11.2	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.9	390	12.2	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	3.0	391	12.1	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	392	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	391	11.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ไรโซมิกซ์ทางทหารในทะเล	3.0	391	11.2	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ไรโซมิกซ์ทางทหารในทะเล	3.1	392	11.1	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	3.0	392	10.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบุผู้ควบคุม	ระบุลูกข่าย	การสืบละหือ / เฝือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	392	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	390	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.8	391	6.8	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.3	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.8	392	3.3	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.3	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.6	391	3.2	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.7	392	3.3	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.3	✓	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.6	391	3.3	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดละกอน	3.8	393	3.3	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดละกอน	3.7	391	3.3	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดละกอน	3.7	393	3.3	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดละกอน	3.7	391	3.3	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดละกอน	3.8	392	3.3	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดละกอน -01	อาคารวัดละกอน	1.9	391	3.3	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดละกอน	0.9	390	3.2	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดละกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดละกอน	1.8	389	3.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำถังจ่ายพาน -01	อาคารวัดละกอน	5.6	390	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำถังจ่ายพาน -02	อาคารวัดละกอน	5.8	390	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกขอ	การประเมินเทียบ / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	391	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	392	10.3	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	391	10.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.8	389	3.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	388	5.6	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.79	379	3.79	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.1	389	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	9.0	390	2.8	✓	X	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	9.1	391	2.9	✓	X	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	8.6	392	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	8.9	393	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	390	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	391	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.79	379	3.79	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	391	2.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.79	379	3.79	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	390	10.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	391	10.9	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	391	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.9	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องมือวัดรายการที่ 01 เป็นชุดวัด เครื่องอุปโภคบริโภค 01, 03 เป็นชุดวัด RS-C1 เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด RS-02 เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด 3MCC-CPCDH เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด ส่วนการวัดทั้งหมดเป็นชุดวัด 1 ชุดวัด ส่วนการวัดทั้งหมดเป็นชุดวัด 1 ชุดวัด เครื่องมือวัดรายการที่ 01 เป็นชุดวัด เครื่องอุปโภคบริโภค 01, 03 เป็นชุดวัด RS-C1 เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด RS-02 เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด 3MCC-CPCDH เป็นชุดวัด 1 ชุดวัด ส่วนการวัดทั้งหมดเป็นชุดวัด 1 ชุดวัด ส่วนการวัดทั้งหมดเป็นชุดวัด 1 ชุดวัด

☒ ปกติ ☐ มีดปกติ	☒ ปกติ ☐ มีดปกติ
(นาย.....) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวนบุรี อุตสาหกรรม จำกัด	(นาย..... จิตรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พทก.พทท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกล้อต	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับรักษาหน้าเขีย	4.1	399	6.0	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับรักษาหน้าเขีย	3.9	399	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับรักษาหน้าเขีย	4.9	393	6.1	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถักรับรักษาหน้าเขีย	จิกร๑	จิกร๑	จิกร๑	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถักรับรักษาหน้าเขีย	10.3	393	1.7	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถักรับรักษาหน้าเขีย	9.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถักรับรักษาหน้าเขีย	10.6	393	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคูล	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคูล	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.4	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิกร๑	จิกร๑	จิกร๑	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.4	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลุ่กลอย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	379	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	342	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	342	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ช็อค	ช็อค	ช็อค	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	342	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	ช็อค	ช็อค	ช็อค	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	399	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	399	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	ช็อค	ช็อค	ช็อค	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.9	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.8	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	392	30	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	391	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไขเสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	393	3.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	393	3.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	391	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	393	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	392	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	397	3.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	387	5.4	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	8.8	393	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	8.9	393	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเทียว อาคารอินเตอร์	8.7	393	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเทียว อาคารอินเตอร์	8.9	393	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.0	393	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.1	392	10.2	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเทียว อาคารจอดรถ	3.9	399	6.5	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเทียว อาคารจอดรถ	4.0	399	6.7	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	399	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตตะวันออก OB	5.0	392	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	393	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	393	12.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	392	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	398	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	391	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพลีเมอร์อาคารอินเตอร์	2.8	391	10.2	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพลีเมอร์อาคารอินเตอร์	2.9	391	10.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย ICT-ESNP1/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	Low level	394	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกสูบ	การติดตั้งเซ็นเซอร์ / เซลล์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	จัดละวินธอน Cargo	Lowlevel	375	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	จัดละวินธอน Cargo	3.1	398	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	จัดละวินธอน Cargo	2.8	399	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	2.0	389	9.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	9.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	387	9.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	9.0	386	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.8	386	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	389	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	389	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Lowlevel	389	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Lowlevel	389	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	396	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Lowlevel	396	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	393	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	393	10.6	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Lowlevel	395	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Lowlevel	396	1.8	/	/	/	

PS-01 มีตัวถัง 1 ชิ้น, PS-09 มีตัวถัง 1 ชิ้น, SNMCC-03 DDM มีตัวถัง 1 ชิ้น
 มีภาชนะเก็บของ AOT มีตัวถัง 2 ชิ้น มีลิ้นชักแช่ มีตัวถัง 2 ชิ้น

ลงชื่อ.....  ผู้ประกอบ (นายณรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวนชัย อีทีเคเอ็ม จำกัด	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจงาน ✓ ปกติ X ผิดปกติ (นายสุชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.9	0.4	7.6	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.4	6.0	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	4.3	0.4	6.6	/	X	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	10.0	0.10	1.6	/	-	-	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	10.0	0.10	1.6	/	-	-	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	10.0	0.10	1.6	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.4	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.4	6.7	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.6	0.4	6.7	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	7.7	0.4	0.6	/	-	-	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับรับสภาพน้ำเสีย	0.10	0.10	0.10	/	-	-	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกยก	การสืบละหือ / เบื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	0.6	0.92	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	0.4	0.92	6.7	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	0.5	0.92	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.07	0.93	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.03	0.92	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.03	0.92	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.07	0.93	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.10	0.92	0.10	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.1	0.92	0.9	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	0.10	0.92	0.10	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.10	0.92	0.10	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.1	0.92	0.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	0.7	0.92	0.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	0.7	0.92	0.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	0.9	0.92	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	0.9	0.92	0.9	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.0	0.92	0.9	/	-	/	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	0.6	0.92	0.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบกล้อง	การเชื่อมต่อ / สื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	3.42	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.5	3.43	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.12	3.42	3.12	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.7	3.42	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	7.4	3.43	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.12	3.42	3.12	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.12	3.42	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	3.42	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	3.43	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	4.7	3.42	3.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	4.8	3.41	3.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อากาศในท่อ	3.0	3.41	2.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อากาศในท่อ	3.0	3.42	2.6	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อากาศในท่อ	10.12	3.42	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อากาศในท่อ	10.12	3.41	2.3	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อากาศออก	2.6	3.41	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อากาศออก	2.6	3.42	10.7	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อากาศออก	4.7	3.42	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อากาศออก	4.6	3.41	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	3.42	11.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	3.43	11.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งใน OB	10.12	3.42	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งใน OB	10.12	3.43	10.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งใน OB	2.9	3.44	11.5	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งใน OB	2.8	3.44	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	10.12	3.41	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	10.12	3.42	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โมเลกุลอากาศในท่อ	3.1	3.41	10.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โมเลกุลอากาศในท่อ	3.2	3.42	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตติ้งใน Cargo	2.9	3.41	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การสิ้นเปลือง / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	37.7	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	37.7	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	37.7	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.7	37.6	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	37.7	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.10	37.7	5.10	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	37.7	6.2	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบริเวณ Dom	3.6	38.3	2.7	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบริเวณ Dom	2.9	38.7	2.3	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบริเวณ Dom	3.10	37.7	3.0	/	X	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบริเวณ Dom	3.10	37.7	3.0	/	X	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.10	37.6	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.10	37.6	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	7.0	37.5	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.10	37.5	3.10	/	/	/	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.10	37.7	2.3	/	/	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.10	37.7	3.10	/	/	/	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	37.0	11.1	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.2	37.1	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	3.10	37.0	1.3	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	3.10	37.1	1.4	/	/	/	

[illegible]

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเชิงเทียบ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	4.1	0.93	6.2	/	X	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	3.9	0.93	6.3	/	X	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	4.6	0.92	6.7	/	X	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	8.10	0.10	0.10	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	10.1	0.93	1.7	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	10.2	0.92	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับน้ำเสียหน้าเสีย	10.4	0.93	1.7	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บกากมูล	3.5	3.43	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บกากมูล	3.6	3.93	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร 01	บ่อเก็บกากมูล	3.6	3.93	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.3	3.93	0.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	0.92	0.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	0.94	0.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.5	0.93	0.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	0.93	0.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	0.92	0.7	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	0.93	0.6	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	9.0	0.94	4.1	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	9.1	0.92	3.9	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.10	0.93	8.10	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.6	0.93	4.0	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	9.0	0.93	3.9	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	0.92	0.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	0.93	0.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.9	0.92	0.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	9.0	0.93	0.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบล็อก	การตั้งเงื่อนไข / ปิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	0.5	0.95	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	0.4	0.97	6.7	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	0.5	0.93	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	0.97	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.03	0.93	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถวณผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.03	0.93	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.09	0.93	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถวณผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถวณผสมคลอรีน-01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถวณผสมคลอรีน-01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน-01	บ่อสูบลมกลอน	0.150	0.150	0.150	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน-02	บ่อสูบลมกลอน	0.3	0.93	0.7	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน-03	บ่อสูบลมกลอน	0.150	0.150	0.150	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน-04	บ่อสูบลมกลอน	0.7	0.93	0.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน-05	บ่อสูบลมกลอน	0.5	0.97	0.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอนลอย-01	บ่อสูบลมกลอน	0.150	0.150	0.150	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอนลอย-02	บ่อสูบลมกลอน	0.7	0.97	0.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน-06	อาคารวิศวกรรม	0.9	0.93	0.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน-07	อาคารวิศวกรรม	0.6	0.97	0.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	0.9	0.97	0.8	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวิศวกรรม	15.0	0.93	0.3	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวิศวกรรม	15.7	0.93	0.3	/	-	/	
55	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวิศวกรรม	1.3	0.97	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวิศวกรรม	0.9	0.93	0.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์-03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถวณผสมโพสิเมอร์-03	อาคารวิศวกรรม	1.3	0.91	0.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารวิศวกรรม	0.7	0.97	0.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารวิศวกรรม	0.6	0.97	0.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสาขากีฏวิทยา ประจำวันที่ 13 เดือน กย พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานีที่ส่ง	การตรวจวัด			ระบบคู่ควบ	ระบบลูกต่อ	การขึ้นละเหิน / เสิ้ด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	3.9	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	3.3	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.1	3.1	3.1	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.4	3.0	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.1	3.7	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.1	3.1	3.1	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.1	3.1	3.1	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	3.1	2.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	3.3	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.7	3.9	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.6	3.2	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารสินค้า	3.7	3.9	3.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารสินค้า	3.9	3.3	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารสินค้า	3.0	3.9	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารสินค้า	3.1	3.3	2.3	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	2.7	3.9	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	3.0	3.9	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	3.9	6.3	/	X	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.1	3.7	6.4	/	X	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.9	3.9	10.7	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	3.9	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตกะวินออก OB	3.0	3.9	10.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตกะวินออก OB	2.9	3.7	10.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตกะวินออก OB	2.9	3.9	10.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตกะวินออก OB	2.6	3.9	10.6	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	3.9	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	3.3	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ปล่อยน้ำเสียจากพื้นที่	3.1	3.9	10.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ปล่อยน้ำเสียจากพื้นที่	3.1	3.9	10.6	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียGCT-ESNP1-1	ฟิตกะวินออก Cargo	3.9	3.9	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การขึ้นเตือน / โลด	หมายเหตุ
			Amper	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	8.0	9.73	10.7	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	8.6	9.93	10.6	/	/	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	9.0	9.97	10.7	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	9.99	9.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	9.90	9.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	9.10	9.10	9.10	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	9.99	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	9.87	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.7	9.88	9.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	9.99	9.9	/	X	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	9.99	9.9	/	X	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	9.97	9.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	9.99	9.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.9	9.94	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.10	9.10	9.10	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสีย ส้วมบ้านท่า	ส้วมบ้านท่า	Low level	9.99	9.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสีย ส้วมบ้านท่า	ส้วมบ้านท่า	9.10	9.10	9.10	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน	9.1	9.99	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน	9.3	9.99	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน	Low level	9.94	1.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน	Low level	9.95	1.9	/	/	/	

[illegible]

ชื่อ (นามสกุล) ตำแหน่ง (นายสุวิทย์ นามสกุล) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท หรืออยู่ บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ผู้รับรอง	ชื่อ (นามสกุล) ตำแหน่ง (นายสุวิทย์ นามสกุล) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ผู้ตรวจตอบ ปกติ ผิดปกติ
--	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การสืบละเหิน / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	392	1.1	✓	X	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	1.0	✓	X	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	1.0	✓	X	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	392	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	392	1.7	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.7	392	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	1.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	1.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	1.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.5	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.5	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.7	392	3.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.6	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.9	391	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.7	✓	-	✓	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบล็อก	การเตือนเสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	393	1.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.5	392	1.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.7	391	1.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนตะกอน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องทวนตะกอน-01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบละกอน-01	บ่อสูบละกอน	7.7	393	3.6	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบละกอน-02	บ่อสูบละกอน	7.9	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบละกอน-03	บ่อสูบละกอน	7.7	393	3.6	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบละกอน-04	บ่อสูบละกอน	7.7	392	3.3	✓	X	-	
47	เครื่องสูบละกอน-05	บ่อสูบละกอน	7.5	391	3.2	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบละกอนลอย-01	บ่อสูบละกอน	7.7	393	3.6	✓	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย-02	บ่อสูบละกอน	7.7	392	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบละกอน-06	อาคารวัดตะกอน	7.8	391	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบละกอน-07	อาคารวัดตะกอน	7.6	393	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องขี้นอากาศ-01	อาคารวัดตะกอน	7.9	391	3.8	✓	-	✓	
53	เครื่องขี้นอากาศ-02	อาคารวัดตะกอน	15.8	392	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องขี้นอากาศ-03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	3.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน-01	อาคารวัดตะกอน	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.9	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผงโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	3.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารวัดตะกอน	3.7	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่วิ่ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกสูบ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.8	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.3	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.2	391	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.1	392	1.5	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	391	3.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.9	398	1.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	399	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	386	3.6	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	385	3.7	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	2.4	398	2.7	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	2.7	397	2.6	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเทียว อาคารอินเตอร์	Low level	392	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเทียว อาคารอินเตอร์	Low level	393	2.7	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตโต้ อาคารจอหอ	3.0	393	10.7	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตโต้ อาคารจอหอ	3.1	391	10.6	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเทียว อาคารจอหอ	1.1	391	1.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเทียว อาคารจอหอ	1.2	392	1.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	395	10.5	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	396	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.1	392	3.1	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	393	3.2	✓	✗	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.5	391	11.2	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.6	392	11.1	✓	✓	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.7	388	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	389	11.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตเตอร์กากอาหารในโรง	3.2	389	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตเตอร์กากอาหารในโรง	3.3	388	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันบน Cargo	3.1	397	10.1	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการอุบัติเหตุ	สถานที่เกิด	การตรวจวัด			ระบบเตือนภัย	ระบบกล้อง	การสืบละเมิด / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	392	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.8	393	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.9	392	10.7	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	387	1.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	388	1.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ทำงาน	ทำงาน	ทำงาน	✓	✓	✓	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.1	387	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	8.8	393	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	8.9	391	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	391	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	low level	393	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.7	391	3.0	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.8	395	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บันทึกลับ	บันทึกลับ	8.5	398	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บันทึกลับ	บันทึกลับ	ทำงาน	ทำงาน	ทำงาน	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	397	22.9	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ทำงาน	ทำงาน	ทำงาน	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	391	10.9	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	393	10.8	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: 1. มีมติเห็นชอบ 01, 11 มีมติไม่เห็นชอบ 01, 03 มีมติเห็นชอบ 01, 03 มีมติไม่เห็นชอบ 01 มีมติเห็นชอบ 01
 ISCI มีมติเห็นชอบ 1 เห็นชอบ ISCI มีมติเห็นชอบ 1 เห็นชอบ, สมทบ-02 มีมติเห็นชอบ 1 เห็นชอบ
 นำมาพิจารณาพิจารณาเป็นมติที่ 2 เห็นชอบ, นำมาพิจารณาพิจารณาเป็นมติที่ 3 เห็นชอบ

Figure 1 illustrates the research instrument, showing two versions of a questionnaire. The left version is for the 'ผู้รับรอง' (Authorized Person) and includes fields for 'นาย/นาง/นางสาว' (Mr./Mrs./Ms.), 'ตำแหน่ง' (Position), 'บริษัท/หน่วยงาน/สถานศึกษา' (Company/Agency/Educational Institution), and 'วันที่' (Date). The right version is for the 'ผู้ตรวจสอบ' (Reviewer) and includes a table for 'ประวัติ' (History) with '✓' and 'X' marks, and fields for 'นาย/นาง/นางสาว' (Mr./Mrs./Ms.), 'ตำแหน่ง' (Position), 'บริษัท/หน่วยงาน/สถานศึกษา' (Company/Agency/Educational Institution), and 'วันที่' (Date).

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุกควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสิ้นเปลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับกลิ่นภายใน	1.1	391	1.1	✓	×	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับกลิ่นภายใน	3.9	392	6.0	✓	×	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับกลิ่นภายใน	1.2	390	6.0	✓	×	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับกลิ่นภายใน	3.7	393	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับกลิ่นภายใน	10.3	391	1.2	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับกลิ่นภายใน	9.9	393	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับกลิ่นภายใน	10.6	391	1.2	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับกลิ่นภายใน	3.5	392	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับกลิ่นภายใน	3.6	391	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับกลิ่นภายใน	3.5	393	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับกลิ่นภายใน	2.8	391	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับกลิ่นภายใน	2.6	390	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับกลิ่นภายใน	2.9	392	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับกลิ่นภายใน	3.8	393	3.8	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับกลิ่นภายใน	2.6	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับกลิ่นภายใน	2.5	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับกลิ่นภายใน	2.2	391	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับกลิ่นภายใน	8.0	392	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับกลิ่นภายใน	8.1	391	1.1	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับกลิ่นภายใน	3.7	393	3.7	✓	-	✓	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 21	ถังรับกลิ่นภายใน	2.8	392	3.2	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 22	ถังรับกลิ่นภายใน	2.9	391	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 23	ถังรับกลิ่นภายใน	2.2	393	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 24	ถังรับกลิ่นภายใน	2.8	393	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 25	ถังรับกลิ่นภายใน	2.9	391	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 26	ถังรับกลิ่นภายใน	2.5	393	3.8	✓	-	✓	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักตุน	การสิ้นเปลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.5	391	8.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	8.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	8.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรวนเลนคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรวนเลนคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องวัดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องวัดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.73	393	3.5	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.9	393	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.73	393	3.5	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.6	392	3.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.5	391	3.4	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.73	393	3.5	✓	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.5	391	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.9	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.6	✓	-	✓	
52	เครื่องยึ้อากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องยึ้อากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	393	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องยึ้อากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.0	✓	-	-	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรวนเลนโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	393	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคู่ควบคุม	ระบบลูกคอย	การตั้งอะไหล่ / สีอะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	8.1	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	8.1	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ข้างๆ	ข้างๆ	ข้างๆ	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.8	390	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.7	390	1.1	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ข้างๆ	ข้างๆ	ข้างๆ	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	391	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.1	391	1.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	392	1.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	383	5.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	381	5.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	8.7	390	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	8.8	391	2.9	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	393	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	392	2.7	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	8.7	388	10.7	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	2.8	389	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	1.1	381	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	1.5	385	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	384	11.2	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.5	385	11.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก OB	3.0	380	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก OB	3.1	381	10.7	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งนอก OB	low level	387	11.3	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งนอก OB	low level	388	11.2	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	391	11.3	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	390	11.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพรงเก็บกากอาหารปลา	low level	390	10.7	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพรงเก็บกากอาหารปลา	low level	391	10.8	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก Cargo	low level	393	10.3	✓	✓	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การขึ้นทะเบียน / เสือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	39.8	10.2	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	39.1	10.9	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	39.2	10.8	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	8.8	38.8	8.6	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.7	38.8	8.5	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ข้างๆ	ข้างๆ	ข้างๆ	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.3	38.7	8.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	9.0	38.7	7.7	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	8.9	38.8	8.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	Low level	38.8	8.8	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	Low level	38.9	8.7	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	39.1	8.0	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	39.2	8.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	8.8	39.3	8.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ข้างๆ	ข้างๆ	ข้างๆ	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	39.3	29.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ข้างๆ	ข้างๆ	ข้างๆ	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	39.0	10.9	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	39.1	10.8	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.8	1.7	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.3	1.8	✓	✓	✓	

[illegible]

ส4ชื้อ.....ผู้รับรอง.....
(นาย.....)
หัวหน้าแผนกช่าง
บริษัท พรวิชัย สันติวัฒน์ จำกัด

เลขที่ [REDACTED] X ผด.บค.
 ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุรชัย จิตา)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
 ผด.บค.

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	390	6.0	✓	✗	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	391	6.0	✓	✗	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	390	6.1	✓	✗	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	393	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	393	1.8	✓	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	391	1.7	✓	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	390	1.7	✓	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.1	392	6.6	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.1	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.3	390	6.5	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.7	✓	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	390	3.7	✓	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.8	✓	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.6	✓	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.5	✓	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	390	3.6	✓	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.9	✓	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	4.0	✓	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	4.1	✓	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.8	✓	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.9	✓	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.9	✓	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.6	✓	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.5	✓	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.6	390	3.7	✓	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	391	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องถนอมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลอย -01	บ่อสูบลอย	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลอย -02	บ่อสูบลอย	7.8	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลอย -03	บ่อสูบลอย	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลอย -04	บ่อสูบลอย	7.7	393	3.1	✓	✗	✓	
47	เครื่องสูบลอย -05	บ่อสูบลอย	7.6	391	3.3	✓	✗	✓	
48	เครื่องสูบลอยลอย -01	บ่อสูบลอย	3.7	393	3.7	✓	✗	-	
49	เครื่องสูบลอยลอย -02	บ่อสูบลอย	7.7	393	3.7	✓	✗	✓	
50	เครื่องสูบลอย -06	อาคารวัดลอย	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลอย -07	อาคารวัดลอย	7.7	391	3.6	✓	-	✓	
52	เครื่องเติมอากาศ -01	อาคารวัดลอย	7.8	392	3.6	✓	-	✓	
53	เครื่องเติมอากาศ -02	อาคารวัดลอย	15.8	391	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องเติมอากาศ -03	อาคารวัดลอย	15.7	391	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องเติมอากาศ -01	อาคารวัดลอย	1.7	392	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดลอย	0.6	393	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดลอย	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดลอย	1.9	392	29.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดลอย	3.7	391	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดลอย	3.8	392	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	6.1	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	6.3	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	low level	3.7	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	low level	3.6	1.7	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	3.8	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.1	396	1.5	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.3	395	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.7	390	3.6	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	391	3.7	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	7.9	387	2.7	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	7.8	388	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	3.9	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	3.9	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.0	394	10.7	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.1	393	10.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.5	389	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.6	388	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	391	10.5	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	392	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตได้อาคาร OB	low level	3.9	12.0	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตได้อาคาร OB	low level	3.9	12.0	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตได้อาคาร OB	2.7	391	11.8	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตได้อาคาร OB	2.8	392	11.9	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	392	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.5	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำสารเคมี	3.2	392	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำสารเคมี	3.3	391	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.9	389	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.8	390	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.8	392	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.9	391	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	3.8	3.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	3.8	3.9	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	low level	3.8	3.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.7	390	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.8	391	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	3.9	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	3.9	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	390	3.2	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	391	3.3	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	398	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	393	3.7	✓	✓	✓	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	3.9	2.7	✓	✗	-	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	393	3.7	✓	✗	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	388	11.2	✓	✗	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	387	11.1	✓	✗	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4	ลานจอดรถ Cargo	low level	3.9	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4	ลานจอดรถ Cargo	low level	3.9	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1, 1.8 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2, 2.8 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3, 3.1 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4, 4.1 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01, 0.1 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02, 0.2 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03, 0.3 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04, 0.4 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05, 0.5 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก, 0.6 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า, 0.7 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า, 0.8 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3, 0.9 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3, 1.0 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, 1.1 ลิ้นชัก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, 1.2 ลิ้นชัก

ลงชื่อ (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) ผู้รับรอง
ลงชื่อ (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) ผู้ตรวจ
ลงชื่อ (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) ผู้ตรวจ
ลงชื่อ (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) ผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มรวม	ระบบกลอด	การเปลี่ยนแปลง / เติบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.0	✓	X	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	✓	X	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.2	391	6.1	✓	X	✓	
4	เครื่องผสมอากาศ - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	หวัง๓	หวัง๓	หวัง๓	✓	-	-	
5	เครื่องผสมอากาศ - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.๗	✓	-	✓	
6	เครื่องผสมอากาศ - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องผสมอากาศ - 04	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.1	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องผสมอากาศ - 05	บ่อผสมอากาศ	๗.8	392	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องผสมอากาศ - 06	บ่อผสมอากาศ	๗.8	393	3.๗	✓	-	✓	
13	เครื่องผสมอากาศ - 07	บ่อผสมอากาศ	๗.9	391	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องผสมอากาศ - 08	บ่อผสมอากาศ	๗.6	391	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องผสมอากาศ - 09	บ่อผสมอากาศ	๗.6	391	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องผสมอากาศ - 10	บ่อผสมอากาศ	๗.5	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องผสมอากาศ - 11	บ่อผสมอากาศ	๗.๗	391	3.9	✓	-	✓	
18	เครื่องผสมอากาศ - 12	บ่อผสมอากาศ	8.0	391	4.0	✓	-	✓	
19	เครื่องผสมอากาศ - 13	บ่อผสมอากาศ	8.1	392	4.1	✓	-	✓	
20	เครื่องผสมอากาศ - 14	บ่อผสมอากาศ	หวัง๓	หวัง๓	หวัง๓	✓	-	-	
21	เครื่องผสมอากาศ - 15	บ่อผสมอากาศ	๗.8	393	3.๗	✓	-	✓	
22	เครื่องผสมอากาศ - 16	บ่อผสมอากาศ	๗.9	392	4.0	✓	-	✓	
23	เครื่องผสมอากาศ - 17	บ่อผสมอากาศ	๗.๗	391	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องผสมอากาศ - 18	บ่อผสมอากาศ	๗.8	391	3.3	✓	-	✓	
25	เครื่องผสมอากาศ - 19	บ่อผสมอากาศ	8.0	392	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องผสมอากาศ - 20	บ่อผสมอากาศ	๗.5	392	3.8	✓	-	✓	
27	ถักรอบ Multimed	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
28	ถักรอบ Multimed	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลอย	การสังเกตเห็น / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	391	8.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	8.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	8.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.7	392	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	3.9	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	3.7	392	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	3.6	391	3.5	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	3.5	393	3.2	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.7	392	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -02	บ่อสูบลบตะกอน	3.7	391	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	393	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.7	392	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	2.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	✓	-	✓	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง / เติบโต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.1	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	391	6.1	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.6	389	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.3	388	1.5	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	391	6.1	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	391	6.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	391	1.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	393	1.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	381	3.4	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	380	3.3	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	8.8	390	2.3	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	8.9	391	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.3	389	2.3	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.9	390	2.3	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอหอ	low level	388	10.5	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอหอ	low level	389	10.3	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอหอ	1.3	389	1.6	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอหอ	1.1	388	1.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	388	10.3	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	389	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ บ่อ OB	low level	389	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ บ่อ OB	low level	388	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ บ่อ OB	2.6	389	11.5	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ บ่อ OB	2.6	388	11.6	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	389	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	390	11.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีบ่งการอินไลน์	3.2	388	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีบ่งการอินไลน์	3.1	389	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ บ่อ Cargo	3.0	391	10.5	✓	✓	✓	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบกล้อง	การเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศะวิน BN Cargo	3.0	392	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวิน BN Cargo	3.0	390	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวิน BN Cargo	3.1	389	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.0	385	5.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.1	386	5.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.7	377	5.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.1	384	5.7	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถลัด Dom	8.9	387	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถลัด Dom	8.8	386	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถลัด Dom	8.7	389	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถลัด Dom	8.8	390	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	389	2.9	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	2.8	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	8.9	394	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	3.7	377	5.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	393	2.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.7	377	5.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	389	10.9	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	390	10.8	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ	low level	394	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ	low level	393	1.7	✓	✓	✓	

[illegible]

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเห็น / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	391	6.3	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.7๓	391๓	3.7๓	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.8	393	3.7	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.7๓	391๓	3.7๓	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.5	392	3.5	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.6	391	3.8	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.7๓	391๓	3.7๓	✓	X	✓	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.6	392	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.5	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.7	392	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.6	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	392	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	3.7	393	3.9	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.7	393	2.9	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟลูมิลด์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟลูมิลด์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถวนผสมฟลูมิลด์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	2.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.7	392	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.7	393	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การตั้งระบบเตือน / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	39.1	10.0	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	39.2	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	39.1	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-01	Bay 5	low level	38.9	5.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-01	Bay 5	low level	38.8	5.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-02	Bay 4	1.5	38.7	5.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-03	ลานจอดรถติด Dom	8.8	38.1	2.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-03	ลานจอดรถติด Dom	9.0	38.2	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	38.6	2.8	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	38.7	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-05	VIP (Dom)	7.5	38.6	3.2	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCM-05	VIP (Dom)	7.6	38.7	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	38.9	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	39.1	22.6	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	39.0	10.9	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.5	39.1	10.8	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	39.1	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	39.5	1.7	✓	✓	✓	

 เลขที่..... ผู้รับรอง..... (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวิทย์ อีทีเค จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งปรือ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10600	 เลขที่..... ผู้ตรวจตรา..... (นายสุรชัย จิตา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บก.บช.
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไข / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	41	392	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.92	392	3.92	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.3	393	1.4	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.3	393	1.8	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.4	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	392	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.8	392	3.6	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.4	392	4.0	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	392	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.2	392	4.2	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.9	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	4.0	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.4	392	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.5	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.5	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.8	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคุ้มครอง	ระบบกักตุน	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.03	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.03	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	393	3.6	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	3.6	393	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	3.5	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอนลอย -01	บ่อสูบลมกลอน	3.7	393	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอนลอย -02	บ่อสูบลมกลอน	3.4	392	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูออรีน-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมฟลูออรีน -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมถังผสมฟลูออรีน -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลอย	การเตือนเสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำย -04	บ่อสูบน้ำยแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำย -05	บ่อสูบน้ำยแบบที่ 2	3.2	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-01	3.93	393	3.93	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-01	3.9	393	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำย -03	PS-01	3.6	393	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-02	3.93	393	3.93	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-02	low level	3.86	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำย -01	PS-03	3.3	393	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำย -02	PS-03	3.4	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	390	5.0	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	390	5.0	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	3.9	389	9.3	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	3.0	388	9.8	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	390	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	390	9.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอตรง	2.9	392	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอตรง	3.0	392	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอตรง	low level	391	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอตรง	low level	391	6.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำย MO-SNP/1	MO	2.9	395	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำย MO-SNP/1	MO	2.8	395	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำยOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	396	10.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำยOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	396	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำยOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	low level	395	11.0	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำยOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	low level	395	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำย GSE-SP/1	GSE	2.8	389	11.2	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำย GSE-SP/1	GSE	2.9	389	11.0	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำย OM-SP/1	โพรเบกซ์อาคารนิคม	2.9	389	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำย OM-SP/2	โพรเบกซ์อาคารนิคม	3.3	389	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำยCT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	2.9	389	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุียบครบ	ระบบกลอย	การตั้งและเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศคะวินนา Cargo	2.9	389	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศคะวินนา Cargo	3.0	390	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศคะวินนา Cargo	3.1	390	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.6	386	5.5	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.6	389	5.5	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.7	390	5.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	389	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	low level	388	2.4	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	low level	388	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	386	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	386	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	386	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	386	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	2.9	395	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	390	3.7	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	392	931	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	390	3.7	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	382	10.6	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	388	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	389	9.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	389	1.8	/	/	/	

10/01/2020 01.14 10/01/2020 01.03 10/01/2020 01.06
 05-01 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02
 05-02 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02
 05-02 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02 10/01/2020 05-02

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบเสาะ / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	395	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.9	395	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	395	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	394	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	394	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถาวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถาวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	8.0	393	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	7.4	393	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	7.8	394	4.2	/	X	/	
48	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -01	บ่อสูบลบตะกอน	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -02	บ่อสูบลบตะกอน	7.5	394	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	8.0	395	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	7.7	395	4.1	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	7.9	396	3.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	16.2	396	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.9	396	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	398	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟต -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	398	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟอสเฟต -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถวนผสมฟอสเฟต -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	397	2.9	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	396	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	396	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 90 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสื่อสารเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิกัดบริเวณ Cargo	Low level	399	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดบริเวณ Cargo	2.8	393	10.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดบริเวณ Cargo	3.0	392	10.3	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.2	390	9.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	390	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	389	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.9	385	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.9	386	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	391	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	389	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	398	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	393	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	392	23.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	394	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	395	10.4	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.8	392	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	6.9	393	1.8	/	/	/	

[illegible]

Figure 1 illustrates the process of identifying and classifying information. The diagram shows two paths from a central point. The left path leads to a box labeled "ข้อมูล" (Information) and then to a box labeled "ผู้รับรอง" (Endorser). Below this, it says "(นายอรรถศักดิ์ เจริญสุข)" and "หัวหน้าแผนกช่าง". The right path leads to a box labeled "ข้อมูล" (Information) and then to a box labeled "ผู้ตรวจสอบ" (Inspector). To the right of this box are two smaller boxes: one with a checkmark and the word "ปกติ" (Normal), and another with an "X" and the word "ผิดปกติ" (Abnormal). Below this, it says "(นายสุทธชัย จิธา)" and "เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน".

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปลอดภัย	การสังเกต / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	392	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.8	392	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	392	6.9	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องรวมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องรวมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.3	392	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	4.8	393	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	4.9	393	3.9	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	2.1	394	4.1	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.3	392	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	4.6	394	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	8.0	395	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.4	395	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.9	393	3.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.8	393	3.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	394	3.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	394	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพธิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพธิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องรวมผสมโพธิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	2.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.8	394	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.4	395	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การสืบละเมิด / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	396	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	395	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	396	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	392	3.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	392	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.96	392	3.96	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.3	391	5.3	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	9.0	386	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.8	386	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	London	389	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	London	389	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.4	395	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.4	395	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.1	392	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.96	390	3.96	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	London	396	39.6	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.96	390	3.96	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	394	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	393	10.6	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	5.8	395	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.0	395	1.9	/	/	/	

ชื่อ..... ผู้โทร..... (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พววิชัย จำกัด ถนน..... อำเภอ..... จังหวัด.....	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ชื่อ..... ผู้ตรวจ..... (นายสุรชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พววิ.พวช.
--	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา ประจําวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุมระบบ	ระบบกลไก	การวิเคราะห์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.2	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	394	6.3	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	6.4	/	/	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	393	1.6	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.9	393	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	395	6.7	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	395	6.8	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	394	6.6	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	394	4.0	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.1	394	3.7	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	394	3.9	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	395	3.8	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.4	395	3.4	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	395	4.0	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	394	3.5	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.1	394	3.6	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	394	3.9	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	393	3.7	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.7	393	3.5	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	393	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 99 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การตั้งระดับ / เติบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	392	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	391	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	391	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	392	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	392	3.5	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.5	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	393	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	16.1	399	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.4	399	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	399	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิโบลอร์ -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิโบลอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมฟลิโบลอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	24.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.4	391	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันและสารพิษ ประจำวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่เสร็จ	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปล่อย	การกลับประจุแบบ / เสิร์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	390	6.5	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	390	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิก	จิก	จิก	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	2.9	396	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.3	395	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิก	จิก	จิก	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	396	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	396	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	397	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	389	5.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	389	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกได้ อาคารสินค้า	9.0	391	3.0	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิกได้ อาคารสินค้า	8.9	391	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกสินค้า อาคารสินค้า	9.1	395	2.2	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิกสินค้า อาคารสินค้า	9.0	394	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกได้ อาคารจอดรถ	2.9	389	10.2	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จิกได้ อาคารจอดรถ	3.0	389	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกสินค้า อาคารจอดรถ	3.8	391	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จิกสินค้า อาคารจอดรถ	3.9	391	6.6	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	390	10.7	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	จิกระบบ OB	2.8	387	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	จิกระบบ OB	2.9	388	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	จิกระบบ OB	Low level	389	11.3	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	จิกระบบ OB	Low level	389	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	392	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	393	10.2	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจืด	3.0	391	11.2	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจืด	3.1	391	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	จิกระบบ Cargo	2.9	396	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกกล	การสืบสวน / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	375	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	392	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	393	10.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.8	387	5.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	5.0	387	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.4	382	5.7	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถลิ้น Dom	8.9	384	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถลิ้น Dom	9.2	385	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถลิ้น Dom	Low level	389	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถลิ้น Dom	Low level	390	2.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	394	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	394	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	396	1.9	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	398	23.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	394	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	394	10.6	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	397	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	396	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: เก็บข้อมูลจาก 01.14 มีสัตว์, เก็บข้อมูลจาก 01.05 มีสัตว์, เก็บข้อมูลจาก 01.06 มีสัตว์, เก็บ
 PS-01 มีสัตว์ 1 ตัว, PS-02 มีสัตว์ 1 ตัว, SNMCC-02 DOM มีสัตว์ 1 ตัว,
 เก็บข้อมูลจาก AOT มีสัตว์ 2 ตัว, เก็บข้อมูล มีสัตว์ 2 ตัว

0450 0450

✓	ปกติ
X	ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

(นายจตุรงค์ เจริญกุล)

(นายศกชัย จีงา)

பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை

.....

0 0 0 0 0 0

10. *Phyllanthus* *sp.*

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเพื่อ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.8	394	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	394	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	395	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	395	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	394	4.0	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.1	394	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	394	4.1	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.70	393	3.70	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	393	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.6	393	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.9	392	3.8	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.4	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	0.9	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	1.6	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิโบลอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.8	393	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิโบลอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมฟลิโบลอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	28.2	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังล้างพลาท -01	อาคารวัดตะกอน	5.4	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังล้างพลาท -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบสื่อสาร	การตั้งเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	397.5	18.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	394	18.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	394	18.8	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	2.2	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	5.1	389	2.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	จิริด	จิริด	จิริด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	4.5	389	5.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.0	385	3.0	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.9	386	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	388	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	389	2.4	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	391	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.5	391	3.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	395	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	จิริด	จิริด	จิริด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	396	24.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จิริด	จิริด	จิริด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	395	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	395	10.3	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.1	/	/	/	

ชื่อ..... ผู้รับรอง.....

(นายคุณุตม์ เจริญสุข)

หัวหน้าแผนกช่าง

บริษัท พรวนชัย อื่นตามใบแจ้งเกิด

ชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ.....

(นายศุภชัย จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

ทุกข้อ

☒ ปกติ
 ☐ ผิดปกติ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบ ประจําวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเห็น / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	3.9	390	6.3	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	4.1	398	6.3	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	4.2	390	6.4	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	จิรัช	จิรัช	จิรัช	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถับริเวนสภาพน้ำเสีย	10.5	391	1.6	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.7	388	6.7	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	389	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	389	6.8	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	389	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.4	390	3.6	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	390	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	3.7	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.4	392	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	4.1	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิรัช	จิรัช	จิรัช	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.1	392	3.6	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.9	394	4.0	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.5	394	4.1	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบ. ประจำวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสืบเสาะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	392	6.9	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	4.4	390	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	4.9	390	3.5	/	X	-	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	4.6	391	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	4.4	391	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	8.0	391	3.7	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.5	389	3.8	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.2	389	4.0	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.2	389	0.9	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	389	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	390	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.8	390	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	390	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสาหร่าย -01	อาคารวัดตะกอน	5.4	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสาหร่าย -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขภาพนิคม ประจำวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่วิ่ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถอยกลับ	การสิ้นกะเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.5	390	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	390	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	390	3.7	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.4	392	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.0	393	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	390	3.7	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	394	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	392	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	393	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	388	5.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	389	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.9	390	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.8	390	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	9.1	394	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	9.0	394	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.9	391	11.2	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.8	392	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	3.7	392	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	3.9	391	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	9.6	388	11.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	9.9	389	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.1	388	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	387	10.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.4	391	11.6	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.5	391	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.6	392	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจุฬารานินโย	3.3	393	10.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจุฬารานินโย	3.0	392	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	2.9	390	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปลอดภัย	การเชื่อมต่ออื่น / เวิลด์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	390	18.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	394	18.8	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	395	18.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	399	5.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	393	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ชีวิต	ชีวิต	ชีวิต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	390	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	8.4	385	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถใต้ Dom	8.9	387	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	Low level	358	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถใต้ Dom	Low level	366	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.2	388	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	389	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ชีวิต	ชีวิต	ชีวิต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	396	23.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ชีวิต	ชีวิต	ชีวิต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	388	11.2	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	389	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	399	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	392	1.2	/	/	/	

PS-01 มีค่าเท่ากับ 1 ฐาน, PS-02 มีค่าเท่ากับ 1 ฐาน, SNMCC-02 PCM มีค่าเท่ากับ 1 ฐาน)
สัญญาณขาเข้า (มีค่าเท่ากับ 2 ฐาน) ผ่านตัวนำสัญญาณ ADT มีค่าเท่ากับ 2 ฐาน)

 ชื่อ..... นามสกุล..... (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีวงษ์ อีคอนครีต จำกัด	 ☒ ปกติ ☐ มีอุปสรรค ชื่อ..... นามสกุล..... (นายศุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บก.ททท.
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	399	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	399	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	399	3.9	/	-	/	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	399	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	399	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไปโครก - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไปโครก - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไปโครก - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.5	399	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.9	399	3.9	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.9	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.7	399	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	399	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	399	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
41	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	3.9	399	3.9	/	-	/	
44	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	3.9	399	3.6	/	-	/	
45	เครื่องสูบลม -03	บ่อสูบลม	3.9	399	3.9	/	-	/	
46	เครื่องสูบลม -04	บ่อสูบลม	7.6	392	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลม -05	บ่อสูบลม	7.5	399	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลม -06	บ่อสูบลม	3.9	399	3.9	/	X	/	
49	เครื่องสูบลม -07	บ่อสูบลม	7.7	391	3.9	/	-	/	
50	เครื่องสูบลม -08	อาคารวิศวกรรม	7.7	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลม -09	อาคารวิศวกรรม	7.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องสูบลม -10	อาคารวิศวกรรม	7.9	399	3.5	/	-	/	
53	เครื่องสูบลม -11	อาคารวิศวกรรม	16.9	393	0.9	/	-	/	
54	เครื่องสูบลม -12	อาคารวิศวกรรม	16.6	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องสูบลม -13	อาคารวิศวกรรม	1.9	399	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวิศวกรรม	0.9	399	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	/	-	/	
58	เครื่องถนอมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวิศวกรรม	5.6	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวิศวกรรม	5.9	399	3.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	8.9	399	3.9	/	-	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	394	1.6	/	-	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.9	/	-	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	9.9	399	3.9	/	-	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.9	391	2.4	/	-	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	393	4.5	/	-	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	399	4.9	/	-	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	10.9	393	5.9	/	-	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	10.9	393	5.7	/	-	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.9	393	2.7	/	-	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.9	399	4.9	/	-	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.7	392	2.5	/	-	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	8.9	399	2.7	/	-	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	3.6	393	10.5	/	-	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	3.1	399	10.2	/	-	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	3.1	391	6.3	/	-	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอร์จ	4.3	399	6.4	/	-	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.3	390	10.4	/	-	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.6	/	-	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	3.0	392	10.7	/	-	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	2.9	399	10.5	/	-	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	10.9	393	12.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	10.9	393	11.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	391	10.6	/	-	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	392	10.3	/	-	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพรเซสเซอร์อาคารอินเตอร์	2.9	392	10.7	/	-	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพรเซสเซอร์อาคารอินเตอร์	2.9	391	10.2	/	-	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	10.9	394	10.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	10.9	395	10.4	/	-	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	3.1	392	10.6	/	-	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	2.9	393	10.7	/	-	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	393	5.7	/	-	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	5.9	/	-	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.9	393	5.9	/	-	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	393	5.7	/	-	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	อาคารจอร์จ Dom	9.0	396	2.9	/	-	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	อาคารจอร์จ Dom	8.9	397	2.9	/	-	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	อาคารจอร์จ Dom	9.0	399	3.0	/	-	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	อาคารจอร์จ Dom	9.9	399	3.1	/	-	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	399	3.4	/	-	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	393	4.9	/	-	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	396	1.1	/	-	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	399	1.1	/	-	/	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	10.9	396	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.0	393	10.9	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	อาคารจอร์จ Cargo	2.0	393	10.9	/	-	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	อาคารจอร์จ Cargo	2.0	399	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	อาคารจอร์จ Cargo	10.9	394	1.9	/	-	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	อาคารจอร์จ Cargo	10.9	395	1.9	/	-	/	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย 01, 14 และ 15, เครื่องสูบน้ำเสีย 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 43

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.4	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.5	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.6	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.9	392	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.4	393	1.7	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.2	390	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	4.0	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.7	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.1	393	3.8	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.0	392	3.7	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.4	391	4.0	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.6	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.6	391	3.9	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.4	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.2	392	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.5	393	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การขึ้นทะเบียน / ปล่อย	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	390	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	390	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	390	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกำจัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกำจัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.90	390	3.90	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.6	390	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.90	390	3.90	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.4	390	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.9	390	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.90	390	3.90	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.4	390	4.0	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดละกอน	3.5	390	3.7	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดละกอน	3.6	390	3.5	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดละกอน	3.8	390	3.6	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดละกอน	15.9	390	0.09	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดละกอน	16.2	390	0.09	/	-	/	
55	เครื่องวัดละกอน -01	อาคารวัดละกอน	1.9	390	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดละกอน	0.0	390	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดละกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดละกอน	1.9	390	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดละกอน	5.6	390	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดละกอน	5.8	390	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคุ้มครอง	ระบบกลุ่ล	การเชื่อมต่อ / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	399	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	395	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.4	399	6.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.6	395	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	394	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.4	399	6.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.4	399	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	394	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.4	395	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	388	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	389	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	5.9	388	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.2	389	2.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	Low level	389	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	Low level	388	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอตรง	Low level	393	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอตรง	Low level	394	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอตรง	4.1	394	6.9	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอตรง	4.3	395	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	3.0	395	10.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.8	394	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	Low level	396	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	Low level	395	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	395	11.1	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	396	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.0	393	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.2	394	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรงต้มฆ่าเชื้อสารอินทรีย์	3.1	394	10.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรงต้มฆ่าเชื้อสารอินทรีย์	2.9	393	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	393	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลิ้ง	การสิ้นของเตา / เสิร์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-1	พิศตะวันนอก Cargo	2.8	373	10.2	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-2	พิศตะวันนอก Cargo	2.9	374	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-2	พิศตะวันนอก Cargo	3.1	373	10.3	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-01	Bay 5	4.8	371	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-01	Bay 5	5.0	371	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-02	Bay 4	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-02	Bay 4	4.5	387	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-03	ลานจอดรถลิฟต์ Dom	load	386	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-03	ลานจอดรถลิฟต์ Dom	load	387	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-04	ลานจอดรถลิฟต์ Dom	load	393	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-04	ลานจอดรถลิฟต์ Dom	load	394	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.4	399	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	392	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	396	4.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ บ้านพัก	บ้านพัก	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิฟต์สำนักงานท่า	สำนักงานท่า	load	391	23.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิฟต์สำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	374	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	373	10.3	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	load	373	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิฟต์ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	load	374	1.1	/	/	/	

หมายเหตุ เครื่องหมาย ๐๑ ๒ ไม่จำกัด (เลขตัวเดียว) ๐๑ ๐๓ ไม่จำกัด เครื่องหมาย ๐๑ ๓ ตัว ไม่จำกัด

PS-01 มีบันทึก 1 ชิ้น PS-02 มีบันทึก 1 ชิ้น SNMCC-02 DCM มีบันทึก 1 ชิ้น

บ้านพักพ่อกับแม่ AOT เริ่มตัวที่ 2 ซีด , ลิ้นขาวมาก เริ่มตัวที่ 2 ซีด

		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
---	---	--

(นายจตุรงค์ เจริญกุล)

(นายศกชัย จีระ)

หัวน้ำฝน

เจ้าหน้าที่จะสำรวจและเก็บ

บริษัท ทวีสอง อัมสเตอร์ดัม จำกัด

MOON

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไข	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.9	393	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.6	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.6	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	392	3.5	/	X	-	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	7.5	392	3.4	/	X	-	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.6	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบ. ประจำวันที่ 27 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคุ้มครอง	ระบบกักตุน	การประเมินเดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	วัดตะวันออก Cargo	2.9	395	16.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	3.0	395	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	2.9	395	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	392	5.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.5	392	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.6	394	3.6	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	391	5.7	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	9.0	387	3.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	8.9	389	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	low/low	393	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	low/low	393	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	389	3.5	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	389	3.5	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.6	394	3.6	/	/	/	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low/low	395	2.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.6	390	3.6	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	394	10.8	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.5	394	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low/low	395	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low/low	395	1.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบกลบ	การสิ้นเปลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.0	395	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	398	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.3	393	3.3	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	394	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	11.2	394	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.6	392	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.5	392	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอล - 01	บ่อเก็บปุ๋ย	3.4	393	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.5	395	3.4	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.7	393	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.4	394	3.8	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.6	394	3.4	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	8.0	394	3.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.5	395	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	395	3.4	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	4.8	395	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.3	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	4.4	394	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.4	394	3.9	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.5	393	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.4	394	3.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบกลบ	การสิ้นเปลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.8	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.06	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.06	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	4.6	391	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	4.6	391	3.9	/	X	/	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	4.9	392	4.0	/	X	/	
48	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.3	393	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -02	บ่อสูบลบตะกอน	4.4	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	8.0	392	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.5	393	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.6	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.2	393	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.8	394	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	394	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	4.9	392	2.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.7	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.4	/	-	/	