
รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566

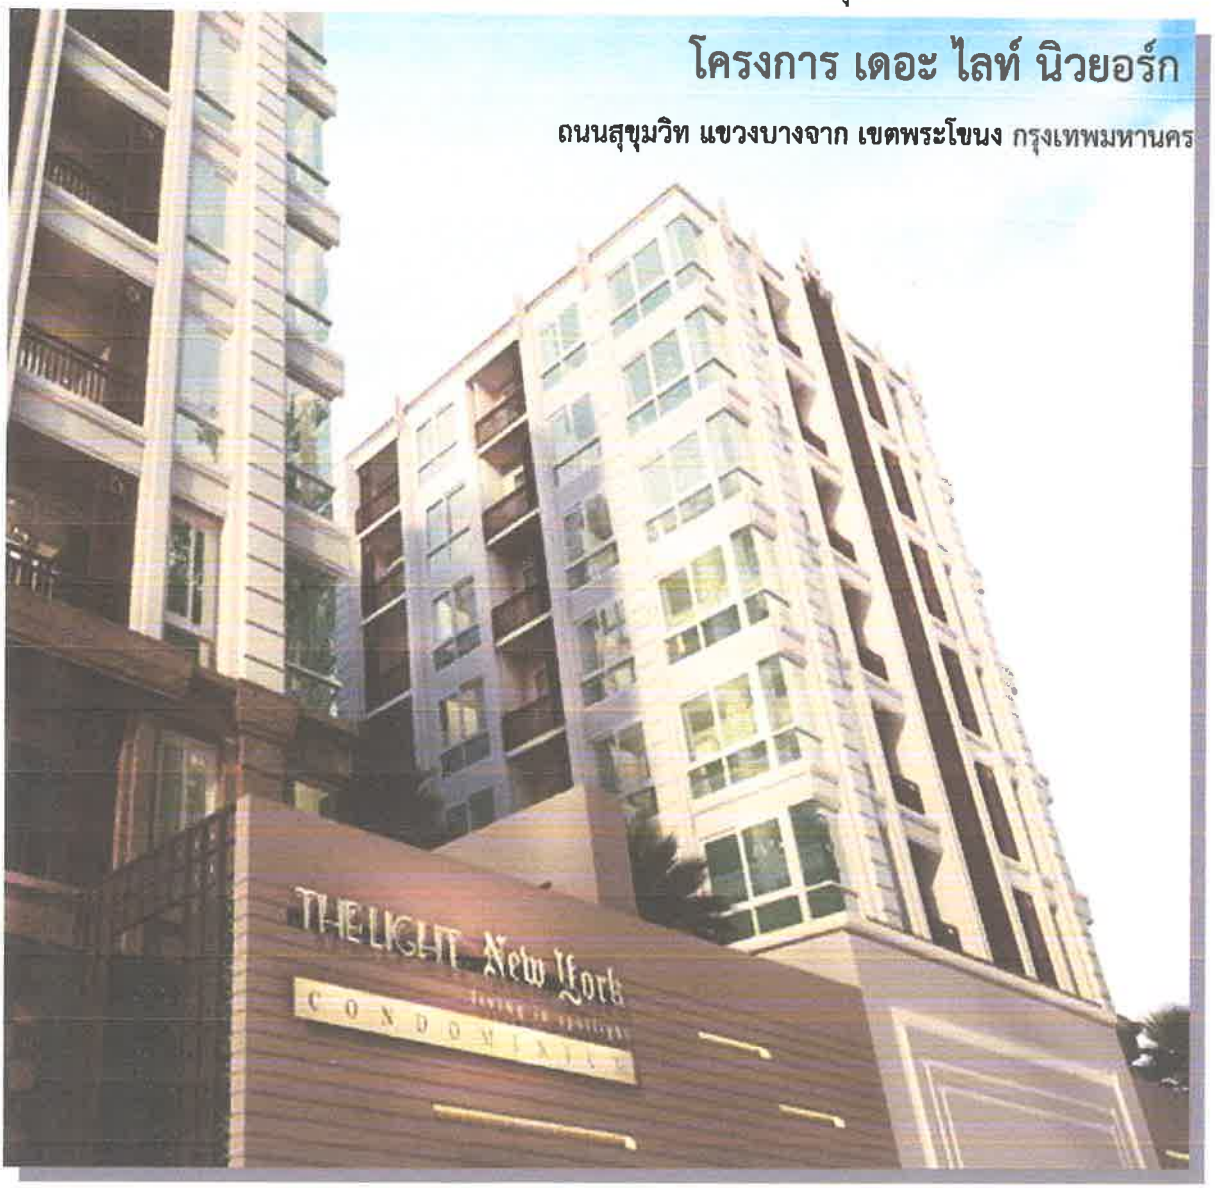

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
ที่อยู่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
เจ้าของโครงการ บริษัท วีที แอสเสท จำกัด
บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
34/449 ชั้น 19 หมู่ 4 อาคารสายลมคอนโดเทล
ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
บทที่ 1 บทนำ		1 - 7
	1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	
	1.2 กิจกรรมภายในโครงการ	
	1.3 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ	8 - 67
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	68 - 72
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลและการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	73 - 74
ภาคผนวก 1	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย	75 - 136
ภาคผนวก 2	เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย	137 - 176
ภาคผนวก 3	รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาประจำวัน	177 - 225
ภาคผนวก 4	การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่างๆของโครงการ	226 - 227
ภาคผนวก 5	อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล	228 - 236
ภาคผนวก 6	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และงานดูแลสวน	237 - 243
ภาคผนวก 7	ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ	244 - 247
ภาคผนวก 8	การดูแลรักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย	248 - 250
ภาคผนวก 9	การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร	251 - 273
ภาคผนวก 10	กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม	274 - 291
ภาคผนวก 11	การตรวจสอบอาคาร	292 - 293
ภาคผนวก 12	ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	294 - 296
ภาคผนวก 13	เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	297 - 301
ภาคผนวก 14	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	302 - 309
ภาคผนวก 15	เอกสารสำคัญ นิติบุคคลอาคารชุดฯ	310 - 323
ภาคผนวก 16	หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566	324 - 327
ภาคผนวก 17	หนังสือเห็นชอบ	328 - 329
ภาคผนวก 18	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	300

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก โดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระยะดำเนินการประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสาธิต	ทนช่างยา	ช่างประจำอาคารชุดฯ	.....
นางสาวพุฒิพร	กล่อมจิตต์	ผู้จัดการอาคารชุดฯ	.....
นายอามร	บวชขุนทด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	.....

ลงชื่อ .....ผู้ลงนาม
บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
โดยนายธนกฤต กล้าแข็ง เป็นผู้กระทำการแทน
ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย

1. ชื่อโครงการ โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

2. สถานที่ตั้งโครงการ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

3. เจ้าของโครงการ บริษัท วีที แอสเสท จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 23 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อ 25 มกราคม 2566

8. รายละเอียดโครงการ

(1) ประเภทโครงการ ที่พักอาศัย

(2) ขนาดพื้นที่โครงการ 1 ไร่ 53 ตารางวา หรือ 1,812 ตารางเมตร

(3) กิจกรรมในโครงการ

- การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ (Aeration activated system) ผ่านการบำบัดระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

- การระบายน้ำ ระบบระบายน้ำหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำของโครงการและควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก

- การกำจัดมูลฝอย โครงการได้จัดเตรียมถังพักขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 8 ถัง ไว้บริเวณห้องพักขยะตามชั้นในอาคาร เพื่อรองรับขยะจากผู้พักอาศัย จากนั้นพนักงานรักษาความสะอาดจะนำขยะมูลฝอยในถังพักขยะตามชั้น รวบรวมลงมาทิ้งในห้องพักขยะของอาคาร ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจะดำเนินการ 2 ครั้งต่อวัน เวลาประมาณ 11.00น. และ 15.00น. จากนั้นรถเก็บขนมูลฝอยจะมารับขยะไป 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจะต้องทำการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังจากที่นำขยะออกจากพื้นที่

- อื่นๆ -

ป้ายชื่อโครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการ

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
บทที่ 1 บทนำ		1 - 7
	1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	
	1.2 กิจกรรมภายในโครงการ	
	1.3 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ	8 - 67
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	68 - 72
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
	4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลและการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	73 - 74
ภาคผนวก 1	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย	75 - 136
ภาคผนวก 2	เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย	137 - 176
ภาคผนวก 3	รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาประจำวัน	177 - 225
ภาคผนวก 4	การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่างๆของโครงการ	226 - 227
ภาคผนวก 5	อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล	228 - 236
ภาคผนวก 6	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และงานดูแลสวน	237 - 243
ภาคผนวก 7	ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ	244 - 247
ภาคผนวก 8	การดูแลรักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย	248 - 250
ภาคผนวก 9	การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร	251 - 273
ภาคผนวก 10	กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม	274 - 291
ภาคผนวก 11	การตรวจสอบอาคาร	292 - 293
ภาคผนวก 12	ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	294 - 296
ภาคผนวก 13	เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	297 - 301
ภาคผนวก 14	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	302 - 309
ภาคผนวก 15	เอกสารสำคัญ นิติบุคคลอาคารชุดฯ	310 - 323
ภาคผนวก 16	หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566	324 - 327
ภาคผนวก 17	หนังสือเห็นชอบ	328 - 329
ภาคผนวก 18	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	330

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.2 วัตถุประสงค์

การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
มีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้

1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการติดตามตรวจสอบดังกล่าว มานำเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ประกอบด้วย

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบติดตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งใช้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯโดยนำมาผนวกไว้ในรายงาน

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำรับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆ ให้เป็นตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1.แหล่งการใช้น้ำ, 2.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, 3.การป้องกันอัคคีภัย, 4.การระบายน้ำ, 5.คุณภาพน้ำทิ้ง, 6.ทัศนียภาพ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แตกต่างกันดังนี้

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาหากพบสิ่งบกพร่องให้เร่งแก้ไขทันที - ตรวจสอบประจำเดือน
2. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในบริเวณอาคารและห้องขยะรวม ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบประจำวัน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ – ตรวจสอบประจำเดือน
4. ตรวจสอบบ่อพักน้ำ,ท่อระบายน้ำรอบอาคาร,บ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมกับท่อสาธารณะทุก 6 เดือน
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัด - ประจำทุก 6 เดือน
6. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านนอก - เดือนละ 1 ครั้ง

1.4 รายละเอียดโครงการ



ภาพโครงการ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการ

1) ชื่อโครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

2) สถานที่ตั้งโครงการ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาค เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

3) ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด

4) สถานที่ติดต่อ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 23 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

5) จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

6) โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ทส 1009.5/1236

7) โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565

1.4.1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

โครงการเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารพักอยู่อาศัยรวมขนาด 8 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร รวมห้องชุดพักอาศัย 168 ห้อง ที่จอดรถรวม 62 คัน โดยบริษัท วีทีแอสเสท จำกัด ก่อสร้างบนพื้นที่ดินรวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 53 ตารางวา หรือ 1,812 ตารางเมตร

สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โดยรอบ มีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย, อาคารพักอาศัย, พื้นที่ดินเปล่า และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	บ้านพักอาศัยเลขที่ 67/1-5
ทิศใต้	ติดต่อกับ	พื้นที่ว่าง ถัดไปเป็นอาคารพักอาศัย
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อาคารที่พักอาศัยรวม 4 ชั้น เลขที่ 312
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อาคารที่พักอาศัยรวม 4 ชั้น เลขที่ 322/3

ภาพแสดงแผนที่โครงการ



ตารางที่ 1 กิจกรรมภายในโครงการ

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ พื้นที่โครงการ 1.53 ไร่ หรือ 1,812 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ทั้งหมด 168 ห้องชุด	**1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ** พื้นที่โครงการ 1.53 ไร่ หรือ 1,812 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ทั้งหมด 168 ห้องชุด โดยปัจจุบันมีการพักอาศัยแล้ว 137 ห้องชุด
2. แหล่งน้ำใช้ รับน้ำจากการประปานครหลวงสาขาพระโขนง โดยมีการใช้น้ำประมาณ 30 ลบ.ม./วัน	**2. แหล่งน้ำใช้** - รับน้ำจากการประปานครหลวงสาขาพระโขนง ปริมาณการใช้น้ำใน ปัจจุบันประมาณ 30 ลบ.ม./ วัน - มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน มีความจุ 100 ลบ.ม. (1 จุด) - มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ความจุ 50 ลบ.ม. (1 จุด) - รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค - บริโภค 150 ลบ.ม.
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย Contract Aeration Activated Sludge	**3. ระบบบำบัดน้ำเสีย** - ระบบบำบัดน้ำเสีย Contract Aeration Activated Sludge ลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
4. การระบายน้ำ ออกแบบให้ระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำของโครงการปริมาตร 20 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก	**4. ลักษณะการระบายน้ำ** - มีระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำของ โครงการ และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก
5. การจัดการขยะ	**5. การจัดการขยะ** - การจัดการขยะในปัจจุบันนั้น โครงการได้จัดตั้งถังพักขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 8 ถังต่อ ไว้บริเวณห้องพักขยะบนอาคาร โดยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จะทำการจัดเก็บขยะจากถังพักขยะภายในจุดต่างๆ ของอาคารวันละ 2 ครั้ง เวลาประมาณ 10.00 น. และ 15.00 น. แล้วนำลงมาไว้ที่ห้องพักขยะเพื่อรอเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของเทศบาลเข้าทำการเก็บขน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของโครงการจะทำการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งที่มีการนำขยะออกจากพื้นที่ โดยประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
6. การจัดการจราจรภายในโครงการ พื้นที่ช่องจอดรถทั้งหมด 62 ช่องจอด	**6. การจัดการจราจรภายในโครงการ** -โครงการได้จัดที่ไว้สำหรับจอดรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจำนวน 62 ช่องจอด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ที่จอดรถเต็มจำนวน 62 ช่องจอด คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็น
7. ระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการควบคุมมลพิษของโครงการ	**7. ระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการควบคุมมลพิษของโครงการ** - แยกระบบ ระบายน้ำ และ น้ำเสีย โดยระบบระบายน้ำฝนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำทิ้งจากครัวเรือนจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย Contract Aeration Activated Sludge ปัจจุบันระบบบำบัดสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ที่เสนอไว้ในรางงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาดำเนินการ และเสนอผลจากการดำเนินการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 การติดตามตรวจสอบสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิระเทศ	- จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - จัดให้มีรั้วสูง 3 เมตร บริเวณโดยรอบโครงการ	ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1.ควบคุมคามเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำ 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 634.64 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	- ติดป้ายควบคุมความเร็วภายในลานจอดรถ - ติดป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดภายในลานจอดรถ - ทำการขัดล้างพื้นทุก 1 ปี - ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง รอบ ๆ โครงการ และชั้นดาดฟ้า ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2) มลพิษทางอากาศ	1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2.จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 3.ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุด ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 4.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ในพื้นที่ที่สังเกตุได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 5.จัดระบบการจราจรายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวนความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 7.ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- ติดป้ายควบคุมความเร็วภายในลานจอดรถ - จัดทำสันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน - ติดป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดภายในลานจอดรถ - ทำการขัดล้างพื้นทุก 1 ปี - ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง รอบๆ โครงการ และชั้นดาดฟ้า - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวนความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุก 24 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1.3 เสียงและการสั่นสะเทือน	ควบคุมวามเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสันนูนลดความเร็ว และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	- ติดป้ายควบคุมความเร็วภายในลานจอดรถ - ติดป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดภายในลานจอดรถ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	
1.4 คุณภาพน้ำ	1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่งชนิดมีตัวกลางยึดเกาะและช่วยเติมอากาศ (Activated Sludge and Fixed Flim Aeration) เพื่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพระโขนงมาสูบตะกอนไปกำจัดเมื่อเต็ม	1.ตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 6 เดือน 2.จัดเก็บข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 3.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และนำส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานเขตพระโขนง ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	1.ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	1.ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 274 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 2 ถัง มีความจุรวม 40 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งหมดรวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 125 ลบ.ม. และมีปริมาณเพื่อการดับเพลิงทั้งหมด 189 ลบ.ม. 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 3. ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน 4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 274 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 2 ถัง มีความจุรวม 40 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งหมดรวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 125 ลบ.ม. และมีปริมาณเพื่อการดับเพลิง ทั้งหมด 189 ลบ.ม. - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที - ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ แบบตะกอนเร่งชนิดมีตัวกลางยึดเกาะและช่วยเติมอากาศ (Activated Sludge and Fixed Film Aeration) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่44 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4.ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพระโขนงมาสูบตะกอนไปกำจัดเมื่อเต็ม	-จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 3 จุด คือ ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำทุก 6 เดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, TDS, Oil & Grease, Sulfide และ TKN -ตรวจสอบมิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน -ตรวจสอบบ่อดักไขมัน ถ้าบ่อเต็มจึงจะประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนงมาสูบ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.3 การระบายน้ำ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำรวบรวมน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการเข้าระบบหน่วงน้ำและจะ จำกัดอัตราการระบายน้ำก่อนออกจากโครงการโดยกำหนดมีอัตราการระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 3. ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและขุดลอกเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหรือจัดจ้าง บริษัทเอกชนเพื่อดูแลเกบารรับบำบัดน้ำเสียระบบปั๊มสูบน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่โครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ตรวจสอบรางระบายน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมแยกเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียกแยกกันอย่างชัดเจนแต่ละห้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 2. ห้องพักมูลฝอยจะมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยจะเปิดปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก 4. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนงให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง ก่อนนำมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย	ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยแห้ง - เปียกไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างและดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาเพื่อ ดำเนินการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการอมตะสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	และสะดวกต่อการขนย้าย 5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 6. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม 7. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงการ 8. กันที่ให้จอดรถที่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อเป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนง 9. ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนงให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวันโดยไม่มีการตกค้าง 11. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การป้องกันอัคคีภัย	จัดการป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารชุดพักอาศัยโดยมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 189 ลบ.ม. ในถังเก็บน้ำใช้ของชั้นดาดฟ้าของโครงการและสามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยได้ดังนี้ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยติดตั้งในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) จะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคารโดยจะตั้งอยู่ในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดชั้นล่างอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟเป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินโถงลิฟต์และบันไดหนีไฟแต่ละชั้นอุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ | ปังเป็นที่ใช้มือดังนี้แจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อม	จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	สัญญาณเสียงติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ชั้นลานจอดรถและด้านในโถงบันไดหนีไฟและห้องพักขยะในทุก ๆ ชั้นของอาคาร (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ได้แก่ โถงทางเข้าโถงลิฟต์ภายในห้อง MBD ภายในห้องนิติบุคคลและห้องเครื่องปั๊มน้ำชั้น 2-8 ติดตั้งภายในห้องพักและห้องไฟฟ้าเป็นต้นชั้นดาดฟ้าติดตั้งบริเวณห้องเครื่องมน้ำ (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งไว้ที่ชั้น 2-5 บริเวณห้องครัวของห้องชุดพักอาศัยของห้องพักแบบ B2 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ประกอบด้วย - ระบบท่อยืนติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไปยังชั้นบนสุด - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) จัดเตรียมตู้ดับเพลิง (FHC) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 ม. และวาล์ว ขนาดเส้นผ่านผ่าศูนย์กลาง 65 มม. สำหรับตำรวจดับเพลิงใช้งานมีบเพลึงนอกอาคาร 2 หัวมีขนาด 4 "x2 1/2" x2 1/2	จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสำหรับรับน้ำจากรถดับเพลิงเข้าถึงเก็บน้ำและสำหรับรับน้ำจากรถดับเพลิงอัดเข้าระบบดับเพลิงภายในอาคารติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นดาดฟ้ามีปริมาตร 189 ลบ.ม. สามารถเป็นน้ำสำรองเพื่อดับเพลิงได้นานกว่า 30 นาทีซึ่งเพียงพอตามข้อกำหนด (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย - ติดตั้งไว้บริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักทุกอาคารและเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งรวมกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงทุกตู้และบริเวณลานรอดรถโถงทางเดินร่วมและหน้าห้องเครื่องปั๊ม - บันไดหนีไฟจำนวน 2 แห่งมีความกว้างของขั้นบันไดตามที่กฎหมายกำหนด - บันไดหนีไฟสามารถลำเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 4 นาที - บันไดหนีไฟของโครงการทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งบนวังในไฟและไม่ผุกร่อนโดยบันได ST-1 มีความกว้างคะ ST-2 มีความกว้าง 2.55 เมตร	จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	0.25 ตร.ม. / คน) 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	
3.6 ระบบระบายอากาศ	1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้น 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 639.74 ตร.ม.	- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้น - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 639.74 ตร.ม.	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.7 การจราจร	1. โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าที่มาซื้อห้องพักทราบว่ามีที่จอดรถ จำกัด จำนวน 62 คันและไม่เป็นที่จอดรถประจำสำหรับห้องพักเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 2. ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระสามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่างส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคารจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้นบุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้โดยจะใช้ระบบบัตรผ่านเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 4. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการเดินรถไม่ให้ความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใครและบริเวณทางเข้า- ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	- โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าที่มาซื้อห้องพักทราบว่ามีที่จอดรถ จำกัด จำนวน 62 คันและไม่เป็นที่จอดรถประจำสำหรับห้องพักเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า - ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระสามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่างส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคารจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้นบุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้โดยจะใช้ระบบบัตรผ่านเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการเดินรถไม่ให้ความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใครและบริเวณทางเข้า- ออกโครงการสามารถทำได้	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.7 การจราจร (ต่อ)	5. ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 6. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกจากโครงการ 8. จัดสติ๊กเกอร์ / บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการติดด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและรวดเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการไม่เกิดการกดขวางการจราจร 9. ติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะและประสานตำรวจจราจรในการกวดขันการปฏิบัติตามใช้บริการเรียกรถรับจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยของโครงการ	- ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน - ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกจากโครงการ - จัดสติ๊กเกอร์ / บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการติดด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและรวดเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการไม่เกิดการกดขวางการจราจร - ติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะและประสานตำรวจจราจรในการกวดขันการปฏิบัติตามใช้บริการเรียกรถรับจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยของโครงการ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.7 การจราจร (ต่อ)	11. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 12. ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากขึ้นเพื่อรองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการจะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการขับขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น 13. ออกแบบคันชะลอความเร็วรถในบริเวณถนนของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว JUN 2301-56 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เดินเท้าและความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะที่สัญจรผ่าน 14. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการดังนี้ให้ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกันดูเสี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัดรวมทั้งเข้าสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบ ๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ	- จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น - ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากขึ้นเพื่อรองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการจะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการขับขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น - ออกแบบคันชะลอความเร็วรถในบริเวณถนนของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว JUN 2301-56 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เดินเท้าและความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะที่สัญจรผ่าน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการดังนี้ให้ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกันดูเสี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัดรวมทั้งเข้าสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบ ๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.8 การใช้ที่ดิน	โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวนการบัณะการดำเนินการเพื่อเป็นอาคารพักอาศัยถือเป็นสามารถดำเนินการได้โดยมีอัตราส่วนโครงการต่อพื้นที่คืน 4.6: 1 (ไม่เกิน 5: 1) มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 9.03 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 41.50 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)	-โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้นจำนวนการบัณะการดำเนินการเพื่อเป็นอาคารพักอาศัยถือเป็นสามารถดำเนินการได้โดยมีอัตราส่วนโครงการต่อพื้นที่คืน 4.6: 1 (ไม่เกิน 5: 1) มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 9.03 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 41.50 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)	
3.9 พื้นที่สีเขียว	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการโดยเลือกปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซน์ที่เกิดจากโครงการประมาณ 25 โมลได้ทั้งหมด ได้แก่ ตีนเป็ดฝรั่งตีนเป็ดน้ำและแคนาจำนวน 24 ต้นซึ่งมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ใน 1 วันเท่ากับ 143.74 โมล (ปริมาณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ใน 1 วันอ้างอิงจากงานวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยาศณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543) จัดให้หน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่ผู้เสมอ	-จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่ผู้เสมอ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.10 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณทาง | ไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานยาวนานอาทิหลอดผอมประหยัดไฟเป็นต้น 3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 6.34.64 ตร.ม. ทั้งนี้เพื่อช่วยปริยามร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีตและจะถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน	- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณทาง | ไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง - โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานยาวนานอาทิหลอดผอมประหยัดไฟเป็นต้น - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 6.34.64 ตร.ม. ทั้งนี้เพื่อช่วยปริยามร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีตและจะถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	5. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางโครงการเป็น 2 ระบบเพื่อปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลาตึก ได้แก่ ไฟส่องต้นไม้เพื่อความสวยงามโดยเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย 6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานอาที่จัดทำแผ่นพับป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงานเป็นต้น 7. ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติโดยเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำและมีการสะท้อนแสงน้อย 8. ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดรับแสงสว่างจากภายนอกและจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ 9. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟโพาะเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน OP) ตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางโครงการเป็น 2 ระบบเพื่อปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลาตึก ได้แก่ ไฟส่องต้นไม้เพื่อความสวยงามโดยเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานอาที่จัดทำแผ่นพับป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงานเป็นต้น - ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติโดยเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำและมีการสะท้อนแสงน้อย - ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดรับแสงสว่างจากภายนอกและจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ - เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟโพาะเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน OP) ตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	10. เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างขนิดประหยัดพลังงานเช่นหลอดผอมหลอดตะเกียบหรือหลอดคอมแพคฟูออเรสเซ็นเป็นต้นโดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไปตลอดเวลา 11. เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนเพื่อช่วยให้แสงสว่างตากลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 12. มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 -ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) มีค่าเท่ากับ 30 วัตต์ต่อ ตร.ม. (ไม่เกิน 30 วัตต์คือ ตร.ม.) -ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) สำหรับยาคารมีค่า 8 วัตต์ต่อ ตร.ม. (ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อ ตร.ม.) -ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์ต่อ ตร.ม. ในทุกส่วนของพื้นที่ใช้งานใบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารต้องมีค่าและสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำค่าประสิทธิภาพการความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยโครงการได้ออกแบบให้มีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำไม่เกิน 11 ปีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์	- เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างขนิดประหยัดพลังงานเช่นหลอดผอมหลอดตะเกียบหรือหลอดคอมแพคฟูออเรสเซ็นเป็นต้นโดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไปตลอดเวลา - เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนเพื่อช่วยให้แสงสว่างตากลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 -ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) มีค่าเท่ากับ 30 วัตต์ต่อ ตร.ม. (ไม่เกิน 30 วัตต์คือ ตร.ม.) -ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) สำหรับยาคารมีค่า 8 วัตต์ต่อ ตร.ม. (ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อ ตร.ม.) -ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์ต่อ ตร.ม. ในทุกส่วนของพื้นที่ใช้งานใบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารต้องมีค่าและสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำค่าประสิทธิภาพการ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1.จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนความเหมาะสมและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกุศลการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตาม 2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น 3. ในส่วนที่มีผู้ให้เช่าพักอาศัยจะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่าเพื่อกลั่นกรองผู้เช่าเพื่อช่วยลดปัญหาค้านการรบกวนการกขโมยติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชนโดยรอบได้ 4. คำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่นการจราจรระบายน้ำน้ำเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบเป็นและนำไปแก้ไข	-จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนความเหมาะสมและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกุศลการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตาม -ในส่วนที่มีผู้ให้เช่าพักอาศัยจะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่าเพื่อกลั่นกรองผู้เช่าเพื่อช่วยลดปัญหาค้านการรบกวนการกขโมยติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชนโดยรอบได้ -จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบเป็นและนำไปแก้ไข	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
4) สาธารณสุข			
4. สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย -โรคระบบทางเดินหายใจ	1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเช่นป้ายจำกัด ความเร็วสันนูนเพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถบริเวณชั้นที่ 1 โดยระบายอากาศธรรมชาติมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 4. จัดทำป้ายสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้มีการเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวกและไม่ติดขัด 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่สามเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องยาแนวทางแก้ไขโดยทันที	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
-โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)	6. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งก็ตขวงการระบายอากาศ 7. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือนเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 โดยใช้น้ำฉีดแรง ๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกออก และในแต่ละปีให้ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
-โรคระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง	1. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียนซึ่งจะปิดท้าความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนครั้ง) 2. ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถึง 2 ฝาถังเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 3. โครงการจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสู่ถังเก็บน้ำ	- กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียนซึ่งจะปิดท้าความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนครั้ง) - ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถึง 2 ฝาถังเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา - โครงการจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสู่ถังเก็บน้ำ	
	1.จัดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศกออสู่แบบให้รองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอและสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภทซึ่งกำหนดให้มีค่า Bon ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตรก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ	- จัดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศกออสู่แบบให้รองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอและสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภทซึ่งกำหนดให้มีค่า Bon ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตรก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
-โรคระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง (ต่อ)	2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ไปสัมผัสกับน้ำทิ้งโดยตรง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ไปสัมผัสกับน้ำทิ้งโดยตรง	
	1. จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการเพื่อมิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการเพื่อมิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวการ	1.อาคารชุดต้องมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนนอนไม่หลับเป็นต้นใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนนอนไม่หลับเป็นต้นใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา - ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	
5) สุนทรียภาพและทัศนียภาพ			
1. ทัศนียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 634.64 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม. / คนโดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 281.43 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ คืนเป็ดฝรั่งตีนเป็ดน้ำและปีบเป็นต้นนอกจากนี้ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซต์ที่เกิดจากโครงการได้หมด 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามตลอดเวลาการใช้ประโยชน์ของอาคารผู้พักอาศัยมิให้เกิดไม่ดีต่อผู้พบเห็น	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 634.64 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม. / คนโดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 281.43 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ คืนเป็ดฝรั่งตีนเป็ดน้ำและปีบเป็นต้นนอกจากนี้ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซต์ที่เกิดจากโครงการได้หมด - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามตลอดเวลาการใช้ประโยชน์ของอาคารผู้พักอาศัยมิให้เกิดไม่ดีต่อผู้พบเห็น	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2) การบดบังแสงแดด	กำหนดให้มีมาตรการการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบโดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาการโครงการในช่วงเปิดดำเนินการซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอาคาร / บ้านพักอาศัยมีเงาอาการของโครงการพาดผ่านและอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อเงยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตามเนื่อง	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปีจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพระโขนงทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2. การบดบังแสงแดด (ต่อ)	จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกันดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับ บริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนยาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี		
3. การบดบังทิศทางลม	1. ขั้นตอนของการออกแบบโครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคารความสูงระยะถอยร่นและวัสดุที่ใช้โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลมซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ 2. กำหนดให้มีมาตรการการการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบโดยการกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วง	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปีจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพระโขนงทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3. การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	เปิดดำเนินการซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอาคาร / บ้านพักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบได้รับแตกต่างกันดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับ บริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งเงื่อนไขในการทามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุด	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปีจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพระโขนงทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
4. การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	-กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้ผลกระทบโดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดสำเนินการซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร / บ้านพักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์จากอาคารโครงการซึ่งมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินโดยรอบประมาณ 2.00-4.90 เมตร ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลจะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีที แอสเสท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่อบ้านพักอาศัยหรือข้างเตียงอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกันดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับ บริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
5. ความเป็นส่วนตัว	1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วโครงการ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วโครงการ	

โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก (The Light New York)






แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ





ป้ายชื่อโครงการและบริเวณภายนอกด้านหน้าโครงการ

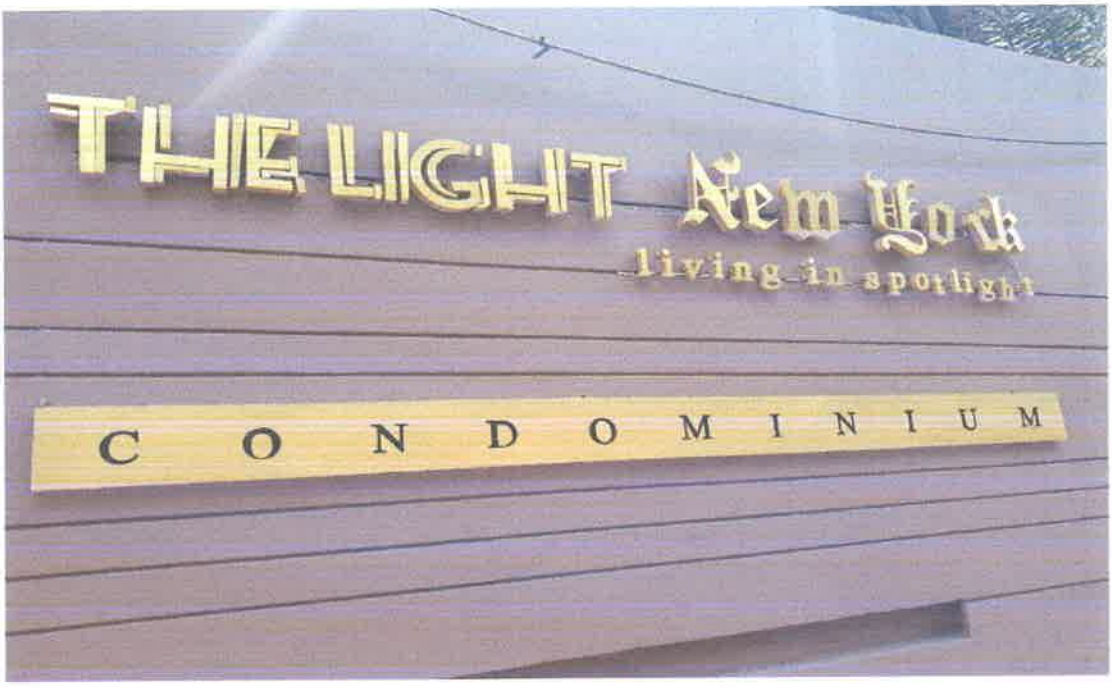



บริเวณพื้นที่ด้านหน้าโครงการ





บริเวณพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร





บริเวณพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร





บริเวณพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร





ลานจอดรถภายในอาคาร






รางระบายน้ำรอบโครงการ





รางระบายน้ำรอบโครงการ

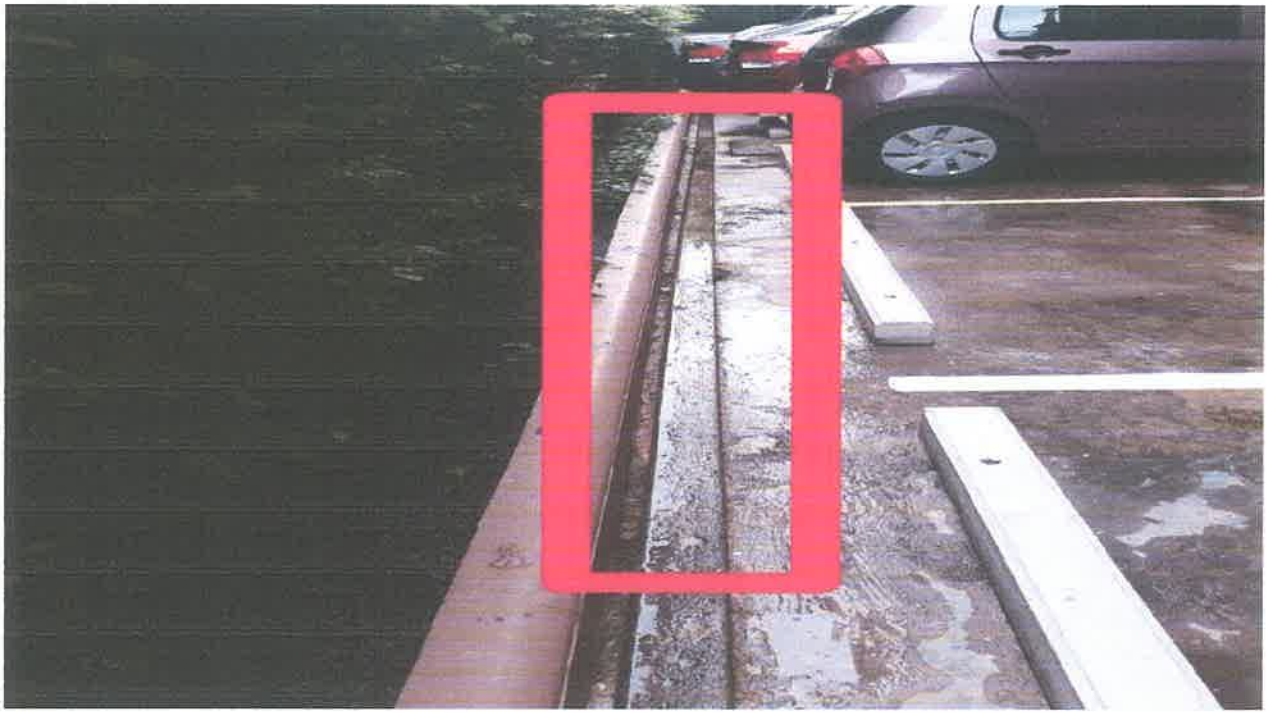




กล้องวงจรปิด ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง โครงการ





กล้องวงจรปิด ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง โครงการ



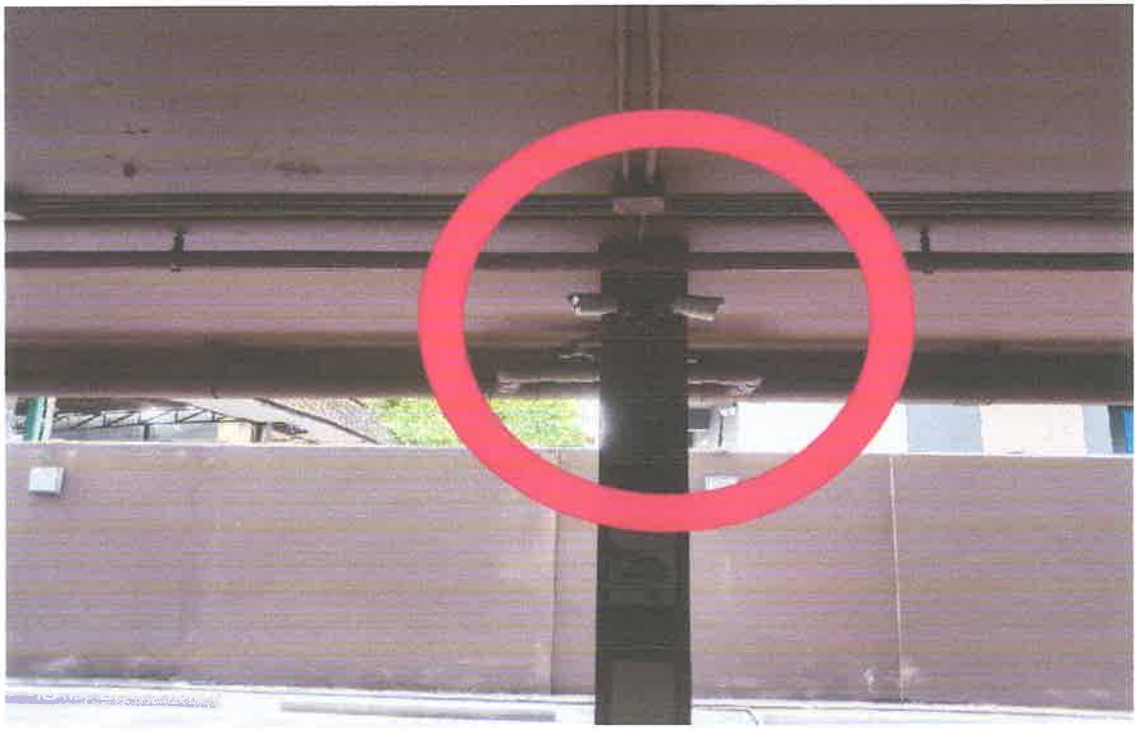

กล้องวงจรปิด ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง โครงการ



ป้อมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง





ห้องออกกำลังกาย









สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบ





สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบ (ต่อ)





สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบ (ต่อ)





ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ










ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ







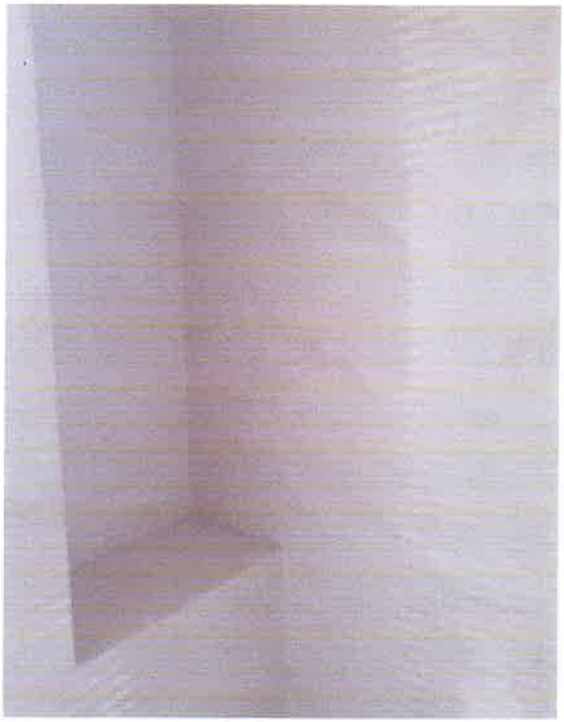

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ









อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ





2. ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

2.2 รายงานสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ได้ดำเนินการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 พร้อมทั้ง ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามดัชนีตรวจวัดตามตารางที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง / วิธีการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	อ้างอิง
1.การใช้น้ำ	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือ แตกของท่อจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบท่อน้ำประปา โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกเดือน หากตรวจพบว่ามีรอยรั่วหรือซึม ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมทันที	ภาคผนวก 3 177 - 225
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสาและสีทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน - ทำความสะอาด ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	-โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสาและสีทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกเดือน หากตรวจพบว่ามีรอยรั่วหรือซึม ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมทันที -ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน	ภาคผนวก 4 226 - 227
2.การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	- ระบบไฟฟ้าโครงการ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกวัน หากพบความไม่สมบูรณ์ของระบบจะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	ภาคผนวก 3 , 9 177–225, 251-273
3.การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำอาคาร จัดเก็บมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	ภาคผนวก 8 248 - 250

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง / วิธีการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	อ้างอิง
4. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 3 จุดได้แก่ - จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าก่อนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด - จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดนำเสีย จำนวน 1 จุด - บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด	เก็บตัวอย่าง 6 เดือน ต่อครั้ง	-โครงการได้ทำการตรวจวัดค่าน้ำ ทุก ๆ 6 เดือน ได้ทำการตรวจวัดค่าน้ำทิ้งแล้วมีผล ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) = ก่อน 7.4 หลัง 7.2 - บีโอดี (BOD) = ก่อน 65.6 หลัง 15.5 - ของแข็งที่ละลายได้ (TSS) = ก่อน 208 หลัง 14.2 - สารแขวนลอย (SS) = ก่อน 6.7 หลัง < 0.1 - สารที่ละลายได้ (TDS) = ก่อน 132 หลัง 137 - ซัลไฟด์ (Sulfide) = ก่อน 3.0 หลัง 2.0 - ทีเคเอ็น (TKN) = ก่อน 66 หลัง 16 - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) = ก่อน 3.5 หลัง 3.2	ภาคผนวก 12 294 - 296
	ตรวจสอบปริมาณไขมัน / น้ำมัน ที่บ่อดักไขมันถ้ามีปริมาณมากให้ตักออก และประสานงานให้สำนักงานเขตพระโขนงเก็บขนไป	-บ่อดักไขมัน	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ถ้าเต็ม)	-โครงการได้ทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าเต็มจะประสานให้เจ้าหน้าที่เขตพระโขนงมาสูบทันที	
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกร้าวของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยแตกร้าวของท่อระบายน้ำ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-โครงการได้ติดตั้งปั๊มระบายน้ำฝน และ รางระบายน้ำฝนรอบอาคาร เพื่อระบายน้ำเวลาฝนตก	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง / วิธีการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	อ้างอิง
6. การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	-ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ประมาณ 2 ครั้งต่อปี -อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ป้องกันอัคคีภัย และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นประจำทุกเดือน -มีการจัดอบรมฝึกซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง	ภาคผนวก 2 137 - 176 ภาคผนวก 9 251 - 273
7. สุนทรียภาพ	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดินข้างเคียง	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน โดยทำการตัด แต่ง กิ่งไม้ เติมดิน และ ปุ๋ย เป็นประจำ	ภาคผนวก 6 237 - 243

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง / วิธีการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	อ้างอิง
8. การจราจร	สภาพการใช้ถนนสุขุมวิท 64 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์	-เก็บข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการทุกคัน -ตรวจสอบปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น	อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง	-โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถ เข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหน้าโครงการ และคอยตรวจสอบรถยนต์ภายในอาคาร ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้	
9. การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์	-	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ	ทุกวัน	-โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	

บทที่ 3


ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



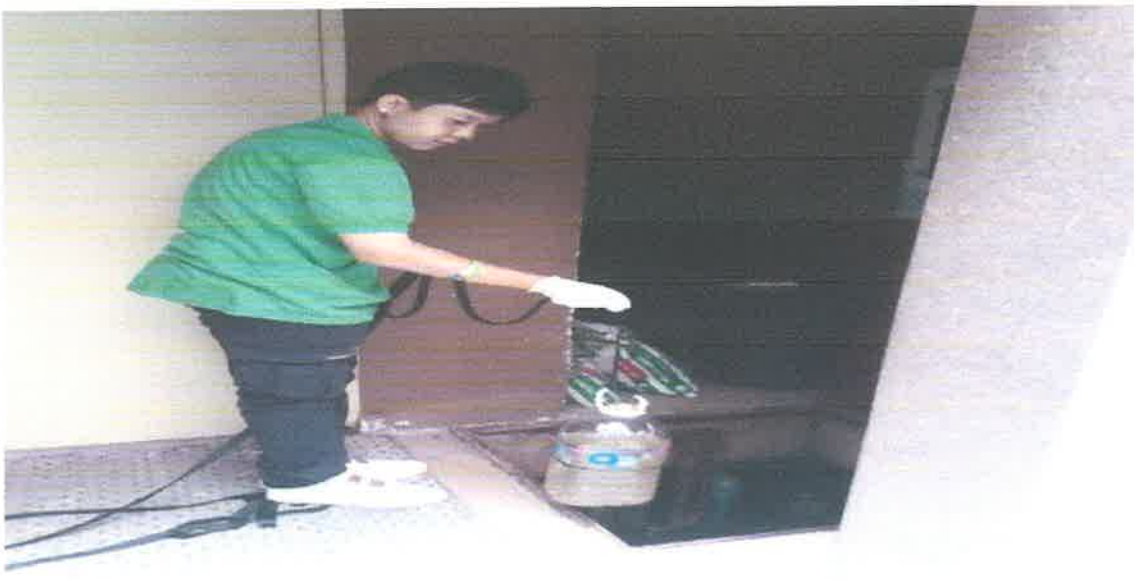





บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0090

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	7120623	**วันที่ (Date)**	27 มิถุนายน 2566
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย		น้ำทิ้งหลังบำบัด
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 66061189		No. 66061190
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสตะกอนสีน้ำตาล		ใสตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	20 มิถุนายน 2566	**วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)**	20 มิถุนายน 2566 - 27 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)	19 มิถุนายน 2566	**วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)**	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน * (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
		น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำทิ้งหลังบำบัด			
กรด-ด่าง (pH) √	-	6.4	6.4	-	5.0 - 9.0	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-H+ B
ทีดีเอส (TDS)	mg/l	495	510	-	ไม่เกิน 500 **	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 C
สารแขวนลอย (SS)	mg/l	25.0	16.0	-	ไม่เกิน 30	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 D
บีโอดี (BOD)	mg/l	41.5	23.5	-	ไม่เกิน 20	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 5210 B
น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	< 5.0	< 5.0	-	ไม่เกิน 20	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 5520 B
ทีเคเอ็น (TKN)	mg/l	33.6	23.2	-	ไม่เกิน 35	APHA,AWWA,WEF 23rd ed. 2017, 4500-N_{org} B
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.3	< 1.0	-	ไม่เกิน 1.0	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-S^{2-} F
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	2.0	< 0.1	-	ไม่เกิน 0.5	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 F

หมายเหตุ
- * หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก)
- ** หมายถึง เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติ
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ สีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-165-ค-3599

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำดัดแปลงเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	**7130623**	**วันที่ (Date)**	27 มิถุนายน 2566
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำประปา		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 66061191		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน		
ชื่อลูกค้า (Customer name)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	20 มิถุนายน 2566	**วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)**	20 มิถุนายน 2566 - 27 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)	19 มิถุนายน 2566	**วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)**	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำประปา	MDL	ค่ามาตรฐาน * (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	210	-	≤1000	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 C

หมายเหตุ
- * หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2011)
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายศิวพันธุ์ ชูฉินทร์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-165-ค-3599

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

บทที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 6 เดือน ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำพบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการดูแล

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

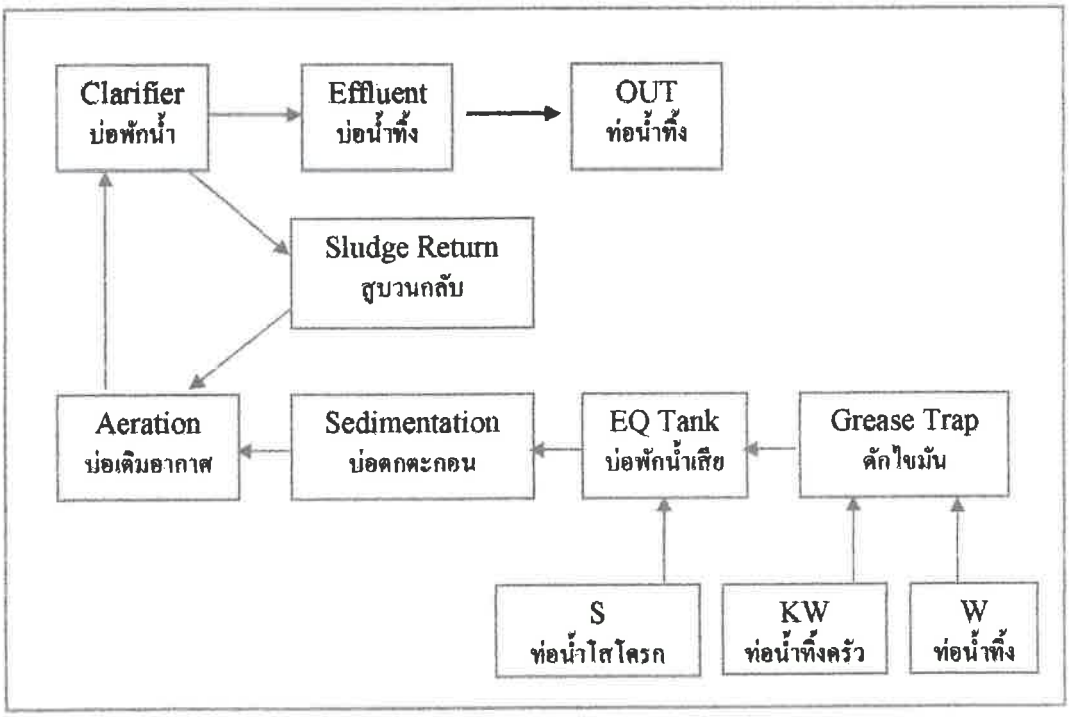

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ข้อมูลที่เก็บจากเครื่องมือวัดอัตโนมัติ																	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ที่ญาตุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน ปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1/01/2566	49.31	0	0	ระบาย	เติมจุลินทรีย์ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 75 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดำเนินการดูแลตะกอนปีละครั้ง	ดนัย กามะ
2/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
3/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
4/01/2566	49.31	116	92.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
5/01/2566	49.31	29	23.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
6/01/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
7/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
8/01/2566	49.31	44	35.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
9/01/2566	49.31	29	23.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
10/01/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
11/01/2566	49.31	21	16.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
12/01/2566	49.31	22	17.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
13/01/2566	49.31	18	14.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
14/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
15/01/2566	49.31	58	46.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
16/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
17/01/2566	49.31	32	25.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
18/01/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
19/01/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
20/01/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
21/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
22/01/2566	49.31	39	31.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
23/01/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
24/01/2566	49.31	18	14.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
25/01/2566	49.31	22	17.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
26/01/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
27/01/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
28/01/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
29/01/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
30/01/2566	49.31	44	35.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
31/01/2566	49.31	17	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		ดนัย กามะ
	1528.61	697	557.6												

77

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

คนัย กามะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วนกลับและสูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,528.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 697.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 557.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	150.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

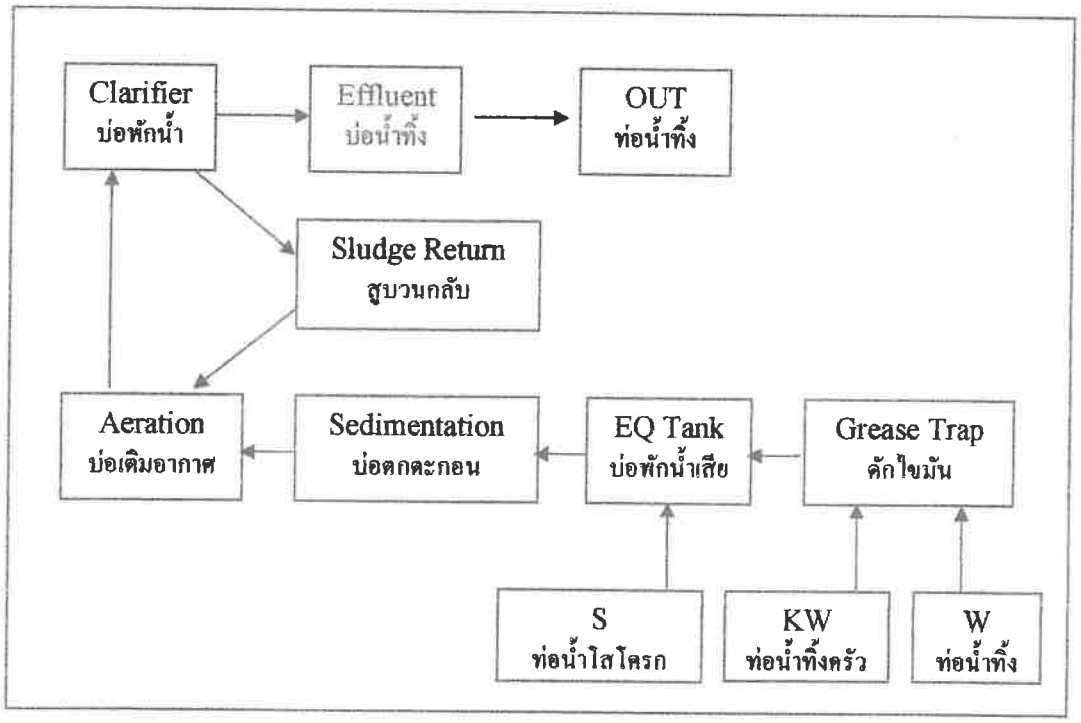

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | ลักษณะข้อมูลที่ได้จากเครื่องกำจัดมลพิษ | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

คนัย กามะ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วนกลับและสูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,380.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 595.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 476.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	150.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

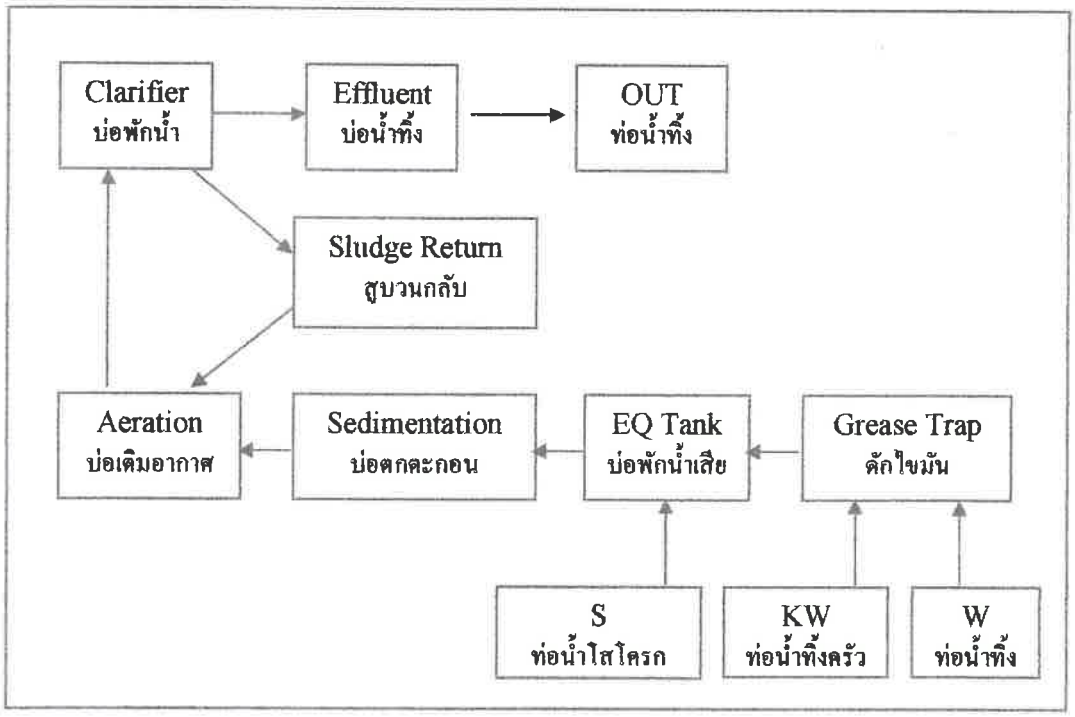

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากเครื่องต้นแบบอบรม													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของเท่าน่ง กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการเติมหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเป่าน้ำ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องการผสมสารเคมี ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน ปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ		
1/03/2566	49.31	14	11.2	ระบาย	เติมจุลินทรีย์ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 75 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
2/03/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
3/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
4/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
5/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
6/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
7/03/2566	49.31	109	87.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
8/03/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
9/03/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
10/03/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
11/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
12/03/2566	49.31	39	31.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
13/03/2566	49.31	29	23.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
14/03/2566	49.31	21	16.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
15/03/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
16/03/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
17/03/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
18/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
19/03/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
20/03/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
21/03/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
22/03/2566	49.31	32	25.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
23/03/2566	49.31	21	16.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
24/03/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
25/03/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
26/03/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
27/03/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
28/03/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
29/03/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
30/03/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
31/03/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดนัย กามะ
	1528.61	681	544.8											

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ดนัย กามะ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ขนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วนกลับและสูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,528.610 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 681.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 544.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	150.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

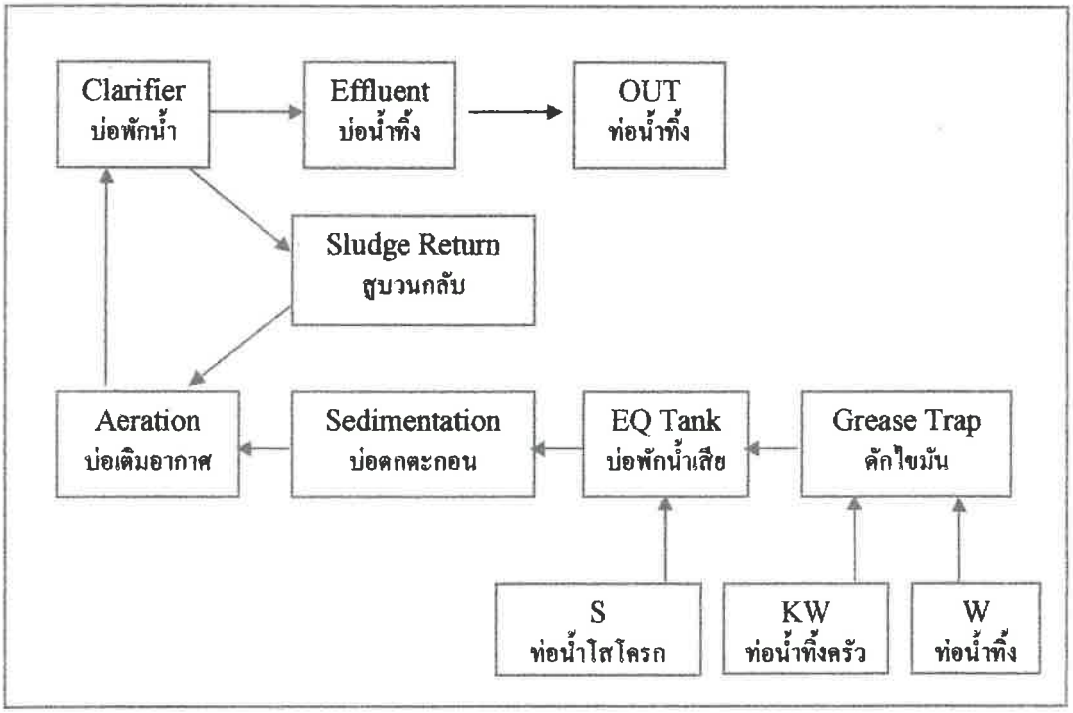

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน ปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1/04/2566	49.31	0	0	ระบาย	เติมจุลินทรีย์ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 75 กิโลกรัม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ค่าปริมาณตะกอนนี้ปีละครั้ง	คนัย กามะ
2/04/2566	49.31	39	31.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
3/04/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
4/04/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
5/04/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
6/04/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
7/04/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
8/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
9/04/2566	49.31	48	38.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
10/04/2566	49.31	33	26.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
11/04/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-		คนัย กามะ
12/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
13/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
14/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
15/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
16/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
17/04/2566	49.31	119	95.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
18/04/2566	49.31	14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
19/04/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
20/04/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
21/04/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
22/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
23/04/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
24/04/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
25/04/2566	49.31	55	44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
26/04/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
27/04/2566	49.31	16	12.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
28/04/2566	49.31	24	19.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
29/04/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
30/04/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
	1479.3	618	494.4												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ดนัย กามะ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

94

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ — [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย — [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน — [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วนกลับและสูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,479.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 618.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 494.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	150.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 96

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ช ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พช.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี


[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

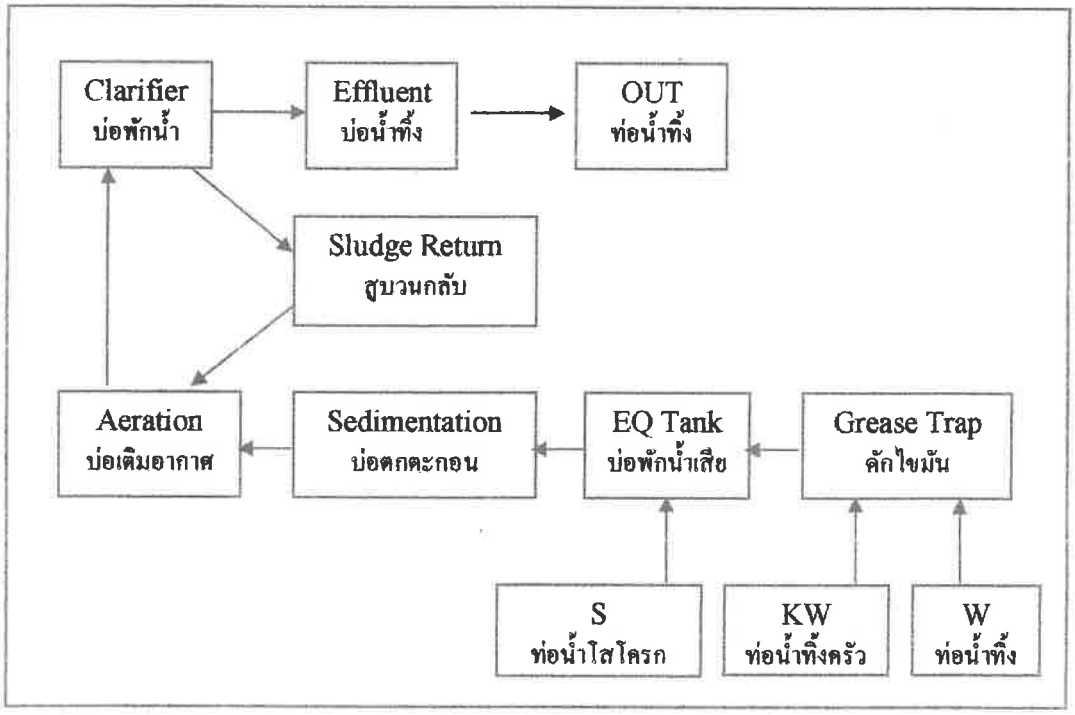

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจากเครื่องคำนวณอัตโนมัติ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน ปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1/05/2566	49.31	0	0	ระบาย	เติมจุลินทรีย์ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 80 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตำหนิการดูดตะกอนปีละครั้ง	คนัย กามะ
2/05/2566	49.31	67	53.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
3/05/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
4/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
5/05/2566	49.31	41	32.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
6/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
7/05/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
8/05/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
9/05/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
10/05/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
11/05/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
12/05/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
13/05/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
14/05/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
15/05/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
16/05/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
17/05/2566	49.31	29	23.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
18/05/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
19/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
20/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
21/05/2566	49.31	82	65.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
22/05/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
23/05/2566	49.31	30	24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
24/05/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
25/05/2566	49.31	29	23.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
26/05/2566	49.31	42	33.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
27/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
28/05/2566	49.31	42	33.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
29/05/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
30/05/2566	49.31	43	34.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
31/05/2566	49.31	23	18.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
	1528.61	797	637.6												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ดนัย กามะ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

100

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วนกลับและสูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,528.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 797.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 637.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	80.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถนน สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

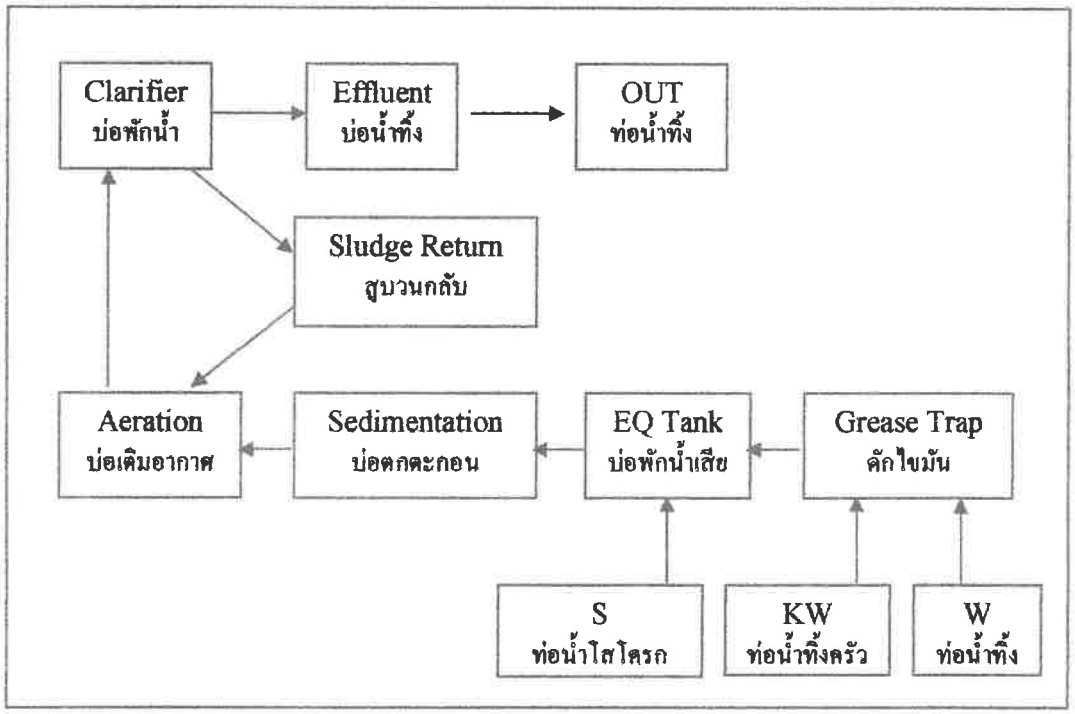

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน ปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1/06/2566	49.31	16	12.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
2/06/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
3/06/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
4/06/2566	49.31	66	52.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
5/06/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
6/06/2566	49.31	31	24.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
7/06/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
8/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
9/06/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
10/06/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
11/06/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
12/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
13/06/2566	49.31	21	16.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
14/06/2566	49.31	24	19.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
15/06/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
16/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
17/06/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
18/06/2566	49.31	41	32.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
19/06/2566	49.31	28	22.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
20/06/2566	49.31	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
21/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
22/06/2566	49.31	15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
23/06/2566	49.31	26	20.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
24/06/2566	49.31	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
25/06/2566	49.31	40	32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
26/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
27/06/2566	49.31	24	19.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
28/06/2566	49.31	35	28	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
29/06/2566	49.31	16	12.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
30/06/2566	49.31	27	21.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		คนัย กามะ
	1479.3	665	532												

เติมจุลินทรีย์ 2 ครั้งต่อเดือนครั้งละ 80 ลิตร

ดำเนินการดูดตะกอนปีละครั้ง

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

คนัย กามะ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

105

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 320 หมู่ที่ : ซอย : พงษ์เวชอนุสรณ์ 2

ถนน : สุขุมวิท 64 แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0955978184 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 168

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ต พข.185/2558 ออกให้โดย : สำนักงานเขตพระโขนง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยิร์ก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ — [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย — [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน — [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,479.300 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 665.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 532.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. เชื้อจุลินทรีย์	150.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดูดตะกอนปีละ 1 ครั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่: .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S.../T...)	FP..... (Amp. R..../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R...../S.../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นSR951N-TAH15	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	–	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	229		227	228	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	393		393	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	393	394		394	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	393		394	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	3.1		3.7		
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.9	5.91	
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.9		
Equipment Status สถานะของเครื่องจักร	Manual / โหมดแมนนวล	M	M		M		
	Automatic / โหมดอัตโนมัติ					M	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... อนิรุจ ภาสวร

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31 / 1 / 66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 1 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ ..

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C11A	ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C11A	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		~~40~~	–				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30	30				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	393	394				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394	393				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	394				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.6	2.6				
	Phase / เฟส S	2.8	2.8				
	Phase / เฟส T	2.7	2.8				
Equipment Status สถานะของการเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือ (ควบคุม)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ตาย ทอง

Night Shift .....

Checked by / ตรวจรอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจรอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 1 / 66.

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump SP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T. Suzumi รุ่น -	Submersible Pump SP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T. Suzumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T. Suzumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T. Suzumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N.	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	224	226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย R - S (380 Volts)	393	393	394	393			เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394	394	393	394			
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	394	393	394			
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	2.6	2.1			
	Phase / เฟส S	2.7	3.1	6.9	7.0			
	Phase / เฟส T	2.8	3.0	6.8	7.3			
Equipment Status สถานะการทำงานของเครื่อง	Manual / ใช้มือควบคุม		M					
	Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. /ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ตะวี มณี

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup. /หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No. 1 (Amp. R.../S.../T....)	SRP No. 2 (Amp. R.../S.../T....)	EP No. 1 (Amp. R.../S.../T....)	EP No. 2 (Amp. R.../S.../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227		226	224			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393		394	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394		393	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393		394	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.6		2.6	2.7			
	Phase / เฟส S	1.8		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.7		2.7	2.7			
Equipment Status / สถานะการทำงานของเครื่อง	Manual / คันมือ (ปรับเอง)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ตั้งค่า)	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. ช่าง : .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ มณี

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup. หัวหน้าช่าง : .....

Date/วันที่ 31 / 1 / 66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร : .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 1 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R.../S.../T...)	TP No.2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6100EVHH	ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6100EVHH	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อหมุน				–	–		[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				–	–		[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				2 bar	2 bar		
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			224	226		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			394	394		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			394	393		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			393	393		[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.6		
	Phase / เฟส S			8.0	7.8		
	Phase / เฟส T			7.8	7.8		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือหมุนเอง						
	Automatic / อัตโนมัติ			A	A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนันต์ ทม

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 31 / 1 / 66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 2 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C1TA	ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C1TA	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม [ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Grease & Beanng จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				Pool Tanks [.....] [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30	30				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				Underground / ใต้ดิน เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม [ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย R - S (380 Volts)	394	393				
	คู่สาย S - T (380 Volts)	393	394				
	คู่สาย T - R (380 Volts)	394	393				
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.6				
	Phase / เฟส S	2.8	2.8				
	Phase / เฟส T	2.7	2.7				
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / แมนนวล						
	Automatic / อัตโนมัติ	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... ตอนบ่าย

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

112

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี ..2 / 66.....

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R../S.../T...)	TP No.2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า : เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Low (1/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Mid. (1/2)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Hi (3/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Low (1/4)
Coupling / จานต่อเพลา				-	-		[ ] Mid. (1/2)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				-	-		[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				2 bar	2 bar		
Voltage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			227	227		Underground / ใต้ดิน
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			393	394		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			394	393		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			393	393		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.7		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Phase / เฟส S			8.0	7.8		
	Phase / เฟส T			7.9	7.8		
Equipment Status สถานภาพของเครื่อง	Manual / คู่มือ			A	A		
	Automatic / อัตโนมัติ						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... ตาน้อย กาม่ะ

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 2 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Surumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Surumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Surumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Surumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226		226	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	394		393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	393		394	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	394		393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.7		2.6	2.7			
	Phase / เฟส S	1.8		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.8		2.7	2.7			
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / ใช้งานด้วยมือ				M			
	Automatic / ใช้งานอัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ศันย์ ทองใส

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนการตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 2 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226	226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393	393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394	394	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	393	393	394			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	6.7	7.3			
	Phase / เฟส S	2.8	3.1	6.8	7.3			
	Phase / เฟส T	2.8	3.0	6.7	7.1			
Equipment Status (ใช้งานอยู่ขณะเดินเครื่อง)	Manual / ใช้มือ							
	Automatic / อัตโนมัติ	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ศักดิ์ชัย ทรงมา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

115

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทำไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 2/66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ..... รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่น2RB810-7AN16	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	40	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		226	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393		393	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394		394	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394	393		393	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7	5.1A.	
	Phase / เฟส S	2.9	3.0		3.9		
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.9		
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (ขณะทำ M)	M	M.		M.		
	Automatic / อัตโนมัติ (ขณะทำ A)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ภาย ภาม

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 3 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า , เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Beaning จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	[illegible]	[illegible]	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	393	394	393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394	393	394	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	394	393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	6.8	7.1			
	Phase / เฟส S	2.9	2.9	6.7	7.2			
	Phase / เฟส T	2.9	3.0	6.8	7.1			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / สั่งเอง (ด้วยมือ)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ตามระบบ)	✓	✓	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนัย ภมร

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 3 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S.../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S.../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S.../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่น2RR810 TAH15	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	–	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227	221		227	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	393		395	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394		394	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	394		393	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7	–	
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.8	5.1	
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.8	–	
Equipment Status ตำแหน่งการทำงานของเครื่อง	Manual / ใช้มือ (ปกติ)	M	M		M	–	
	Automatic / อัตโนมัติ (ปกติ)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ชาติ ภาม ?

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 3 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 810CITA	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 810CITA	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่.....
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Coupling / จานต่อพลา		—	—			
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		3 bar.	3 bar.			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	229			
	คู่สาย R - S (380 Volts)	393	394			
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394	393			
	คู่สาย T - R (380 Volts)	394	394			
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.8	1.7			
	Phase / เฟส S	2.7	2.7			
	Phase / เฟส T	2.8	2.8			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (อาจารย์)					
	Automatic / อัตโนมัติ (ออโต้)	A	A			

Water Storage Tanks

ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ

Roof / ดาดฟ้า .

เก็บน้ำ1 20ลบ.ม	เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)

Mid. / ชั้นกลาง

[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)
[ ] Hi (3/4)

Pool Tanks [.....]

[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)
[ ] Hi (3/4)

Underground / ใต้ดิน

เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม	เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] HI (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ภาณุ ภมม

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 3 / 10 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Transfer Pump TP No.1 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 810BVHH	Transfer Pump TP No.2 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 810BVHH	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T .....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Coupling / จานต่อเพลา				—	—	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				—	—	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				2 bar	2 bar	
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			227	226	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			393	393	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			394	394	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			394	394	
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.7	7.7	
	Phase / เฟส S			8.0	7.8	
	Phase / เฟส T			7.9	7.8	
Equipment Status สถานะของเครื่องจักร	Manual / ใช้มือ (ลงแรง)					
	Automatic / อัตโนมัติ (ออโต้)			A	A	

Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ		
Roof / ดาดฟ้า .		
เก็บน้ำ1 20ลบ.ม	เก็บน้ำ2 20ลบ.ม	
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)	
[✓] HI (3/4)	[✓] Hi (3/4)	
Mid. / ชั้นกลาง		
[ ] Low (1/4)		
[ ] Mid. (1/2)		
[ ] Hi (3/4)		
Pool Tanks [.....]		
[ ] Low (1/4)		
[ ] Mid. (1/2)		
[ ] Hi (3/4)		
Underground / ใต้ดิน		
เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม	เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม	
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)	
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... Date/วันที่ .....

Night Shift ..... Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villacon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 6 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Submersible Return Pump SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / ข้อต่อเพลา		✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		✓		✓	✓			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220		226	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	398		394	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	393		393	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393		393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.7		2.4	2.8			
	Phase / เฟส S	1.9		2.8	2.4			
	Phase / เฟส T	1.8		2.4	2.4			
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / ใช้งานด้วยมือ				M			
	Automatic / ใช้งานอัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift .....

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / พนักงานอาคารลงนามโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 4 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R.../S.../T...)	TP No.2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ..... รุ่น.....	ยี่ห้อ..... รุ่น.....	ยี่ห้อ ESARA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ ESARA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ..... รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา							
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				-			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				40 psi	40 psi		Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			226	224		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
	คู่สาย R - S (380 Volts)			396	396		เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)			396	395		
	คู่สาย T - R (380 Volts)			395	395		
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.6		
	Phase / เฟส S			8.0	7.8		
	Phase / เฟส T			7.8	7.8		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (แมนนวล)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ออโต้)			A	A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อดิศร ทองนวล

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30/4/66.

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 4 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C17A	ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10C17A	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนขณะเดิน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		✓	✓				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 PSI	30 PSI				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	396				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	396				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	396				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.7				
	Phase / เฟส S	2.9	2.8				
	Phase / เฟส T	2.8	2.8				
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (ตรวจสอบ)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ระบบ)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้งาน

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาคย ภมร

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 4 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่น2RBS10-2AR15	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-		-	-	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-		-	-	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-		-	30 psi	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		226	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่สาย R - S (380 Volts)	396	396		396	-	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
(Volts / โวลท์)	คู่สาย S - T (380 Volts)	396	396		396	-	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	396	395		396	-	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7	5.9 A	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.9		
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.7		
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ปกติ)	M	M		M		
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ปกติ)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนันย์ mar 2

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: Apr 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suruma รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruma รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruma รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruma รุ่น -	บ่อดักทราย	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N.	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226	226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	396	396	395			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	395	395	395	396			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	396	391	396			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	6.9	7.1			
	Phase / เฟส S	2.7	2.7	6.8	7.2			
	Phase / เฟส T	2.8	2.9	6.8	7.1			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual /							
	Automatic /	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.:ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ONLY MAY

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น/ Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น/ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 4 / 66 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก **Sheet No. / แผ่นที่** .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / ข้อต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226		226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394		391	396			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส S - T (380 Volts)	393		396	396			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394		395	395			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record	Phase / เฟส R	1.6		2.6	2.7			
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	1.7		2.7	2.8			
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T	1.8		2.7	2.7			
Equipment Status	Manual / [illegible]				M			
สถานะของเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... อนิรุต ทวยกา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 5 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	ตะกอนปนทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal ซยร้าและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / ข้อต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
				-				[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase N (220 Volts)	230		231	230			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	375		396	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396		397	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396		396	397			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.8		2.7	2.8			
	Phase / เฟส S	1.7		2.8	2.9			
	Phase / เฟส T	1.8		2.8	2.8			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ใช้งานด้วยมือ				M			
	Automatic / อัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ดนัย mar

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนและรับรองโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: ธ.ค. / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase N (220 Volts)	230	231	231	228			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	394	396	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	395	395	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	395	395	396			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.8	6.7	6.9			
	Phase / เฟส S	2.8	2.9	6.8	6.9			
	Phase / เฟส T	2.8	2.8	6.8	7.0			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (เดินเครื่อง)							
	Automatic / อัตโนมัติ (เดินเครื่อง)	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ กาวัล

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี ธ / bb

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S.../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นSRB610-2AH1B	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] HI (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] HI (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	30 PSI	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	231	232		233	231	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	396		396	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	395	396		396	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	397		396	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.8		3.7	3 5.9 A	
	Phase / เฟส S	2.8	2.8		3.8		
	Phase / เฟส T	2.8	2.7		3.7		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือ (ปกติ)	M	M		M		
	Automatic / อัตโนมัติ (ปกติ)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อำนวย กาวี Date/วันที่ 31/5/66

Night Shift ..... Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 5 / 66 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก **Sheet No. / แผ่นที่** .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 8100 11A	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 8100 11A	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓			
Coupling / จานต่อเพลา		-	-			
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 psi	30 psi			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	230	231			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	396			
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	395	396			
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	395			
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	1.8			
	Phase / เฟส S	2.9	2.9			
	Phase / เฟส T	2.8	2.9			
Equipment Status (สำหรับผู้มาเดินตรวจ)	Manual / มือหมุน (สำหรับช่าง)					
	Automatic / อัตโนมัติ (สำหรับ A)	A	A			

Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ

Roof / ดาดฟ้า	
เก็บน้ำ1 20ลบ.ม	เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)

Mid. / ชั้นกลาง	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	

Pool Tanks [.....]	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	

Underground / ใต้ดิน	
เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม	เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid (1/2)
[ ] Hi (3/4)	[ ] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ กาฬวี

Night Shift .....

c Change / แนะนำให้เปลี่ยน

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31-5-66

Time/เวลา .....

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: ม.ค. / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No 1 (Amp. R.../S.../T...)	TP No 2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ ESABA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ ESABA รุ่น B10BVHH	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / การรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา				✓	–		[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				–	–		[ ] Mid (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				40 psi	40 psi		
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			230	231		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)			396	396		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)			396	397		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)			397	396		[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.8		
	Phase / เฟส S			7.9	7.8		
	Phase / เฟส T			7.8	7.9		
Equipment Status / สถานะการเดินเครื่อง	Manual / [illegible]						
	Automatic / [illegible]			A	A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาชัย ทศมา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนและรับรองโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villacon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 6 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Submersible Return Pump SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา		-		-	-			
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227		228	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย R - S (380 Volts)	396		396	394			
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394		394	393			เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	394		396	396			
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.8		2.7	2.8			
	Phase / เฟส S	1.7		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.8		2.7	2.9			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (เฉพาะ)							
	Automatic / อัตโนมัติ (เฉพาะ)	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนัย ภาว

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 6 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ Tsurumi รุ่น -	ยี่ห้อ Tsurumi รุ่น -	ยี่ห้อ Tsurumi รุ่น -	ยี่ห้อ Tsurumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา			—	—	—			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			—	—	—			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			—	—	—			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)		224	228	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)		396	394	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)		394	394	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)		394	396	394			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R		2.8	6.7	6.9			
	Phase / เฟส S		2.9	6.8	6.8			
	Phase / เฟส T		2.8	6.8	6.8			
Equipment Status / สถานะการเดินเครื่อง	Manual / กดเอง (ด้วยมือ)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ระบบ)		A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... อภิชัย ทศน์ .....

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ตรวจทานตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 6 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		Spa No.1 (Amp. R..../S .../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S.../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EP4300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EP4300	ยี่ห้อ..... รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่น2KB810-7AH16	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	Roof / ดาดฟ้า
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
Coupling / จานต่อเพลา		-	-		-	-	[ ] Mid. (1/2)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-		-	-	[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-		-	30 psi	
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		227	227	Underground / ใต้ดิน
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	394		394	-	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	395		396	-	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	392	394		394	-	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.9	2.8		3.6	5.9 A	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Phase / เฟส S	2.9	2.8		3.7		
	Phase / เฟส T	2.8	2.9		3.7		
Equipment Status สถานะปกติการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (เลขที่ M)	M	M		M		
	Automatic / อัตโนมัติ (เลขที่ A)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนุช มณี

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30 - 6 - 66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 6 / 64

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น B100T7A	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น B100T7A	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 PSI	30 PSI				Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	397				เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	396				
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	396				
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.9				
	Phase / เฟส S	2.9	2.8				
	Phase / เฟส T	2.8	2.9				
Equipment Status เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง	Manual / ใช้งานเอง (ควบคุม)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ออโต้)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... อ่าง ทม/2

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

..... Date/วันที่ 30-6-64

..... Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

..... Date/วันที่ .....

..... Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 6 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R../S../T...)	TP No.2 (Amp. R../S../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ EBARA รุ่น BM3BVHH	ยี่ห้อ EBARA รุ่น BM3BVHH	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓		Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			9:1 1/11/66	✓		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์				✓		[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์				✓		[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา					-		[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)					-		[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)					40 PSI		
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)				226		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)				395		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)				393		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)				394		[✓] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R				7.5		
	Phase / เฟส S				7.8		
	Phase / เฟส T				7.6		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / มือ (ด้วยตัวเอง)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุมด้วยระบบ)				A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ภาคบ่าย ภาคบ่าย

Night Shift .....

Checked by / ตรวจรอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

อุปกรณ์ดับเพลิง

How To Use Fire Extinguisher

วิธีใช้เครื่องดับเพลิง

1 **ดึง** ทำการดึงสายฉีดจากที่เก็บ
Draw out the hose



2 **ปลด** ทำการดึงสลักเพื่อปลดล็อควาล์วที่หัวถัง
Put out pin



3 **กด** ทำการกดก้านฉีดเพื่อทำการฉีดสารเคมีออกมาพร้อมจับปลายสายให้แน่น
Squeeze the handle



4 **ส่าย** เข้าใกล้ 2-4 เมตร ด้านเหนือลม พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ โดยส่ายสายฉีดไปมาซ้าย-ขวา จนเปลวไฟดับสนิท
Sweep side to side at base of tire



วิธีใช้สายดับเพลิง
FIRE HOSE REEL





1. หมุนเปิดวาล์วน้ำ
OPEN VALVE FULLY



2. ดึงสายออกจากที่ม้วนเก็บ
PULL OUT HOSE FORM REEL



3. เปิดหัวฉีด
OPEN NOZZLE




4. ฉีดน้ำไปยังถังเพลิง
AIM AT BASE OF FIRE








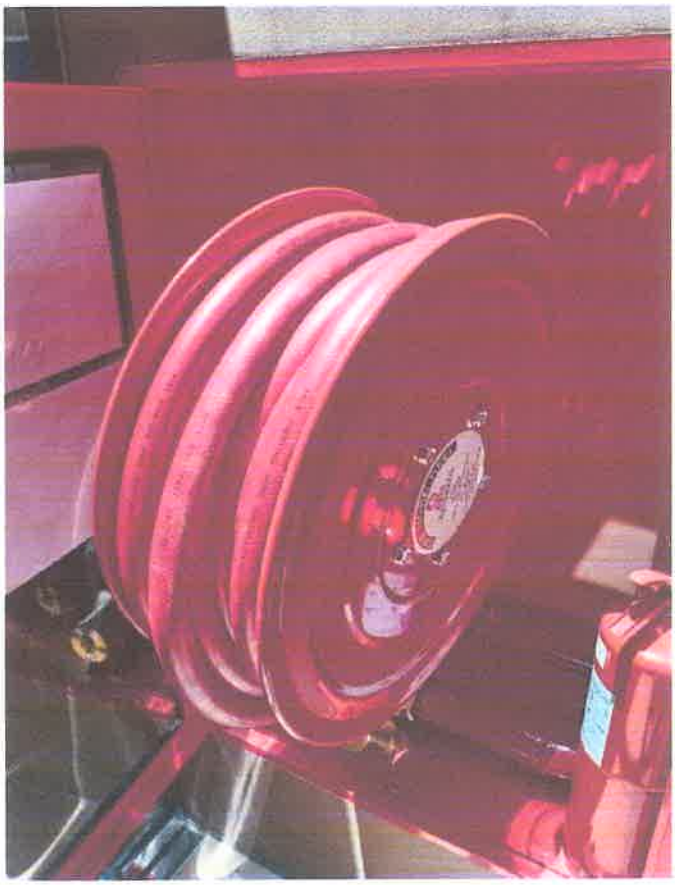




หัวจ่ายน้ำดับเพลิง



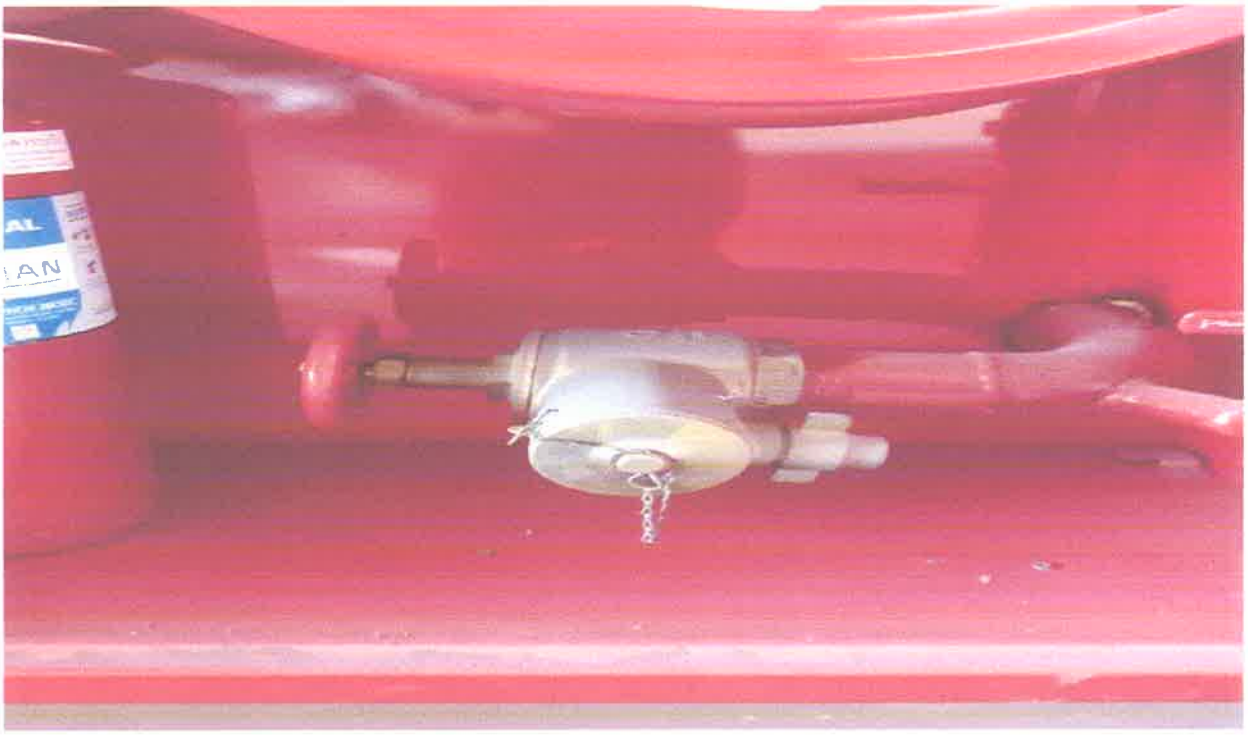

หัวรับน้ำดับเพลิง

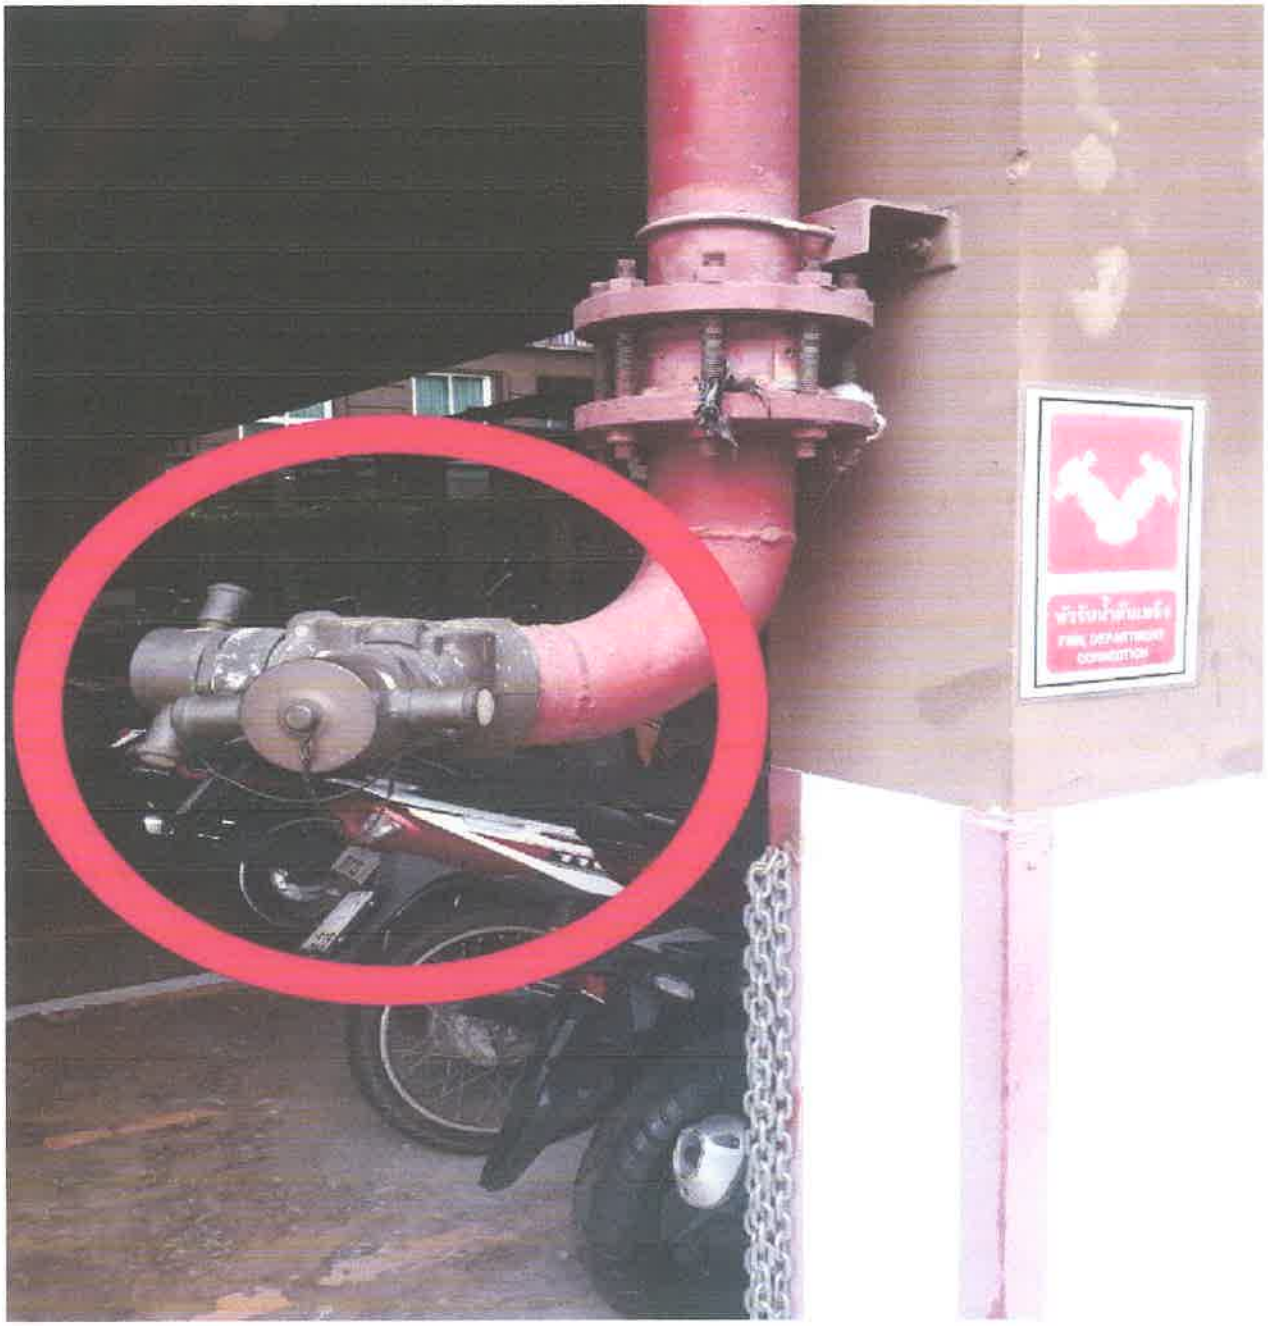

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

142

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 มี.ค.66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย 66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	ลานจอดรถ				N/A			
.....ส.ค.66	ลานจอดรถ				N/A			
.....ก.ย.66	ลานจอดรถ				N/A			
.....ต.ค.66	ลานจอดรถ				N/A			
.....พ.ย.66	ลานจอดรถ				N/A			
.....ธ.ค.66	ลานจอดรถ				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 ก.พ.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	หน้าสำนักงาน				N/A			
.....ส.ค.66	หน้าสำนักงาน				N/A			
.....ก.ย.66	หน้าสำนักงาน				N/A			
.....ต.ค.66	หน้าสำนักงาน				N/A			
.....พ.ย.66	หน้าสำนักงาน				N/A			
.....ธ.ค.66	หน้าสำนักงาน				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

144

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
26 ม.ค.65	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 ก.พ.66	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-2B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-2B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-2B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-2B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-2B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-2B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-2B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

145

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
14 มี.ค.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
17 พ.ค.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 มิ.ย.66	FL-2A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-2A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-2A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-2A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-2A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-2A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-2A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อ้วย ทดสอบ

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

146

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
26 ม.ค.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-3A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-3A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-3A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-3A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-3A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-3A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-3A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อดิศร ภาสน์

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

147

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 ก.พ.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-3B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-3B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-3B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-3B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-3B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-3B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-3B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ธนัช ทองมา

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

4

148

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
15 ม.ค.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-4A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-4A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-4A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-4A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-4A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-4A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-4A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

149

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-4B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-4B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-4B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-4B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-4B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-4B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-4B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

150

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 ก.พ.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 มี.ค.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-5A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-5A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-5A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-5A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-5A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-5A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-5A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

151

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝากรอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
22 ก.พ.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 เม.ย.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-5B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ก.ค.66	FL-5B				N/A			
ส.ค.66	FL-5B				N/A			
ก.ย.66	FL-5B				N/A			
ต.ค.66	FL-5B				N/A			
พ.ย.66	FL-5B				N/A			
ธ.ค.66	FL-5B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อนัย ทศม์

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

152

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 .....ม.ค.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 .....ก.พ.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29 .....มี.ค.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 .....เม.ย.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 .....พ.ค.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 .....มิ.ย.66	FL-6A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-6A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-6A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-6A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-6A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-6A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-6A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

153

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
19 ก.พ.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 เม.ย.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 พ.ค.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-6B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-6B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-6B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-6B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-6B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-6B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-6B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

ดนัย ภมร

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

154

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 .....ม.ค.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 .....ก.พ.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 .....มี.ค.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 .....เม.ย.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 .....พ.ค.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 .....มิ.ย.66	FL-7A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-7A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-7A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-7A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-7A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-7A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-7A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อนัย ทวน

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

155

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 ก.พ.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 เม.ย.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 พ.ค.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-7B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-7B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-7B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-7B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-7B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-7B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-7B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

ธนัย ทมว

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

156

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
26 ม.ค.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 เม.ย.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 พ.ค.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-8A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-8A				N/A			
.....ส.ค.66	FL-8A				N/A			
.....ก.ย.66	FL-8A				N/A			
.....ต.ค.66	FL-8A				N/A			
.....พ.ย.66	FL-8A				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-8A				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

157

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Building The Light New York

เดือน / ปี	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
25 ม.ค.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 ก.พ.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24 มี.ค.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27 เม.ย.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26 พ.ค.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28 มิ.ย.66	FL-8B	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
.....ก.ค.66	FL-8B				N/A			
.....ส.ค.66	FL-8B				N/A			
.....ก.ย.66	FL-8B				N/A			
.....ต.ค.66	FL-8B				N/A			
.....พ.ย.66	FL-8B				N/A			
.....ธ.ค.66	FL-8B				N/A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อนัย ภาผล

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room2 **เครื่องที่** 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

158

สถานที่ติดตั้ง EL-Room2 **เครื่องที่** 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room3 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
27 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิตต์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

159

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room3 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
29 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิตต์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room4 **เครื่องที่** 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

160

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room4 **เครื่องที่** 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room5 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

161

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room5 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room6 **เครื่องที่** 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

162

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room6 **เครื่องที่** 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room7 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room7 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room8 **เครื่องที่** 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

164

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง EL-Room8 **เครื่องที่** 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-1 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.65	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

165

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-2 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-3 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-4 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-1 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-2 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-3 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-4 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66		✓	ดนัย กามะ	1/2/61
27 พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-5 เครื่องที่ 5

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66		✓	ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-6 เครื่องที่ 6

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66		✓	ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66		✓	ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-7 เครื่องที่ 7

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-8 เครื่องที่ 8

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-5 เครื่องที่ 5

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-6 เครื่องที่ 6

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย 66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-7 เครื่องที่ 7

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST2-8 เครื่องที่ 8

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง ST1-9 เครื่องที่ 9

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
19 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

169

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง BTP เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
27 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง TFP เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง MDB เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL2 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

170

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL2 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL2 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	—
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL2 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....
สถานที่ติดตั้ง FL3 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

171

วันที่ติดตั้ง.....
สถานที่ติดตั้ง FL3 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....
สถานที่ติดตั้ง FL3 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....
สถานที่ติดตั้ง FL3 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL4 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
25 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

172

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL4 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
25 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66		✓	ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66		✓	ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL4 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓	✓	ดนัย กามะ	แบตฯ
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL4 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
29 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL5 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

173

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL5 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL5 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL5 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ตนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ตนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ตนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ตนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ตนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ตนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ตนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL6 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

174

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL6 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL6 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL6 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25.ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29.ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24.มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26.เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27.พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28.มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL7 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

175

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL7 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL7 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL7 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL8 เครื่องที่ 1

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
27 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
25 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
28 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

176

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL8 เครื่องที่ 2

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL8 เครื่องที่ 3

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
26 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่ติดตั้ง.....

สถานที่ติดตั้ง FL8 เครื่องที่ 4

วันที่ Date	ปกติ Normal	ผิดปกติ Ab normal	ผู้ตรวจ Inspector	หมายเหตุ Remarks
25 ม.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
29 ก.พ.66	✓		ดนัย กามะ	
24 มี.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
26 เม.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
27 พ.ค.66	✓		ดนัย กามะ	
28 มิ.ย.66	✓		ดนัย กามะ	
.....ก.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ส.ค.66			ดนัย กามะ	
.....ก.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ต.ค.66			ดนัย กามะ	
.....พ.ย.66			ดนัย กามะ	
.....ธ.ค.66			ดนัย กามะ	

บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

ภาคผนวก 3

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และน้ำประปาประจำวัน

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

VilleCon Management Co., Ltd.

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

178

สถานที่ ห้อง MDB เดือน / ปี (M / Y) 1, 64 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1											
2											
3											
4	✓	393	28	393	58	393	57	38	0.96	30	ดาย
5	✓	394	33	394	50	394	54	29	0.96	32	ดาย
6	✓	393	34	394	54	394	48	29	0.97	32	ดาย
7											
8	✓	393	43	394	48	393	49	32	0.96	32	ดาย
9	✓	394	33	394	48	393	50	37	0.96	30	ดาย
10	✓	394	34	393	52	394	52	36	0.97	31	ดาย
11	✓	393	29	393	49	394	40	38	0.91	32	ดาย
12	✓	393	28	394	53	394	48	28	0.96	32	ดาย
13	✓	394	32	393	48	393	44	29	0.96	32	ดาย
14											
15	✓	393	32	394	52	393	44	29	0.97	32	ดาย
16	✓	393	44	394	46	394	42	29	0.96	30	ดาย
17	✓	394	40	393	46	394	46	40	0.94	32	ดาย
18	✓	394	40	394	44	393	48	38	0.96	33	ดาย
19	✓	393	32	393	46	393	50	38	0.97	33	ดาย
20	✓	393	39	394	42	394	50	36	0.96	32	ดาย
21											
22	✓	394	29	394	42	394	54	38	0.96	32	ดาย
23	✓	393	45	393	48	393	54	29	0.96	32	ดาย
24	✓	393	29	394	48	393	48	29	0.97	33	ดาย
25	✓	394	32	393	46	394	54	28	0.97	34	ดาย
26	✓	394	29	394	50	394	54	30	0.96	34	ดาย
27	✓	393	32	393	52	394	52	32	0.97	33	ดาย
28	✓	394	44	393	52	393	56	32	0.96	32	ดาย
29											
30	✓	393	29	394	46	393	46	32	0.97	32	ดาย
31	✓	394	32	394	46	393	48	33	0.96	32	ดาย

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1											
2											
3											
4	✓	226		227		226					ดาย
5	✓	226		227		226					ดาย
6	✓	224		227		226					ดาย
7											
8	✓	226		226		227					ดาย
9	✓	226		227		226					ดาย
10	✓	226		226		226					ดาย
11	✓	226		226		226					ดาย
12	✓	226		227		227					ดาย
13	✓	226		227		227					ดาย
14											
15	✓	224		227		227					ดาย
16	✓	226		226		226					ดาย
17	✓	226		227		226					ดาย
18	✓	226		227		226					ดาย
19	✓	224		226		226					ดาย
20	✓	226		226		226					ดาย
21											
22	✓	226		226		227					ดาย
23	✓	226		227		226					ดาย
24	✓	226		226		226					ดาย
25	✓	226		226		226					ดาย
26	✓	224		226		226					ดาย
27	✓	226		227		227					ดาย
28	✓	226		227		227					ดาย
29											
30	✓	224		226		227					ดาย
31	✓	226		226		227					ดาย

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลต์) KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C)

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยแอมป์ (A) เป็นแอมป์เท่านั้น

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

VilleCon Management Co.,Ltd.

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

179

สถานที่ ห้อง MDB เดือน / ปี (M / Y) 2 / 62 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380

วันที่	สภาพทั่วไป	Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1	✓	393	29	393	42	394	44	33	0.96	32	
2	✓	394	32	394	48	393	46	36	0.96	32	
3	✓	393	33	393	50	394	48	34	0.96	33	
4			9								
5	✓	393	34	394	54	393	52	28	0.97	32	
6	✓	393	31	394	46	394	44	37	0.97	33	
7	✓	394	33	394	48	393	46	32	0.96	33	
8	✓	394	29	393	48	394	46	38	0.96	32	
9	✓	393	29	394	50	394	48	27	0.96	33	
10	✓	393	30	393	52	394	50	29	0.96	32	
11											
12	✓	394	32	393	48	394	50	33	0.96	33	
13	✓	393	34	394	48	393	48	32	0.96	33	
14	✓	393	32	393	54	394	44	38	0.96	32	
15	✓	394	32	393	52	393	46	28	0.97	32	
16	✓	393	29	394	52	394	48	28	0.96	32	
17	✓	394	29	394	48	393	52	32	0.97	32	
18											
19	✓	393	39	394	44	394	52	38	0.96	33	
20	✓	394	34	393	44	393	48	32	0.96	32	
21	✓	393	33	393	48	394	48	37	0.96	32	
22	✓	394	33	394	50	394	50	32	0.96	32	
23	✓	393	32	393	48	393	50	28	0.97	33	
24	✓	394	28	393	48	393	52	29	0.96	33	
25											
26	✓	393	28	394	52	394	48	32	0.97	32	
27	✓	394	32	393	48	393	46	37	0.97	33	
28	✓	394	30	394	52	393	48	38	0.96	33	
29											
30											
31											

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220

วันที่	สภาพทั่วไป	Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1		226		224		226					อนุ
2		226		224		226					อนุ
3		224		226		226					อนุ
4											
5		226		226		224					อนุ
6		226		226		224					อนุ
7		224		226		226					อนุ
8		224		224		224					อนุ
9		224		226		226					อนุ
10		226		226		226					อนุ
11											
12		226		226		226					อนุ
13		224		226		226					อนุ
14		224		226		224					อนุ
15		226		224		226					อนุ
16		226		224		226					อนุ
17		226		224		226					อนุ
18											
19		224		226		224					อนุ
20		226		226		224					อนุ
21		226		226		226					อนุ
22		226		226		226					อนุ
23		224		224		224					อนุ
24		226		226		226					อนุ
25											
26		226		226		224					อนุ
27		224		224		226					อนุ
28		226		226		224					อนุ
29											
30											
31											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลท์) KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิห้องเป็น °C

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยของแอมป์เป็น A เท่านั้น แอมป์ เท่านั้น

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

180

สถานที่ ห้อง MDB เดือน / ปี (M / Y) 3 / 64. Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก .. 380 Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1	✓	393	37	394	42	393	46	38	0.97	34	ตนะ
2	✓	393	33	394	46	394	48	34	0.98	34	ตนะ
3											
4											
5											
6											
7	✓	392	33	393	41	394	48	38	0.98	34	ตนะ
8	✓	393	34	394	46	393	46	39	0.97	34	ตนะ
9	✓	393	34	394	40	393	46	39	0.97	34	ตนะ
10	✓	392	33	393	40	393	46	38	0.98	34	ตนะ
11											
12	✓	392	32	393	41	392	48	39	0.97	36	ตนะ
13	✓	392	32	394	42	392	48	39	0.98	36	ตนะ
14	✓	393	34	394	42	394	46	39	0.97	34	ตนะ
15	✓	393	34	393	40	393	48	38	0.98	34	ตนะ
16	✓	392	33	394	40	394	46	38	0.98	36	ตนะ
17	✓	393	33	394	40	394	48	38	0.97	36	ตนะ
18											
19	✓	393	34	394	41	393	46	39	0.97	34	ตนะ
20	✓	392	33	393	41	392	48	38	0.97	36	ตนะ
21	✓	392	32	393	46	393	46	38	0.98	34	ตนะ
22	✓	393	33	394	40	394	48	39	0.97	36	ตนะ
23	✓	392	34	394	42	394	46	39	0.98	34	ตนะ
24	✓	393	34	394	41	393	48	38	0.98	36	ตนะ
25											
26	✓	392	33	393	42	393	46	39	0.97	34	ตนะ
27	✓	393	33	394	40	394	48	38	0.97	36	ตนะ
28	✓	393	34	393	40	393	46	39	0.98	36	ตนะ
29	✓	392	34	394	41	393	48	39	0.98	36	ตนะ
30	✓	393	33	394	40	394	46	38	0.97	36	ตนะ
31	✓	392	34	394	41	393	48	38	0.97	34	ตนะ

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220. Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1	✓	226		224		227					
2	✓	226		226		227					
3											
4											
5											
6											
7	✓	227		224		226					
8	✓	227		226		227					
9	✓	226		224		226					
10	✓	226		227		226					
11											
12	✓	226		224		227					
13	✓	227		226		226					
14	✓	226		227		226					
15	✓	226		224		227					
16	✓	226		224		224					
17	✓	227		226		224					
18											
19	✓	226		224		226					
20	✓	226		226		227					
21	✓	227		226		227					
22	✓	227		226		226					
23	✓	226		224		227					
24	✓	226		224		227					
25											
26	✓	227		226		226					
27	✓	226		224		226					
28	✓	227		226		227					
29	✓	226		224		227					
30	✓	226		224		226					
31	✓	227		226		226					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลท์)

A = Amperes (แอมป์)

KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิเป็นองศา °C)

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยของกระแส (A) เป็น แอมป์ เท่านั้น

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

181

สถานที่ ห้อง MDB | เดือน / ปี (M / Y) 4, 66 | Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่	สถานะทำงาน	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V. Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
1											
2	✓	394	28	396	41	396	40	33	0.97	36	
3	✓	396	27	396	40	396	40	32	0.97	35	
4	✓	395	30	395	39	395	42	33	0.97	36	
5	✓	394	28	396	40	395	39	33	0.97	36	
6	✓	394	29	396	38	396	39	32	0.97	36	
7	✓	394	30	396	38	395	40	32	0.97	35	
8											
9	✓	394	27	395	40	396	39	33	0.97	36	
10	✓	396	30	395	41	396	38	32	0.97	36	
11	✓	396	38	396	38	392	38	30	0.97	36	
12											
13											
14											
15											
16											
17	✓	396	28	395	40	395	39	32	0.97	35	
18	✓	394	29	396	40	396	40	30	0.97	36	
19	✓	396	30	396	38	396	40	32	0.97	36	
20	✓	396	30	396	39	396	38	31	0.97	35	
21	✓	396	28	396	39	395	38	31	0.97	36	
22											
23	✓	394	29	395	39	396	37	32	0.97	36	
24											
25	✓	396	29	396	40	396	36	32	0.97	35	
26	✓	396	30	396	40	396	40	33	0.97	36	
27	✓	394	30	396	38	396	38	30	0.97	36	
28	✓	396	28	396	38	396	39	32	0.97	35	
29	✓	396	29	396	39	396	40	32	0.97	36	
30	✓	396	28	396	40	396	41	30	0.97	35	
31											

วันที่	สถานะทำงาน	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V. Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
1											
2	✓	227		226		226					
3	✓	226		226		227					
4	✓	227		226		226					
5	✓	227		227		226					
6	✓	227		226		227					
7	✓	227		226		227					
8											
9	✓	226		227		226					
10	✓	226		226		226					
11	✓	227		226		226					
12											
13											
14											
15											
16											
17	✓	227		227		226					
18	✓	226		226		226					
19	✓	226		226		227					
20	✓	227		227		226					
21	✓	227		226		227					
22											
23	✓	227		227		227					
24											
25	✓	226		226		226					
26	✓	226		227		227					
27	✓	226		226		226					
28	✓	227		227		226					
29	✓	227		226		226					
30	✓	227		226		226					
31											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลท์) KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิห้องเป็น (°C)

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยแอมป์เป็น A เป็น แอมป์ เท่านั้น

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

182

สถานที่ ห้อง MDB | เดือน / ปี (M / Y) 5 / 66 | Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /ผู้บันทึกโดย
1											
2	✓	394	28	393	38	394	42	28	0.97	34	
3	✓	393	28	394	37	394	41	29	0.98	33	
4											
5	✓	394	30	394	38	394	42	30	0.97	34	
6											
7	✓	393	30	394	40	394	41	30	0.97	34	
8	✓	393	31	394	40	394	43	31	0.98	34	
9	✓	394	30	393	38	393	44	32	0.97	34	
10	✓	394	29	394	39	394	42	31	0.97	35	
11	✓	394	30	394	39	393	43	32	0.98	35	
12	✓	393	29	393	38	393	42	30	0.97	34	
13	✓	393	30	394	39	394	40	29	0.98	34	
14	✓	394	32	393	39	394	40	28	0.97	35	
15	✓	393	32	393	40	394	42	33	0.98	34	
16	✓	393	28	394	41	394	43	32	0.97	34	
17	✓	394	29	393	40	394	44	31	0.98	34	
18	✓	393	30	394	40	393	43	30	0.97	34	
19											
20											
21	✓	394	30	393	42	394	42	32	0.97	35	
22	✓	394	32	394	39	393	43	31	0.97	34	
23	✓	393	29	393	39	394	44	32	0.98	34	
24	✓	393	28	393	39	393	43	32	0.97	34	
25	✓	394	29	394	40	394	42	30	0.98	35	
26	✓	393	30	394	41	393	40	29	0.97	34	
27											
28	✓	394	30	394	42	393	41	30	0.97	34	
29											
30	✓	394	32	394	40	393	42	32	0.97	34	
31	✓	393	31	393	38	394	40	33	0.98	34	

วันที่	สภาพทั่วไป	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /ผู้บันทึกโดย
1											
2	✓	226		226		227					
3	✓	227		226		227					
4											
5	✓	226		227		227					
6											
7	✓	226		227		227					
8	✓	226		227		227					
9	✓	227		226		226					
10	✓	226		226		227					
11	✓	226		227		227					
12	✓	226		226		227					
13	✓	226		227		226					
14	✓	227		226		227					
15	✓	227		227		226					
16	✓	226		226		227					
17	✓	227		226		227					
18	✓	226		226		227					
19											
20											
21	✓	226		227		226					
22	✓	227		227		227					
23	✓	226		226		227					
24	✓	226		227		227					
25	✓	227		227		226					
26	✓	227		226		227					
27											
28	✓	226		227		227					
29											
30	✓	227		227		227					
31	✓	226		226		226					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลท์)

A = Amperes (แอมป์)

KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยแอมป์เป็น แอมป์ เท่านั้น

Departmer	The Chief Technician
Code	ENG 001
Date	27 ม.ค.63

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร

183

สถานที่ ห้อง MDB เดือน / ปี (M / Y) 6 / 66. Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

วันที่	สภาพพร้อมใช้	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1	✓	394	28	396	30	394	40	28	097	34	
2											
3											
4	✓	394	30	396	32	394	40	29	097	36	
5	✓	396	30	394	32	394	41	30	097	35	
6	✓	394	28	394	34	394	40	28	097	34	
7	✓	393	29	396	32	394	38	32	097	36	
8	✓	394	30	394	32	396	38	32	0.97	34	
9	✓	393	30	394	34	394	40	33	097	35	
10											
11	✓	394	30	394	34	394	41	34	098	34	
12	✓	394	29	396	34	394	41	34	096	35	
13	✓	394	30	396	34	393	38	33	098	35	
14	✓	394	29	396	33	396	38	29	0.98	33	
15	✓	393	30	394	34	396	38	30	0.97	34	
16	✓	394	29	394	34	394	39	30	0.97	34	
17											
18	✓	393	30	396	34	396	40	33	0.97	34	
19	✓	394	30	394	34	394	40	34	098	35	
20	✓	394	29	396	33	394	40	33	0.97	34	
21	✓	394	30	396	34	393	42	34	0.97	35	
22	✓	394	30	396	34	394	42	34	0.97	34	
23	✓	394	30	394	33	393	39	33	0.98	34	
24	✗										
25	✓	393	30	396	32	396	39	34	0.97	34	
26	✓	394	29	394	32	396	40	34	0.98	35	
27	✓	393	30	396	33	396	41	30	0.97	33	
28	✓	394	30	394	34	393	41	32	0.98	34	
29	✓	393	30	394	34	394	42	29	0.98	34	
30	✓	34	29	396	34	394	39	31	097	34	
31											

วันที่	สภาพพร้อมใช้	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ..... Phase - Phase / คู่เฟส R-S V	R-S A	S-T V	S-T A	T-R V	T-R A	kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
1	✓	226		227		227					
2											
3											
4	✓	227		226		227					
5	✓	227		226		227					
6	✓	226		227		226					
7	✓	226		227		229					
8	✓	226		227		226					
9	✓	227		226		226					
10											
11	✓	226		227		226					
12	✓	227		227		226					
13	✓	226		227		226					
14	✓	224		226		224					
15	✓	224		224		226					
16	✓	226		226		227					
17											
18	✓	226		227		227					
19	✓	226		227		226					
20	✓	226		227		227					
21	✓	227		226		227					
22	✓	227		226		226					
23	✓	227		226		227					
24											
25	✓	227		226		227					
26	✓	226		227		226					
27	✓	226		226		227					
28	✓	227		226		227					
29	✓	226		227		227					
30	✓	227		226		226					
31											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลต์) KW=Kilowatt (กิโลวัตต์)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Technical Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Specify Room Temp / กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(***) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only / กรุณาระบุหน่วยแอมป์เป็น แอมป์ เท่านั้น

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet / แผ่นที่ 184

อัตราสมาชิกช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Month (เดือน) / Year (ปี) มกราคม 2566 Building / อาคาร เคอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (04.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (04.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max Kvarh) การอ่านค่าสูงสุด (Max Kvarh) (60)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		2123		740		1385				273	269			
1														
2														
3														
4	13:00	2130	5	741	1	1389	4	0.061	0.058	274	273		อาทิตย์	
5	13:00	2131	1	741	-	1390	1	0.061	0.058	274	273		อาทิตย์	
6	13:00	2132	1	741	-	1391	1	0.061	0.059	274	273		อาทิตย์	
7														
8	13:00	2133	1	741	-	1392	1	0.061	0.063	274	273		อาทิตย์	
9	13:00	2135	2	742	1	1393	1	0.061	0.063	274	273		อาทิตย์	
10	13:00	2136	1	743	1	1393	-	0.061	0.063	274	273		อาทิตย์	
11	13:00	2136	-	743	-	1393	-	0.061	0.063	274	273		อาทิตย์	
12	13:00	2137	1	744	1	1393	-	0.061	0.067	275	273		อาทิตย์	
13	13:00	2138	1	745	1	1393	-	0.061	0.067	275	273		อาทิตย์	
14														
15	09:45	2140	2	746	1	1394	1	0.061	0.067	275	273		อาทิตย์	
16	13:00	2141	1	746	-	1395	1	0.061	0.067	275	273		อาทิตย์	
17	13:00	2142	1	747	1	1395	-	0.061	0.068	275	273		อาทิตย์	
18	13:00	2143	1	748	1	1395	-	0.069	0.068	276	273		อาทิตย์	
19	13:00	2144	1	749	1	1395	-	0.069	0.068	276	273		อาทิตย์	
20	13:00	2145	1	750	1	1395	-	0.065	0.068	276	273		อาทิตย์	
21														
22	09:30	2147	2	751	1	1396	1	0.069	0.068	276	273		อาทิตย์	
23	12:00	2148	1	751	1	1397	1	0.069	0.068	276	273		อาทิตย์	
24	13:00	2149	1	751	-	1398	1	0.069	0.068	277	273		อาทิตย์	
25	13:00	2150	1	751	-	1399	1	0.069	0.068	277	273		อาทิตย์	
26	13:00	2151	1	751	-	1400	1	0.069	0.068	277	273		อาทิตย์	
27	13:00	2152	1	751	-	1401	1	0.069	0.068	277	273		อาทิตย์	
28	10:00	2153	1	751	-	1402	1	0.069	0.068	277	273		อาทิตย์	
29														
30	12:00	2154	1	751	-	1403	1	0.069	0.068	279	273		อาทิตย์	
31	13:00	2155	1	752	-	1403	-	0.061	0.068	278	273		อาทิตย์	
													* This Month / เดือนปัจจุบัน	
													* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ (...) Consumption Units / จำนวนหน่วย (kWh)

(...) Max. kW of the month / ค่า Max. kW สูงสุดในรอบเดือน

(...) Max. VAR of the month / ค่า Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน

(...) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Villecon

Sheet / แผ่นที่

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) กุมภาพันธ์2566 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	หน่วยช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand ค่าพลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh) (60)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
1	13:00	2176	1	752	-	1404	1	0.082	0.084	278	278			
2	13:00	2177	1	752	-	1405	1	0.082	0.055	~~278~~	278			
3	17:30	2178	1	752	-	1406	1	0.082	0.084					
4														
5	9:00	2160	2	752	-	1408	2	0.082	0.084	278	278			
6	13:00	2161	1	752	-	1409	1	0.082	0.084	278	278			
7	13:00	2162	1	752	-	1410	1	0.083	0.084	279	278			
8	13:00	2163	1	753	1	1410	-	0.083	0.082	279	278			
9	13:00	2164	1	754	1	1410	-	0.083	0.082	279	278			
10	13:00	2165	1	755	1	1410	-	0.083	0.084	279	278			
11														
12	10:00	2168	3	756	1	1417	2	0.083	0.084	279	278			
13	13:00	2169	1	756	-	1413	1	0.083	0.084	280	278			
14	13:00	2170	1	756	-	1414	1	0.083	0.084	280	278			
15	10:00	2171	1	756	-	1415	1	0.083	0.084	280	278			
16	13:00	2172	1	756	-	1416	1	0.083	0.084	280	278			
17	13:00	2173	1	756	-	1417	1	0.083	0.084	280	278			
18														
19	10:30	2175	2	756	-	1419	2	0.083	0.084	280	278			
20	13:00	2176	1	756	-	1420	1	0.083	0.084	281	278			
21	13:00	2177	1	756	-	1421	1	0.083	0.084	281	278			
22	13:00	2178	1	756	-	1422	1	0.083	0.084	281	278			
23	13:00	2179	1	757	1	1421	1	0.083	0.084	281	278			
24	13:00	2180	1	758	1	1422	-	0.083	0.084	281	278			
25														
26	9:00	2182	2	759	1	1423	1	0.083	0.084	282	278			
27	13:00	2183	1	759	1	1424	1	0.083	0.084	282	278			
28	13:00	2184	1	760	1	1424	-	0.083	0.084	282	278			
29														
30														
31														
													* This Month / เดือนปัจจุบัน	
													* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ

(,) Consumption Units / หน่วยใช้ (kWh)

(...) Max. kW of the month / ค่า Max. kW สูงสุดในรอบเดือน

(...) Max. VAR of the month / ค่า Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน

(.....) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ _____

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) มีนาคม2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet / แผ่นที่

อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12/24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12/24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านมิเตอร์ปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านมิเตอร์ปัจจุบัน(Max. Kvarh) (60)	Current Reading การอ่านมิเตอร์ปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		2184		760		1424								
1	13:00	2185	1	761	1	1424	-	0.039	0.091	282	282			
2	13:00	2187	2	763	2	1424	-	0.068	0.072	282	282			
3														
4														
5														
6														
7	13:00	2192	5	763	-	1429	5	0.085	0.084	283	282			
8	13:00	2193	1	764	1	1429	-	0.085	0.084	283	282			
9	11.00	2196	1	765	1	1429		0.085	0.084	283	282			
10	13:00	2195	1	766	-	1428	-1	0.085	0.084	283	282			
11														
12	09:30	2197	2	766	-	1431	2	0.085	0.084	284	282			
13	09:30	2199	2	766	-	1433	1	0.085	0.084	284	282			
14	13:00	2201	2	768	2	1433	-	0.085	0.084	284	282			
15	12:30	2202	1	769	1	1433	-	0.085	0.084	284	282			
16	10:10	2203	1	769	-	1434	1	0.085	0.086	285	282			
17	01:00	2204	1	769	-	1435	1	0.085	0.086	285	282			
18														
19	08:30	2206	2	769	-	1437	2	0.085	0.086	285	282			
20	13:00	2208	2	769	-	1439	2	0.085	0.087	285	282			
21	13:00	2209	1	769	-	1440	1	0.092	0.087	285	282			
22	13:00	2210	1	769	-	1441	1	0.092	0.087	286	282			
23	13:00	2211	1	770	1	1441	-	0.092	0.087	286	282			
24	13:00	2213	2	771	1	1442	1	0.092	0.090	286	282			
25														
26	07:30	2215	2	771	-	1444	2	0.092	0.090	286	282			
27	12:00	2217	2	771	-	1446	2	0.092	0.090	286	282			
28	13:00	2218	1	771	-	1447	1	0.092	0.090	287	282			
29	13:00	2219	1	772	1	1447	-	0.092	0.090	287	282			
30	13:00	2221	2	774	2	1447	-	0.092	0.090	287	282			
31	13:00	2222	1	774	-	1448	1	0.092	0.090	287	282			
													* This Month / เดือนปัจจุบัน	
													* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ (..) Consumption Units / หน่วย (kWh)
(..) Max. kW of the month / ที่ Max. kW สูงสุดในรอบเดือน
(....) Max. VAR of the month / ที่ Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน
(....) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Sheet / แผ่นที่

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

อัตราคามช่วงเวลาของการใช้(TOU)
☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Month (เดือน) / Year (ปี) เมษายน2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOn Peak (09.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOFF Peak (09.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh) (60)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		2222		774		1448				287	287			
1														
2	10:30	2224	2	774	-	1450	2	0.000	0.084	287	287			
3	13:00	2226	2	774	-	1452	2	0.044	0.084	288	287			
4	13:00	2227	1	774	-	1453	1	0.080	0.073	288	287			
5	13:00	2228	1	775	1	1453	-	0.080	0.073	288	287			
6	13:00	2230	2	776	1	1454	1	0.080	0.093	288	287			
7	13:00	2231	1	776	-	1455	1	0.080	0.093	289	287			
8														
9	17:00	2233	2	776	-	1457	2	0.080	0.095	289	287			
10	13:00	2235	2	777	1	1458	1	0.080	0.093	289	287			
11	13:00	2237	2	771	2	1458	-	0.080	0.093	289	287			
12														
13														
14														
15														
16														
17	10:00	2244	7	779	-	1465	7	0.080	0.096	290	287			
18	12:40	2245	1	779	-	1466	1	0.091	0.095	290	287			
19	13:00	2247	2	781	2	1466	-	0.091	0.095	291	287			
20	13:00	2248	1	782	1	1467	1	0.091	0.095	291	287			
21	13:00	2249	1	782	1	1467	-	0.091	0.095	291	287			
22														
23	19:00	2252	3	783	1	1469	2	0.091	0.095	292	287			
24														
25	13:00	2255	3	783	-	1472	3	0.091	0.091	292	287			
26	13:00	2257	2	785	2	1472	-	0.091	0.099	292	287			
27	13:00	2258	1	785	-	1473	1	0.091	0.099	292	287			
28	13:00	2259	1	785	-	1474	1	0.091	0.099	292	287			
29	13:00	2260	1	787	-	1476	1	0.091	0.099	293	287			
30	10:00	2262	2	785	-	1477	2	0.091	0.099	293	287			
31														

* This Month / เดือนปัจจุบัน
* Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ (_) Consumption Units / หน่วยที่ใช้ (kWh)
(_) Max. kW of the month / ค่า Max. kW สูงสุดในรอบเดือน
(_) Max. VAR of the month / ค่า Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน
(_) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet เล่มที่ .....

อัตราสัมประสิทธิ์ของการใช้ (TOU)
☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤษภาคม2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน/Max.Kvarh	Current Reading การอ่านปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
1		2262		355		1477				293	293			
2	13:00	2262	2	785	-	1483	2	0.055	0.083	293	293			
3	13:00	2261	2	787	2	1479	-	0.082	0.090	293	293			
4														
5	13:00	2268	2	788	-	1481	2	0.082	0.086	294	293			
6														
7	13:00	2271	3	787	-	1480	3	0.082	0.093	294	293			
8	13:00	2273	2	787	-	1481	2	0.082	0.103	294	293			
9	13:00	2275	2	789	2	1481	-	0.086	0.103	295	293			
10	13:00	2276	1	789	4	1483	1	0.086	0.103	295	293			
11	13:00	2277	1	789	-	1488	1	0.103	0.103	295	293			
12	13:00	2278	1	790	1	1488	-	0.103	0.103	295	293			
13	10:00	2280	2	791	1	1489	1	0.103	0.103	295	293			
14	11:00	2281	1	791	-	1490	1	0.103	0.103	296	293			
15	13:00	2283	2	792	1	1491	1	0.103	0.103	296	293			
16	13:00	2284	1	792	-	1492	1	0.103	0.103	296	293			
17	13:00	2285	1	792	-	1493	1	0.103	0.103	296	293			
18	13:00	2287	2	794	2	1494	-	0.103	0.103	296	293			
19														
20														
21	12:00	2291	4	794	-	1497	4	0.103	0.103	297	293			
22	11:00	2292	1	794	-	1498	1	0.103	0.103	297	293			
23	13:00	2294	2	795	1	1499	1	0.103	0.103	297	293			
24	13:00	2295	1	795	-	1500	1	0.103	0.103	298	293			
25	13:00	2296	1	796	1	1500	-	0.103	0.103	298	293			
26	13:00	2297	1	796	-	1501	1	0.103	0.103	298	293			
27														
28	13:00	2301	4	797	1	1504	3	0.103	0.103	298	293			
29														
30	12:00	2303	2	799	1	1505	1	0.103	0.103	299	293			
31	13:00	2304	1	798	1	1505	-	0.103	0.103	299	293			
													* This Month / เดือนปัจจุบัน	
													* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ (,) Consumption Units / จำนวน (kWh)
(,,) Max. kW of the month / ค่า Max. kW สูงสุดในรอบเดือน
(,,,) Max. VAR of the month / ค่า Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน
(,,,,) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-05
Date	01 ม.ค. 57

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet / แผ่นที่

อัตราตามข้อมูลการใช้ (TOU)
☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Month (เดือน) / Year (ปี) มิถุนายน2566 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date / วันที่ (01)	Time / เวลา (02)	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) Multiplier / ตัวคูณ ..... Current Reading การอ่านปัจจุบัน (10)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.) (11)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.) (12)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... ช่วง On Peak (31)	ช่วง Off Peak (32)	Max. KiloVAR Demand พลังงานไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ ..... Current Reading (Max Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max Kvarh) (60)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน (61)	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
31/5		2304		798		1506								
1	18:00	2306	2	800	2	1506	-	0.046	0.074	299	299			
2														
3														
4	12:00	2310	4	800	-	1510	4	0.080	0.084	300	299			
5	13:00	2311	1	800	-	1511	1	0.080	0.087	300	299			
6	13:00	2313	2	802	2	1511	-	0.081	0.087	300	299			
7	13:00	2314	1	802	-	1512	1	0.081	0.087	300	299			
8	13:00	2315	1	802	-	1513	1	0.081	0.087	300	299			
9	13:00	2316	1	802	-	1514	1	0.081	0.087	300	299			
10														
11	11:00	2319	3	803	1	1516	2	0.081	0.087	301	299			
12	13:00	2320	1	803	-	1517	1	0.081	0.087	301	299			
13	13:00	2321	1	803	-	1518	1	0.081	0.087	301	299			
14	13:00	2322	1	803	1	1519	1	0.081	0.087	301	299			
15	13:00	2324	2	805	2	1521	2	0.083	0.087	301	299			
16	13:00	2325	1	806	1	1522	1	0.088	0.087	302	299			
17														
18	11:00	2328	3	806	-	1522	3	0.089	0.089	302	299			
19	13:00	2329	1	806	-	1523	1	0.089	0.089	302	299			
20	13:00	2330	1	806	-	1524	1	0.090	0.089	302	299			
21	13:00	2332	2	808	2	1524	-	0.090	0.089	303	299			
22	13:00	2333	1	808	-	1525	1	0.090	0.093	303	299			
23	13:00	2334	1	808	-	1526	-	0.090	0.093	303	299			
24														
25	10:00	2337	3	808	-	1528	-	0.090	0.093	303	299			
26	13:00	2337	1	809	1	1529	1	0.090	0.093	303	299			
27	14:30	2340	2	811	2	1530	-	0.090	0.093	304	299			
28	12:30	2341	1	811	-	1530	1	0.090	0.093	304	299		สมชาย	
29	12:30	2342	1	812	1	1530	-	0.090	0.093	304	299		ทวีชัย	
30	17:00	2344	2	813	1	1531	1	0.090	0.093	304	299		สมชาย	
31		2344		813		1531		0.086	0.086	304				
													* This Month / เดือนปัจจุบัน	
													* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ (_) Consumption Units / ยอดรวม (kWh)
(..) Max. kW of the month / ค่า Max. kW สูงสุดในรอบเดือน
(...) Max. VAR of the month / ค่า Max. VAR สูงสุดในรอบเดือน
(.....) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

190

Main City Water Meter Daily Record

เบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มกราคม 2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		5340			
1					
2					
3					
4	13.00	5456	116		
5	13:00	5235	79		
6	13.00	5262	27		
7					
8	13:00	5306	44		
9	13:00	5335	29		
10	13:00	5362	27		
11	13:00	5383	21		
12	13:00	5405	22		
13	13:00	5423	18		
14	~~13:00~~	~~5427~~			
15	09:40	5481	58		
16	13:00	5481	- (มิเตอร์เสีย)		✓
17	13:00	~~5513~~	39		
18	13:00	5527	14		
19	13:00	5553	26		
20	13:00	5567	14		
21					
22	09:40	5606	39		
23	13:50	5633	~~26~~ 27		
24	13:00	5651	18		
25	13:00	5673	22		
26	13:00	5686	13		
27	13:00	5713	27		
28	13:00	5726	13		
29					
30	12:40	5780	44		
31	13:00	5797	17		
		Total		* This Mouth / เดือนปัจจุบัน	
				* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

Ville Con Management Co.,Ltd.

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) กุมภาพันธ์ 2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		5797			
1	13:00	5820	23		
2	13:00	5834	14		
3	13:00	5861	27		
4					
5	9:00	5901	40		
6	13:00	5928	27		
7	13:00	5941	13		
8	13:00	5968	27		
9	13:00	5981	13		
10	13:00	6007	26		
11					
12	13:00	6046	39		
13	13:00	6073	27		
14	13:00	6087	14		
15	14:00	6113	26		
16	13:00	6126	13		
17	13:00	6153	27		
18					
19	10:30	6192	39		
20	13:00	6219	27		
21	13:00	6245	26		
22	13:00	6259	14		
23	13:00	6285	26		
24	13:00	6298	13		
25					
26	13:00	6339	41		
27	13:00	6366	27		
28	13:00	6392	26		
29					
30					
31					
		Total		◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มีนาคม 2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		6392.			
1	13:00	6406	14	ณัย	
2	13:00	6432	26	ณัย	
3					
4					
5					
6					
7	13:00	6541	109	ณัย	
8	12:00	6568	27	ณัย	
9	13:00	6594	26	ณัย	
10	13:00	6609	15	ณัย	
11					
12	09:30	6648	39	ณัย	
13	09:30	6679	29	ณัย	
14	08:00	6703	21	ณัย	
15	19:30	6717	14	ณัย	
16	10:30	6743	26	ณัย	
17	10:00	6756	13	ณัย	
18					
19	08:30	6796	40	ณัย	
20	08:00	6823	27	ณัย	
21	13:00	6836	13	ณัย	
22	13:00	6868	32	ณัย	
23	13:00	6889	21	ณัย	
24	17:00	6902	13	ณัย	
25					
26	10:30	6942	40	ณัย	
27	12:00	6982	40	ณัย	
28	13:00	7010	28	ณัย	
29	13:00	7037	27	ณัย	
30	13:00	7063	26	ณัย	
31	13:00	7078	15	ณัย	
		Total		◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

Ville Con Management Co.,Ltd.

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) : เมษายน 2566

Building / อาคาร : เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านมิเตอร์ปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		7076			
1					
2	10:30	7117	39		
3	15:00	7144	27		
4	11:00	7170	26		
5	13:00	7184	14		
6	11:00	7211	27		
7	18:00	7225	14		
8					
9	11:00	7273	48		
10	17:00	7306	33		
11	13:00	7320	14		
12					
13					
14					
15					
16					
17	8:00	7439	119		
18	17:40	7453	14		
19	13:00	7480	27		
20	11:00	7507	27		
21	11:00	7520	13		
22					
23	12:00	7560	40		
24					
25	13:00	7615	55		
26	13:00	7628	13		
27	17:00	7644	16		
28	9:00	7668	24		
29	16:00	7681	13		
30	09:30	7696	15		
31					
		Total		◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์.....

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤษภาคม 2566 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		7619			
1					
2	13:00	7713	67		
3	13:00	7739	26		
4					
5	13:00	7830	41		
6					
7	13:00	7870	40		
8	13:00	7898	28		
9	13:00	7913	15		
10	13:00	7941	28		
11	13:00	7968	27		
12	13:00	7995	27		
13	10:00	8010	15		
14	13:00	8037	27		
15	13:00	8065	28		
16	13:00	8078	13		
17	13:00	8107	29		
18	13:00	8134	27		
19					
20					
21	12:00	8216	82		
22	13:00	8244	28		
23	13:00	8274	30		
24	13:00	8314	40		
25	14:00	8345	29		
26	14:00	8387	42		
27					
28	12:00	8429	42		
29					
30	13:00	8472	43		
31	9:00	8495	23		
		Total		◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG D-06
Date	01 ม.ค. 57

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มิถุนายน 2566 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31/5		8495			
1	13:00	8511	16	[illegible]	
2					
3					
4	13:00	8577	66	[illegible]	
5	13:00	8603	26	[illegible]	
6	13:00	8634	31	[illegible]	
7	13:00	8647	13	[illegible]	
8	13:00	8674	27	[illegible]	
9	13:00	8687	13	[illegible]	
10					
11	12:00	8727	40	[illegible]	
12	13:00	8754	27	[illegible]	
13	13:00	8775	21	[illegible]	
14	13:00	8799	24	[illegible]	
15	13:00	8814	15	[illegible]	
16	13:00	8841	27	[illegible]	
17					
18	11:00	8882	41	[illegible]	
19	13:00	8910	28	[illegible]	
20	13:00	8923	13	[illegible]	
21	13:00	8950	27	[illegible]	
22	13:00	8965	15	[illegible]	
23	13:00	8991	26	[illegible]	
24					
25	10:00	9031	40	[illegible]	
26	13:00	9058	27	[illegible]	
27	14:00	9082	24	[illegible]	
28	12:32	9117	35	[illegible]	
29	12:37	9133	16	[illegible]	
30	12:00	9159	26	[illegible]	
31					
		Total		◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่: .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ SBARA รุ่น BNG11A	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ SBARA รุ่น BNG11A	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		~~40~~	—				[ ] Mid (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30	30				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	393				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	394				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.6	2.6				
	Phase / เฟส S	2.8	2.8				
	Phase / เฟส T	2.7	2.8				
Equipment Status สถานภาพเครื่องจักร	Manual / มือ						
	Automatic / อัตโนมัติ	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... ตาย ทวน

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น/ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks
		BP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น 5150617A	ยี่ห้อ EBARA รุ่น 5150617A	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Low (1/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				Pool Tanks [.....]
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		~~10~~	—				[ ] Low (1/4)
							[ ] Mid. (1/2)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30	30				[ ] Hi (3/4)
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				Underground / ใต้ดิน เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	396				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	395				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	394				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.6	2.6				
	Phase / เฟส S	2.8	2.8				
	Phase / เฟส T	2.7	2.8				
Equipment Status สถานะของเครื่องจักร	Manual / คู่มือ (ผู้ควบคุม)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช่ข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ดาวิช กาญ

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 2 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R.../S.../T...)	TP No.2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ EBARA รุ่น [illegible]	ยี่ห้อ EBARA รุ่น [illegible]	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า *
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Coupling / จานต่อเพลา				-	-		Pool Tanks [.....]: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				-	-		
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				2 bar	2 bar		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			226	226		Underground / ใต้ดิน: เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4); เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			393	394		
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			394	393		
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			393	393		
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.7		
	Phase / เฟส S			8.0	7.8		
	Phase / เฟส T			7.9	7.8		
Equipment Status ตำแหน่งการเป็นเครื่อง	Manual / [illegible]						
	Automatic / [illegible]			A	A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... ตาน้อย ทม.

Night Shift .....

c Change / แนะนำให้เปลี่ยน

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 2/ 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น BIGCITA	ยี่ห้อ EBARA รุ่น BIGCITA	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30	30				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	393				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	379	394				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394	393				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.6				
	Phase / เฟส S	2.8	2.7				
	Phase / เฟส T	2.7	2.7				
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือ (หลัก)						
	Automatic / อัตโนมัติ (หลัก)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... Date/วันที่

Night Shift ..... Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 3 / 11

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....	Transfer Pump TP No.1 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6105VHH	Transfer Pump TP No.2 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6105VHH	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ..... รุ่น.....
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Coupling / จานต่อเพลา				—	—	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				—	—	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				2 bar	2 bar	
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			227	226	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			393	393	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			394	394	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			394	394	
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.7	7.7	
	Phase / เฟส S			8.0	7.8	
	Phase / เฟส T			7.9	7.8	
Equipment Status สถานภาพเครื่องจักร	Manual / มือเดิน (ขาดน้ำ)					
	Automatic / อัตโนมัติ (ขาดน้ำ)			A	A	

Water Storage Tanks

ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ

Roof / ดาดฟ้า	
เก็บน้ำ1 20ลบ.ม	เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)
Mid. / ชั้นกลาง	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	
Pool Tanks [.....]	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	
Underground / ใต้ดิน	
เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม	เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ มาน์

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

002

Department	Villecon - ENG
Code.	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	↓		✓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	✓	↓	✓	✓	↓		✓	↓	↓	↓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 3 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	BP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP..... (Amp. R...../S...../T.....)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ EBARA รุ่น S10C17A	ยี่ห้อ EBARA รุ่น S10C17A	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		3 bar	3 bar				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	227				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	394				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	393				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394	394				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.7				
	Phase / เฟส S	2.7	2.7				
	Phase / เฟส T	2.8	2.8				
Equipment Status สถานภาพการทำงานเครื่อง	Manual / ใช้มือ (ควบคุม)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... วิทย์ กรม1

Night Shift .....

c Change / แนะนำให้เปลี่ยน

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

201

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 4 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ...รุ่น...	Booster Pump BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ...รุ่น...	Transfer Pump TP No.1 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10BVKH	Transfer Pump TP No.2 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น B10BVKH	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ...รุ่น...
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓	
Coupling / จานต่อเพลา				✓	✓	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				-		
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				40 psi	40 psi	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			226	226	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			396	396	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			396	396	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			395	395	
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.8	7.6	
	Phase / เฟส S			8.0	7.8	
	Phase / เฟส T			7.8	7.8	
Equipment Status สถานะการทำงานของเครื่อง	Manual / ใช้งานแบบมือ					
	Automatic / ใช้งานแบบอัตโนมัติ			A	A	

Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ

Roof / ดาดฟ้า	
เก็บน้ำ1 20ลบ.ม	เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[ ] Hi (3/4)	[ ] Hi (3/4)

Mid. / ชั้นกลาง	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	

Pool Tanks [.....]	
[ ] Low (1/4)	
[ ] Mid. (1/2)	
[ ] Hi (3/4)	

Underground / ใต้ดิน	
เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม	เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
[ ] Low (1/4)	[ ] Low (1/4)
[ ] Mid. (1/2)	[ ] Mid. (1/2)
[✓] Hi (3/4)	[✓] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อภิชัย ทองมา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/4/66

Time/เวลา .....

Verified by / ผู้ทวนสอบตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

202

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี Mar / 66.

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 2100 ITA	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 2100 ITA	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 PSI	30 PSI				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่แฟส R - S (380 Volts)	396	396				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่แฟส S - T (380 Volts)	396	395				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่แฟส T - R (380 Volts)	396	395				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.7				
	Phase / เฟส S	2.9	2.8				
	Phase / เฟส T	2.8	2.8				
Equipment Status สถานะของเครื่อง	Manual / ควบคุมด้วยมือ						
	Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ ภมร

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ผู้ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี ..... 5 / 66 .....

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump		Transfer Pump		Pool Pump	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BP..... (Amp. R...../S...../T.....)	TP No.1 (Amp. R.../S.../T...)	TP No.2 (Amp. R.../S.../T...)	PP..... (Amp. R...../S...../T.....)	
		ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6150/5HN	ยี่ห้อ EBARA รุ่น 6150/5HN	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		Roof / ดาดฟ้า , เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์			✓	✓		[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ			✓	✓		Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา				✓	—		[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)				—	—		[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)				40 psi	40 psi		
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)			230	231		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)			396	396		[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)			396	397		[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)			397	396		[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R			7.9	7.8		
	Phase / เฟส S			7.9	7.8		
	Phase / เฟส T			7.8	7.9		
Equipment Status สถานภาพการเดินเครื่อง	Manual / [illegible]						
	Automatic / [illegible]			A	A		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนัย กมล2

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 5 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 3MSC5T5A	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ EBARA รุ่น 3MSC5T5A	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[✓] Hi (3/4) / [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-				[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-				[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 psi	30 psi				
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	230	231				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	396	396				[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	395	396				[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	396	395				[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.8				
	Phase / เฟส S	2.9	2.9				
	Phase / เฟส T	2.8	2.9				
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / กดมือ (ช่างกด)						
	Automatic / อัตโนมัติ (ระบบกด)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาย ภาส์

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31-5-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี: 6 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump: BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Booster Pump: BP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump: TP No.1 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น [illegible]	Transfer Pump: TP No.2 (Amp. R.../S.../T...) ยี่ห้อ EBARA รุ่น [illegible]	Pool Pump: PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓		Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓		เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓		Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์				✓		
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์				✓		
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓		Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา					-		[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)					-		
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)					40 PSI		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)				226		Underground / ใต้ดิน
	คู่สาย R - S (380 Volts)				394		เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)				393		เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่สาย T - R (380 Volts)				394		
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R				7.6		
	Phase / เฟส S				7.8		
	Phase / เฟส T				7.6		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / มือ (คน)						
	Automatic / อัตโนมัติ (เครื่อง)				A		

Mg ไหลผ่าน seal ไม่ 24/6/66 ตรวจสอบ

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ชาญชัย ศรมา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

เดือน / ปี 6 / 64

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Booster Pump BP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MIKOTA	Booster Pump BP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MIKOTA	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Transfer Pump TP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Pool Pump PP..... (Amp. R...../S...../T.....) ยี่ห้อ.....รุ่น.....	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [✓] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓				
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓				Pool Tanks [.....]
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓				[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Coupling / จานต่อเพลา		—	—				
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		30 psi	30 psi				Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกระดับแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227	226				เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	397				เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	396				
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	396				
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	2.9				
	Phase / เฟส S	2.7	2.8				
	Phase / เฟส T	2.8	2.9				
Equipment Status ตำแหน่งของเครื่องเดินเครื่อง	Manual / โหมดมือ (ควบคุม)						
	Automatic / โหมดอัตโนมัติ (ควบคุม)	A	A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... อ่าน กมล

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

..... Date/วันที่ 30-6-64

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

..... Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 1 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R..../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R.../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่น2RB610-7AH16	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เส้นน้ำ1 20ลบ.ม / เส้นน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	–	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	224		227	228	เส้นน้ำ1 /137ลบ.ม / เส้นน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	394	393		393	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	393	394		394	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	393		394	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7	5.9 A	
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.9		
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.9		
Equipment Status สถานะหน่วยการเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือ (ตรวจสอบ)	M	M		M		
	Automatic / อัตโนมัติ (ตรวจสอบ)					M	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ภาคิน ภาคิน

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31 / 1 / 66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนการตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี: 2/ 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No 1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No 2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R..../S...../T.....)	BW No 1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No 1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นSRB610DAH15	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—	—		—	—	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—		—	[illegible]	[ ] Mid. (1/2)
							[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		—	—		—	40	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		226	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393		393	—	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394		394	—	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394	393		393	—	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7	5.9A	
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.9		
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.9		
Equipment Status / สถานะของเครื่อง	Manual / ใช้งานปกติ (ด้วยมือ)	M	M		M		
	Automatic / ใช้งานปกติ (อัตโนมัติ)					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ภพ MN1

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง .....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนผลการตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

209

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 3 / 66 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก **Sheet No. / แผ่นที่** .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No 1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No 2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No 1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No 1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ..... รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นZRB610-7AH1S	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB1S	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า .
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	–	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase N (220 Volts)	227	226		227	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	394	393		393	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	394	394		394	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	394		393	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.9		3.7		
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.8	7 6.1	
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.8		
Equipment Status สถานะของอุปกรณ์	Manual / ใช้มือควบคุม	M	M		M		
	Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift .....

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 4 / 61

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SP1500	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SP1500	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นSPBW10-7.5HP/3	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	30 psi	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		226	226	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	396	396		396	–	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	396	390		393	–	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	396	395		396	–	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.7		3.7	3 5.9 A	
	Phase / เฟส S	2.7	3.0		3.9		
	Phase / เฟส T	2.7	2.9		3.7		
Equipment Status / สถานะการเดินเครื่อง	Manual /	M	M		M		
	Automatic /					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... Date/วันที่

Night Shift ..... Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	/	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี: 5 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น EPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUXรุ่นSB510-T-IE3	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] HI (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—	—		—	—	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—	—		—	—	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		—	—		—	30 PSI	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	231	232		233	231	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	396		396	—	[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	396		396	—	[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	397		396	—	[ ] Hi (3/4) / [ ] HI (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.8		3.7	5.9 A	
	Phase / เฟส S	2.8	2.8		3.8		
	Phase / เฟส T	2.8	2.7		3.7		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / [illegible]	M	M		M		
	Automatic / [illegible]					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... กาวี

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / ปี 6 / 66.

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Spa Pump		Fountain Pump	Blower	Pool Pump	Water Storage Tanks
		Spa No.1 (Amp. R..../S..../T...)	Spa No.2 (Amp. R.../S..../T...)	FP..... (Amp. R...../S...../T.....)	BW No.1 (Amp. R..../S.../T....)	PP No.1 (Amp. R..../S.../T....)	ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SPH300	ยี่ห้อ.....รุ่น.....	ยี่ห้อEMAUX รุ่นSPB610-7AP10	ยี่ห้อ EMAUX รุ่น SB15	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4) [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2) [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓		✓	✓	Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		–	–		–	–	[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–	–		–	–	[ ] Mid. (1/2)
							[✓] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–	–		–	30 031	
							Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226		227	227	เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	094		394	–	[ ] Low (1/4) [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	395		396	–	[ ] Mid. (1/2) [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	392	394		394	–	[ ] Hi (3/4) [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.8		3.6	3 5.9 A	
	Phase / เฟส S	2.9	2.8		3.7		
	Phase / เฟส T	2.8	2.9		3.4		
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / มือเดิน	M	M		M		
	Automatic / อัตโนมัติ					A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิตย์ ภมร

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยน้ำและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		—		—	—			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		—		—	—			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		—		—	—			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	223		226	224			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393		394	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394		393	394			[ ] Mid (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393		394	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.6		2.6	2.7			
	Phase / เฟส S	1.6		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.7		2.7	2.1			
Equipment Status สถานะทางอุปกรณ์	Manual / มือ (ปุ่มกด)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ปุ่มกด)	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech. ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ ทม2

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31 / 1 / 66

Time/เวลา .....

Verified by / พบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 1 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่:

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Submersible รุ่น -	ยี่ห้อ T Submersible รุ่น -	ยี่ห้อ T Submersible รุ่น -	ยี่ห้อ T Submersible รุ่น -	ปอเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating / ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication / การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing / จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal / รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record / บันทึกแรงเกิร์นไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	224	226	228			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393	394	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394	393	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	394	393	394			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	6.0	7.1			
	Phase / เฟส S	2.7	3.1	6.9	7.3			
	Phase / เฟส T	2.8	3.0	6.8	7.3			
Equipment Status / สถานะของเครื่องจักร	Manual / ใช้งานด้วยมือ		M					
	Automatic / ใช้งานอัตโนมัติ	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง

Morning Shift

Afternoon Shift 5PM & MN1

Night Shift

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup/หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 31/1/66

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	/			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 2 / 11

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Submersible Return Pump SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Effluent Pump EP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		–		–	–			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		–		–	–			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	231		231	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394		393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	393		394	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394		393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.7		2.6	2.7			
	Phase / เฟส S	1.8		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.8		2.7	2.7			
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / ใช้งานด้วยมือ				M			
	Automatic / ใช้งานอัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ดำรัช ภาษี

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 28/2/11

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจรับโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 2 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Sunumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Sunumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Sunumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Sunumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า .
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid (1/2)
Lubrication การหล่อลื่น-ขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226	226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	393	393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	394	394	394	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393	393	393	394			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.8	3.0	1.7	1.3			
	Phase / เฟส S	2.8	3.1	1.8	1.3			
	Phase / เฟส T	2.8	3.0	1.7	1.1			
Equipment Status สถานะการทำงานของเครื่อง	Manual / คู่มือ (ปกติ)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ปกติ)	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift สมโชค กาฬา

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา .....

Verified by / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 6 / 56

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No. 1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No. 2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suroomi รุ่น -	บอเกรอะ	ปอดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า -
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating การร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227		226	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394		394	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	393		393	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	393		393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.7		2.1	2.8			
	Phase / เฟส S	1.9		2.3	2.7			
	Phase / เฟส T	1.8		2.1	2.7			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ				M			
	Automatic / อัตโนมัติ	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.. ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อุทัย ภูมิ

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ยืนยันโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 3 / 10 **Building / อาคาร** เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No 1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No 2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No 1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No 2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzuki รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzuki รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzuki รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzuki รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า -
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	225	227	227			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	393	394	393	393			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	391	392	394	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	393	394	393	393			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	5.8	6.0	6.8	7.1			
	Phase / เฟส S	7.0	7.9	6.9	7.2			
	Phase / เฟส T	7.1	7.0	6.8	7.1			
Equipment Status สถานะของเครื่องเดินเครื่อง	Manual / ใช้มือ (สตาร์ท)							
	Automatic / อัตโนมัติ (สตาร์ท)	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ธนัย ทม

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนและรับรองโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี 4 / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	✓	✓	Roof / ดาดฟ้า
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / ข้อต่อพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226		226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394		394	396			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส S - T (380 Volts)	393		396	395			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394		395	395			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record	Phase / เฟส R	1.6		2.2	2.7			
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	1.7		2.7	2.6			
(Amp / แอมป์)	Phase / เฟส T	1.7		2.7	2.7			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ช่างเดิน)				M			
สถานะของเครื่องเดิน	Automatic / อัตโนมัติ (ตั้งเวลา)	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift ..... Date/วันที่ .....

Night Shift ..... Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี EP / 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump		Aerator Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	AP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	226	226	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่สาย R - S (380 Volts)	396	396	396	395			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่สาย S - T (380 Volts)	395	395	395	396			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่สาย T - R (380 Volts)	396	396	391	396			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	7.8	8.0	6.9	7.1			
	Phase / เฟส S	7.7	7.5	6.8	7.2			
	Phase / เฟส T	7.8	7.9	6.8	7.1			
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / กดเริ่ม (แมนนวล)							
	Automatic / อัตโนมัติ (ออโต้)	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ONG MN

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup/หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 5 / 66.

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	230		231	230			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	395		396	396			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396		397	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396		396	397			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.8		2.7	2.8			
	Phase / เฟส S	1.7		2.8	2.9			
	Phase / เฟส T	1.8		2.8	2.8			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ด้วยมือ (เลขศูนย์)				M			
	Automatic / อัตโนมัติ (เลขหนึ่ง)	A		A				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift ตงวี ทยะ

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี ม.ค. 66

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump SP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suruumi รุ่น -	Submersible Pump SP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suruumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suruumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suruumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-	-	-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	230	231	231	229			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	394	396	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	395	395	394			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	396	395	395	396			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R	2.7	2.3	6.1	6.9			
	Phase / เฟส S	2.8	2.9	6.8	6.9			
	Phase / เฟส T	2.8	2.8	6.8	7.0			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / ใช้งานด้วยมือ							
	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม)	A	A	A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนุชา กาฬสิน

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 31/5/66.

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนและรับรองโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 6 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Return Pump		Effluent Pump		Septic tank / Grease trap		Water Storage Tanks
		SRP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	SRP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.1 (Amp. R..../S..../T....)	EP No.2 (Amp. R..../S..../T....)	สภาพบ่อทั่วไป		ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
		ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	ยี่ห้อ T Suruni รุ่น -	บ่อเกรอะ	บ่อดักไขมัน	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓	N	N	Roof / ดาดฟ้า .
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม / เก็บน้ำ2 20ลบ.ม
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Low (1/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			[ ] Mid. (1/2)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	✓		✓	✓			[ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓			Pool Tanks [.....]
Coupling / จานต่อเพลา		-		-	-			[ ] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-		-	-			[ ] Mid. (1/2)
								[ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-		-	-			
								Underground / ใต้ดิน
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase N (220 Volts)	227		228	226			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม / เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396		396	394			[ ] Low (1/4) / [ ] Low (1/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	374		394	393			[ ] Mid. (1/2) / [ ] Mid. (1/2)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394		396	398			[ ] Hi (3/4) / [ ] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R	1.8		2.7	2.8			
	Phase / เฟส S	1.7		2.8	2.8			
	Phase / เฟส T	1.8		2.7	2.9			
Equipment Status สถานะการทำงานเครื่อง	Manual / ใช้งานเอง							
	Automatic / ทำงานอัตโนมัติ	A		A	A			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift .....

Afternoon Shift อนัย ภาว

Night Shift .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ 30-6-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Department	Villecon - ENG
Code	ENG 011
Date	25 Feb 2010

Room	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	สภาพทั่วไป	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด

เดือน / ปี: 2 / 66

Building / อาคาร: เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Description / รายละเอียด		Submersible Pump SP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Submersible Pump SP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.1 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Aerator Pump AP No.2 (Amp. R..../S..../T....) ยี่ห้อ T Suzumi รุ่น -	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อเกรอะ	Septic tank / Grease trap สภาพบ่อทั่วไป: บ่อดักไขมัน	Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓	N	N.	Roof / ดาดฟ้า
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			เก็บน้ำ1 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Heating ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			เก็บน้ำ2 20ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			
Lubrication การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			Mid. / ชั้นกลาง
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์		✓	✓	✓			
	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓	✓			
Coupling / จานต่อเพลา			—	—	—			Pool Tanks [.....]
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			—	—	—			[ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			—	—	—			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)		227	228	227			Underground / ใต้ดิน
	คู่เฟส R - S (380 Volts)		396	394	393			เก็บน้ำ1 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] Hi (3/4)
	คู่เฟส S - T (380 Volts)		394	391	394			เก็บน้ำ2 /137ลบ.ม: [ ] Low (1/4) [ ] Mid. (1/2) [ ] HI (3/4)
	คู่เฟส T - R (380 Volts)		394	396	391			
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R		2.8	6.7	6.9			
	Phase / เฟส S		2.9	6.8	6.8			
	Phase / เฟส T		2.9	6.8	6.8			
Equipment Status สถานะการเดินเครื่อง	Manual / กดเลือกเอง							
	Automatic / อัตโนมัติ		A	A	A			

Pump ทั้ง 2 ตัว ปกติดี

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง) .....

Morning Shift .....

Afternoon Shift อาทิย์ ภาสิ Date/วันที่ 30-1-66

Night Shift ..... Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup /หัวหน้าช่าง) .....

Verified by / ขบทานตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ c Change / แนะนำให้เปลี่ยน (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

ภาคผนวก 4

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

ภาคผนวก 5

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแลสระว่ายน้ำ

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ





ตรวจวัดค่าน้ำ และทำความสะอาดสระว่ายน้ำ









Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 1 / 66 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date รับที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(...PSI) No.1	Pressure Tank No.2	ปั๊ม ปั๊มน้ำ No.1	ปั๊ม No.2	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	ปั๊ม ปั๊มน้ำพุ No.1		
1	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
2	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
3	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
4	13.30 น.	1.2	7.2				5	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
5	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
6	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
7	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
8	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
9	13.30 น.	1.2	6.8		1			✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
10	13.30 น.	1.0	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
11	13.30 น.	1.0	7.6					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
12	13.30 น.	0.8	7.4			25		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
13	13.30 น.	0.8	7.4			25		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
14	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
15	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
16	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
17	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
18	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
19	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
20	13.30 น.	1.2	7.2				5	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
21	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
22	13.30 น.	1.2	6.8		1			✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
23	13.30 น.	1.2	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
24	13.30 น.	1.2	7.6					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
25	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
26	13.30 น.	1.0	7.2			25		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
27	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
28	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
29	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
30	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
31	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
					2	75k	10L										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / คงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ___ / ___ Kg. Powder (ชนิดผง) ___ / ___ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) ___ / ___

Soda Ash (โซดา-แอช) ___ / 2 Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ___ / ___ Kg. Salt (เกลือ) 75 / ___

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ

Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 7 / 16 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.6)	PH (7.2-7.8)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง (__ PSI) No.1	Pressure Tank No.2	ปั๊ม สปา No.1	ปั๊ม สปา No.2	Filter Set ชุดโลกรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	ปั๊มน้ำพุ No.1		
1	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
2	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
3	13.30 น.	1.2	7.2				5L	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
4	13.30 น														N/A	ตนัย กามะ	
5	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
6	13.30 น.	0.8	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
7	13.30 น.	0.6	7.2			25		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
8	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
9	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
10	13.30 น.	1.2	6.8					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
11	13.30 น														N/A	ตนัย กามะ	
12	13.30 น.	1.2	6.8		1 kg			✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
13	13.30 น.	1.2	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
14	13.30 น.	1.2	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
15	13.30 น.	1.2	7.6					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
16	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
17	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
18	13.30 น														N/A	ตนัย กามะ	
19	13.30 น.	0.8	7.2			25	5L	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
20	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
21	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
22	13.30 น	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
23	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
24	13.30 น	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
25	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
26	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
27	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
28	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตนัย กามะ	
29	13.30 น.														N/A	ตนัย กามะ	
30	13.30 น														N/A	ตนัย กามะ	
31	13.30 น														N/A	ตนัย กามะ	
					1kg	50	5L										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / คงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Powder (ตาข่ายรอง) ____ / ____ Kg / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) ____ / ____

Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / 1 Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg. Salt (เกลือ) ____ / 50 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 3 / 66. Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง (.... PSI)		ปั๊ม สปา		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		ปั๊มน้ำพุ		
									No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1		
1	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
2	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
3	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
4	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
5	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
6	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
7	13.30 น.	0.6	7.2	5 ถ		25	42.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
8	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
9	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
10	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
11	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
12	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
13	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
14	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
15	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
16	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
17	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
18	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
19	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
20	13.30 น.	0.6	7.2	5 ถ		25	42.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
21	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
22	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
23	13.30 น.	1.3	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
24	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
25	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
26	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
27	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
28	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
29	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
30	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
31	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
				1		50											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Used within month / Remain เบิกมาแล้วใช้ไปในเดือนนี้ / คงเหลือ

Chlorine (คลอรีน) 8.5 / 8.5 Kg. Powder (ชนิดผง) ____ / ____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) 25 / 25 Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / ____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg. Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) : 9 / 66

Building / อาคาร : เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง (PSI) No.1	Pressure Tank No.2	ปั๊ม สปา No.1	ปั๊ม สปา No.2	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	ปั๊มน้ำพุ No.1		
1	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
2	13.30 น.	1.3	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
3	13.30 น.	1.3	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
4	13.30 น.	1.3	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
5	13.30 น.	1.2	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
6	13.30 น.	1.2	7.4					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
7	13.30 น.	1.2.	7.4				9L.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
8	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
9	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
10	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
11	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
12	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
13	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
14	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
15	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
16	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
17	13.30 น.	1.0	6.8					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
18	13.30 น.	0.8	6.4		1kg.	25kg		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
19	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
20	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
21	13.30 น.	1.2.	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
22	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
23	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
24	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
25	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
26	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
27	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
28	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
29	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
30	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ	
31	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ	
					1	25	2L										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / ปริมาณคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg. Powder (สารกรอง) ____ / ____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (เกลือ) ____ / ____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / ____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg. Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 5 / 66.

Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง (PSI) No.1	Pressure Tank No.2	ปั๊ม สปา No.1	ปั๊ม สปา No.2	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	ปั๊มน้ำพุ No.1		
1	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
2	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
3	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
4	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
5	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
6	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
7	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
8	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
9	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
10	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
11	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
12	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
13	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
14	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
15	13.30 น.	1.8	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
16	13.30 น.	1.8	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
17	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
18	13.30 น.	1.2	7.2			25kg		✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
19	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
20	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
21	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
22	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
23	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
24	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
25	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
26	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
27	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
28	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
29	13.30 น.														N/A	ตน้อย กามะ	
30	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
31	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ตน้อย กามะ	
						25											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในระยะเวลา / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Powder (ชนิดผง) ____ / ____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) ____ / ____ Kg

Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / ____ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Department	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 6 / 66 Building / อาคาร เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By ผู้บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	เคมีภัณฑ์อื่นๆ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง PSI		ปั๊ม สปา		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		ปั๊มน้ำพุ	
									No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	
1	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
2	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
3	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
4	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
5	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
6	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
7	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
8	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
9	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
10	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
11	13.30 น.	1.0	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
12	13.30 น.	0.8	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
13	13.30 น.	0.8	7.2			25	25	✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
14	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
15	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
16	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
17	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
18	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
19	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
20	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
21	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
22	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
23	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
24	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
25	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
26	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
27	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
28	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
29	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
30	13.30 น.	1.2	7.2					✓	✓		✓	✓	✓	✓	N/A	ดนัย กามะ
31	13.30 น.														N/A	ดนัย กามะ
						25	25									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Used within month / Remain (บริมาณที่ใช้ภายในเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg Powder (ชาวกรอง) _____ / _____ Kg / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ / _____

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg Salt (เกลือ) _____ / _____

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ **Building Manager./ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A (ถ้าไม่มีข้อมูล)

Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ภาคผนวก 6

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และ งานสวน

พื้นที่สีเขียวบริเวณสระว่ายน้ำ







พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบโครงการ










การดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

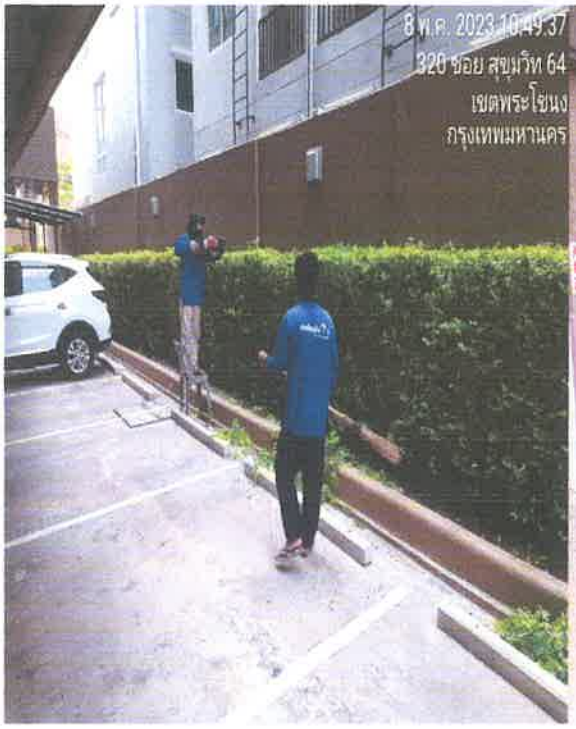







การดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





การดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการ







ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในโครงการ













ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในโครงการ (ต่อ)









ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในโครงการ (ต่อ)







ภาคผนวก 8

การดูแลรักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย









เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย










ภาคผนวก 9

การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร





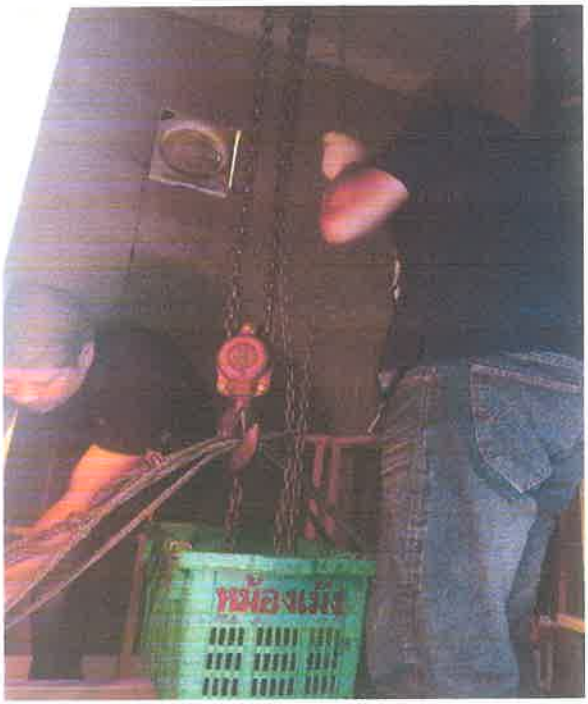




การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร







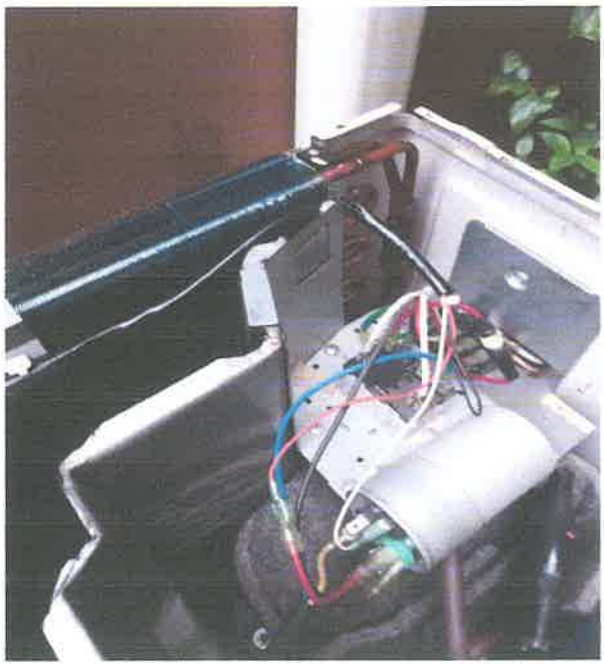

การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร









การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร









การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร









การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร









การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร









259

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

เล่มที่ 2492 เลขที่ 124558

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____
วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ No 1 วันเข้าบริการ _____ (ครั้งที่ __/__)
เวลาเข้า _____ น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	–	–	–	–	–
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค	/				
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง	/				
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพานจานแทคโคฯยอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	ก๊ฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์ว/ท่อน้ำมันข้อต่อท่อไฮดรอลิค	–	–	–	–	–
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/	/			
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเลอร์/อัพพัชชูล์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู(ระบบ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังกับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมรับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกรับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	–	–	–	–	–
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในร่องลิฟต์		/			
2	การน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้น/ใบธง ทุกชั้น	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้นหน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวนรองสลิงประตู/สลิงประตู/สปริงประตู/ชุมถ่วง (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โซลเล่อร์/อัพพัชชูล์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์รูล์รางลิฟต์/ไกด์รูล์ Cwt./ระยะ D B G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง CwL/จุดยึดราง CwL/หัวต่อราง Cwt	/				
11	กล่องและจุดคอสายไฟฟ้าในร่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	–	–	–	–	–
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์		/			
2	สวิทช์ชุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบธง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกก๊ฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโซ่ชดเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	–	–	–	–	–
8	ระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)	/				
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์		/			
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน ไฟและลำโพงฉุกเฉินกระดิ่ง/อินเตอร์คอมฯ	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)					
	7. อื่น ๆ					
	ทำการฉีดเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: _____

(_____)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(_____)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

260

เล่มที่ 2492 เลขที่ 124557

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____

วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ _____ วันเข้าบริการ _____ (ครั้งที่ __/__)

เวลาเข้า 10.30 น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์					
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)					
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค					
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)					
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯ/ขอยแทคโคฯ					
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่จุกเงิน					
9	ก๊าซเวอเนอร์ทั้งระบบ					
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค					
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์ว/ท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค					
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์					
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)					
3	โซ่และเซ็นเซอร์ ประตูใน					
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/รอกประตู (กลไกและไฟฟ้า)					
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังกันบนหลังคา					
6	กล่องควบคุมรับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)					
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)					
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)					
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย					
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)					
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)					
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)					
3	วงกบประตูบานประตู/รองรถณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)					
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)					
5	สวิทช์จุกเงินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)					

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในร่องลิฟต์					
2	การหล่อลื่นระบบหลอลื่นราง					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางชั้นบน/ล่าง (ทุกชั้น)					
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น/หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)					
5	รางแขวน/รองสลิงประตู/สลิงประตู/ลูกปืนประตู/คุ้มกัน (ทุกชั้น)					
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
7	โซ่และเซ็นเซอร์/อัพทัชชูส์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
8	ไกด์ชูส์รางลิฟต์/ไกด์ชูส์ Cwt./ระยะ D.B G					
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์					
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.					
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในร่องลิฟต์/Traveling Cable					
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)					
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์					
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบลง					
4	อุปกรณ์ดึงจับป้องกันภาวะหยุดเกินพิกัด					
5	ตำแหน่งรอกก๊าซเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเวรเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์					
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)					
7	สภาพของโช๊ค/สลิงชุดเรย (ถ้ามี)					
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)					
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์					
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)					
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง					
4	ไฟแสงสว่างกัดมมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์					
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)					
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ออกตัวและเข้าจอดชั้น					
7	ระดับการจอดเสมอชั้น					
8	ระบบอุปกรณ์จุกเงิน (ไฟแสงสว่างจุกเงิน/กระดิ่ง/อินเตอร์คอมฯ)					
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)					
	7. อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สามารถที่มีภาพสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์					

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: _____

(_____)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(_____)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

261

เล่มที่ 2487 เลขที่ 124327

ชื่อลูกค้า The light newyork ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ S-1228

วันเริ่มสัญญา 13 ... สิ้นสุด 31 ... หมายเลขลิฟต์ NO.2 วันเข้าบริการ 10/2/66 (ครั้งที่ __/__)

เวลาเข้า 10.00 น. ออก 12.00 บำรุงรักษาโดย ล้าหน้า - สกุณ สายงานบริการ D

1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์		การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	-	-	-	-	-
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค	/				
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกเปรียระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงรับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					/
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯ/บอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์วท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	-	-	-	-	-
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟท์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
2: สภาพบนหลังคาลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบชุดเรสคิ้วเกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเล่อร์/อัพทัชชูส์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตูสายพานประตู/ใช่ประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น						
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	ขอบประตูบาน/ประตูร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์		การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในร่องลิฟต์	/				
2	ถาน้ำมันราง/ระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางวิ่งขึ้น/ใบรง (ทุกชั้น)	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น/หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวน/รองสลิงประตู/สลิงประตู/สปริงประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน กาะเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเล่อร์/อัพทัชชูส์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	โกล์ดรูส์รางลิฟต์/โกล์ดรูส์ Cwt./ระยะ D B G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดลอสายไฟฟ้าในร่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	-	-	-	-	-
5: สภาพห้องบังคับลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องบังคับลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างห้องบังคับ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขึ้นลง/ใบรง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการระบายทุกเงินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกลุ่มถ่วงกับเรอเนอร์/ลวดสลิง ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโช้คเรยสลิงขดเรย (ถ้ามี)	-	-	-	-	-
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน) 12 mm					/
6: สภาพในตัวลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะขึ้น/ขณะตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่ง/อินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong	/				
7. อื่น ๆ						
	ทุกการแพร่เชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N) เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สามจุดที่มีการสัมผัส เช่น ปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูและบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายอะเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)

R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)

Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตรวจสอบการทำงานของ Emergency Stop Button

- ห้องเครื่อง ตรวจสอบ Rubber Overhead Weight 37 cm

- ตรวจสอบ และเช็คน้ำมันเครื่องเกียร์

ล้าหน้า

(.....) (สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

9/2/66

(.....) (สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

262

เล่มที่ 2487 เลขที่ 124326

ชื่อลูกค้า The light newyork ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ S-12276

วันเริ่มสัญญา 1/1/65 สิ้นสุด 31/12/66 หมายเลขลิฟต์ NO.1 วันเข้าบริการ 10/2/66 (ครั้งที่ 1)

เวลาเข้า 10.00 น. ออก 12.00 บำรุงรักษาโดย [illegible] สายงานบริการ D

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	–	–	–	–	–
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					/
4	ระบบเบรคกลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงรับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง	/				
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพานจานแทคโคฯ/ยอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์ว/ท่อน้ำมันข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	–	–	–	–	–
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบรูดเซฟตี้เดียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โฟลเล่ย์/อิพิทชูรัล ประตูใน	/				
4	รูดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตูใช้ประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ยางรองหัวสลิง/ยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมรับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในช่องลิฟต์	/				
2	ถาน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้น/ใบรง (ทุกชั้น)	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้นหน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวนรองสลิง/ประตูสลิง/ประตูสลิงประตู/คุ้มกัน (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน ทางเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเล่อร์/อิพิทชูรัล ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์รูล์รางลิฟต์/ไกด์รูล์ Cwt./ระยะ D B G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	–	–	–	–	–
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบรง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการกระทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเรอเนอร์/สายสลิง/ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโซ่ชดเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	–	–	–	–	–
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน) 107 mm					/
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้ชูล์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่งออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการรอยเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่ง/อินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)	/				
	7 อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไวรัสหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สามจุดที่มีการสัมผัส เช่น ปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: ปรับความเร็วมอเตอร์

- ปรับความตึงสายพาน MX10
- ตัดสลิงชุดชดเชย Run by Overload weight 33 cm

[illegible]
(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

[illegible]
(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

263

เล่มที่ 2477 เลขที่ 123816

ชื่อลูกค้า The light newyork ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ 9-12285

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 65 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 66 หมายเลขลิฟต์ NO 2 วันเข้าบริการ 7/3/66 (ครั้งที่ __/__)

เวลาเข้า 10.00 น. ออก 11.30 บำรุงรักษาโดย สิริพงษ์ สุขกุล สายงานบริการ D

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	–	–	–	–	–
2	เมนสวิทช์/วาล์วไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค	/				
4	ระบบเบรค/คลัทช์/เบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					/
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯ/ยอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมัน/วาล์วกดน้ำมันข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	–	–	–	–	–
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเลอร์/กัฟเวอเนอร์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/โซ่ประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องลิฟต์	/				
2	ถาน้ำมันรางระบายน้ำมันหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้น/ใบรง (ทุกชั้น)	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น-หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวนของสลิงประตู/สลิงประตู/แปรงประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเลอร์/กัฟเวอเนอร์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์รูส์รางลิฟต์/ไกด์รูส์ Cwt./ระยะ D.B.G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				/
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	–	–	–	–	–
	5: สภาพกันบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในกันบ่อลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างกันบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบรง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วง/กับเวอเนอร์ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโซ่ระดับ/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	–	–	–	–	–
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน) 12 cm					/
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างหัสลมระบายอากาศ/ผ้าเพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้รูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่ง-อินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)	/				
	7 อื่น ๆ					
	ท่าการป่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: อุปกรณ์ราวกันลื่น

- กัฟเวอเนอร์ + สลิงกันบ่อโหลด

สิริพงษ์ _____ (.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

_____ (.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

264

เล่มที่ 2477 เลขที่ 123817

ชื่อลูกค้า The light condo ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ S-12276

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ย 65 สิ้นสุด 31 พ.ค 66 หมายเลขลิฟต์ no.1 วันเข้าบริการ 7/12/64 เครื่องที่ _____

เวลาเข้า 10.00 น. ออก 11.30 บำรุงรักษาโดย ศิริโชค + อนุกูล สายงานบริการ D

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	–	–	–	–	–
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					/
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงรับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง	/				
7	แหล่งเรนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแหล่งเรนอยแหล่งฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์ว/ท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	–	–	–	–	–
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบซุปเปอร์เฟรี่เรียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเลอร์/อัพทัชชูล์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพาน/ประตู/โซ่ประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบาน/ประตู/รองธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในรอกลิฟต์	/				
2	ถาน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขึ้น/ลง (ทุกชั้น)	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น หน้าสัมผัสตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวน/รองสลิงประตู/สลิงประตู/สปริงประตู/คุ้มกัน (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเลอร์/อัพทัชชูล์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์รูล์/รางลิฟต์/ไกด์รูล์ Cwt./ระยะ D B G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	–	–	–	–	–
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลงในบ่อ	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโซ่ชดเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	–	–	–	–	–
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน) 11 CM					/
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้รูล์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่งอินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)	/				
	7. อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่น ปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดเพิ่มเติม: อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์ MRO

(_____)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(_____)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

ใบรายงานการตรวจสอบและแก้ไข
Corrective Record

265

เล่มที่ 1795 **เลขที่** 89733 **Call No.** CM

ข้อมูลลูกค้า (สำหรับพนักงานผู้ให้บริการกรอกข้อมูล)

ชื่ออาคาร เดอะไอน์ทวเอว์ สถานที่ตั้ง

ชนิดของลิฟต์ รถเข็น จำนวนรับส่ง 5 ชั้น 5 ประตู

ประเภทลูกค้า S-17852 หมายเลขลิฟต์ 12

ชื่อผู้แจ้ง วันที่แจ้ง 3/12/66 เวลาที่แจ้ง

อาการขัดข้อง ลิฟต์ไม่ทำงาน

รับพนักงานที่ให้บริการ

เข้าดำเนินการแก้ไขวันที่ 3/12/66 เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 20.59

อาการที่ตรวจพบขั้นต้น ไฟเข้าแต่ลิฟต์ไม่ทำงาน

รหัสฟ้องผิด (Fault Code) 10 ครั้งสุดท้าย

วิธีดำเนินการแก้ไข ทำการตรวจเช็คตามขั้นตอนการทำงาน กล้องทุกตัวงาน (ตรวจเช็คอาการ) ปรับแก้ไขงาน

สรปรายการอะไหล่ที่เปลี่ยน/ซ่อม

หมายเหตุ

ดำเนินการโดย ช่าง ศรัณย์ ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 3/12/66 เวลาที่แล้วเสร็จ 21.30

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงอาการและการตรวจซ่อม ตามที่ระบุข้างบนนี้ และพนักงานฝ่ายช่างของ **บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด** ได้แก้ไขข้อขัดข้องจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

(ลงชื่อตัวบรรจง) ชาย ภาย เบอร์ติดต่อ 093-1112310

บันทึกของลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

ใบรายงานการตรวจสอบและแก้ไข
Corrective Record

266

เล่มที่ 1782 เลขที่ 89057 Call No. TR

ข้อมูลลูกค้า (สำหรับพนักงานผู้ให้บริการกรอกข้อมูล)

ชื่ออาคาร ____ สถานที่ตั้ง ____

ชนิดของลิฟต์ ____ จำนวนรับส่ง ____ ชั้น ____ ประตู

ประเภทลูกค้า ____ หมายเลขลิฟต์ NO1

ชื่อผู้แจ้ง ____ วันที่แจ้ง 31/4/66 เวลาที่แจ้ง 14.37

อาการขัดข้อง ____

ส่วนสำหรับพนักงานที่ให้บริการ

เข้าดำเนินการแก้ไขวันที่ 31/4/66 เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 14 51

อาการที่ตรวจพบขั้นต้น ____

รหัสฟ้องผิด (Fault Code) 10 ครั้งสุดท้าย ____

วิธีดำเนินการแก้ไข ____

สรุปรายการอะไหล่ที่เปลี่ยน/ซ่อม

หมายเหตุ ____

ดำเนินการโดย ____ ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 31/4/66 เวลาที่แล้วเสร็จ 15 30

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงอาการและการตรวจซ่อม ตามที่ระบุข้างบนนี้ และพนักงานฝ่ายช่างของ **บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด** ได้แก้ไขข้อขัดข้องจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

(ลงชื่อตัวบรรจง) ____ เบอร์ติดต่อ 086 147-7194

บันทึกของลูกค้า ____

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

267

เล่มที่ 2044 เลขที่ 102175

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____

วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ _____ วันเข้าบริการ _____ (ครั้งที่ ___/___)

เวลาเข้า _____ น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์					
2	เมนสวิทช์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breaker)					
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค					
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)					
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯ/ขอแทคโคฯ					
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน					
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ					
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเลี้ยนไฮดรอลิค					
11	ถังน้ำมัน & น้ำมัน/วาล์ว/ท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค					
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					

	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์					
2	ระบบจุดระเบิดสี่เหลี่ยม (กลไก/แบบไฟฟ้า)					
3	โรลเลอร์/รัพพ์เบอร์ ประตู					
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพาน/ประตู/ชุดประตู (กลไก/และไฟฟ้า)					
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางปิดรับหลังคา					
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)					
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)					
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)					
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย					
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)					

	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)					
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)					
3	วงกบประตูบาน/ประตู/รองรับหน้าประตู(Sill) (ทุกชั้น)					
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)					
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)					

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในช่องลิฟต์					
2	ถาน้ำมันรางระบบหลงลื่นราง					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้น/ใบธง (ทุกชั้น)					
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น/หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)					
5	รางแขวน/รองลลิงประตู/ลลิงประตู/ปรับประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)					
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
7	โรลเลอร์/รัพพ์เบอร์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
8	ไกด์รูล์รางลิฟต์/ไกด์รูล์ CWTระยะ D,B,G					
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์					
10	ราง CWT/จุดยึดราง CWT/หัวต่อราง CWT					
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable					
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)					

	5: สภาพกันบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในกันบ่อลิฟต์					
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างกันบ่อ					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบธง					
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด					
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์					
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)					
7	สภาพของโซ่ชดเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)					
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)					

	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์					
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP)					
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง					
4	ไฟส่องสว่างทิศทางระบายอากาศ/พัดลมตัวลิฟต์					
5	เซฟตี้รูล์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)					
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ขยายตัวและเข้าจอดชั้น					
7	ระดับการหยุดเสมอชั้น					
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่ง-อินเตอร์คอม)					
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Sino Buzzer, Gong)					

	7. อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น และปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์					

รายละเอียดเพิ่มเติม: _____

(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

268

เล่มที่ 2044 เลขที่ 102176

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____

วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ _____ วันเข้าบริการ _____ (ครั้งที่ __/__)

เวลาเข้า _____ น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์		การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์					
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)					
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์ปั๊มไฮดรอลิค					
4	ระบบเบรคกลไกและผ้าเบรค					
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)					
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคเมื่อยอยแทคโคมา					
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน					
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ					
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรลน้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค					
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์วท่อน้ำมันข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค					
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์หรือร้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					

2: สภาพบนหลังคาลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์					
2	ระบบจุดเซทตี้เรียร์ (กลไกและไฟฟ้า)					
3	โซลเลอร์อัพทัชชูส์ ประตูใน					
4	จุดระบบ เปิด-ปิดประตูสายพานประตูไขประตู (กลไกและไฟฟ้า)					
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา					
6	กล่องควบคุมรับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)					
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)					
8	อุปกรณ์ควบคุมการหัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)					
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย					
10	รอกรับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)					

3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น						
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)					
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)					
3	วงกบประตูบานประตู/รองรถนิประตู(Sill) (ทุกชั้น)					
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)					
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)					

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)

R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)

Q = Quotation (เสนอราคา)

4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์		การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องลิฟต์					
2	ถาน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้นในรง (ทุกชั้น)					
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้นหน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)					
5	รางแขวน/รองสลิงประตู/สลิงประตูสะปริงประตู/คุ้มกวง (ทุกชั้น)					
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
7	โซลเลอร์/อัพทัชชูส์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
8	ไกด์รูส์รางลิฟต์/ไกด์รูส์ Cwt/ระยะ D B G					
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์					
10	ราง Cwt/จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.					
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable					
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)					

5: สภาพก้นบ่อลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์					
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลงในรง					
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด					
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์					
6	อุปกรณ์ป้องกันกาวกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)					
7	สภาพของน้ำยาเรย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)					
8	ระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)					

6: สภาพในตัวลิฟต์						
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์					
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)					
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง					
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์					
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)					
6	สภาพการทำงาน ขณะปิด/ออกตัวและเข้าจอดชั้น					
7	ระดับการจอดเสมอชั้น					
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน,กระดิ่ง/อินเตอร์คอม ฯ)					
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)					

7. อื่น ๆ						
	ทุกการซ่อมเชื่อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H5N1, H1N) เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่น ปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์					

รายละเอียดเพิ่มเติม: _____

(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์

269

เล่มที่ 2429 เลขที่ 121407

ชื่อลูกค้า The light ramyak ชื่ออาคาร The light ramyak เลขที่สัญญาบริการ S-12276

วันเริ่มสัญญา 1 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66 หมายเลขลิฟต์ NO.1 วันเข้าบริการ 5/5/66 (ครั้งที่ 12/12)

เวลาเข้า 10.00 น. ออก 16.00 บำรุงรักษาโดย [illegible] สายงานบริการ D

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	—	—	—	—	—
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค	/				
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงรับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง	/				
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/รางแทคโคฯ/ขอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	กัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์วท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	—	—	—	—	—
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบชุดเรสคิ้วเปียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเลอร์/ยัพพิ้ชชูล์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/ใบประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมซีบลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกรับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในร่องลิฟต์	/				
2	การน้ำมันราง/ระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขึ้น/ใบธง ทุกชั้น	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางและร่องสลิงประตู/สลิงประตู/สปริงประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเลอร์/ยัพพิ้ชชูล์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์ชูส์รางลิฟต์/ไกด์ชูส์ Cwt./ระยะ D B G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในร่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	—	—	—	—	—
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลง/ใบธง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกันเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพรองโอ่รดเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	—	—	—	—	—
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน) 41 cm					/
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้นไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/เพดานลิฟต์	/				
5	เซฟตี้รูล์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่งออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่งอินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)	/				
	7. อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม: [illegible]
- [illegible]
- Counted Weight 33 CM

(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา
ลิฟต์

270

เล่มที่ 2429 เลขที่ 121408

ชื่อลูกค้า The light nonyok ชื่ออาคาร The light nonyok เลขที่สัญญาบริการ S-1228E

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ย. 65 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66 หมายเลขลิฟต์ NO.2 วันเข้าบริการ 5/5/66 (ครั้งที่ 12/12)

เวลาเข้า 13.00 น. ออก 15.00 บำรุงรักษาโดย [illegible] สายงานบริการ D

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์	-	-	-	-	-
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)	/				
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค	/				
4	ระบบเบรค/กลไกเบรค/ผ้าเบรค	/				
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)	/				
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง	/				
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯ/ยอยแทคโคฯ	/				
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน	/				
9	ก๊ฟเวอเนอร์ทั้งระบบ	/				
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรลน้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค	/				
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันขาล่วงหล่น้ำมันข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค	-	-	-	-	-
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)	/				
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์	/				
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)	/				
3	โรลเลอร์/อัพทัชชูส์ ประตูใน	/				
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/ใช่ประตู (กลไกและไฟฟ้า)	/				
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา	/				
6	กล่องควบคุมรับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)	/				
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)	/				
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)	/				
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย	/				
10	รอกรับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)	/				
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)	/				
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)	/				
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)	/				
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)	/				

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในร่องลิฟต์	/				
2	การน้ำมันราง/ระบบหล่อลื่นราง	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางชั้นใบธง (ทุกชั้น)	/				
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้นหน้าสัมผัสต่ำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)	/				
5	รางแขวนรองสลิงประตู/สลิงประตูสลิงประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)	/				
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
7	โรลเลอร์/อัพทัชชูส์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)	/				
8	ไกด์ชูส์รางลิฟต์/ไกด์ชูส์ Cwt.ระยะ D.B.G	/				
9	รางลิฟต์/จุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์	/				
10	ราง Cwt./จุดยึดราง Cwt./หัวต่อราง Cwt.	/				
11	กล่องและจุดต่อสายไฟห้าในร่องลิฟต์/Traveling Cable	/				
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)	-	-	-	-	-
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์	/				
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ	/				
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางชายใบธง	/				
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด	/				
5	ตำแหน่งรอกกัฟเวอเนอร์/ลูกตุ้มถ่วงกับวอเนอร์/ลวดสลิงลิมิตสวิทช์	/				
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)	/				
7	สภาพของโช้ดเซย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)	-	-	-	-	-
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)	/				
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์	/				
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP.)	/				
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง	/				
4	ไฟแสงสว่างฉุกเฉินระบายอากาศ/ห้องเพลาลิฟต์	/				
5	เซฟตี้รูด/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)	/				
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่งออกตัวและเข้าจอดชั้น	/				
7	ระดับการจอดเสมอชั้น	/				
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่งอินเตอร์คอมฯ)	/				
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)	/				
	7. อื่น ๆ					
	ทุกการเข้าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สามารถที่มีการสัมผัส เช่น ปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	/				

รายละเอียดการตรวจเช็ค

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม:

(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

271

เล่มที่ 2450 เลขที่ 122490

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____

วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ _____ วันเข้าบริการ _____ เครื่องที่ __/__

เวลาเข้า _____ น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์					
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)					
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					
4	ระบบเบรค:กลไกและผ้าเบรค					
5	รอกขับ/รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)					
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคฯของยอยแทคโคฯ					
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) /แบตเตอรี่ฉุกเฉิน					
9	ก๊พเวอเนอร์ทั้งระบบ					
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์/ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค					
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์วท่อน้ำมันข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค					
12	ระบบ ARD /แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์					
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)					
3	โรลเลอร์/ชัพพัชชูล์ ประตูใน					
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/โซ่ประตู (กลไกและไฟฟ้า)					
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา					
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)					
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)					
8	อุปกรณ์ควบคุมการตัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)					
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย					
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)					
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)					
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)					
3	วงกบประตูบานประตู/ร่องธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)					
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)					
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)					

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในช่องลิฟต์					
2	ถาน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาขึ้น/ใบธง (ทุกชั้น)					
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)					
5	รางแขวนรองสลิงประตู/สลิงประตู/ลูกปิงประตู/คุ้มถ่วง (ทุกชั้น)					
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
7	โรลเลอร์/ชัพพัชชูล์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
8	ไกด์ชูห์ราง/ลิฟต์/ไกด์ชูห์ Cwt,ระยะ D B G					
9	รางลิฟต์/จุดยึดราง/ลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์					
10	ราง Cwt /จุดยึดราง Cwt,หัวต่อราง Cwt					
11	กล่องและจุดต่อสายไฟฟ้าในช่องลิฟต์/Traveling Cable					
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)					
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์					
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางขาลงใบธง					
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันภารบรรทุกเกินพิกัด					
5	ตำแหน่งรอกก๊พเวอเนอร์/ลูกคุ้มถ่วงกับเวอเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์					
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)					
7	สภาพรองโช๊ครถเชย/สลิงชดเชย (ถ้ามี)					
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)					
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์					
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP)					
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง					
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/น้ำเทศาน/ลิฟต์					
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)					
6	สภาพการทำงาน ขณะวิ่ง/ออกตัวและเข้าจอดชั้น					
7	ระดับการหยุดเรเวอชั้น					
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉินกระดิ่ง/อินเตอร์คอมฯ)					
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal,Stop Buzzer, Gong)					
	7. อื่น ๆ					
	ทำการฆ่าเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์					

รายอะเอียดการตรวจเช็ก

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)
R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)
Q = Quotation (เสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม:

(.....)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(.....)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ถ.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

รายงานบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์

272

เล่มที่ 2450 เลขที่ 122489

ชื่อลูกค้า _____ ชื่ออาคาร _____ เลขที่สัญญาบริการ _____

วันเริ่มสัญญา _____ สิ้นสุด _____ หมายเลขลิฟต์ _____ วันเข้าบริการ _____ (ครั้งที่ __/__)

เวลาเข้า _____ น. ออก _____ บำรุงรักษาโดย _____ สายงานบริการ _____

	1: สภาพห้องเครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องเครื่องลิฟต์					
2	เมนสวิทช์จ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker)					
3	มอเตอร์และเกียร์ เครื่องลิฟต์/ปั๊มไฮดรอลิค					
4	ระบบเบรคกลไกเบรค/ผ้าเบรค					
5	รอกขับ,รอกปรับระยะ(Driving & Deflector Sheave)					
6	ลวดสลิงขับลิฟต์/หัวยึดลวดสลิง					
7	แทคโคเจนเนอเรเตอร์/สายพาน/จานแทคโคมอยอแทคโค					
8	อุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Controller) แบตเตอรี่ฉุกเฉิน					
9	ทัฟเวอเนอร์ทั้งระบบ					
10	ระบบระบายความร้อนมอเตอร์ตู้คอนโทรล/น้ำมันหล่อเย็นไฮดรอลิค					
11	ถังน้ำมัน & น้ำมันวาล์วท่อน้ำมัน/ข้อต่อท่อ ไฮดรอลิค					
12	ระบบ ARD (แบตเตอรี่ สำหรับป้องกันลิฟต์ขัดข้องเมื่อไฟฟ้าดับ (ถ้ามี)					
	2: สภาพบนหลังคาลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด บนหลังคาลิฟต์					
2	ระบบชุดเซฟตี้เกียร์ (กลไกและไฟฟ้า)					
3	โรลเลอร์/อัพทรูส์ ประตูใน					
4	ชุดระบบ เปิด-ปิดประตู/สายพานประตู/ใบประตู (กลไกและไฟฟ้า)					
5	หัวยึดลวดสลิง/ลูกยางรองหัวสลิง/ลูกยางบังคับหลังคา					
6	กล่องควบคุมขับลิฟต์/สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Inspection Box)					
7	สวิทช์ประตูใน (Gate switch)					
8	อุปกรณ์ควบคุมการหัดจอดชั้น (Proximity switch & Oscillator)					
9	จุดต่อสายต่างๆ และกล่องต่อสาย					
10	รอกขับบนหลังคาลิฟต์ (ถ้ามี)					
	3: สภาพอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น					
1	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/สัญญาณไฟทิศทาง ขึ้น-ลง (ทุกชั้น)					
2	สวิทช์ปุ่มกดหน้าชั้น (ขึ้น-ลง) (ทุกชั้น)					
3	วงกบประตูบาน/ประตู/ธรณีประตู(Sill) (ทุกชั้น)					
4	สัญญาณเสียงแจ้งเตือน การเข้าจอดชั้น Gong (ถ้ามี)					
5	สวิทช์ฉุกเฉินต่างๆ Fireman & Parking switch (ถ้ามี)					

รายละเอียดการตรวจเช็ก

N = Normal (ปกติ) A = Adjusted (ปรับแต่ง)

R = Repaired (ซ่อมแก้ไข) P = Replace (เปลี่ยนใหม่)

Q = Quotation (เสนอราคา)

	4: สภาพอุปกรณ์เครื่องลิฟต์	การตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	Q
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในห้องลิฟต์					
2	ถาน้ำมันรางระบบหล่อลื่นราง					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางชาชั้นใบบน (ทุกชั้น)					
4	สวิทช์ประตูหน้าชั้น/หน้าสัมผัส/ตำแหน่งแขนสวิทช์ (ทุกชั้น)					
5	รางแขวนรองสลิง/ประตู/สลิงประตู/สปริงประตู/คุ้มกลาง (ทุกชั้น)					
6	สภาพการทำงาน การเปิด-ปิด ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
7	โรลเลอร์/อัพทรูส์ ประตูหน้าชั้น (ทุกชั้น)					
8	ไกด์ชูห์รางลิฟต์/ไกด์ชูห์ Overview ระบบ DLG					
9	รางลิฟต์/ชุดยึดรางลิฟต์/หัวต่อรางลิฟต์					
10	ไกด์ Clip/ชุดยึดราง Overview/หัวต่อราง Clip					
11	กล่องและรูดสายไฟฟ้าในห้องลิฟต์/Traveling Cable					
12	กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder)					
	5: สภาพก้นบ่อลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในก้นบ่อลิฟต์					
2	สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency switch)/ระบบแสงสว่างก้นบ่อ					
3	ลิมิตสวิทช์ป้องกันทิศทางชาลมใบบน					
4	อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด					
5	ตำแหน่งรอกทัฟเวอเนอร์/ลูกคุ้มล่วงกับวายเนอร์/ลวดสลิง/ลิมิตสวิทช์					
6	อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก (Spring Buffer & oil Buffer)					
7	สภาพรอกโซ่ตะเข้/สลิงรอกเวย (ถ้ามี)					
8	วัดระยะ Run by (ทุกระยะ 3 เดือน)					
	6: สภาพในตัวลิฟต์					
1	สภาพทั่วไป/ความสะอาด ภายในตัวลิฟต์					
2	สวิทช์ปุ่มกดต่างๆ ในตัวลิฟต์ (COP)					
3	สัญญาณไฟแจ้งชั้น/ไฟทิศทางขึ้น-ลง					
4	ไฟแสงสว่างพัดลมระบายอากาศ/ฝ้าเพดานลิฟต์					
5	เซฟตี้ชูส์/ไลท์เรย์ (Safety shoes & Light Ray)					
6	สภาพการทำงาน ขณะเริ่มออกตัวและเข้าจอดชั้น					
7	ระดับการจอดเสมอชั้น					
8	ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ไฟแสงสว่างฉุกเฉินกระดิ่งอินเตอร์คอม)					
9	ระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนต่างๆ (Overload signal Stop Buzzer, Gong)					
	7. อื่น ๆ					
	ทุกการซ่อมเชื่อโรคเช่น โรคหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H5N1, H1N1 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตามจุดที่มีการสัมผัส เช่นปุ่มกดหน้าชั้น แผงปุ่มกดบนตัวลิฟต์ ทุกครั้งที่เข้าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์					

รายละเอียดเพิ่มเติม: _____

(_____)
(สำหรับช่างผู้บริการบำรุงรักษาฯ)

(_____)
(สำหรับลูกค้า)

สำหรับลูกค้า

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TL Engineering and Service Co.,Ltd.
15,17 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2965-7212-3 Fax : 0-2965-7214

ใบรายงานการตรวจสอบและแก้ไข
Corrective Record

273

เล่มที่ 1897 เลขที่ 94807 Call No. T04

ข้อมูลลูกค้า (สำหรับพนักงานผู้ให้บริการกรอกข้อมูล)

ชื่ออาคาร The light rengyok สถานที่ตั้ง

ชนิดของลิฟต์ โดยสาร จำนวนรับส่ง 8 ชั้น 8 ประตู

ประเภทลูกค้า S-1258E หมายเลขลิฟต์ NO 2

ชื่อผู้แจ้ง คุณกุ้ง วันที่แจ้ง 7/6/66 เวลาที่แจ้ง 1433

อาการขัดข้อง ประตูเปิด ๆ ปิด ๆ ไม่ได้

สำหรับพนักงานที่ให้บริการ

เข้าดำเนินการแก้ไขวันที่ 7/6/66 เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 1523

อาการที่ตรวจพบขั้นต้น - ประตูเปิด ๆ ปิด ๆ ไม่สุดทาง

รหัสฟ้องผิด (Fault Code) 10 ครั้งสุดท้าย

วิธีดำเนินการแก้ไข ตั้งค่าพารามิเตอร์ Protect ประตูเปิดปิดไม่สุดทาง

สรุปรายการอะไหล่ที่เปลี่ยน/ซ่อม

หมายเหตุ

ดำเนินการโดย [illegible] ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 7/6/66 เวลาที่แล้วเสร็จ 1545

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงอาการและการตรวจซ่อม ตามที่ระบุข้างบนนี้ และพนักงานฝ่ายช่างของ **บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด** ได้แก้ไขข้อขัดข้องจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

(ลงชื่อตัวบรรจง) เบอร์ติดต่อ

บันทึกของลูกค้า

ภาคผนวก 10

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

รายงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ให้กับ

อาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก

1 เมษายน 2566

หน่วยฝึกอบรม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

210 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

สารบัญ

1. หนังสือรายงานผลการฝึกซ้อม
2. ใบรับรองผ่านการฝึกซ้อม
3. ใบอนุญาตจากทางราชการ
4. ประวัติวิทยากร
5. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
6. หนังสือยืนยันการทำหน้าที่วิทยากร / บัตรประชาชน
7. ใบลงทะเบียนผู้เข้าฝึกซ้อมฯ
8. รูปภาพการฝึกซ้อม

กำหนดการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เวลา 08.30-12.00 น.

สถานที่ 1. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของบริษัท

2. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา (น.)	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
08.30	ลงทะเบียน		ห้องฝึกอบรม
08.30-09.00	พิธีเปิด	โดย.....	ห้องฝึกอบรม
09.00-11.00	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง 1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ 3. การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ห้องฝึกอบรม
11.00-11.15	พักรับประทานอาหารว่าง		
11.15 เป็นต้นไป (ระยะเวลาตามประเภทกิจการและสถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ)	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับการรับรองฯ	สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ดพฝ.๐๐๘/๖๖

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Bangchak Corporation Public Company Limited

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๑๒

ขอรับรองว่า

อาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก

ได้ดำเนินการ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรังสิต สุทธิรักษ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

ส่วนบริหารความมั่นคง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

278

แบบ ดพฝ. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๑๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ ซอยสุขุมวิท ๖๔ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นวโสภา เกียรติฉิรชา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๑๒

๑. นายอนุวัตต์ บุญวงค์
๒. นายรังสิต สุทธิรักษ์
๓. นายประสิทธิ์ คุ้มทอง
๔. นายภาณุพงศ์ สุขลวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางโสภา เกียรตินิรชา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประวัติวิทยากร



1. หัวข้อบรรยาย (1) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2. ชื่อ – นามสกุล (2) นายประสิทธิ์ คุ้มทอง

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 6 0 0 5 0 0 6 2 2 3 5 2

3. วัน เดือน ปีเกิด / สถานที่ (3) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 / จังหวัดนครสวรรค์

4. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

5. สถานที่ทำงาน (5) บริษัท เจนเนอรัล เอนเนอร์ยี่ แมนนิ่ง จำกัด **โทรศัพท์ที่ทำงาน** 02-335-8730

6. ที่อยู่ปัจจุบัน (6) เลขที่ 47/347 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

โทรศัพท์/มือถือ 086-972-6791 **โทรสาร** -

7. ประวัติการศึกษา (7)

วุฒิการศึกษา (8)	ปีที่จบการศึกษา (9)	สถาบัน (10)
สาธารณะสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	พ.ศ. 2555	มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษบ.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	พ.ศ. 2550	มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

8. ประวัติการอบรม / ดูงาน (11)

หลักสูตร/เรื่องการอบรม/ดูงาน (12)	สถานที่/หน่วยงานที่จัดอบรม/ดูงาน (13)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (14)
เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	28-29 ตุลาคม 2565
SCBA Fit Testing	3M Thailand	12 มีนาคม 2565
การจัดการอุบัติภัย การกู้ภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอุบัติภัยสารเคมี (EMS-HAZMAT)	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15-16 มกราคม 2565
การดับเพลิงถังผลิตภัณฑ์ขั้นสูง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1-2 พฤศจิกายน 2562
การพัฒนาวิทยากร (ต้นแบบ) ครู ก. กู้ชีพกู้ภัยและปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ	สถาบันกู้ภัยทางน้ำทางทะเล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย	4-7 กุมภาพันธ์ 2562
การดับเพลิงขั้นสูง	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย IRPC	9-10 กันยายน 2561
การดับเพลิงขั้นสูงสำหรับไฟอุตสาหกรรม	บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)	27-28 พฤษภาคม 2560
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)	25-26 กรกฎาคม 2559
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย (ราชประชา)	17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	10-11 ตุลาคม 2554
Instructor : Introduction to HAZMAT Initial Operation	Washington State Partnership Program	15-19 มีนาคม 2554
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	23-24 กุมภาพันธ์ 2550

ประวัติวิทยากร

9. ประสบการณ์การทำงาน (15)

ตำแหน่งหน้าที่ (16)	หน่วยงาน (17)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (18)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)	บริษัท เจนเนอรัล เอนเนอร์ยี่ แมนนิ่ง จำกัด	ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีหลักฐานตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (19)

ลงชื่อ (20) ..... วิทยากร

ประวัติวิทยากร



1. หัวข้อบรรยาย (1) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2. ชื่อ – นามสกุล (2) นายรังสิต สุทธิรักษ์

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 8 0 0 2 0 0 2 2 8 1 2 6

3. วัน เดือน ปีเกิด / สถานที่ (3) 11 เมษายน พ.ศ. 2516 / จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

5. สถานที่ทำงาน (5) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) **โทรศัพท์ที่ทำงาน** 0-2335-4154

6. ที่อยู่ปัจจุบัน (6) เลขที่ 63/11 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์/มือถือ 08-5834-0085 **โทรสาร** 0-2713-9414

7. ประวัติการศึกษา (7)

วุฒิการศึกษา (8)	ปีที่จบการศึกษา (9)	สถาบัน (10)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)	พ.ศ. 2543	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

8. ประวัติการอบรม / ดูงาน (11)

หลักสูตร/เรื่องการอบรม/ดูงาน (12)	สถานที่/หน่วยงานที่จัดอบรม/ดูงาน (13)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (14)
เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย IRPC	10-11 พฤศจิกายน 2565
การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ	2 ธันวาคม 2565
การจัดการอุบัติภัย การกู้ภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอุบัติภัยสารเคมี (EMS-HAZMAT)	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15-16 มกราคม 2565
Advance Storage Tank Fire Fighting	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย IRPC	1-2 พฤศจิกายน 2562
Advance Fire Fighting	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย IRPC	7-8 กันยายน 2561
การดับเพลิงขั้นสูง CNG-LPG-OIL	บริษัท ฟิวเอล แอนด์ ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด	24-25 สิงหาคม 2561
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)	5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย (ราชประชา)	17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	23-24 สิงหาคม 2557
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	1-2 มิถุนายน 2556

ประวัติวิทยากร

9. ประสบการณ์การทำงาน (15)

ตำแหน่งหน้าที่ (16)	หน่วยงาน (17)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (18)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
พนักงานความปลอดภัย	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	พ.ศ. 2543-2556

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีหลักฐานตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (19)

ลงชื่อ (20) ..... วิทยากร

(นายรังสิต สุทธิรักษ์)

ดพ. 2/49

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเลขทะเบียน ดพฝ.012 หมดอายุ 18 สิงหาคม 2566

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ 13610/020/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
   ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก
   ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย
   เลขที่ 320 หมู่ที่ - ซอย ซ.พงเวชอนุสรณ์ 2 ถนน สุขุมวิท64
   ~~ตำบล~~/แขวง บางจาก ~~อำเภอ~~/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
   โทรศัพท์ 095-597-8184 โทรสาร -
2. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม 1 เมษายน 2566
3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 22 คน หญิง 13 คน ชาย 9 คน
   (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)
4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 25 คน หญิง 14 คน ชาย 11 คน
5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 4 นาที
   (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
6. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
   6.1 นายประสิทธิ์ คุ้มทอง 6.2 นายรังสิต สุทธิรักษ์
   6.3 ..... 6.4 .....
7. ชื่อวิทยากรควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ
   7.1 นายประสิทธิ์ คุ้มทอง 7.2 -
   7.3 ..... 7.4 .....

ลงชื่อ .....
(นายรังสิต สุทธิรักษ์)
ผู้จัดทำรายงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 3 เมษายน 2566

ลงชื่อ .....
(นายบัณฑูร ตั้งภากรณ์)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ .....
(นายประสิทธิ์ คุ้มทอง) วิทยากร

ลงชื่อ .....
(นายรังสิต สุทธิรักษ์) วิทยากร

ลงชื่อ .....
(-) วิทยากร

ลงชื่อ .....
(-) วิทยากร

ลงชื่อ .....
(คุณพุฒิพร กล่อมจิตดี) นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

หนังสือยืนยันการทำหน้าที่วิทยากร

ข้าพเจ้า สิบเอกประสิทธิ์ คุ้มทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ สถานที่ทำงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0-2335-4156 ขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรม และหรือฝึกซ้อมฯ (โปรดระบุหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของ (~~บริษัท/ร้าน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด~~) อาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก และได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมนี้

สิบเอก
(ประสิทธิ์ คุ้มทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับ วิชาชีพ
(วัน/เดือน/ปี) 26 เมษายน 2566


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
3 6005 00622 35 2
ชื่อตัวและชื่อสกุล ส.อ. ประสิทธิ์ คัมทอง
Name SGT. Prasit
Last name Khumthong
เกิดวันที่ 20 ก.พ. 2526
ที่อยู่ 71/1 หมู่ที่ 2 ต.ลาชิด
จ.นครสวรรค์
31 มี.ค. 2557
31 Mar. 2014
15 ก.พ. 2573
15 Feb. 2030
1607-94-00311020

bangchak

ลงทะเบียน

กิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนฉุกเฉินคอนโดฯ

ณ .....คอนโด The light new york สุขุมวิท64 .....

วันที่ .....1 เม.ย. 66.....9.00 ..-..12.00.น. .....

ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการนิติ น.ส. พิมพร กรมมิทักษ์

ลำดับ	คำนำหน้า (นาย,นาง,น.ส.)	ชื่อ-นามสกุล	มือถือ	บ้านเลขที่
1	[illegible]	[illegible]	0897955138	
2	[illegible]	[illegible]	093-1113860	
3	[illegible]	[illegible]	080-6634335	
4	[illegible]	[illegible]	062-8365178	
5	[illegible]	[illegible]	0956597283	
6	[illegible]	[illegible]	0463474704	
7	[illegible]	[illegible]	0941563969	
8	[illegible]	[illegible]	0655876836	
9	[illegible]	[illegible]	095-3256942	
10	[illegible]	[illegible]	062-4182463	
11	[illegible]	[illegible]	089-655-6677	
12	[illegible]	[illegible]	091-4964542	
13	[illegible]	[illegible]	0985195744	
14	[illegible]	[illegible]	0909324980	
15	[illegible]	[illegible]	098-8297137	
16	[illegible]	[illegible]	091-0173296	
17	[illegible]	[illegible]	0916882645	
18	[illegible]	[illegible]	0997934960	
19	[illegible]	[illegible]	0826542553	
20	[illegible]	[illegible]	0923483961	
21	[illegible]	[illegible]	084-3590915	
22	[illegible]	[illegible]	099-5012323	

รูปภาพ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคารชุด เดอะไลท์ นิวยอร์ก

1 เมษายน 2566

ภาพการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566













กิจกรรมซ้อมหนีไฟ









ภาคผนวก 11

การตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๒๐๕๖/๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
เลขที่ ๒๑๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๔๙๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑ ตรอก/ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ ๒ ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท นรา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียน น. ๐๒๙๖/๒๕๖๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ก.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ. .....
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

(นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

BID 99828114E3B6

293

ภาคผนวก 12

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-0055

TESTING
No.0090

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	7120623	วันที่ (Date)	27 มิถุนายน 2566
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 66061189	No. 66061190	
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสตะกอนสีน้ำตาล	ใสตะกอนสีน้ำตาล	
ชื่อลูกค้า (Customer name)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	20 มิถุนายน 2566	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	20 มิถุนายน 2566 - 27 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)	19 มิถุนายน 2566	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน* (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
		น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำทิ้งหลังบำบัด			
กรด-ด่าง (pH) √	-	6.4	6.4	-	5.0 - 9.0	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-H+ B
ทีดีเอส (TDS)	mg/l	495	510	-	ไม่เกิน 500 **	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 C
สารแขวนลอย (SS)	mg/l	25.0	16.0	-	ไม่เกิน 30	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 D
บีโอดี (BOD)	mg/l	41.5	23.5	-	ไม่เกิน 20	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 5210 B
น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	< 5.0	< 5.0	-	ไม่เกิน 20	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 5520 B
ทีเคเอ็น (TKN)	mg/l	33.6	23.2	-	ไม่เกิน 35	APHA,AWWA,WEF 23rd ed. 2017, 4500-N_{org} B
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.3	< 1.0	-	ไม่เกิน 1.0	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-S^{2-} F
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	2.0	< 0.1	-	ไม่เกิน 0.5	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 F

หมายเหตุ
- * หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก)
- ** หมายถึง เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติ
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ±5 °C
- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ศิลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-165-ค-3599

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำต่อเนื่องเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

296

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	7130623	วันที่ (Date)	27 มิถุนายน 2566
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำประปา		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 66061191		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน		
ชื่อลูกค้า (Customer name)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอร์ก		
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	20 มิถุนายน 2566	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	20 มิถุนายน 2566 - 27 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)	19 มิถุนายน 2566	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำประปา	MDL	ค่ามาตรฐาน * (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	210	-	≤ 1000	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2540 C

หมายเหตุ
- * หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2011)
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ดีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายศิวพันธุ์ บูธินทร์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-165-ค-3599

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ภาคผนวก 13

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๐๗๖๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๖๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์	ทะเบียนเลขที่ ว ๑๖๕ ค-๓๕๙๙
๒) นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-ค-๕๘๘๐

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวทิพวรรณ วงค์บุญตัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ-๘๔๙๒
๒) นางสาวสุปรียา หล้าอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ-๘๔๙๓
๓) นางสาวอังคณา วงศ์วิเศษ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ-๘๙๐๗
๔) นางสาวยมพร เหมพนม	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ ๘๙๐๘
๕) นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ-๘๙๐๙
๖) นายพิษณุนาถ นาพิลา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๕-จ-๘๙๑๐

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๓๑ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิระ จันทร์เฉิด)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๖๕
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๐๗๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 31 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
5	BDMC	High-Performance Liquid Chromatographic Method
6	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
7	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
8	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method
9	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method
10	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
11	4,4' DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
12	4,4' DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
13	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
14	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
15	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
16	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
17	Heptachlor	Liquid Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
18	Heptachlor Epoxide	Liquid Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method
19	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method
20	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method
21	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method
22	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method
23	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
24	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method
25	pH	Electrometric Method
26	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method
27	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
28	Temperature	Laboratory and Field Methods

(นางริกาญจน์ บัตรสกุลวิไล)
ผู้ทำนองการกลุ่มงานตรวจสอบวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 Total Dissolved

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
29	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
30	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
31	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก 14

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิลิตรต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ติยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 15

เอกสารสำคัญนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่...1.....

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ พข.198/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ก่อสร้างอาคาร สำเน

แบบ อ. 1

อาคารชุดอยู่อาศัย-จอดรถ 311

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

อาคารประเภทควบคุม

เลขที่ ต พข. 185/2558

การใช้ตามมาตรา 32 (2)

อนุญาตให้ บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด โดย นายเฉลิมพล โล่ห์รัตนเสน่ห์ ,นายจรูญ ทัฬหภัทร เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 23 ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 64 แยก 6 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ 1 ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 64 แยก 6 - 5 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 19700 เลขที่ดิน 2286 เป็นที่ดินของ บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด

ข้อ 2 เป็นอาคาร

(1) ชนิด ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (168 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย - จอดรถยนต์ พื้นที่/ความยาว 7,204.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 62 คัน พื้นที่ 1,380.00 ตารางเมตร

(2) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว 292.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ 0.00 ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ต พข.185/2558 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ 3 มี นายญาณกร พรหมพยัคฆ์ (ส-สถ 916) ,นายเอนก คำยนต์ (ภย.45614) ,นายธวัชชัย สุรินทรเสรี (ภฟก.7704) ,นายธานินทร์ วัฒนธำรงค์ (สก.2069) เป็นผู้ควบคุมงาน

มี นายเจริญ ชวลิตากุล (ภ-สถ 3182) ,นายอนุศักดิ์ แสงสังสิทธิ์ (ส-สถ 2495) ,นายทรงไชย ไชยบุตร (ภ-สถ 15789) ,นายยุทธนินทร์ ธีระวิทย์ (สย.5618) ,นายธารา ม่วงลี (ภย.19924) ,นายฐิติกร เรืองความดี (สฟก.4249) , นายธวัชชัย ขวัญทอง (ภก.20729) ,นายสุรจิต หวลถนอม (ภ-ภส 85) เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ค่าใบอนุญาต	*20.00 บาท*
รวม	*20.00 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)*

(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559

ออกให้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

เงื่อนไข บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด โดย นายเฉลิมพล โล่ห์รัตนเสน่ห์ ,
นายจรูญ ทัฬหภัทร

(๑) ต้องปฏิบัติงานตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๒) จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่อง มาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารกั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

(๓) จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้างรวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(๔) ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๕) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๖) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๗) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก่อนทำการก่อสร้างอาคารต้องตรวจสอบแนวเวนคืนในท้องที่เขตฯ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(๘) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาต ต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับทางเท้า หรือทำทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้า-ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตท้องที่ และจากกรมทางหลวงก่อน

(๙) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ ๖ มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

(๑๐) ต้องรื้อถอนอาคารเดิมออกทันทีที่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถือว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต

(๑๑) ต้องรื้อถอนอาคารเดิมออกทันทีที่ได้รับอนุญาต โดยต้องได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาต

(๑๒) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมตามที่ขออนุญาตนั้น ผู้ขออนุญาตจะก่อสร้างได้แค่ไหน เพียงใดเป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องพิจารณา และรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเอง

(๑๓) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(๑๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงเอกสารแสดงผลการทดสอบค่าหน่วยแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๓ กก./ตร.ซม. จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ก่อนทำการก่อสร้างส่วนโครงสร้างนั้น ๆ

(๑๕) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร พร้อมแบบที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑ ชุด ไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อรับการตรวจสอบ

คำเตือน

(๑) ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่


(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ เพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน

(๔) อาคารที่ได้รับอนุญาต ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้สอยอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนคำเตือนดังกล่าวจะเป็นการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นความผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายผังเมือง

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๕๐ วัน.

สำเนาโฉนดที่ดิน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

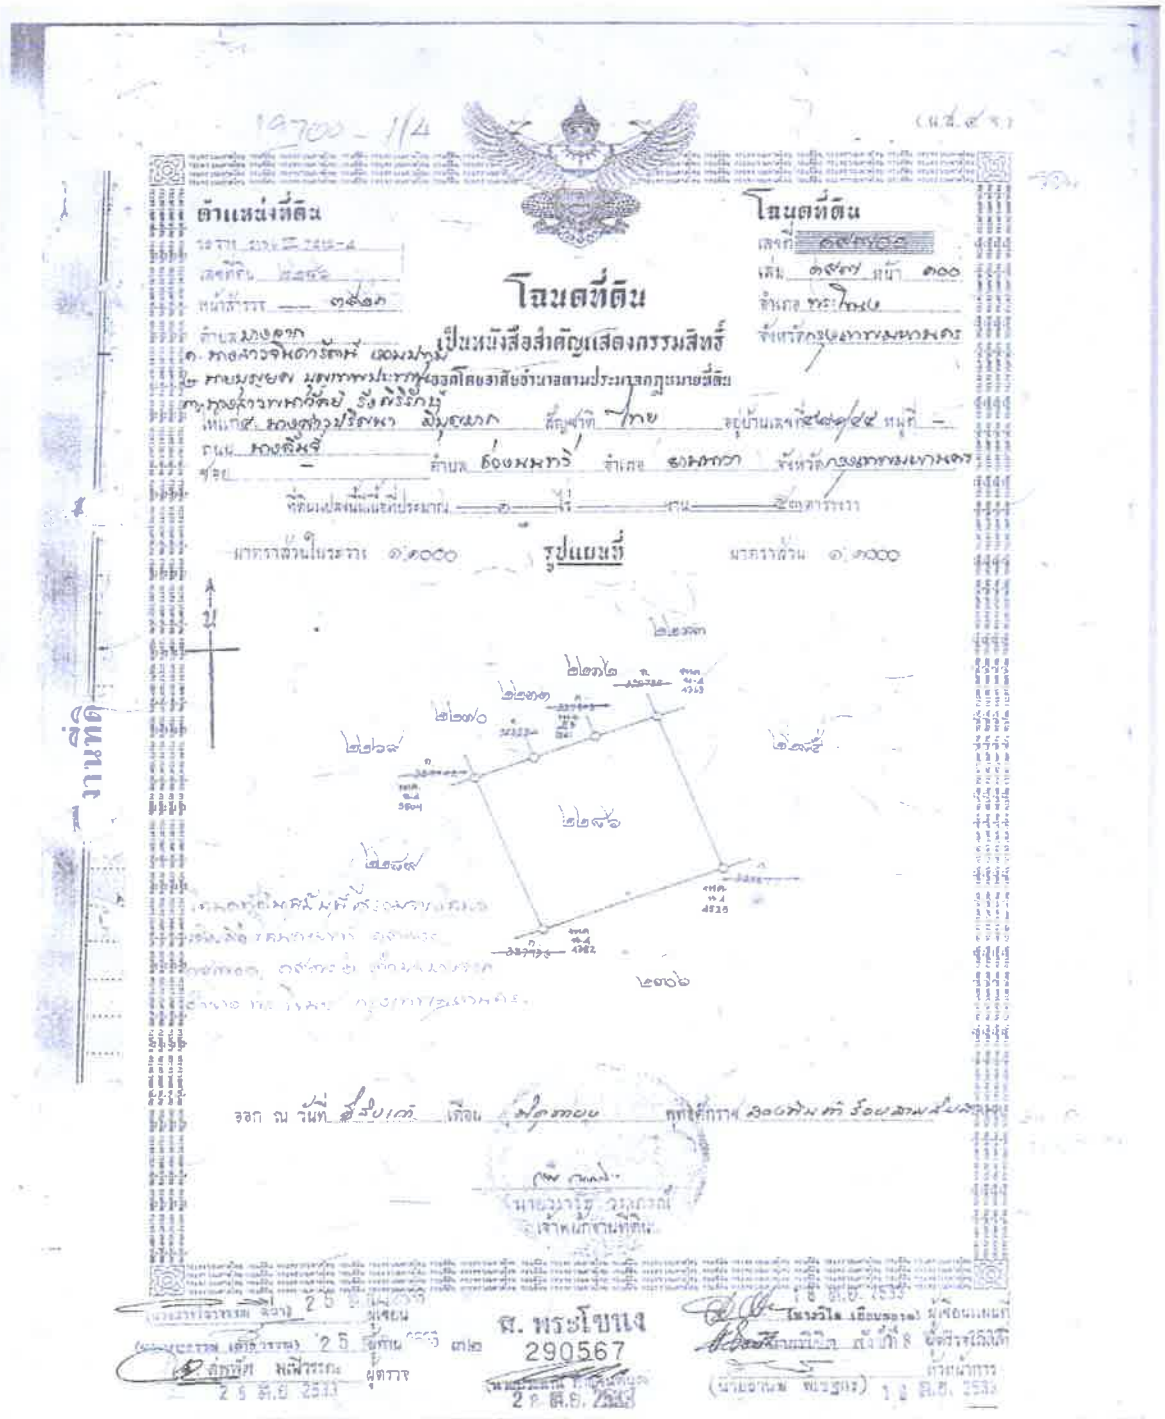

ต้าแหน่งที่ดิน

โฉนดที่ดิน

เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

รูปแผนที่

โฉนดที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน วัน เดือน ปี	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา	ผู้รับสัญญา	เนื้อที่ดินตามสัญญา ไร่	งาน	ตารางวา	เนื้อที่ดินคงเหลือ ไร่	งาน	ตารางวา	ระวางเลขที่ดิน โฉนดที่ดินใหม่	เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ ประทับตรา
อัมพร ๑๙	ขาย	๑.นางสาวอัมพรภักดี	นางสาวสุนทรภักดี	๑	-	๕๓	—			—	
กรกฎาคม		๒.นายมนูญ	นายเกษมประเทศ								
พ.ศ.๒๕๓๓		๓.นางสาวรัชนีกร									
		นายเกษมประเทศ									
		๔.นางสาวรัชนีกร									
		รังสิริรักษ์									
		๕. นางสาวมโรจนา									
		ปัญญากร									
๒๕๓๓ ๕	จำนอง	นางสาวรัชนีกร	สหกรณ์การเกษตร	๑	-	๕๓	—				
	ประกัน	นายเกษมประเทศ	ผู้จำนอง								
๑๐ก.ค.๒๕๓๓			ผู้รับจำนอง								
๑๐ก.ค.๒๕๓๓	จำนอง	นางสาวสุภลักษณ์	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	๑	-	๕๓					
๑๐ก.ค.๒๕๓๓	ขำไถ่	นายเกษมประเทศ	เอ็ม.ซี.ซี. จำกัด								
๑๐ก.ค.๒๕๓๓	ปลอดจำนอง		ผู้รับจำนอง								
	ระงับจำนอง	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	นางสาวสุภลักษณ์	๑	—	53					
	(ขายลด	เอ็ม ซี ซี จำกัด	นายเกษมประเทศ								
	ยังมิได้จำนอง										
	(ตามหนังสือ	หนังสือที่ ที่ นธ ๐๕๐๕/2420									
	ลว.18 ก.ย.48)										
	ราย	นางสาวสุภลักษณ์	บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน	1	-	53					
	(ขายลด	นายเกษมประเทศ	จำกัด(มหาชน)								
	ตามหนังสือ										
	ที่ นธ ๐๕๐๕/2420 ลว.18 ก.ย.48)										
วันที่ 22	ราย	ธนาคาร เกียรตินาคินจำกัด	บริษัท วีนัสเอสเซ็ท จำกัด	1	—	53					
กุมภาพันธ์		(มหาชน)		บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)							
พ.ศ.๒๕๕๐				ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)" แล้ว							

สารบัญจดทะเบียน (ใบต่อ น.ส. ๔ จ.)


๑๕๗๐๐ พระโขนง

แผ่นที่ หน้า ก

316

จดทะเบียน วัน เดือน ปี	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอนสัญญา	ผู้รับสัญญา	เนื้อที่ดินตามสัญญา ไร่	งาน	ตารางวา	เนื้อที่ดินคงเหลือ ไร่	งาน	ตารางวา	ราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือราคาที่ดินเฉลี่ยที่ดินใหม่	เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อประทับตรา
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนอง	บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผู้รับจำนอง	๑	—	๕๓	—	—	—	—	
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	จำนอง ลำดับสอง	บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผู้รับจำนอง	๑	—	๕๓	—	—	—	—	
ที่ดินแปลงนี้			ตามพระราชบัญญัติ ... พ.ศ. 2522								
ลงชื่อ				ลงชื่อ							พนักงานเจ้าหน้าที่

สำเนาทะเบียนบ้าน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

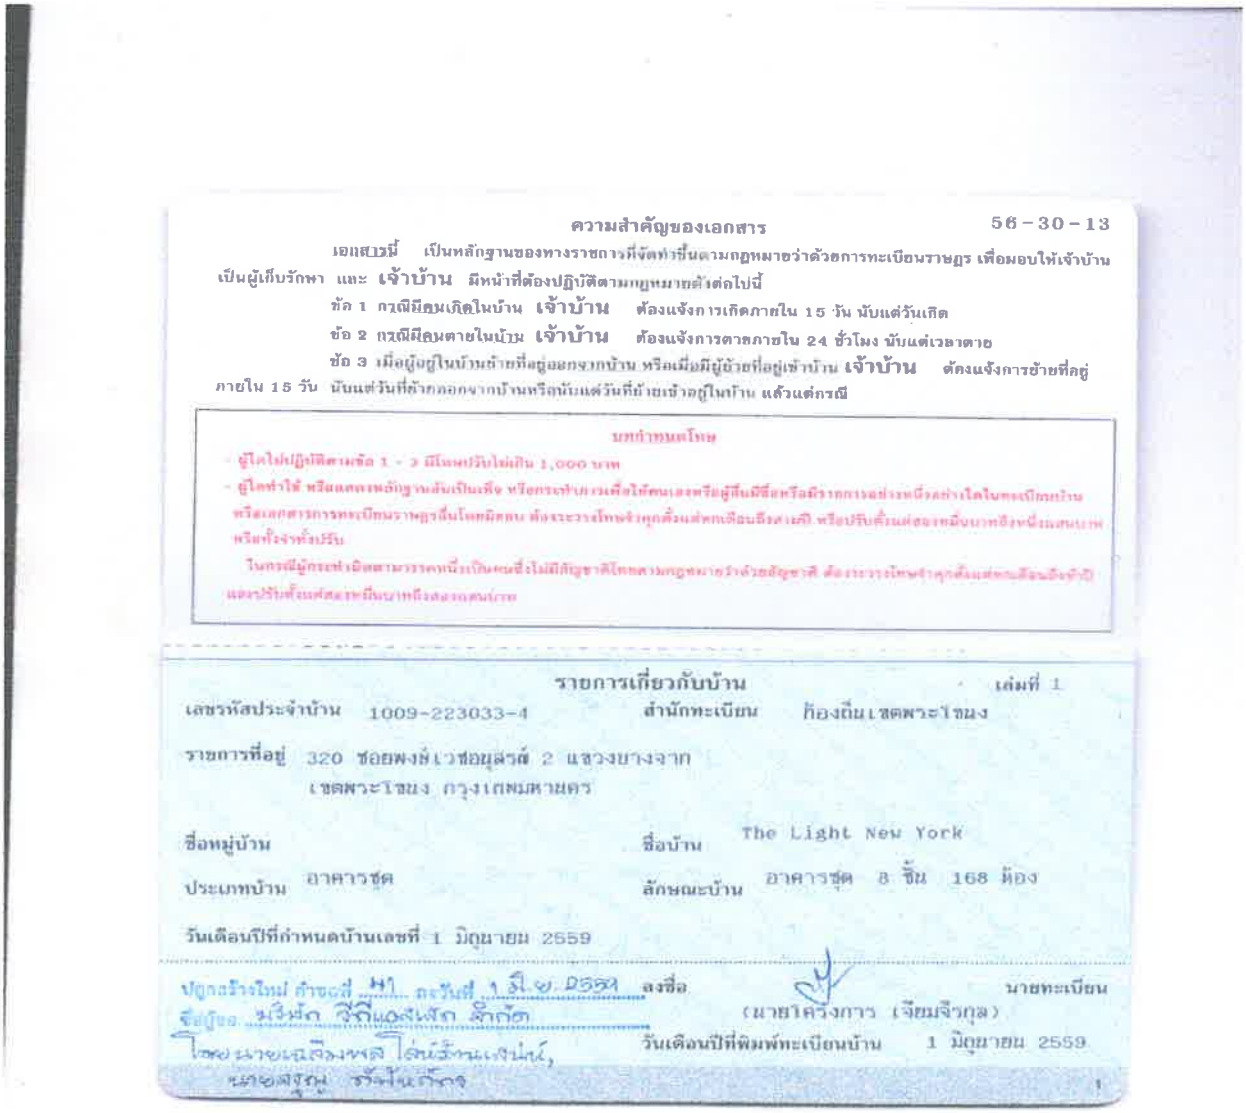

ความสำคัญของเอกสาร 56-30-13

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ **เจ้าบ้าน** มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน **เจ้าบ้าน** ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน **เจ้าบ้าน** ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน **เจ้าบ้าน** ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1009-223033-4 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเขตพระโขนง

รายการที่อยู่ 320 ซอยพงษ์เวชซอยสุขุมวิท 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน The Light New York

ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด 8 ชั้น 168 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 1 มิถุนายน 2559

ปลูกสร้างใหม่ ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต ... จังหวัด ... ลงชื่อ ... นายทะเบียน

(นายไตรวงการ เจียมจีรกุล)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 มิถุนายน 2559

(อ.ช.๑๐)

318

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๐

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท วีทีแอส จำกัด ๓ ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๐ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๐๐ เลขที่ดิน ๒๒๘๖ หน้าสำรวจ ๓๙๒๑

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๑๖๘ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๒๐ ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ ๒ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

- ส่วนของอาคารที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ห้องสุขา , บันไดหลักและทางเดินระหว่างชั้นบันได , บันไดหนีไฟ , ลิฟต์โดยสารจำนวน ๒ ชุด โถงหน้าลิฟต์และทางเดินร่วม ,พื้นที่ดาดฟ้า , พื้นที่ทางเดินรถและบริเวณจอดรถยนต์ รวมจำนวน ๖๒ คัน ,โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารชุด ได้แก่ เสาเข็ม คอนกรีตประเภทเข็มเจาะ ฐานราก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายในอาคาร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,พื้น POST –TENSION ชั้น ๑-๘ และชั้นดาดฟ้า , คานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นใต้ดิน , บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ราวระเบียงกันตก

- ระบบต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้สายน้ำดับเพลิง, ถังดับเพลิงและอุปกรณ์, ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้, ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ระบบไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง,หม้อแปลงไฟฟ้า ,สายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า พร้อมท่อสายไฟฟ้าไปยังห้องชุดแต่ละห้อง ,สายไฟฟ้าจากห้องควบคุมระบบจนถึงมิเตอร์วัดไฟฟ้าแต่ละเครื่อง ,หลอดไฟตามทางเดินส่วนกลางและที่จอดรถ ,สายล่อฟ้าและระบบสายล่อฟ้า, เครื่องตรวจจับความร้อน ,ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ,ระบบเคเบิ้ลเทวี,จานดาวเทียม ๒ ชุดพร้อมอุปกรณ์ ,ระบบสายเมนโทรศัพท์ ,ระบบโทรทัศน์ สายสัญญาณโทรทัศน์ ,ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา, ถังเก็บน้ำดาดฟ้า, ถังเก็บน้ำใต้ดิน, ปั๊มน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำ ,ระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมด ,ถังเก็บน้ำสำรอง, มาตราวัดน้ำของห้องชุดทั้งหมดและพื้นที่ส่วนกลาง, ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ , ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์และบ่อพักน้ำ ,ระบบระบายน้ำ แนวระบายน้ำทิ้งและบ่อพักทั้งหมด ,ท่อน้ำเสียหลัก ,ท่อระบายน้ำฝนและอุปกรณ์ ,ห้องขยะ และช่องชาร์ประบบต่างๆ

- ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ ที่มีเพิ่มเติมในภายภาคหน้า ซึ่งมีไว้ใช้ร่วมกัน

/๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล...

319

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๑๖๘ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน - ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน ๖๒ คัน

อื่น.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายปรีชา ปรีชาชาญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียนเลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ / ที่อยู่ของผู้จัดการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ / ประทับตรา
๒/๒๕๖๐	นิติบุคคล อาคารชุด	๑๙๔๐ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร	[illegible]	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐	[illegible]

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวเพ็ญใจ ลอยหนองเข็ง)
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

320

(อ.ช.๑๓)

321

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ ๒ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) .....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายปรีชา ปรีชาชาญ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
๑๖๔	เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด	เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	๓/๒๕๖๐	เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	๔/๒๕๖๐		๑. นายชัยวัฒน์ สุขอินทร์	(นายรุ่งอรุณ ยอดเยี่ยม) ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕
							๒. นางสาวเพรวพรรณ ยังประภากร	
							๓. บริษัท วีที แอสเสท จำกัด (โดยนายคุณ ทัพันลักษ ผู้ดำเนินการแทน)	
							๔. นางสาวศิริวรรณ ศรีศักดิ์เลขา	
๑๖๕	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	๓/๒๕๖๐	เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก	๔/๒๕๖๐	สำเนาถูกต้อง (นางสาวพิมลภา บุดดาวงศ์) นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖	บริษัท วิลล์ คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด (โดยนายชนกฤช กล้าแข็ง ผู้ดำเนินการแทน)	(นายรุ่งอรุณ ยอดเยี่ยม) ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

นวกิจ ประกันภัย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
The Navakij Insurance Public Company Limited

323

เลขที่ 47-65, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2664 7777 โทรสาร 0 2636 7999, www.navakij.co.th
No. 47-65, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26th Fl., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500,Thailand Tel.: 66(0) 2664 7777 Fax: 66(0) 2636 7999
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

ชำระอากรแล้ว

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ต้นฉบับ

รหัส Code	NKI	ต่ออายุ Renewal	(X)
ประกันภัยใหม่ New Business	( )	กรมธรรม์เลขที่ Policy No.	F2U37H-006-000 (NKD-FAPA-23)

1 ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย Insured Name & Address

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 อาคารเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย Location of Property Insured

320 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 อาคารเดอะ ไลท์ นิวยอร์ก
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260

อำเภอ Amphoe 17 จังหวัด Changwat 00 บล็อก Block 635 G IR เดอะไล

2 ระยะเวลาประกัน Period of Insurance เริ่มวันที่ From 28/01/2023 เวลา At 16:30 4:30 p.m. น. สิ้นสุดวันที่ To 28/01/2024 เวลา At 16:30 4:30 p.m. น.

3 จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับนี้ Amount Insured under this policy 177,800,000.00 บาท Baht อัตราเบี้ยประกันภัย Premium Rate ตามรายการแนบ

เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	เบี้ยประกันภัยรวม Total
71,120.00 บาท Baht	285.00 บาท Baht	4,998.35 บาท Baht	76,403.35 บาท Baht

4 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : Material Damage

รายการที่ Item No.	รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกัน Description of the Property Insured	จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured	ความเสียหายส่วนแรก Deductible
	ตามรายการแนบ	177,800,000.- บาท	ตามรายการแนบ

5 จำนวนเงินเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยร่วม Amount of Co-Insurance & Co-Insurers

6 รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและหรือที่เก็บหรือที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of building Insured or containing the Property Insured เป็นเจ้าของ As Owner (X) ผู้เช่า As Tenant ( )

จำนวนชั้น No. Of Storey	8.00	จำนวนคูหาหรือหลัง No. Of Building	1	พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area	1,812 ม² M²
7 สถานที่ใช้เป็น Occupancy	แฟลต/หอพัก	รหัสภัย Risk Exp. Code	1040	ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building	1

8 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเอกสารแนบท้าย Clauses and / or warranties attached ตามรายการแนบ

9 วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on 12/01/2023 วันทำกรมธรรม์ Policy Issued on 18/01/2023

( ) การประกันภัยโดยตรง Direct insurance ( ) ตัวแทน Agent (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้ : Broker บริษัท โพรแอคอินชัวรันโปรค เกอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : License No. ว00010/2554

เพื่อเป็นหลักฐานบริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence the Company has caused this policy to be singed by duly authorized person and the Company's stamp to be affixed at its Office

(สำหรับลูกค้า)

P Bisalputra

กรรมการ - Director

บริษัท นวกิจประกันภัย (มหาชน) THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจลงนาม - Director/ Authorized Person

ผู้ตรวจ

ภาคผนวก 16

หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน 2566

หนังสือขอขยายเวลาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน 2566

ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน :	Cก153/65-2	**วันที่รับรายงาน :**	25 มกราคม 2566
ชื่อโครงการ :	**เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก (The Light New York)**		
เจ้าของโครงการ :	บริษัท วีทีแอสเสท จำกัด		
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :	ทส 1009.5/8122	**วันที่เห็นชอบ :**	24 กรกฎาคม 2557
ช่วงเดือน :	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	**เขต :**	**พระโขนง**
ระยะโครงการ :	ดำเนินการ	**ประเภทโครงการ :**	อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน :	**ส่งภายในระยะเวลากำหนด**	**ผู้จัดทำรายงาน :**	นิติบุคคลอาคารชุด
ผู้ส่ง :	**พฒิพร**	**เบอร์โทรผู้ส่ง :**	090-0982844

ผลการตรวจสอบเอกสาร :

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....**เจ้าหน้าที่ตรวจรับรายงาน**

นางสาววริศรา ทองคำ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....**เจ้าหน้าที่รับรองการตรวจรับรายงาน**

นายวรวิทย์ วงษ์ประเสริฐ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

THE LIGHT New York นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์นิวยอร์ก
เลขที่ 320 ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
E-mail: [redacted] โทร 095-597-8184

326

ที่ LNY ๐๑/๒๕๖๖

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๕.๕/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระยะดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ของบริษัท วีที แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ สุขุมวิท ๖๕ แยก ๒ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑/๕ กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครนั้น

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ จึงขอส่งให้สำนักงานเขตคลองเตย โดยกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างอาคารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ลงนาม
โดยบริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายธนกฤต กล้าเจริง เป็นผู้กระทำการแทน
ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

THE LIGHT New York นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์นิวยอร์ก
เลขที่ 320 ซ.พงษ์เจริญอนุสรณ์ 3 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
E-mail: [redacted].com โทร 095-597-8184

327

สำนักงานเขตพระโขนง
รับเลขที่ ๑๗๙
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖
ผู้รับ ..... เวลา .....

ที่ LNY 012/๒๕๖๕

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๕.๕/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ระยะดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก ของบริษัท วีที แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ สุขุมวิท ๖๔ แยก ๒ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑/๕ กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครนั้น

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก บริหารงานโดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่แนบมาด้วย ๑ และ ๒ จึงขอส่งให้สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างอาคารดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... ผู้ลงนาม
โดยบริษัท วิลล์คอน เมเนจเมนท์ จำกัด
นายชนกฤต กล้าแข็ง เป็นผู้กระทำการแทน
ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ภาคผนวก 17

หนังสือเห็นชอบ

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๑๒๙๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก (The Light New York)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๐๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลท์ นิวยอร์ก (The Light New York) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๐ ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ ๒ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือโครงการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑. การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามที่มาตรการและกฎหมายกำหนด

๒. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการและกฎหมายกำหนดและให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

๓. การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย การประหยัดน้ำ และการประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

๔. การตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย จุดรวมพล และซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีการเกิดอัคคีภัยตามที่มาตรการและกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานครเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (http://eia.onep.go.th/)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวภา หิญชีระนันทน์)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (ญานิกา)
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก 18

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม