ภาคผนวก 8

เอกสารและภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ


ป้ายชื่อโครงการทางเข้า บริเวณโดยรอบโครงการ










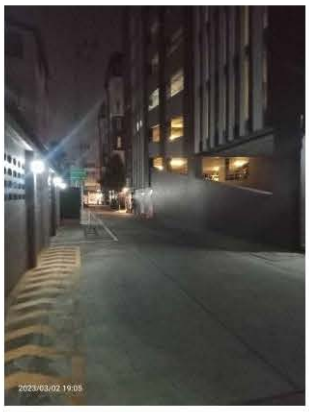





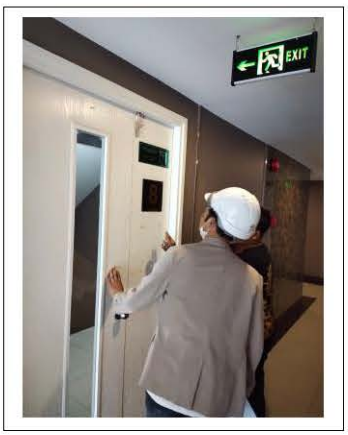
การตรวจสอบอาคาร



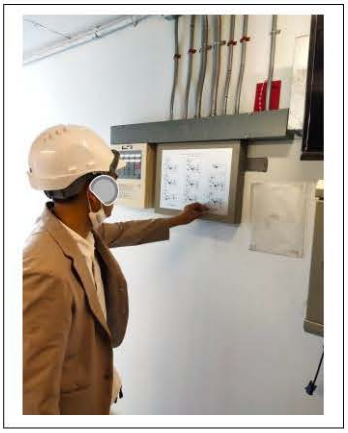

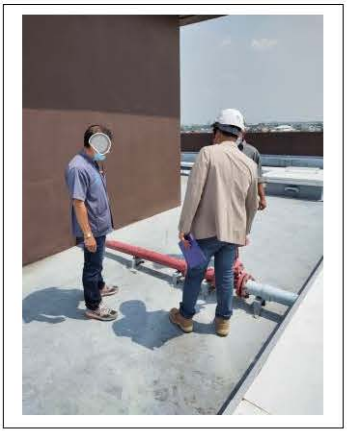







ช่างอาคารซ่อมบำรุงต่างๆ







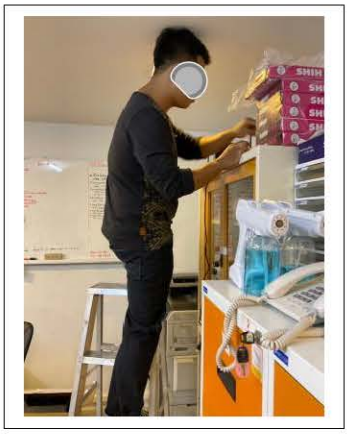


















ถังเก็บน้ำใต้ดิน



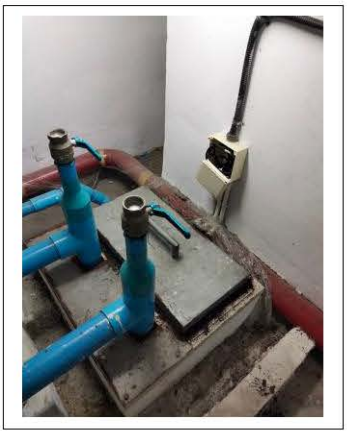

ถังเก็บน้ำดาดฟ้า








ซ้อมหนีไฟ











จุดรวมพล





ป้ายหนีไฟ










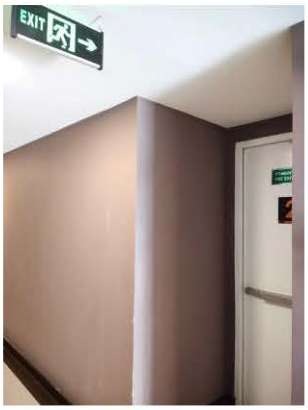

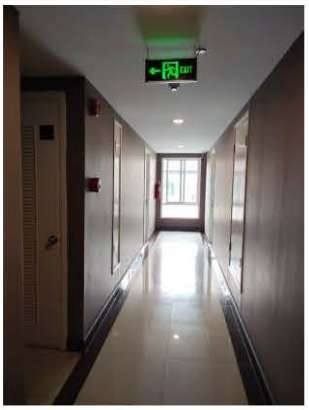





ไฟฉุกเฉิน







แผนผังหนีไฟ













หัวรับน้ำดับเพลิง













ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง






















เช็คถังดับเพลิง









บันไดหนีไฟ

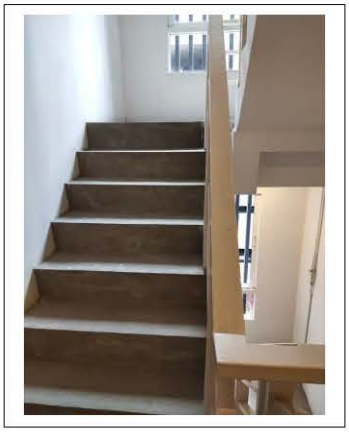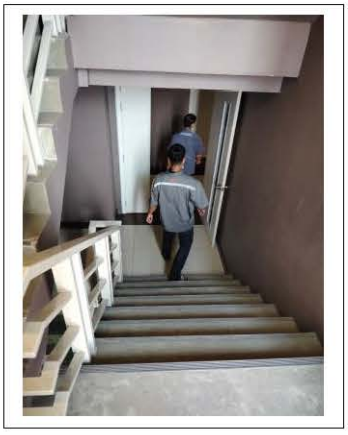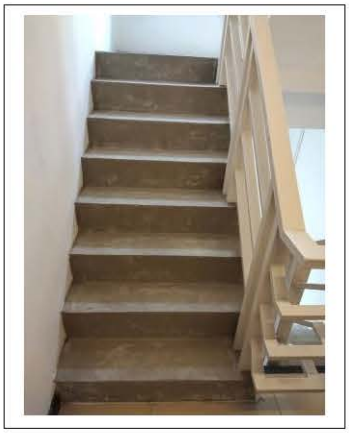
ป้ายเลขชั้นบริเวณทางหนีไฟ



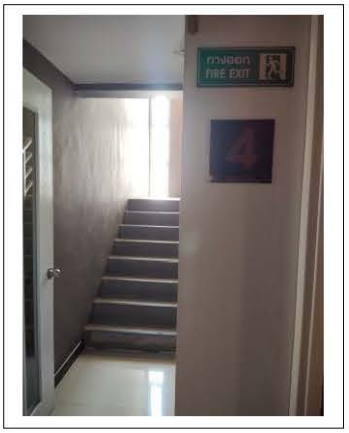











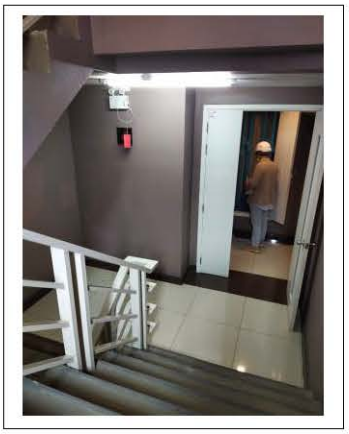





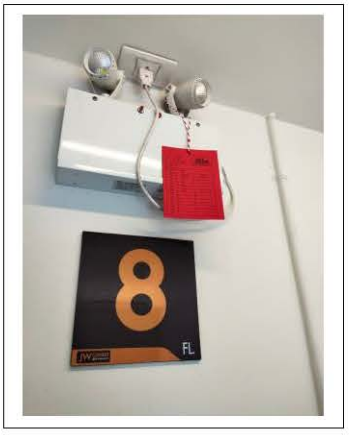








แผงควบคุม Fire Alarm



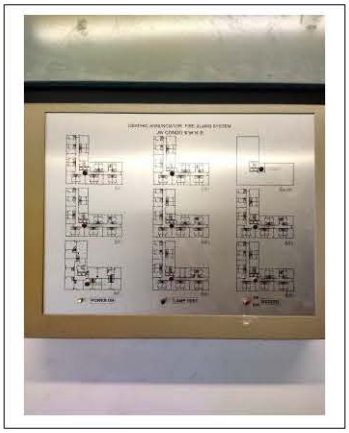




เครื่องตรวจจับควัน

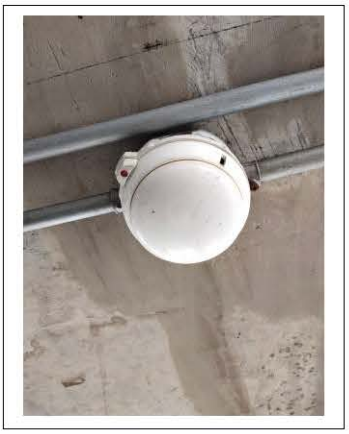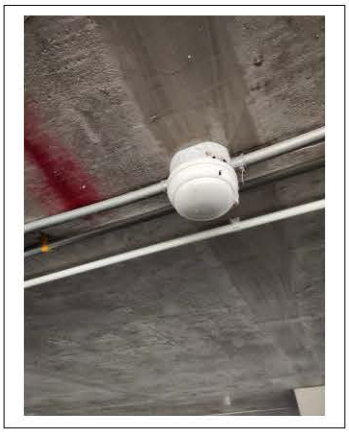


เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง และ กริ่งสัญญาณเตือนภัย

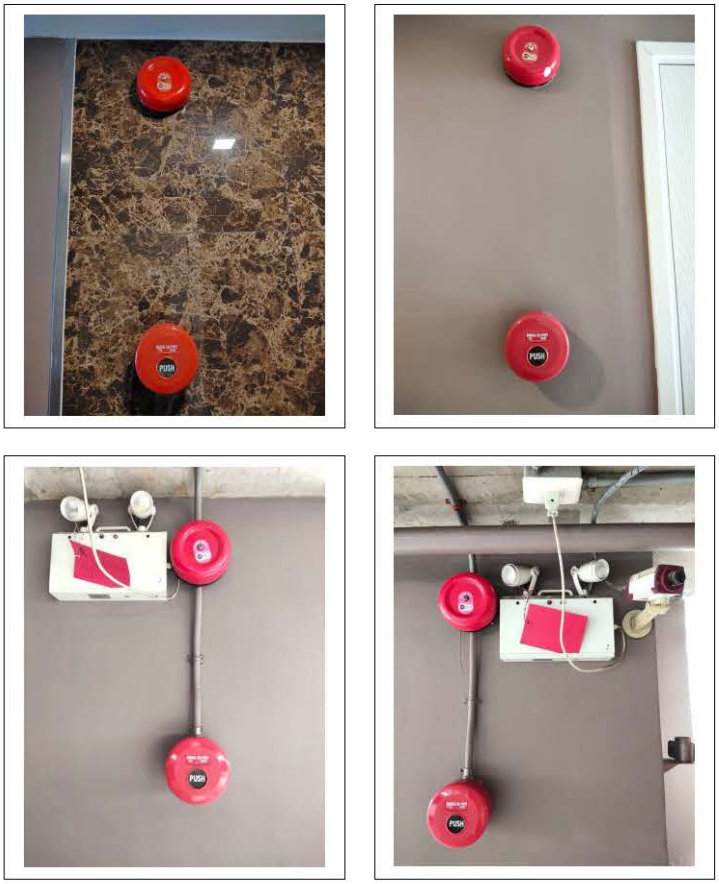

รางระบายน้ำรอบโครงการ

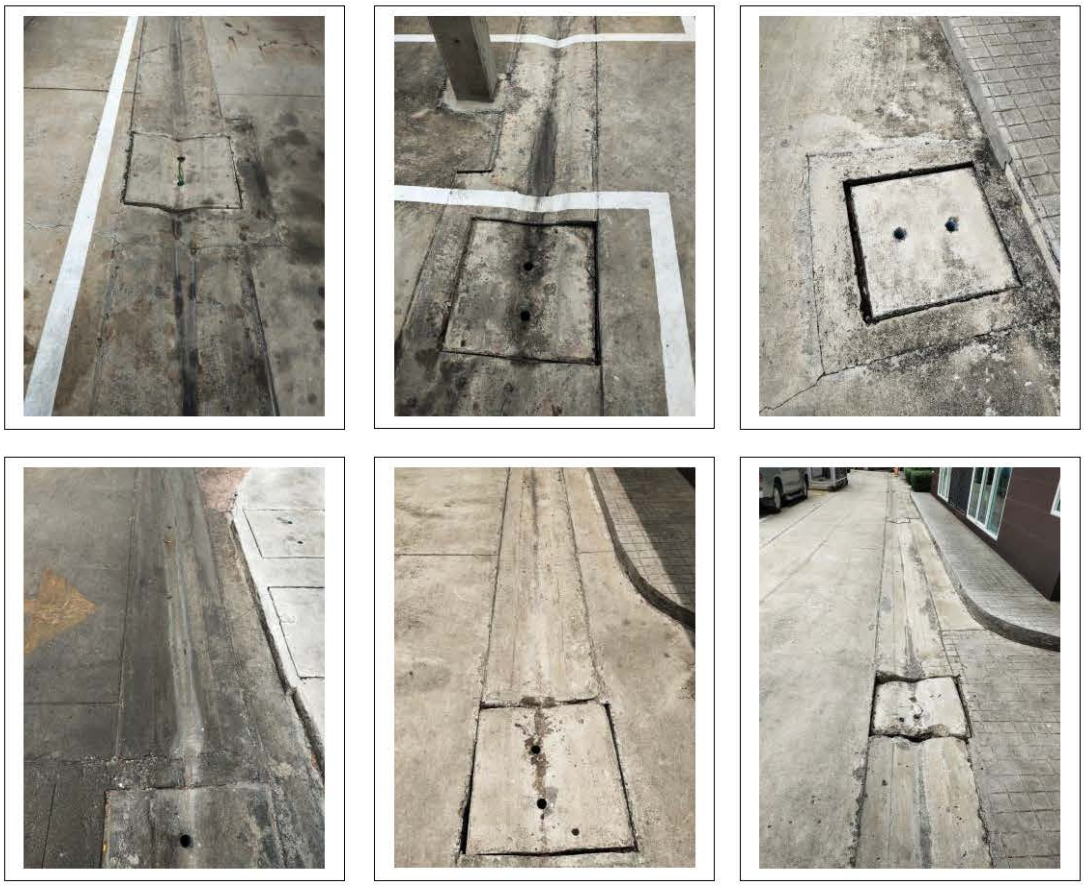

ดูแลรางระบายน้ำ




บ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ





ดูแลบ่อบัดน้ำเสีย









เก็บตัวอย่างน้ำสระ








บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ

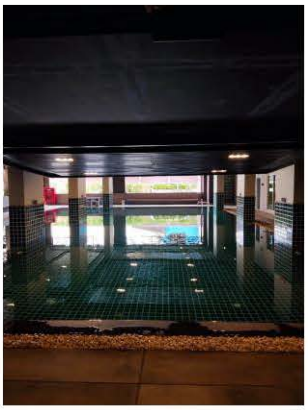












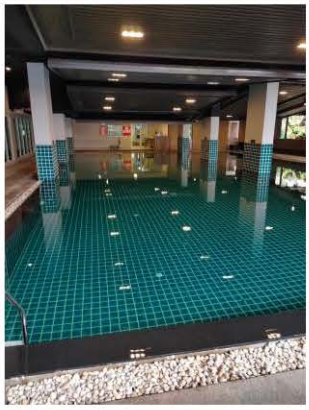

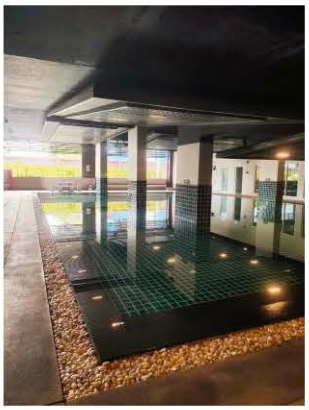

ล้างสระว่ายน้ำ

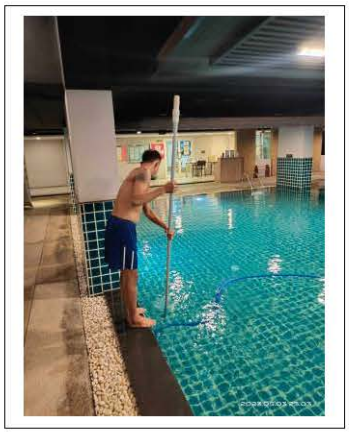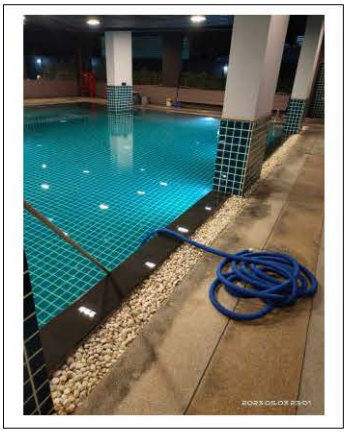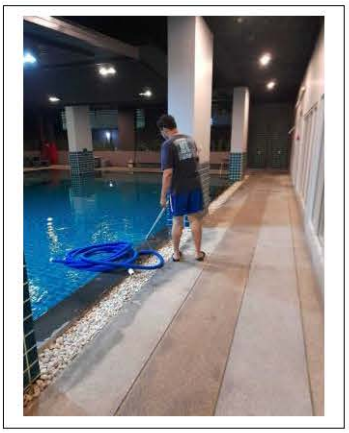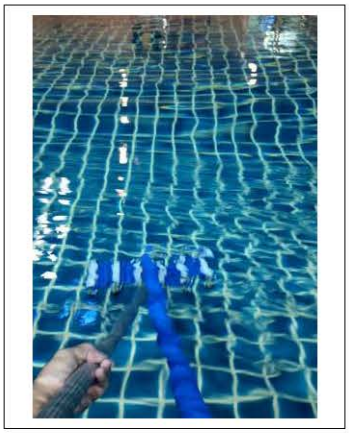
จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ห้องน้ำสระว่ายน้ำ ล็อคเกอร์
















ป้ายข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ





บริเวณโดยรอบโครงการ และพื้นที่สีเขียว

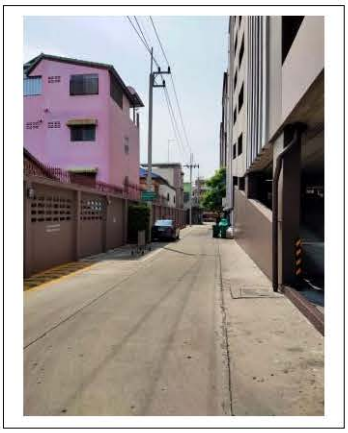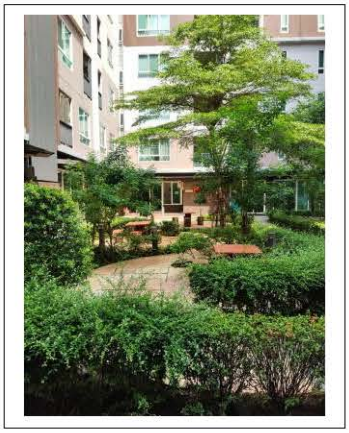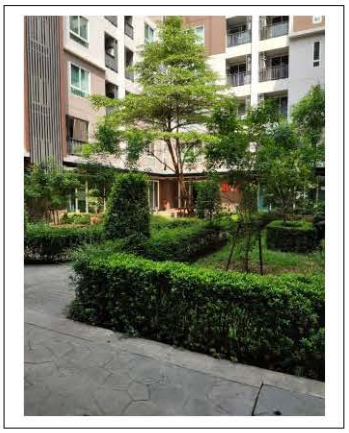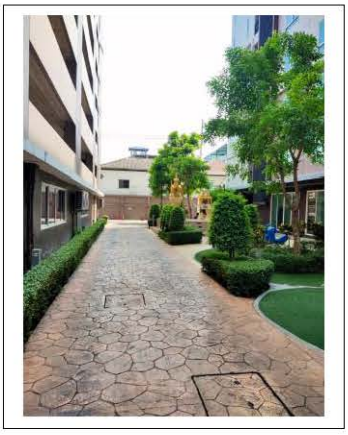

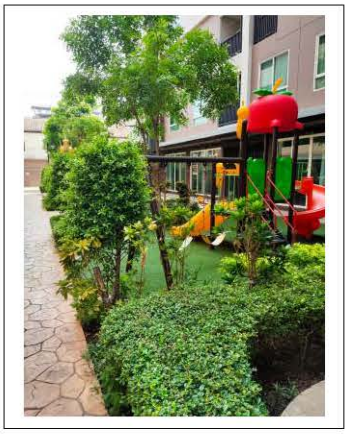


ดูแลพื้นที่สีเขียว











ป้อมยาม และ รปภ.24ชม.






กระจกโค้ง

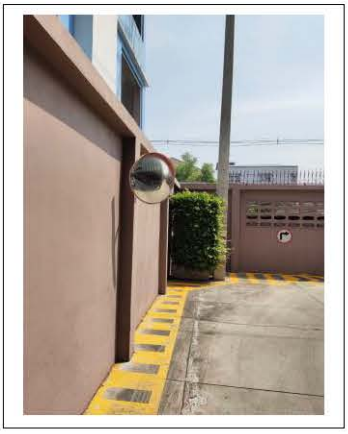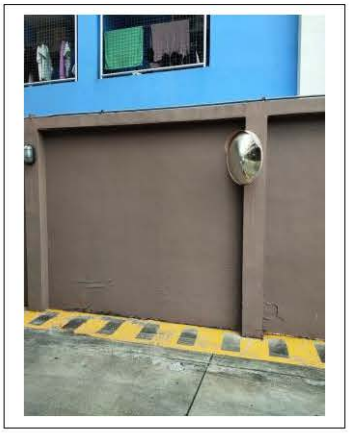


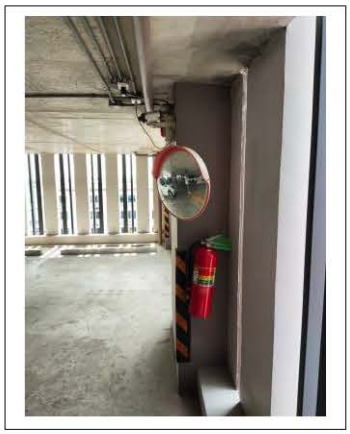

กล้องวงจรปิดรอบโครงการ





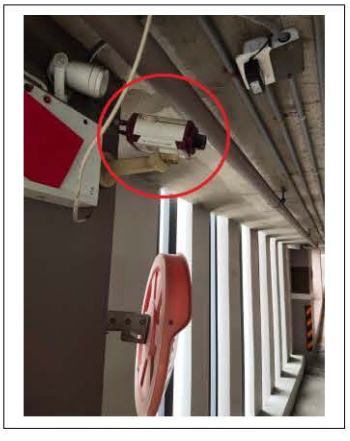



พื้นที่จอดรถ









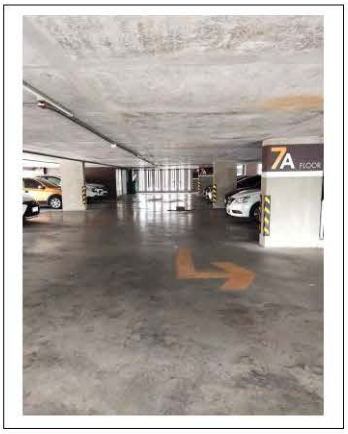






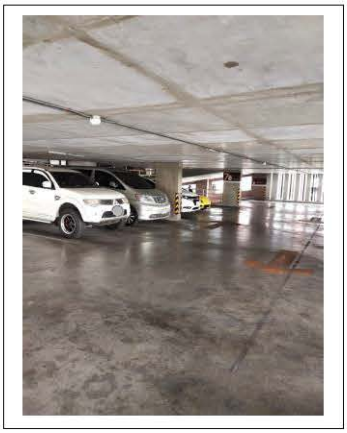

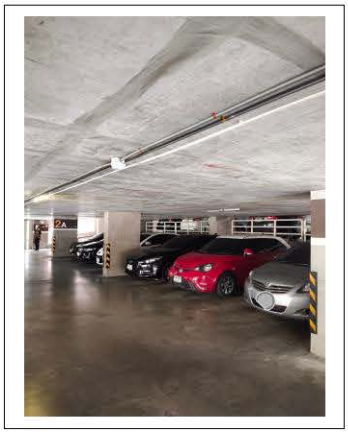




ป้ายสัญลักษณ์จราจร

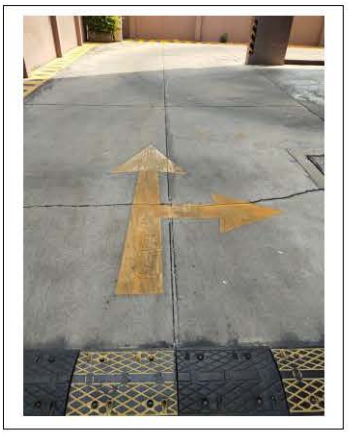







ป้ายจำกัดความเร็ว

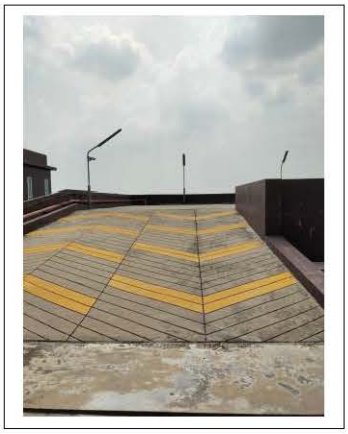

ถังขยะตามชั้น และห้องพักขยะ



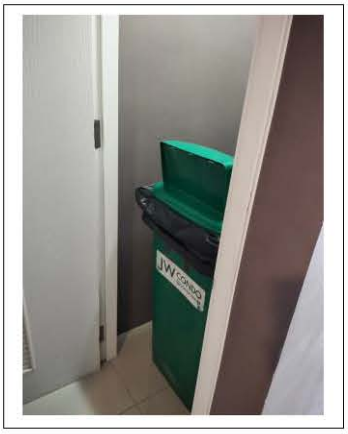

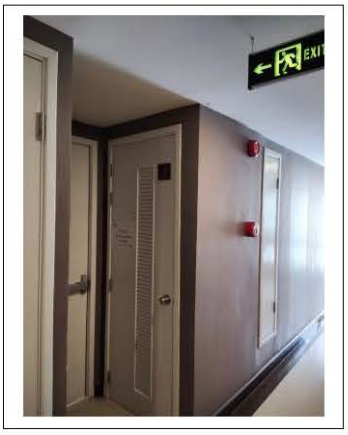




ห้องพักขยะรวม







ทำความสะอาดห้องพักขยะ




เจ้าหน้าที่เก็บขยะ รถเก็บขยะ

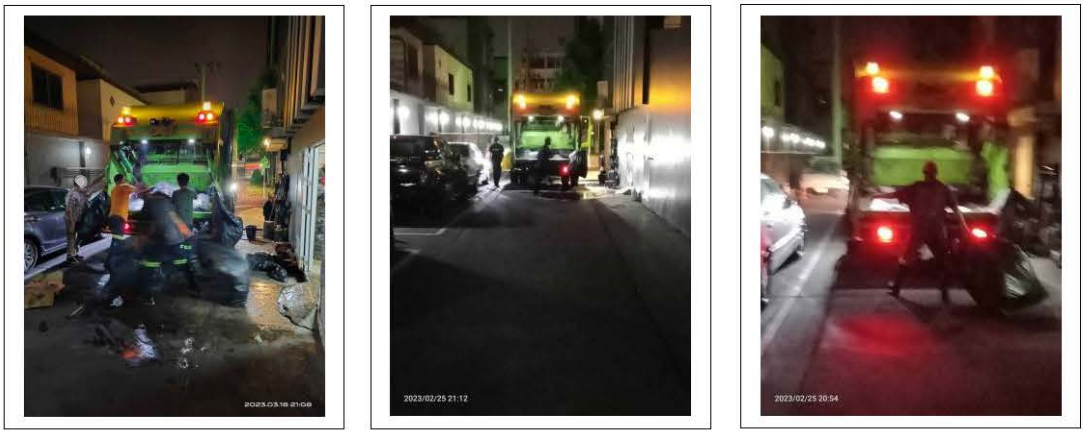

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

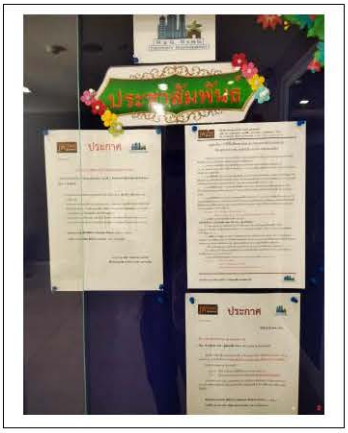



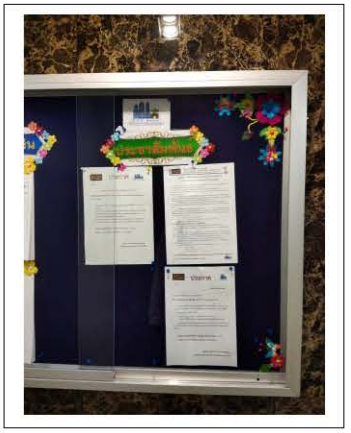











ป้ายประหยัดน้ำ-ไฟ



ฉีดพ่นแมลง












ตัวอย่างแบบตรวจเช็ค MDB

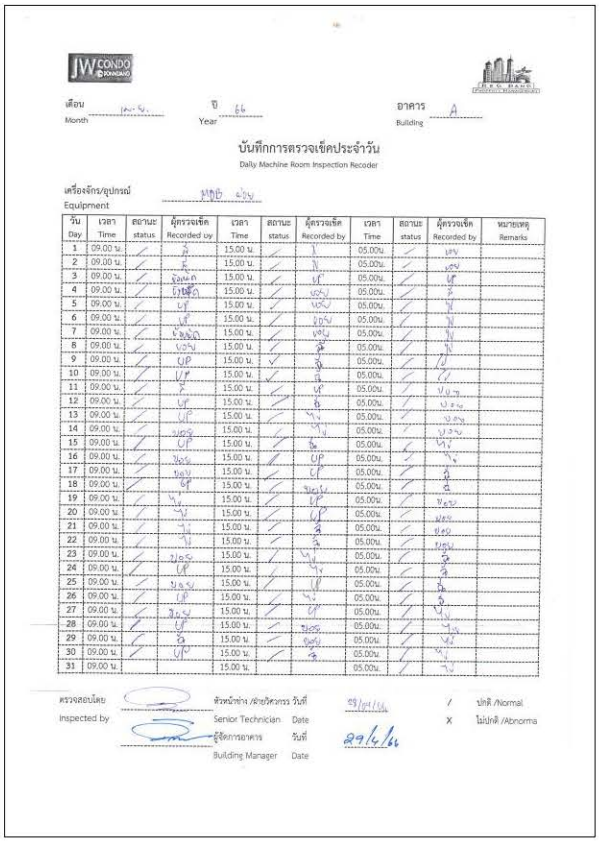

JW CONDO ดอนเมือง

เดือน Month ..... ปี Year 66 อาคาร Building A


บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder

เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment MDB ตอน

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
2	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
3	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
4	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
5	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
6	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
7	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
8	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
9	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
10	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
11	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
12	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
13	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
14	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
15	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
16	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
17	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
18	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
19	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
20	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
21	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
22	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
23	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
24	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
25	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
26	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
27	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
28	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
29	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
30	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น.			

ตรวจสอบโดย Inspected by ..... หัวหน้าช่าง /ฝ่ายวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 29/04/66 / ปกติ /Normal

ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/6/66 X ไม่ปกติ /Abnorma

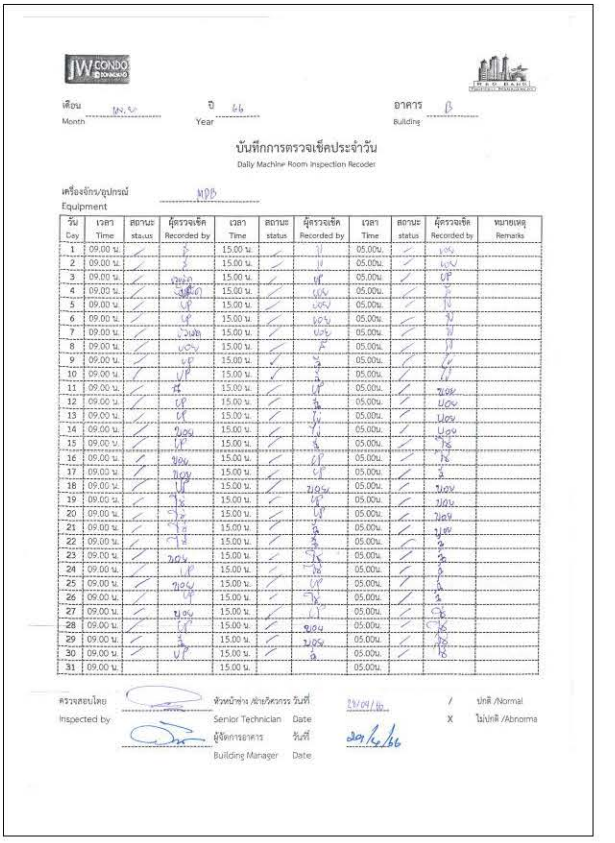

JW CONDO ดอนเมือง

เดือน Month ..... ปี Year 66 อาคาร Building B


บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder

เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment MDB

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
2	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
3	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
4	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
5	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
6	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
7	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
8	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
9	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
10	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
11	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
12	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
13	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
14	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
15	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
16	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
17	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
18	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
19	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
20	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
21	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
22	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
23	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
24	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
25	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
26	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
27	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
28	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
29	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
30	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น.			

ตรวจสอบโดย Inspected by ..... หัวหน้าช่าง /ฝ่ายวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 29/04/66 / ปกติ /Normal

ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/6/66 X ไม่ปกติ /Abnorma

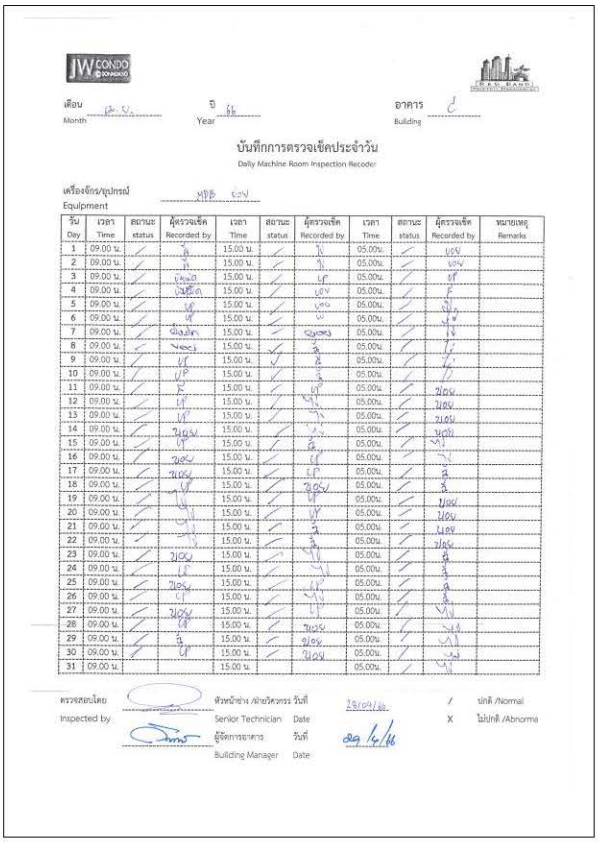

JW CONDO ดอนเมือง

เดือน Month ..... ปี Year 66 อาคาร Building C


บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder

เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment MDB ตอน

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
2	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
3	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
4	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
5	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
6	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
7	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
8	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
9	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
10	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
11	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
12	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
13	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
14	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
15	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
16	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
17	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
18	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
19	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
20	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
21	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
22	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
23	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
24	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
25	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
26	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
27	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
28	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
29	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
30	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น.			

ตรวจสอบโดย Inspected by ..... หัวหน้าช่าง /ฝ่ายวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 29/04/66 / ปกติ /Normal

ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/6/66 X ไม่ปกติ /Abnorma

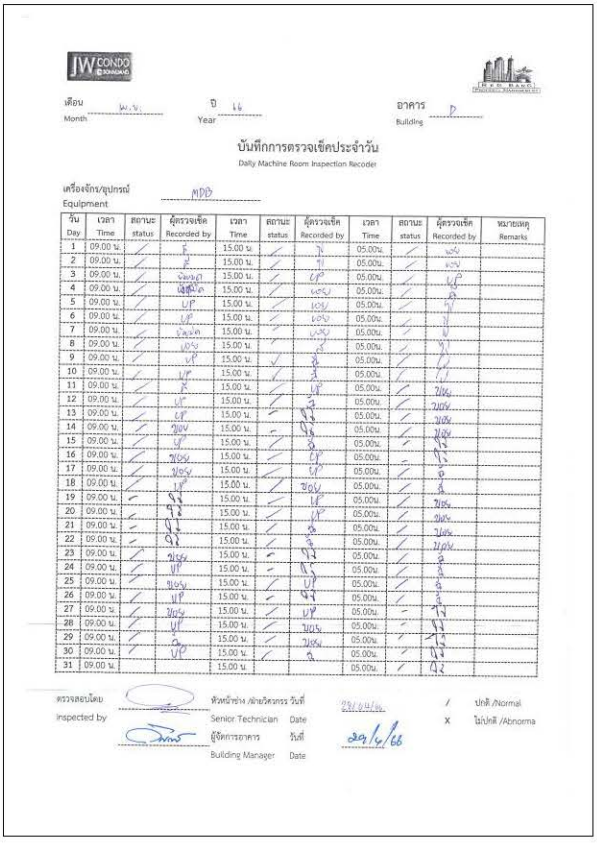

JW CONDO ดอนเมือง

เดือน Month ..... ปี Year 66 อาคาร Building D

บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder


เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment MDB

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
2	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
3	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
4	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
5	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
6	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
7	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
8	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
9	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
10	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
11	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
12	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
13	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
14	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
15	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
16	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
17	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
18	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
19	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
20	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
21	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
22	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
23	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
24	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
25	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
26	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
27	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
28	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
29	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
30	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น.			

ตรวจสอบโดย Inspected by ..... หัวหน้าช่าง /ฝ่ายวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 29/04/66 / ปกติ /Normal

ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/6/66 X ไม่ปกติ /Abnorma

ตัวอย่างแบบตรวจเช็ค MDB

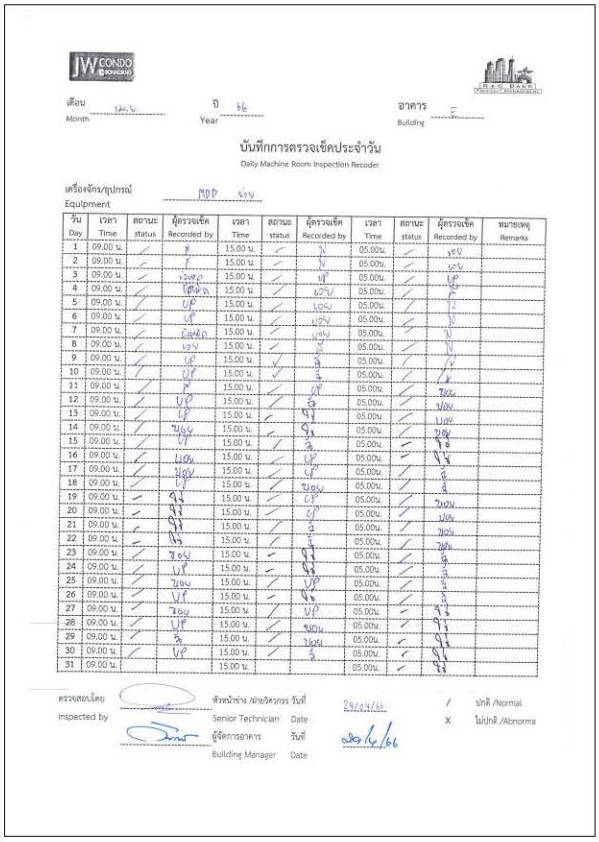

บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder


เดือน Month ..... ปี Year ..... อาคาร Building .....

เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment MDB ชุด

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
2	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
3	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
4	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
5	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
6	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
7	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
8	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
9	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
10	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
11	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
12	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
13	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
14	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
15	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
16	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
17	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
18	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
19	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
20	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
21	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
22	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
23	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
24	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
25	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
26	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
27	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
28	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
29	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
30	09.00 น.	/		15.00 น.	/		05.00น.	/		
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น.			

ตรวจสอบโดย Inspected by ..... หัวหน้าช่าง /ฝ่ายวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 24/04/66 / ปกติ /Normal
ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/4/66 X ไม่ปกติ /Abnorma

ตัวอย่างแบบตรวจเช็ค MDB

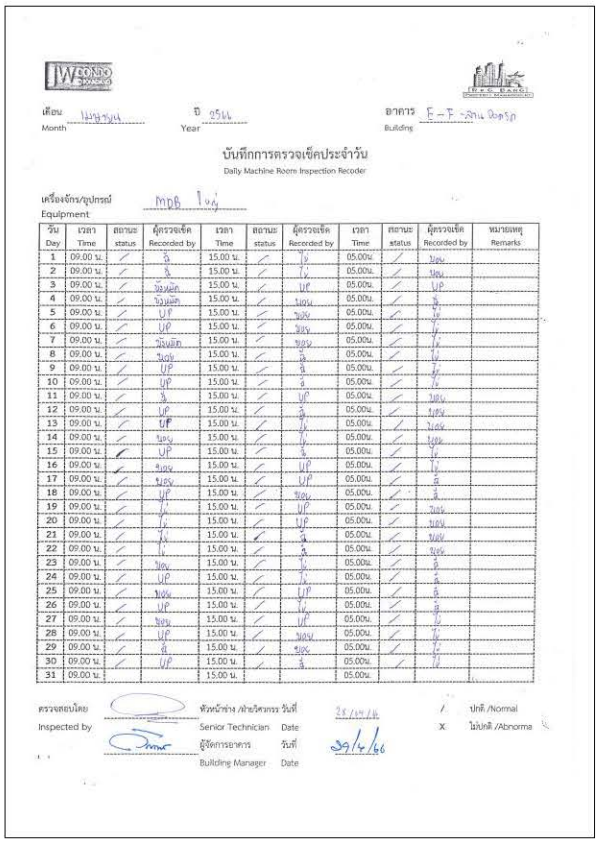

บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน
Daily Machine Room Inspection Recoder


เครื่องจักร/อุปกรณ์ Equipment: MDB ไฟ

วัน Day	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	เวลา Time	สถานะ status	ผู้ตรวจเช็ค Recorded by	หมายเหตุ Remarks
1	09.00 น.	✓	อ	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	ปอม	
2	09.00 น.	✓	อ	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	ปอม	
3	09.00 น.	✓	วิลเดิก	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	UP	
4	09.00 น.	✓	วิลเดิก	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	อ	
5	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	ปุ	
6	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	ปุ	
7	09.00 น.	✓	วิลเดิก	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	ปุ	
8	09.00 น.	✓	วิลเดิก	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปุ	
9	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปุ	
10	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปุ	
11	09.00 น.	✓	อ	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	ปอม	
12	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปอม	
13	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	ปอม	
14	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	ปอม	
15	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปุ	
16	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	ปุ	
17	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	อ	
18	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	อ	
19	09.00 น.	✓	ปุ	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	ปอม	
20	09.00 น.	✓	ปุ	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	ปอม	
21	09.00 น.	✓	ปุ	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปอม	
22	09.00 น.	✓	ปุ	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปอม	
23	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	อ	
24	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	อ	
25	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	อ	
26	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปุ	05.00น	✓	อ	
27	09.00 น.	✓	ปอม	15.00 น.	✓	UP	05.00น	✓	ปุ	
28	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	ปุ	
29	09.00 น.	✓	อ	15.00 น.	✓	ปอม	05.00น	✓	ปุ	
30	09.00 น.	✓	UP	15.00 น.	✓	อ	05.00น	✓	ปุ	
31	09.00 น.			15.00 น.			05.00น			

ตรวจสอบโดย Inspected by: หัวหน้าช่าง /ช่างวิศวกรรม Senior Technician วันที่ Date 28/4/66 — ผู้จัดการอาคาร Building Manager วันที่ Date 29/4/66

/ ปกติ /Normal
x ไม่ปกติ /Abnorma

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

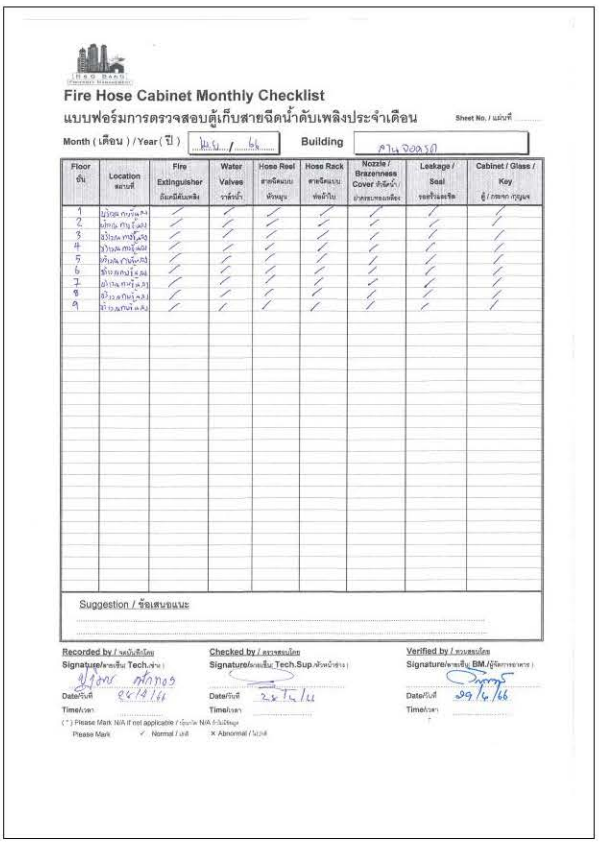

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน Sheet No. / แผ่นที่


Month (เดือน) / Year (ปี) เม.ย. / 66 Building อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	ปั๊มดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ห้องเครื่องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ห้องเครื่องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ผู้บันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง — Date/วันที่ 28/4/66 — Time/เวลา
Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง — Date/วันที่ 28/4/66 — Time/เวลา
Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร — Date/วันที่ 29/4/66 — Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

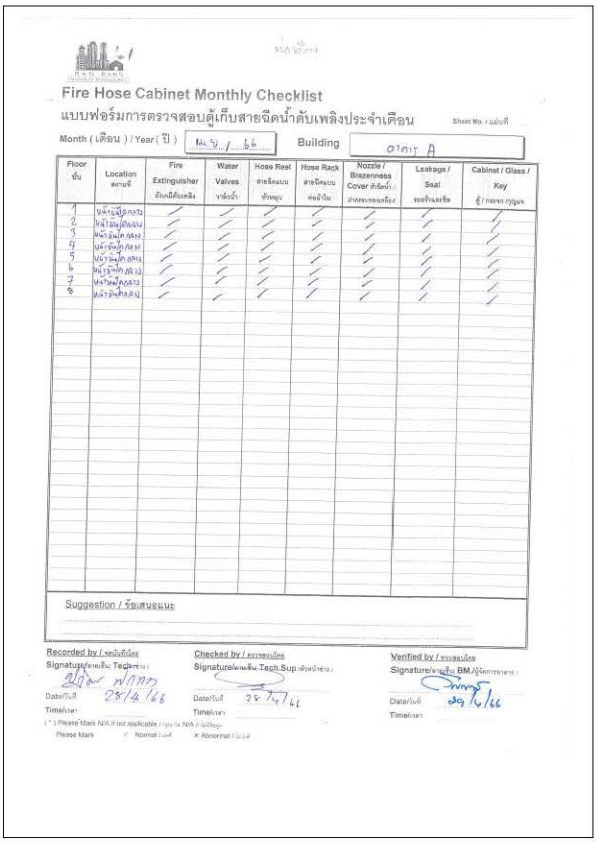

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) เม.ย. / 66 Building อาคาร A


Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	ปั๊มดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ห้องเครื่องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ห้องเครื่องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเครื่องลิฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ผู้บันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง — Date/วันที่ 28/4/66 — Time/เวลา
Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง — Date/วันที่ 28/4/66 — Time/เวลา
Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร — Date/วันที่ 29/4/66 — Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

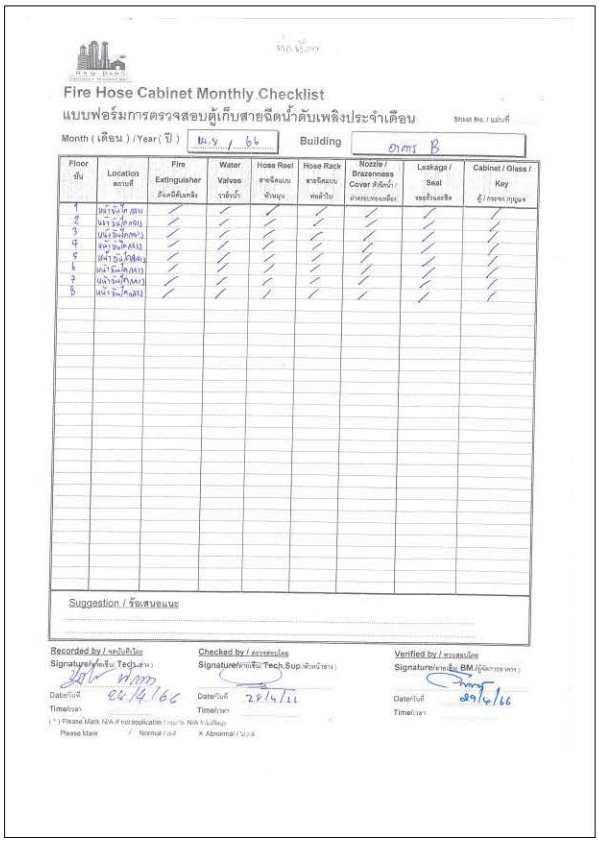

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) มี.ค. / 66 Building อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับอัคคีภัยเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	หน้าลิฟต์ (ทศ1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าลิฟต์ (ทศ2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าลิฟต์ (ทศ3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หน้าลิฟต์ (ทศ4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หน้าลิฟต์ (ทศ5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้าลิฟต์ (ทศ6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หน้าลิฟต์ (ทศ7)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หน้าลิฟต์ (ทศ8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ


Recorded by / จดบันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup.หัวหน้าช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM.ผู้จัดการอาคาร Date/วันที่ 29/4/66 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

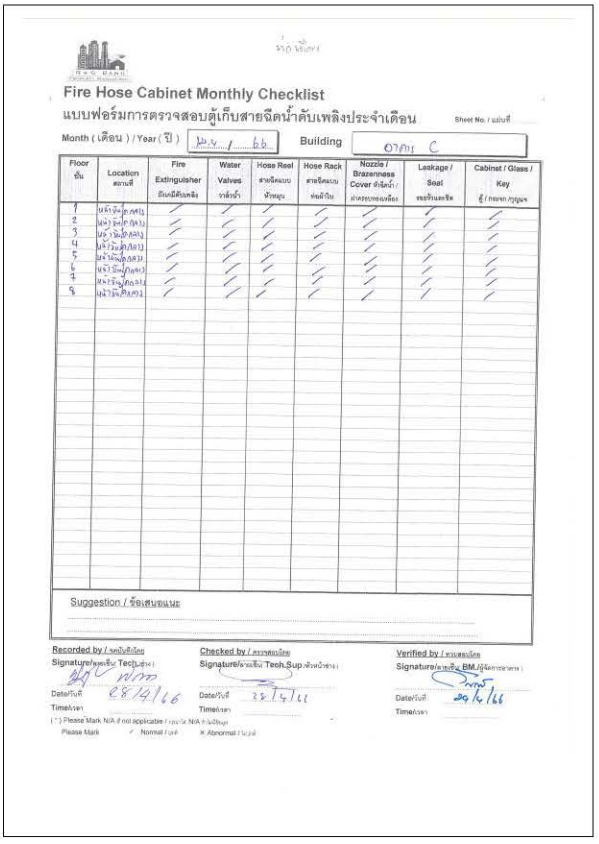

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) มี.ค. / 66 Building อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับอัคคีภัยเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	หน้าลิฟต์ (ทศ1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าลิฟต์ (ทศ2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าลิฟต์ (ทศ3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หน้าลิฟต์ (ทศ4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หน้าลิฟต์ (ทศ5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้าลิฟต์ (ทศ6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หน้าลิฟต์ (ทศ7)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หน้าลิฟต์ (ทศ8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ


Recorded by / จดบันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup.หัวหน้าช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM.ผู้จัดการอาคาร Date/วันที่ 29/4/66 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

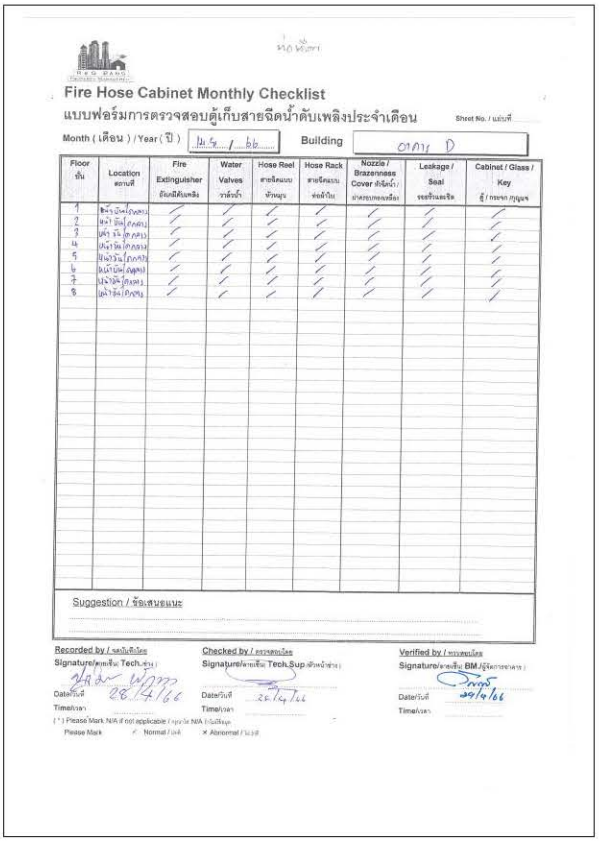

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) มี.ค. / 66 Building อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับอัคคีภัยเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	หน้าลิฟต์ (ทศ1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าลิฟต์ (ทศ2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าลิฟต์ (ทศ3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หน้าลิฟต์ (ทศ4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หน้าลิฟต์ (ทศ5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้าลิฟต์ (ทศ6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หน้าลิฟต์ (ทศ7)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หน้าลิฟต์ (ทศ8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ


Recorded by / จดบันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup.หัวหน้าช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM.ผู้จัดการอาคาร Date/วันที่ 29/4/66 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

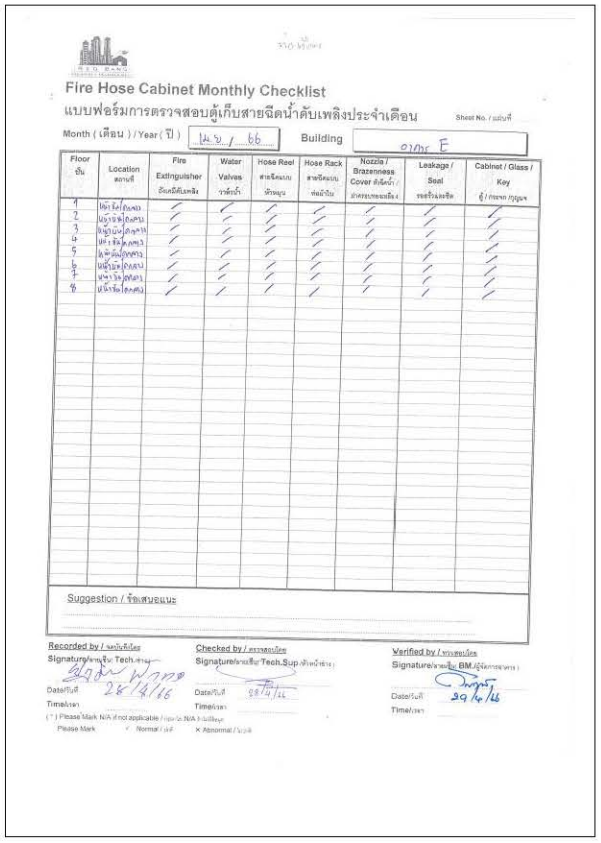

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) มี.ค. / 66 Building อาคาร E

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับอัคคีภัยเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1	หน้าลิฟต์ (ทศ1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าลิฟต์ (ทศ2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าลิฟต์ (ทศ3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หน้าลิฟต์ (ทศ4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หน้าลิฟต์ (ทศ5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้าลิฟต์ (ทศ6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หน้าลิฟต์ (ทศ7)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หน้าลิฟต์ (ทศ8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา


Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup.หัวหน้าช่าง Date/วันที่ 28/4/66 Time/เวลา

Verified by / รับรองโดย Signature/ลายเซ็น BM.ผู้จัดการอาคาร Date/วันที่ 29/4/66 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

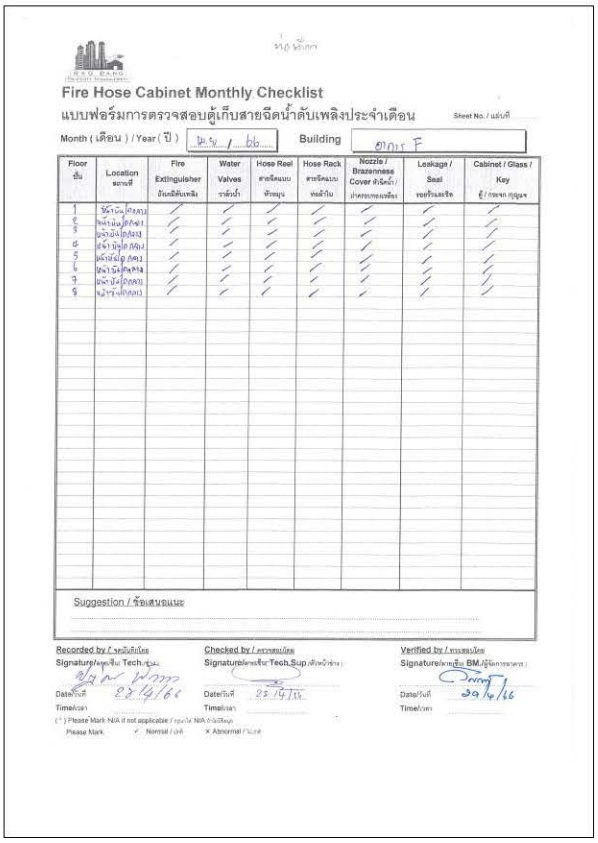

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) ..... Building .....

Floor ชั้น	Location ตำแหน่ง	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพาดได้	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก กุญแจ
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ .....

Recorded by / ผู้บันทึก Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง Date/วันที่ 22/4/66 Time/เวลา


Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Date/วันที่ 22/4/66 Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร Date/วันที่ 29/4/66 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

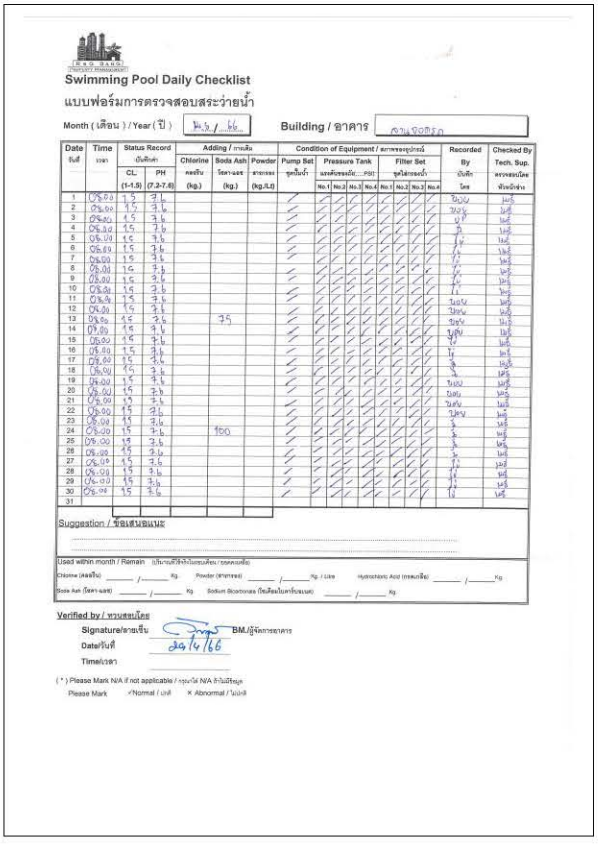

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ..... Building / อาคาร .....

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL (1-1.5)	Status Record PH (7.2-7.6)	Adding / การเติม Chlorine คลอรีน (kg.)	Adding / การเติม Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Adding / การเติม Powder สาหร่าย (kg./Lit)	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง....PSI: No.1	Pressure Tank No.2	Pressure Tank No.3	Pressure Tank No.4	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	Filter Set No.3	Filter Set No.4	Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
2	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
3	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
4	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
5	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
6	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
7	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
8	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
9	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
10	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
11	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
12	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
13	08.00	1.5	7.6		75		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
14	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
15	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
16	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
17	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
18	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
19	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
20	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
21	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
22	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
23	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
24	08.00	1.5	7.6		100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
25	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
26	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
27	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปู	เอก
28	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปิ	เอก
29	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	โอม	เอก
30	08.00	1.5	7.6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วุฒิ	เอก
31																	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ .....

Used within month / Remain

Chlorine (คลอรีน) ..... / ..... Kg. Powder (สาหร่าย) ..... / ..... Kg. / Lite Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) ..... / ..... Kg

Soda Ash (โซดาแอช) ..... / ..... Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ..... / ..... Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ..... BM./ผู้จัดการอาคาร


Date/วันที่ 29/4/66

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark √Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

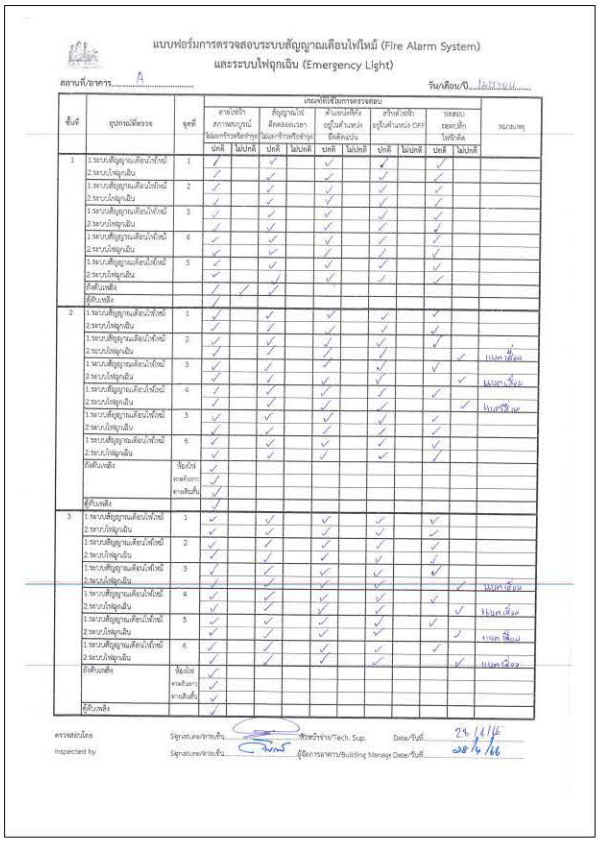


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร A วัน/เดือน/ปี ไม่ปรากฏ

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เลยผลที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ (ไม่ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา (ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ON ปกติ	ไม่ปกติ	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF ปกติ	ไม่ปกติ	ระบบออกเสียงไฟฟ้าดัง ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ		✓										
2	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
3	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
4	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ช่างหัวหน้า/Tech. Sup. Date/วันที่ 29/4/16
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 30/4/66

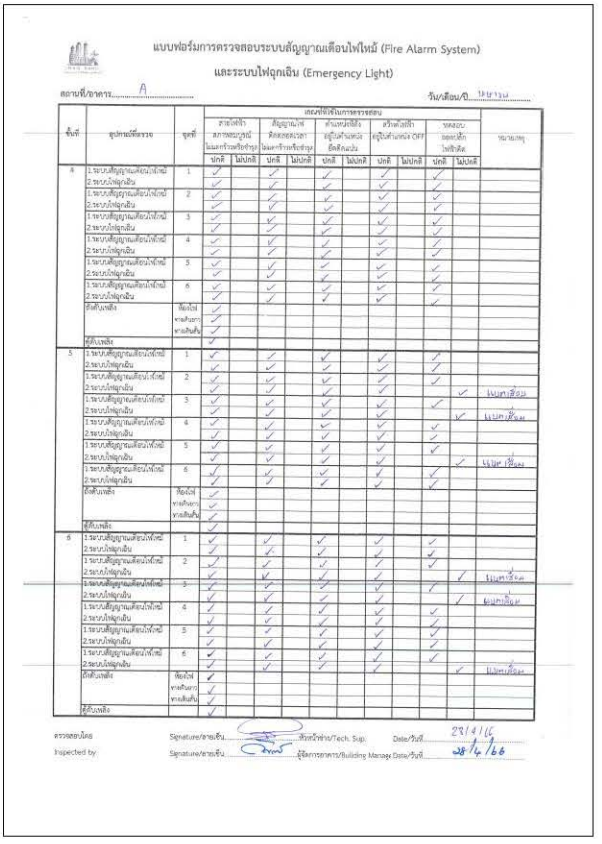


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร A วัน/เดือน/ปี ไม่ปรากฏ

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เลยผลที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ (ไม่ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา (ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ON ปกติ	ไม่ปกติ	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF ปกติ	ไม่ปกติ	ระบบออกเสียงไฟฟ้าดัง ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
6	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
5	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ช่างหัวหน้า/Tech. Sup. Date/วันที่ 29/4/16
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 30/4/66

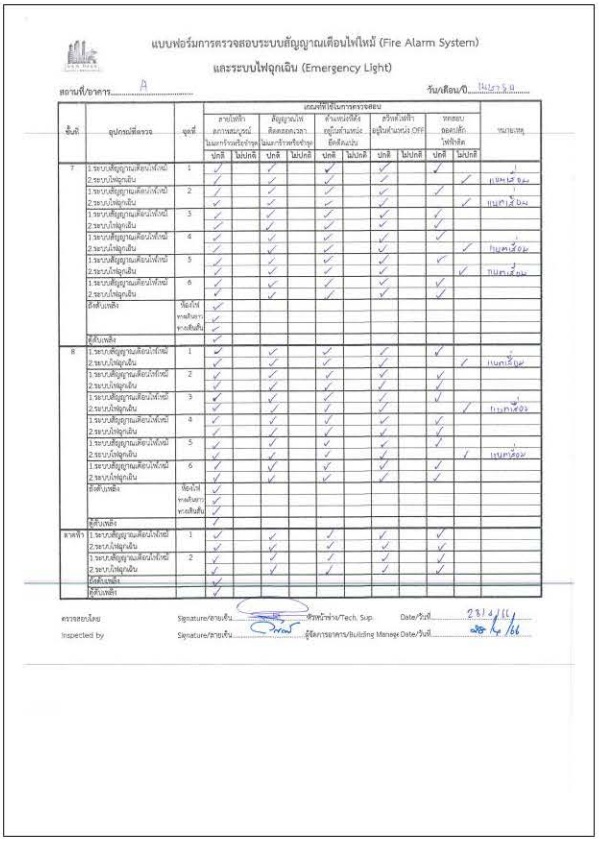


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร A วัน/เดือน/ปี ไม่ปรากฏ

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เลยผลที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ (ไม่ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา (ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ON ปกติ	ไม่ปกติ	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF ปกติ	ไม่ปกติ	ระบบออกเสียงไฟฟ้าดัง ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
7	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
8	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
ลานจอด	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ		✓										
	อื่นๆ		✓										

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ช่างหัวหน้า/Tech. Sup. Date/วันที่ 29/4/16
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 30/4/66

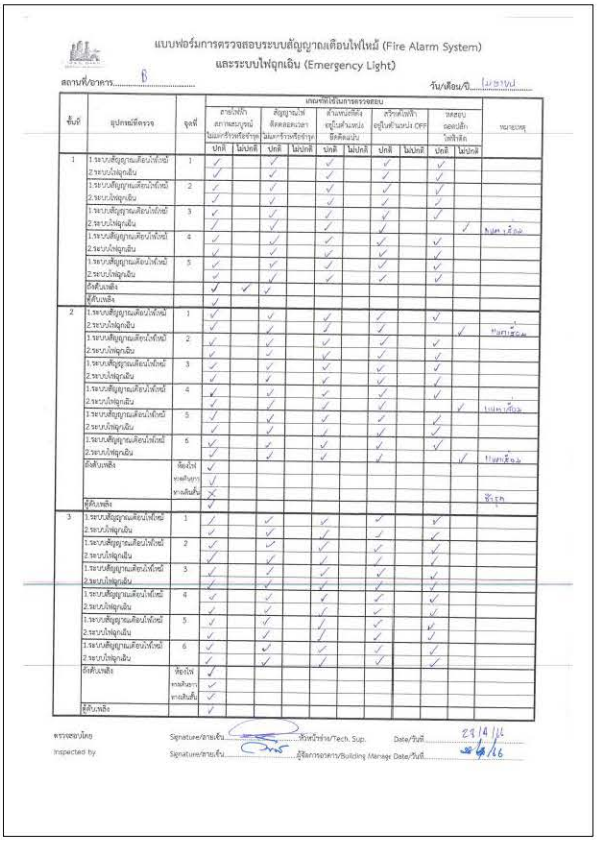


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร B วัน/เดือน/ปี ไม่ปรากฏ

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เลยผลที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ (ไม่ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา (ผ่านการทดสอบ) ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ON ปกติ	ไม่ปกติ	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF ปกติ	ไม่ปกติ	ระบบออกเสียงไฟฟ้าดัง ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
2	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										
3	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓		✓		✓		✓		✓		
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓		✓		✓		✓		✓		
	อื่นๆ	ห้องไฟ	✓										
		ทางเดินยาว	✓										
		ทางเดินสั้น	✓										
	อื่นๆ		✓										

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ช่างหัวหน้า/Tech. Sup. Date/วันที่ 29/4/16
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 30/4/66

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

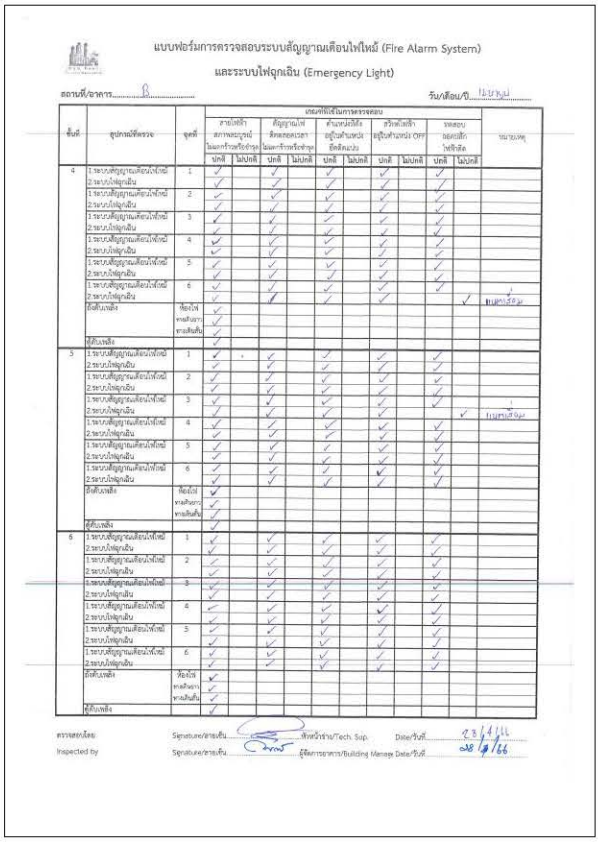


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร B วัน/เดือน/ปี 16 ธ.ค. 66

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งปิดสนิทปก (ปกติ / ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ / ไม่ปกติ)	รอยสอบของเส้นไฟฟ้าหลัก (ปกติ / ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
7	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
8	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
ลานจอดรถ	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง		✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ตำแหน่ง/Tech. Sup. Date/วันที่ 27/12/66
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/9/66

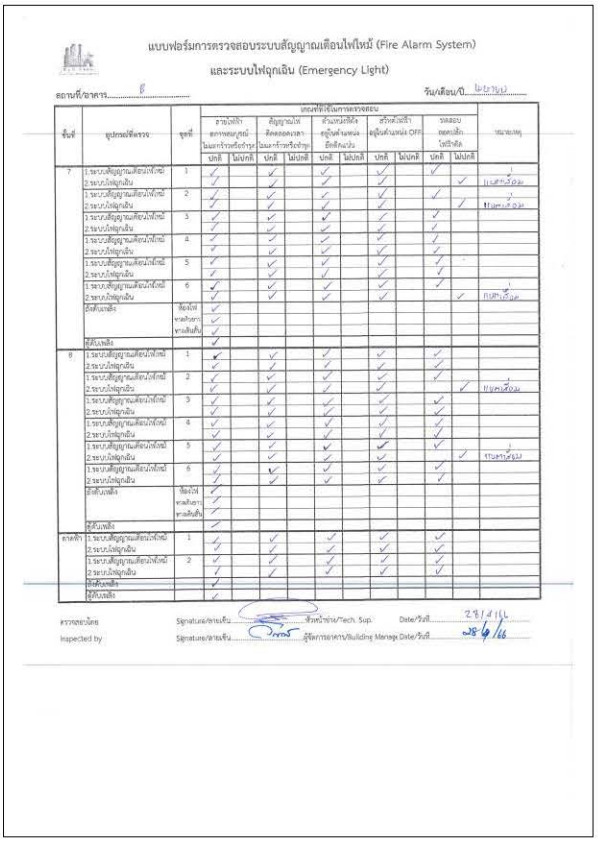


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร C วัน/เดือน/ปี 16 ธ.ค. 66

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งปิดสนิทปก (ปกติ / ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ / ไม่ปกติ)	รอยสอบของเส้นไฟฟ้าหลัก (ปกติ / ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
1	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
2	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
3	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ตำแหน่ง/Tech. Sup. Date/วันที่ 27/12/66
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/9/66

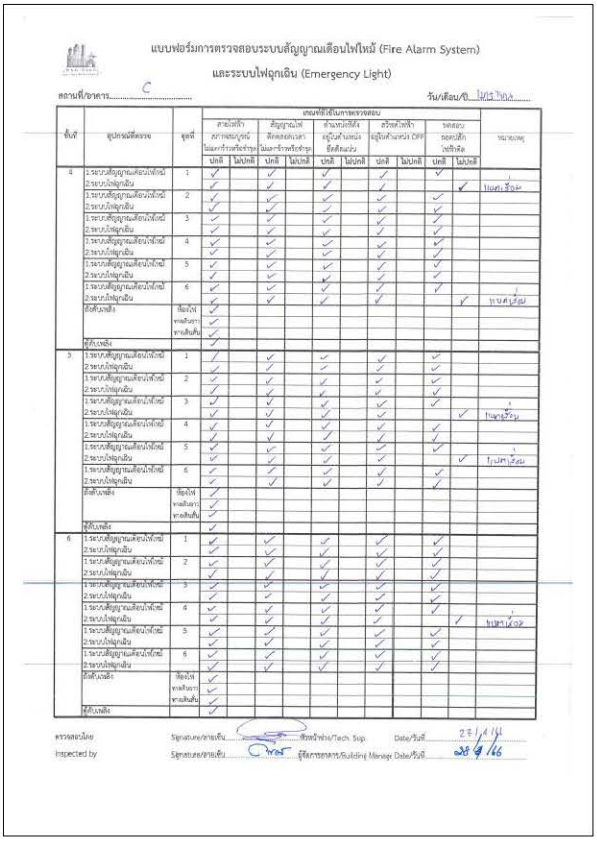


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร C วัน/เดือน/ปี 16 ธ.ค. 66


ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟติดตลอดเวลา ไม่ผ่านร้อนหรือชำรุด (ปกติ / ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งปิดสนิทปก (ปกติ / ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ / ไม่ปกติ)	รอยสอบของเส้นไฟฟ้าหลัก (ปกติ / ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
4	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
5	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
6	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ป้ายไฟ	✓					
		ทางเดินขวา	✓					
		ทางเดินซ้าย	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ตำแหน่ง/Tech. Sup. Date/วันที่ 27/12/66
Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/9/66


ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

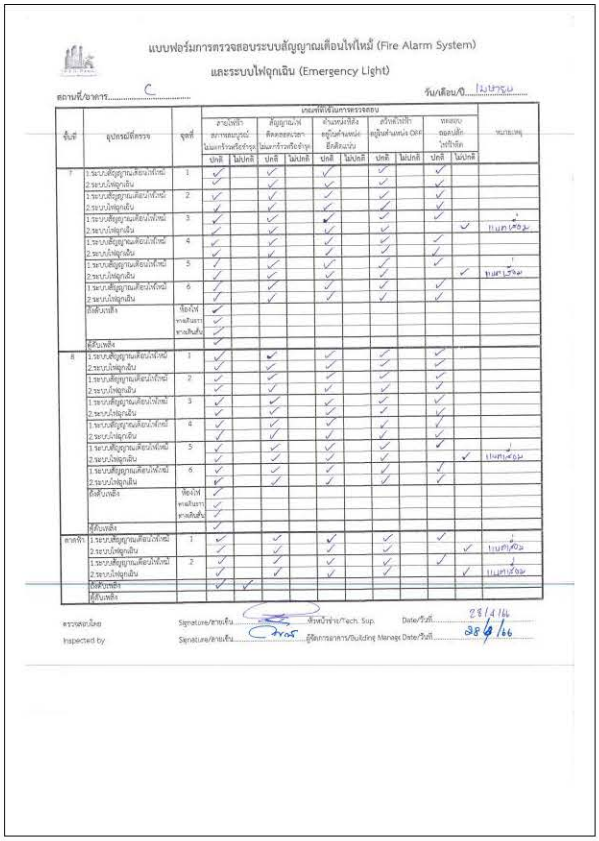


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

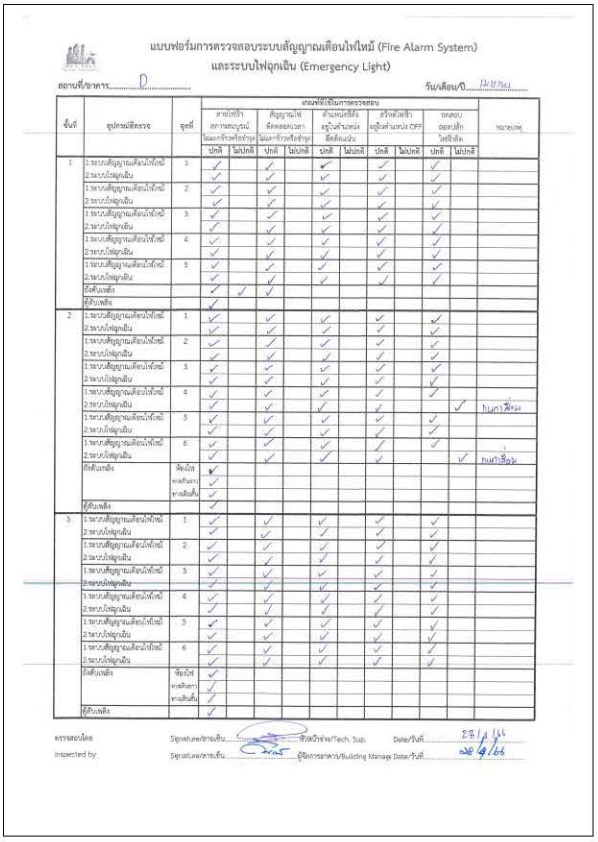

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

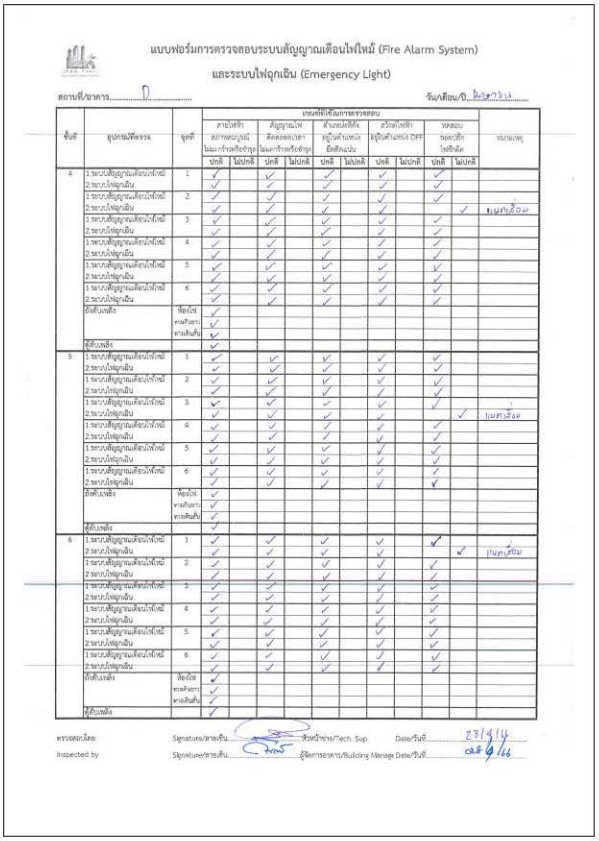


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

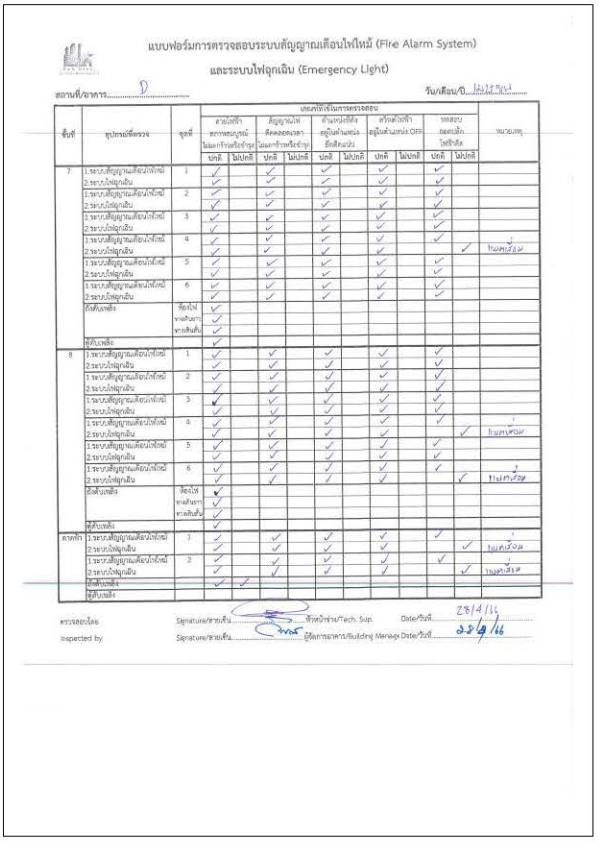

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

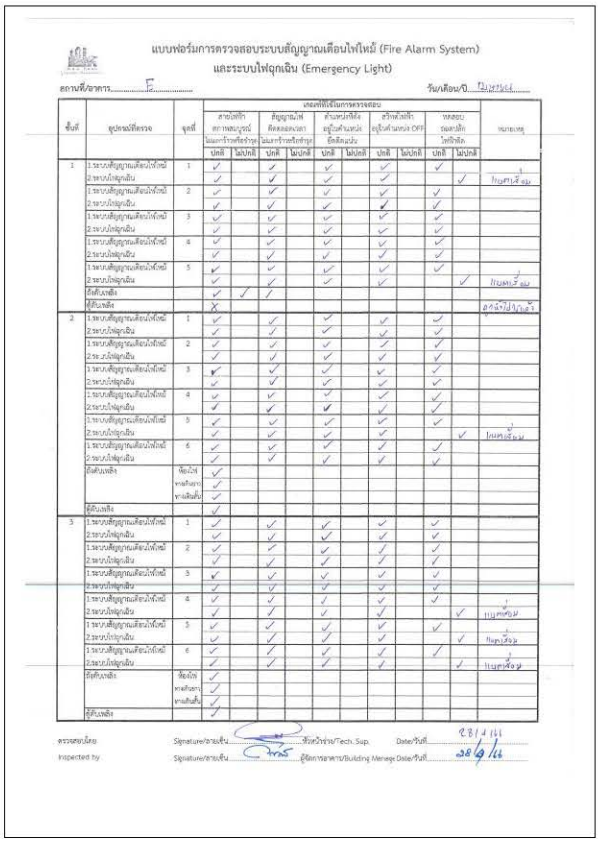


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร F วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	ชุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟ ติดตลอดเวลา ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ยึดติดแน่น (ปกติ/ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้า อยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ/ไม่ปกติ)	ระยะเวลา ของไฟฉุกเฉิน ไม่มีปัญหา (ปกติ/ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
1	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	ตู้ดับเพลิง		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง		✗					ลูกน้ำไม่ผ่าน
2	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
3	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ชื่อหัวหน้าช่าง/Tech. Sup. Date/วันที่ 28/1/66

Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/1/66

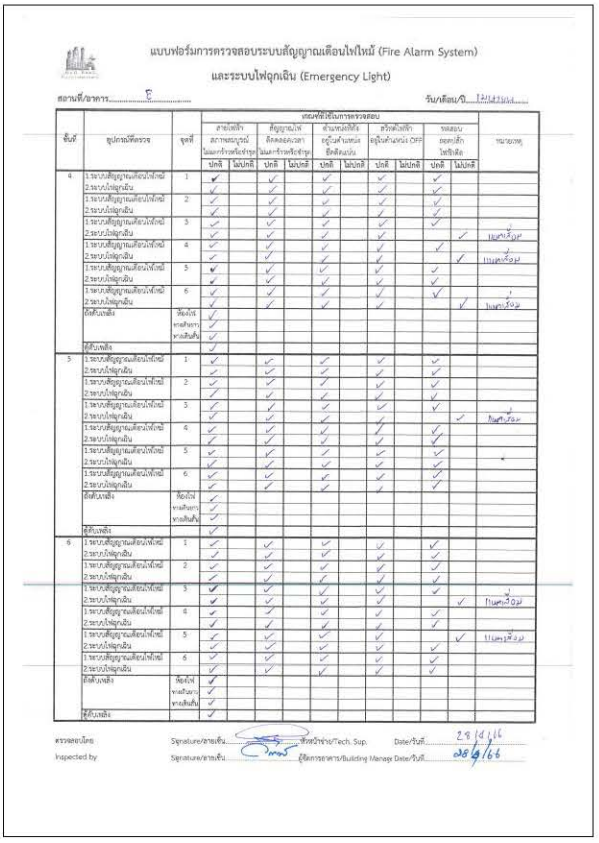


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร F วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	ชุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟ ติดตลอดเวลา ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ยึดติดแน่น (ปกติ/ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้า อยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ/ไม่ปกติ)	ระยะเวลา ของไฟฉุกเฉิน ไม่มีปัญหา (ปกติ/ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
4	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
5	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
6	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ชื่อหัวหน้าช่าง/Tech. Sup. Date/วันที่ 28/1/66

Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/1/66

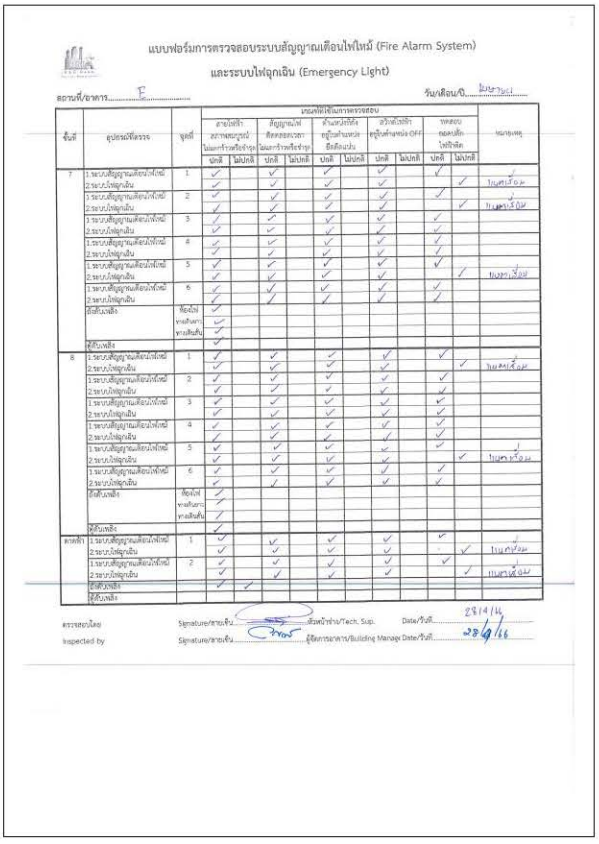


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่/อาคาร F วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	ชุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟ ติดตลอดเวลา ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ยึดติดแน่น (ปกติ/ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้า อยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ/ไม่ปกติ)	ระยะเวลา ของไฟฉุกเฉิน ไม่มีปัญหา (ปกติ/ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
7	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
8	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
ดาดฟ้า	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	ตู้ดับเพลิง		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง		✓					

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ชื่อหัวหน้าช่าง/Tech. Sup. Date/วันที่ 28/1/66

Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/1/66

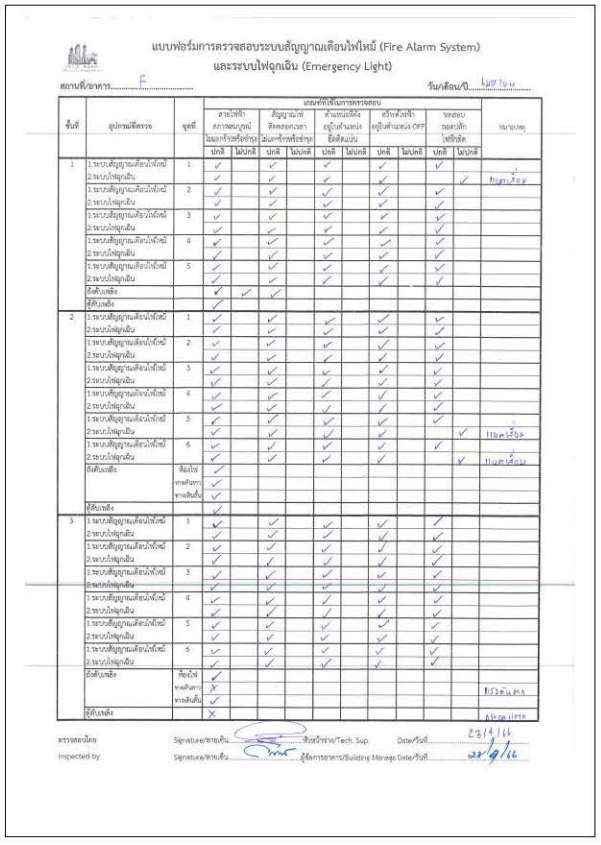

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)


สถานที่/อาคาร F วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม

ชั้นที่	อุปกรณ์ที่ตรวจ	ชุดที่	เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ: สายไฟฟ้าสถานะปกติ ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	สัญญาณไฟ ติดตลอดเวลา ไม่มีการชำรุด (ปกติ/ไม่ปกติ)	ตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ยึดติดแน่น (ปกติ/ไม่ปกติ)	สวิทช์ไฟฟ้า อยู่ในตำแหน่ง OFF (ปกติ/ไม่ปกติ)	ระยะเวลา ของไฟฉุกเฉิน ไม่มีปัญหา (ปกติ/ไม่ปกติ)	หมายเหตุ
1	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ผ่านเรื่อง
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓	✓	✓			
		ทางเดินทาง						
		ทางสิ้นสุด						
	ตู้ดับเพลิง		✓					
2	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✓					
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✓					
3	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	2	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	3	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	4	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	5	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	1.ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	6	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.ระบบไฟฉุกเฉิน		✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ดับเพลิง	ที่ดับไฟ	✓					
		ทางเดินทาง	✗					ไม่มีสายพาน
		ทางสิ้นสุด	✓					
	ตู้ดับเพลิง		✗					ไม่มีถังดับเพลิง

ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น ..... ชื่อหัวหน้าช่าง/Tech. Sup. Date/วันที่ 28/1/66


Inspected by Signature/ลายเซ็น ..... ผู้จัดการอาคาร/Building Manage Date/วันที่ 28/1/66

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

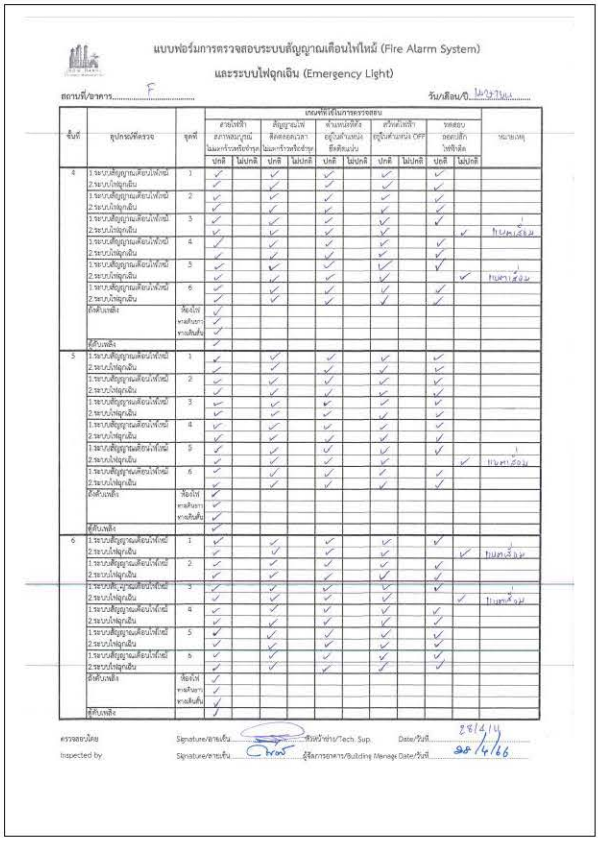


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

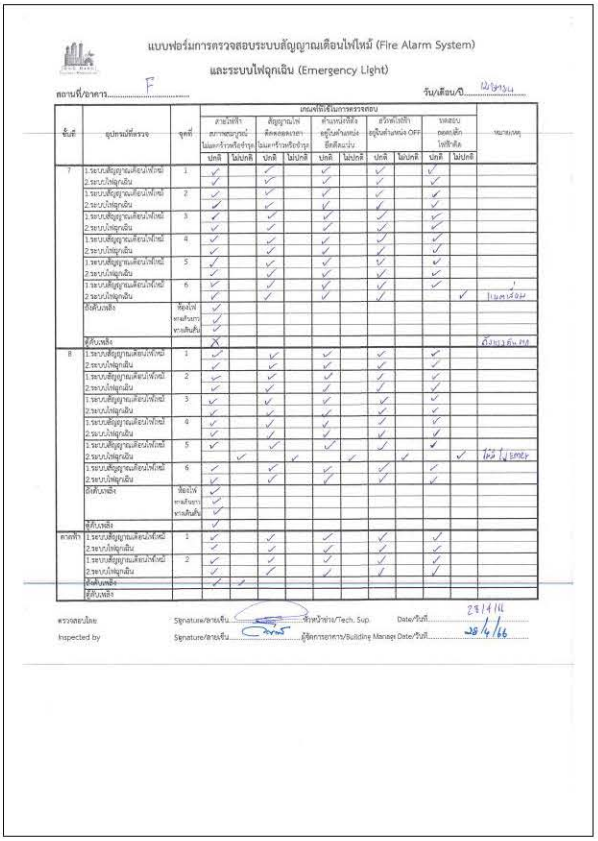


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

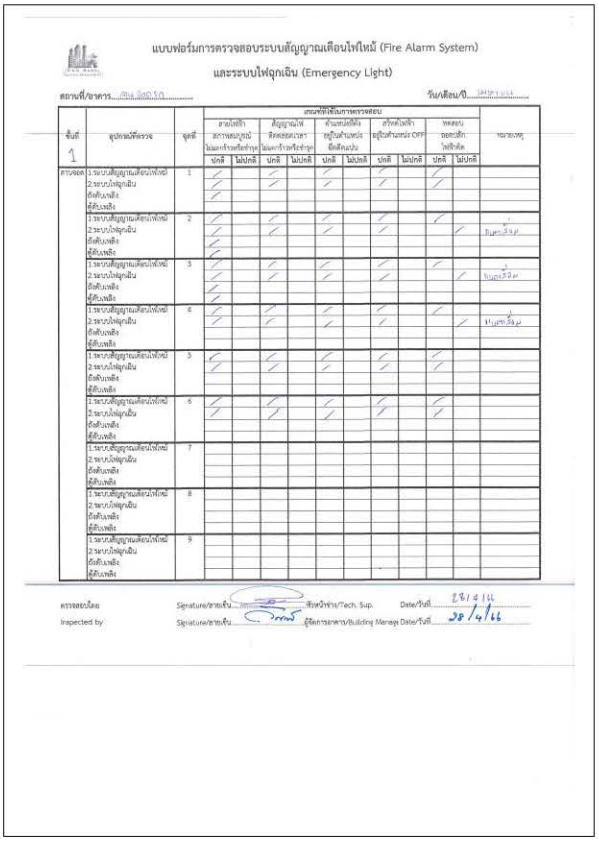

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)


และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

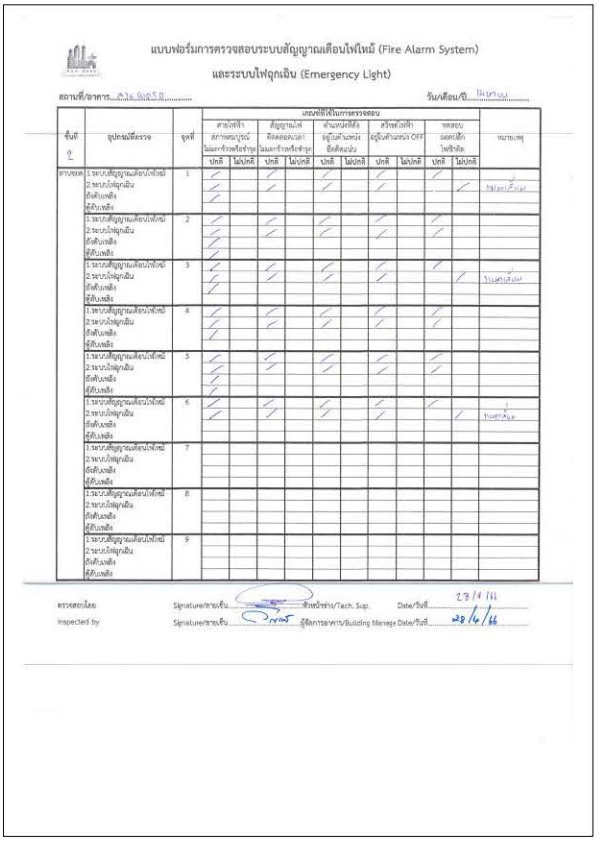


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)


ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

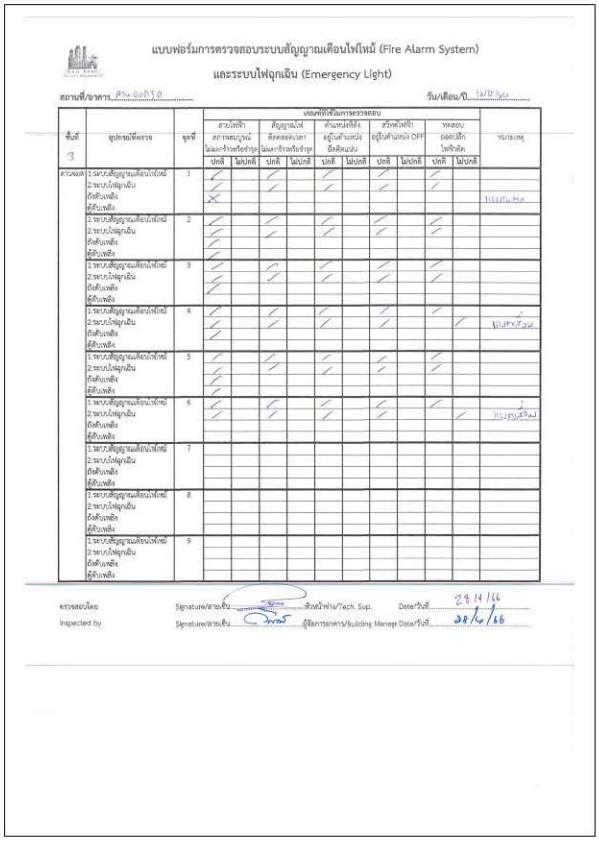


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

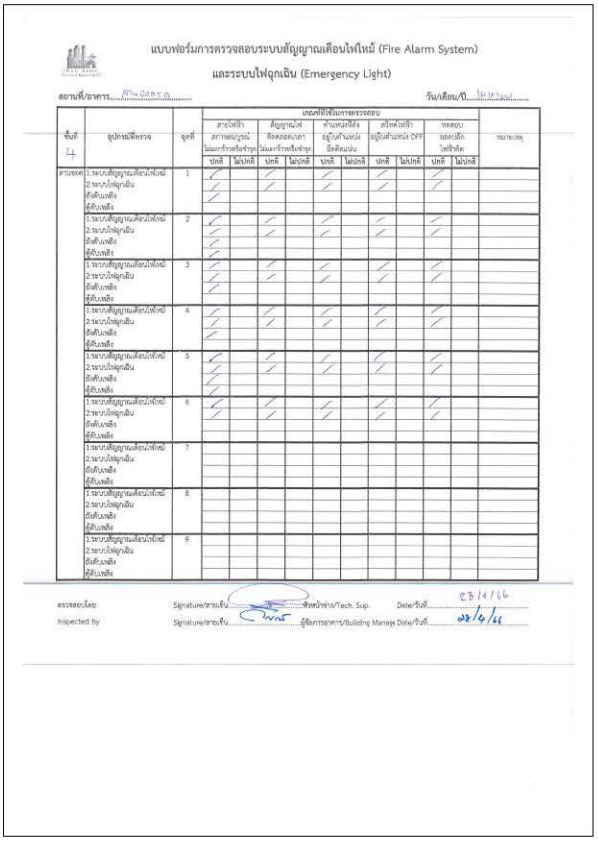

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

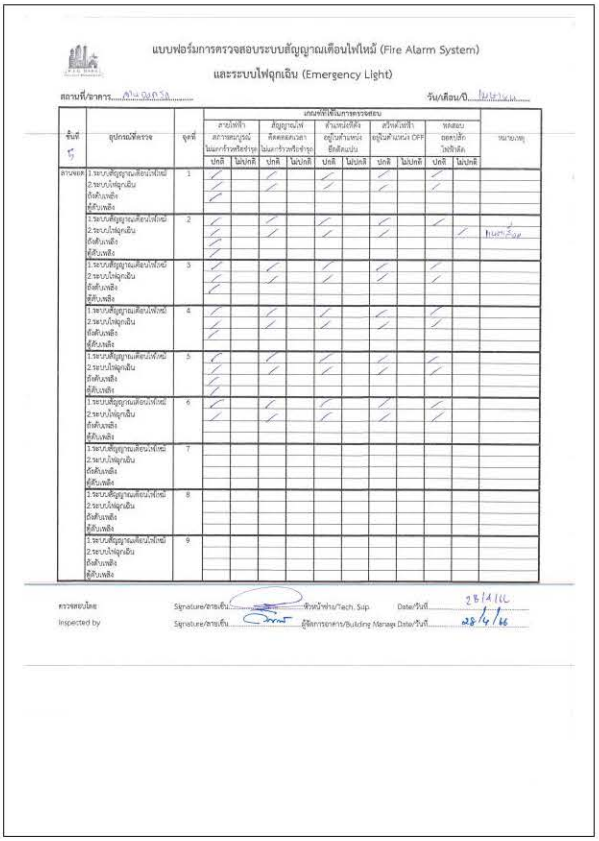


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

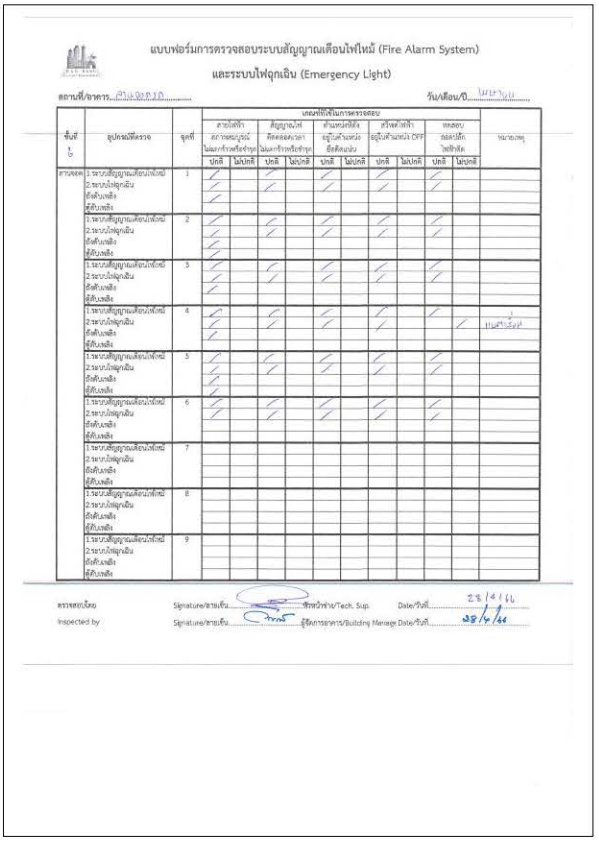


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ Fire Alarm System และ Emergency Light

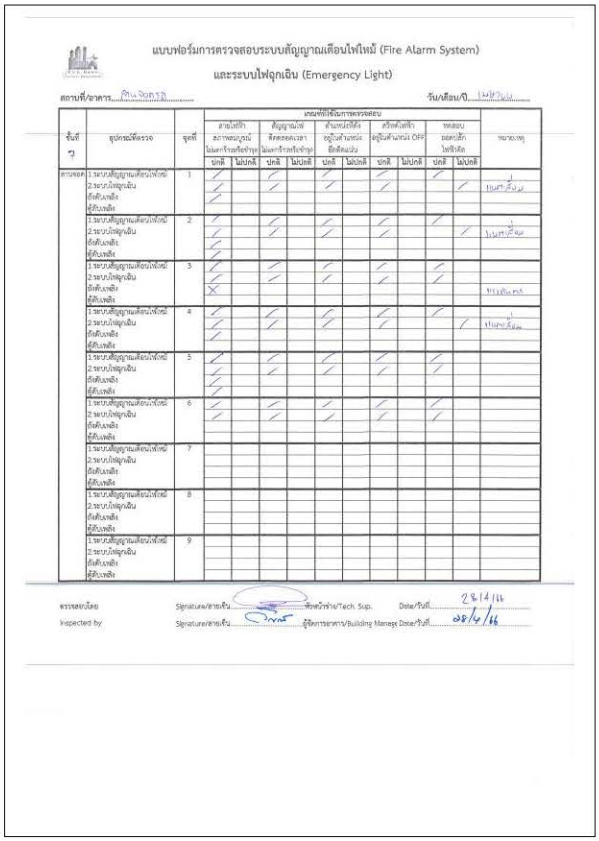


แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

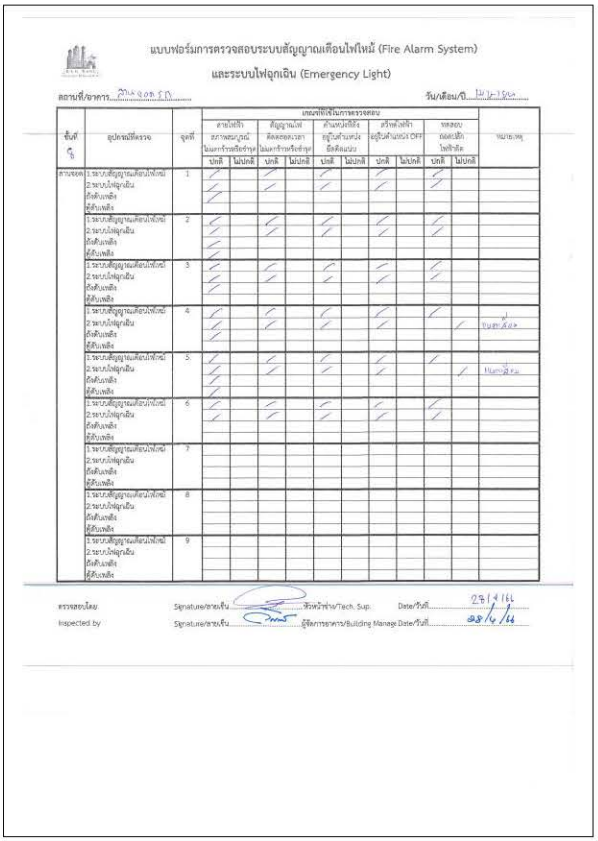

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

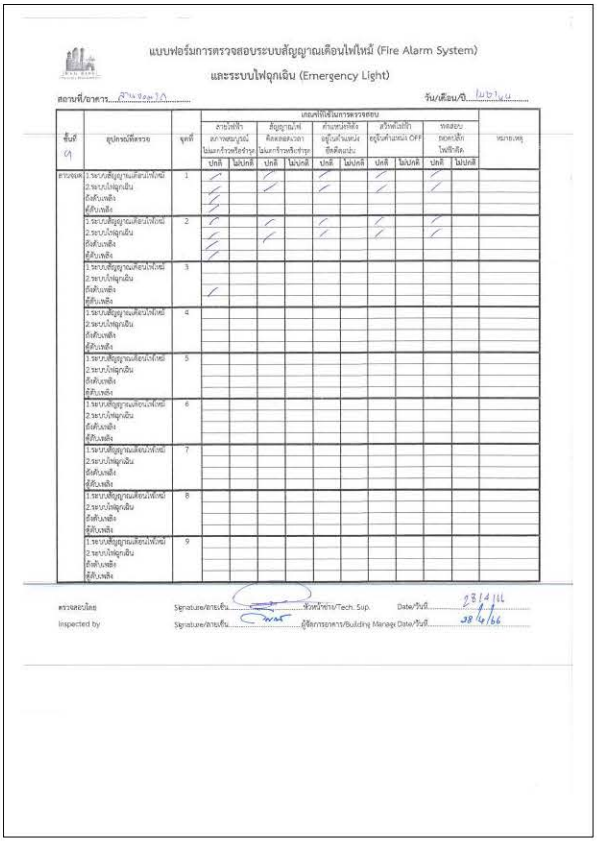

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

และระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ตารางงานตรวจสอบทั้งปี

MANAGEMENT MASTER PLAN YEAR 2023 BUILDING นิติบุคคลอาคารชุดเจดับบลิวตอนเมือง

ITEM	DESCRIPTION	QUARTER 1 JANUARY				FEBRUARY				MARCH				QUARTER 2 APRIL				MAY				JUNE				QUARTER 3 JULY				AUGUST				SEPTEMBER				QUARTER 4 OCTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ / Electricity system																																																		
	- Drop Fuse / ฟิวส์ตัดวงจร				Y	s																																											
	- Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า				Y	s																																											
	- Main Distribution Board / ตู้ควบคุมหลัก			m				m				Q				m				m				H				m				m				Q				m				m	s			Y	s		
	- Emergency Lighting / ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง				m				m				Q				m				m				H				m				m				Q				m				m	s			Y	s		
	- Emergency Lighting / ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง					n				m				Q				m				m				H				m				m				Q				m				Y	s			m			
	- Emergency Lighting / ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง						m				n				Q				m				m				H				m				m				Q				m				Y	s			m		
	- Emergency Lighting / ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง		n					m				n				Q				m				m				H				m				m				Q				m				Y	s			m	
	- Exit Light Unit / ไฟป้ายทางออกชนิดติดตั้ง			M					M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				Y				Y		
	- Exit Light Unit / ไฟป้ายทางออกชนิดติดตั้ง		M					M				Q				M				M				M				H				M				M				Q				M				Y				Y	
2	ระบบสุขาภิบาล / sanitary system																																																		
	- Transfer Pump / เครื่องสูบน้ำดี		n				Q				m				H				m				m				H				m				m				Q				m				q				m	
	- Booster Pump / เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำ	n				Q				m				H				m				m				H				m				m				Q				m				q				m		
	- Swimming Pool Pump / เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ		n				Q				m				H				m				m				H				m				m				Q				m				q				m	
	- Aerator Pump / เครื่องเติมอากาศ	n				m				Q				m				H				m				H				m				m				Q				m				q				m		
	- Submersible Pump / เครื่องสูบน้ำแช่		n				m				Q				m				H				m				H				m				m				Q				m				q				m	
	- Submersible Pump / เครื่องสูบน้ำแช่ชนิดมือถือ			M				M				Q				M				H				M				H				M				M				Q				M				Y				Y	
	- Submersible Pump / เครื่องสูบน้ำแช่ชนิดมือถือ				M				M				Q				M				H				M				H				M				M				Q				M				Y				Y	
3	ระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิงชนิดใช้น้ำ fire protection system																																																	
	- Fire Alarm Control System / ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ			n				n				Q				m				m				H				m				m				Y				m				Q							
	- FIRE HOSE CABINET / ตู้สายฉีดน้ำ				m				m				q				m				m				H				m				m				Y				m				Q				m		
	- FIRE HOSE CABINET / ตู้สายฉีดน้ำ			m				m				q				m				m				H				m				m				Y				m				Q				m			
4	ระบบลิฟต์ / elevator system																																																	
	- Elevator No.1-14		m			Q				m				H				m				m				H				m				Y				m				Q				m						
5	- ระบบโทรศัพท์ภายใน / ระบบโทรศัพท์ภายใน / main																																																	
	- CCTV	m				n				m				n				m				n				H				m				m				m				m				m				m		
6	ระบบปรับอากาศ / Air Conditioner System 12 Set																																																	
	- Split Type AC (ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)		M				M				O				N				M				H				M				M				Q				M				Y							
	- Split Type AC (ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)	M				M				M				O				N				M				H				M				M				Q				M				Y						
	- Split Type AC (ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)			N				M				O				N				M				H				M				M				Q				M				N						

REMARK M = Monthly Q = Quarterly H = Half yearly Y = Yearly S = Sub-Contractor

Prepared by / จัดทำโดย
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 05/06/66

Technical Supervisor/หัวหน้างาน

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 05/6/66

Building Manager/ผู้จัดการ

Approved by / อนุมัติโดย
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่

Engineering Division/ฝ่ายวิศวกรรม

โครงการ เจ ดับบลิว คอนโด แอด คอนเมือง

นิติบุคคลอาคารชุด เจ ดับบลิว คอนโด แอด คอนเมือง

ตารางงานตรวจสอบทั้งเดือน

Monthly Working Schedule

ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

Building นิติบุคคลอาคารชุด เจดับบลิว คอนเมือง

Attn :	
From :	
CC :	

☐ Building ☒ Engineering ☐ Administration ☐ Other _____

Item	Description	Code	Location *	Month : พฤษภาคม Year : 2023																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	บันทึกปริมาณการใช้ไฟทั้งอาคาร	N/A	หลังอาคาร	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
2	บันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งอาคาร	N/A	หน้าอาคาร	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
3	บันทึกการใช้น้ำประปาห้องลูกบ้าน	N/A	ชั้นดาดฟ้า																									⊙						
4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Transfer Pump	N/A	ห้องปั๊มใต้ดิน	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
6	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ BOOSTER Pump	BP1-2	ชั้นดาดฟ้า	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
7	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Areator Pump	AT1-2	ลานจอดรถ	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
8	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ sumeesible Pump	SLP1-6	ลานจอดรถ	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
9	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Emergency Light	N/A	รอบตึก																						⊙									
10	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Fire Hose Cabin	N/A	รอบตึก																							⊙								
11	ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณล็อบบี้อาคาร A - F	N/A	อาคาร เอ						⊙										⊙										⊙					
12	ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณโดยรอบโครงการ	N/A	รอบโครงการ							⊙										⊙										⊙				
13	ตรวจสอบระบบ Access Control	N/A	ลานจอดรถ																		⊙													
14	ทำความสะอาดห้องควบคุมลิฟต์	N/A	ชั้นดาดฟ้า										⊙																					
15	ทำความสะอาดห้อง ปั๊มน้ำดี	N/A	ชั้นใต้ดิน					⊙																										
16	ทำความสะอาดถังเก็บน้ำดาดฟ้า	N/A	ชั้นดาดฟ้า																										⊙					
17	ทำความสะอาดตาข้องวงจรปิด	N/A	รอบตึก														⊙																	
18	ตรวจเช็คระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ	N/A	รอบตึก																					⊙										

หมายเหตุ 1. ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนต้องจัดทำให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

2. * = ถ้ามีโปรดระบุ

3. กรุณาระบุ N/A ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวข้อง

4. จัดเตรียมโดย หัวหน้าช่าง / หัวหน้าฝ่ายอาคาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร / เลขานุการ / [illegible]


5. อนุมัติโดย ผู้จัดการอาคาร

6. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นำจ่ายยังหน้างานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

Prepared By	
Signature :	[signature]
Name :	[illegible]
Position :	หัวหน้าช่างประจำอาคาร
Date :	05/06/66

Approved By	
Signature :	[signature]
Name :	
Position :	
Date :	5/6/66

ตัวอย่างแบบจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา และ ไฟฟ้า (ส่วนกลาง)

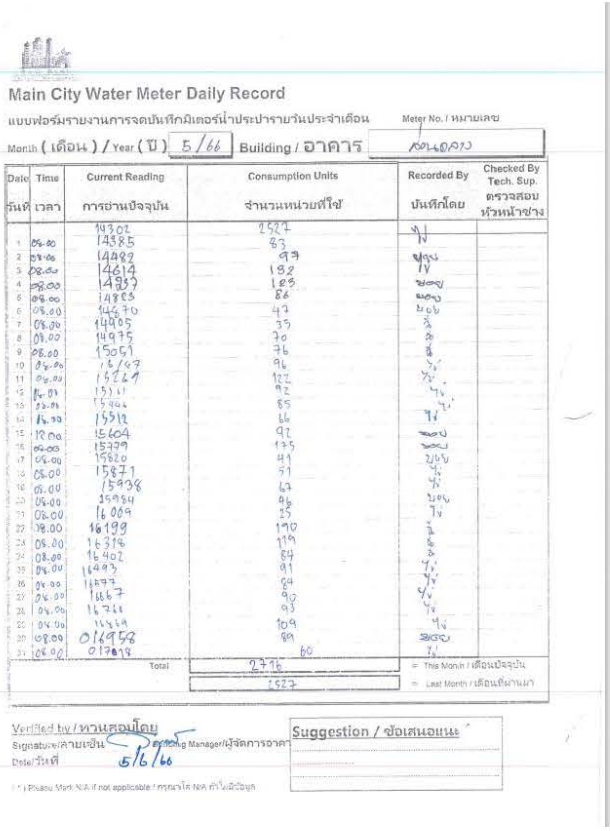

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) 5/66 Building / อาคาร ดอนกลาง Meter No. / หมายเลข

Date / วันที่	Time / เวลา	Current Reading / การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units / จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By / บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. / ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง
1	08.00	14302	2527	ฟ้า	
2	08.00	14385	83	ฟ้า	
3	08.00	14482	97	ฟ้า	
4	08.00	14614	132	ฟ้า	
5	08.00	14857	243	ฟ้า	
6	08.00	14883	86	ฟ้า	
7	08.00	14970	47	ฟ้า	
8	08.00	14975	35	ฟ้า	
9	08.00	15051	70	ฟ้า	
10	08.00	15127	76	ฟ้า	
11	08.00	15223	96	ฟ้า	
12	08.00	15344	122	ฟ้า	
13	08.00	15436	92	ฟ้า	
14	08.00	15521	85	ฟ้า	
15	08.00	15587	66	ฟ้า	
16	08.00	15684	97	ฟ้า	
17	08.00	15779	135	ฟ้า	
18	08.00	15820	41	ฟ้า	
19	08.00	15871	51	ฟ้า	
20	08.00	15938	67	ฟ้า	
21	08.00	15994	56	ฟ้า	
22	08.00	16009	15	ฟ้า	
23	08.00	16199	190	ฟ้า	
24	08.00	16318	119	ฟ้า	
25	08.00	16402	84	ฟ้า	
26	08.00	16493	91	ฟ้า	
27	08.00	16577	84	ฟ้า	
28	08.00	16667	90	ฟ้า	
29	08.00	16761	94	ฟ้า	
30	08.00	16859	98	ฟ้า	
31	08.00	016958	99	ฟ้า	
	08.00	017018	60	ฟ้า	
		Total	2716	= This Month / เดือนปัจจุบัน	
			1527	= Last Month / เดือนที่ผ่านมา	


Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 5/6/66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

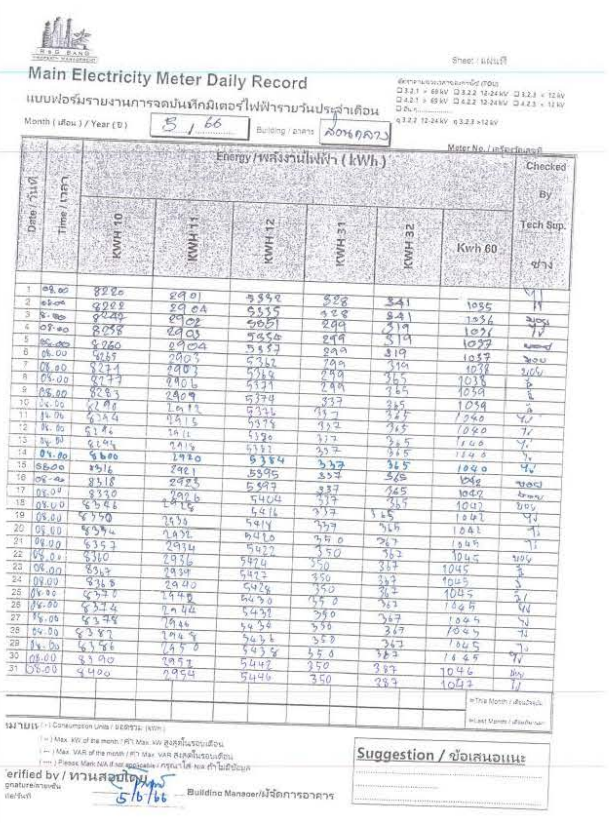

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) 5/66 Building / อาคาร ดอนกลาง Meter No. / หมายเลข

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) KWH 10	KWH 11	KWH 12	KWH 31	KWH 32	Kwh 60	Checked By Tech. Sup. / ช่าง
1	08.00	8880	8901	5332	328	341	1035	ฟ้า
2	08.00	8888	8964	5335	328	341	1036	ฟ้า
3	08.00	8888	8982	5337	328	341	1036	ฟ้า
4	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
5	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
6	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
7	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
8	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
9	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
10	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
11	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
12	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
13	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
14	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
15	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
16	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
17	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
18	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
19	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
20	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
21	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
22	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
23	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
24	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
25	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
26	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
27	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
28	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
29	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
30	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า
31	08.00	8888	8985	5337	328	341	1036	ฟ้า

หมายเหตุ / (-) Consumption Units / จำนวนหน่วย (kWh)

(=) Max. kW of the month / หน่วย Max. kW สูงสุดในรอบเดือน

(=) Max. kVAR of the month / หน่วย Max. kVAR สูงสุดในรอบเดือน

(=) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

= This Month / เดือนปัจจุบัน

= Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 5/6/66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง

ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
1	ตำมจับที่ดูดสระว่ายน้ำ		001/7/2562	1	ตำม	/		
2	กระชอนตักเศษขยะ สระว่ายน้ำ ยาว		002/7/2562	1	อัน	/		
3	แปลงขัดสระว่ายน้ำ		003/7/2562	1	อัน	/		
4	หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		004/7/2562	1	หัว	/		
5	กระชอนตักเศษขยะสระว่ายน้ำ สั้น		005/7/2562	1	อัน		/	
6	ตัวเปิดฝาถังกรองระบบสระว่ายน้ำ		006/7/2562	1	อัน	/		
7	กระชอนตักเศษขยะสระว่ายน้ำใหญ่		007/7/2562	1	อัน	/		

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
8	สายดูดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ		008/7/2562	1	อัน	/		
9	สายไฟพร้อมปลั๊ก		009/7/2562	1	อัน		/	
10	กล่องเก็บเครื่องมือช่าง		010/7/2562	1	กล่อง	/		
11	ชุดเครื่องดูดฝุ่น		011/7/2562	1	ชุด		/	ชำรุดจากการใช้งาน ระบบไม่สามารถทำง
12	ถังปั๊มลม/สายปั๊มลม		012/7/2562	1	ถัง	/		
13	แม่แรง (เข่)		013/7/2562	1	ตัว	/		
14	งูเหล็ก 1.5 เมตร		014/7/2562	1	เส้น	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
15	ชุดสหว่าน		015/7/2562					
16	สายพ่วงแบตรถยนต์ (ดำ/แดง)		016/7/2562	1	เส้น	/		
17	ชุดประแจ 14 ชิ้น		017/7/2562	1	ชุด	/		
18	บัดกรีตะกั่ว		018/7/2562	1	ชุด	/		
19	ตะไบ		019/7/2562	1	อัน	/		
20	ค้อนเหล็ก 1 ด้าม		020/7/2562	1	ด้าม	/		
21	ค้อนยาง		021/7/2562	1	ด้าม	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
22	บันไดยาว 8 ขั้น		022/7/2562	1	ตัว			
23	บันได 4 ขั้น		023/7/2562	1	ตัว			
24	เลื่อยไม้		024/7/2562	1	ปืน			
25	เลื่อยตัดเหล็ก		025/7/2562	1	ปืน		/	
26	เลื่อยตัดต่นไม้		026/7/2562	1	ปืน	/		
27	คีมตัดลวด		027/7/2562	1	ตัว	/		
28	คีมล็อก		028/7/2562	1	ตัว	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
29	คีมปาก แบน		029/7/2562	1	ตัว	/		
30	ประแจคอม้า		030/7/2562	1	ตัว	/		
31	ประแจเลื่อน เล็ก		031/7/2562	1	ตัว	/		
32	ประแจเลื่อน ใหญ่		032/7/2562	1	ตัว	/		
33	กรรไกรตัดเหล็ก		033/7/2562	1	ตัว	/		
34	สปอร์ทไลท์		034/7/2562	1	ตัว		/	
35	ฉากวัด		035/7/2562	1	อัน	/		

ตัวอย่างแบบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
36	ไขควง แฉก		036/7/2562	1	อัน	/		
37	ไขควง ปากแบน		037/7/2562	1	ด้าม	/		
38	ปืนยิง ซิลิโคลน		038/7/2562	1	ด้าม	/		
39	โบลเป่าลม		039/7/2562	1	เครื่อง	/		
40	ตลับเมตร		040/7/2565	1	ตัว	/		
41	แอมป์มิเตอร์		041/7/2562	1	ตัว	/		
42	ชะแลงงัดท่อ เล็ก		042/7/2562	1	ด้าม	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
43	ชะแลงงัดท่อ ใหญ่		043/7/2562	1	ด้าม	/		
44	ชุดประแจ หกเหลี่ยม		044/7/2565	1	ชุด	/		
45	กรรไกรตัด ท่อประปา		045/7/2565	1	ตัว	/		
46	เครื่องขยายเสียง 5 ชิ้น		046/7/2562	1	ชุด	/		
47	วิทยุสื่อสาร		047/7/2562 048/7/2562	1 1	ตัว ตัว	/		เปลี่ยนแบ๊ต13/3/66 เปลี่ยนแบ๊ต13/3/66
48	รถเข็นเล็ก		049/7/2565	1	คัน	/		
49	รถเข็น ใหญ่		050/7/2565	1	คัน	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
50	ที่ขาร์จแบตรถยนต์		051/7/2565	1	กล่อง	/		
51	ไบปั๊มลิ่งอุดตัน		052/7/2565	1	ด้าม	/		
52	สหว่านแบ๊ต		053/7/2565	1	กล่อง	/		
53	นั่งร้าน		054/7/2565 055/7/2565 056/7/2565 057/7/2565	1 1 1 1	ชุด ชุด ชุด ชุด	/ / / /		
54	ไฟม่วนสนาม		058/7/2565	1	ชุด	/		
55	ชุดตรวจวัดค่าน้ำ		059/1/2566	1	ชุด	/		
56	หัวสหว่านน่าเจาะ 3 ชิ้น		060/1/2566	1	ชุด	/		

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด JWCONDO @ ดอนเมือง
ประเภท : เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

ลำดับ	รายการ	รูปภาพ	เลขทะเบียน	การตรวจเช็ค				
				จำนวน	หน่วย	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
57	เครื่องวัดระดับน้ำ		061/1/2566	1	อัน	/		
58	ประแจขันน็อตใต้อ่าง		062/1/2566	1	อัน	/		
59	คีมปากจิ้งจก		063/1/2566	1	อัน	/		
60	บันได 7 ขั้น		064/1/2566	1	ชุด	/		
61	ชุดปลั๊กพ่วง		065/1/2566	1	เส้น	/		
62	ชั้นวางเครื่องมือช่าง		066/4/2566	1	ชุด	/		
63	ชุดรวมไขควง		067/4/2566	1	ชุด	/		

ตัวอย่างรายงานตรวจเช็คระบบ

รายงานการเช็คระบบ	
ลำดับ	รายละเอียด
1	ตรวจเช็คระบบBooster pump






ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด

รายงานการเช็คระบบ	
ลำดับ	รายละเอียด
2	ตรวจเช็คระบบ Swimming Room





ตรวจวัดค่าคลอรีนและPH

รายงานการเช็คระบบ	
ลำดับ	รายละเอียด
3	ตรวจเช็คระบบ Swimming Room




ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด

รายงานการเช็คระบบ	
ลำดับ	รายละเอียด
4	ตรวจเช็คระบบ Swimming Room





ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด

ตัวอย่างรายงานตรวจเช็คระบบ

รายงานการเช็คระบบ

ลำดับ	รายละเอียด
5	ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาดตู้MDB หลัก






ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด

รายงานการเช็คระบบ

ลำดับ	รายละเอียด
6	ตรวจเช็คระบบ MDB ภายในอาคาร




ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด

รายงานการเช็คระบบ

ลำดับ	รายละเอียด
7	ระบบป้องกันอัคคีภัย










เช็คและทดสอบระบบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light)

รายงานการเช็คระบบ

ลำดับ	รายละเอียด
8	ตรวจเช็คระบบ(TRANSFER PUMP)







ตรวจเช็คระบบและทำความสะอาด