



ເລກສຳລັບ



เอกสารแบบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขที่โครงการขายรถยนต์มือใหม่ ของบริษัท เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการรถยนต์มือใหม่ ของบริษัท เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด ดังอยู่ที่ซอยรีซี 2 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2-0-9 น. โฉนดที่ดินเลขที่ 18157 107221 107222 พท.
จำนวนรังวัด 237 ห้อง จัดทำรายงาน โดยบริษัท แอร์เรฟ จำกัด และตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาขายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่ท้ายท้าย ดัง
รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการรถยนต์มือใหม่ ของบริษัท เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสาร
แนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องปฏิบัติตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ผู้ดูแลและสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาต
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมการ
ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด
นางสาว.....
รองผู้อำนวยการ



ที่ พส 1009/1963

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
801 ซอยหิรัญเวศ 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขายรถยนต์มือใหม่

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009/11122
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการขายรถยนต์มือใหม่ ของบริษัท เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด ดังอยู่ที่
ซอยรีซี 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2-0-9 น. โฉนดที่ดินเลขที่ 18157 107221 107222 พท.
จำนวนรังวัด 237 ห้อง จัดทำรายงาน โดย

บริษัท แอร์เรฟ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาขายการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่ส่งมาด้วย 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการรถยนต์มือใหม่ ของบริษัท เจริญ ทาวเวอร์ จำกัด ดังอยู่ที่ซอยรีซี 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่
2-0-9 น. โฉนดที่ดินเลขที่ 18157 107221 107222 พท.
จำนวนรังวัด 237 ห้อง จัดทำรายงาน โดย บริษัท แอร์เรฟ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาขายการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ผู้ดูแลและสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2

2/ สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรวิทย์ อธิ์

60/1 รอยพิบัตินา 7 ถนนพระรามที่ 6

072617M4 10400

2.8 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง รายงานการวิจัยโครงการอนุรักษ์อ้อมโตมิเนียม
เรื่อง รายงานการวิจัยโครงการอนุรักษ์อ้อมโตมิเนียม

๗๖๖
กรมการฝึกหัดข้าราชการพลเรือน
๗๖๗

ผู้บังคับบัญชาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 1009/1123

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549

สิ่งส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบใหม่ของบริษัท เริ่มไป ทางเว็บไซต์ ของบริษัท

มีใบติดอย่างแฉ่งตรงครึ่ง

2. แนวทางการส่งเสริมรายงานผลงานการปฏิบัติงานและนำสู่ผลลัพท์

สิ่งแวดล้อมและมาสมัครการจัดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง จำนวนงานประเภทและแผนบริหารงานระดับจังหวัดคือ
ได้แจ้งผลการพิจารณารายการการบริการที่ควรให้สาธารณะเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรมุ่งโครงการหรือโครงการเดิมมีแผนของ
บริษัท เข็มมี ทราเวล จำกัด ต้องอยู่ระอयीมี แผนงานแผนใน เขตพญูกุญ กรุงมหานครที่
2-0-9 ไป ในเขตดินสงที่ 18157 107221 107222 444 จำนวนห้องพัท 237 จำนวนห้องพักงานฯ โดย
บริษัท แร็ดดี้ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาแผนการบริการที่ควรให้สาธารณะ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่อาศัยไปการประชุมครั้งที่ 2020549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 มีมติ
ให้ประกอบการฯ โดยไม่ให้เกิดความและยึด ค้อมโครงการได้เสนอรายงาน ขมัติแจ้งเพิ่มเติม
ให้สำนักงาน ดัชนีการควมขึ้นตอนการพิจารณาของ กษ

2) สำนักงาน ...

เส้นใยที่โครงการวิจัยคอนกรีตผสมใยเสริมใยแก้วเบอร์ 3 จากัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยอันโดมเน็ม ของบริษัท เอ็ม บีซี จำกัด ดังบัญชีรายชื่อที่ 2 แห่ง
สคบ.ในใบขอทราบข้อมูลโครงการฯ วันที่ 20-9 53 โฉมที่ติดเลขที่ 18-57 10722-1 07222 พงศ
จำนวนห้องพัก 237 ห้อง จัดทำรายงาน โดยมีบริษัท แอร์เฟ จำกัด และสามัคคีวิศวกรรมการ
ผู้ดำเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่อาศัยด้
รายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการที่จะตั้งชื่อเพื่อปฏิบัติตามบทการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้เป็นนามของ บริษัท เจริญ หรรษา จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบข้างด้วย
2. โครงการจะตั้งชื่อพื้นที่ผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางกลไกประสานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะจัดเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นับหน่วยงานผู้อนุญาต และดำเนินการในใบกำกับและแนบหนังสือขออนุมัติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขึ้นเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการเรียนจากประชาชนนำได้รับคะแนนเสียงหรือคำวิจารณ์จากกิจกรรมการ
ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวชนบทนี้ ผู้นำของโครงการจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

หน้า [redacted] ๖๖ หน้า
ตงข้อ [redacted] ผู้รับทราบ

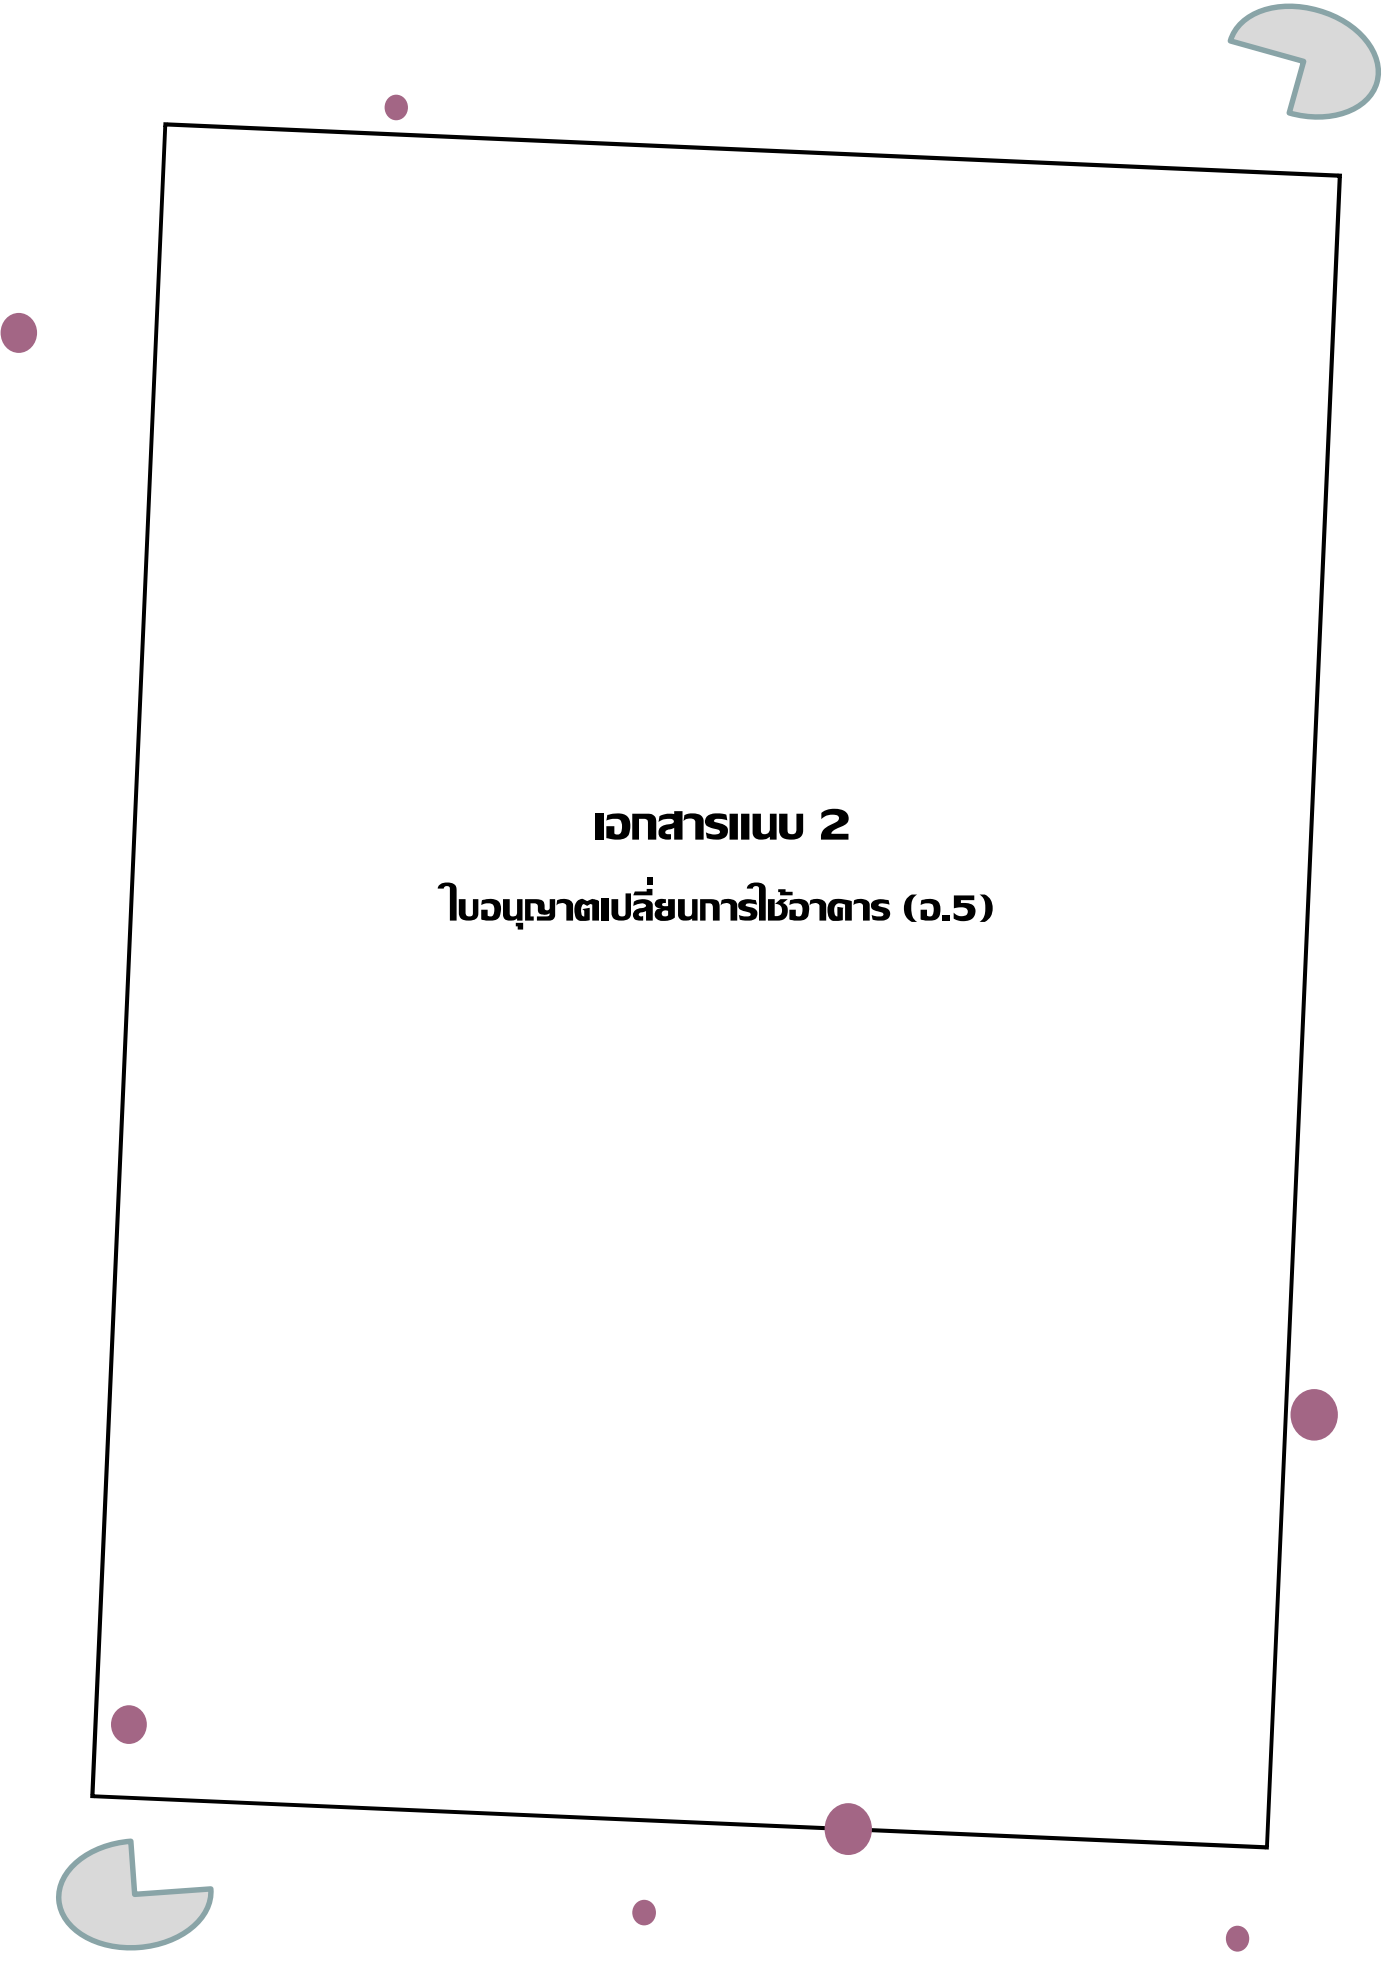

เอกสารแบบ 2

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้วาท (จ.5)



ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ฉบับที่ ๒.4 / ๒๕๕๐

โดย นายณัฏฐ์ นริศนัท และ นายเน่ง เน่ง

อนุญาตให้ นริศนัท เน่งี พาวเวอร์ จำกัด

เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑ ครอก/ซอย ประสิทธิ์ ๑ ถนน ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑

ตำบล/แขวง อานานิคม อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๑ - ครอก/ซอย ลำดับ ๒

ถนน หลดโธวัน หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง อานานิคม อำเภอ/เขต พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นริศนัท เน่งี พาวเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ นริศนัท เน่งี พาวเวอร์ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๗๒๒๑, ๑๐๗๒๒๒, ๑๐๗๒๒๓-๓๔

นริศนัท เน่งี พาวเวอร์ จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อให้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด ก.ร.๑. ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้เป็น อาคารพาณิชย์

โดยมีที่จอดรถ ที่ถนน และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๒) ชนิด ๑ - จำนวน ๑ - เพื่อให้เป็น ๑ -

โดยมีที่จอดรถ ที่ถนน และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๓) ชนิด ๑ - จำนวน ๑ - เพื่อให้เป็น ๑ -

โดยมีที่จอดรถ ที่ถนน และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

ค่าธรรมเนียมบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เลขที่ ๑ / ๑ ที่นับใบอนุญาตนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ค่าธรรมเนียม/ค่าธรรมเนียม/ค่าธรรมเนียม ๒๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อต่อไปนี้ ๒๐.๐๐ บาท

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๔๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ๑ -

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ลายมือชื่อ) [Redacted]

(ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมือง)

ตำแหน่ง [Redacted]

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เอกสารแบบ 3
หนังสือจดทะเบียนवादารชุด (อ.บ.10)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ตามคำขอของ บริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่ออาคารชุด "อารีย์เพลส"
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 18153 , 18157 , 7838 , 107221 , 107222 , 107223 , 107224 , 107225 , 107226 , 107227 , 107228 , 107229 , 107230 , 107231 , 107232 , 107233 , 107234

ตำบล สามเสนใน (สามเสนในฝั่งเหนือ) อำเภอ พญาไท (บางซื่อ)

3. ก. จำนวนอาคาร 1 หลัง

ข. จำนวนห้องชุด 237 ห้อง

4. วันที่กราบขอจดทะเบียน

ทรัพย์สินส่วนบุคคล ประกอบด้วย

- ปอองชุดเลขที่ 3/1 ถึง 3/237

ทรัพย์สินส่วนกลาง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เอกสารแบบ 4
จดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(จ.บ.12)

[illegible]

เอกสารแบบ 5
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลवादารมุด
(จ.บ.13)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ทะเบียนเลขที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "นิติบุคคลอาคารชุด ลารีย์เพลส"

2. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ห้องชุดและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม
ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดนี้และบทบัญญัติของแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

3. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 3 ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2270 8801 ถึง 3

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เอกสารแบบ 6
เอกสารตอบกลับการขอตัดสำเนาใบอนุญาตฯ(แบบว.1)
และใบรับรองการก่อสร้างฯ(แบบว.6)

ที่ กท ๐๙๐๗/๐.๒๕๔



สำนักงานโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ๘ กพ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดัดสำเนาใบอนุญาตฯ (แบบ อ.๑) และใบรับรองการก่อสร้างฯ (แบบ อ.๖)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด อารีย์ เฟลส


อ้างถึง คำร้องเลขรับที่ ๑๙๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ตามคำร้องที่อ้างถึง ท่านขอดัดสำเนาใบอนุญาตฯ (แบบ อ.๑) และใบรับรองการก่อสร้างฯ (แบบ อ.๖) ของอาคารชุดอารีย์เฟลส ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท เนื่องจากเอกสารสูญหาย นั้น

สำนักงานโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเอกสารเรื่องเดิมของอาคารดังกล่าว เนื่องจากอาคารก่อสร้างมานานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

สำนักงานควบคุมอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๐๕๕


โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๕๕

เอกสารแบบ 7
ตัวอย่างแบบ ทส.1 และ ทส.2 ที่จัดส่งทุกเดือน

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอย อรัญ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวงตำบล พญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มีนางวรรณี หึงหวง
เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้างค้าปลีก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

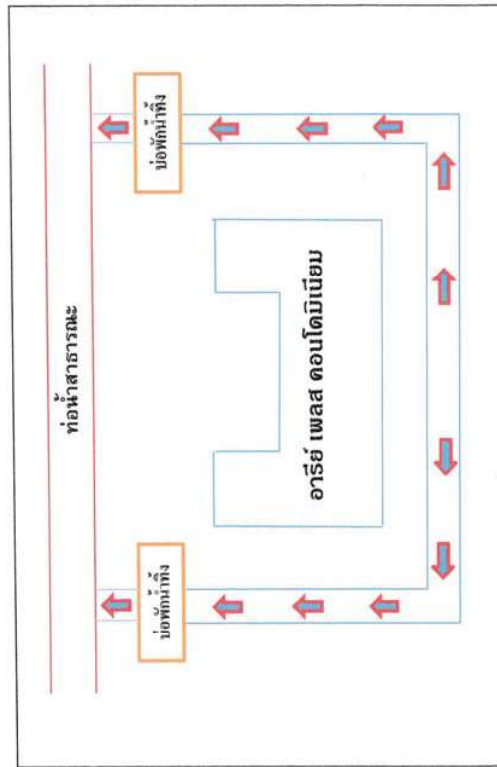

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/66	1.5	27	21.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/1/66	1.6	29	23.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/1/66	1.7	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/1/66	1.6	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/1/66	1.6	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/1/66	1.6	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/1/66	1.6	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/1/66	1.5	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/1/66	1.7	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/1/66	1.5	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/1/66	1.6	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/1/66	1.6	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/1/66	1.5	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/1/66	1.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/1/66	1.6	30	24.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/1/66	1.6	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/66	1.6	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/1/66	1.6	30	24.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/1/66	1.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/1/66	1.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/1/66	1.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/1/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/1/66	1.7	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/1/66	1.6	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/1/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/1/66	1.6	26	20.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/1/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/1/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/1/99	1.5	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/1/66	1.7	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
31/1/66	1.6	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
	49.5	1055	844.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 49.5 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1055 หน่วย / ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 844.00 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 40 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป อารีย์ เฟลส คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ - ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 0 278 1255 โทรศัพท์ 0 278 1255 โทรสาร มี นางวรรณัทธ ตั้งกิตติวิธธร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุดใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
() ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
() หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อสำเร็จรูปขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 ถึง ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้วิธีใดโดยระบุลงสู่ถัง

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 3 ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล พญาไท เขตปทุมธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มี นางวรรณิศา จิตยทินวิธ
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ฟ้อง ฟ้อง ฟ้อง ฟ้อง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

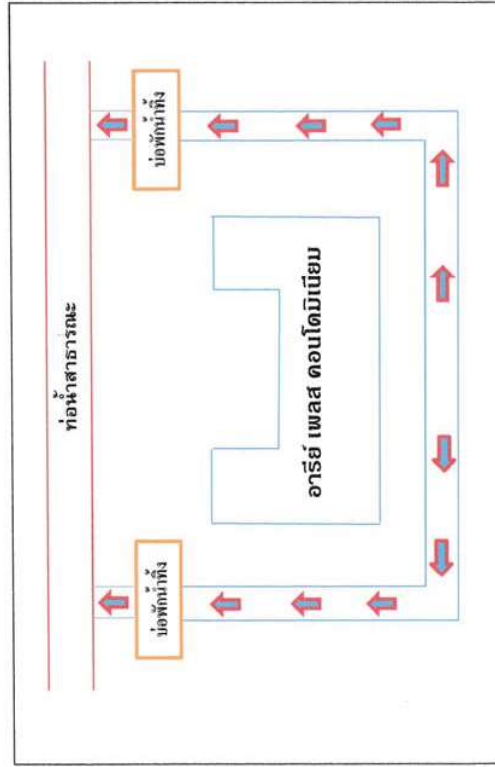

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
2/2/66	1.6	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
3/2/66	1.6	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
4/2/66	1.6	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
5/2/66	1.8	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
6/2/66	1.6	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
7/2/66	1.6	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
8/2/66	1.5	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
9/2/66	1.5	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
10/2/66	1.6	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
11/2/66	1.6	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
12/2/66	1.6	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
13/2/66	1.6	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
14/2/66	1.5	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
15/2/66	1.5	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
16/2/66	1.4	34	27.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/2/66	1.2	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/2/66	1.3	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/2/66	1.4	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/2/66	1.4	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/2/66	1.2	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/2/66	1.2	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/2/66	1.5	45	36.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/2/66	1.3	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/2/66	1.3	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/2/66	1.3	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/2/66	1.5	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/2/66	1.2	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
	41	970	776.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 41 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 970 หน่วย / ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 776.00 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 40 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป อารีย์ เพลส คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ - ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 278 1255 โทรสาร - มี นางวรรณัท ตั้งศิรินทร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

() ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

() ออกให้โดย หมดอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อสำเร็จรูปขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้วิธีสูบโดยรถดูดสิ่งปฏิกูล

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล พญาไท เขตปทุมธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มี นางวราชนันต์ อึ้งกิตติวิตร
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ฟ้อง ฟ้อง ฟ้อง ฟ้อง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

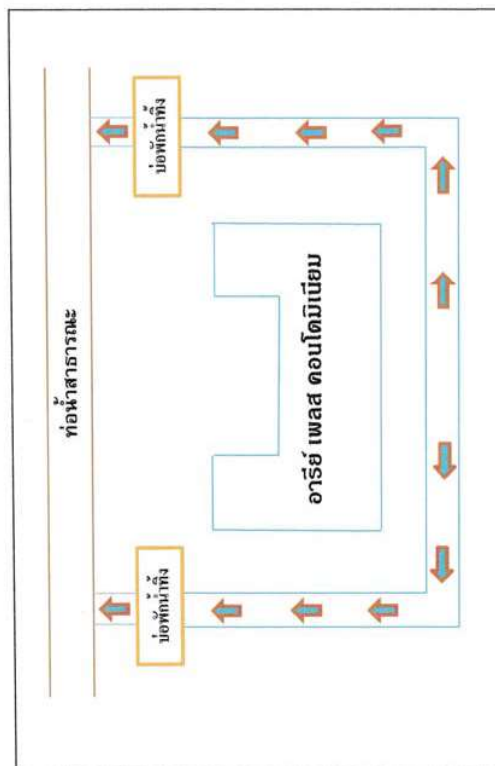

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/66	1.4	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
2/3/66	1.2	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
3/3/66	1.4	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
4/3/66	1.4	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
5/3/66	1.4	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
6/3/66	1.4	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
7/3/66	1.4	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
8/3/66	1.2	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
9/3/66	1.3	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10/3/66	1.3	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11/3/66	1.3	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
12/3/66	1.3	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
13/3/66	1.4	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
14/3/66	1.4	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
15/3/66	1.2	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
16/3/66	1.3	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/3/66	1.4	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/3/66	1.2	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/3/66	1.3	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/3/66	1.4	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/3/66	1.3	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/3/66	1.3	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/3/66	1.2	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/3/66	1.3	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/3/66	1.3	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/3/66	1.3	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/3/66	1.4	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/3/66	1.2	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/3/66	1.3	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/3/66	1.2	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/3/66	1.3	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	40.7	1102	881.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 40 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1102 หน่วย / ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 881.60 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัณฐานภาพที่ใช้ (ลิตรหรือลิตรกรัม) 40 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป อารีย์ เพส คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ - ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล พญาไท เขตอำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 278 1255 โทรสาร - มี นางวรรณิห์ ตั้งภักดีวัชร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อสำหรับรูปขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้วิธีใดโดยถูกต้องสิ่งปฏิกูล

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวงตำบล พญาไท เขตปทุมธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มี นางวรรณิ์ ตั้งภักดีวัชร
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้างค้าปลีก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

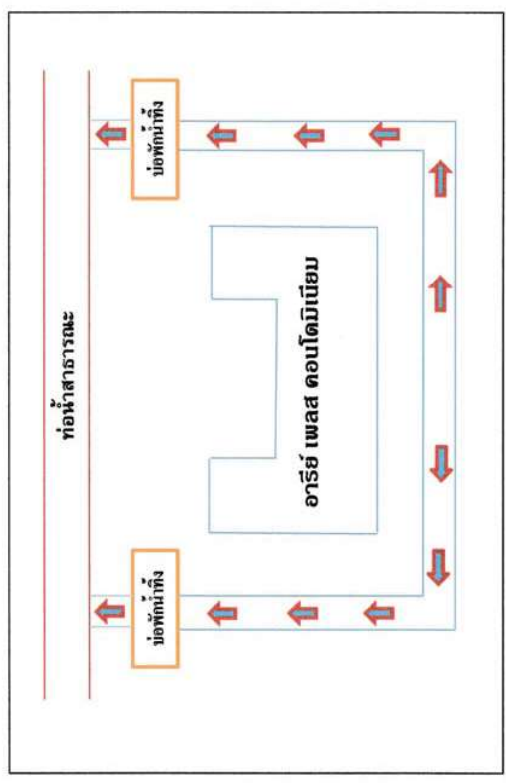

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/66	1.3	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
2/4/66	1.3	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
3/4/66	1.3	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
4/4/66	0.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
5/4/66	0.7	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
6/4/66	0.6	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
7/4/66	0.7	29	23.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
8/4/66	0.6	29	23.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
9/4/66	0.6	30	24.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
10/4/66	0.7	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
11/4/66	1.2	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
12/4/66	1.3	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
13/4/66	1.3	30	24.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
14/4/66	1.4	19	15.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
15/4/66	1.4	19	15.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
16/4/66	1.0	23	18.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/66	1.4	12	9.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/4/66	1.2	116	92.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/4/66	1.4	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/4/66	0.8	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/4/66	1.1	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/4/66	1.1	27	21.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/4/66	1.1	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/4/66	1.1	46	36.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/4/66	1.5	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/4/66	1.1	48	38.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/4/66	1.0	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/4/66	1.0	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/4/66	1.2	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/4/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
	32.1	1049	839.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 32.1 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1049 หน่วย /ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 839 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 40 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูกกลอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป อารีย์ เฟส คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 3 หมู่ที่ - ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน แขวงศาลา พญาไท เขตอโศก พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 278 1255 โทรสาร - มี นางวรรณัทธ ดังกิตินวัตร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุด โบราณสถาน (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย 6 ลบ.ม. จำนวน 2 ถึง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้วิธีดูแลโดยผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย


แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มีนางวรรณัทธ ตั้งภักดินันท์
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้างค้าปลีก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

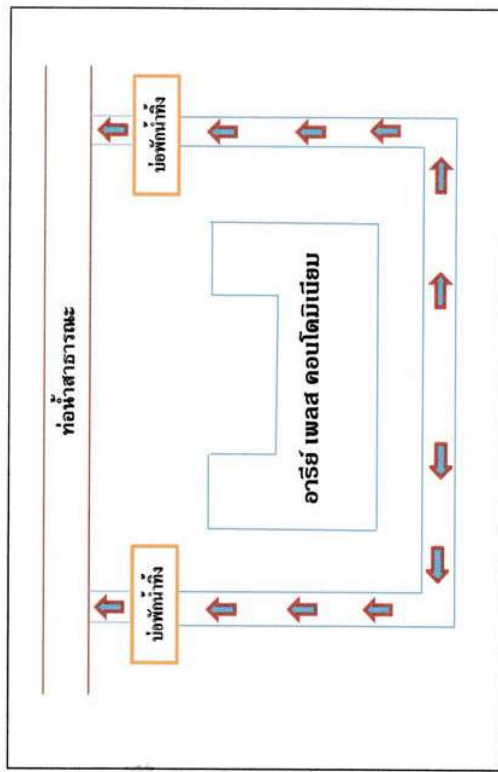

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/66	1.2	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
2/5/66	1.1	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
3/5/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
4/5/66	1.2	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
5/5/66	1.1	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
6/5/66	1.1	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
7/5/66	1.1	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
8/5/66	1.0	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
9/5/66	1.1	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
10/5/66	1.0	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
11/5/66	1.0	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
12/5/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
13/5/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
14/5/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
15/5/66	1.0	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
16/5/66	1.1	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/5/66	0.6	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/5/66	0.6	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/5/66	0.6	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/5/66	0.6	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/5/66	-	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/5/66	1.1	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/5/66	1.1	31	24.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/5/66	0.7	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/5/66	1.0	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/5/66	0.9	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/5/66	1.1	44	35.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/5/66	1.3	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/5/66	1.4	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/5/66	1.1	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
31/5/66	1.1	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
	30.6	1100	880	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมายเหตุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเหตุ

ออกให้โดย

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมายเหตุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเหตุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 30.5 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1100 หน่วย / ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 880 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 40 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องลมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป อารีย์ เพลส คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ - ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 278 1255 โทรสาร - มี นางสาวรณิศา ตั้งกิตติวิธร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุดใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อสำเร็จรูปขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้วิธีใดโดยระบุวิธีปฏิบัติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย


แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 3 ซอย อารีย์ 2 ถนน พหลโยธิน
แขวงตำบล พญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-1255 โทรสาร 02-278-1256 มีนางวราภรณ์ ตั้งภักดีวิศวกร
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ฟ้อง ก่อสร้าง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

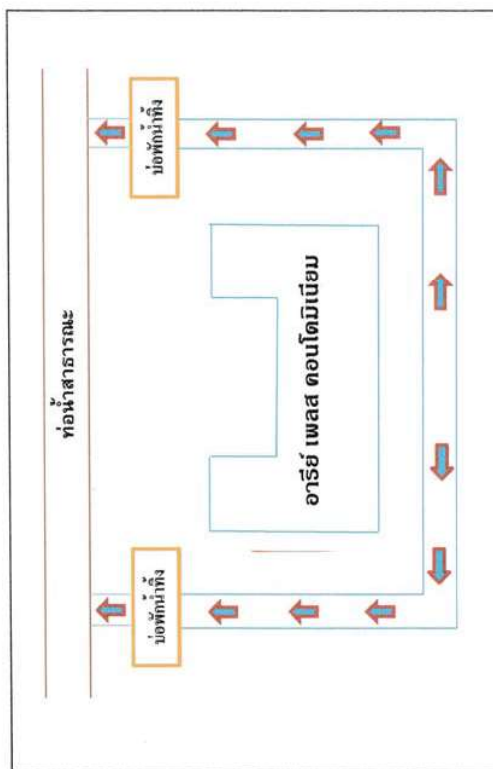

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ไม่ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/66	1.1	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/6/66	1.1	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/6/66	1.1	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/6/66	1.3	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/6/66	1.2	48	37.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/6/66	1.2	46	36.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/6/66	1.8	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/6/66	1.4	54	43.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/6/66	1.7	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/6/66	1.6	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/6/66	1.7	39	31.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/6/66	1.4	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/6/66	1.5	32	25.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/6/66	1.5	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/6/66	1.3	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/6/66	1.3	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน37 เดือน35 ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/6/66	1.4	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/6/66	1.7	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/6/66	1.8	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/6/66	1.4	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/6/66	1.2	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/6/66	1.4	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/6/66	1.3	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/6/66	1.3	37	29.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/6/66	1.3	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/6/66	1.4	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/6/66	1.3	36	28.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/6/66	1.3	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/6/66	1.4	38	30.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/6/66	1.4	35	28.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
	41.8	1175	940	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
โดยนาย/เลขที่
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
โดยนาย/เลขที่
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 41.80 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1175 หน่วย / ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 940 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 40 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องลิ้มอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลมคอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป **อาร์รี่ เฟลส คอนโดมิเนียม**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ - ซอย **อารีย์ 2**

ถนน **พหลโยธิน** แขวง/ตำบล **พญาไท เขตอโศก** พญาไท

จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **0 278 1255** โทรสาร

มี **นางวรรณัทธ ดังกินวัตร** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท **ห้องพักอาศัย จำนวน 237 ห้องชุด**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน **มิถุนายน พ.ศ. 2566** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **บ่อสำเร็จรูปขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลมคอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมินน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ใช้วิธีดูโดยจุดสังเกต**


เอกสารแบบ 8
เอกสารตัวอย่างbudลอกตะกอน

ภาพการติดตั้งปฏิกรณ์ด้านหน้าอาคาร

วันที่ 4 มกราคม 2566



เต็มจุลินทรีย์ ปี 2566

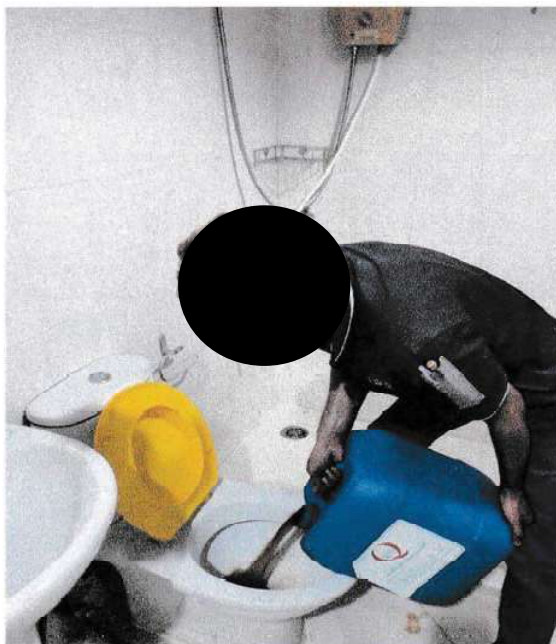

การขุดลอกถังบำบัด และลำรางระบายน้ำ ปี 2566





เอกสารแบบ 9

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ


ผลดำเนินงานฝ่ายบริหารและช่างประจำเดือนมิถุนายน



ช่างทำการถอดล้างถาดแอร์ที่อุดตันให้ลูกค้า
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566



ช่างติดตั้งล้อเลื่อนประตูบานเลื่อน 1 ชุด
และกลอนล็อกประตู 1 ชุด ห้อง 3/229
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566

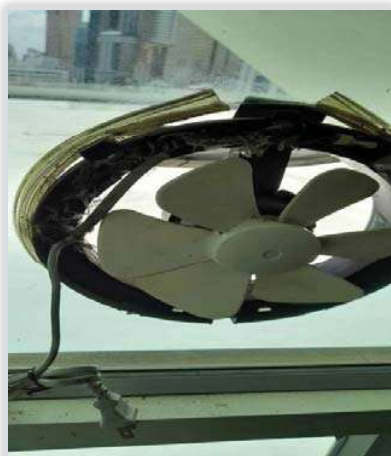


ช่างอาคารตรวจเช็คทำความสะอาด
พัดลมดูดอากาศห้องฟิตเนส
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566



บริษัท เอบีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด
เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำรายงาน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ผลดำเนินงานฝ่ายจัดการและช่างประจำเดือนมิถุนายน

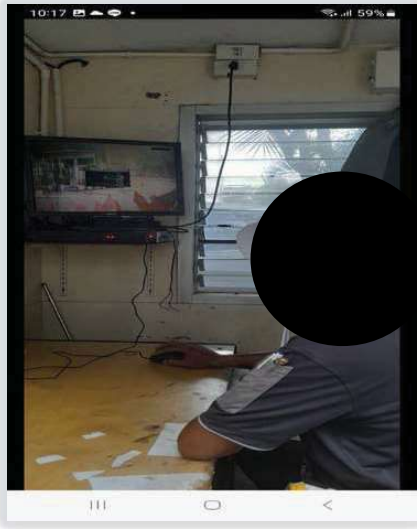

ช่างอาคารตรวจเช็คกล้องวงจรปิดป้อมรปภ.

เช็ควันที่และการบันทึกอัตโนมัติ


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566



ช่างอาคารทำความสะอาดและตรวจเช็คอุปกรณ์

ไฟ Alarm และ หัว Smoke ชั้น 1 – 11

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

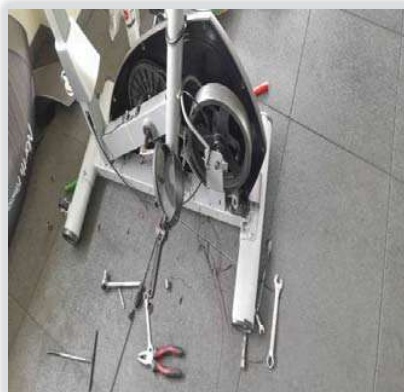

ช่างอาคารตรวจเช็คจักรยานห้องฟิตเนส
สายพานชำรุด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566



บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์โทรศัพท์ที่ขอความ
ช่วยเหลือจำนวน 2 ชุด งบดำเนินการ 4,675.90
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ผลดำเนินงานฝ่ายจัดการและช่างอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2566



บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเดือน มิ.ย.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566



หจก. วิ ไอ เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส
ฉีดยาฆ่าแมลง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 66



ช่างอาคารตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566



ช่างตรวจเช็คกล้องวงจรปิดภายในห้องนิติฯ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566


INTENR REALTY MANAGEMENT

INTER REALTY MANAGEMENT CO.,LTD (IRMnext)

25/68 HOME OFFICE DAYS RAMINTRA – WATCHARAPHOL SUKHAPHIBAN 5 SOI 10 SUKHAPHIBAN 5 Rd., THARANG

BANG KHEN, BANGKOK 10230 Call:02 204 1077 – 82 FAX: 02 204 1083 – 84

เอกสารแบบ 10
การฝึกซ้อมดับเพลิง

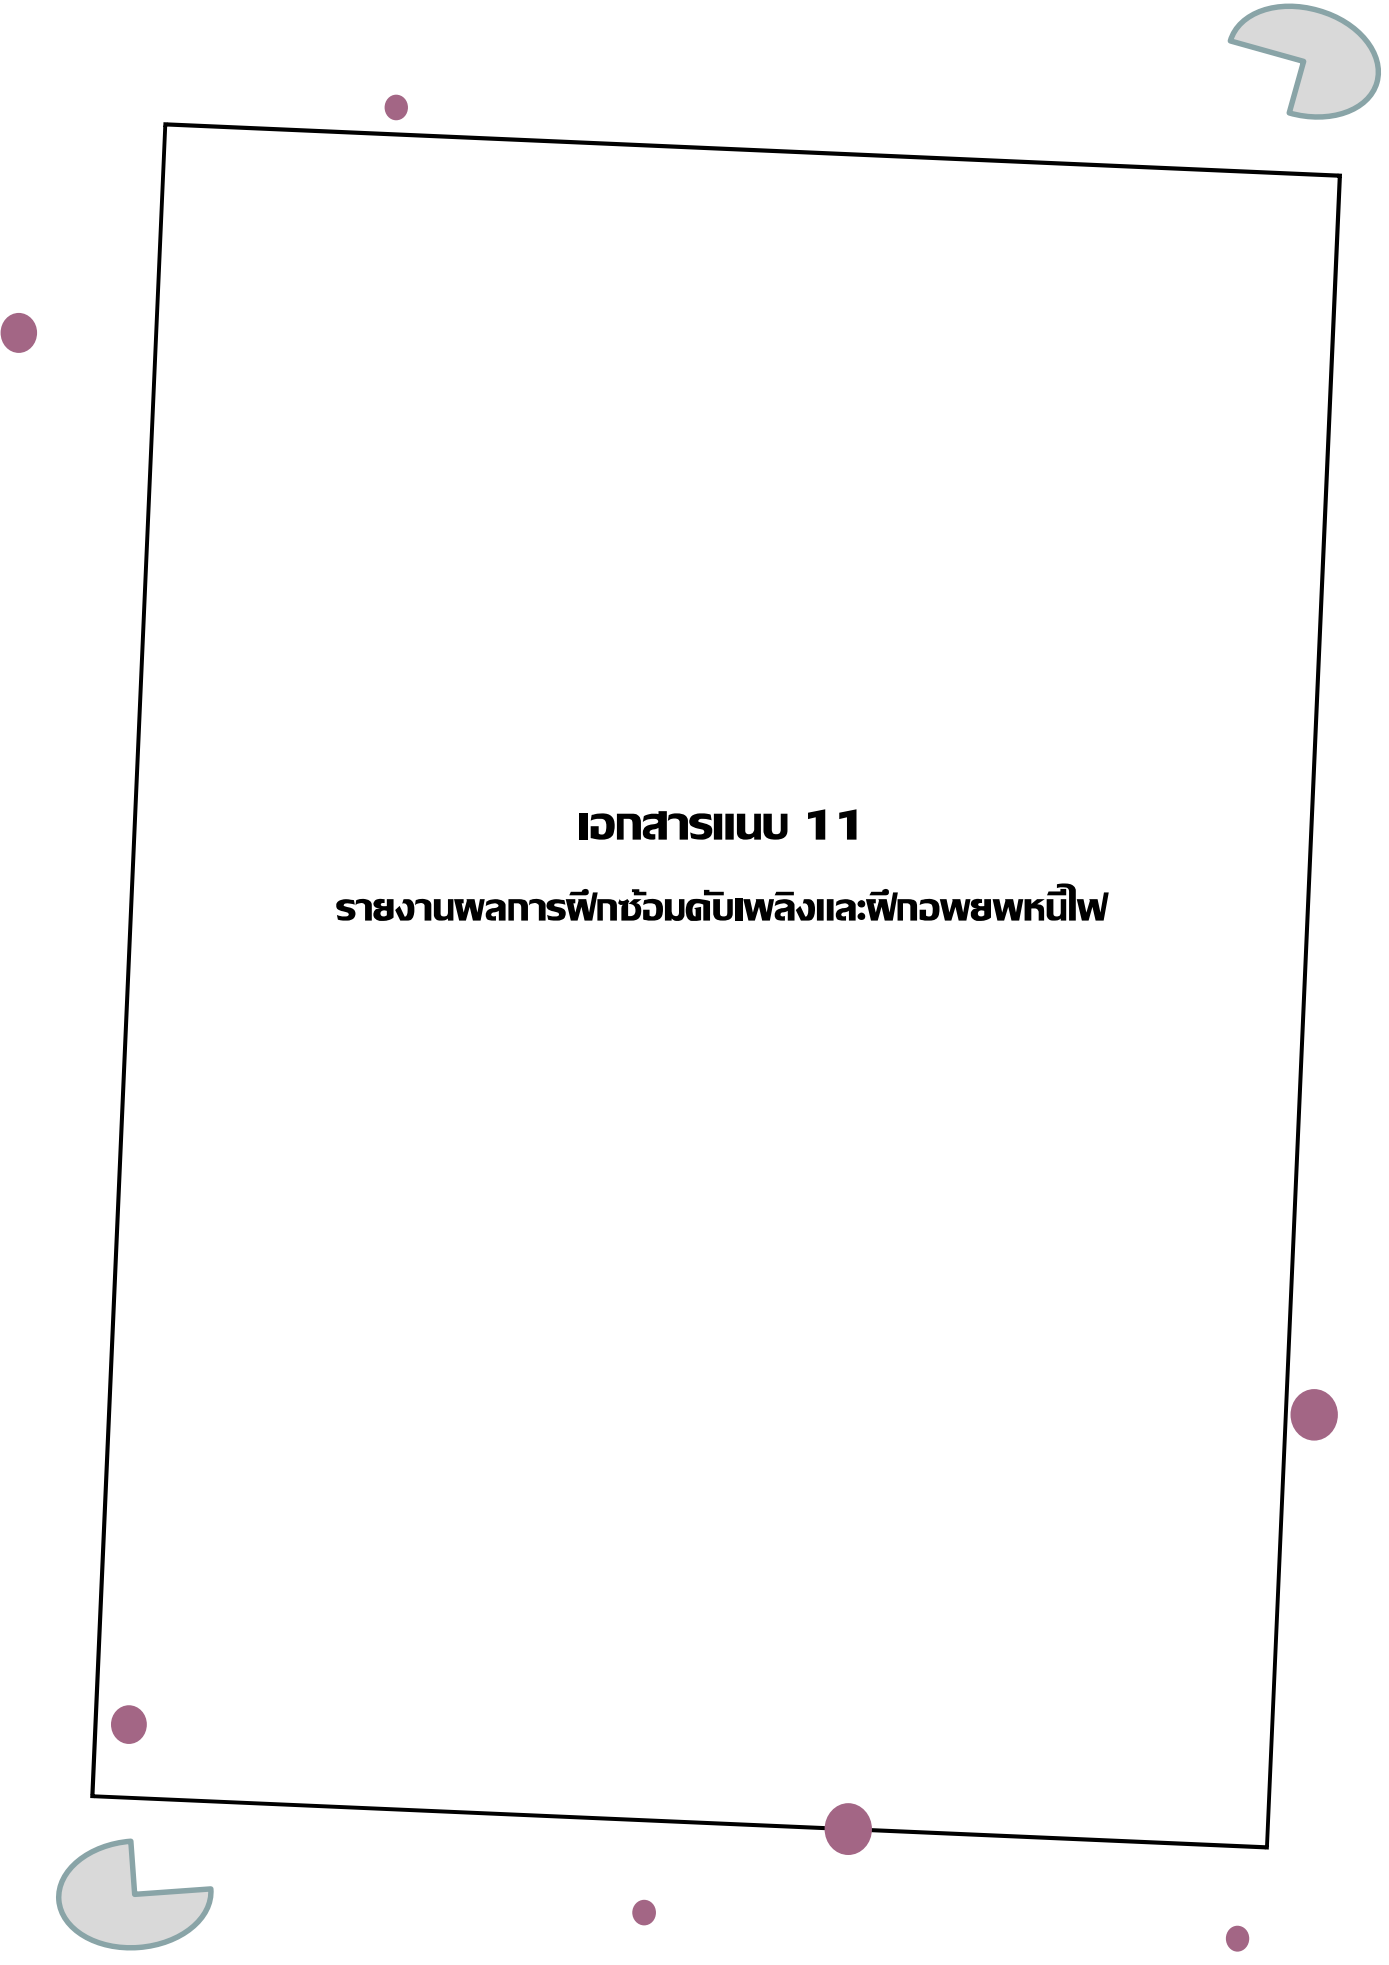

เอกสารแบบ 11

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๔/๐๕๗๑



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม.๑๐๕๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

เรียน คุณศุภกฤต ทองขวัญ ผู้จัดการอาคารชุด อารีย์เพลส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองผลการฝึกอบรมพร้อมวุฒิบัตร

จำนวน ๒ ฉบับ

๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด อารีย์เพลส ได้แจ้งความประสงค์ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยของอาคารชุด อารีย์เพลส นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สถานดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จัดส่งวิทยากรและครูฝึกเข้าดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยของอาคารชุด อารีย์เพลส และได้รับรายงานจาก นายประไพ กุจะพันธ์ หัวหน้าสถานดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต ว่าได้ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้ตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารชุด อารีย์เพลส ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๔๕ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ) และขอรับรองว่าพนักงานจำนวนดังกล่าวทุกรายได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ข้อ ๓๐ เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกหนังสือรับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย๑

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑

ที่ กท ๑๘๐๔/๐๕๗๒



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านิติบุคคลอาคารชุด อารีย์เพลส เลขที่ ๓ ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่พนักงานและผู้พักอาศัยเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจัดให้มีการฝึกเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๔๕ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๐๒ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. จ.ส.ต.มงคล ศรีสังวาลย์ | พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส
สำเร็จหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัย
สถานประกอบการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย |
| ๒. นายจรัญ กันทะ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สำเร็จหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร |

ผลการฝึกอบรมปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้เป็นอย่างดี

จึงขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.-ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด อารีย์เพลส
ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย
เลขที่ ๓ หมู่ที่ - ซอย ยารีย์ ๒ ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘๑๒๕๕ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๔๕ คน หญิง ๒๒ คน ชาย ๒๓ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔๕ คน หญิง ๒๒ คน ชาย ๒๓ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ จ.ส.ต.มงคล ศรีสังวาลย์ ๖.๒ นายเจริญ กันทะ

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายประไพ กุจะพันธ์ ๗.๒

๗.๓ ๗.๔

ลงชื่อ ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ วิทยากร วิทยากร

ลงชื่อ วิทยากร วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม
() ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



กรุงเทพมหานคร



วชิบัตรเลขที่ สปก.(กปค.๑) ๑๔๔ /๒๕๖๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ศพผ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด อารีย์เพลส

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๕ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

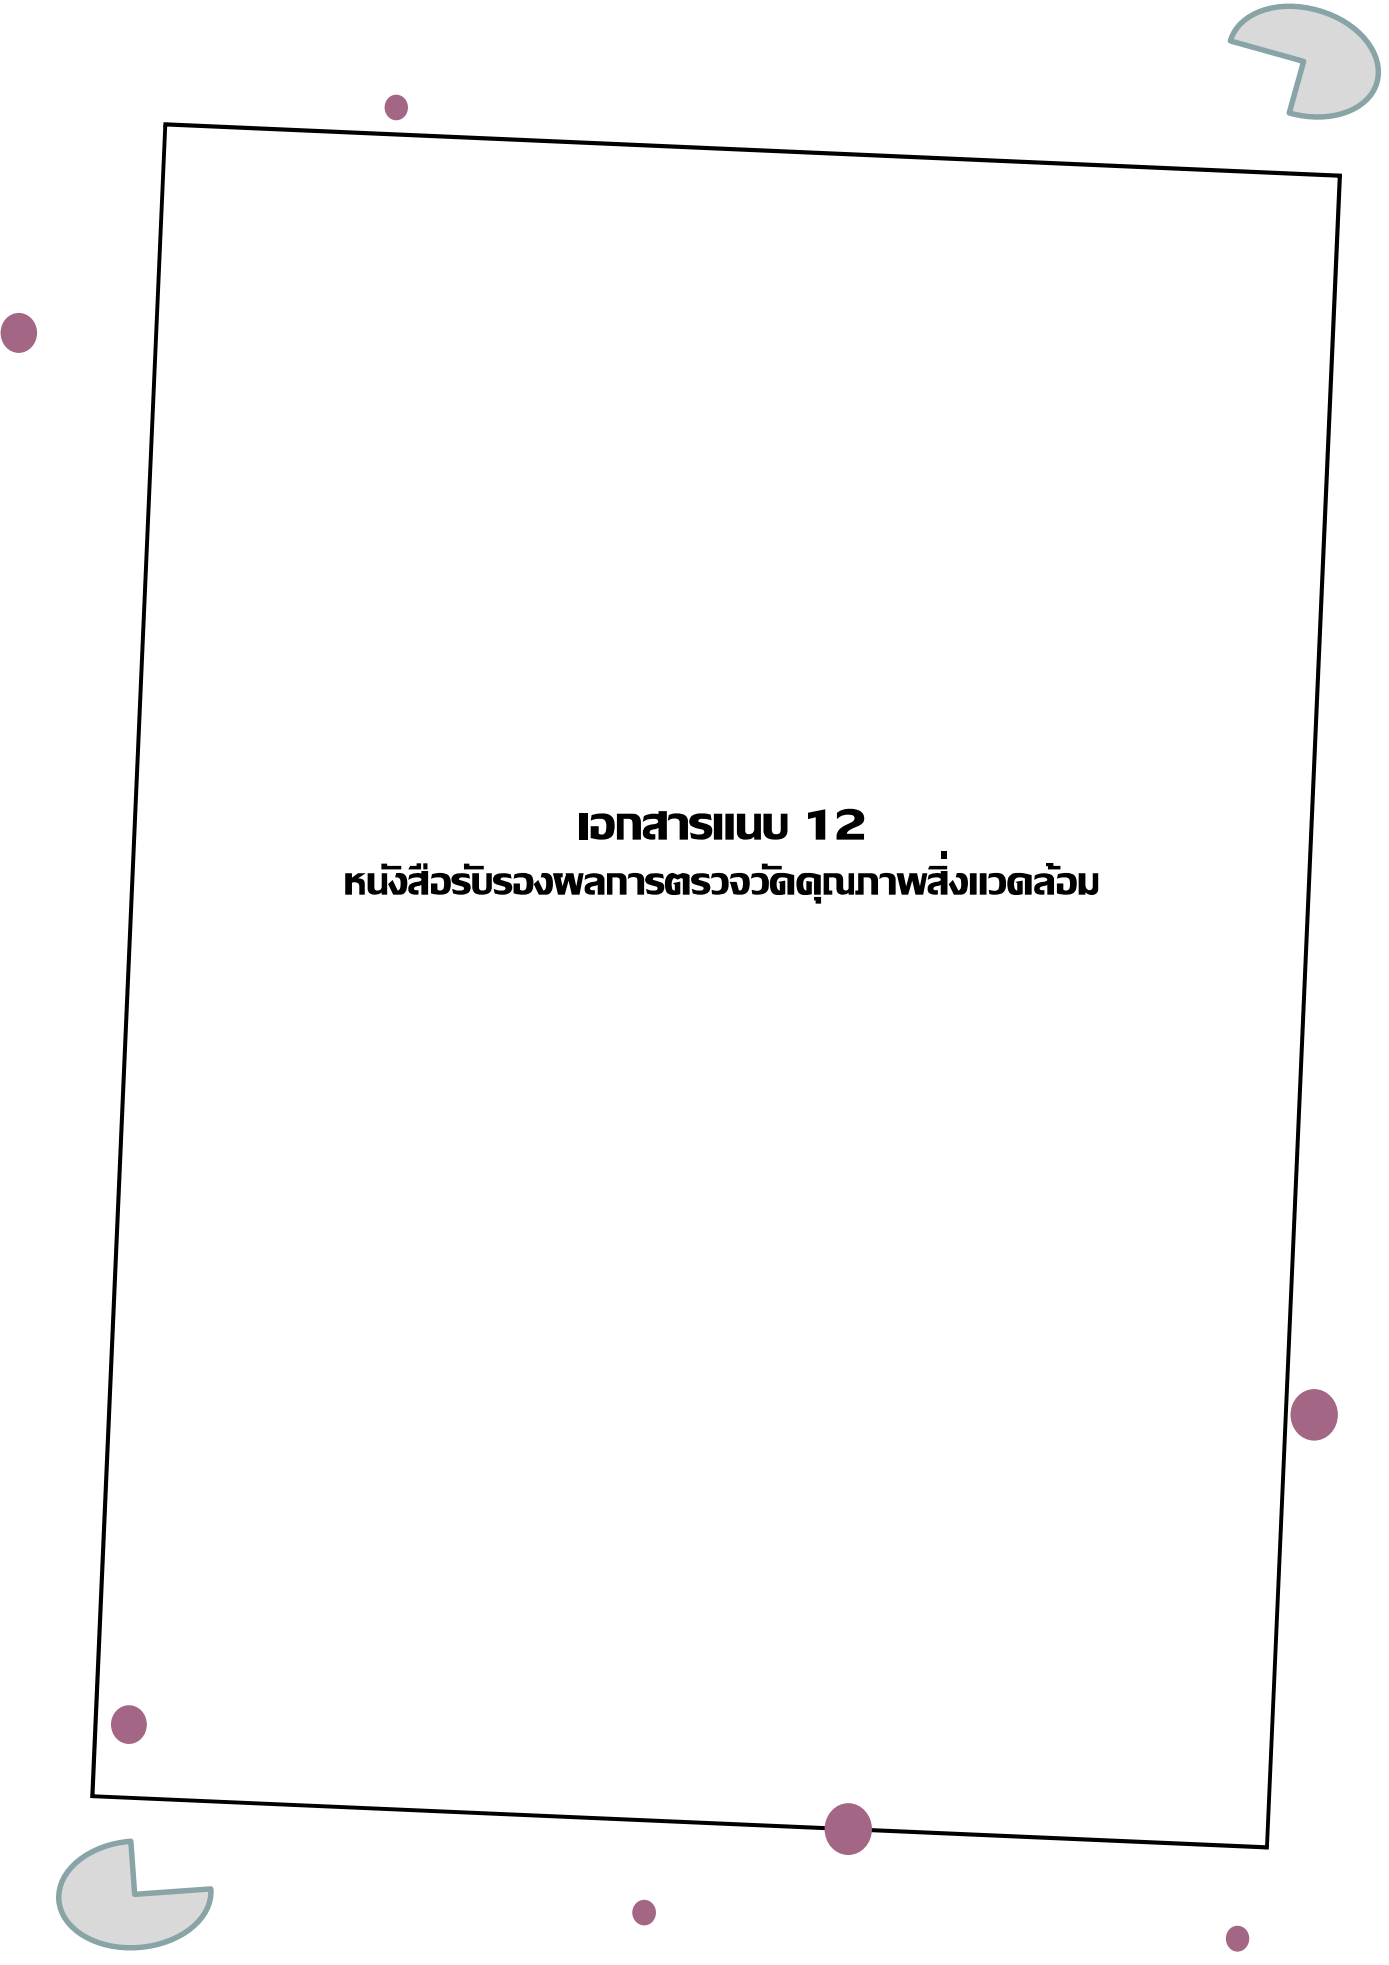

เอกสารแบบ 12

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/02/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-21/02/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/02/2566
รหัสลูกค้า : JP-014-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.6	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	97	55	58	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	25	40	28	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	34	20	11	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	34	57	43	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100mL	MPN Method	<1.8	4.9 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁷	3.5 x 10 ⁶	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0211	WW 0212	WW 0213	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:50 น.	10:56 น.	10:44 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้



Analyst

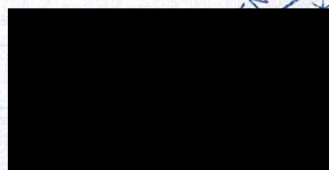

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/01/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-23/01/2566

วันเดือนปีที่รายงาน : 26/01/2566

รหัสลูกค้า : JP-014-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.0	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	149	70	74	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	72	42	27	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	17	17	16	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	43	61	44	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5×10^7	2.4×10^7	1.6×10^7	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0039	WW 0040	WW 0041	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:28 น.	13:10 น.	13:18 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้

Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krunz Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/03/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-24/03/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 24/03/2566
รหัสลูกค้า : JP-014-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.6	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	46	28	34	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	92	29	22	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	13	3.0	8.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	30	34	24	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9×10^4	9.2×10^6	9.2×10^6	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0396	WW 0397	WW 0398	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:16 น.	12:23 น.	12:11 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/04/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-12/04/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2566
รหัสลูกค้า : JP-014-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.3	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	30	118	77	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	58	48	24	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	15	20	26	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	15	53	38	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.6×10^7	3.5×10^7	1.6×10^7	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0607	WW 0608	WW 0609	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:07 น.	12:17 น.	11:59 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว	ขุ่นเหลือง	ขุ่นเหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์ คอนโดเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/05/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-19/05/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 23/05/2566
รหัสลูกค้า : JP-014-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	7.6	7.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	83	118	58	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	38	37	24	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	7.5	6.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	22	54	34	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.2×10^5	9.2×10^6	9.2×10^6	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0874	WW 0875	WW 0876	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:51 น.	11:56 น.	11:46 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = บ่อพักน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้

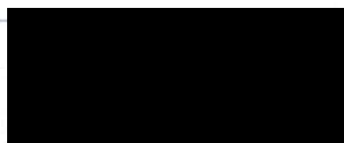

Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อารีย์ คอนโดเนียม ของบริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/06/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-16/06/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 20/06/2566
รหัสลูกค้า : JP-014-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.2	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	523	105	75	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	37	27	15	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	36	26	14	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	25	57	41	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9×10^6	3.5×10^7	1.6×10^7	-
เลขปฏิบัติการ				VW 1109	VW 1110	VW 1111	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:45 น.	12:51 น.	12:39 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนบำบัด

St.2 = ป้อน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศเหนือ

St.3 = ป้อน้ำก่อนไหลลงท่อระบายสาธารณะทิศใต้




Analyst



Laboratory Manager



เอกสารแบบ 13
เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ



พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๓
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๔
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๕
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๖
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๗
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๘
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๙
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๐
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๑
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๒
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๓
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๔
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๕
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๖
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๗
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๘
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๕๙
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๐
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๑
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๒
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๓
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๔
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๕
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๖๖

๓. ขอบริษัทสามเสขฯที่ได้รับมอบหมายพระปิยมเสขฯที่โน้นเสีย จำนวน ๔๕ รายการ นำได้ต้น จำนวน ๓๓ รายการ สิ่งปฏิรูปหรือวัตถุที่มิใช่แล้ว จำนวน ๒๐ รายการ และต้น จำนวน ๑๗ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๕ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ระบมตอบในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๗ หากประสงค์จะส่งต่ออายุหนังสือ รับใช้พระปิยมเสขฯปฏิบัติการวิเคราะหฺ์เอกสารที่มอบหมาย ไม่ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อกรมแรงงานสุสานกรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับใช้พระปิยมเสขฯปฏิบัติการวิเคราะหฺ์ เอกสาร ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะรับใช้ที่กรมแรงงานสุสานกรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ได้รับรายการของวิเคราะหฺ์โดยพระปิยมเสขฯโดยทาง
ผู้รับราชการและมอบให้แก่กรมแรงงานสุสานกรม

กองวิจัยและทะเบียนมเสขฯโรงงาน
กลุ่มมครฐานวิเคราะหฺ์เอกสารที่มอบหมายและพระปิยมเสขฯที่มอบปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๖๐๒ ๔๑๔๖ ๐ ๒๖๐๒ ๔๐๐๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๔ ๓๕๑๕

ที่ ยก ๑๓๑๐(๑)๖ ๓ ๓ ๕ ๖



กรมแรงงานสุสานกรม
เจมพระบรมที่ ๒ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราษฎร์ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับใช้พระปิยมเสขฯปฏิบัติการวิเคราะหฺ์เอกสาร
เรียน กรรมการผู้พิทักษ์การ วิจัยหฺ์ เอกสาร ที่คดี จักัด


อ้างถึง คำขอรับพระปิยมเสขฯ/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเอกสาร และวิเคราะหฺ์เอกสารของห้องปฏิบัติการวิเคราะหฺ์เอกสาร
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบที่กรมหนังสือรับต่ออายุพระปิยมเสขฯปฏิบัติการวิเคราะหฺ์เอกสาร
วิธีหฺ์ เอกสาร ที่คดี จักัด จำนวน ๓๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิธีหฺ์ เอกสาร ที่คดี จักัด ขอต่ออายุหนังสือรับใช้พระปิยมเสขฯปฏิบัติการ
วิเคราะหฺ์เอกสาร เลขพระปิยม ๑-๒๔๔๕-จ-๗๗๔๓ ถึงเลขที่ ๓๐-๓๒ ขอยพระบรมที่ ๒ ขอย ๒๓ แสงมเสขที่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอกรมแรงงานสุสานกรม

กรมแรงงานสุสานกรมพิจารณาแล้ว ให้วิธีหฺ์ เอกสาร ที่คดี ต่ออายุหนังสือรับใช้พระปิยม
เสขฯปฏิบัติการวิเคราะหฺ์เอกสาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑. ผู้ส่งมาข้อมูลหนังสือปฏิบัติการวิเคราะหฺ์

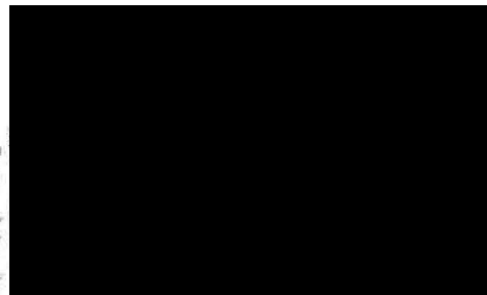

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๐
พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๑

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๒

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๓

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๔

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๕

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๖

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๗

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๘

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๔๙

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๐

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๑

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๒

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๓

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๔

พระปิยมเสขที่ ๑-๒๔๔๕-จ-๖๒๕๕

๑๕) นิสสารอังกษ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้อหาผู้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 ปีที่ ๒๕๕๖
 เลขที่ ๒๕๕๖/๒๕๕๖
 วันที่ ๒๕๕๖/๒๕๕๖

ขอแนบเอกสารที่แนบมาซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑๑๕ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
13	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ⁽¹⁾
14	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾
15	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽³⁾
16	4,4'-DDO	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
17	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
18	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
19	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
20	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
21	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
22	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
23	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
24	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
25	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ⁽²⁾
26	Free Chlorine	1) Iodometric Method ⁽¹⁾ 2) DPD Colorimetric Method ⁽¹⁾
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
28	Hectachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

29 Hexavalent Chromium...

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้อหาผู้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 ปีที่ ๒๕๕๖
 เลขที่ ๒๕๕๖/๒๕๕๖

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
1	Adin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
5	β-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
6	δ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
7	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽¹⁾ 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ⁽²⁾
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾
10	Chemical Oxygen Demand	1) Open reflux, Titrimetric Method ⁽¹⁾ 2) Close reflux, Colorimetric Method ⁽²⁾ 3) Close reflux, Titrimetric Method ⁽³⁾
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
12	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾

13 Color...

หน้าต่อไป จำนวน 33 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
3	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
4	Barium ^(*)	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
5	Beryllium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
6	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
7	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
8	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
9	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾
10	Chromium (VI)	Colorimetric Method ⁽¹⁾
11	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
12	DOD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
13	DOE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
14	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

15 Dieldrin...

ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

หน้า 11

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
29	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ⁽¹⁾
30	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
31	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
32	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
33	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
34	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
35	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽¹⁾ 2) Soxhlet Extraction Method ⁽¹⁾
36	pH	Electrometric Method ⁽¹⁾
37	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ⁽¹⁾
38	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
39	Sulfate	1) Iodometric Method ⁽¹⁾ 2) Methylene Blue Method ⁽¹⁾
40	Temperature	Laboratory and Field Methods ⁽¹⁾
41	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ⁽¹⁾
42	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ⁽¹⁾
43	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ⁽¹⁾
44	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾
45	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾

หน้าต่อไป...

ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
31	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
32	Vanadium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
33	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾

วิธีปฏิบัติวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับ 20 ธาตุ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(4,8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(8,7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(8,8)
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,7) 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(4,9) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(8,7) 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(8,7)
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(4,8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(8,7)

4) Digestion...

ผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจาก...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
15	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
16	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
17	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
18	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
19	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
20	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
21	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
22	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
23	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
24	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
25	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽³⁾
26	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽³⁾
27	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽³⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾
28	pH	Electrometric Method ⁽³⁾
29	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method ⁽³⁾
30	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁷⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽³⁾

31. Silver...

ผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจาก...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
18	Thallium	3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)
19	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)
20	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)

สืบจำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)

2 Arsenic...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
12	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.11) 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.12)
13	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)
14	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.๗) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)
15	pH	Electrometric Method ^(๕.1๖)
16	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.1๖) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๑๖)
17	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(๕.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(๕.๘)

3) Digestion...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
14	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.11)
15	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
16	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
17	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548, เรื่อง การกำหนดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,ราชกิจจานุเบกษา, 25 มกราคม 2549, เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 114.
- สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 25th ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- United States Environmental Protection Agency, Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 1997.
- United States Environmental Protection Agency, Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Solids SW-846 Method 3050B, 1996.
- United States Environmental Protection Agency, Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
- United States...

ผู้ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
2	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
3	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
4	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
5	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
6	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
7	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^(5.6,7,10)
8	Chromium (VI)	2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^(5.6,10)
9	Cyanide	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^(5.10) Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^(14.15.11)
10	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
11	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8)
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹²⁾

ผู้ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- นายวิชาญ วิชาญกุล
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C. 2000.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B. 2007.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062. 1994.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A. 1992.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A. 1994.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471A. 1994.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742. 1994.
14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C. 2004.
15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A. 1996.
16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014. 2014.

กลุ่มบุคลากรวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติประยุกต์เป็นห้องปฏิบัติการ อาจารย์และศึกษานิเทศก์โรงพยาบาล กรมสุขภาพจิตกรม (ทอ. ๒ ๒๖๐๒ ๕๐๐๒, ๕๑๕๖)

17. United States...

ขอขำการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2130 B
		- สภาพน้ำไฟฟ้า 100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2510 B
		- ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-CN/C, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ -7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขำการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ซีโอดี 401 mg/L ถึง 2 000 mg/L	In - house method : TE-25 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C
		- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 400 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C
		- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	In - house method : TE-19 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500 H ⁺ B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ -7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขำขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเสนล่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- แอมโมเนีย 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B
		- แอมโมเนีย 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แคดเมียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - โครเมียมทั้งรวม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ทองแดง 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3120 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักงานรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขำขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเสนล่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- Surfactant (Calculated as LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.10 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5540 C
		- ค่าพีเอช 3.00 Pt-Co unit ถึง 10.0 Pt-Co unit	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2120 C
		- แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L - ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L - ลิแกนด์ 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักงานรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2
แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร : 0150

หมายเลขการรับรองฉบับงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected - <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected - <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected	ISO 19250 : 2010 In-house method : TE-11 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9213 B Standing Committee of Analysts, The Microbiology of Drinking Water, 2015, part 6

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริการและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองฉบับงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- บิเกิด 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - คยั่ว 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - <i>Legionella</i> spp. cfu/L Detected or not detected - <i>Legionella pneumophila</i> cfu/L Detected or not detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3120 B ISO 11731 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริการและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขำยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสนตุ้ง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ ซ้ำคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ซีโอดี 401 mg/L ถึง 2 000 mg/L	In - house method : TE-25 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C
		- ซีบีดี 40 mg/L ถึง 400 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C
		- ความเบี่ยงกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	In - house method : TE-19 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500 H ⁺ B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

น.13/13

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขำยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสนตุ้ง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ ซ้ำคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 20 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 8 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 C
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 100 mg/L ถึง 8 000 mg/L	In - house method : TE-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เพลท จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ขอบ 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- Surfactant (Calculated as LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5540 C
		- ค่าเฉลี่ย 5 ADMI ถึง 300 ADMI	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2120 F
		- แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B
		- ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L	
		- สังกะสี 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

น.13/14

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-0001-15

หน้า 11/13

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เพลท จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ขอบ 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2130 3
		- สภาพน้ำฟ้า 100 µS/cm ถึง 5 300 µS/cm	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2510 8
		- ไขมัน 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500- CN/C, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-0001-15

หน้า 10/13

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามกัว เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ ขั้วตรวจ ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- บิกเกิล 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ตะกั่ว 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3120.3
3	น้ำระฆ่ายน้ำ	- <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9213.8

ออกให้ ณ วันที่ : 15 กรกฎาคม 2553

ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและวิจัย

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการมาตรฐานศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-590/1-19

หน้า 13/13

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 12

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการมาตรฐานศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-590/1-19

หน้า 12/13

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามกัว เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ ☒ การ ☐ นอกสถานที่ ☐ ขั้วตรวจ ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- แอมโมเนีย 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111.8
		- แบคทีเรีย 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แคดเมียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ไนโตรเจนทั้งหมด 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ฟอสฟอรัส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3120.3