

## เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไกลน์ วงศ์สว่าง

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/01/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 31/01-08/02/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 09/02/2566

รหัสลูกค้า : JP-149-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.4	5.0	5.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	267	81	73	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	108	66	33	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	442	610	360	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<0.30	5.7	<0.30	<0.30	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	4.0	3.7	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	18	20	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>5</sup>	2.4 x 10 <sup>3</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>		MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>5</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0129	WW 0130	WW 0131	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:46 น.	13:38 น.	13:27 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งที่แท้จริงก่อนหักค่าน้ำประปา คือ 572 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbanchai)

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/01/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 31/01-06/02/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 07/02/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0132	WW 0133	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:08 น.	13:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

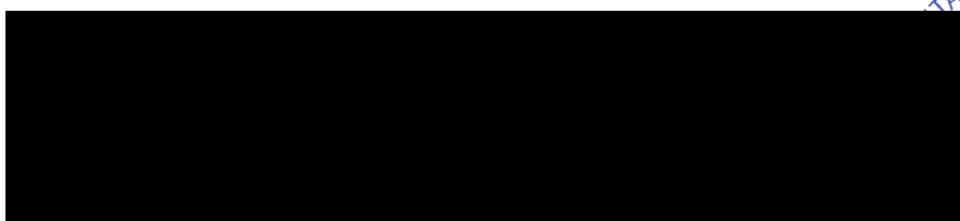

(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbanchai)

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไกลน์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/02/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-21/02/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/02/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	5.2	6.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	303	116	124	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	203	84	113	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	632	808	402	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<0.30	6.0	<0.30	<0.30	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	38	<2.0	3.3	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	21	25	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.4 x 10 <sup>6</sup>	1.6 x 10 <sup>5</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9 x 10 <sup>5</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0214	WW 0215	WW 0216	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:05 น.	11:58 น.	11:51 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 406 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

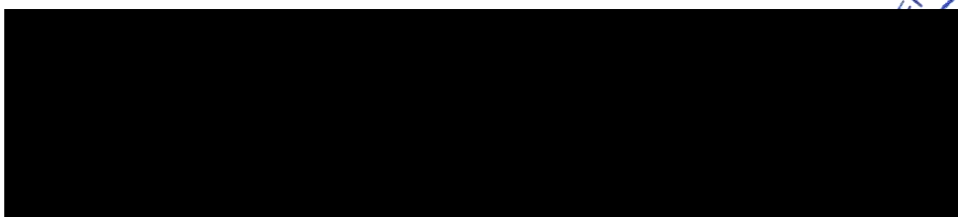

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/02/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-20/02/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 22/02/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0217	WW 0218	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:40 น.	11:42 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech



(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Manutruen Rongbairat)

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไกลน์ วงศ์สว่าง

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/03/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-24/03/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 24/03/2566

รหัสลูกค้า : JP-149-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.2	6.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	151	3.8	64	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	245	42	29	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	458	650	302	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<0.30	0.46	<0.30	<0.30	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	34	<2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	27	20	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>6</sup>	2.4 x 10 <sup>3</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9 x 10 <sup>4</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0399	WW 0400	WW 0401	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:17 น.	11:10 น.	10:57 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งที่แท้จริงก่อนหักค่าน้ำประปา คือ 530 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ



(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Thanutruenah Tongbang)

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/03/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-20/03/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 22/03/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0402	WW 0403	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:36 น.	10:37 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech



(This Signature Issued)

Analyst



(This Handwritten Signature)

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไกลน์ วงศ์สว่าง

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/04/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-25/04/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 26/04/2566

รหัสลูกค้า : JP-149-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.4	4.6	5.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	226	76	69	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	126	48	28	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	396	512	286	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<0.30	3.1	0.31	0.55	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	34	8.0	11	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	21	18	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.7 x 10 <sup>6</sup>	3.5 x 10 <sup>3</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9 x 10 <sup>5</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0602	WW 0603	WW 0604	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:03 น.	11:56 น.	10:46 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งที่แท้จริงก่อนหักค่าน้ำประปา คือ 528 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

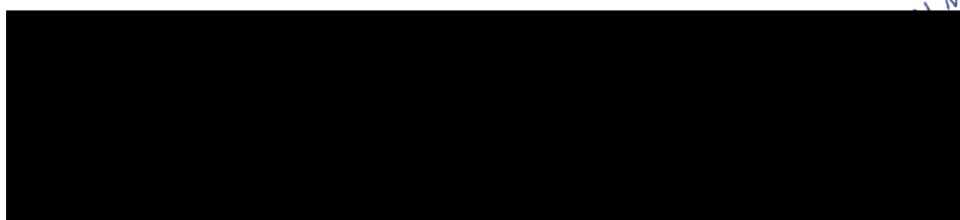

(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Manuduenan Tongbany)

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/04/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-11/04/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 20/04/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0605	WW 0606	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	10:37 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech



Analyst

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทวรินทร์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/05/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-19/05/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/05/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.1	5.5	6.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	235	98	100	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	352	39	34	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	400	506	304	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<0.30	1.9	0.64	<0.30	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	35	5.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	15	15	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.1 × 10 <sup>6</sup>	2.4 × 10 <sup>3</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.9 × 10 <sup>5</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0869	WW 0870	WW 0871	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:59 น.	10:53 น.	10:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งที่แท้จริงก่อนหักลบค่าน้ำประปา คือ 518 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ



Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



# บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/05/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-16/05/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 17/05/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0872	WW 0873	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	10:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech



Analyst

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/06/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-16/06/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/06/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.1	4.0	5.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	329	123	128	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	248	100	35	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	410	1,072	252	500*
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	<0.1	<2.5	<2.5	<2.5	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.2	<1.0	<1.0	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	32	7.0	5.7	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	16	26	-	35
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	9.2 x 10 <sup>6</sup>	5.4 x 10 <sup>3</sup>	-	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>6</sup>	-	-	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1104	WW 1105	WW 1106	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:42 น.	11:42 น.	11:33 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งที่แท้จริงก่อนหักกลับค่าน้ำประปา คือ 526 mg/L

St.1 = ถังแยกตะกอนที่ 2

St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง

St.3 = บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanuduenan Tongsaeng)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ วงศ์สว่าง  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/05/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-12/06/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 15/06/2566  
รหัสลูกค้า : JP-149-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
E. Coli <sup>2)</sup>	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa <sup>2)</sup>	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1107	WW 1108	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:15 น.	11:16 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY น.4/12