

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"คู่มือแนะนำการใช้อาคาร" ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้กับท่านเจ้าของห้องชุด รวมทั้งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการใช้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จัดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของร่วมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการใช้คู่มือเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการ

ชื่ออาคาร แอททินี เรสซิเดนซ์
ลักษณะโครงการ เป็นอาคารคอนโดมิเนียม เพื่อพักอาศัย จำนวน 40 ชั้น

- ชั้น 1 ห้องชุดเชิงพาณิชย์ 3 ชุด, ล็อบบี้ส่วนต้อนรับ, ระเบียงพักผ่อน, ทางเข้าอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ, ห้องประชุม, ตู้ไปรษณีย์สำหรับแต่ละห้องชุด
- ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น, ชั้น 2-6 ที่จอดรถสำหรับผู้พักอาศัย
- ชั้น 7 สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอบไอน้ำ(หญิงชาย), ห้องซาวน่า(หญิง/ชาย) และห้องสันทนาการ
- ชั้น 8-40 ส่วนพักอาศัย รวม 216 ชุด

จำนวนยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สระว่ายน้ำ
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องสันทนาการ
- ห้องอบไอน้ำ (หญิงชาย)
- ห้องซาวน่า (หญิงชาย)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
- ระบบ CCTV
- ระบบ Proximity Card สำหรับเข้าพื้นที่จอดรถ และระบบ Access Control Card สำหรับเข้าภายในอาคาร
- ลิฟต์โดยสาร 6 ชุด
- ลิฟต์รถเข็น 2 ชุด
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 และพื้นที่สันทนาการภายในอาคาร ชั้น 7

การจัดเก็บค่าใช้จ่าย

- ค่าส่วนกลาง 50 บาท ต่อตารางเมตร/เดือน
- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุด 30 บาท ต่อตารางเมตร/ปี
- ค่าน้ำประปา 20 บาท/ชุด จะส่งใบแจ้งหนี้ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
- ค่ารักษามิเตอร์ 60 บาท ต่อ 1 มิเตอร์/เดือน

คำจำกัดความ

อาคารชุด	หมายถึง	อาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 ชั้น 1 อาคารแอททินี เรสซิเดนซ์ ถนนวิภาวดี แสงสามพันิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง	ห้องชุด และทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของร่วมแต่ละราย ตามที่จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง	ส่วนต่าง ๆ ของอาคารชุดฯ ที่มีหรือชุดฯ ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดฯ และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ที่มีไว้เพื่อการใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม
พื้นที่ส่วนกลาง	หมายถึง	พื้นที่ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าของร่วม	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของอาคารชุดตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายจัดการอาคารชุด	หมายถึง	ตัวแทนบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการ	หมายถึง	บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุด และได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ	หมายถึง	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ บริหาร และจัดการโดย บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยการบริหารของฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะเป็นไปตามนโยบายและมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแลบำรุงรักษาอาคารชุดฯ ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ของอาคารชุดฯ และนอกจากงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแล้ว ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ยังมีหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งรวมถึงงานบริหาร และงานบริการทั่วไป โดยไม่รวมถึงการบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลให้กับเจ้าของห้องชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อควรปฏิบัติในการพักอาศัย

1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

เพื่อความสบายใจและยุติธรรมกับผู้พักอาศัยทุกท่าน เจ้าของห้องชุด (ทั้งที่เช่าอยู่อาศัยหรือยังไม่อยู่อาศัย) โปรดร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารส่วนกลางและเกิดจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเกิดจากการดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามพื้นที่ห้องชุด และควรต้องชดเชยกับรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น ค่าน้ำประปา ตามอัตราส่วนที่ใช้จ่ายซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคำนวณตามมิเตอร์ เพื่อเทียบกับตามกำหนดดังนี้

1.1 ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา และโทรศัพท์)

- ค่าไฟฟ้า : เจ้าของห้องชุดชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีการให้บ้านเลขที่หรือหักผ่านบัญชีธนาคาร (ขอแบบฟอร์มใบที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ)
- ค่าน้ำประปา : นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคำนวณและส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าน้ำประปาจากเจ้าของห้องชุดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนการใช้จริง โดยเรียกเก็บขั้นบันได 20 บาท
- ค่าโทรศัพท์สายตรง : เจ้าของห้องชุดชำระค่าบริการโดยตรงกับองค์การโทรศัพท์

1.2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เพื่อให้การบริหารงานทรัพย์สินส่วนกลางเป็นไปอย่างเรียบร้อย นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะส่งใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่ารักษามิเตอร์น้ำ และค่าประกันภัยอาคาร ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มติคณะกรรมการควบคุมการจัดการอาคารชุดฯ โดยจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด โปรดชำระไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ไม่มีชำระตามกำหนดถือว่าเป็นการชำระล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่ได้ทบทันต์ เจ้าของร่วมที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี

การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สามารถชำระด้วยเช็คธนาคาร โดยส่งจ่ายในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์" หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้โดยบัญชีไว้

- 3.14 ห้ามคนงานพักอาศัยค้างคืนในห้องชุดและภายในอาคาร
- 3.15 ให้คนงานใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังยกตัวเท่านั้น
- 3.16 ห้ามผู้รับเหมาคนงานดื่มสุรา สูบบุหรี่ นำสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด การพนัน เล่นกีฬา ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด
- 3.17 ห้ามผู้รับเหมาห้องชุดใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
- 3.18 ระหว่างปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดทางเดินร่วม บันได และลิ้นชัก และทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว หลังจากเสร็จการทำงานในแต่ละวัน
- 3.19 ต้องมีถังดับเพลิงพกพาพร้อมใช้งานขนาดความจุ 1.5 ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย 1 ถังต่อ 1 ห้องชุด
- 3.20 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้ ทางฝ่ายจัดการอาคารฯ ได้กำหนดบทลงโทษและการปรับไว้ดังนี้
 - 3.20.1 เตือนด้วยวาจา/ลายลักษณ์อักษร เมื่อกระทำผิดครั้งแรกไม่รุนแรงหรือกระทำผิดในครั้งแรก
 - 3.20.2 ปรับครั้งแรก 5,000 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคารหลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
 - 3.20.3 ปรับครั้งที่ 500 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ หลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
 - 3.20.4 ฝ่ายจัดการอาคารฯ อาจไม่อนุมัติให้เข้าทำงานในอาคาร หากมีการกระทำผิดในกรณีเดียวกันซ้ำอีก
 - 3.20.5 ในกรณีที่ผู้รับเหมาคนงานฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังหรือความรุนแรง ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 3.21 ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสิ่งสูญหายภายในห้องชุด
- 3.22 การขอคืนเงินประกันการตกแต่ง เมื่อได้มีการร่วมตรวจสอบปริมาณงานระหว่างเจ้าของห้องชุด ผู้รับเหมา และนิติบุคคลอาคารชุดฯ แล้วพบว่าจากข้อบกพร่องใด ๆ ต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ให้เจ้าของห้องชุดยื่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องชุด ขอคืนเงินประกันได้ โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนเงินประกัน (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ให้แก่เจ้าของห้องชุดภายในเวลา 30 วัน
- 3.23 ระเบียบการตกแต่งนั้นจะทำการกำหนดเป็นครั้งคราวหรือเพิ่มโดยฝ่ายจัดการอาคารฯ จะแจ้งต่อเจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมา

9

7. การใช้ลิฟต์โดยสาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จัดให้มีลิฟต์โดยสารพร้อมระบบเบรกภัยภายในลิฟต์ กรุณาอย่าใช้หวัดสุก อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ในกรณีที่ต้องการใช้ลิฟต์ กรุณาอย่าใช้ลิฟต์ที่มีน้ำหนักมากให้ติดต่อกับฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ

8. การวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

เพื่อความปลอดภัยในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ขอความร่วมมือ (ผู้พักอาศัย, ลูกจ้าง และแขกของนิติบุคคลฯ) ไม่วางสิ่งของหรือสิ่งอื่นใดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณทางเดิน ส่วนกลางหน้าห้องชุด บริเวณทางเดินร่วม บริเวณโถงลิฟต์ ทางเดินและบันไดหนีไฟ หรือบริเวณลานจอดรถยนต์ภายในอาคารชุด หากท่านพบสิ่งกีดขวางใด ๆ กรุณาแจ้งต่อฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ

9. การกำจัดขยะมูลฝอย

ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ดังนี้คือ

- 9.1 กรุณาอย่าปิดกั้นทางเดิน หรือขยะจากห้องชุดออกมาในบริเวณทางเดินห้องชุด หรือพื้นที่ส่วนกลาง
- 9.2 กรุณาอย่าทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง รวมทั้งเศษวัสดุเช่น โขลงในโถสุขภัณฑ์ อันอาจจะทำให้ท่ออุดตันได้
- 9.3 การทิ้งเศษอาหาร หรือขยะ กรุณาบรรจุในถุงพลาสติก
- 9.4 หากสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องทิ้งมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เช่น รถจักรยาน ขวดความจุมากกว่า 5 ลิตร หรือวัสดุอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้พนักงานรักษาความสะอาดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
- 9.5 พนักงานรักษาความสะอาดจะทำการเก็บขยะทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

10. จดแจ้งสัตว์เลี้ยง

"นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงของผู้อยู่อาศัยเข้ามาเลี้ยงภายในอาคารชุด"

4. การผ่านเข้า-ออก อาคารชุด

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของห้องชุดทุกท่าน โปรดช่วยกันปฏิบัติตามในการเข้า-ออกบริเวณอาคารดังนี้

- 4.1 ในการเข้า-ออก ภายในอาคารโดยรถยนต์ เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องใช้บัตรเข้า-ออก (Proximity Card) สำหรับรถยนต์ ที่ทางโครงการได้มอบให้ เพื่อใช้กับไม้กั้นรถทางเข้า-ออก สำหรับเจ้าของร่วมที่ไม่มีบัตรผ่าน เข้า-ออกสำหรับรถยนต์ หรือบุคคลภายนอก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าทางเข้า-ออก
- 4.2 การเข้าอาคารเจ้าของห้องชุดกรุณาใช้บัตรผ่านประตูอัตโนมัติ (Access Control Card) บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคาร, ภายในลิฟต์โดยสาร 6 ตัว กำหนดตามโซนของห้องชุด
- 4.3 หากบัตรสูญหายให้รีบแจ้งมายังฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ เพื่อทำการยกเลิกบัตรทันที
- 4.4 ผู้มาติดต่อเจ้าของห้องชุด แลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติดที่บัตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอนุญาตให้ผ่านเข้าอาคารชุดได้

5. ข้อควรปฏิบัติในการใช้บัตรผ่านเข้า-ออก

- 5.1 เจ้าของห้องชุดจะได้รับบัตรผ่านเข้า-ออกตามสิทธิที่ระบุในเอกสารชี้ขายห้องชุด เพื่อผ่านเข้าออกอาคารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากเจ้าของร่วมท่านใดทำบัตรหาย เจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินค่าทำบัตรใหม่
 - บัตรผ่านที่จอดรถ 2,500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
 - บัตรผ่านบุคคล 500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
- 5.2 การขอบัตรใหม่ ผู้ขอต้องยื่นเอกสารยืนยันการหายของบัตรเดิมเสียก่อน
- 5.3 บัตรผ่านเข้า-ออก จะออกให้แก่เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- 5.4 ในกรณีที่มีการขโมยบัตร เจ้าของห้องชุดเดิมต้องแจ้งคืนบัตรผู้พักอาศัย ที่รับผิดชอบดูแลและของสมาชิกในครอบครัว ให้แก่ผู้ถือห้องชุดรายใหม่ และแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนผู้ถือบัตร
- 5.5 ผู้ถือบัตรต้องส่งสำเนาเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

6. การขนย้ายสิ่งของเข้า-ออก อาคารชุดฯ

ผู้ที่มีเจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของเข้าภายในอาคารชุด กรุณากรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตนำสิ่งของเข้าภายในอาคารจากฝ่ายจัดการอาคารฯ ก่อนทุกครั้ง

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของออกจะต้องมีหนังสือ หรือแบบฟอร์มการนำสิ่งของออกที่มีลายเซ็นอนุญาตให้นำออกจากเจ้าของห้องชุดก่อนทุกครั้ง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะขออนุญาตให้นำสิ่งของออกจากอาคารชุดได้

10

11. การประกันภัย

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ทำประกันภัยประเภทการเสี่ยงภัยทรัพย์สินและประเภทการประกันภัยต่อบุคคลที่สามของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคาร โดยจะเรียกเก็บแยกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทุกท่าน เจ้าของห้องชุดควรทำประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องชุดของห้องท่านเอง และขอความร่วมมือองค์กรระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างชั้นจะส่งผลให้เบี่ยงเบนภัยเพิ่มขึ้น

12. การใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุด

เพื่อการรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้อย่างเหมาะสม นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต โปรดใช้ทรัพย์สินส่วนกลางด้วยความระมัดระวังเสมือนใช้ทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และขอความกรุณาปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

12.1 การใช้ห้องออกกำลังกาย

- ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดใช้อุปกรณ์ห้องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกตั้ง
- โปรดรักษาความสะอาดและใช้ห้องออกกำลังกายด้วยความสุภาพไม่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาบริเวณพื้นที่ห้องออกกำลังกาย
- ห้ามสูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกาย
- ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ห้องออกกำลังกายโดยไม่เป็นผู้ปกครองดูแล
- ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

12.2 การใช้ห้องอบไอน้ำ / ห้องซาวน่า


- ห้องอบไอน้ำเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดแจ้งขอการใช้งานกับฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ก่อนหน้า
- ห้ามบุคคลต่อไปนี้ใช้ห้องอบไอน้ำ
 - ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างพักฟื้น
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด รวมถึงโรคหัวใจ, ความดัน และหอบหืด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

11

12


- ห้องอบรมประสงค์เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 21.00 น.
- สำหรับการประชุมฉุกเฉิน หรือจัดเสีย ไม่นอญูดให้ใช้ใ้หนงหนการเมื่อง ยกเว้นได้ร่วมนอญูติจกนิตินคคตอวทรชชช ผู้ร่วมนอญูไม่วกน 40 หน

การสูบน้ำจากกระบบบำบัดน้ำเสีย

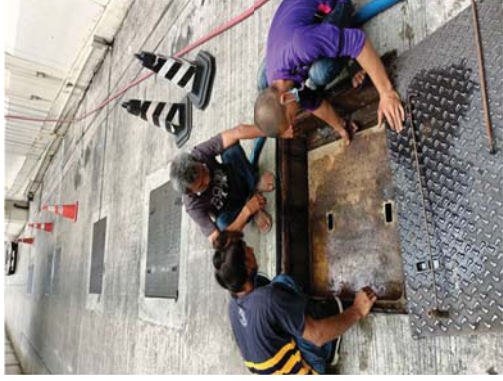

การดำเนินการส่วนต่างๆ ภายในโครงการ Athenee Residence

การตรวจสอบเส้นท่อประปา

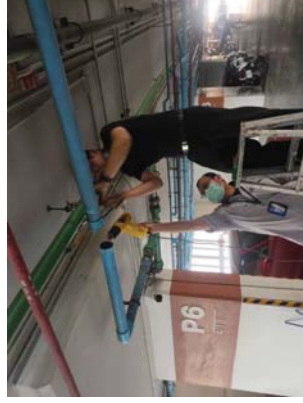

ตัวอย่างสถิติเคอร์เประถยนต์ / บัตรผ่านเข้าโครงการ




การล้างทำความสะอาดห้องพัสดุฝอย



การเก็บมูลฝอย



การซ้อมดับเพลิง

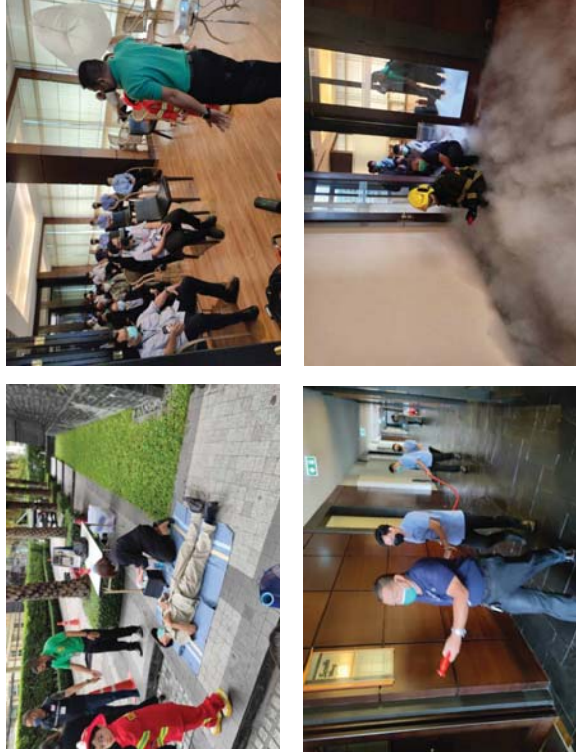

การเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การตรวจสอบป้องกันและเตือนอัคคีภัยในโครงการ



การซ่อมแซมส่วนงานต่างๆภายในโครงการ



การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ




การดูแลพื้นที่สีเขียว

การตัดใบไม้/เศษขยะออกจากท่อระบายน้ำ



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

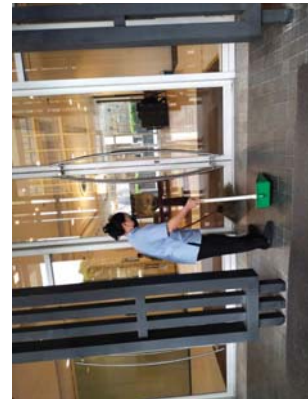

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M
รหัส : ATR-001-FL/230D00500290-EM/LT-0001 :
เลขที่ใบงาน : WO-005/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/01/2023

ชื่ออาคาร : ATR

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีเหตุผิดปกติ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ			
2	ตรวจเช็คความสะอาด			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย			

ตรวจสอบโดย : ทนายคุณ/ร.จำพูน ธีการณ 2566
* หมายเหตุ/สังเกต : 20 ก.ย. 2566 - 10.10.2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-005/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	9-1-66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
481	EL-L41-09	/		/		/		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
482	EL-L41-10	/		/		/		บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
483	EL-L42-01	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์ L1-L2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
484	EL-L42-02	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
485	EL-L42-03	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
486	EL-L42-04	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
487	EL-L42-05	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์ L7-L8	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
488	EL-L42-06	/		/		/		ห้องลิฟท์ 1 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
489	EL-L42-07	/		/		/		ห้องลิฟท์ 2 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
490	EL-L42-08	/		/		/		ห้องลิฟท์ 3 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
491	EL-L42-09	/		/		/		ห้องลิฟท์ 4 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
492	EL-L42-10	/		/		/		ห้องลิฟท์ 5 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
493	EL-L42-11	/		/		/		ห้องลิฟท์ 6 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
494	EL-L42-12	/		/		/		ห้องลิฟท์ 7 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
495	EL-L42-13	/		/		/		ห้องลิฟท์ 8 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
496	EL-L42-14	/		/		/		ห้องลิฟท์ 9 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
497	EL-L42-15	/		/		/		ห้องลิฟท์ 10 ชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
498	EL-L42-16	/		/		/		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%
499	EL-L42-17	/		/		/		บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 20%

หมายเหตุ

ลงชื่อ : 9.1.66 9.1.66 10.01.66

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		7-1-66 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
		ปกติ	บกพร่อง	ปกติ	บกพร่อง	ปกติ	บกพร่อง				
331	EL-L26-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
332	EL-L26-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
333	EL-L27-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
334	EL-L27-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
335	EL-L27-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3		767	
336	EL-L27-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
337	EL-L27-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
338	EL-L27-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
339	EL-L27-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
340	EL-L27-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
341	EL-L27-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
342	EL-L27-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
343	EL-L28-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
344	EL-L28-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
345	EL-L28-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
346	EL-L28-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
347	EL-L28-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		767	
348	EL-L28-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
349	EL-L28-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
350	EL-L28-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
351	EL-L28-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
352	EL-L28-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
353	EL-L29-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
354	EL-L29-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
355	EL-L29-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
356	EL-L29-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
357	EL-L29-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	ร
358	EL-L29-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
359	EL-L29-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
360	EL-L29-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 304	
หมายเหตุ											

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน	EM/L.T-M
รหัสเครื่องจักร	S&R ซิวลิ
เลขที่ใบงาน	PS230200001
วันที่ปฏิบัติงาน	11/02/2023
ชื่ออาคาร	AL LAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติของ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นามสกุล	2.ตาราง คำนวณ	3.วิธีหา ผลรวม	4.เหตุผลที่ ทอนให้แล้ว
----------------	---------------	----------------	------------------------

ชื่อมหาวิทยาลัย: ๒๕๖๓

ហេង ហួតធីន

การขอซื้อ Emergency บางส่วนใช้แทนไม่ได้

สาเหตุ เมื่อมองภาพตามค่าดูการใช้งาน

คำแนะนำ นำเสนอคณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ

การเข้าถึงรถฉุกเฉิน โทร.

บัญชีและการเงิน

☐ 1. ปฏิบัติการสหกรณ์

☒ 2.1) วัสดุมีสารละลายในตัวทำละลายที่ติดต่อกับอากาศ (CM)

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE อาคาร ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ หรืออุปกรณ์		วันที่ตรวจพบ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบปกติ		สภาพแบบปกติ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
481	EL-L41-09	/				/		บันไดST3	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
482	EL-L41-10	/				/		บันไดST4	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
483	EL-L42-01	/				/		ห้องเครื่องลิฟท์ L1-L2	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
484	EL-L42-02	/				/		ห้องเครื่องลิฟท์ L3	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
485	EL-L42-03	/				/		ห้องเครื่องลิฟท์ L4-L5	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
486	EL-L42-04	/				/		ห้องเครื่องลิฟท์ L6	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
487	EL-L42-05	/				/		ห้องเครื่องลิฟท์ L7-L8	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
488	EL-L42-06	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 1 ชั้นใต้	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
489	EL-L42-07	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 2 ชั้นใต้	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
490	EL-L42-08	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 2 ชั้นใต้	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
491	EL-L42-09	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
492	EL-L42-10	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
493	EL-L42-11	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3 ชั้นเหนือ	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
494	EL-L42-12	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3 ชั้นเหนือ	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
495	EL-L42-13	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3 ชั้นเหนือ	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
496	EL-L42-14	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3 ชั้นเหนือ	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
497	EL-L42-15	/				/		ห้องลิฟต์ชั้น 3 ชั้นเหนือ	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
498	EL-L42-16	/				/		บันไดST3	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60
499	EL-L42-17	/				/		บันไดST4	เมื่อตรวจสอบที่ 09/11/60

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พลังงานเพื่อชีวิต จำกัด

FBM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยราชการ ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจพบ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบบดรอว์		สภาพแบบดรอว์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
451	EL-L38-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
452	EL-L38-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
453	EL-39-01	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
454	EL-39-02	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
455	EL-39-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
456	EL-39-04	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
457	EL-39-05	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
458	EL-39-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
459	EL-39-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
460	EL-39-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
461	EL-39-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
462	EL-39-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
463	EL-L40-01	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
464	EL-L40-02	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
465	EL-L40-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
466	EL-L40-04	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
467	EL-L40-05	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
468	EL-L40-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
469	EL-L40-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
470	EL-L40-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
471	EL-L40-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
472	EL-L40-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
473	EL-L41-01	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
474	EL-L41-02	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
475	EL-L41-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
476	EL-L41-04	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
477	EL-L41-05	/	/	/	/	/	/	ทางขึ้นชั้นบนทางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
478	EL-L41-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
479	EL-L41-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
480	EL-L41-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ERM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจพบ	
ATHENEE RESIDENCE		ATHENEE RESIDENCE							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบลอย		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
421	EL-L35-09	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
422	EL-L35-10	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
423	EL-L36-01	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
424	EL-L36-02	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
425	EL-L36-03	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
426	EL-L36-04	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
427	EL-L36-05	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
428	EL-L36-06	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
429	EL-L36-07	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
430	EL-L36-08	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
431	EL-L36-09	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
432	EL-L36-10	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
433	EL-L37-01	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
434	EL-L37-02	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
435	EL-L37-03	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
436	EL-L37-04	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
437	EL-L37-05	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
438	EL-L37-06	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
439	EL-L37-07	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
440	EL-L37-08	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
441	EL-L37-09	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
442	EL-L37-10	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
443	EL-L38-01	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
444	EL-L38-02	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
445	EL-L38-03	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
446	EL-L38-04	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
447	EL-L38-05	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
448	EL-L38-06	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
449	EL-L38-07	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25
450	EL-L38-08	/	/	/	/	ปกติ	ปกติ	เปลี่ยนแบตเตอรี่	08/08/25

เป็นชาวสวนโดย เมินันท์ พลัส พริตทเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ส่งอุปกรณ์	
อาคาร		ATHENE RESIDENCE		(Emergency Light)				EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
241	EL-L17-09							บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
242	EL-L17-10							บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
243	EL-L18-01							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
244	EL-L18-02							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
245	EL-L18-03							หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
246	EL-L18-04							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	
247	EL-L18-05							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
248	EL-L18-06							หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
249	EL-L19-07							บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
250	EL-L18-08							บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
251	EL-L18-09							บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
252	EL-L18-10							บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
253	EL-L19-01							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
254	EL-L19-02							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
255	EL-L19-03							หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
256	EL-L19-04							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
257	EL-L19-05							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
258	EL-L19-06							หน้าลิฟท์.6	
259	EL-L19-07							บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
260	EL-L19-08							บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
261	EL-L19-09							บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
262	EL-L19-10							บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
263	EL-L20-01							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
264	EL-L20-02							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
265	EL-L20-03							หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
266	EL-L20-04							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
267	EL-L20-05							ทางเดินชั้นบนทางขึ้นบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
268	EL-L20-06							หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
269	EL-L20-07							บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
270	EL-L20-08							บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04

หมายเหตุ

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ก ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ จุดอุปกรณ์		วันที่ตรวจพบ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉายแบบเคลื่อนที่		สแกนแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EL-L11-09	/		/		/		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
182	EL-L11-10	/		/		/		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
183	EL-L12-01	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
184	EL-L12-02	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
185	EL-L12-03	/		/		/		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
186	EL-L12-04	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
187	EL-L12-05	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
188	EL-L12-06	/		/		/		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
189	EL-L12-07	/		/		/		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
190	EL-L12-08	/		/		/		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
191	EL-L12-09	/		/		/		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
192	EL-L12-10	/		/		/		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
193	EL-L13-01	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
194	EL-L13-02	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
195	EL-L13-03	/		/		/		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
196	EL-L13-04	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
197	EL-L13-105	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
198	EL-L13-06	/		/		/		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
199	EL-L13-07	/		/		/		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
200	EL-L13-08	/		/		/		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
201	EL-L13-09	/		/		/		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
202	EL-L13-10	/		/		/		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
203	EL-L14-01	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
204	EL-L14-02	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
205	EL-L14-03	/		/		/		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
206	EL-L14-04	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
207	EL-L14-05	/		/		/		ทางเดินชั้นบนทางเข้าเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
208	EL-L14-06	/		/		/		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
209	EL-L14-07	/		/		/		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
210	EL-L14-08	/		/		/		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04
หมายเหตุ									

FRM-PMR-070 Rev.00f 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร	ATHENE RESIDENCE	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-B1-20							บันได ST 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
32	EL-B1-21							ห้องสุขา	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
33	EL-4-1-01							ห้อง AHU ฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
34	EL-4-1-02							หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
35	EL-4-1-03							หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
36	EL-4-1-04							ห้อง AHU ฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
37	EL-4-1-05							ห้องช่าง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
38	EL-4-1-06							Control Room	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
39	EL-4-1-07							ห้องเก็บเครื่องใช้ต่าง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
40	EL-4-1-08							ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
41	EL-4-1-09							ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
42	EL-4-1-010							ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
43	EL-4-1-11							บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
44	EL-4-1-12							บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
45	EL-4-1-13							บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
46	EL-4-1-14							บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
47	EL-4-1-15							บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
48	EL-4-1-16							บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
49	EL-4-2-01							หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
50	EL-4-2-02							หน้าลิฟท์ L4 L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
51	EL-4-2-03							หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
52	EL-4-2-04							ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
53	EL-4-2-05							ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
54	EL-4-2-06							ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
55	EL-4-2-07							ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
56	EL-4-2-08							ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
57	EL-4-2-09							บันได ST 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
58	EL-4-2-10							บันได ST 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
59	EL-4-2-11							บันได ST 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
60	EL-4-2-12							บันได ST 4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ: [Redacted]

ลงชื่อ: 11/12/06 19/12/06 13/01/06

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร	ATHENE RESIDENCE	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B2-01							ห้องบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
2	EL-B2-02							ห้องบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
3	EL-B2-03							ลานจอดรถ B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
4	EL-B2-04							ลานจอดรถ B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
5	EL-B2-05							ลานจอดรถ B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
6	EL-B2-06							ลานจอดรถ ชั้น B2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
7	EL-B2-07							ลานจอดรถ ชั้น B2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
8	EL-B2-08							ห้อง Exhaust Fan ฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
9	EL-B2-09							ห้อง Exhaust Fan ฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
10	EL-B2-010							บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
11	EL-B2-011							บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
12	EL-B1-01							บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
13	EL-B1-02							หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
14	EL-B1-03							หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
15	EL-B1-04							หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
16	EL-B1-05							หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
17	EL-B1-06							ห้อง CW ฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
18	EL-B1-07							ห้อง CW ฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
19	EL-B1-08							ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
20	EL-B1-09							ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
21	EL-B1-10							ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
22	EL-B1-11							ลานจอดรถ ชั้น B1 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
23	EL-B1-12							ลานจอดรถ ชั้น B1 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
24	EL-B1-13							ห้องเก็บของ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
25	EL-B1-14							ห้องเก็บของ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
26	EL-B1-015							บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
27	EL-B1-16							บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
28	EL-B1-17							บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
29	EL-B1-18							บันได ST 4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
30	EL-B1-19							บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ: [Redacted]

ลงชื่อ: 11/12/06 13/12/06 13/01/06

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานเขต LT - 1 ชั้น

รหัสงาน	EMR-TAM
รหัสเครื่องจักร	EMR-ชุด
เลขที่ใบงาน	PM2000005
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2023
ชื่อช่าง	ALLARA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	น	ย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสว่าง	✓			
3	ตรวจเช็คความทนทาน	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. นาย [Redacted] 2. นาย [Redacted] 3. นาย [Redacted] 4. นาย [Redacted]

ชื่อช่าง

นาย [Redacted]

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค Emergency Light ทุกตัวตามใบงาน

ช่าง

ช่าง

ช่าง

ช่าง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ไม่ปฏิบัติงานในวัน

☒ ปฏิบัติงานในวัน

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร	ATHENE RESIDENCE	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
481	EL-L41-09							บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
482	EL-L41-10							บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
483	EL-L42-01							ห้องเก็บของ L1-L2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
484	EL-L42-02							ห้องเก็บของ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
485	EL-L42-03							ห้องเก็บของ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
486	EL-L42-04							ห้องเก็บของ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
487	EL-L42-05							ห้องเก็บของ L7-L8	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
488	EL-L42-06							ห้องเก็บของ L9	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
489	EL-L42-07							ห้องเก็บของ L10	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
490	EL-L42-08							ห้องเก็บของ L11	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
491	EL-L42-09							ห้องเก็บของ L12	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
492	EL-L42-10							ห้องเก็บของ L13	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
493	EL-L42-11							ห้องเก็บของ L14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
494	EL-L42-12							ห้องเก็บของ L15	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
495	EL-L42-13							ห้องเก็บของ L16	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
496	EL-L42-14							ห้องเก็บของ L17	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
497	EL-L42-15							ห้องเก็บของ L18	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
498	EL-L42-16							บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔
499	EL-L42-17							บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ: [Redacted]

ลงชื่อ: 11/12/06 13/12/06 13/01/06

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		11/12/66... EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
451	EL-L38-09	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
452	EL-L38-10	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
453	EL-39-01	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
454	EL-39-02	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
455	EL-39-03	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
456	EL-39-04	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
457	EL-39-05	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ			
458	EL-39-06	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
459	EL-39-07	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
460	EL-39-08	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
461	EL-39-09	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
462	EL-39-10	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
463	EL-L40-01	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
464	EL-L40-02	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
465	EL-L40-03	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
466	EL-L40-04	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
467	EL-L40-05	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
468	EL-L40-06	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
469	EL-L40-07	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
470	EL-L40-08	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
471	EL-L40-09	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
472	EL-L40-10	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
473	EL-L41-01	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
474	EL-L41-02	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
475	EL-L41-03	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
476	EL-L41-04	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
477	EL-L41-05	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
478	EL-L41-06	☒	☒	☒	☒	☒	☒	หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
479	EL-L41-07	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
480	EL-L41-08	☒	☒	☒	☒	☒	☒	บัสโสต2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 05/04		
หมายเหตุ											
</											

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

เป็นชาวสวนผลไม้ เป็นนัก ขุดดิน ขุดทองขุดเงินที่ จำรัส

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท ทรอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev. 00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		11/3/66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EL-L4-11	☒		☒		☒		บันไดST3	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
92	EL-L4-12	☒		☒		☒		บันไดST4	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
93	EL-L4-13	☒		☒		☒		บันไดST5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
94	EL-L4-14	☒		☒		☒		บันไดST6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
95	EL-L5-01	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.3	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
96	EL-L5-02	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.4-5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
97	EL-L5-03	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.6		
98	EL-L5-04	☒		☒		☒		ห้องAHU.CDU	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
99	EL-L5-05	☒		☒		☒		ห้องAHU.CDU	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
100	EL-L5-06	☒		☒		☒		ห้องAHU.CDU	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
101	EL-L5-07	☒		☒		☒		ลานจอดรถ5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
102	EL-L5-08	☒		☒		☒		ลานจอดรถ5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
103	EL-L5-09	☒		☒		☒		ลานจอดรถ5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
104	EL-L5-10	☒		☒		☒		ลานจอดรถ5A	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
105	EL-L5-011	☒		☒		☒		ลานจอดรถ5A	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
106	EL-L5-12	☒		☒		☒		บันไดST1	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
107	EL-L5-13	☒		☒		☒		บันไดST2	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
108	EL-L5-14	☒		☒		☒		บันไดST3	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
109	EL-L5-15	☒		☒		☒		บันไดST4	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
110	EL-L5-16	☒		☒		☒		บันไดST5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
111	EL-L5-17	☒		☒		☒		บันไดST6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
112	EL-L6-01	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.3	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
113	EL-L6-02	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.4-5	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
114	EL-L6-03	☒		☒		☒		หน้าลิฟท์.6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
115	EL-L6-04	☒		☒		☒		ลานจอดรถ6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
116	EL-L6-05	☒		☒		☒		ลานจอดรถ6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
117	EL-L6-06	☒		☒		☒		ลานจอดรถ6	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
118	EL-L6-07	☒		☒		☒		ลานจอดรถ6A	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
119	EL-L6-08	☒		☒		☒		ลานจอดรถ6A	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
120	EL-L6-09	☒		☒		☒		บันไดST1	เมื่อตรวจสอบแล้ว	
หมายเหตุ										

ATHENS RESIDENCE		โครงการฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	6-4-66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบปกติ		สภาพแบบปกติ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
EL-B2-01		/		/		/		ห้องเก็บน้ำ	
EL-B2-02		/		/		/		ห้องเก็บน้ำ	
EL-B2-03		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-04		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-05		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-06		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-07		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-08		/		/		/		ห้อง Exhaust Fan ทรานซิส	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-09		/		/		/		ห้อง Exhaust Fan ทรานซิส	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-010		/		/		/		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B2-011		/		/		/		บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-01		/		/		/		โคมไฟในห้องเก็บน้ำส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-02		/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-03		/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-04		/		/		/		ลานดิน ลก ทรานซิส	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-05		/		/		/		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-06		/		/		/		ห้อง CW ทรานซิส	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-07		/		/		/		ห้อง CW ทรานซิส	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-08		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-09		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-10		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-11		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B1 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-12		/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น B1 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-13		/		/		/		ห้องเก็บน้ำส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-14		/		/		/		ห้องเก็บน้ำส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-015		/		/		/		บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-16		/		/		/		บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-17		/		/		/		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-18		/		/		/		บันได ST 4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
EL-B1-19		/		/		/		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054

แก้ไข บัณฑิต พลัด พลัดพลัดที่ 1

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

PLUS

บัณฑิต พลัด พลัดพลัดที่ 1

รหัสอาคาร	EMR 1A1
รหัสอาคาร	EMR 1A1
เลขที่ใบอนุญาต	PM23080005
วันที่อนุมัติ	06/04/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 (EL) COMMON AREA ALL โถงบันได โถงบันได ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
	Emergency Light			
1	ตรวจสอบอาคาร	✓		
2	ตรวจสอบอาคาร	✓		
3	ตรวจสอบอาคาร	✓		

วันที่ตรวจพบปัญหา

1. ตรวจพบปัญหา 2. ตรวจพบปัญหา 3. ตรวจพบปัญหา 4. ตรวจพบปัญหา

ผู้ตรวจพบปัญหา

ตรวจพบปัญหา

หมายเหตุ

ตรวจพบปัญหา อาคาร 1 (EL) | COMMON AREA ALL | โถงบันได | โถงบันได | ALL AREA

ตรวจพบปัญหา อาคาร 1 (EL) | COMMON AREA ALL | โถงบันได | โถงบันได | ALL AREA

บันได ST1

บันได ST2

บันได ST3

บันได ST 4

วันที่ตรวจพบปัญหา

✓ 1. ตรวจพบปัญหา

□ 2. ตรวจพบปัญหา

ATHENS RESIDENCE		โครงการฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	6-4-66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบปกติ		สภาพแบบปกติ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-B1-20	/		/		/		บันได ST 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
32	EL-B1-21	/		/		/		ห้องเก็บน้ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
33	EL-L1-01	/		/		/		ห้อง AHU ชั้น 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
34	EL-L1-02	/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
35	EL-L1-03	/		/		/		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
36	EL-L1-04	/		/		/		ห้อง AHU ชั้น 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
37	EL-L1-05	/		/		/		ห้องเก็บน้ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
38	EL-L1-06	/		/		/		Control Room	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
39	EL-L1-07	/		/		/		ห้องเก็บน้ำชั้น 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
40	EL-L1-08	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
41	EL-L1-09	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
42	EL-L1-010	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
43	EL-L1-11	/		/		/		บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
44	EL-L1-12	/		/		/		บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
45	EL-L1-13	/		/		/		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
46	EL-L1-14	/		/		/		บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
47	EL-L1-15	/		/		/		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
48	EL-L1-16	/		/		/		บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
49	EL-L2-01	/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
50	EL-L2-02	/		/		/		หน้าลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
51	EL-L2-03	/		/		/		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
52	EL-L2-04	/		/		/		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
53	EL-L2-05	/		/		/		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
54	EL-L2-06	/		/		/		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
55	EL-L2-07	/		/		/		ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
56	EL-L2-08	/		/		/		ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
57	EL-L2-09	/		/		/		บันได ST 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
58	EL-L2-10	/		/		/		บันได ST 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
59	EL-L2-11	/		/		/		บันได ST 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
60	EL-L2-12	/		/		/		บันได ST 4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054

แก้ไข บัณฑิต พลัด พลัดพลัดที่ 1

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

ATHENS RESIDENCE		โครงการฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	6-4-66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบปกติ		สภาพแบบปกติ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EL-L2-13	/		/		/		บันได ST 5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
62	EL-L2-14	/		/		/		บันได ST 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
63	EL-L3-01	/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
64	EL-L3-02	/		/		/		หน้าลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
65	EL-L3-03	/		/		/		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
66	EL-L3-04	/		/		/		หน้าลิฟท์ Generator	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
67	EL-L3-05	/		/		/		ห้อง MDB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
68	EL-L3-06	/		/		/		ห้อง MDB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
69	EL-L3-07	/		/		/		ห้อง CDU	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
70	EL-L3-08	/		/		/		ลานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
71	EL-L3-09	/		/		/		ลานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
72	EL-L3-10	/		/		/		ลานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
73	EL-L3-11	/		/		/		ลานจอดรถ 3A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
74	EL-L3-12	/		/		/		ลานจอดรถ 3A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
75	EL-L3-13	/		/		/		บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
76	EL-L3-14	/		/		/		บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
77	EL-L3-15	/		/		/		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
78	EL-L3-16	/		/		/		บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
79	EL-L3-17	/		/		/		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
80	EL-L3-18	/		/		/		บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
81	EL-L4-01	/		/		/		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
82	EL-L4-02	/		/		/		หน้าลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
83	EL-L4-03	/		/		/		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
84	EL-L4-04	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
85	EL-L4-05	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
86	EL-L4-06	/		/		/		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
87	EL-L4-07	/		/		/		ลานจอดรถ A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
88	EL-L4-08	/		/		/		ลานจอดรถ A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
89	EL-L4-09	/		/		/		บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054
90	EL-L4-10	/		/		/		บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 054

แก้ไข บัณฑิต พลัด พลัดพลัดที่ 1

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENESE RESIDENCE ATHENESE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		6-4-66..... EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ติดตั้ง				หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
91	EL-L4-11							บันไดST3				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
92	EL-L4-12							บันไดST4				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
93	EL-L4-13							บันไดST5				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
94	EL-L4-14							บันไดST6				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
95	EL-L5-01							หน้าลิฟต์.3				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
96	EL-L5-02							หน้าลิฟต์.4-5				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
97	EL-L5-03							หน้าลิฟต์.6				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
98	EL-L5-04							ห้องAMU CDU				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
99	EL-L5-05							ห้องAMU CDU				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
100	EL-L5-06							ห้องAMU CDU				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
101	EL-L5-07							สามขบวน05				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
102	EL-L5-08							สามขบวน05				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
103	EL-L5-09							สามขบวน05				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
104	EL-L5-10							สามขบวน05A				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
105	EL-L5-011							สามขบวน05A				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
106	EL-L5-12							บันไดST1				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
107	EL-L5-13							บันไดST2				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
108	EL-L5-14							บันไดST3				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
109	EL-L5-15							บันไดST4				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
110	EL-L5-16							บันไดST5				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
111	EL-L5-17							บันไดST6				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
112	EL-L6-01							หน้าลิฟต์.3				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
113	EL-L6-02							หน้าลิฟต์.4-5				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
114	EL-L6-03							หน้าลิฟต์.6				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
115	EL-L6-04							สามขบวน06				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
116	EL-L6-05							สามขบวน06				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
117	EL-L6-06							สามขบวน06				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
118	EL-L6-07							สามขบวน06A				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
119	EL-L6-08							สามขบวน06A				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
120	EL-L6-09							บันไดST1				เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๑๔	
หมายเหตุ													

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		5-9-68 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
211	EL-L14-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
212	EL-L14-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
213	EL-L15-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
214	EL-L15-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
215	EL-L15-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
216	EL-L15-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
217	EL-L15-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
218	EL-L15-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
219	EL-L15-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
220	EL-L15-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		}
221	EL-L15-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
222	EL-L15-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
223	EL-L16-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
224	EL-L16-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
225	EL-L16-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
226	EL-L16-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
227	EL-L16-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
228	EL-L16-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
229	EL-L16-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
230	EL-L16-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
231	EL-L16-09	/	/	/	/	/	/	บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
232	EL-L16-10	/	/	/	/	/	/	บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
233	EL-L17-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
234	EL-L17-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
235	EL-L17-03	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
236	EL-L17-04	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
237	EL-L17-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
238	EL-L17-06	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
239	EL-L17-07	/	/	/	/	/	/	บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
240	EL-L17-08	/	/	/	/	/	/	บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๐๔		
หมายเหตุ											

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

ATHENE RESIDENCE
หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 6-4-66
รหัสอุปกรณ์ EL
ตารางแสดงผลการตรวจสอบ:
451 EL-L38-09
452 EL-L38-10
453 EL-39-01
454 EL-39-02
455 EL-39-03
456 EL-39-04
457 EL-39-05
458 EL-39-06
459 EL-39-07
460 EL-39-08
461 EL-39-09
462 EL-39-10
463 EL-L40-01
464 EL-L40-02
465 EL-L40-03
466 EL-L40-04
467 EL-L40-05
468 EL-L40-06
469 EL-L40-07
470 EL-L40-08
471 EL-L40-09
472 EL-L40-10
473 EL-L41-01
474 EL-L41-02
475 EL-L41-03
476 EL-L41-04
477 EL-L41-05
478 EL-L41-06
479 EL-L41-07
480 EL-L41-08

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

ATHENE RESIDENCE
หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 6-4-66
รหัสอุปกรณ์ EL
ตารางแสดงผลการตรวจสอบ:
481 EL-L41-09
482 EL-L41-10
483 EL-L42-01
484 EL-L42-02
485 EL-L42-03
486 EL-L42-04
487 EL-L42-05
488 EL-L42-06
489 EL-L42-07
490 EL-L42-08
491 EL-L42-09
492 EL-L42-10
493 EL-L42-11
494 EL-L42-12
495 EL-L42-13
496 EL-L42-14
497 EL-L42-15
498 EL-L42-16
499 EL-L42-17

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

ATHENE RESIDENCE

บริษัท พริตตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ L1 - 1 ชั้น

ข้อมูลทั่วไป:
รหัสงาน: EMATM
รหัสเครื่องจักร: EMR ชุด
เลขประจำตัว: PM2000000
วันที่ติดตั้ง: 14/05/2023
ชื่ออาคาร: อาคาร (เฉพาะพื้นที่) | FL | COMMON AREA ALL | ไม่อยู่ | ไม่อยู่ | ALAREA

Table with 4 columns: ลำดับ, รายการ, ผลการตรวจเช็ค, หมายเหตุ. Rows include Emergency Light and specific unit checks.

วันที่ตรวจสอบ: 14/5/66

1.ตรวจ จุด: 2.จุด: 3.จุด: 4.จุด:

ผู้ตรวจสอบ:

ชื่อ: ฐาน

หมายเหตุ:

หมายเหตุ: ตรวจพบไฟฉุกเฉิน Emergency light ไม่ทำงาน จำนวน 2566

หมายเหตุ: ตรวจพบไฟฉุกเฉิน Emergency light ไม่ทำงาน จำนวน 2566

หมายเหตุ: ไฟฉุกเฉินตามแผนผังอาคารอยู่ใต้โต๊ะ

หมายเหตุ: ไฟฉุกเฉินตามแผนผังอาคารอยู่ใต้โต๊ะ

วันที่ตรวจสอบ:

1.ผู้ปฏิบัติงาน: 2.ผู้ปฏิบัติงาน:

2.ผู้ปฏิบัติงาน: 3.ผู้ปฏิบัติงาน:

ATHENE RESIDENCE
หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 19/5/66
รหัสอุปกรณ์ EL
ตารางแสดงผลการตรวจสอบ:
1 EL-B2-01
2 EL-B2-02
3 EL-B2-03
4 EL-B2-04
5 EL-B2-05
6 EL-B2-06
7 EL-B2-07
8 EL-B2-08
9 EL-B2-09
10 EL-B2-010
11 EL-B2-011
12 EL-B1-01
13 EL-B1-02
14 EL-B1-03
15 EL-B1-04
16 EL-B1-05
17 EL-B1-06
18 EL-B1-07
19 EL-B1-08
20 EL-B1-09
21 EL-B1-10
22 EL-B1-11
23 EL-B1-12
24 EL-B1-13
25 EL-B1-14
26 EL-B1-015
27 EL-B1-16
28 EL-B1-17
29 EL-B1-18
30 EL-B1-19

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

วิจารณ์โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev. 501-15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

EDM 040 070 B—001 15 4—0000

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020WO-010/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์		FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคซี		สภาพแบบเคซี		ผลการตรวจรอบ		สถานะที่ติดตั้ง	หมายเหตุ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	EX-02-01	✓						บันไดหนีไฟST5				
2	EX-02-02							บันไดหนีไฟST6	ม.จ.จ.ก.ก.			
3	EX-02-03							บันไดหนีไฟST6	✓			
4	EX-B1-01							ทางเดินส่วนกลางบันได	✓			
5	EX-B1-02							ทางเดินส่วนกลางบันได	✓			
6	EX-B1-03							บันไดหนีไฟST1	✓			
7	EX-B1-04							บันไดหนีไฟST2	✓			
8	EX-B1-05							ทางเดินส่วนกลางบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
9	EX-B1-06							ทางเดินส่วนกลางบันได	ม.จ.จ.ก.ก.			
10	EX-B1-07							ทางเดินส่วนกลางบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
11	EX-B1-08							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
12	EX-B1-09							ทางเดินส่วนกลางบันได	ม.จ.จ.ก.ก.			
13	EX-B1-10							บันไดหนีไฟST4	✓			
14	EX-B1-11							บันไดหนีไฟST5	✓			
15	EX-B1-12							บันไดหนีไฟST6	✓			
16	EX-B1-13							บันไดหนีไฟST6	✓			
17	EX-01-01							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
18	EX-01-02							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
19	EX-01-03							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
20	EX-01-04							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
21	EX-01-05							บันไดหนีไฟST5	ม.จ.จ.ก.ก.			
22	EX-01-06							บันไดหนีไฟST6	✓			
23	EX-01-07							บันไดหนีไฟST6	✓			
24	EX-01-08							ประตูหนีไฟบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
25	EX-01-09							ทางเดินส่วนกลางบันได	ม.จ.จ.ก.ก.			
26	EX-01-10							ทางเดินส่วนกลางบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
27	EX-01-11							ประตูหนีไฟบันได	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
หมายเหตุ												

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ERM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยโดย มหาวิทยาลัย พอลัส เทย์เลอร์เพื่อ จำกัด

หน่วยตรวจสอบอาคาร		ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-32-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน					
2	EX-32-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน					
3	EX-32-03	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST1					
4	EX-32-04	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST2	ไม่ติด				
5	EX-32-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
6	EX-32-06	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
7	EX-32-07	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
8	EX-32-08	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
9	EX-33-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
10	EX-33-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
11	EX-33-03	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/83				
12	EX-33-04	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST2	ไม่ติด				
13	EX-33-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
14	EX-33-06	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
15	EX-33-07	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
16	EX-33-08	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
17	EX-34-01	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/83				
18	EX-34-02	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน					
19	EX-34-03	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/83				
20	EX-34-04	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/83				
21	EX-34-05	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
22	EX-34-06	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
23	EX-34-07	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
24	EX-34-08	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6/65				
หมายเหตุ													
</													

รหัสงาน	EW1, T-M
รหัสเครื่องจักร	EXT ทุติย
เลขที่ใบงาน	PM230200008
วันที่ปฏิบัติงาน	15/02/2023
ชื่ออาคาร	ALLAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	Emergency Light				
1	ตรวจไฟฉุกเฉิน	✓			
2	ตรวจไฟควบคุมอาคาร	✓			
3	ตรวจไฟควบคุมลิฟต์	✓			

บทที่ ๑๖ การจัดการทรัพยากรบุคคล

1.การรู้คุณค่า	2.พฤติกรรม ขอบข่ายงาน	3.นิเทศ ควบคุม	4.อุปทาน งบประมาณ
----------------	-----------------------	----------------	-------------------

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្ថាប័ន

.....

ภาคเหนือ ตราวงศมโหรี ext ปะจ๋ามคิฮมมการัน

ตารางที่ ๑ ตารางของปัจจัยใน ๑๕ บทสำหรับบทที่ ๑๕

จำนวน ๒

การแก้ปัญหา ตรวจสอบโปรแกรมไฟ exit ส่วนที่บ่งชี้คือต้องเปลี่ยนในท่อนี่หนึ่งจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการดูแลผู้พิการ

ប្រតិទិនសម្រាប់ប្រើប្រាស់

☒ 1. ប្រើវិធានសុវត្ថិភាព។

☐ 2. ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่น (CMO)

หน่วยราชการ ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ จริงสุภภรณ์	18/7/66 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสหนีไฟ	ไฟสว่างแบบกดหัว ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผลการเช็ค	หมายเหตุ
1	EX-B2-01					ปกติหนีไฟS15	} ปกติ
2	EX-B2-02					ปกติหนีไฟS16	
3	EX-B2-03					ปกติหนีไฟS16	
4	EX-B1-01					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	
5	EX-B1-02					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	
6	EX-B1-03					ปกติหนีไฟS11	} ปกติ
7	EX-B1-04					ปกติหนีไฟS12	
8	EX-B1-05					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	} ปกติ
9	EX-B1-06					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	
10	EX-B1-07					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	} ปกติ
11	EX-B1-08					ปกติหนีไฟS13	
12	EX-B1-09					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	} ปกติ
13	EX-B1-10					ปกติหนีไฟS14	
14	EX-B1-11					ปกติหนีไฟS15	} ปกติ
15	EX-B1-12					ปกติหนีไฟS16	
16	EX-B1-13					ปกติหนีไฟS16	} ปกติ
17	EX-01-01					ปกติหนีไฟS11	
18	EX-01-02					ปกติหนีไฟS12	} ปกติ
19	EX-01-03					ปกติหนีไฟS13	
20	EX-01-04					ปกติหนีไฟS14	} ปกติ
21	EX-01-05					ปกติหนีไฟS15	
22	EX-01-06					ปกติหนีไฟS16	} ปกติ
23	EX-01-07					ปกติหนีไฟS16	
24	EX-01-08					ประตูฉุกเฉินขึ้นใต้	} ปกติ
25	EX-01-09					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	
26	EX-01-10					ทางเดินส่วนกลางขึ้นใต้	} ปกติ
27	EX-01-11					ประตูฉุกเฉินขึ้นใต้	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจ FE		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โพรงจากระเบียง		สภาพแปลนเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	EX-02-01	/		/		/		บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
2	EX-02-02	/		/		/		บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
3	EX-02-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
4	EX-02-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2				
5	EX-02-05	/		/		/		บันไดหนีไฟST3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
6	EX-02-06	/		/		/		บันไดหนีไฟST3		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
7	EX-02-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
8	EX-02-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST5		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
9	EX-02-09	/		/		/		บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
10	EX-02-10	/		/		/		บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
11	EX-02-11	/		/		/		บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
12	EX-03-01		/		/		/	บันไดหนีไฟST1		} 10/3/2565		
13	EX-03-02		/		/		/	บันไดหนีไฟST1				
14	EX-03-03		/		/		/	บันไดหนีไฟST2				
15	EX-03-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
16	EX-03-05	/		/		/		บันไดหนีไฟST3		} 10/3/2565		
17	EX-03-06	/		/		/		บันไดหนีไฟST3				
18	EX-03-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST4				
19	EX-03-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4		10/3/2565		
20	EX-03-09	/		/		/		บันไดหนีไฟST5		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
21	EX-03-10	/		/		/		บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
22	EX-03-11	/		/		/		บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
23	EX-03-12	/		/		/		บันได MDO		10/3/2565		
รวมทั้งหมด												

บริหารงานโดย บริษัท พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

[illegible]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคซี		สภาพแบบเคซี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-06-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1			
2	EX-06-02		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟST1		16/7/66	
3	EX-06-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
4	EX-06-04							บันไดหนีไฟST2		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
5	EX-06-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2			
6	EX-06-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3			
7	EX-06-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
8	EX-06-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4			
9	EX-06-09	✓						บันไดหนีไฟST5			
10	EX-06-10		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟST6		} 16/7/66	
11	EX-06-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟST6			
12	EX-07-01	✓						บันไดหนีไฟST1			
13	EX-07-02	✓	✓				✓	บันไดหนีไฟST1		16/7/66	
14	EX-07-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1			
15	EX-07-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2			
16	EX-07-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2			
17	EX-07-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2			
18	EX-07-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3			
19	EX-07-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
20	EX-07-09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4			
หมายเหตุ											

เบ็ญจมาภานโณย, เบ็ญจัท, ฅณัฒ, ฅวักฅฅฅฅฅฅฅฅฅ

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

บริษัท บิวตี้ฟูล ชิค จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2025

บริหารงานโดย บริษัท พลัง ทริคเพอร์ฟิ จำกัด

FORM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

บริหารงานโดย บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FORM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 202X

บริหารงานโดย บริษัท พอสท์ โปรดักเพอเพอรี่ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท อานันท์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

ERM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FBM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-41-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	1.07/10/25				
2	EX-41-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้					
3	EX-41-03							บันไดหนีไฟST1					
4	EX-41-04							บันไดหนีไฟST2					
5	EX-41-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	1.07/10/25				
6	EX-41-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ					
7	EX-41-07							บันไดหนีไฟST3					
8	EX-41-08							บันไดหนีไฟST4					
9	EX-42-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	1.07/10/25				
10	EX-42-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้					
11	EX-42-03							บันไดหนีไฟST1					
12	EX-42-04							บันไดหนีไฟST2					
13	EX-42-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	1.07/10/25				
14	EX-42-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ					
15	EX-42-07							บันไดหนีไฟST3					
16	EX-42-08							บันไดหนีไฟST4					

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่

PLUS+

บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ LT-1 ชั้น

รหัสงาน	SMAT-01
รหัสโครงการ	EXT-001
เลขที่ใบอนุญาต	PM250300010
วันที่อนุมัติ	18/03/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร LT-1 (FL) COMMON AREA ALL ไนท์ยู (ALL AREA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
2	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง



รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำเอกสาร

☒ 1. ปฏิบัติงานตามใบตรวจเช็ค

☐ 2. ปฏิบัติงานตามใบตรวจเช็ค

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-B2-01							บันไดหนีไฟST5	1.07/10/25				
2	EX-B2-02							บันไดหนีไฟST6					
3	EX-B2-03							บันไดหนีไฟST6					
4	EX-B1-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้					
5	EX-B1-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	1.07/10/25				
6	EX-B1-03							บันไดหนีไฟST1					
7	EX-B1-04							บันไดหนีไฟST2					
8	EX-B1-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้					
9	EX-B1-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	1.07/10/25				
10	EX-B1-07							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ					
11	EX-B1-08							บันไดหนีไฟST3					
12	EX-B1-09							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ					
13	EX-B1-10							บันไดหนีไฟST4	1.07/10/25				
14	EX-B1-11							บันไดหนีไฟST5					
15	EX-B1-12							บันไดหนีไฟST6					
16	EX-B1-13							บันไดหนีไฟST6					
17	EX-01-01							บันไดหนีไฟST1	1.07/10/25				
18	EX-01-02							บันไดหนีไฟST2					
19	EX-01-03							บันไดหนีไฟST3					
20	EX-01-04							บันไดหนีไฟST4					
21	EX-01-05							บันไดหนีไฟST5	1.07/10/25				
22	EX-01-06							บันไดหนีไฟST6					
23	EX-01-07							บันไดหนีไฟST6					
24	EX-01-08							ประตูหนีไฟฝั่งใต้					
25	EX-01-09							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	1.07/10/25				
26	EX-01-10							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ					
27	EX-01-11							ประตูหนีไฟฝั่งเหนือ					

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-02-01							บันไดหนีไฟST1	1.07/10/25				
2	EX-02-02							บันไดหนีไฟST1					
3	EX-02-03							บันไดหนีไฟST2					
4	EX-02-04							บันไดหนีไฟST2					
5	EX-02-05							บันไดหนีไฟST3	1.07/10/25				
6	EX-02-06							บันไดหนีไฟST3					
7	EX-02-07							บันไดหนีไฟST4					
8	EX-02-08							บันไดหนีไฟST4					
9	EX-02-09							บันไดหนีไฟST5	1.07/10/25				
10	EX-02-10							บันไดหนีไฟST6					
11	EX-02-11							บันไดหนีไฟST6					
12	EX-03-01							บันไดหนีไฟST1					
13	EX-03-02							บันไดหนีไฟST1	1.07/10/25				
14	EX-03-03							บันไดหนีไฟST2					
15	EX-03-04							บันไดหนีไฟST2					
16	EX-03-05							บันไดหนีไฟST3					
17	EX-03-06							บันไดหนีไฟST3	1.07/10/25				
18	EX-03-07							บันไดหนีไฟST4					
19	EX-03-08							บันไดหนีไฟST4					
20	EX-03-09							บันไดหนีไฟST5					
21	EX-03-10							บันไดหนีไฟST6	1.07/10/25				
22	EX-03-11							บันไดหนีไฟST6					
23	EX-03-12							บันไดหนีไฟST6					

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-04-01							บันไดหนีไฟST1		1.05/0/24			
2	EX-04-02							บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
3	EX-04-03							บันไดหนีไฟST2		1.05/0/24			
4	EX-04-04							บันไดหนีไฟST2		1.05/0/24			
5	EX-04-05							บันไดหนีไฟST3					
6	EX-04-06							บันไดหนีไฟST4					
7	EX-04-07							บันไดหนีไฟST4		1.05/0/24			
8	EX-04-08							บันไดหนีไฟST5		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
9	EX-04-09							บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
10	EX-04-10							บันไดหนีไฟST6					
11	EX-05-01							บันไดหนีไฟST1					
12	EX-05-02							บันไดหนีไฟST1					
13	EX-05-03							บันไดหนีไฟST1					
14	EX-05-04							บันไดหนีไฟST2					
15	EX-05-05							บันไดหนีไฟST2					
16	EX-05-06							บันไดหนีไฟST2					
17	EX-05-07							บันไดหนีไฟST3					
18	EX-05-08							บันไดหนีไฟST3		1.05/0/24			
19	EX-05-09							บันไดหนีไฟST5					
20	EX-05-10							บันไดหนีไฟST6					
21	EX-05-11							บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
หมายเหตุ													

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

บริษัท ทรานซิสเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท อโนดาต จำกัด (มหาชน)

EDM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

ເງິນກະຊວງໂຍດ ເງິນຈັກ ພຣິດ ພຣິດພະທານີ ຈຳນວນ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โทร. 02-642-4000

เป็นสาระสำคัญโดย เจริญ พันธ์ พันธ์ทองที่ ๑ จำนวน

หน่วยงาน อาคาร		ATHENE RESIDENCE ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-38-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
2	EX-38-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
3	EX-38-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
4	EX-38-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12					
5	EX-38-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
6	EX-38-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
7	EX-38-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65				
8	EX-38-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65				
9	EX-39-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
10	EX-39-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
11	EX-39-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
12	EX-39-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
13	EX-39-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
14	EX-39-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
15	EX-39-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13					
16	EX-39-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14					
17	EX-40-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
18	EX-40-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
19	EX-40-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
20	EX-40-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12					
21	EX-40-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
22	EX-40-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65				
23	EX-40-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65				
24	EX-40-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65				

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน อาคาร		ATHENE RESIDENCE ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-41-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
2	EX-41-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
3	EX-41-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
4	EX-41-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12					
5	EX-41-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
6	EX-41-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
7	EX-41-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13					
8	EX-41-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14					
9	EX-42-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
10	EX-42-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
11	EX-42-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
12	EX-42-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12					
13	EX-42-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
14	EX-42-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
15	EX-42-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13					
16	EX-42-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14					

หมายเหตุ

ลงชื่อ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ LT - 1 ชั้น

รหัสงาน	EMT 1.44
รหัสเครื่องจักร	EXT 1.44
เลขที่ใบงาน	PM230800010
วันที่ปฏิบัติงาน	14/04/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 (Common Area) / อาคาร 1 (ALL AREA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจสอบความสว่าง	✓		
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓		
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย ... 2. นาย ... 3. นาย ... 4. นาย ...

ชื่อผู้ควบคุมงาน

นาย ...

หมายเหตุ

รายการอื่น ๆ ...

จำนวน ...

จำนวน ...

จำนวน ...

วันที่ตรวจสอบ

✓ 1. ผู้ปฏิบัติงาน ...

□ 2. ผู้ปฏิบัติงาน ...

หน่วยงาน อาคาร		ATHENE RESIDENCE ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-B2-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S15					
2	EX-B2-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
3	EX-B2-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
4	EX-B1-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
5	EX-B1-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
6	EX-B1-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11					
7	EX-B1-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12					
8	EX-B1-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
9	EX-B1-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
10	EX-B1-07	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
11	EX-B1-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
12	EX-B1-09	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
13	EX-B1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14					
14	EX-B1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S15					
15	EX-B1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
16	EX-B1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
17	EX-01-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S11	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
18	EX-01-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S12	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
19	EX-01-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S13	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
20	EX-01-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
21	EX-01-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S15					
22	EX-01-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
23	EX-01-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ S16					
24	EX-01-08	✓		✓		✓		ประตูฉุกเฉิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
25	EX-01-09	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
26	EX-01-10	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
27	EX-01-11	✓		✓		✓		ประตูฉุกเฉิน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				

หมายเหตุ

ลงชื่อ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FORM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EX-11-01							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
2	EX-11-02							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
3	EX-11-03							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
4	EX-11-04							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
5	EX-11-05							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
6	EX-11-06							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
7	EX-11-07							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
8	EX-11-08							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
9	EX-12-01							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
10	EX-12-02							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
11	EX-12-03							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
12	EX-12-04							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
13	EX-12-05							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
14	EX-12-06							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
15	EX-12-07							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
16	EX-12-08							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
17	EX-13-01							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
18	EX-13-02							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
19	EX-13-03							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 17/63	
20	EX-13-04							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
21	EX-13-05							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
22	EX-13-06							ทางเดินส่วนกลางยังไม่ได้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
23	EX-13-07							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
24	EX-13-08							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64	
หมายเหตุ										

หน่วยงาน อาคาร ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EX-23-01	/	/	/	/	/	/		
2	EX-23-02	/	/	/	/	/	/		
3	EX-23-03	/	/	/	/	/	/		
4	EX-23-04	/	/	/	/	/	/		
5	EX-23-05	/	/	/	/	/	/		
6	EX-23-06	/	/	/	/	/	/		
7	EX-23-07	/	/	/	/	/	/		
8	EX-23-08	/	/	/	/	/	/		
9	EX-24-01	/	/	/	/	/	/		
10	EX-24-02	/	/	/	/	/	/		
11	EX-24-03	/	/	/	/	/	/		
12	EX-24-04	/	/	/	/	/	/		
13	EX-24-05	/	/	/	/	/	/		
14	EX-24-06	/	/	/	/	/	/		
15	EX-24-07	/	/	/	/	/	/		
16	EX-24-08	/	/	/	/	/	/		
17	EX-25-01	/	/	/	/	/	/		
18	EX-25-02	/	/	/	/	/	/		
19	EX-25-03	/	/	/	/	/	/		
20	EX-25-04	/	/	/	/	/	/		
21	EX-25-05	/	/	/	/	/	/		
22	EX-25-06	/	/	/	/	/	/		
23	EX-25-07	/	/	/	/	/	/		
24	EX-25-08	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พลิตคอมเพล็กซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EX-26-01	/	/	/	/	/	/		
2	EX-26-02	/	/	/	/	/	/		
3	EX-26-03	/	/	/	/	/	/		
4	EX-26-04	/	/	/	/	/	/		
5	EX-26-05	/	/	/	/	/	/		
6	EX-26-06	/	/	/	/	/	/		
7	EX-26-07	/	/	/	/	/	/		
8	EX-26-08	/	/	/	/	/	/		
9	EX-27-01	/	/	/	/	/	/		
10	EX-27-02	/	/	/	/	/	/		
11	EX-27-03	/	/	/	/	/	/		
12	EX-27-04	/	/	/	/	/	/		
13	EX-27-05	/	/	/	/	/	/		
14	EX-27-06	/	/	/	/	/	/		
15	EX-27-07	/	/	/	/	/	/		
16	EX-27-08	/	/	/	/	/	/		
17	EX-28-01	/	/	/	/	/	/		
18	EX-28-02	/	/	/	/	/	/		
19	EX-28-03	/	/	/	/	/	/		
20	EX-28-04	/	/	/	/	/	/		
21	EX-28-05	/	/	/	/	/	/		
22	EX-28-06	/	/	/	/	/	/		
23	EX-28-07	/	/	/	/	/	/		
24	EX-28-08	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พลิตคอมเพล็กซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EX-29-01	/	/	/	/	/	/		
2	EX-29-02	/	/	/	/	/	/		
3	EX-29-03	/	/	/	/	/	/		
4	EX-29-04	/	/	/	/	/	/		
5	EX-29-05	/	/	/	/	/	/		
6	EX-29-06	/	/	/	/	/	/		
7	EX-29-07	/	/	/	/	/	/		
8	EX-29-08	/	/	/	/	/	/		
9	EX-30-01	/	/	/	/	/	/		
10	EX-30-02	/	/	/	/	/	/		
11	EX-30-03	/	/	/	/	/	/		
12	EX-30-04	/	/	/	/	/	/		
13	EX-30-05	/	/	/	/	/	/		
14	EX-30-06	/	/	/	/	/	/		
15	EX-30-07	/	/	/	/	/	/		
16	EX-30-08	/	/	/	/	/	/		
17	EX-31-01	/	/	/	/	/	/		
18	EX-31-02	/	/	/	/	/	/		
19	EX-31-03	/	/	/	/	/	/		
20	EX-31-04	/	/	/	/	/	/		
21	EX-31-05	/	/	/	/	/	/		
22	EX-31-06	/	/	/	/	/	/		
23	EX-31-07	/	/	/	/	/	/		
24	EX-31-08	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พลิตคอมเพล็กซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานะที่ผิดปกติ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EX-32-01	/	/	/	/	/	/		
2	EX-32-02	/	/	/	/	/	/		
3	EX-32-03	/	/	/	/	/	/		
4	EX-32-04	/	/	/	/	/	/		
5	EX-32-05	/	/	/	/	/	/		
6	EX-32-06	/	/	/	/	/	/		
7	EX-32-07	/	/	/	/	/	/		
8	EX-32-08	/	/	/	/	/	/		
9	EX-33-01	/	/	/	/	/	/		
10	EX-33-02	/	/	/	/	/	/		
11	EX-33-03	/	/	/	/	/	/		
12	EX-33-04	/	/	/	/	/	/		
13	EX-33-05	/	/	/	/	/	/		
14	EX-33-06	/	/	/	/	/	/		
15	EX-33-07	/	/	/	/	/	/		
16	EX-33-08	/	/	/	/	/	/		
17	EX-34-01	/	/	/	/	/	/		
18	EX-34-02	/	/	/	/	/	/		
19	EX-34-03	/	/	/	/	/	/		
20	EX-34-04	/	/	/	/	/	/		
21	EX-34-05	/	/	/	/	/	/		
22	EX-34-06	/	/	/	/	/	/		
23	EX-34-07	/	/	/	/	/	/		
24	EX-34-08	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พลิตคอมเพล็กซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-35-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 17/03
2	EX-35-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
3	EX-35-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
4	EX-35-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	เมื่อตรวจสอบ
5	EX-35-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
6	EX-35-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
7	EX-35-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	เมื่อตรวจสอบ 17/03
8	EX-35-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ 5/64
9	EX-36-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
10	EX-36-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
11	EX-36-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
12	EX-36-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	เมื่อตรวจสอบ
13	EX-36-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
14	EX-36-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 6/65
15	EX-36-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	เมื่อตรวจสอบ 5/64
16	EX-36-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ 6/65
17	EX-37-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
18	EX-37-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
19	EX-37-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
20	EX-37-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	เมื่อตรวจสอบ
21	EX-37-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 6/65
22	EX-37-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
23	EX-37-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	เมื่อตรวจสอบ 5/64
24	EX-37-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ 5/64

หมายเหตุ

เมื่อ 16, 4, 66 19, 4, 65 18, 09, 66

บริการโดย บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-38-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
2	EX-38-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
3	EX-38-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
4	EX-38-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	
5	EX-38-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
6	EX-38-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
7	EX-38-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	เมื่อตรวจสอบ 5/65
8	EX-38-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ 5/65
9	EX-39-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
10	EX-39-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/64
11	EX-39-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
12	EX-39-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	เมื่อตรวจสอบ 5/64
13	EX-39-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ
14	EX-39-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ
15	EX-39-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	
16	EX-39-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ
17	EX-40-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ
18	EX-40-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ
19	EX-40-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
20	EX-40-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	
21	EX-40-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
22	EX-40-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ 5/65
23	EX-40-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	เมื่อตรวจสอบ 5/65
24	EX-40-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	เมื่อตรวจสอบ 5/65

หมายเหตุ

เมื่อ 16, 17, 66 17, 1, 66 16, 10, 66

บริการโดย บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-41-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	เมื่อตรวจสอบ
2	EX-41-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
3	EX-41-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
4	EX-41-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	
5	EX-41-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
6	EX-41-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
7	EX-41-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	
8	EX-41-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	
9	EX-42-01	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
10	EX-42-02	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
11	EX-42-03	/		/		/		บันไดหนีไฟST1	
12	EX-42-04	/		/		/		บันไดหนีไฟST2	เมื่อตรวจสอบ
13	EX-42-05	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
14	EX-42-06	/		/		/		ทางลิ้นชักทางหนีไฟ	
15	EX-42-07	/		/		/		บันไดหนีไฟST3	
16	EX-42-08	/		/		/		บันไดหนีไฟST4	

หมายเหตุ

เมื่อ 16, 4, 66 19, 4, 65 18, 09, 66

บริการโดย บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
ทางหลวงพิเศษ 11 - 11

ชื่องาน	EX-11-01
รหัสเครื่อง	EX-11-01
เลขที่ใบงาน	PM22000014
วันที่ปฏิบัติงาน	20/05/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 11 (FL) COMMON AREA AL โถงทางเดิน ALAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ตรวจสอบป้าย	✓		
2	ตรวจสอบป้าย	✓		
3	ตรวจสอบป้าย	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย ... 2. นาย ... 3. นาย ...

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจ

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบ ... 2. ตรวจสอบ ... 3. ตรวจสอบ ...

วันที่ปฏิบัติงาน

✓ ปฏิบัติงานตามแผน

□ ปฏิบัติงานนอกแผน

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020EEM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		20/5/66 FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-20-01							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อหมดเขต 5/64				
2	EX-20-02							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้					
3	EX-20-03							บันไดหนีไฟST1	เมื่อหมดเขต 5/64				
4	EX-20-04							บันไดหนีไฟST2	เมื่อหมดเขต 5/64				
5	EX-20-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อหมดเขต 5/64				
6	EX-20-06							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อหมดเขต 5/64				
7	EX-20-07							บันไดหนีไฟST3	เมื่อหมดเขต 5/64				
8	EX-20-08							บันไดหนีไฟST4	เมื่อหมดเขต 5/64				
9	EX-21-01							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อหมดเขต 5/64				
10	EX-21-02							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อหมดเขต 5/64				
11	EX-21-03							บันไดหนีไฟST1	เมื่อหมดเขต 5/64				
12	EX-21-04							บันไดหนีไฟST2	เมื่อหมดเขต 5/64				
13	EX-21-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ					
14	EX-21-06							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ					
15	EX-21-07							บันไดหนีไฟST3					
16	EX-21-08							บันไดหนีไฟST4					
17	EX-22-01							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้					
18	EX-22-02							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้					
19	EX-22-03							บันไดหนีไฟST1	เมื่อหมดเขต 5/64				
20	EX-22-04							บันไดหนีไฟST2	เมื่อหมดเขต 5/64				
21	EX-22-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ					
22	EX-22-06							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ					
23	EX-22-07							บันไดหนีไฟST3					
24	EX-22-08							บันไดหนีไฟST4	เมื่อหมดเขต 6/65				
หมายเหตุ													

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

เป็นชาวสวนไผ่คน เป็นนัก ขนบิส ขนบิขบขบขบขบ

ERM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พลิกแพลง จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EX-04-01							บันไดหนีไฟST1	} หมดอายุ	หมดอายุ			
2	EX-04-02							บันไดหนีไฟST1		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
3	EX-04-03							บันไดหนีไฟST2					
4	EX-04-04							บันไดหนีไฟST2					
5	EX-04-05							บันไดหนีไฟST3					
6	EX-04-06							บันไดหนีไฟST4					
7	EX-04-07							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
8	EX-04-08							บันไดหนีไฟST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
9	EX-04-09							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64				
10	EX-04-10							บันไดหนีไฟST6					
11	EX-05-01							บันไดหนีไฟST1	} หมดอายุ	หมดอายุ			
12	EX-05-02							บันไดหนีไฟST1					
13	EX-05-03							บันไดหนีไฟST1					
14	EX-05-04							บันไดหนีไฟST2					
15	EX-05-05							บันไดหนีไฟST2		หมดอายุ			
16	EX-05-06							บันไดหนีไฟST2					
17	EX-05-07							บันไดหนีไฟST3	} หมดอายุ				
18	EX-05-08							บันไดหนีไฟST3					
19	EX-05-09							บันไดหนีไฟST5					
20	EX-05-10							บันไดหนีไฟST5					
21	EX-05-11							บันไดหนีไฟST6		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64			
รวมทั้งหมด													

รหัสงาน : FP/FHC-M	7	[REDACTED]
รหัส : ATR-001-FL230D0050290-FP/FHC-0001 :	1	
FHC ฤทธิ	3	
เลขที่ใบงาน : WO-015/01/2023	3	
วันปฏิบัติงาน : 21/01/2023	5	
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน, ๑-๕)
		ถี่	วิธีการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ไฟสวิตช์) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

MANUSCRIPT

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๖
ศูนย์บริหารและพัฒนาท้องถิ่น/สถาบันพัฒนาท้องถิ่น

บ้านเพ็ญผลการปฏิวัติสยาม

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-015/01/2023 Page 1 of 1

[illegible]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ERM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยรอบ Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ได้รับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประเมิน FHC				
รายการ	ผู้ได้รับเพลิง		หัวหน้า		หัวหน้า		สายเคเบิล	ขบวน	กระดานสัญญาณ	อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-33-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-33-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-33-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-33-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-34-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-34-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-34-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-34-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-35-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-35-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-35-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-35-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-36-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-36-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-36-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-36-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-37-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-37-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-37-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-37-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-38-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-38-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-38-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-38-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-39-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-39-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-39-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-39-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-40-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-40-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: FHC-39-04 สัญญาณฉุกเฉินผิดปกติ
FHC-39-04 สัญญาณฉุกเฉินผิดปกติ
FHC-39-04 สัญญาณฉุกเฉินผิดปกติ
FHC-40-01 สัญญาณฉุกเฉินผิดปกติ

หน่วยควบคุม Athenee Residence		ใบตรวจเช็คคู่กับเบสิค								วันที่ตรวจสอน 21-1-66 เจ้าหน้าที่ประจำ FHC			
รายการ	มีคัมเบตลิง	วามาน่า	ทิวมน	สาธิต	จวน	กระจากกัญญา	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอน					
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
FHC-25-03	/		/		/		/		/				
FHC-25-04	/		/		/		/		/				
FHC-26-01	/		/		/		/		/				
FHC-26-02	/		/		/		/		/				
FHC-26-03	/		/		/		/		/				
FHC-26-04	/		/		/		/		/				
FHC-27-01	/		/		/		/		/				
FHC-27-02	/		/		/		/		/				
FHC-27-03	/		/		/		/		/				
FHC-27-04	/		/		/		/		/				
FHC-28-01	/		/		/		/		/				
FHC-28-02	/		/		/		/		/				
FHC-28-03	/		/		/		/		/				
FHC-28-04	/		/		/		/		/				
FHC-29-01	/		/		/		/		/				
FHC-29-02	/		/		/		/		/				
FHC-29-03	/		/		/		/		/				
FHC-29-04	/		/		/		/		/				
FHC-30-01	/		/		/		/		/				
FHC-30-02	/		/		/		/		/				
FHC-30-03	/		/		/		/		/				
FHC-30-04	/		/		/		/		/				
FHC-31-01	/		/		/		/		/				
FHC-31-02	/		/		/		/		/				
FHC-31-03	/		/		/		/		/				
FHC-31-04	/		/		/		/		/				
FHC-32-01	/		/		/		/		/				
FHC-32-02	/		/		/		/		/				
FHC-32-03	/		/		/		/		/				
FHC-32-04	/		/		/		/		/				

หมายเหตุ

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 21-1-66 รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-18-01															
FHC-18-02															
FHC-18-03															
FHC-18-04															
FHC-19-01															
FHC-19-02															
FHC-19-03															
FHC-19-04															
FHC-20-01															
FHC-20-02															
FHC-20-03															
FHC-20-04															
FHC-21-01															
FHC-21-02															
FHC-21-03															
FHC-21-04															
FHC-22-01															
FHC-22-02															
FHC-22-03															
FHC-22-04															
FHC-23-01															
FHC-23-02															
FHC-23-03															
FHC-23-04															
FHC-24-01															
FHC-24-02															
FHC-24-03															
FHC-24-04															
FHC-25-01															
FHC-25-02															
หมายเหตุ															

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 21-1-66 รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-10-03															
FHC-10-04															
FHC-11-01															
FHC-11-02															
FHC-11-03															
FHC-11-04															
FHC-12-01															
FHC-12-02															
FHC-12-03															
FHC-12-04															
FHC-12A-01															
FHC-12A-02															
FHC-12A-03															
FHC-12A-03															
FHC-14-01															
FHC-14-02															
FHC-14-03															
FHC-14-04															
FHC-15-01															
FHC-15-02															
FHC-15-03															
FHC-15-04															
FHC-16-01															
FHC-16-02															
FHC-16-03															
FHC-16-04															
FHC-17-01															
FHC-17-02															
FHC-17-03															
FHC-17-04															
หมายเหตุ															

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 21-1-66 รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-04-05															
FHC-04-06															
FHC-05-01															
FHC-05-02															
FHC-05-03															
FHC-05-04															
FHC-05-05															
FHC-05-06															
FHC-06-01															
FHC-06-02															
FHC-06-03															
FHC-06-04															
FHC-06-05															
FHC-06-06															
FHC-07-01															
FHC-07-02															
FHC-07-03															
FHC-07-04															
FHC-7M-01															
FHC-7M-02															
FHC-08-01															
FHC-08-02															
FHC-08-03															
FHC-08-04															
FHC-09-01															
FHC-09-02															
FHC-09-03															
FHC-09-04															
FHC-10-01															
FHC-10-02															
หมายเหตุ															

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 21-1-66 รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
สำหรับช่างซ่อม															
FHC-02-01															
FHC-02-02															
FHC-01-01															
FHC-01-02															
FHC-01-03															
FHC-01-04															
FHC-01-01															
FHC-01-02															
FHC-01-03															
FHC-01-04															
FHC-01-05															
FHC-01-06															
FHC-01-07															
FHC-02-01															
FHC-02-02															
FHC-02-03															
FHC-02-04															
FHC-02-05															
FHC-02-06															
FHC-03-01															
FHC-03-02															
FHC-03-03															
FHC-03-04															
FHC-03-05															
FHC-03-06															
FHC-04-01															
FHC-04-02															
FHC-04-03															
FHC-04-04															
หมายเหตุ															
FHC-01-03 8/10/22 จ.1/6/9															

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	FP/THC/48
รหัสคณะอาจารย์	FHC, ทุญ่
เลขที่ใบงาน	FM230200013
วันส่งปฏิทิน	25/02/2023
ชื่ออาคาร	ALLAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ฉา้ง	สถานะสี	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ควงเล็บยึดการ	✓			
2	ตรวจเช็คสายพ่วงสาย	✓			
3	ตรวจเช็คฉนวน	✓			
4	ตรวจเช็ค (สีฉา้ง) การพ่วงสาย	✓			
5	ตรวจเช็คสายต่อสายกับ	✓			

រាជធានីភ្នំពេញ

1.บรรณานุกรม 2.เอกสารที่ตอบคำถาม 3.ปัญหา-คำตอบ

ชื่อผู้ควบคุมงาน
.....

หมายเหตุ

รางวัลเกียรติยศ รางวัลที่ผู้ได้แก่การเข้าเป็นสมาชิกรายปี

สมาชิก รางวัลที่ผู้ได้แก่การเข้าเป็นสมาชิกรายปี

ค่าสมาชิก ไม่

การเข้าศึกษา ค่าการเข้าศึกษาที่ผู้ได้แก่การเข้าเป็นสมาชิกรายปี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. បង្កើនការងារសាងសង់រួម

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ค้นพบสิ่ง				วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์ FHC							
รายการ	มีสิ่งพบหรือไม่		วันที่พบ		สถานที่		จำนวน		กระจายอุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจพบ		
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ถังใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ	/		/		/		/								
FHC-B1-01	/		/		/		/								
FHC-B1-02	/		/		/		/								
FHC-B1-03	/		/		/		/								
FHC-B1-04	/		/		/		/								
FHC-B1-05	/		/		/		/								
FHC-B1-06	/		/		/		/								
FHC-B1-07	/		/		/		/								
FHC-B2-01	/		/		/		/								
FHC-B2-02	/		/		/		/								
FHC-B2-03	/		/		/		/								
FHC-B2-04	/		/		/		/								
FHC-B2-05	/		/		/		/								
FHC-B2-06	/		/		/		/								
FHC-B3-01	/		/		/		/								
FHC-B3-02	/		/		/		/								
FHC-B3-03	/		/		/		/								
FHC-B3-04	/		/		/		/								
FHC-B3-05	/		/		/		/								
FHC-B3-06	/		/		/		/								
FHC-B4-01	/		/		/		/								
FHC-B4-02	/		/		/		/								
FHC-B4-03	/		/		/		/								
FHC-B4-04	/		/		/		/								

พบสิ่งผิดปกติ FHC-B1-05 บริเวณกระจกฝ้า

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยฐาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ ..25-2-46..... รหัสชุดอุปกรณ์ FHC								
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระชาก/ทุบกระจก		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-04-05	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-04-06	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-04	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-05	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-06	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-04	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-05	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-06	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-04	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-7M-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-7M-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-04	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-04	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-10-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-10-02	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ชื่อ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยฐาน อาคาร	Atheene Residence Atheene Residence	ใบตรวจเช็คผู้กักกันเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC								
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขบวน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-10-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-10-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12A-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12A-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12A-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12A-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16-04	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17-01	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17-02	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17-03	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17-04	/		/		/		/				/		/		/	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 26-2-66 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายจิก		ขบวน		กระดก/กวดู		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-18-01															
FHC-18-02															
FHC-18-03															
FHC-18-04															
FHC-19-01															
FHC-19-02															
FHC-19-03															
FHC-19-04															
FHC-20-01															
FHC-20-02															
FHC-20-03															
FHC-20-04															
FHC-21-01															
FHC-21-02															
FHC-21-03															
FHC-21-04															
FHC-22-01															
FHC-22-02															
FHC-22-03															
FHC-22-04															
FHC-23-01															
FHC-23-02															
FHC-23-03															
FHC-23-04															
FHC-24-01															
FHC-24-02															
FHC-24-03															
FHC-24-04															
FHC-25-01															
FHC-25-02															
หมายเหตุ															
ชื่อ															

หน่วยงาน Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 25-2-66 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายจิก		ขบวน		กระดก/กวดู		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-25-03															
FHC-25-04															
FHC-26-01															
FHC-26-02															
FHC-26-03															
FHC-26-04															
FHC-27-01															
FHC-27-02															
FHC-27-03															
FHC-27-04															
FHC-28-01															
FHC-28-02															
FHC-28-03															
FHC-28-04															
FHC-29-01															
FHC-29-02															
FHC-29-03															
FHC-29-04															
FHC-30-01															
FHC-30-02															
FHC-30-03															
FHC-30-04															
FHC-31-01															
FHC-31-02															
FHC-31-03															
FHC-31-04															
FHC-32-01															
FHC-32-02															
FHC-32-03															
FHC-32-04															
หมายเหตุ															
ชื่อ															

หน่วยงาน Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 25-2-66 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายจิก		ขบวน		กระดก/กวดู		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-33-01															
FHC-33-02															
FHC-33-03															
FHC-33-04															
FHC-34-01															
FHC-34-02															
FHC-34-03															
FHC-34-04															
FHC-35-01															
FHC-35-02															
FHC-35-03															
FHC-35-04															
FHC-36-01															
FHC-36-02															
FHC-36-03															
FHC-36-04															
FHC-37-01															
FHC-37-02															
FHC-37-03															
FHC-37-04															
FHC-38-01															
FHC-38-02															
FHC-38-03															
FHC-38-04															
FHC-39-01															
FHC-39-02															
FHC-39-03															
FHC-39-04															
FHC-40-01															
FHC-40-02															
หมายเหตุ															
ชื่อ															

หน่วยงาน Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 25-2-66 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายจิก		ขบวน		กระดก/กวดู		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-40-03															
FHC-40-04															
FHC-41-01															
FHC-41-02															
FHC-41-03															
FHC-41-04															
FHC-42-01															
FHC-42-02															
FHC-42-03															
FHC-42-04															
ถังเก็บเพลิง 1-2															
ถังเก็บเพลิง 3															
ถังเก็บเพลิง 4-5															
ถังเก็บเพลิง 6															
ถังเก็บเพลิง 7-8															
ถัง Van Fan -1															
ถัง Van Fan -2															
ถัง Van Fan -5															
ถัง Van Fan -6															
สายลิฟต์ลงจอด															
สายลิฟต์ขึ้น															
ถังเก็บน้ำ B1															
ถัง RMU B1															
ถัง SCU B1															
ถัง SCU S1															
ถัง SCU S2															
ถัง MDB															
ถังเก็บน้ำใหญ่															
ถังเก็บน้ำเล็ก															
หมายเหตุ															
ชื่อ															

รหัสสถาน	FFVTHC-M
รหัสสถานีของยาน	FHC สถานี
เลขทะเบียนยาน	PAQ30300015
วันที่ปฏิบัติงาน	25/03/2023
ชื่ออาคาร	ALLAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำแข็ง	สารเคมี	
	ตู้ Free Frost Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คประตูเปิดปิด	✓			
3	ตรวจเช็คฉนวน	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟิล์มซีล) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความดันลม	✓			

រាងកាយសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹក

1. เลขตัวที่ 2. ครุฑวงษ์ 3. สีธง 4. สีธง 5. สีธง

เรื่องผู้การและนักวิชาการ

ตารางข้อมูล

WILEY

<u>รายละเอียด</u>	การแก้ไขข้อ 10C
<u>สาเหตุ</u>	การแก้ไขประเด็นอื่น
<u>คำแนะนำ</u>	ทำตรวจสอบ
<u>การแก้ไข</u>	ประเด็นอื่น

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พำนักฐาน อาชญา		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็กผู้ต้นเหตุ				วันที่ตรวจพบ 25-3-6				รหัสผู้ก่อเหตุ FHC				
รายการ	ต้นเหตุเหตุ		จำคุก		จำคุก		จำคุก		จำคุก		จำคุก		จำคุก		จำคุก	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
จำคุกจำคุก																
FHC-B2-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B1-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B2-06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B3-06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B4-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B4-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B4-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B4-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ FHC-B1-03 สัญญาประกันการประกัน

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยรายงาน Athenee Residence		ไมตรีงานเชิงกลยุทธ์แบบหลัง						วันที่ตรวจขอชม ๒๕-๓-๖๖			
อาคาร	Athenee Residence	รหัสข้อมูลประเภท FHC									
รายการ	บันทึกแบบหลัง	รางวัลน้ำ	ขวัญมุน	สาธิต	ชวาม	กษยาภานุเมจ	อื่น ๆ	ผลการตรวจขอชม			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
FHC-04-05	/		/		/		/				
FHC-04-06	/		/		/		/				
FHC-05-01	/		/		/		/				
FHC-05-02	/		/		/		/				
FHC-05-03	/		/		/		/				
FHC-05-04	/		/		/		/				
FHC-05-05	/		/		/		/				
FHC-05-06	/		/		/		/				
FHC-06-01	/		/		/		/				
FHC-06-02	/		/		/		/				
FHC-06-03	/		/		/		/				
FHC-06-04	/		/		/		/				
FHC-06-05	/		/		/		/				
FHC-06-06	/		/		/		/				
FHC-07-01	/		/		/		/				
FHC-07-02	/		/		/		/				
FHC-07-03	/		/		/		/				
FHC-07-04	/		/		/		/				
FHC-7M-01	/		/		/		/				
FHC-7M-02	/		/		/		/				
FHC-08-01	/		/		/		/				
FHC-08-02	/		/		/		/				
FHC-08-03	/		/		/		/				
FHC-08-04	/		/		/		/				
FHC-09-01	/		/		/		/				
FHC-09-02	/		/		/		/				
FHC-09-03	/		/		/		/				
FHC-09-04	/		/		/		/				
FHC-10-01	/		/		/		/				
FHC-10-02	/		/		/		/				

หน่วยฐาน อาสาร	Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ขึ้นเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 25-3-44 รหัสอุปกรณ์ FHC									
รายการ	ติดตั้งเพลิง		วางตัวนำ		หัวอนุบน		สายฉีก		ขบวน		กระจายสัญญาณ		อื่น ๆ		ผลการตรวจทดสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-10-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-10-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-11-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-11-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-11-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-11-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-14-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-14-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-14-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-14-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-15-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-15-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-15-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-15-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-16-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-16-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-16-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-16-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-17-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-17-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-17-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-17-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ																

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พัด พ้อยพอยท์ จำกัด
อาคารอพยพ FHC - 1 ชั้น

รหัสงาน	FFVHC-M
รหัสโครงการ	FHC ชุด
เลขที่ใบงาน	FM23000019
วันที่ปฏิบัติงาน	26/04/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 (Common Area All) (โถง) (โถง) (ALL AREA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ชุด Fire Hood Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพภายนอก	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพภายใน	✓		
4	ตรวจเช็ค (ถังแก๊ส) การใช้งาน	✓		
5	ตรวจเช็คการแจ้งเตือน	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. เวลา ชั่วขณะ 2. วันที่ ขึ้นปฏิบัติงาน 3. สถานที่ ตรวจเช็ค

ข้อมูลงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายการอื่นๆ การตรวจเช็คถังแก๊สภายใน

รายการอื่นๆ การตรวจเช็คถังแก๊สภายใน

รายการอื่นๆ ปกติ

รายการอื่นๆ อุปกรณ์การแจ้งเตือน

วิธีตรวจสอบ/บันทึก

☒ 1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามคู่มือการแจ้งเตือน (COP)

หน่วยงาน		Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 25/4/66	
อาคาร		Athenae Residence												รหัสชุดอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวฉีด		สายฉีด		จรวด		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-B2-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-B1-07	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-B2-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-B3-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-B4-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-B4-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-B4-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-B4-04	✓			✓		✓								✓	
หมายเหตุ															
FHC-B1-03 งานซ่อมกระบอกสูญญากาศ															
[Redacted Signature]															
[Redacted Signature]															

บริษัท พัด พ้อยพอยท์ จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 25/4/66	
อาคาร		Athenae Residence												รหัสชุดอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวฉีด		สายฉีด		จรวด		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-04-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-04-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-05-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-05	✓			✓		✓								✓	
FHC-06-06	✓			✓		✓								✓	
FHC-07-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-07-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-07-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-07-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-7M-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-7M-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-08-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-08-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-08-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-08-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-09-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-09-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-09-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-09-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-10-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-10-02	✓			✓		✓								✓	
หมายเหตุ															
[Redacted Signature]															
[Redacted Signature]															

หน่วยงาน		Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ 25/4/66	
อาคาร		Athenae Residence												รหัสชุดอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวฉีด		สายฉีด		จรวด		กระบอกสูญญากาศ		อื่นๆ		ผลการตรวจ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-10-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-10-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-11-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-11-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-11-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-11-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-12-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-12-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-12-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-12-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-12A-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-12A-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-12A-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-12A-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-14-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-14-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-14-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-14-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-15-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-15-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-15-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-15-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-16-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-16-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-16-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-16-04	✓			✓		✓								✓	
FHC-17-01	✓			✓		✓								✓	
FHC-17-02	✓			✓		✓								✓	
FHC-17-03	✓			✓		✓								✓	
FHC-17-04	✓			✓		✓								✓	
หมายเหตุ															
[Redacted Signature]															
[Redacted Signature]															

บริษัท พัด พ้อยพอยท์ จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท พัด พ้อยพอยท์ จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-FMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020EDM-PMB-071 Rev 00/ 15 Aug 2025EDM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2002

รหัสงาน	FF99E6M
รหัสเครื่องจักร	FHC ชุด1
เลขที่ใบงาน	FAJ30500019
วันที่ปฏิบัติงาน	25/05/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 11 เขตพิเศษ FL COMMON AREA ALL 10000 10000 ALL AREA

บทที่ ๑๖ - บทเรียนที่ ๖๖

1. วิศวกร ช่างเทคนิค	2. วิศวกร ช่างเทคนิค	3. วิศวกร ช่างเทคนิค	4. วิศวกร ช่างเทคนิค
5. วิศวกร ช่างเทคนิค	6. วิศวกร ช่างเทคนิค	7. วิศวกร ช่างเทคนิค	8. วิศวกร ช่างเทคนิค

វិទ្យុស្ថានព្រះសីហនុ

VERIFICATION

ប្រធានដឹក ការងារនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ

Page 10 of 10

តំបន់ប្រឆាំង បង់កំរៃ

ព្រះបាទសីហនុ រាជា

บริษัท อสมการ จำกัด

☒ 1. វិធានការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ

☐ 2. ปฏิบัติตามสัจจะคำพูด, สิ่งที่สัญญาไว้กับผู้อื่น (C.M)

[illegible]

บริษัทงานไม้ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน	Athenee Residence		โครงการเชิงคู่ด้วยเพลิง				วันที่ตรวจงาน				วันที่สรุปงาน					
อาคาร	Athenee Residence						รหัสอุปกรณ์				FHC					
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จวน	กระบอกสูญญากาศ	อื่น ๆ	ผลการตรวจ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จวน	กระบอกสูญญากาศ	อื่น ๆ	ผลการตรวจ
FHC-33-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รวมงาน

FHC : 40-01

FHC : 40-02

FHC : 40-03

FHC : 40-04

}

รวมงาน

FHC : 40-01

FHC : 40-02

FHC : 40-03

FHC : 40-04

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยรายน Athenee Residence		ใบตรวจเช็คคู่กันเพลิง						วันที่ตรวจสอบ เพื่ออุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระจากกัญญา	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-25-03	/		/		/		/		/		
FHC-25-04	/		/		/		/		/		
FHC-26-01	/		/		/		/		/		
FHC-26-02	/		/		/		/		/		
FHC-26-03	/		/		/		/		/		
FHC-26-04	/		/		/		/		/		
FHC-27-01	/		/		/		/		/		
FHC-27-02	/		/		/		/		/		
FHC-27-03	/		/		/		/		/		
FHC-27-04	/		/		/		/		/		
FHC-28-01	/		/		/		/		/		
FHC-28-02	/		/		/		/		/		
FHC-28-03	/		/		/		/		/		
FHC-28-04	/		/		/		/		/		
FHC-29-01	/		/		/		/		/		
FHC-29-02	/		/		/		/		/		
FHC-29-03	/		/		/		/		/		
FHC-29-04	/		/		/		/		/		
FHC-30-01	/		/		/		/		/		
FHC-30-02	/		/		/		/		/		
FHC-30-03	/		/		/		/		/		
FHC-30-04	/		/		/		/		/		
FHC-31-01	/		/		/		/		/		
FHC-31-02	/		/		/		/		/		
FHC-31-03	/		/		/		/		/		
FHC-31-04	/		/		/		/		/		
FHC-32-01	/		/		/		/		/		
FHC-32-02	/		/		/		/		/		
FHC-32-03	/		/		/		/		/		
FHC-32-04	/		/		/		/		/		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMB-071 Rev. 00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน Athenee Residence			วันที่ตรวจสอบ 07/1/23		
อาคาร ATR			รหัสอุปกรณ์ FP NO.1		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดคานยึดท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start 45 PSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	แรงดัน R 391 S 393 T 391 Volt	✓			
10	แรงดัน R 391 S 393 T 391 Volt	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R 35 S 39 T 39 AMP	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
หมายเหตุ ตรวจหาลูกยางยึดท่อ					
ลงชื่อ					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน ATHENEES RESIDENCE			วันที่ตรวจสอบ 07/1/23		
อาคาร ATR			รหัสอุปกรณ์ FP NO.1		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดคานยึดท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start 45 PSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	แรงดัน R 392 S 394 T 392 Volt	✓			
10	แรงดัน R 392 S 394 T 392 Volt	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R 39 S 39 T 39 AMP	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
หมายเหตุ ตรวจหาลูกยางยึดท่อ					
ลงชื่อ					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน Athenee Residence			วันที่ตรวจสอบ 16/01/2023		
อาคาร			รหัสอุปกรณ์ FP NO.1		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดคานยึดท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start 45 PSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	แรงดัน R 395 S 399 T 394 Volt	✓			
10	แรงดัน R 395 S 399 T 394 Volt	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R 39 S 39 T 39 AMP	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
หมายเหตุ ตรวจหาลูกยางยึดท่อ					
ลงชื่อ					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน ATHENEES RESIDENCE			วันที่ตรวจสอบ 08-1-23		
อาคาร			รหัสอุปกรณ์ FP NO.1		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดคานยึดท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start 45 PSI	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	แรงดัน R 395 S 399 T 394 Volt	✓			
10	แรงดัน R 395 S 399 T 394 Volt	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R 39 S 39 T 39 AMP	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
หมายเหตุ ตรวจหาลูกยางยึดท่อ					
ลงชื่อ					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน Athenee... Residence.....		วันที่ตรวจสอบ <u>30/1/2023</u>			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FPNO.1.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางอีล็คตุคต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโมด Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start <u>45</u> PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop <u>0</u> PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	ตรวจเช็คไฟแรงดัน	✓			
10	แรงดัน R..... <u>399</u> S..... <u>400</u> T..... <u>399</u> Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R..... <u>38</u> S..... <u>39</u> T..... <u>39</u> AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุ <u>ตรวจสอบแล้วเรียบร้อย</u>					
ลงชื่อ 					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน Athenee... Residence.....		วันที่ตรวจสอบ <u>06/1/2023</u>			
อาคาร <u>ATR</u>		รหัสอุปกรณ์ FPNO.1.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางอีล็คตุคต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโมด Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start <u>45</u> PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop <u>-</u> PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	ตรวจเช็คไฟแรงดัน	✓			
10	แรงดัน R..... <u>394</u> S..... <u>394</u> T..... <u>395</u> Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R..... <u>38</u> S..... <u>40</u> T..... <u>39</u> AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุ <u>ตรวจสอบแล้วเรียบร้อย</u>					
ลงชื่อ 					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน Athenee Residence.....		วันที่ตรวจสอบ <u>01/1/23</u>			
อาคาร <u>ATR</u>		รหัสอุปกรณ์ FP NO.2			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางอีล็คตุคต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโมด Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start <u>35</u> PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop <u>-</u> PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	ตรวจเช็คไฟแรงดัน	✓			
10	แรงดัน R..... <u>393</u> S..... <u>393</u> T..... <u>392</u> Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R..... <u>40</u> S..... <u>41</u> T..... <u>40</u> AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุ <u>ตรวจสอบแล้วเรียบร้อย</u>					
ลงชื่อ 					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงาน ATHENEES RESIDENCE.....		วันที่ตรวจสอบ <u>9/1/23</u>			
อาคาร <u>ATR</u>		รหัสอุปกรณ์ FP NO.2			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางอีล็คตุคต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโมด Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start <u>35</u> PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop <u>-</u> PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	✓			
9	ตรวจเช็คไฟแรงดัน	✓			
10	แรงดัน R..... <u>394</u> S..... <u>394</u> T..... <u>393</u> Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R..... <u>41</u> S..... <u>40</u> T..... <u>41</u> AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุ <u>ตรวจสอบแล้วเรียบร้อย</u>					
ลงชื่อ 					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงานAthenee...Residence.....		วันที่ตรวจสอบ16 / 01 / 2023.....			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FPNO.2.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยืดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start35..... PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
9	ตรวจเช็คไฟเฟรเซอร์	✓			
10	แรงดัน R.....397.....S.....399.....T.....399.....Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R.....40.....S.....41.....T.....41.....AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุตรวจสอบปั๊มจ่ายน้ำอัตโนมัติ.....					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงานATHENEERESIDENCE.....		วันที่ตรวจสอบ23 / 11 / 23.....			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FPNO.2.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยืดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start55..... PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
9	ตรวจเช็คไฟเฟรเซอร์	✓			
10	แรงดัน R.....397.....S.....399.....T.....399.....Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R.....40.....S.....41.....T.....41.....AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุตรวจสอบปั๊มจ่ายน้ำอัตโนมัติ.....					
ลงชื่อ					

เป็นงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

เป็นงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงานAthenee...Residence.....		วันที่ตรวจสอบ30 / 1 / 2023.....			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FPNO.2.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยืดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start35..... PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
9	ตรวจเช็คไฟเฟรเซอร์	✓			
10	แรงดัน R.....400.....S.....401.....T.....401.....Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R.....40.....S.....41.....T.....41.....AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุตรวจสอบปั๊มจ่ายน้ำอัตโนมัติ.....					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP (Electrical)					
หน่วยงานAthenee...Residence.....		วันที่ตรวจสอบ06 / 02 / 2023.....			
อาคารATP.....		รหัสอุปกรณ์ FPNO.2.....			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางยืดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน Start35..... PSI.	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Stop PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
9	ตรวจเช็คไฟเฟรเซอร์	✓			
10	แรงดัน R.....397.....S.....399.....T.....399.....Volt.	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส R.....40.....S.....41.....T.....41.....AMP.	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
หมายเหตุตรวจสอบปั๊มจ่ายน้ำอัตโนมัติ.....					
ลงชื่อ					

เป็นงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

เป็นงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-073 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำลิปต้าหลัง ตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230200031
วันที่ปฏิบัติงาน	20/02/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
6	แรงดัน	✓			
	T...399...โวลต์				
	R...399...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
10	ตรวจเช็คไฟฟ้าใช้	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...แอมป์				
12	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตัวขับเคลื่อน Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ชุดต่อเติม	✓			
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันและชุดอุปกรณ์ในระบบ	✓			
7	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start...PSI				
	Stop...PSI				
9	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศราวุธ หุ่นคำ 2.ธนวัฒน์ จงขวัญภูมิ 3.สุทธินันท์ แสงนาค

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศราวุธ หุ่นคำ

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า
- สาเหตุ ตรวจเช็คขดกับใบพัดประจุไฟฟ้า
- คำแนะนำ ไม่มี
- การแก้ปัญหา ใช้งานปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำลิปต้าหลัง ตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230200034
วันที่ปฏิบัติงาน	27/02/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันและ อุปกรณ์ในระบบ	✓			
3	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Stop.....PSI				
	Start.....PSI				
5	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			
6	ตัวขับเคลื่อน Pump	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คชุดกลไกชุดต่อเติม	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	R.....โวลต์				
	S.....โวลต์				
	T.....โวลต์				
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คไฟฟ้าใช้	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
10	กระแส	✓			
	S...41...แอมป์				
	T...41...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ณัฐวัฒน์ กันแสน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า
- สาเหตุ ไม่มี
- คำแนะนำ ไม่มี
- การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปด้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับลิปด้า หัว 1

เลขที่ใบงาน

PM230200030

วันที่ปฏิบัติงาน

20/02/2023

ชื่ออาคาร

แยกอิน วนิชย์คัส | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	T...399...โวลต์				
	R...397...โวลต์				
	S...398...โวลต์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบค่าไฟรั่ว	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
12	กระแส	✓			
	S...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
	R...38...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบชุดสายมอเตอร์ชุดมอเตอร์	✓			
2	ตรวจสอบลิ้นวาล์ว	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ ดูค่า 2.ปรับลิ้น มอเตอร์ 3.ดูค่าที่ติ แอมป์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจ ดูค่า

หมายเหตุ

ตรวจสอบลิ้น ตรวจสอบ ลิ้นปรับกำลังลิปด้า

สายตรวจ ตรวจสอบกับลิ้นปรับกำลังลิปด้า

ค่าบนหน้า ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่เจอไม่ปกติ

วันที่เอกสารปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปด้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับลิปด้า หัว 1

เลขที่ใบงาน

PM230200036

วันที่ปฏิบัติงาน

27/02/2023

ชื่ออาคาร

แยกอิน วนิชย์คัส | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบชุดสายมอเตอร์ชุดมอเตอร์	✓			
3	ตรวจสอบลิ้นวาล์ว Motor	✓			
4	ตรวจสอบลิ้นวาล์ว	✓			
	Stop...0...PSI				
	Start...45...PSI				
5	ตรวจสอบลิ้นวาล์ว Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบลิ้นวาล์วและอุปกรณ์ลิ้นวาล์ว	✓			
8	ตรวจสอบลิ้นวาล์ว Motor	✓			
9	ตรวจสอบการติดตั้งภายในลิ้นวาล์ว Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	R...38...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	แรงดัน	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ดูค่าลิ้น, ลิ้น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจ

หมายเหตุ

ตรวจสอบลิ้น ลิ้นปรับกำลังลิปด้า

สายตรวจ ไม่มี

ค่าบนหน้า ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

วันที่เอกสารปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิปเกาท์ ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230300046
วันที่ปฏิบัติงาน	06/03/2023
ชื่ออาคาร	เมทอีนี เบริคส์ 42 COMMON AREA FL42 ไบรญ ไบรญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T...392...โวลต์				
	S...398...โวลต์				
	R...392...โวลต์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
10	กระแส	✓			
	R...38...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
11	ตรวจเช็คไฟโซ่	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	คัมมิทรีมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	คัมมิทรีมอเตอร์ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันหรือและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คคัมมิทรี Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Stop...0...PSI				
	Start...45...PSI				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิธีฯ ตาม...

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิธีฯ ตาม...

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

สาเหตุ ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

คำแนะนำ ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

การแก้ไข/อื่นๆ ประจุไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิปเกาท์ ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230300051
วันที่ปฏิบัติงาน	13/03/2023
ชื่ออาคาร	เมทอีนี เบริคส์ 42 COMMON AREA FL42 ไบรญ ไบรญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
9	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
10	ตรวจเช็คไฟโซ่	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
13	แรงดัน	✓			
	S...395...โวลต์				
	T...394...โวลต์				
	R...394...โวลต์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Stop...PSI				
	Start...PSI				
4	คัมมิทรีมอเตอร์ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	คัมมิทรีมอเตอร์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันหรือและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ ชุดค่า 2.สนับสนุน จอวีซีที 3.ผู้ตรวจ กับเซน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจ ชุดค่า

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

สาเหตุ ตรวจเช็คประจุไฟฟ้าใช้งานผิดปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข/อื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230300056
วันที่ปฏิบัติงาน	20/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
3	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
5	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่าที่ Set.....แอมป์					
6	แรงดัน	✓			
T....396....โวลต์					
S....397....โวลต์					
R....395....โวลต์					
7	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
11	กระแส	✓			
R....38....แอมป์					
T....38....แอมป์					
S....39....แอมป์					
12	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบไฟฟ้า	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตัวปั๊ม/ปั๊มน Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบสถานะเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจสอบตัวมอเตอร์ Motor	✓			
7	ตรวจสอบสถานะปั๊มในตัว Pump	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
Start....45....PSI					
Stop....0....PSI					
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ชุดควบคุม	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. เมื่อปฏิบัติงาน กับงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบจ่ายไปค่า

สาเหตุ จ่ายไปปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230300060
วันที่ปฏิบัติงาน	27/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่าที่ Set.....แอมป์					
3	แรงดัน	✓			
T....396....โวลต์					
R....395....โวลต์					
S....397....โวลต์					
4	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
8	กระแส	✓			
R....38....แอมป์					
S....38....แอมป์					
T....39....แอมป์					
9	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบไฟฟ้า	✓			
12	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
3	ตรวจสอบสถานะปั๊มในตัว Pump	✓			
4	ตัวปั๊มตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบสถานะเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจสอบตัวมอเตอร์ Motor	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
Stop....0....PSI					
Start....45....PSI					
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ชุดควบคุม	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. เมื่อปฏิบัติงาน กับงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด เช็คประจ่ายไปค่า

สาเหตุ ตรวจสอบจ่ายไปค่า

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มบู๊ตลิ้นชัก ตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230300048
วันที่ปฏิบัติงาน	06/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เพล็กซ์ 42 COMMON AREA FL42 ไบร่ญ ไบร่ญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตัวลิ้นชักลิ้นชัก Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในลิ้นชัก Pump	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันและอุณหภูมิของลิ้นชัก	✓			
5	ตรวจเช็คตัวลิ้นชัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start...35...PSI				
	Stop...0...PSI				
7	ตัวลิ้นชักลิ้นชัก Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
	ตรวจเช็คสายยางลิ้นชัก	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	T...396...โวลต์				
	S...396...โวลต์				
	R...395...โวลต์				
2	ตรวจเช็คขนาด Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คขนาด Breaker	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
6	ตรวจเช็คขนาด Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
10	กระแส	✓			
	S...37...แอมป์				
	R...36...แอมป์				
	T...37...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิธีใช้ คอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ ภู่งาม

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คปั๊มจ่ายน้ำ

สถานะ ตรวจเช็คปั๊มจ่ายน้ำ

ค่าแรงจ่าย ไม่มี

การแก้ไขปั๊ม ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มบู๊ตลิ้นชัก ตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230300050
วันที่ปฏิบัติงาน	13/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เพล็กซ์ 42 COMMON AREA FL42 ไบร่ญ ไบร่ญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบข้อผิดพลาด			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
MOTOR & PUMP					
1	ตัวลิ้นชักลิ้นชัก Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	Start...35...PSI				
	Stop...0...PSI				
4	ตรวจสอบการติดตั้งภายในลิ้นชัก Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบตัวลิ้นชัก Motor	✓			
7	ตัวลิ้นชักลิ้นชัก Motor	✓			
8	ตรวจสอบสายยางลิ้นชัก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของลิ้นชัก	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	T...398...โวลต์				
	R...399...โวลต์				
	S...397...โวลต์				
2	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	T...40...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	R...39...แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ ชุดค่า 2.บันทึก จดบันทึก 3.ผู้ตรวจ กับคน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศราวุธ ชุดค่า

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คปั๊มจ่ายน้ำ

สถานะ ตรวจเช็คปั๊มจ่ายน้ำ

ค่าแรงจ่าย ไม่มี

การแก้ไขปั๊ม ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำดับเพลิง หัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230300054
วันที่ปฏิบัติงาน	20/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิโน เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบแวนวาล์ว	✓			
	Stop...0...PSI				
	Start...35...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตัวรีเซ็ตตัวรีเฟิล Pump	✓			
5	ตรวจสอบตัวรีเฟิล Motor	✓			
6	ตัวรีเซ็ตตัวรีเฟิล Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มในถัง Pump	✓			
8	ตรวจสอบสัญญาณมือกดชุดต่อเติม	✓			
9	ตรวจสอบแผนผังและอุปกรณ์กับอะไหล่	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบชุดต่อเติมในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ชุด Control	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	กระแส	✓			
	S...41...แอมป์				
	T...40...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	R...40...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
10	แวนเซ็น	✓			
	R...396...โวลต์				
	S...398...โวลต์				
	T...397...โวลต์				
11	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
12	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายละเอียดพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.มีอยู่กี่คน กี่แผน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุถังไปรษณีย์

สาเหตุ ใช้งานไม่ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำดับเพลิง หัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230300061
วันที่ปฏิบัติงาน	27/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิโน เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิตช์ชุด Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
6	แวนเซ็น	✓			
	S...396...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
	T...398...โวลต์				
	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
10	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
11	ตรวจเช็คชุดต่อเติมในตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
13	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแวนเซ็น	✓			
	Stop...0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Start...35...PSI				
2	ตัวลัดตัวรีเซ็ต Motor	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโมโตร Motor	✓			
4	ตรวจเช็คสัญญาณมือกดชุดต่อเติม	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของปั้มน้ำในถัง Pump	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตัวลัดตัวรีเซ็ต Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแผนผังและอุปกรณ์กับอะไหล่	✓			

รายละเอียดพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.มีอยู่กี่คน กี่แผน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุถังไปรษณีย์

สาเหตุ ใช้งานไม่ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง หัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230400031
วันที่ปฏิบัติงาน	03/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	กระแส	✓			
	R....39.....แอมป์				
	S....40.....แอมป์				
	T....40.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
10	แรงดัน	✓			
	S....398....โวลต์				
	T....398....โวลต์				
	R....397....โวลต์				
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
12	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวขับเคลื่อน Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คแรงดันและอุปกรณ์กับระบบ	✓			
4	ตรวจเช็คหัว Motor	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start.....PSI				
	Stop.....PSI				
6	ตรวจสอบหัว Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คชุดสายไฟชุดชุดสาย	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.พบปัญหา จะปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

พบปัญหา จะปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด เครื่องมือ

สาย

ค่าแรง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง หัว 2
เลขที่ใบงาน	PM230400034
วันที่ปฏิบัติงาน	10/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตัวเช็คหัวรถ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
6	ตรวจสอบสายจากยึดชุดท่อเพลลา	✓			
7	ตรวจสอบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ในระบบอื่น	✓			
8	ตรวจสอบตัวถัง Motor	✓			
9	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	Start.....PSI				
	Stop.....PSI				
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
3	ตรวจสอบชุดสายภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse	✓			
8	แรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S...397...โวลต์				
	T...398...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
10	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
11	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจเช็คระบบการวัด

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

สาย ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

ค่าแรง ค่าบริการแล้วเสร็จ

การปฏิบัติงาน ไม่พบปัญหาผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง หัว 2

เลขที่ใบงาน

PM230400038

วันที่ปฏิบัติงาน

17/04/2023

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตพิเศษ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start.....PSI				
	Stop.....PSI				
4	เช็คตัวลิ้นชัก Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการสวิตช์ภายในโมดูล Pump	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	เช็คตัวลิ้นชัก Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแผนสำรอง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
3	แรงดัน	✓			
	S.....โวลต์				
	R.....โวลต์				
	T.....โวลต์				
4	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	กระแส	✓			
	R...38...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
	T...38...แอมป์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
13	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายละเอียดหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรราช ผู้ดำ
2.ธนวัฒน์ จงขวัญถิ่น
3.ดิศรา ศรีบุญทวีณา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศรราช ผู้ดำ

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจเช็ค Fire Pumpประจำสัปดาห์

สถานะ

ตรวจเช็ค Fire Pumpประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง หัว 2

เลขที่ใบงาน

PM230400042

วันที่ปฏิบัติงาน

24/04/2023

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตพิเศษ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	T...41...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
3	แรงดัน	✓			
	R...394...โวลต์				
	S...395...โวลต์				
	T...395...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start...35...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Stop.....PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คแผนสำรองและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
4	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คการสวิตช์ภายในโมดูล Pump	✓			
7	เช็คตัวลิ้นชัก Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	เช็คตัวลิ้นชัก Motor	✓			

รายละเอียดหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.ธนวัฒน์ จงขวัญถิ่น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ธนวัฒน์ จงขวัญถิ่น

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจเช็คระบบลิ้นชัก

สถานะ

ปกติ

คำแนะนำ

ปกติ

การแก้ไขอื่นๆ

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230400030
วันที่ปฏิบัติงาน	03/04/2023
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เวทีคอร์ท 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	กระแส	✓			
	R...38...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	T...396...โวลต์				
	S...397...โวลต์				
	R...395...โวลต์				
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คชุดสถานะตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตัวชี้วัดความเร็ว Pump	✓			
2	ตัวชี้วัดความเร็ว Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแวนควีและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแวนควีน	✓			
	Stop...PSI				
	Start...45...PSI				
9	ตรวจเช็คสัญญาณมือชุดของเมลา	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.บนลิ้น จะพบสัญญาณ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

บนลิ้น จะพบสัญญาณ

หมายเหตุ

รายละเอียด เครื่องมือ

สาย

ค่าบนหน้า

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230400035
วันที่ปฏิบัติงาน	10/04/2023
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เวทีคอร์ท 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณมือชุดของเมลา	✓			
3	ตรวจสอบแวนควีน	✓			
	Stop.....PSI				
	Start.....45....PSI				
4	ตัวชี้วัดความเร็ว Motor	✓			
5	ตัวชี้วัดความเร็ว Pump	✓			
6	ตรวจสอบแวนควีนและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจสอบตัวโครง Motor	✓			
8	ตรวจสอบการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบชุดสถานะภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
6	การผล	✓			
	R.....38.....แอมป์				
	S.....39.....แอมป์				
	T.....38.....แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...398...โวลต์				
	S...397...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
9	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ลิ้นหา เครื่องมือ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟ

สาย ตรวจเช็คประจุไฟ

ค่าบนหน้า ค่าในการนำเครื่อง

การปฏิบัติงาน ไม่พบจุดผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำดับเพลิง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230400040
วันที่ปฏิบัติงาน	17/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ (พื้นที่ ๔๒) COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตัวเช็คตัวลิ้น Pump	✓			
3	ตรวจเช็คแกนเครื่อง และ อุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั้มน้ำ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสัญญาณของชุดต่อเวลา	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start.....45...PSI				
	Stop.....PSI				
9	ตัวเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสถานะชุด Control	✓			
7	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
	S...38...แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟเข้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set...แอมป์					
12	แรงดัน	✓			
S...399...โวลต์					
T...399...โวลต์					
R...398...โวลต์					
13	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1.ตรวจ เช็คค่า 2.เช็คค่า สัญญาณเวลา 3.บนลิ้น จะขยับขึ้น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจุลิปดาห์
สาเหตุ ตรวจเช็คประจุลิปดาห์พร้อมใช้งาน
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ไข/ดูแล ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั้มน้ำดับเพลิง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230400043
วันที่ปฏิบัติงาน	24/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ (พื้นที่ ๔๒) COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	S...394...โวลต์				
	T...392...โวลต์				
	R...392...โวลต์				
2	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบไฟเข้า	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะชุด Control	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในชุด Control	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
11	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
12	กระแส	✓			
	S...39.....แอมป์				
	R...38.....แอมป์				
	T...38.....แอมป์				
13	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบสัญญาณของชุดปั๊ม	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Start.....PSI				
	Stop.....PSI				
3	ตัวเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตัวเช็คตัวลิ้น Pump	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแกนเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
8	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั้มลิ้น Motor Pump	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1.บนลิ้น จะขยับขึ้น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
บนลิ้น จะขยับขึ้น

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คระบบลิปดาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ปกติ
การแก้ไข/ดูแล ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิปต้า หัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230500036
วันที่ปฏิบัติงาน	01/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
2	กดเบส	✓			
	T...38...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
	R...37...แอมป์				
3	ตรวจเช็คลิฟท์ไฮดรอลิก	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	แรงดัน	✓			
	S...394...โวลต์				
	R...392...โวลต์				
	T...393...โวลต์				
8	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Start...45...PSI				
	Stop...PSI				
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในลิฟต์ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
5	ตัวเชื่อมสวิตช์ Motor	✓			
6	ตัวเชื่อมสวิตช์ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันและชุดสายภายในลิฟต์	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Motor	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.บริเวณ งานลิฟต์ 2.ชุดสายตู้

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

บริเวณ งานลิฟต์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ

สาย

ค่าแรง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิปต้า หัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230500041
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	T...394...โวลต์				
	S...395...โวลต์				
	R...394...โวลต์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	กดเบส	✓			
	S...39...แอมป์				
	R...38...แอมป์				
	T...38...แอมป์				
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คลิฟต์ไฮดรอลิก	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวเชื่อมลิฟต์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตัวเชื่อมสวิตช์ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันและชุดสายภายในลิฟต์	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในลิฟต์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Stop...PSI				
	Start...45...PSI				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ลิฟท์ ตรวจสอบลิฟท์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ลิฟท์ ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ

สาย ตรวจสอบ

ค่าแรง ค่าแรง

การปฏิบัติงาน ไม่พบสิ่งผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับรหัสหลัง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230500045
วันที่ปฏิบัติงาน	15/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตพิเศษ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตัวเช็คตัวลิ้น Pump	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
6	ตรวจเช็คคุณภาพน้ำที่จุดทดสอบ	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	Start.....PSI				
	Stop.....PSI				
8	ตัวเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของลิ้นเปิด Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คจุดทดสอบในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็คไฟไซรัล	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
9	แรงดัน	✓			
	S.....393.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T.....392.....โวลต์				
	R.....392.....โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
11	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
12	กระแส	✓			
	S.....39.....แอมป์				
	R.....38.....แอมป์				
	T.....38.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บนดิน จงเจริญ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร จงเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด เก็บรายละเอียด

สถานะ -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับรหัสหลัง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230500046
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตพิเศษ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตัวเช็คหัวลิ้น Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของลิ้นเปิด Pump	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START.....PSI				
	STOP.....PSI				
4	ตัวเช็คตัวลิ้น Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์บนระบบ	✓			
6	ตรวจเช็คคุณภาพ น้ำที่จุดทดสอบ	✓			
7	ตรวจเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	R.....โวลต์				
	S.....โวลต์				
	T.....โวลต์				
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	กระแส	✓			
	R.....37.....แอมป์				
	T.....39.....แอมป์				
	S.....39.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คจุดทดสอบในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บนดิน จงเจริญ 2.บนดิน จงเจริญ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร จงเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สถานะ -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สังกะสี

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ปั้มน้ำดับเพลิง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM230500051

วันที่ปฏิบัติงาน

29/05/2023

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดชุดเพลลา	✓			
4	ตรวจเช็คตัวโมโตร Motor	✓			
5	ตัวซีตตัววาล์ว Pump	✓			
6	ตัวซีตตัววาล์ว Motor	✓			
7	ตรวจเช็คแนนเครื่อง และอุปกรณ์กับสายเคเบิล	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของปั้มอัตโนมัติ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
START.....PSI					
STOP.....PSI					
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คชุดคัตภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คค่าไฟรั่ว	✓			
10	กระแส	✓			
R.....37.....แอมป์					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T ____39 ____แอมป์				
	S ____38 ____แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าไฟ Set ____แอมป์					
13	แรงดัน	✓			
T ____394 ____โวลต์					
S ____395 ____โวลต์					
R ____393 ____โวลต์					

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.สนับสนุน จอห์นสัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ จุลเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด

ปกติ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สังกะสี

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ปั้มน้ำดับเพลิง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM230600028

วันที่ปฏิบัติงาน

05/06/2023

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP.....PSI				
	START.....PSI				
2	ตัวซีตตัววาล์ว Pump	✓			
3	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดชุดเพลลา	✓			
4	ตัวซีตตัววาล์ว Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแนนเครื่อง และอุปกรณ์กับสายเคเบิล	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของปั้มอัตโนมัติ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวโมโตร Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	T.....โวลต์				
	S.....โวลต์				
	R.....โวลต์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าไฟ Set.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	กระแส	✓			
T ____38 ____แอมป์					
S ____39 ____แอมป์					
R ____39 ____แอมป์					
9	ตรวจเช็คไฟรั่ว	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คชุดคัตภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ ชุดค่า 2.สนับสนุน จอห์นสัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ จุลเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจเช็ค fire pump ประจำสัปดาห์

สาเหตุ

ตรวจเช็ค fire pump ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ปัญหา

ใช้งานปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิฟต์ ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM230600033
วันที่ปฏิบัติงาน	12/06/2023
ชื่ออาคาร	เมทโรนิ เวทีหลัง 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตัวเช็คตัวลัด Motor	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
4	ตัวเช็คตัวรีเซ็ต Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวโมเตอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในปกติ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP.....75.....PSI				
	START.....45.....PSI				
9	ตรวจเช็คสัญญาณติดต่อชุดควบคุม	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
2	ตรวจเช็คค่าไฟเข้า	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S.....399.....โวลต์				
	T.....398.....โวลต์				
	R.....400.....โวลต์				
5	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
9	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...แอมป์				
12	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				
	S...38...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
13	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ช่างเขียน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร ช่างเขียน

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า

สถานที่ ปกติ

ค่าแรง ปกติ

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : ATR-001-3200000500010-RE/GEN-0001 : GEN	1
เลขที่ใบงาน : WO-001/01/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/01/2023	5
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีรายการแก้ไข : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบเครื่องกำเนิด				
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง 1790 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบน้ำมัน	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ MANUAL START	✓			
8	ตรวจสอบสถานะเครื่องกำเนิด	✓			
9	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจสอบสถานะน้ำมัน	✓			
11	ตรวจสอบสถานะน้ำมัน	✓			
12	ตรวจสอบสถานะน้ำมันเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเครื่องกำเนิด	✓			
14	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิด				
	เวลา START 11:05 STOP 11:15 น.	✓			
2	อุณหภูมิของเครื่องกำเนิด F				
3	อุณหภูมิของเครื่องกำเนิด F 116	✓			
4	ความเร็วรอบ 1515 RPM	✓			
5	แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง PSI				
6	แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง 133 PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงานของ START 100h STOP 100h 39 HOUR	✓			
	ตรวจสอบค่า GPC				
1	แรงดัน R-S 399-400 T-R 400 VOLT	✓			
2	ความเร็ว 30.5 Hz	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : ATR-001-3200000500010-RE/GEN-0001 : GEN	1
เลขที่ใบงาน : WO-001/01/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/01/2023	5
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีรายการแก้ไข : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจสอบ R...S...T...AMP				
4	ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องกำเนิด	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY...AMP				
6	ชั่วโมงการทำงานของ START...STOP...HOUR				

หมายเหตุ

ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่
รหัส : ATR-001-3Z00000500010-RE/GEN-0001 :	1
GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-006/01/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/01/2023	
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 170 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อไอน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของสายพานของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานเครื่องยัด	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยัด	✓			
13	ตรวจเช็คสายพานอุปกรณ์ในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสายพานตู้ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด				
1	เวลา START 10:07 STOP 10:14 น.	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง F	✓			
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F	✓			
4	ความถี่รอบ RPM	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓			
6	ระดับน้ำหม้อไอน้ำ PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 10:14 STOP 10:43 HOUR	✓			
	ตรวจเช็ค GPC				
1	แรงดัน R-S 399 S-T 400 T-R 401 VOLT	✓			
2	ความถี่ 50.5 HZ	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่
รหัส : ATR-001-3Z00000500010-RE/GEN-0001 :	1
GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-006/01/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/01/2023	
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	น้ำ	อากาศ	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY.....AMP	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓			

หมายเหตุ : ตรวจเช็คระบบสายพาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่
รหัส : ATR-001-3Z00000500010-RE/GEN-0001 :	1
GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-011/01/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/01/2023	
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 170 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อไอน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของสายพานของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานเครื่องยัด	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยัด	✓			
13	ตรวจเช็คสายพานอุปกรณ์ในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสายพานตู้ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด				
1	เวลา START 13:40 STOP 13:50 น.	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง F	✓			
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F	✓			
4	ความถี่รอบ RPM	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓			
6	ระดับน้ำหม้อไอน้ำ PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 13:50 STOP 14:05 HOUR	✓			
	ตรวจเช็ค GPC				
1	แรงดัน R-S 399 S-T 400 T-R 401 VOLT	✓			
2	ความถี่ 50.5 HZ	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่
รหัส : ATR-001-3Z00000500010-RE/GEN-0001 :	1
GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-011/01/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/01/2023	
ชื่ออาคาร : ATR	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	น้ำ	อากาศ	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY.....AMP	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓			

หมายเหตุ : ตรวจเช็คระบบสายพาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230200005
วันที่ปฏิบัติงาน	13/02/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีคัท 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
2	ขั้วไม่เกิดการทำงาน	✓			
	START....101.30....ชม.				
	STOP....101.40....ชม.				
3	รีดกระแส	✓			
4	ควาเมื	✓			
5	รีดแรงดัน	✓			
	S-T....399....โวลต์				
	R-S....398....โวลต์				
	T-R....400....โวลต์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....132....F				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....133....PSI				
5	ขั้วไม่เกิดการทำงาน	✓			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
7	เวลา	✓			
	START....14.14....น.				
	STOP....14.24....น.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1770....ลิตร				

รายละเอียดพนักงานปฏิบัติงาน

1.จุดกัณยี่ และ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ทุกกัณยี่ และ

หมายเหตุ

- ✓**ตรวจสอบ** ตรวจเช็คประจำลิปคัท
- ✓**สาย** -
- ✓**ค่าแรง** -
- ✓**การแก้ไข** -

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230200010
วันที่ปฏิบัติงาน	20/02/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีคัท 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ควาเมื	✓			
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดแรงดัน	✓			
	S-T....400....โวลต์				
	R-S....401....โวลต์				
	T-R....401....โวลต์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	ขั้วไม่เกิดการทำงาน	✓			
	START....102.12....ชม.				
	STOP....102.22....ชม.				
6	รีดกระแส	✓			
	R....แอมป์				
	S....แอมป์				
	T....แอมป์				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1750...ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเพื่อตัวเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....102.22...ชม.				
	START.....102.12...ชม.				
3	เวลา	✓			
	START.....9.40...น.				
	STOP.....9.50...น.				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515...RPM				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....156...F				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ตรวจ เช็คค่า 2.บันทึก จดบันทึก 3.ดูปกติดี และถ่าย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศรวัฏ คุ้มคำ

หมายเหตุ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สำเนา

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM250200017
วันที่ปฏิบัติงาน	27/02/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เซนเตอร์ 3 COMMON AREA FL.3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเพื่อตัวเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1720...ลิตร				
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....130...F				
2	เวลา	✓			
	STOP.....11.00...น.				
	START.....10.50...น.				
3	ความเร็วรอบ	✓			

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
รายการ ตรวจเช็ค generator ประจำสัปดาห์
ค่าของน้ำ ไม่มี
การปฏิบัติงาน ใช้งานได้ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ความเร็วรอบ.....1515...RPM				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....134...F				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....133...PSI				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....11.00...ชม.				
	START.....10.50...ชม.				
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....11.00...ชม.				
	START.....10.50...ชม.				
4	ดีดกระแทก	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
5	ดีดแรงดัน	✓			
	H-S...393...โวลต์				
	F-R...395...โวลต์				
	S-T...395...โวลต์				
6	ความถี่	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ

ไม่มี

ค่าเบี่ยงเบน

ไม่มี

การแก้ไข/หมายเหตุ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230300003
วันที่ปฏิบัติงาน	06/03/2023
ชื่ออาคาร	เมทโรนิ เวสต์ไซด์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GFC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....และ				
2	ความถี่	✓			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....102.46...ชม.				
	START.....102.36...ชม.				
4	อุณหภูมิ	✓			
	S...0...และ				
	T...0...และ				
	R...0...และ				
5	ระดับน้ำมัน	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะภาคโมดิ	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1730.....ลิตร				
9	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะภาคโมดิ	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะเครื่องอื่น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอื่น					
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....133.....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....130.....F				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515.....RPM				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....102.46.....ชม.				
	START.....102.36.....ชม.				
7	เวลา	✓			
	START.....14.48.....น.				
	STOP.....14.58.....น.				

รายละเอียดบันทึกปฏิบัติงาน

1. วันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

ค่าเบี่ยงเบน

ไม่มี

การแก้ไข/หมายเหตุ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230300009
วันที่ปฏิบัติงาน	13/03/2023
ชื่ออาคาร	เมยฮิน เดลิเวอรี่ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุนเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีตัวเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1720.....ลิตร				
15	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
2	รีดแรงดัน	✓			
	S-T.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
3	ความเร็ว	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....103.07.....ชม.				
	START.....102.57.....ชม.				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....136.....F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....PSI				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....103.07.....ชม.				
	START.....102.57.....ชม.				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515.....RPM				
5	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....133.....PSI				
6	เวลา	✓			
	START.....9.59.....น.				
	STOP.....10.09.....น.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศราวุธ อยู่คำ 2.สมวัฒน์ จงขวัญถิ่น 3.ณัฐวัฒน์ กิ่งแสน

ชื่อผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบ

ศราวุธ อยู่คำ

หมายเหตุ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230300011
วันที่ปฏิบัติงาน	20/03/2023
ชื่ออาคาร	เมยฮิน เดลิเวอรี่ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีตัวเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุนเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
15	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....26.8.....แอมป์				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....103.02.....ชม.				
	STOP.....103.12.....ชม.				

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ

ใช้งานปกติ

คุณสมบัติ

ไม่มี

การแก้ไข

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - ล็อบบี้

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM230400003

วันปฏิบัติงาน

03/04/2023

ชื่ออาคาร

เมทโรนิ เวลชีนส์ | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
2	ซีไม่การทำงาน	✓			
	STOP....108.54....ชม.				
	START....108.42....ชม.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
4	เวลา	✓			
	START....10.52....น.				
	STOP....11.04....น.				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....°F				
6	อุณหภูมิอากาศเย็น	✓			
	อุณหภูมิอากาศเย็น....132....°F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....132....PSI				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ซีไม่การทำงาน	✓			
	START....108.42....ชม.				
	STOP....108.54....ชม.				
2	รีดกระแส	✓			
	R....แอมป์				
	S....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T.....แอมป์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.0.....HZ				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	รีดแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	T-R.....400.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1495.....ลิตร				
8	ตรวจเช็คความยาวจ่ายสายของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ธนวัฒน์ จงชาญยืน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ธนวัฒน์ จงชาญยืน

หมายเหตุ

รายละเอียด

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะ

-

คุณสมบัติ

-

การแก้ไข

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM230400007

วันที่ปฏิบัติงาน

10/04/2023

ชื่ออาคาร

เมทรีนิ เดลิเวอรี่ | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
8	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง...1490...ลิตร				
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	T-L...401...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
2	รีดกระแส	✓			
	T...แอมป์				

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- สถานะ
- ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- คำแนะนำ
- คำอธิบายการแก้ไข
- การแก้ไขอื่นๆ
- ไม่มีจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้ง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	R...แอมป์				
	S...แอมป์				
3	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50.5...HZ				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...ชม.				
	START...ชม.				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...133...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...136...F				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...F				
4	เวลา	✓			
	START...10.15...น.				
	STOP...10.25...น.				
5	แรงดันน้ำในท่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำในท่อเย็น...PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...106.60...ชม.				
	START...106.50...ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM230400011

วันที่ปฏิบัติงาน

17/04/2023

ชื่ออาคาร

เมทรีนิ เดลิเวอรี่ | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
2	เวลา	✓			
	START...10.36...น.				
	STOP...10.46...น.				
3	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...133...PSI				
4	แรงดันน้ำในท่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำในท่อเย็น...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...109.16...ชม.				
	START...109.6...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...F				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...F				
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...109.6...ชม.				
	STOP...109.16...ชม.				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดกระแส	✓			
	T...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5.....HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
6	รีเลย์ดับ	✓			
	S-T.....400.....โวลต์				
	R-S.....401.....โวลต์				
	T-R.....400.....โวลต์				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1500.....ลิตร				
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศราวุธ อู่คำ 2.สิริภา ศิริบุญการวัฒนา 3.ธนวัฒน์ จงเจริญ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศราวุธ อู่คำ



บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230400018
วันที่ปฏิบัติงาน	24/04/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เดทินส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1485.....ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....F				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515.....RPM				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....136.....F				
5	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....133.....PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....109.14.....ชม.				
	STOP.....109.25.....ชม.				
7	เวลา	✓			
	START.....10.55.....น.				
	STOP.....11.06.....น.				
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....109.14.....ชม.				
	STOP.....109.25.....ชม.				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.0.....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
4	รีเลย์ดับ	✓			
	S-T.....400.....โวลต์				
	T-R.....401.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	รีเลย์ทดสอบ	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ธนวัฒน์ จงเจริญ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ธนวัฒน์ จงเจริญ

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบการตั้งค่า

สถานะ

ปกติ

ค่าเบี่ยง

-

การแก้ไข

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ GEN - ชั้นล่าง

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM230500004

วันที่ปฏิบัติงาน

01/05/2023

ชื่ออาคาร

เมทรีด รีเสิร์ช | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....135...PSI				
2	ซีลไม่มีการทำงาน	✓			
	STOP...109.35...ชม.				
	START...109.25...ชม.				
3	เวลา	✓			
	STOP...14.38...น.				
	START...14.28...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....F				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515...RPM				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
7	อุณหภูมิอากาศหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิอากาศหล่อเลี้ยง.....135...F				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1470...ลิตร				
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่านเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะไฟ	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะไฟ	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	รีเลย์	✓			
	R...แอมป์				
	S...แอมป์				
	T...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
3	รีเลย์	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
6	ซีลไม่มีการทำงาน	✓			
	STOP...109.35...ชม.				
	START...109.25...ชม.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สมิณ จงเจริญ
2.ศราวุธ สุกคำ

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

สมิณ จงเจริญ

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบการตั้งค่า

สถานะ

-

ค่าเบี่ยง

-

การแก้ไข

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)



บริษัท พลัส พรีอเพอรัลตี้ จำกัด
ตราชวรเจริญ GEN - ลิปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230500006
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลี เดลิตันซ์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	ตรวจเช็คค่าไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
3	ห้ามโยกการทำงาน	✓			
	STOP....109.45....ชม.				
	START....109.35....ชม.				
4	รีดกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่....50.5....HZ				
6	รีดแรงดัน	✓			
	R-S....400....โวลต์				
	T-R....401....โวลต์				
	S-T....401....โวลต์				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความยาวช่วงพักของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเบรกหัวเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นกันเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1470....ลิตร				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ห้ามโยกการทำงาน	✓			
	STOP....109.45....ชม.				
	START....109.35....ชม.				
2	เวลา	✓			
	START....14.52....น.				
	STOP....15.02....น.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1515....RPM				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....133....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....F				
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....130....PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....127....F				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. มีใบท คุมการ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ หล่อเพิ่ม



บริษัท พลัส พรีอเพอรัลตี้ จำกัด
ตราชวรเจริญ GEN - ลิปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230500011
วันที่ปฏิบัติงาน	15/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลี เดลิตันซ์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✓			
	STOP....11.06....น.				
	START....10.55....น.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1515....RPM				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....133....PSI				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....132....F				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....F				
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....PSI				
7	ห้ามโยกการทำงาน	✓			
	STOP....109.56....ชม.				
	START....109.45....ชม.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเบรกหัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คหออากาศไอน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ระดับน้ำถังดับเพลิง.....ลิตร	✓			
15	ตรวจเช็คความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....109.45.....ชม.				
	STOP.....109.56.....ชม.				
4	รีดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5.....HZ				
6	รีดแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	T-R.....400.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ธนวัฒน์ จงทวีชัย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ จุลเกษม

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตราชูธรรมเจด GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230500017
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เดคัสท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
4	ระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
	ระดับน้ำถังดับเพลิง.....1465.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คหออากาศไอน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คหออากาศไอน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
15	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำถังดับเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง.....133.....PSI				
2	แรงดันน้ำถังดับเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง.....PSI				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....109.56.....ชม.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	STOP.....110.4.....ชม.				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515.....RPM				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเลี้ยง.....132.....F				
7	เวลา	✓			
	START.....10.56.....น.				
	STOP.....11.04.....น.				
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5.....HZ				
3	รีดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....109.56.....ชม.				
	STOP.....110.4.....ชม.				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	รีดแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				
	T-R.....400.....โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ธนวัฒน์ จงทวีชัย

2.ณิชา จันทปัญญา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิเศษ จุลเกษม

หมายเลข

รายละเอียด

ปกติ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ไข

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สิบห้า

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM230500023

วันปฏิบัติงาน

29/05/2023

ชื่ออาคาร

เมทริค เมทริคส์ | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คตู้ GFC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	วัดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5...HZ				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....110.17....ชม.				
	START.....110.4....ชม.				
6	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....400....โวลต์				
	T-R.....400....โวลต์				
	R-S.....398....โวลต์				
	ตรวจเช็คการทำงานของหม้อไอน้ำ				
1	แรงดันน้ำเข้าท่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำเข้าท่อเย็น.....PSI				
2	อุณหภูมิน้ำเข้าท่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำเข้าท่อเย็น.....F				
3	อุณหภูมิน้ำท่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำท่อเย็น.....138....F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
5	เวลา	✓			
	STOP.....11.07....น.				
	START.....10.54....น.				
6	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....133...PSI				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....110.17....ชม.				
	START.....110.4....ชม.				
ตรวจเช็คหม้อไอน้ำ					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำดับท่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องวัด	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แม่เหล็ก	✓			
14	ระดับน้ำเข้าเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....1460...ลิตร				
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สมิณ จงเจริญ

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

วิเศษ จุลรัตน์

หมายเลข

รายละเอียด

ปกติ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ไข

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230600002
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีหลัง 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
2	เวลา	✓			
	START.....น.				
	STOP.....น.				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START....110.20....ชม.				
	STOP....110.30....ชม.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
6	แรงดันน้ำขึ้นหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำขึ้นหล่อเย็น.....PSI				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดีเซล ATS	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำขอลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1450....ลิตร				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP....110.30....ชม.				
	START....110.20....ชม.				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
3	รีดแรงดัน	✓			
	T-R....400....โวลต์				
	S-T....401....โวลต์				
	R-S....400....โวลต์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	รีดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5....HZ				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.สร้างชุดค่า 2.บันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ทักษะ ทักษะ

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็ค generator ประจำลิปต้า
- สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องgeneratorประจำลิปต้า
- คำแนะนำ ไม่มี
- การแก้ไข/ติดตาม ให้งานไม่ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM230600006
วันที่ปฏิบัติงาน	12/06/2023
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีหลัง 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✓			
	STOP....10.03....น.				
	START....09.53....น.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....140....F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133....PSI				
6	แรงดันน้ำขึ้นหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำขึ้นหล่อเย็น.....PSI				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START....110.31....ชม.				
	STOP....110.41....ชม.				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START....110.31....ชม.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	STOP...110.41...ชม.				
3	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1450...ลิตร				
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ยืนยัน จากผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร ช่างเทคนิค

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

รายการ

ค่าเบี่ยงเบน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริษัท พลัส พรีเทคเจอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำปี 2565

รหัสงาน : FP/JP-W
รหัส : ATR-001-42/2231D00500268-FP/JP-0001 :
เลขที่ใบงาน : WO-004/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/01/2023

ชื่ออาคาร : ATR

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		สี	น้ำ
	MOTOR & PUMP		
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ MOTOR	✓	
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ PUMP	✓	
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓	
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	✓	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 0 PSI	✓	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓	
	CONTROL		
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ CONTROL	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓	
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓	
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า SET 13 AMP	✓	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓	
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓	
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 399.5 T-R 400.5 VOLT	✓	
8	ตรวจเช็คแรงดัน R 4.5 S 4.5 T 4.5 AMP	✓	
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓	

บริษัท พลัส พรีเทคเจอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำปี 2565

รหัสงาน : FP/JP-W
รหัส : ATR-001-42/2231D00500268-FP/JP-0001 :
เลขที่ใบงาน : WO-009/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/01/2023

ชื่ออาคาร : ATR

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		สี	น้ำ
	MOTOR & PUMP		
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ MOTOR	✓	
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ PUMP	✓	
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓	
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	✓	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 0 PSI	✓	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓	
	CONTROL		
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ CONTROL	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓	
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓	
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า SET 13 AMP	✓	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓	
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓	
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 399.5 T-R 400.5 VOLT	✓	
8	ตรวจเช็คแรงดัน R 4.6 S 4.6 T 4.6 AMP	✓	
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสสาร : FP/JP-W	รายชื่อพนักงาน
รหัส ATR-001-42/Z231D00500268-FP/JP-0001 :	1
JOCKY PUMP	3
เลขที่ใบสาร WO-014/01/2023	5
วันปล่อยถัง 16/01/2023	
ชื่ออาคาร <i>ATR</i>	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีรายการไม่, 6-10)
		ดี	แก้ไข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจเช็คสมรรถนะของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า..... PSI			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก..... PSI	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดกลไกใน CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..... AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓		
8	ตรวจเช็คกระแส R-S-T.....AMP	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓		

MICHAEL

ចេញផ្សាយ៖ ទំនៀមទម្លាប់

ប៉ាន់ទឹកអត់ការណ៍ប្រតិបត្តិការ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ไม่ตรงกันอีก (CM)

WO-014/01/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FPI/JP-W	รายชื่อ	[REDACTED]
รหัส : ATR-001-42/223D00500266-FPI/JP-0001 :	1	
JOCKY PUMP	3	
เลขที่งาน : WO-019/01/2023	5	
วันที่ปิด	23/01/2023	
ชื่ออาคาร	ATIL	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีสาเหตุให้ : 4.5)
		สี	เมโทร	อุปกรณ์	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คชื่อระบบจาก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงาน MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....50.....PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....0.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงาน CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดถ่านในชุด CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 13.....AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแผงรับ R-S-388-T-388-T-R-277.DLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R 4.8 3... 4.9 T-4.8 AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพชุด CONTROL	✓			

MANUSCRIPT

ចាងចេញពីឯកសារ, ទំនាក់ទំនង

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-019/01/2023 Page 1 of 1

รหัสสาร : FP/JP-W	รวม	
รหัส : ATR-001-42/Z231D00500268-FP/JP-0001 :	1	
JOCKY PUMP	3	
เลขที่ใบงาน WO-262/01/2023	5	
วันที่ปฏิบัติงาน 30/01/2023		
ชื่ออาคาร	ชื่อ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบความผิดปกติ)
		สี	น้ำเขียว	อาการผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลมบนรถมอเตอร์	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเชื่อม MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเชื่อม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คความดันน้ำเข้า.....50.....PSI	✓			
6	ตรวจเช็คความดันน้ำออก.....0.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายใน CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 13 AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 400-2400 T-R 400 VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-L 4.5-4.9 A T 5.0 AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓			

MATH 101

တပည့်ကျောင်းသားများအား

บ้านเรียมหลกการปฏิวัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อผิดพลาดอีก (CM)

WO-262/01/2023 Page 1 of 1

รหัสกรม : FPJUP-W	วันที่	1
รหัส	ATR-001-42/2310D00568-FPJUP-0001 :	3
เลขที่ใบงาน	JOCKY PUMP	5
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-01/02/2023	
วันที่ส่งกลับ	06/02/2023	
ชื่ออาคาร	ATF	ชื่อผู้

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่ไว้ : ๕/๖)
		สี	น้ำไข	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลักษณะการจ่ายไฟ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คลักษณะการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คลักษณะการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 45 PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 0 PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดสวิตช์ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 13 AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T-S-T-T-R 400VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-T-S-T-S-T-T-R 45AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			

MANUSCRIPT

๑. การทบทวนประวัติ

ນັກເກີດສອດການປະຕິບັດ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ไม่ตรงตามอีก (CM)

WO-011/02/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230200002
วันที่ปฏิบัติงาน	13/02/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนศัพท์ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
4	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
ค่าที่ SET.....แบบ					
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
R-S.....ไจล์					
S-T.....ไจล์					
T-R.....ไจล์					
7	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	ตรวจเช็คกระแส	✓			
T.....แบบ					
S.....แบบ					
R.....แบบ					
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก.....PSI					
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI					

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิศว ชาญถิ่น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศว ชาญถิ่น

หมายเหตุ

รายละเอียด ข้อความดูเป็นปกติไม่มีข้อ

สาเหตุ ส่วนสภาพตามรายการใช้งาน

คำแนะนำ นำเสนอกรรมการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

การแก้ไขอื่นๆ เปรียบเทียบด้านอื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230200011
วันที่ปฏิบัติงาน	20/02/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนศัพท์ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI					
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI					
5	ตรวจสอบลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
2	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบสภาพชุด CONTROL	✓			
4	ตรวจสอบชุดค่าภายในชุด CONTROL	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
ค่าที่ SET....13....แบบ					
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
T-R....ไจล์					
S-T....ไจล์					
R-S....ไจล์					
7	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
8	ตรวจสอบกระแส	✓			
R....4.9....แบบ					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S...๔.๘...แบบ				
	T...๔.๘...แบบ				
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศราวุธ สุตะคำ 2.ธนวิวัฒน์ จงทวีวุฒิ 3.สุทธกิติ์ แผละ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ศราวุธ สุตะคำ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ข้อความดูเป็นปกติ เสร็จสภาพตามรายการใช้งาน

คำแนะนำ นำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

การแก้ไขอื่นๆ ข้อสังเกตเปรียบเทียบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☒ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230200015
วันที่ปฏิบัติงาน	27/02/2023
ชื่ออาคาร	เมทโรนิ เวทีคอร์ท 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
4	ตรวจเช็คดีดล้นระบบอาคาร MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพลิ้นวาล์ว MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพลิ้นวาล์ว PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T...4.9...แอมป์				
	S...5.0...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
5	ตรวจเช็คชุดยกภายใน CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...395...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	5-T...396...โวลต์				
8	ตรวจเช็คสถานะ FUSE CONTROL	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. มีอยู่ 1 คน กับเลข

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230300001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/03/2023
ชื่ออาคาร	เมทโรนิ เวทีคอร์ท 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
2	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...4.8...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				
	T...4.8...แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
5	ตรวจเช็คชุดยกภายใน CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	5-T...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
8	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ FUSE CONTROL	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพลิ้นวาล์ว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คดีดล้นระบบอาคาร MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....50...PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพลิ้นวาล์ว PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. มีอยู่ ๓ คนกับ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230300006
วันที่ปฏิบัติงาน	13/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วนพินส์ 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
3	ตรวจเช็คชุดค่าภายใน CONTROL	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET....13...แอมป์				
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
6	ตรวจเช็คสถานะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R...4.7...แอมป์				
	S...4.9...แอมป์				
	T...5.0...แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....55...PSI				
3	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0...PSI					
7	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ ชุดค่า 2.สนทน กับช่างฝึก 3.ฝึกดูงาน กับสน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจ ชุดค่า

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุสับปะนัท
สถานะ ตรวจเช็คประจุสับปะนัทใช้งานได้ปกติ
ค่าแรงดัน ไม่มี
การแยกน้ำ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230300012
วันที่ปฏิบัติงาน	20/03/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วนพินส์ 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ FUSE CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
6	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T...4.8...แอมป์				
	R...4.6...แอมป์				
	S...4.8...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
9	ตรวจเช็คชุดค่าตั้งใหญ่ CONTORL	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...55...PSI				
3	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0...PSI					
7	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ฝึกดูงาน กับสน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด เช็ประจุสับปะนัท
สถานะ ปกติ
ค่าแรงดัน ไม่มี
การแยกน้ำ ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM230300016

วันที่ปฏิบัติงาน

27/03/2023

ชื่ออาคาร

เมทโรนิ์ เขตคันไซ | 42 | COMMON AREA FL42 | โถงรถ | โถงรถ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
3	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
4	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
5	ตรวจสอบขนาด FUSE CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T...4.9...แอมป์				
	R...4.6...แอมป์				
	S...4.7...แอมป์				
7	ตรวจสอบขนาดชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
9	ตรวจสอบชุดค่าภายในชุด CONTROL	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบขนาดตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...60...PSI				
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบลิ้นระบายน้ำจาก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. มีอยู่ 1 คน กับแผน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สาเหตุ ใช้ยาปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้งอีก (CM)

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM230400004

วันที่ปฏิบัติงาน

03/04/2023

ชื่ออาคาร

เมทโรนิ์ เขตคันไซ | 42 | COMMON AREA FL42 | โถงรถ | โถงรถ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
4	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
5	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจสอบกระแส	✓			
	S...4.6...แอมป์				
	R...4.5...แอมป์				
	T...4.8...แอมป์				
8	ตรวจสอบค่าชุด CONTROL	✓			
9	ตรวจสอบชุดค่าภายใน CONTROL	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...65...PSI				
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...1...PSI				
7	ตรวจสอบลิ้นระบายน้ำจาก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. คนเดียว จอห์นสัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คนคนเดียว จอห์นสัน

หมายเหตุ

รายละเอียด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้งอีก (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230400006
วันที่ปฏิบัติงาน	10/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนศัพท์ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คท่อระบายอากาศ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....50...PSI				
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...4.8...แอมป์				
	T...4.7...แอมป์				
	R...4.6...แอมป์				
	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET....13...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S-T...398...โวลต์				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ศิริยุทธพัฒนา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ

ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

การแก้ปัญหา ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230400012
วันที่ปฏิบัติงาน	17/04/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนศัพท์ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คท่อระบายอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...4.8...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				
	T...4.5...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET....13...แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
9	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ผู้ดูแล 2.วิศวกร ศิริยุทธพัฒนา 3.สมวัฒน์ จงขวัญถิ่น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

สาเหตุ ผู้ดูแล

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM230400016

วันที่ปฏิบัติงาน

24/04/2023

ชื่ออาคาร

แยกอิน วนรัตน์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.พบดิน จอรัญขึ้น

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ธนวัฒน์ จงขวิญญ์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจตราสัมปทาน

สาเหตุ ปกติ

สาเหตุน้ำ ปกติ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM230500002

วันที่ปฏิบัติงาน

01/05/2023

ชื่ออาคาร

แยกอิน วนรัตน์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.พบดิน จอรัญขึ้น

2.ทรายๆ ฝุ่นๆ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ธนวัฒน์ จงขวิญญ์

หมายเหตุ

รายละเอียด เช็คตราสัมปทาน

สาเหตุ -

สาเหตุน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET...13...แอมป์				
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	R-S...395...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
5	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R...4.5...แอมป์				
	S...4.6...แอมป์				
	T...4.6...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓			
9	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ CONTROL	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจเช็คที่ถ่วงระบบจ่ายอากาศ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...50...PSI				

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230500008
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET....13...แอมป์				
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R....398...โวลต์				
	S-T....397...โวลต์				
	R-S....397...โวลต์				
5	ตรวจเช็คสถานะ FUSE CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คค่า SHOW	✓			
7	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R....4.6...แอมป์				
	S....4.8...แอมป์				
	T....4.9...แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0....PSI				
3	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...50...PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
7	ตรวจเช็คลิ้นลมระบายอากาศ MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร วิศวกรพัฒนา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร ชูเกียรติ

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
- สถานะ ตรวจสอบประจำสัปดาห์
- ค่าเบี่ยงเบน ค่าในการเดินเครื่อง
- การบำรุงรักษา ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230500010
วันที่ปฏิบัติงาน	15/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....60....PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
7	ตรวจเช็คลิ้นลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คค่า SHOW	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ SET.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R....397...โวลต์				
	R-S....395...โวลต์				
	S-T....396...โวลต์				
6	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T....4.6...แอมป์				
	R....4.4...แอมป์				
	S....4.5...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ CONTROL	✓			
9	ตรวจเช็คชุดสถานะในตู้ CONTORL	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เทคนิค วิศวกรโยธา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร ชูเกียรติ

หมายเหตุ

- รายละเอียด เช็คระเบิดภาพ
- สถานะ -
- ค่าเบี่ยงเบน -
- การบำรุงรักษา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230500015
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนคษฐ์ 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...60...PSI				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
4	ตรวจสอบกระแส	✓			
	R...396...แอมป์				
	S...398...แอมป์				
	T...399...แอมป์				
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...4.8...โวลต์				
	T-R...4.7...โวลต์				
	R-S...4.5...โวลต์				
6	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.คนเดิน จอห์นสัน 2.คนขับ บิ๊ก

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ: บิ๊ก

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สถานะ -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230500021
วันที่ปฏิบัติงาน	29/05/2023
ชื่ออาคาร	แยกอิน วัฒนคษฐ์ 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...60...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
5	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
6	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
9	ตรวจสอบกระแส	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S...5.2...แอมป์				
	T...5.3...แอมป์				
	R...5.0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.คนเดิน จอห์นสัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ: บิ๊ก

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สถานะ -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230600004
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตปทุมธานี 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...401...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
6	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คการไหล	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	T...4.9...แอมป์				
	S...4.9...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจ จุดค่า 2.สนับสนุน จอห์นนี่

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร จอห์นนี่

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบจุดจ่ายไฟฟ้า

สาเหตุ ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟฟ้าประจำสัปดาห์ได้ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข/ติดตาม ใช้งานปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้งอีก (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM230600008
วันที่ปฏิบัติงาน	12/06/2023
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เขตปทุมธานี 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	R...4.7...แอมป์				
	T...4.9...แอมป์				
	S...4.9...แอมป์				
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรวจสอบ จุดจ่าย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร จอห์นนี่

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบจุดจ่ายไฟฟ้า

สาเหตุ ระบุปกติ

คำแนะนำ ปกติ

การแก้ไข/ติดตาม ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้งอีก (CM)

ใบสั่งงาน (Work Order)	
เลขที่ 079 / 66	วันที่ 27 / 01 / 66
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แอพลิเคชัน เรซินกันรั่ว	
ที่อยู่ 65 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110	
วันที่เข้าดำเนินการ 27 / 01 / 66	
รายละเอียดของงานตามแผน	ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
รายละเอียดของงานตรวจซ่อมบนโต๊ะเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
วัตถุประสงค์ของงาน	
ผู้รับแจ้ง ติดตั้ง ซักซ้อม	
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
ตามใบ PM ประจำเดือน ตาราง PM No. 2566 สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1. FCP เช็คไฟสัญญาณ Trouble 22 รายการ 2. FCP เช็ค Alarm bell ที่ 19, 23, 27, 30, 31, 42 ไม่ดัง 3. JPP ตรวจสอบไฟสัญญาณ 4. SPP No. 1, 2 (SPP-01, 02) เช็คไฟสัญญาณ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า 14.00V 5. SPP No. 1, 2 (SPP-01, 02) เช็ค EF-B1-09 ลูกบอลที่ 2, 3 ดังตาม 6. SPP No. 1 เช็คไฟสัญญาณบนโต๊ะ ตรวจสอบไฟสัญญาณของระบบจ่ายไฟฟ้า 14.00V 7. SPP No. 1 เช็ค EF-B1-08 อุปกรณ์ Timer switch 220V ไม่ดังตามที่กำหนดใน Auto 14.00V 8. BFP No. 1, 2, 3, 4 (BFP-01, 02, 03, 04) เช็คเครื่องควบคุม 450V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI 14.00V 9. BFP No. 1, 2, 3, 4 (BFP-01, 02, 03, 04) เช็คเครื่องควบคุม 450V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI 14.00V	
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 10.00h	เวลาจบแล้วเสร็จ 14.00h
สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน	สำหรับลูกค้า / ส่วนแผนโครงการงาน

ES 032/A/1 : 104/2545

ใบสั่งงาน (Work Order)	
เลขที่ 079 / 66	วันที่ 27 / 01 / 66
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แอพลิเคชัน เรซินกันรั่ว	
ที่อยู่ 65 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110	
วันที่เข้าดำเนินการ 27 / 01 / 66	
รายละเอียดของงานตามแผน	ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
รายละเอียดของงานตรวจซ่อมบนโต๊ะเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
วัตถุประสงค์ของงาน	
ผู้รับแจ้ง ติดตั้ง ซักซ้อม	
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
3. FIP No. 4 เช็คไฟสัญญาณที่โต๊ะ PM 14.00V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI 4. FIP No. 4 เช็คไฟสัญญาณที่โต๊ะ PM 14.00V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI	
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 10.00h	เวลาจบแล้วเสร็จ 14.00h
สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน	สำหรับลูกค้า / ส่วนแผนโครงการงาน

ES 032/A/1 : 104/2545

ใบสั่งงาน (Work Order)	
เลขที่ 079 / 66	วันที่ 28 / 04 / 66
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แอพลิเคชัน เรซินกันรั่ว	
ที่อยู่ 65 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110	
วันที่เข้าดำเนินการ 28 / 04 / 66	
รายละเอียดของงานตามแผน	ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
รายละเอียดของงานตรวจซ่อมบนโต๊ะเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
วัตถุประสงค์ของงาน	
ผู้รับแจ้ง ติดตั้ง ซักซ้อม	
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
ตามใบ PM ประจำเดือน ตาราง PM No. 2566 สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1. BFP No. 1, 2, 3, 4 (BFP-01, 02, 03, 04) เช็คเครื่องควบคุม 450V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI 2. FCP เช็คไฟสัญญาณ Trouble 22 รายการ 3. FCP เช็ค Alarm bell ที่ 19, 23, 27, 30, 31, 42 ไม่ดัง 4. SPP No. 1 (SPP-01) เช็คไฟสัญญาณ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า 14.00V 5. SPP No. 2 (SPP-02) เช็ค EF-B1-09 ลูกบอลที่ 2, 3 ดังตาม 6. SPP No. 1, 2 (SPP-01, 02) เช็ค EF-B1-08 อุปกรณ์ Timer switch 220V ไม่ดังตามที่กำหนดใน Auto 14.00V 7. SPP No. 1, 2 (SPP-01, 02) เช็ค EF-B1-08 อุปกรณ์ Timer switch 220V ไม่ดังตามที่กำหนดใน Auto 14.00V	
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 9.00h	เวลาจบแล้วเสร็จ 10.00h
สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน	สำหรับลูกค้า / ส่วนแผนโครงการงาน

ES 032/A/1 : 104/2545

ใบสั่งงาน (Work Order)	
เลขที่ 034 / 66	วันที่ 28 / 04 / 66
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แอพลิเคชัน เรซินกันรั่ว	
ที่อยู่ 65 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110	
วันที่เข้าดำเนินการ 28 / 04 / 66	
รายละเอียดของงานตามแผน	ตรวจเช็คระบบ FIRE ALARM ประจำปี
รายละเอียดของงานตรวจซ่อมบนโต๊ะเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
วัตถุประสงค์ของงาน	
ผู้รับแจ้ง ติดตั้ง ซักซ้อม	
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ประจำปี 2566 สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1. ตรวจเช็คไฟสัญญาณที่โต๊ะ PM 14.00V ไม่ดังตามที่กำหนดใน 0 PSI	
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 9.00h	เวลาจบแล้วเสร็จ 10.00h
สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน	สำหรับลูกค้า / ส่วนแผนโครงการงาน

ES 032/A/1 : 104/2545

น.3/106

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีสุข แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) ถนน 6 ซอย โนนโศภน กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมอช่าย ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดทำ) (หรือชื่ออื่นใด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงาน)

ในอนุภาคเลขที่ หมอช่าย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ในอนุภาคเลขที่ หมอช่าย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำเพื่อระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1796 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 1616.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : วิถีสุข แขวง/ตำบล : ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : นายเดชาสิทธิ์ พงษ์วัฒนศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ๑ ตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไปถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สิ่งกีดขวาง : เอกชน

ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมอช่าย :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

.....เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ในอนุภาคเลขที่ หมอช่าย

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในอนุภาคเลขที่ หมอช่าย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้น้ำเพื่อระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,796.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,616.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุจำนวนที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี สุข/ ตำบล อุมทิน เขตอำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) ถนน 6 ออกไปโดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใบอนุภาคเลขที่

.....เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ผู้จัดทำ) (หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

ใบอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้เพื่อชำระระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1796 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1616.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกติกาสัญญา ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : วิถี สุข/

ตำบล : อุมทิน เขตอำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : นายเชษฐา ห่อหุ้มศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ๗ ตั้ง 100 ห้องไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใบอนุภาคเลขที่

.....เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเดชันแบบแอคทีฟ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,796.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,616.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายทุกวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกติกาสัญญา ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีสุข แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลอื่นใด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุญาโตเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้) (นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลอื่นใด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลอื่นใด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,826 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,643.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลอื่นใด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิถีสุข แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/อำเภอ : กรุงเทพมหานคร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : นายเศรษฐีศักดิ์ พลสวัสดิ์วิบูล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้ง 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สิ่งกีดขวาง : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,826.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,643.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน มีนาคม 66

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือถังขยะรีไซเคิล 65 ชุดที่ จอย - ถนนวิบูลย์ แขวงท่าข้าม เขตปทุมธานี เขตอำเภอ ปทุมธานี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5014 02-168-5014 มีนิติบุคคลชาวมาเลเซียที่ เซเชลี
เคป เป็นเจ้าของถังขยะรีไซเคิลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทนี้ ประกอบกิจการประเภทรีไซเคิลพลาสติกจากพลาสติกเก่า ทำเงิน
ในรูปบาทและรี (ตัวมี) 2/2551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม. 6 ของปีโดยชอบมาประกาศ และให้ยกเลิก หนังสือ พ.ร.บ.
..... ไม่มี.....
ซึ่งมีแบบผังแสดงการทำงานจะแนบกับบันทึกแนบ สดนี้

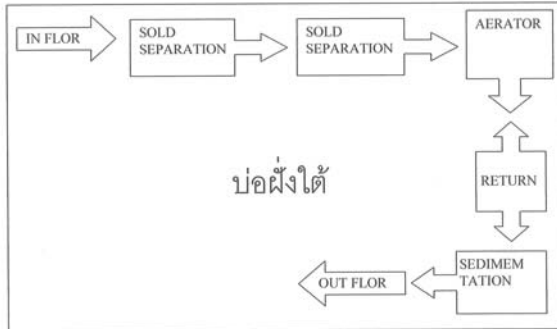

บ่อดึงได้

ได้จัดเป็นสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบนำบัตรนำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ไม่กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ผิดปกติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

ในการวิจัยฉบับนี้ ได้ศึกษาการตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ

สรุปพบว่าทบทวนที่กสทช.ได้และชี้แจงตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้ารอง หรือผู้ควบคุมกองแห่งกำเนิดมณฑลพิษ

(ผู้จัด)
อภินันท์ เกรตสิริทัศน์

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หน้า)

เบญญาตเรที

புதுமை

ออกไปโดย

100

ผู้รับจ้างให้บริการนำบัตรน้ำเสีย

()

ใบอนุญาติเลขที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีพญ แขวง/ตำบล หมู่ที่..... เขตอำเภอ ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือมี เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุญาโตเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม นครชาย ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้ครอบครอง) เรสซิเดนซ์

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้า) ()

ใบอนุญาตเลขที่ นครชาย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ นครชาย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ ขึ้น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,826 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,643.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- ขึ้นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : แขวง/ตำบล : เขตอำเภอ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : นายเศรษฐีศักดิ์ พลพัฒน์วิบูล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้ง 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : นครชาย :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ นครชาย

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ นครชาย

ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ ขึ้นๆ

☐ ขึ้นๆ

☐ ขึ้นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,826.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,643.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

