เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายการเอกสารสำหรับแนบรายงาน Monitor รอบ 1/2566

โครงการ เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

1 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (อาคาร A) ปี 66 : มี

2 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (อาคาร B) ปี 66 : มี

3 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (อาคาร C) ปี 66 : มี

4 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (อาคาร D) ปี 66 : ไม่มี

5 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (อาคาร E) ปี 66 : ไม่มี

6 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีล่าสุด

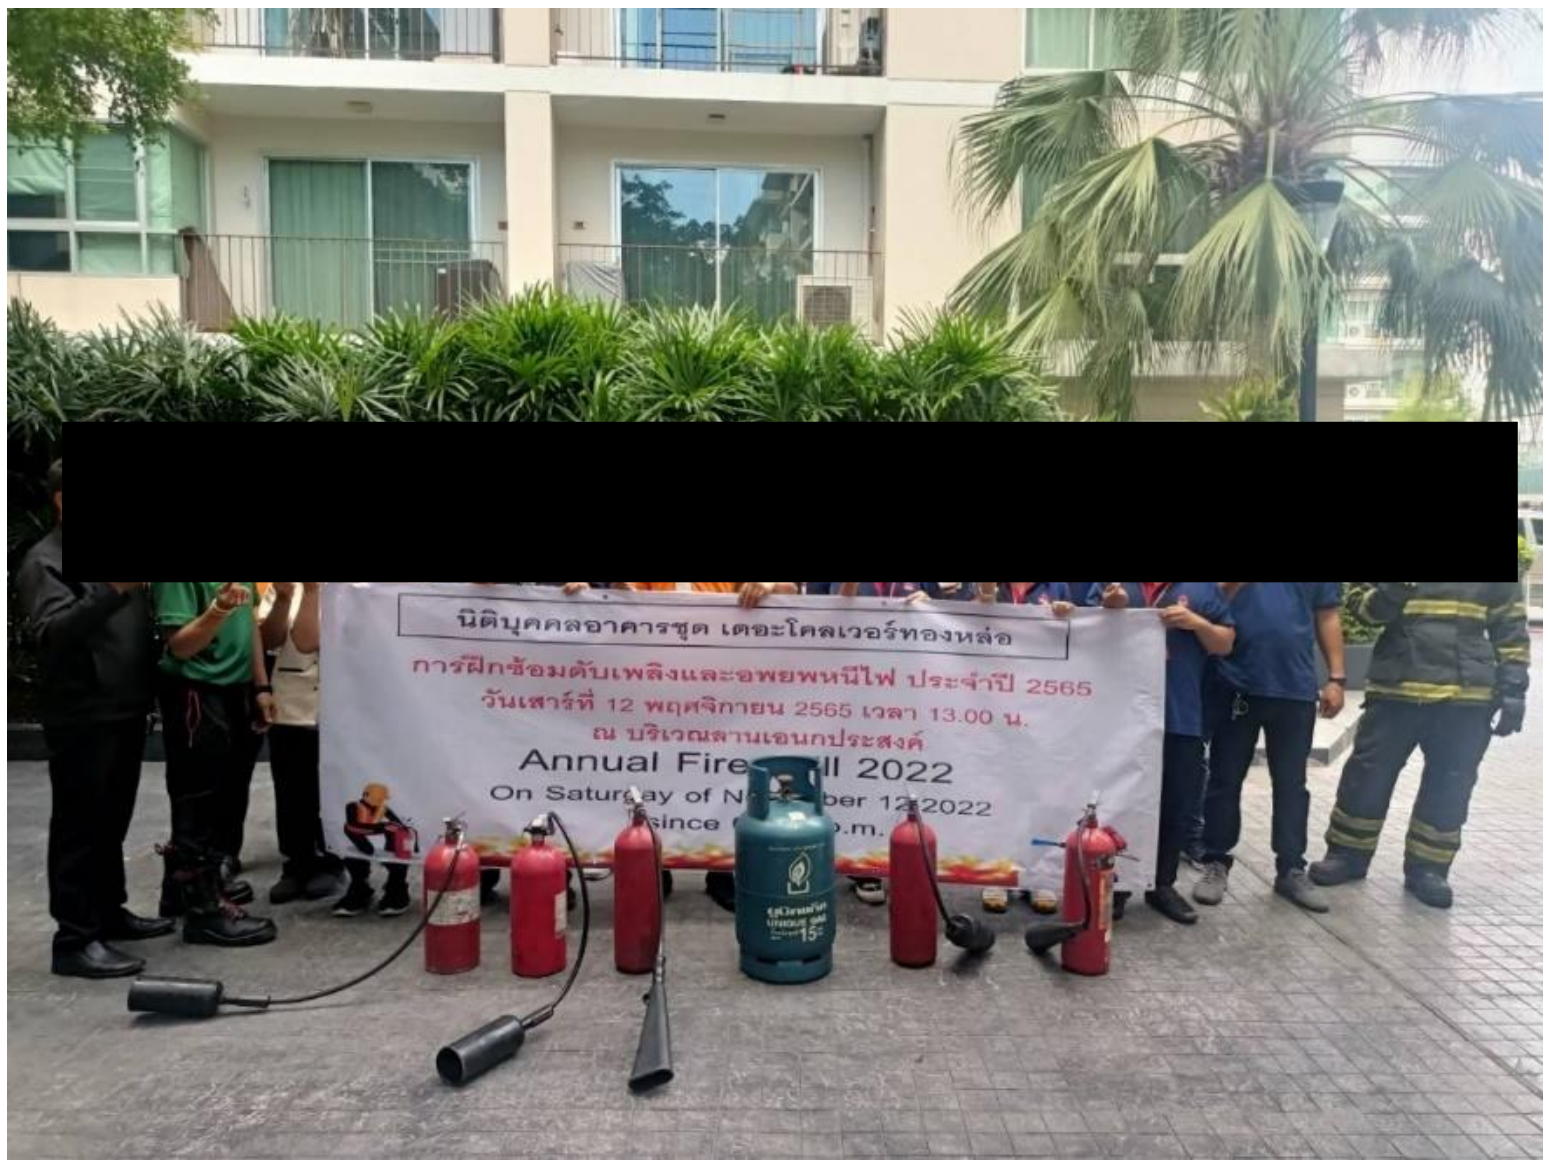
[redacted]
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์
Annual Fire ll 2022
On Satur ay of N ber 12 2022
since p.m.

7 แผนการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ 2566 : มี

8 บันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน อาคาร A-E (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

9 บันทึกการตรวจสอบเส้นท่อประปา เครื่องสูบน้ำ และวาล์วต่างๆ (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

10 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย อาคาร A-E (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

11 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัด อาคาร A-E (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

12 บันทึกการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้ อาคาร A-E (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

13 เอกสาร ทส.1 และ ทส.2 (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

14 แบบบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโครงการ (ม.ค.-มิ.ย.66) : มี

15 ภาพถ่าย : การดูแลพื้นที่สีเขียว (ชั้นล่าง และชั้น 4 อาคาร A)

พื้นลื่น
ระวัง
คว่ำ

ชั้นล่าง

อาคาร A ชั้น 4

16 ภาพถ่าย : การสูบตะกอน/ไขมัน ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย: ไม่มี

17 ภาพถ่าย : การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย

18 ภาพถ่าย : การทำความสะอาดพื้นที่โครงการ เช่น ถนนทางเดิน

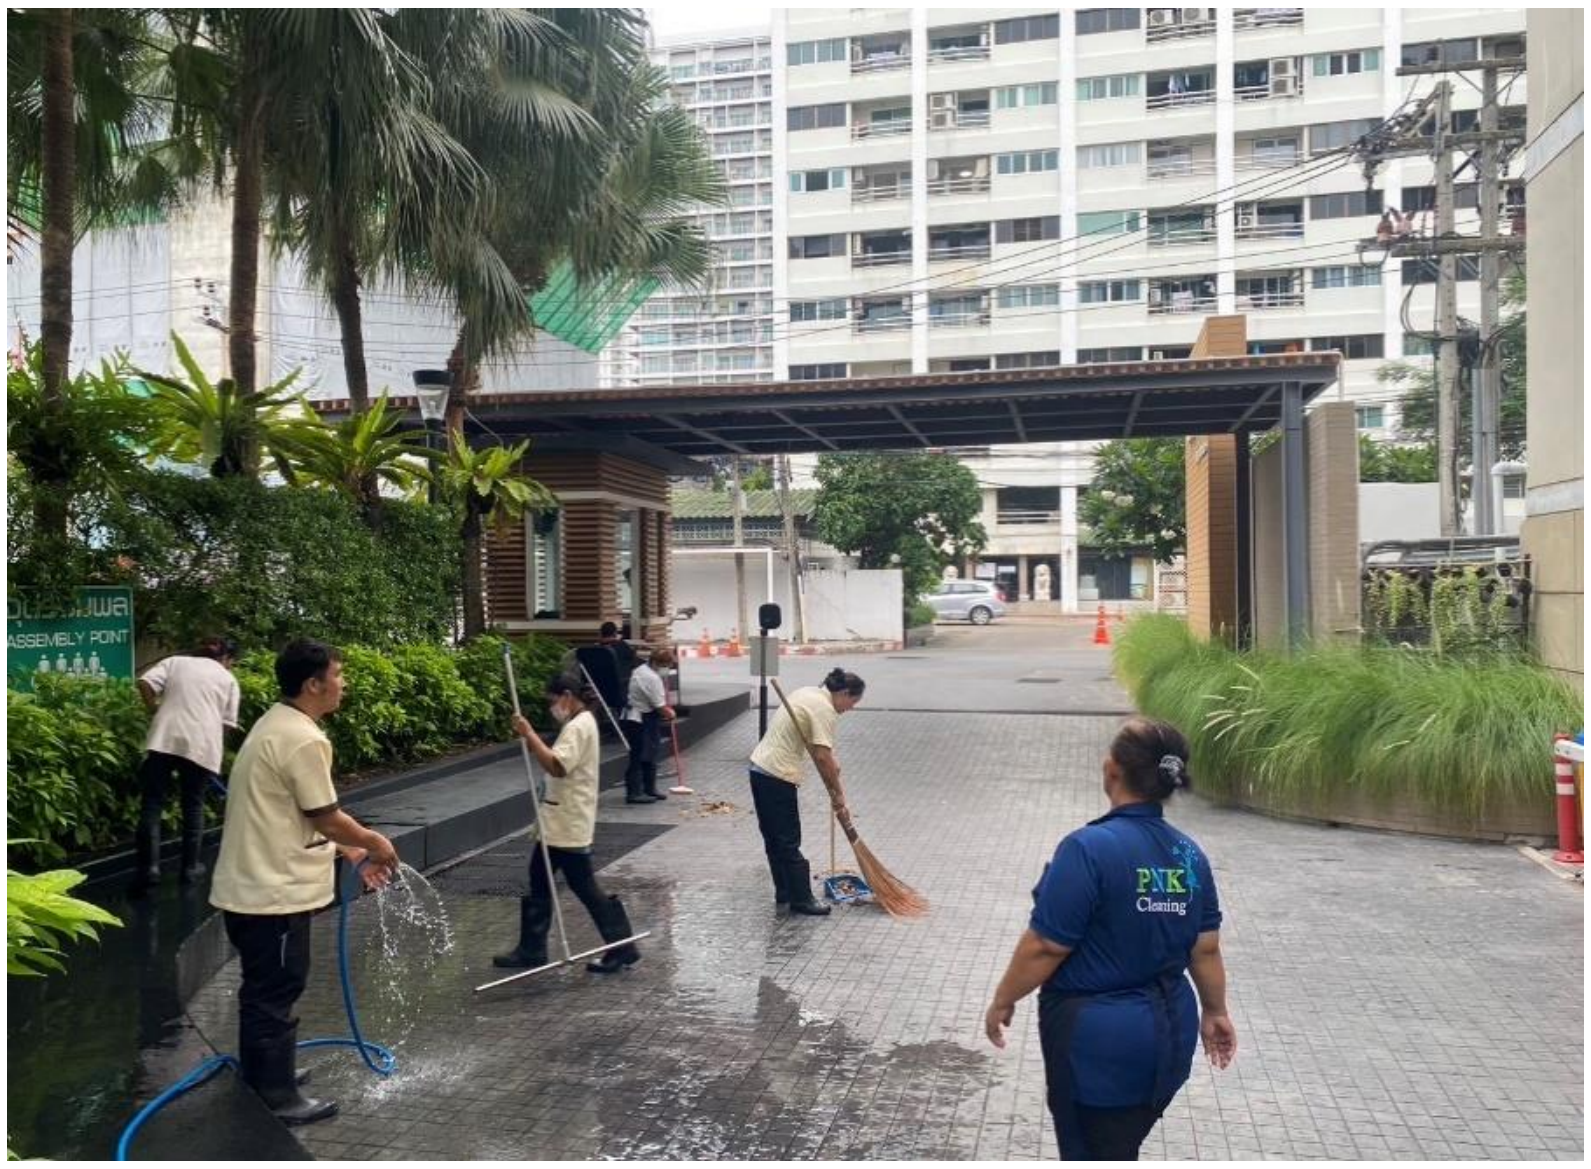

19 ภาพถ่าย : การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ อาคาร A-E : ไม่มี

20 ภาพถ่าย : การตรวจสอบ/ทำความสะอาดบ่อพักน้ำและรางระบบระบายน้ำในโครงการ : ไม่มี

21 ภาพถ่าย : การเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ

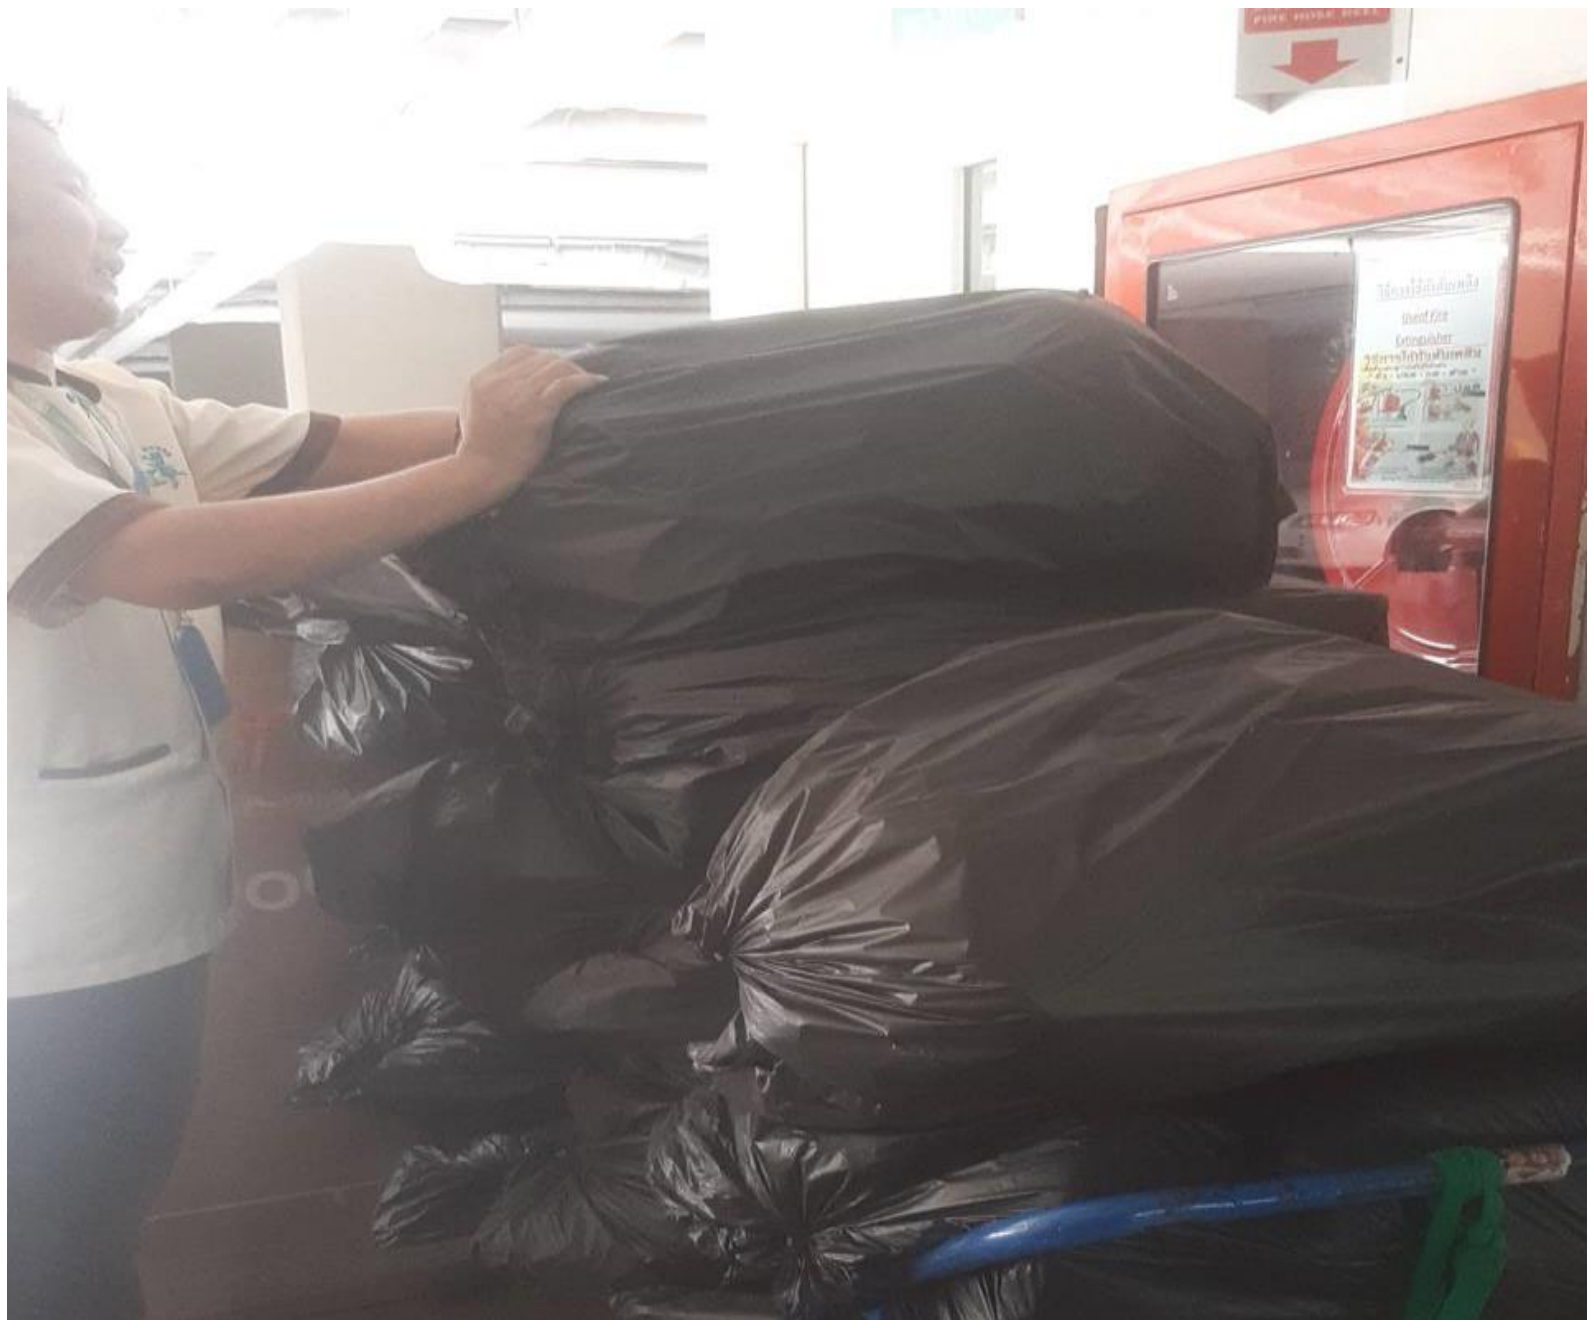

22 ภาพถ่าย : การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต

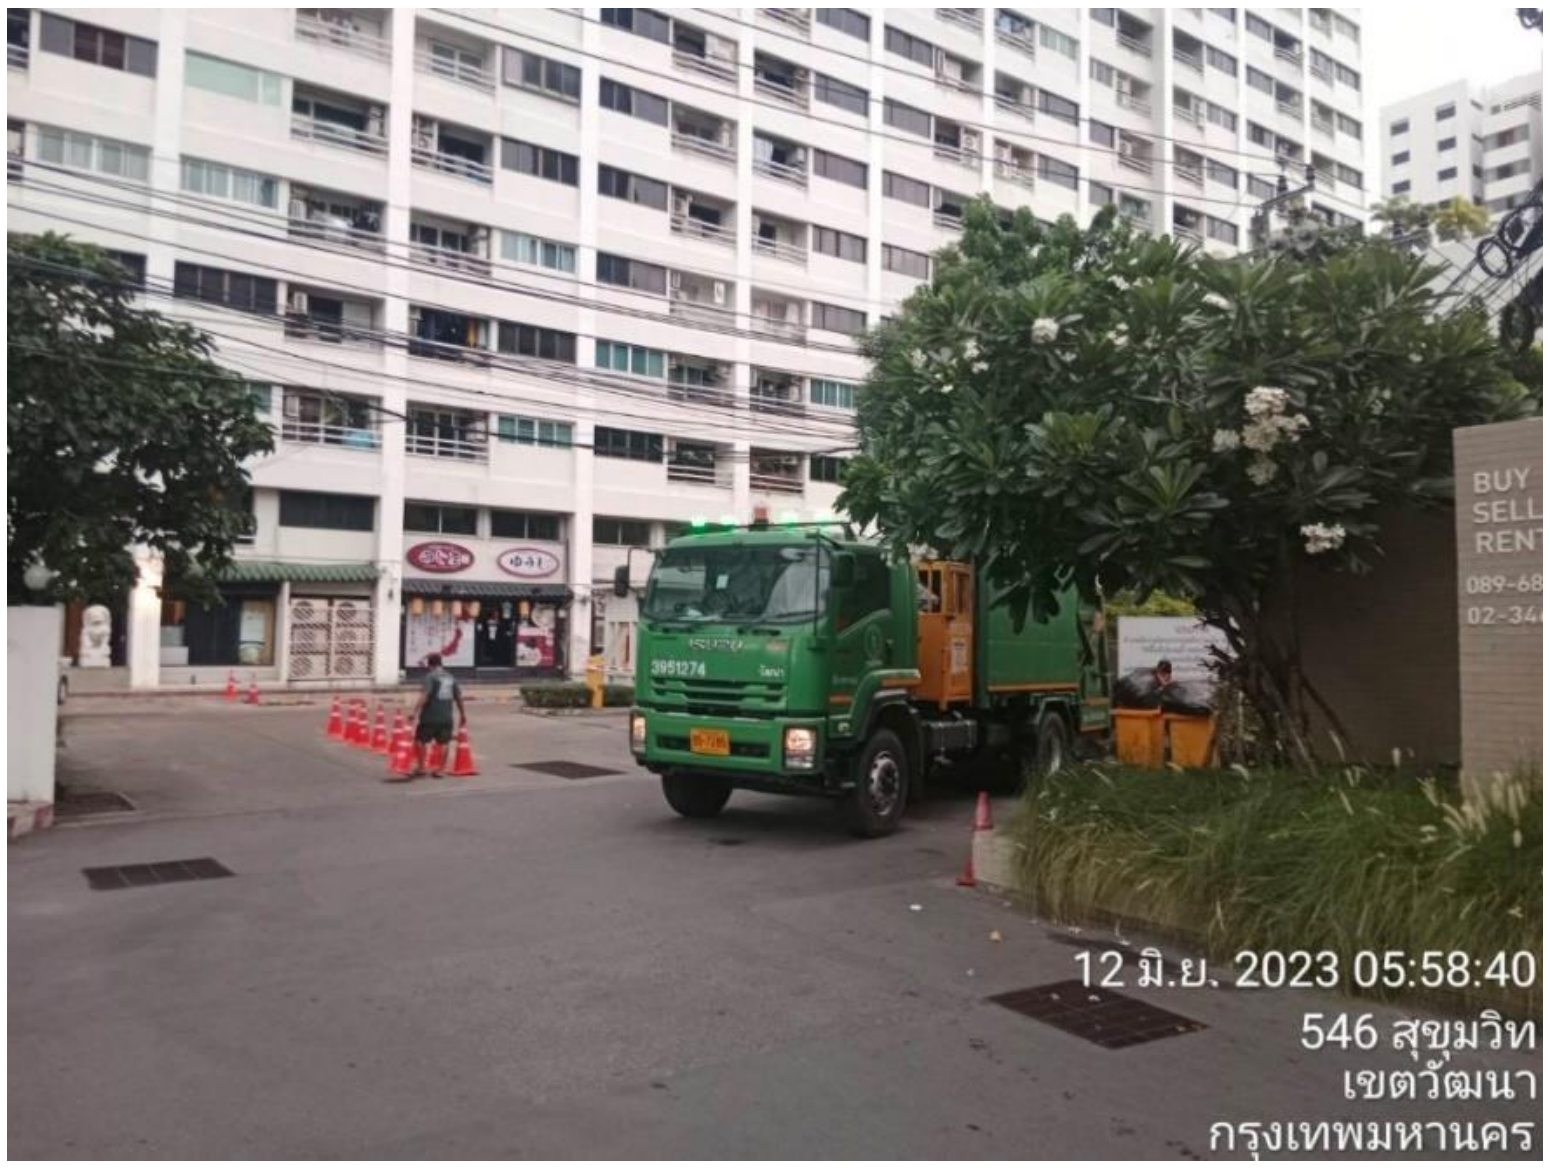

23 ภาพถ่าย : การพ่นยาฆ่ายุง/ปลวก

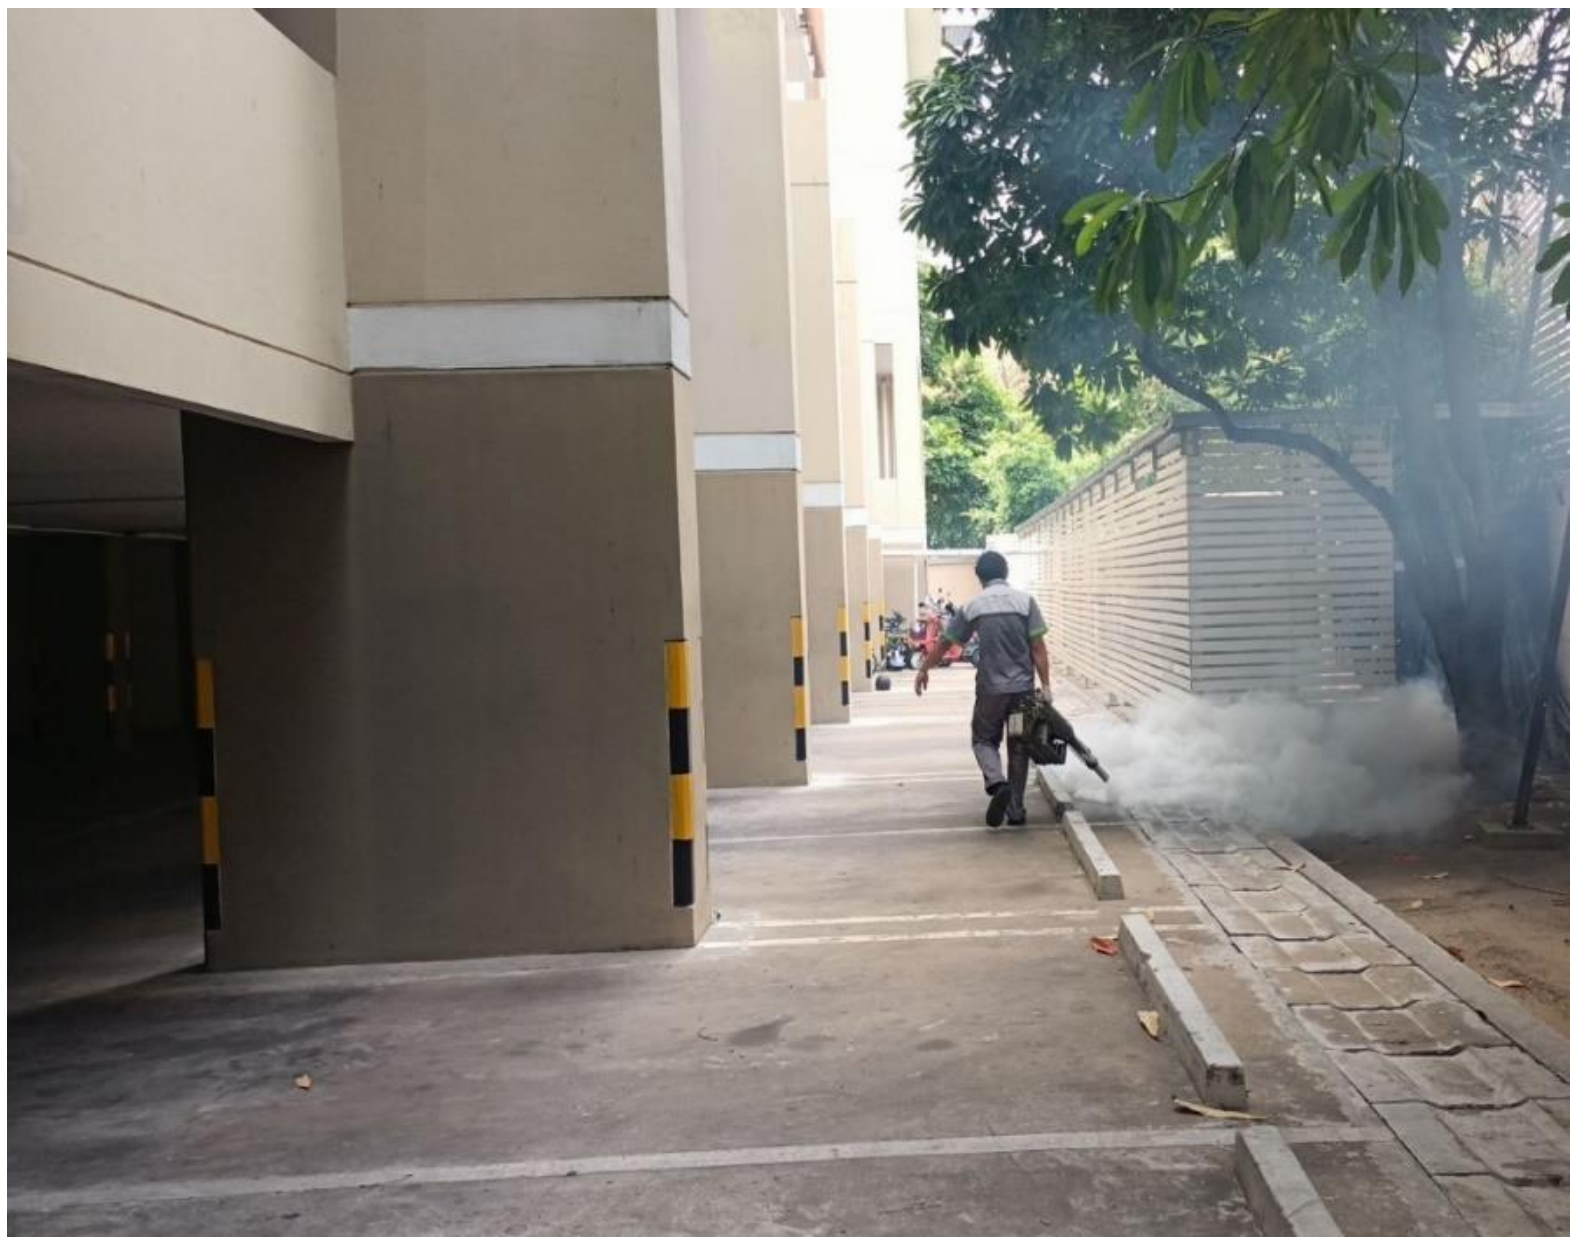

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด [illegible]	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 8/1/64
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร A	1 [redacted]
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 75 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1582 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.9 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.............................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.............................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอส[illegible]

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6B5.9G-1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 8/1/66

1 [redacted] 2 [redacted]

3 .... 4 ....

B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ผิดปกติ	ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 27.3 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ลาน C

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 8/1/66

[redacted]

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม				
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓ ✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 83 RPM. - ความดันน้ำมัน 1582 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.7 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓ ✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลทอร์ทคอนโด.
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ลาน-D
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 10T5.90.1
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพ [redacted]
1 .... 2 ....
3 .... 4 ....
D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	หมายเหตุ
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 90 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.4 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ........................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ........................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนีทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนัก [redacted] 8/1/66

1 ...... 2 ......

3 ...... 4 ......

E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 36 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.2 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ...................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFORMER AND MDB

นิติบุคคลอาคารชุด...ดอะโฮลเดอร์ ทองหล่อ...

ประจำเดือน..8 มกราคม ๒๕๖๖..

วันที่	เวลา	Transformer No. ...1...		MDB No. ...1...									KW*	PF*	HZ*	Lamp Status	RMU / LBS Status	KW-H		ความสะอาดห้องอุปกรณ์และเครื่องจักร	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
		สภาพของอุปกรณ์	SILICA Status	Volt meter selector (V) +- 5%						Amp meter (kA)								เลขที่จดครั้งนี้*	จำนวนหน่วย*				
				RS*	ST*	TR*	RN*	SN*	TN*	R*	S*	T*											
/1/66	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	ธนินทร์		อาคาร A 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร B 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-		-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร C 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร D 800 KVA
	14.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร E 800 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		

มายเหตุ: A = Auto mode N = ปกติ   * = กรุณาบันทึกเป็นตัวเลข   KW = KILO-WATT   RMU = RING MAIN UNIT

M = Manual mod O = ไม่ปกติ   PF = POWER FACTOR   LBS = LOAD BREAK SWITCH

ทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

ายเหตุ ....

....

ลงชื่อ...หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ[illegible]

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G-1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนัก[redacted] 18/2/64

1 ....

3 .... 4 ....

A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 75 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1582 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.9 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 18/2/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร B	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6B5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 27.3 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
	ลงชื่อ........หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ........ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนีทองหล่อ	รายชื่อพ[redacted] 18/2/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ลาน C	1
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	ป

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 83 RPM. - ความดันน้ำมัน 1582 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.7 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.......................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโฟลคทอร์ทสวนลิต.	รายชื่อ [redacted] 18/2/60
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 อาคาร-D	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ COMMINS 10T5.90.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.4 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
ลงชื่อ........หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ........ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนีทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS [illegible]

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพ [redacted] วันที่ 18/9/66

1 .... [redacted]

3 .... 4 ....

E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 36 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.2 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ............หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ............ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFORMER AND MDB

นิติบุคคลอาคารชุด ดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

ประจำเดือน 18 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	เวลา	Transformer No. 1		MDB No. 1									KW*	PF*	HZ*	Lamp Status	RMU / LBS Status	KW-H		ความสะอาดห้องอุปกรณ์และเครื่องจักร	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
		สภาพของอุปกรณ์	SILICA Status	Volt meter selector (V) +- 5%						Amp meter (kA)								เลขที่จดครั้งนี้*	จำนวนหน่วย*				
				RS*	ST*	TR*	RN*	SN*	TN*	R*	S*	T*											
6/66	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	มินทร์		อาคาร A 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร B 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร C 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร D 800 KVA
	14.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร E 800 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		

มายเหตุ: A = Auto mode N = ปกติ * = กรุณาบันทึกเป็นตัวเลข KW = KILO-WATT RMU = RING MAIN UNIT

M = Manual mod O = ไม่ปกติ PF = POWER FACTOR LBS = LOAD BREAK SWITCH

ทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

ายเหตุ ....

....

ลงชื่อ...หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโล[illegible]

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพ [redacted]

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 75 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1582 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.9 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน..............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ[illegible]
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ลาน B
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6B5.9G.1
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพ [redacted] 15/3/62
1 .... 2 ....
3 .... 4 ....
B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 27.3 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
ลงชื่อ........ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ........ ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสท์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ตึก C

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 15/3/66

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 85 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 83 RPM. - ความดันน้ำมัน 1582 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.7 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน..........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.......... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.......... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลลอร์ทองหล่อ.
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ลาน-D
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 10T5.90.1
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพน [redacted]
1 .... 2 ....
3 .... 4 ....
D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 85 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.4 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ
ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนีทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร E
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS [illegible]
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 15/3/66
1 ....
3 .... 4 ....
E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.2 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFORMER AND MDB

นิติบุคคลอาคารชุด.....ดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ.....

ประจำเดือน.....มี.ค. 2566.....

วันที่	เวลา	Transformer No. 1		MDB No. 1									KW*	PF*	HZ*	Lamp Status	RMU / LBS Status	KW-H		ความสะอาดห้องอุปกรณ์และเครื่องจักร	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
		สภาพของอุปกรณ์	SILICA Status	Volt meter selector (V) +- 5%						Amp meter (kA)								เลขที่จดครั้งนี้*	จำนวนหน่วย*				
				RS*	ST*	TR*	RN*	SN*	TN*	R*	S*	T*											
/6/66	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	ปรินทร์		อาคาร A 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร B 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร C 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร D 800 KVA
	14.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร E 800 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		

มายเหตุ: A = Auto mode N = ปกติ * = กรุณาบันทึกเป็นตัวเลข KW = KILO-WATT RMU = RING MAIN UNIT

M = Manual mod O = ไม่ปกติ PF = POWER FACTOR LBS = LOAD BREAK SWITCH

ทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

ายเหตุ ....

....

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 16/4/66

1 [redacted]

3 .... 4 ....

A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 75 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1582 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.9 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ........................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ........................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6B5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 16/4/66

1 ....

3 .... 4 ....

B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 85 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 27.3 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 ลาน C

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 16/4/66

1 [redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 83 RPM. - ความดันน้ำมัน 1582 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.7 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน..............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสทอรัทควายค์อ.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 ตึก-D

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพ[redacted] 16/4/60

1 ....

3 .... 4 ....

D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.4 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน..........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.......... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.......... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคอนโดหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 16/4/66

1 .... 3 .... 4 ....

E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	หมายเหตุ
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.2 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ........................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ........................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFORMER AND MDB

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	Transformer No. 1		MDB No. 1									KW*	PF*	HZ*	Lamp Status	RMU / LBS Status	KW-H		ความสะอาดห้องอุปกรณ์และเครื่องจักร	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
		สภาพของอุปกรณ์	SILICA Status	Volt meter selector (V) +- 5%						Amp meter (kA)								เลขที่จดครั้งนี้*	จำนวนหน่วย*				
				RS*	ST*	TR*	RN*	SN*	TN*	R*	S*	T*											
18/66	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	มินทร์		อาคาร A 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร B 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร C 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร D 800 KVA
	14.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		อาคาร E 800 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	"		

หมายเหตุ: A = Auto mode N = ปกติ   * = กรุณาบันทึกเป็นตัวเลข   KW = KILO-WATT   RMU = RING MAIN UNIT

M = Manual mode O = ไม่ปกติ   PF = POWER FACTOR   LBS = LOAD BREAK SWITCH

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

ลงชื่อ...หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอเนียลทองหล่อ	รายชื่อพนัก[redacted]6
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร A	1 ....
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 75 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1582 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.9 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ.......................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ	รายชื่อพน[redacted] 21/5/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร B	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6B5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 27.3 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ........ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ........ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสท์ [illegible]	รายชื่อพนัก[redacted]
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 ตึก C	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 83 RPM. - ความดันน้ำมัน 1582 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 26.7 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ[illegible].	รายชื่อพนัก[redacted] 11/5/60
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl. 1 อาคาร D	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ COMMINS 1DT5.90.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GFNERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% สิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.4 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน..............	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ[illegible]	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 20/5/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 อาคาร E	1 .... 2 ....
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	GENERATOR				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานพัดลม	✓			
6	ตรวจเช็คใบพัดระบายความร้อนหม้อน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี (FILTER กรองอากาศ)	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องและแท่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
12	ตรวจเช็ค SENSOR SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง - อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 35 C° - อุณหภูมิน้ำ 95 F° - ความเร็วรอบ 1586 RPM. - ความดันน้ำมัน 82 PSI. - กระแสชาร์จ 1 AMP (DC) - ค่าแรงดัน 28.2 VOLT (DC) - บันทึกระยะเวลาการทำงาน........	✓			
	ตู้ GPC				
1	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT.	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			
3	ตรวจเช็ค ANNUNCIATOR	✓			
4	DC CHARGE 1 AMP (DC)	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL A.T.S.	✓			
6	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ GPC	✓			
	ลงชื่อ........ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ........ ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFORMER AND MDB

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ โคลเวอร์ ทองหล่อ

ประจำเดือน พ.ค. 2566

วันที่	เวลา	Transformer No. 1		MDB No. 1									KW*	PF*	HZ*	Lamp Status	RMU / LBS Status	KW-H		ความสะอาดห้องอุปกรณ์และเครื่องจักร	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
		สภาพของอุปกรณ์	SILICA Status	Volt meter selector (V) +- 5%						Amp meter (kA)								เลขที่จดครั้งนี้*	จำนวนหน่วย*				
				RS*	ST*	TR*	RN*	SN*	TN*	R*	S*	T*											
6/66	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	ปรินทร์		อาคาร A 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร B 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร C 630 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร D 800 KVA
	14.00	N	-	395	395	395	225	225	225	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		
	09.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		อาคาร E 800 KVA
	14.00	N	-	400	400	400	230	230	230	-	-	-	-	-	50	N	-	-	-	N	〃		

หมายเหตุ: A = Auto mode N = ปกติ * = กรุณาบันทึกเป็นตัวเลข KW = KILO-WATT RMU = RING MAIN UNIT

M = Manual mode O = ไม่ปกติ PF = POWER FACTOR LBS = LOAD BREAK SWITCH

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน อาคาร A-E พ.ศ. 2566

วันที่	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.	
	เลขมิเตอร์	จำนวนที่ใช้	เลขมิเตอร์	จำนวนที่ใช้	เลขมิเตอร์	จำนวนที่ใช้	เลขมิเตอร์	จำนวนที่ใช้	เลขมิเตอร์	จำนวนที่ใช้
1	47156	43	49611	85	51864	103	54231	82	56405	73
2	47218	62	49685	74	51930	76	54306	75	56481	76
3	47292	74	49763	78	52020	90	54384	78	56549	68
4	47356	64	49839	76	52104	84	54468	84	56617	78
5	47426	70	49912	73	52184	80	54550	82	56711	94
6	47509	83	50002	90	52246	62	54627	77	56787	76
7	47580	71	50070	68	52323	77	54702	75	56866	79
8	47659	79	50137	67	52426	103	54767	65	56927	61
9	47746	87	50257	120	52493	67	54844	77	57024	97
10	47831	85	50332	75	52580	87	54904	60	57110	86
11	47915	84	50411	79	52647	67	54974	70	57203	93
12	47996	81	50500	89	52733	86	55050	76	57289	86
13	48080	84	50571	71	52823	90	55119	69	57383	94
14	48156	76	50638	67	52892	69	55183	64	57462	79
15	48246	90	50744	106	52958	66	55242	59	57548	86
16	48331	85	50819	75	53043	85	55312	70	57628	80
17	48379	48	50906	87	53117	74	55377	65	57732	104
18	48481	102	50970	64	53192	75	55457	80	57817	85
19	48560	79	51044	74	53261	69	55532	75	57908	91
20	48649	89	51134	90	53354	93	55603	71	58008	100
21	48718	69	51200	66	53407	47	55680	77	58096	88
22	48791	73	51289	89	53469	62	55762	82	58187	91
23	48875	84	51360	71	53575	106	55828	66	58284	107
24	48956	81	51458	98	53658	83	55910	82	58357	73
25	49045	89	51534	76	53717	59	55967	57	58420	63
26	49127	82	51620	86	53790	73	56060	93	58520	100
27	49209	72	51707	87	53855	65	56125	65	58597	77
28	49293	84	51761	54	53946	91	56193	68	58728	131
29	49361	68			54203	57	56259	66	58802	74
30	49446	85			54078	75	56332	73	58885	83
31	49526	80			54149	71			58967	82
รวม		2,403		2,235		2,285		2,183		2,655

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร A
รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D 401
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 16/9/66
1 ____ 2 ____
3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- หน้าลิฟต์	✓						
3	-	-						
4	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ
ลงชื่อ................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________________

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคอร์ททองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 16/1/66

1 [redacted]

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, ชาปลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องตู้ไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	"	✓						
4	"	✓						
5	"	✓						
6	"	✓						
7	"	✓						
8	"	✓						
9	"	✓						

ลงชื่อ____ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ____ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลลาทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่าง [redacted]

1 ____________ 2 ____________

3 ____________ 4 ____________

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องการ์บไฟ, ห้องขยะ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด ลงชื่อ____________ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเดลลาคอร์ททองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 16/11/66

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, บบำลิฟท์,	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องรางไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ ______ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ ______ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ:โคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

ตามวาระ PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 16/1/66

1 [redacted]

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR ปกติ	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR ผิดปกติ	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR ปกติ	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR ผิดปกติ	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER ปกติ	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ______ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ______ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนี่ทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร A
รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B 401
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างผู้ปฏิบัติงาน [redacted] 6/2 /64
1 ______
3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- หน้าลิฟต์	✓						
3	-	-						
4	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ______หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ______ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอนอลทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B 401

กำหนดเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน ช. [redacted] วันที่ 6/2/66

1 ____

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง , ชาฟท์ลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ , ห้องตู้ไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ____ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลสทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 6/2/66

1 [redacted]

3 ________ 4 ________

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	-ช่องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องการ์ดไฟ, ห้องขยะ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ________________________________

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสทอรท์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน [redacted] 6/8/66

1 ____

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, บนดาดฟ้า,	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องรางไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ____________ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ:โคสทอรีทชะหลอ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร E
รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน S [redacted] วันที่ 16/8/66
1 ____ 2 ____
3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด
ลงชื่อ____________ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D 401

กำหนดเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 8/3/66

1 [redacted]

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- หน้าลิฟต์	✓						
3	-	-						
4	- ห้องขยะ, ห้องควบคุมไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
5	"	✓						
6	"	✓						
7	"	✓						
8	"	✓						
9	"	✓						

ลงชื่อ.............................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.............................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______________________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B 401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 8/3/66

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง , ชาฟท์ลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ , ห้องงานไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ ______ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ ______ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลสทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ PM [redacted]

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	-ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	-ห้อง[illegible]ไฟ, ห้องขยะ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ______________ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ______________ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______________

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

กำหนดเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติ [redacted] 8/12/66

1 ____ 2 ____

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, บปาสิมส์,	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ____________ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ.โคลทอรีทสุขหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน S [redacted] วันที่ 8/3/66

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	"	✓						
4	"	✓						
5	"	✓						
6	"	✓						
7	"	✓						
8	"	✓						
9	"	✓						

ลงชื่อ______________หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ______________ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______________

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลอสวิททองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร A
รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D 401
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted]
1 ____
3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- หน้าลิฟต์	✓						
3	-	-						
4	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ____________ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B 401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 9/12/66

1 ____ 2 ____

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, ชั้นลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องตู้ไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	״	✓						
4	״	✓						
5	״	✓						
6	״	✓						
7	״	✓						
8	״	✓						
9	״	✓						

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 8/12/66

1 [redacted]

3 ________ 4 ________

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	-ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	-ห้องการ์ไฟ, ห้องขยะ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ ________ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ ________ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลสทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่าง [redacted]

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, บนาลิฟท์,	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์จไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ______ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ______ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ:โคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน S วันที่ 3/กพ/66

1 [redacted]

3 ____________ 4 ____________

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	"	✓						
4	"	✓						
5	"	✓						
6	"	✓						
7	"	✓						
8	"	✓						
9	"	✓						

ลงชื่อ............................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ............................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลลอสรีทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B 401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน (วันที่ 17/5/66

1 [redacted]

3 ____________ 4 ____________

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- หน้าลิฟต์	✓						
3	-	-						
4	- ห้องขยะ, ห้องสารไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ.............................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.............................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________________

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลลาจสุทธิสาขาปลอ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร B

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่ 19/5/66

1 [redacted]

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, ห้องลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องตู้ไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ____ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติ [redacted]

1 ____ 2 ____

3 ____ 4 ____

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องการ์ไฟ, ห้องขยะ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ____________หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ____________ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____________

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเลคทดร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER D401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างผู้ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 17/8/66

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, บปาลิฒ์,	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ.......................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด

ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ______

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SMOKE , HEAT AND SPRINKLER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ:โคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร E

รหัสอุปกรณ์ NOTIFIER B401

ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted] 17/5/66

1 ______ 2 ______

3 ______ 4 ______

ชั้น	สถานที่	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SMOKE DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง HEAT DETECTOR		ตรวจเช็คสภาพเครื่อง SPRINKLER		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	- ห้องเครื่อง, หน้าลิฟต์	✓						
2	- ห้องขยะ, ห้องชาร์ปไฟ, ทางเดินส่วนกลาง	✓						
3	〃	✓						
4	〃	✓						
5	〃	✓						
6	〃	✓						
7	〃	✓						
8	〃	✓						
9	〃	✓						

ลงชื่อ..................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโฟลาเวอร์ [illegible]

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ด้านหลังอาคาร A

รหัสอุปกรณ์ Hascon Model. HE1 -132 82-2

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 [redacted] 2 ....

3 4 ....

A

วันที่ 25/1/66

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คอัดจารบีลูกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล็อคจุดต่อเพลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดัน START 30 PSI.	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 42 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 A P. 1, 2	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 380 S-T 380 R-T 380 VOLT.	✓			
10	กระแส R 7.81 S 7.86 T 7.81 AMP. P. 1, 2	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	[redacted] CONTROL	✓			

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.. ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด [illegible]
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ด้านหลังอาคาร A
รหัสอุปกรณ์ Hascom Model. HE1-132 82-2
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted] 2 ....
4 ....
A

วันที่ 22/2/66

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คอัดจารบีลูกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล็อคจุดต่อเพลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดัน START 30 PSI.	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 42 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 A P. 1, 2	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 380 S-T 380 R-T 380 VOLT.	✓			
10	กระแส R 7.81 S 7.86 T 7.81 AMP. P. 1, 2	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	[redacted] CONTROL	✓			

ลงชื่อ.......... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ
ลงชื่อ.......... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ด้านหลังอาคาร A

รหัสอุปกรณ์ Hascon Model. HE1 -132 82-2

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 [redacted] 2 ....

3 .... 4 ....

A

วันที่ 11/3/66

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คอัดจารบีลูกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล็อคจุดต่อเพลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดัน START 30 PSI.	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 42 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 A P.1,2	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 380 S-T 380 R-T 380 VOLT.	✓			
10	กระแส R 7.81 S 7.86 T 7.87 AMP. P. 1, 2	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ต[redacted] CONTROL	✓			

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ด้านหลังอาคาร A

รหัสอุปกรณ์ Hascon Model. HE1-102 82-2

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 [redacted] 2 ....

3 4 ....

A

วันที่ 15/4/66

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คอัดจารบีลูกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล็อคจุดต่อเพลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดัน START 30 PSI.	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 42 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 A P.1,2	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 380 S-T 380 R-T 380 VOLT.	✓			
10	กระแส R 7.81 S 7.86 T 7.87 AMP. P. 1, 2	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	[redacted] CONTROL	✓			

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

น.3/65

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 17/5/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ชั้นบนหลังอาคาร A รหัสอุปกรณ์ Hascon Model. HE1-13282-2	1 [redacted] 3 A	2 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คอัดจารบีลูกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล็อคจุดต่อเพลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดัน START 30 PSI.	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 42 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 10 A P. 1, 2	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 380 S-T 380 R-T 380 VOLT.	✓			
10	กระแส R 7.81 S 7.86 T 7.87 AMP. P. 1, 2	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12.	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	[redacted]ตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา UNDERGROUND TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl. 1 อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ SANPAC , DOS LIFE

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted]

วันที่ 15/3/66

1.

3. ....

4. ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

ลงชื่อ .... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ .... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดาดฟ้าอาคาร A
รหัสอุปกรณ์ DOS LIFE
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]
3. ____________
4. ____________

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ		x	รูรั่วซึม 1 จุด	
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว		x		
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

ลงชื่อ ____________________ หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ลงชื่อ ____________________ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ:โคลหทรสิทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดาดฟ้าอาคาร B
รหัสอุปกรณ์ DOS LIFE
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]
4. ______

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

ลงชื่อ ______________ หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ลงชื่อ ______________ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไคลิกพลรีทลาดพร้าว
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดาดฟ้าอาคาร C
รหัสอุปกรณ์ DOS UFE
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]
3. ____________ 4. ____________

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

ลงชื่อ ______________________ หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ลงชื่อ ______________________ ผู้จัดการอาคารชุด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โคลอสวรท ทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดาดฟ้าอาคาร D
รหัสอุปกรณ์ SAN PAC
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน [redacted]
วันที่ 15/3/66

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด				
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
		✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ				
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว		×	รูสนิมเกิดน้ำรั่ว	6 ถัง
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ		×		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			
		✓			

ลงชื่อ .... หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ลงชื่อ .... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโฟลคทสร์ทองหล่อ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดาดฟ้าอาคาร E
รหัสอุปกรณ์ DOS LIFE
ระยะเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]

3. ____________ 4. ____________

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ (อิเล็คโทรด)				
1	ตรวจทำความสะอาดอิเล็คโทรด	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า	✓			
3	ตรวจเช็คจุดยึดตัวอิเล็คโทรด	✓			
	สภาพบ่อพักน้ำ				
1	ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของบ่อพักน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อท่อน้ำและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อพักน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

ลงชื่อ ____________________ หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ลงชื่อ ____________________ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ____

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลดี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL. ๑ อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลดี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคล ทอร์ทองหล่อ.
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร B
รหัสอุปกรณ์ ASD ASB.30
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]
3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ
ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคาจอร์ทมวงเลิศ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร C

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 13/1/66

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด......เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ......

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์......FL.1 อาคาร D......

รหัสอุปกรณ์......ASB ASB-30......

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ...หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลดี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 ลานบ E

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 13/1/66

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ..................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.๑ อาคาร A

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 19/4/66

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลทอร์ทองหล่อ.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ ดSD ดSB.30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลคอร์ทหลวงหลิม	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ 19/6/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL 1 อาคาร C	
รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30	3 .... 4 ....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.......................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.......................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FL.1 อาคาร D

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

19/10/66

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ..หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา AIR BLOWER

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลทอร์ทองหล่อ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Fl.1 ลานจ E

รหัสอุปกรณ์ ASD ASB-30

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☑ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

[redacted]

3 .... 4 ....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.................................หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.................................ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ ....

....

แบบ ทส. **1**

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

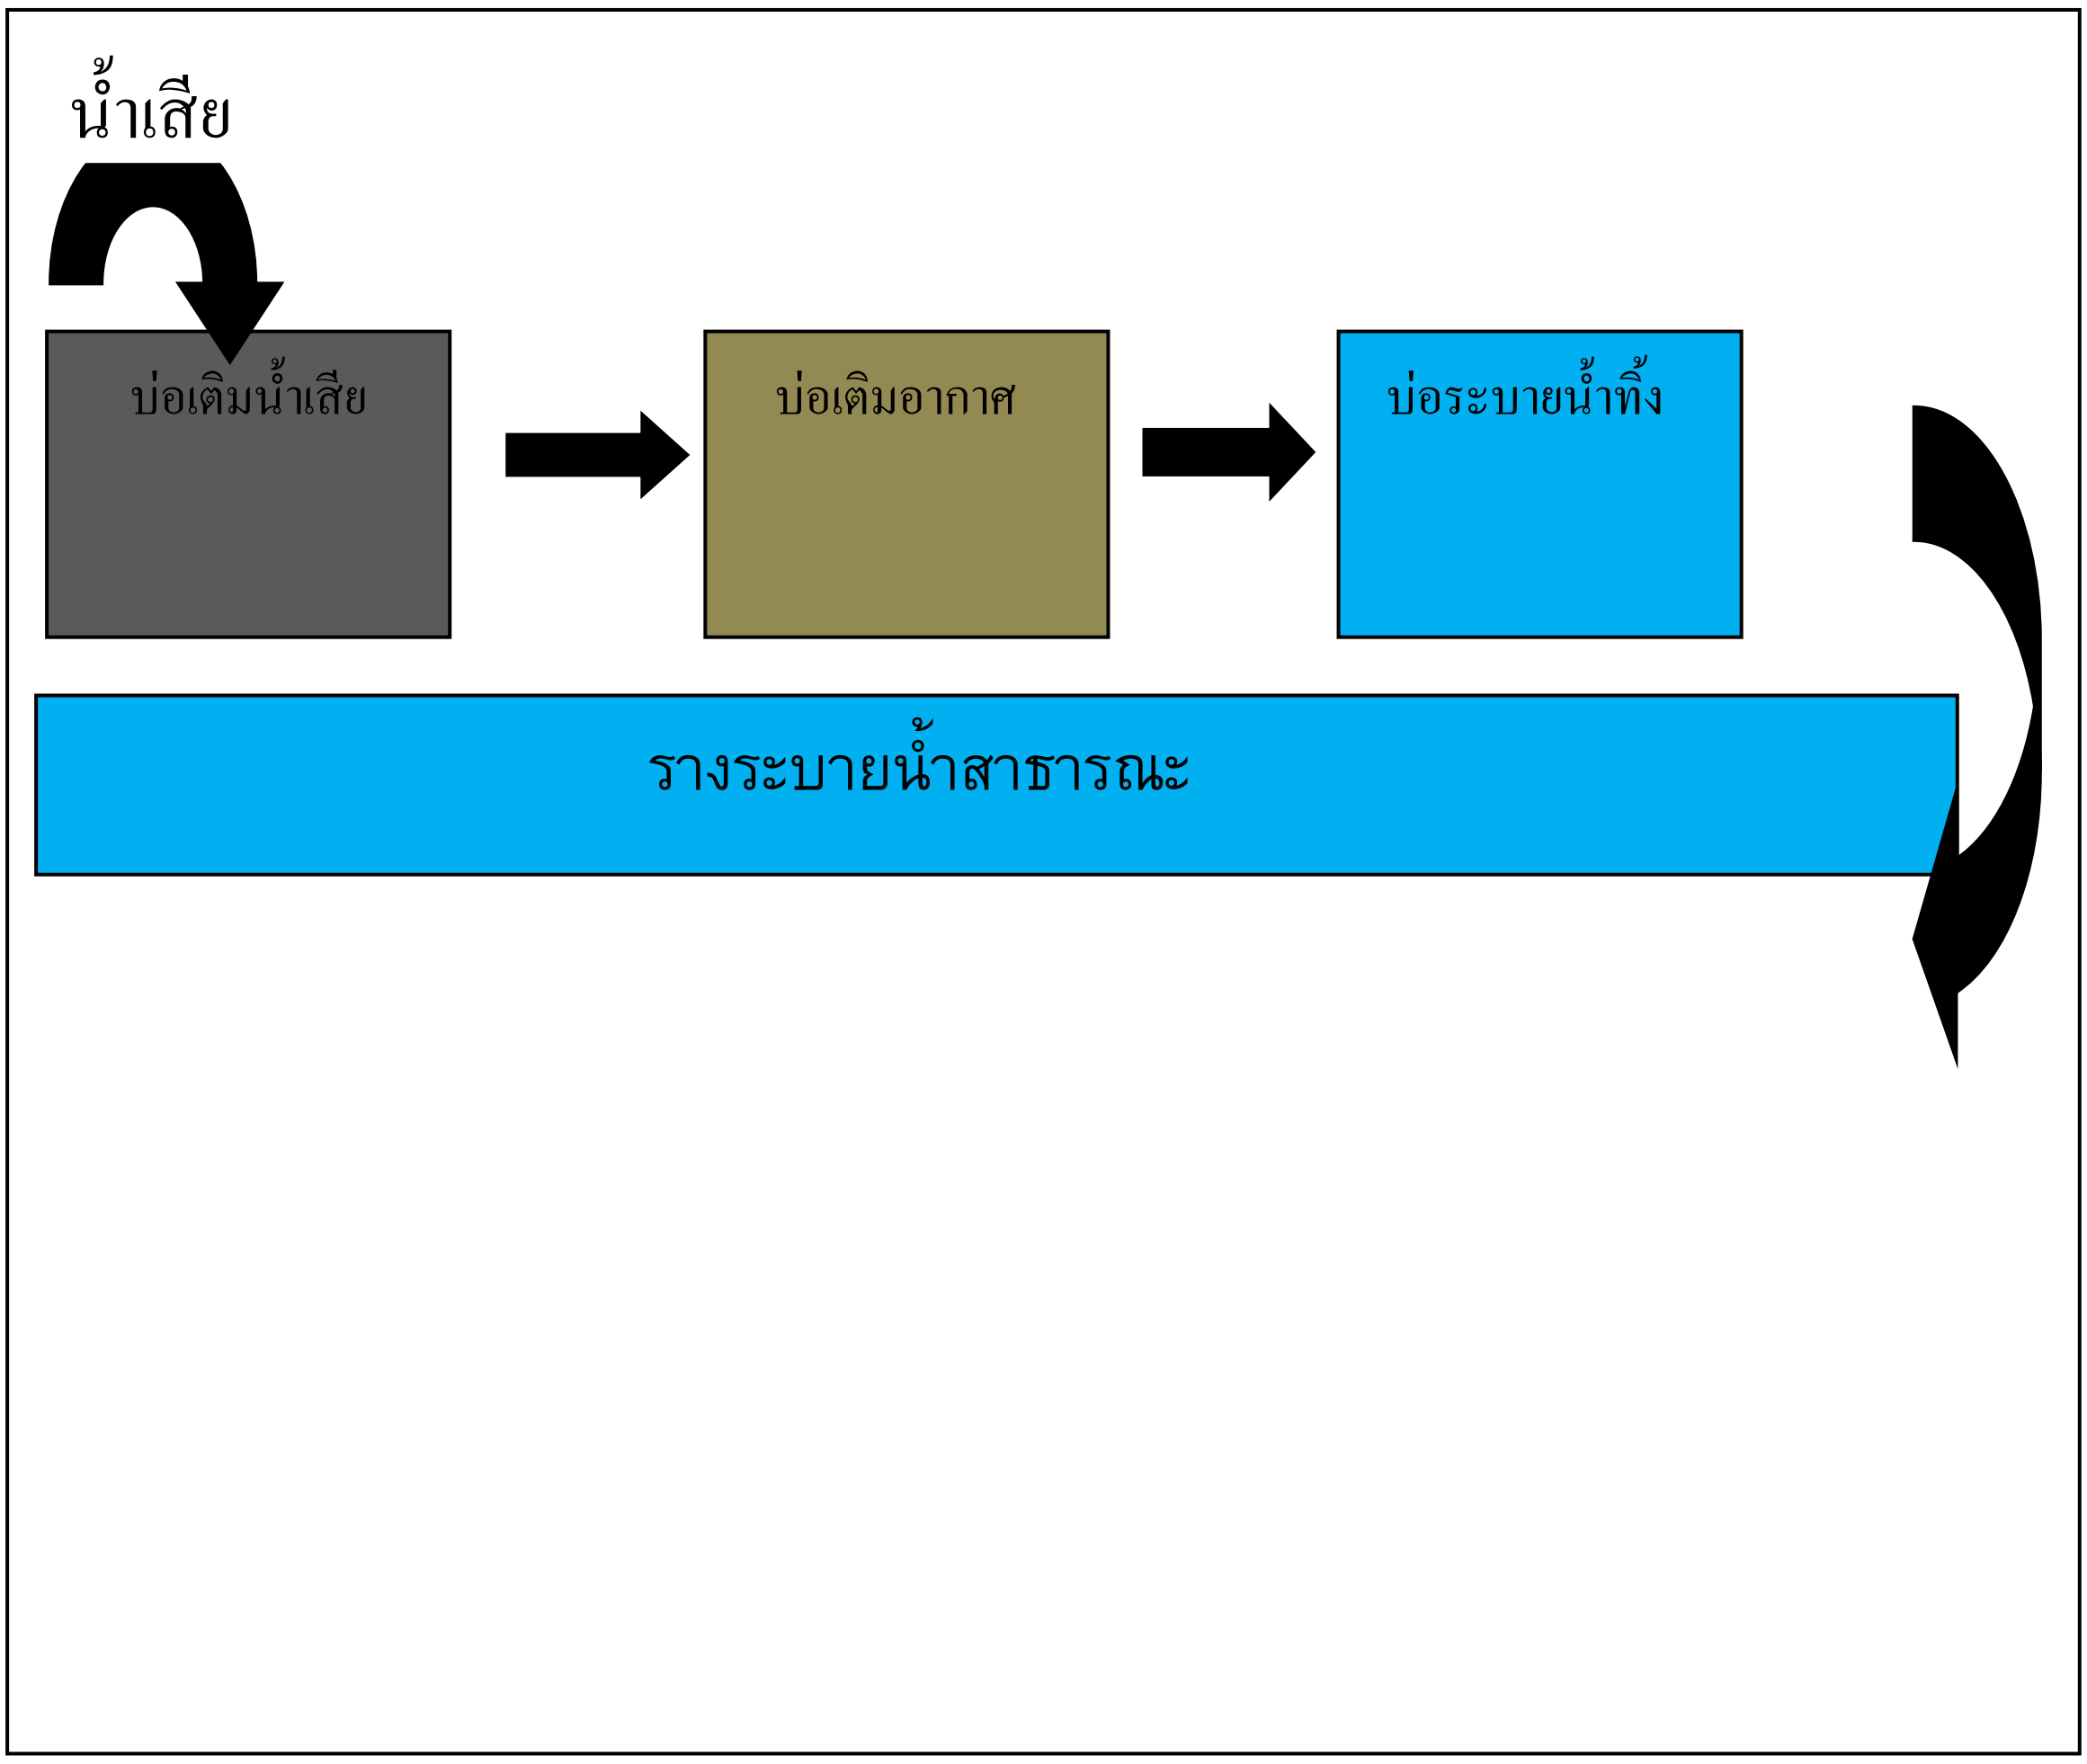

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/66	58	43	34	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
2/01/66	47	62	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
3/01/66	50	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
4/01/66	59	64	51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
5/01/66	64	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
6/01/66	57	83	66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
7/01/66	57	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
8/01/66	53	79	63	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
9/01/66	54	87	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
10/01/66	50	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
11/01/66	47	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
12/01/66	51	81	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
13/01/66	53	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
14/01/66	56	76	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
15/01/66	50	90	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
16/01/66	52	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
17/01/66	58	48	38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
18/01/66	64	102	81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
19/01/66	58	79	63	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
20/01/66	57	89	71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
21/01/66	53	69	55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
22/01/66	55	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
23/01/66	54	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
24/01/66	56	81	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
25/01/66	53	89	71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
26/01/66	52	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
27/01/66	53	72	57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
28/01/66	46	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
29/01/66	52	68	54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
30/01/66	54	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
31/01/66	54	80	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
	1677	2403	1912												

หมายเหตุ **1.** ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..
ออกให้โดย...

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..
ออกให้โดย...

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

[redacted]

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..................................หมดอายุ..........................
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..................................หมดอายุ..........................
ออกให้โดย..

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Siudge Process)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,677

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,403

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,912

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.......................................

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี.......................................
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).......................ไม่มี.......................................
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- อื่นๆ................................ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)...........................

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข...

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

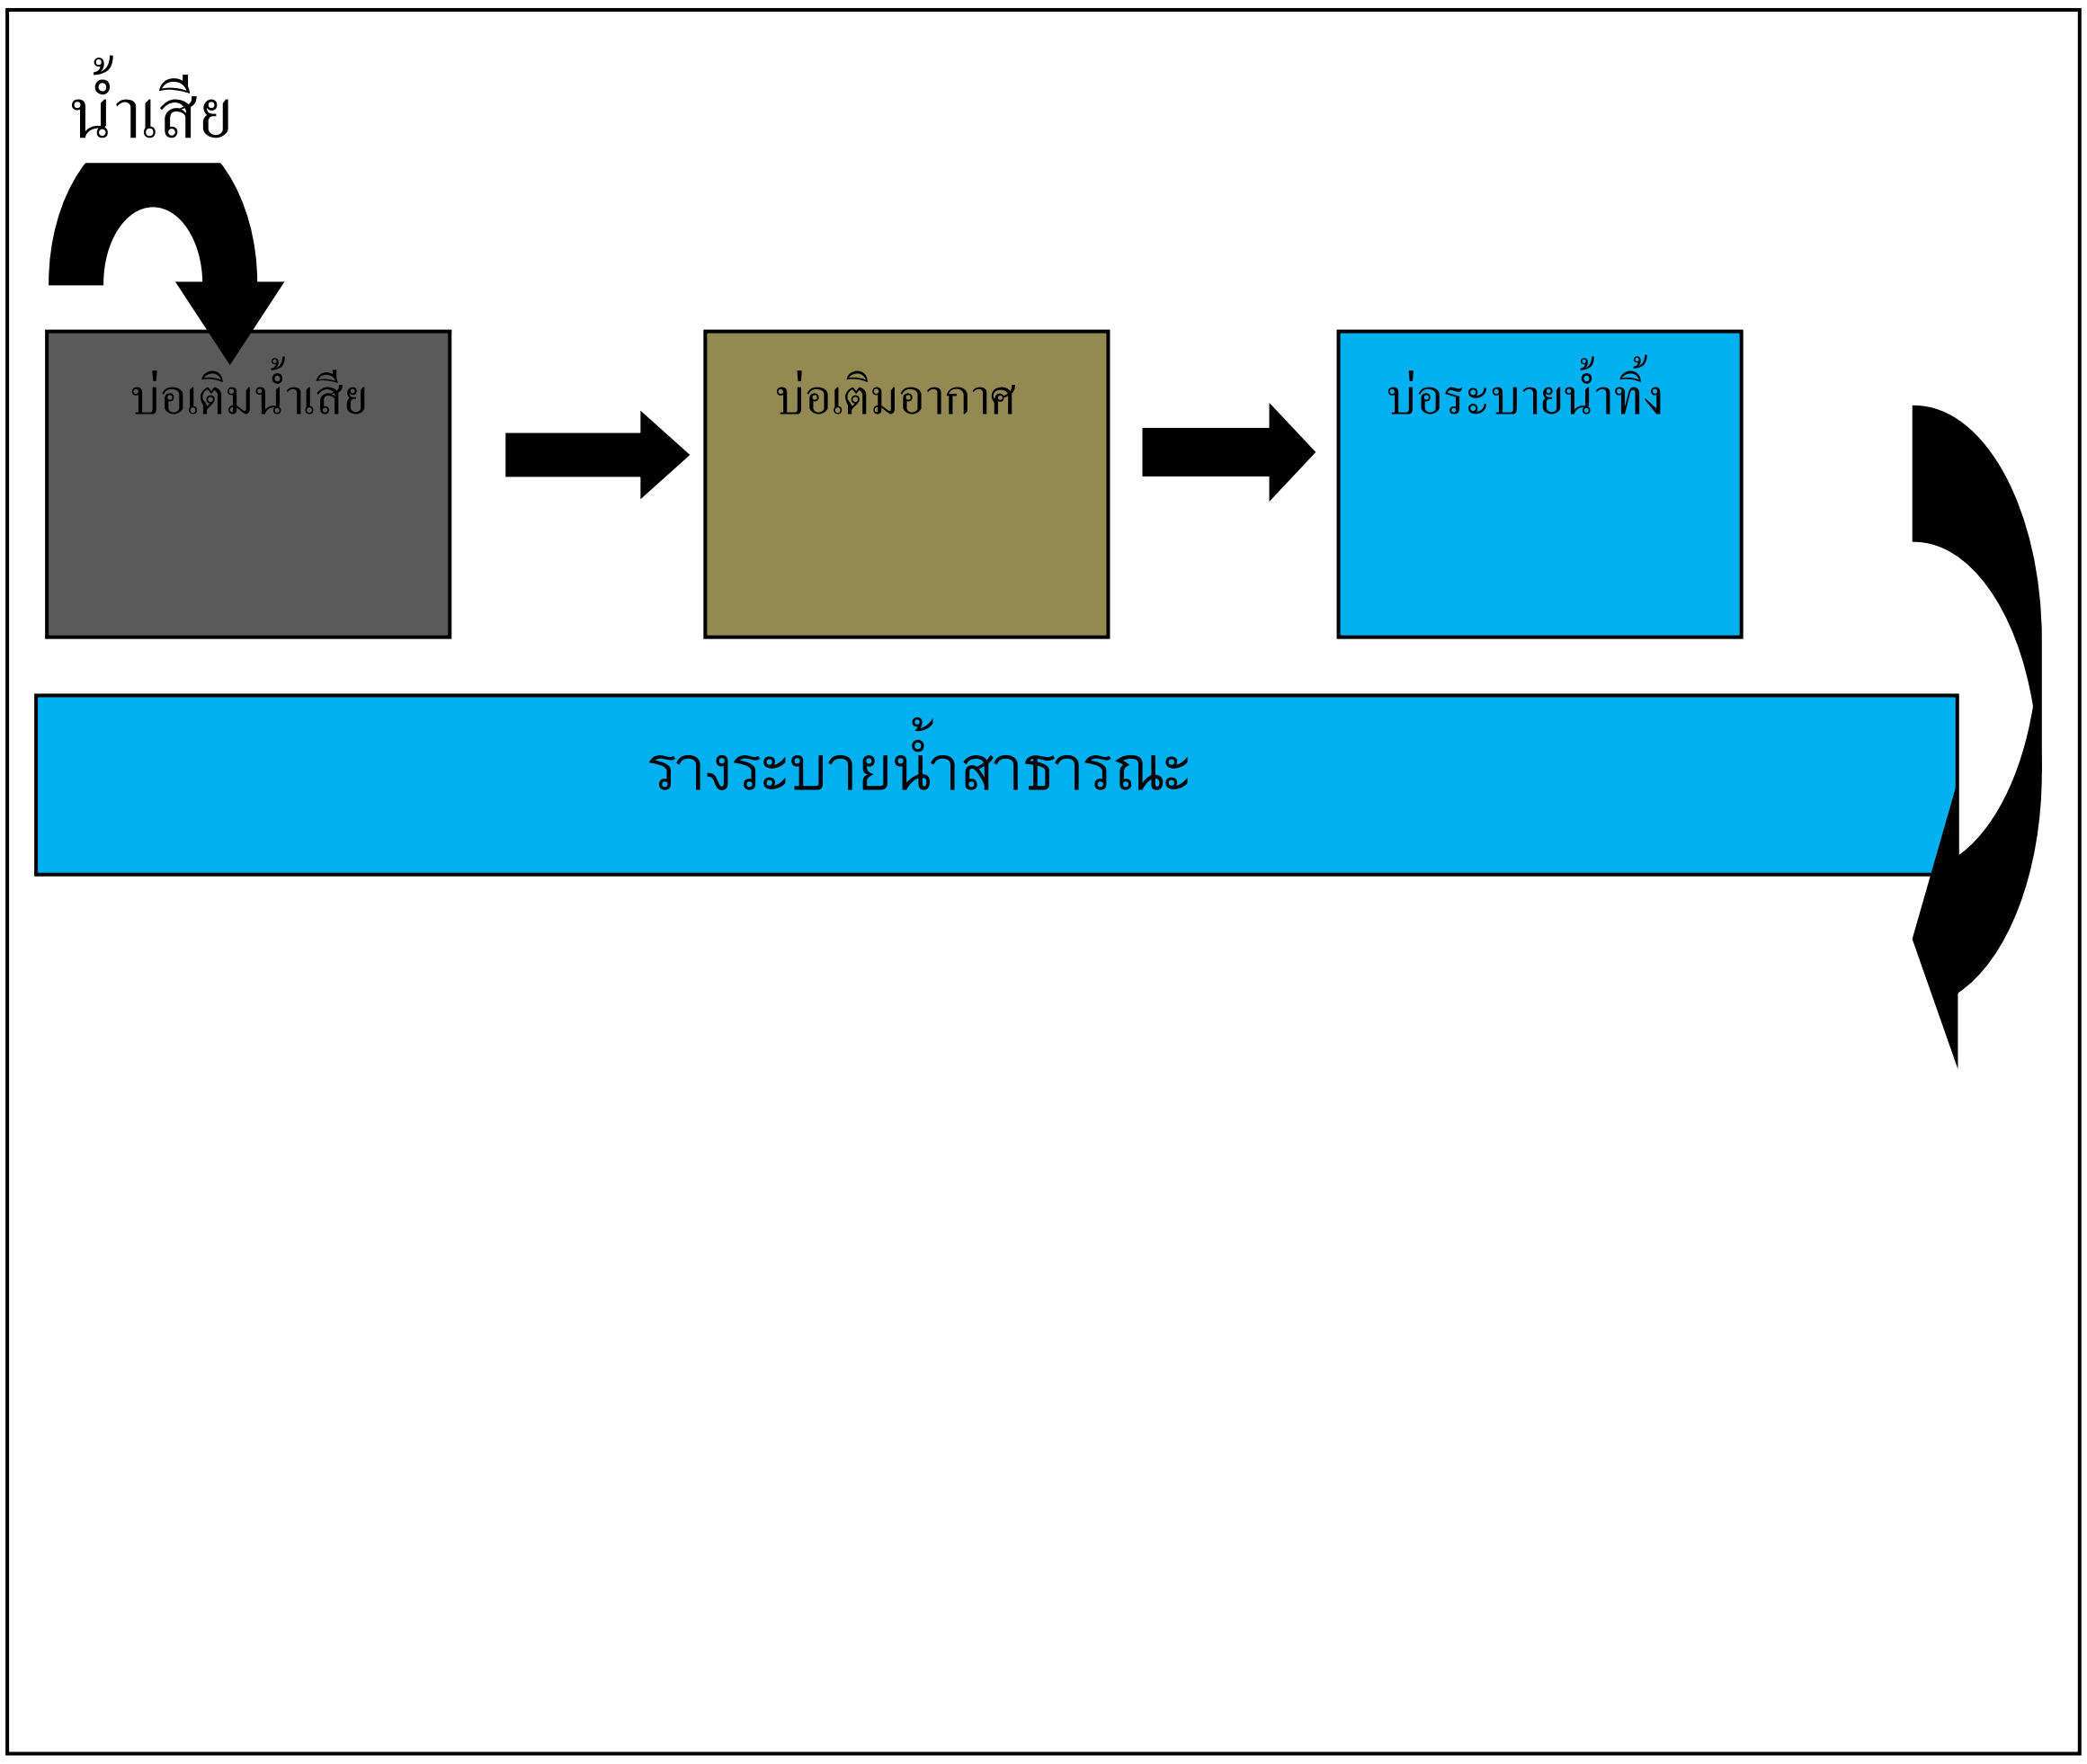

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/02/66	49	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
2/02/66	61	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
3/02/66	48	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
4/02/66	53	76	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
5/02/66	54	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
6/02/66	52	90	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
7/02/66	52	68	54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
8/02/66	55	67	53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
9/02/66	53	120	96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
10/02/66	54	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
11/02/66	52	79	63	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
12/02/66	53	89	71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
13/02/66	53	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
14/0/66	55	67	53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
15/02/66	54	106	84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
16/02/66	46	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
17/02/66	50	87	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
18/02/66	47	64	51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
19/02/66	53	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
20/02/66	53	90	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
21/02/66	51	66	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
22/02/66	50	89	71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
23/02/66	50	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
24/02/66	51	98	78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
25/02/66	46	76	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
26/02/66	51	86	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
27/02/66	52	87	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
28/02/66	52	54	43	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
	1450	2235	1777												

หมายเหตุ **1.** ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..
ออกให้โดย..

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

[redacted]

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..................................
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ..................................
ออกให้โดย..

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Siudge Process)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,450

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,235

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,777

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

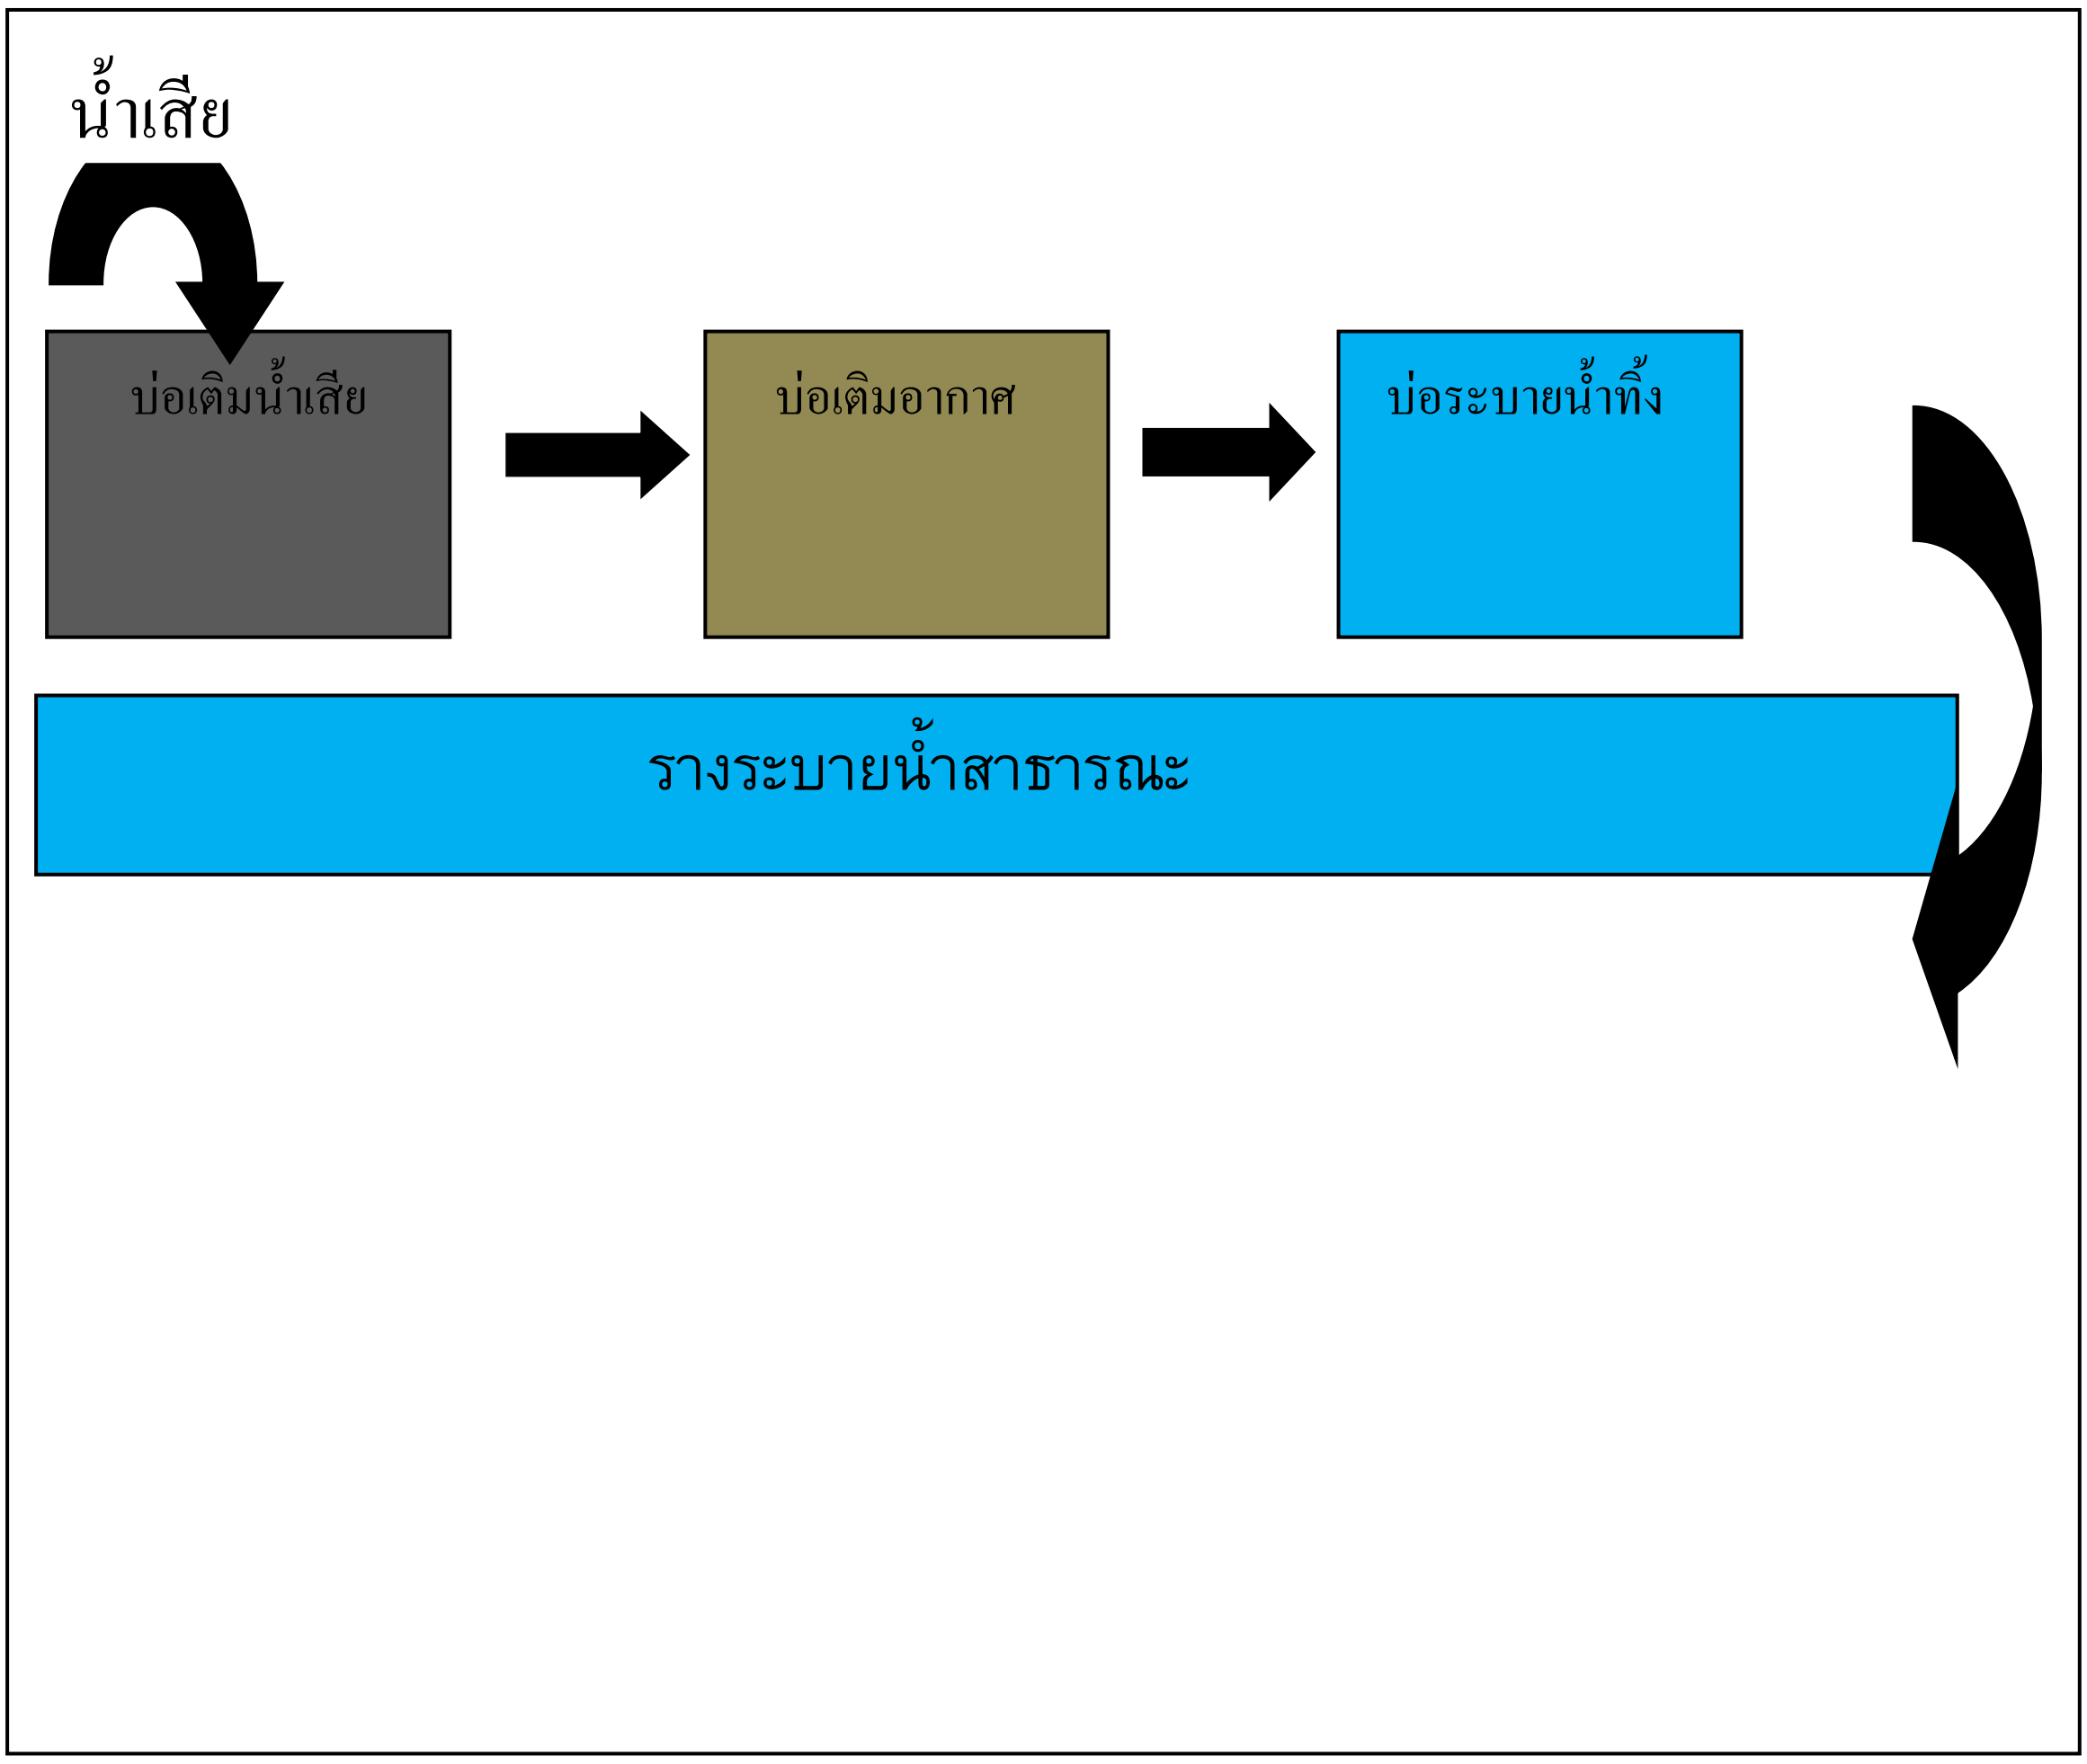

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/66	53	103	82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
2/03/66	56	76	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
3/03/66	48	90	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
4/03/66	53	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
5/03/66	52	80	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
6/03/66	50	62	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
7/03/66	53	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
8/03/66	53	103	82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
9/03/66	51	67	53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
10/03/66	54	87	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
11/03/66	53	67	53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
12/03/66	51	86	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
13/03/66	52	90	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
14/03/66	53	69	55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
15/03/66	53	66	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
16/03/66	51	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
17/03/66	52	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
18/03/66	53	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
19/03/66	50	69	55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
20/03/66	50	93	74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
21/03/66	52	47	37	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
22/03/66	53	62	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
23/03/66	50	106	84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
24/03/66	53	83	66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
25/03/66	51	59	47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
26/03/66	52	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
27/03/66	50	65	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
28/03/66	52	91	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
29/03/66	55	57	45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
30/03/66	50	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
31/03/66	54	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
	1613	2392	1901												

หมายเหตุ **1.** ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(...)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ...
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่..หมดอายุ...
ออกให้โดย..

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

[redacted]

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่....................................หมดอายุ..............................
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่....................................หมดอายุ..............................
ออกให้โดย..

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Siudge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.......-.......ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,613

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,392

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,901

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-..............................

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี..............................
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..................ไม่มี..............................
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- อื่นๆ.............................. ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..............................

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..............................

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

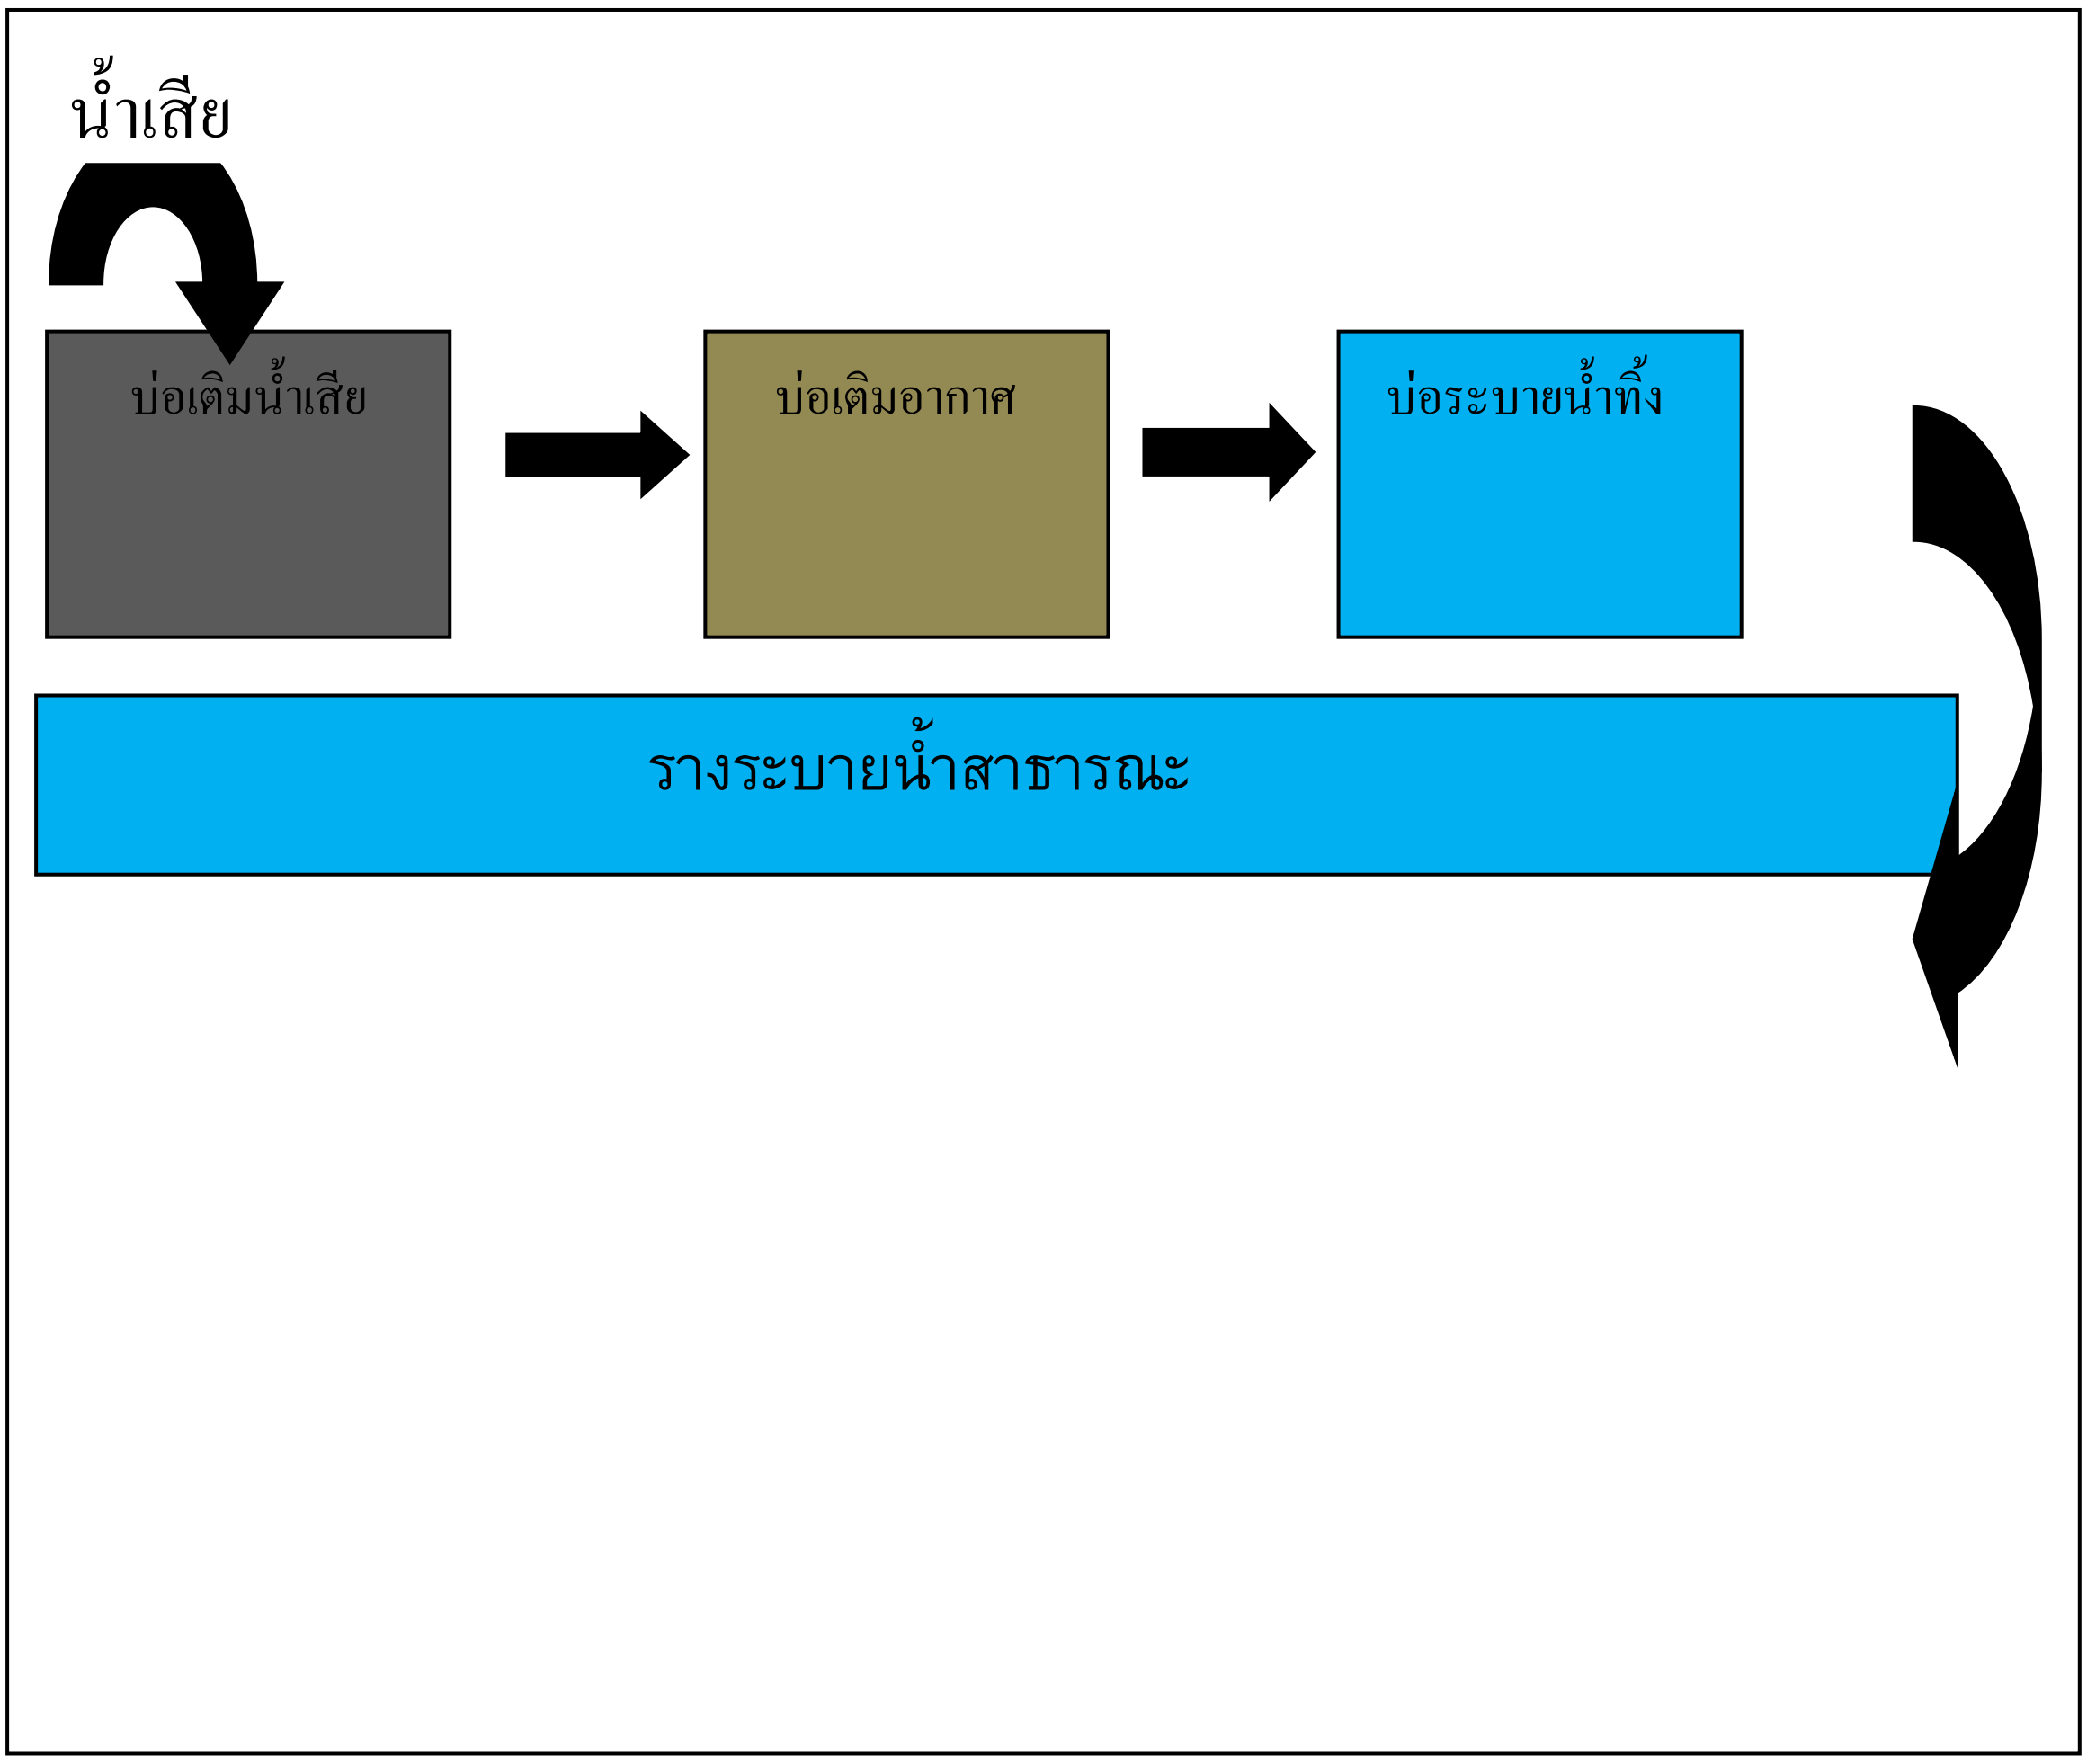

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/04/66	52	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
2/04/66	49	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
3/04/66	51	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
4/04/66	52	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
5/04/66	51	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
6/04/66	51	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
7/04/66	52	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
8/04/66	52	65	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
9/04/66	51	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
10/04/66	53	60	48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
11/04/66	52	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
12/04/66	51	76	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
13/04/66	51	69	55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
14/04/66	52	64	51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
15/04/66	52	59	47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
16/04/66	51	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
17/04/66	51	65	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
18/04/66	50	80	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
19/04/66	52	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
20/04/66	52	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
21/04/66	51	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
22/04/66	52	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
23/04/66	53	66	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
24/04/66	51	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
25/04/66	52	57	45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
26/04/66	51	93	74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
27/04/66	52	65	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
28/04/66	54	68	54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
29/04/66	51	66	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
30/04/66	51	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี				ช่างอาคาร
	1546	2183	1736												

หมายเหตุ **1.** ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่....................................หมดอายุ....................................
ออกให้โดย..

....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่....................................หมดอายุ....................................
ออกให้โดย..

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

[redacted]

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
....

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่.. หมดอายุ..............................
ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่.. หมดอายุ..............................
ออกให้โดย..

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Siudge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,546

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,183

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,736

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-..

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี..
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี..
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- อื่นๆ.................................. ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..............................

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗