

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบฉบับที่กายละเอียดตรองสติและข้อมูลชี้แจงผลการทำงานของระบบบ้านน้ำเสียว
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่ (กัม) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) มี ๒6. ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม เขตอภัยไม่มี
ผู้มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



Innovation		Market		Financial	
Actual	Expected	Actual	Expected	Actual	Expected
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....
นายดา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... 104/2558..... หมุดอายุ.....
ออกให้โดย..... กรุงเทพมหานคร ฯ.....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการไหลไป ฟัฟหรือระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ จากระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย หรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารพิษ หรือสารอันตราย ที่ปล่อย (ชื่อป ริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากกระบวนการ บำบัดน้ำเสียที่นำ ไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1-Jan-66	158	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
2-Jan-66	152	26	25.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
3-Jan-66	163	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
4-Jan-66	160	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
5-Jan-66	160	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
6-Jan-66	158	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
7-Jan-66	164	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	ถาวร
8-Jan-66	162	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	ถาวร
9-Jan-66	156	26	25.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	ถาวร
10-Jan-66	158	27	26.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	ถาวร
11-Jan-66	162	27	26.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	ถาวร
12-Jan-66	156	45	44.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
13-Jan-66	149	25	24.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
14-Jan-66	162	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
15-Jan-66	149	25	24.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณการเข้าใช้ ท่อของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเข้าใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.บ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ต.บ.ม.)	การระบายน้ำที่ จากระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย ย/ไม่ระบาย)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบายออกสู่ สภาพน้ำใช้ (เช่น ปริมาณ) (ลิตรหรือ อิกคิวเทิล)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณน้ำเสียที่ เกิดจากกระบวนการ และแนวทางแก้ไข	
						ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ต.บ.ม.)									
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16-Jan-66	161	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
17-Jan-66	164	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
18-Jan-66	154	24	23.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
19-Jan-66	160	39	38.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
20-Jan-66	157	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
21-Jan-66	160	22	21.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
22-Jan-66	157	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
23-Jan-66	157	24	23.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
24-Jan-66	158	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
25-Jan-66	159	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
26-Jan-66	165	61	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
27-Jan-66	180	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
28-Jan-66	165	21	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
29-Jan-66	161	44	43.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
30-Jan-66	159	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
31-Jan-66	159	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โน้มนมัสต์ สยามเป้า
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ :
 ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
 มี : นางสาวสาธิตี สงสัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 86
 สังกัด : อื่นๆ
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดศ/ปปป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาธิตี สงสัย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 112.50 ลบ.ม./วัน


- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 [X] ระบบเติมอากาศ [] เครื่องสูบน้ำ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบฉบับที่ทักทายเมื่อต้อนรับผู้มาเยือนและชี้แจงสถานที่ทำงานของระบบบ้านผีสิง
ของแหล่งกำเนิดผี

นางสาวนิมิตติพร ตั้งอยู่พื้นที่ 933 หมู่ที่ ๓-ชาย - บ้านท่าหินนิมิต เมืองตำบล พญาใหญ่ เขตอำเภอ พญาใหญ่
กรุงเทพมหานคร โทรที่ 02-0776918 มี 2 มิติบุคคลอาศัยอยู่ และ ไม่นับว่า สมบูรณ์ เป็นข้าราชการของรัฐประกอบ
นางสาวนิมิตติพร ประกอบกิจการประมง ให้เช่าที่พักอาศัย เท่านั้น

นางสาวนิมิตติพร (ตัวนี้) 1042358 (2 ตุลาคม 2568) น. 86. ขอให้เป็น กงทุนพหุภาคและสิ่งแวดล้อม ไม่
มีผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างกันกับหน่วยงานอื่นใด

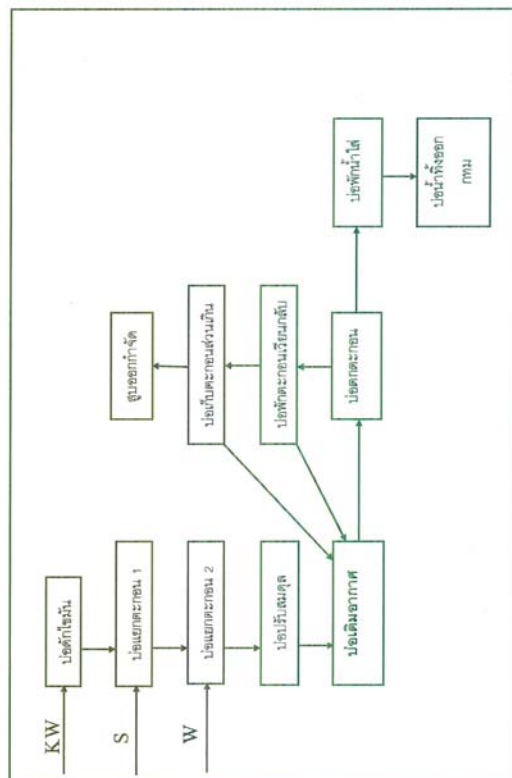

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบัญชีด้วยระบบตามตาราง ดังนี้

(5) การจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทกำจัดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,945,000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,124,000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,102,500 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. 0.000 ก็โอเคครับ

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

EX1ปกติ []ผิดปกติ

[X] ๒๓๖ [๑๕๓]

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) บัณฑิต อปสรศ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งการเกิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้เกิดสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงความคิดเห็นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

๑๗. หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์ที่จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
นายคุณ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... 104/2558.....หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานคร ฯ.....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เก็บไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1-Feb-66	165	25	24.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุธ
2-Feb-66	162	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุธ
3-Feb-66	160	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุธ
4-Feb-66	161	39	38.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
5-Feb-66	168	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
6-Feb-66	159	18	17.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
7-Feb-66	161	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ถาวร
8-Feb-66	165	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
9-Feb-66	161	15	14.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
10-Feb-66	160	61	59.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
11-Feb-66	168	12	11.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
12-Feb-66	165	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
13-Feb-66	161	11	10.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	ฉิสระ
14-Feb-66	148	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุธ
15-Feb-66	162	44	43.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุธ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมสุต เดอะ โบนัสดี สยามเ้า
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ :
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สานแสนใบ เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
มี : นางสาวสาลี นัสสัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 86
สังกัด : อื่นๆ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย :
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

นางสาวสลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้านิคมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออายุ _____
 ออกให้ด้วย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการนำบัตรเสีย
 หมายเลขที่ _____ หมายเลข _____
 ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

11250 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย


[X] แบบต่อเนื่อง	จำโม/วัน
[] แบบต่อเนื่อง (ระบุ)	
[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย	[] เครื่องทวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบละกอบ	[] อื่นๆ
	[] อื่นๆ
	[] อื่นๆ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

แบบบันทึกวาระเขียนองค์การและข้อมูลชี้แจงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเสรีที่ (ห้าม) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) ใบ ๑6. ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ผู้ร่วมแม่พิมพ์แสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

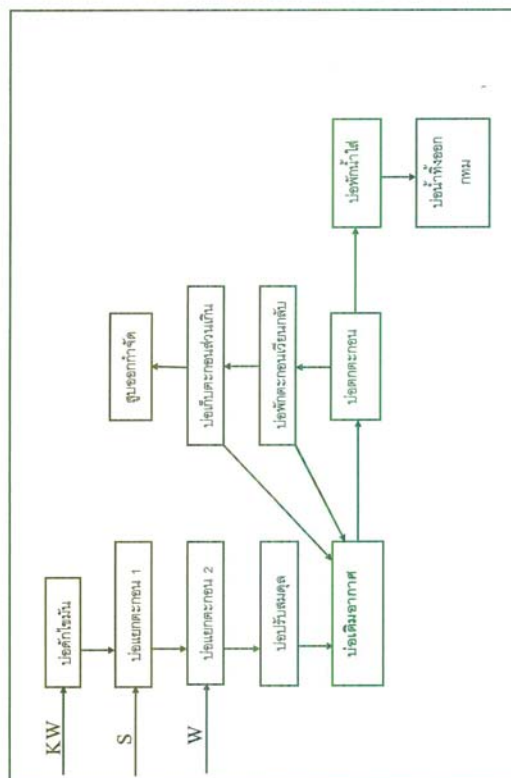

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.	
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทกำจัดทิ้ง	
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน	
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	4,426,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,170,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,146,600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนกลับที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บั๊วหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

๑. คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้มีข้อตกลง ขอบเขต หรือมีหนังสือบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ของราชกิจจานุเบกษาถึงกรณีเตือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โน้มนันต์ สามมั่ง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ :
 ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
 มี : นางสาวลลิตี สลึงซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86
 สิ่งกีด : อื่นๆ
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ศด/ปปป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไปดังนี้

ลงชื่อ นางสาวลลิตี สลึงซ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 112.50 ลบ.ม./วัน

- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องสูบลบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

หมายเหตุ

- ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 (.....)
 นายคุณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ 104/2558 หมดอายุ
 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร ฯ.....

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.
- (5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทกำจัดทิ้ง
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,920,000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,355,000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,327,900 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
- ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- 1.
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|------------------|------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนสลายเกินที่ติดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) บั๊วหา อุปกรณ์ และแนวทางการใช้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ระบุปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1-Mar-66	162	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
2-Mar-66	160	24	23.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
3-Mar-66	158	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
4-Mar-66	161	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	ถาวร
5-Mar-66	169	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	ถาวร
6-Mar-66	163	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	ถาวร
7-Mar-66	160	61	59.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
8-Mar-66	163	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
9-Mar-66	143	30	29.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
10-Mar-66	163	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	อิสระ
11-Mar-66	163	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	อิสระ
12-Mar-66	169	95	93.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	อิสระ
13-Mar-66	149	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	อิสระ
14-Mar-66	158	12	11.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ
15-Mar-66	166	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบลบ	ไม่มี	วราวุธ


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้พัฟเฟอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้อยู่ (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณและคุณสมบัติของน้ำเสียที่เก็บจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16-Mar-66	163	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
17-Mar-66	163	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
18-Mar-66	151	33	32.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
19-Mar-66	149	44	43.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
20-Mar-66	164	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
21-Mar-66	163	4	3.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
22-Mar-66	159	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
23-Mar-66	153	113	110.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
24-Mar-66	166	3	2.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
25-Mar-66	158	31	30.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
26-Mar-66	154	38	37.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
27-Mar-66	160	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
28-Mar-66	160	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
29-Mar-66	157	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	วราวุฒิ
30-Mar-66	159	21	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ
31-Mar-66	134	22	21.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	อิสระ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 933 หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล พญาไท เขตราชมาช พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-076918 มีนิติบุคคลอาคารชุด และ ไม่เป็นนิติ ส่วนแบ่ง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทกิจการประเภท ห้างสรรพสินค้า ย่านนั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) ใบ ๑๖ ออกใช้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

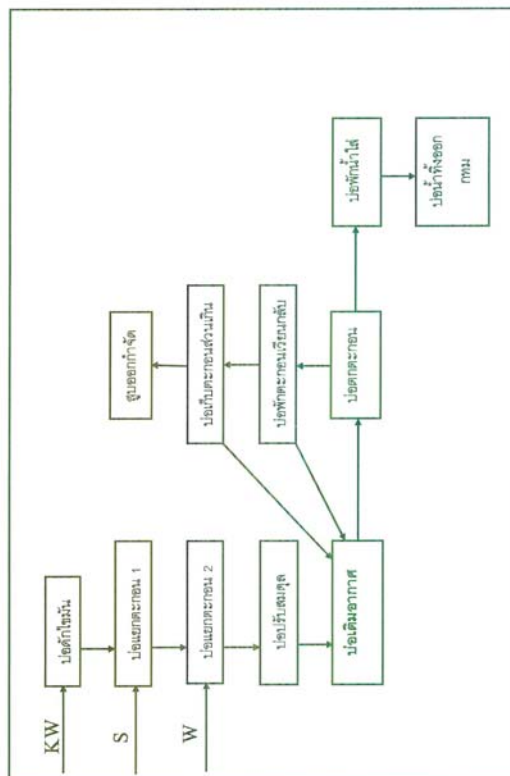

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(
นาย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)
.....
ใบอนุญาตเลขที่..... หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... 104/2558..... หมุดอายุ.....
ออกให้โดย..... กรุงเทพมหานคร ฯ.....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ (ซีพีเอ็ม) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ				
1-Apr-66	178	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
2-Apr-66	155	21	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
3-Apr-66	164	18	17.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
4-Apr-66	167	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
5-Apr-66	149	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
6-Apr-66	147	18	17.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
7-Apr-66	157	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
8-Apr-66	150	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
9-Apr-66	161	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
10-Apr-66	151	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
11-Apr-66	157	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
12-Apr-66	163	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
13-Apr-66	149	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
14-Apr-66	154	22	21.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
15-Apr-66	163	18	17.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กิตติพงษ์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิดิบุคคลอาคารชุด เดอะ โบนัส สยามเก่า
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ :
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สานแสนโน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
มี : นางสาวลลิตี สงสังข์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประมาณร้อยละ : ประมาณ ๕ ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86
สังกัด : อื่นๆ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดศ/ปปป
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวลลิตี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 112.50 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบเติมอากาศ [X] เครื่องสูบน้ำ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบลอยตัว [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ตามรายชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้น้ำ เพื่อระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ จากระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย หรือไม่ระบาย)	ปริมาณน้ำทิ้ง มีหรือสารเคมี จากพื้นที่ (เสีย ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลอยตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลอยตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16-Apr-66	164	12	11.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
17-Apr-66	154	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
18-Apr-66	156	16	15.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
19-Apr-66	148	18	17.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
20-Apr-66	154	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
21-Apr-66	157	0	0.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
22-Apr-66	151	10	9.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
23-Apr-66	164	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
24-Apr-66	157	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
25-Apr-66	156	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
26-Apr-66	164	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
27-Apr-66	158	21	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กีดขวาง
28-Apr-66	150	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
29-Apr-66	162	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
30-Apr-66	157	21	20.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุง) กทม.


แบบฉบับที่ภคยละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเตีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ มีอยู่แหล่ง 933 แห่ง - ชอย - ถนน พอโยมีเงิน แสง/ค่าไฟ พกไป แต่ราคา พกไป
กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ 02-0776918 มีเปิดอาคารชุด โดยในนี้มี ส่นมาไว้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประมาท หรือชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ (ตัว) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) มี ข. ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

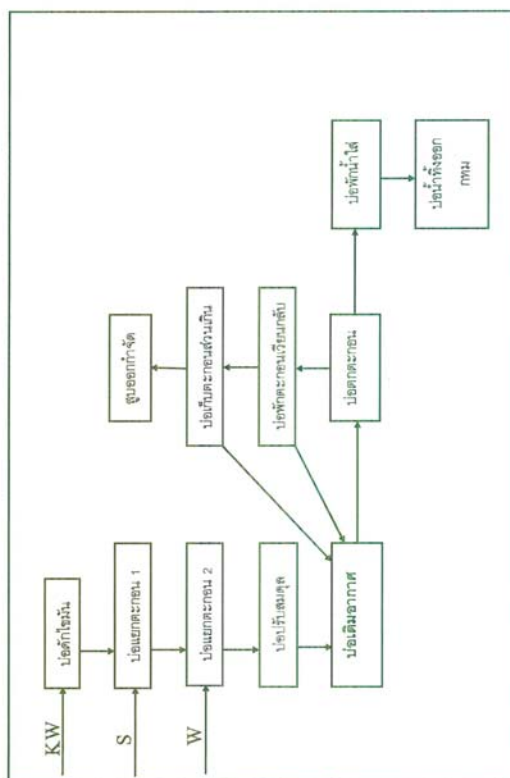

² ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบัญชีนำสืบไปรากฏมณฑลราชบุรี

- | | |
|--|--|
| (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม. | |
| (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทกำจัดทิ้ง | |
| 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน | |
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,717.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 574.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 562.520 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |

๓. ค่าเดือน
ค่าเช่าหรือค่าบริการของรถเก๋งแบบพิเศษ ผู้ควบคุมระบบบันทึกค่าเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบันทึกค่าเสียได้ไม่จำกัดกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ว่าบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ของรางวัลของเจ้าถูกบันทึกเงินเดือน หรือรับไม่บันทึกหนังสือบันทึก
หรือที่จ้างรับเงินเดือน มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๗

หนังสือพิมพ์ หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

นาย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... 104/2558..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานคร ฯ.....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมรอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ช่อปริมาน) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1-May-66	156	22	21.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
2-May-66	164	24	23.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กิติพงษ์
3-May-66	156	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
4-May-66	155	32	31.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
5-May-66	159	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
6-May-66	157	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
7-May-66	161	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
8-May-66	155	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	อิสระ
9-May-66	155	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
10-May-66	162	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
11-May-66	160	40	39.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
12-May-66	165	32	31.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	วราวุฒิ
13-May-66	153	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กิติพงษ์
14-May-66	163	40	39.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กิติพงษ์
15-May-66	161	43	42.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	กิติพงษ์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โบนัสันต์ สยามเม้า
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ : _____ ซอย : _____
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สานแสมใบ เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร : _____
มี : นางสาวลลิตี สงสังข์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86
สังกัด : อื่นๆ _____ หมายเหตุ : วว/คด/ปปป

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกให้โดย : _____

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวลลิตี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) _____
_____ 112.50 ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง ข้ามวัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบลบถอย [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทกำจัดทิ้ง
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,904.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในปฏิบัติการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,550.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,519.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|------------------|------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนสะสมเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
 วิศวกรระบบไฟฟ้า Generator - ประจักษ์ใจไพบ

รหัสงาน : RE/GEN-W

รหัส : TMSP-001-820DD005000408-RE/GEN-0001

เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM

วันที่ปฏิบัติงาน : WO-107/01/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 31/01/2023

ชื่ออาคาร : The moment sanokoo

ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีกรณี ผิด)
		ดี	ไม่ผ่าน	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 22.0 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
10	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำ	✓		
11	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำ	✓		
12	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำ	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์การจ่ายน้ำสู่ควบคุมตัวเครื่อง	✓		
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓		
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั่น			
1	เวลา START 15:30 STOP 16:30 น.	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 45 °C	✓		
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 45 °C	✓		
4	ความเร็วรอบ 1502 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.6 PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2.6 STOP 2.6 HOUR	✓		
	ตรวจเช็ค GPC			
1	วัดแรงดัน R.S. 99.7 VOLT	✓		
2	ความถี่ 50 HZ	✓		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-8/20000S00049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/01/2023	5
ชื่ออาคาร The moment samkong	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คติ)
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
1	เวลา START 14.45 STOP 14.50	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓		
6	แรงดันน้ำหล่อเย็น PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2.6 STOP 2.6 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบระดับ GPC	✓		
1	วัดแรงดัน RS 196 ST 196 TR 199 VOLT	✓		
2	ความถี่ 50 HZ	✓		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-8/20000S00049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 31/01/2023	5
ชื่ออาคาร The moment samkong	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คติ)
		ดี	แก้ไข	
3	วัดแรงดัน R S T AMP	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
5	วัดแรงดัน BATTERY AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 2.6 STOP 2.6 HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMS-001-8Z0000S00049-RE/GEN-0001	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	เลขที่ใบงาน : WO-098/01/2023	1
วันที่ปฏิบัติงาน : 17/01/2023		3
		5
ชื่ออาคาร : The monument samutprakan		ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : คม)
		สี	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 224 ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
1	เวลา START 15:54 STOP 15:59	✓		
2	อุณหภูมิในตู้แบตเตอรี่ 42 °C	✓		
3	อุณหภูมิในตู้แบตเตอรี่ 42 °C	✓		
4	ความถี่รอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.9 PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.9 PSI	✓		
7	จำนวนการหมุน START 26 STOP 26 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบระดับ GPC	✓		
2	ตรวจสอบระดับ R-S 394V S-T 394V T-R 397V	✓		
3	ความถี่ 50 HZ	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMS-001-8Z0000S00049-RE/GEN-0001	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	เลขที่ใบงาน : WO-103/01/2023	1
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/01/2023		3
		5
ชื่ออาคาร : The monument samutprakan		ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : คม)
		สี	หมายเหตุ	
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.6 AMP	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แบตเตอรี่	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนด (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMS-001-8Z0000000049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-00401/2023
ชื่ออาคาร : The moment songkhro
รายชื่อผู้ตรวจ : 1. 2. 3. 4. 5.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรบันทึก : ค.ค.)
		ดี	ไม่/ข้อ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 240 ลิตร	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาแบตเตอรี่	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
1	เวลา START 14.35 STOP 14.40	/		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 44 F	/		
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 44 F	/		
4	ความเร็วรอบ 1502 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR	/		
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMSF-001-8Z00000500049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/01/2023
ชื่ออาคาร : The Montmartre Samui 100
ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการ	
3	ตรวจสอบ R.....S.....T.....AMP	-			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/			
5	ตรวจสอบ BATTERY.....AMP	-			
6	ชั่วโมงทำงาน START 2.6 STOP 2.6 HOUR	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMSF-001-8Z00000500049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 03/01/2023
ชื่ออาคาร : The Montmartre Samui 100
ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการ	
	ตรวจสอบเครื่องกำเนิด				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
14	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
15	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/			
	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า				
1	เวลา START 16.52 STOP 17.00	/			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง	/			
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	/			
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	/			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	/			
7	ชั่วโมงทำงาน START 16.52 STOP 17.00 HOUR	/			
	ตรวจสอบเครื่อง GPC				
1	ตรวจสอบ RS 16.52 STOP 17.00	/			
2	ความเร็ว 50 HZ	/			

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMS-001-820000500049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : WO-013022023	วันที่ปฏิบัติงาน : 28/02/2023
ชื่ออาคาร : The moment samphao	ชื่อผู้ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คติ)
		ดี	ไม่	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 20 ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำพัดน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิด	✓		
9	ตรวจสอบระบบควบคุมการเดินเครื่อง	✓		
10	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
12	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
14	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
15	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
1	เวลา START 15:33 STOP 15:33	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 46 °C	✓		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น 46 °C	✓		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.7 PSI	✓		
6	แรงดันน้ำหล่อลื่น 6.7 PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า GPC	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า R-S 246 ST 246 I-R 246 VOLT	✓		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMS-001-820000500049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : WO-001/01/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 03/01/2023
ชื่ออาคาร : The moment samphao	ชื่อผู้ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คติ)
		ดี	ไม่	
3	ตรวจสอบ R S T AMP	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 25 STOP 25 HOUR	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานต้องทำในวันปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-8200000000049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 21/02/2023	5
ชื่ออาคาร : The moment samkoo	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๐)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องปั่น	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
1	เวลา START 14:40 STOP 14:45 น.	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....F	✓			
3	อุณหภูมิไอเสีย.....F	✓			
4	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR	✓			
1	ตรวจสอบระดับ R.S. 39.7 S.T. 39.7 T.R. 39.7 VOLT	✓			
2	ความเร็ว.....HZ	✓			

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานต้องทำในวันปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-8200000000049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/02/2023	5
ชื่ออาคาร : The moment po	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๐)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบระดับ R.S. S.T. T. AMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานที่ : RE/GEN-W
รหัส : TMSF-001-8Z00000500049-RE/GEN-0001	รหัส : TMSF-001-8Z00000500049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/02/2023
ชื่ออาคาร : The moment samor pao	ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ค่า)
		สี	รายการ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 21.4 ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
10	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
11	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
12	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
13	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
14	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
15	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
1	เวลา START 16.43 STOP 17.40 น.			
2	อุณหภูมิในห้องเครื่อง 42 °C			
3	อุณหภูมิในห้องเครื่อง 42 °C			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.9 PSI			
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น 6.9 PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR			
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			

ผู้เขียนผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงห้องเครื่อง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W
 รหัส : TMS-001-8Z0000000049-RE/GEN-0001
 เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
 วันที่ปฏิบัติงาน : 07/02/2023

รายชื่ออาคาร : The moment samakong

รายชื่อผู้ควบคุมงาน : 1, 3, 5

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	2	3	4
1	ตรวจสอบเครื่องวัด		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.15 ลิตร	/	
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/	
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	/	
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MANUAL START	/	
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	/	
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
14	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
1	เวลา START 15.30 STOP 15.35	/	
2	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	-	
3	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	/	
4	ความเร็วรอบ 1501 RPM	/	
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/	
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/	
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2b STOP 2b HOUR	/	
1	ตรวจสอบ GPC	/	
1	วัดแรงดัน RS 57 ST 57 TR 57 VOLT	/	
2	ความถี่ 50 HZ	/	

รหัสงาน : RE/GEN-W
 รหัส : TMS-001-8Z0000000049-RE/GEN-0001
 เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
 วันที่ปฏิบัติงาน : 14/02/2023

รายชื่ออาคาร : The moment samakong

รายชื่อผู้ควบคุมงาน : 1, 3, 5

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	2	3	4
3	วัดแรงดัน R S T AMP	/	
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	
5	วัดแรงดัน BATTERY AMP	/	
6	ชั่วโมงการทำงาน START 2b STOP 2b HOUR	/	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จงานที่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/02/2023	5
ชื่ออาคาร The Warehouse ๑๓๓๓๓.๐๐	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ : ๕๐)
		ดี	มีปัญหา	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	-		
4	ตรวจสอบเช็คไฟแสดงการทำงาน	/		
5	ไฟฟ้ชาร์จ BATTERY.....AMP	-		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 26 STOP 26 HOUR	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	2
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/04/2023	6
ชื่ออาคาร เดอะพาร์ค ร่มเกล้า	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ : ๕๐)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบเช็คเครื่องดีเซล	/		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.00 ลิตร	/		
3	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำในแบตเตอรี่	/		
4	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำในตู้คอนโทรล	/		
5	ตรวจสอบเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจสอบเช็คสายพาน BATTERY	/		
7	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุม BATTERY	-		
8	ตรวจสอบเช็คระบบ MANUAL START	/		
9	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
10	ตรวจสอบเช็คระบบระบายความร้อน	/		
11	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
12	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
13	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
14	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
15	ตรวจสอบเช็คสายพานตู้ควบคุมดีเซล	/		
1	เวลา START 16.00 STOP 16.05	/		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....F	-		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 44 F	/		
4	ความเร็วรอบ 1592 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....PSI	-		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2.7 STOP 2.7 HOUR	/		
1	ตรวจสอบเช็ค GPC	/		
1	วัดแรงดัน R.S. 218 .S.T. 207 .T-R 215 .VOLT	/		
2	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

รหัสงาน : REGEN-W	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-8/20000S00049-RE/GEN-0001	1. [REDACTED]
: RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	2. [REDACTED]
WO-001/04/2023	3. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน	4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน	5. [REDACTED]
28/03/2023	6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุมงาน
101/ศูนย์ฯ หนอง	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		จุด	บันทึก	อาการ	
3	วัดแรงดัน R..... S..... T..... AMP	—			
4	ตรวจวัดไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP	—			
6	ชั่วโมงการทำงาน START..... 2.7..... STOP..... 2.2..... HOUR	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วจึงรีบมอบ

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	รวมเดือนที่งานนี้ใช้สิทธิ์
รหัส : TNSP-001-8Z00D00S00049-RE/GEN-0001	
: RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	
เลขที่ใบงาน : WO-010003/2023	3 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 21/03/2023	5 6
ชื่ออาคาร : 10ต.๒๕/๒๖๓ สภาปว	ชื่อผู้ควบคุมงาน : *

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีระบุใน : ข้อ)
		ดี	ไม่ดี	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 20 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อไอน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพพลา	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความยาวขั้วสายของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นกันเสียง	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์น้ำมันใต้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา START 16.31 STOP 16.37	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น F	-			
3	อุณหภูมิน้ำหม้อไอน้ำ 45 F °C	✓			
4	ความเร็วรอบ 502 RPM	✓			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.7 PSI	✓			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2.7 STOP 2.7 HOUR	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	โวลต์ระดับ RS 9.97 S.T. 9.97 T.R. 10.0 VOLT	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	ผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-8Z0000S00049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	2
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-00403/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/03/2023	4
ชื่ออาคาร : 100/วิสุทธิ์ สดง.สว.	5
ชื่อผู้ควบคุม : 100/วิสุทธิ์ สดง.สว.	6

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-8Z0000S00049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01003/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 21/03/2023	6
ชื่ออาคาร : 100/วิสุทธิ์ สดง.สว.	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องย่น	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1.00 ลิตร	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำพัดเย็น	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของ MANUAL START	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของระบบระบายน้ำ	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
1	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
1	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำประปาของเครื่องย่น	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่ : 07/03/2023
รหัส : TMS-001-8200000000049-RE/GEN-0001	ชื่ออาคาร : The moment Samakha
เลขที่ใบงาน : WO-001/03/2023	ชื่อผู้ : [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/03/2023	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๐๑)
		ดี	ไม่	การเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องขึ้นลิฟต์	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.00 ลิตร	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
1	เวลา START 15:27 STOP 15:27 น.	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 54 °C	✓			
3	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 54 °C	✓			
4	ความเร็วรอบ 1600 RPM	✓			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 PSI	✓			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 2.6 STOP 2.6 HOUR	✓			
1	ตรวจสอบเครื่อง GPC	✓			
2	ตรวจสอบ R.S.T. 299.7 VOLT	✓			
2	ความถี่ 50 HZ	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	วันที่ : 14/03/2023
รหัส : TMS-001-8200000000049-RE/GEN-0001	ชื่ออาคาร : [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-004/03/2023	ชื่อผู้ : [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/03/2023	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๐๑)
		ดี	ไม่	การเสีย	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
5	วัดแรงดันไฟฟ้า BATTERY.....AMP	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 17 STOP 27 HOUR	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานซ่อมบำรุงงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-8200000500049-RE/GEN-0001	1 2
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3 4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-073/04/2023	5
ชื่ออาคาร The moment อ่างทอง	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๘)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
16	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
17	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
18	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
19	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
20	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
21	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
22	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
23	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
24	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
25	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
26	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
27	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
28	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
29	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
30	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
31	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
32	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
33	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
34	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
35	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
36	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
37	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
38	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
39	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
40	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
41	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
42	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
43	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
44	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
45	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
46	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
47	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
48	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
49	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			
50	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2. ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMSF-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	รายงานชื่อ : [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-069/04/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 18/04/2023	1
		3
		5
		6
ชื่ออาคาร : The moment samphoo	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : 50)
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบเครื่องยี่ห้อ [REDACTED]	/		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 195 ลิตร	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบสภาพ	/		
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/		
7	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	-		
8	ตรวจสอบ MANUAL START	/		
9	ตรวจสอบเครื่องยี่ห้อ	/		
10	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	/		
11	ตรวจสอบค่าความถี่	/		
12	ตรวจสอบค่าความถี่	/		
13	ตรวจสอบค่าความถี่	/		
14	ตรวจสอบค่าความถี่	/		
15	ตรวจสอบค่าความถี่	/		
1	เวลา START 10.00 STOP 10.10 น.	/		
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/		
4	ความเร็วรอบ 1502 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.4 PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 27 STOP 27 HOUR	/		
1	ตรวจสอบ OPC	/		
2	ตรวจสอบ R-S 393 S-T 397 T-R 397 VOLT	/		
3	ความถี่ 50 HZ	/		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMSF-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	รายงานชื่อ : [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-073/04/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 25/04/2023	1
		3
		5
		6
ชื่ออาคาร : The moment samphoo	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : 50)
		ดี	แก้ไข	
3	วัดกระแส R S T AMP	-		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันการทำงาน	/		
5	วัดกระแส BATTERY AMP	-		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 23 STOP 23 HOUR	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : REGEN-W
 รหัส : TMSP-001-8Z00000300049-REGEN-0001
 : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
 เลขที่ใบงาน : WO-065/04/2023
 วันที่ปฏิบัติงาน : 11/04/2023

ชื่ออาคาร : The moment samprao

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
1	ตรวจสอบเครื่องวัด				
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 100 ลิตร				
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง				
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น				
5	ตรวจสอบน้ำมัน				
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY				
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าของ BATTERY				
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START				
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด				
10	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบ				
11	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิ				
12	ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่อง				
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง				
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS				
15	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS				
1	เวลา START 15:05 STOP 15:10 น.				
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 46 °C				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น - °F				
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.9 PSI 13.4 PSI				
6	แรงดันน้ำหล่อเย็น - PSI				
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15:10 STOP 15:15 HOUR				
1	ตรวจสอบตู้ GPC				
1	ตรวจสอบ R.S. 294.394 3.94 VOLT				
2	ความถี่ 50.0 HZ				

รหัสงาน : REGEN-W
 รหัส : TMSP-001-8Z00000300049-REGEN-0001
 : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
 เลขที่ใบงาน : WO-069/04/2023
 วันที่ปฏิบัติงาน : 18/04/2023

ชื่ออาคาร : The moment samprao

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
3	ตรวจสอบ R.....S.....T.....AMP	-			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า				
5	ตรวจสอบ BATTERY.....AMP	-			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 17 STOP 27 HOUR				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยังไม่ถึงครึ่ง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-820000500049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 04/04/2023	5
ชื่ออาคาร : ๓๐๕ (พูนทรัพย์) ชั้น ๕	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องยอนต์	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ๕๐๐ ลิตร	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบระดับความดันน้ำของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
15	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยอนต์	✓			
2	เวลา START 15:10 STOP 15:20	✓			
3	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....F	✓			
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
5	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....Bar	✓			
8	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
9	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
10	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
11	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
12	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
13	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
14	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
15	ระดับน้ำในถังน้ำ.....	✓			
1	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ	✓			

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSP-001-820000500049-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/04/2023	5
ชื่ออาคาร : The moment samprao	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบ R.....S.....T.....AMP	✓			
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY.....AMP	✓			
6	ระดับน้ำในถังน้ำ START.....STOP.....HOUR	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำปี

รหัสงาน : RE/GEN-W	งาน	1	2
รหัส : TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001		3	4
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM		5	6
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01605/2023			
ชื่ออาคาร : The monument samprao	ชื่อผู้ควบคุมงาน		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบเครื่องกำเนิด	/		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 27.0 ลิตร	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมัน BATTERY	/		
1	เวลา START 15.07 STOP 15.15 น.	/		
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 49 °C	/		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F	/		
4	ความเร็วรอบ 1502 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.6 PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15.07 STOP 15.15 HOUR	/		
1	ตรวจสอบ GPC	/		
2	ตรวจสอบ R-S 398 S-T 399 T-R 397 VOLT	/		
3	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำปี

รหัสงาน : RE/GEN-W	งาน	1	2
รหัส : TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001		3	4
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM		5	6
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-00404/2023			
ชื่ออาคาร : 1001/ม.น.น.น. รักษาราชการ	ชื่อผู้ควบคุมงาน		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่ผ่าน	
3	วัดกระแส R S T AMP	/		
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	/		
5	ไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง AMP	/		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 04.00 STOP 04.00 HOUR	/		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TMSP-001-8/20000500049-RE/GEN-0001	รหัส : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	เลขที่ใบงาน : WO-013/05/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 23/05/2023
ชื่ออาคาร : The monument samngao	ชื่อผู้ควบคุม :			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๗)
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบเครื่องย่น	✓		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 9.50 ลิตร	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบความถี่ของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบสายเครื่องย่น	✓		
9	ตรวจสอบระบบควบคุมรวม	✓		
10	ตรวจสอบสายอากาศ	✓		
11	ตรวจสอบสายอากาศ	✓		
12	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
13	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
14	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
15	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
1	เวลา START 13:54 STOP 13:59	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น 53.4 °C	✓		
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น 53.4 °C	✓		
4	ความเร็วรอบ 1501 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.1 PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น 6.1 PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 13:54 STOP 13:59	✓		
1	ตรวจสอบ GPC	✓		
2	แรงดัน R-S 3.48 V-T 3.48 V	✓		
3	ความถี่ 50 HZ	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำโบกี้

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงในตู้ทำงาน	
รหัส	TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-007/05/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	16/05/2023	5	6
ชื่ออาคาร The moment samkrapo		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องย่น	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.50 ลิตร	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบสภาพน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องย่น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในระบบ	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องย่น	✓			
2	เวลา START 15.15 STOP 15.25 น.	✓			
3	อุณหภูมิในห้องเครื่อง 43 °C	✓			
4	อุณหภูมิในห้องเครื่อง F	✓			
5	ความเร็วรอบ 1501 RPM	✓			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓			
7	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น 1.6 PSI Bar	✓			
8	ชั่วโมงการทำงาน START 2.5 STOP 2.5 HOUR	✓			
1	ตรวจสอบ GPC	✓			
2	ตรวจสอบ R.S. 39.7 S-T 39.7 T-R 39.7 VOLT	✓			
3	ความเร็ว 5.9 HZ	✓			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำโบกี้

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงในตู้ทำงาน	
รหัส	TMSP-001-8/200000500049-RE/GEN-0001	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-013/05/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	23/05/2023	5	6
ชื่ออาคาร The moment samkrapo		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องเครื่อง	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 2.5 STOP 2.5 HOUR	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนต้องแจ้งช่างเทคนิค (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำโบก้า

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงทั่วไปปฏิบัติงาน	
รหัส : TMSP-001-8/2000D000049-RE/GEN-0001	1		
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3		
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/05/2023	5		
ชื่ออาคาร The moment sangkha			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบเครื่องวัด	✓		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 220 ลิตร	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓		
10	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓		
11	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓		
12	ตรวจสอบท่ออากาศไอเย็น	✓		
13	ตรวจสอบอุปกรณ์การวัดในระบบควบคุมตัวเครื่อง	✓		
14	ตรวจสอบอุปกรณ์การวัด ATS	✓		
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
1	ตรวจสอบค่าการทำงานของเครื่องวัด	✓		
2	เวลา START 16.01 STOP 16.06 น.	✓		
3	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 46 °C	✓		
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น - °F	✓		
5	ความเร็วรอบ 1501 RPM	✓		
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 PSI BAR	✓		
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI	✓		
8	ชั่วโมงการทำงาน START 09 STOP 18 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบค่า GPC	✓		
2	อุณหภูมิ R.S. 39.9 °C S.T. 39.9 °C T.R. 39.9 VOLT	✓		
3	ความถี่ 50.0 HZ	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำโบก้า

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงทั่วไปปฏิบัติงาน	
รหัส : TMSP-001-8/2000D000049-RE/GEN-0001	1		
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM	3		
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/05/2023	5		
ชื่ออาคาร The moment sangkha			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓		
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓		
5	ไมล์สำหรับ BATTERY.....AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 16 STOP 23 HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMSP-001-8/2000000000048-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/05/2023
ชื่ออาคาร : 1001ศูนย์ฯ สบแก้ว
ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]
รูปถ่าย : [Redacted]

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMSP-001-8/2000000000048-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/05/2023
ชื่ออาคาร : The Monument Samutprakan
ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]
รูปถ่าย : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการ	
1	ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓			
2	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
1	START 15:00 STOP 15:06	✓			
2	อุณหภูมิในแบตเตอรี่.....F	✓			
3	อุณหภูมิในแบตเตอรี่.....F	✓			
4	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15:00 STOP 15:06 HOURS	✓			
1	ตรวจสอบ GPC	✓			
2	ตรวจสอบ R.S. S.T. T-R. VOLT	✓			
3	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการ	
3	ตรวจสอบ R.S. S.T. T-R. VOLT	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 15:00 STOP 15:06 HOURS	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

1601 0/09
77.4/14.1/153
19.4/14.2/142.53
1602 0/09

F-K
0/LTA
2.0/2.0/2.0

บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Cold Water Pump

ผลการตรวจเช็ค		รายการ		ผลการตรวจเช็ค	
ลำดับ	ข้อบกพร่อง	ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข
1	MOTOR & PUMP	1	MOTOR & PUMP	✓	✓
2	ตรวจสอบการสวิตช์ภายในโมดูล PUMP	1	ตรวจสอบการสวิตช์ภายในโมดูล PUMP	✓	✓
3	ตรวจสอบการสวิตช์ภายนอก PUMP	2	ตรวจสอบการสวิตช์ภายนอก PUMP	✓	✓
4	ตรวจสอบการสวิตช์มอเตอร์	3	ตรวจสอบการสวิตช์มอเตอร์	✓	✓
5	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊ม	4	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊ม	✓	✓
6	ตรวจสอบการสวิตช์มอเตอร์	5	ตรวจสอบการสวิตช์มอเตอร์	✓	✓
7	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	6	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	✓	✓
8	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	7	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	✓	✓
9	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	8	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	✓	✓
10	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	9	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	✓	✓
11	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	10	ตรวจสอบการสวิตช์ปั๊มและมอเตอร์	✓	✓

บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Cold Water Pump

1601 0/09
77.4/14.1/153
19.4/14.2/142.53
1602 0/09

F-K
0/LTA
2.0/2.0/2.0

บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Cold Water Pump

1601 0/09
77.4/14.1/153
19.4/14.2/142.53
1602 0/09

F-K
0/LTA
2.0/2.0/2.0

บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W
รหัส : TMS-001-8200000049-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : WO-001/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/05/2023
ชื่ออาคาร : โรงงานผลิตสินค้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
3	เช็คกระแส R.....S.....T.....AMP	✓	
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓	
5	เช็คแบตเตอรี่.....AMP	✓	
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

$$\frac{100}{100} = 100\%$$

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบถึงพี่ตั๋ยงแมก้ารียัก (CM)

— $\mu_{12} \approx 10$ μ_{11}

2.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

หน้าพบ

- 5 หน้า ของ 5 หน้า หน้า 1 ไม่พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

WO-00201/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พัสท์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โครงการติดตั้ง Fire Pump - ประตูใต้หลัก

รหัสงาน : FPIFRP-W

รหัส : TMSF-001-GZ00000500015-FPIFRP-0002

เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP

วันที่ปฏิบัติงาน : WO-00201/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 03/01/2023

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1

3

5

ชื่อผู้ควบคุม

The moment samkhaeo

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ข้อ)
		แก้ไข		อาการเสีย	
		สี	แก้ไข		
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร 945	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI 29.5	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI 200	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM 3,000	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI -	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI 80	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F 76	✓			
	แอมป์.....AMP -	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. 14:40	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จบางส่วน (CM)

PLUS +

บริษัท พัส พรีเพอเทอรัล จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รายละเอียดงานที่ไม่ได้ลง
รหัส : TMSF-001-G/20000500015-FPI/FRP-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-005/01/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/01/2023	
ชื่ออาคาร : T.C. หนองน้ำ	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : งด)
		ดี	มีปัญหา	จากการสืบ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง..... 94.8 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานระบบเครื่องสูบลมและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า..... 1.53 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก..... 1.85 PSI	f			
	ความเร็วรอบ..... 3000 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง..... 1 PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... 65 PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น..... 75 °C	/			
	แอมป์แอร์..... 1 AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน..... 17.8 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คไฟฟ้าแรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงที่ซ่อมแก้ไข (CM)

WO-104/01/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการระบบฉีด Fire Pump - ประจำใต้

รหัสงาน: FPI/FRP-W	รายชื่อ
รหัส: TMSF-01-GZ00D00S00015-FPI/FRP-0002	1
เลขที่ใบงาน: WO-104/01/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน: 24/01/2023	5
ชื่ออาคาร: The moment songkhro	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี: คม)
		ดี	แก้ไข	อาการ	
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ของเครื่อง 935 ...ดี	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของสายของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศ	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	/			
10	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์และ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า... 13.5 ... PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก... 21.6 ... PSI	/			
	ความเร็วรอบ... 2000 RPM	/			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง... PSI	-			
	แรงดันน้ำออกเครื่อง... 6.5 ... PSI	/			
	อุณหภูมิของน้ำ... 75 ... °C	/			
	แอมป์... AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน... 17.2 ... ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดตรวจ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงที่ยื่นเอกสาร (CM)

WO-108/01/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FI/FRP-W	
รหัส : TMSF-001-G/200000000016-FI/FRP-0002	
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-108/01/2023	
วันที่ปิดบัญชี : 31/01/2023	
ชื่ออาคาร : The MGallery Sathorn Bangkok	
ชื่อผู้ตรวจ :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง)
		ดู	แก้ไข	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง 910 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจเช็คสายพาน	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/		
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันจ่ายของ BATTERY	-		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	/		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
10	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	/		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/		
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	/		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 21.5 PSI	/		
	วัดแรงดันน้ำออก 135 PSI	/		
	ความเร็วรอบ 3600 RPM	/		
	แรงดันน้ำเข้าเครื่องปั๊ม PSI	/		
	แรงดันน้ำออกเครื่องปั๊ม 4.4 bar	/		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 80 °C	/		
	แอมป์เครื่องปั๊ม AMP	/		
	ชั่วโมงการทำงาน 13.9 ชม.	/		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดสารพัด BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราเครื่องหมาย Fire Pump - ประจักษ์โลก

รหัสงาน : FPI/FRP-W	งาน
รหัส : TMSF-001-GZ00000500015-FPI/FRP-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-014/02/2023	5
ชื่ออาคาร The moment สภทพ๑๐	ชื่อผู้

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ติง)
		ดี	ไม่โอเค	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>100</u> ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องอัด	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวรีไซเคิล PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องดับเพลิงและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า..... <u>22.3</u> PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก..... <u>18.5</u> PSI	✓			
	ความเร็วรอบ..... <u>3000</u> RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... <u>4</u> <u>psi</u> <u>BAH</u>	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น..... <u>81</u> <u>°C</u>	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน..... <u>17.6</u> ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คไฟฟ้าแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า Fire Pump - ประตูน้ำ

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส : TMSF-01-G200D00S00015-FP/FRP-0002	วันที่ : 21/02/2023	ชื่ออาคาร : The moment samutprakan
รหัส : FIRE PUMP	เลขที่ใบงาน : WO-010/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 21/02/2023	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ ข้อ ๑๘)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง 91.5 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำไฮดรอลิก	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องขึ้นและลง PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 1.59 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 2.16 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 2000 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 7 PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 7.5 PSI	/			
	อุณหภูมิหล่อลื่น 150 F	/			
	แอมป์คอร์ด 2 AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 17 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนเหลือต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โครงการติดตั้ง Fire Pump - ประตูน้ำใหม่

รหัสงาน : FPI/FRP-W	วันที่ : 14/02/2023
รหัส : TMSF-001-G/20000000015-FPI/FRP-0002	วันที่ : 14/02/2023
เลขที่ใบงาน : WO-005/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 14/02/2023
ชื่ออาคาร : The moment Samutprakan	ชื่อผู้คิด :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีขอด้วย : ๓๓)
		ดี	แก้ไข	จากเดิม	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 92.3 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำพาน	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	-			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ระบบของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบสายพานไคโบลี	✓			
9	ตรวจสอบสายพานไคโบลี	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำ PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 92.3 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก 18.5 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ 3600 RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 4 bar	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 81 °C	✓			
	แอมป์ - AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 17.6 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดสตาร์ท BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสายไฟแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-002/02/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSR-001-GZ00000500015-FPI/FRP-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-002/02/2023	5
ชื่ออาคาร The Market Bangkok	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีกรอกรหัส : 6.2)
		ผลการตรวจเช็ค		รายการเสีย	
		ดี	มีปัญหา		
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 91.9 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์สายพาน	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์สภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ค่าความถี่กำหนดของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์สภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์โหมดการดำน้ำ	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์โหมดการดำน้ำลึก	✓			
10	ตรวจสอบสวิตช์ความเร็วรอบ PUMP	✓			
11	ตรวจสอบสวิตช์ระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 210 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก 185 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ 3600 RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 9 PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 73 PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 73 °F	✓			
	แอมป์ 1 AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน 17.2 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์ชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พัส พรีฟเฟอรัล จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W		งานตรวจเช็คประจำสัปดาห์	
รหัส : TMSF-001-G/202000000016-FP/FRP-0002			
และที่ปฏิบัติงาน : FIRE PUMP			
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-002/04/2023			
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/03/2023			
ชื่ออาคาร : 1022/นิคมอุตสาหกรรม			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติ, ฯลฯ)
		ดี	แก้ไข	จากเดิม	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของกระแสของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	/			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบรกและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
	ความเร็วรอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	-			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น.....PSI Bar	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....°C	/			
	แอมป์.....AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดลำโพง BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คตัวถังเครื่อง	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	วันที่ : 21/03/2023	ชื่ออาคาร : 1001 โกลด์มิกซ์ สยามเฟิร์
รหัส : TMSF-001-GZ0000S00015-FP/FRP-0002	เลขที่ใบงาน : WO-011/03/2023	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 21/03/2023	วันที่ตรวจเช็ค : 21/03/2023	วันที่ : 21/03/2023

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีกรณี : คม)
		ดี	แก้ไข	อาการสืบ	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐๐ ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวรีวอร์น PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องกำเนิดและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 92.5 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 200 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3000 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 4 PSI BAD	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 70 °C	/			
	แอมป์ - AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 18.1 ชม.	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดรีเลย์ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค Fire Pump - ประจักษ์สิทธิ์

รหัสงาน : FPI/FRP-W

รหัส : TMSF-001-GZ00000500015-FPI/FRP-0002

เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP

วันที่ปฏิบัติงาน : WO-005/03/2023

ชื่ออาคาร : 100/100/100/100/100

ชื่อผู้

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : 6.๓)
		ผลการตรวจเช็ค		รายการเสีย	
		ดี	เสีย		
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหม้อต้ม	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	/			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าของ BATTERY	/			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
9	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
10	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
11	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
12	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
13	ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
	ความเร็วรอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
	แรงดันน้ำออก.....PSI	/			
	อุณหภูมิของน้ำ.....°C	/			
	แอมป์.....AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดตรวจเช็ค BATTERY	/			
2	ตรวจสอบชุดตรวจเช็คแรงดัน	/			
3	ตรวจสอบชุดตรวจเช็คแรงดัน PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-002/03/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/FRP-W	วันที่ : 1
รหัส : TMSF-001-GZ0000000015-FPI/FRP-0002	วันที่ : 3
ชื่อ : FIRE PUMP	วันที่ : 5
เลขที่ใบงาน : WO-002/03/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/03/2023	
ชื่ออาคาร : The Monument Samut Prakan P.O.O	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีรหัสให้ : CM)
		ดี	ปกติ	อาจเปลี่ยน	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นเชื้อเพลิง 900 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของแรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาวะพร้อมเบิ้ล	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 22.5 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 18.5 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3,000 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 4.2 PSI BAP	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 80.5 °C	/			
	แอมป์สตาร์ท - AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 17.9 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงข้อบกพร่อง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตราเครื่องหมาย Fire Pump - ประจักษ์

รหัสงาน : FPIFRP-W	รหัส : TMSF-001-G2000000000016-FPIFRP-0002	รูปถ่าย (ถ้ามี) : 
รหัส : FIRE PUMP	รหัส : WO-074/04/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 25/04/2023		
ชื่ออาคาร : The MGallery Sampran		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรบันทึก : ๕๓)
		ดี	แก้ไข	อาจแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....900.....ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำยาสลัดเก็น	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลา	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลา BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่กำลังพลาพลาของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลาเครื่องเบค	/			
8	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลาไฮดรอลิค	/			
9	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลาไฮดรอลิค	/			
10	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลา PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบคและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....180.....PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก.....112.....PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3000.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....~.....PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....70.....PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....140.....F	/			
	แอมป์คอร์ท.....~.....AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน.....13.5.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์พลาพลา	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-070/04/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FI/FRP-W		วันที่
รหัส : TMSF-001-GZ00D00S00016-FI/FRP-0002		1
: FIRE PUMP		3
เลขที่ใบงาน WO-070/04/2023		5
วันที่ปฏิบัติงาน 18/04/2023		
ชื่ออาคาร The monument samnak poo		ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดู	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....°C	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดสวิตช์ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานชุด PRV	✓			

หมายเลข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-666/04/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พัสส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FI/FRP-W	วันที่
รหัส : TMSP-001-G/20000500015-FI/FRP-0002	1
ชื่อ : FIRE PUMP	3
เลขที่ใบงาน : WO-666/04/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/04/2023	
ชื่ออาคาร : The moment samangro	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีกรณี : CM)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 700 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสภาพน้ำมัน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างทางของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั่น	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็ว	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั่นและ PUMP	/			
	หิมะที่ขึ้นในถัง 185 PSI	/			
	หิมะที่ขึ้นในถัง 209 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3,500 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 41 PSI BAA	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 41 PSI	/			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น 40 f	/			
	แอมป์ไฟ 19.2 AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน 19.2 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดตรวจ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คตัวตรวจแรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-005/04/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส : TMSP-001-GZ0000000015-FP/FRP-0002	1
: FIRE PUMP	3
เลขที่ใบงาน : WO-005/04/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 04/04/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร ๓	ชื่อช่าง : ช่างเอก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรบันทึก)
		ดี	บกพร่อง	รายการแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง <u>110</u> ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำพ่น	✓			
5	ตรวจสอบระดับสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบระดับความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบระดับสภาพเครื่องแม่	✓			
8	ตรวจสอบระดับท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจสอบระดับท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจสอบระดับเครื่อง PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระดับระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระดับระบบรวมความถี่	✓			
13	ตรวจสอบระดับการทำงานของเครื่องแม่และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>193</u> PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก <u>105</u> PSI	✓			
	ความเร็วรอบ <u>2900</u> RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>193</u> PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น <u>60</u> PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น <u>45</u> °C	✓			
	แอมป์มอเตอร์ <u>14</u> AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน <u>18.2</u> ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับชุดสารพัด BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับสารพัดเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบระดับการทำงานชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPIFRP-W	รูปถ่าย
รหัส : TMSF-001-G/200000500015-FPIFRP-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-017/05/2023	5
ชื่ออาคาร : The moment samkoo	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ, ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเดิม	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง. <u>150</u> ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่งานจากของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องวัด	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเดิม	/			
10	ตรวจเช็คตัวโรตัม PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานเครื่องวัดแรงดันและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า. <u>2.97</u> PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก. <u>1.80</u> PSI	/			
	ความเร็วรอบ. <u>3000</u> RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง. <u>-</u> PSI	-			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น. <u>75</u> PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น. <u>80</u> °C	/			
	แอมป์เคอร์. <u>-</u> AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน. <u>19</u> ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจาร์ก BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อาคารตรวจเช็ค Fire Pump - ปรังสีเลาห์

รหัสงาน : FPFRRP-W	วันที่ : 1
รหัส : TMSP-001-G/200000000015-FPFRRP-0002	วันที่ : 2
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	วันที่ : 3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-014/05/2023	วันที่ : 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/05/2023	วันที่ : 5
ชื่ออาคาร : The Commercial Building	ชื่อผู้ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ผลการตรวจเช็ค		รายการเสีย	
		ดี	แก้ไข		
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร 11.6	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบด	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศในลิ	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศในลิ	/			
10	ตรวจเช็คตัวเครื่อง PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบดและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 140 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 200 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 900 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 4.1 psi bar	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น 80 f	/			
	แอมป์ต่อ - AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 18.6 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบด	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TMSF-001-GZ00D00S00016-FPI/FRP-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-009/05/2023	5
วันที่ปิดบัญชี : 16/05/2023	
ชื่ออาคาร The moment square	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่พบ 6-6)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร 1160	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบสายพาน	/			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจสอบตัวรีด PUMP	/			
11	ตรวจสอบ MANUAL START	/			
12	ตรวจสอบระบบควบคุม	/			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 1160 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 215 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3000 RPM	/			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	-			
	ระดับน้ำหล่อเย็น 70 PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 70 °C	/			
	แอมป์กระแส - AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน 16.7 ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	/			
2	ตรวจสอบลิฟต์หน้าห้อง	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FPI/FRP-W	วันที่ : 09/05/2023
รหัส : TMSF-001-G/20000500015-FPI/FRP-0002	ชื่ออาคาร : The monument songkhroo
เลขที่ใบงาน : WO-005/05/2023	ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/05/2023	ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่	
1	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 11.90 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจเช็คสายพาน	/		
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	/		
6	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	/		
7	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	/		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/		
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	/		
13	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปั๊ม PUMP	/		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 14.5 PSI	/		
	วัดแรงดันน้ำออก 40 PSI	/		
	ความเร็วรอบ 3,600 RPM	/		
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง 1 PSI	/		
	แรงดันน้ำเข้าหล่อลื่น 4.1 PSI Bar	/		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 40 f i	/		
	แอมแปร์ 1 AMP	/		
	ชั่วโมงการทำงาน 19.5 ชม.	/		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ชาร์จ	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราชวงเหล็ก Fire Pump - ปรากฏใหม่

รหัสงาน : FPIFRP-W	รหัส : TMSF-001-G/20000500016-FPIFRP-0002
เลขที่ใบงาน : FIRE PUMP	WO-002/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/05/2023	ชื่ออาคาร : ๑๐๙ ไร่สุขุมวิท รัชดาภิเษก
ชื่อช่าง	ชื่อช่าง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : CM)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบดส์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำดิบ	/			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบบควบคุม	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบดส์และ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 185 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 210 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 3000 RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI	/			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น 75 PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 80 °C	/			
	แอมป์ต่อ - AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน 15 ชม.	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจลาหิ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

PLUS +

บริษัท พัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FPI/FHC-M
รหัส : TMSF-001-ALL/240D00S00256-FPI/FHC-00
เลขที่ใบงาน : WO-101/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/01/2023
ชื่ออาคาร : The moment samprasit
ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน : 1. [Redacted] 2. [Redacted] 3. [Redacted] 4. [Redacted] 5. [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ข้อบกพร่อง/ข้อ)
		สี	บันทึก	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		
4	ตรวจเช็ค (สัญญาณ) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

หมายเหตุ

FHC 2400.

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

WO-101/01/2023 Page 1 of 1

บริษัท พัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL

รหัสงาน FCP 6
รหัสอุปกรณ์ FCP
วันที่ปฏิบัติงาน 18/01/25
ชื่ออาคาร เดอะโมเมนต์ ซามปราสิต
ชื่อผู้ตรวจ [Redacted]
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 1. [Redacted] 2. [Redacted] 3. [Redacted] 4. [Redacted] 5. [Redacted]

ลำดับ	รายการ	สี	บันทึก	หมายเหตุ
	FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1	ตรวจเช็คสถานะ SOCKET 70V	✓		
2	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
3	ตรวจเช็ค Battery No.1 12.0V VDC	✓		
	ตรวจเช็ค Battery No.2 12.0V VDC	✓		
	ตรวจเช็ค Battery No.3 12.0V VDC	✓		
	ตรวจเช็ค Battery No.4 12.0V VDC	✓		
4	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
5	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
6	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
7	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
8	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
9	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณไฟ	✓		
	ทดสอบ FUNCTION การทำงานสัญญาณไฟ FCP	✓		
1	การแจ้งเตือน ALARM ZONE 3 นพ. 18.9.0B	✓		
2	การแจ้งเตือน SANDWICH ALARM 2 นพ. 18.9.0B	✓		
3	การแจ้งเตือน GENERAL ALARM 3 นพ. 18.9.0B	✓		
4	การแจ้งเตือน BELL	✓		
5	การแจ้งเตือน BELL	✓		
	การแจ้งเตือนสถานะสัญญาณไฟ	✓		
1	ควบคุม FIREMAN LIFT	✓		
2	ควบคุม PRESSURIZE FAN	✓		
3	ควบคุม SMOKE EXHAUSE FAN	✓		
4	ควบคุม AHU	✓		
5	ควบคุมประตูหนีไฟ	✓		

หมายเหตุ

18/01

18.9.0B 18.9.0B 18.9.0B

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

7 of 29

MT-W11-F001/2-01/01/63

[illegible]

หน่วยงาน อาคาร		เลขระบุวัสดุต้นฉบับ A.....		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจสอบ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระดาก/ถุงแกง	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	ปกติ / แก้ไข	
ถังดับเพลิง Control	/								
ถังดับเพลิง Pump room	/								
ถังดับเพลิง RMU ชั้น 1	/								
ถังดับเพลิง ตู้ไฟฟ้า ชั้น 1	/								
ถังดับเพลิง ตู้ไฟฟ้า ชั้น 1	/								
ถังดับเพลิง ตู้ไฟฟ้า ชั้น 1	/								
ถังดับเพลิง Generator	/								
ถังดับเพลิง MOB	/								
ถังดับเพลิง Pressurized fan	/								
ถังดับเพลิง Booster Pump	/								
ถังดับเพลิง CDU	/								
ถังดับเพลิง L&L	/								
ถังดับเพลิง ชั้น 1	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 4	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 5	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 7	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 8	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 9	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 10	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 11	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 12	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 13	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 14	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 15	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 16	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 17	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 18	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง ชั้น 19	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมวดหมู่

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำปี

รหัสงาน : FPI/FHC-M		วันที่		รายชื่อน			
TNSP-001-ALLZ40D00S00256-FPI/FHC-00		02 :		1			
เลขที่ใบงาน WO-688/04/2023				3		4	
วันที่ปฏิบัติงาน 16/04/2023				5		6	
ชื่ออาคาร <i>The monument samkrapo</i>				ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน, งด)
		สี	บันทึก	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ		✓	
2	ตรวจเช็คความสะอาด		✓	
3	ตรวจเช็คความมั่นคงภัย		✓	
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน		✓	
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ		✓	

INTRODUCTION

FHC 1-24

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

[illegible]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงพิเศษ Fire Host Cabinet (FHC) - 1-2-25

วันที่ 16/05/2023

เวลา 10:00 น.

รหัสงาน : FFI/FHC-M
รหัส : TMSF-001-ALLZ40D00S00256-FFI/FHC-00
เลขที่ใบงาน : WO-008/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/05/2023

ชื่ออาคาร : The moment Samnangso

รายชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	ออกการเดิม	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หน้า 1 จาก 1

รวมพบข้อบกพร่อง : 0

วันที่ : 16/05/2023

เวลา : 10:00 น.

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : [REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]

ชื่ออาคาร : The moment Samnangso

ชื่อสถานที่ : [REDACTED]

น.3/70

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สามารถงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เดอะโน้มนั่มต้นสนามแก้ว.....		
เดือน เมษายน..... พ.ศ.2566												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			ปริมาตรน้ำที่ใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ				
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.5	7.2	3400	/						2894	1	
	1.5	7.1	3400	/						2895	1	
	1.5	7.2	3000	/						2896	1	
	1.5	7.2	3400	/				1		2898	2	
	1.5	7.1	3000	/						2898	0	
	1.5	7.2	3400	/						2903	5	
	1.5	7.2	3409	/						2904	1	
	1.5	7.1	3400	/						2905	1	
	1.5	7.1	3400	/						2906	1	
	1.5	7.2	3400	/						2907	1	
	1.5	7.2	3400	/					2	2909	2	
	1.5	7.1	3400	/						2910	1	
	1.5	7.2	3500	/						2910	0	
	1.5	7.2	3800	/						2911	1	
	1.5	7.6	3500	/						2912	1	
	1.5	7.6	3500	/						2913	1	
	1.5	7.6	3400	/						2913	0	
	1.5	7.6	3400	/						2914	1	
	1.5	7.6	3400	/						2915	1	
	1.5	7.2	3700	/						2916	1	
	1.5	7.2	3700	/						2917	1	
	1.5	7.2	3900	/						2918	1	
	1.5	7.2	3900	/						2919	1	
	1.0	7.6	3900	/						2919	0	
	1.0	7.2	3900	/						2920	1	
	1.0	7.2	3900	/						2920	0	
	3.0	7.1	3400	/						2921	1	
	1.5	7.2	3100	/						2921	0	
	1.5	7.2	3900	/						2922	1	
	1.5	7.2	3900	/								
	31											
ตรวจสอบโดย										วันที่ 15/4		

บริหารงานโดย บริษัท พริตซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เดอะโน้มนั่มต้นสนามแก้ว.....			
เดือน มีนาคม.. พ.ศ.....2566.....													
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1.5	7.2	4000	/							2798	0	
2	1.5	7.1	4000	/							2799	1	
3	1.5	7.2	4000	/						1	2800	1	
4	1.5	7.2	4000	/						1	2801	1	
5	1.5	7.2	4000	/							2802	1	
6	1.5	7.2	4000	/							2802	0	
7	1.5	7.2	4000	/							2802	0	
8	1.5	7.2	4000	/							2803	1	
9	1.5	7.2	4000	/							2804	1	
10	1.5	7.2	4000	/							2805	1	
11	1.5	7.2	4000	/							2805	0	
12	1.5	7.2	2800	/					5		2807	74	
13	1.5	7.6	3400	/				1			2807	0	
14	1.5	7.2	3100	/							2807	0	
15	1.5	7.2	3100	/							2807	0	
16	1.5	7.1	3100	/							2807	0	
17	1.5	7.1	3100	/							2807	3	
18	1.5	7.1	3100	/							2807	0	
19	1.5	7.2	3700	/							2807	1	
20	1.5	7.1	3700	/							2807	0	
21	1.5	7.2	3700	/							2807	1	
22	1.5	7.2	3700	/							2807	1	
23	1.5	7.2	3700	/							2807	0	
24	1.5	7.2	3700	/							2807	0	
25	1.5	7.2	3700	/							2807	1	
26	1.5	7.2	3700	/						3	2807	1	
27	1.5	7.2	3700	/							2807	0	
28	1.5	7.2	3700	/							2807	1	
29	1.5	7.2	3700	/							2807	0	
30	1.5	7.2	3700	/							2807	3	
31	1.5	7.2	3700	/							2807	0	
ตรวจสอบโดย										วันที่ 21/3/66			

บริหารงานโดย บริษัท พริตซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

[illegible]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

[illegible]

ตรวจสอบโดย

วันที่ ๐๓/๐๘/๖๖

18	933/18	คุณเจษฎาวิญญู		
	933/19 ผู้เช่า	นาย พงษ์ศักดิ์ ภาณุชน ภา และ นาย ทวีพร กิริยพงศ์	1 กบ 5630	
19	933/19	คุณชนนภูมิพ		
20	933/20	คุณไมตรีฯ		
	933/20 ผู้เช่า	คุณเศรษฐีพัฒน์	1 ขง 9074	
21	933/21	คุณศศิวิภา		
22	933/22	คุณวาสนาภ	ภูษ 2633	
			5 กบ 5335	
23	933/23	คุณศักดิ์สิทธิ์	7 ไร่ 800	
24	933/24	คุณวาสนาภ/คุณณัฐวิภา	5 ไร่ 675	
25	933/25	คุณพนิตา	1 ไร่ 1888	
26	933/26	คุณปองภาพ	ภูษ 9799	
27	933/27	คุณพิชญ์สินี (ผู้เช่า)	1 ไร่ 4996	
28	933/28	คุณอรุณพงศ์	3 ไร่ 6459	
29	933/29	คุณสุจินตนา		
30	933/30	คุณอรุณภา		
31	933/31	คุณวราภ	ไร่ 789	
32	933/32	คุณชนนศ		
33	933/33	คุณอรุณภา	ไร่ 688 / ไร่ 188	
34	933/34	คุณเพชรสิน คุณศิริวรรณ	ไร่ 7	
35	933/35	คุณอมตะ		
36	933/36	คุณชวลิตา	ไร่ 3456	
37	933/37	คุณเพชรภัทร	ไร่ 4999 ไร่	


รายละเอียดทะเบียนรถของผู้เช่า/เจ้าของห้องชุด และ โฉนดที่ดิน

ลำดับ	เลขที่ห้องชุด	ชื่อเจ้าของผู้เช่า/ห้อง	เลขทะเบียนรถ
1	933/1	คุณอรุณภา/คุณศิริวรรณ	สอ 538 Benz / ST 538 Bmw
2	933/2	คุณอัสนี	ม 1807 Honda
3	933/3	คุณวราภ	มป 69 Toyota
4	933/4 ผู้เช่า	คุณกนกศักดิ์	3 ไร่ 1615 Benz
5	933/5	คุณอุทัยวรรณ	2 ไร่ 453 Benz
6	933/6	คุณนันทนา	ธ-0406
7	933/7	คุณธีร	
8	933/8	คุณพรพจน์	90M4865
9	933/9	คุณอมตะ	
10	933/10	คุณนภ อรรพพ ผู้เช่า	มท 7788 Benz
11	933/11	คุณศิริรัตน์	มท 98 / 3 ไร่ 98
12	933/12	คุณ โสภ	มท 775
13	933/13	คุณนภ อรรพพ ผู้เช่า	ภูษ 775
14	933/14	คุณจักรวาล	60 ไร่ 727
	933/15 (ผู้เช่า)	นาย นนา เพาะภู	ไร่ 576
15	933/15	คุณสุจินดา	
16	933/16	คุณสุจินดา	ม 7296
17	933/17	คุณพิชานพ	2 ไร่ 5746

59	933/59	คุณพันธุจา		
60	933/60	คุณขวัญกร		
61	933/61	คุณเกรียงศักดิ์		
62	933/62	คุณเนติศ		
63	933/63	คุณสุรศักดิ์		พร 3891
64	933/64	คุณภาดาภัคศรีวรรณ		ภก 96 กรุงเทพมหานคร 96 กรุงเทพมหานคร
65	933/65	คุณปณิฏพร		ภพ2233 / พท2233
66	933/66	คุณปกรณ		
67	933/67	คุณอภิชาตน์		พร 9999
68	933/68	คุณสุรชัย		ภก 1
69	933/69	คุณวิระพงษ์		6 ภพ 5288
70	933/70	คุณภาดา		Benz GLC สีขาว เลขทะเบียน 9 ภพ 1260
71	933/71	คุณชติกร		6 ภพ 6112
72	933/72	คุณภัทรวิฑูรย์/คุณวงษ์ศักดิ์		
73	933/73	คุณเนนต		ภก 619
74	933/74	คุณสุรชัย		ภก 9
75	933/75	คุณจรัสวัชร		
76	933/76	คุณพิชิตวง		
77	933/77	คุณอิทธิพล		ภก 555
78	933/78	คุณธิญญภัท		1 พท 7802
79	933/79	คุณสุวิทย์		
80	933/80	คุณภากรพงษ์/คุณจักรกฤดา		9 ภท 911 / 80 964 / ภท 997

38	933/38	คุณชาญชัย		2 พท 2999 / 1 พท 3989
39	933/39	คุณอนันท์		
40	933/40	คุณนรธิป ว.		
41	933/41	คุณสมนึก		1 พท 6538
42	933/42	คุณชาญชัย		
43	933/43	คุณนภสร		1 พท 3207 / พท 282
44	933/44	คุณระพี		4108000
45	933/45	คุณพรศักดิ์		
46	933/46	คุณบุษวิมล		7 พท 729
47	933/47	คุณอดิศักดิ์		ภก1122
	933/48 (ผู้เช่า)	นาย อาทพธ ศรีรัมย์ไตรภพ		9 ภท 7158
48	933/48	คุณพัชรินทร์		
49	933/49	คุณปณิกร		ภก 7932
50	933/50	คุณศุภวัฒน์		ภก 2456
51	933/51	คุณศุภวัฒน์		ภก 43
52	933/52	คุณศุภวัฒน์		พท 5555
53	933/53	คุณพนิตนาฏ		1ภท1888
54	933/54	คุณ วิริยะ/คุณเมทริรา		9 ภท 235 / 8 ภท 532
55	933/55	คุณเบญจพร		ที่ไปเอาพ 5544 Benz สีฟ้า ที่อื่น 1 พท 646 Accord สีด
56	933/56	คุณภัทร		ภก8 พระนครศรีอยุธยา
57	933/57	คุณสุนท		3 ภท 8977
58	933/58	คุณณัฐวิภาณต์		

81	933/81	คุณภัทรพร	4 กพ 5522
82	933/82	คุณเตอร์	
83	933/83	คุณชวาท	พ.ศ. 619 / 1 กอ. 1995
84	933/84	คุณณัฐวดี (ผู้เช่า)	2 กพ 5555
85	933/85	คุณ ไชรดา	พ.ศ. 86 / 2 กพ 86 / 2 พค 1992
86	933/86	คุณเสาวรีย์	8 กพ 32




การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง




การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การตัดไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย




การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง (ต่อ)



การทำความสะอาดห้องพัสดุ



การทำความสะอาดทางระบายน้ำ



การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและเส้นท่อประปา



การเก็บขยะลอยภายในโครงการ

การเก็บขยะลอยจากลำน้ำงานเขต




การขุดลอกบ่อท่่วงและทางระบายน้ำ (ต่อ)



การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



การล้างถังเก็บน้ำภายในโครงการ



การดูแลพื้นที่สีเขียว



การขุดลอกบ่อท่่วงและทางระบายน้ำ



การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยโดยส่วนกลาง





การอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยโดยช่างประจำโครงการ



การอบรมและซ่อมพืชมพืชีพ (ต่อ)

การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ

การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ