

[illegible]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

แบบการตรวจเช็คเครื่องปั๊มน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....									
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN																
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump.....																
เดือน... พฤษภาคม... ปี... 2566.....																
รายละเอียด		วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	วันที่ 5	วันที่ 6	วันที่ 7	วันที่ 8	วันที่ 9	วันที่ 10	วันที่ 11				
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	จุดพิวสียควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
งานต่อเวลา																
บันทึกแรงดันทางเข้า (psi)																
ความดันฐาน BP 0 / TP																
บันทึกแรงดันทางออก (psi)																
ความดันฐาน BP 145 / TP		145	145	143	149	145	145	147	147	147	145	147	145	147	145	145
แรงดันลมในถังลม (BP) ความดันฐาน PSI																
บันทึกแรงดันคัตออฟไฟฟ้า (Volt / โวลต์)	จุดสาย Phase-N (220 Volt)															
	จุดสาย RS (380 Volt)															
	จุดสาย ST (380 Volt)															
	จุดสาย TR (380 Volt)															
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP															
	เฟส S BP / TP															
ค่าแรงดัน	เฟส T BP / TP															
	เฟส R BP / TP															
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (แรงดัน)															
	ค่าแรงดัน (แรงดัน)															
การทำงานของสายอิเล็กทรอนิกส์	แรงดันคัต															
	แรงดันคัต															
ระดับน้ำในถังเก็บ	น้ำเต็มถัง															
	น้ำเต็มถัง															

แบบการตรวจเช็คเครื่องปั๊มน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....				
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN											
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump.....											
เดือน... พฤษภาคม... ปี... 2566.....											
รายละเอียด		วันที่ 13	วันที่ 14	วันที่ 15	วันที่ 16	วันที่ 17	วันที่ 18	วันที่ 19	วันที่ 20	วันที่ 21	วันที่ 22
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดพิวสียควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
งานต่อเวลา											
บันทึกแรงดันทางเข้า (psi)											
ความดันฐาน BP 0 / TP											
บันทึกแรงดันทางออก (psi)											
ความดันฐาน BP 130 / TP		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันลมในถังลม (BP) ความดันฐาน PSI											
บันทึกแรงดันคัตออฟไฟฟ้า (Volt / โวลต์)	จุดสาย Phase-N (220 Volt)										
	จุดสาย RS (380 Volt)										
	จุดสาย ST (380 Volt)										
	จุดสาย TR (380 Volt)										
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP										
	เฟส S BP / TP										
ค่าแรงดัน	เฟส T BP / TP										
	เฟส R BP / TP										
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (แรงดัน)										
	ค่าแรงดัน (แรงดัน)										
การทำงานของสายอิเล็กทรอนิกส์	แรงดันคัต										
	แรงดันคัต										
ระดับน้ำในถังเก็บ	น้ำเต็มถัง										
	น้ำเต็มถัง										

INVEST	V	X
--------	---	---

หมายเหตุ ☒ ไม่ปกติ ☐

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561		สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....																
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN																								
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump																								
เดือน... พฤษภาคม... ปี... 2566.....																								
รายละเอียดยุติ		วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22		
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเปิด	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดพิชิตควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การส่งสัญญาณเตือน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความพร้อมระบบเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทดสอบระบบเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จากระดับลูกสูบ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รอยรั่วและจุด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จำนวนท่อ																								
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)																								
ค่ามาตรฐาน BP / TP																								
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)																								
ค่ามาตรฐาน BP / TP		50	50	50	50	49	50	50	50	49	50	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
แรงดันในระบบ (BP) ค่ามาตรฐาน PSI		3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)																							
	ตู้เฟส RS (380 Volts)																							
	ตู้เฟส ST (380 Volts)																							
	ตู้เฟส TR (380 Volts)																							
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP																							
	เฟส S BP / TP																							
	เฟส T BP / TP																							
	เฟส T BP / TP																							
ค่าแรงดัน	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถัง	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถัง	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561		สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....															
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN																							
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump																							
เดือน... พฤษภาคม... ปี... 2566.....																							
รายละเอียดยุติ		วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเปิด	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดพิชิตควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การส่งสัญญาณเตือน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความพร้อมระบบเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทดสอบระบบเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระดับลูกสูบ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและจุด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนท่อ																							
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)																							
ค่ามาตรฐาน BP / TP																							
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		50	50	50	50	50	50	49	50	50	50	49	50	50	50	50	50	50	50	45	45		
แรงดันในระบบ (BP) ค่ามาตรฐาน PSI		3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5		
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)																						
	ตู้เฟส RS (380 Volts)																						
	ตู้เฟส ST (380 Volts)																						
	ตู้เฟส TR (380 Volts)																						
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP																						
	เฟส S BP / TP																						
	เฟส T BP / TP																						
	เฟส T BP / TP																						
ค่าแรงดัน	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ค่าแรงดัน (Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

☐ ☒ ☐

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561		สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN				ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump - ☒ Booster pump				รอบเช้า 1 รอบบ่าย 2	

รายละเอียด		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่		วันที่	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสับและเปิดและเสียง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่ของแรงดันเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทดสอบแรงดันเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบวันและชื่อ	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเวลา																							
บันทึกแรงดันทางเข้า (psi) : 0																							
ค่ามาตรฐาน BP 0 / TP																							
บันทึกแรงดันทางออก (psi) : 45																							
ค่ามาตรฐาน BP 45 / TP		35	45	45	45	45	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันในระบบ (BP) ค่ามาตรฐาน 35 PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)																						
	ตู้ไฟ RS (380 Volts)																						
	ตู้ไฟ ST (380 Volts)																						
	ตู้ไฟ TR (380 Volts)																						
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP																						
	เฟส S BP / TP																						
	เฟส T BP / TP																						
ตำแหน่ง	ตัวตู้ (ขนาด M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตัวตู้ (ขนาด A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	การทำงานของวาล์วอิเล็กทรอนิกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561		สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN				ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump - ☒ Booster pump				รอบเช้า 1 รอบบ่าย 2	

รายละเอียด		วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสับและเปิดและเสียง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่ของแรงดันเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทดสอบแรงดันเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบวันและชื่อ	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเวลา																							
บันทึกแรงดันทางเข้า (psi) : 0																							
ค่ามาตรฐาน BP 0 / TP																							
บันทึกแรงดันทางออก (psi) : 45																							
ค่ามาตรฐาน BP 45 / TP		35	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันในระบบ (BP) ค่ามาตรฐาน 35 PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)																						
	ตู้ไฟ RS (380 Volts)																						
	ตู้ไฟ ST (380 Volts)																						
	ตู้ไฟ TR (380 Volts)																						
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R BP / TP																						
	เฟส S BP / TP																						
	เฟส T BP / TP																						
ตำแหน่ง	ตัวตู้ (ขนาด M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตัวตู้ (ขนาด A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	การทำงานของวาล์วอิเล็กทรอนิกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร / Transfer pump / Booster pump		เดือน พฤษภาคม ปี 2566		รอบเช้า 1	รอบเย็น 2

รายละเอียด	วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	ชุดมอเตอร์ไฟแสดงสถานะ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดแอมมิเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	ชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเฟส		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ความดันฐาน BP 0 / TP		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ความดันฐาน BP 45 / TP		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
แรงดันภายในถัง (BP) ความดันฐาน 35 PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ชุด Phase-N (220 Volts)																					
	ชุด Phase-RS (380 Volts)																					
	ชุด Phase-RT (380 Volts)																					
	ชุด Phase-RS (380 Volts)																					
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amps / แอมป์)	ชุด RBP																					
	ชุด TBP																					
ตำแหน่ง	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร / Transfer pump / Booster pump		เดือน พฤษภาคม ปี 2566		รอบเช้า 1	รอบเย็น 2

รายละเอียด	วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	ชุดมอเตอร์ไฟแสดงสถานะ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดแอมมิเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	ชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเฟส		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ความดันฐาน BP 0 / TP		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ความดันฐาน BP 45 / TP		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
แรงดันภายในถัง (BP) ความดันฐาน 35 PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ชุด Phase-N (220 Volts)																					
	ชุด Phase-RS (380 Volts)																					
	ชุด Phase-RT (380 Volts)																					
	ชุด Phase-RS (380 Volts)																					
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amps / แอมป์)	ชุด RBP																					
	ชุด TBP																					
ตำแหน่ง	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวเดิน (เดินตาม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

หมายเหตุ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
----------	--	----------------------------------

ชื่อกิจการ IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN			ชื่อเครื่องจักร (/ Transfer pump, /) Booster pump.....			รอบเช้า 1	รอบค่ำ 2

เดือน.....มิถุนายน.....ปี.....2566.....

รายละเอียด	วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่		วันที่	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดพิลลิ่งควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสับเปลี่ยนและเสียง	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่และแรงดันเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและข้อ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่ามาตรฐาน BP : / TP :	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันคอมโบในถัง (BP) ค่ามาตรฐาน 35 PSI	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
	ตู้เฟส BT (380 Volts)	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
	ตู้เฟส BT (380 Volts)	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส 5 BP : / TP :	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	เฟส 7 BP : / TP :	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
ค่าแรงดัน	ค่าแรงดัน (0.5A M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (0.5A A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ค่าแรงดัน (0.5A A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การทำงานของสายอิเล็กทรอนิกส์	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN			ชื่อเครื่องจักร (/ Transfer pump, /) Booster pump.....			รอบเช้า 1	รอบค่ำ 2

เดือน.....มิถุนายน.....ปี.....2566.....

รายละเอียด	วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดทดสอบไฟแสดงสถานะเบม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดพิลลิ่งควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสับเปลี่ยนและเสียง	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่และแรงดันเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและข้อ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่ามาตรฐาน BP : / TP :	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันคอมโบในถัง (BP) ค่ามาตรฐาน 35 PSI	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
	ตู้เฟส BT (380 Volts)	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
	ตู้เฟส BT (380 Volts)	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส 5 BP : / TP :	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	เฟส 7 BP : / TP :	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
ค่าแรงดัน	ค่าแรงดัน (0.5A M)	M	M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ค่าแรงดัน (0.5A A)	A	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ค่าแรงดัน (0.5A A)	A	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของสายอิเล็กทรอนิกส์	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ไฟสัญญาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ	☒ ปลอดภัย	☐ ไม่ปลอดภัย
----------	---	-------------------------------------

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร (Transfer pump) () Booster pump.....		รอบเช้า 1	รอบค่ำ 2		

รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2566																			
		วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานีสูบน้ำควบคุม	จุดตรวจเช็คสถานะระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดตรวจเช็ค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนของเครื่องยนต์	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นเครื่องยนต์	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและซีล	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนรอบ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันในระบบ (BP) ตามมาตรฐาน PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt / เฟส)	เฟส Phase-N (220 Volt)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	เฟส R (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส S (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส T (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / เฟส)	เฟส R (Amp)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	เฟส S (Amp)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย (ค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ค่าเฉลี่ย (ค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การทำงานของระบบไฮดรอลิก	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังเก็บ	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร (Transfer pump) () Booster pump.....		รอบเช้า 1	รอบค่ำ 2		

รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2566																			
		วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานีสูบน้ำควบคุม	จุดตรวจเช็คสถานะระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดตรวจเช็ค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเช็คแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนของเครื่องยนต์	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นเครื่องยนต์	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและซีล	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนรอบ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันในระบบ (BP) ตามมาตรฐาน PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt / เฟส)	เฟส Phase-N (220 Volt)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	เฟส R (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส S (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส T (380 Volt)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / เฟส)	เฟส R (Amp)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	เฟส S (Amp)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย (ค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ค่าเฉลี่ย (ค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การทำงานของระบบไฮดรอลิก	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังเก็บ	มือตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012

วันที่ประกาศใช้
1 พ.ค. 2561

สถานที่ติดตั้ง
แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump

อายุการติดตั้ง
1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

รอบเช้า 1 รอบค่ำ 2

รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2566																					
		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22		วันที่ 23	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดต่อไฟฟ้าแสดงสถานะ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสังเกตเสียงและสิ่ง	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและจุด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเฟส		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V) / ความดันฐาน BP 0 / TP -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางออก (V) / ความดันฐาน BP 130 / TP -		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
แรงดันในถัง (BP) ตามมาตรฐาน PSI																							
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V) / (V) / (V)	ตู้จ่าย Phase-N (220 Volts)																						
	ตู้จ่าย PS (380 Volts)																						
	ตู้จ่าย TR (380 Volts)																						
	ตู้จ่าย R (380 Volts)																						
บันทึกการกระแสไฟฟ้า (Amp) / (Amp)	ตู้จ่าย 3BP / TP																						
	ตู้จ่าย 1BP / TP																						
ด้านหน้า	ตัวจ่าย (MVA M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวจ่าย (MVA A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตัวจ่าย (MVA M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวจ่าย (MVA A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012

วันที่ประกาศใช้
1 พ.ค. 2561

สถานที่ติดตั้ง
แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์
ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump

อายุการติดตั้ง
1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

รอบเช้า 1 รอบค่ำ 2

รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2566																					
		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22		วันที่ 23	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดต่อไฟฟ้าแสดงสถานะ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสังเกตเสียงและสิ่ง	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและจุด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเฟส		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V) / ความดันฐาน BP 35 / TP -		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันทางออก (V) / ความดันฐาน BP 45 / TP -		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันในถัง (BP) ตามมาตรฐาน PSI																							
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V) / (V) / (V)	ตู้จ่าย Phase-N (220 Volts)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	ตู้จ่าย PS (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	ตู้จ่าย TR (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	ตู้จ่าย R (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
บันทึกการกระแสไฟฟ้า (Amp) / (Amp)	ตู้จ่าย 3BP / TP	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	ตู้จ่าย 1BP / TP	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
ด้านหน้า	ตัวจ่าย (MVA M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ตัวจ่าย (MVA A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การเดินเครื่อง	ตัวจ่าย (MVA M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวจ่าย (MVA A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำเต็มถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

☒ **RECEIVED**
☐ **FILED**
☒ **INDEXED**

หมายเหตุ	☒ บก	☒ มปก
----------	--	---

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่ติดตั้ง แท่น ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการติดตั้ง 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WH-.....
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump..... () Booster pump.....		ระบบที่ 1	ระบบที่ 2

รายละเอียด		วันที่... 1		วันที่... 2		วันที่... 3		วันที่... 4		วันที่... 5		วันที่... 6		วันที่... 7		วันที่... 8		วันที่... 9		วันที่... 10		วันที่... 11	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเป็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความเรียบของและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอยรั่วและข้อ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนคนตรวจ																							
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) : ค่ามาตรฐาน BP 3.5 / TP																							
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) : ค่ามาตรฐาน BP 4.5 / TP																							
แรงดันในระบบ (BP) : ค่ามาตรฐาน PSI 3.5	จุดสาย Phase-A (220 Volts)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	จุดสาย PS (380 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
บันทึกการตรวจสอบไฟฟ้า (Volts / เฟส)	จุดสาย ST (220 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	จุดสาย TR (380 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
บันทึกการตรวจสอบไฟฟ้า (Amps / แอมป์)	เฟส R BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	เฟส S BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ค่าแรงดัน	เฟส T BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	เฟส R TP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
การเดินเครื่อง	ตัวเหนี่ยวนำ (ค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ตัวเหนี่ยวนำ (ค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การทำงานระบบอัตโนมัติ																							
ระดับน้ำในแทงค์	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) :																							

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่ติดตั้ง แท่น ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการติดตั้ง 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WH-.....
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN		ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump..... () Booster pump.....		ระบบที่ 1	ระบบที่ 2

รายละเอียด		วันที่... 13		วันที่... 14		วันที่... 15		วันที่... 16		วันที่... 17		วันที่... 18		วันที่... 19		วันที่... 20		วันที่... 21		วันที่... 22			
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเป็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การสั่นสะเทือนและเสียง	จุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ความเรียบของและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รอยรั่วและข้อ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
จำนวนคนตรวจ																							
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) : ค่ามาตรฐาน BP 3.5 / TP																							
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) : ค่ามาตรฐาน BP 4.5 / TP																							
แรงดันในระบบ (BP) : ค่ามาตรฐาน PSI 3.5	จุดสาย Phase-A (220 Volts)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
	จุดสาย PS (380 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
บันทึกการตรวจสอบไฟฟ้า (Volts / เฟส)	จุดสาย ST (220 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
	จุดสาย TR (380 Volts)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
บันทึกการตรวจสอบไฟฟ้า (Amps / แอมป์)	เฟส R BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
	เฟส S BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
ค่าแรงดัน	เฟส T BP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
	เฟส R TP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
การเดินเครื่อง	ตัวเหนี่ยวนำ (ค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	ตัวเหนี่ยวนำ (ค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
การทำงานระบบอัตโนมัติ																							
ระดับน้ำในแทงค์	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังเก็บน้ำกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง (ข้อ) :																							

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN			ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump ()		รอบเช้า 1 รอบเย็น 2		

รายละเอียด		วันที่ 23	วันที่ 24	วันที่ 25	วันที่ 26	วันที่ 27	วันที่ 28	วันที่ 29	วันที่ 30	วันที่	วันที่	วันที่	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเริ่ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดปิดตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุด Pressure Switch	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่รอบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระดับอุทกมัน	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบวันและชด	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเวลา													
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)													
ค่ามาตรฐาน BP / TP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)													
ค่ามาตรฐาน BP / TP		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันในถัง (BP) ค่ามาตรฐาน PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้ไฟ PS (220 Volts)												
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)												
	ตู้ไฟ TR (220 Volts)												
	ตู้ไฟ PS (220 Volts)												
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	ตู้ PS BP / TP												
	ตู้ PS BP / TP												
ค่าแรงดัน	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การเดินเครื่อง	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การแจ้งเตือน	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

แบบการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน (Pumping Equipment Daily Checklist)



ENG-SF-012		วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์		อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN			ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump () Booster pump ()		รอบเช้า 1 รอบเย็น 2		

รายละเอียด		วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	วันที่ 5	วันที่ 6	วันที่ 7	วันที่ 8	วันที่ 9	วันที่ 10	วันที่ 11	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
สถานะตู้ควบคุม	จุดหยุดไฟแสดงสถานะเริ่ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดปิดตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุด Pressure Switch	ตัวตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสั่นสะเทือนและเสียง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความถี่รอบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระดับอุทกมัน	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบวันและชด	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จำนวนเวลา													
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)													
ค่ามาตรฐาน BP / TP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)													
ค่ามาตรฐาน BP / TP		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันในถัง (BP) ค่ามาตรฐาน PSI		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
	ตู้ไฟ TR (220 Volts)	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	ตู้ PS BP / TP	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
	ตู้ PS BP / TP	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ค่าแรงดัน	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
การเดินเครื่อง	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
การแจ้งเตือน	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถัง	ตู้ไฟ PS (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตู้ไฟ ST (220 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า 2 รอบคืน

รายละเอียด			เดือน...กุมภาพันธ์...ปี...2566..																							
			วันที่...1...		วันที่...2...		วันที่...3...		วันที่...4...		วันที่...5...		วันที่...6...		วันที่...7...		วันที่...8...		วันที่...9...		วันที่...10...		วันที่...11...			
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	400	401	400	402	401	404	400	401	402	404	401	400	401	402	400	401	402	404	400	401	402	403	
		A	399	390	390	399	399	394	390	392	391	395	391	393	392	391	392	392	394	390	392	391	391	392		
		V	401	402	401	402	400	401	402	405	400	401	402	401	400	404	401	401	401	401	402	400	401	402		
		A	390	391	399	390	391	399	390	394	392	391	399	390	391	399	390	391	390	394	393	399	399	390		
		V	401	400	400	401	402	401	401	400	401	403	404	402	400	401	402	401	402	405	401	403	402	401		
		A	391	390	390	391	391	391	390	393	394	393	391	399	390	390	399	391	399	399	399	392	391	391		
		KW		390	394	389	391	387	381	381	389	382	384	381	399	392	384	391	391	399	399	399	399	399		
		PF		0.91	0.90	0.99	0.91	0.94	0.91	0.91	0.94	0.99	0.91	0.91	0.99	0.99	0.99	0.99	0.91	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99		
	MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																						
			A																							
S			V																							
A																										
T		V																								
		A																								
KW																										
PF																										
อุณหภูมิ			30.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0		
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร		ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก		

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า 2 รอบคืน

รายละเอียด		เดือน...กุมภาพันธ์...ปี...2566..																							
		วันที่...1...		วันที่...2...		วันที่...3...		วันที่...4...		วันที่...5...		วันที่...6...		วันที่...7...		วันที่...8...		วันที่...9...		วันที่...10...		วันที่...11...		วันที่...12...	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	402	401	401	402	401	403	402	401	402	401	403	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	403
		R	A	399	390	390	399	399	394	390	392	391	395	391	393	392	391	392	392	394	390	392	391	391	392
		S	V	400	401	400	401	401	402	403	404	401	405	401	403	401	402	401	405	401	403	401	402	401	402
		S	A	391	390	399	390	391	399	390	394	392	391	399	390	391	399	390	391	390	394	393	399	399	390
	T	V	401	402	400	401	401	405	402	404	405	401	405	406	401	401	400	401	402	401	407	401	402	403	403
		A	390	396	391	392	395	394	390	390	393	394	394	390	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	KW		389	389	389	389	389	386	389	384	389	381	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389
	PF		0.91	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	KW																								
	PF																								
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																						
		R	A																						
		S	V																						
		S	A																						
	T	V																							
		A																							
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	KW																								
	PF																								
	KW																								
	PF																								
อุณหภูมิ			30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร		ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า 2 รอบดึก

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

อาหาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า 2 รอบดึก

[illegible]

หน่วยเขต ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1

รอบเช้า

2

รอบดึก

รายละเอียด				เดือน...มีนาคม...ปี...2566..																										
				วันที่...14...		วันที่...15...		วันที่...16...		วันที่...17...		วันที่...18...		วันที่...19...		วันที่...20...		วันที่...21...		วันที่...22...										
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2									
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	
			A	399	398	398	399	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399
		S	V	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	
			A	399	398	398	399	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399
	T	V	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402	401	402		
		A	399	398	398	399	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	
	KW			399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	
	PF			0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	
	MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																										
				A																										
S			V																											
			A																											
T		V																												
		A																												
KW																														
PF																														
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....		เฟส	R	V																										
				A																										
	S		V																											
			A																											
	T	V																												
		A																												
	KW																													
	PF																													
	อุณหภูมิ				30.1	39.1	30.1	39.1	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1

รอบเช้า

2

รอบดึก

รายละเอียด				เดือน...มีนาคม...ปี...2566..																							
				วันที่...14...		วันที่...15...		วันที่...16...		วันที่...17...		วันที่...18...		วันที่...19...		วันที่...20...		วันที่...21...		วันที่.....		วันที่.....		วันที่.....			
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	403	403	404	404	401	401	402	402	400	400	401	401	402	400	402	401	401							
			A	399	399	395	390	390	391	390	390	391	399	399	396	391	390	399									
		S	V	400	402	400	403	404	390	409	403	402	402	400	404	400	401	401	401	401							
			A	399	393	396	394	394	395	390	391	390	399	394	394	399	399	390	399	399							
	T	V	404	409	409	403	404	409	405	409	401	406	401	401	400	400	402	402	401								
		A	399	394	396	395	391	391	394	390	390	394	393	399	390	399	399	394	390								
	KW			399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399								
	PF			0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99								
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																								
			A																								
		S	V																								
			A																								
	T	V																									
		A																									
	KW																										
	PF																										
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																								
			A																								
		S	V																								
			A																								
	T	V																									
		A																									
	KW																										
	PF																										
อุณหภูมิ				30.1	39.1	30.1	39.1	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2	30.1	39.2								
หมายเหตุ																											

☒ปกติ

☒ไม่ปกติ

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

อาจารย์ IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า

2. ข้อใดถูกต้อง

[illegible]

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Abstract

15/05/2014

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 រាល់ថ្ងៃ

2. **อันดับที่**

รายละเอียด				เดือน...พฤษภาคม...ปี...2566..																							
				วันที่...1...		วันที่...2...		วันที่...3...		วันที่...4...		วันที่...5...		วันที่...6...		วันที่...7...		วันที่...8...		วันที่...9...		วันที่...10...		วันที่...11...			
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....01	ไฟฟ้า	R	V	402	402	401	400	401	400	402	402	401	401	400	400	401	401	400	402	402	400	401	401	400	400		
			A	250	253	260	260	263	257	261	263	267	256	267	255	258	248	250	260	263	257	259	261	261	261		
		S	V	402	400	401	400	400	401	400	400	402	402	401	400	401	402	400	401	400	400	400	401	400	402	402	
			A	254	260	263	260	257	260	262	257	263	264	252	256	263	260	257	247	261	260	257	258	260	261	261	
	T	V	400	400	401	401	401	401	402	401	401	401	401	401	401	401	401	401	402	401	401	402	402	402	402		
		A	252	259	257	256	263	260	257	248	256	267	258	260	268	235	253	262	258	259	262	250	261	265	265		
KW			370	368	352	342	330	342	335	337	346	350	343	356	361	362	343	342	341	343	350	335	342	365			
PF			0.98	0.98	0.94	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98			
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....02	ไฟฟ้า	R	V																								
			A																								
		S	V																								
			A																								
	T	V																									
		A																									
KW																											
PF																											
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	ไฟฟ้า	R	V																								
			A																								
		S	V																								
			A																								
	T	V																									
		A																									
KW																											
PF																											
รวมทุกมิ					53.4	54.2	54.5	53.6	52.8	51.7	51.6	51.8	51.6	53.4	56.5	54.2	53.0	54.2	53.5	56.2	54.4	53.1	52.6	53.8	52.1		

หมายเหตุ

☒ ปกติ☐ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก อาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า

2 รอบดึก

รายละเอียด				เดือน...พฤษภาคม...ปี...2566..																							
				วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...		วันที่...19...	
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	402	401	400	402	402	402	401	401	402	400	402	401	400	401	400	401	400	401	400	401	402	401	402	
			A	252	260	253	256	253	254	260	257	262	254	252	260	256	260	267	268	226	235	236	248	236	254		
		S	V	402	402	401	401	402	402	402	402	401	401	402	402	401	401	401	402	400	401	400	401	402	402	402	
			A	256	257	248	260	250	262	257	260	257	257	258	265	251	263	259	254	238	264	259	250	258	262		
		T	V	401	402	401	401	401	401	401	402	401	402	402	401	400	400	400	400	401	400	401	402	401	402		
			A	242	255	256	264	264	260	261	253	262	258	242	257	260	257	253	248	245	256	261	269	260	260		
		KW			32.6	33.2	33.0	34.6	33.2	34.2	33.2	34.2	33.0	34.0	33.6	32.6	33.2	34.6	35.2	32.6	34.8	33.5	30.6	33.9	34.7		
		PF			0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98	0.98		
	MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V																							
				A																							
S			V																								
			A																								
T			V																								
			A																								
KW																											
PF																											
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....		เฟส	R	V																							
				A																							
	S		V																								
			A																								
	T		V																								
			A																								
	KW																										
	PF																										

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก อาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า

2 รอบดึก

รายละเอียด				เดือน...พฤษภาคม...ปี....2566..																							
				วันที่...19...		วันที่...24...		วันที่...25...		วันที่...26...		วันที่...27...		วันที่...28...		วันที่...29...		วันที่...30...		วันที่...31...		วันที่.....		วันที่.....			
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	400	400	401	402	402	402	400	400	402	401	402	400	401	401	402	402								
			A	248	256	260	258	242	263	257	262	246	252	258	246	262	256	260	256	234	256						
		S	V	401	402	401	402	402	401	401	400	401	402	402	401	402	402	402	402	401	401						
			A	246	254	256	260	259	264	256	265	244	255	261	260	245	250	262	258	256	251						
		T	V	401	402	400	401	402	402	401	401	402	400	401	402	401	402	401	401	401	401						
			A	250	252	252	261	260	256	234	260	252	260	261	262	256	259	243	260	246	250						
	KW			33.6	34.3	34.2	34.2	350	348	356	348	332	326	319	342	362	358	362	362	332	340						
PF			0.98	0.99	0.98	0.99	0.98	0.99	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98							
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	N/A																							
			A																								
		S	V																								
			A																								
		T	V																								
			A																								
	KW		N/A																								
PF																											
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....	เฟส	R	V	N/A																							
			A																								
		S	V																								
			A																								
		T	V																								
			A																								
	KW		N/A																								
PF																											
อุณหภูมิ																											

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอนเช้า

2 อดดึก

รายละเอียด				เดือน...มิถุนายน ปี...2566..																						
				วันที่...1....		วันที่...2....		วันที่...3....		วันที่...4....		วันที่...5....		วันที่...6....		วันที่...7....		วันที่...8....		วันที่...9....		วันที่...10....		วันที่...11....		
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No. 1.....	เฟส	R	V	396	399	403	402	401	402	401	402	400	402	401	403	404	401	402	401	402	401	401	401	403		
			A	397	312	390	397	397	393	399	390	399	391	399	390	393	390	399	390	399	395	395	395	391	397	
		S	V	405	404	401	403	403	401	401	403	402	401	402	403	401	402	401	403	401	403	401	403	402	403	409
			A	103	329	103	102	103	129	105	129	103	102	104	103	104	105	105	125	104	129	103	129	129	301	
		T	V	430	439	430	429	431	439	401	403	402	401	402	405	401	403	401	402	401	403	402	401	401	403	
			A	151	181	152	159	153	152	151	155	152	154	401	402	401	403	458	179	159	178	152	184	126	122	
	KW		352	350	350	454	305	350	365	353	355	356	350	351	345	351	364	353	354	379	661	345	346	376		
	PF		0.95	0.95	0.99	0.99	0.91	0.95	0.99	0.91	0.91	0.99	0.90	0.91	0.91	0.94	0.90	0.99	0.99	0.90	0.99	0.90	0.99	0.95		
	MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No. 2.....	เฟส	R	V																						
				A																						
S			V																							
			A																							
T			V																							
			A																							
KW																										
PF																										
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.		เฟส	R	V																						
				A																						
	S		V																							
			A																							
	T		V																							
			A																							
	KW																									
	PF																									

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอนเช้า

2 อดดึก

รายละเอียด				เดือน...มิถุนายน ปี....2566..																							
				วันที่...12...		วันที่...13...		วันที่...14...		วันที่...15...		วันที่...16...		วันที่...17...		วันที่...18...		วันที่...19...		วันที่...20...		วันที่...21...		วันที่...22...			
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No..... 1	เฟส	R	V	401	401	401	403	401	402	401	402	401	403	402	403	401	402	400	402	402	403	401	402	401	402		
			A	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101		
		S	V	402	400	402	401	402	401	403	402	401	402	401	403	402	401	402	402	402	402	401	402	402	403		
			A	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102	103	102		
		T	V	404	403	401	402	401	400	401	402	401	403	401	401	402	401	403	401	402	401	401	401	401	403		
			A	151	151	152	151	152	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151		
		KW		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
		PF		0.90	0.90	0.91	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91		
		MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No..... 2	เฟส	R	V																						
					A																						
S	V																										
	A																										
T	V																										
	A																										
KW																											
PF																											
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No..... 3	เฟส			R	V																						
					A																						
		S	V																								
			A																								
		T	V																								
			A																								
		KW																									
		PF																									
		ชุดหม้อ																									

✓ ปกติ

✗ ไม่ปกติ

แบบการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักอาคารประจำวัน (Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist)



ENG-SF-014

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

1 รอบเช้า

2 รอบดึก

รายละเอียด		เดือน...มิถุนายน...ปี...2566...																							
		วันที่...1...		วันที่...2...		วันที่...3...		วันที่...4...		วันที่...5...		วันที่...6...		วันที่...7...		วันที่...8...		วันที่...9...		วันที่...10...		วันที่...11...		วันที่...12...	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....1	ไฟ	R	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			A	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
		S	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			A	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	T	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		A	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	KW																								
	PF																								
	KW																								
	PF																								
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....2	ไฟ	R	V																						
			A																						
		S	V																						
			A																						
	T	V																							
		A																							
	KW																								
	PF																								
	KW																								
	PF																								
MDB แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก No.....3	ไฟ	R	V																						
			A																						
		S	V																						
			A																						
	T	V																							
		A																							
	KW																								
	PF																								
	KW																								
	PF																								

หมายเหตุ

1) ปิด

2) ปิด

3) ปิด

แบบการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์ (Generator Weekly Checklist)



ENG-SF-021

วันที่ประกาศใช้

1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ

แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ

1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน...กุมภาพันธ์...ปี...66.....

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 2...../ค...../ป.....		สัปดาห์ที่ 2 2...../ค...../ป.....		สัปดาห์ที่ 3 2...../ค...../ป.....		สัปดาห์ที่ 4 2...../ค...../ป.....		สัปดาห์ที่ 5 2...../ค...../ป.....	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ										
	บันทึกระดับน้ำมันความเย็น										
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันความเย็น (F)						67.8		67.8		
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)						68.8		68.8		
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)						76 PSI		76 PSI		
ส่วนเครื่องกำเนิด	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง										
	ความดันสายพาน										
	สภาพแบตเตอรี่										
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล					3/4	3/4	3/4	3/4		
	การสั่นสะเทือนและเสียง										
ส่วนเครื่องควบคุม	จากระบบและลูกบิน										
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)						1499 RPM		1499 RPM		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)						409		409		
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)						50 Hz		50 Hz		
	สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า										
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่										
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่										
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่										
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)					26.6	26.6 V	26.4	26.6 V		
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)										
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)							10 นาที		10 นาที		
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมีเตอร์)											
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลา											
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์ (Generator Weekly Checklist)



ENG-SF-021	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน มีนาคม ...ปี...66.....

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 2 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 3 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 4 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 5 ว.../ค.../ป...66	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันระบบระบายความร้อน (F)	98.8	66°C	98.6	67°C	98.0	26°C	96.8	68°C		
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	98.8	68°C	96.6	67°C	96.8	62°C	96.8	66°C		
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	-	66 PSI	-	76 PSI	-	72 PSI	-	78 PSI		
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความดันสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ส่วนเครื่องกำเนิด	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	420	420	420	420	420	420	420	420		
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จาร์บีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	-	1499 RPM	-	1499 RPM	-	1499 RPM	-	1499 RPM		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	-	400	-	401	-	401	-	401		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	-	400	-	402	-	400	-	400		
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	-	50 Hz	-	50 Hz	-	50 Hz	-	50 Hz		
	สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	-	/	-	/	-	/	-	/		
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.4	27.2 V	26.4	27.6 V	26.4	27.2 V	26.4	27.2 V		
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	-	10 A	-	10 A	-	10 A	-	10 A		
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที		
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที		
	หมายเหตุ										

แบบการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์ (Generator Weekly Checklist)



ENG-SF-021	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน เมษายน ...ปี...66.....

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 2 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 3 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 4 ว.../ค.../ป...66		สัปดาห์ที่ 5 ว.../ค.../ป...66	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันระบบระบายความร้อน (F)		65°C		66°C		64°C		36°C		67°C
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)		70°C		72°C		70°C		36°C		70°C
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)		72 PSI		72 PSI		72 PSI		36 PSI		36 PSI
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความดันสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ส่วนเครื่องกำเนิด	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4		
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จาร์บีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	-	1500 RPM	-	1500 RPM	-	1500 RPM	-	1499 RPM		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	-	402 V.	-	402 V.	-	402 V.	-	402 V.		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	-	401 V.	-	402 V.	-	402 V.	-	402 V.		
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	-	50 Hz	-	50 Hz	-	50 Hz	-	50 Hz		
	สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	-	/	-	/	-	/	-	/		
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	-	26.6 V.	-	26.2 V.	-	26.2 V.	-	26.2 V.		
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	-	27.3 A.	-	21.2 A.	-	20.5 A.	-	20.5 A.		
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที		
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที	-	10 นาที		
	หมายเหตุ										

แบบการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์ (Generator Weekly Checklist)



ENG-SF-021	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาจารย์ IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน พฤษภาคม ปี 66.....

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 2 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 3 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 4 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 5 2...../...../.....	
	การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (F)	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	65 C	/	64 C	/	64 C	/	65 C	/	66 C
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	70 C	/	70 C	/	70 C	/	70 C	/	70 C
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	72 PSI	/	71 PSI	/	73 PSI	/	71 PSI	/	73 PSI
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	ความดันสายพาน	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	สภาพเชมวาล์ว	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	3/4	/	3/4	/	3/4	/	3/4	/	3/4
	การสั่นสะเทือนและเสียง	N	/	N	/	N	/	N	/	N
ส่วนเครื่องกำเนิด	จากระบบและลูกปืน	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	1500 RPM	/	1500 RPM	/	1500 RPM	/	1500 RPM	/	1500 RPM
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	401 V.	/	401 V.	/	401 V.	/	401 V.	/	401 V.
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	401 V.	/	401 V.	/	401 V.	/	401 V.	/	401 V.
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 HZ	/	50 HZ	/	50 HZ	/	50 HZ	/	50 HZ
	สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	สภาพแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.6 V.	/	25.6 V.	/	26.7 V.	/	25.7 V.	/	26.7 V.
ส่วนชุดควบคุม	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	22.5 A.	/	22.4 A.	/	22.5 A.	/	22.4 A.	/	22.4 A.
	จำนวนรอบการทดสอบ (นาที)	10 นาที	/	10 นาที	/	10 นาที	/	10 นาที	/	10 นาที
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A

แบบการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์ (Generator Weekly Checklist)



ENG-SF-021	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาจารย์ IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน มิถุนายน ปี 66.....

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 2 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 3 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 4 2...../...../.....		สัปดาห์ที่ 5 2...../...../.....	
	การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (F)	36 C	67	36 C	67 C	36 C	59 C	38 C	65 C	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	37 C	69 C	37 C	67 C	36 C	58 C	37 C	66 C	
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	-	60 PSI	-	79 PSI	-	69 PSI	-	76 PSI	
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความดันสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพเชมวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	500L	420	420	420	420	420			
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จากระบบและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/	
ส่วนเครื่องกำเนิด	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	/	1499 RPM	/	1499 RPM	/	1499 RPM	/	1499 RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	/	400	/	400	/	400	/	400	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	/	400	/	400	/	400	/	400	
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	/	50 Hz	/	50 Hz	/	50 Hz	/	50 Hz	
	สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	/	27.7 V	/	27.7 V	/	27.7	/	27.7 V	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	/	/	/	/	/	/	/	/	
ส่วนชุดควบคุม										

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Fire Alarm



ENG-SF-033	วันที่ประกาศใช้ 1 พ.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร 10M

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ห้อง control Room

แผ่นที่ 1

รายละเอียด	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.	เดือน มี.ค.	เดือน เม.ย.	เดือน พ.ค.	เดือน มิ.ย.	เดือน ก.ค.
					สภาวะเครื่องจักร	สภาวะเครื่องจักร	สภาวะเครื่องจักร	สภาวะเครื่องจักร	สภาวะเครื่องจักร	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	...	...	...	...	พบข้อบกพร่องไม่ครบ	x	x	x	x	x
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูลต่างๆ	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบตู้แผงวงจรแสดงผล	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	...	...	...	...	Trouble 9 ลม	Trouble 9 ลม	Trouble 9 ลม	Trouble 9 ลม	Trouble 9 ลม	Trouble 9 ลม
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	...	...	...	...	ติดต่อทางระบบ	x	x	x	x	x
ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke Detector	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Down	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	...	...	...	...	พบข้อบกพร่อง 30/3/66	x	x	x	x	x
ตู้ควบคุมต่างๆ	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/
อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ บการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้ 1 มี.ค. 2561	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	---------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้นB

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
1	Emergency Light	Electrical Room	EMB.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	Emergency Light	Electrical Room	EMB.2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	Emergency Light	Generator Room	EMB.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	Emergency Light	Pump Room	EMB.4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	Emergency Light	ห้อง RUM ครัวไฟฟ้า	EMB.5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	Emergency Light	ข้างประตูหนีไฟ ST.1	EMB.6	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	Emergency Light	ประตูหนีไฟ ST.1 เก่า	EMB.7	***	***	***	***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	Emergency Light	ทางเดินออกห้องจอดมอเตอร์ไซด์ EMB.8	EMB.8	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	Emergency Light	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	EMB.9	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	Emergency Light	ลานจอดรถ	EMB.10	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้จัดทำบันทึก

ช่างอาคาร

ว/ด/ป

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าช่าง

แบบฟอร์มการตรวจ (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency) ht



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้น G

แผนที่ 2

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
11	Emergency Light	โถง LOBBY EG.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	Emergency Light	สำนักงานนิติบุคคล EG.2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	Emergency Light	Control Room EG.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	Emergency Light	MAXVALU - 01 EG.4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	Emergency Light	MAXVALU - 02 EG.5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น G 1 EG.6	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น G 2 EG.7	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น G 3 EG.8	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น G 4 EG.9	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1 EG.10	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3 EG.11	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก																								
ผู้ตรวจสอบ																								
รับทราบโดย																								

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency) ht



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2

แผนที่ 3

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
22	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น P2 EM2/1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น P2 EM2/2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น P2 EM2/3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	Emergency Light	ลานจอดรถ ชั้น P2 EM2/4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร ชั้น P2 EM2/5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1 EM2/6	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3 EM2/7	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	Emergency Light	Shop 1 EM2/8	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	Emergency Light	Shop 2 EM2/9	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก																								
ผู้ตรวจสอบ																								
รับทราบโดย																								

หมายเหตุ

ประจำปี 2566

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้น3

แผนที่ 4

หมายเหตุ

ประจำปี 2566

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 4

หน้าที่ 5

หมายเหตุ

ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	รายการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	เพิ่ม ENG 4 : ราชการงานบ้าน/รักษาเมือง/นครเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 5

แผนที่.....๖

[illegible]

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 6

แผนที่ ๗

[illegible]

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 7

แผนที่ 8

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
69	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
70	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
71	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
72	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
73	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
74	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
75	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 เก่า	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
76	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 8

แผนที่ 9

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
77	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
78	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
79	Emergengy Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
80	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
81	Emergengy Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
82	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
83	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.2 เก่า	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
84	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร																						
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง																						
รับทราบโดย		ผู้จัดการอาคาร																						

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 9

แผนที่ 10

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
85	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
92	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
วันที่																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 10

แผนที่ 11

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
93	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
100	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
วันที่																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ งบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light				PPF
ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง 8 ท

แผนที่ 12

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๑			เดือน ๒			เดือน ๓			เดือน ๔			เดือน ๕			เดือน ๖		
							สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
101	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
102	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
103	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
104	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
105	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
106	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
107	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
108	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ งบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light				PPF
ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566
 (M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง)

แผนที่ ๑๒

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๑			เดือน ๒			เดือน ๓			เดือน ๔			เดือน ๕			เดือน ๖		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
109	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
110	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
111	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
112	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
113	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
114	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
115	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
116	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y : สถานที่ติดตั้ง 612 A

แผนที่ 14

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
117	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
118	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
119	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
120	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
121	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
122	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
123	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 1ก	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y : สถานที่ติดตั้ง 14

แผนที่ 15

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
125	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
126	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
127	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
128	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
129	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
130	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
131	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 1ก	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ / สอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light																								
ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ																					
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี																					
			เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....																					
ประจำปี 2566 (M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง .ชั้น 16)																								
อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน																								
หน้าที่ 17																								
ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน... <u>ก.พ.</u>			เดือน... <u>มี.ค.</u>			เดือน... <u>เม.ย.</u>			เดือน... <u>พ.ค.</u>			เดือน... <u>มิ.ย.</u>			เดือน... <u>กร.อ.</u>		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	เบตเตอรี	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
141	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
142	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
143	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
144	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
145	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
146	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
147	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 ใหม่	***	***	***	***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
148	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร																						
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง																						
รับทราบโดย		ผู้จัดการอาคาร																						

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ วนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light				PPF
ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 17

แผ่นที่ 16

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน...ม.ค.			เดือน...ก.พ.			เดือน...มี.ค.			เดือน...เม.ย.			เดือน...พ.ค.			เดือน...มิ.ย.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
149	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...																		
150	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...																		
151	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...																		
152	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...																		
153	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	...	...	...	...																		
154	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...																		
155	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 15ก	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
156	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...																		
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร																						
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง																						
รับทราบโดย		ผู้จัดการอาคาร																						

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ วนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light				PPF
ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง ชั้น 18

แผ่นที่ 17

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ม.ค.			เดือน.....ก.พ.			เดือน.....มี.ค.			เดือน.....เม.ย.			เดือน.....พ.ค.			เดือน.....มิ.ย.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
157	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
158	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
159	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
160	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
161	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST3. No. 5	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
162	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
163	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 17ก	...	...	...	...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
164	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ (ับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency ght



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y : สถานที่ติดตั้ง ชั้น 19

แผ่นที่ ๑๐

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน... ๑๒	เดือน... ๑๑	เดือน... ๑๐	เดือน... ๙	เดือน... ๘	เดือน... ๗												
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม
165	Emergeny Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
166	Emergeny Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
167	Emergeny Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
168	Emergeny Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
169	Emergeny Light	หน้าประตูหนีไฟ ST3. No. 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
170	Emergeny Light	บันไดหนีไฟ ST.1	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
171	Emergeny Light	บันไดหนีไฟ ST.2 ๓๓	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗												
172	Emergeny Light	บันไดหนีไฟ ST.3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ค/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจ (ับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency ght



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y : สถานที่ติดตั้ง ชั้น ๑๐

แผ่นที่ ๒๑

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน..... ๑๒			เดือน..... ๑			เดือน..... ๒			เดือน..... ๓			เดือน..... ๔			เดือน..... ๕		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม	เบตเตอร์	หล่อลื่น	ตู้ควบคุม
173	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
174	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
175	Emergengy Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
176	Emergengy Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
177	Emergengy Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
178	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
179	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.2 ๓๓	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
180	Emergengy Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ค/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light

PPF



ENG-SF-034

วันที่ประกาศใช้
1 มี.ค. 2561

สถานที่จัดเก็บ
แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ
1 ปี

เอกสารที่
ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง 21

แผ่นที่ 22

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
181	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
182	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
183	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
184	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
185	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
186	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
187	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 70	***	***	***	***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

แบบฟอร์มการตรวจ (บ) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency ght

PPF



ENG-SF-034

วันที่ประกาศใช้
1 มี.ค. 2561

สถานที่จัดเก็บ
แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ
1 ปี

เอกสารที่
ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง 22

แผ่นที่ 23

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
189	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
190	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No. 2	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
191	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
192	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
193	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3. No. 5	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
194	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
195	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 70	***	***	***	***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง: 23

แผ่นที่: 24

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
197	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.1	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.2	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
199	Emergency Light	โถงลิฟต์โดยสาร No.3	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	Emergency Light	ทางเดินส่วนกลาง No.4	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
201	Emergency Light	หน้าประตูหนีไฟ ST.3 No. 5	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
202	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
203	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.2 7ก	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
204	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Emergency Light



ENG-SF-034	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = สถานที่ติดตั้ง: 25

แผ่นที่: 25

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....มี.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....เม.ย.....			เดือน.....ก.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
205	Emergency Light	ห้องเครื่อง Fire man lift	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
206	Emergency Light	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
207	Emergency Light	ห้อง Booster Pump	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
208	Emergency Light	ห้อง Pressurized Fan	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
209	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.1	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
210	Emergency Light	บันไดหนีไฟ ST.3	***	***	***	***	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป																								
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Exit Light



ENG-SF-035	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ม.ค. 66			เดือน มี.ค. 66			เดือน เม.ย. 66			เดือน พ.ค. 66			เดือน มิ.ย. 66			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม
1	Exit Light	โถงบันไดหนีไฟ ST1 ชั้นG	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 2	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 3	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
9	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
10	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 4	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
11	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 5	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
17	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 6	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ผู้จัดทำบันทึก																								
วันที่																								
ผู้ตรวจสอบ																								
รับทราบโดย																								

รูป Exit Light สี 36 ชม

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Exit Light



ENG-SF-035	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ม.ค. 66			เดือน มี.ค. 66			เดือน เม.ย. 66			เดือน พ.ค. 66			เดือน มิ.ย. 66			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ควบคุม
19	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 7	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
22	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
24	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 8	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
25	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 8	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
26	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
27	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
28	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
29	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 9	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
30	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 9	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
32	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 10	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
34	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 10	...	...	...	...	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
36	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
37	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 11	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
38	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 11	...	...	...	...	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
ผู้จัดทำบันทึก																								
วันที่																								
ผู้ตรวจสอบ																								
รับทราบโดย																								

15/6/66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Exit Light



ENG-SF-035	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	เพิ่ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผ่นที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๓-๓-๖๖	เดือน ๔-๖-๖๖	เดือน ๗-๙-๖๖	เดือน ๑๐-๑๒-๖๖	เดือน ๑-๓-๖๖	เดือน ๔-๖-๖๖
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							ปกติ	ผิดปกติ	ดูควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ดูควบคุม
39	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 12	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12A	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12A	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12A	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 12A	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 14	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 14	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
52	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
53	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 15	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
54	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 15	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
55	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
56	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 16	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 16	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร
วัด/ปี	15/6/66
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Exit Light



ENG-SF-035	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 ม.ค. 2564	เพิ่ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผ่นที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๓-๓-๖๖	เดือน ๔-๖-๖๖	เดือน ๗-๙-๖๖	เดือน ๑๐-๑๒-๖๖	เดือน ๑-๓-๖๖	เดือน ๔-๖-๖๖
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							ปกติ	ผิดปกติ	ดูควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	ดูควบคุม
59	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 17	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
62	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 17	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 18	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 18	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 19	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 19	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
72	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
73	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 20	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
74	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 20	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
76	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
77	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 21	...	...	...	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
78	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 21	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร
วัด/ปี	15/6/66
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Exit Light



ENG-SF-035	วันที่ประกาศใช้ 1 มี.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	---------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๖-๖๖			เดือน ๙-๖๖			เดือน ๑๒-๖๖			เดือน ๓-๖๖			เดือน ๖-๖๖			เดือน ๙-๖๖		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ตู้ควบคุม
79	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 22	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 22	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	Exit Light	หน้าประตูบันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 24	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	Exit Light	ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 23	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป			15/6/66																					
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Fire Hose Cabinet



ENG-SF-036	วันที่ประกาศใช้ 1 มี.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	---------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ๗-๖๖			เดือน ๑๐-๖๖			เดือน ๑-๖๖			เดือน ๔-๖๖			เดือน ๗-๖๖			เดือน ๑๐-๖๖		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง	สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง	สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง	สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง	สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง	สายผ้าใบ	สายอ่อน	เคมีดับเพลิง
1	Fire Hose Cabinet	โถงทางเดินหน้าห้องปั๊ม ชั้น B	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น G	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Fire Hose Cabinet	ลานจอดรถ ST3 ชั้น G	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น P2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Fire Hose Cabinet	ลานจอดรถ ST3 ชั้น P2	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น P3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Fire Hose Cabinet	ลานจอดรถ ST3 ชั้น P3	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น P4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น P4	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Fire Hose Cabinet	ST3 ชั้น 5	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น 6	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Fire Hose Cabinet	ST3 ชั้น 6	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น 7	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Fire Hose Cabinet	ST3 ชั้น 7	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น 8	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Fire Hose Cabinet	ST3 ชั้น 8	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift ชั้น 9	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Fire Hose Cabinet	ST3 ชั้น 9	...	...	...	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำบันทึก			ช่างอาคาร																					
ว/ด/ป			15/6/66																					
ผู้ตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย			ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ

ENG-SF-036	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พนชโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.					
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร					
							สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล	สาย	สาย	เคเบิล
							ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง	ผ้าใบ	อ่อน	ดับเพลิง
20	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 10	✗																							
21	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 10																								
22	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 11	✗																							
23	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 11																								
24	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 12	✗																							
25	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 12																								
26	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 12A	✗																							
27	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 12a																								
28	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 14	✗																							
29	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 14																								
30	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 15	✗																							
31	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 15																								
32	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 16	✗																							
33	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 16																								
34	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 17	✗																							
35	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 17																								
36	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 18	✗																							
37	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 18																								
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร																									
ว/ด/ป																											
ผู้ตรวจลงชื่อ		หัวหน้าช่าง																									
รับทราบโดย		ผู้จัดการอาคาร																									

หมายเหตุ

ENG-SF-036	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	แฟ้ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พนชโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผ่นที่ 3

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน ก.พ.			เดือน มี.ค.			เดือน เม.ย.			เดือน พ.ค.			เดือน มิ.ย.			เดือน ก.ค.		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง	สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง	สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง	สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง	สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง	สาย ผ้าใบ	สาย อ่อน (ม้วน)	เคมี ดับ เพลิง
38	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 19	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
39	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 19	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
40	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 20	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
41	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 20	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
42	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 21	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
43	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 21	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
44	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 22	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
45	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 22	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
46	Fire Hose Cabinet	โถง Fireman lift	ชั้น 23	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
47	Fire Hose Cabinet	ST3	ชั้น 23	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
48	Fire Hose Cabinet	คาตฟ้า ST3	ชั้น Roof	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
49	Fire Hose Cabinet	หน้าห้องลิฟต์ Fireman	ชั้น Roof	✗	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร																						
ว/ค/ป																								
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง																						
รับทราบโดย		ผู้จัดการอาคาร																						

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Fire Hose Cabinet



ENG-SF-036	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	เพิ่ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พนงโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่ 3

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....มิ.ย.....			เดือน.....พ.ย.....			เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....ธ.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี
							ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ
							(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง
1	Fire Extinguisher C02	ห้องไฟฟ้า ชั้น B	...	...	...	...															
2	Fire Extinguisher C02	ห้องลิฟต์ Fireman ชั้น Roof	...	...	...	...															
3	Fire Extinguisher C02	ห้องลิฟต์โดยสาร ชั้น Roof	...	...	...	...															
4	Fire Extinguisher Dry	ห้องปั๊ม ชั้นB	...	...	...	...															
5	Fire Extinguisher Dry	ห้องBooster pump ชั้นRoof	...	...	...	...															
6	Fire Extinguisher Dry	ห้องGenerator ชั้นB	...	...	...	...															
7	Fire Extinguisher Dry	ห้องMDB 1 ชั้นB	...	...	...	...															
8	Fire Extinguisher Dry	ห้องMDB 2 ชั้นB	...	...	...	...															
9	Fire Extinguisher Dry	ห้องRUM ชั้นB	...	...	...	...															
10	Fire Extinguisher Dry	ห้อง Control 1. ชั้นG	...	...	...	...															
11	Fire Extinguisher Dry	ห้อง Control 2. ชั้นG	...	...	...	...															
12	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	...	...	...	...															
13	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	...	...	...	...															
14	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	...	...	...	...															
15	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	...	...	...	...															
16	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	...	...	...	...															
17	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	...	...	...	...															
18	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	...	...	...	...															
19	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	...	...	...	...															
20	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12a	...	...	...	...															

ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร
ว/ด/ป	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Fire Hose Cabinet



ENG-SF-036	วันที่ประกาศใช้	สถานที่จัดเก็บ	อายุการจัดเก็บ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	1 มี.ค. 2561	เพิ่ม ENG 4 : รายการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	1 ปี	ENG-WI-.....

ประจำปี 2566

อาคาร IDEO MIX พนงโยธิน

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

แผนที่ 4

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	M	Q	H	Y	เดือน.....พ.ค.....			เดือน.....มิ.ย.....			เดือน.....พ.ย.....			เดือน.....ก.พ.....			เดือน.....ธ.ค.....		
							สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
							สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี	สาย	สาย	เคมี
							ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ	ผ้าใบ	อ่อน	ดับ
							(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง	(ม้วน)		เพลิง
20	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 14	...	...	...	...															
21	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 15	...	...	...	...															
22	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 16	...	...	...	...															
23	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 17	...	...	...	...															
24	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 18	...	...	...	...															
25	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 19	...	...	...	...															
26	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 20	...	...	...	...															
27	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 21	...	...	...	...															
28	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 22	...	...	...	...															
29	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 23	...	...	...	...															
30	Fire Extinguisher Dry	ห้องไฟฟ้า ชั้น 23	...	...	...	...															

ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร
ว/ด/ป	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist



ENG-SF-023	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน กุมภาพันธ์ ปี.....66...

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 2 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 3 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 4 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 5 ว...../ด...../ป.....	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM).....RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	สภาพเขม่าควัน	สะอาด ULIFE		สะอาด ULIFE		สะอาด		สะอาด		สะอาด	
	บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0	190	0	190	0	190	0	190	0	190
	วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3	27.6 V	26.5	27.6 V	26.4	27.7 V	26.4	27.7 V	26.4	27.7 V
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร									
เวลา											
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง									
พบทวนโดย		ผู้จัดการอาคาร									

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist



ENG-SF-023	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน มีนาคม ปี.....66...

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 2 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 3 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 4 ว...../ด...../ป.....		สัปดาห์ที่ 5 ว...../ด...../ป.....	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F	-	118.0 F
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI	-	87 PSI
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM).....RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	สภาพเขม่าควัน	สะอาด		สะอาด		สะอาด		สะอาด		สะอาด	
	บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0	190	0	190	0	190	0	190	0	190
	วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3	27.6 V	26.5	27.6 V	26.4	27.7 V	26.4	27.7 V	26.4	27.7 V
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก		ช่างอาคาร									
เวลา											
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง									
พบทวนโดย		ผู้จัดการอาคาร									

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist



ENG-SF-023

วันที่ประกาศใช้
1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ
แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ
1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน.....เมษายน.....ปี.....66.....

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว.๕/๔/๖๖		สัปดาห์ที่ 2 ว.๑๒/๔/๖๖		สัปดาห์ที่ 3 ว.๑๙/๔/๖๖		สัปดาห์ที่ 4 ว.๒๖/๔/๖๖		สัปดาห์ที่ 5 ว.๓/๕/๖๖	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	N	40 C°	N	40 C°	N	42 C°	N	40 C°	N	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	N	-	N	-	N	-	N	-	N	-
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N	75 PSI	N	75 PSI	N	73 PSI	N	76 PSI	N	/
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	N	-	N	-	N	-	N	-	N	-
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM) 2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM	N	2400 RPM	N	/
	ความตึงสายพาน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	สภาพเขม่าควัน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์ 500 ลิตร	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	/
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การสั่นสะเทือนและเสียง	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	จาระบีและลูกปืน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI
ชุดควบคุม	วาล์วควบคุมแรงดัน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	สภาพแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	-	28.0 V.	-	27.6 V.	-	27.8 V.	-	28.2 V.	-	28.2 V.
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดบันทึก		[Redacted Signature]									
เวลา		[Redacted Time]									
ผู้ตรวจสอบ		[Redacted Signature]									
ทบทวนโดย		[Redacted Signature]									

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist



ENG-SF-023

วันที่ประกาศใช้
1 ม.ค. 2564

สถานที่จัดเก็บ
แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ
1 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ENG-WI-.....

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน.....พฤษภาคม.....ปี.....66.....

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว.๕/๕/๖๖		สัปดาห์ที่ 2 ว.๑๒/๕/๖๖		สัปดาห์ที่ 3 ว.๑๙/๕/๖๖		สัปดาห์ที่ 4 ว.๒๖/๕/๖๖		สัปดาห์ที่ 5 ว.๓/๖/๖๖	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	N	40 C°	N	41 C°	N	40 C°	N	41 C°	N	40 C°
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	N	-	N	-	N	-	N	-	N	-
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N	75 PSI	N	75 PSI	N	76 PSI	N	76 PSI	N	76 PSI
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	N	-	N	-	N	-	N	-	N	-
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM) 2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM	N	2300 RPM
	ความตึงสายพาน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	สภาพเขม่าควัน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์ 500 ลิตร	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L	420 L
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การสั่นสะเทือนและเสียง	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	จาระบีและลูกปืน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI	-	190 PSI
ชุดควบคุม	วาล์วควบคุมแรงดัน	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	สภาพแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	-	28.0 V.	-	27.2 V.	-	26.0 V.	-	29.0 V.	-	29.0 V.
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)		-	24.6 A.	-	28.2 A.	-	24.2 A.	-	28.2 A.	-	24.2 A.
ผู้จัดบันทึก		[Redacted Signature]									
เวลา		[Redacted Time]									
ผู้ตรวจสอบ		[Redacted Signature]									
ทบทวนโดย		[Redacted Signature]									

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist



ENG-SF-023	วันที่ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2564	สถานที่จัดเก็บ แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์	อายุการจัดเก็บ 1 ปี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง ENG-WI-.....
------------	--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

อาคาร IDEO MIX PHAHOLYOTHIN

เดือน มิถุนายน ปี.....66...

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว. ๖/๖/๖๖		สัปดาห์ที่ 2 ว. 1๓/๖/๖๖		สัปดาห์ที่ 3 ว. ๒๐/๖/๖๖		สัปดาห์ที่ 4 ว. ๒๗/๖/๖๖		สัปดาห์ที่ 5 ว. ๓/๗/๖๖	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันความดัน (C/F)	x	1๓๖.๖ องศา	x	1๓๖.๖ องศา	x	1๓๖.๖ องศา	/	1๓๖.๖ องศา	/	/
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	-	76 Psi	-	76 Psi	-	76 Psi	-	77 Psi	-	-
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM) ๒๕๐๐ RPM	-	2๕๐๐ RPM	-	2๕๐๐ RPM	-	2๕๐๐ RPM	-	2๕๐๐ RPM	-	-
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	สภาพเขม่าควัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์ 500 ลิตร	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	22	22 ชม	22	22 ชม	22	22 ชม	22	22 ชม	22	22 ชม
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดควบคุม	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0	195	0	190	0	190	0	190	0	190
	ค่าสัณฐานควบคุมแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพแบตเตอรี่	สภาพดี	27/3/66	สภาพดี	27/3/66	สภาพดี	27/3/66	สภาพดี	27/3/66	สภาพดี	27/3/66
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดตรวจวัด	ชุดตรวจวัดแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.2	27.2	27.2	27.1	27.2	27.2	27.6	27.6	27.6	27.6
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลา											
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
พบพบโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบการตรวจสอบค่าน้ำหนักยาฆ่าแมลง									
ENG-SF-011		วันที่		สถานที่จัดเก็บ		อายุการจัดเก็บ		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
		1-ม.ค.-2564		แฟ้ม ENG 3 : รายการตรวจเครื่องจักรประจำวัน		1 ปี		ENG-WI-.....	
อาคาร IDEO MIX พหลโยธิน									
วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเติมเคมี		บันทึกโดยช่าง	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	รับทราบโดย ผ.ก.	
		CL (1-1.5)	PH (7.2- 7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอช (kg.)				
1	09:30น.	1.0	7.2						
2	09:30น.	1.0	7.4						
3	09:30น.	1.0	6.4						
4	09:30น.	1.0	6.4						
5	09:30น.	1.0	6.4						
6	09:30น.	1.0	6.6						
7	09:30น.	1.0	6.6						
8	09:30น.	1.0	6.6						
9	09:30น.	1.0	6.4						
10	09:30น.	1.0	6.6						
11	09:30น.	1.0	6.8	1000	1 kg				
12	09:30น.	1.0	7.6						
13	09:30น.	1.5	7.1						
14	09:30น.	1.0	7.6						
15	09:30น.	1.0	7.4						
16	09:30น.	1.0	7.4						
17	09:30น.	1.0	7.4	1000					
18	09:30น.	3.0	7.6						
19	09:30น.	3.0	7.6						
20	09:30น.	1.0	7.6						
21	09:30น.	1.5	7.6						
22	09:30น.	1.0	7.6						
23	09:30น.	1.0	7.6						
24	09:30น.	1.0	7.6						
25	09:30น.	1.0	7.4						
26	09:30น.	1.0	7.4	1000					
27	09:30น.	1.5	7.6						
28	09:30น.	1.0	7.6						
29	09:30น.								
30	09:30น.								
31	09:30น.								


การตรวจเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง




การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำ

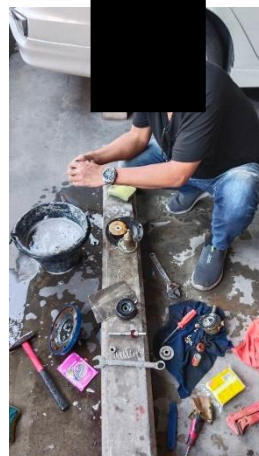



การตรวจเช็คระบบลิฟต์



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

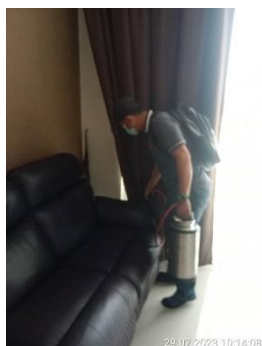

การเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ

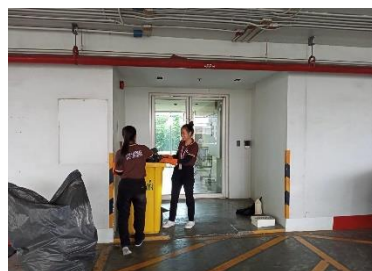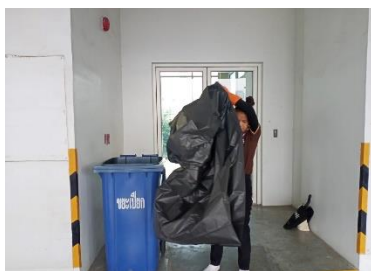

การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต







การดูแลพื้นที่ส่วนกลาง



การดูแลพื้นที่สีเขียว



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

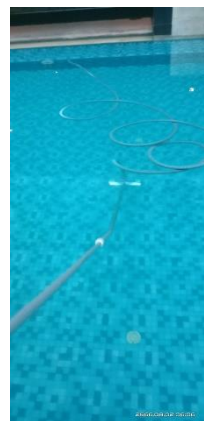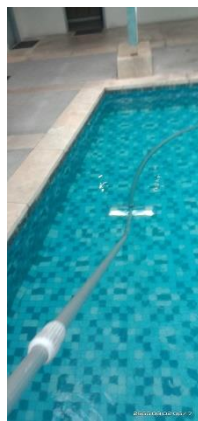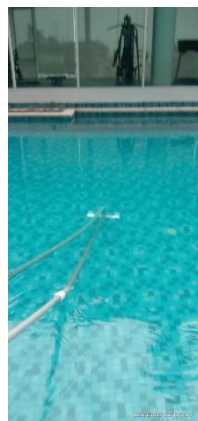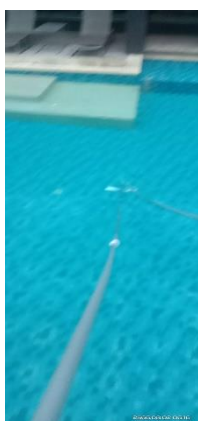



การตรวจเช็คระบบเส้นประปา




การตรวจเช็คระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

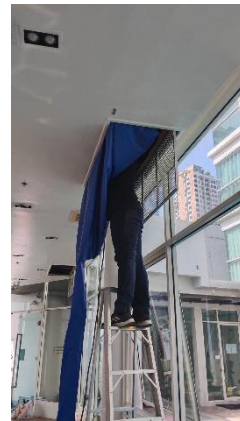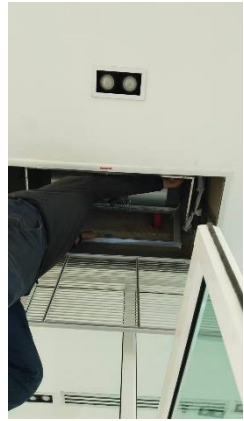

การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ

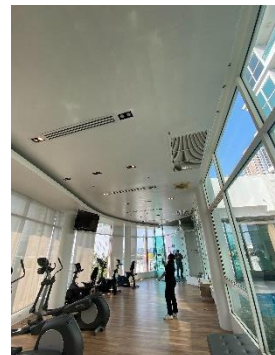

การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ (ต่อ)

