

## **6.7 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย**



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

วันที่..... ๔๔๓. ๖๖

บริษัท.....

ที่อยู่.....

โครงการ.....

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ.....

NO. 21666

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ..... Edward รุ่น..... EST2 สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THESEBAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 21667

วันที่ 5 ธ.ค. 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ .....

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward รุ่น .....

สถานะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด .....

ปลั๊ก หัว Smoke Detector วงจร N9NE

phone 21 จำนวน 6 หัว

หัว 6 รหัส 93 1 หัว

รหัส 97 1 หัว

หัว 5 รหัส 565 1 หัว

หัว 2 รหัส 301 1 หัว

หัว 6 รหัส 141 1 หัว

หัว B1 รหัส 37 1 หัว

หมายเหตุ .....

.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 21668

วันที่..... 6 ธ.ค. 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ..... Edwul รับ..... FST2 สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด.....  
phase 2 10 ชั้น 5 ชั้น 10 ชั้น  
- 101 667 1 นร  
- 11 702 1 นร  
- 11 703 1 นร  
- 11 671 1 นร  
- 11 674 1 นร  
- 11 658 1 นร  
- 11 686 1 นร  
- 11 687 1 นร  
- 11 688 1 นร  
- 11 689 1 นร

หมายเหตุ.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THESEBAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22864

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ EST 2

รุ่น.....

สถานะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด..... พลาซ่า เฟส 2 ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Smoke Detector

บริเวณทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2 หน้าร้าน 263, 260, 257 จุดละ 1 ตัว

ชั้น 3 หน้าร้าน 340, 345, 373, 375, 453, 363 จุดละ 1 ตัว

ชั้น 4 หน้าร้าน 460, 463, 507, 481, 506, 504, 498 จุดละ 1 ตัว

รวม 16 ตัว

\* ชั้น 2 Smoke 8 ตัว, ชั้น Smoke 7 ตัว, ชั้น B1 Smoke 3 ตัว

หมายเหตุ.....

\* ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22463

วันที่ 10/1/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward

รุ่น EST 2

สถานะชุดควบคุม ☐ OFF

☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิทช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด 7 คิวบิตร พรอบระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector

Manual Station บริเวณ ลานกลบ (อาคาร A)

ตั้งเลขที่ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

พบว่ามีอุปกรณ์ และ วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนใช้งานได้

หมายเหตุ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )

18 ม.ร.



SQUARE N9NE

# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22464

วันที่ 11/1/2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ E6ward รุ่น EST 2 สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด 70 ทำการตรวจเช็คระบบ Five Alarm องค์กร Smoke Detector

Manual Station บริเวณ ชั้น 14 (อาคาร B)

ตัวเต้าน 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

ชั้น 14 Smoke เสีย 2 ตัว (ร้านกาแฟ), ชั้น 15 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ)  
ชั้น 16 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ), ชั้น 17 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ)  
ชั้น 18 Smoke เสีย 2 ตัว (ร้านกาแฟ), ชั้น 19 Smoke เสีย 2 ตัว (ร้านกาแฟ)  
ชั้น 20 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ), ชั้น 21 Smoke เสีย 2 ตัว (ร้านกาแฟ)

หมายเหตุ ชั้น 22 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ), ชั้น 23 Smoke เสีย 1 ตัว (ร้านกาแฟ)

ชั้น 14, 16, 17 องค์กรในข้อ, องค์กร เสีย ชุดละ 1 ตัว (Smoke)

ไฟ Power และ ไฟ zone องค์กรลงมือ 11 VPC ทำให้องค์กรไม่ทำงาน

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

No. 21671

วันที่ 12 ธ.ค. 66

บริษัท .....

ที่อยู่ .....

โครงการ .....

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ .....

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward

รุ่น EST 2

สถานะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด: ตรวจพบ Fire Alarm control Smoke Detector

และ Manual Alarm control IC ไม่พบ

พบวันที่ 14 ถึง 23

วันที่ 14 พบไฟไหม้

วันที่ 15 Smoke 1 ตัว

วันที่ 16 Smoke 1 ตัว 3 ตัว, 1 ตัว power Smoke 1 ตัว

วันที่ 17 Smoke 1 ตัว 3 ตัว

วันที่ 18 Smoke 1 ตัว 3 ตัว

วันที่ 19 Smoke 1 ตัว 2 ตัว, 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว

วันที่ 20 Smoke 1 ตัว 2 ตัว

วันที่ 21 Smoke 1 ตัว 3 ตัว

หมายเหตุ: วันที่ 22 Smoke 1 ตัว 3 ตัว

วันที่ 23 Smoke 1 ตัว 3 ตัว

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22837

วันที่ 13/11/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด.....

70 ทำการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ของระบบ Smoke Detector

Manual Station บังคับ ส่วนกลาง (โปรแกรม 01.01.01 D)

ตั้งแม่เหล็ก 14 ตัว ส่วน 27 พบว่าปกติ

ชั้น 26 Smoke เสีย 2 ตัว , ชั้น 25 Smoke เสีย 3 ตัว

ชั้น 24 smoke เสีย 3 ตัว , ชั้น 23 Smoke เสีย 3 ตัว

ชั้น 22 smoke เสีย 2 ตัว , ชั้น 20 smoke เสีย 3 ตัว

ชั้น 19 smoke เสีย 2 ตัว , ชั้น 18 smoke เสีย 1 ตัว

หมายเหตุ ชั้น 17 smoke เสีย 2 ตัว , ชั้น 15 smoke เสีย 2 ตัว

ชั้น 14 smoke เสีย 1 ตัว ส่วนของชั้นที่เหลือเช็คเรียบร้อยแล้ว

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22840

วันที่ 16 / 1 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด..... 16 ห้องตรวจรอบ Fire Alarm องค์กร Smoke - Heat Detector

ภายในห้อง (โรงแรม อาคาร A) ทั้งหมดชั้น 25 - 29 พบว่า

ชั้น 25 ห้อง 3, 10, 16, 17, 18, 19 องค์กรใช้ไฟไม่ปกติ

ชั้น 26 ห้อง 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 องค์กรใช้ไฟปกติ

ชั้น 27 ห้อง 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 องค์กรใช้ไฟไม่ปกติ

ชั้น 28 ห้อง 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 องค์กรใช้ไฟไม่ปกติ

หมายเหตุ..... ชั้น 29 ห้อง 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11 องค์กรใช้ไฟปกติ

ชั้น 25 ห้อง 18 Lamp ไม่ทำงานห้อง ชั้น 26 ห้อง 6, 14, 17 Lamp ไม่ทำงานห้อง

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22841

วันที่ 17/1/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด 7 ได้ทำการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ของ Smoke - Heat Detector

ภายในห้อง (โรงแรม อาคาร A) ตั้งแต่ 16, 17, 18, 19, 23, 24

ชั้น 16 ห้อง 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ของ Smoke - Heat Detector  
 ชั้น 17 ห้อง 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 19 ของ Smoke - Heat Detector  
 ชั้น 18 ห้อง 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 ของ Smoke - Heat Detector  
 ชั้น 19 ห้อง 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 ของ Smoke - Heat Detector  
 ชั้น 23 ห้อง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ของ Smoke - Heat Detector  
 ชั้น 24 ห้อง 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ของ Smoke - Heat Detector

หมายเหตุ: ชั้น 16 ห้อง 11, 15, 16, 18 Lamp 7 วัตต์, ชั้น 17 ห้อง 2 Lamp 7 วัตต์  
 ชั้น 14 ห้อง 6 Lamp 7 วัตต์ / ห้อง 11 7 วัตต์หลอด LED, ชั้น 19 ห้อง 1, 13 Lamp 7 วัตต์  
 ชั้น 23 ห้อง 7, 11 Lamp 7 วัตต์ / ห้อง 1 7 วัตต์หลอด LED, ชั้น 24 ห้อง 17 Lamp 7 วัตต์

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
 380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22842

วันที่ 16/1/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ รุ่น สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิทช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด: 70 เครื่องตรวจเช็คระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector

รายละเอียด ( 16 เครื่อง ตรวจเช็ค 19 - 23

ชั้น 19 ห้อง 2, 14 อุปกรณ์ 16 เครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้ ( 7 ไม่ทำงาน )


ชั้น 20 ห้อง 3, 9 อุปกรณ์ 16 เครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้ ( 7 ไม่ทำงาน )

ชั้น 21 ห้อง 12, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 อุปกรณ์ 16 เครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้

ชั้น 22 ห้อง 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 อุปกรณ์ 16 เครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้

หมายเหตุ: ชั้น 23 ห้อง 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 อุปกรณ์ 16 เครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้

ชั้น 23 ห้อง 7 อุปกรณ์ Smoke 1 ตัว

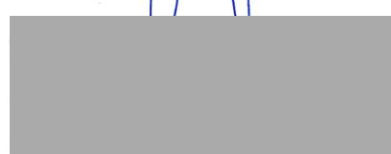

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

วันที่ 19/1/66

บริษัท

ที่อยู่

โครงการ

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ

NO. 22465

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ รุ่น สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิตช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด

งานในช่อง (โปรแกรม 01-08 B) ตั้งแต่วันที่ 14-18

ชั้น 14 ช่อง 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 อุปกรณ์ 1 ช่อง 16 อุปกรณ์ Smoke Detector

ชั้น 15 ช่อง 1-16 อุปกรณ์ 1-16

ชั้น 16 ช่อง 1-16 อุปกรณ์ 1-16

ชั้น 17 ช่อง 1-16 อุปกรณ์ 1-16

ชั้น 18 ช่อง 3 อุปกรณ์ 3

หมายเหตุ ชั้น 14 ช่อง 12, 3, 14, 15, 16 อุปกรณ์ 1-16 / ชั้น 15 อุปกรณ์ 1-16

ชั้น 16 อุปกรณ์ 1-16 / ชั้น 17 อุปกรณ์ 1-16 / ชั้น 18 ช่อง 1, 2, 5, 12, 16 อุปกรณ์ 1-16

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22843

วันที่ 20/1/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ รัชวิทย์ ททท

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น.....สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ฝั่งตรงกลางโต๊ะ Fire Alarm ฝั่ง Smoke Detector

รายละเอียด ( 9 ชั้นรวม อาคาร C ) ตั้งแต่ ชั้น 20 - 23

ชั้น 20 ห้อง 1,2,5,9,10,11 ฝั่ง 9 ชั้นใต้ปกติ

ชั้น 21 ห้อง 3,4,5,7,9,11,12,16 ฝั่ง 9 ชั้นใต้ปกติ

ชั้น 22 ห้อง 2,3,4,6,8,9,10,11,12 ฝั่ง 9 ชั้นปกติ

ชั้น 23 ห้อง 8,9,10,12,14 ฝั่ง 9 ชั้นปกติ

หมายเหตุ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22466

วันที่ 23/11/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ 9 ชั้น ทาวน์

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ ..... รุ่น ..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ..... ทိုင်ร ทาวน์ระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector

ภายในห้อง (โถงรวม อาคาร A - C)

อาคาร C ชั้น 17 ห้อง 12, 15, 16 อุปกรณ์โซนไฟส่องสว่าง (ห้อง 1 Lamp ไม่รู้)  
ชั้น 18 ห้อง 12, 13, 16 อุปกรณ์โซนไฟส่องสว่าง (ห้อง 12 Lamp ไม่รู้)

อาคาร A ชั้น 15 ห้อง 1, 4, 5, 6, 14 อุปกรณ์โซนไฟส่องสว่าง  
ชั้น 21 ห้อง 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 14 อุปกรณ์โซนไฟส่องสว่าง  
ชั้น 22 ห้อง 3, 9, 10, 14 อุปกรณ์โซนไฟส่องสว่าง

หมายเหตุ อาคาร C ชั้น 17 ห้อง 16 อุปกรณ์ Smoke เป็น 1 ตัว



บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22467

วันที่ 24 / 1 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ ไร่เขียวทอง

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward

รุ่น Est 2

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector ภายในห้อง กระจก D

ชั้น 23-27 ตรวจเช็คชั้น 23 ห้อง 1, 2, 3, 4, 7, 8 อุปกรณ์ทั้งหมดปกติ

ชั้น 24 ห้อง 3, 4, 5, 7, 8 อุปกรณ์ปกติ ชั้น 25 ห้อง 4, 7 อุปกรณ์ปกติ

ชั้น 26 ห้อง 3, 4, 5, 8 อุปกรณ์ปกติ ชั้น 27 ห้อง 1, 3, 4, 5, 7, 8 อุปกรณ์ปกติ

หมายเหตุ \* ชั้น 26 ห้อง 5 Lamp ไฟโธริ่งน้ำนอง

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE N9NE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22468

วันที่ 25 / 1 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ ไม้สี ทาวเวอร์

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward รุ่น Est 2 สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ได้ทำการแก้ Alarm บริเวณ ลิฟวิ่ง ชั้น 6 แก้ Alarm โจน 1, 2

3 และ 4 แก้ในส่วนของ ทาวเวอร์ กลาง

หมายเหตุ 1st Heat Detector เสีย 1 ตัว บริเวณชั้น A61

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22469

วันที่ 26 10 1 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward รุ่น Est 2 สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิตช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด: ทำการเช็คระบบ Fire Alarm ใกล้เคียง Smoke Detector, Manual Station

บริเวณ Tower D ชั้น 18-22 และเข้าห้องบางห้อง ชั้น 18 ห้อง 3, 6, 7, 8

ชั้น 19 ห้อง 1, 4, 6, 8 ชั้น 20 ห้อง 1, 2, 5, 8 ชั้น 21 ห้อง 1, 5, 8

ชั้น 22 ห้อง 4, 5, 6, 7 \* ชั้น 18 ทดสอบการใส่ 1 ตัว Smoke

\* ชั้น 19 ทดสอบใส่ 2 ตัว Smoke \* ชั้น 20 ทดสอบใส่ 2 ตัว Smoke ห้อง Party ใส่ 1 ตัว Smoke \* ชั้น 21 ทดสอบใส่ 2 ตัว Smoke \* ชั้น 22 ทดสอบใส่ 2 ตัว Smoke -

หมายเหตุ: - ห้อง 617 ใส่ 1 ตัว Smoke -  
- ห้อง 62204 ใส่ 1 ตัว Smoke

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE N9NE

## เบรยงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22470

วันที่ 27 / 1 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ ใช้ใช้ทาวเวอร์

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ Edward

รุ่น Est 2

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิทช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด: ทำการเช็คระบบ Fire Alarm เช็กละโผล่ Smoke Detector, Manual Station

บริเวณ Tower D ชั้น 14-17 และเข้าห้องบางห้อง ชั้น 14 ห้อง 3, 4, 2, 7

ชั้น 15 ห้อง 4, 5, 6, 7, 8 ชั้น 16 ห้อง 4, 5, 8 และชั้น 17 ห้อง 1, 2, 3, 7

\* ชั้น 14 พบเดินสาย Smoke เส้น 1 ตัว \* ชั้น 15 พบเดินสาย Smoke เส้น 1 ตัว

\* ชั้น 16 พบเดินสายไฟ Smoke เส้น 1 ตัว \* ชั้น 17 พบเดินสาย Smoke เส้น 1 ตัว

หมายเหตุ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





# SQUARE N9NE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22471

วันที่ 30/1/66

☒ FIRE ALARM

บริษัท

☐ CCTV

สำหรับลูกค้า

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด 7 ตู้ไฟตรวจเช็คระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector

ภายในห้อง ( อาคาร A และ C โรงเรียน )

อาคาร A ชั้น 20 ห้อง 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20 ปลดล็อคได้ปกติ

อาคาร C ชั้น 14 ห้อง 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ปลดล็อคได้ปกติ

ชั้น 16 ห้อง 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ปลดล็อคได้ปกติ

หมายเหตุ อาคาร C ชั้น 14 ห้อง 2 และ 8 Lamp 7 ไร่

ห้อง 10 ปลดล็อค Smoke sensor 1 ตัว

ชั้น 16 ห้อง 1 Lamp 7 ไร่

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THESABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

วันที่ 31/1/66

บริษัท

ที่อยู่

โครงการ

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ

NO. 22472

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ รุ่น สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิตช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด 7 ตัวการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm และ Smoke Detector

ภายใน ช่วง ( 08.00 - 17.00 ) ชั้น 15 และ 19

ชั้น 15 ห้อง 13, 14, 11, 14, 16, 12 ตรวจสอบได้ปกติ

ชั้น 19 ห้อง 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16 ตรวจสอบได้ปกติ

หมายเหตุ ชั้น 19 ห้อง 12 และ 16 Lamp ขนาค้างไฟ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22473

วันที่ 1/2/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด 7 ดักการตรวจจับระบบ Fire Alarm และ Smoke - Heat Detector

อาคาร A ชั้น 7th ส่วนกลาง office ตั้งแต่ชั้น 7 - 14

ชั้น 7 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 7-10 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 7-14

ชั้น 8 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 8-11 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 8-14

ชั้น 9 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 9-12 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 9-14

ชั้น 13 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 13-14 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟไหม้ในห้อง 13-14

หมายเหตุ ชั้น 7 อุปกรณ์ Heat ในออฟฟิศ ชั้น 1 ตัว

ชั้น 9 อุปกรณ์ Smoke ในห้อง Housekeeping ชั้น 1 ตัว

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22474

วันที่ 2/2/66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด..... ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm อุปกรณ์ Smoke - Heat Detector

อาคาร B บริเวณ ลานกว้าง ชั้น 12A

- ชั้น 12A ห้อง Aerobic อุปกรณ์ไม่ทำงาน

ห้อง Fitness อุปกรณ์ไม่ทำงาน

ห้อง หาด อุปกรณ์ไม่ทำงาน

หมายเหตุ.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



NO. 22475

 FIRE ALARM

○ CCTV

## ○ ACCESS CONTROL

○ ခွဲ၍.....

**สำหรับลูกค้า**

FM-EN-004

ขอขอบคุณที่.....รับ.....สถานะควบคุม ☐ OFF ☒ ON

รายละเอียด..... นวัตกรรมที่ ๖๖๖๖ Fire Alarm และ Smoke - Heat Detection

- 8th 12 A ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทัศนียภาพ, Panty, ทัศนคติ, ทัศนคติ

សូម ឆ្លើយ តាម តម្រូវការ បំផុត បំផុត

หมายเหตุ.

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ขอยสนับสนุนเทศบาล แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





NO. 22477

 FIRE ALARM

○ CCTV

## ○ ACCESS CONTROL

○ ອື່ນໆ.....

**สำหรับลูกค้า**

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น.....สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

รายละเอียด..... ชนิดของอุปกรณ์ Fire Alarm และ Smoke - Heat Detector

86 11 ฝน หนาว หนาว Smoke หนาว Heat หนาว หนาว หนาว หนาว

บริษัท นวัตกรรมและวิจัย จำกัด Smoke Test และอื่นๆ

ข้อ 12 บริษัท ขอรับใช้ ขอรับใช้ ขอรับใช้ ขอรับใช้

பொது ஸ்பீக்கர், AHT, SOUND control, ஒலிபெருக்கி

หมายเหตุ: ตัว Pump มีค่า Heat เป็น 1 ตัน

Q. 2. APU on the Smoke Ru 1 in, for Sound Control, please Smoke Ru

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THESABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE NINE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22478

วันที่ 8 / 2 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ รัชภิเษก ทาวเวอร์

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ รุ่น สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิตช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด 1. ตรวจสอบเครื่องรับ Fire Alarm และ Smoke - Heat Detector

บริเวณ office อาคาร A ชั้น 8

ชั้น 8 บริเวณ office อุปกรณ์ภายในห้องทั้งหมดตรวจสอบได้ปกติ

หมายเหตุ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE N9NE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22499

วันที่ 7 / 3 / 2566

บริษัท .....

ที่อยู่ .....

โครงการ 5 ชั้น ททวอ

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ .....

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด .....

แจ้งใน Alarm

ของ

Smoke - Heat

Detector

บริเวณ Plaza เฟส 1

- ชั้น B Zone 4 รับแจ้งจาก

- ชั้น B แจ้ง Alarm จากตัวอุปกรณ์ Smoke ทนชั้น 1 ต่อ

บริเวณ Plaza เฟส 2

- ชั้น B แจ้ง Alarm จากตัวอุปกรณ์ Smoke ทนชั้น 1 ต่อ

หมายเหตุ .....

อาคาร B โรงแรม

ชั้น 17

แจ้ง Alarm

จากตัวอุปกรณ์

Smoke ในชั้น 1 ต่อ

อาคาร C โรงแรม

ชั้น 20

แจ้ง Alarm

จากตัวอุปกรณ์

Smoke ในชั้น 1 ต่อ

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22490

วันที่ 8 / 3 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด..... ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm Plaza เฟส 1 ชั้นกลาง

..... อุปกรณ์ Smoke Detector และ Manual Station ชั้น 4 และ 5

..... ชั้น 4 ชั้นที่ 45, 446, 450, 452, 453, 454 อุปกรณ์ไม่ทำงาน (Smoke)

..... หน้าห้อง AHU 401 อุปกรณ์ Manual ไม่ทำงาน

..... ชั้น 5 ชั้นที่ 620, 611, 613, 614, 542, 626, 624 อุปกรณ์ไม่ทำงาน (Smoke)

..... ชั้นที่ 629, หน้าห้อง AHU 501, ชั้นใต้ดิน FE 2 อุปกรณ์ Manual ไม่ทำงาน

หมายเหตุ..... อุปกรณ์ชั้นกลางที่เหนือ Smoke และ Manual กลมรูดใช้งานไม่ได้ปกติ

.....



บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22491

วันที่ 9 / 3 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ .....

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ฝั่ง Smoke และ Manual  
บริเวณ Plaza เฟส 1 ( ส่วนกลาง ) ชั้น 2 และ 3

- ชั้น 3 ตรวจพบ 497, 499, 491, 399, 400, 409, 410 ฝั่ง Smoke ไม่พบ

พบไดมอนด์ FE 1 ขั้วรับ 412 ขั้วรับ 415 ฝั่ง Manual ไม่พบ

- ชั้น 2 ตรวจพบ 191, 189, 187, 186, 323, 303, 301 ฝั่ง Smoke ไม่พบ

หน้าห้อง AHU 201 ขั้วรับ 306 ฝั่ง Manual ไม่พบ

หมายเหตุ ตรวจพบ 374, 353, 347 ฝั่ง Smoke เสียจุดละ 1 ตัว (ชั้น 3)

ตรวจพบ 283, 263 ฝั่ง Smoke เสียจุดละ 1 ตัว (ชั้น 2)

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22492

วันที่ 10 / 3 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ รัชภิเษก 100

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตรวจสอบ ระบบ Fire Alarm ปรแกรม Smoke และ Manual

บริเวณ Plaza เฟส 1 ( ส่วนกลาง ) ชั้น B และ G

- ชั้น B หน้าห้อง AHU B01 ปรแกรม Manual 7 ม. 7 ฟ.

- ชั้น G หน้าร้าน 112, 120, 121, 122, 124, 125 ปรแกรม Smoke 7 ม. 7 ฟ.

หน้าห้อง AHU 101 ปรแกรม Manual 7 ม. 7 ฟ.

หมายเหตุ - ชั้น B หน้าร้าน 78, 6, 1750 ปรแกรม Smoke เสียจุดละ 1 ตัว

- ชั้น G หน้าร้าน 132 ปรแกรม Smoke เสียจุดละ 1 ตัว

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22493

วันที่ 13 / 3 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

FM-EN-004

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

โครงการ ใช้เซ็กเตอร์

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สถานะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตารางระบบ Fire Alarm ตรวจจับ Smoke - Heat และ Manual

บริเวณ Plaza เฟส 2 (ฝั่งกลาง) ชั้น 4 และ 5

- ชั้น 4 ตรวจจับ ST8 Manual 7557H 1 จุด, Smoke 7557H 1 จุด

ชั้น 5 560, 558, 555, 461, ตรวจจับ Smoke 7557H

บริเวณค้าขาย - ชั้น, หน้าร้าน 483, 582, 473, 475, 480, 481 ตรวจจับ Smoke Fire Shot

ฝั่ง D ซอยหน้าชั้น - ชั้น ตรวจจับ Heat Fire Shot

หมายเหตุ - ชั้น 5 ตรวจจับ 629, 664, 645, 642, 652, 658, 653, 591, 634, 633, 630

595, 603, 602, 591, ตรวจจับ Smoke 7557H

- ชั้น 4 ตรวจจับ 699, 584, 709, 637, 666, 634, ตรวจจับ Smoke 7557H

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22494

วันที่ 14 / 3 / 66

☐ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ .....

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

รุ่น .....

สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☐ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด: ได้ทำการตรวจเช็คระบบ Fire alarm ส่วนกลาง พบข้อ 2

ข้อ 3 หน้าห้อง 345, 364, 369, 372, 377, 392, 390, 389, 383,

และ 3 หน้าห้อง ST1 ไม่พบไฟฉุกเฉิน

ข้อ 2 หน้าห้อง 115 ห้องพนักงานชาย, ประตูทางออก 212

หน้าห้อง 335 ไม่พบไฟฉุกเฉิน, ส่วนที่เหลือใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ ข้อ 3 หน้าห้องพนักงานชาย ตึก A, หน้าห้อง 348 อุปกรณ์ smoke เสีย

ข้อ 2 หน้าห้อง 293, 294, 314, 317, 354, 266, 276, 301, 334,

อุปกรณ์ smoke เสีย 1 1

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE N9NE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22495

วันที่ 15 / 3 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด..... ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm อุปกรณ์ Smoke และ Manual

บริเวณ Plaza เฟส 2 ชั้นกลางๆ ชั้น B และ G

- ชั้น G ตรวจ 229, 250 - แผงลิฟท์ L15, L13 อุปกรณ์ Smoke และ Manual 7.57.40

- ชั้น B ตรวจ 121, 82, 53, K11, K15, K60, 50, K48, 53, 57, K28 อุปกรณ์ Smoke 7.57.40

- ชั้นใต้ดิน ST4 อุปกรณ์ Manual 7.57.40

หมายเหตุ..... ชั้น G ตรวจ 228, 227, 226, 224, 169, แผงลิฟท์ L13, แผงลิฟท์ 171, อุปกรณ์ Smoke 7.57.40

ชั้น B ตรวจ 147, 131, K134, 50, K22 อุปกรณ์ Smoke 7.57.40

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22497

วันที่ 16 / 3 / 66

☐ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ ห้างวัง

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ 5 ชั้น

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☐ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิทช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ได้ทำการตรวจเช็คระบบ fire alarm พลาซ่า 1 ตึกชั้น 1

ชั้น 2-5, ส่วนกลาง, ชั้น 5 ส่วน Zone ชัดเจน,

ชั้น 4 หน้าห้อง 564, 566, 567, อุปกรณ์ smoke เสีย,

ชั้น 3 หน้าห้อง 441, 444, 445, อุปกรณ์ smoke เสีย,

ชั้น 2 หน้าห้อง 323, อุปกรณ์ smoke เสีย, ส่วนที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน

ได้ตามปกติ

หมายเหตุ.....



บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# SQUARE N9NE

## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22498

วันที่ 21 / 3 / 2566

บริษัท .....

ที่อยู่ .....

โครงการ 40 ปี นนทบุรี

☒ FIRE ALARM

☐ CCTV

☐ ACCESS CONTROL

☐ อื่นๆ .....

สำหรับลูกค้า

FM-EN-004

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สถานะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ของ Smoke - Heat และ Manual

บริเวณ Plaza ชั้น 6 ( เฟส 1 และ เฟส 2 )

- ชั้น 6 เฟส 1 ของ Smoke และ ระบบ Manual ใช้ไม่ได้ปกติ

- ชั้น 6 เฟส 2 ของ Smoke และ ระบบ Manual ใช้ไม่ได้ปกติ

หมายเหตุ ชั้น 6 เฟส 1 ของ Smoke ขั้วสาย A B C เริ่ม 1 ตัว

ชั้น 6 เฟส 2 ของ Smoke ขั้วสาย L13 เริ่ม 1 ตัว

ของ Heat ขั้วสาย J

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 23052

วันที่ 10 / 4 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ.....

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น.....สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด.....

แจ้ง Alarm ค้าง Plaza เฟส 1 และ Plaza เฟส 2

Plaza เฟส 1 ชั้น 2 ตรวจจับ Smoke ตรวจจับ 246 (แจ้ง/แจ้ง)

Plaza เฟส 2 ชั้น 4 ตรวจจับ Heat ตรวจจับ 520 ค้าง 1 ท

อาคาร D ชั้น 17 ตรวจจับ Smoke Alarm ตรวจจับ 867 (แจ้ง/แจ้ง)

BB-2

หมายเหตุ.....

.....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





# ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 23053

วันที่ 11 / 4 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ รัชโยธิน พาร์ค

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ.....รุ่น.....สถานะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด.....ตรวจเช็คอุปกรณ์ Smoke และ Manual ของ A ชั้น 14-30 ( รันกลาง )

ชั้น 14-30 อุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานได้ปกติ BB-2

x ชั้น 30 อุปกรณ์ Smoke เซนเซอร์ ( รันกลาง ) เสีย 1 ตัว

หมายเหตุ.....x แก้ไข Alarm ใน 11 ของ A อุปกรณ์ Host ของ เซนเซอร์

เสีย 1 ตัว



บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 23054

วันที่ 18 / 4 / 2566

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ 96 เว ทา 1705

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด ตาราง 16 Fire Alarm (รีโมต) หน้าตู้ Control และ กราฟฟิค

ตาราง A ตั้ง 16 ชม 14 - 30

14 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 15 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 16 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 16:20  
17 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 21-14 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 22-19 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 23  
20 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 24-21 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 25-22 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 26  
27 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 27-24 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 28-25 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 29  
หมายเหตุ 26 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 30, 27 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 31

28 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 29 Zone 1,2 กราฟฟิค ตั้ง 29  
และ กราฟฟิค 7:20

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 23055

วันที่ 19 / 4 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท

☐ CCTV

ที่อยู่

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ รังสิต พาร์ค

☐ อื่นๆ

ชุดควบคุมยี่ห้อ รุ่น สภาวะชุดควบคุม ☐ OFF ☒ ON

Zone Detector	Channel	ชุดหัวอ่าน
Zone Bell	Camera	สวิตช์แม่เหล็ก
Graphic	Power Supply	กลอนแม่เหล็ก

รายละเอียด ตรวจจับวงจร Fire Alarm อนุกรม B โรงรถ (ชั้นล่าง)

ชั้น 23 ตรวจจับ Smoke 1 ตัว / ทด Alarm 1 ตัว short Module แต่ไม่แจ้งตู้  
แผง loop 2 ตรวจจับควัน / Test 1 ตัวใช้ตัวอื่นแล้ว Smoke 1 ตัว Alarm  
เพราะ Power Smoke 1 ตัวแจ้งแล้ว 16 v ไม่ออกก็ควรใช้ตัวอื่น 11 ราคาก็  
ชั้น 22 Smoke 1 ตัว / ชั้น 21 Smoke 1 ตัว / ชั้น 20 Smoke 1 ตัว  
ชั้น 19 Smoke 1 ตัว / ชั้น 18 Smoke 1 ตัว / ชั้น 17 Smoke 1 ตัว  
ชั้น 16 Smoke 1 ตัว / ชั้น 15 Smoke 1 ตัว / ชั้น 14 Smoke 1 ตัว

หมายเหตุ ชั้น 17 Smoke 1 ตัว แจ้งแล้ว 1 ตัว / ชั้น 16 Smoke 1 ตัว แจ้งแล้ว 1 ตัว

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )





## ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 23056

วันที่ 21 / 4 / 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท .....

☐ CCTV

ที่อยู่ .....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ 9 ชั้น ทาวน์

☐ อื่นๆ .....

ชุดควบคุมยี่ห้อ .....

สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด: ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm อุปกรณ์ Smoke และ Manual (จำนวนรวม)  
จาก D (รีเซ็ต) ตั้งแต่ชั้น 14 ถึง 27  
- ชั้น 27 อุปกรณ์ 9 ชั้นไม่ได้ปกติ / ชั้น 26 Smoke เสีย 2 ตัว / ชั้น 25 Smoke เสีย 3 ตัว  
- ชั้น 24 Smoke เสีย 3 ตัว / ชั้น 23 Smoke เสีย 3 ตัว / ชั้น 22 Smoke เสีย 2 ตัว  
- ชั้น 21 อุปกรณ์ 9 ชั้นไม่ได้ปกติ / ชั้น 20 Smoke เสีย 3 ตัว / ชั้น 19 Smoke เสีย 2 ตัว  
- ชั้น 18 Smoke เสีย 1 ตัว / ชั้น 17 Smoke เสีย 2 ตัว / ชั้น 16 อุปกรณ์ 9 ชั้นไม่ได้ปกติ  
- ชั้น 15 Smoke เสีย 2 ตัว / ชั้น 14 Smoke เสีย 1 ตัว

หมายเหตุ .....

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )  
380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )



SQUARE N9NE

ใบรายงานการให้บริการ (Service Report)

NO. 22926

วันที่ 20 เม.ย. 66

☒ FIRE ALARM

สำหรับลูกค้า

บริษัท.....

☐ CCTV

ที่อยู่.....

☐ ACCESS CONTROL

FM-EN-004

โครงการ Bobae

☐ อื่นๆ.....

ชุดควบคุมยี่ห้อ EST

รุ่น..... สภาวะชุดควบคุม

☐ OFF

☒ ON

Zone Detector .....	Channel .....	ชุดหัวอ่าน .....
Zone Bell .....	Camera .....	สวิตช์แม่เหล็ก .....
Graphic .....	Power Supply .....	กลอนแม่เหล็ก .....

รายละเอียด: 1. ใ้ดำเนินการทดสอบ Fire Alarm อาคาร C บริเวณส่วนกลาง

ชั้น 23 - 14 Smoke ใ้ช่างใ้เป็นนางสาว

อุปกรณ์ที่ใ้ Smoke ชั้น 23 ใ้ 3 ตัว ชั้น 22 ใ้ 4 ตัว ชั้น 21 ใ้ 2 ตัว

ชั้น 20 ใ้ 1 ตัว ชั้น 19 ใ้ 2 ตัว ชั้น 18 ใ้ 3 ตัว + Zone 2 สายล่อการวัด

ชั้น 14 ใ้ 3 ตัว ชั้น 16 ใ้ 3 ตัว ชั้น 15 ใ้ 1 ตัว

หมายเหตุ: 1. ใ้ดำเนินการใ้ Alarm ใ้ อาคาร D ชั้น 14 ใ้พนักงานใ้

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด

380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/แฟกซ์ 0-2512-1770 ( 10 สาย )

380/354 SOI SANNIBAT-THE SABAN CHANDRAKASEM CHATUJAK BANGKOK 10900 TEL/FAX 0-2512-1770 ( 10 LINES )

## 6.8 เอกสารข้อมูลพหุพหุไฟ





ที่ กท ๑๘๐๔/ ๙๖๐๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

(๗) ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัดขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
ทำการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานของโรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นั้น

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดวิทยากร  
พร้อมอุปกรณ์ไปดำเนินการฝึกอบรมฯ ตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว โดยทำการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมปริ้นซ์  
พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้รับรายงานจากนายสมโภชน์ ทองช่อม  
ว่าพนักงานจำนวน ๖๐ คน ได้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการ  
บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ  
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕



ที่ กท ๑๘๐๔/ ๕๖๐๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท พรหมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัดขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับโรงแรมปรีتشวาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑  
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕



ที่ กท ๑๘๐๔/ ๙๖๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพนักงานของโรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ได้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๖๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการฝึกอบรมมา ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาต เลขที่ ดพด.-ร ๒๐๒ ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต ..... กรุงเทพมหานคร.....  
หมายเลขใบอนุญาต..... ดพต.-ร ๒๐๒ ..... หมดอายุ..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....  
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๓๙๔๕ ..... ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ชื่อสถานประกอบการ ..... บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (โรงแรมปรีซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร).....  
ประเภทกิจการ..... โรงแรม.....  
ที่ตั้ง เลขที่ ๔๔๘ หมู่ที่ ..... ซอย..... ถนน..... ดำรงรักษ์.....  
แขวง..... คลองมหานาค..... เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....  
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น..... วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น..... ๖๐..... คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)  
หญิง..... ๒๕..... คน ชาย..... ๓๕..... คน
๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี

๕

๖

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ..... บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (โรงแรมปรีซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร).....

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .....

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้น ณ ..... บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด.....  
(โรงแรมปรีซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร)..... จริง

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น.....  
( ..... ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

## คำชี้แจง การกรอกแบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

### ๑. การกรอกแบบรายงานในส่วนที่ ๑

ในกรณีที่เป็นกรฝึกอบรมภายในสถานประกอบการกิจการเพียงแห่งเดียว ให้ผู้รายงานกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๗ ให้ครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นกรฝึกอบรมให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการกิจการหลายแห่ง ให้ผู้รายงานเพิ่มรายละเอียดตามข้อ ๑ และข้อ ๓ แบบท้ายแบบรายงานก็ได้

### ๒. ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝึกอบรมผู้กรอกแบบรายงาน

### ๓. การรับรองในส่วนที่ ๒

เป็นการรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดในส่วนที่ ๑ โดยนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมลงนามรับรอง

ในกรณีที่เป็นกรฝึกอบรมให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมลงนามรับรองลูกจ้างของตนเอง

### ๔. วิทยากรผู้ฝึกอบรมและฝึกซ้อม ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องลงชื่อรับรองในส่วนที่ ๒ ในการฝึกอบรมทุกครั้ง

### ๕. การส่งรายงาน

ให้หน่วยงานฝึกอบรมส่งรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยส่งไปที่สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ในกรณีที่ฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร และส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่ดำเนินการฝึกอบรม โดยสำเนาแบบรายงานดังกล่าวให้สถาบันความปลอดภัยในการทำงานทราบด้วย



## กรุงเทพมหานคร



คู่มือปฐกฐนเลขที่..... (กปท.๑) ๒๕๖๒ / ๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

บริษัท พชรพรมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร)


ตั้งอยู่เลขที่..... ๔๔๔ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้วยเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน..... ๒๐๐.....คน







ที่ กท ๑๘๐๔/ ศ๑๓๐

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

(๗๗) ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัดขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานของโรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นั้น

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดวิทยากร  
พร้อมอุปกรณ์ไปดำเนินการฝึกซ้อมฯ ตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว โดยทำการฝึกซ้อมฯ ณ โรงแรมปรีณซ์  
พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้รับรายงานจากนายสมโภชน์ ทองชุ่ม  
ว่าพนักงานจำนวน ๒๐๐ คน ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนด  
มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕



ที่ กท ๑๘๐๔/ ๔๐๓๑

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพนักงานของโรงแรมปรีتشวาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๒๐๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยดำเนินการฝึกซ้อมฯ ณ โรงแรมปรีتشวาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒ ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกซ้อมฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



## รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต ..... กรุงเทพมหานคร  
 หมายเลขใบอนุญาต ..... ดพฝ.-ร ๒๐๒ ..... หมดอายุ ..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ..... ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๓๓๙๔๘ ..... ลงวันที่ ..... ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

### ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ ..... บริษัท พรหมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (โรงแรมปรีณัฒาเลช มหานคร กรุงเทพมหานคร)  
 ประเภทกิจการ ..... โรงแรม  
 ที่ตั้ง เลขที่ ..... ๔๘๘ ..... หมู่ที่ ..... - ..... ซอย ..... - ..... ถนน ..... ตำรวจรักษา  
 แขวง ..... คลองมหานาค ..... เขต ..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
 ๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ..... วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 ๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ..... ๒๐๐ ..... คน หญิง ..... ๑๑๓ ..... คน ชาย ..... ๘๗ ..... คน  
 ๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ..... ๒๐๐ ..... คน หญิง ..... ๑๑๓ ..... คน ชาย ..... ๘๗ ..... คน  
 ๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ..... ๔.๐๗ ..... นาที  
 (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดที่ปลอดภัย)  
 ๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
 ๑. ....  
 ๓. .... ๔. ....  
 ๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม  
 ๑. .... ๒. ....  
 ๓. .... ๔. ....

ลงชื่อ .....

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .....

### ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้น ณ ..... บริษัท พรหมหาราช  
 พัฒนาที่ดิน จำกัด (โรงแรมปรีณัฒาเลช มหานคร กรุงเทพมหานคร) ..... จริง

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....



## คำชี้แจง การกรอกแบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### ๑. การกรอกแบบรายงานในส่วนที่ ๑

ในกรณีที่เป็นกรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสถานประกอบการกิจการเพียงแห่งเดียว ให้ผู้รายงานกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๙ ให้ครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นกรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับอาคารขนาดใหญ่ อาคารชุด ฯลฯ ที่มีสถานประกอบการเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายสถานประกอบการ ให้ผู้รายงานเพิ่มรายละเอียดตามข้อ ๑, ๓, ๕ แบบท้ายแบบรายงานก็ได้

### ๒. ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝึกอบรมผู้กรอกแบบรายงาน

### ๓. การรับรองในส่วนที่ ๒

เป็นการรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในส่วนที่ ๑ จริง โดยนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้าฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ลงนามรับรอง

ในกรณีที่เป็นกรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการหลายแห่งอาคารขนาดใหญ่ อาคารชุด ฯลฯ ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมลงนามรับรองลูกจ้างของตนเอง

### ๔. วิทยากรผู้ฝึกอบรมและฝึกซ้อม ตามข้อ ๔, ๗ และ ๘ ต้องลงชื่อรับรองในส่วนที่ ๒ ในการฝึกอบรมทุกครั้ง

### ๕. การส่งรายงาน

ให้หน่วยงานฝึกอบรมส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม โดยส่งไปที่สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ในกรณีที่ฝึกซ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร และส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่ดำเนินการฝึกซ้อม โดยสำเนาแบบรายงานดังกล่าวให้สถาบันความปลอดภัยในการทำงานทราบด้วย



PRINCE PALACE HOTEL  
Prince Suites Residence

บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละทางหนีไฟ													
วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566													
Tower A													
เกณฑ์การตรวจสอบ													
ชั้น	ประตูละทางหนีไฟ		ป้ายบอกทาง		ไฟส่องทาง		สิ่งกีดขวาง		หมายเลขชั้น		บันไดเล็ก-ใหญ่		หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
คาคฟ้า	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
32	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
31	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
14-30	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
12	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
11	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
10	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
9	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
G	✓		✓		✓			✓	✓		✓		
รายละเอียดการชำรุด													
สาเหตุการชำรุด													
( )ใช้งาน ( )หมดอายุ ( )อื่นๆ													
ผู้ตรวจ													
วันที่													

- ข้อปฏิบัติ
- ตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยบรรจุ
  - หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



PRINCE PALACE HOTEL  
Prince Suites Residence

บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละทางหนีไฟ													
วันที่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566													
Tower B													
เกณฑ์การตรวจสอบ													
ชั้น	ประตูละทางหนีไฟ		ป้ายบอกทาง		ไฟส่องทาง		สิ่งกีดขวาง		หมายเลขชั้น		บันไดเล็ก-ใหญ่		หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	ปกติ	ชำรุด	
คาคฟ้า	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
24	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
14-23	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
10	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
8	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
G	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
รายละเอียดการชำรุด													
สาเหตุการชำรุด													
( ) ใช้งาน ( ) หมดยุ ( ) อื่นๆ													
ผู้ตรวจ													
วันที่													

- ข้อปฏิบัติ
- ตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยบรรจง
  - หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที





PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

## บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละทางหนีไฟ																	
วันที่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566																	
Tower C																	
เกณฑ์การตรวจสอบ													หมายเหตุ				
ชั้น	ประตูละทางหนีไฟ		ป้ายบอกทาง		ไฟส่องทาง		หมายเลขชั้น		สิ่งกีดขวาง		บันไดเล็ก-ใหญ่						
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด					
คานฟ้า	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
24	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
14-23	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
12	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
11	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
10	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
8	✓		✓		✓		✓			✓	✓						
							✓										
รายละเอียดการชำรุด																	
สาเหตุการชำรุด																	
( )ใช้งาน ( )หมดอายุ ( )อื่นๆ																	
<table><tr><td>ผู้ตรวจ</td><td></td></tr><tr><td>วันที่</td><td></td></tr></table>														ผู้ตรวจ		วันที่	
ผู้ตรวจ																	
วันที่																	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

## บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละทางหนีไฟ													
วันที่ 1-31 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566													
Tower D													
เกณฑ์การตรวจสอบ													หมายเหตุ
ชั้น	ประตูละทางหนีไฟ		ป้ายบอกทาง		ไฟส่องทาง		หมายเลขชั้น		สิ่งกีดขวาง		บันไดเล็ก-ใหญ่		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
คาคฟ้า	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
28	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
14-27	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
12	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
10	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
9	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
G	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
รายละเอียดการชำรุด													
สาเหตุการชำรุด													
( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ													
ผู้ตรวจ													
วันที่													

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที







## Tower A

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 12									
Prince Café	3		1		1				
ครัวเมน					3		2		
ห้อง Chef	1		1						
Canteen	1				3		1		
Uniform ห้อง จัด-จ่าย							1		
Uniform ห้อง ตัด-เย็บ							1		
หน้าห้องบัญชี							1		
ข้างห้องบัญชี	1								
Office GM.									
ชั้น 11									
หน้าห้องนำ F.2	1				1		1		
Sun Set					1				
เบเกอรี่ใหม่					1				
ห้อง B/Q	1				1				
ห้อง Prince 1 2 3		1							
หลัง Palace Bar	1				1				
Palace Bar									
Pool Bar			1				2		
ข้าง Counter Front	1				1		1		
หลัง Counter Front							1		
CC.TV Control					4				
หน้าลิฟต์ พง.							1		
หน้าห้องนำหญิง									
ชั้น 10									
Office F/B	1		1						
ฝ่ายบุคคล							2		
ห้อง Fresh Stor					1				
Timekeeper							1		
ออฟฟิศจัดซื้อ							1		
สโตร์จัดซื้อ		1					1		
ชั้น 9									
แผนกแม่บ้าน							1		
Laundry	1				2		5		
ชั้น G									
Ground Lobby	1		1						

## Tower A

สรุป	ตู้ดับเพลิง	ชนิดของถังดับเพลิง			รหัสถัง
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex	
		10 ปอนด์	10,15 ปอนด์	15 ปอนด์	
จำนวนทั้งหมด	54	27	32	45	
สภาพปกติ,มี	52	27	32	45	
ชำรุด,ไม่มี	2				
รวม	ตู้ดับเพลิงทั้งหมดจำนวน ถึง		ถังดับเพลิงทั้งหมดจำนวน ถึง		

หมายเหตุ : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ผู้ตรวจเช็ค



รับทราบโดย



รับทราบโดย







PRINCE PALACE HOTEL

แบบฟอร์มตรวจ

Tower B

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 1/1

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
คาดฟ้า							1		
ชั้นลอยหน้าห้องนอน	1		1				1		
Penhouse กลาง	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 24	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 23	1		1						
หน้าห้อง 22316	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 22	1		1						
หน้าห้อง 22216	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 21	1		1						
หน้าห้อง 22116	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 20	1		1						
หน้าห้อง 22016	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 19	1		1						
หน้าห้อง 21916	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 18	1		1						
หน้าห้อง 21816	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 17	1		1						
หน้าห้อง 21716	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 16	1		1						
หน้าห้อง 21616	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 15	1		1						
หน้าห้อง 21516	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 14	1				1	1			
หน้าห้อง 21416	1				1				
ชั้น 11									
ลิฟต์ Carpark L19,20	1						1		
ลิฟต์ Tower B	1				1				
ประตูหนีไฟหน้าดับ	1				1				
Piccadilly						1			
ประตูหนีไฟติดห้องน้ำ	1				1	1			
หน้าลิฟต์ พัชรวดี 3		1	1						





PRINCE PALACE HOTEL

1

## Tower B

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 11									
หลังห้องพักราวตี 1	1				1		1		
ในครัว B/Q ใหม่	1				1		1		
หลังห้องราชา					.				
หลังราชาเทอเรส	<del>1</del>	1	1				1		
ชั้น 10									
หน้าลิฟต์ Tower B ฟ.10	1				1				
หน้าลิฟต์ Tower B ฟ.9	1		1		.				
หน้าลิฟต์ Tower B ฟ.8	1				1				
ชั้น G									
ชั้นลอย	1		1						
ข้าง Front	1		1						

สรุป	ตู้ดับเพลิง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	36	27	9	6
สภาพปกติ, มี	37	27	9	6
ชำรุด, ไม่มี	1	-		

หมายเหตุ :

ผู้ตรวจเช็ค

รับทราบโดย



PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

TOWER C

## แบบฟอร์มตรวจ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

1/1

สถานที่	ตัวดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ดาตฟ้า							1		
ชั้นลอยหน้าห้องนอน	2		2						
Penhouse กลาง	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 24	1						1		
หน้าลิฟต์ ชั้น 23	1		1						
หน้าห้อง 32316	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 22	1		1						
หน้าห้อง 32216	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 21	1		1						
หน้าห้อง 32116	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 20	1		1						
หน้าห้อง 32016	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 19	1		1						
หน้าห้อง 31916	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 18	1				1				
หน้าห้อง 31816	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 17	1		1						
หน้าห้อง 31716	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 16	1		1						
หน้าห้อง 31616	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 15	1		1						
หน้าห้อง 31516	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 14	1		1						
หน้าห้อง 31416	1		1						
ชั้น 12									
หน้าลิฟต์ Tower C	1		1						
ชั้นลอยบันไดซ้าย	1				1		1		
ตรงข้ามลิฟต์เกอร์ชาย	1				1				
ชั้นลอย Fitness	1		1						
ลอย Spa Staff only	1		1						
หน้าห้องนวด							1		
หลังลิฟต์เกอร์หญิง	1		1				1		





PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

TOWER C

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
			20 ปอนด์		10,15 ปอนด์		15 ปอนด์		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 11									
หน้าลิฟต์ ชั้น 11	1				1		1		
ห้องอาหารจีนเซิน							1		
ชั้น 8									
หน้าลิฟต์ ชั้น 8	1		1						
ออฟฟิตช่างไม้ ชั้น8							1		
ห้องเก็บผ้า									

สรุป	ตึกระเบียง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	32	27	4	4
สภาพปกติ,มี	31	27	4	4
ชำรุด,ไม่มี				
รวม	32	27	4	4

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจ



รับทราบโดย







PRINCE PALACE HOTEL

## แบบฟอร์มตรวจ

### Prince Suites

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 1/1

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ดาดฟ้า							1		
Staff Only fl. 28									
R.Staff Only fl.28									
Staff Only fl. 27	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.27	1		1						
Staff Only fl. 26	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.26	1		1						
Staff Only fl. 25	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.25	1		1						
Staff Only fl. 24	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.24	1		1						
Staff Only fl. 23	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.23	1		1						
Staff Only fl. 22	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.22	1		1						
Staff Only fl. 21	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.21	1		1						
Staff Only fl. 20	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.20	1		1						
Staff Only fl. 19	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.19	1		1						
Staff Only fl. 18	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.18	1		1						
Staff Only fl. 17	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.17	1						1		
Staff Only fl. 16	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.16	1		1						
Staff Only fl. 15	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.15	1		1						
Staff Only fl. 14	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.14	1		1						



PRINCE PALACE HOTEL

1/2

## Prince Suites

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 12									
ออกลิฟต์ช่วยมือ	1		1						
ห้องหลังลิฟต์	1		1						
ลอยใต้สระน้ำ	1		1						
ชั้น 10									
Lobby Prince Suites		1	1						
หลัง Reservation	1		1				1		
ห้องReservation							1		
ออฟฟิศช่างศิลป์							2		
นาทอง			2						

สรุป	ตู้ดับเพลิง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	36	34	-	6
สภาพปกติ, มี	35	34	-	6
ชำรุด, ไม่มี	1	-	-	-
รวม	ตู้ดับเพลิงทั้งหมดจำนวน		ถึง	
			ถังดับเพลิงทั้งหมดจำนวน	
			ถึง	

หมายเหตุ

1. ตู้ดับเพลิงที่ Lobby prince suites ชำรุด 1 ตู้

รับทราบโดย

รับทราบโดย





PRINCE PALACE HOTEL

แบบฟอร์มตรวจ

Tower B

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 1/1

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
คาดฟ้า							1		
ชั้นลอยหน้าห้องนอน	1		1				1		
Penhouse กลาง	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 24	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 23	1		1						
หน้าห้อง 22316	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 22	1		1						
หน้าห้อง 22216	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 21	1		1						
หน้าห้อง 22116	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 20	1		1						
หน้าห้อง 22016	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 19	1		1						
หน้าห้อง 21916	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 18	1		1						
หน้าห้อง 21816	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 17	1		1						
หน้าห้อง 21716	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 16	1		1						
หน้าห้อง 21616	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 15	1		1						
หน้าห้อง 21516	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 14	1				1	1			
หน้าห้อง 21416	1				1				
ชั้น 11									
ลิฟต์ Carpark L19,20	1						1		
ลิฟต์ Tower B	1				1				
ประตูหนีไฟหน้าดับ	1				1				
Piccadilly						1			
ประตูหนีไฟติดห้องน้ำ	1				1	1			
หน้าลิฟต์ พัชรชาติ 3		1	1						





PRINCE PALACE HOTEL

1

## Tower B

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 11									
หลังห้องพักราวตี 1	1				1		1		
ในครัว B/Q ใหม่	1				1		1		
หลังห้องราชา					.				
หลังราชาเทอเรส	<del>1</del>	1	1				1		
ชั้น 10									
หน้าลิฟต์ Tower B fl.10	1				1				
หน้าลิฟต์ Tower B fl.9	1		1		.				
หน้าลิฟต์ Tower B fl.8	1				1				
ชั้น G									
ชั้นลอย	1		1						
ข้าง Front	1		1						

สรุป	ตู้ดับเพลิง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	36	27	9	6
สภาพปกติ, มี	37	27	9	6
ชำรุด, ไม่มี	1	-		

หมายเหตุ :



PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

TOWER C

## แบบฟอร์มตรวจ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

1/1

สถานที่	ตัวดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ดาตฟ้า							1		
ชั้นลอยหน้าห้องนอน	2		2						
Penhouse กลาง	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 24	1						1		
หน้าลิฟต์ ชั้น 23	1		1						
หน้าห้อง 32316	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 22	1		1						
หน้าห้อง 32216	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 21	1		1						
หน้าห้อง 32116	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 20	1		1						
หน้าห้อง 32016	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 19	1		1						
หน้าห้อง 31916	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 18	1				1				
หน้าห้อง 31816	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 17	1		1						
หน้าห้อง 31716	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 16	1		1						
หน้าห้อง 31616	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 15	1		1						
หน้าห้อง 31516	1		1						
หน้าลิฟต์ ชั้น 14	1		1						
หน้าห้อง 31416	1		1						
ชั้น 12									
หน้าลิฟต์ Tower C	1		1						
ชั้นลอยบันไดซ้าย	1				1		1		
ตรงข้ามลิฟต์เกอร์ชาย	1				1				
ชั้นลอย Fitness	1		1						
ลอย Spa Staff only	1		1						
หน้าห้องนวด							1		
หลังลิฟต์เกอร์หญิง	1		1				1		





PRINCE PALACE HOTEL

Prince Suites Residence

TOWER C

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
			20 ปอนด์		10,15 ปอนด์		15 ปอนด์		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 11									
หน้าลิฟต์ ชั้น 11	1				1		1		
ห้องอาหารชินเซนา							1		
ชั้น 8									
หน้าลิฟต์ ชั้น 8	1		1						
ออฟฟิตข้างไม้ ชั้น8							1		
ห้องเก็บผ้า									

สรุป	ตึกระเบียง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	32	27	4	4
สภาพปกติ,มี	31	27	4	4
ชำรุด,ไม่มี				
รวม	32	27	4	4

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจ



รับทราบโดย







PRINCE PALACE HOTEL

## แบบฟอร์มตรวจ

### Prince Suites

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 1/1

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						รหัสถัง
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ดาดฟ้า							1		
Staff Only fl. 28									
R.Staff Only fl.28									
Staff Only fl. 27	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.27	1		1						
Staff Only fl. 26	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.26	1		1						
Staff Only fl. 25	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.25	1		1						
Staff Only fl. 24	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.24	1		1						
Staff Only fl. 23	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.23	1		1						
Staff Only fl. 22	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.22	1		1						
Staff Only fl. 21	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.21	1		1						
Staff Only fl. 20	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.20	1		1						
Staff Only fl. 19	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.19	1		1						
Staff Only fl. 18	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.18	1		1						
Staff Only fl. 17	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.17	1						1		
Staff Only fl. 16	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.16	1		1						
Staff Only fl. 15	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.15	1		1						
Staff Only fl. 14	1		1						
ข้างR.Staff Only fl.14	1		1						



PRINCE PALACE HOTEL

1/2

## Prince Suites

สถานที่	ตู้ดับเพลิง		ชนิดของถังดับเพลิง						
			เคมีแห้ง		Co <sub>2</sub>		Softex		
	ปกติ	ชำรุด	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ชั้น 12									
ออกลิฟต์ช่วยมือ	1		1						
ห้องหลังลิฟต์	1		1						
ลอยใต้สระน้ำ	1		1						
ชั้น 10									
Lobby Prince Suites		1	1						
หลัง Reservation	1		1				1		
ห้องReservation							1		
ออฟฟิศช่างศิลป์							2		
นาทอง			2						

สรุป	ตู้ดับเพลิง	ชนิดของถังดับเพลิง		
		เคมีแห้ง	Co <sub>2</sub>	Softex
จำนวนทั้งหมด	36	34	-	6
สภาพปกติ, มี	35	34	-	6
ชำรุด, ไม่มี	1	-	-	-
รวม	ตู้ดับเพลิงทั้งหมดจำนวน		ถึง	
			ถังดับเพลิงทั้งหมดจำนวน	
			ถึง	

หมายเหตุ

1. ตู้ดับเพลิงที่ Lobby prince suites ชำรุด 1 ตู้

## 6.9 นโยบายโรงแรม



## บทที่ 9

### นโยบาย ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ

#### ➤ นโยบายการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยัด

โรงแรมเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร เช่น อุปกรณ์การทำงานต่างๆ อย่างประหยัด จึงได้กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกหน่วยงาน การประหยัดพลังงาน แบ่งเป็น

1. การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง โรงแรมจะใช้หลอดไฟแบบประหยัด ปิดไฟบางจุดที่ไม่จำเป็นต้องปิดไฟสำนักงานช่วงพักกลางวัน และจัดสำนักงานโดยใช้แสงธรรมชาติ
2. การประหยัดพลังงานในระบบแอร์ โดยหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ในระบบแอร์ ลดจำนวนชั่วโมงการเปิดแอร์ เช่น เปิดช้าลงในตอนเช้า ปิดเร็วขึ้นในตอนเลิกงาน โดยไม่ให้กระทบต่อการทำงานหรือการบริการ
3. การประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบประหยัดพลังงานและขอความร่วมมือพนักงาน สำนักงานปิดจอภาพถ้าไม่ใช้งานนานเกินกว่า 10 นาที
4. การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพดี และใช้อย่างประหยัดพลังงานอยู่เสมอ
5. ลดเวลาการ warm เต้า หรือ อุปกรณ์ต่างๆ จากเดิม warm ล่วงหน้า 30-40 นาที ให้เหลือ 15-20 นาที หรือตามความเหมาะสม
6. การใช้อุปกรณ์การทำงานต่างๆ อย่างประหยัด เช่น การใช้กระดาษ ของจดหมาย อุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างคุ้มค่า รวมถึง การใช้โทรศัพท์ การใช้น้ำ ฯลฯ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
7. ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรม ติดตามผลการดำเนินการ โดยตรวจสอบตัวเลข ค่าใช้จ่าย ค่ากระแสไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกเดือน และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โรงแรมขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการประหยัดพลังงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยขอให้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญตลอดเวลาที่พนักงานอยู่ในที่ทำงาน การมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญและความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม จะทำให้โครงการประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ สัมฤทธิ์ผล

### ➤ นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน และการป้องกันอัคคีภัย

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในสถานประกอบการ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ใกล้บริเวณวัตถุไวไฟ หรือสถานที่ที่มีส่วนประกอบ หรือติดตั้ง ด้วยวัสดุไวไฟทุกชนิดโดยเด็ดขาด หรือในสถานที่ที่มีป้าย หรือสัญลักษณ์ ห้ามสูบบุหรี่
2. ห้ามนำเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปในบริเวณที่เก็บ วัสดุไวไฟ
3. ให้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีคมหรืออาจเป็นอันตรายเมื่อกระทบกระแทก ไว้ในที่เก็บที่ ถูกต้องและปลอดภัย
4. ไม่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า หรือปลั๊กชาร์ต จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพที่เรียบร้อยและปลอดภัย
5. ห้ามซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่พนักงานไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6. ห้ามถอด โยกย้าย อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องพ่นยาเพลิง เครื่องป้องกันอัคคีภัย โดยไม่ได้รับ อนุญาต ยกเว้นในกรณีเกิดอัคคีภัย
7. ไม่หยอกล้อกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เครื่องมือ หรือของมีคมที่ อาจเกิดอันตรายได้
8. ละเว้นการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท
9. ห้ามถอด หรือ เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งกับเครื่องมือเครื่องใช้
10. ห้ามพนักงานที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้าไปในบริเวณห้องเครื่องจักร หรือบริเวณ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, แผงไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
11. เมื่อพบว่าเครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดเสียหาย ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที
12. ให้หยุดการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เมื่อมีอาการไม่สบาย วิงเวียน ศีรษะ
13. ต้องเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

### ➤ ข้อปฏิบัติกรณีพบเหตุเพลิงไหม้

1. กดปุ่มสัญญาณเตือนภัย ใกล้จุดที่ไฟไหม้ที่สุด
2. แจ้งแผนกโทรศัพท์ของโรงแรม และบอกชื่อผู้แจ้ง พร้อมแจ้งจุดที่เกิดเพลิงไหม้
3. ใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเพื่อสกัดเพลิงนั้นทันที
4. รายงานให้หัวหน้าแผนก หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในขณะนั้นทราบทันที

### ➤ ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจากโรงแรมเป็นสถานบริการ ซึ่งให้บริการลูกค้า และมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้มีบุคคลภายนอกที่อาจเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินของโรงแรม ของแขก หรือของพนักงาน โรงแรมจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันดังกล่าว ต่อไปนี้

1. พนักงานต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน หรือป้ายชื่อตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
2. พนักงานที่มีเครื่องแบบทำงาน จะต้องแต่งเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติงานตามที่โรงแรมกำหนด
3. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการตรวจค้นพนักงาน เมื่อออกจากโรงแรม
4. ถ้าจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ออกจากโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนำสิ่งของออกจากโรงแรม
5. ให้พนักงานรายงานเหตุผิดปกติ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัย กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
6. พนักงานทุกคน จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ถ้อยคำ ข้อมูลที่เป็นความจริง ในการสืบสวน และสอบสวน
7. พนักงานไม่มีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาต

### ➤ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. โรงแรมจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีการทำข้อตกลงไว้ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3. โรงแรมจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม



5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของ โรงแรมฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของ โรงแรมและมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
8. โรงแรมจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

#### ➤ นโยบายการล่วงเกิน ลูกความ หรือก่อความเดือดร้อนทางเพศ

โรงแรมมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขและทำงานด้วยความเสมอภาค ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ไม่มีการกีดกันหรือไม่แบ่งแยก ศาสนา ความเชื่อ หรือไม่แบ่งแยกทางเพศ ไม่มีการล่วงเกิน ลูกความ หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทาง เพศต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาต่อพนักงาน หรือต่อพนักงานด้วยกันเอง ดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือพนักงาน กระทำการล่วงเกิน ลูกความ หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อพนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
2. การล่วงเกิน ลูกความ หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ ให้หมายรวมถึงการ กระทำต่อทางกายโดยตรง หรือเป็นการกระทำที่มีผลต่อจิตใจของพนักงานที่ถูก ล่วงเกินทางเพศก็ได้
3. นโยบายนี้ให้ครอบคลุมไม่ว่าสถานที่ใด หรือในเวลาทำงานหรือไม่ก็ตาม พนักงาน ย่อม ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายนี้
4. หากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือพนักงานคนใดฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะถูกลงโทษทางวินัยสถานร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก

#### ➤ นโยบายการเลือกปฏิบัติ

โรงแรมได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ได้หมายความว่ารวมถึง

1. โรงแรมจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการ โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อน ขึ้นหรือตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะส่วนตัวในเรื่องเพศ ความ พิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิก สหภาพแรงงาน การเป็น กรรมกรลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

2. โรงแรมจะไม่จัดขบวน แตรกแซง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรม การใช้สิทธิ หรือวิธีการปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา ความพิการ การเป็นกรรมการลูกจ้าง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง และการแสดงออกตามทัศนคติส่วนบุคคลอื่นๆ เว้นแต่กิจกรรมดังกล่าวเกิดผลกระทบเสียหายต่อโรงแรม

➤ นโยบายการใช้แรงงานบังคับ

1. โรงแรมจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับ เช่น การจำกัดเสรีภาพโดยไม่มีเหตุอันควร การทำงานเพื่อใช้หนี้สิน เป็นต้น
2. โรงแรมจะไม่เรียก หรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวใด ๆ ทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้างไม่ว่าเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงาน เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้