


4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการในระยะก่อสร้างนี้ บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ได้มอบหมายให้ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 และในครั้งนี้อะการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังตารางที่ 1 และสถานีตรวจวัด ดังภาพที่ 4

ตารางที่ 1 ตารางกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่ช่วงก่อสร้าง	ช่วงการตรวจวัด
1.ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) 24 ชั่วโมง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
2.ปริมาณฝุ่นละออง (PM10) 24 ชั่วโมง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
3.CO 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
4.NOx 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
5.SOx 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
6.HC 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
7.ความดังของเสียง (Leq24hr, Lmax, L90)	2	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
9.แรงสั่นสะเทือน (PPV , Hz) 24 ชั่วโมง	1	พื้นที่โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ	3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
10.วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัด	1	บ่อบำบัดน้ำทิ้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีการตรวจวัด
11.แบบสำรวจความคิดเห็น	-	รัศมี 100 เมตร	ปีละ 1 ครั้ง	-

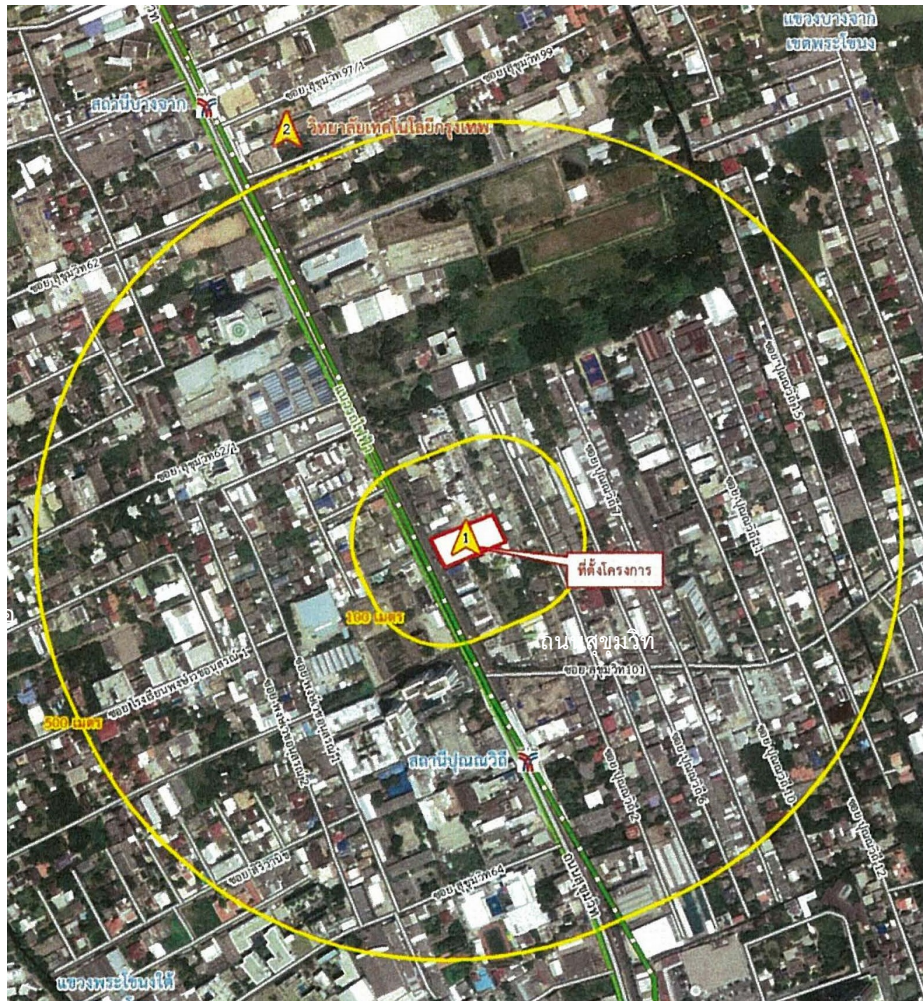

ภาพที่ 3 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม