ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แบบบันทึกของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -.
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก, เขต/อำเภอ บางกะปิ,
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม.
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือนมกราคม 2566

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมกราคม 2566														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	390	320	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	400	328	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	460	377	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	500	410	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	370	303	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	ไม่มีมิเตอร์	370	303	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	320	262	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	300	246	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	320	262	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	240	197	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	370	303	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	400	328	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมกราคม 2566														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
21	ไม่มีมิเตอร์	370	303	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	ไม่มีมิเตอร์	330	271	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	350	287	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	350	287	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	360	295	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	390	320	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	400	328	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)
.ค. 2567 .
.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ดอายุ 20 พ.ค. 2567 .
.....:
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....



หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
ซอย :
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-8000

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
หมู่ที่ :
ถนน : ศรีนครินทร์
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรสาร :
อีเมล :

[redacted]

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง ; kWh)

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,430

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,373

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 11430 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 9373 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ◉ ระบายทุกวัน
- ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย) วัน
- ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.		กิโลกรัม
2.		กิโลกรัม
3.		กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องเติมอากาศ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
อื่นๆ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลกา[redacted] พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพร[redacted]

[redacted]จำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

[redacted]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	214	175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		[redacted]
2	ไม่มีมิเตอร์	251	206	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
3	ไม่มีมิเตอร์	288	236	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
4	ไม่มีมิเตอร์	247	203	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
5	ไม่มีมิเตอร์	279	229	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
6	ไม่มีมิเตอร์	180	148	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ1 ทริป
7	ไม่มีมิเตอร์	190	156	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ1 ทริป
8	ไม่มีมิเตอร์	174	143	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	EQ1ยกเปลี่ยนปั๊ม
9	ไม่มีมิเตอร์	218	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
10	ไม่มีมิเตอร์	236	194	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
11	ไม่มีมิเตอร์	250	205	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
12	ไม่มีมิเตอร์	288	236	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
13	ไม่มีมิเตอร์	214	175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
14	ไม่มีมิเตอร์	250	205	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2 ทริป
15	ไม่มีมิเตอร์	177	145	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	EJ2ยกเปลี่ยนปั๊ม
16	ไม่มีมิเตอร์	181	148	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
17	ไม่มีมิเตอร์	215	176	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกุมภาพันธ์ 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
18	ไม่มีมิเตอร์	226	185	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
19	ไม่มีมิเตอร์	249	204	ระบาย	เติมจุลินทรีย์สด 1,000 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
20	ไม่มีมิเตอร์	245	201	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
21	ไม่มีมิเตอร์	257	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
22	ไม่มีมิเตอร์	278	228	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
23	ไม่มีมิเตอร์	385	316	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
24	ไม่มีมิเตอร์	302	248	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
25	ไม่มีมิเตอร์	292	239	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
26	ไม่มีมิเตอร์	241	198	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
27	ไม่มีมิเตอร์	255	209	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
28	ไม่มีมิเตอร์	216	177	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ลงชื่อ[redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
ตำแหน่ง.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
วันที่.....20 พ.ค. 2567.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,798

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,574

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ25วัน ผิดปกติ3วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ21วัน ผิดปกติ7วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

พ.ศ. 2567 .

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 6798 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 5574 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ◉ ระบายทุกวัน
- ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย) วัน
- ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

		ปริมาณ	หน่วย
1.	จุลินทรีย์สด	1000	กิโลกรัม
2.		0	กิโลกรัม
3.		0	กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
เครื่องสูบตะกอน
อื่นๆ

[redacted]

ผิดปกติ 3 วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบ

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

กเปลี่ยนปั๊มใหม่15/2/66

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานข

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญ

.ศ. 2566

จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

Menu3 **แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)**

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
ซอย :
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-8000

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
หมู่ที่ :
ถนน : ศรีนครินทร์
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรสาร :
อีเมล :

[redacted]

พิษ

ค้นหาข้อมูล


เพิ่มรายการ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -.
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก. เขต/อำเภอ บางกะปิ.
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม.
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

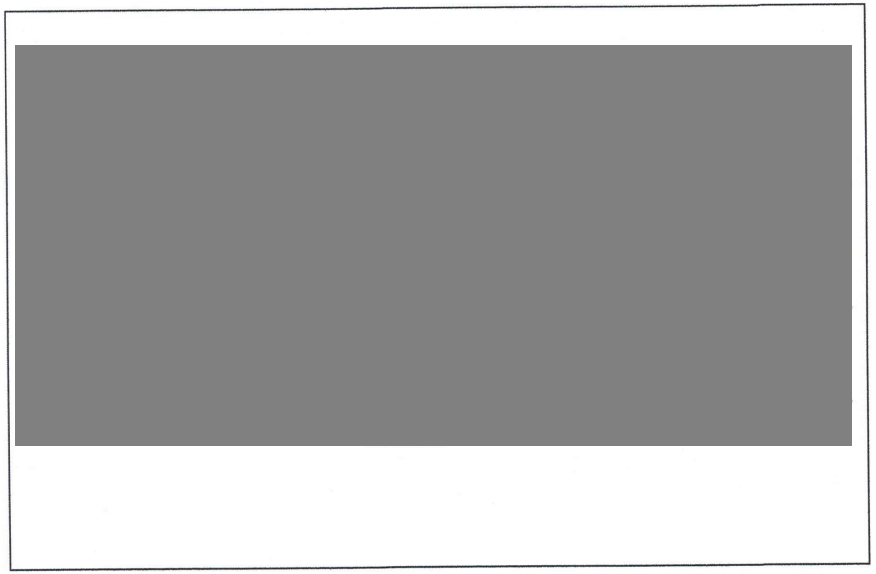

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือนมีนาคม 2566

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมีนาคม 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	247	203	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	EQ2ทริปพัน สายไฟใหม่	
2	ไม่มีมิเตอร์	225	185	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	220	180	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	245	201	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	225	185	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	188	154	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	199	163	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	219	180	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ1 ทริป ตัดต่อสายใหม่	
9	ไม่มีมิเตอร์	248	203	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
10	ไม่มีมิเตอร์	255	209	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
11	ไม่มีมิเตอร์	304	249	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
12	ไม่มีมิเตอร์	330	271	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
13	ไม่มีมิเตอร์	192	157	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
14	ไม่มีมิเตอร์	204	167	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม EQ2 ทริป	
15	ไม่มีมิเตอร์	180	148	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ยกเปลี่ยนปั๊ม EQ2 ใหม่	
16	ไม่มีมิเตอร์	218	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	212	174	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	231	189	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมีนาคม 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
19	ไม่มีมิเตอร์	274	225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	388	318	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
21	ไม่มีมิเตอร์	273	224	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	ไม่มีมิเตอร์	222	182	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	270	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	308	253	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	112	92	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	425	349	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	265	217	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	237	194	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	271	222	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	258	212	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
31	ไม่มีมิเตอร์	212	174	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted]จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted].. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
...)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
...)
หมดอายุ 20 พ.ค. 2567 .
.....:
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....



หน้าหลัก | บันทึกรายงาน ทส.2 | รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ | เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) | ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
ซอย :
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-8000

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
หมู่ที่ :
ถนน : ศรีนครินทร์
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรสาร :

[redacted]

ค้นหาข้อมูล

เพิ่มรายการ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,657

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,279

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ24วัน ผิดปกติ7วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เดือนเมษายน 2566

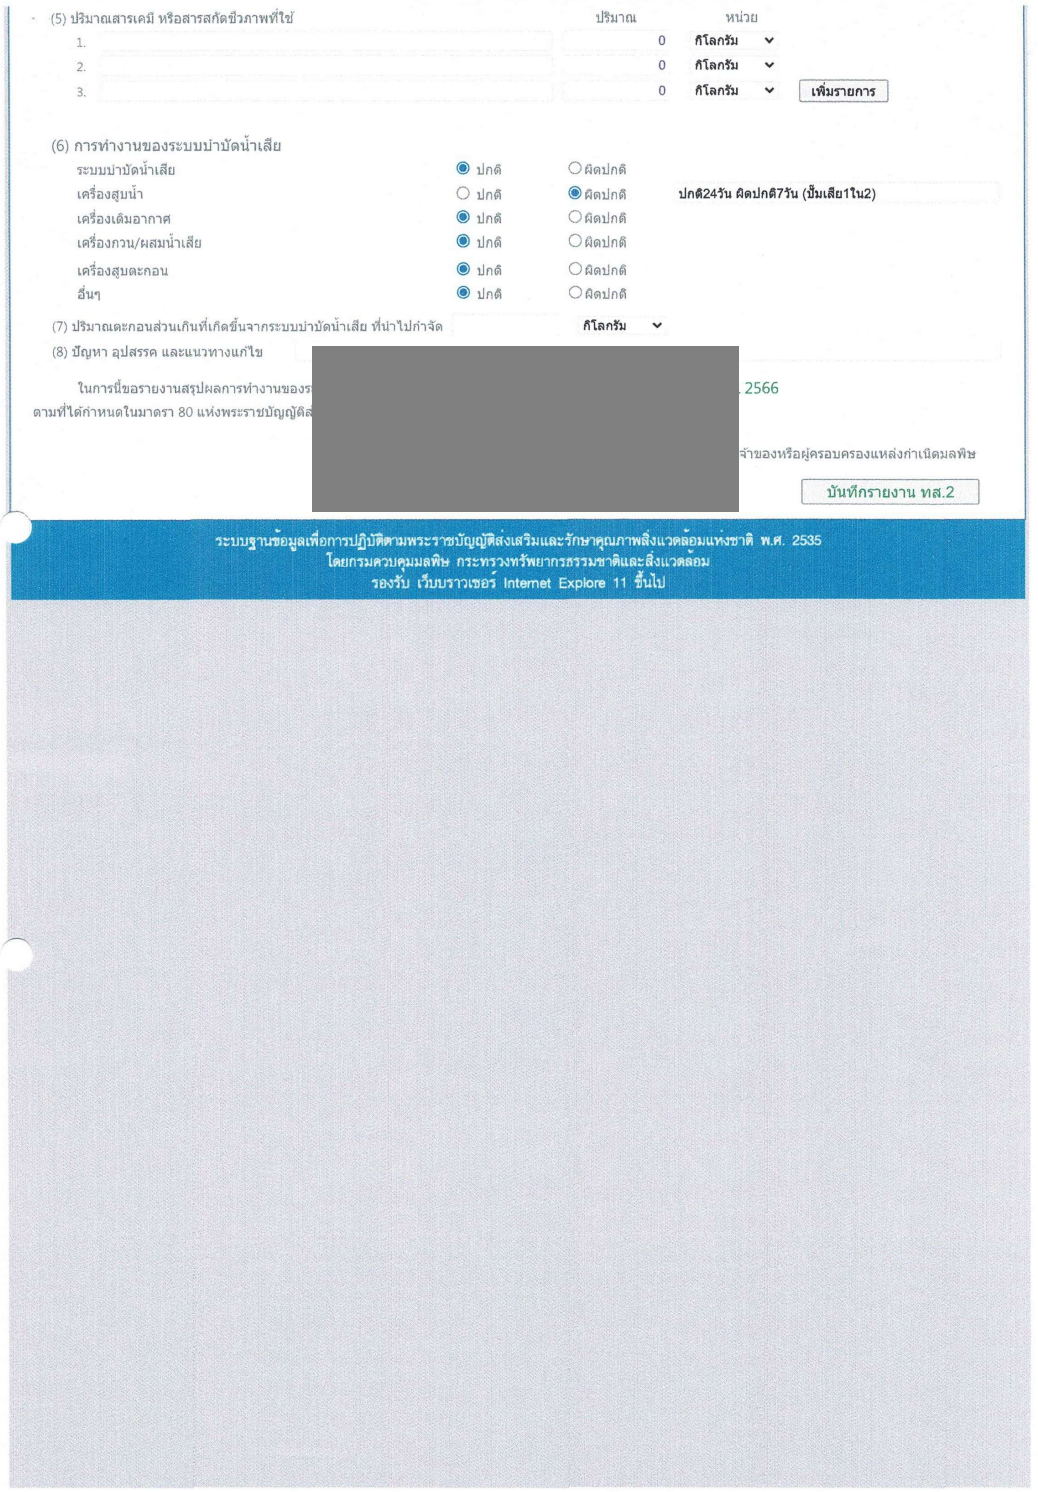

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งสู่ภายนอกบ้านโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องถ่ายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียครั้งต่อไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ EQ1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ EJ3-8 6 ตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย EJ1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน RAS1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย EFP1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	ไม่มีมิเตอร์	206	169	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	ไม่มีมิเตอร์	274	225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	149	122	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	237	194	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	218	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	243	199	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	274	225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	267	219	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	ไม่มีมิเตอร์	202	166	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	202	166	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	204	167	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	ไม่มีมิเตอร์	220	180	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	EQ1เทริมแก้ไขสายไหม่	
13	ไม่มีมิเตอร์	185	152	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	179	147	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	201	165	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	150	123	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	160	131	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	190	156	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	230	189	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนเมษายน 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2		
20	ไม่มีมิเตอร์	270	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
21	ไม่มีมิเตอร์	246	202	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
22	ไม่มีมิเตอร์	359	294	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
23	ไม่มีมิเตอร์	412	338	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
24	ไม่มีมิเตอร์	351	288	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
25	ไม่มีมิเตอร์	380	312	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
26	ไม่มีมิเตอร์	259	212	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
27	ไม่มีมิเตอร์	301	247	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
28	ไม่มีมิเตอร์	270	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
29	ไม่มีมิเตอร์	273	224	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
30	ไม่มีมิเตอร์	334	274	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

การรางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,446

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,106

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted])

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted])

[redacted]0 พ.ค. 2567.

[redacted]

[redacted] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 7446 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 6106 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ◉ ระบายทุกวัน
- ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย) วัน
- ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

		ปริมาณ	หน่วย
1.		0	กิโลกรัม
2.		0	กิโลกรัม
3.		0	กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องเติมอากาศ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
อื่นๆ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **วันที่ 12/4/2566 ปั๊ม EQ1 ทริป ทำการแก้ไขสายใหม่ทันทีเรียบร้อย**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำ[redacted] พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน : ศรีนครินทร์
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรศัพท์ : 02-378-8000
โทรสาร :

[redacted]

ค้นหาข้อมูล


เพิ่มรายการ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -.
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก. เขต/อำเภอ บางกะปิ;
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม.
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

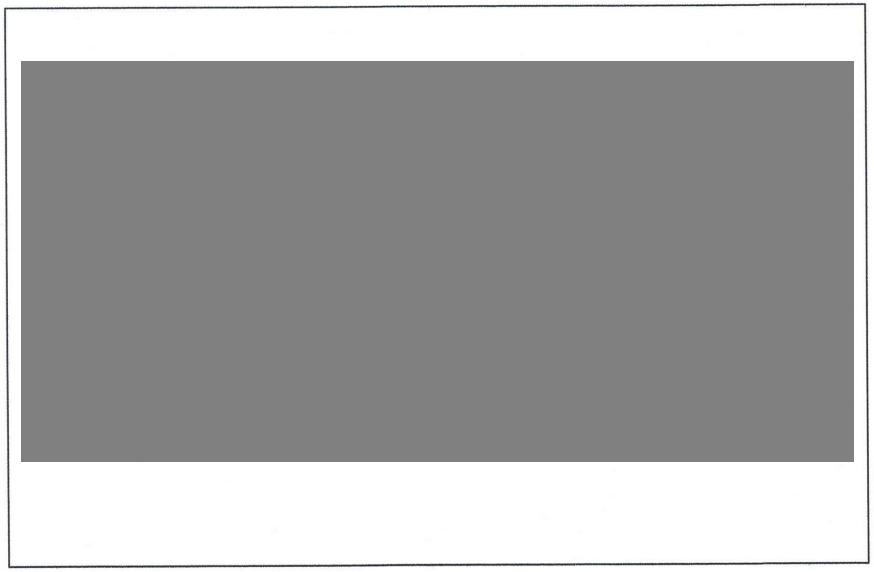

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือนพฤษภาคม 2566

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤษภาคม 2566														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	320		ระบาย	265	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	ไม่มีมิเตอร์	224		ระบาย	169	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	221		ระบาย	166	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	213		ระบาย	158	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	212		ระบาย	180	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊มEJ1OverLoad	
6	ไม่มีมิเตอร์	193		ระบาย	143	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊มEJ1OverLoad	
7	ไม่มีมิเตอร์	188		ระบาย	136	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊มEJ1OverLoad	
8	ไม่มีมิเตอร์	186		ระบาย	139	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊มEJ1OverLoad	
9	ไม่มีมิเตอร์	187		ระบาย	142	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	177		ระบาย	131	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	1		ระบาย	37	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ล้างแท้งค์น้ำ	
12	ไม่มีมิเตอร์	333		ระบาย	286	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	ไม่มีมิเตอร์	525		ระบาย	478	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	261		ระบาย	207	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	64		ระบาย	9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	290		ระบาย	235	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	392		ระบาย	344	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	262		ระบาย	167	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	271		ระบาย	196	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	249		ระบาย	178	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤษภาคม 2566														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-8 6 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
21	ไม่มีมิเตอร์	205	153	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	ไม่มีมิเตอร์	221	141	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	310	207	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	272	207	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	252	198	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	258	201	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	315	257	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	313	254	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	350	291	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	309	247	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
31	ไม่มีมิเตอร์	412	356	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,986

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,204

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ27วัน ผิดปกติ4วัน (ปั๊มเสีย1ใน2).
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุ 20 พ.ค. 2567 .

.....:

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
ซอย :
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-8000

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
หมู่ที่ :
ถนน : ศรีนครินทร์
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรสาร :
อีเมล :

[redacted]

ค้นหาข้อมูล

เพิ่มรายการ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]

.. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)
. 2567 .
.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

เดือนมิถุนายน 2566

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 7986 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 6204 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ◉ ระบายทุกวัน
- ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย) วัน
- ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0	กิโลกรัม
2.	0	กิโลกรัม
3.	0	กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องเติมอากาศ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	○ ปกติ	◉ ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
อื่นๆ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข วันที่ 5/6/66 ปั๊ม EJ1 OverLoad ทำการยกเปลี่ยนแล้ววันที่ 8/6/66 (ปกติ27วัน ผิดปกติ4วัน (ปั๊มเสีย1ใน2))

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระ[redacted].ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่ง

[redacted]องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

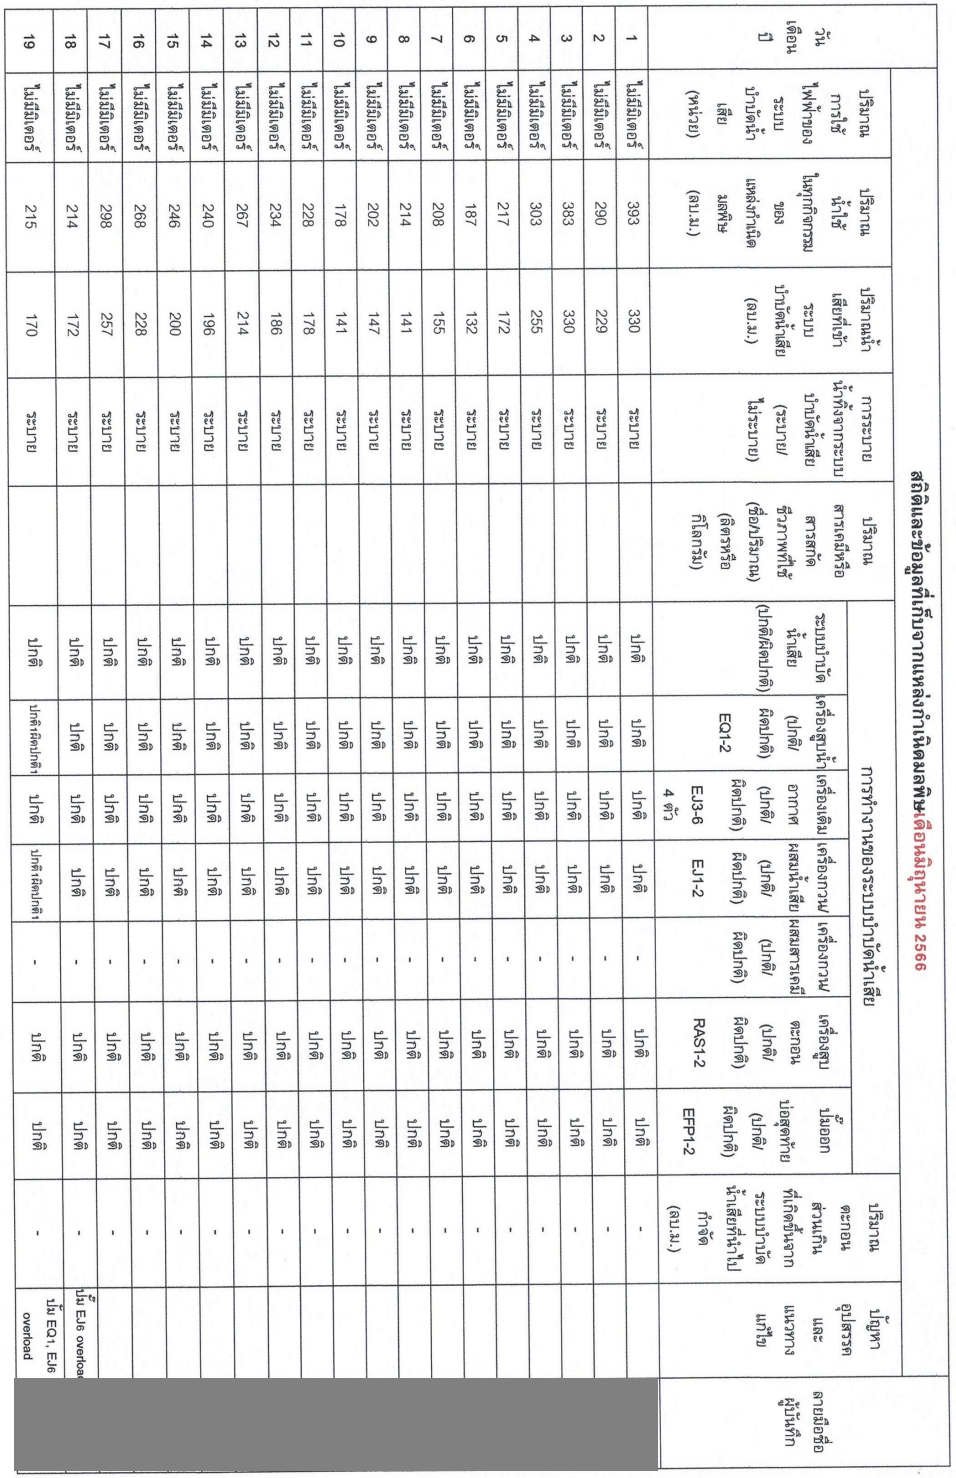

สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย	ปริมาณสารเจือปนที่ตรวจวัดได้ในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ชื่อสารที่ตรวจวัด) (มิลลิกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมน้ำ EQ1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ EJ3-6 4 ตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย EJ1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน RAS1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย EFP1-2 (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	ไม่มีมิเตอร์	393	330	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	ไม่มีมิเตอร์	290	229	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	ไม่มีมิเตอร์	383	330	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	ไม่มีมิเตอร์	303	255	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	ไม่มีมิเตอร์	217	172	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	ไม่มีมิเตอร์	187	132	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	ไม่มีมิเตอร์	208	155	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	ไม่มีมิเตอร์	214	141	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	ไม่มีมิเตอร์	202	147	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	ไม่มีมิเตอร์	178	141	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	ไม่มีมิเตอร์	228	178	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	ไม่มีมิเตอร์	234	186	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	ไม่มีมิเตอร์	267	214	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	ไม่มีมิเตอร์	240	196	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	ไม่มีมิเตอร์	246	200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	ไม่มีมิเตอร์	268	228	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	ไม่มีมิเตอร์	298	257	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	ไม่มีมิเตอร์	214	172	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	ไม่มีมิเตอร์	215	170	ระบาย		ปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปั๊ม Ej6 overloa ปั๊ม EQ1, Ej6 overload	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนมิถุนายน 2566														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
20	ไม่มีมิเตอร์	242	192	ระบาย		ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	แก้ไขปั๊ม EQ1, EJ6 overload	
21	ไม่มีมิเตอร์	234	184	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ1ผิดปกติ1	-	ปกติ	ปกติ	-	แก้ไขปั๊ม EJ6	
22	ไม่มีมิเตอร์	231	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	279	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	281	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	316	254	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	327	260	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	377	305	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	365	296	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	353	282	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.1กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	370	307	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.1กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

รางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ตอาย.....20 พ.ค. 2567.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,160

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,524

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ28วัน ผิดปกติ2วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ27วัน ผิดปกติ3วัน (ปั๊มเสีย1ใน2).
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
...)

. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
...)
2567 .
.....
. ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

		ปริมาณ	หน่วย
1.	Pico Odor Extra จุลินทรีย์	0.6	กิโลกรัม
2.		0	กิโลกรัม
3.		0	กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	● ปกติ	○ ผิดปกติ	
เครื่องสูบน้ำ	○ ปกติ	● ผิดปกติ	ปกติ28วัน ผิดปกติ2วัน (ปั๊มเสีย1ใน2)
เครื่องเติมอากาศ	● ปกติ	○ ผิดปกติ	
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	○ ปกติ	● ผิดปกติ	
เครื่องสูบตะกอน	● ปกติ	○ ผิดปกติ	
อื่นๆ	● ปกติ	○ ผิดปกติ	

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊ม EQ1 EJ6 Over Load ทำการแก้ไขเรียบร้อย วันที่ 21/6/2566

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสี [redacted] พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษ

ลงชื่อ [redacted] * เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก | บันทึกรายงาน ทส.2 | รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ | เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) | ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings
แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน : ศรีนครินทร์
แขวง/ตำบล : หัวหมาก
เขต/อำเภอ : เขตบางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรศัพท์ : 02-378-8000
โทรสาร :

[redacted]

ภาคผนวก ข-2

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลระบบอาคาร

THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลระบบฯอาคาร

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
[redacted]		

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลงานสี-งานไม้

[redacted]		

ภาคผนวก ข-3

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985
โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	16/02/66

เลขที่ใบแจ้งฯ	วันที่อ่านเลขล่าสุด	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน				
[redacted]							

21051470704

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

[redacted]

QR Cross Bank

|099400016520000 0101492522105147070 4 1116026004340 00 2475550 21|

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date 16/03/66

[redacted]

21500574204

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

[redacted]

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date 18/04/66

[redacted]

21500618590

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

[redacted]

QR Cross Bank

|099400016520000 0101492522150061859O 1118046000484000 265557041

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985
โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	16/05/66

[redacted]

21230773022

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

[redacted]

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985
โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	16/06/66

[redacted]

21815620502

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

[redacted]

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No.1	รหัสเครื่องวัดฯ Installation
010149252	66119985
โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	17/07/66

[redacted]

21905639424

โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

[redacted]