

## บทที่ 4

### ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 ของบริษัท เอส 36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบบริเวณทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และตรวจสอบบริเวณทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
3. เสียง และความสั่นสะเทือน	- ป้ายจราจร และสัญญาณลดความเร็วภายในโครงการ	ตรวจสอบป้ายจราจร และสัญญาณลดความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีป้ายจราจร และสัญญาณลดความเร็วภายในโครงการและจัดให้มีการตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา หากพบจุดรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที (ดังภาคผนวกที่ 9)	-
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ผิวของเสา และ สีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน - ทำความสะอาดทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ พื้นผิวของถังเก็บน้ำใต้ดิน และจะ ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ทุก 6 เดือน (ดังรายงานบทที่ 3)	-
5. การใช้ไฟฟ้า และ การอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า โครงการ	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของ ระบบไฟฟ้าโครงการ (ดังภาคผนวกที่ 12)	-
6. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอย และ สภาพ ห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง - ตรวจสอบระบบ Biofilter ให้ใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ ห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ ให้มีมูลฝอยตกค้าง พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
7. คุณภาพน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	จุดเก็บตัวอย่างน้ำมี 2 จุด คือ - จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด - บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำของ โครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด <u>วิธีตรวจสอบ</u> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้ใช้เครื่องวัด ความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - บีโอดี (BOD) ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - สารแขวนลอย (SS) ใช้วิธีการกรองผ่าน กระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - สารที่ละลายได้ (TDS) ใช้วิธีการระเหย แห้ง	ความถี่ในการจัดเก็บสถิติ และ ข้อมูลให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้ - เก็บสถิติและข้อมูลเรื่องการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใน แต่ละวัน และจัดทำบันทึก รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 และเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ เก็บสถิติและข้อมูล	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้ง ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 16)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (SS)</li> <li>- สารที่ละลายได้ (TDS)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide) ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย และแยกหาน้ำมันของน้ำมันและไขมัน</li> </ul> <p>ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตคลองเตย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด</li> </ul>	- โครงการได้จัดจ้างบริษัทเอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 16)	-
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ หากพบจุดรั่ว ซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	ตรวจสอบรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ หากพบจุดรั่ว ซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-
9. การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ง/ปี อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจะดำเนินการจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟในรอบถัดไป	-
10. การระบายอากาศ	อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-
11. การจราจร	ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-
12. การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ	ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือความคิดเห็นจากผู้พักอาศัย และบุคคลภายนอก (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
13. สระว่ายน้ำ - คุณภาพน้ำ (ระบบคลอรีน)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำ ลึก และบริเวณน้ำตื้น	วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อน เปิด และหลังปิดบริการ	- โครงการได้จ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่าย น้ำ ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 16)	-
	- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำ ลึก และบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่าง น้ำเพื่อตรวจวัด ขณะที่ผู้ใช้บริการ สระว่ายน้ำมากที่สุด	ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ เปิดดำเนินการ		
	- คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำ ลึก และบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่าง น้ำเพื่อตรวจวัด ขณะที่ผู้ใช้บริการ สระว่ายน้ำมากที่สุด	ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ		

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
13. สระว่ายน้ำ (ต่อ) - โครงสร้างและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นผนัง ไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- รางระบายน้ำล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</li> <li>- ป้ายบอกความลึกของสระน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</li> <li>- อ่างล้างมือ บริเวณล่างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>- อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำวันสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</li> </ul>	ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายโครงการจะดำเนินซ่อมแซม หรือปรับปรุงโดยทันที</li> </ul>	-



ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ESSE Sukhumvit 36 (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
14. คุณทรียภาพ	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน (ดังรายงานบทที่ 3)	-
15. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยและบุคคลภายนอก (ดังรายงานบทที่ 3)	-
16. การประชาสัมพันธ์	ความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - บริเวณสำนักงานของโครงการหรือนิติบุคคล	ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยและบุคคลภายนอก (ดังรายงานบทที่ 3)	-
17. การมีส่วนร่วมของประชาชน	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติพร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	จุดเก็บตัวอย่าง - บ้านเรือนและสถานประกอบการในรัศมี 100 ม. พื้นที่อ่อนไหว และเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-
18. การรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน	ความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะดำเนินการ	ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยและบุคคลภายนอก (ดังรายงานบทที่ 3)	-

## 4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ซึ่งแสดงตำแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
<b>1. คุณภาพน้ำทิ้ง</b> - จุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด - บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด	- pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Total Dissolved Solids (TDS) - Sulfide - TKN - Oil&Grease	- Electrometric Method - 5-Day BOD Test Method - Dried at 103 - 105 °C Method - Dried at 103 - 105 °C Method - Iodometric Method - Semi-Micro and Macro Kjeldahl Method - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
<b>2. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</b> - บริเวณน้ำลึก - บริเวณน้ำตื้น	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ - <i>Escherichia coli</i> - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate)	- Electrometric Method - DPD Colorimetric Method - MPN Test - MPN Test  - Colonies Count - FDA Bacteriological - Membrane Filter - DPD colorimetric Method - Argentometric Method - Titrimetric Method - Cadmium Redution Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

#### 4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

##### 4.3.1 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง โดยใช้วิธีการตักจ้วง เก็บตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความครึ่งหนึ่งของบ่อที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะจ้วงตักได้ง่าย (เอื้อมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถังพลาสติกตักตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องตักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้ในการตักน้ำ) เก็บรักษาภาชนะด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

#### 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

##### 4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

###### 4.4.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 ถึงตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4-7 และภาพที่ 4.4-1

**ตารางที่ 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566**

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		16 ม.ค 2566	14 ก.พ 2566	13 มี.ค 2566	17 เม.ย 2566	29 พ.ค 2566	8 มิ.ย 2566	
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.33	7.35	6.83	5.70	7.47	6.16	5-9
- บีโอดี (BOD)	mg/l	30	2	2	15	21	6	ไม่เกิน 30
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/l	18	<5*	8	29	45**	15	ไม่เกิน 40
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/l	158 <sup>2/</sup>	596 <sup>2/</sup> **	496 <sup>2/</sup>	254 <sup>2/</sup>	250 <sup>2/</sup>	448 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>
- ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
- ทีเคเอ็น (TKN)	mg/l	5.93	1.14	1.12	3.85	7.73	0.95	ไม่เกิน 35
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	mg/l	1.0	1.6	1.4	1.1	0.7	0.7	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการวิเคราะห์ห้มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 15)

<sup>1/</sup>สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup>TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

**ตารางที่ 4.4-2** ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		16 มกราคม 2566	14 ก.พ 2566	13 มี.ค 2566	17 เม.ย 2566	29 พ.ค 2566	8 มิ.ย 2566	
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.34	6.60	7.80	7.87	7.78	8.09	5-9
- บีโอดี (BOD)	mg/l	2	44**	21	1	2	17	ไม่เกิน 30
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/l	<5*	12	18	<5*	<5*	43**	ไม่เกิน 40
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/l	398 <sup>2/</sup>	213 <sup>2/</sup>	332 <sup>2/</sup>	374 <sup>2/</sup>	530 <sup>2/</sup> **	135 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>
- ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.2	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
- ทีเคเอ็น (TKN)	mg/l	0.78	13.78	3.21	<0.20*	1.34	6.01	ไม่เกิน 35
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	mg/l	1.1	1.1	1.9	1.3	1.5	1.2	ไม่เกิน 20


มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 15)


<sup>1/</sup>สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup>TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

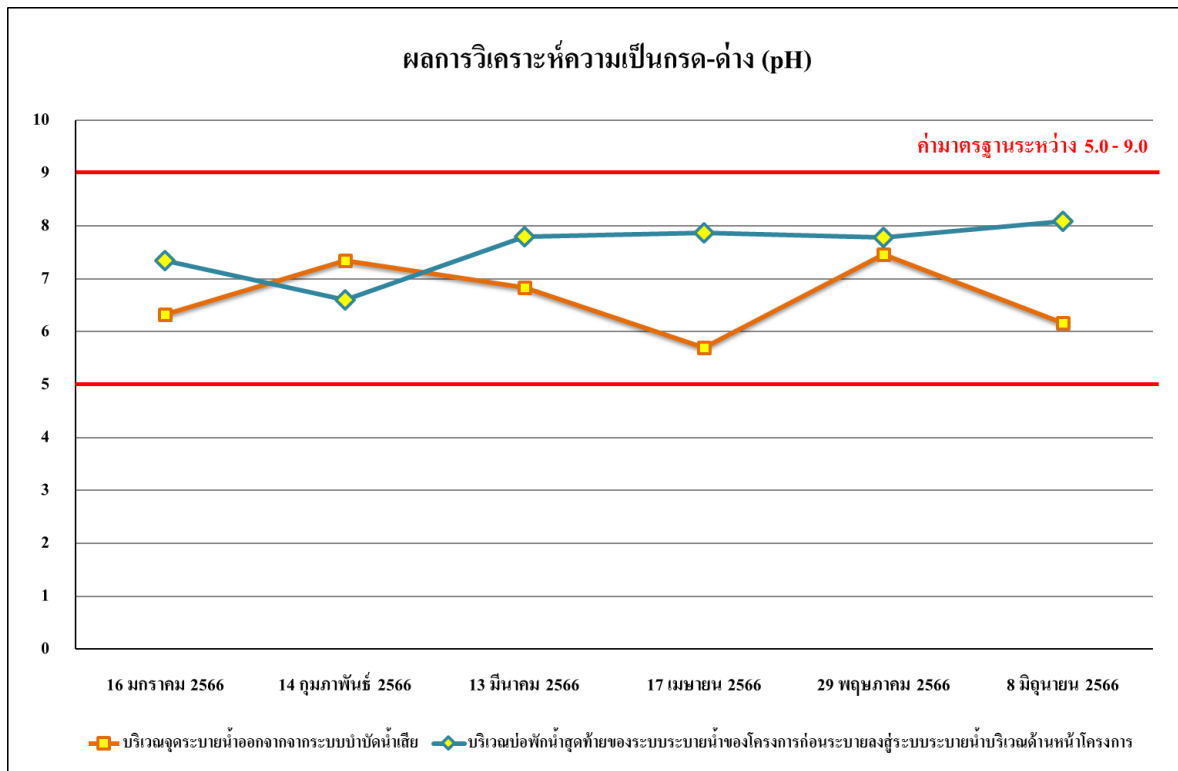


รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

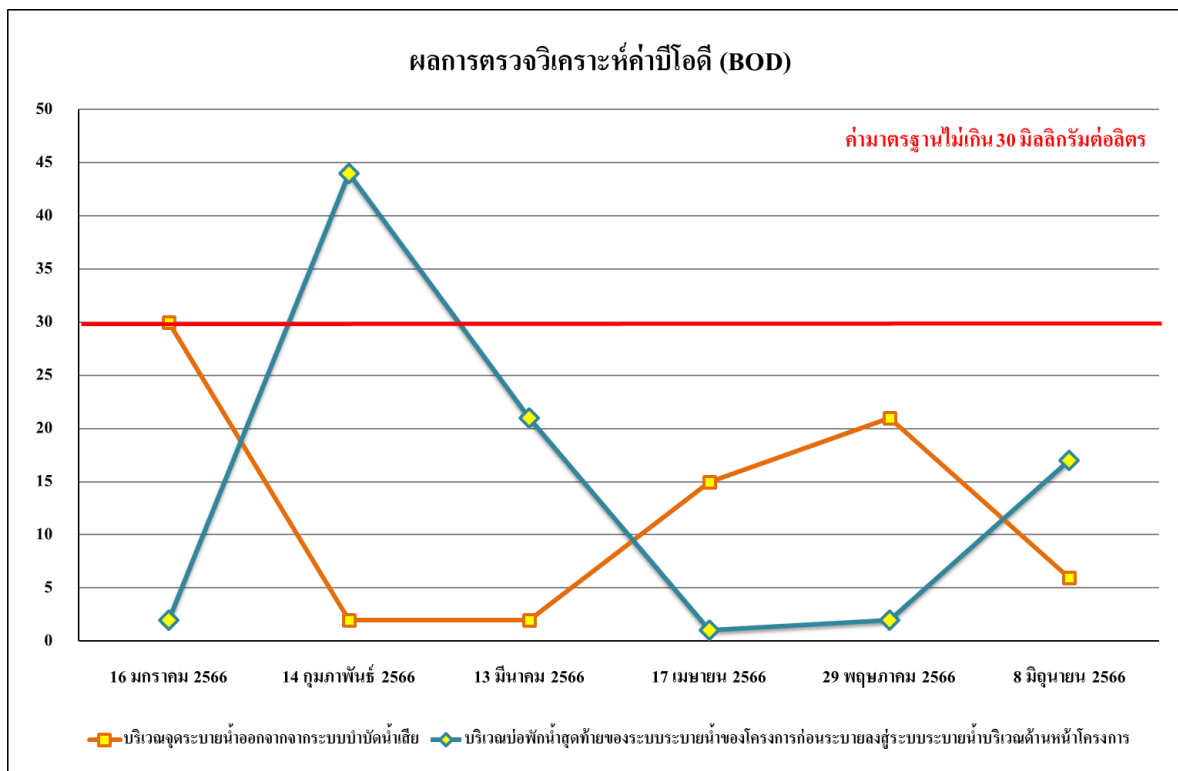


รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

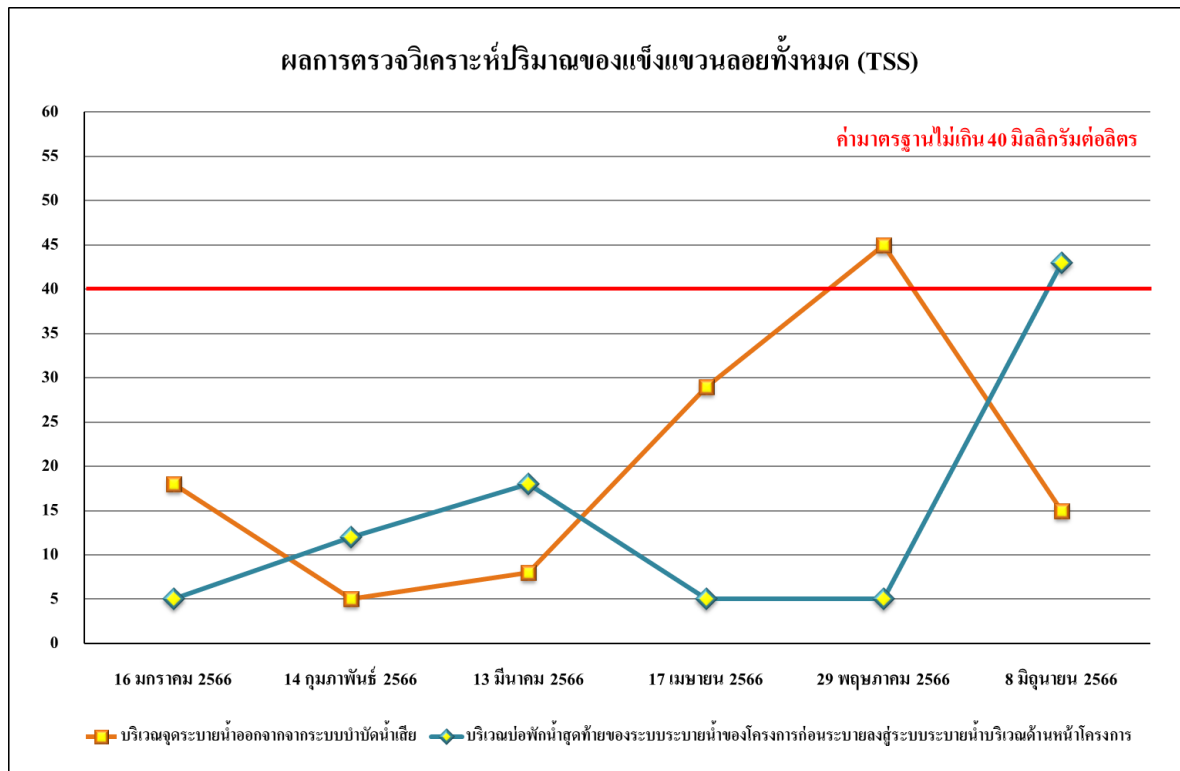

รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)


ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

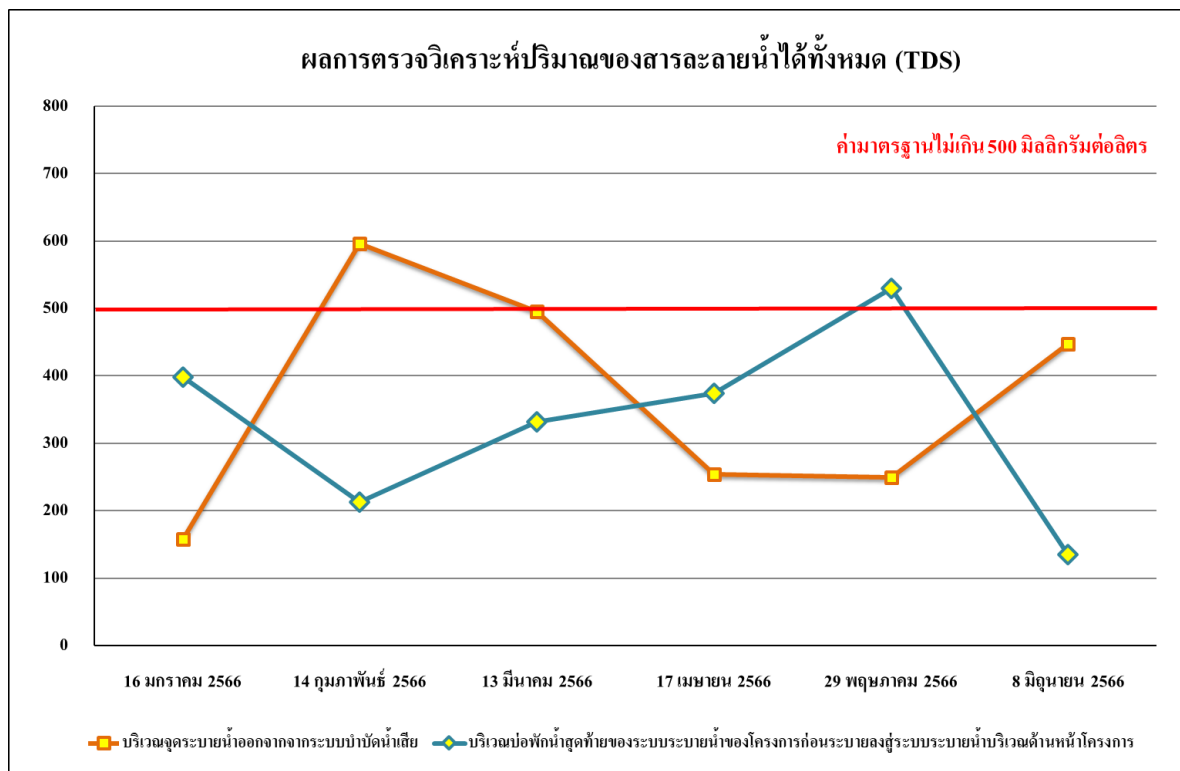

รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)


ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



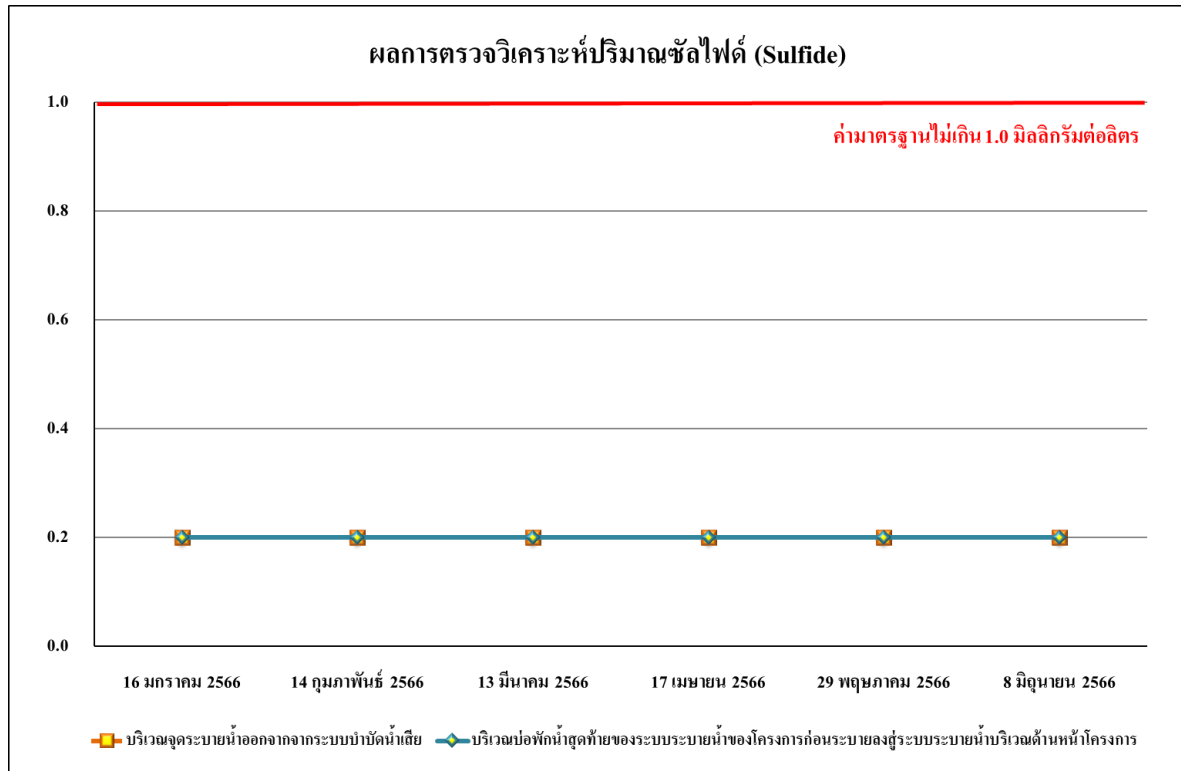


รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

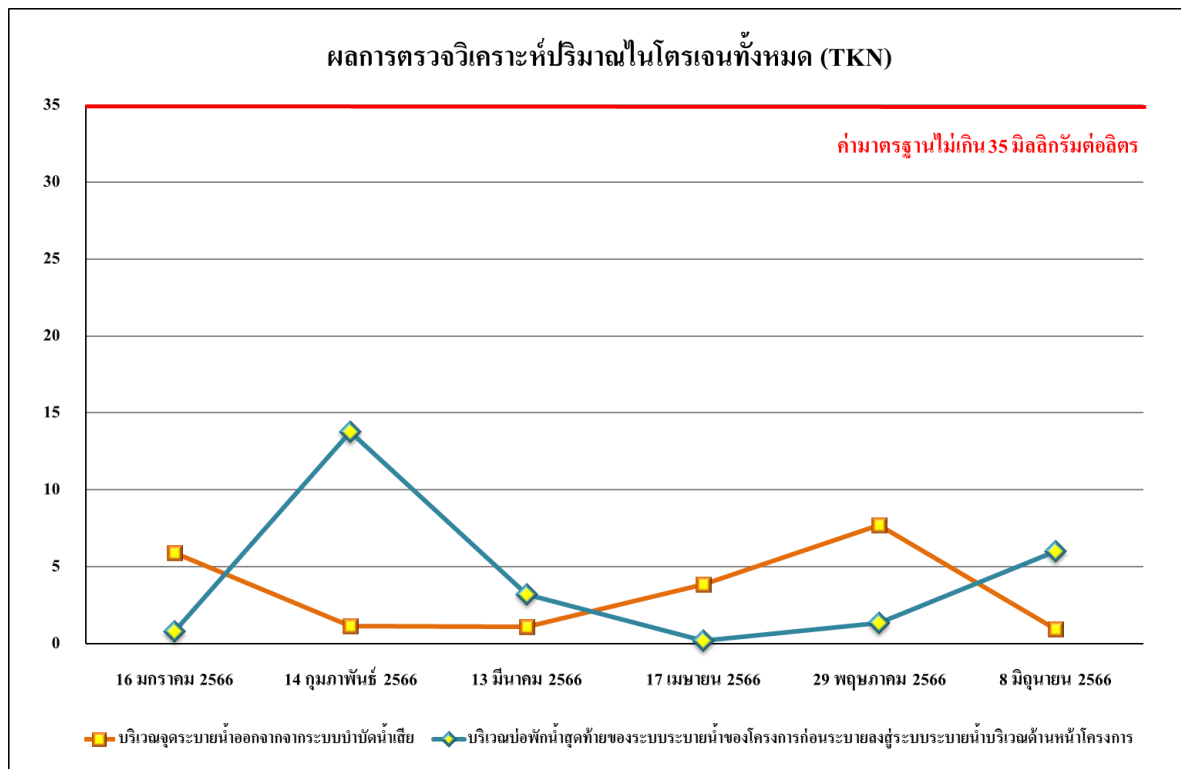

รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

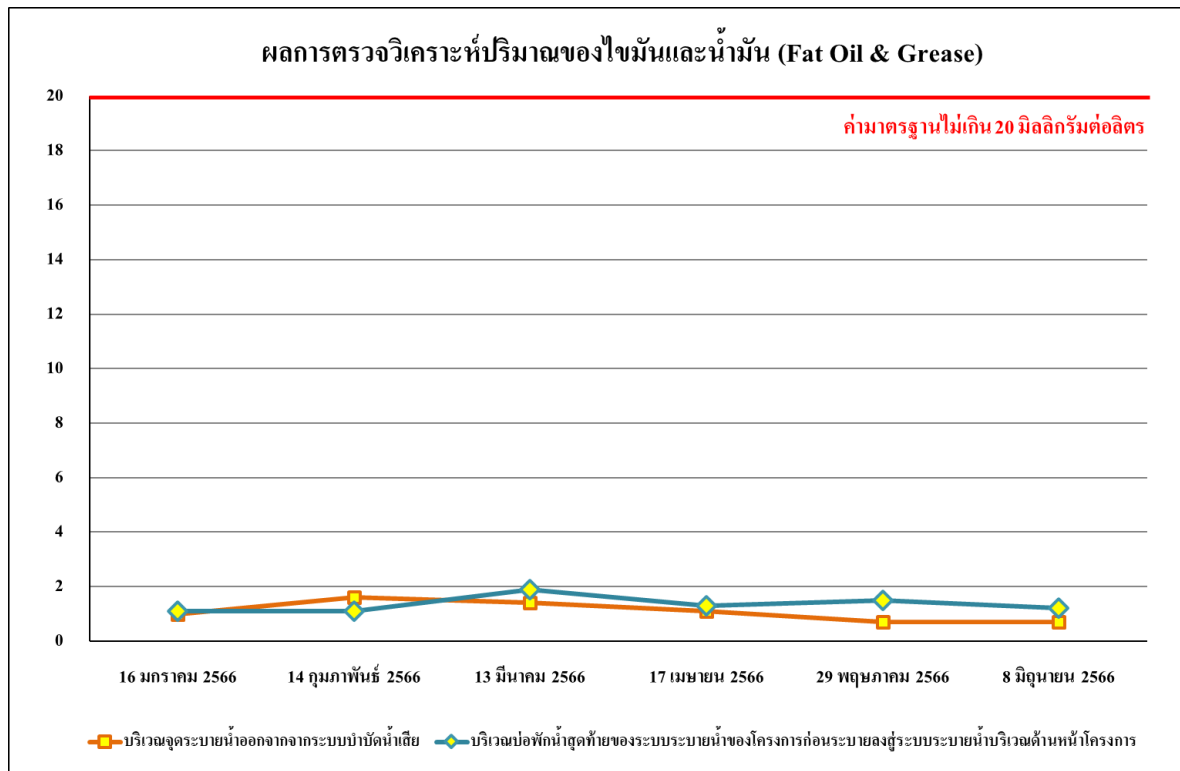

**รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Fat Oil & Grease)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

#### 4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังตารางที่ 4.4-3 ถึงตารางที่ 4.4-4 และรูปที่ 4.4-8 ถึงรูปที่ 4.4-14

ตารางที่ 4.4-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
16 ธันวาคม 2563	7.64	<1*	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	1.32	5.2
4 มกราคม 2564	8.01	<1*	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	<0.20*	<0.5*
4 กุมภาพันธ์ 2564	7.99	1	14	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.60	0.5
4 มีนาคม 2564	7.87	1	11	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.45	<0.5*
4 เมษายน 2564	7.93	<1*	25	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.60	0.8
17 พฤษภาคม 2564	5.20	13	39	385 <sup>2/</sup>	0.48	4.60	1.0
4 มิถุนายน 2564	7.80	1	<5*	78 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.73	<0.5*
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
1 กรกฎาคม 2564	6.11	5	11	126 <sup>2/</sup>	<0.2*	4.48	1.6
30 สิงหาคม 2564	6.60	2	29	432 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.71	0.6
6 กันยายน 2564	6.43	6	12	392 <sup>2/</sup>	<0.2*	2.66	0.8
14 ตุลาคม 2564	6.50	2	<5*	374 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.30	1.0
19 พฤศจิกายน 2564	6.46	5	<5*	390 <sup>2/</sup>	<0.2*	7.44	1.8
17 ธันวาคม 2564	6.39	24	24	414 <sup>2/</sup>	<0.2*	10.8	1.3
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
24 มกราคม 2565	5.79	9	11	442 <sup>2/</sup>	<0.2*	4.04	1.7
17 กุมภาพันธ์ 2565	6.15	8	12	398 <sup>2/</sup>	<0.2*	5.67	0.8
17 มีนาคม 2565	6.9	6	<5*	356 <sup>2/</sup>	<0.2*	8.66	2.4
28 เมษายน 2565	6.53	1	<5*	162 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.69	<0.5*
14 พฤษภาคม 2565	6.37	2	<5*	234 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.14	0.5
10 มิถุนายน 2565	7.21	1	12	312 <sup>2/</sup>	<0.2*	12.88	1.2
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
7 มกราคม 2566	5.87	5	5	329 <sup>2/</sup>	<0.2*	7.66	1.6
25 กุมภาพันธ์ 2566	8.40	2	<5*	346 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.84	2.2
16 มีนาคม 2566	7.97	2	8	88 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.72	1.0
31 เมษายน 2566	6.65	29	7	172 <sup>2/</sup>	<0.2*	9.72	1.5
21 พฤษภาคม 2566	6.35	38**	93**	286 <sup>2/</sup>	<0.2*	12.54	1.2
17 มิถุนายน 2566	6.66	4	<5*	452 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.47	0.9
16 มกราคม 2566	6.33	30	18	158 <sup>2/</sup>	<0.2*	5.93	1.0
14 กุมภาพันธ์ 2566	7.35	2	<5*	596 <sup>2/</sup> **	<0.2*	1.14	1.6
13 มีนาคม 2566	6.83	2	8	496 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.12	1.4
17 เมษายน 2566	5.70	15	29	254 <sup>2/</sup>	<0.2*	3.85	1.1
29 พฤษภาคม 2566	7.47	21	45**	250 <sup>2/</sup>	<0.2*	7.73	0.7
8 มิถุนายน 2566	6.16	6	15	448 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.95	0.7
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 15)

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

**ตารางที่ 4.4-4** เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ

บริเวณด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
16 ธันวาคม 2563	7.62	1	13	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.74	4
4 มกราคม 2564	8.01	<1*	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.45	0.8
4 กุมภาพันธ์ 2564	8.02	<1*	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.45	0.8
4 มีนาคม 2564	8.00	1	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	0.30	<0.5*
4 เมษายน 2564	8.01	1	5	86 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.49	0.6
17 พฤษภาคม 2564	7.77	1	<5*	<50 <sup>2/</sup> *	<0.2*	2.37	0.6
4 มิถุนายน 2564	5.47	4	38	490 <sup>2/</sup>	0.12	6.12	2.4
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

**มาตรฐาน** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

**หมายเหตุ** \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ

บริเวณด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
1 กรกฎาคม 2564	7.92	<1*	<5*	166 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.43	2.2
30 สิงหาคม 2564	8.67	1	8	126 <sup>2/</sup>	0.3	0.30	1.8
6 กันยายน 2564	8.78	2	<5*	205 <sup>2/</sup>	<0.2*	2.51	1.8
14 ตุลาคม 2564	7.31	6	<5*	446 <sup>2/</sup>	<0.2*	8.81	1.6
19 พฤศจิกายน 2564	7.77	<1*	<5*	256 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.61	<0.5*
17 ธันวาคม 2564	7.62	1	5	208 <sup>2/</sup>	0.3	0.94	0.6
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)



ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ

บริเวณด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
24 มกราคม 2565	8.05	1	6	344 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.30	1.2
17 กุมภาพันธ์ 2565	7.82	1	<5*	396 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.46	1.0
17 มีนาคม 2565	8.24	1	<5*	330 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.61	2.6
28 เมษายน 2565	7.64	10	11	300 <sup>2/</sup>	0.2	12.57	2.8
14 พฤษภาคม 2565	7.56	4	<5*	402 <sup>2/</sup>	<0.2*	2.76	0.6
10 มิถุนายน 2565	7.38	2	8	74 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.80	1.0
7 มกราคม 2566	7.38	2	<5*	76 <sup>2/</sup>	<0.2*	1.00	1.6
25 กุมภาพันธ์ 2566	7.79	13	15	424 <sup>2/</sup>	<0.2*	9.87	0.8
มาตรฐาน	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500 <sup>1/</sup>	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

**ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ**

บริเวณด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat Oil & Grease (mg/l)
16 มีนาคม 2566	6.90	7	7	268 <sup>2/</sup>	<0.2*	8.74	0.6
31 เมษายน 2566	7.85	4	<5*	556 <sup>2/</sup> **	<0.2*	0.63	1.0
21 พฤษภาคม 2566	7.64	4	<5*	88 <sup>2/</sup>	<0.2*	0.78	1.7
17 มิถุนายน 2566	5.33	23	21	258 <sup>2/</sup>	<0.2*	2.82	2.0
16 มกราคม 2566	7.34	2	<5*	398 <sup>2/</sup>	0.2	0.78	1.1
14 กุมภาพันธ์ 2566	6.60	44**	12	213 <sup>2/</sup>	<0.2*	13.78	1.1
13 มีนาคม 2566	7.80	21	18	332 <sup>2/</sup>	<0.2*	3.21	1.9
17 เมษายน 2566	7.87	1	<5*	374 <sup>2/</sup>	<0.2*	<0.20*	1.3
29 พฤษภาคม 2566	7.78	2	<5*	530 <sup>2/</sup> **	<0.2*	1.34	1.5
8 มิถุนายน 2566	8.09	17	43**	135 <sup>2/</sup>	<0.2*	6.01	1.2
<b>มาตรฐาน</b>	<b>5-9</b>	<b>ไม่เกิน 30</b>	<b>ไม่เกิน 40</b>	<b>ไม่เกิน 500<sup>1/</sup></b>	<b>ไม่เกิน 1.0</b>	<b>ไม่เกิน 35</b>	<b>ไม่เกิน 20</b>


**มาตรฐาน** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

**หมายเหตุ** \* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

\*\* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 15)


<sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

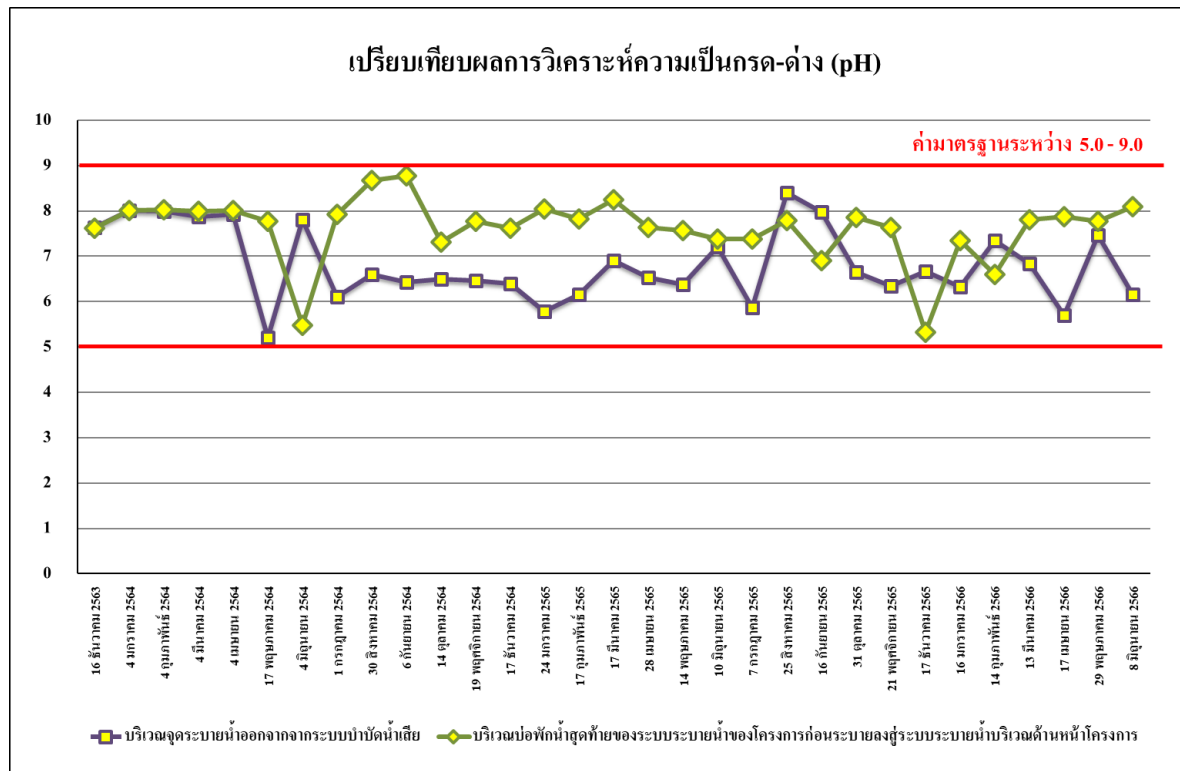


รูปที่ 4.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

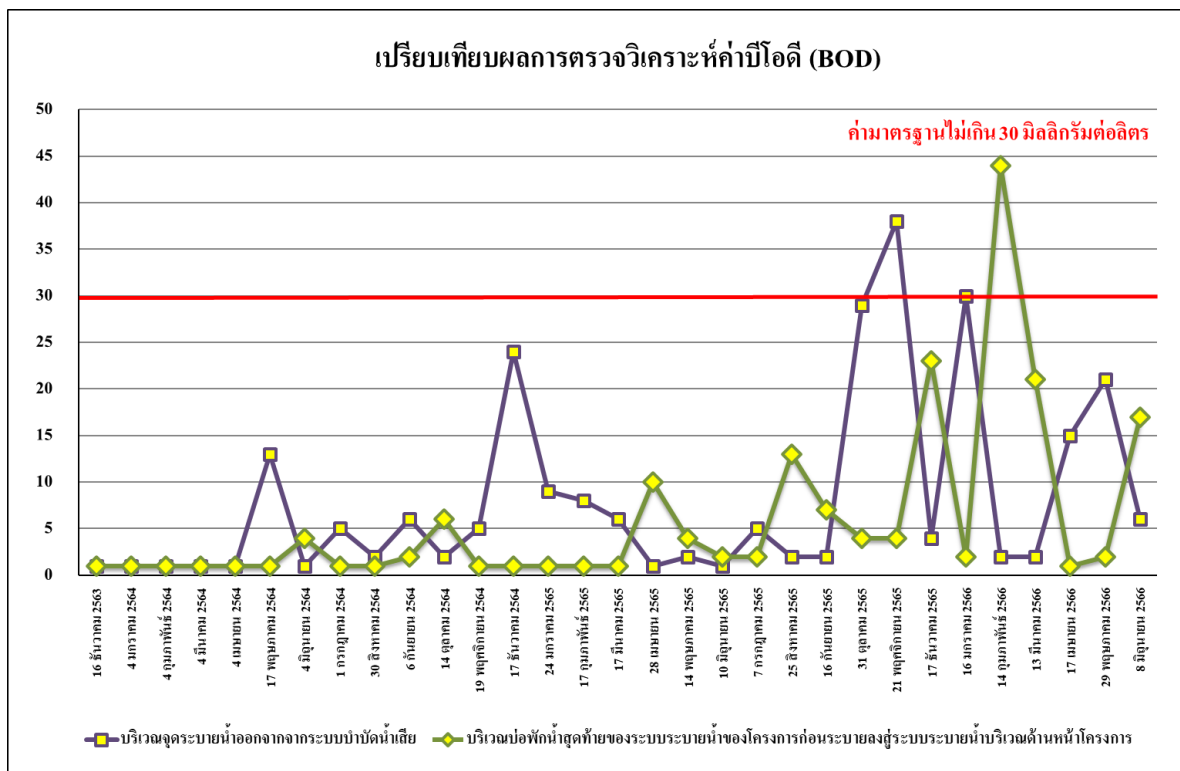


รูปที่ 4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

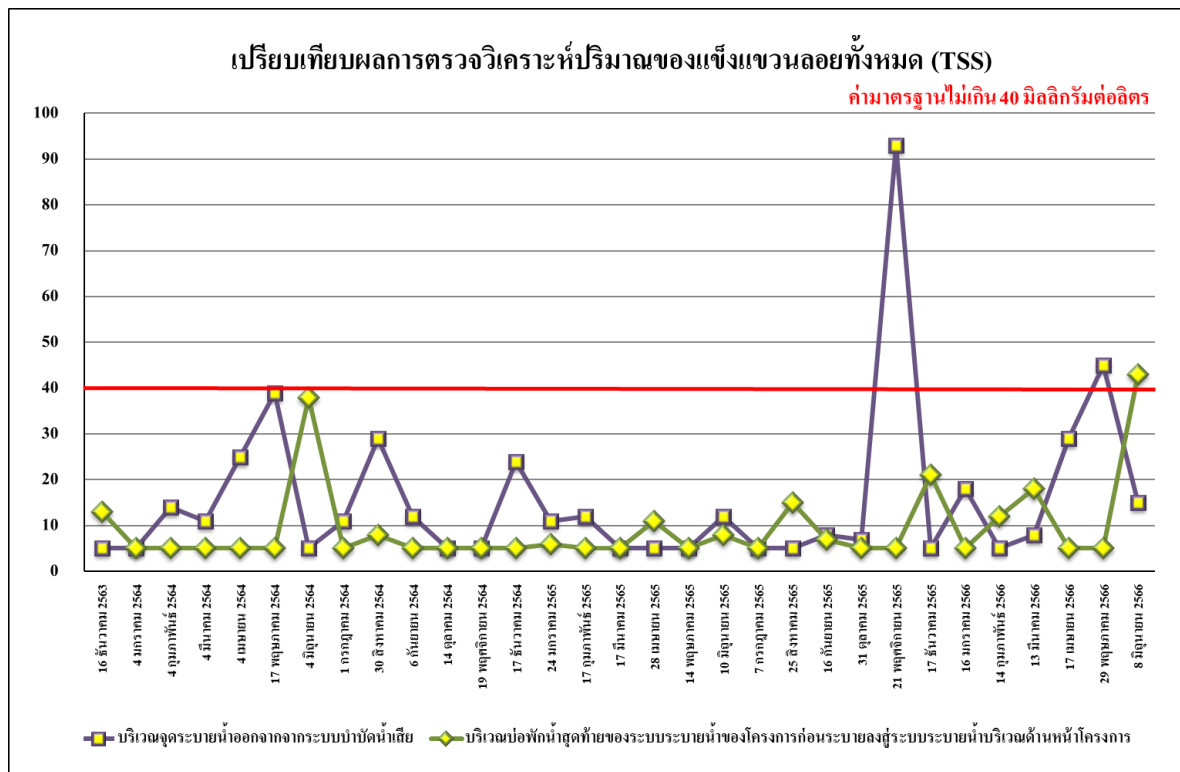


รูปที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

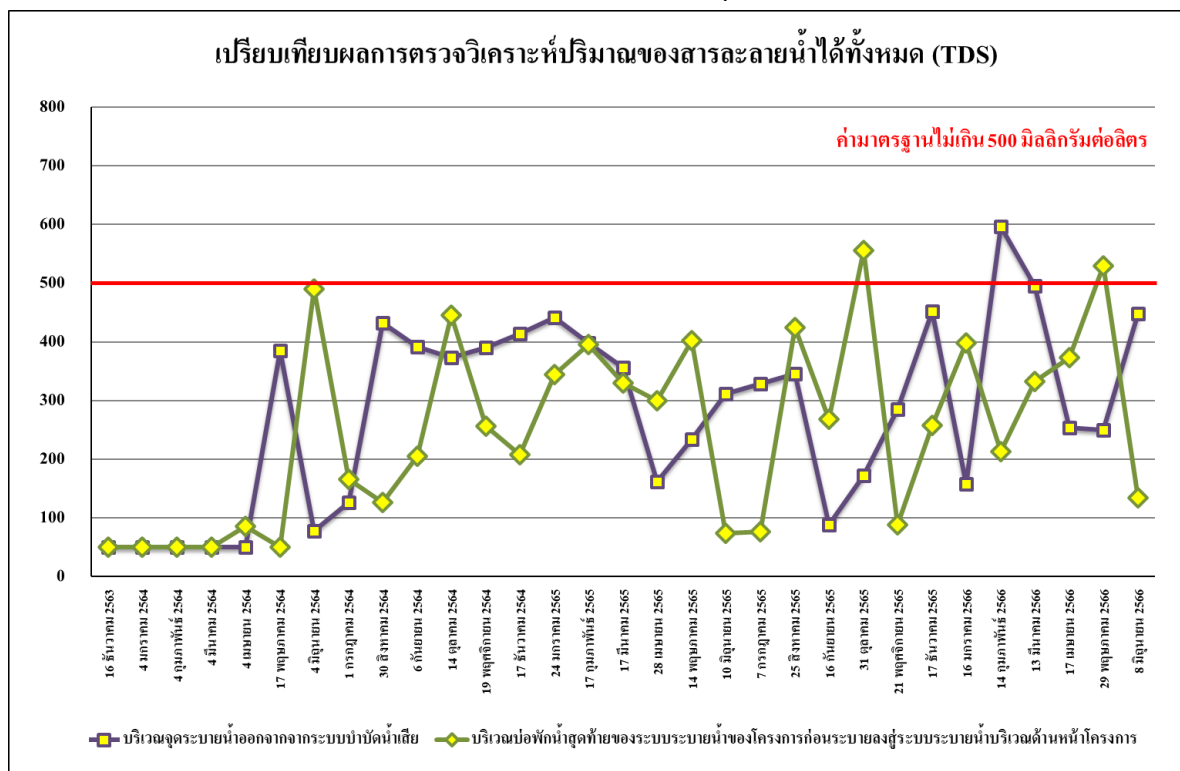


รูปที่ 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

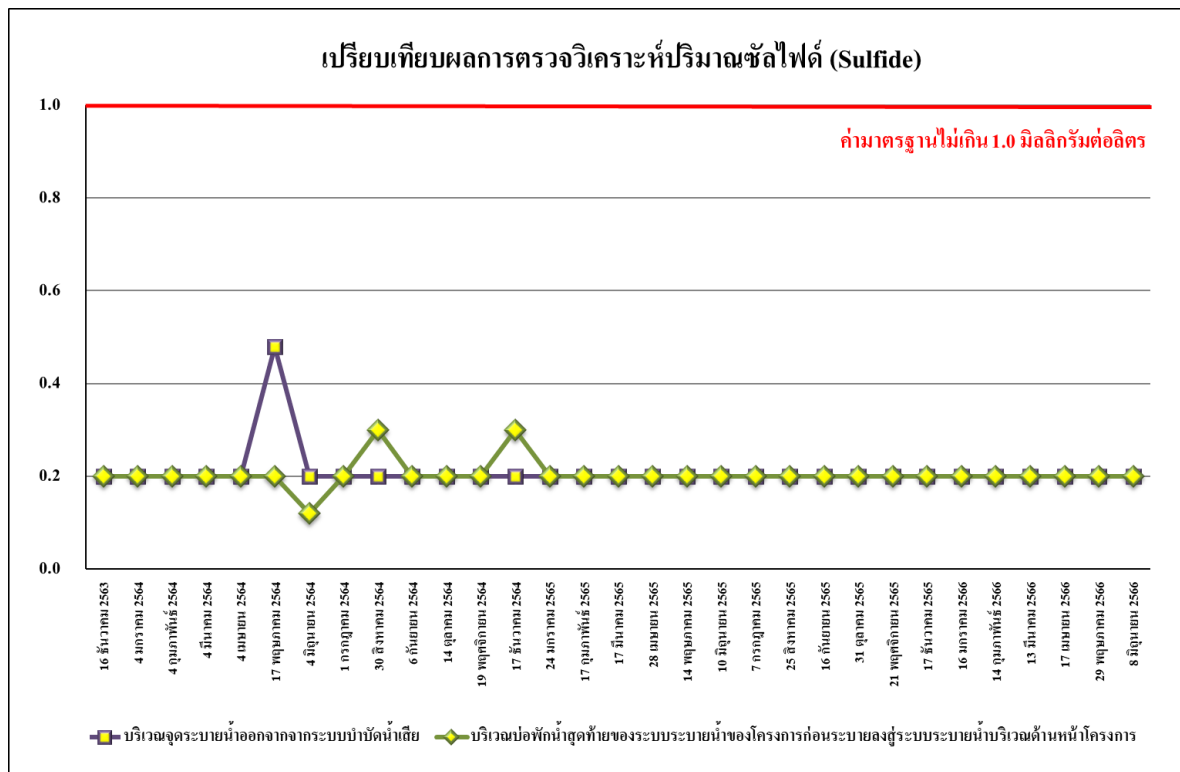


รูปที่ 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

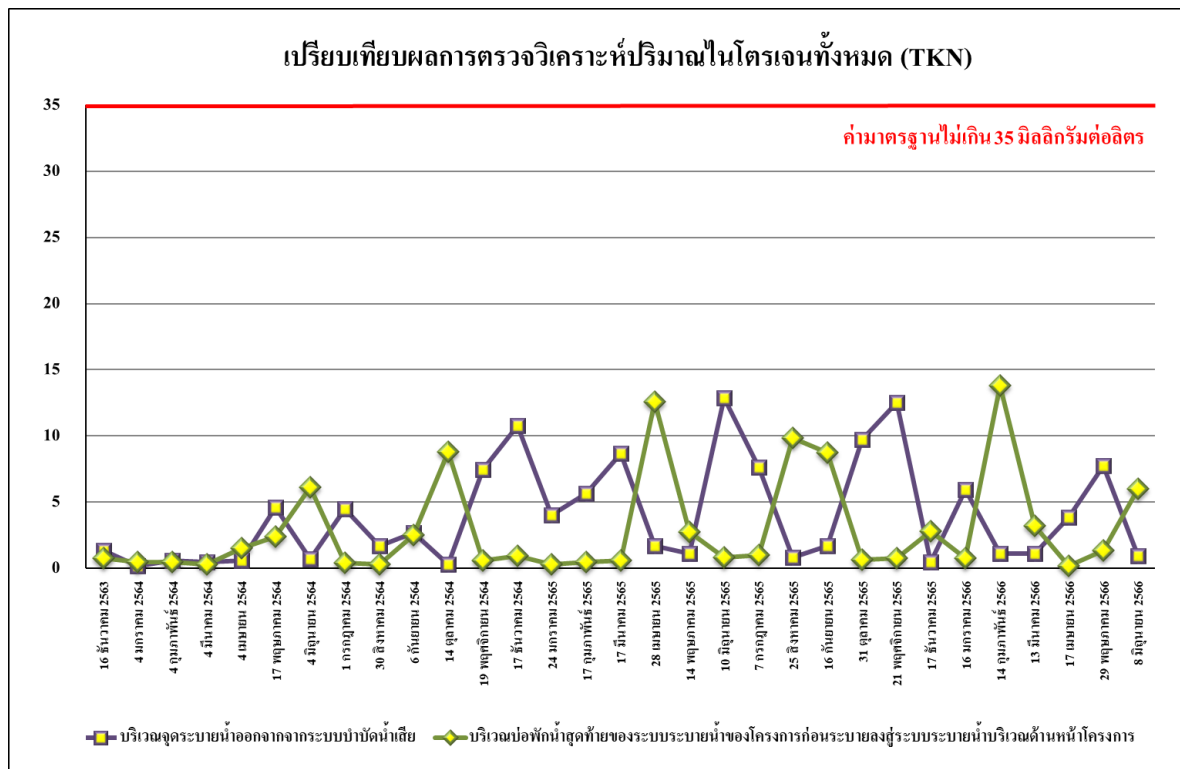

รูปที่ 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

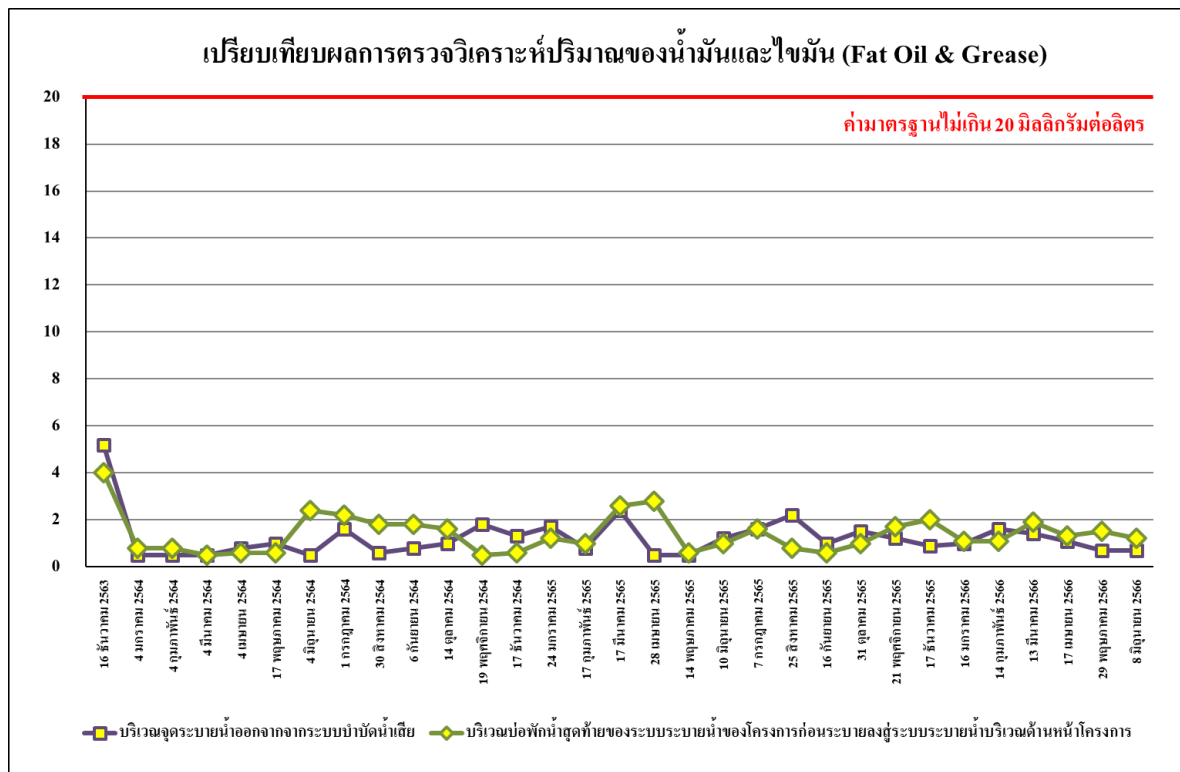

รูปที่ 4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2566

#### 4.4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้

##### 4.4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณระวายน้ของโครงการ (ส่วนต้น และส่วนลึก) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำระวายน้ในดัชนีต่างๆ ดังนี้ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) อีโคไล (*E.Coli*) *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-5 ถึงตารางที่ 4.4-6 และรูปที่ 4.4-15 ถึงรูปที่ 4.4-19 และภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
1 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
9 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
11 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
16 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นฯ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
24 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
25 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
29 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
30 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
31 มกราคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
1 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
9 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
11 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นฯ ในทำนองเดียวกัน



ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
16 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
24 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8
25 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 กุมภาพันธ์ 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
1 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
9 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
11 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
16 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
24 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
25 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
29 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
30 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
31 มีนาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
1 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
9 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
11 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
16 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นฯ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
24 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
25 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
29 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
30 เมษายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
1 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
9 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
11 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
16 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
24 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
25 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
29 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
30 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
31 พฤษภาคม 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
1 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
2 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
3 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
4 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
5 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
6 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
7 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
8 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัด								
วันที่ตรวจวัด	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ				ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ			
	ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย		ช่วงเช้า		ช่วงบ่าย	
	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)
9 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
10 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
11 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
12 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
13 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
14 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
15 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
16 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
17 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
18 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
19 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
20 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
21 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
22 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
23 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
24 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
25 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
26 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
27 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
28 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
29 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
30 มิถุนายน 2566	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> <sup>*</sup> (MPN/100 ml)	<i>Staphylococcus aureus</i> <sup>*</sup> (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <sup>*</sup> (In 100 ml)
16 มกราคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
14 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND	ND	ND	ND
13 มีนาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
17 เมษายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
29 พฤษภาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
8 มิถุนายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


ตารางที่ 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> <sup>*</sup> (MPN/100 ml)	<i>Staphylococcus aureus</i> <sup>*</sup> (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <sup>*</sup> (In 100 ml)
16 มกราคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
14 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND	ND	ND	ND
13 มีนาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
17 เมษายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
29 พฤษภาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
8 มิถุนายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ


มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

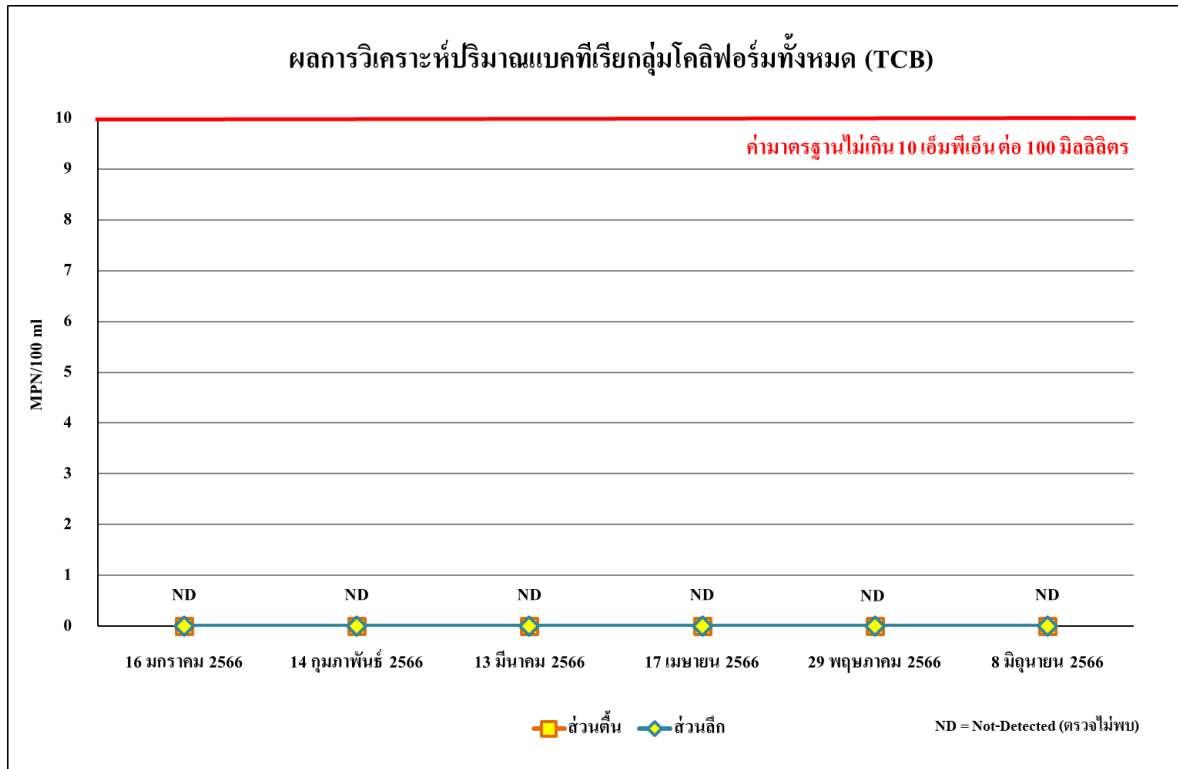


**รูปที่ 4.4-15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)**  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

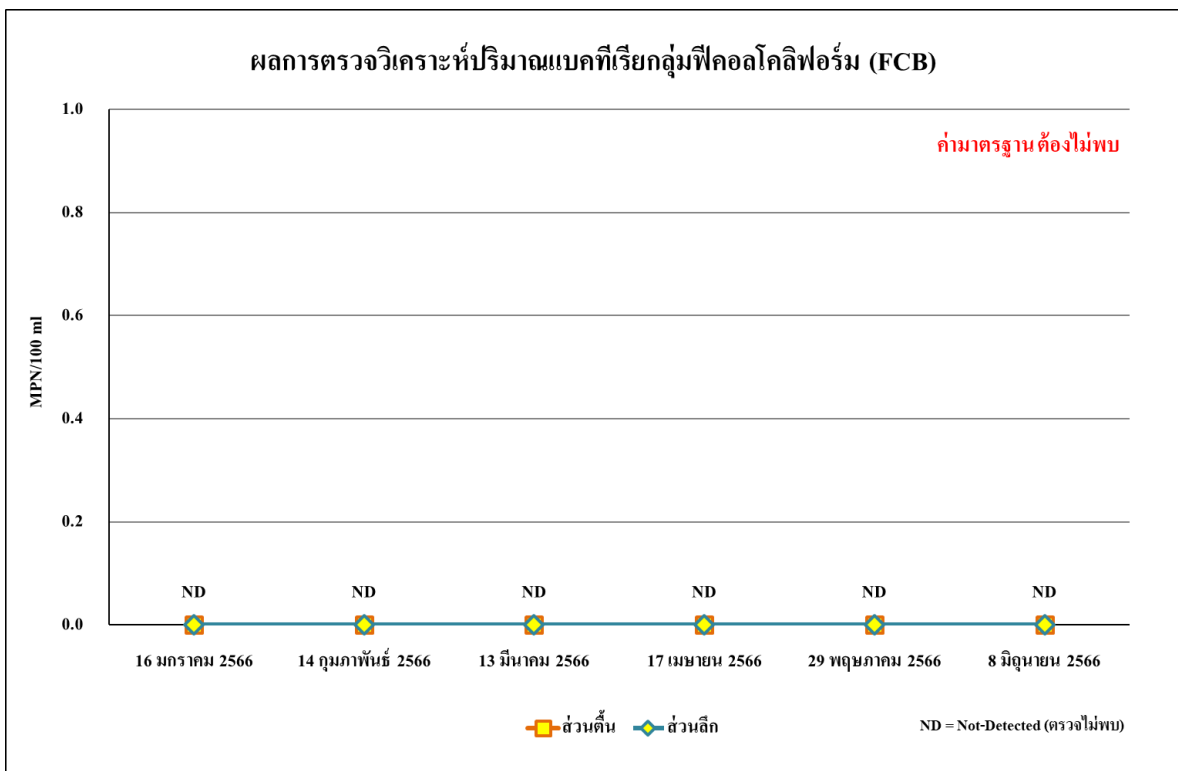


**รูปที่ 4.4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB)**  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566




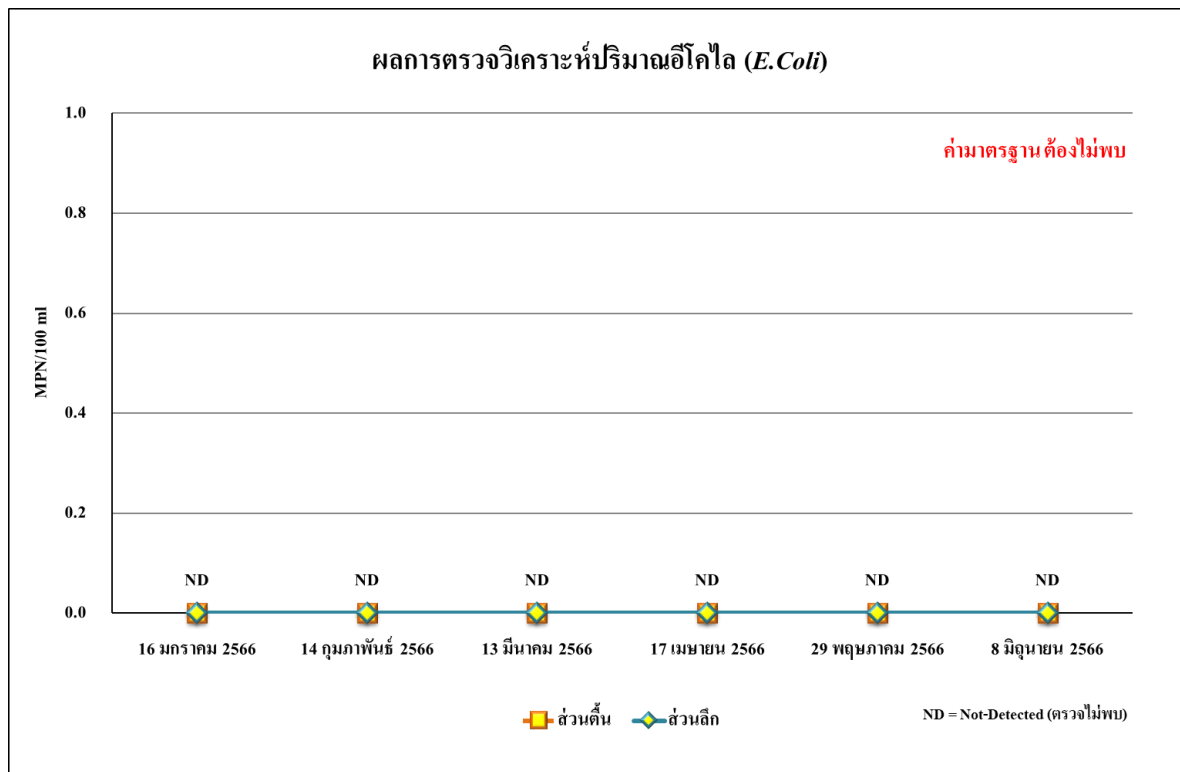

รูปที่ 4.4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอีโคไล (*E. Coli*)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

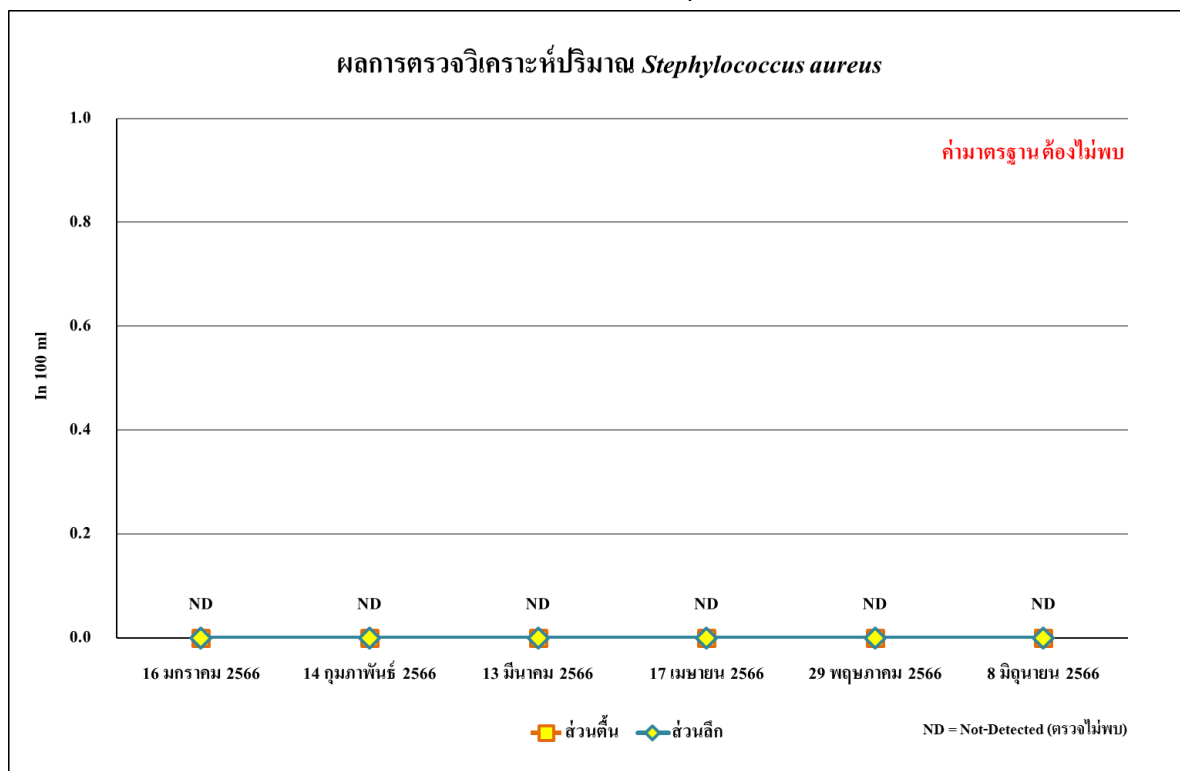

รูปที่ 4.4-18 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ *Staphylococcus aureus*  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

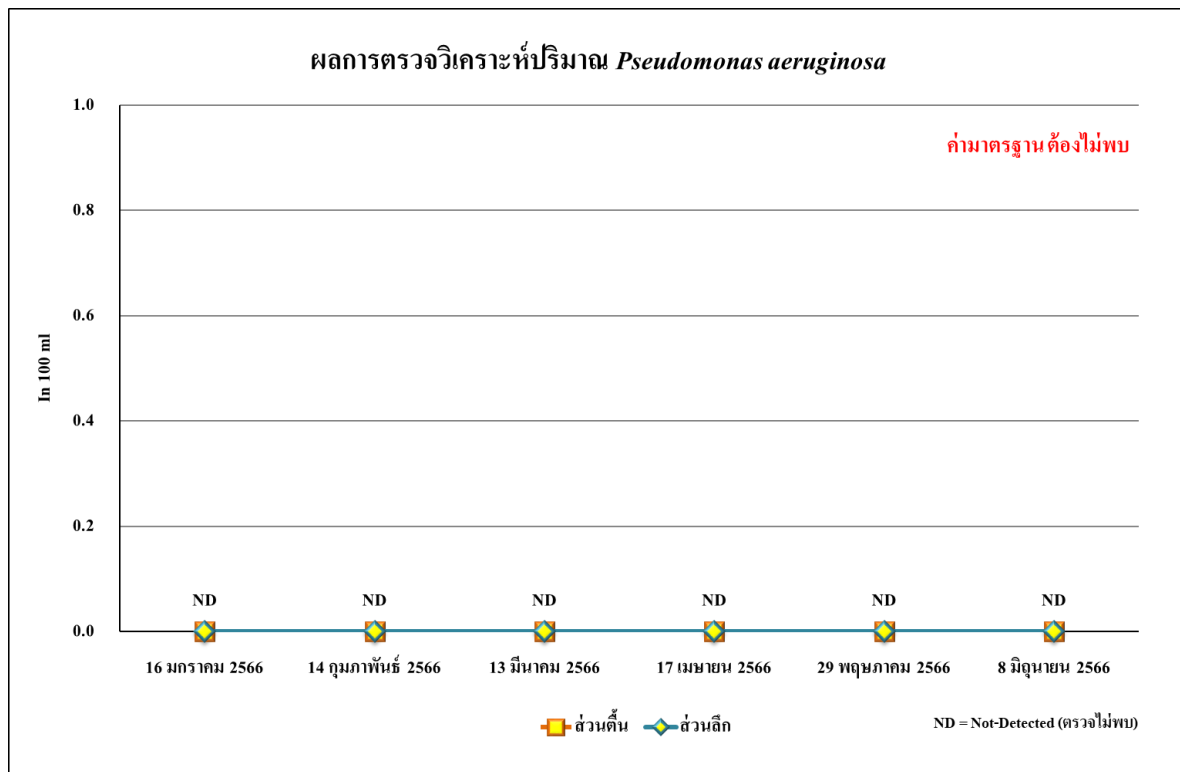

รูปที่ 4.4-19 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ *Pseudomonas aeruginosa*

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

#### 4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณระวายน้ำของโครงการ (ส่วนต้น และส่วนลึก) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำระวายน้ำในดัชนีต่างๆ ดังนี้ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) อีโคไล (*E. Coli*) *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-7 ถึงตารางที่ 4.4-8 และรูปที่ 4.4-20 ถึงรูปที่ 4.4-24 และภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
4 มกราคม 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 กุมภาพันธ์ 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 มีนาคม 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 เมษายน 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
17 พฤษภาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
4 มิถุนายน 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
1 กรกฎาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
30 สิงหาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
6 กันยายน 2564	ND	ND	ND	ND	ND
14 ตุลาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
19 พฤศจิกายน 2564	ND	ND	ND	ND	ND
17 ธันวาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

\*\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัด ได้

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ (ส่วนดิน) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
24 มกราคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 กุมภาพันธ์ 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 มีนาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
28 เมษายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
14 พฤษภาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
10 มิถุนายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
7 กรกฎาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
25 สิงหาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
16 กันยายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
31 ตุลาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
21 พฤศจิกายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 ธันวาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนดิน) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
16 มกราคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
14 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND	ND	ND	ND
13 มีนาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
17 เมษายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
29 พฤษภาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
8 มิถุนายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 4.4-8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E. Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
4 มกราคม 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 กุมภาพันธ์ 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 มีนาคม 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
4 เมษายน 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
17 พฤษภาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
4 มิถุนายน 2564	<1.8**	ND	ND	ND	ND
1 กรกฎาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
30 สิงหาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
6 กันยายน 2564	ND	ND	ND	ND	ND
14 ตุลาคม 2564	ND	ND	ND	ND	ND
19 พฤศจิกายน 2564	ND	ND	ND	ND	ND
17 ธันวาคม 2564	4.5	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

\*\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัด ได้

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566

วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E.Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
24 มกราคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 กุมภาพันธ์ 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 มีนาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
28 เมษายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
14 พฤษภาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
10 มิถุนายน 2565	4.5	ND	ND	ND	ND
7 กรกฎาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
25 สิงหาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
16 กันยายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
31 ตุลาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
21 พฤศจิกายน 2565	ND	ND	ND	ND	ND
17 ธันวาคม 2565	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไอ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566


วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด				
	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	<i>E.Coli</i> * (MPN/100 ml)	<i>Stephylococcus aureus</i> * (In 100 ml)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * (In 100 ml)
16 มกราคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
14 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND	ND	ND	ND
13 มีนาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
17 เมษายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
29 พฤษภาคม 2566	ND	ND	ND	ND	ND
8 มิถุนายน 2566	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	ไม่เกิน 10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ \* วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)



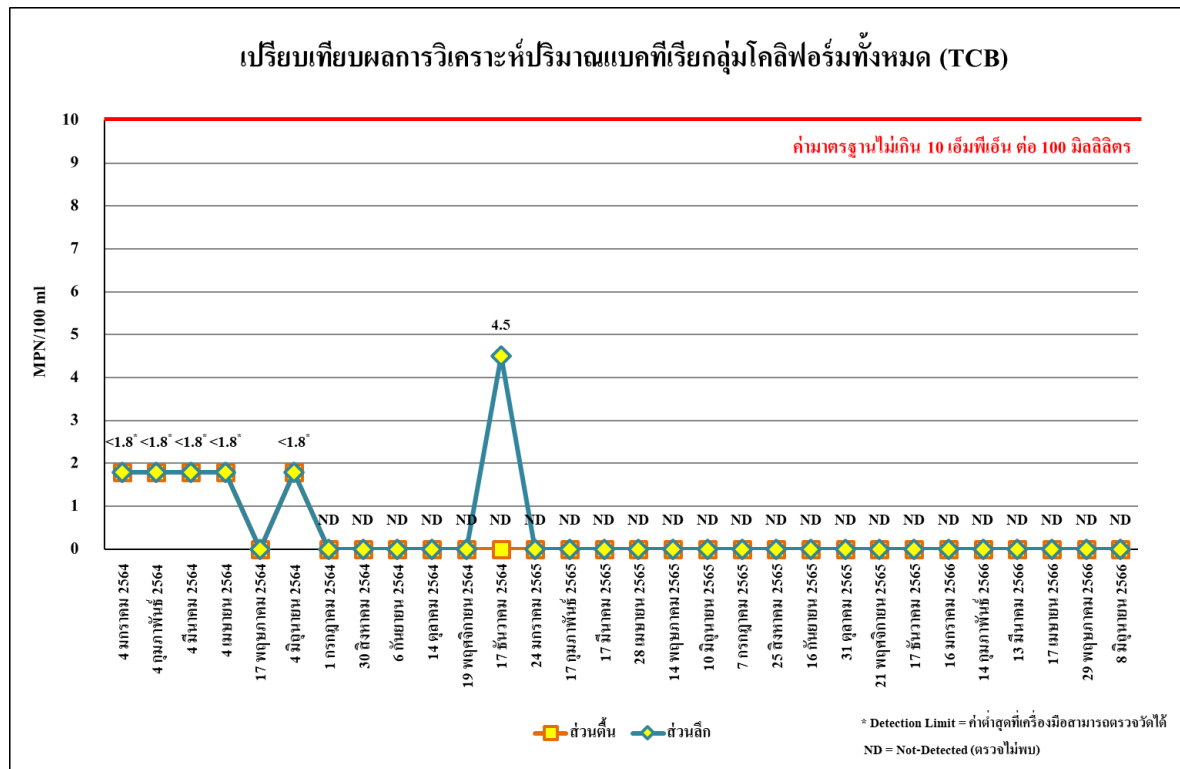


รูปที่ 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)

ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566

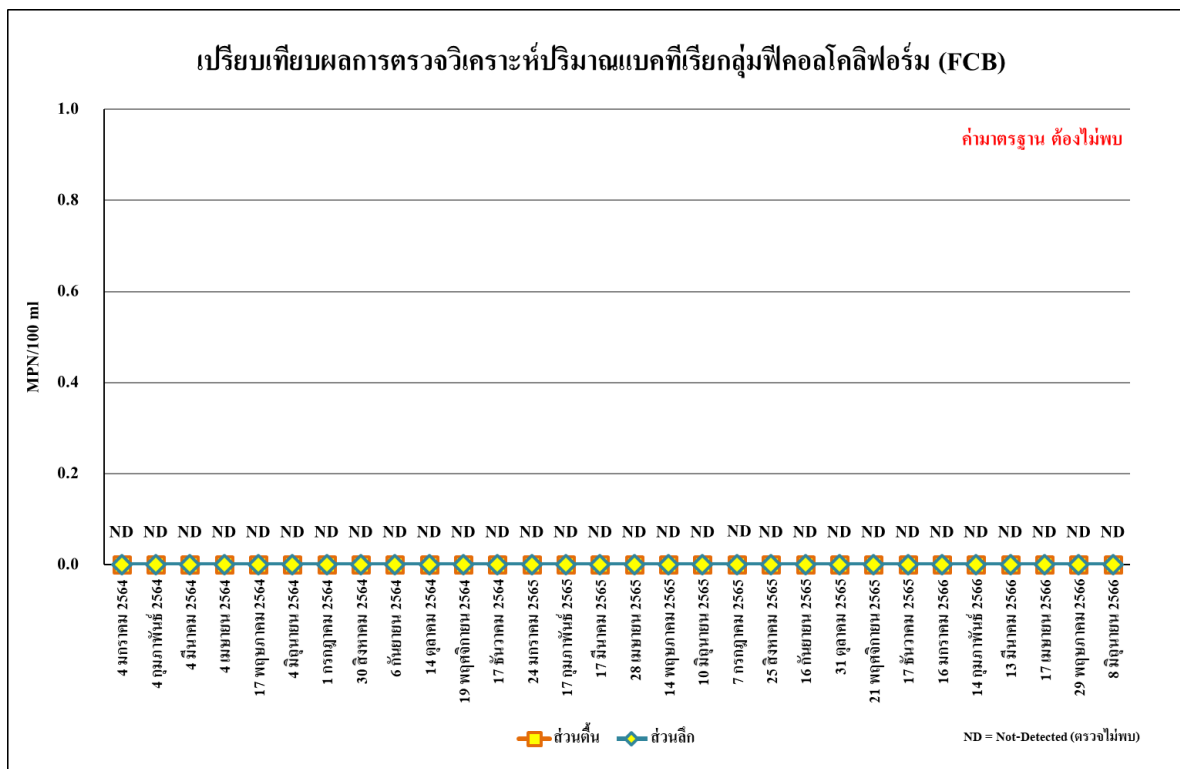


รูปที่ 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB)

ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566

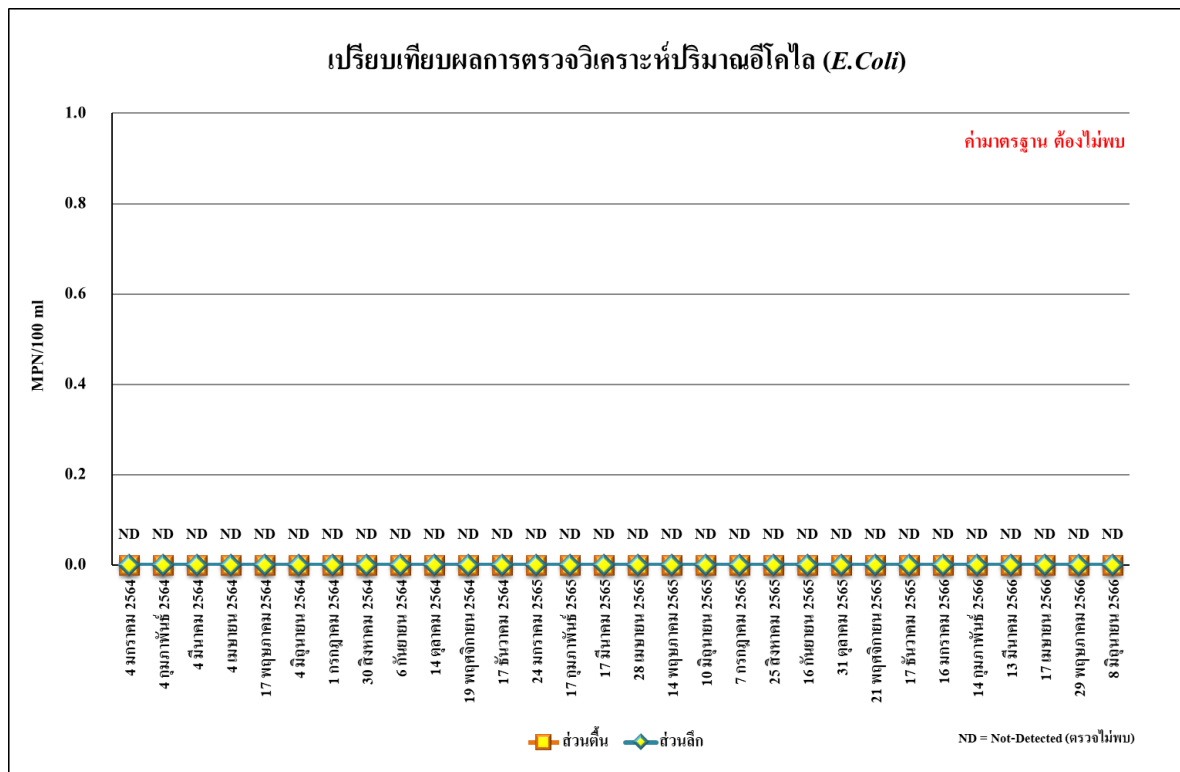


รูปที่ 4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอีโคไล (*E. Coli*)

ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566

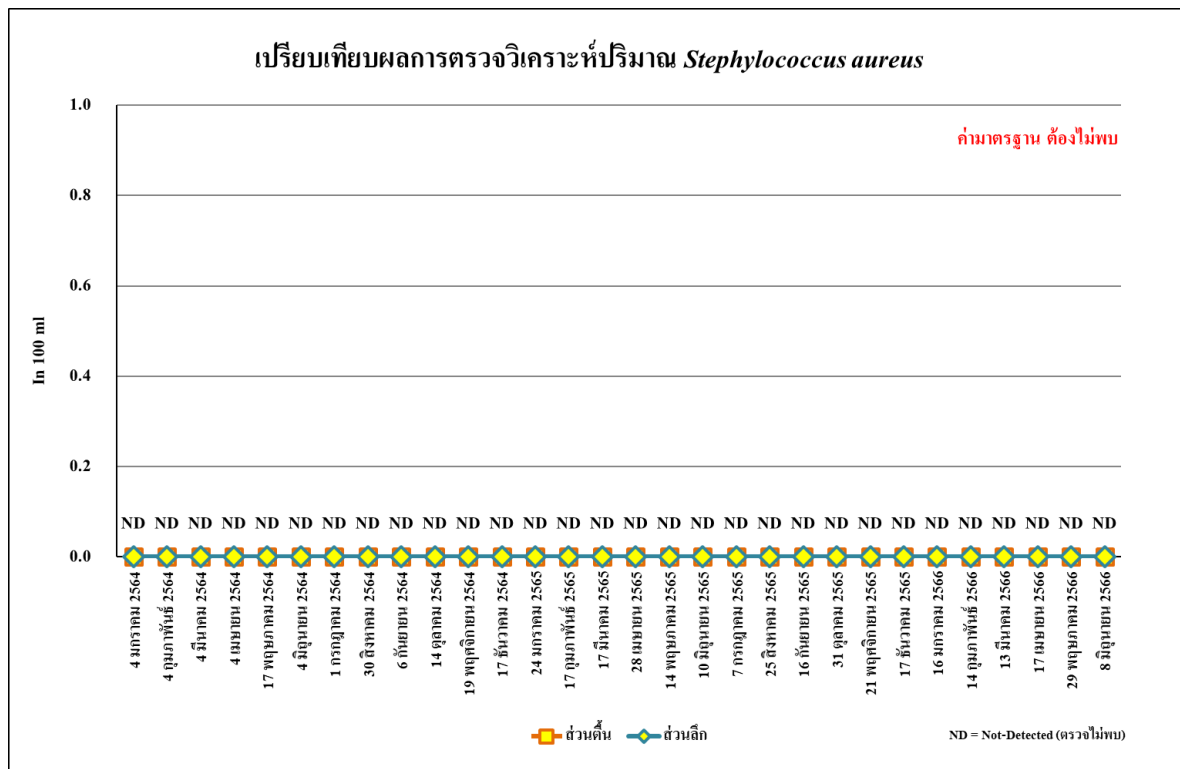

รูปที่ 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ *Stephylococcus aureus*

ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566










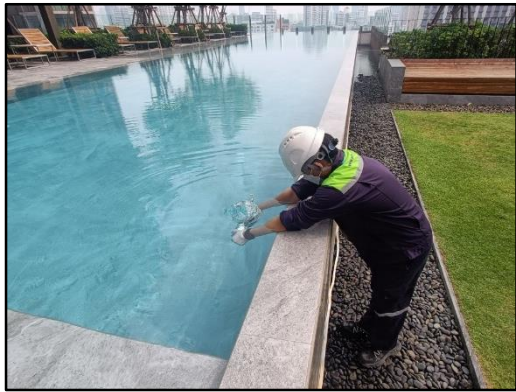
	
เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566
	
เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566
	
เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566
บริเวณจุดระบายน้ำออกจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	



	
<p>เดือนมกราคม 2566</p>	<p>เดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>
	
<p>เดือนมีนาคม 2566</p>	<p>เดือนเมษายน 2566</p>
	
<p>เดือนพฤษภาคม 2566</p>	<p>เดือนมิถุนายน 2566</p>
<p>บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	
<p>ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง</p>	



	
เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566
	
เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566
	
เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566
บริเวณสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)	
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	

	
เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566
	
เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566
	
เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566
บริเวณสระว่ายน้ำ (ส่วนเล็ก)	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	