ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบมาตรการ

6.1 สถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ

ELECTRICITY COST (UNIT)	2023					
	January	February	March	April	May	Jun
Building-A	-	-	-	-	-	-
Building-B	3,185	3,922	3,451	5,088	5,967	5,730
Building-C(CHN)	6,061	7,032	8,231	11,081	14,162	14,301
Building-D	2,812	3,180	3,049	3,509	3,799	4,613
Building-E	3,234	3,706	3,560	5,128	5,555	5,621
Building-F	3,414	3,867	4,268	5,103	5,432	5,595
Building-G	3,300	4,019	3,895	5,057	5,715	5,832
Building-H	2,920	4,269	4,440	4,389	6,269	7,498
Building-I	2,798	3,522	3,551	4,687	4,413	4,958
Building-J (CHN)	5,764	7,683	10,559	16,685	19,041	19,974
Building-K(CHN)	6,824	7,772	8,277	12,511	13,645	13,952
Building-L (CHN)	5,382	6,197	7,013	10,147	10,082	11,675
Building-M	3,507	4,416	4,386	5,895	6,268	5,234
Building-N (CHN)	-	-	-	3,110	7,165	6,616
Building-O	-	-	-	-	-	-
Building-P	183	123	57	29	49	60
Building-Q	-	-	-	5,339	6,929	6,339
Building-R	2,854	3,402	3,474	4,389	5,256	4,563
Building-S	3,454	3,893	4,529	5,883	6,819	5,542
Building-T	1,855	2,420	1,819	2,543	2,831	3,460
Total-UNIT	57,547	69,423	74,559	110,573	129,397	131,563
EE-Cost(฿)	**394,327.23**	**461,696.71**	**557,450.26**	**826,713.41**	**967,453.51**	**983,648.28**
Vending Area	1,260	1,441	1,508	1,882	2,089	1,790
Revenue-Vending	9,420.55	10,773.81	11,274.77	14,071.03	15,618.69	13,383.17
7-Eleven	10,880	10,200	10,640	12,080	12,840	12,240
Revenue-7-Eleven	76,160	71,400	74,480	84,560	89,880	85,680
Shop House	1,587	2,467	2,755	4,180	4,492	3,750
Shop House	11,865.42	18,444.86	20,598.13	31,252.34	33,585.05	27,900.00
Total Revenue	**479,907.78**	**562,315.38**	**663,803.16**	**956,596.78**	**1,106,537.25**	**1,110,611.45**
Laundry	120	160	120	120	280	360

6.2 ใบเสร็จการจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722301001322
วันที่ชำระเงิน Date 19/01/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/12/2565	12/2565	0.9343

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	84000.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	293,268.06	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	78,481.20	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	371,749.26	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	26,022.45	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	397,771.71	บาท

กง.115-ป.57 (เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722301001322
วันที่ชำระเงิน Date 19/01/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/12/2565	12/2565	0.9343

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	84000.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	293,268.06	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	78,481.20	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	371,749.26	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	26,022.45	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	397,771.71	บาท

กง.115-ป.57 (เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
Bank Account / Credit Car

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษ
Receipt / TAX Invoic

เลขที่ Receipt No. XH0722302001454
วันที่ชำระเงิน Date 20/02/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID สาขาที่ (br. no.)
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/01/2566	01/2566	1.5492

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	82470.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	291,861.03	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	127,762.52	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	419,623.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	29,373.65	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	448,997.20	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

เลขที่ Receipt No. XH0722302001454
วันที่ชำระเงิน Date 20/02/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID สาขาที่ (br. no.)
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/01/2566	01/2566	1.5492

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	82470.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	291,861.03	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	127,762.52	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	419,623.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	29,373.65	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	448,997.20	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

เลขที่ Receipt No. XH0722303001418
วันที่ชำระเงิน Date 20/03/2566

รไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
VINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
me

านที่ใช้ไฟฟ้า 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
dress

ผู้ชำระโดย
count Name

x ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001

านที่ผู้ชำระ
count Address

ายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	28/02/2566	02/2566	1.5492

กบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี

เขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

อกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	86520.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	306,982.32	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	134,036.78	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	441,019.10	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	30,871.34	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	471,890.44	บาท

(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ง.115-ป.57
อกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

เลขที่ Receipt No. XH0722303001418
วันที่ชำระเงิน Date 20/03/2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ชื่อผู้ชำระโดย Account Name

Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001

สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	28/02/2566	02/2566	1.5492

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี

เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	86520.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	306,982.32	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	134,036.78	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	441,019.10	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	30,871.34	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	471,890.44	บาท

(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722304001442
วันที่ชำระเงิน Date 19/04/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/03/2566	03/2566	1.5492

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	111210.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	393,618.72	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	172,286.53	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	565,905.25	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	39,613.37	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	605,518.62	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722304001442
วันที่ชำระเงิน Date 19/04/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/03/2566	03/2566	1.5492

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	111210.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	393,618.72	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	172,286.53	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	565,905.25	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	39,613.37	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	605,518.62	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

6.3 เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Electrical Power Supply System & Grounging System Building B

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

☐ ESB ONE ☑ ESB TWO ☐ APEX THREE

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Picture Item

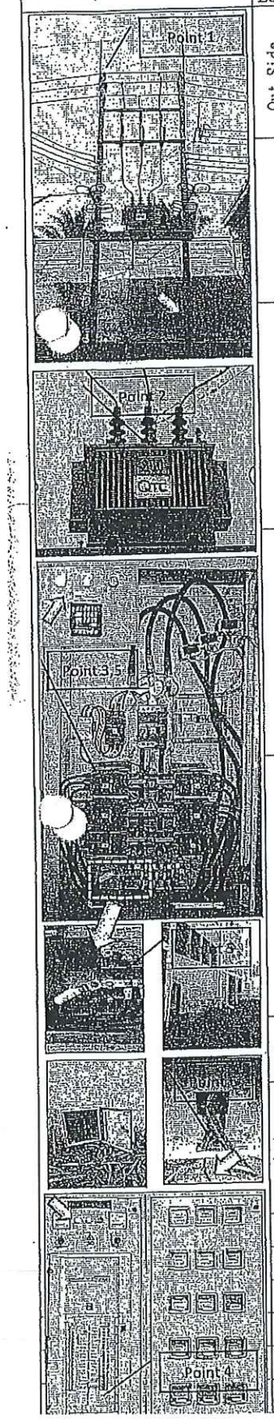

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	20/4/23	22/5/23	20/6/23	23/7/23
Location	Standard	NO.										
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ทำเฮ่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	6	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดจนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	3	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building C

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

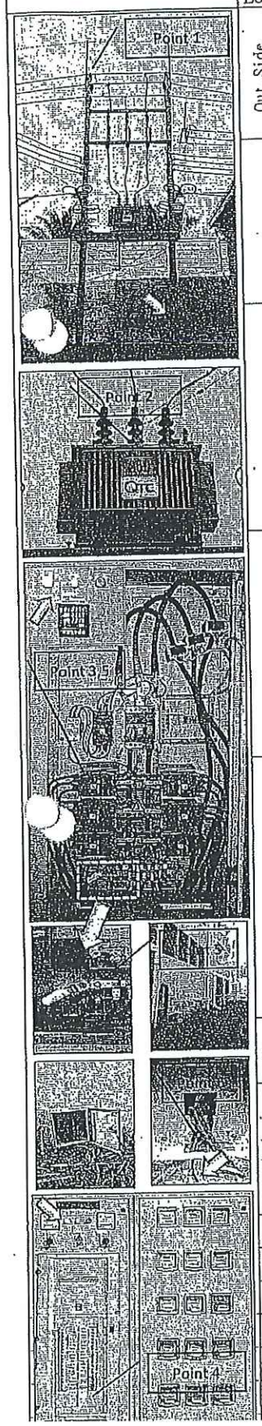

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	23/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพหัวนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์									

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building D

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

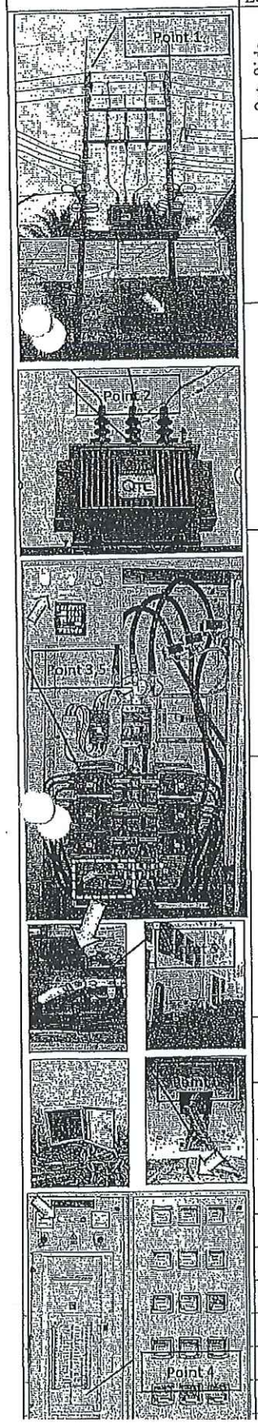

○ Normal × Abnormal ⚠ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	22/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์									

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building E

Sheet no.	5	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	27/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติดิด	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพนวนบลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	6	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building F

Picture Item

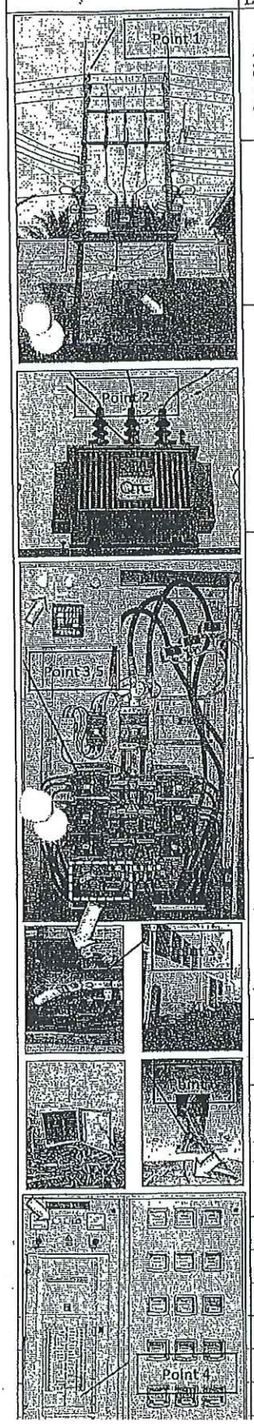

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	27/7/23						
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building G

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification					Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	20/2/23	18/3/23	10/4/23	10/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่หุบหุมปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่หุบหุมปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10										

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building H

Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

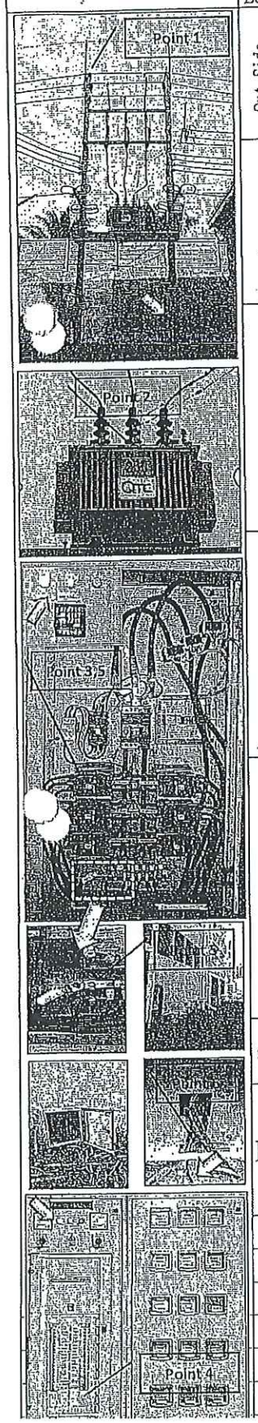

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	24/2/23	18/3/23	19/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10										

REMARK	
Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO ☑
	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building 1

Sheet no.	9	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

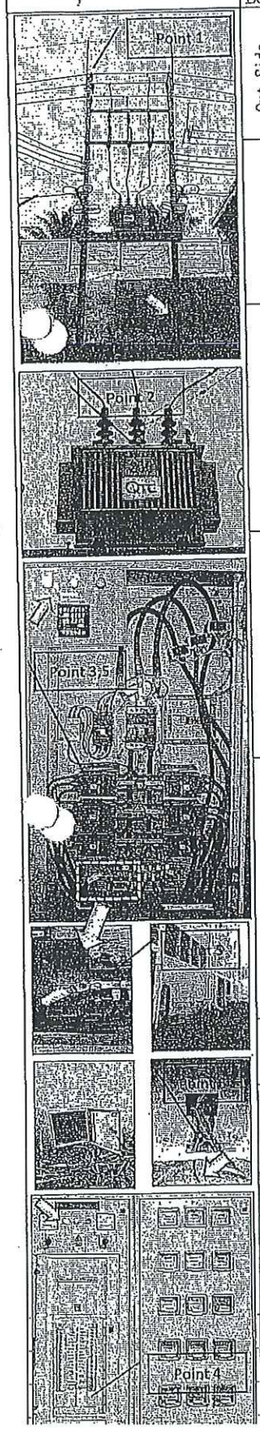

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	20/2/23	18/3/23	19/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพเฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตั้งแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK	
Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building J

Sheet no.	10	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

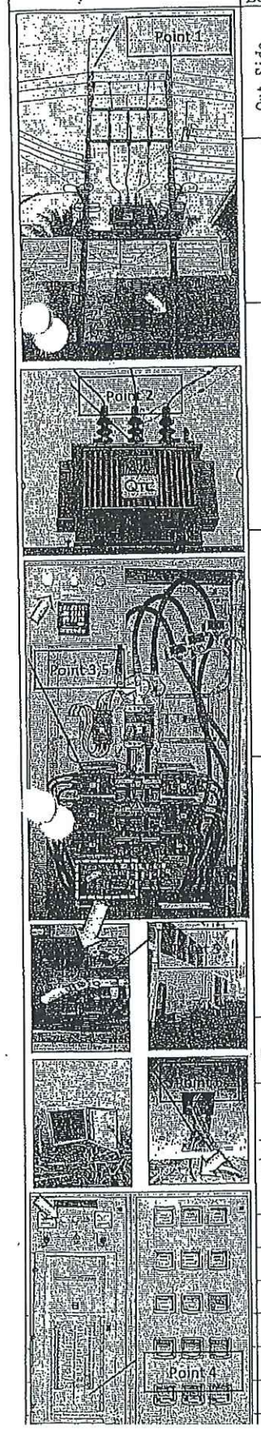

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	30/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ยังไม่เบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสมาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสมาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพห่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตห่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Sheet no.	11	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building k

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Picture Item

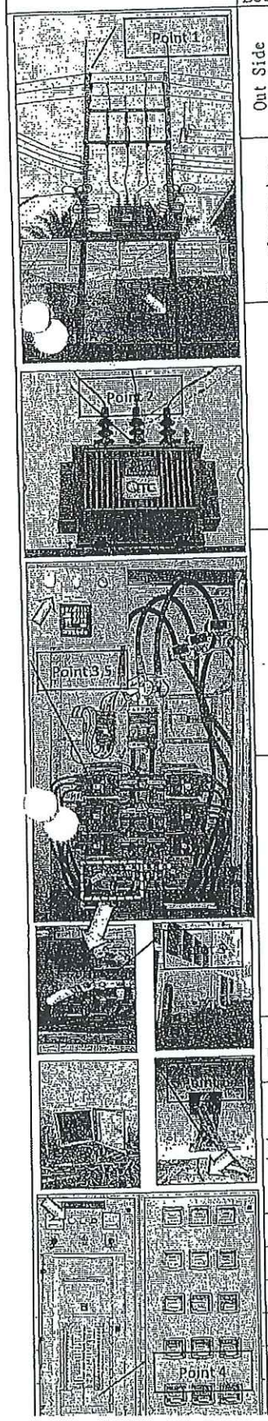

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	10/5/23	10/6/23	10/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสย่อม	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบ(มุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบมุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10										

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE ☐	ESB TWO ☑ / APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building L

Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

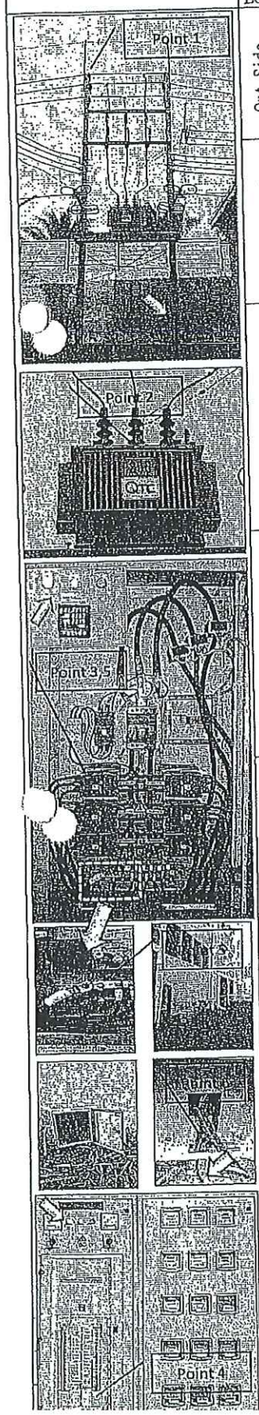

○ Normal ✕ Abnormal ⛌ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่หมุนปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่หมุนปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์									

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Sheet no.	13	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building M

Picture Item

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	14	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building N

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

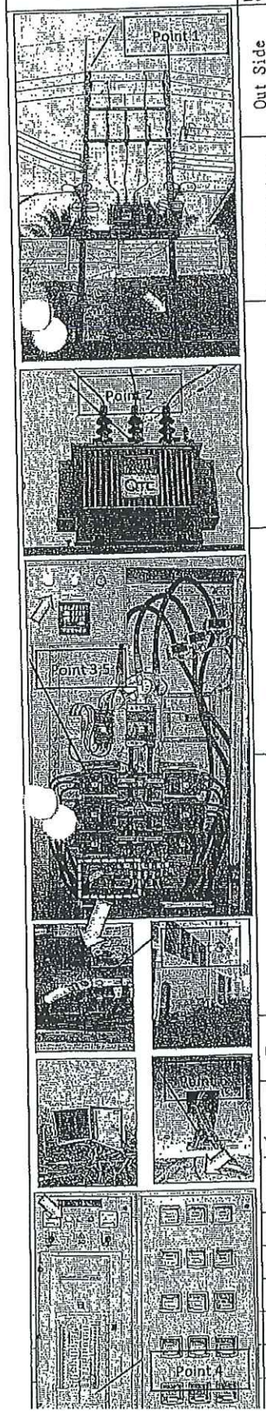

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month			10/4/23	10/5/23	20/6/23	20/7/23						
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ลีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์															

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	15	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

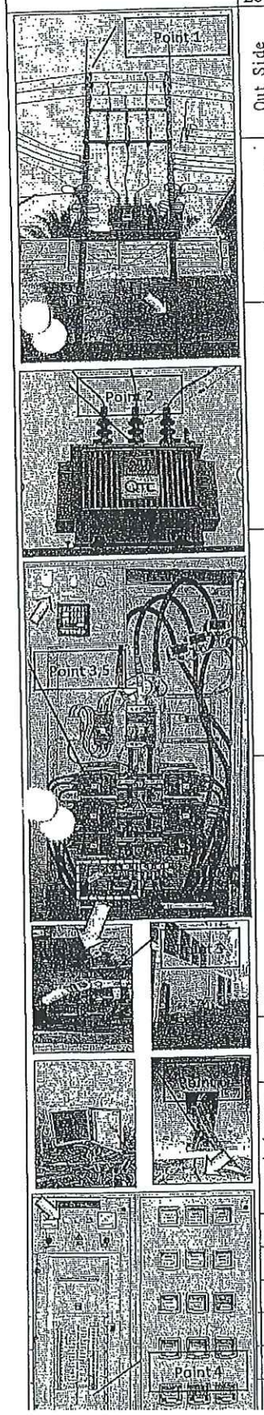

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				20/1/23	20/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใส่อ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์									

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

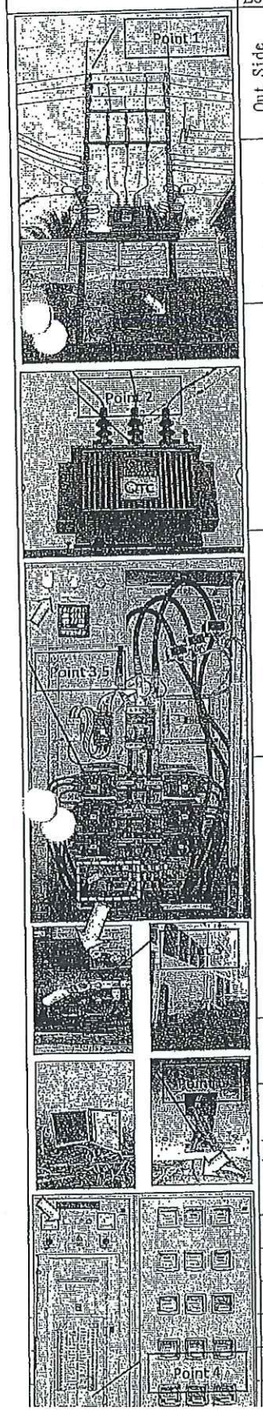

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์									

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX-THREE ☐

Picture Item

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building R

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

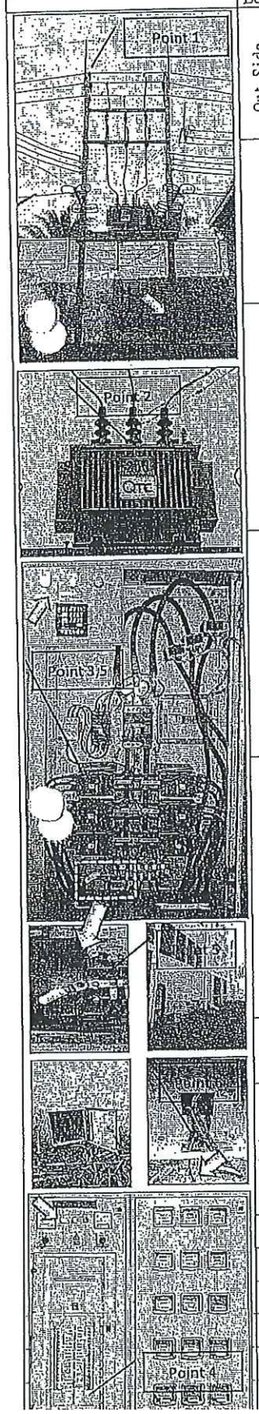

○ Normal ✕ Abnormal ⚠ Repair to nomal

Standard Specification				Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.			20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพดอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันน็อตยึดบัสบาร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
REMARK				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	19	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building S

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

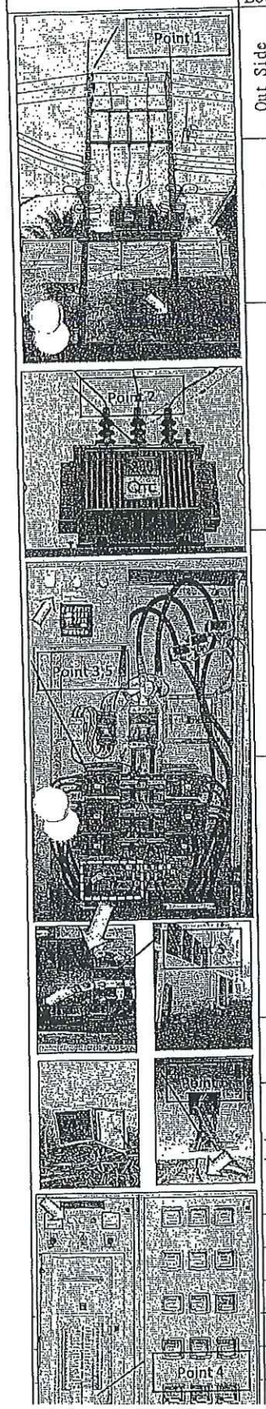

○ Normal ✕ Abnormal ⚠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติติด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติติด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Termina)	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์									

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building T

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

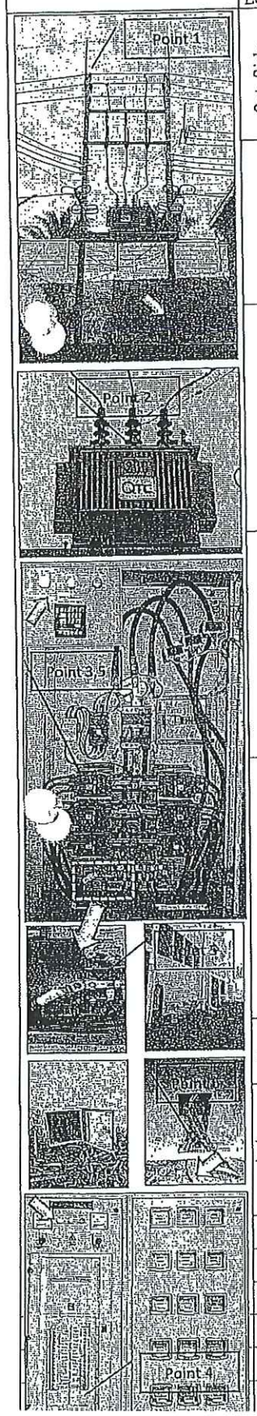

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/1/23	24/2/23	18/3/23	20/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23						
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่ทางออกตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรันกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

6.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าน้ำประจำเดือน

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6600022998

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 21/01/2023

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด

เลขบัตรฯ/เลขนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่: 1/157 หมู่3 ถนน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 01/66 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6610011799

เลขมาตรครั้งนี้ 646927 เลขมาตรครั้งก่อน 638165

หน่วยน้ำที่ใช้	8762 หน่วย
ค่าน้ำ	224,446.06 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,749.72 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	240,745.78 บาท

ชำระ 240,745.78 บาท [redacted] เงินทอน 0.00 บาท

หักบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 240,745.78

[redacted]

ขอบคุณที่ใช้บริการ

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6600048391

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 21/02/2023

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ฯ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่: 1/157 หมู่3 ถนน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 02/66 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6610038291

เลขมาตรครั้งนี้ 655739 เลขมาตรครั้งก่อน 646927

หน่วยน้ำที่ใช้	8812 หน่วย
ค่าน้ำ	225,722.56 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,839.08 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	242,111.64 บาท

ชำระ 242,111.64 บาท เงินทอน 0.00 บาท

ทักษิณ [redacted]

ขอบคุณที่ใช้บริการ

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6600075900

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 22/03/2023

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ฯ จำกัด

เลขบัตร ฯ/เลขนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่: 1/157 หมู่3 ถนน ค.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 03/66 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6610065196

เลขมาตรครั้งนี้ 663985 เลขมาตรครั้งก่อน 655739

หน่วยน้ำที่ใช้	8246 หน่วย
ค่าน้ำ	211,272.58 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,827.58 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	226,650.16 บาท

ชำระ 226,650.16 บาท เงินทอน 0.00 บาท

หักบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 226,650.16

[redacted]

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6600128049

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 20/05/2023

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด

เลขบัตร ฯ/เลขนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่ 1/157 หมู่3 ถนน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 05/66 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6610118691

เลขมาตรครั้งนี้ 683107 เลขมาตรครั้งก่อน 673766

หน่วยน้ำที่ใช้	9341 หน่วย
ค่าน้ำ	239,227.93 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,784.46 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	256,562.39 บาท

ชำระ 256,562.39 บาท เงินทอน 0.00 บาท

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6500149803

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 21/06/2022

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด

เลขบัตรฯ/เลขนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่: 1/157 หมู่3 ถนน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 06/65 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6510141487

เลขมาตรครั้งนี้ 588040 เลขมาตรครั้งก่อน 580537

หน่วยน้ำที่ใช้	7503 หน่วย
ค่าน้ำ	192,303.79 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,499.77 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	206,353.56 บาท

ชำระ 206,353.56 บาท เงินทอน 0.00 บาท

หักบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 206,353.56

[redacted]

EastWater
GROUP

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 6500149803

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-272-1600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000316

สำนักงานประปาบ่อวิน สาขา 00010

วันที่ 21/06/2022

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 0154761

ชื่อ - สกุล: บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด

เลขบัตรฯ/เลขนิติบุคคล 0105556132193 สาขา 00001

ที่อยู่: 1/157 หมู่3 ถนน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ประจำเดือน 06/65 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 6510141487

เลขมาตรครั้งนี้ 588040 เลขมาตรครั้งก่อน 580537

หน่วยน้ำที่ใช้	7503 หน่วย
ค่าน้ำ	192,303.79 บาท
ค่าบริการ	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,499.77 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	206,353.56 บาท

6.5 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐




Sheet no.	1	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Picture Item

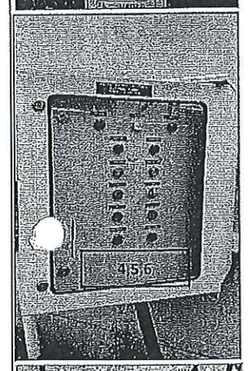

REMARK

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month						
						26/5/23	28/6/23	27/7/23	25/8/23	20/9/23	16/10/23	18/11/23
อาคาร A	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.4/4.2/4.2	4.2/4.4/4.4	4.2/4.6/4.4	4.5/4.3/4.3	4.2/4.4/4.5	4.4/4.4/4.1	4.4/4.2/4.2
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	V	X
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
อาคาร B	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.2/4.1/4.0	4.2/4.1/4.3	4.3/4.5/4.1	4.2/4.3/4.2	4.1/4.2/4.2	4.0/4.1/4.1	4.1/4.2/4.2
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
อาคาร C	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.5/4.6/4.6	4.4/4.7/4.5	4.6/4.4/4.4	4.7/4.4/4.5	4.5/4.6/4.6	4.5/4.6/4.6	4.6/4.7/4.5
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
อาคาร D	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.4/4.7/4.6	4.6/4.7/4.4	4.4/4.4/4.7	4.6/4.5/4.6	4.6/4.6/4.6	4.6/4.7/4.4	4.6/4.4/4.6
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.5/0.6/0.7	0.4/0.5/0.4	0.6/0.7/0.6	0.6/0.7/0.7	0.6/0.6/0.7	0.6/0.4/0.6	0.4/0.6/0.4
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
อาคาร E	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.4/4.6/4.6	4.7/4.6/4.7	4.6/4.6/4.7	4.7/4.6/4.6	4.6/4.7/4.6	4.7/4.6/4.6	4.6/4.7/4.7
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB-ONE	ESB-TWO	APEX-THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

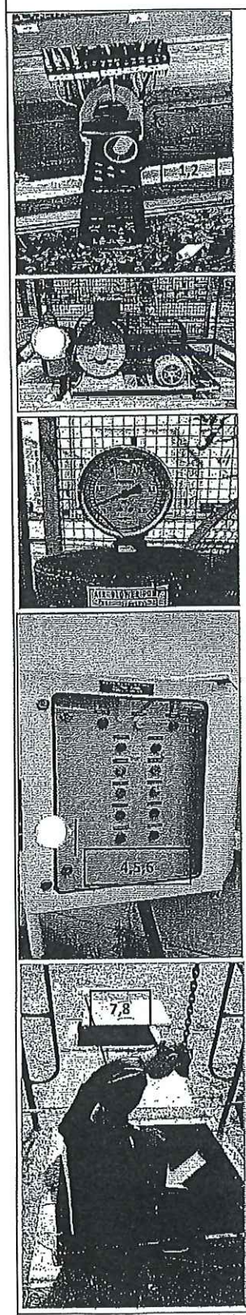

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	26/1/23	24/2/23	27/3/23	25/4/23	20/5/23	16/06/23	18/07/23
อาคาร F	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.7/0.6	0.6/0.5/0.6	0.6/0.7/0.6	0.6/0.6/0.6	0.6/0.7/0.6	0.7/0.6/0.6	0.6/0.6/0.6
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
อาคาร G	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.6/4.6/4.6	4.6/4.5/4.6	4.6/4.6/4.5	4.5/4.6/4.6	4.6/4.6/4.6	4.6/4.6/4.6	4.6/4.6/4.6
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.7/0.6	0.6/0.5/0.6	0.7/0.6/0.6	0.6/0.6/0.6	0.6/0.6/0.6	0.7/0.6/0.6	0.6/0.7/0.6
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✕
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✕
อาคาร H	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
อาคาร I	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.5/4.6/4.6	4.5/4.6/4.6	4.6/4.5/4.6	4.6/4.5/4.6	4.5/4.6/4.6	4.6/4.6/4.6	4.6/4.6/4.6
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.6/0.5	0.6/0.7/0.6	0.6/0.7/0.6	0.6/0.6/0.6	0.6/0.6/0.6	0.6/0.6/0.6	0.5/0.6/0.6
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
อาคาร J	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

[redacted]

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Waste Water Treatment

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Picture Item

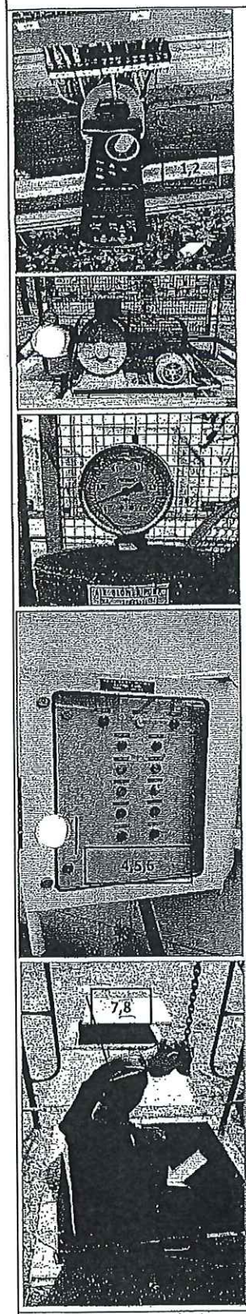

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
อาคาร K	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร L	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร M	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร N	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร O	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟมยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Picture Item

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
อาคาร P	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร Q	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร R	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร S	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร T	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

REMARK

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

Waste Water Treatment

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period												
อาคาร U	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	0.02-0.08 Mpa(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร V	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร W	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร X	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร Y	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.												
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโฟยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.												

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager