Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


BSB ONE	BSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	7	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building G

Picture Item

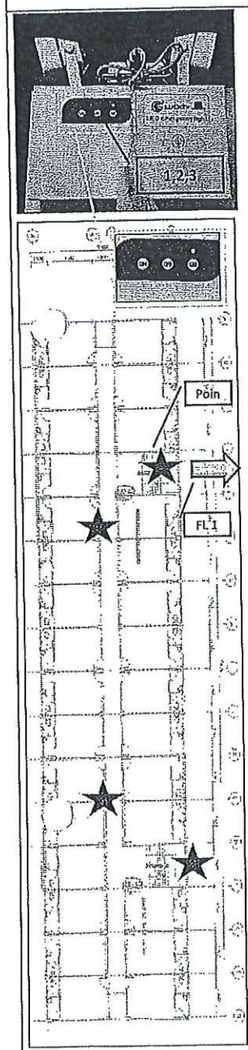

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/1/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
Location	Standard	NO.										
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	⊠	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE ☐	ESB TWO ☑ / APEX THREE ☐


Sheet no.	8	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building H

Picture Item



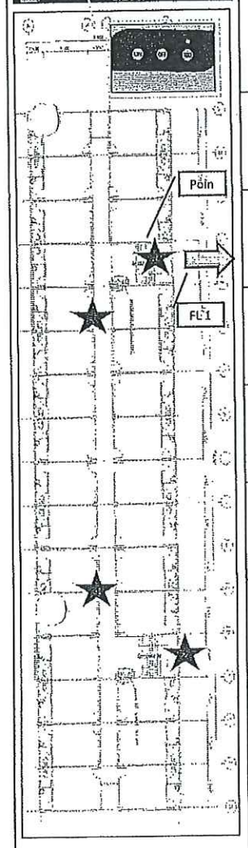

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	9/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23					
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Emergency Lighting System Building I


Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Picture Item



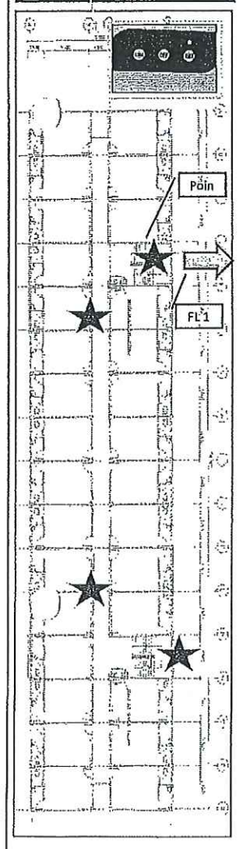

Standard Specification						Month																		
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	0?/2/23	4/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23												
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X												

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building J

Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



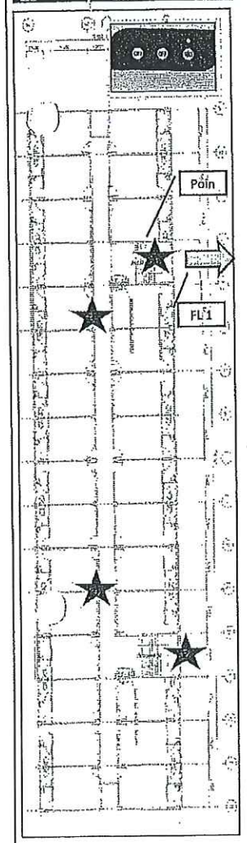

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	5/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×

Month

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building K

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



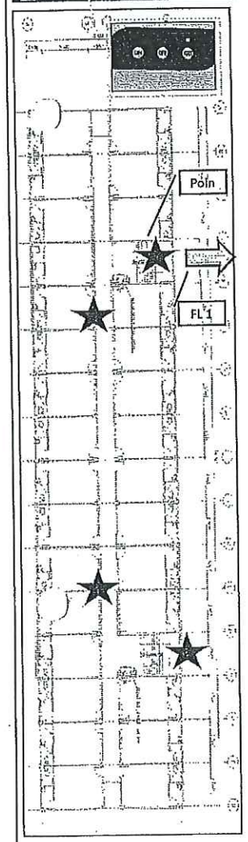

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	2/3/24	7/4/23	15/5/23	20/6/23	6/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building L

Sheet no.	12	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



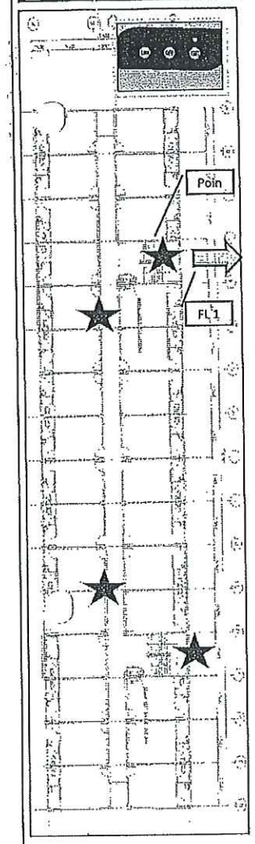

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard.	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 3/1/23	10/2/23	2/6/23	7/6/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Emergency Lighting System Building M

Sheet no.	13	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



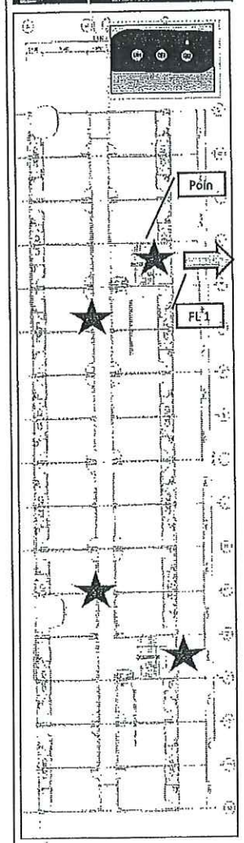

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	11/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building N

BSB ONE ☐ BSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

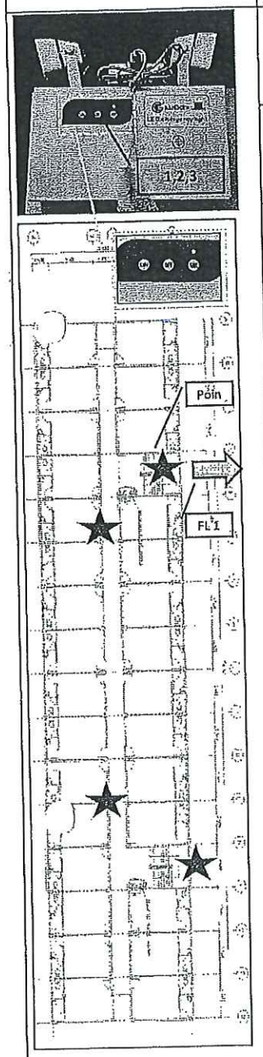

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month												
								7/3/23	7/6/23	15/6/23	20/6/23	09/7/23						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	⊠	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	✕	✕	✕	✕	✕						

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	15	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building O

BSB ONE ☐ BSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

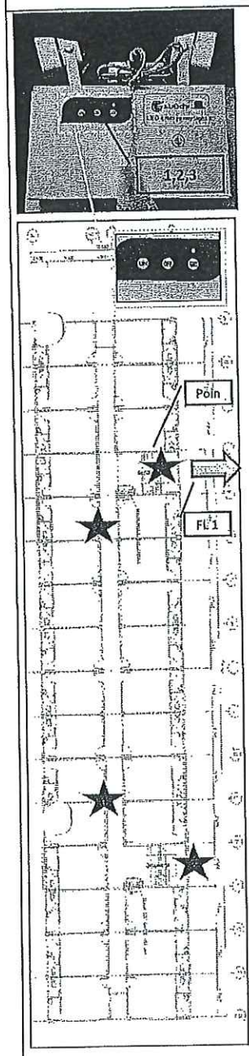

○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	2/15/23	7/4/24	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	16	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



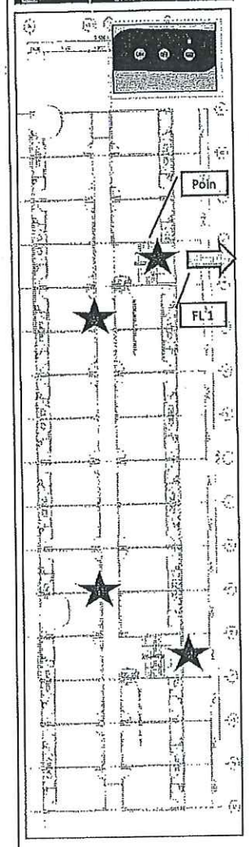

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/11/23	10/2/23	9/3/23	7/4/23	13/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	17	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building Q

Picture Item

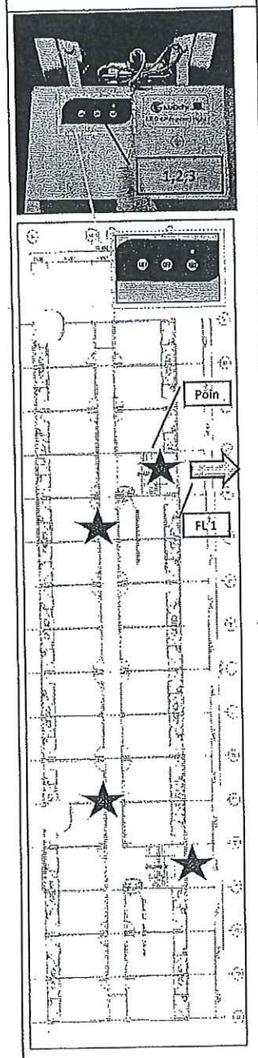

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/22	20/6/22	04/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building R

Picture Item

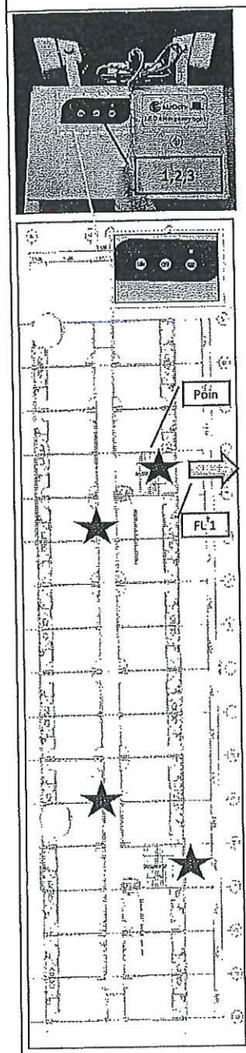

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	6/2/23	7/3/23	7/6/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building S

Sheet no.	19	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



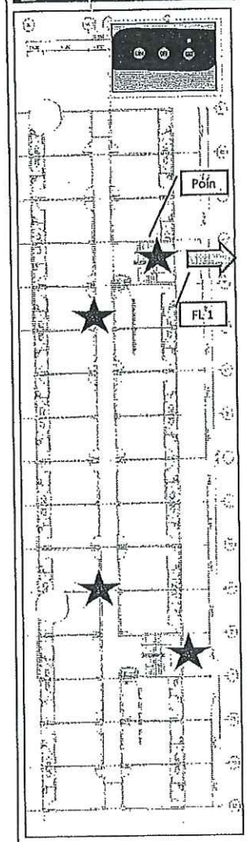

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/05/23	15/5/23	20/6/23	29/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง..	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	20	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building T

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



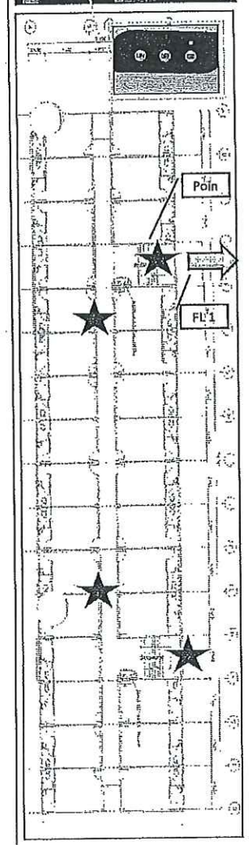

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification					Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/1/23	6/1/23	7/1/23	15/1/23	20/1/23	09/1/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL.2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building B

Picture Item



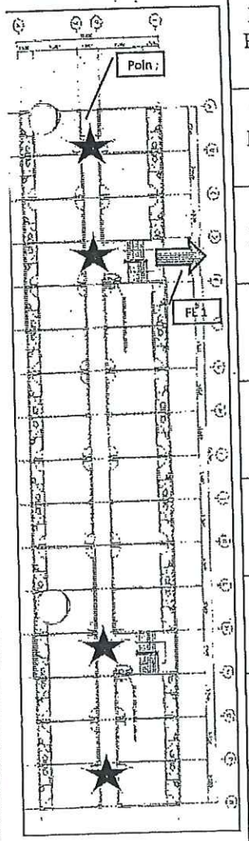

○ Normal ✕ Abnormal ✕̸ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				29/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	○	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	✕	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	○	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building C

ESB-ONE ☐ ESB-TWO ☑ APEX-THREE ☐

Picture Item



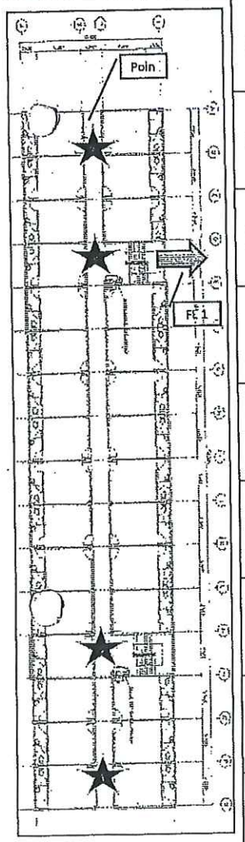

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/11/23	26/12/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Month

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB-ONE	ESB-TWO	APEX-THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building D

Picture Item



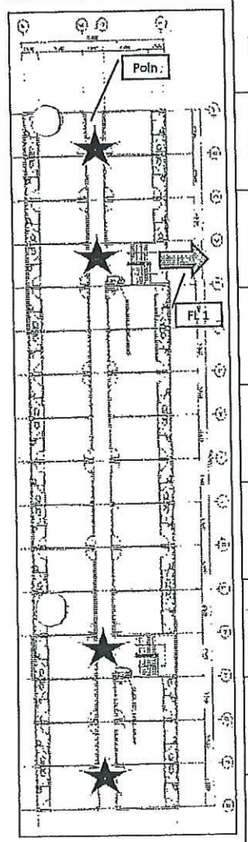

○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	✕	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer.
Manager.

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


BSB ONE	BSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building E

Picture Item



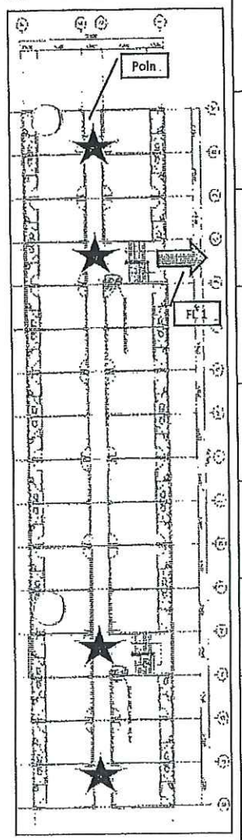

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification				Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.			27/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23					
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O					
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	6	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building F

Picture Item



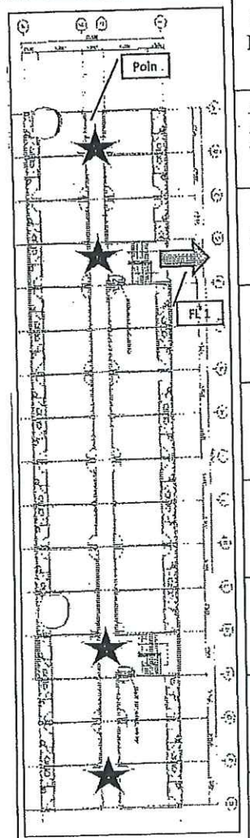

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				24/1/23	26/2/23	20/3/23	19/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


APEX ONE	APEX TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	7	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building G

Picture Item



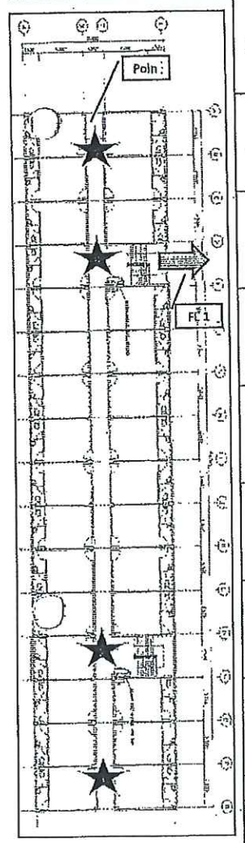

Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/23	26/2/23	20/3/23	20/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23					
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○					
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕					
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building H

Picture Item



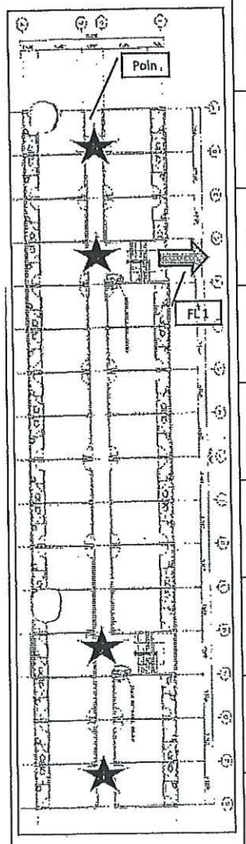

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	20/2/23	20/3/23	10/4/23	29/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	⊘
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
laker	Tom's Workers CO.,LTD
laking date	


Sheet no.	9	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building I

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



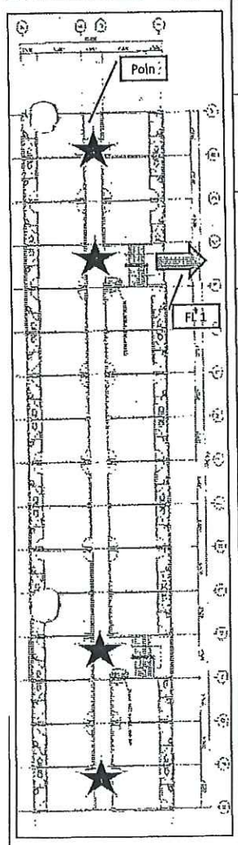

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	17/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	10	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building J

Picture Item



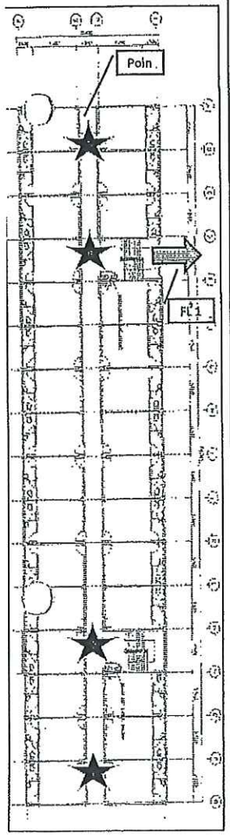

○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/23	26/2/23	20/3/23	30/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


Sheet no.	11	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building K

Picture Item



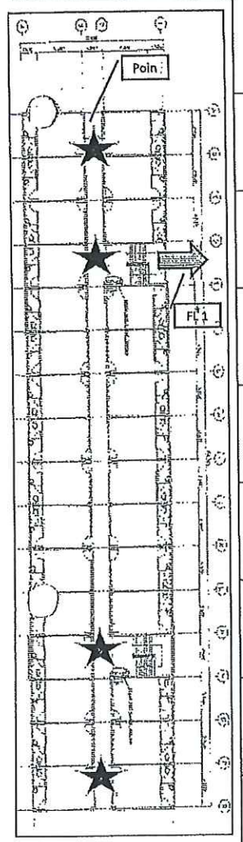

○ Normal ✕ Abnormal ⛢ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	[redacted]
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building L

EBB ONE ☐ EBB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



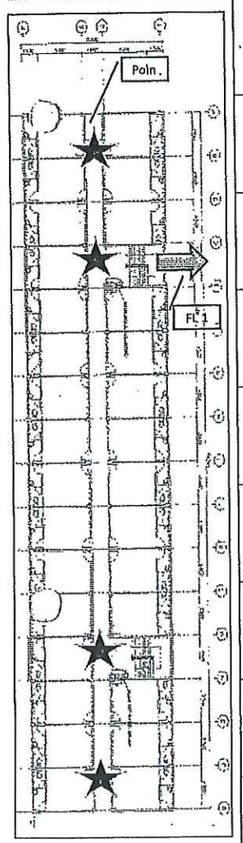

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technici		[redacted]						
				Incharge by Chief Technici								
				Inspected by Supervisor Technici								
				Approve by Building Manage								

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
laker	Tom's Workers CO.,LTD
laking date	


PSB ONE	PSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	13	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet.	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building M

Picture Item



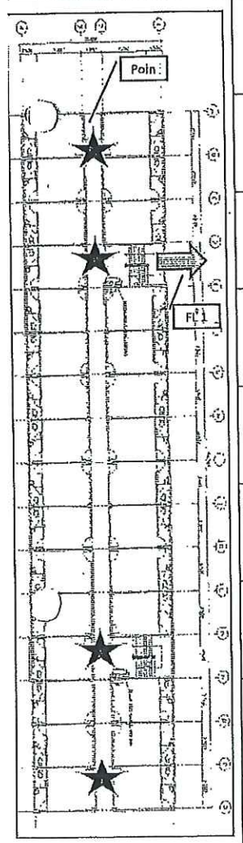

○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	14/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	[redacted]
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	


FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐


Sheet no.	14	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building N

Picture Item



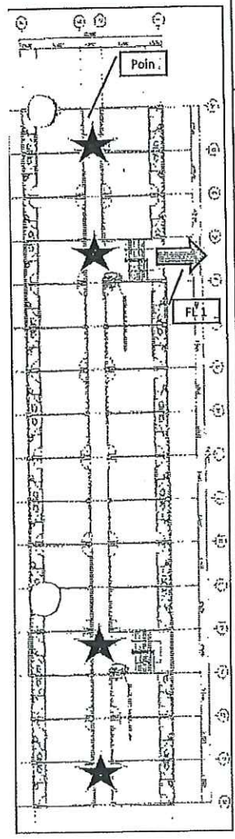

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period			20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	○	○	○	○	○						
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	X	X	X	X	X						

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	15	
Rev.No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building O

Picture Item



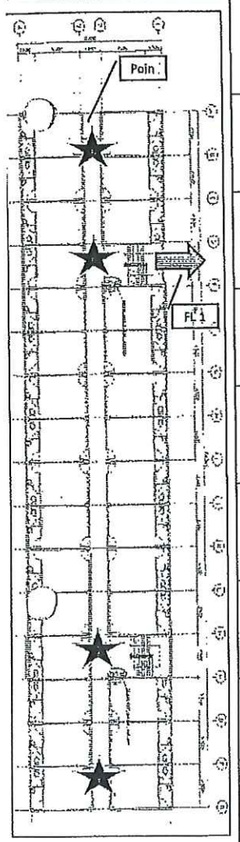

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification.						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	19/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB-ONE ☐ ESB-TWO ☑ APEX-THREE ☐


Sheet no.	16	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building P

○ Normal × Abnormal ⚠ Repair to nomal

Picture Item



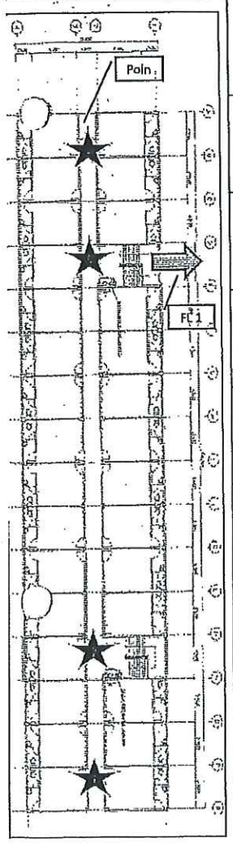

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	[redacted]
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



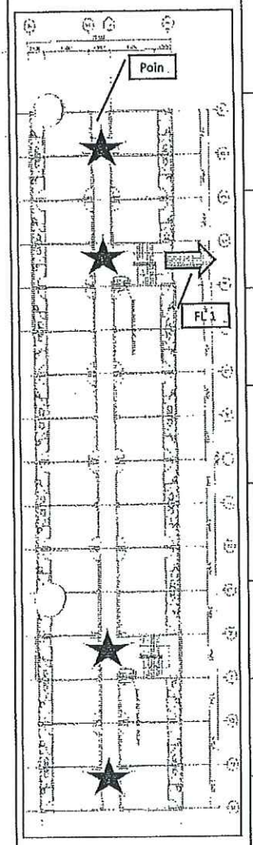

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	20/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building R

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



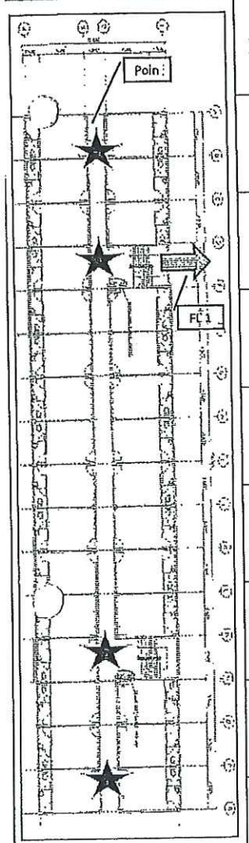

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	19/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	19	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building S

Picture Item



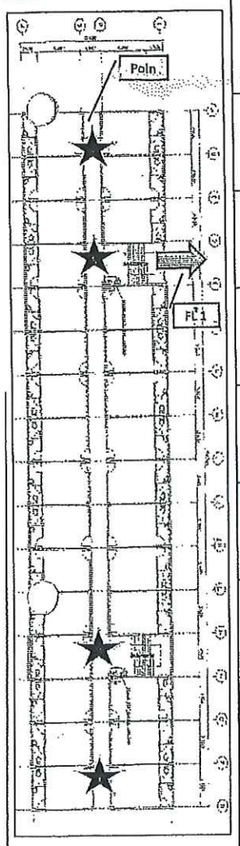

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	7/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	[redacted]
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building T

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



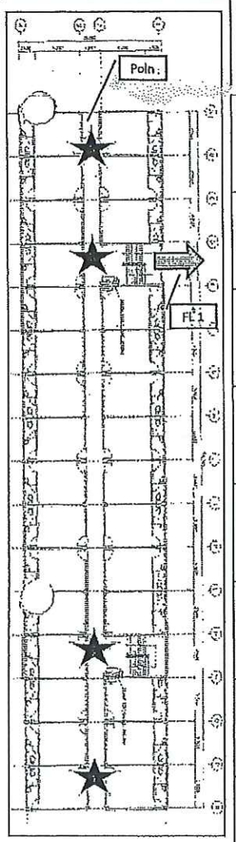

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	20/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	17/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	- เข้ามือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer

Manager