บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	จัดทำโดย [redacted]	รับรองโดย	อนุมัติโดย
แผนก : บริหาร ฝ่าย : บริหาร	แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่แก้ไข 27 พ.ย 2558	วันที่เริ่มใช้ 30 พ.ย.2558 จำนวนหน้า 1/6	เอกสารหมายเลข WI-MGT-E-03-03

ชื่องาน / ลักษณะงาน : วิธีปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย

1. วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อม และระงับอัคคีภัยหรือควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้

2. ผู้รับผิดชอบ :

จป.วิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

<u>การเตรียมความพร้อม</u>

3.1 จป.วิชาชีพ เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ,สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และตรวจเช็คให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน

3.2 จป.วิชาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงผู้เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท เช่น ผู้ค้าอาหาร ,รปภ. เป็นต้น ให้สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง

3.3 ฝ่ายต่างๆ จัดทำแผนอพยพของฝ่ายดังนี้

- กำหนดเส้นทางอพยพ อย่างน้อย 2 เส้นทาง
- ผู้ขนย้ายเอกสาร-สิ่งของสำคัญ
- ผู้นำพนักงานอพยพ
- ผู้ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน

3.4 จุดรวมพล

- จุดรวมพลที่ 1 บริเวณโรงอาหารบริษัทฯ
- จุดรวมพลที่ 2 บริเวณด้านหน้าป้อมยาม

เอกสารไม่ควบคุม

3.4 แต่งตั้งทีมงานระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อำนวยการดับเพลิง	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
- ฝ่ายไฟฟ้า	ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
- ฝ่ายปฏิบัติการ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
- ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการและขนส่ง
- ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน - ภายนอก	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 / จป.วิชาชีพ
- พนักงานควบคุมเครื่อง	หัวหน้าฝ่ายผลิต
- หน่วยดับเพลิง	ทีมดับเพลิง
- หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง	จป.วิชาชีพ
- หน่วยยามรักษาการณ์	รปภ.บริษัท
- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	ทีมดับเพลิง
- หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น	ทีมดับเพลิง กนอ., อบต.หัวสำโรง
- ช่วยชีวิต	ทีมช่วยชีวิต
- ยานพาหนะ	พนักงานขนส่ง
- พยาบาล	พยาบาลบริษัทฯ
- ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	พนักงานบุคคล

เอกสารไม่ควบคุม

ชื่องาน / ลักษณะงาน : วิธีปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

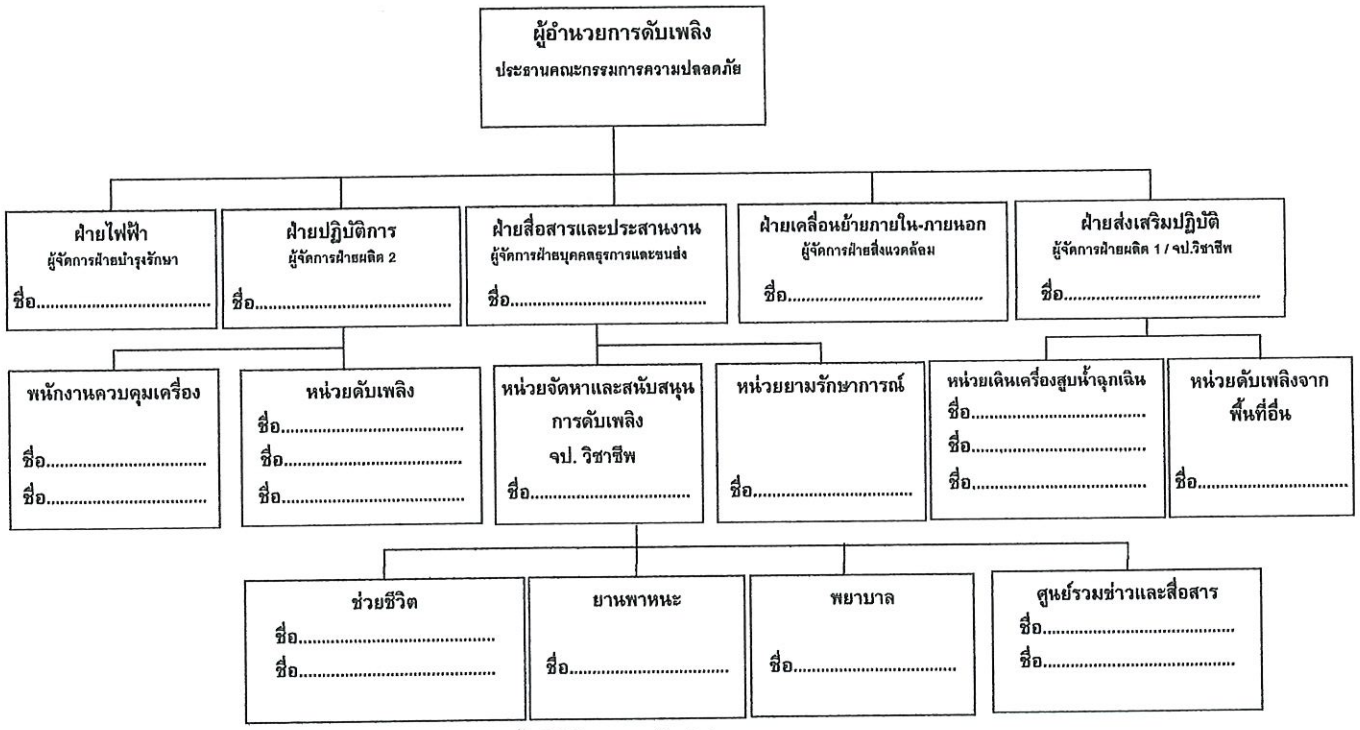

หมายเหตุ

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้นและโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารไม่ควบคุม

ชื่องาน / ลักษณะงาน : วิธีปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

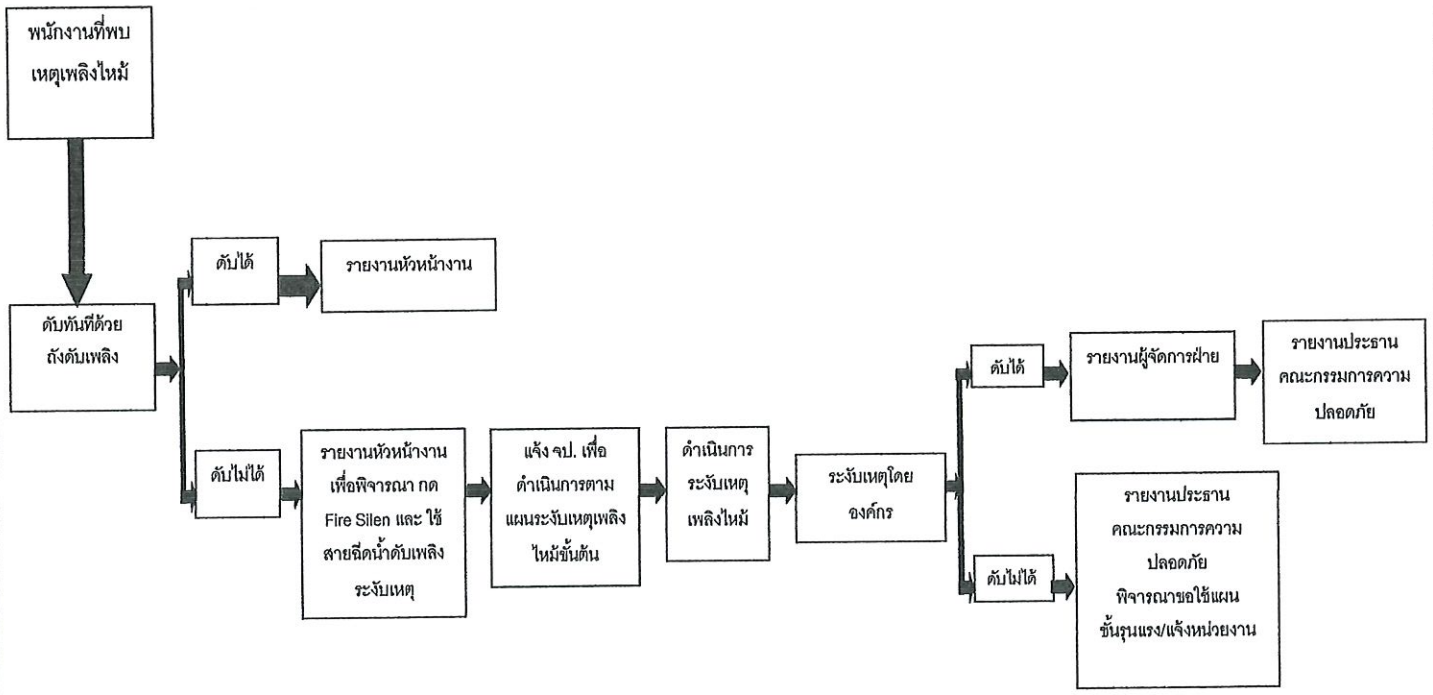

เอกสารไม่ควบคุม

ชื่องาน / ลักษณะงาน : วิธีปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย

ให้ปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยกรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยให้พนักงานที่พบเหตุ ใช้ถังดับเพลิงในพื้นที่ทำการดับเพลิง หากดับไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้างานในพื้นที่หรือหน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน เพื่อใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงของโรงงานเข้าทำการดับเพลิง ซึ่งขณะดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)จะทำงานอัตโนมัติ เมื่อระงับเหตุไฟไหม้เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้างานหรือ หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉินทำการปิดเครื่องยนต์ (FIRE PUMP) โดยปฏิบัติตาม SD-MGT-E-03-03 : MANUAL FIREPUMP & JOCKEY PUMP ที่มีระบุขั้นตอนการเปิด-ปิดเครื่องยนต์ โดยเมื่อดับเครื่องยนต์เรียบร้อยให้หัวหน้างานแจ้ง จป.วิชาชีพ เพื่อประสานให้ฝ่ายบำรุงรักษาเข้าทำการตรวจสอบFire Pump และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยมีรายการและความถี่ ในการตรวจสอบระบบ Fire Pump ตามที่กำหนดไว้ในตามเอกสาร SD-MGT-E-03-03

ทั้งนี้ในขณะที่พยายามควบคุมเพลิงด้วยระบบ Fire Pump หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทันทีมีดังต่อไปนี้

- ศูนย์ความปลอดภัยส่วนกลาง นิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้ โทร. 038-575666
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวสำโรง โทร. 038-575454
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 12 โทร. 038-575134-6
- สถานีไฟฟ้าย่อยเกตเวย์ ซิตี้ โทร. 038-575001

(เพื่อเข้าทำการตัดระบบไฟฟ้าก่อนเข้าโรงงาน)

ในขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ จะต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ไม่ไปกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงตามความเหมาะสม

เอกสารไม่ควบคุม

3.5 การอพยพ

ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากผู้บังคับบัญชาของแต่ละแผนกเห็นว่าเป็นอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น ให้สั่งการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ไป โดยเป็นผู้นำทางหนีไปยังจุดรวมพลที่ 1"โรงอาหารบริษัท" ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ใกล้จุดรวมพลที่ 1 ให้ย้ายไปจุดรวมพลที่ 2 ด้านหน้าบริเวณ "ป้อมยาม"

เมื่อพนักงานมายังจุดรวมพลแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกตรวจสอบรายชื่อพนักงานว่าพนักงานออกมายังจุดรวมพลครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่ามีพนักงานที่จุดนัดพบขาดหายไปให้รีบแจ้ง จป.วิชาชีพหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ เพื่อส่งทีมค้นหาเข้าค้นหาต่อไป

กรณีมีผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพประจำแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงทันที คือ

- โรงพยาบาลแปลงยาว โทร. 038-589002-3

3.6 การปฏิรูปฟื้นฟู

หลังจากเพลิงสงบลงแล้ว จะต้องซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายไปจากเพลิงไหม้ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้ต่อไป ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อหามาตรการป้องกัน
- คณะกรรมการความปลอดภัยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อหาวิธีป้องกันและปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

4. ข้อควรระวัง : —

เอกสารไม่ควบคุม