บันทึกผลตรวจวัดความเร็วลมของระบบบำบัดอากาศ TRF

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)			
		2/5/66	9/5/66	16/5/66	23/5/66			2/5/66	9/5/66	16/5/66	23/5/66			2/5/66	9/5/66	16/5/66	23/5/66			2/5/66	9/5/66	16/5/66	27/5/66
1	14.88	14.90	15.10	14.95	14.98	9	14.44	14.48	14.53	14.62	14.47	16	14.07	14.15	14.22	14.32	14.34	23	14.14	14.24	14.33	14.25	14.22
2	6.08	6.12	6.24	6.15	6.38	10	1.11	1.85	2.10	1.95	2.00	17	11.11	11.25	11.31	11.25	11.18	24	-	-	-	-	-
3	8.33	8.52	8.63	8.49	8.88	11	9.94	10.15	10.22	10.35	10.13	18	18.06	18.15	18.26	18.27	18.17	25	17.21	17.32	17.27	17.32	17.25
4	11.11	11.15	11.22	11.18	11.32	12	10.86	10.95	11.12	10.97	10.89	19	1.11	1.85	1.92	1.85	1.29	26	17.21	17.42	17.64	17.29	17.25
5	18.06	18.10	18.15	18.12	18.22	13	14.88	14.90	14.95	14.93	14.93	20	14.44	14.46	14.53	14.32	14.63	27	8.6	8.82	8.71	8.63	8.85
6	1.11	2.10	1.95	1.85	2.05	14	6.08	6.12	6.15	6.23	6.38	21	14.44	14.32	14.61	14.52	14.65	28	7.9	8.16	8.22	8.14	8.25
7	14.44	14.54	14.63	14.72	14.75	15	8.33	8.52	8.63	8.42	8.69	22	8.27	8.46	8.33	8.32	8.16	29	15.82	15.90	15.95	16.10	15.92
8	14.44	14.53	14.65	14.64	14.66														ผู้ตรวจวัด	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ

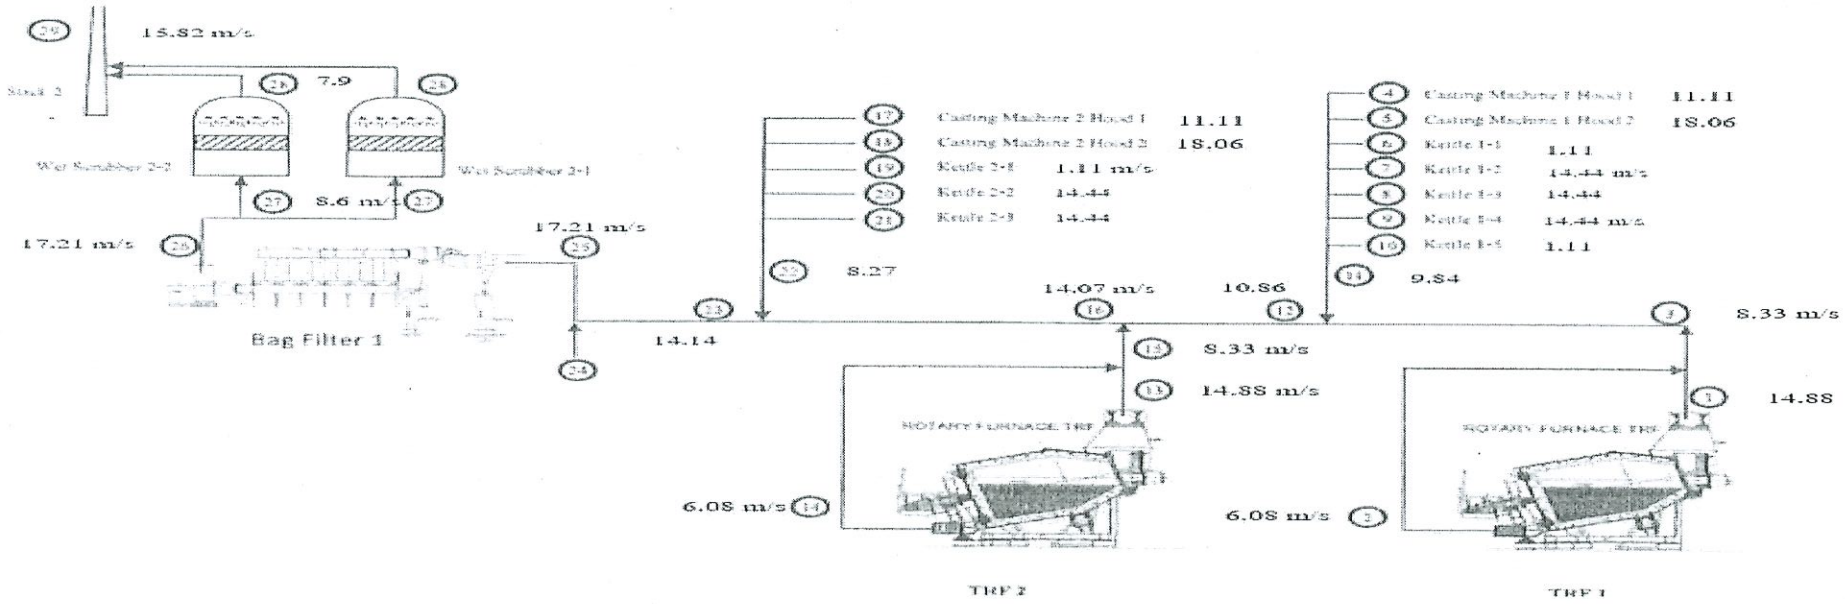

หมายเหตุ : _____

[redacted]

บันทึกผลตรวจวัดความเร็วลมของระบบบำบัดอากาศ TRF

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)				Measuring point	STD.	Duct v (m/s)			
		1/6/66	8/6/66	15/6/66	22/6/66			1/6/66	8/6/66	15/6/66	22/6/66			1/6/66	8/6/66	15/6/66	22/6/66			1/6/66	8/6/66	15/6/66	21/6/66
1	14.88	14.89	14.92	15.01	14.95	9	14.44	14.52	14.69	14.92	14.53	16	14.07	14.15	14.22	14.91	14.28	23	14.14	14.21	14.22	14.25	14.91
2	6.08	6.12	6.15	6.23	6.25	10	1.11	1.92	1.63	1.42	1.75	17	11.11	11.21	11.20	11.19	11.91	24	-	-	-	-	-
3	8.33	8.42	8.44	8.38	8.47	11	9.94	10.12	10.15	10.22	10.35	18	18.06	18.15	18.22	18.45	18.33	25	17.21	17.23	19.35	17.42	17.42
4	11.11	11.15	11.22	11.24	11.23	12	10.86	10.95	10.92	10.88	10.92	19	1.11	1.95	1.82	1.45	2.01	26	17.21	17.42	19.31	17.35	17.28
5	18.06	18.12	18.29	18.15	18.22	13	14.88	14.95	14.92	14.90	16.12	20	14.44	14.54	14.67	14.51	16.62	27	8.6	8.72	8.65	9.12	8.98
6	1.11	1.75	1.92	1.82	1.95	14	6.08	6.22	6.15	6.38	6.42	21	14.44	14.63	14.52	14.61	14.53	28	7.9	8.15	8.24	8.47	8.52
7	14.44	14.54	14.69	14.67	14.55	15	8.33	8.49	8.55	8.42	8.59	22	8.27	8.51	8.42	8.73	8.35	29	15.82	15.95	16.01	15.89	16.10
8	14.44	14.47	14.69	14.72	14.65																		
																		ผู้ตรวจวัด		สิทธิ์	สิทธิ์	สิทธิ์	สิทธิ์

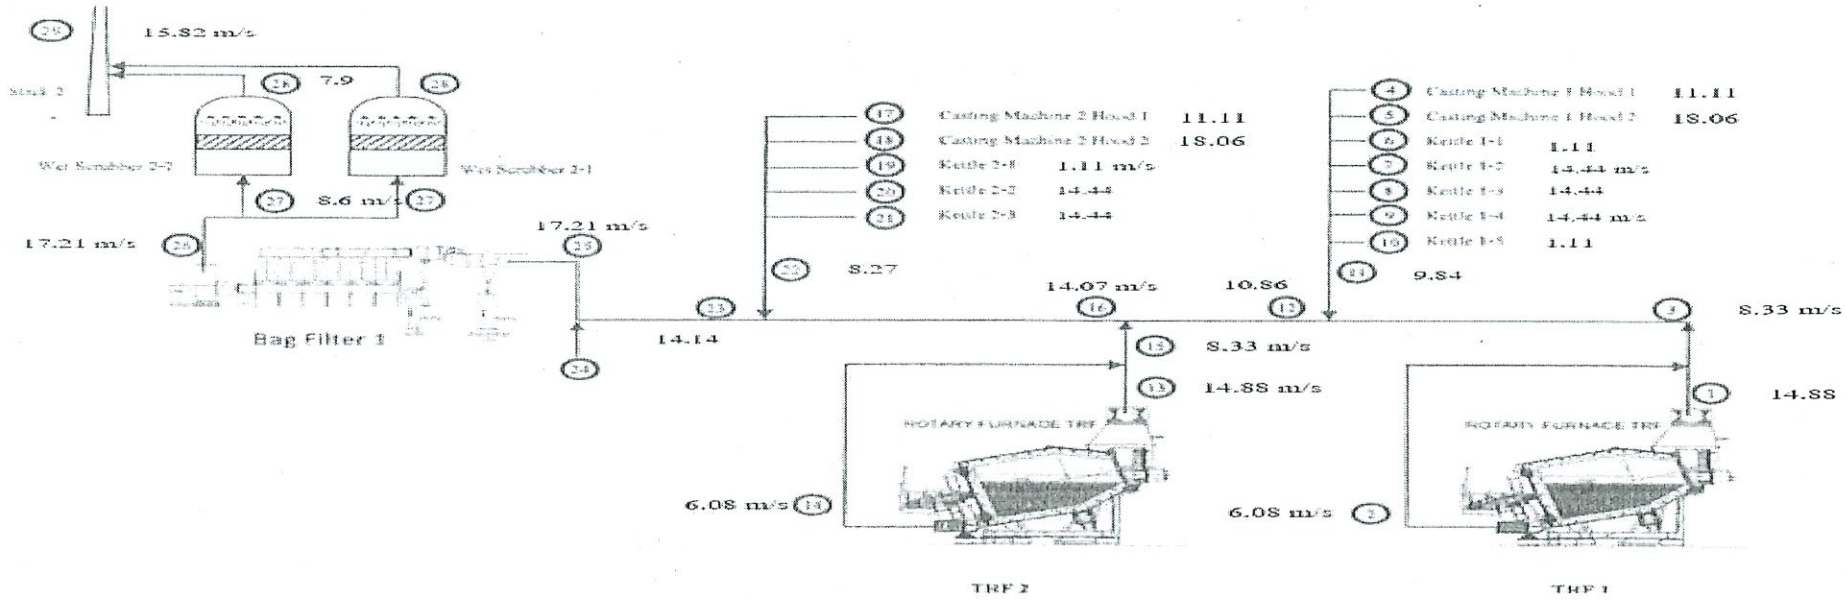

หมายเหตุ : _____

[redacted]