

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จจมูลฝอย

สำเนาฉบับ

ที่ ภก ๕๒๔๐๒/๑๖)๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

๗๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ พู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่านเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนิรันดร์ รชตะพุกษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๔๔๔๐ ต่อ ๑๑๔
โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕
เว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th

4
[Signature]



สำเนาฉบับ

ที่ ภก ๕๒๔๐๒/๗๔๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ ทู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่านเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๙๒๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ รัชตะพฤษ) 
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง


ฝ่ายพัฒนารายได้

โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๔๔๔๐ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕

เว็บไซต์ www.chemgtalay.go.th

๗



สำเนาฉบับ

ที่ ภก ๕๒๔๐๒/๕๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ หู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะ
มูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่าน
เป็นประจำทุกเดือน นั้น


ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน
เงิน ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิง
ทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนิรันดร์ รตะพุกษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๔๔๔๐ ต่อ ๑๓๔
โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕
เว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th





ที่ ภก ๕๖๔๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ ทู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่านเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๘๘๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนันต์ รชตะพุกษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๔๔๔๐ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕

เว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th

สำเนาฉบับ

ที่ ภก ๕๒๔๐๒/๗๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ ทู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่านเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุมพล ตันประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๕๕๔๐ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕

เว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผอ.กองคลัง
.....	หัวหน้าฝ่ายฯ
.....	เจ้าหน้าที่

ส่ง ๑๑/๖

ที่ ภก ๕๒๔๐๒/๑๐๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ถนนศรีสุนทร ภก ๘๓๑๑๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ ทู คอนโดมิเนียม

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสำหรับอาคารหรือเคหะ ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงทะเล พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเลจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารของท่านเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลเชิงทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๖๔๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไปชำระ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไปชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล ต้นประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

กองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒-๕๕๔๐ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๗-๑๐๘๕

เว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการฉีดพ่นแมลง

SERVICE CARD/รายงานการให้บริการ

☒ RENEWAL☐ SINGLE

CON-IF660432

สัญญาบริการเลขที่/Contract No. :

ชื่อผู้จ้าง/Employer : **นิติบุคคลอาคารชุดสเคป 2 คอนโดมิเนียม**

ที่อยู่/Address 94 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร./Tel. 084-3226294

สถานที่ให้บริการ/Service Location : พื้นที่ส่วนกลาง ห้องบ่ม ออฟฟิศนิติ ห้องน้ำ ห้องขยะ ๐๙๕-4๗444๗๗

พื้นที่/Area : จำนวนครั้งที่ให้บริการ : เข้าบริการ 1 ครั้ง/เดือน

ประเภทงานบริการ/Services type :

() ปลาวก () มด () แผลงสาบ () หนู () ชุง () แผลงวัน () อื่นๆ

๒. ระยะเวลาสัญญา-สัมปทาน/Contract Period : 19 เมษายน 2566 ถึง 18 เมษายน 2567

ครั้งที่	วันที่ ทำ บริการ	ชื่อผู้ตรวจ รับงาน	เวลา เข้าทำ บริการ	ปลวก	มด	งู เหี้ย	หนู	แมว	สุนัข	ตัว ตรวจเช็คพื้นที่	ผู้เข้าทำ บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
	14/4/66		11.00	/	/	/	/	/	/			ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ฆ่าแมลงทุกตัว ตามแหล่งเกิด
	5/5/66		09:30	/	/	/	/	/	/			ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ฆ่าแมลง: 0000 บ.ล.ว จากแหล่งเกิด
	2/6/66		11:30	/	/	/	/	/	/			ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ฆ่าแมลง: 0000 บ.ล.ว จากแหล่งเกิด

เอกสารแนบที่ 7
รายงานการเปลี่ยนหลอดไฟ



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

รายงานเปลี่ยนหลอดไฟ ภายในโครงการ

ประจำเดือน.....มกราคม...../2023

#หลอดไฟที่ออกคงเหลือ.....๕๕.....ชิ้น

ลำดับ	วันที่	ชั้นที่เปลี่ยน	จุดที่เปลี่ยน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้จัดการอาคาร	หมายเหตุ
1	๐๖/๘.๐./๖๖	ชั้น ๕	ห้องชุดชั้น ๙๔/๕๐			๕ ๕๕.
2	1๗/๘.๐./๖๖	ชั้น ๕	ห้องชุดชั้น ๙๖/๕๐			1 ๕๕.
3	๔1/๘.๐./๖๖	ชั้น 1	ห้องชุดชั้น ๑๐๑/๑			1 ๕๕.
4	๔๑/๘.๐./๖๖	ชั้น 1	ห้องชุดชั้น ๑๐๒/๑			1 ๕๕.
5						
6						
7						
8						
9						
10						

บันทึก:



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

รายงานเปลี่ยนหลอดไฟ ภายในโครงการ

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์...../2023

#หลอดไฟที่ออกคงเหลือ.....๕๐.....ชิ้น

ลำดับ	วันที่	ชั้นที่เปลี่ยน	จุดที่เปลี่ยน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้จัดการอาคาร	หมายเหตุ
1	๐1/๒.๒./๖๖	ชั้น ๓	ห้องชุดชั้น ๓๐			๕ ๕๕.
2	๖/๒.๒./๖๖	ชั้น ๓	ห้องชุดชั้น 129			1 ๕๕.
3	15/๒.๒./๖๖	ชั้น ๓	ห้องชุดชั้น 1๓๔			1 ๕๕.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

บันทึก:



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

รายงานเปลี่ยนหลอดไฟ ภายในโครงการ

ประจำเดือน ธันวาคม 2023

หลอดไฟที่ติดค้างเหลือ 16 ชิ้น

ลำดับ	วันที่	ชั้นที่เปลี่ยน	จุดที่เปลี่ยน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้จัดการอาคาร	หมายเหตุ
1	1/7/66	ชั้น ๕	นี้ ๕๖๖๖๖			๕
2	2/7/66	ชั้น ๕	บันไดชั้น ๕			1
3	16/7/66	ชั้น ๕	ห้อง ๕๖๖๖๖			๕
4	๒๐/๗/๖๖	ชั้น ๕	ห้อง ๕๖๖๖๖			1
5						
6						
7						
8						
9						
10						

บันทึก:



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

รายงานเปลี่ยนหลอดไฟ ภายในโครงการ

ประจำเดือน ธันวาคม 2023

หลอดไฟที่ติดค้างเหลือ 10 ชิ้น

ลำดับ	วันที่	ชั้นที่เปลี่ยน	จุดที่เปลี่ยน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้จัดการอาคาร	หมายเหตุ
1	7/4/66	ชั้น ๕	ห้อง ๕๖๖๖๖			๕ ๙.
2	15/4/66	ชั้น ๕	ห้อง ๕๖๖๖๖			1 ๙.
3	19/4/66	ชั้น ๕	ห้อง ๕๖๖๖๖			1 ๙.
4	๒4/4/66	ชั้น ๕	บันไดชั้น ๕			1 ๙.
5						
6						
7						
8						
9						
10						

บันทึก:

เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เช็ทท์ คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ดับดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....มิถุนายน...../2023

#จำนวนดับดับเพลิง 21 ดับ

ดับดับ	ประเภทน้ำยา	สถานที่ดับดับ	ดับดับ	จำนวน	การดับดับ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ดับดับ	ประเภทน้ำยา	สถานที่ดับดับ	ดับดับ	จำนวน	การดับดับ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:



นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เช็ทท์ คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ดับดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....มิถุนายน...../2023

#จำนวนดับดับเพลิง 21 ดับ

ดับดับ	ประเภทน้ำยา	สถานที่ดับดับ	ดับดับ	จำนวน	การดับดับ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ดับดับ	ประเภทน้ำยา	สถานที่ดับดับ	ดับดับ	จำนวน	การดับดับ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:



นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ จำกัด หอสมุดนิคม
รายงานการตรวจเช็ค ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์...../2023

#จำนวนถังดับเพลิง 21 ถัง

ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:



นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ จำกัด หอสมุดนิคม
รายงานการตรวจเช็ค ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์...../2023

#จำนวนถังดับเพลิง 21 ถัง

ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:



21 X 21
2

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ดับดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

จำนวนดับดับเพลิง 21 มัง

ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:



21 X 21
2

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ดับดับเพลิง (Fire Extinguisher Record)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

จำนวนดับดับเพลิง 21 มัง

ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ	ถังที่	ประเภทน้ำยา	สถานที่ติดตั้ง	ถังสี	จำนวน	การวัด	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
1	A,B,C	F.1 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	11	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
2	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	12	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
3	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	13	A,B,C	F.5 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
4	A,B,C	F.2 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	14	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
5	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	15	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
6	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	16	A,B,C	F.6 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
7	A,B,C	F.3 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	17	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
8	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ	18	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ
9	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ	19	A,B,C	F.7 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ
10	A,B,C	F.4 ST.1	แดง	1	400 PSI		ปกติ	20	A,B,C	ST. 2	แดง	1	400 PSI		ปกติ
								21	A,B,C	ST. 3	แดง	1	400 PSI		ปกติ

หมายเหตุ:

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 35 ตัว

#จำนวนที่ใช้ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3		/		45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3		/		49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3		/		51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3		/		52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3		/		53	6	/		
10	1PUM		/		32	4		/		54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1		/		55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4		/		56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/		
14	2		/		36	4		/		58	6 ST.3		/	
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2		/		59	7		/	
16	2	/	/		38	4		/		60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4		/		61	7		/	
18	2	/	/		40	4 ST.3		/		62	7		/	
19	2 ST.2	/	/		41	5		/		63	7		/	
20	2	/			42	5 ST.1		/		64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5		/		65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 35 ตัว

#จำนวนที่ใช้ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3	/			45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3	/			49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3	/			51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3	/			52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3		/		53	6	/		
10	1PUM		/		32	4	/			54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1	/			55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4	/			56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/		
14	2		/		36	4		/		58	6 ST.3		/	
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2	/			59	7		/	
16	2		/		38	4	/			60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4	/			61	7		/	
18	2	/	/		40	4 ST.3	/			62	7		/	
19	2 ST.2	/			41	5	/			63	7		/	
20	2	/			42	5 ST.1	/			64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5	/			65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน ธันวาคม 2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 95 ตัว

#จำนวนที่ใช้ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3	/			45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3	/			49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3	/			51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3	/			52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3	/			53	6	/		
10	1PUM		/		32	4	/			54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1	/			55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4	/			56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/	/	
14	2		/		36	4	/			58	6 ST.3		/	
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2	/			59	7		/	
16	2		/		38	4	/			60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4	/			61	7		/	
18	2		/		40	4 ST.3	/			62	7		/	
19	2 ST.2	/			41	5	/			63	7		/	
20	2	/			42	6 ST.1	/			64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5	/			65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน ธันวาคม 2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 95 ตัว

#จำนวนที่ใช้ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3	/			45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3	/			49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3	/			51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3	/			52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3	/			53	6	/		
10	1PUM		/		32	4	/			54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1	/			55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4	/			56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/	/	
14	2		/		36	4	/			58	6 ST.3		/	
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2	/			59	7		/	
16	2		/		38	4	/			60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4	/			61	7		/	
18	2		/		40	4 ST.3	/			62	7		/	
19	2 ST.2	/			41	5	/			63	7		/	
20	2	/			42	6 ST.1	/			64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5	/			65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 35 ตัว

#จำนวนที่ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3	/			45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3	/			49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3	/			51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3	/			52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3	/			53	6	/		
10	1PUM		/		32	4	/			54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1	/			55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4	/			56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/		
14	2		/		36	4	/			58	6 ST.3		/	
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2	/			59	7		/	
16	2		/		38	4	/			60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4	/			61	7		/	
18	2	/	/		40	4 ST.3	/			62	7		/	
19	2 ST.2	/	/		41	5	/			63	7		/	
20	2	/			42	5 ST.1	/			64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5	/			65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทรี คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน.....มิถุนายน.....2023

#จำนวนไฟฉุกเฉิน 67 ตัว

#จำนวนที่ใช้ได้ 35 ตัว

#จำนวนที่ไม่ได้ 32 ตัว

No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark	No.	Floor	Normal	Not Normal	Remark
1	1		/		23	3	/			45	5		/	
2	1	/			24	3 ST.1		/		46	5 ST.2		/	
3	1		/		25	3		/		47	5		/	
4	1	/			26	3		/		48	5	/		
5	1	/			27	3	/			49	5 ST.3		/	
6	1	/			28	3 ST.2		/		50	6		/	
7	1		/		29	3	/			51	6 ST.1		/	
8	1		/		30	3	/			52	6		/	
9	1MDB		/		31	3 ST.3	/			53	6	/		
10	1PUM		/		32	4	/			54	6		/	
11	1 ST.1	/			33	4 ST.1	/			55	6 ST.2	/		
12	1 ST.2	/			34	4	/			56	6	/		
13	1 ST.3		/		35	4		/		57	6	/		
14	2		/		36	4	/			58	6 ST.3	/		
15	2 ST.1	/			37	4 ST.2	/			59	7		/	
16	2		/		38	4	/			60	7 ST.1		/	
17	2 FN	/			39	4	/			61	7		/	
18	2		/		40	4 ST.3	/			62	7		/	
19	2 ST.2	/			41	5	/			63	7		/	
20	2	/			42	5 ST.1	/			64	7 ST.2	/		
21	2	/			43	5	/			65	7	/		
22	2 ST.3		/		44	5		/		66	7		/	
										67	7 ST.3	/		

เอกสารแนบที่ 9

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า

อาคาร : Zcape X2 Condominium Juristic Person				
ชื่อเครื่องจักร : GENERATOR	รุ่น : SBT 5.9 - G5	หมายเลขเครื่อง : 84135997		
สถานที่ตั้งเครื่องจักร : GENERATOR & MDB ROOM	ยี่ห้อ : Cummins Power Generator	รอบเครื่อง : 1,500 RPM		
กระแสไฟฟ้าใช้งาน : 110 KVA				
(ก่อนเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ควบคุม		/		
2 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด		/		
3 ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		/		
4 ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง		/		
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น		/		
6 ตรวจสอบสภาพสายพาน		/		
7 ตรวจสอบสภาพฟ่อนและ CLAMPS		/		
8 ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
9 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแอม BATTERY		/		
(ขณะเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ		/		
2 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า 993 A	/		
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. (L-N)	แรงดันไฟฟ้า 240 V	/		
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 380 - 415 V. (L-L)	แรงดันไฟฟ้า 400 V	/		
4 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า 50.00 HZ	/		
5 บันทึกค่ากำลังไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า 110 KVA kW	/		
6 บันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (1500 RPM.)	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
7 บันทึกค่าอุณหภูมิอากาศเข้า (80 - 90 C)	อุณหภูมิ 154 °C	/		
8 บันทึกค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (40 - 75 PSI)	แรงดัน 55.4 PSI	/		
(หลังเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
วัดค่ากระแสของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ A			
2 วัดค่าแรงดันของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ 14.07 Vdc	/		
3 ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
4 ตรวจสอบปริมาณน้ำในแบตเตอรี่แต่ละเซลล์	(ปริมาณน้ำในแบตเตอรี่ 0.60 ลิตร	/	65%	ปริมาณน้ำใน 909 ลิตร
5 ตรวจสอบ FUNCTION การทำงาน	□ AUTO ☒ MANUAL	/		
6 บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	ชั่วโมงการทำงาน 136.84 Hour	/		
7 ตรวจสอบสภาพตู้ CONTROL (ALARM)		/		
ข้อสังเกต :				
ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร		
ชื่อ : XXXXXXXXXX	ชื่อ : XXXXXXXXXX	ชื่อ : XXXXXXXXXX		
วันที่ : 4 / 1 / 66	วันที่ : XXXXXXXXXX	วันที่ : XXXXXXXXXX		

อาคาร : Zcape X2 Condominium Juristic Person				
ชื่อเครื่องจักร : GENERATOR	รุ่น : SBT 5.9 - G5	หมายเลขเครื่อง : 84135997		
สถานที่ตั้งเครื่องจักร : GENERATOR & MDB ROOM	ยี่ห้อ : Cummins Power Generator	รอบเครื่อง : 1,500 RPM		
กระแสไฟฟ้าใช้งาน : 110 KVA				
(ก่อนเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ควบคุม		/		
2 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด		/		
3 ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		/		
4 ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง		/		
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น		/		
6 ตรวจสอบสภาพสายพาน		/		
7 ตรวจสอบสภาพฟ่อนและ CLAMPS		/		
8 ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
9 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแอม BATTERY		/		
(ขณะเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ		/		
2 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า 993 A	/		
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. (L-N)	แรงดันไฟฟ้า 240 V	/		
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 380 - 415 V. (L-L)	แรงดันไฟฟ้า 400 V	/		
4 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า 50.00 HZ	/		
5 บันทึกค่ากำลังไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า 110 KVA kW	/		
6 บันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (1500 RPM.)	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
7 บันทึกค่าอุณหภูมิอากาศเข้า (80 - 90 C)	อุณหภูมิ 154 °C	/		
8 บันทึกค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (40 - 75 PSI)	แรงดัน 54.9 PSI	/		
(หลังเดินเครื่องยนต์)				
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค	ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
วัดค่ากระแสของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ A			
2 วัดค่าแรงดันของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ 14.07 Vdc	/		
3 ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
4 ตรวจสอบปริมาณน้ำในแบตเตอรี่แต่ละเซลล์	(ปริมาณน้ำในแบตเตอรี่ 0.60 ลิตร	/	60%	ปริมาณน้ำใน 152 ลิตร
5 ตรวจสอบ FUNCTION การทำงาน	□ AUTO ☒ MANUAL	/		
6 บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	ชั่วโมงการทำงาน 134.67 Hour	/		
7 ตรวจสอบสภาพตู้ CONTROL (ALARM)		/		
ข้อสังเกต :				
ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร		
ชื่อ : XXXXXXXXXX	ชื่อ : XXXXXXXXXX	ชื่อ : XXXXXXXXXX		
วันที่ : 02 / 2 / 66	วันที่ : XXXXXXXXXX	วันที่ : XXXXXXXXXX		

อาคาร : Zcape X2 Condominium Juristic Person					
ชื่อเครื่องจักร : GENERATOR		รุ่น : BETA 5.9 - G5	หมายเลขเครื่อง : 84135997		
สถานที่ตั้งเครื่องจักร : GENERATOR & MDS ROOM		ยี่ห้อ : Cummins Power Generator	รอบเครื่อง : 1,500 RPM		
กระแสไฟฟ้าที่จ่าย : 110 KVA					
(ก่อนเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ควบคุม		/		
2	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและค่าความเสียด		/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง		/		
5	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำยาลูกกลิ้ง		/		
6	ตรวจสอบสภาพสายพาน		/		
7	ตรวจสอบสภาพท่อและ CLAMPS		/		
8	ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของ BATTERY		/		
(ขณะเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ		/		
2	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า 9.93 A	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. (L-N)	แรงดันไฟฟ้า 240 V	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 380 - 415 V. (L-L)	แรงดันไฟฟ้า 400 V	/		
4	บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า 50.00 HZ.	/		
5	บันทึกค่ากำลังไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า 110 KVA	/		
6	บันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องเบรก (1500 RPM.)	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
7	บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (80 - 90 C)	อุณหภูมิ 169 °C	/		
8	บันทึกค่าแรงดันน้ำมันหล่อเย็น (40 - 75 PSI.)	แรงดัน 54.4 PSI	/		
(หลังเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
	วัดค่ากระแสของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ A	/		
2	วัดค่าแรงดันของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ 14.07 Vdc	/		
3	ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
4	ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเชื่อมของน้ำแข็ง	(ปริมาณน้ำในถังเต็มถึง 380 ลิตร	/	65%	ปริมาณน้ำเต็ม 180 ลิตร
5	ตรวจสอบ FUNCTION การทำงาน	□ AUTO □ MANUAL	/		
6	บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องเบรก	ชั่วโมงการทำงาน 134.67 Hour	/		
7	ตรวจสอบสถานะ CONTROL (ALARM)		/		
ข้อคิดเห็น :					
ช่าง		วันรับช่าง		ผู้จัดการอาคาร	
ชื่อ :		ชื่อ :		ชื่อ :	
วันที่ :	5/6/๒๓	วันที่ :		วันที่ :	

อาคาร : Zcape X2 Condominium Juristic Person					
ชื่อเครื่องจักร : GENERATOR		รุ่น : BETA 5.9 - G5	หมายเลขเครื่อง : 94135997		
สถานที่ตั้งเครื่องจักร : GENERATOR & MDS ROOM		ยี่ห้อ : Cummins Power Generator	รอบเครื่อง : 1,500 RPM		
กระแสไฟฟ้าที่จ่าย : 110 KVA					
(ก่อนเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ควบคุม		/		
2	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและค่าความเสียด		/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง		/		
5	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำยาลูกกลิ้ง		/		
6	ตรวจสอบสภาพสายพาน		/		
7	ตรวจสอบสภาพท่อและ CLAMPS		/		
8	ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของ BATTERY		/		
(ขณะเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ		/		
2	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า 9.93 KVA	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. (L-N)	แรงดันไฟฟ้า 240 V	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 380 - 415 V. (L-L)	แรงดันไฟฟ้า 400 V	/		
4	บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า 50 HZ.	/		
5	บันทึกค่ากำลังไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า 110 KVA	/		
6	บันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องเบรก (1500 RPM.)	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
7	บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (80 - 90 C)	อุณหภูมิ 154 °C	/		
8	บันทึกค่าแรงดันน้ำมันหล่อเย็น (40 - 75 PSI.)	แรงดัน 54.4 PSI	/		
(หลังเดินเครื่องเบรก)					
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค		ข้อบกพร่อง	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
	วัดค่ากระแสของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ A	/		
2	วัดค่าแรงดันของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ 14.06 Vdc	/		
3	ตรวจสอบสภาพหัว - สาย BATTERY		/		
4	ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเชื่อมของน้ำแข็ง	(ปริมาณน้ำในถังเต็มถึง 380 ลิตร	/	75%	ปริมาณน้ำเต็ม 180 ลิตร
5	ตรวจสอบ FUNCTION การทำงาน	□ AUTO □ MANUAL	/		
6	บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องเบรก	ชั่วโมงการทำงาน 133.18 Hour	/		
7	ตรวจสอบสถานะ CONTROL (ALARM)		/		
ข้อคิดเห็น :					
ช่าง		วันรับช่าง		ผู้จัดการอาคาร	
ชื่อ :		ชื่อ :		ชื่อ :	
วันที่ :	5/6/๒๓	วันที่ :		วันที่ :	

[illegible]

อาคาร : Zcape X2 Condominium Juristic Person			
ชื่อเครื่องจักร : GENERATOR	รุ่น : BETA S.9 - G5	หมายเลขเครื่อง : 84135997	
สถานที่ตั้งเครื่องจักร : GENERATOR & MDE ROOM	ยี่ห้อ : Cummins Power Generator	รอบเครื่อง : 1,500 RPM	
ความถี่ไฟฟ้าใช้งาน : 110 KVA			

(ก่อนเดินเครื่องบนที่)		วัดค่าแรงกด	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะเริ่มทำงาน		/		
2	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		/		
4	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง		/		
5	ตรวจสอบสภาพสายพาน		/		
6	ตรวจสอบสภาพคลอamps CLAMPS		/		
7	ตรวจสอบแบตเตอรี่ - สาย BATTERY		/		
8	ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำดื่ม BATTERY		/		

(หลังเดินเครื่องบนที่)		วัดค่าแรงกด	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบการดับสวิตช์และเสียงดังผิดปกติ		/		
2	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า 398 V	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. (L-N)	แรงดันไฟฟ้า 298 V	/		
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า 380 - 415 V. (L-L)	แรงดันไฟฟ้า 400 V	/		
4	บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า 50 HZ	/		
5	บันทึกค่ากำลังไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า 110 kva kw	/		
6	บันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (1500 RPM.)	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
7	บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (80 - 90 C)	อุณหภูมิ 154 °C	/		
8	บันทึกค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (40 - 75 PSI)	แรงดัน 63.4 PSI	/		

(หลังเดินเครื่องบนที่)		วัดค่าแรงกด	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
รายละเอียดของงานที่ตรวจเช็ค					
1	วัดค่ากระแสของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ A	/		
2	วัดค่าแรงดันของ BATTERY	ค่าที่วัดได้ 14.6 Vdc	/		
3	ตรวจสอบสถานะหัวใจ - สาย BATTERY		/		
4	ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	(ปริมาณน้ำมันเต็มถัง) 360 ลิตร	/	70 %	ปริมาณน้ำมัน 2.57 ลิตร
5	ตรวจสอบ FUNCTION การทำงาน	o AUTO o MANUAL	/		
6	บันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	ชั่วโมงการทำงาน 183.87 Hour	/		
7	ตรวจสอบสถานะ CO(NTROL ALARM)		/		

ข้อคิดเห็น :

ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ชื่อ : [Redacted]	ชื่อ : [Redacted]	ชื่อ : [Redacted]
วันที่ : 01 / 6 / 60	วันที่ : [Redacted]	วันที่ : [Redacted]

เอกสารแนบที่ 10

การตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มน้ำ



ประจำเดือน.....มกราคม.....2023

二、三

六

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิทช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีดก้น้ำและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วน้ำเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	Check the system pressure gauge & record ตรวจสอบ และบันทึกค่าความดันในระบบ(psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	Check pressure tank ตรวจสอบ ถังแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by Technician		C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A



ประจำเดือน..... ๑๕๑๖ พ.ค. ๒๐๒๓

$$\frac{1}{x} = \ln 2 \quad \text{or} \quad = \ln 2$$

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงจากมอเตอร์ว่ามีผิดปกติ	/	/		/			/						/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/		/			/						/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิทช์	/	/											/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/									/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วน้ำเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/					/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
10	Check the system pressure gauge & record ตรวจสอบ และบันทึกค่าแรงดันความดันในระบบ(psi)	/	/	/		/	/									/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
11	Check pressure tank ตรวจสอบ ถังรับลม	/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Check by Technician		C	C	C	C	A2	A1	C	C	C	A1	A1	A1	A1	A1	C	C	C	C	C	C	A2	A2	A2	A2	A1	A1	C				



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รายงานการตรวจเช็คระบบ บูลสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump)
 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

No.		Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมที่เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/																/	/									
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีปกติ	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ต้องวางอย่างถูกต้อง	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันน้ำและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
10	Check the system pressure gauge & record ตรวจสอบ และบันทึกค่าแรงดันของระบบ(psi)	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
11	Check pressure tank ตรวจสอบ ถังรับน้ำดัน	/	/	/	/	/	/																/	/	/	/	/	/					
Check by: Technician			C	C	C	C	C	AZ	C	C	C	C	C	AZ	AZ	C	C	C	C	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	C	C	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ




นิติบุคคลอาคารชุด สเปป เอ็กชัญ คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็คระบบ บูลสเตอร์ปั้ม (Booster Pump)
ประจำเดือน ๕ ๙ ๖ ๖ ๒๕ ๖ ๒๐๒๓

		/																								= ปกติ		= ไม่ปกติ				
No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	Check the system pressure gauge & record ตรวจสอบ และบันทึกค่าแรงดันในระบบ(psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	Check pressure tank ตรวจสอบ ถังแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		A2	A5	A2	A2	C	A2	A2	A2	A2	A2	A2	C	A2	A2	A2	A2	A2	A2	C	A2	A2	A2	A2	A2	C	A2	A2	A2	A2	A2	A2

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจเช็คระบบ (Swimming Pool System)



นิตยบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ชู คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน... ๑ กรกฎาคม ๒๐๒๓

/ = ปกติ * = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		C	C	C	AZ	C	C	AZ	C	C	C	C	C	AZ	C	C	AZ	C	AZ	C	AZ	C	C	AZ	AZ	C	AZ	AZ	C	AZ	C	C




นิตยบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ชู คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน... กรกฎาคม ๒๐๒๓

/ = ปกติ * = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของเครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		AZ	C	AZ	C	AZ	C	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	C	C



นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ เลิกจ้าง คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน...../2023

/ = ปกติ x = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมที่ปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		C	C	C	C	AZ	C	C	C	C	C	AZ	AZ	C	C	AZ	C	C	AZ	AZ	C	C	AZ	C	AZ	C	C	C	AZ	C	AZ	C




นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ เลิกจ้าง คอนโดมิเนียม
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน...../2023

/ = ปกติ x = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมที่ปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วและปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		AZ	AZ	C	AZ	AZ	C	C	AZ	AZ	C	C	C	C	AZ	C	C	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	C	C	AZ	AZ	C	C	C	C




นิตินุเคราะห์การตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

/ = ปกติ x = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพมอเตอร์และปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วซึมหรือซีลกลไก และปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		C	C	AZ	AZ	C	C	AZ	AZ	AZ	C	C	C	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	C	AZ	C	C	C	AZ	C	AZ	C	C	C	AZ	C	C




นิตินุเคราะห์การตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)
รายงานการตรวจเช็คระบบ บั้มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

ประจำเดือน.....พฤษภาคม...../2023

/ = ปกติ x = ไม่ปกติ

No.	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check by visually for pump leakage ตรวจสอบการรั่วซึมของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Check sound of motor for any abnormal noise ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Check pump for vibration ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Check selector switch for correct position ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Check condition of motor and pump bearings ตรวจสอบสภาพมอเตอร์และปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	Check gland packing seal or mechanical seal and adjust or change if required ตรวจสอบซีลกันรั่วซึมหรือซีลกลไก และปรับหรือเปลี่ยนถ้าต้องการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Check suction - discharge valve status ตรวจสอบสถานะของวาล์วเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Check control box ตรวจสอบกล่องคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	Check connection ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check by: Technician		AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	C	C	C	C	C	C	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	C	C	C	C	C	AZ	AZ	C	C	C	C	AZ	C	C

เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา

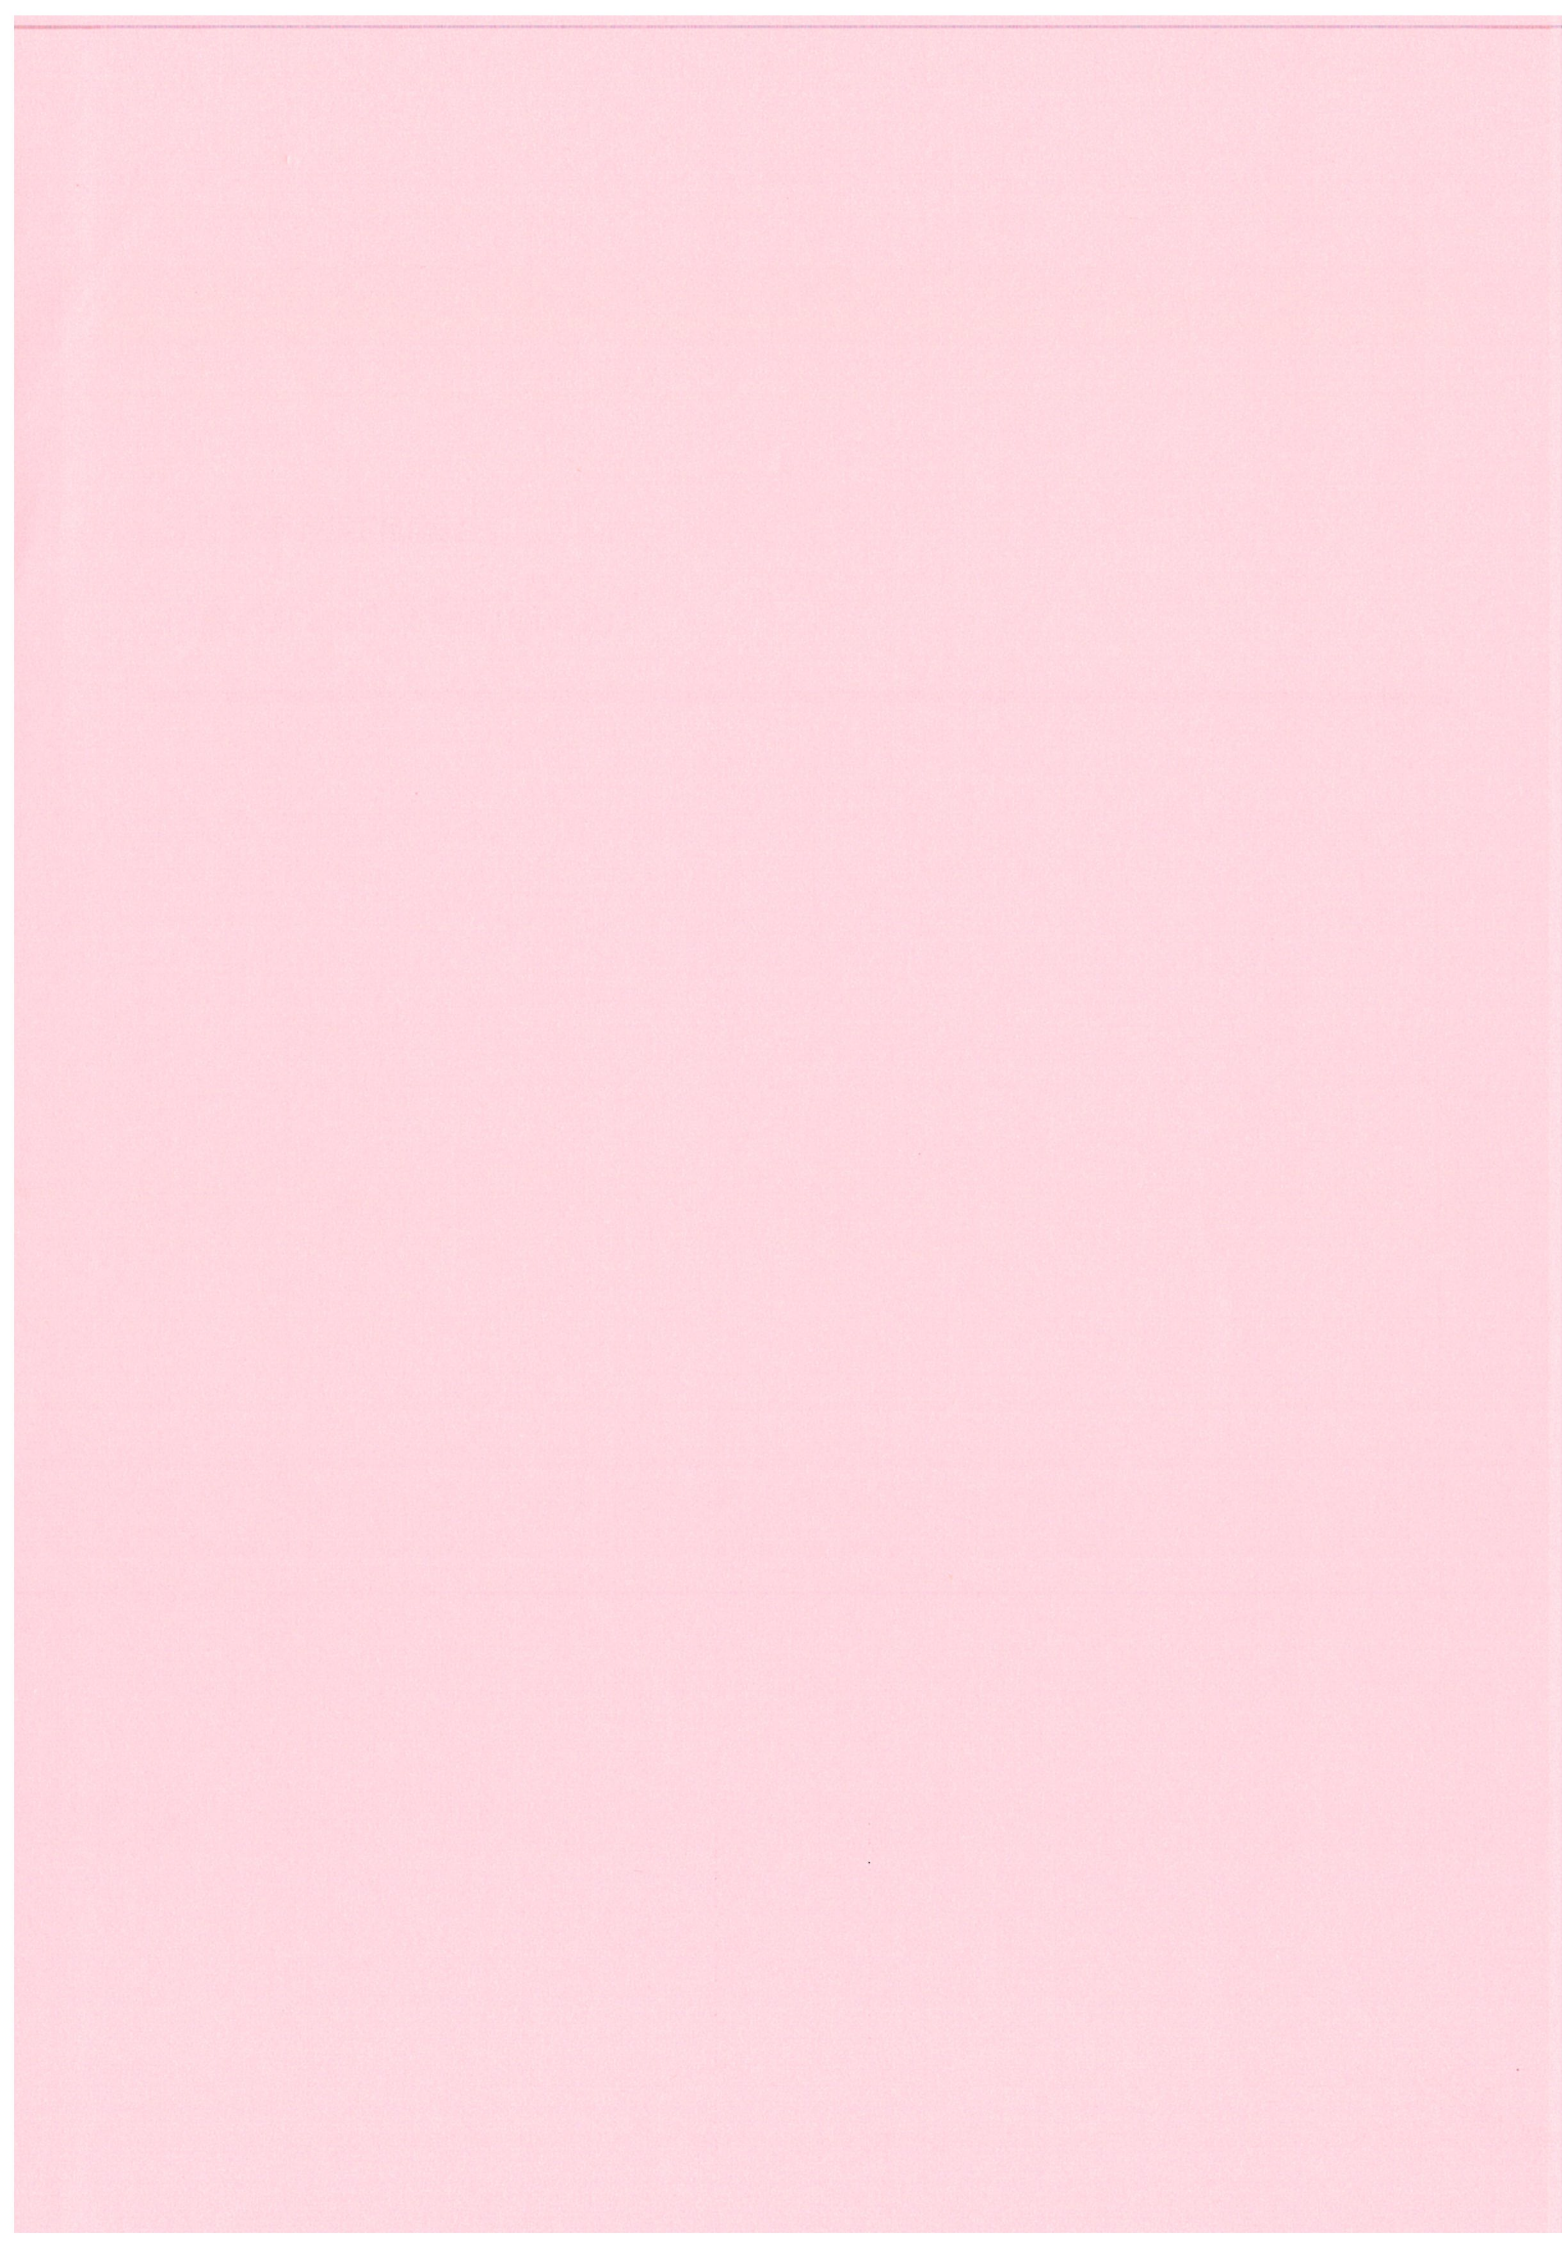



1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) in the sense of the weak convergence in the space $L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)$.

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

Mr. J. H. Thompson

THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

ผู้ช่วยสภากาชาดไทย : จุฬาลักษณ์ รัตนาน (๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ๕

[illegible]

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านค่าทบทวน
K11101	KTAL9090 - 020021451669	27731064	2114	22-33 KV	1900	28/02/2566

	เลขจำนวนรหัสบัญชีเงินฝาก	เลขจำนวนบัญชีเงินฝาก	ปีบัญชีเงินฝาก	จำนวนเงิน (บาท)
P	4.427	4.366	21.41	ค่า FT ระบุผล (บาทหนึ่ง)
OP	3.686	3.626	21.06	ค่า FT ระบุผล (บาทหนึ่ง)
H	3.655	3.595	21.06	ค่า FT ระบุจำนวน (บาทหนึ่ง)
				รวมค่า FT (บาทหนึ่ง)
				หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)
				รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)


[illegible]

รายละเอียด (บาท)	รวมส่ง (บาท)	รวมจำหน่าย (บาท)
ค่าหลังไฟฟ้าสูงสุด	28,344.61	2,823.95
ค่าพลังงานไฟฟ้า	3,208.73	
รวมค่าน้ำค่าไฟฟ้า		2,304.96
ค่า FT	14,539.26	

รวมเงินที่ต้องชำระ = หักหนี้เสียให้ร้อยละบาทสิบเอ็ดสตางค์

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ทั้งส่ว نقدหรือส่วเงินฝาก


[The following text is extremely faint and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. It contains several lines of handwritten notes.]


[illegible]

$\int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{1}{2} |\nabla v|^2 \right) dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} (u^2 - v^2) dx$

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานขอนแก่น โทร 076-888888 (ติดต่อจากเครือข่ายมือถือ)

กษ.119-ทศ.49 | พวกนี้กลัว | ร้อยนายเตโชท้าวพลี | Email Address | กษ.119-ทศ.49 |

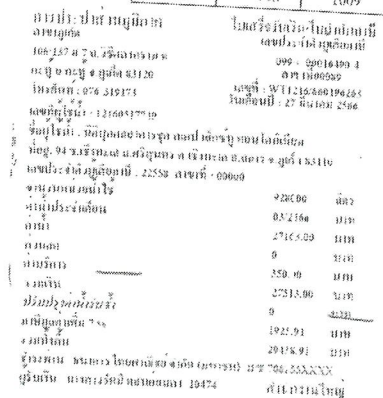



สาขา... ปทุมธานี
โทรศัพท์ 076-319173

1981 11 27 706, 553, 533
G. R. 0310:10



โทรสาร 06-319173



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ : 8809(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา : สาขาเมือง
โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยงาน
1216660447791	12160517749	1216-48

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือนพ.ย.
1 มิ.ย. 66	05 มิ.ย. 66	

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตยภัคณณการสุข เขตปทุมธานี
ที่อยู่ : 94 ซ.แจ้งวัฒนะ อ.ศรีนครินทร์ จ.นนทบุรี
ถ. 14 ซ.แจ้งวัฒนะ 83110

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครึ่งก่อน	ครึ่งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน : 09/06/66 11/07/66

เลขในมาตรวัดน้ำ : 46191 46971

หน่วยน้ำที่ใช้ : 785.000 ลิตร

ค่าน้ำประปา : T1(66-07) 22,686.0 บาท

ส่วนลด : 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป : 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 1,612.52 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น : 24,648.52 บาท

ค่าปรับชำระ : 0 เดือน 6.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 24,648.52 บาท

ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ : ไปรษณีย์เมืองนนทบุรี โทร. 08-07-66

โปรดชำระค่าน้ำก่อนครบกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตัดน้ำให้

ถ้าเกินกำหนดชำระอาจถูกปรับเพิ่มค่าใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการปรับเพิ่มค่าใช้น้ำประปา 66.0 (PWA-4)

การชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาแจ้งชื่อและเลขบัตร

การชำระค่าน้ำประปา			
เดือน	06/66	เดือน	07/66
773	1050	เดือน	1312

การชำระเงิน : ไปรษณีย์เมืองนนทบุรี โทร. 08-07-66

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ : 8809(07) #1

สาขา : สาขาเมือง

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่มิเตอร์ : 12160517749

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตยภัคณณการสุข เขตปทุมธานี

ที่อยู่ : 94 ซ.แจ้งวัฒนะ อ.ศรีนครินทร์ จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 22239 เลขที่ : 00000

จำนวนเงินรวม : 22,686.00 บาท

ค่าปรับชำระ : 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป : 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 1,612.52 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น : 24,648.52 บาท

ค่าปรับชำระ : 0 เดือน 6.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 24,648.52 บาท

ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ : ไปรษณีย์เมืองนนทบุรี โทร. 08-07-66

โปรดชำระค่าน้ำก่อนครบกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตัดน้ำให้

ถ้าเกินกำหนดชำระอาจถูกปรับเพิ่มค่าใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการปรับเพิ่มค่าใช้น้ำประปา 66.0 (PWA-4)

การชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาแจ้งชื่อและเลขบัตร

เอกสารแนบที่ 13
กฎระเบียบของผู้เข้าพัก
