

ภาคผนวก ข-20

---

ผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ประจำปี พ.ศ. 2566



ที่ รย ๐๐๓๐/๑๙๖๙

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น ๓  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ที่ TMMA-๐๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พื้นที่ BV - ๙๐๕ #๙๐๐ โรงงาน Acrylic Sheet ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล เลขที่ ๘๘/๖ ถนนทางหลวงระยอง - สาย๓๑๙๑ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พิจารณาแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังกล่าวแล้ว เห็นชอบแผนการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยขอให้จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม และแบบรายงานให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๒ (งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน)

โทร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๗ - ๙ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๗ - ๙ ต่อ ๖๐๑-๖๐๓



ที่ รย ๐๐๓๐/๑๘๖๘

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น ๓  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ที่ TMMA-๐๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พื้นที่ BV - ๙๑๐ #๙๐๐ โรงงาน Acrylic Sheet ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล เลขที่ ๘๘/๖ ถนนทางหลวงระยอง - สาย๓๑๙๑ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พิจารณาแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังกล่าวแล้ว เห็นชอบแผนการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยขอให้จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม และแบบรายงานให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๒ (งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน)

โทร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๗ - ๙ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๗ - ๙ ต่อ ๖๐๑-๖๐๓





บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด  
THAI MMA CO., LTD.

ที่ TMMA-113/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เรียน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง  
เรื่อง : แจ้งขอฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ประจำปี 2566)  
สิ่งที่แนบมา : แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม

ตามกฎหมายกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ

บัดนี้ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล 88/6 ถ.หลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 มีความประสงค์ที่จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2566 ขึ้นเองภายในบริษัท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. ได้ดำเนินการส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมประจำปี 2566 ตามเอกสารที่แนบมา

ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอส่งแผนดำเนินการฝึกซ้อมมายังท่านเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีการฝึกซ้อม

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมยศ สมบัติชัยศักดิ์ )

Manufacturing Division Manager

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  
ได้รับเอกสารแล้ว

( ..... )  
23 มิ.ย. 2566  
ผู้รับ

สำนักงานใหญ่  
1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10800

Head Office  
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand

โรงงาน  
271 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 038 685 040-8 โทรสาร : 038 684 855

Factory  
271 Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand  
Tel.: 66 3868 5040-8 Fax: 66 3868 4855

Joint Venture Between:

MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION





# สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล

(นิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล)

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน, ไซเรน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
รับที่ 209  
วันที่ 26 มิ.ย. 2566  
เวลา 11.00 น.

เรียน .....ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์โอแอล..... วันที่ ..... 8 มิถุนายน 2566.....

บริษัท .....ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด.....หน่วยผลิต ..... Unit BV 103.....: ISBL

มีวัตถุประสงค์

☒ ซ่อมแผนฉุกเฉิน ☒ ระดับที่ 1 ☐ ระดับที่ 2 ☐ ระดับที่ 3 ในวันที่... 17 กรกฎาคม 2566..เวลา ..14.00 – 16.00 น.

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์ ขณะที่Operator #100 ได้ปฏิบัติงานที่ REACTOR BV-103-1 ดำเนินการเดิมสารเคมีลงถัง BV-160 A/B จนเสร็จเรียบร้อยจึงได้ทำการStart ใบกวน BV-160 A/B และปล่อยให้ Reactor ทำงานตาม Sequence ตามปกติจนกระทั่งถึง Step Heating Operator ได้พบว่า Pressure ภายในถังมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้ไปทำการตรวจสอบพบว่ามีไอของสารเคมีพุ่งย้อนออกมาจากวาล์วเดิมสารเคมีของ Hopper BV-160 จากนั้นไม่นานพบว่ามีการประกายไฟพุ่งที่จุดดังกล่าวลักษณะเป็น Jet Fire และได้สัมผัสโดนกับลำตัวและแขนของ F/O

☐ ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิง/ การอพยพ ในวันที่ .....เวลา ..... น. ถึงเวลา.....น.

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์.....

☐ ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ ไซเรน ในวันที่ .....เวลา ..... น.

หรือทุกวัน ..... ของทุกเดือน ช่วงเวลา .....น.

☐ การดำเนินการอื่นๆ (ระบุ) .....

ในวันที่ ..... เวลา ..... น

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์ .....

☒ ทั้งนี้แจ้งหน่วยงานอื่นๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบแล้ว ได้แก่

PTTGC, PTT-UT, RIL โรงงานกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ RIL ได้แก่ MOC, GSC, HDPE#4, PP# 3

ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน .....นายธีรลธิ ธรรมษา.....ตำแหน่ง .....วิศวกรความปลอดภัย.....

โทรศัพท์ .....038-911750..... โทรสาร .....038-911783.....

มือถือ ..... 085 - 1405333.....

ลงชื่อ .....

(นายสมยศ สมบัติชัยศักดิ์)

Manufacturing Division Manager

26 มิ.ย. 2566  
ศิริโชค





บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด  
THAI MMA CO., LTD.

เลขที่: TMM-114/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เรียน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง  
เรื่อง : แจ้งขอฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ประจำปี 2566)  
สิ่งที่แนบมา : แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม

ตามกฎหมายกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ

บัดนี้ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล 88/6 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 มีความประสงค์ที่จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2566 ขึ้นเองภายในบริษัท ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.- 16.000 น. ได้ดำเนินการส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมประจำปี 2566 ตามเอกสารที่แนบมา

ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอส่งแผนดำเนินการฝึกซ้อมมายังท่านเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีการฝึกซ้อม



ขอแสดงความนับถือ

( นายสมยศ สมบัติชัยศักดิ์ )

Manufacturing Division Manager

สำนักงานใหญ่  
1 ถนนปิ่นเกล้า สาย 10800

Head Office  
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok  
10800, Thailand

โรงงาน  
271 ถนนสุขุมวิท ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 038 685 040-8 โทรสาร : 038 684 855

Factory  
271 Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand  
Tel.: 66 38685 040-8 Fax: 663 868 4855

Joint Venture Between :

MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION





# สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล

## (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล)

### รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน

#### การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน, ไซเรน



เรียน .....ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล..... วันที่ ..... 8 มิถุนายน 2566.....

บริษัท .....ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด.....หน่วยผลิต ..... Unit Freezer Room.....: ISBL

#### มีวัตถุประสงค์

☒ ซ่อมแผนฉุกเฉิน ☒ ระดับที่ 1 ☐ ระดับที่ 2 ☐ ระดับที่ 3 ในวันที่... 16 สิงหาคม 2566..เวลา..14.00 – 16.00 น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์ ขณะที่พนักงานแผนกไฟฟ้าได้ทำการ Test Run BM-163 (Freezer) แล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ไฟฟ้าที่ติดอยู่กับ BM-163 (Freezer) แล้วเกิดการระเบิดแล้วลุกติดไฟ พนักงานไฟฟ้าจึงกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและใช้ถังดับเพลิง CO2 เข้าดับไฟที่ตู้ไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง แต่ไม่สามารถดับไฟได้ เนื่องจากไฟได้ลุกลามติดกับสารเคมีที่อยู่ใกล้เคียงของ BM-163 (Freezer) และกล่องกระดาษที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดกลุ่มควันลอยเข้าไปในอาคารกระบวนการผลิตเข้าไปที่ห้อง Solid Waste และในขณะนั้นมีพนักงานผลิตกำลังขนย้ายสารเคมีออกจากห้อง (Solid Waste) ได้สัมผัสควันไฟทำให้มีอาการหน้ามืดและหมดสติ ASST. F/M จึงแจ้งทีมดับเพลิง TMMA ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อนำผู้หมดสติออกนอกอาคารเพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประกาศภาวะฉุกเฉินและระงับเหตุการณ์ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงาน พนักงานและผู้รับเหมา Day Time ทั้งหมดเข้าจุกรวมพลเพื่อทำการ Head count ต่อไป

☐ ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิง/ การอพยพ ในวันที่ .....เวลา ..... น. ถึงเวลา.....น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์.....

☐ ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ ไซเรน ในวันที่ .....เวลา ..... น.

หรือทุกวัน ..... ของทุกเดือน ช่วงเวลา .....น.

☐ การดำเนินการอื่น ๆ (ระบุ) .....

ในวันที่ ..... เวลา ..... น

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์ .....

☒ ทั้งนี้แจ้งหน่วยงานอื่น ๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบแล้ว ได้แก่

PTTGC, PTT-UT, RIL โรงงานกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ RIL ได้แก่ MOC, GSC, HDPE#4, PP# 3

ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน .....นายธีรสิทธิ์ ธรรมษา.....ตำแหน่ง .....วิศวกรความปลอดภัย.....


โทรศัพท์ .....038-911750..... โทรสาร .....038-911783.....

มือถือ ..... 085 - 1405333.....

ลงชื่อ .....

(นายสมยศ สมบัติชัยศักดิ์)

Manufacturing Division Manager

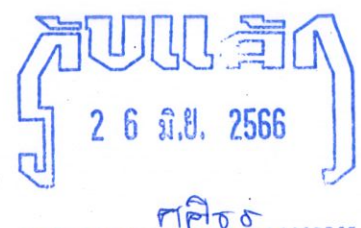



# บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด



Thai MMA Company Limited is a joint venture between SCG Chemicals PLC and Mitsubishi Chemical Group, Japanese company.



# การตอบโต้และซ่อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Respond)



แผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ปี พ.ศ. 2566

## TMMA EPR Drill plan Y2023 (All TMMA Plant)

Type of EPR Drill		JAN	FEB	MAR	May	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Chemicals Leakage	Plan				15 May 23 AE (MMA) tank Level-1 Chemicals leakage & fire Shift A- CCS (Day)	14 Jun 23 n-BA Tank Level-1 Chemicals Leakage & Fire Shift B - CCS (Night)	17 Jul 23 Reactor BV103 Level-1 Chemicals Leakage & Fire Shift C - CCS (Day)	16 Aug 23 Freezer Room Level-1 Chemicals Leakage & Fire Shift D - CCS (Day)				
Fire & Explosion	Plan											
Level of Drill					L.1	L.1	L.1	L.1				
Result of RPR Drill					Done	Done	Done	Done				

# Emergency Drill Y2023 : ครั้งที่ 1/4 : MMA tank (BV-910) : CCS plant



- 15 May 23
- Level-1
- Chemicals Leakage & Fire
- MMA Tank (BV-910)
- Shift A – (Day)
- CCS Plant

Basic Fire Fighting



Table Top Exercise




**กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินโรงงาน**  
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

จะทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน  
ระดับ 1 : MMA Tank  
โรงงาน Acrylic Sheet  
ของบริษัท ฯ

ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เปิดสัญญาณไซเรน  
และอพยพพนักงาน

15 พฤษภาคม 2566  
ระหว่างเวลา 14.30 – 15.30

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อเบอร์ Emergency - Site 3 โทร 2222, 1995

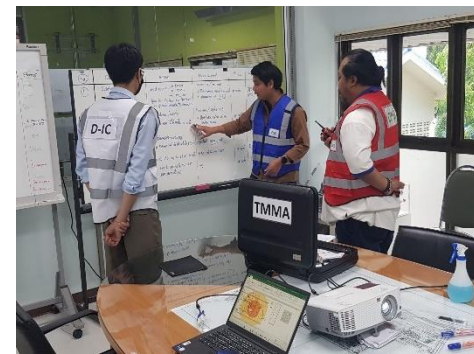



# Emergency Drill Y2023 : ครั้งที่ 2/4 : n-BA tank : CCS plant



- 14 Jun 23
- Level-1
- Chemicals Leakage & Fire
- N-BA tank
- Shift B – (Night)
- CCS Plant

**SCGC**

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. – 20.00 น.

บริษัท ไทย เอ็มเอเอ็ม จำกัด จะทำการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1  
พื้นที่ n-BA tank โรงงาน CCS ของบริษัท

ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เปิดสัญญาณไซเรน  
และอพยพพนักงาน  
เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิด

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ  
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อเบอร์ Emergency - Site 7 โทร 038-937911

ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หาก Mail นีรมกวน



Basic Fire Fighting



Table Top Exercise





# Emergency Drill Y2023 : ครั้งที่ 3/4 : BV-103 (Reactor)



- 17 Jul 23
- Level-1
- Electrostatic and get Fire
- Freezer Room
- Shift C – (Day time)
- Acrylic sheet Plant

Basic Fire Fighting & Basic First Aids



Table Top Exercise





กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินโรงงาน  
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

จะทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน  
ระดับ 1 : Reactor BV-103  
โรงงาน Acrylic Sheet Site#7  
ของบริษัท ฯ

ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เปิดสัญญาณไซเรน  
และอพยพพนักงาน

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566  
ระหว่างเวลา 14.30 – 15.30 น.

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
Emergency – site#7 โทร 038-937911



## Key improvement

- CCTV to monitor Reactor incase of EPR
- Sprinkler function test
- Communication flow





# Emergency Drill Y2023 : ครั้งที่ 4/4 : Freezer Room



- 16 Aug 23
- Level-1
- Electrostatic and get Fire
- Freezer Room
- Shift D – (Day time)
- Acrylic sheet Plant

Basic Fire Fighting



Table Top Exercise



บริษัท ไทย เอ็มเอเอ็ม จำกัด

**การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน ระดับ 1 (ภายในโรงงาน)**

แจ้งเพื่อทราบ บริษัท ไทย เอ็มเอเอ็ม จำกัด โรงงาน Acrylic Sheet

**จะทำการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน : ระดับ 1 บริเวณอุปกรณ์ : Freezer Room พื้นที่หน่วยงานผลิต #100**

สถานการณ์จำลอง : ขณะทำการ Test Run BM-163 (Freezer) แล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ไฟฟ้าที่ติดอยู่กับ BM-163 (Freezer) แล้วเกิดการระเบิดแล้วลุกติดไฟ

การฝึกซ้อมจะมีการเปิดเสียงสัญญาณเตือนในโรงงาน และเสียง Siren จากระดับเพลิง และรถพยาบาล รวมถึงอพยพพนักงานและผู้ธุรกิจในพื้นที่กระบวนการผลิต

**จึงเรียนมาเพื่อทราบ และร่วมฝึกซ้อมในวันดังกล่าว**

ติดต่อสอบถาม  
☎ 038-937911  
✉ emergency\_center@scg.com



## Key improvement

- CCTV to monitor Freezer room incase of EPR
- Sprinkler function test
- Communication flow

